Akoestisch onderzoek
Plan Parkhaven
In Rotterdam

Akoestisch onderzoek
Plan Parkhaven
In Rotterdam

Projectnummer	: VL.1862.R01
Revisie	: Definitief
Rapportdatum	: 2 januari 2023
Auteur	: D. Kraaij
Opdrachtgever	: ERA Contour Postbus 62 2700 AB Zoetermeer
Contactpersoon	: De heer P. van Oosten

Kraaij Akoestisch Adviesbureau
Frisodonk 5
4707 VG Roosendaal
T: 0165-544833
M: 06-10078854
E: info@kraaijbv.nl

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 5

2 WETTELIJK KADER 6

2.1 ALGEMEEN 6
2.2 WEGVERKEERSLAWAAI 6
2.2.1 Zones langs wegen 6
2.2.2 Nieuwe situaties 7
2.2.3 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 8
2.3 INDUSTRIELAWAAI 8
2.4 GEMEENTELIJK GELUIDBELEID 8

3 UITGANGSPUNTEN 10

3.1 ALGEMEEN 10
3.2 INVOERGEGEVENS 12
3.2.1 Verkeersgegevens 12
3.2.2 Industrieterreinen 12
3.3 REKENMETHODE 12
3.4 MODELLERING 13
3.4.1 Wegverkeerslawaai 14
3.4.2 Industrielawaai 14

4 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING GELUIDBELASTING 16

4.1 WEGVERKEERSLAWAAI 16
4.1.1 Gebouw N1 16
4.1.2 Gebouw N2 16
4.1.3 Gebouw N3 17
4.1.4 Gebouw Z1 17
4.1.5 Gebouw Z2 17
4.1.6 Gebouw Z3 18
4.1.7 Gebouw Z4 18
4.1.8 Gebouw Z5 18
4.2 INDUSTRIELAWAAI 19
4.2.1 Waal- en Eemhaven 19
4.2.2 Maas-Rijnhaven 19
4.3 CUMULATIE VAN GELUID 20

5 MAATREGELENONDERZOEK 21

5.1.1 Wegverkeerslawaai 21
5.1.2 Industrielawaai 21

6 CONCLUSIE 23

6.1 ALGEMEEN 23
6.2 WEGVERKEERSLAWAAI 23
6.3 INDUSTRIELAWAAI 23
6.4 WOON- EN LEEFKLIMAAT 24

7 TOETS GEMEENTELIJKE GELUIDBELEID 25

8 ADVIES 26

Bijlagen

Bijlage I	:	Verkeersgegevens gemeente Rotterdam
Bijlage II	:	Invoergegevens model
Bijlage III	:	Brongegevens wegen wegverkeerslawaaimodel
Bijlage IV	:	Brongegevens Waal- en Eemhaven en Maas-Rijnhaven
Bijlage V	:	Rekenresultaten geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen en industrielawaai
Bijlage VI	:	Rekenresultaten output Geomilieu wegverkeerslawaai
Bijlage VII	:	Rekenresultaten output Geomilieu industrielawaai
Bijlage VIII	:	Berekening gecumuleerde geluidbelasting

Figuren

Figuur 1	:	Weergave geluidzones Waal- en Eemhaven en Maas-Rijnhaven
Figuur 2	:	Overzicht modellering
Figuur 3 t/m 10	:	Weergave ligging toetspunten
Figuur 11	:	Modellering Waal- en Eemhaven
Figuur 12	:	Modellering Maas-Rijnhaven

1 INLEIDING

In opdracht van ERA Contour is door **Kraaij** Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting op geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen aan de Parkhaven in Rotterdam.

In november 2018 is een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd. Inmiddels is het plan verder doorontwikkeld en wordt, na publicatie van een voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan, het bestemmingsplan definitief vastgesteld.

Om het nieuwbouwplan mogelijk te maken dient de huidige groenbestemming in het bestemmingsplan 'Scheepvaartkwartier' gedeeltelijk te worden omgezet naar een woonbestemming. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Op basis van de Wet geluidhinder moet de geluidbelasting op nieuwe bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een weg of spoorweg zijn gelegen, worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen uit de Wet geluidhinder (Wgh). De planlocatie bevindt zich binnen de geluidzones van diverse omliggende wegen (inclusief tramverkeer) en industrielawaai vanuit de Waal- en Eemhaven en de Maas-Rijnhaven. Het plan bevindt zich aan de Parkhaven en de Nieuwe Maas.

Door de gemeente Rotterdam is geluidbeleid opgesteld voor de bouw op geluidbelaste locaties. Er kunnen hogere geluidbelastingen tot de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder worden toegestaan, mits voldaan wordt aan de beleidsregels.

Het akoestisch onderzoek heeft dus tot doel de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai en industrielawaai te bepalen en te toetsen aan de normen uit de Wet geluidhinder. De berekende geluidbelastingen worden getoetst aan het geluidbeleid van de gemeente Rotterdam.

Voor onderhavig onderzoek is gebruikt gemaakt van de volgende informatie:

- Verbeelding ten behoeve van bestemmingsplan van BOdG;
- 3D datamodel van de omgeving met daarin de objecten, hoogte informatie en bodemgebieden gebaseerd op digitale informatie uit BAG, BGT en AHN;
- Google Earth/Google Streetview;
- Ruimtelijke plannen;
- Verkeersgegevens gebaseerd op de door Goudappel-Coffeng aangeleverde milieu uitvoer Parkhaven 20220804
- Rekenmodel Coolhaven Rotterdam i.v.m. bouwplan Little C.

De genoemde geluidbelastingen in dit rapport zijn inclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder, tenzij anders is vermeld. Deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage wordt ingegaan op het wettelijk kader. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor de berekening van de geluidbelasting uiteengezet voor het wegverkeerslawaai en industrielawaai. Hoofdstuk 4 geeft de rekenresultaten en de beoordeling daarvan weer. Hoofdstuk 5 bevat het maatregelenonderzoek voor de Wet geluidhinder bronnen. Hoofdstuk 6 bevat de conclusie van het onderzoek. In hoofdstuk 7 wordt kort ingegaan op het gemeentelijk beleid, waarbij nadere invulling wordt gegeven in aanvullende rapportages. Hoofdstuk 8 bevat ten slotte het advies.

2 WETTELIJK KADER

2.1 Algemeen

De regels (grenswaarden) met betrekking tot de (maximaal) toelaatbare hoeveelheid geluid afkomstig van een industrieterrein, weg of spoorweg, zijn opgenomen in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor industrielawaai is hoofdstuk V uit de Wet geluidhinder van toepassing, voor wegverkeerslawaai is hoofdstuk VI van toepassing.

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen een conform deze wet geldende geluidszone. De grenswaarden (voorkeursgrenswaarde en ten hoogste toelaatbare waarde) uit de Wet geluidhinder zijn van toepassing op de geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (o.a. woonwagenstandplaatsen, ligplaatsen in het water, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen).

In artikel 1 en artikel 1b lid 4 van de Wet geluidhinder is de volgende definitie opgenomen voor het begrip gevel: *de bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak*. In afwijking van artikel 1 wordt onder een gevel in de zin van deze wet en de daarop berustende bepalingen niet verstaan:

a. een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in de NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede
b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Daarnaast gelden voor de verschillende geluidgevoelige ruimten in de verschillende geluidgevoelige bestemmingen, afhankelijk van het gebruik van de ruimte, afwijkende normen met betrekking tot de toelaatbare geluidbelasting binnen deze ruimten.

2.2 Wegverkeerslawaai

2.2.1 Zones langs wegen

De regels en normen die gelden voor wegverkeerslawaai zijn opgenomen in hoofdstuk VI “Zones langs wegen” van de Wet geluidhinder. De regels en normen uit de Wet geluidhinder (Wgh) gelden binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. De breedte van de zone van een weg is geregeld in afdeling 1 “Omvang geluidzones” van genoemd hoofdstuk.

Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft elke weg een geluidzone, met uitzondering van de volgende wegen:

1. wegen gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
2. wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van een zone is, op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder, afhankelijk van de ligging in stedelijk[1] of buiten stedelijk[2] gebied en van het aantal rijstroken.

De afstanden, genoemd in artikel 74, eerste lid, worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

[1] Onder stedelijk gebied wordt verstaan, het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

[2] Onder buitenstedelijk gebied wordt verstaan, het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van hoofdstuk VI (“Wegen”) van de Wet geluidhinder, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.

In onderstaande tabel staan de zones langs wegen weergegeven.

Tabel 2.1: *Zonebreedtes wegen*

Aantal rijstroken	Zone in stedelijk gebied	Zone in buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.

In het onderzoeksgebied zijn de in onderstaande tabel opgenomen geluidgezoneerde wegen aanwezig.

Tabel 2.2: *Zonebreedtes wegen rond plangebied*

Straatnaam	Aantal rijstroken	Zonebreedte in meters
's-Gravendijkwal (incl. Maastunnel)	5	350
Westzeedijk/Parkhavenbrug	3	350
Westzeedijk oost	5	350
Drooglever Fortuynplein	4	350
Parkhaven/Parkkade	2	200
G.J. de Jonghweg	2	200
Puntegaalstraat	3	350

De ontwikkeling bevindt zich binnen de geluidzones van deze wegen. Er dient dus getoetst te worden aan de normen van de Wet geluidhinder.

In de Wet geluidhinder wordt voor wegverkeerslawaai onderscheid gemaakt in nieuwe situaties, bestaande situaties en reconstructies. De grenswaarden en regels die hierbij gelden zijn opgenomen in de onderstaande afdelingen (artikelen) van hoofdstuk VI "Zones langs wegen" van de Wet geluidhinder:

- afdeling 2 "Maatregelen met betrekking tot nieuwe situaties in zones" (artikel 76 t/m 87i);
- afdeling 3 "Bestaande situaties" (artikel 87j t/m 90);
- afdeling 4 "Reconstructies" (artikel 98 t/m 100b).

Voor onderhavige situatie is de afdeling 2 van toepassing.

2.2.2 Nieuwe situaties

Conform de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan de waarden van de geluidbelasting van de gevel van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van geluidsgevoelige terreinen binnen die zone, in acht genomen.

Op grond van artikel 82 bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vanwege een weg 48 dB.
In afwijking hierop kan op grond van de artikelen 83 tot en met 85 een hogere waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde voor woningen in buiten stedelijk gebied de 53 dB niet te boven mag gaan en voor woningen in stedelijk gebied de 63 dB niet te boven mag gaan.

In onderhavige situatie is de planlocatie binnen de bebouwde kom van Rotterdam gelegen en is voor de toetsing uitgegaan van een ontheffingswaarde van maximaal 63 dB. Hierbij wordt er van uitgegaan route door de Maastunnel door middel van andere verkeersborden niet als autoweg wordt aangeduid. Dit is een randvoorwaarde om het plan mogelijk te maken.

2.2.3 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

Met ingang van 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift Geluid gewijzigd. Deze wijziging is tijdelijk van kracht en betreft een verruiming van de aftrek bij wegen met een snelheid van 70 km/ uur en hoger. De wijziging voorkomt tijdelijke extra belemmeringen voor woningbouwplannen.

In onderhavige situatie is de maximale snelheid op de wegen 50 km/uur en is deze verruiming niet van toepassing.

De in artikel 3.5 geregelde aftrek voor 'stille banden' is eveneens alleen van toepassing voor wegen met een snelheid van 70 km/uur of hoger en is in onderhavig onderzoek dus ook niet van toepassing.

2.3 Industrielawaai

Voor wat betreft de nieuwbouw van een woning binnen een bestaande zone is afdeling 2 "Bestaande geluidzones" van toepassing. Op grond van artikel 59 lid 1 zijn voor wat betreft de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, vanwege een industrieterrein, van de gevel van binnen de zone nieuw te bouwen en nog niet geprojecteerde woningen, de artikelen 44 en 45 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de vast te stellen waarde 55 dB(A) niet te boven mag gaan.

Concreet betekent dit dat voor de nieuwbouwwoning getoetst moet worden aan een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Mocht de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijden, dan mag, onder voorwaarden, een hogere waarde worden vastgesteld van maximaal 55 dB(A).

De ontwikkeling bevindt zich binnen de zone van het gezoneerd industrieterrein Waal- en Eemhaven. De zone is bij Koninklijk besluit vastgesteld op 26 juni 1993. De zone is bij bestemmingsplan gewijzigd op 22 januari 1998. Voor industrieterrein Waal- en Eemhaven geldt dat op grond van artikel 60 van de Wet geluidhinder ('Zeehavennorm') een ontheffingswaarde van 60 dB(A) van toepassing is.

De ontwikkeling bevindt zich eveneens binnen de geluidzone van het gezoneerd industrieterrein Maas- en Rijnhaven. Hiervoor geldt een ontheffingswaarde van ten hoogste 55 dB(A).

2.4 Gemeentelijk geluidbeleid

Het vaststellen van hogere grenswaarden gebeurt door het college van burgemeester en wethouders van in dit geval de gemeente Rotterdam. De DCMR Milieudienst Rijnmond (hierna: de milieudienst) adviseert de gemeente Rotterdam hierbij.

De DCMR heeft beleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden en deze vastgelegd in het 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder' (gemeente Rotterdam, 2006).

Criteria

Eén van de harde criteria van het gemeentelijke ontheffingsbeleid is het creëren van minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte. De meeste woningen hebben een ruimte die bedoeld is als buitenruimte. Als er geen buitenruimte aanwezig is, wordt met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende kwaliteit gerealiseerd. Als een woning meerdere buitenruimten heeft, is het voldoende als één buitenruimte is gelegen aan de geluidluwe zijde. Aan bewoners wordt de mogelijkheid geboden om aan de geluidluwe zijde van de woning te verblijven.

De hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor geluidluwe gevels en buitenruimten per geluidbron (aan de hand van de nieuwe dosismaat L_{den}) is voor spoorverkeer 55 dB en industrie 50 dB(A). Bij wegverkeer moet uitgegaan worden van de gecumuleerde geluidsbelasting van alle gezoneerde wegen. Deze mag niet hoger zijn dan 53 dB inclusief aftrek conform artikel 110g uit de Wgh.

Bij het rekenkundig bepalen van de geluidbelasting moet worden uitgegaan van de waarneemhoogten waarop geluidhinder daadwerkelijk te verwachten is.

Uitzondering

In de praktijk kan het om stedenbouwkundige redenen wenselijk zijn om buitenruimten aan de geluidbelaste zijde te situeren, bijvoorbeeld vanwege bezonning. Deze situatie wijkt af van het ontheffingsbeleid. Ook kan om reden van volkshuisvesting of stedenbouw een woning geheel op een geluidbelaste zijde zijn georiënteerd, bijvoorbeeld bij studentenwoningen of starterswoningen. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen, moet in dat geval gezocht worden naar alternatieve oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een gemeenschappelijke buitenruimte die wel geluidluw is gelegen. Het creëren van een tweede buitenruimte is eveneens een mogelijkheid. Door het kiezen van passende gebouwvormen zoals terrasgevels, 'uitkragende' balkons of geluidabsorberende nissen is het mogelijk om op architectonisch niveau passende maatregelen voor een geluidluwe zijde te treffen. De toolbox 'Bouwen op geluidbelaste locaties' (DCMR Milieudienst Rijnmond, 2007) gaat hierop dieper in.

Als niet aan één of meer aan het ontheffingsbeleid verbonden voorwaarden wordt voldaan, kan de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek doen aan het college van Burgemeesters en Wethouders om voor dat plan af te wijken van het vastgestelde ontheffingsbeleid. Het plan moet dan in ieder geval voldoende aandacht schenken aan de leefomgevingskwaliteit.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Algemeen

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Parkhaven in Rotterdam. Het gebied bevindt zich aan de noordwestzijde van de monding van de Maastunnel. Het gebied wordt aan de westzijde begrensd door de Parkhaven en aan de zuidzijde door de Maas. Aan de oostzijde bevindt zich de 's-Gravendijkwal die overgaat in de Maastunnel. Verder in westelijke richting bevindt zich Het Park. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door de 2e Parkhavenbrug/Droogleever Fortuynplein.

In onderstaande luchtfoto is het onderzoeksgebied weergegeven.




Figuur 3.1 *Weergave onderzoeksgebied en ligging onderzoekslocatie (bron: Google Earth).*

Voor de berekening van de geluidbelasting is de verbeelding van het (ontwerp-) bestemmingsplan gebruikt. In onderstaande figuur is het ontwerp weergegeven.



Figuur 3.2: *Verbeelding voorontwerp bestemmingsplan Parkhaven*

Voor de modellering (zie paragraaf 3.4) is aangesloten bij de in de verbeelding opgenomen bouwvlakken en hoogtes. Bij een aantal gebouwen zijn er verschillende hoogtes en worden set-backs gerealiseerd. Deze verschillen zijn wel meegenomen in de berekeningen. In onderstaande figuur zijn de hoogteverschillen van de gebouwen grafisch weergegeven.

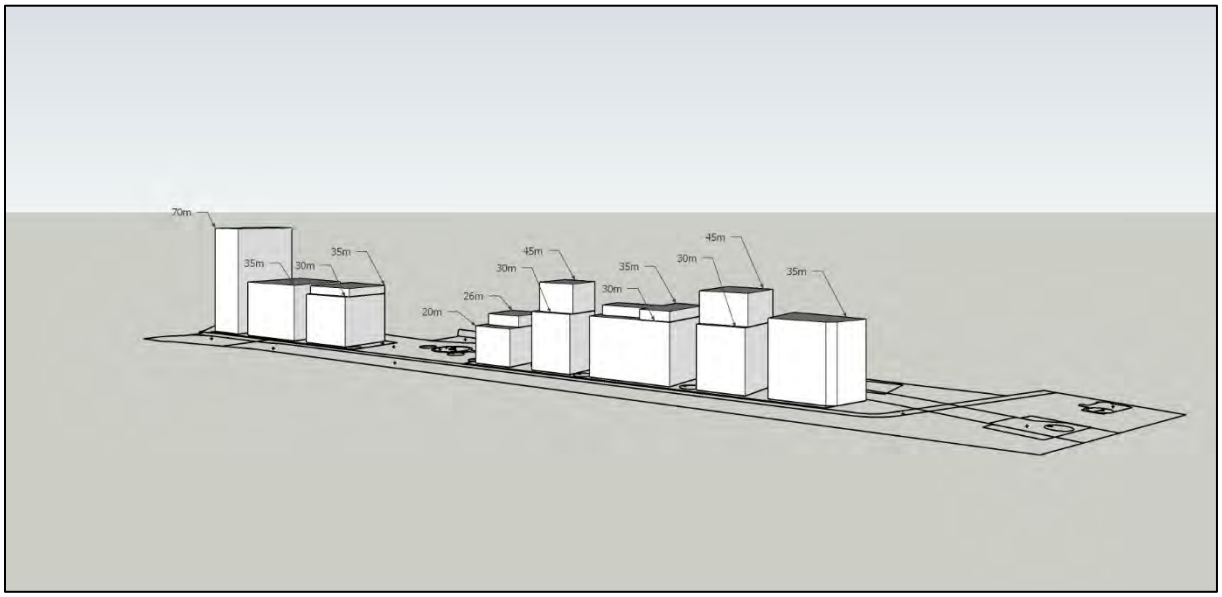

Figuur 3.3: *Aanzicht bouwmassa's*

3.2 Invoergegevens

3.2.1 Verkeersgegevens

Voor de berekening van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai is het noodzakelijk de samenstelling van het verkeer (lichte-, middelzware- en zware motorvoertuigen) en de verdeling van het verkeer over de dag- (07.00 - 19.00 uur), de avond- (19.00-23.00 uur) en de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) te kennen.

In het rekenmodel is uitgegaan van verkeerscijfers voor het prognosejaar 2033, minimaal 10 jaar na realisatie van de nieuwbouw.

Alle in het onderzoek betrokken wegen worden beheerd door de gemeente Rotterdam. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage I en zijn gebaseerd op de door Goudappel-Coffeng aangeleverde milieu-uitvoer Parkhaven 20220804.

In het onderzoek is ervan uitgegaan dat de huidige wegdekverharding en het snelheidsregime op de wegen eveneens van toepassing blijft in de toekomstige situatie.

3.2.2 Industrieterreinen

Het plan bevindt zich binnen de zone van de Waal- en Eemhaven en de Maas-Rijnhaven. In figuur 1 zijn de zonegrenzen in de buurt van het plangebied weergegeven. De gele lijn is de zonegrens van de Waal- en Eemhaven, de oranje lijn is de zonegrens van de Maas-Rijnhaven.

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege industrieterrein Waal- en Eemhaven is gebruik gemaakt van de ‘Handreiking berekeningsmethode en werkwijze voor geluid in de geluidzone rond het industrieterrein Waal- en Eemhaven’ (hierna: de Handreiking).

Bij de berekening is uitgegaan van het bronnenmodel 2025.

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege industrieterrein Maas-Rijnhaven is door DCMR een handleiding geschreven voor bouwplannen binnen de zone (document 21142921 d.d. 14-6-2018, versie MR-18-06). Voor de berekeningsmethode van de geluidbelasting is bepalend dat het bouwplan buiten Katendrecht is gelegen. Hierbij dient eveneens gebruik te worden gemaakt van de geluidbronnen de in een rekenmodel zijn aangeleverd.

3.3 Rekenmethode

De in deze rapportage opgenomen geluidbelastingen zijn berekend conform de hoofdstukken 2 en 3 uit het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’.

Voor de berekening van het wegverkeerslawaai voor het prognosejaar 2033 is gerekend volgens standaard-rekenmethode II uit het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012” (RMV 2012), als bedoeld in artikel 110 van de Wet geluidhinder.

Bij de berekening van de geluidbelastingen volgens standaard-rekenmethode II is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden.

Voor de industrielawaaiberekeningen is gerekend conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, methode II.8. De rekenmethode vloeit voort uit het genoemd reken- en meetvoorschrift.

Er is gerekend met waarneempunten op de gevels van de gebouwen. Op dit moment is nog niet bekend waar zich geluidgevoelige ruimtes gaan bevinden. Daarom zijn rekenpunten gekozen op de meest kritische posities van de gevels.

Er is gerekend op een rekenhoogte van 1,5 meter bovenkant vloer per bouwlaag. Per verdieping daarboven is telkens rekening gehouden met een verdiepingshoogte van 3 meter. Waar op de begane grond sprake zal zijn van geen

geluidgevoelige functies (bijv. horeca) is de toetshoogte van 1,5 meter en 4,5 meter overgeslagen. Dit geldt voor de zuidwesthoeken van de gebouwen N1,N3, Z2 en Z4 en de noordwesthoek van gebouw Z1.

De toetspunten zijn genummerd. De gebouwen ten noorden van de Euromast zijn aangeduid met een N. Het meest noordelijk gebouw is N1, daarna N2 en N3. De gebouwen ten zuiden van de Euromast zijn aangeduid met een Z. Het eerste gebouw ten zuiden van de Euromast is aangeduid met Z1, oplopend naar ZZ naar het meest zuidelijke gebouw.

3.4 Modellering

Ten behoeve van de berekeningen is een driedimensionaal computersimulatie model opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het door DGMR Raadgevende Ingenieurs B.V. ontwikkelde computerprogramma "GEOMILIEU", versie 2022.3.rev1


Voor het tot stand komen van het model is gebruik gemaakt van 3D data verkregen van GEODAN/DGMR. Deze data bevat alle (hoogte) informatie van de objecten in de omgeving, de harde en zachte bodemgebieden en de hoogteverschillen. De data is aangevuld met het EMC, die zat niet in de file, en de gebouwen van het plan.

Alle gebouwen zijn als reflecterende objecten ingevoerd (reflectiefactor = 0,8). De situering van de woongebouwen in het plan is gebaseerd op de verbeelding van het voorontwerp bestemmingsplan. De hoogte is gebaseerd op de hoogte aanduidingen in het voorontwerp bestemmingsplan.

Gezien het stedelijk karakter van het onderzoeksgebied is de bodemfactor van het rekenmodel standaard op een harde, reflecterende ondergrond (Bf=0) gezet. De relevante groengebieden (voornamelijk grasvelden en het park) in de omgeving zijn als aparte zachte, absorberende bodemgebieden in het rekenmodel ingevoerd (Bf=1,0).

In het onderzoeksgebied is sprake van aanzienlijke hoogteverschillen. Deze zijn door middel van hoogtelijnen gemodelleerd. De hoogtelijnen zijn aangeleverd door GEODAN/DGMR en zijn ongewijzigd overgenomen in het rekenmodel.

Figuur 2 geeft een overzicht van de modellering van de bodemgebieden en de gebouwen weer. In onderstaande figuren is een 3D impressie opgenomen van het rekenmodel. De modellering is in numerieke vorm opgenomen in bijlage II.

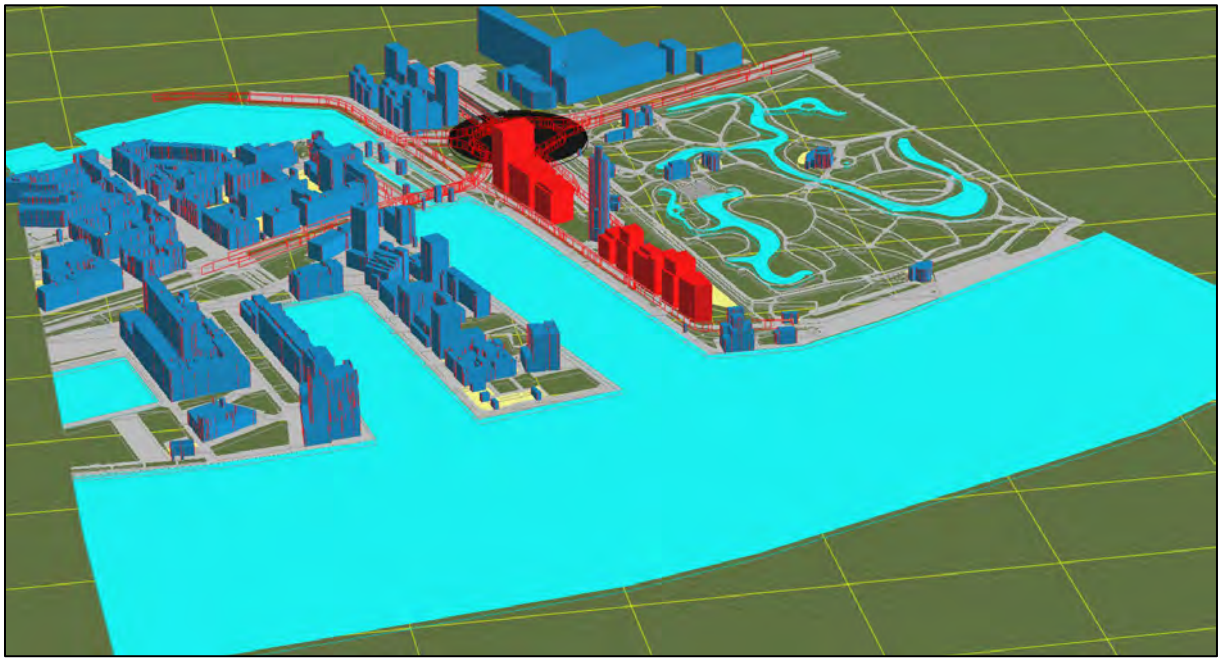

Figuur 3.4: *3D Weergave modellering vanuit zuidwestelijke richting*



Figuur 3.4: *3D Weergave modellering vanuit zuidoostelijke richting*

In de figuren 3 tot en met 10 is ingezoomd op de planlocatie en is een weergave van de toetspunten op de gevels van de gebouwen gegeven.

3.4.1 Wegverkeerslawaai

Het gemotoriseerd verkeer (wegverkeer en trams) op de in het onderzoek betrokken wegen is als een rijlijn per weg in het rekenmodel ingevoerd. Hiermee wordt de geluidemissie als gevolg van de voertuigen op de weg berekend. De bronhoogte van de weg is 0,75 meter. De ’s-Gravendijkwal en het traject naar de Maastunnel zijn in voorliggend onderzoek als één weg beschouwd.

Het Droogleever Fortuynplein is gemodelleerd als een kruising met een kruispuntcorrectie van 1.

De brongegevens zijn opgenomen in bijlage III.

3.4.2 Industrielawaai

Waal- en Eemhaven

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het industrieterrein is gebruik gemaakt van het bronnenmodel van IT Waal- en Eemhaven, zoals deze is verstrekt door DCMR, overeenkomstig afspraak 6 van het Convenant. De objecten, bodemgebieden en toetspunten uit het wegverkeerslawaai model zijn één op één overgenomen in het industrielawaaimodel. Het industrielawaaimodel is niet gewijzigd.

Het model staat ingesteld op een harde bodem vanaf het brongebied tot de ontvanger. Dit is nagenoeg overeenkomstig de werkelijke situatie. De brongegevens zijn opgenomen in bijlage IV. In figuur 11 is de modellering weergegeven.

Maas-Rijnhaven

Voor de berekening van de geluidbelasting op het plan moet gebruik gemaakt worden van het door DCMR aangeleverd rekenmodel. De berekening is uitgevoerd conform de Handleiding bouwplanmodel Maas-Rijnhaven, versie MR-18-06.

De berekende waarden moeten worden verminderd met een correctiewaarde zoals bepaald in paragraaf 3.2 van de notitie MR-18-06. Het plan bevindt zich tussen de ijkpunten 401 en 402 van het model. Uit tabel 1 van de notitie blijkt dat er géén correctiewaarde hoeft te worden toegepast.

Het model staat ingesteld op een harde bodem vanaf het brongebied tot de ontvanger. Dit is nagenoeg overeenkomstig de werkelijke situatie. De brongegevens zijn opgenomen in bijlage IV. In figuur 12 is de modellering weergegeven.

4 REKENRESULTATEN EN BEOORDELING GELUIDBELASTING

4.1 Wegverkeerslawaai

Een compleet overzicht van de berekende geluidbelastingen op de gevels van de gebouwen als gevolg van het wegverkeerslawaai is opgenomen in bijlage V. Bijlage VI omvat de output van Geomilieu.

De geluidbelasting is weergegeven in L_{den} en inclusief aftrek van 5 dB ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder.

4.1.1 Gebouw N1

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.1: *Geluidbelasting gebouw N1*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	54
G.J. de Jonghweg	52
Parkhaven	55
Puntegaalstraat	42
’s Gravendijkwal	61
Westzeedijk	60
Westzeedijk Oost	48

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van het Droogleever Fortuynplein, GJ de Jonghweg, Parkhaven, ’s-Gravendijkwal en de Westzeedijk.

Nader onderzoek naar geluid reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.1.2 Gebouw N2

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.2: *Geluidbelasting gebouw N2*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	50
G.J. de Jonghweg	46
Parkhaven	58
Puntegaalstraat	40
’s Gravendijkwal	61
Westzeedijk	53
Westzeedijk Oost	46

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van het Droogleever Fortuynplein, de Parkhaven, ’s-Gravendijkwal en de Westzeedijk.

Nader onderzoek naar gelui reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.1.3 Gebouw N3

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.3: *Geluidbelasting gebouw N3*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	46
G.J. de Jonghweg	42
Parkhaven	58
Puntegaalstraat	38
's Gravendijkwal	61
Westzeedijk	49
Westzeedijk Oost	44

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Parkhaven, de 's-Gravendijkwal en Westzeedijk.

Nader onderzoek naar geluid reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.1.4 Gebouw Z1

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.4: *Geluidbelasting gebouw Z1*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	37
G.J. de Jonghweg	37
Parkhaven	60
Puntegaalstraat	32
's Gravendijkwal	61
Westzeedijk	42
Westzeedijk Oost	39

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Parkhaven en de 's-Gravendijkwal.

Nader onderzoek naar gelui reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.1.5 Gebouw Z2

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.5: *Geluidbelasting gebouw Z2*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	39
G.J. de Jonghweg	35
Parkhaven	60
Puntegaalstraat	31
's Gravendijkwal	60
Westzeedijk	42
Westzeedijk Oost	39

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Parkhaven en de 's-Gravendijkwal.

Nader onderzoek naar geluid reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.1.6 Gebouw Z3

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.6: *Geluidbelasting gebouw Z3*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	39
G.J. de Jonghweg	34
Parkhaven	60
Puntegaalstraat	29
's Gravendijkwal	59
Westzeedijk	39
Westzeedijk Oost	39

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Parkhaven en de 's-Gravendijkwal.

Nader onderzoek naar gelui reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.1.7 Gebouw Z4

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.7: *Geluidbelasting gebouw Z4*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	37
G.J. de Jonghweg	32
Parkhaven	58
Puntegaalstraat	29
's Gravendijkwal	52
Westzeedijk	38
Westzeedijk Oost	38

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Parkhaven en de 's-Gravendijkwal.

Nader onderzoek naar geluid reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.1.8 Gebouw Z5

De geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegen is per gevel en toetshoogte opgenomen in bijlage V. Omwille van de overzichtelijkheid is in onderstaande tabel volstaan met de presentatie van de hoogste geluidbelastingen per weg.

Tabel 4.8: *Geluidbelasting gebouw H*

Straatnaam	Geluidbelasting in L_{den} (dB)
Droogleever Fortuynplein	32
G.J. de Jonghweg	32

Parkhaven	56
Puntegaalstraat	26
's Gravendijkwal	48
Westzeedijk	37
Westzeedijk Oost	36

Uit de tabel blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden ten gevolge van de Parkhaven.

Nader onderzoek naar geluid reducerende maatregelen is noodzakelijk.

4.2 Industrielawaai

4.2.1 Waal- en Eemhaven

In bijlage V zijn de rekenresultaten opgenomen van de geluidbelasting op de gebouwen vanwege het industrieterrein Waal- en Eemhaven. Bijlage VII omvat de output van Geomilieu. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten samengevat.

Tabel 4.9: *Rekenresultaten industrielawaai vanwege Waal- en Eemhaven in dB(A) etmaalwaarde*

Gebouw	Noordgevel	Oostgevel	Westgevel	Zuidgevel
Gebouw N1	< 50 dB(A)	<50 dB(A)	49-53 dB(A)	43-53 dB(A)
Gebouw N2	< 50 dB(A)	<50 dB(A)	48-52 dB(A)	43-51 dB(A)
Gebouw N3	< 50 dB(A)	<50 dB(A)	49-52 dB(A)	49-54 dB(A)
Gebouw Z1	< 50 dB(A)	<50 dB(A)	51-53 dB(A)	50-53 dB(A)
Gebouw Z2	< 50 dB(A)	<50 dB(A)	52-54 dB(A)	50-56 dB(A)
Gebouw Z3	< 50 dB(A)	<50 dB(A)	51-53 dB(A)	49-54 dB(A)
Gebouw Z4	≤ 50 dB(A)	< 50 dB(A)	53-54 dB(A)	49-54 dB(A)
Gebouw Z5	48 -51 dB(A)	< 50 dB(A)	53-54 dB(A)	54 dB(A)

Uit bovenstaande rekenresultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de noord- en oostgevel van de gebouwen niet wordt overschreden, met uitzondering van gebouw Z5. Hier wordt de voorkeursgrenswaarde op de oostgevel niet overschreden.

Op de west- en zuidgevel wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden op diverse verdiepingen. De ontheffingswaarde van 60 dB(A) wordt niet overschreden.

4.2.2 Maas-Rijnhaven

In bijlage V zijn de rekenresultaten opgenomen van de geluidbelasting op de gebouwen vanwege het industrieterrein Maas-Rijnhaven. Bijlage VII omvat de output van Geomilieu. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten samengevat.

Tabel 4.10: *Rekenresultaten industrielawaai vanwege Maas-Rijnhaven in dB(A) etmaalwaarde*

Gebouw	Noordgevel	Oostgevel	Westgevel	Zuidgevel
Gebouw N1	< 50 dB(A)	< 50 dB(A)	< 50 dB(A)	< 50 dB(A)
Gebouw N2	< 50 dB(A)	< 50 dB(A)	< 50 dB(A)	< 50 dB(A)
Gebouw N3	< 50 dB(A)	≤ 50 dB(A)	< 50 dB(A)	≤ 50 dB(A)
Gebouw Z1	< 50 dB(A)	49-51 dB(A)	< 50 dB(A)	42-51 dB(A)
Gebouw Z2	< 50 dB(A)	≤ 50 dB(A)	< 50 dB(A)	43-51 dB(A)
Gebouw Z3	< 50 dB(A)	36-51 dB(A)	< 50 dB(A)	43-51 dB(A)
Gebouw Z4	< 50 dB(A)	51-52 dB(A)	< 50 dB(A)	43-52 dB(A)
Gebouw Z5	< 50 dB(A)	51-52 dB(A)	≤ 50 dB(A)	50-51 dB(A)

Uit bovenstaande rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de gebouwen N1 tot en met N3 lager is dan 50 dB(A). De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt hier niet overschreden. Op de gevels van de gebouwen Z1 tot en

met Z5 wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) met ten hoogste 2 dB(A) overschreden. De ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt niet overschreden.

4.3 Cumulatie van geluid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van diverse geluidbronnen wordt overschreden, dient op grond van het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 de gecumuleerde geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Tevens is in deze bijlage de Milieukwaliteitsmaat opgenomen. De Milieukwaliteitsmaat is gebaseerd op onderstaande tabel.

Tabel 4.11: *Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting*

Geluidbelasting	Kwalificatie
< 45 dB	Zeer goed
46 – 50 dB	Goed
51 – 55 dB	Redelijk
56 – 60 dB	Matig
61 – 65 dB	Tamelijk slecht
66 – 70 dB	Slecht
> 70 dB	Zeer slecht

Bijlage VIII omvat de berekening van de gecumuleerde geluidbelasting overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. In onderstaande tabel is per gebouw de range in de Milieukwaliteitsmaat weergegeven.

Tabel 4.12: *Weergave milieukwaliteitsmaat*

Gebouw	Milieukwaliteitsmaat
Gebouw N1	Overwegend tamelijk slecht
Gebouw N2	Overwegend tamelijk slecht
Gebouw N3	Overwegend tamelijk slecht
Gebouw Z1	Overwegend tamelijk slecht
Gebouw Z2	Matig tot tamelijk slecht
Gebouw Z3	Matig tot tamelijk slecht
Gebouw Z4	Overwegend matig
Gebouw Z5	Overwegend matig tot redelijk

5 MAATREGELENONDERZOEK

Om de geluidbelasting vanwege de geluidbronnen te verlagen, dient onderzoek plaats te vinden naar:

- bronmaatregelen;
- maatregelen in de overdrachtssfeer;
- maatregelen bij de ontvanger.

5.1 Bronmaatregelen

5.1.1 Wegverkeerslawaai

Een bronmaatregel is het toepassen van een geluidarm wegdektype of het beperken van de rijsnelheid of verkeersintensiteit bij wegverkeerslawaai.

Het toepassen van een geluidarm wegdektype is niet mogelijk indien er sprake is van veel optrekkend en afremmend verkeer en in bochten van wegen. Omdat een geluidarm wegdek zachter is zal de toplaag heel snel verslijten (rimpeling en rafeling), waardoor ook het effect van het geluidarm asfalt snel vermindert. Concreet betekent dit dat het toepassen van een geluidarm wegdektype op alle wegen rondom het plan niet mogelijk is.

Een uitzondering hierop is wellicht de Parkhaven. Een geluidsarm asfalttype kan een geluidreductie van maximaal 4 dB bewerkstellingen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog steeds overschreden en zijn (aanvullende) gevelmaatregelen wellicht nog steeds noodzakelijk. Ook zal de gecumuleerde geluidbelasting aan deze kant nog steeds hoger blijven dan 53 dB, zodat het effect van een geluidarm asfalttype beperkt is. Een geluidarm asfalttype kent een zachtere toplaag, zodat het niet geschikt is voor veel zwaar verkeer zoals bijvoorbeeld bussen.

5.1.2 Industrielawaai

De industrieterrein Waal- en Eemhaven en Maas-Rijnhaven zijn geluidgezoneerd. Dit betekent dat de bedrijven die zich op de industrieterreinen hebben gevestigd het recht hebben om een bepaalde hoeveelheid geluid te produceren.

Voor industrieterrein Waal- en Eemhaven is het Convenant Geluidruimte Waal-/ Eemhaven vastgesteld op 3 december 2010. In het convenant is afgesproken dat geluidruimte die kan vrijkomen door technologische ontwikkelingen na 2010, ten goede te laten komen aan de woonomgeving. Deze afspraak werkt door in het Bronnenmodel 2025. Dit betekent dat het bronnenmodel 2025, dat gehanteerd is voor onderhavige geluidberekeningen, een actueel beeld geeft van de beschikbare geluidruimte voor ontwikkelingen in de woonomgeving.

Voor beide industrieterreinen geldt dat het recht om een hoeveelheid geluid te produceren voortvloeit uit de geluidzonering zelf (planologisch aspect) en uit de milieuvergunningen c.q. meldingen van de bedrijven. Door het treffen van bronmaatregelen worden de bedrijven in dit recht aangetast. Bovendien zal het treffen van bronmaatregelen en de daarmee gepaard gaande geluidreductie altijd gekoppeld moeten worden aan een bestemmingsplanprocedure om de geluidzone te verkleinen. Als dit niet gebeurt, wordt de bereikte geluidreductie immers weer ‘ingenomen’ door een ander bedrijf.

Het treffen van bronmaatregelen wordt niet als een haalbare optie beschouwd.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen zijn het plaatsen van een scherm of het zodanig positioneren van de gebouwen zodat aan de voorkeursgrenswaarden wordt voldaan.

Voor het anders positioneren van de gebouwen kan op voorhand worden gesteld dat het plangebied hiervoor geen ruimte biedt.

De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde vindt met name op de hogere bouwlagen van het plan plaats. Om die reden zal een hoog scherm nabij het plan noodzakelijk zijn om de geluidbelasting op de gevels voldoende te reduceren. Dit is gelet op de hoogte van de gebouwen geen reële optie.

Een andere optie is om een geluidscherm kort bij de bron te plaatsen. Om effect te bereiken, dient een geluidscherm zichtlijn doorbreking te bewerkstelligen. Vanwege de hoge gebouwen, moet een dergelijk geluidscherm ook extreem hoog worden. Dit is geen reële optie.

5.3 Maatregelen bij de ontvanger

Omdat het akoestisch onderzoek heeft aangetoond dat maatregelen aan de bron- en in de overdrachtssfeer, buiten het treffen van bronmaatregelen aan de Parkhaven, niet mogelijk zijn om de geluidbelasting naar de voorkeursgrenswaarde terug te brengen, wordt geadviseerd de hoge geluidbelasting op de gevels van de woningen te compenseren door het treffen van maatregelen bij de ontvanger, dus aan de woningen zelf.

Om te kunnen bepalen welke maatregelen genomen moeten worden, is het noodzakelijk de geluidwering van de gevels te berekenen en deze te toetsen aan het Bouwbesluit.

De minimumeis voor de karakteristieke geluidwering van woningen is op grond van het Bouwbesluit 20 dB. Daarnaast is in het Bouwbesluit bepaald dat de karakteristieke geluidwering van de gevel niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 dB in een verblijfsgebied en 35 dB in een verblijfsruimte. De geluidbelasting op de gevels waar mee gerekend moet worden is exclusief aftrek ingevolge art. 110g van de Wet geluidhinder.

Omdat op dit moment de indeling van de gebouwen nog niet vast staat, kan nog geen beeld worden gegeven van de benodigde geluidwering en op welke wijze deze dient te worden bepaald. Bij de aanvraag om een Wabo-vergunning ‘Bouwen’ zal de benodigde geluidwering berekend moeten worden.

6 CONCLUSIE

6.1 Algemeen

In opdracht van ERA Contour is door **Kraaij** Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting op geprojecteerde geluidgevoelige bestemmingen aan de Parkhaven in Rotterdam.

Om het nieuwbouwplan mogelijk te maken dient de huidige groenbestemming in het bestemmingsplan 'Scheepvaartkwartier' gedeeltelijk te worden omgezet naar een woonbestemming. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd. Voorliggend akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van het (ontwerp-) bestemmingsplan en is gebaseerd op de bijbehorende verbeelding.

Op basis van de Wet geluidhinder moet de geluidbelasting op nieuwe bestemmingen, welke binnen de geluidzone van een weg of spoorweg zijn gelegen, worden bepaald. De berekende geluidbelasting wordt daarbij getoetst aan de geluidnormen uit de Wet geluidhinder (Wgh). De planlocatie bevindt zich binnen de geluidzones van diverse omliggende wegen (inclusief tramverkeer) en industrielawaai vanuit de Waal- en Eemhaven en de Maas- en Rijnhaven.

Door de gemeente Rotterdam is geluidbeleid opgesteld voor de bouw op geluidbelaste locaties. Er kunnen hogere geluidbelastingen tot de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder worden toegestaan, mits voldaan wordt aan de beleidsregels.

6.2 Wegverkeerslawaai

Op basis van de rekenresultaten wordt geconcludeerd dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de diverse gebouwen. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden.

Onderzoek naar maatregelen ter verlaging van de geluidbelasting heeft uitgewezen dat er geen maatregelen te treffen zijn die doelmatig zijn. In onderstaande tabel is per weg de hoogste waarde per gebouw weergegeven, voor zover de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Deze waarden dienen als hogere waarde te worden vastgesteld.

Tabel 5.1: *Rekenresultaten per weg in dB L_{den}*

	Drooglever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	's-Gravendijkwal	Westzeedijk
Gebouw N1	54	52	55	61	60
Gebouw N2	50		58	61	53
Gebouw N3			58	61	49
Gebouw Z1			60	61	
Gebouw Z2			60	60	
Gebouw Z3			60	59	
Gebouw Z4			58	52	
Gebouw Z5			56		

6.3 Industrielawaai

Op basis van de rekenresultaten vanwege de Waal- en Eemhaven wordt geconstateerd dat op de oostgevel van alle gebouwen voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Dit geldt ook voor de noordgevel, met uitzondering van gebouw Z5.

Op de west- en zuidgevel wordt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschreden op diverse verdiepingen. De ontheffingswaarde van 60 dB(A) (Zeehavennorm) wordt niet overschreden.

Op basis van de rekenresultaten vanwege de Maas-Rijnhaven blijkt dat op alle gevels van de gebouwen N1 tot en met N3 wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Op de noordgevels van de gebouwen Z1 tot en met Z5 wordt eveneens voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. Op de andere gevels van de gebouwen Z1 tot en met Z5 wordt de voorkeursgrenswaarde met ten hoogste 2 dB(A) overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 55 dB(A) wordt niet overschreden

6.4 Woon- en leefklimaat

Het woon- en leefklimaat is voor de gebouwen N1 tot en met N3 en Z1 overwegend “tamelijk slecht”. Het woon- en leefklimaat op de gebouwen Z2 en Z3 is ‘matig tot tamelijk slecht’, op Z4 overwegend “matig” en op Z5 overwegend “matig tot redelijk”.

7 TOETS GEMEENTELIJKE GELUIDBELEID

Volgens het gemeentelijk ontheffingsbeleid dient iedere woning te beschikken over een geluidluwe gevel en indien aanwezig over een geluidluwe buitenruimte. Op de meeste woongebouwen is er sprake van geluidbelasting door wettelijke en niet-wettelijke bronnen. De wettelijke bronnen (volgens de Wet geluidhinder) zijn wegverkeer en industrielawaai. Mede vanwege de niet-wettelijke bronnen is bij de meeste woongebouwen en woningen in die gebouwen geen geluidluwe gevel aanwezig. Om zoveel mogelijk te voldoen aan het uitgangspunt van het ontheffingsbeleid is compensatie voorzien in en bij de woningen en rondom en op de woongebouwen, zodat sprake is van goede woon- en leefomgevingskwaliteit:

A. Alle woningen dienen te beschikken over een geluidluwe gevel en buitenruimte.
   Om te bepalen of een gevel en buitenruimte geluidluw is, mag indien gebruik wordt gemaakt van een afsluitbare loggia of balkon, uitgegaan worden van een loggia, of balkon in gesloten toestand, waarbij er in gesloten toestand sprake moet zijn van buitenluchtkwaliteit in de loggia, of op het balkon.
B. Tenminste één slaapkamer dient te zijn gelegen aan de geluidluwe gevel. Andere geluidgevoelige ruimten dienen zoveel mogelijk aan de geluidluwe gevel te worden gesitueerd.
   Er is ook sprake van een geluidluwe gevel als de buitenruimte voor het slaapkamerraam geluidluw is en daar sprake is van buitenluchtkwaliteit.
C. Indien gebruik wordt gemaakt van het bepaalde onder A. of B dienen de compenserende maatregelen zoals beschreven in de planregels (33 dB binnenniveau op grond van het gezamenlijk geluid en toepassen van de beleidsregels hoogwaardige stedenbouwkundige inrichting en duurzaamheid en mobiliteit) te worden toegepast.
D. Indien een woning niet beschikt over een geluidluwe buitenruimte dienen de volgende compenserende maatregelen te worden toegepast:
   1. bij of op het gebouw is een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte aanwezig in omvang afgestemd op het aantal woningen zonder geluidluwe buitenruimte
   2. balkons, dan wel loggia's worden voorzien van een gesloten borstwering met een hoogte van 1,2 m en een geluidabsorberend plafond.
E. Indien een woning niet beschikt over een geluidluwe gevel vervalt voorwaarde B. en dienen de volgende compenserende maatregelen te worden toegepast:
   1. de woning wordt voorzien van actieve koeling
   2. de ventilatie van (de) slaapkamer(s) bedraagt 30% meer dan vereist volgens het Bouwbesluit 2012
   3. de woning wordt voorzien van een zwevende dekvloer

8 ADVIES

Om de woningbouw op de onderzoekslocatie mogelijk te maken, dienen hogere waarden te worden verleend voor wegverkeers- en industrielawaai. In onderstaande tabel zijn de te verlenen hogere waarden opgenomen. Hierbij is ervoor gekozen om de hogere waarde per gebouw aan te duiden en niet per gevel(deel). Hiervoor is gekozen omdat de exacte indeling van de woningen nog niet vast staat en er hierdoor enige flexibiliteit in de verdere planvorming is.

Tabel 8.1: *Vast te stellen hogere waarden*

	Drooglever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	's-Gravendijkwal	Westzeedijk	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Gebouw N1	54 dB	52 dB	55 dB	61 dB	60 dB	53 dB(A)	
Gebouw N2	50 dB		58 dB	61 dB	53 dB	52 dB(A)	
Gebouw N3			58 dB	61 dB	49 dB	54 dB(A)	
Gebouw Z1			60 dB	61 dB		53 dB(A)	51 dB(A)
Gebouw Z2			60 dB	60 dB		56 dB(A)	51 dB(A)
Gebouw Z3			60 dB	59 dB		54 dB(A)	52 dB(A)
Gebouw Z4			58 dB	52 dB		54 dB(A)	52 dB(A)
Gebouw Z5			56 dB			54 dB(A)	52 dB(A)

Bij een aanvraag voor een Wabo vergunning 'Bouwen' dient te worden aangetoond dat de woningen over voldoende geluidwering beschikken. Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de woning te creëren wordt geadviseerd bij de berekeningen uit te gaan van de gecumuleerde geluidbelasting.

BIJLAGEN

BIJLAGE I

Verkeersgegevens

Naam	Omschr.	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
1	Drooglever Fortuynplein	15351,23	6,58	3,36	0,95	97,09	98,33	96,34	2,1	1,12	2,53	0,81	0,55	1,13
2	Drooglever Fortuynplein	15760,18	6,58	3,36	0,95	97,23	98,41	96,51	2	1,06	2,41	0,78	0,52	1,08
3	Droogleever Fortuynplein	18042,1	6,58	3,36	0,95	97,16	98,38	96,43	2,04	1,09	2,46	0,79	0,54	1,11
4	Droogleever Fortuynplein	17426,53	6,58	3,36	0,95	96,73	98,12	95,89	2,36	1,26	2,84	0,92	0,62	1,27
5	Droogleever Fortuynplein	17426,53	6,58	3,36	0,95	96,73	98,12	95,89	2,36	1,26	2,84	0,92	0,62	1,27
6	Droogleever Fortuynplein	20446,43	6,58	3,35	0,95	96,48	97,98	95,59	2,53	1,35	3,05	0,98	0,67	1,37
7	Droogleever Fortuynplein	7326,43	6,58	3,34	0,95	95,31	97,3	94,13	3,38	1,81	4,05	1,31	0,89	1,82
8	Droogleever Fortuynplein	2999,85	6,58	3,36	0,95	97,05	98,31	96,3	2,12	1,13	2,56	0,82	0,56	1,15
9	's-Gravendijkwal	4326,58	6,59	3,32	0,96	94,1	96,58	92,64	4,25	2,29	5,08	1,65	1,13	2,28
10	Droogleever Fortuynplein	2999,85	6,58	3,36	0,95	97,05	98,31	96,3	2,12	1,13	2,56	0,82	0,56	1,15
11	Drooglever Fortuynplein	717,93	6,57	3,37	0,95	98,11	98,93	97,62	1,36	0,72	1,64	0,53	0,35	0,74
12	Droogleever Fortuynplein	2281,92	6,58	3,36	0,95	96,72	98,12	95,88	2,36	1,26	2,84	0,92	0,62	1,28
13	G.J. de Jonghweg	6434,2	6,58	3,35	0,95	96,41	97,94	95,5	2,58	1,38	3,11	1	0,68	1,4
14	G.J. de Jonghweg	5167,3	6,92	3,08	0,58	92,6	96,12	92,35	5,7	3,22	6,73	1,7	0,66	0,92
15	Parkhaven	6817,09	6,91	3,16	0,55	97,74	98,65	95,19	1,81	1,11	3,7	0,45	0,24	1,11
16	Parkhaven	3057,89	6,91	3,15	0,56	97,3	98,38	94,28	2,16	1,33	4,4	0,54	0,29	1,32
17	Parkhaven	3043,02	6,91	3,15	0,56	97,19	98,32	94,07	2,25	1,38	4,57	0,56	0,3	1,36
18	-'s Gravendijkwal	51891,57	6,58	3,37	0,95	97,94	98,82	97,4	1,49	0,79	1,79	0,58	0,39	0,81
19	'-'s Gravendijkwal	19261,02	6,57	3,39	0,94	99,27	99,59	99,08	0,53	0,28	0,64	0,2	0,14	0,29
20	's-Gravendijkwal	15486,45	6,58	3,34	0,95	95,2	97,23	93,99	3,46	1,86	4,14	1,34	0,91	1,86
21	-'s-Gravendijkwal	17144,1	6,57	3,39	0,94	98,91	99,38	98,63	0,78	0,41	0,95	0,3	0,2	0,43
22	's-Gravendijkwal	17144,1	6,57	3,39	0,94	98,91	99,38	98,63	0,78	0,41	0,95	0,3	0,2	0,43
23	's-Gravendijkwal	7241,21	6,57	3,39	0,94	99,6	99,77	99,5	0,29	0,15	0,35	0,11	0,07	0,16
24	's-Gravendijkwal	19261,02	6,57	3,39	0,94	99,27	99,59	99,08	0,53	0,28	0,64	0,2	0,14	0,29
25	's-Gravendijkwal	39563,67	6,57	3,39	0,94	99,1	99,49	98,86	0,65	0,34	0,78	0,25	0,17	0,35
26	Westzeedijk Oost	14492,66	6,58	3,37	0,95	97,89	98,8	97,34	1,52	0,81	1,83	0,59	0,4	0,82
26a	Westzeedijk Oost	14492,66	6,58	3,37	0,95	97,89	98,8	97,34	1,52	0,81	1,83	0,59	0,4	0,82
27	Westzeedijk	14511,51	6,58	3,37	0,95	97,89	98,8	97,35	1,52	0,8	1,83	0,59	0,4	0,82
27a	Westzeedijk	14511,51	6,58	3,37	0,95	97,89	98,8	97,35	1,52	0,8	1,83	0,59	0,4	0,82
28	Westzeedijk	13120	6,58	3,36	0,95	97,14	98,36	96,4	2,06	1,1	2,48	0,8	0,54	1,11
29	Westzeedijk	17790,39	6,58	3,36	0,95	96,77	98,15	95,94	2,33	1,24	2,8	0,9	0,61	1,26
31	Westzeedijk	21418,09	6,58	3,36	0,95	97,39	98,51	96,71	1,88	1	2,27	0,73	0,49	1,02
32	Puntegaalstraat	4377,96	6,57	3,4	0,94	99,65	99,8	99,56	0,25	0,13	0,3	0,1	0,06	0,14

BIJLAGE II

Invoergegevens model

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
N1_01	Gebouw N1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_02	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_11	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_04	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_09	Gebouw N1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_10	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_03	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_12	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_26	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_28	Gebouw N1	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_27	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_25	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_20	Gebouw N1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_19	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_17	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_18	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N2_01	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_02	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_05	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_06	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_13	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_14	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_09	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_10	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_01	Gebouw N3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_02	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_05	Gebouw N3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_06	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_13	Gebouw N3	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_14	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
N3_09	Gebouw N3	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_10	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_01	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_02	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z5_01	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_02	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z1_01	Gebouw Z1	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Z1_03 SB	Gebouw Z1	<-->	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z1_06	Gebouw Z1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_14	Gebouw Z1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_01	Gebouw Z4	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_02	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_03	Gebouw Z4	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_01	Gebouw Z2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_02	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_03 SB	Gebouw Z2	<-->	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja
Z2_09	Gebouw Z2	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_07	Gebouw Z2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_08	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_05	Gebouw N1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_06	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_08	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_07	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_15	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_13	Gebouw N1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_14	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_16	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_24	Gebouw N1	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_23	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_21	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N1_22	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_30	Gebouw N1	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	52,50	Ja
N1_32	Gebouw N1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N1_31	Gebouw N1	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
N1_29	Gebouw N1	<-->	Relatief	55,50	58,50	61,50	64,50	67,50	--	Ja
N2_03	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_04	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_07	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_08	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_11	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_12	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N2_15	Gebouw N2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N2_16	Gebouw N2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_03	Gebouw N3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
N3_04	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_07	Gebouw N3	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_08	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_11	Gebouw N3	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_12	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
N3_15 SB	Gebouw N3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
N3_16	Gebouw N3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
N3_17	Gebouw N3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
N3_18 SB	Gebouw N3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z1_02	Gebouw Z1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_08	Gebouw Z1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_09	Gebouw Z1	<-->	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_10	Gebouw Z1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_11	Gebouw Z1	<-->	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_13	Gebouw Z1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_12	Gebouw Z1	<-->	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_05	Gebouw Z1	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_07	Gebouw Z1	<-->	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
Z1_04 SB	Gebouw Z1	<-->	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z1_15 SB	Gebouw Z1	<-->	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z1_16	Gebouw Z1	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z1_17 SB	Gebouw Z1	<-->	Relatief	21,50	24,50	--	--	--	--	Ja
Z2_04	Gebouw Z2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_05	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_06 SB	Gebouw Z2	<-->	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja
Z2_12	Gebouw Z2	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_11	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z2_10	Gebouw Z2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_15	Gebouw Z2	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_14	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z2_13	Gebouw Z2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_16	Gebouw Z2	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z2_17	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z2_18	Gebouw Z2	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_19	Gebouw Z2	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_20	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_21 SB	Gebouw Z2	<-->	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Z2_22	Gebouw Z2	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z2_23	Gebouw Z2	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z2_24 SB	Gebouw Z2	<-->	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	43,50	--	Ja
Z5_03	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_04	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_05	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_06	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_07	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_08	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_09	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_10	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_11	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_12	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_13	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_14	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z5_15	Gebouw Z5	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z5_16	Gebouw Z5	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_03 SB	Gebouw Z3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_04	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_05	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_06 SB	Gebouw Z3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_07	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_08	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_12 SB	Gebouw Z3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_10	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_11	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_09 SB	Gebouw Z3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_15 SB	Gebouw Z3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_13	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_14	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_16	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_17	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_18	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_19	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_20	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_21	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_22	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Z3_23	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
Z3_26 SB	Gebouw Z3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_24	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_25	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z3_29 SB	Gebouw Z3	<-->	Relatief	31,50	--	--	--	--	--	Ja
Z3_27	Gebouw Z3	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z3_28	Gebouw Z3	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z4_07	Gebouw Z4	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_08	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_09	Gebouw Z4	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_13	Gebouw Z4	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_14	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_15	Gebouw Z4	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_05	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_04	Gebouw Z4	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_06	Gebouw Z4	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_10	Gebouw Z4	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_11	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_12	Gebouw Z4	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_16	Gebouw Z4	<-->	Relatief	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
Z4_17	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
Z4_18	Gebouw Z4	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_19	Gebouw Z4	<-->	Relatief	--	--	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_20	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z4_21 SB	Gebouw Z4	<-->	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	--	--	Ja
Z4_22	Gebouw Z4	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
Z4_23	Gebouw Z4	<-->	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	--	--	Ja
Z4_24 SB	Gebouw Z4	<-->	Relatief	31,50	34,50	37,50	40,50	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
	verhard	0,00
1	verhard	0,00
2	verhard	0,00
3	verhard	0,00
	verhard	0,00
	verhard	0,00
1	verhard	0,00
2	verhard	0,00
	verhard	0,00
1	verhard	0,00
2	verhard	0,00
3	water	0,00
923471	erf	0,50
923472	erf	0,50
923500	erf	0,50
923501	erf	0,50
923518	erf	0,50
923530	erf	0,50
923531	erf	0,50
923540	erf	0,50
923859	water	0,00
923883	verhard	0,00
923470	erf	0,50
923509	erf	0,50
923513	erf	0,50
923514	erf	0,50
923515	erf	0,50
923516	erf	0,50
923517	erf	0,50
923519	erf	0,50
923520	erf	0,50
923521	erf	0,50
923522	erf	0,50
923523	erf	0,50
923524	erf	0,50
923525	erf	0,50
923526	erf	0,50

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
923527	erf	0,50
923528	erf	0,50
923860	water	0,00
923861	water	0,00
923881	verhard	0,00
923882	verhard	0,00
923884	verhard	0,00
923885	verhard	0,00
923888	verhard	0,00
923891	verhard	0,00
923892	verhard	0,00
923893	verhard	0,00
923875	verhard	0,00
923878	verhard	0,00
923880	verhard	0,00
923925	verhard	0,00
923924	verhard	0,00
923473	erf	0,50
923475	erf	0,50
923480	erf	0,50
923481	erf	0,50
923487	erf	0,50
923488	erf	0,50
923494	erf	0,50
923503	erf	0,50
923505	erf	0,50
923506	erf	0,50
923507	erf	0,50
923508	erf	0,50
923532	erf	0,50
923889	verhard	0,00
923890	verhard	0,00
923894	verhard	0,00
923862	water	0,00
923900	verhard	0,00
923901	verhard	0,00
923902	verhard	0,00

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
923905	verhard	0,00
923907	verhard	0,00
923908	verhard	0,00
923911	verhard	0,00
923911	verhard	0,00
923913	verhard	0,00
923914	verhard	0,00
923916	verhard	0,00
923917	verhard	0,00
923474	erf	0,50
923476	erf	0,50
923477	erf	0,50
923478	erf	0,50
923479	erf	0,50
923482	erf	0,50
923483	erf	0,50
923484	erf	0,50
923485	erf	0,50
923486	erf	0,50
923489	erf	0,50
923490	erf	0,50
923491	erf	0,50
923492	erf	0,50
923493	erf	0,50
923495	erf	0,50
923496	erf	0,50
923497	erf	0,50
923498	erf	0,50
923499	erf	0,50
923502	erf	0,50
923504	erf	0,50
923529	erf	0,50
923533	erf	0,50
923534	erf	0,50
923535	erf	0,50
923536	erf	0,50
923537	erf	0,50

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
923538	erf	0,50
923539	erf	0,50
923541	erf	0,50
923542	erf	0,50
923886	verhard	0,00
923887	verhard	0,00
923895	verhard	0,00
923896	verhard	0,00
923897	verhard	0,00
923898	verhard	0,00
923863	water	0,00
923864	water	0,00
923865	verhard	0,00
923866	verhard	0,00
923867	verhard	0,00
923868	verhard	0,00
923869	verhard	0,00
923870	verhard	0,00
923871	verhard	0,00
923874	verhard	0,00
923876	verhard	0,00
923877	verhard	0,00
923899	verhard	0,00
923903	verhard	0,00
923904	verhard	0,00
923906	verhard	0,00
923909	verhard	0,00
923910	verhard	0,00
923912	verhard	0,00
923915	verhard	0,00
923918	verhard	0,00
923919	verhard	0,00
923920	verhard	0,00
923921	verhard	0,00
923922	verhard	0,00
923867	verhard	0,00
923867	verhard	0,00

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
923867	verhard	0,00
923867	verhard	0,00
923867	verhard	0,00
923867	verhard	0,00

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
A1b		27,60	<-->	Absoluut			
A3h		65,10	<-->	Absoluut			
A3l		27,60	<-->	Absoluut			
A4l		25,10	<-->	Absoluut			
A4lh		43,60	<-->	Absoluut			
B10h		22,80	<-->	Absoluut			
B9h		35,40	<-->	Absoluut			
B8h		42,00	<-->	Absoluut			
B4h		21,60	<-->	Absoluut			
B3l	B3 - P+4 lagen	21,60	<-->	Absoluut			
B2l	B2 - P+6 lagen	28,20	<-->	Absoluut			
B1l		25,80	<-->	Absoluut			
B7h		28,80	<-->	Absoluut			
B6h		21,10	<-->	Absoluut			
B5h		21,60	<-->	Absoluut			
B5		22,80	<-->	Absoluut			
B2h	B2 - P+8 lagen	34,80	<-->	Absoluut			
B3h	B3 - P+6 lagen	28,20	<-->	Absoluut			
B4l		18,30	<-->	Absoluut			
B8l		35,40	<-->	Absoluut			
B9l		28,80	<-->	Absoluut			
B10l		19,50	<-->	Absoluut			
A4h		50,20	<-->	Absoluut			
A2hh		25,10	<-->	Absoluut			
A2h		44,00	<-->	Absoluut			
B1h		28,80	<-->	Absoluut			
B5l		18,60	<-->	Absoluut			
B6l		25,50	<-->	Absoluut			
B7l		25,80	<-->	Absoluut			
A1h		52,70	<-->	Absoluut			
1	Gebouw N1	70,00	<-->	Relatief			
2	Gebouw N2	35,00	<-->	Relatief			
3	Gebouw N3	30,00	<-->	Relatief			
4	Gebouw Z1	20,00	<-->	Relatief			
5	Gebouw Z2	30,00	<-->	Relatief			
6	Gebouw Z3	30,00	<-->	Relatief			
7	Gebouw Z4	30,00	<-->	Relatief			

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
A1b		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A3h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A3l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A4l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A4lh		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B9h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B8h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B4h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B3l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B1l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B7h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B6h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B5h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B5		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B2h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B3h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B4l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B8l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B9l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B10l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A4h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A2hh		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A2h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B1h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B5l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B6l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B7l		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A1h		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
8	Gebouw Z5	35,00	<-->	Relatief			
	Gebouw N3	35,00	<-->	Relatief			
	Gebouw Z1	26,00	<-->	Relatief			
5	Gebouw Z2	45,00	<-->	Relatief			
	Gebouw Z3	35,00	<-->	Relatief			
7	Gebouw Z4	45,00	<-->	Relatief			
		15,00	<-->	Relatief			
1		12,00	<-->	Relatief			
2		28,00	<-->	Relatief			
3		55,00	<-->	Relatief			
4		10,00	<-->	Relatief			
5		27,00	<-->	Relatief			
6		25,00	<-->	Relatief			
7		112,00	<-->	Relatief			
8		25,00	<-->	Relatief			
9		25,00	<-->	Relatief			
10		15,00	<-->	Relatief			
-692511424	Kapelstraat 2 A e.a. (tot. 4)	13,44	<-->	Relatief	winkelfunctie,woonfunctie		0599100000640320
-692461551	Westzeedijk 487	14,44	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000690193
-692388700	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 9)	3,49	<-->	Relatief	onderwijsfunctie,woonfunctie		0599100000763044
-692388700	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 9)	8,89	<-->	Relatief	onderwijsfunctie,woonfunctie		0599100000763044
-692511418	Kapelstraat 8 e.a. (tot. 10)	11,14	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640326
-692511418	Kapelstraat 8 e.a. (tot. 10)	11,14	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640326
-692511418	Kapelstraat 8 e.a. (tot. 10)	13,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640326
-692528103	Dunantstraat 25 A e.a. (tot. 2)	14,15	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623641
-692528103	Dunantstraat 25 A e.a. (tot. 2)	16,15	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623641
-692528104	Dunantstraat 22 C e.a. (tot. 3)	7,07	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623640
-692528095	Dunantstraat 33 A e.a. (tot. 3)	16,50	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623649
-683083659		2,18	<-->	Relatief			0599100010068085
-692460410	Willem Buytewechstraat 92 A 02 e.a. (tot. 4)	14,06	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691334
-683149676	Coolhaven 84	3,48	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010002068
-692528102	Dunantstraat 26 A e.a. (tot. 3)	13,11	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623642
-692528102	Dunantstraat 26 A e.a. (tot. 3)	3,91	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623642
-692528098	Dunantstraat 30 A e.a. (tot. 4)	13,26	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623646
-692460413	Willem Buytewechstraat 89 A e.a. (tot. 2)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691331
-692489266	Pieter de Hoochstraat 22 A 01 e.a. (tot. 3)	14,94	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662478
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	9,05	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
8		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511424	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	Rotterdam	1911	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388700	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388700	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511418	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511418	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511418	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528103	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528103	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528104	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528095	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683083659		1985	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460410	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683149676	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528102	Rotterdam	1928	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528102	Rotterdam	1928	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528098	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460413	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489266	Rotterdam	1907	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	10,45	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	3,45	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024
-692528098	Dunantstraat 30 A e.a. (tot. 4)	14,86	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623646
-692397185	Coolhaven 118	3,32	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000754559
-692397185	Coolhaven 118	15,72	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000754559
-692397185	Coolhaven 118	5,72	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000754559
-692528106	Dunantstraat 22 A e.a. (tot. 3)	14,79	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623638
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	4,22	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623631
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	15,02	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623631
-692528106	Dunantstraat 22 A e.a. (tot. 3)	13,19	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623638
-692450319	Coolhaven 104 A e.a. (tot. 17)	14,97	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000701425
-692450319	Coolhaven 104 A e.a. (tot. 17)	4,77	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000701425
-692389791	Willem Buytewechstraat 100	5,87	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000761953
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	13,82	<-->	Relatief	onderwijsfunctie,woonfunctie		0599100000702317
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	8,02	<-->	Relatief	onderwijsfunctie,woonfunctie		0599100000702317
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	7,62	<-->	Relatief	onderwijsfunctie,woonfunctie		0599100000702317
-692528105	Dunantstraat 23 A 01 e.a. (tot. 3)	15,98	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623639
-692460568	Willem Buytewechstraat 109 A 02 e.a. (tot. 4)	13,22	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691176
-692528099	Dunantstraat 29 A e.a. (tot. 3)	14,42	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623645
-692528099	Dunantstraat 29 A e.a. (tot. 3)	16,42	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623645
-692460569	Willem Buytewechstraat 107 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691175
-692528110	Dunantstraat 19 A e.a. (tot. 2)	13,66	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623634
-692511426	Kapelstraat 14 e.a. (tot. 5)	11,08	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640318
-692511426	Kapelstraat 14 e.a. (tot. 5)	13,88	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640318
-692460415	Willem Buytewechstraat 87 A e.a. (tot. 2)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691329
-692489262	Pieter de Hoochstraat 29	14,22	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662482
-692528118	Dunantstraat 10 A e.a. (tot. 4)	12,63	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623626
-692511419	Kapelstraat 4 A e.a. (tot. 8)	13,70	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640325
-692460412	Willem Buytewechstraat 90 A 02 e.a. (tot. 4)	13,90	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691332
-692450998	Coolhaven 100 A e.a. (tot. 15)	14,96	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000700746
-692450998	Coolhaven 100 A e.a. (tot. 15)	4,76	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000700746
-692451403	Coolhaven 92 K001 e.a. (tot. 15)	8,11	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000700341
-683121578	Coolhaven 82	3,67	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010030166
-692528107	Dunantstraat 21 A e.a. (tot. 3)	13,62	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623637
-692528107	Dunantstraat 21 A e.a. (tot. 3)	16,02	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623637
-692460566	Willem Buytewechstraat 111 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691178
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	7,18	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623629

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692449720	Rotterdam	1923	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	Rotterdam	1923	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528098	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528106	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528106	Rotterdam	1928	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450319	Rotterdam	1953	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450319	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692389791	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	Rotterdam	1946	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528105	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460568	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528099	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528099	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460569	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528110	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511426	Rotterdam	1989	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511426	Rotterdam	1989	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460415	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489262	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528118	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511419	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460412	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450998	Rotterdam	1953	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450998	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451403	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683121578	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528107	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528107	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460566	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692528094	Dunantstraat 35 A e.a. (tot. 3)	16,52	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623650
-692489263	Pieter de Hoochstraat 26 A e.a. (tot. 2)	11,10	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662481
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	4,20	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623633
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	13,00	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623633
-683103464		8,94	<-->	Relatief			0599100010048280
-692528117	Dunantstraat 10 B e.a. (tot. 4)	12,99	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623627
-692528108	Dunantstraat 18 C e.a. (tot. 3)	4,29	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623636
-692460409	Willem Buytewechstraat 93 A e.a. (tot. 2)	13,28	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691335
-692489267	Pieter de Hoochstraat 20 A e.a. (tot. 2)	10,84	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,logiesfunctie		0599100000662477
-692528100	Dunantstraat 26 C e.a. (tot. 3)	13,19	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623644
-692528100	Dunantstraat 26 C e.a. (tot. 3)	3,99	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623644
-692450793	Coolhaven 96 A e.a. (tot. 8)	11,47	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000700951
-692450793	Coolhaven 96 A e.a. (tot. 8)	15,07	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000700951
-692461561	Westzeedijk 375	8,89	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000690183
-683134532		9,17	<-->	Relatief			0599100010017212
-683150046		5,28	<-->	Relatief			0599100010001698
-683097548		3,88	<-->	Relatief			0599100010054196
-692396522	Puntegaalstraat 10	6,82	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000755222
-593135782	Müllerhoofd 103	0,00	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100100015962
-683076913		11,44	<-->	Relatief			0599100010074831
-593135781	Sint-Jobskade 984	0,00	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100100015963
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	54,35	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	54,35	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,75	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,75	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	43,55	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	43,55	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	56,75	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	24,75	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,55	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	20,55	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	24,35	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	24,35	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	54,75	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	12,35	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	35,75	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692528094	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489263	Rotterdam	1907	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683103464		1941	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528117	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528108	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460409	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489267	Rotterdam	1906	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528100	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528100	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450793	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450793	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461561	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683134532		1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683150046		1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683097548		1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692396522	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593135782	Rotterdam	2016	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683076913		2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593135781	Rotterdam	2016	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	51,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	58,35	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	58,35	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	39,55	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	55,95	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	55,95	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	64,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	65,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	28,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	28,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	31,95	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	31,95	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	23,55	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	12,95	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	60,95	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	16,75	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-692401267	Lloydstraat 300 e.a. (tot. 2)	3,15	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000750477
-593135820	Sint-Jobskade 994	0,00	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100100015924
-692400951	Loods Celebes 101	5,27	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000750793
-692400951	Loods Celebes 101	2,67	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000750793
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	15,89	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	15,89	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	6,29	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	14,09	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	13,69	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	13,69	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	18,69	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401267	Rotterdam	2005	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593135820	Rotterdam	2016	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692400951	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692400951	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	17,09	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-692503749	Lloydstraat 29 A e.a. (tot. 14)	16,29	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000647995
-593135841	Müllerhoofd 121	0,00	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100100015903
-692509977	Kievitslaan 25	13,05	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000641767
-692509977	Kievitslaan 25	2,85	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000641767
-692509977	Kievitslaan 25	4,25	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000641767
-692509977	Kievitslaan 25	10,25	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000641767
-692545858	Baden Powelllaan 12	8,79	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000605886
-692545858	Baden Powelllaan 12	8,79	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000605886
-692545858	Baden Powelllaan 12	12,59	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000605886
-683095732		2,66	<-->	Relatief			0599100010056012
-692545855	Baden Powelllaan 9	3,33	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000605889
-692545855	Baden Powelllaan 9	7,73	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000605889
-692545856	Baden Powelllaan 2	3,45	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000605888
-692490660	Parkhaven 20	105,20	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692896586	Baden Powelllaan 14 e.a. (tot. 4)	7,16	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000255158
-692896586	Baden Powelllaan 14 e.a. (tot. 4)	9,56	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000255158
-692896586	Baden Powelllaan 14 e.a. (tot. 4)	11,56	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000255158
-692490660	Parkhaven 20	105,20	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	7,20	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	30,40	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	28,00	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	96,00	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	107,60	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	93,20	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	93,20	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-692490660	Parkhaven 20	93,20	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000661084
-683126335		0,00	<-->	Relatief			0599100010025409
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	6,85	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000253875
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	6,45	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000253875
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	11,25	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000253875
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	16,45	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000253875
-692897869	Westzeedijk 300 e.a. (tot. 3)	13,25	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000253875
-692738159	Müllerkade 311	8,75	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413585
-692738159	Müllerkade 311	5,95	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413585
-692738162	Müllerkade 305	8,76	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413582
-692738162	Müllerkade 305	5,96	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413582

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692503749	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692503749	Rotterdam	1900	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593135841	Rotterdam	2018	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	Rotterdam	1957	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	Rotterdam	1957	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	Rotterdam	1957	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692509977	Rotterdam	1957	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545858	Rotterdam	1896	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545858	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545858	Rotterdam	1896	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683095732		1914	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545855	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545855	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692545856	Rotterdam	1937	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692896586	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692896586	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692896586	Rotterdam	1896	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490660	Rotterdam	1961	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683126335		1914	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	Rotterdam	1914	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	Rotterdam	1914	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	Rotterdam	1914	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	Rotterdam	1914	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692897869	Rotterdam	1914	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738159	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738159	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738162	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738162	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	9,95	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000674092
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	19,07	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	30,67	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	22,07	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	18,87	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	25,67	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	55,47	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	12,47	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	56,67	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	56,67	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	58,07	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	38,07	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	53,87	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692713509	Schiehavenkade 6 e.a. (tot. 269)	4,07	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie,kantoorfunctie,		0599100000438235
-692738151	Müllerkade 327	5,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413593
-692388943	Sint-Jobskade 292 e.a. (tot. 61)	30,76	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000762801
-692388943	Sint-Jobskade 292 e.a. (tot. 61)	6,76	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000762801
-692388943	Sint-Jobskade 292 e.a. (tot. 61)	15,56	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000762801
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	13,35	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000674092
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	4,55	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000674092
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	8,15	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000674092
-692477652	Lloydstraat 16 e.a. (tot. 2)	8,15	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000674092
-692490654	Parkkade 31	27,03	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661090
-692490654	Parkkade 31	6,63	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661090
-692490654	Parkkade 31	34,03	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661090
-692490654	Parkkade 31	6,23	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661090
-692490654	Parkkade 31	6,23	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661090
-692490654	Parkkade 31	29,23	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661090
-692490654	Parkkade 31	16,63	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661090
-692401133	Müllerkade 335 e.a. (tot. 63)	14,99	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000750611
-692401133	Müllerkade 335 e.a. (tot. 63)	18,19	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000750611
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	19,22	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000674083
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	22,42	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000674083
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	24,22	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000674083
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	16,22	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000674083
-692477661	Sint-Jobstraat 11 e.a. (tot. 33)	16,22	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000674083
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	19,39	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000674089

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692477652	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692713509	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738151	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388943	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388943	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388943	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477652	Rotterdam	1988	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490654	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401133	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401133	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477661	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	Rotterdam	1940	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	13,59	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000674089
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	24,19	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000674089
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	24,19	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000674089
-692477655	Sint-Jobsweg 30 A e.a. (tot. 15)	18,19	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000674089
-692490656	Parkkade 27 e.a. (tot. 3)	2,26	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,winkelfunctie		0599100000661088
-692738157	Müllerkade 315	8,95	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413587
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	7,91	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000437292
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	47,91	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000437292
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	6,71	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000437292
-692714452	Müllerkade 173 e.a. (tot. 64)	9,51	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000437292
-692738154	Müllerkade 321	8,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413590
-692738154	Müllerkade 321	5,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413590
-692738150	Müllerkade 329	5,93	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413594
-692738152	Müllerkade 325	5,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413592
-692738158	Müllerkade 313	5,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413586
-692738158	Müllerkade 313	8,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413586
-692738161	Müllerkade 307	5,95	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413583
-692388945	Sint-Jobskade 200 e.a. (tot. 32)	12,65	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000762799
-692388945	Sint-Jobskade 200 e.a. (tot. 32)	0,85	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000762799
-692517585	Heuvellaan 21	4,06	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000634159
-692738153	Müllerkade 323	5,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413591
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	25,53	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	28,73	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	14,13	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	16,93	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	7,53	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	19,93	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	19,93	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	22,73	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	31,53	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692763361	Sint-Jobskade 50 e.a. (tot. 45)	31,53	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000388383
-692401556	Sint-Jobskade 600 e.a. (tot. 72)	9,14	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000750188
-692401556	Sint-Jobskade 600 e.a. (tot. 72)	44,14	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000750188
-692738148	Müllerkade 333	5,96	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413596
-692724757	Lloydstraat 204 e.a. (tot. 45)	42,27	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,overige gebrui		0599100000426987
-692724757	Lloydstraat 204 e.a. (tot. 45)	38,47	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,overige gebrui		0599100000426987
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692477655	Rotterdam	1940	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	Rotterdam	1940	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	Rotterdam	1940	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477655	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490656	Rotterdam	1955	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738157	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692714452	Rotterdam	2012	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738154	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738154	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738150	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738152	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738158	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738158	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738161	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388945	Rotterdam	2006	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388945	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692517585	Rotterdam	1986	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738153	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692763361	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401556	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401556	Rotterdam	2004	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738148	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692724757	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692724757	Rotterdam	2007	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,78	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,78	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	11,18	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,58	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	5,78	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	8,38	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692766156	Sint-Jobskade 800 e.a. (tot. 38)	2,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000385588
-692738160	Müllerkade 309	8,75	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413584
-692738160	Müllerkade 309	5,95	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413584
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	28,60	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	32,00	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	20,40	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	20,40	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	20,20	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	23,60	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	30,80	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447
-692717297	Kratonkade 1 e.a. (tot. 16)	19,00	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie		0599100000434447

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692766156	Rotterdam	2002	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738160	Rotterdam	2005	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738160	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692717297	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692738163	Müllerkade 303	5,97	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413581
-692738163	Müllerkade 303	8,77	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413581
-692477658	Sint-Jobsweg 21	3,18	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000674086
-692477658	Sint-Jobsweg 21	9,58	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000674086
-692477658	Sint-Jobsweg 21	4,38	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000674086
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	34,13	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000753053
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	7,53	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000753053
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	35,93	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000753053
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	35,93	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000753053
-692398691	Müllerkade 603 e.a. (tot. 58)	35,93	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000753053
-692738156	Müllerkade 317	8,95	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413588
-692738155	Müllerkade 319	8,95	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413589
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,07	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,07	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,87	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	24,87	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	29,27	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692681658	Lloydstraat 22 e.a. (tot. 115)	20,27	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000470086
-692388944	Sint-Jobskade 500 e.a. (tot. 41)	1,33	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000762800
-692388944	Sint-Jobskade 500 e.a. (tot. 41)	1,33	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000762800
-692388944	Sint-Jobskade 500 e.a. (tot. 41)	13,13	<-->	Relatief	kantoorfunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunctie		0599100000762800
-692490655	Parkkade 30	3,96	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661089
-692490655	Parkkade 30	6,76	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661089
-692490655	Parkkade 30	4,16	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000661089
-692738149	Müllerkade 331	5,94	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000413595
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,63	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,63	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	13,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	19,23	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,83	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692738163	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738163	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477658	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477658	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477658	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398691	Rotterdam	2009	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398691	Rotterdam	2009	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398691	Rotterdam	2009	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398691	Rotterdam	2009	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398691	Rotterdam	2009	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738156	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738155	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692681658	Rotterdam	1917	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388944	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388944	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388944	Rotterdam	2006	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490655	Rotterdam	1942	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490655	Rotterdam	1942	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692490655	Rotterdam	1942	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692738149	Rotterdam	2005	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	19,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	11,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	17,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	13,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	13,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	46,63	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,63	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	14,63	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	9,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	23,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	21,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	20,23	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	20,23	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	11,63	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	25,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	53,63	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	49,83	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	49,83	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	49,83	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692450182	Lloydstraat 1 A e.a. (tot. 74)	11,23	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000701562
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	12,72	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,onderwijsfunctie		0599100000398019
-683089902		0,00	<-->	Relatief			0599100010061842
-683121467		1,47	<-->	Relatief			0599100010030277
-683095865		5,40	<-->	Relatief			0599100010055879
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	1,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	7,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	19,13	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	19,13	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450182	Rotterdam	1943	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692753725	Rotterdam	2003	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683089902		1942	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683121467		1968	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683095865		1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	27,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	27,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	4,33	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	40,13	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	40,13	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	20,93	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,33	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	23,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	18,93	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	24,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	32,13	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	24,73	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	31,93	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	34,73	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	34,73	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-692486205	Puntegaalstraat 15 e.a. (tot. 235)	35,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000665539
-683109649		0,00	<-->	Relatief			0599100010042095
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	10,31	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	19,91	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	19,91	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	18,91	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	8,71	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	22,51	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	20,31	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	20,31	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	17,31	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	21,91	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	21,91	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	10,11	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	6,71	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	8,71	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692510512	Kees van Dongenhof 9 e.a. (tot. 230)	15,91	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000641232
-692460428	Willem Buytewechstraat 65 A e.a. (tot. 2)	13,74	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000691316

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692486205	Rotterdam	1939	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683109649		1927	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692510512	Rotterdam	1966	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460428	Rotterdam	1922	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692460428	Willem Buytewechstraat 65 A e.a. (tot. 2)	3,14	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000691316
-692460428	Willem Buytewechstraat 65 A e.a. (tot. 2)	6,34	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000691316
-692460444	Willem Buytewechstraat 49 B e.a. (tot. 4)	13,23	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691300
-692460444	Willem Buytewechstraat 49 B e.a. (tot. 4)	16,23	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691300
-692460444	Willem Buytewechstraat 49 B e.a. (tot. 4)	4,03	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691300
-692533910	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 15)	21,81	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617834
-692533910	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 15)	5,21	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617834
-692533910	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 15)	7,21	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617834
-683094557	Willem Buytewechstraat 57 A e.a. (tot. 3)	0,00	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100010057187
-683094557	Willem Buytewechstraat 57 A e.a. (tot. 3)	0,00	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100010057187
-692460429	Willem Buytewechstraat 61 A e.a. (tot. 4)	16,57	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000691315
-683084305	Willem Buytewechstraat 53 A e.a. (tot. 2)	4,31	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100010067439
-683118941		10,28	<-->	Relatief			0599100010032803
-693113603	Sint-Jobsweg 6	18,93	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000038141
-692396523	Puntegaalstraat 4	5,80	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000755221
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	7,41	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000701956
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	5,41	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000701956
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	9,41	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000701956
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	9,41	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000701956
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	12,61	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000701956
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	16,01	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000701956
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	6,44	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie		0599100000691298
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	23,44	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie		0599100000691298
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	15,84	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie		0599100000691298
-692460446	Willem Buytewechstraat 45	19,64	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie, industriefunctie		0599100000691298
-692460443	Willem Buytewechstraat 50 A e.a. (tot. 2)	13,11	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691301
-683104225		4,05	<-->	Relatief			0599100010047519
-692460430	Willem Buytewechstraat 62 A e.a. (tot. 2)	12,86	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691314
-692460439	Willem Buytewechstraat 54 A e.a. (tot. 2)	13,19	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691305
-692533900	Coolhaven 40 A e.a. (tot. 7)	4,54	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617844
-692533900	Coolhaven 40 A e.a. (tot. 7)	20,54	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617844
-683140080		2,75	<-->	Relatief			0599100010011664
-692461558	Westzeedijk 399 e.a. (tot. 20)	22,83	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000690186
-692461558	Westzeedijk 399 e.a. (tot. 20)	19,83	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000690186
-683079701		4,22	<-->	Relatief			0599100010072043
-692451402	Willem Buytewechstraat 53 A e.a. (tot. 8)	14,07	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000700342
-692451402	Willem Buytewechstraat 53 A e.a. (tot. 8)	17,27	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000700342

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692460428	Rotterdam	1922	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460428	Rotterdam	1922	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460444	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460444	Rotterdam	1955	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460444	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533910	Rotterdam	1953	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533910	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533910	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683094557	Rotterdam	1951	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683094557	Rotterdam	1951	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460429	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683084305	Rotterdam	1951	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683118941		1915	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-693113603	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692396523	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	Rotterdam	1946	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	Rotterdam	1946	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	Rotterdam	1946	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460446	Rotterdam	1946	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460443	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683104225		1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460430	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460439	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533900	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533900	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683140080		1990	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461558	Rotterdam	1959	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461558	Rotterdam	1959	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683079701		2003	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451402	Rotterdam	1951	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451402	Rotterdam	1951	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692460432	Willem Buytewechstraat 60 A e.a. (tot. 2)	12,99	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691312
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	11,61	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662513
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	9,21	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662513
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	9,21	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662513
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	7,21	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662513
-692489231	Pieter de Hoochweg 222	17,21	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662513
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	28,30	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	20,90	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	23,70	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	24,70	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	24,70	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	5,10	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	7,50	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692461559	Westzeedijk 381 A e.a. (tot. 144)	4,90	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,sportfunctie,woo		0599100000690185
-692388538	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 13)	4,30	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000763206
-692388538	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 13)	21,30	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000763206
-692533913	Coolhaven 24 A e.a. (tot. 8)	3,96	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000617831
-692533913	Coolhaven 24 A e.a. (tot. 8)	21,56	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000617831
-692460437	Willem Buytewechstraat 56 A e.a. (tot. 2)	13,04	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691307
-683108250		0,00	<-->	Relatief			0599100010043494
-683147599		2,64	<-->	Relatief			0599100010004145
-692384688	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 10)	4,60	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000767056
-692384688	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 10)	21,20	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000767056
-692451252	Willem Buytewechstraat 57 A e.a. (tot. 7)	17,31	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000700492
-692477659	Sint-Jobsweg 2 A e.a. (tot. 2)	9,63	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000674085
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	16,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662506
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	16,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662506
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	16,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662506
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	19,43	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662506
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	14,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662506
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	14,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662506
-692489238	Pieter de Hoochweg 124 e.a. (tot. 38)	23,03	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000662506
-692489244	Pieter de Hoochweg 114 A e.a. (tot. 2)	12,69	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662500
-692533954	Coolhaven 10 B e.a. (tot. 4)	4,14	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000617790
-692533954	Coolhaven 10 B e.a. (tot. 4)	16,34	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000617790
-692533954	Coolhaven 10 B e.a. (tot. 4)	13,34	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000617790
-683102543		1,72	<-->	Relatief			0599100010049201

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692460432	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	Rotterdam	1915	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	Rotterdam	1915	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	Rotterdam	1915	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	Rotterdam	1915	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489231	Rotterdam	1915	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	Rotterdam	1939	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	Rotterdam	1939	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461559	Rotterdam	1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388538	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388538	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533913	Rotterdam	1953	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533913	Rotterdam	1953	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460437	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683108250		1927	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147599		1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384688	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384688	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451252	Rotterdam	1951	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477659	Rotterdam	1940	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	Rotterdam	1990	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	Rotterdam	1990	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489238	Rotterdam	1990	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489244	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533954	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533954	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533954	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683102543		1939	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-683131120		0,00	<-->	Relatief			0599100010020624
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	19,45	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	4,85	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692398892	Willem Buytewechstraat 33 e.a. (tot. 2)	11,73	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000752852
-692398892	Willem Buytewechstraat 33 e.a. (tot. 2)	7,33	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000752852
-692388539	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 9)	21,41	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000763205
-692460447	Willem Buytewechstraat 44 e.a. (tot. 4)	14,49	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000691297
-692460447	Willem Buytewechstraat 44 e.a. (tot. 4)	12,69	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000691297
-692460431	Willem Buytewechstraat 61 A e.a. (tot. 4)	16,55	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000691313
-593150481		0,00	<-->	Relatief			0599100100001263
-683149246		2,77	<-->	Relatief			0599100010002498
-692460441	Willem Buytewechstraat 52 A e.a. (tot. 2)	13,14	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691303
-692533906	Coolhaven 34	6,96	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000617838
-692533906	Coolhaven 34	10,96	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000617838
-692533906	Coolhaven 34	10,96	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000617838
-692533906	Coolhaven 34	6,36	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000617838
-692533906	Coolhaven 34	6,56	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000617838
-692533906	Coolhaven 34	6,56	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000617838
-692460442	Willem Buytewechstraat 51 B e.a. (tot. 4)	16,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691302
-692460442	Willem Buytewechstraat 51 B e.a. (tot. 4)	4,04	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691302
-692384689	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 9)	21,37	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000767055
-692384689	Coolhaven 14 A e.a. (tot. 9)	4,37	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000767055
-683123999	Willem Buytewechstraat 61 A	0,00	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100010027745
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	3,89	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000674088
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	7,09	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000674088
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	10,89	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000674088
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	11,89	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000674088
-692477656	Sint-Jobsweg 3 e.a. (tot. 2)	8,89	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000674088
-683147897		31,15	<-->	Relatief			0599100010003847
-683147897		35,95	<-->	Relatief			0599100010003847
-683147897		35,95	<-->	Relatief			0599100010003847
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	25,72	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617847
-692384368	Westzeedijk 377	2,46	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000767376
-692384368	Westzeedijk 377	5,46	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000767376
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	18,98	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	3,38	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692460435	Willem Buytewechstraat 58 A e.a. (tot. 2)	12,99	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691309

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-683131120		1927	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398892	Rotterdam	1968	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692398892	Rotterdam	1968	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388539	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460447	Rotterdam	1927	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460447	Rotterdam	1927	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460431	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-593150481		2010	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683149246		1990	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460441	Rotterdam	1927	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	Rotterdam	1950	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	Rotterdam	1950	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	Rotterdam	1950	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533906	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460442	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460442	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384689	Rotterdam	1952	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384689	Rotterdam	1952	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683123999	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	Rotterdam	1904	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692477656	Rotterdam	1904	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147897		1994	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147897		1994	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683147897		1994	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	Rotterdam	1949	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384368	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692384368	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	Rotterdam	1913	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460435	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-683135282		3,52	<-->	Relatief			0599100010016462
-692489245	Pieter de Hoochweg 112 A e.a. (tot. 2)	12,68	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662499
-692489242	Pieter de Hoochweg 116 A e.a. (tot. 2)	12,58	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662502
-692460482	Willem Buytewechstraat 2	8,75	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000691262
-692533903	Coolhaven 2 e.a. (tot. 8)	13,44	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617841
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	9,92	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,onderwijsfunctie		0599100000398019
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	66,32	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,onderwijsfunctie		0599100000398019
-692753725	Sint-Jobskade 6 e.a. (tot. 93)	62,12	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,kantoorfunctie,onderwijsfunctie		0599100000398019
-683148511		13,01	<-->	Relatief			0599100010003233
-683106336		1,46	<-->	Relatief			0599100010045408
-692533905	Coolhaven 36 B e.a. (tot. 7)	20,61	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617839
-683096225	Pieter de Hoochstraat 9 M	3,02	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010055519
-692511423	Kapelstraat 32	0,00	<-->	Relatief	winkelfunctie		0599100000640321
-683093189		13,40	<-->	Relatief			0599100010058555
-692460422	Willem Buytewechstraat 77 A e.a. (tot. 2)	13,27	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691322
-692511425	Kapelstraat 18 e.a. (tot. 10)	18,70	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640319
-692511425	Kapelstraat 18 e.a. (tot. 10)	16,50	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640319
-692511425	Kapelstraat 18 e.a. (tot. 10)	1,90	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640319
-692460421	Willem Buytewechstraat 79 A e.a. (tot. 2)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691323
-683107035	Pieter de Hoochstraat 9 B	3,25	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010044709
-692489248	Pieter de Hoochweg 9 A e.a. (tot. 10)	18,18	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662496
-692460416	Willem Buytewechstraat 86 A 02 e.a. (tot. 4)	13,80	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691328
-692449788	Pieter de Hoochweg 110 e.a. (tot. 2)	9,41	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000701956
-692388721	Kapelstraat 46 e.a. (tot. 6)	16,60	<-->	Relatief	winkelfunctie,woonfunctie		0599100000763023
-692460419	Willem Buytewechstraat 81 A e.a. (tot. 2)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691325
-683106662		0,00	<-->	Relatief			0599100010045082
-683123431	Pieter de Hoochstraat 9 E	3,25	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010028313
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	17,05	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	5,85	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	14,25	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	14,85	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024
-692449720	Dunantstraat 2 e.a. (tot. 6)	12,25	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000702024
-692460423	Willem Buytewechstraat 75 A e.a. (tot. 2)	13,61	<-->	Relatief	logiesfunctie,woonfunctie		0599100000691321
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	17,43	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000691319
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	17,43	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000691319
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	14,63	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000691319
-692460425	Willem Buytewechstraat 70 A e.a. (tot. 2)	1,83	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000691319

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-683135282		1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489245	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489242	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460482	Rotterdam	1930	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533903	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692753725	Rotterdam	2003	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692753725	Rotterdam	2003	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692753725	Rotterdam	2003	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683148511		1927	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683106336		1939	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533905	Rotterdam	1955	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683096225	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511423	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683093189		1913	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460422	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511425	Rotterdam	1929	2014	10	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511425	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511425	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460421	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683107035	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489248	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460416	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449788	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388721	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460419	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683106662		1946	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683123431	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	Rotterdam	1923	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	Rotterdam	1923	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449720	Rotterdam	1923	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460423	Rotterdam	1925	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460425	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-683094240	Pieter de Hoochstraat 9 K	2,90	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010057504
-683119292		2,20	<-->	Relatief			0599100010032452
-692489250	Pieter de Hoochweg 1 A e.a. (tot. 11)	18,86	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000662494
-692460406	Willem Buytewechstraat 97 A e.a. (tot. 3)	13,14	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691338
-683123047	Pieter de Hoochstraat 9 A	3,00	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010028697
-683098071	Pieter de Hoochstraat 9 F e.a. (tot. 4)	4,13	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010053673
-683098071	Pieter de Hoochstraat 9 F e.a. (tot. 4)	2,93	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010053673
-683098071	Pieter de Hoochstraat 9 F e.a. (tot. 4)	2,53	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010053673
-692450346	Pieter de Hoochweg 121 A e.a. (tot. 3)	10,00	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000701398
-692450346	Pieter de Hoochweg 121 A e.a. (tot. 3)	13,40	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000701398
-692450346	Pieter de Hoochweg 121 A e.a. (tot. 3)	13,40	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000701398
-683085227	Pieter de Hoochstraat 9 N	3,03	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010066517
-692461554	Westzeedijk 457 A e.a. (tot. 6)	13,55	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000690190
-692528105	Dunantstraat 23 A 01 e.a. (tot. 3)	13,58	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623639
-683117994		4,25	<-->	Relatief			0599100010033750
-692528112	Dunantstraat 17 A e.a. (tot. 3)	13,56	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623632
-692528112	Dunantstraat 17 A e.a. (tot. 3)	15,96	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623632
-692528116	Dunantstraat 13 A e.a. (tot. 8)	2,65	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623628
-692528116	Dunantstraat 13 A e.a. (tot. 8)	14,65	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623628
-683076899	Kapelstraat 38 e.a. (tot. 8)	16,51	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100010074845
-692941899	Pieter de Hoochstraat 3	11,03	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000209845
-692528110	Dunantstraat 19 A e.a. (tot. 2)	16,06	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623634
-683129107		2,14	<-->	Relatief			0599100010022637
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	16,52	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617847
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	4,32	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617847
-692533897	Coolhaven 46 A e.a. (tot. 26)	22,52	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617847
-692511426	Kapelstraat 14 e.a. (tot. 5)	11,08	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640318
-692460408	Willem Buytewechstraat 94 A 02 e.a. (tot. 4)	13,89	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691336
-692460414	Willem Buytewechstraat 88 A 02 e.a. (tot. 4)	13,86	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691330
-693060323	Pieter de Hoochstraat 5	3,04	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000091421
-693060323	Pieter de Hoochstraat 5	12,04	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000091421
-683091091	Pieter de Hoochstraat 9 Q	3,04	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010060653
-692881531	Pieter de Hoochweg 108	17,02	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000270213
-692881531	Pieter de Hoochweg 108	20,22	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000270213
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	20,20	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000701167
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	18,20	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000701167
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	16,20	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000701167

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-683094240	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683119292		1989	2014	25	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489250	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460406	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683123047	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683098071	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683098071	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683098071	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450346	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450346	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450346	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683085227	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461554	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528105	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683117994		1925	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528112	Rotterdam	1933	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528112	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528116	Rotterdam	1956	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528116	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683076899	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941899	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528110	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683129107		1989	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	Rotterdam	1949	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	Rotterdam	1949	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533897	Rotterdam	1949	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511426	Rotterdam	1989	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460408	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460414	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-693060323	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-693060323	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683091091	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692881531	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692881531	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	Rotterdam	1920	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	16,20	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000701167
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	15,20	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000701167
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	11,80	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000701167
-692450577	Pieter de Hoochweg 125 A e.a. (tot. 6)	11,80	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000701167
-692489262	Pieter de Hoochstraat 29	19,22	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662482
-692528118	Dunantstraat 10 A e.a. (tot. 4)	14,23	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623626
-692528118	Dunantstraat 10 A e.a. (tot. 4)	3,43	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623626
-683086037		2,65	<-->	Relatief			0599100010065707
-683130837		2,16	<-->	Relatief			0599100010020907
-692451403	Coolhaven 92 K001 e.a. (tot. 15)	11,51	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000700341
-692461553	Westzeedijk 461 A e.a. (tot. 2)	13,40	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,logiesfunctie		0599100000690191
-692460418	Willem Buytewechstraat 83 A e.a. (tot. 2)	13,23	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691326
-683101171		2,34	<-->	Relatief			0599100010050573
-692489243	Pieter de Hoochweg 115	13,60	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662501
-692489243	Pieter de Hoochweg 115	16,40	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662501
-692533878	Coolhaven 70	8,74	<-->	Relatief	industriefunctie		0599100000617866
-692489265	Pieter de Hoochstraat 24 A e.a. (tot. 2)	14,53	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662479
-692489265	Pieter de Hoochstraat 24 A e.a. (tot. 2)	11,13	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662479
-683122644		2,19	<-->	Relatief			0599100010029100
-683130144	Pieter de Hoochstraat 9 C	3,25	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010021600
-692489233	Pieter de Hoochweg 12 e.a. (tot. 7)	21,06	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000662511
-692489233	Pieter de Hoochweg 12 e.a. (tot. 7)	23,86	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000662511
-692489233	Pieter de Hoochweg 12 e.a. (tot. 7)	5,26	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie		0599100000662511
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	10,05	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	22,25	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	13,65	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	20,25	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	16,25	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	5,05	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692941898	Pieter de Hoochweg 129	17,65	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000209846
-692489271	Pieter de Hoochstraat 12 B e.a. (tot. 7)	13,23	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662473
-692511422	Kapelstraat 36 A 01 e.a. (tot. 3)	13,85	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000640322
-683146132	Pieter de Hoochstraat 9 D	3,25	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010005612
-692489253	Pieter de Hoochstraat 7 e.a. (tot. 10)	16,16	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000662491
-692489270	Pieter de Hoochstraat 15 A e.a. (tot. 9)	16,20	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662474
-692489263	Pieter de Hoochstraat 26 A e.a. (tot. 2)	14,30	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662481
-692388722	Kapelstraat 44 e.a. (tot. 6)	16,59	<-->	Relatief	winkelfunctie,woonfunctie		0599100000763022

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692450577	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450577	Rotterdam	1920	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489262	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528118	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528118	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683086037		1926	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683130837		1989	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692451403	Rotterdam	1950	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461553	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460418	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683101171		1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489243	Rotterdam	1925	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489243	Rotterdam	1925	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533878	Rotterdam	1941	2014	5	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489265	Rotterdam	1907	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489265	Rotterdam	1907	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683122644		1989	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683130144	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489233	Rotterdam	1961	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489233	Rotterdam	1961	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489233	Rotterdam	1961	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692941898	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489271	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692511422	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683146132	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489253	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489270	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489263	Rotterdam	1907	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388722	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692489232	Coolhaven 68 e.a. (tot. 7)	20,46	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000662512
-692489232	Coolhaven 68 e.a. (tot. 7)	23,66	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000662512
-692450180	Kapelstraat 38 e.a. (tot. 4)	13,65	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000701564
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	4,47	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617861
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	4,47	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617861
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	25,87	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617861
-692533883	Coolhaven 60 e.a. (tot. 14)	22,67	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617861
-692460411	Willem Buytewechstraat 91 A e.a. (tot. 2)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691333
-692489272	Pieter de Hoochstraat 10 A e.a. (tot. 4)	13,31	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662472
-692489229	Pieter de Hoochweg 5 A e.a. (tot. 10)	18,41	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662515
-683115948		2,23	<-->	Relatief			0599100010035796
-683081154	Pieter de Hoochstraat 9 L	2,98	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010070590
-683125237	Pieter de Hoochstraat 9 P	3,06	<-->	Relatief	overige gebruiksfunctie		0599100010026507
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	17,38	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	12,78	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	8,18	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	10,98	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	7,98	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692489259	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 2)	3,58	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662485
-692489269	Pieter de Hoochstraat 16 A e.a. (tot. 8)	13,10	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662475
-692489269	Pieter de Hoochstraat 16 A e.a. (tot. 8)	16,50	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662475
-692388723	Kapelstraat 42 e.a. (tot. 6)	16,53	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000763021
-692489268	Pieter de Hoochstraat 19 e.a. (tot. 9)	16,21	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000662476
-692489241	Pieter de Hoochweg 115	13,62	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000662503
-692460417	Willem Buytewechstraat 85 A e.a. (tot. 2)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691327
-692489240	Pieter de Hoochweg 119 A e.a. (tot. 3)	13,49	<-->	Relatief	logiesfunctie,woonfunctie		0599100000662504
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	9,82	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000690188
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	13,22	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000690188
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	19,62	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000690188
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	7,42	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000690188
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	4,82	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000690188
-692461556	Pieter de Hoochstraat 4 e.a. (tot. 11)	2,82	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,woonfunctie		0599100000690188
-692401668	Kapelstraat 51 e.a. (tot. 48)	15,15	<-->	Relatief	industriefunctie,overige gebruiksfunctie,woonfunct		0599100000750076
-692489267	Pieter de Hoochstraat 20 A e.a. (tot. 2)	13,04	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie,logiesfunctie		0599100000662477
-692460407	Willem Buytewechstraat 95 A e.a. (tot. 2)	13,34	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691337
-683106544		2,18	<-->	Relatief			0599100010045200
-692533905	Coolhaven 36 B e.a. (tot. 7)	3,81	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000617839

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692489232	Rotterdam	1949	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489232	Rotterdam	1949	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692450180	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533883	Rotterdam	1949	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533883	Rotterdam	1949	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533883	Rotterdam	1949	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533883	Rotterdam	1949	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460411	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489272	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489229	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683115948		1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683081154	Rotterdam	1916	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683125237	Rotterdam	1916	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489259	Rotterdam	1913	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489269	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489269	Rotterdam	1926	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692388723	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489268	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489241	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460417	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489240	Rotterdam	1925	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	Rotterdam	1913	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	Rotterdam	1913	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461556	Rotterdam	1913	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692401668	Rotterdam	1926	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489267	Rotterdam	1906	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460407	Rotterdam	1925	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683106544		1989	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692533905	Rotterdam	1955	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692450793	Coolhaven 96 A e.a. (tot. 8)	4,87	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000700951
-692460570	Willem Buytewechstraat 105 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691174
-692461551	Westzeedijk 487	6,84	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000690193
-692461551	Westzeedijk 487	17,64	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000690193
-692461551	Westzeedijk 487	3,64	<-->	Relatief	kantoorfunctie		0599100000690193
-692528104	Dunantstraat 22 C e.a. (tot. 3)	3,87	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623640
-692528104	Dunantstraat 22 C e.a. (tot. 3)	13,07	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623640
-692528095	Dunantstraat 33 A e.a. (tot. 3)	14,50	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623649
-692528102	Dunantstraat 26 A e.a. (tot. 3)	14,71	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623642
-692460572	Willem Buytewechstraat 101 A 02 e.a. (tot. 4)	13,23	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691172
-692528098	Dunantstraat 30 A e.a. (tot. 4)	4,06	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623646
-692397185	Coolhaven 118	18,92	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000754559
-692397185	Coolhaven 118	18,92	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000754559
-692397185	Coolhaven 118	22,32	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000754559
-692397185	Coolhaven 118	5,72	<-->	Relatief	bijeenkomstfunctie		0599100000754559
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	7,02	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623631
-692528113	Dunantstraat 14 C e.a. (tot. 3)	13,02	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623631
-692528106	Dunantstraat 22 A e.a. (tot. 3)	3,99	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623638
-692449427	Pieter de Hoochstraat 30 e.a. (tot. 20)	10,62	<-->	Relatief	onderwijsfunctie,woonfunctie		0599100000702317
-692460571	Willem Buytewechstraat 103 A 02 e.a. (tot. 4)	13,24	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691173
-692489262	Pieter de Hoochstraat 29	3,82	<-->	Relatief	onderwijsfunctie		0599100000662482
-692528101	Dunantstraat 27 A e.a. (tot. 3)	13,83	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623643
-692528101	Dunantstraat 27 A e.a. (tot. 3)	16,03	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623643
-692528097	Dunantstraat 31 A e.a. (tot. 3)	14,46	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623647
-692528097	Dunantstraat 31 A e.a. (tot. 3)	16,46	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623647
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	13,18	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623629
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	4,38	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623629
-692528115	Dunantstraat 14 A e.a. (tot. 3)	15,18	<-->	Relatief	kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623629
-692528094	Dunantstraat 35 A e.a. (tot. 3)	14,52	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623650
-692460564	Willem Buytewechstraat 113 A 02 e.a. (tot. 4)	13,27	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000691180
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	7,00	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623633
-692528111	Dunantstraat 18 A e.a. (tot. 3)	15,00	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623633
-692528117	Dunantstraat 10 B e.a. (tot. 4)	3,79	<-->	Relatief	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie		0599100000623627
-683132146		0,00	<-->	Relatief			0599100010019598
-692460405	Willem Buytewechstraat 99 A e.a. (tot. 4)	13,22	<-->	Relatief	winkelfunctie,woonfunctie		0599100000691339
-692528093	Dunantstraat 37 A e.a. (tot. 2)	14,38	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623651
-692528093	Dunantstraat 37 A e.a. (tot. 2)	16,58	<-->	Relatief	woonfunctie		0599100000623651

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692450793	Rotterdam	1956	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460570	Rotterdam	1927	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	Rotterdam	1911	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	Rotterdam	1911	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692461551	Rotterdam	1911	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528104	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528104	Rotterdam	1928	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528095	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528102	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460572	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528098	Rotterdam	1928	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	Rotterdam	2008	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692397185	Rotterdam	2008	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528113	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528106	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692449427	Rotterdam	1946	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460571	Rotterdam	1927	2014	50	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692489262	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528101	Rotterdam	1934	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528101	Rotterdam	1934	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528097	Rotterdam	1933	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528097	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528115	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528094	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460564	Rotterdam	1928	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528111	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528117	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-683132146		1985	2014	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692460405	Rotterdam	1927	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528093	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528093	Rotterdam	1933	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id
-692528108	Dunantstraat 18 C e.a. (tot. 3)	15,09	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623636
-692528108	Dunantstraat 18 C e.a. (tot. 3)	13,09	<-->	Relatief	industriefunctie,woonfunctie		0599100000623636

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
-692528108	Rotterdam	1929	2014	80	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
-692528108	Rotterdam	1929	2014	95	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
	Drooglever Fortuynplein	1

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Adiffr 63	Adiffr 125	Adiffr 250	Adiffr 500	Adiffr 1k	Adiffr 2k	Adiffr 4k	Adiffr 8k	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125
		5,80	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80
1		--	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,00	0,00
2		--	--	Relatief	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80
		--	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80
		3,97	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 dB	Nee	0,80	0,80
		3,50	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00
		3,50	--	Absoluut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 dB	Nee	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
2		--
		3,70
		--
		--
2		--
		--
1		--
2		--
3		--
6396007829	breakline	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007916	breakline	--
6396007805	breakline	--
6396007727	breakline	--
6396007879	breakline	--
6396007820	breakline	--
6396007839	breakline	--
6396007839	breakline	--
6396007839	breakline	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007546	kade	--
6396007821	breakline	--
6396007561	buildup	--
6396007819	breakline	--
6396007552	buildup	--
6396007777	breakline	--
6396007669	breakline	--
6396007787	breakline	--
6396007642	breakline	--
6396007948	breakline	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007951	breakline	--
6396007920	breakline	--
6396007704	breakline	--
6396007783	breakline	--
6396007862	breakline	--
6396007757	breakline	--
6396007949	breakline	--
6396007840	breakline	--
6396007689	breakline	--
6396007957	breakline	--
6396007713	breakline	--
6396007547	kade	--
6396007755	breakline	--
6396007755	breakline	--
6396007755	breakline	--
6396007639	breakline	--
6396007673	breakline	--
6396007712	breakline	--
6396007850	breakline	--
6396007676	breakline	--
6396007972	water	-0,22
6396007866	breakline	--
6396007666	breakline	--
6396007666	breakline	--
6396007877	breakline	--
6396007824	breakline	--
6396007800	breakline	--
6396007825	breakline	--
6396007815	breakline	--
6396007623	breakline	--
6396007661	breakline	--
6396007971	water	-0,22
6396007853	breakline	--
6396007735	breakline	--
6396007553	buildup	--
6396007553	buildup	--
6396007553	buildup	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007553	buildup	--
6396007955	breakline	--
6396007887	breakline	--
6396007647	breakline	--
6396007881	breakline	--
6396007663	breakline	--
6396007717	breakline	--
6396007732	breakline	--
6396007668	breakline	--
6396007878	breakline	--
6396007697	breakline	--
6396007894	breakline	--
6396007543	kade	--
6396007672	breakline	--
6396007633	breakline	--
6396007950	breakline	--
6396007818	breakline	--
6396007943	breakline	--
6396007943	breakline	--
6396007801	breakline	--
6396007923	breakline	--
6396007691	breakline	--
6396007854	breakline	--
6396007684	breakline	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007562	buildup	--
6396007564	buildup	--
6396007548	buildup	--
6396007548	buildup	--
6396007548	buildup	--
6396007827	breakline	--
6396007675	breakline	--
6396007640	breakline	--
6396007767	breakline	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007680	breakline	--
6396007605	breakline	--
6396007803	breakline	--
6396007788	breakline	--
6396007718	breakline	--
6396007665	breakline	--
6396007630	breakline	--
6396007728	breakline	--
6396007708	breakline	--
6396007550	buildup	--
6396007978	water	1,77
6396007549	buildup	--
6396007549	buildup	--
6396007967	water	-0,77
6396007893	breakline	--
6396007921	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007814	breakline	--
6396007976	water	-0,55
6396007770	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007977	water	-0,55
6396007692	breakline	--
6396007954	breakline	--
6396007624	breakline	--
6396007556	buildup	--
6396007875	breakline	--
6396007930	breakline	--
6396007771	breakline	--
6396007756	breakline	--
6396007952	breakline	--
6396007614	breakline	--
6396007797	breakline	--
6396007863	breakline	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007635	breakline	--
6396007662	breakline	--
6396007922	breakline	--
6396007637	breakline	--
6396007618	breakline	--
6396007706	breakline	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007541	kade	--
6396007802	breakline	--
6396007973	water	-0,22
6396007610	breakline	--
6396007557	buildup	--
6396007838	breakline	--
6396007908	breakline	--
6396007634	breakline	--
6396007707	breakline	--
6396007555	buildup	--
6396007790	breakline	--
6396007671	breakline	--
6396007638	breakline	--
6396007747	breakline	--
6396007563	buildup	--
6396007720	breakline	--
6396007869	breakline	--
6396007632	breakline	--
6396007652	breakline	--
6396007554	buildup	--
6396007677	breakline	--
6396007674	breakline	--
6396007789	breakline	--
6396007560	buildup	--
6396007868	breakline	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007667	breakline	--
6396007667	breakline	--
6396007841	breakline	--
6396007702	breakline	--
6396007559	buildup	--
6396007888	breakline	--
6396007643	breakline	--
6396007784	breakline	--
6396007690	breakline	--
6396007611	breakline	--
6396007609	breakline	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007545	kade	--
6396007641	breakline	--
6396007873	breakline	--
6396007953	breakline	--
6396007867	breakline	--
6396007889	breakline	--
6396007729	breakline	--
6396007956	breakline	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007542	kade	--
6396007698	breakline	--
6396007664	breakline	--
6396007558	buildup	--
6396007716	breakline	--
6396007811	breakline	--
6396007670	breakline	--
6396007847	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007933	breakline	--
6396007932	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007931	breakline	--
6396007909	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007836	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007705	breakline	--
6396007849	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007835	breakline	--
6396007537	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007537	kade	--
6396007650	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007653	breakline	--
6396007895	breakline	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007830	breakline	--
6396007738	breakline	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007540	kade	--
6396007944	breakline	--
6396007944	breakline	--
6396007948	breakline	--
6396007798	breakline	--
6396007861	breakline	--
6396007625	breakline	--
6396007772	breakline	--
6396007974	water	-0,22
6396007744	breakline	--
6396007655	breakline	--
6396007945	breakline	--
6396007551	buildup	--
6396007551	buildup	--
6396007551	buildup	--
6396007551	buildup	--
6396007551	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007898	breakline	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007543	kade	--
6396007543	kade	--
6396007629	breakline	--
6396007742	breakline	--
6396007631	breakline	--
6396007786	breakline	--
6396007946	breakline	--
6396007740	breakline	--
6396007679	breakline	--
6396007654	breakline	--
6396007890	breakline	--
6396007700	breakline	--
6396007925	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007885	breakline	--
6396007646	breakline	--
6396007699	breakline	--
6396007628	breakline	--
6396007743	breakline	--
6396007773	breakline	--
6396007739	breakline	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007557	buildup	--
6396007634	breakline	--
6396007726	breakline	--
6396007737	breakline	--
6396007741	breakline	--
6396007896	breakline	--
6396007678	breakline	--
6396007860	breakline	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007891	breakline	--
6396007924	breakline	--
6396007626	breakline	--
6396007579	buildup	--
6396007897	breakline	--
6396007859	breakline	--
6396007904	breakline	--
6396007936	breakline	--
6396007958	breakline	--
6396007636	breakline	--
6396007796	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007573	buildup	--
6396007865	breakline	--
6396007780	breakline	--
6396007764	breakline	--
6396007884	breakline	--
6396007683	breakline	--
6396007906	breakline	--
6396007782	breakline	--
6396007918	breakline	--
6396007901	breakline	--
6396007961	breakline	--
6396007792	breakline	--
6396007975	water	-0,40
6396007566	buildup	--
6396007612	breakline	--
6396007595	buildup	--
6396007937	breakline	--
6396007928	breakline	--
6396007776	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007791	breakline	--
6396007750	breakline	--
6396007914	breakline	--
6396007979	water	-0,63
6396007813	breakline	--
6396007886	breakline	--
6396007587	buildup	--
6396007615	breakline	--
6396007574	buildup	--
6396007574	buildup	--
6396007574	buildup	--
6396007899	breakline	--
6396007592	buildup	--
6396007804	breakline	--
6396007731	breakline	--
6396007604	breakline	--
6396007613	breakline	--
6396007766	breakline	--
6396007687	breakline	--
6396007832	breakline	--
6396007724	breakline	--
6396007809	breakline	--
6396007734	breakline	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--
6396007536	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007593	buildup	--
6396007572	buildup	--
6396007572	buildup	--
6396007572	buildup	--
6396007685	breakline	--
6396007733	breakline	--
6396007816	breakline	--
6396007651	breakline	--
6396007586	buildup	--
6396007586	buildup	--
6396007586	buildup	--
6396007586	buildup	--
6396007968	water	-0,77
6396007845	breakline	--
6396007915	breakline	--
6396007701	breakline	--
6396007826	breakline	--
6396007688	breakline	--
6396007588	buildup	--
6396007588	buildup	--
6396007588	buildup	--
6396007793	breakline	--
6396007598	buildup	--
6396007856	breakline	--
6396007751	breakline	--
6396007763	breakline	--
6396007892	breakline	--
6396007959	breakline	--
6396007960	breakline	--
6396007926	breakline	--
6396007736	breakline	--
6396007903	breakline	--
6396007656	breakline	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007590	buildup	--
6396007682	breakline	--
6396007591	buildup	--
6396007843	breakline	--
6396007969	water	-0,77
6396007745	breakline	--
6396007927	breakline	--
6396007883	breakline	--
6396007938	breakline	--
6396007929	breakline	--
6396007775	breakline	--
6396007934	breakline	--
6396007769	breakline	--
6396007778	breakline	--
6396007964	water	-0,77
6396007799	breakline	--
6396007589	buildup	--
6396007855	breakline	--
6396007967	water	-0,77
6396007696	breakline	--
6396007752	breakline	--
6396007833	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007538	kade	--
6396007857	breakline	--
6396007781	breakline	--
6396007842	breakline	--
6396007837	breakline	--
6396007660	breakline	--
6396007762	breakline	--
6396007907	breakline	--
6396007570	buildup	--
6396007570	buildup	--
6396007570	buildup	--
6396007570	buildup	--
6396007746	breakline	--
6396007864	breakline	--
6396007834	breakline	--
6396007585	buildup	--
6396007569	buildup	--
6396007709	breakline	--
6396007627	breakline	--
6396007760	breakline	--
6396007725	breakline	--
6396007644	breakline	--
6396007581	buildup	--
6396007581	buildup	--
6396007581	buildup	--
6396007844	breakline	--
6396007963	breakline	--
6396007583	buildup	--
6396007594	buildup	--
6396007580	buildup	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007765	breakline	--
6396007577	buildup	--
6396007846	breakline	--
6396007858	breakline	--
6396007785	breakline	--
6396007710	breakline	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007567	buildup	--
6396007719	breakline	--
6396007617	breakline	--
6396007870	breakline	--
6396007648	breakline	--
6396007596	buildup	--
6396007794	breakline	--
6396007919	breakline	--
6396007571	buildup	--
6396007649	breakline	--
6396007774	breakline	--
6396007723	breakline	--
6396007616	breakline	--
6396007812	breakline	--
6396007703	breakline	--
6396007900	breakline	--
6396007568	buildup	--
6396007568	buildup	--
6396007568	buildup	--
6396007831	breakline	--
6396007806	breakline	--
6396007795	breakline	--
6396007817	breakline	--
6396007659	breakline	--
6396007578	buildup	--
6396007578	buildup	--
6396007681	breakline	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007537	kade	--
6396007807	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007748	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007535	kade	--
6396007575	buildup	--
6396007535	kade	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007749	breakline	--
6396007575	buildup	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007645	breakline	--
6396007576	buildup	--
6396007911	breakline	--
6396007620	breakline	--
6396007966	water	-0,77
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007962	breakline	--
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007582	buildup	--
6396007582	buildup	--
6396007808	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007759	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007758	breakline	--
6396007537	kade	--
6396007576	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007544	kade	--
6396007810	breakline	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007848	breakline	--
6396007828	breakline	--
6396007534	kade	--
6396007602	buildup	--
6396007768	breakline	--
6396007657	breakline	--
6396007658	breakline	--
6396007655	breakline	--
6396007655	breakline	--
6396007603	buildup	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--
6396007537	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007537	kade	--
6396007584	buildup	--
6396007584	buildup	--
6396007565	buildup	--
6396007584	buildup	--
6396007584	buildup	--
6396007619	breakline	--
6396007565	buildup	--
6396007715	breakline	--
6396007711	breakline	--
6396007533	kade	--
6396007533	kade	--
6396007539	kade	1,14
6396007970	water	-0,77
6396007917	breakline	--
6396007607	breakline	--
6396007654	breakline	--
6396007654	breakline	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007575	buildup	--
6396007823	breakline	--
6396007823	breakline	--
6396007597	buildup	--
6396007913	breakline	--
6396007544	kade	--
6396007544	kade	--
6396007681	breakline	--
6396007681	breakline	--
6396007965	water	-0,77
6396007695	breakline	--
6396007693	breakline	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--
6396007535	kade	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
6396007535	kade	--
6396007601	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007585	buildup	--
6396007599	buildup	--
6396007576	buildup	--
6396007576	buildup	--
6396007912	breakline	--
6396007822	breakline	--
6396007532	kade	--
6396007606	breakline	--
6396007694	breakline	--

BIJLAGE III

Brongegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
26	Westzeedijk Oost	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14492,66	6,58	3,37	0,95
27	Westzeedijk	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14511,51	6,58	3,37	0,95
26a	Westzeedijk Oost	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14492,66	6,58	3,37	0,95
27a	Westzeedijk	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	14511,51	6,58	3,37	0,95
4	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17426,53	6,58	3,36	0,95
3	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18042,10	6,58	3,36	0,95
5	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17426,53	6,58	3,36	0,95
6	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20446,43	6,58	3,35	0,95
1	Drooglever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15351,23	6,58	3,36	0,95
2	Drooglever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15760,18	6,58	3,36	0,95
8	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2999,85	6,58	3,36	0,95
7	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7326,43	6,58	3,34	0,95
9	's-Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4326,58	6,59	3,32	0,96
10	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2999,85	6,58	3,36	0,95
12	Droogleever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	2281,92	6,58	3,36	0,95
11	Drooglever Fortuynplein	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	717,93	6,57	3,37	0,95
28	Westzeedijk	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	13120,00	6,58	3,36	0,95
29	Westzeedijk	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17790,39	6,58	3,36	0,95
31	Westzeedijk	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21418,09	6,58	3,36	0,95
32	Puntegaalstraat	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4377,96	6,57	3,40	0,94
17	Parkhaven	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3043,02	6,91	3,15	0,56
15	Parkhaven	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6817,09	6,91	3,16	0,55
16	Parkhaven	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3057,89	6,91	3,15	0,56
13	G.J. de Jonghweg	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	6434,20	6,58	3,35	0,95
14	G.J. de Jonghweg	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	5167,30	6,92	3,08	0,58
22	's-Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17144,10	6,57	3,39	0,94
24	's-Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19261,02	6,57	3,39	0,94
20	's-Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15486,45	6,58	3,34	0,95
23	's-Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	7241,21	6,57	3,39	0,94
18	-'s Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51891,57	6,58	3,37	0,95
25	's-Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	39563,67	6,57	3,39	0,94
21	-'s-Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17144,10	6,57	3,39	0,94
19	'-'s Gravendijkwal	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	19261,02	6,57	3,39	0,94

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
26	97,89	98,80	97,34	1,52	0,81	1,83	0,59	0,40	0,82
27	97,89	98,80	97,35	1,52	0,80	1,83	0,59	0,40	0,82
26a	97,89	98,80	97,34	1,52	0,81	1,83	0,59	0,40	0,82
27a	97,89	98,80	97,35	1,52	0,80	1,83	0,59	0,40	0,82
4	96,73	98,12	95,89	2,36	1,26	2,84	0,92	0,62	1,27
3	97,16	98,38	96,43	2,04	1,09	2,46	0,79	0,54	1,11
5	96,73	98,12	95,89	2,36	1,26	2,84	0,92	0,62	1,27
6	96,48	97,98	95,59	2,53	1,35	3,05	0,98	0,67	1,37
1	97,09	98,33	96,34	2,10	1,12	2,53	0,81	0,55	1,13
2	97,23	98,41	96,51	2,00	1,06	2,41	0,78	0,52	1,08
8	97,05	98,31	96,30	2,12	1,13	2,56	0,82	0,56	1,15
7	95,31	97,30	94,13	3,38	1,81	4,05	1,31	0,89	1,82
9	94,10	96,58	92,64	4,25	2,29	5,08	1,65	1,13	2,28
10	97,05	98,31	96,30	2,12	1,13	2,56	0,82	0,56	1,15
12	96,72	98,12	95,88	2,36	1,26	2,84	0,92	0,62	1,28
11	98,11	98,93	97,62	1,36	0,72	1,64	0,53	0,35	0,74
28	97,14	98,36	96,40	2,06	1,10	2,48	0,80	0,54	1,11
29	96,77	98,15	95,94	2,33	1,24	2,80	0,90	0,61	1,26
31	97,39	98,51	96,71	1,88	1,00	2,27	0,73	0,49	1,02
32	99,65	99,80	99,56	0,25	0,13	0,30	0,10	0,06	0,14
17	97,19	98,32	94,07	2,25	1,38	4,57	0,56	0,30	1,36
15	97,74	98,65	95,19	1,81	1,11	3,70	0,45	0,24	1,11
16	97,30	98,38	94,28	2,16	1,33	4,40	0,54	0,29	1,32
13	96,41	97,94	95,50	2,58	1,38	3,11	1,00	0,68	1,40
14	92,60	96,12	92,35	5,70	3,22	6,73	1,70	0,66	0,92
22	98,91	99,38	98,63	0,78	0,41	0,95	0,30	0,20	0,43
24	99,27	99,59	99,08	0,53	0,28	0,64	0,20	0,14	0,29
20	95,20	97,23	93,99	3,46	1,86	4,14	1,34	0,91	1,86
23	99,60	99,77	99,50	0,29	0,15	0,35	0,11	0,07	0,16
18	97,94	98,82	97,40	1,49	0,79	1,79	0,58	0,39	0,81
25	99,10	99,49	98,86	0,65	0,34	0,78	0,25	0,17	0,35
21	98,91	99,38	98,63	0,78	0,41	0,95	0,30	0,20	0,43
19	99,27	99,59	99,08	0,53	0,28	0,64	0,20	0,14	0,29

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Baan	Type	V	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Aantal(P4)	Straal
	Pieter de Hoochweg - Euromast Erasmus MC	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	24,00	12,00	4,00	--	R > 200m
	Pieter de Hoochweg - Euromast Erasmus MC	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	24,00	12,00	4,00	--	R > 200m
	Rotterdam	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	3,40	Eigen waarde	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	3,40	Eigen waarde	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Euromast Erasmus MC - Kievitslaan	0,00	--	Relatief	ballast	Intensiteit	30	24,00	12,00	4,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Eigen waarde	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m
	Droogleever Fortuynplein	0,00	--	Eigen waarde	ballast	Intensiteit	30	12,00	6,00	2,00	--	R > 200m

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	C(boog)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
	0,0	72,34	82,34	89,34	96,34	98,34	97,34	91,34	79,34	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33
	0,0	72,34	82,34	89,34	96,34	98,34	97,34	91,34	79,34	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	72,34	82,34	89,34	96,34	98,34	97,34	91,34	79,34	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32
	0,0	69,33	79,33	86,33	93,33	95,33	94,33	88,33	76,33	66,32	76,32	83,32	90,32	92,32

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250
	94,33	88,33	76,33	64,56	74,56	81,56	88,56	90,56	89,56	83,56	71,56	--	--	--
	94,33	88,33	76,33	64,56	74,56	81,56	88,56	90,56	89,56	83,56	71,56	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	94,33	88,33	76,33	64,56	74,56	81,56	88,56	90,56	89,56	83,56	71,56	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--
	91,32	85,32	73,32	61,55	71,55	78,55	85,55	87,55	86,55	80,55	68,55	--	--	--

Model: Wegverkeerslawaai
Definitief - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--

BIJLAGE IV

Brongegevens industrielawaai

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
4855	uitblaasop.compress.centr.mag	2,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	0,00	9,00	63,00	76,00	86,00	89,00
4856	deurop.1 scheepsbouwloods	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	0,00	9,00	57,80	67,80	73,80	78,80
4857	deurop.2 scheepsbouwloods	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	0,00	9,00	64,00	74,00	80,00	85,00
4858	deurop.2 scheepsbouwloods	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,40	0,00	9,00	57,80	67,80	73,80	78,80
4859	Reparatie dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	7,30	6,00	79,40	88,70	93,70	97,70
4860	Reparatie dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	7,30	6,00	79,40	88,70	93,70	97,70
4861	Reparatie dok B	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	7,30	6,00	78,70	88,00	93,00	97,00
4862	Reparatie dok B	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	7,30	6,00	78,70	88,00	93,00	97,00
4863	Gritstralen dok E	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,10	7,00	--	77,10	86,90	97,00	103,70
4864	Gritstralen dok E	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,10	7,00	--	77,10	86,90	97,00	103,70
4865	Gritstralen dok B	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,10	7,00	--	77,10	86,90	97,00	103,70
4866	Gritstralen dok B	8,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,10	7,00	--	77,10	86,90	97,00	103,70
4867	Compressorboot gritstralen	2,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,20	6,00	--	66,10	89,90	95,60	93,60
4868	Scheepsreparatie dok 2 dag	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4869	Scheepsreparatie dok 2 dag	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4870	Scheepsreparatie dok 2 dag	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4871	Scheepsreparatie dok 3 dag	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4872	Scheepsreparatie dok 3 dag	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4873	Scheepsreparatie dok 3 dag	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4874	Scheepsreparatie dok 4 dag	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4875	Scheepsreparatie dok 4 dag	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4876	Scheepsreparatie dok 4 dag	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,30	--	--	82,70	93,50	97,90	103,00
4877	Compressor hogedrukspuit	0,40	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	6,00	--	68,80	76,80	94,80	95,80
4878	Hogedrukspuit	2,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	6,00	--	74,20	86,20	89,20	94,20
4879	Eigen heftruck	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	--	80,50	83,80	95,20	101,10
4880	Gehuurde heftruck	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	--	77,00	84,00	88,30	92,40
4881	Elektrische kraan	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	10,80	--	70,50	79,50	82,50	94,50
4882	Elektrische kraan	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	10,80	--	70,50	79,50	82,50	94,50
4883	Elektrische kraan	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	10,80	--	70,50	79,50	82,50	94,50
4884	Diesel/hydraulische kraan	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	13,00	--	77,40	92,30	94,30	100,50
4885	Diesel/hydraulische kraan	9,00	0,00	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	13,00	--	77,40	92,30	94,30	100,50
4886	Rijden vrw	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	79,10	87,80	91,90	96,50
4887	Rijden vrw	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	79,10	87,80	91,90	96,50
4888	Rijden vrw	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	79,10	87,80	91,90	96,50
4889	Rijden vrw	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	79,10	87,80	91,90	96,50

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
4855	85,00	84,00	79,10	72,20	92,79
4856	82,80	80,80	77,80	73,80	87,00
4857	89,00	87,00	84,00	80,00	93,20
4858	82,80	80,80	77,80	73,80	87,00
4859	102,70	104,70	99,70	89,40	108,29
4860	102,70	104,70	99,70	89,40	108,29
4861	102,00	104,00	99,00	88,70	107,59
4862	102,00	104,00	99,00	88,70	107,59
4863	104,70	109,70	114,00	109,70	116,96
4864	104,70	109,70	114,00	109,70	116,96
4865	104,70	109,70	114,00	109,70	116,96
4866	104,70	109,70	114,00	109,70	116,96
4867	92,70	92,40	91,30	86,00	100,88
4868	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4869	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4870	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4871	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4872	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4873	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4874	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4875	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4876	106,70	105,50	100,60	93,10	110,95
4877	97,80	96,90	92,00	87,20	102,99
4878	99,20	102,30	105,40	103,60	109,38
4879	101,80	99,50	92,80	84,30	106,31
4880	94,80	95,00	89,60	82,00	99,99
4881	100,50	99,60	97,80	78,20	104,70
4882	100,50	99,60	97,80	78,20	104,70
4883	100,50	99,60	97,80	78,20	104,70
4884	96,50	92,90	87,40	77,20	103,56
4885	96,50	92,90	87,40	77,20	103,56
4886	100,20	97,50	90,50	83,50	103,83
4887	100,20	97,50	90,50	83,50	103,83
4888	100,20	97,50	90,50	83,50	103,83
4889	100,20	97,50	90,50	83,50	103,83

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
4890	Rijden vrw	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	79,10	87,80	91,90	96,50
4891	Rijden vrw	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	79,10	87,80	91,90	96,50
4892	Rijden vrw	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	--	--	79,10	87,80	91,90	96,50
4893	Reparatiewerk dok 2 overwerk	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4894	Reparatiewerk dok 2 overwerk	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4895	Reparatiewerk dok 2 overwerk	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4896	Reparatiewerk dok 3 overwerk	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4897	Reparatiewerk dok 3 overwerk	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4898	Reparatiewerk dok 3 overwerk	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4899	Reparatiewerk dok 4 overwerk	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4900	Reparatiewerk dok 4 overwerk	6,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4901	Reparatiewerk dok 4 overwerk	10,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,40	12,60	--	74,80	85,60	90,00	95,10
4902	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4903	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4904	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4905	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4906	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4907	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4908	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4909	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4910	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
4911	Piekniveau dok E	3,00	0,20	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	99,00	108,00	113,00	117,00
2746	Transformator 1 zijkant	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	60,00	70,90	73,30	72,80
2747	Transformator 1 bovenkant	6,10	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	61,20	72,10	74,50	74,00
2748	Transformator 2 zijkant	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	58,40	68,70	69,70	71,00
2749	Transformator 2 bovenkant	6,10	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	59,50	69,90	70,80	72,20
2750	Transformator 3 zijkant	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	82,60	98,20	94,10	80,90
2751	Transformator 3 bovenkant	6,10	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	72,50	73,30	70,80	81,60
2752	Spoel 1 afstraling zijkant	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	60,00	70,90	73,30	72,80
2753	Spoel 1 afstraling bovenkant	5,10	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	61,20	72,10	74,50	74,00
2754	Spoel 3	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	60,60	71,50	73,90	73,40
2755	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2756	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2757	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2758	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
4890	100,20	97,50	90,50	83,50	103,83
4891	100,20	97,50	90,50	83,50	103,83
4892	100,20	97,50	90,50	83,50	103,83
4893	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4894	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4895	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4896	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4897	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4898	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4899	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4900	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4901	98,80	97,60	92,70	85,20	103,05
4902	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4903	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4904	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4905	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4906	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4907	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4908	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4909	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4910	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
4911	122,00	124,00	119,00	109,00	127,59
2746	70,80	68,60	65,50	54,70	78,86
2747	72,00	69,80	66,70	55,90	80,06
2748	68,80	67,50	68,10	59,10	77,04
2749	70,00	68,60	69,30	60,30	78,21
2750	69,90	68,80	69,90	61,60	100,00
2751	83,20	86,90	78,90	73,90	89,99
2752	70,80	68,60	65,50	54,70	78,86
2753	72,00	69,80	66,70	55,90	80,06
2754	71,40	69,20	66,10	55,30	79,46
2755	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2756	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2757	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2758	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
2759	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2760	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2761	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2762	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2763	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2764	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2765	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2766	Condensator	3,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	0,00	77,90	101,90	86,10
2326	Open deur sorteerloods	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	76,40	86,70	88,80	90,40
2327	Open deur sorteerloods	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	76,40	86,70	88,80	90,40
2328	Uitstraling westgevel kraan,l1	1,70	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2329	Uitstraling westgevel kraan,l2	1,70	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2330	Uitstraling westgevel kraan,l3	1,70	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2331	Uitstraling noordgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,70	89,00	86,10	82,70
2332	Uitstraling noordgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,70	89,00	86,10	82,70
2333	Uitstraling noordgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,70	89,00	86,10	82,70
2334	Uitstraling oostgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	79,00	87,30	84,40	81,00
2335	Uitstraling oostgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	79,00	87,30	84,40	81,00
2336	Uitstraling zuidgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,70	89,00	86,10	82,70
2337	Uitstraling zuidgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,70	89,00	86,10	82,70
2338	Uitstraling zuidgevel profiel	12,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	80,70	89,00	86,10	82,70
2339	Uitstraling dak profiel	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	4,80	4,80	88,00	98,30	95,40	92,00
2340	Uitstraling dak profiel	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	4,80	4,80	88,00	98,30	95,40	92,00
2341	Uitstraling dak profiel	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	4,80	4,80	88,00	98,30	95,40	92,00
2342	Uitstraling westgevel kraan,m1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2343	Uitstraling westgevel kraan,m2	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2344	Uitstraling westgevel kraan,m3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2345	Uitstraling westgevel kraan,h1	8,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2346	Uitstraling westgevel kraan,h2	8,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2347	Uitstraling westgevel kraan,h3	8,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,60	18,60	18,60	81,80	96,10	96,00	100,30
2348	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2349	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2350	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2351	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2352	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
2759	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2760	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2761	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2762	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2763	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2764	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2765	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2766	0,00	0,00	0,00	0,00	102,03
2326	90,40	89,00	85,40	78,10	96,69
2327	90,40	89,00	85,40	78,10	96,69
2328	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2329	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2330	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2331	77,70	77,30	66,70	59,40	92,14
2332	77,70	77,30	66,70	59,40	92,14
2333	77,70	77,30	66,70	59,40	92,14
2334	76,00	75,60	65,00	57,70	90,44
2335	76,00	75,60	65,00	57,70	90,44
2336	77,70	77,30	66,70	59,40	92,14
2337	77,70	77,30	66,70	59,40	92,14
2338	77,70	77,30	66,70	59,40	92,14
2339	87,00	86,60	76,00	68,70	101,31
2340	87,00	86,60	76,00	68,70	101,31
2341	87,00	86,60	76,00	68,70	101,31
2342	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2343	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2344	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2345	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2346	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2347	103,00	101,40	98,40	90,30	107,83
2348	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2349	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2350	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2351	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2352	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
2353	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2354	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2355	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2356	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2357	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2358	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2359	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2360	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2361	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2362	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2363	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2364	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2365	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2366	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2367	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2368	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2369	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2370	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2371	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2372	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2373	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2374	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2375	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2376	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2377	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2378	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2379	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2380	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2381	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2382	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2383	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2384	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2385	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2386	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2387	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
2353	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2354	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2355	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2356	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2357	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2358	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2359	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2360	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2361	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2362	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2363	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2364	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2365	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2366	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2367	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2368	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2369	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2370	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2371	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2372	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2373	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2374	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2375	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2376	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2377	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2378	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2379	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2380	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2381	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2382	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2383	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2384	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2385	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2386	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2387	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
2388	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2389	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2390	Ventilatiekleppen Noord-Oost	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2391	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2392	Ventilatiekleppen dak	0,10	22,10	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2393	Uitstraling overkapping	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	6,00	6,00	6,00	70,60	84,90	79,80	79,10
2394	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2395	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2396	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2397	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2398	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2399	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2400	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2401	Uitstraling lichtstraat dak	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	82,70	92,90	91,40	89,60
2402	Uitstraling lichtstraat kap	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	64,90	79,10	75,40	76,30
2403	Uitstraling lichtstraat kap	18,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	9,00	9,00	64,90	79,10	75,40	76,30
2404	Ventilatieklep zuid-west	3,30	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	71,60	81,90	84,00	85,60
2405	Schroot-sorteerinstallatie	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	95,00	98,00	105,00	107,00
2406	Uitlaat aggregaat sorteerinst.	6,60	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	82,00	79,00	77,00	79,00
2407	Ventilatie aggregaat sort	6,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	66,00	72,00	79,00	86,00
2408	Omkasting aggregaat sort	6,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,60	--	--	76,00	84,00	87,00	92,00
2409	Kadekraan storten materiaal	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	3,00	6,00	75,00	84,00	91,00	102,00
2410	Kadekraan grijpen materiaal	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	7,80	3,00	6,00	74,00	84,00	90,00	95,00
2411	Kadekraan aandrijving	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	4,80	0,00	3,00	69,00	84,00	87,00	91,00
2412	Puinwasser	4,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	72,00	76,00	83,00	90,00
2413	Aggregaat	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,30	--	--	75,80	82,90	88,40	94,80
2414	Aggregaat kabelknipper	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	1,30	--	--	70,80	79,90	89,40	90,80
2415	Elec. kadekraan	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	--	79,90	89,90	91,10	93,60
2416	Hydraulische scheepskraan	3,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	88,40	87,40	95,70	101,30
2417	VW route 0 begin	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,30	17,00	23,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2418	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2419	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2420	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2421	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2422	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
2388	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2389	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2390	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2391	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2392	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2393	76,80	76,20	66,20	58,10	87,72
2394	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2395	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2396	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2397	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2398	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2399	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2400	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2401	85,90	88,40	82,70	72,40	97,59
2402	75,30	77,60	72,50	61,40	84,35
2403	75,30	77,60	72,50	61,40	84,35
2404	85,60	84,20	80,60	73,30	91,89
2405	106,00	103,00	97,00	88,00	111,95
2406	88,00	77,00	71,00	60,00	90,26
2407	89,00	83,00	77,00	66,00	91,89
2408	93,00	85,00	80,00	69,00	96,81
2409	103,00	102,00	96,00	84,00	107,59
2410	97,00	97,00	93,00	84,00	102,23
2411	91,00	87,00	83,00	73,00	96,02
2412	93,00	94,00	91,00	84,00	98,62
2413	97,00	95,20	91,00	78,90	101,34
2414	92,00	89,20	83,00	70,90	96,82
2415	91,60	87,50	79,30	70,20	98,30
2416	103,00	103,30	97,60	89,10	108,22
2417	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2418	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2419	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2420	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2421	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2422	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
2423	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2424	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2425	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	13,30	14,00	20,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2426	VW route 0	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	16,30	17,00	23,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2427	VW route 1	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	18,70	24,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2428	VW route 1	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	14,90	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2429	VW route 1	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	14,90	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2430	VW route 1	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	14,90	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2431	VW route 1	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	14,90	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2432	VW route 1	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	17,90	18,70	24,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2433	VW route 2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,00	18,70	24,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2434	VW route 2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2435	VW route 2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2436	VW route 2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2437	VW route 2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2438	VW route 2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,00	18,70	24,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2439	VW route 3	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,00	18,70	24,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2440	VW route 3	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2441	VW route 3	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	15,70	21,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2442	VW route 3	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	18,00	18,70	24,70	81,00	90,00	95,00	98,00
2443	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,50	25,20	30,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2444	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2445	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2446	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2447	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2448	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2449	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2450	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2451	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2452	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	21,50	22,20	27,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2453	VW route 4	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	24,50	25,20	30,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2454	VW route 5	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	33,00	36,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2455	VW route 5	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	30,00	30,00	33,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2456	VW route 5	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	30,00	30,00	33,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2457	VW route 5	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	33,00	33,00	36,00	81,00	90,00	95,00	98,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
2423	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2424	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2425	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2426	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2427	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2428	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2429	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2430	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2431	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2432	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2433	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2434	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2435	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2436	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2437	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2438	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2439	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2440	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2441	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2442	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2443	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2444	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2445	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2446	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2447	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2448	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2449	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2450	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2451	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2452	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2453	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2454	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2455	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2456	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2457	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
2458	VW route 6	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	33,00	36,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2459	VW route 6	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	30,00	33,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2460	VW route 6	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	27,80	30,00	33,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2461	VW route 6	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	30,80	33,00	36,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2462	VW weegbrug	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,30	3,00	9,00	81,00	90,00	95,00	98,00
2463	Hydraulische kraan hal1/2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	10,80	12,00	88,40	87,40	95,70	101,30
2464	Hydraulische kraan hal1/2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	10,80	12,00	88,40	87,40	95,70	101,30
2465	Hydraulische kraan hal1/2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	11,60	10,80	12,00	88,40	87,40	95,70	101,30
2466	Shovel hal1/2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	12,00	13,30	78,00	92,00	96,00	101,00
2467	Shovel hal1/2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	12,00	13,30	78,00	92,00	96,00	101,00
2468	Shovel hal1/2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	12,00	13,30	78,00	92,00	96,00	101,00
2469	Shovel hal1/2	1,50	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,80	12,00	13,30	78,00	92,00	96,00	101,00
2470	Dieselheftruck metaalhal	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	9,00	10,30	82,00	86,00	91,00	96,00
2471	Dieselheftruck metaalhal	1,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,80	9,00	10,30	82,00	86,00	91,00	96,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
2458	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2459	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2460	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2461	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2462	101,00	98,00	93,00	84,00	105,02
2463	103,00	103,30	97,60	89,10	108,22
2464	103,00	103,30	97,60	89,10	108,22
2465	103,00	103,30	97,60	89,10	108,22
2466	103,00	101,00	98,00	84,00	107,58
2467	103,00	101,00	98,00	84,00	107,58
2468	103,00	101,00	98,00	84,00	107,58
2469	103,00	101,00	98,00	84,00	107,58
2470	98,00	98,00	91,00	81,00	102,97
2471	98,00	98,00	91,00	81,00	102,97
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.01	Eemhavenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.01	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.01	Bunschotenweg-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.01	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.03	Den Hamweg noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.03	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.02	ECT	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.02	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.04	RSC	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.04	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.08	Waalhaven-zuid rangeerterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,97	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.08	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.05	Sluisjesdijk-zuid / Pier 1	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.05	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.13	Pier 2 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.13	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.06	Pier 2 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.06	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.02	Dockworks	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.05	Pier 3	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.02	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.05	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.14	Pier 4 noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
60.03	Pier 4 zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.03	Pier 4 zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.03	Pier 4 zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.03	Pier 4 zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.03	Pier 4 zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.03	Pier 4 zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.03	Pier 4 zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.14	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.03	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.10	Pier 5/6 noord-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.10	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.04	Pier 5/6 zuid-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.04	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.06	Pier 7 west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.06	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.07	Pier 7 oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.07	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.09	Pier 8	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.09	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.10	Sluisjesdijk-noord west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.12	Sluisjesdijk-noord oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.10	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.12	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.01	Sluisjesdijk-midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.01	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
68.08	Waalhaventerminal	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,22	68,00	68,00	68,00	68,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.08	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.07	Waalhaven-zuid Empty Depot	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	67,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.07	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.03	Quarantaineterrein	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.08	Bunschotenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
63.02	Waalhaven-zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	1,55	4,95	63,00	63,00	63,00	63,00
65.06	RDM-west noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
67.02	RDM-oost oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	4,95	67,00	67,00	67,00	67,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.09	Pier 5/6 noord-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.03	Pier 5/6 zuid-west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.11	Sluisjesdijk-noord midden	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.05	Pier 7 Entreegebied	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	8,00	13,00	68,00	68,00	68,00	68,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.03	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.08	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
63.02	63,00	63,00	63,00	63,00	72,54
65.06	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.02	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.09	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.03	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.11	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.05	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.02	Eemhavenweg-oost	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	15,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.02	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.04	Voorzieningencluster/Maritiem	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.04	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.01	RDM campus	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
67.01	RDM-oost west	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,00	9,00	67,00	67,00	67,00	67,00
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.01	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
67.01	67,00	67,00	67,00	67,00	76,54
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
65.07	RDM-west zuid	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	4,95	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
65.07	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.11	Eemhavenweg-noord	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	3,01	7,96	68,00	68,00	68,00	68,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.11	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
68.12	Waalhaven Bulkoverslag	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60.04	Port City	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	10,00	10,00	60,00	60,00	60,00	60,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00
65.15	Werfdijk Pernis	5,00	3,60	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,97	10,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
68.12	68,00	68,00	68,00	68,00	77,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
60.04	60,00	60,00	60,00	60,00	69,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54
65.15	65,00	65,00	65,00	65,00	74,54

Model: Maas- en Rijnhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
1	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
2	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
3	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
4	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
5	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
6	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
7	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
8	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
9	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
10	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
11	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
12	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
13	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
14	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
15	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
16	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
17	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
18	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
19	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
20	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
21	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
22	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
23	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
24	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
25	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
26	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
27	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
28	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
29	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
30	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
31	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
32	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
33	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
201	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
202	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00

Model: Maas- en Rijnhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal
1	--	109,59
2	--	109,59
3	--	109,59
4	--	109,59
5	--	109,59
6	--	109,59
7	--	109,59
8	--	109,59
9	--	109,59
10	--	109,59
11	--	109,59
12	--	109,59
13	--	109,59
14	--	109,59
15	--	109,59
16	--	109,59
17	--	109,59
18	--	109,59
19	--	109,59
20	--	109,59
21	--	109,59
22	--	109,59
23	--	109,59
24	--	109,59
25	--	109,59
26	--	109,59
27	--	109,59
28	--	109,59
29	--	109,59
30	--	109,59
31	--	109,59
32	--	109,59
33	--	109,59
201	--	109,59
202	--	109,59

Model: Maas- en Rijnhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
203	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
204	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
205	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
206	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
207	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
208	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
209	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
210	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
211	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
212	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
213	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
214	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
215	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
216	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
217	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
218	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
219	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
220	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
221	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
222	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
223	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
224	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
225	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
226	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
227	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
228	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
229	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
230	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
231	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
232	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
233	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	2,00	7,00	12,00	101,00	100,00	103,00	104,00	103,00	95,00	81,00
101	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,00	13,00	18,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
102	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	14,00	19,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
103	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	17,00	22,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
104	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	17,00	22,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00

Model: Maas- en Rijnhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal
203	--	109,59
204	--	109,59
205	--	109,59
206	--	109,59
207	--	109,59
208	--	109,59
209	--	109,59
210	--	109,59
211	--	109,59
212	--	109,59
213	--	109,59
214	--	109,59
215	--	109,59
216	--	109,59
217	--	109,59
218	--	109,59
219	--	109,59
220	--	109,59
221	--	109,59
222	--	109,59
223	--	109,59
224	--	109,59
225	--	109,59
226	--	109,59
227	--	109,59
228	--	109,59
229	--	109,59
230	--	109,59
231	--	109,59
232	--	109,59
233	--	109,59
101	--	99,59
102	--	99,59
103	--	99,59
104	--	99,59

Model: Maas- en Rijnhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
105	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
106	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
107	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
108	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
109	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	19,00	24,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
110	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	20,00	25,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
111	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
112	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
113	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
114	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
115	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
116	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
117	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
118	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
119	Dummy-5m	5,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
301	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	8,00	13,00	18,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
302	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	9,00	14,00	19,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
303	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	17,00	22,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
304	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	12,00	17,00	22,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
305	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
306	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
307	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
308	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
309	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	14,00	19,00	24,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
310	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	15,00	20,00	25,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
311	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
312	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
313	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
314	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
315	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
316	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
317	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
318	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00
319	Dummy-10m	10,00	13,40	Eigen waarde	Normale puntbron	0,00	360,00	10,00	15,00	20,00	91,00	90,00	93,00	94,00	93,00	85,00	71,00

Model: Maas- en Rijnhaven
Revisie 6 - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal
105	--	99,59
106	--	99,59
107	--	99,59
108	--	99,59
109	--	99,59
110	--	99,59
111	--	99,59
112	--	99,59
113	--	99,59
114	--	99,59
115	--	99,59
116	--	99,59
117	--	99,59
118	--	99,59
119	--	99,59
301	--	99,59
302	--	99,59
303	--	99,59
304	--	99,59
305	--	99,59
306	--	99,59
307	--	99,59
308	--	99,59
309	--	99,59
310	--	99,59
311	--	99,59
312	--	99,59
313	--	99,59
314	--	99,59
315	--	99,59
316	--	99,59
317	--	99,59
318	--	99,59
319	--	99,59

BIJLAGE V

Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Per weg

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
N1_01_A	50,89	51,41	45,57	39,47	47,66	59,2	44,18	46,61	41,81
N1_01_B	52,07	52,29	45,63	39,97	49,35	59,82	44,23	46,01	41,92
N1_01_C	52,68	52,27	45,3	40,62	50,69	59,65	44,5	46,14	41,88
N1_01_D	52,88	52,11	44,82	41,04	51,22	59,34	44,82	46,2	39,86
N1_01_E	52,97	51,87	44,23	41,35	51,48	58,95	45,18	45,88	39,83
N1_01_F	52,97	51,57	43,58	41,64	51,6	58,53	45,49	46	40,03
N1_02_A	52,94	50,94	42,5	41,35	51,83	57,8	45,84	44,9	39,66
N1_02_B	52,87	50,63	41,9	41,4	51,91	57,4	46,06	44,96	39,69
N1_02_C	52,78	50,32	41,3	41,42	51,95	57	46,2	44,93	39,68
N1_02_D	52,7	50,01	40,72	41,38	51,99	56,62	46,39	44,96	39,74
N1_02_E	52,63	49,7	40,17	41,36	52,07	56,25	46,5	44,84	36
N1_02_F	52,55	49,39	39,65	41,33	52,08	55,89	46,4	45,01	36,39
N1_03_A	52,54	48,95	38,91	41,25	52,23	55,44	46,33	44,33	33,78
N1_03_B	52,41	48,65	38,46	41,23	52,09	55,12	46,33	44,34	33,78
N1_03_C	52,29	48,38	38,03	41,21	51,99	54,79	46,33	44,37	33,8
N1_03_D	52,16	48,14	37,62	41,18	51,84	54,47	46,26	44,36	33,84
N1_03_E	52,04	47,9	37,22	41,14	51,77	54,16	46,14	44,35	33,91
N1_03_F	51,84	47,53	36,82	41,13	51,71	53,85	45,98	44,34	32,83
N1_04_A	51,65	47,24	36,72	40,98	51,67	53,59	45,91	43,8	32,47
N1_04_B	51,49	46,99	36,37	40,98	51,51	53,31	45,82	43,81	32,79
N1_04_C	51,34	46,75	36	40,96	51,4	53,04	45,79	43,85	33,27
N1_04_D	51,21	46,52	35,61	40,93	51,28	52,77	45,75	43,95	34,06
N1_04_E	51,08	46,29	35,31	40,89	51,15	52,51	45,72	44,3	35,81
N1_05_A	52,11	43,49	32,96	35,81	54,32	51,08	44,52	40,03	43,09
N1_05_B	53,67	45,74	35,58	36,74	55,71	53,43	44,91	40,19	41,26
N1_05_C	54,1	46,45	35,82	37,2	55,88	53,69	45,49	40,33	41,26
N1_05_D	54,26	46,62	35,78	37,82	55,95	53,72	45,99	40,56	40,73
N1_05_E	54,33	46,66	35,71	38,34	55,98	53,66	46,37	40,61	40,16
N1_05_F	54,3	46,64	35,64	38,7	55,98	53,57	46,65	40,94	40,15
N1_06_A	54,35	46,44	35,37	39,05	56,21	53,3	47,03	40,91	39,1
N1_06_B	54,27	46,39	35,27	39,24	56,12	53,16	47,2	40,89	39,06
N1_06_C	54,19	46,32	35,16	39,37	56,03	53,02	47,36	40,87	39,03
N1_06_D	54,09	46,24	35,04	39,41	55,92	52,86	47,51	40,85	39,01
N1_06_E	53,99	46,16	34,91	39,42	55,8	52,7	47,64	40,87	37,63
N1_06_F	53,89	46,06	34,77	39,43	55,64	52,52	47,72	40,92	37,97
N1_07_A	53,84	45,97	34,45	39,23	55,63	52,24	47,68	40,89	37,74
N1_07_B	53,7	45,86	34,3	39,21	55,45	52,05	47,6	40,88	37,74
N1_07_C	53,54	45,73	34,12	39,18	55,26	51,86	47,6	40,87	37,72
N1_07_D	53,41	45,62	33,93	39,15	55,05	51,67	47,52	40,86	37,71
N1_07_E	53,25	45,49	33,75	39,12	54,86	51,48	47,44	40,85	37,72
N1_07_F	53,08	45,41	33,56	39,09	54,67	51,28	47,28	40,85	35,29
N1_08_A	52,97	45,22	33,44	39,08	54,59	51,04	47,16	40,84	36,58
N1_08_B	52,82	45,07	33,26	39,04	54,39	50,84	47,1	40,87	36,73
N1_08_C	52,66	44,82	33,08	39,01	54,21	50,65	47,07	40,94	36,95
N1_08_D	52,5	44,67	32,91	38,99	54,02	50,45	47,03	41,09	37,3
N1_08_E	52,34	44,53	32,74	38,96	53,84	50,26	46,99	41,52	38,04
N1_09_A	51,16	16,68	17,85	0	60,24	29	44,84	36,3	48,94
N1_09_B	52,46	16,69	18,5	0	60,88	29,12	45,02	36,3	48,6
N1_09_C	52,78	16,62	19,64	0	60,98	29,46	45,5	36,28	48,55
N1_09_D	52,88	16,54	20,33	0	60,97	29,86	46	36,27	48,49
N1_09_E	52,9	16,57	19,31	0	60,9	30,33	46,35	36,24	48,43
N1_09_F	52,84	16,79	19,47	0	60,81	30,79	46,65	36,22	48,42
N1_10_A	52,61	4,28	20,82	0	60,65	31	46,71	35,68	48,31
N1_10_B	52,53	4,35	17,16	0	60,48	31,55	46,91	35,67	48,25
N1_10_C	52,44	4,44	17,27	0	60,29	31,85	47,01	35,67	48,19
N1_10_D	52,34	4,55	17,59	0	60,11	32,01	47,12	35,65	48,12
N1_10_E	52,23	4,69	17,88	0	59,91	32,1	47,23	35,75	48,04
N1_10_F	52,11	4,83	18,15	0	59,68	32,16	47,26	35,82	47,97
N1_11_A	51,86	4,99	18,46	0	59,46	32,16	47,26	35,61	47,98
N1_11_B	51,74	5,14	18,7	0	59,24	32,18	47,29	35,62	47,96
N1_11_C	51,61	5,28	18,96	0	59,02	32,18	47,27	35,66	47,93
N1_11_D	51,46	5,41	19,24	0	58,8	32,17	47,17	35,7	47,91
N1_11_E	51,3	5,03	19,48	0	58,58	32,15	47,17	35,74	47,91
N1_11_F	51,14	4,3	19,56	0	58,37	32,14	47,08	35,81	47,85
N1_12_A	50,94	3,95	19,68	0	58,16	32,15	46,93	35,8	47,91
N1_12_B	50,79	3,58	19,8	0	57,95	32,13	46,85	35,96	47,97
N1_12_C	50,63	2,76	19,88	0	57,75	32,1	46,82	36,21	48,05
N1_12_D	50,48	2,53	19,94	0	57,56	32,07	46,78	36,64	48,13
N1_12_E	50,34	2,26	19,97	0	57,36	32,05	46,74	37,6	48,23
N1_13_A	49,04	15,27	15,68	0	60,23	28,39	43,86	37,33	48,6
N1_13_B	50,17	15,4	16,44	0	60,97	28,46	43,91	37,4	48,46
N1_13_C	50,87	15,41	16,79	0	61,08	28,81	44,38	37,43	48,4
N1_13_D	51,09	15,4	17,82	0	61,04	29,17	44,86	37,38	48,33
N1_13_E	51,17	15,43	18,94	0	60,95	29,58	45,32	37,38	48,26
N1_13_F	51,16	15,64	19,51	0	60,82	30,01	45,65	37,42	48,27
N1_14_A	51,08	4,58	19,89	0	60,68	30,11	45,79	38,1	48,24
N1_14_B	51	4,66	16,39	0	60,5	30,32	45,95	38,22	48,17
N1_14_C	50,93	4,75	16,65	0	60,3	30,66	46,09	38,38	48,11
N1_14_D	50,87	4,86	17,02	0	60,1	31,02	46,26	38,58	47,99
N1_14_E	50,8	5	17,34	0	59,88	31,56	46,37	39,06	47,95
N1_14_F	50,72	5,14	17,63	0	59,66	31,82	46,48	39,29	47,91
N1_15_A	50,52	5,3	17,96	0	59,43	31,87	46,5	40,84	48,01
N1_15_B	50,43	5,46	18,23	0	59,21	31,9	46,54	40,86	48,07
N1_15_C	50,34	5,61	18,52	0	58,98	31,93	46,58	40,9	48,06
N1_15_D	50,23	5,62	18,87	0	58,76	31,93	46,6	40,91	48,05
N1_15_E	50,11	4,79	19,02	0	58,54	31,93	46,5	40,94	48,06
N1_15_F	49,99	4,41	19,12	0	58,33	31,92	46,48	40,96	48,09
N1_16_A	49,8	3,89	19,32	0	58,13	31,75	46,39	43,91	48,15
N1_16_B	49,67	3,6	19,42	0	57,91	31,73	46,39	43,96	48,22

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
N1_16_C	49,56	2,82	19,5	0	57,71	31,71	46,32	44,02	48,3
N1_16_D	49,43	2,59	19,55	0	57,51	31,69	46,29	44,12	48,38
N1_16_E	49,32	2,18	19,61	0	57,32	31,66	46,2	44,35	48,48
N1_17_A	25,27	8,61	39,27	0	55,35	31,11	29,33	52,78	48,1
N1_17_B	25,46	6,26	38,93	0	55,14	26,77	29,39	52,82	48,17
N1_17_C	25,72	5,82	38,63	0	54,94	26,8	29,46	52,83	48,24
N1_17_D	26,43	5,34	38,09	0	54,74	26,84	29,53	52,84	48,33
N1_17_E	27,12	4,54	37,87	0	54,53	26,88	29,59	52,85	48,42
N1_18_A	19,45	19,64	40,26	27,94	56,5	41,32	31,61	51,93	48
N1_18_B	16,5	19,44	40,18	28,28	56,33	41,37	31,92	52,45	48,01
N1_18_C	19,03	22,77	39,97	23,06	56,11	41,65	32,31	52,63	47,99
N1_18_D	23,04	22,74	39,9	0	55,89	28,19	29,11	52,65	47,98
N1_18_E	24,35	11,84	39,74	0	55,68	28,08	29,22	52,69	47,99
N1_18_F	25,6	10,31	39,54	0	55,47	30,26	29,29	52,75	48,02
N1_19_A	20,29	19,23	41,37	24,09	57,48	41,15	31,02	46,32	47,28
N1_19_B	19,56	19,22	41,19	24,22	57,28	41,09	31,08	46,44	47,24
N1_19_C	19,62	19,35	41,03	24,39	57,02	41,06	31,18	46,69	47,18
N1_19_D	19,71	19,46	40,86	24,68	56,81	41,04	31,29	47,07	47,13
N1_19_E	19,84	19,68	40,69	25,28	56,58	41,02	31,39	47,66	47,12
N1_19_F	20,03	20,19	40,5	27,19	56,36	41,02	31,51	49,38	47,33
N1_20_A	30,39	16,46	38,74	20,16	56,55	36,67	24,62	43,32	47,48
N1_20_B	31,77	17,56	41,66	21,68	57,66	38,91	26,49	43,66	47,45
N1_20_C	32,61	18,26	41,83	22,32	57,78	39,76	28,24	44,56	47,39
N1_20_D	33,34	18,66	41,79	22,96	57,73	40,53	28,96	46,13	47,33
N1_20_E	33,57	18,89	41,72	23,61	57,61	40,81	29,03	46,23	47,27
N1_20_F	33,69	19,08	41,63	24,03	57,44	40,83	29,42	46,27	47,21
N1_21_A	29,14	0	45,2	0	46,13	21,22	30,91	52,95	48,7
N1_21_B	29,28	0	44,93	0	45,77	14,88	30,99	53	48,77
N1_21_C	29,32	0	44,67	0	45,48	15,03	31,06	53,01	48,85
N1_21_D	29,32	0	44,42	0	45,53	15,1	31,12	53,02	48,94
N1_21_E	29,32	0	44,15	0	45,98	15,2	31,16	53,04	49,03
N1_22_A	30,09	38,92	46,05	0	47,86	37,18	36,42	52,57	47,78
N1_22_B	29,7	0	45,64	0	47,73	36,79	29,11	52,65	48,41
N1_22_C	29,85	0	45,35	0	47,61	22,63	30,46	52,71	48,6
N1_22_D	30,63	0	45,61	0	47,46	22,61	30,68	52,73	48,61
N1_22_E	31,99	0	45,75	0	47,1	22,7	30,76	52,76	48,64
N1_22_F	29,08	0	45,51	0	46,55	22,76	30,84	52,88	48,68
N1_23_A	31,38	36,43	49,61	1,06	48,17	36,15	30,54	51,59	39,43
N1_23_B	31,49	36,5	49,02	3,66	48,11	36,03	31,8	51,75	39,51
N1_23_C	31,48	36,54	48,44	7,43	48,01	35,98	32,84	51,91	39,72
N1_23_D	31,48	36,55	47,88	0	47,91	35,94	33,83	52,08	40,16
N1_23_E	31,53	36,53	47,34	0	47,8	35,77	34,69	52,22	41,45
N1_23_F	31,61	36,51	46,82	0	47,67	35,7	35,14	52,46	45,25
N1_24_C	24,28	5,49	52,12	-2,76	48,23	22,4	28,92	49,32	42,92
N1_24_D	26,31	6,29	51,69	-2,3	48,27	22,98	29,49	50,21	42,82
N1_24_E	26,8	7,23	51,16	-1,2	48,27	23,51	29,42	50,6	42,77
N1_24_F	24,74	9,16	50,59	-1,11	48,24	25,72	29,99	51,12	42,72
N1_25_A	41	45,98	47,31	40,42	33,39	52,32	39,29	53	46,4
N1_25_B	40,67	45,8	46,98	40,42	32,76	52,12	39,26	53,06	46,51
N1_25_C	40,23	45,63	46,65	40,38	30,3	51,9	39,22	53,07	46,62
N1_25_D	39,89	45,45	46,34	40,37	24,24	51,68	39,12	53,08	46,74
N1_25_E	39,61	45,28	46,01	40,38	24,2	51,49	39,06	53,09	46,92
N1_26_A	42,5	47,19	49,68	40,54	36,48	53,61	39,17	52,59	45,55
N1_26_B	42,28	47,01	49,23	40,51	35,51	53,41	39,24	52,67	45,62
N1_26_C	42,02	46,84	48,8	40,49	34,87	53,21	39,37	52,73	45,66
N1_26_D	41,85	46,74	48,39	40,49	35,15	52,98	39,37	52,75	45,72
N1_26_E	41,74	46,58	48	40,49	35,32	52,78	39,34	52,78	45,8
N1_26_F	41,36	46,26	47,64	40,48	35,34	52,57	39,32	52,91	45,89
N1_27_A	42,74	48,36	52,91	40,75	32,66	54,74	37,8	51,65	44,34
N1_27_B	42,7	48,23	52,32	40,79	33,08	54,49	38	51,82	44,33
N1_27_C	42,53	47,99	51,74	40,81	33,59	54,25	38,28	51,96	44,34
N1_27_D	42,47	47,83	51,2	40,84	34,07	54,11	38,55	52,15	43,98
N1_27_E	42,48	47,66	50,67	40,83	34,64	53,89	38,75	52,27	44,36
N1_27_F	42,63	47,48	50,17	40,83	35,61	53,77	38,88	52,48	45,3
N1_28_C	43,44	48,68	55,08	39,93	34,31	55,03	37,21	49,83	44,9
N1_28_D	43,68	48,77	54,63	40,39	34,83	55,09	37,93	50,2	44,72
N1_28_E	43,77	48,75	54,09	40,77	35,01	55,05	37,48	50,56	44,69
N1_28_F	42,99	48,65	53,49	41,09	34,21	54,97	37,05	51,11	44,73
N1_29_A	41,84	47,29	47,04	41,25	32,33	53,28	38,67	52,96	44,44
N1_29_B	41,47	47,05	46,71	41,24	29,33	53,04	38,55	53,01	44,56
N1_29_C	41,01	46,81	46,39	41,21	27,21	52,81	38,49	53,02	44,69
N1_29_D	40,73	46,59	46,08	41,17	27,21	52,58	38,43	53,03	44,85
N1_29_E	40,55	46,38	45,77	41,16	7,6	52,36	38,36	53,04	45,13
N1_30_A	43,94	49,05	49,28	41,33	36,22	55,03	39,41	52,57	43,93
N1_30_B	43,61	48,76	48,85	41,29	35,72	54,71	39,4	52,65	43,95
N1_30_C	43,26	48,48	48,43	41,28	34,01	54,42	39,37	52,71	44,01
N1_30_D	42,97	48,25	48,04	41,24	34,12	54,13	39,32	52,73	44,1
N1_30_E	42,61	48,01	47,66	41,2	34,23	53,86	38,91	52,76	44,19
N1_30_F	42,31	47,65	47,3	41,18	34,19	53,6	38,82	52,89	44,3
N1_31_A	45,21	51,1	52,22	41,43	32,89	57,13	39,32	51,59	44,52
N1_31_B	44,97	50,77	51,68	41,46	33,22	56,77	39,56	51,76	44,53
N1_31_C	44,75	50,45	51,12	41,39	33,59	56,4	39,7	51,92	44,49
N1_31_D	44,53	50,12	50,61	41,39	34	56,07	39,9	52,2	44,47
N1_31_E	44,4	49,8	50,12	41,36	34,47	55,71	40,16	52,3	44,1
N1_31_F	44,34	49,48	49,64	41,33	35,38	55,38	39,92	52,5	44,37
N1_32_A	44,97	51,53	53,97	39,62	24,24	58,52	38,31	48,74	45,3
N1_32_B	46,03	52,37	54,28	40,09	32,02	58,93	38,57	49,97	45,28
N1_32_C	46,04	52,35	54,04	40,76	32,55	58,73	39,06	50,24	45,25
N1_32_D	45,97	52,18	53,65	41,19	33,75	58,4	38,99	50,48	45,01

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
N1_32_E	45,82	51,92	53,19	41,5	34,12	58,01	39,47	50,67	44,99
N1_32_F	45,7	51,61	52,64	41,8	33,49	57,64	39,81	51,14	44,99
Hoogste waarde	54	52	55	42	61	60	48	53	49

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
N2_01_A	37,26	42,66	51,43	36,8	45,32	50,25	37,49	46,29	41,61
N2_01_B	39,6	44,53	51,82	37,16	47,65	51,94	37,67	46,35	41,56
N2_01_C	40,07	45,11	51,58	37,66	48,49	52,45	37,53	45,64	41,52
N2_01_D	39,69	45,25	51,18	38,12	48,46	52,62	37,39	45,32	41,37
N2_01_E	39,88	45,25	50,69	38,69	48,38	52,56	37,43	45,32	41,36
N2_01_F	39,63	45,04	50,15	39,14	48,27	52,49	37,96	45,36	41,37
N2_02_A	38,25	43,16	49,36	39,31	48,44	52,09	38,02	44,92	39,72
N2_02_B	37,96	43,04	48,83	39,36	48,35	52,05	38,2	45,01	40,01
N2_02_C	37,99	42,62	48,3	39,5	48,25	52	38,31	45,11	40,36
N2_02_D	38,04	42,49	47,79	39,67	48,14	51,93	38,38	45,08	40,92
N2_02_E	38,13	42,34	47,29	39,75	48,02	51,9	38,52	45,3	42,47
N2_03_A	47,02	18,98	38,99	13,23	56,19	38,35	43,37	45,62	43,36
N2_03_B	47,86	19,69	41,92	13,06	57,1	38,69	43,55	46,22	43,3
N2_03_C	48,63	20,24	42,09	13,16	57,22	38,91	43,95	45,66	43,24
N2_03_D	48,94	20,47	42,05	13,56	57,27	39,82	44,29	45,73	43,18
N2_03_E	49,08	20,6	41,98	13,9	57,24	41,37	44,71	46,11	43,13
N2_03_F	49,1	20,74	41,89	14,27	57,16	41,98	45,14	46,34	43,07
N2_04_A	49,58	19,58	41,66	14,4	57,1	42,53	45,55	46,29	43,02
N2_04_B	49,53	19,6	41,36	14,45	56,95	42,9	45,77	46,49	43,03
N2_04_C	49,47	19,63	41,2	14,51	56,8	43,1	45,9	46,9	43,02
N2_04_D	49,43	19,64	41,02	14,54	56,65	43,28	46,06	47,24	43
N2_04_E	49,38	19,59	40,83	14,54	56,45	43,37	46,19	47,85	43,17
N2_05_A	47,65	13,99	15,88	0	60,05	28,22	43,24	38,84	48,78
N2_05_B	48,55	14,21	16,42	0	60,91	28,22	43,23	38,74	48,76
N2_05_C	49,34	14,39	16,55	0	61	28,64	43,66	38,71	48,71
N2_05_D	49,67	14,53	16,69	0	60,97	28,98	44,12	38,75	48,65
N2_05_E	49,81	14,67	16,84	0	60,9	29,36	44,58	38,77	48,58
N2_05_F	49,86	14,89	17,01	0	60,77	29,76	44,97	38,82	48,59
N2_06_A	49,77	5,75	17,41	0	60,64	29,49	44,99	38,01	48,52
N2_06_B	49,7	5,71	17,22	0	60,46	29,71	45,13	38,13	48,45
N2_06_C	49,66	5,8	17,49	0	60,29	29,85	45,28	38,31	48,39
N2_06_D	49,59	5,93	17,87	0	60,09	30	45,45	38,56	48,32
N2_06_E	49,54	6,07	18,19	0	59,87	30,26	45,58	39,33	48,26
N2_07_A	44,83	5,41	24,48	0	59,73	27,06	41,96	36,99	48,59
N2_07_B	45,38	6,01	25,11	0	60,84	27,07	41,84	36,86	48,56
N2_07_C	46,04	6,08	25,87	0	60,99	27,19	42,04	36,88	48,51
N2_07_D	46,68	6,13	20,58	0	60,98	27,4	42,38	36,9	48,45
N2_07_E	47	6,17	19,33	0	60,87	27,71	42,75	36,95	48,39
N2_07_F	47,15	6,22	19,6	0	60,71	28,06	43,15	37,03	48,34
N2_08_A	47,09	6,31	17,54	0	60,61	28,68	43,56	38,07	48,34
N2_08_B	47,1	6,38	17,49	0	60,37	29	43,8	38,22	48,26
N2_08_C	47,09	6,49	17,09	0	60,18	29,2	43,94	38,46	48,23
N2_08_D	47,07	6,62	17,57	0	59,97	29,36	44,1	38,87	48,18
N2_08_E	47,05	6,77	17,97	0	59,76	29,58	44,21	39,53	48,14
N2_09_A	14,69	15,26	38,62	10,85	56,34	35,87	27,77	43,32	48,3
N2_09_B	15,82	16,19	40,86	10,73	57,75	36,72	28,83	43,59	48,26
N2_09_C	16,29	16,61	40,85	10,92	58,01	37,24	29,09	43,71	48,18
N2_09_D	16,84	17,06	40,61	11,39	58,04	37,75	29,55	43,95	48,12
N2_09_E	17,41	17,5	40,48	11,88	57,9	38,24	30,02	44,34	48,05
N2_09_F	17,95	17,84	40,32	12,39	57,69	38,72	30,49	44,72	47,99
N2_10_A	31,75	18,01	40,5	12,87	57,1	39,99	31,9	45,48	47,62
N2_10_B	31,96	18,01	40,25	13,26	56,87	40	32,01	45,89	47,56
N2_10_C	32,2	18,17	40,01	13,77	56,68	40,01	32,05	46,77	47,55
N2_10_D	32,43	18,32	39,75	14,93	56,41	40,06	32,12	47,77	47,53
N2_10_E	32,55	18,56	39,49	16,61	56,17	40,25	32,4	48,64	47,53
N2_11_A	25,07	35,27	52,45	0	47,05	33,37	30,22	47,41	41,56
N2_11_B	26,14	36,65	52,35	0	48,98	34,68	30,46	48,23	39,64
N2_11_C	26,82	37,38	51,72	0	49,78	35,56	30,83	48,58	39,63
N2_11_D	27,51	38,1	50,93	0	49,77	36,43	31,18	48,72	39,63
N2_11_E	28,02	38,64	50,12	0	49,73	36,58	31,85	49,04	39,66
N2_11_F	28,1	38,82	49,33	0	49,67	36,57	32,28	49,63	39,81
N2_12_A	28,23	34,55	49,32	0	49,34	30,21	32,5	50,18	42,53
N2_12_B	28,83	34,89	48,63	0	49,2	30,18	32,81	50,37	42,6
N2_12_C	29,93	35,02	48	0	49,1	30,19	33,14	50,59	42,91
N2_12_D	30,57	35,07	47,42	0	49	30,21	33,68	50,99	43,88
N2_12_E	29,36	33,07	46,9	0	48,88	30,47	35,81	51,24	46,19
N2_13_A	34,72	39,73	57,56	35,84	26,13	47,21	35,35	48,26	45,94
N2_13_B	35,63	40,86	57,35	36,1	26,75	48,21	35,76	49,03	45,24
N2_13_C	36,17	41,55	56,57	36,53	27,53	49,08	36,52	49,29	45,17
N2_13_D	36,68	42,26	55,7	37,24	27,58	49,56	37,38	48,93	45,12
N2_13_E	37,08	42,55	54,89	37,64	27,95	49,66	37,21	49,21	45,15
N2_13_F	37,05	42,68	54,15	38	28,28	49,75	37,45	49,74	45,11
N2_14_A	37,45	42,99	53,42	37,86	28,52	49,96	37,89	50,22	45,1
N2_14_B	37,71	42,83	52,84	37,95	28,85	49,99	38,05	50,4	45,1
N2_14_C	37,93	42,83	52,3	38,02	29,36	50,07	38,22	50,62	44,92
N2_14_D	38,01	42,83	51,8	38,13	29,9	50,1	38,43	50,95	45,15
N2_14_E	38,08	42,81	51,34	38,14	29,14	50,11	38,63	51,2	45,58
N2_15_A	38,95	43,07	55,64	36,64	22,86	50,31	36,88	48,49	45,86
N2_15_B	39,85	44,62	55,82	36,92	28,8	51,83	37,42	49,45	45,7
N2_15_C	40,78	45,36	55,45	37,42	31,17	52,42	37,82	49,69	45,63
N2_15_D	40,4	45,71	54,91	37,93	31,61	52,55	38,15	50,4	45,59
N2_15_E	40,54	45,77	54,3	38,53	32,4	52,43	37,96	50,65	45,55
N2_15_F	40,38	45,72	53,66	39,04	31,17	52,28	38,35	50,99	45,59
N2_16_A	40,75	46,11	53,05	39,52	30,93	52,56	38,64	51,48	45,2
N2_16_B	40,7	45,91	52,44	39,63	31,28	52,51	38,78	51,63	45,18
N2_16_C	40,7	45,84	51,87	39,76	31,83	52,47	38,87	51,8	45,21
N2_16_D	40,71	45,77	51,32	39,95	32,31	52,43	38,96	51,99	45,01
N2_16_E	40,73	45,67	50,8	40	32,88	52,36	39,05	52,21	45,44

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Hoogste waarde	50	46	58	40	61	53	46	52	49

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
N3_01_A	33,65	34,85	53,38	35,34	46,34	45,73	36,03	46,27	43,13
N3_01_B	34,04	36,19	53,46	35,64	49,03	46,56	36,26	46,39	43,03
N3_01_C	34,5	36,97	52,93	35,97	49,85	47,28	36,55	45,48	42,98
N3_01_D	34,98	37,79	52,23	36,69	49,81	47,97	37,02	44,91	42,96
N3_01_E	35,05	38	51,55	37,16	49,75	48,16	37,04	44,99	43,02
N3_01_F	34,04	38	50,92	37,5	49,7	48,23	37,31	45	43,05
N3_02_A	32,43	23,2	49,26	37,37	49,84	47,79	37,5	43,63	41,43
N3_02_B	32,71	23,67	48,71	37,57	49,72	47,79	37,62	43,91	41,92
N3_02_C	32,96	24,54	48,2	37,67	49,61	47,76	37,12	44,21	42,67
N3_02_D	32,71	26,1	47,7	37,67	49,48	47,78	37,29	45,31	44,26
N3_02_E	31,82	27,25	47,25	37,68	49,32	47,88	37,55	48,19	46,12
N3_03_A	42,75	14,02	39,01	12,37	55,72	32	41,57	45,05	43,75
N3_03_B	42,95	15,08	41,14	12,36	56,95	32,42	41,5	45,67	43,7
N3_03_C	43,46	15,53	41,08	12,38	57,17	32,18	41,61	45,81	43,62
N3_03_D	43,98	16,04	40,99	12,66	57,24	32,47	41,89	46,1	43,56
N3_03_E	44,45	16,48	40,85	13,03	57,21	32,86	42,23	46,77	43,51
N3_03_F	44,66	16,87	40,69	13,54	57,14	33,22	42,59	47,51	43,49
N3_04_A	45,66	16,35	40,26	13,79	57,1	33,58	42,98	48,04	43,01
N3_04_B	45,73	16,53	40,05	14,2	56,96	33,97	43,26	48,18	43,01
N3_04_C	45,72	16,78	39,83	14,78	56,81	34,32	43,37	48,33	43,24
N3_04_D	45,72	17,2	39,6	15,02	56,64	34,47	43,55	48,58	43,47
N3_04_E	45,72	18,12	39,38	16,99	56,46	34,72	43,7	49,14	43,93
N3_05_A	43,93	5,96	16,11	0	59,67	26,72	41,39	39,61	48,83
N3_05_B	44,27	6,46	16,77	0	60,84	26,73	41,29	39,36	48,78
N3_05_C	44,79	6,52	16,9	0	60,98	26,81	41,41	39,13	48,71
N3_05_D	45,34	6,56	16,87	0	60,98	26,93	41,7	39,27	48,66
N3_05_E	45,83	6,6	16,93	0	60,82	27,3	42,06	39,45	48,6
N3_05_F	46,03	6,64	17,19	0	60,67	27,6	42,43	39,31	48,55
N3_06_A	46,08	6,72	16,19	0	60,54	27,83	42,76	37,63	48,53
N3_06_B	46,16	6,8	16,38	0	60,3	28,15	43,04	37,77	48,46
N3_06_C	46,16	6,92	16,09	0	60,1	28,4	43,2	38,07	48,51
N3_06_D	46,15	7,06	16,67	0	59,9	28,57	43,31	38,4	48,52
N3_06_E	46,14	7,22	17,18	0	59,68	28,73	43,42	39,29	50,49
N3_07_C	42,99	7,53	13,62	-3,5	60,99	26,25	40,62	38,83	48,27
N3_07_D	43,43	7,47	13,46	-6,23	60,98	26,39	40,86	38,86	48,22
N3_07_E	43,9	7,5	13,62	-6,1	60,83	26,76	41,23	38,85	48,16
N3_07_F	44,33	7,54	13,86	0	60,66	27,05	41,57	38,84	48,1
N3_08_A	44,45	7,64	14,01	0	60,44	27,31	41,87	40,46	48,11
N3_08_B	44,59	7,74	14,25	0	60,17	27,6	42,19	40,55	48,02
N3_08_C	44,68	7,89	14,86	0	59,97	27,89	42,44	40,69	47,95
N3_08_D	44,69	8,04	14,38	0	59,75	28,11	42,6	40,86	47,89
N3_08_E	44,69	8,2	14,85	0	59,52	28,27	42,71	41,35	47,9
N3_09_C	28,57	18,92	44,63	-13,14	57,64	31,79	26,56	49,71	48,14
N3_09_D	28,68	18,69	44,63	-12,9	57,59	31,76	26,51	49,82	48,1
N3_09_E	28,82	18,48	44,58	0	57,44	31,86	26,8	50,01	48,05
N3_09_F	28,99	18,46	44,45	0	57,1	32,03	27,1	50,55	48
N3_10_A	28,77	18,73	44,53	0	56,72	30,85	29,96	50,73	47,81
N3_10_B	29,07	18,95	44,34	0	56,44	31,2	30,26	50,9	47,81
N3_10_C	29,42	19,15	44,13	0	56,15	31,8	30,58	51,17	47,79
N3_10_D	29,67	19,18	43,92	0	55,85	32,04	30,91	51,55	47,84
N3_10_E	29,77	19,38	43,71	0	55,6	31,18	31,21	54,06	50,11
N3_11_C	30,38	21,11	52,51	4,27	52,48	29,2	20,7	49,14	47,77
N3_11_D	30,72	20,84	51,71	5,35	52,43	28,94	20,71	49,29	47,78
N3_11_E	30,88	20,81	50,93	6,55	52,44	28,81	20,57	49,51	47,79
N3_11_F	31,06	21,05	50,19	7,89	52,32	28,92	20,41	50,28	47,77
N3_12_A	30,51	21,27	48,8	21,98	52,46	30,86	20,32	50,66	47,87
N3_12_B	30,82	21,52	48,25	22,3	52,07	31,14	20,49	50,82	47,99
N3_12_C	31,11	21,74	47,74	22,63	51,95	31,27	20,66	51,03	48,08
N3_12_D	31,3	21,96	47,28	22,79	51,82	31,41	20,82	51,5	48,22
N3_12_E	31,43	22,17	46,84	22,78	51,66	31,54	20,98	54,02	50,38
N3_13_C	36,8	39,25	56,9	33,5	30,65	45,64	35,4	49,1	46,82
N3_13_D	37,1	39,74	55,88	34,34	30,56	46,29	35,7	49,2	46,75
N3_13_E	37,47	40,29	54,96	34,89	30,75	46,85	36,07	49,41	46,72
N3_13_F	37,17	40,65	54,15	35,41	29,79	47,02	36,4	50,21	46,76
N3_14_A	37,48	40,91	53,45	35,85	30,06	47,24	36,81	50,61	46,41
N3_14_B	37,75	41,03	52,82	36,29	30,53	47,42	36,98	50,76	46,43
N3_14_C	38,01	41,1	52,26	36,65	30,89	47,55	36,54	50,98	46,38
N3_14_D	37,34	41,14	51,75	36,76	31,15	47,62	35,97	51,45	46,73
N3_15 SB_A	31,86	32,22	41,71	36,68	30,28	45,74	35,92	51,51	47,25
N3_16_A	35,16	39,73	58,18	34,69	26,87	46,38	36,78	48,54	46,64

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
N3_16_B	35,84	40,27	57,78	35,01	27,63	47,13	37,05	49,2	45,86
N3_16_C	36,39	40,83	56,86	35,49	27,99	47,85	37,32	49,45	45,8
N3_16_D	36,9	41,5	55,89	36,38	28,46	48,57	37,66	49,22	45,75
N3_16_E	37,03	41,92	54,99	36,87	28,89	48,75	37,81	49,55	45,71
N3_16_F	37,18	42,12	54,21	37,24	29,19	48,79	37,96	50,11	45,71
N3_17_A	36,23	42,25	53,54	37,29	27,4	48,75	37,58	50,49	45,79
N3_17_B	36,48	42,31	52,93	37,63	27,8	48,78	37,73	50,72	45,88
N3_17_C	36,84	42,34	52,4	37,93	28,84	48,74	37,42	50,94	45,94
N3_17_D	37,08	42,33	51,9	38,07	29,62	48,78	37,6	51,48	46,43
N3_18 SB_A	33,4	28,07	43,73	37,69	26,36	48,17	37,5	51,69	47,14
Hoogste waarde	46	42	58	38	61	49	44	54	50

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z1_01_C	33,76	35,01	53,43	27,62	51,56	40,31	33,58	48,06	43,68
Z1_01_D	33,88	34,84	52,52	27,7	52,5	40,66	33,71	48,38	43,83
Z1_01_E	34,11	35,04	51,68	28,02	52,64	41,07	33,91	48,54	44,09
Z1_01_F	34,5	35,36	50,89	28,49	52,37	41,46	34,16	48,77	44,64
Z1_02_A	32,41	25,23	44,77	28,19	52,94	38,49	36,15	41,37	43,03
Z1_02_B	32,63	25,32	46,41	28,59	56,23	38,83	37,66	42,82	43,14
Z1_02_C	32,48	25,01	46,51	28,73	57,07	38,82	37,97	43,37	43,22
Z1_02_D	32,34	24,68	46,45	28,99	57,24	39,07	38,13	43,76	43,31
Z1_02_E	32,45	24,46	46,28	29,26	56,93	39,44	38,41	43,88	43,42
Z1_02_F	32,59	24,7	46,11	29,59	56,24	39,82	38,72	44,08	43,43
Z1_03 SB_A	29,76	32,25	44,47	29,12	47,5	41,48	35,6	48,39	45,57
Z1_03 SB_B	30,09	32,66	46,63	30,27	51,18	41,9	35,89	48,96	44,81
Z1_04 SB_A	29,53	25,3	41,51	29,69	49,77	40,37	38,64	44,75	44,38
Z1_04 SB_B	29,92	25,71	44,71	30,59	54,07	40,85	38,95	45,78	43,44
Z1_05_A	34,77	0	22,56	0	55,66	20,47	35,45	39,87	49,31
Z1_05_B	35,16	0	23,14	0	59,23	23,29	37,35	41,22	49,54
Z1_05_C	35,03	0	23,63	0	59,76	23,75	37,71	41,41	49,47
Z1_05_D	34,92	0	25,7	0	60,47	24,11	37,87	41,79	49,42
Z1_05_E	35,06	0	26,93	0	60,65	24,44	38,15	42,27	49,37
Z1_05_F	35,27	0	27,39	0	60,36	24,74	38,43	42,81	49,29
Z1_06_A	34,77	0	22,56	0	55,66	20,47	35,45	39,87	49,31
Z1_06_B	35,16	0	23,14	0	59,23	23,29	37,35	41,22	49,54
Z1_06_C	35,03	0	23,63	0	59,76	23,75	37,71	41,41	49,47
Z1_06_D	34,92	0	25,7	0	60,47	24,11	37,87	41,79	49,42
Z1_06_E	35,06	0	26,93	0	60,65	24,44	38,15	42,27	49,37
Z1_06_F	35,27	0	27,39	0	60,36	24,74	38,43	42,81	49,29
Z1_07_A	35,76	0	27,37	0	59,93	24,58	38,22	43,03	49,32
Z1_07_B	36,03	0	27,77	0	59,63	24,85	38,49	43,37	49,36
Z1_08_A	35,47	0	23,22	0	56,18	21	34,68	39,77	49,42
Z1_08_B	35,96	0	23,94	0	59,09	22,73	36,36	39,81	49,46
Z1_08_C	35,78	0	24,26	0	59,84	23,05	36,81	39,86	49,45
Z1_08_D	35,69	0	25	0	60,69	23,7	37,23	40,02	49,42
Z1_08_E	35,88	0	26,84	0	60,98	24,11	37,6	40,19	49,36
Z1_08_F	36,14	0	27,66	0	60,68	24,45	37,91	40,34	49,32
Z1_09_A	36,44	0	28,34	0	60,39	24,92	38,37	41,87	49,54
Z1_09_B	36,72	0	28,83	0	60,04	25,18	38,64	42,31	51,17
Z1_10_A	23,05	8,07	41,56	8,11	48,24	19,28	9,39	49,18	49,24
Z1_10_B	24,29	8,29	43,16	7,91	54,27	19,43	9,94	49,37	49,24
Z1_10_C	24,37	8,37	43,08	7,63	54,81	19,27	10,01	50,14	49,2
Z1_10_D	24,4	8,39	42,94	7,5	55,61	19,41	10,33	50,39	49,16
Z1_10_E	24,43	8,44	42,74	7,6	56,73	19,82	10,88	50,5	49,12
Z1_10_F	24,51	8,65	42,52	8,46	57,25	20,65	11,91	50,74	49,11
Z1_11_A	28,47	12,05	42,49	10,13	57,14	22,21	13,65	51,6	49,27
Z1_11_B	28,69	12,69	42,21	12,99	56,91	26,9	18,76	53,49	51,31
Z1_12_A	19,65	21,58	46,56	27,02	52,36	34,67	32	52,9	42,69
Z1_12_B	22,95	30,36	45,95	27,61	52,67	36,3	32,42	52,8	42,81
Z1_13_A	17,66	11,25	52,65	-10,03	38,3	29,18	27,12	51,11	42,12
Z1_13_B	17,99	11,18	52,52	-10,03	43,74	29,25	27,57	51,24	42,05
Z1_13_C	18,05	11,18	51,78	-10,03	48,47	29,08	27,91	51,72	42
Z1_13_D	18,13	11,75	50,88	-11,32	49,85	29,43	29,66	51,92	41,99
Z1_13_E	18,33	13,4	49,99	0	50,41	29,89	30,12	52,02	42,11
Z1_13_F	18,76	16,63	49,15	0	50,8	30,35	30,32	52,21	42,28
Z1_14_A	29,38	35,62	59,51	28,16	11,77	40,22	29,36	51,03	46,99
Z1_14_B	29,13	35,16	58,73	27,9	23,41	39,84	29,04	51,14	47,05
Z1_14_C	28,87	34,68	57,44	27,49	24,02	39,76	28,96	51,46	47,02
Z1_14_D	28,72	34,4	56,24	27,37	23,95	40,04	29,14	51,83	47,01
Z1_14_E	28,65	34,52	55,21	27,63	24,48	40,41	29,47	51,95	47
Z1_14_F	28,8	34,8	54,34	28,14	25,38	40,79	29,87	52,12	47,02
Z1_15 SB_A	26,7	33,67	37,56	30,12	26,39	39,52	28,02	52,6	44,5
Z1_15 SB_B	28,7	36,51	43,96	31,86	26,74	42	30,3	52,98	43,71
Z1_16_C	29,9	35,24	57,29	27,99	27,25	40,27	29,18	51,31	47,17
Z1_16_D	29,81	35,06	56,14	28,06	27,22	40,63	29,46	51,45	47,2
Z1_16_E	29,83	35,26	55,15	28,39	27,65	41,04	29,83	51,58	47,25
Z1_16_F	30,28	35,56	54,29	28,84	28,41	41,44	30,26	51,89	47,28
Z1_17 SB_A	28,93	35,39	41,51	29,51	29	41,13	30,04	52,62	45,56
Z1_17 SB_B	29,73	36,54	45,07	30,38	29,54	41,93	30,63	53,07	44,66
Hoogste waarde	37	37	60	32	61	42	39	53	51

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z2_01_A	23,41	20,53	54,87	28,01	38,1	38,4	28,5	46,07	46,54
Z2_01_B	23,42	20,33	54,47	27,91	43,99	38,2	28,38	46,37	46,51
Z2_01_C	23,25	20,09	53,46	27,5	48,18	38,05	28,17	46,84	46,46
Z2_01_D	23,16	19,88	52,41	27,37	48,82	38,3	28,36	47,34	46,49
Z2_01_E	23,21	19,92	51,46	27,58	49	38,65	28,71	47,46	46,63
Z2_01_F	23,36	20,96	50,62	28,12	49,25	39,04	29,2	47,65	46,87
Z2_02_A	24,28	26,18	49,25	28,87	49,92	39,2	30,06	47,02	45,72
Z2_02_B	28,07	32,8	48,65	29,86	50,48	40,76	30,75	47,25	45,15
Z2_02_C	29,16	34,44	48,17	30,37	51,09	41,58	32,49	47	41,08
Z2_02_D	29,57	34,78	47,83	29,97	51,09	41,59	37,05	47,5	42,6
Z2_03 SB_A	29,14	34,47	41,06	30,02	39,42	40,93	37,9	47,66	41,76
Z2_03 SB_B	29,36	34,65	43,78	30,21	46,85	41,01	38,14	47,95	41,86
Z2_03 SB_C	28,88	34,75	44,86	30,36	49,17	41,08	38,34	47,99	41,95
Z2_03 SB_D	29,43	34,64	44,95	30,49	50,04	41,11	38,51	48,05	42,16
Z2_03 SB_E	29,97	34,67	44,86	30,57	49,74	41,14	38,65	48,35	42,97
Z2_04_A	16,93	7,92	43,22	6,37	50,42	21,7	33,04	45,97	45,67
Z2_04_B	18,83	8,2	44,53	6,23	54,89	22,75	35,06	46,15	45,61
Z2_04_C	19,25	8,36	44,42	6,01	55,53	22,96	35,5	46,25	45,6
Z2_04_D	19,23	8,61	44,22	5,94	56,42	23,69	36,04	46,4	45,63
Z2_04_E	19,46	9,09	43,98	6,2	57,05	24,31	36,5	46,44	45,75
Z2_04_F	19,84	10,04	43,68	6,9	57,14	24,9	36,83	46,55	46,13
Z2_05_A	33,08	10,47	43,21	8,19	56,99	25,65	37,32	45,27	45,64
Z2_05_B	33,38	11,72	42,85	12,26	56,64	27,01	37,63	45,38	45,23
Z2_05_C	33,88	15,29	42,52	18,72	56,1	30,11	37,91	43,11	42,65
Z2_05_D	36,1	22,61	42,13	28,14	55,63	37,68	38,39	43,85	43,94
Z2_06 SB_A	36,71	23,75	32,56	29,59	51,55	39,41	38,68	43,38	42,96
Z2_06 SB_B	36,99	24,11	38,12	29,88	55,32	39,72	38,95	44,17	43,29
Z2_06 SB_C	36,93	24,43	40,1	30,02	55,1	39,81	39,17	44,32	43,35
Z2_06 SB_D	36,98	21,27	40,64	30,14	54,86	39,92	39,34	44,49	43,49
Z2_06 SB_E	36,99	18,76	40,96	30,24	54,65	39,98	39,47	44,94	43,91
Z2_07_A	35,54	0	24,31	0	53,64	20,27	33,07	39,47	49,77
Z2_07_B	36,33	0	25,33	0	57,47	21,78	35,16	39,47	49,67
Z2_07_C	36,23	0	25,47	0	58,29	22,07	35,8	39,49	49,65
Z2_07_D	36,12	0	25,95	0	59	22,73	36,24	39,6	49,62
Z2_07_E	36,21	0	26,64	0	59,52	23,16	36,64	39,59	49,59
Z2_07_F	36,43	0	27,23	0	59,77	23,48	36,92	39,54	49,64
Z2_08_A	36,88	0	27,95	0	59,91	23,81	37,34	37,71	49,28
Z2_08_B	37,14	0	27,94	0	59,61	24,1	37,65	37,97	49,36
Z2_08_C	37,41	0	28,56	0	58,3	24,36	37,92	38,04	48,79
Z2_08_D	37,69	0	27,61	0	57,8	24,61	38,17	38,89	48,93
Z2_08_E	38,03	0	27,76	0	57,53	24,94	38,4	40,39	50,34
Z2_08_F	38,34	0	27,94	0	57,31	25,2	38,63	40,56	50,47
Z2_09_A	38,01	0	28,07	0	57,02	25,47	38,81	39,63	49,24
Z2_09_B	37,94	0	28,58	0	56,73	25,68	38,99	39,97	49,4
Z2_09_C	37,22	0	28,73	0	56,33	25,82	39,12	40,98	49,91
Z2_10_A	35,24	0	23,21	0	53,93	21,6	34,62	39,46	49,17
Z2_10_B	36,28	0	24,07	0	56,64	22,19	35,87	39,43	48,99
Z2_10_C	36,43	0	24,18	0	57,43	22,4	36,17	39,41	48,88
Z2_10_D	36,37	0	24,83	0	57,91	22,99	36,62	39,43	48,82
Z2_10_E	36,39	0	25,69	0	58,52	23,36	36,95	39,43	48,69
Z2_10_F	36,58	0	26,42	0	58,88	23,67	37,19	39,43	48,62
Z2_11_A	37,34	0	26,13	0	59,17	23,92	37,43	40,3	48,53
Z2_11_B	37,59	0	26,6	0	58,31	24,2	37,69	40,34	48,35
Z2_11_C	37,86	0	26,97	0	57,46	24,43	37,93	40,43	48,32
Z2_11_D	38,19	0	27,2	0	57,06	24,64	38,15	40,47	48,39
Z2_11_E	39,18	0	26,62	0	56,9	24,85	38,4	40,53	49,89
Z2_11_F	38,06	0	26,74	0	56,59	25,05	38,48	40,61	50,22
Z2_12_A	38,8	0	26,2	0	56,66	25,24	38,87	41,87	48,75
Z2_12_B	37,4	0	26,32	0	56,44	25,44	38,79	42,09	49
Z2_12_C	37,66	0	27,32	0	56,28	25,59	38,93	42,94	50,03
Z2_13_A	31,47	9,61	43,12	6,8	45,83	18,13	20,59	49,97	48,8
Z2_13_B	32,86	9,68	44,12	6,57	49,6	18,18	26,11	50,2	48,68
Z2_13_C	33,18	9,66	43,98	6,25	50,32	17,96	26,75	50,7	48,59
Z2_13_D	33,1	9,64	43,76	5,97	50,83	17,9	26,73	50,86	48,43
Z2_13_E	33,12	9,7	43,47	5,81	51,32	18,06	26,72	50,94	48,31
Z2_13_F	33,34	9,89	43,13	5,94	51,99	18,41	26,96	51,03	48,17
Z2_14_A	32,59	10,91	42,78	6,29	52,55	19,04	28,74	51,22	48,01
Z2_14_B	32,85	11,31	42,37	6,62	52,49	19,46	29	51,74	47,94
Z2_14_C	33,16	11,95	41,94	7,09	51,22	20	29,31	51,93	47,98
Z2_14_D	33,66	12,64	41,47	8,02	51,08	20,67	29,83	52,32	48,18

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z2_14_E	35,96	12,21	41,03	9,15	51,05	19,96	32,17	55,25	50,61
Z2_14_F	33,35	13,08	40,6	14,32	50,11	22,41	28,08	55,5	50,98
Z2_15_A	34,14	10,6	40,38	22,98	50,16	27,3	28,82	53,38	48,55
Z2_15_B	24,65	11,74	39,95	16,31	50,26	20,26	-6,66	53,41	48,86
Z2_15_C	28,55	11,48	39,57	16,63	49,75	26,56	-6,21	53,46	49,94
Z2_16_A	24,6	0	43,97	0	48,54	24,27	30,13	53,53	49,1
Z2_16_B	29,7	0	43,32	0	48,04	7,55	26,77	53,56	49,65
Z2_16_C	32,24	0	42,73	0	47,62	7,7	27,57	53,61	50,51
Z2_17_A	16,06	9,11	48,12	19,04	46,24	29,21	29,83	52,5	42,7
Z2_17_B	16,42	11,19	47,38	19,52	47,13	29,56	30,03	52,87	43,04
Z2_17_C	16,95	14,34	46,68	19,76	47,88	29,93	30,27	53,11	43,99
Z2_17_D	18,08	18,75	46,04	19,98	48,67	30,44	30,74	53,36	45,94
Z2_17_E	17,43	12,26	45,45	0	49,19	18,13	29,87	55,38	49,21
Z2_17_F	19,76	15,29	44,9	0	49,35	20,45	32,18	55,45	51,07
Z2_18_C	19,39	6,52	53,16	-13,14	42,35	27,12	25,15	52,07	45,28
Z2_18_D	19,27	6,21	52,04	-17,54	44,13	27,03	27,48	52,24	45,2
Z2_18_E	19,49	6,3	51,03	0	44,58	27,36	28,19	52,3	44,96
Z2_18_F	19,75	6,96	50,14	0	44,94	27,67	28,33	52,36	44,87
Z2_19_C	27,11	33,39	57,44	27,66	26,76	37,99	27,07	52,06	47,45
Z2_19_D	27,3	33,02	56,2	27,46	26,98	38,17	27,29	52,29	47,44
Z2_19_E	27,31	33,01	55,16	27,61	27,26	38,5	27,59	52,35	47,25
Z2_19_F	27,32	33,21	54,26	28,02	27,97	38,84	28,15	52,4	47,13
Z2_20_A	27,56	33,49	53,5	28,69	28,51	39,18	28,65	52,52	46,86
Z2_20_B	27,84	33,77	52,84	29,13	29,24	39,52	29,09	52,82	46,66
Z2_20_C	28,2	34,06	52,24	29,46	29,9	39,86	29,53	53,09	46,87
Z2_20_D	28,49	34,36	51,7	29,75	30,1	40,22	29,96	53,38	47,11
Z2_21 SB_A	26,79	31,76	41,74	30,14	30,43	39,7	30,34	53,41	46,57
Z2_21 SB_B	28,37	34,17	44,9	30,44	21,1	40,39	30,49	53,53	47,34
Z2_21 SB_C	27,47	34,18	45,75	30,63	14,1	40,41	30,56	53,61	47,59
Z2_21 SB_D	27,29	34,18	46,36	30,77	10,41	40,44	30,63	53,65	47,99
Z2_21 SB_E	27,16	34,22	47,21	30,85	10,18	40,47	30,7	53,69	48,62
Z2_22_A	28,21	34,9	59,66	28,82	9,06	38,74	27,77	51,5	47,59
Z2_22_B	28,01	34,46	58,85	28,61	22,6	38,42	27,55	51,64	47,72
Z2_22_C	27,84	34,02	57,5	28,19	23,43	38,23	27,33	52,07	47,7
Z2_22_D	28,03	33,7	56,27	28,06	23,18	38,47	27,57	52,34	47,64
Z2_22_E	28,04	33,75	55,23	28,27	23,29	38,83	27,87	52,42	47,69
Z2_22_F	28,12	34	54,34	28,72	23,84	39,19	28,24	52,5	47,61
Z2_23_A	28,48	34,33	53,59	29,44	25,8	39,6	28,67	52,66	47,68
Z2_23_B	28,78	34,63	52,91	29,89	26,81	39,97	29,22	52,84	47
Z2_23_C	29,12	34,92	52,32	30,23	27,57	40,35	29,84	52,9	46,8
Z2_23_D	29,41	35,22	51,78	30,53	27,8	40,64	30,26	53,12	47,04
Z2_24 SB_A	29,44	35,13	39,94	30,64	26,04	40,93	30,82	53,31	45,86
Z2_24 SB_B	29,4	34,96	44,06	30,86	21,28	41,04	31	53,5	47,02
Z2_24 SB_C	27,84	35,07	45,45	30,99	15,94	41,09	31,11	53,59	47,22
Z2_24 SB_D	28,04	34,75	46,22	31,09	11,17	41,17	31,19	53,63	47,51
Z2_24 SB_E	28	34,78	46,9	31,16	11,11	41,21	31,25	53,64	47,73
Hoogste waarde	39	35	60	31	60	42	39	56	51

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z3_01_A	24,08	13,2	55,36	27,44	37,96	37,05	27,25	47,13	47,39
Z3_01_B	23,98	13,41	54,7	27,33	42,75	36,85	27,18	47,4	47,21
Z3_01_C	23,93	13,81	53,5	26,97	46,9	36,57	26,83	48,26	47,1
Z3_01_D	24,51	16,61	52,33	26,76	48,28	36,75	27,03	48,64	46,99
Z3_01_E	24,53	17,89	51,29	26,84	48,35	37,06	27,3	48,77	46,78
Z3_01_F	21,46	18,28	50,38	27,36	48,44	37,4	27,74	48,89	46,64
Z3_02_A	20,35	18,12	49,36	28,09	49,45	36,82	27,71	47,49	46,78
Z3_02_B	20,74	18,57	48,69	28,45	49,63	37,15	28,18	47,51	46,89
Z3_02_C	21,56	19,66	48,08	28,75	49,95	37,5	28,65	47,67	47,47
Z3_02_D	22,39	22,51	47,54	29,03	50,27	37,92	29,07	48,34	48,46
Z3_03 SB_A	24,04	21,74	31,65	24,53	38,4	35,96	30,96	48,01	46,84
Z3_04_A	33,44	6,83	43,72	4,13	51,38	21,68	32,99	46,79	43,9
Z3_04_B	34,32	6,82	44,55	3,81	54,82	22,22	34,74	46,93	43,82
Z3_04_C	34,42	6,76	44,38	3,45	55,57	22,34	35,07	47,22	43,46
Z3_04_D	34,32	6,7	44,14	3,15	56,37	22,85	35,54	47,38	43,16
Z3_04_E	34,39	6,81	43,83	3,16	56,98	23,23	35,88	47,43	42,83
Z3_04_F	34,63	7,01	43,46	3,38	57,46	23,56	36,15	47,49	42,55
Z3_05_A	34,89	7,27	42,87	3,69	57,78	23,8	36,38	47,6	43,45
Z3_05_B	35,15	7,56	42,47	3,97	56,32	24,1	36,66	48,26	42,76
Z3_05_C	35,4	7,86	42,04	4,26	55,95	24,35	36,94	48,79	43,27
Z3_05_D	35,66	8,22	41,61	4,58	55,67	24,6	37,18	49,61	44,33
Z3_06 SB_A	35,73	8,41	29,26	4,82	50,11	24,83	37,28	46,75	43,53
Z3_07_A	36,16	0	6,15	0	53,16	21,94	35,11	40,11	46,11
Z3_07_B	37,18	0	6,42	0	55,93	22,48	36,43	40,11	46,12
Z3_07_C	37,43	0	6,86	0	56,9	22,72	36,75	40,15	46,08
Z3_07_D	37,34	0	7,4	0	57,91	23,48	37,22	39,88	46,07
Z3_07_E	37,41	0	7,97	0	58,58	24,07	37,69	39,81	45,88
Z3_07_F	37,65	0	8,49	0	59,12	24,41	37,97	39,92	45,72
Z3_08_A	37,9	0	8,91	0	59,08	25,05	38,46	38,72	43,78
Z3_08_B	38,15	0	9,29	0	58,03	25,31	38,72	39,2	43,31
Z3_08_C	38,41	0	9,33	0	57,68	25,55	39	39,94	43,91
Z3_08_D	38,72	0	10,26	0	57,52	25,79	39,27	41,58	45,45
Z3_09 SB_A	36,79	0	17,1	0	50,6	24,83	38,39	40	46,02
Z3_10_A	36,01	0	14,18	0	54,92	21,51	35,33	37,98	48,79
Z3_10_B	37,25	0	15,98	0	56,7	22,02	36,22	37,99	48,72
Z3_10_C	37,55	0	16,87	0	57,91	22,29	36,47	38,05	48,75
Z3_10_D	37,47	0	19,05	0	58,71	22,86	36,8	38,15	48,73
Z3_10_E	37,53	0	20,96	0	58,78	23,31	37,18	38,19	48,61
Z3_10_F	37,77	0	22,41	0	57,67	23,63	37,45	38,33	48,37
Z3_11_A	38,01	0	23,54	0	57,46	23,93	37,71	38,23	47,95
Z3_11_B	38,26	0	24,41	0	57,26	24,2	37,96	38,62	47,71
Z3_11_C	38,52	0	24,68	0	57,15	24,43	38,22	39,34	47,9
Z3_11_D	38,82	0	24,99	0	57,03	24,64	38,45	40,29	48,2
Z3_12 SB_A	37,12	0	11,53	0	49,08	25,42	38,79	37,57	44,85
Z3_13_A	36,15	0	6,05	0	53,21	22,24	35,55	35,21	39,93
Z3_13_B	37,35	0	6,16	0	55,92	22,55	36,43	35,22	39,89
Z3_13_C	37,6	0	6,53	0	56,93	22,83	36,69	35,24	39,8
Z3_13_D	37,52	0	7,12	0	57,35	23,6	37,19	35,26	39,78
Z3_13_E	37,59	0	7,75	0	57,51	24,16	37,75	35,33	38,88
Z3_13_F	37,83	0	8,3	0	56,64	24,48	38,05	35,44	38,15
Z3_14_A	38,19	0	8,61	0	56,65	24,82	38,3	35,62	36,21
Z3_14_B	38,44	0	8,72	0	56,69	25,1	38,56	35,95	36,68
Z3_14_C	38,68	0	8,68	0	56,69	25,33	38,82	36,71	37,49
Z3_14_D	38,96	0	8,93	0	56,65	25,61	39,12	37,99	38,76
Z3_15 SB_A	36,13	0	10,72	0	43,99	24,98	38,31	37,17	40,53
Z3_16_A	32,71	0	30,43	0	50,86	19,69	33,66	39,71	49,79
Z3_16_B	34,05	0	31,23	0	53,07	20,22	34,16	39,71	50,72
Z3_16_C	34,31	0	32,02	0	53,61	20,53	34,32	39,73	50,84
Z3_16_D	34,26	0	32,9	0	52,74	21,23	34,8	39,74	50,81
Z3_16_E	34,43	0	33,69	0	53,07	21,65	35,21	39,77	50,74
Z3_16_F	34,66	0	34,13	0	53,27	21,88	35,44	39,81	50,61
Z3_17_A	35,19	0	34,21	0	53,1	22,08	35,67	42,42	50,92
Z3_17_B	35,43	0	34,06	0	53,32	22,37	35,94	42,5	50,82
Z3_17_C	35,66	0	34,13	0	53,39	22,6	36,18	42,6	50,77
Z3_17_D	35,91	0	34,18	0	53,36	22,81	36,42	42,67	50,7
Z3_17_E	36,14	0	34,22	0	53,31	23,01	36,63	43,01	51,82
Z3_18_A	-2,53	4,1	39,42	2,86	0	14,18	6,01	48,49	49,66
Z3_18_B	-2,05	4,28	41,24	2,75	0	14,08	6,03	48,56	50,65
Z3_18_C	-1,92	4,38	41,29	2,53	0	13,86	4,94	48,61	50,77
Z3_18_D	-1,8	4,49	41,32	2,32	0	13,69	4,76	48,63	50,75

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z3_18_E	-1,65	4,66	41,31	2,17	0	13,73	4,54	48,71	50,68
Z3_18_F	-1,44	4,96	41,22	2,2	0	13,99	4,72	48,87	50,58
Z3_19_A	3,26	6,56	41,12	2,45	0	14,45	5,19	49,23	50,03
Z3_19_B	3,5	6,95	40,9	2,89	0	14,93	5,8	49,99	49,95
Z3_19_C	3,77	7,43	40,7	3,64	0	15,67	6,77	50,62	49,88
Z3_19_D	4,07	8,02	40,49	4,97	0	16,89	8,2	51,01	49,82
Z3_19_E	4,44	8,86	40,26	7,3	0	18,62	10,58	51,34	49,79
Z3_20_A	16,41	7,57	53,35	0	24,82	26,75	12,41	52,13	44,54
Z3_20_B	16,72	7,36	53,13	0	26,47	26,83	12,51	52,18	44,3
Z3_20_C	16,68	7,08	52,39	0	27,07	26,61	12,57	52,21	44,17
Z3_20_D	16,63	6,83	51,52	0	27,64	26,38	12,65	52,21	44,03
Z3_20_E	16,63	6,68	50,68	0	28,01	26,38	12,73	52,23	43,94
Z3_20_F	16,85	6,79	49,9	0	28,29	26,64	12,92	52,26	43,83
Z3_21_A	20,6	29,46	49,92	0	28,33	22,88	13,48	52,36	46,24
Z3_21_B	20,85	29,68	49,29	0	28,56	23,15	14,19	52,64	46,3
Z3_21_C	21,18	29,9	48,73	0	28,8	23,44	15,78	53,17	46,43
Z3_21_D	21,78	30,12	48,21	0	29,17	23,82	18,11	53,41	46,88
Z3_21_E	18,77	0	47,69	0	29,48	13,38	18,69	53,51	47,8
Z3_22_A	29,75	32,71	58,93	27,33	24,98	37,45	25,63	51,93	47,5
Z3_22_B	29,62	32,44	58,21	27,15	27,76	37,2	25,47	52,02	47,5
Z3_22_C	29,4	32,08	57,01	26,82	28,14	36,86	25,1	52,13	47,76
Z3_22_D	29,16	31,71	55,86	26,53	28,35	36,8	25,16	52,16	47,87
Z3_22_E	26,96	31,47	54,87	26,49	27,85	36,97	25,42	52,19	47,79
Z3_22_F	26,08	31,35	54,01	26,75	27,66	36,64	25,72	52,23	47,63
Z3_23_A	26,28	31,63	53,26	27,15	28,36	36,85	26,05	52,2	47,34
Z3_23_B	26,5	31,88	52,6	27,45	28,95	37,17	26,36	52,47	47,38
Z3_23_C	26,72	32,12	52	27,73	29,46	37,6	26,65	53,08	47,41
Z3_23_D	26,93	32,36	51,46	28	29,72	37,98	27,13	53,35	47,6
Z3_23_E	25,78	32,6	50,94	28,33	30,17	38,17	27,64	53,48	47,95
Z3_24_A	29,12	32,96	59,6	27,24	8,26	37,79	26,68	51,18	47,51
Z3_24_B	28,94	32,67	58,67	27,13	26,57	37,53	26,56	51,3	47,54
Z3_24_C	28,7	32,29	57,29	26,79	27,02	37,17	26,16	51,53	47,86
Z3_24_D	28,49	31,94	56,06	26,53	27,33	37,14	26,23	51,61	47,85
Z3_24_E	25,91	31,76	55,02	26,49	27,53	37,34	26,46	51,64	47,78
Z3_24_F	25,23	31,88	54,13	26,85	27,37	37,21	26,76	51,67	47,65
Z3_25_A	25,39	32,18	53,38	27,44	28,3	37,56	27,15	51,66	47,27
Z3_25_B	25,66	32,43	52,71	27,78	29,03	37,86	27,5	52,06	47,26
Z3_25_C	26,04	32,68	52,11	28,07	29,57	38,17	27,84	52,81	47,34
Z3_25_D	26,34	32,94	51,57	28,34	29,8	38,49	28,26	53,17	47,37
Z3_26 SB_A	17,09	17,34	31,51	28,91	30,01	36,97	27,74	52,4	43,06
Z3_27_A	26,95	33,64	59,88	28,04	7,43	38,17	27,78	51,27	48,05
Z3_27_B	26,78	33,28	58,9	27,9	26,24	37,9	27,65	51,36	48,14
Z3_27_C	26,61	32,89	57,47	27,53	26,56	37,54	27,25	51,66	48,23
Z3_27_D	26,81	32,54	56,2	27,29	26,84	37,61	27,4	51,83	48,23
Z3_27_E	26,82	32,47	55,16	27,32	27,09	37,91	27,64	51,9	48,1
Z3_27_F	26,8	32,64	54,26	27,8	27,74	38,24	27,95	51,96	47,95
Z3_28_A	26,8	32,91	53,48	27,89	28,39	38,07	27,85	52,14	47,77
Z3_28_B	27,08	33,17	52,81	28,29	29,1	38,4	28,19	52,56	47,6
Z3_28_C	27,43	33,44	52,21	28,6	29,74	38,73	28,67	53	47,8
Z3_28_D	27,72	33,69	51,68	28,89	30,01	39,11	29,21	53,27	48,22
Z3_29 SB_A	21,76	23,36	32,37	27,67	30	36,73	28,47	53,17	45,96
Hoogste waarde	39	34	60	29	59	39	39	54	52

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z4_01_A	28,04	21,79	53,88	28,12	28,74	36,93	26,46	48,14	46,7
Z4_01_B	27,86	21,63	53,5	27,94	29,82	36,72	26,37	48,25	46,73
Z4_01_C	27,65	21,63	52,61	27,62	30,38	36,38	26,03	48,51	46,36
Z4_01_D	27,48	21,51	51,63	27,32	30,75	36,28	25,92	48,57	46,26
Z4_01_E	20,91	21,33	50,69	27,17	30,57	36,35	26,12	48,64	46,17
Z4_01_F	14,83	15,57	49,82	27,36	30,31	35,93	26,38	48,75	46,02
Z4_02_A	14,99	10,73	48,39	26,18	30,62	34,35	25,91	47,05	46,02
Z4_02_B	15,39	12,44	47,72	26,48	31,1	34,63	26,28	47,25	46,2
Z4_02_C	16,46	13,91	47,1	26,76	31,45	34,91	26,59	47,44	46,41
Z4_02_D	17,47	15,19	46,53	27,03	31,3	35,2	27,02	47,93	47,07
Z4_02_E	19,12	17,19	46,01	27,3	31,69	35,54	27,75	53,74	49,7
Z4_02_F	22,58	21,63	45,53	27,69	28,59	36,1	29,86	53,8	48,81
Z4_03_A	30,29	29,87	44,41	27,9	31,41	37,15	35,9	49,88	43,61
Z4_03_B	33,07	31,61	44,07	28,22	34,57	37,8	37,18	49,88	41,06
Z4_03_C	33,66	31,8	43,38	28,43	39,5	37,88	37,42	50,02	43,13
Z4_04_A	16,78	4,78	40,33	2,68	42,11	20,96	33,37	49,34	44,77
Z4_04_B	16,88	4,9	41,83	2,45	45,56	21,27	33,62	49,45	45
Z4_04_C	16,92	4,96	41,77	2,18	46,51	21,66	33,99	49,58	44,96
Z4_04_D	16,94	5,03	41,66	1,91	39,91	22,25	34,63	49,59	44,89
Z4_04_E	16,93	5,14	41,51	1,78	34,57	22,58	35,03	49,61	44,86
Z4_04_F	17,08	5,42	41,31	1,93	35,58	22,78	35,24	49,63	44,61
Z4_05_A	30,18	5,9	40,78	2,25	44,63	23,08	35,65	49,73	44,62
Z4_05_B	30,41	6,46	40,52	2,72	44,59	23,36	35,86	49,97	44,6
Z4_05_C	30,64	7,25	40,25	3,41	44,56	23,65	36,08	50,23	44,61
Z4_05_D	30,93	8,12	39,93	4,65	44,54	24,12	36,31	50,5	44,68
Z4_05_E	31,33	9,63	39,63	7,38	44,63	25,11	36,53	50,59	44,93
Z4_05_F	32,54	12,65	39,35	11,44	45,05	26,73	36,76	45,17	42,62
Z4_06_A	37,24	18,15	39,13	18,83	51,41	32,24	37,12	45,19	43,39
Z4_06_B	36,95	16,24	38,5	20,68	52,47	35,36	37,5	45,31	42,93
Z4_06_C	37,04	13,62	38,2	21,23	52,16	35,9	37,74	46,09	44,05
Z4_07_A	33,11	0	32,06	0	50,09	19,28	33,15	42,33	50,69
Z4_07_B	34,15	0	33,11	0	51,26	19,89	33,73	42,36	51,53
Z4_07_C	34,28	0	34,1	0	50,84	20,47	34,14	42,36	51,68
Z4_07_D	34,16	0	34,88	0	51,46	21,3	34,74	42,34	51,72
Z4_07_E	34,19	0	35,39	0	51,6	21,7	35,12	42,34	51,66
Z4_07_F	34,4	0	35,57	0	51,71	21,94	35,33	42,32	51,55
Z4_08_A	34,6	0	35,51	0	51,73	22,19	35,55	40,64	51,34
Z4_08_B	34,83	0	35,59	0	51,77	22,45	35,78	40,87	51,31
Z4_08_C	35,05	0	35,63	0	51,8	22,69	36,01	40,96	51,22
Z4_08_D	35,28	0	35,62	0	51,82	22,89	36,21	41	51,25
Z4_08_E	35,51	0	35,58	0	51,83	23,08	36,41	40,85	51,16
Z4_08_F	35,73	0	35,26	0	51,85	23,27	36,6	38,8	50,89
Z4_09_A	35,93	0	35,22	0	51,77	23,45	36,78	38,61	50,9
Z4_09_B	36,13	0	35,16	0	51,84	23,63	36,96	39,2	50,96
Z4_09_C	36,24	0	35,09	0	51,83	23,81	37,15	41,38	51,1
Z4_10_A	32,54	0	34,07	0	47,98	19,25	32,98	40,34	50,75
Z4_10_B	33,66	0	35,3	0	48,76	19,89	33,34	40,32	51,21
Z4_10_C	33,76	0	36,3	0	48,92	20,38	33,75	40,3	51,28
Z4_10_D	33,67	0	36,82	0	49,6	21,11	34,38	40,28	51,43
Z4_10_E	33,6	0	37,07	0	50,18	21,53	34,83	40,27	51,36
Z4_10_F	33,73	0	37,04	0	50,37	21,77	35,01	40,27	51,29
Z4_11_A	33,92	0	37,17	0	50,39	21,98	35,28	41,21	51,22
Z4_11_B	34,14	0	37,15	0	50,48	22,19	35,47	41,24	51,17
Z4_11_C	34,35	0	37,11	0	50,53	22,4	35,67	41,35	51,19
Z4_11_D	34,57	0	36,93	0	50,57	22,58	35,86	41,53	51,14
Z4_11_E	34,78	0	36,72	0	50,61	22,77	36,08	41,77	51,15
Z4_11_F	34,99	0	36,64	0	50,73	23,01	36,29	41,82	51,18
Z4_12_A	35,18	0	36,59	0	50,69	23,19	36,48	43,62	51,48
Z4_12_B	35,39	0	36,5	0	50,73	23,37	36,67	43,83	51,59
Z4_12_C	35,58	0	36,41	0	50,8	23,55	36,85	44,97	51,7
Z4_13_A	-6,02	2,48	40,33	-0,18	0	11,3	6,39	49,11	50,68
Z4_13_B	-5,87	2,6	41,77	-0,37	0	11,11	6,35	49,12	51,07
Z4_13_C	-5,81	2,63	41,94	-0,61	0	10,85	4,97	49,11	51,12
Z4_13_D	-5,75	2,67	42,04	-0,85	0	10,62	4,87	49,08	51,29
Z4_13_E	-5,67	2,71	42,02	-1,04	0	10,62	4,86	49,1	51,23
Z4_13_F	-5,51	2,84	41,83	-1,08	0	10,84	4,94	49,13	51,16
Z4_14_A	1,65	3,07	41,6	-0,91	0	11,38	3,84	49,45	50,58
Z4_14_B	1,85	3,33	41,39	-0,66	0	11,66	4,23	49,84	50,49
Z4_14_C	2,08	3,68	41,17	-0,36	0	12	5,06	50,36	50,39
Z4_14_D	2,31	4,12	40,85	-0,02	0	12,4	6,5	50,63	50,31

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z4_14_E	2,61	4,78	40,52	0,51	0	13,1	10,18	50,93	50,39
Z4_14_F	3,08	5,86	40,28	1,35	0	14,98	20,97	52,85	50,98
Z4_15_A	0	0	39,92	0	0	11,9	24,21	53,37	51,36
Z4_15_B	0	0	39,73	0	0	0	0	53,48	51,58
Z4_15_C	0	0	39,67	0	0	0	0	53,54	51,68
Z4_16_A	0	0	43,86	0	19,45	0	0	53,75	50,56
Z4_16_B	0	0	43,38	0	0	0	0	53,76	51,55
Z4_16_C	0	0	43,01	0	0	0	0	53,79	51,65
Z4_17_A	9,61	4,99	47,88	24,11	22,75	28,96	18,48	53,16	42,83
Z4_17_B	9,98	6,45	47,21	24,35	22,92	29,22	18,71	53,23	43,07
Z4_17_C	10,45	8,2	46,58	24,58	23,11	29,5	18,95	53,48	43,44
Z4_17_D	11,18	10,42	45,99	24,81	23,22	29,89	19,19	53,65	44,36
Z4_17_E	12,94	13,19	45,43	25,08	23,4	31,18	19,46	53,8	47,61
Z4_17_F	15,73	16,74	44,9	25,34	23,66	32,48	19,77	53,8	50,9
Z4_18_C	12,94	4,28	51,78	0	21,2	25,8	8,05	53,2	45,15
Z4_18_D	12,83	4,12	50,95	0	21,67	25,54	8,09	53,17	44,78
Z4_18_E	12,72	4,02	50,12	0	22,12	25,55	8,14	53,16	44,65
Z4_18_F	12,91	4,34	49,33	0	22,42	25,79	8,19	53,16	44,54
Z4_19_C	29,32	31,57	56,32	25,38	28,52	35,78	24,76	53,23	48,06
Z4_19_D	29,15	31,24	55,35	25,13	28,69	35,59	24,62	53,21	48,36
Z4_19_E	27,79	30,93	54,44	25,12	28,04	35,67	24,77	53,2	48,38
Z4_19_F	26,26	30,33	53,62	25,32	27,91	35,54	24,95	53,2	48,27
Z4_20_A	26,29	30,53	52,92	25,66	28,36	35,84	25,16	53,22	48,3
Z4_20_B	26,47	30,73	52,25	25,96	28,83	36,17	25,42	53,33	48,58
Z4_20_C	26,66	30,95	51,64	26,23	29,26	36,46	24,73	53,65	48,44
Z4_20_D	26,83	31,16	51,09	26,48	29,47	36,74	25,06	53,93	48,33
Z4_21 SB_A	19,3	16,88	36,77	26,48	28,82	34,81	24,53	53,59	46,71
Z4_21 SB_B	20,81	20,88	42,92	27,78	17,91	36,56	25,78	53,8	47,13
Z4_21 SB_C	23,57	27,15	43,7	27,29	17,75	35,83	26,14	53,81	48,46
Z4_21 SB_D	25,05	30,43	44,29	27,58	17,18	36,5	26,33	53,82	48,91
Z4_22_A	29,46	32,44	58,26	27,1	26,87	37,8	26,07	52,73	48,11
Z4_22_B	29,5	32,21	57,71	26,94	28,39	37,56	25,94	52,79	48,12
Z4_22_C	29,48	31,89	56,67	26,64	28,85	37,23	25,59	52,88	48,32
Z4_22_D	29,34	31,56	55,63	26,4	29,07	37,1	25,5	52,88	48,57
Z4_22_E	26,33	31,28	54,67	26,35	28,18	37,17	25,69	52,9	48,55
Z4_22_F	24,39	30,93	53,84	26,58	27,57	36,88	25,96	52,91	48,42
Z4_23_A	24,54	31,14	53,1	27,18	28,06	36,92	26,21	52,98	48,42
Z4_23_B	24,76	31,36	52,44	27,46	29,06	37,2	26,48	53,21	48,45
Z4_23_C	24,97	31,58	51,84	27,72	29,52	37,5	26,74	53,68	48,37
Z4_23_D	25,18	31,81	51,3	27,97	29,19	37,84	27,16	53,93	48,51
Z4_24 SB_A	18,33	24,29	39,94	28,04	29,45	36,54	27,46	53,74	48,54
Z4_24 SB_B	20,83	28,76	43,49	28,41	17,88	37,12	27,73	53,81	47,63
Z4_24 SB_C	23,92	29,92	44,34	28,72	15,15	37,83	27,92	53,83	48,02
Z4_24 SB_D	24,76	31,61	45,59	28,98	15,06	38,25	28,06	53,83	47,86
Hoogste waarde	37	32	58	29	52	38	38	54	52

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z5_01_A	27,28	22,11	52,87	25,83	27,39	34,7	26,61	48,25	47,28
Z5_01_B	27,37	21,88	52,67	25,79	29,44	34,63	26,68	48,37	47,24
Z5_01_C	27,34	21,61	51,96	25,52	29,89	34,32	26,49	48,42	47,25
Z5_01_D	27,2	21,33	51,13	25,25	30,14	34,1	26,31	48,39	47,03
Z5_01_E	25,04	21,05	50,28	25,18	29,86	34,18	26,37	48,42	46,93
Z5_01_F	21,38	5,96	49,47	25,21	29,7	33,59	26,45	48,47	46,9
Z5_02_A	21,47	5,19	47,76	19,01	30,05	32,14	26,38	47,56	46,22
Z5_02_B	21,63	6,49	47,03	19,26	30,4	32,39	26,5	47,67	46,45
Z5_02_C	21,82	8,97	46,35	19,58	30,59	32,64	24,54	47,63	46,89
Z5_02_D	22,02	11,28	45,71	20,33	30,74	33,17	24,8	47,68	47,42
Z5_02_E	22,58	14,28	45,12	25,2	30,93	34,98	25,23	47,9	46,61
Z5_03_A	11,66	4,67	40,65	1,1	24,14	19,69	30,55	50,74	46,51
Z5_03_B	11,78	4,67	41,98	0,87	24,69	20,41	31,25	50,74	46,43
Z5_03_C	11,75	4,63	41,93	0,6	25,29	20,78	31,77	50,75	46,28
Z5_03_D	11,73	4,59	41,83	0,34	25,31	21,31	32,69	50,73	46,2
Z5_03_E	11,59	4,55	41,64	0,13	25,67	21,63	33,27	50,72	46,1
Z5_03_F	11,46	4,03	41,4	0,09	25,88	21,74	33,43	50,73	46,02
Z5_04_A	28,88	4,35	40,68	1,08	27,85	22,27	34,99	50,83	46,46
Z5_04_B	29,07	4,58	40,32	1,32	27,96	22,51	35,21	50,87	46,4
Z5_04_C	29,28	4,84	40,02	1,56	28,08	22,74	35,42	51	46,37
Z5_04_D	29,51	5,16	39,69	1,84	28,17	22,94	35,63	49,04	46,37
Z5_04_E	29,71	5,59	39,37	2,19	28,3	23,17	35,83	50,21	46,79
Z5_05_A	28,56	0	36,27	0	45,72	18,58	32,55	41,51	51,55
Z5_05_B	30,75	0	37,76	0	46,69	20,02	33,53	41,52	51,7
Z5_05_C	31,07	0	38,7	0	45,4	20,23	33,65	41,54	51,71
Z5_05_D	31,08	0	39,1	0	46,55	20,74	34,07	41,57	51,84
Z5_05_E	31,07	0	39,28	0	47,05	20,98	34,34	41,63	51,79
Z5_05_F	31,14	0	39,21	0	47,5	21,11	34,49	41,71	51,71
Z5_06_A	31,3	0	39,41	0	47,43	21,26	34,65	40,15	51,59
Z5_06_B	31,5	0	39,42	0	47,42	21,5	34,88	40,35	51,56
Z5_06_C	31,71	0	39,17	0	47,41	21,71	35,09	40,44	51,53
Z5_06_D	31,92	0	38,85	0	47,41	21,9	35,29	39,63	51,58
Z5_06_E	32,13	0	38,8	0	47,41	22,08	35,49	40,67	51,89
Z5_07_A	9,52	0	43,08	0	0	18,1	30,88	41,94	50,75
Z5_07_B	11,24	0	44,5	0	0	20,03	32,45	41,94	50,77
Z5_07_C	11,41	0	44,75	0	0	19,87	32,42	41,92	50,81
Z5_07_D	11,55	0	44,76	0	0	20,67	33,26	41,91	50,91
Z5_07_E	11,63	0	44,59	0	0	21,29	33,95	41,92	51,19
Z5_07_F	11,71	0	44,46	0	0	21,49	34,2	41,91	51,16
Z5_08_A	11,7	0	44,2	0	0	21,64	34,32	44,55	51,1
Z5_08_B	11,9	0	43,99	0	0	21,82	34,51	44,54	51,05
Z5_08_C	12,09	0	43,77	0	0	22,04	34,7	44,57	50,98
Z5_08_D	12,28	0	43,52	0	0	22,24	34,9	44,65	51,03
Z5_08_E	12,47	0	43,26	0	0	22,4	35,07	44,89	51,58
Z5_09_A	-22,47	0	47,85	0	0	13,86	26,16	53,76	50,52
Z5_09_B	-21,98	0	48,87	0	-2,84	15,96	27,97	53,76	50,54
Z5_09_C	-21,54	0	48,88	0	6,15	14,47	26,67	53,75	50,6
Z5_09_D	-21,05	0	48,73	0	6,41	15,55	27,75	53,72	50,7
Z5_09_E	-20,49	0	48,47	0	6,45	16,32	28,81	53,71	50,94
Z5_09_F	-19,58	0	48,23	0	6,52	16,59	29,25	53,69	50,9
Z5_10_A	0	0	47,75	0	6,68	15,04	27,56	53,68	50,81
Z5_10_B	0	0	47,43	0	6,88	15,12	27,64	53,69	50,74
Z5_10_C	0	0	47,08	0	7,31	15,26	27,76	53,77	50,71
Z5_10_D	0	0	46,72	0	6,91	15,39	27,9	53,81	50,79
Z5_10_E	0	0	46,35	0	6,7	15,53	28,04	53,79	51,44
Z5_11_A	0	0	50,81	0	0	8,29	20,61	53,61	50,12
Z5_11_B	0	0	51,04	0	-2,46	9,26	21,18	53,62	50,15
Z5_11_C	0	0	50,74	0	6,91	9,34	21,24	53,6	50,23
Z5_11_D	0	0	50,28	0	6,94	9,37	21,27	53,58	50,38
Z5_11_E	0	0	49,73	0	6,98	9,4	21,29	53,57	50,86
Z5_11_F	0	0	49,19	0	7,05	9,42	21,32	53,56	50,87
Z5_12_A	0	0	48,61	0	7,18	0	0	53,55	50,97
Z5_12_B	0	0	48,05	0	7,43	0	0	53,59	50,99
Z5_12_C	0	0	47,52	0	7,89	0	0	53,7	51
Z5_12_D	0	0	47,01	0	7,51	0	0	53,82	51,1
Z5_12_E	0	0	46,53	0	7,47	0	0	53,8	51,62
Z5_13_A	27,68	30,96	54,38	24,65	24,21	34,82	25,07	53,55	48,83
Z5_13_B	27,78	31,07	54,24	24,85	25,43	34,89	25,23	53,54	48,82
Z5_13_C	27,68	30,81	53,61	24,62	26,05	34,61	25,05	53,54	48,93
Z5_13_D	27,51	30,5	52,85	24,45	26,3	34,33	24,85	53,51	49,11

Naam	Droogleever Fortuynplein	GJ de Jonghweg	Parkhaven	Puntegaalstraat	s-Gravendijkwal	Westzeedijk	Westzeedijk-Oost	Waal- en Eemhaven	Maas- en Rijnhaven
Z5_13_E	26,42	30,2	52,07	24,38	25,81	34,35	24,9	53,51	49,56
Z5_13_F	25,96	29,6	51,33	24,39	25,53	34,41	24,99	53,5	49,59
Z5_14_A	25,81	29,73	50,68	24,57	25,84	33,96	25,1	53,49	49,41
Z5_14_B	25,92	29,91	50,03	24,81	26,06	34,17	25,22	53,54	49,28
Z5_14_C	26,09	30,1	49,45	25,04	26,34	34,4	23,19	53,68	49,3
Z5_14_D	26,25	30,31	48,91	25,26	26,65	34,66	23,44	53,81	49,34
Z5_14_E	26,41	30,5	48,41	25,53	26,5	35	23,75	53,79	49,46
Z5_15_A	28,98	31,9	55,84	25,87	25,23	36,35	26,76	53,41	48,47
Z5_15_B	28,93	31,68	55,64	25,82	28,19	36,21	26,8	53,43	48,46
Z5_15_C	28,79	31,37	54,93	25,54	28,66	35,91	26,59	53,42	48,59
Z5_15_D	28,61	31,04	54,11	25,27	28,93	35,67	26,39	53,39	48,81
Z5_15_E	27,85	30,72	53,32	25,18	28,49	35,7	26,45	53,38	49,13
Z5_15_F	26,85	30,35	52,58	25,2	28,3	35,77	26,54	53,37	49,07
Z5_16_A	26,87	30,5	52,1	25,42	28,82	35,99	26,54	53,38	49,23
Z5_16_B	27,02	30,7	51,46	25,67	29,24	36,25	26,67	53,43	49,4
Z5_16_C	27,2	30,91	50,88	25,9	29,59	36,52	24,76	53,59	49,22
Z5_16_D	27,36	31,11	50,34	26,14	29,76	36,87	25,04	53,74	49,16
Z5_16_E	27,53	31,32	49,85	26,41	29,94	37,17	25,51	53,75	49,22
Hoogste waarde	32	32	56	26	48	37	36	54	52

BIJLAGE VI

Rekenresultaten wegverkeerslawaai

Output Geomilieu

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	49,85	46,78	41,71	50,89
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	51,02	47,94	42,90	52,07
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	51,64	48,57	43,50	52,68
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	51,84	48,76	43,69	52,88
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	51,94	48,86	43,78	52,97
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	51,94	48,86	43,78	52,97
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	51,92	48,83	43,74	52,94
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	51,85	48,76	43,67	52,87
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	51,76	48,68	43,58	52,78
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	51,68	48,60	43,50	52,70
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	51,61	48,52	43,42	52,63
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	51,54	48,45	43,34	52,55
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	51,53	48,44	43,33	52,54
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	51,40	48,31	43,20	52,41
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	51,28	48,19	43,07	52,29
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	51,15	48,06	42,94	52,16
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	51,03	47,94	42,82	52,04
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	50,83	47,74	42,62	51,84
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	50,64	47,55	42,43	51,65
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	50,48	47,40	42,27	51,49
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	50,33	47,24	42,11	51,34
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	50,20	47,11	41,98	51,21
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	50,07	46,99	41,85	51,08
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	51,11	48,03	42,87	52,11
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	52,67	49,58	44,43	53,67
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	53,10	50,01	44,87	54,10
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	53,26	50,17	45,03	54,26
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	53,33	50,24	45,09	54,33
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	53,30	50,21	45,07	54,30
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	53,35	50,25	45,11	54,35
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	53,27	50,18	45,03	54,27
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	53,19	50,10	44,95	54,19
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	53,09	50,00	44,86	54,09
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	52,99	49,90	44,76	53,99
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	52,89	49,80	44,66	53,89
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	52,84	49,75	44,60	53,84
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	52,70	49,61	44,47	53,70
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	52,54	49,45	44,31	53,54
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	52,41	49,31	44,17	53,41
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	52,25	49,15	44,01	53,25
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	52,08	48,99	43,85	53,08
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	51,97	48,89	43,74	52,97
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	51,82	48,73	43,58	52,82
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	51,66	48,57	43,42	52,66
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	51,50	48,41	43,26	52,50
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	51,34	48,24	43,10	52,34
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	50,17	47,09	41,90	51,16
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	51,47	48,39	43,21	52,46
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	51,79	48,70	43,52	52,78
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	51,89	48,81	43,63	52,88
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	51,91	48,83	43,65	52,90
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	51,85	48,76	43,58	52,84
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	51,62	48,54	43,36	52,61
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	51,54	48,45	43,27	52,53
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	51,45	48,36	43,18	52,44
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	51,35	48,26	43,09	52,34
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	51,24	48,15	42,97	52,23
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	51,12	48,04	42,86	52,11
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	50,87	47,79	42,61	51,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	50,75	47,67	42,49	51,74
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	50,62	47,54	42,36	51,61
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	50,47	47,38	42,20	51,46
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	50,31	47,23	42,05	51,30
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	50,15	47,07	41,89	51,14
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	49,95	46,87	41,69	50,94
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	49,80	46,72	41,54	50,79
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	49,64	46,56	41,38	50,63
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	49,49	46,41	41,23	50,48
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	49,35	46,27	41,09	50,34
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	48,05	44,97	39,78	49,04
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	49,18	46,10	40,91	50,17
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	49,88	46,79	41,61	50,87
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	50,10	47,01	41,84	51,09
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	50,18	47,10	41,91	51,17
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	50,17	47,09	41,91	51,16
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	50,09	47,01	41,83	51,08
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	50,01	46,92	41,75	51,00
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	49,94	46,86	41,68	50,93
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	49,88	46,79	41,62	50,87
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	49,81	46,72	41,55	50,80
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	49,73	46,65	41,47	50,72
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	49,53	46,44	41,26	50,52
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	49,44	46,35	41,17	50,43
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	49,35	46,26	41,08	50,34
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	49,24	46,15	40,97	50,23
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	49,12	46,04	40,86	50,11
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	49,00	45,92	40,74	49,99
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	48,81	45,73	40,55	49,80
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	48,68	45,60	40,42	49,67
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	48,57	45,49	40,31	49,56
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	48,44	45,36	40,18	49,43
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	48,33	45,24	40,07	49,32
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	24,26	21,16	16,05	25,27
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	24,46	21,36	16,24	25,46
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	24,71	21,61	16,50	25,72
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	25,43	22,33	17,21	26,43
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	26,12	23,02	17,88	27,12
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	18,41	15,29	10,28	19,45
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	15,40	12,30	7,41	16,50
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	17,92	14,84	9,94	19,03
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	21,99	18,92	13,87	23,04
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	23,34	20,26	15,13	24,35
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	24,59	21,50	16,37	25,60
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	19,23	16,14	11,13	20,29
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	18,53	15,43	10,38	19,56
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	18,59	15,48	10,43	19,62
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	18,68	15,57	10,52	19,71
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	18,81	15,70	10,66	19,84
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	19,00	15,89	10,85	20,03
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	29,41	26,34	21,12	30,39
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	30,78	27,71	22,50	31,77
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	31,62	28,54	23,34	32,61
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	32,35	29,27	24,07	33,34
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	32,58	29,50	24,31	33,57
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	32,70	29,62	24,42	33,69
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	28,15	25,06	19,90	29,14
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	28,29	25,18	20,04	29,28
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	28,33	25,22	20,08	29,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	28,33	25,22	20,09	29,32
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	28,32	25,22	20,08	29,32
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	28,98	25,91	21,01	30,09
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	28,58	25,52	20,63	29,70
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	28,85	25,76	20,62	29,85
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	29,63	26,54	21,39	30,63
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	30,99	27,91	22,74	31,99
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	28,08	24,98	19,84	29,08
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	30,32	27,23	22,22	31,38
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	30,44	27,35	22,33	31,49
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	30,43	27,34	22,32	31,48
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	30,43	27,34	22,32	31,48
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	30,48	27,39	22,36	31,53
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	30,56	27,47	22,44	31,61
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	23,28	20,18	15,04	24,28
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	25,32	22,23	17,07	26,31
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	25,81	22,72	17,56	26,80
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	23,73	20,63	15,53	24,74
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	39,93	36,87	31,86	41,00
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	39,59	36,53	31,53	40,67
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	39,15	36,08	31,09	40,23
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	38,81	35,74	30,75	39,89
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	38,53	35,46	30,47	39,61
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	41,42	38,36	33,36	42,50
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	41,21	38,14	33,14	42,28
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	40,94	37,88	32,88	42,02
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	40,78	37,72	32,71	41,85
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	40,67	37,60	32,59	41,74
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	40,29	37,22	32,22	41,36
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	41,63	38,59	33,65	42,74
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	41,59	38,54	33,60	42,70
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	41,43	38,37	33,43	42,53
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	41,38	38,32	33,36	42,47
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	41,39	38,34	33,36	42,48
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	41,55	38,49	33,50	42,63
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	42,33	39,29	34,35	43,44
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	42,57	39,53	34,58	43,68
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	42,67	39,62	34,66	43,77
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	41,88	38,83	33,90	42,99
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	40,75	37,69	32,72	41,84
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	40,38	37,32	32,35	41,47
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	39,92	36,86	31,90	41,01
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	39,64	36,58	31,61	40,73
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	39,46	36,40	31,42	40,55
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	42,84	39,79	34,83	43,94
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	42,51	39,46	34,50	43,61
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	42,16	39,11	34,15	43,26
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	41,87	38,82	33,85	42,97
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	41,52	38,46	33,49	42,61
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	41,22	38,16	33,19	42,31
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	44,06	41,03	36,15	45,21
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	43,84	40,80	35,91	44,97
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	43,62	40,58	35,68	44,75
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	43,41	40,36	35,45	44,53
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	43,28	40,24	35,31	44,40
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	43,24	40,19	35,24	44,34
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	43,80	40,78	35,94	44,97
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	44,86	41,84	37,01	46,03
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	44,88	41,85	37,01	46,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	44,81	41,78	36,93	45,97
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	44,67	41,64	36,78	45,82
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	44,56	41,52	36,65	45,70
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	36,15	33,11	28,16	37,26
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	38,50	35,45	30,50	39,60
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	38,97	35,91	30,97	40,07
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	38,57	35,52	30,60	39,69
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	38,76	35,72	30,79	39,88
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	38,51	35,46	30,55	39,63
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	37,12	34,08	29,17	38,25
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	36,84	33,79	28,87	37,96
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	36,88	33,83	28,89	37,99
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	36,94	33,88	28,94	38,04
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	37,03	33,97	29,02	38,13
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	46,03	42,95	37,76	47,02
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	46,87	43,79	38,61	47,86
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	47,64	44,55	39,38	48,63
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	47,95	44,87	39,69	48,94
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	48,09	45,00	39,83	49,08
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	48,11	45,03	39,85	49,10
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	48,59	45,50	40,32	49,58
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	48,54	45,46	40,28	49,53
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	48,48	45,40	40,22	49,47
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	48,44	45,35	40,18	49,43
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	48,39	45,31	40,12	49,38
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	46,66	43,58	38,39	47,65
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	47,56	44,48	39,30	48,55
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	48,35	45,26	40,08	49,34
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	48,68	45,59	40,41	49,67
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	48,82	45,74	40,56	49,81
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	48,87	45,79	40,61	49,86
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	48,78	45,69	40,51	49,77
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	48,71	45,63	40,45	49,70
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	48,67	45,58	40,40	49,66
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	48,60	45,52	40,34	49,59
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	48,55	45,47	40,29	49,54
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	43,84	40,77	35,57	44,83
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	44,39	41,31	36,13	45,38
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	45,05	41,97	36,79	46,04
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	45,69	42,60	37,43	46,68
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	46,01	42,92	37,74	47,00
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	46,16	43,07	37,90	47,15
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	46,10	43,02	37,84	47,09
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	46,11	43,03	37,85	47,10
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	46,10	43,01	37,84	47,09
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	46,08	43,00	37,82	47,07
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	46,06	42,98	37,79	47,05
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	13,66	10,53	5,52	14,69
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	14,79	11,65	6,66	15,82
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	15,26	12,11	7,14	16,29
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	15,81	12,65	7,68	16,84
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	16,38	13,23	8,26	17,41
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	16,92	13,77	8,78	17,95
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	30,76	27,68	22,49	31,75
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	30,97	27,90	22,70	31,96
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	31,21	28,14	22,94	32,20
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	31,44	28,37	23,17	32,43
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	31,56	28,48	23,29	32,55
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	23,96	20,91	15,98	25,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	25,02	21,97	17,07	26,14
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	25,69	22,64	17,75	26,82
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	26,38	23,33	18,45	27,51
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	26,89	23,84	18,95	28,02
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	26,97	23,92	19,03	28,10
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	27,21	24,12	19,03	28,23
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	27,81	24,72	19,62	28,83
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	28,92	25,83	20,71	29,93
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	29,56	26,48	21,35	30,57
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	28,34	25,24	20,16	29,36
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	33,65	30,60	25,56	34,72
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	34,55	31,50	26,50	35,63
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	35,07	32,02	27,05	36,17
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	35,58	32,53	27,57	36,68
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	35,99	32,94	27,96	37,08
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	35,96	32,91	27,92	37,05
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	36,37	33,32	28,32	37,45
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	36,64	33,58	28,57	37,71
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	36,86	33,80	28,78	37,93
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	36,94	33,88	28,85	38,01
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	37,01	33,95	28,92	38,08
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	37,88	34,82	29,79	38,95
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	38,76	35,70	30,72	39,85
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	39,69	36,63	31,65	40,78
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	39,30	36,25	31,29	40,40
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	39,45	36,39	31,42	40,54
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	39,28	36,23	31,26	40,38
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	39,66	36,60	31,63	40,75
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	39,61	36,55	31,57	40,70
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	39,62	36,56	31,57	40,70
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	39,63	36,57	31,57	40,71
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	39,65	36,59	31,59	40,73
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	32,59	29,52	24,50	33,65
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	32,96	29,89	24,90	34,04
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	33,42	30,35	25,37	34,50
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	33,89	30,84	25,86	34,98
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	33,96	30,90	25,93	35,05
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	32,92	29,88	24,95	34,04
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	31,38	28,31	23,25	32,43
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	31,67	28,59	23,52	32,71
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	31,93	28,85	23,77	32,96
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	31,68	28,59	23,53	32,71
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	30,77	27,68	22,66	31,82
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	41,76	38,69	33,49	42,75
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	41,96	38,88	33,70	42,95
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	42,47	39,38	34,21	43,46
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	42,99	39,90	34,73	43,98
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	43,46	40,37	35,20	44,45
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	43,67	40,59	35,41	44,66
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	44,67	41,58	36,41	45,66
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	44,74	41,65	36,48	45,73
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	44,73	41,65	36,47	45,72
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	44,73	41,65	36,47	45,72
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	44,73	41,65	36,47	45,72
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	42,94	39,88	34,67	43,93
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	43,28	40,20	35,02	44,27
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	43,80	40,72	35,54	44,79
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	44,35	41,27	36,09	45,34
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	44,84	41,75	36,58	45,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	45,04	41,96	36,78	46,03
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	45,08	42,00	36,83	46,08
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	45,17	42,09	36,91	46,16
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	45,17	42,08	36,91	46,16
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	45,16	42,08	36,90	46,15
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	45,15	42,07	36,89	46,14
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	42,00	38,91	33,74	42,99
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	42,44	39,35	34,18	43,43
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	42,91	39,82	34,65	43,90
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	43,34	40,25	35,08	44,33
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	43,46	40,38	35,20	44,45
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	43,60	40,52	35,34	44,59
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	43,69	40,61	35,43	44,68
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	43,70	40,62	35,44	44,69
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	43,70	40,62	35,44	44,69
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	27,56	24,48	19,34	28,57
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	27,68	24,59	19,45	28,68
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	27,82	24,74	19,59	28,82
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	27,99	24,90	19,75	28,99
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	27,75	24,68	19,55	28,77
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	28,05	24,98	19,85	29,07
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	28,40	25,32	20,20	29,42
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	28,65	25,57	20,45	29,67
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	28,75	25,68	20,55	29,77
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	29,38	26,28	21,14	30,38
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	29,73	26,62	21,48	30,72
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	29,89	26,78	21,64	30,88
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	30,07	26,96	21,82	31,06
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	29,51	26,41	21,27	30,51
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	29,82	26,72	21,59	30,82
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	30,11	27,02	21,88	31,11
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	30,30	27,20	22,07	31,30
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	30,43	27,34	22,20	31,43
N3_13_C	Gebouw N3	91601,82	435662,47	7,50	35,77	32,69	27,60	36,80
N3_13_D	Gebouw N3	91601,82	435662,47	10,50	36,07	32,99	27,91	37,10
N3_13_E	Gebouw N3	91601,82	435662,47	13,50	36,44	33,36	28,28	37,47
N3_13_F	Gebouw N3	91601,82	435662,47	16,50	36,14	33,06	27,98	37,17
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	36,44	33,36	28,29	37,48
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	36,71	33,63	28,56	37,75
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	36,98	33,90	28,82	38,01
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	36,30	33,22	28,15	37,34
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	30,83	27,75	22,66	31,86
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	34,10	31,04	25,99	35,16
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	34,78	31,72	26,68	35,84
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	35,33	32,26	27,23	36,39
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	35,83	32,77	27,75	36,90
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	35,96	32,90	27,88	37,03
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	36,11	33,05	28,02	37,18
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	35,15	32,09	27,10	36,23
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	35,41	32,35	27,34	36,48
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	35,77	32,71	27,69	36,84
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	36,02	32,96	27,92	37,08
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	32,31	29,26	24,27	33,40
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	32,76	29,66	24,53	33,76
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	32,88	29,78	24,65	33,88
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	33,10	30,01	24,88	34,11
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	33,49	30,40	25,27	34,50
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	31,41	28,35	23,15	32,41
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	31,63	28,55	23,38	32,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	31,48	28,39	23,24	32,48
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	31,35	28,26	23,10	32,34
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	31,45	28,37	23,21	32,45
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	31,59	28,51	23,35	32,59
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	28,73	25,65	20,56	29,76
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	29,06	25,98	20,90	30,09
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	28,52	25,44	20,31	29,53
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	28,90	25,82	20,70	29,92
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	33,78	30,73	25,50	34,77
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	34,16	31,09	25,90	35,16
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	34,03	30,95	25,78	35,03
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	33,93	30,85	25,67	34,92
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	34,07	30,99	25,81	35,06
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	34,28	31,20	26,02	35,27
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	33,78	30,73	25,50	34,77
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	34,16	31,09	25,90	35,16
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	34,03	30,95	25,78	35,03
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	33,93	30,85	25,67	34,92
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	34,07	30,99	25,81	35,06
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	34,28	31,20	26,02	35,27
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	34,76	31,68	26,51	35,76
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	35,04	31,95	26,78	36,03
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	34,48	31,43	26,20	35,47
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	34,96	31,89	26,70	35,96
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	34,79	31,71	26,53	35,78
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	34,69	31,61	26,44	35,69
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	34,89	31,81	26,63	35,88
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	35,15	32,07	26,89	36,14
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	35,44	32,36	27,19	36,44
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	35,72	32,64	27,47	36,72
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	22,06	18,99	13,78	23,05
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	23,30	20,20	15,04	24,29
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	23,38	20,27	15,13	24,37
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	23,41	20,30	15,16	24,40
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	23,44	20,32	15,19	24,43
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	23,52	20,41	15,27	24,51
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	27,48	24,37	19,23	28,47
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	27,70	24,59	19,46	28,69
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	18,64	15,52	10,45	19,65
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	21,91	18,81	13,78	22,95
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	16,67	13,58	8,42	17,66
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	16,99	13,89	8,76	17,99
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	17,05	13,95	8,82	18,05
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	17,13	14,03	8,90	18,13
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	17,33	14,22	9,10	18,33
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	17,76	14,64	9,54	18,76
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	28,35	25,27	20,18	29,38
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	28,10	25,02	19,93	29,13
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	27,85	24,76	19,67	28,87
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	27,69	24,61	19,53	28,72
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	27,61	24,54	19,46	28,65
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	27,76	24,68	19,62	28,80
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	25,66	22,59	17,52	26,70
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	27,63	24,56	19,56	28,70
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	28,88	25,79	20,70	29,90
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	28,78	25,70	20,62	29,81
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	28,79	25,71	20,64	29,83
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	29,24	26,17	21,08	30,28
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	27,89	24,82	19,74	28,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	28,68	25,60	20,56	29,73
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	22,36	19,27	14,25	23,41
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	22,36	19,27	14,26	23,42
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	22,19	19,10	14,09	23,25
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	22,10	19,01	14,01	23,16
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	22,14	19,06	14,06	23,21
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	22,29	19,20	14,22	23,36
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	23,28	20,15	15,06	24,28
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	27,02	23,95	18,89	28,07
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	28,11	25,03	20,00	29,16
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	28,51	25,44	20,42	29,57
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	28,08	25,00	19,98	29,14
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	28,30	25,21	20,20	29,36
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	27,82	24,73	19,73	28,88
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	28,37	25,30	20,26	29,43
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	28,93	25,85	20,79	29,97
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	15,83	12,78	7,81	16,93
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	17,70	14,66	9,76	18,83
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	18,11	15,07	10,19	19,25
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	18,10	15,06	10,17	19,23
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	18,33	15,28	10,40	19,46
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	18,71	15,66	10,78	19,84
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	32,08	29,01	23,82	33,08
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	32,39	29,31	24,13	33,38
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	32,88	29,80	24,63	33,88
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	35,11	32,03	26,85	36,10
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	35,71	32,64	27,46	36,71
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	35,99	32,91	27,74	36,99
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	35,94	32,85	27,69	36,93
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	35,98	32,91	27,74	36,98
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	35,99	32,91	27,74	36,99
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	34,55	31,49	26,26	35,54
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	35,33	32,26	27,07	36,33
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	35,24	32,15	26,98	36,23
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	35,13	32,04	26,87	36,12
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	35,22	32,12	26,96	36,21
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	35,44	32,35	27,18	36,43
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	35,89	32,80	27,64	36,88
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	36,15	33,06	27,90	37,14
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	36,42	33,33	28,16	37,41
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	36,70	33,61	28,44	37,69
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	37,04	33,95	28,78	38,03
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	37,35	34,26	29,09	38,34
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	37,02	33,93	28,76	38,01
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	36,94	33,86	28,69	37,94
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	36,22	33,15	27,97	37,22
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	34,25	31,20	25,96	35,24
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	35,29	32,22	27,02	36,28
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	35,44	32,36	27,17	36,43
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	35,38	32,30	27,12	36,37
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	35,40	32,32	27,14	36,39
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	35,59	32,51	27,33	36,58
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	36,35	33,26	28,09	37,34
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	36,60	33,51	28,34	37,59
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	36,86	33,78	28,61	37,86
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	37,20	34,11	28,94	38,19
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	38,19	35,10	29,93	39,18
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	37,07	33,99	28,81	38,06
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	37,81	34,72	29,55	38,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	36,41	33,33	28,15	37,40
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	36,67	33,59	28,41	37,66
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	30,48	27,43	22,20	31,47
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	31,86	28,79	23,60	32,86
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	32,19	29,11	23,93	33,18
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	32,11	29,03	23,85	33,10
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	32,13	29,04	23,87	33,12
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	32,35	29,27	24,09	33,34
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	31,59	28,51	23,34	32,59
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	31,86	28,77	23,60	32,85
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	32,16	29,08	23,91	33,16
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	32,67	29,58	24,42	33,66
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	34,97	31,89	26,71	35,96
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	32,35	29,28	24,09	33,35
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	33,15	30,06	24,89	34,14
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	23,66	20,57	15,41	24,65
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	27,56	24,47	19,30	28,55
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	23,60	20,48	15,39	24,60
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	28,70	25,63	20,44	29,70
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	31,25	28,18	22,98	32,24
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	15,06	11,95	6,84	16,06
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	15,42	12,29	7,20	16,42
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	15,95	12,81	7,75	16,95
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	17,07	13,92	8,89	18,08
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	16,43	13,24	8,24	17,43
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	18,76	15,59	10,57	19,76
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	18,26	15,22	10,32	19,39
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	18,15	15,10	10,19	19,27
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	18,37	15,32	10,42	19,49
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	18,63	15,58	10,68	19,75
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	26,08	22,99	17,92	27,11
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	26,27	23,18	18,10	27,30
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	26,28	23,20	18,11	27,31
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	26,29	23,20	18,13	27,32
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	26,53	23,45	18,37	27,56
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	26,81	23,73	18,65	27,84
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	27,16	24,09	19,00	28,20
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	27,46	24,38	19,30	28,49
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	25,77	22,69	17,58	26,79
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	27,33	24,26	19,18	28,37
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	26,42	23,35	18,29	27,47
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	26,24	23,17	18,12	27,29
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	26,10	23,03	17,99	27,16
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	27,17	24,10	19,02	28,21
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	26,98	23,89	18,81	28,01
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	26,81	23,72	18,64	27,84
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	27,01	23,92	18,83	28,03
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	27,02	23,94	18,84	28,04
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	27,08	24,01	18,92	28,12
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	27,45	24,37	19,28	28,48
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	27,75	24,67	19,59	28,78
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	28,09	25,01	19,92	29,12
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	28,37	25,30	20,21	29,41
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	28,40	25,33	20,25	29,44
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	28,37	25,29	20,21	29,40
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	26,78	23,71	18,68	27,84
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	26,98	23,91	18,88	28,04
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	26,94	23,87	18,83	28,00
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	23,06	19,97	14,87	24,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	22,97	19,87	14,77	23,98
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	22,92	19,82	14,72	23,93
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	23,50	20,41	15,28	24,51
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	23,53	20,44	15,30	24,53
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	20,43	17,36	12,26	21,46
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	19,36	16,29	11,08	20,35
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	19,75	16,68	11,47	20,74
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	20,57	17,49	12,29	21,56
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	21,40	18,32	13,13	22,39
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	23,05	19,95	14,78	24,04
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	32,45	29,40	24,17	33,44
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	33,32	30,25	25,06	34,32
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	33,42	30,34	25,17	34,42
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	33,33	30,25	25,07	34,32
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	33,39	30,31	25,14	34,39
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	33,63	30,55	25,38	34,63
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	33,89	30,81	25,64	34,89
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	34,15	31,07	25,90	35,15
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	34,40	31,32	26,15	35,40
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	34,66	31,58	26,41	35,66
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	34,74	31,66	26,48	35,73
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	35,17	32,11	26,88	36,16
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	36,19	33,11	27,93	37,18
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	36,44	33,36	28,18	37,43
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	36,35	33,27	28,09	37,34
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	36,42	33,34	28,16	37,41
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	36,66	33,57	28,40	37,65
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	36,91	33,82	28,65	37,90
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	37,16	34,07	28,91	38,15
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	37,42	34,33	29,16	38,41
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	37,72	34,64	29,47	38,72
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	35,79	32,72	27,53	36,79
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	35,02	31,96	26,74	36,01
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	36,25	33,18	27,99	37,25
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	36,56	33,48	28,30	37,55
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	36,48	33,39	28,22	37,47
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	36,54	33,46	28,28	37,53
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	36,78	33,69	28,52	37,77
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	37,02	33,93	28,77	38,01
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	37,27	34,18	29,02	38,26
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	37,53	34,44	29,27	38,52
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	37,83	34,74	29,58	38,82
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	36,13	33,05	27,86	37,12
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	35,16	32,10	26,89	36,15
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	36,36	33,28	28,10	37,35
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	36,61	33,52	28,35	37,60
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	36,52	33,44	28,27	37,52
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	36,60	33,51	28,34	37,59
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	36,83	33,75	28,58	37,83
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	37,20	34,11	28,94	38,19
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	37,44	34,36	29,19	38,44
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	37,68	34,60	29,43	38,68
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	37,97	34,88	29,72	38,96
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	35,13	32,06	26,87	36,13
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	31,72	28,64	23,46	32,71
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	33,06	29,98	24,80	34,05
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	33,31	30,24	25,05	34,31
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	33,26	30,19	25,00	34,26
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	33,44	30,36	25,18	34,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	33,67	30,59	25,41	34,66
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	34,20	31,12	25,94	35,19
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	34,44	31,35	26,18	35,43
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	34,67	31,58	26,42	35,66
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	34,92	31,82	26,66	35,91
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	35,15	32,06	26,89	36,14
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	-3,61	-6,67	-11,67	-2,53
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	-3,13	-6,20	-11,18	-2,05
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	-2,99	-6,07	-11,05	-1,92
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	-2,87	-5,95	-10,93	-1,80
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	-2,73	-5,81	-10,78	-1,65
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	-2,51	-5,60	-10,57	-1,44
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	2,22	-0,90	-5,91	3,26
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	2,47	-0,66	-5,67	3,50
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	2,74	-0,40	-5,40	3,77
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	3,03	-0,10	-5,09	4,07
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	3,41	0,27	-4,72	4,44
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	15,31	12,26	7,30	16,41
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	15,62	12,57	7,61	16,72
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	15,59	12,53	7,57	16,68
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	15,54	12,47	7,52	16,63
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	15,54	12,47	7,52	16,63
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	15,76	12,69	7,74	16,85
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	19,58	16,46	11,40	20,60
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	19,83	16,71	11,65	20,85
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	20,17	17,04	11,99	21,18
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	20,76	17,63	12,59	21,78
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	17,77	14,64	9,55	18,77
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	28,72	25,64	20,56	29,75
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	28,59	25,50	20,43	29,62
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	28,37	25,28	20,20	29,40
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	28,13	25,04	19,97	29,16
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	25,91	22,83	17,80	26,96
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	25,03	21,96	16,90	26,08
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	25,23	22,16	17,10	26,28
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	25,45	22,37	17,32	26,50
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	25,67	22,59	17,54	26,72
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	25,88	22,81	17,75	26,93
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	24,72	21,65	16,61	25,78
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	28,10	25,01	19,91	29,12
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	27,92	24,82	19,73	28,94
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	27,68	24,58	19,49	28,70
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	27,47	24,38	19,28	28,49
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	24,87	21,77	16,73	25,91
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	24,18	21,11	16,05	25,23
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	24,34	21,27	16,21	25,39
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	24,61	21,53	16,48	25,66
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	24,99	21,92	16,86	26,04
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	25,29	22,23	17,16	26,34
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	16,08	13,00	7,86	17,09
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	25,91	22,82	17,78	26,95
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	25,75	22,65	17,60	26,78
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	25,58	22,49	17,43	26,61
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	25,78	22,69	17,61	26,81
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	25,79	22,71	17,62	26,82
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	25,76	22,68	17,61	26,80
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	25,77	22,69	17,61	26,80
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	26,04	22,97	17,89	27,08
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	26,40	23,32	18,24	27,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	26,68	23,62	18,53	27,72
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	20,77	17,70	12,49	21,76
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	27,02	23,92	18,83	28,04
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	26,84	23,74	18,65	27,86
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	26,63	23,53	18,44	27,65
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	26,46	23,36	18,27	27,48
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	19,82	16,74	11,81	20,91
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	13,84	10,74	5,58	14,83
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	14,00	10,89	5,75	14,99
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	14,40	11,29	6,15	15,39
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	15,47	12,36	7,22	16,46
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	16,48	13,36	8,24	17,47
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	18,13	14,99	9,90	19,12
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	21,58	18,46	13,36	22,58
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	29,28	26,21	21,05	30,29
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	32,07	29,01	23,82	33,07
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	32,66	29,58	24,42	33,66
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	15,68	12,62	7,67	16,78
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	15,78	12,72	7,78	16,88
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	15,82	12,76	7,82	16,92
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	15,84	12,78	7,84	16,94
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	15,82	12,76	7,83	16,93
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	15,97	12,91	7,98	17,08
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	29,18	26,11	20,92	30,18
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	29,42	26,34	21,16	30,41
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	29,65	26,57	21,39	30,64
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	29,93	26,85	21,68	30,93
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	30,33	27,25	22,08	31,33
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	31,55	28,45	23,30	32,54
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	36,25	33,17	27,98	37,24
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	35,95	32,87	27,70	36,95
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	36,05	32,96	27,80	37,04
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	32,12	29,04	23,85	33,11
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	33,16	30,08	24,90	34,15
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	33,29	30,21	25,03	34,28
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	33,17	30,09	24,91	34,16
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	33,20	30,11	24,94	34,19
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	33,40	30,32	25,15	34,40
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	33,61	30,52	25,35	34,60
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	33,84	30,75	25,58	34,83
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	34,06	30,97	25,81	35,05
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	34,29	31,20	26,04	35,28
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	34,52	31,43	26,26	35,51
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	34,73	31,65	26,48	35,73
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	34,93	31,85	26,68	35,93
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	35,14	32,04	26,88	36,13
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	35,25	32,16	26,99	36,24
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	31,55	28,49	23,28	32,54
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	32,67	29,59	24,41	33,66
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	32,77	29,69	24,51	33,76
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	32,68	29,59	24,42	33,67
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	32,61	29,53	24,35	33,60
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	32,74	29,66	24,48	33,73
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	32,93	29,85	24,67	33,92
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	33,14	30,06	24,89	34,14
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	33,36	30,27	25,10	34,35
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	33,58	30,49	25,32	34,57
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	33,79	30,70	25,53	34,78
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	34,00	30,91	25,74	34,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	34,19	31,10	25,94	35,18
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	34,40	31,31	26,14	35,39
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	34,59	31,50	26,33	35,58
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	-7,11	-10,18	-15,14	-6,02
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	-6,96	-10,04	-14,99	-5,87
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	-6,90	-9,98	-14,93	-5,81
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	-6,83	-9,92	-14,87	-5,75
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	-6,76	-9,84	-14,79	-5,67
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	-6,59	-9,68	-14,62	-5,51
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	0,63	-2,50	-7,53	1,65
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	0,83	-2,29	-7,33	1,85
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	1,06	-2,08	-7,10	2,08
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	1,29	-1,85	-6,86	2,31
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	1,59	-1,55	-6,56	2,61
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	2,05	-1,10	-6,08	3,08
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	--	--	--	--
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	--	--	--	--
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	--	--	--	--
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	--	--	--	--
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	--	--	--	--
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	--	--	--	--
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	8,61	5,49	0,39	9,61
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	8,98	5,85	0,76	9,98
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	9,44	6,31	1,24	10,45
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	10,17	7,03	1,99	11,18
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	11,89	8,76	3,79	12,94
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	14,64	11,54	6,62	15,73
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	11,82	8,77	3,85	12,94
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	11,71	8,66	3,74	12,83
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	11,61	8,56	3,63	12,72
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	11,80	8,74	3,82	12,91
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	28,29	25,20	20,12	29,32
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	28,13	25,04	19,95	29,15
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	26,76	23,67	18,61	27,79
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	25,24	22,14	17,06	26,26
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	25,27	22,17	17,10	26,29
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	25,45	22,35	17,28	26,47
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	25,63	22,54	17,47	26,66
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	25,80	22,71	17,64	26,83
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	18,27	15,19	10,10	19,30
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	19,76	16,68	11,63	20,81
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	22,56	19,48	14,35	23,57
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	24,02	20,95	15,85	25,05
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	28,43	25,34	20,27	29,46
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	28,47	25,38	20,31	29,50
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	28,45	25,36	20,29	29,48
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	28,31	25,22	20,14	29,34
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	25,27	22,19	17,18	26,33
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	23,33	20,26	15,22	24,39
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	23,48	20,41	15,38	24,54
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	23,70	20,63	15,59	24,76
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	23,91	20,84	15,80	24,97
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	24,12	21,05	16,02	25,18
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	17,31	14,23	9,11	18,33
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	19,79	16,72	11,65	20,83
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	22,88	19,81	14,72	23,92
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	23,71	20,64	15,59	24,76
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	26,26	23,16	18,08	27,28
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	26,35	23,26	18,17	27,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	26,32	23,22	18,13	27,34
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	26,18	23,08	17,99	27,20
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	24,01	20,91	15,86	25,04
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	20,39	17,27	12,15	21,38
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	20,47	17,35	12,25	21,47
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	20,63	17,51	12,41	21,63
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	20,82	17,70	12,60	21,82
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	21,02	17,90	12,80	22,02
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	21,56	18,45	13,38	22,58
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	10,66	7,56	2,42	11,66
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	10,78	7,68	2,55	11,78
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	10,75	7,65	2,52	11,75
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	10,73	7,63	2,50	11,73
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	10,59	7,48	2,36	11,59
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	10,47	7,36	2,23	11,46
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	27,88	24,81	19,62	28,88
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	28,08	25,00	19,82	29,07
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	28,28	25,21	20,03	29,28
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	28,51	25,43	20,26	29,51
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	28,71	25,63	20,46	29,71
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	27,56	24,51	19,29	28,56
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	29,76	26,70	21,49	30,75
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	30,08	27,02	21,81	31,07
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	30,09	27,02	21,82	31,08
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	30,07	27,00	21,81	31,07
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	30,14	27,07	21,88	31,14
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	30,30	27,23	22,04	31,30
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	30,50	27,43	22,24	31,50
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	30,71	27,64	22,45	31,71
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	30,93	27,85	22,67	31,92
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	31,13	28,06	22,87	32,13
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	8,32	5,31	0,54	9,52
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	10,04	7,03	2,26	11,24
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	10,21	7,20	2,43	11,41
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	10,35	7,34	2,57	11,55
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	10,43	7,42	2,65	11,63
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	10,51	7,50	2,73	11,71
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	10,50	7,49	2,72	11,70
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	10,70	7,69	2,92	11,90
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	10,89	7,88	3,11	12,09
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	11,08	8,07	3,30	12,28
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	11,27	8,26	3,49	12,47
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	-23,67	-26,68	-31,45	-22,47
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	-23,18	-26,19	-30,96	-21,98
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	-22,74	-25,75	-30,52	-21,54
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	-22,25	-25,26	-30,03	-21,05
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	-21,69	-24,70	-29,47	-20,49
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	-20,78	-23,79	-28,56	-19,58
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	--	--	--	--
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	--	--	--	--
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	--	--	--	--
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	--	--	--	--
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	--	--	--	--
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	--	--	--	--
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	--	--	--	--
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	--	--	--	--
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	--	--	--	--
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	--	--	--	--
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Drooglever Fortuynplein
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	--	--	--	--
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	--	--	--	--
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	--	--	--	--
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	--	--	--	--
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	--	--	--	--
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	26,65	23,57	18,48	27,68
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	26,75	23,67	18,58	27,78
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	26,66	23,58	18,48	27,68
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	26,49	23,40	18,31	27,51
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	25,39	22,30	17,23	26,42
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	24,92	21,84	16,77	25,96
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	24,77	21,69	16,63	25,81
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	24,87	21,80	16,74	25,92
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	25,04	21,97	16,91	26,09
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	25,20	22,12	17,07	26,25
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	25,36	22,28	17,23	26,41
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	27,95	24,86	19,78	28,98
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	27,91	24,81	19,74	28,93
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	27,76	24,67	19,59	28,79
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	27,58	24,49	19,41	28,61
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	26,82	23,73	18,66	27,85
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	25,82	22,73	17,66	26,85
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	25,84	22,75	17,69	26,87
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	25,98	22,90	17,84	27,02
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	26,16	23,07	18,02	27,20
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	26,32	23,24	18,18	27,36
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	26,49	23,40	18,35	27,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	50,43	47,32	42,14	51,41
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	51,32	48,20	43,03	52,29
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	51,30	48,18	43,01	52,27
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	51,14	48,02	42,85	52,11
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	50,90	47,78	42,61	51,87
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	50,60	47,48	42,30	51,57
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	49,97	46,85	41,67	50,94
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	49,68	46,53	41,35	50,63
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	49,37	46,23	41,04	50,32
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	49,06	45,91	40,73	50,01
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	48,75	45,60	40,41	49,70
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	48,44	45,30	40,11	49,39
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	48,00	44,85	39,66	48,95
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	47,71	44,56	39,36	48,65
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	47,44	44,28	39,08	48,38
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	47,20	44,04	38,84	48,14
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	46,96	43,80	38,60	47,90
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	46,60	43,44	38,23	47,53
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	46,30	43,14	37,94	47,24
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	46,06	42,90	37,69	46,99
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	45,82	42,66	37,45	46,75
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	45,59	42,42	37,21	46,52
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	45,37	42,19	36,98	46,29
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	42,53	39,42	34,19	43,49
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	44,78	41,66	36,45	45,74
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	45,49	42,37	37,17	46,45
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	45,66	42,53	37,33	46,62
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	45,71	42,58	37,37	46,66
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	45,69	42,56	37,35	46,64
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	45,49	42,35	37,14	46,44
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	45,44	42,30	37,09	46,39
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	45,38	42,24	37,02	46,32
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	45,30	42,16	36,94	46,24
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	45,22	42,07	36,85	46,16
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	45,12	41,97	36,75	46,06
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	45,02	41,89	36,68	45,97
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	44,91	41,78	36,56	45,86
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	44,78	41,65	36,44	45,73
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	44,67	41,53	36,32	45,62
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	44,54	41,41	36,20	45,49
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	44,46	41,32	36,11	45,41
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	44,27	41,13	35,92	45,22
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	44,13	40,98	35,76	45,07
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	43,88	40,74	35,52	44,82
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	43,72	40,58	35,37	44,67
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	43,59	40,45	35,23	44,53
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	15,70	12,58	7,42	16,68
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	15,72	12,59	7,43	16,69
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	15,65	12,51	7,36	16,62
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	15,57	12,43	7,28	16,54
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	15,61	12,46	7,31	16,57
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	15,83	12,68	7,53	16,79
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	3,59	0,09	-5,23	4,28
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	3,66	0,15	-5,16	4,35
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	3,75	0,25	-5,07	4,44
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	3,86	0,35	-4,96	4,55
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	3,99	0,49	-4,82	4,69
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	4,13	0,63	-4,68	4,83
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	4,29	0,79	-4,52	4,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	4,44	0,94	-4,37	5,14
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	4,59	1,08	-4,22	5,28
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	4,71	1,21	-4,09	5,41
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	4,25	0,84	-4,39	5,03
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	3,56	0,10	-5,16	4,30
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	3,23	-0,26	-5,53	3,95
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	2,81	-0,62	-5,85	3,58
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	1,99	-1,44	-6,67	2,76
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	1,79	-1,68	-6,92	2,53
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	1,55	-1,96	-7,22	2,26
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	14,30	11,20	6,00	15,27
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	14,44	11,32	6,12	15,40
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	14,45	11,32	6,13	15,41
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	14,44	11,31	6,12	15,40
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	14,47	11,34	6,15	15,43
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	14,68	11,55	6,35	15,64
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	3,89	0,39	-4,93	4,58
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	3,96	0,46	-4,85	4,66
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	4,05	0,55	-4,76	4,75
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	4,16	0,67	-4,64	4,86
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	4,30	0,80	-4,51	5,00
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	4,44	0,95	-4,37	5,14
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	4,60	1,11	-4,20	5,30
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	4,76	1,26	-4,05	5,46
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	4,91	1,41	-3,90	5,61
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	4,89	1,42	-3,85	5,62
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	4,03	0,59	-4,65	4,79
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	3,68	0,21	-5,06	4,41
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	3,16	-0,31	-5,57	3,89
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	2,82	-0,60	-5,82	3,60
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	2,07	-1,38	-6,62	2,82
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	1,86	-1,61	-6,87	2,59
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	1,47	-2,04	-7,31	2,18
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	7,71	4,43	-0,68	8,61
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	5,38	2,08	-3,05	6,26
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	4,95	1,64	-3,51	5,82
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	4,49	1,15	-4,01	5,34
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	3,72	0,34	-4,83	4,54
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	18,71	15,51	10,35	19,64
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	18,49	15,30	10,18	19,44
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	21,80	18,66	13,52	22,77
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	21,76	18,63	13,50	22,74
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	10,90	7,65	2,59	11,84
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	9,39	6,11	1,05	10,31
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	18,31	15,12	9,92	19,23
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	18,31	15,11	9,90	19,22
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	18,45	15,23	10,03	19,35
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	18,55	15,33	10,14	19,46
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	18,78	15,54	10,37	19,68
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	19,29	16,03	10,89	20,19
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	15,56	12,37	7,12	16,46
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	16,65	13,45	8,23	17,56
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	17,34	14,15	8,94	18,26
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	17,74	14,56	9,35	18,66
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	17,97	14,78	9,58	18,89
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	18,16	14,97	9,76	19,08
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	--	--	--	--
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	--	--	--	--
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	--	--	--	--
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	--	--	--	--
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	37,94	34,82	29,66	38,92
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	--	--	--	--
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	--	--	--	--
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	--	--	--	--
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	--	--	--	--
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	--	--	--	--
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	35,69	32,30	26,94	36,43
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	35,78	32,38	26,99	36,50
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	35,83	32,41	27,01	36,54
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	35,85	32,42	27,02	36,55
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	35,83	32,40	27,00	36,53
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	35,82	32,38	26,97	36,51
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	4,50	1,23	-3,67	5,49
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	5,30	2,03	-2,88	6,29
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	6,24	3,00	-1,95	7,23
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	8,18	4,96	-0,03	9,16
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	45,06	41,88	36,67	45,98
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	44,88	41,70	36,49	45,80
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	44,71	41,53	36,31	45,63
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	44,54	41,35	36,13	45,45
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	44,37	41,18	35,96	45,28
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	46,26	43,09	37,89	47,19
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	46,08	42,92	37,71	47,01
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	45,91	42,74	37,54	46,84
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	45,81	42,64	37,43	46,74
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	45,65	42,48	37,27	46,58
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	45,34	42,16	36,94	46,26
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	47,41	44,27	39,08	48,36
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	47,28	44,13	38,94	48,23
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	47,05	43,90	38,70	47,99
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	46,89	43,74	38,54	47,83
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	46,72	43,57	38,36	47,66
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	46,54	43,38	38,18	47,48
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	47,72	44,59	39,41	48,68
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	47,82	44,67	39,49	48,77
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	47,80	44,65	39,47	48,75
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	47,69	44,55	39,37	48,65
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	46,36	43,20	37,99	47,29
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	46,12	42,95	37,75	47,05
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	45,89	42,72	37,50	46,81
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	45,67	42,50	37,28	46,59
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	45,46	42,27	37,06	46,38
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	48,10	44,95	39,76	49,05
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	47,81	44,66	39,47	48,76
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	47,54	44,38	39,18	48,48
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	47,31	44,16	38,95	48,25
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	47,07	43,91	38,71	48,01
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	46,72	43,55	38,34	47,65
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	50,14	47,01	41,83	51,10
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	49,81	46,68	41,50	50,77
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	49,49	46,35	41,17	50,45
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	49,16	46,03	40,84	50,12
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	48,85	45,70	40,52	49,80
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	48,53	45,38	40,19	49,48
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	50,56	47,44	42,26	51,53
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	51,40	48,27	43,10	52,37
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	51,38	48,26	43,09	52,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	51,21	48,09	42,92	52,18
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	50,95	47,83	42,66	51,92
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	50,65	47,52	42,34	51,61
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	41,69	38,59	33,38	42,66
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	43,55	40,45	35,27	44,53
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	44,13	41,02	35,85	45,11
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	44,27	41,16	35,99	45,25
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	44,27	41,16	35,99	45,25
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	44,06	40,95	35,77	45,04
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	42,18	39,07	33,89	43,16
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	42,07	38,95	33,78	43,04
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	41,65	38,53	33,35	42,62
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	41,52	38,41	33,22	42,49
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	41,38	38,25	33,07	42,34
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	18,43	14,84	9,27	18,98
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	19,10	15,54	10,03	19,69
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	19,60	16,10	10,63	20,24
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	19,82	16,33	10,89	20,47
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	19,94	16,46	11,02	20,60
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	20,09	16,60	11,15	20,74
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	18,66	15,49	10,27	19,58
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	18,67	15,50	10,29	19,60
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	18,71	15,53	10,32	19,63
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	18,72	15,54	10,32	19,64
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	18,68	15,49	10,27	19,59
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	14,03	9,83	3,43	13,99
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	14,26	10,02	3,67	14,21
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	14,44	10,17	3,85	14,39
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	14,59	10,27	3,99	14,53
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	14,74	10,40	4,14	14,67
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	14,96	10,62	4,35	14,89
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	5,06	1,56	-3,76	5,75
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	5,00	1,52	-3,78	5,71
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	5,09	1,61	-3,69	5,80
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	5,21	1,73	-3,56	5,93
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	5,35	1,87	-3,42	6,07
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	4,61	1,25	-4,01	5,41
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	5,29	1,83	-3,47	6,01
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	5,37	1,90	-3,41	6,08
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	5,41	1,94	-3,36	6,13
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	5,45	1,99	-3,31	6,17
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	5,50	2,03	-3,27	6,22
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	5,59	2,12	-3,18	6,31
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	5,66	2,20	-3,10	6,38
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	5,77	2,30	-3,00	6,49
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	5,90	2,44	-2,86	6,62
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	6,04	2,58	-2,71	6,77
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	14,38	11,15	5,92	15,26
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	15,30	12,06	6,86	16,19
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	15,71	12,48	7,28	16,61
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	16,15	12,93	7,74	17,06
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	16,59	13,37	8,18	17,50
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	16,93	13,71	8,53	17,84
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	17,10	13,88	8,70	18,01
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	17,11	13,88	8,69	18,01
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	17,27	14,04	8,85	18,17
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	17,41	14,19	9,01	18,32
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	17,65	14,42	9,25	18,56
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	34,29	31,20	26,01	35,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	35,67	32,55	27,40	36,65
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	36,40	33,27	28,14	37,38
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	37,12	34,00	28,86	38,10
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	37,66	34,54	29,40	38,64
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	37,84	34,72	29,58	38,82
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	33,77	30,42	25,11	34,55
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	34,10	30,75	25,45	34,89
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	34,24	30,88	25,57	35,02
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	34,31	30,94	25,61	35,07
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	32,09	28,96	23,83	33,07
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	38,81	35,66	30,41	39,73
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	39,93	36,76	31,55	40,86
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	40,62	37,44	32,26	41,55
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	41,32	38,15	32,97	42,26
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	41,61	38,44	33,25	42,55
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	41,74	38,57	33,38	42,68
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	42,06	38,89	33,69	42,99
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	41,91	38,72	33,53	42,83
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	41,90	38,72	33,52	42,83
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	41,91	38,72	33,51	42,83
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	41,90	38,70	33,49	42,81
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	42,13	38,99	33,76	43,07
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	43,67	40,53	35,33	44,62
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	44,41	41,26	36,07	45,36
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	44,76	41,62	36,43	45,71
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	44,82	41,67	36,48	45,77
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	44,78	41,63	36,43	45,72
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	45,17	42,00	36,81	46,11
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	44,98	41,82	36,61	45,91
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	44,91	41,75	36,54	45,84
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	44,84	41,67	36,46	45,77
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	44,75	41,58	36,36	45,67
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	33,88	30,77	25,57	34,85
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	35,23	32,09	26,92	36,19
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	36,01	32,87	27,71	36,97
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	36,83	33,69	28,53	37,79
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	37,04	33,89	28,73	38,00
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	37,04	33,90	28,74	38,00
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	22,49	19,07	13,68	23,20
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	22,96	19,53	14,14	23,67
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	23,88	20,40	14,96	24,54
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	25,41	21,97	16,56	26,10
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	26,54	23,11	17,73	27,25
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	13,13	9,91	4,69	14,02
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	14,21	10,95	5,72	15,08
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	14,65	11,40	6,19	15,53
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	15,15	11,91	6,71	16,04
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	15,58	12,35	7,15	16,48
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	15,97	12,74	7,56	16,87
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	15,46	12,22	7,01	16,35
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	15,66	12,39	7,19	16,53
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	15,92	12,63	7,43	16,78
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	16,36	13,03	7,84	17,20
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	17,29	13,93	8,75	18,12
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	5,17	1,81	-3,46	5,96
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	5,74	2,28	-3,02	6,46
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	5,79	2,34	-2,96	6,52
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	5,84	2,38	-2,92	6,56
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	5,88	2,42	-2,88	6,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	5,92	2,46	-2,84	6,64
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	5,99	2,54	-2,76	6,72
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	6,07	2,62	-2,68	6,80
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	6,19	2,74	-2,56	6,92
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	6,33	2,89	-2,41	7,06
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	6,49	3,04	-2,26	7,22
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	6,78	3,35	-1,93	7,53
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	6,73	3,29	-1,99	7,47
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	6,76	3,33	-1,96	7,50
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	6,80	3,37	-1,92	7,54
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	6,90	3,47	-1,82	7,64
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	7,00	3,57	-1,72	7,74
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	7,14	3,72	-1,57	7,89
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	7,29	3,87	-1,41	8,04
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	7,45	4,03	-1,25	8,20
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	17,96	14,80	9,65	18,92
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	17,74	14,57	9,42	18,69
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	17,53	14,36	9,21	18,48
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	17,51	14,33	9,19	18,46
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	17,78	14,61	9,47	18,73
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	18,00	14,82	9,69	18,95
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	18,19	15,02	9,90	19,15
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	18,22	15,05	9,93	19,18
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	18,42	15,25	10,13	19,38
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	20,13	17,01	11,87	21,11
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	19,86	16,73	11,60	20,84
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	19,83	16,70	11,57	20,81
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	20,07	16,94	11,81	21,05
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	20,28	17,15	12,04	21,27
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	20,54	17,40	12,29	21,52
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	20,76	17,62	12,51	21,74
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	20,97	17,83	12,73	21,96
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	21,19	18,04	12,94	22,17
N3_13_C	Gebouw N3	91601,82	435662,47	7,50	38,35	35,13	29,93	39,25
N3_13_D	Gebouw N3	91601,82	435662,47	10,50	38,83	35,63	30,43	39,74
N3_13_E	Gebouw N3	91601,82	435662,47	13,50	39,37	36,17	30,98	40,29
N3_13_F	Gebouw N3	91601,82	435662,47	16,50	39,73	36,54	31,35	40,65
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	40,00	36,79	31,60	40,91
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	40,11	36,91	31,72	41,03
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	40,19	36,98	31,79	41,10
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	40,24	37,01	31,81	41,14
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	31,51	28,05	22,71	32,22
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	38,81	35,64	30,41	39,73
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	39,36	36,16	30,95	40,27
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	39,91	36,71	31,52	40,83
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	40,57	37,38	32,20	41,50
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	40,99	37,81	32,63	41,92
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	41,19	38,00	32,82	42,12
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	41,32	38,13	32,95	42,25
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	41,39	38,20	33,01	42,31
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	41,42	38,22	33,03	42,34
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	41,42	38,22	33,02	42,33
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	27,58	23,90	18,29	28,07
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	34,14	30,88	25,66	35,01
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	33,97	30,71	25,50	34,84
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	34,16	30,91	25,71	35,04
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	34,46	31,23	26,03	35,36
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	24,25	21,14	15,97	25,23
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	24,34	21,21	16,07	25,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	24,04	20,89	15,75	25,01
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	23,71	20,57	15,43	24,68
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	23,49	20,35	15,21	24,46
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	23,72	20,58	15,45	24,70
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	31,27	28,14	23,01	32,25
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	31,68	28,54	23,41	32,66
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	24,33	21,20	16,04	25,30
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	24,75	21,60	16,45	25,71
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	--	--	--	--
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	--	--	--	--
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	--	--	--	--
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	--	--	--	--
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	--	--	--	--
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	--	--	--	--
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	--	--	--	--
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	--	--	--	--
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	--	--	--	--
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	--	--	--	--
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	--	--	--	--
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	--	--	--	--
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	--	--	--	--
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	--	--	--	--
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	--	--	--	--
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	--	--	--	--
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	--	--	--	--
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	--	--	--	--
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	--	--	--	--
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	--	--	--	--
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	--	--	--	--
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	--	--	--	--
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	7,23	3,91	-1,29	8,07
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	7,46	4,11	-1,07	8,29
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	7,53	4,18	-0,99	8,37
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	7,56	4,20	-0,97	8,39
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	7,61	4,24	-0,91	8,44
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	7,81	4,44	-0,70	8,65
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	11,19	7,82	2,74	12,05
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	11,84	8,43	3,38	12,69
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	20,78	17,37	12,20	21,58
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	29,50	26,25	21,00	30,36
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	10,43	7,07	1,86	11,25
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	10,38	6,97	1,80	11,18
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	10,39	6,93	1,80	11,18
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	10,97	7,47	2,37	11,75
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	12,62	9,09	4,04	13,40
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	15,83	12,34	7,29	16,63
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	34,75	31,49	26,28	35,62
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	34,29	31,03	25,80	35,16
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	33,82	30,55	25,33	34,68
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	33,54	30,27	25,05	34,40
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	33,64	30,39	25,18	34,52
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	33,91	30,67	25,47	34,80
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	32,80	29,56	24,31	33,67
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	35,62	32,39	27,17	36,51
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	34,38	31,11	25,89	35,24
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	34,20	30,93	25,71	35,06
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	34,38	31,13	25,91	35,26
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	34,68	31,43	26,22	35,56
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	34,44	31,28	26,10	35,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	35,60	32,43	27,26	36,54
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	19,56	16,43	11,27	20,53
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	19,37	16,22	11,07	20,33
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	19,12	15,97	10,83	20,09
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	18,92	15,76	10,63	19,88
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	18,97	15,79	10,66	19,92
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	20,04	16,80	11,69	20,96
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	25,28	22,03	16,88	26,18
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	31,91	28,70	23,46	32,80
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	33,55	30,31	25,10	34,44
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	33,89	30,65	25,46	34,78
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	33,59	30,34	25,14	34,47
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	33,77	30,52	25,32	34,65
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	33,87	30,62	25,41	34,75
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	33,77	30,51	25,30	34,64
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	33,80	30,53	25,32	34,67
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	7,11	3,76	-1,48	7,92
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	7,40	4,02	-1,21	8,20
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	7,57	4,18	-1,05	8,36
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	7,83	4,40	-0,80	8,61
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	8,32	4,85	-0,31	9,09
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	9,28	5,75	0,66	10,04
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	9,66	6,18	1,14	10,47
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	10,89	7,43	2,42	11,72
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	14,38	11,07	6,02	15,29
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	21,65	18,51	13,35	22,61
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	22,90	19,64	14,38	23,75
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	23,26	19,99	14,73	24,11
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	23,58	20,31	15,06	24,43
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	20,58	17,09	11,74	21,27
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	18,35	14,50	8,95	18,76
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	--	--	--	--
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	--	--	--	--
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	--	--	--	--
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	--	--	--	--
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	--	--	--	--
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	--	--	--	--
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	--	--	--	--
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	--	--	--	--
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	--	--	--	--
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	--	--	--	--
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	--	--	--	--
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	--	--	--	--
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	--	--	--	--
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	--	--	--	--
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	--	--	--	--
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	--	--	--	--
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	--	--	--	--
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	--	--	--	--
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	--	--	--	--
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	--	--	--	--
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	--	--	--	--
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	--	--	--	--
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	--	--	--	--
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	--	--	--	--
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	--	--	--	--
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	--	--	--	--
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	--	--	--	--
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	--	--	--	--
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	--	--	--	--
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	8,77	5,47	0,24	9,61
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	8,85	5,53	0,31	9,68
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	8,83	5,51	0,29	9,66
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	8,81	5,48	0,26	9,64
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	8,86	5,54	0,33	9,70
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	9,05	5,73	0,53	9,89
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	10,08	6,73	1,55	10,91
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	10,48	7,10	1,95	11,31
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	11,14	7,70	2,59	11,95
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	11,85	8,36	3,29	12,64
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	11,45	7,87	2,84	12,21
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	12,29	8,73	3,76	13,08
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	9,90	6,20	1,20	10,60
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	11,05	7,35	2,33	11,74
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	10,76	7,10	2,09	11,48
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	--	--	--	--
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	--	--	--	--
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	--	--	--	--
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	8,32	4,79	-0,22	9,11
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	10,41	6,84	1,86	11,19
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	13,55	10,00	5,01	14,34
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	17,96	14,47	9,39	18,75
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	11,50	7,92	2,90	12,26
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	14,30	11,07	6,12	15,29
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	5,70	2,34	-2,87	6,52
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	5,40	2,02	-3,16	6,21
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	5,49	2,07	-3,06	6,30
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	6,15	2,69	-2,38	6,96
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	32,54	29,25	24,02	33,39
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	32,18	28,89	23,65	33,02
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	32,15	28,87	23,65	33,01
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	32,35	29,08	23,86	33,21
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	32,62	29,36	24,15	33,49
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	32,90	29,64	24,43	33,77
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	33,19	29,93	24,72	34,06
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	33,48	30,22	25,02	34,36
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	30,88	27,65	22,41	31,76
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	33,29	30,04	24,82	34,17
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	33,31	30,05	24,83	34,18
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	33,30	30,04	24,84	34,18
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	33,35	30,09	24,88	34,22
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	34,03	30,77	25,54	34,90
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	33,60	30,33	25,11	34,46
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	33,17	29,89	24,66	34,02
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	32,84	29,56	24,34	33,70
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	32,89	29,61	24,40	33,75
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	33,12	29,86	24,66	34,00
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	33,45	30,20	25,00	34,33
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	33,74	30,50	25,29	34,63
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	34,03	30,79	25,59	34,92
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	34,33	31,09	25,89	35,22
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	34,26	31,02	25,78	35,13
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	34,08	30,83	25,63	34,96
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	34,19	30,94	25,74	35,07
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	33,87	30,62	25,41	34,75
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	33,91	30,64	25,43	34,78
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	12,36	9,03	3,83	13,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	12,57	9,24	4,04	13,41
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	12,97	9,65	4,45	13,81
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	15,70	12,49	7,29	16,61
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	16,97	13,78	8,57	17,89
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	17,35	14,17	8,97	18,28
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	17,20	14,01	8,81	18,12
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	17,68	14,45	9,24	18,57
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	18,84	15,51	10,26	19,66
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	21,70	18,32	13,12	22,51
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	20,86	17,64	12,38	21,74
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	5,96	2,69	-2,52	6,83
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	5,95	2,69	-2,52	6,82
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	5,90	2,62	-2,59	6,76
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	5,83	2,56	-2,65	6,70
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	5,94	2,67	-2,54	6,81
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	6,14	2,87	-2,33	7,01
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	6,39	3,13	-2,07	7,27
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	6,69	3,41	-1,78	7,56
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	6,99	3,71	-1,48	7,86
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	7,35	4,06	-1,12	8,22
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	7,56	4,21	-0,92	8,41
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	--	--	--	--
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	--	--	--	--
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	--	--	--	--
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	--	--	--	--
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	--	--	--	--
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	--	--	--	--
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	--	--	--	--
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	--	--	--	--
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	--	--	--	--
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	--	--	--	--
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	--	--	--	--
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	--	--	--	--
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	--	--	--	--
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	--	--	--	--
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	--	--	--	--
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	--	--	--	--
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	--	--	--	--
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	--	--	--	--
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	--	--	--	--
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	--	--	--	--
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	--	--	--	--
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	--	--	--	--
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	--	--	--	--
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	--	--	--	--
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	--	--	--	--
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	--	--	--	--
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	--	--	--	--
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	--	--	--	--
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	--	--	--	--
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	--	--	--	--
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	--	--	--	--
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	--	--	--	--
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	--	--	--	--
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	--	--	--	--
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	--	--	--	--
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	--	--	--	--
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	--	--	--	--
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	--	--	--	--
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	--	--	--	--
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	--	--	--	--
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	--	--	--	--
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	--	--	--	--
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	--	--	--	--
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	3,23	-0,05	-5,25	4,10
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	3,42	0,13	-5,06	4,28
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	3,52	0,22	-4,97	4,38
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	3,63	0,32	-4,86	4,49
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	3,81	0,47	-4,69	4,66
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	4,12	0,75	-4,39	4,96
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	5,75	2,34	-2,82	6,56
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	6,15	2,72	-2,41	6,95
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	6,63	3,17	-1,93	7,43
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	7,23	3,72	-1,34	8,02
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	8,09	4,54	-0,51	8,86
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	6,74	3,42	-1,81	7,57
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	6,53	3,20	-2,03	7,36
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	6,26	2,92	-2,30	7,08
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	6,02	2,65	-2,56	6,83
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	5,87	2,48	-2,71	6,68
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	5,99	2,55	-2,59	6,79
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	28,61	25,32	20,10	29,46
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	28,83	25,53	20,31	29,68
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	29,04	25,75	20,54	29,90
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	29,26	25,98	20,76	30,12
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	--	--	--	--
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	31,87	28,58	23,34	32,71
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	31,60	28,30	23,07	32,44
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	31,25	27,93	22,70	32,08
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	30,88	27,57	22,33	31,71
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	30,63	27,32	22,09	31,47
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	30,51	27,20	21,98	31,35
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	30,78	27,49	22,27	31,63
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	31,03	27,74	22,52	31,88
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	31,27	27,98	22,76	32,12
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	31,52	28,22	22,99	32,36
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	31,75	28,46	23,24	32,60
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	32,11	28,82	23,59	32,96
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	31,82	28,53	23,30	32,67
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	31,45	28,15	22,92	32,29
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	31,10	27,80	22,56	31,94
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	30,92	27,61	22,38	31,76
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	31,02	27,74	22,52	31,88
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	31,32	28,05	22,82	32,18
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	31,57	28,29	23,08	32,43
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	31,82	28,55	23,33	32,68
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	32,08	28,80	23,58	32,94
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	17,01	13,08	7,42	17,34
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	32,80	29,50	24,26	33,64
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	32,45	29,14	23,90	33,28
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	32,06	28,74	23,50	32,89
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	31,71	28,39	23,15	32,54
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	31,63	28,33	23,09	32,47
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	31,79	28,51	23,28	32,64
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	32,04	28,78	23,57	32,91
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	32,30	29,04	23,83	33,17
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	32,56	29,30	24,10	33,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	32,82	29,56	24,35	33,69
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	22,60	19,16	13,92	23,36
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	20,93	17,66	12,44	21,79
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	20,79	17,48	12,25	21,63
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	20,86	17,47	12,18	21,63
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	20,79	17,36	12,01	21,51
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	20,64	17,18	11,80	21,33
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	15,63	11,34	5,01	15,57
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	10,38	6,46	0,83	10,73
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	12,21	8,20	2,36	12,44
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	13,73	9,68	3,76	13,91
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	14,97	10,95	5,10	15,19
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	16,82	12,92	7,32	17,19
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	21,00	17,41	12,07	21,63
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	29,03	25,75	20,47	29,87
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	30,75	27,48	22,26	31,61
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	30,94	27,66	22,45	31,80
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	3,96	0,63	-4,62	4,78
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	4,08	0,74	-4,50	4,90
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	4,15	0,80	-4,43	4,96
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	4,23	0,87	-4,37	5,03
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	4,33	0,98	-4,25	5,14
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	4,61	1,24	-3,97	5,42
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	5,09	1,70	-3,48	5,90
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	5,66	2,21	-2,91	6,46
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	6,49	2,95	-2,14	7,25
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	7,38	3,78	-1,27	8,12
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	8,95	5,26	0,19	9,63
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	12,02	8,34	3,12	12,65
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	17,57	13,98	8,50	18,15
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	16,03	11,97	6,15	16,24
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	12,86	9,26	4,26	13,62
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	--	--	--	--
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	--	--	--	--
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	--	--	--	--
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	--	--	--	--
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	--	--	--	--
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	--	--	--	--
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	--	--	--	--
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	--	--	--	--
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	--	--	--	--
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	--	--	--	--
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	--	--	--	--
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	--	--	--	--
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	--	--	--	--
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	--	--	--	--
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	--	--	--	--
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	--	--	--	--
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	--	--	--	--
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	--	--	--	--
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	--	--	--	--
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	--	--	--	--
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	--	--	--	--
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	--	--	--	--
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	--	--	--	--
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	--	--	--	--
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	--	--	--	--
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	--	--	--	--
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	--	--	--	--
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	--	--	--	--
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	--	--	--	--
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	1,65	-1,67	-6,89	2,48
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	1,76	-1,55	-6,78	2,60
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	1,80	-1,52	-6,74	2,63
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	1,84	-1,49	-6,71	2,67
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	1,89	-1,45	-6,67	2,71
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	2,01	-1,32	-6,53	2,84
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	2,23	-1,10	-6,30	3,07
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	2,49	-0,84	-6,04	3,33
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	2,86	-0,51	-5,68	3,68
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	3,30	-0,11	-5,24	4,12
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	3,98	0,50	-4,57	4,78
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	5,08	1,52	-3,48	5,86
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	--	--	--	--
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	--	--	--	--
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	--	--	--	--
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	--	--	--	--
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	--	--	--	--
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	--	--	--	--
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	4,23	0,65	-4,36	4,99
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	5,69	2,08	-2,90	6,45
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	7,45	3,84	-1,15	8,20
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	9,67	6,06	1,07	10,42
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	12,43	8,85	3,82	13,19
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	15,98	12,48	7,35	16,74
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	3,46	0,11	-5,10	4,28
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	3,31	-0,08	-5,27	4,12
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	3,23	-0,22	-5,37	4,02
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	3,57	0,06	-5,03	4,34
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	30,72	27,42	22,21	31,57
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	30,39	27,09	21,87	31,24
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	30,08	26,78	21,56	30,93
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	29,50	26,18	20,96	30,33
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	29,68	26,38	21,16	30,53
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	29,88	26,58	21,37	30,73
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	30,10	26,80	21,59	30,95
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	30,31	27,02	21,80	31,16
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	16,12	12,54	7,52	16,88
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	20,11	16,62	11,49	20,88
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	26,35	23,01	17,72	27,15
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	29,57	26,33	21,06	30,43
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	31,59	28,30	23,07	32,44
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	31,37	28,06	22,83	32,21
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	31,06	27,74	22,51	31,89
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	30,74	27,41	22,17	31,56
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	30,46	27,13	21,88	31,28
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	30,12	26,79	21,53	30,93
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	30,32	26,99	21,75	31,14
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	30,53	27,21	21,98	31,36
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	30,75	27,44	22,20	31,58
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	30,97	27,66	22,43	31,81
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	23,74	20,11	14,59	24,29
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	28,00	24,63	19,30	28,76
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	29,11	25,81	20,50	29,92
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	30,74	27,48	22,25	31,61
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	21,14	17,99	12,87	22,11
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	20,90	17,76	12,65	21,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	20,63	17,48	12,37	21,61
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	20,35	17,20	12,09	21,33
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	20,07	16,92	11,81	21,05
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	5,12	1,76	-3,38	5,96
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	4,39	0,93	-4,17	5,19
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	5,71	2,15	-2,85	6,49
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	8,21	4,60	-0,38	8,97
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	10,52	6,91	1,93	11,28
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	13,52	9,94	4,91	14,28
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	3,80	0,52	-4,68	4,67
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	3,81	0,52	-4,68	4,67
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	3,77	0,48	-4,72	4,63
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	3,74	0,44	-4,77	4,59
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	3,70	0,40	-4,80	4,55
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	3,20	-0,13	-5,35	4,03
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	3,54	0,19	-5,05	4,35
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	3,77	0,42	-4,81	4,58
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	4,03	0,68	-4,56	4,84
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	4,35	0,98	-4,23	5,16
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	4,80	1,38	-3,80	5,59
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	--	--	--	--
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	--	--	--	--
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	--	--	--	--
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	--	--	--	--
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	--	--	--	--
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	--	--	--	--
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	--	--	--	--
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	--	--	--	--
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	--	--	--	--
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	--	--	--	--
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	--	--	--	--
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	--	--	--	--
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	--	--	--	--
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	--	--	--	--
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	--	--	--	--
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	--	--	--	--
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	--	--	--	--
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	--	--	--	--
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	--	--	--	--
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	--	--	--	--
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	--	--	--	--
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	--	--	--	--
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	--	--	--	--
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	--	--	--	--
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	--	--	--	--
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	--	--	--	--
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	--	--	--	--
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	--	--	--	--
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	--	--	--	--
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	--	--	--	--
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	--	--	--	--
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	--	--	--	--
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	--	--	--	--
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	--	--	--	--
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	--	--	--	--
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	--	--	--	--
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	--	--	--	--
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	--	--	--	--
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: GJ de Jonghweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	--	--	--	--
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	--	--	--	--
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	--	--	--	--
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	--	--	--	--
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	--	--	--	--
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	30,10	26,84	21,60	30,96
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	30,22	26,94	21,71	31,07
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	29,95	26,66	21,45	30,81
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	29,65	26,36	21,14	30,50
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	29,35	26,05	20,84	30,20
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	28,77	25,45	20,23	29,60
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	28,88	25,58	20,37	29,73
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	29,05	25,76	20,55	29,91
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	29,24	25,95	20,75	30,10
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	29,45	26,16	20,95	30,31
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	29,64	26,35	21,15	30,50
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	31,04	27,76	22,54	31,90
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	30,83	27,54	22,32	31,68
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	30,52	27,22	22,00	31,37
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	30,20	26,89	21,68	31,04
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	29,88	26,57	21,36	30,72
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	29,51	26,20	20,98	30,35
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	29,65	26,35	21,14	30,50
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	29,84	26,55	21,35	30,70
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	30,04	26,76	21,56	30,91
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	30,25	26,97	21,76	31,11
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	30,46	27,17	21,97	31,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	45,48	41,98	34,79	45,57
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	45,54	42,03	34,86	45,63
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	45,22	41,70	34,54	45,30
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	44,74	41,22	34,06	44,82
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	44,14	40,64	33,47	44,23
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	43,49	39,98	32,82	43,58
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	42,41	38,90	31,73	42,50
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	41,81	38,30	31,13	41,90
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	41,21	37,70	30,54	41,30
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	40,64	37,12	29,96	40,72
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	40,08	36,57	29,42	40,17
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	39,56	36,05	28,89	39,65
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	38,82	35,32	28,16	38,91
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	38,37	34,86	27,71	38,46
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	37,94	34,42	27,28	38,03
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	37,53	34,01	26,87	37,62
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	37,13	33,62	26,48	37,22
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	36,73	33,21	26,07	36,82
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	36,63	33,11	25,99	36,72
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	36,28	32,76	25,64	36,37
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	35,91	32,39	25,27	36,00
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	35,52	32,00	24,87	35,61
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	35,22	31,71	24,57	35,31
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	32,88	29,39	22,16	32,96
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	35,50	32,01	24,80	35,58
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	35,73	32,24	25,04	35,82
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	35,69	32,19	25,00	35,78
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	35,62	32,13	24,93	35,71
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	35,55	32,05	24,86	35,64
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	35,29	31,79	24,59	35,37
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	35,18	31,68	24,49	35,27
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	35,08	31,57	24,38	35,16
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	34,95	31,45	24,26	35,04
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	34,83	31,32	24,13	34,91
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	34,69	31,19	23,99	34,77
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	34,37	30,87	23,67	34,45
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	34,22	30,71	23,52	34,30
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	34,03	30,53	23,34	34,12
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	33,85	30,34	23,16	33,93
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	33,66	30,16	22,97	33,75
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	33,47	29,97	22,78	33,56
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	33,35	29,85	22,67	33,44
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	33,18	29,67	22,48	33,26
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	32,99	29,49	22,31	33,08
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	32,82	29,31	22,14	32,91
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	32,65	29,15	21,97	32,74
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	17,74	14,20	7,17	17,85
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	18,38	14,84	7,84	18,50
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	19,53	15,98	8,98	19,64
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	20,21	16,67	9,66	20,33
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	19,19	15,64	8,65	19,31
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	19,36	15,81	8,81	19,47
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	20,70	17,16	10,15	20,82
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	17,04	13,48	6,52	17,16
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	17,16	13,60	6,62	17,27
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	17,47	13,92	6,93	17,59
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	17,77	14,21	7,22	17,88
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	18,03	14,48	7,50	18,15
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	18,34	14,79	7,80	18,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	18,59	15,03	8,05	18,70
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	18,84	15,29	8,30	18,96
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	19,13	15,58	8,58	19,24
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	19,36	15,82	8,82	19,48
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	19,45	15,90	8,90	19,56
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	19,56	16,02	9,01	19,68
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	19,68	16,13	9,14	19,80
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	19,77	16,22	9,22	19,88
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	19,82	16,28	9,27	19,94
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	19,86	16,31	9,31	19,97
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	15,56	12,02	5,01	15,68
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	16,32	12,76	5,80	16,44
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	16,66	13,10	6,16	16,79
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	17,70	14,14	7,17	17,82
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	18,83	15,28	8,28	18,94
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	19,40	15,86	8,84	19,51
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	19,78	16,24	9,22	19,89
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	16,27	12,71	5,74	16,39
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	16,53	12,98	6,01	16,65
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	16,90	13,35	6,37	17,02
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	17,23	13,67	6,69	17,34
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	17,51	13,96	6,98	17,63
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	17,85	14,29	7,31	17,96
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	18,11	14,56	7,58	18,23
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	18,41	14,85	7,87	18,52
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	18,75	15,20	8,21	18,87
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	18,91	15,36	8,36	19,02
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	19,00	15,45	8,46	19,12
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	19,20	15,65	8,66	19,32
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	19,31	15,76	8,76	19,42
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	19,39	15,84	8,84	19,50
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	19,44	15,89	8,89	19,55
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	19,50	15,95	8,94	19,61
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	39,18	35,68	28,50	39,27
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	38,84	35,34	28,17	38,93
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	38,54	35,04	27,87	38,63
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	38,01	34,49	27,33	38,09
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	37,78	34,28	27,12	37,87
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	40,17	36,68	29,48	40,26
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	40,09	36,59	29,41	40,18
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	39,89	36,38	29,19	39,97
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	39,81	36,31	29,12	39,90
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	39,65	36,15	28,97	39,74
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	39,46	35,95	28,77	39,54
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	41,29	37,79	30,59	41,37
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	41,11	37,60	30,40	41,19
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	40,95	37,45	30,25	41,03
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	40,78	37,28	30,08	40,86
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	40,61	37,11	29,91	40,69
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	40,42	36,91	29,73	40,50
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	38,66	35,16	27,94	38,74
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	41,59	38,08	30,87	41,66
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	41,75	38,25	31,05	41,83
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	41,70	38,21	31,01	41,79
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	41,64	38,14	30,94	41,72
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	41,55	38,04	30,84	41,63
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	45,10	41,57	34,49	45,20
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	44,83	41,31	34,22	44,93
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	44,57	41,04	33,96	44,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	44,32	40,78	33,71	44,42
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	44,05	40,52	33,45	44,15
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	45,96	42,45	35,30	46,05
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	45,55	42,04	34,90	45,64
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	45,26	41,74	34,62	45,35
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	45,51	41,99	34,88	45,61
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	45,65	42,12	35,02	45,75
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	45,41	41,88	34,79	45,51
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	49,52	46,01	38,86	49,61
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	48,93	45,42	38,27	49,02
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	48,35	44,84	37,70	48,44
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	47,79	44,28	37,14	47,88
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	47,25	43,73	36,60	47,34
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	46,73	43,21	36,08	46,82
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	52,03	48,53	41,37	52,12
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	51,60	48,09	40,94	51,69
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	51,07	47,56	40,42	51,16
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	50,50	46,99	39,85	50,59
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	47,21	43,69	36,58	47,31
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	46,88	43,36	36,25	46,98
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	46,56	43,03	35,92	46,65
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	46,24	42,72	35,61	46,34
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	45,91	42,39	35,29	46,01
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	49,59	46,07	38,95	49,68
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	49,14	45,62	38,49	49,23
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	48,71	45,19	38,07	48,80
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	48,29	44,78	37,65	48,39
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	47,91	44,39	37,27	48,00
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	47,55	44,02	36,91	47,64
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	52,81	49,31	42,16	52,91
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	52,23	48,71	41,57	52,32
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	51,65	48,14	41,00	51,74
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	51,11	47,59	40,45	51,20
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	50,58	47,06	39,92	50,67
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	50,08	46,56	39,43	50,17
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	54,99	51,48	44,31	55,08
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	54,54	51,03	43,88	54,63
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	54,00	50,49	43,34	54,09
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	53,40	49,88	42,74	53,49
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	46,95	43,43	36,30	47,04
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	46,62	43,09	35,97	46,71
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	46,29	42,77	35,66	46,39
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	45,99	42,46	35,35	46,08
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	45,67	42,15	35,04	45,77
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	49,19	45,68	38,54	49,28
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	48,75	45,24	38,11	48,85
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	48,34	44,82	37,69	48,43
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	47,94	44,43	37,30	48,04
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	47,57	44,05	36,93	47,66
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	47,21	43,69	36,56	47,30
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	52,13	48,62	41,47	52,22
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	51,59	48,07	40,93	51,68
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	51,03	47,51	40,37	51,12
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	50,52	47,00	39,86	50,61
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	50,03	46,51	39,37	50,12
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	49,55	46,04	38,90	49,64
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	53,88	50,38	43,20	53,97
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	54,20	50,68	43,52	54,28
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	53,95	50,44	43,28	54,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	53,56	50,05	42,90	53,65
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	53,10	49,58	42,43	53,19
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	52,55	49,04	41,89	52,64
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	51,35	47,84	40,65	51,43
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	51,74	48,23	41,05	51,82
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	51,49	47,98	40,81	51,58
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	51,09	47,58	40,42	51,18
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	50,61	47,09	39,93	50,69
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	50,06	46,55	39,39	50,15
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	49,27	45,76	38,59	49,36
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	48,74	45,24	38,07	48,83
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	48,21	44,71	37,54	48,30
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	47,70	44,19	37,03	47,79
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	47,21	43,69	36,52	47,29
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	38,91	35,43	28,19	38,99
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	41,84	38,35	31,13	41,92
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	42,01	38,52	31,30	42,09
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	41,97	38,48	31,27	42,05
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	41,90	38,41	31,20	41,98
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	41,81	38,31	31,10	41,89
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	41,58	38,08	30,88	41,66
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	41,28	37,78	30,57	41,36
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	41,12	37,62	30,42	41,20
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	40,94	37,45	30,24	41,02
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	40,75	37,25	30,04	40,83
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	15,77	12,23	5,20	15,88
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	16,31	12,75	5,77	16,42
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	16,43	12,87	5,92	16,55
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	16,57	13,01	6,06	16,69
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	16,72	13,17	6,19	16,84
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	16,89	13,34	6,36	17,01
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	17,29	13,73	6,76	17,41
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	17,10	13,54	6,57	17,22
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	17,37	13,82	6,85	17,49
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	17,76	14,20	7,22	17,87
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	18,07	14,52	7,53	18,19
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	24,37	20,84	13,80	24,48
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	25,00	21,46	14,43	25,11
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	25,76	22,22	15,19	25,87
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	20,47	16,93	9,91	20,58
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	19,21	15,67	8,66	19,33
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	19,48	15,94	8,93	19,60
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	17,42	13,87	6,90	17,54
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	17,37	13,81	6,85	17,49
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	16,97	13,41	6,46	17,09
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	17,45	13,89	6,92	17,57
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	17,85	14,29	7,32	17,97
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	38,51	34,99	27,91	38,62
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	40,75	37,23	30,17	40,86
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	40,74	37,20	30,16	40,85
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	40,50	36,97	29,92	40,61
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	40,37	36,83	29,79	40,48
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	40,21	36,67	29,63	40,32
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	40,39	36,86	29,82	40,50
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	40,14	36,61	29,57	40,25
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	39,90	36,37	29,32	40,01
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	39,64	36,11	29,07	39,75
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	39,39	35,84	28,81	39,49
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	52,33	48,79	41,78	52,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	52,23	48,69	41,69	52,35
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	51,60	48,06	41,05	51,72
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	50,82	47,27	40,27	50,93
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	50,00	46,46	39,45	50,12
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	49,21	45,67	38,66	49,33
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	49,20	45,65	38,66	49,32
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	48,51	44,96	37,97	48,63
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	47,88	44,33	37,34	48,00
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	47,31	43,75	36,77	47,42
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	46,78	43,23	36,24	46,90
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	57,45	53,90	46,90	57,56
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	57,23	53,69	46,68	57,35
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	56,45	52,91	45,90	56,57
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	55,59	52,04	45,03	55,70
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	54,78	51,23	44,22	54,89
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	54,04	50,49	43,48	54,15
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	53,31	49,77	42,75	53,42
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	52,73	49,18	42,16	52,84
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	52,19	48,65	41,62	52,30
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	51,69	48,15	41,12	51,80
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	51,23	47,69	40,66	51,34
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	55,55	52,04	44,87	55,64
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	55,73	52,22	45,08	55,82
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	55,36	51,84	44,70	55,45
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	54,82	51,31	44,17	54,91
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	54,21	50,70	43,56	54,30
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	53,57	50,05	42,92	53,66
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	52,96	49,44	42,31	53,05
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	52,35	48,83	41,71	52,44
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	51,78	48,26	41,13	51,87
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	51,22	47,71	40,58	51,32
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	50,70	47,19	40,06	50,80
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	53,27	49,73	42,71	53,38
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	53,35	49,80	42,79	53,46
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	52,82	49,28	42,26	52,93
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	52,12	48,58	41,56	52,23
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	51,44	47,90	40,87	51,55
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	50,81	47,27	40,24	50,92
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	49,15	45,62	38,59	49,26
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	48,60	45,06	38,03	48,71
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	48,09	44,54	37,52	48,20
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	47,59	44,06	37,02	47,70
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	47,14	43,60	36,56	47,25
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	38,90	35,38	28,30	39,01
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	41,03	37,50	30,44	41,14
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	40,97	37,43	30,39	41,08
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	40,88	37,34	30,30	40,99
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	40,74	37,21	30,16	40,85
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	40,58	37,05	30,00	40,69
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	40,15	36,61	29,57	40,26
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	39,94	36,41	29,36	40,05
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	39,72	36,18	29,14	39,83
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	39,49	35,96	28,91	39,60
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	39,27	35,73	28,69	39,38
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	16,00	12,46	5,42	16,11
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	16,65	13,10	6,11	16,77
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	16,78	13,22	6,26	16,90
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	16,75	13,18	6,24	16,87
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	16,81	13,25	6,30	16,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	17,07	13,51	6,55	17,19
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	16,07	12,50	5,57	16,19
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	16,26	12,69	5,75	16,38
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	15,97	12,40	5,46	16,09
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	16,55	12,99	6,03	16,67
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	17,06	13,50	6,54	17,18
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	13,49	9,91	3,01	13,62
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	13,33	9,76	2,86	13,46
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	13,49	9,92	3,02	13,62
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	13,73	10,16	3,25	13,86
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	13,88	10,30	3,41	14,01
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	14,12	10,54	3,64	14,25
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	14,74	11,17	4,24	14,86
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	14,25	10,69	3,76	14,38
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	14,73	11,16	4,22	14,85
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	44,52	40,99	33,94	44,63
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	44,52	40,99	33,95	44,63
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	44,47	40,94	33,90	44,58
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	44,34	40,81	33,76	44,45
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	44,42	40,88	33,84	44,53
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	44,23	40,69	33,65	44,34
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	44,02	40,49	33,45	44,13
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	43,81	40,28	33,24	43,92
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	43,60	40,07	33,02	43,71
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	52,39	48,84	41,85	52,51
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	51,59	48,04	41,05	51,71
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	50,81	47,26	40,27	50,93
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	50,07	46,53	39,53	50,19
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	48,68	45,14	38,14	48,80
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	48,14	44,59	37,59	48,25
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	47,63	44,08	37,08	47,74
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	47,17	43,61	36,62	47,28
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	46,72	43,18	36,18	46,84
N3_13_C	Gebouw N3	91601,82	435662,47	7,50	56,79	53,23	46,25	56,90
N3_13_D	Gebouw N3	91601,82	435662,47	10,50	55,76	52,21	45,23	55,88
N3_13_E	Gebouw N3	91601,82	435662,47	13,50	54,85	51,29	44,31	54,96
N3_13_F	Gebouw N3	91601,82	435662,47	16,50	54,04	50,48	43,50	54,15
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	53,33	49,78	42,79	53,45
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	52,70	49,15	42,16	52,82
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	52,14	48,59	41,60	52,26
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	51,64	48,08	41,09	51,75
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	41,59	38,04	31,05	41,71
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	58,06	54,52	47,52	58,18
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	57,66	54,12	47,13	57,78
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	56,74	53,19	46,20	56,86
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	55,77	52,22	45,23	55,89
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	54,88	51,33	44,33	54,99
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	54,10	50,55	43,55	54,21
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	53,42	49,88	42,87	53,54
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	52,82	49,27	42,27	52,93
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	52,28	48,74	41,73	52,40
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	51,79	48,24	41,23	51,90
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	43,63	40,12	32,99	43,73
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	53,31	49,76	42,78	53,43
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	52,40	48,85	41,87	52,52
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	51,56	48,01	41,02	51,68
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	50,77	47,22	40,24	50,89
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	44,66	41,12	34,08	44,77
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	46,30	42,76	35,73	46,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	46,40	42,86	35,84	46,51
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	46,34	42,80	35,78	46,45
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	46,17	42,62	35,61	46,28
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	46,00	42,45	35,44	46,11
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	44,36	40,82	33,79	44,47
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	46,52	42,97	35,96	46,63
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	41,40	37,87	30,83	41,51
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	44,60	41,06	34,04	44,71
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	22,45	18,91	11,88	22,56
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	23,02	19,48	12,47	23,14
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	23,52	19,96	12,97	23,63
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	25,58	22,04	15,03	25,70
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	26,82	23,28	16,25	26,93
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	27,28	23,75	16,71	27,39
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	22,45	18,91	11,88	22,56
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	23,02	19,48	12,47	23,14
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	23,52	19,96	12,97	23,63
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	25,58	22,04	15,03	25,70
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	26,82	23,28	16,25	26,93
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	27,28	23,75	16,71	27,39
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	27,26	23,72	16,70	27,37
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	27,66	24,12	17,10	27,77
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	23,11	19,57	12,53	23,22
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	23,82	20,28	13,27	23,94
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	24,15	20,60	13,60	24,26
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	24,88	21,33	14,34	25,00
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	26,73	23,19	16,16	26,84
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	27,55	24,01	16,98	27,66
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	28,23	24,69	17,66	28,34
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	28,72	25,18	18,15	28,83
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	41,45	37,93	30,86	41,56
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	43,05	39,52	32,47	43,16
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	42,97	39,44	32,39	43,08
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	42,83	39,30	32,26	42,94
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	42,63	39,10	32,06	42,74
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	42,41	38,87	31,84	42,52
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	42,38	38,85	31,81	42,49
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	42,10	38,56	31,53	42,21
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	46,44	42,90	35,89	46,56
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	45,83	42,29	35,28	45,95
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	52,53	48,99	41,98	52,65
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	52,40	48,86	41,85	52,52
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	51,66	48,11	41,12	51,78
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	50,76	47,22	40,22	50,88
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	49,88	46,33	39,33	49,99
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	49,04	45,49	38,49	49,15
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	59,39	55,84	48,86	59,51
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	58,62	55,06	48,08	58,73
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	57,32	53,77	46,79	57,44
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	56,12	52,56	45,59	56,24
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	55,09	51,54	44,57	55,21
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	54,22	50,67	43,69	54,34
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	37,44	33,89	26,91	37,56
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	43,85	40,31	33,28	43,96
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	57,17	53,62	46,63	57,29
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	56,02	52,46	45,49	56,14
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	55,03	51,47	44,50	55,15
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	54,17	50,62	43,64	54,29
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	41,40	37,86	30,84	41,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	44,96	41,41	34,40	45,07
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	54,75	51,20	44,21	54,87
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	54,35	50,80	43,81	54,47
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	53,34	49,80	42,81	53,46
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	52,29	48,75	41,76	52,41
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	51,34	47,80	40,81	51,46
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	50,50	46,95	39,97	50,62
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	49,13	45,58	38,59	49,25
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	48,54	44,98	38,00	48,65
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	48,06	44,51	37,51	48,17
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	47,72	44,17	37,17	47,83
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	40,95	37,39	30,39	41,06
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	43,67	40,12	33,10	43,78
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	44,75	41,20	34,19	44,86
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	44,84	41,30	34,28	44,95
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	44,75	41,20	34,19	44,86
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	43,11	39,58	32,52	43,22
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	44,42	40,89	33,84	44,53
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	44,31	40,76	33,74	44,42
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	44,11	40,58	33,55	44,22
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	43,87	40,33	33,30	43,98
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	43,57	40,03	33,00	43,68
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	43,10	39,56	32,54	43,21
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	42,74	39,20	32,18	42,85
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	42,41	38,87	31,84	42,52
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	42,02	38,48	31,46	42,13
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	32,44	28,88	21,92	32,56
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	38,01	34,47	27,44	38,12
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	39,99	36,46	29,42	40,10
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	40,53	37,00	29,96	40,64
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	40,85	37,31	30,28	40,96
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	24,20	20,66	13,62	24,31
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	25,22	21,68	14,65	25,33
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	25,36	21,82	14,80	25,47
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	25,84	22,29	15,28	25,95
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	26,53	22,98	15,97	26,64
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	27,11	23,57	16,56	27,23
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	27,84	24,29	17,27	27,95
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	27,83	24,29	17,26	27,94
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	28,45	24,91	17,89	28,56
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	27,50	23,96	16,93	27,61
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	27,65	24,11	17,08	27,76
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	27,83	24,29	17,27	27,94
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	27,96	24,42	17,40	28,07
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	28,47	24,93	17,89	28,58
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	28,62	25,08	18,04	28,73
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	23,10	19,56	12,52	23,21
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	23,96	20,41	13,40	24,07
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	24,06	20,51	13,52	24,18
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	24,71	21,16	14,17	24,83
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	25,57	22,03	15,02	25,69
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	26,31	22,77	15,75	26,42
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	26,02	22,47	15,45	26,13
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	26,49	22,95	15,93	26,60
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	26,86	23,32	16,30	26,97
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	27,09	23,55	16,52	27,20
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	26,51	22,97	15,94	26,62
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	26,63	23,09	16,06	26,74
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	26,09	22,55	15,52	26,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	26,21	22,67	15,65	26,32
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	27,20	23,66	16,65	27,32
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	43,01	39,48	32,42	43,12
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	44,01	40,47	33,43	44,12
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	43,87	40,33	33,30	43,98
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	43,65	40,11	33,08	43,76
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	43,36	39,82	32,79	43,47
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	43,02	39,49	32,45	43,13
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	42,67	39,14	32,11	42,78
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	42,26	38,72	31,69	42,37
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	41,83	38,28	31,26	41,94
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	41,36	37,82	30,80	41,47
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	40,92	37,38	30,36	41,03
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	40,49	36,94	29,92	40,60
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	40,27	36,73	29,70	40,38
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	39,84	36,30	29,27	39,95
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	39,46	35,91	28,89	39,57
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	43,86	40,31	33,31	43,97
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	43,20	39,65	32,66	43,32
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	42,61	39,07	32,07	42,73
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	48,01	44,46	37,46	48,12
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	47,26	43,72	36,71	47,38
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	46,56	43,02	36,02	46,68
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	45,93	42,38	35,38	46,04
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	45,33	41,79	34,79	45,45
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	44,78	41,24	34,24	44,90
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	53,04	49,50	42,50	53,16
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	51,92	48,37	41,39	52,04
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	50,91	47,37	40,38	51,03
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	50,02	46,47	39,48	50,14
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	57,32	53,77	46,79	57,44
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	56,08	52,53	45,55	56,20
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	55,04	51,48	44,51	55,16
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	54,14	50,59	43,61	54,26
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	53,38	49,83	42,86	53,50
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	52,72	49,17	42,19	52,84
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	52,12	48,57	41,59	52,24
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	51,58	48,03	41,05	51,70
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	41,62	38,07	31,08	41,74
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	44,78	41,24	34,24	44,90
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	45,63	42,09	35,09	45,75
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	46,25	42,70	35,70	46,36
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	47,10	43,55	36,55	47,21
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	59,54	55,99	49,01	59,66
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	58,73	55,18	48,20	58,85
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	57,38	53,83	46,85	57,50
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	56,15	52,60	45,62	56,27
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	55,11	51,56	44,58	55,23
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	54,22	50,67	43,69	54,34
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	53,47	49,91	42,94	53,59
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	52,79	49,24	42,27	52,91
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	52,20	48,64	41,67	52,32
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	51,66	48,11	41,13	51,78
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	39,82	36,27	29,28	39,94
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	43,95	40,39	33,41	44,06
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	45,33	41,78	34,79	45,45
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	46,10	42,55	35,56	46,22
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	46,78	43,23	36,24	46,90
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	55,24	51,69	44,70	55,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	54,58	51,03	44,04	54,70
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	53,39	49,83	42,85	53,50
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	52,21	48,66	41,67	52,33
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	51,17	47,62	40,64	51,29
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	50,26	46,71	39,72	50,38
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	49,25	45,69	38,71	49,36
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	48,57	45,02	38,03	48,69
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	47,96	44,41	37,42	48,08
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	47,42	43,87	36,88	47,54
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	31,52	27,95	21,03	31,65
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	43,61	40,09	33,03	43,72
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	44,44	40,90	33,87	44,55
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	44,27	40,74	33,71	44,38
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	44,03	40,49	33,46	44,14
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	43,72	40,17	33,15	43,83
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	43,35	39,81	32,79	43,46
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	42,76	39,21	32,19	42,87
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	42,36	38,82	31,79	42,47
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	41,93	38,40	31,37	42,04
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	41,50	37,96	30,94	41,61
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	29,13	25,57	18,63	29,26
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	6,03	2,49	-4,52	6,15
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	6,31	2,76	-4,25	6,42
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	6,75	3,20	-3,80	6,86
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	7,28	3,73	-3,26	7,40
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	7,86	4,30	-2,68	7,97
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	8,37	4,81	-2,15	8,49
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	8,78	5,22	-1,72	8,91
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	9,16	5,58	-1,32	9,29
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	9,19	5,60	-1,23	9,33
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	10,12	6,50	-0,27	10,26
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	16,98	13,44	6,44	17,10
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	14,04	10,45	3,60	14,18
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	15,84	12,25	5,40	15,98
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	16,74	13,15	6,29	16,87
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	18,92	15,36	8,42	19,05
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	20,84	17,29	10,30	20,96
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	22,30	18,76	11,74	22,41
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	23,43	19,89	12,87	23,54
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	24,30	20,76	13,72	24,41
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	24,57	21,03	13,99	24,68
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	24,88	21,34	14,30	24,99
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	11,38	7,76	1,00	11,53
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	5,94	2,39	-4,62	6,05
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	6,05	2,50	-4,51	6,16
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	6,41	2,87	-4,14	6,53
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	7,01	3,46	-3,55	7,12
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	7,63	4,09	-2,92	7,75
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	8,18	4,63	-2,36	8,30
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	8,50	4,94	-2,05	8,61
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	8,60	5,04	-1,93	8,72
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	8,55	4,99	-1,95	8,68
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	8,80	5,21	-1,65	8,93
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	10,58	6,97	0,16	10,72
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	30,33	26,79	19,74	30,43
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	31,12	27,58	20,54	31,23
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	31,91	28,37	21,35	32,02
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	32,79	29,25	22,23	32,90
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	33,58	30,04	23,02	33,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	34,02	30,48	23,45	34,13
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	34,10	30,56	23,53	34,21
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	33,95	30,41	23,37	34,06
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	34,02	30,48	23,44	34,13
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	34,07	30,53	23,50	34,18
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	34,11	30,57	23,53	34,22
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	39,31	35,78	28,72	39,42
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	41,13	37,59	30,55	41,24
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	41,18	37,64	30,61	41,29
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	41,21	37,67	30,64	41,32
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	41,20	37,66	30,64	41,31
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	41,11	37,57	30,54	41,22
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	41,01	37,47	30,44	41,12
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	40,79	37,25	30,22	40,90
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	40,59	37,05	30,02	40,70
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	40,38	36,84	29,80	40,49
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	40,15	36,61	29,58	40,26
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	53,23	49,68	42,69	53,35
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	53,01	49,46	42,49	53,13
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	52,27	48,72	41,74	52,39
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	51,40	47,84	40,87	51,52
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	50,56	47,00	40,03	50,68
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	49,78	46,23	39,25	49,90
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	49,80	46,25	39,28	49,92
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	49,17	45,61	38,65	49,29
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	48,61	45,05	38,08	48,73
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	48,09	44,53	37,57	48,21
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	47,57	44,02	37,04	47,69
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	58,81	55,26	48,29	58,93
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	58,09	54,53	47,56	58,21
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	56,89	53,34	46,37	57,01
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	55,74	52,19	45,23	55,86
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	54,75	51,19	44,22	54,87
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	53,89	50,33	43,36	54,01
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	53,14	49,58	42,62	53,26
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	52,48	48,92	41,95	52,60
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	51,88	48,32	41,35	52,00
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	51,34	47,78	40,81	51,46
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	50,82	47,26	40,29	50,94
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	59,48	55,93	48,96	59,60
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	58,55	55,00	48,03	58,67
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	57,17	53,62	46,65	57,29
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	55,94	52,38	45,42	56,06
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	54,90	51,34	44,37	55,02
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	54,01	50,45	43,49	54,13
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	53,26	49,71	42,74	53,38
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	52,59	49,04	42,07	52,71
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	51,99	48,44	41,47	52,11
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	51,45	47,90	40,92	51,57
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	31,38	27,80	20,90	31,51
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	59,77	56,21	49,23	59,88
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	58,78	55,22	48,25	58,90
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	57,35	53,80	46,82	57,47
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	56,08	52,53	45,56	56,20
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	55,04	51,48	44,51	55,16
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	54,14	50,58	43,61	54,26
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	53,36	49,81	42,83	53,48
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	52,69	49,14	42,16	52,81
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	52,09	48,54	41,57	52,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	51,56	48,00	41,03	51,68
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	32,24	28,67	21,76	32,37
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	53,76	50,21	43,22	53,88
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	53,39	49,83	42,85	53,50
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	52,49	48,93	41,96	52,61
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	51,51	47,96	40,97	51,63
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	50,57	47,02	40,04	50,69
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	49,70	46,15	39,18	49,82
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	48,27	44,72	37,74	48,39
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	47,60	44,05	37,07	47,72
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	46,98	43,43	36,45	47,10
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	46,41	42,86	35,88	46,53
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	45,89	42,34	35,35	46,01
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	45,41	41,86	34,88	45,53
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	44,29	40,74	33,76	44,41
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	43,95	40,40	33,41	44,07
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	43,26	39,71	32,73	43,38
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	40,22	36,69	29,64	40,33
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	41,72	38,18	31,15	41,83
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	41,66	38,12	31,10	41,77
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	41,55	38,01	30,99	41,66
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	41,40	37,86	30,84	41,51
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	41,20	37,66	30,64	41,31
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	40,67	37,13	30,11	40,78
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	40,41	36,87	29,85	40,52
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	40,14	36,60	29,58	40,25
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	39,82	36,28	29,25	39,93
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	39,52	35,98	28,96	39,63
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	39,24	35,70	28,67	39,35
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	39,02	35,48	28,46	39,13
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	38,39	34,85	27,83	38,50
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	38,09	34,55	27,53	38,20
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	31,96	28,42	21,37	32,06
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	33,00	29,47	22,42	33,11
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	33,99	30,45	23,42	34,10
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	34,77	31,23	24,19	34,88
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	35,28	31,74	24,70	35,39
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	35,46	31,92	24,88	35,57
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	35,40	31,86	24,82	35,51
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	35,48	31,94	24,90	35,59
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	35,52	31,99	24,95	35,63
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	35,51	31,97	24,94	35,62
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	35,47	31,93	24,90	35,58
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	35,15	31,61	24,57	35,26
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	35,11	31,57	24,54	35,22
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	35,05	31,51	24,47	35,16
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	34,98	31,44	24,41	35,09
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	33,97	30,44	23,37	34,07
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	35,19	31,65	24,61	35,30
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	36,19	32,65	25,62	36,30
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	36,71	33,17	26,13	36,82
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	36,96	33,42	26,38	37,07
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	36,93	33,40	26,36	37,04
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	37,06	33,53	26,48	37,17
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	37,04	33,50	26,46	37,15
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	37,00	33,46	26,42	37,11
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	36,82	33,28	26,25	36,93
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	36,61	33,07	26,03	36,72
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	36,53	32,99	25,96	36,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	36,48	32,94	25,91	36,59
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	36,39	32,85	25,82	36,50
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	36,30	32,76	25,73	36,41
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	40,22	36,69	29,64	40,33
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	41,66	38,12	31,09	41,77
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	41,83	38,29	31,26	41,94
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	41,93	38,39	31,37	42,04
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	41,91	38,37	31,34	42,02
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	41,72	38,18	31,16	41,83
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	41,49	37,95	30,92	41,60
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	41,28	37,74	30,71	41,39
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	41,06	37,52	30,50	41,17
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	40,74	37,20	30,17	40,85
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	40,41	36,87	29,84	40,52
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	40,16	36,62	29,61	40,28
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	39,81	36,27	29,24	39,92
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	39,62	36,08	29,06	39,73
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	39,56	36,01	28,99	39,67
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	43,74	40,19	33,21	43,86
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	43,26	39,71	32,73	43,38
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	42,90	39,35	32,35	43,01
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	47,76	44,21	37,23	47,88
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	47,09	43,54	36,56	47,21
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	46,46	42,91	35,93	46,58
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	45,87	42,32	35,33	45,99
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	45,31	41,76	34,77	45,43
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	44,78	41,23	34,24	44,90
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	51,66	48,10	41,13	51,78
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	50,83	47,27	40,30	50,95
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	50,01	46,45	39,47	50,12
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	49,22	45,66	38,68	49,33
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	56,20	52,64	45,68	56,32
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	55,23	51,67	44,70	55,35
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	54,32	50,76	43,80	54,44
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	53,50	49,94	42,97	53,62
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	52,80	49,24	42,28	52,92
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	52,13	48,57	41,60	52,25
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	51,52	47,97	41,00	51,64
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	50,97	47,41	40,44	51,09
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	36,65	33,08	26,14	36,77
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	42,80	39,25	32,26	42,92
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	43,58	40,03	33,04	43,70
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	44,18	40,63	33,63	44,29
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	58,14	54,58	47,61	58,26
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	57,59	54,04	47,07	57,71
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	56,55	52,99	46,03	56,67
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	55,51	51,95	44,98	55,63
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	54,55	51,00	44,03	54,67
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	53,72	50,16	43,19	53,84
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	52,98	49,42	42,46	53,10
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	52,32	48,76	41,80	52,44
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	51,72	48,16	41,19	51,84
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	51,18	47,62	40,65	51,30
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	39,82	36,26	29,29	39,94
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	43,37	39,81	32,84	43,49
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	44,22	40,67	33,69	44,34
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	45,48	41,93	34,93	45,59
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	52,76	49,20	42,22	52,87
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	52,55	49,00	42,02	52,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	51,84	48,29	41,32	51,96
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	51,01	47,45	40,48	51,13
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	50,16	46,61	39,64	50,28
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	49,35	45,79	38,82	49,47
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	47,64	44,09	37,12	47,76
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	46,91	43,36	36,38	47,03
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	46,24	42,68	35,70	46,35
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	45,59	42,04	35,06	45,71
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	45,00	41,45	34,46	45,12
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	40,55	37,01	29,96	40,65
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	41,87	38,33	31,31	41,98
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	41,82	38,28	31,26	41,93
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	41,72	38,17	31,15	41,83
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	41,53	37,98	30,96	41,64
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	41,29	37,75	30,73	41,40
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	40,57	37,03	30,01	40,68
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	40,21	36,66	29,65	40,32
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	39,91	36,37	29,34	40,02
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	39,58	36,03	29,01	39,69
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	39,26	35,72	28,69	39,37
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	36,16	32,64	25,57	36,27
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	37,65	34,11	27,07	37,76
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	38,59	35,05	28,01	38,70
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	38,99	35,45	28,41	39,10
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	39,17	35,63	28,59	39,28
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	39,10	35,56	28,52	39,21
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	39,30	35,76	28,73	39,41
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	39,31	35,77	28,74	39,42
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	39,06	35,52	28,48	39,17
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	38,74	35,20	28,17	38,85
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	38,69	35,15	28,12	38,80
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	42,97	39,44	32,39	43,08
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	44,39	40,85	33,81	44,50
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	44,64	41,10	34,07	44,75
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	44,64	41,10	34,09	44,76
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	44,47	40,93	33,92	44,59
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	44,35	40,81	33,79	44,46
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	44,09	40,55	33,53	44,20
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	43,88	40,34	33,31	43,99
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	43,66	40,12	33,09	43,77
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	43,40	39,86	32,85	43,52
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	43,15	39,60	32,59	43,26
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	47,74	44,20	37,16	47,85
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	48,76	45,22	38,19	48,87
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	48,77	45,23	38,21	48,88
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	48,62	45,08	38,06	48,73
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	48,36	44,82	37,80	48,47
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	48,12	44,58	37,55	48,23
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	47,64	44,10	37,08	47,75
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	47,32	43,78	36,76	47,43
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	46,97	43,43	36,41	47,08
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	46,61	43,07	36,04	46,72
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	46,24	42,70	35,67	46,35
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	50,70	47,16	40,13	50,81
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	50,92	47,38	40,37	51,04
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	50,63	47,08	40,08	50,74
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	50,17	46,62	39,61	50,28
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	49,62	46,07	39,06	49,73
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	49,08	45,53	38,53	49,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkhaven
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	48,50	44,95	37,95	48,61
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	47,94	44,39	37,38	48,05
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	47,41	43,86	36,85	47,52
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	46,90	43,35	36,34	47,01
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	46,42	42,87	35,86	46,53
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	54,26	50,72	43,71	54,38
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	54,13	50,58	43,58	54,24
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	53,49	49,94	42,95	53,61
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	52,73	49,18	42,19	52,85
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	51,95	48,40	41,41	52,07
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	51,21	47,66	40,67	51,33
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	50,56	47,01	40,02	50,68
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	49,91	46,36	39,38	50,03
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	49,34	45,79	38,79	49,45
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	48,79	45,24	38,25	48,91
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	48,29	44,74	37,75	48,41
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	55,72	52,17	45,18	55,84
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	55,52	51,97	44,99	55,64
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	54,81	51,25	44,28	54,93
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	53,99	50,44	43,46	54,11
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	53,20	49,65	42,66	53,32
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	52,47	48,91	41,93	52,58
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	51,98	48,43	41,45	52,10
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	51,34	47,79	40,81	51,46
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	50,76	47,21	40,23	50,88
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	50,23	46,67	39,69	50,34
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	49,73	46,17	39,20	49,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	38,50	35,61	30,07	39,47
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	39,01	36,12	30,57	39,97
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	39,66	36,77	31,22	40,62
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	40,07	37,19	31,64	41,04
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	40,39	37,50	31,95	41,35
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	40,68	37,79	32,24	41,64
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	40,38	37,50	31,94	41,35
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	40,44	37,55	32,00	41,40
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	40,46	37,57	32,02	41,42
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	40,42	37,53	31,98	41,38
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	40,39	37,51	31,96	41,36
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	40,36	37,48	31,92	41,33
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	40,28	37,40	31,85	41,25
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	40,26	37,37	31,83	41,23
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	40,24	37,36	31,81	41,21
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	40,21	37,33	31,78	41,18
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	40,18	37,29	31,74	41,14
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	40,17	37,28	31,73	41,13
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	40,02	37,13	31,58	40,98
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	40,01	37,13	31,58	40,98
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	40,00	37,11	31,56	40,96
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	39,97	37,08	31,53	40,93
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	39,92	37,04	31,48	40,89
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	34,84	31,96	26,41	35,81
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	35,77	32,90	27,34	36,74
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	36,23	33,35	27,81	37,20
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	36,85	33,96	28,42	37,82
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	37,37	34,49	28,95	38,34
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	37,73	34,84	29,30	38,70
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	38,08	35,19	29,65	39,05
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	38,27	35,38	29,84	39,24
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	38,40	35,52	29,97	39,37
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	38,45	35,56	30,01	39,41
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	38,46	35,57	30,02	39,42
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	38,47	35,58	30,03	39,43
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	38,26	35,37	29,83	39,23
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	38,24	35,35	29,81	39,21
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	38,21	35,33	29,78	39,18
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	38,18	35,30	29,75	39,15
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	38,15	35,27	29,72	39,12
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	38,12	35,23	29,69	39,09
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	38,11	35,22	29,68	39,08
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	38,07	35,19	29,65	39,04
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	38,04	35,15	29,61	39,01
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	38,02	35,13	29,59	38,99
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	37,99	35,11	29,56	38,96
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	--	--	--	--
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	--	--	--	--
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	--	--	--	--
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	--	--	--	--
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	--	--	--	--
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	--	--	--	--
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	--	--	--	--
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	--	--	--	--
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	--	--	--	--
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	--	--	--	--
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	--	--	--	--
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	--	--	--	--
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	--	--	--	--
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	--	--	--	--
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	--	--	--	--
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	--	--	--	--
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	--	--	--	--
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	--	--	--	--
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	--	--	--	--
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	--	--	--	--
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	--	--	--	--
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	--	--	--	--
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	--	--	--	--
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	--	--	--	--
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	--	--	--	--
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	--	--	--	--
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	--	--	--	--
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	--	--	--	--
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	--	--	--	--
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	--	--	--	--
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	--	--	--	--
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	--	--	--	--
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	--	--	--	--
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	--	--	--	--
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	--	--	--	--
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	--	--	--	--
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	--	--	--	--
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	--	--	--	--
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	--	--	--	--
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	--	--	--	--
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	--	--	--	--
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	--	--	--	--
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	--	--	--	--
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	--	--	--	--
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	--	--	--	--
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	--	--	--	--
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	--	--	--	--
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	--	--	--	--
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	--	--	--	--
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	--	--	--	--
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	26,97	24,08	18,54	27,94
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	27,32	24,43	18,88	28,28
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	22,09	19,20	13,66	23,06
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	--	--	--	--
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	--	--	--	--
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	--	--	--	--
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	23,12	20,24	14,69	24,09
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	23,25	20,36	14,82	24,22
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	23,42	20,54	15,00	24,39
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	23,71	20,82	15,28	24,68
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	24,31	21,42	15,88	25,28
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	26,22	23,34	17,80	27,19
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	19,19	16,30	10,76	20,16
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	20,71	17,82	12,28	21,68
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	21,35	18,47	12,92	22,32
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	21,99	19,11	13,57	22,96
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	22,64	19,75	14,21	23,61
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	23,06	20,18	14,63	24,03
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	--	--	--	--
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	--	--	--	--
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	--	--	--	--
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	--	--	--	--
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	--	--	--	--
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	--	--	--	--
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	--	--	--	--
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	--	--	--	--
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	--	--	--	--
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	--	--	--	--
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	0,09	-2,81	-8,33	1,06
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	2,69	-0,20	-5,74	3,66
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	6,46	3,57	-1,97	7,43
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	--	--	--	--
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	--	--	--	--
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	--	--	--	--
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	-3,73	-6,64	-12,15	-2,76
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	-3,27	-6,17	-11,69	-2,30
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	-2,17	-5,07	-10,59	-1,20
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	-2,08	-4,98	-10,50	-1,11
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	39,45	36,57	31,02	40,42
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	39,45	36,56	31,02	40,42
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	39,41	36,53	30,98	40,38
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	39,40	36,52	30,96	40,37
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	39,42	36,53	30,98	40,38
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	39,57	36,69	31,14	40,54
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	39,54	36,66	31,11	40,51
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	39,52	36,64	31,09	40,49
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	39,52	36,63	31,09	40,49
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	39,52	36,64	31,10	40,49
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	39,52	36,63	31,08	40,48
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	39,79	36,90	31,35	40,75
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	39,82	36,94	31,38	40,79
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	39,85	36,96	31,41	40,81
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	39,88	36,99	31,44	40,84
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	39,87	36,98	31,43	40,83
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	39,87	36,98	31,43	40,83
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	38,96	36,07	30,53	39,93
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	39,42	36,53	30,99	40,39
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	39,80	36,91	31,37	40,77
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	40,12	37,24	31,69	41,09
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	40,29	37,40	31,85	41,25
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	40,28	37,39	31,84	41,24
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	40,25	37,36	31,81	41,21
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	40,20	37,32	31,77	41,17
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	40,19	37,31	31,76	41,16
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	40,36	37,47	31,93	41,33
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	40,33	37,44	31,89	41,29
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	40,31	37,42	31,88	41,28
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	40,28	37,39	31,84	41,24
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	40,24	37,35	31,80	41,20
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	40,21	37,33	31,78	41,18
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	40,46	37,58	32,03	41,43
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	40,50	37,61	32,06	41,46
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	40,43	37,54	31,99	41,39
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	40,42	37,54	31,98	41,39
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	40,40	37,51	31,96	41,36
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	40,37	37,48	31,93	41,33
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	38,65	35,77	30,22	39,62
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	39,13	36,24	30,69	40,09
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	39,80	36,91	31,36	40,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	40,22	37,33	31,79	41,19
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	40,53	37,65	32,10	41,50
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	40,83	37,95	32,40	41,80
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	35,83	32,94	27,40	36,80
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	36,20	33,31	27,76	37,16
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	36,69	33,81	28,27	37,66
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	37,15	34,26	28,72	38,12
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	37,72	34,83	29,29	38,69
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	38,18	35,29	29,74	39,14
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	38,34	35,46	29,90	39,31
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	38,40	35,51	29,96	39,36
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	38,54	35,65	30,10	39,50
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	38,71	35,82	30,27	39,67
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	38,78	35,90	30,34	39,75
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	12,26	9,39	3,83	13,23
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	12,09	9,21	3,66	13,06
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	12,19	9,31	3,76	13,16
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	12,59	9,71	4,16	13,56
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	12,93	10,05	4,50	13,90
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	13,30	10,41	4,87	14,27
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	13,43	10,55	5,01	14,40
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	13,48	10,60	5,05	14,45
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	13,54	10,65	5,11	14,51
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	13,57	10,68	5,14	14,54
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	13,57	10,68	5,14	14,54
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	--	--	--	--
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	--	--	--	--
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	--	--	--	--
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	--	--	--	--
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	--	--	--	--
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	--	--	--	--
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	--	--	--	--
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	--	--	--	--
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	--	--	--	--
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	--	--	--	--
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	--	--	--	--
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	--	--	--	--
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	--	--	--	--
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	--	--	--	--
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	--	--	--	--
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	--	--	--	--
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	--	--	--	--
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	--	--	--	--
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	--	--	--	--
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	--	--	--	--
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	--	--	--	--
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	--	--	--	--
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	9,88	6,99	1,45	10,85
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	9,76	6,87	1,33	10,73
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	9,95	7,06	1,52	10,92
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	10,42	7,53	1,99	11,39
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	10,91	8,03	2,48	11,88
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	11,42	8,53	3,00	12,39
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	11,90	9,02	3,48	12,87
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	12,29	9,40	3,87	13,26
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	12,80	9,91	4,38	13,77
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	13,96	11,05	5,54	14,93
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	15,64	12,74	7,23	16,61
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	--	--	--	--
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	--	--	--	--
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	--	--	--	--
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	--	--	--	--
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	--	--	--	--
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	--	--	--	--
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	--	--	--	--
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	--	--	--	--
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	--	--	--	--
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	--	--	--	--
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	34,87	31,99	26,44	35,84
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	35,13	32,25	26,70	36,10
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	35,56	32,68	27,13	36,53
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	36,27	33,38	27,84	37,24
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	36,67	33,79	28,24	37,64
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	37,03	34,14	28,60	38,00
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	36,89	34,00	28,46	37,86
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	36,98	34,10	28,56	37,95
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	37,05	34,16	28,62	38,02
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	37,16	34,27	28,73	38,13
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	37,17	34,28	28,74	38,14
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	35,67	32,78	27,24	36,64
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	35,95	33,07	27,51	36,92
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	36,45	33,56	28,02	37,42
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	36,96	34,08	28,53	37,93
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	37,56	34,68	29,14	38,53
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	38,07	35,18	29,64	39,04
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	38,56	35,67	30,12	39,52
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	38,67	35,78	30,23	39,63
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	38,79	35,90	30,36	39,76
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	38,99	36,10	30,55	39,95
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	39,03	36,15	30,59	40,00
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	34,37	31,48	25,94	35,34
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	34,67	31,79	26,24	35,64
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	35,00	32,12	26,57	35,97
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	35,72	32,84	27,30	36,69
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	36,19	33,30	27,76	37,16
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	36,53	33,64	28,10	37,50
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	36,40	33,51	27,97	37,37
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	36,60	33,72	28,17	37,57
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	36,70	33,81	28,27	37,67
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	36,70	33,81	28,27	37,67
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	36,71	33,82	28,28	37,68
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	11,40	8,51	2,97	12,37
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	11,39	8,50	2,96	12,36
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	11,41	8,53	2,98	12,38
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	11,69	8,80	3,27	12,66
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	12,06	9,17	3,64	13,03
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	12,57	9,68	4,14	13,54
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	12,83	9,93	4,40	13,79
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	13,22	10,34	4,81	14,20
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	13,81	10,92	5,39	14,78
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	14,05	11,16	5,64	15,02
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	16,03	13,12	7,60	16,99
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	--	--	--	--
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	--	--	--	--
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	--	--	--	--
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	--	--	--	--
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	--	--	--	--
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	--	--	--	--
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	--	--	--	--
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	--	--	--	--
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	--	--	--	--
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	--	--	--	--
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	-4,47	-7,36	-12,90	-3,50
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	-7,19	-10,09	-15,62	-6,23
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	-7,06	-9,96	-15,49	-6,10
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	--	--	--	--
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	--	--	--	--
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	--	--	--	--
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	--	--	--	--
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	--	--	--	--
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	--	--	--	--
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	-14,11	-17,03	-22,51	-13,14
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	-13,87	-16,80	-22,28	-12,90
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	--	--	--	--
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	--	--	--	--
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	--	--	--	--
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	--	--	--	--
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	--	--	--	--
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	--	--	--	--
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	--	--	--	--
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	3,30	0,40	-5,11	4,27
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	4,38	1,48	-4,03	5,35
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	5,58	2,68	-2,84	6,55
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	6,92	4,01	-1,50	7,89
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	21,01	18,12	12,58	21,98
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	21,33	18,45	12,90	22,30
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	21,66	18,77	13,23	22,63
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	21,82	18,94	13,40	22,79
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	21,81	18,93	13,39	22,78
N3_13_C	Gebouw N3	91601,82	435662,47	7,50	32,53	29,65	24,10	33,50
N3_13_D	Gebouw N3	91601,82	435662,47	10,50	33,37	30,48	24,94	34,34
N3_13_E	Gebouw N3	91601,82	435662,47	13,50	33,92	31,04	25,49	34,89
N3_13_F	Gebouw N3	91601,82	435662,47	16,50	34,44	31,56	26,02	35,41
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	34,88	31,99	26,45	35,85
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	35,32	32,43	26,89	36,29
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	35,68	32,79	27,25	36,65
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	35,79	32,90	27,36	36,76
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	35,71	32,83	27,28	36,68
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	33,72	30,84	25,29	34,69
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	34,04	31,15	25,61	35,01
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	34,52	31,63	26,09	35,49
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	35,41	32,53	26,98	36,38
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	35,90	33,01	27,47	36,87
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	36,27	33,38	27,84	37,24
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	36,32	33,43	27,89	37,29
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	36,66	33,77	28,23	37,63
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	36,96	34,07	28,53	37,93
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	37,10	34,21	28,67	38,07
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	36,73	33,84	28,29	37,69
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	26,65	23,77	18,23	27,62
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	26,73	23,84	18,30	27,70
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	27,05	24,17	18,62	28,02
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	27,52	24,63	19,09	28,49
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	27,22	24,33	18,79	28,19
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	27,62	24,73	19,19	28,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	27,76	24,87	19,33	28,73
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	28,02	25,14	19,59	28,99
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	28,29	25,40	19,86	29,26
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	28,62	25,73	20,19	29,59
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	28,15	25,26	19,72	29,12
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	29,30	26,41	20,87	30,27
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	28,72	25,83	20,29	29,69
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	29,62	26,73	21,19	30,59
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	--	--	--	--
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	--	--	--	--
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	--	--	--	--
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	--	--	--	--
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	--	--	--	--
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	--	--	--	--
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	--	--	--	--
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	--	--	--	--
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	--	--	--	--
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	--	--	--	--
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	--	--	--	--
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	--	--	--	--
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	--	--	--	--
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	--	--	--	--
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	--	--	--	--
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	--	--	--	--
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	--	--	--	--
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	--	--	--	--
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	--	--	--	--
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	--	--	--	--
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	--	--	--	--
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	--	--	--	--
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	7,14	4,25	-1,29	8,11
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	6,94	4,05	-1,49	7,91
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	6,66	3,77	-1,76	7,63
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	6,53	3,65	-1,90	7,50
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	6,64	3,74	-1,79	7,60
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	7,50	4,59	-0,93	8,46
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	9,16	6,26	0,74	10,13
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	12,03	9,12	3,60	12,99
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	26,05	23,16	17,62	27,02
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	26,64	23,75	18,21	27,61
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	-11,00	-13,90	-19,42	-10,03
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	-11,00	-13,90	-19,42	-10,03
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	-11,00	-13,90	-19,42	-10,03
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	-12,29	-15,19	-20,71	-11,32
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	--	--	--	--
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	--	--	--	--
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	27,20	24,31	18,76	28,16
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	26,93	24,05	18,50	27,90
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	26,52	23,63	18,09	27,49
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	26,40	23,51	17,97	27,37
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	26,66	23,77	18,23	27,63
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	27,17	24,28	18,74	28,14
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	29,15	26,28	20,72	30,12
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	30,89	28,00	22,46	31,86
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	27,02	24,14	18,60	27,99
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	27,09	24,21	18,66	28,06
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	27,42	24,53	18,99	28,39
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	27,87	24,99	19,44	28,84
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	28,54	25,66	20,10	29,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	29,41	26,53	20,98	30,38
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	27,04	24,17	18,61	28,01
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	26,94	24,06	18,52	27,91
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	26,53	23,65	18,10	27,50
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	26,40	23,51	17,97	27,37
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	26,61	23,73	18,19	27,58
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	27,15	24,26	18,72	28,12
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	27,90	25,01	19,47	28,87
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	28,89	26,00	20,46	29,86
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	29,40	26,52	20,97	30,37
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	29,00	26,11	20,57	29,97
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	29,05	26,16	20,62	30,02
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	29,24	26,35	20,81	30,21
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	29,39	26,51	20,97	30,36
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	29,52	26,63	21,09	30,49
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	29,60	26,71	21,17	30,57
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	5,40	2,51	-3,02	6,37
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	5,26	2,38	-3,17	6,23
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	5,04	2,15	-3,39	6,01
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	4,97	2,08	-3,45	5,94
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	5,24	2,34	-3,19	6,20
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	5,93	3,02	-2,49	6,90
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	7,22	4,32	-1,19	8,19
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	11,29	8,38	2,87	12,26
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	17,75	14,86	9,33	18,72
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	27,17	24,29	18,74	28,14
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	28,62	25,74	20,19	29,59
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	28,91	26,02	20,48	29,88
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	29,05	26,17	20,63	30,02
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	29,17	26,28	20,74	30,14
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	29,27	26,38	20,84	30,24
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	--	--	--	--
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	--	--	--	--
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	--	--	--	--
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	--	--	--	--
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	--	--	--	--
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	--	--	--	--
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	--	--	--	--
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	--	--	--	--
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	--	--	--	--
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	--	--	--	--
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	--	--	--	--
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	--	--	--	--
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	--	--	--	--
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	--	--	--	--
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	--	--	--	--
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	--	--	--	--
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	--	--	--	--
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	--	--	--	--
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	--	--	--	--
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	--	--	--	--
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	--	--	--	--
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	--	--	--	--
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	--	--	--	--
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	--	--	--	--
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	--	--	--	--
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	--	--	--	--
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	--	--	--	--
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	--	--	--	--
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	--	--	--	--
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	5,83	2,94	-2,60	6,80
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	5,60	2,71	-2,83	6,57
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	5,28	2,40	-3,14	6,25
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	5,00	2,11	-3,43	5,97
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	4,84	1,95	-3,59	5,81
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	4,97	2,08	-3,45	5,94
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	5,33	2,43	-3,10	6,29
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	5,65	2,76	-2,78	6,62
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	6,12	3,23	-2,30	7,09
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	7,05	4,15	-1,37	8,02
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	8,17	5,27	-0,23	9,15
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	13,35	10,44	4,93	14,32
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	22,01	19,12	13,58	22,98
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	15,34	12,45	6,91	16,31
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	15,66	12,77	7,23	16,63
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	--	--	--	--
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	--	--	--	--
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	--	--	--	--
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	18,07	15,19	9,64	19,04
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	18,55	15,68	10,12	19,52
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	18,79	15,91	10,36	19,76
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	19,01	16,13	10,58	19,98
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	--	--	--	--
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	--	--	--	--
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	-14,11	-17,01	-22,53	-13,14
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	-18,51	-21,40	-26,92	-17,54
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	--	--	--	--
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	--	--	--	--
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	26,69	23,81	18,27	27,66
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	26,49	23,61	18,07	27,46
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	26,64	23,75	18,21	27,61
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	27,05	24,16	18,62	28,02
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	27,72	24,83	19,29	28,69
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	28,16	25,28	19,74	29,13
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	28,49	25,60	20,06	29,46
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	28,78	25,89	20,35	29,75
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	29,16	26,29	20,74	30,14
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	29,47	26,58	21,04	30,44
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	29,66	26,77	21,23	30,63
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	29,80	26,91	21,37	30,77
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	29,88	27,00	21,46	30,85
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	27,85	24,97	19,42	28,82
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	27,64	24,76	19,21	28,61
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	27,22	24,33	18,79	28,19
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	27,09	24,20	18,66	28,06
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	27,30	24,41	18,87	28,27
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	27,75	24,86	19,32	28,72
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	28,47	25,58	20,04	29,44
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	28,92	26,03	20,49	29,89
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	29,26	26,37	20,83	30,23
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	29,56	26,67	21,13	30,53
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	29,67	26,79	21,24	30,64
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	29,89	27,01	21,47	30,86
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	30,02	27,13	21,59	30,99
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	30,12	27,24	21,69	31,09
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	30,19	27,30	21,76	31,16
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	26,47	23,59	18,04	27,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	26,36	23,47	17,93	27,33
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	26,00	23,11	17,57	26,97
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	25,79	22,90	17,36	26,76
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	25,87	22,98	17,44	26,84
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	26,39	23,50	17,96	27,36
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	27,12	24,24	18,69	28,09
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	27,48	24,59	19,05	28,45
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	27,78	24,89	19,35	28,75
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	28,06	25,18	19,64	29,03
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	23,56	20,67	15,13	24,53
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	3,16	0,27	-5,27	4,13
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	2,84	-0,04	-5,58	3,81
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	2,48	-0,41	-5,95	3,45
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	2,18	-0,70	-6,25	3,15
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	2,19	-0,70	-6,24	3,16
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	2,41	-0,48	-6,02	3,38
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	2,72	-0,17	-5,71	3,69
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	3,00	0,11	-5,43	3,97
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	3,29	0,40	-5,14	4,26
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	3,62	0,72	-4,81	4,58
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	3,86	0,96	-4,57	4,82
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	--	--	--	--
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	--	--	--	--
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	--	--	--	--
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	--	--	--	--
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	--	--	--	--
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	--	--	--	--
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	--	--	--	--
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	--	--	--	--
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	--	--	--	--
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	--	--	--	--
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	--	--	--	--
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	--	--	--	--
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	--	--	--	--
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	--	--	--	--
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	--	--	--	--
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	--	--	--	--
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	--	--	--	--
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	--	--	--	--
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	--	--	--	--
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	--	--	--	--
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	--	--	--	--
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	--	--	--	--
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	--	--	--	--
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	--	--	--	--
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	--	--	--	--
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	--	--	--	--
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	--	--	--	--
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	--	--	--	--
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	--	--	--	--
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	--	--	--	--
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	--	--	--	--
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	--	--	--	--
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	--	--	--	--
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	--	--	--	--
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	--	--	--	--
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	--	--	--	--
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	--	--	--	--
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	--	--	--	--
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	--	--	--	--
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	--	--	--	--
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	--	--	--	--
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	--	--	--	--
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	--	--	--	--
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	1,89	-1,00	-6,54	2,86
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	1,78	-1,11	-6,65	2,75
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	1,56	-1,33	-6,87	2,53
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	1,35	-1,54	-7,07	2,32
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	1,21	-1,69	-7,22	2,17
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	1,23	-1,66	-7,20	2,20
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	1,49	-1,41	-6,94	2,45
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	1,92	-0,98	-6,50	2,89
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	2,67	-0,23	-5,75	3,64
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	4,00	1,10	-4,42	4,97
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	6,33	3,43	-2,09	7,30
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	--	--	--	--
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	--	--	--	--
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	--	--	--	--
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	--	--	--	--
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	--	--	--	--
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	--	--	--	--
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	--	--	--	--
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	--	--	--	--
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	--	--	--	--
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	--	--	--	--
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	--	--	--	--
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	26,36	23,48	17,93	27,33
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	26,18	23,29	17,75	27,15
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	25,85	22,96	17,42	26,82
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	25,56	22,67	17,13	26,53
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	25,52	22,63	17,09	26,49
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	25,78	22,89	17,35	26,75
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	26,18	23,29	17,75	27,15
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	26,48	23,59	18,05	27,45
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	26,76	23,88	18,34	27,73
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	27,03	24,15	18,61	28,00
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	27,36	24,47	18,93	28,33
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	26,28	23,39	17,84	27,24
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	26,16	23,27	17,73	27,13
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	25,82	22,93	17,39	26,79
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	25,56	22,67	17,13	26,53
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	25,52	22,64	17,10	26,49
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	25,88	23,00	17,45	26,85
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	26,47	23,58	18,04	27,44
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	26,81	23,92	18,38	27,78
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	27,10	24,21	18,67	28,07
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	27,37	24,48	18,94	28,34
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	27,93	25,06	19,51	28,91
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	27,07	24,19	18,64	28,04
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	26,93	24,04	18,50	27,90
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	26,56	23,68	18,13	27,53
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	26,32	23,43	17,89	27,29
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	26,35	23,46	17,92	27,32
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	26,83	23,94	18,40	27,80
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	26,92	24,03	18,49	27,89
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	27,32	24,44	18,89	28,29
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	27,63	24,75	19,20	28,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	27,92	25,04	19,49	28,89
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	26,70	23,82	18,27	27,67
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	27,15	24,26	18,72	28,12
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	26,97	24,09	18,54	27,94
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	26,65	23,77	18,22	27,62
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	26,35	23,46	17,92	27,32
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	26,20	23,31	17,77	27,17
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	26,39	23,50	17,96	27,36
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	25,21	22,32	16,78	26,18
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	25,51	22,62	17,08	26,48
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	25,79	22,90	17,36	26,76
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	26,06	23,17	17,63	27,03
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	26,33	23,44	17,90	27,30
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	26,72	23,83	18,29	27,69
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	26,93	24,04	18,50	27,90
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	27,25	24,37	18,82	28,22
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	27,46	24,58	19,04	28,43
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	1,71	-1,17	-6,71	2,68
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	1,48	-1,41	-6,95	2,45
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	1,21	-1,68	-7,22	2,18
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	0,94	-1,94	-7,49	1,91
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	0,81	-2,08	-7,61	1,78
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	0,96	-1,93	-7,47	1,93
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	1,28	-1,60	-7,14	2,25
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	1,75	-1,15	-6,67	2,72
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	2,45	-0,46	-5,98	3,41
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	3,68	0,77	-4,73	4,65
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	6,42	3,50	-2,00	7,38
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	10,47	7,57	2,06	11,44
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	17,86	14,97	9,43	18,83
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	19,71	16,82	11,28	20,68
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	20,26	17,37	11,83	21,23
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	--	--	--	--
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	--	--	--	--
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	--	--	--	--
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	--	--	--	--
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	--	--	--	--
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	--	--	--	--
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	--	--	--	--
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	--	--	--	--
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	--	--	--	--
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	--	--	--	--
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	--	--	--	--
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	--	--	--	--
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	--	--	--	--
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	--	--	--	--
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	--	--	--	--
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	--	--	--	--
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	--	--	--	--
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	--	--	--	--
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	--	--	--	--
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	--	--	--	--
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	--	--	--	--
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	--	--	--	--
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	--	--	--	--
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	--	--	--	--
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	--	--	--	--
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	--	--	--	--
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	--	--	--	--
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	--	--	--	--
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	--	--	--	--
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	-1,15	-4,04	-9,58	-0,18
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	-1,34	-4,23	-9,77	-0,37
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	-1,58	-4,47	-10,01	-0,61
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	-1,82	-4,71	-10,25	-0,85
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	-2,01	-4,90	-10,44	-1,04
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	-2,05	-4,94	-10,48	-1,08
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	-1,88	-4,77	-10,30	-0,91
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	-1,62	-4,52	-10,05	-0,66
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	-1,33	-4,21	-9,76	-0,36
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	-0,98	-3,88	-9,41	-0,02
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	-0,46	-3,36	-8,88	0,51
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	0,38	-2,53	-8,04	1,35
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	--	--	--	--
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	--	--	--	--
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	--	--	--	--
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	--	--	--	--
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	--	--	--	--
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	--	--	--	--
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	23,14	20,26	14,71	24,11
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	23,38	20,50	14,95	24,35
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	23,61	20,73	15,19	24,58
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	23,84	20,96	15,42	24,81
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	24,11	21,22	15,68	25,08
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	24,37	21,49	15,94	25,34
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	--	--	--	--
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	--	--	--	--
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	--	--	--	--
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	--	--	--	--
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	24,41	21,52	15,98	25,38
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	24,16	21,27	15,73	25,13
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	24,15	21,27	15,72	25,12
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	24,35	21,46	15,92	25,32
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	24,69	21,80	16,26	25,66
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	24,99	22,11	16,56	25,96
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	25,26	22,37	16,83	26,23
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	25,51	22,62	17,08	26,48
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	25,52	22,63	17,08	26,48
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	26,81	23,93	18,39	27,78
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	26,32	23,43	17,89	27,29
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	26,61	23,72	18,18	27,58
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	26,13	23,24	17,70	27,10
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	25,97	23,09	17,54	26,94
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	25,67	22,79	17,25	26,64
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	25,43	22,54	17,00	26,40
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	25,38	22,49	16,95	26,35
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	25,61	22,72	17,18	26,58
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	26,21	23,32	17,78	27,18
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	26,49	23,60	18,06	27,46
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	26,75	23,87	18,32	27,72
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	27,00	24,12	18,58	27,97
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	27,07	24,19	18,65	28,04
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	27,44	24,55	19,01	28,41
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	27,75	24,87	19,32	28,72
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	28,01	25,12	19,58	28,98
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	24,86	21,98	16,43	25,83
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	24,82	21,94	16,40	25,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	24,55	21,66	16,12	25,52
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	24,28	21,39	15,85	25,25
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	24,21	21,32	15,78	25,18
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	24,24	21,35	15,81	25,21
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	18,04	15,16	9,62	19,01
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	18,29	15,40	9,86	19,26
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	18,61	15,72	10,18	19,58
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	19,37	16,47	10,94	20,33
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	24,23	21,34	15,80	25,20
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	0,13	-2,76	-8,30	1,10
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	-0,10	-2,99	-8,53	0,87
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	-0,37	-3,26	-8,80	0,60
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	-0,63	-3,52	-9,06	0,34
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	-0,84	-3,72	-9,27	0,13
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	-0,88	-3,77	-9,31	0,09
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	0,11	-2,78	-8,32	1,08
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	0,35	-2,54	-8,08	1,32
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	0,59	-2,29	-7,83	1,56
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	0,88	-2,02	-7,55	1,84
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	1,21	-1,67	-7,20	2,19
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	--	--	--	--
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	--	--	--	--
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	--	--	--	--
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	--	--	--	--
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	--	--	--	--
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	--	--	--	--
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	--	--	--	--
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	--	--	--	--
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	--	--	--	--
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	--	--	--	--
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	--	--	--	--
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	--	--	--	--
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	--	--	--	--
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	--	--	--	--
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	--	--	--	--
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	--	--	--	--
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	--	--	--	--
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	--	--	--	--
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	--	--	--	--
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	--	--	--	--
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	--	--	--	--
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	--	--	--	--
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	--	--	--	--
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	--	--	--	--
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	--	--	--	--
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	--	--	--	--
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	--	--	--	--
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	--	--	--	--
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	--	--	--	--
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	--	--	--	--
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	--	--	--	--
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	--	--	--	--
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	--	--	--	--
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	--	--	--	--
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	--	--	--	--
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	--	--	--	--
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	--	--	--	--
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	--	--	--	--
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Puntegaalstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	--	--	--	--
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	--	--	--	--
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	--	--	--	--
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	--	--	--	--
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	--	--	--	--
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	23,68	20,79	15,25	24,65
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	23,88	20,99	15,45	24,85
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	23,65	20,76	15,22	24,62
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	23,48	20,59	15,05	24,45
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	23,41	20,52	14,98	24,38
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	23,42	20,53	14,99	24,39
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	23,60	20,71	15,17	24,57
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	23,84	20,95	15,41	24,81
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	24,07	21,18	15,64	25,04
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	24,29	21,41	15,87	25,26
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	24,56	21,67	16,13	25,53
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	24,90	22,01	16,47	25,87
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	24,85	21,96	16,42	25,82
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	24,57	21,68	16,14	25,54
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	24,30	21,41	15,87	25,27
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	24,21	21,32	15,78	25,18
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	24,23	21,35	15,81	25,20
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	24,45	21,57	16,02	25,42
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	24,70	21,81	16,27	25,67
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	24,93	22,05	16,50	25,90
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	25,17	22,28	16,74	26,14
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	25,44	22,55	17,01	26,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	46,68	43,66	38,35	47,66
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	48,38	45,35	40,04	49,35
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	49,72	46,70	41,38	50,69
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	50,25	47,24	41,90	51,22
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	50,51	47,51	42,16	51,48
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	50,63	47,63	42,28	51,60
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	50,86	47,85	42,50	51,83
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	50,94	47,94	42,59	51,91
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	50,98	47,98	42,62	51,95
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	51,01	48,02	42,66	51,99
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	51,09	48,10	42,74	52,07
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	51,10	48,11	42,75	52,08
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	51,26	48,27	42,90	52,23
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	51,11	48,13	42,76	52,09
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	51,02	48,04	42,66	51,99
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	50,87	47,89	42,51	51,84
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	50,80	47,82	42,44	51,77
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	50,74	47,76	42,37	51,71
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	50,70	47,72	42,33	51,67
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	50,54	47,55	42,17	51,51
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	50,43	47,45	42,07	51,40
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	50,31	47,33	41,95	51,28
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	50,18	47,19	41,81	51,15
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	53,34	50,24	45,05	54,32
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	54,73	51,66	46,42	55,71
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	54,91	51,84	46,59	55,88
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	54,98	51,92	46,66	55,95
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	55,01	51,95	46,69	55,98
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	55,00	51,95	46,68	55,98
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	55,23	52,18	46,91	56,21
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	55,15	52,10	46,82	56,12
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	55,05	52,01	46,73	56,03
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	54,94	51,91	46,62	55,92
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	54,82	51,79	46,49	55,80
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	54,66	51,63	46,33	55,64
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	54,66	51,62	46,32	55,63
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	54,47	51,44	46,14	55,45
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	54,28	51,25	45,95	55,26
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	54,07	51,05	45,74	55,05
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	53,88	50,85	45,55	54,86
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	53,70	50,67	45,36	54,67
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	53,62	50,59	45,28	54,59
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	53,42	50,40	45,08	54,39
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	53,24	50,22	44,90	54,21
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	53,05	50,03	44,71	54,02
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	52,87	49,85	44,53	53,84
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	59,26	56,19	50,96	60,24
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	59,90	56,83	51,59	60,88
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	60,00	56,93	51,69	60,98
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	59,99	56,93	51,68	60,97
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	59,93	56,86	51,61	60,90
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	59,83	56,78	51,52	60,81
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	59,67	56,62	51,36	60,65
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	59,50	56,45	51,19	60,48
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	59,32	56,26	51,00	60,29
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	59,14	56,08	50,82	60,11
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	58,93	55,88	50,61	59,91
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	58,70	55,65	50,38	59,68
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	58,48	55,43	50,16	59,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	58,26	55,21	49,94	59,24
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	58,04	54,99	49,72	59,02
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	57,82	54,78	49,50	58,80
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	57,60	54,56	49,28	58,58
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	57,39	54,35	49,07	58,37
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	57,19	54,14	48,86	58,16
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	56,97	53,93	48,65	57,95
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	56,78	53,74	48,45	57,75
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	56,58	53,55	48,26	57,56
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	56,38	53,35	48,06	57,36
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	59,26	56,20	50,94	60,23
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	60,00	56,94	51,68	60,97
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	60,10	57,05	51,78	61,08
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	60,06	57,01	51,75	61,04
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	59,97	56,92	51,65	60,95
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	59,84	56,80	51,53	60,82
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	59,71	56,66	51,38	60,68
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	59,52	56,48	51,20	60,50
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	59,32	56,28	51,00	60,30
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	59,12	56,08	50,80	60,10
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	58,90	55,86	50,58	59,88
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	58,68	55,64	50,36	59,66
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	58,45	55,41	50,13	59,43
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	58,23	55,19	49,91	59,21
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	58,00	54,97	49,68	58,98
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	57,78	54,75	49,46	58,76
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	57,57	54,53	49,24	58,54
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	57,36	54,32	49,03	58,33
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	57,15	54,12	48,82	58,13
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	56,93	53,90	48,61	57,91
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	56,73	53,70	48,41	57,71
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	56,54	53,50	48,21	57,51
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	56,34	53,31	48,01	57,32
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	54,37	51,34	46,05	55,35
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	54,16	51,13	45,84	55,14
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	53,96	50,93	45,64	54,94
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	53,76	50,73	45,44	54,74
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	53,55	50,53	45,23	54,53
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	55,53	52,49	47,20	56,50
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	55,35	52,31	47,03	56,33
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	55,13	52,10	46,81	56,11
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	54,92	51,88	46,59	55,89
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	54,70	51,67	46,38	55,68
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	54,49	51,46	46,17	55,47
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	56,50	53,46	48,18	57,48
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	56,30	53,26	47,98	57,28
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	56,05	53,01	47,72	57,02
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	55,83	52,79	47,51	56,81
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	55,61	52,57	47,28	56,58
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	55,38	52,35	47,06	56,36
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	55,57	52,54	47,25	56,55
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	56,68	53,65	48,36	57,66
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	56,80	53,77	48,48	57,78
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	56,76	53,72	48,43	57,73
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	56,64	53,60	48,31	57,61
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	56,47	53,43	48,14	57,44
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	45,16	42,12	36,83	46,13
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	44,80	41,77	36,46	45,77
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	44,50	41,48	36,17	45,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	44,56	41,53	36,22	45,53
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	45,00	41,97	36,67	45,98
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	46,88	43,85	38,55	47,86
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	46,75	43,72	38,42	47,73
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	46,63	43,60	38,30	47,61
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	46,48	43,45	38,15	47,46
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	46,13	43,10	37,79	47,10
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	45,58	42,54	37,25	46,55
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	47,19	44,17	38,86	48,17
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	47,14	44,11	38,80	48,11
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	47,04	44,01	38,70	48,01
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	46,94	43,91	38,60	47,91
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	46,83	43,80	38,49	47,80
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	46,70	43,67	38,36	47,67
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	47,25	44,22	38,92	48,23
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	47,29	44,27	38,96	48,27
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	47,30	44,27	38,96	48,27
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	47,27	44,24	38,93	48,24
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	32,41	29,42	24,07	33,39
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	31,78	28,77	23,44	32,76
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	29,32	26,32	20,98	30,30
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	23,27	20,27	14,91	24,24
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	23,23	20,23	14,88	24,20
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	35,51	32,56	27,12	36,48
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	34,53	31,57	26,16	35,51
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	33,90	30,93	25,52	34,87
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	34,18	31,21	25,80	35,15
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	34,35	31,38	25,98	35,32
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	34,37	31,40	26,00	35,34
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	31,68	28,72	23,31	32,66
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	32,10	29,14	23,73	33,08
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	32,61	29,65	24,24	33,59
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	33,10	30,13	24,73	34,07
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	33,67	30,70	25,30	34,64
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	34,64	31,68	26,25	35,61
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	33,34	30,34	24,98	34,31
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	33,86	30,89	25,48	34,83
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	34,04	31,07	25,66	35,01
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	33,23	30,26	24,87	34,21
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	31,35	28,36	23,00	32,33
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	28,35	25,34	20,03	29,33
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	26,23	23,20	17,91	27,21
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	26,23	23,21	17,91	27,21
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	6,63	3,59	-1,70	7,60
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	35,25	32,30	26,87	36,22
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	34,75	31,80	26,37	35,72
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	33,04	30,09	24,66	34,01
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	33,15	30,19	24,77	34,12
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	33,25	30,30	24,88	34,23
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	33,22	30,26	24,84	34,19
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	31,92	28,96	23,54	32,89
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	32,25	29,30	23,87	33,22
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	32,62	29,67	24,24	33,59
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	33,03	30,07	24,65	34,00
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	33,49	30,54	25,12	34,47
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	34,41	31,46	26,03	35,38
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	23,27	20,29	14,91	24,24
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	31,04	28,03	22,70	32,02
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	31,58	28,57	23,23	32,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	32,77	29,78	24,42	33,75
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	33,15	30,16	24,79	34,12
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	32,52	29,56	24,14	33,49
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	44,35	41,33	36,01	45,32
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	46,68	43,66	38,34	47,65
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	47,52	44,50	39,18	48,49
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	47,49	44,47	39,15	48,46
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	47,41	44,39	39,07	48,38
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	47,30	44,27	38,96	48,27
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	47,47	44,45	39,13	48,44
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	47,38	44,35	39,04	48,35
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	47,27	44,25	38,94	48,25
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	47,17	44,14	38,83	48,14
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	47,05	44,03	38,71	48,02
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	55,21	52,16	46,89	56,19
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	56,12	53,07	47,81	57,10
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	56,25	53,19	47,93	57,22
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	56,30	53,24	47,98	57,27
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	56,26	53,21	47,94	57,24
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	56,18	53,13	47,87	57,16
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	56,12	53,07	47,80	57,10
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	55,98	52,93	47,65	56,95
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	55,82	52,78	47,50	56,80
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	55,67	52,63	47,35	56,65
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	55,48	52,44	47,15	56,45
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	59,07	56,04	50,75	60,05
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	59,93	56,90	51,61	60,91
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	60,02	56,98	51,70	61,00
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	59,99	56,95	51,67	60,97
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	59,92	56,89	51,60	60,90
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	59,80	56,76	51,47	60,77
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	59,67	56,63	51,34	60,64
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	59,49	56,45	51,16	60,46
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	59,31	56,28	50,98	60,29
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	59,11	56,08	50,79	60,09
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	58,89	55,86	50,57	59,87
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	58,75	55,74	50,42	59,73
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	59,86	56,84	51,53	60,84
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	60,02	56,99	51,68	60,99
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	60,01	56,99	51,67	60,98
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	59,89	56,88	51,56	60,87
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	59,73	56,71	51,40	60,71
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	59,63	56,61	51,30	60,61
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	59,39	56,37	51,06	60,37
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	59,20	56,19	50,87	60,18
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	59,00	55,98	50,66	59,97
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	58,78	55,77	50,45	59,76
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	55,36	52,35	47,03	56,34
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	56,77	53,75	48,44	57,75
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	57,03	54,02	48,70	58,01
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	57,06	54,05	48,73	58,04
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	56,92	53,91	48,59	57,90
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	56,71	53,70	48,38	57,69
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	56,12	53,10	47,79	57,10
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	55,89	52,88	47,56	56,87
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	55,70	52,69	47,36	56,68
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	55,43	52,42	47,10	56,41
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	55,19	52,17	46,86	56,17
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	46,07	43,07	37,73	47,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	48,00	45,00	39,66	48,98
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	48,80	45,79	40,47	49,78
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	48,79	45,78	40,45	49,77
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	48,75	45,74	40,41	49,73
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	48,69	45,68	40,35	49,67
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	48,36	45,35	40,02	49,34
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	48,22	45,21	39,88	49,20
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	48,12	45,11	39,79	49,10
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	48,02	45,01	39,68	49,00
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	47,90	44,89	39,56	48,88
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	25,15	22,12	16,83	26,13
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	25,78	22,75	17,44	26,75
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	26,55	23,53	18,22	27,53
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	26,61	23,59	18,27	27,58
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	26,98	23,96	18,64	27,95
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	27,31	24,29	18,97	28,28
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	27,54	24,54	19,21	28,52
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	27,87	24,86	19,53	28,85
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	28,38	25,38	20,04	29,36
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	28,92	25,92	20,58	29,90
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	28,16	25,18	19,81	29,14
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	21,88	18,86	13,56	22,86
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	27,83	24,86	19,46	28,80
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	30,20	27,25	21,82	31,17
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	30,64	27,68	22,25	31,61
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	31,43	28,48	23,04	32,40
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	30,20	27,25	21,82	31,17
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	29,95	26,99	21,58	30,93
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	30,31	27,35	21,93	31,28
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	30,85	27,89	22,48	31,83
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	31,34	28,38	22,96	32,31
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	31,91	28,94	23,53	32,88
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	45,36	42,36	37,02	46,34
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	48,05	45,04	39,72	49,03
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	48,87	45,86	40,53	49,85
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	48,83	45,82	40,49	49,81
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	48,77	45,76	40,44	49,75
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	48,72	45,71	40,39	49,70
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	48,86	45,86	40,52	49,84
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	48,74	45,73	40,41	49,72
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	48,63	45,62	40,29	49,61
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	48,50	45,49	40,17	49,48
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	48,34	45,33	40,01	49,32
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	54,74	51,73	46,41	55,72
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	55,98	52,96	47,64	56,95
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	56,19	53,17	47,86	57,17
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	56,26	53,24	47,93	57,24
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	56,24	53,22	47,90	57,21
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	56,17	53,15	47,83	57,14
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	56,12	53,11	47,78	57,10
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	55,99	52,97	47,65	56,96
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	55,84	52,82	47,50	56,81
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	55,66	52,65	47,33	56,64
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	55,48	52,47	47,14	56,46
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	58,69	55,68	50,36	59,67
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	59,86	56,85	51,53	60,84
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	60,00	56,98	51,67	60,98
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	60,00	56,99	51,67	60,98
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	59,84	56,82	51,51	60,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	59,69	56,67	51,36	60,67
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	59,56	56,55	51,23	60,54
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	59,33	56,31	50,99	60,30
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	59,12	56,11	50,78	60,10
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	58,92	55,91	50,59	59,90
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	58,70	55,69	50,36	59,68
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	60,01	57,00	51,68	60,99
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	60,00	56,99	51,67	60,98
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	59,85	56,84	51,52	60,83
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	59,68	56,67	51,34	60,66
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	59,47	56,45	51,13	60,44
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	59,19	56,19	50,86	60,17
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	59,00	55,98	50,66	59,97
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	58,77	55,76	50,43	59,75
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	58,54	55,53	50,21	59,52
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	56,66	53,65	48,33	57,64
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	56,61	53,60	48,28	57,59
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	56,46	53,44	48,13	57,44
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	56,12	53,10	47,79	57,10
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	55,74	52,72	47,41	56,72
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	55,46	52,45	47,13	56,44
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	55,17	52,16	46,84	56,15
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	54,87	51,85	46,54	55,85
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	54,62	51,61	46,29	55,60
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	51,50	48,49	43,17	52,48
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	51,45	48,44	43,12	52,43
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	51,46	48,45	43,12	52,44
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	51,34	48,33	43,00	52,32
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	51,48	48,47	43,15	52,46
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	51,09	48,08	42,76	52,07
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	50,97	47,96	42,64	51,95
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	50,84	47,83	42,50	51,82
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	50,68	47,68	42,35	51,66
N3_13_C	Gebouw N3	91601,82	435662,47	7,50	29,68	26,72	21,30	30,65
N3_13_D	Gebouw N3	91601,82	435662,47	10,50	29,59	26,64	21,21	30,56
N3_13_E	Gebouw N3	91601,82	435662,47	13,50	29,78	26,82	21,40	30,75
N3_13_F	Gebouw N3	91601,82	435662,47	16,50	28,81	25,85	20,44	29,79
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	29,08	26,12	20,71	30,06
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	29,56	26,61	21,17	30,53
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	29,91	26,97	21,53	30,89
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	30,18	27,23	21,79	31,15
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	29,31	26,38	20,91	30,28
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	25,89	22,87	17,56	26,87
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	26,66	23,64	18,32	27,63
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	27,01	23,98	18,68	27,99
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	27,49	24,47	19,15	28,46
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	27,91	24,90	19,57	28,89
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	28,21	25,20	19,87	29,19
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	26,42	23,37	18,10	27,40
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	26,82	23,79	18,49	27,80
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	27,86	24,85	19,52	28,84
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	28,65	25,64	20,30	29,62
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	25,39	22,45	16,99	26,36
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	50,58	47,56	42,25	51,56
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	51,52	48,51	43,18	52,50
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	51,66	48,65	43,33	52,64
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	51,39	48,39	43,05	52,37
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	51,96	48,94	43,64	52,94
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	55,25	52,24	46,91	56,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	56,09	53,08	47,76	57,07
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	56,26	53,25	47,93	57,24
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	55,95	52,94	47,61	56,93
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	55,26	52,25	46,93	56,24
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	46,52	43,51	38,18	47,50
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	50,20	47,19	41,86	51,18
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	48,79	45,78	40,45	49,77
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	53,09	50,09	44,75	54,07
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	54,68	51,65	46,36	55,66
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	58,25	55,24	49,91	59,23
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	58,79	55,77	50,45	59,76
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	59,49	56,48	51,16	60,47
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	59,67	56,66	51,34	60,65
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	59,38	56,37	51,05	60,36
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	54,68	51,65	46,36	55,66
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	58,25	55,24	49,91	59,23
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	58,79	55,77	50,45	59,76
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	59,49	56,48	51,16	60,47
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	59,67	56,66	51,34	60,65
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	59,38	56,37	51,05	60,36
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	58,95	55,94	50,62	59,93
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	58,65	55,64	50,32	59,63
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	55,20	52,18	46,87	56,18
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	58,12	55,10	49,78	59,09
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	58,86	55,85	50,53	59,84
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	59,71	56,70	51,38	60,69
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	60,00	56,99	51,67	60,98
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	59,70	56,69	51,37	60,68
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	59,41	56,40	51,08	60,39
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	59,06	56,05	50,73	60,04
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	47,26	44,22	38,95	48,24
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	53,29	50,28	44,96	54,27
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	53,83	50,81	45,50	54,81
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	54,63	51,62	46,30	55,61
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	55,75	52,74	47,42	56,73
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	56,27	53,27	47,93	57,25
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	56,16	53,16	47,83	57,14
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	55,93	52,92	47,60	56,91
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	51,38	48,37	43,05	52,36
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	51,70	48,68	43,36	52,67
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	37,32	34,24	29,03	38,30
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	42,76	39,70	34,45	43,74
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	47,50	44,48	39,16	48,47
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	48,87	45,86	40,54	49,85
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	49,43	46,42	41,10	50,41
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	49,82	46,81	41,49	50,80
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	10,80	7,79	2,45	11,77
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	22,43	19,34	14,14	23,41
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	23,04	19,95	14,75	24,02
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	22,97	19,90	14,68	23,95
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	23,50	20,44	15,19	24,48
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	24,40	21,35	16,09	25,38
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	25,41	22,38	17,09	26,39
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	25,76	22,72	17,44	26,74
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	26,27	23,24	17,94	27,25
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	26,25	23,23	17,91	27,22
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	26,67	23,66	18,33	27,65
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	27,43	24,43	19,09	28,41
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	28,03	25,03	19,68	29,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	28,57	25,57	20,22	29,54
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	37,12	34,04	28,83	38,10
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	43,01	39,99	34,69	43,99
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	47,20	44,19	38,87	48,18
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	47,84	44,83	39,51	48,82
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	48,02	45,00	39,69	49,00
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	48,27	45,25	39,94	49,25
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	48,94	45,93	40,61	49,92
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	49,51	46,49	41,17	50,48
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	50,11	47,10	41,78	51,09
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	50,11	47,10	41,77	51,09
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	38,44	35,40	30,13	39,42
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	45,87	42,86	37,54	46,85
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	48,19	45,18	39,86	49,17
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	49,06	46,06	40,72	50,04
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	48,76	45,75	40,43	49,74
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	49,44	46,41	41,12	50,42
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	53,91	50,90	45,57	54,89
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	54,55	51,55	46,22	55,53
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	55,44	52,43	47,11	56,42
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	56,07	53,06	47,74	57,05
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	56,16	53,16	47,83	57,14
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	56,01	53,01	47,68	56,99
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	55,66	52,65	47,32	56,64
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	55,13	52,11	46,79	56,10
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	54,65	51,64	46,32	55,63
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	50,57	47,57	42,24	51,55
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	54,35	51,33	46,01	55,32
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	54,12	51,11	45,79	55,10
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	53,88	50,88	45,55	54,86
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	53,67	50,65	45,34	54,65
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	52,66	49,64	44,33	53,64
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	56,49	53,48	48,16	57,47
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	57,32	54,30	48,98	58,29
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	58,02	55,01	49,69	59,00
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	58,54	55,53	50,21	59,52
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	58,79	55,78	50,46	59,77
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	58,93	55,92	50,60	59,91
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	58,64	55,62	50,30	59,61
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	57,33	54,31	48,99	58,30
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	56,82	53,81	48,49	57,80
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	56,55	53,54	48,22	57,53
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	56,33	53,31	48,00	57,31
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	56,04	53,03	47,71	57,02
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	55,75	52,73	47,42	56,73
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	55,35	52,34	47,02	56,33
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	52,95	49,93	44,62	53,93
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	55,66	52,65	47,32	56,64
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	56,45	53,43	48,12	57,43
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	56,93	53,92	48,60	57,91
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	57,54	54,53	49,21	58,52
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	57,90	54,90	49,57	58,88
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	58,19	55,18	49,86	59,17
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	57,33	54,32	49,00	58,31
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	56,48	53,47	48,15	57,46
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	56,09	53,07	47,75	57,06
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	55,92	52,91	47,59	56,90
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	55,61	52,61	47,28	56,59
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	55,68	52,67	47,35	56,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	55,46	52,44	47,13	56,44
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	55,31	52,29	46,97	56,28
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	44,85	41,84	36,52	45,83
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	48,62	45,61	40,29	49,60
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	49,34	46,33	41,01	50,32
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	49,85	46,84	41,52	50,83
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	50,34	47,32	42,01	51,32
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	51,01	48,00	42,68	51,99
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	51,57	48,56	43,24	52,55
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	51,51	48,50	43,18	52,49
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	50,24	47,22	41,91	51,22
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	50,10	47,08	41,77	51,08
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	50,07	47,05	41,74	51,05
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	49,13	46,11	40,80	50,11
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	49,18	46,17	40,85	50,16
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	49,28	46,26	40,95	50,26
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	48,77	45,76	40,44	49,75
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	47,56	44,55	39,23	48,54
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	47,06	44,06	38,72	48,04
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	46,64	43,63	38,30	47,62
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	45,26	42,24	36,93	46,24
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	46,15	43,14	37,82	47,13
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	46,90	43,90	38,56	47,88
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	47,69	44,68	39,35	48,67
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	48,21	45,20	39,87	49,19
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	48,37	45,36	40,03	49,35
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	41,37	38,35	33,05	42,35
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	43,15	40,13	34,82	44,13
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	43,60	40,59	35,28	44,58
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	43,96	40,95	35,63	44,94
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	25,78	22,71	17,48	26,76
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	26,00	22,94	17,70	26,98
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	26,28	23,23	17,98	27,26
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	26,99	23,94	18,68	27,97
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	27,53	24,49	19,22	28,51
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	28,26	25,23	19,95	29,24
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	28,92	25,88	20,60	29,90
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	29,12	26,09	20,80	30,10
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	29,45	26,43	21,13	30,43
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	20,12	17,00	11,86	21,10
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	13,11	10,04	4,83	14,10
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	9,43	6,35	1,13	10,41
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	9,20	6,13	0,90	10,18
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	8,08	5,03	-0,23	9,06
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	21,62	18,52	13,34	22,60
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	22,45	19,35	14,17	23,43
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	22,20	19,10	13,92	23,18
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	22,31	19,22	14,03	23,29
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	22,86	19,75	14,58	23,84
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	24,82	21,73	16,54	25,80
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	25,82	22,76	17,53	26,81
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	26,59	23,52	18,29	27,57
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	26,82	23,76	18,51	27,80
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	25,06	22,01	16,75	26,04
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	20,30	17,18	12,03	21,28
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	14,96	11,86	6,68	15,94
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	10,19	7,13	1,89	11,17
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	10,13	7,08	1,83	11,11
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	36,98	33,89	28,69	37,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	41,77	38,73	33,46	42,75
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	45,92	42,91	37,59	46,90
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	47,30	44,29	38,96	48,28
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	47,37	44,37	39,04	48,35
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	47,47	44,45	39,13	48,44
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	48,47	45,46	40,14	49,45
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	48,65	45,64	40,32	49,63
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	48,97	45,96	40,64	49,95
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	49,29	46,28	40,96	50,27
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	37,42	34,38	29,10	38,40
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	50,40	47,38	42,08	51,38
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	53,84	50,83	45,51	54,82
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	54,59	51,58	46,26	55,57
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	55,39	52,38	47,06	56,37
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	56,00	52,99	47,67	56,98
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	56,48	53,47	48,15	57,46
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	56,81	53,79	48,47	57,78
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	55,34	52,33	47,01	56,32
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	54,97	51,96	46,64	55,95
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	54,69	51,67	46,36	55,67
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	49,13	46,12	40,80	50,11
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	52,18	49,17	43,85	53,16
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	54,96	51,94	46,62	55,93
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	55,92	52,90	47,59	56,90
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	56,93	53,92	48,60	57,91
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	57,60	54,59	49,27	58,58
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	58,14	55,13	49,81	59,12
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	58,10	55,09	49,77	59,08
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	57,05	54,04	48,72	58,03
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	56,70	53,69	48,37	57,68
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	56,54	53,52	48,21	57,52
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	49,62	46,60	41,29	50,60
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	53,94	50,93	45,61	54,92
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	55,72	52,71	47,38	56,70
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	56,93	53,92	48,60	57,91
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	57,73	54,72	49,40	58,71
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	57,80	54,79	49,47	58,78
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	56,70	53,68	48,36	57,67
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	56,48	53,46	48,15	57,46
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	56,28	53,26	47,95	57,26
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	56,17	53,15	47,84	57,15
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	56,05	53,04	47,72	57,03
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	48,10	45,09	39,77	49,08
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	52,23	49,21	43,90	53,21
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	54,94	51,94	46,61	55,92
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	55,95	52,94	47,62	56,93
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	56,37	53,37	48,04	57,35
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	56,53	53,51	48,20	57,51
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	55,67	52,65	47,33	56,64
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	55,67	52,65	47,34	56,65
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	55,71	52,69	47,38	56,69
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	55,71	52,70	47,38	56,69
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	55,67	52,66	47,34	56,65
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	43,02	39,98	34,69	43,99
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	49,88	46,86	41,55	50,86
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	52,09	49,07	43,76	53,07
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	52,63	49,61	44,30	53,61
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	51,76	48,74	43,44	52,74
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	52,09	49,07	43,76	53,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	52,29	49,27	43,96	53,27
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	52,12	49,10	43,79	53,10
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	52,34	49,32	44,01	53,32
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	52,41	49,39	44,08	53,39
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	52,38	49,36	44,05	53,36
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	52,33	49,31	44,00	53,31
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	--	--	--	--
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	--	--	--	--
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	--	--	--	--
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	--	--	--	--
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	--	--	--	--
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	--	--	--	--
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	--	--	--	--
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	--	--	--	--
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	--	--	--	--
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	--	--	--	--
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	--	--	--	--
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	23,84	20,83	15,50	24,82
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	25,49	22,48	17,16	26,47
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	26,10	23,08	17,76	27,07
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	26,66	23,65	18,33	27,64
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	27,03	24,02	18,70	28,01
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	27,31	24,28	18,98	28,29
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	27,35	24,33	19,03	28,33
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	27,58	24,55	19,27	28,56
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	27,82	24,78	19,51	28,80
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	28,19	25,13	19,88	29,17
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	28,50	25,43	20,20	29,48
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	24,00	20,99	15,67	24,98
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	26,78	23,75	18,45	27,76
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	27,16	24,14	18,83	28,14
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	27,38	24,36	19,04	28,35
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	26,87	23,84	18,54	27,85
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	26,68	23,64	18,37	27,66
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	27,38	24,34	19,06	28,36
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	27,97	24,94	19,65	28,95
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	28,48	25,44	20,16	29,46
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	28,74	25,72	20,42	29,72
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	29,19	26,17	20,87	30,17
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	7,28	4,23	-1,04	8,26
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	25,59	22,53	17,28	26,57
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	26,04	23,00	17,73	27,02
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	26,35	23,32	18,03	27,33
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	26,55	23,52	18,22	27,53
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	26,39	23,35	18,08	27,37
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	27,32	24,28	19,00	28,30
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	28,05	25,01	19,73	29,03
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	28,59	25,56	20,27	29,57
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	28,82	25,79	20,50	29,80
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	29,03	26,00	20,70	30,01
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	6,46	3,41	-1,87	7,43
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	25,26	22,18	16,97	26,24
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	25,58	22,52	17,28	26,56
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	25,86	22,80	17,56	26,84
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	26,11	23,06	17,80	27,09
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	26,76	23,71	18,45	27,74
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	27,41	24,36	19,09	28,39
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	28,12	25,08	19,80	29,10
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	28,76	25,72	20,44	29,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	29,03	26,00	20,71	30,01
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	29,02	26,00	20,70	30,00
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	27,76	24,75	19,43	28,74
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	28,85	25,83	20,51	29,82
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	29,41	26,39	21,07	30,38
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	29,77	26,76	21,44	30,75
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	29,59	26,57	21,26	30,57
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	29,33	26,30	21,00	30,31
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	29,64	26,62	21,32	30,62
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	30,12	27,09	21,79	31,10
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	30,47	27,44	22,15	31,45
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	30,32	27,29	22,00	31,30
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	30,71	27,67	22,39	31,69
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	27,61	24,53	19,32	28,59
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	30,43	27,37	22,13	31,41
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	33,59	30,56	25,26	34,57
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	38,52	35,51	30,19	39,50
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	41,13	38,11	32,81	42,11
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	44,58	41,57	36,25	45,56
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	45,53	42,51	37,20	46,51
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	38,93	35,91	30,61	39,91
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	33,59	30,53	25,29	34,57
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	34,60	31,54	26,29	35,58
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	43,65	40,64	35,32	44,63
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	43,61	40,59	35,28	44,59
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	43,58	40,56	35,25	44,56
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	43,56	40,54	35,24	44,54
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	43,65	40,62	35,32	44,63
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	44,07	41,04	35,74	45,05
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	50,43	47,41	42,10	51,41
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	51,49	48,47	43,16	52,47
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	51,18	48,16	42,85	52,16
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	49,11	46,11	40,78	50,09
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	50,28	47,26	41,95	51,26
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	49,86	46,84	41,54	50,84
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	50,48	47,45	42,15	51,46
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	50,62	47,59	42,29	51,60
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	50,73	47,71	42,40	51,71
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	50,75	47,72	42,42	51,73
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	50,79	47,76	42,46	51,77
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	50,82	47,79	42,49	51,80
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	50,84	47,82	42,52	51,82
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	50,85	47,83	42,53	51,83
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	50,87	47,85	42,54	51,85
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	50,79	47,77	42,46	51,77
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	50,86	47,84	42,54	51,84
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	50,85	47,83	42,53	51,83
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	47,00	43,99	38,66	47,98
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	47,78	44,76	39,45	48,76
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	47,94	44,92	39,62	48,92
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	48,62	45,60	40,30	49,60
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	49,20	46,17	40,87	50,18
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	49,39	46,36	41,06	50,37
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	49,41	46,39	41,09	50,39
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	49,50	46,47	41,18	50,48
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	49,55	46,52	41,23	50,53
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	49,59	46,57	41,27	50,57
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	49,63	46,60	41,30	50,61
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	49,75	46,73	41,43	50,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	49,71	46,69	41,39	50,69
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	49,75	46,72	41,42	50,73
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	49,82	46,80	41,50	50,80
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	--	--	--	--
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	--	--	--	--
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	--	--	--	--
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	--	--	--	--
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	--	--	--	--
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	--	--	--	--
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	--	--	--	--
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	--	--	--	--
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	--	--	--	--
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	--	--	--	--
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	--	--	--	--
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	--	--	--	--
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	--	--	--	--
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	--	--	--	--
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	--	--	--	--
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	18,47	15,43	10,16	19,45
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	--	--	--	--
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	--	--	--	--
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	21,77	18,75	13,44	22,75
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	21,94	18,93	13,61	22,92
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	22,13	19,11	13,80	23,11
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	22,24	19,22	13,92	23,22
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	22,42	19,38	14,10	23,40
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	22,68	19,63	14,38	23,66
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	20,22	17,21	11,89	21,20
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	20,69	17,68	12,36	21,67
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	21,15	18,13	12,81	22,12
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	21,45	18,43	13,11	22,42
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	27,55	24,55	19,20	28,52
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	27,71	24,72	19,36	28,69
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	27,06	24,05	18,72	28,04
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	26,93	23,92	18,60	27,91
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	27,38	24,37	19,04	28,36
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	27,85	24,84	19,51	28,83
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	28,28	25,27	19,94	29,26
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	28,49	25,48	20,15	29,47
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	27,84	24,82	19,51	28,82
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	16,93	13,79	8,68	17,91
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	16,77	13,62	8,52	17,75
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	16,20	13,05	7,95	17,18
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	25,89	22,89	17,55	26,87
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	27,42	24,41	19,07	28,39
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	27,87	24,87	19,53	28,85
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	28,09	25,10	19,75	29,07
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	27,21	24,19	18,87	28,18
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	26,59	23,55	18,27	27,57
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	27,08	24,05	18,76	28,06
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	28,08	25,06	19,76	29,06
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	28,54	25,51	20,21	29,52
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	28,21	25,19	19,89	29,19
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	28,47	25,45	20,14	29,45
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	16,89	13,78	8,63	17,88
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	14,17	11,04	5,91	15,15
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	14,08	10,94	5,83	15,06
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	26,41	23,43	18,06	27,39
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	28,46	25,46	20,12	29,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	28,92	25,91	20,57	29,89
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	29,17	26,17	20,82	30,14
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	28,88	25,87	20,55	29,86
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	28,72	25,70	20,39	29,70
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	29,07	26,06	20,74	30,05
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	29,42	26,41	21,09	30,40
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	29,61	26,60	21,28	30,59
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	29,76	26,76	21,43	30,74
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	29,95	26,93	21,62	30,93
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	23,16	20,14	14,83	24,14
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	23,71	20,69	15,38	24,69
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	24,31	21,29	15,98	25,29
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	24,33	21,31	16,01	25,31
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	24,69	21,66	16,36	25,67
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	24,90	21,87	16,58	25,88
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	26,87	23,82	18,56	27,85
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	26,97	23,93	18,67	27,96
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	27,10	24,04	18,79	28,08
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	27,19	24,14	18,88	28,17
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	27,32	24,26	19,01	28,30
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	44,74	41,74	36,41	45,72
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	45,71	42,69	37,39	46,69
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	44,42	41,39	36,10	45,40
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	45,57	42,55	37,25	46,55
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	46,07	43,05	37,75	47,05
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	46,52	43,49	38,20	47,50
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	46,45	43,43	38,13	47,43
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	46,44	43,42	38,12	47,42
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	46,43	43,41	38,11	47,41
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	46,43	43,41	38,10	47,41
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	46,43	43,40	38,10	47,41
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	--	--	--	--
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	--	--	--	--
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	--	--	--	--
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	--	--	--	--
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	--	--	--	--
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	--	--	--	--
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	--	--	--	--
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	--	--	--	--
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	--	--	--	--
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	--	--	--	--
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	--	--	--	--
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	--	--	--	--
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	-3,82	-6,91	-12,10	-2,84
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	5,17	2,06	-3,10	6,15
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	5,42	2,31	-2,84	6,41
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	5,46	2,35	-2,80	6,45
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	5,54	2,43	-2,73	6,52
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	5,70	2,57	-2,57	6,68
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	5,90	2,78	-2,36	6,88
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	6,32	3,20	-1,93	7,31
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	5,93	2,79	-2,32	6,91
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	5,72	2,57	-2,53	6,70
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	--	--	--	--
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	-3,44	-6,54	-11,72	-2,46
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	5,93	2,82	-2,34	6,91
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	5,95	2,85	-2,32	6,94
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	6,00	2,88	-2,27	6,98
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	6,07	2,95	-2,20	7,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 's Gravendijkwal
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	6,19	3,08	-2,07	7,18
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	6,45	3,32	-1,81	7,43
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	6,90	3,77	-1,35	7,89
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	6,53	3,39	-1,73	7,51
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	6,49	3,35	-1,76	7,47
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	23,24	20,24	14,89	24,21
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	24,45	21,45	16,11	25,43
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	25,07	22,06	16,73	26,05
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	25,32	22,32	16,98	26,30
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	24,83	21,81	16,50	25,81
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	24,55	21,54	16,22	25,53
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	24,87	21,85	16,53	25,84
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	25,09	22,07	16,75	26,06
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	25,37	22,35	17,03	26,34
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	25,67	22,65	17,34	26,65
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	25,52	22,51	17,18	26,50
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	24,25	21,29	15,88	25,23
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	27,22	24,22	18,86	28,19
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	27,68	24,69	19,33	28,66
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	27,95	24,97	19,60	28,93
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	27,52	24,52	19,17	28,49
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	27,33	24,33	18,98	28,30
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	27,84	24,84	19,50	28,82
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	28,26	25,26	19,92	29,24
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	28,61	25,60	20,27	29,59
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	28,78	25,78	20,44	29,76
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	28,96	25,96	20,62	29,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	58,21	55,10	49,95	59,20
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	58,84	55,71	50,58	59,82
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	58,67	55,55	50,41	59,65
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	58,35	55,24	50,10	59,34
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	57,97	54,85	49,71	58,95
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	57,55	54,43	49,29	58,53
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	56,82	53,70	48,56	57,80
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	56,42	53,30	48,16	57,40
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	56,01	52,89	47,76	57,00
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	55,63	52,51	47,38	56,62
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	55,26	52,15	47,01	56,25
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	54,90	51,79	46,65	55,89
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	54,46	51,34	46,20	55,44
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	54,13	51,02	45,88	55,12
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	53,80	50,69	45,54	54,79
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	53,48	50,37	45,23	54,47
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	53,17	50,06	44,91	54,16
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	52,86	49,75	44,61	53,85
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	52,60	49,49	44,35	53,59
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	52,32	49,22	44,07	53,31
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	52,05	48,94	43,80	53,04
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	51,78	48,67	43,53	52,77
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	51,52	48,41	43,27	52,51
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	50,09	46,99	41,83	51,08
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	52,45	49,33	44,18	53,43
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	52,71	49,59	44,45	53,69
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	52,73	49,62	44,48	53,72
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	52,68	49,56	44,42	53,66
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	52,58	49,47	44,33	53,57
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	52,31	49,20	44,06	53,30
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	52,18	49,06	43,92	53,16
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	52,03	48,92	43,78	53,02
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	51,87	48,76	43,62	52,86
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	51,71	48,60	43,46	52,70
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	51,53	48,42	43,28	52,52
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	51,25	48,14	42,99	52,24
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	51,06	47,95	42,81	52,05
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	50,87	47,76	42,61	51,86
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	50,68	47,57	42,42	51,67
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	50,49	47,38	42,23	51,48
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	50,29	47,19	42,04	51,28
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	50,05	46,94	41,79	51,04
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	49,85	46,74	41,60	50,84
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	49,66	46,55	41,41	50,65
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	49,46	46,36	41,21	50,45
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	49,27	46,16	41,02	50,26
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	27,80	24,79	20,02	29,00
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	27,92	24,90	20,13	29,12
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	28,26	25,25	20,48	29,46
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	28,66	25,65	20,88	29,86
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	29,13	26,12	21,35	30,33
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	29,59	26,58	21,81	30,79
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	29,80	26,79	22,02	31,00
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	30,35	27,34	22,57	31,55
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	30,65	27,64	22,87	31,85
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	30,81	27,80	23,03	32,01
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	30,90	27,89	23,12	32,10
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	30,96	27,95	23,18	32,16
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	30,96	27,95	23,18	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	30,98	27,97	23,20	32,18
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	30,98	27,97	23,20	32,18
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	30,97	27,96	23,19	32,17
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	30,95	27,94	23,17	32,15
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	30,94	27,93	23,16	32,14
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	30,95	27,94	23,17	32,15
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	30,93	27,92	23,15	32,13
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	30,90	27,89	23,12	32,10
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	30,87	27,86	23,09	32,07
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	30,85	27,84	23,07	32,05
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	27,19	24,18	19,41	28,39
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	27,26	24,25	19,48	28,46
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	27,61	24,60	19,83	28,81
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	27,97	24,96	20,18	29,17
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	28,38	25,36	20,59	29,58
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	28,81	25,80	21,03	30,01
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	28,91	25,90	21,13	30,11
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	29,12	26,11	21,34	30,32
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	29,46	26,45	21,68	30,66
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	29,82	26,81	22,04	31,02
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	30,36	27,35	22,58	31,56
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	30,62	27,61	22,84	31,82
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	30,67	27,66	22,89	31,87
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	30,70	27,69	22,92	31,90
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	30,73	27,72	22,95	31,93
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	30,73	27,72	22,95	31,93
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	30,73	27,72	22,95	31,93
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	30,72	27,71	22,94	31,92
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	30,55	27,54	22,77	31,75
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	30,53	27,52	22,75	31,73
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	30,51	27,50	22,73	31,71
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	30,49	27,48	22,71	31,69
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	30,46	27,45	22,68	31,66
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	30,12	27,03	21,86	31,11
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	25,78	22,67	17,53	26,77
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	25,81	22,70	17,56	26,80
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	25,85	22,74	17,60	26,84
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	25,89	22,77	17,65	26,88
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	40,33	37,25	32,07	41,32
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	40,37	37,30	32,12	41,37
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	40,65	37,57	32,40	41,65
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	27,20	24,09	18,95	28,19
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	27,08	23,98	18,85	28,08
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	29,26	26,19	21,01	30,26
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	40,15	37,07	31,90	41,15
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	40,09	37,01	31,84	41,09
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	40,06	36,98	31,81	41,06
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	40,04	36,96	31,79	41,04
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	40,03	36,95	31,77	41,02
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	40,02	36,94	31,77	41,02
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	35,67	32,62	27,41	36,67
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	37,91	34,83	29,66	38,91
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	38,76	35,68	30,52	39,76
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	39,53	36,45	31,29	40,53
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	39,82	36,73	31,57	40,81
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	39,83	36,75	31,59	40,83
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	20,19	17,11	12,02	21,22
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	13,69	10,67	5,88	14,88
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	13,84	10,82	6,03	15,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	13,91	10,89	6,11	15,10
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	14,00	10,99	6,21	15,20
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	36,19	33,08	27,94	37,18
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	35,81	32,70	27,54	36,79
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	21,63	18,53	13,41	22,63
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	21,60	18,50	13,39	22,61
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	21,69	18,60	13,49	22,70
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	21,75	18,65	13,55	22,76
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	35,16	32,06	26,89	36,15
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	35,05	31,94	26,78	36,03
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	35,00	31,89	26,73	35,98
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	34,95	31,84	26,69	35,94
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	34,78	31,68	26,53	35,77
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	34,71	31,61	26,46	35,70
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	21,38	18,25	13,21	22,40
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	21,96	18,83	13,79	22,98
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	22,52	19,37	14,29	23,51
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	24,73	21,62	16,49	25,72
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	51,33	48,24	43,06	52,32
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	51,13	48,05	42,86	52,12
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	50,91	47,82	42,64	51,90
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	50,69	47,61	42,43	51,68
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	50,50	47,42	42,24	51,49
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	52,62	49,54	44,36	53,61
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	52,42	49,34	44,15	53,41
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	52,22	49,14	43,96	53,21
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	51,99	48,91	43,73	52,98
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	51,79	48,71	43,53	52,78
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	51,58	48,49	43,31	52,57
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	53,75	50,66	45,49	54,74
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	53,50	50,42	45,24	54,49
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	53,26	50,17	45,00	54,25
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	53,12	50,03	44,86	54,11
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	52,90	49,81	44,63	53,89
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	52,78	49,69	44,51	53,77
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	54,04	50,95	45,78	55,03
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	54,10	51,00	45,84	55,09
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	54,06	50,97	45,80	55,05
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	53,98	50,89	45,72	54,97
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	52,29	49,21	44,03	53,28
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	52,05	48,96	43,79	53,04
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	51,82	48,72	43,55	52,81
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	51,59	48,50	43,32	52,58
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	51,37	48,28	43,11	52,36
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	54,04	50,94	45,78	55,03
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	53,72	50,63	45,46	54,71
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	53,43	50,34	45,17	54,42
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	53,14	50,05	44,88	54,13
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	52,87	49,78	44,61	53,86
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	52,61	49,52	44,35	53,60
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	56,14	53,04	47,88	57,13
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	55,78	52,68	47,52	56,77
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	55,41	52,30	47,15	56,40
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	55,08	51,98	46,82	56,07
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	54,72	51,62	46,46	55,71
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	54,39	51,29	46,13	55,38
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	57,53	54,42	49,27	58,52
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	57,94	54,83	49,68	58,93
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	57,75	54,63	49,49	58,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	57,41	54,30	49,16	58,40
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	57,02	53,91	48,76	58,01
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	56,65	53,54	48,39	57,64
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	49,26	46,19	40,99	50,25
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	50,94	47,87	42,68	51,94
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	51,46	48,38	43,20	52,45
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	51,63	48,55	43,37	52,62
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	51,57	48,48	43,30	52,56
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	51,50	48,42	43,24	52,49
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	51,10	48,02	42,83	52,09
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	51,06	47,98	42,80	52,05
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	51,01	47,93	42,74	52,00
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	50,94	47,86	42,67	51,93
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	50,91	47,83	42,64	51,90
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	37,35	34,31	29,08	38,35
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	37,69	34,65	29,43	38,69
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	37,91	34,85	29,66	38,91
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	38,83	35,77	30,56	39,82
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	40,37	37,32	32,10	41,37
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	40,99	37,94	32,71	41,98
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	41,54	38,49	33,26	42,53
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	41,91	38,86	33,62	42,90
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	42,11	39,06	33,83	43,10
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	42,28	39,23	34,01	43,28
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	42,38	39,33	34,10	43,37
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	27,02	24,01	19,24	28,22
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	27,02	24,01	19,24	28,22
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	27,44	24,43	19,66	28,64
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	27,78	24,77	20,00	28,98
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	28,16	25,15	20,38	29,36
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	28,56	25,55	20,78	29,76
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	28,29	25,28	20,51	29,49
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	28,51	25,50	20,73	29,71
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	28,65	25,64	20,87	29,85
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	28,80	25,79	21,02	30,00
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	29,06	26,05	21,28	30,26
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	25,86	22,85	18,08	27,06
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	25,87	22,86	18,08	27,07
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	25,99	22,98	18,20	27,19
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	26,20	23,19	18,42	27,40
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	26,51	23,50	18,73	27,71
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	26,86	23,85	19,07	28,06
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	27,48	24,47	19,70	28,68
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	27,80	24,79	20,02	29,00
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	28,00	24,99	20,22	29,20
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	28,16	25,15	20,38	29,36
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	28,38	25,37	20,60	29,58
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	34,89	31,85	26,57	35,87
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	35,74	32,68	27,43	36,72
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	36,26	33,19	27,96	37,24
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	36,77	33,70	28,47	37,75
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	37,26	34,19	28,96	38,24
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	37,74	34,67	29,44	38,72
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	39,01	35,94	30,72	39,99
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	39,02	35,95	30,73	40,00
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	39,03	35,96	30,73	40,01
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	39,08	36,01	30,78	40,06
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	39,27	36,20	30,98	40,25
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	32,39	29,32	24,10	33,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	33,69	30,61	25,41	34,68
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	34,58	31,49	26,30	35,56
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	35,44	32,36	27,17	36,43
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	35,60	32,51	27,32	36,58
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	35,58	32,50	27,31	36,57
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	29,21	26,15	20,96	30,21
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	29,18	26,12	20,93	30,18
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	29,19	26,12	20,94	30,19
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	29,20	26,14	20,97	30,21
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	29,45	26,40	21,25	30,47
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	46,22	43,15	37,94	47,21
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	47,22	44,14	38,95	48,21
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	48,09	45,02	39,82	49,08
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	48,57	45,49	40,30	49,56
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	48,67	45,59	40,40	49,66
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	48,76	45,69	40,49	49,75
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	48,97	45,89	40,70	49,96
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	49,00	45,92	40,73	49,99
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	49,08	46,01	40,81	50,07
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	49,11	46,03	40,83	50,10
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	49,12	46,05	40,85	50,11
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	49,32	46,25	41,05	50,31
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	50,84	47,77	42,57	51,83
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	51,43	48,35	43,17	52,42
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	51,56	48,48	43,29	52,55
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	51,44	48,36	43,17	52,43
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	51,29	48,21	43,02	52,28
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	51,57	48,49	43,31	52,56
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	51,52	48,44	43,25	52,51
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	51,48	48,40	43,21	52,47
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	51,44	48,36	43,16	52,43
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	51,37	48,29	43,10	52,36
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	44,74	41,67	36,46	45,73
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	45,57	42,50	37,30	46,56
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	46,29	43,21	38,02	47,28
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	46,98	43,90	38,71	47,97
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	47,17	44,09	38,90	48,16
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	47,24	44,17	38,97	48,23
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	46,80	43,72	38,54	47,79
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	46,80	43,73	38,53	47,79
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	46,77	43,69	38,50	47,76
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	46,79	43,72	38,52	47,78
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	46,89	43,81	38,62	47,88
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	30,95	27,91	22,81	32,00
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	31,38	28,33	23,23	32,42
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	31,13	28,08	22,99	32,18
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	31,43	28,37	23,28	32,47
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	31,82	28,76	23,67	32,86
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	32,18	29,13	24,03	33,22
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	32,53	29,48	24,39	33,58
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	32,92	29,87	24,78	33,97
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	33,28	30,22	25,13	34,32
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	33,43	30,37	25,28	34,47
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	33,68	30,61	25,53	34,72
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	25,52	22,51	17,73	26,72
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	25,53	22,51	17,74	26,73
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	25,61	22,59	17,82	26,81
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	25,73	22,72	17,95	26,93
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	26,10	23,09	18,32	27,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	26,40	23,39	18,61	27,60
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	26,63	23,62	18,84	27,83
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	26,95	23,94	19,16	28,15
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	27,20	24,19	19,41	28,40
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	27,37	24,36	19,59	28,57
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	27,53	24,52	19,74	28,73
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	25,06	22,05	17,26	26,25
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	25,19	22,18	17,40	26,39
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	25,56	22,55	17,77	26,76
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	25,86	22,85	18,06	27,05
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	26,11	23,10	18,32	27,31
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	26,40	23,38	18,61	27,60
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	26,69	23,68	18,90	27,89
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	26,91	23,90	19,12	28,11
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	27,07	24,06	19,28	28,27
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	30,80	27,72	22,53	31,79
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	30,77	27,69	22,50	31,76
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	30,87	27,79	22,60	31,86
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	31,04	27,96	22,77	32,03
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	29,86	26,77	21,61	30,85
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	30,21	27,12	21,96	31,20
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	30,80	27,72	22,55	31,80
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	31,05	27,96	22,79	32,04
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	30,20	27,11	21,92	31,18
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	28,21	25,13	19,93	29,20
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	27,95	24,87	19,67	28,94
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	27,82	24,74	19,54	28,81
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	27,94	24,85	19,66	28,92
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	29,87	26,78	21,62	30,86
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	30,15	27,05	21,89	31,14
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	30,28	27,19	22,03	31,27
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	30,42	27,31	22,16	31,41
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	30,55	27,45	22,30	31,54
N3_13_C	Gebouw N3	91601,82	435662,47	7,50	44,65	41,57	36,38	45,64
N3_13_D	Gebouw N3	91601,82	435662,47	10,50	45,29	42,22	37,03	46,29
N3_13_E	Gebouw N3	91601,82	435662,47	13,50	45,86	42,78	37,59	46,85
N3_13_F	Gebouw N3	91601,82	435662,47	16,50	46,03	42,95	37,76	47,02
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	46,25	43,17	37,98	47,24
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	46,43	43,36	38,16	47,42
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	46,56	43,49	38,29	47,55
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	46,63	43,55	38,35	47,62
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	44,75	41,68	36,47	45,74
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	45,39	42,32	37,11	46,38
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	46,14	43,07	37,87	47,13
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	46,86	43,78	38,59	47,85
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	47,58	44,50	39,31	48,57
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	47,76	44,68	39,49	48,75
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	47,80	44,73	39,53	48,79
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	47,76	44,68	39,48	48,75
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	47,79	44,72	39,52	48,78
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	47,75	44,68	39,48	48,74
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	47,79	44,71	39,51	48,78
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	47,18	44,11	38,90	48,17
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	39,32	36,24	31,06	40,31
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	39,67	36,59	31,41	40,66
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	40,08	37,00	31,81	41,07
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	40,47	37,39	32,21	41,46
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	37,50	34,44	29,23	38,49
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	37,83	34,77	29,58	38,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	37,82	34,75	29,57	38,82
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	38,07	34,99	29,82	39,07
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	38,44	35,36	30,19	39,44
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	38,82	35,74	30,57	39,82
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	40,48	37,40	32,23	41,48
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	40,91	37,83	32,65	41,90
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	39,37	36,29	31,12	40,37
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	39,85	36,77	31,61	40,85
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	19,27	16,26	11,48	20,47
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	22,09	19,07	14,30	23,29
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	22,55	19,54	14,77	23,75
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	22,91	19,90	15,13	24,11
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	23,24	20,23	15,46	24,44
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	23,54	20,53	15,76	24,74
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	19,27	16,26	11,48	20,47
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	22,09	19,07	14,30	23,29
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	22,55	19,54	14,77	23,75
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	22,91	19,90	15,13	24,11
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	23,24	20,23	15,46	24,44
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	23,54	20,53	15,76	24,74
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	23,38	20,37	15,59	24,58
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	23,65	20,64	15,86	24,85
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	19,80	16,79	12,01	21,00
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	21,53	18,51	13,74	22,73
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	21,85	18,83	14,06	23,05
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	22,50	19,49	14,72	23,70
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	22,91	19,90	15,13	24,11
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	23,25	20,24	15,47	24,45
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	23,72	20,71	15,94	24,92
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	23,98	20,97	16,20	25,18
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	18,29	15,19	10,03	19,28
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	18,44	15,33	10,18	19,43
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	18,28	15,15	10,03	19,27
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	18,42	15,29	10,18	19,41
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	18,83	15,69	10,59	19,82
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	19,66	16,50	11,44	20,65
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	21,22	18,06	13,00	22,21
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	25,92	22,80	17,65	26,90
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	33,67	30,59	25,42	34,67
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	35,30	32,22	27,05	36,30
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	28,17	25,09	19,95	29,18
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	28,23	25,15	20,03	29,25
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	28,06	24,98	19,86	29,08
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	28,41	25,32	20,22	29,43
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	28,88	25,79	20,68	29,89
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	29,33	26,25	21,14	30,35
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	39,23	36,15	30,95	40,22
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	38,85	35,77	30,58	39,84
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	38,77	35,69	30,51	39,76
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	39,05	35,97	30,78	40,04
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	39,42	36,34	31,16	40,41
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	39,80	36,72	31,53	40,79
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	38,53	35,45	30,27	39,52
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	41,01	37,92	32,74	42,00
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	39,27	36,20	31,01	40,27
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	39,64	36,56	31,37	40,63
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	40,05	36,97	31,79	41,04
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	40,45	37,37	32,19	41,44
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	40,14	37,07	31,87	41,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	40,94	37,86	32,67	41,93
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	37,41	34,34	29,14	38,40
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	37,21	34,14	28,94	38,20
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	37,06	33,98	28,79	38,05
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	37,31	34,23	29,04	38,30
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	37,66	34,58	29,39	38,65
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	38,05	34,96	29,78	39,04
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	38,21	35,13	29,95	39,20
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	39,77	36,69	31,51	40,76
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	40,59	37,51	32,33	41,58
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	40,60	37,52	32,34	41,59
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	39,94	36,86	31,68	40,93
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	40,02	36,94	31,76	41,01
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	40,08	37,00	31,83	41,08
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	40,11	37,04	31,85	41,11
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	40,14	37,06	31,89	41,14
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	20,59	17,55	12,60	21,70
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	21,62	18,58	13,69	22,75
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	21,82	18,78	13,90	22,96
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	22,54	19,50	14,64	23,69
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	23,17	20,12	15,26	24,31
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	23,77	20,71	15,85	24,90
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	24,53	21,46	16,59	25,65
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	25,91	22,81	17,92	27,01
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	29,06	25,95	20,95	30,11
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	36,68	33,61	28,43	37,68
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	38,41	35,35	30,15	39,41
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	38,73	35,64	30,48	39,72
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	38,82	35,73	30,57	39,81
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	38,92	35,84	30,67	39,92
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	38,98	35,90	30,73	39,98
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	19,07	16,06	11,28	20,27
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	20,58	17,57	12,79	21,78
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	20,87	17,86	13,08	22,07
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	21,53	18,51	13,74	22,73
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	21,96	18,95	14,18	23,16
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	22,28	19,27	14,50	23,48
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	22,61	19,60	14,83	23,81
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	22,90	19,89	15,12	24,10
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	23,16	20,14	15,37	24,36
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	23,41	20,39	15,62	24,61
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	23,74	20,73	15,96	24,94
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	24,00	20,99	16,22	25,20
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	24,27	21,26	16,49	25,47
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	24,48	21,47	16,70	25,68
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	24,62	21,61	16,84	25,82
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	20,40	17,39	12,61	21,60
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	20,99	17,98	13,20	22,19
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	21,20	18,19	13,41	22,40
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	21,79	18,77	14,00	22,99
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	22,16	19,15	14,38	23,36
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	22,47	19,46	14,69	23,67
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	22,72	19,71	14,94	23,92
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	23,00	19,99	15,22	24,20
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	23,23	20,22	15,45	24,43
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	23,44	20,43	15,66	24,64
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	23,65	20,64	15,86	24,85
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	23,85	20,84	16,06	25,05
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	24,04	21,03	16,25	25,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	24,24	21,23	16,45	25,44
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	24,39	21,37	16,60	25,59
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	17,14	14,06	8,87	18,13
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	17,19	14,10	8,93	18,18
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	16,97	13,87	8,71	17,96
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	16,92	13,81	8,65	17,90
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	17,07	13,97	8,81	18,06
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	17,42	14,31	9,17	18,41
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	18,04	14,93	9,81	19,04
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	18,47	15,34	10,24	19,46
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	19,01	15,87	10,78	20,00
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	19,67	16,51	11,46	20,67
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	18,95	15,76	10,78	19,96
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	21,41	18,23	13,22	22,41
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	26,31	23,22	18,05	27,30
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	19,26	16,11	11,05	20,26
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	25,57	22,48	17,32	26,56
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	23,25	20,21	15,03	24,27
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	6,49	3,39	-1,60	7,55
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	6,64	3,53	-1,44	7,70
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	28,19	25,10	20,01	29,21
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	28,54	25,45	20,36	29,56
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	28,91	25,82	20,73	29,93
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	29,42	26,32	21,23	30,44
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	16,96	13,93	9,11	18,13
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	19,28	16,25	11,44	20,45
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	26,13	23,03	17,87	27,12
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	26,03	22,94	17,80	27,03
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	26,36	23,27	18,13	27,36
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	26,67	23,58	18,43	27,67
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	37,00	33,92	28,74	37,99
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	37,18	34,10	28,92	38,17
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	37,51	34,42	29,24	38,50
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	37,85	34,76	29,58	38,84
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	38,19	35,11	29,93	39,18
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	38,53	35,45	30,26	39,52
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	38,87	35,79	30,61	39,86
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	39,23	36,15	30,97	40,22
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	38,71	35,64	30,44	39,70
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	39,40	36,32	31,13	40,39
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	39,42	36,34	31,16	40,41
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	39,45	36,37	31,19	40,44
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	39,48	36,40	31,21	40,47
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	37,75	34,68	29,48	38,74
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	37,43	34,35	29,16	38,42
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	37,24	34,16	28,97	38,23
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	37,48	34,40	29,21	38,47
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	37,84	34,76	29,57	38,83
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	38,20	35,12	29,93	39,19
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	38,61	35,53	30,34	39,60
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	38,98	35,89	30,71	39,97
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	39,36	36,28	31,09	40,35
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	39,65	36,57	31,38	40,64
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	39,94	36,87	31,67	40,93
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	40,05	36,97	31,78	41,04
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	40,10	37,02	31,83	41,09
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	40,18	37,10	31,91	41,17
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	40,22	37,15	31,95	41,21
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	36,06	32,99	27,78	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	35,86	32,78	27,59	36,85
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	35,58	32,50	27,31	36,57
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	35,76	32,68	27,50	36,75
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	36,07	32,98	27,81	37,06
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	36,41	33,33	28,14	37,40
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	35,82	32,74	27,57	36,82
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	36,15	33,07	27,90	37,15
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	36,51	33,43	28,25	37,50
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	36,92	33,84	28,67	37,92
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	34,98	31,91	26,69	35,96
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	20,54	17,52	12,61	21,68
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	21,07	18,04	13,16	22,22
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	21,19	18,16	13,29	22,34
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	21,69	18,67	13,82	22,85
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	22,07	19,05	14,20	23,23
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	22,40	19,38	14,52	23,56
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	22,64	19,62	14,77	23,80
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	22,94	19,91	15,06	24,10
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	23,19	20,16	15,32	24,35
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	23,44	20,41	15,56	24,60
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	23,68	20,64	15,79	24,83
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	20,74	17,73	12,96	21,94
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	21,28	18,27	13,50	22,48
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	21,52	18,51	13,73	22,72
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	22,28	19,27	14,50	23,48
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	22,87	19,86	15,08	24,07
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	23,21	20,20	15,42	24,41
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	23,85	20,84	16,07	25,05
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	24,11	21,10	16,33	25,31
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	24,35	21,34	16,57	25,55
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	24,59	21,58	16,81	25,79
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	23,63	20,62	15,85	24,83
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	20,31	17,30	12,52	21,51
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	20,82	17,81	13,03	22,02
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	21,09	18,08	13,30	22,29
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	21,66	18,65	13,88	22,86
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	22,11	19,10	14,33	23,31
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	22,43	19,42	14,65	23,63
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	22,73	19,72	14,95	23,93
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	23,00	19,99	15,22	24,20
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	23,23	20,22	15,45	24,43
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	23,44	20,43	15,66	24,64
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	24,22	21,20	16,43	25,42
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	21,04	18,03	13,26	22,24
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	21,35	18,34	13,57	22,55
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	21,63	18,62	13,85	22,83
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	22,40	19,39	14,62	23,60
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	22,96	19,95	15,18	24,16
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	23,28	20,27	15,50	24,48
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	23,62	20,61	15,84	24,82
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	23,90	20,89	16,12	25,10
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	24,13	21,12	16,35	25,33
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	24,41	21,40	16,63	25,61
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	23,78	20,77	15,99	24,98
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	18,49	15,48	10,70	19,69
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	19,02	16,01	11,23	20,22
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	19,33	16,31	11,54	20,53
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	20,03	17,02	12,25	21,23
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	20,45	17,44	12,67	21,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	20,68	17,67	12,90	21,88
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	20,88	17,87	13,10	22,08
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	21,17	18,16	13,39	22,37
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	21,40	18,39	13,62	22,60
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	21,61	18,60	13,83	22,81
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	21,81	18,80	14,03	23,01
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	13,19	10,10	4,92	14,18
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	13,09	10,01	4,82	14,08
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	12,87	9,78	4,60	13,86
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	12,70	9,60	4,43	13,69
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	12,74	9,64	4,48	13,73
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	13,00	9,89	4,74	13,99
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	13,46	10,33	5,21	14,45
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	13,94	10,80	5,70	14,93
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	14,68	11,52	6,45	15,67
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	15,90	12,73	7,68	16,89
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	17,63	14,45	9,42	18,62
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	25,76	22,70	17,48	26,75
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	25,84	22,77	17,57	26,83
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	25,62	22,54	17,35	26,61
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	25,39	22,30	17,12	26,38
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	25,39	22,30	17,12	26,38
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	25,65	22,57	17,38	26,64
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	21,90	18,81	13,62	22,88
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	22,17	19,07	13,89	23,15
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	22,46	19,37	14,18	23,44
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	22,84	19,74	14,56	23,82
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	12,36	9,27	4,17	13,38
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	36,46	33,38	28,19	37,45
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	36,21	33,13	27,95	37,20
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	35,87	32,79	27,61	36,86
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	35,81	32,72	27,54	36,80
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	35,98	32,90	27,72	36,97
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	35,65	32,56	27,39	36,64
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	35,86	32,77	27,60	36,85
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	36,18	33,09	27,92	37,17
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	36,61	33,53	28,35	37,60
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	36,99	33,91	28,73	37,98
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	37,18	34,10	28,92	38,17
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	36,80	33,72	28,53	37,79
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	36,54	33,46	28,28	37,53
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	36,18	33,10	27,91	37,17
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	36,15	33,06	27,88	37,14
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	36,35	33,27	28,09	37,34
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	36,22	33,14	27,95	37,21
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	36,57	33,48	28,30	37,56
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	36,87	33,79	28,60	37,86
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	37,18	34,09	28,91	38,17
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	37,50	34,42	29,23	38,49
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	35,98	32,91	27,71	36,97
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	37,18	34,10	28,90	38,17
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	36,91	33,83	28,63	37,90
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	36,55	33,47	28,27	37,54
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	36,62	33,54	28,36	37,61
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	36,92	33,84	28,65	37,91
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	37,25	34,17	28,98	38,24
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	37,08	34,00	28,82	38,07
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	37,41	34,33	29,14	38,40
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	37,74	34,66	29,47	38,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	38,12	35,03	29,85	39,11
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	35,75	32,68	27,46	36,73
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	35,94	32,87	27,66	36,93
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	35,73	32,65	27,47	36,72
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	35,39	32,31	27,13	36,38
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	35,29	32,20	27,02	36,28
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	35,36	32,27	27,09	36,35
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	34,94	31,86	26,68	35,93
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	33,36	30,28	25,09	34,35
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	33,64	30,55	25,37	34,63
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	33,92	30,84	25,65	34,91
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	34,22	31,13	25,94	35,20
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	34,55	31,47	26,28	35,54
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	35,11	32,03	26,85	36,10
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	36,16	33,08	27,90	37,15
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	36,80	33,72	28,56	37,80
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	36,88	33,81	28,64	37,88
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	19,81	16,79	11,91	20,96
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	20,11	17,09	12,22	21,27
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	20,50	17,47	12,62	21,66
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	21,08	18,06	13,23	22,25
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	21,41	18,39	13,56	22,58
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	21,61	18,59	13,76	22,78
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	21,91	18,89	14,06	23,08
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	22,19	19,16	14,34	23,36
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	22,49	19,45	14,63	23,65
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	22,97	19,92	15,09	24,12
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	23,98	20,91	16,05	25,11
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	25,65	22,56	17,62	26,73
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	31,23	28,16	23,01	32,24
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	34,36	31,31	26,10	35,36
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	34,90	31,83	26,64	35,90
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	18,08	15,07	10,30	19,28
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	18,69	15,68	10,91	19,89
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	19,27	16,26	11,49	20,47
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	20,10	17,09	12,32	21,30
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	20,50	17,49	12,72	21,70
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	20,74	17,73	12,96	21,94
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	20,99	17,98	13,21	22,19
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	21,25	18,24	13,47	22,45
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	21,49	18,48	13,71	22,69
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	21,69	18,68	13,91	22,89
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	21,88	18,87	14,10	23,08
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	22,07	19,06	14,29	23,27
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	22,25	19,24	14,47	23,45
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	22,43	19,42	14,65	23,63
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	22,61	19,60	14,83	23,81
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	18,05	15,04	10,27	19,25
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	18,69	15,68	10,91	19,89
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	19,18	16,17	11,40	20,38
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	19,91	16,90	12,13	21,11
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	20,33	17,32	12,55	21,53
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	20,57	17,56	12,79	21,77
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	20,78	17,77	13,00	21,98
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	20,99	17,98	13,21	22,19
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	21,20	18,19	13,42	22,40
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	21,38	18,37	13,60	22,58
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	21,57	18,56	13,79	22,77
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	21,81	18,80	14,03	23,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	21,99	18,98	14,21	23,19
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	22,17	19,16	14,39	23,37
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	22,35	19,34	14,57	23,55
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	10,31	7,23	2,04	11,30
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	10,12	7,03	1,86	11,11
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	9,86	6,77	1,59	10,85
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	9,63	6,55	1,36	10,62
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	9,63	6,55	1,37	10,62
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	9,85	6,76	1,59	10,84
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	10,39	7,30	2,13	11,38
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	10,67	7,58	2,41	11,66
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	11,01	7,90	2,75	12,00
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	11,41	8,28	3,17	12,40
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	12,10	8,96	3,88	13,10
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	13,94	10,79	5,83	14,98
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	10,70	7,69	2,92	11,90
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	--	--	--	--
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	--	--	--	--
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	--	--	--	--
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	--	--	--	--
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	--	--	--	--
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	27,96	24,86	19,72	28,96
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	28,22	25,13	19,98	29,22
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	28,51	25,41	20,26	29,50
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	28,89	25,79	20,65	29,89
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	30,18	27,09	21,94	31,18
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	31,48	28,40	23,24	32,48
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	24,80	21,71	16,56	25,80
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	24,54	21,44	16,30	25,54
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	24,55	21,46	16,31	25,55
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	24,79	21,70	16,56	25,79
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	34,79	31,70	26,53	35,78
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	34,60	31,51	26,34	35,59
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	34,68	31,59	26,41	35,67
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	34,55	31,46	26,28	35,54
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	34,85	31,76	26,58	35,84
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	35,18	32,09	26,91	36,17
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	35,47	32,38	27,20	36,46
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	35,75	32,66	27,48	36,74
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	33,82	30,74	25,56	34,81
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	35,57	32,48	27,32	36,56
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	34,84	31,75	26,57	35,83
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	35,51	32,42	27,24	36,50
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	36,81	33,73	28,53	37,80
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	36,58	33,49	28,30	37,56
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	36,24	33,15	27,97	37,23
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	36,11	33,02	27,84	37,10
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	36,18	33,09	27,91	37,17
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	35,89	32,80	27,62	36,88
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	35,93	32,84	27,66	36,92
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	36,21	33,13	27,94	37,20
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	36,52	33,43	28,24	37,50
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	36,85	33,77	28,58	37,84
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	35,55	32,47	27,28	36,54
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	36,13	33,04	27,86	37,12
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	36,84	33,76	28,57	37,83
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	37,26	34,17	28,99	38,25
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	33,71	30,64	25,43	34,70
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	33,64	30,56	25,37	34,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	33,33	30,24	25,06	34,32
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	33,11	30,02	24,84	34,10
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	33,19	30,10	24,92	34,18
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	32,61	29,52	24,33	33,59
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	31,15	28,07	22,87	32,14
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	31,40	28,32	23,12	32,39
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	31,66	28,58	23,37	32,64
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	32,19	29,10	23,91	33,17
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	34,00	30,91	25,72	34,98
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	18,55	15,52	10,63	19,69
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	19,26	16,23	11,37	20,41
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	19,62	16,60	11,75	20,78
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	20,14	17,11	12,28	21,31
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	20,46	17,44	12,61	21,63
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	20,57	17,55	12,72	21,74
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	21,10	18,08	13,25	22,27
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	21,34	18,31	13,49	22,51
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	21,57	18,54	13,72	22,74
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	21,77	18,75	13,92	22,94
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	22,00	18,97	14,15	23,17
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	17,38	14,37	9,60	18,58
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	18,82	15,81	11,04	20,02
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	19,03	16,02	11,25	20,23
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	19,54	16,53	11,76	20,74
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	19,78	16,77	12,00	20,98
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	19,91	16,90	12,13	21,11
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	20,06	17,05	12,28	21,26
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	20,30	17,29	12,52	21,50
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	20,51	17,50	12,73	21,71
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	20,70	17,69	12,92	21,90
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	20,88	17,87	13,10	22,08
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	16,90	13,89	9,12	18,10
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	18,83	15,82	11,05	20,03
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	18,67	15,66	10,89	19,87
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	19,47	16,46	11,69	20,67
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	20,09	17,08	12,31	21,29
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	20,29	17,28	12,51	21,49
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	20,44	17,43	12,66	21,64
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	20,62	17,61	12,84	21,82
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	20,84	17,83	13,06	22,04
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	21,04	18,03	13,26	22,24
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	21,20	18,19	13,42	22,40
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	12,66	9,65	4,88	13,86
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	14,76	11,75	6,98	15,96
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	13,27	10,26	5,49	14,47
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	14,35	11,34	6,57	15,55
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	15,12	12,11	7,34	16,32
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	15,39	12,38	7,61	16,59
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	13,84	10,83	6,06	15,04
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	13,92	10,91	6,14	15,12
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	14,06	11,05	6,28	15,26
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	14,19	11,18	6,41	15,39
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	14,33	11,32	6,55	15,53
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	7,09	4,08	-0,69	8,29
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	8,06	5,05	0,28	9,26
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	8,14	5,13	0,36	9,34
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	8,17	5,16	0,39	9,37
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	8,20	5,19	0,42	9,40
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	8,22	5,21	0,44	9,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	--	--	--	--
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	--	--	--	--
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	--	--	--	--
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	--	--	--	--
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	--	--	--	--
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	33,83	30,76	25,56	34,82
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	33,89	30,81	25,64	34,89
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	33,62	30,53	25,37	34,61
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	33,34	30,25	25,08	34,33
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	33,36	30,27	25,11	34,35
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	33,42	30,33	25,17	34,41
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	32,96	29,87	24,72	33,96
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	33,18	30,09	24,93	34,17
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	33,41	30,32	25,15	34,40
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	33,67	30,58	25,42	34,66
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	34,01	30,91	25,75	35,00
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	35,36	32,27	27,09	36,35
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	35,22	32,13	26,96	36,21
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	34,92	31,83	26,66	35,91
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	34,68	31,59	26,42	35,67
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	34,71	31,62	26,45	35,70
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	34,78	31,69	26,52	35,77
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	35,00	31,91	26,74	35,99
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	35,25	32,17	27,00	36,25
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	35,53	32,44	27,27	36,52
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	35,88	32,79	27,61	36,87
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	36,18	33,10	27,92	37,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	43,17	40,16	34,91	44,18
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	43,21	40,20	34,97	44,23
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	43,49	40,47	35,25	44,50
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	43,81	40,79	35,57	44,82
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	44,17	41,15	35,93	45,18
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	44,47	41,46	36,23	45,49
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	44,83	41,82	36,58	45,84
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	45,05	42,03	36,79	46,06
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	45,19	42,18	36,93	46,20
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	45,38	42,37	37,12	46,39
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	45,49	42,48	37,23	46,50
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	45,40	42,39	37,13	46,40
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	45,32	42,31	37,06	46,33
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	45,33	42,32	37,06	46,33
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	45,32	42,31	37,06	46,33
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	45,25	42,24	36,99	46,26
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	45,13	42,12	36,87	46,14
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	44,98	41,96	36,71	45,98
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	44,91	41,90	36,64	45,91
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	44,82	41,80	36,54	45,82
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	44,79	41,77	36,51	45,79
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	44,75	41,74	36,48	45,75
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	44,72	41,71	36,44	45,72
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	43,53	40,52	35,22	44,52
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	43,92	40,91	35,62	44,91
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	44,50	41,49	36,20	45,49
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	45,00	41,99	36,70	45,99
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	45,38	42,36	37,08	46,37
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	45,66	42,64	37,36	46,65
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	46,04	43,03	37,74	47,03
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	46,21	43,20	37,91	47,20
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	46,37	43,36	38,07	47,36
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	46,52	43,51	38,22	47,51
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	46,65	43,63	38,35	47,64
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	46,73	43,72	38,43	47,72
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	46,69	43,68	38,38	47,68
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	46,61	43,60	38,30	47,60
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	46,61	43,59	38,30	47,60
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	46,53	43,51	38,22	47,52
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	46,45	43,44	38,14	47,44
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	46,29	43,28	37,99	47,28
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	46,17	43,15	37,86	47,16
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	46,11	43,10	37,80	47,10
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	46,08	43,06	37,77	47,07
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	46,04	43,02	37,73	47,03
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	46,00	42,98	37,69	46,99
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	43,86	40,85	35,53	44,84
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	44,04	41,03	35,72	45,02
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	44,52	41,51	36,19	45,50
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	45,02	42,01	36,70	46,00
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	45,37	42,36	37,04	46,35
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	45,67	42,65	37,34	46,65
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	45,73	42,72	37,41	46,71
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	45,93	42,92	37,61	46,91
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	46,03	43,02	37,70	47,01
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	46,14	43,13	37,82	47,12
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	46,25	43,24	37,92	47,23
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	46,28	43,27	37,95	47,26
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	46,28	43,27	37,96	47,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	46,31	43,30	37,98	47,29
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	46,29	43,28	37,97	47,27
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	46,19	43,18	37,87	47,17
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	46,19	43,17	37,86	47,17
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	46,10	43,09	37,77	47,08
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	45,95	42,94	37,63	46,93
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	45,87	42,86	37,55	46,85
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	45,84	42,83	37,51	46,82
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	45,80	42,79	37,47	46,78
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	45,76	42,75	37,43	46,74
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	42,88	39,87	34,55	43,86
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	42,93	39,91	34,60	43,91
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	43,40	40,39	35,08	44,38
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	43,88	40,87	35,56	44,86
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	44,34	41,33	36,01	45,32
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	44,67	41,66	36,35	45,65
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	44,81	41,79	36,48	45,79
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	44,97	41,95	36,64	45,95
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	45,11	42,09	36,78	46,09
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	45,28	42,27	36,96	46,26
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	45,39	42,38	37,06	46,37
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	45,50	42,48	37,17	46,48
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	45,52	42,51	37,19	46,50
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	45,56	42,55	37,23	46,54
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	45,60	42,59	37,27	46,58
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	45,62	42,61	37,29	46,60
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	45,52	42,51	37,20	46,50
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	45,50	42,49	37,18	46,48
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	45,41	42,40	37,09	46,39
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	45,41	42,39	37,08	46,39
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	45,34	42,33	37,02	46,32
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	45,31	42,30	36,99	46,29
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	45,22	42,21	36,90	46,20
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	28,22	25,20	20,22	29,33
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	28,28	25,26	20,28	29,39
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	28,36	25,33	20,35	29,46
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	28,42	25,40	20,41	29,53
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	28,49	25,47	20,47	29,59
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	30,41	27,39	22,62	31,61
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	30,72	27,71	22,93	31,92
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	31,13	28,12	23,30	32,31
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	28,00	24,98	20,01	29,11
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	28,11	25,09	20,12	29,22
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	28,18	25,16	20,18	29,29
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	29,82	26,81	22,04	31,02
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	29,88	26,87	22,10	31,08
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	29,98	26,97	22,20	31,18
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	30,09	27,08	22,31	31,29
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	30,19	27,18	22,41	31,39
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	30,31	27,29	22,52	31,51
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	23,44	20,43	15,61	24,62
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	25,32	22,30	17,47	26,49
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	27,11	24,09	19,16	28,24
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	27,82	24,80	19,90	28,96
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	27,83	24,82	20,04	29,03
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	28,22	25,20	20,43	29,42
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	29,81	26,79	21,78	30,91
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	29,89	26,87	21,86	30,99
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	29,97	26,94	21,93	31,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	30,03	27,01	21,99	31,12
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	30,07	27,05	22,03	31,16
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	35,40	32,39	27,16	36,42
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	27,95	24,94	20,07	29,11
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	29,35	26,33	21,35	30,46
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	29,57	26,56	21,56	30,68
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	29,66	26,64	21,64	30,76
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	29,74	26,72	21,72	30,84
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	29,47	26,45	21,37	30,54
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	30,75	27,73	22,61	31,80
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	31,80	28,78	23,63	32,84
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	32,80	29,78	24,61	33,83
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	33,66	30,65	25,45	34,69
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	34,11	31,10	25,90	35,14
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	27,93	24,91	19,64	28,92
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	28,47	25,44	20,24	29,49
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	28,35	25,33	20,26	29,42
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	28,92	25,90	20,83	29,99
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	38,10	35,09	30,28	39,29
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	38,07	35,06	30,25	39,26
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	38,04	35,02	30,21	39,22
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	37,94	34,93	30,11	39,12
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	37,88	34,87	30,05	39,06
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	37,97	34,95	30,18	39,17
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	38,04	35,03	30,25	39,24
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	38,19	35,17	30,37	39,37
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	38,18	35,17	30,36	39,37
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	38,16	35,14	30,34	39,34
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	38,13	35,12	30,31	39,32
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	36,60	33,59	28,82	37,80
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	36,80	33,79	29,02	38,00
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	37,08	34,07	29,29	38,28
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	37,35	34,34	29,57	38,55
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	37,55	34,53	29,76	38,75
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	37,68	34,67	29,90	38,88
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	36,14	33,12	28,05	37,21
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	36,83	33,82	28,80	37,93
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	36,32	33,31	28,43	37,48
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	35,85	32,84	28,07	37,05
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	37,47	34,46	29,69	38,67
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	37,35	34,34	29,57	38,55
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	37,29	34,28	29,51	38,49
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	37,23	34,22	29,45	38,43
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	37,16	34,15	29,38	38,36
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	38,22	35,21	30,41	39,41
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	38,21	35,20	30,40	39,40
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	38,18	35,17	30,37	39,37
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	38,13	35,12	30,32	39,32
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	37,71	34,70	29,93	38,91
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	37,62	34,61	29,84	38,82
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	38,14	35,13	30,30	39,32
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	38,38	35,37	30,54	39,56
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	38,52	35,51	30,68	39,70
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	38,73	35,72	30,88	39,90
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	39,00	35,99	31,11	40,16
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	38,75	35,74	30,89	39,92
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	37,19	34,18	29,21	38,31
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	37,45	34,44	29,47	38,57
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	37,94	34,92	29,96	39,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	37,85	34,84	29,91	38,99
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	38,33	35,31	30,40	39,47
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	38,67	35,65	30,75	39,81
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	36,39	33,38	28,36	37,49
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	36,57	33,55	28,54	37,67
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	36,40	33,39	28,44	37,53
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	36,22	33,21	28,36	37,39
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	36,23	33,22	28,45	37,43
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	36,76	33,75	28,98	37,96
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	36,82	33,81	29,03	38,02
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	37,00	33,99	29,22	38,20
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	37,11	34,10	29,32	38,31
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	37,18	34,17	29,40	38,38
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	37,32	34,31	29,53	38,52
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	42,38	39,37	34,07	43,37
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	42,56	39,54	34,26	43,55
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	42,96	39,95	34,66	43,95
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	43,29	40,28	35,00	44,29
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	43,71	40,70	35,43	44,71
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	44,14	41,13	35,86	45,14
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	44,55	41,53	36,27	45,55
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	44,77	41,76	36,49	45,77
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	44,90	41,89	36,62	45,90
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	45,06	42,05	36,79	46,06
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	45,19	42,18	36,91	46,19
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	42,26	39,25	33,93	43,24
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	42,25	39,24	33,93	43,23
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	42,68	39,67	34,35	43,66
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	43,14	40,13	34,81	44,12
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	43,60	40,59	35,28	44,58
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	43,99	40,97	35,66	44,97
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	44,01	40,99	35,68	44,99
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	44,15	41,14	35,82	45,13
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	44,30	41,29	35,97	45,28
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	44,47	41,46	36,15	45,45
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	44,60	41,59	36,27	45,58
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	40,98	37,97	32,65	41,96
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	40,86	37,85	32,53	41,84
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	41,06	38,05	32,74	42,04
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	41,40	38,38	33,07	42,38
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	41,77	38,76	33,45	42,75
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	42,17	39,15	33,84	43,15
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	42,58	39,56	34,25	43,56
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	42,82	39,81	34,49	43,80
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	42,96	39,95	34,64	43,94
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	43,12	40,11	34,79	44,10
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	43,23	40,22	34,91	44,21
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	26,57	23,56	18,79	27,77
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	27,63	24,62	19,85	28,83
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	27,89	24,88	20,11	29,09
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	28,35	25,34	20,57	29,55
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	28,82	25,81	21,04	30,02
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	29,29	26,28	21,51	30,49
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	30,70	27,69	22,92	31,90
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	30,81	27,80	23,03	32,01
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	30,85	27,84	23,07	32,05
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	30,92	27,91	23,14	32,12
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	31,20	28,19	23,42	32,40
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	29,24	26,23	20,92	30,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	29,48	26,45	21,16	30,46
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	29,85	26,82	21,53	30,83
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	30,20	27,17	21,88	31,18
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	30,87	27,85	22,55	31,85
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	31,30	28,28	22,98	32,28
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	31,52	28,50	23,19	32,50
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	31,83	28,81	23,50	32,81
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	32,16	29,14	23,84	33,14
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	32,70	29,67	24,38	33,68
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	34,83	31,80	26,50	35,81
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	34,15	31,14	26,36	35,35
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	34,57	31,55	26,77	35,76
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	35,34	32,32	27,51	36,52
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	36,21	33,20	28,35	37,38
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	36,01	32,99	28,22	37,21
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	36,25	33,23	28,46	37,45
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	36,69	33,68	28,91	37,89
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	36,85	33,84	29,07	38,05
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	37,02	34,01	29,24	38,22
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	37,23	34,22	29,45	38,43
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	37,43	34,42	29,65	38,63
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	35,72	32,71	27,84	36,88
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	36,26	33,25	28,37	37,42
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	36,65	33,64	28,78	37,82
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	36,97	33,96	29,13	38,15
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	36,76	33,75	28,98	37,96
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	37,15	34,14	29,37	38,35
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	37,44	34,43	29,66	38,64
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	37,58	34,57	29,80	38,78
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	37,67	34,66	29,89	38,87
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	37,76	34,75	29,98	38,96
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	37,85	34,84	30,07	39,05
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	34,89	31,88	26,95	36,03
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	35,12	32,11	27,19	36,26
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	35,41	32,40	27,49	36,55
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	35,87	32,86	27,96	37,02
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	35,87	32,86	28,01	37,04
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	36,14	33,13	28,28	37,31
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	36,33	33,32	28,47	37,50
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	36,45	33,44	28,59	37,62
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	35,92	32,91	28,13	37,12
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	36,09	33,08	28,30	37,29
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	36,36	33,34	28,55	37,55
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	40,59	37,58	32,26	41,57
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	40,52	37,51	32,20	41,50
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	40,63	37,61	32,30	41,61
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	40,91	37,89	32,58	41,89
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	41,25	38,24	32,92	42,23
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	41,61	38,59	33,28	42,59
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	42,00	38,99	33,68	42,98
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	42,28	39,27	33,96	43,26
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	42,39	39,38	34,07	43,37
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	42,57	39,56	34,25	43,55
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	42,71	39,70	34,40	43,70
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	40,41	37,41	32,08	41,39
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	40,31	37,30	31,98	41,29
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	40,43	37,42	32,10	41,41
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	40,72	37,70	32,39	41,70
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	41,08	38,07	32,75	42,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	41,45	38,43	33,12	42,43
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	41,78	38,76	33,45	42,76
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	42,06	39,04	33,73	43,04
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	42,22	39,21	33,90	43,20
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	42,33	39,32	34,00	43,31
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	42,44	39,42	34,11	43,42
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	39,64	36,63	31,31	40,62
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	39,88	36,87	31,56	40,86
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	40,25	37,24	31,93	41,23
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	40,59	37,58	32,27	41,57
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	40,89	37,88	32,56	41,87
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	41,21	38,19	32,89	42,19
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	41,46	38,45	33,14	42,44
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	41,62	38,60	33,29	42,60
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	41,73	38,72	33,40	42,71
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	25,55	22,54	17,30	26,56
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	25,50	22,48	17,25	26,51
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	25,78	22,77	17,54	26,80
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	26,08	23,07	17,84	27,10
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	28,98	25,96	20,66	29,96
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	29,28	26,26	20,96	30,26
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	29,59	26,58	21,28	30,58
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	29,92	26,91	21,62	30,91
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	30,22	27,21	21,92	31,21
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	19,72	16,71	11,40	20,70
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	19,73	16,71	11,41	20,71
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	19,59	16,57	11,27	20,57
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	19,42	16,40	11,11	20,41
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	19,34	16,31	11,03	20,32
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	19,51	16,48	11,20	20,49
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	19,67	16,65	11,36	20,66
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	19,83	16,81	11,53	20,82
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	19,99	16,97	11,69	20,98
N3_13_C	Gebouw N3	91601,82	435662,47	7,50	34,28	31,26	26,30	35,40
N3_13_D	Gebouw N3	91601,82	435662,47	10,50	34,58	31,56	26,61	35,70
N3_13_E	Gebouw N3	91601,82	435662,47	13,50	34,94	31,92	26,99	36,07
N3_13_F	Gebouw N3	91601,82	435662,47	16,50	35,27	32,25	27,33	36,40
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	35,67	32,66	27,74	36,81
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	35,84	32,82	27,91	36,98
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	35,37	32,36	27,50	36,54
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	34,78	31,76	26,98	35,97
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	34,73	31,72	26,93	35,92
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	35,65	32,63	27,69	36,78
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	35,92	32,90	27,96	37,05
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	36,18	33,17	28,24	37,32
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	36,52	33,51	28,60	37,66
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	36,65	33,64	28,76	37,81
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	36,80	33,79	28,92	37,96
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	36,40	33,39	28,57	37,58
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	36,55	33,53	28,71	37,73
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	36,22	33,21	28,44	37,42
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	36,40	33,39	28,62	37,60
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	36,30	33,29	28,52	37,50
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	32,51	29,49	24,42	33,58
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	32,64	29,61	24,55	33,71
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	32,83	29,81	24,75	33,91
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	33,08	30,06	25,00	34,16
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	35,13	32,12	26,90	36,15
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	36,65	33,64	28,40	37,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	36,96	33,95	28,70	37,97
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	37,12	34,11	28,86	38,13
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	37,40	34,38	29,14	38,41
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	37,71	34,70	29,45	38,72
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	34,56	31,54	26,38	35,60
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	34,85	31,83	26,67	35,89
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	37,63	34,62	29,37	38,64
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	37,94	34,92	29,69	38,95
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	34,47	31,46	26,14	35,45
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	36,37	33,36	28,04	37,35
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	36,73	33,72	28,41	37,71
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	36,89	33,88	28,57	37,87
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	37,17	34,16	28,85	38,15
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	37,45	34,44	29,13	38,43
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	34,47	31,46	26,14	35,45
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	36,37	33,36	28,04	37,35
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	36,73	33,72	28,41	37,71
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	36,89	33,88	28,57	37,87
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	37,17	34,16	28,85	38,15
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	37,45	34,44	29,13	38,43
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	37,24	34,22	28,92	38,22
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	37,51	34,50	29,19	38,49
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	33,70	30,69	25,37	34,68
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	35,38	32,37	27,06	36,36
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	35,83	32,81	27,50	36,81
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	36,25	33,24	27,92	37,23
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	36,62	33,60	28,29	37,60
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	36,93	33,91	28,60	37,91
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	37,39	34,37	29,06	38,37
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	37,66	34,64	29,33	38,64
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	8,19	5,18	0,41	9,39
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	8,74	5,73	0,96	9,94
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	8,81	5,80	1,03	10,01
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	9,13	6,12	1,35	10,33
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	9,68	6,67	1,90	10,88
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	10,71	7,70	2,93	11,91
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	12,45	9,44	4,67	13,65
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	17,56	14,55	9,78	18,76
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	30,98	27,95	22,76	32,00
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	31,40	28,37	23,18	32,42
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	26,14	23,13	17,81	27,12
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	26,59	23,56	18,27	27,57
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	26,93	23,90	18,62	27,91
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	28,67	25,65	20,36	29,66
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	29,14	26,11	20,82	30,12
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	29,34	26,31	21,02	30,32
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	28,16	25,15	20,38	29,36
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	27,84	24,82	20,05	29,04
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	27,76	24,75	19,98	28,96
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	27,94	24,93	20,16	29,14
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	28,27	25,26	20,49	29,47
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	28,67	25,66	20,89	29,87
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	26,82	23,81	19,04	28,02
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	29,10	26,09	21,32	30,30
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	27,98	24,97	20,20	29,18
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	28,26	25,25	20,48	29,46
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	28,63	25,62	20,85	29,83
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	29,06	26,05	21,28	30,26
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	28,84	25,83	21,06	30,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	29,43	26,42	21,65	30,63
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	27,31	24,30	19,51	28,50
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	27,19	24,18	19,39	28,38
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	26,98	23,97	19,18	28,17
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	27,17	24,16	19,37	28,36
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	27,52	24,51	19,72	28,71
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	28,01	25,00	20,21	29,20
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	28,87	25,85	21,06	30,06
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	29,57	26,55	21,74	30,75
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	31,36	28,34	23,40	32,49
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	36,01	33,00	27,82	37,05
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	36,88	33,87	28,66	37,90
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	37,12	34,10	28,90	38,14
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	37,32	34,30	29,10	38,34
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	37,49	34,47	29,27	38,51
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	37,63	34,61	29,41	38,65
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	32,05	29,05	23,73	33,04
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	34,08	31,07	25,76	35,06
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	34,52	31,50	26,19	35,50
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	35,06	32,05	26,74	36,04
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	35,52	32,51	27,20	36,50
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	35,85	32,83	27,53	36,83
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	36,34	33,32	28,02	37,32
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	36,64	33,63	28,33	37,63
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	36,92	33,90	28,61	37,91
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	37,39	34,38	29,12	38,39
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	37,67	34,66	29,41	38,68
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	37,94	34,93	29,68	38,95
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	38,16	35,14	29,90	39,17
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	38,33	35,32	30,07	39,34
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	38,46	35,45	30,20	39,47
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	32,09	29,08	23,76	33,07
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	34,18	31,17	25,85	35,16
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	34,82	31,81	26,49	35,80
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	35,26	32,25	26,93	36,24
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	35,66	32,65	27,33	36,64
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	35,94	32,92	27,61	36,92
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	36,36	33,35	28,04	37,34
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	36,67	33,66	28,35	37,65
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	36,94	33,92	28,61	37,92
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	37,19	34,17	28,86	38,17
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	37,42	34,41	29,10	38,40
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	37,65	34,63	29,33	38,63
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	37,83	34,81	29,51	38,81
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	38,01	34,99	29,68	38,99
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	38,14	35,12	29,81	39,12
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	33,64	30,63	25,31	34,62
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	34,89	31,88	26,56	35,87
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	35,19	32,18	26,86	36,17
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	35,63	32,63	27,31	36,62
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	35,97	32,95	27,64	36,95
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	36,21	33,20	27,89	37,19
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	36,45	33,44	28,13	37,43
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	36,71	33,70	28,39	37,69
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	36,95	33,93	28,62	37,93
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	37,17	34,16	28,85	38,15
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	37,42	34,40	29,10	38,40
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	37,50	34,49	29,18	38,48
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	37,89	34,87	29,57	38,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	37,81	34,80	29,49	38,79
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	37,95	34,93	29,63	38,93
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	19,59	16,59	11,30	20,59
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	25,12	22,12	16,80	26,11
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	25,76	22,76	17,44	26,75
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	25,75	22,74	17,43	26,73
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	25,74	22,73	17,42	26,72
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	25,97	22,96	17,66	26,96
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	27,75	24,74	19,44	28,74
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	28,01	25,00	19,70	29,00
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	28,32	25,31	20,01	29,31
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	28,84	25,82	20,54	29,83
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	31,19	28,18	22,87	32,17
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	27,09	24,09	18,77	28,08
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	27,82	24,79	19,54	28,82
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	-7,86	-10,87	-15,64	-6,66
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	-7,41	-10,42	-15,19	-6,21
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	29,15	26,14	20,83	30,13
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	25,79	22,79	17,46	26,77
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	26,59	23,59	18,26	27,57
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	28,84	25,82	20,53	29,83
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	29,05	26,02	20,73	30,03
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	29,29	26,26	20,98	30,27
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	29,76	26,73	21,45	30,74
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	28,89	25,87	20,57	29,87
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	31,20	28,17	22,89	32,18
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	24,17	21,13	15,86	25,15
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	26,50	23,48	18,18	27,48
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	27,21	24,19	18,89	28,19
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	27,35	24,32	19,03	28,33
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	25,87	22,86	18,09	27,07
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	26,09	23,08	18,31	27,29
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	26,39	23,38	18,61	27,59
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	26,95	23,94	19,17	28,15
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	27,45	24,44	19,66	28,65
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	27,89	24,88	20,11	29,09
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	28,33	25,32	20,55	29,53
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	28,76	25,75	20,98	29,96
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	29,14	26,13	21,36	30,34
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	29,29	26,28	21,51	30,49
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	29,36	26,35	21,58	30,56
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	29,43	26,42	21,65	30,63
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	29,50	26,49	21,71	30,70
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	26,57	23,56	18,78	27,77
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	26,35	23,34	18,56	27,55
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	26,13	23,12	18,35	27,33
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	26,37	23,36	18,58	27,57
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	26,67	23,66	18,89	27,87
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	27,04	24,03	19,26	28,24
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	27,47	24,46	19,69	28,67
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	28,02	25,01	20,24	29,22
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	28,64	25,63	20,86	29,84
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	29,06	26,05	21,28	30,26
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	29,62	26,61	21,84	30,82
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	29,80	26,79	22,02	31,00
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	29,91	26,90	22,13	31,11
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	29,99	26,98	22,21	31,19
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	30,05	27,04	22,27	31,25
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	26,06	23,05	18,26	27,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	25,99	22,98	18,19	27,18
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	25,64	22,63	17,84	26,83
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	25,84	22,83	18,04	27,03
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	26,11	23,09	18,31	27,30
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	26,55	23,54	18,75	27,74
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	26,52	23,51	18,72	27,71
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	26,98	23,97	19,19	28,18
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	27,45	24,44	19,66	28,65
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	27,88	24,87	20,08	29,07
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	29,87	26,85	21,82	30,96
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	32,01	29,00	23,68	32,99
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	33,76	30,75	25,44	34,74
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	34,09	31,08	25,77	35,07
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	34,56	31,54	26,23	35,54
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	34,90	31,89	26,58	35,88
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	35,17	32,15	26,84	36,15
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	35,40	32,38	27,07	36,38
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	35,68	32,66	27,36	36,66
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	35,96	32,94	27,64	36,94
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	36,20	33,18	27,88	37,18
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	36,29	33,28	27,98	37,28
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	34,13	31,12	25,80	35,11
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	35,45	32,44	27,12	36,43
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	35,77	32,76	27,44	36,75
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	36,24	33,22	27,91	37,22
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	36,71	33,69	28,38	37,69
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	36,99	33,97	28,66	37,97
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	37,48	34,46	29,16	38,46
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	37,74	34,72	29,42	38,72
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	38,02	35,00	29,70	39,00
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	38,29	35,27	29,97	39,27
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	37,41	34,39	29,08	38,39
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	34,35	31,34	26,02	35,33
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	35,24	32,23	26,91	36,22
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	35,49	32,47	27,16	36,47
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	35,82	32,80	27,49	36,80
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	36,20	33,19	27,87	37,18
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	36,47	33,45	28,14	37,45
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	36,73	33,72	28,41	37,71
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	36,98	33,97	28,66	37,96
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	37,24	34,22	28,91	38,22
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	37,47	34,45	29,15	38,45
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	37,81	34,80	29,49	38,79
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	34,57	31,56	26,25	35,55
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	35,45	32,44	27,13	36,43
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	35,71	32,70	27,38	36,69
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	36,21	33,20	27,89	37,19
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	36,77	33,76	28,45	37,75
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	37,07	34,05	28,74	38,05
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	37,32	34,30	28,99	38,30
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	37,58	34,56	29,26	38,56
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	37,84	34,82	29,52	38,82
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	38,14	35,12	29,82	39,12
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	37,33	34,32	29,00	38,31
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	32,68	29,67	24,35	33,66
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	33,18	30,17	24,85	34,16
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	33,34	30,32	25,01	34,32
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	33,82	30,81	25,50	34,80
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	34,23	31,22	25,91	35,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	34,46	31,44	26,14	35,44
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	34,69	31,67	26,36	35,67
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	34,96	31,94	26,63	35,94
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	35,20	32,18	26,88	36,18
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	35,44	32,42	27,12	36,42
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	35,65	32,63	27,33	36,63
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	4,87	1,86	-3,05	6,01
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	4,89	1,88	-3,03	6,03
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	3,77	0,75	-4,08	4,94
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	3,59	0,57	-4,27	4,76
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	3,37	0,35	-4,49	4,54
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	3,55	0,53	-4,31	4,72
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	4,02	1,00	-3,83	5,19
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	4,62	1,60	-3,22	5,80
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	5,58	2,57	-2,24	6,77
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	7,01	4,00	-0,81	8,20
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	9,39	6,37	1,58	10,58
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	11,43	8,40	3,12	12,41
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	11,53	8,49	3,22	12,51
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	11,58	8,55	3,28	12,57
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	11,67	8,63	3,36	12,65
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	11,75	8,70	3,45	12,73
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	11,94	8,88	3,64	12,92
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	12,49	9,42	4,21	13,48
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	13,21	10,10	4,94	14,19
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	14,80	11,68	6,53	15,78
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	17,13	14,01	8,87	18,11
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	17,70	14,60	9,43	18,69
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	24,43	21,42	16,64	25,63
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	24,27	21,26	16,48	25,47
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	23,90	20,89	16,11	25,10
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	23,96	20,94	16,17	25,16
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	24,22	21,21	16,43	25,42
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	24,52	21,51	16,73	25,72
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	24,85	21,84	17,07	26,05
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	25,16	22,15	17,38	26,36
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	25,45	22,44	17,66	26,65
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	25,93	22,92	18,15	27,13
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	26,44	23,43	18,66	27,64
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	25,48	22,47	17,70	26,68
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	25,36	22,34	17,57	26,56
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	24,96	21,95	17,18	26,16
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	25,03	22,02	17,25	26,23
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	25,26	22,25	17,47	26,46
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	25,56	22,55	17,77	26,76
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	25,95	22,93	18,16	27,15
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	26,30	23,29	18,51	27,50
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	26,64	23,63	18,86	27,84
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	27,06	24,04	19,27	28,26
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	26,54	23,53	18,76	27,74
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	26,58	23,57	18,79	27,78
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	26,45	23,44	18,66	27,65
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	26,05	23,04	18,26	27,25
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	26,20	23,19	18,41	27,40
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	26,44	23,43	18,66	27,64
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	26,75	23,74	18,97	27,95
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	26,65	23,64	18,87	27,85
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	26,99	23,98	19,21	28,19
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	27,47	24,46	19,69	28,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	28,01	25,00	20,23	29,21
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	27,27	24,26	19,49	28,47
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	25,27	22,25	17,46	26,46
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	25,18	22,17	17,38	26,37
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	24,84	21,82	17,03	26,03
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	24,73	21,72	16,93	25,92
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	24,93	21,91	17,12	26,12
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	25,19	22,17	17,38	26,38
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	24,72	21,71	16,91	25,91
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	25,09	22,07	17,28	26,28
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	25,40	22,39	17,60	26,59
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	25,84	22,82	18,02	27,02
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	26,58	23,55	18,72	27,75
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	28,76	25,73	20,74	29,86
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	34,89	31,89	26,64	35,90
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	36,18	33,16	27,91	37,18
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	36,41	33,39	28,15	37,42
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	32,39	29,39	24,06	33,37
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	32,64	29,63	24,32	33,62
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	33,01	29,99	24,68	33,99
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	33,65	30,63	25,32	34,63
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	34,05	31,03	25,72	35,03
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	34,26	31,24	25,93	35,24
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	34,67	31,65	26,35	35,65
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	34,88	31,86	26,56	35,86
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	35,10	32,07	26,77	36,08
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	35,33	32,31	27,00	36,31
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	35,55	32,52	27,23	36,53
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	35,77	32,75	27,46	36,76
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	36,13	33,11	27,83	37,12
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	36,50	33,48	28,23	37,50
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	36,74	33,72	28,47	37,74
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	32,17	29,16	23,84	33,15
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	32,75	29,73	24,42	33,73
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	33,16	30,14	24,83	34,14
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	33,76	30,75	25,44	34,74
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	34,14	31,12	25,81	35,12
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	34,35	31,34	26,03	35,33
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	34,57	31,56	26,25	35,55
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	34,80	31,79	26,48	35,78
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	35,03	32,01	26,71	36,01
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	35,23	32,21	26,91	36,21
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	35,43	32,41	27,11	36,41
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	35,62	32,60	27,30	36,60
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	35,80	32,77	27,48	36,78
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	35,98	32,96	27,66	36,96
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	36,17	33,15	27,85	37,15
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	32,00	29,00	23,66	32,98
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	32,36	29,35	24,04	33,34
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	32,77	29,76	24,45	33,75
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	33,40	30,38	25,08	34,38
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	33,85	30,83	25,52	34,83
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	34,03	31,02	25,71	35,01
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	34,30	31,28	25,97	35,28
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	34,49	31,48	26,17	35,47
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	34,69	31,67	26,37	35,67
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	34,88	31,87	26,56	35,86
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	35,10	32,08	26,78	36,08
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	35,31	32,29	26,99	36,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	35,50	32,48	27,18	36,48
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	35,69	32,67	27,37	36,67
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	35,87	32,85	27,55	36,85
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	5,33	2,30	-2,78	6,39
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	5,30	2,26	-2,83	6,35
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	3,89	0,86	-4,17	4,97
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	3,79	0,76	-4,27	4,87
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	3,78	0,75	-4,29	4,86
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	3,86	0,83	-4,21	4,94
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	2,73	-0,31	-5,25	3,84
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	3,11	0,07	-4,86	4,23
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	3,94	0,89	-4,02	5,06
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	5,41	2,33	-2,60	6,50
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	9,14	6,05	1,01	10,18
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	19,98	16,95	11,68	20,97
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	23,23	20,21	14,91	24,21
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	--	--	--	--
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	--	--	--	--
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	--	--	--	--
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	--	--	--	--
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	--	--	--	--
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	17,30	14,28	9,46	18,48
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	17,53	14,51	9,69	18,71
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	17,77	14,75	9,93	18,95
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	18,01	15,00	10,18	19,19
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	18,28	15,26	10,45	19,46
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	18,59	15,57	10,75	19,77
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	7,06	4,04	-1,25	8,05
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	7,11	4,08	-1,20	8,09
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	7,16	4,13	-1,16	8,14
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	7,21	4,18	-1,10	8,19
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	23,63	20,60	15,69	24,76
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	23,49	20,46	15,55	24,62
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	23,63	20,61	15,70	24,77
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	23,81	20,78	15,89	24,95
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	24,01	20,99	16,10	25,16
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	24,27	21,25	16,37	25,42
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	23,53	20,52	15,75	24,73
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	23,86	20,85	16,07	25,06
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	23,33	20,32	15,55	24,53
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	24,58	21,57	16,80	25,78
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	24,94	21,93	17,16	26,14
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	25,13	22,12	17,35	26,33
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	24,87	21,86	17,08	26,07
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	24,74	21,72	16,95	25,94
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	24,39	21,37	16,60	25,59
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	24,30	21,28	16,51	25,50
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	24,49	21,48	16,70	25,69
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	24,76	21,74	16,97	25,96
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	25,01	22,00	17,22	26,21
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	25,28	22,27	17,49	26,48
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	25,54	22,53	17,76	26,74
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	25,96	22,95	18,18	27,16
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	26,26	23,25	18,48	27,46
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	26,53	23,52	18,75	27,73
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	26,72	23,71	18,94	27,92
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	26,86	23,85	19,08	28,06
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	25,51	22,49	17,48	26,61
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	25,58	22,55	17,56	26,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	25,39	22,36	17,36	26,49
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	25,22	22,19	17,18	26,31
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	25,27	22,24	17,24	26,37
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	25,35	22,32	17,33	26,45
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	25,28	22,25	17,26	26,38
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	25,40	22,37	17,39	26,50
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	23,35	20,34	15,55	24,54
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	23,61	20,60	15,81	24,80
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	24,04	21,03	16,24	25,23
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	29,57	26,57	21,24	30,55
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	30,27	27,25	21,94	31,25
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	30,79	27,78	22,47	31,77
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	31,71	28,70	23,39	32,69
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	32,29	29,27	23,96	33,27
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	32,45	29,43	24,13	33,43
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	34,01	31,00	25,69	34,99
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	34,23	31,21	25,91	35,21
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	34,44	31,42	26,12	35,42
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	34,65	31,63	26,32	35,63
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	34,85	31,83	26,53	35,83
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	31,57	28,58	23,24	32,55
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	32,55	29,53	24,22	33,53
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	32,67	29,65	24,35	33,65
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	33,09	30,07	24,76	34,07
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	33,36	30,35	25,04	34,34
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	33,51	30,49	25,18	34,49
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	33,67	30,64	25,34	34,65
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	33,90	30,88	25,57	34,88
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	34,10	31,09	25,79	35,09
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	34,31	31,29	25,99	35,29
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	34,51	31,49	26,19	35,49
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	29,90	26,90	21,57	30,88
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	31,47	28,45	23,15	32,45
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	31,44	28,42	23,12	32,42
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	32,28	29,26	23,96	33,26
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	32,97	29,95	24,65	33,95
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	33,22	30,20	24,90	34,20
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	33,34	30,32	25,02	34,32
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	33,53	30,51	25,21	34,51
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	33,72	30,70	25,40	34,70
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	33,92	30,90	25,60	34,90
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	34,09	31,06	25,77	35,07
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	25,18	22,17	16,86	26,16
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	26,99	23,95	18,67	27,97
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	25,68	22,66	17,37	26,67
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	26,77	23,74	18,46	27,75
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	27,83	24,80	19,51	28,81
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	28,27	25,24	19,95	29,25
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	26,58	23,55	18,27	27,56
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	26,66	23,62	18,34	27,64
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	26,78	23,75	18,47	27,76
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	26,92	23,89	18,61	27,90
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	27,06	24,03	18,74	28,04
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	19,63	16,62	11,30	20,61
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	20,20	17,16	11,88	21,18
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	20,26	17,22	11,95	21,24
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	20,29	17,25	11,98	21,27
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	20,31	17,27	12,00	21,29
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	20,33	17,30	12,03	21,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westzeedijk oost
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	--	--	--	--
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	--	--	--	--
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	--	--	--	--
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	--	--	--	--
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	--	--	--	--
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	23,97	20,95	15,94	25,07
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	24,13	21,11	16,11	25,23
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	23,95	20,92	15,92	25,05
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	23,76	20,73	15,72	24,85
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	23,80	20,78	15,77	24,90
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	23,89	20,87	15,87	24,99
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	23,99	20,97	15,99	25,10
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	24,11	21,09	16,11	25,22
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	21,99	18,97	14,20	23,19
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	22,24	19,23	14,46	23,44
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	22,55	19,54	14,77	23,75
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	25,66	22,63	17,65	26,76
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	25,69	22,66	17,69	26,80
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	25,48	22,46	17,47	26,59
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	25,29	22,26	17,28	26,39
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	25,34	22,32	17,33	26,45
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	25,43	22,40	17,43	26,54
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	25,43	22,41	17,43	26,54
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	25,56	22,54	17,57	26,67
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	23,56	20,55	15,77	24,76
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	23,84	20,83	16,06	25,04
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	24,31	21,30	16,53	25,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VII

Rekenresultaten industrielawaai

Output Geomilieu

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	40,39	39,36	36,61	46,61
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	39,95	38,97	36,01	46,01
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	40,28	39,30	36,14	46,14
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	40,42	39,45	36,20	46,20
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	40,09	39,13	35,88	45,88
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	40,24	39,29	36,00	46,00
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	39,26	38,32	34,90	44,90
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	39,31	38,37	34,96	44,96
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	39,33	38,36	34,93	44,93
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	39,31	38,36	34,96	44,96
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	39,25	38,28	34,84	44,84
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	39,30	38,35	35,01	45,01
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	38,73	37,77	34,33	44,33
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	38,74	37,80	34,34	44,34
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	38,80	37,87	34,37	44,37
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	38,82	37,88	34,36	44,36
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	38,81	37,88	34,35	44,35
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	38,81	37,88	34,34	44,34
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	38,36	37,43	33,80	43,80
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	38,37	37,44	33,81	43,81
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	38,39	37,47	33,85	43,85
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	38,48	37,56	33,95	43,95
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	38,77	37,86	34,30	44,30
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	34,93	33,95	30,03	40,03
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	35,16	34,21	30,19	40,19
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	35,38	34,44	30,33	40,33
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	35,71	34,79	30,56	40,56
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	35,82	34,89	30,61	40,61
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	36,26	35,36	30,94	40,94
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	36,27	35,37	30,91	40,91
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	36,26	35,36	30,89	40,89
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	36,24	35,34	30,87	40,87
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	36,22	35,32	30,85	40,85
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	36,22	35,31	30,87	40,87
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	36,21	35,31	30,92	40,92
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	36,18	35,28	30,89	40,89
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	36,17	35,27	30,88	40,88
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	36,16	35,27	30,87	40,87
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	36,15	35,26	30,86	40,86
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	36,14	35,25	30,85	40,85
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	36,13	35,24	30,85	40,85
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	36,12	35,22	30,84	40,84
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	36,13	35,24	30,87	40,87
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	36,17	35,28	30,94	40,94
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	36,27	35,38	31,09	41,09
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	36,58	35,69	31,52	41,52
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	30,07	29,20	26,30	36,30
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	30,09	29,22	26,30	36,30
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	30,08	29,22	26,28	36,28
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	30,07	29,21	26,27	36,27
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	30,03	29,17	26,24	36,24
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	30,01	29,15	26,22	36,22
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	29,45	28,65	25,68	35,68
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	29,45	28,65	25,67	35,67
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	29,44	28,64	25,67	35,67
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	29,44	28,63	25,65	35,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	29,50	28,70	25,75	35,75
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	29,53	28,74	25,82	35,82
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	29,32	28,55	25,61	35,61
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	29,35	28,58	25,62	35,62
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	29,42	28,65	25,66	35,66
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	29,48	28,70	25,70	35,70
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	29,53	28,76	25,74	35,74
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	29,61	28,84	25,81	35,81
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	29,63	28,86	25,80	35,80
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	29,80	29,03	25,96	35,96
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	30,05	29,28	26,21	36,21
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	30,47	29,70	26,64	36,64
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	31,40	30,63	27,60	37,60
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	30,50	29,75	27,33	37,33
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	30,60	29,86	27,40	37,40
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	30,64	29,92	27,43	37,43
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	30,64	29,91	27,38	37,38
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	30,67	29,94	27,38	37,38
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	30,69	29,97	27,42	37,42
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	31,32	30,59	28,10	38,10
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	31,49	30,76	28,22	38,22
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	31,66	30,95	28,38	38,38
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	32,00	31,27	28,58	38,58
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	32,70	31,96	29,06	39,06
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	32,94	32,22	29,29	39,29
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	34,46	33,74	30,84	40,84
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	34,52	33,80	30,86	40,86
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	34,66	33,93	30,90	40,90
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	34,72	33,99	30,91	40,91
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	34,77	34,04	30,94	40,94
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	34,83	34,09	30,96	40,96
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	37,82	37,09	33,91	43,91
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	37,90	37,17	33,96	43,96
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	37,99	37,27	34,02	44,02
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	38,10	37,38	34,12	44,12
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	38,34	37,62	34,35	44,35
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	46,71	45,92	42,78	52,78
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	46,80	46,02	42,82	52,82
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	46,85	46,07	42,83	52,83
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	46,88	46,11	42,84	52,84
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	46,92	46,15	42,85	52,85
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	45,60	44,79	41,93	51,93
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	46,14	45,38	42,45	52,45
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	46,40	45,64	42,63	52,63
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	46,49	45,73	42,65	52,65
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	46,55	45,79	42,69	52,69
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	46,66	45,87	42,75	52,75
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	40,42	39,17	36,32	46,32
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	40,50	39,26	36,44	46,44
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	40,67	39,45	36,69	46,69
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	41,01	39,78	37,07	47,07
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	41,54	40,31	37,66	47,66
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	42,92	41,88	39,38	49,38
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	37,78	36,66	33,32	43,32
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	38,04	36,91	33,66	43,66
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	38,77	37,58	34,56	44,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	40,29	39,04	36,13	46,13
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	40,38	39,13	36,23	46,23
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	40,40	39,15	36,27	46,27
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	46,92	46,14	42,95	52,95
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	47,03	46,25	43,00	53,00
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	47,08	46,30	43,01	53,01
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	47,12	46,35	43,02	53,02
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	47,17	46,40	43,04	53,04
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	46,29	45,52	42,57	52,57
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	46,44	45,68	42,65	52,65
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	46,59	45,84	42,71	52,71
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	46,67	45,91	42,73	52,73
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	46,71	45,95	42,76	52,76
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	46,85	46,07	42,88	52,88
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	45,31	44,59	41,59	51,59
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	45,55	44,83	41,75	51,75
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	45,69	44,96	41,91	51,91
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	45,84	45,11	42,08	52,08
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	46,02	45,25	42,22	52,22
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	46,19	45,42	42,46	52,46
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	43,56	42,81	39,32	49,32
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	44,37	43,54	40,21	50,21
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	44,70	43,89	40,60	50,60
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	45,03	44,27	41,12	51,12
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	47,02	46,24	43,00	53,00
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	47,13	46,35	43,06	53,06
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	47,18	46,40	43,07	53,07
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	47,21	46,44	43,08	53,08
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	47,26	46,49	43,09	53,09
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	46,39	45,61	42,59	52,59
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	46,54	45,78	42,67	52,67
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	46,68	45,92	42,73	52,73
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	46,75	45,99	42,75	52,75
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	46,80	46,04	42,78	52,78
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	46,93	46,15	42,91	52,91
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	45,41	44,68	41,65	51,65
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	45,66	44,93	41,82	51,82
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	45,79	45,05	41,96	51,96
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	45,95	45,21	42,15	52,15
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	46,12	45,35	42,27	52,27
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	46,28	45,50	42,48	52,48
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	43,94	43,15	39,83	49,83
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	44,34	43,50	40,20	50,20
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	44,65	43,82	40,56	50,56
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	45,02	44,24	41,11	51,11
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	46,98	46,20	42,96	52,96
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	47,07	46,29	43,01	53,01
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	47,12	46,34	43,02	53,02
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	47,15	46,38	43,03	53,03
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	47,19	46,42	43,04	53,04
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	46,43	45,60	42,57	52,57
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	46,59	45,77	42,65	52,65
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	46,73	45,92	42,71	52,71
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	46,79	45,98	42,73	52,73
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	46,83	46,03	42,76	52,76
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	46,93	46,13	42,89	52,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	45,34	44,59	41,59	51,59
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	45,58	44,83	41,76	51,76
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	45,73	44,98	41,92	51,92
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	45,96	45,21	42,20	52,20
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	46,18	45,35	42,30	52,30
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	46,33	45,50	42,50	52,50
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	42,82	41,89	38,74	48,74
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	43,93	43,01	39,97	49,97
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	44,28	43,38	40,24	50,24
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	44,51	43,62	40,48	50,48
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	44,62	43,78	40,67	50,67
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	44,97	44,17	41,14	51,14
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	40,03	39,29	36,29	46,29
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	40,12	39,37	36,35	46,35
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	39,77	38,88	35,64	45,64
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	39,72	38,79	35,32	45,32
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	39,79	38,85	35,32	45,32
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	39,81	38,87	35,36	45,36
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	39,41	38,46	34,92	44,92
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	39,49	38,53	35,01	45,01
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	39,59	38,62	35,11	45,11
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	39,58	38,58	35,08	45,08
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	39,70	38,71	35,30	45,30
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	39,40	38,71	35,62	45,62
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	39,77	39,14	36,22	46,22
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	39,33	38,69	35,66	45,66
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	39,48	38,83	35,73	45,73
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	39,77	39,13	36,11	46,11
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	39,98	39,34	36,34	46,34
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	39,98	39,33	36,29	46,29
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	40,19	39,54	36,49	46,49
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	40,45	39,81	36,90	46,90
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	40,79	40,08	37,24	47,24
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	41,33	40,61	37,85	47,85
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	32,09	31,40	28,84	38,84
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	32,09	31,39	28,74	38,74
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	32,09	31,40	28,71	38,71
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	32,17	31,47	28,75	38,75
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	32,19	31,50	28,77	38,77
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	32,24	31,54	28,82	38,82
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	31,60	30,91	28,01	38,01
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	31,74	31,05	28,13	38,13
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	31,90	31,21	28,31	38,31
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	32,13	31,44	28,56	38,56
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	32,84	32,16	29,33	39,33
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	30,50	29,76	26,99	36,99
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	30,42	29,67	26,86	36,86
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	30,45	29,70	26,88	36,88
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	30,52	29,77	26,90	36,90
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	30,61	29,85	26,95	36,95
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	30,71	29,95	27,03	37,03
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	31,51	30,77	28,07	38,07
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	31,71	30,96	28,22	38,22
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	32,00	31,26	28,46	38,46
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	32,54	31,79	28,87	38,87
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	33,28	32,51	29,53	39,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	36,99	36,04	33,32	43,32
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	37,20	36,24	33,59	43,59
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	37,31	36,36	33,71	43,71
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	37,61	36,65	33,95	43,95
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	38,01	37,04	34,34	44,34
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	38,37	37,39	34,72	44,72
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	38,99	38,04	35,48	45,48
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	39,45	38,52	35,89	45,89
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	40,11	39,22	36,77	46,77
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	41,19	40,20	37,77	47,77
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	42,18	41,08	38,64	48,64
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	41,96	41,17	37,41	47,41
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	42,66	41,92	38,23	48,23
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	43,07	42,34	38,58	48,58
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	43,16	42,43	38,72	48,72
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	43,42	42,69	39,04	49,04
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	43,78	43,08	39,63	49,63
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	44,32	43,62	40,18	50,18
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	44,51	43,81	40,37	50,37
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	44,67	43,96	40,59	50,59
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	45,04	44,31	40,99	50,99
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	45,40	44,57	41,24	51,24
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	42,71	41,97	38,26	48,26
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	43,42	42,73	39,03	49,03
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	43,82	43,12	39,29	49,29
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	43,49	42,77	38,93	48,93
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	43,73	43,01	39,21	49,21
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	44,06	43,34	39,74	49,74
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	44,42	43,72	40,22	50,22
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	44,63	43,92	40,40	50,40
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	44,80	44,08	40,62	50,62
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	45,10	44,35	40,95	50,95
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	45,43	44,61	41,20	51,20
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	42,21	41,53	38,49	48,49
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	43,21	42,56	39,45	49,45
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	43,61	42,94	39,69	49,69
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	44,45	43,68	40,40	50,40
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	44,69	43,92	40,65	50,65
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	44,93	44,18	40,99	50,99
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	45,30	44,58	41,48	51,48
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	45,51	44,78	41,63	51,63
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	45,64	44,91	41,80	51,80
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	45,80	45,06	41,99	51,99
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	46,05	45,29	42,21	52,21
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	40,31	39,58	36,27	46,27
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	40,53	39,81	36,39	46,39
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	39,50	38,70	35,48	45,48
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	38,71	37,85	34,91	44,91
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	38,92	38,03	34,99	44,99
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	38,93	38,04	35,00	45,00
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	37,90	36,98	33,63	43,63
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	38,17	37,23	33,91	43,91
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	38,42	37,46	34,21	44,21
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	39,54	38,59	35,31	45,31
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	41,97	41,01	38,19	48,19
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	38,77	38,09	35,05	45,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	39,17	38,53	35,67	45,67
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	39,29	38,66	35,81	45,81
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	39,60	38,97	36,10	46,10
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	40,12	39,50	36,77	46,77
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	40,69	40,10	37,51	47,51
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	41,17	40,56	38,04	48,04
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	41,43	40,82	38,18	48,18
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	41,65	41,04	38,33	48,33
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	41,99	41,37	38,58	48,58
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	42,77	42,15	39,14	49,14
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	33,20	32,39	29,61	39,61
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	33,00	32,22	29,36	39,36
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	32,76	31,98	29,13	39,13
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	32,87	32,10	29,27	39,27
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	33,05	32,29	29,45	39,45
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	32,96	32,17	29,31	39,31
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	31,64	30,86	27,63	37,63
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	31,79	31,01	27,77	37,77
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	32,05	31,27	28,07	38,07
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	32,36	31,59	28,40	38,40
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	33,23	32,45	29,29	39,29
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	32,65	31,86	28,83	38,83
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	32,69	31,92	28,86	38,86
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	32,70	31,92	28,85	38,85
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	32,68	31,89	28,84	38,84
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	34,32	33,54	30,46	40,46
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	34,43	33,66	30,55	40,55
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	34,56	33,80	30,69	40,69
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	34,74	33,98	30,86	40,86
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	35,20	34,43	31,35	41,35
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	44,04	43,39	39,71	49,71
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	44,11	43,47	39,82	49,82
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	44,22	43,58	40,01	50,01
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	44,52	43,90	40,55	50,55
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	44,76	44,12	40,73	50,73
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	44,94	44,32	40,90	50,90
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	45,14	44,51	41,17	51,17
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	45,52	44,83	41,55	51,55
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	48,11	47,35	44,06	54,06
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	43,86	43,10	39,14	49,14
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	43,97	43,22	39,29	49,29
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	44,10	43,36	39,51	49,51
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	44,46	43,77	40,28	50,28
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	44,73	44,07	40,66	50,66
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	44,92	44,27	40,82	50,82
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	45,09	44,43	41,03	51,03
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	45,49	44,80	41,50	51,50
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	48,09	47,33	44,02	54,02
N3_13_C	Gebouw N3	91601,79	435662,55	7,50	43,86	43,10	39,10	49,10
N3_13_D	Gebouw N3	91601,79	435662,55	10,50	43,93	43,18	39,20	49,20
N3_13_E	Gebouw N3	91601,79	435662,55	13,50	44,05	43,32	39,41	49,41
N3_13_F	Gebouw N3	91601,79	435662,55	16,50	44,41	43,73	40,21	50,21
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	44,69	44,03	40,61	50,61
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	44,86	44,20	40,76	50,76
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	45,04	44,38	40,98	50,98
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	45,45	44,75	41,45	51,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	45,63	44,84	41,51	51,51
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	43,28	42,54	38,54	48,54
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	43,83	43,12	39,20	49,20
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	43,99	43,29	39,45	49,45
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	43,61	42,89	39,22	49,22
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	43,87	43,16	39,55	49,55
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	44,19	43,50	40,11	50,11
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	44,44	43,76	40,49	50,49
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	44,70	44,02	40,72	50,72
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	44,88	44,19	40,94	50,94
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	45,37	44,66	41,48	51,48
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	45,72	44,90	41,69	51,69
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	41,23	40,53	38,06	48,06
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	41,63	40,96	38,38	48,38
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	41,84	41,15	38,54	48,54
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	42,13	41,38	38,77	48,77
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	34,81	33,74	31,37	41,37
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	36,09	35,08	32,82	42,82
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	36,67	35,68	33,37	43,37
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	37,24	36,32	33,76	43,76
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	37,34	36,44	33,88	43,88
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	37,51	36,62	34,08	44,08
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	41,85	41,06	38,39	48,39
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	42,46	41,66	38,96	48,96
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	38,23	37,26	34,75	44,75
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	39,23	38,26	35,78	45,78
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	33,22	32,27	29,87	39,87
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	34,31	33,36	31,22	41,22
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	34,49	33,56	31,41	41,41
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	34,92	34,02	31,79	41,79
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	35,38	34,46	32,27	42,27
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	35,85	34,97	32,81	42,81
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	33,22	32,27	29,87	39,87
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	34,31	33,36	31,22	41,22
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	34,49	33,56	31,41	41,41
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	34,92	34,02	31,79	41,79
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	35,38	34,46	32,27	42,27
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	35,85	34,97	32,81	42,81
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	36,07	35,21	33,03	43,03
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	36,46	35,60	33,37	43,37
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	33,36	32,62	29,77	39,77
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	33,39	32,65	29,81	39,81
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	33,44	32,70	29,86	39,86
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	33,65	32,93	30,02	40,02
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	33,80	33,08	30,19	40,19
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	33,96	33,24	30,34	40,34
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	35,32	34,61	31,87	41,87
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	35,76	35,04	32,31	42,31
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	42,38	41,82	39,18	49,18
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	42,58	41,98	39,37	49,37
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	43,31	42,60	40,14	50,14
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	43,66	42,96	40,39	50,39
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	43,83	43,10	40,50	50,50
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	44,11	43,32	40,74	50,74
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	45,05	44,22	41,60	51,60
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	46,93	46,13	43,49	53,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	46,73	45,92	42,90	52,90
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	46,69	45,90	42,80	52,80
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	44,94	44,34	41,11	51,11
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	45,06	44,44	41,24	51,24
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	45,47	44,80	41,72	51,72
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	45,72	45,05	41,92	51,92
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	45,83	45,14	42,02	52,02
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	46,02	45,29	42,21	52,21
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	44,86	44,25	41,03	51,03
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	44,97	44,35	41,14	51,14
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	45,25	44,59	41,46	51,46
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	45,60	44,92	41,83	51,83
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	45,75	45,06	41,95	51,95
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	45,92	45,19	42,12	52,12
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	46,48	45,69	42,60	52,60
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	46,90	46,12	42,98	52,98
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	45,26	44,63	41,31	51,31
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	45,44	44,78	41,45	51,45
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	45,57	44,90	41,58	51,58
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	45,81	45,11	41,89	51,89
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	46,48	45,71	42,62	52,62
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	46,97	46,21	43,07	53,07
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	39,24	38,42	36,07	46,07
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	39,62	38,73	36,37	46,37
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	40,11	39,14	36,84	46,84
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	40,81	39,89	37,34	47,34
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	40,97	40,03	37,46	47,46
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	41,20	40,22	37,65	47,65
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	40,66	39,63	37,02	47,02
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	40,88	39,87	37,25	47,25
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	40,75	39,72	37,00	47,00
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	41,41	40,39	37,50	47,50
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	41,84	40,79	37,66	47,66
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	42,20	41,21	37,95	47,95
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	42,32	41,34	37,99	47,99
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	42,41	41,44	38,05	48,05
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	42,66	41,70	38,35	48,35
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	40,85	39,98	35,97	45,97
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	41,01	40,13	36,15	46,15
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	41,08	40,21	36,25	46,25
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	41,30	40,46	36,40	46,40
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	41,34	40,49	36,44	46,44
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	41,46	40,60	36,55	46,55
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	40,11	39,16	35,27	45,27
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	40,19	39,24	35,38	45,38
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	37,29	36,19	33,11	43,11
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	38,23	37,10	33,85	43,85
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	38,06	36,94	33,38	43,38
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	39,07	38,06	34,17	44,17
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	39,27	38,28	34,32	44,32
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	39,47	38,49	34,49	44,49
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	39,80	38,83	34,94	44,94
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	33,49	32,57	29,47	39,47
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	33,47	32,56	29,47	39,47
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	33,49	32,58	29,49	39,49
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	33,67	32,78	29,60	39,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	33,63	32,75	29,59	39,59
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	33,53	32,69	29,54	39,54
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	31,53	30,74	27,71	37,71
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	31,72	30,93	27,97	37,97
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	31,66	30,88	28,04	38,04
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	32,49	31,67	28,89	38,89
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	34,20	33,24	30,39	40,39
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	34,39	33,47	30,56	40,56
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	33,39	32,55	29,63	39,63
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	33,74	32,90	29,97	39,97
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	34,73	33,90	30,98	40,98
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	33,20	32,48	29,46	39,46
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	33,18	32,46	29,43	39,43
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	33,14	32,42	29,41	39,41
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	33,21	32,49	29,43	39,43
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	33,20	32,49	29,43	39,43
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	33,20	32,49	29,43	39,43
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	34,00	33,30	30,30	40,30
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	34,06	33,36	30,34	40,34
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	34,17	33,46	30,43	40,43
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	34,25	33,53	30,47	40,47
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	34,37	33,65	30,53	40,53
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	34,46	33,75	30,61	40,61
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	35,76	35,04	31,87	41,87
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	35,98	35,26	32,09	42,09
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	36,81	36,08	32,94	42,94
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	43,37	42,70	39,97	49,97
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	43,69	42,95	40,20	50,20
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	44,14	43,32	40,70	50,70
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	44,42	43,61	40,86	50,86
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	44,49	43,68	40,94	50,94
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	44,56	43,75	41,03	51,03
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	44,71	43,90	41,22	51,22
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	45,04	44,28	41,74	51,74
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	45,30	44,56	41,93	51,93
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	45,86	45,12	42,32	52,32
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	49,22	48,50	45,25	55,25
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	49,55	48,83	45,50	55,50
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	47,45	46,70	43,38	53,38
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	47,48	46,73	43,41	53,41
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	47,53	46,77	43,46	53,46
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	47,70	46,93	43,53	53,53
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	47,72	46,96	43,56	53,56
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	47,76	47,00	43,61	53,61
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	46,53	45,77	42,50	52,50
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	46,77	46,02	42,87	52,87
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	47,06	46,34	43,11	53,11
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	47,39	46,66	43,36	53,36
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	49,55	48,83	45,38	55,38
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	49,65	48,93	45,45	55,45
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	46,09	45,31	42,07	52,07
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	46,33	45,57	42,24	52,24
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	46,40	45,63	42,30	52,30
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	46,45	45,68	42,36	52,36
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	46,04	45,26	42,06	52,06
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	46,32	45,56	42,29	52,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	46,41	45,64	42,35	52,35
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	46,44	45,68	42,40	52,40
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	46,52	45,76	42,52	52,52
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	46,72	45,97	42,82	52,82
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	47,02	46,29	43,09	53,09
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	47,41	46,68	43,38	53,38
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	47,59	46,81	43,41	53,41
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	47,74	46,97	43,53	53,53
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	47,83	47,07	43,61	53,61
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	47,86	47,10	43,65	53,65
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	47,89	47,13	43,69	53,69
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	45,31	44,69	41,50	51,50
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	45,45	44,81	41,64	51,64
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	45,82	45,12	42,07	52,07
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	46,14	45,43	42,34	52,34
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	46,24	45,52	42,42	52,42
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	46,32	45,59	42,50	52,50
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	46,49	45,74	42,66	52,66
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	46,70	45,93	42,84	52,84
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	46,89	46,14	42,90	52,90
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	47,23	46,48	43,12	53,12
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	47,46	46,68	43,31	53,31
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	47,65	46,89	43,50	53,50
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	47,75	46,99	43,59	53,59
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	47,79	47,03	43,63	53,63
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	47,81	47,05	43,64	53,64
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	40,69	39,83	37,13	47,13
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	41,09	40,17	37,40	47,40
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	42,01	40,95	38,26	48,26
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	42,61	41,59	38,64	48,64
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	42,74	41,73	38,77	48,77
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	42,82	41,81	38,89	48,89
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	41,57	40,50	37,49	47,49
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	41,60	40,54	37,51	47,51
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	41,77	40,72	37,67	47,67
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	42,51	41,49	38,34	48,34
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	42,29	41,31	38,01	48,01
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	41,92	41,05	36,79	46,79
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	42,11	41,20	36,93	46,93
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	42,39	41,46	37,22	47,22
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	42,65	41,74	37,38	47,38
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	42,69	41,80	37,43	47,43
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	42,73	41,84	37,49	47,49
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	42,65	41,78	37,60	47,60
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	43,04	42,21	38,26	48,26
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	43,60	42,82	38,79	48,79
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	44,53	43,74	39,61	49,61
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	41,83	40,90	36,75	46,75
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	34,46	33,64	30,11	40,11
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	34,47	33,65	30,11	40,11
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	34,50	33,69	30,15	40,15
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	34,30	33,47	29,88	39,88
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	34,22	33,39	29,81	39,81
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	34,32	33,49	29,92	39,92
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	33,03	32,25	28,72	38,72
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	33,47	32,69	29,20	39,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	34,24	33,47	29,94	39,94
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	35,82	35,04	31,58	41,58
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	33,99	33,20	30,00	40,00
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	32,69	31,86	27,98	37,98
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	32,71	31,87	27,99	37,99
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	32,77	31,94	28,05	38,05
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	32,86	32,05	28,15	38,15
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	32,89	32,08	28,19	38,19
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	33,02	32,22	28,33	38,33
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	32,85	32,05	28,23	38,23
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	33,22	32,42	28,62	38,62
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	33,90	33,10	29,34	39,34
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	34,58	33,77	30,29	40,29
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	31,38	30,61	27,57	37,57
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	29,36	28,61	25,21	35,21
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	29,35	28,60	25,22	35,22
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	29,36	28,61	25,24	35,24
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	29,37	28,62	25,26	35,26
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	29,40	28,65	25,33	35,33
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	29,48	28,72	25,44	35,44
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	29,61	28,86	25,62	35,62
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	29,88	29,13	25,95	35,95
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	30,54	29,79	26,71	36,71
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	31,72	30,96	27,99	37,99
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	31,02	30,26	27,17	37,17
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	33,39	32,68	29,71	39,71
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	33,40	32,69	29,71	39,71
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	33,44	32,73	29,73	39,73
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	33,45	32,74	29,74	39,74
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	33,48	32,78	29,77	39,77
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	33,52	32,82	29,81	39,81
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	35,89	35,20	32,42	42,42
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	35,99	35,29	32,50	42,50
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	36,10	35,41	32,60	42,60
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	36,22	35,53	32,67	42,67
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	36,60	35,90	33,01	43,01
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	42,00	41,13	38,49	48,49
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	42,13	41,26	38,56	48,56
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	42,23	41,35	38,61	48,61
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	42,24	41,36	38,63	48,63
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	42,31	41,43	38,71	48,71
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	42,45	41,56	38,87	48,87
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	42,75	41,87	39,23	49,23
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	43,31	42,48	39,99	49,99
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	43,93	43,17	40,62	50,62
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	44,50	43,74	41,01	51,01
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	44,88	44,10	41,34	51,34
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	46,43	45,70	42,13	52,13
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	46,54	45,81	42,18	52,18
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	46,57	45,84	42,21	52,21
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	46,57	45,85	42,21	52,21
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	46,56	45,84	42,23	52,23
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	46,56	45,84	42,26	52,26
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	46,71	45,98	42,36	52,36
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	46,84	46,12	42,64	52,64
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	47,15	46,48	43,17	53,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	47,47	46,81	43,41	53,41
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	47,68	46,97	43,51	53,51
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	46,29	45,54	41,93	51,93
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	46,44	45,70	42,02	52,02
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	46,62	45,87	42,13	52,13
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	46,68	45,94	42,16	52,16
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	46,69	45,94	42,19	52,19
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	46,69	45,95	42,23	52,23
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	46,64	45,90	42,20	52,20
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	46,76	46,04	42,47	52,47
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	47,10	46,43	43,08	53,08
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	47,45	46,80	43,35	53,35
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	47,69	46,99	43,48	53,48
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	45,85	45,05	41,18	51,18
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	46,05	45,25	41,30	51,30
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	46,29	45,47	41,53	51,53
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	46,41	45,60	41,61	51,61
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	46,42	45,61	41,64	51,64
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	46,42	45,61	41,67	51,67
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	46,37	45,57	41,66	51,66
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	46,53	45,76	42,06	52,06
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	46,95	46,24	42,81	52,81
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	47,36	46,67	43,17	53,17
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	46,38	45,63	42,40	52,40
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	45,73	44,97	41,27	51,27
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	45,86	45,09	41,36	51,36
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	46,16	45,32	41,66	51,66
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	46,37	45,54	41,83	51,83
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	46,42	45,60	41,90	51,90
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	46,45	45,63	41,96	51,96
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	46,51	45,70	42,14	52,14
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	46,70	45,93	42,56	52,56
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	47,04	46,31	43,00	53,00
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	47,41	46,68	43,27	53,27
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	47,45	46,68	43,17	53,17
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	41,84	40,92	38,14	48,14
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	42,10	41,17	38,25	48,25
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	42,54	41,64	38,51	48,51
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	42,64	41,75	38,57	48,57
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	42,71	41,81	38,64	48,64
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	42,80	41,89	38,75	48,75
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	41,26	40,32	37,05	47,05
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	41,46	40,50	37,25	47,25
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	41,63	40,68	37,44	47,44
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	42,13	41,20	37,93	47,93
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	47,89	47,18	43,74	53,74
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	47,98	47,26	43,80	53,80
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	44,05	43,10	39,88	49,88
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	44,08	43,11	39,88	49,88
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	44,20	43,25	40,02	50,02
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	43,81	43,15	39,34	49,34
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	44,00	43,32	39,45	49,45
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	44,18	43,51	39,58	49,58
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	44,19	43,52	39,59	49,59
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	44,20	43,53	39,61	49,61
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	44,19	43,52	39,63	49,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	44,18	43,52	39,73	49,73
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	44,29	43,65	39,97	49,97
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	44,51	43,87	40,23	50,23
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	44,88	44,23	40,50	50,50
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	45,01	44,35	40,59	50,59
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	40,16	39,13	35,17	45,17
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	40,17	39,14	35,19	45,19
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	40,24	39,22	35,31	45,31
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	40,82	39,81	36,09	46,09
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	36,28	35,53	32,33	42,33
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	36,32	35,58	32,36	42,36
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	36,34	35,60	32,36	42,36
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	36,31	35,58	32,34	42,34
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	36,30	35,58	32,34	42,34
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	36,27	35,55	32,32	42,32
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	34,71	33,97	30,64	40,64
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	34,79	34,07	30,87	40,87
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	34,88	34,17	30,96	40,96
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	34,94	34,23	31,00	41,00
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	34,74	34,06	30,85	40,85
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	32,61	31,80	28,80	38,80
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	32,40	31,61	28,61	38,61
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	32,98	32,19	29,20	39,20
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	35,15	34,36	31,38	41,38
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	34,07	33,37	30,34	40,34
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	34,05	33,35	30,32	40,32
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	34,04	33,34	30,30	40,30
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	34,01	33,31	30,28	40,28
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	34,00	33,31	30,27	40,27
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	33,99	33,30	30,27	40,27
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	34,86	34,17	31,21	41,21
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	34,90	34,21	31,24	41,24
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	35,07	34,38	31,35	41,35
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	35,33	34,63	31,53	41,53
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	35,65	34,94	31,77	41,77
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	35,71	34,99	31,82	41,82
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	37,54	36,82	33,62	43,62
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	37,75	37,03	33,83	43,83
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	38,87	38,13	34,97	44,97
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	42,88	42,05	39,11	49,11
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	42,88	42,05	39,12	49,12
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	42,87	42,04	39,11	49,11
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	42,83	42,00	39,08	49,08
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	42,84	42,00	39,10	49,10
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	42,84	42,00	39,13	49,13
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	43,14	42,31	39,45	49,45
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	43,48	42,61	39,84	49,84
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	44,01	43,09	40,36	50,36
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	44,41	43,50	40,63	50,63
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	44,69	43,82	40,93	50,93
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	46,87	46,14	42,85	52,85
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	47,44	46,72	43,37	53,37
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	47,57	46,83	43,48	53,48
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	47,65	46,91	43,54	53,54
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	47,94	47,21	43,75	53,75
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	47,98	47,23	43,76	53,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	48,03	47,27	43,79	53,79
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	47,33	46,66	43,16	53,16
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	47,35	46,69	43,23	53,23
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	47,54	46,85	43,48	53,48
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	47,71	47,00	43,65	53,65
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	48,00	47,28	43,80	53,80
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	48,03	47,30	43,80	53,80
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	47,43	46,77	43,20	53,20
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	47,40	46,74	43,17	53,17
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	47,38	46,72	43,16	53,16
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	47,37	46,71	43,16	53,16
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	47,52	46,85	43,23	53,23
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	47,49	46,82	43,21	53,21
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	47,47	46,81	43,20	53,20
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	47,47	46,80	43,20	53,20
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	47,47	46,80	43,22	53,22
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	47,53	46,85	43,33	53,33
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	47,75	47,06	43,65	53,65
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	48,02	47,31	43,93	53,93
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	47,84	47,11	43,59	53,59
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	48,03	47,30	43,80	53,80
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	48,04	47,31	43,81	53,81
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	48,07	47,33	43,82	53,82
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	46,92	46,22	42,73	52,73
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	47,04	46,34	42,79	52,79
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	47,18	46,48	42,88	52,88
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	47,19	46,50	42,88	52,88
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	47,19	46,50	42,90	52,90
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	47,19	46,50	42,91	52,91
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	47,23	46,52	42,98	52,98
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	47,36	46,65	43,21	53,21
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	47,67	46,97	43,68	53,68
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	47,97	47,28	43,93	53,93
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	47,89	47,18	43,74	53,74
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	47,99	47,27	43,81	53,81
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	48,00	47,28	43,83	53,83
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	48,04	47,30	43,83	53,83
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	42,27	41,31	38,25	48,25
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	42,49	41,54	38,37	48,37
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	42,55	41,62	38,42	48,42
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	42,53	41,59	38,39	48,39
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	42,55	41,61	38,42	48,42
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	42,61	41,66	38,47	48,47
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	41,80	40,77	37,56	47,56
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	41,96	40,90	37,67	47,67
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	41,99	40,96	37,63	47,63
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	42,07	41,05	37,68	47,68
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	42,34	41,33	37,90	47,90
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	44,93	44,28	40,74	50,74
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	44,96	44,31	40,74	50,74
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	44,97	44,32	40,75	50,75
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	44,93	44,29	40,73	50,73
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	44,93	44,28	40,72	50,72
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	44,94	44,29	40,73	50,73
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	44,99	44,34	40,83	50,83
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	45,01	44,36	40,87	50,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	45,15	44,51	41,00	51,00
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	43,51	42,75	39,04	49,04
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	44,61	43,91	40,21	50,21
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	35,50	34,78	31,51	41,51
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	35,51	34,79	31,52	41,52
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	35,53	34,82	31,54	41,54
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	35,55	34,85	31,57	41,57
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	35,59	34,90	31,63	41,63
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	35,65	34,97	31,71	41,71
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	34,29	33,59	30,15	40,15
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	34,51	33,81	30,35	40,35
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	34,57	33,88	30,44	40,44
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	33,71	32,98	29,63	39,63
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	34,70	33,97	30,67	40,67
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	35,91	35,18	31,94	41,94
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	35,91	35,18	31,94	41,94
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	35,88	35,16	31,92	41,92
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	35,87	35,16	31,91	41,91
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	35,88	35,17	31,92	41,92
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	35,86	35,15	31,91	41,91
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	38,54	37,84	34,55	44,55
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	38,51	37,81	34,54	44,54
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	38,53	37,83	34,57	44,57
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	38,62	37,92	34,65	44,65
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	38,84	38,13	34,89	44,89
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	47,96	47,26	43,76	53,76
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	47,96	47,27	43,76	53,76
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	47,95	47,27	43,75	53,75
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	47,92	47,23	43,72	53,72
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	47,90	47,22	43,71	53,71
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	47,88	47,21	43,69	53,69
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	47,88	47,20	43,68	53,68
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	47,90	47,21	43,69	53,69
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	47,99	47,28	43,77	53,77
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	48,04	47,33	43,81	53,81
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	48,02	47,31	43,79	53,79
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	47,88	47,19	43,61	53,61
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	47,88	47,20	43,62	53,62
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	47,87	47,19	43,60	53,60
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	47,84	47,17	43,58	53,58
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	47,82	47,15	43,57	53,57
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	47,80	47,13	43,56	53,56
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	47,79	47,11	43,55	53,55
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	47,83	47,15	43,59	53,59
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	47,95	47,25	43,70	53,70
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	48,08	47,37	43,82	53,82
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	48,07	47,35	43,80	53,80
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	47,83	47,14	43,55	53,55
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	47,81	47,13	43,54	53,54
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	47,81	47,14	43,54	53,54
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	47,78	47,11	43,51	53,51
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	47,76	47,10	43,51	53,51
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	47,75	47,08	43,50	53,50
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	47,74	47,07	43,49	53,49
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	47,78	47,10	43,54	53,54
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	47,93	47,22	43,68	53,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	48,07	47,35	43,81	53,81
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	48,06	47,35	43,79	53,79
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	47,62	46,96	43,41	53,41
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	47,67	47,01	43,43	53,43
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	47,65	47,00	43,42	53,42
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	47,61	46,96	43,39	53,39
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	47,59	46,94	43,38	53,38
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	47,58	46,93	43,37	53,37
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	47,59	46,93	43,38	53,38
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	47,62	46,95	43,43	53,43
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	47,77	47,07	43,59	53,59
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	47,93	47,20	43,74	53,74
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	48,00	47,28	43,75	53,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_01_A	Gebouw N1	91557,63	435785,54	1,50	41,81	36,81	31,81	41,81
N1_01_B	Gebouw N1	91557,63	435785,54	4,50	41,92	36,92	31,92	41,92
N1_01_C	Gebouw N1	91557,63	435785,54	7,50	41,88	36,88	31,88	41,88
N1_01_D	Gebouw N1	91557,63	435785,54	10,50	39,86	34,86	29,86	39,86
N1_01_E	Gebouw N1	91557,63	435785,54	13,50	39,83	34,83	29,83	39,83
N1_01_F	Gebouw N1	91557,63	435785,54	16,50	40,03	35,03	30,03	40,03
N1_02_A	Gebouw N1	91559,35	435786,17	19,50	39,66	34,66	29,66	39,66
N1_02_B	Gebouw N1	91559,35	435786,17	22,50	39,69	34,69	29,69	39,69
N1_02_C	Gebouw N1	91559,35	435786,17	25,50	39,68	34,68	29,68	39,68
N1_02_D	Gebouw N1	91559,35	435786,17	28,50	39,74	34,74	29,74	39,74
N1_02_E	Gebouw N1	91559,35	435786,17	31,50	36,00	31,00	26,00	36,00
N1_02_F	Gebouw N1	91559,35	435786,17	34,50	36,39	31,39	26,39	36,39
N1_03_A	Gebouw N1	91560,68	435786,66	37,50	33,78	28,78	23,78	33,78
N1_03_B	Gebouw N1	91560,68	435786,66	40,50	33,78	28,78	23,78	33,78
N1_03_C	Gebouw N1	91560,68	435786,66	43,50	33,80	28,80	23,80	33,80
N1_03_D	Gebouw N1	91560,68	435786,66	46,50	33,84	28,84	23,84	33,84
N1_03_E	Gebouw N1	91560,68	435786,66	49,50	33,91	28,91	23,91	33,91
N1_03_F	Gebouw N1	91560,68	435786,66	52,50	32,83	27,83	22,83	32,83
N1_04_A	Gebouw N1	91562,15	435787,21	55,50	32,47	27,47	22,47	32,47
N1_04_B	Gebouw N1	91562,15	435787,21	58,50	32,79	27,79	22,79	32,79
N1_04_C	Gebouw N1	91562,15	435787,21	61,50	33,27	28,27	23,27	33,27
N1_04_D	Gebouw N1	91562,15	435787,21	64,50	34,06	29,06	24,06	34,06
N1_04_E	Gebouw N1	91562,15	435787,21	67,50	35,81	30,81	25,81	35,81
N1_05_A	Gebouw N1	91593,07	435798,67	1,50	43,09	38,09	33,09	43,09
N1_05_B	Gebouw N1	91593,07	435798,67	4,50	41,26	36,26	31,26	41,26
N1_05_C	Gebouw N1	91593,07	435798,67	7,50	41,26	36,26	31,26	41,26
N1_05_D	Gebouw N1	91593,07	435798,67	10,50	40,73	35,73	30,73	40,73
N1_05_E	Gebouw N1	91593,07	435798,67	13,50	40,16	35,16	30,16	40,16
N1_05_F	Gebouw N1	91593,07	435798,67	16,50	40,15	35,15	30,15	40,15
N1_06_A	Gebouw N1	91594,32	435799,13	19,50	39,10	34,10	29,10	39,10
N1_06_B	Gebouw N1	91594,32	435799,13	22,50	39,06	34,06	29,06	39,06
N1_06_C	Gebouw N1	91594,32	435799,13	25,50	39,03	34,03	29,03	39,03
N1_06_D	Gebouw N1	91594,32	435799,13	28,50	39,01	34,01	29,01	39,01
N1_06_E	Gebouw N1	91594,32	435799,13	31,50	37,63	32,63	27,63	37,63
N1_06_F	Gebouw N1	91594,32	435799,13	34,50	37,97	32,97	27,97	37,97
N1_07_A	Gebouw N1	91595,28	435799,49	37,50	37,74	32,74	27,74	37,74
N1_07_B	Gebouw N1	91595,28	435799,49	40,50	37,74	32,74	27,74	37,74
N1_07_C	Gebouw N1	91595,28	435799,49	43,50	37,72	32,72	27,72	37,72
N1_07_D	Gebouw N1	91595,28	435799,49	46,50	37,71	32,71	27,71	37,71
N1_07_E	Gebouw N1	91595,28	435799,49	49,50	37,72	32,72	27,72	37,72
N1_07_F	Gebouw N1	91595,28	435799,49	52,50	35,29	30,29	25,29	35,29
N1_08_A	Gebouw N1	91596,23	435799,84	55,50	36,58	31,58	26,58	36,58
N1_08_B	Gebouw N1	91596,23	435799,84	58,50	36,73	31,73	26,73	36,73
N1_08_C	Gebouw N1	91596,23	435799,84	61,50	36,95	31,95	26,95	36,95
N1_08_D	Gebouw N1	91596,23	435799,84	64,50	37,30	32,30	27,30	37,30
N1_08_E	Gebouw N1	91596,23	435799,84	67,50	38,04	33,04	28,04	38,04
N1_09_A	Gebouw N1	91598,89	435798,42	1,50	48,94	43,94	38,94	48,94
N1_09_B	Gebouw N1	91598,89	435798,42	4,50	48,60	43,60	38,60	48,60
N1_09_C	Gebouw N1	91598,89	435798,42	7,50	48,55	43,55	38,55	48,55
N1_09_D	Gebouw N1	91598,89	435798,42	10,50	48,49	43,49	38,49	48,49
N1_09_E	Gebouw N1	91598,89	435798,42	13,50	48,43	43,43	38,43	48,43
N1_09_F	Gebouw N1	91598,89	435798,42	16,50	48,42	43,42	38,42	48,42
N1_10_A	Gebouw N1	91599,33	435796,73	19,50	48,31	43,31	38,31	48,31
N1_10_B	Gebouw N1	91599,33	435796,73	22,50	48,25	43,25	38,25	48,25
N1_10_C	Gebouw N1	91599,33	435796,73	25,50	48,19	43,19	38,19	48,19
N1_10_D	Gebouw N1	91599,33	435796,73	28,50	48,12	43,12	38,12	48,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_10_E	Gebouw N1	91599,33	435796,73	31,50	48,04	43,04	38,04	48,04
N1_10_F	Gebouw N1	91599,33	435796,73	34,50	47,97	42,97	37,97	47,97
N1_11_A	Gebouw N1	91599,67	435795,40	37,50	47,98	42,98	37,98	47,98
N1_11_B	Gebouw N1	91599,67	435795,40	40,50	47,96	42,96	37,96	47,96
N1_11_C	Gebouw N1	91599,67	435795,40	43,50	47,93	42,93	37,93	47,93
N1_11_D	Gebouw N1	91599,67	435795,40	46,50	47,91	42,91	37,91	47,91
N1_11_E	Gebouw N1	91599,67	435795,40	49,50	47,91	42,91	37,91	47,91
N1_11_F	Gebouw N1	91599,67	435795,40	52,50	47,85	42,85	37,85	47,85
N1_12_A	Gebouw N1	91600,01	435794,13	55,50	47,91	42,91	37,91	47,91
N1_12_B	Gebouw N1	91600,01	435794,13	58,50	47,97	42,97	37,97	47,97
N1_12_C	Gebouw N1	91600,01	435794,13	61,50	48,05	43,05	38,05	48,05
N1_12_D	Gebouw N1	91600,01	435794,13	64,50	48,13	43,13	38,13	48,13
N1_12_E	Gebouw N1	91600,01	435794,13	67,50	48,23	43,23	38,23	48,23
N1_13_A	Gebouw N1	91603,78	435779,66	1,50	48,60	43,60	38,60	48,60
N1_13_B	Gebouw N1	91603,78	435779,66	4,50	48,46	43,46	38,46	48,46
N1_13_C	Gebouw N1	91603,78	435779,66	7,50	48,40	43,40	38,40	48,40
N1_13_D	Gebouw N1	91603,78	435779,66	10,50	48,33	43,33	38,33	48,33
N1_13_E	Gebouw N1	91603,78	435779,66	13,50	48,26	43,26	38,26	48,26
N1_13_F	Gebouw N1	91603,78	435779,66	16,50	48,27	43,27	38,27	48,27
N1_14_A	Gebouw N1	91604,07	435778,57	19,50	48,24	43,24	38,24	48,24
N1_14_B	Gebouw N1	91604,07	435778,57	22,50	48,17	43,17	38,17	48,17
N1_14_C	Gebouw N1	91604,07	435778,57	25,50	48,11	43,11	38,11	48,11
N1_14_D	Gebouw N1	91604,07	435778,57	28,50	47,99	42,99	37,99	47,99
N1_14_E	Gebouw N1	91604,07	435778,57	31,50	47,95	42,95	37,95	47,95
N1_14_F	Gebouw N1	91604,07	435778,57	34,50	47,91	42,91	37,91	47,91
N1_15_A	Gebouw N1	91604,36	435777,43	37,50	48,01	43,01	38,01	48,01
N1_15_B	Gebouw N1	91604,36	435777,43	40,50	48,07	43,07	38,07	48,07
N1_15_C	Gebouw N1	91604,36	435777,43	43,50	48,06	43,06	38,06	48,06
N1_15_D	Gebouw N1	91604,36	435777,43	46,50	48,05	43,05	38,05	48,05
N1_15_E	Gebouw N1	91604,36	435777,43	49,50	48,06	43,06	38,06	48,06
N1_15_F	Gebouw N1	91604,36	435777,43	52,50	48,09	43,09	38,09	48,09
N1_16_A	Gebouw N1	91604,66	435776,30	55,50	48,15	43,15	38,15	48,15
N1_16_B	Gebouw N1	91604,66	435776,30	58,50	48,22	43,22	38,22	48,22
N1_16_C	Gebouw N1	91604,66	435776,30	61,50	48,30	43,30	38,30	48,30
N1_16_D	Gebouw N1	91604,66	435776,30	64,50	48,38	43,38	38,38	48,38
N1_16_E	Gebouw N1	91604,66	435776,30	67,50	48,48	43,48	38,48	48,48
N1_17_A	Gebouw N1	91603,63	435775,10	55,50	48,10	43,10	38,10	48,10
N1_17_B	Gebouw N1	91603,63	435775,10	58,50	48,17	43,17	38,17	48,17
N1_17_C	Gebouw N1	91603,63	435775,10	61,50	48,24	43,24	38,24	48,24
N1_17_D	Gebouw N1	91603,63	435775,10	64,50	48,33	43,33	38,33	48,33
N1_17_E	Gebouw N1	91603,63	435775,10	67,50	48,42	43,42	38,42	48,42
N1_18_A	Gebouw N1	91603,01	435774,87	37,50	48,00	43,00	38,00	48,00
N1_18_B	Gebouw N1	91603,01	435774,87	40,50	48,01	43,01	38,01	48,01
N1_18_C	Gebouw N1	91603,01	435774,87	43,50	47,99	42,99	37,99	47,99
N1_18_D	Gebouw N1	91603,01	435774,87	46,50	47,98	42,98	37,98	47,98
N1_18_E	Gebouw N1	91603,01	435774,87	49,50	47,99	42,99	37,99	47,99
N1_18_F	Gebouw N1	91603,01	435774,87	52,50	48,02	43,02	38,02	48,02
N1_19_A	Gebouw N1	91602,22	435774,58	19,50	47,28	42,28	37,28	47,28
N1_19_B	Gebouw N1	91602,22	435774,58	22,50	47,24	42,24	37,24	47,24
N1_19_C	Gebouw N1	91602,22	435774,58	25,50	47,18	42,18	37,18	47,18
N1_19_D	Gebouw N1	91602,22	435774,58	28,50	47,13	42,13	37,13	47,13
N1_19_E	Gebouw N1	91602,22	435774,58	31,50	47,12	42,12	37,12	47,12
N1_19_F	Gebouw N1	91602,22	435774,58	34,50	47,33	42,33	37,33	47,33
N1_20_A	Gebouw N1	91601,80	435774,43	1,50	47,48	42,48	37,48	47,48
N1_20_B	Gebouw N1	91601,80	435774,43	4,50	47,45	42,45	37,45	47,45
N1_20_C	Gebouw N1	91601,80	435774,43	7,50	47,39	42,39	37,39	47,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_20_D	Gebouw N1	91601,80	435774,43	10,50	47,33	42,33	37,33	47,33
N1_20_E	Gebouw N1	91601,80	435774,43	13,50	47,27	42,27	37,27	47,27
N1_20_F	Gebouw N1	91601,80	435774,43	16,50	47,21	42,21	37,21	47,21
N1_21_A	Gebouw N1	91567,73	435761,79	55,50	48,70	43,70	38,70	48,70
N1_21_B	Gebouw N1	91567,73	435761,79	58,50	48,77	43,77	38,77	48,77
N1_21_C	Gebouw N1	91567,73	435761,79	61,50	48,85	43,85	38,85	48,85
N1_21_D	Gebouw N1	91567,73	435761,79	64,50	48,94	43,94	38,94	48,94
N1_21_E	Gebouw N1	91567,73	435761,79	67,50	49,03	44,03	39,03	49,03
N1_22_A	Gebouw N1	91567,39	435761,66	37,50	47,78	42,78	37,78	47,78
N1_22_B	Gebouw N1	91567,39	435761,66	40,50	48,41	43,41	38,41	48,41
N1_22_C	Gebouw N1	91567,39	435761,66	43,50	48,60	43,60	38,60	48,60
N1_22_D	Gebouw N1	91567,39	435761,66	46,50	48,61	43,61	38,61	48,61
N1_22_E	Gebouw N1	91567,39	435761,66	49,50	48,64	43,64	38,64	48,64
N1_22_F	Gebouw N1	91567,39	435761,66	52,50	48,68	43,68	38,68	48,68
N1_23_A	Gebouw N1	91566,84	435761,46	19,50	39,43	34,43	29,43	39,43
N1_23_B	Gebouw N1	91566,84	435761,46	22,50	39,51	34,51	29,51	39,51
N1_23_C	Gebouw N1	91566,84	435761,46	25,50	39,72	34,72	29,72	39,72
N1_23_D	Gebouw N1	91566,84	435761,46	28,50	40,16	35,16	30,16	40,16
N1_23_E	Gebouw N1	91566,84	435761,46	31,50	41,45	36,45	31,45	41,45
N1_23_F	Gebouw N1	91566,84	435761,46	34,50	45,25	40,25	35,25	45,25
N1_24_C	Gebouw N1	91566,15	435761,20	7,50	42,92	37,92	32,92	42,92
N1_24_D	Gebouw N1	91566,15	435761,20	10,50	42,82	37,82	32,82	42,82
N1_24_E	Gebouw N1	91566,15	435761,20	13,50	42,77	37,77	32,77	42,77
N1_24_F	Gebouw N1	91566,15	435761,20	16,50	42,72	37,72	32,72	42,72
N1_25_A	Gebouw N1	91564,67	435762,12	55,50	46,40	41,40	36,40	46,40
N1_25_B	Gebouw N1	91564,67	435762,12	58,50	46,51	41,51	36,51	46,51
N1_25_C	Gebouw N1	91564,67	435762,12	61,50	46,62	41,62	36,62	46,62
N1_25_D	Gebouw N1	91564,67	435762,12	64,50	46,74	41,74	36,74	46,74
N1_25_E	Gebouw N1	91564,67	435762,12	67,50	46,92	41,92	36,92	46,92
N1_26_A	Gebouw N1	91564,38	435762,91	37,50	45,55	40,55	35,55	45,55
N1_26_B	Gebouw N1	91564,38	435762,91	40,50	45,62	40,62	35,62	45,62
N1_26_C	Gebouw N1	91564,38	435762,91	43,50	45,66	40,66	35,66	45,66
N1_26_D	Gebouw N1	91564,38	435762,91	46,50	45,72	40,72	35,72	45,72
N1_26_E	Gebouw N1	91564,38	435762,91	49,50	45,80	40,80	35,80	45,80
N1_26_F	Gebouw N1	91564,38	435762,91	52,50	45,89	40,89	35,89	45,89
N1_27_A	Gebouw N1	91564,06	435763,77	19,50	44,34	39,34	34,34	44,34
N1_27_B	Gebouw N1	91564,06	435763,77	22,50	44,33	39,33	34,33	44,33
N1_27_C	Gebouw N1	91564,06	435763,77	25,50	44,34	39,34	34,34	44,34
N1_27_D	Gebouw N1	91564,06	435763,77	28,50	43,98	38,98	33,98	43,98
N1_27_E	Gebouw N1	91564,06	435763,77	31,50	44,36	39,36	34,36	44,36
N1_27_F	Gebouw N1	91564,06	435763,77	34,50	45,30	40,30	35,30	45,30
N1_28_C	Gebouw N1	91563,75	435764,62	7,50	44,90	39,90	34,90	44,90
N1_28_D	Gebouw N1	91563,75	435764,62	10,50	44,72	39,72	34,72	44,72
N1_28_E	Gebouw N1	91563,75	435764,62	13,50	44,69	39,69	34,69	44,69
N1_28_F	Gebouw N1	91563,75	435764,62	16,50	44,73	39,73	34,73	44,73
N1_29_A	Gebouw N1	91557,83	435780,87	55,50	44,44	39,44	34,44	44,44
N1_29_B	Gebouw N1	91557,83	435780,87	58,50	44,56	39,56	34,56	44,56
N1_29_C	Gebouw N1	91557,83	435780,87	61,50	44,69	39,69	34,69	44,69
N1_29_D	Gebouw N1	91557,83	435780,87	64,50	44,85	39,85	34,85	44,85
N1_29_E	Gebouw N1	91557,83	435780,87	67,50	45,13	40,13	35,13	45,13
N1_30_A	Gebouw N1	91557,46	435781,88	37,50	43,93	38,93	33,93	43,93
N1_30_B	Gebouw N1	91557,46	435781,88	40,50	43,95	38,95	33,95	43,95
N1_30_C	Gebouw N1	91557,46	435781,88	43,50	44,01	39,01	34,01	44,01
N1_30_D	Gebouw N1	91557,46	435781,88	46,50	44,10	39,10	34,10	44,10
N1_30_E	Gebouw N1	91557,46	435781,88	49,50	44,19	39,19	34,19	44,19
N1_30_F	Gebouw N1	91557,46	435781,88	52,50	44,30	39,30	34,30	44,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N1_31_A	Gebouw N1	91557,07	435782,94	19,50	44,52	39,52	34,52	44,52
N1_31_B	Gebouw N1	91557,07	435782,94	22,50	44,53	39,53	34,53	44,53
N1_31_C	Gebouw N1	91557,07	435782,94	25,50	44,49	39,49	34,49	44,49
N1_31_D	Gebouw N1	91557,07	435782,94	28,50	44,47	39,47	34,47	44,47
N1_31_E	Gebouw N1	91557,07	435782,94	31,50	44,10	39,10	34,10	44,10
N1_31_F	Gebouw N1	91557,07	435782,94	34,50	44,37	39,37	34,37	44,37
N1_32_A	Gebouw N1	91556,74	435783,85	1,50	45,30	40,30	35,30	45,30
N1_32_B	Gebouw N1	91556,74	435783,85	4,50	45,28	40,28	35,28	45,28
N1_32_C	Gebouw N1	91556,74	435783,85	7,50	45,25	40,25	35,25	45,25
N1_32_D	Gebouw N1	91556,74	435783,85	10,50	45,01	40,01	35,01	45,01
N1_32_E	Gebouw N1	91556,74	435783,85	13,50	44,99	39,99	34,99	44,99
N1_32_F	Gebouw N1	91556,74	435783,85	16,50	44,99	39,99	34,99	44,99
N2_01_A	Gebouw N2	91571,04	435751,52	1,50	41,61	36,61	31,61	41,61
N2_01_B	Gebouw N2	91571,04	435751,52	4,50	41,56	36,56	31,56	41,56
N2_01_C	Gebouw N2	91571,04	435751,52	7,50	41,52	36,52	31,52	41,52
N2_01_D	Gebouw N2	91571,04	435751,52	10,50	41,37	36,37	31,37	41,37
N2_01_E	Gebouw N2	91571,04	435751,52	13,50	41,36	36,36	31,36	41,36
N2_01_F	Gebouw N2	91571,04	435751,52	16,50	41,37	36,37	31,37	41,37
N2_02_A	Gebouw N2	91571,98	435751,86	19,50	39,72	34,72	29,72	39,72
N2_02_B	Gebouw N2	91571,98	435751,86	22,50	40,01	35,01	30,01	40,01
N2_02_C	Gebouw N2	91571,98	435751,86	25,50	40,36	35,36	30,36	40,36
N2_02_D	Gebouw N2	91571,98	435751,86	28,50	40,92	35,92	30,92	40,92
N2_02_E	Gebouw N2	91571,98	435751,86	31,50	42,47	37,47	32,47	42,47
N2_03_A	Gebouw N2	91605,47	435764,39	1,50	43,36	38,36	33,36	43,36
N2_03_B	Gebouw N2	91605,47	435764,39	4,50	43,30	38,30	33,30	43,30
N2_03_C	Gebouw N2	91605,47	435764,39	7,50	43,24	38,24	33,24	43,24
N2_03_D	Gebouw N2	91605,47	435764,39	10,50	43,18	38,18	33,18	43,18
N2_03_E	Gebouw N2	91605,47	435764,39	13,50	43,13	38,13	33,13	43,13
N2_03_F	Gebouw N2	91605,47	435764,39	16,50	43,07	38,07	33,07	43,07
N2_04_A	Gebouw N2	91606,35	435764,72	19,50	43,02	38,02	33,02	43,02
N2_04_B	Gebouw N2	91606,35	435764,72	22,50	43,03	38,03	33,03	43,03
N2_04_C	Gebouw N2	91606,35	435764,72	25,50	43,02	38,02	33,02	43,02
N2_04_D	Gebouw N2	91606,35	435764,72	28,50	43,00	38,00	33,00	43,00
N2_04_E	Gebouw N2	91606,35	435764,72	31,50	43,17	38,17	33,17	43,17
N2_05_A	Gebouw N2	91608,11	435762,33	1,50	48,78	43,78	38,78	48,78
N2_05_B	Gebouw N2	91608,11	435762,33	4,50	48,76	43,76	38,76	48,76
N2_05_C	Gebouw N2	91608,11	435762,33	7,50	48,71	43,71	38,71	48,71
N2_05_D	Gebouw N2	91608,11	435762,33	10,50	48,65	43,65	38,65	48,65
N2_05_E	Gebouw N2	91608,11	435762,33	13,50	48,58	43,58	38,58	48,58
N2_05_F	Gebouw N2	91608,11	435762,33	16,50	48,59	43,59	38,59	48,59
N2_06_A	Gebouw N2	91608,56	435760,63	19,50	48,52	43,52	38,52	48,52
N2_06_B	Gebouw N2	91608,56	435760,63	22,50	48,45	43,45	38,45	48,45
N2_06_C	Gebouw N2	91608,56	435760,63	25,50	48,39	43,39	38,39	48,39
N2_06_D	Gebouw N2	91608,56	435760,63	28,50	48,32	43,32	38,32	48,32
N2_06_E	Gebouw N2	91608,56	435760,63	31,50	48,26	43,26	38,26	48,26
N2_07_A	Gebouw N2	91618,23	435724,06	1,50	48,59	43,59	38,59	48,59
N2_07_B	Gebouw N2	91618,23	435724,06	4,50	48,56	43,56	38,56	48,56
N2_07_C	Gebouw N2	91618,23	435724,06	7,50	48,51	43,51	38,51	48,51
N2_07_D	Gebouw N2	91618,23	435724,06	10,50	48,45	43,45	38,45	48,45
N2_07_E	Gebouw N2	91618,23	435724,06	13,50	48,39	43,39	38,39	48,39
N2_07_F	Gebouw N2	91618,23	435724,06	16,50	48,34	43,34	38,34	48,34
N2_08_A	Gebouw N2	91618,83	435721,77	19,50	48,34	43,34	38,34	48,34
N2_08_B	Gebouw N2	91618,83	435721,77	22,50	48,26	43,26	38,26	48,26
N2_08_C	Gebouw N2	91618,83	435721,77	25,50	48,23	43,23	38,23	48,23
N2_08_D	Gebouw N2	91618,83	435721,77	28,50	48,18	43,18	38,18	48,18
N2_08_E	Gebouw N2	91618,83	435721,77	31,50	48,14	43,14	38,14	48,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N2_09_A	Gebouw N2	91618,12	435717,45	1,50	48,30	43,30	38,30	48,30
N2_09_B	Gebouw N2	91618,12	435717,45	4,50	48,26	43,26	38,26	48,26
N2_09_C	Gebouw N2	91618,12	435717,45	7,50	48,18	43,18	38,18	48,18
N2_09_D	Gebouw N2	91618,12	435717,45	10,50	48,12	43,12	38,12	48,12
N2_09_E	Gebouw N2	91618,12	435717,45	13,50	48,05	43,05	38,05	48,05
N2_09_F	Gebouw N2	91618,12	435717,45	16,50	47,99	42,99	37,99	47,99
N2_10_A	Gebouw N2	91616,90	435717,00	19,50	47,62	42,62	37,62	47,62
N2_10_B	Gebouw N2	91616,90	435717,00	22,50	47,56	42,56	37,56	47,56
N2_10_C	Gebouw N2	91616,90	435717,00	25,50	47,55	42,55	37,55	47,55
N2_10_D	Gebouw N2	91616,90	435717,00	28,50	47,53	42,53	37,53	47,53
N2_10_E	Gebouw N2	91616,90	435717,00	31,50	47,53	42,53	37,53	47,53
N2_11_A	Gebouw N2	91588,32	435706,62	1,50	41,56	36,56	31,56	41,56
N2_11_B	Gebouw N2	91588,32	435706,62	4,50	39,64	34,64	29,64	39,64
N2_11_C	Gebouw N2	91588,32	435706,62	7,50	39,63	34,63	29,63	39,63
N2_11_D	Gebouw N2	91588,32	435706,62	10,50	39,63	34,63	29,63	39,63
N2_11_E	Gebouw N2	91588,32	435706,62	13,50	39,66	34,66	29,66	39,66
N2_11_F	Gebouw N2	91588,32	435706,62	16,50	39,81	34,81	29,81	39,81
N2_12_A	Gebouw N2	91586,92	435706,11	19,50	42,53	37,53	32,53	42,53
N2_12_B	Gebouw N2	91586,92	435706,11	22,50	42,60	37,60	32,60	42,60
N2_12_C	Gebouw N2	91586,92	435706,11	25,50	42,91	37,91	32,91	42,91
N2_12_D	Gebouw N2	91586,92	435706,11	28,50	43,88	38,88	33,88	43,88
N2_12_E	Gebouw N2	91586,92	435706,11	31,50	46,19	41,19	36,19	46,19
N2_13_A	Gebouw N2	91584,58	435708,67	1,50	45,94	40,94	35,94	45,94
N2_13_B	Gebouw N2	91584,58	435708,67	4,50	45,24	40,24	35,24	45,24
N2_13_C	Gebouw N2	91584,58	435708,67	7,50	45,17	40,17	35,17	45,17
N2_13_D	Gebouw N2	91584,58	435708,67	10,50	45,12	40,12	35,12	45,12
N2_13_E	Gebouw N2	91584,58	435708,67	13,50	45,15	40,15	35,15	45,15
N2_13_F	Gebouw N2	91584,58	435708,67	16,50	45,11	40,11	35,11	45,11
N2_14_A	Gebouw N2	91583,87	435710,60	19,50	45,10	40,10	35,10	45,10
N2_14_B	Gebouw N2	91583,87	435710,60	22,50	45,10	40,10	35,10	45,10
N2_14_C	Gebouw N2	91583,87	435710,60	25,50	44,92	39,92	34,92	44,92
N2_14_D	Gebouw N2	91583,87	435710,60	28,50	45,15	40,15	35,15	45,15
N2_14_E	Gebouw N2	91583,87	435710,60	31,50	45,58	40,58	35,58	45,58
N2_15_A	Gebouw N2	91571,24	435744,96	1,50	45,86	40,86	35,86	45,86
N2_15_B	Gebouw N2	91571,24	435744,96	4,50	45,70	40,70	35,70	45,70
N2_15_C	Gebouw N2	91571,24	435744,96	7,50	45,63	40,63	35,63	45,63
N2_15_D	Gebouw N2	91571,24	435744,96	10,50	45,59	40,59	35,59	45,59
N2_15_E	Gebouw N2	91571,24	435744,96	13,50	45,55	40,55	35,55	45,55
N2_15_F	Gebouw N2	91571,24	435744,96	16,50	45,59	40,59	35,59	45,59
N2_16_A	Gebouw N2	91570,07	435748,17	19,50	45,20	40,20	35,20	45,20
N2_16_B	Gebouw N2	91570,07	435748,17	22,50	45,18	40,18	35,18	45,18
N2_16_C	Gebouw N2	91570,07	435748,17	25,50	45,21	40,21	35,21	45,21
N2_16_D	Gebouw N2	91570,07	435748,17	28,50	45,01	40,01	35,01	45,01
N2_16_E	Gebouw N2	91570,07	435748,17	31,50	45,44	40,44	35,44	45,44
N3_01_A	Gebouw N3	91591,86	435695,11	1,50	43,13	38,13	33,13	43,13
N3_01_B	Gebouw N3	91591,86	435695,11	4,50	43,03	38,03	33,03	43,03
N3_01_C	Gebouw N3	91591,86	435695,11	7,50	42,98	37,98	32,98	42,98
N3_01_D	Gebouw N3	91591,86	435695,11	10,50	42,96	37,96	32,96	42,96
N3_01_E	Gebouw N3	91591,86	435695,11	13,50	43,02	38,02	33,02	43,02
N3_01_F	Gebouw N3	91591,86	435695,11	16,50	43,05	38,05	33,05	43,05
N3_02_A	Gebouw N3	91593,46	435695,71	19,50	41,43	36,43	31,43	41,43
N3_02_B	Gebouw N3	91593,46	435695,71	22,50	41,92	36,92	31,92	41,92
N3_02_C	Gebouw N3	91593,46	435695,71	25,50	42,67	37,67	32,67	42,67
N3_02_D	Gebouw N3	91593,46	435695,71	28,50	44,26	39,26	34,26	44,26
N3_02_E	Gebouw N3	91593,46	435695,71	31,50	46,12	41,12	36,12	46,12
N3_03_A	Gebouw N3	91620,43	435705,85	1,50	43,75	38,75	33,75	43,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_03_B	Gebouw N3	91620,43	435705,85	4,50	43,70	38,70	33,70	43,70
N3_03_C	Gebouw N3	91620,43	435705,85	7,50	43,62	38,62	33,62	43,62
N3_03_D	Gebouw N3	91620,43	435705,85	10,50	43,56	38,56	33,56	43,56
N3_03_E	Gebouw N3	91620,43	435705,85	13,50	43,51	38,51	33,51	43,51
N3_03_F	Gebouw N3	91620,43	435705,85	16,50	43,49	38,49	33,49	43,49
N3_04_A	Gebouw N3	91621,42	435706,22	19,50	43,01	38,01	33,01	43,01
N3_04_B	Gebouw N3	91621,42	435706,22	22,50	43,01	38,01	33,01	43,01
N3_04_C	Gebouw N3	91621,42	435706,22	25,50	43,24	38,24	33,24	43,24
N3_04_D	Gebouw N3	91621,42	435706,22	28,50	43,47	38,47	33,47	43,47
N3_04_E	Gebouw N3	91621,42	435706,22	31,50	43,93	38,93	33,93	43,93
N3_05_A	Gebouw N3	91622,95	435705,11	1,50	48,83	43,83	38,83	48,83
N3_05_B	Gebouw N3	91622,95	435705,11	4,50	48,78	43,78	38,78	48,78
N3_05_C	Gebouw N3	91622,95	435705,11	7,50	48,71	43,71	38,71	48,71
N3_05_D	Gebouw N3	91622,95	435705,11	10,50	48,66	43,66	38,66	48,66
N3_05_E	Gebouw N3	91622,95	435705,11	13,50	48,60	43,60	38,60	48,60
N3_05_F	Gebouw N3	91622,95	435705,11	16,50	48,55	43,55	38,55	48,55
N3_06_A	Gebouw N3	91623,41	435703,33	19,50	48,53	43,53	38,53	48,53
N3_06_B	Gebouw N3	91623,41	435703,33	22,50	48,46	43,46	38,46	48,46
N3_06_C	Gebouw N3	91623,41	435703,33	25,50	48,51	43,51	38,51	48,51
N3_06_D	Gebouw N3	91623,41	435703,33	28,50	48,52	43,52	38,52	48,52
N3_06_E	Gebouw N3	91623,41	435703,33	31,50	50,49	45,49	40,49	50,49
N3_07_C	Gebouw N3	91630,83	435674,63	7,50	48,27	43,27	38,27	48,27
N3_07_D	Gebouw N3	91630,83	435674,63	10,50	48,22	43,22	38,22	48,22
N3_07_E	Gebouw N3	91630,83	435674,63	13,50	48,16	43,16	38,16	48,16
N3_07_F	Gebouw N3	91630,83	435674,63	16,50	48,10	43,10	38,10	48,10
N3_08_A	Gebouw N3	91631,18	435673,27	19,50	48,11	43,11	38,11	48,11
N3_08_B	Gebouw N3	91631,18	435673,27	22,50	48,02	43,02	38,02	48,02
N3_08_C	Gebouw N3	91631,18	435673,27	25,50	47,95	42,95	37,95	47,95
N3_08_D	Gebouw N3	91631,18	435673,27	28,50	47,89	42,89	37,89	47,89
N3_08_E	Gebouw N3	91631,18	435673,27	31,50	47,90	42,90	37,90	47,90
N3_09_C	Gebouw N3	91630,65	435670,87	7,50	48,14	43,14	38,14	48,14
N3_09_D	Gebouw N3	91630,65	435670,87	10,50	48,10	43,10	38,10	48,10
N3_09_E	Gebouw N3	91630,65	435670,87	13,50	48,05	43,05	38,05	48,05
N3_09_F	Gebouw N3	91630,65	435670,87	16,50	48,00	43,00	38,00	48,00
N3_10_A	Gebouw N3	91629,34	435670,39	19,50	47,81	42,81	37,81	47,81
N3_10_B	Gebouw N3	91629,34	435670,39	22,50	47,81	42,81	37,81	47,81
N3_10_C	Gebouw N3	91629,34	435670,39	25,50	47,79	42,79	37,79	47,79
N3_10_D	Gebouw N3	91629,34	435670,39	28,50	47,84	42,84	37,84	47,84
N3_10_E	Gebouw N3	91629,34	435670,39	31,50	50,11	45,11	40,11	50,11
N3_11_C	Gebouw N3	91604,58	435661,11	7,50	47,77	42,77	37,77	47,77
N3_11_D	Gebouw N3	91604,58	435661,11	10,50	47,78	42,78	37,78	47,78
N3_11_E	Gebouw N3	91604,58	435661,11	13,50	47,79	42,79	37,79	47,79
N3_11_F	Gebouw N3	91604,58	435661,11	16,50	47,77	42,77	37,77	47,77
N3_12_A	Gebouw N3	91606,82	435661,95	19,50	47,87	42,87	37,87	47,87
N3_12_B	Gebouw N3	91606,82	435661,95	22,50	47,99	42,99	37,99	47,99
N3_12_C	Gebouw N3	91606,82	435661,95	25,50	48,08	43,08	38,08	48,08
N3_12_D	Gebouw N3	91606,82	435661,95	28,50	48,22	43,22	38,22	48,22
N3_12_E	Gebouw N3	91606,82	435661,95	31,50	50,38	45,38	40,38	50,38
N3_13_C	Gebouw N3	91601,85	435662,38	7,50	46,82	41,82	36,82	46,82
N3_13_D	Gebouw N3	91601,85	435662,38	10,50	46,75	41,75	36,75	46,75
N3_13_E	Gebouw N3	91601,85	435662,38	13,50	46,72	41,72	36,72	46,72
N3_13_F	Gebouw N3	91601,85	435662,38	16,50	46,76	41,76	36,76	46,76
N3_14_A	Gebouw N3	91601,30	435663,86	19,50	46,41	41,41	36,41	46,41
N3_14_B	Gebouw N3	91601,30	435663,86	22,50	46,43	41,43	36,43	46,43
N3_14_C	Gebouw N3	91601,30	435663,86	25,50	46,38	41,38	36,38	46,38
N3_14_D	Gebouw N3	91601,30	435663,86	28,50	46,73	41,73	36,73	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N3_15 SB_A	Gebouw N3	91604,17	435664,54	31,50	47,25	42,25	37,25	47,25
N3_16_A	Gebouw N3	91591,13	435691,23	1,50	46,64	41,64	36,64	46,64
N3_16_B	Gebouw N3	91591,13	435691,23	4,50	45,86	40,86	35,86	45,86
N3_16_C	Gebouw N3	91591,13	435691,23	7,50	45,80	40,80	35,80	45,80
N3_16_D	Gebouw N3	91591,13	435691,23	10,50	45,75	40,75	35,75	45,75
N3_16_E	Gebouw N3	91591,13	435691,23	13,50	45,71	40,71	35,71	45,71
N3_16_F	Gebouw N3	91591,13	435691,23	16,50	45,71	40,71	35,71	45,71
N3_17_A	Gebouw N3	91590,45	435693,05	19,50	45,79	40,79	35,79	45,79
N3_17_B	Gebouw N3	91590,45	435693,05	22,50	45,88	40,88	35,88	45,88
N3_17_C	Gebouw N3	91590,45	435693,05	25,50	45,94	40,94	35,94	45,94
N3_17_D	Gebouw N3	91590,45	435693,05	28,50	46,43	41,43	36,43	46,43
N3_18 SB_A	Gebouw N3	91593,62	435693,05	31,50	47,14	42,14	37,14	47,14
Z1_01_C	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	7,50	43,68	38,68	33,68	43,68
Z1_01_D	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	10,50	43,83	38,83	33,83	43,83
Z1_01_E	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	13,50	44,09	39,09	34,09	44,09
Z1_01_F	Gebouw Z1	91641,07	435562,29	16,50	44,64	39,64	34,64	44,64
Z1_02_A	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	1,50	43,03	38,03	33,03	43,03
Z1_02_B	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	4,50	43,14	38,14	33,14	43,14
Z1_02_C	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	7,50	43,22	38,22	33,22	43,22
Z1_02_D	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	10,50	43,31	38,31	33,31	43,31
Z1_02_E	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	13,50	43,42	38,42	33,42	43,42
Z1_02_F	Gebouw Z1	91663,18	435570,53	16,50	43,43	38,43	33,43	43,43
Z1_03 SB_A	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	21,50	45,57	40,57	35,57	45,57
Z1_03 SB_B	Gebouw Z1	91649,92	435563,18	24,50	44,81	39,81	34,81	44,81
Z1_04 SB_A	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	21,50	44,38	39,38	34,38	44,38
Z1_04 SB_B	Gebouw Z1	91661,27	435567,27	24,50	43,44	38,44	33,44	43,44
Z1_05_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	49,31	44,31	39,31	49,31
Z1_05_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	49,54	44,54	39,54	49,54
Z1_05_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	49,47	44,47	39,47	49,47
Z1_05_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	49,42	44,42	39,42	49,42
Z1_05_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	49,37	44,37	39,37	49,37
Z1_05_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	49,29	44,29	39,29	49,29
Z1_06_A	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	1,50	49,31	44,31	39,31	49,31
Z1_06_B	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	4,50	49,54	44,54	39,54	49,54
Z1_06_C	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	7,50	49,47	44,47	39,47	49,47
Z1_06_D	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	10,50	49,42	44,42	39,42	49,42
Z1_06_E	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	13,50	49,37	44,37	39,37	49,37
Z1_06_F	Gebouw Z1	91665,53	435569,90	16,50	49,29	44,29	39,29	49,29
Z1_07_A	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	19,50	49,32	44,32	39,32	49,32
Z1_07_B	Gebouw Z1	91666,38	435567,95	22,50	49,36	44,36	39,36	49,36
Z1_08_A	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	1,50	49,42	44,42	39,42	49,42
Z1_08_B	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	4,50	49,46	44,46	39,46	49,46
Z1_08_C	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	7,50	49,45	44,45	39,45	49,45
Z1_08_D	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	10,50	49,42	44,42	39,42	49,42
Z1_08_E	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	13,50	49,36	44,36	39,36	49,36
Z1_08_F	Gebouw Z1	91672,64	435551,33	16,50	49,32	44,32	39,32	49,32
Z1_09_A	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	19,50	49,54	44,54	39,54	49,54
Z1_09_B	Gebouw Z1	91672,98	435550,45	22,50	51,17	46,17	41,17	51,17
Z1_10_A	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	1,50	49,24	44,24	39,24	49,24
Z1_10_B	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	4,50	49,24	44,24	39,24	49,24
Z1_10_C	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	7,50	49,20	44,20	39,20	49,20
Z1_10_D	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	10,50	49,16	44,16	39,16	49,16
Z1_10_E	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	13,50	49,12	44,12	39,12	49,12
Z1_10_F	Gebouw Z1	91672,54	435548,58	16,50	49,11	44,11	39,11	49,11
Z1_11_A	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	19,50	49,27	44,27	39,27	49,27
Z1_11_B	Gebouw Z1	91671,76	435548,29	22,50	51,31	46,31	41,31	51,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z1_12_A	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	19,50	42,69	37,69	32,69	42,69
Z1_12_B	Gebouw Z1	91655,82	435542,31	22,50	42,81	37,81	32,81	42,81
Z1_13_A	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	1,50	42,12	37,12	32,12	42,12
Z1_13_B	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	4,50	42,05	37,05	32,05	42,05
Z1_13_C	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	7,50	42,00	37,00	32,00	42,00
Z1_13_D	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	10,50	41,99	36,99	31,99	41,99
Z1_13_E	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	13,50	42,11	37,11	32,11	42,11
Z1_13_F	Gebouw Z1	91651,05	435540,55	16,50	42,28	37,28	32,28	42,28
Z1_14_A	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	1,50	46,99	41,99	36,99	46,99
Z1_14_B	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	4,50	47,05	42,05	37,05	47,05
Z1_14_C	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	7,50	47,02	42,02	37,02	47,02
Z1_14_D	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	10,50	47,01	42,01	37,01	47,01
Z1_14_E	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	13,50	47,00	42,00	37,00	47,00
Z1_14_F	Gebouw Z1	91646,62	435542,43	16,50	47,02	42,02	37,02	47,02
Z1_15 SB_A	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	21,50	44,50	39,50	34,50	44,50
Z1_15 SB_B	Gebouw Z1	91653,49	435545,64	24,50	43,71	38,71	33,71	43,71
Z1_16_C	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	7,50	47,17	42,17	37,17	47,17
Z1_16_D	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	10,50	47,20	42,20	37,20	47,20
Z1_16_E	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	13,50	47,25	42,25	37,25	47,25
Z1_16_F	Gebouw Z1	91640,11	435560,15	16,50	47,28	42,28	37,28	47,28
Z1_17 SB_A	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	21,50	45,56	40,56	35,56	45,56
Z1_17 SB_B	Gebouw Z1	91648,46	435559,35	24,50	44,66	39,66	34,66	44,66
Z2_01_A	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	1,50	46,54	41,54	36,54	46,54
Z2_01_B	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	4,50	46,51	41,51	36,51	46,51
Z2_01_C	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	7,50	46,46	41,46	36,46	46,46
Z2_01_D	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	10,50	46,49	41,49	36,49	46,49
Z2_01_E	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	13,50	46,63	41,63	36,63	46,63
Z2_01_F	Gebouw Z2	91654,28	435525,91	16,50	46,87	41,87	36,87	46,87
Z2_02_A	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	19,50	45,72	40,72	35,72	45,72
Z2_02_B	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	22,50	45,15	40,15	35,15	45,15
Z2_02_C	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	25,50	41,08	36,08	31,08	41,08
Z2_02_D	Gebouw Z2	91655,20	435526,25	28,50	42,60	37,60	32,60	42,60
Z2_03 SB_A	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	31,50	41,76	36,76	31,76	41,76
Z2_03 SB_B	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	34,50	41,86	36,86	31,86	41,86
Z2_03 SB_C	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	37,50	41,95	36,95	31,95	41,95
Z2_03 SB_D	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	40,50	42,16	37,16	32,16	42,16
Z2_03 SB_E	Gebouw Z2	91657,83	435523,91	43,50	42,97	37,97	32,97	42,97
Z2_04_A	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	1,50	45,67	40,67	35,67	45,67
Z2_04_B	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	4,50	45,61	40,61	35,61	45,61
Z2_04_C	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	7,50	45,60	40,60	35,60	45,60
Z2_04_D	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	10,50	45,63	40,63	35,63	45,63
Z2_04_E	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	13,50	45,75	40,75	35,75	45,75
Z2_04_F	Gebouw Z2	91673,49	435533,07	16,50	46,13	41,13	36,13	46,13
Z2_05_A	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	19,50	45,64	40,64	35,64	45,64
Z2_05_B	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	22,50	45,23	40,23	35,23	45,23
Z2_05_C	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	25,50	42,65	37,65	32,65	42,65
Z2_05_D	Gebouw Z2	91674,40	435533,41	28,50	43,94	38,94	33,94	43,94
Z2_06 SB_A	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	31,50	42,96	37,96	32,96	42,96
Z2_06 SB_B	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	34,50	43,29	38,29	33,29	43,29
Z2_06 SB_C	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	37,50	43,35	38,35	33,35	43,35
Z2_06 SB_D	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	40,50	43,49	38,49	33,49	43,49
Z2_06 SB_E	Gebouw Z2	91675,29	435530,43	43,50	43,91	38,91	33,91	43,91
Z2_07_A	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	1,50	49,77	44,77	39,77	49,77
Z2_07_B	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	4,50	49,67	44,67	39,67	49,67
Z2_07_C	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	7,50	49,65	44,65	39,65	49,65
Z2_07_D	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	10,50	49,62	44,62	39,62	49,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_07_E	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	13,50	49,59	44,59	39,59	49,59
Z2_07_F	Gebouw Z2	91675,87	435532,22	16,50	49,64	44,64	39,64	49,64
Z2_08_A	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	19,50	49,28	44,28	39,28	49,28
Z2_08_B	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	22,50	49,36	44,36	39,36	49,36
Z2_08_C	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	25,50	48,79	43,79	38,79	48,79
Z2_08_D	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	28,50	48,93	43,93	38,93	48,93
Z2_08_E	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	31,50	50,34	45,34	40,34	50,34
Z2_08_F	Gebouw Z2	91676,59	435530,26	34,50	50,47	45,47	40,47	50,47
Z2_09_A	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	37,50	49,24	44,24	39,24	49,24
Z2_09_B	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	40,50	49,40	44,40	39,40	49,40
Z2_09_C	Gebouw Z2	91676,77	435529,76	43,50	49,91	44,91	39,91	49,91
Z2_10_A	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	1,50	49,17	44,17	39,17	49,17
Z2_10_B	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	4,50	48,99	43,99	38,99	48,99
Z2_10_C	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	7,50	48,88	43,88	38,88	48,88
Z2_10_D	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	10,50	48,82	43,82	38,82	48,82
Z2_10_E	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	13,50	48,69	43,69	38,69	48,69
Z2_10_F	Gebouw Z2	91680,87	435512,93	16,50	48,62	43,62	38,62	48,62
Z2_11_A	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	19,50	48,53	43,53	38,53	48,53
Z2_11_B	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	22,50	48,35	43,35	38,35	48,35
Z2_11_C	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	25,50	48,32	43,32	38,32	48,32
Z2_11_D	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	28,50	48,39	43,39	38,39	48,39
Z2_11_E	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	31,50	49,89	44,89	39,89	49,89
Z2_11_F	Gebouw Z2	91681,13	435512,23	34,50	50,22	45,22	40,22	50,22
Z2_12_A	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	37,50	48,75	43,75	38,75	48,75
Z2_12_B	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	40,50	49,00	44,00	39,00	49,00
Z2_12_C	Gebouw Z2	91681,35	435511,60	43,50	50,03	45,03	40,03	50,03
Z2_13_A	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	1,50	48,80	43,80	38,80	48,80
Z2_13_B	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	4,50	48,68	43,68	38,68	48,68
Z2_13_C	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	7,50	48,59	43,59	38,59	48,59
Z2_13_D	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	10,50	48,43	43,43	38,43	48,43
Z2_13_E	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	13,50	48,31	43,31	38,31	48,31
Z2_13_F	Gebouw Z2	91681,14	435509,91	16,50	48,17	43,17	38,17	48,17
Z2_14_A	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	19,50	48,01	43,01	38,01	48,01
Z2_14_B	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	22,50	47,94	42,94	37,94	47,94
Z2_14_C	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	25,50	47,98	42,98	37,98	47,98
Z2_14_D	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	28,50	48,18	43,18	38,18	48,18
Z2_14_E	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	31,50	50,61	45,61	40,61	50,61
Z2_14_F	Gebouw Z2	91680,63	435509,72	34,50	50,98	45,98	40,98	50,98
Z2_15_A	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	37,50	48,55	43,55	38,55	48,55
Z2_15_B	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	40,50	48,86	43,86	38,86	48,86
Z2_15_C	Gebouw Z2	91679,92	435509,45	43,50	49,94	44,94	39,94	49,94
Z2_16_A	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	37,50	49,10	44,10	39,10	49,10
Z2_16_B	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	40,50	49,65	44,65	39,65	49,65
Z2_16_C	Gebouw Z2	91665,53	435504,04	43,50	50,51	45,51	40,51	50,51
Z2_17_A	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	19,50	42,70	37,70	32,70	42,70
Z2_17_B	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	22,50	43,04	38,04	33,04	43,04
Z2_17_C	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	25,50	43,99	38,99	33,99	43,99
Z2_17_D	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	28,50	45,94	40,94	35,94	45,94
Z2_17_E	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	31,50	49,21	44,21	39,21	49,21
Z2_17_F	Gebouw Z2	91664,67	435503,71	34,50	51,07	46,07	41,07	51,07
Z2_18_C	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	7,50	45,28	40,28	35,28	45,28
Z2_18_D	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	10,50	45,20	40,20	35,20	45,20
Z2_18_E	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	13,50	44,96	39,96	34,96	44,96
Z2_18_F	Gebouw Z2	91662,93	435503,06	16,50	44,87	39,87	34,87	44,87
Z2_19_C	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	7,50	47,45	42,45	37,45	47,45
Z2_19_D	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	10,50	47,44	42,44	37,44	47,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z2_19_E	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	13,50	47,25	42,25	37,25	47,25
Z2_19_F	Gebouw Z2	91661,13	435503,67	16,50	47,13	42,13	37,13	47,13
Z2_20_A	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	19,50	46,86	41,86	36,86	46,86
Z2_20_B	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	22,50	46,66	41,66	36,66	46,66
Z2_20_C	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	25,50	46,87	41,87	36,87	46,87
Z2_20_D	Gebouw Z2	91660,93	435504,22	28,50	47,11	42,11	37,11	47,11
Z2_21 SB_A	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	31,50	46,57	41,57	36,57	46,57
Z2_21 SB_B	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	34,50	47,34	42,34	37,34	47,34
Z2_21 SB_C	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	37,50	47,59	42,59	37,59	47,59
Z2_21 SB_D	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	40,50	47,99	42,99	37,99	47,99
Z2_21 SB_E	Gebouw Z2	91663,17	435505,07	43,50	48,62	43,62	38,62	48,62
Z2_22_A	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	1,50	47,59	42,59	37,59	47,59
Z2_22_B	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	4,50	47,72	42,72	37,72	47,72
Z2_22_C	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	7,50	47,70	42,70	37,70	47,70
Z2_22_D	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	10,50	47,64	42,64	37,64	47,64
Z2_22_E	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	13,50	47,69	42,69	37,69	47,69
Z2_22_F	Gebouw Z2	91654,07	435522,53	16,50	47,61	42,61	37,61	47,61
Z2_23_A	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	19,50	47,68	42,68	37,68	47,68
Z2_23_B	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	22,50	47,00	42,00	37,00	47,00
Z2_23_C	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	25,50	46,80	41,80	36,80	46,80
Z2_23_D	Gebouw Z2	91653,54	435523,93	28,50	47,04	42,04	37,04	47,04
Z2_24 SB_A	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	31,50	45,86	40,86	35,86	45,86
Z2_24 SB_B	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	34,50	47,02	42,02	37,02	47,02
Z2_24 SB_C	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	37,50	47,22	42,22	37,22	47,22
Z2_24 SB_D	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	40,50	47,51	42,51	37,51	47,51
Z2_24 SB_E	Gebouw Z2	91656,92	435521,71	43,50	47,73	42,73	37,73	47,73
Z3_01_A	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	1,50	47,39	42,39	37,39	47,39
Z3_01_B	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	4,50	47,21	42,21	37,21	47,21
Z3_01_C	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	7,50	47,10	42,10	37,10	47,10
Z3_01_D	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	10,50	46,99	41,99	36,99	46,99
Z3_01_E	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	13,50	46,78	41,78	36,78	46,78
Z3_01_F	Gebouw Z3	91666,80	435491,52	16,50	46,64	41,64	36,64	46,64
Z3_02_A	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	19,50	46,78	41,78	36,78	46,78
Z3_02_B	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	22,50	46,89	41,89	36,89	46,89
Z3_02_C	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	25,50	47,47	42,47	37,47	47,47
Z3_02_D	Gebouw Z3	91667,69	435491,85	28,50	48,46	43,46	38,46	48,46
Z3_03 SB_A	Gebouw Z3	91674,25	435491,16	31,50	46,84	41,84	36,84	46,84
Z3_04_A	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	1,50	43,90	38,90	33,90	43,90
Z3_04_B	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	4,50	43,82	38,82	33,82	43,82
Z3_04_C	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	7,50	43,46	38,46	33,46	43,46
Z3_04_D	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	10,50	43,16	38,16	33,16	43,16
Z3_04_E	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	13,50	42,83	37,83	32,83	42,83
Z3_04_F	Gebouw Z3	91684,42	435498,08	16,50	42,55	37,55	32,55	42,55
Z3_05_A	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	19,50	43,45	38,45	33,45	43,45
Z3_05_B	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	22,50	42,76	37,76	32,76	42,76
Z3_05_C	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	25,50	43,27	38,27	33,27	43,27
Z3_05_D	Gebouw Z3	91685,37	435498,44	28,50	44,33	39,33	34,33	44,33
Z3_06 SB_A	Gebouw Z3	91684,93	435495,06	31,50	43,53	38,53	33,53	43,53
Z3_07_A	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	1,50	46,11	41,11	36,11	46,11
Z3_07_B	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	4,50	46,12	41,12	36,12	46,12
Z3_07_C	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	7,50	46,08	41,08	36,08	46,08
Z3_07_D	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	10,50	46,07	41,07	36,07	46,07
Z3_07_E	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	13,50	45,88	40,88	35,88	45,88
Z3_07_F	Gebouw Z3	91686,87	435497,24	16,50	45,72	40,72	35,72	45,72
Z3_08_A	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	19,50	43,78	38,78	33,78	43,78
Z3_08_B	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	22,50	43,31	38,31	33,31	43,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_08_C	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	25,50	43,91	38,91	33,91	43,91
Z3_08_D	Gebouw Z3	91687,26	435496,22	28,50	45,45	40,45	35,45	45,45
Z3_09 SB_A	Gebouw Z3	91686,64	435493,56	31,50	46,02	41,02	36,02	46,02
Z3_10_A	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	1,50	48,79	43,79	38,79	48,79
Z3_10_B	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	4,50	48,72	43,72	38,72	48,72
Z3_10_C	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	7,50	48,75	43,75	38,75	48,75
Z3_10_D	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	10,50	48,73	43,73	38,73	48,73
Z3_10_E	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	13,50	48,61	43,61	38,61	48,61
Z3_10_F	Gebouw Z3	91694,91	435491,28	16,50	48,37	43,37	38,37	48,37
Z3_11_A	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	19,50	47,95	42,95	37,95	47,95
Z3_11_B	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	22,50	47,71	42,71	37,71	47,71
Z3_11_C	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	25,50	47,90	42,90	37,90	47,90
Z3_11_D	Gebouw Z3	91695,10	435490,80	28,50	48,20	43,20	38,20	48,20
Z3_12 SB_A	Gebouw Z3	91688,70	435488,03	31,50	44,85	39,85	34,85	44,85
Z3_13_A	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	1,50	39,93	34,93	29,93	39,93
Z3_13_B	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	4,50	39,89	34,89	29,89	39,89
Z3_13_C	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	7,50	39,80	34,80	29,80	39,80
Z3_13_D	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	10,50	39,78	34,78	29,78	39,78
Z3_13_E	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	13,50	38,88	33,88	28,88	38,88
Z3_13_F	Gebouw Z3	91699,60	435478,79	16,50	38,15	33,15	28,15	38,15
Z3_14_A	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	19,50	36,21	31,21	26,21	36,21
Z3_14_B	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	22,50	36,68	31,68	26,68	36,68
Z3_14_C	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	25,50	37,49	32,49	27,49	37,49
Z3_14_D	Gebouw Z3	91700,28	435476,99	28,50	38,76	33,76	28,76	38,76
Z3_15 SB_A	Gebouw Z3	91693,43	435475,35	31,50	40,53	35,53	30,53	40,53
Z3_16_A	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	1,50	49,79	44,79	39,79	49,79
Z3_16_B	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	4,50	50,72	45,72	40,72	50,72
Z3_16_C	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	7,50	50,84	45,84	40,84	50,84
Z3_16_D	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	10,50	50,81	45,81	40,81	50,81
Z3_16_E	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	13,50	50,74	45,74	40,74	50,74
Z3_16_F	Gebouw Z3	91711,99	435462,25	16,50	50,61	45,61	40,61	50,61
Z3_17_A	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	19,50	50,92	45,92	40,92	50,92
Z3_17_B	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	22,50	50,82	45,82	40,82	50,82
Z3_17_C	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	25,50	50,77	45,77	40,77	50,77
Z3_17_D	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	28,50	50,70	45,70	40,70	50,70
Z3_17_E	Gebouw Z3	91712,50	435460,87	31,50	51,82	46,82	41,82	51,82
Z3_18_A	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	1,50	49,66	44,66	39,66	49,66
Z3_18_B	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	4,50	50,65	45,65	40,65	50,65
Z3_18_C	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	7,50	50,77	45,77	40,77	50,77
Z3_18_D	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	10,50	50,75	45,75	40,75	50,75
Z3_18_E	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	13,50	50,68	45,68	40,68	50,68
Z3_18_F	Gebouw Z3	91712,08	435459,60	16,50	50,58	45,58	40,58	50,58
Z3_19_A	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	19,50	50,03	45,03	40,03	50,03
Z3_19_B	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	22,50	49,95	44,95	39,95	49,95
Z3_19_C	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	25,50	49,88	44,88	39,88	49,88
Z3_19_D	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	28,50	49,82	44,82	39,82	49,82
Z3_19_E	Gebouw Z3	91711,33	435459,32	31,50	49,79	44,79	39,79	49,79
Z3_20_A	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	1,50	44,54	39,54	34,54	44,54
Z3_20_B	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	4,50	44,30	39,30	34,30	44,30
Z3_20_C	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	7,50	44,17	39,17	34,17	44,17
Z3_20_D	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	10,50	44,03	39,03	34,03	44,03
Z3_20_E	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	13,50	43,94	38,94	33,94	43,94
Z3_20_F	Gebouw Z3	91683,83	435449,26	16,50	43,83	38,83	33,83	43,83
Z3_21_A	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	19,50	46,24	41,24	36,24	46,24
Z3_21_B	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	22,50	46,30	41,30	36,30	46,30
Z3_21_C	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	25,50	46,43	41,43	36,43	46,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z3_21_D	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	28,50	46,88	41,88	36,88	46,88
Z3_21_E	Gebouw Z3	91682,51	435448,77	31,50	47,80	42,80	37,80	47,80
Z3_22_A	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	1,50	47,50	42,50	37,50	47,50
Z3_22_B	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	4,50	47,50	42,50	37,50	47,50
Z3_22_C	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	7,50	47,76	42,76	37,76	47,76
Z3_22_D	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	10,50	47,87	42,87	37,87	47,87
Z3_22_E	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	13,50	47,79	42,79	37,79	47,79
Z3_22_F	Gebouw Z3	91681,09	435450,27	16,50	47,63	42,63	37,63	47,63
Z3_23_A	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	19,50	47,34	42,34	37,34	47,34
Z3_23_B	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	22,50	47,38	42,38	37,38	47,38
Z3_23_C	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	25,50	47,41	42,41	37,41	47,41
Z3_23_D	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	28,50	47,60	42,60	37,60	47,60
Z3_23_E	Gebouw Z3	91680,07	435453,10	31,50	47,95	42,95	37,95	47,95
Z3_24_A	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	1,50	47,51	42,51	37,51	47,51
Z3_24_B	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	4,50	47,54	42,54	37,54	47,54
Z3_24_C	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	7,50	47,86	42,86	37,86	47,86
Z3_24_D	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	10,50	47,85	42,85	37,85	47,85
Z3_24_E	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	13,50	47,78	42,78	37,78	47,78
Z3_24_F	Gebouw Z3	91675,02	435466,62	16,50	47,65	42,65	37,65	47,65
Z3_25_A	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	19,50	47,27	42,27	37,27	47,27
Z3_25_B	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	22,50	47,26	42,26	37,26	47,26
Z3_25_C	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	25,50	47,34	42,34	37,34	47,34
Z3_25_D	Gebouw Z3	91674,09	435469,09	28,50	47,37	42,37	37,37	47,37
Z3_26 SB_A	Gebouw Z3	91680,21	435470,53	31,50	43,06	38,06	33,06	43,06
Z3_27_A	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	1,50	48,05	43,05	38,05	48,05
Z3_27_B	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	4,50	48,14	43,14	38,14	48,14
Z3_27_C	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	7,50	48,23	43,23	38,23	48,23
Z3_27_D	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	10,50	48,23	43,23	38,23	48,23
Z3_27_E	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	13,50	48,10	43,10	38,10	48,10
Z3_27_F	Gebouw Z3	91667,34	435487,07	16,50	47,95	42,95	37,95	47,95
Z3_28_A	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	19,50	47,77	42,77	37,77	47,77
Z3_28_B	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	22,50	47,60	42,60	37,60	47,60
Z3_28_C	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	25,50	47,80	42,80	37,80	47,80
Z3_28_D	Gebouw Z3	91666,52	435489,25	28,50	48,22	43,22	38,22	48,22
Z3_29 SB_A	Gebouw Z3	91673,74	435488,25	31,50	45,96	40,96	35,96	45,96
Z4_01_A	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	1,50	46,70	41,70	36,70	46,70
Z4_01_B	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	4,50	46,73	41,73	36,73	46,73
Z4_01_C	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	7,50	46,36	41,36	36,36	46,36
Z4_01_D	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	10,50	46,26	41,26	36,26	46,26
Z4_01_E	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	13,50	46,17	41,17	36,17	46,17
Z4_01_F	Gebouw Z4	91688,08	435435,75	16,50	46,02	41,02	36,02	46,02
Z4_02_A	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	19,50	46,02	41,02	36,02	46,02
Z4_02_B	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	22,50	46,20	41,20	36,20	46,20
Z4_02_C	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	25,50	46,41	41,41	36,41	46,41
Z4_02_D	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	28,50	47,07	42,07	37,07	47,07
Z4_02_E	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	31,50	49,70	44,70	39,70	49,70
Z4_02_F	Gebouw Z4	91689,65	435436,34	34,50	48,81	43,81	38,81	48,81
Z4_03_A	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	37,50	43,61	38,61	33,61	43,61
Z4_03_B	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	40,50	41,06	36,06	31,06	41,06
Z4_03_C	Gebouw Z4	91690,82	435436,78	43,50	43,13	38,13	33,13	43,13
Z4_04_A	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	1,50	44,77	39,77	34,77	44,77
Z4_04_B	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	4,50	45,00	40,00	35,00	45,00
Z4_04_C	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	7,50	44,96	39,96	34,96	44,96
Z4_04_D	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	10,50	44,89	39,89	34,89	44,89
Z4_04_E	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	13,50	44,86	39,86	34,86	44,86
Z4_04_F	Gebouw Z4	91713,87	435445,36	16,50	44,61	39,61	34,61	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_05_A	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	19,50	44,62	39,62	34,62	44,62
Z4_05_B	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	22,50	44,60	39,60	34,60	44,60
Z4_05_C	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	25,50	44,61	39,61	34,61	44,61
Z4_05_D	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	28,50	44,68	39,68	34,68	44,68
Z4_05_E	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	31,50	44,93	39,93	34,93	44,93
Z4_05_F	Gebouw Z4	91714,57	435445,62	34,50	42,62	37,62	32,62	42,62
Z4_06_A	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	37,50	43,39	38,39	33,39	43,39
Z4_06_B	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	40,50	42,93	37,93	32,93	42,93
Z4_06_C	Gebouw Z4	91715,22	435445,87	43,50	44,05	39,05	34,05	44,05
Z4_07_A	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	1,50	50,69	45,69	40,69	50,69
Z4_07_B	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	4,50	51,53	46,53	41,53	51,53
Z4_07_C	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	7,50	51,68	46,68	41,68	51,68
Z4_07_D	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	10,50	51,72	46,72	41,72	51,72
Z4_07_E	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	13,50	51,66	46,66	41,66	51,66
Z4_07_F	Gebouw Z4	91716,67	435445,42	16,50	51,55	46,55	41,55	51,55
Z4_08_A	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	19,50	51,34	46,34	41,34	51,34
Z4_08_B	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	22,50	51,31	46,31	41,31	51,31
Z4_08_C	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	25,50	51,22	46,22	41,22	51,22
Z4_08_D	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	28,50	51,25	46,25	41,25	51,25
Z4_08_E	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	31,50	51,16	46,16	41,16	51,16
Z4_08_F	Gebouw Z4	91716,82	435444,84	34,50	50,89	45,89	40,89	50,89
Z4_09_A	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	37,50	50,90	45,90	40,90	50,90
Z4_09_B	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	40,50	50,96	45,96	40,96	50,96
Z4_09_C	Gebouw Z4	91716,95	435444,35	43,50	51,10	46,10	41,10	51,10
Z4_10_A	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	1,50	50,75	45,75	40,75	50,75
Z4_10_B	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	4,50	51,21	46,21	41,21	51,21
Z4_10_C	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	7,50	51,28	46,28	41,28	51,28
Z4_10_D	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	10,50	51,43	46,43	41,43	51,43
Z4_10_E	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	13,50	51,36	46,36	41,36	51,36
Z4_10_F	Gebouw Z4	91722,05	435424,61	16,50	51,29	46,29	41,29	51,29
Z4_11_A	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	19,50	51,22	46,22	41,22	51,22
Z4_11_B	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	22,50	51,17	46,17	41,17	51,17
Z4_11_C	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	25,50	51,19	46,19	41,19	51,19
Z4_11_D	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	28,50	51,14	46,14	41,14	51,14
Z4_11_E	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	31,50	51,15	46,15	41,15	51,15
Z4_11_F	Gebouw Z4	91722,21	435423,96	34,50	51,18	46,18	41,18	51,18
Z4_12_A	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	37,50	51,48	46,48	41,48	51,48
Z4_12_B	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	40,50	51,59	46,59	41,59	51,59
Z4_12_C	Gebouw Z4	91722,39	435423,27	43,50	51,70	46,70	41,70	51,70
Z4_13_A	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	1,50	50,68	45,68	40,68	50,68
Z4_13_B	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	4,50	51,07	46,07	41,07	51,07
Z4_13_C	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	7,50	51,12	46,12	41,12	51,12
Z4_13_D	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	10,50	51,29	46,29	41,29	51,29
Z4_13_E	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	13,50	51,23	46,23	41,23	51,23
Z4_13_F	Gebouw Z4	91721,98	435422,07	16,50	51,16	46,16	41,16	51,16
Z4_14_A	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	19,50	50,58	45,58	40,58	50,58
Z4_14_B	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	22,50	50,49	45,49	40,49	50,49
Z4_14_C	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	25,50	50,39	45,39	40,39	50,39
Z4_14_D	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	28,50	50,31	45,31	40,31	50,31
Z4_14_E	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	31,50	50,39	45,39	40,39	50,39
Z4_14_F	Gebouw Z4	91721,21	435421,79	34,50	50,98	45,98	40,98	50,98
Z4_15_A	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	37,50	51,36	46,36	41,36	51,36
Z4_15_B	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	40,50	51,58	46,58	41,58	51,58
Z4_15_C	Gebouw Z4	91720,31	435421,46	43,50	51,68	46,68	41,68	51,68
Z4_16_A	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	37,50	50,56	45,56	40,56	50,56
Z4_16_B	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	40,50	51,55	46,55	41,55	51,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z4_16_C	Gebouw Z4	91699,64	435413,67	43,50	51,65	46,65	41,65	51,65
Z4_17_A	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	19,50	42,83	37,83	32,83	42,83
Z4_17_B	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	22,50	43,07	38,07	33,07	43,07
Z4_17_C	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	25,50	43,44	38,44	33,44	43,44
Z4_17_D	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	28,50	44,36	39,36	34,36	44,36
Z4_17_E	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	31,50	47,61	42,61	37,61	47,61
Z4_17_F	Gebouw Z4	91698,42	435413,21	34,50	50,90	45,90	40,90	50,90
Z4_18_C	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	7,50	45,15	40,15	35,15	45,15
Z4_18_D	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	10,50	44,78	39,78	34,78	44,78
Z4_18_E	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	13,50	44,65	39,65	34,65	44,65
Z4_18_F	Gebouw Z4	91696,85	435412,62	16,50	44,54	39,54	34,54	44,54
Z4_19_C	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	7,50	48,06	43,06	38,06	48,06
Z4_19_D	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	10,50	48,36	43,36	38,36	48,36
Z4_19_E	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	13,50	48,38	43,38	38,38	48,38
Z4_19_F	Gebouw Z4	91694,76	435413,38	16,50	48,27	43,27	38,27	48,27
Z4_20_A	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	19,50	48,30	43,30	38,30	48,30
Z4_20_B	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	22,50	48,58	43,58	38,58	48,58
Z4_20_C	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	25,50	48,44	43,44	38,44	48,44
Z4_20_D	Gebouw Z4	91694,21	435414,87	28,50	48,33	43,33	38,33	48,33
Z4_21 SB_A	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	31,50	46,71	41,71	36,71	46,71
Z4_21 SB_B	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	34,50	47,13	42,13	37,13	47,13
Z4_21 SB_C	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	37,50	48,46	43,46	38,46	48,46
Z4_21 SB_D	Gebouw Z4	91697,34	435415,35	40,50	48,91	43,91	38,91	48,91
Z4_22_A	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	1,50	48,11	43,11	38,11	48,11
Z4_22_B	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	4,50	48,12	43,12	38,12	48,12
Z4_22_C	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	7,50	48,32	43,32	38,32	48,32
Z4_22_D	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	10,50	48,57	43,57	38,57	48,57
Z4_22_E	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	13,50	48,55	43,55	38,55	48,55
Z4_22_F	Gebouw Z4	91687,66	435432,63	16,50	48,42	43,42	38,42	48,42
Z4_23_A	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	19,50	48,42	43,42	38,42	48,42
Z4_23_B	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	22,50	48,45	43,45	38,45	48,45
Z4_23_C	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	25,50	48,37	43,37	38,37	48,37
Z4_23_D	Gebouw Z4	91687,22	435433,83	28,50	48,51	43,51	38,51	48,51
Z4_24 SB_A	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	31,50	48,54	43,54	38,54	48,54
Z4_24 SB_B	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	34,50	47,63	42,63	37,63	47,63
Z4_24 SB_C	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	37,50	48,02	43,02	38,02	48,02
Z4_24 SB_D	Gebouw Z4	91690,38	435434,32	40,50	47,86	42,86	37,86	47,86
Z5_01_A	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	1,50	47,28	42,28	37,28	47,28
Z5_01_B	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	4,50	47,24	42,24	37,24	47,24
Z5_01_C	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	7,50	47,25	42,25	37,25	47,25
Z5_01_D	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	10,50	47,03	42,03	37,03	47,03
Z5_01_E	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	13,50	46,93	41,93	36,93	46,93
Z5_01_F	Gebouw Z5	91700,50	435402,52	16,50	46,90	41,90	36,90	46,90
Z5_02_A	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	19,50	46,22	41,22	36,22	46,22
Z5_02_B	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	22,50	46,45	41,45	36,45	46,45
Z5_02_C	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	25,50	46,89	41,89	36,89	46,89
Z5_02_D	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	28,50	47,42	42,42	37,42	47,42
Z5_02_E	Gebouw Z5	91701,92	435403,05	31,50	46,61	41,61	36,61	46,61
Z5_03_A	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	1,50	46,51	41,51	36,51	46,51
Z5_03_B	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	4,50	46,43	41,43	36,43	46,43
Z5_03_C	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	7,50	46,28	41,28	36,28	46,28
Z5_03_D	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	10,50	46,20	41,20	36,20	46,20
Z5_03_E	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	13,50	46,10	41,10	36,10	46,10
Z5_03_F	Gebouw Z5	91722,60	435410,80	16,50	46,02	41,02	36,02	46,02
Z5_04_A	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	19,50	46,46	41,46	36,46	46,46
Z5_04_B	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	22,50	46,40	41,40	36,40	46,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_04_C	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	25,50	46,37	41,37	36,37	46,37
Z5_04_D	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	28,50	46,37	41,37	36,37	46,37
Z5_04_E	Gebouw Z5	91724,01	435411,33	31,50	46,79	41,79	36,79	46,79
Z5_05_A	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	1,50	51,55	46,55	41,55	51,55
Z5_05_B	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	4,50	51,70	46,70	41,70	51,70
Z5_05_C	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	7,50	51,71	46,71	41,71	51,71
Z5_05_D	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	10,50	51,84	46,84	41,84	51,84
Z5_05_E	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	13,50	51,79	46,79	41,79	51,79
Z5_05_F	Gebouw Z5	91725,36	435410,31	16,50	51,71	46,71	41,71	51,71
Z5_06_A	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	19,50	51,59	46,59	41,59	51,59
Z5_06_B	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	22,50	51,56	46,56	41,56	51,56
Z5_06_C	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	25,50	51,53	46,53	41,53	51,53
Z5_06_D	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	28,50	51,58	46,58	41,58	51,58
Z5_06_E	Gebouw Z5	91725,61	435408,99	31,50	51,89	46,89	41,89	51,89
Z5_07_A	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	1,50	50,75	45,75	40,75	50,75
Z5_07_B	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	4,50	50,77	45,77	40,77	50,77
Z5_07_C	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	7,50	50,81	45,81	40,81	50,81
Z5_07_D	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	10,50	50,91	45,91	40,91	50,91
Z5_07_E	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	13,50	51,19	46,19	41,19	51,19
Z5_07_F	Gebouw Z5	91730,72	435376,81	16,50	51,16	46,16	41,16	51,16
Z5_08_A	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	19,50	51,10	46,10	41,10	51,10
Z5_08_B	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	22,50	51,05	46,05	41,05	51,05
Z5_08_C	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	25,50	50,98	45,98	40,98	50,98
Z5_08_D	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	28,50	51,03	46,03	41,03	51,03
Z5_08_E	Gebouw Z5	91730,88	435375,65	31,50	51,58	46,58	41,58	51,58
Z5_09_A	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	1,50	50,52	45,52	40,52	50,52
Z5_09_B	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	4,50	50,54	45,54	40,54	50,54
Z5_09_C	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	7,50	50,60	45,60	40,60	50,60
Z5_09_D	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	10,50	50,70	45,70	40,70	50,70
Z5_09_E	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	13,50	50,94	45,94	40,94	50,94
Z5_09_F	Gebouw Z5	91730,10	435374,58	16,50	50,90	45,90	40,90	50,90
Z5_10_A	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	19,50	50,81	45,81	40,81	50,81
Z5_10_B	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	22,50	50,74	45,74	40,74	50,74
Z5_10_C	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	25,50	50,71	45,71	40,71	50,71
Z5_10_D	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	28,50	50,79	45,79	40,79	50,79
Z5_10_E	Gebouw Z5	91729,65	435374,58	31,50	51,44	46,44	41,44	51,44
Z5_11_A	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	1,50	50,12	45,12	40,12	50,12
Z5_11_B	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	4,50	50,15	45,15	40,15	50,15
Z5_11_C	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	7,50	50,23	45,23	40,23	50,23
Z5_11_D	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	10,50	50,38	45,38	40,38	50,38
Z5_11_E	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	13,50	50,86	45,86	40,86	50,86
Z5_11_F	Gebouw Z5	91714,08	435374,66	16,50	50,87	45,87	40,87	50,87
Z5_12_A	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	19,50	50,97	45,97	40,97	50,97
Z5_12_B	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	22,50	50,99	45,99	40,99	50,99
Z5_12_C	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	25,50	51,00	46,00	41,00	51,00
Z5_12_D	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	28,50	51,10	46,10	41,10	51,10
Z5_12_E	Gebouw Z5	91712,90	435374,66	31,50	51,62	46,62	41,62	51,62
Z5_13_A	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	1,50	48,83	43,83	38,83	48,83
Z5_13_B	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	4,50	48,82	43,82	38,82	48,82
Z5_13_C	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	7,50	48,93	43,93	38,93	48,93
Z5_13_D	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	10,50	49,11	44,11	39,11	49,11
Z5_13_E	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	13,50	49,56	44,56	39,56	49,56
Z5_13_F	Gebouw Z5	91708,08	435377,85	16,50	49,59	44,59	39,59	49,59
Z5_14_A	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	19,50	49,41	44,41	39,41	49,41
Z5_14_B	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	22,50	49,28	44,28	39,28	49,28
Z5_14_C	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	25,50	49,30	44,30	39,30	49,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Maas- en Rijnhaven
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Z5_14_D	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	28,50	49,34	44,34	39,34	49,34
Z5_14_E	Gebouw Z5	91707,66	435378,99	31,50	49,46	44,46	39,46	49,46
Z5_15_A	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	1,50	48,47	43,47	38,47	48,47
Z5_15_B	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	4,50	48,46	43,46	38,46	48,46
Z5_15_C	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	7,50	48,59	43,59	38,59	48,59
Z5_15_D	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	10,50	48,81	43,81	38,81	48,81
Z5_15_E	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	13,50	49,13	44,13	39,13	49,13
Z5_15_F	Gebouw Z5	91700,00	435399,49	16,50	49,07	44,07	39,07	49,07
Z5_16_A	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	19,50	49,23	44,23	39,23	49,23
Z5_16_B	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	22,50	49,40	44,40	39,40	49,40
Z5_16_C	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	25,50	49,22	44,22	39,22	49,22
Z5_16_D	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	28,50	49,16	44,16	39,16	49,16
Z5_16_E	Gebouw Z5	91699,57	435400,64	31,50	49,22	44,22	39,22	49,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE VIII

Rekenresultaten gecumuleerde geluidbelasting

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
N1_01_A	65,87	48,85	66	slecht
N1_01_B	66,62	48,44	67	slecht
N1_01_C	66,67	48,52	67	slecht
N1_01_D	66,53	48,11	67	slecht
N1_01_E	66,31	47,84	66	slecht
N1_01_F	66,05	47,98	66	slecht
N1_02_A	65,59	47,04	66	slecht
N1_02_B	65,35	47,09	65	tamelijk slecht
N1_02_C	65,11	47,06	65	tamelijk slecht
N1_02_D	64,88	47,10	65	tamelijk slecht
N1_02_E	64,68	46,37	65	tamelijk slecht
N1_02_F	64,46	46,57	65	tamelijk slecht
N1_03_A	64,24	45,70	64	tamelijk slecht
N1_03_B	64,02	45,71	64	tamelijk slecht
N1_03_C	63,81	45,74	64	tamelijk slecht
N1_03_D	63,60	45,73	64	tamelijk slecht
N1_03_E	63,40	45,73	63	tamelijk slecht
N1_03_F	63,18	45,64	63	tamelijk slecht
N1_04_A	63,00	45,11	63	tamelijk slecht
N1_04_B	62,80	45,14	63	tamelijk slecht
N1_04_C	62,62	45,21	63	tamelijk slecht
N1_04_D	62,44	45,37	63	tamelijk slecht
N1_04_E	62,26	45,88	62	tamelijk slecht
N1_05_A	62,90	45,83	63	tamelijk slecht
N1_05_B	64,55	44,77	65	tamelijk slecht
N1_05_C	64,86	44,83	65	tamelijk slecht
N1_05_D	64,97	44,66	65	tamelijk slecht
N1_05_E	65,00	44,40	65	tamelijk slecht
N1_05_F	64,98	44,57	65	tamelijk slecht
N1_06_A	65,04	44,11	65	tamelijk slecht
N1_06_B	64,96	44,08	65	tamelijk slecht
N1_06_C	64,88	44,06	65	tamelijk slecht
N1_06_D	64,78	44,04	65	tamelijk slecht
N1_06_E	64,68	43,56	65	tamelijk slecht
N1_06_F	64,55	43,70	65	tamelijk slecht
N1_07_A	64,47	43,60	65	tamelijk slecht
N1_07_B	64,31	43,60	64	tamelijk slecht
N1_07_C	64,14	43,58	64	tamelijk slecht
N1_07_D	63,97	43,57	64	tamelijk slecht
N1_07_E	63,80	43,57	64	tamelijk slecht
N1_07_F	63,63	42,92	64	tamelijk slecht
N1_08_A	63,50	43,22	64	tamelijk slecht
N1_08_B	63,33	43,29	63	tamelijk slecht
N1_08_C	63,17	43,40	63	tamelijk slecht
N1_08_D	63,00	43,61	63	tamelijk slecht
N1_08_E	62,84	44,13	63	tamelijk slecht
N1_09_A	65,86	50,17	66	slecht
N1_09_B	66,56	49,85	67	slecht
N1_09_C	66,70	49,80	67	slecht
N1_09_D	66,72	49,74	67	slecht
N1_09_E	66,68	49,68	67	slecht
N1_09_F	66,60	49,67	67	slecht
N1_10_A	66,44	49,54	67	slecht
N1_10_B	66,29	49,48	66	slecht
N1_10_C	66,13	49,43	66	slecht
N1_10_D	65,97	49,36	66	slecht
N1_10_E	65,79	49,29	66	slecht
N1_10_F	65,59	49,23	66	slecht
N1_11_A	65,38	49,22	65	tamelijk slecht
N1_11_B	65,18	49,21	65	tamelijk slecht
N1_11_C	64,99	49,18	65	tamelijk slecht

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
N1_11_D	64,78	49,16	65	tamelijk slecht
N1_11_E	64,59	49,17	65	tamelijk slecht
N1_11_F	64,39	49,11	65	tamelijk slecht
N1_12_A	64,19	49,17	64	tamelijk slecht
N1_12_B	64,00	49,24	64	tamelijk slecht
N1_12_C	63,82	49,33	64	tamelijk slecht
N1_12_D	63,64	49,43	64	tamelijk slecht
N1_12_E	63,46	49,59	64	tamelijk slecht
N1_13_A	65,65	49,91	66	slecht
N1_13_B	66,40	49,79	66	slecht
N1_13_C	66,56	49,73	67	slecht
N1_13_D	66,56	49,67	67	slecht
N1_13_E	66,49	49,60	67	slecht
N1_13_F	66,39	49,61	66	slecht
N1_14_A	66,26	49,64	66	slecht
N1_14_B	66,10	49,59	66	slecht
N1_14_C	65,92	49,55	66	slecht
N1_14_D	65,75	49,46	66	slecht
N1_14_E	65,56	49,48	66	slecht
N1_14_F	65,37	49,47	65	tamelijk slecht
N1_15_A	65,15	49,77	65	tamelijk slecht
N1_15_B	64,96	49,83	65	tamelijk slecht
N1_15_C	64,76	49,82	65	tamelijk slecht
N1_15_D	64,56	49,82	65	tamelijk slecht
N1_15_E	64,37	49,83	65	tamelijk slecht
N1_15_F	64,18	49,86	64	tamelijk slecht
N1_16_A	63,98	50,54	64	tamelijk slecht
N1_16_B	63,79	50,60	64	tamelijk slecht
N1_16_C	63,61	50,68	64	tamelijk slecht
N1_16_D	63,43	50,76	64	tamelijk slecht
N1_16_E	63,25	50,90	63	tamelijk slecht
N1_17_A	60,49	55,05	62	tamelijk slecht
N1_17_B	60,27	55,10	61	tamelijk slecht
N1_17_C	60,06	55,13	61	tamelijk slecht
N1_17_D	59,86	55,16	61	tamelijk slecht
N1_17_E	59,66	55,19	61	tamelijk slecht
N1_18_A	61,76	54,41	62	tamelijk slecht
N1_18_B	61,59	54,78	62	tamelijk slecht
N1_18_C	61,39	54,91	62	tamelijk slecht
N1_18_D	61,02	54,92	62	tamelijk slecht
N1_18_E	60,81	54,96	62	tamelijk slecht
N1_18_F	60,61	55,01	62	tamelijk slecht
N1_19_A	62,70	50,84	63	tamelijk slecht
N1_19_B	62,50	50,87	63	tamelijk slecht
N1_19_C	62,25	50,95	63	tamelijk slecht
N1_19_D	62,04	51,11	62	tamelijk slecht
N1_19_E	61,83	51,41	62	tamelijk slecht
N1_19_F	61,61	52,49	62	tamelijk slecht
N1_20_A	61,68	49,89	62	tamelijk slecht
N1_20_B	62,84	49,97	63	tamelijk slecht
N1_20_C	62,97	50,21	63	tamelijk slecht
N1_20_D	62,95	50,78	63	tamelijk slecht
N1_20_E	62,84	50,79	63	tamelijk slecht
N1_20_F	62,67	50,78	63	tamelijk slecht
N1_21_A	53,83	55,34	58	matig
N1_21_B	53,51	55,39	58	matig
N1_21_C	53,25	55,42	57	matig
N1_21_D	53,17	55,45	57	matig
N1_21_E	53,31	55,49	58	matig
N1_22_A	55,78	54,81	58	matig
N1_22_B	55,10	55,04	58	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
N1_22_C	54,74	55,13	58	matig
N1_22_D	54,76	55,15	58	matig
N1_22_E	54,63	55,18	58	matig
N1_22_F	54,19	55,28	58	matig
N1_23_A	57,26	52,85	59	matig
N1_23_B	56,93	53,00	58	matig
N1_23_C	56,61	53,16	58	matig
N1_23_D	56,32	53,35	58	matig
N1_23_E	56,04	53,57	58	matig
N1_23_F	55,77	54,22	58	matig
N1_24_C	58,63	51,22	59	matig
N1_24_D	58,35	51,94	59	matig
N1_24_E	58,00	52,26	59	matig
N1_24_F	57,62	52,71	59	matig
N1_25_A	59,75	54,86	61	tamelijk slecht
N1_25_B	59,53	54,93	61	tamelijk slecht
N1_25_C	59,29	54,96	61	tamelijk slecht
N1_25_D	59,05	54,99	60	matig
N1_25_E	58,86	55,03	60	matig
N1_26_A	61,20	54,37	62	tamelijk slecht
N1_26_B	60,95	54,45	62	tamelijk slecht
N1_26_C	60,71	54,51	62	tamelijk slecht
N1_26_D	60,48	54,54	61	tamelijk slecht
N1_26_E	60,27	54,57	61	tamelijk slecht
N1_26_F	60,02	54,70	61	tamelijk slecht
N1_27_A	62,78	53,39	63	tamelijk slecht
N1_27_B	62,46	53,53	63	tamelijk slecht
N1_27_C	62,14	53,65	63	tamelijk slecht
N1_27_D	61,90	53,77	63	tamelijk slecht
N1_27_E	61,62	53,92	62	tamelijk slecht
N1_27_F	61,43	54,24	62	tamelijk slecht
N1_28_C	63,77	52,04	64	tamelijk slecht
N1_28_D	63,64	52,28	64	tamelijk slecht
N1_28_E	63,43	52,56	64	tamelijk slecht
N1_28_F	63,13	53,01	64	tamelijk slecht
N1_29_A	60,50	54,53	61	tamelijk slecht
N1_29_B	60,24	54,59	61	tamelijk slecht
N1_29_C	59,99	54,62	61	tamelijk slecht
N1_29_D	59,77	54,64	61	tamelijk slecht
N1_29_E	59,55	54,69	61	tamelijk slecht
N1_30_A	62,28	54,13	63	tamelijk slecht
N1_30_B	61,96	54,20	63	tamelijk slecht
N1_30_C	61,65	54,26	62	tamelijk slecht
N1_30_D	61,37	54,29	62	tamelijk slecht
N1_30_E	61,10	54,33	62	tamelijk slecht
N1_30_F	60,82	54,45	62	tamelijk slecht
N1_31_A	64,39	53,37	65	tamelijk slecht
N1_31_B	64,02	53,51	64	tamelijk slecht
N1_31_C	63,64	53,64	64	tamelijk slecht
N1_31_D	63,31	53,88	64	tamelijk slecht
N1_31_E	62,96	53,91	63	tamelijk slecht
N1_31_F	62,64	54,12	63	tamelijk slecht
N1_32_A	65,61	51,36	66	slecht
N1_32_B	66,08	52,24	66	slecht
N1_32_C	65,91	52,44	66	slecht
N1_32_D	65,61	52,56	66	slecht
N1_32_E	65,25	52,71	65	tamelijk slecht
N1_32_F	64,88	53,08	65	tamelijk slecht

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
N2_01_A	59,96	48,56	60	matig
N2_01_B	61,18	48,59	61	tamelijk slecht
N2_01_C	61,48	48,06	62	tamelijk slecht
N2_01_D	61,42	47,79	62	tamelijk slecht
N2_01_E	61,26	47,79	61	tamelijk slecht
N2_01_F	61,06	47,82	61	tamelijk slecht
N2_02_A	60,56	47,07	61	tamelijk slecht
N2_02_B	60,41	47,20	61	tamelijk slecht
N2_02_C	60,23	47,36	60	matig
N2_02_D	60,07	47,49	60	matig
N2_02_E	59,94	48,12	60	matig
N2_03_A	62,01	48,65	62	tamelijk slecht
N2_03_B	62,92	49,01	63	tamelijk slecht
N2_03_C	63,13	48,63	63	tamelijk slecht
N2_03_D	63,23	48,65	63	tamelijk slecht
N2_03_E	63,25	48,88	63	tamelijk slecht
N2_03_F	63,23	49,02	63	tamelijk slecht
N2_04_A	63,27	48,97	63	tamelijk slecht
N2_04_B	63,17	49,11	63	tamelijk slecht
N2_04_C	63,06	49,39	63	tamelijk slecht
N2_04_D	62,95	49,63	63	tamelijk slecht
N2_04_E	62,81	50,12	63	tamelijk slecht
N2_05_A	65,38	50,20	66	slecht
N2_05_B	66,23	50,17	66	slecht
N2_05_C	66,36	50,12	66	slecht
N2_05_D	66,37	50,07	66	slecht
N2_05_E	66,32	50,01	66	slecht
N2_05_F	66,22	50,03	66	slecht
N2_06_A	66,10	49,89	66	slecht
N2_06_B	65,94	49,84	66	slecht
N2_06_C	65,78	49,80	66	slecht
N2_06_D	65,60	49,76	66	slecht
N2_06_E	65,41	49,78	66	slecht
N2_07_A	64,94	49,88	65	tamelijk slecht
N2_07_B	66,01	49,84	66	slecht
N2_07_C	66,19	49,80	66	slecht
N2_07_D	66,20	49,74	66	slecht
N2_07_E	66,11	49,69	66	slecht
N2_07_F	65,97	49,65	66	slecht
N2_08_A	65,88	49,73	66	slecht
N2_08_B	65,66	49,67	66	slecht
N2_08_C	65,49	49,67	66	slecht
N2_08_D	65,30	49,66	65	tamelijk slecht
N2_08_E	65,10	49,70	65	tamelijk slecht
N2_09_A	61,46	50,50	62	tamelijk slecht
N2_09_B	62,88	50,53	63	tamelijk slecht
N2_09_C	63,13	50,51	63	tamelijk slecht
N2_09_D	63,17	50,53	63	tamelijk slecht
N2_09_E	63,03	50,59	63	tamelijk slecht
N2_09_F	62,83	50,67	63	tamelijk slecht
N2_10_A	62,30	50,69	63	tamelijk slecht
N2_10_B	62,08	50,82	62	tamelijk slecht
N2_10_C	61,89	51,19	62	tamelijk slecht
N2_10_D	61,63	51,66	62	tamelijk slecht
N2_10_E	61,41	52,13	62	tamelijk slecht
N2_11_A	58,67	49,41	59	matig
N2_11_B	59,15	49,79	60	matig
N2_11_C	59,06	50,10	60	matig
N2_11_D	58,64	50,22	59	matig
N2_11_E	58,23	50,51	59	matig
N2_11_F	57,85	51,06	59	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
N2_12_A	57,49	51,87	59	matig
N2_12_B	57,12	52,04	58	matig
N2_12_C	56,80	52,27	58	matig
N2_12_D	56,53	52,76	58	matig
N2_12_E	56,27	53,42	58	matig
N2_13_A	63,09	51,26	63	tamelijk slecht
N2_13_B	63,01	51,55	63	tamelijk slecht
N2_13_C	62,50	51,71	63	tamelijk slecht
N2_13_D	61,94	51,44	62	tamelijk slecht
N2_13_E	61,39	51,65	62	tamelijk slecht
N2_13_F	60,92	52,03	61	tamelijk slecht
N2_14_A	60,53	52,38	61	tamelijk slecht
N2_14_B	60,19	52,52	61	tamelijk slecht
N2_14_C	59,92	52,66	61	tamelijk slecht
N2_14_D	59,67	52,96	61	tamelijk slecht
N2_14_E	59,45	53,25	60	matig
N2_15_A	62,09	51,38	62	tamelijk slecht
N2_15_B	62,67	51,98	63	tamelijk slecht
N2_15_C	62,67	52,13	63	tamelijk slecht
N2_15_D	62,42	52,64	63	tamelijk slecht
N2_15_E	62,06	52,82	63	tamelijk slecht
N2_15_F	61,68	53,09	62	tamelijk slecht
N2_16_A	61,56	53,40	62	tamelijk slecht
N2_16_B	61,26	53,52	62	tamelijk slecht
N2_16_C	61,01	53,66	62	tamelijk slecht
N2_16_D	60,79	53,78	62	tamelijk slecht
N2_16_E	60,58	54,04	61	tamelijk slecht

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
N3_01_A	59,93	48,99	60	matig
N3_01_B	60,58	49,04	61	tamelijk slecht
N3_01_C	60,59	48,42	61	tamelijk slecht
N3_01_D	60,37	48,05	61	tamelijk slecht
N3_01_E	60,09	48,13	60	matig
N3_01_F	59,82	48,14	60	matig
N3_02_A	59,05	46,68	59	matig
N3_02_B	58,84	47,04	59	matig
N3_02_C	58,62	47,52	59	matig
N3_02_D	58,45	48,83	59	matig
N3_02_E	58,29	51,29	59	matig
N3_03_A	61,19	48,46	61	tamelijk slecht
N3_03_B	62,36	48,81	63	tamelijk slecht
N3_03_C	62,57	48,86	63	tamelijk slecht
N3_03_D	62,66	49,02	63	tamelijk slecht
N3_03_E	62,67	49,45	63	tamelijk slecht
N3_03_F	62,63	49,96	63	tamelijk slecht
N3_04_A	62,65	50,23	63	tamelijk slecht
N3_04_B	62,54	50,33	63	tamelijk slecht
N3_04_C	62,42	50,50	63	tamelijk slecht
N3_04_D	62,27	50,75	63	tamelijk slecht
N3_04_E	62,12	51,28	62	tamelijk slecht
N3_05_A	64,85	50,32	65	tamelijk slecht
N3_05_B	65,98	50,25	66	slecht
N3_05_C	66,13	50,16	66	slecht
N3_05_D	66,15	50,13	66	slecht
N3_05_E	66,01	50,10	66	slecht
N3_05_F	65,88	50,04	66	slecht
N3_06_A	65,76	49,87	66	slecht
N3_06_B	65,55	49,82	66	slecht
N3_06_C	65,36	49,89	65	tamelijk slecht
N3_06_D	65,18	49,92	65	tamelijk slecht
N3_06_E	64,97	51,81	65	tamelijk slecht
N3_07_C	66,10	49,74	66	slecht
N3_07_D	66,10	49,70	66	slecht
N3_07_E	65,97	49,64	66	slecht
N3_07_F	65,81	49,59	66	slecht
N3_08_A	65,61	49,80	66	slecht
N3_08_B	65,36	49,74	65	tamelijk slecht
N3_08_C	65,18	49,70	65	tamelijk slecht
N3_08_D	64,96	49,68	65	tamelijk slecht
N3_08_E	64,75	49,77	65	tamelijk slecht
N3_09_C	62,87	53,01	63	tamelijk slecht
N3_09_D	62,82	53,05	63	tamelijk slecht
N3_09_E	62,67	53,15	63	tamelijk slecht
N3_09_F	62,35	53,47	63	tamelijk slecht
N3_10_A	62,00	53,52	63	tamelijk slecht
N3_10_B	61,73	53,63	62	tamelijk slecht

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
N3_10_C	61,45	53,81	62	tamelijk slecht
N3_10_D	61,16	54,09	62	tamelijk slecht
N3_10_E	60,91	56,53	62	tamelijk slecht
N3_11_C	60,53	52,52	61	tamelijk slecht
N3_11_D	60,13	52,61	61	tamelijk slecht
N3_11_E	59,79	52,74	61	tamelijk slecht
N3_11_F	59,43	53,21	60	matig
N3_12_A	59,06	53,50	60	matig
N3_12_B	58,64	53,64	60	matig
N3_12_C	58,41	53,81	60	matig
N3_12_D	58,19	54,17	60	matig
N3_12_E	57,97	56,58	60	matig
N3_13_C	62,38	52,12	63	tamelijk slecht
N3_13_D	61,55	52,16	62	tamelijk slecht
N3_13_E	60,88	52,28	61	tamelijk slecht
N3_13_F	60,27	52,83	61	tamelijk slecht
N3_14_A	59,79	53,01	61	tamelijk slecht
N3_14_B	59,40	53,12	60	matig
N3_14_C	59,06	53,27	60	matig
N3_14_D	58,72	53,71	60	matig
N3_15 SB_A	53,14	53,89	57	matig
N3_16_A	63,59	51,70	64	tamelijk slecht
N3_16_B	63,30	51,85	64	tamelijk slecht
N3_16_C	62,58	52,01	63	tamelijk slecht
N3_16_D	61,90	51,83	62	tamelijk slecht
N3_16_E	61,26	52,05	62	tamelijk slecht
N3_16_F	60,72	52,46	61	tamelijk slecht
N3_17_A	60,23	52,76	61	tamelijk slecht
N3_17_B	59,86	52,95	61	tamelijk slecht
N3_17_C	59,51	53,13	60	matig
N3_17_D	59,24	53,66	60	matig
N3_18 SB_A	55,17	54,00	58	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z1_01_C	60,83	50,41	61	tamelijk slecht
Z1_01_D	60,76	50,69	61	tamelijk slecht
Z1_01_E	60,47	50,87	61	tamelijk slecht
Z1_01_F	60,04	51,19	61	tamelijk slecht
Z1_02_A	58,82	46,29	59	matig
Z1_02_B	61,81	46,99	62	tamelijk slecht
Z1_02_C	62,56	47,31	63	tamelijk slecht
Z1_02_D	62,72	47,55	63	tamelijk slecht
Z1_02_E	62,43	47,67	63	tamelijk slecht
Z1_02_F	61,83	47,78	62	tamelijk slecht
Z1_03 SB_A	55,22	51,22	57	matig
Z1_03 SB_B	58,02	51,37	59	matig
Z1_04 SB_A	56,12	48,58	57	matig
Z1_04 SB_B	59,88	48,78	60	matig
Z1_05_A	60,74	50,78	61	tamelijk slecht
Z1_05_B	64,27	51,14	64	tamelijk slecht
Z1_05_C	64,81	51,10	65	tamelijk slecht
Z1_05_D	65,51	51,11	66	slecht
Z1_05_E	65,69	51,14	66	slecht
Z1_05_F	65,41	51,17	66	slecht
Z1_06_A	60,74	50,78	61	tamelijk slecht
Z1_06_B	64,27	51,14	64	tamelijk slecht
Z1_06_C	64,81	51,10	65	tamelijk slecht
Z1_06_D	65,51	51,11	66	slecht
Z1_06_E	65,69	51,14	66	slecht
Z1_06_F	65,41	51,17	66	slecht
Z1_07_A	64,98	51,24	65	tamelijk slecht
Z1_07_B	64,68	51,34	65	tamelijk slecht
Z1_08_A	61,25	50,87	62	tamelijk slecht
Z1_08_B	64,14	50,91	64	tamelijk slecht
Z1_08_C	64,88	50,90	65	tamelijk slecht
Z1_08_D	65,72	50,89	66	slecht
Z1_08_E	66,01	50,86	66	slecht
Z1_08_F	65,72	50,84	66	slecht
Z1_09_A	65,44	51,23	66	slecht
Z1_09_B	65,09	52,70	65	tamelijk slecht
Z1_10_A	54,10	53,22	57	matig
Z1_10_B	59,60	53,32	61	tamelijk slecht
Z1_10_C	60,10	53,71	61	tamelijk slecht
Z1_10_D	60,84	53,83	62	tamelijk slecht
Z1_10_E	61,90	53,87	63	tamelijk slecht
Z1_10_F	62,39	54,01	63	tamelijk slecht
Z1_11_A	62,29	54,60	63	tamelijk slecht
Z1_11_B	62,07	56,55	63	tamelijk slecht
Z1_12_A	58,48	54,30	60	matig
Z1_12_B	58,66	54,21	60	matig
Z1_13_A	57,84	52,63	59	matig
Z1_13_B	58,08	52,73	59	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z1_13_C	58,47	53,16	60	matig
Z1_13_D	58,44	53,34	60	matig
Z1_13_E	58,26	53,44	59	matig
Z1_13_F	58,11	53,63	59	matig
Z1_14_A	64,59	53,47	65	tamelijk slecht
Z1_14_B	63,82	53,57	64	tamelijk slecht
Z1_14_C	62,55	53,79	63	tamelijk slecht
Z1_14_D	61,39	54,07	62	tamelijk slecht
Z1_14_E	60,42	54,16	61	tamelijk slecht
Z1_14_F	59,61	54,29	61	tamelijk slecht
Z1_15 SB_A	47,91	54,23	55	redelijk
Z1_15 SB_B	51,90	54,47	56	matig
Z1_16_C	62,42	53,73	63	tamelijk slecht
Z1_16_D	61,32	53,84	62	tamelijk slecht
Z1_16_E	60,39	53,94	61	tamelijk slecht
Z1_16_F	59,62	54,18	61	tamelijk slecht
Z1_17 SB_A	50,32	54,40	56	matig
Z1_17 SB_B	52,51	54,66	57	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z2_01_A	60,07	50,32	61	tamelijk slecht
Z2_01_B	59,95	50,45	60	matig
Z2_01_C	59,71	50,66	60	matig
Z2_01_D	59,13	50,95	60	matig
Z2_01_E	58,58	51,08	59	matig
Z2_01_F	58,20	51,29	59	matig
Z2_02_A	57,86	50,43	59	matig
Z2_02_B	58,05	50,34	59	matig
Z2_02_C	58,33	48,99	59	matig
Z2_02_D	58,30	49,72	59	matig
Z2_03 SB_A	51,50	49,65	54	redelijk
Z2_03 SB_B	54,84	49,91	56	matig
Z2_03 SB_C	56,39	49,96	57	matig
Z2_03 SB_D	56,96	50,05	58	matig
Z2_03 SB_E	56,77	50,46	58	matig
Z2_04_A	56,25	49,83	57	matig
Z2_04_B	60,31	49,90	61	tamelijk slecht
Z2_04_C	60,90	49,95	61	tamelijk slecht
Z2_04_D	61,71	50,04	62	tamelijk slecht
Z2_04_E	62,30	50,12	63	tamelijk slecht
Z2_04_F	62,38	50,36	63	tamelijk slecht
Z2_05_A	62,24	49,47	62	tamelijk slecht
Z2_05_B	61,89	49,32	62	tamelijk slecht
Z2_05_C	61,39	46,90	62	tamelijk slecht
Z2_05_D	61,02	47,91	61	tamelijk slecht
Z2_06 SB_A	57,22	47,19	58	matig
Z2_06 SB_B	60,69	47,76	61	tamelijk slecht
Z2_06 SB_C	60,53	47,87	61	tamelijk slecht
Z2_06 SB_D	60,35	48,03	61	tamelijk slecht
Z2_06 SB_E	60,17	48,47	60	matig
Z2_07_A	58,75	51,16	59	matig
Z2_07_B	62,53	51,07	63	tamelijk slecht
Z2_07_C	63,35	51,05	64	tamelijk slecht
Z2_07_D	64,05	51,03	64	tamelijk slecht
Z2_07_E	64,56	51,00	65	tamelijk slecht
Z2_07_F	64,81	51,04	65	tamelijk slecht
Z2_08_A	64,96	50,57	65	tamelijk slecht
Z2_08_B	64,67	50,66	65	tamelijk slecht
Z2_08_C	63,38	50,14	64	tamelijk slecht
Z2_08_D	62,89	50,34	63	tamelijk slecht
Z2_08_E	62,64	51,76	63	tamelijk slecht
Z2_08_F	62,43	51,89	63	tamelijk slecht
Z2_09_A	62,15	50,69	62	tamelijk slecht
Z2_09_B	61,86	50,87	62	tamelijk slecht
Z2_09_C	61,48	51,43	62	tamelijk slecht
Z2_10_A	59,04	50,61	60	matig
Z2_10_B	61,72	50,45	62	tamelijk slecht
Z2_10_C	62,50	50,34	63	tamelijk slecht

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z2_10_D	62,98	50,29	63	tamelijk slecht
Z2_10_E	63,58	50,18	64	tamelijk slecht
Z2_10_F	63,94	50,11	64	tamelijk slecht
Z2_11_A	64,23	50,14	64	tamelijk slecht
Z2_11_B	63,39	49,99	64	tamelijk slecht
Z2_11_C	62,56	49,97	63	tamelijk slecht
Z2_11_D	62,18	50,04	62	tamelijk slecht
Z2_11_E	62,04	51,37	62	tamelijk slecht
Z2_11_F	61,73	51,67	62	tamelijk slecht
Z2_12_A	61,81	50,56	62	tamelijk slecht
Z2_12_B	61,57	50,81	62	tamelijk slecht
Z2_12_C	61,43	51,81	62	tamelijk slecht
Z2_13_A	52,81	53,43	56	matig
Z2_13_B	55,77	53,52	58	matig
Z2_13_C	56,31	53,78	58	matig
Z2_13_D	56,69	53,82	58	matig
Z2_13_E	57,05	53,83	59	matig
Z2_13_F	57,59	53,84	59	matig
Z2_14_A	58,04	53,92	59	matig
Z2_14_B	57,95	54,25	59	matig
Z2_14_C	56,79	54,40	59	matig
Z2_14_D	56,63	54,74	59	matig
Z2_14_E	56,63	57,53	60	matig
Z2_14_F	55,68	57,81	60	matig
Z2_15_A	55,75	55,61	59	matig
Z2_15_B	55,66	55,72	59	matig
Z2_15_C	55,20	56,06	59	matig
Z2_16_A	54,91	55,87	58	matig
Z2_16_B	54,37	56,04	58	matig
Z2_16_C	53,96	56,34	58	matig
Z2_17_A	55,37	53,93	58	matig
Z2_17_B	55,35	54,30	58	matig
Z2_17_C	55,41	54,61	58	matig
Z2_17_D	55,66	55,08	58	matig
Z2_17_E	55,76	57,32	60	matig
Z2_17_F	55,75	57,80	60	matig
Z2_18_C	58,52	53,90	60	matig
Z2_18_D	57,72	54,02	59	matig
Z2_18_E	56,95	54,04	59	matig
Z2_18_F	56,33	54,07	58	matig
Z2_19_C	62,52	54,35	63	tamelijk slecht
Z2_19_D	61,31	54,52	62	tamelijk slecht
Z2_19_E	60,30	54,52	61	tamelijk slecht
Z2_19_F	59,46	54,53	61	tamelijk slecht
Z2_20_A	58,75	54,56	60	matig
Z2_20_B	58,15	54,76	60	matig
Z2_20_C	57,63	55,02	60	matig
Z2_20_D	57,17	55,30	59	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z2_21 SB_A	49,69	55,23	56	matig
Z2_21 SB_B	51,77	55,47	57	matig
Z2_21 SB_C	52,33	55,58	57	matig
Z2_21 SB_D	52,77	55,69	57	matig
Z2_21 SB_E	53,41	55,87	58	matig
Z2_22_A	64,72	53,98	65	tamelijk slecht
Z2_22_B	63,91	54,12	64	tamelijk slecht
Z2_22_C	62,59	54,42	63	tamelijk slecht
Z2_22_D	61,38	54,61	62	tamelijk slecht
Z2_22_E	60,38	54,68	61	tamelijk slecht
Z2_22_F	59,55	54,72	61	tamelijk slecht
Z2_23_A	58,85	54,86	60	matig
Z2_23_B	58,25	54,85	60	matig
Z2_23_C	57,74	54,85	60	matig
Z2_23_D	57,28	55,08	59	matig
Z2_24 SB_A	49,65	55,03	56	matig
Z2_24 SB_B	51,52	55,38	57	matig
Z2_24 SB_C	52,35	55,49	57	matig
Z2_24 SB_D	52,86	55,58	57	matig
Z2_24 SB_E	53,35	55,63	58	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z3_01_A	60,51	51,27	61	tamelijk slecht
Z3_01_B	60,05	51,32	61	tamelijk slecht
Z3_01_C	59,45	51,73	60	matig
Z3_01_D	58,88	51,90	60	matig
Z3_01_E	58,21	51,90	59	matig
Z3_01_F	57,69	51,92	59	matig
Z3_02_A	57,57	51,16	58	matig
Z3_02_B	57,37	51,22	58	matig
Z3_02_C	57,32	51,58	58	matig
Z3_02_D	57,34	52,41	59	matig
Z3_03 SB_A	46,54	51,47	53	redelijk
Z3_04_A	57,19	49,59	58	matig
Z3_04_B	60,29	49,66	61	tamelijk slecht
Z3_04_C	60,96	49,75	61	tamelijk slecht
Z3_04_D	61,69	49,77	62	tamelijk slecht
Z3_04_E	62,23	49,72	62	tamelijk slecht
Z3_04_F	62,68	49,70	63	tamelijk slecht
Z3_05_A	62,98	50,01	63	tamelijk slecht
Z3_05_B	61,58	50,34	62	tamelijk slecht
Z3_05_C	61,21	50,86	62	tamelijk slecht
Z3_05_D	60,93	51,74	61	tamelijk slecht
Z3_06 SB_A	55,52	49,44	56	matig
Z3_07_A	58,32	48,08	59	matig
Z3_07_B	61,04	48,09	61	tamelijk slecht
Z3_07_C	61,99	48,07	62	tamelijk slecht
Z3_07_D	62,98	48,01	63	tamelijk slecht
Z3_07_E	63,65	47,84	64	tamelijk slecht
Z3_07_F	64,19	47,73	64	tamelijk slecht
Z3_08_A	64,15	45,96	64	tamelijk slecht
Z3_08_B	63,13	45,73	63	tamelijk slecht
Z3_08_C	62,80	46,37	63	tamelijk slecht
Z3_08_D	62,64	47,94	63	tamelijk slecht
Z3_09 SB_A	56,03	47,99	57	matig
Z3_10_A	60,02	50,14	60	matig
Z3_10_B	61,78	50,07	62	tamelijk slecht
Z3_10_C	62,98	50,10	63	tamelijk slecht
Z3_10_D	63,77	50,09	64	tamelijk slecht
Z3_10_E	63,85	49,99	64	tamelijk slecht
Z3_10_F	62,76	49,78	63	tamelijk slecht
Z3_11_A	62,55	49,39	63	tamelijk slecht
Z3_11_B	62,37	49,21	63	tamelijk slecht
Z3_11_C	62,27	49,47	62	tamelijk slecht
Z3_11_D	62,16	49,85	62	tamelijk slecht
Z3_12 SB_A	54,73	46,59	55	redelijk
Z3_13_A	58,37	42,19	58	matig
Z3_13_B	61,03	42,16	61	tamelijk slecht
Z3_13_C	62,02	42,10	62	tamelijk slecht
Z3_13_D	62,44	42,09	62	tamelijk slecht

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z3_13_E	62,60	41,47	63	tamelijk slecht
Z3_13_F	61,76	41,01	62	tamelijk slecht
Z3_14_A	61,77	39,94	62	tamelijk slecht
Z3_14_B	61,82	40,34	62	tamelijk slecht
Z3_14_C	61,83	41,13	62	tamelijk slecht
Z3_14_D	61,80	42,40	62	tamelijk slecht
Z3_15 SB_A	50,60	43,18	51	redelijk
Z3_16_A	56,04	51,20	57	matig
Z3_16_B	58,20	52,05	59	matig
Z3_16_C	58,74	52,16	60	matig
Z3_16_D	57,92	52,14	59	matig
Z3_16_E	58,25	52,07	59	matig
Z3_16_F	58,45	51,96	59	matig
Z3_17_A	58,30	52,49	59	matig
Z3_17_B	58,52	52,42	59	matig
Z3_17_C	58,60	52,39	60	matig
Z3_17_D	58,58	52,33	60	matig
Z3_17_E	58,54	53,36	60	matig
Z3_18_A	44,43	53,12	54	redelijk
Z3_18_B	46,25	53,74	54	redelijk
Z3_18_C	46,30	53,83	55	redelijk
Z3_18_D	46,33	53,83	55	redelijk
Z3_18_E	46,32	53,82	55	redelijk
Z3_18_F	46,23	53,82	55	redelijk
Z3_19_A	46,13	53,66	54	redelijk
Z3_19_B	45,92	53,98	55	redelijk
Z3_19_C	45,72	54,28	55	redelijk
Z3_19_D	45,51	54,47	55	redelijk
Z3_19_E	45,30	54,64	55	redelijk
Z3_20_A	58,36	53,83	60	matig
Z3_20_B	58,15	53,84	60	matig
Z3_20_C	57,41	53,84	59	matig
Z3_20_D	56,54	53,82	58	matig
Z3_20_E	55,72	53,83	58	matig
Z3_20_F	54,95	53,84	57	matig
Z3_21_A	55,00	54,31	58	matig
Z3_21_B	54,39	54,55	57	matig
Z3_21_C	53,85	55,00	57	matig
Z3_21_D	53,36	55,28	57	matig
Z3_21_E	52,77	55,54	57	matig
Z3_22_A	63,99	54,27	64	tamelijk slecht
Z3_22_B	63,27	54,33	64	tamelijk slecht
Z3_22_C	62,08	54,48	63	tamelijk slecht
Z3_22_D	60,96	54,53	62	tamelijk slecht
Z3_22_E	59,99	54,54	61	tamelijk slecht
Z3_22_F	59,14	54,52	60	matig
Z3_23_A	58,43	54,43	60	matig
Z3_23_B	57,80	54,64	60	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z3_23_C	57,26	55,12	59	matig
Z3_23_D	56,77	55,37	59	matig
Z3_23_E	56,30	55,55	59	matig
Z3_24_A	64,65	53,73	65	tamelijk slecht
Z3_24_B	63,73	53,83	64	tamelijk slecht
Z3_24_C	62,37	54,08	63	tamelijk slecht
Z3_24_D	61,16	54,14	62	tamelijk slecht
Z3_24_E	60,14	54,14	61	tamelijk slecht
Z3_24_F	59,27	54,12	60	matig
Z3_25_A	58,57	54,01	60	matig
Z3_25_B	57,94	54,30	60	matig
Z3_25_C	57,40	54,89	59	matig
Z3_25_D	56,91	55,18	59	matig
Z3_26 SB_A	44,48	53,88	54	redelijk
Z3_27_A	64,93	53,96	65	tamelijk slecht
Z3_27_B	63,95	54,05	64	tamelijk slecht
Z3_27_C	62,54	54,29	63	tamelijk slecht
Z3_27_D	61,30	54,40	62	tamelijk slecht
Z3_27_E	60,28	54,41	61	tamelijk slecht
Z3_27_F	59,43	54,41	61	tamelijk slecht
Z3_28_A	58,68	54,49	60	matig
Z3_28_B	58,06	54,76	60	matig
Z3_28_C	57,53	55,15	60	matig
Z3_28_D	57,06	55,45	59	matig
Z3_29 SB_A	44,59	54,93	55	redelijk

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z4_01_A	59,01	51,49	60	matig
Z4_01_B	58,64	51,57	59	matig
Z4_01_C	57,77	51,58	59	matig
Z4_01_D	56,83	51,58	58	matig
Z4_01_E	55,93	51,59	57	matig
Z4_01_F	55,09	51,61	57	matig
Z4_02_A	53,68	50,58	55	redelijk
Z4_02_B	53,08	50,77	55	redelijk
Z4_02_C	52,55	50,97	55	redelijk
Z4_02_D	52,06	51,53	55	redelijk
Z4_02_E	51,65	56,18	57	matig
Z4_02_F	51,27	56,00	57	matig
Z4_03_A	51,10	51,80	54	redelijk
Z4_03_B	51,41	51,42	54	redelijk
Z4_03_C	51,71	51,83	55	redelijk
Z4_04_A	49,68	51,64	54	redelijk
Z4_04_B	52,30	51,78	55	redelijk
Z4_04_C	52,96	51,87	55	redelijk
Z4_04_D	49,41	51,86	54	redelijk
Z4_04_E	48,10	51,86	53	redelijk
Z4_04_F	48,16	51,82	53	redelijk
Z4_05_A	51,62	51,90	55	redelijk
Z4_05_B	51,56	52,08	55	redelijk
Z4_05_C	51,50	52,28	55	redelijk
Z4_05_D	51,44	52,51	55	redelijk
Z4_05_E	51,47	52,63	55	redelijk
Z4_05_F	51,78	48,09	53	redelijk
Z4_06_A	57,01	48,39	58	matig
Z4_06_B	57,96	48,29	58	matig
Z4_06_C	57,70	49,20	58	matig
Z4_07_A	55,33	52,28	57	matig
Z4_07_B	56,48	53,03	58	matig
Z4_07_C	56,12	53,16	58	matig
Z4_07_D	56,72	53,19	58	matig
Z4_07_E	56,87	53,14	58	matig
Z4_07_F	56,99	53,04	58	matig
Z4_08_A	57,02	52,69	58	matig
Z4_08_B	57,07	52,69	58	matig
Z4_08_C	57,10	52,61	58	matig
Z4_08_D	57,14	52,64	58	matig
Z4_08_E	57,16	52,55	58	matig
Z4_08_F	57,17	52,15	58	matig
Z4_09_A	57,11	52,15	58	matig
Z4_09_B	57,18	52,24	58	matig
Z4_09_C	57,18	52,54	58	matig
Z4_10_A	53,40	52,13	56	matig
Z4_10_B	54,19	52,55	56	matig
Z4_10_C	54,40	52,61	57	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z4_10_D	55,06	52,75	57	matig
Z4_10_E	55,60	52,69	57	matig
Z4_10_F	55,77	52,62	57	matig
Z4_11_A	55,81	52,63	58	matig
Z4_11_B	55,90	52,59	58	matig
Z4_11_C	55,96	52,62	58	matig
Z4_11_D	56,00	52,59	58	matig
Z4_11_E	56,03	52,62	58	matig
Z4_11_F	56,16	52,66	58	matig
Z4_12_A	56,13	53,14	58	matig
Z4_12_B	56,17	53,26	58	matig
Z4_12_C	56,25	53,54	58	matig
Z4_13_A	45,34	53,98	55	redelijk
Z4_13_B	46,78	54,21	55	redelijk
Z4_13_C	46,94	54,24	55	redelijk
Z4_13_D	47,05	54,33	55	redelijk
Z4_13_E	47,02	54,30	55	redelijk
Z4_13_F	46,84	54,27	55	redelijk
Z4_14_A	46,60	54,06	55	redelijk
Z4_14_B	46,39	54,19	55	redelijk
Z4_14_C	46,18	54,39	55	redelijk
Z4_14_D	45,86	54,48	55	redelijk
Z4_14_E	45,53	54,68	55	redelijk
Z4_14_F	45,34	56,03	56	matig
Z4_15_A	45,04	56,49	57	matig
Z4_15_B	44,73	56,64	57	matig
Z4_15_C	44,67	56,72	57	matig
Z4_16_A	48,88	56,45	57	matig
Z4_16_B	48,38	56,80	57	matig
Z4_16_C	48,01	56,86	57	matig
Z4_17_A	52,98	54,54	57	matig
Z4_17_B	52,33	54,63	57	matig
Z4_17_C	51,72	54,89	57	matig
Z4_17_D	51,16	55,13	57	matig
Z4_17_E	50,66	55,74	57	matig
Z4_17_F	50,24	56,60	58	matig
Z4_18_C	56,79	54,83	59	matig
Z4_18_D	55,96	54,76	58	matig
Z4_18_E	55,15	54,73	58	matig
Z4_18_F	54,36	54,72	58	matig
Z4_19_C	61,39	55,38	62	tamelijk slecht
Z4_19_D	60,43	55,44	62	tamelijk slecht
Z4_19_E	59,54	55,44	61	tamelijk slecht
Z4_19_F	58,73	55,41	60	matig
Z4_20_A	58,07	55,43	60	matig
Z4_20_B	57,43	55,58	60	matig
Z4_20_C	56,87	55,79	59	matig
Z4_20_D	56,35	55,99	59	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z4_21 SB_A	44,73	55,40	56	matig
Z4_21 SB_B	49,05	55,65	57	matig
Z4_21 SB_C	49,62	55,92	57	matig
Z4_21 SB_D	50,29	56,04	57	matig
Z4_22_A	63,32	55,02	64	tamelijk slecht
Z4_22_B	62,78	55,06	63	tamelijk slecht
Z4_22_C	61,76	55,18	63	tamelijk slecht
Z4_22_D	60,74	55,25	62	tamelijk slecht
Z4_22_E	59,80	55,26	61	tamelijk slecht
Z4_22_F	58,97	55,23	61	tamelijk slecht
Z4_23_A	58,27	55,28	60	matig
Z4_23_B	57,65	55,46	60	matig
Z4_23_C	57,09	55,80	60	matig
Z4_23_D	56,60	56,03	59	matig
Z4_24 SB_A	47,25	55,89	56	matig
Z4_24 SB_B	49,73	55,75	57	matig
Z4_24 SB_C	50,54	55,84	57	matig
Z4_24 SB_D	51,64	55,81	57	matig


Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z5_01_A	57,99	51,80	59	matig
Z5_01_B	57,79	51,85	59	matig
Z5_01_C	57,10	51,88	58	matig
Z5_01_D	56,29	51,77	58	matig
Z5_01_E	55,47	51,75	57	matig
Z5_01_F	54,66	51,77	56	matig
Z5_02_A	53,00	50,95	55	redelijk
Z5_02_B	52,32	51,11	55	redelijk
Z5_02_C	51,70	51,29	55	redelijk
Z5_02_D	51,14	51,56	54	redelijk
Z5_02_E	50,77	51,31	54	redelijk
Z5_03_A	46,18	53,13	54	redelijk
Z5_03_B	47,44	53,11	54	redelijk
Z5_03_C	47,45	53,08	54	redelijk
Z5_03_D	47,45	53,04	54	redelijk
Z5_03_E	47,36	53,01	54	redelijk
Z5_03_F	47,20	52,99	54	redelijk
Z5_04_A	47,15	53,18	54	redelijk
Z5_04_B	46,96	53,20	54	redelijk
Z5_04_C	46,82	53,29	54	redelijk
Z5_04_D	46,68	51,92	53	redelijk
Z5_04_E	46,55	52,84	54	redelijk
Z5_05_A	51,45	52,96	55	redelijk
Z5_05_B	52,50	53,10	56	matig
Z5_05_C	51,61	53,11	55	redelijk
Z5_05_D	52,58	53,23	56	matig
Z5_05_E	53,01	53,19	56	matig
Z5_05_F	53,37	53,12	56	matig
Z5_06_A	53,35	52,89	56	matig
Z5_06_B	53,36	52,88	56	matig
Z5_06_C	53,34	52,86	56	matig
Z5_06_D	53,31	52,85	56	matig
Z5_06_E	53,32	53,21	56	matig
Z5_07_A	48,35	52,29	54	redelijk
Z5_07_B	49,78	52,30	54	redelijk
Z5_07_C	50,01	52,34	54	redelijk
Z5_07_D	50,07	52,42	54	redelijk
Z5_07_E	49,97	52,68	55	redelijk
Z5_07_F	49,88	52,65	54	redelijk
Z5_08_A	49,65	52,97	55	redelijk
Z5_08_B	49,48	52,93	55	redelijk
Z5_08_C	49,31	52,87	54	redelijk
Z5_08_D	49,11	52,93	54	redelijk
Z5_08_E	48,90	53,42	55	redelijk
Z5_09_A	52,87	56,45	58	matig
Z5_09_B	53,91	56,45	58	matig
Z5_09_C	53,91	56,46	58	matig
Z5_09_D	53,77	56,48	58	matig

Naam	L_{vl}	L^*_{IL}	L_{cum}	Milieukwaliteitsmaat
Z5_09_E	53,52	56,55	58	matig
Z5_09_F	53,29	56,53	58	matig
Z5_10_A	52,80	56,49	58	matig
Z5_10_B	52,48	56,47	58	matig
Z5_10_C	52,14	56,51	58	matig
Z5_10_D	51,78	56,57	58	matig
Z5_10_E	51,42	56,78	58	matig
Z5_11_A	55,81	56,22	59	matig
Z5_11_B	56,04	56,23	59	matig
Z5_11_C	55,75	56,24	59	matig
Z5_11_D	55,29	56,28	59	matig
Z5_11_E	54,74	56,43	59	matig
Z5_11_F	54,20	56,43	58	matig
Z5_12_A	53,61	56,46	58	matig
Z5_12_B	53,05	56,49	58	matig
Z5_12_C	52,52	56,57	58	matig
Z5_12_D	52,01	56,68	58	matig
Z5_12_E	51,53	56,86	58	matig
Z5_13_A	59,46	55,81	61	tamelijk slecht
Z5_13_B	59,33	55,80	61	tamelijk slecht
Z5_13_C	58,72	55,83	61	tamelijk slecht
Z5_13_D	57,97	55,86	60	matig
Z5_13_E	57,21	55,98	60	matig
Z5_13_F	56,48	55,98	59	matig
Z5_14_A	55,85	55,92	59	matig
Z5_14_B	55,24	55,92	59	matig
Z5_14_C	54,70	56,03	58	matig
Z5_14_D	54,20	56,14	58	matig
Z5_14_E	53,76	56,15	58	matig
Z5_15_A	60,92	55,62	62	tamelijk slecht
Z5_15_B	60,73	55,63	62	tamelijk slecht
Z5_15_C	60,03	55,65	61	tamelijk slecht
Z5_15_D	59,23	55,69	61	tamelijk slecht
Z5_15_E	58,45	55,77	60	matig
Z5_15_F	57,74	55,74	60	matig
Z5_16_A	57,28	55,79	60	matig
Z5_16_B	56,69	55,88	59	matig
Z5_16_C	56,14	55,94	59	matig
Z5_16_D	55,67	56,04	59	matig
Z5_16_E	55,23	56,06	59	matig

FIGUREN

Figuur 1

Zonegrenzen Waal- en Eemhaven en Maas- Rijnhaven

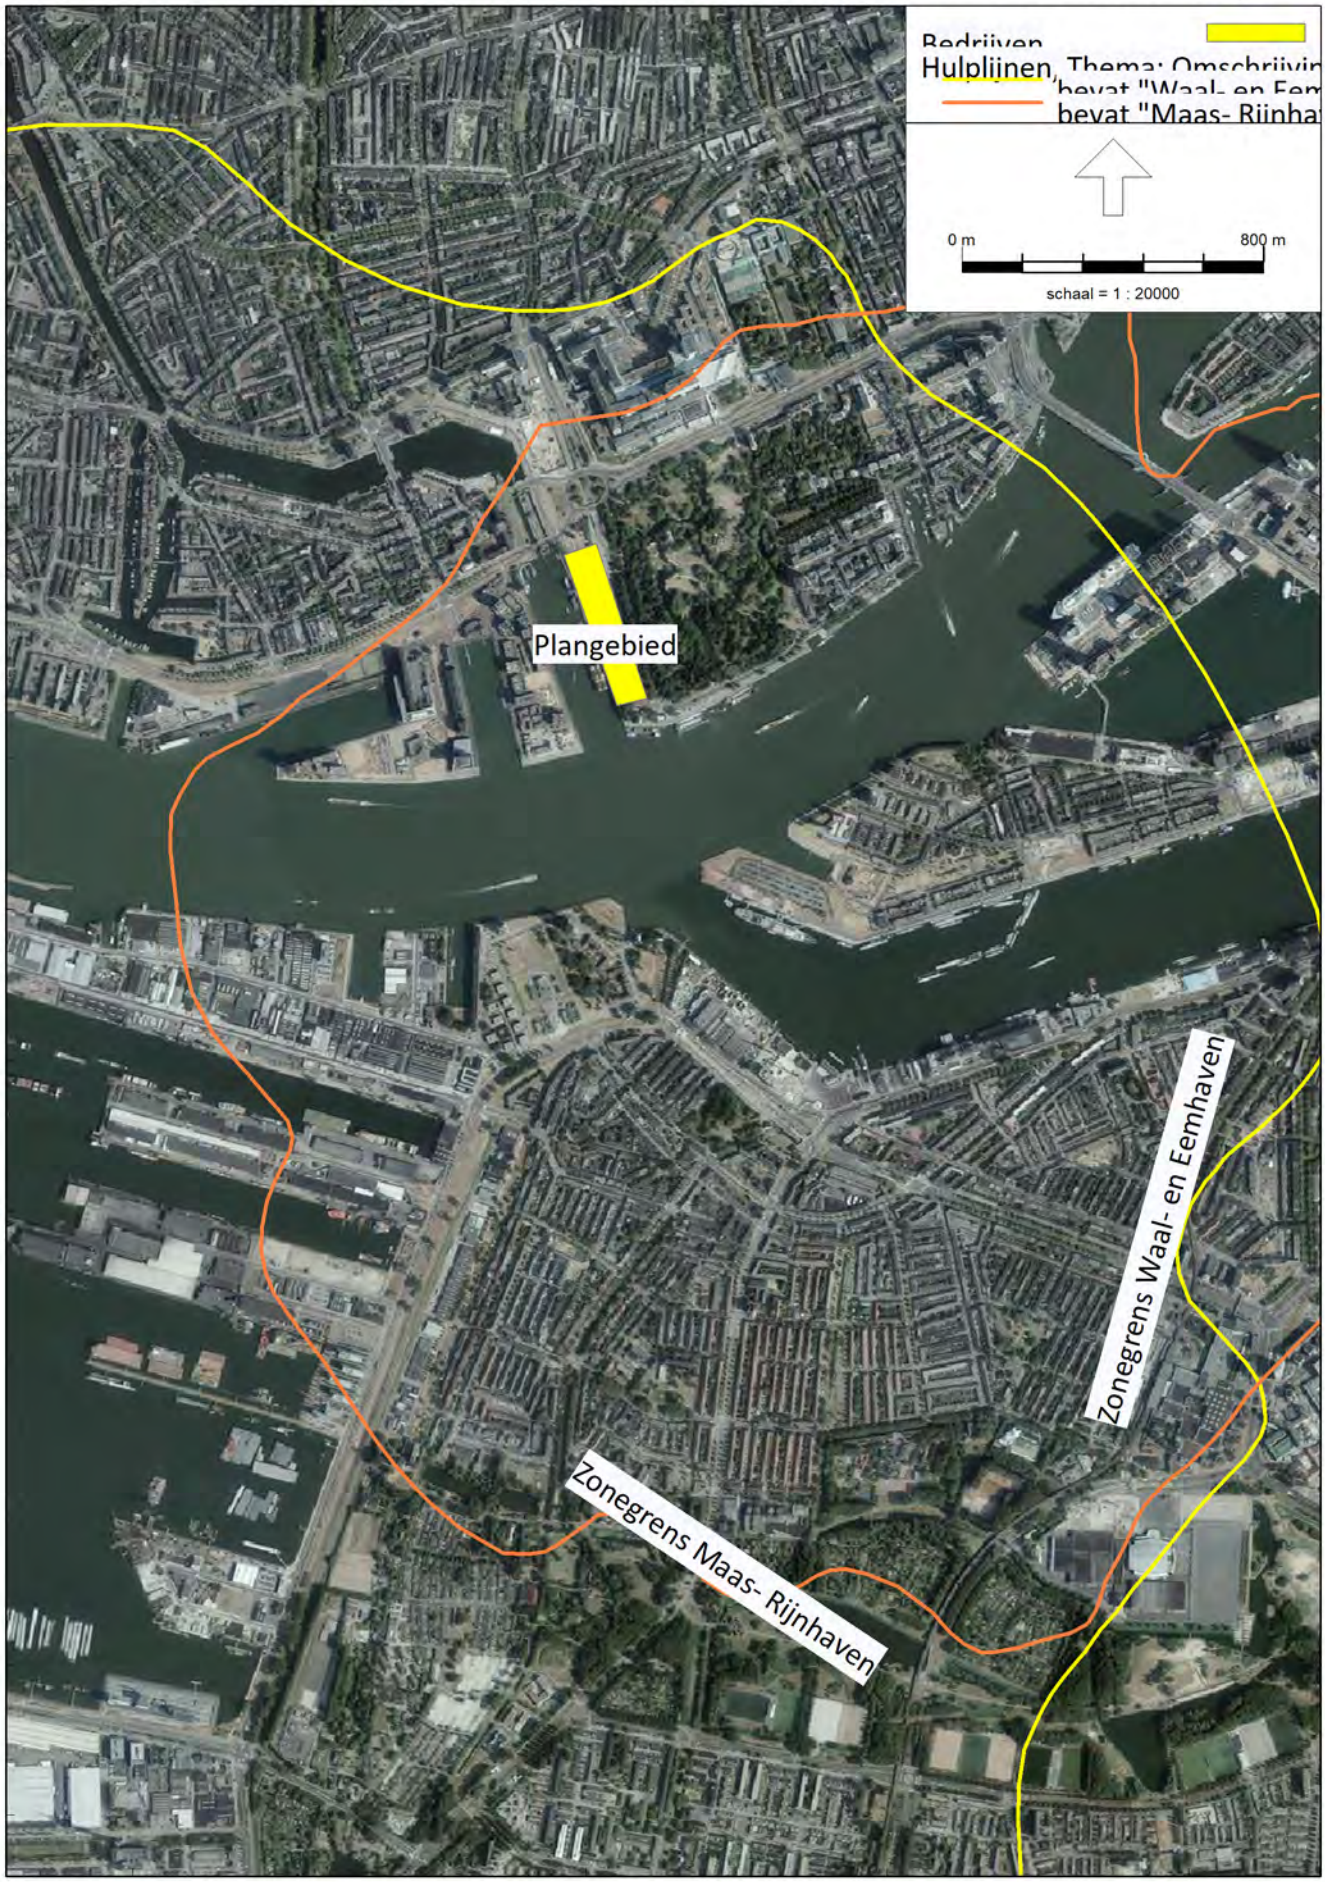


Industrielawaai - IL, [versie van Rotterdam - Geluidbelasting vanwege Waal- en Eemhaven] , Geomilieu V5.21

Figuur 2

Overzicht modellering



RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau

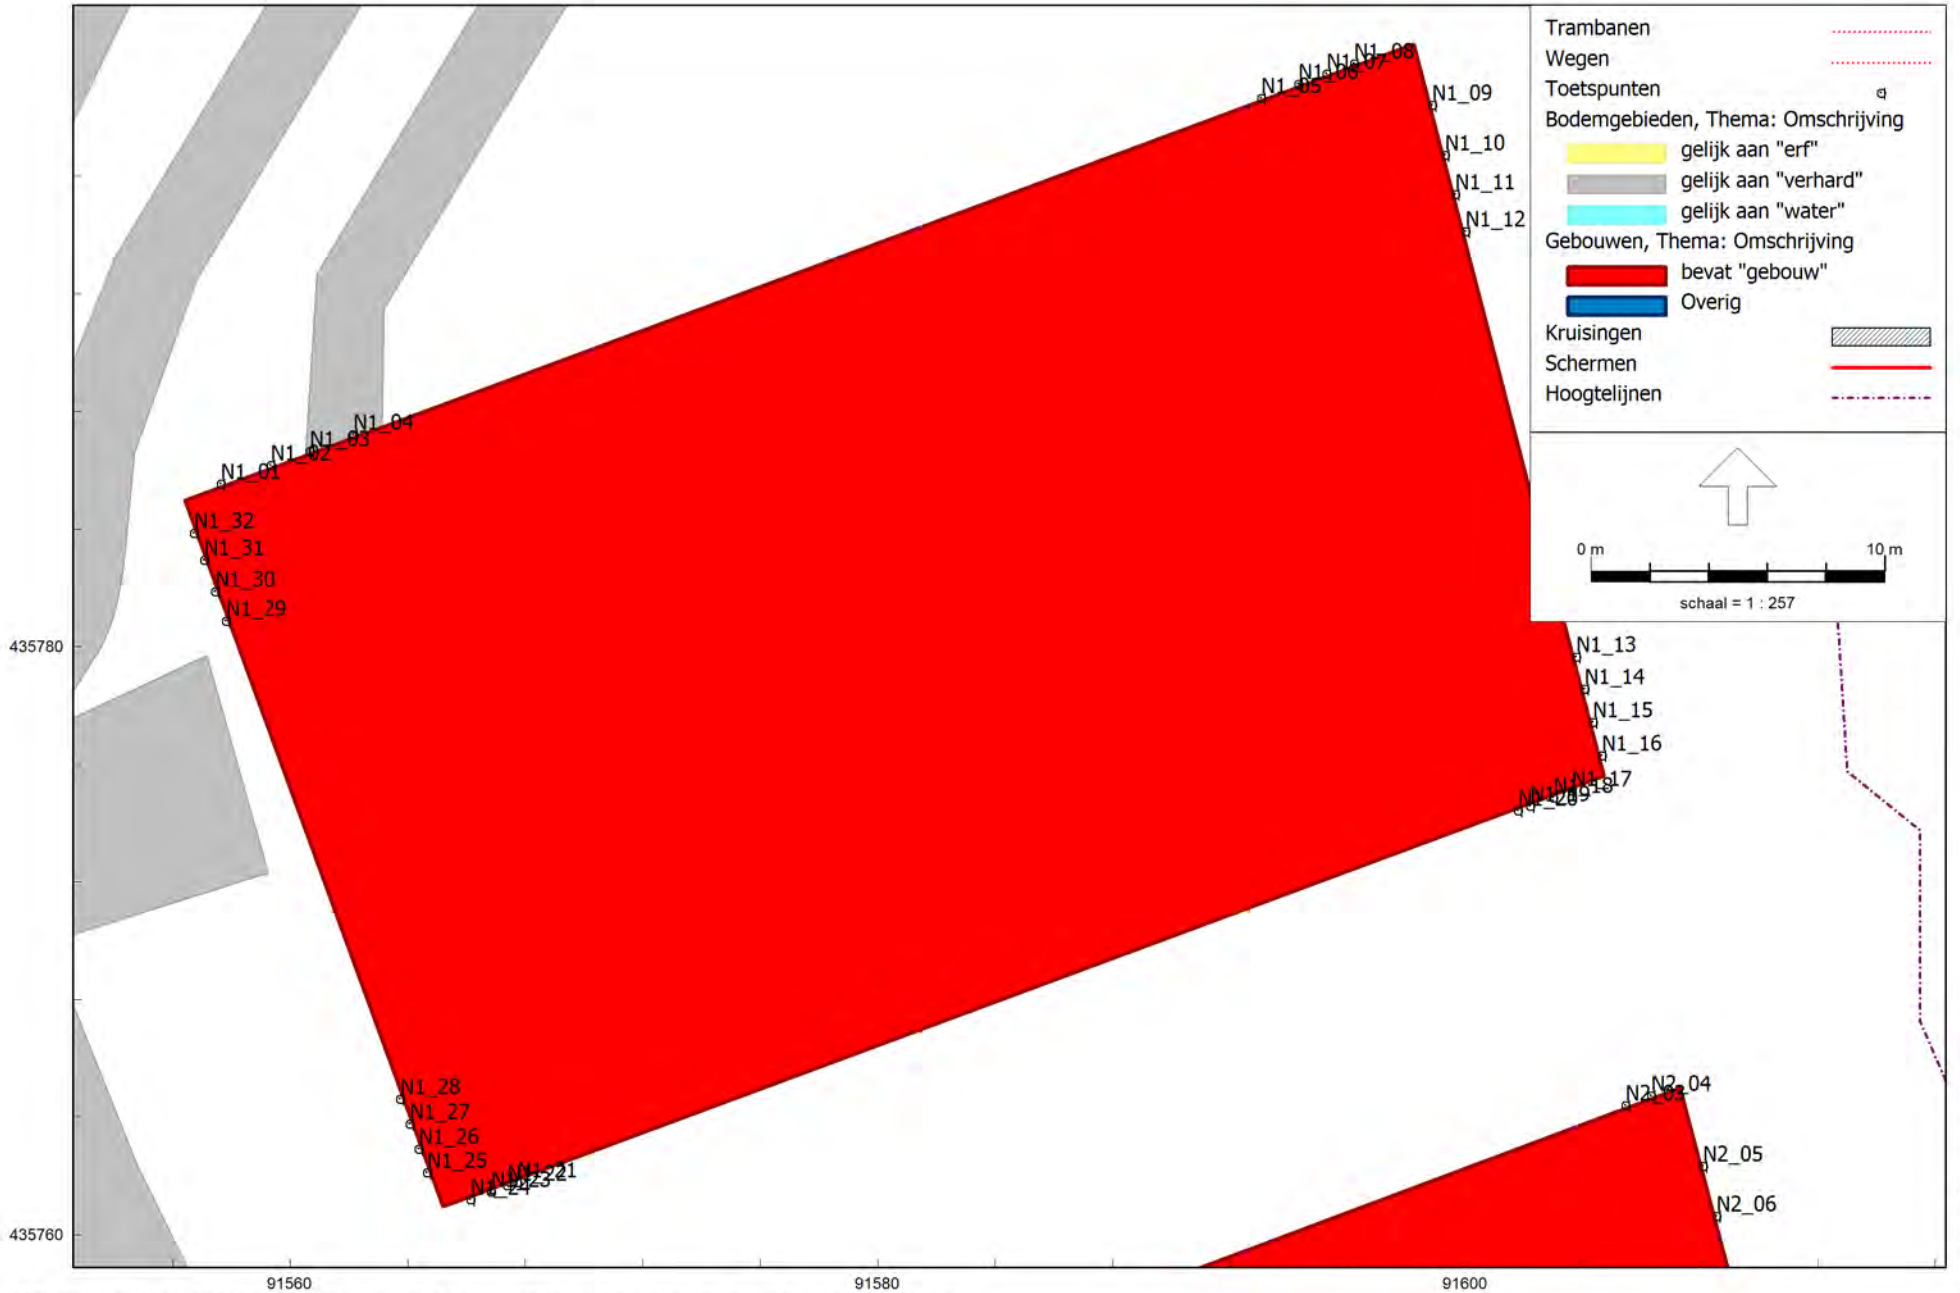

RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau


Kraaij Akoestisch Adviesbureau

Figuur 3

Weergave toetspunten gebouw N1

Figuur 4


Weergave toetspunten gebouw N2

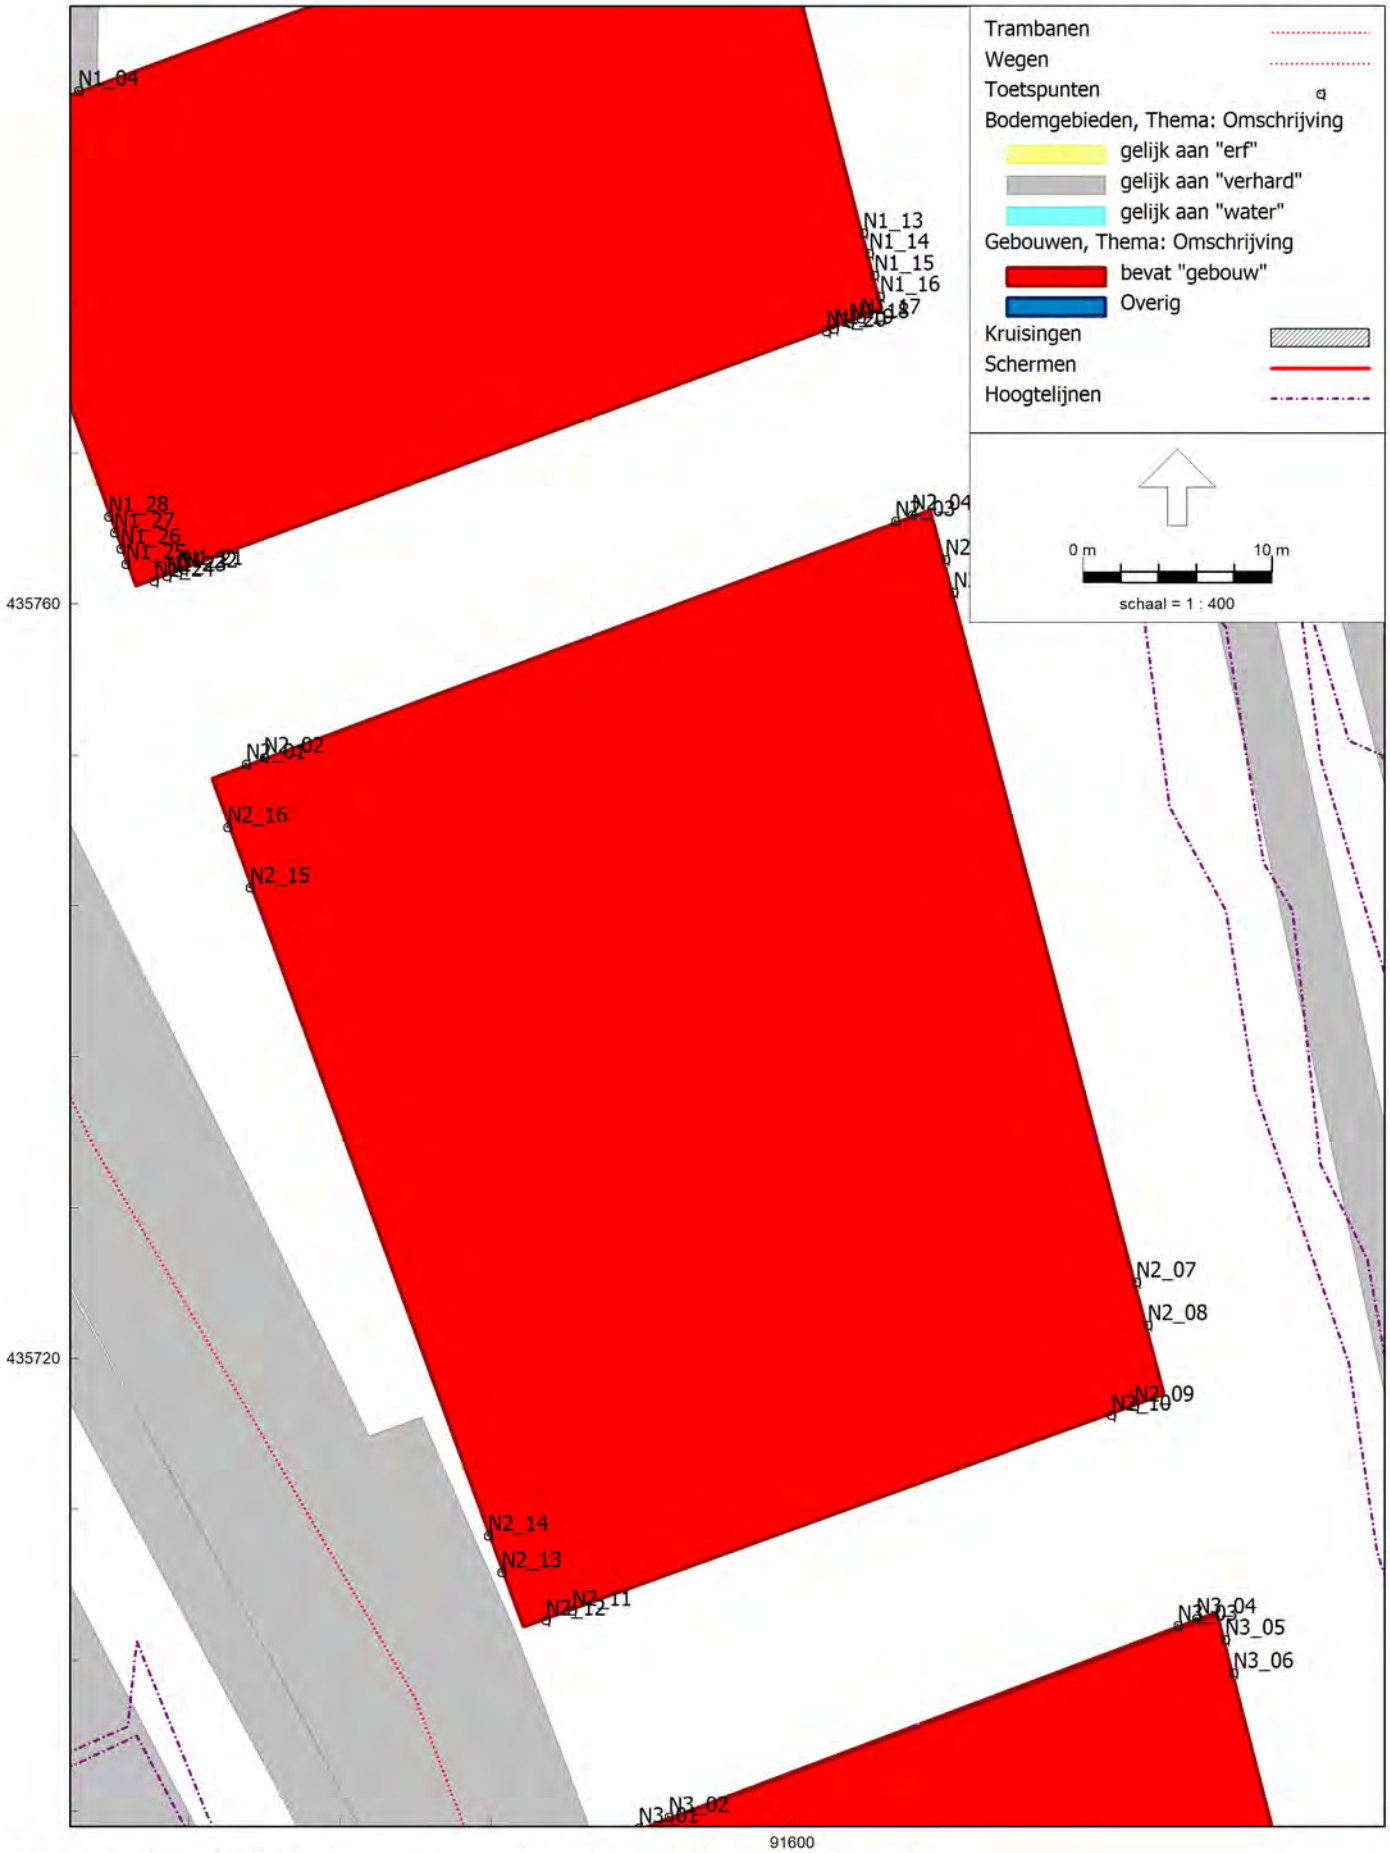

RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau

Figuur 5

Weergave toetspunten gebouw N3

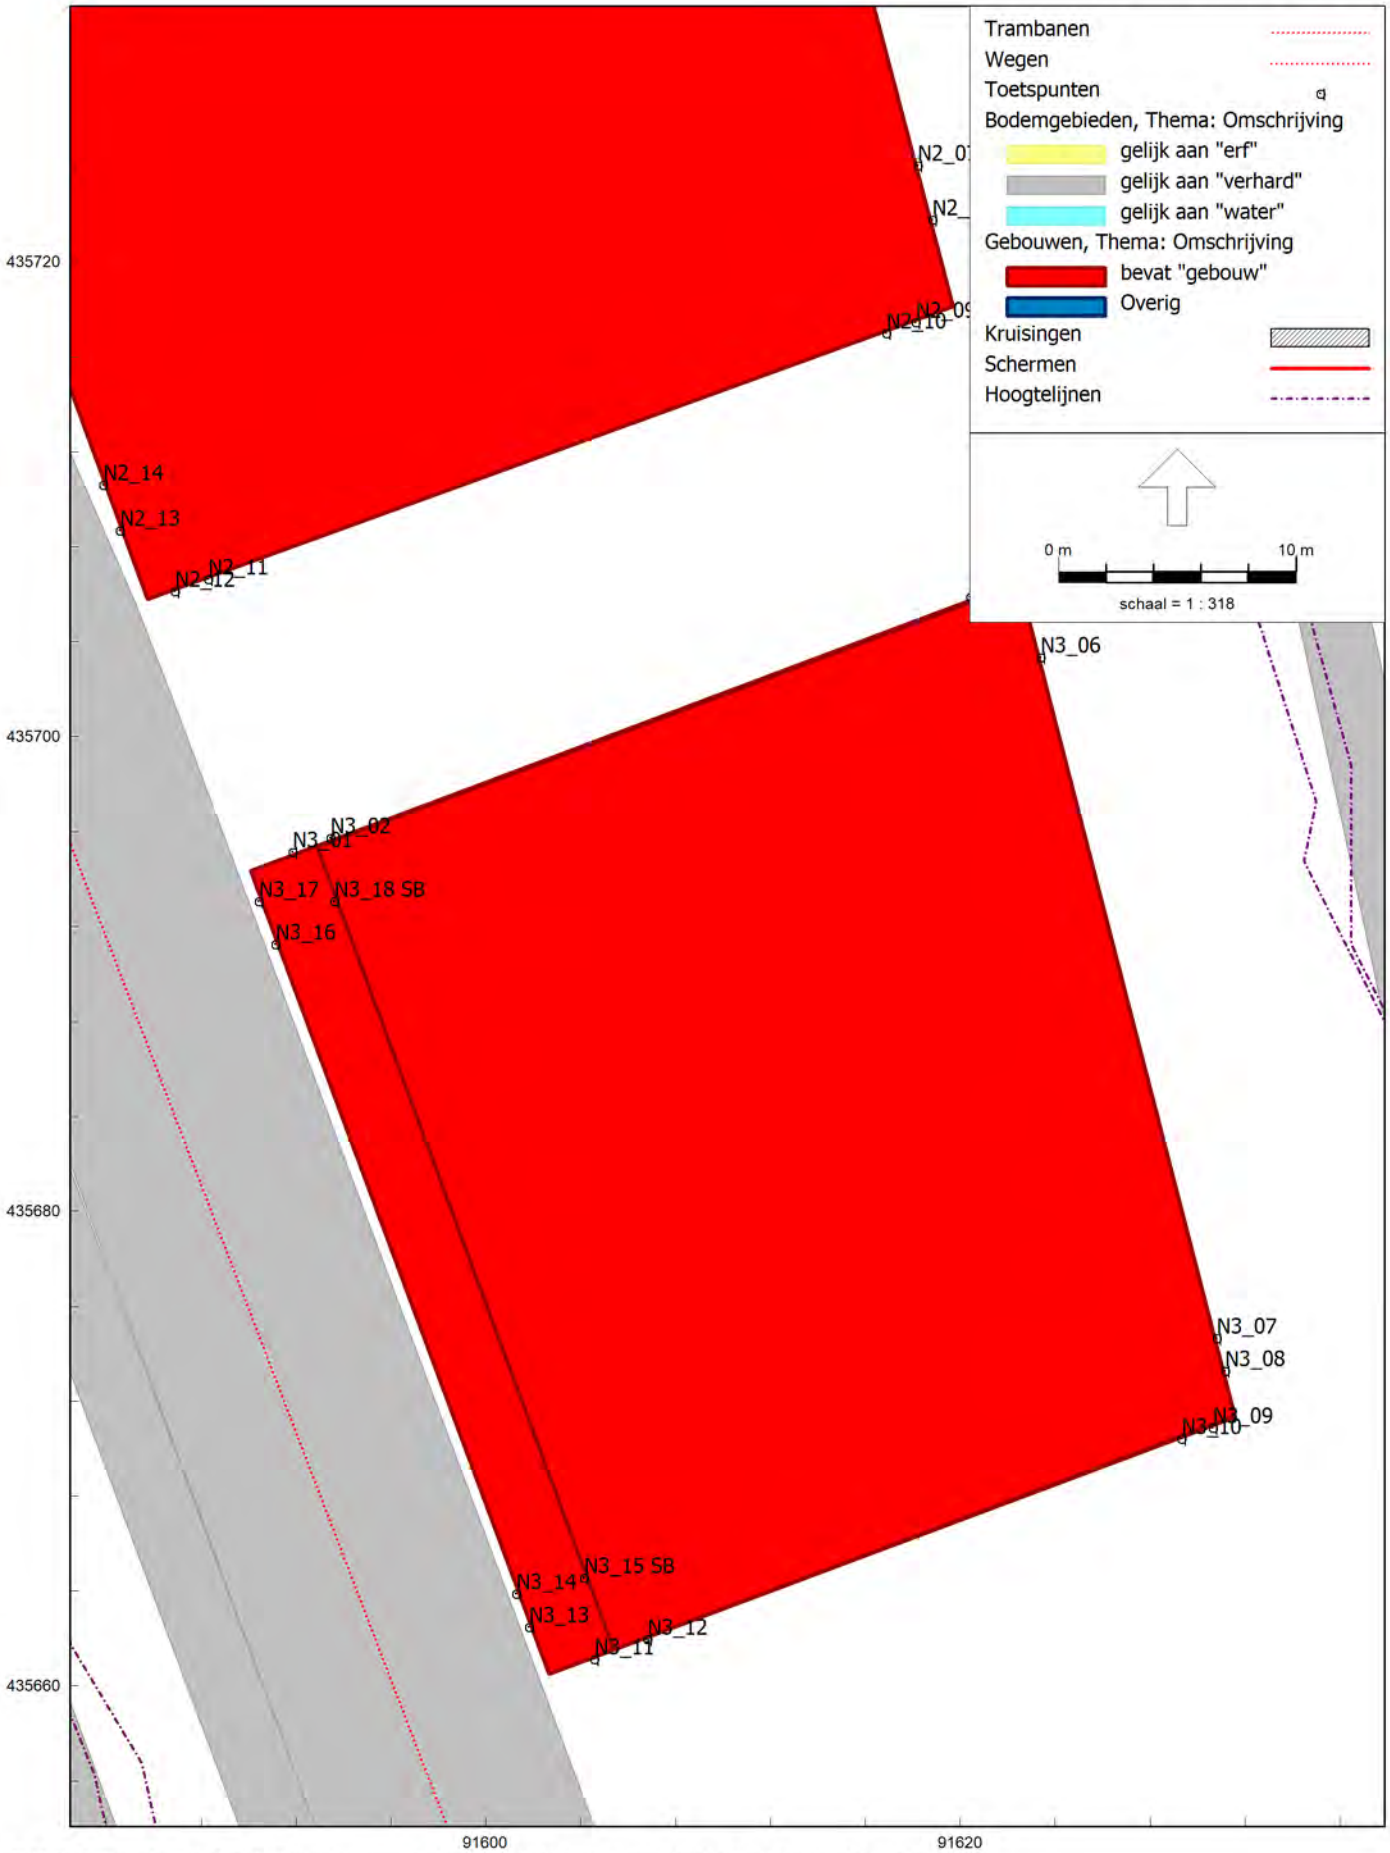

RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau

Figuur 6


Weergave toetspunten gebouw Z1



RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau

Figuur 7


Weergave toetspunten gebouw Z2

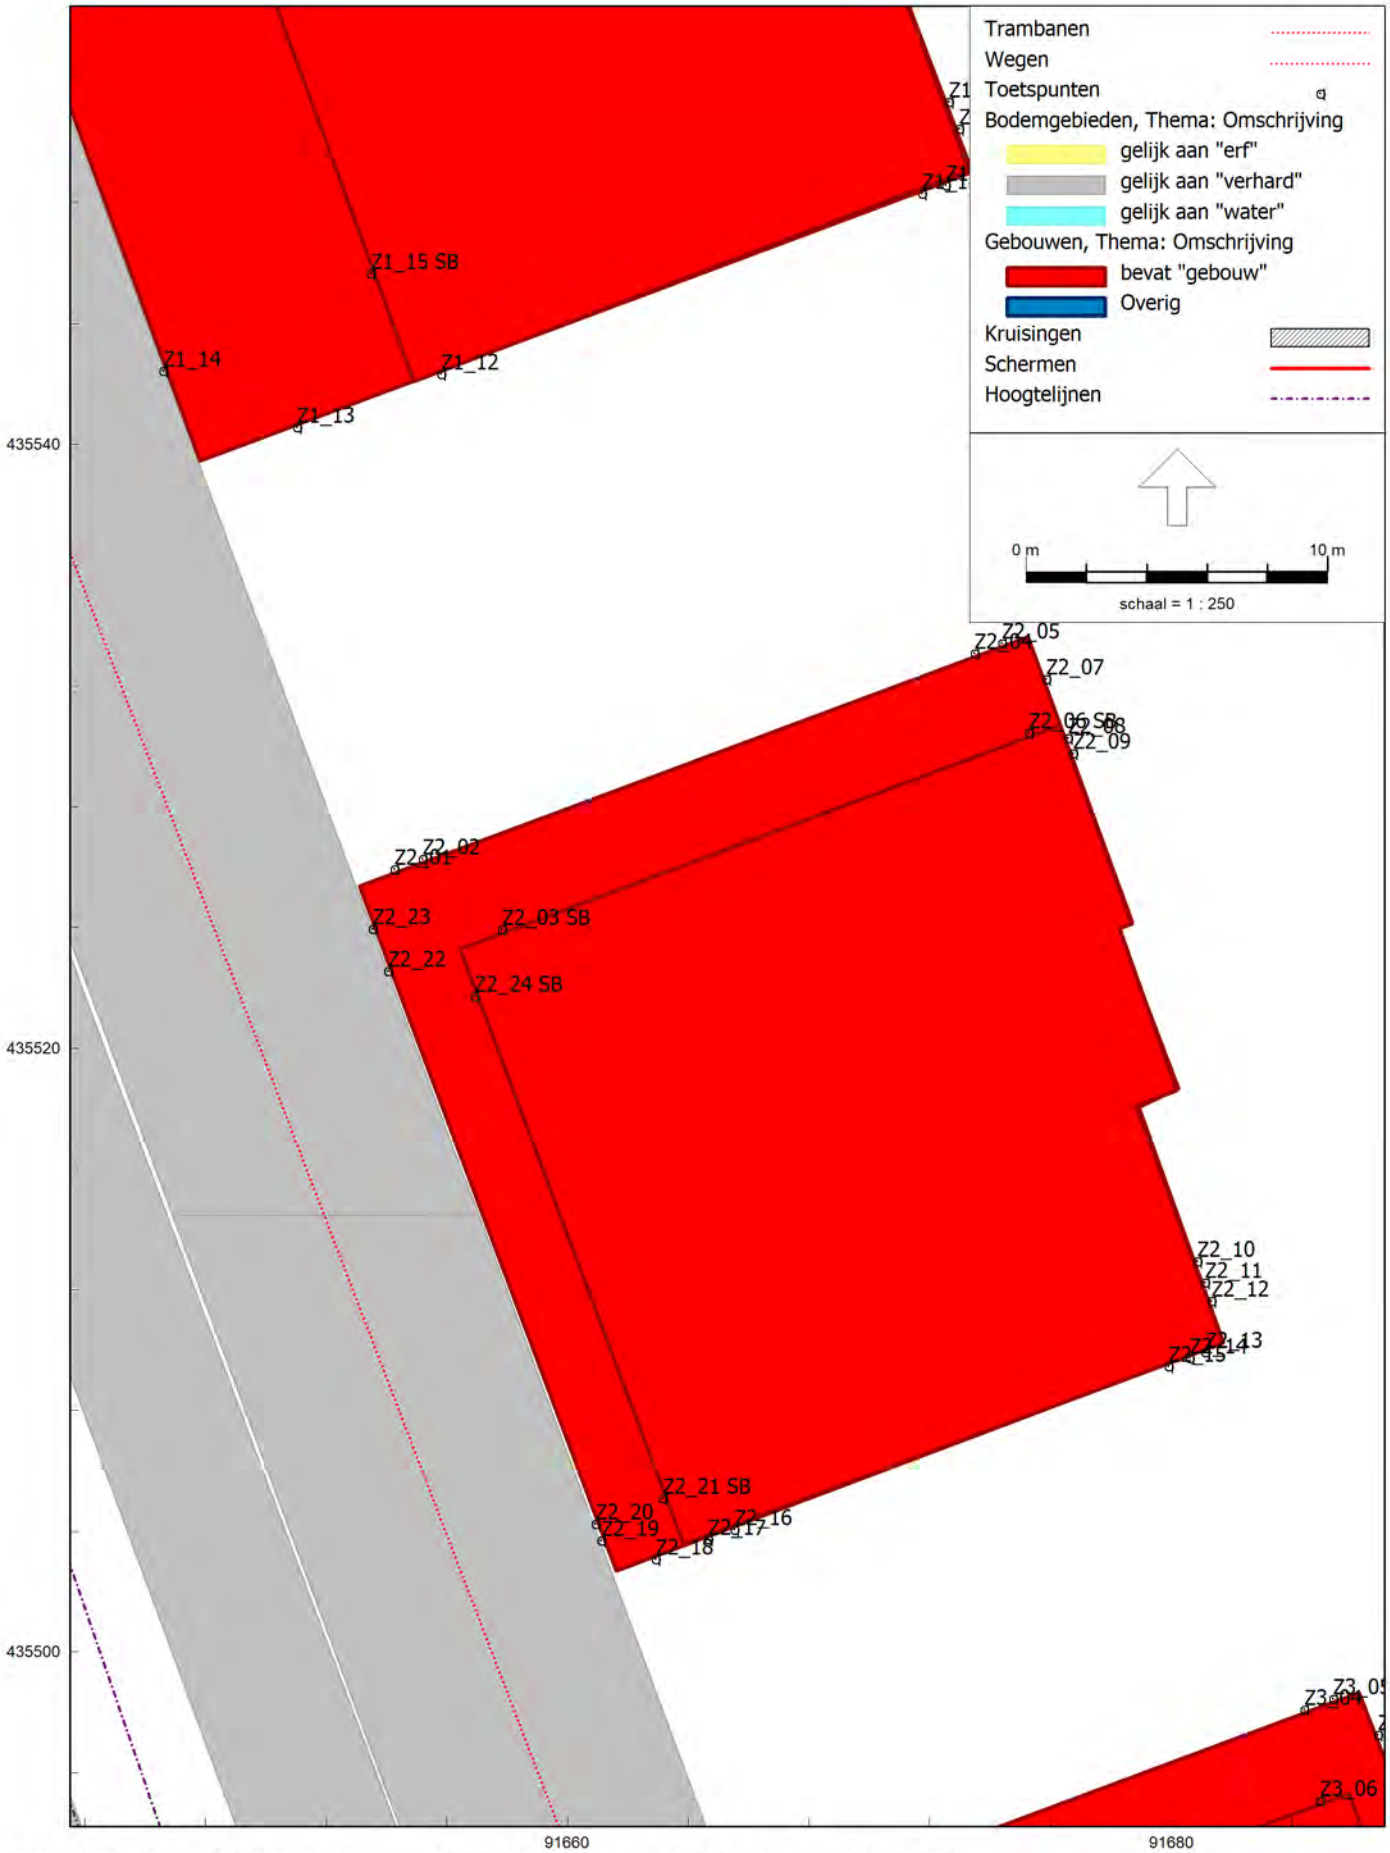

RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau

Figuur 8

Weergave toetspunten gebouw Z3

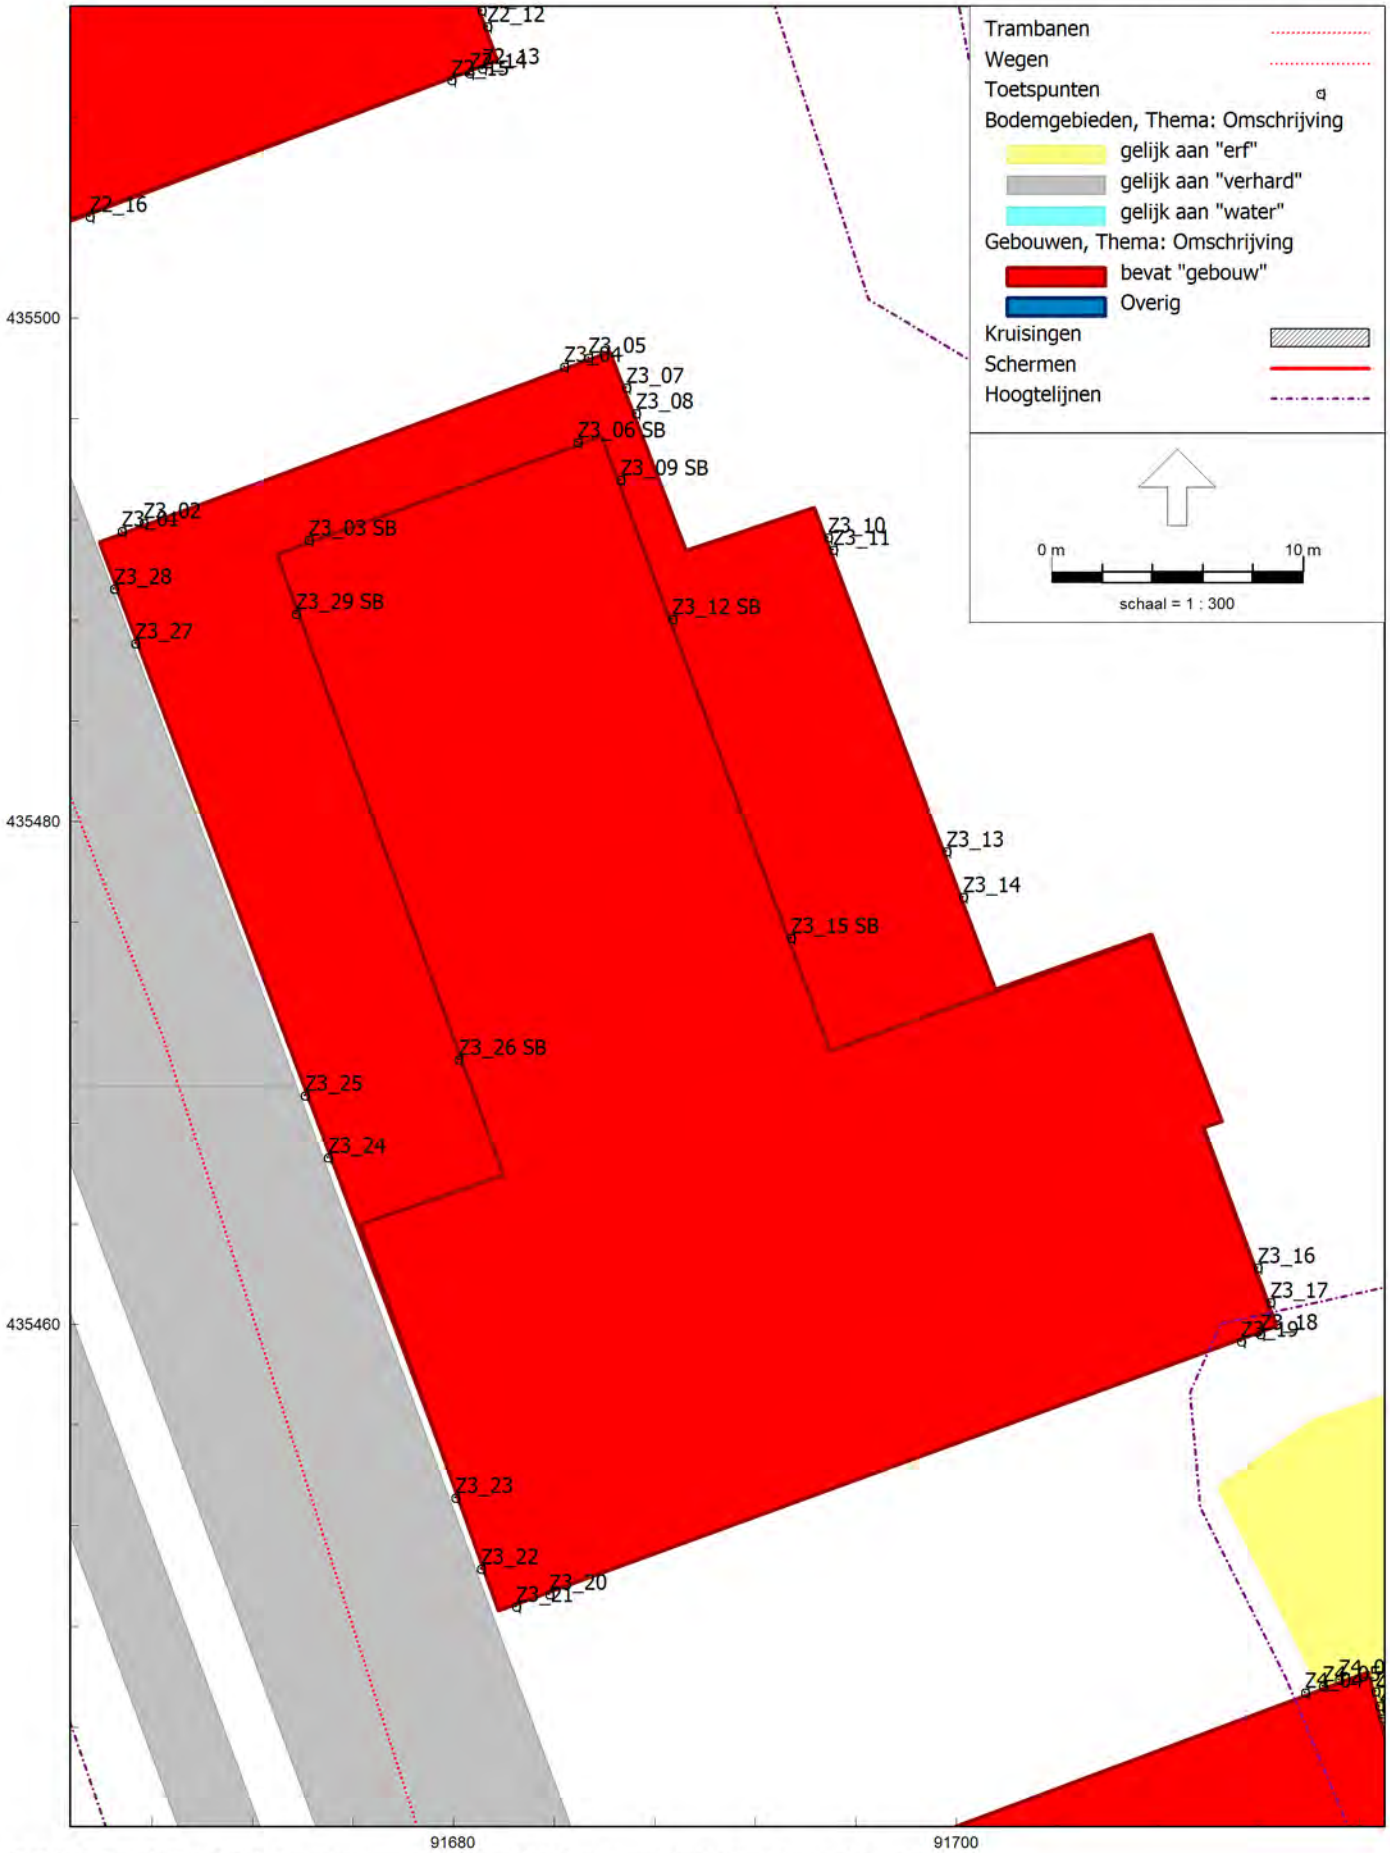

RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau

Figuur 9


Weergave toetspunten gebouw Z4



RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau

Figuur 10

Weergave toetspunten gebouw Z5

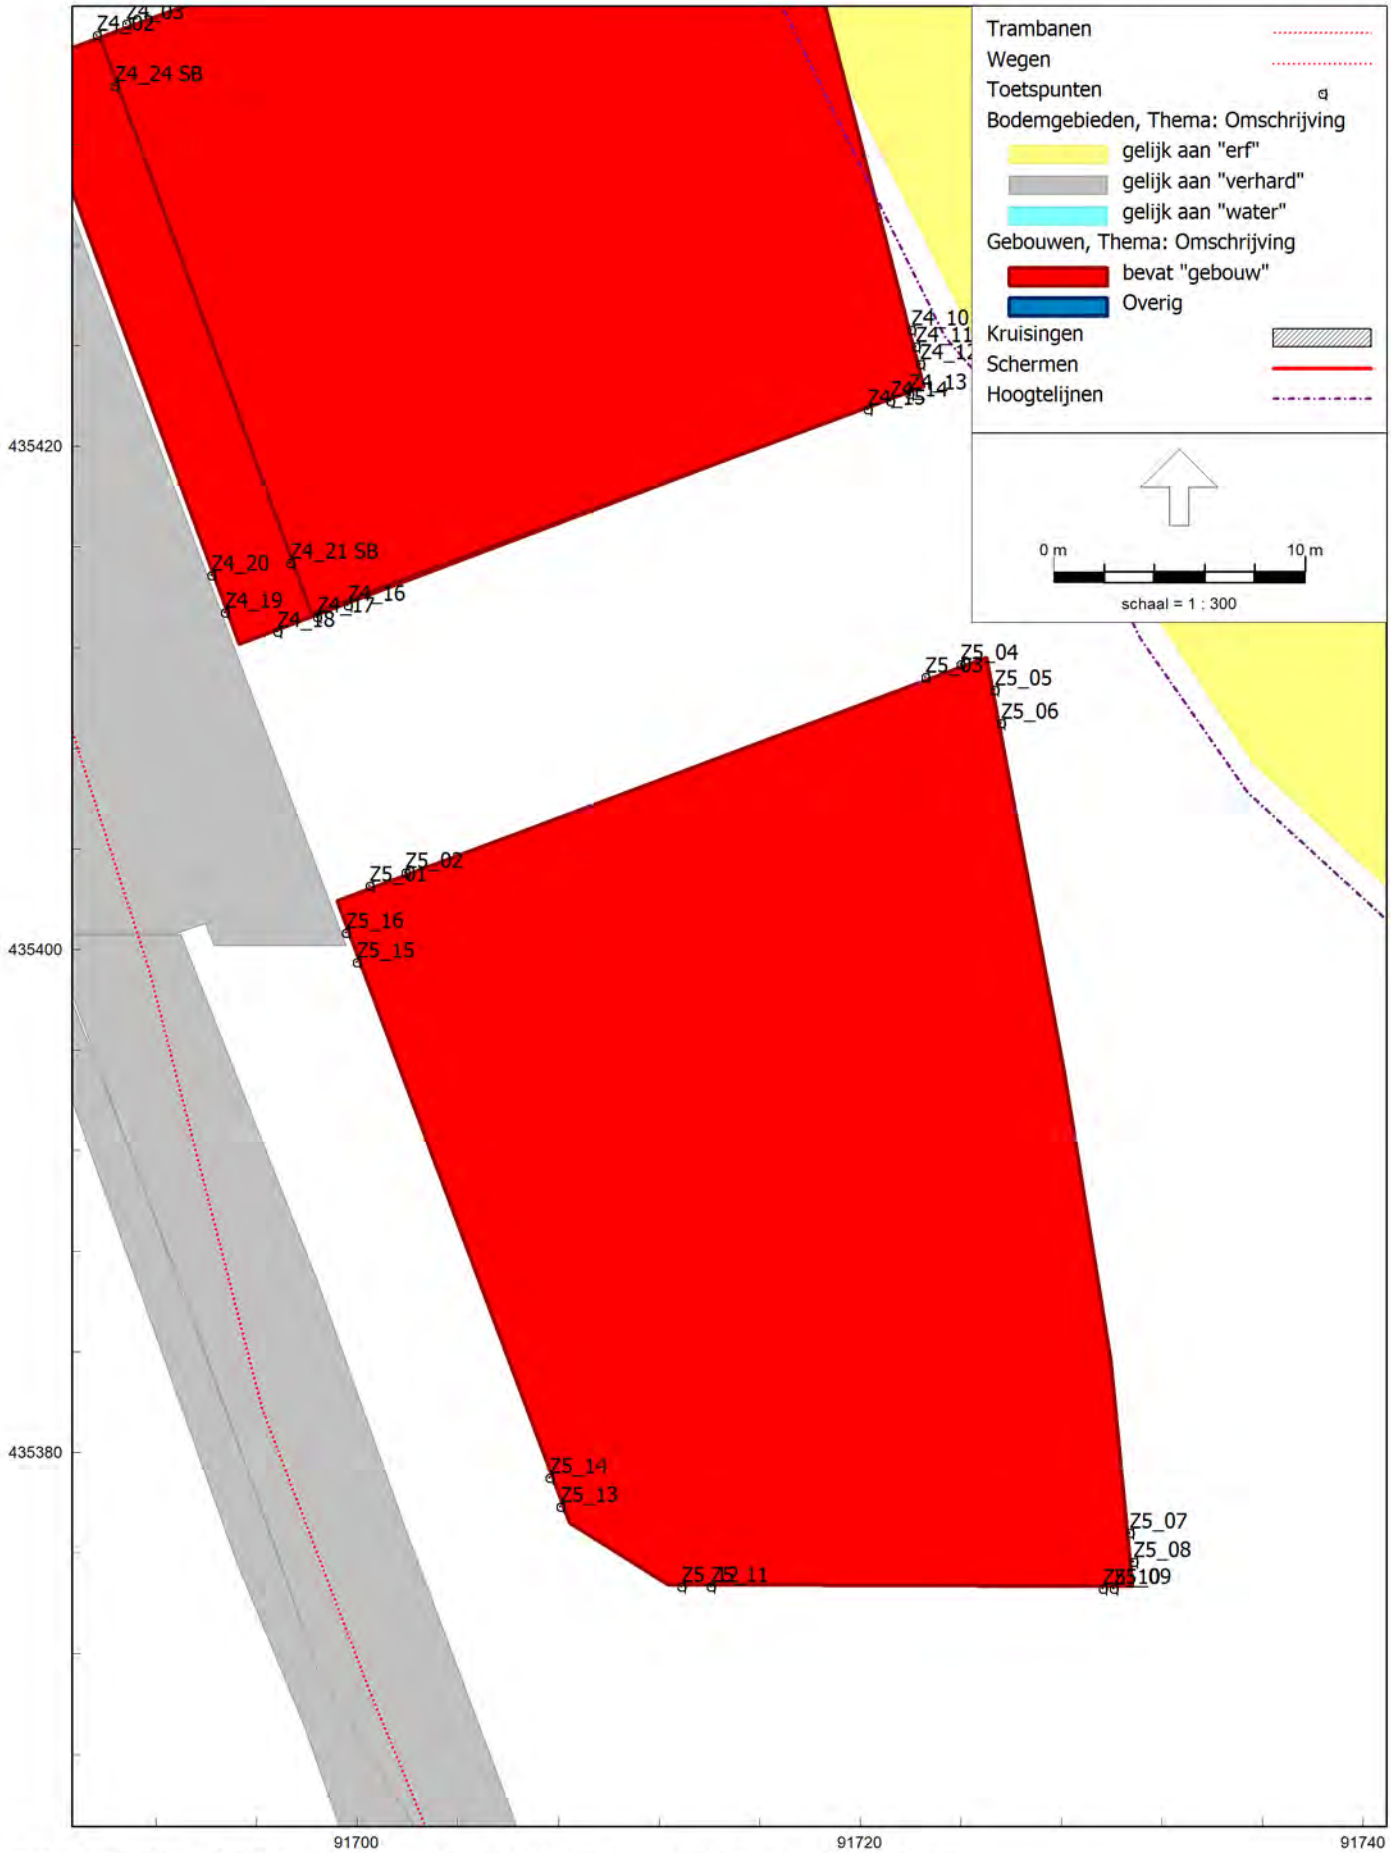

RMG-2012, wegverkeer, [Definitief - Wegverkeerslawaai] , Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau