



Herontwikkeling Havenziekenhuis te Rotterdam

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï



Herontwikkeling Havenziekenhuis te Rotterdam

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

opdrachtgever	Vervat Groep B.V.
rapportnummer	OA 16163-3-RA-006
datum	13 oktober 2022
referentie	KvdN/IKa/CJ/OA 16163-3-RA-006
verantwoordelijke	ir. K.V. van der Nat
opsteller	MSc I.H. Kalverboer i.kalverboer@peutz.nl

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, zoetermeer@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	De beoogde ontwikkeling	5
2.1	Ligging plangebied	5
2.2	De beoogde ontwikkeling	6
3	Wet- en regelgeving	7
3.1	Algemeen	7
3.2	Wet geluidhinder	7
3.3	Gemeentelijk beleid hogere grenswaarden	8
4	Uitgangspunten	10
4.1	Wegverkeer	10
4.2	Toetspunten	12
4.3	Akoestische modelvorming	13
5	Rekenresultaten	14
6	Beoordeling	18
6.1	Wet geluidhinder	18
6.2	Beleid hogere waarden	19
7	Maatregelen	20
7.1	Algemeen	20
7.2	Bronmaatregelen	20
7.3	Maatregelen in het overdrachtsgebied	20
7.4	Maatregelen bij de ontvanger	21
8	Conclusie	23

Bijlage 1 Wegverkeersgegevens

Bijlage 2 Modelplot

Bijlage 3 Invoergegevens

Bijlage 4 Rekenresultaten

Bijlage 5 Overzicht geluidbelasting per toetspunt

1 Inleiding

Het voornemen bestaat om de locatie van het Havenziekenhuis aan het Haringvliet 2 te Rotterdam te herontwikkelen. Het overgrote deel van de bestaande bebouwing zal hiertoe worden gesloopt ten behoeve van nieuwbouw, één deel van het Havenziekenhuis zal vanwege de cultuurhistorische waarde behouden blijven. In totaal is sprake van de realisatie van maximaal 600 woningen. Alsmede wordt voorzien in commerciële en maatschappelijke functies. Hierbij kan gedacht worden aan zorggerelateerde functies (polikliniek), horeca, kantoren, commerciële dienstverlening, buurtvoorzieningen en mogelijk ook sportvoorzieningen.

De beoogde ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan 'Haringvliet', dat op 6 juli 2017 onherroepelijk is geworden. Om de ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken zal een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. Hiertoe zal aangetoond moeten worden dat de realisatie van het plan niet in strijd is met wet- en regelgeving en een goede ruimtelijke ordening. In dat kader vraagt het aspect wegverkeerslawaaï om aandacht.

Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van onder andere de wegen de Maasboulevard en de Oostmolenwerf. In voorliggende situatie is sprake van de realisatie van geluidgevoelige objecten, aangezien zowel woningen als diverse maatschappelijke functies als zodanig worden geclassificeerd. Derhalve dient de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van deze beoogde geluidgevoelige objecten ten gevolge van wegverkeer conform de Wet geluidhinder inzichtelijk gemaakt te worden.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer ter plaatse van de te realiseren geluidgevoelige functies en deze te toetsen aan de van toepassing zijnde geluidgrenswaarden uit de Wet geluidhinder (Wgh) en het Hogere Waarden beleid van de gemeente Rotterdam. Bij overschrijding van de geluidgrenswaarden zijn geluidreducerende maatregelen omschreven waarmee kan worden voldaan aan de Wgh dan wel het Hogere Waarden beleid.

2 De beoogde ontwikkeling

2.1 Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen in de wijk de Stadsdriehoek, welke in het centrum van Rotterdam is gelegen. De locatie betreft de zuidoostelijke uithoek van deze centrumwijk, gelegen tussen de pier Haringvliet en de Nieuwe Maas. In figuur 2.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. Op korte afstand van het plangebied zijn de Maasboulevard (S100/S107) en Oostmolenwerf gelegen. Dit zijn beide 50 km/uur-wegen. Het plangebied zelf wordt ontsloten door het Haringvliet (50 km/uur). In de nabije omgeving bevinden zich tevens de Willemsbrug en de spoortunnel waardoor zich het ondergrondse deel van het spoortraject Rotterdam Centraal – Rotterdam Zuid beweegt.

f2.1 Ligging plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)



2.2 De beoogde ontwikkeling

Thans is op deze locatie het Havenziekenhuis/de Havenpolikliniek gesitueerd. Ten westen van het ziekenhuis is sprake van een appartementencomplex met studio's en studentenwoningen. Ten oosten, aan de overzijde van de Oostmolenwerf, is een studentenflat ('De Hoge Wiek') gesitueerd. Aan de overzijde van de Maasboulevard is tevens sprake van woningen.

Een deel van de bestaande bebouwing zal worden gesloopt ten behoeve van nieuwbouw, één deel van het Havenziekenhuis zal vanwege de cultuurhistorische waarde behouden blijven. Hier zal een woongebouw gerealiseerd worden, waarbij tevens sprake zal zijn van hoogbouw. In totaal zullen maximaal 600 woningen worden gerealiseerd. Alsmede omvat de beoogde ontwikkeling maximaal 6.000 m² aan commerciële en maatschappelijke functies. Hierbij kan gedacht worden aan zorggerelateerde functies (polikliniek), horeca, kantoren, commerciële dienstverlening, buurtvoorzieningen en mogelijk ook sportvoorzieningen.

Opgemerkt wordt dat in de nabije toekomst de studentenflat 'De Hoge Wiek' mogelijk wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het huidige gebouw kent een hoogte van circa 53 meter. De beoogde nieuwbouw zal naar verwachting circa 70 meter hoog worden. Deze ontwikkeling zal echter niet leiden tot andere uitkomsten wat de geluidbelasting ter plaatse van de beoogde ontwikkeling betreft.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Algemeen

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van onder andere woningen. Conform de Wet geluidhinder worden woningen en diverse zorggerelateerde functies geclassificeerd als geluidgevoelig, waarbij het van belang is om de optredende geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde functies in beeld te brengen. In het voorliggende hoofdstuk zal ingegaan worden op de relevante wet- en regelgeving ten aanzien van wegverkeerslawaaï.

3.2 Wet geluidhinder

In artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) is aangegeven hoe breed de geluidzone (het onderzoeksgebied) langs wegen is. Deze breedte hangt af van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied ligt. Voor de in de omgeving van het plan gelegen wegen geldt (aangezien het wegen zijn met drie of meer rijstroken binnen de bebouwde kom) een zone van 350 meter. De Wgh stelt geen eisen ten aanzien van 30 km/uur-wegen.

Voor de 'juridische' geluidbelasting, ten gevolge van wegverkeer op gevels van geluidgevoelige objecten (hieronder vallen zowel woningen als ziekenhuizen) binnen een geluidzone, geldt volgens de Wet geluidhinder en Besluit geluidshinder (artikel 3.1) een voorkeursgrenswaarde van $L_{den} = 48$ dB. Deze geluidbelasting is inclusief aftrek¹ conform artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. De gemeentelijke overheid is in een aantal situaties bevoegd om van deze waarde van 48 dB af te wijken en een hogere grenswaarde vast te stellen tot een maximum van 53 dB respectievelijk 63 dB. De maximum grenswaarde van 53 dB is van toepassing indien sprake is van een buitenstedelijk gebied of van een auto(snel)weg; de maximum grenswaarde van 63 dB geldt indien sprake is van een binnenstedelijk gebied. In de onderhavige situatie is sprake van binnenstedelijk gebied en geldt derhalve de maximum grenswaarde van 63 dB.

t3.1 Grenswaarden wegverkeerslawaaï (zoals van toepassing op de thans beschouwde situatie)

Aspect	Voorkeursgrenswaarde (dB)	Maximale grenswaarde (dB)
Wegverkeerslawaaï	48	63

Conform artikel 110a lid 5 Wgh kan een hogere waarde verleend worden indien de toepassing van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van een weg van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen (o.a. ziekenhuizen) tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende

1 Deze aftrek is bedoeld om de effecten van toekomstig stiller wordend verkeer in rekening te brengen.

doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Cumulatie

Ingevolge artikel 110a, lid 6 van de Wgh moet bij de vaststelling van hogere waarden rekening worden gehouden met cumulatie van geluid ten gevolge van andere relevante geluidbronnen. De Wgh bepaalt dat een hogere waarde alleen wordt vastgesteld, voor zover de gecumuleerde geluidbelasting in een bepaalde situatie niet leidt tot een naar het oordeel van burgemeester en wethouders onaanvaardbare geluidbelasting. In de Wgh is echter niet geregeld in welke situatie sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting.

Dove gevels

De geluidnormen uit de Wgh zijn niet van toepassing op dove gevels. Onder een dove gevel wordt volgens artikel 1b van de Wgh verstaan: "Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering, die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A)" of "Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte". In situaties waarbij de maximaal toegestane wettelijke grenswaarde(n) worden overschreden, bestaat daarmee toch een mogelijkheid om de bouw van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen te realiseren als deze wordt voorzien van een zogenaamde "dove gevel".

3.3 Gemeentelijk beleid hogere grenswaarden

Een hogere waarde procedure is van toepassing bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde en een onderschrijding van de maximaal te verlenen hogere grenswaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai bij de realisatie van een woning, of een ander geluidgevoelig gebouw of terrein. Het beleid van de gemeente Rotterdam inzake het verlenen van hogere grenswaarden (onthefing) is opgenomen in het 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder' (december 2006). Het beleid stelt voorwaarden aan de akoestische aspecten van het woningbouwproject en vormt het toetsingkader voor de beoordeling van deze hogere waardenbesluiten. Uitgangspunt daarbij is dat met nieuwe ruimtelijke plannen een goede leefomgevingskwaliteit voor bewoners moet worden gerealiseerd. Daarbij is van belang om op te merken dat het gemeentelijke ontheffingsbeleid zich uitsluitend richt op woningen. Op andere geluidgevoelige objecten, zoals ziekenhuizen en scholen, is het ontheffingsbeleid niet van toepassing.

Het gemeentelijk ontheffingsbeleid is gericht op het toepassen van zowel bronmaatregelen, als overdrachtsmaatregelen als maatregelen bij de ontvanger. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wordt eerst onderzocht of bronmaatregelen (zoals 'stil' asfalt of snelheidsbeperking) mogelijk zijn en vervolgens of overdrachtsmaatregelen (zoals schermen en wallen) mogelijk zijn. In de praktijk blijken deze maatregelen vaak niet uitvoerbaar of leiden deze niet tot het gewenste resultaat. Als dit het geval is dienen maatregelen bij de ontvanger

onderzocht te worden, zoals een nadere beschouwing van de situering en de indeling van de woningen.

Als één van de harde criteria in het ontheffingsbeleid geldt dat realisatie van een woning gepaard gaat met minimaal één geluidluwe gevel en geluidluwe buitenruimte. De meeste woningen hebben een ruimte die bedoeld is als buitenruimte. Als er geen buitenruimte aanwezig is, wordt met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende kwaliteit gerealiseerd. Als een woning meerdere buitenruimten heeft, is het voldoende als één buitenruimte is gelegen aan de geluidluwe zijde. In tabel 3.2 zijn de hoogst toelaatbare geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeer voor geluidluwe gevels en buitenruimten opgenomen.

t3.2 Geluidluwe gevel- en buitenruimte

Geluidbron	Grenswaarde 'geluidluw'	Toelichting
Wegverkeer	53 dB	Toetsing vindt plaats voor het totaal van alle wegen, na aftrek ex artikel 3.4 Rmg 2012

In voorliggend geval bedraagt de hoogst toelaatbare geluidbelasting aan geluidluwe gevels en buitenruimten voor wegverkeerslawaaï 53 dB (inclusief aftrek ex artikel 3.4 Rmg).

Naast criteria voor de beperking van geluidhinder zijn enkele overige overwegingen in het geluidbeleid opgenomen. Zo moet de geluidhinder ter plaatse van geluidluwe gevels als gevolg van parkeren op binnenterreinen worden voorkomen, en moet aandacht worden geschonken aan de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer over 30 km/uur-wegen, ondanks dat de Wet geluidhinder hiervoor een uitzondering kent.

Opgemerkt wordt dat aangegeven wordt dat bij uitzonderingssituaties afgeweken kan worden van de criteria uit het ontheffingsbeleid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in de praktijk het wenselijk is vanuit stedenbouwkundige redenen om buitenruimten aan de geluidbelaste zijde te realiseren. Of kan het voorkomen dat een woning geheel aan de geluidbelaste zijde is georiënteerd. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen zal daarbij gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen. Voor dergelijke woningen kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte gerealiseerd worden. Pas als alternatieve oplossingen niet mogelijk zijn kan tot afwijking van het ontheffingsbeleid worden verzocht. Dit zal goed gemotiveerd moeten worden, waarbij in voldoende mate aandacht geschonken is aan de leefomgevingskwaliteit.

4 Uitgangspunten

4.1 Wegverkeer

De beoogde objecten zijn gelegen in de (geluid)zones van de volgende wegen:

- Maasboulevard (S100/S107)
- Oostmolenwerf (S100)
- Willemsbrug (S123)
- Verlengde Willemsbrug
- Oudehoofdplein
- Haringvliet (zuidelijke kade) (50 km/u deel)
- Burgemeester van Walsumweg
- Oostplein (S100)
- Geldersekade
- RET tramlijnen (21/24) over de Burgemeester van Walsumweg en Oostplein

Voor het railverkeerslawai ten gevolge van de tramlijnen geldt dat deze wordt beschouwd als onderdeel van het wegverkeerslawai, meeberekend in het betreffende wegvak waar de tramlijnen zijn gesitueerd. Alsmede worden de (niet-geluidgezoneerde) 30 km/uur-wegen rondom het plangebied in het kader van een goed woon- en leefklimaat meegenomen in voorliggend onderzoek (Oudehoofdplein, Haringvliet (noordelijke kade), Achterharingvliet, Boerengatkade, en de Admiraliteitskade. Het gemeentelijk geluidbeleid vraagt bovendien eveneens aandacht voor 30 km/uur-wegen, zoals tevens in paragraaf 3.3 wordt aangegeven. Opgemerkt wordt dat het deel van het Haringvliet dat zich deels binnen het plangebied bevindt, thans buiten beschouwing wordt gelaten. De verkeersintensiteit over deze weg is sterk afhankelijk van de beoogde ontwikkeling, waarbij het alsmede mogelijk is dat dit wegdeel in de toekomst in zijn geheel niet meer toegankelijk is voor autoverkeer. Dit wegdeel kent bovendien een maximumsnelheid van 30 km/uur, waarmee deze formeel gezien niet getoetst hoeft te worden in het kader van de Wet geluidhinder.

De verkeersintensiteiten (inclusief trams) voor het jaar 2019 en 2030 zijn op 1 juli 2019 aangeleverd door de afdeling Verkeer, dienst Stedelijke Ontwikkeling van gemeente Rotterdam. In bijlage 1 zijn de ontvangen verkeersintensiteiten (inclusief trams) voor het jaar 2030 gegeven. In het akoestisch rekenmodel zijn de verkeersintensiteiten voor het jaar 2031 gehanteerd. Deze verkeersintensiteiten zijn gebaseerd op de aangeleverde gegevens. De volledige invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 3.

Opgemerkt wordt dat de in 2019 verkregen verkeersgegevens inmiddels in enige mate verouderd zijn. Derhalve zijn de verkeersgegevens opnieuw bij gemeente Rotterdam opgevraagd voor – op het verzoek van de DCMR – het jaar 2035. Door gemeente Rotterdam zijn deze verkeersgegevens op 14 september 2022 aangeleverd. Voorts is vergeleken of de nieuwe verkeersgegevens significant afwijken van de in het akoestisch onderzoek gehanteerde verkeersgegevens. Uit deze vergelijking volgt dat voor het overgrote deel van

de wegen in 2035 sprake is van een lagere verkeersintensiteit dan in 2031. Hiermee zijn de uitgangspunten in het akoestisch rekenmodel als worst case aan te merken. Voor een beperkt aantal wegen is echter sprake van een kleine toename. Deze toename bedraagt maximaal 3% voor de Oostmolenwerf. De toename in geluidbelasting kan daarbij worden bepaald door de volgende berekening: *Toename in dB = 10 Log ((totale intensiteit + verkeersgeneratie beoogde ontwikkeling)/totale intensiteit)*.

Op basis van de verkeersintensiteiten in 2031², in combinatie met een verkeerstoename – zoals volgt uit de aangeleverde gegevens – van maximaal 609 motorvoertuigen per weg, volgt hieruit een toename van de geluidbelasting van 0,1 dB. Een dergelijke toename in de geluidbelasting is niet hoorbaar, en kan daarmee als verwaarloosbaar worden aangemerkt.

Daarnaast wordt opgemerkt dat voor een aantal 30 km/uur wegen in de nieuwe gegevens uitgegaan wordt van een snelheid van 50 km/uur. Dit betreft bijvoorbeeld voor het huidige 30 km/uur deel van het Haringvliet. Naar verwachting betreft dit een fout in de gegevens, aangezien in de nieuwe gegevens in zijn geheel geen sprake meer is van 30 km/uur wegen. Het is niet aannemelijk dat er ten opzichte van 2031 juist sprake zal zijn van meer 50 km/uur wegen in 2035.

Al met al is geen sprake van wezenlijke wijzigingen ten opzichte van de in 2019 aangeleverde verkeersgegevens. Een aanpassing van de verkeersgegevens wordt derhalve niet benodigd geacht.

Verkeersgeneratie beoogde ontwikkeling

De beoogde ontwikkeling zelf zal eveneens beperkt verkeer genereren dat thans niet is meegenomen in de verkeersprognoses. Opgemerkt wordt dat het Havenziekenhuis ter plaatse van het plangebied ook reeds een verkeersaantrekkende werking met zich mee brengt. Deze komt te vervallen. De verkeersgeneratie kan worden bepaald op basis van CROW-kencijfers. Hierbij is uitgegaan van een locatie in het centrum van een zeer stedelijke gemeente. Een ziekenhuis kent daarbij per etmaal een verkeersaantrekkende werking van 4,8 motorvoertuigbewegingen per 100 m². Aangezien het Havenziekenhuis een omvang kent van 24.500 m² bvo, is sprake van circa 1.176 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Vooralsnog wordt voor de toekomstige situatie aangesloten op kencijfers voor huurappartementen in het middensegment. Deze kennen per etmaal een verkeersaantrekkende werking van 0,8 per woning, wat resulteert in een verkeersgeneratie van 480 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Daarnaast zal de beoogde ontwikkeling voorzien in circa 6.000 m² aan commerciële en maatschappelijk functies. De invulling van deze functies is nog niet exact bekend. Echter zullen deze functies echter deels gericht zijn op bewoners en omwonenden, en zullen daarom, in combinatie met de zeer stedelijke locatie, geen zeer hoge verkeersaantrekkende werking kennen. De verandering van de verkeersaantrekkende werking ten gevolge van de beoogde ontwikkeling is hiermee relatief beperkt en zal daarom van verwaarloosbare invloed zijn op de geluidbelasting ter


² Het maximale verschil in verkeersintensiteiten tussen 2031 en 2035 wordt geconstateerd voor de Oostmolenwerf. In 2031 wordt voor het wegvak alwaar dit maximale verschil optreedt een verkeersintensiteit van 1.7796 motorvoertuigen per etmaal aangehouden, en in 2035 een verkeersintensiteit van 18405 motorvoertuigen per etmaal. Dit is een maximale toename van 609 motorvoertuigen per etmaal.

plaatsse van de beoogde woningen. Dit wordt derhalve in het rekenmodel verder buiten beschouwing gelaten.

4.2 Toetspunten

Voor de situering en indeling van de beoogde bebouwing is gebruik gemaakt van het door de opdrachtgever aangeleverde 3d-model van de beoogde ontwikkeling. In figuur 4.1 wordt dit model weergegeven. De toetspunten zijn gesitueerd op de gevels van de beoogde ontwikkeling.


f4.1 Impressie 3d-model (bron: Mees Ruimte & Milieu, 2020)

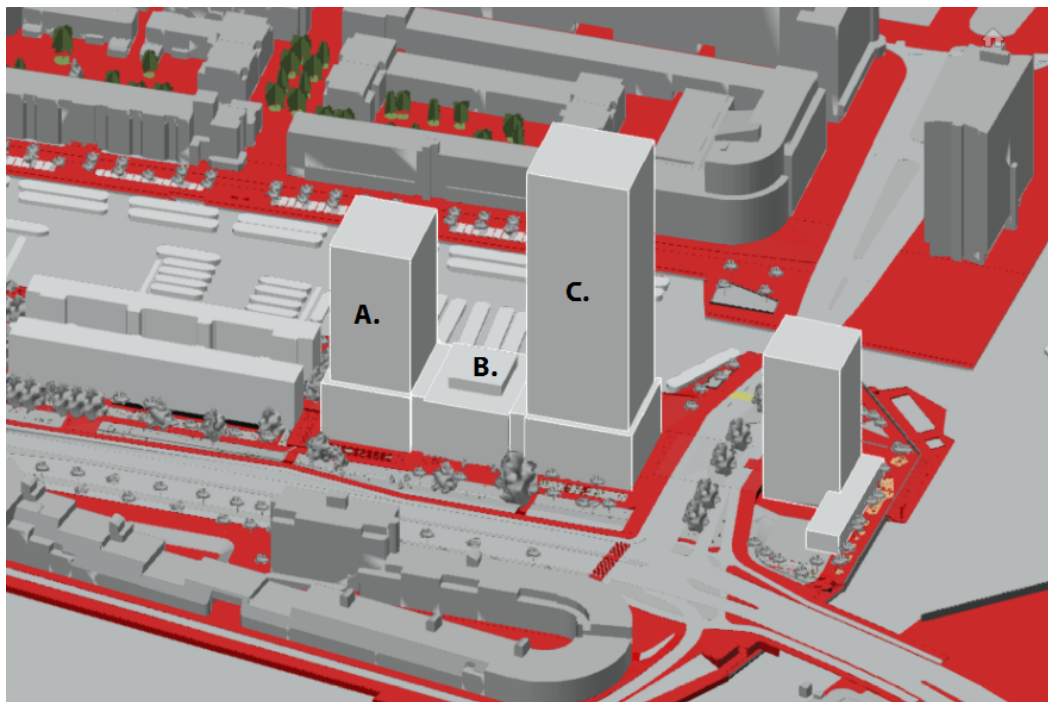

Ten opzichte van dit 3d-model zijn de bouwhoogtes van de diverse bouwdelen lichtelijk opgehoogd. De hoofdvorm van de beoogde ontwikkeling blijft echter ongewijzigd. De beoogde ontwikkeling bestaat uit één gebouw van circa 23 meter hoog, met daarbovenop een tweetal torens. Tussen de twee torens in is een, ten opzichte van de plint, een lichtelijk verhoogd bouwdeel gesitueerd. Toren A, bouwdeel B en toren C kennen een hoogte van respectievelijk circa 78, 31 en 117 meter.

In het akoestisch model zijn ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling toetspunten geplaatst. De toetspunten zijn gepositioneerd op een hoogte van 1,5 meter per verdieping. In bijlage 2 zijn de locaties van alle toetspunten weergegeven. De benaming correspondeert met de indeling van het ontwerp zoals weergegeven in figuur 4.1 en 4.2.

f4.2 Gehanteerde indeling (bron: Mees Ruimte & Milieu, 2020)

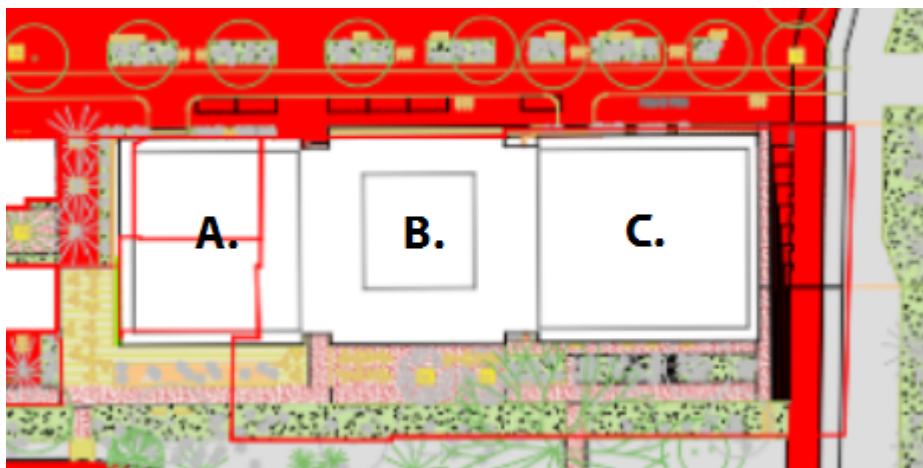

4.3 Akoestische modelvorming

Voor de berekening van het weg- en railverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van een rekenmodel conform de Standaardrekenmethode 2 (SRMII) zoals genoemd in het Rmg2012. In het akoestisch rekenmodel is een standaard bodemfactor van 0,0 gehanteerd.

In bijlage 2 is een modelplot opgenomen van het akoestische rekenmodel, waarin de toetspunten, het bodemgebied en de wegen zijn weergegeven. In bijlage 3 zijn de relevante invoergegevens van het akoestische rekenmodel opgenomen.

5 Rekenresultaten

De maximaal optredende geluidbelastingen ten gevolge van de omliggende wegen zijn weergegeven in tabel 5.1. Hierin is de maximale geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van wegverkeer weergegeven. In de tabel zijn enkel de geluidbelastingen ten gevolge van de wegen opgenomen welke een aanzienlijke bijdrage leveren aan de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling. Ten gevolge van de overige beschouwde wegen is de geluidbelasting ter plaatse van de gevels ruim onder de 48 dB gelegen. De geluidbelasting vanwege wegverkeer is weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

Ingeval er aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan zijn de resultaten in **groen** weergegeven, bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde zijn de resultaten in **oranje** weergegeven.

De volledige rekenresultaten voor alle beschouwde posities ten gevolge van alle beschouwde wegen zijn opgenomen in bijlage 4.


t5.1 Optredende geluidbelasting (L_{den}) ten gevolge van wegverkeer (inclusief aftrek ex artikel 3.4 Rmg2012)

Weg	Maximaal berekende waarde [dB]			
	Plint	Gebouw A	Gebouw B	Gebouw C
Maasboulevard	61	60	60	61
Oostmolenwerf	60	50	51	58
Haringvliet (zuidelijke kade)	61	55	44	54


De maximaal optredende geluidbelasting bedraagt 61 dB ten gevolge van het wegverkeer over de Maasboulevard. De maximaal optredende geluidbelasting treedt op op een hoogte van 13,5 meter ter plaatse van de woningen aan de noordzijde van de plint. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met maximaal 13 dB overschreden ten gevolge van wegverkeer. Alsmede wordt de voorkeursgrenswaarde als gevolg van wegverkeer over de Oostmolenwerf en het Haringvliet overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt hiermee niet overschreden.

In figuren 5.1 t/m 5.3 wordt de optredende geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van (weg)verkeer over de Maasboulevard, Oostmolenwerf en Haringvliet (50 km/uur-gedeelte), middels verticale geluidcontouren weergegeven.


f5.1 Verticale geluidcontour ten gevolge van wegverkeer over de Oostmolenwerf (inclusief 5 dB aftrek)

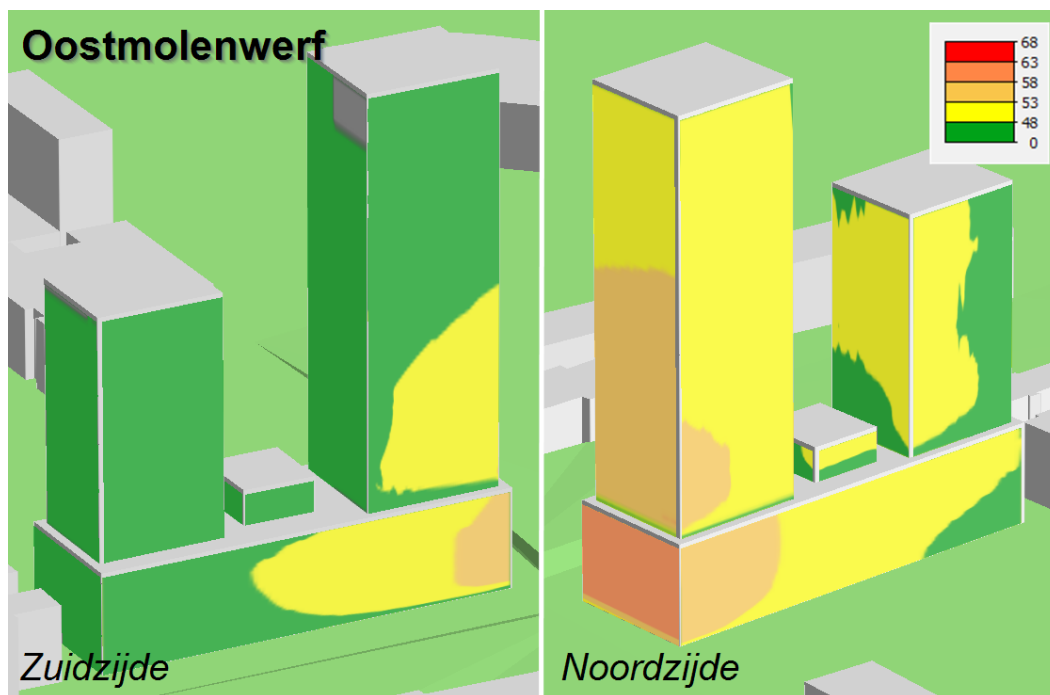

f5.2 Verticale geluidcontour ten gevolge van wegverkeer over de Maasboulevard (inclusief 5 dB aftrek)

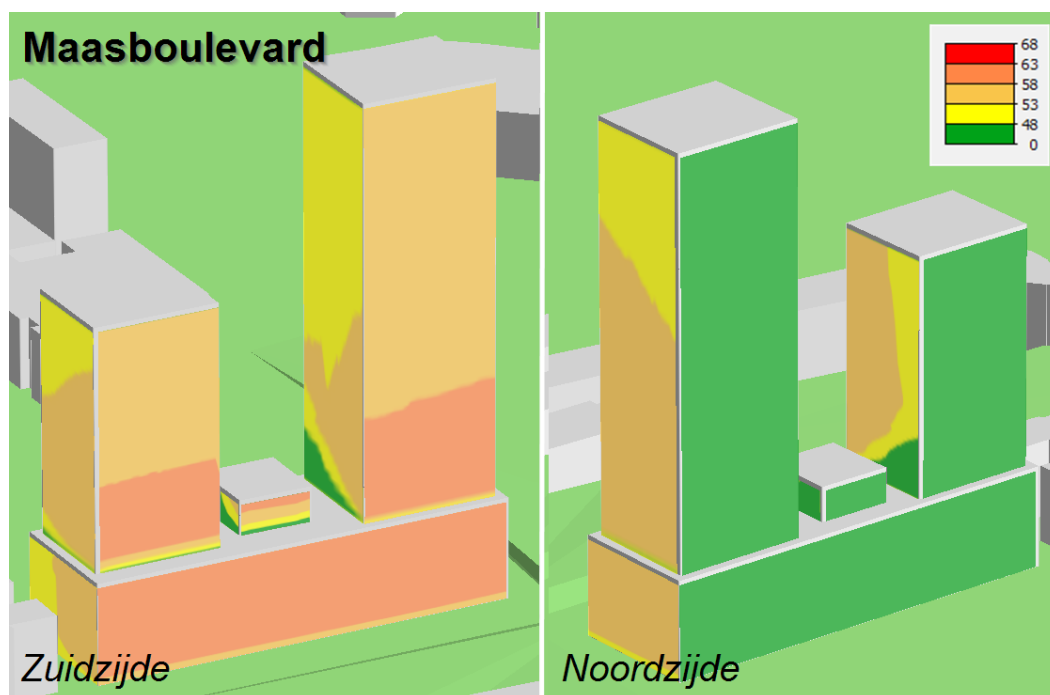

f5.3 Verticale geluidcontour ten gevolge van wegverkeer over de Haringvliet (inclusief 5 dB aftrek)

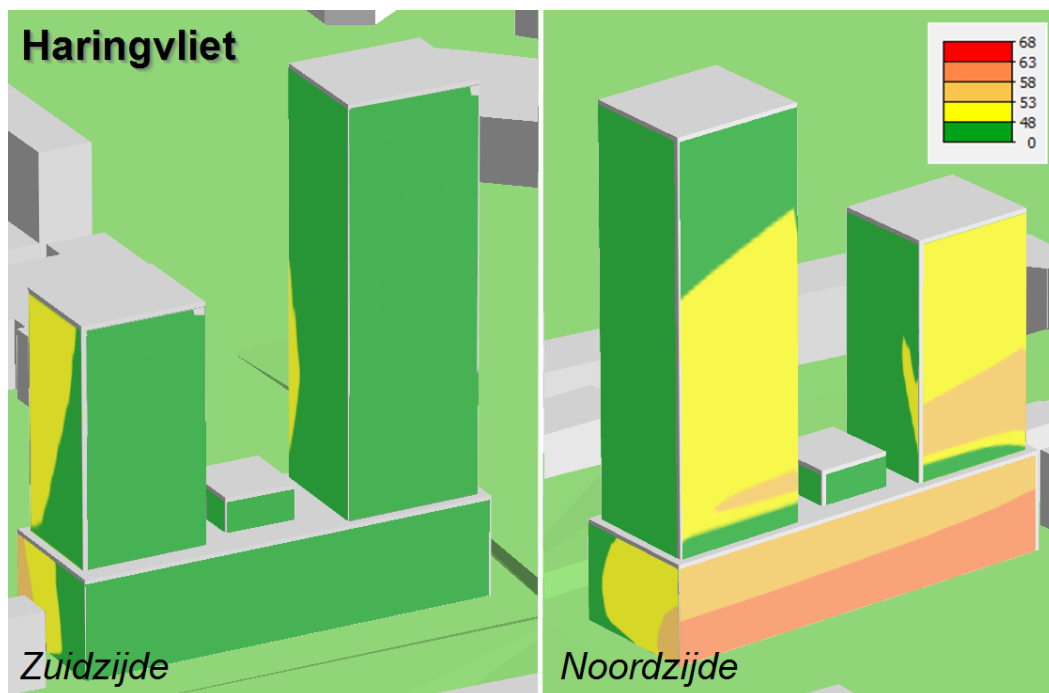

In bijlage 5 wordt een overzicht opgenomen van de optredende geluidbelasting per toetspunt. Tezamen met figuren 5.1, 5.2 en 5.3 wordt hiermee inzichtelijk gemaakt waar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, alsmede hoe hoog deze overschrijding is.

Cumulatie wegverkeer


In tabel 5.2 wordt per bouwdeel de maximale gecumuleerde geluidbelasting weergegeven. Deze geluidbelasting is weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh. De gecumuleerde geluidbelasting inclusief aftrek is immers van belang bij de beoordeling of wordt voldaan aan de eis aangaande de geluidluwe gevel conform het hogere waardenbeleid van gemeente Rotterdam.

t5.2 Maximaal gecumuleerde geluidbelasting L_{den} ten gevolge van wegverkeer

Positie	Gecumuleerd geluidbelasting (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)
Plint	63
Gebouw A	60
Gebouw B	60
Gebouw C	61

In figuur 5.4 wordt de optredende geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van wegverkeer middels verticale geluidcontouren weergegeven.

f5.4 Verticale geluidcontour gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (inclusief 5 dB aftrek)

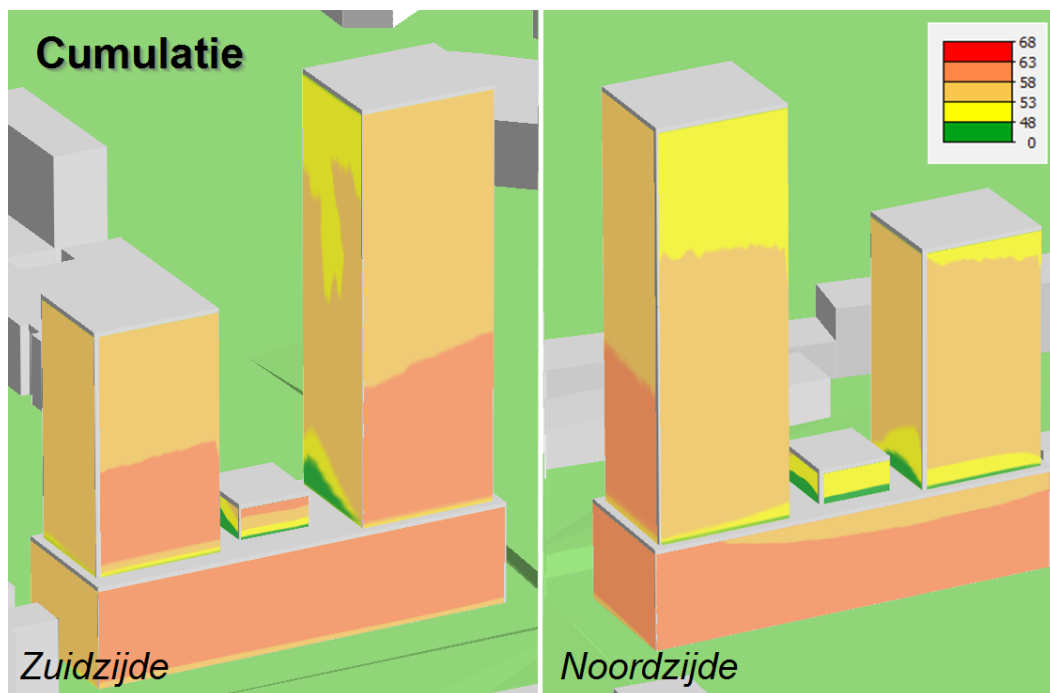

6 Beoordeling

6.1 Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling ten gevolge van wegverkeerslawaai wordt overschreden. Er treden ten gevolge van wegverkeer over de Maasboulevard, Oostmolenwerf en Haringvliet ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling geluidbelastingen op tot ten hoogste respectievelijk 61, 60 en 61 dB (inclusief aftrek conform artikel 110 g Wgh).

In hoofdstuk 5 wordt middels figuren en tabellen weergegeven alwaar sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, alsmede de hoogte van deze overschrijding. Aangezien de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden dienen hogere waarden aangevraagd te worden. Hogere waarden kunnen op grond van de Wgh slechts worden vastgesteld indien het redelijkerwijs niet mogelijk is aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Derhalve dient voorafgaand aan het nemen van een hogere waarden besluit onderzocht te worden of het mogelijk is geluidreducerende maatregelen te treffen. In hoofdstuk 7 komen de mogelijke maatregelen aan bod. Hierbij zal zowel ingegaan worden op de mogelijke maatregelen bij de bron en in de overdracht, als de mogelijke oplossingen in het ontwerp.

Ingevolge artikel 110a, lid 6 van de Wgh moet bij de vaststelling van hogere waarden rekening worden gehouden met cumulatie van geluid ten gevolge van andere relevante geluidbronnen. Aangezien in voorliggende situatie hogere waarden aangevraagd moeten worden, is het benodigd om de cumulatie van geluid nader te beschouwen. In voorliggende situatie is echter geen sprake van overige in het kader van de Wet geluidhinder gezoneerde geluidbronnen. Dit neemt niet weg dat bij de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook overige geluidbronnen relevant kunnen zijn. In voorliggende situatie is echter sprake van een sterk stedelijke locatie, alwaar geen sprake is van geluidbronnen die om een nadere beschouwing vragen.

In welke gevallen overigens sprake is van een onaanvaardbare gecumuleerde geluidbelasting is niet in regelgeving vastgelegd. Er is in voorliggende situatie geen sprake van een overschrijding van de van toepassing zijnde maximale ontheffingswaarde. Een hoge gecumuleerde geluidbelasting op een dergelijke stedelijke locatie is bovendien niet ongebruikelijk. Daarnaast wordt gestreefd om kwalitatief hoogwaardige woningen te realiseren waarmee naar verwachting sprake zal zijn van een prettig woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde woningen.

6.2 **Beleid hogere waarden**

Aangezien de voorkeursgrenswaarde in de voorliggende situatie wordt overschreden, dienen er hogere waarden aangevraagd te worden. Hierbij dient aangesloten te worden op het Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder van de gemeente Rotterdam.

Hogere waarden kunnen op grond van het geluidbeleid van de gemeente Rotterdam worden verleend indien aan de ontheffingsvoorwaarden, zoals omschreven in paragraaf 3.3, wordt voldaan (geluidluwe gevel en buitenruimte). De cumulatieve geluidbelasting (L_{den}) ter plaatse van de gevels van woningen ten gevolge van wegverkeer op de geluidluwe gevel/buitenruimte mag niet hoger zijn dan 53 dB (na aftrek conform artikel 3.4 Rmg 2012). Wanneer geen sprake is van een buitenruimte wordt middels de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voorzien in voldoende kwaliteit.

Uit de rekenresultaten volgt dat een beperkt deel van de beoogde woningen beschikt over een geluidluwe gevel conform het hogere waarden beleid van gemeente Rotterdam. In figuur 5.4 wordt weergegeven waar reeds sprake is van een geluidluwe gevel. Om aan het gemeentelijk geluidbeleid te kunnen voldoen zijn derhalve maatregelen noodzakelijk. In hoofdstuk 7 komen de mogelijke maatregelen aan bod waarmee kan worden voldaan aan het gemeentelijk geluidbeleid inzake hogere waarden.

7 Maatregelen

7.1 Algemeen

In het voorliggende hoofdstuk worden de mogelijke maatregelen voor het reduceren van de geluidbelasting ter plaatse van de gevels van de beoogde ontwikkeling nader inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt de voorkeursvolgorde bron-overdracht-ontvanger aangehouden. Alsmede wordt aangesloten op het hogere waarden beleid van gemeente Rotterdam.

7.2 Bronmaatregelen

Ten aanzien van wegverkeerslawaaï kunnen bronmaatregelen bestaan uit het toepassen van geluidreducerend asfalt of snelheidsverlaging. Snelheidsverlaging heeft een direct effect op de geluidemissie van wegverkeer. Het terugbrengen van de maximumsnelheid op de Oostmolenwerf en Maasboulevard wordt in voorliggende situatie niet realistisch geacht, aangezien dit de capaciteit van deze wegen zal verlagen. Voor het Haringvliet geldt dat deze straat thans tevens functioneert als hoofdontsluiting voor hulpdiensten van/naar de Havenpolikliniek, en daarom de toepassing van snelheidsbeperkende maatregelen niet wenselijk zijn. Indien dit na de beoogde ontwikkeling niet meer het geval is kan worden overwogen om de snelheid op deze weg te verlagen. Indien het Haringvliet een maximumsnelheid van 30 km/uur kent behoeft deze weg formeel gezien niet meer getoetst te worden in het kader van de Wet geluidhinder.

Zoals eveneens omschreven in het gemeentelijk geluidbeleid, is toepassing van geluidreducerend asfalt tevens een mogelijkheid om geluidemissie aan de bron te reduceren. Echter is dit in stedelijke situaties om technische redenen niet altijd wenselijk. De meest gebruikte wegdektypes in stedelijke omgeving zijn SMA-06 en dunne geluidsreducerende deklagen (DGD). SMA-06 kent een geringe geluidsreductie van circa 1 dB, maar kan vrijwel overal worden toegepast. DGD heeft een grotere geluidreductie tot gevolg, maar wordt op plaatsen met veel wringend verkeer (nabij kruisingen/rotondes) afgeraden. Gezien de ligging nabij kruisingen en het zeer beperkte effect, kan deze bronmaatregel mede gezien financiële overwegingen als niet wenselijk worden beschouwd.

7.3 Maatregelen in het overdrachtsgebied

Overdrachtsmaatregelen kunnen bestaan uit het plaatsen van schermen of geluidwallen. Gezien de ligging van de voorgenomen ontwikkeling is het treffen van een maatregel in het overdrachtsgebied eveneens niet effectief.

Aangezien de afscherming tussen de bron en een woning of ander geluidsgevoelig gebouw voor een goede effectiviteit een behoorlijke lengte en hoogte dient te hebben, nemen de kosten voor een geluidsscherm al snel toe. Bovendien geldt als vuistregel bij het plaatsen

van schermen tussen de bron en het plangebied dat het scherm, om effectief te zijn, ten minste de zichtlijn tussen bron en ontvanger moet onderbreken. Een deel van de beoogde woningen is op hogere verdiepingen gelegen. Tevens zijn de woningen zeer dicht op de weg gelegen, waardoor er slechts een zeer beperkte hoeveelheid ruimte beschikbaar is voor dergelijke maatregelen. Derhalve kan gesteld worden dat de plaatsing van geluidschermen geen geschikte maatregel is.

7.4 Maatregelen bij de ontvanger

Indien bron- en overdrachtsmaatregelen niet mogelijk of onvoldoende blijken te zijn om de geluidbelasting vanwege weg- en/of railverkeer tot de voorkeursgrenswaarde te beperken, kunnen voorzieningen aan of in de bebouwing worden gerealiseerd. Eventuele maatregelen, zoals de toepassing van schermen of balkons met een verhoogde borstwering, kunnen er zorg voor dragen dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Indien maatregelen niet redelijkerwijs mogelijk zijn, kan een hogere waarde worden vastgesteld. Wel dient hierbij aangesloten te worden op de eisen die gelden vanuit het gemeentelijk geluidbeleid inzake het verlenen van hogere waarden.

De voorkeursgrenswaarde (48 dB) wordt op meerdere posities overschreden. Voor deze posities dient een hogere waarde te worden aangevraagd. Hogere waarden kunnen op grond van het geluidbeleid van gemeente Rotterdam slechts worden vastgesteld indien aan de ontheffingsvoorwaarden, zoals omschreven in paragraaf 3.3, wordt voldaan. Centraal staat daarbij het realiseren van een geluidluwe gevel (en indien er sprake is van een buitenruimte aan de woning, een geluidluwe buitenruimte). De cumulatieve geluidbelasting (L_{den}) ten gevolge van wegverkeer op deze geluidluwe gevel/buitenruimte mag niet hoger zijn dan 53 dB (na aftrek conform artikel 3.4 Rmg 2012). Deze eis geldt enkel voor woningen en niet voor overige functies.

Bij de beoogde ontwikkeling dient rekening te worden gehouden met de hoge geluidbelasting. Voor de beoogde woningen vraagt het realiseren van een geluidsluwe gevel daarbij om een verdere inspanning. Door het treffen van (combinaties van) maatregelen kan daarmee een goed woon- en leefklimaat op deze locatie gerealiseerd worden. Eventuele maatregelen, zoals de toepassing van schermen, gedeeltelijk gesloten balkons en geluidsabsorberende plafonds of loggia's, kunnen er zorg voor dragen dat aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan en/of dat een geluidluwe gevel wordt gerealiseerd. Bovendien kan bij het ontwerp rekening gehouden worden met de situering van de woningen. Het is immers aan te raden om geen woningen, maar overige niet-geluidgevoelige functies, aan de meest geluidbelaste geveldelen te situeren. Indien hier wel woningen zijn gelegen is het alsmede aan te raden om geen verblijfsruimten aan de meest geluidbelaste gevel te situeren, maar juist badruimten, verkeersruimten en technische ruimten.

Door DWA zijn de verdere bouwkundige maatregelen nader uitgewerkt. Per bouwdeel worden er voorzieningen getroffen die passend zijn bij de mate van geluidbelasting.

Voor de beoogde woningen die zijn gesitueerd op de hogere verdiepingen van beide torens geldt dat de geluidbelasting met 5 dB gereduceerd moet worden om te komen tot een geluidluwe gevel. Om dit te bereiken worden deze woningen voorzien van een buitenruimte met verhoogde afscherming van 1,5 meter en, indien er ook een balkon boven gelegen is, een geluidabsorberend plafond. Hiermee wordt een geluidluwe buitenruimte verkregen en ook de achtergelegen gevel wordt geluidluw gemaakt.

Voor de lagere verdiepingen van de torens zal de geluidbelasting met 9 dB moeten worden gereduceerd om te komen tot een geluidluwe gevel. Deze woningen kennen tevens een balkon met verhoogde afscherming en een geluidabsorberend plafond (wanneer er een bovengelegen balkon is). Echter, dit zal naar verwachting niet voldoende zijn om een geluidluwe buitenruimte en gevel te creëren. In de plint van lagere toren is bovendien een groot deel van de woningen eenzijdig georiënteerd zonder buitenruimte. Deze woningen hebben ook geen geluidluwe gevel en buitenruimte. Het gemeentelijk geluidbeleid geeft daarbij de mogelijkheid om af te wijken van diens criteria. Om geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen zal daarbij gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen. Voor dergelijke woningen kan bijvoorbeeld een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte gerealiseerd worden. Pas als alternatieve oplossingen niet mogelijk zijn kan tot afwijking van het ontheffingsbeleid worden verzocht. Voor deze woningen wordt voorzien in een gemeenschappelijke geluidluwe buitenruimte.

De gevel van het historisch bouwdeel, wat tussen de beide woontorens is gelegen, is aangemerkt als 'beeldbepalend'. Dit betekent dat in het gevelontwerp zoveel mogelijk aansluiting gezocht moet worden bij de historische situatie. De woningen in dit deel hebben geen buitenruimte en zijn eenzijdig georiënteerd, waardoor er ook geen geluidluwe zijde is. De hier gesitueerde woningen krijgen een geluidluwe spuivoorziening door middel van een kleine erker met daarachter een spuivoorziening. Op deze wijze kan geluidluw worden gespuid.

Voor de woningen in de plint van de hoogste woontoren geldt dat deze een loggia als buitenruimte verkrijgen. De loggia kan worden afgesloten, om zo daarachter een geluidluwe gevel te krijgen. De loggia's hebben een verhoogde borstwering en geluidabsorberend plafond, om zo in geopende stand een geluidluwe buitenruimte te creëren.

Tot slot wordt opgemerkt dat indien het niet mogelijk blijkt te zijn om aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid te voldoen, en het niet mogelijk is om alternatieve oplossingen te treffen, het gemeentelijk geluidbeleid tevens mogelijkheden biedt om hier gemotiveerd van af te wijken. In voorliggende situatie worden echter maatregelen getroffen, en zal daarnaast nog worden voorzien in alternatieve oplossingen in de vorm van gemeenschappelijke buitenruimten.

8 Conclusie

Uit akoestisch onderzoek volgt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeer ter plaatse van de beoogde woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor wegverkeer wordt daarbij niet overschreden.

Aangezien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, zullen er hogere waarden aangevraagd moeten worden ten gevolge van het wegverkeerslawaaï. Hiertoe dient eerst onderzocht te worden of door het treffen van stedenbouwkundige maatregelen (indeling bouwplan, situering geluidgevoelige bestemmingen), bron- of overdrachtsmaatregelen, dan wel (bouwkundige) maatregelen bij de ontvanger, aan de voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan.

In de voorliggende situatie zijn de mogelijkheden voor bron- en overdrachtsmaatregelen beperkt. In voorliggende situatie worden (bouwkundige) maatregelen bij de ontvanger als meest kansrijk geacht. Hiermee zal tevens voldaan moeten worden aan de ontheffingswaarden (geluidluwe gevel) van het gemeentelijk beleid inzake het verlenen van hogere waarden. Dit betekent dat iedere woning in eerste aanleg voorzien moet worden van een geluidsluwe gevel. Deze eis geldt niet voor overige geluidgevoelige objecten. Hier zal aldus bij de verdere uitwerking van het bouwplan rekening mee gehouden moeten worden, of er zal gemotiveerd afgeweken moeten worden van het gemeentelijk geluidbeleid.



Zoetermeer,

Dit rapport bevat 23 pagina's en 5 bijlagen.




Bijlage 1


Wegverkeersgegevens

Naam weg	BESTRATING	SNELW	LV_WKD30	MV_WKD30	ZV_WKD30	LV_GDU30	MV_GDU30	ZV_GDU30	LV_GAU30	MV_GAU30	ZV_GAU30	LV_GNU30	MV_GNU30	ZV_GNU30
Willemsbrug	Dicht Asfaltbeton	50	22882	392	157	1504	27	10	778	7	4	215	5	2
Maasboulevard	Dicht Asfaltbeton	50	37941	440	177	2493	31	12	1291	8	4	357	5	2
Oudehoofdplein	Betonstraatstenen	50	4523	81	21	313	6	1	144	1	0	24	1	0
Oostbrug	Dicht Asfaltbeton	50	17986	108	43	1182	8	3	612	2	1	169	1	0
Oostmolenwerf	Dicht Asfaltbeton	50	17699	125	50	1163	9	4	602	2	2	166	2	0
Oostmolenwerf	Dicht Asfaltbeton	50	18163	97	39	1194	6	3	617	2	1	171	1	0
Oostplein	Dicht Asfaltbeton	50	8257	634	179	568	46	14	263	11	2	48	4	0
Oostmolenwerf	Dicht Asfaltbeton	50	18188	97	39	1195	6	3	618	2	1	171	1	0
Maasboulevard	Dicht Asfaltbeton	50	37941	440	177	2493	31	12	1291	8	4	357	5	2
Maasboulevard	Dicht Asfaltbeton	50	27788	441	177	1826	30	12	945	8	4	261	5	2
Boompjes	Dicht Asfaltbeton	50	28618	430	173	1881	30	11	973	8	4	269	5	2
Boompjes	Dicht Asfaltbeton	50	10318	134	54	678	9	3	351	3	1	97	2	0
Boompjes	Asfalt Geluidsreducerend	50	27280	348	140	1793	25	9	928	6	4	256	4	2
Boompjes	Dicht Asfaltbeton	50	10318	134	54	678	9	3	351	3	1	97	2	0
Verlengde Willemsbrug	Dicht Asfaltbeton	50	22882	392	157	1504	27	10	778	7	4	215	5	2
Blaak	Dicht Asfaltbeton	50	25103	501	202	1650	34	14	853	10	4	236	6	2
Boompjes	Dicht Asfaltbeton	50	28355	433	175	1864	30	11	965	8	4	267	5	2
Boompjes	Dicht Asfaltbeton	50	28618	430	173	1881	30	11	973	8	4	269	5	2
Geldersekade	Betonstraatstenen	50	1894	32	8	131	2	0	60	0	0	10	0	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	30	772	87	22	54	6	2	24	2	0	4	1	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Verlengde Willemsbrug	Dicht Asfaltbeton	50	15048	290	117	989	20	8	512	6	2	142	4	2
Oostplein	Dicht Asfaltbeton	50	23291	485	196	1531	34	13	792	9	4	219	6	2
Verlengde Willemsbrug	Dicht Asfaltbeton	50	15048	290	117	989	20	8	512	6	2	142	4	2
Spanjaardsbrug	Betonstraatstenen	30	775	42	10	54	3	0	24	1	0	4	0	0
Blaak	Dicht Asfaltbeton	50	20831	457	185	1369	31	12	709	8	4	196	6	2
Hertekade	Dicht Asfaltbeton	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Burg van Walsumweg	Dicht Asfaltbeton	50	16467	233	94	1082	16	6	560	4	2	155	2	2
Verlengde Willemsbrug	Dicht Asfaltbeton	50	15048	290	117	989	20	8	512	6	2	142	4	2
Burg van Walsumweg	Dicht Asfaltbeton	50	16487	255	103	1083	18	6	560	4	2	155	4	2
Burg van Walsumweg	Dicht Asfaltbeton	50	16492	255	103	1084	18	6	561	4	2	155	4	2
Admiraliteitskade	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Admiraliteitskade	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Boerengatkade	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	50	3955	52	13	273	4	1	126	1	0	21	1	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	50	3955	32	32	0	0	0	989	8	8	0	0	0
Oudehoofdplein	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	50	3771	44	11	261	3	1	120	1	0	20	0	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	50	3771	27	27	0	0	0	943	7	7	0	0	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	50	3771	44	11	261	3	1	120	1	0	20	0	0
Oudehoofdplein	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Oudehoofdplein	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Haringvliet	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Achterharingvliet	Betonstraatstenen	30	772	32	8	54	2	0	24	0	0	4	0	0
Tramverkeer		TRAM_WKD	TRAM_GDU	TRAM_GAU	TRAM_GNU									
Blaak		474	32	18	6									

Bijlage 2
Modelplot



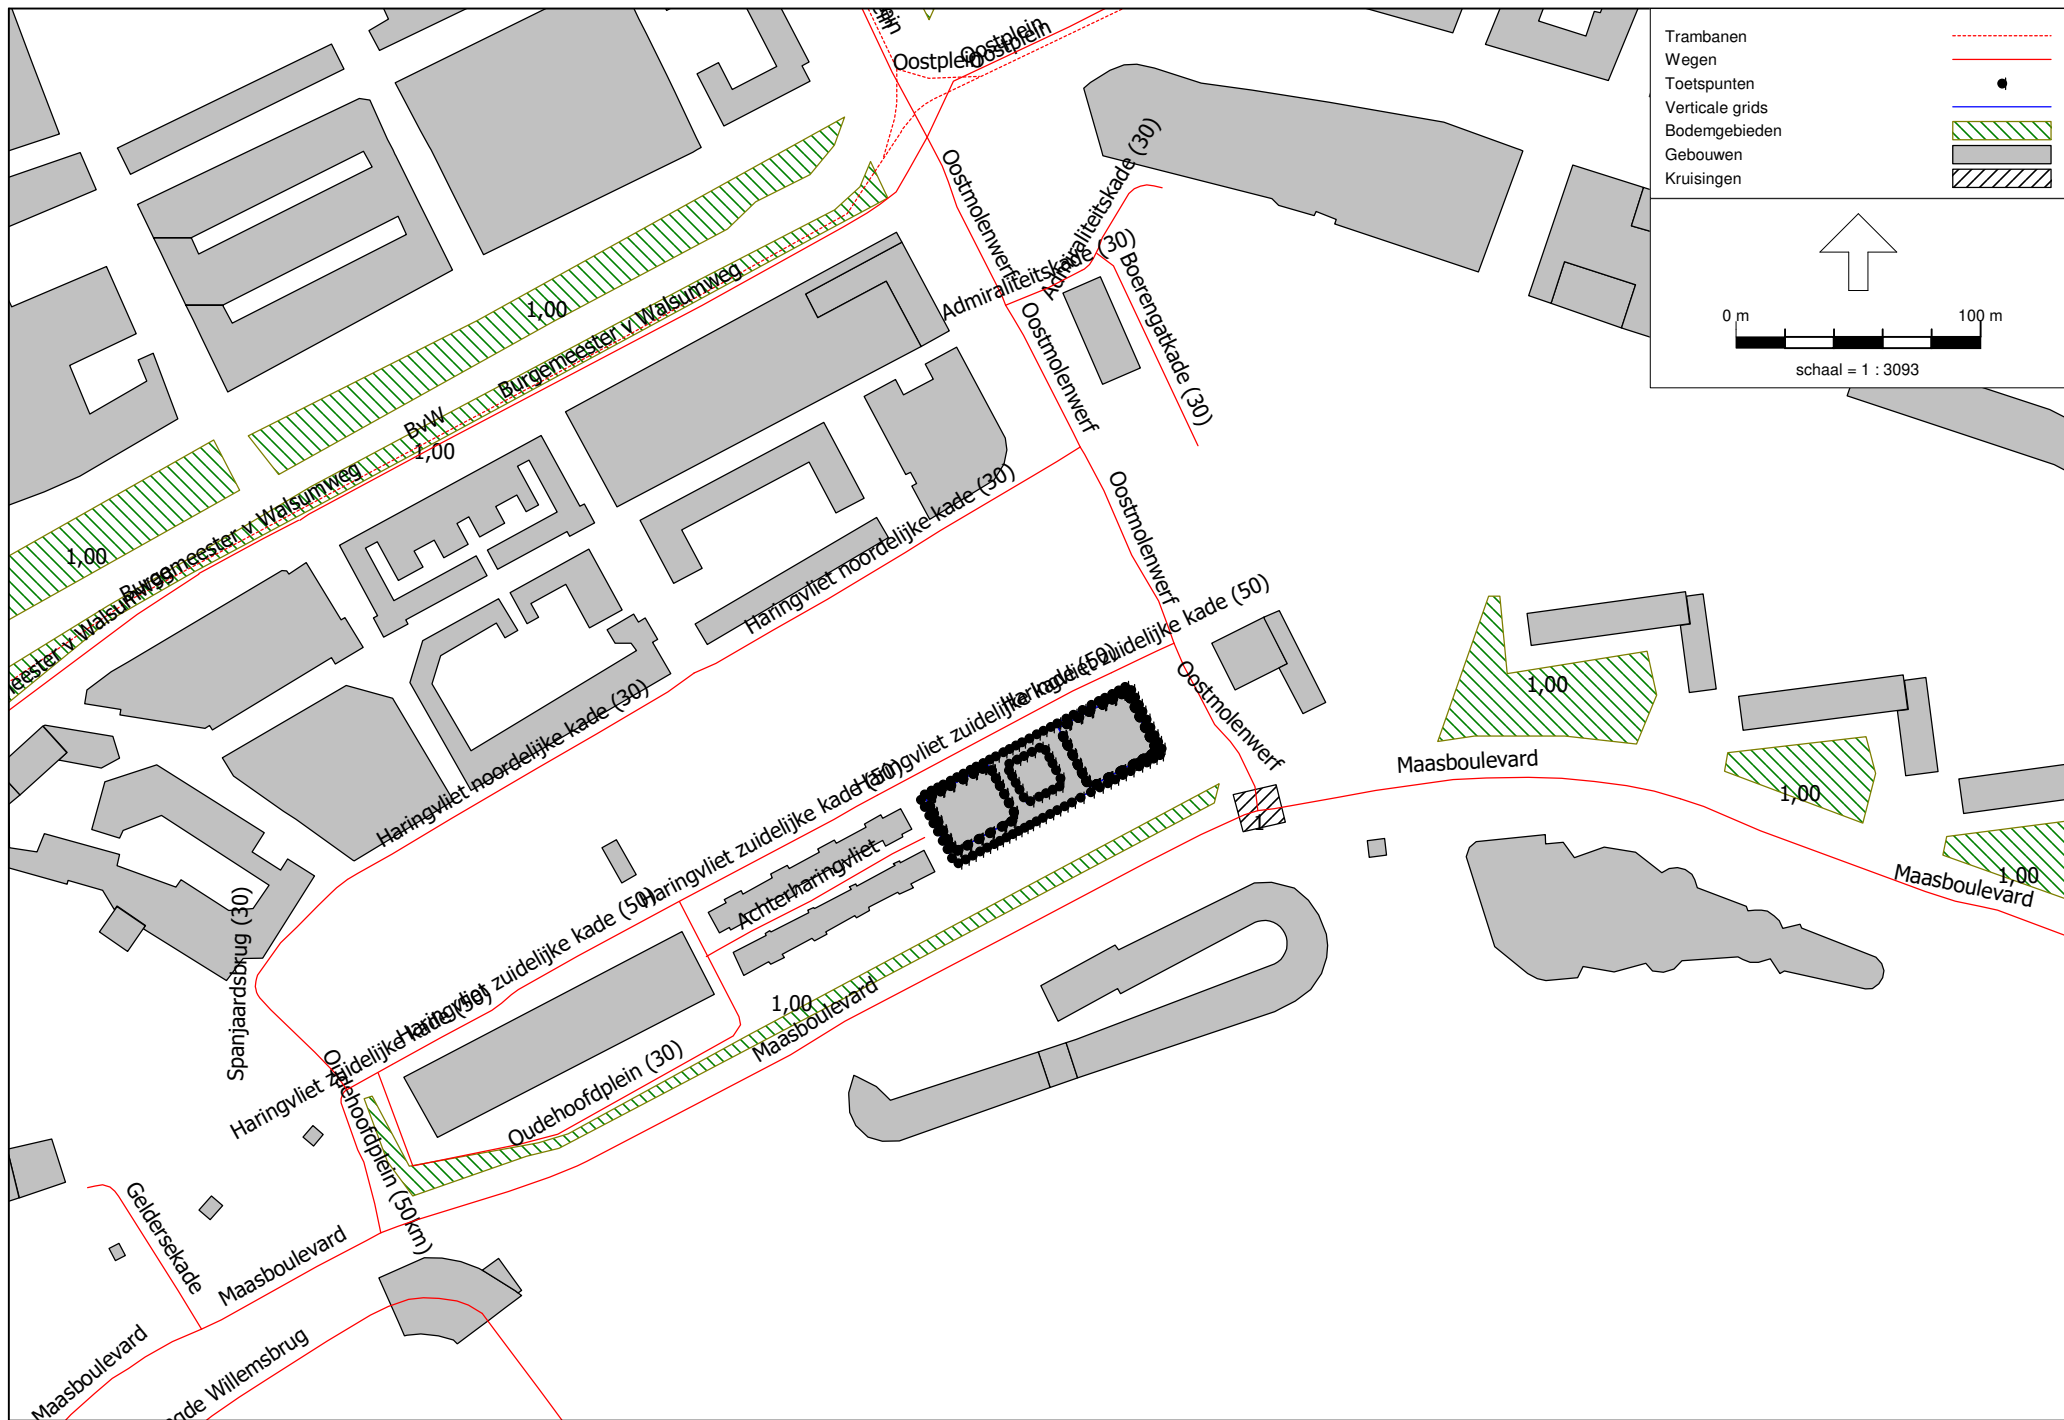





Bijlage 3

Invoergegevens

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ISO_H	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)
Burgemeester v Walsumweg	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16681,84	6,58	3,36	0,94
Burgemeester v Walsumweg	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16734,92	6,58	3,35	0,95
Burgemeester v Walsumweg	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	16753,80	6,58	3,35	0,95
Maasboulevard	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	38742,80	6,58	3,37	0,94
Maasboulevard	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	38742,80	6,58	3,37	0,94
Maasboulevard	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	28837,76	6,59	3,36	0,94
Maasboulevard	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29402,80	6,58	3,36	0,94
Maasboulevard	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29633,40	6,58	3,36	0,94
Oostmolenwerf	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18045,52	6,58	3,39	0,94
Oostmolenwerf	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	17796,48	6,58	3,38	0,94
Oostmolenwerf	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18192,76	6,58	3,39	0,94
Oostmolenwerf	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	18214,64	6,58	3,39	0,94
Willemsbrug	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	22525,92	7,05	3,59	0,13
Verlengde Willemsbrug	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	24109,92	6,58	3,36	0,94
Andre van der Louwbrug	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15468,00	6,57	3,36	0,96
Andre van der Louwbrug	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15917,40	6,58	3,35	0,95
Andre van der Louwbrug	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	15917,40	6,58	3,35	0,95
Oudehoofdplein (50km)	0,00	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4691,60	6,93	3,13	0,54
Spanjaardsbrug (30)	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	823,68	7,00	3,04	0,49
Haringvliet noordelijke kade (30)	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	905,40	7,01	2,87	0,55
Haringvliet noordelijke kade (30)	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	804,32	7,01	2,98	0,50
Blaak	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	26068,68	6,59	3,35	0,94
Blaak	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	21458,36	6,59	3,35	0,95
Oostplein	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	9222,48	6,95	3,01	0,57
Oostplein	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	24229,88	6,59	3,35	0,94
Boompjes	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	29633,40	6,58	3,36	0,94
Boompjes	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10775,00	6,58	3,38	0,94
Boompjes	0,00	W11	50	50	50	50	50	50	50	50	50	28158,96	6,58	3,37	0,94
Boompjes	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10775,00	6,58	3,38	0,94
Hertekade (30)	0,00	W0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	804,32	7,01	2,98	0,50
Geldersekade	0,00	W0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1923,92	6,95	3,12	0,52
Haringvliet zuidelijke kade (50)	0,00	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4086,20	6,92	3,15	0,55
Haringvliet zuidelijke kade (50)	0,00	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	4078,16	--	25,00	--
Haringvliet zuidelijke kade (50)	0,00	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3888,76	6,93	3,16	0,52
Haringvliet zuidelijke kade (50)	0,00	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3884,36	--	25,00	--
Haringvliet zuidelijke kade (50)	0,00	W9a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	3888,76	6,93	3,16	0,52
Oudehoofdplein (30)	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	804,32	7,01	2,98	0,50
Admiraliteitskade (30)	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	804,32	7,01	2,98	0,50
Admiraliteitskade (30)	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	804,32	7,01	2,98	0,50
Boerengatkade (30)	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	804,32	7,01	2,98	0,50
Achterharingvliet	0,00	W9a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	804,32	7,01	2,98	0,50

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
Burgemeester v Walsumweg	97,64	98,93	97,46	1,71	0,71	1,27	0,65	0,36	1,27
Burgemeester v Walsumweg	97,43	98,93	96,13	1,92	0,71	2,62	0,64	0,36	1,25
Burgemeester v Walsumweg	97,44	98,93	96,13	1,92	0,71	2,62	0,64	0,36	1,25
Maasboulevard	98,02	99,07	98,08	1,43	0,62	1,37	0,55	0,31	0,55
Maasboulevard	98,02	99,07	98,08	1,43	0,62	1,37	0,55	0,31	0,55
Maasboulevard	97,41	98,75	97,42	1,85	0,83	1,84	0,74	0,41	0,74
Maasboulevard	97,51	98,79	97,48	1,82	0,81	1,80	0,67	0,40	0,72
Maasboulevard	97,53	98,80	97,49	1,81	0,80	1,79	0,67	0,40	0,72
Oostmolenwerf	98,91	99,51	99,41	0,79	0,33	0,59	0,30	0,16	--
Oostmolenwerf	98,70	99,34	98,80	0,90	0,33	1,20	0,40	0,33	--
Oostmolenwerf	99,11	99,51	99,41	0,59	0,32	0,59	0,30	0,16	--
Oostmolenwerf	99,11	99,51	99,42	0,59	0,32	0,58	0,30	0,16	--
Willemsbrug	97,26	98,63	76,22	1,99	0,86	17,07	0,74	0,51	6,71
Verlengde Willemsbrug	97,26	98,63	96,89	1,99	0,86	2,23	0,74	0,51	0,88
Andre van der Louwbrug	97,25	98,46	95,95	1,97	1,15	2,70	0,79	0,38	1,35
Andre van der Louwbrug	96,87	98,48	95,99	2,24	1,14	2,69	0,89	0,37	1,32
Andre van der Louwbrug	96,87	98,48	95,99	2,24	1,14	2,69	0,89	0,37	1,32
Oudehoofdplein (50km)	97,46	99,32	96,04	2,18	0,68	3,96	0,36	--	--
Spanjaardsbrug (30)	93,68	96,00	100,00	6,16	4,00	--	0,16	--	--
Haringvliet noordelijke kade (30)	85,11	92,31	80,00	11,17	7,69	20,00	3,72	--	--
Haringvliet noordelijke kade (30)	95,81	100,00	100,00	4,19	--	--	--	--	--
Blaak	96,73	98,38	96,74	2,32	1,17	2,44	0,95	0,46	0,81
Blaak	96,43	98,33	96,02	2,57	1,11	3,00	1,00	0,56	0,98
Oostplein	89,05	95,28	92,35	8,39	4,00	7,65	2,55	0,72	--
Oostplein	96,56	98,39	96,46	2,49	1,12	2,66	0,95	0,49	0,87
Boompjes	97,53	98,80	97,49	1,81	0,80	1,79	0,67	0,40	0,72
Boompjes	98,00	98,90	98,03	1,50	0,82	1,97	0,50	0,27	--
Boompjes	97,84	98,94	97,74	1,58	0,63	1,51	0,57	0,43	0,75
Boompjes	98,00	98,90	98,03	1,50	0,82	1,97	0,50	0,27	--
Hertekade (30)	95,81	100,00	100,00	4,19	--	--	--	--	--
Geldersekade	98,23	100,00	100,00	1,77	--	--	--	--	--
Haringvliet zuidelijke kade (50)	97,94	99,22	95,51	1,64	0,78	4,49	0,42	--	--
Haringvliet zuidelijke kade (50)	--	98,41	--	--	0,79	--	--	0,79	--
Haringvliet zuidelijke kade (50)	98,25	99,19	100,00	1,32	0,81	--	0,44	--	--
Haringvliet zuidelijke kade (50)	--	98,54	--	--	0,73	--	--	0,73	--
Haringvliet zuidelijke kade (50)	98,25	99,19	100,00	1,32	0,81	--	0,44	--	--
Oudehoofdplein (30)	95,81	100,00	100,00	4,19	--	--	--	--	--
Admiraliteitskade (30)	95,81	100,00	100,00	4,19	--	--	--	--	--
Admiraliteitskade (30)	95,81	100,00	100,00	4,19	--	--	--	--	--
Boerengatkade (30)	95,81	100,00	100,00	4,19	--	--	--	--	--
Achterharingvliet	95,81	100,00	100,00	4,19	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Baan	Type	V	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Aantal(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
BvW	BvW	0,00	0,00	Relatief	Ballastbed	Intensiteit	--	32,00	18,00	6,00	--	--	--	--	--
BvW	BvW	0,00	0,00	Relatief	Ballastbed	Intensiteit	--	32,00	18,00	6,00	--	--	--	--	--
Blaak	Blaak	0,00	0,00	Relatief	Ballastbed	Intensiteit	--	32,00	18,00	6,00	--	--	--	--	--
Oostplein	Oostplein	0,00	0,00	Relatief	Ballastbed	Intensiteit	--	32,00	18,00	6,00	--	--	--	--	--
Oostplein	Oostplein	0,00	0,00	Relatief	Ballastbed	Intensiteit	--	32,00	18,00	6,00	--	--	--	--	--
Oostplein	Oostplein	0,00	0,00	Relatief	Ballastbed	Intensiteit	--	32,00	18,00	6,00	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2030
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
BvW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BvW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Blaak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostplein	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostplein	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostplein	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k
BvW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BvW	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Blaak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostplein	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostplein	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Oostplein	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2030

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Trambanen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 8k

BvW	--

BvW	--

Blaak	--

Oostplein	--

Oostplein	--

Oostplein	--

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
P01	93771,61	437208,38	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P02	93774,58	437209,97	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P03	93777,52	437211,55	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P04	93780,47	437213,13	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P05	93783,41	437214,70	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P06	93786,26	437216,22	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P07	93788,64	437217,50	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P08	93791,29	437218,92	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P09	93793,87	437220,30	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P10	93796,19	437221,54	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P11	93798,66	437222,86	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P12	93800,87	437224,04	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P13	93803,52	437225,46	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P14	93806,17	437226,88	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P15	93809,15	437228,48	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P16	93812,10	437230,05	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P17	93814,99	437231,60	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P18	93818,10	437233,26	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P19	93821,62	437235,15	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P20	93825,78	437237,38	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P21	93829,42	437239,33	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P22	93832,71	437241,09	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P23	93835,70	437242,69	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P24	93838,93	437244,42	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P25	93842,06	437246,09	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P26	93845,60	437247,99	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P27	93848,70	437249,64	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P28	93851,45	437251,12	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P29	93854,10	437252,53	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P30	93854,68	437255,20	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P31	93853,27	437257,93	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P32	93851,82	437260,75	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P33	93850,21	437263,86	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P34	93848,55	437267,08	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P35	93846,85	437270,38	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P36	93845,39	437273,19	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P37	93843,89	437276,11	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P38	93842,28	437279,23	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P39	93839,78	437280,45	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P40	93837,22	437279,08	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P41	93834,52	437277,63	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P42	93831,50	437276,01	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P43	93829,13	437274,74	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P44	93826,04	437273,08	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P45	93822,33	437271,09	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P46	93818,69	437269,14	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P47	93815,71	437267,54	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
P48	93812,02	437265,56	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P49	93809,38	437264,15	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P50	93806,39	437262,55	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P51	93803,63	437261,06	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P52	93800,64	437259,46	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P53	93797,71	437257,89	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P54	93795,15	437256,51	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P55	93792,50	437255,10	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P56	93790,10	437253,81	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P57	93786,90	437252,09	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P58	93784,44	437250,77	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P59	93781,76	437249,34	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P60	93778,98	437247,85	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P61	93776,54	437246,54	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P62	93773,75	437245,04	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P63	93771,06	437243,60	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P64	93768,41	437242,18	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P65	93765,48	437240,61	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P66	93763,17	437239,37	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P67	93760,63	437238,00	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P68	93757,86	437236,52	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P69	93756,27	437234,20	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P70	93757,80	437231,37	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P71	93759,69	437227,83	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P72	93761,40	437224,65	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P73	93763,17	437221,34	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P74	93765,21	437217,55	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P75	93767,08	437214,07	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
P76	93769,03	437210,43	Ja	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50
A01	93771,50	437213,64	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A02	93775,33	437215,72	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A03	93780,12	437218,33	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A04	93784,69	437220,81	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A05	93789,54	437223,45	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A06	93793,38	437225,54	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A07	93794,29	437229,27	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A08	93792,32	437232,96	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A09	93790,37	437236,62	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A10	93788,55	437240,04	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A11	93786,92	437243,09	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A12	93785,23	437246,26	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A13	93781,66	437247,03	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A14	93777,82	437244,97	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A15	93773,59	437242,70	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A16	93768,58	437240,01	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A17	93764,40	437237,76	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A18	93760,71	437235,77	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
A19	93759,92	437231,74	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A20	93761,54	437228,70	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A21	93763,35	437225,33	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A22	93765,32	437221,65	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A23	93767,25	437218,04	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
A24	93768,92	437214,91	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
B01	93801,08	437233,77	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B02	93804,60	437235,56	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B03	93807,51	437237,04	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B04	93810,22	437238,42	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B05	93812,96	437239,81	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B06	93813,32	437243,04	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B07	93811,51	437246,51	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B08	93810,08	437249,23	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B09	93808,78	437251,73	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B10	93807,21	437254,72	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B11	93804,82	437255,56	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B12	93801,68	437253,91	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B13	93798,45	437252,22	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B14	93795,66	437250,76	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B15	93792,40	437249,05	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B16	93792,24	437246,35	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B17	93793,54	437243,97	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B18	93795,09	437241,15	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B19	93796,59	437238,41	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
B20	93798,26	437235,35	Ja	24,50	27,50	30,50	--	--	--
C01	93827,86	437240,58	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C02	93833,03	437243,39	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C03	93838,30	437246,24	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C04	93843,06	437248,82	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C05	93847,23	437251,09	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C06	93850,93	437253,09	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C07	93851,82	437256,18	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C08	93849,77	437260,21	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C09	93847,91	437263,86	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C10	93845,68	437268,22	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C11	93843,73	437272,06	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C12	93841,73	437275,98	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C13	93838,57	437277,54	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C14	93834,65	437275,41	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C15	93830,65	437273,25	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C16	93825,23	437270,31	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C17	93820,86	437267,94	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C18	93816,25	437265,44	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C19	93814,45	437260,11	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C20	93816,30	437256,56	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C21	93818,37	437252,57	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
C22	93820,43	437248,61	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C23	93822,28	437245,05	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
C24	93823,96	437241,82	Ja	24,50	27,50	30,50	33,50	36,50	39,50
P01	93771,61	437208,38	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P02	93774,58	437209,97	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P03	93777,52	437211,55	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P04	93780,47	437213,13	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P05	93783,41	437214,70	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P06	93786,26	437216,22	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P07	93788,64	437217,50	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P08	93791,29	437218,92	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P09	93793,87	437220,30	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P10	93796,19	437221,54	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P11	93798,66	437222,86	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P12	93800,87	437224,04	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P13	93803,52	437225,46	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P14	93806,17	437226,88	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P15	93809,15	437228,48	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P16	93812,10	437230,05	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P17	93814,99	437231,60	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P18	93818,10	437233,26	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P19	93821,62	437235,15	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P20	93825,78	437237,38	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P21	93829,42	437239,33	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P22	93832,71	437241,09	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P23	93835,70	437242,69	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P24	93838,93	437244,42	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P25	93842,06	437246,09	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P26	93845,60	437247,99	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P27	93848,70	437249,64	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P28	93851,45	437251,12	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P29	93854,10	437252,53	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P30	93854,68	437255,20	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P31	93853,27	437257,93	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P32	93851,82	437260,75	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P33	93850,21	437263,86	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P34	93848,55	437267,08	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P35	93846,85	437270,38	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P36	93845,39	437273,19	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P37	93843,89	437276,11	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P38	93842,28	437279,23	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P39	93839,78	437280,45	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P40	93837,22	437279,08	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P41	93834,52	437277,63	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P42	93831,50	437276,01	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P43	93829,13	437274,74	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P44	93826,04	437273,08	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
P45	93822,33	437271,09	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P46	93818,69	437269,14	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P47	93815,71	437267,54	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P48	93812,02	437265,56	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P49	93809,38	437264,15	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P50	93806,39	437262,55	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P51	93803,63	437261,06	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P52	93800,64	437259,46	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P53	93797,71	437257,89	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P54	93795,15	437256,51	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P55	93792,50	437255,10	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P56	93790,10	437253,81	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P57	93786,90	437252,09	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P58	93784,44	437250,77	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P59	93781,76	437249,34	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P60	93778,98	437247,85	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P61	93776,54	437246,54	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P62	93773,75	437245,04	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P63	93771,06	437243,60	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P64	93768,41	437242,18	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P65	93765,48	437240,61	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P66	93763,17	437239,37	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P67	93760,63	437238,00	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P68	93757,86	437236,52	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P69	93756,27	437234,20	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P70	93757,80	437231,37	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P71	93759,69	437227,83	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P72	93761,40	437224,65	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P73	93763,17	437221,34	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P74	93765,21	437217,55	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P75	93767,08	437214,07	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
P76	93769,03	437210,43	Ja	19,50	22,50	--	--	--	--
A01	93771,50	437213,64	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A02	93775,33	437215,72	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A03	93780,12	437218,33	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A04	93784,69	437220,81	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A05	93789,54	437223,45	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A06	93793,38	437225,54	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A07	93794,29	437229,27	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A08	93792,32	437232,96	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A09	93790,37	437236,62	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A10	93788,55	437240,04	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A11	93786,92	437243,09	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A12	93785,23	437246,26	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A13	93781,66	437247,03	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A14	93777,82	437244,97	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A15	93773,59	437242,70	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
A16	93768,58	437240,01	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A17	93764,40	437237,76	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A18	93760,71	437235,77	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A19	93759,92	437231,74	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A20	93761,54	437228,70	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A21	93763,35	437225,33	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A22	93765,32	437221,65	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A23	93767,25	437218,04	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A24	93768,92	437214,91	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
A01	93771,50	437213,64	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A02	93775,33	437215,72	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A03	93780,12	437218,33	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A04	93784,69	437220,81	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A05	93789,54	437223,45	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A06	93793,38	437225,54	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A07	93794,29	437229,27	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A08	93792,32	437232,96	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A09	93790,37	437236,62	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A10	93788,55	437240,04	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A11	93786,92	437243,09	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A12	93785,23	437246,26	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A13	93781,66	437247,03	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A14	93777,82	437244,97	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A15	93773,59	437242,70	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A16	93768,58	437240,01	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A17	93764,40	437237,76	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A18	93760,71	437235,77	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A19	93759,92	437231,74	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A20	93761,54	437228,70	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A21	93763,35	437225,33	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A22	93765,32	437221,65	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A23	93767,25	437218,04	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
A24	93768,92	437214,91	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C01	93827,86	437240,58	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C02	93833,03	437243,39	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C03	93838,30	437246,24	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C04	93843,06	437248,82	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C05	93847,23	437251,09	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C06	93850,93	437253,09	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C07	93851,82	437256,18	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C08	93849,77	437260,21	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C09	93847,91	437263,86	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C10	93845,68	437268,22	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C11	93843,73	437272,06	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C12	93841,73	437275,98	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C13	93838,57	437277,54	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C14	93834,65	437275,41	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
C15	93830,65	437273,25	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C16	93825,23	437270,31	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C17	93820,86	437267,94	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C18	93816,25	437265,44	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C19	93814,45	437260,11	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C20	93816,30	437256,56	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C21	93818,37	437252,57	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C22	93820,43	437248,61	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C23	93822,28	437245,05	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C24	93823,96	437241,82	Ja	42,50	45,50	48,50	51,50	54,50	57,50
C01	93827,86	437240,58	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C02	93833,03	437243,39	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C03	93838,30	437246,24	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C04	93843,06	437248,82	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C05	93847,23	437251,09	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C06	93850,93	437253,09	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C07	93851,82	437256,18	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C08	93849,77	437260,21	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C09	93847,91	437263,86	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C10	93845,68	437268,22	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C11	93843,73	437272,06	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C12	93841,73	437275,98	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C13	93838,57	437277,54	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C14	93834,65	437275,41	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C15	93830,65	437273,25	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C16	93825,23	437270,31	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C17	93820,86	437267,94	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C18	93816,25	437265,44	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C19	93814,45	437260,11	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C20	93816,30	437256,56	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C21	93818,37	437252,57	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C22	93820,43	437248,61	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C23	93822,28	437245,05	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C24	93823,96	437241,82	Ja	60,50	63,50	66,50	69,50	72,50	75,50
C01	93827,86	437240,58	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C02	93833,03	437243,39	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C03	93838,30	437246,24	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C04	93843,06	437248,82	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C05	93847,23	437251,09	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C06	93850,93	437253,09	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C07	93851,82	437256,18	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C08	93849,77	437260,21	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C09	93847,91	437263,86	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C10	93845,68	437268,22	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C11	93843,73	437272,06	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C12	93841,73	437275,98	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C13	93838,57	437277,54	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
C14	93834,65	437275,41	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C15	93830,65	437273,25	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C16	93825,23	437270,31	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C17	93820,86	437267,94	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C18	93816,25	437265,44	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C19	93814,45	437260,11	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C20	93816,30	437256,56	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C21	93818,37	437252,57	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C22	93820,43	437248,61	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C23	93822,28	437245,05	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C24	93823,96	437241,82	Ja	78,50	81,50	84,50	87,50	90,50	93,50
C01	93827,86	437240,58	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C02	93833,03	437243,39	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C03	93838,30	437246,24	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C04	93843,06	437248,82	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C05	93847,23	437251,09	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C06	93850,93	437253,09	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C07	93851,82	437256,18	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C08	93849,77	437260,21	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C09	93847,91	437263,86	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C10	93845,68	437268,22	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C11	93843,73	437272,06	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C12	93841,73	437275,98	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C13	93838,57	437277,54	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C14	93834,65	437275,41	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C15	93830,65	437273,25	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C16	93825,23	437270,31	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C17	93820,86	437267,94	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C18	93816,25	437265,44	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C19	93814,45	437260,11	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C20	93816,30	437256,56	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C21	93818,37	437252,57	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C22	93820,43	437248,61	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C23	93822,28	437245,05	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C24	93823,96	437241,82	Ja	96,50	99,50	102,50	105,50	108,50	111,50
C01	93827,86	437240,58	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C02	93833,03	437243,39	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C03	93838,30	437246,24	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C04	93843,06	437248,82	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C05	93847,23	437251,09	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C06	93850,93	437253,09	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C07	93851,82	437256,18	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C08	93849,77	437260,21	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C09	93847,91	437263,86	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C10	93845,68	437268,22	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C11	93843,73	437272,06	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C12	93841,73	437275,98	Ja	114,50	--	--	--	--	--

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	X	Y	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
C13	93838,57	437277,54	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C14	93834,65	437275,41	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C15	93830,65	437273,25	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C16	93825,23	437270,31	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C17	93820,86	437267,94	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C18	93816,25	437265,44	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C19	93814,45	437260,11	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C20	93816,30	437256,56	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C21	93818,37	437252,57	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C22	93820,43	437248,61	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C23	93822,28	437245,05	Ja	114,50	--	--	--	--	--
C24	93823,96	437241,82	Ja	114,50	--	--	--	--	--



Bijlage 4

Rekenresultaten

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	57,4
A01_A	42,50	58,8
A01_A	24,50	55,9
A01_B	63,50	57,3
A01_B	45,50	58,5
A01_B	27,50	60,1
A01_C	66,50	57,1
A01_C	48,50	58,2
A01_C	30,50	60,0
A01_D	69,50	56,9
A01_D	51,50	58,0
A01_D	33,50	59,6
A01_E	72,50	56,7
A01_E	54,50	57,8
A01_E	36,50	59,2
A01_F	75,50	56,6
A01_F	57,50	57,6
A01_F	39,50	59,1
A02_A	60,50	57,5
A02_A	42,50	58,8
A02_A	24,50	54,8
A02_B	63,50	57,3
A02_B	45,50	58,5
A02_B	27,50	60,1
A02_C	66,50	57,1
A02_C	48,50	58,2
A02_C	30,50	60,0
A02_D	69,50	56,9
A02_D	51,50	58,0
A02_D	33,50	59,5
A02_E	72,50	56,8
A02_E	54,50	57,8
A02_E	36,50	59,2
A02_F	75,50	56,6
A02_F	57,50	57,6
A02_F	39,50	59,1
A03_A	60,50	57,5
A03_A	42,50	58,8
A03_A	24,50	54,5
A03_B	63,50	57,3
A03_B	45,50	58,6
A03_B	27,50	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	57,1
A03_C	48,50	58,3
A03_C	30,50	60,0
A03_D	69,50	56,9
A03_D	51,50	58,0
A03_D	33,50	59,5
A03_E	72,50	56,8
A03_E	54,50	57,8
A03_E	36,50	59,2
A03_F	75,50	56,6
A03_F	57,50	57,7
A03_F	39,50	59,0
A04_A	60,50	57,5
A04_A	42,50	58,8
A04_A	24,50	54,4
A04_B	63,50	57,3
A04_B	45,50	58,6
A04_B	27,50	60,2
A04_C	66,50	57,1
A04_C	48,50	58,3
A04_C	30,50	60,1
A04_D	69,50	57,0
A04_D	51,50	58,1
A04_D	33,50	59,6
A04_E	72,50	56,8
A04_E	54,50	57,9
A04_E	36,50	59,2
A04_F	75,50	56,6
A04_F	57,50	57,7
A04_F	39,50	59,0
A05_A	60,50	57,5
A05_A	42,50	58,9
A05_A	24,50	54,3
A05_B	63,50	57,4
A05_B	45,50	58,6
A05_B	27,50	60,2
A05_C	66,50	57,2
A05_C	48,50	58,3
A05_C	30,50	60,1
A05_D	69,50	57,0
A05_D	51,50	58,1
A05_D	33,50	59,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	56,8
A05_E	54,50	57,9
A05_E	36,50	59,2
A05_F	75,50	56,7
A05_F	57,50	57,7
A05_F	39,50	59,0
A06_A	60,50	57,5
A06_A	42,50	58,9
A06_A	24,50	54,3
A06_B	63,50	57,3
A06_B	45,50	58,6
A06_B	27,50	60,2
A06_C	66,50	57,2
A06_C	48,50	58,4
A06_C	30,50	60,1
A06_D	69,50	57,0
A06_D	51,50	58,1
A06_D	33,50	59,5
A06_E	72,50	56,8
A06_E	54,50	57,9
A06_E	36,50	59,2
A06_F	75,50	56,7
A06_F	57,50	57,7
A06_F	39,50	59,0
A07_A	60,50	54,9
A07_A	42,50	55,8
A07_A	24,50	49,7
A07_B	63,50	54,7
A07_B	45,50	55,7
A07_B	27,50	55,8
A07_C	66,50	54,6
A07_C	48,50	55,5
A07_C	30,50	57,1
A07_D	69,50	54,4
A07_D	51,50	55,4
A07_D	33,50	56,5
A07_E	72,50	54,3
A07_E	54,50	55,2
A07_E	36,50	56,1
A07_F	75,50	54,1
A07_F	57,50	55,1
A07_F	39,50	56,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	54,9
A08_A	42,50	55,8
A08_A	24,50	45,7
A08_B	63,50	54,7
A08_B	45,50	55,6
A08_B	27,50	51,7
A08_C	66,50	54,6
A08_C	48,50	55,5
A08_C	30,50	55,5
A08_D	69,50	54,5
A08_D	51,50	55,4
A08_D	33,50	56,7
A08_E	72,50	54,3
A08_E	54,50	55,2
A08_E	36,50	56,0
A08_F	75,50	54,2
A08_F	57,50	55,1
A08_F	39,50	55,9
A09_A	60,50	54,8
A09_A	42,50	55,6
A09_A	24,50	41,3
A09_B	63,50	54,7
A09_B	45,50	55,5
A09_B	27,50	48,3
A09_C	66,50	54,5
A09_C	48,50	55,4
A09_C	30,50	50,6
A09_D	69,50	54,4
A09_D	51,50	55,2
A09_D	33,50	55,0
A09_E	72,50	54,3
A09_E	54,50	55,1
A09_E	36,50	55,8
A09_F	75,50	54,1
A09_F	57,50	55,0
A09_F	39,50	55,7
A10_A	60,50	54,1
A10_A	42,50	54,9
A10_A	24,50	39,7
A10_B	63,50	53,9
A10_B	45,50	54,8
A10_B	27,50	45,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	53,8
A10_C	48,50	54,7
A10_C	30,50	48,1
A10_D	69,50	53,7
A10_D	51,50	54,5
A10_D	33,50	51,7
A10_E	72,50	53,5
A10_E	54,50	54,4
A10_E	36,50	54,0
A10_F	75,50	53,4
A10_F	57,50	54,3
A10_F	39,50	54,9
A11_A	60,50	53,2
A11_A	42,50	54,0
A11_A	24,50	39,5
A11_B	63,50	53,0
A11_B	45,50	53,9
A11_B	27,50	43,9
A11_C	66,50	52,9
A11_C	48,50	53,8
A11_C	30,50	46,8
A11_D	69,50	52,7
A11_D	51,50	53,7
A11_D	33,50	48,4
A11_E	72,50	52,6
A11_E	54,50	53,5
A11_E	36,50	52,0
A11_F	75,50	52,4
A11_F	57,50	53,3
A11_F	39,50	52,8
A12_A	60,50	52,3
A12_A	42,50	51,9
A12_A	24,50	39,5
A12_B	63,50	52,2
A12_B	45,50	53,1
A12_B	27,50	41,5
A12_C	66,50	52,0
A12_C	48,50	53,0
A12_C	30,50	45,5
A12_D	69,50	51,9
A12_D	51,50	52,9
A12_D	33,50	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	51,7
A12_E	54,50	52,7
A12_E	36,50	49,4
A12_F	75,50	51,6
A12_F	57,50	52,5
A12_F	39,50	50,2
A13_A	60,50	31,6
A13_A	42,50	37,3
A13_A	24,50	38,1
A13_B	63,50	30,9
A13_B	45,50	37,2
A13_B	27,50	38,6
A13_C	66,50	30,6
A13_C	48,50	36,5
A13_C	30,50	38,7
A13_D	69,50	29,8
A13_D	51,50	36,7
A13_D	33,50	37,0
A13_E	72,50	29,9
A13_E	54,50	36,9
A13_E	36,50	37,3
A13_F	75,50	24,7
A13_F	57,50	35,6
A13_F	39,50	37,5
A14_A	60,50	31,6
A14_A	42,50	37,9
A14_A	24,50	38,5
A14_B	63,50	30,8
A14_B	45,50	37,4
A14_B	27,50	38,9
A14_C	66,50	30,6
A14_C	48,50	37,1
A14_C	30,50	39,0
A14_D	69,50	29,7
A14_D	51,50	37,3
A14_D	33,50	37,6
A14_E	72,50	28,8
A14_E	54,50	36,7
A14_E	36,50	37,9
A14_F	75,50	24,3
A14_F	57,50	35,2
A14_F	39,50	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	31,5
A15_A	42,50	37,9
A15_A	24,50	38,5
A15_B	63,50	30,8
A15_B	45,50	37,6
A15_B	27,50	38,9
A15_C	66,50	30,7
A15_C	48,50	37,3
A15_C	30,50	39,1
A15_D	69,50	29,8
A15_D	51,50	37,6
A15_D	33,50	37,7
A15_E	72,50	28,9
A15_E	54,50	36,1
A15_E	36,50	37,9
A15_F	75,50	24,4
A15_F	57,50	35,2
A15_F	39,50	38,2
A16_A	60,50	31,8
A16_A	42,50	36,9
A16_A	24,50	37,3
A16_B	63,50	31,3
A16_B	45,50	36,3
A16_B	27,50	37,7
A16_C	66,50	31,2
A16_C	48,50	36,0
A16_C	30,50	38,1
A16_D	69,50	29,9
A16_D	51,50	36,4
A16_D	33,50	37,0
A16_E	72,50	29,0
A16_E	54,50	36,1
A16_E	36,50	36,8
A16_F	75,50	24,4
A16_F	57,50	35,1
A16_F	39,50	37,0
A17_A	60,50	32,0
A17_A	42,50	37,7
A17_A	24,50	38,4
A17_B	63,50	31,4
A17_B	45,50	37,2
A17_B	27,50	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	31,2
A17_C	48,50	37,4
A17_C	30,50	39,1
A17_D	69,50	30,0
A17_D	51,50	37,3
A17_D	33,50	38,4
A17_E	72,50	24,5
A17_E	54,50	35,5
A17_E	36,50	38,2
A17_F	75,50	24,5
A17_F	57,50	35,3
A17_F	39,50	38,4
A18_A	60,50	32,0
A18_A	42,50	37,9
A18_A	24,50	38,8
A18_B	63,50	31,3
A18_B	45,50	37,4
A18_B	27,50	39,1
A18_C	66,50	30,3
A18_C	48,50	37,5
A18_C	30,50	39,5
A18_D	69,50	30,0
A18_D	51,50	36,0
A18_D	33,50	38,6
A18_E	72,50	24,5
A18_E	54,50	35,6
A18_E	36,50	38,4
A18_F	75,50	24,6
A18_F	57,50	34,5
A18_F	39,50	38,6
A19_A	60,50	53,5
A19_A	42,50	54,8
A19_A	24,50	50,2
A19_B	63,50	53,3
A19_B	45,50	54,7
A19_B	27,50	53,9
A19_C	66,50	53,2
A19_C	48,50	54,4
A19_C	30,50	54,9
A19_D	69,50	53,1
A19_D	51,50	54,1
A19_D	33,50	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	52,9
A19_E	54,50	53,9
A19_E	36,50	55,0
A19_F	75,50	52,8
A19_F	57,50	53,6
A19_F	39,50	55,0
A20_A	60,50	53,6
A20_A	42,50	55,1
A20_A	24,50	52,2
A20_B	63,50	53,5
A20_B	45,50	54,9
A20_B	27,50	54,8
A20_C	66,50	53,4
A20_C	48,50	54,5
A20_C	30,50	55,2
A20_D	69,50	53,2
A20_D	51,50	54,3
A20_D	33,50	55,2
A20_E	72,50	53,1
A20_E	54,50	54,0
A20_E	36,50	55,3
A20_F	75,50	52,9
A20_F	57,50	53,8
A20_F	39,50	55,2
A21_A	60,50	53,8
A21_A	42,50	55,2
A21_A	24,50	53,2
A21_B	63,50	53,6
A21_B	45,50	55,0
A21_B	27,50	55,3
A21_C	66,50	53,5
A21_C	48,50	54,7
A21_C	30,50	55,5
A21_D	69,50	53,3
A21_D	51,50	54,4
A21_D	33,50	55,6
A21_E	72,50	53,2
A21_E	54,50	54,1
A21_E	36,50	55,6
A21_F	75,50	53,0
A21_F	57,50	53,9
A21_F	39,50	55,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	53,9
A22_A	42,50	55,5
A22_A	24,50	54,2
A22_B	63,50	53,8
A22_B	45,50	55,2
A22_B	27,50	55,6
A22_C	66,50	53,6
A22_C	48,50	54,8
A22_C	30,50	55,8
A22_D	69,50	53,5
A22_D	51,50	54,5
A22_D	33,50	56,0
A22_E	72,50	53,3
A22_E	54,50	54,3
A22_E	36,50	55,9
A22_F	75,50	53,2
A22_F	57,50	54,1
A22_F	39,50	55,7
A23_A	60,50	54,1
A23_A	42,50	55,7
A23_A	24,50	54,6
A23_B	63,50	53,9
A23_B	45,50	55,3
A23_B	27,50	55,9
A23_C	66,50	53,7
A23_C	48,50	55,0
A23_C	30,50	56,4
A23_D	69,50	53,6
A23_D	51,50	54,7
A23_D	33,50	56,3
A23_E	72,50	53,4
A23_E	54,50	54,4
A23_E	36,50	56,1
A23_F	75,50	53,2
A23_F	57,50	54,3
A23_F	39,50	56,0
A24_A	60,50	54,2
A24_A	42,50	55,8
A24_A	24,50	54,8
A24_B	63,50	54,0
A24_B	45,50	55,5
A24_B	27,50	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	53,8
A24_C	48,50	55,0
A24_C	30,50	56,6
A24_D	69,50	53,7
A24_D	51,50	54,8
A24_D	33,50	56,5
A24_E	72,50	53,5
A24_E	54,50	54,6
A24_E	36,50	56,3
A24_F	75,50	53,3
A24_F	57,50	54,4
A24_F	39,50	56,2
B01_A	24,50	50,9
B01_B	27,50	57,8
B01_C	30,50	59,6
B02_A	24,50	51,1
B02_B	27,50	58,0
B02_C	30,50	59,9
B03_A	24,50	51,2
B03_B	27,50	58,1
B03_C	30,50	59,9
B04_A	24,50	51,4
B04_B	27,50	58,3
B04_C	30,50	60,1
B05_A	24,50	50,7
B05_B	27,50	57,8
B05_C	30,50	59,8
B06_A	24,50	43,8
B06_B	27,50	50,8
B06_C	30,50	55,7
B07_A	24,50	42,0
B07_B	27,50	48,6
B07_C	30,50	52,7
B08_A	24,50	41,4
B08_B	27,50	46,6
B08_C	30,50	49,1
B09_A	24,50	40,7
B09_B	27,50	45,1
B09_C	30,50	47,6
B10_A	24,50	40,0
B10_B	27,50	43,8
B10_C	30,50	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	38,0
B11_B	27,50	38,5
B11_C	30,50	37,7
B12_A	24,50	36,4
B12_B	27,50	37,1
B12_C	30,50	35,4
B13_A	24,50	37,0
B13_B	27,50	37,8
B13_C	30,50	37,0
B14_A	24,50	35,6
B14_B	27,50	36,1
B14_C	30,50	34,6
B15_A	24,50	37,5
B15_B	27,50	36,9
B15_C	30,50	36,2
B16_A	24,50	36,9
B16_B	27,50	41,5
B16_C	30,50	46,0
B17_A	24,50	37,5
B17_B	27,50	44,2
B17_C	30,50	47,0
B18_A	24,50	40,1
B18_B	27,50	46,0
B18_C	30,50	48,7
B19_A	24,50	44,2
B19_B	27,50	50,4
B19_C	30,50	53,9
B20_A	24,50	46,4
B20_B	27,50	52,3
B20_C	30,50	56,1
C01_A	114,50	54,9
C01_A	96,50	55,8
C01_A	78,50	56,7
C01_A	60,50	57,8
C01_A	42,50	59,0
C01_A	24,50	60,4
C01_B	99,50	55,6
C01_B	81,50	56,5
C01_B	63,50	57,6
C01_B	45,50	58,8
C01_B	27,50	60,5
C01_C	102,50	55,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	56,4
C01_C	66,50	57,4
C01_C	48,50	58,6
C01_C	30,50	60,4
C01_D	105,50	55,3
C01_D	87,50	56,2
C01_D	69,50	57,2
C01_D	51,50	58,4
C01_D	33,50	59,6
C01_E	108,50	55,2
C01_E	90,50	56,1
C01_E	72,50	57,1
C01_E	54,50	58,2
C01_E	36,50	59,4
C01_F	111,50	55,0
C01_F	93,50	55,9
C01_F	75,50	56,9
C01_F	57,50	58,0
C01_F	39,50	59,2
C02_A	114,50	54,9
C02_A	96,50	55,8
C02_A	78,50	56,7
C02_A	60,50	57,8
C02_A	42,50	59,1
C02_A	24,50	60,3
C02_B	99,50	55,7
C02_B	81,50	56,6
C02_B	63,50	57,6
C02_B	45,50	58,9
C02_B	27,50	60,6
C02_C	102,50	55,5
C02_C	84,50	56,4
C02_C	66,50	57,4
C02_C	48,50	58,6
C02_C	30,50	60,4
C02_D	105,50	55,4
C02_D	87,50	56,3
C02_D	69,50	57,3
C02_D	51,50	58,4
C02_D	33,50	59,6
C02_E	108,50	55,2
C02_E	90,50	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	57,1
C02_E	54,50	58,2
C02_E	36,50	59,4
C02_F	111,50	55,1
C02_F	93,50	56,0
C02_F	75,50	56,9
C02_F	57,50	58,0
C02_F	39,50	59,3
C03_A	114,50	55,0
C03_A	96,50	55,9
C03_A	78,50	56,9
C03_A	60,50	57,9
C03_A	42,50	59,1
C03_A	24,50	60,3
C03_B	99,50	55,7
C03_B	81,50	56,7
C03_B	63,50	57,7
C03_B	45,50	59,0
C03_B	27,50	60,6
C03_C	102,50	55,6
C03_C	84,50	56,5
C03_C	66,50	57,5
C03_C	48,50	58,7
C03_C	30,50	60,4
C03_D	105,50	55,4
C03_D	87,50	56,3
C03_D	69,50	57,4
C03_D	51,50	58,5
C03_D	33,50	59,7
C03_E	108,50	55,3
C03_E	90,50	56,2
C03_E	72,50	57,2
C03_E	54,50	58,3
C03_E	36,50	59,5
C03_F	111,50	55,1
C03_F	93,50	56,0
C03_F	75,50	57,0
C03_F	57,50	58,1
C03_F	39,50	59,3
C04_A	114,50	55,0
C04_A	96,50	55,9
C04_A	78,50	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	57,9
C04_A	42,50	59,2
C04_A	24,50	60,2
C04_B	99,50	55,7
C04_B	81,50	56,7
C04_B	63,50	57,7
C04_B	45,50	59,0
C04_B	27,50	60,6
C04_C	102,50	55,6
C04_C	84,50	56,5
C04_C	66,50	57,6
C04_C	48,50	58,8
C04_C	30,50	60,4
C04_D	105,50	55,4
C04_D	87,50	56,3
C04_D	69,50	57,4
C04_D	51,50	58,5
C04_D	33,50	59,7
C04_E	108,50	55,3
C04_E	90,50	56,2
C04_E	72,50	57,2
C04_E	54,50	58,3
C04_E	36,50	59,5
C04_F	111,50	55,1
C04_F	93,50	56,0
C04_F	75,50	57,0
C04_F	57,50	58,1
C04_F	39,50	59,3
C05_A	114,50	55,0
C05_A	96,50	55,9
C05_A	78,50	56,8
C05_A	60,50	58,0
C05_A	42,50	59,1
C05_A	24,50	60,2
C05_B	99,50	55,7
C05_B	81,50	56,7
C05_B	63,50	57,7
C05_B	45,50	59,0
C05_B	27,50	60,6
C05_C	102,50	55,6
C05_C	84,50	56,5
C05_C	66,50	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	58,8
C05_C	30,50	60,4
C05_D	105,50	55,4
C05_D	87,50	56,3
C05_D	69,50	57,4
C05_D	51,50	58,6
C05_D	33,50	59,7
C05_E	108,50	55,3
C05_E	90,50	56,2
C05_E	72,50	57,2
C05_E	54,50	58,3
C05_E	36,50	59,5
C05_F	111,50	55,2
C05_F	93,50	56,0
C05_F	75,50	57,0
C05_F	57,50	58,2
C05_F	39,50	59,3
C06_A	114,50	55,1
C06_A	96,50	55,9
C06_A	78,50	56,9
C06_A	60,50	58,0
C06_A	42,50	59,2
C06_A	24,50	60,2
C06_B	99,50	55,8
C06_B	81,50	56,7
C06_B	63,50	57,8
C06_B	45,50	59,0
C06_B	27,50	60,6
C06_C	102,50	55,6
C06_C	84,50	56,6
C06_C	66,50	57,6
C06_C	48,50	58,8
C06_C	30,50	60,4
C06_D	105,50	55,5
C06_D	87,50	56,4
C06_D	69,50	57,4
C06_D	51,50	58,6
C06_D	33,50	59,7
C06_E	108,50	55,3
C06_E	90,50	56,2
C06_E	72,50	57,2
C06_E	54,50	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	59,6
C06_F	111,50	55,2
C06_F	93,50	56,1
C06_F	75,50	57,1
C06_F	57,50	58,2
C06_F	39,50	59,4
C07_A	114,50	52,5
C07_A	96,50	53,4
C07_A	78,50	54,4
C07_A	60,50	55,4
C07_A	42,50	56,4
C07_A	24,50	55,7
C07_B	99,50	53,2
C07_B	81,50	54,1
C07_B	63,50	55,2
C07_B	45,50	56,2
C07_B	27,50	57,3
C07_C	102,50	53,1
C07_C	84,50	54,0
C07_C	66,50	55,0
C07_C	48,50	56,1
C07_C	30,50	57,2
C07_D	105,50	52,9
C07_D	87,50	53,8
C07_D	69,50	54,9
C07_D	51,50	55,9
C07_D	33,50	56,9
C07_E	108,50	52,8
C07_E	90,50	53,7
C07_E	72,50	54,7
C07_E	54,50	55,7
C07_E	36,50	56,8
C07_F	111,50	52,6
C07_F	93,50	53,5
C07_F	75,50	54,5
C07_F	57,50	55,6
C07_F	39,50	56,5
C08_A	114,50	52,4
C08_A	96,50	53,2
C08_A	78,50	54,1
C08_A	60,50	55,2
C08_A	42,50	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	55,1
C08_B	99,50	53,1
C08_B	81,50	54,0
C08_B	63,50	55,0
C08_B	45,50	56,0
C08_B	27,50	56,6
C08_C	102,50	52,9
C08_C	84,50	53,8
C08_C	66,50	54,9
C08_C	48,50	55,8
C08_C	30,50	56,8
C08_D	105,50	52,8
C08_D	87,50	53,7
C08_D	69,50	54,7
C08_D	51,50	55,6
C08_D	33,50	56,5
C08_E	108,50	52,7
C08_E	90,50	53,5
C08_E	72,50	54,5
C08_E	54,50	55,5
C08_E	36,50	56,4
C08_F	111,50	52,5
C08_F	93,50	53,4
C08_F	75,50	54,3
C08_F	57,50	55,3
C08_F	39,50	56,3
C09_A	114,50	52,4
C09_A	96,50	53,2
C09_A	78,50	54,0
C09_A	60,50	55,0
C09_A	42,50	55,9
C09_A	24,50	54,8
C09_B	99,50	53,0
C09_B	81,50	53,9
C09_B	63,50	54,9
C09_B	45,50	55,8
C09_B	27,50	56,2
C09_C	102,50	52,9
C09_C	84,50	53,7
C09_C	66,50	54,7
C09_C	48,50	55,6
C09_C	30,50	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	52,8
C09_D	87,50	53,6
C09_D	69,50	54,5
C09_D	51,50	55,5
C09_D	33,50	56,4
C09_E	108,50	52,7
C09_E	90,50	53,5
C09_E	72,50	54,4
C09_E	54,50	55,3
C09_E	36,50	56,1
C09_F	111,50	52,5
C09_F	93,50	53,3
C09_F	75,50	54,3
C09_F	57,50	55,2
C09_F	39,50	56,0
C10_A	114,50	52,2
C10_A	96,50	53,0
C10_A	78,50	53,8
C10_A	60,50	54,7
C10_A	42,50	55,5
C10_A	24,50	54,6
C10_B	99,50	52,8
C10_B	81,50	53,6
C10_B	63,50	54,6
C10_B	45,50	55,4
C10_B	27,50	55,9
C10_C	102,50	52,7
C10_C	84,50	53,5
C10_C	66,50	54,4
C10_C	48,50	55,2
C10_C	30,50	55,8
C10_D	105,50	52,6
C10_D	87,50	53,4
C10_D	69,50	54,3
C10_D	51,50	55,1
C10_D	33,50	56,0
C10_E	108,50	52,4
C10_E	90,50	53,2
C10_E	72,50	54,2
C10_E	54,50	55,0
C10_E	36,50	55,8
C10_F	111,50	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	53,1
C10_F	75,50	54,0
C10_F	57,50	54,8
C10_F	39,50	55,7
C11_A	114,50	52,1
C11_A	96,50	52,9
C11_A	78,50	53,6
C11_A	60,50	54,7
C11_A	42,50	55,5
C11_A	24,50	54,4
C11_B	99,50	52,7
C11_B	81,50	53,5
C11_B	63,50	54,5
C11_B	45,50	55,3
C11_B	27,50	55,6
C11_C	102,50	52,6
C11_C	84,50	53,4
C11_C	66,50	54,3
C11_C	48,50	55,2
C11_C	30,50	55,6
C11_D	105,50	52,5
C11_D	87,50	53,2
C11_D	69,50	54,1
C11_D	51,50	55,1
C11_D	33,50	55,7
C11_E	108,50	52,3
C11_E	90,50	53,1
C11_E	72,50	54,0
C11_E	54,50	54,9
C11_E	36,50	55,7
C11_F	111,50	52,2
C11_F	93,50	53,0
C11_F	75,50	53,8
C11_F	57,50	54,8
C11_F	39,50	55,6
C12_A	114,50	52,0
C12_A	96,50	52,7
C12_A	78,50	53,4
C12_A	60,50	54,6
C12_A	42,50	55,3
C12_A	24,50	54,4
C12_B	99,50	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	53,3
C12_B	63,50	54,5
C12_B	45,50	55,2
C12_B	27,50	55,4
C12_C	102,50	52,4
C12_C	84,50	53,2
C12_C	66,50	54,3
C12_C	48,50	55,1
C12_C	30,50	55,5
C12_D	105,50	52,3
C12_D	87,50	53,1
C12_D	69,50	54,1
C12_D	51,50	54,9
C12_D	33,50	55,5
C12_E	108,50	52,2
C12_E	90,50	52,9
C12_E	72,50	53,8
C12_E	54,50	54,8
C12_E	36,50	55,5
C12_F	111,50	52,1
C12_F	93,50	52,8
C12_F	75,50	53,6
C12_F	57,50	54,7
C12_F	39,50	55,4
C13_A	114,50	13,3
C13_A	96,50	11,8
C13_A	78,50	29,1
C13_A	60,50	37,1
C13_A	42,50	38,8
C13_A	24,50	40,2
C13_B	99,50	12,0
C13_B	81,50	24,0
C13_B	63,50	37,1
C13_B	45,50	38,8
C13_B	27,50	40,3
C13_C	102,50	12,3
C13_C	84,50	23,6
C13_C	66,50	37,2
C13_C	48,50	38,8
C13_C	30,50	38,2
C13_D	105,50	12,5
C13_D	87,50	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	37,2
C13_D	51,50	38,6
C13_D	33,50	38,5
C13_E	108,50	12,7
C13_E	90,50	14,1
C13_E	72,50	34,9
C13_E	54,50	38,1
C13_E	36,50	38,7
C13_F	111,50	13,0
C13_F	93,50	11,6
C13_F	75,50	28,9
C13_F	57,50	38,1
C13_F	39,50	38,7
C14_A	114,50	13,1
C14_A	96,50	11,6
C14_A	78,50	29,2
C14_A	60,50	36,7
C14_A	42,50	38,5
C14_A	24,50	39,6
C14_B	99,50	11,8
C14_B	81,50	24,1
C14_B	63,50	36,8
C14_B	45,50	38,5
C14_B	27,50	39,7
C14_C	102,50	12,1
C14_C	84,50	23,6
C14_C	66,50	36,9
C14_C	48,50	38,5
C14_C	30,50	37,8
C14_D	105,50	12,3
C14_D	87,50	13,7
C14_D	69,50	36,9
C14_D	51,50	38,3
C14_D	33,50	38,1
C14_E	108,50	12,5
C14_E	90,50	13,9
C14_E	72,50	34,1
C14_E	54,50	37,9
C14_E	36,50	38,3
C14_F	111,50	12,8
C14_F	93,50	11,4
C14_F	75,50	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	37,8
C14_F	39,50	38,4
C15_A	114,50	26,2
C15_A	96,50	26,2
C15_A	78,50	31,0
C15_A	60,50	37,1
C15_A	42,50	39,0
C15_A	24,50	39,7
C15_B	99,50	26,3
C15_B	81,50	28,1
C15_B	63,50	37,2
C15_B	45,50	39,0
C15_B	27,50	39,8
C15_C	102,50	26,2
C15_C	84,50	28,1
C15_C	66,50	37,3
C15_C	48,50	39,0
C15_C	30,50	38,2
C15_D	105,50	26,2
C15_D	87,50	26,4
C15_D	69,50	36,4
C15_D	51,50	38,7
C15_D	33,50	38,5
C15_E	108,50	26,2
C15_E	90,50	26,4
C15_E	72,50	33,0
C15_E	54,50	38,4
C15_E	36,50	38,7
C15_F	111,50	26,2
C15_F	93,50	26,3
C15_F	75,50	30,9
C15_F	57,50	38,4
C15_F	39,50	38,9
C16_A	114,50	26,7
C16_A	96,50	26,7
C16_A	78,50	28,6
C16_A	60,50	36,4
C16_A	42,50	38,5
C16_A	24,50	39,5
C16_B	99,50	26,7
C16_B	81,50	28,4
C16_B	63,50	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	38,6
C16_B	27,50	39,5
C16_C	102,50	26,7
C16_C	84,50	28,4
C16_C	66,50	36,6
C16_C	48,50	38,3
C16_C	30,50	37,7
C16_D	105,50	26,7
C16_D	87,50	26,8
C16_D	69,50	35,5
C16_D	51,50	37,9
C16_D	33,50	38,0
C16_E	108,50	26,7
C16_E	90,50	26,8
C16_E	72,50	31,0
C16_E	54,50	37,6
C16_E	36,50	38,2
C16_F	111,50	26,7
C16_F	93,50	26,8
C16_F	75,50	31,1
C16_F	57,50	37,6
C16_F	39,50	38,4
C17_A	114,50	26,9
C17_A	96,50	26,9
C17_A	78,50	28,7
C17_A	60,50	38,1
C17_A	42,50	40,0
C17_A	24,50	40,4
C17_B	99,50	26,9
C17_B	81,50	28,6
C17_B	63,50	38,2
C17_B	45,50	40,0
C17_B	27,50	40,4
C17_C	102,50	26,9
C17_C	84,50	27,0
C17_C	66,50	38,2
C17_C	48,50	40,0
C17_C	30,50	39,2
C17_D	105,50	26,9
C17_D	87,50	27,0
C17_D	69,50	35,9
C17_D	51,50	39,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	39,4
C17_E	108,50	26,9
C17_E	90,50	27,0
C17_E	72,50	31,1
C17_E	54,50	39,5
C17_E	36,50	39,7
C17_F	111,50	26,9
C17_F	93,50	27,0
C17_F	75,50	31,3
C17_F	57,50	39,6
C17_F	39,50	39,9
C18_A	114,50	27,1
C18_A	96,50	27,2
C18_A	78,50	28,9
C18_A	60,50	38,6
C18_A	42,50	39,6
C18_A	24,50	40,2
C18_B	99,50	27,2
C18_B	81,50	28,8
C18_B	63,50	38,6
C18_B	45,50	39,5
C18_B	27,50	40,3
C18_C	102,50	27,1
C18_C	84,50	27,2
C18_C	66,50	38,6
C18_C	48,50	39,4
C18_C	30,50	39,1
C18_D	105,50	27,1
C18_D	87,50	27,2
C18_D	69,50	36,6
C18_D	51,50	39,2
C18_D	33,50	39,0
C18_E	108,50	27,1
C18_E	90,50	27,2
C18_E	72,50	33,1
C18_E	54,50	39,0
C18_E	36,50	39,2
C18_F	111,50	27,1
C18_F	93,50	27,2
C18_F	75,50	31,4
C18_F	57,50	39,1
C18_F	39,50	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	50,5
C19_A	96,50	51,1
C19_A	78,50	52,5
C19_A	60,50	53,4
C19_A	42,50	53,9
C19_A	24,50	38,0
C19_B	99,50	50,9
C19_B	81,50	52,4
C19_B	63,50	53,3
C19_B	45,50	54,3
C19_B	27,50	41,9
C19_C	102,50	50,6
C19_C	84,50	52,3
C19_C	66,50	53,1
C19_C	48,50	54,2
C19_C	30,50	47,1
C19_D	105,50	50,5
C19_D	87,50	52,0
C19_D	69,50	52,9
C19_D	51,50	54,1
C19_D	33,50	48,9
C19_E	108,50	50,3
C19_E	90,50	51,6
C19_E	72,50	52,8
C19_E	54,50	53,9
C19_E	36,50	52,6
C19_F	111,50	50,3
C19_F	93,50	51,4
C19_F	75,50	52,7
C19_F	57,50	53,6
C19_F	39,50	53,6
C20_A	114,50	51,2
C20_A	96,50	51,3
C20_A	78,50	52,5
C20_A	60,50	53,5
C20_A	42,50	54,7
C20_A	24,50	38,6
C20_B	99,50	51,1
C20_B	81,50	52,4
C20_B	63,50	53,4
C20_B	45,50	54,5
C20_B	27,50	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	50,8
C20_C	84,50	52,2
C20_C	66,50	53,2
C20_C	48,50	54,4
C20_C	30,50	48,3
C20_D	105,50	50,8
C20_D	87,50	52,1
C20_D	69,50	53,0
C20_D	51,50	54,2
C20_D	33,50	50,6
C20_E	108,50	51,1
C20_E	90,50	51,8
C20_E	72,50	52,9
C20_E	54,50	54,0
C20_E	36,50	54,0
C20_F	111,50	51,3
C20_F	93,50	51,6
C20_F	75,50	52,7
C20_F	57,50	53,8
C20_F	39,50	54,1
C21_A	114,50	51,2
C21_A	96,50	51,2
C21_A	78,50	51,6
C21_A	60,50	52,9
C21_A	42,50	54,2
C21_A	24,50	40,5
C21_B	99,50	51,6
C21_B	81,50	51,5
C21_B	63,50	52,6
C21_B	45,50	54,1
C21_B	27,50	48,0
C21_C	102,50	51,7
C21_C	84,50	51,3
C21_C	66,50	52,4
C21_C	48,50	53,9
C21_C	30,50	50,1
C21_D	105,50	51,6
C21_D	87,50	51,2
C21_D	69,50	52,2
C21_D	51,50	53,6
C21_D	33,50	53,8
C21_E	108,50	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	51,1
C21_E	72,50	52,0
C21_E	54,50	53,3
C21_E	36,50	54,5
C21_F	111,50	51,3
C21_F	93,50	51,1
C21_F	75,50	51,8
C21_F	57,50	53,1
C21_F	39,50	54,4
C22_A	114,50	51,2
C22_A	96,50	52,0
C22_A	78,50	52,4
C22_A	60,50	53,5
C22_A	42,50	54,9
C22_A	24,50	43,9
C22_B	99,50	51,9
C22_B	81,50	52,2
C22_B	63,50	53,3
C22_B	45,50	54,8
C22_B	27,50	50,6
C22_C	102,50	51,8
C22_C	84,50	52,0
C22_C	66,50	53,1
C22_C	48,50	54,6
C22_C	30,50	54,4
C22_D	105,50	51,6
C22_D	87,50	51,9
C22_D	69,50	53,0
C22_D	51,50	54,3
C22_D	33,50	55,8
C22_E	108,50	51,5
C22_E	90,50	52,0
C22_E	72,50	52,7
C22_E	54,50	54,0
C22_E	36,50	55,2
C22_F	111,50	51,4
C22_F	93,50	52,1
C22_F	75,50	52,5
C22_F	57,50	53,8
C22_F	39,50	55,1
C23_A	114,50	51,3
C23_A	96,50	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	52,9
C23_A	60,50	54,0
C23_A	42,50	55,4
C23_A	24,50	47,3
C23_B	99,50	52,0
C23_B	81,50	52,7
C23_B	63,50	53,8
C23_B	45,50	55,2
C23_B	27,50	54,8
C23_C	102,50	51,9
C23_C	84,50	52,6
C23_C	66,50	53,6
C23_C	48,50	55,0
C23_C	30,50	56,8
C23_D	105,50	51,7
C23_D	87,50	52,6
C23_D	69,50	53,4
C23_D	51,50	54,7
C23_D	33,50	56,6
C23_E	108,50	51,6
C23_E	90,50	52,5
C23_E	72,50	53,3
C23_E	54,50	54,5
C23_E	36,50	55,7
C23_F	111,50	51,4
C23_F	93,50	52,3
C23_F	75,50	53,1
C23_F	57,50	54,2
C23_F	39,50	55,6
C24_A	114,50	51,3
C24_A	96,50	52,2
C24_A	78,50	53,2
C24_A	60,50	54,3
C24_A	42,50	55,7
C24_A	24,50	51,4
C24_B	99,50	52,1
C24_B	81,50	53,0
C24_B	63,50	54,1
C24_B	45,50	55,5
C24_B	27,50	57,3
C24_C	102,50	51,9
C24_C	84,50	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	53,9
C24_C	48,50	55,2
C24_C	30,50	57,3
C24_D	105,50	51,8
C24_D	87,50	52,7
C24_D	69,50	53,7
C24_D	51,50	55,0
C24_D	33,50	56,2
C24_E	108,50	51,6
C24_E	90,50	52,5
C24_E	72,50	53,5
C24_E	54,50	54,7
C24_E	36,50	56,1
C24_F	111,50	51,5
C24_F	93,50	52,4
C24_F	75,50	53,4
C24_F	57,50	54,5
C24_F	39,50	55,9
P01_A	19,50	60,9
P01_A	1,50	58,1
P01_B	22,50	60,8
P01_B	4,50	60,7
P01_C	7,50	60,9
P01_D	10,50	61,1
P01_E	13,50	61,1
P01_F	16,50	61,0
P02_A	19,50	60,9
P02_A	1,50	58,1
P02_B	22,50	60,8
P02_B	4,50	60,7
P02_C	7,50	60,9
P02_D	10,50	61,1
P02_E	13,50	61,1
P02_F	16,50	61,0
P03_A	19,50	60,9
P03_A	1,50	58,0
P03_B	22,50	60,8
P03_B	4,50	60,7
P03_C	7,50	61,0
P03_D	10,50	61,1
P03_E	13,50	61,1
P03_F	16,50	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	60,9
P04_A	1,50	58,1
P04_B	22,50	60,8
P04_B	4,50	60,7
P04_C	7,50	61,0
P04_D	10,50	61,1
P04_E	13,50	61,1
P04_F	16,50	61,0
P05_A	19,50	60,9
P05_A	1,50	58,1
P05_B	22,50	60,8
P05_B	4,50	60,7
P05_C	7,50	61,0
P05_D	10,50	61,1
P05_E	13,50	61,1
P05_F	16,50	61,1
P06_A	19,50	60,9
P06_A	1,50	58,1
P06_B	22,50	60,8
P06_B	4,50	60,7
P06_C	7,50	61,0
P06_D	10,50	61,1
P06_E	13,50	61,1
P06_F	16,50	61,1
P07_A	19,50	61,0
P07_A	1,50	58,1
P07_B	22,50	60,8
P07_B	4,50	60,7
P07_C	7,50	61,0
P07_D	10,50	61,1
P07_E	13,50	61,2
P07_F	16,50	61,1
P08_A	19,50	61,0
P08_A	1,50	58,1
P08_B	22,50	60,8
P08_B	4,50	60,7
P08_C	7,50	61,0
P08_D	10,50	61,1
P08_E	13,50	61,2
P08_F	16,50	61,1
P09_A	19,50	61,0
P09_A	1,50	58,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	60,9
P09_B	4,50	60,7
P09_C	7,50	61,0
P09_D	10,50	61,2
P09_E	13,50	61,2
P09_F	16,50	61,1
P10_A	19,50	61,0
P10_A	1,50	58,1
P10_B	22,50	60,9
P10_B	4,50	60,7
P10_C	7,50	61,0
P10_D	10,50	61,2
P10_E	13,50	61,2
P10_F	16,50	61,1
P11_A	19,50	61,0
P11_A	1,50	58,1
P11_B	22,50	60,8
P11_B	4,50	60,7
P11_C	7,50	61,0
P11_D	10,50	61,2
P11_E	13,50	61,2
P11_F	16,50	61,1
P12_A	19,50	61,0
P12_A	1,50	58,1
P12_B	22,50	60,9
P12_B	4,50	60,7
P12_C	7,50	61,0
P12_D	10,50	61,2
P12_E	13,50	61,2
P12_F	16,50	61,1
P13_A	19,50	61,0
P13_A	1,50	58,2
P13_B	22,50	60,9
P13_B	4,50	60,8
P13_C	7,50	61,1
P13_D	10,50	61,2
P13_E	13,50	61,2
P13_F	16,50	61,1
P14_A	19,50	61,0
P14_A	1,50	58,2
P14_B	22,50	60,9
P14_B	4,50	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	61,0
P14_D	10,50	61,2
P14_E	13,50	61,2
P14_F	16,50	61,1
P15_A	19,50	61,0
P15_A	1,50	58,2
P15_B	22,50	60,9
P15_B	4,50	60,8
P15_C	7,50	61,1
P15_D	10,50	61,2
P15_E	13,50	61,2
P15_F	16,50	61,1
P16_A	19,50	61,0
P16_A	1,50	58,3
P16_B	22,50	60,9
P16_B	4,50	60,8
P16_C	7,50	61,1
P16_D	10,50	61,2
P16_E	13,50	61,2
P16_F	16,50	61,1
P17_A	19,50	61,0
P17_A	1,50	58,2
P17_B	22,50	60,9
P17_B	4,50	60,8
P17_C	7,50	61,1
P17_D	10,50	61,2
P17_E	13,50	61,2
P17_F	16,50	61,1
P18_A	19,50	61,0
P18_A	1,50	58,3
P18_B	22,50	60,9
P18_B	4,50	60,8
P18_C	7,50	61,1
P18_D	10,50	61,2
P18_E	13,50	61,2
P18_F	16,50	61,1
P19_A	19,50	61,0
P19_A	1,50	58,3
P19_B	22,50	60,9
P19_B	4,50	60,8
P19_C	7,50	61,1
P19_D	10,50	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	61,2
P19_F	16,50	61,2
P20_A	19,50	61,1
P20_A	1,50	58,3
P20_B	22,50	60,9
P20_B	4,50	60,8
P20_C	7,50	61,1
P20_D	10,50	61,2
P20_E	13,50	61,2
P20_F	16,50	61,2
P21_A	19,50	61,1
P21_A	1,50	58,4
P21_B	22,50	61,0
P21_B	4,50	60,8
P21_C	7,50	61,1
P21_D	10,50	61,2
P21_E	13,50	61,2
P21_F	16,50	61,2
P22_A	19,50	61,1
P22_A	1,50	58,5
P22_B	22,50	61,0
P22_B	4,50	60,8
P22_C	7,50	61,1
P22_D	10,50	61,2
P22_E	13,50	61,2
P22_F	16,50	61,2
P23_A	19,50	61,1
P23_A	1,50	58,5
P23_B	22,50	61,0
P23_B	4,50	60,9
P23_C	7,50	61,2
P23_D	10,50	61,3
P23_E	13,50	61,3
P23_F	16,50	61,2
P24_A	19,50	61,1
P24_A	1,50	58,5
P24_B	22,50	60,9
P24_B	4,50	60,8
P24_C	7,50	61,1
P24_D	10,50	61,2
P24_E	13,50	61,2
P24_F	16,50	61,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	61,1
P25_A	1,50	58,5
P25_B	22,50	61,0
P25_B	4,50	60,8
P25_C	7,50	61,1
P25_D	10,50	61,2
P25_E	13,50	61,3
P25_F	16,50	61,2
P26_A	19,50	61,2
P26_A	1,50	58,5
P26_B	22,50	61,0
P26_B	4,50	60,9
P26_C	7,50	61,2
P26_D	10,50	61,3
P26_E	13,50	61,3
P26_F	16,50	61,2
P27_A	19,50	61,1
P27_A	1,50	58,4
P27_B	22,50	61,0
P27_B	4,50	60,8
P27_C	7,50	61,1
P27_D	10,50	61,3
P27_E	13,50	61,3
P27_F	16,50	61,2
P28_A	19,50	61,1
P28_A	1,50	58,2
P28_B	22,50	61,0
P28_B	4,50	60,9
P28_C	7,50	61,2
P28_D	10,50	61,3
P28_E	13,50	61,3
P28_F	16,50	61,2
P29_A	19,50	61,1
P29_A	1,50	58,0
P29_B	22,50	61,0
P29_B	4,50	60,8
P29_C	7,50	61,1
P29_D	10,50	61,3
P29_E	13,50	61,3
P29_F	16,50	61,2
P30_A	19,50	57,9
P30_A	1,50	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	57,8
P30_B	4,50	57,7
P30_C	7,50	58,0
P30_D	10,50	58,0
P30_E	13,50	58,1
P30_F	16,50	58,0
P31_A	19,50	57,6
P31_A	1,50	54,4
P31_B	22,50	57,6
P31_B	4,50	57,3
P31_C	7,50	57,7
P31_D	10,50	57,7
P31_E	13,50	57,7
P31_F	16,50	57,7
P32_A	19,50	57,3
P32_A	1,50	54,3
P32_B	22,50	57,3
P32_B	4,50	57,0
P32_C	7,50	57,4
P32_D	10,50	57,3
P32_E	13,50	57,4
P32_F	16,50	57,4
P33_A	19,50	57,0
P33_A	1,50	54,2
P33_B	22,50	57,0
P33_B	4,50	56,6
P33_C	7,50	57,0
P33_D	10,50	57,0
P33_E	13,50	57,1
P33_F	16,50	57,1
P34_A	19,50	56,7
P34_A	1,50	54,2
P34_B	22,50	56,7
P34_B	4,50	56,2
P34_C	7,50	56,7
P34_D	10,50	56,7
P34_E	13,50	56,8
P34_F	16,50	56,8
P35_A	19,50	56,3
P35_A	1,50	54,0
P35_B	22,50	56,3
P35_B	4,50	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	56,2
P35_D	10,50	56,3
P35_E	13,50	56,4
P35_F	16,50	56,4
P36_A	19,50	56,2
P36_A	1,50	54,0
P36_B	22,50	56,2
P36_B	4,50	55,5
P36_C	7,50	56,1
P36_D	10,50	56,2
P36_E	13,50	56,2
P36_F	16,50	56,3
P37_A	19,50	56,0
P37_A	1,50	53,7
P37_B	22,50	56,0
P37_B	4,50	55,1
P37_C	7,50	55,7
P37_D	10,50	56,0
P37_E	13,50	56,0
P37_F	16,50	56,0
P38_A	19,50	55,7
P38_A	1,50	53,5
P38_B	22,50	55,7
P38_B	4,50	54,7
P38_C	7,50	55,3
P38_D	10,50	55,7
P38_E	13,50	55,7
P38_F	16,50	55,8
P39_A	19,50	40,7
P39_A	1,50	41,3
P39_B	22,50	40,8
P39_B	4,50	41,2
P39_C	7,50	41,0
P39_D	10,50	40,9
P39_E	13,50	41,1
P39_F	16,50	41,9
P40_A	19,50	39,9
P40_A	1,50	40,5
P40_B	22,50	39,9
P40_B	4,50	40,4
P40_C	7,50	40,2
P40_D	10,50	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	40,5
P40_F	16,50	41,5
P41_A	19,50	39,9
P41_A	1,50	40,4
P41_B	22,50	39,8
P41_B	4,50	40,3
P41_C	7,50	40,1
P41_D	10,50	40,2
P41_E	13,50	40,3
P41_F	16,50	41,3
P42_A	19,50	41,0
P42_A	1,50	41,6
P42_B	22,50	41,2
P42_B	4,50	41,4
P42_C	7,50	41,1
P42_D	10,50	41,2
P42_E	13,50	41,4
P42_F	16,50	42,2
P43_A	19,50	40,9
P43_A	1,50	41,5
P43_B	22,50	41,1
P43_B	4,50	41,2
P43_C	7,50	41,0
P43_D	10,50	41,1
P43_E	13,50	41,2
P43_F	16,50	42,0
P44_A	19,50	40,4
P44_A	1,50	41,1
P44_B	22,50	40,8
P44_B	4,50	40,8
P44_C	7,50	40,6
P44_D	10,50	40,6
P44_E	13,50	40,7
P44_F	16,50	41,6
P45_A	19,50	41,6
P45_A	1,50	42,4
P45_B	22,50	41,9
P45_B	4,50	42,1
P45_C	7,50	41,9
P45_D	10,50	41,9
P45_E	13,50	41,9
P45_F	16,50	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	41,7
P46_A	1,50	42,4
P46_B	22,50	41,9
P46_B	4,50	42,1
P46_C	7,50	41,9
P46_D	10,50	41,9
P46_E	13,50	42,0
P46_F	16,50	42,7
P47_A	19,50	41,5
P47_A	1,50	42,4
P47_B	22,50	41,6
P47_B	4,50	42,1
P47_C	7,50	41,8
P47_D	10,50	41,9
P47_E	13,50	42,0
P47_F	16,50	42,5
P48_A	19,50	41,5
P48_A	1,50	42,4
P48_B	22,50	41,7
P48_B	4,50	42,1
P48_C	7,50	41,8
P48_D	10,50	41,8
P48_E	13,50	42,0
P48_F	16,50	42,7
P49_A	19,50	41,6
P49_A	1,50	42,4
P49_B	22,50	41,7
P49_B	4,50	42,1
P49_C	7,50	41,8
P49_D	10,50	41,8
P49_E	13,50	42,0
P49_F	16,50	42,7
P50_A	19,50	41,3
P50_A	1,50	42,1
P50_B	22,50	41,3
P50_B	4,50	41,8
P50_C	7,50	41,5
P50_D	10,50	41,6
P50_E	13,50	41,9
P50_F	16,50	42,5
P51_A	19,50	40,4
P51_A	1,50	41,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	40,5
P51_B	4,50	40,9
P51_C	7,50	40,6
P51_D	10,50	40,9
P51_E	13,50	41,1
P51_F	16,50	41,9
P52_A	19,50	40,7
P52_A	1,50	41,5
P52_B	22,50	40,8
P52_B	4,50	41,2
P52_C	7,50	40,9
P52_D	10,50	41,2
P52_E	13,50	41,7
P52_F	16,50	42,3
P53_A	19,50	41,0
P53_A	1,50	41,9
P53_B	22,50	41,1
P53_B	4,50	41,6
P53_C	7,50	41,3
P53_D	10,50	41,4
P53_E	13,50	41,8
P53_F	16,50	42,4
P54_A	19,50	40,9
P54_A	1,50	42,2
P54_B	22,50	41,1
P54_B	4,50	41,8
P54_C	7,50	41,5
P54_D	10,50	41,6
P54_E	13,50	42,0
P54_F	16,50	42,5
P55_A	19,50	40,5
P55_A	1,50	42,0
P55_B	22,50	40,6
P55_B	4,50	41,6
P55_C	7,50	41,3
P55_D	10,50	41,4
P55_E	13,50	41,8
P55_F	16,50	42,3
P56_A	19,50	40,7
P56_A	1,50	41,8
P56_B	22,50	40,9
P56_B	4,50	41,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	41,2
P56_D	10,50	41,4
P56_E	13,50	41,9
P56_F	16,50	42,5
P57_A	19,50	40,4
P57_A	1,50	41,3
P57_B	22,50	40,6
P57_B	4,50	41,0
P57_C	7,50	40,7
P57_D	10,50	40,8
P57_E	13,50	41,3
P57_F	16,50	42,0
P58_A	19,50	40,9
P58_A	1,50	41,4
P58_B	22,50	40,9
P58_B	4,50	41,1
P58_C	7,50	40,9
P58_D	10,50	41,1
P58_E	13,50	41,6
P58_F	16,50	42,3
P59_A	19,50	42,1
P59_A	1,50	42,1
P59_B	22,50	41,0
P59_B	4,50	42,2
P59_C	7,50	42,1
P59_D	10,50	42,1
P59_E	13,50	42,5
P59_F	16,50	43,0
P60_A	19,50	41,3
P60_A	1,50	41,9
P60_B	22,50	41,0
P60_B	4,50	42,0
P60_C	7,50	41,8
P60_D	10,50	41,8
P60_E	13,50	42,2
P60_F	16,50	42,5
P61_A	19,50	41,6
P61_A	1,50	42,3
P61_B	22,50	40,2
P61_B	4,50	42,5
P61_C	7,50	42,4
P61_D	10,50	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	42,7
P61_F	16,50	43,0
P62_A	19,50	41,6
P62_A	1,50	42,0
P62_B	22,50	39,8
P62_B	4,50	42,4
P62_C	7,50	42,2
P62_D	10,50	42,2
P62_E	13,50	42,6
P62_F	16,50	42,9
P63_A	19,50	41,0
P63_A	1,50	41,5
P63_B	22,50	39,5
P63_B	4,50	41,9
P63_C	7,50	41,8
P63_D	10,50	41,9
P63_E	13,50	42,3
P63_F	16,50	42,5
P64_A	19,50	39,8
P64_A	1,50	41,1
P64_B	22,50	39,0
P64_B	4,50	41,0
P64_C	7,50	40,8
P64_D	10,50	41,0
P64_E	13,50	41,5
P64_F	16,50	41,8
P65_A	19,50	39,8
P65_A	1,50	41,1
P65_B	22,50	39,3
P65_B	4,50	41,0
P65_C	7,50	40,9
P65_D	10,50	40,9
P65_E	13,50	41,1
P65_F	16,50	41,6
P66_A	19,50	39,9
P66_A	1,50	41,1
P66_B	22,50	39,2
P66_B	4,50	41,1
P66_C	7,50	41,0
P66_D	10,50	41,0
P66_E	13,50	41,2
P66_F	16,50	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	39,7
P67_A	1,50	40,6
P67_B	22,50	39,6
P67_B	4,50	40,5
P67_C	7,50	40,3
P67_D	10,50	40,6
P67_E	13,50	40,9
P67_F	16,50	41,7
P68_A	19,50	39,8
P68_A	1,50	40,1
P68_B	22,50	39,8
P68_B	4,50	40,0
P68_C	7,50	39,8
P68_D	10,50	40,0
P68_E	13,50	40,4
P68_F	16,50	41,3
P69_A	19,50	50,9
P69_A	1,50	48,8
P69_B	22,50	51,5
P69_B	4,50	50,2
P69_C	7,50	50,4
P69_D	10,50	50,5
P69_E	13,50	50,6
P69_F	16,50	50,7
P70_A	19,50	51,9
P70_A	1,50	49,7
P70_B	22,50	52,2
P70_B	4,50	51,2
P70_C	7,50	51,3
P70_D	10,50	51,4
P70_E	13,50	51,5
P70_F	16,50	51,6
P71_A	19,50	52,9
P71_A	1,50	50,5
P71_B	22,50	52,9
P71_B	4,50	52,1
P71_C	7,50	52,3
P71_D	10,50	52,4
P71_E	13,50	52,5
P71_F	16,50	52,5
P72_A	19,50	53,8
P72_A	1,50	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maasboulevard
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	53,9
P72_B	4,50	53,1
P72_C	7,50	53,2
P72_D	10,50	53,3
P72_E	13,50	53,4
P72_F	16,50	53,4
P73_A	19,50	54,6
P73_A	1,50	52,4
P73_B	22,50	55,3
P73_B	4,50	54,0
P73_C	7,50	54,2
P73_D	10,50	54,2
P73_E	13,50	54,3
P73_F	16,50	54,4
P74_A	19,50	55,6
P74_A	1,50	53,4
P74_B	22,50	56,4
P74_B	4,50	55,2
P74_C	7,50	55,4
P74_D	10,50	55,4
P74_E	13,50	55,5
P74_F	16,50	55,5
P75_A	19,50	56,7
P75_A	1,50	54,3
P75_B	22,50	57,0
P75_B	4,50	56,2
P75_C	7,50	56,5
P75_D	10,50	56,5
P75_E	13,50	56,6
P75_F	16,50	56,6
P76_A	19,50	57,4
P76_A	1,50	54,5
P76_B	22,50	57,3
P76_B	4,50	57,0
P76_C	7,50	57,3
P76_D	10,50	57,4
P76_E	13,50	57,4
P76_F	16,50	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	42,7
A01_A	42,50	42,5
A01_A	24,50	36,7
A01_B	63,50	42,6
A01_B	45,50	42,8
A01_B	27,50	41,2
A01_C	66,50	42,5
A01_C	48,50	42,9
A01_C	30,50	41,8
A01_D	69,50	42,5
A01_D	51,50	43,0
A01_D	33,50	42,4
A01_E	72,50	42,4
A01_E	54,50	42,9
A01_E	36,50	42,5
A01_F	75,50	42,2
A01_F	57,50	42,8
A01_F	39,50	42,5
A02_A	60,50	43,0
A02_A	42,50	42,8
A02_A	24,50	37,8
A02_B	63,50	42,9
A02_B	45,50	42,8
A02_B	27,50	41,3
A02_C	66,50	42,8
A02_C	48,50	43,1
A02_C	30,50	42,1
A02_D	69,50	42,7
A02_D	51,50	43,2
A02_D	33,50	42,6
A02_E	72,50	42,6
A02_E	54,50	43,2
A02_E	36,50	42,8
A02_F	75,50	42,5
A02_F	57,50	43,1
A02_F	39,50	42,8
A03_A	60,50	43,4
A03_A	42,50	43,3
A03_A	24,50	38,0
A03_B	63,50	43,3
A03_B	45,50	43,2
A03_B	27,50	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	43,2
A03_C	48,50	43,2
A03_C	30,50	42,4
A03_D	69,50	43,1
A03_D	51,50	43,4
A03_D	33,50	42,9
A03_E	72,50	42,9
A03_E	54,50	43,4
A03_E	36,50	43,2
A03_F	75,50	42,8
A03_F	57,50	43,5
A03_F	39,50	43,3
A04_A	60,50	43,7
A04_A	42,50	43,8
A04_A	24,50	37,5
A04_B	63,50	43,7
A04_B	45,50	43,7
A04_B	27,50	42,3
A04_C	66,50	43,6
A04_C	48,50	43,6
A04_C	30,50	42,8
A04_D	69,50	43,5
A04_D	51,50	43,6
A04_D	33,50	43,3
A04_E	72,50	43,2
A04_E	54,50	43,5
A04_E	36,50	43,6
A04_F	75,50	43,1
A04_F	57,50	43,7
A04_F	39,50	43,7
A05_A	60,50	43,6
A05_A	42,50	44,2
A05_A	24,50	37,8
A05_B	63,50	43,5
A05_B	45,50	44,1
A05_B	27,50	42,4
A05_C	66,50	43,4
A05_C	48,50	44,0
A05_C	30,50	43,2
A05_D	69,50	43,2
A05_D	51,50	43,9
A05_D	33,50	43,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	43,0
A05_E	54,50	43,8
A05_E	36,50	43,7
A05_F	75,50	42,9
A05_F	57,50	43,7
A05_F	39,50	44,0
A06_A	60,50	43,9
A06_A	42,50	44,4
A06_A	24,50	38,5
A06_B	63,50	43,7
A06_B	45,50	44,4
A06_B	27,50	42,8
A06_C	66,50	43,6
A06_C	48,50	44,3
A06_C	30,50	43,6
A06_D	69,50	43,5
A06_D	51,50	44,2
A06_D	33,50	44,2
A06_E	72,50	43,3
A06_E	54,50	44,1
A06_E	36,50	44,2
A06_F	75,50	43,2
A06_F	57,50	44,0
A06_F	39,50	44,3
A07_A	60,50	48,9
A07_A	42,50	48,8
A07_A	24,50	38,8
A07_B	63,50	48,9
A07_B	45,50	48,7
A07_B	27,50	41,7
A07_C	66,50	48,8
A07_C	48,50	48,8
A07_C	30,50	43,0
A07_D	69,50	48,7
A07_D	51,50	48,9
A07_D	33,50	44,9
A07_E	72,50	48,5
A07_E	54,50	49,0
A07_E	36,50	47,4
A07_F	75,50	48,4
A07_F	57,50	48,9
A07_F	39,50	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	48,8
A08_A	42,50	48,7
A08_A	24,50	38,8
A08_B	63,50	48,8
A08_B	45,50	48,6
A08_B	27,50	42,5
A08_C	66,50	48,7
A08_C	48,50	48,7
A08_C	30,50	42,0
A08_D	69,50	48,6
A08_D	51,50	48,8
A08_D	33,50	44,0
A08_E	72,50	48,5
A08_E	54,50	48,9
A08_E	36,50	47,5
A08_F	75,50	48,4
A08_F	57,50	48,9
A08_F	39,50	48,4
A09_A	60,50	49,0
A09_A	42,50	48,8
A09_A	24,50	39,7
A09_B	63,50	48,9
A09_B	45,50	48,7
A09_B	27,50	43,0
A09_C	66,50	48,8
A09_C	48,50	48,8
A09_C	30,50	42,9
A09_D	69,50	48,7
A09_D	51,50	48,9
A09_D	33,50	44,6
A09_E	72,50	48,7
A09_E	54,50	49,0
A09_E	36,50	47,7
A09_F	75,50	48,6
A09_F	57,50	49,0
A09_F	39,50	48,7
A10_A	60,50	49,3
A10_A	42,50	49,2
A10_A	24,50	42,5
A10_B	63,50	49,3
A10_B	45,50	49,1
A10_B	27,50	46,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	49,2
A10_C	48,50	49,1
A10_C	30,50	45,9
A10_D	69,50	49,1
A10_D	51,50	49,2
A10_D	33,50	46,9
A10_E	72,50	49,0
A10_E	54,50	49,3
A10_E	36,50	48,4
A10_F	75,50	48,9
A10_F	57,50	49,3
A10_F	39,50	49,0
A11_A	60,50	49,3
A11_A	42,50	49,1
A11_A	24,50	44,7
A11_B	63,50	49,2
A11_B	45,50	49,1
A11_B	27,50	48,4
A11_C	66,50	49,2
A11_C	48,50	49,1
A11_C	30,50	48,5
A11_D	69,50	49,1
A11_D	51,50	49,2
A11_D	33,50	48,7
A11_E	72,50	49,0
A11_E	54,50	49,3
A11_E	36,50	49,2
A11_F	75,50	48,9
A11_F	57,50	49,3
A11_F	39,50	49,1
A12_A	60,50	49,6
A12_A	42,50	49,5
A12_A	24,50	47,5
A12_B	63,50	49,6
A12_B	45,50	49,4
A12_B	27,50	49,5
A12_C	66,50	49,5
A12_C	48,50	49,5
A12_C	30,50	49,7
A12_D	69,50	49,4
A12_D	51,50	49,5
A12_D	33,50	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	49,3
A12_E	54,50	49,7
A12_E	36,50	49,6
A12_F	75,50	49,2
A12_F	57,50	49,7
A12_F	39,50	49,5
A13_A	60,50	49,4
A13_A	42,50	49,4
A13_A	24,50	49,0
A13_B	63,50	49,4
A13_B	45,50	49,3
A13_B	27,50	49,8
A13_C	66,50	49,4
A13_C	48,50	49,2
A13_C	30,50	49,8
A13_D	69,50	49,3
A13_D	51,50	49,2
A13_D	33,50	49,7
A13_E	72,50	49,2
A13_E	54,50	49,4
A13_E	36,50	49,6
A13_F	75,50	49,1
A13_F	57,50	49,4
A13_F	39,50	49,5
A14_A	60,50	49,3
A14_A	42,50	49,1
A14_A	24,50	48,7
A14_B	63,50	49,2
A14_B	45,50	49,1
A14_B	27,50	49,6
A14_C	66,50	49,2
A14_C	48,50	49,0
A14_C	30,50	49,5
A14_D	69,50	49,1
A14_D	51,50	49,0
A14_D	33,50	49,5
A14_E	72,50	49,1
A14_E	54,50	49,0
A14_E	36,50	49,4
A14_F	75,50	49,0
A14_F	57,50	49,2
A14_F	39,50	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	48,9
A15_A	42,50	48,7
A15_A	24,50	48,2
A15_B	63,50	48,9
A15_B	45,50	48,6
A15_B	27,50	49,1
A15_C	66,50	48,8
A15_C	48,50	48,6
A15_C	30,50	49,2
A15_D	69,50	48,8
A15_D	51,50	48,6
A15_D	33,50	49,0
A15_E	72,50	48,8
A15_E	54,50	48,7
A15_E	36,50	48,9
A15_F	75,50	48,7
A15_F	57,50	48,7
A15_F	39,50	48,8
A16_A	60,50	48,4
A16_A	42,50	48,5
A16_A	24,50	48,1
A16_B	63,50	48,5
A16_B	45,50	48,4
A16_B	27,50	48,9
A16_C	66,50	48,5
A16_C	48,50	48,4
A16_C	30,50	49,0
A16_D	69,50	48,5
A16_D	51,50	48,4
A16_D	33,50	48,9
A16_E	72,50	48,4
A16_E	54,50	48,4
A16_E	36,50	48,7
A16_F	75,50	48,4
A16_F	57,50	48,4
A16_F	39,50	48,7
A17_A	60,50	48,1
A17_A	42,50	48,3
A17_A	24,50	47,7
A17_B	63,50	48,1
A17_B	45,50	48,3
A17_B	27,50	48,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	48,2
A17_C	48,50	48,1
A17_C	30,50	48,7
A17_D	69,50	48,2
A17_D	51,50	48,1
A17_D	33,50	48,6
A17_E	72,50	48,2
A17_E	54,50	48,2
A17_E	36,50	48,5
A17_F	75,50	48,2
A17_F	57,50	48,2
A17_F	39,50	48,3
A18_A	60,50	47,7
A18_A	42,50	47,9
A18_A	24,50	47,4
A18_B	63,50	47,7
A18_B	45,50	47,8
A18_B	27,50	48,3
A18_C	66,50	47,7
A18_C	48,50	47,8
A18_C	30,50	48,4
A18_D	69,50	47,9
A18_D	51,50	47,7
A18_D	33,50	48,2
A18_E	72,50	47,9
A18_E	54,50	47,7
A18_E	36,50	48,0
A18_F	75,50	47,9
A18_F	57,50	47,7
A18_F	39,50	48,0
A19_A	60,50	17,4
A19_A	42,50	12,2
A19_A	24,50	13,4
A19_B	63,50	17,6
A19_B	45,50	12,5
A19_B	27,50	11,5
A19_C	66,50	16,4
A19_C	48,50	13,1
A19_C	30,50	12,2
A19_D	69,50	16,5
A19_D	51,50	13,7
A19_D	33,50	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	16,6
A19_E	54,50	15,9
A19_E	36,50	12,6
A19_F	75,50	13,1
A19_F	57,50	17,0
A19_F	39,50	12,8
A20_A	60,50	17,9
A20_A	42,50	12,3
A20_A	24,50	12,6
A20_B	63,50	18,1
A20_B	45,50	12,7
A20_B	27,50	10,3
A20_C	66,50	17,1
A20_C	48,50	13,3
A20_C	30,50	11,9
A20_D	69,50	17,2
A20_D	51,50	14,6
A20_D	33,50	12,3
A20_E	72,50	17,3
A20_E	54,50	17,1
A20_E	36,50	12,6
A20_F	75,50	13,1
A20_F	57,50	18,0
A20_F	39,50	12,8
A21_A	60,50	18,8
A21_A	42,50	10,9
A21_A	24,50	12,5
A21_B	63,50	17,7
A21_B	45,50	11,5
A21_B	27,50	9,2
A21_C	66,50	16,6
A21_C	48,50	12,5
A21_C	30,50	10,0
A21_D	69,50	16,7
A21_D	51,50	14,2
A21_D	33,50	10,5
A21_E	72,50	16,8
A21_E	54,50	17,4
A21_E	36,50	11,0
A21_F	75,50	11,8
A21_F	57,50	18,4
A21_F	39,50	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	18,7
A22_A	42,50	9,4
A22_A	24,50	9,4
A22_B	63,50	17,5
A22_B	45,50	10,4
A22_B	27,50	8,9
A22_C	66,50	16,6
A22_C	48,50	11,6
A22_C	30,50	9,2
A22_D	69,50	16,7
A22_D	51,50	14,2
A22_D	33,50	9,5
A22_E	72,50	16,8
A22_E	54,50	17,5
A22_E	36,50	10,0
A22_F	75,50	11,8
A22_F	57,50	18,4
A22_F	39,50	10,5
A23_A	60,50	16,1
A23_A	42,50	7,6
A23_A	24,50	14,5
A23_B	63,50	14,1
A23_B	45,50	8,8
A23_B	27,50	14,1
A23_C	66,50	11,8
A23_C	48,50	11,6
A23_C	30,50	14,2
A23_D	69,50	11,9
A23_D	51,50	12,6
A23_D	33,50	14,3
A23_E	72,50	12,0
A23_E	54,50	15,3
A23_E	36,50	7,4
A23_F	75,50	11,7
A23_F	57,50	15,9
A23_F	39,50	7,9
A24_A	60,50	18,0
A24_A	42,50	14,2
A24_A	24,50	16,5
A24_B	63,50	16,6
A24_B	45,50	15,0
A24_B	27,50	16,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	15,5
A24_C	48,50	15,8
A24_C	30,50	16,5
A24_D	69,50	15,6
A24_D	51,50	14,3
A24_D	33,50	16,7
A24_E	72,50	15,7
A24_E	54,50	16,7
A24_E	36,50	14,0
A24_F	75,50	15,2
A24_F	57,50	17,6
A24_F	39,50	14,2
B01_A	24,50	36,7
B01_B	27,50	40,6
B01_C	30,50	44,4
B02_A	24,50	36,7
B02_B	27,50	40,0
B02_C	30,50	42,8
B03_A	24,50	36,6
B03_B	27,50	40,2
B03_C	30,50	43,4
B04_A	24,50	36,5
B04_B	27,50	39,9
B04_C	30,50	42,8
B05_A	24,50	36,3
B05_B	27,50	40,1
B05_C	30,50	38,5
B06_A	24,50	39,8
B06_B	27,50	44,3
B06_C	30,50	44,2
B07_A	24,50	41,9
B07_B	27,50	46,7
B07_C	30,50	46,5
B08_A	24,50	43,1
B08_B	27,50	47,6
B08_C	30,50	47,4
B09_A	24,50	44,0
B09_B	27,50	48,4
B09_C	30,50	48,4
B10_A	24,50	46,1
B10_B	27,50	49,7
B10_C	30,50	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	47,5
B11_B	27,50	50,3
B11_C	30,50	50,6
B12_A	24,50	47,7
B12_B	27,50	50,3
B12_C	30,50	50,7
B13_A	24,50	47,3
B13_B	27,50	50,0
B13_C	30,50	50,4
B14_A	24,50	47,2
B14_B	27,50	49,9
B14_C	30,50	50,4
B15_A	24,50	47,1
B15_B	27,50	49,9
B15_C	30,50	50,4
B16_A	24,50	34,9
B16_B	27,50	43,3
B16_C	30,50	44,6
B17_A	24,50	36,6
B17_B	27,50	44,2
B17_C	30,50	45,4
B18_A	24,50	36,1
B18_B	27,50	43,7
B18_C	30,50	44,7
B19_A	24,50	34,1
B19_B	27,50	42,2
B19_C	30,50	43,6
B20_A	24,50	32,7
B20_B	27,50	40,3
B20_C	30,50	42,7
C01_A	114,50	43,5
C01_A	96,50	44,8
C01_A	78,50	46,1
C01_A	60,50	47,5
C01_A	42,50	48,3
C01_A	24,50	45,5
C01_B	99,50	44,6
C01_B	81,50	45,8
C01_B	63,50	47,3
C01_B	45,50	48,1
C01_B	27,50	48,5
C01_C	102,50	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	45,6
C01_C	66,50	47,0
C01_C	48,50	48,1
C01_C	30,50	48,5
C01_D	105,50	44,1
C01_D	87,50	45,4
C01_D	69,50	46,8
C01_D	51,50	48,0
C01_D	33,50	48,5
C01_E	108,50	43,9
C01_E	90,50	45,2
C01_E	72,50	46,6
C01_E	54,50	47,9
C01_E	36,50	48,4
C01_F	111,50	43,7
C01_F	93,50	45,0
C01_F	75,50	46,3
C01_F	57,50	47,7
C01_F	39,50	48,3
C02_A	114,50	43,7
C02_A	96,50	45,0
C02_A	78,50	46,4
C02_A	60,50	47,9
C02_A	42,50	48,9
C02_A	24,50	45,6
C02_B	99,50	44,8
C02_B	81,50	46,2
C02_B	63,50	47,7
C02_B	45,50	48,9
C02_B	27,50	49,0
C02_C	102,50	44,6
C02_C	84,50	45,9
C02_C	66,50	47,4
C02_C	48,50	48,9
C02_C	30,50	49,2
C02_D	105,50	44,4
C02_D	87,50	45,7
C02_D	69,50	47,2
C02_D	51,50	48,7
C02_D	33,50	49,2
C02_E	108,50	44,2
C02_E	90,50	45,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	46,9
C02_E	54,50	48,4
C02_E	36,50	49,1
C02_F	111,50	44,0
C02_F	93,50	45,2
C02_F	75,50	46,7
C02_F	57,50	48,2
C02_F	39,50	48,9
C03_A	114,50	43,9
C03_A	96,50	45,3
C03_A	78,50	46,7
C03_A	60,50	48,4
C03_A	42,50	50,0
C03_A	24,50	45,5
C03_B	99,50	45,0
C03_B	81,50	46,5
C03_B	63,50	48,1
C03_B	45,50	49,7
C03_B	27,50	49,5
C03_C	102,50	44,8
C03_C	84,50	46,2
C03_C	66,50	47,8
C03_C	48,50	49,5
C03_C	30,50	49,9
C03_D	105,50	44,6
C03_D	87,50	46,0
C03_D	69,50	47,5
C03_D	51,50	49,2
C03_D	33,50	49,9
C03_E	108,50	44,4
C03_E	90,50	45,7
C03_E	72,50	47,3
C03_E	54,50	48,9
C03_E	36,50	49,8
C03_F	111,50	44,1
C03_F	93,50	45,5
C03_F	75,50	47,0
C03_F	57,50	48,6
C03_F	39,50	50,0
C04_A	114,50	44,0
C04_A	96,50	45,4
C04_A	78,50	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	48,7
C04_A	42,50	50,5
C04_A	24,50	46,0
C04_B	99,50	45,1
C04_B	81,50	46,6
C04_B	63,50	48,4
C04_B	45,50	50,2
C04_B	27,50	50,2
C04_C	102,50	44,9
C04_C	84,50	46,4
C04_C	66,50	48,1
C04_C	48,50	49,9
C04_C	30,50	50,6
C04_D	105,50	44,7
C04_D	87,50	46,1
C04_D	69,50	47,8
C04_D	51,50	49,6
C04_D	33,50	50,7
C04_E	108,50	44,5
C04_E	90,50	45,9
C04_E	72,50	47,5
C04_E	54,50	49,3
C04_E	36,50	51,0
C04_F	111,50	44,2
C04_F	93,50	45,6
C04_F	75,50	47,2
C04_F	57,50	49,0
C04_F	39,50	50,8
C05_A	114,50	44,1
C05_A	96,50	45,5
C05_A	78,50	47,1
C05_A	60,50	49,0
C05_A	42,50	50,9
C05_A	24,50	46,5
C05_B	99,50	45,3
C05_B	81,50	46,9
C05_B	63,50	48,7
C05_B	45,50	50,6
C05_B	27,50	50,8
C05_C	102,50	45,1
C05_C	84,50	46,6
C05_C	66,50	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	50,3
C05_C	30,50	51,7
C05_D	105,50	44,8
C05_D	87,50	46,3
C05_D	69,50	48,1
C05_D	51,50	50,0
C05_D	33,50	51,9
C05_E	108,50	44,6
C05_E	90,50	46,0
C05_E	72,50	47,8
C05_E	54,50	49,6
C05_E	36,50	51,6
C05_F	111,50	44,4
C05_F	93,50	45,8
C05_F	75,50	47,4
C05_F	57,50	49,3
C05_F	39,50	51,3
C06_A	114,50	44,2
C06_A	96,50	45,7
C06_A	78,50	47,3
C06_A	60,50	49,3
C06_A	42,50	51,4
C06_A	24,50	47,1
C06_B	99,50	45,4
C06_B	81,50	47,0
C06_B	63,50	49,0
C06_B	45,50	51,0
C06_B	27,50	53,0
C06_C	102,50	45,2
C06_C	84,50	46,7
C06_C	66,50	48,6
C06_C	48,50	50,7
C06_C	30,50	52,8
C06_D	105,50	44,9
C06_D	87,50	46,5
C06_D	69,50	48,3
C06_D	51,50	50,3
C06_D	33,50	52,5
C06_E	108,50	44,7
C06_E	90,50	46,2
C06_E	72,50	48,0
C06_E	54,50	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	52,1
C06_F	111,50	44,5
C06_F	93,50	45,9
C06_F	75,50	47,6
C06_F	57,50	49,6
C06_F	39,50	51,7
C07_A	114,50	50,9
C07_A	96,50	52,0
C07_A	78,50	53,3
C07_A	60,50	54,8
C07_A	42,50	56,5
C07_A	24,50	54,1
C07_B	99,50	51,8
C07_B	81,50	53,1
C07_B	63,50	54,5
C07_B	45,50	56,2
C07_B	27,50	58,1
C07_C	102,50	51,6
C07_C	84,50	52,8
C07_C	66,50	54,3
C07_C	48,50	55,9
C07_C	30,50	57,8
C07_D	105,50	51,4
C07_D	87,50	52,6
C07_D	69,50	54,0
C07_D	51,50	55,6
C07_D	33,50	57,5
C07_E	108,50	51,2
C07_E	90,50	52,4
C07_E	72,50	53,8
C07_E	54,50	55,4
C07_E	36,50	57,1
C07_F	111,50	51,1
C07_F	93,50	52,2
C07_F	75,50	53,5
C07_F	57,50	55,1
C07_F	39,50	56,8
C08_A	114,50	51,0
C08_A	96,50	52,1
C08_A	78,50	53,4
C08_A	60,50	54,9
C08_A	42,50	56,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	54,2
C08_B	99,50	51,9
C08_B	81,50	53,2
C08_B	63,50	54,6
C08_B	45,50	56,3
C08_B	27,50	58,2
C08_C	102,50	51,7
C08_C	84,50	52,9
C08_C	66,50	54,4
C08_C	48,50	56,0
C08_C	30,50	57,9
C08_D	105,50	51,5
C08_D	87,50	52,7
C08_D	69,50	54,1
C08_D	51,50	55,7
C08_D	33,50	57,5
C08_E	108,50	51,3
C08_E	90,50	52,5
C08_E	72,50	53,9
C08_E	54,50	55,4
C08_E	36,50	57,2
C08_F	111,50	51,1
C08_F	93,50	52,3
C08_F	75,50	53,6
C08_F	57,50	55,1
C08_F	39,50	56,9
C09_A	114,50	51,1
C09_A	96,50	52,2
C09_A	78,50	53,5
C09_A	60,50	55,0
C09_A	42,50	56,7
C09_A	24,50	54,4
C09_B	99,50	52,0
C09_B	81,50	53,3
C09_B	63,50	54,7
C09_B	45,50	56,4
C09_B	27,50	58,3
C09_C	102,50	51,8
C09_C	84,50	53,0
C09_C	66,50	54,5
C09_C	48,50	56,1
C09_C	30,50	58,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	51,6
C09_D	87,50	52,8
C09_D	69,50	54,2
C09_D	51,50	55,8
C09_D	33,50	57,6
C09_E	108,50	51,4
C09_E	90,50	52,6
C09_E	72,50	54,0
C09_E	54,50	55,5
C09_E	36,50	57,3
C09_F	111,50	51,2
C09_F	93,50	52,4
C09_F	75,50	53,7
C09_F	57,50	55,3
C09_F	39,50	57,0
C10_A	114,50	51,1
C10_A	96,50	52,3
C10_A	78,50	53,6
C10_A	60,50	55,0
C10_A	42,50	56,8
C10_A	24,50	54,6
C10_B	99,50	52,1
C10_B	81,50	53,4
C10_B	63,50	54,8
C10_B	45,50	56,5
C10_B	27,50	58,3
C10_C	102,50	51,9
C10_C	84,50	53,1
C10_C	66,50	54,5
C10_C	48,50	56,2
C10_C	30,50	58,0
C10_D	105,50	51,7
C10_D	87,50	52,9
C10_D	69,50	54,3
C10_D	51,50	55,9
C10_D	33,50	57,7
C10_E	108,50	51,5
C10_E	90,50	52,7
C10_E	72,50	54,0
C10_E	54,50	55,6
C10_E	36,50	57,4
C10_F	111,50	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	52,5
C10_F	75,50	53,8
C10_F	57,50	55,3
C10_F	39,50	57,1
C11_A	114,50	51,3
C11_A	96,50	52,4
C11_A	78,50	53,7
C11_A	60,50	55,1
C11_A	42,50	56,8
C11_A	24,50	54,8
C11_B	99,50	52,2
C11_B	81,50	53,5
C11_B	63,50	54,9
C11_B	45,50	56,5
C11_B	27,50	58,4
C11_C	102,50	52,0
C11_C	84,50	53,2
C11_C	66,50	54,6
C11_C	48,50	56,3
C11_C	30,50	58,1
C11_D	105,50	51,8
C11_D	87,50	53,0
C11_D	69,50	54,4
C11_D	51,50	56,0
C11_D	33,50	57,8
C11_E	108,50	51,6
C11_E	90,50	52,8
C11_E	72,50	54,2
C11_E	54,50	55,7
C11_E	36,50	57,5
C11_F	111,50	51,5
C11_F	93,50	52,6
C11_F	75,50	53,9
C11_F	57,50	55,4
C11_F	39,50	57,1
C12_A	114,50	51,3
C12_A	96,50	52,4
C12_A	78,50	53,7
C12_A	60,50	55,2
C12_A	42,50	56,9
C12_A	24,50	55,1
C12_B	99,50	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	53,5
C12_B	63,50	54,9
C12_B	45,50	56,6
C12_B	27,50	58,4
C12_C	102,50	52,0
C12_C	84,50	53,3
C12_C	66,50	54,7
C12_C	48,50	56,3
C12_C	30,50	58,1
C12_D	105,50	51,8
C12_D	87,50	53,0
C12_D	69,50	54,4
C12_D	51,50	56,0
C12_D	33,50	57,8
C12_E	108,50	51,7
C12_E	90,50	52,8
C12_E	72,50	54,2
C12_E	54,50	55,7
C12_E	36,50	57,5
C12_F	111,50	51,5
C12_F	93,50	52,6
C12_F	75,50	53,9
C12_F	57,50	55,4
C12_F	39,50	57,2
C13_A	114,50	49,2
C13_A	96,50	50,2
C13_A	78,50	51,3
C13_A	60,50	52,5
C13_A	42,50	54,0
C13_A	24,50	52,7
C13_B	99,50	50,0
C13_B	81,50	51,1
C13_B	63,50	52,3
C13_B	45,50	53,7
C13_B	27,50	55,2
C13_C	102,50	49,8
C13_C	84,50	50,9
C13_C	66,50	52,1
C13_C	48,50	53,5
C13_C	30,50	55,1
C13_D	105,50	49,7
C13_D	87,50	50,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	51,9
C13_D	51,50	53,3
C13_D	33,50	54,8
C13_E	108,50	49,5
C13_E	90,50	50,5
C13_E	72,50	51,7
C13_E	54,50	53,0
C13_E	36,50	54,5
C13_F	111,50	49,4
C13_F	93,50	50,4
C13_F	75,50	51,5
C13_F	57,50	52,8
C13_F	39,50	54,2
C14_A	114,50	49,2
C14_A	96,50	50,2
C14_A	78,50	51,2
C14_A	60,50	52,4
C14_A	42,50	53,8
C14_A	24,50	52,4
C14_B	99,50	50,0
C14_B	81,50	51,0
C14_B	63,50	52,2
C14_B	45,50	53,6
C14_B	27,50	54,1
C14_C	102,50	49,8
C14_C	84,50	50,8
C14_C	66,50	52,0
C14_C	48,50	53,4
C14_C	30,50	54,4
C14_D	105,50	49,7
C14_D	87,50	50,7
C14_D	69,50	51,8
C14_D	51,50	53,1
C14_D	33,50	54,5
C14_E	108,50	49,5
C14_E	90,50	50,5
C14_E	72,50	51,6
C14_E	54,50	52,9
C14_E	36,50	54,3
C14_F	111,50	49,4
C14_F	93,50	50,3
C14_F	75,50	51,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	52,7
C14_F	39,50	54,0
C15_A	114,50	49,1
C15_A	96,50	50,0
C15_A	78,50	51,0
C15_A	60,50	52,2
C15_A	42,50	53,4
C15_A	24,50	52,1
C15_B	99,50	49,9
C15_B	81,50	50,9
C15_B	63,50	52,0
C15_B	45,50	53,2
C15_B	27,50	53,6
C15_C	102,50	49,7
C15_C	84,50	50,7
C15_C	66,50	51,8
C15_C	48,50	53,0
C15_C	30,50	53,8
C15_D	105,50	49,5
C15_D	87,50	50,5
C15_D	69,50	51,6
C15_D	51,50	52,8
C15_D	33,50	53,8
C15_E	108,50	49,4
C15_E	90,50	50,3
C15_E	72,50	51,4
C15_E	54,50	52,6
C15_E	36,50	53,8
C15_F	111,50	49,2
C15_F	93,50	50,2
C15_F	75,50	51,2
C15_F	57,50	52,4
C15_F	39,50	53,6
C16_A	114,50	48,9
C16_A	96,50	49,8
C16_A	78,50	50,8
C16_A	60,50	52,0
C16_A	42,50	53,0
C16_A	24,50	51,7
C16_B	99,50	49,7
C16_B	81,50	50,6
C16_B	63,50	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	52,9
C16_B	27,50	53,1
C16_C	102,50	49,5
C16_C	84,50	50,5
C16_C	66,50	51,5
C16_C	48,50	52,7
C16_C	30,50	53,3
C16_D	105,50	49,4
C16_D	87,50	50,3
C16_D	69,50	51,3
C16_D	51,50	52,5
C16_D	33,50	53,3
C16_E	108,50	49,2
C16_E	90,50	50,2
C16_E	72,50	51,1
C16_E	54,50	52,4
C16_E	36,50	53,2
C16_F	111,50	49,1
C16_F	93,50	50,0
C16_F	75,50	51,0
C16_F	57,50	52,1
C16_F	39,50	53,1
C17_A	114,50	49,0
C17_A	96,50	49,8
C17_A	78,50	50,7
C17_A	60,50	51,8
C17_A	42,50	52,7
C17_A	24,50	51,6
C17_B	99,50	49,7
C17_B	81,50	50,6
C17_B	63,50	51,6
C17_B	45,50	52,6
C17_B	27,50	52,8
C17_C	102,50	49,5
C17_C	84,50	50,4
C17_C	66,50	51,4
C17_C	48,50	52,5
C17_C	30,50	52,9
C17_D	105,50	49,4
C17_D	87,50	50,3
C17_D	69,50	51,3
C17_D	51,50	52,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	53,0
C17_E	108,50	49,2
C17_E	90,50	50,1
C17_E	72,50	51,1
C17_E	54,50	52,2
C17_E	36,50	52,9
C17_F	111,50	49,1
C17_F	93,50	50,0
C17_F	75,50	50,9
C17_F	57,50	52,0
C17_F	39,50	52,8
C18_A	114,50	48,7
C18_A	96,50	49,5
C18_A	78,50	50,5
C18_A	60,50	51,5
C18_A	42,50	52,2
C18_A	24,50	51,2
C18_B	99,50	49,4
C18_B	81,50	50,3
C18_B	63,50	51,4
C18_B	45,50	52,1
C18_B	27,50	52,4
C18_C	102,50	49,2
C18_C	84,50	50,1
C18_C	66,50	51,2
C18_C	48,50	52,1
C18_C	30,50	52,5
C18_D	105,50	49,1
C18_D	87,50	50,0
C18_D	69,50	51,0
C18_D	51,50	52,0
C18_D	33,50	52,5
C18_E	108,50	49,0
C18_E	90,50	49,8
C18_E	72,50	50,8
C18_E	54,50	51,9
C18_E	36,50	52,5
C18_F	111,50	48,8
C18_F	93,50	49,7
C18_F	75,50	50,6
C18_F	57,50	51,7
C18_F	39,50	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	7,8
C19_A	96,50	38,1
C19_A	78,50	38,7
C19_A	60,50	38,1
C19_A	42,50	36,6
C19_A	24,50	26,1
C19_B	99,50	38,0
C19_B	81,50	38,6
C19_B	63,50	38,2
C19_B	45,50	37,8
C19_B	27,50	26,0
C19_C	102,50	37,9
C19_C	84,50	38,5
C19_C	66,50	38,6
C19_C	48,50	38,2
C19_C	30,50	26,3
C19_D	105,50	7,6
C19_D	87,50	38,4
C19_D	69,50	38,6
C19_D	51,50	38,2
C19_D	33,50	27,3
C19_E	108,50	7,7
C19_E	90,50	38,3
C19_E	72,50	38,8
C19_E	54,50	38,2
C19_E	36,50	28,9
C19_F	111,50	7,7
C19_F	93,50	38,2
C19_F	75,50	38,8
C19_F	57,50	38,2
C19_F	39,50	35,4
C20_A	114,50	7,8
C20_A	96,50	39,7
C20_A	78,50	40,3
C20_A	60,50	40,8
C20_A	42,50	40,0
C20_A	24,50	27,7
C20_B	99,50	39,6
C20_B	81,50	40,2
C20_B	63,50	40,7
C20_B	45,50	40,5
C20_B	27,50	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	39,5
C20_C	84,50	40,1
C20_C	66,50	40,7
C20_C	48,50	40,8
C20_C	30,50	34,8
C20_D	105,50	7,6
C20_D	87,50	40,0
C20_D	69,50	40,6
C20_D	51,50	40,9
C20_D	33,50	37,9
C20_E	108,50	7,7
C20_E	90,50	39,9
C20_E	72,50	40,5
C20_E	54,50	41,0
C20_E	36,50	34,1
C20_F	111,50	7,7
C20_F	93,50	39,8
C20_F	75,50	40,4
C20_F	57,50	40,9
C20_F	39,50	39,3
C21_A	114,50	--
C21_A	96,50	40,4
C21_A	78,50	41,0
C21_A	60,50	41,5
C21_A	42,50	41,1
C21_A	24,50	29,7
C21_B	99,50	40,3
C21_B	81,50	40,9
C21_B	63,50	41,4
C21_B	45,50	41,6
C21_B	27,50	35,1
C21_C	102,50	40,2
C21_C	84,50	40,8
C21_C	66,50	41,4
C21_C	48,50	41,7
C21_C	30,50	40,9
C21_D	105,50	--
C21_D	87,50	40,7
C21_D	69,50	41,3
C21_D	51,50	41,7
C21_D	33,50	41,7
C21_E	108,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	40,6
C21_E	72,50	41,2
C21_E	54,50	41,7
C21_E	36,50	33,3
C21_F	111,50	--
C21_F	93,50	40,5
C21_F	75,50	41,1
C21_F	57,50	41,6
C21_F	39,50	39,9
C22_A	114,50	--
C22_A	96,50	39,9
C22_A	78,50	40,5
C22_A	60,50	41,0
C22_A	42,50	39,3
C22_A	24,50	31,4
C22_B	99,50	39,8
C22_B	81,50	40,4
C22_B	63,50	40,9
C22_B	45,50	39,9
C22_B	27,50	39,0
C22_C	102,50	39,7
C22_C	84,50	40,3
C22_C	66,50	40,8
C22_C	48,50	40,8
C22_C	30,50	42,8
C22_D	105,50	--
C22_D	87,50	40,2
C22_D	69,50	40,7
C22_D	51,50	41,1
C22_D	33,50	43,2
C22_E	108,50	--
C22_E	90,50	40,1
C22_E	72,50	40,7
C22_E	54,50	41,1
C22_E	36,50	30,5
C22_F	111,50	--
C22_F	93,50	40,0
C22_F	75,50	40,6
C22_F	57,50	41,1
C22_F	39,50	37,9
C23_A	114,50	--
C23_A	96,50	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	41,5
C23_A	60,50	41,7
C23_A	42,50	39,2
C23_A	24,50	31,5
C23_B	99,50	40,8
C23_B	81,50	41,4
C23_B	63,50	41,7
C23_B	45,50	40,1
C23_B	27,50	39,1
C23_C	102,50	40,7
C23_C	84,50	41,3
C23_C	66,50	41,8
C23_C	48,50	40,8
C23_C	30,50	42,7
C23_D	105,50	--
C23_D	87,50	41,2
C23_D	69,50	41,7
C23_D	51,50	41,2
C23_D	33,50	43,1
C23_E	108,50	--
C23_E	90,50	41,1
C23_E	72,50	41,6
C23_E	54,50	41,3
C23_E	36,50	30,5
C23_F	111,50	--
C23_F	93,50	41,0
C23_F	75,50	41,5
C23_F	57,50	41,6
C23_F	39,50	37,8
C24_A	114,50	--
C24_A	96,50	40,0
C24_A	78,50	40,6
C24_A	60,50	41,0
C24_A	42,50	38,9
C24_A	24,50	31,1
C24_B	99,50	39,9
C24_B	81,50	40,5
C24_B	63,50	41,0
C24_B	45,50	39,8
C24_B	27,50	39,1
C24_C	102,50	39,9
C24_C	84,50	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	40,9
C24_C	48,50	40,7
C24_C	30,50	42,2
C24_D	105,50	--
C24_D	87,50	40,3
C24_D	69,50	40,8
C24_D	51,50	41,1
C24_D	33,50	42,5
C24_E	108,50	--
C24_E	90,50	40,2
C24_E	72,50	40,7
C24_E	54,50	41,1
C24_E	36,50	30,3
C24_F	111,50	--
C24_F	93,50	40,1
C24_F	75,50	40,7
C24_F	57,50	41,1
C24_F	39,50	37,5
P01_A	19,50	45,5
P01_A	1,50	43,2
P01_B	22,50	44,8
P01_B	4,50	44,3
P01_C	7,50	44,7
P01_D	10,50	45,4
P01_E	13,50	45,6
P01_F	16,50	45,9
P02_A	19,50	45,6
P02_A	1,50	43,4
P02_B	22,50	45,0
P02_B	4,50	44,5
P02_C	7,50	44,9
P02_D	10,50	45,5
P02_E	13,50	45,8
P02_F	16,50	46,1
P03_A	19,50	45,9
P03_A	1,50	43,7
P03_B	22,50	45,4
P03_B	4,50	44,9
P03_C	7,50	45,3
P03_D	10,50	45,9
P03_E	13,50	46,2
P03_F	16,50	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	46,0
P04_A	1,50	43,9
P04_B	22,50	45,5
P04_B	4,50	45,2
P04_C	7,50	45,6
P04_D	10,50	46,2
P04_E	13,50	46,4
P04_F	16,50	46,7
P05_A	19,50	46,4
P05_A	1,50	44,2
P05_B	22,50	45,9
P05_B	4,50	45,4
P05_C	7,50	45,9
P05_D	10,50	46,4
P05_E	13,50	46,7
P05_F	16,50	46,9
P06_A	19,50	46,5
P06_A	1,50	44,2
P06_B	22,50	46,0
P06_B	4,50	45,6
P06_C	7,50	46,2
P06_D	10,50	46,7
P06_E	13,50	46,9
P06_F	16,50	47,1
P07_A	19,50	46,8
P07_A	1,50	44,5
P07_B	22,50	46,3
P07_B	4,50	45,9
P07_C	7,50	46,5
P07_D	10,50	46,9
P07_E	13,50	47,2
P07_F	16,50	47,4
P08_A	19,50	47,0
P08_A	1,50	44,7
P08_B	22,50	46,4
P08_B	4,50	46,2
P08_C	7,50	46,8
P08_D	10,50	47,2
P08_E	13,50	47,4
P08_F	16,50	47,6
P09_A	19,50	47,3
P09_A	1,50	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	46,8
P09_B	4,50	46,4
P09_C	7,50	47,1
P09_D	10,50	47,4
P09_E	13,50	47,6
P09_F	16,50	47,8
P10_A	19,50	47,4
P10_A	1,50	45,1
P10_B	22,50	47,0
P10_B	4,50	46,7
P10_C	7,50	47,3
P10_D	10,50	47,6
P10_E	13,50	47,8
P10_F	16,50	48,0
P11_A	19,50	47,7
P11_A	1,50	45,4
P11_B	22,50	47,1
P11_B	4,50	47,0
P11_C	7,50	47,6
P11_D	10,50	47,9
P11_E	13,50	48,2
P11_F	16,50	48,3
P12_A	19,50	47,9
P12_A	1,50	45,6
P12_B	22,50	47,3
P12_B	4,50	47,2
P12_C	7,50	47,9
P12_D	10,50	48,1
P12_E	13,50	48,4
P12_F	16,50	48,5
P13_A	19,50	48,2
P13_A	1,50	45,9
P13_B	22,50	47,3
P13_B	4,50	47,6
P13_C	7,50	48,2
P13_D	10,50	48,5
P13_E	13,50	48,7
P13_F	16,50	48,8
P14_A	19,50	48,4
P14_A	1,50	46,1
P14_B	22,50	47,5
P14_B	4,50	47,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	48,5
P14_D	10,50	48,7
P14_E	13,50	48,9
P14_F	16,50	49,1
P15_A	19,50	48,7
P15_A	1,50	46,4
P15_B	22,50	47,7
P15_B	4,50	48,2
P15_C	7,50	48,8
P15_D	10,50	49,0
P15_E	13,50	49,2
P15_F	16,50	49,3
P16_A	19,50	49,0
P16_A	1,50	46,6
P16_B	22,50	48,2
P16_B	4,50	48,5
P16_C	7,50	49,1
P16_D	10,50	49,3
P16_E	13,50	49,5
P16_F	16,50	49,5
P17_A	19,50	49,3
P17_A	1,50	46,9
P17_B	22,50	48,5
P17_B	4,50	48,9
P17_C	7,50	49,4
P17_D	10,50	49,6
P17_E	13,50	49,8
P17_F	16,50	49,8
P18_A	19,50	49,6
P18_A	1,50	47,3
P18_B	22,50	48,8
P18_B	4,50	49,3
P18_C	7,50	49,8
P18_D	10,50	50,0
P18_E	13,50	50,1
P18_F	16,50	50,2
P19_A	19,50	50,0
P19_A	1,50	47,8
P19_B	22,50	49,3
P19_B	4,50	49,9
P19_C	7,50	50,2
P19_D	10,50	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	50,6
P19_F	16,50	50,5
P20_A	19,50	50,2
P20_A	1,50	48,5
P20_B	22,50	49,8
P20_B	4,50	50,6
P20_C	7,50	50,8
P20_D	10,50	51,0
P20_E	13,50	51,1
P20_F	16,50	51,0
P21_A	19,50	50,7
P21_A	1,50	49,1
P21_B	22,50	50,3
P21_B	4,50	51,2
P21_C	7,50	51,4
P21_D	10,50	51,6
P21_E	13,50	51,7
P21_F	16,50	51,5
P22_A	19,50	50,9
P22_A	1,50	49,6
P22_B	22,50	50,5
P22_B	4,50	51,6
P22_C	7,50	51,8
P22_D	10,50	51,9
P22_E	13,50	51,9
P22_F	16,50	51,8
P23_A	19,50	51,4
P23_A	1,50	50,1
P23_B	22,50	51,0
P23_B	4,50	52,1
P23_C	7,50	52,2
P23_D	10,50	52,3
P23_E	13,50	52,3
P23_F	16,50	52,2
P24_A	19,50	51,9
P24_A	1,50	50,7
P24_B	22,50	51,5
P24_B	4,50	52,7
P24_C	7,50	52,7
P24_D	10,50	52,8
P24_E	13,50	52,8
P24_F	16,50	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	52,2
P25_A	1,50	51,1
P25_B	22,50	51,8
P25_B	4,50	53,2
P25_C	7,50	53,2
P25_D	10,50	53,2
P25_E	13,50	53,2
P25_F	16,50	52,9
P26_A	19,50	52,8
P26_A	1,50	51,3
P26_B	22,50	52,4
P26_B	4,50	54,0
P26_C	7,50	54,0
P26_D	10,50	53,9
P26_E	13,50	53,9
P26_F	16,50	53,3
P27_A	19,50	53,3
P27_A	1,50	51,8
P27_B	22,50	53,0
P27_B	4,50	54,6
P27_C	7,50	54,5
P27_D	10,50	54,5
P27_E	13,50	54,4
P27_F	16,50	53,8
P28_A	19,50	53,8
P28_A	1,50	52,2
P28_B	22,50	53,5
P28_B	4,50	55,2
P28_C	7,50	55,1
P28_D	10,50	55,1
P28_E	13,50	54,9
P28_F	16,50	54,3
P29_A	19,50	54,4
P29_A	1,50	52,4
P29_B	22,50	54,0
P29_B	4,50	55,8
P29_C	7,50	55,8
P29_D	10,50	55,6
P29_E	13,50	55,5
P29_F	16,50	54,9
P30_A	19,50	59,1
P30_A	1,50	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	58,8
P30_B	4,50	60,1
P30_C	7,50	60,2
P30_D	10,50	60,0
P30_E	13,50	59,9
P30_F	16,50	59,5
P31_A	19,50	59,2
P31_A	1,50	57,3
P31_B	22,50	58,9
P31_B	4,50	60,2
P31_C	7,50	60,3
P31_D	10,50	60,2
P31_E	13,50	60,0
P31_F	16,50	59,6
P32_A	19,50	59,3
P32_A	1,50	57,5
P32_B	22,50	59,0
P32_B	4,50	60,2
P32_C	7,50	60,3
P32_D	10,50	60,2
P32_E	13,50	60,0
P32_F	16,50	59,6
P33_A	19,50	59,4
P33_A	1,50	57,7
P33_B	22,50	59,1
P33_B	4,50	60,3
P33_C	7,50	60,4
P33_D	10,50	60,2
P33_E	13,50	60,1
P33_F	16,50	59,7
P34_A	19,50	59,4
P34_A	1,50	57,9
P34_B	22,50	59,1
P34_B	4,50	60,3
P34_C	7,50	60,4
P34_D	10,50	60,3
P34_E	13,50	60,1
P34_F	16,50	59,7
P35_A	19,50	59,5
P35_A	1,50	58,4
P35_B	22,50	59,2
P35_B	4,50	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	60,4
P35_D	10,50	60,3
P35_E	13,50	60,1
P35_F	16,50	59,8
P36_A	19,50	59,5
P36_A	1,50	58,8
P36_B	22,50	59,2
P36_B	4,50	60,4
P36_C	7,50	60,4
P36_D	10,50	60,3
P36_E	13,50	60,1
P36_F	16,50	59,8
P37_A	19,50	59,5
P37_A	1,50	59,1
P37_B	22,50	59,2
P37_B	4,50	60,4
P37_C	7,50	60,4
P37_D	10,50	60,3
P37_E	13,50	60,1
P37_F	16,50	59,8
P38_A	19,50	59,5
P38_A	1,50	59,2
P38_B	22,50	59,2
P38_B	4,50	60,4
P38_C	7,50	60,4
P38_D	10,50	60,3
P38_E	13,50	60,1
P38_F	16,50	59,8
P39_A	19,50	56,2
P39_A	1,50	55,6
P39_B	22,50	55,9
P39_B	4,50	56,7
P39_C	7,50	56,8
P39_D	10,50	56,7
P39_E	13,50	56,6
P39_F	16,50	56,4
P40_A	19,50	55,8
P40_A	1,50	55,1
P40_B	22,50	55,6
P40_B	4,50	56,2
P40_C	7,50	56,3
P40_D	10,50	56,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	56,2
P40_F	16,50	56,0
P41_A	19,50	55,5
P41_A	1,50	54,6
P41_B	22,50	55,3
P41_B	4,50	55,7
P41_C	7,50	55,8
P41_D	10,50	55,8
P41_E	13,50	55,8
P41_F	16,50	55,6
P42_A	19,50	55,0
P42_A	1,50	54,0
P42_B	22,50	54,9
P42_B	4,50	55,1
P42_C	7,50	55,3
P42_D	10,50	55,3
P42_E	13,50	55,3
P42_F	16,50	55,2
P43_A	19,50	54,8
P43_A	1,50	53,6
P43_B	22,50	54,7
P43_B	4,50	54,8
P43_C	7,50	54,9
P43_D	10,50	55,0
P43_E	13,50	55,0
P43_F	16,50	54,9
P44_A	19,50	54,4
P44_A	1,50	53,1
P44_B	22,50	54,3
P44_B	4,50	54,3
P44_C	7,50	54,5
P44_D	10,50	54,6
P44_E	13,50	54,6
P44_F	16,50	54,5
P45_A	19,50	54,0
P45_A	1,50	52,6
P45_B	22,50	53,9
P45_B	4,50	53,7
P45_C	7,50	54,0
P45_D	10,50	54,1
P45_E	13,50	54,1
P45_F	16,50	54,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	53,7
P46_A	1,50	52,1
P46_B	22,50	53,6
P46_B	4,50	53,2
P46_C	7,50	53,5
P46_D	10,50	53,7
P46_E	13,50	53,7
P46_F	16,50	53,7
P47_A	19,50	53,4
P47_A	1,50	51,8
P47_B	22,50	53,3
P47_B	4,50	52,9
P47_C	7,50	53,2
P47_D	10,50	53,4
P47_E	13,50	53,4
P47_F	16,50	53,4
P48_A	19,50	53,0
P48_A	1,50	51,4
P48_B	22,50	52,9
P48_B	4,50	52,3
P48_C	7,50	52,8
P48_D	10,50	52,9
P48_E	13,50	53,0
P48_F	16,50	53,0
P49_A	19,50	52,8
P49_A	1,50	51,1
P49_B	22,50	52,7
P49_B	4,50	52,0
P49_C	7,50	52,5
P49_D	10,50	52,7
P49_E	13,50	52,8
P49_F	16,50	52,8
P50_A	19,50	52,4
P50_A	1,50	50,7
P50_B	22,50	52,4
P50_B	4,50	51,5
P50_C	7,50	52,1
P50_D	10,50	52,3
P50_E	13,50	52,4
P50_F	16,50	52,4
P51_A	19,50	52,1
P51_A	1,50	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	52,1
P51_B	4,50	51,2
P51_C	7,50	51,8
P51_D	10,50	52,0
P51_E	13,50	52,1
P51_F	16,50	52,1
P52_A	19,50	52,0
P52_A	1,50	50,2
P52_B	22,50	51,9
P52_B	4,50	50,9
P52_C	7,50	51,5
P52_D	10,50	51,8
P52_E	13,50	51,9
P52_F	16,50	52,0
P53_A	19,50	51,7
P53_A	1,50	49,9
P53_B	22,50	51,6
P53_B	4,50	50,5
P53_C	7,50	51,2
P53_D	10,50	51,5
P53_E	13,50	51,6
P53_F	16,50	51,7
P54_A	19,50	51,5
P54_A	1,50	49,7
P54_B	22,50	51,5
P54_B	4,50	50,3
P54_C	7,50	51,0
P54_D	10,50	51,2
P54_E	13,50	51,4
P54_F	16,50	51,5
P55_A	19,50	51,3
P55_A	1,50	49,6
P55_B	22,50	51,3
P55_B	4,50	50,1
P55_C	7,50	50,8
P55_D	10,50	51,1
P55_E	13,50	51,2
P55_F	16,50	51,3
P56_A	19,50	51,1
P56_A	1,50	49,3
P56_B	22,50	51,1
P56_B	4,50	49,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	50,5
P56_D	10,50	50,8
P56_E	13,50	51,0
P56_F	16,50	51,1
P57_A	19,50	50,8
P57_A	1,50	49,0
P57_B	22,50	50,8
P57_B	4,50	49,4
P57_C	7,50	50,1
P57_D	10,50	50,5
P57_E	13,50	50,7
P57_F	16,50	50,8
P58_A	19,50	50,6
P58_A	1,50	48,8
P58_B	22,50	50,6
P58_B	4,50	49,2
P58_C	7,50	49,9
P58_D	10,50	50,3
P58_E	13,50	50,4
P58_F	16,50	50,5
P59_A	19,50	50,5
P59_A	1,50	48,7
P59_B	22,50	50,5
P59_B	4,50	49,0
P59_C	7,50	49,7
P59_D	10,50	50,1
P59_E	13,50	50,3
P59_F	16,50	50,4
P60_A	19,50	50,2
P60_A	1,50	48,4
P60_B	22,50	50,1
P60_B	4,50	48,7
P60_C	7,50	49,4
P60_D	10,50	49,8
P60_E	13,50	50,1
P60_F	16,50	50,2
P61_A	19,50	50,0
P61_A	1,50	48,2
P61_B	22,50	50,0
P61_B	4,50	48,4
P61_C	7,50	49,1
P61_D	10,50	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	49,9
P61_F	16,50	50,0
P62_A	19,50	49,8
P62_A	1,50	48,0
P62_B	22,50	49,7
P62_B	4,50	48,2
P62_C	7,50	48,8
P62_D	10,50	49,4
P62_E	13,50	49,6
P62_F	16,50	49,7
P63_A	19,50	49,6
P63_A	1,50	47,8
P63_B	22,50	49,5
P63_B	4,50	47,9
P63_C	7,50	48,5
P63_D	10,50	49,1
P63_E	13,50	49,4
P63_F	16,50	49,5
P64_A	19,50	49,4
P64_A	1,50	47,7
P64_B	22,50	49,3
P64_B	4,50	47,7
P64_C	7,50	48,3
P64_D	10,50	49,0
P64_E	13,50	49,2
P64_F	16,50	49,4
P65_A	19,50	49,2
P65_A	1,50	47,4
P65_B	22,50	49,1
P65_B	4,50	47,5
P65_C	7,50	48,0
P65_D	10,50	48,7
P65_E	13,50	49,0
P65_F	16,50	49,1
P66_A	19,50	49,0
P66_A	1,50	47,3
P66_B	22,50	48,9
P66_B	4,50	47,3
P66_C	7,50	47,8
P66_D	10,50	48,5
P66_E	13,50	48,8
P66_F	16,50	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	48,8
P67_A	1,50	47,1
P67_B	22,50	48,7
P67_B	4,50	47,1
P67_C	7,50	47,6
P67_D	10,50	48,3
P67_E	13,50	48,6
P67_F	16,50	48,8
P68_A	19,50	48,6
P68_A	1,50	47,1
P68_B	22,50	48,6
P68_B	4,50	47,0
P68_C	7,50	47,5
P68_D	10,50	48,2
P68_E	13,50	48,5
P68_F	16,50	48,7
P69_A	19,50	31,1
P69_A	1,50	33,2
P69_B	22,50	22,9
P69_B	4,50	32,6
P69_C	7,50	32,8
P69_D	10,50	33,4
P69_E	13,50	34,1
P69_F	16,50	34,6
P70_A	19,50	29,3
P70_A	1,50	37,9
P70_B	22,50	21,9
P70_B	4,50	37,4
P70_C	7,50	38,1
P70_D	10,50	38,8
P70_E	13,50	39,5
P70_F	16,50	39,6
P71_A	19,50	28,8
P71_A	1,50	39,4
P71_B	22,50	28,0
P71_B	4,50	38,5
P71_C	7,50	39,0
P71_D	10,50	39,6
P71_E	13,50	40,2
P71_F	16,50	40,7
P72_A	19,50	19,6
P72_A	1,50	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostmolenwerf
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	24,2
P72_B	4,50	37,9
P72_C	7,50	38,1
P72_D	10,50	38,7
P72_E	13,50	39,2
P72_F	16,50	39,8
P73_A	19,50	23,2
P73_A	1,50	32,5
P73_B	22,50	26,9
P73_B	4,50	31,7
P73_C	7,50	31,6
P73_D	10,50	32,1
P73_E	13,50	32,6
P73_F	16,50	33,2
P74_A	19,50	23,9
P74_A	1,50	19,7
P74_B	22,50	27,6
P74_B	4,50	19,5
P74_C	7,50	19,5
P74_D	10,50	20,2
P74_E	13,50	21,0
P74_F	16,50	22,4
P75_A	19,50	24,5
P75_A	1,50	20,5
P75_B	22,50	27,6
P75_B	4,50	20,5
P75_C	7,50	21,0
P75_D	10,50	21,7
P75_E	13,50	22,9
P75_F	16,50	26,1
P76_A	19,50	22,4
P76_A	1,50	33,6
P76_B	22,50	24,7
P76_B	4,50	33,3
P76_C	7,50	34,1
P76_D	10,50	34,8
P76_E	13,50	35,3
P76_F	16,50	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	--
A01_A	42,50	1,0
A01_A	24,50	18,5
A01_B	63,50	--
A01_B	45,50	1,1
A01_B	27,50	18,3
A01_C	66,50	--
A01_C	48,50	1,3
A01_C	30,50	14,4
A01_D	69,50	--
A01_D	51,50	1,4
A01_D	33,50	14,4
A01_E	72,50	--
A01_E	54,50	-1,4
A01_E	36,50	14,5
A01_F	75,50	--
A01_F	57,50	-3,7
A01_F	39,50	2,6
A02_A	60,50	--
A02_A	42,50	0,6
A02_A	24,50	25,4
A02_B	63,50	--
A02_B	45,50	0,7
A02_B	27,50	25,5
A02_C	66,50	--
A02_C	48,50	0,8
A02_C	30,50	15,3
A02_D	69,50	--
A02_D	51,50	1,0
A02_D	33,50	15,3
A02_E	72,50	--
A02_E	54,50	-2,4
A02_E	36,50	15,4
A02_F	75,50	--
A02_F	57,50	-3,6
A02_F	39,50	2,9
A03_A	60,50	--
A03_A	42,50	0,2
A03_A	24,50	24,9
A03_B	63,50	--
A03_B	45,50	0,3
A03_B	27,50	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	--
A03_C	48,50	0,4
A03_C	30,50	6,7
A03_D	69,50	--
A03_D	51,50	0,5
A03_D	33,50	2,7
A03_E	72,50	--
A03_E	54,50	-2,3
A03_E	36,50	2,6
A03_F	75,50	--
A03_F	57,50	-3,5
A03_F	39,50	2,2
A04_A	60,50	--
A04_A	42,50	6,4
A04_A	24,50	24,8
A04_B	63,50	--
A04_B	45,50	6,6
A04_B	27,50	25,0
A04_C	66,50	--
A04_C	48,50	6,7
A04_C	30,50	9,4
A04_D	69,50	--
A04_D	51,50	6,8
A04_D	33,50	6,5
A04_E	72,50	--
A04_E	54,50	-1,1
A04_E	36,50	7,0
A04_F	75,50	--
A04_F	57,50	-3,4
A04_F	39,50	6,9
A05_A	60,50	--
A05_A	42,50	5,8
A05_A	24,50	26,1
A05_B	63,50	--
A05_B	45,50	5,9
A05_B	27,50	26,3
A05_C	66,50	--
A05_C	48,50	6,0
A05_C	30,50	12,2
A05_D	69,50	--
A05_D	51,50	6,2
A05_D	33,50	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	--
A05_E	54,50	-4,6
A05_E	36,50	6,5
A05_F	75,50	--
A05_F	57,50	--
A05_F	39,50	6,3
A06_A	60,50	--
A06_A	42,50	7,0
A06_A	24,50	16,0
A06_B	63,50	--
A06_B	45,50	7,1
A06_B	27,50	16,1
A06_C	66,50	--
A06_C	48,50	7,3
A06_C	30,50	12,2
A06_D	69,50	--
A06_D	51,50	5,2
A06_D	33,50	7,6
A06_E	72,50	--
A06_E	54,50	-7,7
A06_E	36,50	7,6
A06_F	75,50	--
A06_F	57,50	--
A06_F	39,50	7,5
A07_A	60,50	32,3
A07_A	42,50	28,1
A07_A	24,50	31,8
A07_B	63,50	33,1
A07_B	45,50	28,7
A07_B	27,50	34,7
A07_C	66,50	33,8
A07_C	48,50	29,3
A07_C	30,50	34,1
A07_D	69,50	34,6
A07_D	51,50	29,9
A07_D	33,50	34,1
A07_E	72,50	35,4
A07_E	54,50	30,6
A07_E	36,50	32,8
A07_F	75,50	36,2
A07_F	57,50	31,4
A07_F	39,50	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	35,1
A08_A	42,50	29,6
A08_A	24,50	32,7
A08_B	63,50	36,2
A08_B	45,50	30,3
A08_B	27,50	35,1
A08_C	66,50	37,3
A08_C	48,50	31,0
A08_C	30,50	34,3
A08_D	69,50	38,5
A08_D	51,50	31,9
A08_D	33,50	34,3
A08_E	72,50	40,2
A08_E	54,50	32,9
A08_E	36,50	30,2
A08_F	75,50	41,0
A08_F	57,50	33,9
A08_F	39,50	28,9
A09_A	60,50	40,3
A09_A	42,50	31,9
A09_A	24,50	33,4
A09_B	63,50	42,3
A09_B	45,50	32,9
A09_B	27,50	35,3
A09_C	66,50	43,5
A09_C	48,50	34,1
A09_C	30,50	34,5
A09_D	69,50	44,7
A09_D	51,50	35,5
A09_D	33,50	34,1
A09_E	72,50	45,1
A09_E	54,50	36,9
A09_E	36,50	30,0
A09_F	75,50	44,9
A09_F	57,50	38,5
A09_F	39,50	30,9
A10_A	60,50	46,8
A10_A	42,50	35,8
A10_A	24,50	33,9
A10_B	63,50	46,8
A10_B	45,50	37,6
A10_B	27,50	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	46,6
A10_C	48,50	39,6
A10_C	30,50	35,2
A10_D	69,50	46,4
A10_D	51,50	42,3
A10_D	33,50	34,9
A10_E	72,50	46,1
A10_E	54,50	44,5
A10_E	36,50	32,7
A10_F	75,50	45,9
A10_F	57,50	46,1
A10_F	39,50	34,2
A11_A	60,50	47,7
A11_A	42,50	43,4
A11_A	24,50	35,3
A11_B	63,50	47,4
A11_B	45,50	46,4
A11_B	27,50	36,6
A11_C	66,50	47,2
A11_C	48,50	48,1
A11_C	30,50	36,8
A11_D	69,50	47,0
A11_D	51,50	48,3
A11_D	33,50	37,2
A11_E	72,50	46,7
A11_E	54,50	48,2
A11_E	36,50	37,3
A11_F	75,50	46,4
A11_F	57,50	47,9
A11_F	39,50	40,0
A12_A	60,50	47,2
A12_A	42,50	49,1
A12_A	24,50	36,5
A12_B	63,50	47,0
A12_B	45,50	48,8
A12_B	27,50	38,1
A12_C	66,50	46,7
A12_C	48,50	48,4
A12_C	30,50	40,6
A12_D	69,50	46,4
A12_D	51,50	48,1
A12_D	33,50	45,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	46,1
A12_E	54,50	47,8
A12_E	36,50	48,7
A12_F	75,50	45,9
A12_F	57,50	47,5
A12_F	39,50	49,4
A13_A	60,50	51,7
A13_A	42,50	53,4
A13_A	24,50	45,1
A13_B	63,50	51,4
A13_B	45,50	53,0
A13_B	27,50	50,6
A13_C	66,50	51,2
A13_C	48,50	52,7
A13_C	30,50	54,8
A13_D	69,50	50,9
A13_D	51,50	52,5
A13_D	33,50	54,5
A13_E	72,50	50,7
A13_E	54,50	52,2
A13_E	36,50	54,0
A13_F	75,50	50,5
A13_F	57,50	51,9
A13_F	39,50	53,7
A14_A	60,50	51,7
A14_A	42,50	53,4
A14_A	24,50	45,4
A14_B	63,50	51,5
A14_B	45,50	53,1
A14_B	27,50	50,7
A14_C	66,50	51,3
A14_C	48,50	52,8
A14_C	30,50	54,9
A14_D	69,50	51,0
A14_D	51,50	52,5
A14_D	33,50	54,6
A14_E	72,50	50,8
A14_E	54,50	52,3
A14_E	36,50	54,1
A14_F	75,50	50,6
A14_F	57,50	52,0
A14_F	39,50	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	51,8
A15_A	42,50	53,5
A15_A	24,50	45,6
A15_B	63,50	51,6
A15_B	45,50	53,2
A15_B	27,50	50,9
A15_C	66,50	51,4
A15_C	48,50	52,9
A15_C	30,50	55,0
A15_D	69,50	51,1
A15_D	51,50	52,6
A15_D	33,50	54,7
A15_E	72,50	50,9
A15_E	54,50	52,4
A15_E	36,50	54,2
A15_F	75,50	50,7
A15_F	57,50	52,1
A15_F	39,50	53,9
A16_A	60,50	52,0
A16_A	42,50	53,7
A16_A	24,50	46,0
A16_B	63,50	51,7
A16_B	45,50	53,3
A16_B	27,50	51,2
A16_C	66,50	51,5
A16_C	48,50	53,1
A16_C	30,50	55,1
A16_D	69,50	51,2
A16_D	51,50	52,8
A16_D	33,50	54,8
A16_E	72,50	51,0
A16_E	54,50	52,5
A16_E	36,50	54,3
A16_F	75,50	50,8
A16_F	57,50	52,2
A16_F	39,50	54,0
A17_A	60,50	52,1
A17_A	42,50	53,8
A17_A	24,50	46,8
A17_B	63,50	51,8
A17_B	45,50	53,5
A17_B	27,50	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	51,6
A17_C	48,50	53,2
A17_C	30,50	55,2
A17_D	69,50	51,3
A17_D	51,50	52,9
A17_D	33,50	54,9
A17_E	72,50	51,1
A17_E	54,50	52,6
A17_E	36,50	54,5
A17_F	75,50	50,9
A17_F	57,50	52,3
A17_F	39,50	54,1
A18_A	60,50	52,2
A18_A	42,50	53,9
A18_A	24,50	48,8
A18_B	63,50	51,9
A18_B	45,50	53,6
A18_B	27,50	53,1
A18_C	66,50	51,7
A18_C	48,50	53,3
A18_C	30,50	55,3
A18_D	69,50	51,4
A18_D	51,50	53,0
A18_D	33,50	55,0
A18_E	72,50	51,2
A18_E	54,50	52,7
A18_E	36,50	54,6
A18_F	75,50	51,0
A18_F	57,50	52,4
A18_F	39,50	54,2
A19_A	60,50	50,5
A19_A	42,50	52,0
A19_A	24,50	47,2
A19_B	63,50	50,3
A19_B	45,50	51,8
A19_B	27,50	51,8
A19_C	66,50	50,0
A19_C	48,50	51,5
A19_C	30,50	52,7
A19_D	69,50	49,8
A19_D	51,50	51,2
A19_D	33,50	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	49,6
A19_E	54,50	51,0
A19_E	36,50	52,5
A19_F	75,50	49,4
A19_F	57,50	50,7
A19_F	39,50	52,3
A20_A	60,50	50,4
A20_A	42,50	51,7
A20_A	24,50	44,5
A20_B	63,50	50,2
A20_B	45,50	51,5
A20_B	27,50	48,2
A20_C	66,50	50,0
A20_C	48,50	51,3
A20_C	30,50	49,0
A20_D	69,50	49,7
A20_D	51,50	51,1
A20_D	33,50	50,3
A20_E	72,50	49,5
A20_E	54,50	50,9
A20_E	36,50	51,1
A20_F	75,50	49,3
A20_F	57,50	50,6
A20_F	39,50	51,4
A21_A	60,50	50,3
A21_A	42,50	50,1
A21_A	24,50	43,8
A21_B	63,50	50,1
A21_B	45,50	50,6
A21_B	27,50	46,8
A21_C	66,50	49,9
A21_C	48,50	50,7
A21_C	30,50	47,2
A21_D	69,50	49,7
A21_D	51,50	50,8
A21_D	33,50	47,4
A21_E	72,50	49,5
A21_E	54,50	50,7
A21_E	36,50	47,6
A21_F	75,50	49,3
A21_F	57,50	50,5
A21_F	39,50	48,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	49,9
A22_A	42,50	46,3
A22_A	24,50	42,8
A22_B	63,50	49,9
A22_B	45,50	47,5
A22_B	27,50	45,6
A22_C	66,50	49,7
A22_C	48,50	48,4
A22_C	30,50	45,8
A22_D	69,50	49,5
A22_D	51,50	49,3
A22_D	33,50	45,6
A22_E	72,50	49,4
A22_E	54,50	49,7
A22_E	36,50	45,4
A22_F	75,50	49,2
A22_F	57,50	49,7
A22_F	39,50	45,4
A23_A	60,50	48,8
A23_A	42,50	44,2
A23_A	24,50	42,6
A23_B	63,50	49,0
A23_B	45,50	44,5
A23_B	27,50	45,0
A23_C	66,50	49,0
A23_C	48,50	45,4
A23_C	30,50	45,1
A23_D	69,50	49,1
A23_D	51,50	46,5
A23_D	33,50	44,9
A23_E	72,50	49,1
A23_E	54,50	47,3
A23_E	36,50	44,8
A23_F	75,50	49,0
A23_F	57,50	48,1
A23_F	39,50	43,9
A24_A	60,50	46,6
A24_A	42,50	43,3
A24_A	24,50	42,3
A24_B	63,50	47,3
A24_B	45,50	43,6
A24_B	27,50	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	48,0
A24_C	48,50	43,9
A24_C	30,50	44,7
A24_D	69,50	48,3
A24_D	51,50	44,3
A24_D	33,50	44,6
A24_E	72,50	48,4
A24_E	54,50	45,0
A24_E	36,50	44,5
A24_F	75,50	48,5
A24_F	57,50	46,0
A24_F	39,50	43,3
B01_A	24,50	17,8
B01_B	27,50	17,9
B01_C	30,50	17,1
B02_A	24,50	18,0
B02_B	27,50	18,2
B02_C	30,50	17,4
B03_A	24,50	15,2
B03_B	27,50	15,4
B03_C	30,50	14,4
B04_A	24,50	14,9
B04_B	27,50	15,2
B04_C	30,50	14,6
B05_A	24,50	14,8
B05_B	27,50	15,1
B05_C	30,50	14,8
B06_A	24,50	31,2
B06_B	27,50	34,5
B06_C	30,50	34,6
B07_A	24,50	32,6
B07_B	27,50	34,8
B07_C	30,50	34,9
B08_A	24,50	33,0
B08_B	27,50	35,1
B08_C	30,50	35,1
B09_A	24,50	33,8
B09_B	27,50	35,8
B09_C	30,50	36,0
B10_A	24,50	35,1
B10_B	27,50	36,3
B10_C	30,50	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	42,8
B11_B	27,50	42,9
B11_C	30,50	43,7
B12_A	24,50	42,9
B12_B	27,50	42,9
B12_C	30,50	43,7
B13_A	24,50	42,8
B13_B	27,50	42,9
B13_C	30,50	43,7
B14_A	24,50	42,7
B14_B	27,50	42,7
B14_C	30,50	43,5
B15_A	24,50	42,8
B15_B	27,50	42,7
B15_C	30,50	43,6
B16_A	24,50	39,7
B16_B	27,50	41,0
B16_C	30,50	41,0
B17_A	24,50	38,1
B17_B	27,50	40,5
B17_C	30,50	40,4
B18_A	24,50	36,9
B18_B	27,50	39,3
B18_C	30,50	38,9
B19_A	24,50	35,4
B19_B	27,50	37,9
B19_C	30,50	37,5
B20_A	24,50	32,5
B20_B	27,50	36,1
B20_C	30,50	36,1
C01_A	114,50	--
C01_A	96,50	--
C01_A	78,50	--
C01_A	60,50	--
C01_A	42,50	5,4
C01_A	24,50	15,3
C01_B	99,50	--
C01_B	81,50	--
C01_B	63,50	--
C01_B	45,50	5,6
C01_B	27,50	15,6
C01_C	102,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	--
C01_C	66,50	--
C01_C	48,50	5,7
C01_C	30,50	15,1
C01_D	105,50	--
C01_D	87,50	--
C01_D	69,50	--
C01_D	51,50	-4,1
C01_D	33,50	10,8
C01_E	108,50	--
C01_E	90,50	--
C01_E	72,50	--
C01_E	54,50	--
C01_E	36,50	10,8
C01_F	111,50	--
C01_F	93,50	--
C01_F	75,50	--
C01_F	57,50	--
C01_F	39,50	11,0
C02_A	114,50	--
C02_A	96,50	--
C02_A	78,50	--
C02_A	60,50	--
C02_A	42,50	5,4
C02_A	24,50	14,9
C02_B	99,50	--
C02_B	81,50	--
C02_B	63,50	--
C02_B	45,50	5,5
C02_B	27,50	15,1
C02_C	102,50	--
C02_C	84,50	--
C02_C	66,50	--
C02_C	48,50	5,7
C02_C	30,50	14,9
C02_D	105,50	--
C02_D	87,50	--
C02_D	69,50	--
C02_D	51,50	-5,2
C02_D	33,50	10,7
C02_E	108,50	--
C02_E	90,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	--
C02_E	54,50	--
C02_E	36,50	10,8
C02_F	111,50	--
C02_F	93,50	--
C02_F	75,50	--
C02_F	57,50	--
C02_F	39,50	11,0
C03_A	114,50	--
C03_A	96,50	--
C03_A	78,50	--
C03_A	60,50	--
C03_A	42,50	7,4
C03_A	24,50	13,7
C03_B	99,50	--
C03_B	81,50	--
C03_B	63,50	--
C03_B	45,50	7,3
C03_B	27,50	14,1
C03_C	102,50	--
C03_C	84,50	--
C03_C	66,50	--
C03_C	48,50	5,7
C03_C	30,50	14,2
C03_D	105,50	--
C03_D	87,50	--
C03_D	69,50	--
C03_D	51,50	-5,5
C03_D	33,50	7,8
C03_E	108,50	--
C03_E	90,50	--
C03_E	72,50	--
C03_E	54,50	--
C03_E	36,50	7,8
C03_F	111,50	--
C03_F	93,50	--
C03_F	75,50	--
C03_F	57,50	--
C03_F	39,50	7,9
C04_A	114,50	--
C04_A	96,50	--
C04_A	78,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	--
C04_A	42,50	7,6
C04_A	24,50	15,4
C04_B	99,50	--
C04_B	81,50	--
C04_B	63,50	--
C04_B	45,50	7,2
C04_B	27,50	15,5
C04_C	102,50	--
C04_C	84,50	--
C04_C	66,50	--
C04_C	48,50	6,1
C04_C	30,50	15,5
C04_D	105,50	--
C04_D	87,50	--
C04_D	69,50	--
C04_D	51,50	-4,4
C04_D	33,50	12,5
C04_E	108,50	--
C04_E	90,50	--
C04_E	72,50	--
C04_E	54,50	--
C04_E	36,50	12,6
C04_F	111,50	--
C04_F	93,50	--
C04_F	75,50	--
C04_F	57,50	--
C04_F	39,50	12,8
C05_A	114,50	--
C05_A	96,50	--
C05_A	78,50	--
C05_A	60,50	--
C05_A	42,50	6,2
C05_A	24,50	15,4
C05_B	99,50	--
C05_B	81,50	--
C05_B	63,50	--
C05_B	45,50	5,7
C05_B	27,50	15,6
C05_C	102,50	--
C05_C	84,50	--
C05_C	66,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	3,9
C05_C	30,50	15,7
C05_D	105,50	--
C05_D	87,50	--
C05_D	69,50	--
C05_D	51,50	-6,7
C05_D	33,50	12,5
C05_E	108,50	--
C05_E	90,50	--
C05_E	72,50	--
C05_E	54,50	--
C05_E	36,50	12,6
C05_F	111,50	--
C05_F	93,50	--
C05_F	75,50	--
C05_F	57,50	--
C05_F	39,50	12,5
C06_A	114,50	--
C06_A	96,50	--
C06_A	78,50	--
C06_A	60,50	-3,4
C06_A	42,50	6,7
C06_A	24,50	15,4
C06_B	99,50	--
C06_B	81,50	--
C06_B	63,50	-3,4
C06_B	45,50	6,2
C06_B	27,50	15,6
C06_C	102,50	--
C06_C	84,50	--
C06_C	66,50	-3,4
C06_C	48,50	4,7
C06_C	30,50	15,7
C06_D	105,50	--
C06_D	87,50	--
C06_D	69,50	-3,4
C06_D	51,50	-2,3
C06_D	33,50	13,1
C06_E	108,50	--
C06_E	90,50	--
C06_E	72,50	-3,4
C06_E	54,50	-3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	12,9
C06_F	111,50	--
C06_F	93,50	--
C06_F	75,50	--
C06_F	57,50	-3,3
C06_F	39,50	12,6
C07_A	114,50	38,9
C07_A	96,50	40,5
C07_A	78,50	42,5
C07_A	60,50	43,9
C07_A	42,50	45,4
C07_A	24,50	42,4
C07_B	99,50	40,2
C07_B	81,50	42,3
C07_B	63,50	43,6
C07_B	45,50	45,1
C07_B	27,50	45,5
C07_C	102,50	40,0
C07_C	84,50	42,0
C07_C	66,50	43,4
C07_C	48,50	44,9
C07_C	30,50	45,9
C07_D	105,50	39,5
C07_D	87,50	41,8
C07_D	69,50	43,2
C07_D	51,50	44,6
C07_D	33,50	45,9
C07_E	108,50	39,3
C07_E	90,50	41,4
C07_E	72,50	43,0
C07_E	54,50	44,4
C07_E	36,50	45,8
C07_F	111,50	39,1
C07_F	93,50	41,2
C07_F	75,50	42,7
C07_F	57,50	44,1
C07_F	39,50	45,6
C08_A	114,50	38,8
C08_A	96,50	41,0
C08_A	78,50	42,7
C08_A	60,50	44,1
C08_A	42,50	45,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	42,8
C08_B	99,50	40,4
C08_B	81,50	42,5
C08_B	63,50	43,8
C08_B	45,50	45,4
C08_B	27,50	45,9
C08_C	102,50	40,2
C08_C	84,50	42,2
C08_C	66,50	43,6
C08_C	48,50	45,2
C08_C	30,50	46,4
C08_D	105,50	40,0
C08_D	87,50	42,0
C08_D	69,50	43,3
C08_D	51,50	44,9
C08_D	33,50	46,3
C08_E	108,50	39,8
C08_E	90,50	41,5
C08_E	72,50	43,1
C08_E	54,50	44,7
C08_E	36,50	46,2
C08_F	111,50	39,0
C08_F	93,50	41,2
C08_F	75,50	42,9
C08_F	57,50	44,4
C08_F	39,50	45,9
C09_A	114,50	39,5
C09_A	96,50	41,1
C09_A	78,50	43,3
C09_A	60,50	44,7
C09_A	42,50	46,3
C09_A	24,50	43,6
C09_B	99,50	40,9
C09_B	81,50	43,1
C09_B	63,50	44,5
C09_B	45,50	46,0
C09_B	27,50	46,7
C09_C	102,50	40,4
C09_C	84,50	42,4
C09_C	66,50	44,2
C09_C	48,50	45,8
C09_C	30,50	47,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	40,2
C09_D	87,50	42,1
C09_D	69,50	44,0
C09_D	51,50	45,5
C09_D	33,50	47,0
C09_E	108,50	39,9
C09_E	90,50	41,5
C09_E	72,50	43,7
C09_E	54,50	45,2
C09_E	36,50	46,8
C09_F	111,50	39,7
C09_F	93,50	41,3
C09_F	75,50	43,5
C09_F	57,50	44,9
C09_F	39,50	46,6
C10_A	114,50	38,4
C10_A	96,50	40,4
C10_A	78,50	43,1
C10_A	60,50	44,6
C10_A	42,50	46,2
C10_A	24,50	43,0
C10_B	99,50	40,2
C10_B	81,50	42,8
C10_B	63,50	44,5
C10_B	45,50	45,9
C10_B	27,50	46,7
C10_C	102,50	40,0
C10_C	84,50	42,6
C10_C	66,50	44,3
C10_C	48,50	45,6
C10_C	30,50	47,2
C10_D	105,50	39,7
C10_D	87,50	41,9
C10_D	69,50	44,2
C10_D	51,50	45,3
C10_D	33,50	47,0
C10_E	108,50	39,5
C10_E	90,50	41,7
C10_E	72,50	44,0
C10_E	54,50	45,1
C10_E	36,50	46,8
C10_F	111,50	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	41,4
C10_F	75,50	43,8
C10_F	57,50	44,8
C10_F	39,50	46,5
C11_A	114,50	37,5
C11_A	96,50	39,8
C11_A	78,50	42,7
C11_A	60,50	45,3
C11_A	42,50	46,5
C11_A	24,50	43,0
C11_B	99,50	39,6
C11_B	81,50	42,4
C11_B	63,50	45,0
C11_B	45,50	46,2
C11_B	27,50	47,0
C11_C	102,50	39,3
C11_C	84,50	42,2
C11_C	66,50	44,8
C11_C	48,50	46,0
C11_C	30,50	47,5
C11_D	105,50	39,1
C11_D	87,50	41,4
C11_D	69,50	44,1
C11_D	51,50	45,9
C11_D	33,50	47,3
C11_E	108,50	38,8
C11_E	90,50	41,2
C11_E	72,50	43,8
C11_E	54,50	45,7
C11_E	36,50	47,1
C11_F	111,50	37,8
C11_F	93,50	40,9
C11_F	75,50	43,6
C11_F	57,50	45,5
C11_F	39,50	46,8
C12_A	114,50	37,6
C12_A	96,50	39,1
C12_A	78,50	40,9
C12_A	60,50	44,9
C12_A	42,50	46,9
C12_A	24,50	42,2
C12_B	99,50	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	40,6
C12_B	63,50	44,6
C12_B	45,50	46,6
C12_B	27,50	47,0
C12_C	102,50	38,6
C12_C	84,50	40,3
C12_C	66,50	44,0
C12_C	48,50	46,2
C12_C	30,50	47,5
C12_D	105,50	38,3
C12_D	87,50	40,0
C12_D	69,50	43,2
C12_D	51,50	45,9
C12_D	33,50	47,4
C12_E	108,50	38,0
C12_E	90,50	39,7
C12_E	72,50	42,9
C12_E	54,50	45,5
C12_E	36,50	47,2
C12_F	111,50	37,8
C12_F	93,50	39,4
C12_F	75,50	42,6
C12_F	57,50	45,2
C12_F	39,50	47,1
C13_A	114,50	46,7
C13_A	96,50	47,6
C13_A	78,50	48,7
C13_A	60,50	50,1
C13_A	42,50	51,9
C13_A	24,50	43,8
C13_B	99,50	47,5
C13_B	81,50	48,5
C13_B	63,50	49,9
C13_B	45,50	51,6
C13_B	27,50	49,3
C13_C	102,50	47,3
C13_C	84,50	48,3
C13_C	66,50	49,6
C13_C	48,50	51,3
C13_C	30,50	53,2
C13_D	105,50	47,1
C13_D	87,50	48,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	49,4
C13_D	51,50	51,0
C13_D	33,50	53,3
C13_E	108,50	47,0
C13_E	90,50	48,0
C13_E	72,50	49,1
C13_E	54,50	50,7
C13_E	36,50	52,7
C13_F	111,50	46,8
C13_F	93,50	47,8
C13_F	75,50	48,9
C13_F	57,50	50,4
C13_F	39,50	52,3
C14_A	114,50	46,8
C14_A	96,50	47,7
C14_A	78,50	48,9
C14_A	60,50	50,3
C14_A	42,50	52,1
C14_A	24,50	43,8
C14_B	99,50	47,6
C14_B	81,50	48,7
C14_B	63,50	50,0
C14_B	45,50	51,7
C14_B	27,50	48,9
C14_C	102,50	47,4
C14_C	84,50	48,5
C14_C	66,50	49,8
C14_C	48,50	51,4
C14_C	30,50	53,3
C14_D	105,50	47,3
C14_D	87,50	48,3
C14_D	69,50	49,6
C14_D	51,50	51,1
C14_D	33,50	53,5
C14_E	108,50	47,1
C14_E	90,50	48,1
C14_E	72,50	49,3
C14_E	54,50	50,8
C14_E	36,50	52,8
C14_F	111,50	46,9
C14_F	93,50	47,9
C14_F	75,50	49,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	50,5
C14_F	39,50	52,5
C15_A	114,50	46,9
C15_A	96,50	47,9
C15_A	78,50	49,0
C15_A	60,50	50,4
C15_A	42,50	52,2
C15_A	24,50	44,0
C15_B	99,50	47,7
C15_B	81,50	48,8
C15_B	63,50	50,2
C15_B	45,50	51,9
C15_B	27,50	49,0
C15_C	102,50	47,5
C15_C	84,50	48,6
C15_C	66,50	49,9
C15_C	48,50	51,5
C15_C	30,50	53,5
C15_D	105,50	47,4
C15_D	87,50	48,4
C15_D	69,50	49,7
C15_D	51,50	51,2
C15_D	33,50	53,6
C15_E	108,50	47,2
C15_E	90,50	48,2
C15_E	72,50	49,4
C15_E	54,50	51,0
C15_E	36,50	53,0
C15_F	111,50	47,1
C15_F	93,50	48,0
C15_F	75,50	49,2
C15_F	57,50	50,7
C15_F	39,50	52,6
C16_A	114,50	47,1
C16_A	96,50	48,0
C16_A	78,50	49,2
C16_A	60,50	50,6
C16_A	42,50	52,4
C16_A	24,50	44,2
C16_B	99,50	47,9
C16_B	81,50	48,9
C16_B	63,50	50,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	52,0
C16_B	27,50	49,0
C16_C	102,50	47,7
C16_C	84,50	48,8
C16_C	66,50	50,1
C16_C	48,50	51,7
C16_C	30,50	53,7
C16_D	105,50	47,5
C16_D	87,50	48,6
C16_D	69,50	49,9
C16_D	51,50	51,4
C16_D	33,50	53,7
C16_E	108,50	47,4
C16_E	90,50	48,4
C16_E	72,50	49,6
C16_E	54,50	51,1
C16_E	36,50	53,1
C16_F	111,50	47,2
C16_F	93,50	48,2
C16_F	75,50	49,4
C16_F	57,50	50,9
C16_F	39,50	52,7
C17_A	114,50	47,2
C17_A	96,50	48,1
C17_A	78,50	49,3
C17_A	60,50	50,7
C17_A	42,50	52,5
C17_A	24,50	44,3
C17_B	99,50	48,0
C17_B	81,50	49,1
C17_B	63,50	50,5
C17_B	45,50	52,2
C17_B	27,50	49,0
C17_C	102,50	47,8
C17_C	84,50	48,9
C17_C	66,50	50,2
C17_C	48,50	51,8
C17_C	30,50	53,8
C17_D	105,50	47,6
C17_D	87,50	48,7
C17_D	69,50	50,0
C17_D	51,50	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	53,8
C17_E	108,50	47,5
C17_E	90,50	48,5
C17_E	72,50	49,7
C17_E	54,50	51,2
C17_E	36,50	53,2
C17_F	111,50	47,3
C17_F	93,50	48,3
C17_F	75,50	49,5
C17_F	57,50	51,0
C17_F	39,50	52,8
C18_A	114,50	47,3
C18_A	96,50	48,3
C18_A	78,50	49,4
C18_A	60,50	50,8
C18_A	42,50	52,6
C18_A	24,50	44,3
C18_B	99,50	48,1
C18_B	81,50	49,2
C18_B	63,50	50,6
C18_B	45,50	52,3
C18_B	27,50	49,0
C18_C	102,50	47,9
C18_C	84,50	49,0
C18_C	66,50	50,3
C18_C	48,50	51,9
C18_C	30,50	53,9
C18_D	105,50	47,8
C18_D	87,50	48,8
C18_D	69,50	50,1
C18_D	51,50	51,6
C18_D	33,50	53,9
C18_E	108,50	47,6
C18_E	90,50	48,6
C18_E	72,50	49,8
C18_E	54,50	51,4
C18_E	36,50	53,3
C18_F	111,50	47,4
C18_F	93,50	48,4
C18_F	75,50	49,6
C18_F	57,50	51,1
C18_F	39,50	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	46,4
C19_A	96,50	44,8
C19_A	78,50	45,9
C19_A	60,50	47,5
C19_A	42,50	48,9
C19_A	24,50	41,3
C19_B	99,50	44,9
C19_B	81,50	45,6
C19_B	63,50	47,2
C19_B	45,50	48,9
C19_B	27,50	41,4
C19_C	102,50	45,1
C19_C	84,50	45,4
C19_C	66,50	46,9
C19_C	48,50	48,6
C19_C	30,50	41,6
C19_D	105,50	45,9
C19_D	87,50	45,2
C19_D	69,50	46,6
C19_D	51,50	48,3
C19_D	33,50	42,8
C19_E	108,50	46,2
C19_E	90,50	45,0
C19_E	72,50	46,4
C19_E	54,50	48,0
C19_E	36,50	43,1
C19_F	111,50	46,4
C19_F	93,50	44,9
C19_F	75,50	46,1
C19_F	57,50	47,7
C19_F	39,50	47,1
C20_A	114,50	44,3
C20_A	96,50	44,2
C20_A	78,50	45,4
C20_A	60,50	46,9
C20_A	42,50	38,6
C20_A	24,50	39,6
C20_B	99,50	44,3
C20_B	81,50	45,1
C20_B	63,50	46,7
C20_B	45,50	40,8
C20_B	27,50	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	44,3
C20_C	84,50	44,9
C20_C	66,50	46,4
C20_C	48,50	43,9
C20_C	30,50	40,7
C20_D	105,50	44,4
C20_D	87,50	44,7
C20_D	69,50	46,2
C20_D	51,50	45,9
C20_D	33,50	41,0
C20_E	108,50	44,2
C20_E	90,50	44,5
C20_E	72,50	45,9
C20_E	54,50	47,0
C20_E	36,50	36,0
C20_F	111,50	44,2
C20_F	93,50	44,3
C20_F	75,50	45,6
C20_F	57,50	47,1
C20_F	39,50	36,6
C21_A	114,50	44,1
C21_A	96,50	43,8
C21_A	78,50	44,9
C21_A	60,50	42,1
C21_A	42,50	33,3
C21_A	24,50	37,9
C21_B	99,50	43,8
C21_B	81,50	44,6
C21_B	63,50	43,7
C21_B	45,50	34,0
C21_B	27,50	40,4
C21_C	102,50	43,9
C21_C	84,50	44,4
C21_C	66,50	44,9
C21_C	48,50	35,3
C21_C	30,50	40,2
C21_D	105,50	44,0
C21_D	87,50	44,2
C21_D	69,50	45,3
C21_D	51,50	36,7
C21_D	33,50	40,3
C21_E	108,50	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	44,0
C21_E	72,50	45,3
C21_E	54,50	38,3
C21_E	36,50	38,7
C21_F	111,50	44,0
C21_F	93,50	43,8
C21_F	75,50	45,1
C21_F	57,50	40,1
C21_F	39,50	32,4
C22_A	114,50	44,0
C22_A	96,50	43,5
C22_A	78,50	43,1
C22_A	60,50	35,6
C22_A	42,50	30,6
C22_A	24,50	35,2
C22_B	99,50	43,6
C22_B	81,50	43,6
C22_B	63,50	36,8
C22_B	45,50	31,2
C22_B	27,50	38,6
C22_C	102,50	43,7
C22_C	84,50	43,8
C22_C	66,50	38,0
C22_C	48,50	31,8
C22_C	30,50	38,4
C22_D	105,50	43,8
C22_D	87,50	43,8
C22_D	69,50	39,7
C22_D	51,50	32,6
C22_D	33,50	39,4
C22_E	108,50	43,7
C22_E	90,50	43,6
C22_E	72,50	40,8
C22_E	54,50	33,5
C22_E	36,50	40,2
C22_F	111,50	43,8
C22_F	93,50	43,5
C22_F	75,50	42,0
C22_F	57,50	34,5
C22_F	39,50	30,0
C23_A	114,50	43,3
C23_A	96,50	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	37,9
C23_A	60,50	32,5
C23_A	42,50	29,2
C23_A	24,50	32,9
C23_B	99,50	43,2
C23_B	81,50	39,4
C23_B	63,50	33,4
C23_B	45,50	29,7
C23_B	27,50	37,1
C23_C	102,50	43,3
C23_C	84,50	40,2
C23_C	66,50	34,2
C23_C	48,50	30,1
C23_C	30,50	37,0
C23_D	105,50	43,5
C23_D	87,50	41,3
C23_D	69,50	35,1
C23_D	51,50	30,6
C23_D	33,50	38,7
C23_E	108,50	43,5
C23_E	90,50	42,1
C23_E	72,50	36,0
C23_E	54,50	31,1
C23_E	36,50	39,8
C23_F	111,50	43,4
C23_F	93,50	42,6
C23_F	75,50	37,0
C23_F	57,50	31,7
C23_F	39,50	29,0
C24_A	114,50	43,7
C24_A	96,50	40,5
C24_A	78,50	34,3
C24_A	60,50	30,8
C24_A	42,50	28,6
C24_A	24,50	31,5
C24_B	99,50	41,6
C24_B	81,50	35,2
C24_B	63,50	31,4
C24_B	45,50	28,8
C24_B	27,50	35,2
C24_C	102,50	42,4
C24_C	84,50	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	32,0
C24_C	48,50	29,1
C24_C	30,50	35,4
C24_D	105,50	43,0
C24_D	87,50	37,4
C24_D	69,50	32,7
C24_D	51,50	29,4
C24_D	33,50	37,4
C24_E	108,50	43,2
C24_E	90,50	38,8
C24_E	72,50	33,3
C24_E	54,50	29,7
C24_E	36,50	39,6
C24_F	111,50	43,6
C24_F	93,50	39,3
C24_F	75,50	34,0
C24_F	57,50	30,2
C24_F	39,50	31,4
P01_A	19,50	25,2
P01_A	1,50	21,1
P01_B	22,50	25,6
P01_B	4,50	24,3
P01_C	7,50	23,7
P01_D	10,50	23,9
P01_E	13,50	24,4
P01_F	16,50	25,1
P02_A	19,50	29,5
P02_A	1,50	24,7
P02_B	22,50	30,0
P02_B	4,50	28,6
P02_C	7,50	28,0
P02_D	10,50	28,2
P02_E	13,50	28,6
P02_F	16,50	29,2
P03_A	19,50	25,3
P03_A	1,50	21,3
P03_B	22,50	25,7
P03_B	4,50	24,3
P03_C	7,50	23,8
P03_D	10,50	24,0
P03_E	13,50	24,5
P03_F	16,50	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	24,8
P04_A	1,50	21,2
P04_B	22,50	25,2
P04_B	4,50	24,3
P04_C	7,50	23,7
P04_D	10,50	23,9
P04_E	13,50	24,3
P04_F	16,50	24,8
P05_A	19,50	24,8
P05_A	1,50	21,3
P05_B	22,50	25,2
P05_B	4,50	24,3
P05_C	7,50	23,7
P05_D	10,50	23,9
P05_E	13,50	24,3
P05_F	16,50	24,8
P06_A	19,50	24,7
P06_A	1,50	23,4
P06_B	22,50	25,2
P06_B	4,50	27,3
P06_C	7,50	26,7
P06_D	10,50	27,2
P06_E	13,50	27,7
P06_F	16,50	28,3
P07_A	19,50	24,7
P07_A	1,50	23,9
P07_B	22,50	25,2
P07_B	4,50	28,0
P07_C	7,50	27,4
P07_D	10,50	27,8
P07_E	13,50	28,4
P07_F	16,50	28,9
P08_A	19,50	24,6
P08_A	1,50	23,1
P08_B	22,50	25,1
P08_B	4,50	26,8
P08_C	7,50	26,2
P08_D	10,50	26,4
P08_E	13,50	26,9
P08_F	16,50	25,4
P09_A	19,50	15,5
P09_A	1,50	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	16,0
P09_B	4,50	28,0
P09_C	7,50	27,4
P09_D	10,50	27,9
P09_E	13,50	28,5
P09_F	16,50	27,8
P10_A	19,50	18,6
P10_A	1,50	21,6
P10_B	22,50	18,7
P10_B	4,50	24,4
P10_C	7,50	23,9
P10_D	10,50	24,4
P10_E	13,50	25,1
P10_F	16,50	21,9
P11_A	19,50	18,3
P11_A	1,50	24,5
P11_B	22,50	18,4
P11_B	4,50	28,2
P11_C	7,50	27,7
P11_D	10,50	28,3
P11_E	13,50	29,0
P11_F	16,50	27,5
P12_A	19,50	17,9
P12_A	1,50	19,2
P12_B	22,50	18,1
P12_B	4,50	19,2
P12_C	7,50	19,0
P12_D	10,50	20,3
P12_E	13,50	21,8
P12_F	16,50	21,7
P13_A	19,50	18,0
P13_A	1,50	22,9
P13_B	22,50	18,2
P13_B	4,50	25,9
P13_C	7,50	25,7
P13_D	10,50	26,4
P13_E	13,50	27,2
P13_F	16,50	27,6
P14_A	19,50	18,3
P14_A	1,50	21,5
P14_B	22,50	18,4
P14_B	4,50	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	23,4
P14_D	10,50	24,4
P14_E	13,50	25,3
P14_F	16,50	25,6
P15_A	19,50	14,8
P15_A	1,50	23,1
P15_B	22,50	15,2
P15_B	4,50	26,0
P15_C	7,50	25,7
P15_D	10,50	26,3
P15_E	13,50	27,0
P15_F	16,50	27,4
P16_A	19,50	14,5
P16_A	1,50	23,1
P16_B	22,50	14,9
P16_B	4,50	26,0
P16_C	7,50	25,8
P16_D	10,50	26,4
P16_E	13,50	27,1
P16_F	16,50	27,6
P17_A	19,50	24,1
P17_A	1,50	24,2
P17_B	22,50	14,7
P17_B	4,50	27,4
P17_C	7,50	27,2
P17_D	10,50	27,7
P17_E	13,50	28,5
P17_F	16,50	29,4
P18_A	19,50	14,1
P18_A	1,50	24,1
P18_B	22,50	14,4
P18_B	4,50	27,3
P18_C	7,50	27,1
P18_D	10,50	27,6
P18_E	13,50	28,2
P18_F	16,50	28,9
P19_A	19,50	19,5
P19_A	1,50	24,7
P19_B	22,50	14,9
P19_B	4,50	28,0
P19_C	7,50	27,6
P19_D	10,50	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	28,9
P19_F	16,50	29,6
P20_A	19,50	16,2
P20_A	1,50	24,9
P20_B	22,50	15,8
P20_B	4,50	28,3
P20_C	7,50	27,9
P20_D	10,50	28,6
P20_E	13,50	29,2
P20_F	16,50	29,9
P21_A	19,50	19,4
P21_A	1,50	25,7
P21_B	22,50	15,1
P21_B	4,50	29,4
P21_C	7,50	28,9
P21_D	10,50	29,6
P21_E	13,50	30,2
P21_F	16,50	30,9
P22_A	19,50	16,0
P22_A	1,50	25,8
P22_B	22,50	15,2
P22_B	4,50	29,4
P22_C	7,50	28,9
P22_D	10,50	29,5
P22_E	13,50	30,1
P22_F	16,50	30,8
P23_A	19,50	14,6
P23_A	1,50	25,8
P23_B	22,50	13,6
P23_B	4,50	29,4
P23_C	7,50	29,0
P23_D	10,50	29,6
P23_E	13,50	30,2
P23_F	16,50	30,9
P24_A	19,50	14,3
P24_A	1,50	25,8
P24_B	22,50	13,1
P24_B	4,50	29,5
P24_C	7,50	28,8
P24_D	10,50	29,4
P24_E	13,50	30,1
P24_F	16,50	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	16,4
P25_A	1,50	25,9
P25_B	22,50	15,4
P25_B	4,50	29,5
P25_C	7,50	28,9
P25_D	10,50	29,5
P25_E	13,50	30,2
P25_F	16,50	30,9
P26_A	19,50	16,6
P26_A	1,50	26,6
P26_B	22,50	15,6
P26_B	4,50	30,3
P26_C	7,50	29,8
P26_D	10,50	30,4
P26_E	13,50	31,0
P26_F	16,50	31,7
P27_A	19,50	16,5
P27_A	1,50	26,9
P27_B	22,50	15,3
P27_B	4,50	30,7
P27_C	7,50	30,1
P27_D	10,50	30,7
P27_E	13,50	31,4
P27_F	16,50	32,0
P28_A	19,50	16,4
P28_A	1,50	26,5
P28_B	22,50	15,3
P28_B	4,50	30,2
P28_C	7,50	29,6
P28_D	10,50	30,2
P28_E	13,50	30,8
P28_F	16,50	31,5
P29_A	19,50	16,2
P29_A	1,50	26,9
P29_B	22,50	14,7
P29_B	4,50	30,8
P29_C	7,50	30,1
P29_D	10,50	30,7
P29_E	13,50	31,3
P29_F	16,50	32,0
P30_A	19,50	47,5
P30_A	1,50	46,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	47,3
P30_B	4,50	47,7
P30_C	7,50	47,9
P30_D	10,50	48,0
P30_E	13,50	47,9
P30_F	16,50	47,8
P31_A	19,50	48,0
P31_A	1,50	46,9
P31_B	22,50	47,7
P31_B	4,50	48,3
P31_C	7,50	48,5
P31_D	10,50	48,6
P31_E	13,50	48,4
P31_F	16,50	48,3
P32_A	19,50	48,6
P32_A	1,50	47,9
P32_B	22,50	48,3
P32_B	4,50	49,1
P32_C	7,50	49,2
P32_D	10,50	49,2
P32_E	13,50	49,1
P32_F	16,50	48,9
P33_A	19,50	49,1
P33_A	1,50	49,1
P33_B	22,50	48,8
P33_B	4,50	49,9
P33_C	7,50	50,0
P33_D	10,50	49,9
P33_E	13,50	49,7
P33_F	16,50	49,5
P34_A	19,50	49,6
P34_A	1,50	50,3
P34_B	22,50	49,2
P34_B	4,50	50,8
P34_C	7,50	50,8
P34_D	10,50	50,6
P34_E	13,50	50,3
P34_F	16,50	50,0
P35_A	19,50	50,4
P35_A	1,50	51,7
P35_B	22,50	49,9
P35_B	4,50	51,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	51,8
P35_D	10,50	51,6
P35_E	13,50	51,2
P35_F	16,50	50,8
P36_A	19,50	50,7
P36_A	1,50	52,9
P36_B	22,50	50,1
P36_B	4,50	52,9
P36_C	7,50	52,7
P36_D	10,50	52,3
P36_E	13,50	51,9
P36_F	16,50	51,3
P37_A	19,50	51,0
P37_A	1,50	54,2
P37_B	22,50	50,2
P37_B	4,50	54,1
P37_C	7,50	53,7
P37_D	10,50	53,1
P37_E	13,50	52,4
P37_F	16,50	51,7
P38_A	19,50	51,4
P38_A	1,50	56,0
P38_B	22,50	50,5
P38_B	4,50	55,7
P38_C	7,50	55,0
P38_D	10,50	54,1
P38_E	13,50	53,1
P38_F	16,50	52,2
P39_A	19,50	56,0
P39_A	1,50	60,7
P39_B	22,50	55,4
P39_B	4,50	60,2
P39_C	7,50	59,4
P39_D	10,50	58,4
P39_E	13,50	57,5
P39_F	16,50	56,7
P40_A	19,50	56,0
P40_A	1,50	60,6
P40_B	22,50	55,4
P40_B	4,50	60,2
P40_C	7,50	59,3
P40_D	10,50	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	57,5
P40_F	16,50	56,8
P41_A	19,50	56,1
P41_A	1,50	60,5
P41_B	22,50	55,5
P41_B	4,50	60,1
P41_C	7,50	59,3
P41_D	10,50	58,4
P41_E	13,50	57,6
P41_F	16,50	56,8
P42_A	19,50	56,2
P42_A	1,50	60,5
P42_B	22,50	55,6
P42_B	4,50	60,1
P42_C	7,50	59,3
P42_D	10,50	58,4
P42_E	13,50	57,6
P42_F	16,50	56,9
P43_A	19,50	56,2
P43_A	1,50	60,4
P43_B	22,50	55,6
P43_B	4,50	60,1
P43_C	7,50	59,3
P43_D	10,50	58,4
P43_E	13,50	57,6
P43_F	16,50	56,9
P44_A	19,50	56,3
P44_A	1,50	60,3
P44_B	22,50	55,7
P44_B	4,50	60,0
P44_C	7,50	59,3
P44_D	10,50	58,4
P44_E	13,50	57,6
P44_F	16,50	56,9
P45_A	19,50	56,3
P45_A	1,50	60,3
P45_B	22,50	55,7
P45_B	4,50	60,0
P45_C	7,50	59,3
P45_D	10,50	58,5
P45_E	13,50	57,7
P45_F	16,50	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	56,4
P46_A	1,50	60,2
P46_B	22,50	55,8
P46_B	4,50	60,0
P46_C	7,50	59,3
P46_D	10,50	58,5
P46_E	13,50	57,7
P46_F	16,50	57,0
P47_A	19,50	56,4
P47_A	1,50	60,2
P47_B	22,50	55,8
P47_B	4,50	60,0
P47_C	7,50	59,3
P47_D	10,50	58,5
P47_E	13,50	57,7
P47_F	16,50	57,0
P48_A	19,50	56,5
P48_A	1,50	60,2
P48_B	22,50	55,9
P48_B	4,50	60,0
P48_C	7,50	59,3
P48_D	10,50	58,5
P48_E	13,50	57,8
P48_F	16,50	57,1
P49_A	19,50	56,5
P49_A	1,50	60,2
P49_B	22,50	55,9
P49_B	4,50	60,0
P49_C	7,50	59,3
P49_D	10,50	58,5
P49_E	13,50	57,8
P49_F	16,50	57,1
P50_A	19,50	56,5
P50_A	1,50	60,2
P50_B	22,50	56,0
P50_B	4,50	60,0
P50_C	7,50	59,3
P50_D	10,50	58,6
P50_E	13,50	57,8
P50_F	16,50	57,2
P51_A	19,50	56,6
P51_A	1,50	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	56,0
P51_B	4,50	60,0
P51_C	7,50	59,4
P51_D	10,50	58,6
P51_E	13,50	57,9
P51_F	16,50	57,2
P52_A	19,50	56,6
P52_A	1,50	60,2
P52_B	22,50	56,0
P52_B	4,50	60,0
P52_C	7,50	59,4
P52_D	10,50	58,6
P52_E	13,50	57,9
P52_F	16,50	57,2
P53_A	19,50	56,6
P53_A	1,50	60,3
P53_B	22,50	56,1
P53_B	4,50	60,0
P53_C	7,50	59,4
P53_D	10,50	58,6
P53_E	13,50	57,9
P53_F	16,50	57,2
P54_A	19,50	56,7
P54_A	1,50	60,3
P54_B	22,50	56,1
P54_B	4,50	60,1
P54_C	7,50	59,4
P54_D	10,50	58,7
P54_E	13,50	57,9
P54_F	16,50	57,3
P55_A	19,50	56,7
P55_A	1,50	60,3
P55_B	22,50	56,2
P55_B	4,50	60,1
P55_C	7,50	59,4
P55_D	10,50	58,7
P55_E	13,50	58,0
P55_F	16,50	57,3
P56_A	19,50	56,7
P56_A	1,50	60,3
P56_B	22,50	56,2
P56_B	4,50	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	59,4
P56_D	10,50	58,7
P56_E	13,50	58,0
P56_F	16,50	57,3
P57_A	19,50	56,8
P57_A	1,50	60,3
P57_B	22,50	56,2
P57_B	4,50	60,1
P57_C	7,50	59,5
P57_D	10,50	58,7
P57_E	13,50	58,0
P57_F	16,50	57,4
P58_A	19,50	56,8
P58_A	1,50	60,3
P58_B	22,50	56,3
P58_B	4,50	60,1
P58_C	7,50	59,5
P58_D	10,50	58,8
P58_E	13,50	58,0
P58_F	16,50	57,4
P59_A	19,50	56,8
P59_A	1,50	60,3
P59_B	22,50	56,3
P59_B	4,50	60,1
P59_C	7,50	59,5
P59_D	10,50	58,8
P59_E	13,50	58,1
P59_F	16,50	57,4
P60_A	19,50	57,0
P60_A	1,50	60,3
P60_B	22,50	56,4
P60_B	4,50	60,2
P60_C	7,50	59,6
P60_D	10,50	58,8
P60_E	13,50	58,2
P60_F	16,50	57,5
P61_A	19,50	57,0
P61_A	1,50	60,3
P61_B	22,50	56,5
P61_B	4,50	60,2
P61_C	7,50	59,6
P61_D	10,50	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	58,2
P61_F	16,50	57,6
P62_A	19,50	57,1
P62_A	1,50	60,4
P62_B	22,50	56,6
P62_B	4,50	60,2
P62_C	7,50	59,6
P62_D	10,50	58,9
P62_E	13,50	58,2
P62_F	16,50	57,6
P63_A	19,50	57,1
P63_A	1,50	60,4
P63_B	22,50	56,6
P63_B	4,50	60,2
P63_C	7,50	59,7
P63_D	10,50	59,0
P63_E	13,50	58,3
P63_F	16,50	57,7
P64_A	19,50	57,2
P64_A	1,50	60,4
P64_B	22,50	56,7
P64_B	4,50	60,3
P64_C	7,50	59,7
P64_D	10,50	59,0
P64_E	13,50	58,3
P64_F	16,50	57,7
P65_A	19,50	57,3
P65_A	1,50	60,4
P65_B	22,50	56,8
P65_B	4,50	60,3
P65_C	7,50	59,7
P65_D	10,50	59,1
P65_E	13,50	58,4
P65_F	16,50	57,8
P66_A	19,50	57,3
P66_A	1,50	60,5
P66_B	22,50	56,8
P66_B	4,50	60,4
P66_C	7,50	59,8
P66_D	10,50	59,1
P66_E	13,50	58,5
P66_F	16,50	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	57,4
P67_A	1,50	60,5
P67_B	22,50	57,0
P67_B	4,50	60,5
P67_C	7,50	59,9
P67_D	10,50	59,2
P67_E	13,50	58,6
P67_F	16,50	58,0
P68_A	19,50	57,5
P68_A	1,50	60,6
P68_B	22,50	57,0
P68_B	4,50	60,5
P68_C	7,50	60,0
P68_D	10,50	59,3
P68_E	13,50	58,6
P68_F	16,50	58,0
P69_A	19,50	55,0
P69_A	1,50	57,5
P69_B	22,50	55,0
P69_B	4,50	57,6
P69_C	7,50	57,1
P69_D	10,50	56,6
P69_E	13,50	56,0
P69_F	16,50	55,5
P70_A	19,50	53,3
P70_A	1,50	55,6
P70_B	22,50	52,6
P70_B	4,50	55,7
P70_C	7,50	55,3
P70_D	10,50	54,8
P70_E	13,50	54,3
P70_F	16,50	53,8
P71_A	19,50	51,4
P71_A	1,50	53,3
P71_B	22,50	51,0
P71_B	4,50	53,4
P71_C	7,50	53,1
P71_D	10,50	52,7
P71_E	13,50	52,3
P71_F	16,50	51,8
P72_A	19,50	50,2
P72_A	1,50	51,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet zuidelijke kade (50)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	49,9
P72_B	4,50	51,7
P72_C	7,50	51,4
P72_D	10,50	51,1
P72_E	13,50	50,8
P72_F	16,50	50,4
P73_A	19,50	49,0
P73_A	1,50	49,6
P73_B	22,50	48,8
P73_B	4,50	50,0
P73_C	7,50	49,9
P73_D	10,50	49,6
P73_E	13,50	49,4
P73_F	16,50	49,1
P74_A	19,50	47,9
P74_A	1,50	47,8
P74_B	22,50	47,9
P74_B	4,50	48,6
P74_C	7,50	48,4
P74_D	10,50	48,3
P74_E	13,50	48,1
P74_F	16,50	47,9
P75_A	19,50	46,9
P75_A	1,50	46,2
P75_B	22,50	47,0
P75_B	4,50	47,2
P75_C	7,50	47,0
P75_D	10,50	46,9
P75_E	13,50	46,8
P75_F	16,50	46,7
P76_A	19,50	45,9
P76_A	1,50	44,7
P76_B	22,50	46,1
P76_B	4,50	45,9
P76_C	7,50	45,8
P76_D	10,50	45,7
P76_E	13,50	45,6
P76_F	16,50	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	42,6
A01_A	42,50	42,7
A01_A	24,50	42,5
A01_B	63,50	42,6
A01_B	45,50	42,7
A01_B	27,50	42,6
A01_C	66,50	42,6
A01_C	48,50	42,7
A01_C	30,50	42,7
A01_D	69,50	42,6
A01_D	51,50	42,6
A01_D	33,50	42,7
A01_E	72,50	42,5
A01_E	54,50	42,6
A01_E	36,50	42,7
A01_F	75,50	42,5
A01_F	57,50	42,6
A01_F	39,50	42,7
A02_A	60,50	42,5
A02_A	42,50	42,6
A02_A	24,50	42,3
A02_B	63,50	42,5
A02_B	45,50	42,6
A02_B	27,50	42,5
A02_C	66,50	42,5
A02_C	48,50	42,5
A02_C	30,50	42,6
A02_D	69,50	42,5
A02_D	51,50	42,5
A02_D	33,50	42,6
A02_E	72,50	42,4
A02_E	54,50	42,5
A02_E	36,50	42,6
A02_F	75,50	42,4
A02_F	57,50	42,5
A02_F	39,50	42,6
A03_A	60,50	42,4
A03_A	42,50	42,4
A03_A	24,50	42,0
A03_B	63,50	42,3
A03_B	45,50	42,4
A03_B	27,50	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	42,3
A03_C	48,50	42,4
A03_C	30,50	42,4
A03_D	69,50	42,3
A03_D	51,50	42,4
A03_D	33,50	42,4
A03_E	72,50	42,3
A03_E	54,50	42,4
A03_E	36,50	42,4
A03_F	75,50	42,3
A03_F	57,50	42,4
A03_F	39,50	42,4
A04_A	60,50	42,2
A04_A	42,50	42,3
A04_A	24,50	41,8
A04_B	63,50	42,2
A04_B	45,50	42,3
A04_B	27,50	42,2
A04_C	66,50	42,2
A04_C	48,50	42,3
A04_C	30,50	42,3
A04_D	69,50	42,2
A04_D	51,50	42,3
A04_D	33,50	42,3
A04_E	72,50	42,2
A04_E	54,50	42,3
A04_E	36,50	42,3
A04_F	75,50	42,2
A04_F	57,50	42,2
A04_F	39,50	42,3
A05_A	60,50	42,1
A05_A	42,50	42,2
A05_A	24,50	41,6
A05_B	63,50	42,1
A05_B	45,50	42,2
A05_B	27,50	42,1
A05_C	66,50	42,1
A05_C	48,50	42,1
A05_C	30,50	42,1
A05_D	69,50	42,1
A05_D	51,50	42,1
A05_D	33,50	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	42,0
A05_E	54,50	42,1
A05_E	36,50	42,2
A05_F	75,50	42,0
A05_F	57,50	42,1
A05_F	39,50	42,2
A06_A	60,50	42,0
A06_A	42,50	42,1
A06_A	24,50	41,5
A06_B	63,50	42,0
A06_B	45,50	42,1
A06_B	27,50	42,0
A06_C	66,50	42,0
A06_C	48,50	42,0
A06_C	30,50	42,0
A06_D	69,50	42,0
A06_D	51,50	42,0
A06_D	33,50	42,1
A06_E	72,50	41,9
A06_E	54,50	42,0
A06_E	36,50	42,1
A06_F	75,50	41,9
A06_F	57,50	42,0
A06_F	39,50	42,1
A07_A	60,50	--
A07_A	42,50	--
A07_A	24,50	--
A07_B	63,50	--
A07_B	45,50	--
A07_B	27,50	--
A07_C	66,50	--
A07_C	48,50	--
A07_C	30,50	--
A07_D	69,50	--
A07_D	51,50	--
A07_D	33,50	--
A07_E	72,50	--
A07_E	54,50	--
A07_E	36,50	--
A07_F	75,50	--
A07_F	57,50	--
A07_F	39,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	28,1
A08_A	42,50	28,2
A08_A	24,50	11,7
A08_B	63,50	28,1
A08_B	45,50	28,2
A08_B	27,50	12,8
A08_C	66,50	28,1
A08_C	48,50	28,1
A08_C	30,50	19,2
A08_D	69,50	28,1
A08_D	51,50	28,1
A08_D	33,50	28,1
A08_E	72,50	28,0
A08_E	54,50	28,1
A08_E	36,50	28,2
A08_F	75,50	28,0
A08_F	57,50	28,1
A08_F	39,50	28,2
A09_A	60,50	32,4
A09_A	42,50	32,5
A09_A	24,50	32,9
A09_B	63,50	32,4
A09_B	45,50	32,4
A09_B	27,50	34,3
A09_C	66,50	32,4
A09_C	48,50	32,4
A09_C	30,50	34,7
A09_D	69,50	32,4
A09_D	51,50	32,4
A09_D	33,50	31,6
A09_E	72,50	32,3
A09_E	54,50	32,4
A09_E	36,50	32,5
A09_F	75,50	32,3
A09_F	57,50	32,4
A09_F	39,50	32,5
A10_A	60,50	35,0
A10_A	42,50	35,1
A10_A	24,50	30,8
A10_B	63,50	35,0
A10_B	45,50	35,1
A10_B	27,50	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	35,0
A10_C	48,50	35,1
A10_C	30,50	33,1
A10_D	69,50	35,0
A10_D	51,50	35,0
A10_D	33,50	34,1
A10_E	72,50	35,0
A10_E	54,50	35,0
A10_E	36,50	35,1
A10_F	75,50	35,0
A10_F	57,50	35,0
A10_F	39,50	35,1
A11_A	60,50	35,6
A11_A	42,50	35,7
A11_A	24,50	22,1
A11_B	63,50	35,6
A11_B	45,50	35,7
A11_B	27,50	23,7
A11_C	66,50	35,6
A11_C	48,50	35,7
A11_C	30,50	27,7
A11_D	69,50	35,6
A11_D	51,50	35,7
A11_D	33,50	34,6
A11_E	72,50	35,6
A11_E	54,50	35,7
A11_E	36,50	35,6
A11_F	75,50	35,6
A11_F	57,50	35,7
A11_F	39,50	35,7
A12_A	60,50	36,4
A12_A	42,50	36,4
A12_A	24,50	17,2
A12_B	63,50	36,4
A12_B	45,50	36,4
A12_B	27,50	19,4
A12_C	66,50	36,3
A12_C	48,50	36,4
A12_C	30,50	27,0
A12_D	69,50	36,3
A12_D	51,50	36,4
A12_D	33,50	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	36,3
A12_E	54,50	36,4
A12_E	36,50	36,3
A12_F	75,50	36,3
A12_F	57,50	36,4
A12_F	39,50	36,4
A13_A	60,50	--
A13_A	42,50	-5,8
A13_A	24,50	19,9
A13_B	63,50	--
A13_B	45,50	-10,7
A13_B	27,50	19,9
A13_C	66,50	--
A13_C	48,50	--
A13_C	30,50	-4,0
A13_D	69,50	--
A13_D	51,50	--
A13_D	33,50	-3,9
A13_E	72,50	--
A13_E	54,50	--
A13_E	36,50	-4,6
A13_F	75,50	--
A13_F	57,50	--
A13_F	39,50	-4,3
A14_A	60,50	--
A14_A	42,50	-5,8
A14_A	24,50	16,2
A14_B	63,50	--
A14_B	45,50	-17,3
A14_B	27,50	16,2
A14_C	66,50	--
A14_C	48,50	--
A14_C	30,50	-4,0
A14_D	69,50	--
A14_D	51,50	--
A14_D	33,50	-3,8
A14_E	72,50	--
A14_E	54,50	--
A14_E	36,50	-4,5
A14_F	75,50	--
A14_F	57,50	--
A14_F	39,50	-4,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	--
A15_A	42,50	-10,7
A15_A	24,50	16,2
A15_B	63,50	--
A15_B	45,50	-17,3
A15_B	27,50	16,2
A15_C	66,50	--
A15_C	48,50	--
A15_C	30,50	-8,1
A15_D	69,50	--
A15_D	51,50	--
A15_D	33,50	-8,1
A15_E	72,50	--
A15_E	54,50	--
A15_E	36,50	-11,0
A15_F	75,50	--
A15_F	57,50	--
A15_F	39,50	-10,9
A16_A	60,50	--
A16_A	42,50	-10,7
A16_A	24,50	16,2
A16_B	63,50	--
A16_B	45,50	-17,2
A16_B	27,50	16,2
A16_C	66,50	--
A16_C	48,50	--
A16_C	30,50	-8,1
A16_D	69,50	--
A16_D	51,50	--
A16_D	33,50	-8,0
A16_E	72,50	--
A16_E	54,50	--
A16_E	36,50	-11,0
A16_F	75,50	--
A16_F	57,50	--
A16_F	39,50	-10,8
A17_A	60,50	--
A17_A	42,50	-9,8
A17_A	24,50	16,3
A17_B	63,50	--
A17_B	45,50	-17,2
A17_B	27,50	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	--
A17_C	48,50	--
A17_C	30,50	-7,6
A17_D	69,50	--
A17_D	51,50	--
A17_D	33,50	-7,6
A17_E	72,50	--
A17_E	54,50	--
A17_E	36,50	-10,1
A17_F	75,50	--
A17_F	57,50	--
A17_F	39,50	-9,9
A18_A	60,50	--
A18_A	42,50	-9,7
A18_A	24,50	16,4
A18_B	63,50	--
A18_B	45,50	-17,1
A18_B	27,50	16,3
A18_C	66,50	--
A18_C	48,50	--
A18_C	30,50	-7,6
A18_D	69,50	--
A18_D	51,50	--
A18_D	33,50	-7,5
A18_E	72,50	--
A18_E	54,50	--
A18_E	36,50	-10,0
A18_F	75,50	--
A18_F	57,50	--
A18_F	39,50	-9,9
A19_A	60,50	42,3
A19_A	42,50	42,4
A19_A	24,50	42,2
A19_B	63,50	42,3
A19_B	45,50	42,4
A19_B	27,50	42,3
A19_C	66,50	42,3
A19_C	48,50	42,4
A19_C	30,50	42,4
A19_D	69,50	42,3
A19_D	51,50	42,3
A19_D	33,50	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	42,2
A19_E	54,50	42,3
A19_E	36,50	42,4
A19_F	75,50	42,2
A19_F	57,50	42,3
A19_F	39,50	42,4
A20_A	60,50	42,4
A20_A	42,50	42,4
A20_A	24,50	42,3
A20_B	63,50	42,3
A20_B	45,50	42,4
A20_B	27,50	42,4
A20_C	66,50	42,3
A20_C	48,50	42,4
A20_C	30,50	42,4
A20_D	69,50	42,3
A20_D	51,50	42,4
A20_D	33,50	42,4
A20_E	72,50	42,3
A20_E	54,50	42,4
A20_E	36,50	42,5
A20_F	75,50	42,3
A20_F	57,50	42,4
A20_F	39,50	42,5
A21_A	60,50	42,4
A21_A	42,50	42,5
A21_A	24,50	42,4
A21_B	63,50	42,4
A21_B	45,50	42,5
A21_B	27,50	42,4
A21_C	66,50	42,4
A21_C	48,50	42,5
A21_C	30,50	42,5
A21_D	69,50	42,4
A21_D	51,50	42,5
A21_D	33,50	42,5
A21_E	72,50	42,4
A21_E	54,50	42,5
A21_E	36,50	42,5
A21_F	75,50	42,3
A21_F	57,50	42,4
A21_F	39,50	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	42,5
A22_A	42,50	42,6
A22_A	24,50	42,4
A22_B	63,50	42,5
A22_B	45,50	42,5
A22_B	27,50	42,5
A22_C	66,50	42,5
A22_C	48,50	42,5
A22_C	30,50	42,5
A22_D	69,50	42,4
A22_D	51,50	42,5
A22_D	33,50	42,6
A22_E	72,50	42,4
A22_E	54,50	42,5
A22_E	36,50	42,6
A22_F	75,50	42,4
A22_F	57,50	42,5
A22_F	39,50	42,6
A23_A	60,50	42,6
A23_A	42,50	42,6
A23_A	24,50	42,6
A23_B	63,50	42,5
A23_B	45,50	42,6
A23_B	27,50	42,6
A23_C	66,50	42,5
A23_C	48,50	42,6
A23_C	30,50	42,6
A23_D	69,50	42,5
A23_D	51,50	42,6
A23_D	33,50	42,6
A23_E	72,50	42,5
A23_E	54,50	42,6
A23_E	36,50	42,6
A23_F	75,50	42,5
A23_F	57,50	42,6
A23_F	39,50	42,6
A24_A	60,50	42,6
A24_A	42,50	42,7
A24_A	24,50	42,6
A24_B	63,50	42,6
A24_B	45,50	42,7
A24_B	27,50	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	42,6
A24_C	48,50	42,7
A24_C	30,50	42,7
A24_D	69,50	42,6
A24_D	51,50	42,6
A24_D	33,50	42,7
A24_E	72,50	42,5
A24_E	54,50	42,6
A24_E	36,50	42,7
A24_F	75,50	42,5
A24_F	57,50	42,6
A24_F	39,50	42,7
B01_A	24,50	39,8
B01_B	27,50	40,6
B01_C	30,50	40,7
B02_A	24,50	40,6
B02_B	27,50	41,6
B02_C	30,50	41,7
B03_A	24,50	40,8
B03_B	27,50	41,9
B03_C	30,50	42,0
B04_A	24,50	41,0
B04_B	27,50	42,1
B04_C	30,50	42,2
B05_A	24,50	41,3
B05_B	27,50	42,5
B05_C	30,50	42,6
B06_A	24,50	37,2
B06_B	27,50	38,7
B06_C	30,50	38,8
B07_A	24,50	37,5
B07_B	27,50	38,9
B07_C	30,50	39,2
B08_A	24,50	36,3
B08_B	27,50	37,8
B08_C	30,50	38,1
B09_A	24,50	35,1
B09_B	27,50	36,6
B09_C	30,50	37,1
B10_A	24,50	33,5
B10_B	27,50	35,1
B10_C	30,50	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	19,1
B11_B	27,50	19,7
B11_C	30,50	-6,7
B12_A	24,50	15,6
B12_B	27,50	16,0
B12_C	30,50	-5,0
B13_A	24,50	-1,7
B13_B	27,50	-1,7
B13_C	30,50	-5,0
B14_A	24,50	-1,7
B14_B	27,50	-1,7
B14_C	30,50	-5,0
B15_A	24,50	-2,7
B15_B	27,50	-2,8
B15_C	30,50	-8,1
B16_A	24,50	16,6
B16_B	27,50	16,7
B16_C	30,50	16,8
B17_A	24,50	16,6
B17_B	27,50	16,7
B17_C	30,50	16,8
B18_A	24,50	16,6
B18_B	27,50	16,8
B18_C	30,50	16,8
B19_A	24,50	23,4
B19_B	27,50	24,1
B19_C	30,50	24,4
B20_A	24,50	35,2
B20_B	27,50	35,8
B20_C	30,50	36,1
C01_A	114,50	40,9
C01_A	96,50	41,0
C01_A	78,50	41,1
C01_A	60,50	41,2
C01_A	42,50	41,2
C01_A	24,50	40,7
C01_B	99,50	41,0
C01_B	81,50	41,1
C01_B	63,50	41,1
C01_B	45,50	41,2
C01_B	27,50	41,0
C01_C	102,50	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	41,0
C01_C	66,50	41,1
C01_C	48,50	41,2
C01_C	30,50	41,1
C01_D	105,50	40,9
C01_D	87,50	41,0
C01_D	69,50	41,1
C01_D	51,50	41,2
C01_D	33,50	41,2
C01_E	108,50	40,9
C01_E	90,50	41,0
C01_E	72,50	41,1
C01_E	54,50	41,2
C01_E	36,50	41,2
C01_F	111,50	40,9
C01_F	93,50	41,0
C01_F	75,50	41,1
C01_F	57,50	41,2
C01_F	39,50	41,2
C02_A	114,50	40,7
C02_A	96,50	40,8
C02_A	78,50	40,9
C02_A	60,50	41,0
C02_A	42,50	41,1
C02_A	24,50	40,5
C02_B	99,50	40,8
C02_B	81,50	40,9
C02_B	63,50	41,0
C02_B	45,50	41,1
C02_B	27,50	40,8
C02_C	102,50	40,8
C02_C	84,50	40,9
C02_C	66,50	41,0
C02_C	48,50	41,1
C02_C	30,50	41,0
C02_D	105,50	40,8
C02_D	87,50	40,9
C02_D	69,50	41,0
C02_D	51,50	41,0
C02_D	33,50	41,0
C02_E	108,50	40,8
C02_E	90,50	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	41,0
C02_E	54,50	41,0
C02_E	36,50	41,1
C02_F	111,50	40,8
C02_F	93,50	40,9
C02_F	75,50	41,0
C02_F	57,50	41,0
C02_F	39,50	41,1
C03_A	114,50	40,6
C03_A	96,50	40,7
C03_A	78,50	40,8
C03_A	60,50	40,9
C03_A	42,50	41,0
C03_A	24,50	40,3
C03_B	99,50	40,7
C03_B	81,50	40,8
C03_B	63,50	40,9
C03_B	45,50	41,0
C03_B	27,50	40,7
C03_C	102,50	40,7
C03_C	84,50	40,8
C03_C	66,50	40,9
C03_C	48,50	40,9
C03_C	30,50	40,8
C03_D	105,50	40,7
C03_D	87,50	40,8
C03_D	69,50	40,8
C03_D	51,50	40,9
C03_D	33,50	40,9
C03_E	108,50	40,6
C03_E	90,50	40,8
C03_E	72,50	40,8
C03_E	54,50	40,9
C03_E	36,50	40,9
C03_F	111,50	40,6
C03_F	93,50	40,7
C03_F	75,50	40,8
C03_F	57,50	40,9
C03_F	39,50	41,0
C04_A	114,50	40,5
C04_A	96,50	40,6
C04_A	78,50	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	40,8
C04_A	42,50	40,8
C04_A	24,50	40,2
C04_B	99,50	40,6
C04_B	81,50	40,7
C04_B	63,50	40,8
C04_B	45,50	40,8
C04_B	27,50	40,5
C04_C	102,50	40,6
C04_C	84,50	40,7
C04_C	66,50	40,7
C04_C	48,50	40,8
C04_C	30,50	40,7
C04_D	105,50	40,5
C04_D	87,50	40,6
C04_D	69,50	40,7
C04_D	51,50	40,8
C04_D	33,50	40,8
C04_E	108,50	40,5
C04_E	90,50	40,6
C04_E	72,50	40,7
C04_E	54,50	40,8
C04_E	36,50	40,8
C04_F	111,50	40,5
C04_F	93,50	40,6
C04_F	75,50	40,7
C04_F	57,50	40,8
C04_F	39,50	40,8
C05_A	114,50	40,4
C05_A	96,50	40,5
C05_A	78,50	40,6
C05_A	60,50	40,7
C05_A	42,50	40,7
C05_A	24,50	40,0
C05_B	99,50	40,5
C05_B	81,50	40,6
C05_B	63,50	40,6
C05_B	45,50	40,7
C05_B	27,50	40,4
C05_C	102,50	40,5
C05_C	84,50	40,6
C05_C	66,50	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	40,7
C05_C	30,50	40,6
C05_D	105,50	40,4
C05_D	87,50	40,5
C05_D	69,50	40,6
C05_D	51,50	40,7
C05_D	33,50	40,7
C05_E	108,50	40,4
C05_E	90,50	40,5
C05_E	72,50	40,6
C05_E	54,50	40,7
C05_E	36,50	40,7
C05_F	111,50	40,4
C05_F	93,50	40,5
C05_F	75,50	40,6
C05_F	57,50	40,7
C05_F	39,50	40,7
C06_A	114,50	40,3
C06_A	96,50	40,4
C06_A	78,50	40,5
C06_A	60,50	40,6
C06_A	42,50	40,6
C06_A	24,50	39,9
C06_B	99,50	40,4
C06_B	81,50	40,5
C06_B	63,50	40,6
C06_B	45,50	40,6
C06_B	27,50	40,3
C06_C	102,50	40,4
C06_C	84,50	40,5
C06_C	66,50	40,5
C06_C	48,50	40,6
C06_C	30,50	40,5
C06_D	105,50	40,4
C06_D	87,50	40,5
C06_D	69,50	40,5
C06_D	51,50	40,6
C06_D	33,50	40,6
C06_E	108,50	40,3
C06_E	90,50	40,4
C06_E	72,50	40,5
C06_E	54,50	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	40,6
C06_F	111,50	40,3
C06_F	93,50	40,4
C06_F	75,50	40,5
C06_F	57,50	40,6
C06_F	39,50	40,6
C07_A	114,50	--
C07_A	96,50	--
C07_A	78,50	--
C07_A	60,50	--
C07_A	42,50	18,9
C07_A	24,50	18,5
C07_B	99,50	--
C07_B	81,50	--
C07_B	63,50	--
C07_B	45,50	19,0
C07_B	27,50	18,4
C07_C	102,50	--
C07_C	84,50	--
C07_C	66,50	--
C07_C	48,50	19,2
C07_C	30,50	18,5
C07_D	105,50	--
C07_D	87,50	--
C07_D	69,50	--
C07_D	51,50	--
C07_D	33,50	18,6
C07_E	108,50	--
C07_E	90,50	--
C07_E	72,50	--
C07_E	54,50	--
C07_E	36,50	18,7
C07_F	111,50	--
C07_F	93,50	--
C07_F	75,50	--
C07_F	57,50	--
C07_F	39,50	18,8
C08_A	114,50	--
C08_A	96,50	--
C08_A	78,50	--
C08_A	60,50	--
C08_A	42,50	12,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	11,7
C08_B	99,50	--
C08_B	81,50	--
C08_B	63,50	--
C08_B	45,50	12,3
C08_B	27,50	11,6
C08_C	102,50	--
C08_C	84,50	--
C08_C	66,50	--
C08_C	48,50	12,4
C08_C	30,50	11,8
C08_D	105,50	--
C08_D	87,50	--
C08_D	69,50	--
C08_D	51,50	--
C08_D	33,50	11,9
C08_E	108,50	--
C08_E	90,50	--
C08_E	72,50	--
C08_E	54,50	--
C08_E	36,50	12,0
C08_F	111,50	--
C08_F	93,50	--
C08_F	75,50	--
C08_F	57,50	--
C08_F	39,50	12,1
C09_A	114,50	--
C09_A	96,50	--
C09_A	78,50	--
C09_A	60,50	--
C09_A	42,50	19,8
C09_A	24,50	19,3
C09_B	99,50	--
C09_B	81,50	--
C09_B	63,50	--
C09_B	45,50	19,9
C09_B	27,50	19,3
C09_C	102,50	--
C09_C	84,50	--
C09_C	66,50	--
C09_C	48,50	20,0
C09_C	30,50	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	--
C09_D	87,50	--
C09_D	69,50	--
C09_D	51,50	-5,5
C09_D	33,50	19,5
C09_E	108,50	--
C09_E	90,50	--
C09_E	72,50	--
C09_E	54,50	-5,3
C09_E	36,50	19,6
C09_F	111,50	--
C09_F	93,50	--
C09_F	75,50	--
C09_F	57,50	--
C09_F	39,50	19,7
C10_A	114,50	--
C10_A	96,50	--
C10_A	78,50	--
C10_A	60,50	--
C10_A	42,50	19,0
C10_A	24,50	18,4
C10_B	99,50	--
C10_B	81,50	--
C10_B	63,50	--
C10_B	45,50	19,1
C10_B	27,50	18,4
C10_C	102,50	--
C10_C	84,50	--
C10_C	66,50	--
C10_C	48,50	19,2
C10_C	30,50	18,5
C10_D	105,50	--
C10_D	87,50	--
C10_D	69,50	--
C10_D	51,50	-5,5
C10_D	33,50	18,6
C10_E	108,50	--
C10_E	90,50	--
C10_E	72,50	--
C10_E	54,50	-5,3
C10_E	36,50	18,7
C10_F	111,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	--
C10_F	75,50	--
C10_F	57,50	--
C10_F	39,50	18,9
C11_A	114,50	--
C11_A	96,50	--
C11_A	78,50	--
C11_A	60,50	--
C11_A	42,50	29,9
C11_A	24,50	28,5
C11_B	99,50	--
C11_B	81,50	--
C11_B	63,50	--
C11_B	45,50	29,9
C11_B	27,50	29,0
C11_C	102,50	--
C11_C	84,50	--
C11_C	66,50	--
C11_C	48,50	29,9
C11_C	30,50	29,3
C11_D	105,50	--
C11_D	87,50	--
C11_D	69,50	--
C11_D	51,50	29,6
C11_D	33,50	29,5
C11_E	108,50	--
C11_E	90,50	--
C11_E	72,50	--
C11_E	54,50	29,6
C11_E	36,50	29,8
C11_F	111,50	--
C11_F	93,50	--
C11_F	75,50	--
C11_F	57,50	--
C11_F	39,50	29,9
C12_A	114,50	--
C12_A	96,50	--
C12_A	78,50	--
C12_A	60,50	--
C12_A	42,50	30,6
C12_A	24,50	29,2
C12_B	99,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	--
C12_B	63,50	--
C12_B	45,50	30,6
C12_B	27,50	29,5
C12_C	102,50	--
C12_C	84,50	--
C12_C	66,50	--
C12_C	48,50	30,6
C12_C	30,50	29,9
C12_D	105,50	--
C12_D	87,50	--
C12_D	69,50	--
C12_D	51,50	30,4
C12_D	33,50	30,1
C12_E	108,50	--
C12_E	90,50	--
C12_E	72,50	--
C12_E	54,50	30,4
C12_E	36,50	30,4
C12_F	111,50	--
C12_F	93,50	--
C12_F	75,50	--
C12_F	57,50	--
C12_F	39,50	30,6
C13_A	114,50	--
C13_A	96,50	--
C13_A	78,50	--
C13_A	60,50	--
C13_A	42,50	-2,0
C13_A	24,50	19,2
C13_B	99,50	--
C13_B	81,50	--
C13_B	63,50	--
C13_B	45,50	-1,9
C13_B	27,50	19,3
C13_C	102,50	--
C13_C	84,50	--
C13_C	66,50	--
C13_C	48,50	-1,2
C13_C	30,50	-4,3
C13_D	105,50	--
C13_D	87,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	--
C13_D	51,50	0,5
C13_D	33,50	-3,9
C13_E	108,50	--
C13_E	90,50	--
C13_E	72,50	--
C13_E	54,50	2,9
C13_E	36,50	-3,9
C13_F	111,50	--
C13_F	93,50	--
C13_F	75,50	--
C13_F	57,50	--
C13_F	39,50	-2,8
C14_A	114,50	--
C14_A	96,50	--
C14_A	78,50	--
C14_A	60,50	--
C14_A	42,50	-5,6
C14_A	24,50	19,3
C14_B	99,50	--
C14_B	81,50	--
C14_B	63,50	--
C14_B	45,50	-8,1
C14_B	27,50	19,4
C14_C	102,50	--
C14_C	84,50	--
C14_C	66,50	--
C14_C	48,50	-12,4
C14_C	30,50	-5,1
C14_D	105,50	--
C14_D	87,50	--
C14_D	69,50	--
C14_D	51,50	-12,2
C14_D	33,50	-5,0
C14_E	108,50	--
C14_E	90,50	--
C14_E	72,50	--
C14_E	54,50	-12,0
C14_E	36,50	-5,9
C14_F	111,50	--
C14_F	93,50	--
C14_F	75,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	--
C14_F	39,50	-5,8
C15_A	114,50	--
C15_A	96,50	--
C15_A	78,50	--
C15_A	60,50	--
C15_A	42,50	-6,5
C15_A	24,50	17,0
C15_B	99,50	--
C15_B	81,50	--
C15_B	63,50	--
C15_B	45,50	-10,0
C15_B	27,50	17,1
C15_C	102,50	--
C15_C	84,50	--
C15_C	66,50	--
C15_C	48,50	--
C15_C	30,50	-5,7
C15_D	105,50	--
C15_D	87,50	--
C15_D	69,50	--
C15_D	51,50	--
C15_D	33,50	-5,6
C15_E	108,50	--
C15_E	90,50	--
C15_E	72,50	--
C15_E	54,50	--
C15_E	36,50	-6,8
C15_F	111,50	--
C15_F	93,50	--
C15_F	75,50	--
C15_F	57,50	--
C15_F	39,50	-6,6
C16_A	114,50	--
C16_A	96,50	--
C16_A	78,50	--
C16_A	60,50	--
C16_A	42,50	-6,0
C16_A	24,50	17,0
C16_B	99,50	--
C16_B	81,50	--
C16_B	63,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	-10,9
C16_B	27,50	17,1
C16_C	102,50	--
C16_C	84,50	--
C16_C	66,50	--
C16_C	48,50	--
C16_C	30,50	-5,5
C16_D	105,50	--
C16_D	87,50	--
C16_D	69,50	--
C16_D	51,50	--
C16_D	33,50	-5,3
C16_E	108,50	--
C16_E	90,50	--
C16_E	72,50	--
C16_E	54,50	--
C16_E	36,50	-6,4
C16_F	111,50	--
C16_F	93,50	--
C16_F	75,50	--
C16_F	57,50	--
C16_F	39,50	-6,2
C17_A	114,50	--
C17_A	96,50	--
C17_A	78,50	--
C17_A	60,50	--
C17_A	42,50	-5,9
C17_A	24,50	17,1
C17_B	99,50	--
C17_B	81,50	--
C17_B	63,50	--
C17_B	45,50	-10,9
C17_B	27,50	17,2
C17_C	102,50	--
C17_C	84,50	--
C17_C	66,50	--
C17_C	48,50	--
C17_C	30,50	-5,4
C17_D	105,50	--
C17_D	87,50	--
C17_D	69,50	--
C17_D	51,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	-5,3
C17_E	108,50	--
C17_E	90,50	--
C17_E	72,50	--
C17_E	54,50	--
C17_E	36,50	-6,3
C17_F	111,50	--
C17_F	93,50	--
C17_F	75,50	--
C17_F	57,50	--
C17_F	39,50	-6,1
C18_A	114,50	--
C18_A	96,50	--
C18_A	78,50	--
C18_A	60,50	--
C18_A	42,50	-5,9
C18_A	24,50	17,2
C18_B	99,50	--
C18_B	81,50	--
C18_B	63,50	--
C18_B	45,50	-10,8
C18_B	27,50	17,3
C18_C	102,50	--
C18_C	84,50	--
C18_C	66,50	--
C18_C	48,50	--
C18_C	30,50	-5,3
C18_D	105,50	--
C18_D	87,50	--
C18_D	69,50	--
C18_D	51,50	--
C18_D	33,50	-5,2
C18_E	108,50	--
C18_E	90,50	--
C18_E	72,50	--
C18_E	54,50	--
C18_E	36,50	-6,3
C18_F	111,50	--
C18_F	93,50	--
C18_F	75,50	--
C18_F	57,50	--
C18_F	39,50	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	40,7
C19_A	96,50	40,8
C19_A	78,50	38,4
C19_A	60,50	38,4
C19_A	42,50	38,5
C19_A	24,50	20,3
C19_B	99,50	40,8
C19_B	81,50	38,4
C19_B	63,50	38,4
C19_B	45,50	38,5
C19_B	27,50	23,0
C19_C	102,50	40,7
C19_C	84,50	38,7
C19_C	66,50	38,4
C19_C	48,50	38,5
C19_C	30,50	29,6
C19_D	105,50	40,7
C19_D	87,50	39,6
C19_D	69,50	38,4
C19_D	51,50	38,5
C19_D	33,50	37,9
C19_E	108,50	40,7
C19_E	90,50	40,2
C19_E	72,50	38,4
C19_E	54,50	38,5
C19_E	36,50	38,4
C19_F	111,50	40,7
C19_F	93,50	40,7
C19_F	75,50	38,4
C19_F	57,50	38,5
C19_F	39,50	38,5
C20_A	114,50	40,7
C20_A	96,50	40,8
C20_A	78,50	39,5
C20_A	60,50	39,5
C20_A	42,50	39,6
C20_A	24,50	23,1
C20_B	99,50	40,8
C20_B	81,50	39,5
C20_B	63,50	39,5
C20_B	45,50	39,6
C20_B	27,50	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	40,8
C20_C	84,50	39,6
C20_C	66,50	39,5
C20_C	48,50	39,6
C20_C	30,50	31,2
C20_D	105,50	40,8
C20_D	87,50	40,2
C20_D	69,50	39,5
C20_D	51,50	39,6
C20_D	33,50	39,1
C20_E	108,50	40,7
C20_E	90,50	40,7
C20_E	72,50	39,5
C20_E	54,50	39,6
C20_E	36,50	39,6
C20_F	111,50	40,7
C20_F	93,50	40,8
C20_F	75,50	39,5
C20_F	57,50	39,5
C20_F	39,50	39,6
C21_A	114,50	40,8
C21_A	96,50	40,9
C21_A	78,50	40,2
C21_A	60,50	40,2
C21_A	42,50	40,3
C21_A	24,50	34,0
C21_B	99,50	40,9
C21_B	81,50	40,2
C21_B	63,50	40,2
C21_B	45,50	40,3
C21_B	27,50	35,3
C21_C	102,50	40,8
C21_C	84,50	40,3
C21_C	66,50	40,2
C21_C	48,50	40,3
C21_C	30,50	36,3
C21_D	105,50	40,8
C21_D	87,50	40,8
C21_D	69,50	40,2
C21_D	51,50	40,3
C21_D	33,50	40,1
C21_E	108,50	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Willemsbrug
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	40,9
C21_E	72,50	40,2
C21_E	54,50	40,3
C21_E	36,50	40,3
C21_F	111,50	40,8
C21_F	93,50	40,9
C21_F	75,50	40,2
C21_F	57,50	40,2
C21_F	39,50	40,3
C22_A	114,50	40,8
C22_A	96,50	40,9
C22_A	78,50	41,0
C22_A	60,50	41,1
C22_A	42,50	41,2
C22_A	24,50	38,3
C22_B	99,50	40,9
C22_B	81,50	41,0
C22_B	63,50	41,1
C22_B	45,50	41,1
C22_B	27,50	39,5
C22_C	102,50	40,9
C22_C	84,50	41,0
C22_C	66,50	41,1
C22_C	48,50	41,1
C22_C	30,50	39,8
C22_D	105,50	40,9
C22_D	87,50	41,0
C22_D	69,50	41,1
C22_D	51,50	41,1
C22_D	33,50	41,1
C22_E	108,50	40,8
C22_E	90,50	41,0
C22_E	72,50	41,0
C22_E	54,50	41,1
C22_E	36,50	41,1
C22_F	111,50	40,8
C22_F	93,50	40,9
C22_F	75,50	41,0
C22_F	57,50	41,1
C22_F	39,50	41,2
C23_A	114,50	40,9
C23_A	96,50	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	41,1
C23_A	60,50	41,1
C23_A	42,50	41,2
C23_A	24,50	39,9
C23_B	99,50	41,0
C23_B	81,50	41,1
C23_B	63,50	41,1
C23_B	45,50	41,2
C23_B	27,50	41,0
C23_C	102,50	40,9
C23_C	84,50	41,0
C23_C	66,50	41,1
C23_C	48,50	41,2
C23_C	30,50	41,1
C23_D	105,50	40,9
C23_D	87,50	41,0
C23_D	69,50	41,1
C23_D	51,50	41,2
C23_D	33,50	41,2
C23_E	108,50	40,9
C23_E	90,50	41,0
C23_E	72,50	41,1
C23_E	54,50	41,2
C23_E	36,50	41,2
C23_F	111,50	40,9
C23_F	93,50	41,0
C23_F	75,50	41,1
C23_F	57,50	41,2
C23_F	39,50	41,2
C24_A	114,50	40,9
C24_A	96,50	41,0
C24_A	78,50	41,1
C24_A	60,50	41,2
C24_A	42,50	41,2
C24_A	24,50	40,8
C24_B	99,50	41,0
C24_B	81,50	41,1
C24_B	63,50	41,2
C24_B	45,50	41,2
C24_B	27,50	41,4
C24_C	102,50	41,0
C24_C	84,50	41,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	41,2
C24_C	48,50	41,2
C24_C	30,50	41,5
C24_D	105,50	40,9
C24_D	87,50	41,1
C24_D	69,50	41,2
C24_D	51,50	41,2
C24_D	33,50	41,2
C24_E	108,50	40,9
C24_E	90,50	41,0
C24_E	72,50	41,1
C24_E	54,50	41,2
C24_E	36,50	41,2
C24_F	111,50	40,9
C24_F	93,50	41,0
C24_F	75,50	41,1
C24_F	57,50	41,2
C24_F	39,50	41,2
P01_A	19,50	42,2
P01_A	1,50	37,1
P01_B	22,50	42,5
P01_B	4,50	37,7
P01_C	7,50	38,3
P01_D	10,50	38,8
P01_E	13,50	39,3
P01_F	16,50	41,7
P02_A	19,50	42,1
P02_A	1,50	37,1
P02_B	22,50	42,4
P02_B	4,50	37,7
P02_C	7,50	38,2
P02_D	10,50	38,7
P02_E	13,50	39,2
P02_F	16,50	41,6
P03_A	19,50	41,9
P03_A	1,50	36,6
P03_B	22,50	42,3
P03_B	4,50	37,1
P03_C	7,50	37,6
P03_D	10,50	38,1
P03_E	13,50	38,7
P03_F	16,50	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	41,8
P04_A	1,50	36,6
P04_B	22,50	42,2
P04_B	4,50	37,1
P04_C	7,50	37,6
P04_D	10,50	38,2
P04_E	13,50	38,7
P04_F	16,50	41,3
P05_A	19,50	41,7
P05_A	1,50	36,2
P05_B	22,50	42,1
P05_B	4,50	36,7
P05_C	7,50	37,2
P05_D	10,50	37,7
P05_E	13,50	38,3
P05_F	16,50	41,2
P06_A	19,50	41,6
P06_A	1,50	36,2
P06_B	22,50	42,0
P06_B	4,50	36,7
P06_C	7,50	37,2
P06_D	10,50	37,7
P06_E	13,50	38,3
P06_F	16,50	41,1
P07_A	19,50	41,5
P07_A	1,50	36,3
P07_B	22,50	41,9
P07_B	4,50	36,7
P07_C	7,50	37,2
P07_D	10,50	37,7
P07_E	13,50	38,3
P07_F	16,50	41,0
P08_A	19,50	41,4
P08_A	1,50	35,8
P08_B	22,50	41,8
P08_B	4,50	36,2
P08_C	7,50	36,7
P08_D	10,50	37,3
P08_E	13,50	38,0
P08_F	16,50	40,9
P09_A	19,50	41,3
P09_A	1,50	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	41,7
P09_B	4,50	36,3
P09_C	7,50	36,7
P09_D	10,50	37,2
P09_E	13,50	38,0
P09_F	16,50	40,8
P10_A	19,50	41,3
P10_A	1,50	35,9
P10_B	22,50	41,6
P10_B	4,50	36,3
P10_C	7,50	36,7
P10_D	10,50	37,2
P10_E	13,50	37,9
P10_F	16,50	40,7
P11_A	19,50	41,2
P11_A	1,50	35,6
P11_B	22,50	41,5
P11_B	4,50	36,0
P11_C	7,50	36,3
P11_D	10,50	36,8
P11_E	13,50	37,6
P11_F	16,50	40,6
P12_A	19,50	41,1
P12_A	1,50	35,5
P12_B	22,50	41,5
P12_B	4,50	35,8
P12_C	7,50	36,2
P12_D	10,50	36,7
P12_E	13,50	37,6
P12_F	16,50	40,5
P13_A	19,50	41,0
P13_A	1,50	35,6
P13_B	22,50	41,4
P13_B	4,50	35,8
P13_C	7,50	36,2
P13_D	10,50	36,6
P13_E	13,50	37,6
P13_F	16,50	40,4
P14_A	19,50	40,9
P14_A	1,50	35,1
P14_B	22,50	41,3
P14_B	4,50	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	35,7
P14_D	10,50	36,2
P14_E	13,50	37,2
P14_F	16,50	40,3
P15_A	19,50	40,8
P15_A	1,50	35,5
P15_B	22,50	41,2
P15_B	4,50	35,8
P15_C	7,50	36,0
P15_D	10,50	36,5
P15_E	13,50	37,2
P15_F	16,50	40,2
P16_A	19,50	40,7
P16_A	1,50	35,2
P16_B	22,50	41,1
P16_B	4,50	35,4
P16_C	7,50	35,7
P16_D	10,50	36,2
P16_E	13,50	37,2
P16_F	16,50	40,1
P17_A	19,50	40,6
P17_A	1,50	35,3
P17_B	22,50	41,0
P17_B	4,50	35,5
P17_C	7,50	35,8
P17_D	10,50	36,2
P17_E	13,50	37,3
P17_F	16,50	40,0
P18_A	19,50	40,5
P18_A	1,50	34,9
P18_B	22,50	40,8
P18_B	4,50	35,0
P18_C	7,50	35,3
P18_D	10,50	35,8
P18_E	13,50	36,9
P18_F	16,50	39,9
P19_A	19,50	40,4
P19_A	1,50	34,7
P19_B	22,50	40,7
P19_B	4,50	34,9
P19_C	7,50	35,1
P19_D	10,50	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	37,0
P19_F	16,50	39,8
P20_A	19,50	40,2
P20_A	1,50	34,9
P20_B	22,50	40,6
P20_B	4,50	35,1
P20_C	7,50	35,3
P20_D	10,50	35,7
P20_E	13,50	37,1
P20_F	16,50	39,6
P21_A	19,50	40,1
P21_A	1,50	34,1
P21_B	22,50	40,4
P21_B	4,50	34,2
P21_C	7,50	34,4
P21_D	10,50	35,1
P21_E	13,50	36,7
P21_F	16,50	39,4
P22_A	19,50	40,0
P22_A	1,50	34,3
P22_B	22,50	40,3
P22_B	4,50	34,4
P22_C	7,50	34,7
P22_D	10,50	35,6
P22_E	13,50	36,8
P22_F	16,50	39,3
P23_A	19,50	39,9
P23_A	1,50	33,9
P23_B	22,50	40,2
P23_B	4,50	33,9
P23_C	7,50	34,3
P23_D	10,50	35,2
P23_E	13,50	36,8
P23_F	16,50	39,2
P24_A	19,50	39,8
P24_A	1,50	34,4
P24_B	22,50	40,1
P24_B	4,50	34,5
P24_C	7,50	34,9
P24_D	10,50	35,9
P24_E	13,50	37,1
P24_F	16,50	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	39,7
P25_A	1,50	33,8
P25_B	22,50	40,0
P25_B	4,50	33,8
P25_C	7,50	34,3
P25_D	10,50	35,6
P25_E	13,50	36,9
P25_F	16,50	39,1
P26_A	19,50	39,6
P26_A	1,50	34,1
P26_B	22,50	39,9
P26_B	4,50	34,2
P26_C	7,50	34,3
P26_D	10,50	35,6
P26_E	13,50	36,9
P26_F	16,50	38,9
P27_A	19,50	39,5
P27_A	1,50	33,8
P27_B	22,50	39,8
P27_B	4,50	33,9
P27_C	7,50	34,1
P27_D	10,50	35,6
P27_E	13,50	36,9
P27_F	16,50	38,9
P28_A	19,50	39,4
P28_A	1,50	33,7
P28_B	22,50	39,7
P28_B	4,50	33,9
P28_C	7,50	34,0
P28_D	10,50	35,5
P28_E	13,50	36,8
P28_F	16,50	38,8
P29_A	19,50	39,4
P29_A	1,50	33,4
P29_B	22,50	39,7
P29_B	4,50	33,8
P29_C	7,50	34,2
P29_D	10,50	35,8
P29_E	13,50	36,9
P29_F	16,50	38,8
P30_A	19,50	18,7
P30_A	1,50	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	18,6
P30_B	4,50	30,8
P30_C	7,50	29,0
P30_D	10,50	29,0
P30_E	13,50	21,9
P30_F	16,50	19,2
P31_A	19,50	12,0
P31_A	1,50	27,1
P31_B	22,50	11,9
P31_B	4,50	29,0
P31_C	7,50	26,7
P31_D	10,50	27,2
P31_E	13,50	20,5
P31_F	16,50	13,4
P32_A	19,50	12,0
P32_A	1,50	27,9
P32_B	22,50	11,8
P32_B	4,50	29,3
P32_C	7,50	27,4
P32_D	10,50	27,9
P32_E	13,50	21,4
P32_F	16,50	14,0
P33_A	19,50	19,5
P33_A	1,50	28,7
P33_B	22,50	19,4
P33_B	4,50	30,3
P33_C	7,50	27,3
P33_D	10,50	27,9
P33_E	13,50	23,4
P33_F	16,50	20,0
P34_A	19,50	18,7
P34_A	1,50	29,7
P34_B	22,50	18,5
P34_B	4,50	30,7
P34_C	7,50	28,1
P34_D	10,50	28,5
P34_E	13,50	24,9
P34_F	16,50	22,8
P35_A	19,50	18,7
P35_A	1,50	26,7
P35_B	22,50	18,5
P35_B	4,50	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	26,6
P35_D	10,50	27,3
P35_E	13,50	24,9
P35_F	16,50	22,9
P36_A	19,50	27,5
P36_A	1,50	28,8
P36_B	22,50	27,7
P36_B	4,50	29,8
P36_C	7,50	28,8
P36_D	10,50	29,1
P36_E	13,50	28,0
P36_F	16,50	27,9
P37_A	19,50	25,6
P37_A	1,50	25,9
P37_B	22,50	26,3
P37_B	4,50	26,9
P37_C	7,50	25,3
P37_D	10,50	26,0
P37_E	13,50	23,0
P37_F	16,50	23,6
P38_A	19,50	29,0
P38_A	1,50	23,8
P38_B	22,50	29,5
P38_B	4,50	26,7
P38_C	7,50	23,7
P38_D	10,50	24,7
P38_E	13,50	25,0
P38_F	16,50	27,9
P39_A	19,50	21,1
P39_A	1,50	24,5
P39_B	22,50	19,5
P39_B	4,50	26,4
P39_C	7,50	28,2
P39_D	10,50	30,9
P39_E	13,50	34,2
P39_F	16,50	33,1
P40_A	19,50	20,9
P40_A	1,50	25,6
P40_B	22,50	19,5
P40_B	4,50	27,2
P40_C	7,50	29,0
P40_D	10,50	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	34,3
P40_F	16,50	33,3
P41_A	19,50	20,8
P41_A	1,50	26,4
P41_B	22,50	19,5
P41_B	4,50	27,3
P41_C	7,50	28,8
P41_D	10,50	31,3
P41_E	13,50	34,1
P41_F	16,50	33,3
P42_A	19,50	20,2
P42_A	1,50	27,1
P42_B	22,50	19,6
P42_B	4,50	27,8
P42_C	7,50	29,5
P42_D	10,50	31,6
P42_E	13,50	34,1
P42_F	16,50	33,6
P43_A	19,50	22,7
P43_A	1,50	25,9
P43_B	22,50	19,6
P43_B	4,50	27,0
P43_C	7,50	29,5
P43_D	10,50	31,9
P43_E	13,50	34,0
P43_F	16,50	33,7
P44_A	19,50	22,5
P44_A	1,50	25,5
P44_B	22,50	19,6
P44_B	4,50	26,6
P44_C	7,50	29,4
P44_D	10,50	31,6
P44_E	13,50	34,1
P44_F	16,50	33,5
P45_A	19,50	21,7
P45_A	1,50	25,5
P45_B	22,50	19,7
P45_B	4,50	26,6
P45_C	7,50	29,4
P45_D	10,50	31,6
P45_E	13,50	34,1
P45_F	16,50	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	19,4
P46_A	1,50	25,1
P46_B	22,50	17,4
P46_B	4,50	26,2
P46_C	7,50	28,8
P46_D	10,50	31,0
P46_E	13,50	34,2
P46_F	16,50	33,4
P47_A	19,50	19,7
P47_A	1,50	24,7
P47_B	22,50	17,4
P47_B	4,50	25,9
P47_C	7,50	28,3
P47_D	10,50	30,6
P47_E	13,50	34,0
P47_F	16,50	33,4
P48_A	19,50	17,6
P48_A	1,50	26,0
P48_B	22,50	17,5
P48_B	4,50	26,8
P48_C	7,50	28,3
P48_D	10,50	29,9
P48_E	13,50	34,0
P48_F	16,50	33,5
P49_A	19,50	17,7
P49_A	1,50	26,1
P49_B	22,50	17,6
P49_B	4,50	26,8
P49_C	7,50	28,1
P49_D	10,50	29,7
P49_E	13,50	34,2
P49_F	16,50	33,8
P50_A	19,50	17,7
P50_A	1,50	25,9
P50_B	22,50	17,6
P50_B	4,50	26,6
P50_C	7,50	27,9
P50_D	10,50	29,4
P50_E	13,50	34,1
P50_F	16,50	33,7
P51_A	19,50	17,8
P51_A	1,50	24,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	17,6
P51_B	4,50	25,1
P51_C	7,50	26,6
P51_D	10,50	28,3
P51_E	13,50	34,0
P51_F	16,50	33,5
P52_A	19,50	17,8
P52_A	1,50	23,9
P52_B	22,50	17,7
P52_B	4,50	24,9
P52_C	7,50	26,5
P52_D	10,50	28,3
P52_E	13,50	33,9
P52_F	16,50	33,4
P53_A	19,50	17,8
P53_A	1,50	23,9
P53_B	22,50	17,7
P53_B	4,50	24,9
P53_C	7,50	26,5
P53_D	10,50	28,2
P53_E	13,50	34,0
P53_F	16,50	33,5
P54_A	19,50	17,9
P54_A	1,50	23,8
P54_B	22,50	17,7
P54_B	4,50	24,8
P54_C	7,50	26,4
P54_D	10,50	28,1
P54_E	13,50	33,9
P54_F	16,50	33,3
P55_A	19,50	17,9
P55_A	1,50	23,9
P55_B	22,50	17,8
P55_B	4,50	25,0
P55_C	7,50	26,6
P55_D	10,50	28,3
P55_E	13,50	34,0
P55_F	16,50	33,4
P56_A	19,50	17,9
P56_A	1,50	23,9
P56_B	22,50	17,8
P56_B	4,50	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	26,5
P56_D	10,50	28,3
P56_E	13,50	34,0
P56_F	16,50	33,7
P57_A	19,50	17,9
P57_A	1,50	23,8
P57_B	22,50	17,8
P57_B	4,50	24,8
P57_C	7,50	26,4
P57_D	10,50	28,2
P57_E	13,50	33,8
P57_F	16,50	33,1
P58_A	19,50	18,0
P58_A	1,50	23,6
P58_B	22,50	17,8
P58_B	4,50	24,6
P58_C	7,50	26,2
P58_D	10,50	27,9
P58_E	13,50	33,2
P58_F	16,50	32,4
P59_A	19,50	18,0
P59_A	1,50	23,7
P59_B	22,50	17,9
P59_B	4,50	24,7
P59_C	7,50	26,2
P59_D	10,50	28,6
P59_E	13,50	33,8
P59_F	16,50	32,8
P60_A	19,50	20,3
P60_A	1,50	24,5
P60_B	22,50	20,2
P60_B	4,50	25,3
P60_C	7,50	26,6
P60_D	10,50	28,5
P60_E	13,50	33,6
P60_F	16,50	32,6
P61_A	19,50	20,3
P61_A	1,50	24,7
P61_B	22,50	20,2
P61_B	4,50	25,5
P61_C	7,50	26,8
P61_D	10,50	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	33,5
P61_F	16,50	32,6
P62_A	19,50	20,3
P62_A	1,50	24,8
P62_B	22,50	20,2
P62_B	4,50	25,6
P62_C	7,50	26,9
P62_D	10,50	28,5
P62_E	13,50	33,1
P62_F	16,50	31,7
P63_A	19,50	20,4
P63_A	1,50	24,9
P63_B	22,50	20,2
P63_B	4,50	25,7
P63_C	7,50	27,0
P63_D	10,50	28,9
P63_E	13,50	33,0
P63_F	16,50	31,9
P64_A	19,50	16,6
P64_A	1,50	23,4
P64_B	22,50	16,5
P64_B	4,50	24,4
P64_C	7,50	25,9
P64_D	10,50	27,7
P64_E	13,50	32,4
P64_F	16,50	31,1
P65_A	19,50	16,7
P65_A	1,50	23,8
P65_B	22,50	16,5
P65_B	4,50	24,8
P65_C	7,50	26,1
P65_D	10,50	27,8
P65_E	13,50	31,1
P65_F	16,50	29,9
P66_A	19,50	16,7
P66_A	1,50	23,9
P66_B	22,50	16,6
P66_B	4,50	24,9
P66_C	7,50	26,3
P66_D	10,50	27,8
P66_E	13,50	31,2
P66_F	16,50	30,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	16,6
P67_A	1,50	24,2
P67_B	22,50	16,5
P67_B	4,50	25,1
P67_C	7,50	26,4
P67_D	10,50	27,9
P67_E	13,50	30,3
P67_F	16,50	28,3
P68_A	19,50	16,7
P68_A	1,50	24,2
P68_B	22,50	16,5
P68_B	4,50	25,0
P68_C	7,50	26,2
P68_D	10,50	27,8
P68_E	13,50	29,1
P68_F	16,50	26,1
P69_A	19,50	41,2
P69_A	1,50	25,3
P69_B	22,50	42,0
P69_B	4,50	26,2
P69_C	7,50	27,4
P69_D	10,50	28,8
P69_E	13,50	30,2
P69_F	16,50	34,0
P70_A	19,50	41,3
P70_A	1,50	24,6
P70_B	22,50	42,1
P70_B	4,50	25,6
P70_C	7,50	27,0
P70_D	10,50	28,4
P70_E	13,50	29,6
P70_F	16,50	34,1
P71_A	19,50	41,5
P71_A	1,50	24,9
P71_B	22,50	42,3
P71_B	4,50	25,9
P71_C	7,50	27,2
P71_D	10,50	28,9
P71_E	13,50	30,4
P71_F	16,50	34,1
P72_A	19,50	41,5
P72_A	1,50	24,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	42,3
P72_B	4,50	26,0
P72_C	7,50	27,3
P72_D	10,50	29,3
P72_E	13,50	28,4
P72_F	16,50	33,2
P73_A	19,50	41,7
P73_A	1,50	24,2
P73_B	22,50	42,4
P73_B	4,50	25,3
P73_C	7,50	26,7
P73_D	10,50	28,7
P73_E	13,50	29,1
P73_F	16,50	34,8
P74_A	19,50	42,0
P74_A	1,50	23,7
P74_B	22,50	42,5
P74_B	4,50	25,0
P74_C	7,50	26,8
P74_D	10,50	29,2
P74_E	13,50	32,8
P74_F	16,50	38,0
P75_A	19,50	42,1
P75_A	1,50	30,5
P75_B	22,50	42,5
P75_B	4,50	31,3
P75_C	7,50	32,1
P75_D	10,50	33,1
P75_E	13,50	35,2
P75_F	16,50	40,2
P76_A	19,50	42,4
P76_A	1,50	37,1
P76_B	22,50	42,7
P76_B	4,50	37,7
P76_C	7,50	38,1
P76_D	10,50	38,7
P76_E	13,50	39,5
P76_F	16,50	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	42,2
A01_A	42,50	42,2
A01_A	24,50	41,5
A01_B	63,50	42,1
A01_B	45,50	42,2
A01_B	27,50	41,7
A01_C	66,50	42,1
A01_C	48,50	42,2
A01_C	30,50	41,9
A01_D	69,50	42,1
A01_D	51,50	42,2
A01_D	33,50	42,0
A01_E	72,50	42,1
A01_E	54,50	42,2
A01_E	36,50	42,1
A01_F	75,50	42,1
A01_F	57,50	42,2
A01_F	39,50	42,2
A02_A	60,50	42,0
A02_A	42,50	42,1
A02_A	24,50	41,2
A02_B	63,50	42,0
A02_B	45,50	42,1
A02_B	27,50	41,6
A02_C	66,50	42,0
A02_C	48,50	42,1
A02_C	30,50	41,7
A02_D	69,50	42,0
A02_D	51,50	42,1
A02_D	33,50	41,9
A02_E	72,50	42,0
A02_E	54,50	42,1
A02_E	36,50	42,0
A02_F	75,50	42,0
A02_F	57,50	42,0
A02_F	39,50	42,0
A03_A	60,50	41,9
A03_A	42,50	41,9
A03_A	24,50	40,3
A03_B	63,50	41,9
A03_B	45,50	41,9
A03_B	27,50	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	41,9
A03_C	48,50	41,9
A03_C	30,50	41,6
A03_D	69,50	41,8
A03_D	51,50	41,9
A03_D	33,50	41,7
A03_E	72,50	41,8
A03_E	54,50	41,9
A03_E	36,50	41,8
A03_F	75,50	41,8
A03_F	57,50	41,9
A03_F	39,50	41,9
A04_A	60,50	41,7
A04_A	42,50	41,7
A04_A	24,50	39,4
A04_B	63,50	41,7
A04_B	45,50	41,8
A04_B	27,50	41,2
A04_C	66,50	41,7
A04_C	48,50	41,8
A04_C	30,50	41,4
A04_D	69,50	41,7
A04_D	51,50	41,8
A04_D	33,50	41,5
A04_E	72,50	41,7
A04_E	54,50	41,8
A04_E	36,50	41,6
A04_F	75,50	41,7
A04_F	57,50	41,8
A04_F	39,50	41,7
A05_A	60,50	41,6
A05_A	42,50	41,6
A05_A	24,50	38,9
A05_B	63,50	41,6
A05_B	45,50	41,6
A05_B	27,50	41,0
A05_C	66,50	41,6
A05_C	48,50	41,6
A05_C	30,50	41,2
A05_D	69,50	41,5
A05_D	51,50	41,6
A05_D	33,50	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	41,5
A05_E	54,50	41,6
A05_E	36,50	41,4
A05_F	75,50	41,5
A05_F	57,50	41,6
A05_F	39,50	41,5
A06_A	60,50	41,5
A06_A	42,50	41,4
A06_A	24,50	38,8
A06_B	63,50	41,4
A06_B	45,50	41,5
A06_B	27,50	40,9
A06_C	66,50	41,4
A06_C	48,50	41,5
A06_C	30,50	41,1
A06_D	69,50	41,4
A06_D	51,50	41,5
A06_D	33,50	41,2
A06_E	72,50	41,4
A06_E	54,50	41,5
A06_E	36,50	41,3
A06_F	75,50	41,4
A06_F	57,50	41,5
A06_F	39,50	41,4
A07_A	60,50	38,1
A07_A	42,50	37,9
A07_A	24,50	35,5
A07_B	63,50	38,1
A07_B	45,50	38,0
A07_B	27,50	36,8
A07_C	66,50	38,1
A07_C	48,50	38,1
A07_C	30,50	37,2
A07_D	69,50	38,1
A07_D	51,50	38,1
A07_D	33,50	37,4
A07_E	72,50	38,1
A07_E	54,50	38,1
A07_E	36,50	37,6
A07_F	75,50	38,1
A07_F	57,50	38,1
A07_F	39,50	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	38,7
A08_A	42,50	38,6
A08_A	24,50	17,0
A08_B	63,50	38,7
A08_B	45,50	38,6
A08_B	27,50	19,7
A08_C	66,50	38,7
A08_C	48,50	38,7
A08_C	30,50	28,6
A08_D	69,50	38,7
A08_D	51,50	38,7
A08_D	33,50	37,9
A08_E	72,50	38,7
A08_E	54,50	38,7
A08_E	36,50	38,3
A08_F	75,50	38,7
A08_F	57,50	38,8
A08_F	39,50	38,4
A09_A	60,50	35,4
A09_A	42,50	35,2
A09_A	24,50	16,7
A09_B	63,50	35,3
A09_B	45,50	35,2
A09_B	27,50	18,3
A09_C	66,50	35,3
A09_C	48,50	35,3
A09_C	30,50	25,4
A09_D	69,50	35,3
A09_D	51,50	35,3
A09_D	33,50	34,0
A09_E	72,50	35,3
A09_E	54,50	35,3
A09_E	36,50	35,0
A09_F	75,50	35,3
A09_F	57,50	35,4
A09_F	39,50	35,1
A10_A	60,50	30,0
A10_A	42,50	30,1
A10_A	24,50	16,4
A10_B	63,50	30,0
A10_B	45,50	30,1
A10_B	27,50	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	30,0
A10_C	48,50	30,1
A10_C	30,50	20,8
A10_D	69,50	30,0
A10_D	51,50	30,1
A10_D	33,50	28,6
A10_E	72,50	30,0
A10_E	54,50	30,0
A10_E	36,50	29,9
A10_F	75,50	30,1
A10_F	57,50	30,0
A10_F	39,50	30,1
A11_A	60,50	14,2
A11_A	42,50	13,7
A11_A	24,50	16,4
A11_B	63,50	14,5
A11_B	45,50	13,8
A11_B	27,50	16,6
A11_C	66,50	14,8
A11_C	48,50	13,9
A11_C	30,50	16,8
A11_D	69,50	15,3
A11_D	51,50	14,0
A11_D	33,50	13,3
A11_E	72,50	16,0
A11_E	54,50	14,0
A11_E	36,50	13,4
A11_F	75,50	17,1
A11_F	57,50	14,1
A11_F	39,50	13,6
A12_A	60,50	14,2
A12_A	42,50	13,7
A12_A	24,50	16,4
A12_B	63,50	14,4
A12_B	45,50	13,8
A12_B	27,50	16,6
A12_C	66,50	14,8
A12_C	48,50	13,9
A12_C	30,50	16,8
A12_D	69,50	15,2
A12_D	51,50	14,0
A12_D	33,50	13,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	16,0
A12_E	54,50	14,0
A12_E	36,50	13,4
A12_F	75,50	17,0
A12_F	57,50	14,1
A12_F	39,50	13,6
A13_A	60,50	--
A13_A	42,50	23,5
A13_A	24,50	31,3
A13_B	63,50	--
A13_B	45,50	23,7
A13_B	27,50	31,6
A13_C	66,50	--
A13_C	48,50	23,8
A13_C	30,50	30,7
A13_D	69,50	--
A13_D	51,50	23,9
A13_D	33,50	23,2
A13_E	72,50	--
A13_E	54,50	23,2
A13_E	36,50	23,3
A13_F	75,50	--
A13_F	57,50	21,0
A13_F	39,50	23,4
A14_A	60,50	--
A14_A	42,50	16,1
A14_A	24,50	31,0
A14_B	63,50	--
A14_B	45,50	16,2
A14_B	27,50	31,3
A14_C	66,50	--
A14_C	48,50	16,3
A14_C	30,50	29,6
A14_D	69,50	--
A14_D	51,50	16,4
A14_D	33,50	18,8
A14_E	72,50	--
A14_E	54,50	--
A14_E	36,50	19,0
A14_F	75,50	--
A14_F	57,50	--
A14_F	39,50	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	--
A15_A	42,50	16,1
A15_A	24,50	31,0
A15_B	63,50	--
A15_B	45,50	16,3
A15_B	27,50	31,3
A15_C	66,50	--
A15_C	48,50	16,4
A15_C	30,50	29,5
A15_D	69,50	--
A15_D	51,50	16,5
A15_D	33,50	16,4
A15_E	72,50	--
A15_E	54,50	--
A15_E	36,50	16,6
A15_F	75,50	--
A15_F	57,50	--
A15_F	39,50	16,9
A16_A	60,50	--
A16_A	42,50	20,1
A16_A	24,50	30,8
A16_B	63,50	--
A16_B	45,50	20,3
A16_B	27,50	31,1
A16_C	66,50	--
A16_C	48,50	20,4
A16_C	30,50	29,9
A16_D	69,50	--
A16_D	51,50	20,5
A16_D	33,50	19,9
A16_E	72,50	--
A16_E	54,50	--
A16_E	36,50	20,1
A16_F	75,50	--
A16_F	57,50	--
A16_F	39,50	20,2
A17_A	60,50	--
A17_A	42,50	20,2
A17_A	24,50	31,0
A17_B	63,50	--
A17_B	45,50	20,3
A17_B	27,50	31,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	--
A17_C	48,50	20,5
A17_C	30,50	26,7
A17_D	69,50	--
A17_D	51,50	20,6
A17_D	33,50	23,6
A17_E	72,50	--
A17_E	54,50	--
A17_E	36,50	23,8
A17_F	75,50	--
A17_F	57,50	--
A17_F	39,50	23,8
A18_A	60,50	--
A18_A	42,50	20,3
A18_A	24,50	31,5
A18_B	63,50	--
A18_B	45,50	20,4
A18_B	27,50	31,8
A18_C	66,50	--
A18_C	48,50	20,5
A18_C	30,50	28,7
A18_D	69,50	--
A18_D	51,50	20,6
A18_D	33,50	23,7
A18_E	72,50	--
A18_E	54,50	--
A18_E	36,50	23,8
A18_F	75,50	--
A18_F	57,50	--
A18_F	39,50	23,9
A19_A	60,50	42,1
A19_A	42,50	42,1
A19_A	24,50	41,9
A19_B	63,50	42,1
A19_B	45,50	42,2
A19_B	27,50	42,2
A19_C	66,50	42,0
A19_C	48,50	42,2
A19_C	30,50	42,1
A19_D	69,50	42,0
A19_D	51,50	42,2
A19_D	33,50	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	42,0
A19_E	54,50	42,1
A19_E	36,50	42,1
A19_F	75,50	42,0
A19_F	57,50	42,1
A19_F	39,50	42,2
A20_A	60,50	42,1
A20_A	42,50	42,2
A20_A	24,50	42,0
A20_B	63,50	42,1
A20_B	45,50	42,2
A20_B	27,50	42,2
A20_C	66,50	42,1
A20_C	48,50	42,2
A20_C	30,50	42,0
A20_D	69,50	42,0
A20_D	51,50	42,2
A20_D	33,50	42,0
A20_E	72,50	42,0
A20_E	54,50	42,1
A20_E	36,50	42,1
A20_F	75,50	42,0
A20_F	57,50	42,1
A20_F	39,50	42,1
A21_A	60,50	42,1
A21_A	42,50	42,2
A21_A	24,50	41,9
A21_B	63,50	42,1
A21_B	45,50	42,2
A21_B	27,50	42,1
A21_C	66,50	42,1
A21_C	48,50	42,2
A21_C	30,50	42,0
A21_D	69,50	42,1
A21_D	51,50	42,2
A21_D	33,50	42,0
A21_E	72,50	42,1
A21_E	54,50	42,2
A21_E	36,50	42,1
A21_F	75,50	42,0
A21_F	57,50	42,1
A21_F	39,50	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	42,1
A22_A	42,50	42,2
A22_A	24,50	42,0
A22_B	63,50	42,1
A22_B	45,50	42,2
A22_B	27,50	42,2
A22_C	66,50	42,1
A22_C	48,50	42,2
A22_C	30,50	42,1
A22_D	69,50	42,1
A22_D	51,50	42,2
A22_D	33,50	42,1
A22_E	72,50	42,1
A22_E	54,50	42,2
A22_E	36,50	42,2
A22_F	75,50	42,1
A22_F	57,50	42,2
A22_F	39,50	42,2
A23_A	60,50	42,2
A23_A	42,50	42,2
A23_A	24,50	42,0
A23_B	63,50	42,2
A23_B	45,50	42,3
A23_B	27,50	42,2
A23_C	66,50	42,1
A23_C	48,50	42,2
A23_C	30,50	42,2
A23_D	69,50	42,1
A23_D	51,50	42,2
A23_D	33,50	42,1
A23_E	72,50	42,1
A23_E	54,50	42,2
A23_E	36,50	42,2
A23_F	75,50	42,1
A23_F	57,50	42,2
A23_F	39,50	42,3
A24_A	60,50	42,2
A24_A	42,50	42,3
A24_A	24,50	42,1
A24_B	63,50	42,2
A24_B	45,50	42,3
A24_B	27,50	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	42,2
A24_C	48,50	42,3
A24_C	30,50	42,2
A24_D	69,50	42,1
A24_D	51,50	42,3
A24_D	33,50	42,2
A24_E	72,50	42,1
A24_E	54,50	42,2
A24_E	36,50	42,3
A24_F	75,50	42,1
A24_F	57,50	42,2
A24_F	39,50	42,3
B01_A	24,50	36,5
B01_B	27,50	37,8
B01_C	30,50	38,2
B02_A	24,50	36,6
B02_B	27,50	37,9
B02_C	30,50	38,3
B03_A	24,50	37,3
B03_B	27,50	38,7
B03_C	30,50	39,1
B04_A	24,50	38,4
B04_B	27,50	39,9
B04_C	30,50	40,2
B05_A	24,50	40,6
B05_B	27,50	42,0
B05_C	30,50	42,4
B06_A	24,50	36,8
B06_B	27,50	38,1
B06_C	30,50	38,6
B07_A	24,50	13,6
B07_B	27,50	14,6
B07_C	30,50	17,8
B08_A	24,50	13,3
B08_B	27,50	13,5
B08_C	30,50	13,8
B09_A	24,50	13,2
B09_B	27,50	13,5
B09_C	30,50	13,7
B10_A	24,50	14,1
B10_B	27,50	14,4
B10_C	30,50	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	28,5
B11_B	27,50	29,9
B11_C	30,50	30,1
B12_A	24,50	29,7
B12_B	27,50	31,0
B12_C	30,50	29,5
B13_A	24,50	29,7
B13_B	27,50	31,0
B13_C	30,50	29,4
B14_A	24,50	27,1
B14_B	27,50	28,3
B14_C	30,50	26,1
B15_A	24,50	8,0
B15_B	27,50	8,3
B15_C	30,50	8,0
B16_A	24,50	19,2
B16_B	27,50	19,7
B16_C	30,50	19,7
B17_A	24,50	19,2
B17_B	27,50	19,6
B17_C	30,50	19,6
B18_A	24,50	19,5
B18_B	27,50	19,7
B18_C	30,50	19,7
B19_A	24,50	19,6
B19_B	27,50	19,8
B19_C	30,50	19,7
B20_A	24,50	19,7
B20_B	27,50	19,8
B20_C	30,50	19,7
C01_A	114,50	40,2
C01_A	96,50	40,3
C01_A	78,50	40,4
C01_A	60,50	40,5
C01_A	42,50	40,4
C01_A	24,50	38,9
C01_B	99,50	40,3
C01_B	81,50	40,4
C01_B	63,50	40,5
C01_B	45,50	40,4
C01_B	27,50	39,6
C01_C	102,50	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	40,4
C01_C	66,50	40,5
C01_C	48,50	40,5
C01_C	30,50	39,9
C01_D	105,50	40,3
C01_D	87,50	40,4
C01_D	69,50	40,4
C01_D	51,50	40,5
C01_D	33,50	40,0
C01_E	108,50	40,2
C01_E	90,50	40,4
C01_E	72,50	40,4
C01_E	54,50	40,5
C01_E	36,50	40,2
C01_F	111,50	40,2
C01_F	93,50	40,3
C01_F	75,50	40,4
C01_F	57,50	40,5
C01_F	39,50	40,3
C02_A	114,50	40,1
C02_A	96,50	40,2
C02_A	78,50	40,3
C02_A	60,50	40,3
C02_A	42,50	40,3
C02_A	24,50	38,9
C02_B	99,50	40,2
C02_B	81,50	40,2
C02_B	63,50	40,3
C02_B	45,50	40,4
C02_B	27,50	39,6
C02_C	102,50	40,1
C02_C	84,50	40,2
C02_C	66,50	40,3
C02_C	48,50	40,4
C02_C	30,50	39,8
C02_D	105,50	40,1
C02_D	87,50	40,2
C02_D	69,50	40,3
C02_D	51,50	40,4
C02_D	33,50	40,0
C02_E	108,50	40,1
C02_E	90,50	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	40,3
C02_E	54,50	40,3
C02_E	36,50	40,1
C02_F	111,50	40,1
C02_F	93,50	40,2
C02_F	75,50	40,3
C02_F	57,50	40,3
C02_F	39,50	40,2
C03_A	114,50	39,9
C03_A	96,50	40,0
C03_A	78,50	40,1
C03_A	60,50	40,2
C03_A	42,50	40,2
C03_A	24,50	38,6
C03_B	99,50	40,0
C03_B	81,50	40,1
C03_B	63,50	40,2
C03_B	45,50	40,3
C03_B	27,50	39,4
C03_C	102,50	40,0
C03_C	84,50	40,1
C03_C	66,50	40,2
C03_C	48,50	40,3
C03_C	30,50	39,7
C03_D	105,50	40,0
C03_D	87,50	40,1
C03_D	69,50	40,1
C03_D	51,50	40,2
C03_D	33,50	39,8
C03_E	108,50	40,0
C03_E	90,50	40,1
C03_E	72,50	40,1
C03_E	54,50	40,2
C03_E	36,50	40,0
C03_F	111,50	39,9
C03_F	93,50	40,0
C03_F	75,50	40,1
C03_F	57,50	40,2
C03_F	39,50	40,1
C04_A	114,50	39,8
C04_A	96,50	39,9
C04_A	78,50	40,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	40,0
C04_A	42,50	40,0
C04_A	24,50	38,4
C04_B	99,50	39,9
C04_B	81,50	40,0
C04_B	63,50	40,0
C04_B	45,50	40,1
C04_B	27,50	39,2
C04_C	102,50	39,9
C04_C	84,50	40,0
C04_C	66,50	40,0
C04_C	48,50	40,1
C04_C	30,50	39,5
C04_D	105,50	39,9
C04_D	87,50	39,9
C04_D	69,50	40,0
C04_D	51,50	40,0
C04_D	33,50	39,6
C04_E	108,50	39,8
C04_E	90,50	39,9
C04_E	72,50	40,0
C04_E	54,50	40,1
C04_E	36,50	39,8
C04_F	111,50	39,8
C04_F	93,50	39,9
C04_F	75,50	40,0
C04_F	57,50	40,1
C04_F	39,50	39,9
C05_A	114,50	39,7
C05_A	96,50	39,8
C05_A	78,50	39,9
C05_A	60,50	39,9
C05_A	42,50	39,9
C05_A	24,50	38,2
C05_B	99,50	39,8
C05_B	81,50	39,9
C05_B	63,50	39,9
C05_B	45,50	40,0
C05_B	27,50	39,1
C05_C	102,50	39,8
C05_C	84,50	39,8
C05_C	66,50	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	40,0
C05_C	30,50	39,3
C05_D	105,50	39,7
C05_D	87,50	39,8
C05_D	69,50	39,9
C05_D	51,50	39,9
C05_D	33,50	39,5
C05_E	108,50	39,7
C05_E	90,50	39,8
C05_E	72,50	39,9
C05_E	54,50	39,9
C05_E	36,50	39,7
C05_F	111,50	39,7
C05_F	93,50	39,8
C05_F	75,50	39,9
C05_F	57,50	39,9
C05_F	39,50	39,8
C06_A	114,50	39,6
C06_A	96,50	39,7
C06_A	78,50	39,8
C06_A	60,50	39,8
C06_A	42,50	39,9
C06_A	24,50	38,2
C06_B	99,50	39,7
C06_B	81,50	39,8
C06_B	63,50	39,8
C06_B	45,50	39,9
C06_B	27,50	39,0
C06_C	102,50	39,7
C06_C	84,50	39,7
C06_C	66,50	39,8
C06_C	48,50	40,0
C06_C	30,50	39,3
C06_D	105,50	39,6
C06_D	87,50	39,7
C06_D	69,50	39,8
C06_D	51,50	39,8
C06_D	33,50	39,5
C06_E	108,50	39,6
C06_E	90,50	39,7
C06_E	72,50	39,8
C06_E	54,50	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	39,6
C06_F	111,50	39,6
C06_F	93,50	39,7
C06_F	75,50	39,8
C06_F	57,50	39,8
C06_F	39,50	39,7
C07_A	114,50	--
C07_A	96,50	--
C07_A	78,50	--
C07_A	60,50	--
C07_A	42,50	24,2
C07_A	24,50	24,4
C07_B	99,50	--
C07_B	81,50	--
C07_B	63,50	--
C07_B	45,50	24,3
C07_B	27,50	24,3
C07_C	102,50	--
C07_C	84,50	--
C07_C	66,50	--
C07_C	48,50	24,4
C07_C	30,50	24,1
C07_D	105,50	--
C07_D	87,50	--
C07_D	69,50	--
C07_D	51,50	--
C07_D	33,50	24,1
C07_E	108,50	--
C07_E	90,50	--
C07_E	72,50	--
C07_E	54,50	--
C07_E	36,50	24,0
C07_F	111,50	--
C07_F	93,50	--
C07_F	75,50	--
C07_F	57,50	--
C07_F	39,50	24,1
C08_A	114,50	--
C08_A	96,50	--
C08_A	78,50	--
C08_A	60,50	--
C08_A	42,50	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	25,7
C08_B	99,50	--
C08_B	81,50	--
C08_B	63,50	--
C08_B	45,50	25,7
C08_B	27,50	25,5
C08_C	102,50	--
C08_C	84,50	--
C08_C	66,50	--
C08_C	48,50	25,8
C08_C	30,50	25,4
C08_D	105,50	--
C08_D	87,50	--
C08_D	69,50	--
C08_D	51,50	--
C08_D	33,50	25,4
C08_E	108,50	--
C08_E	90,50	--
C08_E	72,50	--
C08_E	54,50	--
C08_E	36,50	25,4
C08_F	111,50	--
C08_F	93,50	--
C08_F	75,50	--
C08_F	57,50	--
C08_F	39,50	25,5
C09_A	114,50	--
C09_A	96,50	--
C09_A	78,50	--
C09_A	60,50	--
C09_A	42,50	26,7
C09_A	24,50	26,8
C09_B	99,50	--
C09_B	81,50	--
C09_B	63,50	--
C09_B	45,50	26,8
C09_B	27,50	26,6
C09_C	102,50	--
C09_C	84,50	--
C09_C	66,50	--
C09_C	48,50	26,9
C09_C	30,50	26,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	--
C09_D	87,50	--
C09_D	69,50	--
C09_D	51,50	--
C09_D	33,50	26,5
C09_E	108,50	--
C09_E	90,50	--
C09_E	72,50	--
C09_E	54,50	--
C09_E	36,50	26,5
C09_F	111,50	--
C09_F	93,50	--
C09_F	75,50	--
C09_F	57,50	--
C09_F	39,50	26,6
C10_A	114,50	--
C10_A	96,50	--
C10_A	78,50	--
C10_A	60,50	--
C10_A	42,50	21,7
C10_A	24,50	21,8
C10_B	99,50	--
C10_B	81,50	--
C10_B	63,50	--
C10_B	45,50	21,8
C10_B	27,50	21,7
C10_C	102,50	--
C10_C	84,50	--
C10_C	66,50	--
C10_C	48,50	21,9
C10_C	30,50	21,6
C10_D	105,50	--
C10_D	87,50	--
C10_D	69,50	--
C10_D	51,50	11,4
C10_D	33,50	21,5
C10_E	108,50	--
C10_E	90,50	--
C10_E	72,50	--
C10_E	54,50	11,5
C10_E	36,50	21,5
C10_F	111,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	--
C10_F	75,50	--
C10_F	57,50	--
C10_F	39,50	21,6
C11_A	114,50	--
C11_A	96,50	--
C11_A	78,50	--
C11_A	60,50	--
C11_A	42,50	21,7
C11_A	24,50	21,8
C11_B	99,50	--
C11_B	81,50	--
C11_B	63,50	--
C11_B	45,50	21,8
C11_B	27,50	21,7
C11_C	102,50	--
C11_C	84,50	--
C11_C	66,50	--
C11_C	48,50	21,9
C11_C	30,50	21,6
C11_D	105,50	--
C11_D	87,50	--
C11_D	69,50	--
C11_D	51,50	11,8
C11_D	33,50	21,5
C11_E	108,50	--
C11_E	90,50	--
C11_E	72,50	--
C11_E	54,50	11,8
C11_E	36,50	21,5
C11_F	111,50	--
C11_F	93,50	--
C11_F	75,50	--
C11_F	57,50	--
C11_F	39,50	21,6
C12_A	114,50	--
C12_A	96,50	--
C12_A	78,50	--
C12_A	60,50	--
C12_A	42,50	22,4
C12_A	24,50	22,5
C12_B	99,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	--
C12_B	63,50	--
C12_B	45,50	22,5
C12_B	27,50	22,4
C12_C	102,50	--
C12_C	84,50	--
C12_C	66,50	--
C12_C	48,50	22,6
C12_C	30,50	22,3
C12_D	105,50	--
C12_D	87,50	--
C12_D	69,50	--
C12_D	51,50	11,7
C12_D	33,50	22,2
C12_E	108,50	--
C12_E	90,50	--
C12_E	72,50	--
C12_E	54,50	11,8
C12_E	36,50	22,2
C12_F	111,50	--
C12_F	93,50	--
C12_F	75,50	--
C12_F	57,50	--
C12_F	39,50	22,3
C13_A	114,50	--
C13_A	96,50	--
C13_A	78,50	--
C13_A	60,50	-15,3
C13_A	42,50	19,7
C13_A	24,50	28,2
C13_B	99,50	--
C13_B	81,50	--
C13_B	63,50	--
C13_B	45,50	19,8
C13_B	27,50	28,5
C13_C	102,50	--
C13_C	84,50	--
C13_C	66,50	--
C13_C	48,50	19,9
C13_C	30,50	28,7
C13_D	105,50	--
C13_D	87,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	--
C13_D	51,50	20,0
C13_D	33,50	26,6
C13_E	108,50	--
C13_E	90,50	--
C13_E	72,50	--
C13_E	54,50	20,1
C13_E	36,50	19,4
C13_F	111,50	--
C13_F	93,50	--
C13_F	75,50	--
C13_F	57,50	20,2
C13_F	39,50	19,5
C14_A	114,50	--
C14_A	96,50	--
C14_A	78,50	--
C14_A	60,50	-15,2
C14_A	42,50	19,7
C14_A	24,50	28,3
C14_B	99,50	--
C14_B	81,50	--
C14_B	63,50	--
C14_B	45,50	19,8
C14_B	27,50	28,6
C14_C	102,50	--
C14_C	84,50	--
C14_C	66,50	--
C14_C	48,50	20,0
C14_C	30,50	28,8
C14_D	105,50	--
C14_D	87,50	--
C14_D	69,50	--
C14_D	51,50	20,1
C14_D	33,50	26,7
C14_E	108,50	--
C14_E	90,50	--
C14_E	72,50	--
C14_E	54,50	20,2
C14_E	36,50	19,5
C14_F	111,50	--
C14_F	93,50	--
C14_F	75,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	20,3
C14_F	39,50	19,6
C15_A	114,50	--
C15_A	96,50	--
C15_A	78,50	--
C15_A	60,50	-15,2
C15_A	42,50	19,8
C15_A	24,50	27,7
C15_B	99,50	--
C15_B	81,50	--
C15_B	63,50	--
C15_B	45,50	19,9
C15_B	27,50	28,0
C15_C	102,50	--
C15_C	84,50	--
C15_C	66,50	--
C15_C	48,50	20,0
C15_C	30,50	28,2
C15_D	105,50	--
C15_D	87,50	--
C15_D	69,50	--
C15_D	51,50	20,1
C15_D	33,50	26,8
C15_E	108,50	--
C15_E	90,50	--
C15_E	72,50	--
C15_E	54,50	20,3
C15_E	36,50	19,6
C15_F	111,50	--
C15_F	93,50	--
C15_F	75,50	--
C15_F	57,50	20,4
C15_F	39,50	19,7
C16_A	114,50	--
C16_A	96,50	--
C16_A	78,50	--
C16_A	60,50	--
C16_A	42,50	19,9
C16_A	24,50	29,7
C16_B	99,50	--
C16_B	81,50	--
C16_B	63,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	20,0
C16_B	27,50	30,0
C16_C	102,50	--
C16_C	84,50	--
C16_C	66,50	--
C16_C	48,50	20,1
C16_C	30,50	30,2
C16_D	105,50	--
C16_D	87,50	--
C16_D	69,50	--
C16_D	51,50	20,2
C16_D	33,50	26,9
C16_E	108,50	--
C16_E	90,50	--
C16_E	72,50	--
C16_E	54,50	20,3
C16_E	36,50	19,6
C16_F	111,50	--
C16_F	93,50	--
C16_F	75,50	--
C16_F	57,50	18,7
C16_F	39,50	19,8
C17_A	114,50	--
C17_A	96,50	--
C17_A	78,50	--
C17_A	60,50	--
C17_A	42,50	20,0
C17_A	24,50	29,8
C17_B	99,50	--
C17_B	81,50	--
C17_B	63,50	--
C17_B	45,50	20,1
C17_B	27,50	30,1
C17_C	102,50	--
C17_C	84,50	--
C17_C	66,50	--
C17_C	48,50	20,2
C17_C	30,50	30,3
C17_D	105,50	--
C17_D	87,50	--
C17_D	69,50	--
C17_D	51,50	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	27,1
C17_E	108,50	--
C17_E	90,50	--
C17_E	72,50	--
C17_E	54,50	20,4
C17_E	36,50	19,7
C17_F	111,50	--
C17_F	93,50	--
C17_F	75,50	--
C17_F	57,50	18,7
C17_F	39,50	19,8
C18_A	114,50	--
C18_A	96,50	--
C18_A	78,50	--
C18_A	60,50	--
C18_A	42,50	18,3
C18_A	24,50	29,3
C18_B	99,50	--
C18_B	81,50	--
C18_B	63,50	--
C18_B	45,50	18,4
C18_B	27,50	29,6
C18_C	102,50	--
C18_C	84,50	--
C18_C	66,50	--
C18_C	48,50	18,5
C18_C	30,50	29,8
C18_D	105,50	--
C18_D	87,50	--
C18_D	69,50	--
C18_D	51,50	18,6
C18_D	33,50	24,6
C18_E	108,50	--
C18_E	90,50	--
C18_E	72,50	--
C18_E	54,50	18,7
C18_E	36,50	18,0
C18_F	111,50	--
C18_F	93,50	--
C18_F	75,50	--
C18_F	57,50	18,8
C18_F	39,50	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	40,2
C19_A	96,50	40,2
C19_A	78,50	21,5
C19_A	60,50	15,7
C19_A	42,50	22,0
C19_A	24,50	28,6
C19_B	99,50	40,2
C19_B	81,50	24,2
C19_B	63,50	15,9
C19_B	45,50	22,1
C19_B	27,50	30,0
C19_C	102,50	40,2
C19_C	84,50	28,1
C19_C	66,50	16,3
C19_C	48,50	22,2
C19_C	30,50	30,3
C19_D	105,50	40,2
C19_D	87,50	35,4
C19_D	69,50	16,9
C19_D	51,50	21,7
C19_D	33,50	22,0
C19_E	108,50	40,2
C19_E	90,50	38,5
C19_E	72,50	18,0
C19_E	54,50	21,8
C19_E	36,50	21,7
C19_F	111,50	40,2
C19_F	93,50	39,9
C19_F	75,50	19,5
C19_F	57,50	20,6
C19_F	39,50	21,9
C20_A	114,50	40,2
C20_A	96,50	40,2
C20_A	78,50	21,5
C20_A	60,50	15,8
C20_A	42,50	17,4
C20_A	24,50	17,0
C20_B	99,50	40,3
C20_B	81,50	24,2
C20_B	63,50	15,9
C20_B	45,50	17,5
C20_B	27,50	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	40,3
C20_C	84,50	28,1
C20_C	66,50	16,3
C20_C	48,50	17,6
C20_C	30,50	22,5
C20_D	105,50	40,2
C20_D	87,50	35,4
C20_D	69,50	16,9
C20_D	51,50	15,6
C20_D	33,50	26,9
C20_E	108,50	40,2
C20_E	90,50	38,5
C20_E	72,50	18,1
C20_E	54,50	15,6
C20_E	36,50	17,2
C20_F	111,50	40,2
C20_F	93,50	39,9
C20_F	75,50	19,6
C20_F	57,50	15,7
C20_F	39,50	17,3
C21_A	114,50	40,2
C21_A	96,50	40,3
C21_A	78,50	21,7
C21_A	60,50	15,8
C21_A	42,50	17,5
C21_A	24,50	15,3
C21_B	99,50	40,3
C21_B	81,50	24,4
C21_B	63,50	15,9
C21_B	45,50	17,6
C21_B	27,50	15,7
C21_C	102,50	40,3
C21_C	84,50	28,4
C21_C	66,50	16,3
C21_C	48,50	16,9
C21_C	30,50	17,1
C21_D	105,50	40,3
C21_D	87,50	35,6
C21_D	69,50	17,0
C21_D	51,50	15,7
C21_D	33,50	17,3
C21_E	108,50	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	39,3
C21_E	72,50	18,1
C21_E	54,50	15,7
C21_E	36,50	17,3
C21_F	111,50	40,2
C21_F	93,50	40,1
C21_F	75,50	19,7
C21_F	57,50	15,7
C21_F	39,50	17,4
C22_A	114,50	40,2
C22_A	96,50	40,3
C22_A	78,50	30,5
C22_A	60,50	29,9
C22_A	42,50	30,0
C22_A	24,50	15,2
C22_B	99,50	40,3
C22_B	81,50	31,6
C22_B	63,50	29,9
C22_B	45,50	30,0
C22_B	27,50	16,4
C22_C	102,50	40,3
C22_C	84,50	35,8
C22_C	66,50	29,9
C22_C	48,50	30,0
C22_C	30,50	21,2
C22_D	105,50	40,3
C22_D	87,50	39,6
C22_D	69,50	29,9
C22_D	51,50	29,9
C22_D	33,50	29,8
C22_E	108,50	40,3
C22_E	90,50	40,3
C22_E	72,50	30,0
C22_E	54,50	29,9
C22_E	36,50	30,0
C22_F	111,50	40,3
C22_F	93,50	40,4
C22_F	75,50	30,1
C22_F	57,50	29,9
C22_F	39,50	30,0
C23_A	114,50	40,3
C23_A	96,50	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	40,5
C23_A	60,50	40,5
C23_A	42,50	40,4
C23_A	24,50	38,1
C23_B	99,50	40,3
C23_B	81,50	40,4
C23_B	63,50	40,5
C23_B	45,50	40,5
C23_B	27,50	39,5
C23_C	102,50	40,3
C23_C	84,50	40,4
C23_C	66,50	40,5
C23_C	48,50	40,5
C23_C	30,50	39,9
C23_D	105,50	40,3
C23_D	87,50	40,4
C23_D	69,50	40,5
C23_D	51,50	40,5
C23_D	33,50	40,1
C23_E	108,50	40,3
C23_E	90,50	40,4
C23_E	72,50	40,5
C23_E	54,50	40,5
C23_E	36,50	40,2
C23_F	111,50	40,3
C23_F	93,50	40,4
C23_F	75,50	40,5
C23_F	57,50	40,5
C23_F	39,50	40,3
C24_A	114,50	40,3
C24_A	96,50	40,4
C24_A	78,50	40,5
C24_A	60,50	40,5
C24_A	42,50	40,5
C24_A	24,50	38,4
C24_B	99,50	40,4
C24_B	81,50	40,5
C24_B	63,50	40,5
C24_B	45,50	40,5
C24_B	27,50	40,3
C24_C	102,50	40,3
C24_C	84,50	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	40,5
C24_C	48,50	40,5
C24_C	30,50	40,6
C24_D	105,50	40,3
C24_D	87,50	40,4
C24_D	69,50	40,5
C24_D	51,50	40,6
C24_D	33,50	40,1
C24_E	108,50	40,3
C24_E	90,50	40,4
C24_E	72,50	40,5
C24_E	54,50	40,6
C24_E	36,50	40,3
C24_F	111,50	40,3
C24_F	93,50	40,4
C24_F	75,50	40,5
C24_F	57,50	40,5
C24_F	39,50	40,4
P01_A	19,50	41,2
P01_A	1,50	40,7
P01_B	22,50	41,5
P01_B	4,50	40,6
P01_C	7,50	40,4
P01_D	10,50	40,4
P01_E	13,50	40,5
P01_F	16,50	40,8
P02_A	19,50	41,0
P02_A	1,50	40,6
P02_B	22,50	41,4
P02_B	4,50	40,5
P02_C	7,50	40,3
P02_D	10,50	40,3
P02_E	13,50	40,4
P02_F	16,50	40,7
P03_A	19,50	40,9
P03_A	1,50	40,6
P03_B	22,50	41,2
P03_B	4,50	40,4
P03_C	7,50	40,2
P03_D	10,50	40,2
P03_E	13,50	40,3
P03_F	16,50	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	40,8
P04_A	1,50	40,5
P04_B	22,50	41,1
P04_B	4,50	40,4
P04_C	7,50	40,1
P04_D	10,50	40,1
P04_E	13,50	40,2
P04_F	16,50	40,5
P05_A	19,50	40,7
P05_A	1,50	40,4
P05_B	22,50	41,0
P05_B	4,50	40,3
P05_C	7,50	40,0
P05_D	10,50	40,0
P05_E	13,50	40,1
P05_F	16,50	40,4
P06_A	19,50	40,6
P06_A	1,50	40,4
P06_B	22,50	40,9
P06_B	4,50	40,2
P06_C	7,50	40,0
P06_D	10,50	39,9
P06_E	13,50	40,0
P06_F	16,50	40,2
P07_A	19,50	40,5
P07_A	1,50	40,3
P07_B	22,50	40,8
P07_B	4,50	40,1
P07_C	7,50	39,9
P07_D	10,50	39,8
P07_E	13,50	39,9
P07_F	16,50	40,1
P08_A	19,50	40,3
P08_A	1,50	40,2
P08_B	22,50	40,6
P08_B	4,50	40,0
P08_C	7,50	39,8
P08_D	10,50	39,7
P08_E	13,50	39,8
P08_F	16,50	40,0
P09_A	19,50	40,2
P09_A	1,50	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	40,5
P09_B	4,50	40,0
P09_C	7,50	39,7
P09_D	10,50	39,6
P09_E	13,50	39,7
P09_F	16,50	39,9
P10_A	19,50	40,2
P10_A	1,50	40,2
P10_B	22,50	40,5
P10_B	4,50	40,0
P10_C	7,50	39,6
P10_D	10,50	39,5
P10_E	13,50	39,6
P10_F	16,50	39,9
P11_A	19,50	40,1
P11_A	1,50	40,1
P11_B	22,50	40,4
P11_B	4,50	39,9
P11_C	7,50	39,6
P11_D	10,50	39,5
P11_E	13,50	39,5
P11_F	16,50	39,8
P12_A	19,50	40,0
P12_A	1,50	40,1
P12_B	22,50	40,3
P12_B	4,50	39,8
P12_C	7,50	39,5
P12_D	10,50	39,4
P12_E	13,50	39,5
P12_F	16,50	39,7
P13_A	19,50	39,9
P13_A	1,50	40,8
P13_B	22,50	40,2
P13_B	4,50	40,6
P13_C	7,50	39,4
P13_D	10,50	39,3
P13_E	13,50	39,4
P13_F	16,50	39,6
P14_A	19,50	39,8
P14_A	1,50	40,7
P14_B	22,50	40,0
P14_B	4,50	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	39,3
P14_D	10,50	39,2
P14_E	13,50	39,3
P14_F	16,50	39,5
P15_A	19,50	39,6
P15_A	1,50	40,7
P15_B	22,50	39,9
P15_B	4,50	40,5
P15_C	7,50	39,2
P15_D	10,50	39,1
P15_E	13,50	39,2
P15_F	16,50	39,4
P16_A	19,50	39,5
P16_A	1,50	40,6
P16_B	22,50	39,8
P16_B	4,50	40,4
P16_C	7,50	39,2
P16_D	10,50	39,0
P16_E	13,50	39,1
P16_F	16,50	39,3
P17_A	19,50	39,4
P17_A	1,50	40,6
P17_B	22,50	39,7
P17_B	4,50	40,3
P17_C	7,50	39,1
P17_D	10,50	38,9
P17_E	13,50	39,0
P17_F	16,50	39,2
P18_A	19,50	39,3
P18_A	1,50	40,4
P18_B	22,50	39,6
P18_B	4,50	40,2
P18_C	7,50	39,0
P18_D	10,50	38,8
P18_E	13,50	38,9
P18_F	16,50	39,0
P19_A	19,50	39,2
P19_A	1,50	40,4
P19_B	22,50	39,5
P19_B	4,50	40,1
P19_C	7,50	38,9
P19_D	10,50	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	38,7
P19_F	16,50	38,9
P20_A	19,50	39,0
P20_A	1,50	40,3
P20_B	22,50	39,3
P20_B	4,50	40,1
P20_C	7,50	38,7
P20_D	10,50	38,6
P20_E	13,50	38,6
P20_F	16,50	38,8
P21_A	19,50	38,9
P21_A	1,50	40,6
P21_B	22,50	39,2
P21_B	4,50	40,3
P21_C	7,50	38,6
P21_D	10,50	38,5
P21_E	13,50	38,5
P21_F	16,50	38,6
P22_A	19,50	39,0
P22_A	1,50	40,6
P22_B	22,50	39,2
P22_B	4,50	40,4
P22_C	7,50	38,7
P22_D	10,50	38,6
P22_E	13,50	38,6
P22_F	16,50	38,7
P23_A	19,50	38,9
P23_A	1,50	40,5
P23_B	22,50	39,1
P23_B	4,50	40,3
P23_C	7,50	38,7
P23_D	10,50	38,5
P23_E	13,50	38,5
P23_F	16,50	38,6
P24_A	19,50	38,7
P24_A	1,50	40,4
P24_B	22,50	39,0
P24_B	4,50	40,3
P24_C	7,50	38,6
P24_D	10,50	38,4
P24_E	13,50	38,4
P24_F	16,50	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	38,6
P25_A	1,50	40,3
P25_B	22,50	38,9
P25_B	4,50	40,2
P25_C	7,50	38,5
P25_D	10,50	38,3
P25_E	13,50	38,3
P25_F	16,50	38,4
P26_A	19,50	38,5
P26_A	1,50	40,2
P26_B	22,50	38,8
P26_B	4,50	40,2
P26_C	7,50	38,4
P26_D	10,50	38,2
P26_E	13,50	38,2
P26_F	16,50	38,3
P27_A	19,50	38,4
P27_A	1,50	39,9
P27_B	22,50	38,6
P27_B	4,50	40,1
P27_C	7,50	38,2
P27_D	10,50	38,1
P27_E	13,50	38,0
P27_F	16,50	38,2
P28_A	19,50	38,3
P28_A	1,50	39,6
P28_B	22,50	38,5
P28_B	4,50	40,1
P28_C	7,50	38,2
P28_D	10,50	38,0
P28_E	13,50	38,0
P28_F	16,50	38,1
P29_A	19,50	38,3
P29_A	1,50	39,3
P29_B	22,50	38,6
P29_B	4,50	40,1
P29_C	7,50	38,2
P29_D	10,50	38,1
P29_E	13,50	38,0
P29_F	16,50	38,1
P30_A	19,50	24,6
P30_A	1,50	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	24,5
P30_B	4,50	35,4
P30_C	7,50	25,3
P30_D	10,50	25,1
P30_E	13,50	24,9
P30_F	16,50	24,8
P31_A	19,50	25,3
P31_A	1,50	31,5
P31_B	22,50	25,2
P31_B	4,50	35,5
P31_C	7,50	26,0
P31_D	10,50	25,8
P31_E	13,50	25,7
P31_F	16,50	25,6
P32_A	19,50	25,6
P32_A	1,50	31,8
P32_B	22,50	25,5
P32_B	4,50	35,5
P32_C	7,50	25,8
P32_D	10,50	25,6
P32_E	13,50	25,5
P32_F	16,50	25,6
P33_A	19,50	26,8
P33_A	1,50	32,7
P33_B	22,50	26,8
P33_B	4,50	35,6
P33_C	7,50	27,2
P33_D	10,50	27,0
P33_E	13,50	27,0
P33_F	16,50	26,8
P34_A	19,50	21,2
P34_A	1,50	27,6
P34_B	22,50	21,1
P34_B	4,50	29,7
P34_C	7,50	22,6
P34_D	10,50	22,3
P34_E	13,50	22,2
P34_F	16,50	21,4
P35_A	19,50	22,2
P35_A	1,50	21,8
P35_B	22,50	22,6
P35_B	4,50	23,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	23,2
P35_D	10,50	22,9
P35_E	13,50	22,9
P35_F	16,50	22,3
P36_A	19,50	22,7
P36_A	1,50	22,6
P36_B	22,50	22,6
P36_B	4,50	24,0
P36_C	7,50	23,8
P36_D	10,50	23,5
P36_E	13,50	23,5
P36_F	16,50	22,9
P37_A	19,50	22,4
P37_A	1,50	22,2
P37_B	22,50	22,3
P37_B	4,50	23,4
P37_C	7,50	23,4
P37_D	10,50	23,1
P37_E	13,50	23,1
P37_F	16,50	22,5
P38_A	19,50	13,8
P38_A	1,50	19,4
P38_B	22,50	13,7
P38_B	4,50	22,3
P38_C	7,50	18,2
P38_D	10,50	17,5
P38_E	13,50	17,7
P38_F	16,50	14,0
P39_A	19,50	28,3
P39_A	1,50	33,7
P39_B	22,50	28,2
P39_B	4,50	33,6
P39_C	7,50	33,9
P39_D	10,50	34,3
P39_E	13,50	35,4
P39_F	16,50	31,5
P40_A	19,50	28,2
P40_A	1,50	33,8
P40_B	22,50	28,3
P40_B	4,50	33,8
P40_C	7,50	34,5
P40_D	10,50	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	35,9
P40_F	16,50	29,2
P41_A	19,50	28,4
P41_A	1,50	33,9
P41_B	22,50	28,3
P41_B	4,50	33,8
P41_C	7,50	34,6
P41_D	10,50	35,1
P41_E	13,50	35,9
P41_F	16,50	29,2
P42_A	19,50	28,4
P42_A	1,50	33,6
P42_B	22,50	28,4
P42_B	4,50	33,6
P42_C	7,50	34,3
P42_D	10,50	34,7
P42_E	13,50	35,7
P42_F	16,50	29,0
P43_A	19,50	28,4
P43_A	1,50	33,6
P43_B	22,50	28,5
P43_B	4,50	33,5
P43_C	7,50	34,2
P43_D	10,50	34,6
P43_E	13,50	35,5
P43_F	16,50	29,3
P44_A	19,50	28,4
P44_A	1,50	34,0
P44_B	22,50	28,5
P44_B	4,50	33,9
P44_C	7,50	34,6
P44_D	10,50	35,0
P44_E	13,50	35,7
P44_F	16,50	28,9
P45_A	19,50	27,9
P45_A	1,50	33,9
P45_B	22,50	27,9
P45_B	4,50	33,9
P45_C	7,50	34,8
P45_D	10,50	35,4
P45_E	13,50	36,0
P45_F	16,50	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	27,9
P46_A	1,50	33,9
P46_B	22,50	28,0
P46_B	4,50	33,9
P46_C	7,50	34,8
P46_D	10,50	35,6
P46_E	13,50	36,1
P46_F	16,50	28,4
P47_A	19,50	29,8
P47_A	1,50	34,9
P47_B	22,50	29,9
P47_B	4,50	34,8
P47_C	7,50	35,3
P47_D	10,50	35,9
P47_E	13,50	36,2
P47_F	16,50	30,0
P48_A	19,50	29,8
P48_A	1,50	35,0
P48_B	22,50	30,0
P48_B	4,50	35,0
P48_C	7,50	35,6
P48_D	10,50	36,5
P48_E	13,50	36,9
P48_F	16,50	30,2
P49_A	19,50	29,4
P49_A	1,50	34,5
P49_B	22,50	29,6
P49_B	4,50	34,5
P49_C	7,50	35,2
P49_D	10,50	36,2
P49_E	13,50	36,6
P49_F	16,50	29,9
P50_A	19,50	29,5
P50_A	1,50	34,6
P50_B	22,50	29,7
P50_B	4,50	34,6
P50_C	7,50	35,3
P50_D	10,50	36,9
P50_E	13,50	37,0
P50_F	16,50	29,8
P51_A	19,50	29,4
P51_A	1,50	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	29,6
P51_B	4,50	35,0
P51_C	7,50	35,7
P51_D	10,50	36,8
P51_E	13,50	37,0
P51_F	16,50	29,7
P52_A	19,50	30,8
P52_A	1,50	35,5
P52_B	22,50	31,0
P52_B	4,50	35,5
P52_C	7,50	36,2
P52_D	10,50	37,7
P52_E	13,50	37,7
P52_F	16,50	31,0
P53_A	19,50	29,6
P53_A	1,50	35,1
P53_B	22,50	29,8
P53_B	4,50	35,1
P53_C	7,50	35,6
P53_D	10,50	37,0
P53_E	13,50	37,1
P53_F	16,50	29,9
P54_A	19,50	29,7
P54_A	1,50	35,1
P54_B	22,50	29,9
P54_B	4,50	35,1
P54_C	7,50	35,5
P54_D	10,50	36,7
P54_E	13,50	36,8
P54_F	16,50	29,9
P55_A	19,50	29,7
P55_A	1,50	35,6
P55_B	22,50	29,9
P55_B	4,50	35,5
P55_C	7,50	36,0
P55_D	10,50	37,3
P55_E	13,50	37,3
P55_F	16,50	30,0
P56_A	19,50	29,4
P56_A	1,50	35,1
P56_B	22,50	29,5
P56_B	4,50	35,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Willemsbrug
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	35,7
P56_D	10,50	37,3
P56_E	13,50	37,4
P56_F	16,50	29,7
P57_A	19,50	29,5
P57_A	1,50	35,1
P57_B	22,50	29,6
P57_B	4,50	35,1
P57_C	7,50	35,5
P57_D	10,50	37,3
P57_E	13,50	37,3
P57_F	16,50	29,8
P58_A	19,50	31,1
P58_A	1,50	35,7
P58_B	22,50	31,3
P58_B	4,50	35,7
P58_C	7,50	35,9
P58_D	10,50	37,7
P58_E	13,50	37,1
P58_F	16,50	31,3
P59_A	19,50	30,7
P59_A	1,50	35,9
P59_B	22,50	30,9
P59_B	4,50	35,9
P59_C	7,50	36,1
P59_D	10,50	37,8
P59_E	13,50	37,2
P59_F	16,50	31,0
P60_A	19,50	30,9
P60_A	1,50	36,0
P60_B	22,50	31,1
P60_B	4,50	35,9
P60_C	7,50	36,2
P60_D	10,50	37,8
P60_E	13,50	37,4
P60_F	16,50	30,9
P61_A	19,50	31,3
P61_A	1,50	36,0
P61_B	22,50	31,5
P61_B	4,50	36,0
P61_C	7,50	36,3
P61_D	10,50	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verlengde Willemsbrug
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	37,4
P61_F	16,50	31,2
P62_A	19,50	31,3
P62_A	1,50	36,1
P62_B	22,50	31,5
P62_B	4,50	36,0
P62_C	7,50	36,3
P62_D	10,50	38,0
P62_E	13,50	37,5
P62_F	16,50	31,3
P63_A	19,50	31,4
P63_A	1,50	36,2
P63_B	22,50	31,5
P63_B	4,50	36,1
P63_C	7,50	36,5
P63_D	10,50	38,4
P63_E	13,50	37,8
P63_F	16,50	31,4
P64_A	19,50	30,8
P64_A	1,50	36,2
P64_B	22,50	31,1
P64_B	4,50	36,1
P64_C	7,50	36,3
P64_D	10,50	38,1
P64_E	13,50	37,6
P64_F	16,50	30,9
P65_A	19,50	30,9
P65_A	1,50	36,2
P65_B	22,50	31,2
P65_B	4,50	36,1
P65_C	7,50	36,3
P65_D	10,50	37,8
P65_E	13,50	37,2
P65_F	16,50	31,0
P66_A	19,50	30,8
P66_A	1,50	36,1
P66_B	22,50	31,0
P66_B	4,50	36,1
P66_C	7,50	36,3
P66_D	10,50	38,0
P66_E	13,50	37,4
P66_F	16,50	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	32,2
P67_A	1,50	36,9
P67_B	22,50	32,5
P67_B	4,50	36,8
P67_C	7,50	37,0
P67_D	10,50	38,7
P67_E	13,50	38,1
P67_F	16,50	32,3
P68_A	19,50	30,7
P68_A	1,50	36,0
P68_B	22,50	31,1
P68_B	4,50	35,9
P68_C	7,50	36,1
P68_D	10,50	37,8
P68_E	13,50	37,1
P68_F	16,50	30,9
P69_A	19,50	40,5
P69_A	1,50	36,5
P69_B	22,50	41,5
P69_B	4,50	36,4
P69_C	7,50	36,6
P69_D	10,50	38,1
P69_E	13,50	37,7
P69_F	16,50	34,2
P70_A	19,50	40,7
P70_A	1,50	34,1
P70_B	22,50	41,6
P70_B	4,50	34,1
P70_C	7,50	34,5
P70_D	10,50	36,7
P70_E	13,50	35,8
P70_F	16,50	31,9
P71_A	19,50	40,7
P71_A	1,50	25,6
P71_B	22,50	41,7
P71_B	4,50	27,0
P71_C	7,50	30,0
P71_D	10,50	35,0
P71_E	13,50	34,3
P71_F	16,50	33,2
P72_A	19,50	40,7
P72_A	1,50	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Verlengde Willemsbrug
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	41,6
P72_B	4,50	24,7
P72_C	7,50	27,3
P72_D	10,50	31,3
P72_E	13,50	31,6
P72_F	16,50	33,2
P73_A	19,50	40,8
P73_A	1,50	23,9
P73_B	22,50	41,7
P73_B	4,50	24,6
P73_C	7,50	26,3
P73_D	10,50	29,1
P73_E	13,50	31,8
P73_F	16,50	36,3
P74_A	19,50	40,6
P74_A	1,50	21,8
P74_B	22,50	41,9
P74_B	4,50	22,3
P74_C	7,50	24,2
P74_D	10,50	26,5
P74_E	13,50	29,2
P74_F	16,50	33,2
P75_A	19,50	40,9
P75_A	1,50	21,6
P75_B	22,50	42,0
P75_B	4,50	21,9
P75_C	7,50	22,7
P75_D	10,50	24,6
P75_E	13,50	28,3
P75_F	16,50	33,9
P76_A	19,50	41,7
P76_A	1,50	33,6
P76_B	22,50	42,0
P76_B	4,50	33,2
P76_C	7,50	33,6
P76_D	10,50	34,1
P76_E	13,50	34,9
P76_F	16,50	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	--
A01_A	42,50	--
A01_A	24,50	-19,4
A01_B	63,50	--
A01_B	45,50	--
A01_B	27,50	--
A01_C	66,50	--
A01_C	48,50	--
A01_C	30,50	--
A01_D	69,50	--
A01_D	51,50	--
A01_D	33,50	--
A01_E	72,50	--
A01_E	54,50	--
A01_E	36,50	--
A01_F	75,50	--
A01_F	57,50	--
A01_F	39,50	--
A02_A	60,50	--
A02_A	42,50	--
A02_A	24,50	-19,4
A02_B	63,50	--
A02_B	45,50	--
A02_B	27,50	--
A02_C	66,50	--
A02_C	48,50	--
A02_C	30,50	--
A02_D	69,50	--
A02_D	51,50	--
A02_D	33,50	--
A02_E	72,50	--
A02_E	54,50	--
A02_E	36,50	--
A02_F	75,50	--
A02_F	57,50	--
A02_F	39,50	--
A03_A	60,50	--
A03_A	42,50	--
A03_A	24,50	-16,1
A03_B	63,50	--
A03_B	45,50	--
A03_B	27,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	--
A03_C	48,50	--
A03_C	30,50	--
A03_D	69,50	--
A03_D	51,50	--
A03_D	33,50	--
A03_E	72,50	--
A03_E	54,50	--
A03_E	36,50	--
A03_F	75,50	--
A03_F	57,50	--
A03_F	39,50	--
A04_A	60,50	--
A04_A	42,50	--
A04_A	24,50	-16,0
A04_B	63,50	--
A04_B	45,50	--
A04_B	27,50	--
A04_C	66,50	--
A04_C	48,50	--
A04_C	30,50	--
A04_D	69,50	--
A04_D	51,50	--
A04_D	33,50	--
A04_E	72,50	--
A04_E	54,50	--
A04_E	36,50	--
A04_F	75,50	--
A04_F	57,50	--
A04_F	39,50	--
A05_A	60,50	--
A05_A	42,50	--
A05_A	24,50	-14,0
A05_B	63,50	--
A05_B	45,50	--
A05_B	27,50	--
A05_C	66,50	--
A05_C	48,50	--
A05_C	30,50	--
A05_D	69,50	--
A05_D	51,50	--
A05_D	33,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	--
A05_E	54,50	--
A05_E	36,50	--
A05_F	75,50	--
A05_F	57,50	--
A05_F	39,50	--
A06_A	60,50	--
A06_A	42,50	--
A06_A	24,50	-14,0
A06_B	63,50	--
A06_B	45,50	--
A06_B	27,50	--
A06_C	66,50	--
A06_C	48,50	--
A06_C	30,50	--
A06_D	69,50	--
A06_D	51,50	--
A06_D	33,50	--
A06_E	72,50	--
A06_E	54,50	--
A06_E	36,50	--
A06_F	75,50	--
A06_F	57,50	--
A06_F	39,50	--
A07_A	60,50	34,9
A07_A	42,50	34,6
A07_A	24,50	17,4
A07_B	63,50	34,9
A07_B	45,50	34,7
A07_B	27,50	19,3
A07_C	66,50	34,9
A07_C	48,50	34,8
A07_C	30,50	23,7
A07_D	69,50	34,9
A07_D	51,50	34,8
A07_D	33,50	31,3
A07_E	72,50	34,9
A07_E	54,50	34,8
A07_E	36,50	33,3
A07_F	75,50	34,9
A07_F	57,50	34,9
A07_F	39,50	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	35,9
A08_A	42,50	35,7
A08_A	24,50	19,9
A08_B	63,50	35,9
A08_B	45,50	35,8
A08_B	27,50	21,7
A08_C	66,50	35,9
A08_C	48,50	35,8
A08_C	30,50	25,4
A08_D	69,50	35,9
A08_D	51,50	35,9
A08_D	33,50	33,5
A08_E	72,50	36,0
A08_E	54,50	35,9
A08_E	36,50	34,6
A08_F	75,50	36,0
A08_F	57,50	35,9
A08_F	39,50	35,2
A09_A	60,50	35,7
A09_A	42,50	35,2
A09_A	24,50	27,8
A09_B	63,50	35,7
A09_B	45,50	35,5
A09_B	27,50	31,3
A09_C	66,50	35,7
A09_C	48,50	35,5
A09_C	30,50	32,7
A09_D	69,50	35,7
A09_D	51,50	35,6
A09_D	33,50	34,0
A09_E	72,50	35,8
A09_E	54,50	35,6
A09_E	36,50	34,2
A09_F	75,50	35,9
A09_F	57,50	35,7
A09_F	39,50	34,4
A10_A	60,50	35,7
A10_A	42,50	35,4
A10_A	24,50	29,8
A10_B	63,50	35,7
A10_B	45,50	35,6
A10_B	27,50	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	35,7
A10_C	48,50	35,6
A10_C	30,50	33,9
A10_D	69,50	35,8
A10_D	51,50	35,7
A10_D	33,50	34,5
A10_E	72,50	35,8
A10_E	54,50	35,7
A10_E	36,50	34,8
A10_F	75,50	35,9
A10_F	57,50	35,7
A10_F	39,50	35,0
A11_A	60,50	35,1
A11_A	42,50	35,0
A11_A	24,50	30,7
A11_B	63,50	35,1
A11_B	45,50	35,1
A11_B	27,50	32,6
A11_C	66,50	35,2
A11_C	48,50	35,1
A11_C	30,50	33,7
A11_D	69,50	35,2
A11_D	51,50	35,1
A11_D	33,50	34,1
A11_E	72,50	35,3
A11_E	54,50	35,1
A11_E	36,50	34,8
A11_F	75,50	35,5
A11_F	57,50	35,1
A11_F	39,50	35,0
A12_A	60,50	36,1
A12_A	42,50	35,9
A12_A	24,50	31,4
A12_B	63,50	36,1
A12_B	45,50	36,0
A12_B	27,50	33,1
A12_C	66,50	36,2
A12_C	48,50	36,1
A12_C	30,50	34,2
A12_D	69,50	36,2
A12_D	51,50	36,1
A12_D	33,50	34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	36,3
A12_E	54,50	36,1
A12_E	36,50	35,5
A12_F	75,50	36,8
A12_F	57,50	36,1
A12_F	39,50	35,9
A13_A	60,50	36,1
A13_A	42,50	35,8
A13_A	24,50	30,8
A13_B	63,50	36,1
A13_B	45,50	35,9
A13_B	27,50	32,7
A13_C	66,50	36,1
A13_C	48,50	36,0
A13_C	30,50	33,8
A13_D	69,50	36,1
A13_D	51,50	36,1
A13_D	33,50	34,4
A13_E	72,50	36,1
A13_E	54,50	36,1
A13_E	36,50	34,7
A13_F	75,50	36,1
A13_F	57,50	36,1
A13_F	39,50	35,5
A14_A	60,50	35,6
A14_A	42,50	35,5
A14_A	24,50	31,3
A14_B	63,50	35,6
A14_B	45,50	35,5
A14_B	27,50	32,6
A14_C	66,50	35,6
A14_C	48,50	35,6
A14_C	30,50	33,8
A14_D	69,50	35,6
A14_D	51,50	35,6
A14_D	33,50	34,6
A14_E	72,50	35,7
A14_E	54,50	35,6
A14_E	36,50	35,1
A14_F	75,50	35,8
A14_F	57,50	35,6
A14_F	39,50	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	34,1
A15_A	42,50	33,9
A15_A	24,50	28,6
A15_B	63,50	34,1
A15_B	45,50	34,0
A15_B	27,50	31,0
A15_C	66,50	34,1
A15_C	48,50	34,0
A15_C	30,50	32,6
A15_D	69,50	34,2
A15_D	51,50	34,0
A15_D	33,50	33,2
A15_E	72,50	34,4
A15_E	54,50	34,0
A15_E	36,50	33,7
A15_F	75,50	34,8
A15_F	57,50	34,0
A15_F	39,50	33,9
A16_A	60,50	35,5
A16_A	42,50	35,4
A16_A	24,50	29,8
A16_B	63,50	35,5
A16_B	45,50	35,5
A16_B	27,50	31,9
A16_C	66,50	35,5
A16_C	48,50	35,5
A16_C	30,50	33,3
A16_D	69,50	35,6
A16_D	51,50	35,5
A16_D	33,50	34,2
A16_E	72,50	35,6
A16_E	54,50	35,5
A16_E	36,50	35,0
A16_F	75,50	35,6
A16_F	57,50	35,5
A16_F	39,50	35,3
A17_A	60,50	34,4
A17_A	42,50	34,3
A17_A	24,50	27,4
A17_B	63,50	34,4
A17_B	45,50	34,4
A17_B	27,50	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	34,5
A17_C	48,50	34,4
A17_C	30,50	32,4
A17_D	69,50	34,5
A17_D	51,50	34,4
A17_D	33,50	33,3
A17_E	72,50	34,6
A17_E	54,50	34,4
A17_E	36,50	33,9
A17_F	75,50	34,7
A17_F	57,50	34,4
A17_F	39,50	34,2
A18_A	60,50	34,6
A18_A	42,50	34,5
A18_A	24,50	29,1
A18_B	63,50	34,6
A18_B	45,50	34,5
A18_B	27,50	31,4
A18_C	66,50	34,6
A18_C	48,50	34,5
A18_C	30,50	33,0
A18_D	69,50	34,7
A18_D	51,50	34,5
A18_D	33,50	33,7
A18_E	72,50	34,9
A18_E	54,50	34,6
A18_E	36,50	34,3
A18_F	75,50	35,9
A18_F	57,50	34,6
A18_F	39,50	34,4
A19_A	60,50	1,2
A19_A	42,50	0,8
A19_A	24,50	4,2
A19_B	63,50	1,8
A19_B	45,50	-0,1
A19_B	27,50	2,0
A19_C	66,50	2,7
A19_C	48,50	0,2
A19_C	30,50	2,0
A19_D	69,50	4,5
A19_D	51,50	0,5
A19_D	33,50	1,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	7,4
A19_E	54,50	0,8
A19_E	36,50	0,9
A19_F	75,50	9,3
A19_F	57,50	0,7
A19_F	39,50	1,1
A20_A	60,50	7,3
A20_A	42,50	9,9
A20_A	24,50	5,9
A20_B	63,50	7,6
A20_B	45,50	2,7
A20_B	27,50	4,6
A20_C	66,50	7,9
A20_C	48,50	3,1
A20_C	30,50	4,9
A20_D	69,50	8,3
A20_D	51,50	3,6
A20_D	33,50	5,1
A20_E	72,50	9,2
A20_E	54,50	5,6
A20_E	36,50	8,0
A20_F	75,50	10,2
A20_F	57,50	6,7
A20_F	39,50	9,7
A21_A	60,50	3,6
A21_A	42,50	2,4
A21_A	24,50	4,9
A21_B	63,50	4,1
A21_B	45,50	2,3
A21_B	27,50	2,9
A21_C	66,50	4,8
A21_C	48,50	2,6
A21_C	30,50	3,0
A21_D	69,50	5,6
A21_D	51,50	2,8
A21_D	33,50	2,4
A21_E	72,50	7,3
A21_E	54,50	3,1
A21_E	36,50	2,2
A21_F	75,50	8,6
A21_F	57,50	3,2
A21_F	39,50	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	3,4
A22_A	42,50	3,7
A22_A	24,50	4,6
A22_B	63,50	3,9
A22_B	45,50	3,8
A22_B	27,50	3,8
A22_C	66,50	4,6
A22_C	48,50	4,0
A22_C	30,50	3,9
A22_D	69,50	5,4
A22_D	51,50	4,3
A22_D	33,50	3,4
A22_E	72,50	7,1
A22_E	54,50	4,5
A22_E	36,50	2,6
A22_F	75,50	8,4
A22_F	57,50	3,0
A22_F	39,50	3,1
A23_A	60,50	1,0
A23_A	42,50	2,4
A23_A	24,50	2,6
A23_B	63,50	1,6
A23_B	45,50	2,4
A23_B	27,50	1,5
A23_C	66,50	2,3
A23_C	48,50	2,6
A23_C	30,50	1,6
A23_D	69,50	3,2
A23_D	51,50	2,8
A23_D	33,50	1,8
A23_E	72,50	5,3
A23_E	54,50	3,0
A23_E	36,50	1,0
A23_F	75,50	6,9
A23_F	57,50	0,6
A23_F	39,50	1,7
A24_A	60,50	1,5
A24_A	42,50	2,9
A24_A	24,50	3,1
A24_B	63,50	2,0
A24_B	45,50	2,8
A24_B	27,50	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	2,6
A24_C	48,50	3,0
A24_C	30,50	2,2
A24_D	69,50	3,5
A24_D	51,50	3,2
A24_D	33,50	2,3
A24_E	72,50	5,5
A24_E	54,50	3,3
A24_E	36,50	1,6
A24_F	75,50	7,0
A24_F	57,50	1,1
A24_F	39,50	2,2
B01_A	24,50	-6,1
B01_B	27,50	-6,7
B01_C	30,50	-6,8
B02_A	24,50	-6,0
B02_B	27,50	-6,6
B02_C	30,50	-6,7
B03_A	24,50	-4,3
B03_B	27,50	-4,6
B03_C	30,50	-4,6
B04_A	24,50	5,0
B04_B	27,50	5,5
B04_C	30,50	6,0
B05_A	24,50	3,0
B05_B	27,50	3,3
B05_C	30,50	3,8
B06_A	24,50	30,6
B06_B	27,50	33,3
B06_C	30,50	34,9
B07_A	24,50	31,4
B07_B	27,50	34,1
B07_C	30,50	35,3
B08_A	24,50	31,5
B08_B	27,50	34,2
B08_C	30,50	35,2
B09_A	24,50	31,8
B09_B	27,50	34,2
B09_C	30,50	34,9
B10_A	24,50	33,9
B10_B	27,50	35,2
B10_C	30,50	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	33,7
B11_B	27,50	34,6
B11_C	30,50	35,4
B12_A	24,50	32,9
B12_B	27,50	33,9
B12_C	30,50	34,5
B13_A	24,50	32,9
B13_B	27,50	34,4
B13_C	30,50	35,1
B14_A	24,50	31,4
B14_B	27,50	33,3
B14_C	30,50	34,1
B15_A	24,50	32,6
B15_B	27,50	33,8
B15_C	30,50	34,5
B16_A	24,50	0,7
B16_B	27,50	0,1
B16_C	30,50	-1,4
B17_A	24,50	-0,3
B17_B	27,50	-1,0
B17_C	30,50	-3,0
B18_A	24,50	25,2
B18_B	27,50	28,9
B18_C	30,50	29,6
B19_A	24,50	26,7
B19_B	27,50	30,2
B19_C	30,50	31,6
B20_A	24,50	28,0
B20_B	27,50	30,6
B20_C	30,50	31,8
C01_A	114,50	--
C01_A	96,50	--
C01_A	78,50	--
C01_A	60,50	--
C01_A	42,50	--
C01_A	24,50	2,9
C01_B	99,50	--
C01_B	81,50	--
C01_B	63,50	--
C01_B	45,50	--
C01_B	27,50	3,1
C01_C	102,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	--
C01_C	66,50	--
C01_C	48,50	--
C01_C	30,50	3,6
C01_D	105,50	--
C01_D	87,50	--
C01_D	69,50	--
C01_D	51,50	--
C01_D	33,50	4,5
C01_E	108,50	--
C01_E	90,50	--
C01_E	72,50	--
C01_E	54,50	--
C01_E	36,50	-8,6
C01_F	111,50	--
C01_F	93,50	--
C01_F	75,50	--
C01_F	57,50	--
C01_F	39,50	--
C02_A	114,50	--
C02_A	96,50	--
C02_A	78,50	--
C02_A	60,50	--
C02_A	42,50	--
C02_A	24,50	1,9
C02_B	99,50	--
C02_B	81,50	--
C02_B	63,50	--
C02_B	45,50	--
C02_B	27,50	2,1
C02_C	102,50	--
C02_C	84,50	--
C02_C	66,50	--
C02_C	48,50	--
C02_C	30,50	2,7
C02_D	105,50	--
C02_D	87,50	--
C02_D	69,50	--
C02_D	51,50	--
C02_D	33,50	4,1
C02_E	108,50	--
C02_E	90,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	--
C02_E	54,50	--
C02_E	36,50	--
C02_F	111,50	--
C02_F	93,50	--
C02_F	75,50	--
C02_F	57,50	--
C02_F	39,50	--
C03_A	114,50	--
C03_A	96,50	--
C03_A	78,50	--
C03_A	60,50	--
C03_A	42,50	--
C03_A	24,50	4,7
C03_B	99,50	--
C03_B	81,50	--
C03_B	63,50	--
C03_B	45,50	--
C03_B	27,50	2,8
C03_C	102,50	--
C03_C	84,50	--
C03_C	66,50	--
C03_C	48,50	--
C03_C	30,50	-6,4
C03_D	105,50	--
C03_D	87,50	--
C03_D	69,50	--
C03_D	51,50	--
C03_D	33,50	-8,8
C03_E	108,50	--
C03_E	90,50	--
C03_E	72,50	--
C03_E	54,50	--
C03_E	36,50	--
C03_F	111,50	--
C03_F	93,50	--
C03_F	75,50	--
C03_F	57,50	--
C03_F	39,50	--
C04_A	114,50	--
C04_A	96,50	--
C04_A	78,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	--
C04_A	42,50	--
C04_A	24,50	5,2
C04_B	99,50	--
C04_B	81,50	--
C04_B	63,50	--
C04_B	45,50	--
C04_B	27,50	3,5
C04_C	102,50	--
C04_C	84,50	--
C04_C	66,50	--
C04_C	48,50	--
C04_C	30,50	-2,3
C04_D	105,50	--
C04_D	87,50	--
C04_D	69,50	--
C04_D	51,50	--
C04_D	33,50	-3,1
C04_E	108,50	--
C04_E	90,50	--
C04_E	72,50	--
C04_E	54,50	--
C04_E	36,50	-8,6
C04_F	111,50	--
C04_F	93,50	--
C04_F	75,50	--
C04_F	57,50	--
C04_F	39,50	--
C05_A	114,50	--
C05_A	96,50	--
C05_A	78,50	--
C05_A	60,50	--
C05_A	42,50	--
C05_A	24,50	7,6
C05_B	99,50	--
C05_B	81,50	--
C05_B	63,50	--
C05_B	45,50	--
C05_B	27,50	7,1
C05_C	102,50	--
C05_C	84,50	--
C05_C	66,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	--
C05_C	30,50	7,4
C05_D	105,50	--
C05_D	87,50	--
C05_D	69,50	--
C05_D	51,50	--
C05_D	33,50	8,0
C05_E	108,50	--
C05_E	90,50	--
C05_E	72,50	--
C05_E	54,50	--
C05_E	36,50	-8,4
C05_F	111,50	--
C05_F	93,50	--
C05_F	75,50	--
C05_F	57,50	--
C05_F	39,50	--
C06_A	114,50	--
C06_A	96,50	--
C06_A	78,50	--
C06_A	60,50	--
C06_A	42,50	--
C06_A	24,50	7,5
C06_B	99,50	--
C06_B	81,50	--
C06_B	63,50	--
C06_B	45,50	--
C06_B	27,50	7,1
C06_C	102,50	--
C06_C	84,50	--
C06_C	66,50	--
C06_C	48,50	--
C06_C	30,50	7,6
C06_D	105,50	--
C06_D	87,50	--
C06_D	69,50	--
C06_D	51,50	--
C06_D	33,50	8,2
C06_E	108,50	--
C06_E	90,50	--
C06_E	72,50	--
C06_E	54,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	--
C06_F	111,50	--
C06_F	93,50	--
C06_F	75,50	--
C06_F	57,50	--
C06_F	39,50	--
C07_A	114,50	41,6
C07_A	96,50	42,0
C07_A	78,50	42,2
C07_A	60,50	42,3
C07_A	42,50	42,4
C07_A	24,50	40,1
C07_B	99,50	42,0
C07_B	81,50	42,2
C07_B	63,50	42,3
C07_B	45,50	42,4
C07_B	27,50	42,1
C07_C	102,50	42,0
C07_C	84,50	42,1
C07_C	66,50	42,3
C07_C	48,50	42,4
C07_C	30,50	42,3
C07_D	105,50	41,9
C07_D	87,50	42,1
C07_D	69,50	42,2
C07_D	51,50	42,4
C07_D	33,50	42,4
C07_E	108,50	41,9
C07_E	90,50	42,1
C07_E	72,50	42,2
C07_E	54,50	42,3
C07_E	36,50	42,4
C07_F	111,50	41,9
C07_F	93,50	42,1
C07_F	75,50	42,2
C07_F	57,50	42,3
C07_F	39,50	42,4
C08_A	114,50	42,0
C08_A	96,50	42,2
C08_A	78,50	42,3
C08_A	60,50	42,5
C08_A	42,50	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	40,3
C08_B	99,50	42,1
C08_B	81,50	42,3
C08_B	63,50	42,4
C08_B	45,50	42,5
C08_B	27,50	42,3
C08_C	102,50	42,1
C08_C	84,50	42,3
C08_C	66,50	42,4
C08_C	48,50	42,5
C08_C	30,50	42,5
C08_D	105,50	42,1
C08_D	87,50	42,2
C08_D	69,50	42,4
C08_D	51,50	42,5
C08_D	33,50	42,6
C08_E	108,50	42,0
C08_E	90,50	42,2
C08_E	72,50	42,4
C08_E	54,50	42,5
C08_E	36,50	42,6
C08_F	111,50	42,0
C08_F	93,50	42,2
C08_F	75,50	42,3
C08_F	57,50	42,5
C08_F	39,50	42,6
C09_A	114,50	42,2
C09_A	96,50	42,3
C09_A	78,50	42,5
C09_A	60,50	42,6
C09_A	42,50	42,7
C09_A	24,50	40,4
C09_B	99,50	42,3
C09_B	81,50	42,4
C09_B	63,50	42,6
C09_B	45,50	42,7
C09_B	27,50	42,5
C09_C	102,50	42,3
C09_C	84,50	42,4
C09_C	66,50	42,5
C09_C	48,50	42,7
C09_C	30,50	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	42,2
C09_D	87,50	42,4
C09_D	69,50	42,5
C09_D	51,50	42,6
C09_D	33,50	42,7
C09_E	108,50	42,2
C09_E	90,50	42,4
C09_E	72,50	42,5
C09_E	54,50	42,6
C09_E	36,50	42,7
C09_F	111,50	42,2
C09_F	93,50	42,4
C09_F	75,50	42,5
C09_F	57,50	42,6
C09_F	39,50	42,7
C10_A	114,50	42,8
C10_A	96,50	43,0
C10_A	78,50	43,1
C10_A	60,50	43,3
C10_A	42,50	43,4
C10_A	24,50	41,6
C10_B	99,50	43,0
C10_B	81,50	43,1
C10_B	63,50	43,3
C10_B	45,50	43,4
C10_B	27,50	43,2
C10_C	102,50	42,9
C10_C	84,50	43,1
C10_C	66,50	43,2
C10_C	48,50	43,3
C10_C	30,50	43,3
C10_D	105,50	42,9
C10_D	87,50	43,1
C10_D	69,50	43,2
C10_D	51,50	43,3
C10_D	33,50	43,4
C10_E	108,50	42,9
C10_E	90,50	43,1
C10_E	72,50	43,2
C10_E	54,50	43,3
C10_E	36,50	43,4
C10_F	111,50	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	43,0
C10_F	75,50	43,2
C10_F	57,50	43,3
C10_F	39,50	43,4
C11_A	114,50	41,6
C11_A	96,50	42,3
C11_A	78,50	42,4
C11_A	60,50	42,6
C11_A	42,50	42,7
C11_A	24,50	41,6
C11_B	99,50	42,3
C11_B	81,50	42,4
C11_B	63,50	42,5
C11_B	45,50	42,7
C11_B	27,50	42,5
C11_C	102,50	42,2
C11_C	84,50	42,4
C11_C	66,50	42,5
C11_C	48,50	42,7
C11_C	30,50	42,7
C11_D	105,50	42,2
C11_D	87,50	42,4
C11_D	69,50	42,5
C11_D	51,50	42,6
C11_D	33,50	42,7
C11_E	108,50	42,2
C11_E	90,50	42,4
C11_E	72,50	42,5
C11_E	54,50	42,6
C11_E	36,50	42,7
C11_F	111,50	42,1
C11_F	93,50	42,3
C11_F	75,50	42,5
C11_F	57,50	42,6
C11_F	39,50	42,7
C12_A	114,50	42,3
C12_A	96,50	42,5
C12_A	78,50	42,6
C12_A	60,50	42,7
C12_A	42,50	42,8
C12_A	24,50	42,4
C12_B	99,50	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	42,6
C12_B	63,50	42,7
C12_B	45,50	42,8
C12_B	27,50	42,7
C12_C	102,50	42,4
C12_C	84,50	42,6
C12_C	66,50	42,7
C12_C	48,50	42,8
C12_C	30,50	42,8
C12_D	105,50	42,4
C12_D	87,50	42,6
C12_D	69,50	42,6
C12_D	51,50	42,8
C12_D	33,50	42,9
C12_E	108,50	42,4
C12_E	90,50	42,6
C12_E	72,50	42,6
C12_E	54,50	42,8
C12_E	36,50	42,8
C12_F	111,50	42,3
C12_F	93,50	42,5
C12_F	75,50	42,6
C12_F	57,50	42,7
C12_F	39,50	42,8
C13_A	114,50	42,7
C13_A	96,50	42,9
C13_A	78,50	43,0
C13_A	60,50	43,1
C13_A	42,50	43,2
C13_A	24,50	42,9
C13_B	99,50	42,8
C13_B	81,50	43,0
C13_B	63,50	43,1
C13_B	45,50	43,2
C13_B	27,50	43,1
C13_C	102,50	42,8
C13_C	84,50	42,9
C13_C	66,50	43,1
C13_C	48,50	43,2
C13_C	30,50	43,3
C13_D	105,50	42,8
C13_D	87,50	43,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	43,1
C13_D	51,50	43,2
C13_D	33,50	43,3
C13_E	108,50	42,7
C13_E	90,50	42,9
C13_E	72,50	43,0
C13_E	54,50	43,2
C13_E	36,50	43,3
C13_F	111,50	42,7
C13_F	93,50	42,9
C13_F	75,50	43,0
C13_F	57,50	43,1
C13_F	39,50	43,3
C14_A	114,50	41,9
C14_A	96,50	42,0
C14_A	78,50	42,2
C14_A	60,50	42,3
C14_A	42,50	42,4
C14_A	24,50	42,0
C14_B	99,50	42,0
C14_B	81,50	42,1
C14_B	63,50	42,3
C14_B	45,50	42,4
C14_B	27,50	42,3
C14_C	102,50	42,0
C14_C	84,50	42,1
C14_C	66,50	42,3
C14_C	48,50	42,4
C14_C	30,50	42,4
C14_D	105,50	42,0
C14_D	87,50	42,1
C14_D	69,50	42,2
C14_D	51,50	42,4
C14_D	33,50	42,5
C14_E	108,50	41,9
C14_E	90,50	42,1
C14_E	72,50	42,2
C14_E	54,50	42,3
C14_E	36,50	42,4
C14_F	111,50	41,9
C14_F	93,50	42,1
C14_F	75,50	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	42,3
C14_F	39,50	42,4
C15_A	114,50	42,0
C15_A	96,50	42,1
C15_A	78,50	42,2
C15_A	60,50	42,3
C15_A	42,50	42,5
C15_A	24,50	42,1
C15_B	99,50	42,1
C15_B	81,50	42,2
C15_B	63,50	42,3
C15_B	45,50	42,4
C15_B	27,50	42,3
C15_C	102,50	42,1
C15_C	84,50	42,2
C15_C	66,50	42,3
C15_C	48,50	42,4
C15_C	30,50	42,5
C15_D	105,50	42,1
C15_D	87,50	42,1
C15_D	69,50	42,3
C15_D	51,50	42,4
C15_D	33,50	42,5
C15_E	108,50	42,0
C15_E	90,50	42,2
C15_E	72,50	42,3
C15_E	54,50	42,4
C15_E	36,50	42,5
C15_F	111,50	42,0
C15_F	93,50	42,2
C15_F	75,50	42,2
C15_F	57,50	42,4
C15_F	39,50	42,5
C16_A	114,50	42,0
C16_A	96,50	42,1
C16_A	78,50	42,3
C16_A	60,50	42,4
C16_A	42,50	42,5
C16_A	24,50	41,6
C16_B	99,50	42,1
C16_B	81,50	42,2
C16_B	63,50	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	42,5
C16_B	27,50	42,3
C16_C	102,50	42,1
C16_C	84,50	42,2
C16_C	66,50	42,4
C16_C	48,50	42,5
C16_C	30,50	42,4
C16_D	105,50	42,1
C16_D	87,50	42,2
C16_D	69,50	42,3
C16_D	51,50	42,4
C16_D	33,50	42,5
C16_E	108,50	42,0
C16_E	90,50	42,2
C16_E	72,50	42,3
C16_E	54,50	42,4
C16_E	36,50	42,5
C16_F	111,50	42,0
C16_F	93,50	42,2
C16_F	75,50	42,3
C16_F	57,50	42,4
C16_F	39,50	42,5
C17_A	114,50	41,8
C17_A	96,50	41,9
C17_A	78,50	42,1
C17_A	60,50	42,2
C17_A	42,50	42,3
C17_A	24,50	39,4
C17_B	99,50	41,9
C17_B	81,50	42,0
C17_B	63,50	42,2
C17_B	45,50	42,3
C17_B	27,50	41,5
C17_C	102,50	41,9
C17_C	84,50	42,0
C17_C	66,50	42,2
C17_C	48,50	42,3
C17_C	30,50	41,9
C17_D	105,50	41,9
C17_D	87,50	42,0
C17_D	69,50	42,1
C17_D	51,50	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	42,2
C17_E	108,50	41,8
C17_E	90,50	42,0
C17_E	72,50	42,1
C17_E	54,50	42,2
C17_E	36,50	42,3
C17_F	111,50	41,8
C17_F	93,50	42,0
C17_F	75,50	42,1
C17_F	57,50	42,2
C17_F	39,50	42,3
C18_A	114,50	42,0
C18_A	96,50	42,1
C18_A	78,50	42,2
C18_A	60,50	42,3
C18_A	42,50	42,4
C18_A	24,50	36,8
C18_B	99,50	42,1
C18_B	81,50	42,2
C18_B	63,50	42,3
C18_B	45,50	42,4
C18_B	27,50	39,5
C18_C	102,50	42,1
C18_C	84,50	42,2
C18_C	66,50	42,3
C18_C	48,50	42,4
C18_C	30,50	41,9
C18_D	105,50	42,0
C18_D	87,50	42,1
C18_D	69,50	42,3
C18_D	51,50	42,4
C18_D	33,50	42,2
C18_E	108,50	42,0
C18_E	90,50	42,2
C18_E	72,50	42,2
C18_E	54,50	42,4
C18_E	36,50	42,3
C18_F	111,50	42,0
C18_F	93,50	42,2
C18_F	75,50	42,2
C18_F	57,50	42,4
C18_F	39,50	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	13,0
C19_A	96,50	13,1
C19_A	78,50	8,6
C19_A	60,50	2,8
C19_A	42,50	2,5
C19_A	24,50	7,4
C19_B	99,50	13,2
C19_B	81,50	9,8
C19_B	63,50	3,2
C19_B	45,50	2,7
C19_B	27,50	7,0
C19_C	102,50	13,3
C19_C	84,50	10,7
C19_C	66,50	3,6
C19_C	48,50	2,2
C19_C	30,50	4,0
C19_D	105,50	13,3
C19_D	87,50	12,0
C19_D	69,50	4,2
C19_D	51,50	2,4
C19_D	33,50	3,2
C19_E	108,50	13,4
C19_E	90,50	12,7
C19_E	72,50	5,5
C19_E	54,50	2,6
C19_E	36,50	2,7
C19_F	111,50	13,5
C19_F	93,50	12,9
C19_F	75,50	6,8
C19_F	57,50	2,8
C19_F	39,50	2,8
C20_A	114,50	12,6
C20_A	96,50	12,8
C20_A	78,50	7,9
C20_A	60,50	1,1
C20_A	42,50	0,6
C20_A	24,50	3,3
C20_B	99,50	12,9
C20_B	81,50	9,3
C20_B	63,50	1,6
C20_B	45,50	0,7
C20_B	27,50	4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	13,0
C20_C	84,50	10,3
C20_C	66,50	2,1
C20_C	48,50	0,3
C20_C	30,50	2,1
C20_D	105,50	13,0
C20_D	87,50	11,7
C20_D	69,50	2,8
C20_D	51,50	0,5
C20_D	33,50	1,6
C20_E	108,50	13,1
C20_E	90,50	12,4
C20_E	72,50	4,2
C20_E	54,50	0,8
C20_E	36,50	0,8
C20_F	111,50	13,2
C20_F	93,50	12,6
C20_F	75,50	5,9
C20_F	57,50	1,1
C20_F	39,50	1,0
C21_A	114,50	6,7
C21_A	96,50	6,1
C21_A	78,50	-1,0
C21_A	60,50	-7,3
C21_A	42,50	-4,0
C21_A	24,50	1,4
C21_B	99,50	6,2
C21_B	81,50	0,0
C21_B	63,50	-7,3
C21_B	45,50	-4,1
C21_B	27,50	1,3
C21_C	102,50	6,4
C21_C	84,50	2,8
C21_C	66,50	-7,0
C21_C	48,50	-5,7
C21_C	30,50	-0,7
C21_D	105,50	6,5
C21_D	87,50	4,4
C21_D	69,50	-6,5
C21_D	51,50	-5,6
C21_D	33,50	-1,5
C21_E	108,50	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	5,3
C21_E	72,50	-5,6
C21_E	54,50	-5,5
C21_E	36,50	-3,3
C21_F	111,50	6,7
C21_F	93,50	5,9
C21_F	75,50	-3,5
C21_F	57,50	-5,7
C21_F	39,50	-3,3
C22_A	114,50	6,6
C22_A	96,50	6,0
C22_A	78,50	-1,3
C22_A	60,50	-10,2
C22_A	42,50	-5,4
C22_A	24,50	0,6
C22_B	99,50	6,2
C22_B	81,50	-0,2
C22_B	63,50	-10,1
C22_B	45,50	-5,4
C22_B	27,50	0,5
C22_C	102,50	6,3
C22_C	84,50	3,1
C22_C	66,50	-9,7
C22_C	48,50	-7,6
C22_C	30,50	-1,4
C22_D	105,50	6,4
C22_D	87,50	4,5
C22_D	69,50	-8,8
C22_D	51,50	-7,4
C22_D	33,50	-2,3
C22_E	108,50	6,5
C22_E	90,50	5,3
C22_E	72,50	-7,4
C22_E	54,50	-7,2
C22_E	36,50	-4,5
C22_F	111,50	6,5
C22_F	93,50	5,8
C22_F	75,50	-4,5
C22_F	57,50	-7,5
C22_F	39,50	-4,5
C23_A	114,50	10,6
C23_A	96,50	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	7,9
C23_A	60,50	-8,6
C23_A	42,50	-5,1
C23_A	24,50	22,7
C23_B	99,50	11,3
C23_B	81,50	9,8
C23_B	63,50	-8,1
C23_B	45,50	-5,1
C23_B	27,50	25,5
C23_C	102,50	11,4
C23_C	84,50	10,7
C23_C	66,50	-7,3
C23_C	48,50	-6,9
C23_C	30,50	25,9
C23_D	105,50	11,4
C23_D	87,50	10,9
C23_D	69,50	-5,8
C23_D	51,50	-6,8
C23_D	33,50	-2,2
C23_E	108,50	11,5
C23_E	90,50	11,0
C23_E	72,50	-3,5
C23_E	54,50	-6,5
C23_E	36,50	-4,2
C23_F	111,50	11,5
C23_F	93,50	11,1
C23_F	75,50	0,0
C23_F	57,50	-6,8
C23_F	39,50	-4,3
C24_A	114,50	10,6
C24_A	96,50	11,2
C24_A	78,50	8,1
C24_A	60,50	-8,7
C24_A	42,50	-4,1
C24_A	24,50	26,6
C24_B	99,50	11,3
C24_B	81,50	10,2
C24_B	63,50	-8,3
C24_B	45,50	-4,2
C24_B	27,50	29,6
C24_C	102,50	11,4
C24_C	84,50	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	-7,4
C24_C	48,50	-7,0
C24_C	30,50	30,1
C24_D	105,50	11,4
C24_D	87,50	11,0
C24_D	69,50	-5,9
C24_D	51,50	-6,9
C24_D	33,50	-2,5
C24_E	108,50	11,5
C24_E	90,50	11,1
C24_E	72,50	-3,6
C24_E	54,50	-6,6
C24_E	36,50	-3,6
C24_F	111,50	11,5
C24_F	93,50	11,2
C24_F	75,50	0,0
C24_F	57,50	-6,9
C24_F	39,50	-3,7
P01_A	19,50	1,5
P01_A	1,50	14,6
P01_B	22,50	-4,1
P01_B	4,50	14,6
P01_C	7,50	14,4
P01_D	10,50	12,7
P01_E	13,50	7,3
P01_F	16,50	1,5
P02_A	19,50	1,6
P02_A	1,50	15,0
P02_B	22,50	-4,0
P02_B	4,50	15,0
P02_C	7,50	14,9
P02_D	10,50	13,5
P02_E	13,50	9,1
P02_F	16,50	1,6
P03_A	19,50	2,1
P03_A	1,50	15,8
P03_B	22,50	-2,4
P03_B	4,50	15,8
P03_C	7,50	15,6
P03_D	10,50	14,6
P03_E	13,50	11,7
P03_F	16,50	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	2,2
P04_A	1,50	15,6
P04_B	22,50	-2,3
P04_B	4,50	15,7
P04_C	7,50	15,5
P04_D	10,50	15,1
P04_E	13,50	11,6
P04_F	16,50	2,2
P05_A	19,50	2,8
P05_A	1,50	14,5
P05_B	22,50	-2,1
P05_B	4,50	14,6
P05_C	7,50	14,5
P05_D	10,50	14,4
P05_E	13,50	8,9
P05_F	16,50	2,8
P06_A	19,50	1,1
P06_A	1,50	14,7
P06_B	22,50	-7,4
P06_B	4,50	14,8
P06_C	7,50	14,7
P06_D	10,50	14,7
P06_E	13,50	11,4
P06_F	16,50	1,2
P07_A	19,50	1,1
P07_A	1,50	14,6
P07_B	22,50	-2,2
P07_B	4,50	14,7
P07_C	7,50	14,7
P07_D	10,50	14,8
P07_E	13,50	11,4
P07_F	16,50	1,2
P08_A	19,50	-0,2
P08_A	1,50	14,3
P08_B	22,50	-5,8
P08_B	4,50	14,4
P08_C	7,50	14,3
P08_D	10,50	14,2
P08_E	13,50	11,3
P08_F	16,50	-0,1
P09_A	19,50	-0,2
P09_A	1,50	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	-5,8
P09_B	4,50	13,8
P09_C	7,50	13,7
P09_D	10,50	13,6
P09_E	13,50	11,4
P09_F	16,50	-0,1
P10_A	19,50	0,0
P10_A	1,50	12,3
P10_B	22,50	-5,2
P10_B	4,50	12,4
P10_C	7,50	12,4
P10_D	10,50	12,4
P10_E	13,50	11,9
P10_F	16,50	0,1
P11_A	19,50	0,7
P11_A	1,50	12,9
P11_B	22,50	-3,2
P11_B	4,50	12,9
P11_C	7,50	12,8
P11_D	10,50	12,6
P11_E	13,50	11,0
P11_F	16,50	0,7
P12_A	19,50	1,1
P12_A	1,50	14,3
P12_B	22,50	-2,1
P12_B	4,50	14,3
P12_C	7,50	14,0
P12_D	10,50	13,7
P12_E	13,50	10,2
P12_F	16,50	1,2
P13_A	19,50	10,9
P13_A	1,50	14,4
P13_B	22,50	-1,5
P13_B	4,50	14,4
P13_C	7,50	15,1
P13_D	10,50	15,2
P13_E	13,50	13,3
P13_F	16,50	10,8
P14_A	19,50	10,8
P14_A	1,50	14,4
P14_B	22,50	-4,4
P14_B	4,50	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	15,0
P14_D	10,50	15,2
P14_E	13,50	13,3
P14_F	16,50	10,7
P15_A	19,50	8,8
P15_A	1,50	14,3
P15_B	22,50	-4,6
P15_B	4,50	14,2
P15_C	7,50	14,4
P15_D	10,50	14,4
P15_E	13,50	12,0
P15_F	16,50	8,7
P16_A	19,50	8,9
P16_A	1,50	14,3
P16_B	22,50	-3,1
P16_B	4,50	14,2
P16_C	7,50	14,4
P16_D	10,50	14,5
P16_E	13,50	12,0
P16_F	16,50	8,9
P17_A	19,50	9,0
P17_A	1,50	14,3
P17_B	22,50	-5,5
P17_B	4,50	14,2
P17_C	7,50	14,4
P17_D	10,50	14,5
P17_E	13,50	12,1
P17_F	16,50	9,0
P18_A	19,50	7,9
P18_A	1,50	14,4
P18_B	22,50	-5,4
P18_B	4,50	14,3
P18_C	7,50	14,3
P18_D	10,50	14,2
P18_E	13,50	11,6
P18_F	16,50	7,8
P19_A	19,50	4,8
P19_A	1,50	14,4
P19_B	22,50	-3,9
P19_B	4,50	14,3
P19_C	7,50	14,0
P19_D	10,50	13,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	10,5
P19_F	16,50	4,8
P20_A	19,50	8,2
P20_A	1,50	14,8
P20_B	22,50	4,6
P20_B	4,50	14,9
P20_C	7,50	14,7
P20_D	10,50	14,5
P20_E	13,50	11,6
P20_F	16,50	8,1
P21_A	19,50	7,3
P21_A	1,50	14,6
P21_B	22,50	4,4
P21_B	4,50	14,6
P21_C	7,50	14,4
P21_D	10,50	14,1
P21_E	13,50	11,3
P21_F	16,50	7,2
P22_A	19,50	10,1
P22_A	1,50	19,2
P22_B	22,50	5,5
P22_B	4,50	23,1
P22_C	7,50	22,8
P22_D	10,50	22,4
P22_E	13,50	12,8
P22_F	16,50	9,8
P23_A	19,50	10,0
P23_A	1,50	19,3
P23_B	22,50	5,0
P23_B	4,50	23,1
P23_C	7,50	22,9
P23_D	10,50	23,0
P23_E	13,50	20,4
P23_F	16,50	9,7
P24_A	19,50	10,3
P24_A	1,50	19,3
P24_B	22,50	6,1
P24_B	4,50	23,1
P24_C	7,50	22,8
P24_D	10,50	22,5
P24_E	13,50	12,9
P24_F	16,50	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	10,0
P25_A	1,50	22,8
P25_B	22,50	6,7
P25_B	4,50	27,5
P25_C	7,50	27,2
P25_D	10,50	27,0
P25_E	13,50	20,9
P25_F	16,50	10,0
P26_A	19,50	10,7
P26_A	1,50	27,0
P26_B	22,50	8,3
P26_B	4,50	32,0
P26_C	7,50	31,7
P26_D	10,50	31,4
P26_E	13,50	25,9
P26_F	16,50	10,6
P27_A	19,50	12,2
P27_A	1,50	30,7
P27_B	22,50	11,1
P27_B	4,50	35,9
P27_C	7,50	35,6
P27_D	10,50	35,3
P27_E	13,50	22,3
P27_F	16,50	11,9
P28_A	19,50	17,2
P28_A	1,50	30,6
P28_B	22,50	10,2
P28_B	4,50	35,8
P28_C	7,50	35,4
P28_D	10,50	35,2
P28_E	13,50	21,3
P28_F	16,50	17,3
P29_A	19,50	17,0
P29_A	1,50	30,7
P29_B	22,50	8,6
P29_B	4,50	35,8
P29_C	7,50	35,5
P29_D	10,50	35,3
P29_E	13,50	24,6
P29_F	16,50	17,1
P30_A	19,50	42,5
P30_A	1,50	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	42,8
P30_B	4,50	43,2
P30_C	7,50	42,8
P30_D	10,50	42,4
P30_E	13,50	42,1
P30_F	16,50	42,1
P31_A	19,50	41,4
P31_A	1,50	42,1
P31_B	22,50	41,7
P31_B	4,50	42,3
P31_C	7,50	41,8
P31_D	10,50	41,5
P31_E	13,50	41,1
P31_F	16,50	41,0
P32_A	19,50	41,5
P32_A	1,50	42,3
P32_B	22,50	41,9
P32_B	4,50	42,4
P32_C	7,50	41,9
P32_D	10,50	41,6
P32_E	13,50	41,3
P32_F	16,50	41,2
P33_A	19,50	41,7
P33_A	1,50	42,5
P33_B	22,50	42,0
P33_B	4,50	42,4
P33_C	7,50	41,9
P33_D	10,50	41,7
P33_E	13,50	41,4
P33_F	16,50	41,4
P34_A	19,50	41,9
P34_A	1,50	42,7
P34_B	22,50	42,2
P34_B	4,50	42,5
P34_C	7,50	42,0
P34_D	10,50	41,8
P34_E	13,50	42,0
P34_F	16,50	41,5
P35_A	19,50	42,0
P35_A	1,50	42,9
P35_B	22,50	42,3
P35_B	4,50	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	42,0
P35_D	10,50	41,8
P35_E	13,50	42,1
P35_F	16,50	41,7
P36_A	19,50	42,2
P36_A	1,50	43,0
P36_B	22,50	42,5
P36_B	4,50	42,6
P36_C	7,50	42,1
P36_D	10,50	41,9
P36_E	13,50	42,2
P36_F	16,50	41,8
P37_A	19,50	42,8
P37_A	1,50	43,5
P37_B	22,50	43,1
P37_B	4,50	43,0
P37_C	7,50	42,5
P37_D	10,50	42,4
P37_E	13,50	42,7
P37_F	16,50	42,4
P38_A	19,50	42,2
P38_A	1,50	42,9
P38_B	22,50	42,4
P38_B	4,50	42,5
P38_C	7,50	42,0
P38_D	10,50	41,9
P38_E	13,50	42,1
P38_F	16,50	41,8
P39_A	19,50	42,5
P39_A	1,50	42,6
P39_B	22,50	42,8
P39_B	4,50	42,1
P39_C	7,50	41,5
P39_D	10,50	41,5
P39_E	13,50	41,8
P39_F	16,50	42,2
P40_A	19,50	41,7
P40_A	1,50	41,8
P40_B	22,50	42,0
P40_B	4,50	41,3
P40_C	7,50	40,7
P40_D	10,50	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	41,0
P40_F	16,50	41,4
P41_A	19,50	41,7
P41_A	1,50	41,9
P41_B	22,50	41,9
P41_B	4,50	41,3
P41_C	7,50	40,8
P41_D	10,50	40,7
P41_E	13,50	41,1
P41_F	16,50	41,4
P42_A	19,50	41,8
P42_A	1,50	41,9
P42_B	22,50	42,1
P42_B	4,50	41,4
P42_C	7,50	40,8
P42_D	10,50	40,7
P42_E	13,50	41,1
P42_F	16,50	41,4
P43_A	19,50	41,6
P43_A	1,50	41,8
P43_B	22,50	41,9
P43_B	4,50	41,2
P43_C	7,50	40,7
P43_D	10,50	40,6
P43_E	13,50	41,0
P43_F	16,50	41,3
P44_A	19,50	39,2
P44_A	1,50	38,8
P44_B	22,50	40,2
P44_B	4,50	38,2
P44_C	7,50	37,6
P44_D	10,50	37,9
P44_E	13,50	38,3
P44_F	16,50	38,7
P45_A	19,50	38,2
P45_A	1,50	37,7
P45_B	22,50	38,8
P45_B	4,50	37,1
P45_C	7,50	36,5
P45_D	10,50	36,8
P45_E	13,50	37,2
P45_F	16,50	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	35,6
P46_A	1,50	35,7
P46_B	22,50	36,0
P46_B	4,50	35,2
P46_C	7,50	34,7
P46_D	10,50	34,8
P46_E	13,50	35,1
P46_F	16,50	35,5
P47_A	19,50	35,9
P47_A	1,50	35,4
P47_B	22,50	36,3
P47_B	4,50	34,9
P47_C	7,50	34,3
P47_D	10,50	34,5
P47_E	13,50	34,9
P47_F	16,50	35,4
P48_A	19,50	35,1
P48_A	1,50	35,1
P48_B	22,50	35,2
P48_B	4,50	34,5
P48_C	7,50	34,0
P48_D	10,50	34,1
P48_E	13,50	34,4
P48_F	16,50	34,8
P49_A	19,50	34,3
P49_A	1,50	34,2
P49_B	22,50	34,4
P49_B	4,50	33,6
P49_C	7,50	33,1
P49_D	10,50	33,2
P49_E	13,50	33,5
P49_F	16,50	33,8
P50_A	19,50	34,1
P50_A	1,50	34,4
P50_B	22,50	34,0
P50_B	4,50	33,9
P50_C	7,50	33,4
P50_D	10,50	33,4
P50_E	13,50	33,7
P50_F	16,50	34,0
P51_A	19,50	32,4
P51_A	1,50	32,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	33,0
P51_B	4,50	32,1
P51_C	7,50	31,6
P51_D	10,50	31,6
P51_E	13,50	32,0
P51_F	16,50	32,3
P52_A	19,50	33,7
P52_A	1,50	34,0
P52_B	22,50	33,8
P52_B	4,50	33,5
P52_C	7,50	33,0
P52_D	10,50	33,0
P52_E	13,50	33,3
P52_F	16,50	33,5
P53_A	19,50	32,9
P53_A	1,50	32,5
P53_B	22,50	32,9
P53_B	4,50	31,9
P53_C	7,50	31,4
P53_D	10,50	31,4
P53_E	13,50	31,8
P53_F	16,50	32,3
P54_A	19,50	31,6
P54_A	1,50	30,8
P54_B	22,50	31,4
P54_B	4,50	30,3
P54_C	7,50	29,8
P54_D	10,50	29,8
P54_E	13,50	30,3
P54_F	16,50	31,1
P55_A	19,50	32,9
P55_A	1,50	32,4
P55_B	22,50	32,7
P55_B	4,50	31,9
P55_C	7,50	31,4
P55_D	10,50	31,3
P55_E	13,50	31,7
P55_F	16,50	32,3
P56_A	19,50	31,1
P56_A	1,50	31,2
P56_B	22,50	31,6
P56_B	4,50	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	30,1
P56_D	10,50	30,1
P56_E	13,50	30,5
P56_F	16,50	31,0
P57_A	19,50	30,7
P57_A	1,50	30,7
P57_B	22,50	31,3
P57_B	4,50	30,2
P57_C	7,50	29,7
P57_D	10,50	29,6
P57_E	13,50	30,0
P57_F	16,50	30,4
P58_A	19,50	31,9
P58_A	1,50	31,6
P58_B	22,50	32,0
P58_B	4,50	31,1
P58_C	7,50	30,6
P58_D	10,50	30,5
P58_E	13,50	30,8
P58_F	16,50	31,3
P59_A	19,50	30,3
P59_A	1,50	29,6
P59_B	22,50	30,1
P59_B	4,50	29,1
P59_C	7,50	28,6
P59_D	10,50	28,4
P59_E	13,50	28,9
P59_F	16,50	29,3
P60_A	19,50	31,2
P60_A	1,50	30,7
P60_B	22,50	31,0
P60_B	4,50	30,2
P60_C	7,50	29,7
P60_D	10,50	29,6
P60_E	13,50	30,0
P60_F	16,50	30,6
P61_A	19,50	28,2
P61_A	1,50	28,1
P61_B	22,50	29,0
P61_B	4,50	27,7
P61_C	7,50	27,2
P61_D	10,50	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	27,6
P61_F	16,50	28,0
P62_A	19,50	27,5
P62_A	1,50	27,6
P62_B	22,50	28,1
P62_B	4,50	27,1
P62_C	7,50	26,7
P62_D	10,50	26,5
P62_E	13,50	27,0
P62_F	16,50	27,4
P63_A	19,50	30,0
P63_A	1,50	30,1
P63_B	22,50	30,5
P63_B	4,50	29,7
P63_C	7,50	29,2
P63_D	10,50	28,9
P63_E	13,50	29,3
P63_F	16,50	29,7
P64_A	19,50	28,7
P64_A	1,50	28,8
P64_B	22,50	29,3
P64_B	4,50	28,3
P64_C	7,50	27,9
P64_D	10,50	27,7
P64_E	13,50	28,1
P64_F	16,50	28,4
P65_A	19,50	25,7
P65_A	1,50	25,4
P65_B	22,50	26,6
P65_B	4,50	25,0
P65_C	7,50	24,6
P65_D	10,50	24,5
P65_E	13,50	25,0
P65_F	16,50	25,7
P66_A	19,50	27,8
P66_A	1,50	27,9
P66_B	22,50	28,4
P66_B	4,50	27,4
P66_C	7,50	27,0
P66_D	10,50	26,7
P66_E	13,50	27,1
P66_F	16,50	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	25,7
P67_A	1,50	25,4
P67_B	22,50	26,8
P67_B	4,50	24,9
P67_C	7,50	24,5
P67_D	10,50	24,3
P67_E	13,50	24,5
P67_F	16,50	25,1
P68_A	19,50	25,7
P68_A	1,50	25,3
P68_B	22,50	26,7
P68_B	4,50	24,9
P68_C	7,50	24,5
P68_D	10,50	24,3
P68_E	13,50	24,5
P68_F	16,50	25,1
P69_A	19,50	7,1
P69_A	1,50	13,7
P69_B	22,50	7,3
P69_B	4,50	13,7
P69_C	7,50	13,7
P69_D	10,50	13,8
P69_E	13,50	7,7
P69_F	16,50	7,7
P70_A	19,50	4,6
P70_A	1,50	11,7
P70_B	22,50	4,6
P70_B	4,50	11,6
P70_C	7,50	11,4
P70_D	10,50	11,2
P70_E	13,50	6,1
P70_F	16,50	6,1
P71_A	19,50	5,9
P71_A	1,50	11,1
P71_B	22,50	6,0
P71_B	4,50	11,0
P71_C	7,50	11,0
P71_D	10,50	11,1
P71_E	13,50	6,1
P71_F	16,50	5,7
P72_A	19,50	5,1
P72_A	1,50	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oostplein
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	5,2
P72_B	4,50	12,6
P72_C	7,50	12,7
P72_D	10,50	11,7
P72_E	13,50	11,6
P72_F	16,50	12,8
P73_A	19,50	4,2
P73_A	1,50	14,4
P73_B	22,50	4,2
P73_B	4,50	14,5
P73_C	7,50	14,6
P73_D	10,50	14,1
P73_E	13,50	14,6
P73_F	16,50	16,1
P74_A	19,50	3,1
P74_A	1,50	16,1
P74_B	22,50	3,1
P74_B	4,50	15,9
P74_C	7,50	15,7
P74_D	10,50	15,0
P74_E	13,50	15,2
P74_F	16,50	16,0
P75_A	19,50	3,6
P75_A	1,50	15,4
P75_B	22,50	3,4
P75_B	4,50	15,1
P75_C	7,50	14,7
P75_D	10,50	13,7
P75_E	13,50	13,1
P75_F	16,50	13,4
P76_A	19,50	4,1
P76_A	1,50	14,0
P76_B	22,50	3,8
P76_B	4,50	13,7
P76_C	7,50	13,4
P76_D	10,50	11,7
P76_E	13,50	11,3
P76_F	16,50	11,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	--
A01_A	42,50	6,3
A01_A	24,50	7,8
A01_B	63,50	--
A01_B	45,50	6,5
A01_B	27,50	7,9
A01_C	66,50	--
A01_C	48,50	6,0
A01_C	30,50	8,1
A01_D	69,50	--
A01_D	51,50	6,3
A01_D	33,50	6,7
A01_E	72,50	--
A01_E	54,50	5,6
A01_E	36,50	5,9
A01_F	75,50	--
A01_F	57,50	--
A01_F	39,50	6,1
A02_A	60,50	--
A02_A	42,50	6,7
A02_A	24,50	8,2
A02_B	63,50	--
A02_B	45,50	6,9
A02_B	27,50	8,4
A02_C	66,50	--
A02_C	48,50	6,4
A02_C	30,50	8,6
A02_D	69,50	--
A02_D	51,50	6,6
A02_D	33,50	7,2
A02_E	72,50	--
A02_E	54,50	5,7
A02_E	36,50	6,3
A02_F	75,50	--
A02_F	57,50	--
A02_F	39,50	6,5
A03_A	60,50	--
A03_A	42,50	6,6
A03_A	24,50	6,8
A03_B	63,50	--
A03_B	45,50	6,8
A03_B	27,50	7,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	--
A03_C	48,50	6,5
A03_C	30,50	7,1
A03_D	69,50	--
A03_D	51,50	6,7
A03_D	33,50	7,1
A03_E	72,50	--
A03_E	54,50	--
A03_E	36,50	6,2
A03_F	75,50	--
A03_F	57,50	--
A03_F	39,50	6,4
A04_A	60,50	--
A04_A	42,50	6,8
A04_A	24,50	7,2
A04_B	63,50	--
A04_B	45,50	7,0
A04_B	27,50	7,3
A04_C	66,50	--
A04_C	48,50	6,6
A04_C	30,50	7,5
A04_D	69,50	--
A04_D	51,50	6,9
A04_D	33,50	7,3
A04_E	72,50	--
A04_E	54,50	--
A04_E	36,50	6,4
A04_F	75,50	--
A04_F	57,50	--
A04_F	39,50	6,6
A05_A	60,50	--
A05_A	42,50	6,9
A05_A	24,50	7,2
A05_B	63,50	--
A05_B	45,50	7,1
A05_B	27,50	7,3
A05_C	66,50	--
A05_C	48,50	6,7
A05_C	30,50	7,4
A05_D	69,50	--
A05_D	51,50	7,0
A05_D	33,50	7,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	--
A05_E	54,50	--
A05_E	36,50	6,5
A05_F	75,50	--
A05_F	57,50	--
A05_F	39,50	6,7
A06_A	60,50	--
A06_A	42,50	2,5
A06_A	24,50	5,0
A06_B	63,50	--
A06_B	45,50	2,6
A06_B	27,50	5,0
A06_C	66,50	--
A06_C	48,50	0,7
A06_C	30,50	5,0
A06_D	69,50	--
A06_D	51,50	0,9
A06_D	33,50	4,5
A06_E	72,50	--
A06_E	54,50	--
A06_E	36,50	2,3
A06_F	75,50	--
A06_F	57,50	--
A06_F	39,50	2,4
A07_A	60,50	35,0
A07_A	42,50	34,4
A07_A	24,50	23,7
A07_B	63,50	35,0
A07_B	45,50	34,5
A07_B	27,50	25,7
A07_C	66,50	35,0
A07_C	48,50	34,5
A07_C	30,50	30,2
A07_D	69,50	35,0
A07_D	51,50	34,8
A07_D	33,50	33,1
A07_E	72,50	35,0
A07_E	54,50	34,9
A07_E	36,50	34,4
A07_F	75,50	33,7
A07_F	57,50	34,9
A07_F	39,50	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	34,1
A08_A	42,50	33,4
A08_A	24,50	23,5
A08_B	63,50	34,1
A08_B	45,50	33,5
A08_B	27,50	26,1
A08_C	66,50	34,1
A08_C	48,50	33,5
A08_C	30,50	30,2
A08_D	69,50	34,2
A08_D	51,50	33,5
A08_D	33,50	32,6
A08_E	72,50	33,3
A08_E	54,50	33,9
A08_E	36,50	33,4
A08_F	75,50	32,6
A08_F	57,50	34,0
A08_F	39,50	33,4
A09_A	60,50	34,4
A09_A	42,50	34,5
A09_A	24,50	23,5
A09_B	63,50	34,4
A09_B	45,50	34,5
A09_B	27,50	26,4
A09_C	66,50	34,4
A09_C	48,50	34,5
A09_C	30,50	30,5
A09_D	69,50	34,4
A09_D	51,50	34,5
A09_D	33,50	34,3
A09_E	72,50	32,9
A09_E	54,50	34,5
A09_E	36,50	34,5
A09_F	75,50	32,9
A09_F	57,50	34,5
A09_F	39,50	34,5
A10_A	60,50	34,6
A10_A	42,50	34,6
A10_A	24,50	30,3
A10_B	63,50	34,5
A10_B	45,50	34,6
A10_B	27,50	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	34,5
A10_C	48,50	34,6
A10_C	30,50	34,2
A10_D	69,50	34,5
A10_D	51,50	34,6
A10_D	33,50	34,6
A10_E	72,50	33,0
A10_E	54,50	34,6
A10_E	36,50	34,6
A10_F	75,50	33,0
A10_F	57,50	34,6
A10_F	39,50	34,6
A11_A	60,50	34,6
A11_A	42,50	34,7
A11_A	24,50	31,3
A11_B	63,50	34,6
A11_B	45,50	34,7
A11_B	27,50	33,3
A11_C	66,50	34,6
A11_C	48,50	34,7
A11_C	30,50	34,3
A11_D	69,50	34,6
A11_D	51,50	34,7
A11_D	33,50	34,7
A11_E	72,50	33,1
A11_E	54,50	34,7
A11_E	36,50	34,7
A11_F	75,50	33,1
A11_F	57,50	34,7
A11_F	39,50	34,7
A12_A	60,50	33,7
A12_A	42,50	33,7
A12_A	24,50	30,5
A12_B	63,50	33,6
A12_B	45,50	33,7
A12_B	27,50	32,1
A12_C	66,50	33,6
A12_C	48,50	33,7
A12_C	30,50	33,3
A12_D	69,50	32,5
A12_D	51,50	33,7
A12_D	33,50	33,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	31,6
A12_E	54,50	33,7
A12_E	36,50	33,7
A12_F	75,50	31,7
A12_F	57,50	33,7
A12_F	39,50	33,7
A13_A	60,50	40,7
A13_A	42,50	40,1
A13_A	24,50	37,1
A13_B	63,50	39,5
A13_B	45,50	40,1
A13_B	27,50	38,6
A13_C	66,50	39,1
A13_C	48,50	40,3
A13_C	30,50	39,4
A13_D	69,50	37,5
A13_D	51,50	40,4
A13_D	33,50	39,8
A13_E	72,50	37,8
A13_E	54,50	40,5
A13_E	36,50	40,0
A13_F	75,50	38,0
A13_F	57,50	40,6
A13_F	39,50	40,1
A14_A	60,50	40,8
A14_A	42,50	40,3
A14_A	24,50	36,7
A14_B	63,50	39,5
A14_B	45,50	40,3
A14_B	27,50	38,7
A14_C	66,50	39,2
A14_C	48,50	40,4
A14_C	30,50	39,6
A14_D	69,50	37,2
A14_D	51,50	40,5
A14_D	33,50	40,0
A14_E	72,50	37,4
A14_E	54,50	40,6
A14_E	36,50	40,2
A14_F	75,50	37,5
A14_F	57,50	40,7
A14_F	39,50	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	40,9
A15_A	42,50	40,6
A15_A	24,50	36,8
A15_B	63,50	40,0
A15_B	45,50	40,7
A15_B	27,50	38,9
A15_C	66,50	39,7
A15_C	48,50	40,7
A15_C	30,50	39,9
A15_D	69,50	38,4
A15_D	51,50	40,7
A15_D	33,50	40,3
A15_E	72,50	38,5
A15_E	54,50	40,8
A15_E	36,50	40,4
A15_F	75,50	38,5
A15_F	57,50	40,9
A15_F	39,50	40,5
A16_A	60,50	40,2
A16_A	42,50	40,0
A16_A	24,50	36,5
A16_B	63,50	39,0
A16_B	45,50	40,1
A16_B	27,50	38,4
A16_C	66,50	38,7
A16_C	48,50	40,2
A16_C	30,50	39,3
A16_D	69,50	37,0
A16_D	51,50	40,3
A16_D	33,50	39,7
A16_E	72,50	37,3
A16_E	54,50	40,4
A16_E	36,50	39,9
A16_F	75,50	37,5
A16_F	57,50	40,5
A16_F	39,50	40,0
A17_A	60,50	41,3
A17_A	42,50	40,8
A17_A	24,50	37,0
A17_B	63,50	40,3
A17_B	45,50	40,7
A17_B	27,50	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	40,0
A17_C	48,50	40,8
A17_C	30,50	40,0
A17_D	69,50	38,0
A17_D	51,50	41,0
A17_D	33,50	40,4
A17_E	72,50	38,0
A17_E	54,50	41,1
A17_E	36,50	40,6
A17_F	75,50	38,0
A17_F	57,50	41,2
A17_F	39,50	40,7
A18_A	60,50	40,1
A18_A	42,50	40,1
A18_A	24,50	36,3
A18_B	63,50	38,8
A18_B	45,50	40,2
A18_B	27,50	38,2
A18_C	66,50	38,6
A18_C	48,50	40,1
A18_C	30,50	39,2
A18_D	69,50	36,6
A18_D	51,50	40,1
A18_D	33,50	39,7
A18_E	72,50	36,8
A18_E	54,50	39,9
A18_E	36,50	39,8
A18_F	75,50	37,0
A18_F	57,50	40,0
A18_F	39,50	40,0
A19_A	60,50	39,9
A19_A	42,50	39,3
A19_A	24,50	36,0
A19_B	63,50	38,5
A19_B	45,50	39,4
A19_B	27,50	37,6
A19_C	66,50	38,6
A19_C	48,50	39,6
A19_C	30,50	38,5
A19_D	69,50	36,4
A19_D	51,50	39,8
A19_D	33,50	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	36,6
A19_E	54,50	39,9
A19_E	36,50	39,1
A19_F	75,50	36,6
A19_F	57,50	39,9
A19_F	39,50	39,3
A20_A	60,50	40,1
A20_A	42,50	39,7
A20_A	24,50	36,0
A20_B	63,50	38,0
A20_B	45,50	39,9
A20_B	27,50	37,7
A20_C	66,50	38,1
A20_C	48,50	39,9
A20_C	30,50	38,9
A20_D	69,50	36,8
A20_D	51,50	40,0
A20_D	33,50	39,3
A20_E	72,50	36,8
A20_E	54,50	40,0
A20_E	36,50	39,5
A20_F	75,50	36,9
A20_F	57,50	40,0
A20_F	39,50	39,7
A21_A	60,50	38,8
A21_A	42,50	38,9
A21_A	24,50	35,1
A21_B	63,50	36,8
A21_B	45,50	39,0
A21_B	27,50	36,5
A21_C	66,50	36,8
A21_C	48,50	39,0
A21_C	30,50	38,1
A21_D	69,50	35,0
A21_D	51,50	39,1
A21_D	33,50	38,5
A21_E	72,50	35,2
A21_E	54,50	39,1
A21_E	36,50	38,8
A21_F	75,50	35,6
A21_F	57,50	39,2
A21_F	39,50	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	39,1
A22_A	42,50	38,7
A22_A	24,50	35,4
A22_B	63,50	39,0
A22_B	45,50	38,9
A22_B	27,50	36,4
A22_C	66,50	37,4
A22_C	48,50	39,0
A22_C	30,50	37,7
A22_D	69,50	37,1
A22_D	51,50	39,1
A22_D	33,50	38,2
A22_E	72,50	36,2
A22_E	54,50	39,0
A22_E	36,50	38,4
A22_F	75,50	36,3
A22_F	57,50	39,1
A22_F	39,50	38,6
A23_A	60,50	39,3
A23_A	42,50	38,9
A23_A	24,50	35,6
A23_B	63,50	39,5
A23_B	45,50	38,9
A23_B	27,50	36,6
A23_C	66,50	37,9
A23_C	48,50	39,0
A23_C	30,50	37,9
A23_D	69,50	37,9
A23_D	51,50	39,1
A23_D	33,50	38,3
A23_E	72,50	36,8
A23_E	54,50	39,2
A23_E	36,50	38,6
A23_F	75,50	37,0
A23_F	57,50	39,2
A23_F	39,50	38,8
A24_A	60,50	39,2
A24_A	42,50	38,5
A24_A	24,50	35,0
A24_B	63,50	39,2
A24_B	45,50	38,6
A24_B	27,50	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	37,9
A24_C	48,50	38,8
A24_C	30,50	37,4
A24_D	69,50	38,0
A24_D	51,50	38,8
A24_D	33,50	37,9
A24_E	72,50	36,8
A24_E	54,50	38,9
A24_E	36,50	38,2
A24_F	75,50	36,8
A24_F	57,50	39,0
A24_F	39,50	38,3
B01_A	24,50	4,6
B01_B	27,50	4,7
B01_C	30,50	4,7
B02_A	24,50	4,7
B02_B	27,50	4,7
B02_C	30,50	4,8
B03_A	24,50	4,9
B03_B	27,50	4,9
B03_C	30,50	4,9
B04_A	24,50	4,2
B04_B	27,50	4,2
B04_C	30,50	4,2
B05_A	24,50	4,1
B05_B	27,50	4,1
B05_C	30,50	4,2
B06_A	24,50	21,3
B06_B	27,50	22,1
B06_C	30,50	23,4
B07_A	24,50	30,1
B07_B	27,50	32,6
B07_C	30,50	32,8
B08_A	24,50	31,2
B08_B	27,50	33,8
B08_C	30,50	33,9
B09_A	24,50	31,8
B09_B	27,50	34,1
B09_C	30,50	34,1
B10_A	24,50	31,9
B10_B	27,50	33,0
B10_C	30,50	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	36,7
B11_B	27,50	38,3
B11_C	30,50	39,1
B12_A	24,50	37,0
B12_B	27,50	38,4
B12_C	30,50	39,2
B13_A	24,50	36,9
B13_B	27,50	38,4
B13_C	30,50	39,2
B14_A	24,50	37,2
B14_B	27,50	38,8
B14_C	30,50	39,6
B15_A	24,50	37,2
B15_B	27,50	38,7
B15_C	30,50	39,5
B16_A	24,50	34,4
B16_B	27,50	36,2
B16_C	30,50	37,4
B17_A	24,50	32,8
B17_B	27,50	35,7
B17_C	30,50	37,2
B18_A	24,50	30,9
B18_B	27,50	34,2
B18_C	30,50	36,3
B19_A	24,50	27,4
B19_B	27,50	31,8
B19_C	30,50	34,5
B20_A	24,50	26,5
B20_B	27,50	30,0
B20_C	30,50	33,4
C01_A	114,50	--
C01_A	96,50	--
C01_A	78,50	--
C01_A	60,50	--
C01_A	42,50	6,0
C01_A	24,50	5,9
C01_B	99,50	--
C01_B	81,50	--
C01_B	63,50	--
C01_B	45,50	6,4
C01_B	27,50	6,0
C01_C	102,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	--
C01_C	66,50	--
C01_C	48,50	6,4
C01_C	30,50	6,1
C01_D	105,50	--
C01_D	87,50	--
C01_D	69,50	--
C01_D	51,50	--
C01_D	33,50	6,3
C01_E	108,50	--
C01_E	90,50	--
C01_E	72,50	--
C01_E	54,50	--
C01_E	36,50	5,4
C01_F	111,50	--
C01_F	93,50	--
C01_F	75,50	--
C01_F	57,50	--
C01_F	39,50	5,7
C02_A	114,50	--
C02_A	96,50	--
C02_A	78,50	--
C02_A	60,50	--
C02_A	42,50	6,1
C02_A	24,50	5,8
C02_B	99,50	--
C02_B	81,50	--
C02_B	63,50	--
C02_B	45,50	6,5
C02_B	27,50	5,9
C02_C	102,50	--
C02_C	84,50	--
C02_C	66,50	--
C02_C	48,50	5,1
C02_C	30,50	6,1
C02_D	105,50	--
C02_D	87,50	--
C02_D	69,50	--
C02_D	51,50	--
C02_D	33,50	6,3
C02_E	108,50	--
C02_E	90,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	--
C02_E	54,50	--
C02_E	36,50	5,4
C02_F	111,50	--
C02_F	93,50	--
C02_F	75,50	--
C02_F	57,50	--
C02_F	39,50	5,8
C03_A	114,50	--
C03_A	96,50	--
C03_A	78,50	--
C03_A	60,50	--
C03_A	42,50	6,3
C03_A	24,50	6,0
C03_B	99,50	--
C03_B	81,50	--
C03_B	63,50	--
C03_B	45,50	6,7
C03_B	27,50	6,1
C03_C	102,50	--
C03_C	84,50	--
C03_C	66,50	--
C03_C	48,50	3,5
C03_C	30,50	6,3
C03_D	105,50	--
C03_D	87,50	--
C03_D	69,50	--
C03_D	51,50	--
C03_D	33,50	6,5
C03_E	108,50	--
C03_E	90,50	--
C03_E	72,50	--
C03_E	54,50	--
C03_E	36,50	5,6
C03_F	111,50	--
C03_F	93,50	--
C03_F	75,50	--
C03_F	57,50	--
C03_F	39,50	5,9
C04_A	114,50	--
C04_A	96,50	--
C04_A	78,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	--
C04_A	42,50	6,5
C04_A	24,50	5,9
C04_B	99,50	--
C04_B	81,50	--
C04_B	63,50	--
C04_B	45,50	6,9
C04_B	27,50	6,1
C04_C	102,50	--
C04_C	84,50	--
C04_C	66,50	--
C04_C	48,50	--
C04_C	30,50	6,3
C04_D	105,50	--
C04_D	87,50	--
C04_D	69,50	--
C04_D	51,50	--
C04_D	33,50	6,5
C04_E	108,50	--
C04_E	90,50	--
C04_E	72,50	--
C04_E	54,50	--
C04_E	36,50	5,8
C04_F	111,50	--
C04_F	93,50	--
C04_F	75,50	--
C04_F	57,50	--
C04_F	39,50	6,1
C05_A	114,50	--
C05_A	96,50	--
C05_A	78,50	--
C05_A	60,50	--
C05_A	42,50	8,3
C05_A	24,50	7,2
C05_B	99,50	--
C05_B	81,50	--
C05_B	63,50	--
C05_B	45,50	8,6
C05_B	27,50	7,4
C05_C	102,50	--
C05_C	84,50	--
C05_C	66,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	--
C05_C	30,50	7,7
C05_D	105,50	--
C05_D	87,50	--
C05_D	69,50	--
C05_D	51,50	--
C05_D	33,50	7,9
C05_E	108,50	--
C05_E	90,50	--
C05_E	72,50	--
C05_E	54,50	--
C05_E	36,50	7,6
C05_F	111,50	--
C05_F	93,50	--
C05_F	75,50	--
C05_F	57,50	--
C05_F	39,50	7,9
C06_A	114,50	--
C06_A	96,50	--
C06_A	78,50	--
C06_A	60,50	--
C06_A	42,50	9,0
C06_A	24,50	7,7
C06_B	99,50	--
C06_B	81,50	--
C06_B	63,50	--
C06_B	45,50	9,3
C06_B	27,50	7,9
C06_C	102,50	--
C06_C	84,50	--
C06_C	66,50	--
C06_C	48,50	--
C06_C	30,50	8,2
C06_D	105,50	--
C06_D	87,50	--
C06_D	69,50	--
C06_D	51,50	--
C06_D	33,50	8,5
C06_E	108,50	--
C06_E	90,50	--
C06_E	72,50	--
C06_E	54,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	8,2
C06_F	111,50	--
C06_F	93,50	--
C06_F	75,50	--
C06_F	57,50	--
C06_F	39,50	8,6
C07_A	114,50	34,7
C07_A	96,50	35,0
C07_A	78,50	35,2
C07_A	60,50	35,4
C07_A	42,50	35,5
C07_A	24,50	30,5
C07_B	99,50	34,9
C07_B	81,50	35,2
C07_B	63,50	35,4
C07_B	45,50	35,5
C07_B	27,50	34,3
C07_C	102,50	34,9
C07_C	84,50	35,1
C07_C	66,50	35,3
C07_C	48,50	35,5
C07_C	30,50	34,5
C07_D	105,50	34,9
C07_D	87,50	35,1
C07_D	69,50	35,3
C07_D	51,50	35,5
C07_D	33,50	34,7
C07_E	108,50	34,8
C07_E	90,50	35,1
C07_E	72,50	35,3
C07_E	54,50	35,5
C07_E	36,50	35,3
C07_F	111,50	34,8
C07_F	93,50	35,0
C07_F	75,50	35,2
C07_F	57,50	35,4
C07_F	39,50	35,4
C08_A	114,50	34,9
C08_A	96,50	36,4
C08_A	78,50	36,6
C08_A	60,50	36,8
C08_A	42,50	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	34,0
C08_B	99,50	36,4
C08_B	81,50	36,6
C08_B	63,50	36,8
C08_B	45,50	36,9
C08_B	27,50	36,1
C08_C	102,50	36,3
C08_C	84,50	36,5
C08_C	66,50	36,7
C08_C	48,50	36,9
C08_C	30,50	36,2
C08_D	105,50	36,3
C08_D	87,50	36,5
C08_D	69,50	36,7
C08_D	51,50	36,9
C08_D	33,50	36,4
C08_E	108,50	36,2
C08_E	90,50	36,5
C08_E	72,50	36,7
C08_E	54,50	36,9
C08_E	36,50	36,8
C08_F	111,50	34,9
C08_F	93,50	36,4
C08_F	75,50	36,6
C08_F	57,50	36,8
C08_F	39,50	36,8
C09_A	114,50	35,0
C09_A	96,50	36,2
C09_A	78,50	36,4
C09_A	60,50	36,6
C09_A	42,50	36,7
C09_A	24,50	33,8
C09_B	99,50	36,1
C09_B	81,50	36,3
C09_B	63,50	36,5
C09_B	45,50	36,7
C09_B	27,50	35,8
C09_C	102,50	36,1
C09_C	84,50	36,3
C09_C	66,50	36,5
C09_C	48,50	36,7
C09_C	30,50	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	36,0
C09_D	87,50	36,3
C09_D	69,50	36,5
C09_D	51,50	36,7
C09_D	33,50	36,2
C09_E	108,50	36,0
C09_E	90,50	36,2
C09_E	72,50	36,4
C09_E	54,50	36,6
C09_E	36,50	36,6
C09_F	111,50	35,9
C09_F	93,50	36,2
C09_F	75,50	36,4
C09_F	57,50	36,6
C09_F	39,50	36,6
C10_A	114,50	35,9
C10_A	96,50	36,2
C10_A	78,50	36,4
C10_A	60,50	36,6
C10_A	42,50	36,7
C10_A	24,50	33,8
C10_B	99,50	36,2
C10_B	81,50	36,4
C10_B	63,50	36,6
C10_B	45,50	36,7
C10_B	27,50	35,8
C10_C	102,50	36,1
C10_C	84,50	36,3
C10_C	66,50	36,6
C10_C	48,50	36,7
C10_C	30,50	35,9
C10_D	105,50	36,1
C10_D	87,50	36,3
C10_D	69,50	36,5
C10_D	51,50	36,7
C10_D	33,50	36,3
C10_E	108,50	36,0
C10_E	90,50	36,3
C10_E	72,50	36,5
C10_E	54,50	36,7
C10_E	36,50	36,6
C10_F	111,50	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	36,2
C10_F	75,50	36,5
C10_F	57,50	36,6
C10_F	39,50	36,6
C11_A	114,50	35,9
C11_A	96,50	36,9
C11_A	78,50	37,1
C11_A	60,50	37,3
C11_A	42,50	37,3
C11_A	24,50	35,7
C11_B	99,50	36,8
C11_B	81,50	37,1
C11_B	63,50	37,3
C11_B	45,50	37,3
C11_B	27,50	36,6
C11_C	102,50	36,8
C11_C	84,50	37,0
C11_C	66,50	37,2
C11_C	48,50	37,4
C11_C	30,50	36,6
C11_D	105,50	36,1
C11_D	87,50	37,0
C11_D	69,50	37,2
C11_D	51,50	37,4
C11_D	33,50	36,6
C11_E	108,50	36,0
C11_E	90,50	36,9
C11_E	72,50	37,2
C11_E	54,50	37,3
C11_E	36,50	36,7
C11_F	111,50	36,0
C11_F	93,50	36,9
C11_F	75,50	37,1
C11_F	57,50	37,3
C11_F	39,50	37,2
C12_A	114,50	36,0
C12_A	96,50	37,0
C12_A	78,50	37,3
C12_A	60,50	37,5
C12_A	42,50	37,5
C12_A	24,50	36,7
C12_B	99,50	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	37,2
C12_B	63,50	37,4
C12_B	45,50	37,5
C12_B	27,50	36,8
C12_C	102,50	36,9
C12_C	84,50	37,2
C12_C	66,50	37,4
C12_C	48,50	37,5
C12_C	30,50	36,8
C12_D	105,50	36,9
C12_D	87,50	37,1
C12_D	69,50	37,4
C12_D	51,50	37,5
C12_D	33,50	36,8
C12_E	108,50	36,1
C12_E	90,50	37,1
C12_E	72,50	37,3
C12_E	54,50	37,5
C12_E	36,50	36,9
C12_F	111,50	36,0
C12_F	93,50	37,1
C12_F	75,50	37,3
C12_F	57,50	37,5
C12_F	39,50	37,4
C13_A	114,50	38,9
C13_A	96,50	40,1
C13_A	78,50	39,2
C13_A	60,50	40,6
C13_A	42,50	40,6
C13_A	24,50	38,7
C13_B	99,50	40,1
C13_B	81,50	39,6
C13_B	63,50	40,0
C13_B	45,50	40,6
C13_B	27,50	39,7
C13_C	102,50	40,1
C13_C	84,50	39,8
C13_C	66,50	39,5
C13_C	48,50	40,5
C13_C	30,50	40,1
C13_D	105,50	40,0
C13_D	87,50	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	38,8
C13_D	51,50	40,5
C13_D	33,50	40,3
C13_E	108,50	40,0
C13_E	90,50	39,9
C13_E	72,50	38,8
C13_E	54,50	40,6
C13_E	36,50	40,4
C13_F	111,50	40,0
C13_F	93,50	40,0
C13_F	75,50	38,9
C13_F	57,50	40,6
C13_F	39,50	40,5
C14_A	114,50	38,6
C14_A	96,50	40,2
C14_A	78,50	39,5
C14_A	60,50	40,9
C14_A	42,50	40,9
C14_A	24,50	39,0
C14_B	99,50	40,0
C14_B	81,50	39,9
C14_B	63,50	40,4
C14_B	45,50	40,8
C14_B	27,50	40,0
C14_C	102,50	40,0
C14_C	84,50	40,1
C14_C	66,50	39,8
C14_C	48,50	40,8
C14_C	30,50	40,4
C14_D	105,50	39,8
C14_D	87,50	40,2
C14_D	69,50	39,2
C14_D	51,50	40,9
C14_D	33,50	40,6
C14_E	108,50	39,6
C14_E	90,50	40,2
C14_E	72,50	39,3
C14_E	54,50	40,9
C14_E	36,50	40,7
C14_F	111,50	39,6
C14_F	93,50	40,2
C14_F	75,50	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	41,0
C14_F	39,50	40,8
C15_A	114,50	39,7
C15_A	96,50	40,6
C15_A	78,50	40,1
C15_A	60,50	41,7
C15_A	42,50	41,2
C15_A	24,50	38,9
C15_B	99,50	40,7
C15_B	81,50	40,4
C15_B	63,50	41,0
C15_B	45,50	41,4
C15_B	27,50	39,9
C15_C	102,50	40,7
C15_C	84,50	40,7
C15_C	66,50	40,4
C15_C	48,50	41,5
C15_C	30,50	40,4
C15_D	105,50	40,3
C15_D	87,50	40,6
C15_D	69,50	39,9
C15_D	51,50	41,5
C15_D	33,50	40,8
C15_E	108,50	40,3
C15_E	90,50	40,6
C15_E	72,50	40,0
C15_E	54,50	41,5
C15_E	36,50	41,0
C15_F	111,50	40,3
C15_F	93,50	40,6
C15_F	75,50	40,0
C15_F	57,50	41,6
C15_F	39,50	41,1
C16_A	114,50	39,8
C16_A	96,50	40,5
C16_A	78,50	39,8
C16_A	60,50	41,3
C16_A	42,50	41,0
C16_A	24,50	37,9
C16_B	99,50	40,5
C16_B	81,50	40,1
C16_B	63,50	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	41,1
C16_B	27,50	39,2
C16_C	102,50	40,6
C16_C	84,50	40,3
C16_C	66,50	40,3
C16_C	48,50	41,1
C16_C	30,50	39,9
C16_D	105,50	40,6
C16_D	87,50	40,4
C16_D	69,50	39,6
C16_D	51,50	41,1
C16_D	33,50	40,4
C16_E	108,50	40,1
C16_E	90,50	40,4
C16_E	72,50	39,6
C16_E	54,50	41,2
C16_E	36,50	40,5
C16_F	111,50	40,2
C16_F	93,50	40,4
C16_F	75,50	39,7
C16_F	57,50	41,3
C16_F	39,50	40,7
C17_A	114,50	39,7
C17_A	96,50	40,8
C17_A	78,50	40,2
C17_A	60,50	41,7
C17_A	42,50	41,0
C17_A	24,50	38,0
C17_B	99,50	40,8
C17_B	81,50	40,6
C17_B	63,50	41,1
C17_B	45,50	41,1
C17_B	27,50	39,2
C17_C	102,50	40,8
C17_C	84,50	40,6
C17_C	66,50	40,7
C17_C	48,50	41,3
C17_C	30,50	40,0
C17_D	105,50	40,6
C17_D	87,50	40,7
C17_D	69,50	40,0
C17_D	51,50	41,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	40,6
C17_E	108,50	40,1
C17_E	90,50	40,7
C17_E	72,50	40,0
C17_E	54,50	41,5
C17_E	36,50	40,8
C17_F	111,50	40,2
C17_F	93,50	40,7
C17_F	75,50	40,1
C17_F	57,50	41,7
C17_F	39,50	40,9
C18_A	114,50	39,2
C18_A	96,50	39,7
C18_A	78,50	39,3
C18_A	60,50	40,9
C18_A	42,50	40,4
C18_A	24,50	37,0
C18_B	99,50	39,8
C18_B	81,50	39,6
C18_B	63,50	40,2
C18_B	45,50	40,5
C18_B	27,50	38,5
C18_C	102,50	39,9
C18_C	84,50	39,8
C18_C	66,50	39,7
C18_C	48,50	40,6
C18_C	30,50	39,3
C18_D	105,50	39,9
C18_D	87,50	39,9
C18_D	69,50	39,0
C18_D	51,50	40,7
C18_D	33,50	39,9
C18_E	108,50	39,9
C18_E	90,50	39,9
C18_E	72,50	39,1
C18_E	54,50	40,9
C18_E	36,50	40,1
C18_F	111,50	39,6
C18_F	93,50	39,7
C18_F	75,50	39,2
C18_F	57,50	40,9
C18_F	39,50	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	36,5
C19_A	96,50	36,5
C19_A	78,50	35,7
C19_A	60,50	39,2
C19_A	42,50	38,5
C19_A	24,50	34,2
C19_B	99,50	36,5
C19_B	81,50	35,9
C19_B	63,50	38,2
C19_B	45,50	38,6
C19_B	27,50	36,4
C19_C	102,50	36,5
C19_C	84,50	36,1
C19_C	66,50	37,6
C19_C	48,50	38,7
C19_C	30,50	37,5
C19_D	105,50	36,6
C19_D	87,50	36,3
C19_D	69,50	35,4
C19_D	51,50	38,9
C19_D	33,50	38,0
C19_E	108,50	36,7
C19_E	90,50	36,4
C19_E	72,50	35,8
C19_E	54,50	39,0
C19_E	36,50	38,2
C19_F	111,50	36,7
C19_F	93,50	36,4
C19_F	75,50	36,0
C19_F	57,50	39,1
C19_F	39,50	38,4
C20_A	114,50	37,3
C20_A	96,50	37,0
C20_A	78,50	36,1
C20_A	60,50	38,8
C20_A	42,50	38,1
C20_A	24,50	33,6
C20_B	99,50	37,1
C20_B	81,50	36,4
C20_B	63,50	37,9
C20_B	45,50	38,4
C20_B	27,50	35,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	37,3
C20_C	84,50	36,7
C20_C	66,50	37,9
C20_C	48,50	38,4
C20_C	30,50	37,1
C20_D	105,50	37,0
C20_D	87,50	36,8
C20_D	69,50	36,0
C20_D	51,50	38,5
C20_D	33,50	37,6
C20_E	108,50	37,2
C20_E	90,50	36,8
C20_E	72,50	35,7
C20_E	54,50	38,7
C20_E	36,50	37,8
C20_F	111,50	37,3
C20_F	93,50	36,9
C20_F	75,50	35,8
C20_F	57,50	38,8
C20_F	39,50	38,0
C21_A	114,50	36,8
C21_A	96,50	36,8
C21_A	78,50	35,6
C21_A	60,50	39,0
C21_A	42,50	38,6
C21_A	24,50	32,2
C21_B	99,50	36,8
C21_B	81,50	35,8
C21_B	63,50	38,2
C21_B	45,50	38,7
C21_B	27,50	35,2
C21_C	102,50	36,2
C21_C	84,50	36,1
C21_C	66,50	37,6
C21_C	48,50	38,7
C21_C	30,50	36,8
C21_D	105,50	36,3
C21_D	87,50	36,2
C21_D	69,50	36,2
C21_D	51,50	38,7
C21_D	33,50	37,8
C21_E	108,50	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	36,5
C21_E	72,50	35,3
C21_E	54,50	38,7
C21_E	36,50	38,1
C21_F	111,50	36,7
C21_F	93,50	36,7
C21_F	75,50	35,5
C21_F	57,50	38,8
C21_F	39,50	38,3
C22_A	114,50	36,1
C22_A	96,50	35,7
C22_A	78,50	35,2
C22_A	60,50	38,7
C22_A	42,50	38,3
C22_A	24,50	29,8
C22_B	99,50	35,8
C22_B	81,50	35,6
C22_B	63,50	38,7
C22_B	45,50	38,4
C22_B	27,50	33,4
C22_C	102,50	35,9
C22_C	84,50	35,9
C22_C	66,50	37,4
C22_C	48,50	38,4
C22_C	30,50	35,7
C22_D	105,50	36,0
C22_D	87,50	35,4
C22_D	69,50	36,7
C22_D	51,50	38,4
C22_D	33,50	37,6
C22_E	108,50	36,0
C22_E	90,50	35,5
C22_E	72,50	34,8
C22_E	54,50	38,5
C22_E	36,50	38,0
C22_F	111,50	36,0
C22_F	93,50	35,6
C22_F	75,50	34,9
C22_F	57,50	38,6
C22_F	39,50	38,2
C23_A	114,50	35,5
C23_A	96,50	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	33,5
C23_A	60,50	38,2
C23_A	42,50	37,6
C23_A	24,50	27,6
C23_B	99,50	35,3
C23_B	81,50	33,8
C23_B	63,50	38,2
C23_B	45,50	37,6
C23_B	27,50	31,4
C23_C	102,50	35,3
C23_C	84,50	34,5
C23_C	66,50	36,5
C23_C	48,50	37,7
C23_C	30,50	34,6
C23_D	105,50	35,4
C23_D	87,50	35,0
C23_D	69,50	36,3
C23_D	51,50	37,8
C23_D	33,50	36,8
C23_E	108,50	35,4
C23_E	90,50	35,2
C23_E	72,50	33,7
C23_E	54,50	37,9
C23_E	36,50	37,3
C23_F	111,50	35,5
C23_F	93,50	35,2
C23_F	75,50	34,0
C23_F	57,50	38,0
C23_F	39,50	37,5
C24_A	114,50	35,9
C24_A	96,50	35,7
C24_A	78,50	33,9
C24_A	60,50	37,9
C24_A	42,50	37,6
C24_A	24,50	26,7
C24_B	99,50	35,8
C24_B	81,50	34,3
C24_B	63,50	38,0
C24_B	45,50	37,7
C24_B	27,50	29,9
C24_C	102,50	36,0
C24_C	84,50	35,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	36,6
C24_C	48,50	37,6
C24_C	30,50	33,8
C24_D	105,50	35,5
C24_D	87,50	35,4
C24_D	69,50	36,6
C24_D	51,50	37,6
C24_D	33,50	36,5
C24_E	108,50	35,6
C24_E	90,50	35,6
C24_E	72,50	33,9
C24_E	54,50	37,8
C24_E	36,50	37,3
C24_F	111,50	35,7
C24_F	93,50	35,6
C24_F	75,50	33,5
C24_F	57,50	37,9
C24_F	39,50	37,5
P01_A	19,50	14,7
P01_A	1,50	16,5
P01_B	22,50	7,6
P01_B	4,50	16,6
P01_C	7,50	16,4
P01_D	10,50	15,9
P01_E	13,50	15,2
P01_F	16,50	14,4
P02_A	19,50	14,4
P02_A	1,50	16,8
P02_B	22,50	7,8
P02_B	4,50	16,9
P02_C	7,50	16,7
P02_D	10,50	16,0
P02_E	13,50	15,2
P02_F	16,50	14,1
P03_A	19,50	16,3
P03_A	1,50	17,1
P03_B	22,50	7,8
P03_B	4,50	17,2
P03_C	7,50	17,1
P03_D	10,50	16,8
P03_E	13,50	16,3
P03_F	16,50	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	16,0
P04_A	1,50	17,1
P04_B	22,50	6,7
P04_B	4,50	17,2
P04_C	7,50	17,0
P04_D	10,50	16,7
P04_E	13,50	16,1
P04_F	16,50	15,1
P05_A	19,50	14,9
P05_A	1,50	17,3
P05_B	22,50	6,8
P05_B	4,50	17,4
P05_C	7,50	17,2
P05_D	10,50	16,8
P05_E	13,50	16,1
P05_F	16,50	14,5
P06_A	19,50	14,0
P06_A	1,50	17,3
P06_B	22,50	6,7
P06_B	4,50	17,3
P06_C	7,50	17,1
P06_D	10,50	16,6
P06_E	13,50	16,0
P06_F	16,50	13,7
P07_A	19,50	13,9
P07_A	1,50	17,7
P07_B	22,50	6,8
P07_B	4,50	17,8
P07_C	7,50	17,5
P07_D	10,50	17,1
P07_E	13,50	16,3
P07_F	16,50	13,6
P08_A	19,50	15,7
P08_A	1,50	17,8
P08_B	22,50	7,0
P08_B	4,50	17,9
P08_C	7,50	17,8
P08_D	10,50	17,4
P08_E	13,50	16,8
P08_F	16,50	14,8
P09_A	19,50	14,3
P09_A	1,50	17,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	7,2
P09_B	4,50	17,9
P09_C	7,50	17,6
P09_D	10,50	17,2
P09_E	13,50	16,6
P09_F	16,50	14,0
P10_A	19,50	14,1
P10_A	1,50	17,9
P10_B	22,50	6,8
P10_B	4,50	18,0
P10_C	7,50	17,8
P10_D	10,50	17,4
P10_E	13,50	16,9
P10_F	16,50	13,7
P11_A	19,50	13,6
P11_A	1,50	17,8
P11_B	22,50	6,6
P11_B	4,50	17,9
P11_C	7,50	17,7
P11_D	10,50	17,3
P11_E	13,50	16,6
P11_F	16,50	13,3
P12_A	19,50	13,4
P12_A	1,50	17,9
P12_B	22,50	6,8
P12_B	4,50	17,9
P12_C	7,50	17,7
P12_D	10,50	17,2
P12_E	13,50	16,6
P12_F	16,50	13,2
P13_A	19,50	15,4
P13_A	1,50	18,0
P13_B	22,50	7,0
P13_B	4,50	18,2
P13_C	7,50	17,9
P13_D	10,50	17,6
P13_E	13,50	17,2
P13_F	16,50	14,5
P14_A	19,50	16,8
P14_A	1,50	18,4
P14_B	22,50	7,2
P14_B	4,50	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	18,4
P14_D	10,50	18,2
P14_E	13,50	18,1
P14_F	16,50	16,2
P15_A	19,50	13,0
P15_A	1,50	18,3
P15_B	22,50	7,2
P15_B	4,50	18,4
P15_C	7,50	18,1
P15_D	10,50	17,7
P15_E	13,50	17,0
P15_F	16,50	12,8
P16_A	19,50	12,7
P16_A	1,50	18,3
P16_B	22,50	7,2
P16_B	4,50	18,4
P16_C	7,50	18,2
P16_D	10,50	17,8
P16_E	13,50	17,0
P16_F	16,50	12,6
P17_A	19,50	12,8
P17_A	1,50	18,3
P17_B	22,50	7,0
P17_B	4,50	18,3
P17_C	7,50	18,1
P17_D	10,50	17,6
P17_E	13,50	17,1
P17_F	16,50	12,6
P18_A	19,50	12,5
P18_A	1,50	18,4
P18_B	22,50	6,9
P18_B	4,50	18,5
P18_C	7,50	18,2
P18_D	10,50	17,8
P18_E	13,50	17,1
P18_F	16,50	12,4
P19_A	19,50	12,5
P19_A	1,50	18,5
P19_B	22,50	7,1
P19_B	4,50	18,6
P19_C	7,50	18,4
P19_D	10,50	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	17,5
P19_F	16,50	12,4
P20_A	19,50	16,0
P20_A	1,50	18,7
P20_B	22,50	7,2
P20_B	4,50	18,8
P20_C	7,50	18,7
P20_D	10,50	18,4
P20_E	13,50	18,1
P20_F	16,50	14,8
P21_A	19,50	15,5
P21_A	1,50	18,7
P21_B	22,50	7,2
P21_B	4,50	18,9
P21_C	7,50	18,7
P21_D	10,50	18,4
P21_E	13,50	18,1
P21_F	16,50	14,9
P22_A	19,50	14,8
P22_A	1,50	18,7
P22_B	22,50	6,8
P22_B	4,50	18,9
P22_C	7,50	18,7
P22_D	10,50	18,5
P22_E	13,50	18,1
P22_F	16,50	14,5
P23_A	19,50	14,6
P23_A	1,50	18,6
P23_B	22,50	6,0
P23_B	4,50	18,7
P23_C	7,50	18,6
P23_D	10,50	18,4
P23_E	13,50	18,2
P23_F	16,50	14,3
P24_A	19,50	10,8
P24_A	1,50	18,3
P24_B	22,50	5,7
P24_B	4,50	18,5
P24_C	7,50	18,3
P24_D	10,50	18,0
P24_E	13,50	17,7
P24_F	16,50	10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	10,6
P25_A	1,50	18,3
P25_B	22,50	5,8
P25_B	4,50	18,5
P25_C	7,50	18,3
P25_D	10,50	18,1
P25_E	13,50	17,7
P25_F	16,50	10,6
P26_A	19,50	10,7
P26_A	1,50	18,4
P26_B	22,50	6,9
P26_B	4,50	18,6
P26_C	7,50	18,5
P26_D	10,50	18,3
P26_E	13,50	18,0
P26_F	16,50	10,7
P27_A	19,50	9,7
P27_A	1,50	22,5
P27_B	22,50	6,7
P27_B	4,50	26,6
P27_C	7,50	26,2
P27_D	10,50	25,8
P27_E	13,50	25,4
P27_F	16,50	9,9
P28_A	19,50	11,5
P28_A	1,50	22,5
P28_B	22,50	6,6
P28_B	4,50	26,6
P28_C	7,50	26,2
P28_D	10,50	25,8
P28_E	13,50	25,4
P28_F	16,50	11,6
P29_A	19,50	11,1
P29_A	1,50	23,9
P29_B	22,50	6,7
P29_B	4,50	28,4
P29_C	7,50	28,0
P29_D	10,50	27,7
P29_E	13,50	27,2
P29_F	16,50	11,2
P30_A	19,50	35,4
P30_A	1,50	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	35,7
P30_B	4,50	35,4
P30_C	7,50	34,8
P30_D	10,50	35,0
P30_E	13,50	35,2
P30_F	16,50	35,0
P31_A	19,50	35,4
P31_A	1,50	35,7
P31_B	22,50	35,8
P31_B	4,50	35,6
P31_C	7,50	35,0
P31_D	10,50	35,2
P31_E	13,50	35,4
P31_F	16,50	35,0
P32_A	19,50	35,1
P32_A	1,50	35,4
P32_B	22,50	35,5
P32_B	4,50	35,3
P32_C	7,50	34,7
P32_D	10,50	34,9
P32_E	13,50	35,0
P32_F	16,50	34,7
P33_A	19,50	36,5
P33_A	1,50	36,7
P33_B	22,50	36,9
P33_B	4,50	36,4
P33_C	7,50	35,8
P33_D	10,50	36,0
P33_E	13,50	36,2
P33_F	16,50	36,1
P34_A	19,50	36,7
P34_A	1,50	36,9
P34_B	22,50	37,1
P34_B	4,50	36,5
P34_C	7,50	35,9
P34_D	10,50	36,1
P34_E	13,50	36,3
P34_F	16,50	36,3
P35_A	19,50	36,5
P35_A	1,50	36,6
P35_B	22,50	36,9
P35_B	4,50	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	35,5
P35_D	10,50	35,8
P35_E	13,50	36,1
P35_F	16,50	36,1
P36_A	19,50	36,6
P36_A	1,50	36,6
P36_B	22,50	37,0
P36_B	4,50	36,1
P36_C	7,50	35,5
P36_D	10,50	35,8
P36_E	13,50	36,2
P36_F	16,50	36,1
P37_A	19,50	37,2
P37_A	1,50	37,2
P37_B	22,50	37,6
P37_B	4,50	36,6
P37_C	7,50	36,1
P37_D	10,50	36,4
P37_E	13,50	36,7
P37_F	16,50	36,8
P38_A	19,50	37,4
P38_A	1,50	37,5
P38_B	22,50	37,8
P38_B	4,50	36,9
P38_C	7,50	36,4
P38_D	10,50	36,7
P38_E	13,50	37,0
P38_F	16,50	36,9
P39_A	19,50	37,6
P39_A	1,50	36,6
P39_B	22,50	38,2
P39_B	4,50	35,9
P39_C	7,50	35,5
P39_D	10,50	35,9
P39_E	13,50	36,1
P39_F	16,50	36,6
P40_A	19,50	37,5
P40_A	1,50	36,5
P40_B	22,50	38,2
P40_B	4,50	35,8
P40_C	7,50	35,4
P40_D	10,50	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	36,1
P40_F	16,50	36,6
P41_A	19,50	38,1
P41_A	1,50	37,4
P41_B	22,50	38,8
P41_B	4,50	36,7
P41_C	7,50	36,3
P41_D	10,50	36,6
P41_E	13,50	36,9
P41_F	16,50	37,2
P42_A	19,50	37,2
P42_A	1,50	36,3
P42_B	22,50	37,9
P42_B	4,50	35,7
P42_C	7,50	35,2
P42_D	10,50	35,6
P42_E	13,50	35,8
P42_F	16,50	36,2
P43_A	19,50	37,3
P43_A	1,50	36,1
P43_B	22,50	38,0
P43_B	4,50	35,5
P43_C	7,50	35,0
P43_D	10,50	35,4
P43_E	13,50	35,8
P43_F	16,50	36,2
P44_A	19,50	35,8
P44_A	1,50	34,0
P44_B	22,50	36,8
P44_B	4,50	33,5
P44_C	7,50	33,0
P44_D	10,50	33,4
P44_E	13,50	33,9
P44_F	16,50	34,2
P45_A	19,50	36,2
P45_A	1,50	34,8
P45_B	22,50	37,1
P45_B	4,50	34,2
P45_C	7,50	33,7
P45_D	10,50	34,1
P45_E	13,50	34,5
P45_F	16,50	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	35,6
P46_A	1,50	34,0
P46_B	22,50	36,6
P46_B	4,50	33,5
P46_C	7,50	33,1
P46_D	10,50	33,4
P46_E	13,50	33,8
P46_F	16,50	33,9
P47_A	19,50	36,3
P47_A	1,50	34,7
P47_B	22,50	37,1
P47_B	4,50	34,2
P47_C	7,50	33,7
P47_D	10,50	34,0
P47_E	13,50	34,4
P47_F	16,50	34,8
P48_A	19,50	35,8
P48_A	1,50	34,0
P48_B	22,50	36,8
P48_B	4,50	33,5
P48_C	7,50	33,0
P48_D	10,50	33,3
P48_E	13,50	33,8
P48_F	16,50	34,1
P49_A	19,50	35,8
P49_A	1,50	34,3
P49_B	22,50	36,8
P49_B	4,50	33,8
P49_C	7,50	33,3
P49_D	10,50	33,6
P49_E	13,50	34,0
P49_F	16,50	34,3
P50_A	19,50	35,3
P50_A	1,50	33,7
P50_B	22,50	36,3
P50_B	4,50	33,2
P50_C	7,50	32,8
P50_D	10,50	33,0
P50_E	13,50	33,4
P50_F	16,50	33,4
P51_A	19,50	35,4
P51_A	1,50	33,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	36,4
P51_B	4,50	32,8
P51_C	7,50	32,4
P51_D	10,50	32,6
P51_E	13,50	33,1
P51_F	16,50	33,4
P52_A	19,50	35,3
P52_A	1,50	33,1
P52_B	22,50	36,3
P52_B	4,50	32,6
P52_C	7,50	32,2
P52_D	10,50	32,4
P52_E	13,50	32,9
P52_F	16,50	33,5
P53_A	19,50	35,3
P53_A	1,50	32,8
P53_B	22,50	36,3
P53_B	4,50	32,3
P53_C	7,50	31,9
P53_D	10,50	32,1
P53_E	13,50	32,7
P53_F	16,50	33,5
P54_A	19,50	35,2
P54_A	1,50	32,7
P54_B	22,50	36,3
P54_B	4,50	32,3
P54_C	7,50	31,8
P54_D	10,50	32,1
P54_E	13,50	32,7
P54_F	16,50	33,5
P55_A	19,50	35,4
P55_A	1,50	32,7
P55_B	22,50	36,5
P55_B	4,50	32,2
P55_C	7,50	31,8
P55_D	10,50	32,1
P55_E	13,50	32,7
P55_F	16,50	33,5
P56_A	19,50	35,7
P56_A	1,50	32,7
P56_B	22,50	36,8
P56_B	4,50	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	31,8
P56_D	10,50	32,1
P56_E	13,50	32,7
P56_F	16,50	33,6
P57_A	19,50	35,1
P57_A	1,50	31,0
P57_B	22,50	36,2
P57_B	4,50	30,6
P57_C	7,50	30,3
P57_D	10,50	30,6
P57_E	13,50	31,3
P57_F	16,50	32,7
P58_A	19,50	35,4
P58_A	1,50	30,9
P58_B	22,50	36,6
P58_B	4,50	30,6
P58_C	7,50	30,3
P58_D	10,50	30,7
P58_E	13,50	31,4
P58_F	16,50	32,7
P59_A	19,50	35,9
P59_A	1,50	32,5
P59_B	22,50	37,0
P59_B	4,50	32,1
P59_C	7,50	31,8
P59_D	10,50	32,0
P59_E	13,50	32,6
P59_F	16,50	33,7
P60_A	19,50	35,5
P60_A	1,50	30,9
P60_B	22,50	36,7
P60_B	4,50	30,5
P60_C	7,50	30,3
P60_D	10,50	30,7
P60_E	13,50	31,4
P60_F	16,50	32,8
P61_A	19,50	34,8
P61_A	1,50	30,8
P61_B	22,50	36,1
P61_B	4,50	30,4
P61_C	7,50	30,1
P61_D	10,50	30,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	31,1
P61_F	16,50	32,3
P62_A	19,50	35,0
P62_A	1,50	30,8
P62_B	22,50	36,2
P62_B	4,50	30,4
P62_C	7,50	30,2
P62_D	10,50	30,4
P62_E	13,50	31,1
P62_F	16,50	32,2
P63_A	19,50	34,3
P63_A	1,50	28,6
P63_B	22,50	35,7
P63_B	4,50	28,4
P63_C	7,50	28,3
P63_D	10,50	28,7
P63_E	13,50	29,6
P63_F	16,50	31,2
P64_A	19,50	34,8
P64_A	1,50	30,7
P64_B	22,50	36,0
P64_B	4,50	30,3
P64_C	7,50	30,1
P64_D	10,50	30,3
P64_E	13,50	31,0
P64_F	16,50	32,4
P65_A	19,50	35,0
P65_A	1,50	30,6
P65_B	22,50	36,2
P65_B	4,50	30,3
P65_C	7,50	30,1
P65_D	10,50	30,8
P65_E	13,50	31,7
P65_F	16,50	32,7
P66_A	19,50	34,8
P66_A	1,50	28,6
P66_B	22,50	36,2
P66_B	4,50	28,4
P66_C	7,50	28,5
P66_D	10,50	29,5
P66_E	13,50	30,6
P66_F	16,50	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	34,7
P67_A	1,50	28,5
P67_B	22,50	36,1
P67_B	4,50	28,3
P67_C	7,50	28,3
P67_D	10,50	28,7
P67_E	13,50	29,5
P67_F	16,50	31,1
P68_A	19,50	35,1
P68_A	1,50	30,5
P68_B	22,50	36,4
P68_B	4,50	30,2
P68_C	7,50	30,0
P68_D	10,50	30,3
P68_E	13,50	31,0
P68_F	16,50	32,4
P69_A	19,50	33,6
P69_A	1,50	25,3
P69_B	22,50	35,1
P69_B	4,50	25,5
P69_C	7,50	25,9
P69_D	10,50	26,5
P69_E	13,50	27,6
P69_F	16,50	30,1
P70_A	19,50	33,9
P70_A	1,50	25,4
P70_B	22,50	35,7
P70_B	4,50	25,7
P70_C	7,50	26,3
P70_D	10,50	28,5
P70_E	13,50	29,7
P70_F	16,50	30,9
P71_A	19,50	33,4
P71_A	1,50	24,8
P71_B	22,50	35,1
P71_B	4,50	25,1
P71_C	7,50	25,4
P71_D	10,50	26,0
P71_E	13,50	27,0
P71_F	16,50	29,0
P72_A	19,50	32,8
P72_A	1,50	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burgemeester v Walsumweg
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	34,8
P72_B	4,50	24,7
P72_C	7,50	25,1
P72_D	10,50	25,8
P72_E	13,50	26,8
P72_F	16,50	28,6
P73_A	19,50	32,9
P73_A	1,50	23,9
P73_B	22,50	34,9
P73_B	4,50	24,1
P73_C	7,50	24,4
P73_D	10,50	25,2
P73_E	13,50	26,2
P73_F	16,50	28,0
P74_A	19,50	32,2
P74_A	1,50	23,7
P74_B	22,50	34,5
P74_B	4,50	23,9
P74_C	7,50	24,1
P74_D	10,50	24,7
P74_E	13,50	25,6
P74_F	16,50	27,7
P75_A	19,50	31,6
P75_A	1,50	23,4
P75_B	22,50	34,1
P75_B	4,50	23,6
P75_C	7,50	23,7
P75_D	10,50	24,3
P75_E	13,50	25,2
P75_F	16,50	27,4
P76_A	19,50	30,8
P76_A	1,50	23,2
P76_B	22,50	33,6
P76_B	4,50	23,3
P76_C	7,50	23,5
P76_D	10,50	24,0
P76_E	13,50	25,0
P76_F	16,50	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	18,9
A01_A	42,50	18,3
A01_A	24,50	14,7
A01_B	63,50	18,9
A01_B	45,50	18,5
A01_B	27,50	16,4
A01_C	66,50	18,9
A01_C	48,50	18,7
A01_C	30,50	17,1
A01_D	69,50	14,1
A01_D	51,50	18,9
A01_D	33,50	17,4
A01_E	72,50	--
A01_E	54,50	18,9
A01_E	36,50	17,8
A01_F	75,50	--
A01_F	57,50	18,9
A01_F	39,50	18,1
A02_A	60,50	19,0
A02_A	42,50	18,4
A02_A	24,50	14,9
A02_B	63,50	19,0
A02_B	45,50	18,6
A02_B	27,50	16,5
A02_C	66,50	19,0
A02_C	48,50	18,8
A02_C	30,50	17,2
A02_D	69,50	14,2
A02_D	51,50	19,0
A02_D	33,50	17,6
A02_E	72,50	--
A02_E	54,50	19,0
A02_E	36,50	17,9
A02_F	75,50	--
A02_F	57,50	19,0
A02_F	39,50	18,2
A03_A	60,50	19,1
A03_A	42,50	18,5
A03_A	24,50	15,1
A03_B	63,50	19,1
A03_B	45,50	18,8
A03_B	27,50	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	19,1
A03_C	48,50	19,0
A03_C	30,50	17,3
A03_D	69,50	14,3
A03_D	51,50	19,1
A03_D	33,50	17,7
A03_E	72,50	--
A03_E	54,50	19,1
A03_E	36,50	18,1
A03_F	75,50	--
A03_F	57,50	19,1
A03_F	39,50	18,3
A04_A	60,50	19,2
A04_A	42,50	18,7
A04_A	24,50	15,3
A04_B	63,50	19,2
A04_B	45,50	18,9
A04_B	27,50	16,8
A04_C	66,50	19,2
A04_C	48,50	19,1
A04_C	30,50	17,5
A04_D	69,50	14,4
A04_D	51,50	19,2
A04_D	33,50	17,9
A04_E	72,50	--
A04_E	54,50	19,2
A04_E	36,50	18,2
A04_F	75,50	--
A04_F	57,50	19,2
A04_F	39,50	18,5
A05_A	60,50	19,3
A05_A	42,50	18,9
A05_A	24,50	15,5
A05_B	63,50	19,3
A05_B	45,50	19,1
A05_B	27,50	17,1
A05_C	66,50	14,5
A05_C	48,50	19,3
A05_C	30,50	18,0
A05_D	69,50	--
A05_D	51,50	19,3
A05_D	33,50	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	--
A05_E	54,50	19,3
A05_E	36,50	18,5
A05_F	75,50	--
A05_F	57,50	19,3
A05_F	39,50	18,7
A06_A	60,50	17,6
A06_A	42,50	17,2
A06_A	24,50	14,0
A06_B	63,50	17,6
A06_B	45,50	17,4
A06_B	27,50	15,5
A06_C	66,50	--
A06_C	48,50	17,6
A06_C	30,50	16,3
A06_D	69,50	--
A06_D	51,50	17,6
A06_D	33,50	16,6
A06_E	72,50	--
A06_E	54,50	17,6
A06_E	36,50	16,8
A06_F	75,50	--
A06_F	57,50	17,6
A06_F	39,50	17,0
A07_A	60,50	36,1
A07_A	42,50	36,7
A07_A	24,50	25,1
A07_B	63,50	36,1
A07_B	45,50	36,6
A07_B	27,50	30,1
A07_C	66,50	36,0
A07_C	48,50	36,4
A07_C	30,50	34,2
A07_D	69,50	35,9
A07_D	51,50	36,4
A07_D	33,50	35,4
A07_E	72,50	35,8
A07_E	54,50	36,3
A07_E	36,50	35,6
A07_F	75,50	35,7
A07_F	57,50	36,2
A07_F	39,50	36,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	36,4
A08_A	42,50	36,9
A08_A	24,50	26,7
A08_B	63,50	36,3
A08_B	45,50	36,9
A08_B	27,50	33,3
A08_C	66,50	36,2
A08_C	48,50	36,7
A08_C	30,50	36,0
A08_D	69,50	36,1
A08_D	51,50	36,6
A08_D	33,50	36,5
A08_E	72,50	36,0
A08_E	54,50	36,5
A08_E	36,50	36,6
A08_F	75,50	35,9
A08_F	57,50	36,4
A08_F	39,50	37,0
A09_A	60,50	36,5
A09_A	42,50	37,1
A09_A	24,50	28,5
A09_B	63,50	36,4
A09_B	45,50	37,0
A09_B	27,50	35,2
A09_C	66,50	36,3
A09_C	48,50	36,8
A09_C	30,50	37,2
A09_D	69,50	36,2
A09_D	51,50	36,7
A09_D	33,50	37,2
A09_E	72,50	36,1
A09_E	54,50	36,7
A09_E	36,50	37,2
A09_F	75,50	36,1
A09_F	57,50	36,6
A09_F	39,50	37,2
A10_A	60,50	36,5
A10_A	42,50	37,1
A10_A	24,50	30,1
A10_B	63,50	36,4
A10_B	45,50	37,0
A10_B	27,50	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	36,3
A10_C	48,50	36,8
A10_C	30,50	37,5
A10_D	69,50	36,2
A10_D	51,50	36,8
A10_D	33,50	37,3
A10_E	72,50	36,1
A10_E	54,50	36,7
A10_E	36,50	37,3
A10_F	75,50	36,0
A10_F	57,50	36,6
A10_F	39,50	37,2
A11_A	60,50	36,7
A11_A	42,50	37,4
A11_A	24,50	32,7
A11_B	63,50	36,6
A11_B	45,50	37,2
A11_B	27,50	37,6
A11_C	66,50	36,5
A11_C	48,50	37,1
A11_C	30,50	37,6
A11_D	69,50	36,4
A11_D	51,50	37,0
A11_D	33,50	37,6
A11_E	72,50	36,3
A11_E	54,50	36,9
A11_E	36,50	37,5
A11_F	75,50	36,2
A11_F	57,50	36,8
A11_F	39,50	37,5
A12_A	60,50	36,9
A12_A	42,50	37,6
A12_A	24,50	35,7
A12_B	63,50	36,8
A12_B	45,50	37,4
A12_B	27,50	37,9
A12_C	66,50	36,7
A12_C	48,50	37,3
A12_C	30,50	37,9
A12_D	69,50	36,6
A12_D	51,50	37,2
A12_D	33,50	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte + LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	36,5
A12_E	54,50	37,1
A12_E	36,50	37,8
A12_F	75,50	36,4
A12_F	57,50	37,0
A12_F	39,50	37,7
A13_A	60,50	41,0
A13_A	42,50	41,6
A13_A	24,50	41,8
A13_B	63,50	40,9
A13_B	45,50	41,5
A13_B	27,50	41,9
A13_C	66,50	40,8
A13_C	48,50	41,4
A13_C	30,50	41,9
A13_D	69,50	40,7
A13_D	51,50	41,3
A13_D	33,50	41,8
A13_E	72,50	40,6
A13_E	54,50	41,2
A13_E	36,50	41,7
A13_F	75,50	40,5
A13_F	57,50	41,1
A13_F	39,50	41,7
A14_A	60,50	41,1
A14_A	42,50	41,7
A14_A	24,50	41,9
A14_B	63,50	41,0
A14_B	45,50	41,5
A14_B	27,50	42,0
A14_C	66,50	40,9
A14_C	48,50	41,5
A14_C	30,50	41,9
A14_D	69,50	40,8
A14_D	51,50	41,4
A14_D	33,50	41,9
A14_E	72,50	40,7
A14_E	54,50	41,3
A14_E	36,50	41,8
A14_F	75,50	40,6
A14_F	57,50	41,2
A14_F	39,50	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	41,1
A15_A	42,50	41,7
A15_A	24,50	41,9
A15_B	63,50	41,0
A15_B	45,50	41,5
A15_B	27,50	42,0
A15_C	66,50	40,9
A15_C	48,50	41,5
A15_C	30,50	41,9
A15_D	69,50	40,8
A15_D	51,50	41,4
A15_D	33,50	41,9
A15_E	72,50	40,7
A15_E	54,50	41,3
A15_E	36,50	41,8
A15_F	75,50	40,6
A15_F	57,50	41,2
A15_F	39,50	41,7
A16_A	60,50	41,1
A16_A	42,50	41,7
A16_A	24,50	41,9
A16_B	63,50	41,0
A16_B	45,50	41,5
A16_B	27,50	42,0
A16_C	66,50	40,9
A16_C	48,50	41,5
A16_C	30,50	42,0
A16_D	69,50	40,8
A16_D	51,50	41,4
A16_D	33,50	41,9
A16_E	72,50	40,7
A16_E	54,50	41,3
A16_E	36,50	41,8
A16_F	75,50	40,6
A16_F	57,50	41,2
A16_F	39,50	41,8
A17_A	60,50	41,1
A17_A	42,50	41,7
A17_A	24,50	41,8
A17_B	63,50	41,0
A17_B	45,50	41,5
A17_B	27,50	42,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	40,9
A17_C	48,50	41,5
A17_C	30,50	41,9
A17_D	69,50	40,8
A17_D	51,50	41,4
A17_D	33,50	41,9
A17_E	72,50	40,6
A17_E	54,50	41,3
A17_E	36,50	41,8
A17_F	75,50	40,5
A17_F	57,50	41,2
A17_F	39,50	41,7
A18_A	60,50	41,1
A18_A	42,50	41,7
A18_A	24,50	41,9
A18_B	63,50	41,0
A18_B	45,50	41,6
A18_B	27,50	42,0
A18_C	66,50	40,9
A18_C	48,50	41,5
A18_C	30,50	42,0
A18_D	69,50	40,8
A18_D	51,50	41,4
A18_D	33,50	41,9
A18_E	72,50	40,7
A18_E	54,50	41,3
A18_E	36,50	41,8
A18_F	75,50	40,6
A18_F	57,50	41,2
A18_F	39,50	41,8
A19_A	60,50	37,9
A19_A	42,50	38,4
A19_A	24,50	37,0
A19_B	63,50	37,8
A19_B	45,50	38,3
A19_B	27,50	38,7
A19_C	66,50	37,7
A19_C	48,50	38,2
A19_C	30,50	38,7
A19_D	69,50	37,6
A19_D	51,50	38,2
A19_D	33,50	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	37,5
A19_E	54,50	38,1
A19_E	36,50	38,6
A19_F	75,50	37,4
A19_F	57,50	38,0
A19_F	39,50	38,5
A20_A	60,50	37,6
A20_A	42,50	38,1
A20_A	24,50	36,1
A20_B	63,50	37,5
A20_B	45,50	38,0
A20_B	27,50	38,4
A20_C	66,50	37,4
A20_C	48,50	37,9
A20_C	30,50	38,4
A20_D	69,50	37,3
A20_D	51,50	37,9
A20_D	33,50	38,3
A20_E	72,50	37,2
A20_E	54,50	37,8
A20_E	36,50	38,2
A20_F	75,50	37,1
A20_F	57,50	37,7
A20_F	39,50	38,2
A21_A	60,50	37,5
A21_A	42,50	38,0
A21_A	24,50	35,7
A21_B	63,50	37,4
A21_B	45,50	37,9
A21_B	27,50	38,0
A21_C	66,50	37,3
A21_C	48,50	37,8
A21_C	30,50	38,2
A21_D	69,50	37,2
A21_D	51,50	37,7
A21_D	33,50	38,2
A21_E	72,50	37,1
A21_E	54,50	37,6
A21_E	36,50	38,1
A21_F	75,50	37,0
A21_F	57,50	37,6
A21_F	39,50	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	37,2
A22_A	42,50	37,7
A22_A	24,50	35,4
A22_B	63,50	37,1
A22_B	45,50	37,6
A22_B	27,50	37,5
A22_C	66,50	37,0
A22_C	48,50	37,5
A22_C	30,50	37,9
A22_D	69,50	36,9
A22_D	51,50	37,4
A22_D	33,50	37,8
A22_E	72,50	36,8
A22_E	54,50	37,3
A22_E	36,50	37,8
A22_F	75,50	36,7
A22_F	57,50	37,3
A22_F	39,50	37,7
A23_A	60,50	37,0
A23_A	42,50	37,4
A23_A	24,50	35,1
A23_B	63,50	36,9
A23_B	45,50	37,4
A23_B	27,50	37,2
A23_C	66,50	36,8
A23_C	48,50	37,3
A23_C	30,50	37,6
A23_D	69,50	36,7
A23_D	51,50	37,2
A23_D	33,50	37,6
A23_E	72,50	36,7
A23_E	54,50	37,1
A23_E	36,50	37,6
A23_F	75,50	36,6
A23_F	57,50	37,1
A23_F	39,50	37,5
A24_A	60,50	36,9
A24_A	42,50	37,3
A24_A	24,50	34,8
A24_B	63,50	36,8
A24_B	45,50	37,2
A24_B	27,50	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	36,7
A24_C	48,50	37,1
A24_C	30,50	37,4
A24_D	69,50	36,6
A24_D	51,50	37,1
A24_D	33,50	37,4
A24_E	72,50	36,5
A24_E	54,50	37,0
A24_E	36,50	37,4
A24_F	75,50	36,5
A24_F	57,50	36,9
A24_F	39,50	37,3
B01_A	24,50	9,6
B01_B	27,50	-2,4
B01_C	30,50	-2,4
B02_A	24,50	8,9
B02_B	27,50	-1,9
B02_C	30,50	-1,8
B03_A	24,50	9,3
B03_B	27,50	-2,6
B03_C	30,50	-2,5
B04_A	24,50	8,4
B04_B	27,50	-3,3
B04_C	30,50	-3,3
B05_A	24,50	7,8
B05_B	27,50	-3,3
B05_C	30,50	-3,2
B06_A	24,50	27,1
B06_B	27,50	33,9
B06_C	30,50	36,7
B07_A	24,50	28,2
B07_B	27,50	34,9
B07_C	30,50	37,4
B08_A	24,50	29,2
B08_B	27,50	36,3
B08_C	30,50	37,5
B09_A	24,50	30,4
B09_B	27,50	37,0
B09_C	30,50	37,4
B10_A	24,50	33,0
B10_B	27,50	37,1
B10_C	30,50	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	38,2
B11_B	27,50	41,5
B11_C	30,50	41,5
B12_A	24,50	38,2
B12_B	27,50	41,6
B12_C	30,50	41,5
B13_A	24,50	38,4
B13_B	27,50	41,7
B13_C	30,50	41,6
B14_A	24,50	38,2
B14_B	27,50	41,5
B14_C	30,50	41,5
B15_A	24,50	38,3
B15_B	27,50	41,5
B15_C	30,50	41,5
B16_A	24,50	33,8
B16_B	27,50	38,5
B16_C	30,50	38,6
B17_A	24,50	31,1
B17_B	27,50	37,8
B17_C	30,50	38,1
B18_A	24,50	29,2
B18_B	27,50	36,2
B18_C	30,50	37,5
B19_A	24,50	27,6
B19_B	27,50	34,3
B19_C	30,50	36,7
B20_A	24,50	26,3
B20_B	27,50	33,1
B20_C	30,50	35,9
C01_A	114,50	--
C01_A	96,50	--
C01_A	78,50	--
C01_A	60,50	18,3
C01_A	42,50	18,2
C01_A	24,50	15,4
C01_B	99,50	--
C01_B	81,50	--
C01_B	63,50	--
C01_B	45,50	18,4
C01_B	27,50	17,0
C01_C	102,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	--
C01_C	66,50	--
C01_C	48,50	18,4
C01_C	30,50	17,3
C01_D	105,50	--
C01_D	87,50	--
C01_D	69,50	--
C01_D	51,50	18,4
C01_D	33,50	17,5
C01_E	108,50	--
C01_E	90,50	--
C01_E	72,50	--
C01_E	54,50	18,4
C01_E	36,50	17,7
C01_F	111,50	--
C01_F	93,50	--
C01_F	75,50	--
C01_F	57,50	18,4
C01_F	39,50	17,9
C02_A	114,50	--
C02_A	96,50	--
C02_A	78,50	--
C02_A	60,50	16,3
C02_A	42,50	16,2
C02_A	24,50	13,6
C02_B	99,50	--
C02_B	81,50	--
C02_B	63,50	--
C02_B	45,50	16,4
C02_B	27,50	15,1
C02_C	102,50	--
C02_C	84,50	--
C02_C	66,50	--
C02_C	48,50	16,4
C02_C	30,50	15,3
C02_D	105,50	--
C02_D	87,50	--
C02_D	69,50	--
C02_D	51,50	16,4
C02_D	33,50	15,6
C02_E	108,50	--
C02_E	90,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	--
C02_E	54,50	16,4
C02_E	36,50	15,8
C02_F	111,50	--
C02_F	93,50	--
C02_F	75,50	--
C02_F	57,50	16,4
C02_F	39,50	16,0
C03_A	114,50	--
C03_A	96,50	--
C03_A	78,50	--
C03_A	60,50	--
C03_A	42,50	16,1
C03_A	24,50	13,4
C03_B	99,50	--
C03_B	81,50	--
C03_B	63,50	--
C03_B	45,50	16,2
C03_B	27,50	14,9
C03_C	102,50	--
C03_C	84,50	--
C03_C	66,50	--
C03_C	48,50	16,2
C03_C	30,50	15,2
C03_D	105,50	--
C03_D	87,50	--
C03_D	69,50	--
C03_D	51,50	16,2
C03_D	33,50	15,4
C03_E	108,50	--
C03_E	90,50	--
C03_E	72,50	--
C03_E	54,50	16,2
C03_E	36,50	15,6
C03_F	111,50	--
C03_F	93,50	--
C03_F	75,50	--
C03_F	57,50	16,2
C03_F	39,50	15,8
C04_A	114,50	--
C04_A	96,50	--
C04_A	78,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	--
C04_A	42,50	15,9
C04_A	24,50	13,3
C04_B	99,50	--
C04_B	81,50	--
C04_B	63,50	--
C04_B	45,50	16,0
C04_B	27,50	14,7
C04_C	102,50	--
C04_C	84,50	--
C04_C	66,50	--
C04_C	48,50	16,0
C04_C	30,50	15,0
C04_D	105,50	--
C04_D	87,50	--
C04_D	69,50	--
C04_D	51,50	16,0
C04_D	33,50	15,2
C04_E	108,50	--
C04_E	90,50	--
C04_E	72,50	--
C04_E	54,50	16,0
C04_E	36,50	15,4
C04_F	111,50	--
C04_F	93,50	--
C04_F	75,50	--
C04_F	57,50	15,9
C04_F	39,50	15,7
C05_A	114,50	--
C05_A	96,50	--
C05_A	78,50	--
C05_A	60,50	--
C05_A	42,50	18,7
C05_A	24,50	16,4
C05_B	99,50	--
C05_B	81,50	--
C05_B	63,50	--
C05_B	45,50	18,8
C05_B	27,50	17,3
C05_C	102,50	--
C05_C	84,50	--
C05_C	66,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	18,8
C05_C	30,50	17,7
C05_D	105,50	--
C05_D	87,50	--
C05_D	69,50	--
C05_D	51,50	18,8
C05_D	33,50	18,0
C05_E	108,50	--
C05_E	90,50	--
C05_E	72,50	--
C05_E	54,50	18,8
C05_E	36,50	18,2
C05_F	111,50	--
C05_F	93,50	--
C05_F	75,50	--
C05_F	57,50	15,7
C05_F	39,50	18,5
C06_A	114,50	--
C06_A	96,50	--
C06_A	78,50	--
C06_A	60,50	--
C06_A	42,50	18,8
C06_A	24,50	17,4
C06_B	99,50	--
C06_B	81,50	--
C06_B	63,50	--
C06_B	45,50	18,9
C06_B	27,50	17,7
C06_C	102,50	--
C06_C	84,50	--
C06_C	66,50	--
C06_C	48,50	18,9
C06_C	30,50	17,8
C06_D	105,50	--
C06_D	87,50	--
C06_D	69,50	--
C06_D	51,50	18,9
C06_D	33,50	18,1
C06_E	108,50	--
C06_E	90,50	--
C06_E	72,50	--
C06_E	54,50	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	18,3
C06_F	111,50	--
C06_F	93,50	--
C06_F	75,50	--
C06_F	57,50	15,5
C06_F	39,50	18,6
C07_A	114,50	27,8
C07_A	96,50	28,4
C07_A	78,50	29,0
C07_A	60,50	32,0
C07_A	42,50	32,7
C07_A	24,50	29,6
C07_B	99,50	28,3
C07_B	81,50	28,9
C07_B	63,50	31,6
C07_B	45,50	32,6
C07_B	27,50	31,6
C07_C	102,50	28,2
C07_C	84,50	28,8
C07_C	66,50	30,7
C07_C	48,50	32,6
C07_C	30,50	32,4
C07_D	105,50	28,1
C07_D	87,50	28,7
C07_D	69,50	29,3
C07_D	51,50	32,5
C07_D	33,50	32,7
C07_E	108,50	28,0
C07_E	90,50	28,6
C07_E	72,50	29,2
C07_E	54,50	32,5
C07_E	36,50	32,7
C07_F	111,50	27,9
C07_F	93,50	28,5
C07_F	75,50	29,1
C07_F	57,50	32,2
C07_F	39,50	32,7
C08_A	114,50	27,9
C08_A	96,50	28,6
C08_A	78,50	29,3
C08_A	60,50	31,4
C08_A	42,50	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	28,0
C08_B	99,50	28,5
C08_B	81,50	29,2
C08_B	63,50	30,8
C08_B	45,50	31,9
C08_B	27,50	30,9
C08_C	102,50	28,4
C08_C	84,50	29,1
C08_C	66,50	29,7
C08_C	48,50	31,9
C08_C	30,50	31,9
C08_D	105,50	28,3
C08_D	87,50	29,0
C08_D	69,50	29,6
C08_D	51,50	31,8
C08_D	33,50	32,1
C08_E	108,50	28,2
C08_E	90,50	28,9
C08_E	72,50	29,5
C08_E	54,50	31,8
C08_E	36,50	32,1
C08_F	111,50	28,1
C08_F	93,50	28,7
C08_F	75,50	29,4
C08_F	57,50	31,7
C08_F	39,50	32,1
C09_A	114,50	28,1
C09_A	96,50	29,0
C09_A	78,50	29,6
C09_A	60,50	30,9
C09_A	42,50	31,8
C09_A	24,50	27,0
C09_B	99,50	28,9
C09_B	81,50	29,5
C09_B	63,50	30,3
C09_B	45,50	31,8
C09_B	27,50	30,8
C09_C	102,50	28,7
C09_C	84,50	29,4
C09_C	66,50	30,0
C09_C	48,50	31,7
C09_C	30,50	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	28,6
C09_D	87,50	29,3
C09_D	69,50	29,9
C09_D	51,50	31,6
C09_D	33,50	31,9
C09_E	108,50	28,3
C09_E	90,50	29,2
C09_E	72,50	29,8
C09_E	54,50	31,6
C09_E	36,50	31,9
C09_F	111,50	28,2
C09_F	93,50	29,1
C09_F	75,50	29,7
C09_F	57,50	31,3
C09_F	39,50	31,9
C10_A	114,50	28,3
C10_A	96,50	29,2
C10_A	78,50	29,9
C10_A	60,50	30,6
C10_A	42,50	31,5
C10_A	24,50	25,8
C10_B	99,50	29,1
C10_B	81,50	29,8
C10_B	63,50	30,4
C10_B	45,50	31,4
C10_B	27,50	31,0
C10_C	102,50	29,0
C10_C	84,50	29,7
C10_C	66,50	30,3
C10_C	48,50	31,3
C10_C	30,50	31,7
C10_D	105,50	28,8
C10_D	87,50	29,6
C10_D	69,50	30,2
C10_D	51,50	31,3
C10_D	33,50	31,7
C10_E	108,50	28,5
C10_E	90,50	29,4
C10_E	72,50	30,1
C10_E	54,50	31,2
C10_E	36,50	31,6
C10_F	111,50	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	29,3
C10_F	75,50	30,0
C10_F	57,50	31,1
C10_F	39,50	31,6
C11_A	114,50	28,5
C11_A	96,50	29,4
C11_A	78,50	30,1
C11_A	60,50	30,7
C11_A	42,50	31,4
C11_A	24,50	25,7
C11_B	99,50	29,3
C11_B	81,50	30,0
C11_B	63,50	30,6
C11_B	45,50	31,3
C11_B	27,50	31,6
C11_C	102,50	29,2
C11_C	84,50	29,9
C11_C	66,50	30,6
C11_C	48,50	31,2
C11_C	30,50	31,7
C11_D	105,50	28,9
C11_D	87,50	29,8
C11_D	69,50	30,5
C11_D	51,50	31,1
C11_D	33,50	31,6
C11_E	108,50	28,7
C11_E	90,50	29,7
C11_E	72,50	30,4
C11_E	54,50	31,0
C11_E	36,50	31,5
C11_F	111,50	28,6
C11_F	93,50	29,5
C11_F	75,50	30,2
C11_F	57,50	30,9
C11_F	39,50	31,5
C12_A	114,50	28,6
C12_A	96,50	29,5
C12_A	78,50	30,3
C12_A	60,50	31,0
C12_A	42,50	31,6
C12_A	24,50	29,2
C12_B	99,50	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	30,2
C12_B	63,50	30,9
C12_B	45,50	31,5
C12_B	27,50	32,1
C12_C	102,50	29,2
C12_C	84,50	30,0
C12_C	66,50	30,8
C12_C	48,50	31,4
C12_C	30,50	32,0
C12_D	105,50	29,0
C12_D	87,50	29,9
C12_D	69,50	30,7
C12_D	51,50	31,3
C12_D	33,50	31,9
C12_E	108,50	28,9
C12_E	90,50	29,8
C12_E	72,50	30,5
C12_E	54,50	31,2
C12_E	36,50	31,8
C12_F	111,50	28,8
C12_F	93,50	29,6
C12_F	75,50	30,4
C12_F	57,50	31,1
C12_F	39,50	31,7
C13_A	114,50	38,2
C13_A	96,50	39,0
C13_A	78,50	39,6
C13_A	60,50	40,2
C13_A	42,50	40,7
C13_A	24,50	40,8
C13_B	99,50	38,9
C13_B	81,50	39,5
C13_B	63,50	40,1
C13_B	45,50	40,6
C13_B	27,50	41,0
C13_C	102,50	38,8
C13_C	84,50	39,4
C13_C	66,50	40,0
C13_C	48,50	40,5
C13_C	30,50	40,9
C13_D	105,50	38,6
C13_D	87,50	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	39,9
C13_D	51,50	40,4
C13_D	33,50	40,9
C13_E	108,50	38,5
C13_E	90,50	39,2
C13_E	72,50	39,8
C13_E	54,50	40,4
C13_E	36,50	40,8
C13_F	111,50	38,4
C13_F	93,50	39,1
C13_F	75,50	39,7
C13_F	57,50	40,3
C13_F	39,50	40,8
C14_A	114,50	38,3
C14_A	96,50	39,1
C14_A	78,50	39,7
C14_A	60,50	40,3
C14_A	42,50	40,8
C14_A	24,50	40,9
C14_B	99,50	39,0
C14_B	81,50	39,6
C14_B	63,50	40,2
C14_B	45,50	40,7
C14_B	27,50	41,1
C14_C	102,50	38,9
C14_C	84,50	39,5
C14_C	66,50	40,1
C14_C	48,50	40,6
C14_C	30,50	41,1
C14_D	105,50	38,7
C14_D	87,50	39,4
C14_D	69,50	40,0
C14_D	51,50	40,6
C14_D	33,50	41,0
C14_E	108,50	38,6
C14_E	90,50	39,3
C14_E	72,50	39,9
C14_E	54,50	40,5
C14_E	36,50	40,9
C14_F	111,50	38,4
C14_F	93,50	39,2
C14_F	75,50	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	40,4
C14_F	39,50	40,9
C15_A	114,50	38,3
C15_A	96,50	39,1
C15_A	78,50	39,7
C15_A	60,50	40,3
C15_A	42,50	40,9
C15_A	24,50	41,0
C15_B	99,50	39,0
C15_B	81,50	39,6
C15_B	63,50	40,2
C15_B	45,50	40,8
C15_B	27,50	41,2
C15_C	102,50	38,9
C15_C	84,50	39,5
C15_C	66,50	40,1
C15_C	48,50	40,7
C15_C	30,50	41,1
C15_D	105,50	38,8
C15_D	87,50	39,4
C15_D	69,50	40,1
C15_D	51,50	40,6
C15_D	33,50	41,1
C15_E	108,50	38,7
C15_E	90,50	39,3
C15_E	72,50	40,0
C15_E	54,50	40,5
C15_E	36,50	41,0
C15_F	111,50	38,4
C15_F	93,50	39,2
C15_F	75,50	39,9
C15_F	57,50	40,4
C15_F	39,50	40,9
C16_A	114,50	38,4
C16_A	96,50	39,2
C16_A	78,50	39,9
C16_A	60,50	40,5
C16_A	42,50	41,0
C16_A	24,50	41,1
C16_B	99,50	39,1
C16_B	81,50	39,8
C16_B	63,50	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	40,9
C16_B	27,50	41,3
C16_C	102,50	38,9
C16_C	84,50	39,7
C16_C	66,50	40,3
C16_C	48,50	40,8
C16_C	30,50	41,2
C16_D	105,50	38,7
C16_D	87,50	39,5
C16_D	69,50	40,2
C16_D	51,50	40,7
C16_D	33,50	41,2
C16_E	108,50	38,6
C16_E	90,50	39,4
C16_E	72,50	40,1
C16_E	54,50	40,6
C16_E	36,50	41,1
C16_F	111,50	38,5
C16_F	93,50	39,3
C16_F	75,50	40,0
C16_F	57,50	40,6
C16_F	39,50	41,1
C17_A	114,50	38,6
C17_A	96,50	39,4
C17_A	78,50	40,0
C17_A	60,50	40,6
C17_A	42,50	41,2
C17_A	24,50	41,3
C17_B	99,50	39,3
C17_B	81,50	39,9
C17_B	63,50	40,5
C17_B	45,50	41,1
C17_B	27,50	41,5
C17_C	102,50	39,2
C17_C	84,50	39,8
C17_C	66,50	40,4
C17_C	48,50	41,0
C17_C	30,50	41,4
C17_D	105,50	39,0
C17_D	87,50	39,7
C17_D	69,50	40,3
C17_D	51,50	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	41,4
C17_E	108,50	38,9
C17_E	90,50	39,6
C17_E	72,50	40,2
C17_E	54,50	40,8
C17_E	36,50	41,3
C17_F	111,50	38,8
C17_F	93,50	39,5
C17_F	75,50	40,1
C17_F	57,50	40,7
C17_F	39,50	41,2
C18_A	114,50	38,6
C18_A	96,50	39,4
C18_A	78,50	40,1
C18_A	60,50	40,8
C18_A	42,50	41,3
C18_A	24,50	41,4
C18_B	99,50	39,3
C18_B	81,50	40,0
C18_B	63,50	40,7
C18_B	45,50	41,2
C18_B	27,50	41,6
C18_C	102,50	39,2
C18_C	84,50	39,8
C18_C	66,50	40,6
C18_C	48,50	41,1
C18_C	30,50	41,6
C18_D	105,50	39,0
C18_D	87,50	39,7
C18_D	69,50	40,5
C18_D	51,50	41,0
C18_D	33,50	41,5
C18_E	108,50	38,8
C18_E	90,50	39,6
C18_E	72,50	40,4
C18_E	54,50	40,9
C18_E	36,50	41,4
C18_F	111,50	38,7
C18_F	93,50	39,5
C18_F	75,50	40,2
C18_F	57,50	40,8
C18_F	39,50	41,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	37,1
C19_A	96,50	37,8
C19_A	78,50	38,4
C19_A	60,50	38,9
C19_A	42,50	39,4
C19_A	24,50	36,1
C19_B	99,50	37,7
C19_B	81,50	38,3
C19_B	63,50	38,8
C19_B	45,50	39,3
C19_B	27,50	39,7
C19_C	102,50	37,6
C19_C	84,50	38,2
C19_C	66,50	38,7
C19_C	48,50	39,2
C19_C	30,50	39,7
C19_D	105,50	37,4
C19_D	87,50	38,1
C19_D	69,50	38,6
C19_D	51,50	39,2
C19_D	33,50	39,6
C19_E	108,50	37,3
C19_E	90,50	38,0
C19_E	72,50	38,5
C19_E	54,50	39,1
C19_E	36,50	39,6
C19_F	111,50	37,2
C19_F	93,50	37,9
C19_F	75,50	38,5
C19_F	57,50	39,0
C19_F	39,50	39,5
C20_A	114,50	37,1
C20_A	96,50	37,7
C20_A	78,50	38,3
C20_A	60,50	38,8
C20_A	42,50	39,3
C20_A	24,50	32,6
C20_B	99,50	37,6
C20_B	81,50	38,2
C20_B	63,50	38,7
C20_B	45,50	39,2
C20_B	27,50	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	37,5
C20_C	84,50	38,1
C20_C	66,50	38,6
C20_C	48,50	39,1
C20_C	30,50	39,2
C20_D	105,50	37,4
C20_D	87,50	38,0
C20_D	69,50	38,5
C20_D	51,50	39,0
C20_D	33,50	39,4
C20_E	108,50	37,3
C20_E	90,50	37,9
C20_E	72,50	38,4
C20_E	54,50	38,9
C20_E	36,50	39,4
C20_F	111,50	37,2
C20_F	93,50	37,8
C20_F	75,50	38,4
C20_F	57,50	38,9
C20_F	39,50	39,3
C21_A	114,50	36,8
C21_A	96,50	37,5
C21_A	78,50	37,9
C21_A	60,50	38,4
C21_A	42,50	38,9
C21_A	24,50	29,7
C21_B	99,50	37,4
C21_B	81,50	37,9
C21_B	63,50	38,4
C21_B	45,50	38,8
C21_B	27,50	36,5
C21_C	102,50	37,3
C21_C	84,50	37,8
C21_C	66,50	38,3
C21_C	48,50	38,7
C21_C	30,50	38,2
C21_D	105,50	37,2
C21_D	87,50	37,7
C21_D	69,50	38,2
C21_D	51,50	38,7
C21_D	33,50	38,6
C21_E	108,50	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	37,6
C21_E	72,50	38,1
C21_E	54,50	38,6
C21_E	36,50	39,0
C21_F	111,50	36,9
C21_F	93,50	37,5
C21_F	75,50	38,0
C21_F	57,50	38,5
C21_F	39,50	39,0
C22_A	114,50	36,8
C22_A	96,50	37,4
C22_A	78,50	37,7
C22_A	60,50	38,2
C22_A	42,50	38,6
C22_A	24,50	27,3
C22_B	99,50	37,3
C22_B	81,50	37,6
C22_B	63,50	38,1
C22_B	45,50	38,5
C22_B	27,50	33,8
C22_C	102,50	37,2
C22_C	84,50	37,5
C22_C	66,50	38,0
C22_C	48,50	38,4
C22_C	30,50	36,6
C22_D	105,50	37,1
C22_D	87,50	37,4
C22_D	69,50	37,9
C22_D	51,50	38,4
C22_D	33,50	37,1
C22_E	108,50	37,0
C22_E	90,50	37,4
C22_E	72,50	37,8
C22_E	54,50	38,3
C22_E	36,50	38,2
C22_F	111,50	36,9
C22_F	93,50	37,4
C22_F	75,50	37,8
C22_F	57,50	38,2
C22_F	39,50	38,6
C23_A	114,50	36,6
C23_A	96,50	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	37,3
C23_A	60,50	37,7
C23_A	42,50	38,2
C23_A	24,50	26,1
C23_B	99,50	37,1
C23_B	81,50	37,2
C23_B	63,50	37,7
C23_B	45,50	38,1
C23_B	27,50	31,7
C23_C	102,50	37,0
C23_C	84,50	37,1
C23_C	66,50	37,6
C23_C	48,50	38,0
C23_C	30,50	35,3
C23_D	105,50	36,9
C23_D	87,50	37,0
C23_D	69,50	37,5
C23_D	51,50	37,9
C23_D	33,50	36,4
C23_E	108,50	36,8
C23_E	90,50	36,9
C23_E	72,50	37,4
C23_E	54,50	37,9
C23_E	36,50	37,2
C23_F	111,50	36,7
C23_F	93,50	37,0
C23_F	75,50	37,4
C23_F	57,50	37,8
C23_F	39,50	38,1
C24_A	114,50	36,6
C24_A	96,50	36,7
C24_A	78,50	37,0
C24_A	60,50	37,5
C24_A	42,50	37,9
C24_A	24,50	25,2
C24_B	99,50	36,8
C24_B	81,50	36,9
C24_B	63,50	37,4
C24_B	45,50	37,9
C24_B	27,50	29,6
C24_C	102,50	36,9
C24_C	84,50	36,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	37,3
C24_C	48,50	37,7
C24_C	30,50	34,0
C24_D	105,50	36,8
C24_D	87,50	36,8
C24_D	69,50	37,3
C24_D	51,50	37,7
C24_D	33,50	35,8
C24_E	108,50	36,8
C24_E	90,50	36,7
C24_E	72,50	37,2
C24_E	54,50	37,6
C24_E	36,50	36,1
C24_F	111,50	36,6
C24_F	93,50	36,6
C24_F	75,50	37,1
C24_F	57,50	37,6
C24_F	39,50	37,4
P01_A	19,50	18,8
P01_A	1,50	16,8
P01_B	22,50	19,3
P01_B	4,50	18,7
P01_C	7,50	18,5
P01_D	10,50	18,1
P01_E	13,50	18,3
P01_F	16,50	18,4
P02_A	19,50	18,0
P02_A	1,50	16,4
P02_B	22,50	18,4
P02_B	4,50	18,1
P02_C	7,50	17,8
P02_D	10,50	17,5
P02_E	13,50	17,6
P02_F	16,50	17,6
P03_A	19,50	18,0
P03_A	1,50	16,4
P03_B	22,50	18,4
P03_B	4,50	18,0
P03_C	7,50	17,7
P03_D	10,50	17,4
P03_E	13,50	17,6
P03_F	16,50	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	17,7
P04_A	1,50	16,3
P04_B	22,50	18,1
P04_B	4,50	17,8
P04_C	7,50	17,6
P04_D	10,50	17,2
P04_E	13,50	17,4
P04_F	16,50	17,2
P05_A	19,50	16,9
P05_A	1,50	16,0
P05_B	22,50	17,4
P05_B	4,50	17,1
P05_C	7,50	16,8
P05_D	10,50	16,5
P05_E	13,50	16,7
P05_F	16,50	16,4
P06_A	19,50	18,6
P06_A	1,50	17,6
P06_B	22,50	19,0
P06_B	4,50	20,0
P06_C	7,50	19,7
P06_D	10,50	19,4
P06_E	13,50	19,6
P06_F	16,50	18,2
P07_A	19,50	18,0
P07_A	1,50	18,1
P07_B	22,50	18,4
P07_B	4,50	20,6
P07_C	7,50	20,3
P07_D	10,50	20,0
P07_E	13,50	20,2
P07_F	16,50	17,6
P08_A	19,50	18,1
P08_A	1,50	17,8
P08_B	22,50	18,5
P08_B	4,50	20,0
P08_C	7,50	19,8
P08_D	10,50	19,4
P08_E	13,50	17,9
P08_F	16,50	17,7
P09_A	19,50	14,5
P09_A	1,50	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	15,0
P09_B	4,50	21,2
P09_C	7,50	20,8
P09_D	10,50	20,6
P09_E	13,50	19,5
P09_F	16,50	14,0
P10_A	19,50	14,3
P10_A	1,50	17,4
P10_B	22,50	14,8
P10_B	4,50	19,3
P10_C	7,50	19,1
P10_D	10,50	18,7
P10_E	13,50	15,1
P10_F	16,50	13,9
P11_A	19,50	14,4
P11_A	1,50	17,4
P11_B	22,50	14,8
P11_B	4,50	19,2
P11_C	7,50	19,1
P11_D	10,50	18,8
P11_E	13,50	15,0
P11_F	16,50	13,9
P12_A	19,50	17,4
P12_A	1,50	16,3
P12_B	22,50	17,8
P12_B	4,50	16,6
P12_C	7,50	17,4
P12_D	10,50	17,9
P12_E	13,50	17,7
P12_F	16,50	17,1
P13_A	19,50	17,4
P13_A	1,50	13,7
P13_B	22,50	17,8
P13_B	4,50	14,7
P13_C	7,50	16,9
P13_D	10,50	17,5
P13_E	13,50	17,4
P13_F	16,50	17,0
P14_A	19,50	17,4
P14_A	1,50	13,8
P14_B	22,50	17,8
P14_B	4,50	14,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	17,0
P14_D	10,50	17,6
P14_E	13,50	17,5
P14_F	16,50	17,1
P15_A	19,50	17,4
P15_A	1,50	13,7
P15_B	22,50	17,7
P15_B	4,50	14,7
P15_C	7,50	17,0
P15_D	10,50	17,7
P15_E	13,50	17,5
P15_F	16,50	17,0
P16_A	19,50	17,4
P16_A	1,50	13,7
P16_B	22,50	17,7
P16_B	4,50	14,6
P16_C	7,50	17,0
P16_D	10,50	17,6
P16_E	13,50	17,5
P16_F	16,50	17,0
P17_A	19,50	17,5
P17_A	1,50	13,8
P17_B	22,50	17,9
P17_B	4,50	14,7
P17_C	7,50	17,2
P17_D	10,50	17,8
P17_E	13,50	18,5
P17_F	16,50	17,2
P18_A	19,50	17,5
P18_A	1,50	13,7
P18_B	22,50	17,9
P18_B	4,50	14,5
P18_C	7,50	17,0
P18_D	10,50	17,6
P18_E	13,50	17,7
P18_F	16,50	17,3
P19_A	19,50	18,3
P19_A	1,50	17,9
P19_B	22,50	18,6
P19_B	4,50	18,5
P19_C	7,50	19,0
P19_D	10,50	18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	18,9
P19_F	16,50	18,1
P20_A	19,50	18,4
P20_A	1,50	17,9
P20_B	22,50	18,6
P20_B	4,50	18,5
P20_C	7,50	18,9
P20_D	10,50	18,7
P20_E	13,50	18,6
P20_F	16,50	18,2
P21_A	19,50	18,4
P21_A	1,50	13,5
P21_B	22,50	18,7
P21_B	4,50	14,9
P21_C	7,50	18,2
P21_D	10,50	18,3
P21_E	13,50	18,9
P21_F	16,50	18,2
P22_A	19,50	16,9
P22_A	1,50	12,7
P22_B	22,50	17,2
P22_B	4,50	13,8
P22_C	7,50	16,7
P22_D	10,50	16,7
P22_E	13,50	17,2
P22_F	16,50	16,8
P23_A	19,50	16,9
P23_A	1,50	12,4
P23_B	22,50	17,2
P23_B	4,50	13,5
P23_C	7,50	16,6
P23_D	10,50	16,7
P23_E	13,50	17,1
P23_F	16,50	16,8
P24_A	19,50	16,9
P24_A	1,50	12,5
P24_B	22,50	17,2
P24_B	4,50	13,6
P24_C	7,50	16,6
P24_D	10,50	16,7
P24_E	13,50	17,2
P24_F	16,50	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	15,2
P25_A	1,50	15,7
P25_B	22,50	15,5
P25_B	4,50	18,5
P25_C	7,50	19,1
P25_D	10,50	18,9
P25_E	13,50	19,4
P25_F	16,50	15,2
P26_A	19,50	15,3
P26_A	1,50	16,3
P26_B	22,50	15,7
P26_B	4,50	19,3
P26_C	7,50	19,7
P26_D	10,50	19,5
P26_E	13,50	20,0
P26_F	16,50	15,3
P27_A	19,50	15,2
P27_A	1,50	17,9
P27_B	22,50	15,5
P27_B	4,50	21,1
P27_C	7,50	21,3
P27_D	10,50	21,1
P27_E	13,50	21,7
P27_F	16,50	15,2
P28_A	19,50	15,2
P28_A	1,50	16,4
P28_B	22,50	15,5
P28_B	4,50	19,3
P28_C	7,50	19,7
P28_D	10,50	19,6
P28_E	13,50	20,3
P28_F	16,50	15,2
P29_A	19,50	14,8
P29_A	1,50	17,8
P29_B	22,50	15,1
P29_B	4,50	21,1
P29_C	7,50	21,2
P29_D	10,50	21,1
P29_E	13,50	21,7
P29_F	16,50	14,9
P30_A	19,50	32,7
P30_A	1,50	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	32,8
P30_B	4,50	31,5
P30_C	7,50	31,7
P30_D	10,50	32,2
P30_E	13,50	32,6
P30_F	16,50	32,5
P31_A	19,50	32,4
P31_A	1,50	29,5
P31_B	22,50	32,5
P31_B	4,50	31,3
P31_C	7,50	31,5
P31_D	10,50	32,0
P31_E	13,50	32,4
P31_F	16,50	32,2
P32_A	19,50	32,2
P32_A	1,50	29,4
P32_B	22,50	32,3
P32_B	4,50	31,1
P32_C	7,50	31,4
P32_D	10,50	32,0
P32_E	13,50	32,2
P32_F	16,50	32,1
P33_A	19,50	31,7
P33_A	1,50	29,3
P33_B	22,50	31,8
P33_B	4,50	30,7
P33_C	7,50	31,2
P33_D	10,50	31,8
P33_E	13,50	31,9
P33_F	16,50	31,7
P34_A	19,50	31,6
P34_A	1,50	29,4
P34_B	22,50	31,6
P34_B	4,50	30,6
P34_C	7,50	31,2
P34_D	10,50	31,8
P34_E	13,50	31,8
P34_F	16,50	31,6
P35_A	19,50	31,6
P35_A	1,50	29,5
P35_B	22,50	31,6
P35_B	4,50	30,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	31,3
P35_D	10,50	31,9
P35_E	13,50	31,9
P35_F	16,50	31,6
P36_A	19,50	31,6
P36_A	1,50	29,4
P36_B	22,50	31,5
P36_B	4,50	30,4
P36_C	7,50	31,3
P36_D	10,50	31,9
P36_E	13,50	31,9
P36_F	16,50	31,6
P37_A	19,50	31,8
P37_A	1,50	29,7
P37_B	22,50	31,8
P37_B	4,50	30,7
P37_C	7,50	31,6
P37_D	10,50	32,1
P37_E	13,50	32,1
P37_F	16,50	32,0
P38_A	19,50	32,1
P38_A	1,50	30,0
P38_B	22,50	32,1
P38_B	4,50	31,0
P38_C	7,50	32,0
P38_D	10,50	32,4
P38_E	13,50	32,4
P38_F	16,50	32,4
P39_A	19,50	41,2
P39_A	1,50	39,1
P39_B	22,50	41,2
P39_B	4,50	39,5
P39_C	7,50	40,4
P39_D	10,50	41,0
P39_E	13,50	41,2
P39_F	16,50	41,2
P40_A	19,50	41,2
P40_A	1,50	39,1
P40_B	22,50	41,2
P40_B	4,50	39,6
P40_C	7,50	40,4
P40_D	10,50	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	41,2
P40_F	16,50	41,2
P41_A	19,50	41,4
P41_A	1,50	39,2
P41_B	22,50	41,4
P41_B	4,50	39,7
P41_C	7,50	40,6
P41_D	10,50	41,2
P41_E	13,50	41,4
P41_F	16,50	41,4
P42_A	19,50	41,4
P42_A	1,50	39,3
P42_B	22,50	41,4
P42_B	4,50	39,8
P42_C	7,50	40,6
P42_D	10,50	41,2
P42_E	13,50	41,4
P42_F	16,50	41,4
P43_A	19,50	41,5
P43_A	1,50	39,3
P43_B	22,50	41,4
P43_B	4,50	39,8
P43_C	7,50	40,7
P43_D	10,50	41,3
P43_E	13,50	41,5
P43_F	16,50	41,5
P44_A	19,50	41,6
P44_A	1,50	39,5
P44_B	22,50	41,6
P44_B	4,50	40,0
P44_C	7,50	40,9
P44_D	10,50	41,5
P44_E	13,50	41,6
P44_F	16,50	41,6
P45_A	19,50	41,7
P45_A	1,50	39,5
P45_B	22,50	41,7
P45_B	4,50	40,1
P45_C	7,50	41,0
P45_D	10,50	41,5
P45_E	13,50	41,7
P45_F	16,50	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	41,8
P46_A	1,50	39,6
P46_B	22,50	41,8
P46_B	4,50	40,2
P46_C	7,50	41,0
P46_D	10,50	41,6
P46_E	13,50	41,8
P46_F	16,50	41,8
P47_A	19,50	41,9
P47_A	1,50	39,7
P47_B	22,50	41,8
P47_B	4,50	40,3
P47_C	7,50	41,1
P47_D	10,50	41,7
P47_E	13,50	41,9
P47_F	16,50	41,9
P48_A	19,50	41,9
P48_A	1,50	39,7
P48_B	22,50	41,9
P48_B	4,50	40,3
P48_C	7,50	41,2
P48_D	10,50	41,8
P48_E	13,50	41,9
P48_F	16,50	41,9
P49_A	19,50	41,9
P49_A	1,50	39,7
P49_B	22,50	41,9
P49_B	4,50	40,3
P49_C	7,50	41,2
P49_D	10,50	41,8
P49_E	13,50	41,9
P49_F	16,50	41,9
P50_A	19,50	42,0
P50_A	1,50	39,7
P50_B	22,50	42,0
P50_B	4,50	40,4
P50_C	7,50	41,2
P50_D	10,50	41,9
P50_E	13,50	42,0
P50_F	16,50	42,0
P51_A	19,50	42,0
P51_A	1,50	39,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	42,0
P51_B	4,50	40,4
P51_C	7,50	41,3
P51_D	10,50	41,9
P51_E	13,50	42,0
P51_F	16,50	42,0
P52_A	19,50	42,0
P52_A	1,50	39,8
P52_B	22,50	41,9
P52_B	4,50	40,4
P52_C	7,50	41,3
P52_D	10,50	41,9
P52_E	13,50	42,0
P52_F	16,50	42,0
P53_A	19,50	42,1
P53_A	1,50	40,0
P53_B	22,50	42,1
P53_B	4,50	40,6
P53_C	7,50	41,4
P53_D	10,50	42,0
P53_E	13,50	42,1
P53_F	16,50	42,1
P54_A	19,50	42,0
P54_A	1,50	39,8
P54_B	22,50	42,0
P54_B	4,50	40,5
P54_C	7,50	41,3
P54_D	10,50	42,0
P54_E	13,50	42,0
P54_F	16,50	42,0
P55_A	19,50	42,1
P55_A	1,50	39,9
P55_B	22,50	42,1
P55_B	4,50	40,6
P55_C	7,50	41,4
P55_D	10,50	42,1
P55_E	13,50	42,1
P55_F	16,50	42,1
P56_A	19,50	42,2
P56_A	1,50	39,9
P56_B	22,50	42,1
P56_B	4,50	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	41,4
P56_D	10,50	42,1
P56_E	13,50	42,2
P56_F	16,50	42,2
P57_A	19,50	42,1
P57_A	1,50	39,9
P57_B	22,50	42,1
P57_B	4,50	40,6
P57_C	7,50	41,4
P57_D	10,50	42,1
P57_E	13,50	42,1
P57_F	16,50	42,1
P58_A	19,50	42,1
P58_A	1,50	39,9
P58_B	22,50	42,1
P58_B	4,50	40,6
P58_C	7,50	41,4
P58_D	10,50	42,1
P58_E	13,50	42,1
P58_F	16,50	42,1
P59_A	19,50	42,2
P59_A	1,50	40,0
P59_B	22,50	42,2
P59_B	4,50	40,7
P59_C	7,50	41,5
P59_D	10,50	42,1
P59_E	13,50	42,2
P59_F	16,50	42,2
P60_A	19,50	42,2
P60_A	1,50	40,0
P60_B	22,50	42,2
P60_B	4,50	40,7
P60_C	7,50	41,5
P60_D	10,50	42,1
P60_E	13,50	42,2
P60_F	16,50	42,2
P61_A	19,50	42,3
P61_A	1,50	40,0
P61_B	22,50	42,2
P61_B	4,50	40,8
P61_C	7,50	41,6
P61_D	10,50	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	42,3
P61_F	16,50	42,3
P62_A	19,50	42,3
P62_A	1,50	40,0
P62_B	22,50	42,2
P62_B	4,50	40,8
P62_C	7,50	41,6
P62_D	10,50	42,2
P62_E	13,50	42,3
P62_F	16,50	42,3
P63_A	19,50	42,2
P63_A	1,50	40,0
P63_B	22,50	42,2
P63_B	4,50	40,7
P63_C	7,50	41,6
P63_D	10,50	42,2
P63_E	13,50	42,3
P63_F	16,50	42,3
P64_A	19,50	42,3
P64_A	1,50	40,1
P64_B	22,50	42,3
P64_B	4,50	40,8
P64_C	7,50	41,6
P64_D	10,50	42,2
P64_E	13,50	42,3
P64_F	16,50	42,3
P65_A	19,50	42,3
P65_A	1,50	40,1
P65_B	22,50	42,3
P65_B	4,50	40,8
P65_C	7,50	41,6
P65_D	10,50	42,2
P65_E	13,50	42,3
P65_F	16,50	42,3
P66_A	19,50	42,3
P66_A	1,50	40,1
P66_B	22,50	42,3
P66_B	4,50	40,8
P66_C	7,50	41,6
P66_D	10,50	42,2
P66_E	13,50	42,3
P66_F	16,50	42,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	42,3
P67_A	1,50	40,1
P67_B	22,50	42,3
P67_B	4,50	40,8
P67_C	7,50	41,6
P67_D	10,50	42,2
P67_E	13,50	42,3
P67_F	16,50	42,3
P68_A	19,50	42,3
P68_A	1,50	40,1
P68_B	22,50	42,3
P68_B	4,50	40,8
P68_C	7,50	41,6
P68_D	10,50	42,2
P68_E	13,50	42,3
P68_F	16,50	42,3
P69_A	19,50	39,0
P69_A	1,50	37,2
P69_B	22,50	39,0
P69_B	4,50	37,8
P69_C	7,50	38,3
P69_D	10,50	38,9
P69_E	13,50	39,0
P69_F	16,50	39,0
P70_A	19,50	38,8
P70_A	1,50	36,4
P70_B	22,50	38,7
P70_B	4,50	37,0
P70_C	7,50	37,9
P70_D	10,50	38,6
P70_E	13,50	38,7
P70_F	16,50	38,7
P71_A	19,50	38,2
P71_A	1,50	35,7
P71_B	22,50	38,5
P71_B	4,50	36,4
P71_C	7,50	37,3
P71_D	10,50	38,0
P71_E	13,50	38,2
P71_F	16,50	38,2
P72_A	19,50	37,7
P72_A	1,50	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Haringvliet noordelijke kade (30)
 Groepsreductie: Ja

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	38,1
P72_B	4,50	36,1
P72_C	7,50	37,0
P72_D	10,50	37,7
P72_E	13,50	37,9
P72_F	16,50	38,0
P73_A	19,50	37,5
P73_A	1,50	35,1
P73_B	22,50	37,9
P73_B	4,50	35,7
P73_C	7,50	36,6
P73_D	10,50	37,4
P73_E	13,50	37,6
P73_F	16,50	37,7
P74_A	19,50	37,0
P74_A	1,50	34,3
P74_B	22,50	37,4
P74_B	4,50	35,1
P74_C	7,50	35,9
P74_D	10,50	36,7
P74_E	13,50	37,0
P74_F	16,50	37,1
P75_A	19,50	36,4
P75_A	1,50	33,3
P75_B	22,50	36,7
P75_B	4,50	34,1
P75_C	7,50	34,9
P75_D	10,50	35,8
P75_E	13,50	36,1
P75_F	16,50	36,1
P76_A	19,50	35,6
P76_A	1,50	32,5
P76_B	22,50	36,3
P76_B	4,50	33,3
P76_C	7,50	34,1
P76_D	10,50	34,9
P76_E	13,50	35,3
P76_F	16,50	35,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A01_A	60,50	62,9
A01_A	42,50	64,1
A01_A	24,50	61,3
A01_B	63,50	62,8
A01_B	45,50	63,9
A01_B	27,50	65,4
A01_C	66,50	62,6
A01_C	48,50	63,6
A01_C	30,50	65,3
A01_D	69,50	62,5
A01_D	51,50	63,4
A01_D	33,50	64,8
A01_E	72,50	62,3
A01_E	54,50	63,3
A01_E	36,50	64,5
A01_F	75,50	62,1
A01_F	57,50	63,1
A01_F	39,50	64,4
A02_A	60,50	62,9
A02_A	42,50	64,2
A02_A	24,50	60,4
A02_B	63,50	62,8
A02_B	45,50	63,9
A02_B	27,50	65,4
A02_C	66,50	62,6
A02_C	48,50	63,7
A02_C	30,50	65,3
A02_D	69,50	62,5
A02_D	51,50	63,5
A02_D	33,50	64,8
A02_E	72,50	62,3
A02_E	54,50	63,3
A02_E	36,50	64,6
A02_F	75,50	62,2
A02_F	57,50	63,1
A02_F	39,50	64,4
A03_A	60,50	63,0
A03_A	42,50	64,2
A03_A	24,50	60,0
A03_B	63,50	62,8
A03_B	45,50	63,9
A03_B	27,50	65,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A03_C	66,50	62,6
A03_C	48,50	63,7
A03_C	30,50	65,3
A03_D	69,50	62,5
A03_D	51,50	63,5
A03_D	33,50	64,8
A03_E	72,50	62,3
A03_E	54,50	63,3
A03_E	36,50	64,5
A03_F	75,50	62,2
A03_F	57,50	63,1
A03_F	39,50	64,4
A04_A	60,50	63,0
A04_A	42,50	64,2
A04_A	24,50	59,9
A04_B	63,50	62,8
A04_B	45,50	63,9
A04_B	27,50	65,4
A04_C	66,50	62,6
A04_C	48,50	63,7
A04_C	30,50	65,3
A04_D	69,50	62,5
A04_D	51,50	63,5
A04_D	33,50	64,8
A04_E	72,50	62,3
A04_E	54,50	63,3
A04_E	36,50	64,5
A04_F	75,50	62,2
A04_F	57,50	63,1
A04_F	39,50	64,4
A05_A	60,50	63,0
A05_A	42,50	64,2
A05_A	24,50	59,8
A05_B	63,50	62,8
A05_B	45,50	64,0
A05_B	27,50	65,4
A05_C	66,50	62,7
A05_C	48,50	63,7
A05_C	30,50	65,3
A05_D	69,50	62,5
A05_D	51,50	63,5
A05_D	33,50	64,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A05_E	72,50	62,4
A05_E	54,50	63,3
A05_E	36,50	64,5
A05_F	75,50	62,2
A05_F	57,50	63,2
A05_F	39,50	64,4
A06_A	60,50	63,0
A06_A	42,50	64,2
A06_A	24,50	59,8
A06_B	63,50	62,8
A06_B	45,50	64,0
A06_B	27,50	65,4
A06_C	66,50	62,7
A06_C	48,50	63,8
A06_C	30,50	65,3
A06_D	69,50	62,5
A06_D	51,50	63,5
A06_D	33,50	64,8
A06_E	72,50	62,4
A06_E	54,50	63,3
A06_E	36,50	64,5
A06_F	75,50	62,2
A06_F	57,50	63,2
A06_F	39,50	64,4
A07_A	60,50	61,1
A07_A	42,50	61,8
A07_A	24,50	55,3
A07_B	63,50	61,0
A07_B	45,50	61,7
A07_B	27,50	61,1
A07_C	66,50	60,9
A07_C	48,50	61,6
A07_C	30,50	62,4
A07_D	69,50	60,7
A07_D	51,50	61,5
A07_D	33,50	61,9
A07_E	72,50	60,6
A07_E	54,50	61,4
A07_E	36,50	61,8
A07_F	75,50	60,5
A07_F	57,50	61,3
A07_F	39,50	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A08_A	60,50	61,2
A08_A	42,50	61,8
A08_A	24,50	51,8
A08_B	63,50	61,0
A08_B	45,50	61,6
A08_B	27,50	57,3
A08_C	66,50	60,9
A08_C	48,50	61,6
A08_C	30,50	60,8
A08_D	69,50	60,8
A08_D	51,50	61,5
A08_D	33,50	62,1
A08_E	72,50	60,8
A08_E	54,50	61,4
A08_E	36,50	61,8
A08_F	75,50	60,7
A08_F	57,50	61,3
A08_F	39,50	61,8
A09_A	60,50	61,1
A09_A	42,50	61,6
A09_A	24,50	49,6
A09_B	63,50	61,1
A09_B	45,50	61,5
A09_B	27,50	55,0
A09_C	66,50	61,0
A09_C	48,50	61,4
A09_C	30,50	56,8
A09_D	69,50	61,0
A09_D	51,50	61,4
A09_D	33,50	60,6
A09_E	72,50	60,9
A09_E	54,50	61,3
A09_E	36,50	61,6
A09_F	75,50	60,8
A09_F	57,50	61,2
A09_F	39,50	61,7
A10_A	60,50	61,1
A10_A	42,50	61,2
A10_A	24,50	50,3
A10_B	63,50	61,0
A10_B	45,50	61,1
A10_B	27,50	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A10_C	66,50	60,9
A10_C	48,50	61,0
A10_C	30,50	55,8
A10_D	69,50	60,7
A10_D	51,50	61,0
A10_D	33,50	58,3
A10_E	72,50	60,6
A10_E	54,50	61,1
A10_E	36,50	60,3
A10_F	75,50	60,4
A10_F	57,50	61,1
A10_F	39,50	61,1
A11_A	60,50	60,6
A11_A	42,50	60,7
A11_A	24,50	51,7
A11_B	63,50	60,5
A11_B	45,50	60,9
A11_B	27,50	55,4
A11_C	66,50	60,4
A11_C	48,50	61,0
A11_C	30,50	56,4
A11_D	69,50	60,2
A11_D	51,50	61,0
A11_D	33,50	57,1
A11_E	72,50	60,1
A11_E	54,50	60,9
A11_E	36,50	59,2
A11_F	75,50	59,9
A11_F	57,50	60,8
A11_F	39,50	59,8
A12_A	60,50	60,2
A12_A	42,50	60,4
A12_A	24,50	53,8
A12_B	63,50	60,1
A12_B	45,50	60,8
A12_B	27,50	55,8
A12_C	66,50	59,9
A12_C	48,50	60,7
A12_C	30,50	56,8
A12_D	69,50	59,8
A12_D	51,50	60,6
A12_D	33,50	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A12_E	72,50	59,6
A12_E	54,50	60,5
A12_E	36,50	59,3
A12_F	75,50	59,5
A12_F	57,50	60,4
A12_F	39,50	59,7
A13_A	60,50	59,3
A13_A	42,50	60,3
A13_A	24,50	56,6
A13_B	63,50	59,1
A13_B	45,50	60,1
A13_B	27,50	59,0
A13_C	66,50	59,0
A13_C	48,50	59,9
A13_C	30,50	61,4
A13_D	69,50	58,8
A13_D	51,50	59,8
A13_D	33,50	61,2
A13_E	72,50	58,6
A13_E	54,50	59,6
A13_E	36,50	60,8
A13_F	75,50	58,4
A13_F	57,50	59,5
A13_F	39,50	60,6
A14_A	60,50	59,3
A14_A	42,50	60,3
A14_A	24,50	56,5
A14_B	63,50	59,1
A14_B	45,50	60,1
A14_B	27,50	58,9
A14_C	66,50	59,0
A14_C	48,50	59,9
A14_C	30,50	61,4
A14_D	69,50	58,7
A14_D	51,50	59,7
A14_D	33,50	61,2
A14_E	72,50	58,6
A14_E	54,50	59,6
A14_E	36,50	60,8
A14_F	75,50	58,4
A14_F	57,50	59,5
A14_F	39,50	60,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A15_A	60,50	59,2
A15_A	42,50	60,3
A15_A	24,50	56,3
A15_B	63,50	59,1
A15_B	45,50	60,1
A15_B	27,50	58,8
A15_C	66,50	58,9
A15_C	48,50	59,9
A15_C	30,50	61,4
A15_D	69,50	58,7
A15_D	51,50	59,7
A15_D	33,50	61,2
A15_E	72,50	58,6
A15_E	54,50	59,5
A15_E	36,50	60,8
A15_F	75,50	58,4
A15_F	57,50	59,4
A15_F	39,50	60,6
A16_A	60,50	59,2
A16_A	42,50	60,3
A16_A	24,50	56,3
A16_B	63,50	59,0
A16_B	45,50	60,1
A16_B	27,50	58,9
A16_C	66,50	58,9
A16_C	48,50	59,9
A16_C	30,50	61,4
A16_D	69,50	58,6
A16_D	51,50	59,7
A16_D	33,50	61,2
A16_E	72,50	58,5
A16_E	54,50	59,5
A16_E	36,50	60,8
A16_F	75,50	58,4
A16_F	57,50	59,4
A16_F	39,50	60,6
A17_A	60,50	59,2
A17_A	42,50	60,4
A17_A	24,50	56,4
A17_B	63,50	59,0
A17_B	45,50	60,2
A17_B	27,50	59,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A17_C	66,50	58,9
A17_C	48,50	59,9
A17_C	30,50	61,5
A17_D	69,50	58,7
A17_D	51,50	59,8
A17_D	33,50	61,3
A17_E	72,50	58,5
A17_E	54,50	59,6
A17_E	36,50	60,9
A17_F	75,50	58,4
A17_F	57,50	59,4
A17_F	39,50	60,6
A18_A	60,50	59,1
A18_A	42,50	60,4
A18_A	24,50	57,2
A18_B	63,50	58,9
A18_B	45,50	60,1
A18_B	27,50	59,9
A18_C	66,50	58,7
A18_C	48,50	59,9
A18_C	30,50	61,5
A18_D	69,50	58,6
A18_D	51,50	59,7
A18_D	33,50	61,3
A18_E	72,50	58,4
A18_E	54,50	59,5
A18_E	36,50	60,9
A18_F	75,50	58,3
A18_F	57,50	59,3
A18_F	39,50	60,7
A19_A	60,50	61,1
A19_A	42,50	62,3
A19_A	24,50	58,2
A19_B	63,50	60,9
A19_B	45,50	62,1
A19_B	27,50	61,6
A19_C	66,50	60,8
A19_C	48,50	61,9
A19_C	30,50	62,5
A19_D	69,50	60,6
A19_D	51,50	61,7
A19_D	33,50	62,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A19_E	72,50	60,5
A19_E	54,50	61,5
A19_E	36,50	62,5
A19_F	75,50	60,4
A19_F	57,50	61,3
A19_F	39,50	62,4
A20_A	60,50	61,2
A20_A	42,50	62,4
A20_A	24,50	59,0
A20_B	63,50	61,0
A20_B	45,50	62,2
A20_B	27,50	61,4
A20_C	66,50	60,9
A20_C	48,50	61,9
A20_C	30,50	61,8
A20_D	69,50	60,7
A20_D	51,50	61,7
A20_D	33,50	62,1
A20_E	72,50	60,5
A20_E	54,50	61,5
A20_E	36,50	62,3
A20_F	75,50	60,4
A20_F	57,50	61,3
A20_F	39,50	62,4
A21_A	60,50	61,2
A21_A	42,50	62,1
A21_A	24,50	59,6
A21_B	63,50	61,0
A21_B	45,50	62,0
A21_B	27,50	61,6
A21_C	66,50	60,9
A21_C	48,50	61,8
A21_C	30,50	61,8
A21_D	69,50	60,7
A21_D	51,50	61,7
A21_D	33,50	61,9
A21_E	72,50	60,6
A21_E	54,50	61,5
A21_E	36,50	61,9
A21_F	75,50	60,5
A21_F	57,50	61,3
A21_F	39,50	61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A22_A	60,50	61,2
A22_A	42,50	61,7
A22_A	24,50	60,3
A22_B	63,50	61,1
A22_B	45,50	61,6
A22_B	27,50	61,7
A22_C	66,50	60,9
A22_C	48,50	61,5
A22_C	30,50	61,9
A22_D	69,50	60,8
A22_D	51,50	61,5
A22_D	33,50	62,0
A22_E	72,50	60,7
A22_E	54,50	61,4
A22_E	36,50	61,9
A22_F	75,50	60,5
A22_F	57,50	61,3
A22_F	39,50	61,8
A23_A	60,50	61,1
A23_A	42,50	61,7
A23_A	24,50	60,6
A23_B	63,50	61,0
A23_B	45,50	61,4
A23_B	27,50	61,9
A23_C	66,50	60,9
A23_C	48,50	61,2
A23_C	30,50	62,3
A23_D	69,50	60,8
A23_D	51,50	61,1
A23_D	33,50	62,2
A23_E	72,50	60,7
A23_E	54,50	61,1
A23_E	36,50	62,1
A23_F	75,50	60,5
A23_F	57,50	61,1
A23_F	39,50	61,9
A24_A	60,50	60,8
A24_A	42,50	61,8
A24_A	24,50	60,7
A24_B	63,50	60,8
A24_B	45,50	61,5
A24_B	27,50	62,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
A24_C	66,50	60,7
A24_C	48,50	61,2
A24_C	30,50	62,4
A24_D	69,50	60,7
A24_D	51,50	61,0
A24_D	33,50	62,3
A24_E	72,50	60,5
A24_E	54,50	60,9
A24_E	36,50	62,2
A24_F	75,50	60,4
A24_F	57,50	60,9
A24_F	39,50	62,0
B01_A	24,50	56,6
B01_B	27,50	63,0
B01_C	30,50	64,9
B02_A	24,50	56,8
B02_B	27,50	63,2
B02_C	30,50	65,1
B03_A	24,50	56,9
B03_B	27,50	63,3
B03_C	30,50	65,1
B04_A	24,50	57,2
B04_B	27,50	63,5
B04_C	30,50	65,3
B05_A	24,50	56,8
B05_B	27,50	63,2
B05_C	30,50	65,0
B06_A	24,50	51,9
B06_B	27,50	57,3
B06_C	30,50	61,3
B07_A	24,50	51,2
B07_B	27,50	56,4
B07_C	30,50	59,0
B08_A	24,50	51,4
B08_B	27,50	55,9
B08_C	30,50	57,0
B09_A	24,50	51,7
B09_B	27,50	55,8
B09_C	30,50	56,7
B10_A	24,50	53,0
B10_B	27,50	56,3
B10_C	30,50	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
B11_A	24,50	54,9
B11_B	27,50	57,1
B11_C	30,50	57,4
B12_A	24,50	54,9
B12_B	27,50	57,0
B12_C	30,50	57,4
B13_A	24,50	54,7
B13_B	27,50	56,8
B13_C	30,50	57,3
B14_A	24,50	54,5
B14_B	27,50	56,6
B14_C	30,50	57,1
B15_A	24,50	54,6
B15_B	27,50	56,7
B15_C	30,50	57,2
B16_A	24,50	48,7
B16_B	27,50	52,8
B16_C	30,50	54,8
B17_A	24,50	48,1
B17_B	27,50	53,7
B17_C	30,50	55,3
B18_A	24,50	48,4
B18_B	27,50	54,1
B18_C	30,50	55,9
B19_A	24,50	50,4
B19_B	27,50	56,4
B19_C	30,50	59,5
B20_A	24,50	52,2
B20_B	27,50	57,9
B20_C	30,50	61,4
C01_A	114,50	60,6
C01_A	96,50	61,4
C01_A	78,50	62,3
C01_A	60,50	63,4
C01_A	42,50	64,5
C01_A	24,50	65,6
C01_B	99,50	61,3
C01_B	81,50	62,2
C01_B	63,50	63,2
C01_B	45,50	64,4
C01_B	27,50	65,9
C01_C	102,50	61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C01_C	84,50	62,0
C01_C	66,50	63,0
C01_C	48,50	64,1
C01_C	30,50	65,8
C01_D	105,50	61,0
C01_D	87,50	61,9
C01_D	69,50	62,9
C01_D	51,50	63,9
C01_D	33,50	65,0
C01_E	108,50	60,9
C01_E	90,50	61,7
C01_E	72,50	62,7
C01_E	54,50	63,8
C01_E	36,50	64,9
C01_F	111,50	60,7
C01_F	93,50	61,6
C01_F	75,50	62,5
C01_F	57,50	63,6
C01_F	39,50	64,7
C02_A	114,50	60,6
C02_A	96,50	61,5
C02_A	78,50	62,4
C02_A	60,50	63,4
C02_A	42,50	64,6
C02_A	24,50	65,6
C02_B	99,50	61,3
C02_B	81,50	62,2
C02_B	63,50	63,3
C02_B	45,50	64,4
C02_B	27,50	66,0
C02_C	102,50	61,2
C02_C	84,50	62,1
C02_C	66,50	63,1
C02_C	48,50	64,2
C02_C	30,50	65,8
C02_D	105,50	61,1
C02_D	87,50	61,9
C02_D	69,50	62,9
C02_D	51,50	64,0
C02_D	33,50	65,1
C02_E	108,50	60,9
C02_E	90,50	61,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C02_E	72,50	62,7
C02_E	54,50	63,8
C02_E	36,50	65,0
C02_F	111,50	60,8
C02_F	93,50	61,6
C02_F	75,50	62,6
C02_F	57,50	63,6
C02_F	39,50	64,8
C03_A	114,50	60,7
C03_A	96,50	61,5
C03_A	78,50	62,5
C03_A	60,50	63,6
C03_A	42,50	64,8
C03_A	24,50	65,5
C03_B	99,50	61,4
C03_B	81,50	62,3
C03_B	63,50	63,4
C03_B	45,50	64,6
C03_B	27,50	66,0
C03_C	102,50	61,2
C03_C	84,50	62,2
C03_C	66,50	63,2
C03_C	48,50	64,4
C03_C	30,50	65,9
C03_D	105,50	61,1
C03_D	87,50	62,0
C03_D	69,50	63,0
C03_D	51,50	64,2
C03_D	33,50	65,2
C03_E	108,50	61,0
C03_E	90,50	61,8
C03_E	72,50	62,8
C03_E	54,50	64,0
C03_E	36,50	65,1
C03_F	111,50	60,8
C03_F	93,50	61,7
C03_F	75,50	62,7
C03_F	57,50	63,8
C03_F	39,50	64,9
C04_A	114,50	60,7
C04_A	96,50	61,5
C04_A	78,50	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C04_A	60,50	63,6
C04_A	42,50	64,8
C04_A	24,50	65,5
C04_B	99,50	61,4
C04_B	81,50	62,3
C04_B	63,50	63,4
C04_B	45,50	64,6
C04_B	27,50	66,0
C04_C	102,50	61,2
C04_C	84,50	62,2
C04_C	66,50	63,2
C04_C	48,50	64,4
C04_C	30,50	66,0
C04_D	105,50	61,1
C04_D	87,50	62,0
C04_D	69,50	63,0
C04_D	51,50	64,2
C04_D	33,50	65,3
C04_E	108,50	61,0
C04_E	90,50	61,9
C04_E	72,50	62,9
C04_E	54,50	64,0
C04_E	36,50	65,2
C04_F	111,50	60,8
C04_F	93,50	61,7
C04_F	75,50	62,7
C04_F	57,50	63,8
C04_F	39,50	65,0
C05_A	114,50	60,7
C05_A	96,50	61,6
C05_A	78,50	62,5
C05_A	60,50	63,7
C05_A	42,50	64,9
C05_A	24,50	65,4
C05_B	99,50	61,4
C05_B	81,50	62,3
C05_B	63,50	63,4
C05_B	45,50	64,7
C05_B	27,50	66,1
C05_C	102,50	61,3
C05_C	84,50	62,2
C05_C	66,50	63,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C05_C	48,50	64,5
C05_C	30,50	66,1
C05_D	105,50	61,1
C05_D	87,50	62,0
C05_D	69,50	63,1
C05_D	51,50	64,3
C05_D	33,50	65,5
C05_E	108,50	61,0
C05_E	90,50	61,9
C05_E	72,50	62,9
C05_E	54,50	64,1
C05_E	36,50	65,3
C05_F	111,50	60,8
C05_F	93,50	61,7
C05_F	75,50	62,7
C05_F	57,50	63,9
C05_F	39,50	65,1
C06_A	114,50	60,7
C06_A	96,50	61,6
C06_A	78,50	62,6
C06_A	60,50	63,7
C06_A	42,50	65,0
C06_A	24,50	65,5
C06_B	99,50	61,4
C06_B	81,50	62,4
C06_B	63,50	63,5
C06_B	45,50	64,8
C06_B	27,50	66,4
C06_C	102,50	61,3
C06_C	84,50	62,2
C06_C	66,50	63,3
C06_C	48,50	64,6
C06_C	30,50	66,2
C06_D	105,50	61,1
C06_D	87,50	62,1
C06_D	69,50	63,1
C06_D	51,50	64,3
C06_D	33,50	65,6
C06_E	108,50	61,0
C06_E	90,50	61,9
C06_E	72,50	62,9
C06_E	54,50	64,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C06_E	36,50	65,4
C06_F	111,50	60,9
C06_F	93,50	61,8
C06_F	75,50	62,8
C06_F	57,50	63,9
C06_F	39,50	65,2
C07_A	114,50	60,1
C07_A	96,50	61,1
C07_A	78,50	62,2
C07_A	60,50	63,4
C07_A	42,50	64,7
C07_A	24,50	63,2
C07_B	99,50	60,9
C07_B	81,50	62,0
C07_B	63,50	63,2
C07_B	45,50	64,5
C07_B	27,50	65,9
C07_C	102,50	60,8
C07_C	84,50	61,8
C07_C	66,50	63,0
C07_C	48,50	64,3
C07_C	30,50	65,7
C07_D	105,50	60,6
C07_D	87,50	61,6
C07_D	69,50	62,8
C07_D	51,50	64,1
C07_D	33,50	65,5
C07_E	108,50	60,5
C07_E	90,50	61,5
C07_E	72,50	62,6
C07_E	54,50	63,9
C07_E	36,50	65,2
C07_F	111,50	60,3
C07_F	93,50	61,3
C07_F	75,50	62,4
C07_F	57,50	63,6
C07_F	39,50	65,0
C08_A	114,50	60,1
C08_A	96,50	61,1
C08_A	78,50	62,1
C08_A	60,50	63,4
C08_A	42,50	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C08_A	24,50	62,9
C08_B	99,50	60,9
C08_B	81,50	62,0
C08_B	63,50	63,2
C08_B	45,50	64,5
C08_B	27,50	65,7
C08_C	102,50	60,8
C08_C	84,50	61,8
C08_C	66,50	63,0
C08_C	48,50	64,2
C08_C	30,50	65,6
C08_D	105,50	60,6
C08_D	87,50	61,6
C08_D	69,50	62,8
C08_D	51,50	64,0
C08_D	33,50	65,4
C08_E	108,50	60,5
C08_E	90,50	61,4
C08_E	72,50	62,5
C08_E	54,50	63,8
C08_E	36,50	65,1
C08_F	111,50	60,3
C08_F	93,50	61,3
C08_F	75,50	62,4
C08_F	57,50	63,6
C08_F	39,50	64,9
C09_A	114,50	60,2
C09_A	96,50	61,1
C09_A	78,50	62,2
C09_A	60,50	63,4
C09_A	42,50	64,7
C09_A	24,50	62,9
C09_B	99,50	61,0
C09_B	81,50	62,0
C09_B	63,50	63,2
C09_B	45,50	64,4
C09_B	27,50	65,6
C09_C	102,50	60,8
C09_C	84,50	61,8
C09_C	66,50	63,0
C09_C	48,50	64,2
C09_C	30,50	65,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C09_D	105,50	60,7
C09_D	87,50	61,6
C09_D	69,50	62,8
C09_D	51,50	64,0
C09_D	33,50	65,4
C09_E	108,50	60,5
C09_E	90,50	61,5
C09_E	72,50	62,6
C09_E	54,50	63,8
C09_E	36,50	65,1
C09_F	111,50	60,3
C09_F	93,50	61,3
C09_F	75,50	62,4
C09_F	57,50	63,6
C09_F	39,50	64,9
C10_A	114,50	60,1
C10_A	96,50	61,1
C10_A	78,50	62,1
C10_A	60,50	63,3
C10_A	42,50	64,6
C10_A	24,50	62,9
C10_B	99,50	60,9
C10_B	81,50	61,9
C10_B	63,50	63,1
C10_B	45,50	64,3
C10_B	27,50	65,6
C10_C	102,50	60,7
C10_C	84,50	61,8
C10_C	66,50	62,9
C10_C	48,50	64,1
C10_C	30,50	65,4
C10_D	105,50	60,6
C10_D	87,50	61,6
C10_D	69,50	62,7
C10_D	51,50	63,9
C10_D	33,50	65,3
C10_E	108,50	60,4
C10_E	90,50	61,4
C10_E	72,50	62,5
C10_E	54,50	63,7
C10_E	36,50	65,0
C10_F	111,50	60,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C10_F	93,50	61,2
C10_F	75,50	62,3
C10_F	57,50	63,5
C10_F	39,50	64,8
C11_A	114,50	60,1
C11_A	96,50	61,0
C11_A	78,50	62,0
C11_A	60,50	63,3
C11_A	42,50	64,6
C11_A	24,50	62,9
C11_B	99,50	60,9
C11_B	81,50	61,9
C11_B	63,50	63,1
C11_B	45,50	64,4
C11_B	27,50	65,5
C11_C	102,50	60,7
C11_C	84,50	61,7
C11_C	66,50	62,9
C11_C	48,50	64,2
C11_C	30,50	65,4
C11_D	105,50	60,6
C11_D	87,50	61,5
C11_D	69,50	62,7
C11_D	51,50	63,9
C11_D	33,50	65,2
C11_E	108,50	60,4
C11_E	90,50	61,4
C11_E	72,50	62,5
C11_E	54,50	63,7
C11_E	36,50	65,1
C11_F	111,50	60,2
C11_F	93,50	61,2
C11_F	75,50	62,3
C11_F	57,50	63,5
C11_F	39,50	64,8
C12_A	114,50	60,0
C12_A	96,50	61,0
C12_A	78,50	61,9
C12_A	60,50	63,3
C12_A	42,50	64,6
C12_A	24,50	63,1
C12_B	99,50	60,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C12_B	81,50	61,8
C12_B	63,50	63,1
C12_B	45,50	64,3
C12_B	27,50	65,5
C12_C	102,50	60,6
C12_C	84,50	61,6
C12_C	66,50	62,9
C12_C	48,50	64,1
C12_C	30,50	65,4
C12_D	105,50	60,5
C12_D	87,50	61,4
C12_D	69,50	62,6
C12_D	51,50	63,9
C12_D	33,50	65,2
C12_E	108,50	60,3
C12_E	90,50	61,3
C12_E	72,50	62,4
C12_E	54,50	63,7
C12_E	36,50	65,0
C12_F	111,50	60,2
C12_F	93,50	61,1
C12_F	75,50	62,2
C12_F	57,50	63,5
C12_F	39,50	64,8
C13_A	114,50	57,3
C13_A	96,50	58,1
C13_A	78,50	59,0
C13_A	60,50	60,2
C13_A	42,50	61,7
C13_A	24,50	59,2
C13_B	99,50	58,0
C13_B	81,50	58,8
C13_B	63,50	60,0
C13_B	45,50	61,4
C13_B	27,50	61,8
C13_C	102,50	57,8
C13_C	84,50	58,7
C13_C	66,50	59,8
C13_C	48,50	61,2
C13_C	30,50	62,7
C13_D	105,50	57,7
C13_D	87,50	58,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C13_D	69,50	59,6
C13_D	51,50	60,9
C13_D	33,50	62,6
C13_E	108,50	57,6
C13_E	90,50	58,4
C13_E	72,50	59,4
C13_E	54,50	60,7
C13_E	36,50	62,2
C13_F	111,50	57,5
C13_F	93,50	58,3
C13_F	75,50	59,2
C13_F	57,50	60,5
C13_F	39,50	61,9
C14_A	114,50	57,2
C14_A	96,50	58,1
C14_A	78,50	59,0
C14_A	60,50	60,2
C14_A	42,50	61,6
C14_A	24,50	58,9
C14_B	99,50	57,9
C14_B	81,50	58,8
C14_B	63,50	60,0
C14_B	45,50	61,3
C14_B	27,50	60,9
C14_C	102,50	57,8
C14_C	84,50	58,7
C14_C	66,50	59,8
C14_C	48,50	61,1
C14_C	30,50	62,3
C14_D	105,50	57,7
C14_D	87,50	58,5
C14_D	69,50	59,6
C14_D	51,50	60,9
C14_D	33,50	62,4
C14_E	108,50	57,5
C14_E	90,50	58,4
C14_E	72,50	59,3
C14_E	54,50	60,6
C14_E	36,50	62,1
C14_F	111,50	57,4
C14_F	93,50	58,2
C14_F	75,50	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C14_F	57,50	60,4
C14_F	39,50	61,8
C15_A	114,50	57,3
C15_A	96,50	58,1
C15_A	78,50	59,0
C15_A	60,50	60,1
C15_A	42,50	61,4
C15_A	24,50	58,7
C15_B	99,50	58,0
C15_B	81,50	58,8
C15_B	63,50	59,9
C15_B	45,50	61,2
C15_B	27,50	60,6
C15_C	102,50	57,8
C15_C	84,50	58,7
C15_C	66,50	59,7
C15_C	48,50	61,0
C15_C	30,50	62,1
C15_D	105,50	57,7
C15_D	87,50	58,5
C15_D	69,50	59,5
C15_D	51,50	60,8
C15_D	33,50	62,1
C15_E	108,50	57,5
C15_E	90,50	58,4
C15_E	72,50	59,3
C15_E	54,50	60,6
C15_E	36,50	61,9
C15_F	111,50	57,4
C15_F	93,50	58,2
C15_F	75,50	59,1
C15_F	57,50	60,4
C15_F	39,50	61,7
C16_A	114,50	57,3
C16_A	96,50	58,1
C16_A	78,50	58,9
C16_A	60,50	60,1
C16_A	42,50	61,3
C16_A	24,50	58,4
C16_B	99,50	57,9
C16_B	81,50	58,8
C16_B	63,50	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C16_B	45,50	61,1
C16_B	27,50	60,3
C16_C	102,50	57,8
C16_C	84,50	58,6
C16_C	66,50	59,7
C16_C	48,50	60,9
C16_C	30,50	62,0
C16_D	105,50	57,7
C16_D	87,50	58,5
C16_D	69,50	59,4
C16_D	51,50	60,7
C16_D	33,50	62,0
C16_E	108,50	57,5
C16_E	90,50	58,3
C16_E	72,50	59,2
C16_E	54,50	60,5
C16_E	36,50	61,7
C16_F	111,50	57,4
C16_F	93,50	58,2
C16_F	75,50	59,1
C16_F	57,50	60,3
C16_F	39,50	61,5
C17_A	114,50	57,3
C17_A	96,50	58,1
C17_A	78,50	58,9
C17_A	60,50	60,1
C17_A	42,50	61,2
C17_A	24,50	58,3
C17_B	99,50	58,0
C17_B	81,50	58,8
C17_B	63,50	59,9
C17_B	45,50	61,1
C17_B	27,50	60,1
C17_C	102,50	57,9
C17_C	84,50	58,6
C17_C	66,50	59,7
C17_C	48,50	60,9
C17_C	30,50	61,9
C17_D	105,50	57,7
C17_D	87,50	58,5
C17_D	69,50	59,5
C17_D	51,50	60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C17_D	33,50	61,9
C17_E	108,50	57,6
C17_E	90,50	58,4
C17_E	72,50	59,3
C17_E	54,50	60,5
C17_E	36,50	61,6
C17_F	111,50	57,4
C17_F	93,50	58,2
C17_F	75,50	59,1
C17_F	57,50	60,3
C17_F	39,50	61,4
C18_A	114,50	57,2
C18_A	96,50	58,0
C18_A	78,50	58,8
C18_A	60,50	60,0
C18_A	42,50	61,1
C18_A	24,50	57,9
C18_B	99,50	57,8
C18_B	81,50	58,7
C18_B	63,50	59,8
C18_B	45,50	60,9
C18_B	27,50	59,7
C18_C	102,50	57,7
C18_C	84,50	58,5
C18_C	66,50	59,6
C18_C	48,50	60,7
C18_C	30,50	61,8
C18_D	105,50	57,6
C18_D	87,50	58,4
C18_D	69,50	59,4
C18_D	51,50	60,6
C18_D	33,50	61,8
C18_E	108,50	57,5
C18_E	90,50	58,2
C18_E	72,50	59,2
C18_E	54,50	60,4
C18_E	36,50	61,5
C18_F	111,50	57,3
C18_F	93,50	58,1
C18_F	75,50	59,0
C18_F	57,50	60,2
C18_F	39,50	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
C19_A	114,50	58,1
C19_A	96,50	58,3
C19_A	78,50	58,9
C19_A	60,50	59,9
C19_A	42,50	60,5
C19_A	24,50	49,6
C19_B	99,50	58,2
C19_B	81,50	58,8
C19_B	63,50	59,7
C19_B	45,50	60,8
C19_B	27,50	51,6
C19_C	102,50	58,0
C19_C	84,50	58,8
C19_C	66,50	59,5
C19_C	48,50	60,7
C19_C	30,50	54,3
C19_D	105,50	58,0
C19_D	87,50	58,7
C19_D	69,50	59,3
C19_D	51,50	60,5
C19_D	33,50	55,9
C19_E	108,50	58,0
C19_E	90,50	58,6
C19_E	72,50	59,2
C19_E	54,50	60,3
C19_E	36,50	58,6
C19_F	111,50	58,0
C19_F	93,50	58,5
C19_F	75,50	59,1
C19_F	57,50	60,1
C19_F	39,50	59,9
C20_A	114,50	58,1
C20_A	96,50	58,4
C20_A	78,50	58,9
C20_A	60,50	60,0
C20_A	42,50	60,3
C20_A	24,50	48,3
C20_B	99,50	58,3
C20_B	81,50	58,8
C20_B	63,50	59,8
C20_B	45,50	60,2
C20_B	27,50	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C20_C	102,50	58,1
C20_C	84,50	58,8
C20_C	66,50	59,6
C20_C	48,50	60,3
C20_C	30,50	54,9
C20_D	105,50	57,9
C20_D	87,50	58,8
C20_D	69,50	59,4
C20_D	51,50	60,3
C20_D	33,50	57,0
C20_E	108,50	58,1
C20_E	90,50	58,7
C20_E	72,50	59,3
C20_E	54,50	60,3
C20_E	36,50	59,5
C20_F	111,50	58,2
C20_F	93,50	58,6
C20_F	75,50	59,1
C20_F	57,50	60,2
C20_F	39,50	59,7
C21_A	114,50	58,1
C21_A	96,50	58,3
C21_A	78,50	58,2
C21_A	60,50	59,0
C21_A	42,50	59,9
C21_A	24,50	48,7
C21_B	99,50	58,5
C21_B	81,50	58,1
C21_B	63,50	58,9
C21_B	45,50	59,7
C21_B	27,50	54,5
C21_C	102,50	58,6
C21_C	84,50	58,1
C21_C	66,50	58,9
C21_C	48,50	59,6
C21_C	30,50	56,5
C21_D	105,50	58,4
C21_D	87,50	58,2
C21_D	69,50	58,7
C21_D	51,50	59,4
C21_D	33,50	59,6
C21_E	108,50	58,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C21_E	90,50	58,3
C21_E	72,50	58,5
C21_E	54,50	59,2
C21_E	36,50	60,0
C21_F	111,50	58,2
C21_F	93,50	58,3
C21_F	75,50	58,4
C21_F	57,50	59,0
C21_F	39,50	59,9
C22_A	114,50	58,1
C22_A	96,50	58,8
C22_A	78,50	58,6
C22_A	60,50	59,3
C22_A	42,50	60,4
C22_A	24,50	50,8
C22_B	99,50	58,7
C22_B	81,50	58,5
C22_B	63,50	59,1
C22_B	45,50	60,3
C22_B	27,50	56,6
C22_C	102,50	58,6
C22_C	84,50	58,6
C22_C	66,50	59,0
C22_C	48,50	60,1
C22_C	30,50	60,1
C22_D	105,50	58,4
C22_D	87,50	58,7
C22_D	69,50	58,9
C22_D	51,50	59,9
C22_D	33,50	61,4
C22_E	108,50	58,3
C22_E	90,50	58,8
C22_E	72,50	58,7
C22_E	54,50	59,7
C22_E	36,50	60,7
C22_F	111,50	58,2
C22_F	93,50	58,8
C22_F	75,50	58,6
C22_F	57,50	59,5
C22_F	39,50	60,5
C23_A	114,50	58,1
C23_A	96,50	58,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C23_A	78,50	59,0
C23_A	60,50	59,9
C23_A	42,50	61,0
C23_A	24,50	53,9
C23_B	99,50	58,8
C23_B	81,50	58,9
C23_B	63,50	59,8
C23_B	45,50	60,9
C23_B	27,50	60,3
C23_C	102,50	58,7
C23_C	84,50	58,9
C23_C	66,50	59,6
C23_C	48,50	60,7
C23_C	30,50	62,2
C23_D	105,50	58,4
C23_D	87,50	59,0
C23_D	69,50	59,5
C23_D	51,50	60,5
C23_D	33,50	62,2
C23_E	108,50	58,3
C23_E	90,50	59,0
C23_E	72,50	59,3
C23_E	54,50	60,3
C23_E	36,50	61,3
C23_F	111,50	58,2
C23_F	93,50	58,9
C23_F	75,50	59,2
C23_F	57,50	60,1
C23_F	39,50	61,1
C24_A	114,50	58,1
C24_A	96,50	58,7
C24_A	78,50	59,2
C24_A	60,50	60,1
C24_A	42,50	61,3
C24_A	24,50	57,2
C24_B	99,50	58,7
C24_B	81,50	59,1
C24_B	63,50	60,0
C24_B	45,50	61,2
C24_B	27,50	62,7
C24_C	102,50	58,6
C24_C	84,50	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
C24_C	66,50	59,8
C24_C	48,50	60,9
C24_C	30,50	62,8
C24_D	105,50	58,4
C24_D	87,50	58,9
C24_D	69,50	59,7
C24_D	51,50	60,7
C24_D	33,50	61,8
C24_E	108,50	58,3
C24_E	90,50	58,9
C24_E	72,50	59,5
C24_E	54,50	60,5
C24_E	36,50	61,6
C24_F	111,50	58,2
C24_F	93,50	58,8
C24_F	75,50	59,3
C24_F	57,50	60,3
C24_F	39,50	61,4
P01_A	19,50	66,1
P01_A	1,50	63,4
P01_B	22,50	66,0
P01_B	4,50	65,9
P01_C	7,50	66,1
P01_D	10,50	66,3
P01_E	13,50	66,3
P01_F	16,50	66,3
P02_A	19,50	66,2
P02_A	1,50	63,4
P02_B	22,50	66,0
P02_B	4,50	65,9
P02_C	7,50	66,1
P02_D	10,50	66,3
P02_E	13,50	66,3
P02_F	16,50	66,3
P03_A	19,50	66,2
P03_A	1,50	63,4
P03_B	22,50	66,0
P03_B	4,50	65,9
P03_C	7,50	66,2
P03_D	10,50	66,3
P03_E	13,50	66,3
P03_F	16,50	66,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P04_A	19,50	66,2
P04_A	1,50	63,4
P04_B	22,50	66,0
P04_B	4,50	65,9
P04_C	7,50	66,2
P04_D	10,50	66,3
P04_E	13,50	66,3
P04_F	16,50	66,3
P05_A	19,50	66,2
P05_A	1,50	63,4
P05_B	22,50	66,1
P05_B	4,50	65,9
P05_C	7,50	66,2
P05_D	10,50	66,4
P05_E	13,50	66,4
P05_F	16,50	66,3
P06_A	19,50	66,2
P06_A	1,50	63,4
P06_B	22,50	66,1
P06_B	4,50	65,9
P06_C	7,50	66,2
P06_D	10,50	66,4
P06_E	13,50	66,4
P06_F	16,50	66,3
P07_A	19,50	66,2
P07_A	1,50	63,4
P07_B	22,50	66,1
P07_B	4,50	65,9
P07_C	7,50	66,2
P07_D	10,50	66,4
P07_E	13,50	66,4
P07_F	16,50	66,4
P08_A	19,50	66,2
P08_A	1,50	63,4
P08_B	22,50	66,1
P08_B	4,50	65,9
P08_C	7,50	66,3
P08_D	10,50	66,4
P08_E	13,50	66,4
P08_F	16,50	66,4
P09_A	19,50	66,3
P09_A	1,50	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P09_B	22,50	66,1
P09_B	4,50	66,0
P09_C	7,50	66,3
P09_D	10,50	66,4
P09_E	13,50	66,4
P09_F	16,50	66,4
P10_A	19,50	66,3
P10_A	1,50	63,5
P10_B	22,50	66,1
P10_B	4,50	66,0
P10_C	7,50	66,3
P10_D	10,50	66,4
P10_E	13,50	66,4
P10_F	16,50	66,4
P11_A	19,50	66,3
P11_A	1,50	63,5
P11_B	22,50	66,1
P11_B	4,50	66,0
P11_C	7,50	66,3
P11_D	10,50	66,4
P11_E	13,50	66,4
P11_F	16,50	66,4
P12_A	19,50	66,3
P12_A	1,50	63,5
P12_B	22,50	66,2
P12_B	4,50	66,0
P12_C	7,50	66,3
P12_D	10,50	66,4
P12_E	13,50	66,5
P12_F	16,50	66,4
P13_A	19,50	66,3
P13_A	1,50	63,6
P13_B	22,50	66,2
P13_B	4,50	66,0
P13_C	7,50	66,3
P13_D	10,50	66,5
P13_E	13,50	66,5
P13_F	16,50	66,5
P14_A	19,50	66,3
P14_A	1,50	63,6
P14_B	22,50	66,2
P14_B	4,50	66,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P14_C	7,50	66,3
P14_D	10,50	66,5
P14_E	13,50	66,5
P14_F	16,50	66,5
P15_A	19,50	66,4
P15_A	1,50	63,6
P15_B	22,50	66,2
P15_B	4,50	66,1
P15_C	7,50	66,4
P15_D	10,50	66,5
P15_E	13,50	66,5
P15_F	16,50	66,5
P16_A	19,50	66,4
P16_A	1,50	63,7
P16_B	22,50	66,2
P16_B	4,50	66,1
P16_C	7,50	66,4
P16_D	10,50	66,5
P16_E	13,50	66,5
P16_F	16,50	66,5
P17_A	19,50	66,4
P17_A	1,50	63,7
P17_B	22,50	66,3
P17_B	4,50	66,1
P17_C	7,50	66,4
P17_D	10,50	66,5
P17_E	13,50	66,5
P17_F	16,50	66,5
P18_A	19,50	66,4
P18_A	1,50	63,7
P18_B	22,50	66,3
P18_B	4,50	66,1
P18_C	7,50	66,4
P18_D	10,50	66,6
P18_E	13,50	66,6
P18_F	16,50	66,5
P19_A	19,50	66,5
P19_A	1,50	63,8
P19_B	22,50	66,3
P19_B	4,50	66,2
P19_C	7,50	66,5
P19_D	10,50	66,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P19_E	13,50	66,6
P19_F	16,50	66,6
P20_A	19,50	66,5
P20_A	1,50	63,9
P20_B	22,50	66,4
P20_B	4,50	66,3
P20_C	7,50	66,5
P20_D	10,50	66,7
P20_E	13,50	66,7
P20_F	16,50	66,6
P21_A	19,50	66,6
P21_A	1,50	64,1
P21_B	22,50	66,4
P21_B	4,50	66,4
P21_C	7,50	66,6
P21_D	10,50	66,7
P21_E	13,50	66,7
P21_F	16,50	66,7
P22_A	19,50	66,6
P22_A	1,50	64,1
P22_B	22,50	66,4
P22_B	4,50	66,4
P22_C	7,50	66,7
P22_D	10,50	66,8
P22_E	13,50	66,8
P22_F	16,50	66,7
P23_A	19,50	66,6
P23_A	1,50	64,2
P23_B	22,50	66,5
P23_B	4,50	66,5
P23_C	7,50	66,7
P23_D	10,50	66,8
P23_E	13,50	66,8
P23_F	16,50	66,8
P24_A	19,50	66,7
P24_A	1,50	64,3
P24_B	22,50	66,5
P24_B	4,50	66,5
P24_C	7,50	66,8
P24_D	10,50	66,9
P24_E	13,50	66,9
P24_F	16,50	66,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P25_A	19,50	66,7
P25_A	1,50	64,3
P25_B	22,50	66,6
P25_B	4,50	66,6
P25_C	7,50	66,8
P25_D	10,50	66,9
P25_E	13,50	66,9
P25_F	16,50	66,9
P26_A	19,50	66,8
P26_A	1,50	64,4
P26_B	22,50	66,6
P26_B	4,50	66,7
P26_C	7,50	67,0
P26_D	10,50	67,1
P26_E	13,50	67,1
P26_F	16,50	66,9
P27_A	19,50	66,9
P27_A	1,50	64,4
P27_B	22,50	66,7
P27_B	4,50	66,8
P27_C	7,50	67,1
P27_D	10,50	67,1
P27_E	13,50	67,1
P27_F	16,50	67,0
P28_A	19,50	66,9
P28_A	1,50	64,3
P28_B	22,50	66,8
P28_B	4,50	67,0
P28_C	7,50	67,2
P28_D	10,50	67,2
P28_E	13,50	67,2
P28_F	16,50	67,1
P29_A	19,50	67,0
P29_A	1,50	64,2
P29_B	22,50	66,9
P29_B	4,50	67,1
P29_C	7,50	67,3
P29_D	10,50	67,4
P29_E	13,50	67,3
P29_F	16,50	67,2
P30_A	19,50	66,8
P30_A	1,50	64,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P30_B	22,50	66,6
P30_B	4,50	67,3
P30_C	7,50	67,4
P30_D	10,50	67,4
P30_E	13,50	67,3
P30_F	16,50	67,0
P31_A	19,50	66,8
P31_A	1,50	64,5
P31_B	22,50	66,6
P31_B	4,50	67,3
P31_C	7,50	67,4
P31_D	10,50	67,3
P31_E	13,50	67,2
P31_F	16,50	67,0
P32_A	19,50	66,7
P32_A	1,50	64,7
P32_B	22,50	66,5
P32_B	4,50	67,2
P32_C	7,50	67,4
P32_D	10,50	67,3
P32_E	13,50	67,2
P32_F	16,50	66,9
P33_A	19,50	66,7
P33_A	1,50	64,8
P33_B	22,50	66,5
P33_B	4,50	67,2
P33_C	7,50	67,3
P33_D	10,50	67,2
P33_E	13,50	67,1
P33_F	16,50	66,9
P34_A	19,50	66,6
P34_A	1,50	65,1
P34_B	22,50	66,4
P34_B	4,50	67,2
P34_C	7,50	67,3
P34_D	10,50	67,2
P34_E	13,50	67,1
P34_F	16,50	66,9
P35_A	19,50	66,6
P35_A	1,50	65,5
P35_B	22,50	66,4
P35_B	4,50	67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P35_C	7,50	67,3
P35_D	10,50	67,2
P35_E	13,50	67,1
P35_F	16,50	66,8
P36_A	19,50	66,6
P36_A	1,50	65,9
P36_B	22,50	66,4
P36_B	4,50	67,2
P36_C	7,50	67,3
P36_D	10,50	67,3
P36_E	13,50	67,1
P36_F	16,50	66,8
P37_A	19,50	66,6
P37_A	1,50	66,3
P37_B	22,50	66,3
P37_B	4,50	67,3
P37_C	7,50	67,4
P37_D	10,50	67,3
P37_E	13,50	67,1
P37_F	16,50	66,8
P38_A	19,50	66,6
P38_A	1,50	66,7
P38_B	22,50	66,3
P38_B	4,50	67,5
P38_C	7,50	67,5
P38_D	10,50	67,4
P38_E	13,50	67,1
P38_F	16,50	66,8
P39_A	19,50	64,4
P39_A	1,50	67,0
P39_B	22,50	64,0
P39_B	4,50	67,0
P39_C	7,50	66,4
P39_D	10,50	65,8
P39_E	13,50	65,3
P39_F	16,50	64,8
P40_A	19,50	64,2
P40_A	1,50	66,8
P40_B	22,50	63,8
P40_B	4,50	66,8
P40_C	7,50	66,2
P40_D	10,50	65,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P40_E	13,50	65,1
P40_F	16,50	64,7
P41_A	19,50	64,1
P41_A	1,50	66,7
P41_B	22,50	63,7
P41_B	4,50	66,6
P41_C	7,50	66,1
P41_D	10,50	65,5
P41_E	13,50	65,0
P41_F	16,50	64,5
P42_A	19,50	63,9
P42_A	1,50	66,5
P42_B	22,50	63,6
P42_B	4,50	66,4
P42_C	7,50	65,9
P42_D	10,50	65,4
P42_E	13,50	64,9
P42_F	16,50	64,4
P43_A	19,50	63,9
P43_A	1,50	66,4
P43_B	22,50	63,5
P43_B	4,50	66,3
P43_C	7,50	65,8
P43_D	10,50	65,3
P43_E	13,50	64,8
P43_F	16,50	64,3
P44_A	19,50	63,7
P44_A	1,50	66,2
P44_B	22,50	63,4
P44_B	4,50	66,2
P44_C	7,50	65,7
P44_D	10,50	65,1
P44_E	13,50	64,6
P44_F	16,50	64,1
P45_A	19,50	63,6
P45_A	1,50	66,1
P45_B	22,50	63,2
P45_B	4,50	66,0
P45_C	7,50	65,6
P45_D	10,50	65,0
P45_E	13,50	64,5
P45_F	16,50	64,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P46_A	19,50	63,5
P46_A	1,50	66,0
P46_B	22,50	63,1
P46_B	4,50	65,9
P46_C	7,50	65,5
P46_D	10,50	64,9
P46_E	13,50	64,4
P46_F	16,50	63,9
P47_A	19,50	63,4
P47_A	1,50	66,0
P47_B	22,50	63,1
P47_B	4,50	65,9
P47_C	7,50	65,4
P47_D	10,50	64,9
P47_E	13,50	64,4
P47_F	16,50	63,9
P48_A	19,50	63,3
P48_A	1,50	65,9
P48_B	22,50	63,0
P48_B	4,50	65,8
P48_C	7,50	65,3
P48_D	10,50	64,8
P48_E	13,50	64,3
P48_F	16,50	63,8
P49_A	19,50	63,3
P49_A	1,50	65,9
P49_B	22,50	62,9
P49_B	4,50	65,8
P49_C	7,50	65,3
P49_D	10,50	64,8
P49_E	13,50	64,2
P49_F	16,50	63,8
P50_A	19,50	63,2
P50_A	1,50	65,8
P50_B	22,50	62,8
P50_B	4,50	65,7
P50_C	7,50	65,3
P50_D	10,50	64,7
P50_E	13,50	64,2
P50_F	16,50	63,7
P51_A	19,50	63,2
P51_A	1,50	65,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P51_B	22,50	62,8
P51_B	4,50	65,7
P51_C	7,50	65,2
P51_D	10,50	64,7
P51_E	13,50	64,1
P51_F	16,50	63,6
P52_A	19,50	63,1
P52_A	1,50	65,8
P52_B	22,50	62,8
P52_B	4,50	65,7
P52_C	7,50	65,2
P52_D	10,50	64,6
P52_E	13,50	64,1
P52_F	16,50	63,6
P53_A	19,50	63,1
P53_A	1,50	65,8
P53_B	22,50	62,7
P53_B	4,50	65,7
P53_C	7,50	65,2
P53_D	10,50	64,6
P53_E	13,50	64,1
P53_F	16,50	63,6
P54_A	19,50	63,1
P54_A	1,50	65,8
P54_B	22,50	62,7
P54_B	4,50	65,6
P54_C	7,50	65,2
P54_D	10,50	64,6
P54_E	13,50	64,1
P54_F	16,50	63,6
P55_A	19,50	63,1
P55_A	1,50	65,8
P55_B	22,50	62,7
P55_B	4,50	65,6
P55_C	7,50	65,1
P55_D	10,50	64,6
P55_E	13,50	64,1
P55_F	16,50	63,6
P56_A	19,50	63,0
P56_A	1,50	65,8
P56_B	22,50	62,7
P56_B	4,50	65,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P56_C	7,50	65,1
P56_D	10,50	64,6
P56_E	13,50	64,0
P56_F	16,50	63,5
P57_A	19,50	63,0
P57_A	1,50	65,7
P57_B	22,50	62,6
P57_B	4,50	65,6
P57_C	7,50	65,1
P57_D	10,50	64,5
P57_E	13,50	64,0
P57_F	16,50	63,5
P58_A	19,50	63,0
P58_A	1,50	65,7
P58_B	22,50	62,6
P58_B	4,50	65,6
P58_C	7,50	65,1
P58_D	10,50	64,5
P58_E	13,50	64,0
P58_F	16,50	63,5
P59_A	19,50	63,1
P59_A	1,50	65,7
P59_B	22,50	62,6
P59_B	4,50	65,6
P59_C	7,50	65,1
P59_D	10,50	64,6
P59_E	13,50	64,0
P59_F	16,50	63,5
P60_A	19,50	63,1
P60_A	1,50	65,7
P60_B	22,50	62,7
P60_B	4,50	65,6
P60_C	7,50	65,1
P60_D	10,50	64,6
P60_E	13,50	64,0
P60_F	16,50	63,5
P61_A	19,50	63,1
P61_A	1,50	65,7
P61_B	22,50	62,6
P61_B	4,50	65,6
P61_C	7,50	65,1
P61_D	10,50	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P61_E	13,50	64,1
P61_F	16,50	63,5
P62_A	19,50	63,1
P62_A	1,50	65,8
P62_B	22,50	62,7
P62_B	4,50	65,6
P62_C	7,50	65,2
P62_D	10,50	64,6
P62_E	13,50	64,1
P62_F	16,50	63,5
P63_A	19,50	63,1
P63_A	1,50	65,7
P63_B	22,50	62,7
P63_B	4,50	65,6
P63_C	7,50	65,2
P63_D	10,50	64,6
P63_E	13,50	64,1
P63_F	16,50	63,5
P64_A	19,50	63,1
P64_A	1,50	65,8
P64_B	22,50	62,7
P64_B	4,50	65,6
P64_C	7,50	65,2
P64_D	10,50	64,6
P64_E	13,50	64,1
P64_F	16,50	63,6
P65_A	19,50	63,1
P65_A	1,50	65,8
P65_B	22,50	62,7
P65_B	4,50	65,7
P65_C	7,50	65,2
P65_D	10,50	64,6
P65_E	13,50	64,1
P65_F	16,50	63,6
P66_A	19,50	63,2
P66_A	1,50	65,8
P66_B	22,50	62,8
P66_B	4,50	65,7
P66_C	7,50	65,2
P66_D	10,50	64,7
P66_E	13,50	64,1
P66_F	16,50	63,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Hoogte	Lden
P67_A	19,50	63,2
P67_A	1,50	65,9
P67_B	22,50	62,8
P67_B	4,50	65,8
P67_C	7,50	65,3
P67_D	10,50	64,8
P67_E	13,50	64,2
P67_F	16,50	63,7
P68_A	19,50	63,3
P68_A	1,50	65,9
P68_B	22,50	62,9
P68_B	4,50	65,8
P68_C	7,50	65,4
P68_D	10,50	64,8
P68_E	13,50	64,2
P68_F	16,50	63,7
P69_A	19,50	61,9
P69_A	1,50	63,2
P69_B	22,50	62,1
P69_B	4,50	63,5
P69_C	7,50	63,1
P69_D	10,50	62,7
P69_E	13,50	62,3
P69_F	16,50	62,0
P70_A	19,50	61,2
P70_A	1,50	61,9
P70_B	22,50	61,1
P70_B	4,50	62,3
P70_C	7,50	62,1
P70_D	10,50	61,8
P70_E	13,50	61,5
P70_F	16,50	61,2
P71_A	19,50	61,0
P71_A	1,50	60,7
P71_B	22,50	60,9
P71_B	4,50	61,3
P71_C	7,50	61,2
P71_D	10,50	61,1
P71_E	13,50	60,9
P71_F	16,50	60,8
P72_A	19,50	61,1
P72_A	1,50	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï Havenziekenhuis data 2031 - bouwhoogte +
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam		
Toetspunt	Hoogte	Lden
P72_B	22,50	61,1
P72_B	4,50	61,0
P72_C	7,50	61,0
P72_D	10,50	60,9
P72_E	13,50	60,8
P72_F	16,50	60,8
P73_A	19,50	61,4
P73_A	1,50	60,0
P73_B	22,50	61,9
P73_B	4,50	61,1
P73_C	7,50	61,1
P73_D	10,50	61,0
P73_E	13,50	61,0
P73_F	16,50	61,0
P74_A	19,50	61,9
P74_A	1,50	60,1
P74_B	22,50	62,5
P74_B	4,50	61,5
P74_C	7,50	61,6
P74_D	10,50	61,6
P74_E	13,50	61,5
P74_F	16,50	61,6
P75_A	19,50	62,5
P75_A	1,50	60,2
P75_B	22,50	62,8
P75_B	4,50	61,9
P75_C	7,50	62,1
P75_D	10,50	62,2
P75_E	13,50	62,2
P75_F	16,50	62,2
P76_A	19,50	63,1
P76_A	1,50	60,2
P76_B	22,50	63,1
P76_B	4,50	62,5
P76_C	7,50	62,8
P76_D	10,50	62,9
P76_E	13,50	62,9
P76_F	16,50	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage 5

Overzicht geluidbelasting per toetspunt

Overzicht geluidbelasting wegverkeerslawaaï



Positie	Optredende geluidbelasting als gevolg van wegverkeer (dB)																		Gecumuleerde geluidbelasting	
	50 km/uur wegen (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)									30 km/uur wegen (inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh)										
Naam	Hoogte (m)	Burgemeester van Walsumweg	Haringvliet (zuidelijke kade)	Geldersekade	Maasboulevard	Oostmolenwerf	Oostplein	Oudehoofdplein	Willemsbrug	Verlengde Willemsbrug	Achterharingvliet	Admiralteitskade	Boerengatkade	Haringvliet (noordelijke kade)	Hertekade	Oudehoofdplein (30 km/uur)	Spanjaardsbrug	Inclusief aftrek (geluidluwe zijde ≤ 53 dB)	Exclusief aftrek	
A01_A	60,50	0,0	0,0	19,9	57,4	42,7	0,0	29,0	42,6	42,2	0,0	0,0	0,0	18,9	13,6	30,8	0,0	58	63	
A01_A	42,50	6,3	1,0	19,8	58,8	42,5	0,0	29,0	42,7	42,2	-18,6	0,0	0,0	18,3	13,3	31,0	-11,4	59	64	
A01_A	24,50	7,8	18,5	17,7	55,9	36,7	-19,4	27,6	42,5	41,5	12,3	0,0	0,0	14,7	12,1	30,2	-11,1	56	61	
A01_B	63,50	0,0	0,0	19,9	57,3	42,6	0,0	28,9	42,6	42,1	0,0	0,0	0,0	18,9	13,6	30,7	0,0	58	63	
A01_B	45,50	6,5	1,1	19,9	58,5	42,8	0,0	29,0	42,7	42,2	-18,5	0,0	0,0	18,5	13,5	31,0	-11,2	59	64	
A01_B	27,50	7,9	18,3	18,4	60,1	41,2	0,0	28,4	42,6	41,7	12,9	0,0	0,0	16,4	12,4	30,8	-11,1	60	65	
A01_C	66,50	0,0	0,0	19,9	57,1	42,5	0,0	28,9	42,6	42,1	0,0	0,0	0,0	18,9	13,6	30,6	0,0	58	63	
A01_C	48,50	6,0	1,3	19,9	58,2	42,9	0,0	29,0	42,7	42,2	-18,3	0,0	0,0	18,7	13,6	31,0	-11,0	59	64	
A01_C	30,50	8,1	14,4	18,7	60,0	41,8	0,0	28,8	42,7	41,9	12,8	0,0	0,0	17,1	12,6	30,9	-11,1	60	65	
A01_D	69,50	0,0	0,0	19,9	56,9	42,5	0,0	28,9	42,6	42,1	0,0	0,0	0,0	14,1	13,6	30,6	0,0	58	63	
A01_D	51,50	6,3	1,4	19,9	58,0	43,0	0,0	29,0	42,6	42,2	-18,2	0,0	0,0	18,9	13,6	30,9	0,0	58	63	
A01_D	33,50	6,7	14,4	19,1	59,6	42,4	0,0	28,9	42,7	42,0	12,5	0,0	0,0	17,4	12,8	31,0	-11,1	60	65	
A01_E	72,50	0,0	0,0	19,9	56,7	42,4	0,0	28,9	42,5	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	30,5	0,0	57	62	
A01_E	54,50	5,6	-1,4	19,9	57,8	42,9	0,0	29,0	42,6	42,2	-18,0	0,0	0,0	18,9	13,6	30,9	0,0	58	63	
A01_E	36,50	5,9	14,5	19,4	59,2	42,5	0,0	29,0	42,7	42,1	-4,5	0,0	0,0	17,8	12,9	31,0	-11,4	60	65	
A01_F	75,50	0,0	0,0	19,8	56,6	42,2	0,0	28,9	42,5	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	30,4	0,0	57	62	
A01_F	57,50	0,0	-3,7	19,9	57,6	42,8	0,0	29,0	42,6	42,2	0,0	0,0	0,0	18,9	13,6	30,8	0,0	58	63	
A01_F	39,50	6,1	2,6	19,7	59,1	42,5	0,0	29,0	42,7	42,2	-4,4	0,0	0,0	18,1	13,1	31,0	-11,4	59	64	
A02_A	60,50	0,0	0,0	19,8	57,5	43,0	0,0	28,8	42,5	42,0	0,0	0,0	0,0	19,0	13,5	30,5	0,0	58	63	
A02_A	42,50	6,7	0,6	19,8	58,8	42,8	0,0	29,0	42,6	42,1	-18,6	0,0	0,0	18,4	13,2	30,7	-11,4	59	64	
A02_A	24,50	8,2	25,4	17,5	54,8	37,8	-19,4	27,4	42,3	41,2	11,8	0,0	0,0	14,9	11,8	28,1	-11,1	55	60	
A02_B	63,50	0,0	0,0	19,8	57,3	42,9	0,0	28,8	42,5	42,0	0,0	0,0	0,0	19,0	13,5	30,5	0,0	58	63	
A02_B	45,50	6,9	0,7	19,9	58,5	42,8	0,0	29,0	42,6	42,1	-18,5	0,0	0,0	18,6	13,4	30,7	-11,2	59	64	
A02_B	27,50	8,4	25,5	18,3	60,1	41,3	0,0	28,3	42,5	41,6	12,7	0,0	0,0	16,5	12,3	30,7	-11,1	60	65	
A02_C	66,50	0,0	0,0	19,8	57,1	42,8	0,0	28,8	42,5	42,0	0,0	0,0	0,0	19,0	13,5	30,4	0,0	58	63	
A02_C	48,50	6,4	0,8	19,9	58,2	43,1	0,0	29,0	42,5	42,1	-18,3	0,0	0,0	18,8	13,5	30,7	-11,0	59	64	
A02_C	30,50	8,6	15,3	18,6	60,0	42,1	0,0	28,7	42,6	41,7	12,7	0,0	0,0	17,2	12,5	30,9	-11,1	60	65	
A02_D	69,50	0,0	0,0	19,8	56,9	42,7	0,0	28,8	42,5	42,0	0,0	0,0	0,0	14,2	13,5	30,4	0,0	58	63	
A02_D	51,50	6,6	1,0	19,9	58,0	43,2	0,0	29,0	42,5	42,1	-18,2	0,0	0,0	19,0	13,5	30,7	0,0	59	64	
A02_D	33,50	7,2	15,3	19,0	59,5	42,6	0,0	28,8	42,6	41,9	12,4	0,0	0,0	17,6	12,7	30,9	-11,1	60	65	
A02_E	72,50	0,0	0,0	19,8	56,8	42,6	0,0	28,8	42,4	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	30,3	0,0	57	62	
A02_E	54,50	5,7	-2,4	19,9	57,8	43,2	0,0	29,0	42,5	42,1	-20,6	0,0	0,0	19,0	13,5	30,7	0,0	58	63	
A02_E	36,50	6,3	15,4	19,3	59,2	42,8	0,0	29,0	42,6	42,0	-4,6	0,0	0,0	17,9	12,8	30,7	-11,4	60	65	
A02_F	75,50	0,0	0,0	19,8	56,6	42,5	0,0	28,7	42,4	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	30,2	0,0	57	62	
A02_F	57,50	0,0	-3,6	19,8	57,6	43,1	0,0	28,8	42,5	42,0	0,0	0,0	0,0	19,0	13,5	30,6	0,0	58	63	
A02_F	39,50	6,5	2,9	19,6	59,1	42,8	0,0	29,0	42,6	42,0	-4,4	0,0	0,0	18,2	13,0	30,7	-11,4	59	64	
A03_A	60,50	0,0	0,0	19,8	57,5	43,4	0,0	28,7	42,4	41,9	0,0	0,0	0,0	19,1	13,4	30,3	0,0	58	63	
A03_A	42,50	6,6	0,2	19,6	58,8	43,3	0,0	28,8	42,4	41,9	-22,3	0,0	0,0	18,5	13,0	30,4	-12,8	59	64	
A03_A	24,50	6,8	24,9	16,4	54,5	38,0	-16,1	25,9	42,0	40,3	11,7	0,0	0,0	15,1	11,1	26,0	-12,3	55	60	
A03_B	63,50	0,0	0,0	19,7	57,3	43,3	0,0	28,7	42,3	41,9	0,0	0,0	0,0	19,1	13,4	30,2	0,0	58	63	
A03_B	45,50	6,8	0,3	19,8	58,6	43,2	0,0	28,8	42,4	41,9	-22,1	0,0	0,0	18,8	13,2	30,4	-12,6	59	64	
A03_B	27,50	7,0	25,1	18,1	60,2	41,8	0,0	28,2	42,3	41,4	12,6	0,0	0,0	16,7	12,2	30,4	-12,4	60	65	
A03_C	66,50	0,0	0,0	19,7	57,1	43,2	0,0	28,6	42,3	41,9	0,0	0,0	0,0	19,1	13,4	30,1	0,0	58	63	
A03_C	48,50	6,5	0,4	19,8	58,3	43,2	0,0	28,9	42,4	41,9	-21,8	0,0	0,0	19,0	13,4	30,4	-12,3	59	64	
A03_C	30,50	7,1	6,7	18,5	60,0	42,4	0,0	28,5	42,4	41,6	12,5	0,0	0,0	17,3	12,4	30,6	-12,4	60	65	

A03_D	69,50	0,0	0,0	19,7	56,9	43,1	0,0	28,6	42,3	41,8	0,0	0,0	0,0	14,3	13,4	30,1	0,0	58	63
A03_D	51,50	6,7	0,5	19,8	58,0	43,4	0,0	28,8	42,4	41,9	-21,6	0,0	0,0	19,1	13,4	30,4	0,0	59	64
A03_D	33,50	7,1	2,7	18,8	59,5	42,9	0,0	28,7	42,4	41,7	12,2	0,0	0,0	17,7	12,6	30,6	-12,4	60	65
A03_E	72,50	0,0	0,0	19,7	56,8	42,9	0,0	28,6	42,3	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	30,0	0,0	57	62
A03_E	54,50	0,0	-2,3	19,8	57,8	43,4	0,0	28,8	42,4	41,9	-21,4	0,0	0,0	19,1	13,4	30,4	0,0	58	63
A03_E	36,50	6,2	2,6	19,1	59,2	43,2	0,0	28,8	42,4	41,8	-4,8	0,0	0,0	18,1	12,6	30,4	-12,8	60	65
A03_F	75,50	0,0	0,0	19,7	56,6	42,8	0,0	28,6	42,3	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	30,0	0,0	57	62
A03_F	57,50	0,0	-3,5	19,8	57,7	43,5	0,0	28,7	42,4	41,9	0,0	0,0	0,0	19,1	13,4	30,3	0,0	58	63
A03_F	39,50	6,4	2,2	19,5	59,0	43,3	0,0	28,8	42,4	41,9	-4,6	0,0	0,0	18,3	12,8	30,4	-12,8	59	64
A04_A	60,50	0,0	0,0	19,7	57,5	43,7	0,0	28,5	42,2	41,7	0,0	0,0	0,0	19,2	13,3	30,0	0,0	58	63
A04_A	42,50	6,8	6,4	19,5	58,8	43,8	0,0	28,7	42,3	41,7	-17,2	0,0	0,0	18,7	12,9	30,3	-0,4	59	64
A04_A	24,50	7,2	24,8	15,6	54,4	37,5	-16,0	25,2	41,8	39,4	14,4	0,0	0,0	15,3	10,3	24,3	-5,9	55	60
A04_B	63,50	0,0	0,0	19,7	57,3	43,7	0,0	28,5	42,2	41,7	0,0	0,0	0,0	19,2	13,3	29,9	0,0	58	63
A04_B	45,50	7,0	6,6	19,7	58,6	43,7	0,0	28,7	42,3	41,8	-17,0	0,0	0,0	18,9	13,1	30,2	-0,2	59	64
A04_B	27,50	7,3	25,0	18,0	60,2	42,3	0,0	28,1	42,2	41,2	15,2	0,0	0,0	16,8	12,0	29,5	-5,5	60	65
A04_C	66,50	0,0	0,0	19,7	57,1	43,6	0,0	28,5	42,2	41,7	0,0	0,0	0,0	19,2	13,3	29,9	0,0	58	63
A04_C	48,50	6,6	6,7	19,7	58,3	43,6	0,0	28,7	42,3	41,8	-16,9	0,0	0,0	19,1	13,3	30,2	-0,1	59	64
A04_C	30,50	7,5	9,4	18,3	60,1	42,8	0,0	28,4	42,3	41,4	15,2	0,0	0,0	17,5	12,2	30,4	-4,7	60	65
A04_D	69,50	0,0	0,0	19,7	57,0	43,5	0,0	28,5	42,2	41,7	0,0	0,0	0,0	14,4	13,3	29,8	0,0	58	63
A04_D	51,50	6,9	6,8	19,7	58,1	43,6	0,0	28,7	42,3	41,8	-16,7	0,0	0,0	19,2	13,3	30,2	0,0	59	64
A04_D	33,50	7,3	6,5	18,6	59,6	43,3	0,0	28,6	42,3	41,5	12,1	0,0	0,0	17,9	12,4	30,5	-1,4	60	65
A04_E	72,50	0,0	0,0	19,6	56,8	43,2	0,0	28,5	42,2	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	29,8	0,0	57	62
A04_E	54,50	0,0	-1,1	19,7	57,9	43,5	0,0	28,7	42,3	41,8	-16,5	0,0	0,0	19,2	13,3	30,1	0,0	58	63
A04_E	36,50	6,4	7,0	18,9	59,2	43,6	0,0	28,7	42,3	41,6	-4,7	0,0	0,0	18,2	12,5	30,3	-0,7	60	65
A04_F	75,50	0,0	0,0	19,6	56,6	43,1	0,0	28,5	42,2	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	29,7	0,0	57	62
A04_F	57,50	0,0	-3,4	19,7	57,7	43,7	0,0	28,6	42,2	41,8	0,0	0,0	0,0	19,2	13,3	30,1	0,0	58	63
A04_F	39,50	6,6	6,9	19,3	59,0	43,7	0,0	28,7	42,3	41,7	-4,5	0,0	0,0	18,5	12,7	30,3	-0,6	59	64
A05_A	60,50	0,0	0,0	20,6	57,5	43,6	0,0	29,2	42,1	41,6	0,0	0,0	0,0	19,3	14,9	30,1	0,0	58	63
A05_A	42,50	6,9	5,8	20,4	58,9	44,2	0,0	29,3	42,2	41,6	-17,2	0,0	0,0	18,9	14,3	30,3	-0,4	59	64
A05_A	24,50	7,2	26,1	16,3	54,3	37,8	-14,0	25,4	41,6	38,9	15,0	0,0	0,0	15,5	11,5	22,8	-6,0	55	60
A05_B	63,50	0,0	0,0	20,6	57,4	43,5	0,0	29,2	42,1	41,6	0,0	0,0	0,0	19,3	14,9	30,1	0,0	58	63
A05_B	45,50	7,1	5,9	20,6	58,6	44,1	0,0	29,3	42,2	41,6	-17,0	0,0	0,0	19,1	14,5	30,3	-0,1	59	64
A05_B	27,50	7,3	26,3	18,9	60,2	42,4	0,0	28,5	42,1	41,0	15,8	0,0	0,0	17,1	13,2	28,4	-5,5	60	65
A05_C	66,50	0,0	0,0	20,6	57,2	43,4	0,0	29,2	42,1	41,6	0,0	0,0	0,0	14,5	14,9	30,0	0,0	58	63
A05_C	48,50	6,7	6,0	20,7	58,3	44,0	0,0	29,3	42,1	41,6	-16,8	0,0	0,0	19,3	14,7	30,3	0,0	59	64
A05_C	30,50	7,4	12,2	19,2	60,1	43,2	0,0	28,9	42,1	41,2	15,8	0,0	0,0	18,0	13,5	30,0	-4,7	60	65
A05_D	69,50	0,0	0,0	20,6	57,0	43,2	0,0	29,1	42,1	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	30,0	0,0	58	63
A05_D	51,50	7,0	6,2	20,7	58,1	43,9	0,0	29,3	42,1	41,6	-16,7	0,0	0,0	19,3	14,8	30,3	0,0	59	64
A05_D	33,50	7,3	6,1	19,5	59,5	43,6	0,0	29,2	42,2	41,3	11,9	0,0	0,0	18,3	13,8	30,3	-1,4	60	65
A05_E	72,50	0,0	0,0	20,6	56,8	43,0	0,0	29,1	42,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	29,9	0,0	57	62
A05_E	54,50	0,0	-4,6	20,7	57,9	43,8	0,0	29,3	42,1	41,6	-18,2	0,0	0,0	19,3	14,9	30,2	0,0	58	63
A05_E	36,50	6,5	6,5	19,8	59,2	43,7	0,0	29,3	42,2	41,4	-4,6	0,0	0,0	18,5	14,0	30,3	-0,7	60	65
A05_F	75,50	0,0	0,0	20,6	56,7	42,9	0,0	29,1	42,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	29,9	0,0	57	62
A05_F	57,50	0,0	0,0	20,6	57,7	43,7	0,0	29,2	42,1	41,6	0,0	0,0	0,0	19,3	14,9	30,2	0,0	58	63
A05_F	39,50	6,7	6,3	20,1	59,0	44,0	0,0	29,3	42,2	41,5	-4,4	0,0	0,0	18,7	14,1	30,3	-0,5	59	64
A06_A	60,50	0,0	0,0	20,6	57,5	43,9	0,0	29,1	42,0	41,5	0,0	0,0	0,0	17,6	14,9	29,9	0,0	58	63
A06_A	42,50	2,5	7,0	20,4	58,9	44,4	0,0	29,2	42,1	41,4	-20,6	0,0	0,0	17,2	14,3	30,1	-0,2	59	64
A06_A	24,50	5,0	16,0	16,2	54,3	38,5	-14,0	25,1	41,5	38,8	11,0	0,0	0,0	14,0	11,5	23,1	-5,3	55	60
A06_B	63,50	0,0	0,0	20,6	57,3	43,7	0,0	29,1	42,0	41,4	0,0	0,0	0,0	17,6	14,8	29,8	0,0	58	63
A06_B	45,50	2,6	7,1	20,6	58,6	44,4	0,0	29,2	42,1	41,5	-20,4	0,0	0,0	17,4	14,5	30,0	0,0	59	64
A06_B	27,50	5,0	16,1	18,8	60,2	42,8	0,0	28,4	42,0	40,9	12,1	0,0	0,0	15,5	13,1	28,0	-4,5	60	65
A06_C	66,50	0,0	0,0	20,6	57,2	43,6	0,0	29,1	42,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	29,8	0,0	58	63
A06_C	48,50	0,7	7,3	20,6	58,4	44,3	0,0	29,2	42,0	41,5	-20,2	0,0	0,0	17,6	14,7	30,0	0,0	59	64
A06_C	30,50	5,0	12,2	19,1	60,1	43,6	0,0	28,8	42,0	41,1	12,1	0,0	0,0	16,3	13,5	30,0	-1,1	60	65

A06_D	69,50	0,0	0,0	20,6	57,0	43,5	0,0	29,1	42,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	29,7	0,0	58	63
A06_D	51,50	0,9	5,2	20,6	58,1	44,2	0,0	29,2	42,0	41,5	-20,0	0,0	0,0	17,6	14,8	30,0	0,0	59	64
A06_D	33,50	4,5	7,6	19,5	59,5	44,2	0,0	29,1	42,1	41,2	11,8	0,0	0,0	16,6	13,7	30,3	-0,4	60	65
A06_E	72,50	0,0	0,0	20,6	56,8	43,3	0,0	29,1	41,9	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	29,7	0,0	57	62
A06_E	54,50	0,0	-7,7	20,6	57,9	44,1	0,0	29,2	42,0	41,5	-25,0	0,0	0,0	17,6	14,8	29,9	0,0	58	63
A06_E	36,50	2,3	7,6	19,8	59,2	44,2	0,0	29,2	42,1	41,3	-4,7	0,0	0,0	16,8	13,9	30,3	-0,2	60	65
A06_F	75,50	0,0	0,0	20,6	56,7	43,2	0,0	29,0	41,9	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	29,6	0,0	57	62
A06_F	57,50	0,0	0,0	20,6	57,7	44,0	0,0	29,1	42,0	41,5	0,0	0,0	0,0	17,6	14,9	29,9	0,0	58	63
A06_F	39,50	2,4	7,5	20,0	59,0	44,3	0,0	29,2	42,1	41,4	-4,6	0,0	0,0	17,0	14,1	30,0	-0,3	59	64
A07_A	60,50	35,0	32,3	14,2	54,9	48,9	34,9	24,4	0,0	38,1	3,7	24,0	26,4	36,1	10,8	25,7	-0,2	56	61
A07_A	42,50	34,4	28,1	14,4	55,8	48,8	34,6	24,5	0,0	37,9	4,0	24,2	26,6	36,7	10,0	25,6	-0,8	57	62
A07_A	24,50	23,7	31,8	7,6	49,7	38,8	17,4	14,6	0,0	35,5	8,0	6,3	6,4	25,1	7,5	14,5	0,9	50	55
A07_B	63,50	35,0	33,1	14,1	54,7	48,9	34,9	24,4	0,0	38,1	3,6	24,0	26,0	36,1	10,8	25,7	0,1	56	61
A07_B	45,50	34,5	28,7	14,6	55,7	48,7	34,7	24,6	0,0	38,0	4,0	24,2	26,6	36,6	10,1	25,6	-0,7	57	62
A07_B	27,50	25,7	34,7	13,0	55,8	41,7	19,3	22,3	0,0	36,8	7,9	8,4	9,4	30,1	8,6	18,4	1,2	56	61
A07_C	66,50	35,0	33,8	14,1	54,6	48,8	34,9	24,4	0,0	38,1	3,6	23,9	26,0	36,0	10,8	25,7	-0,2	56	61
A07_C	48,50	34,5	29,3	14,6	55,5	48,8	34,8	24,6	0,0	38,1	3,9	24,1	26,6	36,4	10,3	25,6	-0,7	57	62
A07_C	30,50	30,2	34,1	13,4	57,1	43,0	23,7	23,6	0,0	37,2	7,7	12,0	13,4	34,2	9,1	23,7	1,4	57	62
A07_D	69,50	35,0	34,6	14,1	54,4	48,7	34,9	24,4	0,0	38,1	3,5	23,9	25,9	35,9	10,8	25,7	0,0	56	61
A07_D	51,50	34,8	29,9	14,6	55,4	48,9	34,8	24,6	0,0	38,1	3,9	24,1	26,5	36,4	10,5	25,7	-0,8	57	62
A07_D	33,50	33,1	34,1	13,8	56,5	44,9	31,3	24,1	0,0	37,4	7,6	19,0	19,2	35,4	9,4	24,8	-1,2	57	62
A07_E	72,50	35,0	35,4	14,1	54,3	48,5	34,9	24,4	0,0	38,1	3,4	23,9	25,6	35,8	10,7	25,7	0,6	56	61
A07_E	54,50	34,9	30,6	14,2	55,2	49,0	34,8	24,6	0,0	38,1	3,8	24,1	26,5	36,3	10,7	25,7	-0,6	56	61
A07_E	36,50	34,4	32,8	14,0	56,1	47,4	33,3	24,4	0,0	37,6	4,1	23,9	24,9	35,6	9,6	25,4	-1,0	57	62
A07_F	75,50	33,7	36,2	14,2	54,1	48,4	34,9	24,4	0,0	38,1	3,4	23,8	25,6	35,7	10,7	25,7	1,4	56	61
A07_F	57,50	34,9	31,4	14,2	55,1	48,9	34,9	24,4	0,0	38,1	3,7	24,0	26,5	36,2	10,8	25,7	-0,4	56	61
A07_F	39,50	34,4	27,8	14,2	56,0	48,4	34,4	24,4	0,0	37,8	4,1	24,2	26,4	36,6	9,8	25,5	-0,9	57	62
A08_A	60,50	34,1	35,1	-2,3	54,9	48,8	35,9	6,1	28,1	38,7	3,9	24,7	26,2	36,4	-8,3	24,0	14,3	56	61
A08_A	42,50	33,4	29,6	5,2	55,8	48,7	35,7	9,1	28,2	38,6	4,3	24,9	26,5	36,9	-9,6	23,9	14,2	57	62
A08_A	24,50	23,5	32,7	2,4	45,7	38,8	19,9	8,7	11,7	17,0	10,0	6,3	6,5	26,7	-6,3	8,0	1,4	47	52
A08_B	63,50	34,1	36,2	-2,1	54,7	48,8	35,9	6,3	28,1	38,7	3,8	24,7	26,1	36,3	-8,1	24,0	14,2	56	61
A08_B	45,50	33,5	30,3	5,3	55,6	48,6	35,8	9,9	28,2	38,6	4,3	24,9	26,5	36,9	-9,4	24,0	14,3	57	62
A08_B	27,50	26,1	35,1	4,6	51,7	42,5	21,7	9,0	12,8	19,7	9,9	8,7	9,4	33,3	-6,8	9,5	2,5	52	57
A08_C	66,50	34,1	37,3	-2,5	54,6	48,7	35,9	6,1	28,1	38,7	3,8	24,7	25,8	36,2	-7,7	23,9	14,2	56	61
A08_C	48,50	33,5	31,0	5,4	55,5	48,7	35,8	10,5	28,1	38,7	4,2	24,9	26,5	36,7	-9,2	24,1	14,3	57	62
A08_C	30,50	30,2	34,3	5,5	55,5	42,0	25,4	9,3	19,2	28,6	9,8	13,0	13,8	36,0	-6,7	13,3	4,9	56	61
A08_D	69,50	34,2	38,5	-2,1	54,5	48,6	35,9	6,5	28,1	38,7	3,7	24,6	25,8	36,1	-7,2	23,9	14,2	56	61
A08_D	51,50	33,5	31,9	5,5	55,4	48,8	35,9	10,8	28,1	38,7	4,2	24,8	26,4	36,6	-9,0	24,1	14,3	57	62
A08_D	33,50	32,6	34,3	4,9	56,7	44,0	33,5	6,6	28,1	37,9	8,9	22,0	20,6	36,5	-10,0	20,7	7,1	57	62
A08_E	72,50	33,3	40,2	-1,6	54,3	48,5	36,0	7,0	28,0	38,7	3,7	24,6	25,7	36,0	-6,5	23,9	14,2	56	61
A08_E	54,50	33,9	32,9	-1,4	55,2	48,9	35,9	11,0	28,1	38,7	4,0	24,8	26,4	36,5	-8,8	24,1	14,3	56	61
A08_E	36,50	33,4	30,2	5,0	56,0	47,5	34,6	6,9	28,2	38,3	4,4	24,9	25,7	36,6	-9,9	22,8	12,5	57	62
A08_F	75,50	32,6	41,0	-0,6	54,2	48,4	36,0	7,6	28,0	38,7	3,6	24,6	25,6	35,9	-5,6	23,9	14,2	56	61
A08_F	57,50	34,0	33,9	-2,3	55,1	48,9	35,9	6,0	28,1	38,8	4,0	24,8	26,2	36,4	-8,6	24,0	14,3	56	61
A08_F	39,50	33,4	28,9	5,1	55,9	48,4	35,2	7,4	28,2	38,4	4,4	24,9	26,5	37,0	-9,7	23,6	13,8	57	62
A09_A	60,50	34,4	40,3	-1,8	54,8	49,0	35,7	6,3	32,4	35,4	4,6	24,3	26,3	36,5	-8,4	3,5	19,0	56	61
A09_A	42,50	34,5	31,9	5,2	55,6	48,8	35,2	10,0	32,5	35,2	5,0	24,5	26,8	37,1	-9,6	4,3	19,0	57	62
A09_A	24,50	23,5	33,4	-0,4	41,3	39,7	27,8	8,4	32,9	16,7	10,2	17,2	6,5	28,5	-6,3	7,4	1,9	45	50
A09_B	63,50	34,4	42,3	-1,7	54,7	48,9	35,7	6,5	32,4	35,3	4,6	24,2	26,3	36,4	-8,1	3,6	19,0	56	61
A09_B	45,50	34,5	32,9	5,4	55,5	48,7	35,5	10,7	32,4	35,2	5,0	24,4	26,7	37,0	-9,4	4,3	19,1	57	62
A09_B	27,50	26,4	35,3	-0,1	48,3	43,0	31,3	8,8	34,3	18,3	10,1	21,1	9,5	35,2	-6,9	7,4	4,0	50	55
A09_C	66,50	34,4	43,5	-2,5	54,5	48,8	35,7	6,1	32,4	35,3	4,5	24,2	26,0	36,3	-7,7	3,8	19,0	56	61
A09_C	48,50	34,5	34,1	5,5	55,4	48,8	35,5	11,2	32,4	35,3	4,9	24,4	26,7	36,8	-9,2	4,3	19,0	56	61
A09_C	30,50	30,5	34,5	1,7	50,6	42,9	32,7	9,6	34,7	25,4	10,0	21,5	14,6	37,2	-6,7	7,5	8,9	52	57

A09_D	69,50	34,4	44,7	-2,1	54,4	48,7	35,7	6,5	32,4	35,3	4,5	24,2	25,9	36,2	-7,3	3,9	19,0	56	61
A09_D	51,50	34,5	35,5	5,5	55,2	48,9	35,6	11,5	32,4	35,3	4,9	24,4	26,6	36,7	-9,0	4,4	19,0	56	61
A09_D	33,50	34,3	34,1	5,0	55,0	44,6	34,0	8,0	31,6	34,0	9,2	23,6	23,2	37,2	-10,1	4,2	15,2	56	61
A09_E	72,50	32,9	45,1	-1,6	54,3	48,7	35,8	6,9	32,3	35,3	4,4	24,1	25,9	36,1	-6,7	4,1	18,9	56	61
A09_E	54,50	34,5	36,9	-1,1	55,1	49,0	35,6	11,7	32,4	35,3	4,8	24,3	26,6	36,7	-8,8	4,5	19,0	56	61
A09_E	36,50	34,5	30,0	5,0	55,8	47,7	34,2	8,2	32,5	35,0	5,1	24,5	26,6	37,2	-9,9	4,2	18,4	57	62
A09_F	75,50	32,9	44,9	-0,6	54,1	48,6	35,9	7,5	32,3	35,3	4,4	24,1	25,8	36,1	-5,9	4,2	18,9	56	61
A09_F	57,50	34,5	38,5	-1,9	55,0	49,0	35,7	6,2	32,4	35,4	4,7	24,3	26,4	36,6	-8,6	3,4	19,0	56	61
A09_F	39,50	34,5	30,9	5,1	55,7	48,7	34,4	8,6	32,5	35,1	5,0	24,5	26,8	37,2	-9,7	4,2	19,0	57	62
A10_A	60,50	34,6	46,8	-1,3	54,1	49,3	35,7	7,1	35,0	30,0	4,6	24,1	25,7	36,5	-7,8	3,9	20,4	56	61
A10_A	42,50	34,6	35,8	-1,8	54,9	49,2	35,4	6,5	35,1	30,1	5,0	24,3	26,3	37,1	-8,9	4,5	20,5	56	61
A10_A	24,50	30,3	33,9	-0,2	39,7	42,5	29,8	8,6	30,8	16,4	10,2	21,2	16,3	30,1	-6,0	7,5	2,1	45	50
A10_B	63,50	34,5	46,8	-1,6	53,9	49,3	35,7	7,2	35,0	30,0	4,6	24,1	25,7	36,4	-8,1	4,0	20,4	56	61
A10_B	45,50	34,6	37,6	-1,6	54,8	49,1	35,6	6,6	35,1	30,1	4,9	24,3	26,3	37,0	-8,8	4,6	20,5	56	61
A10_B	27,50	33,1	35,8	0,1	45,4	46,1	32,6	8,9	32,1	17,2	10,1	24,3	19,8	36,9	-6,5	7,5	4,6	50	55
A10_C	66,50	34,5	46,6	-2,5	53,8	49,2	35,7	6,1	35,0	30,0	4,5	24,0	25,7	36,3	-7,7	4,1	20,4	56	61
A10_C	48,50	34,6	39,6	-1,6	54,7	49,1	35,6	6,7	35,1	30,1	4,9	24,3	26,2	36,8	-8,6	4,6	20,5	56	61
A10_C	30,50	34,2	35,2	0,3	48,1	45,9	33,9	9,2	33,1	20,8	10,0	24,4	20,6	37,5	-6,4	7,6	10,5	51	56
A10_D	69,50	34,5	46,4	-2,1	53,7	49,1	35,8	6,5	35,0	30,0	4,5	24,0	25,6	36,2	-7,3	3,9	20,4	56	61
A10_D	51,50	34,6	42,3	-1,5	54,5	49,2	35,7	6,8	35,0	30,1	4,8	24,2	26,2	36,8	-8,4	4,7	20,5	56	61
A10_D	33,50	34,6	34,9	-2,5	51,7	46,9	34,5	6,2	34,1	28,6	7,2	24,4	25,0	37,3	-9,4	4,5	17,7	53	58
A10_E	72,50	33,0	46,1	-1,6	53,5	49,0	35,8	7,0	35,0	30,0	4,4	24,0	25,6	36,1	-6,7	4,1	20,4	56	61
A10_E	54,50	34,6	44,5	-1,5	54,4	49,3	35,7	6,8	35,0	30,0	4,8	24,2	26,2	36,7	-8,2	4,7	20,4	56	61
A10_E	36,50	34,6	32,7	-2,3	54,0	48,4	34,8	6,4	35,1	29,9	5,0	24,4	26,3	37,3	-9,2	4,5	20,4	55	60
A10_F	75,50	33,0	45,9	-0,6	53,4	48,9	35,9	7,5	35,0	30,1	4,3	23,9	25,5	36,0	-5,9	4,0	20,3	56	60
A10_F	57,50	34,6	46,1	-1,4	54,3	49,3	35,7	6,9	35,0	30,0	4,7	24,2	26,1	36,6	-8,0	3,8	20,4	56	61
A10_F	39,50	34,6	34,2	-2,0	54,9	49,0	35,0	6,4	35,1	30,1	5,0	24,4	26,3	37,2	-9,1	4,5	20,5	56	61
A11_A	60,50	34,6	47,7	-1,3	53,2	49,3	35,1	7,1	35,6	14,2	4,6	24,1	26,2	36,7	-8,0	3,8	18,7	56	61
A11_A	42,50	34,7	43,4	-1,9	54,0	49,1	35,0	6,5	35,7	13,7	5,0	24,3	26,8	37,4	-9,1	4,5	18,7	56	61
A11_A	24,50	31,3	35,3	-0,2	39,5	44,7	30,7	8,6	22,1	16,4	10,2	21,7	23,1	32,7	-6,1	7,4	1,3	47	52
A11_B	63,50	34,6	47,4	-1,6	53,0	49,2	35,1	7,2	35,6	14,5	4,6	24,0	26,2	36,6	-8,1	3,9	18,7	56	61
A11_B	45,50	34,7	46,4	-1,7	53,9	49,1	35,1	6,6	35,7	13,8	5,0	24,2	26,8	37,2	-8,9	4,5	18,7	56	61
A11_B	27,50	33,3	36,6	0,0	43,9	48,4	32,6	8,9	23,7	16,6	10,1	24,3	26,8	37,6	-6,6	7,5	3,4	50	55
A11_C	66,50	34,6	47,2	-2,5	52,9	49,2	35,2	6,1	35,6	14,8	4,5	24,0	26,1	36,5	-7,8	4,0	18,7	55	60
A11_C	48,50	34,7	48,1	-1,6	53,8	49,1	35,1	6,7	35,7	13,9	4,9	24,2	26,8	37,1	-8,7	4,6	18,7	56	61
A11_C	30,50	34,3	36,8	0,2	46,8	48,5	33,7	9,2	27,7	16,8	10,0	24,4	26,9	37,6	-6,5	7,6	9,2	51	56
A11_D	69,50	34,6	47,0	-2,1	52,7	49,1	35,2	6,5	35,6	15,3	4,5	23,9	26,1	36,4	-7,3	3,9	18,6	55	60
A11_D	51,50	34,7	48,3	-1,5	53,7	49,2	35,1	6,7	35,7	14,0	4,9	24,2	26,7	37,0	-8,5	4,6	18,7	56	61
A11_D	33,50	34,7	37,2	-2,6	48,4	48,7	34,1	6,2	34,6	13,3	7,2	24,3	26,9	37,6	-9,5	4,4	16,7	52	57
A11_E	72,50	33,1	46,7	-1,6	52,6	49,0	35,3	7,0	35,6	16,0	4,4	23,9	26,0	36,3	-6,7	4,0	18,6	55	60
A11_E	54,50	34,7	48,2	-1,5	53,5	49,3	35,1	6,8	35,7	14,0	4,8	24,1	26,7	36,9	-8,4	4,7	18,7	56	61
A11_E	36,50	34,7	37,3	-2,3	52,0	49,2	34,8	6,3	35,6	13,4	5,1	24,3	26,9	37,5	-9,4	4,4	18,7	54	59
A11_F	75,50	33,1	46,4	-0,6	52,4	48,9	35,5	7,5	35,6	17,1	4,3	23,9	26,0	36,2	-5,9	3,9	18,6	55	60
A11_F	57,50	34,7	47,9	-1,4	53,3	49,3	35,1	6,9	35,7	14,1	4,7	24,1	26,6	36,8	-8,2	3,7	18,7	56	61
A11_F	39,50	34,7	40,0	-2,1	52,8	49,1	35,0	6,4	35,7	13,6	5,1	24,3	26,9	37,5	-9,2	4,5	18,8	55	60
A12_A	60,50	33,7	47,2	13,5	52,3	49,6	36,1	7,1	36,4	14,2	4,6	24,6	25,8	36,9	-7,5	13,8	12,0	55	60
A12_A	42,50	33,7	49,1	13,3	51,9	49,5	35,9	6,5	36,4	13,7	5,0	24,5	26,2	37,6	-8,3	13,2	12,1	55	60
A12_A	24,50	30,5	36,5	4,7	39,5	47,5	31,4	5,4	17,2	16,4	7,4	24,0	24,3	35,7	-7,5	6,9	2,2	49	54
A12_B	63,50	33,6	47,0	13,5	52,2	49,6	36,1	7,2	36,4	14,4	4,6	24,6	25,7	36,8	-8,1	13,8	12,0	55	60
A12_B	45,50	33,7	48,8	13,5	53,1	49,4	36,0	6,6	36,4	13,8	4,9	24,5	26,2	37,4	-8,1	13,7	12,1	56	61
A12_B	27,50	32,1	38,1	11,8	41,5	49,5	33,1	5,6	19,4	16,6	7,4	24,6	26,3	37,9	-8,3	7,2	8,9	51	56
A12_C	66,50	33,6	46,7	13,4	52,0	49,5	36,2	6,1	36,3	14,8	4,5	24,6	25,7	36,7	-7,8	13,8	12,0	55	60
A12_C	48,50	33,7	48,4	13,5	53,0	49,5	36,1	6,7	36,4	13,9	4,9	24,4	26,1	37,3	-7,9	13,9	12,1	56	61
A12_C	30,50	33,3	40,6	12,2	45,5	49,7	34,2	5,9	27,0	16,8	7,3	24,5	26,3	37,9	-8,2	7,6	10,5	52	57

A12_D	69,50	32,5	46,4	13,4	51,9	49,4	36,2	6,5	36,3	15,2	4,5	24,6	25,6	36,6	-7,3	13,7	12,0	55	60
A12_D	51,50	33,7	48,1	13,5	52,9	49,5	36,1	6,7	36,4	14,0	4,8	24,4	26,1	37,2	-7,8	14,0	12,0	56	61
A12_D	33,50	33,7	45,0	12,6	46,4	49,7	34,6	6,2	35,3	13,3	7,2	24,5	26,3	37,8	-8,7	7,2	11,3	53	58
A12_E	72,50	31,6	46,1	13,4	51,7	49,3	36,3	7,0	36,3	16,0	4,4	24,6	25,6	36,5	-6,7	13,7	11,9	55	60
A12_E	54,50	33,7	47,8	13,5	52,7	49,7	36,1	6,8	36,4	14,0	4,8	24,6	25,9	37,1	-7,6	14,0	12,0	56	61
A12_E	36,50	33,7	48,7	12,8	49,4	49,6	35,5	6,3	36,3	13,4	5,1	24,5	26,3	37,8	-8,6	8,9	11,9	54	59
A12_F	75,50	31,7	45,9	13,5	51,6	49,2	36,8	7,5	36,3	17,0	4,3	24,5	25,5	36,4	-5,9	13,6	11,9	55	60
A12_F	57,50	33,7	47,5	13,5	52,5	49,7	36,1	6,9	36,4	14,1	4,7	24,6	25,8	37,0	-7,4	13,9	12,0	55	60
A12_F	39,50	33,7	49,4	13,0	50,2	49,5	35,9	6,4	36,4	13,6	5,0	24,5	26,2	37,7	-8,4	12,7	12,0	55	60
A13_A	60,50	40,7	51,7	21,3	31,6	49,4	36,1	30,5	0,0	0,0	-17,5	24,6	26,0	41,0	0,8	20,5	27,5	54	59
A13_A	42,50	40,1	53,4	21,3	37,3	49,4	35,8	32,0	-5,8	23,5	-11,9	24,0	26,5	41,6	0,4	20,6	27,5	55	60
A13_A	24,50	37,1	45,1	18,1	38,1	49,0	30,8	29,9	19,9	31,3	13,5	24,0	26,4	41,8	0,1	17,9	26,6	52	57
A13_B	63,50	39,5	51,4	21,3	30,9	49,4	36,1	29,9	0,0	0,0	-17,3	24,6	26,0	40,9	0,9	20,4	27,5	54	59
A13_B	45,50	40,1	53,0	21,3	37,2	49,3	35,9	32,0	-10,7	23,7	-14,5	24,0	26,5	41,5	0,4	20,7	27,5	55	60
A13_B	27,50	38,6	50,6	20,2	38,6	49,8	32,7	31,2	19,9	31,6	12,5	24,0	26,6	41,9	0,0	19,3	27,6	54	59
A13_C	66,50	39,1	51,2	21,3	30,6	49,4	36,1	29,9	0,0	0,0	-17,2	24,6	25,9	40,8	1,1	20,4	27,5	54	59
A13_C	48,50	40,3	52,7	21,3	36,5	49,2	36,0	31,6	0,0	23,8	-14,8	24,1	26,4	41,4	0,5	20,6	27,5	55	60
A13_C	30,50	39,4	54,8	20,5	38,7	49,8	33,8	31,5	-4,0	30,7	-6,9	24,0	26,6	41,9	0,2	20,4	27,6	56	61
A13_D	69,50	37,5	50,9	21,2	29,8	49,3	36,1	29,0	0,0	0,0	-17,1	24,5	25,9	40,7	1,2	20,3	27,3	54	59
A13_D	51,50	40,4	52,5	21,2	36,7	49,2	36,1	31,3	0,0	23,9	-14,8	24,4	26,4	41,3	0,4	20,6	27,5	55	60
A13_D	33,50	39,8	54,5	20,8	37,0	49,7	34,4	31,7	-3,9	23,2	-8,8	24,0	26,6	41,8	0,4	19,5	27,7	56	61
A13_E	72,50	37,8	50,7	21,2	29,9	49,2	36,1	29,0	0,0	0,0	-17,1	24,5	25,8	40,6	1,3	20,3	27,1	54	59
A13_E	54,50	40,5	52,2	21,2	36,9	49,4	36,1	30,9	0,0	23,2	-15,6	24,4	26,4	41,2	0,5	20,6	27,5	55	60
A13_E	36,50	40,0	54,0	21,0	37,3	49,6	34,7	31,9	-4,6	23,3	-10,1	24,0	26,6	41,7	0,6	19,9	27,7	56	61
A13_F	75,50	38,0	50,5	21,1	24,7	49,1	36,1	28,4	0,0	0,0	-20,1	24,5	25,8	40,5	1,5	20,3	27,1	54	58
A13_F	57,50	40,6	51,9	21,3	35,6	49,4	36,1	30,6	0,0	21,0	-17,6	24,5	26,1	41,1	0,7	20,6	27,5	55	60
A13_F	39,50	40,1	53,7	21,2	37,5	49,5	35,5	32,0	-4,3	23,4	-10,1	24,0	26,5	41,7	0,8	20,5	27,5	56	61
A14_A	60,50	40,8	51,7	21,4	31,6	49,3	35,6	30,8	0,0	0,0	-17,4	24,5	25,5	41,1	-20,5	20,8	27,6	54	59
A14_A	42,50	40,3	53,4	21,4	37,9	49,1	35,5	32,2	-5,8	16,1	-13,7	24,4	25,8	41,7	-8,6	20,8	28,0	55	60
A14_A	24,50	36,7	45,4	18,1	38,5	48,7	31,3	30,0	16,2	31,0	7,2	24,5	25,7	41,9	-6,6	18,8	27,0	52	57
A14_B	63,50	39,5	51,5	21,4	30,8	49,2	35,6	30,2	0,0	0,0	-17,3	24,5	25,5	41,0	-20,8	20,7	27,6	54	59
A14_B	45,50	40,3	53,1	21,4	37,4	49,1	35,5	31,8	-17,3	16,2	-14,7	24,4	25,8	41,5	-9,0	20,9	28,0	55	60
A14_B	27,50	38,7	50,7	20,3	38,9	49,6	32,6	31,4	16,2	31,3	1,2	24,5	25,9	42,0	-7,5	20,3	28,1	54	59
A14_C	66,50	39,2	51,3	21,4	30,6	49,2	35,6	30,2	0,0	0,0	-17,2	24,4	25,4	40,9	-20,7	20,7	27,5	54	59
A14_C	48,50	40,4	52,8	21,4	37,1	49,0	35,6	31,5	0,0	16,3	-15,0	24,4	25,7	41,5	-9,6	20,9	27,8	55	60
A14_C	30,50	39,6	54,9	20,7	39,0	49,5	33,8	31,7	-4,0	29,6	-10,5	24,5	25,9	41,9	-7,2	21,2	28,2	56	61
A14_D	69,50	37,2	51,0	21,3	29,7	49,1	35,6	29,2	0,0	0,0	-17,1	24,5	25,4	40,8	-20,6	20,6	27,4	54	59
A14_D	51,50	40,5	52,5	21,4	37,3	49,0	35,6	31,1	0,0	16,4	-15,0	24,4	25,7	41,4	-18,3	20,9	27,8	55	60
A14_D	33,50	40,0	54,6	20,9	37,6	49,5	34,6	31,9	-3,8	18,8	-10,5	24,5	25,9	41,9	-6,8	19,0	28,2	56	61
A14_E	72,50	37,4	50,8	21,3	28,8	49,1	35,7	29,2	0,0	0,0	-17,0	24,5	25,3	40,7	-20,4	20,5	27,4	54	59
A14_E	54,50	40,6	52,3	21,3	36,7	49,0	35,6	31,1	0,0	0,0	-15,5	24,4	25,6	41,3	-18,7	20,9	27,8	55	60
A14_E	36,50	40,2	54,1	21,2	37,9	49,4	35,1	32,1	-4,5	19,0	-12,6	24,5	25,9	41,8	-6,4	20,2	28,2	56	61
A14_F	75,50	37,5	50,6	21,2	24,3	49,0	35,8	28,8	0,0	0,0	-20,0	24,4	25,3	40,6	-20,3	20,5	27,3	53	58
A14_F	57,50	40,7	52,0	21,4	35,2	49,2	35,6	30,8	0,0	0,0	-17,5	24,4	25,6	41,2	-18,7	20,9	27,8	55	60
A14_F	39,50	40,3	53,8	21,4	38,1	49,3	35,4	32,2	-4,3	19,2	-12,8	24,5	25,8	41,8	-5,9	20,5	28,1	56	61
A15_A	60,50	40,9	51,8	21,5	31,5	48,9	34,1	30,4	0,0	0,0	-17,3	24,1	25,6	41,1	-20,4	21,0	27,3	54	59
A15_A	42,50	40,6	53,5	21,5	37,9	48,7	33,9	32,4	-10,7	16,1	-13,6	23,8	25,9	41,7	-7,3	21,2	27,3	55	60
A15_A	24,50	36,8	45,6	18,2	38,5	48,2	28,6	30,3	16,2	31,0	14,3	23,8	25,8	41,9	-1,9	18,7	26,1	51	56
A15_B	63,50	40,0	51,6	21,5	30,8	48,9	34,1	30,3	0,0	0,0	-17,2	24,1	25,6	41,0	-20,8	21,0	27,3	54	59
A15_B	45,50	40,7	53,2	21,5	37,6	48,6	34,0	32,0	-17,3	16,3	-14,7	23,8	25,8	41,5	-7,8	21,2	27,3	55	60
A15_B	27,50	38,9	50,9	20,5	38,9	49,1	31,0	31,5	16,2	31,3	13,6	23,9	26,0	42,0	-5,3	20,1	27,3	54	59
A15_C	66,50	39,7	51,4	21,5	30,7	48,8	34,1	30,3	0,0	0,0	-17,1	24,2	25,5	40,9	-20,6	20,9	27,2	54	59
A15_C	48,50	40,7	52,9	21,5	37,3	48,6	34,0	31,6	0,0	16,4	-15,0	23,8	25,8	41,5	-7,9	21,2	27,2	55	60
A15_C	30,50	39,9	55,0	20,8	39,1	49,2	32,6	31,8	-8,1	29,5	-7,5	23,9	26,0	41,9	-5,0	21,1	27,5	56	61

A15_D	69,50	38,4	51,1	21,4	29,8	48,8	34,2	29,3	0,0	0,0	-17,0	24,2	25,5	40,8	-20,5	20,9	27,1	54	59
A15_D	51,50	40,7	52,6	21,5	37,6	48,6	34,0	31,2	0,0	16,5	-14,9	23,8	25,7	41,4	-18,3	21,2	27,2	55	60
A15_D	33,50	40,3	54,7	21,1	37,7	49,0	33,2	32,1	-8,1	16,4	-9,7	23,9	26,0	41,9	-4,6	20,1	27,3	56	61
A15_E	72,50	38,5	50,9	21,4	28,9	48,8	34,4	29,2	0,0	0,0	-17,0	24,2	25,4	40,7	-20,4	20,8	27,0	54	59
A15_E	54,50	40,8	52,4	21,5	36,1	48,7	34,0	30,9	0,0	0,0	-15,5	23,8	25,7	41,3	-18,7	21,2	27,2	55	60
A15_E	36,50	40,4	54,2	21,4	37,9	48,9	33,7	32,3	-11,0	16,6	-10,9	23,8	25,9	41,8	-4,1	20,6	27,3	56	61
A15_F	75,50	38,5	50,7	21,4	24,4	48,7	34,8	28,9	0,0	0,0	-20,0	24,2	25,4	40,6	-20,2	20,7	27,0	53	58
A15_F	57,50	40,9	52,1	21,5	35,2	48,7	34,0	30,4	0,0	0,0	-17,5	24,1	25,7	41,2	-18,6	21,1	27,3	54	59
A15_F	39,50	40,5	53,9	21,5	38,2	48,8	33,9	32,3	-10,9	16,9	-11,0	23,8	25,9	41,7	-3,7	21,1	27,3	56	61
A16_A	60,50	40,2	52,0	21,7	31,8	48,4	35,5	30,5	0,0	0,0	-17,9	23,9	25,1	41,1	-20,0	21,4	27,6	54	59
A16_A	42,50	40,0	53,7	21,6	36,9	48,5	35,4	32,5	-10,7	20,1	-13,7	23,3	25,4	41,7	-6,5	21,6	27,6	55	60
A16_A	24,50	36,5	46,0	19,2	37,3	48,1	29,8	30,6	16,2	30,8	13,1	23,3	25,2	41,9	-4,6	13,7	26,5	51	56
A16_B	63,50	39,0	51,7	21,6	31,3	48,5	35,5	29,7	0,0	0,0	-17,8	24,0	25,1	41,0	-20,3	21,3	27,6	54	59
A16_B	45,50	40,1	53,3	21,6	36,3	48,4	35,5	32,1	-17,2	20,3	-14,8	23,3	25,3	41,5	-6,6	21,6	27,6	55	60
A16_B	27,50	38,4	51,2	20,7	37,7	48,9	31,9	31,7	16,2	31,1	12,2	23,4	25,5	42,0	-4,8	19,1	27,6	54	59
A16_C	66,50	38,7	51,5	21,6	31,2	48,5	35,5	29,5	0,0	0,0	-17,7	24,2	25,0	40,9	-20,1	21,2	27,5	54	59
A16_C	48,50	40,2	53,1	21,6	36,0	48,4	35,5	31,8	0,0	20,4	-15,2	23,3	25,3	41,5	-7,9	21,6	27,6	55	60
A16_C	30,50	39,3	55,1	21,0	38,1	49,0	33,3	32,0	-8,1	29,9	-10,6	23,4	25,5	42,0	-4,5	19,7	27,7	56	61
A16_D	69,50	37,0	51,2	21,6	29,9	48,5	35,6	29,1	0,0	0,0	-17,6	24,1	25,0	40,8	-20,0	21,2	27,5	54	59
A16_D	51,50	40,3	52,8	21,6	36,4	48,4	35,5	31,4	0,0	20,5	-15,1	23,4	25,3	41,4	-18,0	21,6	27,6	55	60
A16_D	33,50	39,7	54,8	21,3	37,0	48,9	34,2	32,3	-8,0	19,9	-11,0	23,3	25,4	41,9	-4,2	20,9	27,7	56	61
A16_E	72,50	37,3	51,0	21,5	29,0	48,4	35,6	29,1	0,0	0,0	-17,5	24,1	24,9	40,7	-19,8	21,1	27,4	54	59
A16_E	54,50	40,4	52,5	21,6	36,1	48,4	35,5	31,1	0,0	0,0	-15,7	23,6	25,2	41,3	-18,4	21,5	27,6	55	60
A16_E	36,50	39,9	54,3	21,5	36,8	48,7	35,0	32,5	-11,0	20,1	-10,9	23,3	25,4	41,8	-3,7	21,3	27,7	56	61
A16_F	75,50	37,5	50,8	21,5	24,4	48,4	35,6	29,1	0,0	0,0	-21,1	24,1	24,9	40,6	-19,7	21,0	27,4	53	58
A16_F	57,50	40,5	52,2	21,6	35,1	48,4	35,5	30,6	0,0	0,0	-17,9	23,9	25,2	41,2	-19,2	21,5	27,6	54	59
A16_F	39,50	40,0	54,0	21,6	37,0	48,7	35,3	32,5	-10,8	20,2	-11,1	23,3	25,4	41,8	-3,2	21,6	27,6	56	61
A17_A	60,50	41,3	52,1	21,8	32,0	48,1	34,4	30,7	0,0	0,0	-17,8	22,6	25,2	41,1	-20,0	21,6	27,4	54	59
A17_A	42,50	40,8	53,8	21,8	37,7	48,3	34,3	32,7	-9,8	20,2	-13,0	21,7	25,4	41,7	-7,0	22,2	27,4	55	60
A17_A	24,50	37,0	46,8	20,4	38,4	47,7	27,4	31,1	16,3	31,0	4,2	21,6	25,3	41,8	-2,7	19,4	26,6	51	56
A17_B	63,50	40,3	51,8	21,8	31,4	48,1	34,4	29,8	0,0	0,0	-17,7	22,8	25,2	41,0	-20,2	21,6	27,4	54	59
A17_B	45,50	40,7	53,5	21,8	37,2	48,3	34,4	32,2	-17,2	20,3	-13,9	21,8	25,4	41,5	-6,5	22,5	27,4	55	60
A17_B	27,50	39,0	51,9	20,9	38,8	48,6	30,6	31,9	16,2	31,3	1,0	21,7	25,5	42,0	-7,8	21,1	27,7	54	59
A17_C	66,50	40,0	51,6	21,7	31,2	48,2	34,5	29,7	0,0	0,0	-17,6	23,1	25,1	40,9	-20,1	21,5	27,3	54	59
A17_C	48,50	40,8	53,2	21,8	37,4	48,1	34,4	31,9	0,0	20,5	-14,1	21,8	25,4	41,5	-7,8	22,7	27,4	55	60
A17_C	30,50	40,0	55,2	21,2	39,1	48,7	32,4	32,2	-7,6	26,7	-10,1	21,7	25,5	41,9	-7,9	21,4	27,5	57	62
A17_D	69,50	38,0	51,3	21,7	30,0	48,2	34,5	29,3	0,0	0,0	-17,5	23,2	25,1	40,8	-19,9	21,5	27,2	54	59
A17_D	51,50	41,0	52,9	21,7	37,3	48,1	34,4	31,5	0,0	20,6	-14,1	22,0	25,3	41,4	-18,0	22,9	27,4	55	60
A17_D	33,50	40,4	54,9	21,4	38,4	48,6	33,3	32,5	-7,6	23,6	-10,5	21,7	25,5	41,9	-7,6	21,6	27,5	56	61
A17_E	72,50	38,0	51,1	21,6	24,5	48,2	34,6	29,3	0,0	0,0	-17,4	23,2	25,0	40,6	-19,8	21,4	27,1	54	59
A17_E	54,50	41,1	52,6	21,7	35,5	48,2	34,4	31,2	0,0	0,0	-14,5	22,5	25,3	41,3	-18,4	22,9	27,4	55	60
A17_E	36,50	40,6	54,5	21,7	38,2	48,5	33,9	32,6	-10,1	23,8	-10,5	21,7	25,5	41,8	-7,3	21,8	27,4	56	61
A17_F	75,50	38,0	50,9	21,6	24,5	48,2	34,7	29,2	0,0	0,0	-21,0	23,2	25,0	40,5	-19,6	21,3	27,1	53	58
A17_F	57,50	41,2	52,3	21,8	35,3	48,2	34,4	30,7	0,0	0,0	-17,9	22,5	25,2	41,2	-19,2	21,7	27,4	54	59
A17_F	39,50	40,7	54,1	21,8	38,4	48,3	34,2	32,6	-9,9	23,8	-10,7	21,7	25,4	41,7	-7,0	21,8	27,4	56	61
A18_A	60,50	40,1	52,2	21,9	32,0	47,7	34,6	30,8	0,0	0,0	-17,8	24,1	24,6	41,1	-19,9	21,9	28,0	54	59
A18_A	42,50	40,1	53,9	21,9	37,9	47,9	34,5	32,8	-9,7	20,3	-12,9	22,8	24,9	41,7	-9,4	22,1	28,0	55	60
A18_A	24,50	36,3	48,8	20,7	38,8	47,4	29,1	31,4	16,4	31,5	13,6	22,6	24,7	41,9	-2,6	20,3	27,8	52	57
A18_B	63,50	38,8	51,9	21,9	31,3	47,7	34,6	30,0	0,0	0,0	-17,7	24,2	24,6	41,0	-20,2	21,8	28,0	54	59
A18_B	45,50	40,2	53,6	21,9	37,4	47,8	34,5	32,4	-17,1	20,4	-14,1	22,9	24,8	41,6	-11,8	22,2	27,9	55	60
A18_B	27,50	38,2	53,1	21,0	39,1	48,3	31,4	32,0	16,3	31,8	13,3	22,7	25,0	42,0	-7,1	21,5	28,2	55	60
A18_C	66,50	38,6	51,7	21,8	30,3	47,7	34,6	29,8	0,0	0,0	-17,6	24,4	24,6	40,9	-20,0	21,8	27,9	54	59
A18_C	48,50	40,1	53,3	21,9	37,5	47,8	34,5	32,1	0,0	20,5	-14,1	23,2	24,8	41,5	-16,8	22,6	27,9	55	60
A18_C	30,50	39,2	55,3	21,3	39,5	48,4	33,0	32,4	-7,6	28,7	-10,1	22,7	25,0	42,0	-7,0	21,7	28,1	57	62

A18_D	69,50	36,6	51,4	21,8	30,0	47,9	34,7	29,4	0,0	0,0	-17,5	24,3	24,5	40,8	-19,9	21,7	27,8	54	59
A18_D	51,50	40,1	53,0	21,8	36,0	47,7	34,5	31,6	0,0	20,6	-14,1	23,4	24,8	41,4	-18,0	22,8	27,9	55	60
A18_D	33,50	39,7	55,0	21,6	38,6	48,2	33,7	32,6	-7,5	23,7	-10,4	22,8	24,9	41,9	-6,8	21,9	28,1	56	61
A18_E	72,50	36,8	51,2	21,7	24,5	47,9	34,9	29,4	0,0	0,0	-17,4	24,3	24,5	40,7	-19,8	21,6	27,7	53	58
A18_E	54,50	39,9	52,7	21,8	35,6	47,7	34,6	31,4	0,0	0,0	-14,5	23,5	24,7	41,3	-18,3	23,0	28,0	55	60
A18_E	36,50	39,8	54,6	21,9	38,4	48,0	34,3	32,7	-10,0	23,8	-10,4	22,8	24,9	41,8	-6,5	22,0	28,0	56	61
A18_F	75,50	37,0	51,0	21,7	24,6	47,9	35,9	29,4	0,0	0,0	-21,0	24,4	24,4	40,6	-19,6	21,5	27,6	53	58
A18_F	57,50	40,0	52,4	21,9	34,5	47,7	34,6	30,8	0,0	0,0	-17,9	23,7	24,7	41,2	-19,2	21,9	28,0	54	59
A18_F	39,50	40,0	54,2	21,9	38,6	48,0	34,4	32,8	-9,9	23,9	-10,6	22,8	24,9	41,8	-6,2	22,1	28,0	56	61
A19_A	60,50	39,9	50,5	25,1	53,5	17,4	1,2	31,1	42,3	42,1	37,5	0,0	-12,6	37,9	13,6	31,1	27,6	56	61
A19_A	42,50	39,3	52,0	24,9	54,8	12,2	0,8	32,3	42,4	42,1	38,8	-21,5	-12,9	38,4	13,3	30,5	27,6	57	62
A19_A	24,50	36,0	47,2	18,9	50,2	13,4	4,2	30,3	42,2	41,9	32,7	-20,8	4,5	37,0	11,9	21,7	27,7	53	58
A19_B	63,50	38,5	50,3	25,1	53,3	17,6	1,8	31,1	42,3	42,1	37,1	0,0	-12,4	37,8	13,6	31,0	27,6	56	61
A19_B	45,50	39,4	51,8	24,9	54,7	12,5	-0,1	31,9	42,4	42,2	38,8	-21,6	-13,0	38,3	13,5	30,9	27,6	57	62
A19_B	27,50	37,6	51,8	19,4	53,9	11,5	2,0	30,7	42,3	42,2	37,9	-21,0	-12,6	38,7	12,2	23,8	27,7	57	62
A19_C	66,50	38,6	50,0	25,0	53,2	16,4	2,7	30,4	42,3	42,0	36,9	0,0	-12,3	37,7	13,6	31,0	27,5	56	61
A19_C	48,50	39,6	51,5	25,0	54,4	13,1	0,2	31,7	42,4	42,2	38,5	-21,5	-12,9	38,2	13,6	31,0	27,6	57	62
A19_C	30,50	38,5	52,7	20,0	54,9	12,2	2,0	31,1	42,4	42,1	38,6	-21,1	-12,7	38,7	12,4	25,8	27,8	58	63
A19_D	69,50	36,4	49,8	25,0	53,1	16,5	4,5	30,4	42,3	42,0	36,7	0,0	-12,1	37,6	13,6	31,0	27,5	56	61
A19_D	51,50	39,8	51,2	25,0	54,1	13,7	0,5	31,3	42,3	42,2	38,3	-21,4	-12,7	38,2	13,6	31,0	27,6	57	62
A19_D	33,50	38,9	52,8	21,3	55,0	12,4	1,4	31,4	42,4	42,0	38,9	-21,2	-12,7	38,6	12,7	27,5	27,7	58	63
A19_E	72,50	36,6	49,6	25,0	52,9	16,6	7,4	30,0	42,2	42,0	36,0	0,0	-11,9	37,5	13,5	31,0	27,4	56	61
A19_E	54,50	39,9	51,0	25,0	53,9	15,9	0,8	31,3	42,3	42,1	38,0	-21,3	-12,6	38,1	13,6	31,0	27,7	57	62
A19_E	36,50	39,1	52,5	23,1	55,0	12,6	0,9	32,0	42,4	42,1	39,0	-21,3	-12,7	38,6	12,9	29,0	27,7	58	63
A19_F	75,50	36,6	49,4	25,0	52,8	13,1	9,3	30,1	42,2	42,0	35,5	0,0	0,0	37,4	13,5	31,0	27,3	55	60
A19_F	57,50	39,9	50,7	25,1	53,6	17,0	0,7	31,5	42,3	42,1	37,8	-21,2	-12,8	38,0	13,6	31,0	27,7	56	61
A19_F	39,50	39,3	52,3	24,5	55,0	12,8	1,1	32,3	42,4	42,2	39,1	-21,4	-12,9	38,5	13,1	29,8	27,6	57	62
A20_A	60,50	40,1	50,4	24,9	53,6	17,9	7,3	31,4	42,4	42,1	37,3	0,0	-12,6	37,6	13,6	31,3	28,1	56	61
A20_A	42,50	39,7	51,7	24,6	55,1	12,3	9,9	32,6	42,4	42,2	39,3	-18,2	-12,9	38,1	13,3	30,9	28,1	57	62
A20_A	24,50	36,0	44,5	19,2	52,2	12,6	5,9	30,7	42,3	42,0	36,1	-15,3	4,5	36,1	12,0	23,9	28,0	54	59
A20_B	63,50	38,0	50,2	24,9	53,5	18,1	7,6	31,5	42,3	42,1	36,5	0,0	-12,5	37,5	13,6	31,3	28,0	56	61
A20_B	45,50	39,9	51,5	24,7	54,9	12,7	2,7	32,7	42,4	42,2	39,0	-18,2	-13,0	38,0	13,5	31,2	28,1	57	62
A20_B	27,50	37,7	48,2	20,8	54,8	10,3	4,6	30,9	42,4	42,2	40,3	-15,4	-12,6	38,4	12,2	25,2	28,3	56	61
A20_C	66,50	38,1	50,0	24,9	53,4	17,1	7,9	31,4	42,3	42,1	36,1	0,0	-12,3	37,4	13,6	31,3	27,9	56	61
A20_C	48,50	39,9	51,3	24,8	54,5	13,3	3,1	31,7	42,4	42,2	38,8	-18,2	-12,9	37,9	13,6	31,4	28,1	57	62
A20_C	30,50	38,9	49,0	21,7	55,2	11,9	4,9	31,8	42,4	42,0	40,6	-17,8	-12,6	38,4	12,5	26,3	28,3	57	62
A20_D	69,50	36,8	49,7	24,9	53,2	17,2	8,3	30,6	42,3	42,0	35,9	0,0	-12,1	37,3	13,6	31,2	27,8	56	61
A20_D	51,50	40,0	51,1	24,8	54,3	14,6	3,6	32,0	42,4	42,2	38,5	-18,1	-12,7	37,9	13,6	31,4	28,1	57	62
A20_D	33,50	39,3	50,3	22,4	55,2	12,3	5,1	32,3	42,4	42,0	40,4	-17,9	-12,7	38,3	12,8	28,4	28,3	57	62
A20_E	72,50	36,8	49,5	24,9	53,1	17,3	9,2	30,5	42,3	42,0	35,2	0,0	-12,0	37,2	13,6	31,2	27,8	56	61
A20_E	54,50	40,0	50,9	24,8	54,0	17,1	5,6	32,0	42,4	42,1	38,3	-18,0	-12,6	37,8	13,6	31,5	28,1	57	62
A20_E	36,50	39,5	51,1	23,5	55,3	12,6	8,0	32,5	42,5	42,1	40,0	-18,0	-12,7	38,2	12,9	29,5	28,1	57	62
A20_F	75,50	36,9	49,3	24,9	52,9	13,1	10,2	30,4	42,3	42,0	34,9	0,0	0,0	37,1	13,5	31,1	27,8	55	60
A20_F	57,50	40,0	50,6	24,8	53,8	18,0	6,7	31,8	42,4	42,1	37,9	-20,7	-12,8	37,7	13,6	31,3	28,1	56	61
A20_F	39,50	39,7	51,4	24,3	55,2	12,8	9,7	32,5	42,5	42,1	39,7	-18,1	-12,9	38,2	13,1	30,3	28,1	57	62
A21_A	60,50	38,8	50,3	24,6	53,8	18,8	3,6	31,4	42,4	42,1	36,4	0,0	-14,2	37,5	13,6	31,5	27,5	56	61
A21_A	42,50	38,9	50,1	24,0	55,2	10,9	2,4	32,5	42,5	42,2	39,5	-19,9	-14,8	38,0	13,4	31,4	27,6	57	62
A21_A	24,50	35,1	43,8	19,3	53,2	12,5	4,9	31,0	42,4	41,9	37,4	-19,4	4,6	35,7	12,0	27,3	27,3	55	60
A21_B	63,50	36,8	50,1	24,6	53,6	17,7	4,1	30,7	42,4	42,1	35,8	0,0	-14,0	37,4	13,6	31,5	27,5	56	61
A21_B	45,50	39,0	50,6	24,1	55,0	11,5	2,3	32,4	42,5	42,2	38,8	-20,0	-14,8	37,9	13,5	31,5	27,6	57	62
A21_B	27,50	36,5	46,8	20,1	55,3	9,2	2,9	31,2	42,4	42,1	40,8	-19,5	-14,4	38,0	12,3	27,8	27,5	57	62
A21_C	66,50	36,8	49,9	24,6	53,5	16,6	4,8	30,8	42,4	42,1	35,5	0,0	-13,9	37,3	13,6	31,4	27,4	56	61
A21_C	48,50	39,0	50,7	24,1	54,7	12,5	2,6	32,3	42,5	42,2	37,9	-19,9	-14,7	37,8	13,6	31,6	27,6	57	62
A21_C	30,50	38,1	47,2	20,6	55,5	10,0	3,0	31,5	42,5	42,0	40,8	-19,6	-14,4	38,2	12,6	29,4	27,5	57	62

A21_D	69,50	35,0	49,7	24,6	53,3	16,7	5,6	30,4	42,4	42,1	35,2	0,0	-13,7	37,2	13,6	31,4	27,3	56	61
A21_D	51,50	39,1	50,8	24,4	54,4	14,2	2,8	32,0	42,5	42,2	37,7	-19,8	-14,5	37,7	13,6	31,7	27,6	57	62
A21_D	33,50	38,5	47,4	21,3	55,6	10,5	2,4	31,9	42,5	42,0	40,5	-19,7	-14,5	38,2	12,9	30,3	27,5	57	62
A21_E	72,50	35,2	49,5	24,7	53,2	16,8	7,3	30,3	42,4	42,1	35,0	0,0	-13,5	37,1	13,6	31,3	27,2	56	61
A21_E	54,50	39,1	50,7	24,5	54,1	17,4	3,1	31,8	42,5	42,2	37,1	-19,7	-14,4	37,6	13,6	31,7	27,6	57	62
A21_E	36,50	38,8	47,6	22,6	55,6	11,0	2,2	32,2	42,5	42,1	40,1	-19,8	-14,5	38,1	13,0	30,9	27,6	57	62
A21_F	75,50	35,6	49,3	24,7	53,0	11,8	8,6	30,3	42,3	42,0	34,7	0,0	0,0	37,0	13,6	31,2	27,1	56	61
A21_F	57,50	39,2	50,5	24,6	53,9	18,4	3,2	31,4	42,4	42,1	36,7	-25,2	-14,2	37,6	13,6	31,6	27,6	56	61
A21_F	39,50	38,9	48,8	23,7	55,4	11,4	2,4	32,4	42,5	42,2	39,8	-19,8	-14,7	38,0	13,2	31,3	27,6	57	62
A22_A	60,50	39,1	49,9	24,8	53,9	18,7	3,4	30,9	42,5	42,1	36,3	0,0	-14,4	37,2	13,7	31,6	27,7	56	61
A22_A	42,50	38,7	46,3	24,3	55,5	9,4	3,7	32,5	42,6	42,2	38,1	-18,0	-14,9	37,7	13,4	31,8	27,7	57	62
A22_A	24,50	35,4	42,8	17,1	54,2	9,4	4,6	30,2	42,4	42,0	38,3	-17,5	-14,2	35,4	12,1	27,5	27,0	55	60
A22_B	63,50	39,0	49,9	24,8	53,8	17,5	3,9	31,0	42,5	42,1	35,8	0,0	-14,2	37,1	13,7	31,6	27,7	56	61
A22_B	45,50	38,9	47,5	24,4	55,2	10,4	3,8	32,1	42,5	42,2	37,7	-18,0	-15,0	37,6	13,6	31,8	27,7	57	62
A22_B	27,50	36,4	45,6	20,0	55,6	8,9	3,8	30,9	42,5	42,2	41,1	-17,5	-14,6	37,5	12,4	29,7	27,6	57	62
A22_C	66,50	37,4	49,7	24,8	53,6	16,6	4,6	30,3	42,5	42,1	35,5	0,0	-14,0	37,0	13,7	31,5	27,6	56	61
A22_C	48,50	39,0	48,4	24,5	54,8	11,6	4,0	31,9	42,5	42,2	37,4	-18,0	-14,9	37,5	13,7	31,8	27,7	57	62
A22_C	30,50	37,7	45,8	21,3	55,8	9,2	3,9	31,2	42,5	42,1	41,1	-17,6	-14,6	37,9	12,7	30,5	27,6	57	62
A22_D	69,50	37,1	49,5	24,8	53,5	16,7	5,4	30,3	42,4	42,1	35,3	0,0	-13,8	36,9	13,7	31,4	27,5	56	61
A22_D	51,50	39,1	49,3	24,6	54,5	14,2	4,3	31,6	42,5	42,2	37,1	-17,9	-14,7	37,4	13,7	31,9	27,7	57	62
A22_D	33,50	38,2	45,6	22,2	56,0	9,5	3,4	31,5	42,6	42,1	40,4	-17,7	-14,6	37,8	12,9	31,3	27,6	57	62
A22_E	72,50	36,2	49,4	24,8	53,3	16,8	7,1	30,1	42,4	42,1	34,8	0,0	-13,7	36,8	13,7	31,4	27,5	56	61
A22_E	54,50	39,0	49,7	24,7	54,3	17,5	4,5	31,7	42,5	42,2	36,8	-17,8	-14,5	37,3	13,7	31,8	27,7	56	61
A22_E	36,50	38,4	45,4	23,2	55,9	10,0	2,6	31,9	42,6	42,2	39,8	-17,8	-14,7	37,8	13,0	31,7	27,7	57	62
A22_F	75,50	36,3	49,2	24,8	53,2	11,8	8,4	29,9	42,4	42,1	34,6	0,0	0,0	36,7	13,7	31,3	27,4	56	61
A22_F	57,50	39,1	49,7	24,8	54,1	18,4	3,0	31,4	42,5	42,2	36,5	-20,8	-14,4	37,3	13,7	31,8	27,7	56	61
A22_F	39,50	38,6	45,4	24,0	55,7	10,5	3,1	32,3	42,6	42,2	38,5	-17,9	-14,9	37,7	13,2	31,8	27,7	57	62
A23_A	60,50	39,3	48,8	24,9	54,1	16,1	1,0	31,2	42,6	42,2	36,3	0,0	-14,4	37,0	13,6	31,4	27,4	56	61
A23_A	42,50	38,9	44,2	24,6	55,7	7,6	2,4	32,4	42,6	42,2	39,3	-17,6	-15,0	37,4	13,4	31,6	27,4	57	62
A23_A	24,50	35,6	42,6	18,4	54,6	14,5	2,6	31,6	42,6	42,0	37,3	-17,1	-14,5	35,1	12,1	28,6	26,7	56	61
A23_B	63,50	39,5	49,0	24,9	53,9	14,1	1,6	30,7	42,5	42,2	35,8	0,0	-14,2	36,9	13,6	31,4	27,4	56	61
A23_B	45,50	38,9	44,5	24,7	55,3	8,8	2,4	32,4	42,6	42,3	38,6	-17,7	-15,0	37,4	13,6	31,7	27,4	56	61
A23_B	27,50	36,6	45,0	20,0	55,9	14,1	1,5	31,0	42,6	42,2	40,5	-17,2	-14,6	37,2	12,4	30,1	27,3	57	62
A23_C	66,50	37,9	49,0	24,9	53,7	11,8	2,3	30,8	42,5	42,1	35,5	0,0	-14,0	36,8	13,6	31,3	27,3	56	61
A23_C	48,50	39,0	45,4	24,7	55,0	11,6	2,6	32,0	42,6	42,2	38,3	-17,6	-14,9	37,3	13,6	31,7	27,4	56	61
A23_C	30,50	37,9	45,1	21,0	56,4	14,2	1,6	31,5	42,6	42,2	40,5	-17,3	-14,7	37,6	12,7	31,1	27,3	57	62
A23_D	69,50	37,9	49,1	25,0	53,6	11,9	3,2	29,9	42,5	42,1	35,3	0,0	-13,8	36,7	13,6	31,3	27,2	56	61
A23_D	51,50	39,1	46,5	24,8	54,7	12,6	2,8	31,7	42,6	42,2	37,8	-17,5	-14,7	37,2	13,6	31,6	27,4	56	61
A23_D	33,50	38,3	44,9	21,7	56,3	14,3	1,8	32,1	42,6	42,1	40,3	-17,3	-14,7	37,6	12,9	31,4	27,4	57	62
A23_E	72,50	36,8	49,1	24,9	53,4	12,0	5,3	29,9	42,5	42,1	35,0	0,0	-13,7	36,7	13,6	31,2	27,1	56	61
A23_E	54,50	39,2	47,3	24,8	54,4	15,3	3,0	31,4	42,6	42,2	37,1	-17,5	-14,6	37,1	13,6	31,6	27,4	56	61
A23_E	36,50	38,6	44,8	22,8	56,1	7,4	1,0	32,3	42,6	42,2	40,0	-17,4	-14,7	37,6	13,0	31,5	27,4	57	62
A23_F	75,50	37,0	49,0	24,9	53,2	11,7	6,9	29,7	42,5	42,1	34,8	0,0	0,0	36,6	13,6	31,1	27,1	56	61
A23_F	57,50	39,2	48,1	24,8	54,3	15,9	0,6	31,2	42,6	42,2	36,7	-20,8	-14,4	37,1	13,6	31,5	27,4	56	61
A23_F	39,50	38,8	43,9	24,1	56,0	7,9	1,7	32,3	42,6	42,3	39,7	-17,5	-15,0	37,5	13,2	31,6	27,4	57	62
A24_A	60,50	39,2	46,6	24,7	54,2	18,0	1,5	30,5	42,6	42,2	36,8	0,0	-13,8	36,9	13,6	31,4	27,5	56	61
A24_A	42,50	38,5	43,3	23,9	55,8	14,2	2,9	32,4	42,7	42,3	38,7	-17,6	-14,6	37,3	13,4	31,8	27,5	57	62
A24_A	24,50	35,0	42,3	18,4	54,8	16,5	3,1	30,7	42,6	42,1	32,5	-17,1	-14,2	34,8	12,2	30,3	26,1	56	61
A24_B	63,50	39,2	47,3	24,7	54,0	16,6	2,0	30,6	42,6	42,2	36,0	0,0	-13,6	36,8	13,6	31,4	27,5	56	61
A24_B	45,50	38,6	43,6	24,0	55,5	15,0	2,8	32,5	42,7	42,3	38,7	-17,7	-14,6	37,2	13,6	31,8	27,5	57	62
A24_B	27,50	35,9	44,8	19,8	56,5	16,4	2,1	31,7	42,6	42,3	37,3	-17,2	-14,3	37,0	12,5	31,1	27,0	57	62
A24_C	66,50	37,9	48,0	24,6	53,8	15,5	2,6	29,8	42,6	42,2	35,8	0,0	-13,4	36,7	13,6	31,3	27,4	56	61
A24_C	48,50	38,8	43,9	24,1	55,0	15,8	3,0	31,7	42,7	42,3	38,6	-17,6	-14,5	37,1	13,7	31,8	27,5	56	61
A24_C	30,50	37,4	44,7	20,8	56,6	16,5	2,2	32,0	42,7	42,2	37,9	-17,3	-14,3	37,4	12,7	31,4	27,4	57	62

A24_D	69,50	38,0	48,3	24,6	53,7	15,6	3,5	29,7	42,6	42,1	35,2	0,0	-13,2	36,6	13,6	31,3	27,4	56	61
A24_D	51,50	38,8	44,3	24,4	54,8	14,3	3,2	31,3	42,6	42,3	38,0	-17,6	-14,3	37,1	13,6	31,7	27,5	56	61
A24_D	33,50	37,9	44,6	21,5	56,5	16,7	2,3	32,2	42,7	42,2	38,4	-17,4	-14,4	37,4	12,9	31,5	27,3	57	62
A24_E	72,50	36,8	48,4	24,7	53,5	15,7	5,5	29,4	42,5	42,1	34,8	0,0	-13,0	36,5	13,6	31,2	27,3	56	61
A24_E	54,50	38,9	45,0	24,5	54,6	16,7	3,3	31,0	42,6	42,2	37,4	-17,5	-14,1	37,0	13,6	31,7	27,5	56	61
A24_E	36,50	38,2	44,5	22,7	56,3	14,0	1,6	32,4	42,7	42,3	38,6	-17,4	-14,4	37,4	13,0	31,6	27,4	57	62
A24_F	75,50	36,8	48,5	24,7	53,3	15,2	7,0	29,5	42,5	42,1	34,5	0,0	0,0	36,5	13,6	31,2	27,2	55	60
A24_F	57,50	39,0	46,0	24,6	54,4	17,6	1,1	31,0	42,6	42,2	37,1	-20,8	-13,9	36,9	13,6	31,6	27,5	56	61
A24_F	39,50	38,3	43,3	23,7	56,2	14,2	2,2	32,4	42,7	42,3	38,8	-17,5	-14,6	37,3	13,2	31,7	27,4	57	62
B01_A	24,50	4,6	17,8	1,4	50,9	36,7	-6,1	13,5	39,8	36,5	1,7	0,0	0,0	9,6	8,1	18,4	-5,0	52	57
B01_B	27,50	4,7	17,9	4,0	57,8	40,6	-6,7	20,4	40,6	37,8	1,7	0,0	0,0	-2,4	9,1	20,9	-4,6	58	63
B01_C	30,50	4,7	17,1	5,0	59,6	44,4	-6,8	21,4	40,7	38,2	1,7	0,0	0,0	-2,4	9,6	24,4	-3,9	60	65
B02_A	24,50	4,7	18,0	1,5	51,1	36,7	-6,0	13,6	40,6	36,6	1,5	0,0	0,0	8,9	7,8	18,8	-5,3	52	57
B02_B	27,50	4,7	18,2	4,0	58,0	40,0	-6,6	20,5	41,6	37,9	1,6	0,0	0,0	-1,9	8,9	21,7	-4,9	58	63
B02_C	30,50	4,8	17,4	5,0	59,9	42,8	-6,7	21,5	41,7	38,3	1,6	0,0	0,0	-1,8	9,5	24,9	-4,1	60	65
B03_A	24,50	4,9	15,2	1,5	51,2	36,6	-4,3	14,2	40,8	37,3	1,5	0,0	0,0	9,3	7,9	17,1	-4,4	52	57
B03_B	27,50	4,9	15,4	4,1	58,1	40,2	-4,6	20,8	41,9	38,7	1,5	0,0	0,0	-2,6	9,0	19,8	-3,7	58	63
B03_C	30,50	4,9	14,4	5,0	59,9	43,4	-4,6	21,9	42,0	39,1	1,5	0,0	0,0	-2,5	9,5	24,1	-0,7	60	65
B04_A	24,50	4,2	14,9	1,6	51,4	36,5	5,0	14,2	41,0	38,4	0,1	-16,2	0,0	8,4	8,0	18,0	-4,7	52	57
B04_B	27,50	4,2	15,2	4,1	58,3	39,9	5,5	20,9	42,1	39,9	0,1	-16,0	0,0	-3,3	9,1	20,7	-3,9	59	64
B04_C	30,50	4,2	14,6	5,1	60,1	42,8	6,0	21,9	42,2	40,2	0,1	-15,7	0,0	-3,3	9,6	24,7	-0,7	60	65
B05_A	24,50	4,1	14,8	-3,5	50,7	36,3	3,0	14,0	41,3	40,6	-0,3	-8,3	0,0	7,8	8,1	18,6	-4,8	52	57
B05_B	27,50	4,1	15,1	-3,2	57,8	40,1	3,3	20,9	42,5	42,0	-0,3	-17,1	0,0	-3,3	9,1	21,3	-4,1	58	63
B05_C	30,50	4,2	14,8	-3,0	59,8	38,5	3,8	21,9	42,6	42,4	-0,3	-16,7	0,0	-3,2	9,7	25,1	-1,0	60	65
B06_A	24,50	21,3	31,2	-3,5	43,8	39,8	30,6	5,2	37,2	36,8	6,3	14,4	9,5	27,1	-9,7	9,6	-1,2	47	52
B06_B	27,50	22,1	34,5	-3,3	50,8	44,3	33,3	5,5	38,7	38,1	6,2	20,9	14,5	33,9	-9,8	11,4	-0,9	52	57
B06_C	30,50	23,4	34,6	-3,0	55,7	44,2	34,9	5,8	38,8	38,6	6,1	21,5	14,9	36,7	-9,7	13,9	-0,7	56	61
B07_A	24,50	30,1	32,6	-2,8	42,0	41,9	31,4	5,9	37,5	13,6	6,8	18,6	11,4	28,2	-9,7	4,6	-1,0	46	51
B07_B	27,50	32,6	34,8	-2,6	48,6	46,7	34,1	6,2	38,9	14,6	6,7	24,2	14,8	34,9	-9,9	4,7	-0,8	51	56
B07_C	30,50	32,8	34,9	-2,3	52,7	46,5	35,3	6,5	39,2	17,8	6,7	24,5	15,0	37,4	-9,7	4,9	-0,5	54	59
B08_A	24,50	31,2	33,0	-2,5	41,4	43,1	31,5	6,1	36,3	13,3	6,8	21,7	16,2	29,2	-9,2	4,7	0,2	46	51
B08_B	27,50	33,8	35,1	-2,3	46,6	47,6	34,2	6,4	37,8	13,5	6,8	25,1	20,3	36,3	-9,2	4,9	2,1	51	56
B08_C	30,50	33,9	35,1	-2,1	49,1	47,4	35,2	6,6	38,1	13,8	6,6	25,2	20,5	37,5	-9,1	5,1	5,2	52	57
B09_A	24,50	31,8	33,8	-2,5	40,7	44,0	31,8	6,1	35,1	13,2	6,8	22,0	22,1	30,4	-8,6	5,1	7,3	47	52
B09_B	27,50	34,1	35,8	-2,3	45,1	48,4	34,2	6,4	36,6	13,5	6,7	25,2	26,2	37,0	-8,7	5,3	11,7	51	56
B09_C	30,50	34,1	36,0	-2,1	47,6	48,4	34,9	6,6	37,1	13,7	6,6	25,3	26,4	37,4	-8,5	5,5	13,9	52	57
B10_A	24,50	31,9	35,1	-2,5	40,0	46,1	33,9	6,1	33,5	14,1	6,8	23,3	24,6	33,0	-8,3	5,1	16,6	48	53
B10_B	27,50	33,0	36,3	-2,3	43,8	49,7	35,2	6,4	35,1	14,4	6,7	25,5	28,1	37,1	-8,4	5,3	19,5	51	56
B10_C	30,50	33,0	37,0	-2,1	46,4	49,8	35,6	6,7	35,8	14,6	6,6	25,5	28,1	37,1	-8,2	5,5	20,5	52	57
B11_A	24,50	36,7	42,8	-2,3	38,0	47,5	33,7	25,4	19,1	28,5	12,4	24,3	25,8	38,2	-0,6	18,6	23,7	50	55
B11_B	27,50	38,3	42,9	-4,1	38,5	50,3	34,6	27,8	19,7	29,9	12,7	25,3	28,2	41,5	0,3	18,2	26,4	52	57
B11_C	30,50	39,1	43,7	-3,9	37,7	50,6	35,4	28,1	-6,7	30,1	12,6	25,3	28,2	41,5	0,6	18,2	26,6	52	57
B12_A	24,50	37,0	42,9	-1,9	36,4	47,7	32,9	25,5	15,6	29,7	2,3	24,4	25,7	38,2	-5,5	19,8	23,5	50	55
B12_B	27,50	38,4	42,9	-2,7	37,1	50,3	33,9	27,9	16,0	31,0	1,0	25,4	28,1	41,6	-5,3	19,3	26,2	52	57
B12_C	30,50	39,2	43,7	-3,3	35,4	50,7	34,5	28,2	-5,0	29,5	0,7	25,4	28,1	41,5	-4,8	19,3	26,4	52	57
B13_A	24,50	36,9	42,8	0,6	37,0	47,3	32,9	25,9	-1,7	29,7	12,3	24,3	25,4	38,4	-5,7	18,5	23,1	50	55
B13_B	27,50	38,4	42,9	-1,6	37,8	50,0	34,4	28,0	-1,7	31,0	11,8	25,2	27,7	41,7	-5,5	16,6	25,9	52	57
B13_C	30,50	39,2	43,7	-3,3	37,0	50,4	35,1	28,4	-5,0	29,4	11,8	25,2	27,8	41,6	-5,0	16,5	26,0	52	57
B14_A	24,50	37,2	42,7	0,3	35,6	47,2	31,4	26,2	-1,7	27,1	13,6	24,3	25,4	38,2	-5,2	19,5	21,3	50	55
B14_B	27,50	38,8	42,7	-2,1	36,1	49,9	33,3	28,1	-1,7	28,3	14,0	25,2	27,7	41,5	-5,5	18,8	24,0	52	57
B14_C	30,50	39,6	43,5	-3,7	34,6	50,4	34,1	28,4	-5,0	26,1	14,0	25,2	27,8	41,5	-5,0	18,7	23,8	52	57
B15_A	24,50	37,2	42,8	0,1	37,5	47,1	32,6	18,5	-2,7	8,0	7,0	24,3	25,0	38,3	-6,8	17,5	16,9	50	55
B15_B	27,50	38,7	42,7	-2,5	36,9	49,9	33,8	6,4	-2,8	8,3	0,9	25,2	27,4	41,5	-7,7	18,2	16,6	52	57
B15_C	30,50	39,5	43,6	-3,8	36,2	50,4	34,5	6,6	-8,1	8,0	0,8	25,2	27,4	41,5	-7,5	17,9	15,6	52	57

B16_A	24,50	34,4	39,7	-0,3	36,9	34,9	0,7	8,9	16,6	19,2	15,0	-14,7	20,0	33,8	-4,3	18,8	7,4	44	49
B16_B	27,50	36,2	41,0	-1,2	41,5	43,3	0,1	9,2	16,7	19,7	15,1	-14,7	23,9	38,5	-4,2	17,7	4,0	48	53
B16_C	30,50	37,4	41,0	-1,1	46,0	44,6	-1,4	9,4	16,8	19,7	15,1	-14,7	23,9	38,6	-4,1	17,6	4,2	50	55
B17_A	24,50	32,8	38,1	-0,3	37,5	36,6	-0,3	9,0	16,6	19,2	14,7	-0,7	17,5	31,1	-5,3	16,0	4,0	43	48
B17_B	27,50	35,7	40,5	-1,0	44,2	44,2	-1,0	9,2	16,7	19,6	15,3	-0,7	23,3	37,8	-5,4	10,2	2,2	49	54
B17_C	30,50	37,2	40,4	-0,8	47,0	45,4	-3,0	9,4	16,8	19,6	15,3	-0,7	23,6	38,1	-5,5	9,9	2,0	50	55
B18_A	24,50	30,9	36,9	0,1	40,1	36,1	25,2	9,9	16,6	19,5	14,2	18,5	15,5	29,2	-5,4	15,4	4,3	43	48
B18_B	27,50	34,2	39,3	-0,8	46,0	43,7	28,9	9,4	16,8	19,7	15,3	21,8	22,3	36,2	-5,5	10,1	2,9	49	54
B18_C	30,50	36,3	38,9	-0,8	48,7	44,7	29,6	9,6	16,8	19,7	15,3	21,9	23,2	37,5	-5,6	9,9	2,7	51	56
B19_A	24,50	27,4	35,4	-0,3	44,2	34,1	26,7	9,9	23,4	19,6	14,3	16,4	9,4	27,6	-1,7	15,2	4,3	45	50
B19_B	27,50	31,8	37,9	-0,6	50,4	42,2	30,2	9,4	24,1	19,8	15,5	21,6	15,6	34,3	-1,6	10,2	3,2	52	56
B19_C	30,50	34,5	37,5	-0,7	53,9	43,6	31,6	9,6	24,4	19,7	15,5	21,8	17,0	36,7	-1,6	10,1	3,1	55	60
B20_A	24,50	26,5	32,5	-0,6	46,4	32,7	28,0	10,1	35,2	19,7	12,0	13,9	4,0	26,3	-1,6	10,9	2,9	47	52
B20_B	27,50	30,0	36,1	-1,1	52,3	40,3	30,6	10,4	35,8	19,8	11,8	20,3	6,4	33,1	-1,5	10,4	2,4	53	58
B20_C	30,50	33,4	36,1	-1,1	56,1	42,7	31,8	11,0	36,1	19,7	11,7	20,9	9,6	35,9	-1,6	10,3	2,4	56	61
C01_A	114,50	0,0	0,0	16,8	54,9	43,5	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,0	0,0	56	61
C01_A	96,50	0,0	0,0	16,9	55,8	44,8	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,3	0,0	56	61
C01_A	78,50	0,0	0,0	17,0	56,7	46,1	0,0	26,0	41,1	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,6	0,0	57	62
C01_A	60,50	0,0	0,0	17,1	57,8	47,5	0,0	26,1	41,2	40,5	0,0	0,0	0,0	18,3	12,3	27,8	0,0	58	63
C01_A	42,50	6,0	5,4	17,4	59,0	48,3	0,0	26,4	41,2	40,4	-12,6	0,0	0,0	18,2	11,7	28,3	-1,1	60	65
C01_A	24,50	5,9	15,3	14,1	60,4	45,5	2,9	21,5	40,7	38,9	-1,5	-5,3	0,0	15,4	8,7	24,3	2,8	61	66
C01_B	99,50	0,0	0,0	16,9	55,6	44,6	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,3	0,0	56	61
C01_B	81,50	0,0	0,0	17,0	56,5	45,8	0,0	26,0	41,1	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,6	0,0	57	62
C01_B	63,50	0,0	0,0	17,1	57,6	47,3	0,0	26,1	41,1	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,8	0,0	58	63
C01_B	45,50	6,4	5,6	17,4	58,8	48,1	0,0	26,5	41,2	40,4	-12,4	0,0	0,0	18,4	11,8	28,1	-1,3	59	64
C01_B	27,50	6,0	15,6	16,0	60,5	48,5	3,1	25,2	41,0	39,6	-1,4	-20,9	0,0	17,0	10,7	27,7	2,3	61	66
C01_C	102,50	0,0	0,0	16,9	55,5	44,3	0,0	25,9	40,9	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,2	0,0	56	61
C01_C	84,50	0,0	0,0	17,0	56,4	45,6	0,0	26,0	41,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,5	0,0	57	62
C01_C	66,50	0,0	0,0	17,1	57,4	47,0	0,0	26,1	41,1	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,8	0,0	58	63
C01_C	48,50	6,4	5,7	17,4	58,6	48,1	0,0	26,5	41,2	40,5	-12,2	0,0	0,0	18,4	12,0	28,0	-1,1	59	64
C01_C	30,50	6,1	15,1	16,5	60,4	48,5	3,6	26,1	41,1	39,9	-1,4	-20,6	0,0	17,3	10,9	28,2	2,2	61	66
C01_D	105,50	0,0	0,0	16,9	55,3	44,1	0,0	25,8	40,9	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,2	0,0	56	61
C01_D	87,50	0,0	0,0	17,0	56,2	45,4	0,0	26,0	41,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,5	0,0	57	62
C01_D	69,50	0,0	0,0	17,1	57,2	46,8	0,0	26,1	41,1	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,7	0,0	58	63
C01_D	51,50	0,0	-4,1	17,4	58,4	48,0	0,0	26,3	41,2	40,5	-12,0	0,0	0,0	18,4	12,2	28,0	0,0	59	64
C01_D	33,50	6,3	10,8	16,7	59,6	48,5	4,5	26,4	41,2	40,0	-1,5	-20,1	0,0	17,5	11,1	28,4	2,6	60	65
C01_E	108,50	0,0	0,0	16,9	55,2	43,9	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,1	0,0	56	61
C01_E	90,50	0,0	0,0	17,0	56,1	45,2	0,0	25,9	41,0	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,4	0,0	57	62
C01_E	72,50	0,0	0,0	17,1	57,1	46,6	0,0	26,1	41,1	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,7	0,0	58	63
C01_E	54,50	0,0	0,0	17,1	58,2	47,9	0,0	26,2	41,2	40,5	0,0	0,0	0,0	18,4	12,3	27,9	0,0	59	64
C01_E	36,50	5,4	10,8	17,0	59,4	48,4	-8,6	26,4	41,2	40,2	-12,9	-19,5	0,0	17,7	11,3	28,5	3,0	60	65
C01_F	111,50	0,0	0,0	16,9	55,0	43,7	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,1	0,0	56	61
C01_F	93,50	0,0	0,0	17,0	55,9	45,0	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,4	0,0	57	62
C01_F	75,50	0,0	0,0	17,0	56,9	46,3	0,0	26,0	41,1	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	27,7	0,0	58	63
C01_F	57,50	0,0	0,0	17,1	58,0	47,7	0,0	26,1	41,2	40,5	0,0	0,0	0,0	18,4	12,3	27,9	0,0	59	64
C01_F	39,50	5,7	11,0	17,2	59,2	48,3	0,0	26,4	41,2	40,3	-12,7	0,0	0,0	17,9	11,5	28,3	-1,4	60	65
C02_A	114,50	0,0	0,0	16,7	54,9	43,7	0,0	25,6	40,7	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	26,8	0,0	56	61
C02_A	96,50	0,0	0,0	16,8	55,8	45,0	0,0	25,7	40,8	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,1	0,0	57	62
C02_A	78,50	0,0	0,0	16,9	56,7	46,4	0,0	25,9	40,9	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,4	0,0	57	62
C02_A	60,50	0,0	0,0	17,0	57,8	47,9	0,0	26,0	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	16,3	12,2	27,6	0,0	58	63
C02_A	42,50	6,1	5,4	17,0	59,1	48,9	0,0	26,2	41,1	40,3	-18,9	0,0	0,0	16,2	11,7	28,1	-3,8	60	65
C02_A	24,50	5,8	14,9	13,6	60,3	45,6	1,9	21,1	40,5	38,9	-2,2	-7,5	0,0	13,6	8,9	24,2	-5,5	61	66
C02_B	99,50	0,0	0,0	16,8	55,7	44,8	0,0	25,7	40,8	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,1	0,0	56	61
C02_B	81,50	0,0	0,0	16,9	56,6	46,2	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,3	0,0	57	62

C02_B	63,50	0,0	0,0	16,9	57,6	47,7	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,6	0,0	58	63
C02_B	45,50	6,5	5,5	17,0	58,9	48,9	0,0	26,2	41,1	40,4	-18,8	0,0	0,0	16,4	11,9	27,9	-3,9	60	64
C02_B	27,50	5,9	15,1	15,5	60,6	49,0	2,1	24,9	40,8	39,6	-2,1	0,0	0,0	15,1	10,7	27,5	-5,3	61	66
C02_C	102,50	0,0	0,0	16,8	55,5	44,6	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,0	0,0	56	61
C02_C	84,50	0,0	0,0	16,9	56,4	45,9	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,3	0,0	57	62
C02_C	66,50	0,0	0,0	16,9	57,4	47,4	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,5	0,0	58	63
C02_C	48,50	5,1	5,7	17,0	58,6	48,9	0,0	26,2	41,1	40,4	-18,6	0,0	0,0	16,4	12,1	27,7	-3,7	59	64
C02_C	30,50	6,1	14,9	16,0	60,4	49,2	2,7	25,8	41,0	39,8	-2,1	0,0	0,0	15,3	11,0	28,1	-4,3	61	66
C02_D	105,50	0,0	0,0	16,8	55,4	44,4	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,0	0,0	56	61
C02_D	87,50	0,0	0,0	16,8	56,3	45,7	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,3	0,0	57	62
C02_D	69,50	0,0	0,0	16,9	57,3	47,2	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,5	0,0	58	63
C02_D	51,50	0,0	-5,2	17,0	58,4	48,7	0,0	26,0	41,0	40,4	-18,4	0,0	0,0	16,4	12,1	27,7	0,0	59	64
C02_D	33,50	6,3	10,7	16,3	59,6	49,2	4,1	26,2	41,0	40,0	-2,2	0,0	0,0	15,6	11,2	28,3	-3,7	60	65
C02_E	108,50	0,0	0,0	16,7	55,2	44,2	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	26,9	0,0	56	61
C02_E	90,50	0,0	0,0	16,8	56,1	45,5	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,2	0,0	57	62
C02_E	72,50	0,0	0,0	16,9	57,1	46,9	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,5	0,0	58	63
C02_E	54,50	0,0	0,0	17,0	58,2	48,4	0,0	26,0	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	16,4	12,2	27,7	0,0	59	64
C02_E	36,50	5,4	10,8	16,5	59,4	49,1	0,0	26,2	41,1	40,1	-19,3	0,0	0,0	15,8	11,3	28,3	-3,3	60	65
C02_F	111,50	0,0	0,0	16,7	55,1	44,0	0,0	25,6	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	26,9	0,0	56	61
C02_F	93,50	0,0	0,0	16,8	56,0	45,2	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,2	0,0	57	62
C02_F	75,50	0,0	0,0	16,9	56,9	46,7	0,0	25,9	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	27,4	0,0	58	63
C02_F	57,50	0,0	0,0	17,0	58,0	48,2	0,0	26,0	41,0	40,3	0,0	0,0	0,0	16,4	12,2	27,6	0,0	59	64
C02_F	39,50	5,8	11,0	16,7	59,3	48,9	0,0	26,2	41,1	40,2	-19,1	0,0	0,0	16,0	11,5	28,1	-4,0	60	65
C03_A	114,50	0,0	0,0	16,6	55,0	43,9	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,6	0,0	56	61
C03_A	96,50	0,0	0,0	16,7	55,9	45,3	0,0	25,6	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	26,9	0,0	57	62
C03_A	78,50	0,0	0,0	16,7	56,9	46,7	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,2	0,0	58	63
C03_A	60,50	0,0	0,0	16,8	57,9	48,4	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,4	0,0	59	64
C03_A	42,50	6,3	7,4	16,9	59,1	50,0	0,0	26,1	41,0	40,2	-6,5	0,0	0,0	16,1	11,5	27,6	0,3	60	65
C03_A	24,50	6,0	13,7	13,5	60,3	45,5	4,7	20,8	40,3	38,6	-1,5	-7,0	0,0	13,4	8,6	23,7	0,5	61	66
C03_B	99,50	0,0	0,0	16,7	55,7	45,0	0,0	25,6	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	26,9	0,0	56	61
C03_B	81,50	0,0	0,0	16,7	56,7	46,5	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,1	0,0	57	62
C03_B	63,50	0,0	0,0	16,8	57,7	48,1	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,3	0,0	58	63
C03_B	45,50	6,7	7,3	17,0	59,0	49,7	0,0	26,1	41,0	40,3	-9,9	0,0	0,0	16,2	11,7	27,6	-1,3	60	65
C03_B	27,50	6,1	14,1	15,5	60,6	49,5	2,8	24,7	40,7	39,4	-1,3	0,0	0,0	14,9	10,5	27,1	-2,3	61	66
C03_C	102,50	0,0	0,0	16,6	55,6	44,8	0,0	25,5	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	26,8	0,0	56	61
C03_C	84,50	0,0	0,0	16,7	56,5	46,2	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,1	0,0	57	62
C03_C	66,50	0,0	0,0	16,8	57,5	47,8	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,3	0,0	58	63
C03_C	48,50	3,5	5,7	17,0	58,7	49,5	0,0	26,1	40,9	40,3	-10,4	0,0	0,0	16,2	11,9	27,5	-1,1	59	64
C03_C	30,50	6,3	14,2	16,0	60,4	49,9	-6,4	25,5	40,8	39,7	-1,3	0,0	0,0	15,2	10,7	27,7	-2,0	61	66
C03_D	105,50	0,0	0,0	16,6	55,4	44,6	0,0	25,5	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	26,8	0,0	56	61
C03_D	87,50	0,0	0,0	16,7	56,3	46,0	0,0	25,6	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,0	0,0	57	62
C03_D	69,50	0,0	0,0	16,8	57,4	47,5	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,3	0,0	58	63
C03_D	51,50	0,0	-5,5	17,0	58,5	49,2	0,0	25,8	40,9	40,2	-18,3	0,0	0,0	16,2	11,9	27,5	0,0	59	64
C03_D	33,50	6,5	7,8	16,2	59,7	49,9	-8,8	26,0	40,9	39,8	-1,3	0,0	0,0	15,4	10,9	27,9	-0,5	60	65
C03_E	108,50	0,0	0,0	16,6	55,3	44,4	0,0	25,5	40,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,7	0,0	56	61
C03_E	90,50	0,0	0,0	16,7	56,2	45,7	0,0	25,6	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,0	0,0	57	62
C03_E	72,50	0,0	0,0	16,8	57,2	47,3	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	27,2	0,0	58	63
C03_E	54,50	0,0	0,0	16,8	58,3	48,9	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	16,2	12,1	27,4	0,0	59	64
C03_E	36,50	5,6	7,8	16,5	59,5	49,8	0,0	26,1	40,9	40,0	-5,7	0,0	0,0	15,6	11,1	27,9	0,4	60	65
C03_F	111,50	0,0	0,0	16,6	55,1	44,1	0,0	25,5	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,7	0,0	56	61
C03_F	93,50	0,0	0,0	16,7	56,0	45,5	0,0	25,6	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,0	0,0	57	62
C03_F	75,50	0,0	0,0	16,8	57,0	47,0	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,2	0,0	58	63
C03_F	57,50	0,0	0,0	16,8	58,1	48,6	0,0	25,8	40,9	40,2	0,0	0,0	0,0	16,2	12,1	27,4	0,0	59	64
C03_F	39,50	5,9	7,9	16,7	59,3	50,0	0,0	26,1	41,0	40,1	-6,6	0,0	0,0	15,8	11,3	27,9	0,5	60	65

C04_A	114,50	0,0	0,0	16,5	55,0	44,0	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,5	0,0	56	61
C04_A	96,50	0,0	0,0	16,5	55,9	45,4	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,7	0,0	57	62
C04_A	78,50	0,0	0,0	16,6	56,9	46,9	0,0	25,5	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	27,0	0,0	58	63
C04_A	60,50	0,0	0,0	16,7	57,9	48,7	0,0	25,6	40,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,2	0,0	59	64
C04_A	42,50	6,5	7,6	16,8	59,2	50,5	0,0	25,9	40,8	40,0	-8,1	0,0	0,0	15,9	11,3	27,6	-1,4	60	65
C04_A	24,50	5,9	15,4	13,3	60,2	46,0	5,2	20,8	40,2	38,4	-2,4	0,0	0,0	13,3	8,4	23,4	7,4	61	66
C04_B	99,50	0,0	0,0	16,5	55,7	45,1	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,7	0,0	56	61
C04_B	81,50	0,0	0,0	16,6	56,7	46,6	0,0	25,5	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,9	0,0	57	62
C04_B	63,50	0,0	0,0	16,7	57,7	48,4	0,0	25,6	40,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,1	0,0	58	63
C04_B	45,50	6,9	7,2	16,9	59,0	50,2	0,0	25,9	40,8	40,1	-9,8	0,0	0,0	16,0	11,5	27,4	-1,3	60	65
C04_B	27,50	6,1	15,5	15,4	60,6	50,2	3,5	24,5	40,5	39,2	-2,2	0,0	0,0	14,7	10,3	26,9	6,9	61	66
C04_C	102,50	0,0	0,0	16,5	55,6	44,9	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,6	0,0	56	61
C04_C	84,50	0,0	0,0	16,6	56,5	46,4	0,0	25,5	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,9	0,0	57	62
C04_C	66,50	0,0	0,0	16,7	57,6	48,1	0,0	25,6	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,1	0,0	58	63
C04_C	48,50	0,0	6,1	16,9	58,8	49,9	0,0	25,9	40,8	40,1	-10,3	0,0	0,0	16,0	11,7	27,3	-1,1	59	64
C04_C	30,50	6,3	15,5	15,8	60,4	50,6	-2,3	25,2	40,7	39,5	-2,2	0,0	0,0	15,0	10,5	27,5	6,9	61	66
C04_D	105,50	0,0	0,0	16,5	55,4	44,7	0,0	25,4	40,5	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,6	0,0	56	61
C04_D	87,50	0,0	0,0	16,6	56,3	46,1	0,0	25,5	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,8	0,0	57	62
C04_D	69,50	0,0	0,0	16,7	57,4	47,8	0,0	25,6	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,1	0,0	58	63
C04_D	51,50	0,0	-4,4	16,9	58,5	49,6	0,0	25,7	40,8	40,0	-18,2	0,0	0,0	16,0	11,8	27,3	0,0	59	64
C04_D	33,50	6,5	12,5	16,1	59,7	50,7	-3,1	25,8	40,8	39,6	-2,3	0,0	0,0	15,2	10,7	27,7	6,9	60	65
C04_E	108,50	0,0	0,0	16,5	55,3	44,5	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,6	0,0	56	61
C04_E	90,50	0,0	0,0	16,6	56,2	45,9	0,0	25,5	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,8	0,0	57	62
C04_E	72,50	0,0	0,0	16,6	57,2	47,5	0,0	25,6	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	27,0	0,0	58	63
C04_E	54,50	0,0	0,0	16,7	58,3	49,3	0,0	25,7	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	16,0	12,0	27,2	0,0	59	64
C04_E	36,50	5,8	12,6	16,3	59,5	51,0	-8,6	25,9	40,8	39,8	-8,3	0,0	0,0	15,4	10,9	27,8	7,2	60	65
C04_F	111,50	0,0	0,0	16,5	55,1	44,2	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,5	0,0	56	61
C04_F	93,50	0,0	0,0	16,6	56,0	45,6	0,0	25,5	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,8	0,0	57	62
C04_F	75,50	0,0	0,0	16,6	57,0	47,2	0,0	25,6	40,7	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	27,0	0,0	58	63
C04_F	57,50	0,0	0,0	16,7	58,1	49,0	0,0	25,6	40,8	40,1	0,0	0,0	0,0	15,9	12,0	27,2	0,0	59	64
C04_F	39,50	6,1	12,8	16,5	59,3	50,8	0,0	25,9	40,8	39,9	-8,2	0,0	0,0	15,7	11,1	27,6	4,7	60	65
C05_A	114,50	0,0	0,0	16,3	55,0	44,1	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,3	0,0	56	61
C05_A	96,50	0,0	0,0	16,4	55,9	45,5	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,6	0,0	57	62
C05_A	78,50	0,0	0,0	16,5	56,8	47,1	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,8	0,0	58	63
C05_A	60,50	0,0	0,0	16,6	58,0	49,0	0,0	25,5	40,7	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	27,0	0,0	59	64
C05_A	42,50	8,3	6,2	16,6	59,1	50,9	0,0	25,8	40,7	39,9	-11,3	0,0	0,0	18,7	11,1	27,5	-1,6	60	65
C05_A	24,50	7,2	15,4	13,0	60,2	46,5	7,6	20,6	40,0	38,2	-3,1	-9,8	0,0	16,4	8,3	23,5	7,6	60	65
C05_B	99,50	0,0	0,0	16,4	55,7	45,3	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,5	0,0	56	61
C05_B	81,50	0,0	0,0	16,5	56,7	46,9	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,8	0,0	57	62
C05_B	63,50	0,0	0,0	16,6	57,7	48,7	0,0	25,5	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	27,0	0,0	58	63
C05_B	45,50	8,6	5,7	16,8	59,0	50,6	0,0	25,8	40,7	40,0	-11,1	0,0	0,0	18,8	11,3	27,2	-1,3	60	65
C05_B	27,50	7,4	15,6	15,2	60,6	50,8	7,1	24,3	40,4	39,1	-2,8	-10,7	0,0	17,3	10,1	26,8	7,1	61	66
C05_C	102,50	0,0	0,0	16,4	55,6	45,1	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,5	0,0	56	61
C05_C	84,50	0,0	0,0	16,5	56,5	46,6	0,0	25,4	40,6	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,7	0,0	57	62
C05_C	66,50	0,0	0,0	16,6	57,6	48,4	0,0	25,5	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,9	0,0	58	63
C05_C	48,50	0,0	3,9	16,8	58,8	50,3	0,0	25,8	40,7	40,0	-12,9	0,0	0,0	18,8	11,5	27,2	-1,1	60	65
C05_C	30,50	7,7	15,7	15,7	60,4	51,7	7,4	25,1	40,6	39,3	-2,9	-10,3	0,0	17,7	10,4	27,4	6,8	61	66
C05_D	105,50	0,0	0,0	16,4	55,4	44,8	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,4	0,0	56	61
C05_D	87,50	0,0	0,0	16,5	56,3	46,3	0,0	25,4	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,7	0,0	57	62
C05_D	69,50	0,0	0,0	16,5	57,4	48,1	0,0	25,5	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,9	0,0	58	63
C05_D	51,50	0,0	-6,7	16,6	58,6	50,0	0,0	25,5	40,7	39,9	0,0	0,0	0,0	18,8	11,7	27,1	0,0	59	64
C05_D	33,50	7,9	12,5	15,9	59,7	51,9	8,0	25,6	40,7	39,5	-3,0	-9,9	0,0	18,0	10,6	27,6	6,8	61	66
C05_E	108,50	0,0	0,0	16,4	55,3	44,6	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,4	0,0	56	61
C05_E	90,50	0,0	0,0	16,5	56,2	46,0	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,6	0,0	57	62

C05_E	72,50	0,0	0,0	16,5	57,2	47,8	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,9	0,0	58	63
C05_E	54,50	0,0	0,0	16,6	58,3	49,6	0,0	25,5	40,7	39,9	0,0	0,0	0,0	18,8	11,8	27,0	0,0	59	64
C05_E	36,50	7,6	12,6	16,2	59,5	51,6	-8,4	25,8	40,7	39,7	-11,7	-9,2	0,0	18,2	10,8	27,7	7,1	60	65
C05_F	111,50	0,0	0,0	16,4	55,2	44,4	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,3	0,0	56	61
C05_F	93,50	0,0	0,0	16,5	56,0	45,8	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,6	0,0	57	62
C05_F	75,50	0,0	0,0	16,5	57,0	47,4	0,0	25,4	40,6	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	26,8	0,0	58	63
C05_F	57,50	0,0	0,0	16,6	58,2	49,3	0,0	25,5	40,7	39,9	0,0	0,0	0,0	15,7	11,9	27,0	0,0	59	64
C05_F	39,50	7,9	12,5	16,4	59,3	51,3	0,0	25,8	40,7	39,8	-11,5	0,0	0,0	18,5	10,9	27,5	2,5	60	65
C06_A	114,50	0,0	0,0	16,3	55,1	44,2	0,0	25,1	40,3	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,2	0,0	56	61
C06_A	96,50	0,0	0,0	16,3	55,9	45,7	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,4	0,0	57	62
C06_A	78,50	0,0	0,0	16,4	56,9	47,3	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,6	0,0	58	63
C06_A	60,50	0,0	-3,4	16,5	58,0	49,3	0,0	25,4	40,6	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,8	0,0	59	64
C06_A	42,50	9,0	6,7	16,5	59,2	51,4	0,0	25,7	40,6	39,9	-6,9	0,0	0,0	18,8	11,3	27,1	-4,3	60	65
C06_A	24,50	7,7	15,4	12,8	60,2	47,1	7,5	20,4	39,9	38,2	-2,3	-7,3	0,0	17,4	8,6	23,5	7,7	61	66
C06_B	99,50	0,0	0,0	16,3	55,8	45,4	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,4	0,0	56	61
C06_B	81,50	0,0	0,0	16,4	56,7	47,0	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,6	0,0	57	62
C06_B	63,50	0,0	-3,4	16,5	57,8	49,0	0,0	25,4	40,6	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,8	0,0	59	64
C06_B	45,50	9,3	6,2	16,7	59,0	51,0	0,0	25,7	40,6	39,9	-6,8	0,0	0,0	18,9	11,5	27,0	-4,0	60	65
C06_B	27,50	7,9	15,6	15,1	60,6	53,0	7,1	24,2	40,3	39,0	-2,0	-14,4	0,0	17,7	10,3	26,7	6,9	61	66
C06_C	102,50	0,0	0,0	16,3	55,6	45,2	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,3	0,0	56	61
C06_C	84,50	0,0	0,0	16,4	56,6	46,7	0,0	25,3	40,5	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,6	0,0	57	62
C06_C	66,50	0,0	-3,4	16,5	57,6	48,6	0,0	25,4	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,8	0,0	58	63
C06_C	48,50	0,0	4,7	16,7	58,8	50,7	0,0	25,7	40,6	40,0	-11,7	0,0	0,0	18,9	11,5	27,0	-3,8	60	65
C06_C	30,50	8,2	15,7	15,6	60,4	52,8	7,6	24,9	40,5	39,3	-2,0	-14,1	0,0	17,8	10,6	27,3	6,8	61	66
C06_D	105,50	0,0	0,0	16,3	55,5	44,9	0,0	25,1	40,4	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,3	0,0	56	61
C06_D	87,50	0,0	0,0	16,4	56,4	46,5	0,0	25,3	40,5	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,5	0,0	57	62
C06_D	69,50	0,0	-3,4	16,5	57,4	48,3	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,7	0,0	58	63
C06_D	51,50	0,0	-2,3	16,5	58,6	50,3	0,0	25,4	40,6	39,8	0,0	0,0	0,0	18,9	11,6	26,9	0,0	59	64
C06_D	33,50	8,5	13,1	15,8	59,7	52,5	8,2	25,4	40,6	39,5	-2,1	-13,6	0,0	18,1	10,7	27,5	6,7	61	66
C06_E	108,50	0,0	0,0	16,3	55,3	44,7	0,0	25,1	40,3	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,3	0,0	56	61
C06_E	90,50	0,0	0,0	16,4	56,2	46,2	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,5	0,0	57	62
C06_E	72,50	0,0	-3,4	16,4	57,2	48,0	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,7	0,0	58	63
C06_E	54,50	0,0	-3,3	16,5	58,4	50,0	0,0	25,4	40,6	39,8	0,0	0,0	0,0	18,9	11,7	26,9	0,0	59	64
C06_E	36,50	8,2	12,9	16,0	59,6	52,1	0,0	25,6	40,6	39,6	-6,1	-12,9	0,0	18,3	10,9	27,6	6,9	60	65
C06_F	111,50	0,0	0,0	16,3	55,2	44,5	0,0	25,1	40,3	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,2	0,0	56	61
C06_F	93,50	0,0	0,0	16,4	56,1	45,9	0,0	25,2	40,4	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	26,5	0,0	57	62
C06_F	75,50	0,0	0,0	16,4	57,1	47,6	0,0	25,3	40,5	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	26,7	0,0	58	63
C06_F	57,50	0,0	-3,3	16,5	58,2	49,6	0,0	25,4	40,6	39,8	0,0	0,0	0,0	15,5	11,8	26,9	0,0	59	64
C06_F	39,50	8,6	12,6	16,3	59,4	51,7	0,0	25,7	40,6	39,7	-7,0	0,0	0,0	18,6	11,1	27,4	1,8	60	65
C07_A	114,50	34,7	38,9	0,0	52,5	50,9	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,9	27,8	0,0	0,0	0,0	55	60
C07_A	96,50	35,0	40,5	0,0	53,4	52,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	26,6	28,4	0,0	0,0	0,0	56	61
C07_A	78,50	35,2	42,5	0,0	54,4	53,3	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	27,3	29,0	0,0	0,0	0,0	57	62
C07_A	60,50	35,4	43,9	0,0	55,4	54,8	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	28,0	32,0	0,0	0,0	0,0	58	63
C07_A	42,50	35,5	45,4	0,0	56,4	56,5	42,4	0,0	18,9	24,2	-9,5	27,1	28,7	32,7	-1,1	-14,3	-7,1	60	65
C07_A	24,50	30,5	42,4	0,0	55,7	54,1	40,1	0,0	18,5	24,4	-7,1	25,9	28,3	29,6	-2,0	-2,6	-3,6	58	63
C07_B	99,50	34,9	40,2	0,0	53,2	51,8	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	26,5	28,3	0,0	0,0	0,0	56	61
C07_B	81,50	35,2	42,3	0,0	54,1	53,1	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	27,2	28,9	0,0	0,0	0,0	57	62
C07_B	63,50	35,4	43,6	0,0	55,2	54,5	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	28,0	31,6	0,0	0,0	0,0	58	63
C07_B	45,50	35,5	45,1	0,0	56,2	56,2	42,4	0,0	19,0	24,3	-9,3	27,0	28,7	32,6	-0,8	-14,1	-6,9	60	65
C07_B	27,50	34,3	45,5	0,0	57,3	58,1	42,1	0,0	18,4	24,3	-8,8	27,1	28,8	31,6	-2,1	-15,2	-3,4	61	66
C07_C	102,50	34,9	40,0	0,0	53,1	51,6	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	26,3	28,2	0,0	0,0	0,0	56	61
C07_C	84,50	35,1	42,0	0,0	54,0	52,8	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	27,1	28,8	0,0	0,0	0,0	57	62
C07_C	66,50	35,3	43,4	0,0	55,0	54,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,9	30,7	0,0	0,0	0,0	58	63
C07_C	48,50	35,5	44,9	0,0	56,1	55,9	42,4	0,0	19,2	24,4	-11,6	27,0	28,6	32,6	-3,0	0,0	-6,9	59	64

C07_C	30,50	34,5	45,9	0,0	57,2	57,8	42,3	0,0	18,5	24,1	-10,3	27,1	28,9	32,4	-2,0	-15,0	-3,0	61	66
C07_D	105,50	34,9	39,5	0,0	52,9	51,4	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	26,2	28,1	0,0	0,0	0,0	56	61
C07_D	87,50	35,1	41,8	0,0	53,8	52,6	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	27,1	28,7	0,0	0,0	0,0	57	62
C07_D	69,50	35,3	43,2	0,0	54,9	54,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,7	29,3	0,0	0,0	0,0	58	63
C07_D	51,50	35,5	44,6	0,0	55,9	55,6	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,5	32,5	0,0	0,0	-6,9	59	64
C07_D	33,50	34,7	45,9	0,0	56,9	57,5	42,4	0,0	18,6	24,1	-10,1	27,1	28,8	32,7	-1,9	-14,9	-2,6	61	66
C07_E	108,50	34,8	39,3	0,0	52,8	51,2	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	26,1	28,0	0,0	0,0	0,0	56	61
C07_E	90,50	35,1	41,4	0,0	53,7	52,4	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,8	28,6	0,0	0,0	0,0	57	62
C07_E	72,50	35,3	43,0	0,0	54,7	53,8	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	27,6	29,2	0,0	0,0	0,0	58	63
C07_E	54,50	35,5	44,4	0,0	55,7	55,4	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,3	32,5	0,0	0,0	-6,9	59	64
C07_E	36,50	35,3	45,8	0,0	56,8	57,1	42,4	0,0	18,7	24,0	-9,9	27,1	28,8	32,7	-1,7	-14,7	-2,1	60	65
C07_F	111,50	34,8	39,1	0,0	52,6	51,1	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	26,0	27,9	0,0	0,0	0,0	55	60
C07_F	93,50	35,0	41,2	0,0	53,5	52,2	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,7	28,5	0,0	0,0	0,0	56	61
C07_F	75,50	35,2	42,7	0,0	54,5	53,5	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	27,5	29,1	0,0	0,0	0,0	57	62
C07_F	57,50	35,4	44,1	0,0	55,6	55,1	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	28,2	32,2	0,0	0,0	-6,9	59	64
C07_F	39,50	35,4	45,6	0,0	56,5	56,8	42,4	0,0	18,8	24,1	-9,7	27,1	28,8	32,7	-1,5	-14,5	-1,6	60	65
C08_A	114,50	34,9	38,8	0,0	52,4	51,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	26,3	27,9	0,0	0,0	0,0	55	60
C08_A	96,50	36,4	41,0	0,0	53,2	52,1	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	27,0	28,6	0,0	0,0	0,0	56	61
C08_A	78,50	36,6	42,7	0,0	54,1	53,4	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	27,6	29,3	0,0	0,0	0,0	57	62
C08_A	60,50	36,8	44,1	0,0	55,2	54,9	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	28,5	31,4	0,0	-10,9	0,0	58	63
C08_A	42,50	36,9	45,7	-14,2	56,1	56,6	42,5	0,0	12,2	25,6	-13,2	27,3	29,1	32,0	-1,1	-8,9	-5,0	60	65
C08_A	24,50	34,0	42,8	-15,3	55,1	54,2	40,3	0,0	11,7	25,7	-8,3	26,2	28,8	28,0	-2,1	-7,2	-3,7	58	63
C08_B	99,50	36,4	40,4	0,0	53,1	51,9	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	26,9	28,5	0,0	0,0	0,0	56	61
C08_B	81,50	36,6	42,5	0,0	54,0	53,2	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,6	29,2	0,0	0,0	0,0	57	62
C08_B	63,50	36,8	43,8	0,0	55,0	54,6	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	28,3	30,8	0,0	0,0	0,0	58	63
C08_B	45,50	36,9	45,4	-14,0	56,0	56,3	42,5	0,0	12,3	25,7	-13,0	27,3	29,1	31,9	-0,8	-8,8	-4,8	60	65
C08_B	27,50	36,1	45,9	-15,1	56,6	58,2	42,3	0,0	11,6	25,5	-12,4	27,4	29,2	30,9	-2,1	-9,3	-3,5	61	66
C08_C	102,50	36,3	40,2	0,0	52,9	51,7	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,7	28,4	0,0	0,0	0,0	56	61
C08_C	84,50	36,5	42,2	0,0	53,8	52,9	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,5	29,1	0,0	0,0	0,0	57	62
C08_C	66,50	36,7	43,6	0,0	54,9	54,4	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	28,3	29,7	0,0	0,0	0,0	58	63
C08_C	48,50	36,9	45,2	-13,8	55,8	56,0	42,5	0,0	12,4	25,8	0,0	27,3	29,0	31,9	-3,0	-10,8	-4,8	59	64
C08_C	30,50	36,2	46,4	-14,9	56,8	57,9	42,5	0,0	11,8	25,4	-13,9	27,4	29,3	31,9	-2,1	-9,1	-3,3	61	66
C08_D	105,50	36,3	40,0	0,0	52,8	51,5	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,6	28,3	0,0	0,0	0,0	56	61
C08_D	87,50	36,5	42,0	0,0	53,7	52,7	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	27,4	29,0	0,0	0,0	0,0	57	62
C08_D	69,50	36,7	43,3	0,0	54,7	54,1	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,0	29,6	0,0	0,0	0,0	58	63
C08_D	51,50	36,9	44,9	-13,6	55,6	55,7	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	28,9	31,8	0,0	-10,9	-4,8	59	64
C08_D	33,50	36,4	46,3	-14,7	56,5	57,5	42,6	0,0	11,9	25,4	-13,7	27,4	29,2	32,1	-2,0	-9,1	-2,9	60	65
C08_E	108,50	36,2	39,8	0,0	52,7	51,3	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,5	28,2	0,0	0,0	0,0	56	61
C08_E	90,50	36,5	41,5	0,0	53,5	52,5	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	27,3	28,9	0,0	0,0	0,0	56	61
C08_E	72,50	36,7	43,1	0,0	54,5	53,9	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,0	29,5	0,0	0,0	0,0	58	63
C08_E	54,50	36,9	44,7	-13,4	55,5	55,4	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	28,8	31,8	0,0	-10,9	-4,8	59	64
C08_E	36,50	36,8	46,2	-14,5	56,4	57,2	42,6	0,0	12,0	25,4	-13,5	27,4	29,2	32,1	-1,7	-9,0	-2,6	60	65
C08_F	111,50	34,9	39,0	0,0	52,5	51,1	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,4	28,1	0,0	0,0	0,0	55	60
C08_F	93,50	36,4	41,2	0,0	53,4	52,3	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	27,1	28,7	0,0	0,0	0,0	56	61
C08_F	75,50	36,6	42,9	0,0	54,3	53,6	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	27,9	29,4	0,0	0,0	0,0	57	62
C08_F	57,50	36,8	44,4	0,0	55,3	55,1	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	28,6	31,7	0,0	-10,9	-4,8	59	64
C08_F	39,50	36,8	45,9	-14,3	56,3	56,9	42,6	0,0	12,1	25,5	-13,3	27,3	29,1	32,1	-1,5	-8,9	-2,2	60	65
C09_A	114,50	35,0	39,5	0,0	52,4	51,1	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	26,5	28,1	0,0	0,0	0,0	55	60
C09_A	96,50	36,2	41,1	0,0	53,2	52,2	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	27,2	29,0	0,0	0,0	0,0	56	61
C09_A	78,50	36,4	43,3	0,0	54,0	53,5	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	28,0	29,6	0,0	0,0	0,0	57	62
C09_A	60,50	36,6	44,7	0,0	55,0	55,0	42,6	0,0	0,0	0,0	-0,1	27,1	28,7	30,9	0,0	-6,3	0,0	58	63
C09_A	42,50	36,7	46,3	-6,6	55,9	56,7	42,7	1,2	19,8	26,7	0,3	27,3	29,3	31,8	-1,1	6,9	12,3	60	65
C09_A	24,50	33,8	43,6	-6,5	54,8	54,4	40,4	0,5	19,3	26,8	0,7	26,1	29,0	27,0	-2,1	6,0	3,8	58	63
C09_B	99,50	36,1	40,9	0,0	53,0	52,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	27,1	28,9	0,0	0,0	0,0	56	61

C09_B	81,50	36,3	43,1	0,0	53,9	53,3	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	27,7	29,5	0,0	0,0	0,0	57	62
C09_B	63,50	36,5	44,5	0,0	54,9	54,7	42,6	0,0	0,0	0,0	-2,1	27,0	28,5	30,3	0,0	0,0	0,0	58	63
C09_B	45,50	36,7	46,0	-6,4	55,8	56,4	42,7	1,3	19,9	26,8	0,3	27,2	29,3	31,8	-0,8	7,0	12,3	59	64
C09_B	27,50	35,8	46,7	-6,3	56,2	58,3	42,5	0,7	19,3	26,6	0,4	27,4	29,5	30,8	-2,1	6,2	9,7	61	66
C09_C	102,50	36,1	40,4	0,0	52,9	51,8	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,9	28,7	0,0	0,0	0,0	56	61
C09_C	84,50	36,3	42,4	0,0	53,7	53,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,6	29,4	0,0	0,0	0,0	57	62
C09_C	66,50	36,5	44,2	0,0	54,7	54,5	42,5	0,0	0,0	0,0	-7,0	27,0	28,4	30,0	0,0	0,0	0,0	58	63
C09_C	48,50	36,7	45,8	-6,2	55,6	56,1	42,7	1,3	20,0	26,9	0,0	27,2	29,2	31,7	-3,0	-4,7	12,3	59	64
C09_C	30,50	35,9	47,1	-6,1	56,3	58,0	42,6	0,9	19,4	26,5	0,3	27,4	29,5	31,9	-2,1	6,3	10,4	61	66
C09_D	105,50	36,0	40,2	0,0	52,8	51,6	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	26,8	28,6	0,0	0,0	0,0	56	61
C09_D	87,50	36,3	42,1	0,0	53,6	52,8	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,6	29,3	0,0	0,0	0,0	57	62
C09_D	69,50	36,5	44,0	0,0	54,5	54,2	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,4	29,9	0,0	0,0	0,0	58	63
C09_D	51,50	36,7	45,5	-6,0	55,5	55,8	42,6	1,3	-5,5	0,0	0,0	27,2	29,0	31,6	0,0	-4,7	12,3	59	64
C09_D	33,50	36,2	47,0	-5,8	56,4	57,6	42,7	1,1	19,5	26,5	0,3	27,3	29,4	31,9	-1,9	6,5	11,3	60	65
C09_E	108,50	36,0	39,9	0,0	52,7	51,4	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,7	28,3	0,0	0,0	0,0	56	61
C09_E	90,50	36,2	41,5	0,0	53,5	52,6	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	27,5	29,2	0,0	0,0	0,0	57	62
C09_E	72,50	36,4	43,7	0,0	54,4	54,0	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,1	29,8	0,0	0,0	0,0	58	63
C09_E	54,50	36,6	45,2	-5,8	55,3	55,5	42,6	1,3	-5,3	0,0	0,0	27,1	29,0	31,6	0,0	-4,7	12,3	59	64
C09_E	36,50	36,6	46,8	-5,6	56,1	57,3	42,7	1,4	19,6	26,5	0,3	27,3	29,4	31,9	-1,7	6,6	11,8	60	65
C09_F	111,50	35,9	39,7	0,0	52,5	51,2	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,6	28,2	0,0	0,0	0,0	55	60
C09_F	93,50	36,2	41,3	0,0	53,3	52,4	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	27,4	29,1	0,0	0,0	0,0	56	61
C09_F	75,50	36,4	43,5	0,0	54,3	53,7	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,1	29,7	0,0	0,0	0,0	57	62
C09_F	57,50	36,6	44,9	0,0	55,2	55,3	42,6	1,3	0,0	0,0	-0,1	27,1	28,8	31,3	0,0	-4,7	12,3	59	64
C09_F	39,50	36,6	46,6	-5,3	56,0	57,0	42,7	1,6	19,7	26,6	0,3	27,3	29,4	31,9	-1,4	6,8	12,1	60	65
C10_A	114,50	35,9	38,4	0,0	52,2	51,1	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	26,6	28,3	0,0	0,0	0,0	55	60
C10_A	96,50	36,2	40,4	0,0	53,0	52,3	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	27,3	29,2	0,0	0,0	0,0	56	61
C10_A	78,50	36,4	43,1	0,0	53,8	53,6	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	28,1	29,9	0,0	0,0	0,0	57	62
C10_A	60,50	36,6	44,6	0,0	54,7	55,0	43,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	25,7	28,9	30,6	0,0	-4,3	0,0	58	63
C10_A	42,50	36,7	46,2	-5,8	55,5	56,8	43,4	2,7	19,0	21,7	0,1	25,9	29,5	31,5	-10,9	8,1	17,0	60	65
C10_A	24,50	33,8	43,0	-6,2	54,6	54,6	41,6	1,8	18,4	21,8	0,6	24,5	29,3	25,8	-11,4	7,2	13,8	58	63
C10_B	99,50	36,2	40,2	0,0	52,8	52,1	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	27,1	29,1	0,0	0,0	0,0	56	61
C10_B	81,50	36,4	42,8	0,0	53,6	53,4	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	28,0	29,8	0,0	0,0	0,0	57	62
C10_B	63,50	36,6	44,5	0,0	54,6	54,8	43,3	0,0	0,0	0,0	-2,1	25,7	28,6	30,4	0,0	0,0	0,0	58	63
C10_B	45,50	36,7	45,9	-5,6	55,4	56,5	43,4	2,9	19,1	21,8	0,1	25,9	29,5	31,4	-10,8	8,2	17,1	59	64
C10_B	27,50	35,8	46,7	-6,0	55,9	58,3	43,2	2,0	18,4	21,7	0,2	26,0	29,7	31,0	-11,4	7,3	15,3	61	66
C10_C	102,50	36,1	40,0	0,0	52,7	51,9	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	27,0	29,0	0,0	0,0	0,0	56	61
C10_C	84,50	36,3	42,6	0,0	53,5	53,1	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	27,7	29,7	0,0	0,0	0,0	57	62
C10_C	66,50	36,6	44,3	0,0	54,4	54,5	43,2	0,0	0,0	0,0	-7,0	25,7	28,6	30,3	0,0	0,0	0,0	58	63
C10_C	48,50	36,7	45,6	-5,4	55,2	56,2	43,3	2,9	19,2	21,9	0,0	25,9	29,4	31,3	-10,7	0,1	17,1	59	64
C10_C	30,50	35,9	47,2	-5,8	55,8	58,0	43,3	2,3	18,5	21,6	0,2	26,0	29,7	31,7	-11,4	7,5	15,7	60	65
C10_D	105,50	36,1	39,7	0,0	52,6	51,7	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	26,9	28,8	0,0	0,0	0,0	56	61
C10_D	87,50	36,3	41,9	0,0	53,4	52,9	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	27,6	29,6	0,0	0,0	0,0	57	62
C10_D	69,50	36,5	44,2	0,0	54,3	54,3	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	28,5	30,2	0,0	0,0	0,0	58	63
C10_D	51,50	36,7	45,3	-5,2	55,1	55,9	43,3	2,9	-5,5	11,4	0,0	25,8	29,2	31,3	-10,8	0,1	17,1	59	64
C10_D	33,50	36,3	47,0	-5,6	56,0	57,7	43,4	2,5	18,6	21,5	0,1	26,0	29,6	31,7	-11,3	7,7	16,2	60	65
C10_E	108,50	36,0	39,5	0,0	52,4	51,5	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	26,8	28,5	0,0	0,0	0,0	55	60
C10_E	90,50	36,3	41,7	0,0	53,2	52,7	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	27,5	29,4	0,0	0,0	0,0	56	61
C10_E	72,50	36,5	44,0	0,0	54,2	54,0	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	28,3	30,1	0,0	0,0	0,0	58	63
C10_E	54,50	36,7	45,1	-5,0	55,0	55,6	43,3	2,9	-5,3	11,5	0,0	25,8	29,1	31,2	-10,7	0,1	17,1	59	64
C10_E	36,50	36,6	46,8	-5,3	55,8	57,4	43,4	2,7	18,7	21,5	0,1	26,0	29,6	31,6	-11,2	7,8	16,6	60	65
C10_F	111,50	36,0	38,6	0,0	52,3	51,3	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	26,7	28,4	0,0	0,0	0,0	55	60
C10_F	93,50	36,2	41,4	0,0	53,1	52,5	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	27,4	29,3	0,0	0,0	0,0	56	61
C10_F	75,50	36,5	43,8	0,0	54,0	53,8	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	28,2	30,0	0,0	0,0	0,0	57	62
C10_F	57,50	36,6	44,8	0,0	54,8	55,3	43,3	2,9	0,0	0,0	-0,1	25,7	28,9	31,1	0,0	0,1	17,1	59	64

C10_F	39,50	36,6	46,5	-5,1	55,7	57,1	43,4	2,9	18,9	21,6	0,1	26,0	29,6	31,6	-11,1	7,9	16,8	60	65
C11_A	114,50	35,9	37,5	0,0	52,1	51,3	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	26,8	28,5	0,0	0,0	0,0	55	60
C11_A	96,50	36,9	39,8	0,0	52,9	52,4	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	27,4	29,4	0,0	0,0	0,0	56	61
C11_A	78,50	37,1	42,7	0,0	53,6	53,7	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	28,3	30,1	0,0	0,0	0,0	57	62
C11_A	60,50	37,3	45,3	0,0	54,7	55,1	42,6	0,0	0,0	0,0	-0,1	26,5	29,0	30,7	0,0	-4,3	0,0	58	63
C11_A	42,50	37,3	46,5	-5,8	55,5	56,8	42,7	2,7	29,9	21,7	0,1	26,7	29,7	31,4	-11,0	9,2	18,7	60	65
C11_A	24,50	35,7	43,0	-2,7	54,4	54,8	41,6	11,1	28,5	21,8	0,6	25,5	29,5	25,7	-11,4	6,9	16,4	58	63
C11_B	99,50	36,8	39,6	0,0	52,7	52,2	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	27,3	29,3	0,0	0,0	0,0	56	61
C11_B	81,50	37,1	42,4	0,0	53,5	53,5	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	28,2	30,0	0,0	0,0	0,0	57	62
C11_B	63,50	37,3	45,0	0,0	54,5	54,9	42,5	0,0	0,0	0,0	-2,1	26,5	29,0	30,6	0,0	0,0	0,0	58	63
C11_B	45,50	37,3	46,2	-5,6	55,3	56,5	42,7	2,9	29,9	21,8	0,1	26,7	29,7	31,3	-10,8	9,3	18,9	59	64
C11_B	27,50	36,6	47,0	-2,6	55,6	58,4	42,5	11,1	29,0	21,7	0,2	26,8	29,9	31,6	-11,4	7,6	17,3	61	66
C11_C	102,50	36,8	39,3	0,0	52,6	52,0	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	27,2	29,2	0,0	0,0	0,0	56	61
C11_C	84,50	37,0	42,2	0,0	53,4	53,2	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	27,9	29,9	0,0	0,0	0,0	57	62
C11_C	66,50	37,2	44,8	0,0	54,3	54,6	42,5	0,0	0,0	0,0	-7,0	26,4	28,7	30,6	0,0	0,0	0,0	58	63
C11_C	48,50	37,4	46,0	-5,4	55,2	56,3	42,7	2,9	29,9	21,9	0,0	26,6	29,6	31,2	-10,7	0,1	18,9	59	64
C11_C	30,50	36,6	47,5	-2,5	55,6	58,1	42,7	11,3	29,3	21,6	0,2	26,8	29,9	31,7	-11,4	8,1	17,6	60	65
C11_D	105,50	36,1	39,1	0,0	52,5	51,8	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	27,1	28,9	0,0	0,0	0,0	56	61
C11_D	87,50	37,0	41,4	0,0	53,2	53,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	27,8	29,8	0,0	0,0	0,0	57	62
C11_D	69,50	37,2	44,1	0,0	54,1	54,4	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	28,7	30,5	0,0	0,0	0,0	58	63
C11_D	51,50	37,4	45,9	-5,2	55,1	56,0	42,6	2,9	29,6	11,8	0,0	26,6	29,5	31,1	-10,8	0,1	18,9	59	64
C11_D	33,50	36,6	47,3	-2,2	55,7	57,8	42,7	11,5	29,5	21,5	0,2	26,8	29,9	31,6	-11,3	8,4	17,9	60	65
C11_E	108,50	36,0	38,8	0,0	52,3	51,6	42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	27,0	28,7	0,0	0,0	0,0	55	60
C11_E	90,50	36,9	41,2	0,0	53,1	52,8	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	27,7	29,7	0,0	0,0	0,0	56	61
C11_E	72,50	37,2	43,8	0,0	54,0	54,2	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	28,6	30,4	0,0	0,0	0,0	58	63
C11_E	54,50	37,3	45,7	-5,0	54,9	55,7	42,6	2,9	29,6	11,8	-0,1	26,6	29,3	31,0	-10,7	0,1	18,9	59	64
C11_E	36,50	36,7	47,1	-1,9	55,7	57,5	42,7	11,6	29,8	21,5	0,1	26,8	29,8	31,5	-11,2	8,7	18,2	60	65
C11_F	111,50	36,0	37,8	0,0	52,2	51,5	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,9	28,6	0,0	0,0	0,0	55	60
C11_F	93,50	36,9	40,9	0,0	53,0	52,6	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	27,6	29,5	0,0	0,0	0,0	56	61
C11_F	75,50	37,1	43,6	0,0	53,8	53,9	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	28,4	30,2	0,0	0,0	0,0	57	62
C11_F	57,50	37,3	45,5	0,0	54,8	55,4	42,6	2,9	0,0	0,0	-0,1	26,5	29,1	30,9	0,0	0,1	18,8	59	64
C11_F	39,50	37,2	46,8	-1,7	55,6	57,1	42,7	11,7	29,9	21,6	0,1	26,7	29,8	31,5	-11,1	8,9	18,5	60	65
C12_A	114,50	36,0	37,6	0,0	52,0	51,3	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	27,0	28,6	0,0	0,0	0,0	55	60
C12_A	96,50	37,0	39,1	0,0	52,7	52,4	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,6	29,5	0,0	0,0	0,0	56	61
C12_A	78,50	37,3	40,9	0,0	53,4	53,7	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	28,4	30,3	0,0	0,0	0,0	57	62
C12_A	60,50	37,5	44,9	0,0	54,6	55,2	42,7	0,0	0,0	0,0	-0,1	27,4	29,2	31,0	0,0	-4,3	0,0	58	63
C12_A	42,50	37,5	46,9	-5,8	55,3	56,9	42,8	2,8	30,6	22,4	0,1	27,6	30,0	31,6	-11,0	1,9	14,4	60	65
C12_A	24,50	36,7	42,2	-4,1	54,4	55,1	42,4	2,2	29,2	22,5	0,6	27,3	29,8	29,2	-11,4	1,0	9,0	58	63
C12_B	99,50	37,0	38,8	0,0	52,6	52,2	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	27,5	29,4	0,0	0,0	0,0	56	61
C12_B	81,50	37,2	40,6	0,0	53,3	53,5	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	28,3	30,2	0,0	0,0	0,0	57	62
C12_B	63,50	37,4	44,6	0,0	54,5	54,9	42,7	0,0	0,0	0,0	-2,1	27,4	29,2	30,9	0,0	0,0	0,0	58	63
C12_B	45,50	37,5	46,6	-5,6	55,2	56,6	42,8	2,9	30,6	22,5	0,1	27,6	29,9	31,5	-10,9	2,0	14,6	59	64
C12_B	27,50	36,8	47,0	-4,0	55,4	58,4	42,7	2,4	29,5	22,4	0,2	27,8	30,2	32,1	-11,5	1,0	12,2	61	66
C12_C	102,50	36,9	38,6	0,0	52,4	52,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	27,4	29,2	0,0	0,0	0,0	56	61
C12_C	84,50	37,2	40,3	0,0	53,2	53,3	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	28,3	30,0	0,0	0,0	0,0	57	62
C12_C	66,50	37,4	44,0	0,0	54,3	54,7	42,7	0,0	0,0	0,0	-7,0	27,3	28,9	30,8	0,0	0,0	0,0	58	63
C12_C	48,50	37,5	46,2	-5,4	55,1	56,3	42,8	2,9	30,6	22,6	0,0	27,6	29,8	31,4	-10,7	0,1	14,6	59	64
C12_C	30,50	36,8	47,5	-3,8	55,5	58,1	42,8	2,6	29,9	22,3	0,2	27,8	30,2	32,0	-11,4	1,3	12,8	60	65
C12_D	105,50	36,9	38,3	0,0	52,3	51,8	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	27,3	29,0	0,0	0,0	0,0	56	61
C12_D	87,50	37,1	40,0	0,0	53,1	53,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	28,0	29,9	0,0	0,0	0,0	57	61
C12_D	69,50	37,4	43,2	0,0	54,1	54,4	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	28,9	30,7	0,0	0,0	0,0	58	63
C12_D	51,50	37,5	45,9	-5,2	54,9	56,0	42,8	2,9	30,4	11,7	0,0	27,5	29,7	31,3	-10,8	0,1	14,6	59	64
C12_D	33,50	36,8	47,4	-3,5	55,5	57,8	42,9	2,9	30,1	22,2	0,2	27,7	30,1	31,9	-11,4	1,5	13,6	60	65
C12_E	108,50	36,1	38,0	0,0	52,2	51,7	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	27,2	28,9	0,0	0,0	0,0	55	60

C12_E	90,50	37,1	39,7	0,0	52,9	52,8	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	27,9	29,8	0,0	0,0	0,0	56	61
C12_E	72,50	37,3	42,9	0,0	53,8	54,2	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	28,8	30,5	0,0	0,0	0,0	57	62
C12_E	54,50	37,5	45,5	-5,0	54,8	55,7	42,8	2,9	30,4	11,8	-0,1	27,5	29,5	31,2	-10,7	0,0	14,6	59	64
C12_E	36,50	36,9	47,2	-3,2	55,5	57,5	42,8	3,1	30,4	22,2	0,2	27,7	30,1	31,8	-11,2	1,6	13,9	60	65
C12_F	111,50	36,0	37,8	0,0	52,1	51,5	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	27,1	28,8	0,0	0,0	0,0	55	60
C12_F	93,50	37,1	39,4	0,0	52,8	52,6	42,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	27,8	29,6	0,0	0,0	0,0	56	61
C12_F	75,50	37,3	42,6	0,0	53,6	53,9	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	28,5	30,4	0,0	0,0	0,0	57	62
C12_F	57,50	37,5	45,2	0,0	54,7	55,4	42,7	2,9	0,0	0,0	-0,1	27,5	29,4	31,1	0,0	0,0	14,6	59	64
C12_F	39,50	37,4	47,1	-2,8	55,4	57,2	42,8	3,3	30,6	22,3	0,2	27,7	30,0	31,7	-11,1	1,8	14,2	60	65
C13_A	114,50	38,9	46,7	18,8	13,3	49,2	42,7	23,5	0,0	0,0	0,0	26,0	27,0	38,2	0,0	16,9	24,5	52	57
C13_A	96,50	40,1	47,6	18,9	11,8	50,2	42,9	23,5	0,0	0,0	0,0	25,9	27,6	39,0	-20,7	17,2	24,9	53	58
C13_A	78,50	39,2	48,7	18,9	29,1	51,3	43,0	24,7	0,0	0,0	0,0	26,1	28,3	39,6	-21,3	17,4	25,4	54	59
C13_A	60,50	40,6	50,1	19,1	37,1	52,5	43,1	27,8	0,0	-15,3	-18,0	26,3	29,1	40,2	-20,2	17,8	25,8	55	60
C13_A	42,50	40,6	51,9	18,9	38,8	54,0	43,2	29,3	-2,0	19,7	-10,9	26,6	29,9	40,7	-2,9	17,3	26,1	57	62
C13_A	24,50	38,7	43,8	13,3	40,2	52,7	42,9	27,3	19,2	28,2	2,5	26,7	30,0	40,8	-5,8	16,6	24,6	54	59
C13_B	99,50	40,1	47,5	18,8	12,0	50,0	42,8	23,5	0,0	0,0	0,0	25,8	27,5	38,9	-26,0	17,1	24,8	53	58
C13_B	81,50	39,6	48,5	18,9	24,0	51,1	43,0	23,9	0,0	0,0	0,0	26,1	28,2	39,5	-21,2	17,3	25,4	54	59
C13_B	63,50	40,0	49,9	19,1	37,1	52,3	43,1	27,4	0,0	0,0	-24,2	26,3	29,0	40,1	-21,4	17,5	25,8	55	60
C13_B	45,50	40,6	51,6	19,1	38,8	53,7	43,2	29,3	-1,9	19,8	-12,6	26,5	29,9	40,6	-10,5	17,4	26,0	56	61
C13_B	27,50	39,7	49,3	17,5	40,3	55,2	43,1	27,9	19,3	28,5	-0,2	26,7	30,1	41,0	-5,6	16,4	25,9	57	62
C13_C	102,50	40,1	47,3	18,8	12,3	49,8	42,8	23,5	0,0	0,0	0,0	25,8	27,4	38,8	0,0	17,1	24,8	53	58
C13_C	84,50	39,8	48,3	18,9	23,6	50,9	42,9	23,6	0,0	0,0	0,0	26,0	28,1	39,4	-21,1	17,3	25,1	54	59
C13_C	66,50	39,5	49,6	19,1	37,2	52,1	43,1	27,2	0,0	0,0	0,0	26,2	29,0	40,0	-21,7	17,5	25,7	55	60
C13_C	48,50	40,5	51,3	19,1	38,8	53,5	43,2	29,4	-1,2	19,9	-15,0	26,5	29,8	40,5	-10,7	17,4	26,0	56	61
C13_C	30,50	40,1	53,2	17,9	38,2	55,1	43,3	28,4	-4,3	28,7	-0,2	26,7	30,1	40,9	-5,2	17,8	26,1	58	63
C13_D	105,50	40,0	47,1	18,8	12,5	49,7	42,8	23,5	0,0	0,0	0,0	25,8	27,3	38,6	0,0	17,0	24,7	53	58
C13_D	87,50	39,9	48,1	18,9	13,9	50,7	43,0	23,6	0,0	0,0	0,0	26,0	28,0	39,3	-21,0	17,3	25,1	54	59
C13_D	69,50	38,8	49,4	19,1	37,2	51,9	43,1	26,3	0,0	0,0	0,0	26,2	28,7	39,9	-21,6	17,5	25,6	55	60
C13_D	51,50	40,5	51,0	19,1	38,6	53,3	43,2	28,8	0,5	20,0	-17,5	26,4	29,6	40,4	-12,1	17,5	26,0	56	61
C13_D	33,50	40,3	53,3	18,2	38,5	54,8	43,3	28,6	-3,9	26,6	-9,6	26,7	30,1	40,9	-4,7	18,9	26,2	58	63
C13_E	108,50	40,0	47,0	18,8	12,7	49,5	42,7	23,5	0,0	0,0	0,0	25,8	27,2	38,5	0,0	17,0	24,7	53	58
C13_E	90,50	39,9	48,0	18,9	14,1	50,5	42,9	23,6	0,0	0,0	0,0	26,0	27,9	39,2	-20,9	17,2	25,0	53	58
C13_E	72,50	38,8	49,1	19,0	34,9	51,7	43,0	26,3	0,0	0,0	0,0	26,2	28,6	39,8	-21,5	17,4	25,5	54	59
C13_E	54,50	40,6	50,7	19,1	38,1	53,0	43,2	28,4	2,9	20,1	-17,4	26,4	29,4	40,4	-20,3	17,6	25,8	56	61
C13_E	36,50	40,4	52,7	18,5	38,7	54,5	43,3	28,9	-3,9	19,4	-9,8	26,6	30,0	40,8	-4,1	17,1	26,1	57	62
C13_F	111,50	40,0	46,8	18,8	13,0	49,4	42,7	23,5	0,0	0,0	0,0	25,9	27,1	38,4	0,0	17,0	24,7	53	58
C13_F	93,50	40,0	47,8	18,9	11,6	50,4	42,9	23,5	0,0	0,0	0,0	25,9	27,7	39,1	-20,8	17,2	24,9	53	58
C13_F	75,50	38,9	48,9	18,9	28,9	51,5	43,0	24,8	0,0	0,0	0,0	26,2	28,6	39,7	-21,4	17,4	25,5	54	59
C13_F	57,50	40,6	50,4	19,1	38,1	52,8	43,1	28,4	0,0	20,2	-17,3	26,4	29,3	40,3	-20,3	17,7	25,8	56	61
C13_F	39,50	40,5	52,3	18,7	38,7	54,2	43,3	29,1	-2,8	19,5	-10,7	26,6	30,0	40,8	-3,5	17,2	26,1	57	62
C14_A	114,50	38,6	46,8	18,9	13,1	49,2	41,9	23,6	0,0	0,0	0,0	25,6	26,9	38,3	0,0	17,1	24,8	52	57
C14_A	96,50	40,2	47,7	18,9	11,6	50,2	42,0	23,6	0,0	0,0	0,0	25,9	27,5	39,1	-23,0	17,3	25,0	53	58
C14_A	78,50	39,5	48,9	19,0	29,2	51,2	42,2	24,8	0,0	0,0	0,0	26,2	28,2	39,7	-4,1	17,6	25,6	54	59
C14_A	60,50	40,9	50,3	19,2	36,7	52,4	42,3	27,9	0,0	-15,2	-18,0	26,4	29,0	40,3	-4,8	18,0	25,9	55	60
C14_A	42,50	40,9	52,1	19,1	38,5	53,8	42,4	29,4	-5,6	19,7	-10,8	26,7	29,7	40,8	-1,1	17,5	26,2	57	62
C14_A	24,50	39,0	43,8	13,5	39,6	52,4	42,0	28,0	19,3	28,3	2,0	26,8	29,8	40,9	-3,2	18,5	24,8	54	59
C14_B	99,50	40,0	47,6	18,9	11,8	50,0	42,0	23,6	0,0	0,0	0,0	25,8	27,4	39,0	-26,0	17,3	25,0	53	58
C14_B	81,50	39,9	48,7	19,0	24,1	51,0	42,1	24,0	0,0	0,0	0,0	26,2	28,2	39,6	-4,0	17,5	25,5	54	59
C14_B	63,50	40,4	50,0	19,2	36,8	52,2	42,3	27,5	0,0	0,0	-24,2	26,4	29,0	40,2	-4,7	17,7	26,0	55	60
C14_B	45,50	40,8	51,7	19,2	38,5	53,6	42,4	29,4	-8,1	19,8	-12,5	26,6	29,7	40,7	-1,4	17,6	26,2	56	61
C14_B	27,50	40,0	48,9	17,6	39,7	54,1	42,3	28,0	19,4	28,6	0,4	26,8	30,0	41,1	-3,1	18,1	26,0	56	61
C14_C	102,50	40,0	47,4	18,9	12,1	49,8	42,0	23,6	0,0	0,0	0,0	25,8	27,3	38,9	0,0	17,3	24,9	53	58
C14_C	84,50	40,1	48,5	19,0	23,6	50,8	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	26,1	27,9	39,5	-21,0	17,5	25,5	54	59
C14_C	66,50	39,8	49,8	19,2	36,9	52,0	42,3	27,3	0,0	0,0	0,0	26,3	28,7	40,1	-4,6	17,7	25,9	55	60

C14_C	48,50	40,8	51,4	19,2	38,5	53,4	42,4	29,5	-12,4	20,0	-15,0	26,6	29,6	40,6	-4,4	17,7	26,1	56	61
C14_C	30,50	40,4	53,3	18,1	37,8	54,4	42,4	28,5	-5,1	28,8	0,3	26,8	29,9	41,1	-2,7	19,2	26,2	57	62
C14_D	105,50	39,8	47,3	18,9	12,3	49,7	42,0	23,6	0,0	0,0	0,0	25,7	27,2	38,7	0,0	17,2	24,8	53	58
C14_D	87,50	40,2	48,3	19,0	13,7	50,7	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	26,1	27,8	39,4	-20,9	17,4	25,4	54	59
C14_D	69,50	39,2	49,6	19,2	36,9	51,8	42,2	26,4	0,0	0,0	0,0	26,3	28,7	40,0	-4,5	17,6	25,9	55	60
C14_D	51,50	40,9	51,1	19,2	38,3	53,1	42,4	28,9	-12,2	20,1	-17,5	26,5	29,4	40,6	-4,6	17,7	26,1	56	61
C14_D	33,50	40,6	53,5	18,4	38,1	54,5	42,5	28,8	-5,0	26,7	-9,6	26,8	29,9	41,0	-2,4	18,5	26,4	57	62
C14_E	108,50	39,6	47,1	18,9	12,5	49,5	41,9	23,6	0,0	0,0	0,0	25,7	27,1	38,6	0,0	17,2	24,8	53	58
C14_E	90,50	40,2	48,1	19,0	13,9	50,5	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	26,0	27,7	39,3	-20,8	17,4	25,4	53	58
C14_E	72,50	39,3	49,3	19,1	34,1	51,6	42,2	26,4	0,0	0,0	0,0	26,3	28,4	39,9	-4,4	17,6	25,7	54	59
C14_E	54,50	40,9	50,8	19,2	37,9	52,9	42,3	28,5	-12,0	20,2	-17,4	26,5	29,3	40,5	-5,1	17,8	26,1	56	61
C14_E	36,50	40,7	52,8	18,6	38,3	54,3	42,4	29,0	-5,9	19,5	-9,7	26,7	29,9	40,9	-2,0	17,4	26,2	57	62
C14_F	111,50	39,6	46,9	18,9	12,8	49,4	41,9	23,6	0,0	0,0	0,0	25,6	27,0	38,4	0,0	17,1	24,8	52	57
C14_F	93,50	40,2	47,9	19,0	11,4	50,3	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	25,9	27,6	39,2	-20,7	17,4	25,1	53	58
C14_F	75,50	39,4	49,1	19,0	29,0	51,4	42,2	24,9	0,0	0,0	0,0	26,3	28,3	39,8	-4,2	17,6	25,6	54	59
C14_F	57,50	41,0	50,5	19,2	37,8	52,7	42,3	28,5	0,0	20,3	-17,3	26,5	29,1	40,4	-5,0	17,9	25,9	56	60
C14_F	39,50	40,8	52,5	18,8	38,4	54,0	42,4	29,2	-5,8	19,6	-10,6	26,7	29,8	40,9	-1,5	17,4	26,2	57	62
C15_A	114,50	39,7	46,9	18,9	26,2	49,1	42,0	23,7	0,0	0,0	0,0	24,9	26,7	38,3	0,0	17,3	24,5	52	57
C15_A	96,50	40,6	47,9	19,0	26,2	50,0	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	25,1	27,3	39,1	-23,0	17,5	24,7	53	58
C15_A	78,50	40,1	49,0	19,1	31,0	51,0	42,2	25,0	0,0	0,0	0,0	25,5	27,9	39,7	-4,0	17,7	25,1	54	59
C15_A	60,50	41,7	50,4	19,3	37,1	52,2	42,3	28,0	0,0	-15,2	-17,9	25,8	28,7	40,3	-4,7	18,1	25,3	55	60
C15_A	42,50	41,2	52,2	19,2	39,0	53,4	42,5	29,5	-6,5	19,8	-10,7	26,1	29,5	40,9	-1,1	17,8	25,3	56	61
C15_A	24,50	38,9	44,0	13,6	39,7	52,1	42,1	27,2	17,0	27,7	13,9	26,2	29,5	41,0	-3,3	17,0	23,3	54	59
C15_B	99,50	40,7	47,7	19,0	26,3	49,9	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	25,1	27,2	39,0	-25,9	17,5	24,7	53	58
C15_B	81,50	40,4	48,8	19,1	28,1	50,9	42,2	24,3	0,0	0,0	0,0	25,4	27,8	39,6	-3,9	17,7	25,1	54	59
C15_B	63,50	41,0	50,2	19,3	37,2	52,0	42,3	27,5	0,0	0,0	-31,8	25,8	28,6	40,2	-4,6	17,9	25,4	55	60
C15_B	45,50	41,4	51,9	19,3	39,0	53,2	42,4	29,6	-10,0	19,9	-12,5	26,0	29,4	40,8	-1,3	17,8	25,3	56	61
C15_B	27,50	39,9	49,0	17,7	39,8	53,6	42,3	28,2	17,1	28,0	13,8	26,2	29,7	41,2	-3,1	17,5	24,6	56	61
C15_C	102,50	40,7	47,5	19,0	26,2	49,7	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	25,0	27,1	38,9	0,0	17,4	24,6	53	58
C15_C	84,50	40,7	48,6	19,1	28,1	50,7	42,2	23,8	0,0	0,0	0,0	25,4	27,7	39,5	-21,0	17,7	25,0	54	59
C15_C	66,50	40,4	49,9	19,3	37,3	51,8	42,3	27,4	0,0	0,0	0,0	25,7	28,6	40,1	-4,5	17,9	25,3	55	60
C15_C	48,50	41,5	51,5	19,3	39,0	53,0	42,4	29,6	0,0	20,0	-14,9	26,0	29,4	40,7	-4,3	17,9	25,3	56	61
C15_C	30,50	40,4	53,5	18,2	38,2	53,8	42,5	28,6	-5,7	28,2	-0,1	26,2	29,7	41,1	-2,8	18,9	24,9	57	62
C15_D	105,50	40,3	47,4	19,0	26,2	49,5	42,1	23,7	0,0	0,0	0,0	25,0	27,0	38,8	0,0	17,4	24,6	53	58
C15_D	87,50	40,6	48,4	19,1	26,4	50,5	42,1	23,8	0,0	0,0	0,0	25,3	27,6	39,4	-20,9	17,6	25,0	54	59
C15_D	69,50	39,9	49,7	19,3	36,4	51,6	42,3	26,5	0,0	0,0	0,0	25,7	28,3	40,1	-4,4	17,8	25,3	55	60
C15_D	51,50	41,5	51,2	19,3	38,7	52,8	42,4	29,0	0,0	20,1	-17,4	25,9	29,2	40,6	-4,5	18,0	25,3	56	61
C15_D	33,50	40,8	53,6	18,5	38,5	53,8	42,5	28,9	-5,6	26,8	-9,5	26,2	29,6	41,1	-2,4	17,0	25,2	57	62
C15_E	108,50	40,3	47,2	19,0	26,2	49,4	42,0	23,7	0,0	0,0	0,0	25,0	26,9	38,7	0,0	17,4	24,6	53	58
C15_E	90,50	40,6	48,2	19,1	26,4	50,3	42,2	23,8	0,0	0,0	0,0	25,3	27,5	39,3	-20,8	17,6	24,9	53	58
C15_E	72,50	40,0	49,4	19,2	33,0	51,4	42,3	26,5	0,0	0,0	0,0	25,6	28,2	40,0	-4,3	17,8	25,2	54	59
C15_E	54,50	41,5	51,0	19,3	38,4	52,6	42,4	28,6	0,0	20,3	-17,3	25,9	29,0	40,5	-5,0	18,1	25,3	56	61
C15_E	36,50	41,0	53,0	18,7	38,7	53,8	42,5	29,1	-6,8	19,6	-9,7	26,1	29,6	41,0	-2,0	17,6	25,2	57	62
C15_F	111,50	40,3	47,1	19,0	26,2	49,2	42,0	23,7	0,0	0,0	0,0	24,9	26,8	38,4	0,0	17,3	24,5	52	57
C15_F	93,50	40,6	48,0	19,1	26,3	50,2	42,2	23,8	0,0	0,0	0,0	25,2	27,4	39,2	-20,7	17,6	24,9	53	58
C15_F	75,50	40,0	49,2	19,1	30,9	51,2	42,2	25,0	0,0	0,0	0,0	25,6	28,2	39,9	-4,2	17,8	25,2	54	59
C15_F	57,50	41,6	50,7	19,3	38,4	52,4	42,4	28,6	0,0	20,4	-17,2	25,9	28,9	40,4	-4,9	18,1	25,3	55	60
C15_F	39,50	41,1	52,6	19,0	38,9	53,6	42,5	29,3	-6,6	19,7	-10,6	26,1	29,5	40,9	-1,5	17,7	25,3	57	62
C16_A	114,50	39,8	47,1	19,1	26,7	48,9	42,0	23,8	0,0	0,0	0,0	25,0	26,6	38,4	0,0	17,5	24,9	52	57
C16_A	96,50	40,5	48,0	19,2	26,7	49,8	42,1	23,9	0,0	0,0	0,0	25,3	27,2	39,2	-22,9	17,8	25,2	53	58
C16_A	78,50	39,8	49,2	19,3	28,6	50,8	42,3	25,1	0,0	0,0	0,0	25,6	27,7	39,9	-3,9	18,0	25,5	54	59
C16_A	60,50	41,3	50,6	19,4	36,4	52,0	42,4	28,1	0,0	0,0	-20,5	25,8	28,5	40,5	-4,7	18,1	25,7	55	60
C16_A	42,50	41,0	52,4	19,4	38,5	53,0	42,5	29,6	-6,0	19,9	-10,5	26,0	29,2	41,0	-1,0	18,1	25,7	56	61
C16_A	24,50	37,9	44,2	14,0	39,5	51,7	41,6	27,2	17,0	29,7	12,4	26,1	29,2	41,1	-3,2	15,8	23,9	53	58

C16_B	99,50	40,5	47,9	19,2	26,7	49,7	42,1	23,9	0,0	0,0	0,0	25,2	27,1	39,1	-25,9	17,7	25,1	53	58
C16_B	81,50	40,1	48,9	19,3	28,4	50,6	42,2	24,5	0,0	0,0	0,0	25,5	27,6	39,8	-3,8	18,0	25,5	54	59
C16_B	63,50	40,8	50,3	19,4	36,5	51,7	42,4	27,6	0,0	0,0	-31,7	25,7	28,4	40,4	-4,5	18,2	25,7	55	60
C16_B	45,50	41,1	52,0	19,5	38,6	52,9	42,5	29,7	-10,9	20,0	-12,2	26,0	29,1	40,9	-1,3	18,1	25,7	56	61
C16_B	27,50	39,2	49,0	17,8	39,5	53,1	42,3	28,4	17,1	30,0	12,2	26,2	29,4	41,3	-3,1	16,3	25,3	55	60
C16_C	102,50	40,6	47,7	19,1	26,7	49,5	42,1	23,9	0,0	0,0	0,0	25,2	27,0	38,9	0,0	17,7	25,1	53	58
C16_C	84,50	40,3	48,8	19,2	28,4	50,5	42,2	23,9	0,0	0,0	0,0	25,5	27,5	39,7	-20,9	17,9	25,5	54	59
C16_C	66,50	40,3	50,1	19,4	36,6	51,5	42,4	27,5	0,0	0,0	0,0	25,7	28,2	40,3	-4,4	18,2	25,7	55	60
C16_C	48,50	41,1	51,7	19,5	38,3	52,7	42,5	29,1	0,0	20,1	-16,8	25,9	29,1	40,8	-4,5	18,2	25,7	56	61
C16_C	30,50	39,9	53,7	18,4	37,7	53,3	42,4	28,8	-5,5	30,2	-0,3	26,1	29,3	41,2	-2,7	18,3	25,6	57	62
C16_D	105,50	40,6	47,5	19,1	26,7	49,4	42,1	23,9	0,0	0,0	0,0	25,1	26,9	38,7	0,0	17,6	25,0	53	58
C16_D	87,50	40,4	48,6	19,2	26,8	50,3	42,2	23,9	0,0	0,0	0,0	25,4	27,4	39,5	-20,8	17,9	25,4	54	59
C16_D	69,50	39,6	49,9	19,4	35,5	51,3	42,3	26,6	0,0	0,0	0,0	25,6	28,1	40,2	-4,3	18,1	25,7	54	59
C16_D	51,50	41,1	51,4	19,5	37,9	52,5	42,4	28,6	0,0	20,2	-17,4	25,9	28,9	40,7	-4,9	18,1	25,7	56	61
C16_D	33,50	40,4	53,7	18,7	38,0	53,3	42,5	29,1	-5,3	26,9	-9,6	26,1	29,3	41,2	-2,4	19,3	25,7	57	62
C16_E	108,50	40,1	47,4	19,1	26,7	49,2	42,0	23,9	0,0	0,0	0,0	25,1	26,8	38,6	0,0	17,6	25,0	53	58
C16_E	90,50	40,4	48,4	19,2	26,8	50,2	42,2	23,9	0,0	0,0	0,0	25,4	27,3	39,4	-20,7	17,9	25,3	53	58
C16_E	72,50	39,6	49,6	19,4	31,0	51,1	42,3	26,6	0,0	0,0	0,0	25,7	28,0	40,1	-4,2	18,1	25,6	54	59
C16_E	54,50	41,2	51,1	19,5	37,6	52,4	42,4	28,1	0,0	20,3	-17,3	25,8	28,8	40,6	-4,9	18,2	25,7	56	61
C16_E	36,50	40,5	53,1	18,9	38,2	53,2	42,5	29,3	-6,4	19,6	-9,5	26,1	29,3	41,1	-1,9	17,8	25,7	57	62
C16_F	111,50	40,2	47,2	19,1	26,7	49,1	42,0	23,8	0,0	0,0	0,0	25,1	26,7	38,5	0,0	17,6	25,0	52	57
C16_F	93,50	40,4	48,2	19,2	26,8	50,0	42,2	23,9	0,0	0,0	0,0	25,3	27,2	39,3	-20,6	17,8	25,3	53	58
C16_F	75,50	39,7	49,4	19,3	31,1	51,0	42,3	25,1	0,0	0,0	0,0	25,6	27,8	40,0	-4,1	18,1	25,6	54	59
C16_F	57,50	41,3	50,9	19,4	37,6	52,1	42,4	28,1	0,0	18,7	-17,2	25,8	28,6	40,6	-4,8	18,1	25,7	55	60
C16_F	39,50	40,7	52,7	19,1	38,4	53,1	42,5	29,5	-6,2	19,8	-10,4	26,0	29,2	41,1	-1,5	18,0	25,7	57	62
C17_A	114,50	39,7	47,2	19,2	26,9	49,0	41,8	24,0	0,0	0,0	0,0	24,8	26,4	38,6	0,0	17,7	25,0	52	57
C17_A	96,50	40,8	48,1	19,3	26,9	49,8	41,9	24,0	0,0	0,0	0,0	25,2	27,0	39,4	-22,9	18,0	25,2	53	58
C17_A	78,50	40,2	49,3	19,4	28,7	50,7	42,1	25,0	0,0	0,0	0,0	25,5	27,5	40,0	-0,8	18,2	25,7	54	59
C17_A	60,50	41,7	50,7	19,5	38,1	51,8	42,2	27,7	0,0	0,0	0,0	25,7	28,1	40,6	-1,6	18,3	25,9	55	60
C17_A	42,50	41,0	52,5	19,5	40,0	52,7	42,3	29,8	-5,9	20,0	-11,4	25,9	28,9	41,2	0,3	18,3	25,9	56	61
C17_A	24,50	38,0	44,3	14,2	40,4	51,6	39,4	27,5	17,1	29,8	2,1	26,0	29,0	41,3	-1,4	18,2	24,5	53	58
C17_B	99,50	40,8	48,0	19,3	26,9	49,7	41,9	24,0	0,0	0,0	0,0	25,1	26,9	39,3	-25,8	17,9	25,2	53	58
C17_B	81,50	40,6	49,1	19,4	28,6	50,6	42,0	24,7	0,0	0,0	0,0	25,5	27,4	39,9	-0,7	18,2	25,7	54	59
C17_B	63,50	41,1	50,5	19,5	38,2	51,6	42,2	27,7	0,0	0,0	0,0	25,6	28,1	40,5	-1,4	18,3	25,9	55	60
C17_B	45,50	41,1	52,2	19,6	40,0	52,6	42,3	29,8	-10,9	20,1	-13,6	25,9	28,8	41,1	0,1	18,4	25,9	56	61
C17_B	27,50	39,2	49,0	17,9	40,4	52,8	41,5	28,6	17,2	30,1	0,5	26,1	29,2	41,5	-1,3	18,1	25,8	55	60
C17_C	102,50	40,8	47,8	19,2	26,9	49,5	41,9	24,0	0,0	0,0	0,0	25,1	26,8	39,2	0,0	17,9	25,2	53	58
C17_C	84,50	40,6	48,9	19,4	27,0	50,4	42,0	24,1	0,0	0,0	0,0	25,4	27,3	39,8	-19,8	18,2	25,7	54	59
C17_C	66,50	40,7	50,2	19,5	38,2	51,4	42,2	27,6	0,0	0,0	0,0	25,6	28,0	40,4	-1,3	18,4	25,9	55	60
C17_C	48,50	41,3	51,8	19,6	40,0	52,5	42,3	29,2	0,0	20,2	-25,1	25,8	28,8	41,0	-2,1	18,4	25,9	56	61
C17_C	30,50	40,0	53,8	18,5	39,2	52,9	41,9	29,0	-5,4	30,3	-0,3	26,0	29,1	41,4	-1,0	19,5	25,9	57	62
C17_D	105,50	40,6	47,6	19,2	26,9	49,4	41,9	24,0	0,0	0,0	0,0	25,0	26,7	39,0	0,0	17,8	25,1	53	58
C17_D	87,50	40,7	48,7	19,3	27,0	50,3	42,0	24,0	0,0	0,0	0,0	25,4	27,2	39,7	-19,7	18,1	25,6	54	59
C17_D	69,50	40,0	50,0	19,5	35,9	51,3	42,1	26,7	0,0	0,0	0,0	25,5	27,7	40,3	-1,2	18,4	25,9	55	60
C17_D	51,50	41,3	51,5	19,6	39,7	52,3	42,3	28,8	0,0	20,3	0,0	25,8	28,7	40,9	-2,0	18,4	25,9	56	61
C17_D	33,50	40,6	53,8	18,8	39,4	53,0	42,2	29,2	-5,3	27,1	-10,3	26,0	29,1	41,4	-0,7	18,7	26,0	57	62
C17_E	108,50	40,1	47,5	19,2	26,9	49,2	41,8	24,0	0,0	0,0	0,0	24,9	26,6	38,9	0,0	17,8	25,1	53	58
C17_E	90,50	40,7	48,5	19,3	27,0	50,1	42,0	24,0	0,0	0,0	0,0	25,3	27,2	39,6	-19,6	18,1	25,5	53	58
C17_E	72,50	40,0	49,7	19,5	31,1	51,1	42,1	26,6	0,0	0,0	0,0	25,6	27,7	40,2	-1,1	18,3	25,8	54	59
C17_E	54,50	41,5	51,2	19,6	39,5	52,2	42,2	28,2	0,0	20,4	0,0	25,8	28,4	40,8	-1,9	18,4	25,9	56	61
C17_E	36,50	40,8	53,2	19,1	39,7	52,9	42,3	29,4	-6,3	19,7	-10,2	26,0	29,1	41,3	-0,4	18,0	25,9	57	62
C17_F	111,50	40,2	47,3	19,2	26,9	49,1	41,8	24,0	0,0	0,0	0,0	24,9	26,5	38,8	0,0	17,8	25,0	53	57
C17_F	93,50	40,7	48,3	19,3	27,0	50,0	42,0	24,0	0,0	0,0	0,0	25,2	27,1	39,5	-20,6	18,0	25,4	53	58
C17_F	75,50	40,1	49,5	19,4	31,3	50,9	42,1	25,0	0,0	0,0	0,0	25,6	27,6	40,1	-1,0	18,3	25,7	54	59

C17_F	57,50	41,7	51,0	19,5	39,6	52,0	42,2	27,8	0,0	18,7	0,0	25,7	28,4	40,7	-1,7	18,4	25,9	55	60
C17_F	39,50	40,9	52,8	19,3	39,9	52,8	42,3	29,6	-6,1	19,8	-11,3	25,9	28,9	41,2	-0,1	18,2	25,9	56	61
C18_A	114,50	39,2	47,3	19,3	27,1	48,7	42,0	24,1	0,0	0,0	0,0	24,6	26,3	38,6	0,0	17,9	25,3	52	57
C18_A	96,50	39,7	48,3	19,4	27,2	49,5	42,1	24,1	0,0	0,0	0,0	25,0	26,9	39,4	-22,8	18,2	25,7	53	58
C18_A	78,50	39,3	49,4	19,5	28,9	50,5	42,2	24,9	0,0	0,0	0,0	25,3	27,4	40,1	-0,7	18,5	26,1	54	59
C18_A	60,50	40,9	50,8	19,7	38,6	51,5	42,3	27,0	0,0	0,0	0,0	25,6	28,2	40,8	-1,5	18,6	26,4	55	60
C18_A	42,50	40,4	52,6	19,7	39,6	52,2	42,4	29,9	-5,9	18,3	-11,4	25,8	28,8	41,3	-1,6	18,6	26,4	56	61
C18_A	24,50	37,0	44,3	14,7	40,2	51,2	36,8	27,4	17,2	29,3	13,4	25,9	29,1	41,4	-1,8	18,1	24,9	53	58
C18_B	99,50	39,8	48,1	19,4	27,2	49,4	42,1	24,1	0,0	0,0	0,0	24,9	26,8	39,3	-25,8	18,2	25,6	53	58
C18_B	81,50	39,6	49,2	19,5	28,8	50,3	42,2	24,6	0,0	0,0	0,0	25,2	27,3	40,0	-0,6	18,4	25,9	54	59
C18_B	63,50	40,2	50,6	19,7	38,6	51,4	42,3	26,9	0,0	0,0	0,0	25,6	27,9	40,7	-1,4	18,5	26,4	55	60
C18_B	45,50	40,5	52,3	19,7	39,5	52,1	42,4	29,9	-10,8	18,4	-14,0	25,8	28,7	41,2	-1,6	18,7	26,3	56	61
C18_B	27,50	38,5	49,0	18,1	40,3	52,4	39,5	28,7	17,3	29,6	13,3	26,0	29,3	41,6	-1,9	17,2	26,2	55	60
C18_C	102,50	39,9	47,9	19,4	27,1	49,2	42,1	24,1	0,0	0,0	0,0	24,9	26,7	39,2	0,0	18,1	25,6	53	58
C18_C	84,50	39,8	49,0	19,5	27,2	50,1	42,2	24,2	0,0	0,0	0,0	25,2	27,2	39,8	-19,8	18,4	25,9	54	59
C18_C	66,50	39,7	50,3	19,6	38,6	51,2	42,3	26,9	0,0	0,0	0,0	25,5	27,9	40,6	-1,2	18,7	26,3	55	60
C18_C	48,50	40,6	51,9	19,7	39,4	52,1	42,4	29,4	0,0	18,5	-25,0	25,8	28,7	41,1	-1,6	18,7	26,3	56	61
C18_C	30,50	39,3	53,9	18,7	39,1	52,5	41,9	29,1	-5,3	29,8	-2,6	26,0	29,2	41,6	-1,6	18,6	26,4	57	62
C18_D	105,50	39,9	47,8	19,3	27,1	49,1	42,0	24,1	0,0	0,0	0,0	24,8	26,6	39,0	0,0	18,1	25,5	53	58
C18_D	87,50	39,9	48,8	19,4	27,2	50,0	42,1	24,2	0,0	0,0	0,0	25,1	27,1	39,7	-19,6	18,4	25,9	53	58
C18_D	69,50	39,0	50,1	19,6	36,6	51,0	42,3	26,9	0,0	0,0	0,0	25,5	27,8	40,5	-1,1	18,6	26,3	54	59
C18_D	51,50	40,7	51,6	19,7	39,2	52,0	42,4	28,9	0,0	18,6	0,0	25,7	28,5	41,0	-1,9	18,7	26,3	56	61
C18_D	33,50	39,9	53,9	19,0	39,0	52,5	42,2	29,4	-5,2	24,6	-9,6	25,9	29,2	41,5	-1,4	17,4	26,5	57	62
C18_E	108,50	39,9	47,6	19,3	27,1	49,0	42,0	24,1	0,0	0,0	0,0	24,8	26,5	38,8	0,0	18,0	25,5	53	58
C18_E	90,50	39,9	48,6	19,4	27,2	49,8	42,2	24,2	0,0	0,0	0,0	25,1	27,0	39,6	-19,5	18,3	25,9	53	58
C18_E	72,50	39,1	49,8	19,6	33,1	50,8	42,2	26,7	0,0	0,0	0,0	25,4	27,5	40,4	-1,0	18,6	26,2	54	59
C18_E	54,50	40,9	51,4	19,7	39,0	51,9	42,4	28,3	0,0	18,7	0,0	25,7	28,5	40,9	-1,8	18,6	26,3	55	60
C18_E	36,50	40,1	53,3	19,2	39,2	52,5	42,3	29,6	-6,3	18,0	-9,5	25,9	29,2	41,4	-1,1	18,3	26,5	57	62
C18_F	111,50	39,6	47,4	19,3	27,1	48,8	42,0	24,1	0,0	0,0	0,0	24,7	26,4	38,7	0,0	18,0	25,3	52	57
C18_F	93,50	39,7	48,4	19,4	27,2	49,7	42,2	24,1	0,0	0,0	0,0	25,0	27,0	39,5	-20,5	18,3	25,7	53	58
C18_F	75,50	39,2	49,6	19,5	31,4	50,6	42,2	24,9	0,0	0,0	0,0	25,4	27,4	40,2	-0,9	18,5	26,1	54	59
C18_F	57,50	40,9	51,1	19,7	39,1	51,7	42,4	27,9	0,0	18,8	0,0	25,6	28,2	40,8	-1,6	18,6	26,3	55	60
C18_F	39,50	40,3	52,9	19,4	39,4	52,4	42,4	29,8	-6,1	18,2	-11,4	25,9	28,8	41,4	-0,9	18,5	26,4	56	61
C19_A	114,50	36,5	46,4	23,6	50,5	7,8	13,0	28,8	40,7	40,2	16,6	0,0	0,0	37,1	12,2	25,7	24,8	53	58
C19_A	96,50	36,5	44,8	23,7	51,1	38,1	13,1	28,2	40,8	40,2	7,5	0,0	0,0	37,8	12,2	17,9	24,9	53	58
C19_A	78,50	35,7	45,9	4,5	52,5	38,7	8,6	13,2	38,4	21,5	7,0	0,0	0,0	38,4	2,7	8,2	24,3	54	59
C19_A	60,50	39,2	47,5	4,9	53,4	38,1	2,8	25,5	38,4	15,7	7,2	0,0	-10,1	38,9	1,0	6,5	24,6	55	60
C19_A	42,50	38,5	48,9	-0,3	53,9	36,6	2,5	28,8	38,5	22,0	8,0	0,0	-11,8	39,4	0,7	16,8	24,5	56	61
C19_A	24,50	34,2	41,3	0,0	38,0	26,1	7,4	25,6	20,3	28,6	9,7	0,0	-10,7	36,1	-0,5	17,2	21,8	45	50
C19_B	99,50	36,5	44,9	23,7	50,9	38,0	13,2	28,6	40,8	40,2	8,1	0,0	0,0	37,7	12,2	20,5	24,9	53	58
C19_B	81,50	35,9	45,6	7,0	52,4	38,6	9,8	15,8	38,4	24,2	7,0	0,0	0,0	38,3	3,8	9,0	24,2	54	59
C19_B	63,50	38,2	47,2	5,1	53,3	38,2	3,2	23,8	38,4	15,9	7,1	0,0	-9,6	38,8	1,1	6,3	24,6	55	60
C19_B	45,50	38,6	48,9	-0,2	54,3	37,8	2,7	28,8	38,5	22,1	7,8	0,0	-11,7	39,3	0,7	16,7	24,5	56	61
C19_B	27,50	36,4	41,4	-1,2	41,9	26,0	7,0	27,6	23,0	30,0	9,5	0,0	-12,4	39,7	0,3	18,2	24,0	47	52
C19_C	102,50	36,5	45,1	23,7	50,6	37,9	13,3	28,7	40,7	40,2	8,9	0,0	0,0	37,6	12,2	21,6	24,9	53	58
C19_C	84,50	36,1	45,4	10,6	52,3	38,5	10,7	21,2	38,7	28,1	7,2	0,0	0,0	38,2	6,2	11,3	24,3	54	59
C19_C	66,50	37,6	46,9	5,3	53,1	38,6	3,6	23,7	38,4	16,3	7,0	0,0	-9,0	38,7	1,3	6,4	24,5	55	60
C19_C	48,50	38,7	48,6	0,1	54,2	38,2	2,2	28,0	38,5	22,2	7,7	0,0	-11,5	39,2	0,8	7,6	24,5	56	61
C19_C	30,50	37,5	41,6	-1,3	47,1	26,3	4,0	27,9	29,6	30,3	9,5	0,0	-12,3	39,7	0,5	18,3	24,6	49	54
C19_D	105,50	36,6	45,9	23,6	50,5	7,6	13,3	28,8	40,7	40,2	9,9	0,0	0,0	37,4	12,2	22,6	24,9	53	58
C19_D	87,50	36,3	45,2	16,5	52,0	38,4	12,0	22,6	39,6	35,4	6,7	0,0	0,0	38,1	11,2	12,2	24,3	54	59
C19_D	69,50	35,4	46,6	4,7	52,9	38,6	4,2	19,6	38,4	16,9	7,0	0,0	-8,1	38,6	1,5	6,6	24,5	54	59
C19_D	51,50	38,9	48,3	0,4	54,1	38,2	2,4	27,3	38,5	21,7	7,7	0,0	-11,1	39,2	0,6	8,1	24,5	56	61
C19_D	33,50	38,0	42,8	-1,1	48,9	27,3	3,2	28,2	37,9	22,0	8,9	0,0	-12,2	39,6	0,7	17,0	24,5	51	56

C19_E	108,50	36,7	46,2	23,6	50,3	7,7	13,4	28,8	40,7	40,2	11,3	0,0	0,0	37,3	12,2	24,4	24,9	53	58
C19_E	90,50	36,4	45,0	22,9	51,6	38,3	12,7	23,6	40,2	38,5	6,8	0,0	0,0	38,0	12,0	13,5	24,5	54	59
C19_E	72,50	35,8	46,4	4,9	52,8	38,8	5,5	19,7	38,4	18,0	6,9	0,0	-5,7	38,5	1,8	7,0	24,4	54	59
C19_E	54,50	39,0	48,0	0,9	53,9	38,2	2,6	27,2	38,5	21,8	7,3	0,0	-10,8	39,1	0,7	7,7	24,5	55	60
C19_E	36,50	38,2	43,1	-0,8	52,6	28,9	2,7	28,4	38,4	21,7	8,8	0,0	-12,1	39,6	0,9	18,8	24,5	54	59
C19_F	111,50	36,7	46,4	23,6	50,3	7,7	13,5	28,8	40,7	40,2	13,6	0,0	0,0	37,2	12,2	25,2	24,9	53	58
C19_F	93,50	36,4	44,9	23,6	51,4	38,2	12,9	27,2	40,7	39,9	7,1	0,0	0,0	37,9	12,2	14,9	24,8	54	59
C19_F	75,50	36,0	46,1	2,6	52,7	38,8	6,8	17,0	38,4	19,5	6,9	0,0	-4,5	38,5	2,1	7,6	24,3	54	59
C19_F	57,50	39,1	47,7	4,2	53,6	38,2	2,8	26,3	38,5	20,6	7,2	0,0	-10,3	39,0	0,9	7,4	24,6	55	60
C19_F	39,50	38,4	47,1	-0,6	53,6	35,4	2,8	28,7	38,5	21,9	8,4	0,0	-12,0	39,5	1,0	19,4	24,5	55	60
C20_A	114,50	37,3	44,3	23,2	51,2	7,8	12,6	28,1	40,7	40,2	16,6	0,0	0,0	37,1	12,2	25,9	25,2	53	58
C20_A	96,50	37,0	44,2	23,2	51,3	39,7	12,8	27,4	40,8	40,2	7,5	0,0	0,0	37,7	12,2	18,7	25,3	53	58
C20_A	78,50	36,1	45,4	4,0	52,5	40,3	7,9	18,8	39,5	21,5	7,0	0,0	0,0	38,3	-2,0	7,8	23,6	54	59
C20_A	60,50	38,8	46,9	-1,0	53,5	40,8	1,1	25,4	39,5	15,8	7,2	-23,1	0,0	38,8	-6,6	15,7	23,9	55	60
C20_A	42,50	38,1	38,6	-1,1	54,7	40,0	0,6	28,7	39,6	17,4	8,0	-18,5	-29,8	39,3	-1,3	18,9	23,8	55	60
C20_A	24,50	33,6	39,6	-0,3	38,6	27,7	3,3	14,8	23,1	17,0	12,5	-17,0	-14,8	32,6	-5,0	17,8	11,8	43	48
C20_B	99,50	37,1	44,3	23,2	51,1	39,6	12,9	27,9	40,8	40,3	8,1	0,0	0,0	37,6	12,2	21,0	25,3	53	58
C20_B	81,50	36,4	45,1	6,4	52,4	40,2	9,3	13,7	39,5	24,2	7,0	0,0	0,0	38,2	0,5	8,5	23,6	54	59
C20_B	63,50	37,9	46,7	-0,8	53,4	40,7	1,6	25,4	39,5	15,9	7,1	0,0	0,0	38,7	-6,4	15,7	23,9	55	60
C20_B	45,50	38,4	40,8	-1,0	54,5	40,5	0,7	28,7	39,6	17,5	7,9	-18,6	-29,9	39,2	-5,1	16,1	23,8	55	60
C20_B	27,50	35,9	40,9	-1,0	45,8	29,0	4,0	12,9	25,5	18,2	13,8	-17,0	-29,4	38,9	-4,5	17,4	9,4	48	53
C20_C	102,50	37,3	44,3	23,2	50,8	39,5	13,0	28,0	40,8	40,3	8,9	0,0	0,0	37,5	12,2	23,0	25,3	53	58
C20_C	84,50	36,7	44,9	9,7	52,2	40,1	10,3	15,9	39,6	28,1	7,2	0,0	0,0	38,1	5,2	9,6	23,6	54	59
C20_C	66,50	37,9	46,4	-0,5	53,2	40,7	2,1	23,7	39,5	16,3	7,0	0,0	0,0	38,6	-6,1	6,3	23,8	55	60
C20_C	48,50	38,4	43,9	-1,0	54,4	40,8	0,3	28,7	39,6	17,6	7,8	-18,6	-29,9	39,1	-5,7	16,1	23,8	55	60
C20_C	30,50	37,1	40,7	-1,8	48,3	34,8	2,1	18,9	31,2	22,5	13,8	-17,1	-29,5	39,2	-3,2	17,7	14,6	50	55
C20_D	105,50	37,0	44,4	23,2	50,8	7,6	13,0	28,0	40,8	40,2	9,9	0,0	0,0	37,4	12,2	23,9	25,3	53	58
C20_D	87,50	36,8	44,7	14,5	52,1	40,0	11,7	18,8	40,2	35,4	6,7	0,0	0,0	38,0	11,2	11,3	24,1	54	59
C20_D	69,50	36,0	46,2	0,0	53,0	40,6	2,8	23,7	39,5	16,9	7,0	0,0	0,0	38,5	-5,6	6,5	23,8	54	59
C20_D	51,50	38,5	45,9	-1,0	54,2	40,9	0,5	27,9	39,6	15,6	7,7	-18,6	-29,8	39,0	-5,3	16,1	23,8	55	60
C20_D	33,50	37,6	41,0	-1,6	50,6	37,9	1,6	27,6	39,1	26,9	8,9	-18,3	-29,5	39,4	-2,9	19,8	22,2	52	57
C20_E	108,50	37,2	44,2	23,2	51,1	7,7	13,1	28,0	40,7	40,2	11,3	0,0	0,0	37,3	12,2	24,6	25,3	53	58
C20_E	90,50	36,8	44,5	22,4	51,8	39,9	12,4	20,7	40,7	38,5	6,9	0,0	0,0	37,9	12,0	12,8	24,6	54	59
C20_E	72,50	35,7	45,9	0,9	52,9	40,5	4,2	19,6	39,5	18,1	7,0	0,0	0,0	38,4	-4,7	6,8	23,7	54	59
C20_E	54,50	38,7	47,0	-1,0	54,0	41,0	0,8	27,1	39,6	15,6	7,3	-18,5	-29,7	38,9	-6,8	15,8	23,8	55	60
C20_E	36,50	37,8	36,0	-1,5	54,0	34,1	0,8	28,4	39,6	17,2	8,8	-18,4	-29,6	39,4	-2,4	18,8	23,7	55	60
C20_F	111,50	37,3	44,2	23,2	51,3	7,7	13,2	28,0	40,7	40,2	13,6	0,0	0,0	37,2	12,2	25,5	25,2	53	58
C20_F	93,50	36,9	44,3	23,1	51,6	39,8	12,6	26,2	40,8	39,9	7,1	0,0	0,0	37,8	12,2	14,6	25,0	54	59
C20_F	75,50	35,8	45,6	2,2	52,7	40,4	5,9	19,7	39,5	19,6	6,9	0,0	0,0	38,4	-3,7	7,2	23,6	54	59
C20_F	57,50	38,8	47,1	-1,0	53,8	40,9	1,1	26,1	39,5	15,7	7,3	-18,3	-29,6	38,9	-6,7	15,7	23,9	55	60
C20_F	39,50	38,0	36,6	-1,3	54,1	39,3	1,0	28,6	39,6	17,3	8,3	-18,4	-29,7	39,3	-1,9	19,0	23,8	55	60
C21_A	114,50	36,8	44,1	23,2	51,2	0,0	6,7	28,4	40,8	40,2	16,7	0,0	0,0	36,8	12,2	26,2	25,5	53	58
C21_A	96,50	36,8	43,8	23,2	51,2	40,4	6,1	27,9	40,9	40,3	7,5	0,0	0,0	37,5	12,2	18,0	25,5	53	58
C21_A	78,50	35,6	44,9	4,1	51,6	41,0	-1,0	12,8	40,2	21,7	7,0	0,0	0,0	37,9	-1,9	7,6	9,0	53	58
C21_A	60,50	39,0	42,1	-0,6	52,9	41,5	-7,3	8,8	40,2	15,8	7,2	-23,1	0,0	38,4	-6,6	5,9	3,1	54	59
C21_A	42,50	38,6	33,3	-0,8	54,2	41,1	-4,0	13,8	40,3	17,5	8,0	-19,1	-23,8	38,9	-1,4	16,1	3,5	55	60
C21_A	24,50	32,2	37,9	-0,7	40,5	29,7	1,4	10,8	34,0	15,3	12,7	-16,7	14,3	29,7	-4,8	16,0	5,5	44	49
C21_B	99,50	36,8	43,8	23,2	51,6	40,3	6,2	28,3	40,9	40,3	8,1	0,0	0,0	37,4	12,2	20,5	25,7	54	59
C21_B	81,50	35,8	44,6	6,4	51,5	40,9	0,0	14,8	40,2	24,4	7,1	0,0	0,0	37,9	0,5	8,4	11,2	53	58
C21_B	63,50	38,2	43,7	-0,5	52,6	41,4	-7,3	8,9	40,2	15,9	7,1	0,0	0,0	38,4	-6,4	6,0	3,6	54	59
C21_B	45,50	38,7	34,0	-0,8	54,1	41,6	-4,1	13,9	40,3	17,6	7,9	-19,2	-23,8	38,8	-1,6	16,0	3,6	55	60
C21_B	27,50	35,2	40,4	-0,6	48,0	35,1	1,3	10,2	35,3	15,7	14,4	-16,7	21,8	36,5	-4,4	16,2	5,3	50	55
C21_C	102,50	36,2	43,9	23,2	51,7	40,2	6,4	28,4	40,8	40,3	8,9	0,0	0,0	37,3	12,2	21,6	25,8	54	59
C21_C	84,50	36,1	44,4	9,8	51,3	40,8	2,8	17,1	40,3	28,4	7,2	0,0	0,0	37,8	5,2	9,5	14,0	53	58

C21_C	66,50	37,6	44,9	-0,2	52,4	41,4	-7,0	9,3	40,2	16,3	7,0	0,0	0,0	38,3	-6,1	6,2	4,3	54	59
C21_C	48,50	38,7	35,3	-0,7	53,9	41,7	-5,7	14,0	40,3	16,9	7,8	-19,2	-23,9	38,7	-5,4	7,3	3,7	55	60
C21_C	30,50	36,8	40,2	-1,5	50,1	40,9	-0,7	10,9	36,3	17,1	14,5	-16,8	23,3	38,2	-3,3	16,6	6,3	52	57
C21_D	105,50	36,3	44,0	23,2	51,6	0,0	6,5	28,4	40,8	40,3	9,9	0,0	0,0	37,2	12,2	22,5	25,6	53	58
C21_D	87,50	36,2	44,2	14,6	51,2	40,7	4,4	21,0	40,8	35,6	6,7	0,0	0,0	37,7	11,2	11,5	18,9	53	58
C21_D	69,50	36,2	45,3	0,3	52,2	41,3	-6,5	9,7	40,2	17,0	7,0	0,0	0,0	38,2	-5,6	6,4	5,3	54	59
C21_D	51,50	38,7	36,7	-0,7	53,6	41,7	-5,6	14,1	40,3	15,7	7,7	-19,1	-23,8	38,7	-5,9	7,4	2,7	54	59
C21_D	33,50	37,8	40,3	-1,3	53,8	41,7	-1,5	12,9	40,1	17,3	8,9	-18,8	-23,5	38,6	-2,9	19,1	3,2	55	60
C21_E	108,50	36,5	44,0	23,2	51,5	0,0	6,6	28,4	40,8	40,3	11,4	0,0	0,0	37,0	12,2	24,9	25,5	53	58
C21_E	90,50	36,5	44,0	22,4	51,1	40,6	5,3	22,6	40,9	39,3	6,9	0,0	0,0	37,6	12,0	12,8	23,0	53	58
C21_E	72,50	35,3	45,3	1,1	52,0	41,2	-5,6	10,6	40,2	18,1	7,0	0,0	0,0	38,1	-4,7	6,7	6,3	54	59
C21_E	54,50	38,7	38,3	-0,7	53,3	41,7	-5,5	8,7	40,3	15,7	7,4	-19,0	-23,7	38,6	-6,9	5,9	2,4	54	59
C21_E	36,50	38,1	38,7	-1,1	54,5	33,3	-3,3	13,6	40,3	17,3	8,7	-18,9	-23,6	39,0	-2,4	18,9	3,5	55	60
C21_F	111,50	36,7	44,0	23,2	51,3	0,0	6,7	28,4	40,8	40,2	13,7	0,0	0,0	36,9	12,2	25,5	25,5	53	58
C21_F	93,50	36,7	43,8	23,1	51,1	40,5	5,9	26,8	40,9	40,1	7,1	0,0	0,0	37,5	12,2	14,5	24,8	53	58
C21_F	75,50	35,5	45,1	2,3	51,8	41,1	-3,5	11,8	40,2	19,7	6,9	0,0	0,0	38,0	-3,6	7,1	7,6	53	58
C21_F	57,50	38,8	40,1	-0,7	53,1	41,6	-5,7	8,7	40,2	15,7	7,3	-18,9	-23,6	38,5	-6,7	5,9	2,6	54	59
C21_F	39,50	38,3	32,4	-0,9	54,4	39,9	-3,3	13,7	40,3	17,4	8,3	-19,0	-23,7	39,0	-1,9	19,0	3,5	55	60
C22_A	114,50	36,1	44,0	23,4	51,2	0,0	6,6	28,4	40,8	40,2	16,7	0,0	0,0	36,8	12,2	27,0	25,0	53	58
C22_A	96,50	35,7	43,5	23,5	52,0	39,9	6,0	27,8	40,9	40,3	7,5	0,0	0,0	37,4	12,3	19,6	23,9	54	59
C22_A	78,50	35,2	43,1	4,4	52,4	40,5	-1,3	12,4	41,0	30,5	7,0	0,0	0,0	37,7	-1,7	8,2	7,6	54	59
C22_A	60,50	38,7	35,6	-0,5	53,5	41,0	-10,2	8,9	41,1	29,9	7,2	-23,1	0,0	38,2	-6,5	6,1	2,2	54	59
C22_A	42,50	38,3	30,6	-0,6	54,9	39,3	-5,4	13,9	41,2	30,0	8,0	-20,7	-25,4	38,6	-3,8	17,8	2,9	55	60
C22_A	24,50	29,8	35,2	0,1	43,9	31,4	0,6	10,7	38,3	15,2	13,0	-2,0	12,6	27,3	-5,8	17,8	4,7	46	51
C22_B	99,50	35,8	43,6	23,5	51,9	39,8	6,2	28,3	40,9	40,3	8,1	0,0	0,0	37,3	12,3	23,1	24,8	54	59
C22_B	81,50	35,6	43,6	6,7	52,2	40,4	-0,2	14,4	41,0	31,6	7,1	0,0	0,0	37,6	0,6	9,1	9,1	54	59
C22_B	63,50	38,7	36,8	-0,4	53,3	40,9	-10,1	9,0	41,1	29,9	7,1	0,0	0,0	38,1	-6,3	6,2	2,8	54	59
C22_B	45,50	38,4	31,2	-0,6	54,8	39,9	-5,4	14,0	41,1	30,0	7,9	-20,7	-25,4	38,5	-5,8	10,5	3,0	55	60
C22_B	27,50	33,4	38,6	-0,7	50,6	39,0	0,5	10,3	39,5	16,4	14,9	-2,0	19,6	33,8	-5,5	20,4	3,4	52	57
C22_C	102,50	35,9	43,7	23,5	51,8	39,7	6,3	28,4	40,9	40,3	8,9	0,0	0,0	37,2	12,3	25,2	25,0	54	59
C22_C	84,50	35,9	43,8	10,1	52,0	40,3	3,1	17,1	41,0	35,8	7,2	0,0	0,0	37,5	5,3	10,5	11,2	54	59
C22_C	66,50	37,4	38,0	-0,1	53,1	40,8	-9,7	9,0	41,1	29,9	7,0	0,0	0,0	38,0	-5,9	6,4	3,5	54	59
C22_C	48,50	38,4	31,8	-0,5	54,6	40,8	-7,6	14,1	41,1	30,0	7,8	-20,6	-25,4	38,4	-6,2	10,6	3,2	55	60
C22_C	30,50	35,7	38,4	-1,4	54,4	42,8	-1,4	11,5	39,8	21,2	15,0	-2,0	21,6	36,6	-4,7	20,0	2,7	55	60
C22_D	105,50	36,0	43,8	23,5	51,6	0,0	6,4	28,4	40,9	40,3	10,0	0,0	0,0	37,1	12,2	26,4	25,1	53	58
C22_D	87,50	35,4	43,8	15,1	51,9	40,2	4,5	21,0	41,0	39,6	6,7	0,0	0,0	37,4	11,3	12,5	13,8	54	59
C22_D	69,50	36,7	39,7	0,4	53,0	40,7	-8,8	9,7	41,1	29,9	7,0	0,0	0,0	37,9	-5,3	6,7	4,3	54	59
C22_D	51,50	38,4	32,6	-0,5	54,3	41,1	-7,4	12,4	41,1	29,9	7,7	-20,2	-25,3	38,4	-6,8	7,4	1,5	55	60
C22_D	33,50	37,6	39,4	-1,2	55,8	43,2	-2,3	13,2	41,1	29,8	8,9	-20,7	-25,1	37,1	-4,5	21,0	2,8	56	61
C22_E	108,50	36,0	43,7	23,4	51,5	0,0	6,5	28,4	40,8	40,3	11,4	0,0	0,0	37,0	12,2	26,8	25,1	53	58
C22_E	90,50	35,5	43,6	22,6	52,0	40,1	5,3	22,6	41,0	40,3	6,9	0,0	0,0	37,4	12,0	14,1	16,9	54	59
C22_E	72,50	34,8	40,8	1,3	52,7	40,7	-7,4	10,1	41,0	30,0	7,0	0,0	0,0	37,8	-4,3	7,0	5,2	54	59
C22_E	54,50	38,5	33,5	-0,6	54,0	41,1	-7,2	9,0	41,1	29,9	7,4	-19,9	-25,0	38,3	-6,7	6,1	1,6	55	60
C22_E	36,50	38,0	40,2	-1,0	55,2	30,5	-4,5	13,7	41,1	30,0	8,5	-20,8	-25,2	38,2	-4,3	20,6	2,8	56	61
C22_F	111,50	36,0	43,8	23,4	51,4	0,0	6,5	28,4	40,8	40,3	13,8	0,0	0,0	36,9	12,2	26,9	25,0	53	58
C22_F	93,50	35,6	43,5	23,4	52,1	40,0	5,8	26,8	40,9	40,4	7,2	0,0	0,0	37,4	12,2	15,9	22,5	54	59
C22_F	75,50	34,9	42,0	2,6	52,5	40,6	-4,5	11,2	41,0	30,1	6,9	0,0	0,0	37,8	-3,3	7,5	6,3	54	59
C22_F	57,50	38,6	34,5	-0,5	53,8	41,1	-7,5	9,0	41,1	29,9	7,3	-19,5	-24,8	38,2	-6,6	6,0	1,8	55	60
C22_F	39,50	38,2	30,0	-0,8	55,1	37,9	-4,5	13,8	41,2	30,0	8,3	-20,8	-25,3	38,6	-4,1	18,0	2,8	56	61
C23_A	114,50	35,5	43,3	23,2	51,3	0,0	10,6	27,7	40,9	40,3	16,7	0,0	0,0	36,6	12,2	27,3	25,3	53	58
C23_A	96,50	35,3	42,9	23,3	52,2	40,9	11,2	27,1	41,0	40,4	7,5	0,0	0,0	37,0	12,3	26,9	24,1	54	59
C23_A	78,50	33,5	37,9	4,2	52,9	41,5	7,9	12,0	41,1	40,5	7,1	0,0	17,4	37,3	-0,9	25,8	7,9	54	59
C23_A	60,50	38,2	32,5	-1,0	54,0	41,7	-8,6	8,9	41,1	40,5	7,2	-23,1	17,7	37,7	-6,5	26,1	2,6	55	60
C23_A	42,50	37,6	29,2	-1,2	55,4	39,2	-5,1	13,8	41,2	40,4	8,0	-22,2	17,9	38,2	-4,2	26,5	3,2	56	61

C23_A	24,50	27,6	32,9	-0,6	47,3	31,5	22,7	11,5	39,9	38,1	9,7	7,5	2,8	26,1	-6,0	18,5	4,9	49	54
C23_B	99,50	35,3	43,2	23,3	52,0	40,8	11,3	27,5	41,0	40,3	8,1	0,0	0,0	37,1	12,3	27,2	25,0	54	59
C23_B	81,50	33,8	39,4	6,5	52,7	41,4	9,8	13,7	41,1	40,4	7,1	0,0	17,4	37,2	2,4	25,8	9,4	54	59
C23_B	63,50	38,2	33,4	-0,9	53,8	41,7	-8,1	9,0	41,1	40,5	7,2	0,0	17,7	37,7	-6,2	26,0	3,2	55	60
C23_B	45,50	37,6	29,7	-1,2	55,2	40,1	-5,1	14,0	41,2	40,5	7,9	-22,1	17,9	38,1	-6,3	26,5	3,3	56	61
C23_B	27,50	31,4	37,1	0,1	54,8	39,1	25,5	10,2	41,0	39,5	9,5	13,8	4,0	31,7	-5,7	20,7	3,6	55	60
C23_C	102,50	35,3	43,3	23,2	51,9	40,7	11,4	27,6	40,9	40,3	8,8	0,0	0,0	37,0	12,3	27,3	25,4	54	59
C23_C	84,50	34,5	40,2	9,8	52,6	41,3	10,7	15,6	41,0	40,4	7,3	0,0	17,3	37,1	10,6	25,8	11,6	54	59
C23_C	66,50	36,5	34,2	-0,6	53,6	41,8	-7,3	8,8	41,1	40,5	7,1	0,0	17,6	37,6	-5,9	26,0	3,9	55	60
C23_C	48,50	37,7	30,1	-1,2	55,0	40,8	-6,9	14,1	41,2	40,5	7,8	-22,0	17,8	38,0	-6,8	26,2	3,4	56	61
C23_C	30,50	34,6	37,0	-2,0	56,8	42,7	25,9	11,9	41,1	39,9	9,4	14,8	5,8	35,3	-5,0	24,1	3,6	57	62
C23_D	105,50	35,4	43,5	23,2	51,7	0,0	11,4	27,6	40,9	40,3	9,9	0,0	0,0	36,9	12,3	27,3	25,4	53	58
C23_D	87,50	35,0	41,3	14,6	52,6	41,2	10,9	18,1	41,0	40,4	6,8	0,0	17,3	37,0	11,9	25,8	14,4	54	59
C23_D	69,50	36,3	35,1	0,1	53,4	41,7	-5,8	9,2	41,1	40,5	7,1	0,0	17,6	37,5	-5,3	25,9	4,7	55	60
C23_D	51,50	37,8	30,6	-1,1	54,7	41,2	-6,8	11,3	41,2	40,5	7,7	-21,7	17,8	37,9	-6,7	26,2	1,8	56	61
C23_D	33,50	36,8	38,7	-1,8	56,6	43,1	-2,2	13,3	41,2	40,1	9,0	14,8	8,1	36,4	-4,9	25,9	3,3	57	62
C23_E	108,50	35,4	43,5	23,2	51,6	0,0	11,5	27,6	40,9	40,3	11,3	0,0	0,0	36,8	12,2	27,2	25,3	53	58
C23_E	90,50	35,2	42,1	22,4	52,5	41,1	11,0	23,2	41,0	40,4	6,9	0,0	17,2	36,9	12,3	26,1	16,9	54	59
C23_E	72,50	33,7	36,0	1,1	53,3	41,6	-3,5	10,0	41,1	40,5	7,0	0,0	17,5	37,4	-4,2	25,9	5,5	54	59
C23_E	54,50	37,9	31,1	-1,1	54,5	41,3	-6,5	8,7	41,2	40,5	7,4	-21,5	17,8	37,9	-6,7	26,1	1,9	55	60
C23_E	36,50	37,3	39,8	-1,6	55,7	30,5	-4,2	13,7	41,2	40,2	8,4	-22,2	15,5	37,2	-4,6	26,6	3,1	56	61
C23_F	111,50	35,5	43,4	23,2	51,4	0,0	11,5	27,7	40,9	40,3	13,7	0,0	0,0	36,7	12,2	27,3	25,3	53	58
C23_F	93,50	35,2	42,6	23,1	52,3	41,0	11,1	26,3	41,0	40,4	7,1	0,0	17,2	37,0	12,3	26,5	22,2	54	59
C23_F	75,50	34,0	37,0	2,4	53,1	41,5	0,0	10,6	41,1	40,5	7,0	0,0	17,5	37,4	-2,9	25,9	6,6	54	59
C23_F	57,50	38,0	31,7	-1,1	54,2	41,6	-6,8	8,6	41,2	40,5	7,3	-21,3	17,7	37,8	-6,6	26,1	2,1	55	60
C23_F	39,50	37,5	29,0	-1,4	55,6	37,8	-4,3	13,7	41,2	40,3	8,3	-22,2	17,6	38,1	-4,5	26,9	3,1	56	61
C24_A	114,50	35,9	43,7	23,2	51,3	0,0	10,6	27,8	40,9	40,3	16,7	0,0	0,0	36,6	12,2	27,1	25,5	53	58
C24_A	96,50	35,7	40,5	23,2	52,2	40,0	11,2	27,4	41,0	40,4	7,5	0,0	0,0	36,7	12,3	27,3	24,2	54	59
C24_A	78,50	33,9	34,3	18,9	53,2	40,6	8,1	26,3	41,1	40,5	7,1	0,0	20,2	37,0	12,3	27,5	8,1	54	59
C24_A	60,50	37,9	30,8	18,8	54,3	41,0	-8,7	26,3	41,2	40,5	7,2	-23,1	20,4	37,5	12,4	27,8	3,0	55	60
C24_A	42,50	37,6	28,6	18,6	55,7	38,9	-4,1	26,6	41,2	40,5	8,5	-22,0	20,6	37,9	11,8	28,0	3,5	56	61
C24_A	24,50	26,7	31,5	13,6	51,4	31,1	26,6	18,8	40,8	38,4	9,9	13,0	3,7	25,2	9,3	21,0	6,6	52	57
C24_B	99,50	35,8	41,6	23,2	52,1	39,9	11,3	27,5	41,0	40,4	8,1	0,0	0,0	36,8	12,3	27,3	25,2	54	59
C24_B	81,50	34,3	35,2	18,9	53,0	40,5	10,2	26,3	41,1	40,5	7,1	0,0	20,1	36,9	12,3	27,5	9,6	54	59
C24_B	63,50	38,0	31,4	18,8	54,1	41,0	-8,3	26,3	41,2	40,5	7,1	0,0	20,4	37,4	12,4	27,7	3,5	55	60
C24_B	45,50	37,7	28,8	18,8	55,5	39,8	-4,2	26,6	41,2	40,5	8,4	-21,9	20,6	37,9	11,9	28,0	3,5	56	61
C24_B	27,50	29,9	35,2	15,7	57,3	39,1	29,6	24,9	41,4	40,3	9,7	19,7	5,4	29,6	10,4	26,1	6,2	58	63
C24_C	102,50	36,0	42,4	23,2	51,9	39,9	11,4	27,6	41,0	40,3	8,9	0,0	0,0	36,9	12,2	27,2	25,5	54	59
C24_C	84,50	35,0	36,3	19,1	52,8	40,4	10,8	26,4	41,1	40,4	7,3	0,0	20,1	36,9	12,3	27,5	11,5	54	59
C24_C	66,50	36,6	32,0	18,8	53,9	40,9	-7,4	26,3	41,2	40,5	7,1	0,0	20,3	37,3	12,4	27,7	4,2	55	60
C24_C	48,50	37,6	29,1	18,8	55,2	40,7	-7,0	26,6	41,2	40,5	8,3	-21,8	20,5	37,7	12,1	27,9	3,6	56	61
C24_C	30,50	33,8	35,4	16,4	57,3	42,2	30,1	26,0	41,5	40,6	9,7	21,4	7,8	34,0	11,0	27,6	5,9	58	63
C24_D	105,50	35,5	43,0	23,2	51,8	0,0	11,4	27,7	40,9	40,3	9,9	0,0	0,0	36,8	12,2	27,2	25,6	53	58
C24_D	87,50	35,4	37,4	19,7	52,7	40,3	11,0	26,6	41,1	40,4	6,8	0,0	20,0	36,8	12,3	27,4	14,3	54	59
C24_D	69,50	36,6	32,7	18,8	53,7	40,8	-5,9	26,3	41,2	40,5	7,1	0,0	20,3	37,3	12,3	27,7	5,0	55	60
C24_D	51,50	37,6	29,4	18,8	55,0	41,1	-6,9	26,4	41,2	40,6	8,2	-21,5	20,5	37,7	12,3	27,9	2,1	56	61
C24_D	33,50	36,5	37,4	16,8	56,2	42,5	-2,5	26,4	41,2	40,1	9,6	21,5	10,9	35,8	11,2	28,3	6,0	57	62
C24_E	108,50	35,6	43,2	23,2	51,6	0,0	11,5	27,7	40,9	40,3	11,4	0,0	0,0	36,8	12,2	27,1	25,6	53	58
C24_E	90,50	35,6	38,8	22,7	52,5	40,2	11,1	26,7	41,0	40,4	6,9	0,0	20,0	36,7	12,3	27,4	16,9	54	59
C24_E	72,50	33,9	33,3	18,8	53,5	40,7	-3,6	26,3	41,1	40,5	7,0	0,0	20,2	37,2	12,3	27,6	5,8	55	60
C24_E	54,50	37,8	29,7	18,8	54,7	41,1	-6,6	26,4	41,2	40,6	7,9	-21,2	20,5	37,6	12,4	27,8	2,3	56	61
C24_E	36,50	37,3	39,6	17,1	56,1	30,3	-3,6	26,5	41,2	40,3	8,7	-21,4	18,2	36,1	11,4	28,6	5,4	57	62
C24_F	111,50	35,7	43,6	23,2	51,5	0,0	11,5	27,7	40,9	40,3	13,8	0,0	0,0	36,6	12,2	27,1	25,6	53	58
C24_F	93,50	35,6	39,3	23,1	52,4	40,1	11,2	27,1	41,0	40,4	7,1	0,0	19,9	36,6	12,3	27,3	21,9	54	59

C24_F	75,50	33,5	34,0	18,8	53,4	40,7	0,0	26,3	41,1	40,5	7,0	0,0	20,2	37,1	12,3	27,6	6,8	54	59
C24_F	57,50	37,9	30,2	18,8	54,5	41,1	-6,9	26,3	41,2	40,5	7,3	-21,3	20,4	37,6	12,4	27,8	2,5	55	60
C24_F	39,50	37,5	31,4	18,0	55,9	37,5	-3,7	26,5	41,2	40,4	8,6	-22,0	20,3	37,4	11,6	28,3	3,4	56	61
P01_A	19,50	14,7	25,2	17,2	60,9	45,5	1,5	27,5	42,2	41,2	3,0	-20,7	0,0	18,8	11,9	31,5	-10,8	61	66
P01_A	1,50	16,5	21,1	17,5	58,1	43,2	14,6	27,8	37,1	40,7	1,5	-1,8	-2,6	16,8	13,6	30,3	-5,4	58	63
P01_B	22,50	7,6	25,6	17,6	60,8	44,8	-4,1	27,9	42,5	41,5	3,1	-20,8	0,0	19,3	12,1	31,5	-10,8	61	66
P01_B	4,50	16,6	24,3	17,2	60,7	44,3	14,6	27,2	37,7	40,6	1,2	-1,9	-2,7	18,7	13,3	29,9	-6,0	61	66
P01_C	7,50	16,4	23,7	16,8	60,9	44,7	14,4	26,8	38,3	40,4	0,4	-2,3	-3,0	18,5	12,7	30,4	-5,8	61	66
P01_D	10,50	15,9	23,9	15,4	61,1	45,4	12,7	26,4	38,8	40,4	0,8	-2,6	-3,4	18,1	11,8	30,9	-10,7	61	66
P01_E	13,50	15,2	24,4	15,5	61,1	45,6	7,3	26,8	39,3	40,5	1,3	-2,9	-3,4	18,3	11,6	31,3	-10,7	61	66
P01_F	16,50	14,4	25,1	15,9	61,0	45,9	1,5	27,1	41,7	40,8	2,4	-20,5	0,0	18,4	11,7	31,4	-10,8	61	66
P02_A	19,50	14,4	29,5	17,1	60,9	45,6	1,6	27,4	42,1	41,0	12,7	-20,7	-15,1	18,0	11,8	31,4	-11,0	61	66
P02_A	1,50	16,8	24,7	17,5	58,1	43,4	15,0	27,7	37,1	40,6	7,5	-1,9	-2,8	16,4	13,5	30,2	-5,5	58	63
P02_B	22,50	7,8	30,0	17,5	60,8	45,0	-4,0	27,7	42,4	41,4	13,0	-20,8	0,0	18,4	12,0	31,5	-11,0	61	66
P02_B	4,50	16,9	28,6	17,1	60,7	44,5	15,0	27,1	37,7	40,5	8,2	-2,1	-2,9	18,1	13,3	29,8	-6,1	61	66
P02_C	7,50	16,7	28,0	16,8	60,9	44,9	14,9	26,7	38,2	40,3	10,2	-2,5	-3,3	17,8	12,7	30,4	-5,8	61	66
P02_D	10,50	16,0	28,2	15,3	61,1	45,5	13,5	26,3	38,7	40,3	10,7	-2,9	-3,8	17,5	11,7	30,8	-10,9	61	66
P02_E	13,50	15,2	28,6	15,3	61,1	45,8	9,1	26,6	39,2	40,4	11,6	-3,2	-3,9	17,6	11,5	31,3	-10,9	61	66
P02_F	16,50	14,1	29,2	15,8	61,0	46,1	1,6	27,0	41,6	40,7	12,2	-20,5	-15,4	17,6	11,6	31,3	-11,0	61	66
P03_A	19,50	16,3	25,3	17,1	60,9	45,9	2,1	27,2	41,9	40,9	12,5	-20,7	-15,9	18,0	11,8	31,0	-10,6	61	66
P03_A	1,50	17,1	21,3	18,5	58,0	43,7	15,8	27,6	36,6	40,6	7,4	-2,9	-2,3	16,4	13,5	30,0	-5,0	58	63
P03_B	22,50	7,8	25,7	17,4	60,8	45,4	-2,4	27,6	42,3	41,2	12,9	-20,8	0,0	18,4	12,0	31,0	-10,7	61	66
P03_B	4,50	17,2	24,3	18,2	60,7	44,9	15,8	27,1	37,1	40,4	8,2	-3,1	-2,3	18,0	13,3	29,5	-5,9	61	66
P03_C	7,50	17,1	23,8	17,8	61,0	45,3	15,6	26,6	37,6	40,2	10,1	-3,5	-2,5	17,7	12,7	29,9	-5,7	61	66
P03_D	10,50	16,8	24,0	16,6	61,1	45,9	14,6	26,1	38,1	40,2	10,6	-3,9	-2,8	17,4	11,7	30,3	-10,5	61	66
P03_E	13,50	16,3	24,5	16,6	61,1	46,2	11,7	26,5	38,7	40,3	11,5	-4,2	-2,6	17,6	11,4	30,7	-10,6	61	66
P03_F	16,50	15,4	25,2	16,8	61,0	46,4	2,2	26,9	41,4	40,6	12,0	-20,5	-16,2	17,5	11,5	30,9	-10,6	61	66
P04_A	19,50	16,0	24,8	17,0	60,9	46,0	2,2	27,1	41,8	40,8	12,4	-20,2	-12,7	17,7	11,7	31,0	-11,8	61	66
P04_A	1,50	17,1	21,2	18,5	58,1	43,9	15,6	27,5	36,6	40,5	7,3	-3,4	-0,3	16,3	13,5	29,8	-6,7	58	63
P04_B	22,50	6,7	25,2	17,3	60,8	45,5	-2,3	27,4	42,2	41,1	12,8	-20,4	0,0	18,1	11,9	31,0	-11,8	61	66
P04_B	4,50	17,2	24,3	18,1	60,7	45,2	15,7	27,0	37,1	40,4	8,0	-3,5	0,6	17,8	13,2	29,4	-6,2	61	66
P04_C	7,50	17,0	23,7	17,8	61,0	45,6	15,5	26,5	37,6	40,1	9,9	-3,9	1,9	17,6	12,6	29,8	-6,0	61	66
P04_D	10,50	16,7	23,9	16,5	61,1	46,2	15,1	26,0	38,2	40,1	10,5	-4,3	3,3	17,2	11,6	30,1	-11,7	61	66
P04_E	13,50	16,1	24,3	16,5	61,1	46,4	11,6	26,4	38,7	40,2	11,3	-4,6	8,4	17,4	11,4	30,6	-11,7	61	66
P04_F	16,50	15,1	24,8	16,7	61,0	46,7	2,2	26,7	41,3	40,5	11,9	-20,1	-13,0	17,2	11,4	30,8	-11,8	61	66
P05_A	19,50	14,9	24,8	16,9	60,9	46,4	2,8	27,0	41,7	40,7	12,3	-19,9	-13,1	16,9	11,6	31,0	-11,8	61	66
P05_A	1,50	17,3	21,3	18,4	58,1	44,2	14,5	27,4	36,2	40,4	7,2	-3,3	0,2	16,0	13,4	29,7	-6,7	58	63
P05_B	22,50	6,8	25,2	17,2	60,8	45,9	-2,1	27,3	42,1	41,0	12,7	-20,1	0,0	17,4	11,8	31,0	-11,8	61	66
P05_B	4,50	17,4	24,3	18,1	60,7	45,4	14,6	26,9	36,7	40,3	8,0	-3,5	0,7	17,1	13,2	29,4	-6,1	61	66
P05_C	7,50	17,2	23,7	17,7	61,0	45,9	14,5	26,5	37,2	40,0	9,9	-3,9	1,5	16,8	12,6	29,7	-5,9	61	66
P05_D	10,50	16,8	23,9	16,4	61,1	46,4	14,4	26,0	37,7	40,0	10,3	-4,3	2,5	16,5	11,6	30,0	-11,7	61	66
P05_E	13,50	16,1	24,3	16,4	61,1	46,7	8,9	26,3	38,3	40,1	11,2	-4,6	6,0	16,7	11,3	30,5	-11,7	61	66
P05_F	16,50	14,5	24,8	16,7	61,1	46,9	2,8	26,7	41,2	40,4	11,8	-19,8	-13,4	16,4	11,3	30,8	-11,8	61	66
P06_A	19,50	14,0	24,7	16,8	60,9	46,5	1,1	26,9	41,6	40,6	12,1	0,0	-11,2	18,6	11,5	30,6	-12,3	61	66
P06_A	1,50	17,3	23,4	18,4	58,1	44,2	14,7	27,3	36,2	40,4	7,1	-2,4	1,6	17,6	13,4	29,5	-6,8	58	63
P06_B	22,50	6,7	25,2	17,1	60,8	46,0	-7,4	27,2	42,0	40,9	12,6	0,0	0,0	19,0	11,8	30,7	-12,3	61	66
P06_B	4,50	17,3	27,3	18,0	60,7	45,6	14,8	26,8	36,7	40,2	7,9	-2,6	2,6	20,0	13,1	29,1	-6,2	61	66
P06_C	7,50	17,1	26,7	17,7	61,0	46,2	14,7	26,4	37,2	40,0	9,8	-3,0	4,0	19,7	12,5	29,4	-6,0	61	66
P06_D	10,50	16,6	27,2	16,4	61,1	46,7	14,7	25,8	37,7	39,9	10,2	-3,4	5,6	19,4	11,5	29,7	-12,2	61	66
P06_E	13,50	16,0	27,7	16,3	61,1	46,9	11,4	26,2	38,3	40,0	11,1	-3,8	11,2	19,6	11,2	30,2	-12,2	61	66
P06_F	16,50	13,7	28,3	16,5	61,1	47,1	1,2	26,5	41,1	40,2	11,6	0,0	-11,4	18,2	11,3	30,4	-12,2	61	66
P07_A	19,50	13,9	24,7	16,7	61,0	46,8	1,1	26,7	41,5	40,5	12,1	0,0	-11,4	18,0	11,3	30,4	-6,7	61	66
P07_A	1,50	17,7	23,9	18,3	58,1	44,5	14,6	27,3	36,3	40,3	7,1	-2,6	8,5	18,1	13,3	29,4	-5,0	58	63
P07_B	22,50	6,8	25,2	17,0	60,8	46,3	-2,2	27,1	41,9	40,8	12,5	0,0	0,0	18,4	11,5	30,5	-6,4	61	66

P07_B	4,50	17,8	28,0	18,0	60,7	45,9	14,7	26,8	36,7	40,1	7,9	-2,7	12,4	20,6	13,1	29,0	-4,5	61	66
P07_C	7,50	17,5	27,4	17,6	61,0	46,5	14,7	26,3	37,2	39,9	9,7	-3,1	12,1	20,3	12,5	29,3	-4,2	61	66
P07_D	10,50	17,1	27,8	16,3	61,1	46,9	14,8	25,7	37,7	39,8	10,2	-3,5	12,0	20,0	11,4	29,5	-7,2	61	66
P07_E	13,50	16,3	28,4	16,2	61,2	47,2	11,4	26,1	38,3	39,9	11,0	-3,9	13,8	20,2	11,1	30,0	-7,0	61	66
P07_F	16,50	13,6	28,9	16,5	61,1	47,4	1,2	26,4	41,0	40,1	11,6	0,0	-11,7	17,6	11,1	30,2	-6,9	61	66
P08_A	19,50	15,7	24,6	16,6	61,0	47,0	-0,2	26,6	41,4	40,3	18,0	-23,4	-15,0	18,1	11,2	30,4	-6,0	61	66
P08_A	1,50	17,8	23,1	18,2	58,1	44,7	14,3	27,2	35,8	40,2	11,3	-2,0	1,4	17,8	13,3	29,3	-4,2	58	63
P08_B	22,50	7,0	25,1	16,9	60,8	46,4	-5,8	27,0	41,8	40,6	15,4	-23,6	0,0	18,5	11,4	30,5	-5,8	61	66
P08_B	4,50	17,9	26,8	17,9	60,7	46,2	14,4	26,7	36,2	40,0	13,5	-2,1	2,1	20,0	13,1	28,9	-3,7	61	66
P08_C	7,50	17,8	26,2	17,6	61,0	46,8	14,3	26,3	36,7	39,8	15,5	-2,4	3,1	19,8	12,4	29,2	-3,5	61	66
P08_D	10,50	17,4	26,4	16,2	61,1	47,2	14,2	25,6	37,3	39,7	16,4	-2,7	4,3	19,4	11,4	29,3	-6,4	61	66
P08_E	13,50	16,8	26,9	16,1	61,2	47,4	11,3	25,9	38,0	39,8	17,2	-2,9	8,5	17,9	11,1	29,9	-6,3	61	66
P08_F	16,50	14,8	25,4	16,4	61,1	47,6	-0,1	26,3	40,9	40,0	17,7	-23,3	-15,2	17,7	11,0	30,2	-6,2	61	66
P09_A	19,50	14,3	15,5	16,6	61,0	47,3	-0,2	26,5	41,3	40,2	16,8	-23,4	-12,1	14,5	11,2	30,1	-6,2	61	66
P09_A	1,50	17,8	24,0	18,2	58,1	44,9	13,8	27,1	35,9	40,2	11,0	-1,4	11,0	18,5	13,3	29,2	-4,5	59	64
P09_B	22,50	7,2	16,0	16,8	60,9	46,8	-5,8	26,8	41,7	40,5	2,7	-23,6	0,0	15,0	11,4	30,2	-5,8	61	66
P09_B	4,50	17,9	28,0	17,8	60,7	46,4	13,8	26,7	36,3	40,0	13,7	-1,4	15,1	21,2	13,0	28,7	-4,0	61	66
P09_C	7,50	17,6	27,4	17,5	61,0	47,1	13,7	26,2	36,7	39,7	14,4	-1,2	14,8	20,8	12,4	28,7	-3,8	61	66
P09_D	10,50	17,2	27,9	16,2	61,2	47,4	13,6	25,5	37,2	39,6	15,5	0,0	14,5	20,6	11,3	28,8	-6,7	61	66
P09_E	13,50	16,6	28,5	16,0	61,2	47,6	11,4	25,8	38,0	39,7	16,2	3,4	16,1	19,5	11,0	29,4	-6,6	61	66
P09_F	16,50	14,0	27,8	16,3	61,1	47,8	-0,1	26,2	40,8	39,9	16,8	-23,3	-12,4	14,0	11,0	29,8	-6,4	61	66
P10_A	19,50	14,1	18,6	16,5	61,0	47,4	0,0	26,4	41,3	40,2	14,4	-23,4	-12,1	14,3	11,1	30,1	-5,9	61	66
P10_A	1,50	17,9	21,6	18,1	58,1	45,1	12,3	27,1	35,9	40,2	8,9	-1,3	10,2	17,4	13,2	29,2	-4,3	59	64
P10_B	22,50	6,8	18,7	16,7	60,9	47,0	-5,2	26,7	41,6	40,5	2,4	-23,6	-14,8	14,8	11,3	30,2	-5,5	61	66
P10_B	4,50	18,0	24,4	17,8	60,7	46,7	12,4	26,6	36,3	40,0	11,4	-1,4	14,1	19,3	13,0	28,6	-3,8	61	66
P10_C	7,50	17,8	23,9	17,5	61,0	47,3	12,4	26,2	36,7	39,6	12,0	-1,7	13,8	19,1	12,4	28,7	-3,6	61	66
P10_D	10,50	17,4	24,4	16,1	61,2	47,6	12,4	25,4	37,2	39,5	13,1	-1,9	13,7	18,7	11,3	28,8	-6,4	61	66
P10_E	13,50	16,9	25,1	15,9	61,2	47,8	11,9	25,7	37,9	39,6	13,8	-2,1	15,5	15,1	11,0	29,3	-6,3	61	66
P10_F	16,50	13,7	21,9	16,2	61,1	48,0	0,1	26,1	40,7	39,9	14,4	-23,3	-12,4	13,9	10,9	29,7	-6,1	61	66
P11_A	19,50	13,6	18,3	16,4	61,0	47,7	0,7	26,3	41,2	40,1	16,5	0,0	-15,1	14,4	11,0	30,0	-6,5	61	66
P11_A	1,50	17,8	24,5	18,1	58,1	45,4	12,9	27,0	35,6	40,1	12,2	-0,7	12,8	17,4	13,2	29,1	-4,6	59	64
P11_B	22,50	6,6	18,4	16,6	60,8	47,1	-3,2	26,6	41,5	40,4	2,2	0,0	-14,8	14,8	11,2	30,1	-6,3	61	66
P11_B	4,50	17,9	28,2	17,7	60,7	47,0	12,9	26,5	36,0	39,9	14,5	-0,4	16,9	19,2	13,0	28,6	-4,1	61	66
P11_C	7,50	17,7	27,7	17,4	61,0	47,6	12,8	26,1	36,3	39,6	15,4	0,2	16,6	19,1	12,3	28,6	-3,8	61	66
P11_D	10,50	17,3	28,3	16,0	61,2	47,9	12,6	25,3	36,8	39,5	16,4	1,8	16,4	18,8	11,2	28,6	-6,9	61	66
P11_E	13,50	16,6	29,0	15,8	61,2	48,2	11,0	25,6	37,6	39,5	17,2	5,8	18,1	15,0	10,9	29,2	-6,8	61	66
P11_F	16,50	13,3	27,5	16,1	61,1	48,3	0,7	26,0	40,6	39,8	16,5	0,0	-15,3	13,9	10,8	29,6	-6,7	61	66
P12_A	19,50	13,4	17,9	16,3	61,0	47,9	1,1	26,2	41,1	40,0	14,1	-20,2	-12,0	17,4	11,1	29,8	-8,0	61	66
P12_A	1,50	17,9	19,2	18,0	58,1	45,6	14,3	27,0	35,5	40,1	8,8	-0,2	12,2	16,3	13,2	29,1	-4,9	59	64
P12_B	22,50	6,8	18,1	16,6	60,9	47,3	-2,1	26,5	41,5	40,3	2,2	0,0	-14,9	17,8	11,3	29,9	-8,1	61	66
P12_B	4,50	17,9	19,2	17,7	60,7	47,2	14,3	26,5	35,8	39,8	11,3	0,3	16,3	16,6	12,9	28,4	-4,4	61	66
P12_C	7,50	17,7	19,0	17,4	61,0	47,9	14,0	26,1	36,2	39,5	11,8	1,2	16,0	17,4	12,3	28,5	-4,2	61	66
P12_D	10,50	17,2	20,3	16,0	61,2	48,1	13,7	25,2	36,7	39,4	12,8	3,5	15,8	17,9	11,2	28,5	-7,9	61	66
P12_E	13,50	16,6	21,8	15,8	61,2	48,4	10,2	25,5	37,6	39,5	13,5	8,0	17,4	17,7	10,9	29,1	-8,0	62	67
P12_F	16,50	13,2	21,7	16,0	61,1	48,5	1,2	25,9	40,5	39,7	14,1	-20,3	-12,2	17,1	10,9	29,5	-8,0	61	66
P13_A	19,50	15,4	18,0	16,2	61,0	48,2	10,9	26,1	41,0	39,9	16,3	-3,4	-11,8	17,4	11,1	29,6	-6,4	61	66
P13_A	1,50	18,0	22,9	18,4	58,2	45,9	14,4	26,9	35,6	40,8	10,8	5,7	14,0	13,7	13,2	29,0	-4,6	59	64
P13_B	22,50	7,0	18,2	16,5	60,9	47,3	-1,5	26,4	41,4	40,2	1,8	0,0	-11,6	17,8	11,3	29,7	-6,2	61	66
P13_B	4,50	18,2	25,9	17,7	60,8	47,6	14,4	26,4	35,8	40,6	13,5	9,4	18,2	14,7	12,9	28,3	-4,1	61	66
P13_C	7,50	17,9	25,7	17,3	61,1	48,2	15,1	26,0	36,2	39,4	14,0	9,3	17,8	16,9	12,3	28,2	-3,9	61	66
P13_D	10,50	17,6	26,4	15,9	61,2	48,5	15,2	25,1	36,6	39,3	15,1	9,5	17,5	17,5	11,1	28,2	-6,9	62	67
P13_E	13,50	17,2	27,2	15,7	61,2	48,7	13,3	25,4	37,6	39,4	15,9	11,0	18,5	17,4	10,9	28,8	-6,7	62	67
P13_F	16,50	14,5	27,6	15,9	61,1	48,8	10,8	25,8	40,4	39,6	16,3	-3,5	-12,1	17,0	10,8	29,2	-6,6	62	67
P14_A	19,50	16,8	18,3	16,1	61,0	48,4	10,8	26,0	40,9	39,8	3,4	-3,5	-14,3	17,4	10,8	29,5	-6,4	61	66

P14_A	1,50	18,4	21,5	17,9	58,2	46,1	14,4	26,8	35,1	40,7	3,0	6,8	13,6	13,8	13,1	28,9	-4,6	59	64
P14_B	22,50	7,2	18,4	16,4	60,9	47,5	-4,4	26,3	41,3	40,0	1,7	0,0	-14,1	17,8	11,0	29,6	-6,2	61	66
P14_B	4,50	18,5	23,7	17,6	60,7	47,8	14,4	26,4	35,3	40,5	2,9	10,7	17,8	14,7	12,9	28,2	-4,1	61	66
P14_C	7,50	18,4	23,4	17,3	61,0	48,5	15,0	26,0	35,7	39,3	2,5	10,6	17,5	17,0	12,2	28,2	-3,8	61	66
P14_D	10,50	18,2	24,4	15,8	61,2	48,7	15,2	25,0	36,2	39,2	3,5	10,7	17,3	17,6	11,1	28,1	-6,8	62	67
P14_E	13,50	18,1	25,3	15,6	61,2	48,9	13,3	25,3	37,2	39,3	4,8	12,1	19,1	17,5	10,8	28,7	-6,7	62	67
P14_F	16,50	16,2	25,6	15,9	61,1	49,1	10,7	25,6	40,3	39,5	3,1	-3,5	-14,5	17,1	10,7	29,1	-6,6	62	67
P15_A	19,50	13,0	14,8	16,0	61,0	48,7	8,8	25,8	40,8	39,6	15,3	-5,9	-13,1	17,4	10,7	29,4	-5,3	61	66
P15_A	1,50	18,3	23,1	17,9	58,2	46,4	14,3	26,8	35,5	40,7	9,9	8,6	15,0	13,7	13,1	28,8	-3,9	59	64
P15_B	22,50	7,2	15,2	16,3	60,9	47,7	-4,6	26,1	41,2	39,9	0,3	-17,6	-12,9	17,7	10,9	29,5	-5,0	61	66
P15_B	4,50	18,4	26,0	17,6	60,8	48,2	14,2	26,3	35,8	40,5	12,6	12,7	19,2	14,7	12,9	28,1	-3,4	61	66
P15_C	7,50	18,1	25,7	17,2	61,1	48,8	14,4	25,9	36,0	39,2	12,9	12,5	18,9	17,0	12,2	28,1	-3,2	61	66
P15_D	10,50	17,7	26,3	15,7	61,2	49,0	14,4	24,9	36,5	39,1	14,0	12,4	18,6	17,7	11,0	28,0	-5,7	62	67
P15_E	13,50	17,0	27,0	15,5	61,2	49,2	12,0	25,2	37,2	39,2	14,7	13,3	20,0	17,5	10,7	28,5	-5,6	62	67
P15_F	16,50	12,8	27,4	15,8	61,1	49,3	8,7	25,5	40,2	39,4	15,3	-5,9	-13,3	17,0	10,6	29,0	-5,5	62	67
P16_A	19,50	12,7	14,5	15,9	61,0	49,0	8,9	25,6	40,7	39,5	16,9	-6,0	-12,9	17,4	10,7	29,2	-5,3	61	66
P16_A	1,50	18,3	23,1	17,8	58,3	46,6	14,3	26,7	35,2	40,6	11,4	8,7	14,5	13,7	13,1	28,7	-3,8	59	64
P16_B	22,50	7,2	14,9	16,2	60,9	48,2	-3,1	25,9	41,1	39,8	-0,1	-18,3	-12,7	17,7	10,9	29,3	-5,0	61	66
P16_B	4,50	18,4	26,0	17,5	60,8	48,5	14,2	26,2	35,4	40,4	14,2	12,7	18,7	14,6	12,9	28,0	-3,4	61	66
P16_C	7,50	18,2	25,8	17,2	61,1	49,1	14,4	25,8	35,7	39,2	14,5	12,5	18,3	17,0	12,1	28,0	-3,1	61	66
P16_D	10,50	17,8	26,4	15,7	61,2	49,3	14,5	24,6	36,2	39,0	15,6	12,4	18,0	17,6	10,9	27,8	-5,7	62	67
P16_E	13,50	17,0	27,1	15,4	61,2	49,5	12,0	24,9	37,2	39,1	16,3	13,3	19,1	17,5	10,7	28,3	-5,6	62	67
P16_F	16,50	12,6	27,6	15,7	61,1	49,5	8,9	25,2	40,1	39,3	16,9	-6,1	-13,1	17,0	10,5	28,8	-5,4	62	67
P17_A	19,50	12,8	24,1	15,8	61,0	49,3	9,0	26,0	40,6	39,4	2,8	-6,3	-16,1	17,5	10,6	28,9	-5,3	61	66
P17_A	1,50	18,3	24,2	17,8	58,2	46,9	14,3	26,9	35,3	40,6	2,8	8,7	16,1	13,8	13,1	28,5	-3,7	59	64
P17_B	22,50	7,0	14,7	16,1	60,9	48,5	-5,5	26,3	41,0	39,7	0,0	0,0	-15,9	17,9	10,8	29,0	-5,0	61	66
P17_B	4,50	18,3	27,4	17,5	60,8	48,9	14,2	26,4	35,5	40,3	2,4	12,8	20,4	14,7	12,9	27,8	-3,3	61	66
P17_C	7,50	18,1	27,2	17,2	61,1	49,4	14,4	26,0	35,8	39,1	1,8	12,5	20,0	17,2	12,1	27,7	-3,1	61	66
P17_D	10,50	17,6	27,7	15,6	61,2	49,6	14,5	25,0	36,2	38,9	2,0	12,4	19,6	17,8	10,9	27,5	-5,8	62	67
P17_E	13,50	17,1	28,5	15,3	61,2	49,8	12,1	25,3	37,3	39,0	2,5	13,3	20,4	18,5	10,6	28,0	-5,7	62	67
P17_F	16,50	12,6	29,4	15,6	61,1	49,8	9,0	25,6	40,0	39,2	2,5	-6,3	-16,3	17,2	10,4	28,5	-5,5	62	67
P18_A	19,50	12,5	14,1	15,7	61,0	49,6	7,9	25,4	40,5	39,3	17,7	-3,4	-15,7	17,5	10,5	28,7	-5,9	61	66
P18_A	1,50	18,4	24,1	17,7	58,3	47,3	14,4	26,5	34,9	40,4	10,9	8,7	15,4	13,7	13,0	28,4	-3,9	59	64
P18_B	22,50	6,9	14,4	16,0	60,9	48,8	-5,4	25,7	40,8	39,6	0,8	-15,2	-15,5	17,9	10,7	28,9	-5,6	61	66
P18_B	4,50	18,5	27,3	17,4	60,8	49,3	14,3	26,1	35,0	40,2	13,6	12,8	19,6	14,5	12,8	27,8	-3,6	61	66
P18_C	7,50	18,2	27,1	17,1	61,1	49,8	14,3	25,7	35,3	39,0	13,8	12,6	19,2	17,0	12,1	27,6	-3,4	61	66
P18_D	10,50	17,8	27,6	15,5	61,2	50,0	14,2	24,5	35,8	38,8	14,9	12,5	19,0	17,6	10,8	27,3	-6,4	62	67
P18_E	13,50	17,1	28,2	15,2	61,2	50,1	11,6	24,8	36,9	38,9	15,7	13,4	20,3	17,7	10,5	27,8	-6,3	62	67
P18_F	16,50	12,4	28,9	15,5	61,1	50,2	7,8	25,1	39,9	39,0	16,9	-3,4	-15,9	17,3	10,4	28,3	-6,1	62	67
P19_A	19,50	12,5	19,5	15,6	61,0	50,0	4,8	25,3	40,4	39,2	17,1	-2,9	-15,4	18,3	10,4	28,6	-2,0	62	67
P19_A	1,50	18,5	24,7	17,6	58,3	47,8	14,4	26,5	34,7	40,4	11,7	8,8	14,8	17,9	13,0	28,3	-2,1	59	64
P19_B	22,50	7,1	14,9	15,9	60,9	49,3	-3,9	25,6	40,7	39,5	0,6	-10,4	-15,2	18,6	10,6	28,8	-1,5	61	66
P19_B	4,50	18,6	28,0	17,4	60,8	49,9	14,3	26,1	34,9	40,1	14,5	12,8	19,0	18,5	12,8	27,7	-1,8	61	66
P19_C	7,50	18,4	27,6	17,1	61,1	50,2	14,0	25,6	35,1	38,9	14,7	12,6	18,6	19,0	12,0	27,5	-1,6	62	67
P19_D	10,50	17,9	28,2	15,4	61,2	50,4	13,7	24,3	35,6	38,7	15,7	12,5	18,4	18,8	10,7	27,2	-2,9	62	67
P19_E	13,50	17,5	28,9	15,1	61,2	50,6	10,5	24,6	37,0	38,7	16,4	13,5	19,7	18,9	10,5	27,7	-2,8	62	67
P19_F	16,50	12,4	29,6	15,4	61,2	50,5	4,8	25,0	39,8	38,9	17,0	-3,0	-15,5	18,1	10,3	28,2	-2,4	62	67
P20_A	19,50	16,0	16,2	15,5	61,1	50,2	8,2	25,1	40,2	39,0	6,4	-2,7	-20,6	18,4	10,3	28,2	2,8	62	67
P20_A	1,50	18,7	24,9	17,6	58,3	48,5	14,8	26,4	34,9	40,3	3,9	11,1	16,2	17,9	12,9	28,1	-2,0	59	64
P20_B	22,50	7,2	15,8	15,7	60,9	49,8	4,6	25,4	40,6	39,3	-1,1	-5,9	-20,4	18,6	10,5	28,4	2,9	61	66
P20_B	4,50	18,8	28,3	17,3	60,8	50,6	14,9	26,0	35,1	40,1	3,8	15,3	20,5	18,5	12,8	27,5	-1,5	61	66
P20_C	7,50	18,7	27,9	17,0	61,1	50,8	14,7	25,6	35,3	38,7	3,3	15,0	20,1	18,9	12,0	27,2	-0,8	62	67
P20_D	10,50	18,4	28,6	15,3	61,2	51,0	14,5	24,2	35,7	38,6	3,7	14,8	19,7	18,7	10,7	26,8	1,3	62	67
P20_E	13,50	18,1	29,2	15,0	61,2	51,1	11,6	24,5	37,1	38,6	4,5	15,3	20,5	18,6	10,4	27,3	2,0	62	67

P20_F	16,50	14,8	29,9	15,2	61,2	51,0	8,1	24,8	39,6	38,8	5,5	-2,8	-20,7	18,2	10,2	27,8	2,5	62	67
P21_A	19,50	15,5	19,4	15,4	61,1	50,7	7,3	25,0	40,1	38,9	3,4	-5,3	-20,7	18,4	10,2	28,0	-3,2	62	67
P21_A	1,50	18,7	25,7	17,5	58,4	49,1	14,6	26,3	34,1	40,6	3,3	8,9	15,3	13,5	12,9	28,0	-2,5	59	64
P21_B	22,50	7,2	15,1	15,6	61,0	50,3	4,4	25,3	40,4	39,2	-1,6	-8,0	-20,5	18,7	10,4	28,3	-2,9	61	66
P21_B	4,50	18,9	29,4	17,3	60,8	51,2	14,6	25,9	34,2	40,3	3,0	12,9	19,5	14,9	12,7	27,4	-2,2	61	66
P21_C	7,50	18,7	28,9	17,0	61,1	51,4	14,4	25,5	34,4	38,6	2,4	12,7	19,1	18,2	11,9	27,1	-2,1	62	67
P21_D	10,50	18,4	29,6	15,2	61,2	51,6	14,1	24,1	35,1	38,5	2,6	12,6	18,9	18,3	10,6	26,6	-3,9	62	67
P21_E	13,50	18,1	30,2	14,9	61,2	51,7	11,3	24,4	36,7	38,5	2,9	13,5	20,1	18,9	10,3	27,1	-3,8	62	67
P21_F	16,50	14,9	30,9	15,1	61,2	51,5	7,2	24,7	39,4	38,6	3,5	-5,4	-20,8	18,2	10,1	27,6	-3,6	62	67
P22_A	19,50	14,8	16,0	13,9	61,1	50,9	10,1	24,8	40,0	39,0	16,9	-1,4	-20,8	16,9	10,4	27,9	-1,6	62	67
P22_A	1,50	18,7	25,8	16,5	58,5	49,6	19,2	26,2	34,3	40,6	11,7	13,4	16,4	12,7	12,9	27,8	-1,7	59	64
P22_B	22,50	6,8	15,2	14,2	61,0	50,5	5,5	25,2	40,3	39,2	-1,4	-1,3	-20,6	17,2	10,5	28,2	-1,0	61	66
P22_B	4,50	18,9	29,4	16,3	60,8	51,6	23,1	25,9	34,4	40,4	14,4	17,7	20,6	13,8	12,7	27,4	-1,4	61	66
P22_C	7,50	18,7	28,9	16,0	61,1	51,8	22,8	25,5	34,7	38,7	14,4	17,3	20,2	16,7	12,0	27,1	-1,2	62	67
P22_D	10,50	18,5	29,5	13,8	61,2	51,9	22,4	23,9	35,6	38,6	15,3	17,0	19,9	16,7	10,7	26,5	-2,5	62	67
P22_E	13,50	18,1	30,1	13,5	61,2	51,9	12,8	24,2	36,8	38,6	16,0	17,2	20,8	17,2	10,5	27,0	-2,5	62	67
P22_F	16,50	14,5	30,8	13,7	61,2	51,8	9,8	24,5	39,3	38,7	16,7	-1,5	-20,8	16,8	10,3	27,4	-2,0	62	67
P23_A	19,50	14,6	14,6	13,8	61,1	51,4	10,0	24,7	39,9	38,9	5,2	-2,7	0,0	16,9	10,3	27,7	-1,6	62	67
P23_A	1,50	18,6	25,8	16,4	58,5	50,1	19,3	26,1	33,9	40,5	3,4	13,7	16,5	12,4	12,8	27,7	-1,8	59	64
P23_B	22,50	6,0	13,6	14,0	61,0	51,0	5,0	25,0	40,2	39,1	-1,9	-2,6	0,0	17,2	10,5	28,1	-1,1	62	67
P23_B	4,50	18,7	29,4	16,2	60,9	52,1	23,1	25,8	33,9	40,3	3,3	17,9	20,7	13,5	12,7	27,3	-1,5	62	67
P23_C	7,50	18,6	29,0	15,9	61,2	52,2	22,9	25,4	34,3	38,7	2,7	17,7	20,3	16,6	12,0	27,0	-1,3	62	67
P23_D	10,50	18,4	29,6	13,7	61,3	52,3	23,0	23,8	35,2	38,5	3,0	17,6	19,9	16,7	10,7	26,3	-2,6	62	67
P23_E	13,50	18,2	30,2	13,4	61,3	52,3	20,4	24,1	36,8	38,5	3,6	18,7	20,7	17,1	10,4	26,8	-2,5	62	67
P23_F	16,50	14,3	30,9	13,5	61,2	52,2	9,7	24,4	39,2	38,6	4,5	-2,8	0,0	16,8	10,2	27,4	-2,1	62	67
P24_A	19,50	10,8	14,3	13,6	61,1	51,9	10,3	24,6	39,8	38,7	3,3	-4,5	0,0	16,9	10,1	27,4	-1,6	62	67
P24_A	1,50	18,3	25,8	16,3	58,5	50,7	19,3	26,1	34,4	40,4	3,2	11,2	13,2	12,5	12,6	27,5	-1,8	59	64
P24_B	22,50	5,7	13,1	13,9	60,9	51,5	6,1	24,9	40,1	39,0	-2,6	-4,5	0,0	17,2	10,2	27,7	-1,0	62	67
P24_B	4,50	18,5	29,5	16,2	60,8	52,7	23,1	25,8	34,5	40,3	2,9	15,3	17,2	13,6	12,6	27,2	-1,4	62	67
P24_C	7,50	18,3	28,8	15,9	61,1	52,7	22,8	25,5	34,9	38,6	2,3	15,0	16,9	16,6	11,7	26,8	-1,3	62	67
P24_D	10,50	18,0	29,4	13,6	61,2	52,8	22,5	23,7	35,9	38,4	2,3	15,0	16,7	16,7	10,5	26,0	-2,5	62	67
P24_E	13,50	17,7	30,1	13,3	61,2	52,8	12,9	24,0	37,1	38,4	2,8	16,3	18,4	17,2	10,2	26,5	-2,5	62	67
P24_F	16,50	10,8	30,8	13,4	61,2	52,6	10,1	24,3	39,2	38,5	3,3	-4,6	0,0	16,9	10,0	27,0	-2,1	62	67
P25_A	19,50	10,6	16,4	13,6	61,1	52,2	10,0	24,5	39,7	38,6	5,4	-6,5	0,0	15,2	10,0	27,2	7,7	62	67
P25_A	1,50	18,3	25,9	16,2	58,5	51,1	22,8	25,9	33,8	40,3	3,5	14,4	16,6	15,7	12,5	27,4	0,9	59	64
P25_B	22,50	5,8	15,4	13,8	61,0	51,8	6,7	24,8	40,0	38,9	-3,1	-6,4	0,0	15,5	10,2	27,6	7,7	62	67
P25_B	4,50	18,5	29,5	16,2	60,8	53,2	27,5	25,8	33,8	40,2	3,3	18,7	20,8	18,5	12,6	27,1	1,7	62	67
P25_C	7,50	18,3	28,9	15,9	61,1	53,2	27,2	25,4	34,3	38,5	2,8	18,4	20,4	19,1	11,7	26,7	2,7	62	67
P25_D	10,50	18,1	29,5	13,6	61,2	53,2	27,0	23,6	35,6	38,3	3,1	18,1	19,9	18,9	10,4	25,9	6,1	62	67
P25_E	13,50	17,7	30,2	13,3	61,3	53,2	20,9	23,9	36,9	38,3	3,8	18,8	20,8	19,4	10,1	26,4	6,8	62	67
P25_F	16,50	10,6	30,9	13,4	61,2	52,9	10,0	24,2	39,1	38,4	4,7	-6,6	0,0	15,2	9,9	26,8	7,3	62	67
P26_A	19,50	10,7	16,6	13,5	61,2	52,8	10,7	24,3	39,6	38,5	3,4	-8,8	0,0	15,3	9,9	27,1	7,8	62	67
P26_A	1,50	18,4	26,6	16,0	58,5	51,3	27,0	25,7	34,1	40,2	3,3	14,5	14,1	16,3	12,3	27,1	1,4	59	64
P26_B	22,50	6,9	15,6	13,7	61,0	52,4	8,3	24,6	39,9	38,8	-2,3	-8,5	0,0	15,7	10,0	27,5	7,8	62	67
P26_B	4,50	18,6	30,3	16,2	60,9	54,0	32,0	25,7	34,2	40,2	3,1	18,8	18,2	19,3	12,5	27,0	2,1	62	67
P26_C	7,50	18,5	29,8	15,9	61,2	54,0	31,7	25,4	34,3	38,4	2,5	18,5	17,9	19,7	11,6	26,7	3,1	62	67
P26_D	10,50	18,3	30,4	13,5	61,3	53,9	31,4	23,5	35,6	38,2	2,4	18,2	17,6	19,5	10,3	25,8	6,6	62	67
P26_E	13,50	18,0	31,0	13,2	61,3	53,9	25,9	23,7	36,9	38,2	2,8	18,8	19,1	20,0	10,0	26,2	7,3	62	67
P26_F	16,50	10,7	31,7	13,2	61,2	53,3	10,6	24,0	38,9	38,3	3,3	-9,2	0,0	15,3	9,8	26,7	7,6	62	67
P27_A	19,50	9,7	16,5	13,4	61,1	53,3	12,2	24,2	39,5	38,4	6,0	-7,5	0,0	15,2	9,7	27,0	7,8	62	67
P27_A	1,50	22,5	26,9	15,6	58,4	51,8	30,7	25,5	33,8	39,9	3,8	13,3	0,1	17,9	11,9	26,9	1,1	59	64
P27_B	22,50	6,7	15,3	13,6	61,0	53,0	11,1	24,5	39,8	38,6	-2,5	-7,2	0,0	15,5	9,9	27,3	7,8	62	67
P27_B	4,50	26,6	30,7	16,1	60,8	54,6	35,9	25,7	33,9	40,1	3,8	17,5	1,6	21,1	12,5	27,0	1,9	62	67
P27_C	7,50	26,2	30,1	14,5	61,1	54,5	35,6	25,3	34,1	38,2	3,3	17,3	3,6	21,3	11,6	26,6	2,9	62	67

P27_D	10,50	25,8	30,7	13,4	61,3	54,5	35,3	23,4	35,6	38,1	3,4	17,1	6,0	21,1	10,2	25,6	6,5	62	67
P27_E	13,50	25,4	31,4	13,1	61,3	54,4	22,3	23,6	36,9	38,0	4,2	18,7	12,0	21,7	9,9	26,1	7,2	62	67
P27_F	16,50	9,9	32,0	13,2	61,2	53,8	11,9	23,9	38,9	38,2	5,1	-7,8	0,0	15,2	9,7	26,6	7,7	62	67
P28_A	19,50	11,5	16,4	13,3	61,1	53,8	17,2	24,1	39,4	38,3	3,3	2,9	-10,7	15,2	9,7	26,7	7,2	62	67
P28_A	1,50	22,5	26,5	15,2	58,2	52,2	30,6	25,2	33,7	39,6	3,0	10,8	0,6	16,4	11,7	26,7	1,7	59	64
P28_B	22,50	6,6	15,3	13,6	61,0	53,5	10,2	24,4	39,7	38,5	-2,6	-7,2	0,0	15,5	9,9	27,1	7,2	62	67
P28_B	4,50	26,6	30,2	16,1	60,9	55,2	35,8	25,6	33,9	40,1	2,9	15,0	2,3	19,3	12,4	26,9	2,5	62	67
P28_C	7,50	26,2	29,6	14,4	61,2	55,1	35,4	25,3	34,0	38,2	2,2	14,8	4,5	19,7	11,5	26,4	3,3	62	67
P28_D	10,50	25,8	30,2	13,3	61,3	55,1	35,2	23,3	35,5	38,0	2,2	14,9	6,9	19,6	10,1	25,3	6,4	62	67
P28_E	13,50	25,4	30,8	13,0	61,3	54,9	21,3	23,5	36,8	38,0	2,6	16,7	13,0	20,3	9,9	25,8	7,1	62	67
P28_F	16,50	11,6	31,5	13,1	61,2	54,3	17,3	23,8	38,8	38,1	3,1	2,8	-10,9	15,2	9,7	26,3	6,9	62	67
P29_A	19,50	11,1	16,2	13,3	61,1	54,4	17,0	24,0	39,4	38,3	2,7	3,0	-10,7	14,8	9,9	26,5	3,6	62	67
P29_A	1,50	23,9	26,9	15,0	58,0	52,4	30,7	25,0	33,4	39,3	2,6	11,8	-15,7	17,8	11,7	26,6	-0,2	59	64
P29_B	22,50	6,7	14,7	13,5	61,0	54,0	8,6	24,3	39,7	38,6	-2,7	-8,4	0,0	15,1	10,1	26,9	3,7	62	67
P29_B	4,50	28,4	30,8	16,1	60,8	55,8	35,8	25,6	33,8	40,1	2,5	16,1	-15,0	21,1	12,6	26,9	0,4	62	67
P29_C	7,50	28,0	30,1	13,7	61,1	55,8	35,5	25,3	34,2	38,2	1,9	15,7	-14,0	21,2	11,7	26,4	1,1	62	67
P29_D	10,50	27,7	30,7	13,3	61,3	55,6	35,3	23,2	35,8	38,1	1,7	15,6	-10,5	21,1	10,4	25,2	3,1	62	67
P29_E	13,50	27,2	31,3	13,0	61,3	55,5	24,6	23,4	36,9	38,0	2,1	16,3	-10,2	21,7	10,1	25,7	3,6	62	67
P29_F	16,50	11,2	32,0	13,0	61,2	54,9	17,1	23,7	38,8	38,1	2,6	2,9	-10,8	14,9	9,9	26,1	3,2	62	67
P30_A	19,50	35,4	47,5	0,0	57,9	59,1	42,5	0,0	18,7	24,6	-6,9	26,9	28,9	32,7	-1,9	-5,1	-3,9	62	67
P30_A	1,50	35,4	46,0	7,8	54,5	56,9	43,2	16,5	28,4	31,0	-0,1	26,3	26,8	29,5	3,8	17,0	-0,9	59	64
P30_B	22,50	35,7	47,3	0,0	57,8	58,8	42,8	0,0	18,6	24,5	-7,2	27,1	28,9	32,8	-2,0	-5,6	-4,4	62	67
P30_B	4,50	35,4	47,7	12,3	57,7	60,1	43,2	20,7	30,8	35,4	-0,6	26,2	27,2	31,5	8,3	21,3	-0,8	62	67
P30_C	7,50	34,8	47,9	1,1	58,0	60,2	42,8	20,6	29,0	25,3	-1,0	25,7	27,3	31,7	6,1	20,9	-0,7	63	67
P30_D	10,50	35,0	48,0	-2,0	58,0	60,0	42,4	4,5	29,0	25,1	-5,5	25,9	27,8	32,2	-1,0	-3,7	-1,7	62	67
P30_E	13,50	35,2	47,9	-0,8	58,1	59,9	42,1	4,0	21,9	24,9	-6,2	26,3	28,5	32,6	-0,1	-4,1	-1,7	62	67
P30_F	16,50	35,0	47,8	3,6	58,0	59,5	42,1	4,6	19,2	24,8	-6,7	26,4	28,8	32,5	0,7	-5,1	-1,5	62	67
P31_A	19,50	35,4	48,0	0,0	57,6	59,2	41,4	0,0	12,0	25,3	-7,0	27,1	29,1	32,4	-2,0	-2,3	-3,3	62	67
P31_A	1,50	35,7	46,9	0,0	54,4	57,3	42,1	14,5	27,1	31,5	-0,1	26,5	26,9	29,5	4,0	16,0	-0,5	60	65
P31_B	22,50	35,8	47,7	0,0	57,6	58,9	41,7	0,0	11,9	25,2	-7,2	27,3	29,1	32,5	-2,0	-2,0	-3,5	62	67
P31_B	4,50	35,6	48,3	1,1	57,3	60,2	42,3	18,2	29,0	35,5	-0,6	26,3	27,4	31,3	8,3	20,0	-0,4	62	67
P31_C	7,50	35,0	48,5	1,4	57,7	60,3	41,8	18,2	26,7	26,0	-1,1	25,9	27,5	31,5	6,1	19,6	-0,3	62	67
P31_D	10,50	35,2	48,6	-2,0	57,7	60,2	41,5	3,2	27,2	25,8	-5,6	26,1	28,0	32,0	-0,9	-1,9	-1,1	62	67
P31_E	13,50	35,4	48,4	-0,9	57,7	60,0	41,1	2,1	20,5	25,7	-6,3	26,5	28,7	32,4	0,2	-2,4	-1,2	62	67
P31_F	16,50	35,0	48,3	3,5	57,7	59,6	41,0	2,6	13,4	25,6	-6,9	26,7	29,0	32,2	1,1	-2,5	-1,0	62	67
P32_A	19,50	35,1	48,6	-15,6	57,3	59,3	41,5	0,0	12,0	25,6	-8,2	27,1	29,0	32,2	-2,0	-1,9	-3,6	62	67
P32_A	1,50	35,4	47,9	-0,2	54,3	57,5	42,3	8,0	27,9	31,8	-0,9	26,6	26,7	29,4	-2,8	15,4	-0,4	60	65
P32_B	22,50	35,5	48,3	-15,4	57,3	59,0	41,9	0,0	11,8	25,5	-8,5	27,3	29,0	32,3	-2,1	-1,6	-3,8	62	67
P32_B	4,50	35,3	49,1	1,0	57,0	60,2	42,4	8,8	29,3	35,5	-1,4	26,3	27,3	31,1	-0,7	19,2	-0,3	62	67
P32_C	7,50	34,7	49,2	1,3	57,4	60,3	41,9	10,9	27,4	25,8	-1,8	25,9	27,5	31,4	-0,8	18,8	-0,2	62	67
P32_D	10,50	34,9	49,2	-1,8	57,3	60,2	41,6	3,2	27,9	25,6	-6,1	26,1	28,1	32,0	-0,8	-1,5	-0,9	62	67
P32_E	13,50	35,0	49,1	-0,8	57,4	60,0	41,3	2,1	21,4	25,5	-6,9	26,6	28,7	32,2	0,6	-2,0	-1,0	62	67
P32_F	16,50	34,7	48,9	3,4	57,4	59,6	41,2	2,6	14,0	25,6	-8,1	26,7	28,9	32,1	1,2	-2,1	-0,9	62	67
P33_A	19,50	36,5	49,1	-6,7	57,0	59,4	41,7	0,2	19,5	26,8	0,5	27,3	29,4	31,7	-2,0	6,5	-0,9	62	67
P33_A	1,50	36,7	49,1	-0,2	54,2	57,7	42,5	9,4	28,7	32,7	1,1	26,6	27,1	29,3	-2,9	6,4	-0,2	60	65
P33_B	22,50	36,9	48,8	-6,5	57,0	59,1	42,0	0,4	19,4	26,8	0,8	27,4	29,4	31,8	-2,1	6,3	0,3	62	67
P33_B	4,50	36,4	49,9	3,1	56,6	60,3	42,4	10,6	30,3	35,6	0,5	26,2	27,6	30,7	-1,0	8,5	-0,1	62	67
P33_C	7,50	35,8	50,0	3,9	57,0	60,4	41,9	13,3	27,3	27,2	-0,1	25,8	27,9	31,2	-1,1	8,5	0,0	62	67
P33_D	10,50	36,0	49,9	-0,6	57,0	60,2	41,7	5,5	27,9	27,0	-0,3	26,1	28,5	31,8	-1,1	7,0	-0,4	62	67
P33_E	13,50	36,2	49,7	0,1	57,1	60,1	41,4	4,7	23,4	27,0	0,0	26,6	29,1	31,9	-0,2	6,8	-0,4	62	67
P33_F	16,50	36,1	49,5	3,6	57,1	59,7	41,4	5,0	20,0	26,8	0,2	26,9	29,3	31,7	0,6	6,6	0,0	62	67
P34_A	19,50	36,7	49,6	-6,5	56,7	59,4	41,9	1,5	18,7	21,2	0,6	27,5	29,6	31,6	-13,2	7,3	7,1	62	67
P34_A	1,50	36,9	50,3	0,6	54,2	57,9	42,7	9,5	29,7	27,6	1,0	26,8	27,3	29,4	-7,3	6,4	5,3	60	65
P34_B	22,50	37,1	49,2	-6,3	56,7	59,1	42,2	1,7	18,5	21,1	0,9	27,7	29,6	31,6	-13,4	7,1	7,9	61	66

P34_B	4,50	36,5	50,8	3,5	56,2	60,3	42,5	10,7	30,7	29,7	0,4	26,4	27,8	30,6	-7,2	8,6	7,6	62	67
P34_C	7,50	35,9	50,8	4,2	56,7	60,4	42,0	13,3	28,1	22,6	-0,1	26,0	28,1	31,2	-7,7	8,4	7,3	62	67
P34_D	10,50	36,1	50,6	-0,6	56,7	60,3	41,8	6,3	28,5	22,3	-0,2	26,4	28,7	31,8	-9,2	7,7	6,9	62	67
P34_E	13,50	36,3	50,3	0,5	56,8	60,1	42,0	6,1	24,9	22,2	0,1	26,9	29,3	31,8	-7,7	7,5	6,7	62	67
P34_F	16,50	36,3	50,0	4,0	56,8	59,7	41,5	6,5	22,8	21,4	0,3	27,2	29,5	31,6	-6,9	7,4	6,9	62	67
P35_A	19,50	36,5	50,4	-7,2	56,3	59,5	42,0	1,2	18,7	22,2	0,4	27,5	29,8	31,6	-11,1	0,3	15,2	62	67
P35_A	1,50	36,6	51,7	0,5	54,0	58,4	42,9	9,7	26,7	21,8	1,1	26,8	27,4	29,5	-8,2	3,9	14,1	61	66
P35_B	22,50	36,9	49,9	-7,0	56,3	59,2	42,3	1,4	18,5	22,6	0,6	27,6	29,8	31,6	-11,3	0,4	15,5	61	66
P35_B	4,50	36,1	51,9	3,4	55,7	60,4	42,5	10,9	27,2	23,5	0,5	26,3	28,0	30,6	-8,3	3,9	16,0	62	67
P35_C	7,50	35,5	51,8	4,1	56,2	60,4	42,0	13,5	26,6	23,2	0,0	26,0	28,4	31,3	-8,4	3,9	15,7	62	67
P35_D	10,50	35,8	51,6	-1,0	56,3	60,3	41,8	6,3	27,3	22,9	-0,6	26,4	29,0	31,9	-8,8	0,2	15,3	62	67
P35_E	13,50	36,1	51,2	0,1	56,4	60,1	42,1	6,1	24,9	22,9	-0,3	26,9	29,6	31,9	-8,8	0,0	14,9	62	67
P35_F	16,50	36,1	50,8	3,8	56,4	59,8	41,7	6,5	22,9	22,3	0,0	27,2	29,8	31,6	-10,0	0,1	14,9	62	67
P36_A	19,50	36,6	50,7	-4,4	56,2	59,5	42,2	11,3	27,5	22,7	0,4	26,5	29,9	31,6	-11,1	7,1	15,8	62	67
P36_A	1,50	36,6	52,9	-1,0	54,0	58,8	43,0	8,4	28,8	22,6	1,0	25,7	27,5	29,4	-8,2	3,5	15,1	61	66
P36_B	22,50	37,0	50,1	-4,2	56,2	59,2	42,5	11,2	27,7	22,6	0,7	26,5	30,0	31,5	-11,3	7,0	16,1	61	66
P36_B	4,50	36,1	52,9	-0,7	55,5	60,4	42,6	9,6	29,8	24,0	0,4	25,0	28,1	30,4	-8,3	4,3	16,5	62	67
P36_C	7,50	35,5	52,7	-0,1	56,1	60,4	42,1	12,3	28,8	23,8	-0,1	24,9	28,5	31,3	-8,4	4,6	16,2	62	67
P36_D	10,50	35,8	52,3	-0,8	56,2	60,3	41,9	12,3	29,1	23,5	-0,5	25,4	29,2	31,9	-8,8	4,5	15,9	62	67
P36_E	13,50	36,2	51,9	0,1	56,2	60,1	42,2	12,3	28,0	23,5	-0,2	25,9	29,7	31,9	-8,9	7,3	15,5	62	67
P36_F	16,50	36,1	51,3	-1,6	56,3	59,8	41,8	12,3	27,9	22,9	0,0	26,3	29,9	31,6	-10,1	7,2	15,5	62	67
P37_A	19,50	37,2	51,0	-4,4	56,0	59,5	42,8	2,0	25,6	22,4	0,4	27,1	30,1	31,8	-11,2	1,2	13,2	62	67
P37_A	1,50	37,2	54,2	-1,1	53,7	59,1	43,5	6,5	25,9	22,2	1,0	26,3	27,6	29,7	-8,2	2,0	13,2	61	66
P37_B	22,50	37,6	50,2	-4,2	56,0	59,2	43,1	2,2	26,3	22,3	0,7	27,1	30,1	31,8	-11,3	1,3	13,7	61	66
P37_B	4,50	36,6	54,1	-0,9	55,1	60,4	43,0	6,7	26,9	23,4	0,4	25,6	28,3	30,7	-8,3	2,2	13,5	62	67
P37_C	7,50	36,1	53,7	-0,4	55,7	60,4	42,5	6,8	25,3	23,4	-0,2	25,5	28,8	31,6	-8,4	2,3	13,5	62	67
P37_D	10,50	36,4	53,1	-1,2	56,0	60,3	42,4	6,1	26,0	23,1	-0,5	26,0	29,4	32,1	-8,8	1,2	13,2	62	67
P37_E	13,50	36,7	52,4	-0,5	56,0	60,1	42,7	5,8	23,0	23,1	-0,2	26,6	30,0	32,1	-8,9	1,0	12,9	62	67
P37_F	16,50	36,8	51,7	-3,1	56,0	59,8	42,4	6,2	23,6	22,5	0,0	26,9	30,1	32,0	-10,1	1,1	12,8	62	67
P38_A	19,50	37,4	51,4	-2,0	55,7	59,5	42,2	1,9	29,0	13,8	0,5	27,9	30,3	32,1	-11,2	4,4	5,5	62	67
P38_A	1,50	37,5	56,0	-1,0	53,5	59,2	42,9	7,7	23,8	19,4	1,0	27,1	27,8	30,0	-6,1	3,2	5,1	62	67
P38_B	22,50	37,8	50,5	0,5	55,7	59,2	42,4	2,1	29,5	13,7	0,7	28,0	30,4	32,1	-11,4	4,3	6,1	61	66
P38_B	4,50	36,9	55,7	-0,7	54,7	60,4	42,5	9,3	26,7	22,3	0,5	26,5	28,5	31,0	-4,0	3,8	6,4	63	68
P38_C	7,50	36,4	55,0	-0,1	55,3	60,4	42,0	11,6	23,7	18,2	-0,1	26,3	29,0	32,0	-6,6	5,0	6,0	63	68
P38_D	10,50	36,7	54,1	-0,6	55,7	60,3	41,9	6,7	24,7	17,5	-0,4	26,8	29,7	32,4	-8,8	4,8	5,7	62	67
P38_E	13,50	37,0	53,1	0,3	55,7	60,1	42,1	6,5	25,0	17,7	-0,1	27,3	30,2	32,4	-8,9	4,8	5,4	62	67
P38_F	16,50	36,9	52,2	-0,6	55,8	59,8	41,8	6,8	27,9	14,0	0,1	27,7	30,3	32,4	-10,2	4,9	5,4	62	67
P39_A	19,50	37,6	56,0	20,8	40,7	56,2	42,5	29,7	21,1	28,3	1,8	26,7	30,3	41,2	-5,0	18,7	25,1	59	64
P39_A	1,50	36,6	60,7	21,4	41,3	55,6	42,6	30,0	24,5	33,7	2,8	25,7	28,0	39,1	10,7	18,5	25,5	62	67
P39_B	22,50	38,2	55,4	19,3	40,8	55,9	42,8	29,4	19,5	28,2	2,1	26,8	30,3	41,2	-7,9	18,9	25,4	59	64
P39_B	4,50	35,9	60,2	21,1	41,2	56,7	42,1	29,6	26,4	33,6	2,4	24,8	28,6	39,5	10,6	17,9	25,2	62	67
P39_C	7,50	35,5	59,4	20,8	41,0	56,8	41,5	29,3	28,2	33,9	2,0	24,9	29,0	40,4	10,5	17,6	24,8	61	66
P39_D	10,50	35,9	58,4	20,5	40,9	56,7	41,5	29,0	30,9	34,3	2,0	25,5	29,7	41,0	10,3	17,7	24,4	61	66
P39_E	13,50	36,1	57,5	20,3	41,1	56,6	41,8	29,0	34,2	35,4	2,2	26,1	30,2	41,2	9,1	18,0	24,4	60	65
P39_F	16,50	36,6	56,7	20,7	41,9	56,4	42,2	29,6	33,1	31,5	2,3	26,6	30,3	41,2	6,6	18,3	24,8	60	65
P40_A	19,50	37,5	56,0	20,7	39,9	55,8	41,7	29,8	20,9	28,2	2,4	26,9	30,3	41,2	-4,2	18,7	25,2	59	64
P40_A	1,50	36,5	60,6	21,4	40,5	55,1	41,8	30,0	25,6	33,8	3,1	25,9	28,0	39,1	10,8	18,3	25,5	62	67
P40_B	22,50	38,2	55,4	19,3	39,9	55,6	42,0	28,6	19,5	28,3	2,9	26,9	30,3	41,2	-6,4	19,1	25,5	59	64
P40_B	4,50	35,8	60,2	21,2	40,4	56,2	41,3	29,7	27,2	33,8	2,8	24,9	28,5	39,6	10,7	17,7	25,2	62	67
P40_C	7,50	35,4	59,3	20,9	40,2	56,3	40,7	29,4	29,0	34,5	2,5	25,1	29,0	40,4	10,6	17,4	24,9	61	66
P40_D	10,50	35,8	58,4	20,8	40,3	56,3	40,7	29,1	31,3	35,1	2,5	25,7	29,7	41,0	10,4	17,6	24,4	61	66
P40_E	13,50	36,1	57,5	20,9	40,5	56,2	41,0	29,1	34,3	35,9	2,7	26,2	30,1	41,2	9,1	17,9	24,5	60	65
P40_F	16,50	36,6	56,8	21,3	41,5	56,0	41,4	29,7	33,3	29,2	2,9	26,8	30,3	41,2	6,7	18,3	24,8	60	65
P41_A	19,50	38,1	56,1	20,8	39,9	55,5	41,7	29,8	20,8	28,4	3,2	27,0	30,1	41,4	-4,3	18,5	25,5	59	64

P41_A	1,50	37,4	60,5	21,5	40,4	54,6	41,9	30,1	26,4	33,9	3,4	25,9	28,0	39,2	10,6	17,9	25,8	62	67
P41_B	22,50	38,8	55,5	19,5	39,8	55,3	41,9	28,7	19,5	28,3	3,8	27,0	30,1	41,4	-6,0	18,9	25,8	59	64
P41_B	4,50	36,7	60,1	21,2	40,3	55,7	41,3	29,7	27,3	33,8	3,1	25,0	28,3	39,7	10,5	17,4	25,5	62	67
P41_C	7,50	36,3	59,3	21,0	40,1	55,8	40,8	29,4	28,8	34,6	2,8	25,2	28,7	40,6	10,4	17,1	25,1	61	66
P41_D	10,50	36,6	58,4	20,9	40,2	55,8	40,7	29,1	31,3	35,1	2,8	25,8	29,4	41,2	10,2	17,3	24,7	61	66
P41_E	13,50	36,9	57,6	20,9	40,3	55,8	41,1	29,0	34,1	35,9	3,1	26,4	29,9	41,4	9,0	17,6	24,8	60	65
P41_F	16,50	37,2	56,8	21,4	41,3	55,6	41,4	29,6	33,3	29,2	3,5	26,9	30,0	41,4	7,0	18,1	25,1	60	65
P42_A	19,50	37,2	56,2	20,8	41,0	55,0	41,8	30,0	20,2	28,4	11,8	26,0	29,8	41,4	-4,5	19,5	25,6	59	64
P42_A	1,50	36,3	60,5	21,9	41,6	54,0	41,9	30,2	27,1	33,6	11,4	25,0	27,9	39,3	10,6	19,0	26,0	62	67
P42_B	22,50	37,9	55,6	20,0	41,2	54,9	42,1	29,1	19,6	28,4	12,2	26,0	29,8	41,4	-6,1	19,8	25,9	59	64
P42_B	4,50	35,7	60,1	21,6	41,4	55,1	41,4	29,8	27,8	33,6	10,8	24,0	28,0	39,8	10,4	18,5	25,7	61	66
P42_C	7,50	35,2	59,3	21,4	41,1	55,3	40,8	29,5	29,5	34,3	10,3	24,2	28,5	40,6	10,2	18,1	25,3	61	66
P42_D	10,50	35,6	58,4	21,2	41,2	55,3	40,7	29,2	31,6	34,7	10,6	24,9	29,1	41,2	10,0	18,3	24,9	60	65
P42_E	13,50	35,8	57,6	21,3	41,4	55,3	41,1	29,3	34,1	35,7	11,0	25,5	29,7	41,4	8,6	18,7	25,0	60	65
P42_F	16,50	36,2	56,9	21,7	42,2	55,2	41,4	30,0	33,6	29,0	11,4	26,0	29,8	41,4	6,9	19,1	25,3	59	64
P43_A	19,50	37,3	56,2	20,8	40,9	54,8	41,6	30,0	22,7	28,4	13,4	26,6	29,7	41,5	-4,8	19,2	25,7	59	64
P43_A	1,50	36,1	60,4	21,9	41,5	53,6	41,8	30,2	25,9	33,6	13,1	25,6	28,0	39,3	10,6	18,8	25,9	61	66
P43_B	22,50	38,0	55,6	20,0	41,1	54,7	41,9	29,2	19,6	28,5	13,9	26,6	29,8	41,4	-6,2	19,4	26,0	59	64
P43_B	4,50	35,5	60,1	21,6	41,2	54,8	41,2	29,9	27,0	33,5	12,4	24,6	28,0	39,8	10,4	18,2	25,7	61	66
P43_C	7,50	35,0	59,3	21,4	41,0	54,9	40,7	29,5	29,5	34,2	11,9	24,8	28,4	40,7	10,2	17,9	25,3	61	66
P43_D	10,50	35,4	58,4	21,2	41,1	55,0	40,6	29,3	31,9	34,6	12,3	25,4	29,0	41,3	10,0	18,1	24,9	60	65
P43_E	13,50	35,8	57,6	21,3	41,2	55,0	41,0	29,3	34,0	35,5	12,7	26,0	29,6	41,5	8,5	18,5	25,0	60	65
P43_F	16,50	36,2	56,9	21,5	42,0	54,9	41,3	30,0	33,7	29,3	13,1	26,6	29,7	41,5	6,6	18,9	25,3	59	64
P44_A	19,50	35,8	56,3	17,9	40,4	54,4	39,2	30,2	22,5	28,4	2,9	26,5	29,6	41,6	-5,0	18,6	24,5	59	64
P44_A	1,50	34,0	60,3	19,7	41,1	53,1	38,8	30,3	25,5	34,0	3,8	25,4	27,9	39,5	7,5	18,0	24,1	61	66
P44_B	22,50	36,8	55,7	16,9	40,8	54,3	40,2	29,2	19,6	28,5	3,4	26,4	29,6	41,6	-6,1	18,7	24,8	58	63
P44_B	4,50	33,5	60,0	19,5	40,8	54,3	38,2	29,9	26,6	33,9	3,4	24,4	27,8	40,0	7,2	17,4	24,2	61	66
P44_C	7,50	33,0	59,3	19,2	40,6	54,5	37,6	29,6	29,4	34,6	3,0	24,6	28,2	40,9	7,0	17,1	23,9	61	66
P44_D	10,50	33,4	58,4	19,2	40,6	54,6	37,9	29,3	31,6	35,0	3,0	25,2	28,9	41,5	6,8	17,4	23,5	60	65
P44_E	13,50	33,9	57,6	19,2	40,7	54,6	38,3	29,4	34,1	35,7	3,2	25,8	29,4	41,6	3,3	17,9	23,7	60	65
P44_F	16,50	34,2	56,9	19,6	41,6	54,5	38,7	30,0	33,5	28,9	3,5	26,4	29,6	41,6	3,1	18,3	24,1	59	64
P45_A	19,50	36,2	56,3	18,1	41,6	54,0	38,2	30,3	21,7	27,9	12,9	26,3	29,6	41,7	-3,9	19,2	24,7	59	64
P45_A	1,50	34,8	60,3	20,4	42,4	52,6	37,7	30,4	25,5	33,9	12,5	25,2	28,0	39,5	7,5	18,8	24,4	61	66
P45_B	22,50	37,1	55,7	17,0	41,9	53,9	38,8	29,9	19,7	27,9	13,3	26,3	29,6	41,7	-3,4	19,3	25,0	58	63
P45_B	4,50	34,2	60,0	20,1	42,1	53,7	37,1	30,0	26,6	33,9	11,8	24,3	27,8	40,1	7,2	18,3	24,4	61	66
P45_C	7,50	33,7	59,3	19,9	41,9	54,0	36,5	29,7	29,4	34,8	11,4	24,5	28,1	41,0	7,0	18,0	24,1	61	66
P45_D	10,50	34,1	58,5	19,8	41,9	54,1	36,8	29,4	31,6	35,4	11,8	25,1	28,8	41,5	6,8	18,2	23,7	60	65
P45_E	13,50	34,5	57,7	19,8	41,9	54,1	37,2	29,4	34,1	36,0	12,2	25,7	29,4	41,7	3,1	18,5	23,9	60	65
P45_F	16,50	34,8	57,0	20,2	42,6	54,1	37,6	30,1	33,4	28,5	12,6	26,2	29,5	41,7	2,8	18,9	24,3	59	64
P46_A	19,50	35,6	56,4	19,1	41,7	53,7	35,6	30,2	19,4	27,9	2,2	26,1	29,4	41,8	-2,2	20,3	25,2	59	64
P46_A	1,50	34,0	60,2	21,9	42,4	52,1	35,7	30,0	25,1	33,9	3,7	25,0	27,8	39,6	10,1	19,8	24,9	61	66
P46_B	22,50	36,6	55,8	17,2	41,9	53,6	36,0	29,3	17,4	28,0	2,6	26,1	29,4	41,8	-3,2	20,4	25,5	58	63
P46_B	4,50	33,5	60,0	21,6	42,1	53,2	35,2	29,6	26,2	33,9	3,3	24,1	27,5	40,2	10,0	19,2	24,9	61	66
P46_C	7,50	33,1	59,3	21,3	41,9	53,5	34,7	29,3	28,8	34,8	3,0	24,3	27,9	41,0	9,8	18,9	24,5	61	66
P46_D	10,50	33,4	58,5	21,2	41,9	53,7	34,8	29,1	31,0	35,6	3,1	24,9	28,5	41,6	9,6	19,2	24,1	60	65
P46_E	13,50	33,8	57,7	21,4	42,0	53,7	35,1	29,3	34,2	36,1	3,5	25,5	29,1	41,8	7,7	19,6	24,4	59	64
P46_F	16,50	33,9	57,0	21,7	42,7	53,7	35,5	30,3	33,4	28,4	4,0	26,0	29,3	41,8	4,3	20,0	24,8	59	64
P47_A	19,50	36,3	56,4	18,8	41,5	53,4	35,9	30,7	19,7	29,8	12,2	26,1	29,2	41,9	-2,1	20,3	25,5	59	63
P47_A	1,50	34,7	60,2	22,0	42,4	51,8	35,4	30,6	24,7	34,9	11,8	25,0	27,7	39,7	10,2	19,5	25,2	61	66
P47_B	22,50	37,1	55,8	17,3	41,6	53,3	36,3	29,6	17,4	29,9	12,6	26,1	29,2	41,8	-3,0	20,7	25,8	58	63
P47_B	4,50	34,2	60,0	21,7	42,1	52,9	34,9	30,2	25,9	34,8	11,1	24,1	27,3	40,3	10,1	18,9	25,2	61	66
P47_C	7,50	33,7	59,3	21,4	41,8	53,2	34,3	29,9	28,3	35,3	10,7	24,3	27,7	41,1	9,9	18,7	24,9	60	65
P47_D	10,50	34,0	58,5	21,3	41,9	53,4	34,5	29,6	30,6	35,9	11,1	24,9	28,3	41,7	9,7	18,9	24,5	60	65
P47_E	13,50	34,4	57,7	21,5	42,0	53,4	34,9	29,8	34,0	36,2	11,5	25,4	28,9	41,9	7,8	19,4	24,7	59	64

P47_F	16,50	34,8	57,0	21,9	42,5	53,4	35,4	30,7	33,4	30,0	11,9	26,0	29,1	41,9	4,3	19,8	25,1	59	64
P48_A	19,50	35,8	56,5	18,3	41,5	53,0	35,1	30,9	17,6	29,8	3,5	25,9	29,1	41,9	-2,6	19,8	25,8	58	63
P48_A	1,50	34,0	60,2	21,9	42,4	51,4	35,1	30,7	26,0	35,0	4,2	24,8	27,7	39,7	10,6	19,0	25,4	61	66
P48_B	22,50	36,8	55,9	17,5	41,7	52,9	35,2	30,1	17,5	30,0	4,1	25,9	29,2	41,9	-3,9	20,2	26,1	58	63
P48_B	4,50	33,5	60,0	21,6	42,1	52,3	34,5	30,3	26,8	35,0	3,8	23,9	27,3	40,3	10,5	18,4	25,4	61	66
P48_C	7,50	33,0	59,3	21,3	41,8	52,8	34,0	30,0	28,3	35,6	3,6	24,0	27,6	41,2	10,3	18,3	25,0	60	65
P48_D	10,50	33,3	58,5	21,3	41,8	52,9	34,1	29,8	29,9	36,5	3,7	24,6	28,2	41,8	10,1	18,6	24,7	60	65
P48_E	13,50	33,8	57,8	21,3	42,0	53,0	34,4	29,9	34,0	36,9	4,1	25,2	28,9	41,9	8,3	19,0	25,0	59	64
P48_F	16,50	34,1	57,1	21,4	42,7	53,0	34,8	30,8	33,5	30,2	4,6	25,8	29,1	41,9	5,4	19,5	25,4	59	64
P49_A	19,50	35,8	56,5	18,5	41,6	52,8	34,3	30,9	17,7	29,4	2,4	26,0	28,9	41,9	-3,0	20,7	26,0	58	63
P49_A	1,50	34,3	60,2	22,0	42,4	51,1	34,2	30,5	26,1	34,5	3,5	24,9	27,5	39,7	10,3	20,1	25,5	61	66
P49_B	22,50	36,8	55,9	18,9	41,7	52,7	34,4	29,6	17,6	29,6	2,7	25,9	28,9	41,9	-4,0	20,8	26,4	58	63
P49_B	4,50	33,8	60,0	21,6	42,1	52,0	33,6	30,2	26,8	34,5	3,1	24,0	26,9	40,3	10,2	19,5	25,6	61	66
P49_C	7,50	33,3	59,3	21,3	41,8	52,5	33,1	29,9	28,1	35,2	2,7	24,1	27,3	41,2	10,0	19,2	25,2	60	65
P49_D	10,50	33,6	58,5	21,3	41,8	52,7	33,2	29,6	29,7	36,2	2,7	24,7	27,9	41,8	9,8	19,6	24,9	60	65
P49_E	13,50	34,0	57,8	21,3	42,0	52,8	33,5	29,8	34,2	36,6	2,9	25,2	28,6	41,9	7,9	20,0	25,2	59	64
P49_F	16,50	34,3	57,1	21,5	42,7	52,8	33,8	30,8	33,8	29,9	3,1	25,8	28,8	41,9	5,6	20,4	25,6	59	64
P50_A	19,50	35,3	56,5	18,9	41,3	52,4	34,1	31,2	17,7	29,5	13,7	25,9	28,6	42,0	-2,2	20,8	26,4	58	63
P50_A	1,50	33,7	60,2	22,2	42,1	50,7	34,4	30,9	25,9	34,6	13,2	24,8	27,4	39,7	10,7	19,8	25,9	61	66
P50_B	22,50	36,3	56,0	19,1	41,3	52,4	34,0	29,8	17,6	29,7	14,0	25,8	28,6	42,0	-2,0	21,2	26,7	58	63
P50_B	4,50	33,2	60,0	21,9	41,8	51,5	33,9	30,5	26,6	34,6	12,5	23,9	26,8	40,4	10,6	19,1	26,0	61	66
P50_C	7,50	32,8	59,3	21,6	41,5	52,1	33,4	30,2	27,9	35,3	12,1	24,0	27,0	41,2	10,4	19,0	25,6	60	65
P50_D	10,50	33,0	58,6	21,5	41,6	52,3	33,4	29,9	29,4	36,9	12,5	24,5	27,6	41,9	10,2	19,3	25,2	60	65
P50_E	13,50	33,4	57,8	21,6	41,9	52,4	33,7	30,1	34,1	37,0	12,9	25,1	28,3	42,0	8,4	19,8	25,6	59	64
P50_F	16,50	33,4	57,2	21,7	42,5	52,4	34,0	31,1	33,7	29,8	13,3	25,6	28,5	42,0	6,3	20,3	26,0	59	64
P51_A	19,50	35,4	56,6	17,5	40,4	52,1	32,4	31,1	17,8	29,4	2,9	25,8	28,5	42,0	-1,6	20,2	26,6	58	63
P51_A	1,50	33,3	60,2	21,0	41,2	50,4	32,6	30,9	24,0	35,0	4,1	24,7	27,4	39,8	8,4	19,0	26,1	61	66
P51_B	22,50	36,4	56,0	17,8	40,5	52,1	33,0	29,3	17,6	29,6	3,3	25,8	28,5	42,0	-1,9	20,6	26,9	58	63
P51_B	4,50	32,8	60,0	20,7	40,9	51,2	32,1	30,5	25,1	35,0	3,8	23,8	26,7	40,4	8,3	18,3	26,2	61	66
P51_C	7,50	32,4	59,4	20,4	40,6	51,8	31,6	30,2	26,6	35,7	3,5	23,9	26,9	41,3	8,2	18,3	25,8	60	65
P51_D	10,50	32,6	58,6	20,4	40,9	52,0	31,6	29,9	28,3	36,8	3,7	24,5	27,5	41,9	8,0	18,8	25,5	60	65
P51_E	13,50	33,1	57,9	20,6	41,1	52,1	32,0	30,1	34,0	37,0	4,2	25,0	28,1	42,0	4,6	19,3	25,8	59	64
P51_F	16,50	33,4	57,2	20,8	41,9	52,1	32,3	31,0	33,5	29,7	4,8	25,6	28,5	42,0	-3,0	19,7	26,2	59	64
P52_A	19,50	35,3	56,6	17,8	40,7	52,0	33,7	31,5	17,8	30,8	12,8	25,8	28,2	42,0	-0,6	20,0	26,7	58	63
P52_A	1,50	33,1	60,2	21,0	41,5	50,2	34,0	31,0	23,9	35,5	12,2	24,7	27,2	39,8	8,3	18,7	25,8	61	66
P52_B	22,50	36,3	56,0	18,0	40,8	51,9	33,8	29,7	17,7	31,0	13,0	25,8	28,2	41,9	-1,4	20,4	27,0	58	63
P52_B	4,50	32,6	60,0	20,7	41,2	50,9	33,5	30,7	24,9	35,5	11,5	23,8	26,4	40,4	8,3	18,0	26,1	61	66
P52_C	7,50	32,2	59,4	20,4	40,9	51,5	33,0	30,3	26,5	36,2	11,1	23,9	26,6	41,3	8,2	18,1	25,7	60	65
P52_D	10,50	32,4	58,6	20,4	41,2	51,8	33,0	30,1	28,3	37,7	11,5	24,4	27,2	41,9	8,0	18,7	25,4	60	65
P52_E	13,50	32,9	57,9	20,6	41,7	51,9	33,3	30,3	33,9	37,7	12,0	25,0	27,8	42,0	4,6	19,2	25,8	59	64
P52_F	16,50	33,5	57,2	20,8	42,3	52,0	33,5	31,5	33,4	31,0	12,4	25,5	28,2	42,0	-2,4	19,6	26,3	59	64
P53_A	19,50	35,3	56,6	17,9	41,0	51,7	32,9	31,2	17,8	29,6	2,5	25,4	28,4	42,1	-0,1	22,1	26,5	58	63
P53_A	1,50	32,8	60,3	21,8	41,9	49,9	32,5	31,1	23,9	35,1	3,5	24,3	27,4	40,0	9,8	20,8	25,9	61	66
P53_B	22,50	36,3	56,1	18,1	41,1	51,6	32,9	29,8	17,7	29,8	2,8	25,4	28,4	42,1	-0,8	22,4	26,9	58	63
P53_B	4,50	32,3	60,0	21,5	41,6	50,5	31,9	30,7	24,9	35,1	3,0	23,4	26,6	40,6	9,6	20,2	26,0	61	66
P53_C	7,50	31,9	59,4	21,1	41,3	51,2	31,4	30,4	26,5	35,6	2,7	23,5	26,7	41,4	9,5	20,1	25,6	60	65
P53_D	10,50	32,1	58,6	21,0	41,4	51,5	31,4	30,1	28,2	37,0	2,7	24,0	27,3	42,0	9,2	20,4	25,3	60	65
P53_E	13,50	32,7	57,9	21,1	41,8	51,6	31,8	30,3	34,0	37,1	2,9	24,6	27,9	42,1	6,8	21,0	25,7	59	64
P53_F	16,50	33,5	57,2	21,2	42,4	51,7	32,3	31,4	33,5	29,9	3,1	25,1	28,3	42,1	-1,7	21,4	26,1	59	64
P54_A	19,50	35,2	56,7	17,9	40,9	51,5	31,6	31,1	17,9	29,7	5,7	25,5	27,9	42,0	-0,1	21,8	25,7	58	63
P54_A	1,50	32,7	60,3	21,1	42,2	49,7	30,8	31,0	23,8	35,1	3,8	24,4	26,9	39,8	10,3	20,5	24,7	61	66
P54_B	22,50	36,3	56,1	18,2	41,1	51,5	31,4	30,5	17,7	29,9	7,0	25,5	27,9	42,0	-0,9	22,2	26,1	58	63
P54_B	4,50	32,3	60,1	20,7	41,8	50,3	30,3	30,7	24,8	35,1	3,4	23,6	26,1	40,5	10,1	19,9	25,1	61	66
P54_C	7,50	31,8	59,4	20,4	41,5	51,0	29,8	30,3	26,4	35,5	3,2	23,6	26,2	41,3	10,0	19,8	24,7	60	65

P54_D	10,50	32,1	58,7	20,3	41,6	51,2	29,8	30,0	28,1	36,7	3,2	24,1	26,8	42,0	9,7	20,2	24,5	60	65
P54_E	13,50	32,7	57,9	20,4	42,0	51,4	30,3	30,3	33,9	36,8	3,7	24,7	27,4	42,0	7,6	20,8	24,9	59	64
P54_F	16,50	33,5	57,3	20,6	42,5	51,5	31,1	31,3	33,3	29,9	4,3	25,2	27,8	42,0	1,8	21,1	25,3	59	64
P55_A	19,50	35,4	56,7	17,9	40,5	51,3	32,9	31,5	17,9	29,7	14,0	25,4	27,5	42,1	0,0	21,3	25,9	58	63
P55_A	1,50	32,7	60,3	21,1	42,0	49,6	32,4	31,1	23,9	35,6	13,1	24,4	26,6	39,9	10,3	20,2	24,8	61	66
P55_B	22,50	36,5	56,2	18,3	40,6	51,3	32,7	30,5	17,8	29,9	14,5	25,4	27,5	42,1	-0,8	21,6	26,2	58	63
P55_B	4,50	32,2	60,1	20,8	41,6	50,1	31,9	30,7	25,0	35,5	12,4	23,5	25,7	40,6	10,2	19,5	25,2	61	66
P55_C	7,50	31,8	59,4	20,4	41,3	50,8	31,4	30,4	26,6	36,0	12,0	23,5	25,8	41,4	10,0	19,6	24,8	60	65
P55_D	10,50	32,1	58,7	20,4	41,4	51,1	31,3	30,1	28,3	37,3	12,4	24,0	26,4	42,1	9,8	20,0	24,6	60	65
P55_E	13,50	32,7	58,0	20,2	41,8	51,2	31,7	30,4	34,0	37,3	12,9	24,6	27,0	42,1	7,6	20,5	25,0	59	64
P55_F	16,50	33,5	57,3	20,4	42,3	51,3	32,3	31,5	33,4	30,0	13,4	25,1	27,4	42,1	1,9	20,8	25,4	59	64
P56_A	19,50	35,7	56,7	18,9	40,7	51,1	31,1	31,7	17,9	29,4	2,7	25,4	27,7	42,2	-0,1	22,0	26,0	58	63
P56_A	1,50	32,7	60,3	21,8	41,8	49,3	31,2	31,2	23,9	35,1	3,6	24,4	26,8	39,9	10,4	21,2	24,9	61	66
P56_B	22,50	36,8	56,2	18,4	40,9	51,1	31,6	30,7	17,8	29,5	3,0	25,4	27,7	42,1	-0,8	22,4	26,4	58	63
P56_B	4,50	32,2	60,1	21,5	41,5	49,8	30,7	30,8	24,9	35,1	3,2	23,5	26,0	40,6	10,3	20,5	25,2	61	66
P56_C	7,50	31,8	59,4	21,2	41,2	50,5	30,1	30,5	26,5	35,7	2,8	23,5	26,0	41,4	10,1	20,4	24,9	60	65
P56_D	10,50	32,1	58,7	21,3	41,4	50,8	30,1	30,2	28,3	37,3	2,8	24,0	26,6	42,1	9,8	20,9	24,7	60	65
P56_E	13,50	32,7	58,0	21,2	41,9	51,0	30,5	30,5	34,0	37,4	3,1	24,5	27,2	42,2	7,7	21,4	25,1	59	64
P56_F	16,50	33,6	57,3	21,4	42,5	51,1	31,0	31,5	33,7	29,7	3,3	25,1	27,6	42,2	1,8	21,8	25,6	59	64
P57_A	19,50	35,1	56,8	18,0	40,4	50,8	30,7	31,5	17,9	29,5	13,1	24,8	26,7	42,1	0,7	21,6	26,2	58	63
P57_A	1,50	31,0	60,3	21,4	41,3	49,0	30,7	31,1	23,8	35,1	12,1	23,7	25,8	39,9	10,0	20,8	24,9	61	66
P57_B	22,50	36,2	56,2	18,5	40,6	50,8	31,3	30,7	17,8	29,6	13,6	24,8	26,7	42,1	0,5	21,7	26,5	58	63
P57_B	4,50	30,6	60,1	21,1	41,0	49,4	30,2	30,8	24,8	35,1	11,4	22,9	25,0	40,6	9,9	20,2	25,3	61	66
P57_C	7,50	30,3	59,5	20,8	40,7	50,1	29,7	30,4	26,4	35,5	11,1	22,8	24,9	41,4	9,7	20,2	25,0	60	65
P57_D	10,50	30,6	58,7	20,7	40,8	50,5	29,6	30,1	28,2	37,3	11,6	23,3	25,5	42,1	9,5	20,7	24,8	60	65
P57_E	13,50	31,3	58,0	20,5	41,3	50,7	30,0	30,4	33,8	37,3	12,0	23,8	26,1	42,1	7,0	21,2	25,3	59	64
P57_F	16,50	32,7	57,4	20,7	42,0	50,8	30,4	31,4	33,1	29,8	12,5	24,4	26,6	42,1	-1,2	21,5	25,7	59	64
P58_A	19,50	35,4	56,8	18,2	40,9	50,6	31,9	32,0	18,0	31,1	5,8	25,1	26,8	42,1	0,7	22,7	26,6	58	63
P58_A	1,50	30,9	60,3	21,6	41,4	48,8	31,6	31,2	23,6	35,7	4,0	24,1	25,9	39,9	10,0	21,2	25,6	61	66
P58_B	22,50	36,6	56,3	18,6	40,9	50,6	32,0	30,2	17,8	31,3	7,2	25,1	26,7	42,1	0,5	23,1	27,0	58	63
P58_B	4,50	30,6	60,1	21,3	41,1	49,2	31,1	30,9	24,6	35,7	3,6	23,2	25,1	40,6	9,9	21,1	25,8	61	66
P58_C	7,50	30,3	59,5	20,9	40,9	49,9	30,6	30,6	26,2	35,9	3,4	23,1	25,0	41,4	9,7	21,1	25,4	60	65
P58_D	10,50	30,7	58,8	21,0	41,1	50,3	30,5	30,3	27,9	37,7	3,5	23,7	25,6	42,1	9,5	21,4	25,3	60	65
P58_E	13,50	31,4	58,0	20,9	41,6	50,4	30,8	30,6	33,2	37,1	4,0	24,2	26,1	42,1	7,1	21,9	25,7	59	64
P58_F	16,50	32,7	57,4	21,1	42,3	50,5	31,3	31,8	32,4	31,3	4,6	24,7	26,7	42,1	-1,3	22,1	26,2	59	64
P59_A	19,50	35,9	56,8	18,2	42,1	50,5	30,3	32,1	18,0	30,7	6,1	24,1	26,8	42,2	0,5	22,6	26,9	58	63
P59_A	1,50	32,5	60,3	21,7	42,1	48,7	29,6	30,6	23,7	35,9	3,9	23,1	25,8	40,0	9,9	20,7	25,4	61	66
P59_B	22,50	37,0	56,3	18,7	41,0	50,5	30,1	30,3	17,9	30,9	7,5	24,2	26,8	42,2	0,1	23,0	27,2	58	63
P59_B	4,50	32,1	60,1	21,3	42,2	49,0	29,1	30,6	24,7	35,9	3,5	22,3	25,0	40,7	9,8	20,6	25,9	61	66
P59_C	7,50	31,8	59,5	21,0	42,1	49,7	28,6	30,4	26,2	36,1	3,3	22,1	25,0	41,5	9,7	20,6	25,6	60	65
P59_D	10,50	32,0	58,8	21,1	42,1	50,1	28,4	30,2	28,6	37,8	3,4	22,7	25,6	42,1	9,5	21,2	25,5	60	65
P59_E	13,50	32,6	58,1	20,9	42,5	50,3	28,9	30,6	33,8	37,2	3,8	23,2	26,2	42,2	7,4	21,7	25,9	59	64
P59_F	16,50	33,7	57,4	21,2	43,0	50,4	29,3	31,7	32,8	31,0	4,4	23,7	26,7	42,2	-1,6	22,0	26,4	59	64
P60_A	19,50	35,5	57,0	18,1	41,3	50,2	31,2	32,3	20,3	30,9	14,0	24,6	26,1	42,2	0,6	21,7	27,2	58	63
P60_A	1,50	30,9	60,3	21,8	41,9	48,4	30,7	30,7	24,5	36,0	13,0	23,6	25,1	40,0	9,9	20,3	25,7	61	66
P60_B	22,50	36,7	56,4	18,7	41,0	50,1	31,0	30,4	20,2	31,1	14,4	24,7	26,1	42,2	0,2	21,9	27,5	58	63
P60_B	4,50	30,5	60,2	21,4	42,0	48,7	30,2	30,7	25,3	35,9	12,3	22,8	24,3	40,7	9,9	20,3	26,2	61	66
P60_C	7,50	30,3	59,6	21,1	41,8	49,4	29,7	30,4	26,6	36,2	12,0	22,6	24,3	41,5	9,7	20,4	25,9	60	65
P60_D	10,50	30,7	58,8	21,0	41,8	49,8	29,6	30,3	28,5	37,8	12,4	23,2	24,9	42,1	9,5	20,9	25,8	60	65
P60_E	13,50	31,4	58,2	20,8	42,2	50,1	30,0	30,7	33,6	37,4	12,9	23,7	25,5	42,2	7,4	21,4	26,3	59	64
P60_F	16,50	32,8	57,5	21,0	42,5	50,2	30,6	31,8	32,6	30,9	13,4	24,2	26,0	42,2	-1,4	21,6	26,7	59	64
P61_A	19,50	34,8	57,0	18,4	41,6	50,0	28,2	32,4	20,3	31,3	6,0	23,5	26,2	42,3	0,7	22,3	27,4	58	63
P61_A	1,50	30,8	60,3	22,0	42,3	48,2	28,1	30,7	24,7	36,0	4,1	22,5	25,2	40,0	9,9	21,0	25,9	61	66
P61_B	22,50	36,1	56,5	18,8	40,2	50,0	29,0	30,5	20,2	31,5	7,3	23,6	26,2	42,2	0,2	22,5	27,7	58	63

P61_B	4,50	30,4	60,2	21,6	42,5	48,4	27,7	30,8	25,5	36,0	3,7	21,7	24,4	40,8	9,9	20,9	26,4	61	66
P61_C	7,50	30,1	59,6	21,3	42,4	49,1	27,2	30,5	26,8	36,3	3,4	21,5	24,3	41,6	9,8	21,0	26,0	60	65
P61_D	10,50	30,4	58,9	21,2	42,4	49,6	27,1	30,4	28,6	38,0	3,6	22,0	24,9	42,2	9,5	21,5	26,0	60	65
P61_E	13,50	31,1	58,2	21,0	42,7	49,9	27,6	30,9	33,5	37,4	4,0	22,5	25,4	42,3	7,1	21,9	26,5	59	64
P61_F	16,50	32,3	57,6	21,2	43,0	50,0	28,0	32,0	32,6	31,2	4,6	23,1	26,0	42,3	-1,5	22,1	26,9	59	64
P62_A	19,50	35,0	57,1	17,7	41,6	49,8	27,5	32,6	20,3	31,3	13,0	23,9	26,2	42,3	0,6	21,4	27,6	58	63
P62_A	1,50	30,8	60,4	22,1	42,0	48,0	27,6	30,8	24,8	36,1	11,9	23,0	25,2	40,0	10,0	18,6	26,2	61	66
P62_B	22,50	36,2	56,6	18,9	39,8	49,7	28,1	30,6	20,2	31,5	13,4	24,0	26,2	42,2	0,2	21,8	28,0	58	63
P62_B	4,50	30,4	60,2	21,7	42,4	48,2	27,1	30,8	25,6	36,0	11,2	22,2	24,4	40,8	9,9	19,0	26,6	61	66
P62_C	7,50	30,2	59,6	21,3	42,2	48,8	26,7	30,6	26,9	36,3	10,9	22,0	24,3	41,6	9,8	19,5	26,3	60	65
P62_D	10,50	30,4	58,9	21,2	42,2	49,4	26,5	30,5	28,5	38,0	11,3	22,5	24,9	42,2	9,6	20,1	26,3	60	65
P62_E	13,50	31,1	58,2	21,0	42,6	49,6	27,0	31,0	33,1	37,5	11,8	23,0	25,4	42,3	7,1	20,5	26,7	59	64
P62_F	16,50	32,2	57,6	21,3	42,9	49,7	27,4	32,3	31,7	31,3	12,3	23,5	26,0	42,3	-1,6	20,7	27,2	59	64
P63_A	19,50	34,3	57,1	16,8	41,0	49,6	30,0	32,6	20,4	31,4	4,2	23,9	25,7	42,2	0,9	22,2	26,9	58	63
P63_A	1,50	28,6	60,4	21,4	41,5	47,8	30,1	31,1	24,9	36,2	4,2	23,0	24,7	40,0	8,0	20,6	25,0	61	66
P63_B	22,50	35,7	56,6	19,0	39,5	49,5	30,5	31,3	20,2	31,5	4,8	24,0	25,7	42,2	0,5	22,2	27,3	58	63
P63_B	4,50	28,4	60,2	21,0	41,9	47,9	29,7	31,1	25,7	36,1	3,8	22,2	23,9	40,7	8,1	20,6	25,7	61	66
P63_C	7,50	28,3	59,7	20,6	41,8	48,5	29,2	30,8	27,0	36,5	3,5	22,0	23,7	41,6	8,0	20,9	25,4	60	65
P63_D	10,50	28,7	59,0	20,6	41,9	49,1	28,9	30,6	28,9	38,4	3,6	22,5	24,3	42,2	7,8	21,5	25,4	60	65
P63_E	13,50	29,6	58,3	20,4	42,3	49,4	29,3	31,1	33,0	37,8	4,1	23,0	24,9	42,3	7,2	21,9	25,9	59	64
P63_F	16,50	31,2	57,7	20,7	42,5	49,5	29,7	32,4	31,9	31,4	4,5	23,4	25,4	42,3	-1,1	22,1	26,4	59	64
P64_A	19,50	34,8	57,2	16,9	39,8	49,4	28,7	32,7	16,6	30,8	3,8	23,3	25,7	42,3	-2,7	21,0	27,1	58	63
P64_A	1,50	30,7	60,4	21,8	41,1	47,7	28,8	31,3	23,4	36,2	4,1	22,4	24,7	40,1	10,0	18,7	25,0	61	66
P64_B	22,50	36,0	56,7	19,1	39,0	49,3	29,3	31,3	16,5	31,1	4,3	23,4	25,7	42,3	-4,9	20,7	27,5	58	63
P64_B	4,50	30,3	60,3	21,4	41,0	47,7	28,3	31,2	24,4	36,1	3,6	21,6	24,0	40,8	9,9	19,2	25,8	61	66
P64_C	7,50	30,1	59,7	21,1	40,8	48,3	27,9	30,9	25,9	36,3	3,4	21,4	23,7	41,6	9,8	19,8	25,5	60	65
P64_D	10,50	30,3	59,0	20,7	41,0	49,0	27,7	30,8	27,7	38,1	3,6	21,9	24,3	42,2	9,5	20,5	25,6	60	65
P64_E	13,50	31,0	58,3	20,5	41,5	49,2	28,1	31,4	32,4	37,6	4,0	22,3	24,9	42,3	7,1	20,8	26,1	59	64
P64_F	16,50	32,4	57,7	20,8	41,8	49,4	28,4	32,7	31,1	30,9	4,5	22,8	25,4	42,3	-2,9	20,9	26,6	59	64
P65_A	19,50	35,0	57,3	17,9	39,8	49,2	25,7	32,4	16,7	30,9	14,0	21,7	25,7	42,3	-2,2	21,2	27,3	58	63
P65_A	1,50	30,6	60,4	22,5	41,1	47,4	25,4	30,9	23,8	36,2	13,2	20,9	24,8	40,1	10,0	18,8	24,9	61	66
P65_B	22,50	36,2	56,8	19,7	39,3	49,1	26,6	30,9	16,5	31,2	14,2	22,0	25,7	42,3	-2,9	21,1	27,6	58	63
P65_B	4,50	30,3	60,3	22,1	41,0	47,5	25,0	31,1	24,8	36,1	12,5	20,1	24,0	40,8	10,0	19,4	25,9	61	66
P65_C	7,50	30,1	59,7	21,7	40,9	48,0	24,6	30,8	26,1	36,3	12,2	19,8	23,7	41,6	9,8	20,0	25,7	60	65
P65_D	10,50	30,8	59,1	21,4	40,9	48,7	24,5	30,8	27,8	37,8	12,7	20,3	24,3	42,2	9,6	20,8	25,7	60	65
P65_E	13,50	31,7	58,4	21,2	41,1	49,0	25,0	31,5	31,1	37,2	13,2	20,8	24,8	42,3	7,2	21,0	26,3	59	64
P65_F	16,50	32,7	57,8	21,2	41,6	49,1	25,7	32,9	29,9	31,0	13,7	21,3	25,4	42,3	-2,6	21,1	26,8	59	64
P66_A	19,50	34,8	57,3	18,0	39,9	49,0	27,8	32,7	16,7	30,8	3,8	23,6	25,2	42,3	-2,2	21,2	27,6	58	63
P66_A	1,50	28,6	60,5	22,2	41,1	47,3	27,9	30,9	23,9	36,1	4,0	22,7	24,3	40,1	10,3	18,3	25,1	61	66
P66_B	22,50	36,2	56,8	19,8	39,2	48,9	28,4	31,1	16,6	31,0	4,3	23,8	25,2	42,3	-3,0	21,2	27,9	58	63
P66_B	4,50	28,4	60,4	21,8	41,1	47,3	27,4	31,1	24,9	36,1	3,6	22,0	23,6	40,8	10,1	19,0	26,1	61	66
P66_C	7,50	28,5	59,8	21,4	41,0	47,8	27,0	30,8	26,3	36,3	3,4	21,6	23,3	41,6	9,9	19,9	25,9	60	65
P66_D	10,50	29,5	59,1	21,1	41,0	48,5	26,7	30,8	27,8	38,0	3,6	22,1	23,8	42,2	9,7	20,7	26,0	60	65
P66_E	13,50	30,6	58,5	20,9	41,2	48,8	27,1	31,5	31,2	37,4	4,1	22,6	24,4	42,3	7,4	20,9	26,5	59	64
P66_F	16,50	32,1	57,8	20,9	41,7	49,0	27,7	32,9	30,1	31,0	4,8	23,1	24,9	42,3	-2,5	21,1	27,1	59	64
P67_A	19,50	34,7	57,4	18,3	39,7	48,8	25,7	32,8	16,6	32,2	12,6	21,6	25,2	42,3	-3,2	21,2	27,9	58	63
P67_A	1,50	28,5	60,5	22,1	40,6	47,1	25,4	31,0	24,2	36,9	11,9	20,9	24,1	40,1	10,3	20,0	25,3	61	66
P67_B	22,50	36,1	57,0	19,9	39,6	48,7	26,8	31,3	16,5	32,5	12,8	21,9	25,2	42,3	-4,4	22,3	28,3	58	63
P67_B	4,50	28,3	60,5	21,7	40,5	47,1	24,9	31,2	25,1	36,8	11,2	20,1	23,3	40,8	10,1	19,9	26,4	61	66
P67_C	7,50	28,3	59,9	21,3	40,3	47,6	24,5	30,9	26,4	37,0	10,9	19,7	23,2	41,6	9,9	20,0	26,1	60	65
P67_D	10,50	28,7	59,2	21,2	40,6	48,3	24,3	30,9	27,9	38,7	11,4	20,2	23,7	42,2	9,7	20,2	26,3	60	65
P67_E	13,50	29,5	58,6	21,2	40,9	48,6	24,5	31,6	30,3	38,1	11,9	20,7	24,3	42,3	7,3	20,4	26,8	59	64
P67_F	16,50	31,1	58,0	21,2	41,7	48,8	25,1	33,0	28,3	32,3	12,4	21,1	24,8	42,3	-3,5	20,7	27,4	59	64
P68_A	19,50	35,1	57,5	18,5	39,8	48,6	25,7	33,0	16,7	30,7	3,6	20,9	25,2	42,3	-2,2	21,1	27,6	58	63


P68_A	1,50	30,5	60,6	20,4	40,1	47,1	25,3	31,0	24,2	36,0	3,9	20,2	24,1	40,1	10,5	19,9	25,3	61	66
P68_B	22,50	36,4	57,0	20,0	39,8	48,6	26,7	31,4	16,5	31,1	4,1	21,2	25,2	42,3	-3,2	22,3	28,1	58	63
P68_B	4,50	30,2	60,5	20,0	40,0	47,0	24,9	31,2	25,0	35,9	3,5	19,4	23,4	40,8	10,4	19,9	26,0	61	66
P68_C	7,50	30,0	60,0	19,6	39,8	47,5	24,5	31,0	26,2	36,1	3,3	19,1	23,2	41,6	10,2	20,0	25,7	60	65
P68_D	10,50	30,3	59,3	19,2	40,0	48,2	24,3	30,9	27,8	37,8	3,4	19,5	23,7	42,2	9,9	20,2	25,9	60	65
P68_E	13,50	31,0	58,6	19,1	40,4	48,5	24,5	31,7	29,1	37,1	3,9	20,0	24,2	42,3	7,4	20,4	26,5	59	64
P68_F	16,50	32,4	58,0	19,4	41,3	48,7	25,1	33,0	26,1	30,9	4,4	20,5	24,8	42,3	-2,5	20,7	27,0	59	64
P69_A	19,50	33,6	55,0	19,7	50,9	31,1	7,1	33,0	41,2	40,5	37,4	-4,7	1,0	39,0	8,5	21,0	27,9	57	62
P69_A	1,50	25,3	57,5	20,6	48,8	33,2	13,7	30,6	25,3	36,5	39,8	-2,0	-5,5	37,2	10,7	17,0	24,8	58	63
P69_B	22,50	35,1	55,0	20,8	51,5	22,9	7,3	31,1	42,0	41,5	36,9	-4,6	3,7	39,0	11,1	22,9	28,4	57	62
P69_B	4,50	25,5	57,6	20,2	50,2	32,6	13,7	31,0	26,2	36,4	39,9	-2,1	-4,9	37,8	10,5	17,9	25,8	59	64
P69_C	7,50	25,9	57,1	19,8	50,4	32,8	13,7	30,7	27,4	36,6	39,6	-12,6	-5,1	38,3	10,3	17,9	25,6	58	63
P69_D	10,50	26,5	56,6	19,8	50,5	33,4	13,8	30,7	28,8	38,1	39,1	-11,6	-3,1	38,9	10,1	18,3	25,8	58	63
P69_E	13,50	27,6	56,0	19,8	50,6	34,1	7,7	31,6	30,2	37,7	38,6	-9,3	-1,3	39,0	7,8	19,2	26,5	57	62
P69_F	16,50	30,1	55,5	20,1	50,7	34,6	7,7	33,0	34,0	34,2	38,0	-4,8	-0,6	39,0	3,8	20,1	27,1	57	62
P70_A	19,50	33,9	53,3	16,1	51,9	29,3	4,6	32,4	41,3	40,7	38,7	-4,6	1,2	38,8	8,8	19,0	26,1	56	61
P70_A	1,50	25,4	55,6	19,8	49,7	37,9	11,7	27,9	24,6	34,1	41,7	-5,8	12,3	36,4	6,8	14,4	18,1	57	62
P70_B	22,50	35,7	52,6	18,4	52,2	21,9	4,6	31,1	42,1	41,6	38,3	-4,6	3,9	38,7	11,5	21,3	27,5	56	61
P70_B	4,50	25,7	55,7	19,4	51,2	37,4	11,6	27,6	25,6	34,1	41,7	-5,7	11,8	37,0	6,8	14,4	17,7	57	62
P70_C	7,50	26,3	55,3	19,1	51,3	38,1	11,4	27,4	27,0	34,5	41,2	-12,8	11,6	37,9	6,7	14,7	17,3	57	62
P70_D	10,50	28,5	54,8	19,2	51,4	38,8	11,2	27,6	28,4	36,7	40,7	-11,8	12,1	38,6	6,6	15,5	17,4	57	62
P70_E	13,50	29,7	54,3	19,2	51,5	39,5	6,1	29,0	29,6	35,8	40,0	-9,5	12,8	38,7	6,6	16,8	18,3	57	62
P70_F	16,50	30,9	53,8	18,1	51,6	39,6	6,1	31,2	34,1	31,9	39,4	-4,8	13,7	38,7	3,9	17,8	20,8	56	61
P71_A	19,50	33,4	51,4	13,1	52,9	28,8	5,9	32,3	41,5	40,7	41,9	-4,5	1,3	38,2	10,0	23,1	25,3	56	61
P71_A	1,50	24,8	53,3	3,2	50,5	39,4	11,1	18,6	24,9	25,6	44,8	-2,1	20,1	35,7	-2,6	16,7	9,6	56	61
P71_B	22,50	35,1	51,0	17,8	52,9	28,0	6,0	31,0	42,3	41,7	41,5	-4,4	3,9	38,5	11,8	25,4	27,9	56	61
P71_B	4,50	25,1	53,4	3,1	52,1	38,5	11,0	19,8	25,9	27,0	44,8	-2,3	19,4	36,4	-2,6	17,5	10,0	56	61
P71_C	7,50	25,4	53,1	3,1	52,3	39,0	11,0	21,0	27,2	30,0	44,4	-5,7	19,0	37,3	-2,3	18,5	10,4	56	61
P71_D	10,50	26,0	52,7	3,7	52,4	39,6	11,1	22,6	28,9	35,0	43,8	-5,4	19,4	38,0	-1,7	19,4	11,7	56	61
P71_E	13,50	27,0	52,3	6,6	52,5	40,2	6,1	26,1	30,4	34,3	43,1	-4,5	19,9	38,2	-0,1	19,9	14,3	56	61
P71_F	16,50	29,0	51,8	11,7	52,5	40,7	5,7	29,9	34,1	33,2	42,5	-2,2	20,4	38,2	4,1	20,8	19,1	56	61
P72_A	19,50	32,8	50,2	12,9	53,8	19,6	5,1	31,8	41,5	40,7	42,9	-4,5	1,3	37,7	10,8	26,8	24,2	56	61
P72_A	1,50	24,4	51,5	5,0	51,4	38,8	12,6	18,0	24,9	23,6	46,0	17,2	0,0	35,5	-1,2	23,5	8,1	55	60
P72_B	22,50	34,8	49,9	17,6	53,9	24,2	5,2	30,8	42,3	41,6	42,3	-4,4	4,0	38,1	11,8	27,1	26,3	56	61
P72_B	4,50	24,7	51,7	5,2	53,1	37,9	12,6	19,1	26,0	24,7	45,9	16,6	-0,2	36,1	-0,9	24,4	8,5	56	61
P72_C	7,50	25,1	51,4	5,5	53,2	38,1	12,7	20,3	27,3	27,3	45,4	15,9	-0,2	37,0	-0,3	25,3	9,1	56	61
P72_D	10,50	25,8	51,1	6,4	53,3	38,7	11,7	21,7	29,3	31,3	44,7	16,4	1,1	37,7	0,7	26,2	10,8	56	61
P72_E	13,50	26,8	50,8	8,5	53,4	39,2	11,6	24,5	28,4	31,6	44,0	16,8	2,6	37,9	2,7	26,3	13,7	56	61
P72_F	16,50	28,6	50,4	11,3	53,4	39,8	12,8	28,4	33,2	33,2	43,4	17,3	4,0	38,0	6,7	26,4	18,3	56	61
P73_A	19,50	32,9	49,0	12,7	54,6	23,2	4,2	31,8	41,7	40,8	43,4	-4,4	1,4	37,5	11,0	26,8	23,6	56	61
P73_A	1,50	23,9	49,6	5,0	52,4	32,5	14,4	16,1	24,2	23,9	46,7	1,9	-2,5	35,1	-1,8	23,5	8,3	55	60
P73_B	22,50	34,9	48,8	17,3	55,3	26,9	4,2	30,5	42,4	41,7	42,9	-4,3	4,0	37,9	11,9	27,0	26,2	57	62
P73_B	4,50	24,1	50,0	5,3	54,0	31,7	14,5	16,8	25,3	24,6	46,5	1,6	-2,5	35,7	-1,5	24,4	8,7	56	61
P73_C	7,50	24,4	49,9	5,8	54,2	31,6	14,6	17,7	26,7	26,3	45,9	0,2	-2,4	36,6	-0,8	25,4	9,5	56	61
P73_D	10,50	25,2	49,6	7,0	54,2	32,1	14,1	19,4	28,7	29,1	45,2	0,8	-1,1	37,4	0,5	26,2	11,3	56	61
P73_E	13,50	26,2	49,4	9,2	54,3	32,6	14,6	22,0	29,1	31,8	44,6	1,6	0,5	37,6	2,7	26,4	14,3	56	61
P73_F	16,50	28,0	49,1	11,7	54,4	33,2	16,1	26,7	34,8	36,3	43,9	2,9	1,1	37,7	6,6	26,6	18,2	56	61
P74_A	19,50	32,2	47,9	16,5	55,6	23,9	3,1	30,5	42,0	40,6	42,6	-4,4	1,5	37,0	11,3	24,5	22,5	57	62
P74_A	1,50	23,7	47,8	3,5	53,4	19,7	16,1	15,3	23,7	21,8	45,6	-2,1	-7,6	34,3	-2,9	19,3	7,7	55	60
P74_B	22,50	34,5	47,9	16,8	56,4	27,6	3,1	30,7	42,5	41,9	42,2	-4,3	4,1	37,4	11,8	26,2	25,5	58	63
P74_B	4,50	23,9	48,6	3,6	55,2	19,5	15,9	16,1	25,0	22,3	45,6	-1,8	-6,4	35,1	-2,9	20,1	8,2	57	62
P74_C	7,50	24,1	48,4	4,0	55,4	19,5	15,7	17,2	26,8	24,2	45,0	-6,7	-5,1	35,9	-2,6	21,1	9,1	57	62
P74_D	10,50	24,7	48,3	5,4	55,4	20,2	15,0	18,9	29,2	26,5	44,4	-5,9	-3,3	36,7	-1,9	22,0	10,9	57	62
P74_E	13,50	25,6	48,1	8,1	55,5	21,0	15,2	21,7	32,8	29,2	43,7	-4,8	-1,0	37,0	-0,2	22,5	13,7	57	62

P74_F	16,50	27,7	47,9	11,5	55,5	22,4	16,0	26,3	38,0	33,2	43,1	-2,1	-0,2	37,1	4,1	23,2	17,1	57	62
P75_A	19,50	31,6	46,9	15,6	56,7	24,5	3,6	31,2	42,1	40,9	39,7	-2,9	2,0	36,4	11,5	23,0	21,2	58	63
P75_A	1,50	23,4	46,2	2,8	54,3	20,5	15,4	14,4	30,5	21,6	43,0	-5,6	-6,0	33,3	-2,6	11,5	6,0	55	60
P75_B	22,50	34,1	47,0	17,4	57,0	27,6	3,4	31,3	42,5	42,0	39,3	-2,8	4,4	36,7	11,9	28,4	25,3	58	63
P75_B	4,50	23,6	47,2	2,7	56,2	20,5	15,1	14,9	31,3	21,9	43,0	-5,3	-5,3	34,1	-2,5	12,0	6,2	57	62
P75_C	7,50	23,7	47,0	3,1	56,5	21,0	14,7	15,8	32,1	22,7	42,4	-10,9	-4,1	34,9	-2,3	13,1	6,9	57	62
P75_D	10,50	24,3	46,9	4,5	56,5	21,7	13,7	17,8	33,1	24,6	41,8	-9,8	-2,2	35,8	-1,7	14,7	8,5	57	62
P75_E	13,50	25,2	46,8	7,7	56,6	22,9	13,1	20,8	35,2	28,3	41,1	-7,5	0,2	36,1	0,0	16,9	11,7	57	62
P75_F	16,50	27,4	46,7	11,2	56,6	26,1	13,4	26,2	40,2	33,9	40,4	-3,1	1,5	36,1	4,6	19,7	16,4	57	62
P76_A	19,50	30,8	45,9	18,3	57,4	22,4	4,1	32,4	42,4	41,7	37,0	-0,8	2,1	35,6	11,0	27,1	21,0	58	63
P76_A	1,50	23,2	44,7	2,7	54,5	33,6	14,0	14,0	37,1	33,6	39,9	-7,9	-1,4	32,5	-3,1	11,1	5,7	55	60
P76_B	22,50	33,6	46,1	18,6	57,3	24,7	3,8	32,5	42,7	42,0	36,5	-0,2	4,5	36,3	12,2	30,8	25,3	58	63
P76_B	4,50	23,3	45,9	2,6	57,0	33,3	13,7	14,3	37,7	33,2	39,9	-7,7	-1,6	33,3	-3,1	11,7	5,9	58	63
P76_C	7,50	23,5	45,8	2,7	57,3	34,1	13,4	15,2	38,1	33,6	39,5	-9,8	-1,5	34,1	-2,9	12,7	6,6	58	63
P76_D	10,50	24,0	45,7	3,7	57,4	34,8	11,7	17,1	38,7	34,1	38,9	-8,8	-0,4	34,9	-2,2	14,2	8,1	58	63
P76_E	13,50	25,0	45,6	7,0	57,4	35,3	11,3	20,4	39,5	34,9	38,3	-6,5	1,4	35,3	-0,5	16,5	11,5	58	63
P76_F	16,50	27,1	45,6	11,4	57,4	35,5	11,6	26,2	42,3	36,5	37,6	-1,1	2,1	35,4	4,1	20,5	16,5	58	63

Figuur toetspunten



Figuur toetspunten

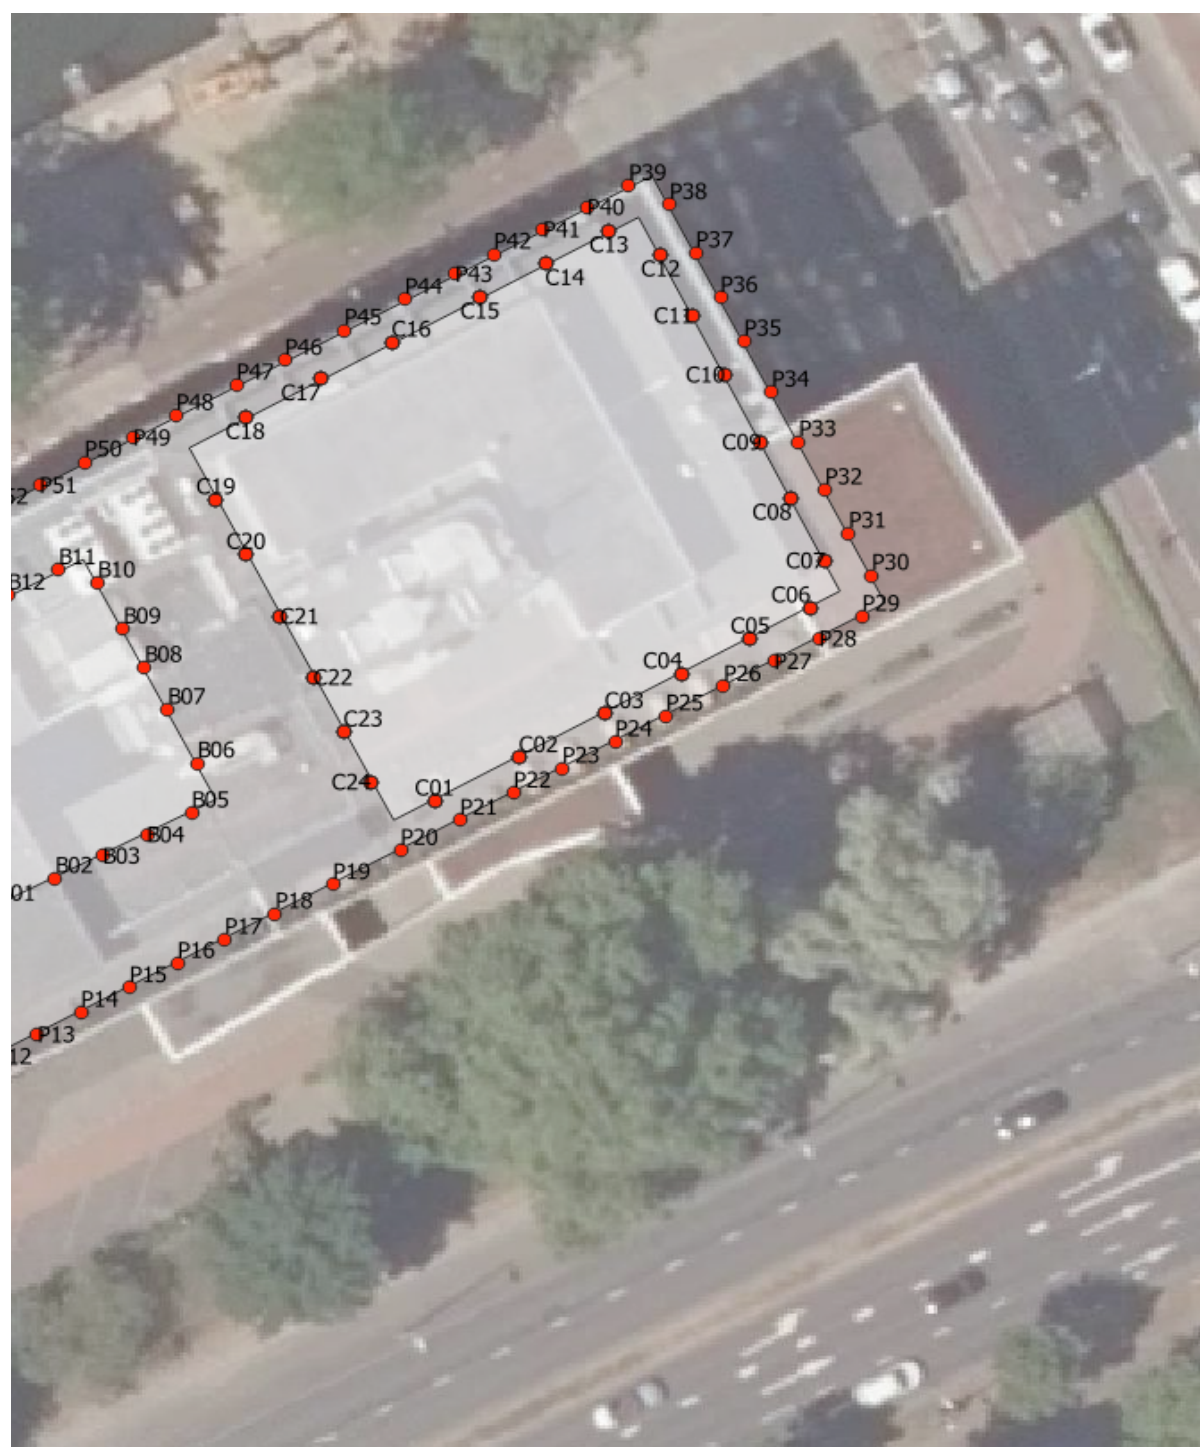

Figuur toetspunten

