

Woningen Folkert Elsingastraat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Projectgegevens

Project Woningen Folkert Elsingastraat
Onderdeel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Code 18188
Datum 28 juli 2023

Samengesteld door MSc. M. Omary
Adviseur MSc. M. Omary

Opdrachtgever HD Groep

Eindverantwoording ABT Velp
Arnhemsestraatweg 358, 6881 NK Velp
Postbus 82, 6800 AB Arnhem

Geautoriseerd door Ing. R. Vos

Paraaf

Datum	Versie	Omschrijving	verificatie
17-3-2023	V001	Concept	Ing. R. Vos
21-6-2023	V002	Definitief	Ing. R. Vos
28-7-2023	V003	Definitief	Ing. R. Vos

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Plangebied	4
1.3	Leeswijzer	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Situering	5
2.2	Wettelijk kader	5
2.3	Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder	5
2.4	Geluidsmodel	7
2.4.1	Verkeergegevens	7
2.4.2	Berekening	8
3	Rekenresultaten	9
3.1	Gezoneerde weg Prinsenlaan	9
3.2	Niet gezoneerde wegen	9
3.3	Gecumuleerd geluidbelasting	11
3.4	Aanvaardbaar woon- en leefklimaat	11
4	Conclusie	13
4.1	Resultaten	13
4.2	Maatregelen	13
4.3	Hogere waarde	13
Bijlage 1	Invoergegevens	14
Bijlage 2	Resultaten	29

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van HD Groep is door ABT b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de geluidbelasting op de gevel van toekomstige woningen aan de Folkert Elsingastraat te Rotterdam. Het geluidsonderzoek is uitgevoerd in het kader van de bestemmingsplanwijzing.

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidbelasting te bepalen die wordt veroorzaakt door wegverkeerslawaai en of deze belasting voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in de Wet geluidhinder (Wgh) voor de gezoneerde wegen. De berekende geluidbelasting is getoetst aan de normen die zijn vastgesteld in de Wgh voor de gezoneerde wegen en beoordeeld op basis van geluidbeleid van de gemeente Rotterdam beoordeeld.

1.2 Plangebied

De planlocatie bevindt zich aan de Folkert Elsingastraat 3-9 te Rotterdam. Het plan bestaat uit vier blokken, zie afbeelding 1. Op blok 1 en 3 worden eenzijdig georiënteerde woningen gebouwd en op blok 2 en 4 worden tweezijdig georiënteerde woningen gebouwd.



Afbeelding 1 Woningbouwplan Folkert Elsingastraat

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn het wettelijk kader en de uitgangspunten van het onderzoek opgenomen. In hoofdstuk 3 volgen de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 4 volgt de afweging van maatregelen en hogere grenswaarde procedure. In hoofdstuk 5 bevat de conclusie. In de bijlagen zijn de invoergegevens en de resultaten van het onderzoek opgenomen.

2 Uitgangspunten

2.1 *Situering*

Het geplande nieuwbouwproject bevindt zich aan de Folkert Elsingastraat in Rotterdam. Momenteel staat er op het terrein een kantoorgebouw met bijbehorend parkeerterrein. Ten oosten van de locatie bevindt zich de Koningslaan. Ten zuiden van het nieuwbouwproject ligt, op een afstand van meer dan 100 meter, Prinsenlaan. Op ongeveer 700 meter naar het westen ligt de snelweg A16, en op iets meer dan een kilometer naar het noorden liggen de snelweg A20 en een spoorlijn parallel aan elkaar. De omgeving van het nieuwbouwproject kan worden omschreven als stedelijk gebied.

2.2 *Wettelijk kader*

Gezoneerde wegen

Volgens de Wgh dient de geluiduitstraling van alle wegen te worden onderzocht met uitzondering van wegen met een snelheid van 30 km per uur. Een weg heeft een geluidzone die afhankelijk is van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. In tabel 1 zijn geluidzones langs wegen weergegeven.

Tabel 1 Geluidzones langs wegen

Aantal rijstroken	Geluidzone	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

Volgens de Wgh mag de geluidbelasting op de gevel van een woning vanwege wegverkeerslawaaï ten hoogste 48 dB bedragen. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB voor buitenstedelijk gebied en 63 dB voor stedelijk gebied. Op de berekende geluidbelasting dient alvorens het getoetst wordt aan de voorkeurgrenswaarde van 48 dB conform artikel 110g van de Wgh een aftrek toegepast worden. Voor gezoneerde wegen met een snelheid van lager dan 70 km/uur bedraagt de aftrek 5 dB.

In de Wgh is er een onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande situaties. Volgens deze wet dient voor de nieuwe situatie getoetst te worden in het tiende jaar na realisatie van de plannen of vaststelling van het bestemmingsplan. In het voorliggende onderzoek wordt naar nieuwe woningen gekeken.

Niet gezoneerde wegen

De Wgh is niet van toepassing op 30 km-wegen. Bij 30 km-wegen dient te worden getoetst aan de vereisten voor een goede ruimtelijke ordening. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het in de Wgh en Besluit geluid opgenomen toetsingskader.

2.3 *Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder*

Indien de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden, kan binnen de systematiek van de Wgh een hogere grenswaarde worden verleend door de gemeente Rotterdam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het vaststellen van hogere grenswaarden. Hierbij ontvangt het college advies van de DCMR Milieudienst Rijnmond (verder aangeduid als "de milieudienst").

Het beleid voor het vaststellen van hogere waarden is opgesteld door de milieudienst en vastgelegd in het 'Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder' (gemeente Rotterdam, 2006). Voorwaarde is dat het toepassen van maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is, of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard een rol spelen. Het onderzoeken en toepassen van maatregelen gebeurt in de volgende volgorde:

- Bronmaatregelen, zoals het reduceren van de hoeveelheid verkeer, het aanpassen van de rijnsnelheid of het toepassen van stiller wegdek;

- Overdrachtsmaatregelen, zoals geluidschermen of -wallen;
- Ontvangersmaatregelen, zoals het toepassen van gevelisolatie.

Criteria

Het gemeentelijke ontheffingsbeleid vereist dat minimaal één geluidluwe gevel en buitenruimte worden gecreëerd als harde criteria. In de meeste woningen is er een buitenruimte aanwezig. Indien er geen buitenruimte is, kan de aanwezigheid van een geluidluwe gevel voldoende kwaliteit bieden. Als een woning meerdere buitenruimten heeft, is het voldoende als ten minste één buitenruimte is gelegen aan de geluidluwe zijde. Bewoners krijgen de mogelijkheid om aan de geluidluwe zijde van de woning te verblijven.

De hoogst toelaatbare geluidbelastingen voor geluidluwe gevels en buitenruimten per geluidbron (aan de hand van de dosismaat L_{den}) is voor spoorverkeer 55 dB en industrie 50 dB(A). Bij wegverkeer moet uitgegaan worden van de gecumuleerde geluidsbelasting van alle gezoneerde wegen. Deze mag niet hoger zijn dan 53 dB na aftrek conform artikel 110g uit de Wgh. Bij het rekenkundig bepalen van de geluidbelasting moet worden uitgegaan van de waarnemhoogten waarop geluidhinder daadwerkelijk te verwachten is.

Het kan in de praktijk wenselijk zijn om buitenruimten aan de geluidbelaste kant te plaatsen vanwege stedenbouwkundige overwegingen, zoals gunstige blootstelling aan zonlicht. Dit kan afwijken van het beleid voor ontheffing. In sommige gevallen kan het nodig zijn om een woning aan de zijde te plaatsen die blootstaat aan geluidbelasting, bijvoorbeeld in het geval van studenten- of starterswoningen, vanwege stedenbouwkundige of volkshuisvestingsoverwegingen. Om geluidhinder te verminderen, dienen er alternatieve oplossingen te worden onderzocht, zoals de aanleg van een gemeenschappelijke buitenruimte op een rustigere locatie.

Het creëren van een tweede buitenruimte is eveneens een mogelijkheid. Door het kiezen van passende gebouwwormen zoals terrasgevels, 'uitkragende' balkons of geluidsabsorberende nissen is het mogelijk om op architectonisch niveau passende maatregelen voor een geluidluwe zijde te treffen. De toolbox 'Bouwen op geluidbelaste locaties' (DCMR Milieudienst Rijnmond, 2007) gaat hierop dieper in.

Indien de initiatiefnemer niet aan één of meerdere voorwaarden van het ontheffingsbeleid voldoet, kan deze een gemotiveerd verzoek indienen bij het college van Burgemeesters en Wethouders om van het vastgestelde ontheffingsbeleid af te wijken voor het betreffende plan. In dat geval dient het plan in ieder geval voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit van de leefomgeving.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is in voorliggend onderzoek ook inzicht gegeven in de aanwezigheid van een aanvaardbaar woon- leefklimaat. Als het gaat om aanvaardbaar woon- en leefklimaat, dan dient de geluidshinder vanwege alle geluidsbronnen gezamenlijk beschouwd te worden. Derhalve is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen exclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh (inclusief niet gezoneerde wegen) is bepaald en getoetst aan de waarden zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2 Milieukwaliteitsmaat gecumuleerde geluidbelasting (RIVM)

Geluidbelasting	Kwalificatie	Geluidbelasting	Kwalificatie
<45	Zeer goed	56-60	Matig
46-50	Goed	61-65	Slecht
51-55	Redelijk	>65	Zeer slecht

2.4 *Geluidsmodel*

Voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege wegverkeer is als uitgangspunt onder andere het model en rapport behorend bij het akoestisch onderzoek uitgevoerd door Kraaij Akoestisch Adviesbureau gebruikt. Voor het opstellen van het geluidmodel zijn onderstaande bronnen geraadpleegd:

- Verkeersgegevens (RVMK)¹;
- 'Akoestisch onderzoek; Nieuwbouw Folkert Elsingastraat', rapportnummer VL.1906.R01, d.d. 10 april 2019 en het bijbehorend geluidsmodel.

De waarneemhoogte bedraagt 1,5 meter boven iedere verdiepingvloer. De geluidbelasting is op de eerste bouwlaag op een waarneemhoogte van 1,5 meter berekend en vervolgens is de waarneemhoogte per verdieping met drie meter verhoogd. De standaard bodemfactor van het geluidsmodel is op akoestisch hard gezet (bodemfactor gelijk aan 0). Afwijkingen hiervan zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0) gemodelleerd.

2.4.1 *Verkeergegevens*

Voor het bepalen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai zijn onderstaande wegen in het onderzoek meegenomen:

- Gezoneerde wegen (50 km/uur)
 - Prinsenlaan.
- Niet gezoneerde wegen (30 km/uur)
 - Folkert Elsingastraat;
 - Koningslaan.

Conform de wet dient 10 jaar na verwachte besluitvorming over het plan als toetsing jaar te worden genomen. In dit onderzoek is 2033 als toetsingsjaar genomen.

De verkeergegevens (intensiteit uitgesplitst naar dag, avond en nacht; fractieverdeling motorvoertuigen; wegdektype en rijsnelheid) zijn voor het jaar 2030 op de website van DCMR beschikbaar gesteld. Deze verkeergegevens zijn door MRDH (door Metropoolregio Rotterdam Den Haag) aan DCMR aangeleverd. Voor de prognoseberekening van de verkeergegevens voor het jaar 2033 wordt van een autonoom groei van 0,5% per jaar uitgegaan.

De verkeergegevens voor de weg Folkert Elsingastraat zijn overgenomen uit het akoestisch onderzoek van april 2019. Voor de prognoseberekening van de verkeergegevens voor het jaar 2033 wordt voor deze weg ook van een autonoom groei van 0,5% per jaar uitgegaan.

In het onderzoek is tevens de verkeersaantrekkende werking ten gevolge van de nieuwbouw meegenomen. De gegevens voor verkeersaantrekkende werking is door RHO adviseurs aangeleverd.

De verkeersgegevens zijn in tabel 2 weergegeven.

<i>Weg</i>	<i>Wegdektype</i>	<i>Snelheid km/uur</i>
Prinsenlaan	W0-Referentiewegdek	50
Folkert Elsingastraat	Elementenverharding in keperverband	30
Koningslaan	Elementenverharding in keperverband	30
Koningslaan	Elementenverharding in keperverband	30
Koningslaan	Elementenverharding in keperverband	30
Koningslaan	Elementenverharding in keperverband	30

In bijlage 1 zijn de invoergegevens inclusief een compleet overzicht van de verkeersgegevens opgenomen.

¹ <https://www.dcmr.nl/verkeersgegevens-rvmk>

2.4.2


Berekening

De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer is berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit de bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu versie 2022.41.

3 Rekenresultaten

3.1 *Gezoneerde weg Prinsenlaan*

De geluidbelasting vanwege Prinsenlaan bedraagt ten hoogste 44 dB inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g van de Wgh. De voorkeurswaarde van 48 dB wordt hiermee niet overschreden, zie afbeelding 3.

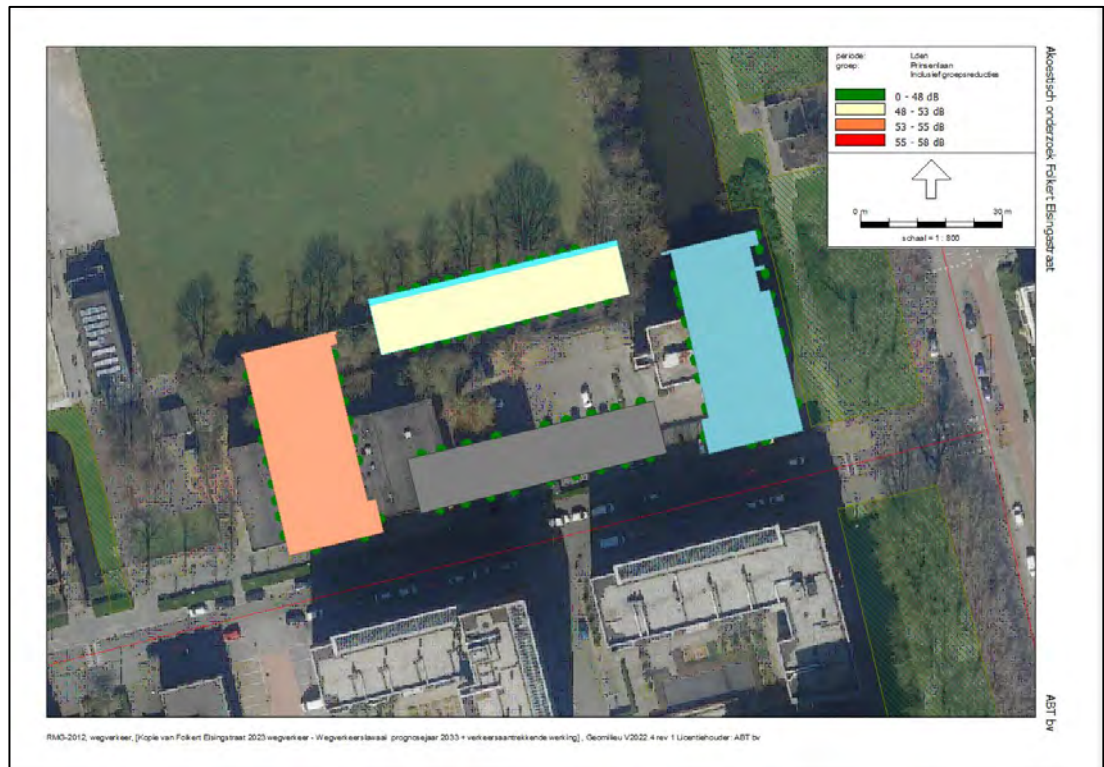


Afbeelding 2 L_{den} dB Prinsenlaan

Aangezien de geluidbelasting veroorzaakt door de Prinsenlaan voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig.

3.2 *Niet gezoneerde wegen*

Folkert Elsingastraat

De geluidbelasting ten gevolge van de Folkert Elsingastraat bedraagt 52 dB inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g van de Wgh. De geluidbelasting vanwege Folkert Elsingastraat is op onderstaande afbeelding inzichtelijk gemaakt.

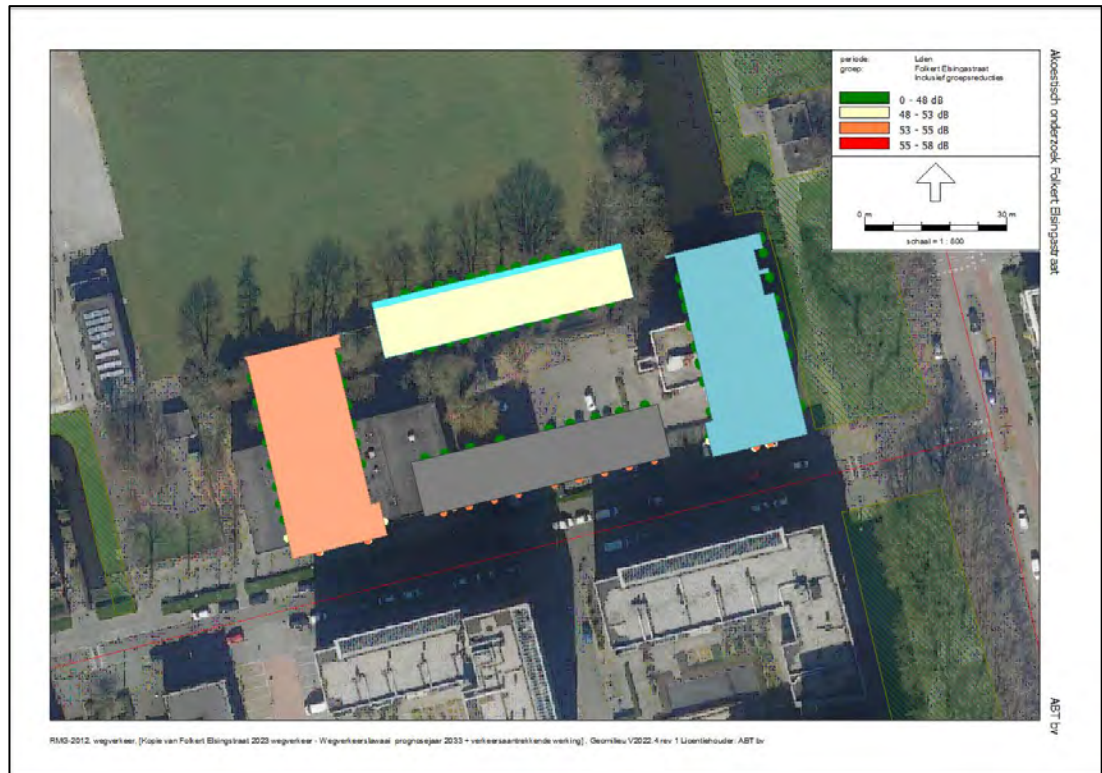


Afbeelding 3 L_{den} dB Folkert Elsingastraat

Aangezien Folkert Elsingastraat geen gezoneerde weg is, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig.

Koningslaan

Uit de berekende resultaten volgt dat de geluidsbelasting ten gevolge van de Koningslaan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. De L_{den} waarde bedraagt derhalve 48 dB inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g van de Wgh, zie afbeelding 2.

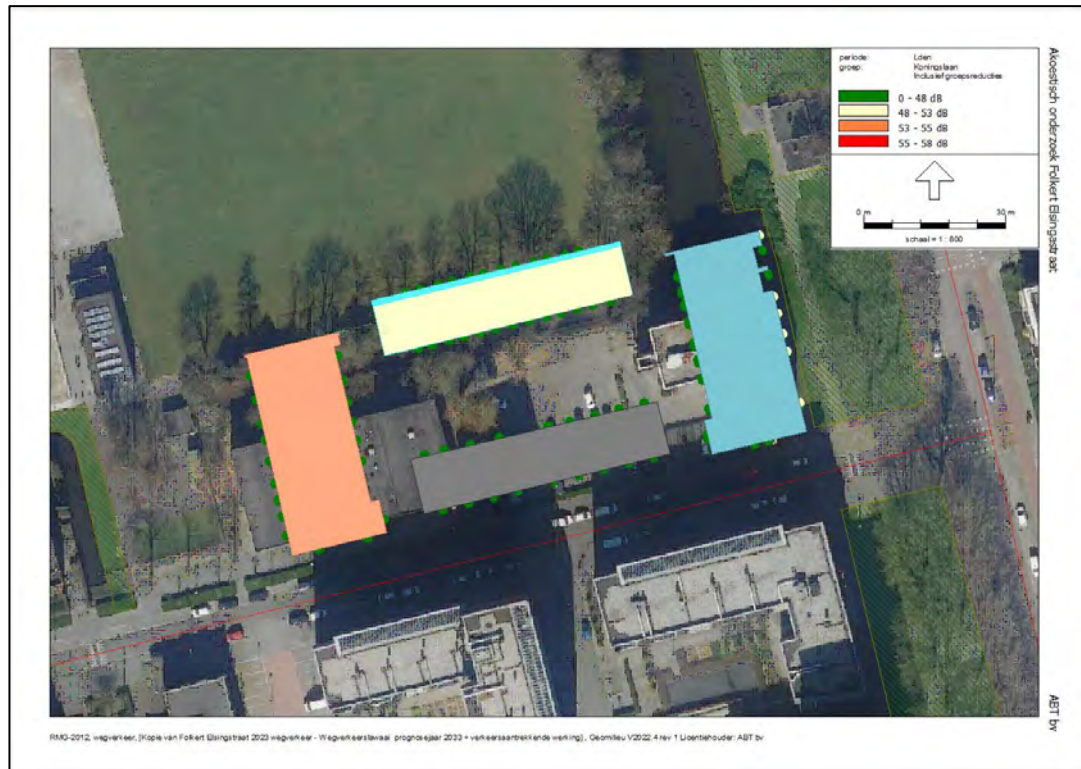

Afbeelding 4 L_{den} dB Koningslaan

3.3

Gecumuleerd geluidbelasting


Het gezamenlijk geluidsniveau van alle wegen tezamen bedraagt ten hoogste 53 dB inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g. De geluidbelasting exclusief 5 dB correctie bedraagt 58 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor stedelijk gebied wordt zowel inclusief als exclusief 5 dB correctie niet overschreden.

3.4

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidshinder vanwege alle wegen inclusief aftrek conform artikel 110g van de Wgh te worden inzichtelijk gemaakt.

De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen (inclusief niet gezoneerde wegen) exclusief aftrek ingevolge artikel 110g van de Wgh is bepaald en getoetst aan de waarden zoals weergegeven in tabel 2. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 53 L_{den} dB. Het akoestisch woon- en leefklimaat ten gevolge van alle wegen tezamen is als zeer goed tot matig te beschouwen, zie onderstaande afbeelding.

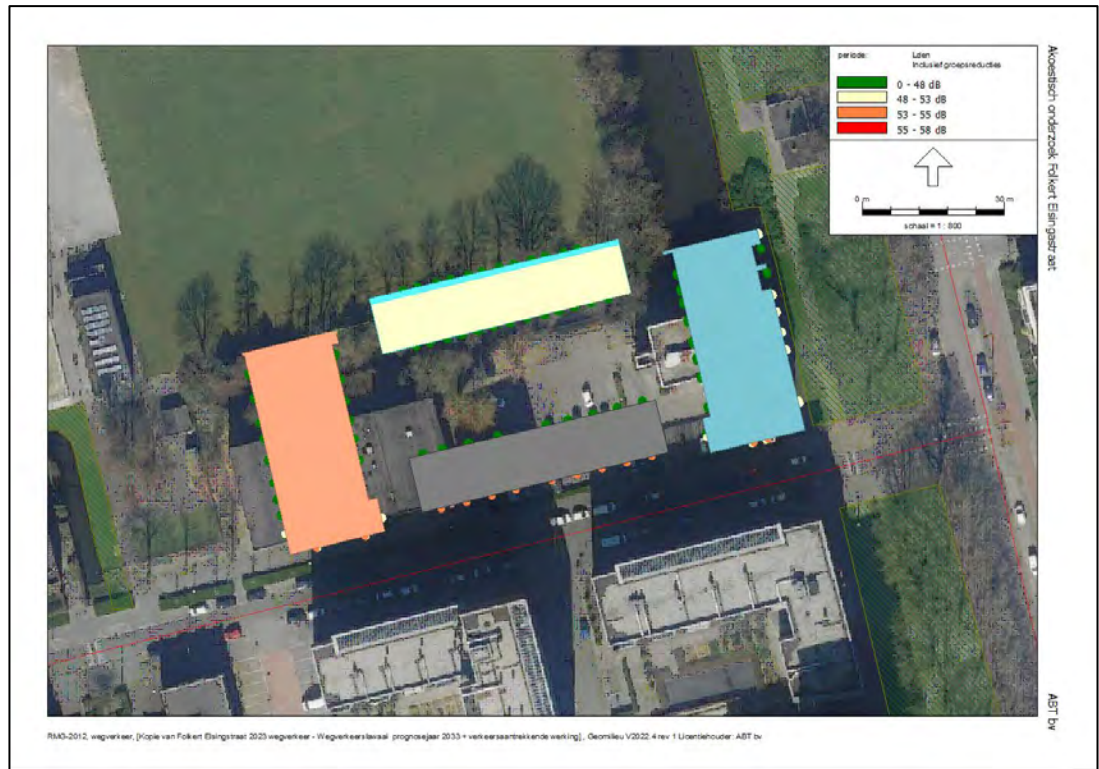

Afbeelding 5 gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle wegen L_{den} dB

- 4 **Conclusie**
 In het kader van bestemmingsplanwijzing is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de nieuwbouwwoningen aan de Folkert Elsingastraat te Rotterdam. In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wgh een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de gezoneerde wegen.
- De geluidbelasting is getoetst aan het voorkeursgrenswaarde van 48 dB en maximale ontheffingswaarde van 63 dB uit de Wgh. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is tevens de relevante 30 km/uur wegen in de directe nabijheid van het plan meegenomen.
- 4.1 **Resultaten**
Gezoneerde weg
 De berekende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Prinsenlaan bedraagt ten hoogste 44 dB inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g van de Wgh. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh. De Wgh legt verder geen belemmeringen op voor de realisatie van het plan vanwege deze weg.
- Niet gezoneerde wegen**
 De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt vanwege de Folkert Elsingastraat overschreden. De geluidbelasting vanwege Folkert Elsingastraat bedraagt ten hoogste 54 dB inclusief 5 dB correctie conform artikel 110g van de Wgh. Het akoestisch woon- en leefklimaat is daarmee vanwege deze weg als redelijk te beschouwen.
- De berekende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op de Koningslaan bedraagt 48 dB. Hiermee wordt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh met niet overschreden. Het akoestisch woon- en leefklimaat is daarmee vanwege deze weg als goed te beschouwen.
- Woon- en leefklimaat**
 De gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van zowel gezoneerde wegen als niet gezoneerde wegen Folkert Elsingastraat en Koningslaan bedraagt minimaal 25 dB en ten hoogste 55 dB inclusief 5 dB correctie. Volgens de milieukwaliteitsnormen wordt dit geclassificeerd als akoestisch zeer goed tot redelijk woon- en leefklimaat.
- 4.2 **Maatregelen**
 Aangezien de geluidbelasting veroorzaakt door de Prinsenlaan voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zijn er geen aanvullende maatregelen nodig.
- 4.3 **Hogere waarde**
 Uit het onderzoek is gebleken dat de berekende geluidsbelasting als gevolg van de Prinsenlaan voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals vastgesteld in de Wet geluidhinder (Wgh). Daarom is er geen noodzaak voor het volgen van de hogere waarde procedure.


Bijlage 1 Invoergegevens


Verkeersgegevens

IDENT	DESCR	TOTINTENS	TOTINTENS (2030)*1,005^3	Verkeersaantrekkende werking (werkdag*0,93)	Totaal
202209657	Koningslaan	2497	2535	465	3000
202200757	Prinsenlaan	5528	5611	100	5711
202213057	Prinsenlaan	4965	5040	332	5372
202207137	Prinsenlaan	5444	5526	100	5626
202207139	Prinsenlaan	5444	5526	100	5626
202200758	Prinsenlaan	5528	5611	100	5711
202207138	Prinsenlaan	5444	5526	100	5626
202200756	Prinsenlaan	5528	5611	100	5711
202203344	Koningslaan	2978	3023	199	3222
202203343	Koningslaan	2978	3023	199	3222
202211570	Prinsenlaan	5976	6066	332	6398
202203054	Koningslaan	2723	2764	465	3229
696421	Folkert Elsingastraat	1220	1238	664	1902

Verkeersgeneratie en -afwikkeling



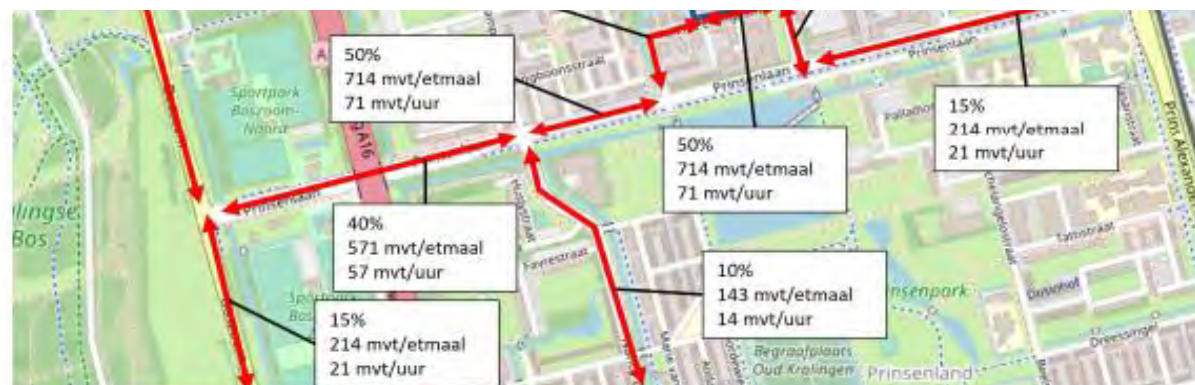

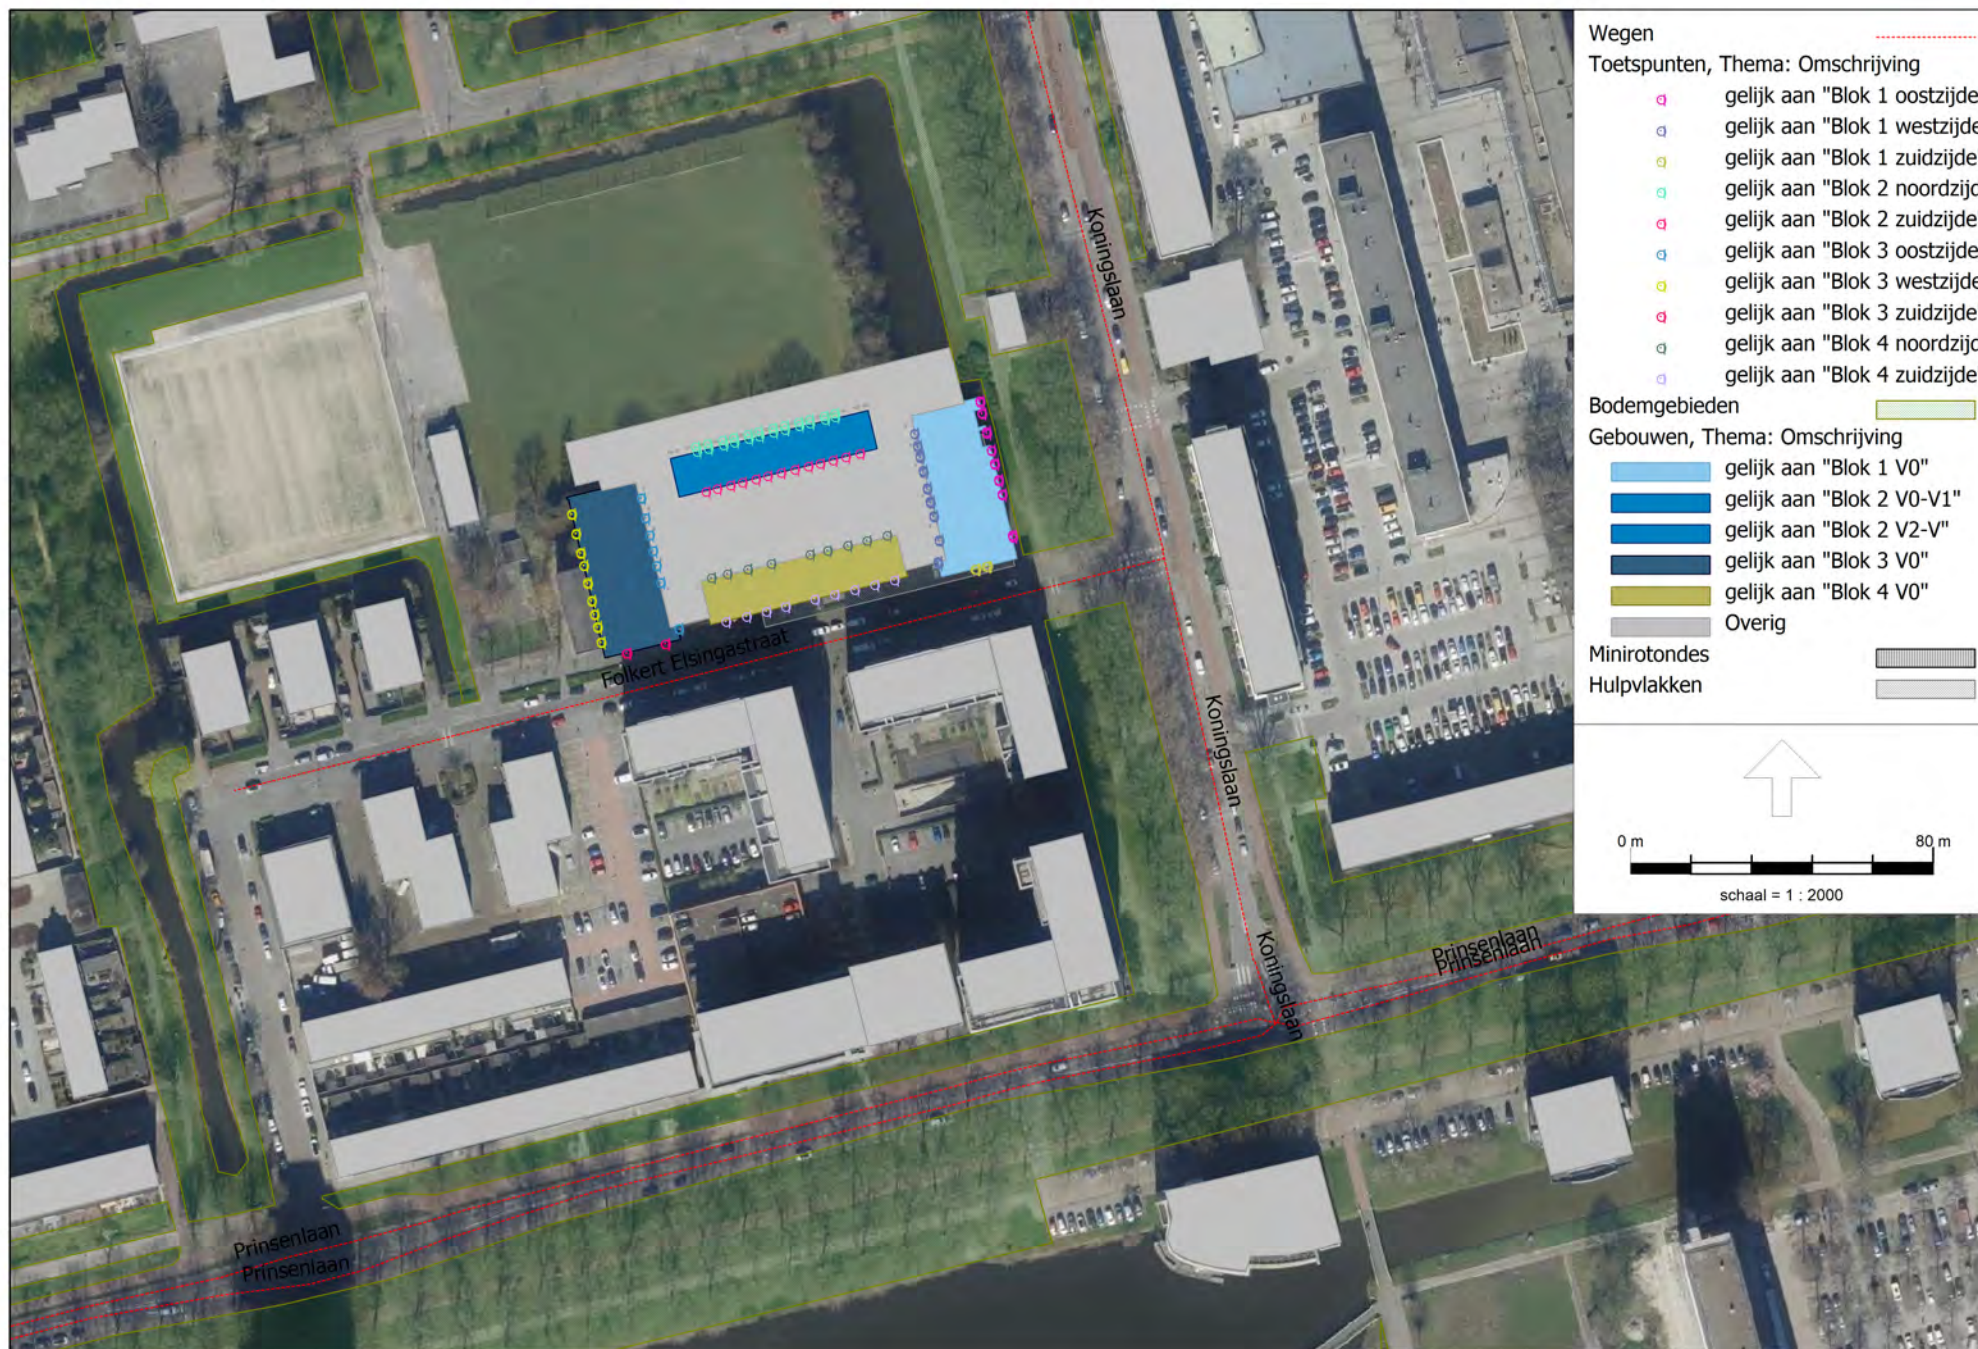

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Totaal aantal	Hbron	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
202209657	Koningslaan	3000,00	0,75	W9a	30	30	30	95,73	97,43	91,11	3,41	2,11	6,85	0,85	0,46
202203344	Koningslaan	3222,00	0,75	W9a	30	30	30	96,48	97,89	92,66	2,81	1,73	5,67	0,70	0,38
202203343	Koningslaan	3222,00	0,75	W9a	30	30	30	96,49	97,88	92,63	2,81	1,73	5,70	0,70	0,38
202203054	Koningslaan	3229,00	0,75	W9a	30	30	30	95,95	97,57	91,56	3,24	2,00	6,49	0,81	0,43
696421	Folkert Elsingastraat	1902,00	0,75	W9a	30	30	30	92,94	94,74	100,00	4,71	5,26	--	2,35	--
202200757	Prinsenlaan	5711,00	0,75	W0	50	50	50	97,92	98,94	97,85	1,60	0,88	1,90	0,48	0,18
202213057	Prinsenlaan	5372,00	0,75	W0	50	50	50	97,59	98,76	97,50	1,86	1,02	2,18	0,55	0,21
202207137	Prinsenlaan	5626,00	0,75	W0	50	50	50	97,52	98,73	97,44	1,91	1,05	2,24	0,57	0,22
202207139	Prinsenlaan	5626,00	0,75	W0	50	50	50	97,52	98,73	97,44	1,91	1,05	2,24	0,57	0,22
202200758	Prinsenlaan	5711,00	0,75	W0	50	50	50	97,92	98,94	97,85	1,60	0,88	1,90	0,48	0,18
202207138	Prinsenlaan	5626,00	0,75	W0	50	50	50	97,52	98,73	97,44	1,91	1,05	2,24	0,57	0,22
202200756	Prinsenlaan	5711,00	0,75	W0	50	50	50	97,92	98,94	97,85	1,60	0,88	1,90	0,48	0,18
202211570	Prinsenlaan	6398,00	0,75	W0	50	50	50	98,41	99,19	98,36	1,22	0,67	1,44	0,37	0,14

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(N)	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
202209657	2,05	6,91	3,13	0,57	198,45	91,49	15,58	7,07	1,98	1,17	1,76	0,43	0,35
202203344	1,67	6,91	3,14	0,56	214,80	99,04	16,72	6,26	1,75	1,02	1,56	0,38	0,30
202203343	1,68	6,91	3,14	0,56	214,83	99,03	16,71	6,26	1,75	1,03	1,56	0,38	0,30
202203054	1,95	6,91	3,14	0,57	214,09	98,93	16,85	7,23	2,03	1,19	1,81	0,44	0,36
696421	--	6,97	3,11	0,49	123,21	56,04	9,32	6,24	3,11	--	3,12	--	--
202200757	0,25	6,90	3,15	0,58	385,86	177,99	32,41	6,30	1,58	0,63	1,89	0,32	0,08
202213057	0,31	6,90	3,15	0,58	361,73	167,12	30,38	6,89	1,73	0,68	2,04	0,36	0,10
202207137	0,32	6,90	3,14	0,58	378,57	174,41	31,80	7,41	1,85	0,73	2,21	0,39	0,10
202207139	0,32	6,90	3,14	0,58	378,57	174,41	31,80	7,41	1,85	0,73	2,21	0,39	0,10
202200758	0,25	6,90	3,15	0,58	385,86	177,99	32,41	6,30	1,58	0,63	1,89	0,32	0,08
202207138	0,32	6,90	3,14	0,58	378,57	174,41	31,80	7,41	1,85	0,73	2,21	0,39	0,10
202200756	0,25	6,90	3,15	0,58	385,86	177,99	32,41	6,30	1,58	0,63	1,89	0,32	0,08
202211570	0,20	6,89	3,16	0,58	433,81	200,54	36,50	5,38	1,35	0,53	1,63	0,28	0,07

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
000	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
001	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
002	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
003	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
004	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
005	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
006	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
007	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
008	Blok 1 oostzijde	97157,19	439469,05	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
009	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
010	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
011	Blok 1 oostzijde	97158,40	439464,46	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
012	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
013	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
014	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
015	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
016	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
017	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
018	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
019	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
020	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
021	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
022	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
023	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
024	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
025	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
026	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
027	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
028	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
029	Blok 1 zuidzijde	97154,00	439433,24	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
030	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
031	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
032	Blok 1 westzijde	97144,16	439435,28	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
033	Blok 1 westzijde	97144,63	439440,64	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
034	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
035	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
036	Blok 1 westzijde	97143,17	439446,96	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
037	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
038	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
039	Blok 1 westzijde	97142,32	439450,63	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
040	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
041	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
042	Blok 1 westzijde	97141,49	439454,23	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
043	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
044	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
045	Blok 1 westzijde	97140,45	439458,77	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
046	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
047	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
048	Blok 1 westzijde	97139,56	439462,62	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
049	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
050	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
051	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
052	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
053	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
054	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	0,00	Relatief	37,50	40,50	--	--	--	--	Ja
055	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
056	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
057	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
058	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
059	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
060	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
061	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
062	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
063	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
064	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
065	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
066	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
067	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
068	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
069	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
070	Blok 2 noordzijde	97080,19	439465,60	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
071	Blok 2 noordzijde	97083,28	439466,34	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
072	Blok 2 noordzijde	97087,28	439467,29	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
073	Blok 2 noordzijde	97090,21	439467,99	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
074	Blok 2 noordzijde	97094,01	439468,90	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
075	Blok 2 noordzijde	97096,78	439469,56	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
076	Blok 2 noordzijde	97100,54	439470,45	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
077	Blok 2 noordzijde	97103,65	439471,20	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
078	Blok 2 noordzijde	97107,42	439472,10	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
079	Blok 2 noordzijde	97110,26	439472,77	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
080	Blok 2 noordzijde	97114,16	439473,70	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
081	Blok 2 noordzijde	97116,97	439474,37	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
082	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
083	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
084	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
085	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
086	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
087	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
088	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
089	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
090	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
091	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
092	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
093	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
094	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	19,50	Ja
095	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	0,00	Relatief	22,50	25,50	28,50	31,50	--	--	Ja
096	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
097	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
098	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
099	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
100	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
101	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
102	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
103	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
104	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
105	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
106	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
107	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
108	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
109	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
110	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
111	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
112	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
113	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
114	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
115	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
116	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	0,00	Relatief	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	--	Ja
117	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
118	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
119	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
120	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
121	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
122	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
123	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
124	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
125	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
126	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	0,00	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
127	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
128	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
129	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
130	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
131	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
132	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
133	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
134	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
135	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
070	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
071	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
072	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
073	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
074	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
075	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
076	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
077	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
078	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
079	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
080	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
081	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	0,00	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking

 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam

Groep: (hoofdgroep)

 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00
Groen	Zacht	1,00

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
KON 197	gebouw Koningslaan	97168,90	439418,35	18,00	18,00	18,00	0,00	Relatief
ELS 2a-e	gebouw Folkert Elsingastraat	97160,87	439401,83	18,00	18,00	18,00	0,00	Relatief
ELS 4a-24d	gebouw 'Ariane' Folkert Elsingastraat	97096,42	439387,11	18,00	18,00	18,00	0,00	Relatief
ELS 4a-24d	gebouw 'Ariane' Folkert Elsingastraat	97093,06	439399,22	33,00	33,00	33,00	0,00	Relatief
ELS 34	gebouw Folkert Elsingastraat	97042,37	439385,08	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
ELS 38	gebouw Folkert Elsingastraat	97005,60	439375,77	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
ELS 42	gebouw Folkert Elsingastraat	96983,46	439362,22	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
ELS 43-47	woningen Folkert Elsingastraat	96957,21	439414,24	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
ELS 37-41	woningen Folkert Elsingastraat	96967,49	439416,90	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
ELS 31-35	woningen Folkert Elsingastraat	96990,24	439422,58	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
ELS 15	woningen Folkert Elsingastraat	97009,59	439468,19	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
KON 285	gebouw Koningslaan	97182,37	439363,48	42,00	42,00	42,00	0,00	Relatief
KON202-332	woningen flat Koningslaan	97211,30	439467,57	30,00	30,00	30,00	0,00	Relatief
KON 99	gebouw Koningslaan	97164,53	439506,56	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief
KON 1-71	woningen flat Koningslaan	97185,85	439584,69	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief
Bijl 29-37	woningen flat Jan Bijloostraat	97176,03	439614,92	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief
KON191-237	woningen flat Koningslaan	97178,89	439630,62	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief
KON239-265	woningen flat Koningslaan	97168,51	439645,15	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief
KON231-287	woningen flat Koningslaan	97171,23	439660,85	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief
KON289-297	woningen flat Koningslaan	97160,85	439675,25	15,00	15,00	15,00	0,00	Relatief
Blo228-250	woningen Blondeelstraat	97113,93	439625,21	8,50	8,50	8,50	0,00	Relatief
Hel480-490	woningen Van der Helmstraat	97010,22	439621,60	7,50	7,50	7,50	0,00	Relatief
Wagh 11	schoolgebouw Waghemakerestraat	96979,87	439562,25	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
Wagh 15	schoolgebouw Waghemakerestraat	96904,17	439530,24	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief
Bouter 15	gebouw Etienne de Bouterstraat	97203,30	439485,97	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
Bijl 25-27	gebouw Jan Bijloostraat	97206,02	439605,00	5,50	5,50	5,50	0,00	Relatief
Prins20-88	woningen flat Prinsenlaan	97251,13	439354,04	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief
Prins101-	woningen flat Prinsenlaan	97408,66	439437,32	62,00	62,00	62,00	0,00	Relatief
Prins 82	gebouw Prinsenlaan	97377,83	439395,96	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief
Esmeij 17-	gebouw Samuel Esmeijerplein	97341,74	439432,62	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief
Esmeij 26-	gebouw Samuel Esmeijerplein	97328,21	439437,13	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief
Esmeij 25	gebouw Samuel Esmeijerplein	97329,52	439365,69	4,00	4,00	4,00	0,00	Relatief
Prins-571	gebouw Prinsenlaan	97451,34	439415,89	5,00	5,00	5,00	0,00	Relatief
Prins 302-	woningen flat Prinsenlaan	97490,85	439341,67	31,00	31,00	31,00	0,00	Relatief
Prins 402-	woningen flat Prinsenlaan	97408,80	439321,11	31,00	31,00	31,00	0,00	Relatief
Prins 502-	woningen flat Prinsenlaan	97300,88	439293,80	31,00	31,00	31,00	0,00	Relatief
Prins 600-	woningen flat Prinsenlaan	97244,68	439278,54	27,00	27,00	27,00	0,00	Relatief
Prins 605-	woningen flat Prinsenlaan	97153,54	439315,38	39,00	39,00	39,00	0,00	Relatief

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
Prins 633-	gebouw Het Lage Land Prinsenlaan	97121,22	439325,99	21,00	21,00	21,00	0,00	Relatief
Prins 800-	woningen flat Prinsenlaan	96986,05	439272,64	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
Prins -783	gebouw Het Lage Land Prinsenlaan	97145,69	439334,50	10,00	10,00	10,00	0,00	Relatief
Meer 20-44	woningen flat Piet van der Meerhof	96976,19	439313,62	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
Vries14-48	woningen Vredeman de Vriesstraat	96887,91	439269,74	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief
Vries50-84	woningen Vredeman de Vriesstraat	96816,33	439251,65	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief
Ving36-82	woningen Philip Vingboonsstraat	96776,27	439288,52	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief
Ving86-146	woningen Philip Vingboonsstraat	96724,34	439275,98	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief
Zeelen	gebouw Nancy Zeelenbergsingel	96842,93	439150,58	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
Zeelen	gebouw Nancy Zeelenbergsingel	96769,20	439132,20	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
Zeelen	gebouw Nancy Zeelenbergsingel	96820,31	439108,89	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
Zeelen	gebouw Nancy Zeelenbergsingel	96856,70	439096,32	7,00	7,00	7,00	0,00	Relatief
Zeelen 10	gebouw Nancy Zeelenbergsingel	96815,10	439083,95	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
Dales 1-84	gebouw Ien Daleshof	96982,49	439177,83	12,00	12,00	12,00	0,00	Relatief
Vries 2-10	woningen Vredeman de Vriesstraat	96906,33	439331,85	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
Bra 18-22	woningen Salomon de Braystraat	96885,15	439399,34	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
Bra 2-16	woningen Salomon de Braystraat	96867,83	439469,62	9,00	9,00	9,00	0,00	Relatief
Bas19-21	schoolgebouw Van Bassenstraat	96864,26	439543,76	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
FE01	Blok 1 V0	97137,12	439473,61	43,50	43,50	43,50	0,00	Relatief
FE02	Blok 2 V0-V1	97073,09	439463,84	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief
FE04	Blok 4 V0	97081,39	439430,14	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
FE03	Blok 3 V0	97047,08	439450,20	34,50	34,50	34,50	0,00	Absoluut
FE00	Parkeergarage	97045,85	439466,48	3,00	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde
FE02	Blok 2 V2-V	97073,60	439462,44	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
00		97135,53	439471,49	43,50	43,50	43,50	0,00	Relatief
01		97136,82	439466,24	43,50	43,50	43,50	0,00	Relatief
03		97138,10	439461,03	43,50	43,50	43,50	0,00	Relatief
04		97140,00	439453,04	43,50	43,50	43,50	0,00	Relatief
05		97141,88	439445,06	43,50	43,50	43,50	0,00	Relatief
06		97066,43	439454,76	34,50	34,50	34,50	0,00	Relatief
07		97067,71	439449,55	34,50	34,50	34,50	0,00	Relatief
08		97068,93	439444,36	34,50	34,50	34,50	0,00	Relatief
09		97070,86	439436,38	34,50	34,50	34,50	0,00	Relatief
10		97072,76	439428,41	34,50	34,50	34,50	0,00	Relatief
11		97124,56	439476,54	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
12		97122,06	439475,97	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
13		97118,73	439475,14	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
14		97115,31	439474,34	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief

Invoergegevens

Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
15		97111,97	439473,50	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
16		97108,54	439472,70	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
17		97105,21	439471,93	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
18		97101,76	439471,09	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
19		97098,41	439470,31	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
20		97091,67	439468,66	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
21		97095,00	439469,44	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
22		97088,22	439467,82	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
23		97084,91	439467,04	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
24		97081,42	439466,20	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
25		97078,08	439465,41	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
26		97074,99	439464,63	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief
		97073,03	439464,20	19,50	19,50	19,50	0,00	Relatief


Invoergegevens


Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
Kopie van Folkert Elsingstraat 2023 wegverkeer - Rotterdam
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
rotonde	Prinsenlaan - Michelangelostraat
rotonde	Prinsenlaan - Nancy Zeelenbergsingel

Bijlage 2 Resultaten

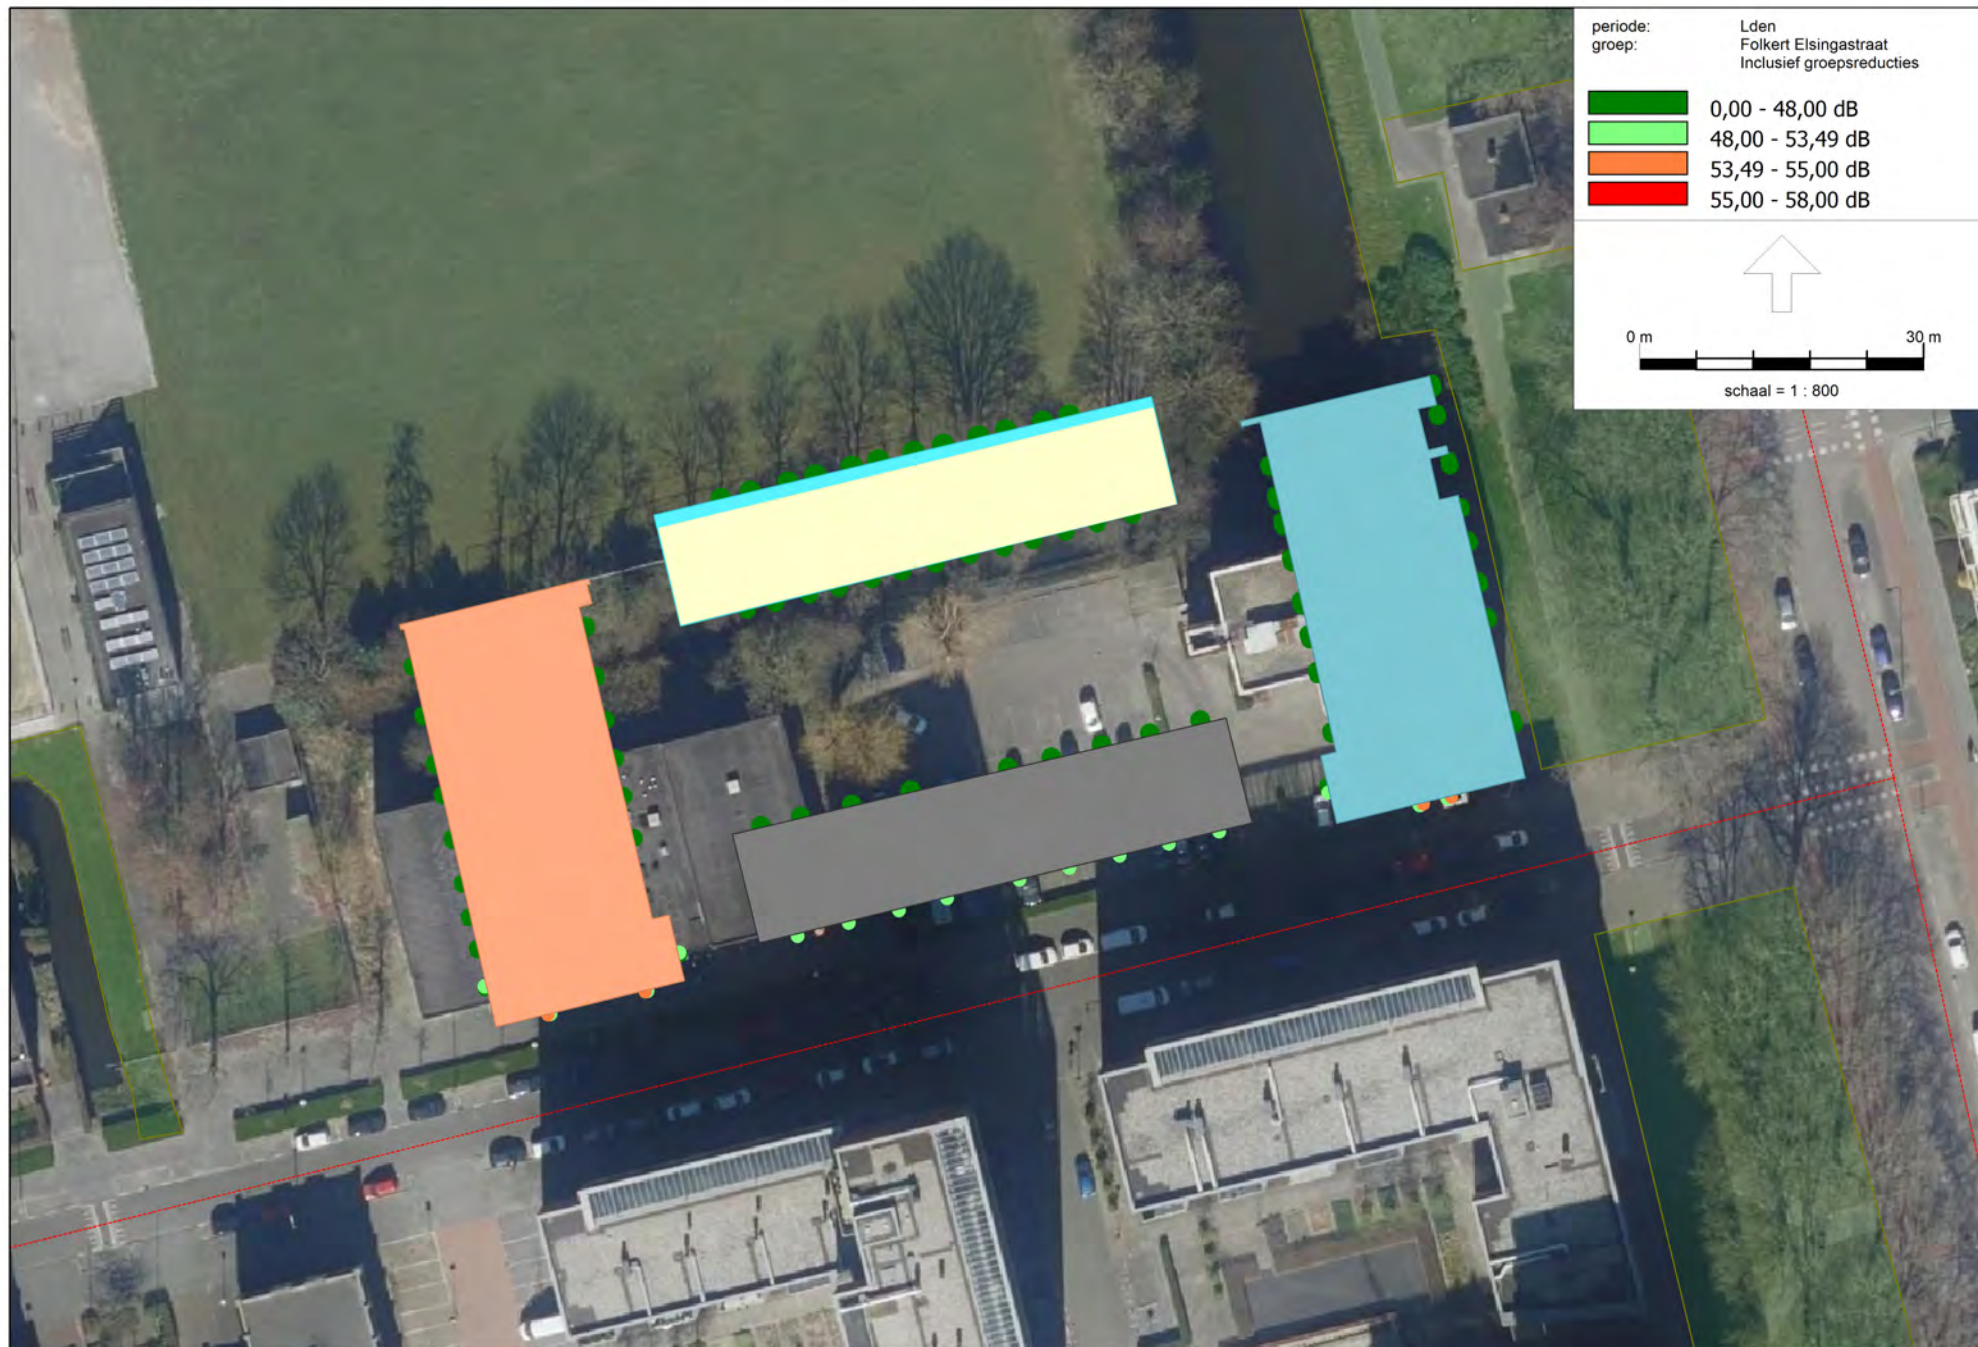

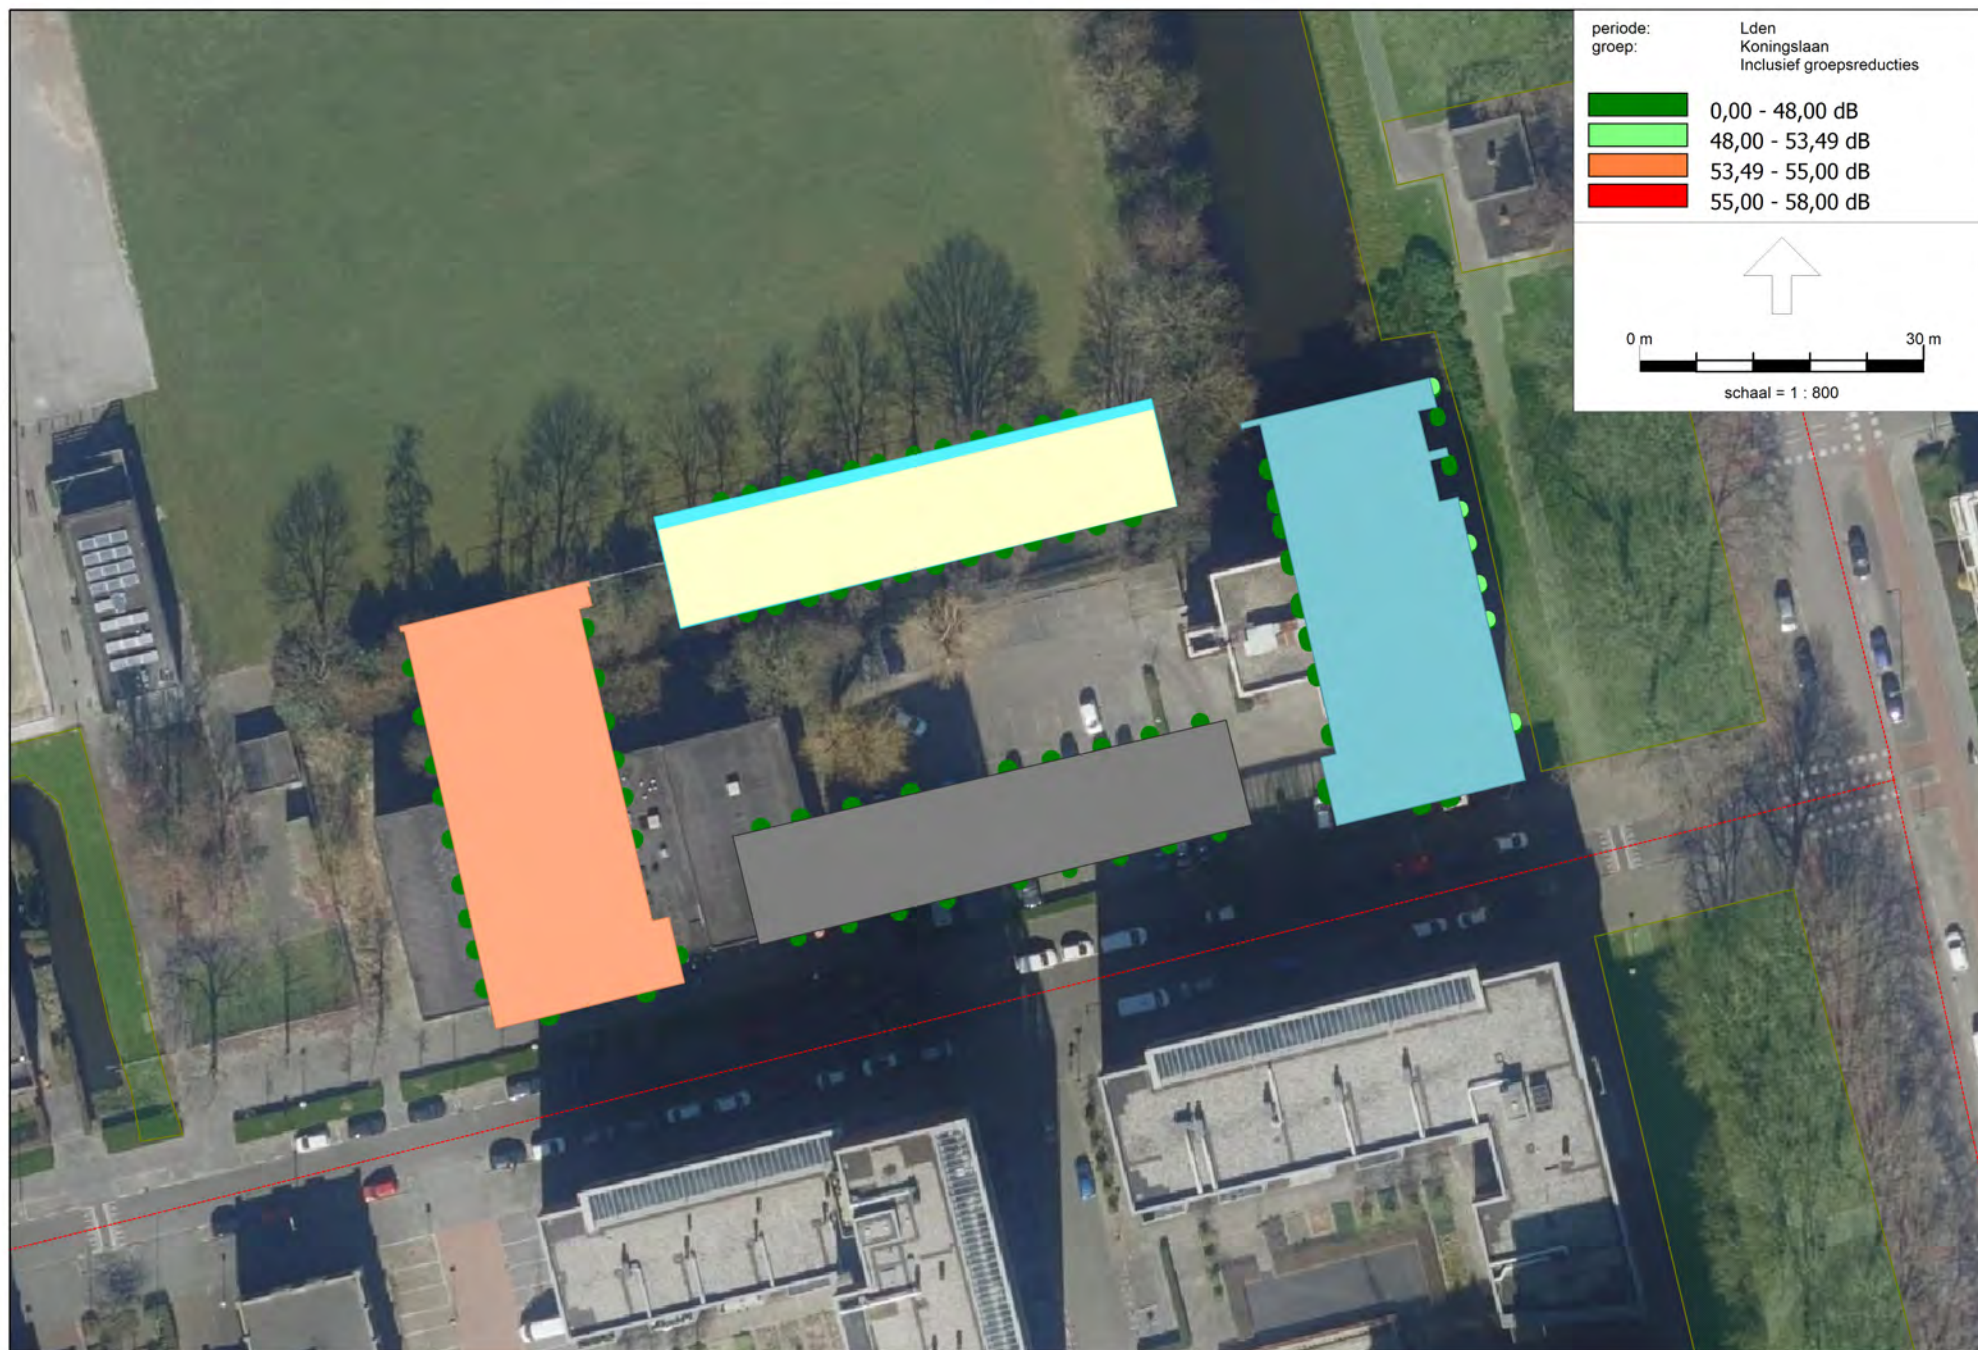

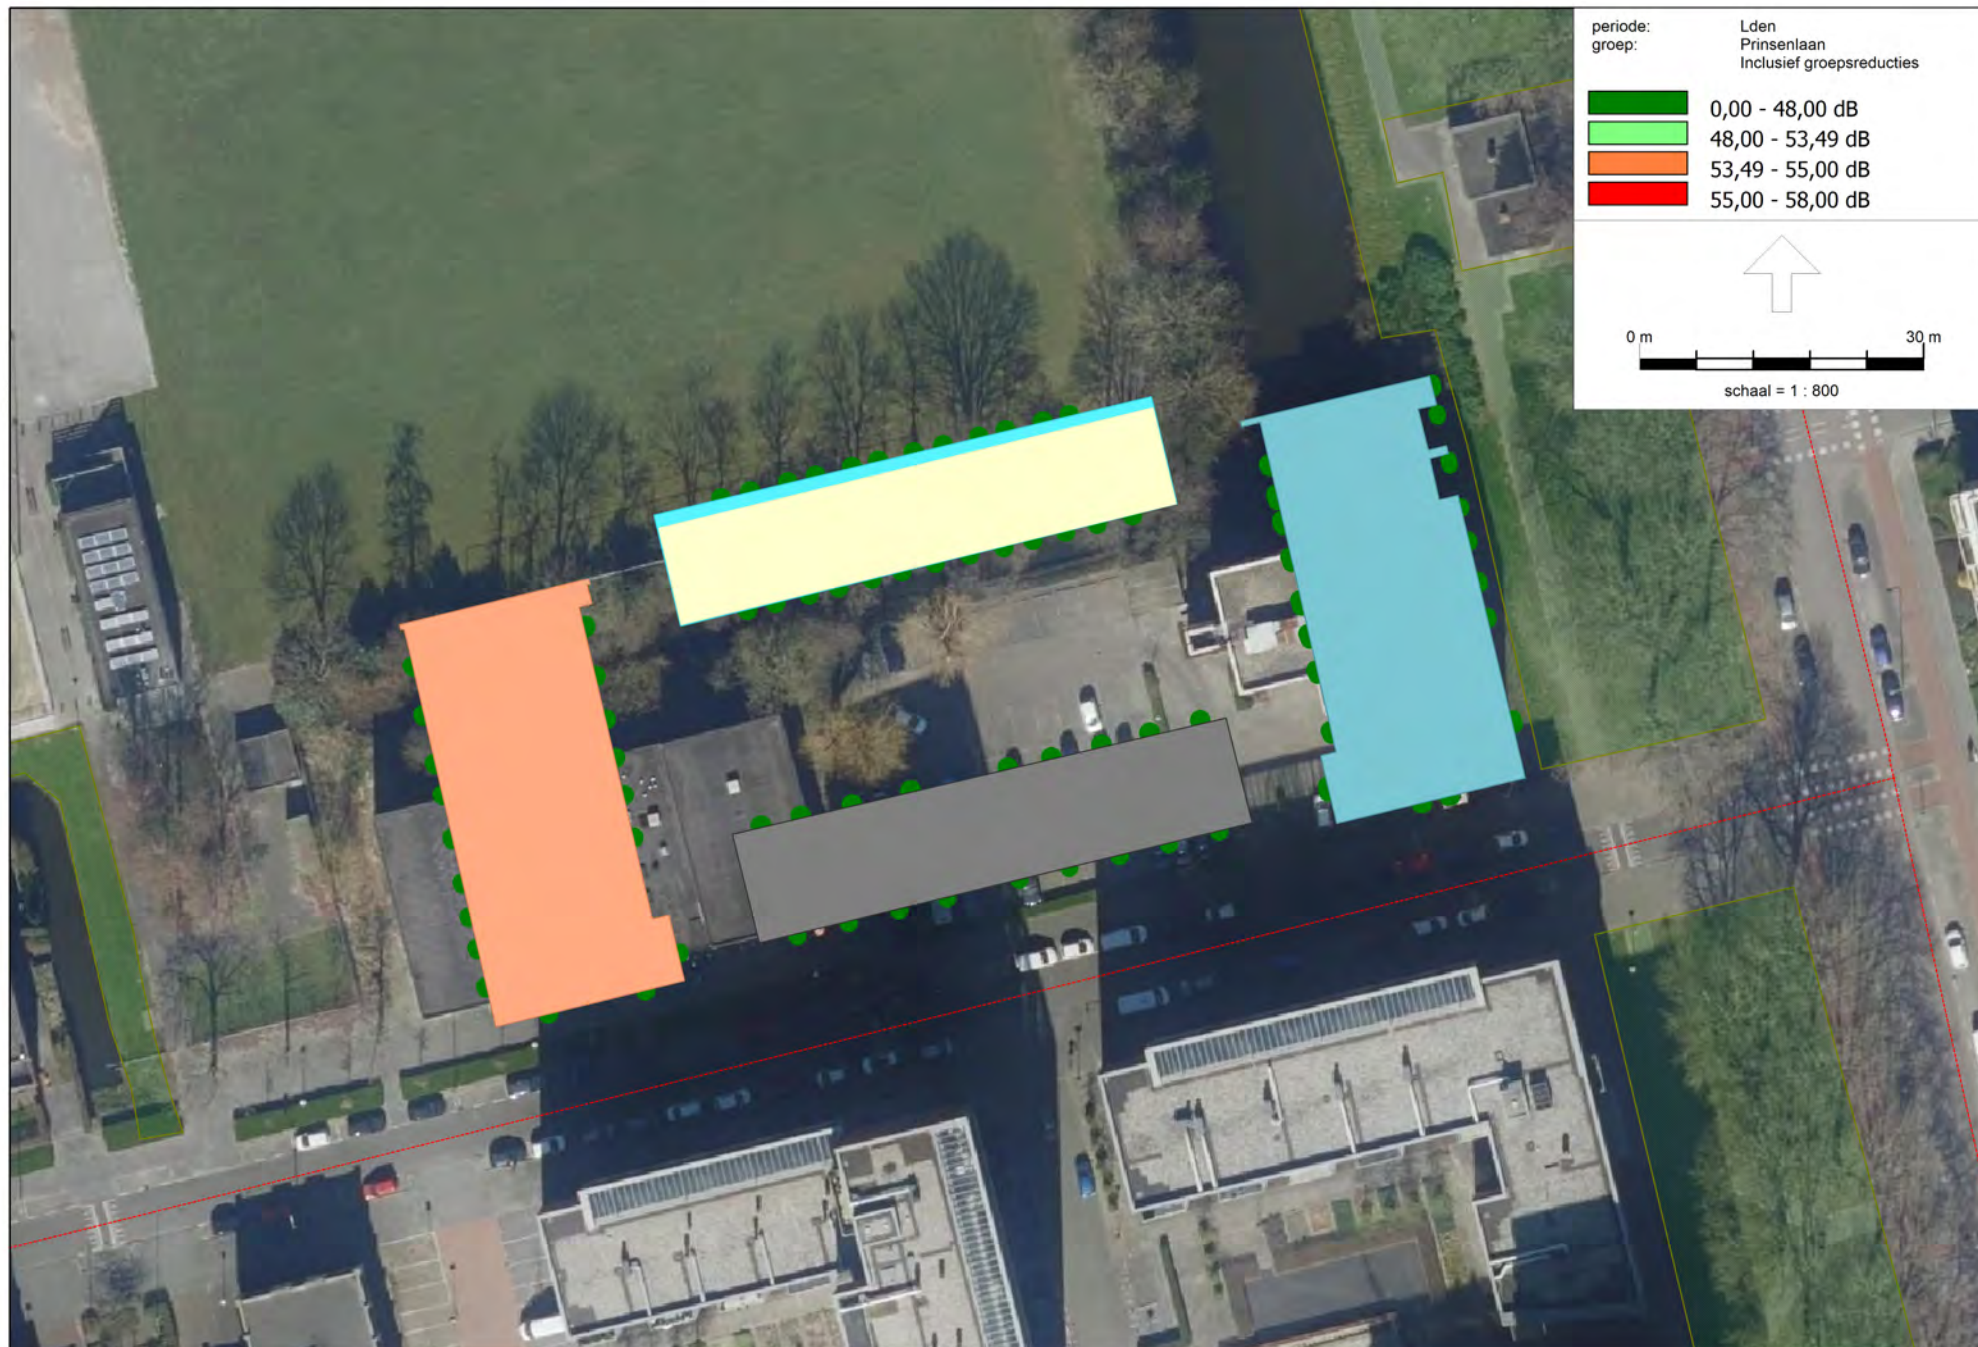

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
000_A	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	1,50	36,41	32,07	22,43	35,59	
000_B	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	4,50	38,63	34,26	24,46	37,77	
000_C	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	7,50	39,10	34,71	24,83	38,22	
000_D	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	10,50	39,24	34,85	24,94	38,36	
000_E	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	13,50	39,18	34,79	24,88	38,30	
000_F	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	16,50	39,09	34,70	24,79	38,21	
001_A	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	19,50	39,00	34,61	24,70	38,12	
001_B	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	22,50	38,88	34,48	24,57	37,99	
001_C	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	25,50	38,74	34,34	24,43	37,85	
001_D	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	28,50	38,60	34,20	24,29	37,71	
001_E	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	31,50	38,44	34,04	24,13	37,55	
001_F	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	34,50	38,28	33,88	23,96	37,39	
002_A	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	37,50	38,32	33,92	24,00	37,43	
002_B	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	40,50	38,14	33,75	23,82	37,25	
003_A	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	1,50	36,49	32,16	22,56	35,68	
003_B	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	4,50	38,72	34,35	24,58	37,86	
003_C	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	7,50	39,20	34,81	24,94	38,32	
003_D	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	10,50	39,37	34,98	25,09	38,49	
003_E	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	13,50	39,32	34,94	25,04	38,44	
003_F	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	16,50	39,23	34,85	24,95	38,35	
004_A	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	19,50	39,14	34,75	24,85	38,26	
004_B	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	22,50	39,02	34,63	24,73	38,14	
004_C	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	25,50	38,88	34,49	24,59	38,00	
004_D	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	28,50	38,73	34,34	24,44	37,85	
004_E	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	31,50	38,58	34,19	24,28	37,70	
004_F	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	34,50	38,42	34,02	24,11	37,53	
005_A	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	37,50	38,27	33,88	23,96	37,38	
005_B	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	40,50	38,13	33,74	23,80	37,24	
006_A	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	1,50	37,85	33,51	23,86	37,03	
006_B	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	4,50	39,99	35,61	25,81	39,13	
006_C	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	7,50	40,33	35,94	26,05	39,45	
006_D	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	10,50	40,43	36,04	26,13	39,55	
006_E	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	13,50	40,36	35,97	26,06	39,48	
006_F	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	16,50	40,24	35,85	25,94	39,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_A	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	19,50	40,14	35,74	25,83	39,25	
007_B	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	22,50	39,98	35,58	25,67	39,09	
007_C	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	25,50	39,81	35,41	25,50	38,92	
007_D	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	28,50	39,63	35,24	25,32	38,74	
007_E	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	31,50	39,45	35,05	25,13	38,56	
007_F	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	34,50	39,25	34,86	24,93	38,36	
008_A	Blok 1 oostzijde	97157,19	439469,05	37,50	39,24	34,84	24,91	38,35	
008_B	Blok 1 oostzijde	97157,19	439469,05	40,50	39,07	34,67	24,72	38,18	
009_A	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	1,50	39,37	35,02	25,34	38,54	
009_B	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	4,50	41,30	36,92	27,10	40,43	
009_C	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	7,50	41,50	37,10	27,20	40,61	
009_D	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	10,50	41,55	37,15	27,23	40,66	
009_E	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	13,50	41,45	37,06	27,14	40,56	
009_F	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	16,50	41,31	36,91	26,99	40,42	
010_A	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	19,50	41,15	36,75	26,83	40,26	
010_B	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	22,50	40,96	36,57	26,64	40,07	
010_C	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	25,50	40,76	36,36	26,44	39,87	
010_D	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	28,50	40,55	36,15	26,22	39,66	
010_E	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	31,50	40,33	35,93	26,00	39,44	
010_F	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	34,50	40,10	35,70	25,77	39,21	
011_A	Blok 1 oostzijde	97158,40	439464,46	37,50	39,87	35,47	25,54	38,98	
011_B	Blok 1 oostzijde	97158,40	439464,46	40,50	39,64	35,24	25,31	38,75	
012_A	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	1,50	40,29	35,93	26,23	39,45	
012_B	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	4,50	42,06	37,68	27,84	41,19	
012_C	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	7,50	42,22	37,82	27,91	41,33	
012_D	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	10,50	42,23	37,83	27,91	41,34	
012_E	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	13,50	42,12	37,72	27,79	41,23	
012_F	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	16,50	41,95	37,55	27,62	41,06	
013_A	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	19,50	41,78	37,38	27,45	40,89	
013_B	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	22,50	41,56	37,16	27,23	40,67	
013_C	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	25,50	41,32	36,92	26,99	40,43	
013_D	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	28,50	41,08	36,68	26,75	40,19	
013_E	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	31,50	40,83	36,43	26,49	39,94	
013_F	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	34,50	40,58	36,18	26,24	39,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	37,50	40,34	35,94	26,00	39,45	
014_B	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	40,50	40,08	35,68	25,73	39,19	
015_A	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	1,50	41,55	37,19	27,45	40,70	
015_B	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	4,50	43,07	38,68	28,82	42,19	
015_C	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	7,50	43,17	38,77	28,85	42,28	
015_D	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	10,50	43,14	38,73	28,80	42,24	
015_E	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	13,50	42,98	38,58	28,64	42,09	
015_F	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	16,50	42,76	38,36	28,42	41,87	
016_A	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	19,50	42,56	38,16	28,22	41,67	
016_B	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	22,50	42,30	37,89	27,95	41,40	
016_C	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	25,50	42,02	37,61	27,67	41,12	
016_D	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	28,50	41,73	37,33	27,38	40,84	
016_E	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	31,50	41,44	37,04	27,09	40,55	
016_F	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	34,50	41,15	36,75	26,80	40,26	
017_A	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	37,50	40,88	36,47	26,52	39,98	
017_B	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	40,50	40,59	36,18	26,23	39,69	
018_A	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	1,50	42,89	38,52	28,74	42,03	
018_B	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	4,50	44,11	39,71	29,83	43,23	
018_C	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	7,50	44,16	39,76	29,82	43,27	
018_D	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	10,50	44,07	39,66	29,71	43,17	
018_E	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	13,50	43,86	39,45	29,50	42,96	
018_F	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	16,50	43,60	39,19	29,24	42,70	
019_A	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	19,50	43,33	38,92	28,97	42,43	
019_B	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	22,50	43,01	38,61	28,65	42,11	
019_C	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	25,50	42,69	38,28	28,32	41,79	
019_D	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	28,50	42,36	37,95	27,99	41,46	
019_E	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	31,50	42,03	37,62	27,66	41,13	
019_F	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	34,50	41,71	37,31	27,34	40,81	
020_A	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	37,50	41,41	37,00	27,03	40,51	
020_B	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	40,50	41,10	36,69	26,72	40,20	
021_A	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	1,50	47,85	43,44	33,51	46,95	
021_B	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	4,50	48,07	43,65	33,67	47,16	
021_C	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	7,50	47,85	43,43	33,43	46,94	
021_D	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	10,50	47,46	43,03	33,02	46,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
021_E	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	13,50	46,98	42,55	32,54	46,06	
021_F	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	16,50	46,47	42,04	32,03	45,55	
022_A	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	19,50	46,03	41,61	31,59	45,12	
022_B	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	22,50	45,52	41,09	31,07	44,60	
022_C	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	25,50	45,02	40,59	30,57	44,10	
022_D	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	28,50	44,54	40,11	30,09	43,62	
022_E	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	31,50	44,09	39,66	29,64	43,17	
022_F	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	34,50	43,67	39,24	29,21	42,75	
023_A	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	37,50	43,32	38,89	28,86	42,40	
023_B	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	40,50	42,58	38,15	28,13	41,66	
024_A	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	1,50	55,12	50,69	40,64	54,20	
024_B	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	4,50	55,09	50,66	40,61	54,17	
024_C	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	7,50	54,58	50,14	40,09	53,65	
024_D	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	10,50	53,94	49,50	39,45	53,01	
024_E	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	13,50	53,29	48,85	38,80	52,36	
024_F	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	16,50	52,66	48,23	38,17	51,74	
025_A	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	19,50	52,08	47,64	37,58	51,15	
025_B	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	22,50	51,53	47,09	37,03	50,60	
025_C	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	25,50	51,03	46,60	36,53	50,11	
025_D	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	28,50	50,56	46,12	36,05	49,63	
025_E	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	31,50	50,11	45,67	35,60	49,18	
025_F	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	34,50	49,69	45,25	35,18	48,76	
026_A	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	37,50	49,28	44,84	34,77	48,35	
026_B	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	40,50	48,82	44,38	34,30	47,89	
027_A	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	1,50	55,15	50,72	40,67	54,23	
027_B	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	4,50	55,14	50,71	40,66	54,22	
027_C	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	7,50	54,63	50,19	40,14	53,70	
027_D	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	10,50	54,00	49,56	39,51	53,07	
027_E	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	13,50	53,35	48,92	38,86	52,43	
027_F	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	16,50	52,73	48,30	38,24	51,81	
028_A	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	19,50	52,18	47,74	37,68	51,25	
028_B	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	22,50	51,63	47,19	37,13	50,70	
028_C	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	25,50	51,13	46,70	36,63	50,21	
028_D	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	28,50	50,67	46,23	36,16	49,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
028_E	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	31,50	50,22	45,78	35,71	49,29	
028_F	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	34,50	49,81	45,37	35,30	48,88	
029_A	Blok 1 zuidzijde	97154,00	439433,24	37,50	49,41	44,97	34,90	48,48	
029_B	Blok 1 zuidzijde	97154,00	439433,24	40,50	48,95	44,51	34,44	48,02	
030_A	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	1,50	52,60	48,17	38,12	51,68	
030_B	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	4,50	50,99	46,55	36,50	50,06	
030_C	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	7,50	50,75	46,31	36,26	49,82	
030_D	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	10,50	50,35	45,91	35,86	49,42	
030_E	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	13,50	49,88	45,45	35,39	48,96	
030_F	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	16,50	49,41	44,98	34,92	48,49	
031_A	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	19,50	48,72	44,29	34,22	47,80	
031_B	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	22,50	48,51	44,07	34,03	47,59	
031_C	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	25,50	48,31	43,88	33,81	47,39	
031_D	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	28,50	47,93	43,49	33,42	47,00	
031_E	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	31,50	47,56	43,12	33,05	46,63	
031_F	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	34,50	47,20	42,76	32,69	46,27	
032_A	Blok 1 westzijde	97144,16	439435,28	37,50	46,79	42,35	32,27	45,86	
032_B	Blok 1 westzijde	97144,16	439435,28	40,50	46,46	42,02	31,94	45,53	
033_A	Blok 1 westzijde	97144,63	439440,64	37,50	44,58	40,14	30,07	43,65	
033_B	Blok 1 westzijde	97144,63	439440,64	40,50	44,40	39,95	29,86	43,47	
034_A	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	19,50	43,23	38,78	28,69	42,30	
034_B	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	22,50	43,04	38,59	28,48	42,10	
034_C	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	25,50	43,40	38,97	28,92	42,48	
034_D	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	28,50	43,30	38,86	28,72	42,36	
034_E	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	31,50	43,99	39,57	29,61	43,09	
034_F	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	34,50	44,84	40,41	30,49	43,94	
035_A	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	4,50	42,30	37,92	28,17	41,44	
035_B	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	7,50	44,52	40,08	30,05	43,60	
035_C	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	10,50	44,37	39,93	29,87	43,44	
035_D	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	13,50	44,11	39,68	29,61	43,19	
035_E	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	16,50	43,83	39,39	29,32	42,90	
035_F	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	19,50	43,54	39,10	29,01	42,61	
036_A	Blok 1 westzijde	97143,17	439446,96	37,50	42,18	37,73	27,60	41,24	
036_B	Blok 1 westzijde	97143,17	439446,96	40,50	42,94	38,51	28,52	42,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
037_A	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	19,50	42,11	37,67	27,58	41,18	
037_B	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	22,50	41,83	37,39	27,29	40,90	
037_C	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	25,50	41,62	37,18	27,06	40,68	
037_D	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	28,50	41,82	37,38	27,31	40,89	
037_E	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	31,50	41,71	37,26	27,19	40,78	
037_F	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	34,50	41,63	37,17	27,02	40,68	
038_A	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	4,50	38,92	34,50	24,54	38,02	
038_B	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	7,50	42,50	38,08	28,25	41,62	
038_C	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	10,50	42,79	38,36	28,32	41,87	
038_D	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	13,50	42,61	38,18	28,11	41,69	
038_E	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	16,50	42,34	37,90	27,83	41,41	
038_F	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	19,50	42,06	37,62	27,53	41,13	
039_A	Blok 1 westzijde	97142,32	439450,63	37,50	41,80	37,35	27,20	40,86	
039_B	Blok 1 westzijde	97142,32	439450,63	40,50	41,71	37,26	27,10	40,77	
040_A	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	19,50	42,41	37,96	27,88	41,48	
040_B	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	22,50	42,17	37,72	27,63	41,24	
040_C	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	25,50	41,96	37,51	27,40	41,02	
040_D	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	28,50	41,86	37,42	27,29	40,92	
040_E	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	31,50	42,06	37,63	27,58	41,14	
040_F	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	34,50	42,09	37,65	27,58	41,16	
041_A	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	4,50	37,69	33,25	23,15	36,76	
041_B	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	7,50	41,99	37,61	27,85	41,13	
041_C	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	10,50	42,78	38,34	28,29	41,85	
041_D	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	13,50	42,65	38,21	28,14	41,72	
041_E	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	16,50	42,42	37,99	27,91	41,49	
041_F	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	19,50	42,19	37,74	27,66	41,26	
042_A	Blok 1 westzijde	97141,49	439454,23	37,50	40,56	36,11	26,00	39,62	
042_B	Blok 1 westzijde	97141,49	439454,23	40,50	40,24	35,78	25,64	39,29	
043_A	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	19,50	41,94	37,50	27,42	41,01	
043_B	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	22,50	41,73	37,29	27,20	40,80	
043_C	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	25,50	41,48	37,03	26,94	40,55	
043_D	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	28,50	41,29	36,84	26,73	40,35	
043_E	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	31,50	41,38	36,94	26,86	40,45	
043_F	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	34,50	41,38	36,95	26,93	40,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
044_A	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	4,50	36,47	32,03	21,90	35,53	
044_B	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	7,50	40,34	35,94	26,14	39,47	
044_C	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	10,50	41,72	37,29	27,35	40,82	
044_D	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	13,50	41,79	37,35	27,29	40,86	
044_E	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	16,50	41,61	37,17	27,09	40,68	
044_F	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	19,50	41,40	36,95	26,87	40,47	
045_A	Blok 1 westzijde	97140,45	439458,77	37,50	40,44	36,02	26,05	39,53	
045_B	Blok 1 westzijde	97140,45	439458,77	40,50	40,55	36,11	26,06	39,62	
046_A	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	19,50	41,09	36,65	26,58	40,16	
046_B	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	22,50	40,94	36,49	26,40	40,01	
046_C	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	25,50	40,75	36,31	26,20	39,82	
046_D	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	28,50	40,59	36,15	26,02	39,65	
046_E	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	31,50	40,53	36,07	25,93	39,58	
046_F	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	34,50	40,84	36,41	26,34	39,92	
047_A	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	4,50	35,37	30,91	20,70	34,41	
047_B	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	7,50	38,97	34,56	24,73	38,09	
047_C	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	10,50	40,84	36,44	26,64	39,97	
047_D	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	13,50	41,31	36,87	26,84	40,39	
047_E	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	16,50	41,24	36,80	26,74	40,31	
047_F	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	19,50	41,11	36,67	26,59	40,18	
048_A	Blok 1 westzijde	97139,56	439462,62	37,50	38,93	34,50	24,44	38,01	
048_B	Blok 1 westzijde	97139,56	439462,62	40,50	39,23	34,80	24,80	38,32	
049_A	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	4,50	33,70	29,24	18,99	32,74	
049_B	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	7,50	37,41	33,00	23,18	36,53	
049_C	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	10,50	39,17	34,78	25,02	38,31	
049_D	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	13,50	39,80	35,37	25,40	38,89	
049_E	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	16,50	39,87	35,44	25,39	38,95	
049_F	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	19,50	39,78	35,34	25,27	38,85	
050_A	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	4,50	33,47	29,01	18,77	32,51	
050_B	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	7,50	37,13	32,73	22,91	36,25	
050_C	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	10,50	38,84	34,45	24,67	37,98	
050_D	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	13,50	39,50	35,08	25,11	38,59	
050_E	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	16,50	39,58	35,15	25,10	38,66	
050_F	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	19,50	39,49	35,05	24,98	38,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
051_A	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	37,50	38,56	34,12	23,98	37,62	
051_B	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	40,50	38,84	34,41	24,37	37,92	
052_A	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	19,50	38,01	33,57	23,47	37,08	
052_B	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	22,50	37,88	33,43	23,32	36,94	
052_C	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	25,50	37,71	33,27	23,14	36,77	
052_D	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	28,50	37,58	33,13	22,98	36,64	
052_E	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	31,50	37,48	33,03	22,86	36,53	
052_F	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	34,50	37,48	33,02	22,83	36,53	
053_A	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	4,50	32,61	28,15	17,91	31,65	
053_B	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	7,50	36,20	31,80	21,98	35,32	
053_C	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	10,50	37,73	33,33	23,49	36,85	
053_D	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	13,50	38,61	34,19	24,30	37,72	
053_E	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	16,50	38,82	34,38	24,34	37,90	
053_F	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	19,50	38,77	34,32	24,24	37,84	
054_A	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	37,50	37,48	33,02	22,83	36,53	
054_B	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	40,50	38,31	33,88	23,81	37,39	
055_A	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	19,50	38,59	34,15	24,06	37,66	
055_B	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	22,50	38,48	34,03	23,93	37,54	
055_C	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	25,50	38,34	33,89	23,78	37,40	
055_D	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	28,50	38,19	33,75	23,62	37,25	
055_E	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	31,50	38,07	33,61	23,47	37,12	
055_F	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	34,50	37,99	33,53	23,37	37,04	
056_A	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	4,50	32,23	27,77	17,48	31,26	
056_B	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	7,50	35,51	31,10	21,22	34,62	
056_C	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	10,50	37,25	32,85	22,99	36,37	
056_D	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	13,50	38,43	34,03	24,21	37,55	
056_E	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	16,50	38,84	34,40	24,38	37,92	
056_F	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	19,50	38,82	34,38	24,29	37,89	
057_A	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	4,50	32,14	27,68	17,40	31,17	
057_B	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	7,50	35,70	31,30	21,46	34,82	
057_C	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	10,50	37,12	32,72	22,88	36,24	
057_D	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	13,50	38,19	33,77	23,92	37,30	
057_E	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	16,50	38,43	33,98	23,89	37,50	
058_A	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	4,50	31,18	26,72	16,44	30,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
058_B	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	7,50	34,70	30,30	20,45	33,82	
058_C	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	10,50	36,05	31,65	21,80	35,17	
058_D	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	13,50	37,12	32,70	22,84	36,23	
058_E	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	16,50	37,39	32,94	22,84	36,45	
059_A	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	4,50	29,18	24,71	14,35	28,20	
059_B	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	7,50	32,63	28,22	18,31	31,74	
059_C	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	10,50	33,91	29,52	19,67	33,03	
059_D	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	13,50	35,09	30,67	20,81	34,20	
059_E	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	16,50	35,43	30,99	20,85	34,49	
060_A	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	4,50	27,65	23,17	12,72	26,65	
060_B	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	7,50	31,11	26,69	16,71	30,20	
060_C	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	10,50	32,28	27,88	18,02	31,40	
060_D	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	13,50	33,55	29,13	19,27	32,66	
060_E	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	16,50	33,98	29,53	19,36	33,03	
061_A	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	4,50	27,62	23,14	12,71	26,63	
061_B	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	7,50	31,24	26,82	16,85	30,33	
061_C	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	10,50	32,30	27,90	18,04	31,42	
061_D	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	13,50	33,54	29,13	19,27	32,65	
061_E	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	16,50	34,02	29,57	19,40	33,07	
062_A	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	4,50	26,99	22,52	12,11	26,00	
062_B	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	7,50	30,36	25,94	15,95	29,45	
062_C	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	10,50	31,32	26,91	17,01	30,43	
062_D	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	13,50	32,51	28,09	18,20	31,62	
062_E	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	16,50	33,00	28,55	18,36	32,05	
063_A	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	4,50	25,38	20,92	10,57	24,40	
063_B	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	7,50	27,59	23,15	13,01	26,65	
063_C	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	10,50	28,25	23,82	13,69	27,32	
063_D	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	13,50	29,19	24,76	14,63	28,26	
063_E	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	16,50	29,73	25,26	14,90	28,75	
064_A	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	4,50	26,92	22,44	12,04	25,93	
064_B	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	7,50	30,32	25,90	15,91	29,41	
064_C	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	10,50	31,19	26,78	16,86	30,30	
064_D	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	13,50	32,38	27,97	18,08	31,49	
064_E	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	16,50	32,91	28,45	18,29	31,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	4,50	26,23	21,76	11,37	25,25
065_B	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	7,50	29,08	24,65	14,60	28,16
065_C	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	10,50	29,96	25,54	15,56	29,05
065_D	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	13,50	31,09	26,67	16,70	30,18
065_E	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	16,50	31,60	27,14	16,89	30,64
066_A	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	4,50	27,59	23,11	12,67	26,59
066_B	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	7,50	31,08	26,66	16,68	30,17
066_C	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	10,50	32,15	27,75	17,88	31,27
066_D	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	13,50	33,43	29,02	19,16	32,54
066_E	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	16,50	33,91	29,46	19,29	32,96
067_A	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	4,50	28,19	23,71	13,24	27,19
067_B	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	7,50	31,77	27,35	17,38	30,86
067_C	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	10,50	32,98	28,58	18,74	32,10
067_D	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	13,50	34,29	29,88	20,03	33,41
067_E	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	16,50	34,73	30,28	20,12	33,79
068_A	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	4,50	29,61	25,13	14,76	28,62
068_B	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	7,50	33,16	28,75	18,84	32,27
068_C	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	10,50	34,46	30,06	20,23	33,58
068_D	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	13,50	35,64	31,23	21,38	34,76
068_E	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	16,50	35,98	31,54	21,41	35,04
069_A	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	4,50	31,72	27,25	16,94	30,75
069_B	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	7,50	35,36	30,96	21,11	34,48
069_C	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	10,50	36,75	32,35	22,53	35,87
069_D	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	13,50	37,84	33,42	23,57	36,95
069_E	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	16,50	38,10	33,65	23,56	37,17
070_A	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	7,50	20,95	16,49	6,27	19,99
070_A	Blok 2	noordzijde	97080,19	439465,60	4,50	19,87	15,45	5,51	18,97
070_B	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	10,50	20,98	16,52	6,30	20,02
070_C	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	13,50	16,91	12,50	2,44	15,99
070_D	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	16,50	13,89	9,44	-0,77	12,94
071_A	Blok 2	noordzijde	97083,66	439465,05	7,50	19,11	14,66	4,47	18,16
071_A	Blok 2	noordzijde	97083,28	439466,34	4,50	17,58	13,17	3,23	16,68
071_B	Blok 2	noordzijde	97083,66	439465,05	10,50	19,18	14,74	4,55	18,23
071_C	Blok 2	noordzijde	97083,66	439465,05	13,50	16,25	11,86	1,89	15,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
071_D	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	16,50	13,41	8,97	-1,17	12,47	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	7,50	19,51	15,06	4,83	18,56	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,28	439467,29	4,50	18,01	13,59	3,59	17,10	
072_B	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	10,50	19,61	15,16	4,93	18,66	
072_C	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	13,50	17,27	12,86	2,80	16,35	
072_D	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	16,50	14,32	9,87	-0,41	13,36	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	7,50	16,10	11,67	1,48	15,16	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,21	439467,99	4,50	13,78	9,37	-0,75	12,86	
073_B	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	10,50	16,33	11,90	1,74	15,39	
073_C	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	13,50	16,45	12,06	2,05	15,55	
073_D	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	16,50	12,62	8,18	-1,98	11,68	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	7,50	16,32	11,88	1,69	15,37	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,01	439468,90	4,50	13,77	9,36	-0,76	12,85	
074_B	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	10,50	16,68	12,25	2,07	15,74	
074_C	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	13,50	16,33	11,94	1,99	15,44	
074_D	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	16,50	13,09	8,65	-1,54	12,14	
075_A	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	7,50	15,94	11,52	1,41	15,01	
075_A	Blok 2 noordzijde	97096,78	439469,56	4,50	13,66	9,28	-0,74	12,76	
075_B	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	10,50	16,06	11,65	1,55	15,14	
075_C	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	13,50	16,18	11,80	1,92	15,30	
075_D	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	16,50	12,24	7,80	-2,33	11,30	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	7,50	15,69	11,27	1,13	14,76	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,54	439470,45	4,50	13,33	8,94	-1,10	12,43	
076_B	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	10,50	15,94	11,52	1,40	15,01	
076_C	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	13,50	16,48	12,08	2,08	15,58	
076_D	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	16,50	12,50	8,06	-2,13	11,55	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	7,50	18,74	14,30	4,11	17,79	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,65	439471,20	4,50	12,63	8,27	-1,62	11,76	
077_B	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	10,50	18,68	14,23	4,06	17,73	
077_C	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	13,50	19,04	14,61	4,52	18,11	
077_D	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	16,50	12,24	7,80	-2,34	11,30	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	7,50	16,93	12,51	2,35	16,00	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,42	439472,10	4,50	15,47	11,08	1,12	14,58	
078_B	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	10,50	17,06	12,64	2,50	16,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
078_C	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	13,50	17,41	13,01	2,98	16,50	
078_D	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	16,50	11,83	7,38	-2,84	10,88	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	7,50	19,24	14,79	4,54	18,28	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,26	439472,77	4,50	18,05	13,62	3,57	17,13	
079_B	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	10,50	19,20	14,74	4,49	18,24	
079_C	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	13,50	19,63	15,19	4,98	18,68	
079_D	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	16,50	13,20	8,74	-1,66	12,22	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	7,50	18,43	13,98	3,77	17,48	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,16	439473,70	4,50	17,48	13,07	3,16	16,59	
080_B	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	10,50	18,45	14,01	3,85	17,51	
080_C	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	13,50	18,89	14,47	4,39	17,97	
080_D	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	16,50	10,87	6,41	-3,92	9,90	
081_A	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	7,50	20,10	15,66	5,48	19,16	
081_A	Blok 2 noordzijde	97116,97	439474,37	4,50	18,73	14,33	4,42	17,84	
081_B	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	10,50	20,08	15,64	5,44	19,13	
081_C	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	13,50	20,42	15,99	5,80	19,48	
081_D	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	16,50	14,36	9,89	-0,60	13,36	
082_A	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	4,50	30,74	26,28	16,05	29,78	
082_B	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	7,50	33,95	29,55	19,69	33,07	
082_C	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	10,50	35,54	31,13	21,27	34,65	
082_D	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	13,50	36,63	32,23	22,38	35,75	
082_E	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	16,50	36,94	32,50	22,43	36,01	
082_F	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	19,50	36,88	32,44	22,34	35,95	
083_A	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	22,50	37,19	32,74	22,63	36,25	
083_B	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	25,50	37,06	32,61	22,49	36,12	
083_C	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	28,50	36,95	32,50	22,36	36,01	
083_D	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	31,50	36,86	32,40	22,24	35,91	
084_A	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	4,50	32,26	27,81	17,64	31,31	
084_B	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	7,50	35,79	31,39	21,60	34,92	
084_C	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	10,50	37,31	32,91	23,09	36,43	
084_D	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	13,50	37,97	33,55	23,59	37,07	
084_E	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	16,50	38,06	33,63	23,56	37,14	
084_F	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	19,50	37,98	33,53	23,44	37,05	
085_A	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	22,50	37,50	33,05	22,94	36,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_B	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	25,50	37,35	32,91	22,77	36,41	
085_C	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	28,50	37,23	32,78	22,62	36,29	
085_D	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	31,50	37,17	32,71	22,52	36,22	
086_A	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	4,50	34,78	30,32	20,10	33,82	
086_B	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	7,50	38,47	34,07	24,26	37,60	
086_C	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	10,50	40,39	35,99	26,21	39,52	
086_D	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	13,50	40,81	36,37	26,32	39,88	
086_E	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	16,50	40,73	36,29	26,22	39,80	
086_F	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	19,50	40,58	36,14	26,06	39,65	
087_A	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	22,50	40,32	35,88	25,78	39,39	
087_B	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	25,50	40,13	35,68	25,57	39,19	
087_C	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	28,50	39,97	35,52	25,39	39,03	
087_D	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	31,50	39,88	35,42	25,27	38,93	
088_A	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	4,50	35,46	31,02	20,91	34,53	
088_B	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	7,50	39,17	34,77	24,97	38,30	
088_C	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	10,50	40,58	36,16	26,22	39,68	
088_D	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	13,50	40,66	36,22	26,15	39,73	
088_E	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	16,50	40,53	36,09	26,02	39,60	
088_F	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	19,50	40,35	35,90	25,82	39,42	
089_A	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	22,50	40,38	35,94	25,84	39,45	
089_B	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	25,50	40,17	35,72	25,61	39,23	
089_C	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	28,50	40,02	35,57	25,44	39,08	
089_D	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	31,50	40,06	35,60	25,46	39,11	
090_A	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	4,50	37,78	33,34	23,21	36,84	
090_B	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	7,50	42,06	37,67	27,91	41,20	
090_C	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	10,50	42,98	38,54	28,50	42,06	
090_D	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	13,50	42,90	38,46	28,41	41,97	
090_E	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	16,50	42,74	38,30	28,24	41,81	
090_F	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	19,50	42,53	38,09	28,02	41,60	
091_A	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	22,50	42,32	37,88	27,79	41,39	
091_B	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	25,50	42,10	37,65	27,54	41,16	
091_C	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	28,50	41,96	37,51	27,39	41,02	
091_D	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	31,50	42,10	37,66	27,60	41,17	
092_A	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	4,50	39,13	34,72	24,80	38,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
092_B	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	7,50	42,59	38,18	28,33	41,71	
092_C	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	10,50	42,81	38,37	28,32	41,88	
092_D	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	13,50	42,61	38,18	28,11	41,69	
092_E	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	16,50	42,34	37,91	27,83	41,41	
092_F	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	19,50	42,06	37,62	27,53	41,13	
093_A	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	22,50	41,90	37,46	27,35	40,97	
093_B	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	25,50	41,70	37,25	27,13	40,76	
093_C	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	28,50	41,95	37,52	27,45	41,03	
093_D	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	31,50	42,15	37,72	27,66	41,23	
094_A	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	4,50	51,00	46,57	36,52	50,08	
094_B	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	7,50	50,76	46,32	36,27	49,83	
094_C	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	10,50	50,35	45,92	35,86	49,43	
094_D	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	13,50	49,88	45,45	35,39	48,96	
094_E	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	16,50	49,41	44,97	34,91	48,48	
094_F	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	19,50	48,94	44,51	34,44	48,02	
095_A	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	22,50	48,69	44,26	34,20	47,77	
095_B	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	25,50	48,27	43,84	33,77	47,35	
095_C	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	28,50	47,87	43,43	33,36	46,94	
095_D	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	31,50	47,47	43,03	32,96	46,54	
096_A	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	19,50	52,27	47,83	37,77	51,34	
096_B	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	22,50	51,69	47,25	37,19	50,76	
096_C	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	25,50	51,21	46,77	36,71	50,28	
096_D	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	28,50	50,75	46,32	36,25	49,83	
096_E	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	31,50	50,32	45,88	35,81	49,39	
097_A	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	1,50	54,94	50,50	40,45	54,01	
097_B	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	4,50	55,02	50,58	40,53	54,09	
097_C	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	7,50	54,59	50,15	40,10	53,66	
097_D	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	10,50	54,01	49,57	39,52	53,08	
097_E	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	13,50	53,41	48,98	38,92	52,49	
097_F	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	16,50	52,84	48,40	38,34	51,91	
098_A	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	19,50	52,16	47,72	37,66	51,23	
098_B	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	22,50	51,49	47,05	36,99	50,56	
098_C	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	25,50	51,00	46,57	36,50	50,08	
098_D	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	28,50	50,55	46,11	36,04	49,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
098_E	Blok 3	zuidzijde	97062,16	439411,13	31,50	50,12	45,68	35,61	49,19
099_A	Blok 3	zuidzijde	97061,90	439411,07	1,50	54,81	50,38	40,33	53,89
099_B	Blok 3	zuidzijde	97061,90	439411,07	4,50	54,90	50,46	40,41	53,97
099_C	Blok 3	zuidzijde	97061,90	439411,07	7,50	54,47	50,03	39,98	53,54
099_D	Blok 3	zuidzijde	97061,90	439411,07	10,50	53,90	49,46	39,41	52,97
099_E	Blok 3	zuidzijde	97061,90	439411,07	13,50	53,31	48,87	38,81	52,38
099_F	Blok 3	zuidzijde	97061,90	439411,07	16,50	52,72	48,28	38,22	51,79
100_A	Blok 3	westzijde	97055,29	439413,83	19,50	47,73	43,29	33,23	46,80
100_B	Blok 3	westzijde	97055,29	439413,83	22,50	47,15	42,72	32,66	46,23
100_C	Blok 3	westzijde	97055,29	439413,83	25,50	46,28	41,84	31,78	45,35
100_D	Blok 3	westzijde	97055,29	439413,83	28,50	45,81	41,37	31,31	44,88
100_E	Blok 3	westzijde	97055,29	439413,83	31,50	45,36	40,92	30,86	44,43
101_A	Blok 3	westzijde	97055,22	439414,09	1,50	49,50	45,06	35,01	48,57
101_B	Blok 3	westzijde	97055,22	439414,09	4,50	49,80	45,36	35,31	48,87
101_C	Blok 3	westzijde	97055,22	439414,09	7,50	49,59	45,15	35,10	48,66
101_D	Blok 3	westzijde	97055,22	439414,09	10,50	49,21	44,77	34,71	48,28
101_E	Blok 3	westzijde	97055,22	439414,09	13,50	48,78	44,34	34,28	47,85
101_F	Blok 3	westzijde	97055,22	439414,09	16,50	48,27	43,83	33,78	47,34
102_A	Blok 3	westzijde	97054,42	439417,85	19,50	47,28	42,84	32,78	46,35
102_B	Blok 3	westzijde	97054,42	439417,85	22,50	46,77	42,34	32,28	45,85
102_C	Blok 3	westzijde	97054,42	439417,85	25,50	46,25	41,82	31,76	45,33
102_D	Blok 3	westzijde	97054,42	439417,85	28,50	45,43	40,99	30,93	44,50
102_E	Blok 3	westzijde	97054,42	439417,85	31,50	45,02	40,58	30,52	44,09
103_A	Blok 3	westzijde	97054,33	439418,19	1,50	48,13	43,69	33,64	47,20
103_B	Blok 3	westzijde	97054,33	439418,19	4,50	48,66	44,22	34,17	47,73
103_C	Blok 3	westzijde	97054,33	439418,19	7,50	48,57	44,14	34,08	47,65
103_D	Blok 3	westzijde	97054,33	439418,19	10,50	48,33	43,89	33,83	47,40
103_E	Blok 3	westzijde	97054,33	439418,19	13,50	48,02	43,58	33,52	47,09
103_F	Blok 3	westzijde	97054,33	439418,19	16,50	47,70	43,26	33,20	46,77
104_A	Blok 3	westzijde	97053,56	439421,21	19,50	46,77	42,33	32,28	45,84
104_B	Blok 3	westzijde	97053,56	439421,21	22,50	46,34	41,90	31,84	45,41
104_C	Blok 3	westzijde	97053,56	439421,21	25,50	45,99	41,55	31,49	45,06
104_D	Blok 3	westzijde	97053,56	439421,21	28,50	45,51	41,07	31,01	44,58
104_E	Blok 3	westzijde	97053,56	439421,21	31,50	44,71	40,27	30,21	43,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_A	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	1,50	47,00	42,56	32,51	46,07	
105_B	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	4,50	47,76	43,32	33,27	46,83	
105_C	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	7,50	47,75	43,31	33,25	46,82	
105_D	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	10,50	47,59	43,16	33,10	46,67	
105_E	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	13,50	47,36	42,92	32,87	46,43	
105_F	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	16,50	47,06	42,63	32,57	46,14	
106_A	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	19,50	46,36	41,93	31,87	45,44	
106_B	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	22,50	46,02	41,58	31,52	45,09	
106_C	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	25,50	45,65	41,21	31,15	44,72	
106_D	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	28,50	45,34	40,90	30,84	44,41	
106_E	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	31,50	44,37	39,93	29,87	43,44	
107_A	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	1,50	45,99	41,55	31,50	45,06	
107_B	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	4,50	47,06	42,62	32,56	46,13	
107_C	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	7,50	47,14	42,70	32,64	46,21	
107_D	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	10,50	47,06	42,62	32,56	46,13	
107_E	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	13,50	46,88	42,44	32,38	45,95	
107_F	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	16,50	46,57	42,14	32,08	45,65	
108_A	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	19,50	45,73	41,30	31,24	44,81	
108_B	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	22,50	45,39	40,95	30,89	44,46	
108_C	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	25,50	45,14	40,70	30,64	44,21	
108_D	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	28,50	44,88	40,45	30,38	43,96	
108_E	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	31,50	44,57	40,14	30,07	43,65	
109_A	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	1,50	44,86	40,42	30,37	43,93	
109_B	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	4,50	46,20	41,76	31,70	45,27	
109_C	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	7,50	46,36	41,93	31,86	45,44	
109_D	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	10,50	46,37	41,93	31,87	45,44	
109_E	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	13,50	46,28	41,85	31,79	45,36	
109_F	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	16,50	45,85	41,42	31,36	44,93	
110_A	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	19,50	45,11	40,67	30,62	44,18	
110_B	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	22,50	44,93	40,50	30,45	44,01	
110_C	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	25,50	44,56	40,13	30,07	43,64	
110_D	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	28,50	44,34	39,91	29,84	43,42	
110_E	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	31,50	44,11	39,68	29,61	43,19	
111_A	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	1,50	43,88	39,44	29,39	42,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
111_B	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	4,50	45,37	40,93	30,87	44,44	
111_C	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	7,50	45,61	41,17	31,10	44,68	
111_D	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	10,50	45,62	41,19	31,12	44,70	
111_E	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	13,50	45,62	41,18	31,12	44,69	
111_F	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	16,50	45,28	40,84	30,79	44,35	
112_A	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	19,50	44,65	40,21	30,16	43,72	
112_B	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	22,50	44,36	39,93	29,89	43,44	
112_C	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	25,50	44,15	39,71	29,67	43,23	
112_D	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	28,50	43,98	39,54	29,48	43,05	
112_E	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	31,50	43,72	39,29	29,22	42,80	
113_A	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	1,50	43,22	38,78	28,73	42,29	
113_B	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	4,50	44,79	40,35	30,29	43,86	
113_C	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	7,50	45,08	40,64	30,57	44,15	
113_D	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	10,50	45,12	40,68	30,61	44,19	
113_E	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	13,50	45,12	40,68	30,61	44,19	
113_F	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	16,50	44,81	40,37	30,32	43,88	
114_A	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	19,50	44,01	39,57	29,52	43,08	
114_B	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	22,50	43,78	39,35	29,30	42,86	
114_C	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	25,50	43,54	39,11	29,07	42,62	
114_D	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	28,50	43,35	38,92	28,88	42,43	
114_E	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	31,50	43,21	38,78	28,72	42,29	
115_A	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	1,50	42,27	37,83	27,78	41,34	
115_B	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	4,50	43,92	39,49	29,42	43,00	
115_C	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	7,50	44,29	39,85	29,78	43,36	
115_D	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	10,50	44,37	39,93	29,86	43,44	
115_E	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	13,50	44,38	39,94	29,87	43,45	
115_F	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	16,50	44,24	39,80	29,74	43,31	
116_A	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	19,50	43,59	39,15	29,10	42,66	
116_B	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	22,50	43,28	38,84	28,79	42,35	
116_C	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	25,50	43,13	38,69	28,66	42,21	
116_D	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	28,50	42,81	38,38	28,35	41,89	
116_E	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	31,50	42,75	38,32	28,29	41,83	
117_A	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	1,50	41,60	37,17	27,11	40,68	
117_B	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	4,50	43,26	38,82	28,75	42,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
117_C	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	7,50	43,73	39,29	29,21	42,80	
117_D	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	10,50	43,83	39,39	29,31	42,90	
117_E	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	13,50	43,86	39,42	29,34	42,93	
117_F	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	16,50	43,71	39,28	29,21	42,79	
118_A	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	4,50	23,36	18,85	8,18	22,32	
118_B	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	7,50	26,32	21,84	11,44	25,33	
118_C	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	10,50	25,68	21,26	11,28	24,77	
118_D	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	13,50	26,01	21,61	11,74	25,13	
118_E	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	16,50	27,37	23,00	13,29	26,52	
119_A	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	4,50	23,83	19,31	8,63	22,79	
119_B	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	7,50	26,83	22,35	11,90	25,83	
119_C	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	10,50	26,92	22,50	12,56	26,02	
119_D	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	13,50	27,67	23,27	13,41	26,79	
119_E	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	16,50	29,04	24,67	14,97	28,20	
120_A	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	4,50	22,90	18,40	7,82	21,88	
120_B	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	7,50	25,64	21,17	10,76	24,65	
120_C	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	10,50	25,47	21,05	11,10	24,57	
120_D	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	13,50	26,15	21,75	11,87	25,27	
120_E	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	16,50	27,43	23,05	13,33	26,58	
121_A	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	4,50	21,79	17,31	6,88	20,80	
121_B	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	7,50	24,06	19,59	9,24	23,08	
121_C	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	10,50	23,35	18,93	8,93	22,44	
121_D	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	13,50	23,89	19,48	9,53	22,99	
121_E	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	16,50	24,95	20,56	10,76	24,08	
122_A	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	4,50	21,85	17,37	6,95	20,86	
122_B	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	7,50	24,08	19,61	9,26	23,10	
122_C	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	10,50	23,28	18,86	8,84	22,37	
122_D	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	13,50	23,86	19,45	9,49	22,96	
122_E	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	16,50	24,84	20,45	10,63	23,97	
123_A	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	4,50	21,82	17,34	6,92	20,83	
123_B	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	7,50	24,02	19,55	9,20	23,04	
123_C	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	10,50	23,23	18,80	8,78	22,31	
123_D	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	13,50	23,84	19,43	9,47	22,94	
123_E	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	16,50	24,86	20,47	10,65	23,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_A	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	4,50	23,01	18,52	7,95	21,99	
124_B	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	7,50	25,67	21,18	10,77	24,68	
124_C	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	10,50	25,38	20,96	10,98	24,47	
124_D	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	13,50	26,14	21,73	11,83	25,25	
124_E	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	16,50	27,35	22,97	13,22	26,49	
125_A	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	4,50	23,29	18,78	8,13	22,26	
125_B	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	7,50	26,22	21,74	11,29	25,22	
125_C	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	10,50	26,78	22,36	12,39	25,87	
125_D	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	13,50	27,63	23,23	13,35	26,75	
125_E	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	16,50	28,94	24,56	14,84	28,09	
126_A	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	4,50	22,67	18,16	7,52	21,64	
126_B	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	7,50	25,36	20,87	10,42	24,36	
126_C	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	10,50	25,18	20,76	10,76	24,27	
126_D	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	13,50	26,06	21,65	11,75	25,17	
126_E	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	16,50	27,30	22,92	13,18	26,45	
127_A	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	1,50	54,16	49,73	39,68	53,24	
127_B	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	4,50	54,38	49,95	39,90	53,46	
127_C	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	7,50	54,07	49,63	39,58	53,14	
127_D	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	10,50	53,61	49,17	39,12	52,68	
127_E	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	13,50	53,10	48,66	38,61	52,17	
127_F	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	16,50	52,59	48,15	38,09	51,66	
128_A	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	1,50	54,14	49,70	39,65	53,21	
128_B	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	4,50	54,37	49,93	39,88	53,44	
128_C	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	7,50	54,06	49,62	39,57	53,13	
128_D	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	10,50	53,59	49,16	39,10	52,67	
128_E	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	13,50	53,08	48,65	38,59	52,16	
128_F	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	16,50	52,57	48,14	38,08	51,65	
129_A	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	1,50	54,06	49,62	39,57	53,13	
129_B	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	4,50	54,30	49,86	39,81	53,37	
129_C	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	7,50	53,98	49,54	39,49	53,05	
129_D	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	10,50	53,51	49,07	39,02	52,58	
129_E	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	13,50	52,99	48,55	38,50	52,06	
129_F	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	16,50	52,47	48,04	37,98	51,55	
130_A	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	1,50	54,02	49,59	39,54	53,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Folkert Elsingastraat
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_B	Blok 4	zuidzijde	97116,99	439426,58	4,50	54,27	49,83	39,78	53,34
130_C	Blok 4	zuidzijde	97116,99	439426,58	7,50	53,96	49,52	39,47	53,03
130_D	Blok 4	zuidzijde	97116,99	439426,58	10,50	53,49	49,05	39,00	52,56
130_E	Blok 4	zuidzijde	97116,99	439426,58	13,50	52,97	48,53	38,48	52,04
130_F	Blok 4	zuidzijde	97116,99	439426,58	16,50	52,45	48,02	37,96	51,53
131_A	Blok 4	zuidzijde	97111,72	439425,35	1,50	54,01	49,57	39,52	53,08
131_B	Blok 4	zuidzijde	97111,72	439425,35	4,50	54,26	49,82	39,77	53,33
131_C	Blok 4	zuidzijde	97111,72	439425,35	7,50	53,96	49,52	39,47	53,03
131_D	Blok 4	zuidzijde	97111,72	439425,35	10,50	53,51	49,07	39,02	52,58
131_E	Blok 4	zuidzijde	97111,72	439425,35	13,50	53,00	48,57	38,51	52,08
131_F	Blok 4	zuidzijde	97111,72	439425,35	16,50	52,51	48,07	38,01	51,58
132_A	Blok 4	zuidzijde	97104,06	439423,40	1,50	54,02	49,58	39,53	53,09
132_B	Blok 4	zuidzijde	97104,06	439423,40	4,50	54,27	49,83	39,78	53,34
132_C	Blok 4	zuidzijde	97104,06	439423,40	7,50	53,97	49,53	39,48	53,04
132_D	Blok 4	zuidzijde	97104,06	439423,40	10,50	53,51	49,07	39,02	52,58
132_E	Blok 4	zuidzijde	97104,06	439423,40	13,50	53,00	48,57	38,51	52,08
132_F	Blok 4	zuidzijde	97104,06	439423,40	16,50	52,50	48,06	38,00	51,57
133_A	Blok 4	zuidzijde	97098,99	439422,11	1,50	54,08	49,64	39,59	53,15
133_B	Blok 4	zuidzijde	97098,99	439422,11	4,50	54,32	49,88	39,83	53,39
133_C	Blok 4	zuidzijde	97098,99	439422,11	7,50	54,03	49,59	39,54	53,10
133_D	Blok 4	zuidzijde	97098,99	439422,11	10,50	53,58	49,15	39,09	52,66
133_E	Blok 4	zuidzijde	97098,99	439422,11	13,50	53,08	48,65	38,59	52,16
133_F	Blok 4	zuidzijde	97098,99	439422,11	16,50	52,58	48,15	38,09	51,66
134_A	Blok 4	zuidzijde	97093,69	439420,76	1,50	54,12	49,69	39,64	53,20
134_B	Blok 4	zuidzijde	97093,69	439420,76	4,50	54,36	49,92	39,87	53,43
134_C	Blok 4	zuidzijde	97093,69	439420,76	7,50	54,07	49,63	39,58	53,14
134_D	Blok 4	zuidzijde	97093,69	439420,76	10,50	53,62	49,18	39,13	52,69
134_E	Blok 4	zuidzijde	97093,69	439420,76	13,50	53,12	48,68	38,62	52,19
134_F	Blok 4	zuidzijde	97093,69	439420,76	16,50	52,61	48,18	38,12	51,69
135_A	Blok 4	zuidzijde	97088,29	439419,39	1,50	54,14	49,71	39,66	53,22
135_B	Blok 4	zuidzijde	97088,29	439419,39	4,50	54,38	49,94	39,89	53,45
135_C	Blok 4	zuidzijde	97088,29	439419,39	7,50	54,08	49,64	39,59	53,15
135_D	Blok 4	zuidzijde	97088,29	439419,39	10,50	53,62	49,18	39,13	52,69
135_E	Blok 4	zuidzijde	97088,29	439419,39	13,50	53,11	48,68	38,62	52,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Folkert Elsingastraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
135_F	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	16,50	52,60	48,17	38,11	51,68		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
000_A	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	1,50	44,88	40,93	35,20	45,18	
000_B	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	4,50	46,94	42,94	37,37	47,27	
000_C	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	7,50	47,55	43,54	38,00	47,88	
000_D	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	10,50	48,05	44,04	38,50	48,38	
000_E	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	13,50	48,12	44,09	38,60	48,46	
000_F	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	16,50	48,06	44,03	38,54	48,40	
001_A	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	19,50	47,93	43,90	38,41	48,27	
001_B	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	22,50	47,81	43,77	38,29	48,14	
001_C	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	25,50	47,58	43,55	38,06	47,92	
001_D	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	28,50	47,25	43,21	37,73	47,58	
001_E	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	31,50	47,09	43,05	37,57	47,42	
001_F	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	34,50	46,92	42,89	37,41	47,26	
002_A	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	37,50	46,78	42,74	37,26	47,11	
002_B	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	40,50	46,58	42,54	37,06	46,91	
003_A	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	1,50	43,31	39,38	33,60	43,60	
003_B	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	4,50	45,35	41,37	35,74	45,67	
003_C	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	7,50	45,74	41,74	36,17	46,07	
003_D	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	10,50	45,81	41,81	36,24	46,14	
003_E	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	13,50	45,75	41,74	36,18	46,07	
003_F	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	16,50	45,64	41,63	36,07	45,96	
004_A	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	19,50	45,42	41,42	35,85	45,75	
004_B	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	22,50	45,27	41,26	35,70	45,59	
004_C	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	25,50	45,11	41,10	35,53	45,43	
004_D	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	28,50	44,94	40,93	35,36	45,26	
004_E	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	31,50	44,75	40,75	35,18	45,08	
004_F	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	34,50	44,56	40,56	34,99	44,89	
005_A	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	37,50	44,33	40,32	34,75	44,65	
005_B	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	40,50	44,14	40,13	34,56	44,46	
006_A	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	1,50	43,39	39,46	33,68	43,68	
006_B	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	4,50	45,41	41,43	35,80	45,73	
006_C	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	7,50	45,81	41,80	36,23	46,13	
006_D	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	10,50	45,88	41,87	36,31	46,20	
006_E	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	13,50	45,81	41,80	36,24	46,13	
006_F	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	16,50	45,70	41,69	36,13	46,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_A	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	19,50	45,57	41,57	36,00	45,90	
007_B	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	22,50	45,43	41,42	35,86	45,75	
007_C	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	25,50	45,27	41,26	35,70	45,59	
007_D	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	28,50	45,10	41,10	35,53	45,43	
007_E	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	31,50	44,93	40,92	35,36	45,25	
007_F	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	34,50	44,75	40,74	35,18	45,07	
008_A	Blok 1 oostzijde	97157,19	439469,05	37,50	44,47	40,46	34,90	44,79	
008_B	Blok 1 oostzijde	97157,19	439469,05	40,50	44,23	40,23	34,66	44,56	
009_A	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	1,50	45,16	41,22	35,47	45,46	
009_B	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	4,50	47,16	43,17	37,57	47,48	
009_C	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	7,50	47,67	43,66	38,11	48,00	
009_D	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	10,50	47,89	43,87	38,33	48,22	
009_E	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	13,50	47,91	43,89	38,36	48,24	
009_F	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	16,50	47,84	43,82	38,30	48,17	
010_A	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	19,50	47,74	43,71	38,20	48,07	
010_B	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	22,50	47,62	43,59	38,08	47,95	
010_C	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	25,50	47,38	43,36	37,85	47,72	
010_D	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	28,50	47,10	43,07	37,56	47,43	
010_E	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	31,50	46,94	42,91	37,41	47,27	
010_F	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	34,50	46,78	42,76	37,25	47,12	
011_A	Blok 1 oostzijde	97158,40	439464,46	37,50	46,62	42,59	37,08	46,95	
011_B	Blok 1 oostzijde	97158,40	439464,46	40,50	46,42	42,39	36,88	46,75	
012_A	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	1,50	45,21	41,27	35,52	45,51	
012_B	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	4,50	47,19	43,20	37,59	47,51	
012_C	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	7,50	47,71	43,69	38,14	48,03	
012_D	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	10,50	47,88	43,87	38,32	48,21	
012_E	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	13,50	47,89	43,87	38,34	48,22	
012_F	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	16,50	47,82	43,80	38,28	48,15	
013_A	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	19,50	47,72	43,70	38,17	48,05	
013_B	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	22,50	47,60	43,57	38,06	47,93	
013_C	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	25,50	47,34	43,32	37,80	47,67	
013_D	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	28,50	47,08	43,05	37,53	47,41	
013_E	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	31,50	46,92	42,90	37,38	47,25	
013_F	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	34,50	46,76	42,73	37,22	47,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	37,50	46,59	42,57	37,06	46,93	
014_B	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	40,50	46,39	42,37	36,86	46,73	
015_A	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	1,50	45,28	41,35	35,58	45,58	
015_B	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	4,50	47,25	43,26	37,65	47,57	
015_C	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	7,50	47,75	43,74	38,18	48,07	
015_D	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	10,50	47,90	43,89	38,33	48,22	
015_E	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	13,50	47,90	43,89	38,36	48,23	
015_F	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	16,50	47,84	43,82	38,29	48,17	
016_A	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	19,50	47,72	43,70	38,17	48,05	
016_B	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	22,50	47,59	43,58	38,05	47,92	
016_C	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	25,50	47,34	43,32	37,80	47,67	
016_D	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	28,50	47,10	43,08	37,56	47,43	
016_E	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	31,50	46,94	42,92	37,40	47,27	
016_F	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	34,50	46,78	42,75	37,24	47,11	
017_A	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	37,50	46,62	42,59	37,07	46,95	
017_B	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	40,50	46,41	42,39	36,88	46,75	
018_A	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	1,50	45,35	41,42	35,66	45,65	
018_B	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	4,50	47,31	43,33	37,71	47,63	
018_C	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	7,50	47,78	43,77	38,21	48,10	
018_D	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	10,50	47,92	43,91	38,36	48,25	
018_E	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	13,50	47,92	43,90	38,36	48,25	
018_F	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	16,50	47,85	43,83	38,29	48,18	
019_A	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	19,50	47,72	43,70	38,17	48,05	
019_B	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	22,50	47,60	43,58	38,05	47,93	
019_C	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	25,50	47,34	43,33	37,79	47,67	
019_D	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	28,50	47,12	43,10	37,57	47,45	
019_E	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	31,50	46,97	42,95	37,42	47,30	
019_F	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	34,50	46,80	42,78	37,26	47,13	
020_A	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	37,50	46,64	42,62	37,10	46,97	
020_B	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	40,50	46,43	42,42	36,89	46,76	
021_A	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	1,50	45,76	41,81	36,07	46,05	
021_B	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	4,50	47,66	43,67	38,05	47,97	
021_C	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	7,50	48,08	44,08	38,51	48,41	
021_D	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	10,50	48,15	44,14	38,58	48,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
021_E	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	13,50	48,13	44,12	38,57	48,46	
021_F	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	16,50	48,05	44,04	38,49	48,38	
022_A	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	19,50	47,96	43,95	38,40	48,29	
022_B	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	22,50	47,83	43,82	38,28	48,16	
022_C	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	25,50	47,57	43,55	38,01	47,90	
022_D	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	28,50	47,40	43,38	37,84	47,73	
022_E	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	31,50	47,23	43,21	37,68	47,56	
022_F	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	34,50	47,06	43,04	37,50	47,39	
023_A	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	37,50	46,84	42,82	37,29	47,17	
023_B	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	40,50	46,66	42,64	37,11	46,99	
024_A	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	1,50	42,80	38,80	33,18	43,11	
024_B	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	4,50	44,52	40,52	34,93	44,84	
024_C	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	7,50	44,98	40,97	35,39	45,30	
024_D	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	10,50	45,01	41,00	35,42	45,33	
024_E	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	13,50	44,97	40,96	35,38	45,29	
024_F	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	16,50	44,90	40,89	35,31	45,22	
025_A	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	19,50	44,82	40,81	35,24	45,14	
025_B	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	22,50	44,59	40,59	34,98	44,90	
025_C	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	25,50	44,56	40,56	34,96	44,88	
025_D	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	28,50	44,45	40,45	34,86	44,77	
025_E	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	31,50	44,31	40,30	34,72	44,63	
025_F	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	34,50	44,16	40,15	34,56	44,47	
026_A	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	37,50	43,96	39,95	34,38	44,28	
026_B	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	40,50	43,79	39,78	34,20	44,11	
027_A	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	1,50	42,28	38,28	32,66	42,59	
027_B	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	4,50	44,01	40,00	34,41	44,32	
027_C	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	7,50	44,51	40,50	34,93	44,83	
027_D	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	10,50	44,56	40,55	34,98	44,88	
027_E	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	13,50	44,53	40,51	34,94	44,84	
027_F	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	16,50	44,46	40,44	34,88	44,78	
028_A	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	19,50	44,37	40,35	34,79	44,69	
028_B	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	22,50	44,16	40,15	34,56	44,47	
028_C	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	25,50	44,17	40,17	34,56	44,48	
028_D	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	28,50	44,10	40,09	34,51	44,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
028_E	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	31,50	43,98	39,97	34,39	44,30	
028_F	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	34,50	43,85	39,84	34,26	44,17	
029_A	Blok 1 zuidzijde	97154,00	439433,24	37,50	43,69	39,68	34,11	44,01	
029_B	Blok 1 zuidzijde	97154,00	439433,24	40,50	43,53	39,52	33,94	43,85	
030_A	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	1,50	23,54	19,53	13,95	23,86	
030_B	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	4,50	25,80	21,76	16,28	26,13	
030_C	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	7,50	25,26	21,24	15,70	25,59	
030_D	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	10,50	26,19	22,13	16,71	26,53	
030_E	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	13,50	26,69	22,61	17,23	27,04	
030_F	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	16,50	27,13	23,06	17,68	27,48	
031_A	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	19,50	28,65	24,57	19,22	29,01	
031_B	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	22,50	24,52	20,51	14,93	24,84	
031_C	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	25,50	25,21	21,21	15,61	25,53	
031_D	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	28,50	25,61	21,57	16,07	25,94	
031_E	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	31,50	25,81	21,77	16,28	26,14	
031_F	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	34,50	26,55	22,53	16,97	26,87	
032_A	Blok 1 westzijde	97144,16	439435,28	37,50	27,06	23,06	17,48	27,38	
032_B	Blok 1 westzijde	97144,16	439435,28	40,50	27,39	23,38	17,81	27,71	
033_A	Blok 1 westzijde	97144,63	439440,64	37,50	27,53	23,54	17,92	27,84	
033_B	Blok 1 westzijde	97144,63	439440,64	40,50	27,82	23,82	18,21	28,13	
034_A	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	19,50	30,88	26,90	21,24	31,19	
034_B	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	22,50	23,94	19,97	14,29	24,24	
034_C	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	25,50	24,56	20,55	14,96	24,87	
034_D	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	28,50	25,47	21,48	15,83	25,77	
034_E	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	31,50	25,97	21,97	16,34	26,28	
034_F	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	34,50	26,80	22,80	17,19	27,11	
035_A	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	4,50	28,77	24,90	18,93	29,03	
035_B	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	7,50	30,54	26,57	20,89	30,84	
035_C	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	10,50	30,83	26,85	21,17	31,13	
035_D	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	13,50	30,84	26,86	21,19	31,14	
035_E	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	16,50	30,87	26,88	21,22	31,17	
035_F	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	19,50	30,87	26,89	21,23	31,18	
036_A	Blok 1 westzijde	97143,17	439446,96	37,50	27,08	23,11	17,40	27,37	
036_B	Blok 1 westzijde	97143,17	439446,96	40,50	27,34	23,35	17,71	27,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
037_A	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	19,50	30,54	26,49	21,04	30,88	
037_B	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	22,50	20,27	16,24	10,70	20,59	
037_C	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	25,50	22,27	18,23	12,73	22,60	
037_D	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	28,50	23,66	19,65	14,05	23,97	
037_E	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	31,50	24,48	20,47	14,88	24,79	
037_F	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	34,50	25,65	21,64	16,05	25,96	
038_A	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	4,50	26,74	22,72	17,19	27,07	
038_B	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	7,50	26,59	22,62	16,98	26,91	
038_C	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	10,50	28,79	24,74	19,30	29,13	
038_D	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	13,50	29,47	25,42	20,01	29,82	
038_E	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	16,50	30,02	25,96	20,56	30,37	
038_F	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	19,50	30,38	26,32	20,93	30,74	
039_A	Blok 1 westzijde	97142,32	439450,63	37,50	26,24	22,24	16,63	26,55	
039_B	Blok 1 westzijde	97142,32	439450,63	40,50	27,42	23,43	17,78	27,72	
040_A	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	19,50	28,50	24,42	19,05	28,85	
040_B	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	22,50	21,75	17,63	12,34	22,11	
040_C	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	25,50	21,86	17,85	12,26	22,17	
040_D	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	28,50	23,21	19,22	13,59	23,52	
040_E	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	31,50	23,86	19,86	14,25	24,17	
040_F	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	34,50	25,10	21,10	15,48	25,41	
041_A	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	4,50	27,34	23,35	17,75	27,66	
041_B	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	7,50	26,19	22,23	16,57	26,51	
041_C	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	10,50	28,51	24,48	19,00	28,85	
041_D	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	13,50	29,28	25,24	19,80	29,63	
041_E	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	16,50	29,75	25,70	20,27	30,10	
041_F	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	19,50	29,94	25,89	20,47	30,29	
042_A	Blok 1 westzijde	97141,49	439454,23	37,50	18,30	14,15	8,94	18,67	
042_B	Blok 1 westzijde	97141,49	439454,23	40,50	21,03	17,00	11,47	21,35	
043_A	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	19,50	31,29	27,27	21,75	31,62	
043_B	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	22,50	17,92	13,70	8,69	18,32	
043_C	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	25,50	14,12	9,94	4,83	14,51	
043_D	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	28,50	14,63	10,43	5,37	15,03	
043_E	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	31,50	15,35	11,14	6,10	15,75	
043_F	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	34,50	16,25	12,05	7,00	16,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
044_A	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	4,50	28,53	24,57	18,89	28,84	
044_B	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	7,50	28,38	24,45	18,68	28,68	
044_C	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	10,50	30,90	26,90	21,33	31,23	
044_D	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	13,50	31,60	27,58	22,05	31,93	
044_E	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	16,50	31,79	27,78	22,24	32,12	
044_F	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	19,50	31,81	27,80	22,27	32,14	
045_A	Blok 1 westzijde	97140,45	439458,77	37,50	20,83	16,79	11,30	21,16	
045_B	Blok 1 westzijde	97140,45	439458,77	40,50	22,94	18,94	13,32	23,25	
046_A	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	19,50	27,13	23,08	17,63	27,47	
046_B	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	22,50	18,19	13,93	9,01	18,60	
046_C	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	25,50	14,23	9,99	5,04	14,64	
046_D	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	28,50	15,08	10,84	5,86	15,48	
046_E	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	31,50	16,22	12,02	6,96	16,62	
046_F	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	34,50	19,37	15,33	9,82	19,69	
047_A	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	4,50	24,23	20,26	14,59	24,54	
047_B	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	7,50	21,77	17,79	12,16	22,09	
047_C	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	10,50	23,96	19,93	14,43	24,29	
047_D	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	13,50	24,79	20,76	15,29	25,13	
047_E	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	16,50	24,92	20,88	15,42	25,26	
047_F	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	19,50	25,04	20,99	15,55	25,38	
048_A	Blok 1 westzijde	97139,56	439462,62	37,50	17,74	13,55	8,44	18,12	
048_B	Blok 1 westzijde	97139,56	439462,62	40,50	20,77	16,73	11,24	21,10	
049_A	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	4,50	29,81	25,82	20,21	30,13	
049_B	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	7,50	29,91	25,95	20,27	30,22	
049_C	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	10,50	32,66	28,65	23,11	32,99	
049_D	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	13,50	33,25	29,24	23,69	33,58	
049_E	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	16,50	33,71	29,72	24,12	34,03	
049_F	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	19,50	33,99	30,00	24,40	34,31	
050_A	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	4,50	30,21	26,23	20,61	30,53	
050_B	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	7,50	30,34	26,39	20,69	30,65	
050_C	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	10,50	32,95	28,94	23,40	33,28	
050_D	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	13,50	33,48	29,46	23,92	33,81	
050_E	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	16,50	33,77	29,78	24,20	34,10	
050_F	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	19,50	34,01	30,02	24,43	34,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
051_A	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	37,50	19,53	15,49	9,98	19,85	
051_B	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	40,50	20,52	16,50	10,97	20,85	
052_A	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	19,50	31,71	27,70	22,15	32,04	
052_B	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	22,50	23,50	19,47	13,97	23,83	
052_C	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	25,50	14,52	10,34	5,24	14,91	
052_D	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	28,50	14,96	10,77	5,68	15,35	
052_E	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	31,50	15,58	11,39	6,30	15,97	
052_F	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	34,50	16,50	12,33	7,19	16,88	
053_A	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	4,50	29,92	25,92	20,36	30,25	
053_B	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	7,50	30,13	26,15	20,53	30,45	
053_C	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	10,50	32,52	28,49	23,01	32,86	
053_D	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	13,50	32,97	28,96	23,43	33,30	
053_E	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	16,50	33,48	29,47	23,91	33,80	
053_F	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	19,50	33,85	29,85	24,26	34,17	
054_A	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	37,50	16,13	11,89	6,92	16,54	
054_B	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	40,50	17,62	13,42	8,35	18,01	
055_A	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	19,50	34,84	30,86	25,24	35,16	
055_B	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	22,50	12,83	8,64	3,54	13,22	
055_C	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	25,50	13,24	9,03	3,99	13,64	
055_D	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	28,50	13,74	9,52	4,51	14,14	
055_E	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	31,50	14,37	10,14	5,14	14,77	
055_F	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	34,50	15,18	10,95	5,97	15,59	
056_A	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	4,50	29,76	25,70	20,31	30,12	
056_B	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	7,50	29,60	25,55	20,11	29,94	
056_C	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	10,50	31,68	27,61	22,25	32,04	
056_D	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	13,50	32,61	28,57	23,12	32,96	
056_E	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	16,50	33,82	29,81	24,25	34,14	
056_F	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	19,50	34,54	30,56	24,94	34,86	
057_A	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	4,50	25,70	21,64	16,23	26,05	
057_B	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	7,50	26,36	22,25	16,99	26,73	
057_C	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	10,50	26,55	22,38	17,26	26,94	
057_D	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	13,50	26,69	22,52	17,42	27,09	
057_E	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	16,50	26,99	22,82	17,73	27,39	
058_A	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	4,50	28,16	24,14	18,63	28,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
058_B	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	7,50	28,81	24,74	19,36	29,16	
058_C	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	10,50	29,14	25,01	19,79	29,52	
058_D	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	13,50	29,47	25,34	20,13	29,85	
058_E	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	16,50	29,92	25,78	20,59	30,30	
059_A	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	4,50	26,65	22,66	17,07	26,97	
059_B	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	7,50	27,38	23,36	17,84	27,71	
059_C	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	10,50	28,07	23,99	18,65	28,43	
059_D	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	13,50	28,64	24,55	19,25	29,01	
059_E	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	16,50	29,26	25,15	19,89	29,63	
060_A	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	4,50	24,19	20,17	14,66	24,53	
060_B	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	7,50	25,66	21,65	16,11	25,99	
060_C	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	10,50	26,72	22,66	17,26	27,07	
060_D	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	13,50	27,51	23,41	18,11	27,88	
060_E	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	16,50	28,27	24,15	18,90	28,64	
061_A	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	4,50	24,85	20,86	15,25	25,17	
061_B	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	7,50	25,77	21,77	16,18	26,09	
061_C	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	10,50	26,72	22,67	17,25	27,07	
061_D	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	13,50	27,54	23,46	18,13	27,91	
061_E	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	16,50	28,38	24,27	19,00	28,75	
062_A	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	4,50	22,63	18,61	13,08	22,96	
062_B	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	7,50	23,55	19,53	14,00	23,88	
062_C	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	10,50	24,51	20,44	15,06	24,86	
062_D	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	13,50	25,51	21,40	16,14	25,88	
062_E	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	16,50	26,58	22,43	17,27	26,97	
063_A	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	4,50	22,69	18,69	13,13	23,02	
063_B	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	7,50	23,69	19,69	14,12	24,02	
063_C	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	10,50	24,72	20,68	15,22	25,06	
063_D	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	13,50	25,78	21,69	16,38	26,15	
063_E	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	16,50	26,89	22,76	17,55	27,27	
064_A	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	4,50	21,26	17,21	11,77	21,60	
064_B	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	7,50	22,19	18,13	12,70	22,53	
064_C	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	10,50	23,31	19,22	13,88	23,67	
064_D	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	13,50	24,47	20,33	15,14	24,85	
064_E	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	16,50	25,71	21,52	16,44	26,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
065_A	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	4,50	21,28	17,22	11,81	21,63	
065_B	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	7,50	22,21	18,14	12,75	22,56	
065_C	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	10,50	23,43	19,33	14,02	23,79	
065_D	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	13,50	24,64	20,49	15,33	25,03	
065_E	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	16,50	25,91	21,71	16,67	26,31	
066_A	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	4,50	21,14	17,08	11,66	21,48	
066_B	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	7,50	22,05	17,98	12,58	22,40	
066_C	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	10,50	23,31	19,22	13,89	23,67	
066_D	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	13,50	24,50	20,35	15,17	24,88	
066_E	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	16,50	25,69	21,50	16,44	26,09	
067_A	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	4,50	18,87	14,69	9,60	19,27	
067_B	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	7,50	19,72	15,50	10,48	20,12	
067_C	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	10,50	20,99	16,74	11,81	21,41	
067_D	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	13,50	22,33	18,05	13,21	22,76	
067_E	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	16,50	23,93	19,61	14,85	24,37	
068_A	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	4,50	18,73	14,54	9,45	19,12	
068_B	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	7,50	19,58	15,37	10,35	19,99	
068_C	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	10,50	20,84	16,60	11,66	21,26	
068_D	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	13,50	22,13	17,85	13,00	22,56	
068_E	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	16,50	23,63	19,32	14,55	24,07	
069_A	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	4,50	18,67	14,48	9,39	19,06	
069_B	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	7,50	19,54	15,32	10,31	19,94	
069_C	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	10,50	20,81	16,56	11,63	21,23	
069_D	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	13,50	22,12	17,84	13,00	22,55	
069_E	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	16,50	23,71	19,41	14,63	24,15	
070_A	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	7,50	34,99	30,94	25,50	35,33	
070_A	Blok 2 noordzijde	97080,19	439465,60	4,50	36,04	32,07	26,40	36,35	
070_B	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	10,50	35,86	31,82	26,36	36,20	
070_C	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	13,50	36,47	32,43	26,98	36,82	
070_D	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	16,50	36,68	32,63	27,20	37,03	
071_A	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	7,50	36,27	32,22	26,78	36,61	
071_A	Blok 2 noordzijde	97083,28	439466,34	4,50	36,54	32,57	26,92	36,85	
071_B	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	10,50	37,15	33,10	27,67	37,50	
071_C	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	13,50	37,72	33,67	28,24	38,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
071_D	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	16,50	37,99	33,93	28,52	38,34	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	7,50	35,04	31,00	25,53	35,38	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,28	439467,29	4,50	36,21	32,24	26,58	36,52	
072_B	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	10,50	36,17	32,14	26,66	36,51	
072_C	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	13,50	36,68	32,64	27,19	37,03	
072_D	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	16,50	36,89	32,85	27,41	37,24	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	7,50	36,36	32,31	26,89	36,71	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,21	439467,99	4,50	36,77	32,80	27,15	37,08	
073_B	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	10,50	37,24	33,19	27,75	37,58	
073_C	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	13,50	37,77	33,72	28,30	38,12	
073_D	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	16,50	38,01	33,96	28,54	38,36	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	7,50	35,68	31,63	26,20	36,03	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,01	439468,90	4,50	36,86	32,90	27,24	37,18	
074_B	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	10,50	36,56	32,52	27,07	36,91	
074_C	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	13,50	37,05	33,00	27,57	37,40	
074_D	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	16,50	37,32	33,26	27,84	37,66	
075_A	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	7,50	36,85	32,81	27,37	37,20	
075_A	Blok 2 noordzijde	97096,78	439469,56	4,50	37,02	33,05	27,39	37,33	
075_B	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	10,50	37,77	33,73	28,29	38,12	
075_C	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	13,50	38,25	34,20	28,77	38,60	
075_D	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	16,50	38,57	34,52	29,10	38,92	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	7,50	36,14	32,09	26,66	36,49	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,54	439470,45	4,50	37,14	33,17	27,52	37,45	
076_B	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	10,50	37,10	33,06	27,62	37,45	
076_C	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	13,50	37,64	33,59	28,16	37,99	
076_D	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	16,50	37,81	33,76	28,34	38,16	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	7,50	36,87	32,81	27,41	37,22	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,65	439471,20	4,50	37,37	33,40	27,75	37,68	
077_B	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	10,50	37,83	33,78	28,35	38,18	
077_C	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	13,50	38,43	34,38	28,95	38,78	
077_D	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	16,50	38,79	34,73	29,31	39,13	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	7,50	36,81	32,75	27,33	37,15	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,42	439472,10	4,50	37,47	33,51	27,84	37,78	
078_B	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	10,50	37,98	33,93	28,49	38,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
078_C	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	13,50	38,52	34,47	29,04	38,87	
078_D	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	16,50	38,85	34,80	29,38	39,20	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	7,50	38,07	34,03	28,59	38,42	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,26	439472,77	4,50	37,47	33,51	27,85	37,79	
079_B	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	10,50	39,06	35,01	29,57	39,40	
079_C	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	13,50	39,47	35,42	29,99	39,82	
079_D	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	16,50	39,76	35,71	30,28	40,11	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	7,50	37,55	33,50	28,07	37,90	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,16	439473,70	4,50	37,72	33,76	28,09	38,03	
080_B	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	10,50	38,53	34,48	29,05	38,88	
080_C	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	13,50	38,93	34,88	29,46	39,28	
080_D	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	16,50	39,38	35,33	29,91	39,73	
081_A	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	7,50	39,08	35,05	29,57	39,42	
081_A	Blok 2 noordzijde	97116,97	439474,37	4,50	38,13	34,16	28,51	38,44	
081_B	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	10,50	39,87	35,83	30,38	40,22	
081_C	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	13,50	40,21	36,16	30,73	40,56	
081_D	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	16,50	40,50	36,46	31,02	40,85	
082_A	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	4,50	26,54	22,51	17,03	26,88	
082_B	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	7,50	28,25	24,17	18,83	28,61	
082_C	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	10,50	29,14	25,03	19,77	29,51	
082_D	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	13,50	29,86	25,73	20,51	30,24	
082_E	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	16,50	30,85	26,71	21,53	31,24	
082_F	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	19,50	32,16	28,01	22,84	32,54	
083_A	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	22,50	35,92	31,89	26,40	36,26	
083_B	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	25,50	37,45	33,40	27,95	37,79	
083_C	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	28,50	38,06	34,01	28,57	38,40	
083_D	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	31,50	38,50	34,45	29,00	38,84	
084_A	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	4,50	26,91	22,86	17,42	27,25	
084_B	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	7,50	27,99	23,88	18,62	28,36	
084_C	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	10,50	29,28	25,18	19,88	29,65	
084_D	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	13,50	30,09	25,99	20,69	30,46	
084_E	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	16,50	30,69	26,57	21,33	31,07	
084_F	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	19,50	31,66	27,51	22,35	32,05	
085_A	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	22,50	34,84	30,79	25,36	35,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_B	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	25,50	37,00	32,96	27,51	37,35	
085_C	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	28,50	38,05	34,01	28,57	38,40	
085_D	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	31,50	38,72	34,67	29,23	39,06	
086_A	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	4,50	26,40	22,33	16,95	26,75	
086_B	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	7,50	27,77	23,66	18,41	28,15	
086_C	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	10,50	29,18	25,08	19,78	29,55	
086_D	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	13,50	30,21	26,11	20,81	30,58	
086_E	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	16,50	30,38	26,26	21,02	30,76	
086_F	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	19,50	31,33	27,17	22,02	31,72	
087_A	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	22,50	33,54	29,46	24,13	33,91	
087_B	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	25,50	35,55	31,49	26,09	35,90	
087_C	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	28,50	37,19	33,15	27,68	37,53	
087_D	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	31,50	38,09	34,05	28,58	38,43	
088_A	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	4,50	23,71	19,58	14,36	24,09	
088_B	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	7,50	24,66	20,48	15,40	25,06	
088_C	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	10,50	26,52	22,36	17,21	26,91	
088_D	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	13,50	27,89	23,72	18,59	28,28	
088_E	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	16,50	28,34	24,10	19,16	28,76	
088_F	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	19,50	30,39	26,15	21,20	30,80	
089_A	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	22,50	34,65	30,58	25,20	35,00	
089_B	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	25,50	37,11	33,07	27,60	37,45	
089_C	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	28,50	38,47	34,43	28,96	38,81	
089_D	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	31,50	39,18	35,15	29,68	39,52	
090_A	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	4,50	22,87	18,78	13,42	23,22	
090_B	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	7,50	24,26	20,13	14,89	24,63	
090_C	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	10,50	25,46	21,33	16,11	25,84	
090_D	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	13,50	26,29	22,10	17,03	26,69	
090_E	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	16,50	26,83	22,56	17,71	27,27	
090_F	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	19,50	29,04	24,78	19,90	29,47	
091_A	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	22,50	32,46	28,36	23,08	32,83	
091_B	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	25,50	35,16	31,10	25,71	35,52	
091_C	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	28,50	36,97	32,94	27,44	37,30	
091_D	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	31,50	37,96	33,93	28,43	38,29	
092_A	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	4,50	20,06	15,85	10,83	20,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
092_B	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	7,50	20,68	16,44	11,51	21,10	
092_C	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	10,50	21,98	17,69	12,88	22,42	
092_D	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	13,50	23,89	19,55	14,85	24,34	
092_E	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	16,50	26,14	21,79	17,14	26,61	
092_F	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	19,50	28,64	24,34	19,56	29,08	
093_A	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	22,50	33,03	28,93	23,64	33,40	
093_B	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	25,50	36,30	32,28	26,77	36,64	
093_C	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	28,50	38,00	33,99	28,47	38,34	
093_D	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	31,50	38,85	34,82	29,33	39,19	
094_A	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	4,50	31,41	27,36	21,90	31,75	
094_B	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	7,50	32,14	28,08	22,63	32,47	
094_C	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	10,50	32,90	28,85	23,41	33,24	
094_D	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	13,50	33,56	29,50	24,09	33,91	
094_E	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	16,50	33,90	29,81	24,45	34,25	
094_F	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	19,50	34,26	30,16	24,83	34,61	
095_A	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	22,50	36,44	32,38	26,95	36,78	
095_B	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	25,50	37,47	33,43	27,97	37,81	
095_C	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	28,50	38,29	34,26	28,78	38,63	
095_D	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	31,50	38,61	34,57	29,10	38,95	
096_A	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	19,50	34,98	30,92	25,50	35,32	
096_B	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	22,50	34,95	30,89	25,46	35,29	
096_C	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	25,50	34,92	30,86	25,43	35,26	
096_D	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	28,50	34,93	30,87	25,44	35,27	
096_E	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	31,50	34,76	30,70	25,27	35,10	
097_A	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	1,50	32,93	28,88	23,44	33,27	
097_B	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	4,50	32,90	28,84	23,41	33,24	
097_C	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	7,50	33,59	29,53	24,10	33,93	
097_D	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	10,50	34,30	30,24	24,81	34,64	
097_E	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	13,50	34,91	30,85	25,43	35,25	
097_F	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	16,50	35,02	30,96	25,54	35,36	
098_A	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	19,50	34,61	30,55	25,12	34,95	
098_B	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	22,50	34,56	30,49	25,06	34,90	
098_C	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	25,50	34,54	30,49	25,05	34,88	
098_D	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	28,50	34,51	30,45	25,01	34,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
098_E	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	31,50	34,25	30,20	24,76	34,59	
099_A	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	1,50	33,39	29,33	23,89	33,73	
099_B	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	4,50	32,50	28,44	23,00	32,84	
099_C	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	7,50	33,08	29,02	23,59	33,42	
099_D	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	10,50	33,74	29,69	24,25	34,08	
099_E	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	13,50	34,38	30,32	24,88	34,72	
099_F	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	16,50	34,62	30,56	25,13	34,96	
100_A	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	19,50	--	--	--	--	
100_B	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	22,50	--	--	--	--	
100_C	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	25,50	--	--	--	--	
100_D	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	28,50	--	--	--	--	
100_E	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	31,50	--	--	--	--	
101_A	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	1,50	21,35	17,22	11,99	21,72	
101_B	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	4,50	22,15	18,02	12,80	22,53	
101_C	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	7,50	21,37	17,29	11,92	21,72	
101_D	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	10,50	23,75	19,75	14,17	24,07	
101_E	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	13,50	--	--	--	--	
101_F	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	16,50	--	--	--	--	
102_A	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	19,50	--	--	--	--	
102_B	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	22,50	--	--	--	--	
102_C	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	25,50	--	--	--	--	
102_D	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	28,50	--	--	--	--	
102_E	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	31,50	--	--	--	--	
103_A	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	1,50	19,73	15,50	10,56	20,15	
103_B	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	4,50	20,74	16,52	11,55	21,16	
103_C	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	7,50	19,15	15,03	9,79	19,53	
103_D	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	10,50	22,46	18,44	12,91	22,79	
103_E	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	13,50	--	--	--	--	
103_F	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	16,50	--	--	--	--	
104_A	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	19,50	-9,42	-13,82	-18,43	-8,97	
104_B	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	22,50	--	--	--	--	
104_C	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	25,50	--	--	--	--	
104_D	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	28,50	--	--	--	--	
104_E	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	31,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_A	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	1,50	20,88	16,63	11,73	21,31	
105_B	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	4,50	21,67	17,43	12,51	22,10	
105_C	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	7,50	19,88	15,72	10,60	20,28	
105_D	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	10,50	20,30	16,22	10,87	20,66	
105_E	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	13,50	-9,38	-13,77	-18,40	-8,93	
105_F	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	16,50	-9,40	-13,79	-18,41	-8,94	
106_A	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	19,50	--	--	--	--	
106_B	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	22,50	--	--	--	--	
106_C	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	25,50	--	--	--	--	
106_D	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	28,50	--	--	--	--	
106_E	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	31,50	--	--	--	--	
107_A	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	1,50	22,85	18,61	13,66	23,26	
107_B	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	4,50	23,43	19,20	14,25	23,85	
107_C	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	7,50	22,50	18,33	13,21	22,89	
107_D	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	10,50	22,42	18,36	12,94	22,76	
107_E	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	13,50	--	--	--	--	
107_F	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	16,50	--	--	--	--	
108_A	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	19,50	--	--	--	--	
108_B	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	22,50	--	--	--	--	
108_C	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	25,50	--	--	--	--	
108_D	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	28,50	--	--	--	--	
108_E	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	31,50	--	--	--	--	
109_A	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	1,50	24,56	20,41	15,25	24,95	
109_B	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	4,50	24,82	20,65	15,54	25,21	
109_C	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	7,50	22,96	18,84	13,58	23,33	
109_D	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	10,50	21,92	17,87	12,42	22,26	
109_E	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	13,50	--	--	--	--	
109_F	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	16,50	--	--	--	--	
110_A	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	19,50	--	--	--	--	
110_B	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	22,50	--	--	--	--	
110_C	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	25,50	--	--	--	--	
110_D	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	28,50	--	--	--	--	
110_E	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	31,50	--	--	--	--	
111_A	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	1,50	26,44	22,33	17,06	26,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
111_B	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	4,50	26,43	22,30	17,08	26,81	
111_C	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	7,50	23,08	18,97	13,71	23,45	
111_D	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	10,50	20,78	16,68	11,37	21,14	
111_E	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	13,50	--	--	--	--	
111_F	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	16,50	--	--	--	--	
112_A	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	19,50	--	--	--	--	
112_B	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	22,50	--	--	--	--	
112_C	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	25,50	--	--	--	--	
112_D	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	28,50	--	--	--	--	
112_E	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	31,50	--	--	--	--	
113_A	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	1,50	28,08	23,99	18,69	28,45	
113_B	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	4,50	27,92	23,81	18,55	28,29	
113_C	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	7,50	24,24	20,14	14,87	24,62	
113_D	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	10,50	21,54	17,44	12,14	21,91	
113_E	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	13,50	--	--	--	--	
113_F	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	16,50	--	--	--	--	
114_A	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	19,50	--	--	--	--	
114_B	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	22,50	--	--	--	--	
114_C	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	25,50	--	--	--	--	
114_D	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	28,50	--	--	--	--	
114_E	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	31,50	--	--	--	--	
115_A	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	1,50	28,97	24,90	19,54	29,33	
115_B	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	4,50	28,88	24,80	19,43	29,23	
115_C	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	7,50	23,21	19,12	13,81	23,58	
115_D	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	10,50	20,63	16,52	11,25	21,00	
115_E	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	13,50	--	--	--	--	
115_F	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	16,50	--	--	--	--	
116_A	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	19,50	--	--	--	--	
116_B	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	22,50	--	--	--	--	
116_C	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	25,50	--	--	--	--	
116_D	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	28,50	--	--	--	--	
116_E	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	31,50	--	--	--	--	
117_A	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	1,50	29,47	25,39	20,03	29,83	
117_B	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	4,50	29,66	25,61	20,17	30,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
117_C	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	7,50	22,87	18,82	13,39	23,22	
117_D	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	10,50	20,95	16,86	11,54	21,31	
117_E	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	13,50	--	--	--	--	
117_F	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	16,50	--	--	--	--	
118_A	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	4,50	22,86	18,79	13,42	23,22	
118_B	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	7,50	23,52	19,40	14,16	23,90	
118_C	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	10,50	24,29	20,11	15,02	24,69	
118_D	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	13,50	25,36	21,14	16,15	25,77	
118_E	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	16,50	26,71	22,46	17,56	27,14	
119_A	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	4,50	19,08	14,87	9,85	19,49	
119_B	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	7,50	19,72	15,47	10,56	20,14	
119_C	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	10,50	20,93	16,63	11,84	21,37	
119_D	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	13,50	22,64	18,31	13,61	23,10	
119_E	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	16,50	24,75	20,38	15,76	25,22	
120_A	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	4,50	18,90	14,71	9,65	19,30	
120_B	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	7,50	19,56	15,33	10,38	19,98	
120_C	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	10,50	20,73	16,46	11,62	21,17	
120_D	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	13,50	22,45	18,13	13,40	22,90	
120_E	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	16,50	24,51	20,16	15,51	24,98	
121_A	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	4,50	21,98	17,89	12,57	22,34	
121_B	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	7,50	21,55	17,41	12,21	21,93	
121_C	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	10,50	22,60	18,40	13,35	23,00	
121_D	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	13,50	23,89	19,65	14,72	24,31	
121_E	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	16,50	25,56	21,28	16,46	26,00	
122_A	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	4,50	18,53	14,36	9,23	18,92	
122_B	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	7,50	19,16	14,96	9,91	19,56	
122_C	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	10,50	20,23	15,99	11,06	20,65	
122_D	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	13,50	21,77	17,49	12,68	22,21	
122_E	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	16,50	23,70	19,37	14,68	24,16	
123_A	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	4,50	23,40	19,39	13,85	23,73	
123_B	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	7,50	24,94	20,94	15,37	25,27	
123_C	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	10,50	26,09	22,03	16,63	26,44	
123_D	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	13,50	26,92	22,82	17,53	27,29	
123_E	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	16,50	27,72	23,57	18,39	28,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_A	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	4,50	27,04	23,06	17,44	27,36	
124_B	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	7,50	28,76	24,78	19,17	29,08	
124_C	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	10,50	29,76	25,70	20,28	30,10	
124_D	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	13,50	30,49	26,42	21,03	30,84	
124_E	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	16,50	30,96	26,87	21,54	31,32	
125_A	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	4,50	27,49	23,53	17,86	27,80	
125_B	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	7,50	29,16	25,18	19,56	29,48	
125_C	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	10,50	30,07	26,03	20,57	30,41	
125_D	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	13,50	30,77	26,73	21,29	31,12	
125_E	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	16,50	31,32	27,26	21,85	31,67	
126_A	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	4,50	30,42	26,41	20,86	30,75	
126_B	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	7,50	31,51	27,43	22,09	31,87	
126_C	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	10,50	31,82	27,72	22,44	32,19	
126_D	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	13,50	31,87	27,75	22,50	32,24	
126_E	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	16,50	32,24	28,13	22,87	32,61	
127_A	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	1,50	37,63	33,64	28,02	37,94	
127_B	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	4,50	38,91	34,91	29,32	39,23	
127_C	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	7,50	39,97	35,95	30,39	40,29	
127_D	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	10,50	40,25	36,24	30,68	40,57	
127_E	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	13,50	40,24	36,22	30,66	40,56	
127_F	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	16,50	40,22	36,19	30,65	40,54	
128_A	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	1,50	37,57	33,56	27,97	37,88	
128_B	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	4,50	38,80	34,79	29,22	39,12	
128_C	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	7,50	39,91	35,89	30,34	40,23	
128_D	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	10,50	40,23	36,21	30,67	40,56	
128_E	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	13,50	40,22	36,20	30,66	40,55	
128_F	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	16,50	40,19	36,16	30,63	40,51	
129_A	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	1,50	37,12	33,10	27,56	37,45	
129_B	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	4,50	38,24	34,22	28,69	38,57	
129_C	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	7,50	39,35	35,32	29,81	39,68	
129_D	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	10,50	39,74	35,71	30,19	40,07	
129_E	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	13,50	39,75	35,72	30,21	40,08	
129_F	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	16,50	39,74	35,70	30,20	40,07	
130_A	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	1,50	36,43	32,41	26,88	36,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koningslaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
130_B	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	4,50	37,45	33,42	27,90	37,78	
130_C	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	7,50	38,51	34,47	28,96	38,83	
130_D	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	10,50	39,02	34,98	29,47	39,34	
130_E	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	13,50	39,07	35,03	29,53	39,40	
130_F	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	16,50	39,07	35,03	29,54	39,40	
131_A	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	1,50	36,41	32,37	26,89	36,74	
131_B	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	4,50	37,35	33,32	27,83	37,69	
131_C	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	7,50	38,35	34,31	28,83	38,68	
131_D	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	10,50	38,97	34,92	29,44	39,30	
131_E	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	13,50	39,05	35,01	29,53	39,38	
131_F	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	16,50	39,06	35,01	29,54	39,39	
132_A	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	1,50	35,56	31,52	26,05	35,90	
132_B	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	4,50	36,40	32,36	26,88	36,73	
132_C	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	7,50	37,33	33,29	27,81	37,66	
132_D	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	10,50	38,08	34,03	28,56	38,41	
132_E	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	13,50	38,21	34,17	28,70	38,55	
132_F	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	16,50	38,21	34,17	28,69	38,54	
133_A	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	1,50	35,35	31,30	25,83	35,68	
133_B	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	4,50	36,01	31,96	26,50	36,35	
133_C	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	7,50	36,90	32,85	27,39	37,24	
133_D	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	10,50	37,70	33,65	28,19	38,04	
133_E	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	13,50	37,90	33,85	28,39	38,24	
133_F	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	16,50	37,91	33,86	28,40	38,25	
134_A	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	1,50	34,94	30,89	25,43	35,28	
134_B	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	4,50	35,23	31,18	25,72	35,57	
134_C	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	7,50	36,08	32,03	26,57	36,42	
134_D	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	10,50	36,92	32,87	27,42	37,26	
134_E	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	13,50	37,19	33,14	27,68	37,53	
134_F	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	16,50	37,20	33,15	27,70	37,54	
135_A	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	1,50	34,80	30,75	25,29	35,14	
135_B	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	4,50	34,97	30,93	25,46	35,31	
135_C	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	7,50	35,79	31,74	26,27	36,12	
135_D	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	10,50	36,60	32,55	27,09	36,94	
135_E	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	13,50	36,99	32,94	27,48	37,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koningslaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
135_F	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	16,50	37,03	32,98	27,53	37,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
000_A	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	1,50	36,97	33,44	26,20	37,03	
000_B	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	4,50	37,16	33,62	26,38	37,21	
000_C	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	7,50	37,45	33,91	26,68	37,50	
000_D	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	10,50	37,99	34,45	27,22	38,04	
000_E	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	13,50	38,53	34,99	27,76	38,58	
000_F	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	16,50	39,07	35,53	28,30	39,12	
001_A	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	19,50	39,33	35,79	28,56	39,38	
001_B	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	22,50	39,48	35,94	28,70	39,53	
001_C	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	25,50	39,58	36,03	28,80	39,63	
001_D	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	28,50	39,60	36,06	28,83	39,65	
001_E	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	31,50	39,65	36,11	28,88	39,70	
001_F	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	34,50	40,04	36,50	29,26	40,09	
002_A	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	37,50	40,72	37,18	29,95	40,77	
002_B	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	40,50	41,37	37,83	30,60	41,42	
003_A	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	1,50	36,46	32,94	25,69	36,52	
003_B	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	4,50	36,72	33,19	25,95	36,78	
003_C	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	7,50	37,04	33,50	26,27	37,09	
003_D	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	10,50	37,58	34,04	26,81	37,63	
003_E	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	13,50	38,12	34,58	27,35	38,17	
003_F	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	16,50	38,67	35,13	27,90	38,72	
004_A	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	19,50	38,92	35,38	28,15	38,97	
004_B	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	22,50	39,11	35,57	28,34	39,16	
004_C	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	25,50	39,20	35,65	28,42	39,25	
004_D	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	28,50	39,24	35,69	28,46	39,29	
004_E	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	31,50	39,31	35,76	28,53	39,36	
004_F	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	34,50	39,71	36,16	28,93	39,76	
005_A	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	37,50	40,59	37,04	29,81	40,64	
005_B	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	40,50	41,63	38,08	30,85	41,68	
006_A	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	1,50	37,05	33,52	26,28	37,11	
006_B	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	4,50	37,30	33,76	26,53	37,35	
006_C	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	7,50	37,66	34,12	26,89	37,71	
006_D	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	10,50	38,22	34,68	27,45	38,27	
006_E	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	13,50	38,78	35,24	28,01	38,83	
006_F	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	16,50	39,33	35,79	28,56	39,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
007_A	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	19,50	39,52	35,98	28,75	39,57	
007_B	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	22,50	39,77	36,23	29,00	39,82	
007_C	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	25,50	39,86	36,32	29,08	39,91	
007_D	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	28,50	39,90	36,35	29,12	39,95	
007_E	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	31,50	39,96	36,42	29,19	40,01	
007_F	Blok 1 oostzijde	97157,12	439469,35	34,50	40,30	36,75	29,53	40,35	
008_A	Blok 1 oostzijde	97157,19	439469,05	37,50	41,16	37,62	30,39	41,21	
008_B	Blok 1 oostzijde	97157,19	439469,05	40,50	42,08	38,54	31,31	42,13	
009_A	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	1,50	38,05	34,52	27,28	38,11	
009_B	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	4,50	38,16	34,62	27,38	38,21	
009_C	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	7,50	38,46	34,93	27,69	38,52	
009_D	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	10,50	39,05	35,51	28,28	39,10	
009_E	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	13,50	39,64	36,10	28,86	39,69	
009_F	Blok 1 oostzijde	97158,33	439464,72	16,50	40,16	36,62	29,38	40,21	
010_A	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	19,50	40,43	36,89	29,66	40,48	
010_B	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	22,50	40,58	37,04	29,81	40,63	
010_C	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	25,50	40,63	37,08	29,85	40,68	
010_D	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	28,50	40,64	37,10	29,87	40,69	
010_E	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	31,50	40,68	37,14	29,91	40,73	
010_F	Blok 1 oostzijde	97158,37	439464,58	34,50	40,98	37,44	30,20	41,03	
011_A	Blok 1 oostzijde	97158,40	439464,46	37,50	41,56	38,01	30,79	41,61	
011_B	Blok 1 oostzijde	97158,40	439464,46	40,50	42,14	38,60	31,37	42,19	
012_A	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	1,50	38,12	34,60	27,35	38,18	
012_B	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	4,50	38,25	34,71	27,48	38,30	
012_C	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	7,50	38,51	34,97	27,74	38,56	
012_D	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	10,50	39,11	35,57	28,34	39,16	
012_E	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	13,50	39,71	36,16	28,93	39,76	
012_F	Blok 1 oostzijde	97159,18	439461,23	16,50	40,19	36,65	29,41	40,24	
013_A	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	19,50	40,32	36,78	29,54	40,37	
013_B	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	22,50	40,47	36,94	29,70	40,53	
013_C	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	25,50	40,49	36,95	29,72	40,54	
013_D	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	28,50	40,51	36,97	29,73	40,56	
013_E	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	31,50	40,56	37,01	29,78	40,61	
013_F	Blok 1 oostzijde	97159,23	439461,01	34,50	40,85	37,30	30,07	40,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	37,50	41,44	37,89	30,67	41,49	
014_B	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	40,50	42,05	38,51	31,28	42,10	
015_A	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	1,50	38,19	34,66	27,42	38,25	
015_B	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	4,50	38,37	34,83	27,59	38,42	
015_C	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	7,50	38,57	35,03	27,80	38,62	
015_D	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	10,50	39,19	35,65	28,42	39,24	
015_E	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	13,50	39,80	36,26	29,03	39,85	
015_F	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	16,50	40,23	36,69	29,46	40,28	
016_A	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	19,50	40,57	37,03	29,80	40,62	
016_B	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	22,50	40,69	37,15	29,92	40,74	
016_C	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	25,50	40,70	37,16	29,93	40,75	
016_D	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	28,50	40,71	37,17	29,94	40,76	
016_E	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	31,50	40,76	37,21	29,98	40,81	
016_F	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	34,50	41,02	37,47	30,24	41,07	
017_A	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	37,50	41,55	38,01	30,78	41,60	
017_B	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	40,50	42,03	38,48	31,26	42,08	
018_A	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	1,50	39,01	35,49	28,24	39,07	
018_B	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	4,50	39,15	35,61	28,38	39,20	
018_C	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	7,50	39,23	35,69	28,46	39,28	
018_D	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	10,50	39,85	36,32	29,08	39,91	
018_E	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	13,50	40,47	36,93	29,70	40,52	
018_F	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	16,50	40,87	37,33	30,09	40,92	
019_A	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	19,50	40,96	37,42	30,18	41,01	
019_B	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	22,50	41,06	37,52	30,29	41,11	
019_C	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	25,50	41,07	37,53	30,30	41,12	
019_D	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	28,50	41,08	37,54	30,31	41,13	
019_E	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	31,50	41,14	37,59	30,36	41,19	
019_F	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	34,50	41,45	37,90	30,67	41,50	
020_A	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	37,50	42,05	38,51	31,27	42,10	
020_B	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	40,50	42,57	39,02	31,79	42,62	
021_A	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	1,50	39,42	35,89	28,65	39,48	
021_B	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	4,50	39,70	36,16	28,93	39,75	
021_C	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	7,50	39,88	36,34	29,11	39,93	
021_D	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	10,50	40,55	37,01	29,78	40,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
021_E	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	13,50	41,20	37,66	30,43	41,25
021_F	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	16,50	41,41	37,87	30,64	41,46
022_A	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	19,50	41,61	38,07	30,83	41,66
022_B	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	22,50	41,68	38,14	30,91	41,73
022_C	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	25,50	41,68	38,14	30,91	41,73
022_D	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	28,50	41,70	38,15	30,92	41,75
022_E	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	31,50	41,75	38,21	30,98	41,80
022_F	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	34,50	42,07	38,52	31,29	42,12
023_A	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	37,50	42,67	39,12	31,89	42,72
023_B	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	40,50	43,20	39,66	32,43	43,25
024_A	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	1,50	35,94	32,40	25,16	35,99
024_B	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	4,50	35,90	32,35	25,12	35,95
024_C	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	7,50	36,45	32,90	25,68	36,50
024_D	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	10,50	37,11	33,55	26,33	37,16
024_E	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	13,50	37,81	34,26	27,03	37,86
024_F	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	16,50	38,26	34,70	27,48	38,31
025_A	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	19,50	38,93	35,37	28,15	38,98
025_B	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	22,50	40,90	37,36	30,12	40,95
025_C	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	25,50	41,58	38,04	30,81	41,63
025_D	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	28,50	41,97	38,42	31,19	42,02
025_E	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	31,50	42,29	38,75	31,52	42,34
025_F	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	34,50	42,81	39,27	32,03	42,86
026_A	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	37,50	43,57	40,02	32,79	43,62
026_B	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	40,50	44,07	40,53	33,30	44,12
027_A	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	1,50	34,04	30,51	23,27	34,10
027_B	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	4,50	33,78	30,24	23,01	33,83
027_C	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	7,50	34,18	30,63	23,41	34,23
027_D	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	10,50	34,79	31,24	24,01	34,84
027_E	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	13,50	35,49	31,93	24,71	35,54
027_F	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	16,50	36,19	32,64	25,41	36,24
028_A	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	19,50	37,33	33,78	26,55	37,38
028_B	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	22,50	40,32	36,78	29,55	40,37
028_C	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	25,50	41,35	37,80	30,58	41,40
028_D	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	28,50	41,75	38,21	30,98	41,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
028_E	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	31,50	42,07	38,53	31,30	42,12	
028_F	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	34,50	42,45	38,91	31,68	42,50	
029_A	Blok 1 zuidzijde	97154,00	439433,24	37,50	43,11	39,57	32,34	43,16	
029_B	Blok 1 zuidzijde	97154,00	439433,24	40,50	43,68	40,14	32,91	43,73	
030_A	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	1,50	29,90	26,35	19,13	29,95	
030_B	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	4,50	29,23	25,67	18,45	29,28	
030_C	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	7,50	28,91	25,35	18,14	28,96	
030_D	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	10,50	29,34	25,77	18,56	29,38	
030_E	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	13,50	29,93	26,36	19,15	29,97	
030_F	Blok 1 westzijde	97144,34	439434,53	16,50	30,47	26,90	19,70	30,52	
031_A	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	19,50	30,93	27,36	20,16	30,98	
031_B	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	22,50	31,66	28,09	20,88	31,70	
031_C	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	25,50	32,75	29,20	21,97	32,80	
031_D	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	28,50	33,23	29,68	22,46	33,28	
031_E	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	31,50	33,76	30,21	22,99	33,81	
031_F	Blok 1 westzijde	97144,24	439434,96	34,50	34,42	30,87	23,64	34,47	
032_A	Blok 1 westzijde	97144,16	439435,28	37,50	35,29	31,75	24,52	35,34	
032_B	Blok 1 westzijde	97144,16	439435,28	40,50	36,94	33,41	26,17	37,00	
033_A	Blok 1 westzijde	97144,63	439440,64	37,50	34,03	30,49	23,26	34,08	
033_B	Blok 1 westzijde	97144,63	439440,64	40,50	36,01	32,47	25,24	36,06	
034_A	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	19,50	29,19	25,62	18,42	29,24	
034_B	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	22,50	31,76	28,20	20,98	31,81	
034_C	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	25,50	32,22	28,68	21,45	32,27	
034_D	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	28,50	32,74	29,19	21,96	32,79	
034_E	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	31,50	33,13	29,58	22,35	33,18	
034_F	Blok 1 westzijde	97144,58	439440,85	34,50	33,56	30,02	22,79	33,61	
035_A	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	4,50	26,43	22,88	15,65	26,48	
035_B	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	7,50	26,01	22,44	15,23	26,05	
035_C	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	10,50	26,35	22,79	15,58	26,40	
035_D	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	13,50	26,84	23,27	16,06	26,88	
035_E	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	16,50	27,69	24,12	16,92	27,74	
035_F	Blok 1 westzijde	97144,53	439441,08	19,50	29,01	25,44	18,24	29,06	
036_A	Blok 1 westzijde	97143,17	439446,96	37,50	34,94	31,39	24,16	34,99	
036_B	Blok 1 westzijde	97143,17	439446,96	40,50	36,06	32,52	25,29	36,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
037_A	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	19,50	27,62	24,01	16,84	27,65	
037_B	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	22,50	31,25	27,70	20,47	31,30	
037_C	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	25,50	32,50	28,96	21,73	32,55	
037_D	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	28,50	32,88	29,34	22,11	32,93	
037_E	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	31,50	33,36	29,81	22,58	33,41	
037_F	Blok 1 westzijde	97143,12	439447,17	34,50	33,82	30,28	23,05	33,87	
038_A	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	4,50	23,33	19,75	12,55	23,37	
038_B	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	7,50	22,90	19,31	12,12	22,94	
038_C	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	10,50	23,47	19,87	12,69	23,51	
038_D	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	13,50	24,15	20,55	13,37	24,19	
038_E	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	16,50	25,49	21,88	14,71	25,52	
038_F	Blok 1 westzijde	97143,06	439447,45	19,50	27,49	23,88	16,71	27,52	
039_A	Blok 1 westzijde	97142,32	439450,63	37,50	35,86	32,33	25,09	35,92	
039_B	Blok 1 westzijde	97142,32	439450,63	40,50	36,25	32,72	25,48	36,31	
040_A	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	19,50	28,02	24,42	17,24	28,06	
040_B	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	22,50	31,32	27,77	20,54	31,37	
040_C	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	25,50	34,17	30,63	23,39	34,22	
040_D	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	28,50	34,64	31,11	23,87	34,70	
040_E	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	31,50	35,09	31,55	24,31	35,14	
040_F	Blok 1 westzijde	97142,24	439450,97	34,50	35,52	31,98	24,74	35,57	
041_A	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	4,50	22,95	19,38	12,17	22,99	
041_B	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	7,50	22,51	18,93	11,73	22,55	
041_C	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	10,50	23,03	19,44	12,26	23,07	
041_D	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	13,50	23,72	20,12	12,94	23,76	
041_E	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	16,50	25,42	21,81	14,64	25,45	
041_F	Blok 1 westzijde	97142,17	439451,32	19,50	27,72	24,12	16,95	27,76	
042_A	Blok 1 westzijde	97141,49	439454,23	37,50	29,40	25,85	18,63	29,45	
042_B	Blok 1 westzijde	97141,49	439454,23	40,50	30,23	26,68	19,46	30,28	
043_A	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	19,50	27,21	23,61	16,43	27,25	
043_B	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	22,50	28,32	24,77	17,55	28,37	
043_C	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	25,50	31,93	28,41	21,16	31,99	
043_D	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	28,50	32,51	28,99	21,74	32,57	
043_E	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	31,50	33,09	29,56	22,32	33,15	
043_F	Blok 1 westzijde	97141,41	439454,60	34,50	33,42	29,88	22,64	33,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
044_A	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	4,50	22,66	19,08	11,89	22,70	
044_B	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	7,50	22,35	18,77	11,58	22,39	
044_C	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	10,50	23,03	19,43	12,26	23,07	
044_D	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	13,50	23,78	20,18	13,01	23,82	
044_E	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	16,50	25,39	21,78	14,61	25,42	
044_F	Blok 1 westzijde	97141,35	439454,87	19,50	27,28	23,68	16,50	27,32	
045_A	Blok 1 westzijde	97140,45	439458,77	37,50	34,87	31,32	24,09	34,92	
045_B	Blok 1 westzijde	97140,45	439458,77	40,50	35,38	31,83	24,61	35,43	
046_A	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	19,50	27,27	23,67	16,49	27,31	
046_B	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	22,50	29,06	25,51	18,29	29,11	
046_C	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	25,50	32,90	29,37	22,13	32,96	
046_D	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	28,50	33,55	30,02	22,77	33,60	
046_E	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	31,50	34,09	30,57	23,32	34,15	
046_F	Blok 1 westzijde	97140,38	439459,07	34,50	34,55	31,01	23,78	34,60	
047_A	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	4,50	22,34	18,76	11,57	22,38	
047_B	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	7,50	22,25	18,66	11,48	22,29	
047_C	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	10,50	22,89	19,29	12,11	22,93	
047_D	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	13,50	23,59	19,97	12,81	23,62	
047_E	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	16,50	25,25	21,63	14,48	25,29	
047_F	Blok 1 westzijde	97140,30	439459,41	19,50	27,27	23,66	16,49	27,30	
048_A	Blok 1 westzijde	97139,56	439462,62	37,50	34,03	30,48	23,25	34,08	
048_B	Blok 1 westzijde	97139,56	439462,62	40,50	35,13	31,59	24,35	35,18	
049_A	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	4,50	21,71	18,13	10,94	21,75	
049_B	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	7,50	21,82	18,23	11,05	21,86	
049_C	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	10,50	22,48	18,89	11,71	22,52	
049_D	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	13,50	23,21	19,60	12,44	23,25	
049_E	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	16,50	24,78	21,17	14,01	24,82	
049_F	Blok 1 westzijde	97139,50	439462,85	19,50	26,66	23,05	15,88	26,69	
050_A	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	4,50	21,73	18,15	10,95	21,77	
050_B	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	7,50	21,87	18,28	11,10	21,91	
050_C	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	10,50	22,58	18,98	11,80	22,62	
050_D	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	13,50	23,44	19,82	12,66	23,47	
050_E	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	16,50	25,02	21,41	14,24	25,05	
050_F	Blok 1 westzijde	97139,42	439463,23	19,50	26,80	23,20	16,03	26,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
051_A	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	37,50	34,06	30,51	23,29	34,11	
051_B	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	40,50	35,15	31,60	24,37	35,20	
052_A	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	19,50	25,76	22,16	14,98	25,80	
052_B	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	22,50	28,60	25,05	17,83	28,65	
052_C	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	25,50	32,24	28,71	21,47	32,30	
052_D	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	28,50	32,91	29,37	22,13	32,96	
052_E	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	31,50	33,26	29,72	22,48	33,31	
052_F	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	34,50	33,59	30,06	22,82	33,65	
053_A	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	4,50	21,67	18,08	10,89	21,71	
053_B	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	7,50	21,78	18,19	11,01	21,82	
053_C	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	10,50	22,40	18,80	11,63	22,44	
053_D	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	13,50	23,12	19,51	12,35	23,16	
053_E	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	16,50	24,43	20,81	13,65	24,46	
053_F	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	19,50	25,90	22,29	15,12	25,93	
054_A	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	37,50	33,67	30,13	22,90	33,72	
054_B	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	40,50	34,97	31,43	24,20	35,02	
055_A	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	19,50	25,32	21,72	14,55	25,36	
055_B	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	22,50	27,06	23,49	16,29	27,11	
055_C	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	25,50	31,53	27,99	20,76	31,58	
055_D	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	28,50	32,43	28,89	21,65	32,48	
055_E	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	31,50	32,83	29,30	22,06	32,89	
055_F	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	34,50	33,15	29,61	22,38	33,20	
056_A	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	4,50	21,63	18,06	10,86	21,68	
056_B	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	7,50	21,73	18,14	10,95	21,77	
056_C	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	10,50	22,33	18,73	11,55	22,37	
056_D	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	13,50	23,06	19,45	12,29	23,10	
056_E	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	16,50	24,19	20,59	13,42	24,23	
056_F	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	19,50	25,46	21,86	14,69	25,50	
057_A	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	4,50	23,81	20,25	13,04	23,86	
057_B	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	7,50	23,79	20,21	13,01	23,83	
057_C	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	10,50	24,30	20,71	13,52	24,34	
057_D	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	13,50	25,27	21,67	14,50	25,31	
057_E	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	16,50	26,46	22,85	15,68	26,49	
058_A	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	4,50	23,67	20,10	12,90	23,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
058_B	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	7,50	23,67	20,08	12,89	23,71	
058_C	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	10,50	24,19	20,60	13,42	24,23	
058_D	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	13,50	25,18	21,57	14,40	25,21	
058_E	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	16,50	26,39	22,78	15,61	26,42	
059_A	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	4,50	23,66	20,09	12,88	23,70	
059_B	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	7,50	23,63	20,05	12,86	23,67	
059_C	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	10,50	24,17	20,59	13,40	24,21	
059_D	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	13,50	25,29	21,68	14,52	25,33	
059_E	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	16,50	26,51	22,91	15,74	26,55	
060_A	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	4,50	23,67	20,10	12,89	23,71	
060_B	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	7,50	23,62	20,05	12,85	23,67	
060_C	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	10,50	24,18	20,58	13,40	24,22	
060_D	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	13,50	25,29	21,68	14,52	25,33	
060_E	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	16,50	26,60	22,98	15,82	26,63	
061_A	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	4,50	23,66	20,09	12,88	23,70	
061_B	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	7,50	23,62	20,04	12,85	23,66	
061_C	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	10,50	24,20	20,60	13,42	24,24	
061_D	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	13,50	25,34	21,73	14,57	25,38	
061_E	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	16,50	26,71	23,09	15,93	26,74	
062_A	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	4,50	23,64	20,07	12,87	23,69	
062_B	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	7,50	23,60	20,02	12,83	23,64	
062_C	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	10,50	24,16	20,57	13,39	24,20	
062_D	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	13,50	25,33	21,72	14,56	25,37	
062_E	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	16,50	26,61	22,99	15,83	26,64	
063_A	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	4,50	23,66	20,09	12,88	23,70	
063_B	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	7,50	23,62	20,04	12,85	23,66	
063_C	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	10,50	24,19	20,59	13,41	24,23	
063_D	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	13,50	25,31	21,70	14,53	25,34	
063_E	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	16,50	26,53	22,91	15,76	26,57	
064_A	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	4,50	23,65	20,08	12,88	23,70	
064_B	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	7,50	23,60	20,02	12,82	23,64	
064_C	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	10,50	24,15	20,56	13,37	24,19	
064_D	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	13,50	25,30	21,69	14,53	25,34	
064_E	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	16,50	26,56	22,94	15,78	26,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam	Naam
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
065_A	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	4,50	23,61	20,05	12,83	23,66	
065_B	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	7,50	23,56	19,98	12,78	23,60	
065_C	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	10,50	24,12	20,53	13,35	24,16	
065_D	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	13,50	25,26	21,64	14,48	25,29	
065_E	Blok 2 zuidzijde	97096,13	439457,07	16,50	26,52	22,90	15,75	26,56	
066_A	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	4,50	23,68	20,11	12,91	23,73	
066_B	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	7,50	23,60	20,03	12,83	23,65	
066_C	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	10,50	24,14	20,54	13,36	24,18	
066_D	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	13,50	25,21	21,60	14,44	25,25	
066_E	Blok 2 zuidzijde	97092,63	439456,19	16,50	26,32	22,70	15,55	26,36	
067_A	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	4,50	23,61	20,04	12,84	23,66	
067_B	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	7,50	23,53	19,96	12,76	23,58	
067_C	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	10,50	24,05	20,46	13,27	24,09	
067_D	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	13,50	25,04	21,43	14,26	25,07	
067_E	Blok 2 zuidzijde	97089,50	439455,41	16,50	26,25	22,62	15,47	26,28	
068_A	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	4,50	23,73	20,17	12,96	23,78	
068_B	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	7,50	23,64	20,06	12,87	23,68	
068_C	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	10,50	24,12	20,54	13,35	24,16	
068_D	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	13,50	24,95	21,35	14,17	24,99	
068_E	Blok 2 zuidzijde	97085,94	439454,52	16,50	26,04	22,43	15,27	26,08	
069_A	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	4,50	23,75	20,19	12,98	23,80	
069_B	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	7,50	23,71	20,13	12,93	23,75	
069_C	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	10,50	24,22	20,63	13,44	24,26	
069_D	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	13,50	25,00	21,40	14,23	25,04	
069_E	Blok 2 zuidzijde	97082,96	439453,77	16,50	26,07	22,46	15,29	26,10	
070_A	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	7,50	21,72	18,15	10,94	21,76	
070_A	Blok 2 noordzijde	97080,19	439465,60	4,50	21,94	18,37	11,16	21,98	
070_B	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	10,50	21,14	17,58	10,37	21,19	
070_C	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	13,50	12,15	8,58	1,37	12,19	
070_D	Blok 2 noordzijde	97080,59	439464,29	16,50	12,82	9,24	2,05	12,86	
071_A	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	7,50	19,75	16,19	8,97	19,80	
071_A	Blok 2 noordzijde	97083,28	439466,34	4,50	23,73	20,18	12,96	23,78	
071_B	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	10,50	19,43	15,86	8,65	19,47	
071_C	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	13,50	13,31	9,74	2,53	13,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
071_D	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	16,50	15,20	11,62	4,42	15,24	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	7,50	23,81	20,24	13,03	23,85	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,28	439467,29	4,50	22,45	18,87	11,67	22,49	
072_B	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	10,50	22,44	18,87	11,66	22,48	
072_C	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	13,50	12,56	8,99	1,79	12,61	
072_D	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	16,50	13,31	9,72	2,54	13,35	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	7,50	23,06	19,49	12,28	23,10	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,21	439467,99	4,50	24,53	20,97	13,75	24,58	
073_B	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	10,50	22,92	19,35	12,15	22,97	
073_C	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	13,50	13,71	10,12	2,94	13,75	
073_D	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	16,50	16,62	13,03	5,84	16,66	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	7,50	23,11	19,55	12,34	23,16	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,01	439468,90	4,50	24,59	21,04	13,82	24,64	
074_B	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	10,50	22,91	19,35	12,13	22,96	
074_C	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	13,50	13,35	9,76	2,58	13,39	
074_D	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	16,50	15,22	11,63	4,44	15,26	
075_A	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	7,50	22,04	18,48	11,26	22,09	
075_A	Blok 2 noordzijde	97096,78	439469,56	4,50	22,10	18,54	11,32	22,15	
075_B	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	10,50	21,94	18,38	11,16	21,99	
075_C	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	13,50	14,30	10,71	3,53	14,34	
075_D	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	16,50	16,99	13,40	6,21	17,03	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	7,50	22,84	19,26	12,06	22,88	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,54	439470,45	4,50	22,75	19,18	11,97	22,79	
076_B	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	10,50	22,71	19,14	11,93	22,75	
076_C	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	13,50	13,34	9,75	2,56	13,38	
076_D	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	16,50	16,59	13,00	5,81	16,63	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	7,50	23,74	20,17	12,97	23,79	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,65	439471,20	4,50	23,53	19,96	12,75	23,57	
077_B	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	10,50	23,63	20,06	12,86	23,68	
077_C	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	13,50	14,19	10,59	3,41	14,23	
077_D	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	16,50	17,09	13,50	6,31	17,13	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	7,50	25,46	21,91	14,69	25,51	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,42	439472,10	4,50	25,30	21,75	14,52	25,35	
078_B	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	10,50	24,02	20,46	13,25	24,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
078_C	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	13,50	13,45	9,85	2,67	13,49	
078_D	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	16,50	15,46	11,87	4,68	15,50	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	7,50	24,03	20,48	13,25	24,08	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,26	439472,77	4,50	23,97	20,42	13,19	24,02	
079_B	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	10,50	23,96	20,40	13,18	24,01	
079_C	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	13,50	13,58	9,96	2,80	13,61	
079_D	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	16,50	14,83	11,20	4,06	14,86	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	7,50	23,30	19,73	12,52	23,34	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,16	439473,70	4,50	22,64	19,08	11,86	22,69	
080_B	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	10,50	22,97	19,40	12,19	23,01	
080_C	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	13,50	11,98	8,39	1,20	12,02	
080_D	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	16,50	12,29	8,69	1,51	12,33	
081_A	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	7,50	24,36	20,81	13,59	24,41	
081_A	Blok 2 noordzijde	97116,97	439474,37	4,50	24,34	20,79	13,56	24,39	
081_B	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	10,50	24,33	20,77	13,55	24,38	
081_C	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	13,50	13,87	10,27	3,10	13,91	
081_D	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	16,50	16,03	12,39	5,26	16,06	
082_A	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	4,50	21,69	18,12	10,92	21,74	
082_B	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	7,50	21,70	18,12	10,93	21,74	
082_C	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	10,50	22,24	18,65	11,46	22,28	
082_D	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	13,50	23,27	19,66	12,49	23,30	
082_E	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	16,50	24,32	20,71	13,54	24,35	
082_F	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	19,50	25,30	21,69	14,53	25,34	
083_A	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	22,50	27,43	23,83	16,65	27,47	
083_B	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	25,50	29,34	25,76	18,57	29,38	
083_C	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	28,50	31,16	27,60	20,38	31,21	
083_D	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	31,50	33,25	29,70	22,47	33,30	
084_A	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	4,50	23,15	19,59	12,38	23,20	
084_B	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	7,50	23,10	19,53	12,32	23,14	
084_C	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	10,50	23,41	19,83	12,63	23,45	
084_D	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	13,50	22,90	19,30	12,12	22,94	
084_E	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	16,50	24,23	20,62	13,45	24,26	
084_F	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	19,50	25,42	21,80	14,64	25,45	
085_A	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	22,50	27,68	24,08	16,90	27,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_B	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	25,50	30,23	26,65	19,45	30,27	
085_C	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	28,50	32,38	28,82	21,61	32,43	
085_D	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	31,50	33,86	30,31	23,08	33,91	
086_A	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	4,50	23,44	19,87	12,67	23,49	
086_B	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	7,50	23,34	19,76	12,57	23,38	
086_C	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	10,50	23,70	20,11	12,92	23,74	
086_D	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	13,50	23,42	19,81	12,65	23,46	
086_E	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	16,50	24,94	21,32	14,16	24,97	
086_F	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	19,50	26,19	22,57	15,42	26,23	
087_A	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	22,50	27,92	24,33	17,15	27,96	
087_B	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	25,50	31,10	27,53	20,32	31,14	
087_C	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	28,50	33,06	29,50	22,28	33,11	
087_D	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	31,50	34,51	30,96	23,74	34,56	
088_A	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	4,50	22,52	18,94	11,74	22,56	
088_B	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	7,50	22,20	18,61	11,42	22,24	
088_C	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	10,50	22,66	19,07	11,88	22,70	
088_D	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	13,50	23,68	20,08	12,91	23,72	
088_E	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	16,50	25,35	21,73	14,58	25,39	
088_F	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	19,50	26,67	23,05	15,89	26,70	
089_A	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	22,50	28,18	24,58	17,40	28,22	
089_B	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	25,50	31,37	27,81	20,60	31,42	
089_C	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	28,50	33,42	29,87	22,65	33,47	
089_D	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	31,50	34,90	31,36	24,13	34,95	
090_A	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	4,50	23,81	20,25	13,04	23,86	
090_B	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	7,50	23,59	20,02	12,82	23,64	
090_C	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	10,50	24,03	20,44	13,25	24,07	
090_D	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	13,50	23,96	20,36	13,18	24,00	
090_E	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	16,50	25,64	22,03	14,87	25,68	
090_F	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	19,50	27,09	23,47	16,31	27,12	
091_A	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	22,50	29,84	26,26	19,06	29,88	
091_B	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	25,50	33,10	29,54	22,33	33,15	
091_C	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	28,50	34,67	31,13	23,90	34,72	
091_D	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	31,50	36,47	32,92	25,70	36,52	
092_A	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	4,50	23,34	19,77	12,57	23,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
092_B	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	7,50	22,86	19,29	12,09	22,91	
092_C	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	10,50	23,42	19,84	12,65	23,46	
092_D	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	13,50	24,37	20,78	13,60	24,41	
092_E	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	16,50	25,96	22,35	15,19	26,00	
092_F	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	19,50	27,93	24,32	17,16	27,97	
093_A	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	22,50	28,80	25,21	18,03	28,84	
093_B	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	25,50	29,96	26,38	19,18	30,00	
093_C	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	28,50	32,46	28,91	21,69	32,51	
093_D	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	31,50	34,83	31,28	24,05	34,88	
094_A	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	4,50	23,69	20,09	12,91	23,73	
094_B	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	7,50	23,47	19,87	12,69	23,51	
094_C	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	10,50	24,30	20,69	13,52	24,33	
094_D	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	13,50	25,58	21,96	14,80	25,61	
094_E	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	16,50	26,64	23,02	15,86	26,67	
094_F	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	19,50	28,56	24,96	17,78	28,60	
095_A	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	22,50	32,32	28,75	21,55	32,37	
095_B	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	25,50	33,44	29,88	22,66	33,49	
095_C	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	28,50	35,89	32,35	25,12	35,94	
095_D	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	31,50	36,61	33,06	25,84	36,66	
096_A	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	19,50	36,63	33,10	25,86	36,69	
096_B	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	22,50	37,83	34,29	27,05	37,88	
096_C	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	25,50	38,42	34,88	27,64	38,47	
096_D	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	28,50	39,24	35,71	28,47	39,30	
096_E	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	31,50	39,88	36,34	29,11	39,93	
097_A	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	1,50	27,70	24,09	16,93	27,74	
097_B	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	4,50	27,90	24,29	17,12	27,93	
097_C	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	7,50	29,07	25,48	18,29	29,11	
097_D	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	10,50	31,50	27,93	20,72	31,54	
097_E	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	13,50	32,76	29,19	21,98	32,80	
097_F	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	16,50	34,34	30,78	23,57	34,39	
098_A	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	19,50	37,82	34,29	27,05	37,88	
098_B	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	22,50	38,89	35,36	28,12	38,95	
098_C	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	25,50	39,72	36,19	28,94	39,77	
098_D	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	28,50	40,20	36,66	29,43	40,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
098_E	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	31,50	40,52	36,98	29,75	40,57	
099_A	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	1,50	27,97	24,37	17,20	28,01	
099_B	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	4,50	28,30	24,69	17,52	28,33	
099_C	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	7,50	29,64	26,04	18,87	29,68	
099_D	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	10,50	32,50	28,93	21,73	32,55	
099_E	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	13,50	34,11	30,55	23,34	34,16	
099_F	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	16,50	35,59	32,04	24,82	35,64	
100_A	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	19,50	37,33	33,79	26,55	37,38	
100_B	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	22,50	38,09	34,56	27,32	38,15	
100_C	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	25,50	38,42	34,89	27,65	38,48	
100_D	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	28,50	38,74	35,20	27,97	38,79	
100_E	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	31,50	39,01	35,47	28,24	39,06	
101_A	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	1,50	26,85	23,23	16,07	26,88	
101_B	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	4,50	27,72	24,11	16,94	27,75	
101_C	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	7,50	28,50	24,90	17,72	28,54	
101_D	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	10,50	30,88	27,31	20,10	30,92	
101_E	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	13,50	32,56	29,02	21,79	32,61	
101_F	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	16,50	34,53	30,99	23,76	34,58	
102_A	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	19,50	36,67	33,14	25,90	36,73	
102_B	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	22,50	37,90	34,37	27,13	37,96	
102_C	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	25,50	38,21	34,69	27,44	38,27	
102_D	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	28,50	38,61	35,08	27,84	38,67	
102_E	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	31,50	38,80	35,27	28,03	38,86	
103_A	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	1,50	26,76	23,13	15,99	26,79	
103_B	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	4,50	27,81	24,21	17,04	27,85	
103_C	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	7,50	28,83	25,23	18,05	28,87	
103_D	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	10,50	31,93	28,39	21,16	31,98	
103_E	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	13,50	33,41	29,87	22,64	33,46	
103_F	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	16,50	34,68	31,14	23,90	34,73	
104_A	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	19,50	36,63	33,10	25,86	36,69	
104_B	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	22,50	37,82	34,29	27,05	37,88	
104_C	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	25,50	38,16	34,63	27,39	38,22	
104_D	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	28,50	38,49	34,95	27,71	38,54	
104_E	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	31,50	38,72	35,18	27,94	38,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
105_A	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	1,50	26,89	23,26	16,11	26,92	
105_B	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	4,50	27,97	24,37	17,20	28,01	
105_C	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	7,50	29,01	25,42	18,23	29,05	
105_D	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	10,50	32,21	28,66	21,44	32,26	
105_E	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	13,50	33,64	30,10	22,87	33,69	
105_F	Blok 3 westzijde	97053,49	439421,47	16,50	34,96	31,42	24,19	35,01	
106_A	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	19,50	36,25	32,72	25,48	36,31	
106_B	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	22,50	37,72	34,19	26,95	37,78	
106_C	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	25,50	38,10	34,56	27,32	38,15	
106_D	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	28,50	38,39	34,87	27,62	38,45	
106_E	Blok 3 westzijde	97052,84	439424,77	31,50	38,61	35,08	27,84	38,67	
107_A	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	1,50	26,60	22,96	15,82	26,63	
107_B	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	4,50	27,69	24,10	16,92	27,73	
107_C	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	7,50	28,56	24,97	17,78	28,60	
107_D	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	10,50	31,56	28,01	20,78	31,61	
107_E	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	13,50	33,09	29,55	22,32	33,14	
107_F	Blok 3 westzijde	97052,76	439425,07	16,50	34,48	30,95	23,71	34,54	
108_A	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	19,50	36,02	32,48	25,25	36,07	
108_B	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	22,50	37,49	33,96	26,72	37,55	
108_C	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	25,50	37,91	34,38	27,14	37,97	
108_D	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	28,50	38,16	34,63	27,39	38,22	
108_E	Blok 3 westzijde	97051,77	439429,43	31,50	38,49	34,96	27,71	38,54	
109_A	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	1,50	26,29	22,66	15,51	26,32	
109_B	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	4,50	26,79	23,17	16,02	26,83	
109_C	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	7,50	27,79	24,19	17,02	27,83	
109_D	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	10,50	31,14	27,59	20,36	31,19	
109_E	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	13,50	32,66	29,12	21,88	32,71	
109_F	Blok 3 westzijde	97051,68	439429,79	16,50	34,22	30,69	23,45	34,28	
110_A	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	19,50	35,32	31,78	24,55	35,37	
110_B	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	22,50	36,98	33,45	26,21	37,04	
110_C	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	25,50	37,57	34,03	26,79	37,62	
110_D	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	28,50	37,85	34,33	27,08	37,91	
110_E	Blok 3 westzijde	97050,74	439434,14	31,50	38,15	34,62	27,38	38,21	
111_A	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	1,50	26,96	23,35	16,19	27,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
111_B	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	4,50	27,45	23,84	16,68	27,49	
111_C	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	7,50	28,40	24,81	17,62	28,44	
111_D	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	10,50	31,95	28,41	21,17	32,00	
111_E	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	13,50	33,08	29,54	22,31	33,13	
111_F	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	16,50	34,32	30,78	23,55	34,37	
112_A	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	19,50	35,17	31,63	24,40	35,22	
112_B	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	22,50	36,68	33,14	25,90	36,73	
112_C	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	25,50	37,46	33,93	26,69	37,52	
112_D	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	28,50	37,75	34,23	26,98	37,81	
112_E	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	31,50	37,97	34,44	27,19	38,02	
113_A	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	1,50	27,09	23,49	16,32	27,13	
113_B	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	4,50	27,49	23,88	16,72	27,53	
113_C	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	7,50	28,47	24,88	17,70	28,51	
113_D	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	10,50	31,51	27,96	20,74	31,56	
113_E	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	13,50	32,94	29,40	22,17	32,99	
113_F	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	16,50	34,43	30,90	23,66	34,49	
114_A	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	19,50	34,57	31,04	23,80	34,63	
114_B	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	22,50	35,88	32,35	25,11	35,94	
114_C	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	25,50	36,66	33,14	25,89	36,72	
114_D	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	28,50	36,92	33,39	26,15	36,98	
114_E	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	31,50	37,11	33,58	26,33	37,16	
115_A	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	1,50	25,95	22,31	15,18	25,98	
115_B	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	4,50	26,54	22,91	15,76	26,57	
115_C	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	7,50	27,50	23,89	16,73	27,54	
115_D	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	10,50	31,27	27,73	20,50	31,32	
115_E	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	13,50	32,42	28,88	21,65	32,47	
115_F	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	16,50	33,55	30,02	22,78	33,61	
116_A	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	19,50	34,85	31,32	24,08	34,91	
116_B	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	22,50	36,14	32,61	25,36	36,19	
116_C	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	25,50	37,05	33,53	26,28	37,11	
116_D	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	28,50	37,40	33,87	26,63	37,46	
116_E	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	31,50	37,67	34,14	26,90	37,73	
117_A	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	1,50	25,74	22,11	14,96	25,77	
117_B	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	4,50	26,55	22,93	15,78	26,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
117_C	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	7,50	27,61	24,01	16,83	27,65	
117_D	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	10,50	31,77	28,23	21,00	31,82	
117_E	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	13,50	33,07	29,53	22,30	33,12	
117_F	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	16,50	34,30	30,77	23,53	34,36	
118_A	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	4,50	19,72	16,14	8,94	19,76	
118_B	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	7,50	17,08	13,50	6,31	17,12	
118_C	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	10,50	17,53	13,93	6,75	17,57	
118_D	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	13,50	18,07	14,46	7,30	18,11	
118_E	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	16,50	19,07	15,46	8,30	19,11	
119_A	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	4,50	20,30	16,72	9,53	20,34	
119_B	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	7,50	17,70	14,11	6,92	17,74	
119_C	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	10,50	18,22	14,62	7,45	18,26	
119_D	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	13,50	18,70	15,09	7,92	18,73	
119_E	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	16,50	19,60	15,99	8,83	19,64	
120_A	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	4,50	21,31	17,74	10,54	21,36	
120_B	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	7,50	19,62	16,03	8,84	19,66	
120_C	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	10,50	18,73	15,14	7,95	18,77	
120_D	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	13,50	19,23	15,62	8,45	19,26	
120_E	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	16,50	20,16	16,55	9,38	20,19	
121_A	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	4,50	21,07	17,50	10,30	21,12	
121_B	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	7,50	18,47	14,87	7,69	18,51	
121_C	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	10,50	19,18	15,58	8,40	19,22	
121_D	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	13,50	19,79	16,18	9,01	19,82	
121_E	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	16,50	20,77	17,15	9,99	20,80	
122_A	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	4,50	21,17	17,59	10,39	21,21	
122_B	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	7,50	18,54	14,94	7,76	18,58	
122_C	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	10,50	19,35	15,74	8,57	19,38	
122_D	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	13,50	20,09	16,49	9,32	20,13	
122_E	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	16,50	21,06	17,44	10,28	21,09	
123_A	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	4,50	21,18	17,60	10,40	21,22	
123_B	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	7,50	18,59	15,00	7,82	18,63	
123_C	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	10,50	19,41	15,80	8,63	19,44	
123_D	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	13,50	20,13	16,51	9,35	20,16	
123_E	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	16,50	21,15	17,53	10,38	21,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_A	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	4,50	21,07	17,49	10,30	21,11	
124_B	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	7,50	18,52	14,92	7,74	18,56	
124_C	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	10,50	19,26	15,66	8,49	19,30	
124_D	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	13,50	19,99	16,39	9,22	20,03	
124_E	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	16,50	20,99	17,38	10,22	21,03	
125_A	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	4,50	21,11	17,52	10,34	21,15	
125_B	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	7,50	18,87	15,26	8,10	18,91	
125_C	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	10,50	19,49	15,87	8,71	19,52	
125_D	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	13,50	19,97	16,36	9,20	20,01	
125_E	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	16,50	20,61	16,99	9,83	20,64	
126_A	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	4,50	22,05	18,48	11,28	22,10	
126_B	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	7,50	20,64	17,07	9,87	20,69	
126_C	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	10,50	21,02	17,44	10,24	21,06	
126_D	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	13,50	19,24	15,64	8,47	19,28	
126_E	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	16,50	19,97	16,36	9,19	20,00	
127_A	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	1,50	30,46	26,89	19,68	30,50	
127_B	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	4,50	30,15	26,58	19,37	30,19	
127_C	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	7,50	30,14	26,56	19,36	30,18	
127_D	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	10,50	30,70	27,12	19,92	30,74	
127_E	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	13,50	31,53	27,95	20,76	31,57	
127_F	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	16,50	32,35	28,76	21,57	32,39	
128_A	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	1,50	25,78	22,19	15,01	25,82	
128_B	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	4,50	25,60	22,00	14,82	25,64	
128_C	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	7,50	25,93	22,33	15,16	25,97	
128_D	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	10,50	26,69	23,08	15,91	26,72	
128_E	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	13,50	28,15	24,53	17,38	28,19	
128_F	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	16,50	29,39	25,77	18,62	29,43	
129_A	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	1,50	25,95	22,36	15,17	25,99	
129_B	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	4,50	25,74	22,15	14,97	25,78	
129_C	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	7,50	26,09	22,48	15,31	26,12	
129_D	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	10,50	26,80	23,19	16,03	26,84	
129_E	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	13,50	28,12	24,50	17,34	28,15	
129_F	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	16,50	29,21	25,60	18,44	29,25	
130_A	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	1,50	26,17	22,58	15,39	26,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Prinsenlaan
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
130_B	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	4,50	26,18	22,59	15,41	26,22
130_C	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	7,50	27,30	23,71	16,52	27,34
130_D	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	10,50	28,75	25,18	17,97	28,79
130_E	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	13,50	29,72	26,12	18,94	29,76
130_F	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	16,50	30,66	27,07	19,89	30,70
131_A	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	1,50	26,37	22,77	15,60	26,41
131_B	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	4,50	26,42	22,82	15,65	26,46
131_C	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	7,50	27,50	23,91	16,72	27,54
131_D	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	10,50	28,85	25,27	18,08	28,89
131_E	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	13,50	29,72	26,13	18,95	29,76
131_F	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	16,50	30,62	27,03	19,85	30,66
132_A	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	1,50	26,44	22,84	15,67	26,48
132_B	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	4,50	26,50	22,89	15,73	26,54
132_C	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	7,50	27,34	23,74	16,57	27,38
132_D	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	10,50	28,62	25,03	17,84	28,66
132_E	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	13,50	29,92	26,33	19,14	29,96
132_F	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	16,50	31,03	27,44	20,26	31,07
133_A	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	1,50	26,41	22,81	15,64	26,45
133_B	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	4,50	26,33	22,72	15,55	26,36
133_C	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	7,50	26,77	23,16	16,00	26,81
133_D	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	10,50	27,95	24,34	17,18	27,99
133_E	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	13,50	29,23	25,62	18,46	29,27
133_F	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	16,50	30,51	26,90	19,73	30,54
134_A	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	1,50	26,83	23,23	16,06	26,87
134_B	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	4,50	26,94	23,33	16,16	26,97
134_C	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	7,50	27,92	24,32	17,14	27,96
134_D	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	10,50	29,77	26,20	19,00	29,82
134_E	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	13,50	31,43	27,85	20,65	31,47
134_F	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	16,50	32,83	29,27	22,06	32,88
135_A	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	1,50	26,83	23,23	16,06	26,87
135_B	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	4,50	26,89	23,28	16,12	26,93
135_C	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	7,50	27,46	23,84	16,68	27,49
135_D	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	10,50	28,47	24,88	17,70	28,51
135_E	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	13,50	30,96	27,38	20,18	31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinsenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
135_F	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	16,50	33,22	29,66	22,45	33,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
000_A	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	1,50	46,04	42,11	35,93	46,20
000_B	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	4,50	47,92	43,93	37,91	48,10
000_C	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	7,50	48,50	44,47	38,51	48,68
000_D	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	10,50	48,97	44,95	38,99	49,16
000_E	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	13,50	49,06	45,05	39,11	49,26
000_F	Blok 1 oostzijde	97155,30	439477,75	16,50	49,04	45,04	39,11	49,25
001_A	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	19,50	48,98	44,97	39,00	49,17
001_B	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	22,50	48,86	44,87	38,91	49,06
001_C	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	25,50	48,68	44,69	38,71	48,88
001_D	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	28,50	48,42	44,42	38,42	48,60
001_E	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	31,50	48,30	44,30	38,29	48,48
001_F	Blok 1 oostzijde	97155,35	439477,53	34,50	48,21	44,22	38,19	48,39
002_A	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	37,50	48,21	44,24	38,17	48,39
002_B	Blok 1 oostzijde	97155,43	439477,22	40,50	48,19	44,21	38,11	48,35
003_A	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	1,50	44,83	40,91	34,55	44,94
003_B	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	4,50	46,68	42,69	36,48	46,80
003_C	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	7,50	47,08	43,05	36,90	47,20
003_D	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	10,50	47,20	43,19	37,02	47,32
003_E	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	13,50	47,21	43,23	37,00	47,33
003_F	Blok 1 oostzijde	97155,82	439474,58	16,50	47,19	43,21	36,98	47,31
004_A	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	19,50	47,06	43,08	36,83	47,18
004_B	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	22,50	46,98	42,98	36,71	47,08
004_C	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	25,50	46,86	42,88	36,60	46,97
004_D	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	28,50	46,72	42,74	36,45	46,82
004_E	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	31,50	46,59	42,64	36,31	46,70
004_F	Blok 1 oostzijde	97155,87	439474,38	34,50	46,53	42,56	36,24	46,63
005_A	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	37,50	46,57	42,63	36,24	46,66
005_B	Blok 1 oostzijde	97155,91	439474,22	40,50	46,72	42,83	36,35	46,81
006_A	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	1,50	45,18	41,26	34,80	45,26
006_B	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	4,50	47,01	42,99	36,67	47,08
006_C	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	7,50	47,38	43,38	37,07	47,47
006_D	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	10,50	47,51	43,51	37,20	47,60
006_E	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	13,50	47,52	43,51	37,20	47,60
006_F	Blok 1 oostzijde	97157,05	439469,63	16,50	47,53	43,51	37,18	47,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
007_A	Blok 1	oostzijde	97157,12	439469,35	19,50	47,44	43,44	37,09	47,51
007_B	Blok 1	oostzijde	97157,12	439469,35	22,50	47,35	43,37	37,01	47,43
007_C	Blok 1	oostzijde	97157,12	439469,35	25,50	47,25	43,26	36,89	47,32
007_D	Blok 1	oostzijde	97157,12	439469,35	28,50	47,11	43,12	36,76	47,19
007_E	Blok 1	oostzijde	97157,12	439469,35	31,50	46,99	43,00	36,63	47,06
007_F	Blok 1	oostzijde	97157,12	439469,35	34,50	46,90	42,94	36,54	46,98
008_A	Blok 1	oostzijde	97157,19	439469,05	37,50	46,94	43,01	36,55	47,02
008_B	Blok 1	oostzijde	97157,19	439469,05	40,50	47,06	43,15	36,60	47,12
009_A	Blok 1	oostzijde	97158,33	439464,72	1,50	46,81	42,86	36,46	46,90
009_B	Blok 1	oostzijde	97158,33	439464,72	4,50	48,60	44,57	38,32	48,69
009_C	Blok 1	oostzijde	97158,33	439464,72	7,50	49,01	44,99	38,80	49,12
009_D	Blok 1	oostzijde	97158,33	439464,72	10,50	49,24	45,20	39,03	49,35
009_E	Blok 1	oostzijde	97158,33	439464,72	13,50	49,29	45,30	39,12	49,42
009_F	Blok 1	oostzijde	97158,33	439464,72	16,50	49,29	45,27	39,10	49,41
010_A	Blok 1	oostzijde	97158,37	439464,58	19,50	49,23	45,21	39,05	49,35
010_B	Blok 1	oostzijde	97158,37	439464,58	22,50	49,12	45,12	38,95	49,25
010_C	Blok 1	oostzijde	97158,37	439464,58	25,50	48,94	44,93	38,75	49,06
010_D	Blok 1	oostzijde	97158,37	439464,58	28,50	48,71	44,70	38,51	48,83
010_E	Blok 1	oostzijde	97158,37	439464,58	31,50	48,58	44,58	38,39	48,70
010_F	Blok 1	oostzijde	97158,37	439464,58	34,50	48,49	44,49	38,28	48,61
011_A	Blok 1	oostzijde	97158,40	439464,46	37,50	48,46	44,47	38,25	48,58
011_B	Blok 1	oostzijde	97158,40	439464,46	40,50	48,42	44,48	38,21	48,55
012_A	Blok 1	oostzijde	97159,18	439461,23	1,50	47,02	43,05	36,57	47,07
012_B	Blok 1	oostzijde	97159,18	439461,23	4,50	48,77	44,74	38,41	48,84
012_C	Blok 1	oostzijde	97159,18	439461,23	7,50	49,18	45,13	38,88	49,26
012_D	Blok 1	oostzijde	97159,18	439461,23	10,50	49,36	45,34	39,10	49,46
012_E	Blok 1	oostzijde	97159,18	439461,23	13,50	49,40	45,38	39,15	49,50
012_F	Blok 1	oostzijde	97159,18	439461,23	16,50	49,38	45,35	39,16	49,49
013_A	Blok 1	oostzijde	97159,23	439461,01	19,50	49,30	45,27	39,05	49,40
013_B	Blok 1	oostzijde	97159,23	439461,01	22,50	49,21	45,18	38,95	49,31
013_C	Blok 1	oostzijde	97159,23	439461,01	25,50	48,99	44,97	38,74	49,09
013_D	Blok 1	oostzijde	97159,23	439461,01	28,50	48,77	44,76	38,50	48,87
013_E	Blok 1	oostzijde	97159,23	439461,01	31,50	48,63	44,61	38,38	48,73
013_F	Blok 1	oostzijde	97159,23	439461,01	34,50	48,52	44,53	38,28	48,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
014_A	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	37,50	48,49	44,49	38,24	48,60	
014_B	Blok 1 oostzijde	97159,27	439460,87	40,50	48,45	44,49	38,17	48,55	
015_A	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	1,50	47,37	43,39	36,74	47,37	
015_B	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	4,50	49,04	45,00	38,54	49,06	
015_C	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	7,50	49,42	45,39	39,00	49,47	
015_D	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	10,50	49,58	45,54	39,17	49,63	
015_E	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	13,50	49,62	45,55	39,24	49,67	
015_F	Blok 1 oostzijde	97160,24	439456,94	16,50	49,55	45,53	39,22	49,63	
016_A	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	19,50	49,48	45,45	39,13	49,55	
016_B	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	22,50	49,36	45,35	39,04	49,44	
016_C	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	25,50	49,13	45,11	38,80	49,21	
016_D	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	28,50	48,93	44,90	38,60	49,00	
016_E	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	31,50	48,77	44,77	38,46	48,86	
016_F	Blok 1 oostzijde	97160,31	439456,66	34,50	48,65	44,66	38,36	48,74	
017_A	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	37,50	48,62	44,61	38,30	48,70	
017_B	Blok 1 oostzijde	97160,35	439456,51	40,50	48,55	44,55	38,22	48,63	
018_A	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	1,50	47,90	43,90	37,07	47,84	
018_B	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	4,50	49,45	45,40	38,80	49,43	
018_C	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	7,50	49,76	45,71	39,19	49,76	
018_D	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	10,50	49,89	45,83	39,35	49,90	
018_E	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	13,50	49,89	45,86	39,38	49,91	
018_F	Blok 1 oostzijde	97161,19	439453,14	16,50	49,83	45,78	39,35	49,86	
019_A	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	19,50	49,69	45,66	39,25	49,73	
019_B	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	22,50	49,57	45,53	39,13	49,61	
019_C	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	25,50	49,32	45,30	38,91	49,37	
019_D	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	28,50	49,13	45,10	38,72	49,18	
019_E	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	31,50	48,96	44,97	38,59	49,03	
019_F	Blok 1 oostzijde	97161,23	439452,98	34,50	48,87	44,86	38,47	48,93	
020_A	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	37,50	48,81	44,83	38,44	48,88	
020_B	Blok 1 oostzijde	97161,28	439452,78	40,50	48,76	44,79	38,37	48,83	
021_A	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	1,50	50,31	46,14	38,48	49,95	
021_B	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	4,50	51,20	47,04	39,77	50,94	
021_C	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	7,50	51,33	47,18	40,06	51,11	
021_D	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	10,50	51,22	47,08	40,08	51,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
021_E	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	13,50	51,07	46,98	40,06	50,94	
021_F	Blok 1 oostzijde	97163,87	439442,36	16,50	50,86	46,78	39,93	50,75	
022_A	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	19,50	50,70	46,62	39,83	50,61	
022_B	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	22,50	50,47	46,40	39,67	50,40	
022_C	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	25,50	50,17	46,09	39,41	50,11	
022_D	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	28,50	49,92	45,88	39,22	49,88	
022_E	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	31,50	49,72	45,66	39,06	49,69	
022_F	Blok 1 oostzijde	97163,95	439442,04	34,50	49,57	45,53	38,95	49,56	
023_A	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	37,50	49,47	45,46	38,86	49,47	
023_B	Blok 1 oostzijde	97164,04	439441,70	40,50	49,31	45,33	38,78	49,34	
024_A	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	1,50	55,43	51,02	41,47	54,59	
024_B	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	4,50	55,52	51,12	41,75	54,72	
024_C	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	7,50	55,09	50,72	41,49	54,32	
024_D	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	10,50	54,54	50,19	41,06	53,80	
024_E	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	13,50	54,01	49,65	40,62	53,28	
024_F	Blok 1 zuidzijde	97157,37	439434,07	16,50	53,48	49,13	40,23	52,78	
025_A	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	19,50	53,00	48,67	39,89	52,33	
025_B	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	22,50	52,63	48,34	39,66	52,00	
025_C	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	25,50	52,32	48,03	39,47	51,71	
025_D	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	28,50	51,97	47,72	39,26	51,40	
025_E	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	31,50	51,67	47,42	39,05	51,12	
025_F	Blok 1 zuidzijde	97157,18	439434,02	34,50	51,42	47,20	38,92	50,90	
026_A	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	37,50	51,22	47,04	38,83	50,73	
026_B	Blok 1 zuidzijde	97156,92	439433,96	40,50	51,00	46,83	38,74	50,54	
027_A	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	1,50	55,40	51,00	41,39	54,56	
027_B	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	4,50	55,49	51,11	41,64	54,68	
027_C	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	7,50	55,08	50,69	41,35	54,29	
027_D	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	10,50	54,52	50,14	40,91	53,75	
027_E	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	13,50	53,96	49,60	40,47	53,22	
027_F	Blok 1 zuidzijde	97154,38	439433,33	16,50	53,44	49,06	40,05	52,71	
028_A	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	19,50	52,97	48,62	39,71	52,27	
028_B	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	22,50	52,63	48,31	39,50	51,96	
028_C	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	25,50	52,30	48,01	39,36	51,67	
028_D	Blok 1 zuidzijde	97154,14	439433,27	28,50	51,98	47,71	39,14	51,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
028_E	Blok 1	zuidzijde	97154,14	439433,27	31,50	51,68	47,42	38,93	51,10
028_F	Blok 1	zuidzijde	97154,14	439433,27	34,50	51,38	47,16	38,78	50,84
029_A	Blok 1	zuidzijde	97154,00	439433,24	37,50	51,20	46,98	38,68	50,67
029_B	Blok 1	zuidzijde	97154,00	439433,24	40,50	50,96	46,78	38,59	50,48
030_A	Blok 1	westzijde	97144,34	439434,53	1,50	52,64	48,21	38,20	51,72
030_B	Blok 1	westzijde	97144,34	439434,53	4,50	51,03	46,61	36,62	50,12
030_C	Blok 1	westzijde	97144,34	439434,53	7,50	50,79	46,37	36,37	49,88
030_D	Blok 1	westzijde	97144,34	439434,53	10,50	50,42	45,97	35,99	49,50
030_E	Blok 1	westzijde	97144,34	439434,53	13,50	49,96	45,52	35,57	49,05
030_F	Blok 1	westzijde	97144,34	439434,53	16,50	49,50	45,08	35,14	48,60
031_A	Blok 1	westzijde	97144,24	439434,96	19,50	48,86	44,44	34,53	47,96
031_B	Blok 1	westzijde	97144,24	439434,96	22,50	48,62	44,20	34,31	47,73
031_C	Blok 1	westzijde	97144,24	439434,96	25,50	48,48	44,04	34,16	47,58
031_D	Blok 1	westzijde	97144,24	439434,96	28,50	48,11	43,70	33,83	47,22
031_E	Blok 1	westzijde	97144,24	439434,96	31,50	47,78	43,39	33,54	46,90
031_F	Blok 1	westzijde	97144,24	439434,96	34,50	47,47	43,07	33,31	46,60
032_A	Blok 1	westzijde	97144,16	439435,28	37,50	47,14	42,76	33,08	46,29
032_B	Blok 1	westzijde	97144,16	439435,28	40,50	46,98	42,63	33,10	46,17
033_A	Blok 1	westzijde	97144,63	439440,64	37,50	45,04	40,69	31,12	44,22
033_B	Blok 1	westzijde	97144,63	439440,64	40,50	45,08	40,75	31,37	44,30
034_A	Blok 1	westzijde	97144,58	439440,85	19,50	43,64	39,27	29,74	42,82
034_B	Blok 1	westzijde	97144,58	439440,85	22,50	43,42	39,04	29,34	42,57
034_C	Blok 1	westzijde	97144,58	439440,85	25,50	43,78	39,41	29,78	42,95
034_D	Blok 1	westzijde	97144,58	439440,85	28,50	43,76	39,38	29,73	42,92
034_E	Blok 1	westzijde	97144,58	439440,85	31,50	44,40	40,05	30,54	43,59
034_F	Blok 1	westzijde	97144,58	439440,85	34,50	45,22	40,87	31,34	44,41
035_A	Blok 1	westzijde	97144,53	439441,08	4,50	42,61	38,26	28,87	41,82
035_B	Blok 1	westzijde	97144,53	439441,08	7,50	44,75	40,34	30,69	43,90
035_C	Blok 1	westzijde	97144,53	439441,08	10,50	44,63	40,22	30,56	43,78
035_D	Blok 1	westzijde	97144,53	439441,08	13,50	44,40	39,99	30,37	43,55
035_E	Blok 1	westzijde	97144,53	439441,08	16,50	44,14	39,76	30,17	43,31
035_F	Blok 1	westzijde	97144,53	439441,08	19,50	43,91	39,55	29,98	43,09
036_A	Blok 1	westzijde	97143,17	439446,96	37,50	43,04	38,77	29,51	42,31
036_B	Blok 1	westzijde	97143,17	439446,96	40,50	43,85	39,59	30,46	43,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
037_A	Blok 1	westzijde	97143,12	439447,17	19,50	42,54	38,19	28,74	41,74
037_B	Blok 1	westzijde	97143,12	439447,17	22,50	42,22	37,86	28,20	41,39
037_C	Blok 1	westzijde	97143,12	439447,17	25,50	42,18	37,86	28,31	41,38
037_D	Blok 1	westzijde	97143,12	439447,17	28,50	42,41	38,09	28,61	41,62
037_E	Blok 1	westzijde	97143,12	439447,17	31,50	42,37	38,07	28,68	41,60
037_F	Blok 1	westzijde	97143,12	439447,17	34,50	42,42	38,08	28,72	41,64
038_A	Blok 1	westzijde	97143,06	439447,45	4,50	39,29	34,91	25,51	38,49
038_B	Blok 1	westzijde	97143,06	439447,45	7,50	42,66	38,29	28,67	41,83
038_C	Blok 1	westzijde	97143,06	439447,45	10,50	43,01	38,60	28,95	42,16
038_D	Blok 1	westzijde	97143,06	439447,45	13,50	42,89	38,47	28,87	42,04
038_E	Blok 1	westzijde	97143,06	439447,45	16,50	42,70	38,27	28,76	41,86
038_F	Blok 1	westzijde	97143,06	439447,45	19,50	42,49	38,10	28,68	41,68
039_A	Blok 1	westzijde	97142,32	439450,63	37,50	42,88	38,64	29,52	42,19
039_B	Blok 1	westzijde	97142,32	439450,63	40,50	42,92	38,71	29,68	42,25
040_A	Blok 1	westzijde	97142,24	439450,97	19,50	42,73	38,33	28,73	41,89
040_B	Blok 1	westzijde	97142,24	439450,97	22,50	42,55	38,20	28,52	41,72
040_C	Blok 1	westzijde	97142,24	439450,97	25,50	42,66	38,37	28,96	41,89
040_D	Blok 1	westzijde	97142,24	439450,97	28,50	42,68	38,39	29,04	41,93
040_E	Blok 1	westzijde	97142,24	439450,97	31,50	42,92	38,64	29,40	42,19
040_F	Blok 1	westzijde	97142,24	439450,97	34,50	43,04	38,78	29,57	42,32
041_A	Blok 1	westzijde	97142,17	439451,32	4,50	38,23	33,85	24,51	37,44
041_B	Blok 1	westzijde	97142,17	439451,32	7,50	42,16	37,80	28,26	41,35
041_C	Blok 1	westzijde	97142,17	439451,32	10,50	43,00	38,58	28,88	42,14
041_D	Blok 1	westzijde	97142,17	439451,32	13,50	42,93	38,50	28,87	42,07
041_E	Blok 1	westzijde	97142,17	439451,32	16,50	42,73	38,34	28,77	41,90
041_F	Blok 1	westzijde	97142,17	439451,32	19,50	42,58	38,20	28,72	41,77
042_A	Blok 1	westzijde	97141,49	439454,23	37,50	40,91	36,54	26,80	40,06
042_B	Blok 1	westzijde	97141,49	439454,23	40,50	40,70	36,35	26,72	39,87
043_A	Blok 1	westzijde	97141,41	439454,60	19,50	42,43	38,05	28,74	41,65
043_B	Blok 1	westzijde	97141,41	439454,60	22,50	41,96	37,56	27,70	41,08
043_C	Blok 1	westzijde	97141,41	439454,60	25,50	41,96	37,60	27,99	41,13
043_D	Blok 1	westzijde	97141,41	439454,60	28,50	41,84	37,51	27,95	41,03
043_E	Blok 1	westzijde	97141,41	439454,60	31,50	41,99	37,69	28,21	41,21
043_F	Blok 1	westzijde	97141,41	439454,60	34,50	42,06	37,75	28,35	41,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
044_A	Blok 1	westzijde	97141,35	439454,87	4,50	37,28	32,95	23,94	36,57
044_B	Blok 1	westzijde	97141,35	439454,87	7,50	40,67	36,33	27,00	39,90
044_C	Blok 1	westzijde	97141,35	439454,87	10,50	42,14	37,75	28,43	41,35
044_D	Blok 1	westzijde	97141,35	439454,87	13,50	42,26	37,87	28,56	41,47
044_E	Blok 1	westzijde	97141,35	439454,87	16,50	42,13	37,75	28,50	41,36
044_F	Blok 1	westzijde	97141,35	439454,87	19,50	42,00	37,63	28,46	41,24
045_A	Blok 1	westzijde	97140,45	439458,77	37,50	41,55	37,34	28,29	40,88
045_B	Blok 1	westzijde	97140,45	439458,77	40,50	41,77	37,57	28,55	41,11
046_A	Blok 1	westzijde	97140,38	439459,07	19,50	41,46	37,05	27,46	40,62
046_B	Blok 1	westzijde	97140,38	439459,07	22,50	41,26	36,86	27,09	40,39
046_C	Blok 1	westzijde	97140,38	439459,07	25,50	41,42	37,12	27,67	40,64
046_D	Blok 1	westzijde	97140,38	439459,07	28,50	41,41	37,11	27,73	40,65
046_E	Blok 1	westzijde	97140,38	439459,07	31,50	41,45	37,17	27,86	40,71
046_F	Blok 1	westzijde	97140,38	439459,07	34,50	41,81	37,53	28,33	41,09
047_A	Blok 1	westzijde	97140,30	439459,41	4,50	35,89	31,51	22,07	35,08
047_B	Blok 1	westzijde	97140,30	439459,41	7,50	39,14	34,76	25,15	38,31
047_C	Blok 1	westzijde	97140,30	439459,41	10,50	41,00	36,62	27,06	40,17
047_D	Blok 1	westzijde	97140,30	439459,41	13,50	41,48	37,08	27,29	40,61
047_E	Blok 1	westzijde	97140,30	439459,41	16,50	41,45	37,04	27,28	40,58
047_F	Blok 1	westzijde	97140,30	439459,41	19,50	41,40	37,01	27,31	40,55
048_A	Blok 1	westzijde	97139,56	439462,62	37,50	40,19	35,97	26,96	39,52
048_B	Blok 1	westzijde	97139,56	439462,62	40,50	40,70	36,55	27,70	40,09
049_A	Blok 1	westzijde	97139,50	439462,85	4,50	35,39	31,10	22,95	34,87
049_B	Blok 1	westzijde	97139,50	439462,85	7,50	38,22	33,90	25,16	37,56
049_C	Blok 1	westzijde	97139,50	439462,85	10,50	40,14	35,83	27,30	39,53
049_D	Blok 1	westzijde	97139,50	439462,85	13,50	40,76	36,42	27,77	40,11
049_E	Blok 1	westzijde	97139,50	439462,85	16,50	40,93	36,60	28,00	40,30
049_F	Blok 1	westzijde	97139,50	439462,85	19,50	40,97	36,66	28,16	40,36
050_A	Blok 1	westzijde	97139,42	439463,23	4,50	35,34	31,08	23,08	34,86
050_B	Blok 1	westzijde	97139,42	439463,23	7,50	38,08	33,77	25,14	37,45
050_C	Blok 1	westzijde	97139,42	439463,23	10,50	39,92	35,64	27,23	39,35
050_D	Blok 1	westzijde	97139,42	439463,23	13,50	40,56	36,23	27,71	39,94
050_E	Blok 1	westzijde	97139,42	439463,23	16,50	40,71	36,40	27,90	40,10
050_F	Blok 1	westzijde	97139,42	439463,23	19,50	40,78	36,46	28,02	40,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
051_A	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	37,50	39,93	35,75	26,75	39,28	
051_B	Blok 1 westzijde	97138,94	439465,29	40,50	40,44	36,30	27,49	39,85	
052_A	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	19,50	39,14	34,81	26,21	38,51	
052_B	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	22,50	38,51	34,18	24,79	37,73	
052_C	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	25,50	38,81	34,59	25,45	38,12	
052_D	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	28,50	38,87	34,68	25,63	38,21	
052_E	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	31,50	38,91	34,71	25,76	38,26	
052_F	Blok 1 westzijde	97138,87	439465,59	34,50	38,99	34,83	25,91	38,37	
053_A	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	4,50	34,70	30,45	22,63	34,27	
053_B	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	7,50	37,28	33,01	24,54	36,70	
053_C	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	10,50	38,98	34,67	26,43	38,43	
053_D	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	13,50	39,76	35,44	27,06	39,17	
053_E	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	16,50	40,05	35,75	27,33	39,47	
053_F	Blok 1 westzijde	97138,78	439465,97	19,50	40,15	35,86	27,53	39,59	
054_A	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	37,50	39,01	34,86	25,93	38,39	
054_B	Blok 1 westzijde	97138,12	439468,86	40,50	40,00	35,88	27,09	39,42	
055_A	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	19,50	40,26	35,99	27,92	39,76	
055_B	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	22,50	38,79	34,42	24,65	37,93	
055_C	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	25,50	39,17	34,92	25,58	38,43	
055_D	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	28,50	39,24	35,01	25,80	38,53	
055_E	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	31,50	39,24	35,01	25,88	38,55	
055_F	Blok 1 westzijde	97138,08	439469,03	34,50	39,25	35,04	25,96	38,58	
056_A	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	4,50	34,43	30,17	22,44	34,01	
056_B	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	7,50	36,64	32,35	23,93	36,06	
056_C	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	10,50	38,42	34,12	25,83	37,86	
056_D	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	13,50	39,54	35,25	26,86	38,97	
056_E	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	16,50	40,17	35,84	27,52	39,59	
056_F	Blok 1 westzijde	97138,05	439469,17	19,50	40,36	36,06	27,86	39,82	
057_A	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	4,50	33,52	29,24	20,68	32,92	
057_B	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	7,50	36,42	32,10	23,23	35,74	
057_C	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	10,50	37,70	33,36	24,31	36,98	
057_D	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	13,50	38,72	34,34	25,20	37,97	
057_E	Blok 2 zuidzijde	97123,64	439463,79	16,50	38,98	34,60	25,33	38,20	
058_A	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	4,50	33,43	29,20	21,35	33,00	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
058_B	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	7,50	35,97	31,69	23,36	35,41	
058_C	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	10,50	37,09	32,77	24,29	36,48	
058_D	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	13,50	38,07	33,72	25,10	37,42	
058_E	Blok 2 zuidzijde	97119,92	439462,89	16,50	38,41	34,06	25,37	37,75	
059_A	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	4,50	31,84	27,66	19,89	31,45	
059_B	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	7,50	34,18	29,93	21,70	33,66	
059_C	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	10,50	35,28	31,00	22,74	34,74	
059_D	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	13,50	36,35	32,04	23,67	35,77	
059_E	Blok 2 zuidzijde	97116,56	439462,07	16,50	36,81	32,52	24,10	36,23	
060_A	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	4,50	30,33	26,18	18,32	29,93	
060_B	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	7,50	32,78	28,55	20,29	32,26	
060_C	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	10,50	33,85	29,60	21,42	33,34	
060_D	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	13,50	35,01	30,76	22,49	34,48	
060_E	Blok 2 zuidzijde	97113,13	439461,18	16,50	35,61	31,34	23,07	35,07	
061_A	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	4,50	30,49	26,35	18,56	30,11	
061_B	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	7,50	32,87	28,66	20,38	32,35	
061_C	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	10,50	33,86	29,62	21,42	33,35	
061_D	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	13,50	35,02	30,75	22,52	34,49	
061_E	Blok 2 zuidzijde	97110,04	439460,42	16,50	35,66	31,40	23,14	35,13	
062_A	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	4,50	29,62	25,48	17,49	29,20	
062_B	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	7,50	31,90	27,67	19,25	31,35	
062_C	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	10,50	32,78	28,57	20,17	32,24	
062_D	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	13,50	33,94	29,70	21,34	33,39	
062_E	Blok 2 zuidzijde	97106,43	439459,62	16,50	34,66	30,39	22,06	34,11	
063_A	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	4,50	28,84	24,77	17,13	28,53	
063_B	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	7,50	30,16	26,04	18,14	29,77	
063_C	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	10,50	30,90	26,75	18,95	30,52	
063_D	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	13,50	31,92	27,74	20,05	31,55	
063_E	Blok 2 zuidzijde	97102,81	439458,74	16,50	32,74	28,57	20,98	32,40	
064_A	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	4,50	29,33	25,18	17,04	28,87	
064_B	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	7,50	31,69	27,44	18,86	31,09	
064_C	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	10,50	32,53	28,28	19,76	31,95	
064_D	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	13,50	33,72	29,47	20,99	33,14	
064_E	Blok 2 zuidzijde	97099,30	439457,86	16,50	34,46	30,19	21,74	33,88	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
065_A	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	4,50	28,95	24,83	16,84	28,54
065_B	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	7,50	30,80	26,61	18,25	30,28
065_C	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	10,50	31,67	27,48	19,18	31,16
065_D	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	13,50	32,83	28,60	20,37	32,32
065_E	Blok 2	zuidzijde	97096,13	439457,07	16,50	33,60	29,36	21,23	33,10
066_A	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	4,50	29,73	25,55	17,23	29,22
066_B	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	7,50	32,26	28,00	19,25	31,63
066_C	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	10,50	33,25	28,99	20,33	32,63
066_D	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	13,50	34,51	30,24	21,57	33,89
066_E	Blok 2	zuidzijde	97092,63	439456,19	16,50	35,13	30,84	22,18	34,50
067_A	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	4,50	29,85	25,64	16,94	29,25
067_B	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	7,50	32,62	28,32	19,29	31,92
067_C	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	10,50	33,76	29,46	20,46	33,06
067_D	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	13,50	35,02	30,71	21,71	34,32
067_E	Blok 2	zuidzijde	97089,50	439455,41	16,50	35,63	31,28	22,27	34,91
068_A	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	4,50	30,88	26,62	17,67	30,21
068_B	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	7,50	33,79	29,49	20,29	33,06
068_C	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	10,50	35,03	30,72	21,53	34,29
068_D	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	13,50	36,17	31,85	22,65	35,43
068_E	Blok 2	zuidzijde	97085,94	439454,52	16,50	36,65	32,28	23,02	35,88
069_A	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	4,50	32,54	28,23	18,93	31,79
069_B	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	7,50	35,75	31,44	22,04	34,98
069_C	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	10,50	37,09	32,76	23,34	36,31
069_D	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	13,50	38,18	33,81	24,41	37,38
069_E	Blok 2	zuidzijde	97082,96	439453,77	16,50	38,53	34,13	24,62	37,70
070_A	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	7,50	35,35	31,32	25,73	35,65
070_A	Blok 2	noordzijde	97080,19	439465,60	4,50	36,30	32,36	26,59	36,59
070_B	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	10,50	36,14	32,12	26,54	36,45
070_C	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	13,50	36,55	32,49	27,02	36,88
070_D	Blok 2	noordzijde	97080,59	439464,29	16,50	36,72	32,67	27,24	37,07
071_A	Blok 2	noordzijde	97083,66	439465,05	7,50	36,44	32,42	26,88	36,77
071_A	Blok 2	noordzijde	97083,28	439466,34	4,50	36,81	32,86	27,11	37,10
071_B	Blok 2	noordzijde	97083,66	439465,05	10,50	37,29	33,27	27,74	37,62
071_C	Blok 2	noordzijde	97083,66	439465,05	13,50	37,77	33,72	28,26	38,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
071_D	Blok 2 noordzijde	97083,66	439465,05	16,50	38,03	33,99	28,55	38,38	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	7,50	35,48	31,45	25,81	35,77	
072_A	Blok 2 noordzijde	97087,28	439467,29	4,50	36,47	32,49	26,74	36,75	
072_B	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	10,50	36,45	32,44	26,82	36,75	
072_C	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	13,50	36,76	32,71	27,25	37,10	
072_D	Blok 2 noordzijde	97087,62	439466,04	16,50	36,95	32,89	27,45	37,29	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	7,50	36,61	32,57	27,06	36,93	
073_A	Blok 2 noordzijde	97090,21	439467,99	4,50	37,04	33,09	27,36	37,34	
073_B	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	10,50	37,45	33,39	27,88	37,76	
073_C	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	13,50	37,85	33,77	28,35	38,18	
073_D	Blok 2 noordzijde	97090,51	439466,76	16,50	38,05	34,00	28,58	38,40	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	7,50	35,96	31,94	26,41	36,29	
074_A	Blok 2 noordzijde	97094,01	439468,90	4,50	37,16	33,19	27,46	37,45	
074_B	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	10,50	36,78	32,76	27,23	37,11	
074_C	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	13,50	37,12	33,07	27,61	37,46	
074_D	Blok 2 noordzijde	97094,30	439467,71	16,50	37,38	33,32	27,87	37,71	
075_A	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	7,50	37,04	33,01	27,48	37,36	
075_A	Blok 2 noordzijde	97096,78	439469,56	4,50	37,18	33,22	27,53	37,49	
075_B	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	10,50	37,91	33,89	28,40	38,25	
075_C	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	13,50	38,32	34,26	28,82	38,66	
075_D	Blok 2 noordzijde	97097,05	439468,40	16,50	38,61	34,56	29,15	38,96	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	7,50	36,39	32,36	26,82	36,71	
076_A	Blok 2 noordzijde	97100,54	439470,45	4,50	37,33	33,37	27,65	37,63	
076_B	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	10,50	37,30	33,26	27,75	37,62	
076_C	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	13,50	37,70	33,67	28,18	38,04	
076_D	Blok 2 noordzijde	97100,85	439469,35	16,50	37,85	33,81	28,38	38,20	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	7,50	37,15	33,11	27,58	37,47	
077_A	Blok 2 noordzijde	97103,65	439471,20	4,50	37,57	33,63	27,91	37,88	
077_B	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	10,50	38,04	34,01	28,50	38,37	
077_C	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	13,50	38,51	34,46	28,99	38,84	
077_D	Blok 2 noordzijde	97103,82	439470,09	16,50	38,83	34,77	29,36	39,18	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	7,50	37,15	33,16	27,59	37,48	
078_A	Blok 2 noordzijde	97107,42	439472,10	4,50	37,76	33,81	28,05	38,05	
078_B	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	10,50	38,18	34,15	28,63	38,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
078_C	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	13,50	38,58	34,51	29,06	38,91	
078_D	Blok 2 noordzijde	97107,66	439471,05	16,50	38,88	34,83	29,41	39,23	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	7,50	38,32	34,28	28,75	38,64	
079_A	Blok 2 noordzijde	97110,26	439472,77	4,50	37,72	33,77	28,03	38,01	
079_B	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	10,50	39,26	35,21	29,68	39,57	
079_C	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	13,50	39,52	35,47	30,01	39,86	
079_D	Blok 2 noordzijde	97110,48	439471,75	16,50	39,78	35,74	30,29	40,13	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	7,50	37,76	33,74	28,21	38,09	
080_A	Blok 2 noordzijde	97114,16	439473,70	4,50	37,92	33,95	28,20	38,20	
080_B	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	10,50	38,69	34,65	29,17	39,02	
080_C	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	13,50	38,98	34,93	29,49	39,32	
080_D	Blok 2 noordzijde	97114,47	439472,75	16,50	39,41	35,36	29,93	39,76	
081_A	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	7,50	39,29	35,26	29,71	39,61	
081_A	Blok 2 noordzijde	97116,97	439474,37	4,50	38,37	34,41	28,68	38,66	
081_B	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	10,50	40,05	36,00	30,50	40,37	
081_C	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	13,50	40,28	36,21	30,76	40,61	
081_D	Blok 2 noordzijde	97117,10	439473,41	16,50	40,54	36,49	31,03	40,88	
082_A	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	4,50	32,51	28,26	20,13	32,01	
082_B	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	7,50	35,19	30,91	22,61	34,64	
082_C	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	10,50	36,60	32,30	23,87	36,01	
082_D	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	13,50	37,62	33,33	24,83	37,02	
082_E	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	16,50	38,10	33,75	25,31	37,49	
082_F	Blok 3 oostzijde	97065,85	439452,15	19,50	38,36	34,05	25,95	37,84	
083_A	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	22,50	39,87	35,66	28,26	39,55	
083_B	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	25,50	40,62	36,44	29,42	40,42	
083_C	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	28,50	41,02	36,89	30,03	40,88	
083_D	Blok 3 oostzijde	97065,92	439451,93	31,50	41,48	37,38	30,59	41,38	
084_A	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	4,50	33,76	29,49	21,17	33,21	
084_B	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	7,50	36,67	32,35	23,70	36,03	
084_C	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	10,50	38,11	33,78	25,06	37,45	
084_D	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	13,50	38,75	34,40	25,59	38,07	
084_E	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	16,50	38,94	34,59	25,87	38,27	
084_F	Blok 3 oostzijde	97066,98	439446,87	19,50	39,08	34,74	26,25	38,46	
085_A	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	22,50	39,66	35,42	27,73	39,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
085_B	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	25,50	40,62	36,45	29,26	40,38	
085_C	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	28,50	41,27	37,14	30,21	41,11	
085_D	Blok 3 oostzijde	97067,03	439446,66	31,50	41,80	37,70	30,86	41,68	
086_A	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	4,50	35,64	31,30	22,33	34,93	
086_B	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	7,50	38,96	34,60	25,49	38,22	
086_C	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	10,50	40,81	36,43	27,26	40,05	
086_D	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	13,50	41,27	36,86	27,55	40,47	
086_E	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	16,50	41,23	36,82	27,58	40,45	
086_F	Blok 3 oostzijde	97068,06	439442,30	19,50	41,21	36,84	27,76	40,47	
087_A	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	22,50	41,36	37,01	28,38	40,71	
087_B	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	25,50	41,83	37,56	29,42	41,32	
087_C	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	28,50	42,35	38,16	30,43	41,96	
087_D	Blok 3 oostzijde	97068,09	439442,15	31,50	42,79	38,63	31,13	42,47	
088_A	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	4,50	35,94	31,58	22,19	35,15	
088_B	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	7,50	39,40	35,03	25,59	38,60	
088_C	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	10,50	40,84	36,43	26,87	40,00	
088_D	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	13,50	40,96	36,56	27,02	40,13	
088_E	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	16,50	40,93	36,52	27,08	40,11	
088_F	Blok 3 oostzijde	97069,02	439438,21	19,50	40,95	36,55	27,44	40,19	
089_A	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	22,50	41,61	37,29	28,86	41,01	
089_B	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	25,50	42,30	38,05	30,23	41,87	
089_C	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	28,50	42,86	38,67	31,22	42,54	
089_D	Blok 3 oostzijde	97069,06	439438,05	31,50	43,34	39,19	31,87	43,07	
090_A	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	4,50	38,10	33,69	24,03	37,25	
090_B	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	7,50	42,19	37,83	28,26	41,37	
090_C	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	10,50	43,13	38,70	28,86	42,24	
090_D	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	13,50	43,06	38,64	28,84	42,18	
090_E	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	16,50	42,93	38,53	28,79	42,07	
090_F	Blok 3 oostzijde	97069,95	439434,27	19,50	42,85	38,43	28,90	42,01	
091_A	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	22,50	42,98	38,60	29,48	42,23	
091_B	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	25,50	43,33	39,05	30,47	42,72	
091_C	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	28,50	43,74	39,51	31,31	43,23	
091_D	Blok 3 oostzijde	97069,99	439434,11	31,50	44,32	40,13	32,17	43,88	
092_A	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	4,50	39,31	34,93	25,21	38,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
092_B	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	7,50	42,67	38,27	28,52	41,81	
092_C	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	10,50	42,90	38,48	28,58	42,00	
092_D	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	13,50	42,75	38,33	28,45	41,86	
092_E	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	16,50	42,57	38,14	28,41	41,70	
092_F	Blok 3 oostzijde	97070,99	439429,85	19,50	42,41	38,01	28,50	41,58	
093_A	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	22,50	42,63	38,25	29,23	41,90	
093_B	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	25,50	43,02	38,71	30,33	42,44	
093_C	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	28,50	43,77	39,52	31,48	43,29	
093_D	Blok 3 oostzijde	97071,04	439429,64	31,50	44,36	40,14	32,30	43,94	
094_A	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	4,50	51,07	46,63	36,70	50,16	
094_B	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	7,50	50,83	46,41	36,47	49,93	
094_C	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	10,50	50,45	46,01	36,12	49,55	
094_D	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	13,50	50,01	45,58	35,75	49,12	
094_E	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	16,50	49,55	45,13	35,33	48,67	
094_F	Blok 3 oostzijde	97075,78	439417,65	19,50	49,14	44,73	34,97	48,27	
095_A	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	22,50	49,05	44,64	35,14	48,22	
095_B	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	25,50	48,76	44,39	35,04	47,97	
095_C	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	28,50	48,59	44,22	35,12	47,85	
095_D	Blok 3 oostzijde	97075,84	439417,43	31,50	48,32	43,99	35,03	47,62	
096_A	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	19,50	52,46	48,09	38,29	51,60	
096_B	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	22,50	51,95	47,56	37,86	51,10	
096_C	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	25,50	51,53	47,16	37,51	50,69	
096_D	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	28,50	51,18	46,79	37,23	50,35	
096_E	Blok 3 zuidzijde	97072,41	439413,57	31,50	50,81	46,45	36,97	50,01	
097_A	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	1,50	54,99	50,54	40,57	54,07	
097_B	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	4,50	55,06	50,62	40,63	54,14	
097_C	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	7,50	54,63	50,21	40,24	53,72	
097_D	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	10,50	54,09	49,65	39,73	53,18	
097_E	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	13,50	53,52	49,11	39,19	52,63	
097_F	Blok 3 zuidzijde	97072,17	439413,51	16,50	52,97	48,56	38,71	52,09	
098_A	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	19,50	52,41	47,99	38,25	51,54	
098_B	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	22,50	51,82	47,44	37,76	50,97	
098_C	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	25,50	51,43	47,05	37,46	50,60	
098_D	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	28,50	51,04	46,69	37,17	50,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
098_E	Blok 3 zuidzijde	97062,16	439411,13	31,50	50,67	46,35	36,90	49,89	
099_A	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	1,50	54,85	50,42	40,46	53,94	
099_B	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	4,50	54,93	50,51	40,51	54,02	
099_C	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	7,50	54,51	50,10	40,11	53,61	
099_D	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	10,50	54,00	49,56	39,61	53,09	
099_E	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	13,50	53,45	48,99	39,11	52,54	
099_F	Blok 3 zuidzijde	97061,90	439411,07	16,50	52,88	48,45	38,62	51,99	
100_A	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	19,50	48,11	43,75	34,09	47,28	
100_B	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	22,50	47,66	43,34	33,77	46,86	
100_C	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	25,50	46,94	42,64	33,20	46,17	
100_D	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	28,50	46,59	42,31	32,96	45,84	
100_E	Blok 3 westzijde	97055,29	439413,83	31,50	46,27	42,01	32,75	45,54	
101_A	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	1,50	49,55	45,11	35,10	48,63	
101_B	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	4,50	49,86	45,40	35,42	48,94	
101_C	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	7,50	49,64	45,21	35,20	48,72	
101_D	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	10,50	49,28	44,87	34,90	48,38	
101_E	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	13,50	48,88	44,47	34,52	47,98	
101_F	Blok 3 westzijde	97055,22	439414,09	16,50	48,45	44,05	34,19	47,57	
102_A	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	19,50	47,67	43,28	33,59	46,82	
102_B	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	22,50	47,30	42,98	33,44	46,50	
102_C	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	25,50	46,90	42,59	33,14	46,12	
102_D	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	28,50	46,25	41,98	32,66	45,51	
102_E	Blok 3 westzijde	97054,42	439417,85	31,50	45,95	41,70	32,46	45,23	
103_A	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	1,50	48,20	43,75	33,73	47,28	
103_B	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	4,50	48,73	44,28	34,30	47,81	
103_C	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	7,50	48,64	44,22	34,22	47,73	
103_D	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	10,50	48,44	44,02	34,10	47,54	
103_E	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	13,50	48,17	43,76	33,86	47,28	
103_F	Blok 3 westzijde	97054,33	439418,19	16,50	47,91	43,52	33,68	47,04	
104_A	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	19,50	47,17	42,82	33,17	46,34	
104_B	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	22,50	46,91	42,59	33,08	46,12	
104_C	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	25,50	46,65	42,35	32,93	45,88	
104_D	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	28,50	46,31	42,02	32,69	45,56	
104_E	Blok 3 westzijde	97053,56	439421,21	31,50	45,69	41,44	32,23	44,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	Blok 3	westzijde	97053,49	439421,47	1,50	47,05	42,62	32,66	46,14
105_B	Blok 3	westzijde	97053,49	439421,47	4,50	47,82	43,40	33,42	46,91
105_C	Blok 3	westzijde	97053,49	439421,47	7,50	47,83	43,39	33,42	46,92
105_D	Blok 3	westzijde	97053,49	439421,47	10,50	47,74	43,32	33,42	46,84
105_E	Blok 3	westzijde	97053,49	439421,47	13,50	47,54	43,14	33,28	46,66
105_F	Blok 3	westzijde	97053,49	439421,47	16,50	47,32	42,95	33,16	46,46
106_A	Blok 3	westzijde	97052,84	439424,77	19,50	46,78	42,42	32,77	45,95
106_B	Blok 3	westzijde	97052,84	439424,77	22,50	46,62	42,32	32,82	45,84
106_C	Blok 3	westzijde	97052,84	439424,77	25,50	46,35	42,06	32,67	45,59
106_D	Blok 3	westzijde	97052,84	439424,77	28,50	46,14	41,88	32,53	45,40
106_E	Blok 3	westzijde	97052,84	439424,77	31,50	45,39	41,16	31,98	44,69
107_A	Blok 3	westzijde	97052,76	439425,07	1,50	46,06	41,66	31,68	45,16
107_B	Blok 3	westzijde	97052,76	439425,07	4,50	47,13	42,70	32,75	46,22
107_C	Blok 3	westzijde	97052,76	439425,07	7,50	47,21	42,80	32,83	46,31
107_D	Blok 3	westzijde	97052,76	439425,07	10,50	47,19	42,80	32,90	46,31
107_E	Blok 3	westzijde	97052,76	439425,07	13,50	47,06	42,66	32,79	46,18
107_F	Blok 3	westzijde	97052,76	439425,07	16,50	46,83	42,46	32,67	45,97
108_A	Blok 3	westzijde	97051,77	439429,43	19,50	46,17	41,84	32,22	45,35
108_B	Blok 3	westzijde	97051,77	439429,43	22,50	46,04	41,74	32,31	45,27
108_C	Blok 3	westzijde	97051,77	439429,43	25,50	45,89	41,61	32,24	45,14
108_D	Blok 3	westzijde	97051,77	439429,43	28,50	45,72	41,46	32,15	44,98
108_E	Blok 3	westzijde	97051,77	439429,43	31,50	45,54	41,29	32,06	44,82
109_A	Blok 3	westzijde	97051,68	439429,79	1,50	44,96	40,55	30,65	44,07
109_B	Blok 3	westzijde	97051,68	439429,79	4,50	46,28	41,85	31,93	45,38
109_C	Blok 3	westzijde	97051,68	439429,79	7,50	46,44	42,02	32,06	45,54
109_D	Blok 3	westzijde	97051,68	439429,79	10,50	46,52	42,12	32,21	45,63
109_E	Blok 3	westzijde	97051,68	439429,79	13,50	46,48	42,08	32,21	45,60
109_F	Blok 3	westzijde	97051,68	439429,79	16,50	46,14	41,77	32,01	45,29
110_A	Blok 3	westzijde	97050,74	439434,14	19,50	45,54	41,21	31,58	44,72
110_B	Blok 3	westzijde	97050,74	439434,14	22,50	45,58	41,28	31,84	44,81
110_C	Blok 3	westzijde	97050,74	439434,14	25,50	45,35	41,08	31,74	44,60
110_D	Blok 3	westzijde	97050,74	439434,14	28,50	45,22	40,97	31,70	44,50
110_E	Blok 3	westzijde	97050,74	439434,14	31,50	45,12	40,86	31,66	44,40
111_A	Blok 3	westzijde	97050,69	439434,34	1,50	44,06	39,64	29,84	43,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
111_B	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	4,50	45,50	41,07	31,21	44,61	
111_C	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	7,50	45,71	41,31	31,38	44,82	
111_D	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	10,50	45,83	41,46	31,59	44,96	
111_E	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	13,50	45,86	41,47	31,67	44,99	
111_F	Blok 3 westzijde	97050,69	439434,34	16,50	45,63	41,25	31,54	44,78	
112_A	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	19,50	45,11	40,77	31,18	44,29	
112_B	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	22,50	45,04	40,76	31,35	44,28	
112_C	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	25,50	44,99	40,73	31,44	44,26	
112_D	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	28,50	44,91	40,66	31,42	44,19	
112_E	Blok 3 westzijde	97049,92	439437,39	31,50	44,76	40,52	31,33	44,05	
113_A	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	1,50	43,45	39,07	29,36	42,60	
113_B	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	4,50	44,96	40,55	30,76	44,09	
113_C	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	7,50	45,22	40,79	30,91	44,32	
113_D	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	10,50	45,32	40,94	31,09	44,45	
113_E	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	13,50	45,38	40,99	31,19	44,51	
113_F	Blok 3 westzijde	97049,84	439437,70	16,50	45,19	40,85	31,17	44,36	
114_A	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	19,50	44,48	40,14	30,55	43,66	
114_B	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	22,50	44,46	40,14	30,70	43,68	
114_C	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	25,50	44,35	40,09	30,79	43,62	
114_D	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	28,50	44,24	39,99	30,74	43,52	
114_E	Blok 3 westzijde	97048,69	439442,49	31,50	44,18	39,93	30,71	43,46	
115_A	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	1,50	42,57	38,17	28,60	41,73	
115_B	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	4,50	44,15	39,73	30,01	43,28	
115_C	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	7,50	44,41	40,01	30,09	43,52	
115_D	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	10,50	44,61	40,23	30,39	43,74	
115_E	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	13,50	44,65	40,28	30,48	43,79	
115_F	Blok 3 westzijde	97048,62	439442,80	16,50	44,60	40,25	30,55	43,76	
116_A	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	19,50	44,13	39,84	30,29	43,34	
116_B	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	22,50	44,05	39,77	30,43	43,30	
116_C	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	25,50	44,09	39,86	30,64	43,38	
116_D	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	28,50	43,91	39,71	30,60	43,23	
116_E	Blok 3 westzijde	97047,56	439447,68	31,50	43,94	39,72	30,66	43,27	
117_A	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	1,50	41,96	37,58	28,12	41,15	
117_B	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	4,50	43,54	39,14	29,50	42,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
117_C	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	7,50	43,88	39,46	29,56	42,98	
117_D	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	10,50	44,11	39,75	29,97	43,26	
117_E	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	13,50	44,21	39,84	30,12	43,36	
117_F	Blok 3 westzijde	97047,49	439447,94	16,50	44,18	39,85	30,25	43,37	
118_A	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	4,50	27,03	22,88	15,63	26,78	
118_B	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	7,50	28,50	24,20	16,46	28,06	
118_C	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	10,50	28,42	24,18	16,98	28,14	
118_D	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	13,50	29,08	24,81	17,90	28,86	
118_E	Blok 4 noordzijde	97084,43	439431,03	16,50	30,42	26,14	19,30	30,22	
119_A	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	4,50	26,34	22,13	14,16	25,89	
119_B	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	7,50	28,02	23,67	15,02	27,37	
119_C	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	10,50	28,36	24,03	15,90	27,82	
119_D	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	13,50	29,26	24,96	17,08	28,79	
119_E	Blok 4 noordzijde	97088,60	439432,03	16,50	30,77	26,45	18,86	30,36	
120_A	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	4,50	26,11	22,00	14,25	25,76	
120_B	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	7,50	27,40	23,14	14,85	26,86	
120_C	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	10,50	27,38	23,11	15,27	26,93	
120_D	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	13,50	28,27	24,02	16,46	27,90	
120_E	Blok 4 noordzijde	97094,04	439433,26	16,50	29,73	25,45	18,19	29,42	
121_A	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	4,50	26,41	22,34	15,28	26,25	
121_B	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	7,50	26,70	22,48	14,91	26,34	
121_C	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	10,50	26,82	22,65	15,62	26,62	
121_D	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	13,50	27,67	23,48	16,68	27,52	
121_E	Blok 4 noordzijde	97100,22	439434,73	16,50	29,00	24,79	18,22	28,91	
122_A	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	4,50	25,52	21,44	13,85	25,22	
122_B	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	7,50	26,12	21,87	13,85	25,64	
122_C	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	10,50	26,07	21,88	14,41	25,75	
122_D	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	13,50	26,98	22,76	15,56	26,71	
122_E	Blok 4 noordzijde	97110,47	439437,15	16,50	28,25	24,04	17,14	28,06	
123_A	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	4,50	27,01	22,99	16,05	26,90	
123_B	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	7,50	28,05	23,91	16,90	27,87	
123_C	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	10,50	28,48	24,37	17,84	28,45	
123_D	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	13,50	29,23	25,12	18,70	29,23	
123_E	Blok 4 noordzijde	97115,10	439438,22	16,50	30,12	25,97	19,63	30,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam	Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_A	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	4,50	29,22	25,18	18,61	29,21	
124_B	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	7,50	30,77	26,65	20,05	30,71	
124_C	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	10,50	31,38	27,28	21,01	31,43	
124_D	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	13,50	32,12	28,00	21,79	32,18	
124_E	Blok 4 noordzijde	97120,40	439439,55	16,50	32,82	28,70	22,42	32,86	
125_A	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	4,50	29,56	25,54	18,96	29,56	
125_B	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	7,50	31,22	27,11	20,45	31,15	
125_C	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	10,50	31,99	27,88	21,42	31,98	
125_D	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	13,50	32,74	28,61	22,17	32,72	
125_E	Blok 4 noordzijde	97125,46	439440,83	16,50	33,53	29,40	22,86	33,48	
126_A	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	4,50	31,60	27,60	21,50	31,75	
126_B	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	7,50	32,75	28,62	22,63	32,87	
126_C	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	10,50	32,97	28,86	22,98	33,13	
126_D	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	13,50	33,08	28,93	23,02	33,21	
126_E	Blok 4 noordzijde	97130,82	439442,17	16,50	33,64	29,50	23,49	33,75	
127_A	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	1,50	54,29	49,89	40,02	53,41	
127_B	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	4,50	54,53	50,10	40,31	53,65	
127_C	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	7,50	54,27	49,86	40,12	53,40	
127_D	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	10,50	53,84	49,43	39,76	52,98	
127_E	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	13,50	53,35	48,95	39,33	52,51	
127_F	Blok 4 zuidzijde	97132,79	439430,43	16,50	52,87	48,47	38,89	52,03	
128_A	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	1,50	54,25	49,82	39,96	53,36	
128_B	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	4,50	54,50	50,08	40,25	53,62	
128_C	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	7,50	54,24	49,81	40,07	53,37	
128_D	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	10,50	53,81	49,38	39,70	52,95	
128_E	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	13,50	53,33	48,91	39,27	52,48	
128_F	Blok 4 zuidzijde	97127,50	439429,15	16,50	52,85	48,45	38,84	52,01	
129_A	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	1,50	54,17	49,73	39,86	53,27	
129_B	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	4,50	54,43	50,00	40,16	53,54	
129_C	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	7,50	54,15	49,71	39,96	53,27	
129_D	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	10,50	53,70	49,29	39,57	52,84	
129_E	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	13,50	53,22	48,80	39,13	52,36	
129_F	Blok 4 zuidzijde	97122,28	439427,89	16,50	52,73	48,33	38,69	51,88	
130_A	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	1,50	54,12	49,68	39,80	53,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
130_B	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	4,50	54,37	49,94	40,08	53,48	
130_C	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	7,50	54,09	49,66	39,86	53,21	
130_D	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	10,50	53,65	49,26	39,49	52,79	
130_E	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	13,50	53,18	48,76	39,04	52,31	
130_F	Blok 4 zuidzijde	97116,99	439426,58	16,50	52,70	48,26	38,60	51,83	
131_A	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	1,50	54,10	49,66	39,78	53,20	
131_B	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	4,50	54,37	49,94	40,06	53,47	
131_C	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	7,50	54,09	49,66	39,85	53,20	
131_D	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	10,50	53,67	49,27	39,53	52,81	
131_E	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	13,50	53,19	48,80	39,08	52,33	
131_F	Blok 4 zuidzijde	97111,72	439425,35	16,50	52,74	48,31	38,66	51,88	
132_A	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	1,50	54,10	49,67	39,75	53,20	
132_B	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	4,50	54,36	49,93	40,03	53,46	
132_C	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	7,50	54,07	49,67	39,80	53,19	
132_D	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	10,50	53,67	49,24	39,42	52,78	
132_E	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	13,50	53,19	48,76	39,00	52,31	
132_F	Blok 4 zuidzijde	97104,06	439423,40	16,50	52,69	48,28	38,56	51,83	
133_A	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	1,50	54,15	49,71	39,80	53,25	
133_B	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	4,50	54,40	49,96	40,06	53,50	
133_C	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	7,50	54,14	49,69	39,83	53,24	
133_D	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	10,50	53,73	49,28	39,47	52,84	
133_E	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	13,50	53,24	48,81	39,04	52,36	
133_F	Blok 4 zuidzijde	97098,99	439422,11	16,50	52,77	48,34	38,60	51,90	
134_A	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	1,50	54,18	49,76	39,82	53,28	
134_B	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	4,50	54,42	50,00	40,05	53,52	
134_C	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	7,50	54,15	49,73	39,83	53,25	
134_D	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	10,50	53,76	49,30	39,45	52,86	
134_E	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	13,50	53,26	48,83	39,03	52,38	
134_F	Blok 4 zuidzijde	97093,69	439420,76	16,50	52,79	48,38	38,61	51,92	
135_A	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	1,50	54,20	49,77	39,85	53,30	
135_B	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	4,50	54,45	50,00	40,07	53,54	
135_C	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	7,50	54,15	49,72	39,82	53,25	
135_D	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	10,50	53,73	49,31	39,42	52,84	
135_E	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	13,50	53,26	48,82	39,01	52,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï prognosejaar 2033 + verkeersaantrekkende werking
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
135_F	Blok 4 zuidzijde	97088,29	439419,39	16,50	52,77	48,36	38,59	51,90		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

