

Gemeente Rijswijk	
27 FEB. 2013	
ORG. ONDERDEEL	
REG. KENMERK	

gasunie

Gemeente Rijswijk
t.a.v. Dhr. F. de Bruijn
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK

N.V. Nederlandse Gasunie
Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E y.van.atteveld@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
25 februari 2013

Doorkiesnummer
+31 (0)6 1100 54 03

Ons kenmerk
PJW 13.0880

Uw kenmerk

Onderwerp
Reactie Beheersverordening Kraayenburg

Geachte heer de Bruijn,

Op basis van de publicatie op de gemeentelijke website, blijkt dat de beheersverordening door u ter inzage is gelegd. In het gebied van de beheersverordening liggen een gastransportleiding in het gebied en een leiding ligt net buiten het gebied, de belemmeringenstrook van deze leiding reikt tot in het gebied.

Algemene opmerking

Op dit moment heeft u er voor gekozen om het grondgebruik rondom de aardgastransportleidingen planologisch te reguleren door het instrument 'beheersverordening'. Wij wijzen u op de bepalingen in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In de toelichting bij artikel 1 Bevb staat het volgende:


"Het tweede lid regelt dat onder bestemmingsplan mede moet worden verstaan een inpassingsplan, omdat daarin ook bestemmingen kunnen worden toegelaten. Een beheersverordening legt de bestaande planologische situatie vast en biedt geen ruimte voor afwegingen of nieuwe beperkingen, zodat de werking van paragraaf 3 bij vaststelling van een beheersverordening niet zinvol is. In artikel 19 is vastgelegd dat binnen 5 jaar een bestemmingsplan in overeenstemming moet zijn met het Bevb. Hieruit blijkt dat niet kan worden volstaan met vaststelling van een beheersverordening om aan het Bevb te voldoen"

Concreet betekent dit dat u uiterlijk 1 januari 2016 verplicht bent de aardgastransportleidingen te reguleren met een bestemmingsplan en niet via een beheersverordening.

Inhoudelijk hebben wij nog de volgende opmerkingen:

Verbeelding

Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor goederen en personen in de directe omgeving, is wettelijk¹ bepaald dat voor de aardgastransportleiding in het plangebied een belemmeringenstrook van 5 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding moet worden opgenomen. Het 'Besluitvlak Leiding-

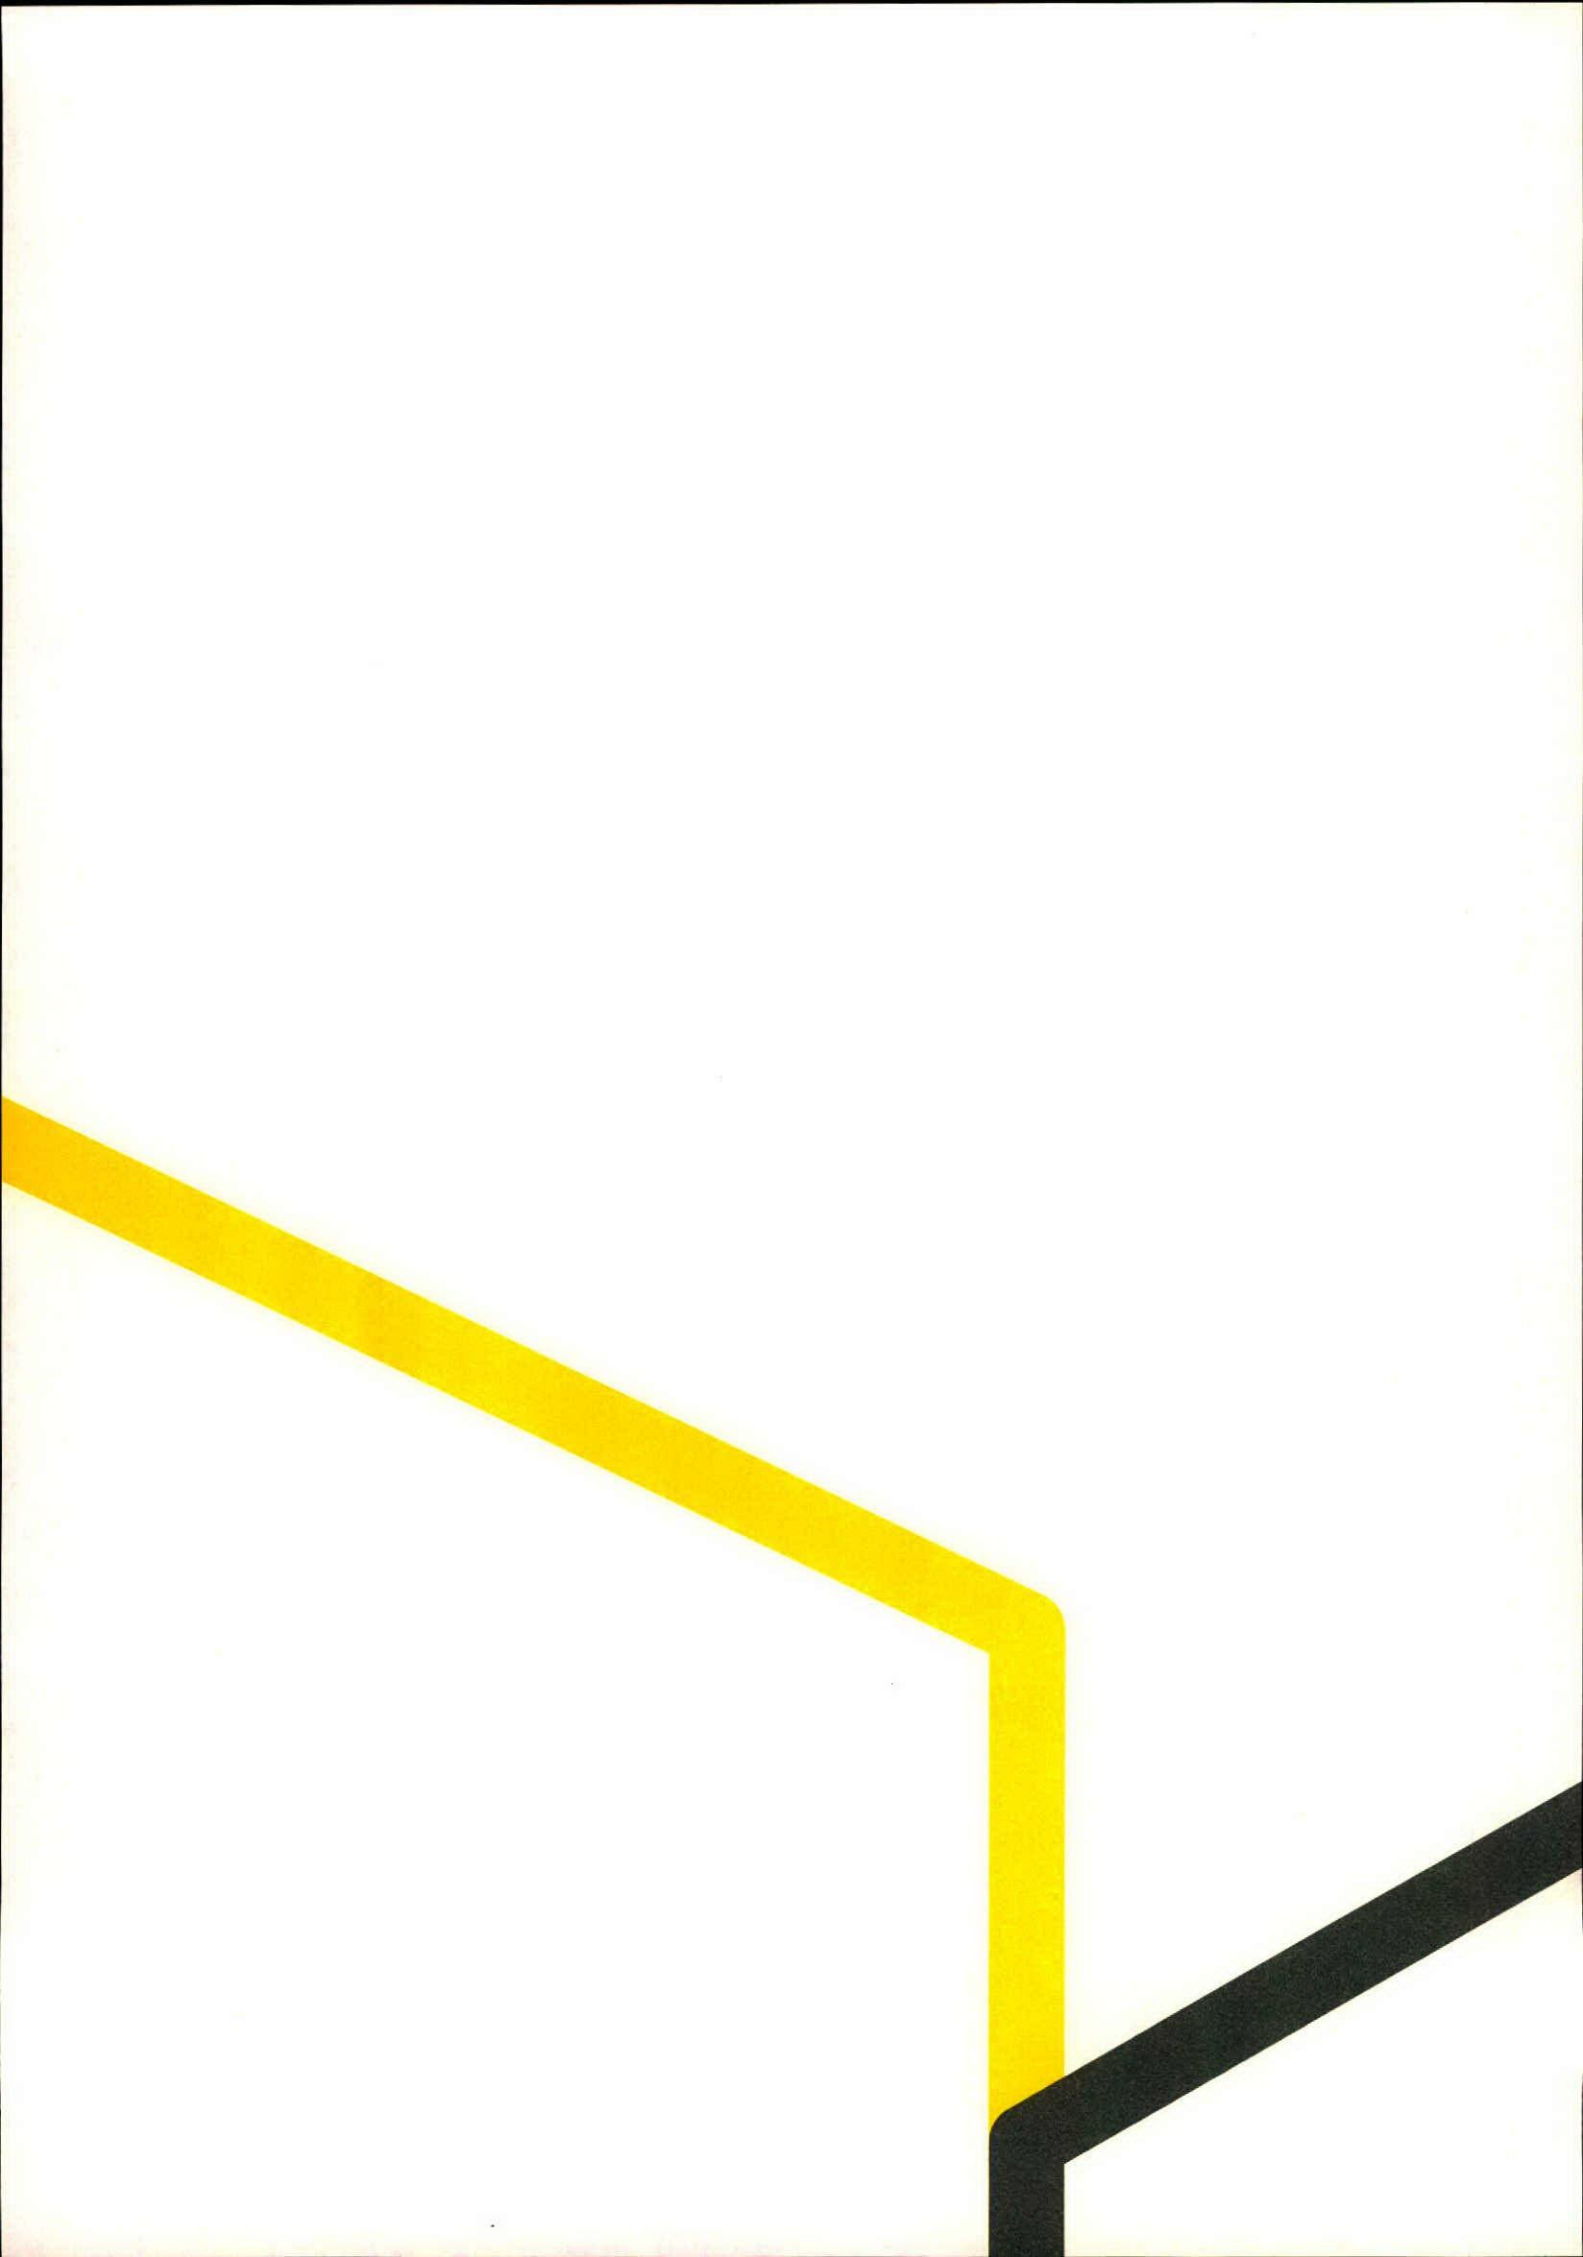

N.V. Nederlandse Gasunie

Datum: 25 februari 2013

Ons kenmerk: PJW 13.0880

Onderwerp: Reactie Beheersverordening Kraayenburg

Gas' voldoet daar momenteel niet aan. Wij verzoeken u daarom om het Besluitvlak te verbreden tot de hierboven genoemde afstand.

Verder is er een 'Besluitvlak veiligheidszone-leiding' opgenomen van 95 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding. Deze zone is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan 'Ypenburg-West' en is gebaseerd op de circulaire uit 1984. Ter informatie wijzen wij u erop dat de circulaire met de inwerkingtreding van het Bevb is komen te vervallen.

Planregel (artikel 5)

De uitzondering genoemd in artikel 5.4.2. sub d. is niet concreet genoeg. Dit leidt tot rechtsonzekerheid. Het is voor ons op voorhand niet te bepalen welke werken en/of werkzaamheden bedoeld worden met 'werken en/of werkzaamheden, die van geringe omvang zijn'. Hierdoor kunnen onbewust onveilige situaties ter plaatse van onze leiding ontstaan. Gelet hierop verzoeken wij u deze uitzondering te schrappen **of** concreter te formuleren. Een andere mogelijkheid is in de plantoelichting toe te lichten wat daar onder verstaan wordt.

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,



Mw. Y. van Atteveld
Medewerker Juridische Zaken

