



Situatie 1:500
Kad.gemeente: Goes
Sectie: V
Nummers: 120/595/617/618

project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
omschrijving	Situatie		
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV		
projectnummer	20038		
formaat/schaal	A1 1:500, 1:100		
datum	07-02-2022	revisie	Definitief
tekening nr.	DO-01	fase	Ontwerp
onderwerp	Totaal situatie		

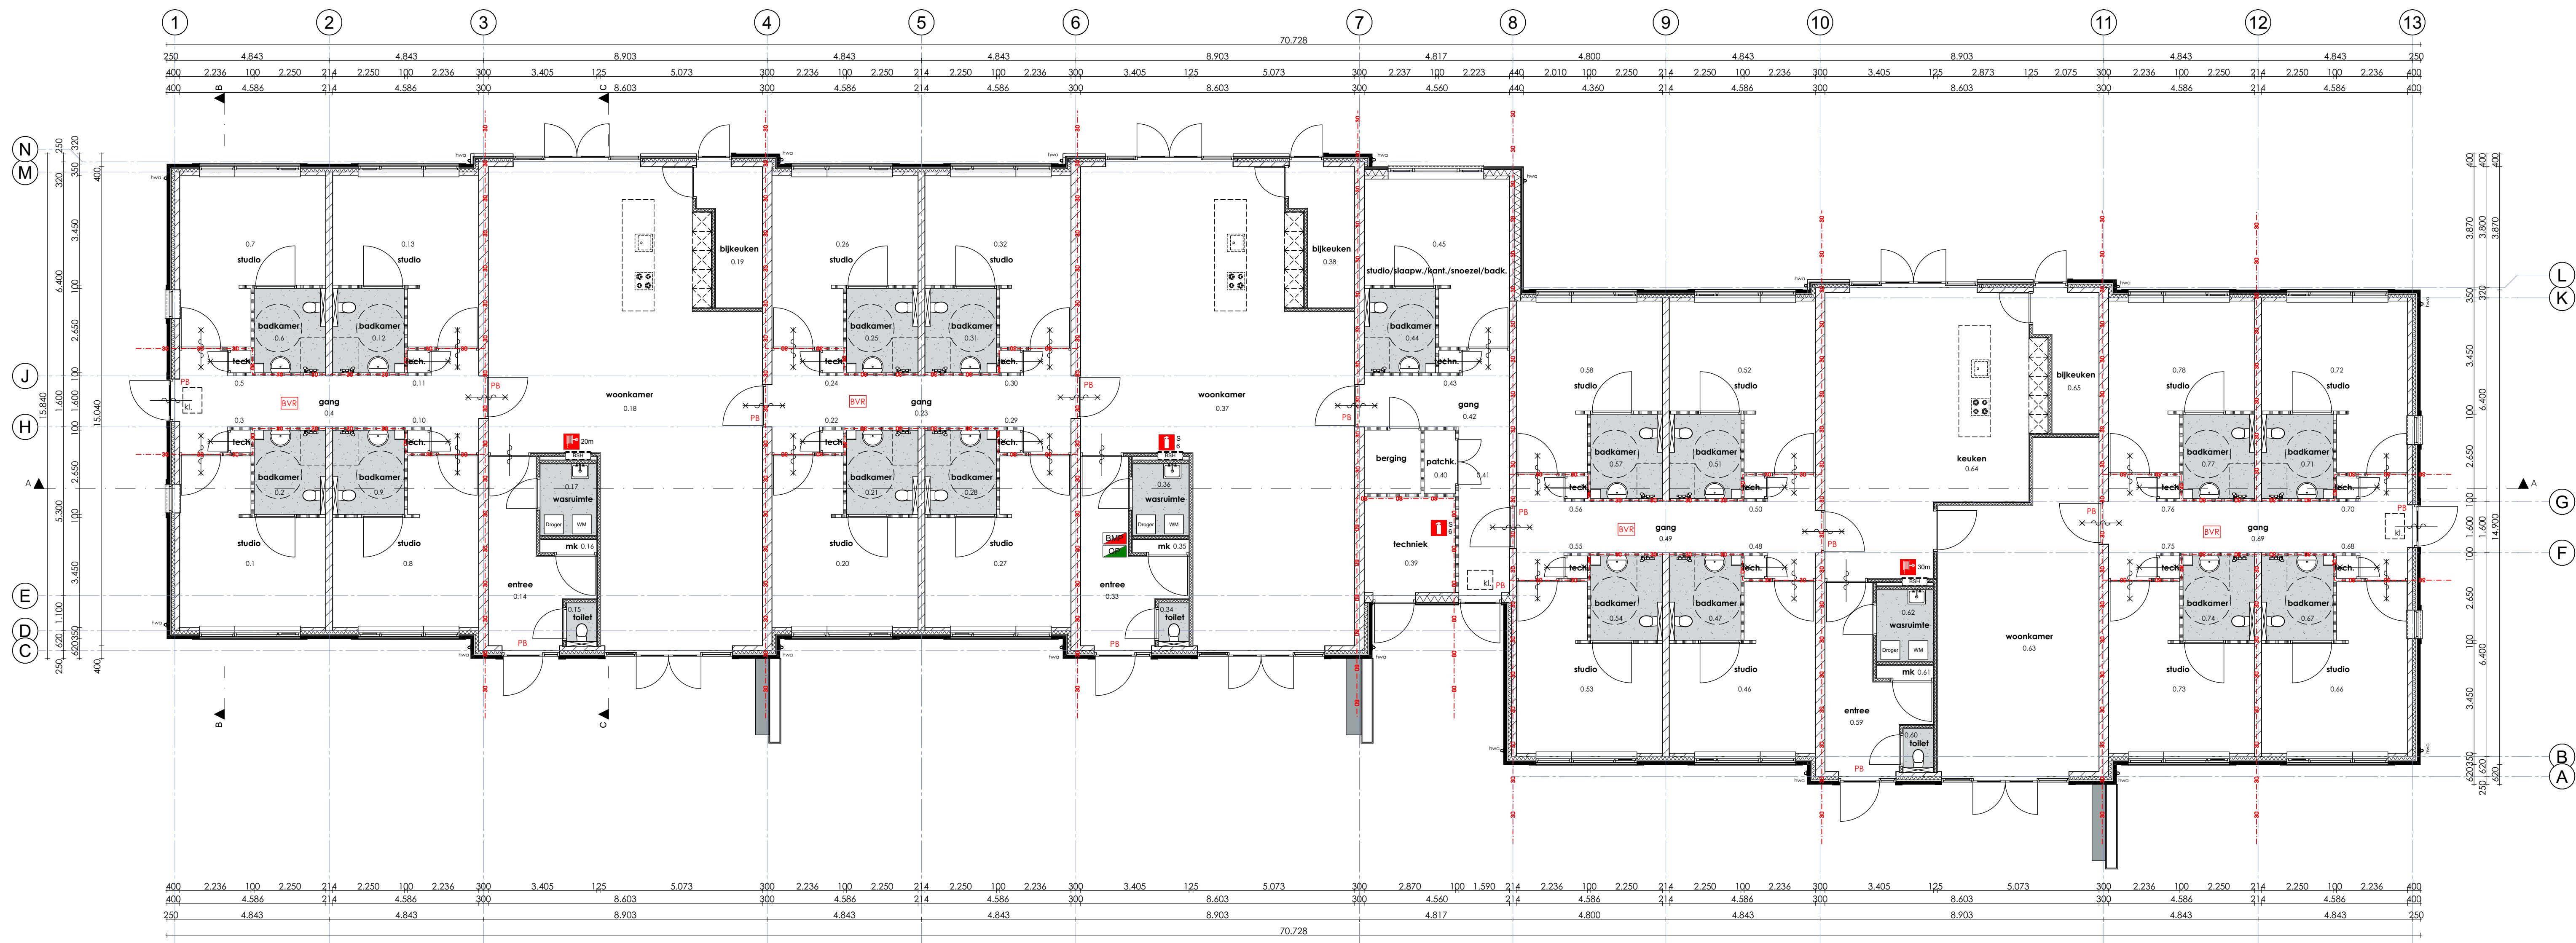

Begane grond PEIL = 0

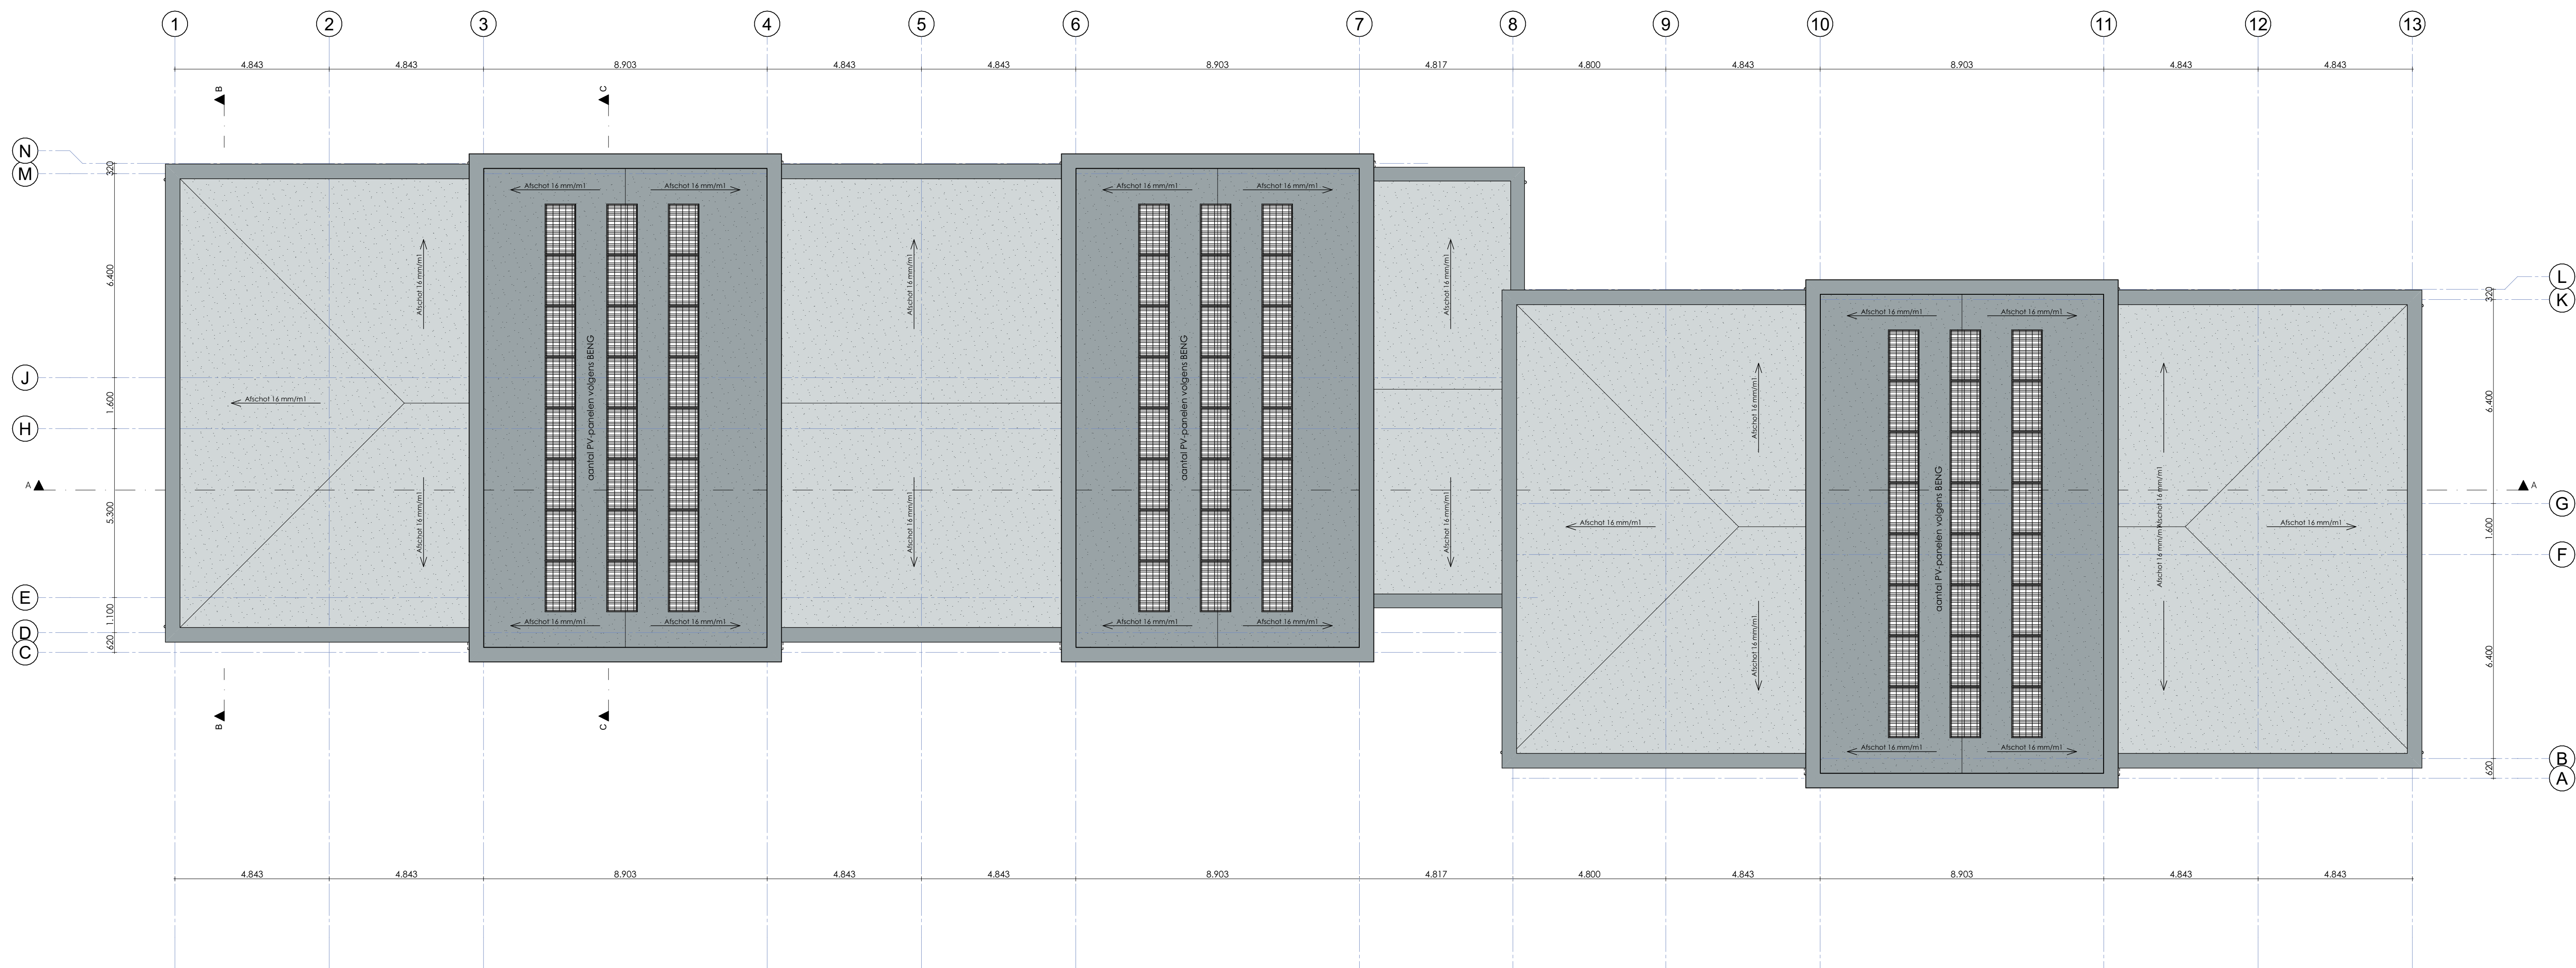

Dakoverzicht


WAARTEGEGEVING:	
project	Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
opdrachtgever	RCM B.V.
ontwerper	RCM B.V.
gemaakt	RCM B.V.
LEGENDA	
	Buitenmuur: Metahelw 100mm
	Kalkzandsteen 100/200/100mm
	Buitenmuur: Fokke Model C 18x10mm
	Isolatie 200mm (Dyformal 1000)
	Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur: Kalkzandsteen 214/200mm
	Binnenmuur: Celenbeton 100mm
	Binnenmuur: Metahelw 125mm
	mechanische ventilatie vloer
	mechanische ventilatie vloer
	standaard
	Brandmelder Panel
	deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp
	schiedingsconstructie WICRO 30mm
	schiedingsconstructie WICRO 30mm
Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 3215, uitgevoerd op volledige benaming met certificaat.	
Het gebouw zal worden voorzien van een ontspanningsinstallatie, als bedoeld in NEN 3215, uitgevoerd op volledige benaming met certificaat.	
Handmelders en slow-whooops volgens berekeningen installateur.	
	vm
	wa
	daglicht
	wp
	wp
	wp
REGELEGEVING	
Berekening en noodoproepinstallatie en veiligheid conform NEN 1010 en NEN 1041	
Afhankelijk van de situatie, voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 3215	
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1081	
Capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen	
Capaciteit ventilatoren berekend conform NEN 2086 (zie ook bijlagen)	
Alle groeitemperaturen vastgesteld op basis van NEN 1087/2004	
Brandveiligheid noodoproepinstallatie 60 min	
Uitwendige schiedingsconstructies geschilderd volgens NEN 5077	
Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterdicht afgewerkt volgens NEN 2778	
Geen sprengringen toepassen > 10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10, bescherming tegen roffen en muizen	
Dakwaterdichting en Warmteisolatie conform NEN 1006	
project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes
omschrijving	Wooncluster MVG Blok 1
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV
projectnummer	20038
formaat/schaal	A0 1:100
datum	07-02-2022
tekening nr.	DO-11 fase Definitief Ontwerp
ontwerp	Plattegronden Blok 1




Voorgevel




Achtergevel

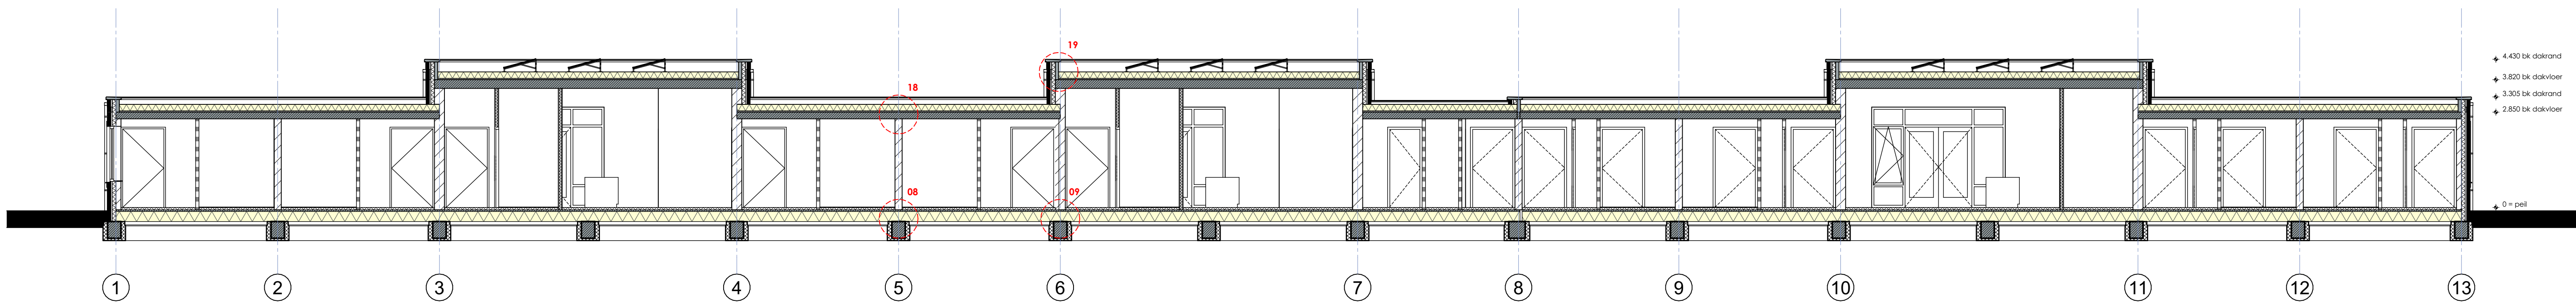


Doorsnede A-A

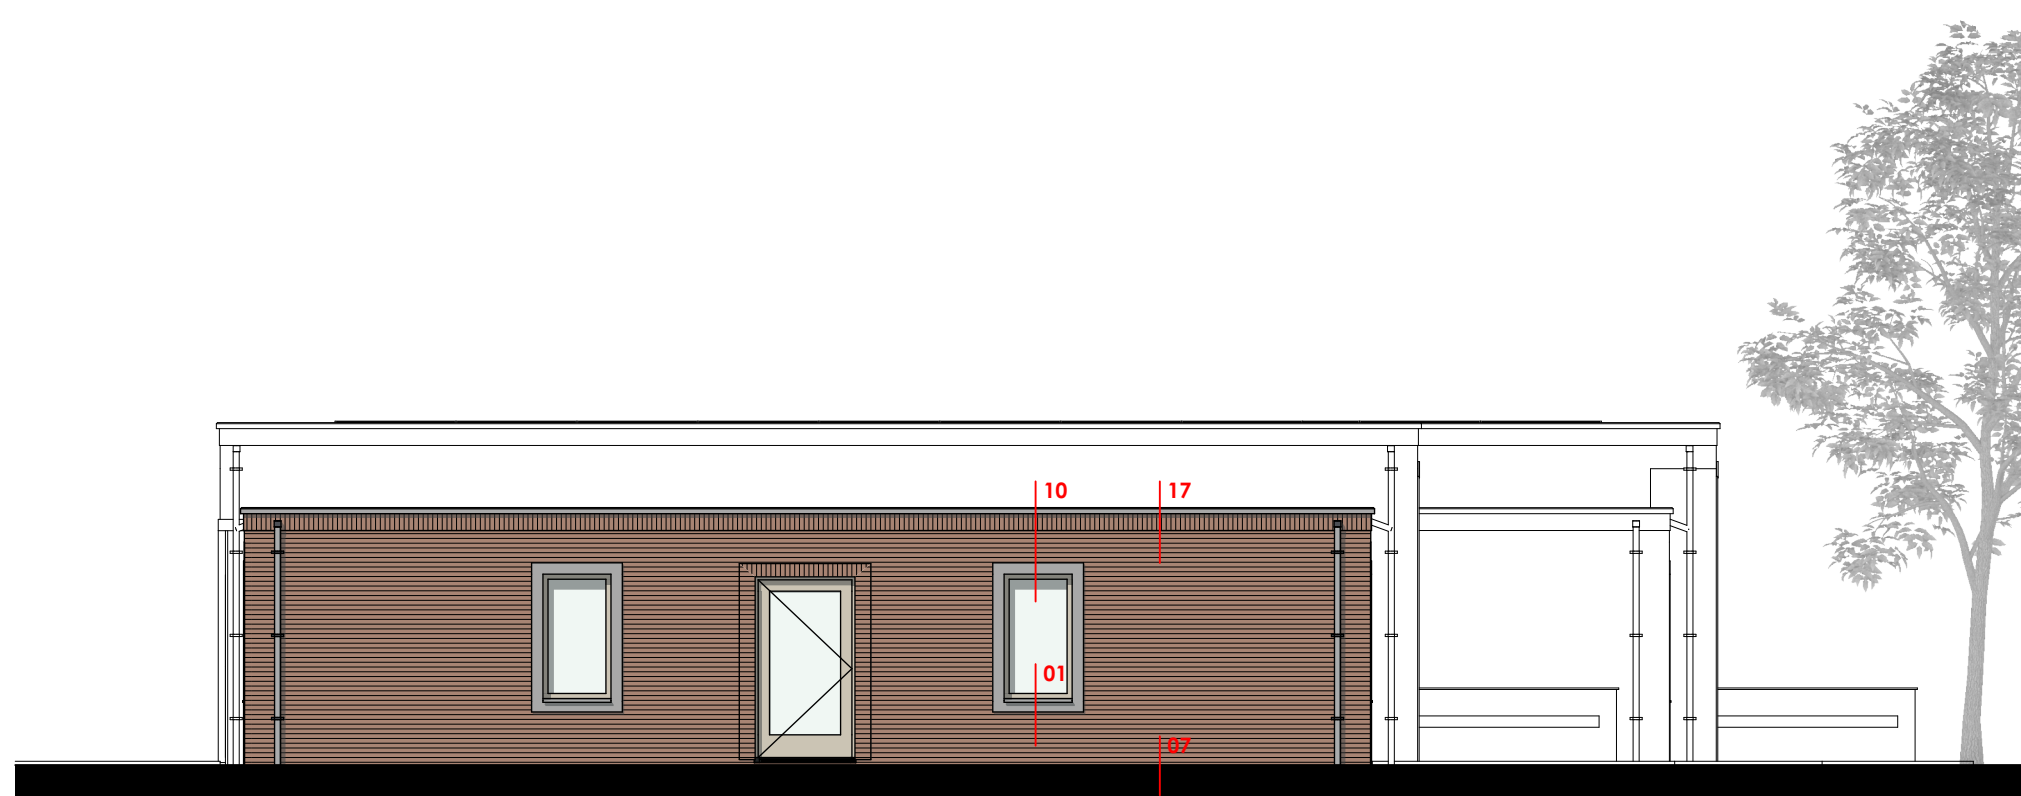

Linkergevel

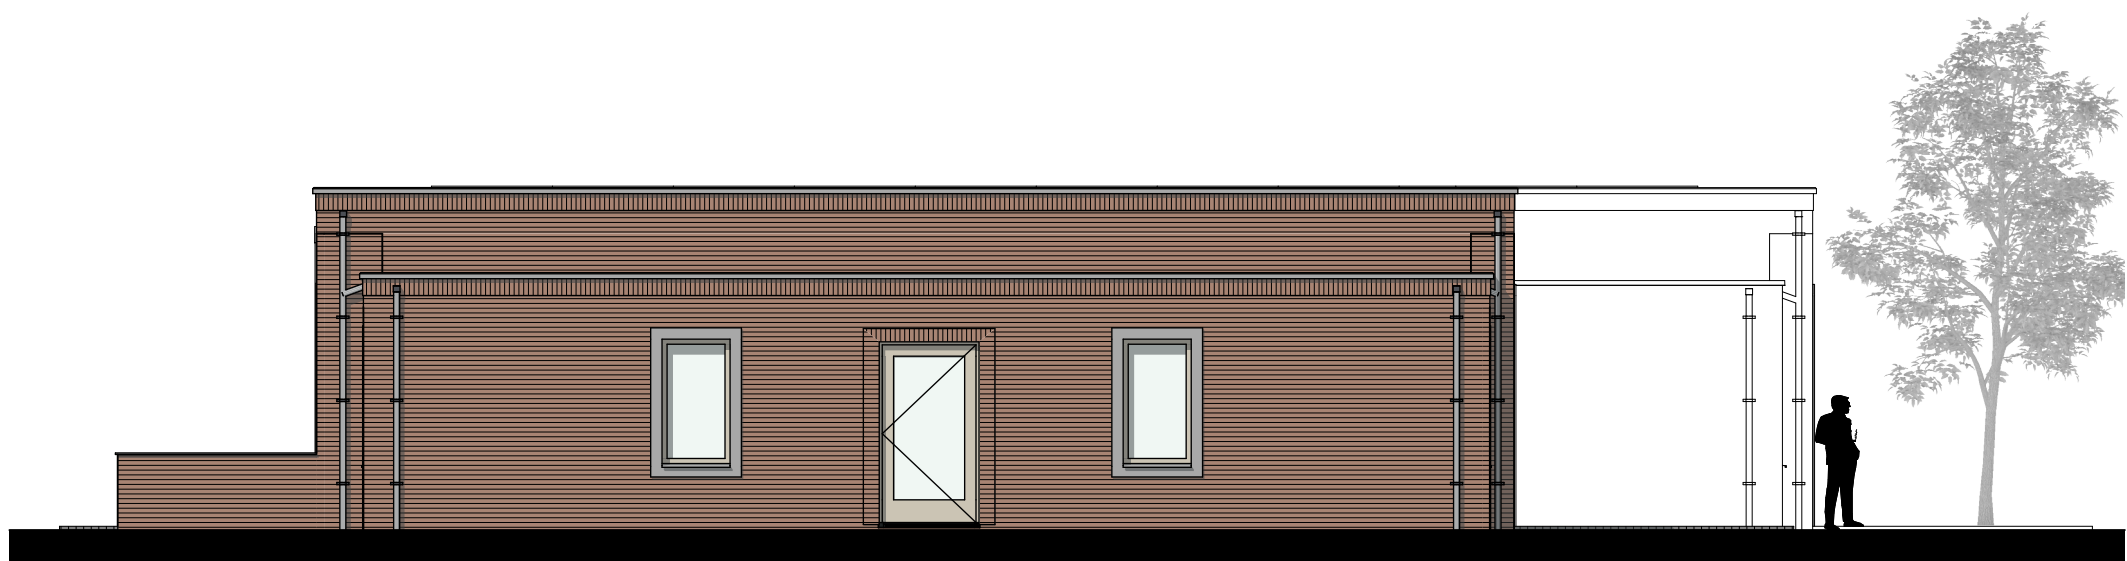

Rechtergevel

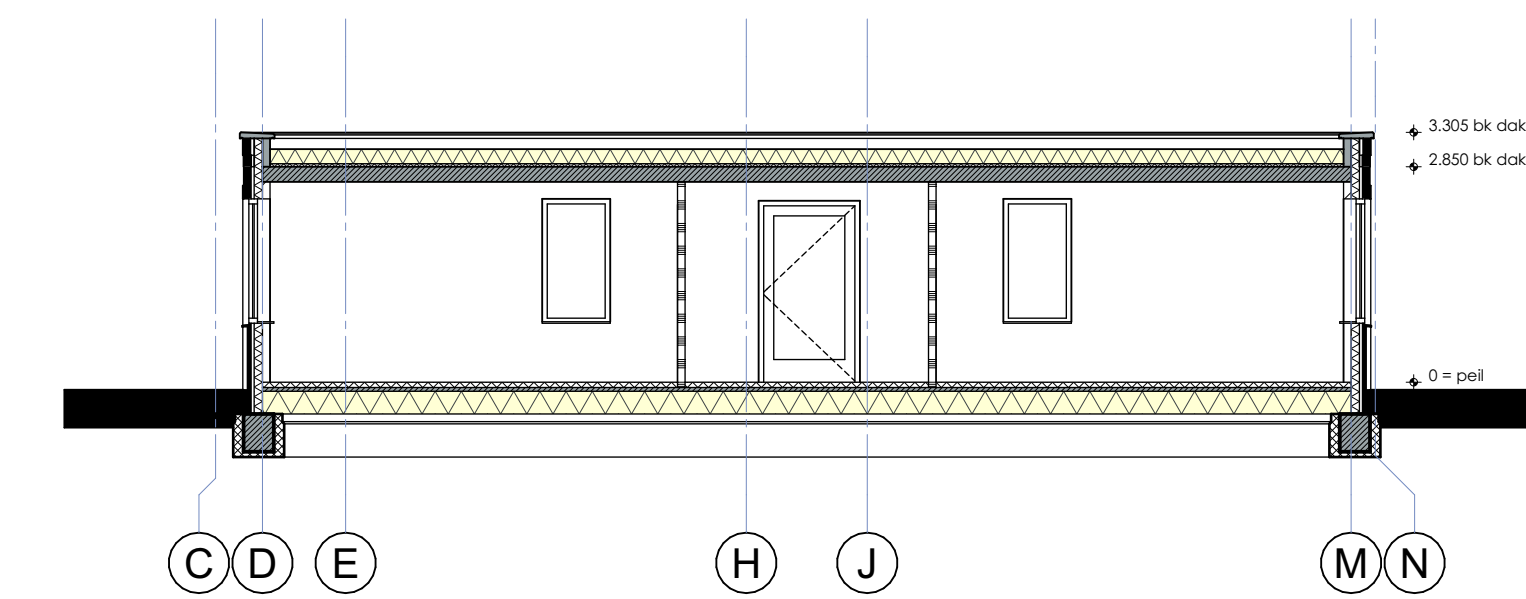

Doorsnede B-B

WAARMTEWERKSTAND BUITENSCHIL	
plat dak	Rc > 7.0 mK/W
bagg vloer	Rc > 5.0 mK/W
gevel	Rc > 6.0 mK/W


LEGENDA	
	Buitenmuur: Metselwerk 100mm Kalkzandsteen 100/120/150mm
	Binnenmuur: Frank Model C 16x190mm Isolatie 84L31 Focorde 30mm Isolatie 200mm (Systeemroll 1000) Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur: Kalkzandsteen 214/300mm
	Binnenmuur: Celconbeton 100mm
	Binnenmuur: Metselstut 125mm
	mechanische ventilatie afvoer
	mechanische ventilatie toevoer
	standleiding
	Brandmeldingspaneel
	deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	scheidingsconstructie WDSBO 30min
	scheidingsconstructie WDSBO 60min

Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2335, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat.
Het gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575. Aantal = posities rookmelders, handmelders en slow-whistles volgens berekeningen installateur.

wm = warmte
dr = draagkracht
dm = draagkracht
hwa = hemel water afvoer
wp = warmtepomp
wfw = mechanische ventilatie met warmte terugwinning

REGELGEVING
Electrische- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Afweging draagkracht, isolatie en hemelwater conform NEN 3215
Ventilatie en lichtbehandeling conform NEN 1087
(capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Capaciteitsgegevens berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevels en muren weerstandsklasse II, vgl. NEN 5087/5096
Brandwerendheid hoofdconstructie 60 min
Uitwendige scheidingsconstructies geluïdwerend volgens NEN 5077
Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Geen openingen toepassen > 10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10. Bescherming tegen roffen en muilen
Droogwatervoorziening en Warmtevoorziening conform NEN1006

project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes
omschrijving	Wooncluster MVG Blok 1
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV
projectnummer	20038
formaat/schaal	A1+ 1:100
datum	07-02-2022
tekening nr.	DO-12
onderwerp	Gevels en Doorsneden Blok 1

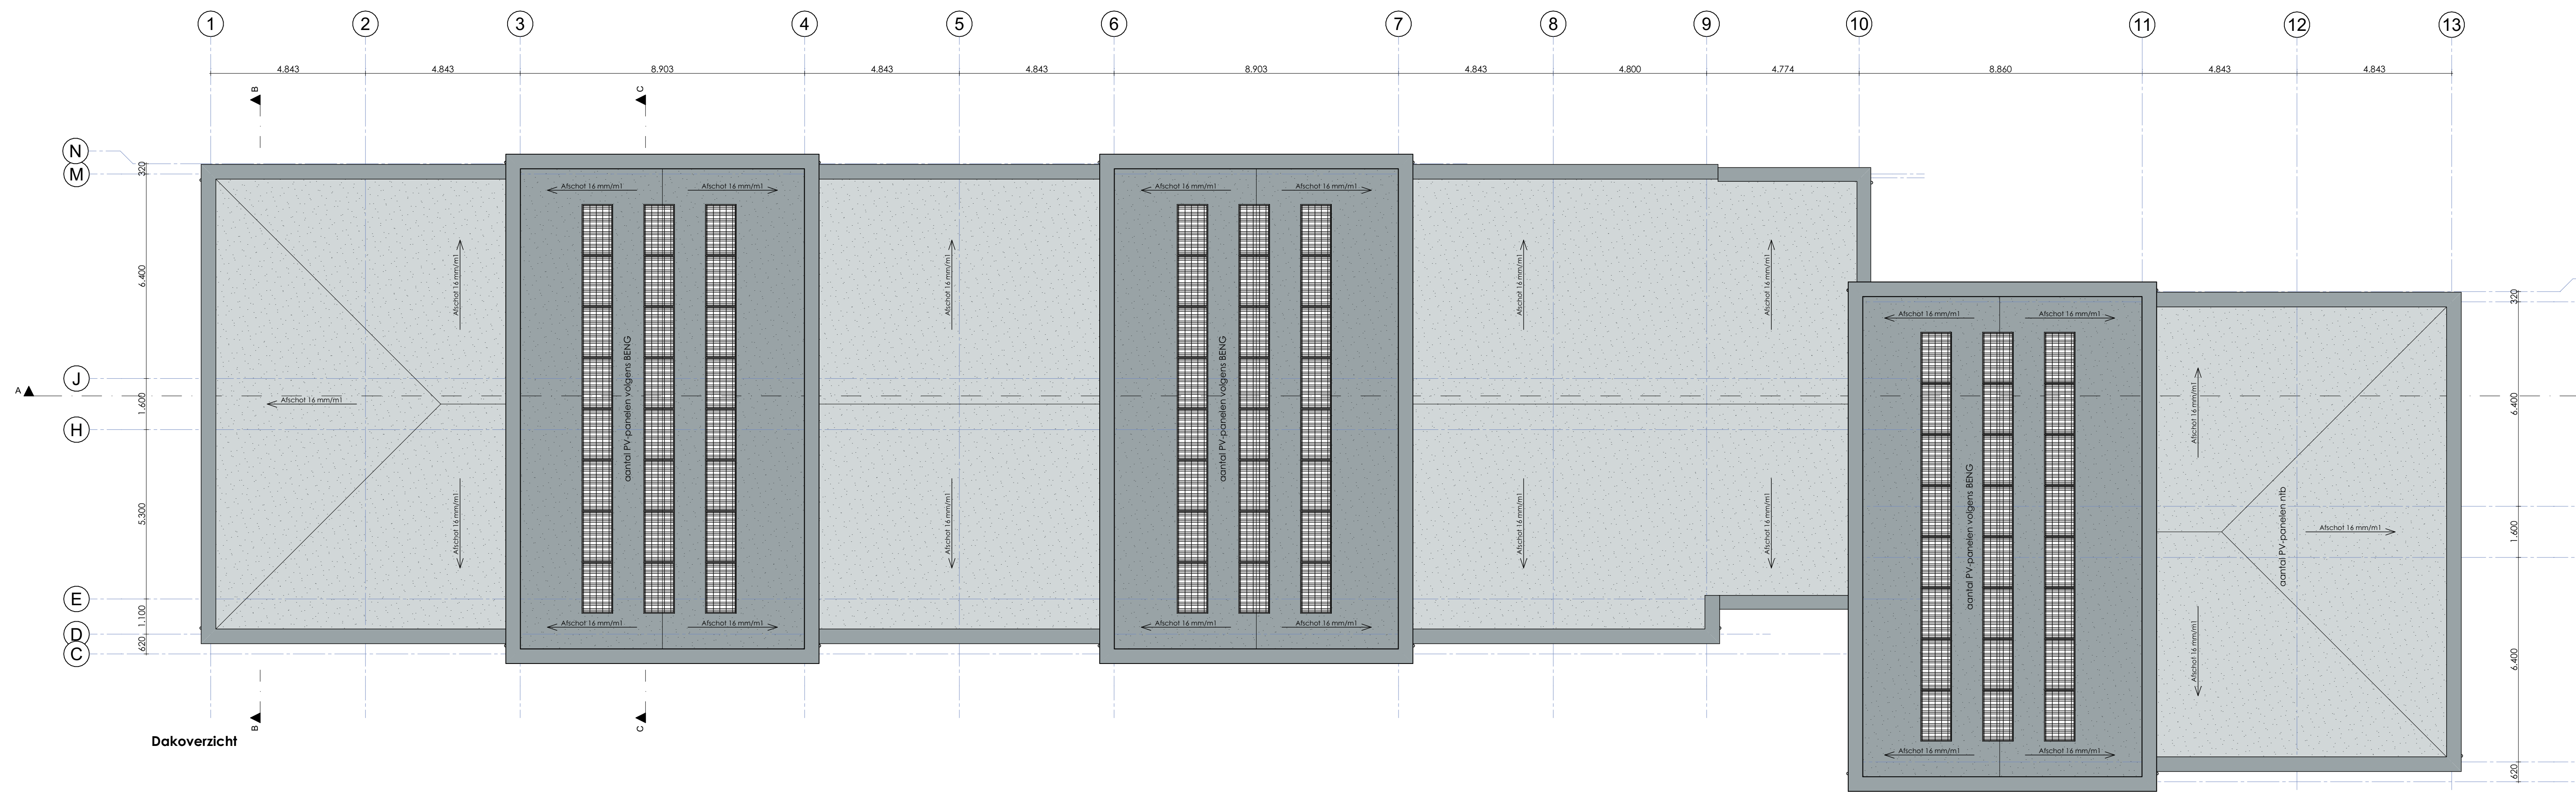

LEGENDA	
	Buttermuur: Metselwerk 100mm Kalkzandsteen 100/120/13mm
	Dak: Kalkzandsteen 100/120/150mm Kraak Model C 18x190mm Isolatie ROL 31 Facade 30mm Isolatie 200mm (Systeem) 1000 Kalkzandsteen 150/200
	Binnenmuur: Kalkzandsteen 240/240/30mm
	Binnenmuur: Cellerenbuis 100mm
	Binnenmuur: Metal-stud 125mm
	mechanische ventilatie ofvoer
	mechanische ventilatie laover
	stadielend
	Brandmeld Pannel
	Brandingschansel
	deur die kan worden gespend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	schiedingschansel WBR30 30mm
	schiedingschansel WBR30 60mm.
	Het gebruik worden voorzien van een brandmeldingsinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitvoering als volledige bewaking met certificaat.
	Het gebruik worden voorzien van een zelfontstekingssysteem, als bedoeld in NEN 2575, Aantal x posities rookmelders.
	Handmelders en show-schoppen volgens berekeningen installateur.
	Wasmachine
	Wastogel
	diagnost
	hommel water ofvoer
	warmtepomp
	Wp mechanische ventilatie met warme terugwinning

REGELGEVING

- Bachelrichtlijn- en noodtoestvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
- Afhankelijk van de toepassing en het materiaal conform NEN 3215
- Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
- Gebruiksvoorwerpen berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
- Algemeen veiligheidsvoorschriften volgens NEN 5087/5096
- Brandwerendheid hoofdraadgeconstructie 60 min
- Uitwendige scheidingconstructies geluידverwend volgens NEN 5077
- Alle vloeren en wanden tot plim van natte ruimtes uitendend afgewerkt volgens NEN 2778
- Green spanningen toepassen >10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10, Beveiligingen tegen vallen en muizen
- Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN 1006

project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
omschrijving	Wooncluster MVG Blok 2		
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV		
projectnummer	20038		
formaat/schaal	A1* 1:100		
datum	07-02-2022	revisie	-
tekening nr.	DO-21	fase	Definitief Ontwerp
onderwerp	Plattegronden Blok 2		



LEGENDA

Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat.
Het gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575. Aantal + posities rookmelders, handmelders en slow-whoops volgens berekeningen installateur.

Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 253, uitgevoerd conform de Nederlandse bewaking met certificaat.

Het gebouw zal worden voorzien van een ontluimsingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575, Aantal + posities roomdelers.

handmelders en slow-whoops volgens berekeningen installateur.

wm	wasmachine
dm	wasdroger
drn	dagmad
hwa	hemel water afvoer
wp	warmtepomp
wtw	mechanische ventilatie met warmte terugwinning

REGELGEVING

Becifloxiels- en noodtoestroomtoezichting en verificatie
conform NEN 1010 en NEN 1041

Alvoer achvalwater, fecaliën en hemelwater conform NEN 3215

Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087

(casualiteit ventilatoren volgens eengevallen)

Gebruiksovereenkomst berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)

Alle geveeltematen weerstandsklasse II, vgi NEN 5087/5094

Brandveiligheid hoofddraafoortuigconform 60 min

Uitwendige schiedingsconform geveluider volgens NEN 5077

Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterdicht afgewerkt
volgens NEN 2778

Geen openingen toepassen >10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10. Bescherming
tegen roeten en muizen



Drinkwatervervoering en Warmwatervervoering conform NEN1006

<u>project</u>	Zorgcluster's Heeren Loo Goes		
<u>omschrijving</u>	Wooncluster MVG Blok 2		
<u>opdrachtgever</u>	Arcus Projectontwikkeling BV		
<u>projectnummer</u>	20038		
<u>formaat/schaal</u>	A1* 1:100		
<u>datum</u>	07-02-2022	<u>revisie</u>	→
<u>tekening nr.</u>	DO-22	<u>fase</u>	Definitief Ontwerp
<u>onderwerp</u>	Gevels en Doorsneden Blok 2		

buroSALT b.v.
Houtkade 7
4463 AC Goes

tel: 0113226190
e-mail: info@buroSALT.nl
internet: www.buroSALT.nl



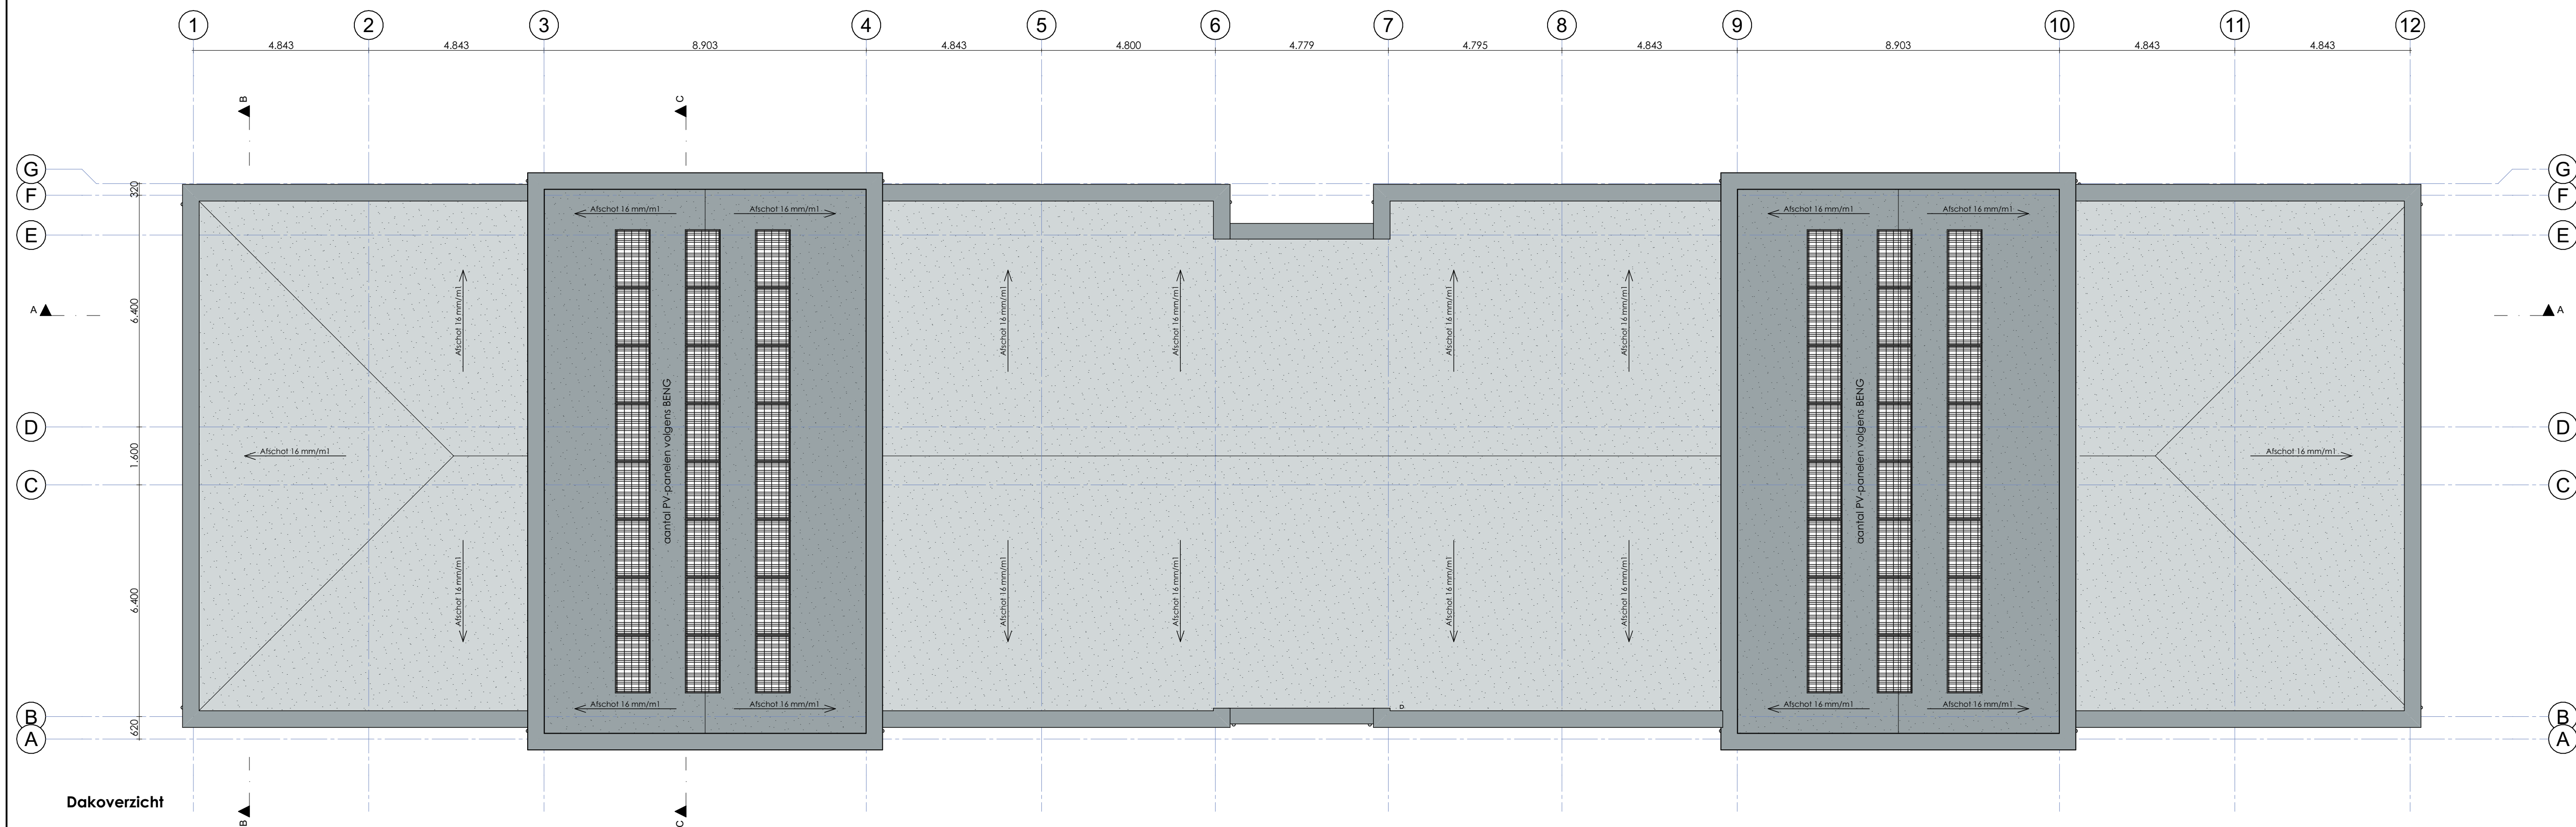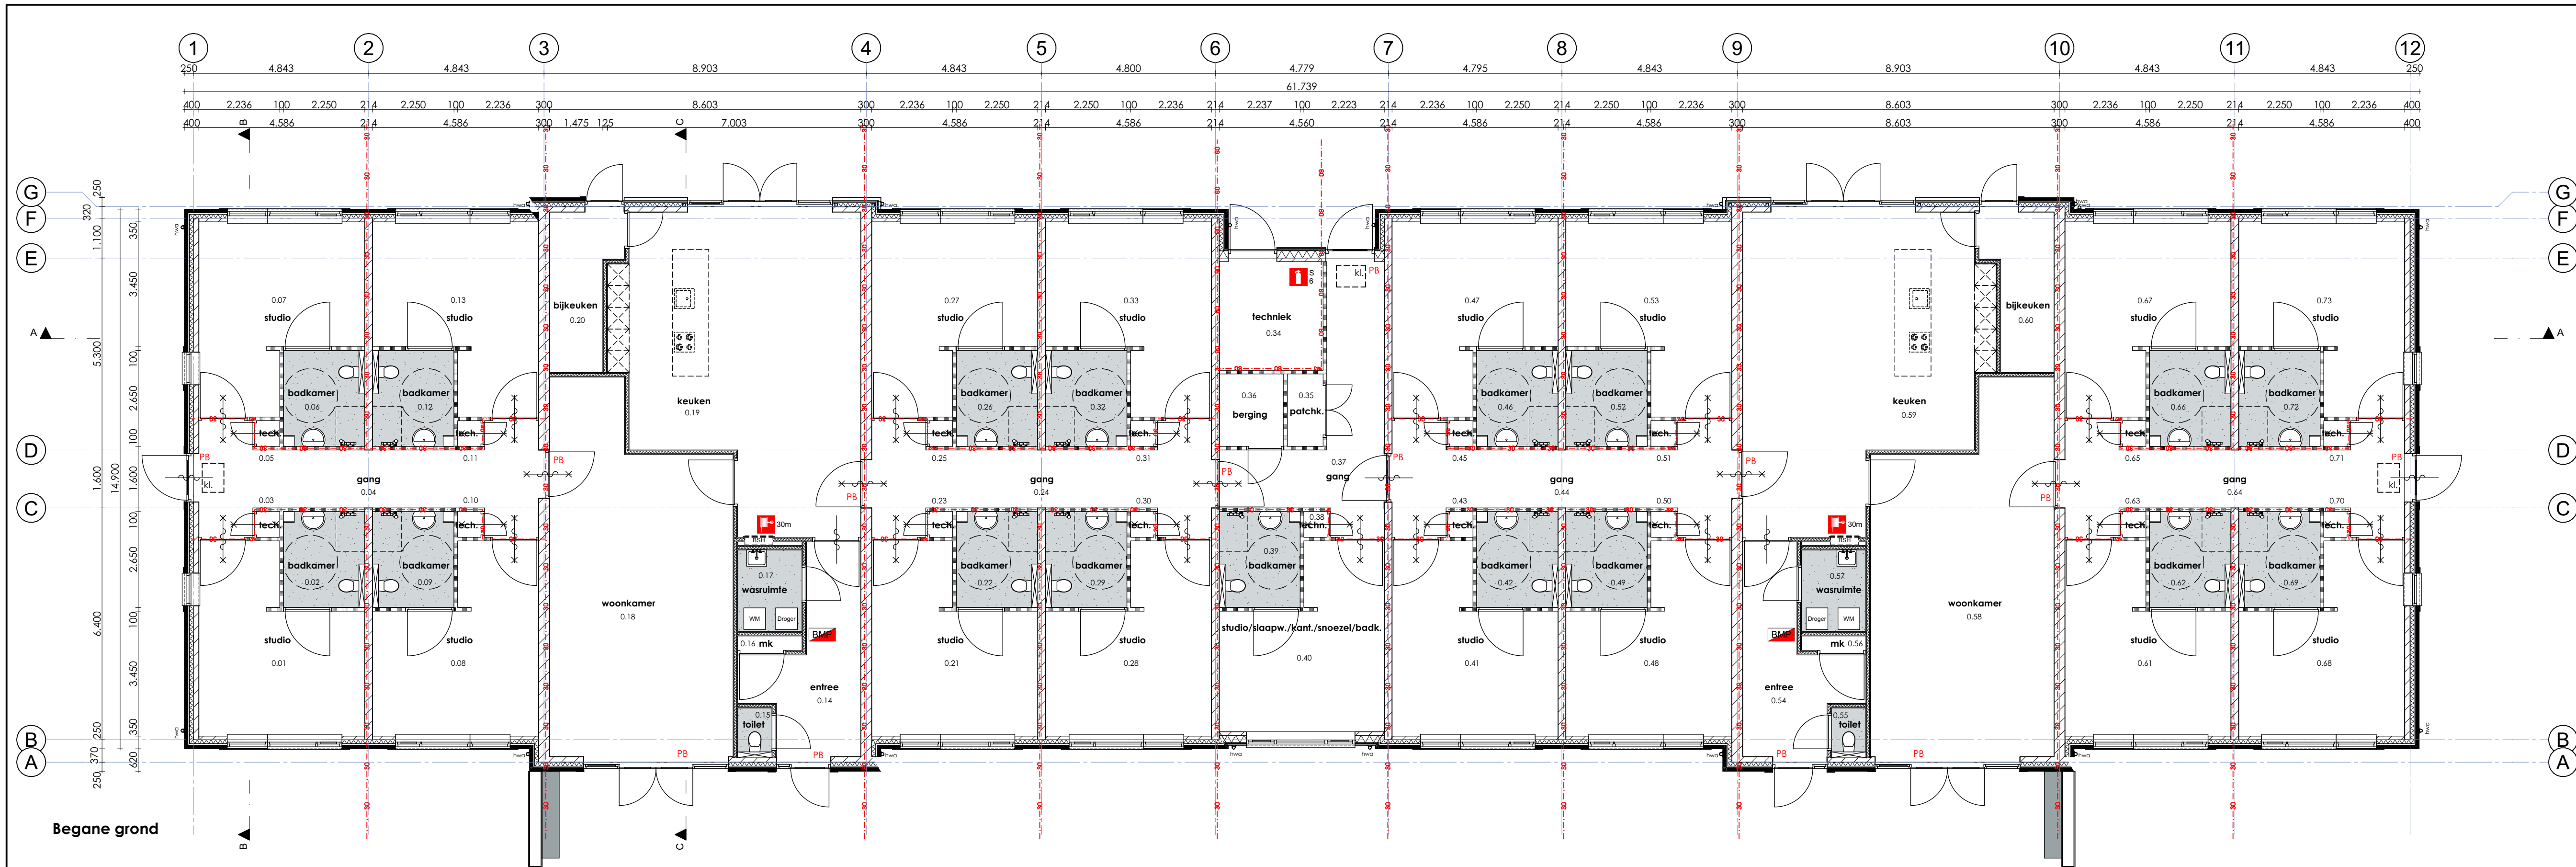

WARMTEWEERSTAND BUITENSCHIL

plat dak	Rc= 7.0 mK/W
bagg vloer	Rc= 5.0 mK/W
gevel	Rc= 6.0 mK/W

LEGENDA

	Buitenmuur:	Metselwerk 100mm Kooltherm K108 113mm Kalkzandsteen 100/120/150mm
	Buitenmuur:	Fraké Model C 18x190mm Isolatie RKL 31 Facade 38mm Isolatie 200mm (Systemroll 1000) Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur:	Kalkzandsteen 214/300mm
	Binnenmuur:	Cellenbeton 100mm
	Binnenmuur:	Metal-stud 125mm
	mechanische ventilatie afvoer	
	mechanische ventilatie toevoer	
	standaarddeur	
	Brandmeld paneel	
	Brandslanghaspel	
	PB	deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	WBDO 30min	scheidingsconstructie WBDO 30min.
	WBDO 60min	scheidingsconstructie WBDO 60min.


Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat. Het gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575. Aantal + posities rookmelders, handmelders en slow-whoops volgens berekeningen installateur.

wm	wasmachine
dr	droogdrager
dm	dagmaat
hwa	hemel water afvoer
wp	warmtepomp
wtw	mechanische ventilatie met warmte terugwinning


REGELEGEVING

Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Afvoer afvalwater, fecaliën en hemelwater conform NEN 3215
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgegeven bijlagen)
Gebruiksovername berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelementen weerstandsklasse II, vlg. NEN 5087/5096
Brandwerendheid hoofdconstructie 60 min
Uitwendige scheidingsconstructies geluidwerend volgens NEN 5077
Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterkerkend afgewerkt volgens NEN 2778
Geen openingen toepassen > 10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen
Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN1006

<u>project</u>	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
<u>omschrijving</u>	Wooncluster LVB++ Blok 3A		
<u>opdrachtgever</u>	Arcus Projectontwikkeling BV		
<u>projectnummer</u>	20038		
<u>format/schaal</u>	A1 1:100		
<u>datum</u>	07-02-2022	<u>revisie</u>	-
<u>tekening nr.</u>	DO-31	<u>fase</u>	Definitief Ontwerp
<u>onderwerp</u>	Plattegronden Blok 3A		

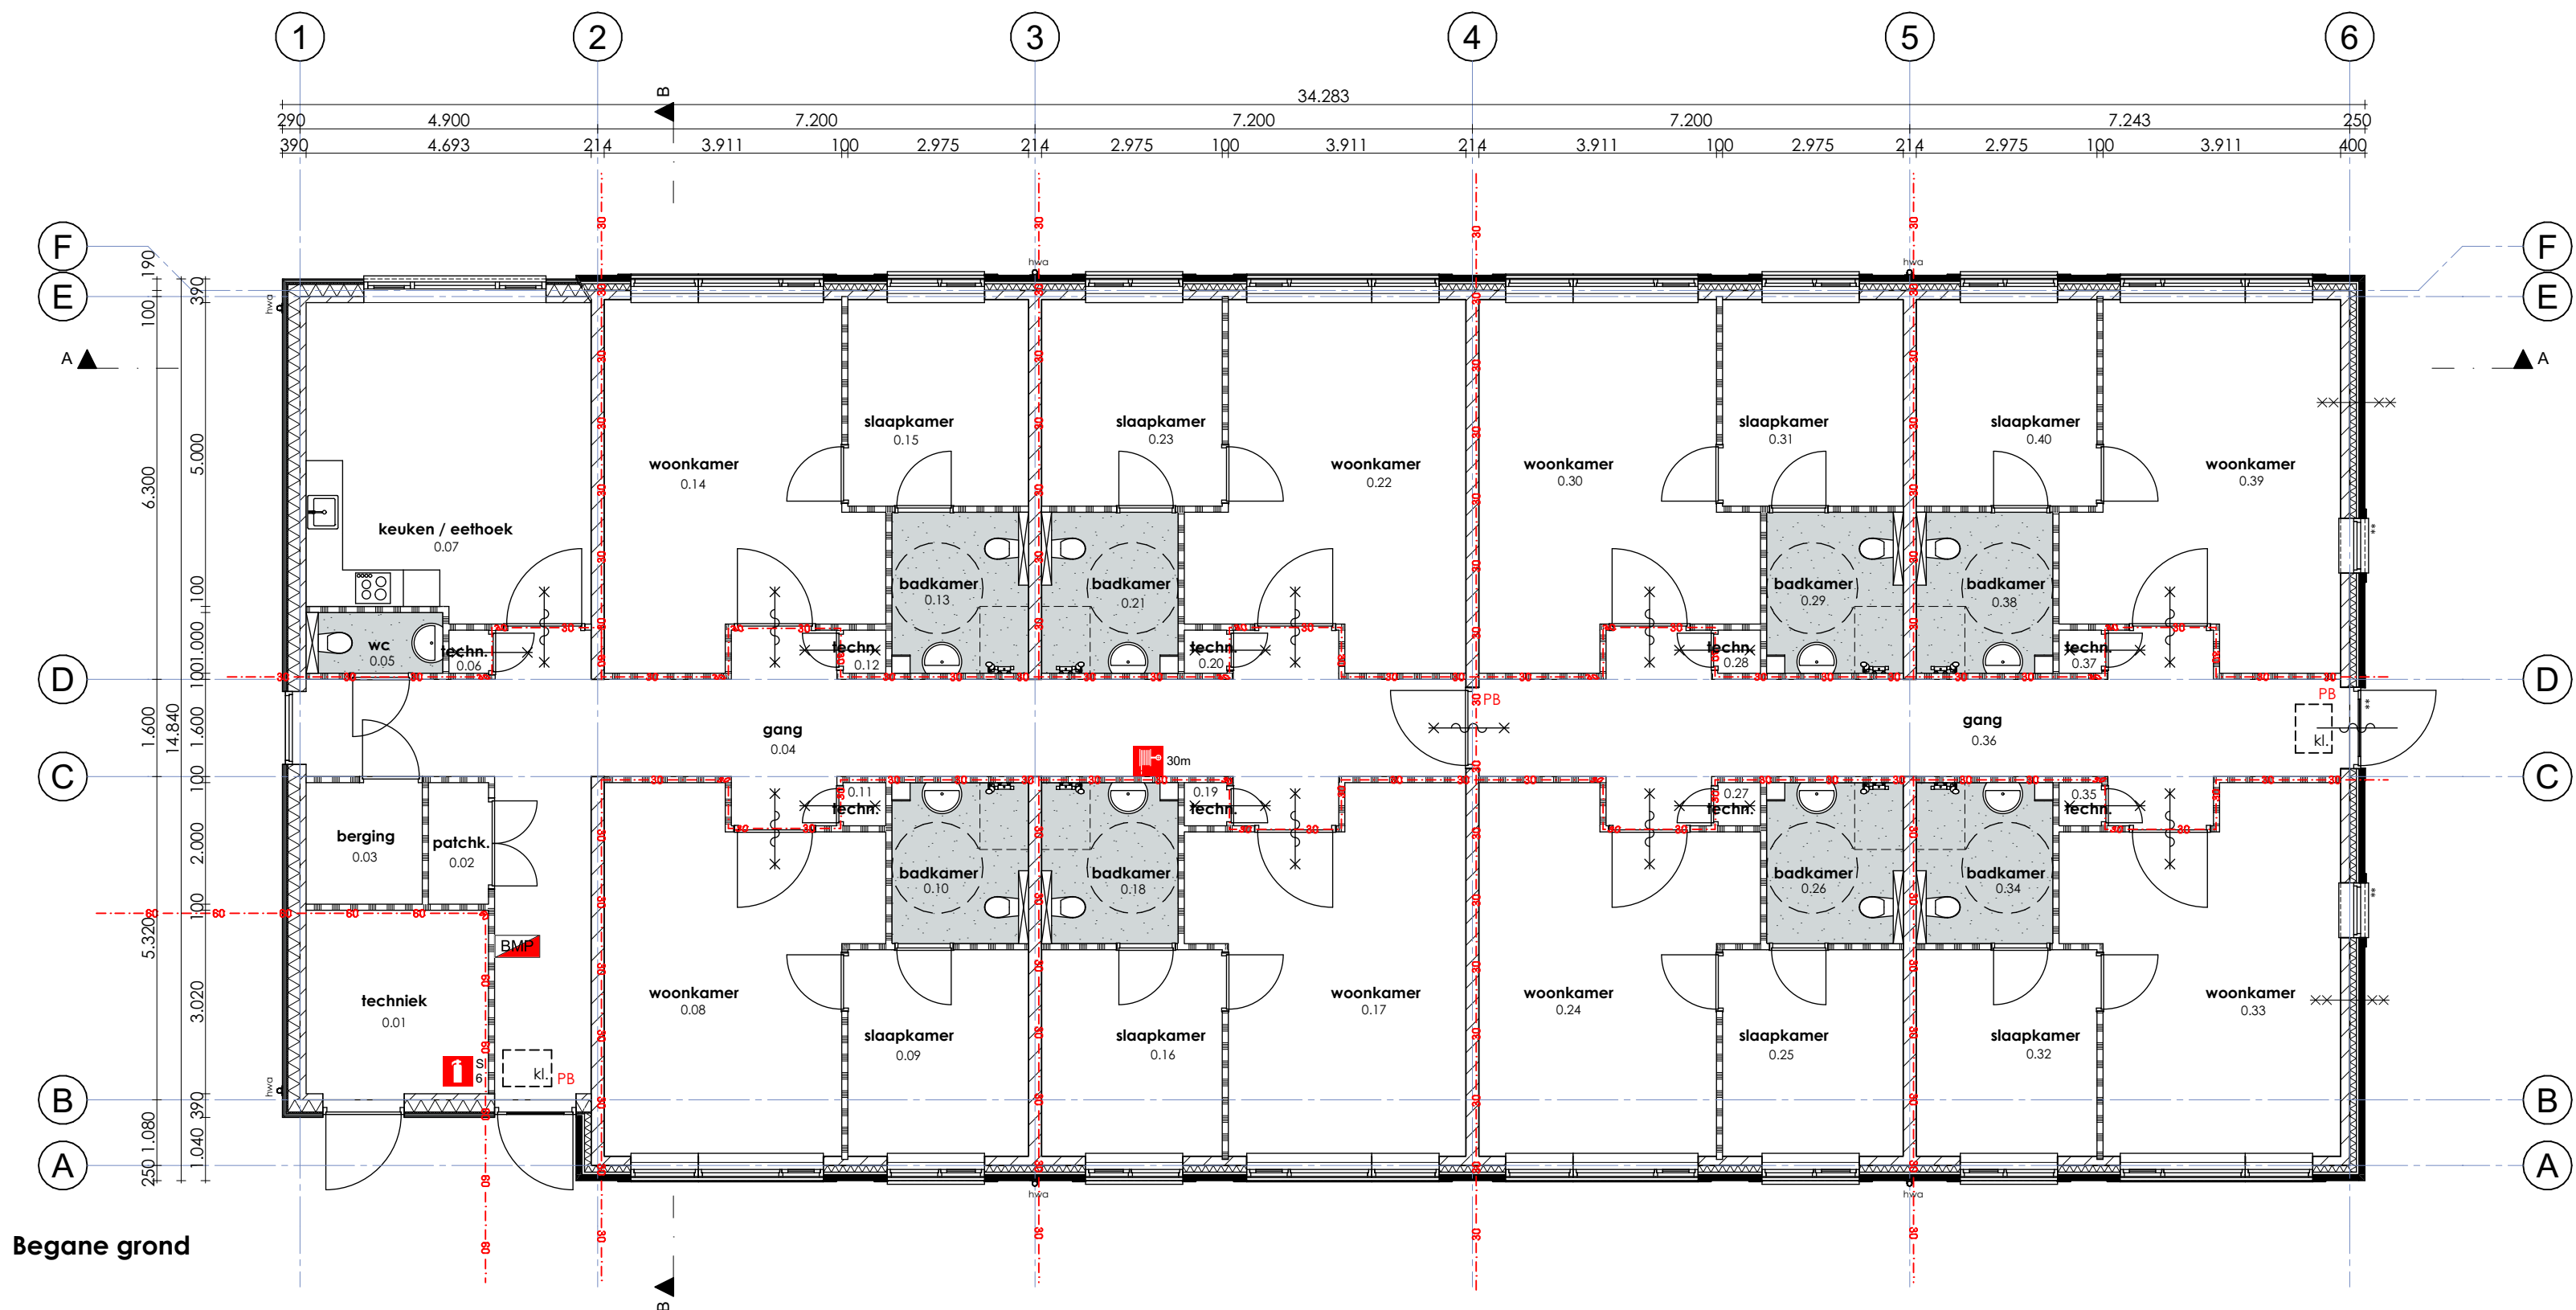

Begane grond

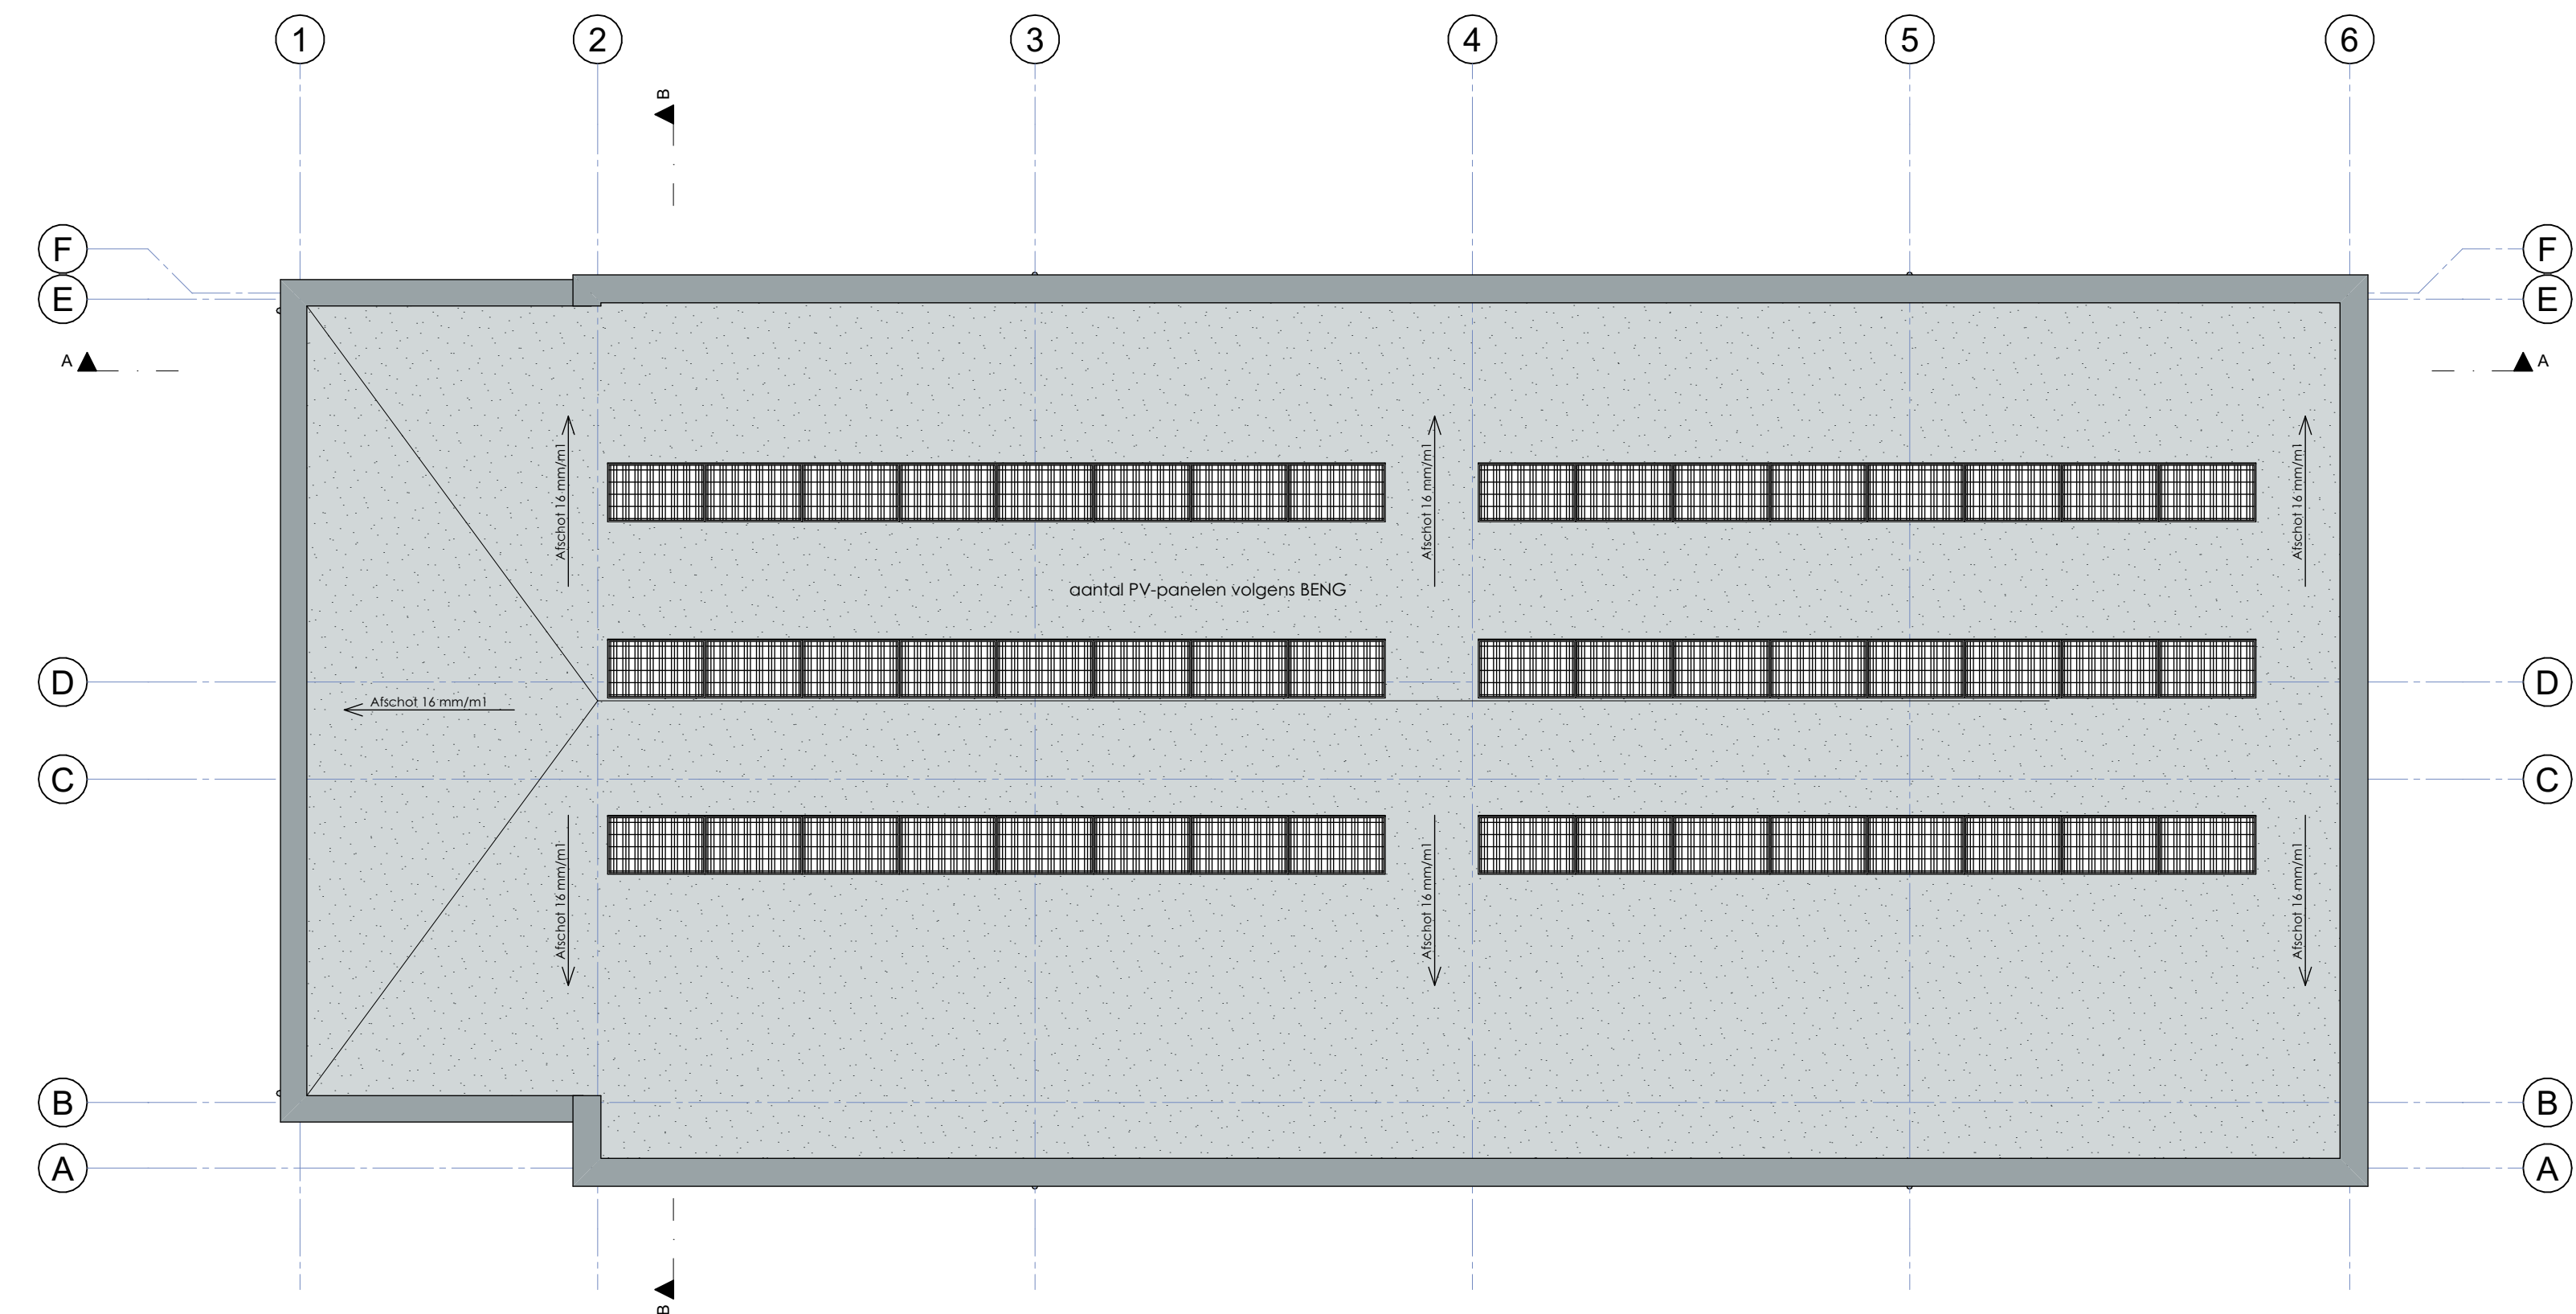

Dakoverzicht

WARMTEWEERSTAND BUITENSCHIL	
plat dak	$R_{ext} = 7.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
beg. vloer	$R_{ext} = 5.0 \text{ m}^2\text{K/W}$
gevel	$R_{ext} = 6.0 \text{ m}^2\text{K/W}$

LEGENDA	
	Buitenmuur: Metaalwerk 100mm Kooltherm K108 113mm Kalkzandsteen 100/120/150mm
	Binnenmuur: Fraké Model C 18x190mm isolatie RKL-31 Facade 30mm isolatie 200mm (Systemroll 1000) Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur: Kalkzandsteen 214/300mm
	Binnenmuur: Cellenbeton 100mm
	Binnenmuur: Metaal-stud 125mm
	mechanische ventilatie afvoer
	mechanische ventilatie toevoer
	standscheiding
	Brandmeld PANEEL
	Brandslanghospel
	deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	scheidingsconstructie WDBO 30min.
	scheidingsconstructie WDBO 60min.
	Glas E60 - 60 min. WDBO vlg. NEN 6068


Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat. Het gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575. Aantal + posities rookmelders.

handmelders en slow-whoops volgens berekeningen installateur.


wm	wasmachine
dr	wasdroger
dm	dagmateriaal
hwa	hemel water afvoer
wp	warmtepomp
wtw	mechanische ventilatie met warmte terugwinning

REGELEGEVING
Bechtellets- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Afvoer afvalwater, fecaliet en hemelwater conform NEN 3215
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087
(capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse II vlg. NEN 5087/5096
Brandwerendglas moet voldoen aan WDBO NEN4068
Eisen voor het brandwerendglas volgens EN 13501-2
Brandwerendheid hoofdconstructie 60 min
Uitwendige scheidingsconstructies geluidwerend volgens NEN 5077
Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Geen openingen toepassen >10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10.
Bescherming tegen ratten en muizen
Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN1006

project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
omschrijving	Wooncluster LVB++ Blok 3B		
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV		
projectnummer	20038		
formaat/schaal	A1 1:100		
datum	07-02-2022	revisie	20-04-2022
tekening nr.	DO-32	fase	Definitief Ontwerp
onderwerp	Plattegronden Blok 3B		

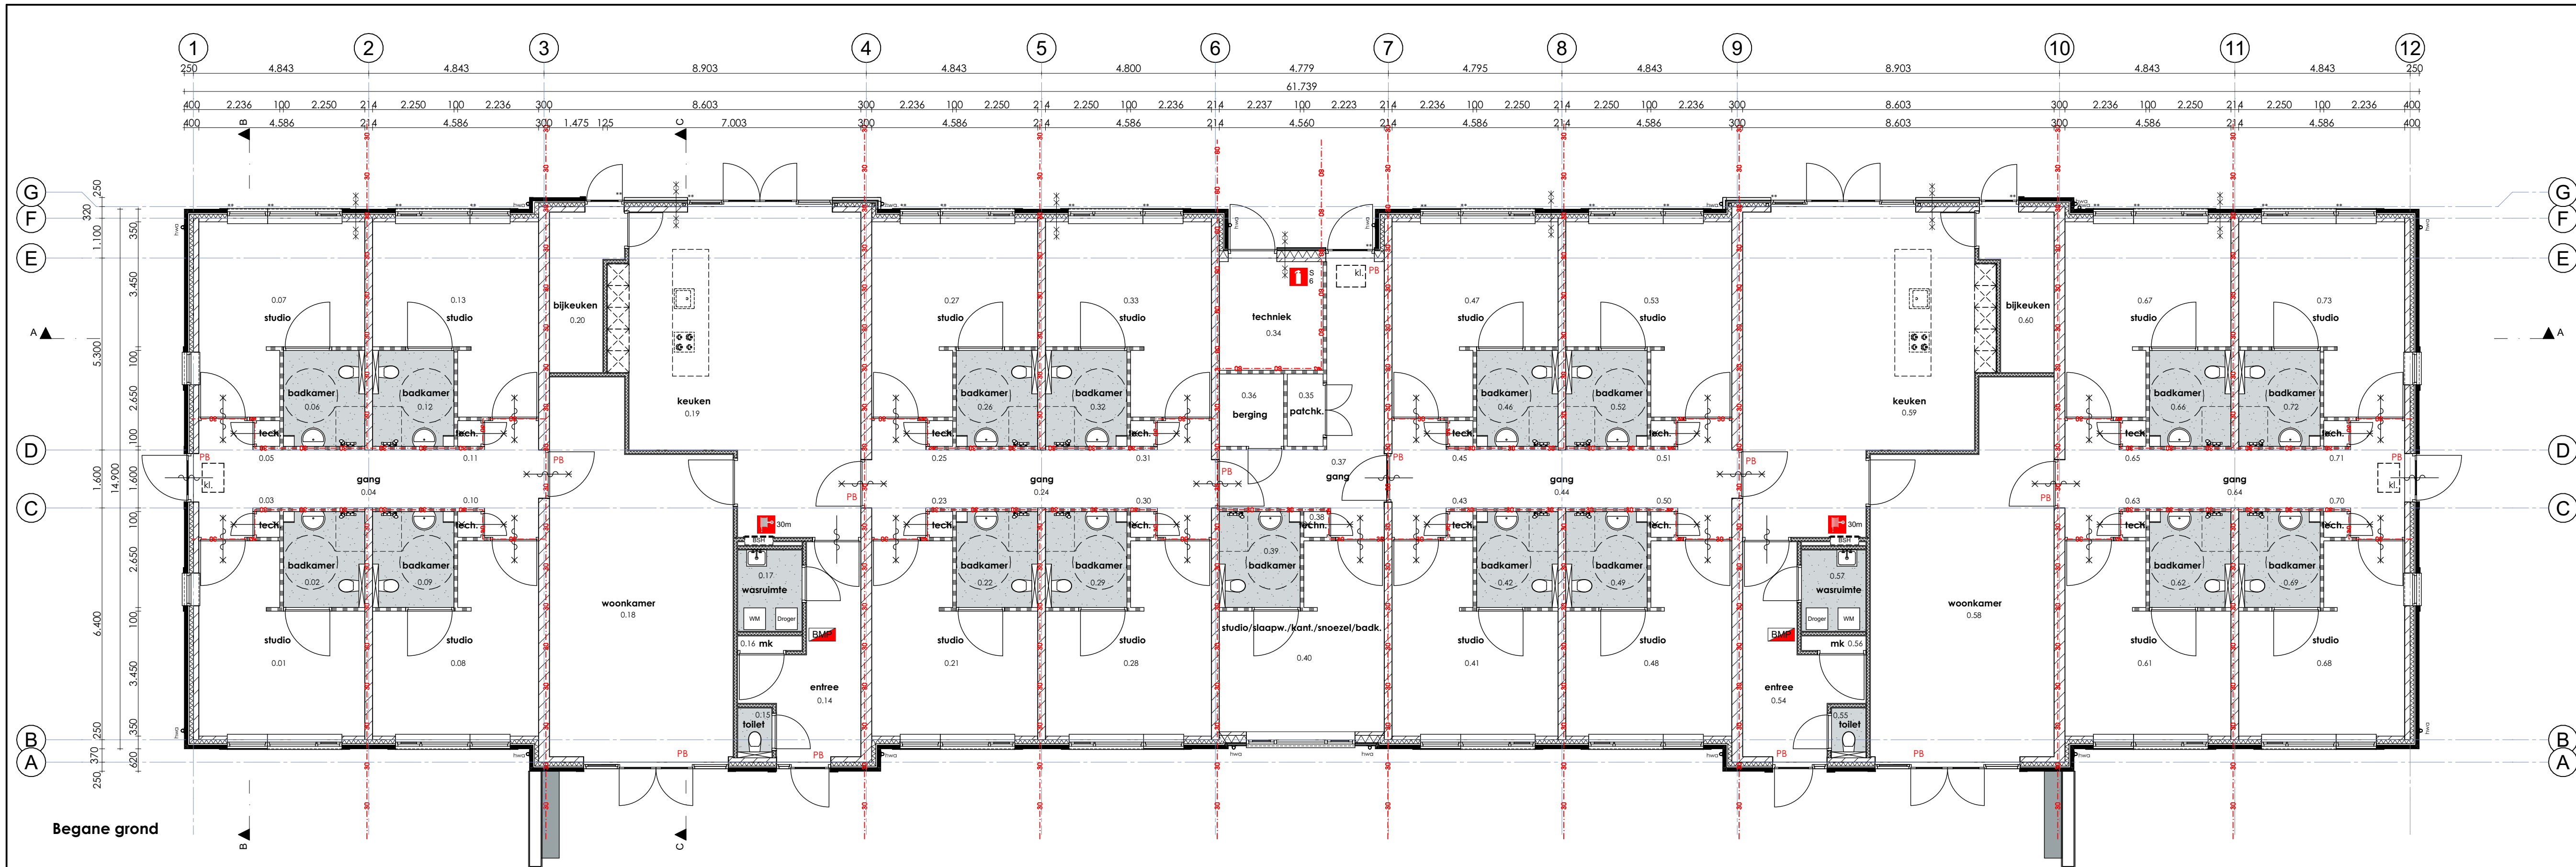

Begane grond

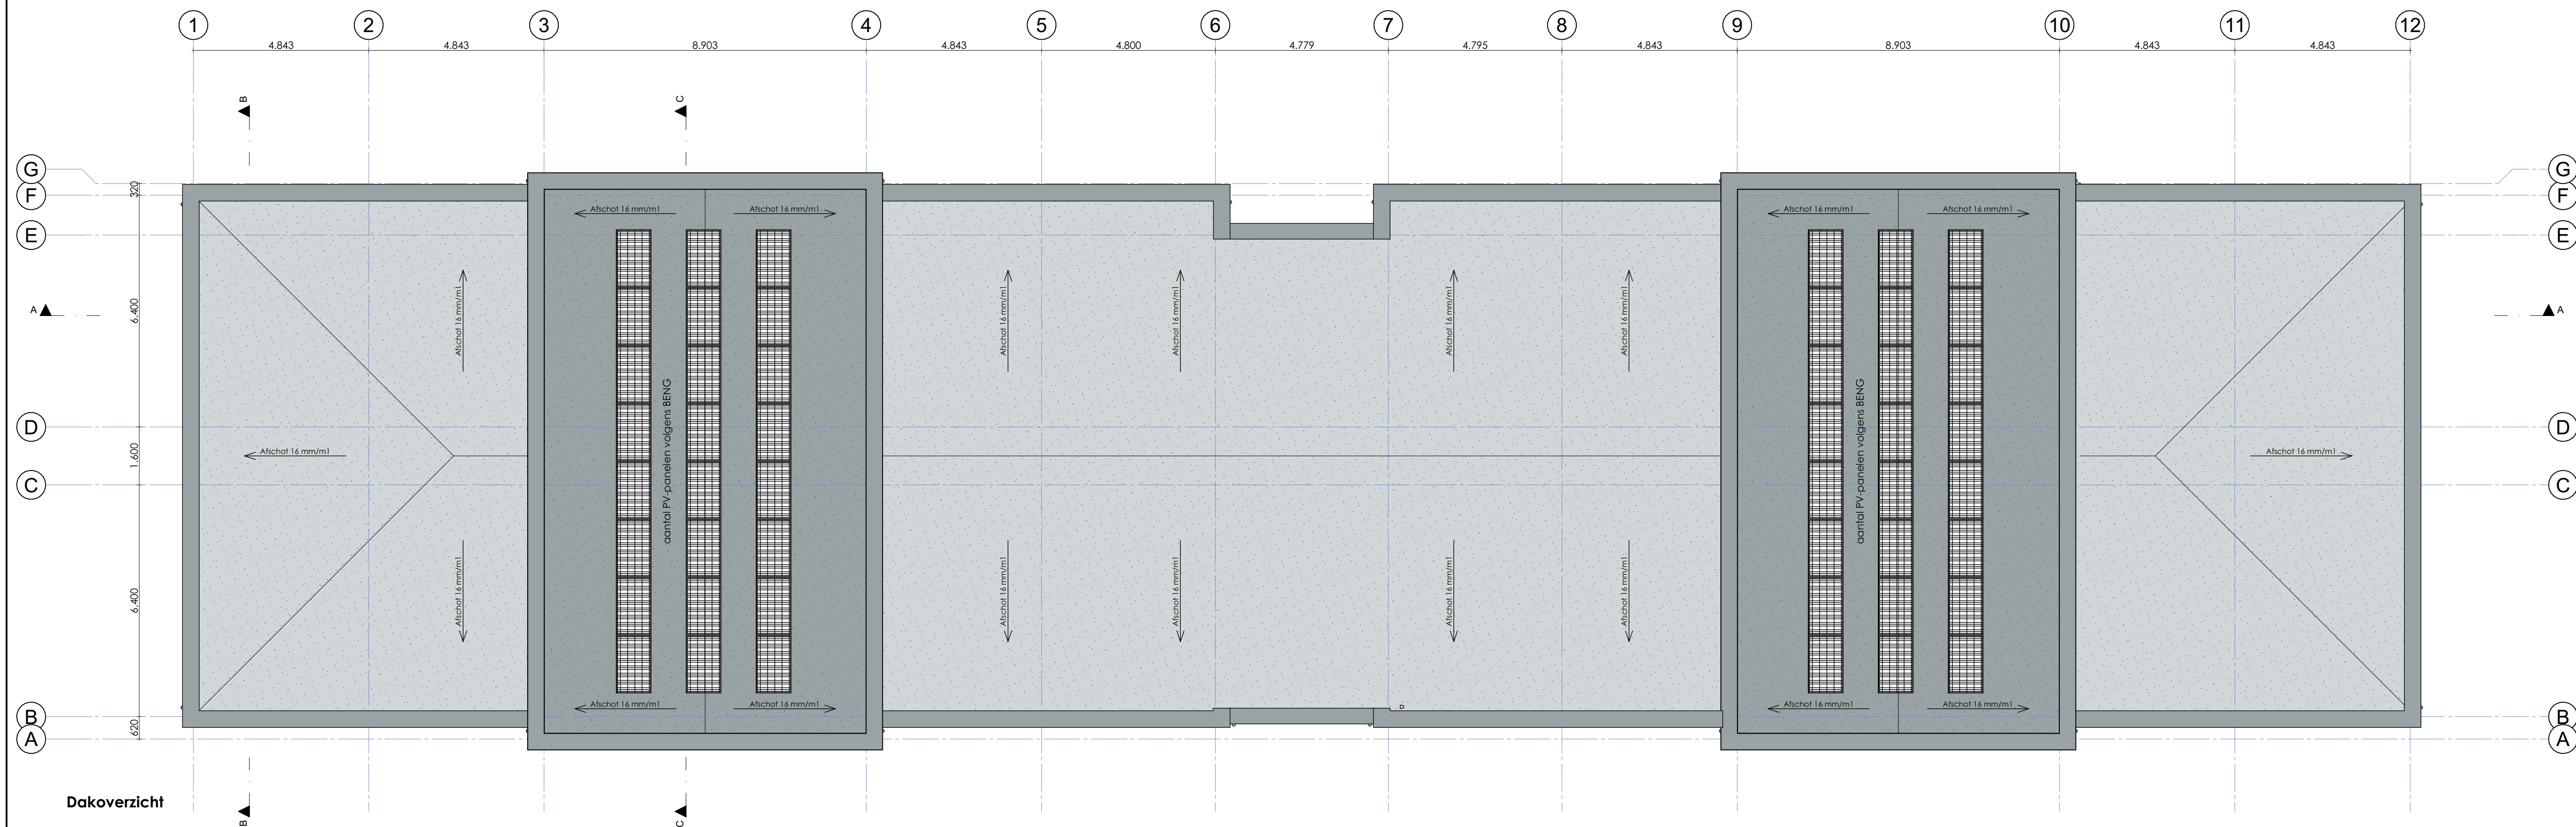

Dakoverzicht

WARMTEWERKSTAND BUITENSCHIL	
plat dak	$R_{ext} \geq 7,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
bgg vloer	$R_{ext} \geq 5,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
gevel	$R_{ext} \geq 4,0 \text{ m}^2\text{K/W}$

LEGENDA	
	Buitenmuur: Meisewerk 100mm, Kooltherm K108 113mm, Kalkzandsteen 100/120/150mm
	Buitenmuur: Fraké Model C 18x190mm, isolatie 200mm (Systermat 1000), Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur: Kalkzandsteen 214/300mm
	Binnenmuur: Cellenbeton 100mm
	Binnenmuur: Metal-stud 125mm
	mechanische ventilatie afvoer
	mechanische ventilatie toevoer
	standleiding
	Brandmeld PANEEL
	Brandmeldingshoorn
	deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	scheidsconstructie WBD80 30min.
	scheidsconstructie WBD80 60min.
	Glas EI60 - 60 min. WBD80 vlg. NEN 6068
Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat. Het gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575. Aantal + posities rookmelders, handmelders en slow-whoops volgens berekeningen installateur.	
	wasmachine
	droogdrager
	dagmatt
	hemel water afvoer
	warmtepomp
	mechanische ventilatie met warmte terugwinning

REGELEGEVING	
Beschikking: en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041	
Afvoer afvalwater, fecaliën en hemelwater conform NEN 3215	
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)	
Gebruiksoverzicht berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)	
Alle gevelelementen weerstandklasse 1, vlg. NEN 5087/5096	
Brandwerendglas moet voldoen aan WBD80 NEN4068	
Eisen voor het brandwerendglas volgens EN 13501-2	
Brandwerendheid hoofdconstructie 60 min	
Uitwendige scheidsconstructies geluidwerend volgens NEN 5077	
Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778	
Geen openingen toepassen > 10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen	
Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN1006	


project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes
omschrijving	Wooncluster LVB++ Blok 3C
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV
projectnummer	20038
formaat/schaal	A1 1:100
datum	07-02-2022
revisie	20-04-2022
Definitief	Ontwerp
tekening nr.	DO-33
fase	
onderwerp	Plattegronden Blok 3C




Vorgevel




Achtergevel

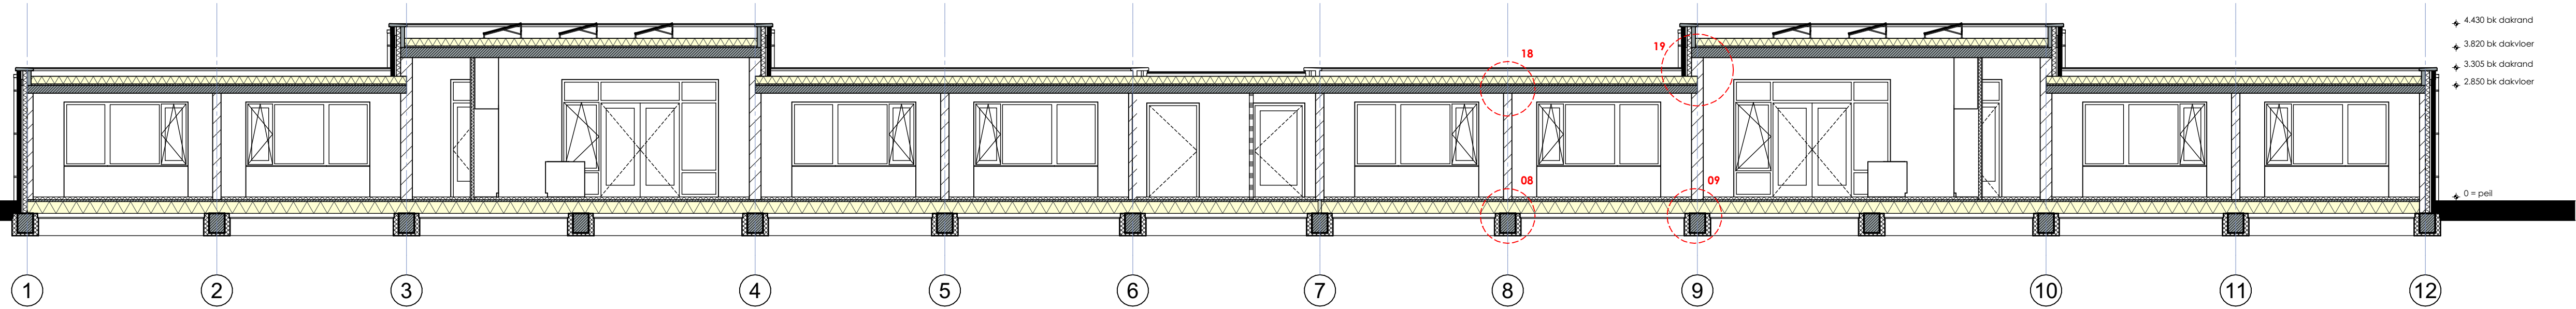


Doorsnede A-A

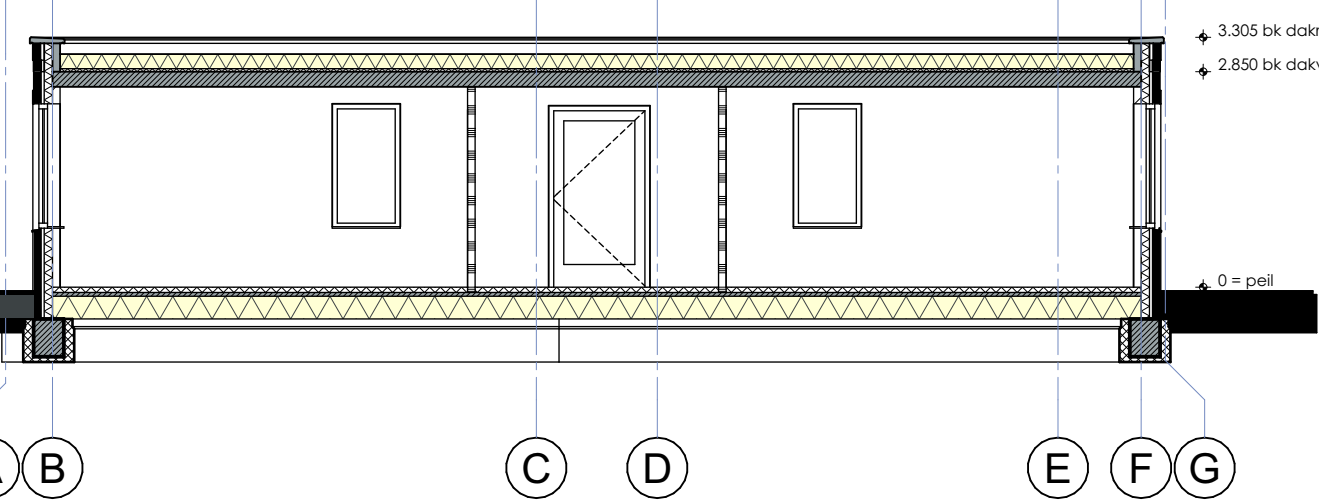

Doorsnede B-B

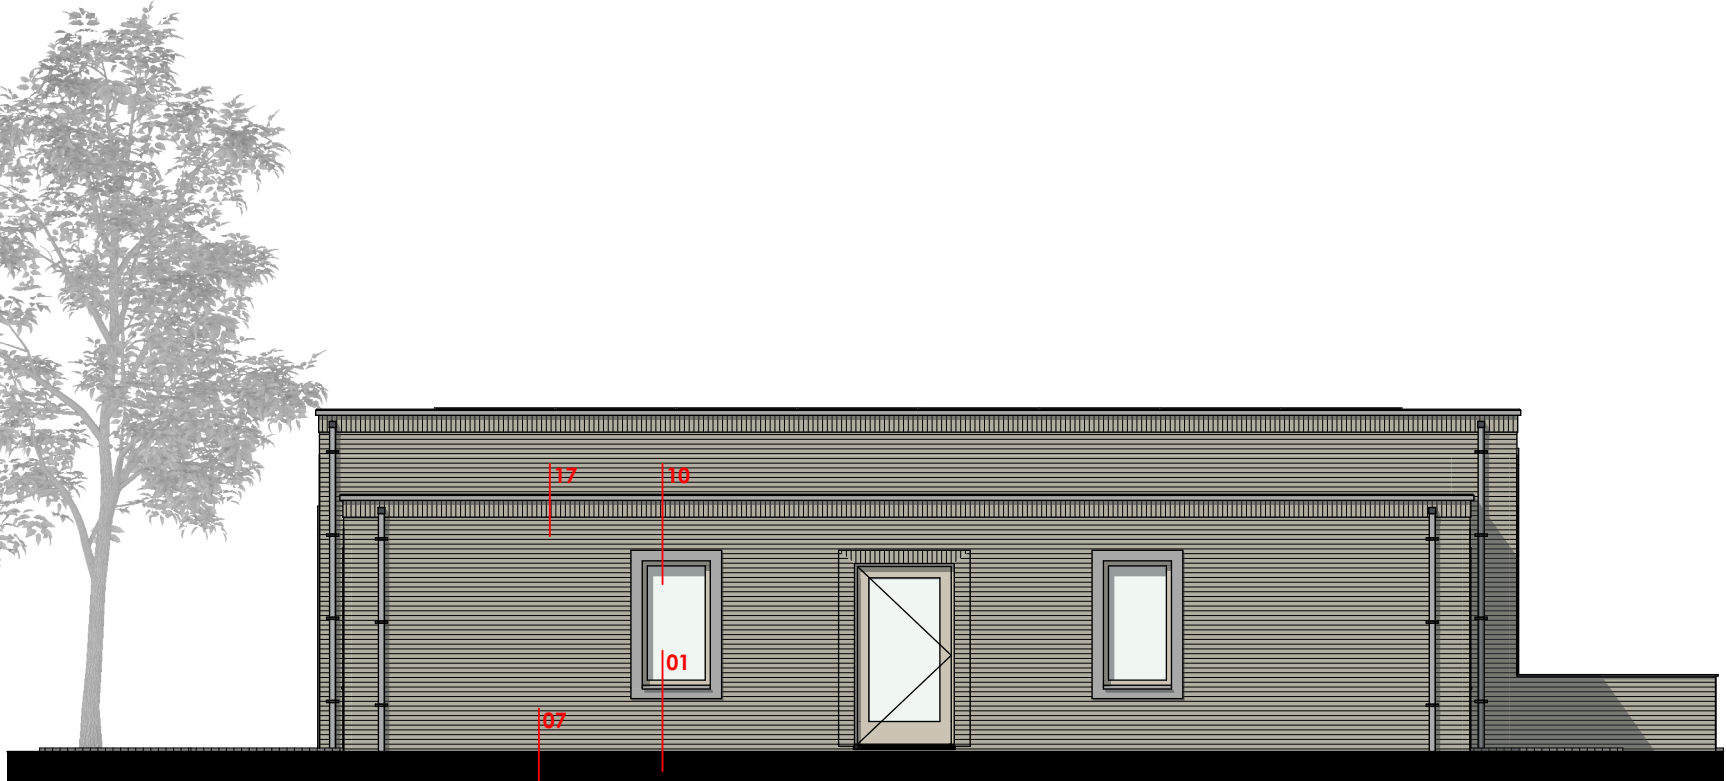

Linkergevel

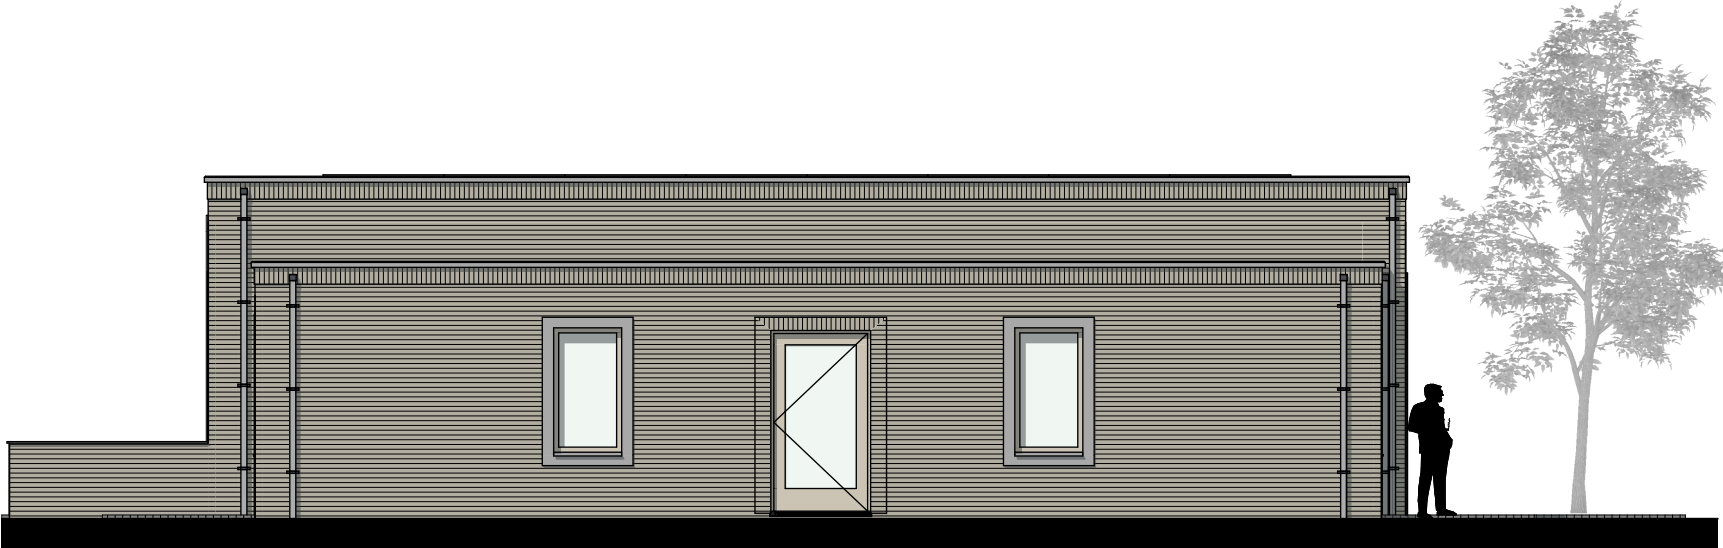

Rechtergevel

WARMTEWERKSTAND BUITENSCHIL

plat dak	Rc=7.0 mK/W
bagg vloer	Rc=5.0 mK/W
gevel	Rc=6.0 mK/W

LEGENDA

	Buitenmuur:	Metselwerk 100mm Kooltherm K108 113mm Kalkzandsteen 100/120/150mm
	Binnenmuur:	Fraké Model C 18x190mm isolatie RKL-31 Facade 30mm isolatie 200mm (Systemroll 1000) Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur:	Kalkzandsteen 214/300mm
	Binnenmuur:	Cellenbeton 100mm
	Binnenmuur:	Metal-stud 125mm
	mechanische ventilatie afvoer	
	mechanische ventilatie toevoer	
	Brandmeld PANEEL	
	Brandmeld PANEEL	
	PB	deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	scheidingsconstructie WBD80 30min.	
	scheidingsconstructie WBD80 60min.	

Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat.
Het gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575. Aantal + posities rookmelders, handmelders en slow-whoops volgens berekeningen installateur.

wm	wasmachine
dr	wasdroger
dm	dagmijt
hwa	hemel water afvoer
wp	warmtepomp
whw	mechanische ventilatie met warmte terugwinning

REGELEGEVING


Electriciteits- en noodstroomvoorziening en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041
Afvoer afvalwater, fecaliën en hemelwater conform NEN 3215
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)
Alle gevelelementen weerstandsklasse II, vlg. NEN 5087/5096
Brandwerendheid hoofdconstructie 60 min
Uitwendige scheidsconstructies geluiderend volgens NEN 5077
Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778
Geen openingen loepassen >10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen
Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN1006

project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
omschrijving	Wooncluster LVB++ Blok 3A		
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV		
projectnummer	20038		
formaat/schaal	A1 1:100		
datum	07-02-2022	revisie	-
tekening nr.	DO-34	fase	Definitief Ontwerp
onderwerp	Gevels en Doorsneden Blok 3A		




Voorgevel

Linkergevel

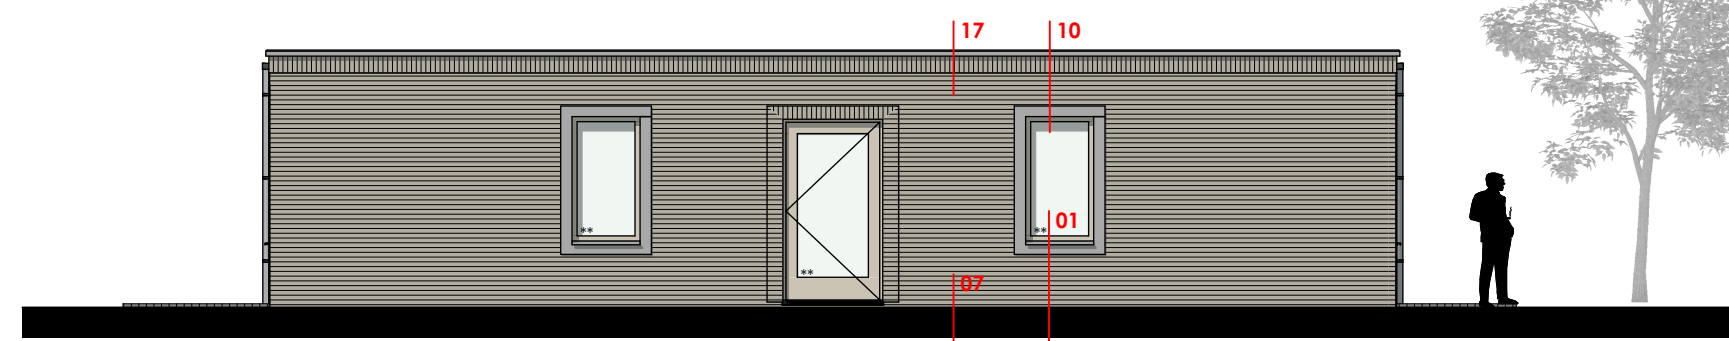


Achtergevel

Rechtergevel

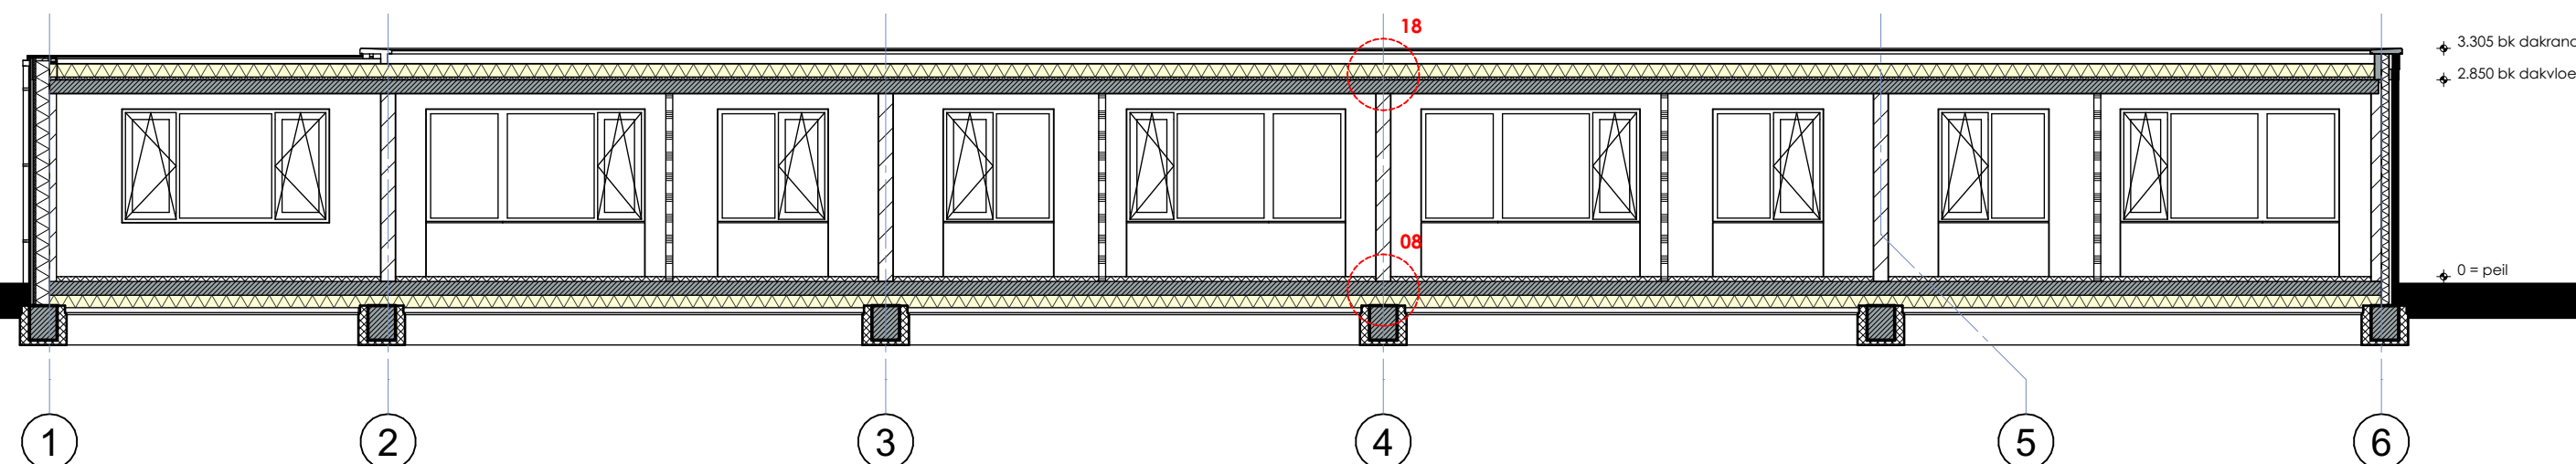

Doorsnede A-A

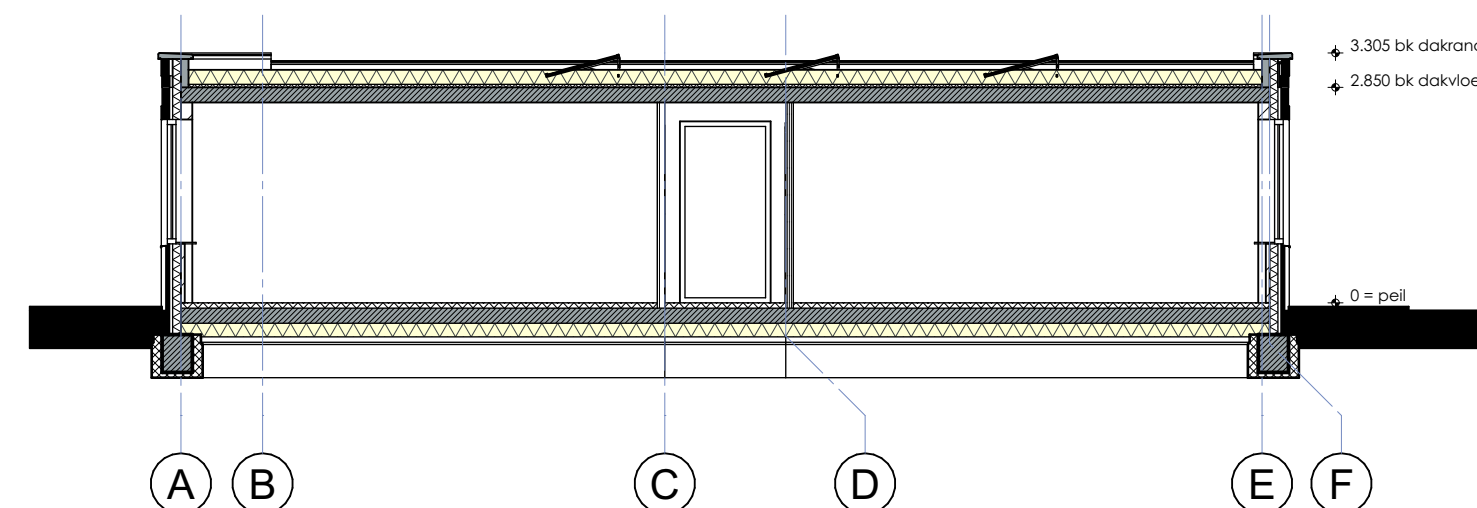

Doorsnede B-B

WARMTEWEERSTAND BUITENSCHIL	
plat dak	$R_{c} \Rightarrow 7,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
bgg vloer	$R_{c} \Rightarrow 5,0 \text{ m}^2\text{K/W}$
gevel	$R_{c} \Rightarrow 6,0 \text{ m}^2\text{K/W}$

LEGENDA

	Buutenmuur:	Metelsteiw 100mm Kalkzandsteen 100/120/150mm
	Buutenmuur:	Fissel Model K 18x100mm isofaile RKL-31 Facade 30mm isofaile 200mm (Systeemrolf 1000) Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur:	Kalkzandsteen 214/300mm
	Binnenmuur:	Cellenbeton 100mm
	Binnenmuur:	Metel-stud 125mm
	mechanische ventilatie afvoer	
	mechanische ventilatie overder stondeiling	
	Brandmeld Paneel	
	Brandilanghaspel	
deur die kan worden geopend zonder dat gebruik n worden gemaakt van een sleutel of ander los voorv scheidingconstructie WBD80 30min. scheidingconstructie WBD80 60min. Glas Elido - 60 min. WBD80 vps NEN 6068		

Heel gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat.

Heel gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575, Aantal + posities rookmelders,

handmelders en slow-whops volgens berekeningen installateur.

wm	wasmachine
dr	wasdroger
dm	dagmeel
hwa	harmel water afvoer
wp	warmtepomp
wtw	mechanische ventilatie met warmte terugwinning

REGELGEVING

Beslisselijk en noodtoezichtvoorziening en verlichting
conform NEN 1010 en NEN 1041

Alvoer afvalwater, fecaliën en hemelwater conform NEN 3215

Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087

(capaciteit) ventilatoren volgens opgave bijlagen

Getuigenkapiteel berekend volgens NEN 2580 (zie ook bijlagen)

Alle gevelelementen weersdankslaks L vlgis NEN 5097/5096

Brandwerendgals moet voldoen aan WBD90 NEN6068

Eisen voor het brandwerendgals EN 13501-2

Brandwerendheid hoofdraagconstructie 60 min

Uitwendige scheidingsschroes gekleurd volgens NEN 5077

Alle vloeren en wanden tot plafond van noutte ruimtes waterdank afgewerkt volgens NEN 5778

Geel openingen toepassen >10mm volgens NieuwBouwbesluit Afdeling 3.10.

Bescherming tegen ratten en muizen

Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN 1006

<u>project</u>	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
<u>omschrijving</u>	Wooncluster LVB++ Blok 38		
<u>opdrachtgever</u>	Arcus Projectontwikkeling BV		
<u>projectnummer</u>	20038		
<u>formaat/schaal</u>	A1 1:100		
<u>datum</u>	07-02-2022	<i>revisie</i>	20-04-2022
<u>tekening nr.</u>	DO-35	<i>fase</i>	Definitief Ontwerp
<u>onderwerp</u>	Gevels en Doorsneden Blok 38		

buro**SALT** b.v.
Houtkade 7
4463 AC Goes

tel: 0113226190
e-mail: info@buro**SALT**.nl
internet: www.buro**SALT**.nl

SALT


↳ **t**eborenbouw | **a**rchitectuur | **l**andschap | **t**otaal




Vorgevel



Achtergevel

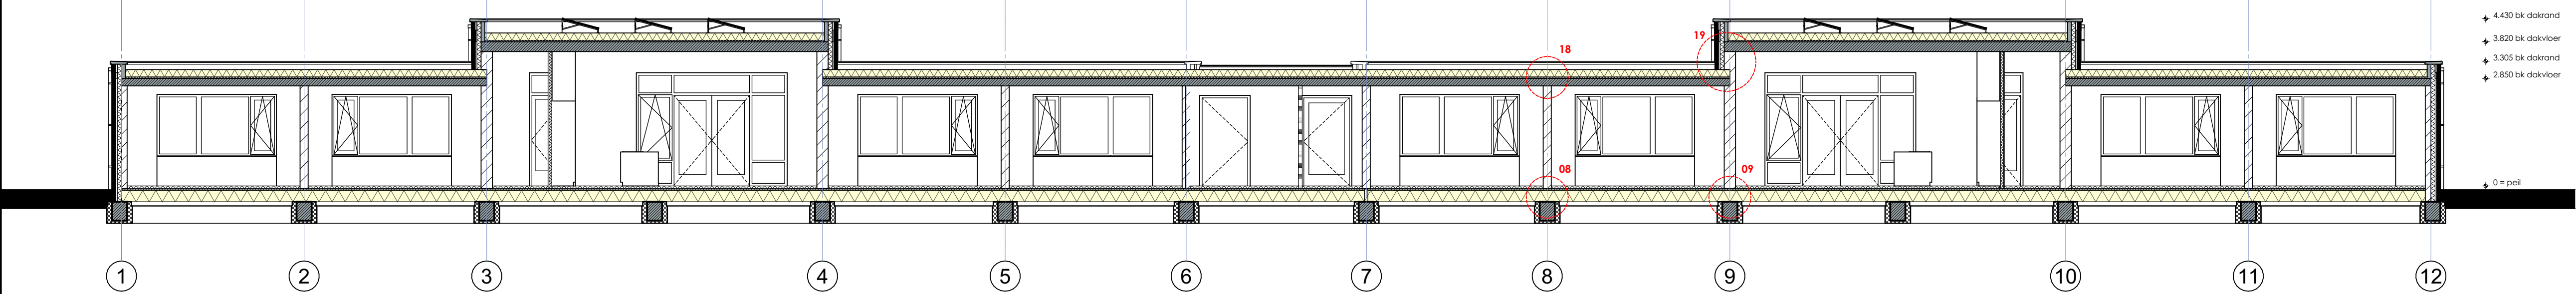


Doorsnede A-A

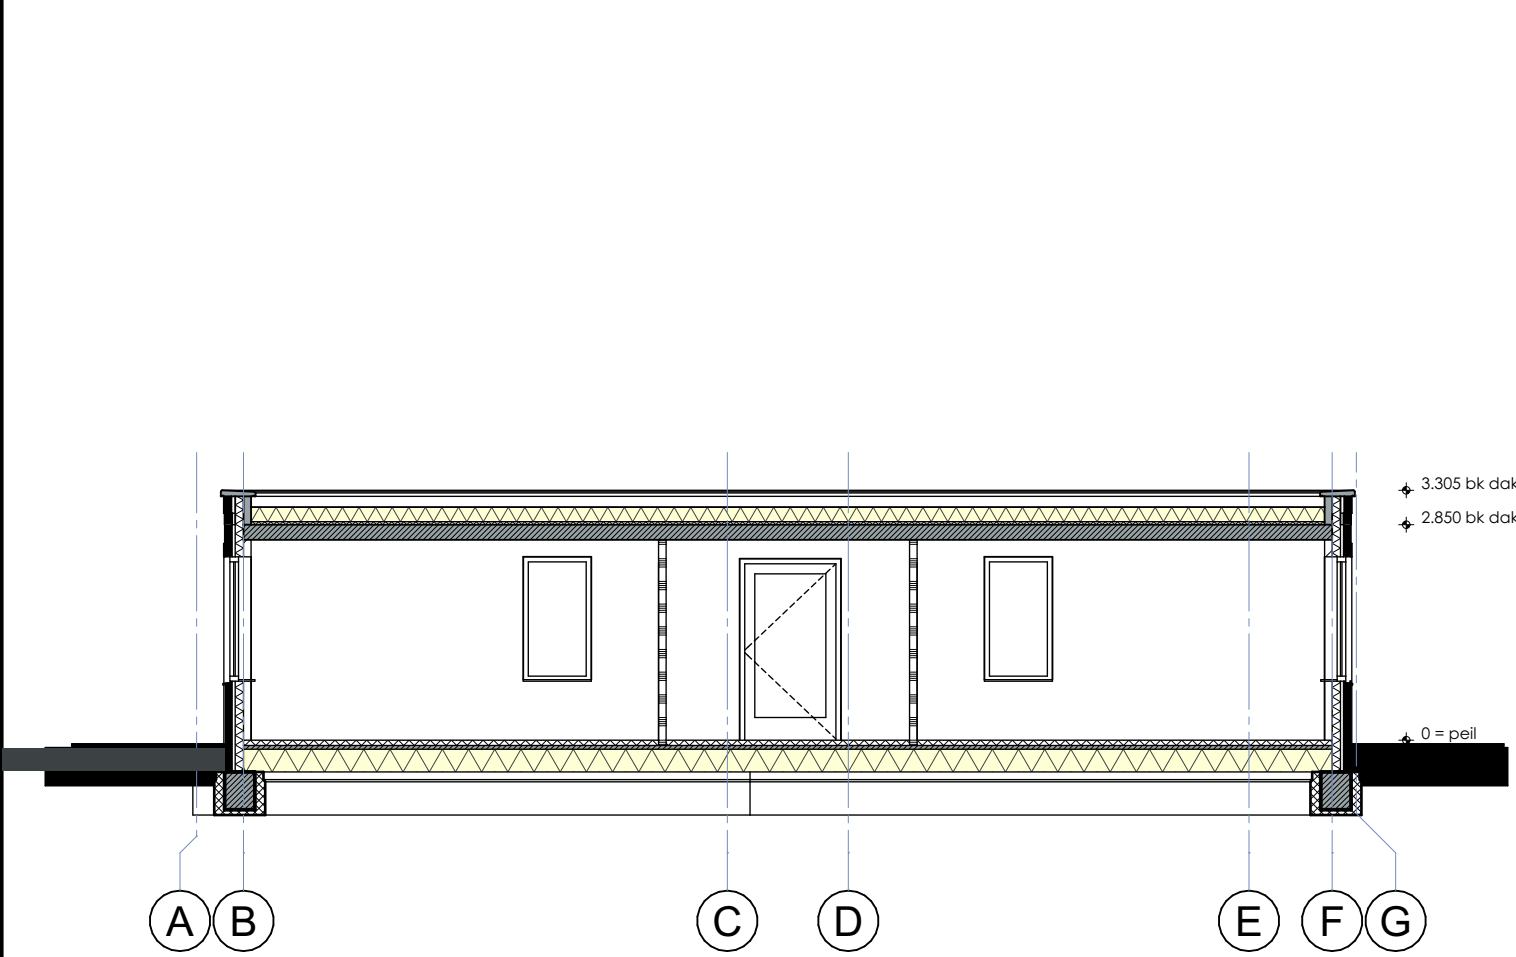

Doorsnede B-B



Linkergevel

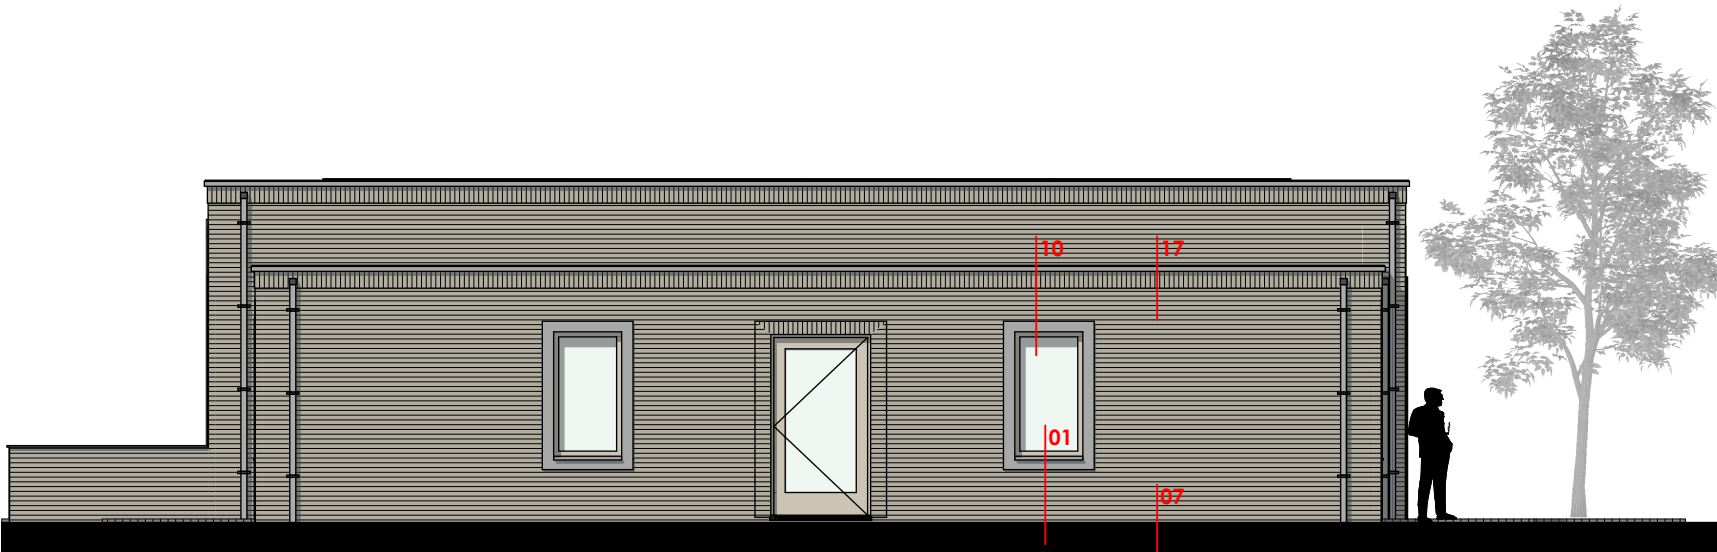

Rechtergevel

WARMTEWERKSTAND BUITENSCHIL	
plat dak	R<= 7,0 m²K/W
beg. vloer	R<= 5,0 m²K/W
gevel	R<= 6,0 m²K/W

LEGENDA	
	Buitenmuur: Meiselmurk 100mm
	Buitenmuur: Kalkzandsteen 100/120/150mm
	Buitenmuur: Fraké Model C 18x190mm
	Buitenmuur: Isolatie RKL-31 Facade 30mm
	Buitenmuur: Isolatie 200mm (Systemrol 1000)
	Buitenmuur: Kalkzandsteen 150mm
	Binnenmuur: Kalkzandsteen 214/300mm
	Binnenmuur: Cellenbeton 100mm
	Binnenmuur: Metal-stud 125mm
	Binnenmuur: mechanische ventilatie afvoer
	Binnenmuur: mechanische ventilatie toevoer
	Binnenmuur: standleiding
	Brandmelder: Brandmelder Panel
	Brandmelder: Brandmelder Langspijl
	Brandmelder: deur die kan worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
	Brandmelder: scheidsconstructie W8D80 30min.
	Brandmelder: scheidsconstructie W8D80 60min.
	Brandmelder: Glas E60 - 60 min. W8D80 vlg. NEN 6068
Het gebouw zal worden voorzien van een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, uitgevoerd als volledige bewaking met certificaat.	
Het gebouw zal worden voorzien van een ontruimingsinstallatie, als bedoeld in NEN 2575. Aantal + posities rookmelders, handmelders en slow-whoops volgens berekeningen installateur.	
	wmv: wasmachine
	wmv: wasdroger
	wmv: droogkast
	wmv: hemel water afvoer
	wmv: warmtepomp
	wmv: mechanische ventilatie met warmte terugwinning

REGELGEVING	
Berekeningen en noodstroombewaking en verlichting conform NEN 1010 en NEN 1041	
Afvoer afvalwater, fecaliën en hemelwater conform NEN 3215	
Ventilatie en luchtbehandeling conform NEN 1087 (capaciteit ventilatoren volgens opgave bijlagen)	
Gebruiksoppervlakte berekend conform NEN 2580 (zie ook bijlagen)	
Alle gevelelementen weerstandsklasse I, vlg. NEN 5087/5096	
Brandwerendglas moet voldoen aan W8D80 NEN6068	
Eisen voor het brandwerendglas volgens EN 13501-2	
Brandwerendheid hoofdconstructie 60 min	
Uitwendige scheidsconstructies geluïdwerend volgens NEN 5077	
Alle vloeren en wanden tot plafond van natte ruimtes waterkerend afgewerkt volgens NEN 2778	
Geen openingen looppassen > 10mm volgens Bouwbesluit Afdeling 3.10. Bescherming tegen ratten en muizen	
Drinkwatervoorziening en Warmwatervoorziening conform NEN1006	

<u>project</u>	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
<u>omschrijving</u>	Wooncluster LVB++ Blok 3C		
<u>opdrachtgever</u>	Arcus Projectontwikkeling BV		
<u>projectnummer</u>	20038		
<u>formaat/schaal</u>	A1 1:100		
<u>datum</u>	07-02-2022	revisie	20-04-2022
<u>tekening nr.</u>	DO-36	fase	Definitief Ontwerp
<u>onderwerp</u>	Gevels en Doorsneden Blok 3C		



project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
omschrijving	Gezondheidscentrum & Dagbestedings Blok 4		
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV		
projectnummer	20038		
format/schepal	versie 1	1:100	
datum	07-02-2022	revisie	-
tekening nr.	DO-41	fase	Definitief Ontwerp
ontwerper	Plattegronden Blok 4		



Voorgevel




Rechtergevel




Linkergevel




Achtergevel

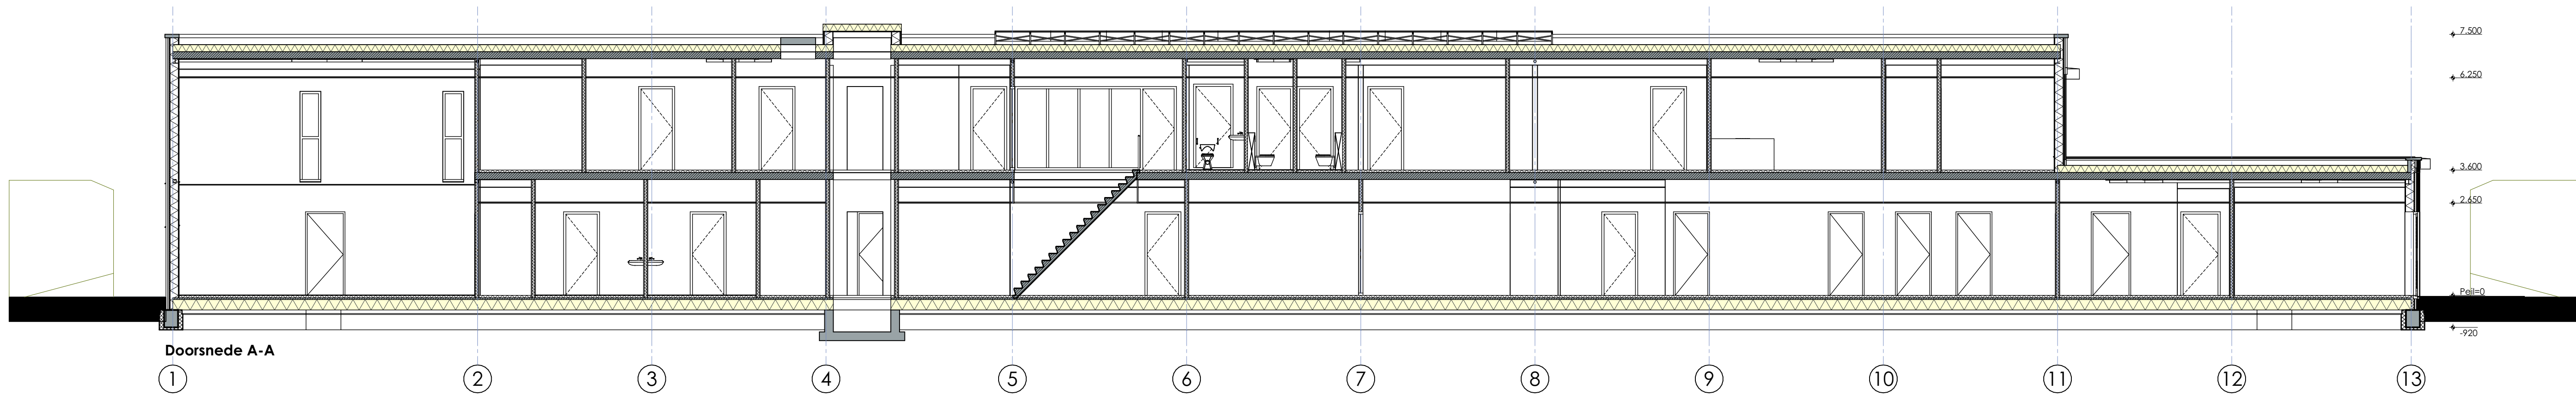

Doorsnede A-A

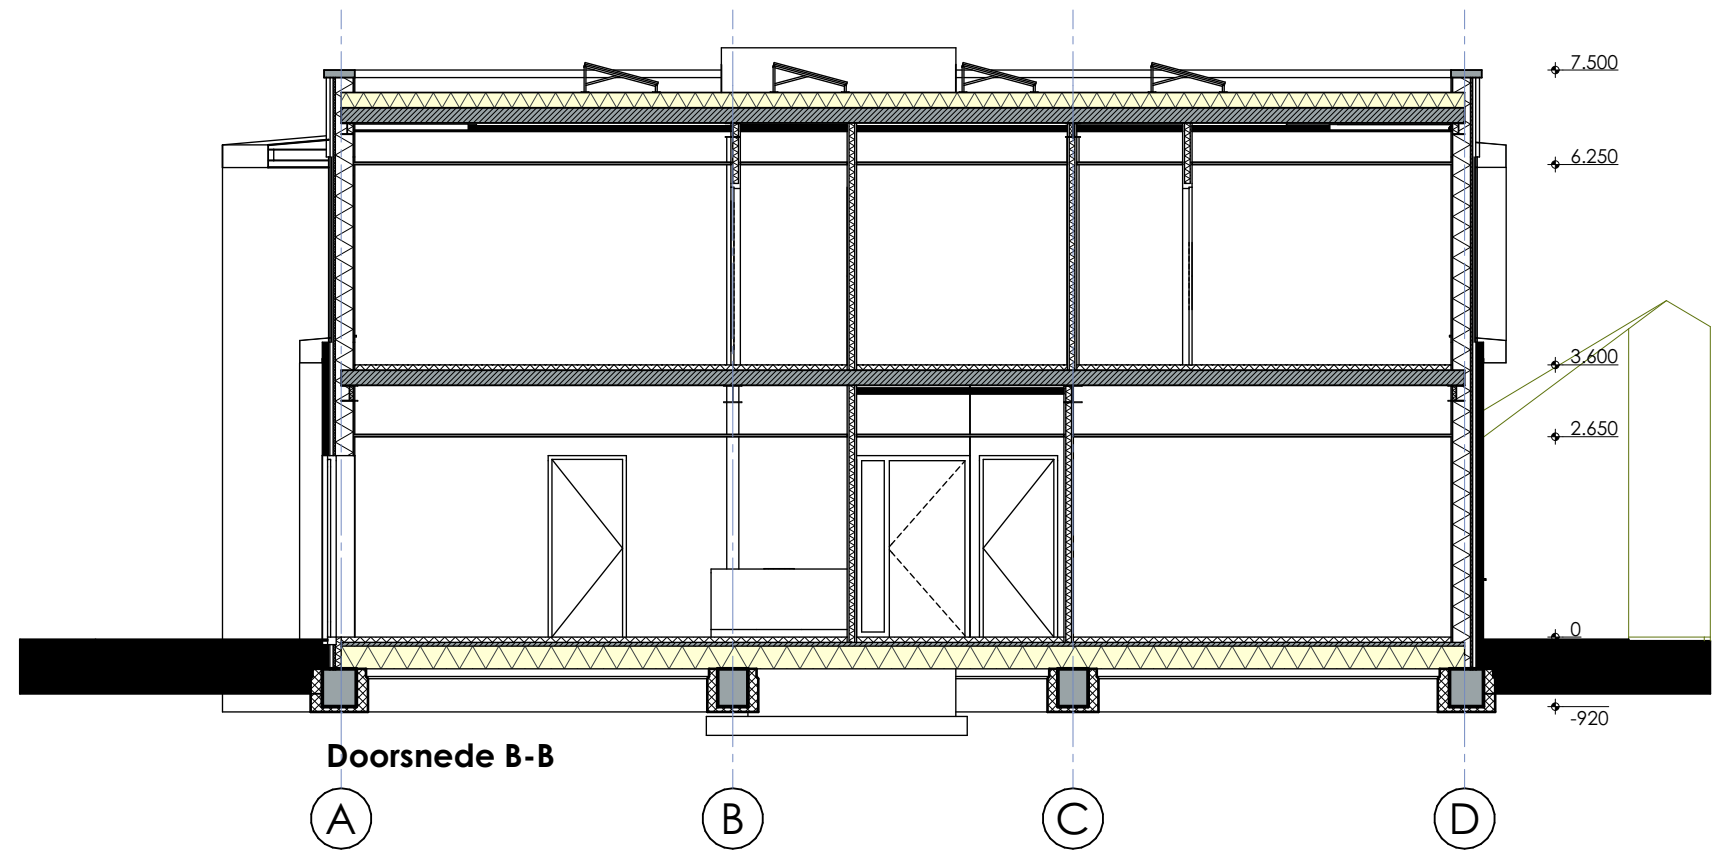

Doorsnede B-B

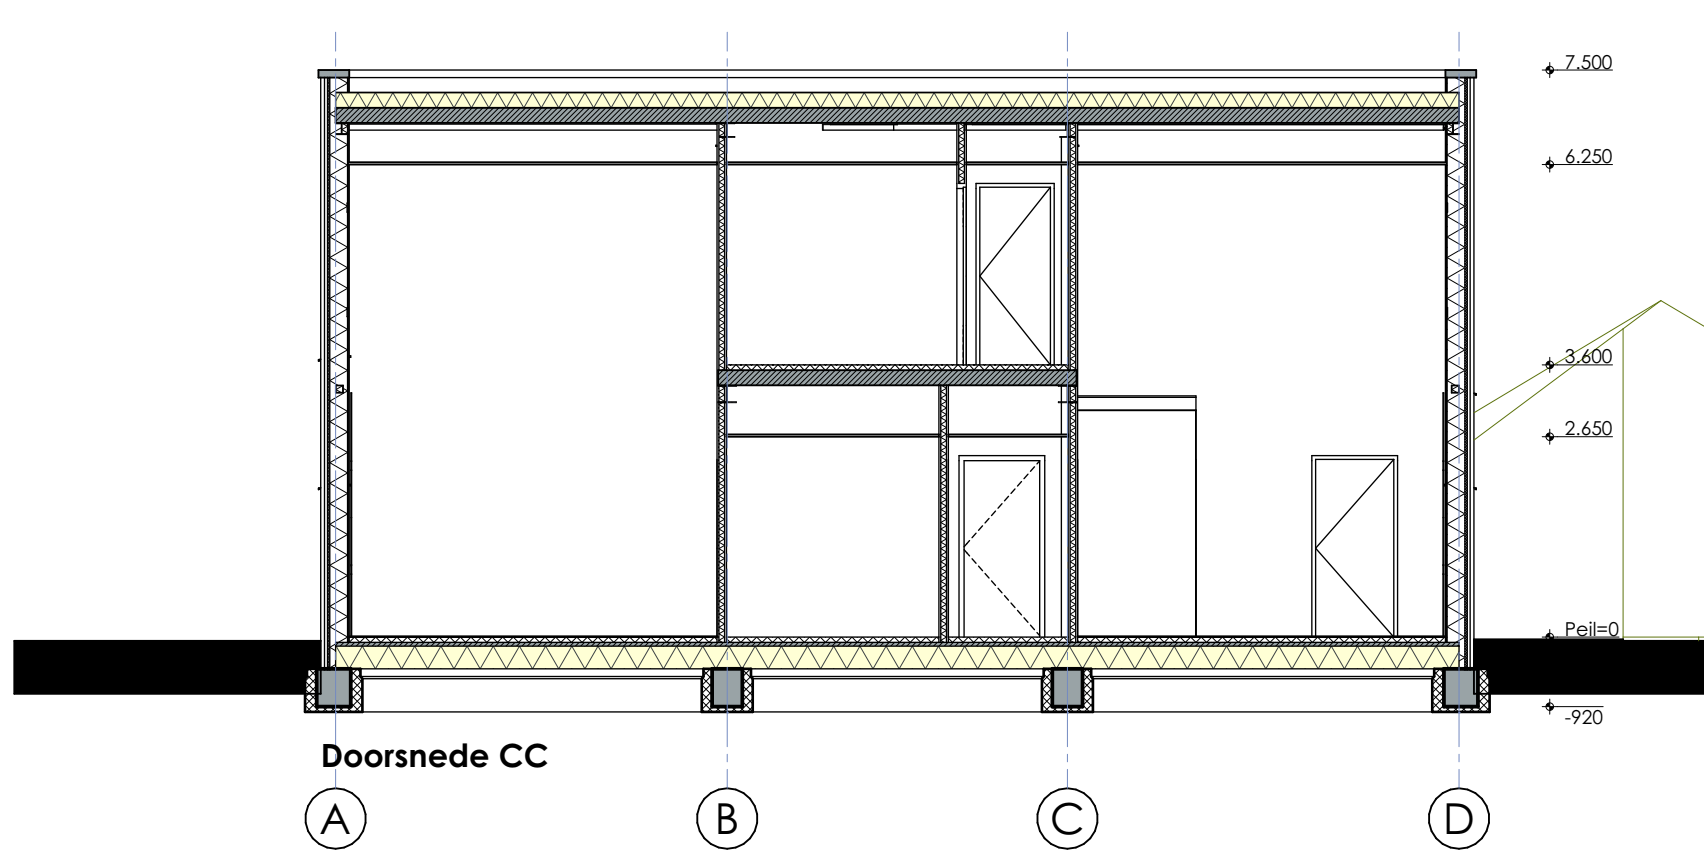

Doorsnede CC

project	Zorgcluster 's Heeren Loo Goes		
omschrijving	Gezondheidscentrum & Dagbesteding Blok 4		
opdrachtgever	Arcus Projectontwikkeling BV		
projectnummer	20038		
formaat/schaal	A1 1:100		
datum	07-02-2022	revisie	-
tekening nr.	DO-42	fase	Definitief Ontwerp
onderwerp	Gevels en Doorsneden Blok 4		