

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl

I www.waterschaprivierenland.nl

Bank 63.67. 57.269



Sterk Tuincentrum
T.a.v. de heer W.A. Sterk
Kleine Haarsekade 122
4205 NA GORINCHEM

VERZONDEN 20 NOV 2008

Datum:
19 november 2008

Ons kenmerk:
MAL/riv/2008-28268/69215 --

Uw kenmerk:

Behandeld door:
dhr. M.N. Lourens
(maandags afwezig)
Doorkiesnummer/emailadres:

Onderwerp:

Besluit verlenen ontheffing voor het dempen en compenseren van C-watgang 041788 en het lozen van hemelwater op oppervlaktewater ten gevolge van toename aan nieuw verhard oppervlak ter plaatse van de Vlietskade 1074 te Arkel.

(0344) 64 96 61
m.lourens@wsrl.nl

Geachte heer Sterk,

Naar aanleiding van uw verzoek, ingekomen op 4 augustus 2008, delen wij u mee dat wij hebben besloten u ontheffing van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland te verlenen onder de in het besluit opgenomen voorschriften. Onze motivering om u ontheffing te verlenen, treft u aan in het besluit. Korthedshalve verwijzen wij u daarnaar.

Voorts wijzen wij u op het volgende:

- de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van dit besluit gestart te zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt de ontheffing. Wel kunt u, vóór het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging indienen. Dit verzoek zal worden getoetst aan het dan geldende beleid;
- u dient de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden te melden bij Waterschap Rivierenland. Zie hiervoor de voorschriften 1 en 2 van het besluit. **Indien u dat verzuimt, loopt u het risico dat u achteraf de werken moet aanpassen aan de in het besluit gestelde voorschriften of dat u bij een controle alsnog moet aantonen dat de werken hieraan voldoen, bijvoorbeeld door de werken weer open te graven;**
- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt een legesbedrag in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u separaat een legesnota.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de coördinator Ontheffingen,

H. Stok.

Bijlage(n): besluit
Afschrift: Brief + besluit: gemeente Giessenlanden/ afd. Vergunningen (C-ONT)
Complete set: afd. Onderhoud / Archief

Ga stemmen! 13-25 november
waterschaps
verkiezingen



Onderwerp:
Ontheffing

Kenmerk:
MAL/2008-28268/69215

Datum:
19 november 2008

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP RIVIERENLAND:

gelezen het verzoek van Sterk Tuincentrum, Kleine Haarsekade 122 te Gorinchem, ingekomen op 4 augustus 2008, om ontheffing van de verbodsbepalingen van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, voor:

1. het dempen en compenseren van C-watergang 041788 en het lozen van hemelwater op oppervlaktewater ten gevolge van de toename aan nieuw verhard oppervlak ter plaatse van de Vlietskade 1074 te Arkel, perceel kadastraal bekend gemeente Arkel, sectie D, nummer 89;

de aanvraag wordt gedaan in verband met de herinrichting van het perceel, één en ander zoals weergegeven op de tekeningen nummers 1 t/m 4;

overwegende dat:

- de bovenvermelde aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten;

overwegende ten aanzien van de demping van C-watergang 041788 dat:

- de aanvrager voornemens is om C-watergang 041788 te dempen;
- volgens de algemene toetsingscriteria berging die als gevolg van de voorgenomen werken en/of werkzaamheden verloren zou gaan, geheel en vooraf dient te worden gecompenseerd;
- de aanvrager voornemens is voldoende te compenseren door de aanleg van een nieuwe watergang;

overwegende ten aanzien van het lozen van hemelwater op oppervlaktewater dat:

- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland, §3.5 Lozen vanaf nieuw verhard oppervlak;
- de aanvrager voornemens is om verharding en bebouwing aan te brengen op het perceel kadastraal bekend gemeente Arkel, sectie D, nummer 89;
- de toename aan nieuw verhard oppervlak circa 5.088 m² zal bedragen;
- volgens de beleidsregel iedere uitbreiding van verhard oppervlak in het landelijk gebied groter dan 1.500 m², gecompenseerd dient te worden door het graven van open water;
- er compensatie is vereist ten gevolge van de toename aan nieuw verhard oppervlak;
- de aanvrager voornemens is om het verlies aan berging als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak te compenseren door de aanleg van twee retentievijvers, conform tekening nummer 2;
- de twee retentievijvers op een deugdelijke wijze zullen worden aangesloten op het bestaande watersysteem;
- bij de eerstvolgende leggerwijziging de vijvers een B-status zullen krijgen;
- het lozen van hemelwater afkomstig van wegen of verharding anders dan schone dakoppervlakken, alleen is toegestaan mits de hieronder vermelde voorschriften worden nageleefd;
- op grond van die toetsen gebleken is dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing, mits de hieronder vermelde voorschriften worden nageleefd;

voorts overwegende dat:

- uit intern ambtelijk advies blijkt dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing;
- de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen om ontheffing van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland is gemandateerd aan de coördinator van de cluster Ontheffingen;

gelet op:

- artikel 15 en 19a van de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland;

BESLUIT:

Sterk Tuincentrum voornoemd en rechtverkrijgenden ontheffing te verlenen voor het dempen en compenseren van C-watergang 041788 en het lozen van hemelwater op oppervlaktewater ten gevolge van de toename aan nieuw verhard oppervlak ter plaatse van de Vlietskade 1074 te Arkel, perceel kadastraal bekend gemeente Arkel, sectie D, nummer 89, onder de navolgende voorschriften:

algemene voorschriften:

1. ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden dient het kaartje 'start werkzaamheden' volledig ingevuld aan het waterschap te worden geretourneerd;
2. binnen één week na beëindiging van de werkzaamheden dient het kaartje 'einde werkzaamheden' volledig ingevuld aan het waterschap te worden geretourneerd;
3. tijdens de uitvoering van de werken dient een afschrift van deze ontheffing ter plaatse aanwezig te zijn. De ontheffinghouder dient ervoor te zorgen dat de aannemer/uitvoerder van de werken op de hoogte is van de voorschriften van deze ontheffing;
4. de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen conform de bijgevoegde tekeningen nummers 1 t/m 4 te worden uitgevoerd, met inachtneming van eventueel aangebrachte wijzigingen en de in dit besluit opgenomen bijzondere voorschriften;
5. de werkzaamheden dienen zonder onderbreking te worden uitgevoerd, waarbij alle aanwijzingen door of namens het waterschap, onmiddellijk moeten worden opgevolgd;
6. de ontheffinghouder dient ervoor te zorgen dat tijdens de uitvoering van de werken de waterhuishouding niet wordt ontregeld;
7. materialen, grond, bagger en dergelijke die als gevolg van de werkzaamheden in de betrokken watergangen zijn geraakt, dienen direct en volledig uit de watergangen te worden verwijderd;
8. de ontheffinghouder is te allen tijde aansprakelijk voor optredende gebreken aan de werken, inclusief kunstwerken. Eventuele beschadigingen, verzakkingen, verzandingen of anderszins aan bodem en taluds van de watergangen, als gevolg van de werkzaamheden of de aanwezigheid van de toegestane werken, dienen al dan niet op eerste aanmaning van het college van dijkgraaf en heemraden te worden hersteld;
9. na het gereedkomen van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, dienen de werken onderworpen te worden aan een laatste controle alvorens deze worden opgeleverd. De oplevering wordt schriftelijk vastgelegd;
10. de ontheffinghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om schade aan het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze ontheffing, te voorkomen;
11. grond, welke als gevolg van de aanleg, de aanwezigheid en de verwijdering van objecten is of wordt verontreinigd, dient op kosten van de ontheffinghouder te worden verwijderd en afgevoerd;

12. indien de uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend niet uiterlijk twee jaar na dagtekening van deze ontheffing is gestart, vervalt deze ontheffing, zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het dempen en compenseren van watergangen:

13. voordat de demping wordt uitgevoerd, dient de compensatie van het bergingsverlies te zijn gemaakt conform de voorschriften 17 en 18;
14. voordat de demping wordt uitgevoerd, dient de te dempen watergang te worden geschoond en de overtollige baggerspecie te worden verwijderd en verwerkt of afgevoerd conform de van toepassing zijnde wettelijke regelingen aan de hand van de vervuilingklasse;
15. eventueel verontreinigde baggerspecie dient op kosten van de ontheffinghouder te worden verwijderd en afgevoerd;
16. de lengte van de demping op maaiveldniveau mag niet meer zijn dan 46 meter;
17. het verlies aan waterberging als gevolg van de demping dient te worden gecompenseerd door de aanleg van een nieuw watergang;
18. de afmetingen van de nieuwe watergang moeten minimaal zijn:
- lengte : 46 meter;
 - bovenbreedte : 2,50 meter;
 - bodembreedte : 1 meter;
 - bodemhoogte : NAP -1,95 meter;
 - taluds : 1:1,5;

het zomerpeil ter plaatse is NAP -1,44 meter;

19. waar een te maken grondaanvulling aan water grenst, dient aan die zijde de aanvulling te worden beëindigd met taluds van 1:1,5 opgezet met stapelzoden;
20. de verbrede watergang nieuwe watergang dient onder strak profiel te worden afgewerkt;
21. bij de uiteinden van de te dempen watergang dient de slappe specie te worden verwijderd, tevens dient er beschoeiing te worden geplaatst en het talud dient te worden opgezet met stapelzoden;
22. voordat een nieuw gegraven of vergraven watergang een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, dient de watergang te worden goedgekeurd door de rayonopzichter;
23. eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op de te dempen watergang dienen zodanig te worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden;
24. indien blijkt dat na uitvoering van de demping er ter plaatse wateroverlast ontstaat (b.v. als gevolg van kwelwater), dient er in het voormalige profiel van de gedempte watergang een drain gelegd te worden, die afwatert op de B-watergang nummer 013501. De drain moet aan de volgende eisen voldoen:
- diameter van 60 mm;
 - diepte maximaal 0,65 meter onder maaiveld;
 - uitstroomvoorziening conform principetekening nummer 4;

bijzondere voorschriften met betrekking tot het lozen van hemelwater op watergangen:

25. voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, dient de compensatie van het bergingsverlies te zijn gerealiseerd conform de voorschriften 26 en 29;

26. het verlies aan waterberging als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd door het graven van retentievijvers;
27. bij het verbreden van een watergang en/of het aanleggen van een waterbergende oever, dient de watergang vooraf te worden geschoond en de overtollige baggerspecie te worden verwijderd en verwerkt of afgevoerd conform de van toepassing zijnde wettelijke regelingen aan de hand van de vervuilingklasse;
28. eventueel verontreinigde baggerspecie dient op kosten van de ontheffinghouder te worden verwijderd en afgevoerd;
29. de afmetingen van de nieuwe retentievijvers moeten minimaal zijn conform tekening nummer 2 en 3 en een totale oppervlakte hebben (op waterpeilniveau) van 740 m²;
30. waar een te maken grondaanvulling aan water grenst, dient aan die zijde de aanvulling te worden beëindigd met taluds van 1:1,5 opgezet met stapelzoden;
31. de nieuwe watergang dienen onder strak profiel te worden afgewerkt;
32. indien er in de nieuw te graven watergang bochten worden aangelegd dient er, in overleg met het waterschap, oeverbescherming te worden aangebracht;
33. de eventueel aan te leggen bochten dienen zo flauw mogelijk te zijn;
34. een strook van minimaal 1 meter gemeten uit de nieuwe insteek van de nieuwe watergang dient vrij gehouden te worden van obstakels. Tevens dient deze strook te allen tijde toegankelijk te zijn voor het uitvoeren van (machinaal) onderhoud;
35. voordat een nieuw gegraven of vergraven watergang wordt verbonden met het oppervlakte-watersysteem, dient de watergang te worden goedgekeurd door de rayonopzichter;
36. de uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer dient in het talud van de watergang te worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening die zich verzonken in het talud en buiten het profiel van de watergang bevindt conform principetekening nummer 12a;
37. na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodanig dat de waterafvoer niet wordt gehinderd;
38. het lozingspunt met bijbehorende werken dient zodanig te worden aangebracht, dat de in de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland bedoelde strook van 4 meter uit de insteek van een A-watergang en 1 meter uit de insteek van een B-watergang vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van de watergang;
39. indien het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dient deze op eerste aanmaning door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te worden verwijderd. Hiervoor dient een ontheffingsaanvraag te worden gedaan bij Waterschap Rivierenland;

algemene aandachtspunten:

- a) het is niet uitgesloten dat er andere regelingen dan de Keur voor waterkeringen en wateren van Waterschap Rivierenland van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de gemeente Giessenlanden;
- b) indien de werken geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd in, langs of aansluitend op percelen waar een openbare weg is gelegen (bijvoorbeeld het maken of wijzigen van een uitrit), kan tevens toestemming vereist zijn van de wegbeheerder;

- c) indien bij de uitvoering van de werken waarvoor deze ontheffing is verleend, het profiel van de betrokken watergangen wordt veranderd, zullen deze veranderingen bij de eerstvolgende leggerwijziging hierin worden opgenomen, met de daarbij behorende beschermingszones;
- d) de ontheffinghouder wordt er op gewezen dat op het toepassen van verduurzaamde materialen de bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van toepassing zijn. Op grond van deze wet is het verboden zonder vergunning verontreinigende stoffen in oppervlaktewateren te brengen. Voor het toepassen van gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen in watergangen zal geen vergunning worden verleend. Het is dus in geen enkel geval toegestaan om deze materialen te gebruiken;
- e) de ontheffinghouder wordt erop gewezen dat, bij de uitvoering van de werkzaamheden, de bepalingen en/of voorschriften van de Flora- en Faunawet van toepassing zijn. Dit houdt in dat schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

Van dit besluit maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen: tekeningen nummers 1 t/m 4, principetekening 4 en 12a.

Tiel, 19 november 2008.

Besluitnummer: 2008-28268/69215.

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de coördinator Ontheffingen,



H. Stok.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail indienen via het daartoe bestemde formulier. Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Digitaal loket".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Opgemerkt wordt dat alle verleende keurontheffing/-vergunningen worden gepubliceerd in het plaatselijke huis-aan-huisblad.

Het uitvoeren van de werkzaamheden vóór de datum waarop deze keurontheffing/-vergunning onherroepelijk is geworden, is geheel voor eigen risico. Deze keurontheffing/-vergunning is onherroepelijk als er geen bezwaren zijn ingediend of als op alle bezwaren en eventuele verdere procedures definitief is beslist.

AANVRAAG ZENDEN AAN: Waterschap Rivierenland
t.a.v. cluster Ontheffingen, Postbus 599, 4000 AN Tiel

Ontheffingsaanvraag

van de Keurbepalingen van Waterschap Rivierenland
Watergangen

Inlichtingen bij:

Telefoonnummer: (0344) 649 ...

(1) Datum:

(2) Uw kenmerk:

(3) Gegevens aanvrager:

Naam:

Contactpersoon:

Voorletters:

Postadres:

Postcode:

Vestigingsadres

Woonplaats:

Telefoon zakelijk:

Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:

Streek Tuincentrum

WA Streek

WA

Kleinehaarsehade 122

4205NA

Kleinehaarsehade 122

Goemichen

0183 - 622941

06 55306099

inf@tuincentrumstreek.nl

Poststempel

WATERSCHAP RIVIERENLAND		NB. 2200828269	
Class.nr.		bijl. 5	
Ontvangen: 4 - AUG 2008 4-voud			
Op	Ald.	Par	Foco aan:
4/8	Onthg		
2			
3			
4			
Akk			afge- daan
			19/11/08

(4) Benodigde stukken voor behandeling:

- Tekeningen van het voorgenomen werk (situatietekening, maatvoering en dwarsprofiel).
- Gegevens evt. belanghebbenden, zoals aanliggende en/of overliggende eigenaren.
- Indien van toepassing machtiging + NAW-gegevens ontheffinghouder.

(5) Verzoek om ontheffing voor (omschrijving werk):

Van twee percelen 1 te maken en daarop een nieuw pand te bouwen op plaats van huidige pand wat meer m² afmeting krijgt + parkeer gelegenheid

(6) Motivering aanvraag, zonodig toelichten op aparte bijlage:

Klein dood lopend slootje wat geen functie meer heeft dempen daarna kan huidige pand vergroot worden + parkeer gelegenheid

(7) Locatie voorgenomen werk:

Plaatselijke aanduiding:

Kadastrale aanduiding*:

Kad. gemeente

Sectie

Nr(s)

Watergang*:

(*invullen indien bekend)

Uits hede 1074

Ortel

C

2776

(8) Kosten

Raming kosten voor de realisatie van het aangevraagde werk (excl. BTW):

€ 900,-

(9) Bij deze aanvraag zijn door aanvrager de volgende stukken gevoegd (in 4-voud):

Tekening(en) en bijlage(n) nr(s):

Bijlage tekening in 4-voud

(10) Handtekening aanvrager:



VRAAG 1, 3 EN 5 T/M 10 VERPLICHT INVULLEN!

Z.O.Z.

(11) Alleen in te vullen voor de aanleg van kabels en/of leidingen:

Is er buiten de afstand van 1 meter vanuit de insteek van de watergang voldoende ruimte voor de aanleg van de kabel en/of leiding?

ja / nee*

Zo ja dan komt u in principe in aanmerking voor de versnelde procedure.

Zo nee wat is de afstand van de te leggen kabel en/of leiding tot de insteek van de watergang?

(*Doorstrepen wat niet van toepassing is)

(12) Alleen in te vullen voor het plaatsen van een dam met duiker in A- en B-watergang

Wat is de beste omschrijving van het aaneengesloten perceel (eigendom of pacht) van de aanvrager: woonperceel/ bedrijfsperceel/ combinatie*

Is bovengenoemd perceel al via andere ontsluiting(en) bereikbaar?

Zo ja, op tekening duidelijk aantal ontsluiting(en) en locatie vermelden.

Welke buislengte bent u voornemens te plaatsen?

Welke buisdiameter bent u voornemens te plaatsen?

ja / nee*

Om in aanmerking te komen voor de versnelde procedure dient de aanvrager bereid te zijn om de te plaatsen duiker(s) uit te voeren met een diameter die ca. 20% groter is dan de gemiddelde diameter die in dezelfde watergang eerder legaal werd toegepast volgens onderstaande tabel. Het alternatief is de standaard procedure van acht weken. In dat geval zal de toe te passen diameter exact worden berekend. Minimale diameter van een duiker in landelijk gebied bedraagt 500 mm, in stedelijk gebied is dit 800 mm.

Huidige gemiddelde, legale diameter	Nieuwe diameter / afmetingen
500 mm	600 mm
600 mm	700 mm
700 mm	800 mm
800 mm	1000 mm
900 mm	1000 mm
1000 mm	1200 * 1000 mm
>1000 mm	Minimum diameter berekenen

(Aankruisen wat van toepassing is)

Kiest u voor de versnelde procedure (met andere woorden bent u bereid een iets grotere duiker te plaatsen)? ja / nee*

(*Doorstrepen wat niet van toepassing is)

(13) Alleen in te vullen voor het plaatsen van een beschoeiing:

Lengte:

Materiaal:

Voor het aanbrengen van beschoeiingen is in principe geen ontheffing nodig indien wordt voldaan aan de algemene regel voor beschoeiingen. Een voorwaarde in de algemene regel is dat de beschoeiing 0.20 meter boven zomerpeil dient te worden aangebracht.

Zal de beschoeiing worden geplaatst volgens de algemene regel en dus bijgevoegde principetekening nr. 1?

ja / nee*

(* Doorstrepen wat niet van toepassing is)

Zo ja, dan komt uw aanvraag in aanmerking voor een meldingsprocedure. De algemene regel (melding) geldt niet voor beschoeiingen in aangewezen vaarwegen, natuurgebieden, ecologische verbindingzones en kern- en beschermingszones van waterkeringen.

(14) Alleen in te vullen voor het plaatsen van een brug:

Lengte:

Materiaal:

Breedte:

Zal de brug geplaatst worden volgens bijgevoegde principetekening nr. 9 of 9a?

ja / nee*

(* Doorstrepen wat niet van toepassing is)

Zo ja, dan komt u in principe in aanmerking voor een versnelde procedure.

(15) Alleen in te vullen bij slootdempingen:

Profiel te dempen watergang:


Lengte: 37 m

Breedte: a: 250 cm

b: 150 cm

Diepte: c: 125 cm

Materiaal: zand / grond

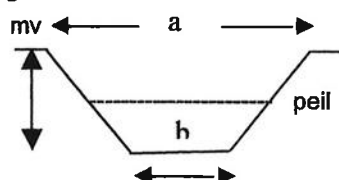

Profiel nieuw te graven watergang/ te verbreden watergang:


Lengte:

Breedte: a: 250 cm

b: 150 cm



Diepte: c: 150 cm

Materiaal:

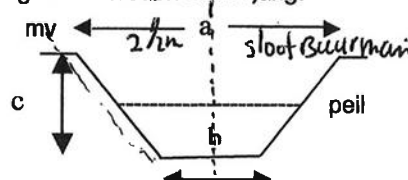


Een slootdemping dient altijd te worden gecompenseerd. Bij meerdere watergangen dient van alle watergangen de omvang te worden aangegeven.

Uitmondung drain boven winterpeil of streefpeil.

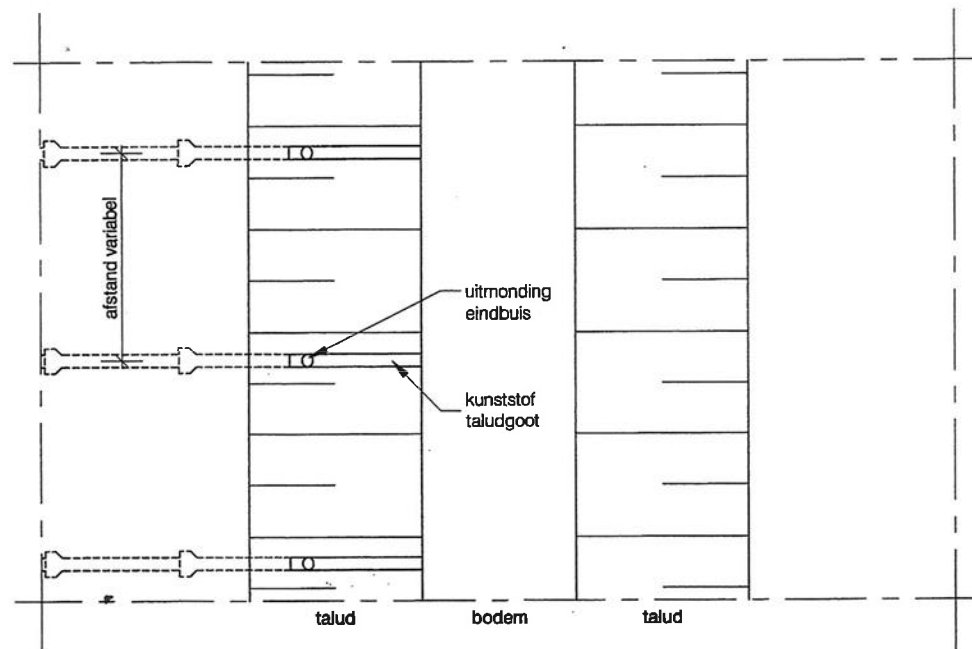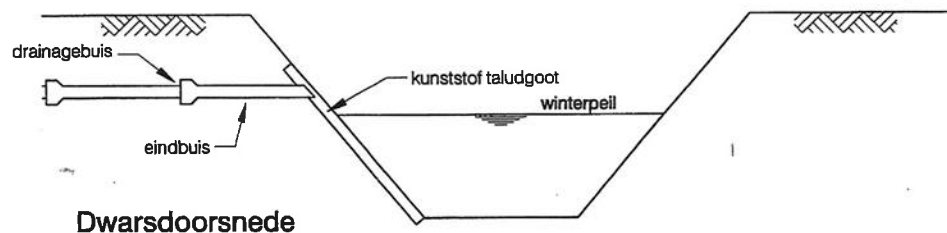



Bovenaanzicht

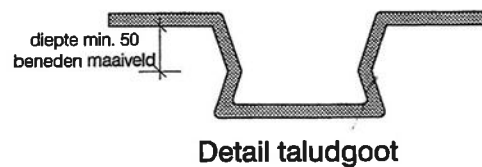

Opmerking:

- Uitvoering in overleg met rayonopzichter
- Alle leggematen op te vragen bij Waterschap Rivierenland
- Alle maten in millimeters

Uitmondung drain onder winterpeil of streefpeil.

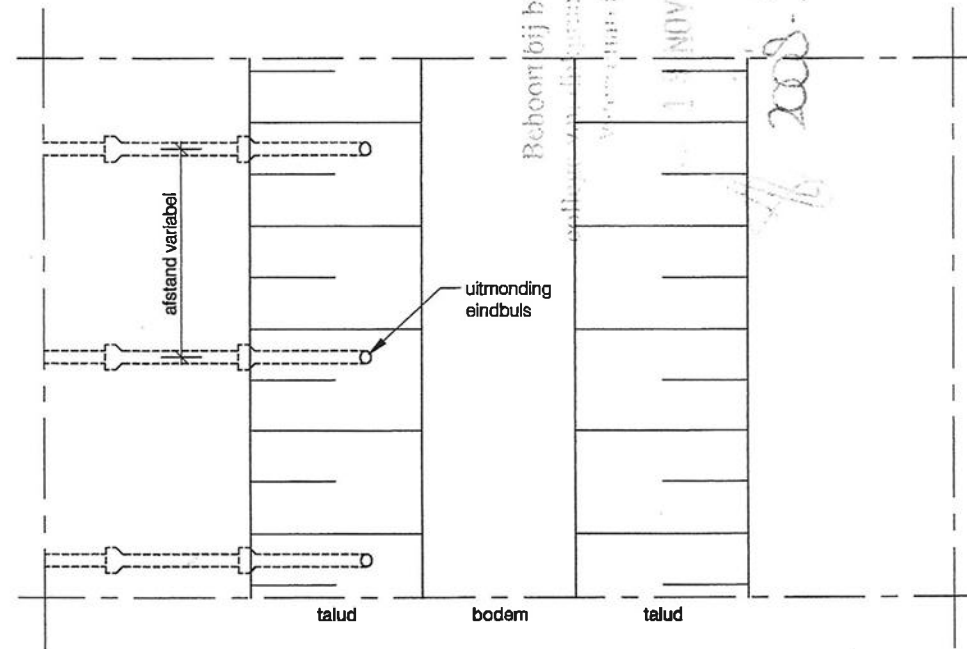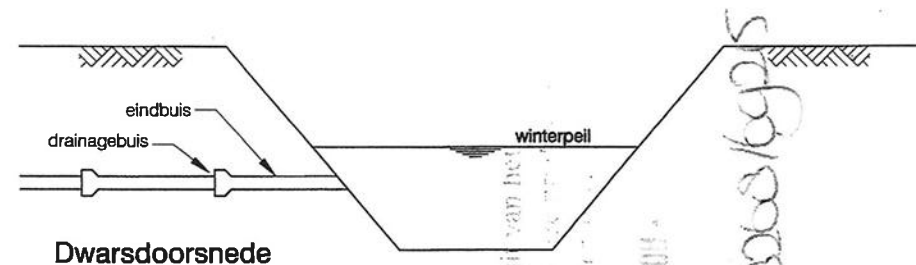

Bovenaanzicht


WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principetekening nr. 4 Uitstroomvoorziening van drainage in A- of B-watergang

Waterschap Rivierenland	Schaal	-	Formaat	A3	Tek. nr.
	GET. ADJ	16-05-2007	GEW.	-	-
	GEC.	-			
	GEZ.	-			

Waterschap Rivierenland
POSTBUS 599
4000 AN TIEL


FILE H:\C-ONTstandaarddocumenten\principetekeningen\overzicht principetek.dwg

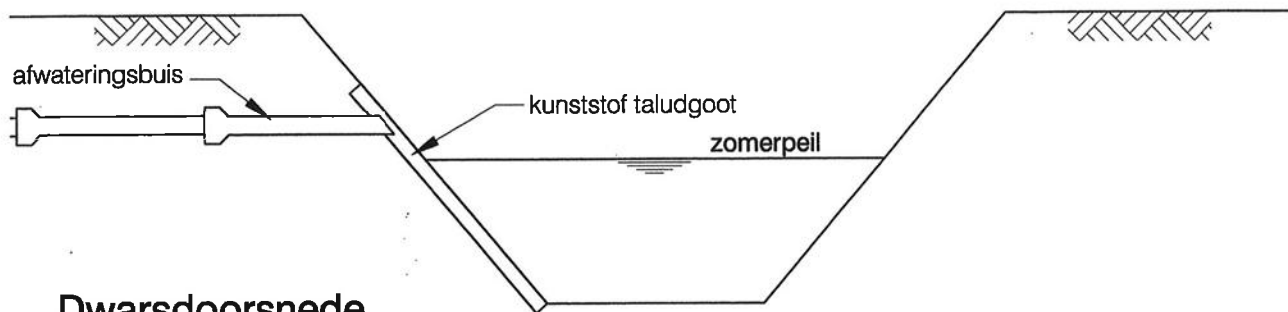

Dwarsdoorsnede



Detail taludgoot

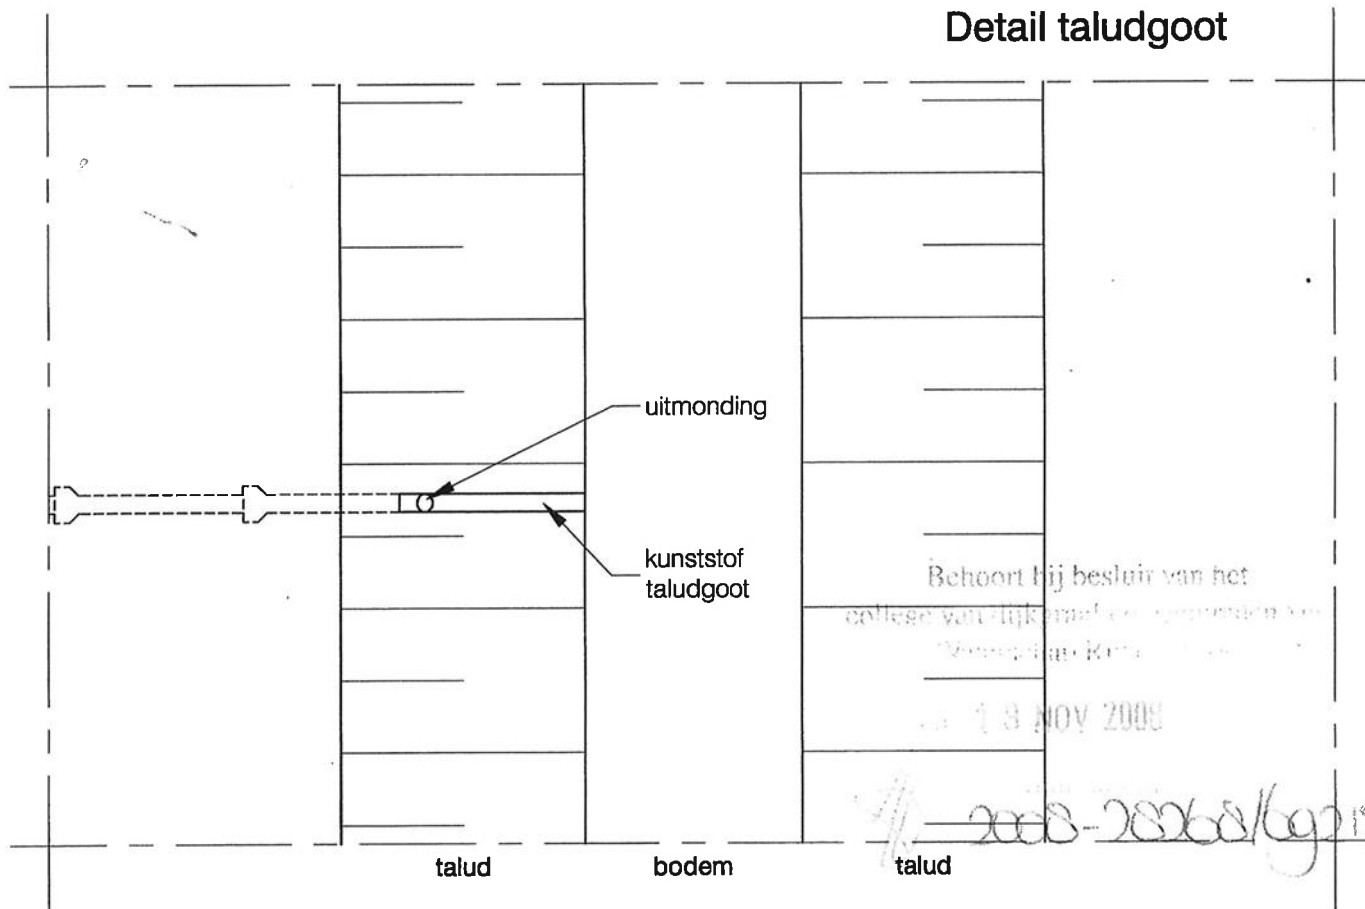

Bovenaanzicht

Opmerking:

- Uitvoering in overleg met rayonopzichter
- Alle leggermaten op te vragen bij Waterschap Rivierenland
- Alle maten in millimeters

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principetekening nr. 12a


Uitstroomvoorziening van verhard oppervlak tot 200 m2

Waterschap Rivierenland 	Schaal -		Formaat A4		Tek. nr.
	GET. ADJ	16-05-2007	GEW.	-	-
	GEC. -	-			
	GEZ. -	-			

Waterschap Rivierenland
POSTBUS 599
4000 AN TIEL

FILE H:\C-ONT\standaarddocumenten\principetekeningen\overzicht principetek.dwg


Soortenbult Skeet

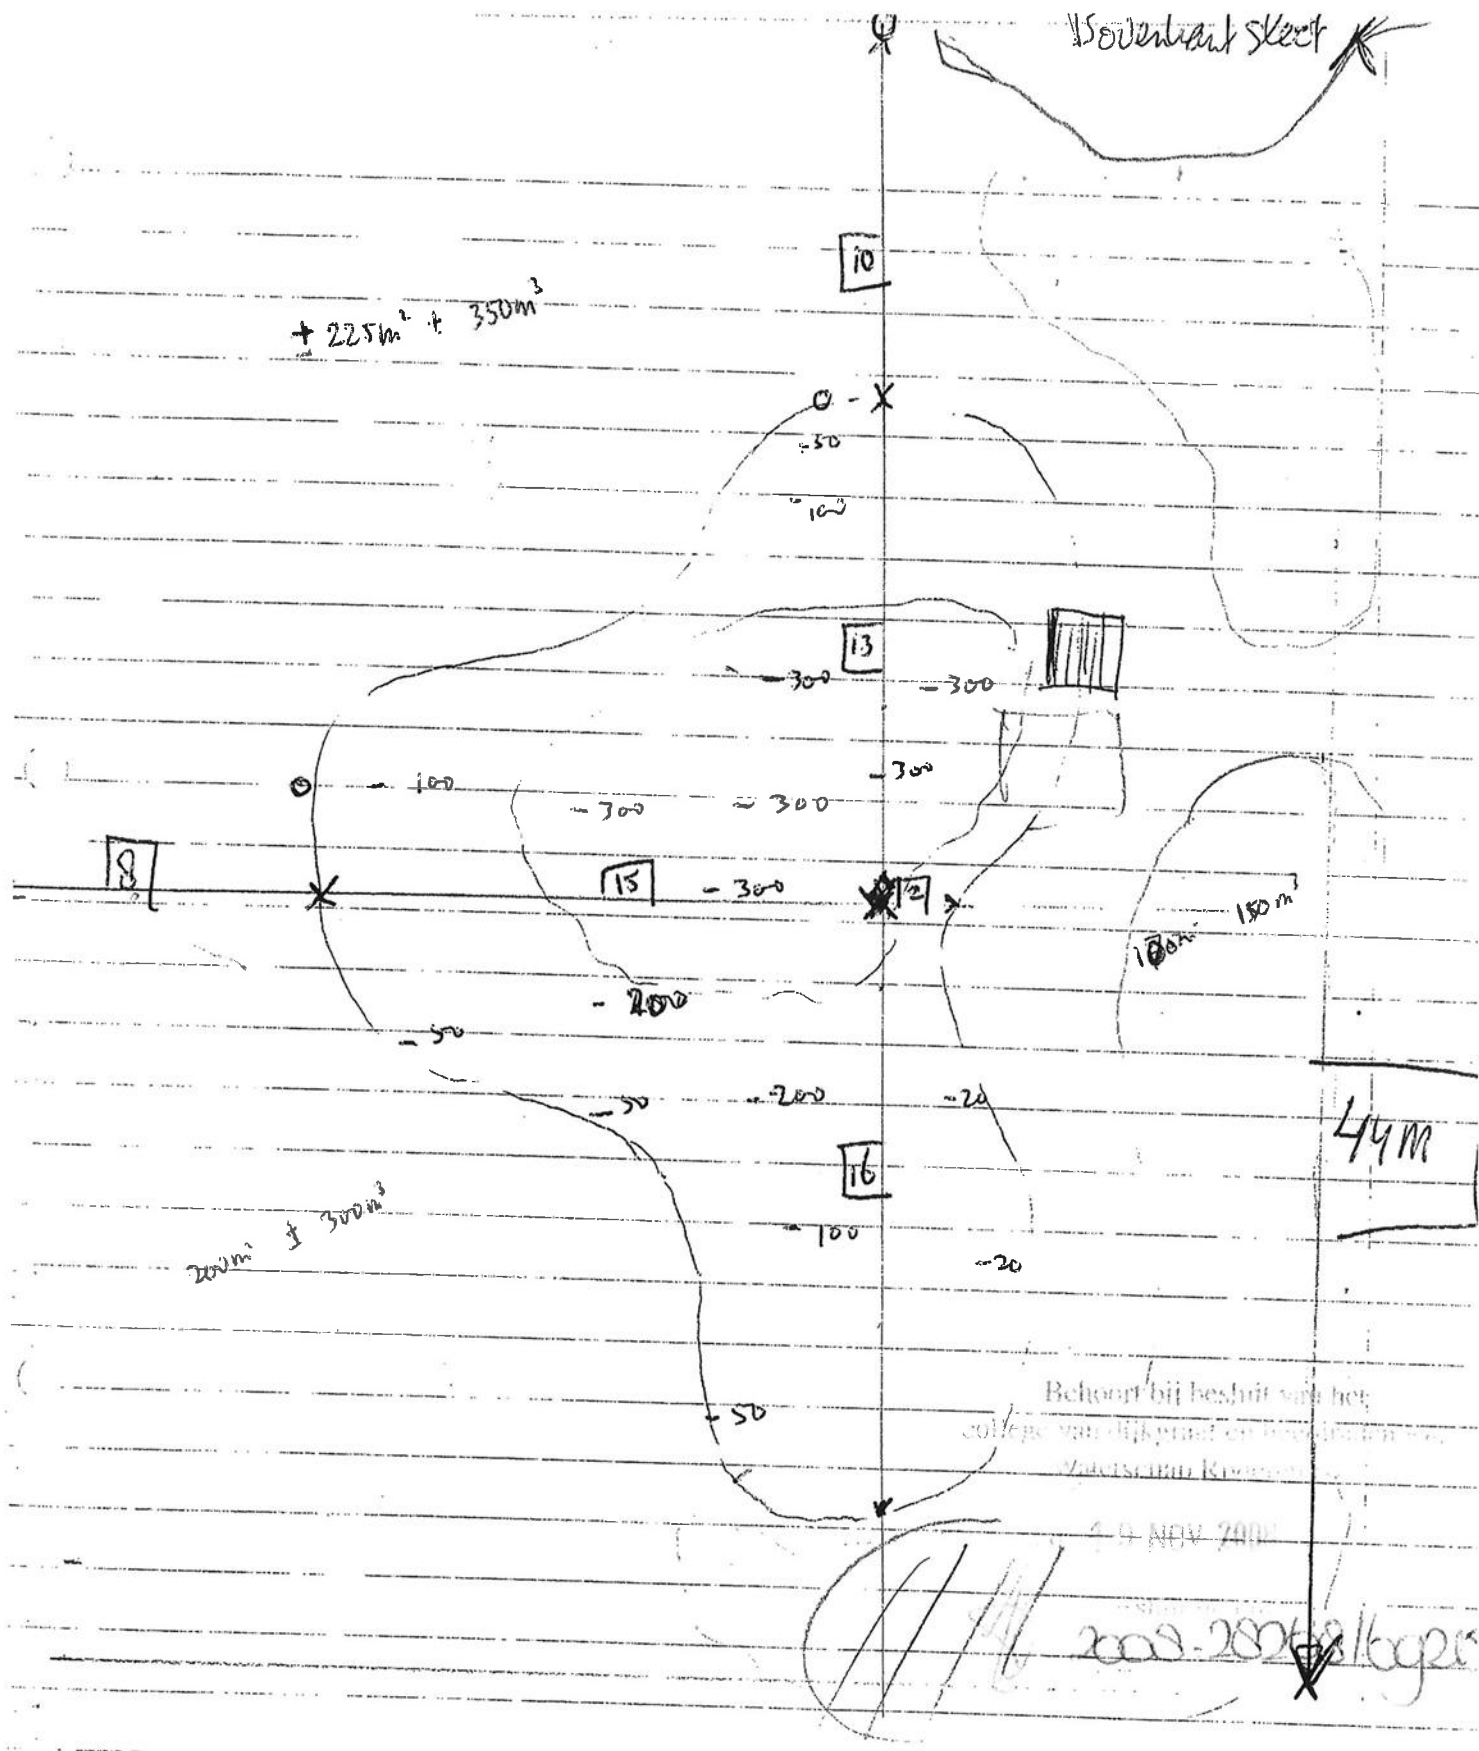

+ 500m² water 150

20
280
210
450m²

Tekening nummer 3

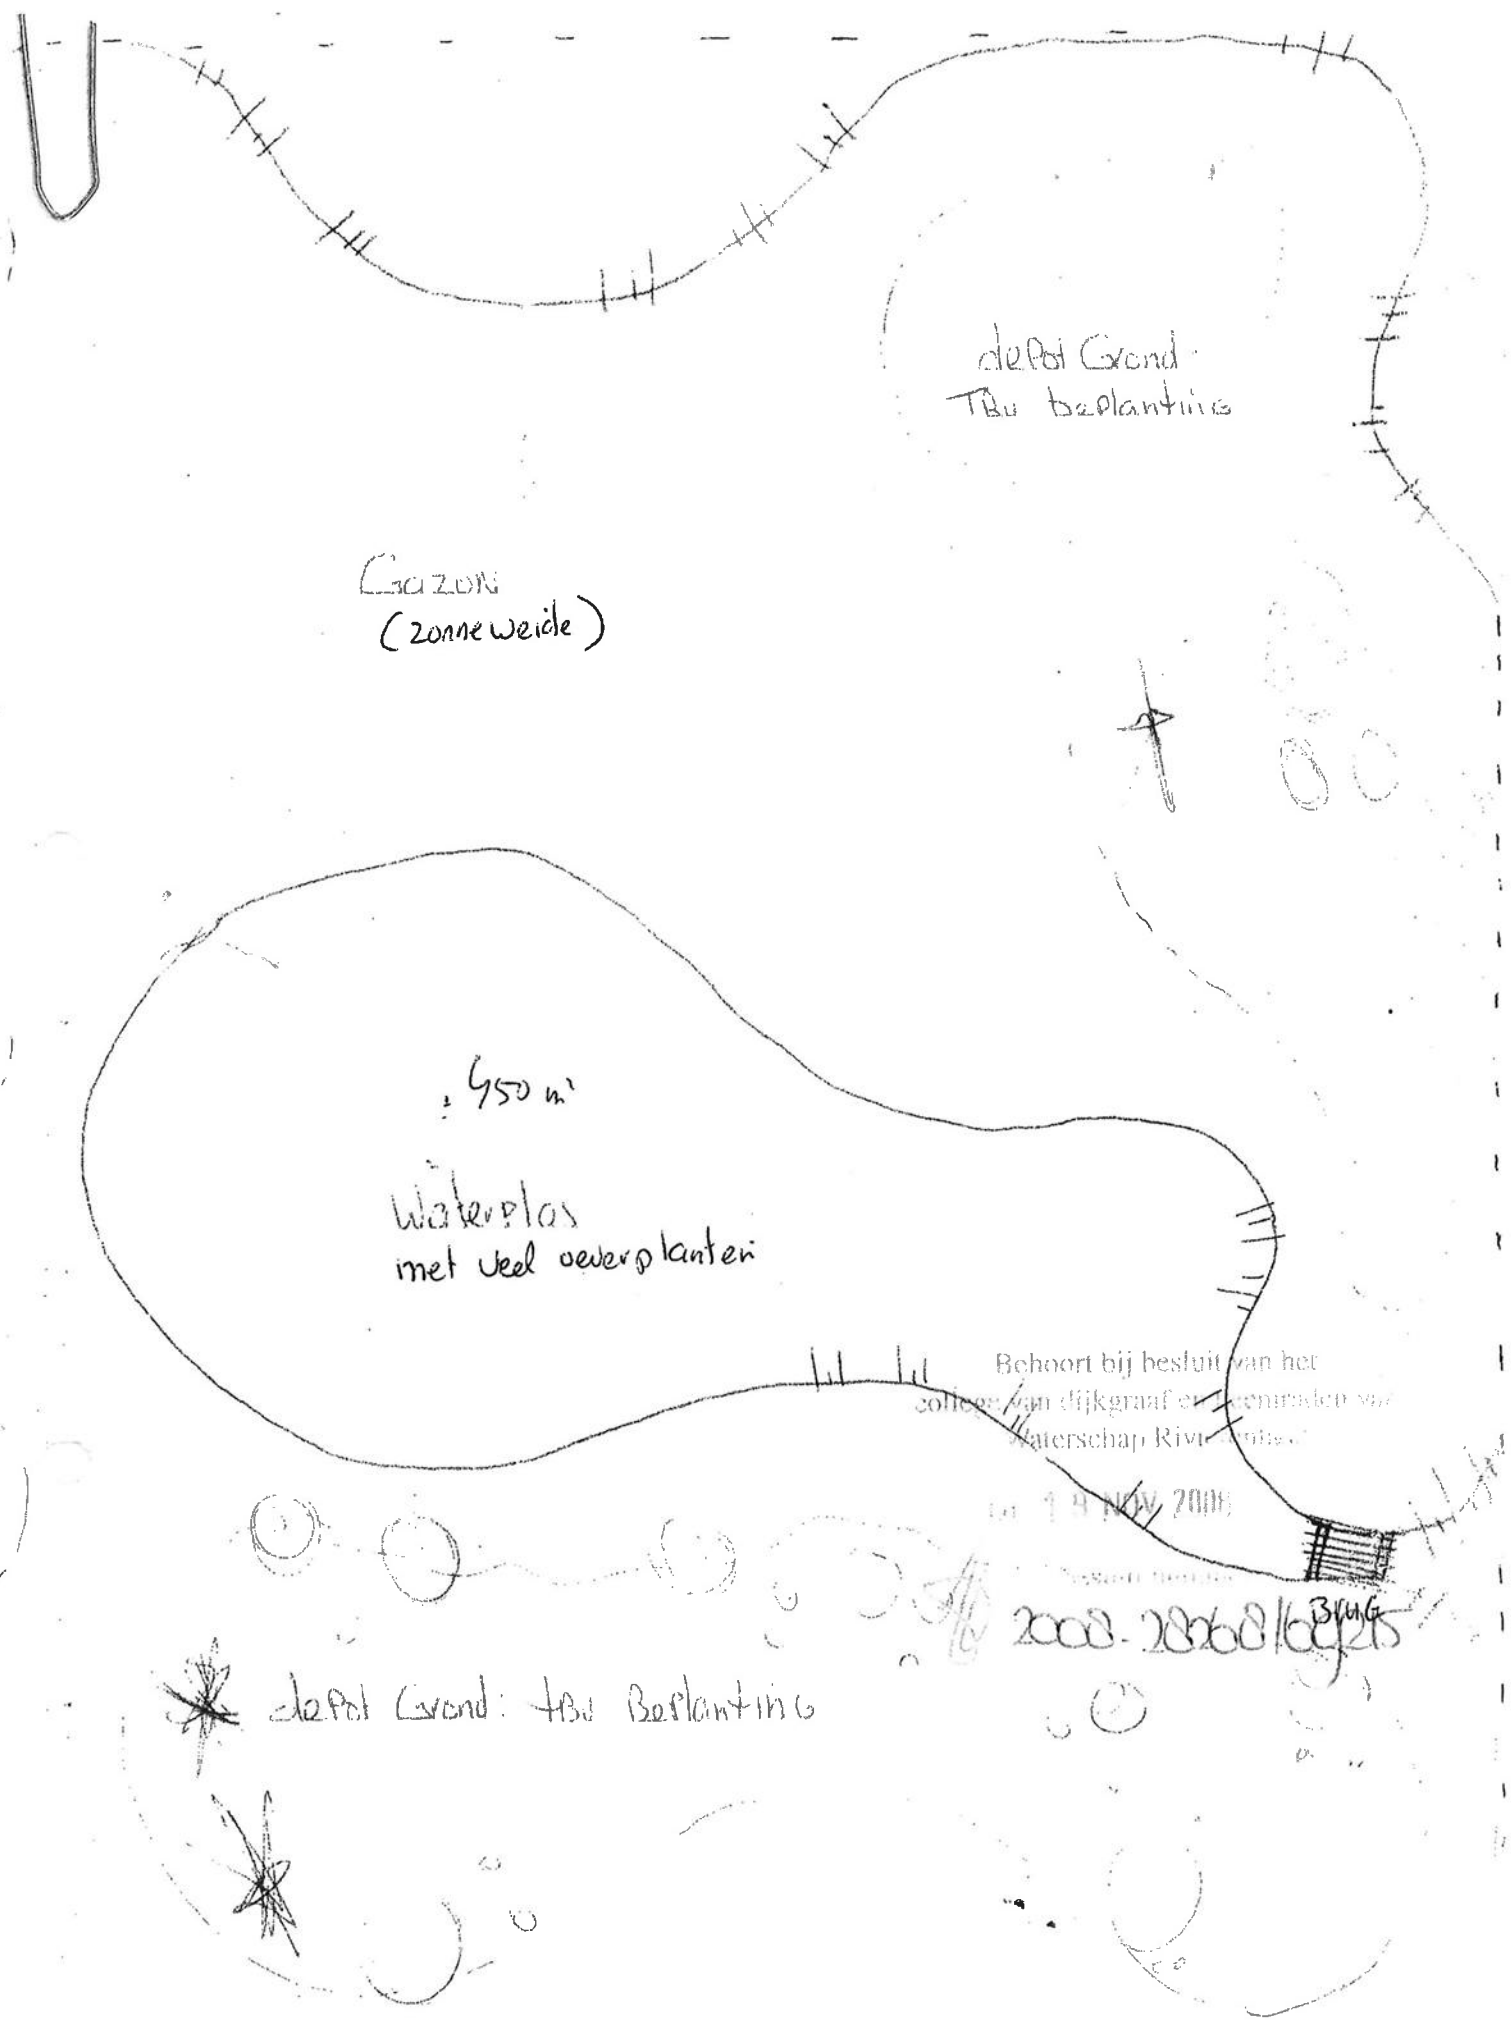

Gazon
(zonneweide)

de Pot Grond -
Tbu beplanting

450 m²
Waterplas
met veel oeverplanten

Behoort bij besluit van het
college van dijkgraaf en gemeenten van
Waterschap Rivierland

19 NOV 2008

2008-28668/0025

Brug

de Pot Grond: Tbu Beplanting

buis en ceder rand

Tekening nummer 2

Water Beveiliging Jhr 1074

Grasland

Schaal 1:200

Beihon by one/carbon



LEARNING OBJECTIVES

On completion of this chapter, you should be able to:

- 1. explain the importance of the audit process
- 2. explain the importance of the audit process
- 3. explain the importance of the audit process
- 4. explain the importance of the audit process
- 5. explain the importance of the audit process
- 6. explain the importance of the audit process
- 7. explain the importance of the audit process
- 8. explain the importance of the audit process
- 9. explain the importance of the audit process
- 10. explain the importance of the audit process

CHAPTER OBJECTIVES

On completion of this chapter, you should be able to:

- 1. explain the importance of the audit process
- 2. explain the importance of the audit process
- 3. explain the importance of the audit process
- 4. explain the importance of the audit process
- 5. explain the importance of the audit process
- 6. explain the importance of the audit process
- 7. explain the importance of the audit process
- 8. explain the importance of the audit process
- 9. explain the importance of the audit process
- 10. explain the importance of the audit process

[illegible]

Age	gender	weight (kg)	height (cm)	body fat (%)	muscle mass (kg)	bone mass (kg)	bone mineral density (g/cm ²)
20	male	70	175	12	55	12	1.05
25	male	75	180	10	60	13	1.10
30	male	80	185	8	65	14	1.15
35	male	85	190	6	70	15	1.20
40	male	90	195	4	75	16	1.25
45	male	95	200	2	80	17	1.30
50	male	100	205	1	85	18	1.35
55	male	105	210	0	90	19	1.40
60	male	110	215	0	95	20	1.45
65	male	115	220	0	100	21	1.50
70	male	120	225	0	105	22	1.55
75	male	125	230	0	110	23	1.60
80	male	130	235	0	115	24	1.65
85	male	135	240	0	120	25	1.70
90	male	140	245	0	125	26	1.75
95	male	145	250	0	130	27	1.80
100	male	150	255	0	135	28	1.85
105	male	155	260	0	140	29	1.90
110	male	160	265	0	145	30	1.95
115	male	165	270	0	150	31	2.00
120	male	170	275	0	155	32	2.05
125	male	175	280	0	160	33	2.10
130	male	180	285	0	165	34	2.15
135	male	185	290	0	170	35	2.20
140	male	190	295	0	175	36	2.25
145	male	195	300	0	180	37	2.30
150	male	200	305	0	185	38	2.35
155	male	205	310	0	190	39	2.40
160	male	210	315	0	195	40	2.45
165	male	215	320	0	200	41	2.50
170	male	220	325	0	205	42	2.55
175	male	225	330	0	210	43	2.60
180	male	230	335	0	215	44	2.65
185	male	235	340	0	220	45	2.70
190	male	240	345	0	225	46	2.75
195	male	245	350	0	230	47	2.80
200	male	250	355	0	235	48	2.85
205	male	255	360	0	240	49	2.90
210	male	260	365	0	245	50	2.95
215	male	265	370	0	250	51	3.00
220	male	270	375	0	255	52	3.05
225	male	275	380	0	260	53	3.10
230	male	280	385	0	265	54	3.15
235	male	285	390	0	270	55	3.20
240	male	290	395	0	275	56	3.25
245	male	295	400	0	280	57	3.30
250	male	300	405	0	285	58	3.35
255	male	305	410	0	290	59	3.40
260	male	310	415	0	295	60	3.45
265	male	315	420	0	300	61	3.50
270	male	320	425	0	305	62	3.55
275	male	325	430	0	310	63	3.60
280	male	330	435	0	315	64	3.65
285	male	335	440	0			



Tekening nummer 1

Arkel, sectie D, nummer 89

m: T dampen

Schagl : 1:1500