



## ADVIES ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG

### Beoordeling namens gemeente Giessenlanden door:

Drs. E.E.A. van der Kuijl; senior KNA archeoloog/beleidsadviseur

Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

Doc.nr: 0161244

d.d. 14 april 2016

### Onderwerp

Tweede beoordeling conceptrapport Nieuwe Wetering II te Noordeloos

Naar aanleiding van de beoordeling van het eerste conceptrapport heeft BAAC een tweede conceptrapport opgesteld dat op 11 april 2016 door het bwt team van gemeente Giessenlanden opnieuw ter toetsing is aangeboden. Het rapport heeft de titel: *Gemeente Giessenlanden Plangebied De Nieuwe Wetering te Noordeloos. Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)*. Het rapport is opgesteld door W.A Bergman. Het rapport is geautoriseerd door drs. C. Verbeek. Het betreft een versie van april 2016 met rapportnummer V-16.0042.


### Resultaten

Uit de actualisatie van het onderzoek door SOB Research uit 2004 blijkt de Nieuwland Stroomgordel actief was tussen circa 8140 en 7040 jaar geleden. In het uiterste oosten van het plangebied ligt een vertakking van de Schoonrewoerd stroomgordel die actief was tussen circa 5172 en 4054 jaar geleden. Afzettingen van de Nieuwland stroomgordel met resten uit het mesolithicum of neolithicum kunnen tussen 1,2 en 5,4 m -NAP aangetroffen worden. Afzettingen van de Schoonrewoerd stroomgordel kunnen tussen 0,8 +NAP en 1,8 m -NAP aangetroffen worden. De hoogte van het maaiveld binnen het plangebied varieert van circa 0,3 tot 1,3 – NAP.

Tijdens het karterend booronderzoek zijn door BAAC in totaal 44 boringen gezet, waarvan 39 tot 2 m-mv en 5 tot 4 m-mv. Uit het veldonderzoek blijkt dat in delen van het plangebied de originele bodem is opgehoogd met een mengsel van klei en zand en zeer grof zand met schelpresten. De dikte van het ophoogpakket varieert van circa 80 tot 120 cm –mv. Hieronder komt soms een circa 30 à 40 cm dikke begraven bouwvoor voor. In vrijwel het hele plangebied komt komklei in de ondergrond voor met uitzondering van het noordoostelijke deel, waar nog geulafzettingen zijn aangetroffen. Oeverafzettingen van de Nieuwland stroomgordel zijn niet aangetroffen.

## Beoordeling

Uit de bestudering van het 2<sup>e</sup> concept blijkt dat de opmerkingen uit de eerste beoordeling van 29 maart 2016 correct zijn verwerkt. Het rapport kan definitief gemaakt worden. In het noordoostelijke deel van het plangebied zijn weliswaar zandige afzettingen aangetroffen die door BAAC als crevasseafzettingen zijn geïnterpreteerd (zie afb. hieronder), echter de overgang van het bovenliggende sediment verloopt erosief. Dit betekent volgens BAAC dat een eventuele vondstenlaag bij hoog water weggeslagen zal zijn.

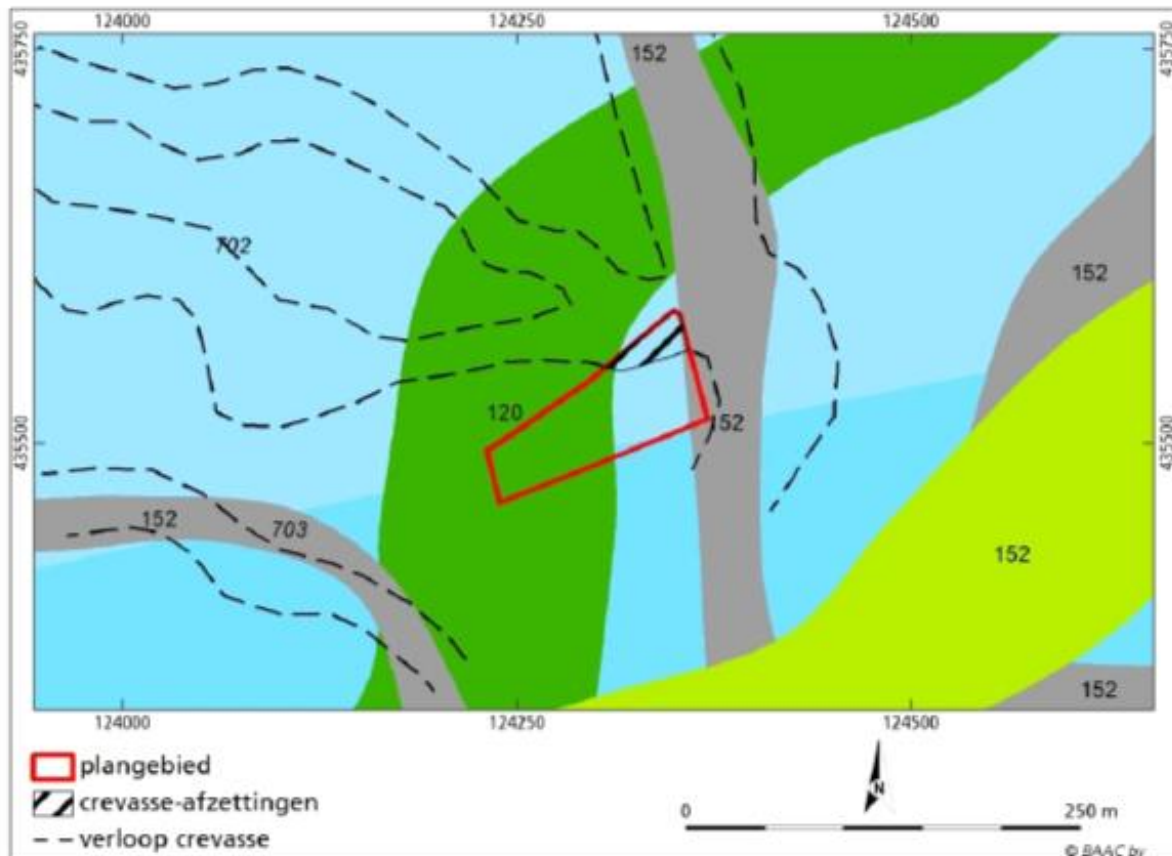

## Advies

Op grond van de resultaten van het onderzoek adviseert BAAC om, ten aanzien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Omdat naar onze mening voldoende is aangetoond dat in het plangebied binnen de geplande verstoringdiepte geen oever- of beddingafzettingen te verwachten zijn van de Stroomrewoerdse stroomgordel, onderschrijven wij het advies van BAAC. Vindplaatsen worden niet (meer) verwacht. Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.

Mochten er tijdens de graafwerkzaamheden onverwachts toch archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt hiervoor een meldplicht cf. art. 53 van de Monumentenwet. Deze melding dient z.s.m. plaats te vinden bij gemeente Giessenlanden en haar adviseur via e-mail: [bwt@giessenlanden.nl](mailto:bwt@giessenlanden.nl) / [bwt@bwtozhz@giessenlanden.nl](mailto:bwt@bwtozhz@giessenlanden.nl) en [info@hamaland-advies.nl](mailto:info@hamaland-advies.nl).