

## Hoogspanningsstation Westdorpe

*Akoestisch onderzoek in verband met geplande uitbreiding*





## Hoogspanningsstation Westdorpe

### *Akoestisch onderzoek in verband met geplande uitbreiding*

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| opdrachtgever     | DNWG Infra B.V.                                                   |
| rapportnummer     | FA 21290-2-RA-003                                                 |
| datum             | 22 augustus 2019                                                  |
| referentie        | GvL/GvL/KS/FA 21290-2-RA-003                                      |
| verantwoordelijke | ing. G.R.M. van Leemput                                           |
| opsteller         | ing. G.R.M. van Leemput<br>+31 858228629<br>g.vanleemput@peutz.nl |

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

## Inhoudsopgave

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding en samenvatting</b>                        | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Uitgangspunten</b>                                   | <b>6</b>  |
| 2.1      | Beschrijving inrichting en geprojecteerde uitbreidingen | 6         |
| 2.2      | Geprojecteerde uitbreidingen                            | 7         |
| 2.3      | Toetsingskader en wettelijke aspecten                   | 11        |
| 2.3.1    | Wet geluidhinder                                        | 11        |
| 2.3.2    | Akoestisch woon- en leefklimaat                         | 13        |
| <b>3</b> | <b>Metingen</b>                                         | <b>16</b> |
| 3.1      | Algemeen                                                | 16        |
| 3.2      | Meetmethode en meetinstrumenten                         | 16        |
| 3.3      | Meetresultaten                                          | 16        |
| <b>4</b> | <b>Berekeningen</b>                                     | <b>18</b> |
| 4.1      | Rekenmodellen                                           | 18        |
| 4.2      | Rekenresultaten                                         | 19        |
| 4.2.1    | Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus                  | 19        |
| 4.2.2    | Maximale geluidsniveaus                                 | 23        |
| <b>5</b> | <b>Beoordeling en conclusie</b>                         | <b>25</b> |
| 5.1      | Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (Enduris)        | 25        |
| 5.2      | Maximale geluidsniveaus (TenneT)                        | 26        |
| 5.3      | Akoestisch woon- en leefklimaat                         | 26        |

## **1 Inleiding en samenvatting**

In opdracht van DNWG Infra B.V. is een akoestisch onderzoek verricht in verband met de geprojecteerde uitbreiding bij het hoogspanningsstation Westdorpe, gesitueerd aan de Westkade 123 te Sas van Gent.

Het hoogspanningsstation zal worden opgesplitst in 2 inrichtingen: de inrichting van Enduris (het oostelijke deel van het station, waarop o.a. de transformatoren en de bedrijfsgebouwen zijn gesitueerd) en de inrichting van TenneT (het westelijke deel van het station, het schakelveld waarop o.a. de vermogensschakelaars zijn gesitueerd).

Vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit en de invoeding van elektriciteit door wind en zon zijn Enduris en TenneT voornemens om het hoogspanningsstation uit te breiden.

In de huidige situatie staan er bij het station drie transformatoren met een elektrisch vermogen van elk 60 MVA in buitenopstelling (TR151, TR152 en TR153). Een vierde transformator (TR51) met een elektrisch vermogen van 28 MVA staat in een gebouw opgesteld.

Het station zal worden uitgebreid met twee extra transformatoren (TR154 en TR155), die buiten zullen worden opgesteld. De uitbreiding zal in twee fasen worden doorgevoerd.

In de huidige situatie zijn er steeds drie van de vier transformatoren in bedrijf. Eén transformator (TR151, TR152 of TR153) staat reserve. Het gelijktijdig te schakelen (buiten opgestelde) transformatorvermogen bedraagt hiermee 120 MVA (2 x 60 MVA). Het bestaande station is niet vergunningplichtig voor het aspect milieu en de 'standaard voorschriften' uit het Activiteitenbesluit zijn van toepassing.

Na volledige realisatie van de uitbreiding zullen in eerste instantie vijf van de zes transformatoren gelijktijdig in bedrijf zijn. Op termijn kunnen mogelijk alle transformatoren gelijktijdig in bedrijf zijn. In beide gevallen zal het gelijktijdig te schakelen vermogen (van buiten opgestelde transformatoren) hoger worden dan 200 MVA.

Het station zal daarom na uitbreiding als type C inrichting worden aangemerkt en is dan vergunningplichtig voor het aspect milieu. Ook dient een geluidzone ex artikel 40 van de Wet geluidhinder te worden vastgesteld. Omdat het hoogspanningsstation is gesitueerd binnen de zone van een bestaand gezoneerd industrieterrein, is in overleg met het bevoegd gezag besloten dat het hoogspanningsstation zal worden toegevoegd aan het gezoneerde industrieterrein.

Omdat er nog voldoende geluidruimte binnen de bestaande zone beschikbaar is, zal de zone niet hoeven te worden verruimd. De vanwege het hoogspanningsstation optredende geluidbelasting zal worden getoetst aan de bestaande zonegrens en aan de vastgestelde MTG-waarden bij geluidgevoelige objecten binnen de zone.

Zoals eerder is aangegeven zullen de uitbreidingen in twee fasen worden doorgevoerd:

- Fase 1: hierbij zal een nieuwe transformator (TR154) worden bijgeplaatst. Deze transformator (60 MVA) is afkomstig van het hoogspanningsstation Borssele.
- Fase 2: De 60 MVA transformator TR154 zal worden vervangen door een nieuwe 120/150 MVA transformator en er zal een extra transformator worden bijgeplaatst (TR155). Dit is eveneens een nieuwe transformator met een vermogen van 120/150 MVA.

Voor beide fasen is tevens de situatie onderzocht waarbij het 150/50 kV gebouw aan de noordoostzijde van het terrein is gesloopt.

In het onderzoek zijn tevens de bij (bedrijfs)woningen optredende maximale geluidniveaus  $L_{Amax}$  als gevolg van het schakelen met de vermogensschakelaars beschouwd.

Voor de toekomstige situatie(s), waarbij het gelijktijdig te schakelen vermogen (van buiten opgestelde transformatoren) hoger wordt dan 200 MVA, zijn de standaard geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit niet meer automatisch van toepassing maar dienen specifieke geluidvoorschriften in de milieuvergunning van Enduris te worden opgenomen.

NB. Voor de inrichting van TenneT (het schakelveld met vermogensschakelaars) blijven wel de (standaard)voorschriften uit het Activiteitenbesluit van kracht.

Voor de toekomstige situatie wordt een geluidbijdrage van het hoogspanningsstation op de zonegrens berekend van maximaal 34 dB(A). Deze waarde ligt ruimschoots (16 dB) onder de totale, vanwege het gehele industrieterrein toegestane geluidbelasting. De bijdrage van het transformatorstation kan als (nagenoeg) verwaarloosbaar worden aangemerkt.

Uit het onderzoek volgt tevens dat na realisatie van de geplande uitbreiding nog steeds sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.


## 2 Uitgangspunten

### 2.1 Beschrijving inrichting en geprojecteerde uitbreidingen

In de huidige situatie bestaat het hoogspanningsstation Westdorpe uit een drietal vermogenstransformatoren (TR151, TR152 en TR153) in buitenopstelling en een transformator (TR51) die binnen staat opgesteld. Verder zijn er nog vier bedrijfsgebouwen op het terrein aanwezig.

In figuur 2.1 is een lay-out van de huidige situatie bij het station weergegeven.

f2.1 Lay-out hoogspanningsstation Westdorpe, huidige situatie

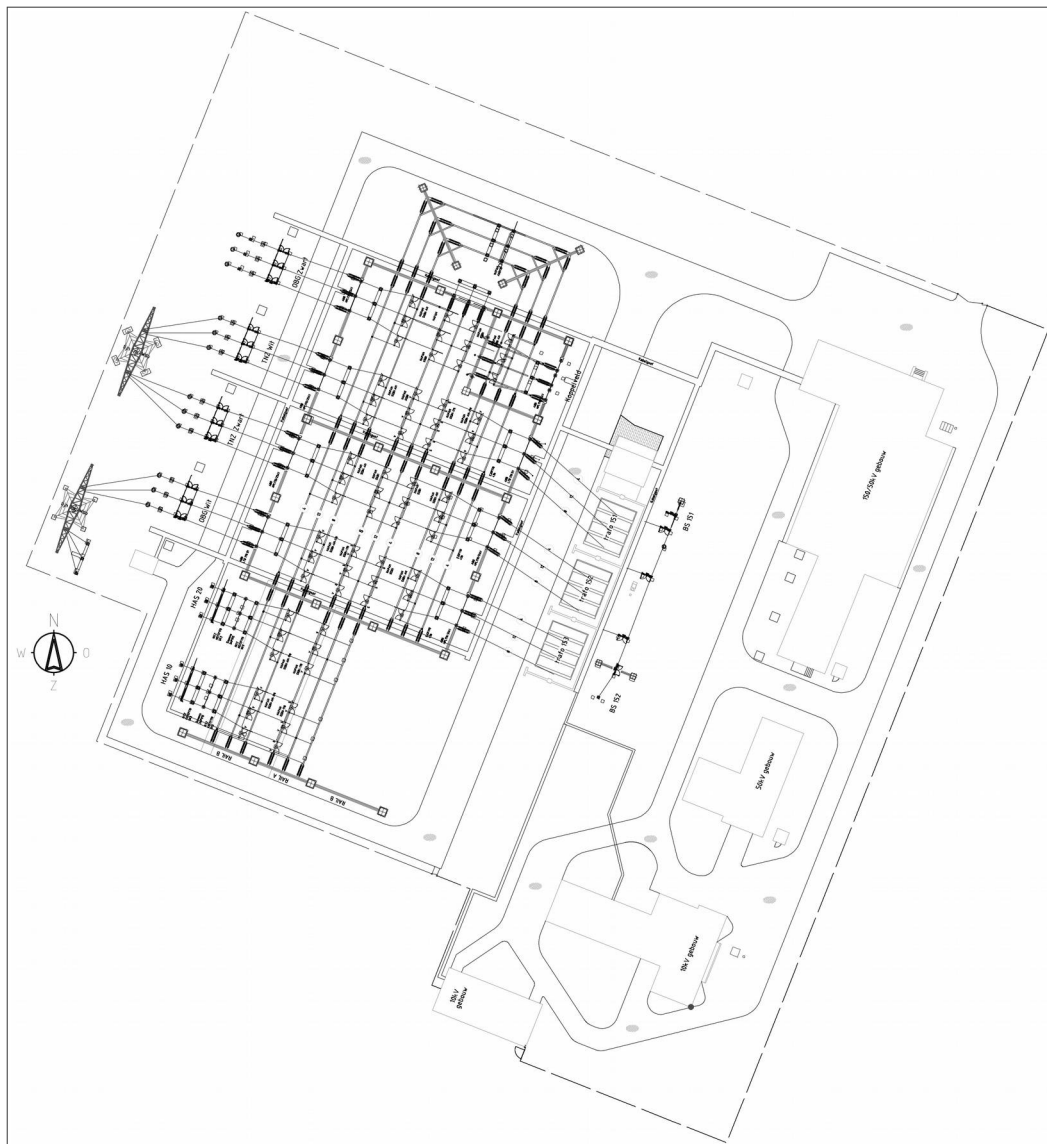

De buiten opgestelde transformatoren bezitten elk een elektrisch vermogen van 60 MVA en zijn aan drie zijden voorzien van scherfmuren. De voor- en de bovenzijde van de transformatorcellen zijn open. De open zijde van de cellen is naar het westen gericht. De transformatoren zijn voorzien van koelventilatoren. De koelventilatoren zijn in de 'representatieve bedrijfssituatie' maximaal gedurende de gehele dagperiode en maximaal gedurende 50% van de tijd in de avondperiode (2 uur) in werking. In de nachtperiode zijn de koelventilatoren niet in bedrijf.

De binnen opgestelde transformator TR51 bezit een elektrisch vermogen van 28 MVA en is niet voorzien van koelventilatoren. De oostelijke wand van de ruimte waarbinnen deze transformator is opgesteld, is als ventilatierooster uitgevoerd.

In de huidige situatie zijn van de drie buiten opgestelde transformatoren er steeds twee gelijktijdig in bedrijf. De derde transformator (TR151, TR152 of TR153) staat reserve en is uitgeschakeld. De binnen opgestelde transformator TR51 is altijd in bedrijf.

Het maximaal gelijktijdig in te schakelen (buiten opgestelde) elektrische vermogen bedraagt daarmee 120 MVA (60 + 60). Omdat deze waarde lager is dan 200 MVA, is het station in de huidige situatie niet vergunningplichtig voor het aspect milieu maar zijn de standaard voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Om dezelfde reden is het huidige station ook niet zoneringsplichtig in het kader van de Wet geluidhinder.

## 2.2 Geprojecteerde uitbreidingen

Vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit in de omgeving en de invoeding van elektriciteit door wind en zon zijn Enduris en TenneT voornemens om het station uit te breiden. De uitbreidingen zullen in twee fasen worden doorgevoerd:

### Fase 1

Ten zuiden van de bestaande transformator TR153 zal een nieuwe transformator worden bijgeplaatst: TR154. Deze transformator, die een elektrisch vermogen van 60 MVA bezit, komt van het hoogspanningsstation Borssele en heeft een geluidvermogen van 69 dB(A) (overeenkomend met een geluidniveau van maximaal 50 dB(A) op 0,3 meter afstand van de trafo). Deze transformator is niet voorzien van koelventilatoren.

In de nieuwe situatie zal in eerste instantie één vermogenstransformator uit bedrijf (reserve) zijn, echter, het is mogelijk dat op termijn alle op het station aanwezig transformatoren gelijktijdig in bedrijf zijn.

In dit onderzoek is daarom ('worst case') uitgegaan van de laatste situatie.

In tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de transformatoren in fase 1.

## t2.1 Overzicht transformatoren fase 1

| Transformator       | Elektrisch vermogen [MVA] |
|---------------------|---------------------------|
| TR151 (ongewijzigd) | 60                        |
| TR152 (ongewijzigd) | 60                        |
| TR153 (ongewijzigd) | 60                        |
| TR154 (nieuw)       | 60                        |
| TR51 (ongewijzigd)  | 28                        |

### Fase 2

De 60 MVA transformator TR154 zal worden vervangen door een nieuwe 120/150 MVA transformator. Deze transformator bezit een geluidvermogen van 72 dB(A) (overeenkomend met een geluidniveau van maximaal 50 dB(A) op 0,3 meter afstand van de trafo) en is voorzien van koelventilatoren. Het totale door de koelventilatoren uitgestraalde geluidvermogen bedraagt 78 dB(A) (10 x 68 dB(A)). De koelventilatoren zullen maximaal alleen overdag en gedurende maximaal 2 uur in de avondperiode in bedrijf zijn.

Ten zuiden van TR154 zal een extra transformator (TR155) worden geplaatst, eveneens met een elektrisch vermogen van 120/150 MVA. Deze transformator is identiek aan TR154.

Ook in deze situatie zal in eerste instantie één vermogenstransformator uit bedrijf (reserve) zijn, echter, het is mogelijk dat op termijn alle op het station aanwezig transformatoren gelijktijdig in bedrijf zijn.

In dit onderzoek is daarom ('worst case') uitgegaan van de laatste situatie.


In tabel 2.2 is een overzicht gegeven van de transformatoren in fase 2.

## t2.1 Overzicht transformator in fase 2 (eindfase)

| Transformator       | Elektrisch vermogen [MVA] |
|---------------------|---------------------------|
| TR151 (ongewijzigd) | 60                        |
| TR152 (ongewijzigd) | 60                        |
| TR153 (ongewijzigd) | 60                        |
| TR154 (nieuw)       | 120/150                   |
| TR155 (nieuw)       | 120/150                   |
| TR51 (ongewijzigd)  | 28                        |

In figuur 2.2 is een lay-out van het terrein gegeven voor de toekomstsituatie.

f2.2 Lay-out hoogspanningsstation Westdorpe, toekomst

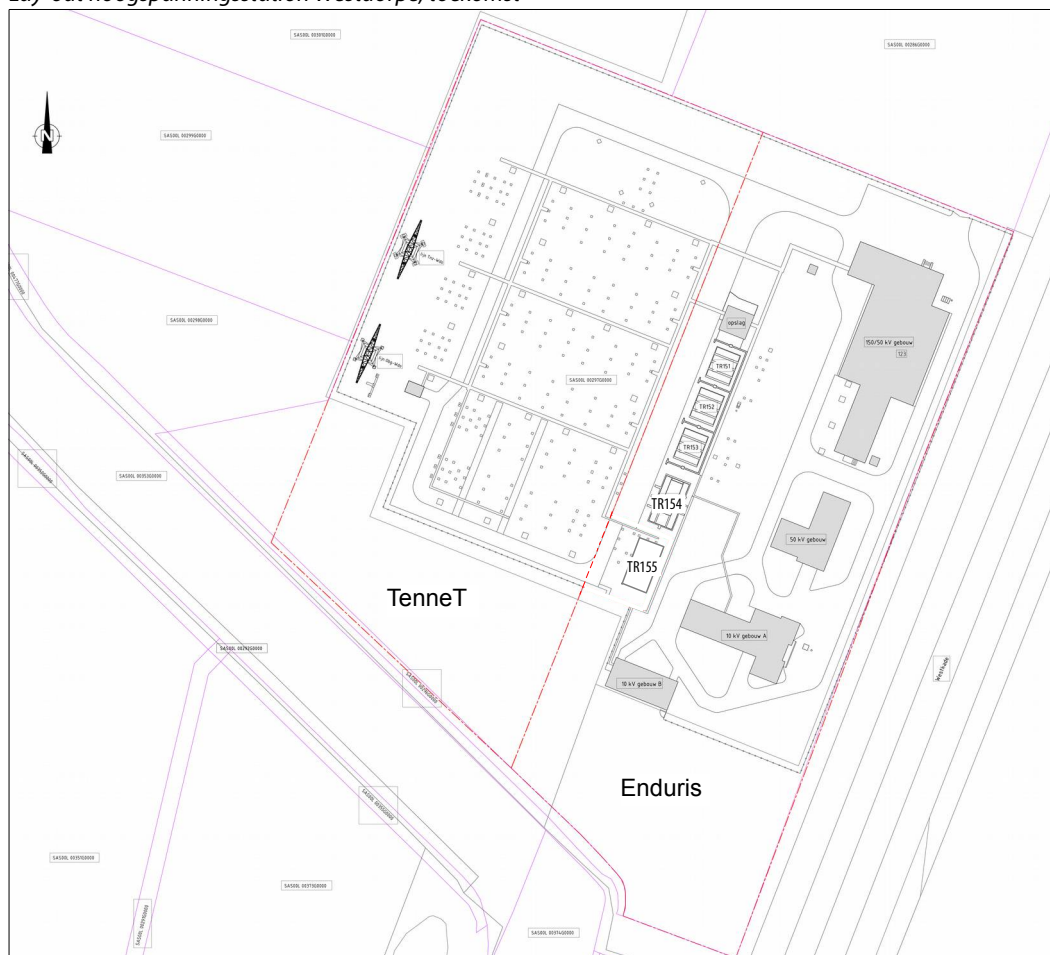

### Sloop 150/50 kV-gebouw

Het is mogelijk dat het 150/50 kV-gebouw aan de noordoostzijde van het terrein zal worden gesloopt, zie figuur 2.3. De in het gebouw aanwezige transformator TR51 zal daarmee ook verdwijnen.

Voor de beide fasen 1 en 2 is aanvullend de situatie onderzocht waarbij het gebouw is gesloopt (respectievelijk fase 1a en fase 2a genoemd).

## f2.3 Mogelijk te slopen gebouw



### **Maximale geluidniveaus**

Op het terrein van de inrichting van TenneT zijn o.a. vermogensschakelaars in het schakelveld gesitueerd. Als gevolg van het schakelen met de vermogensschakelaars kunnen geluidpieken ("maximale geluidniveaus") optreden.

In de toekomstige situatie zullen 12 vermogensschakelaars in het schakelveld aanwezig zijn. Normaliter wordt alleen in de dagperiode geschakeld (werkschakelingen en tijdens onderhoud).

In uitzonderlijke gevallen kan er ook buiten de dagperiode worden geschakeld.

### **Indirecte gevolgen**

In de Circulaire d.d. 29 februari 1996 (ook wel "Schrikkelcirculaire" genoemd) wordt een beoordelingswijze gepresenteerd voor het geluid afkomstig van verkeersbewegingen van en naar de inrichting over de openbare weg. Conform deze Circulaire dienen de equivalente geluidniveaus ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting te worden getoetst voor zover deze als 'akoestisch herkenbaar' zijn toe te rekenen aan de inrichting. Gelet op het geringe aantal vervoersbewegingen bij het transformatorstation wordt dit aspect als niet relevant verder buiten beschouwing gelaten in onderhavig onderzoek.


## 2.3 Toetsingskader en wettelijke aspecten

### 2.3.1 Wet geluidhinder

Het transformatorstation is gesitueerd binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Drieschouwen, Vaartwijk en Stroodorp' waarbij de 'enkelbestemming Bedrijf' en de functieaanduiding 'Nutsvoorziening' van toepassing is. Hierbij zijn *'inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, juncto bijlage 1, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht'* (zoneringsplichtige inrichtingen) uitgesloten.

Omdat in het gelijktijdig te schakelen transformatorvermogen lager is dan 200 MVA, is in de huidige situatie zoneringsplicht dan ook niet van toepassing.

Het transformatorstation is verder gelegen binnen de geluidzones van twee gezoneerde industrieterreinen, Axelse Vlake II en Sluiskil-Oost/Stroodorp-Oost, zie Figuur A

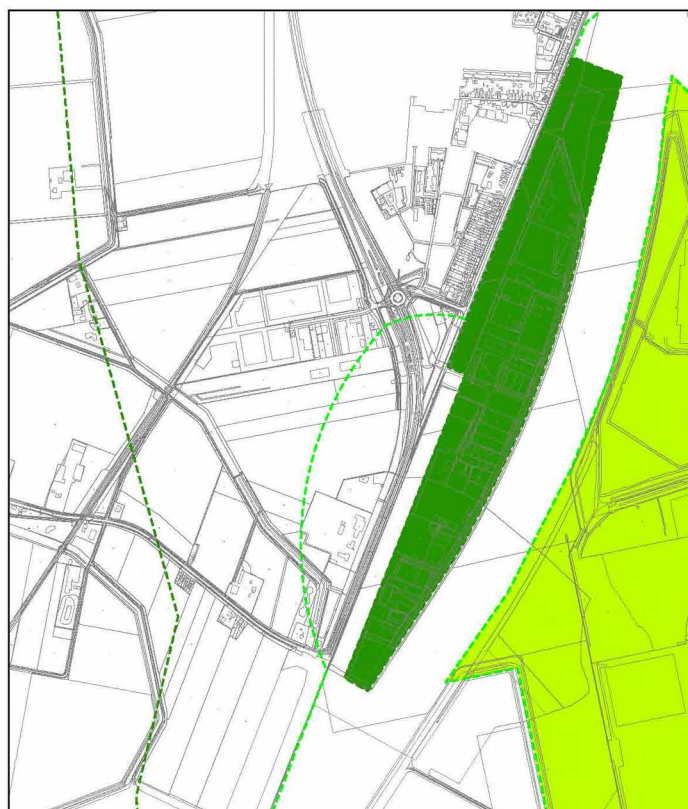

Figuur A: Huidige contouren

#### legenda

- Industrierrein, Axelse vlakte II
- Geluidzone, Axelse vlakte II
- Industrierrein Sluiskil-Oost/ Stroodorp-Oost
- Geluidzone, Sluiskil-Oost/ Stroodorp-Oost



Na realisatie van de geplande uitbreiding zal het gelijktijdig in te schakelen elektrische vermogen van de buiten opgestelde transformatoren meer dan 200 MVA gaan bedragen (Enduris-deel) . De inrichting van Enduris valt dan onder categorie 20.1.b van onderdeel C van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (verder te noemen: Bor) en is dan vergunningplichtig voor het aspect milieu. (NB. De inrichting van TenneT is niet milieuvergunningplichtig).

Gelet op onderdeel D van bijlage I (artikel 1.n) van het Bor wordt de inrichting dan tevens aangemerkt als een 'inrichting die in belangrijke mate geluidhinder kan veroorzaken'.

Omdat het huidige bestemmingplan 'Bedrijventerrein Drieschouwen, Vaartwijk en Stroodorp' dergelijke inrichtingen momenteel niet toestaat, zal het moeten worden aangepast. Het terrein waarop het transformatorstation is gesitueerd zal dan ook voorzien moeten worden van een geluidzone in het kader van de Wet geluidhinder.

Omdat het hoogspanningsstation is gesitueerd binnen de zone van bestaande gezoneerde industrieterreinen, is in overleg met het bevoegd gezag besloten dat het hoogspanningsstation zal worden toegevoegd aan het gezoneerde industrieterrein Sluiskil-Oost/Stroodorp-Oost. Er zal geen aparte geluidzone worden vastgesteld. In de navolgende figuur B is de toekomstige begrenzing van het gezoneerde industrieterrein weergegeven.



Figuur B: Toekomstige contouren

legenda

- Industrieterrein, Axelse vlakte II
- Geluidzone, Axelse vlakte II
- Industrieterrein Sluiskil-Oost/ Stroodorp-Oost
- Geluidzone, Sluiskil-Oost/ Stroodorp-Oost



Omdat er nog voldoende geluidruimte binnen de bestaande zone beschikbaar is, zal deze zone niet hoeven te worden verruimd. De vanwege het hoogspanningsstation optredende geluidbelasting zal worden getoetst aan de bestaande zonegrens en aan de vastgestelde MTG-waarden bij geluidgevoelige objecten binnen de zone.

Op het transformatorstation zijn dan de bepalingen van de Wet geluidhinder van toepassing, te weten:

- ter plaatse van de zonegrens geldt een grenswaarde van 50 dB(A) voor de geluidbelasting (etmaalwaarde) ten gevolge van alle inrichtingen op het gezoneerde industrieterrein;
- ter plaatse van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de zone mag de totale geluidbelasting (etmaalwaarde) vanwege het gehele gezoneerde industrieterrein niet hoger zijn dan de voor deze woningen vastgestelde MTG-waarde;
- ter plaatse van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen buiten de zone mag de geluidbelasting niet hoger zijn dan 50 dB(A).

Hierbij wordt volgens de Wet geluidhinder geen rekening gehouden met het karakter van het geluid (bijvoorbeeld tonaal geluid, muziekgeluid of impulsvormig geluid). In dit onderzoek wordt daarom geen toeslag voor tonaal geluid ( $K_1$ ) op de resultaten in rekening gebracht.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zal de zonebeheerder beoordelen of de geluidbelasting van de gezamenlijke bedrijven op het bestaande gezoneerde industrieterrein en het toe te voegen hoogspanningsterrein voldoet aan de grenswaarde op de zonegrens en op de woningen binnen de zone.

### 2.3.2 Akoestisch woon- en leefklimaat

Het hoogspanningsstation Westdorpe is gesitueerd binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Drieschouwen, Vaartwijk en Stroodorp' waarbij de 'enkelbestemming Bedrijf' en de functieaanduiding 'Nutsvoorziening' van toepassing is. Hierbij zijn *'inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, juncto bijlage 1, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht'* (zoneringsplichtige inrichtingen) uitgesloten.

De grens waarbij zoneringsplicht (en vergunningplicht voor het aspect milieu) van toepassing wordt ligt bij *'een gelijktijdig te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer' van niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren*.

Na realisatie van de voorgenomen uitbreiding zal het gelijktijdig in te schakelen elektrische vermogen van de buiten opgestelde transformatoren meer dan 200 MVA gaan bedragen waardoor niet meer aan de regels van het huidige bestemming zal worden voldaan. Op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' is dan bedrijfscategorie 4.2 van toepassing ('Elektriciteitsproductiebedrijven met een elektrisch vermogen van 200 tot 1000 MVA').

Om het bovenstaande ook formeel mogelijk te maken dient het bestemmingplan te worden aangepast. Voor een dergelijke planherziening dient het stappenplan te worden doorlopen zoals omschreven in de VNG-richtlijn 'Bedrijven en milieuzonering':

## Stap 1

Indien de richtafstand voor gewenste bedrijfscategorie voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk.

## Stap 2

Indien 'stap 1' niet toereikend is:

Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'rustige woonwijk' van maximaal:

- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde)
- 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden, etmaalwaarde)
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde).

Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' van maximaal:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde)
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden, etmaalwaarde)
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde):

Buitenplanse inpassing is mogelijk.

## Stap 3 en 4

Indien 'stap 2' niet toereikend is, is in de VNG-richtlijn nog een stap 3 en zelfs een stap 4 beschreven. In voorliggend rapport wordt hier vooralsnog niet verder op ingegaan.

In de VNG-richtlijn is aangegeven wanneer een omgeving als 'gemengd gebied' kan worden beschouwd:

*“een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. [...].*

*Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot een omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend”.*

In de onderhavige situatie is duidelijk sprake van een omgevingstype 'gemengd gebied' (woningen grenzend aan het gezoneerde industrieterrein 'Axelse Vlake', de directe nabijheid van het 'Bedrijventerrein Drieschouwen, Vaartwijk en Stroodorp' en situering van hoofdinfrastructuur in directe omgeving (o.a. de N252)).

Voor omgevingstype 'gemengd gebied' geldt voor milieucategorie 4.2 een richtafstand van 200 meter.

NB. Opgemerkt moet worden dat in de VNG-richtlijn is aangegeven dat 'elektriciteitsdistributiebedrijven met een opgesteld transformatorvermogen tussen 100 en 200 MVA worden aangemerkt als categorie 3.2 inrichting, waarvoor (uitgaande van een 'rustige woonwijk') een richtafstand van 100 m van toepassing is.

Bij een opgesteld transformatorvermogen tussen 200 en 1000 MVA (hetgeen hier van toepassing is) wordt de inrichting aangemerkt als categorie 4.2 inrichting. Hierbij is (voor een 'rustige woonwijk') een richtafstand van 300 m van toepassing.

Volgens de VNG-richtlijn kan de richtafstand, in geval van een 'gemengd gebied', met één afstandstap worden verlaagd. Beredeneerd kan worden dat voor 'elektriciteitsdistributiebedrijven' dan uitgegaan kan worden van een richtafstand van 100 m (immers, categorie 4.1 is in het geheel niet van toepassing voor dit type bedrijf).

Echter, om onnodige discussie hierover te vermijden wordt in de verdere beschouwingen uitgegaan van een richtafstand van 200 meter.

In de onderhavige situatie is de afstand van de (gevel) van de dichtstbij gesitueerde (bedrijfs)woning tot de inrichtingsgrens van het transformatorstation circa 180 meter. Derhalve is ook 'stap 2' van toepassing.

(NB. De afstand tot de overige woningen is minimaal 240 meter).

In stap 2 moeten de optredende geluidniveaus op de gevel van de woningen getoetst worden aan de grenswaarden die van toepassing zijn voor gebiedstype 'gemengd gebied', te weten 50 dB(A) etmaalwaarde (50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avond en 40 dB(A) in de nacht) en 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode voor piekgeluiden.

NB. Voor het geluid ten gevolge van 'verkeersaantrekkende werking' geldt een richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Gelet op het feit dat het station in principe onbemand is, kan worden gesteld dat de geluidemissie vanwege het verkeer van en naar de inrichting in het onderhavige geval volledig verwaarloosbaar is. Dit aspect is daarom niet verder beschouwd.

## 3 Metingen

### 3.1 Algemeen

Ten behoeve van het onderzoek zijn d.d. 15 januari jl. geluidmetingen verricht aan de huidige bronnen op het hoogspanningsstation Westdorpe.  
Tijdens de metingen was het station representatief in bedrijf.

### 3.2 Meetmethode en meetinstrumenten

Alle metingen zijn verricht volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

De metingen werden uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:

- Precision Sound Level Meter, fabricaat Brüel & Kjær, type 2250 met microfoon, fabricaat Brüel & Kjær, type 4189, met windbol.
- Akoestische ijkbron, fabricaat Brüel & Kjær, type 4231.

De gebruikte meetapparatuur voldoet aan de in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai aangewezen norm IEC 651:1979. Genoemde norm is vervangen door IEC 60651:2001. De gebruikte apparatuur voldoet tevens aan de thans geldende IEC 61672-1:2002 voor klasse 1.

De meetapparatuur is voor en na de metingen geijkt. Hierbij zijn geen significante afwijkingen geconstateerd.

### 3.3 Meetresultaten

De resultaten van de meest relevante metingen zijn weergegeven in de navolgende tabel 3.1. Van een aantal metingen zijn de geluidspectra grafisch weergegeven in bijlage 1.

t3.1 Resultaten van de meest relevante metingen, verricht 15-01-2018

| Omschrijving                             | L <sub>Aeq</sub> in dB(A) | Figuur nr. |
|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| TR151 ONAN, scan voorvlak                | 70                        | 1.1        |
| TR151 ONAN, in cel                       | 72                        |            |
| TR151 ONAN, opening achterzijde op 4 m   | 56                        |            |
| TR151 ONAF, scan voorvlak                | 73                        | 1.2        |
| TR151 ONAF, in cel                       | 79                        |            |
| TR152 ONAF, opening achterzijde op 4 m   | 59                        |            |
| TR152 ONAN, scan voorvlak                | 68                        | 1.3        |
| TR152 ONAN, in cel                       | 70                        |            |
| TR152 ONAN, opening achterzijde op 4 m   | 55                        |            |
| TR152 ONAF, scan voorvlak                | 72                        | 1.4        |
| TR152 ONAF, in cel                       | 78                        |            |
| TR152 ONAF, in opening achterzijde       | 73                        |            |
| TR153 ONAN, scan voorvlak                | 67                        | 1.5        |
| TR153 ONAN, in cel                       | 70                        |            |
| TR153 ONAN, opening achterzijde op 4 m   | 55                        |            |
| TR153 ONAF, scan voorvlak                | 72                        | 1.6        |
| TR153 ONAF, in cel                       | 75                        |            |
| TR153 ONAF, opening achterzijde op 4 m   | 55                        |            |
| T51, scan roostervlak                    | 56                        | 1.7        |
| Vermogensschakelaar LTB 170 D1/B op 15 m | 85 (L <sub>max</sub> )    | 1.8        |

ONAN = bedrijf zonder koelventilatoren

ONAF = bedrijf met koelventilatoren

## 4 Berekeningen

### 4.1 Rekenmodellen

Op basis van de de meetresultaten zijn de geluidvermogens van de bronnen berekend en zijn voor de verschillende scenario's akoestische rekenmodellen opgesteld. De rekenmodellen zijn geïmplementeerd in het zonebeheersmodel "Sluiskil-Oost" (versie december 2018), van de RUD Zeeland.

Met behulp van de rekenmodellen zijn de vanwege het transformatorstation optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{A,r,LT}$  berekend op de zonegrens en ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen (woningen, bedrijfswoningen en andere gevoelige gebouwen) in de omgeving. Hierbij zijn de rekenpunten uit het zonebeheersmodel gebruikt. Voor een overzicht van deze rekenpunten wordt verwezen naar pagina 2.2 t/m 2.6 en figuur 2.1 in bijlage 2.

De punten 51 t/m 59 ('Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal') betreffende de rekenposities op de zonegrens.

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus worden enkel veroorzaakt door de inrichting van Enduris.

Op het terreindeel van TenneT zijn alleen de vermogensschakelaars als geluidbron aan te merken. De vermogensschakelaars zijn alleen van belang voor de 'maximale geluidniveaus  $L_{A,max}$ ' (geluidpieken).

Met behulp van de rekenmodellen zijn de maximale geluidniveaus berekend op de gevel van de geluidgevoelige gebouwen in de omgeving. De maximale geluidniveaus zijn niet van belang voor de zonegrens.

Opgemerkt zij dat er in het zonebeheersmodel geen rekenpunten zijn opgenomen ter plaatse van de woning aan de Zandstraat 8 en de bedrijfswoningen aan de Zandstraat 6 Wervenweg 8 en de Wervenweg 13. Omdat deze (bedrijfs)woningen relatief dichtbij het transformatorstation zijn gesitueerd zijn, ter informatie, in dit rapport ook de geluidniveaus ( $L_{A,r,LT}$  en  $L_{A,max}$ ) op deze punten berekend (de posities 502, 503, 506 en 507, zie figuur 4.1).


NB. De bedrijfswoningen aan de Wervenweg 8 en 13 zijn gesitueerd op het bestaande gezoneerde industrieterrein en zijn daarom niet als 'gevoelig gebouw' aan te merken (en daarom niet relevant in het kader van dit onderzoek).

Alle berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II in de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999, van het voormalige Ministerie van VROM.

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn weergegeven in bijlage 2.

Opgemerkt zij dat alleen de rekenpunten en de aan het zonebeheersmodel toegevoegde modelementen (gebouwen en bronnen behorende tot het transformatorstation) in de bijlage zijn weergegeven. De ongewijzigde modelementen (zoals bodemgebieden, bebouwingsgebieden, proces-installatiegebieden, beplantingsstroken e.d.) zijn niet in de bijlage opgenomen.

f4.1 Situering extra rekenposities 503 bij een woning en 502, 506 en 507 bij bedrijfswoningen

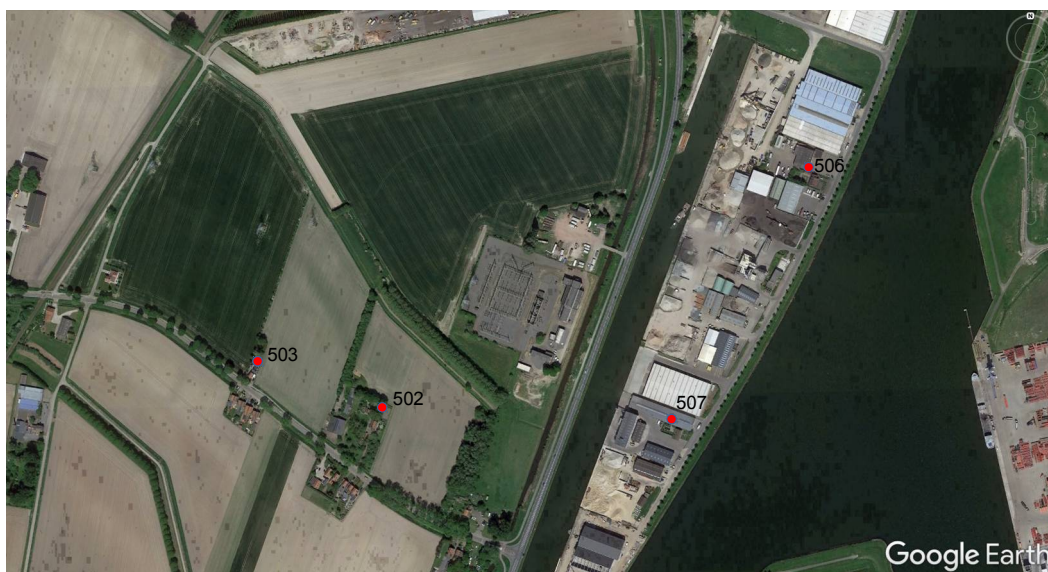

## 4.2 Rekenresultaten

### 4.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 4.1 zijn de voor de huidige situatie berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven. In de huidige situatie zijn steeds twee van de drie vermogenstransformatoren TR151, TR152 en TR153 in bedrijf (TR51 is altijd in bedrijf). Er zijn derhalve drie bedrijfssituaties mogelijk. In de tabel is, per rekenpositie, steeds de hoogst berekende waarde van de drie situaties getoond.

In de tabel zijn de resultaten voor de 15 hoogst belaste posities (gesorteerd op etmaalwaarde) weergegeven. In bijlage 3 zijn, op pagina 3.2 t/m 3.16, de berekende geluidniveaus voor alle rekenposities weergegeven.

t4.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{A,r,LT}$  en etmaalwaarden  $L_{etmaal}$  voor de huidige situatie.

| Rekenpunt  |                                      | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |       |       | Etmaalwaarde<br>in dB(A) |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|
|            |                                      | dag                   | avond | nacht |                          |
| 502        | Bedrijfswoning Zandstraat 6          | 35,8                  | 33,8  | 29,9  | 40                       |
| 9-1        | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 32,3                  | 30,1  | 26,1  | 36                       |
| 300        | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent  | 30,9                  | 28,8  | 24,7  | 35                       |
| 503        | Woning Zandstraat 8                  | 30,5                  | 28,4  | 24,3  | 34                       |
| 53         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.        | 29,3                  | 27,2  | 23,0  | 33                       |
| 507        | Bedrijfswoning Wervenvweg 13         | 26,8                  | 25,0  | 22,5  | 32                       |
| 9          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 26,6                  | 24,5  | 20,7  | 31                       |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A)   | 23,6                  | 21,7  | 18,3  | 28                       |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A)   | 23,5                  | 21,6  | 18,1  | 28                       |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A)   | 23,4                  | 21,5  | 17,9  | 28                       |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A)   | 23,2                  | 21,3  | 17,9  | 28                       |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A)   | 22,8                  | 21,0  | 17,6  | 28                       |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A)   | 23,0                  | 21,1  | 17,6  | 28                       |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A)   | 22,8                  | 20,8  | 17,4  | 27                       |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A)   | 22,5                  | 20,7  | 17,3  | 27                       |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A)   | 22,2                  | 20,4  | 17,0  | 27                       |

De weergave van de resultaten in tienden van dB's geeft niet de absolute nauwkeurigheid weer, maar dient slechts ter vergelijking en ter afronding van het eindresultaat (etmaalwaarde) op hele dB's, conform de Handleiding meten en rekenen industrielaawaai.

In tabel 4.2 zijn de voor de toekomstige situatie, fase 1 berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven voor de hoogst belaste posities.

In bijlage 3 zijn, op pagina 3.17 t/m 3.21, de berekende geluidniveaus voor alle rekenposities weergegeven.

t4.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{A,r,LT}$  en etmaalwaarden voor de toekomstige situatie, fase 1

| Rekenpunt  |                                      | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |       |       | Etmaalwaarde<br>in dB(A) |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|
|            |                                      | dag                   | avond | nacht |                          |
| 502        | Bedrijfswoning Zandstraat 6          | 37,5                  | 35,4  | 31,4  | 41                       |
| 9-1        | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 33,9                  | 31,7  | 27,2  | 37                       |
| 300        | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent  | 32,0                  | 30,0  | 25,9  | 36                       |
| 503        | Woning Zandstraat 8                  | 31,9                  | 29,9  | 25,9  | 36                       |
| 53         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.        | 30,4                  | 28,3  | 24,3  | 34                       |
| 507        | Bedrijfswoning Wervenvweg 13         | 28,4                  | 26,7  | 23,7  | 34                       |
| 9          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 27,8                  | 25,8  | 22,0  | 32                       |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A)   | 24,6                  | 22,8  | 19,6  | 30                       |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A)   | 24,5                  | 22,6  | 19,3  | 29                       |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A)   | 24,2                  | 22,4  | 19,2  | 29                       |

t4.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{A,r,LT}$  en etmaalwaarden voor de toekomstige situatie, fase 1

| Rekenpunt  |                                    | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |       |       | Etmaalwaarde<br>in dB(A) |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|
|            |                                    | dag                   | avond | nacht |                          |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 24,2                  | 22,4  | 19,1  | 29                       |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 23,8                  | 22,0  | 18,9  | 29                       |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 23,9                  | 22,0  | 18,8  | 29                       |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 23,7                  | 21,9  | 18,7  | 29                       |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 23,5                  | 21,7  | 18,6  | 29                       |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 24,0                  | 22,1  | 18,4  | 28                       |

In tabel 4.3 zijn de voor de toekomstige situatie, fase 2 berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven voor de hoogst belaste posities. Hierbij is er weer van uitgegaan dat alle transformatoren gelijktijdig in bedrijf kunnen zijn.

In bijlage 3 zijn, op pagina 3.22 t/m 3.26, de berekende geluidniveaus voor alle rekenposities weergegeven.

t4.3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{A,r,LT}$  en etmaalwaarden voor de toekomstige situatie, fase 2

| Rekenpunt  |                                      | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |       |       | Etmaalwaarde<br>in dB(A) |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|
|            |                                      | dag                   | avond | nacht |                          |
| 502        | Bedrijfswoning Zandstraat 6          | 37,6                  | 35,5  | 31,4  | 41                       |
| 9-1        | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 34,0                  | 31,9  | 27,2  | 37                       |
| 300        | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent  | 32,1                  | 30,0  | 25,9  | 36                       |
| 503        | Woning Zandstraat 8                  | 32,0                  | 29,9  | 25,9  | 36                       |
| 53         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.        | 30,4                  | 28,4  | 24,3  | 34                       |
| 507        | Bedrijfswoning Wervenweg 13          | 28,5                  | 26,8  | 23,8  | 34                       |
| 9          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 28,0                  | 26,0  | 22,1  | 32                       |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A)   | 24,6                  | 22,8  | 19,6  | 30                       |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A)   | 24,5                  | 22,6  | 19,4  | 29                       |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A)   | 24,2                  | 22,4  | 19,2  | 29                       |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A)   | 24,2                  | 22,4  | 19,1  | 29                       |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A)   | 23,8                  | 22,0  | 18,9  | 29                       |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A)   | 23,9                  | 22,0  | 18,8  | 29                       |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A)   | 23,7                  | 21,9  | 18,7  | 29                       |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A)   | 23,5                  | 21,7  | 18,6  | 29                       |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A)   | 24,0                  | 22,1  | 18,4  | 28                       |

In tabel 4.4 zijn de voor de toekomstige situatie, fase 1a (waarbij het noordoostelijke gebouw is gesloopt) berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus weergegeven voor de hoogst belaste posities.

In bijlage 3 zijn, op pagina 3.27 t/m 3.31, de berekende geluidniveaus voor alle rekenposities weergegeven.

t4.4 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{A,r,LT}$  en etmaalwaarden voor de toekomstige situatie, fase 1a

| Rekenpunt  |                                      | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |       |       | Etmaalwaarde<br>in dB(A) |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|
|            |                                      | dag                   | avond | nacht |                          |
| 502        | Bedrijfswoning Zandstraat 6          | 37,5                  | 35,4  | 31,4  | 41                       |
| 9-1        | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 33,9                  | 31,7  | 27,1  | 37                       |
| 300        | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent  | 32,0                  | 30,0  | 25,9  | 36                       |
| 503        | Woning Zandstraat 8                  | 31,9                  | 29,9  | 25,9  | 36                       |
| 53         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.        | 29,8                  | 27,7  | 23,8  | 34                       |
| 507        | Bedrijfswoning Wervenweg 13          | 28,4                  | 26,7  | 23,7  | 34                       |
| 9          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 27,8                  | 25,8  | 21,9  | 32                       |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A)   | 24,6                  | 22,8  | 19,6  | 30                       |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A)   | 24,5                  | 22,6  | 19,3  | 29                       |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A)   | 24,2                  | 22,4  | 19,2  | 29                       |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A)   | 24,2                  | 22,4  | 19,1  | 29                       |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A)   | 23,8                  | 22,0  | 18,9  | 29                       |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A)   | 23,8                  | 22,0  | 18,8  | 29                       |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A)   | 23,7                  | 21,9  | 18,7  | 29                       |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A)   | 23,5                  | 21,7  | 18,5  | 28                       |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A)   | 24,0                  | 22,0  | 18,4  | 28                       |

In tabel 4.5 zijn de voor de toekomstige situatie, fase 2a (met gebouw gesloopt) berekende langtijdgemiddelde beoordelings-niveaus weergegeven voor de hoogst belaste posities. In bijlage 3 zijn, op pagina 3.32 t/m 3.36, de berekende geluidniveaus voor alle rekenposities weergegeven.

t4.5 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus  $L_{A,r,LT}$  en etmaalwaarden voor de toekomstige situatie, fase 2a

| Rekenpunt  |                                      | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |       |       | Etmaalwaarde<br>in dB(A) |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|
|            |                                      | dag                   | avond | nacht |                          |
| 502        | Bedrijfswoning Zandstraat 6          | 37,6                  | 35,5  | 31,4  | 41                       |
| 9-1        | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 34,0                  | 31,8  | 27,2  | 37                       |
| 300        | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent  | 32,1                  | 30,0  | 25,9  | 36                       |
| 503        | Woning Zandstraat 8                  | 32,0                  | 29,9  | 25,9  | 36                       |
| 53         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.        | 29,8                  | 27,8  | 23,8  | 34                       |
| 507        | Bedrijfswoning Wervenweg 13          | 28,5                  | 26,8  | 23,8  | 34                       |
| 9          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 27,9                  | 25,9  | 22,0  | 32                       |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A)   | 24,6                  | 22,8  | 19,6  | 30                       |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A)   | 24,5                  | 22,6  | 19,3  | 29                       |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A)   | 24,2                  | 22,4  | 19,2  | 29                       |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A)   | 24,2                  | 22,4  | 19,1  | 29                       |

## t4.5 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus $L_{A,r,LT}$ en etmaalwaarden voor de toekomstige situatie, fase 2a

| Rekenpunt  |                                    | $L_{A,r,LT}$ in dB(A) |       |       | Etmaalwaarde<br>in dB(A) |
|------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------------|
|            |                                    | dag                   | avond | nacht |                          |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 23,8                  | 22,0  | 18,9  | 29                       |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 23,9                  | 22,0  | 18,8  | 29                       |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 23,7                  | 21,9  | 18,7  | 29                       |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 23,5                  | 21,7  | 18,5  | 28                       |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 24,0                  | 22,0  | 18,4  | 28                       |

### 4.2.2 Maximale geluidniveaus

Op het terreindeel van TenneT zijn o.a. vermogensschakelaars gesitueerd. Als gevolg van het schakelen met de vermogensschakelaars in het schakelveld kunnen geluidpieken ("maximale geluidniveaus  $L_{Amax}$ ") optreden.

In de toekomstige situatie zullen 12 vermogensschakelaars in het schakelveld aanwezig zijn.

NB. Op het terreindeel van Enduris zijn er geen installaties aanwezig die voor de (woon)omgeving relevante geluidpieken veroorzaken.

Het (piek)geluidvermogen van de vermogensschakelaars is berekend op basis van de verrichte geluidmetingen aan de vermogensschakelaar LTB 170 D1/B (VS150) en bedraagt 118 dB(A).

In tabel 4.6 zijn de voor de toekomstige situatie berekende maximale geluidniveaus  $L_{Amax}$  weergegeven voor de hoogst belaste woningen en andere geluidgevoelige gebouwen. Hierbij zijn de beide situaties onderzocht:

- met het 150/50 kV-gebouw nog aanwezig
- met het 150/50 kV-gebouw gesloopt.

In bijlage 3 zijn, op pagina 3.37 t/m 3.46, de berekende geluidniveaus voor alle rekenposities weergegeven.

t4.6 Maximale geluidniveaus  $L_{Amax}$  voor de toekomstige situatie

| Rekenpunt  |                                      | $L_{Amax}$ in dB(A) |                 |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|            |                                      | gebouw nog aanwezig | gebouw gesloopt |
| 502        | Bedrijfswoning Zandstraat 6          | 58                  | 58              |
| 9-1        | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 54                  | 54              |
| 503        | Woning Zandstraat 8                  | 52                  | 52              |
| 300        | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent  | 50                  | 50              |
| 507        | Bedrijfswoning Wervenweg 13          | 48                  | 48              |
| 9          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 43                  | 43              |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A)   | 40                  | 40              |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A)   | 40                  | 40              |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A)   | 40                  | 40              |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A)   | 39                  | 39              |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A)   | 39                  | 39              |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A)   | 39                  | 39              |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A)   | 39                  | 39              |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A)   | 39                  | 39              |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A)   | 39                  | 39              |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A)   | 38                  | 38              |

## 5 Beoordeling en conclusie

### 5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (Enduris)

In de toekomstige situaties zal het gelijktijdig in werking zijnde, buiten opgestelde, transformatorvermogen hoger zijn dan 200 MVA. Hiermee wordt de inrichting van Enduris vergunningplichtig en zoneringsplichtig. Omdat het hoogspanningsstation is gesitueerd binnen de zone van een bestaand gezondeerd industrieterrein, is in overleg met het bevoegd gezag besloten dat het hoogspanningsstation zal worden toegevoegd aan het gezondeerde industrieterrein. Omdat er nog voldoende geluidruimte binnen de bestaande zone beschikbaar is, zal de zone niet hoeven te worden verruimd.

Uit de berekeningen blijkt dat in de toekomstige situaties na realisatie van de geprojecteerde uitbreidingen, de geluidbelasting vanwege het hoogspanningsstation bij de (bedrijfs)woningen in de directe omgeving ten hoogste 41 dB(A) (etmaalwaarde) zal bedragen.

De geluidbijdrage van het hoogspanningsstation zal slechts marginaal toenemen als gevolg van de uitbreidingen (ordegrootte 1 à 2 dB).

Mede gelet op de situering van de woningen binnen de geluidzone 'industrie-3' en van de bedrijfswoningen op een (al dan niet gezondeerd) bedrijventerrein, kan worden vastgesteld dat deze marginale toename van 1 à 2 dB niet tot een relevante verhoging van de totale geluidbelasting van deze woningen respectievelijk van de bedrijfswoningen zal leiden.

De geluidbelasting vanwege het hoogspanningsstation bedraagt op de zonegrens maximaal 34 dB(A) etmaalwaarde (zonepunt 53). Deze waarde is 16 dB lager dan de totale, voor het gehele gezondeerde industrieterrein toegestane geluidbelasting.

Vastgesteld kan worden dat de geluidbijdrage van het transformatorstation op de zonegrens als nagenoeg verwaarloosbaar kan worden aangemerkt.

Het ligt dan ook niet in de verwachting dat het toevoegen van het hoogspanningsstation aan het bestaande gezondeerde industrieterrein zal conflicteren met de doelstellingen van de Wet geluidhinder (gezamenlijke geluidbelasting vanwege het totale industrieterrein  $\leq 50$  dB(A) op de zonegrens;  $\leq$  MTG-waarde ter plaatse van woningen in de zone en  $< 50$  dB(A) bij woningen buiten de zone).

Een en ander zal door de zonebeheerder dienen te worden beoordeeld.

De eventuele sloop van het 150/50 kV gebouw aan de noordoostzijde van het terrein leidt slechts tot zeer marginale (verwaarloosbare) verschillen in de geluidbelasting ter plaatse van woningen in de omgeving en op de zonegrens.

## 5.2 Maximale geluidniveaus (TenneT)

Vanwege het schakelen met de vermogensschakelaars zullen ter plaatse van de woningen in de omgeving maximale geluidniveaus ( $L_{Amax}$ ) op kunnen treden tot ten hoogste circa 56 dB(A) op een ontvangerhoogte van 1,5 meter boven maaiveld (doorgaans de relevante ontvangerhoogte voor de dagperiode) en maximaal 58 dB(A) op een ontvangerhoogte van 5 meter boven maaiveld. Het (eventueel) slopen van het 150/50 kV gebouw (aan de noordoostzijde van het terrein) is niet van invloed op de vanwege de vermogensschakelaars optredende maximale geluidniveaus bij de (bedrijfs)woningen.

Normaliter zal alleen in de dagperiode worden geschakeld. In een uitzonderlijk geval kunnen ook in de avond- en de nachtperiode schakelingen plaatsvinden (bij storingen of calamiteiten).

Vastgesteld wordt dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) voor de dagperiode. Er wordt zelfs nog (ruimschoots) voldaan aan de grenswaarden voor de avond- en nachtperiode (t.w. 65 respectievelijk 60 dB(A)).

## 5.3 Akoestisch woon- en leefklimaat

Zoals in paragraaf 2.4 in dit rapport reeds is aangegeven, staat het huidige bestemmingplan geen inrichtingen toe *'die in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder, juncto bijlage 1, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht'* (zoneringsplichtige inrichtingen).

Na realisatie van de geplande uitbreidingen zal het gelijktijdig in te schakelen elektrische vermogen van de buiten opgestelde transformatoren meer dan 200 MVA gaan bedragen waardoor de inrichting zoneringsplichtig wordt en derhalve niet meer aan de regels van het huidige bestemmingplan wordt voldaan.

Om het bovenstaande formeel mogelijk te maken dient het bestemmingplan te worden aangepast. Voor een dergelijke planherziening dient het stappenplan te worden doorlopen zoals omschreven in de VNG-richtlijn 'Bedrijven en milieuzonering':

### Stap 1

Indien de richtafstand voor gewenste bedrijfscategorie voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: buitenplanse inpassing is mogelijk.

### Stap 2

Indien 'stap 1' niet toereikend is:

Bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype 'gemengd gebied' (hetgeen hier van toepassing is) van maximaal:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (etmaalwaarde)
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden, etmaalwaarde)
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking (etmaalwaarde):

Buitenplanse inpassing is mogelijk.

In de onderhavige situatie is de kleinste afstand van de (gevels) van de aanwezige geluidgevoelige gebouwen (bedrijfswoning Zandstraat 6) tot de inrichtingsgrens van het transformatorstation minimaal circa 180 meter. (NB. De afstand van deze bedrijfswoning tot de daadwerkelijke geluidbronnen (de transformatoren) bedraagt circa 240 meter).

Indien wordt uitgegaan van een te hanteren richtafstand van 200 meter (voor een verdere toelichting zie paragraaf 2.3.2) wordt vastgesteld dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde in 'stap 1' uit de VNG-richtlijn. Daarom wordt vervolgens 'stap 2' uitgevoerd.

Berekend is dat de geluidbelasting ter plaatse van de meest nabij gesitueerde (bedrijfs)woning (Zandstraat 6) maximaal 38, 36 en 31 dB(A) zal bedragen gedurende respectievelijk de dag-, de avond- en de nachtperiode, hetgeen overeenkomt met een etmaalwaarde van 41 dB(A).

In 'stap 2' dient de geluidbelasting te worden getoetst aan een etmaalwaarde van 50 dB(A).

Hoewel de Wet geluidhinder geen rekening houdt met het karakter van het geluid (bijvoorbeeld tonaal geluid), kan dit aspect in het 'ruimtelijk spoor' wel een rol spelen. Bij beoordeling volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' moet, wanneer het geluid ter plaatse van een 'gevoelig gebouw' als 'tonaal' wordt aangemerkt, een toeslag van 5 dB in rekening worden gebracht alvorens toetsing plaatsvindt. Of het geluid ter plaatse van het betreffende gevoelige gebouw als tonaal wordt gekwalificeerd, hangt mede af van het niveau van het omgevingsgeluid.

Indien evenwel het geluid ter plaatse van de hoogst belaste (bedrijfs)woning aan de Zandstraat 6 als 'tonaal' wordt beschouwd, zal de etmaalwaarde maximaal  $41+5=46$  dB(A) bedragen. Ook deze waarde voldoet nog steeds (ruimschoots) aan de toetswaarde van 50 dB(A) zoals genoemd in 'stap 2'.

Bij de overwegingen kan verder in ogenschouw worden genomen dat het hoogst belaste 'gevoelige gebouw' een bedrijfswoning betreft. Bij de woningen in de omgeving (niet zijnde bedrijfswoning) is de geluidbelasting minimaal 4 dB lager.

Voor de 'maximale geluidniveaus  $L_{Amax}$ ' (geluidpieken vanwege het schakelen) geldt dat een hoogste waarde van 58 dB(A) is berekend ter plaatse van gevoelige gebouwen in de omgeving. Deze pieken treden normaliter alleen in de dagperiode op (slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan ook in de avond- of nachtperiode worden geschakeld).

In 'stap 2' dient voor de piekgeluiden getoetst te worden aan een etmaalwaarde van 70 dB(A) (zijnde 70 dB(A) voor de dag, 65 dB(A) voor de avond en 60 dB(A) voor de nacht). Vastgesteld wordt dat ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarde voor de dagperiode. Hoewel minder relevant, kan worden gesteld dat zelfs nog wordt voldaan aan de grenswaarden voor de avond- en de nachtperiode.

Op basis van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat na realisatie van de geplande uitbreiding nog steeds sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Mook,

Dit rapport bevat 28 pagina's,  
bijlage 1, bestaande uit 1 (voor)pagina en 8 figuren,  
bijlage 2, bestaande uit 16 pagina's en 6 figuren,  
bijlage 3, bestaande uit 46 pagina's.






## T151 ONAN, scan voorvlak.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meting nr. 20

Leq : 85,9 dB(LIN) 69,7 dB(A)

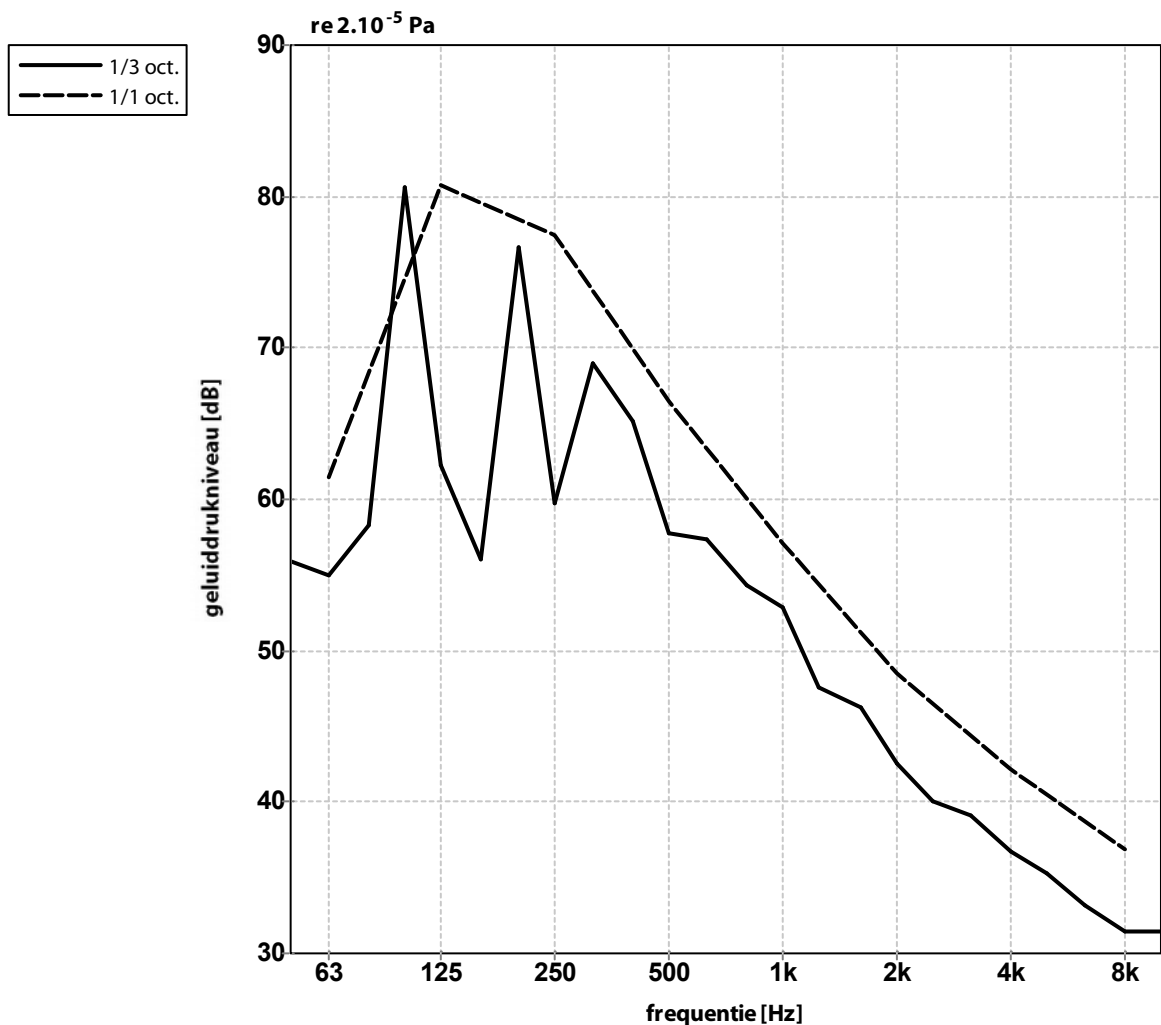


Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 55,9 | 80,6 | 76,7 | 65,2 | 54,3 | 46,3 | 39,1 | 33,2 |    |
|          | 55,0 | 62,3 | 59,7 | 57,7 | 52,8 | 42,6 | 36,7 | 31,5 | dB |
|          | 58,3 | 56,0 | 69,0 | 57,4 | 47,6 | 40,0 | 35,3 | 31,4 |    |
| 1/1 oct. | 61,4 | 80,7 | 77,5 | 66,5 | 57,1 | 48,5 | 42,1 | 36,9 | dB |

## T151 ONAF, scan voorvlak.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meting nr. 26

Leq : 85,2 dB(LIN) 73,3 dB(A)

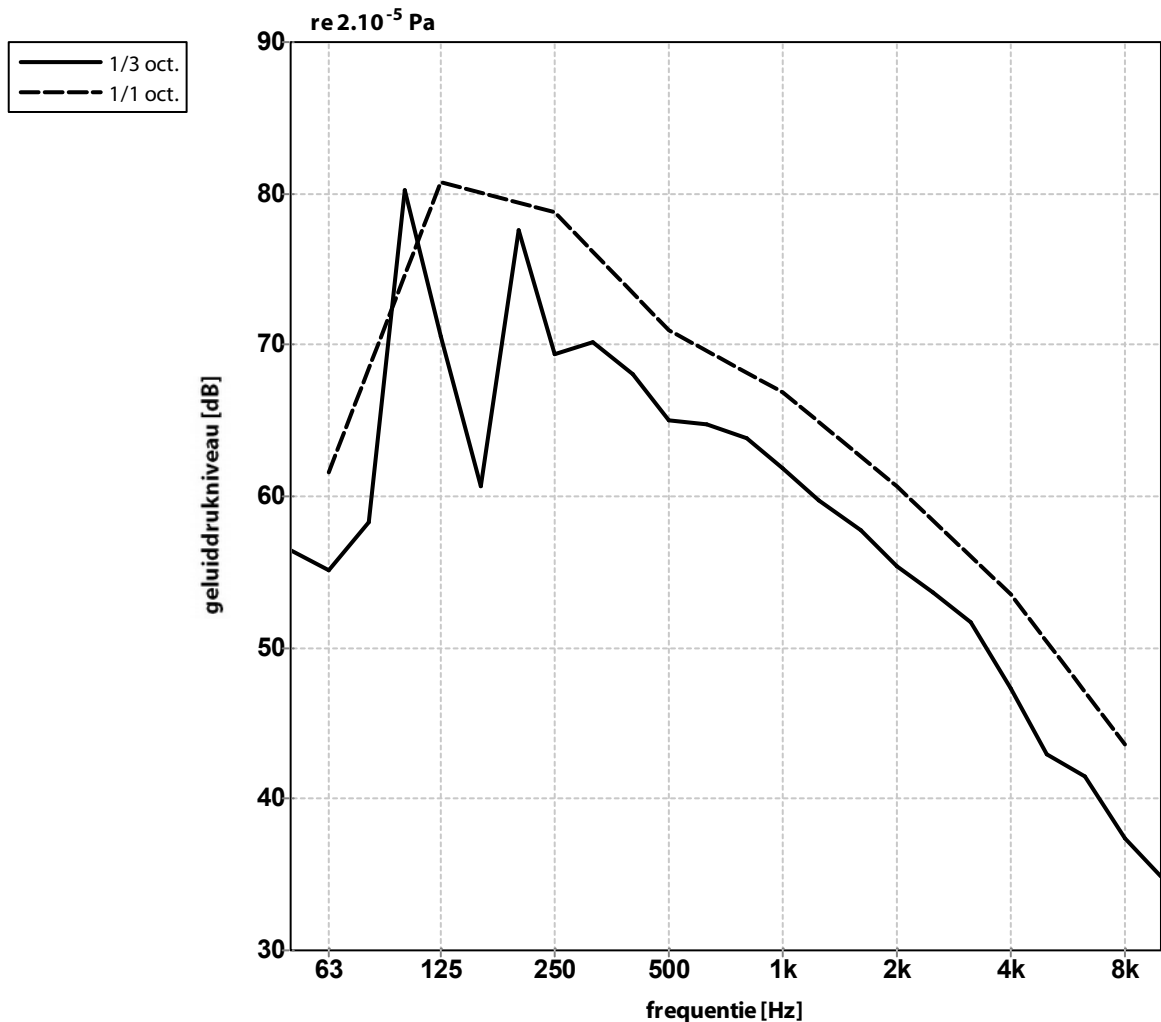


Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 56,4 | 80,2 | 77,6 | 68,0 | 63,8 | 57,7 | 51,7 | 41,5 |    |
|          | 55,1 | 70,6 | 69,4 | 65,0 | 61,8 | 55,4 | 47,3 | 37,4 | dB |
|          | 58,3 | 60,6 | 70,2 | 64,8 | 59,8 | 53,6 | 43,0 | 34,9 |    |
| 1/1 oct. | 61,6 | 80,7 | 78,8 | 71,0 | 66,9 | 60,7 | 53,5 | 43,6 | dB |

## T152 ONAN, scan voorvlak.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meettijd 24,4 sec.  
meting nr. 01

Leq : 84,1 dB(LIN) 67,8 dB(A)

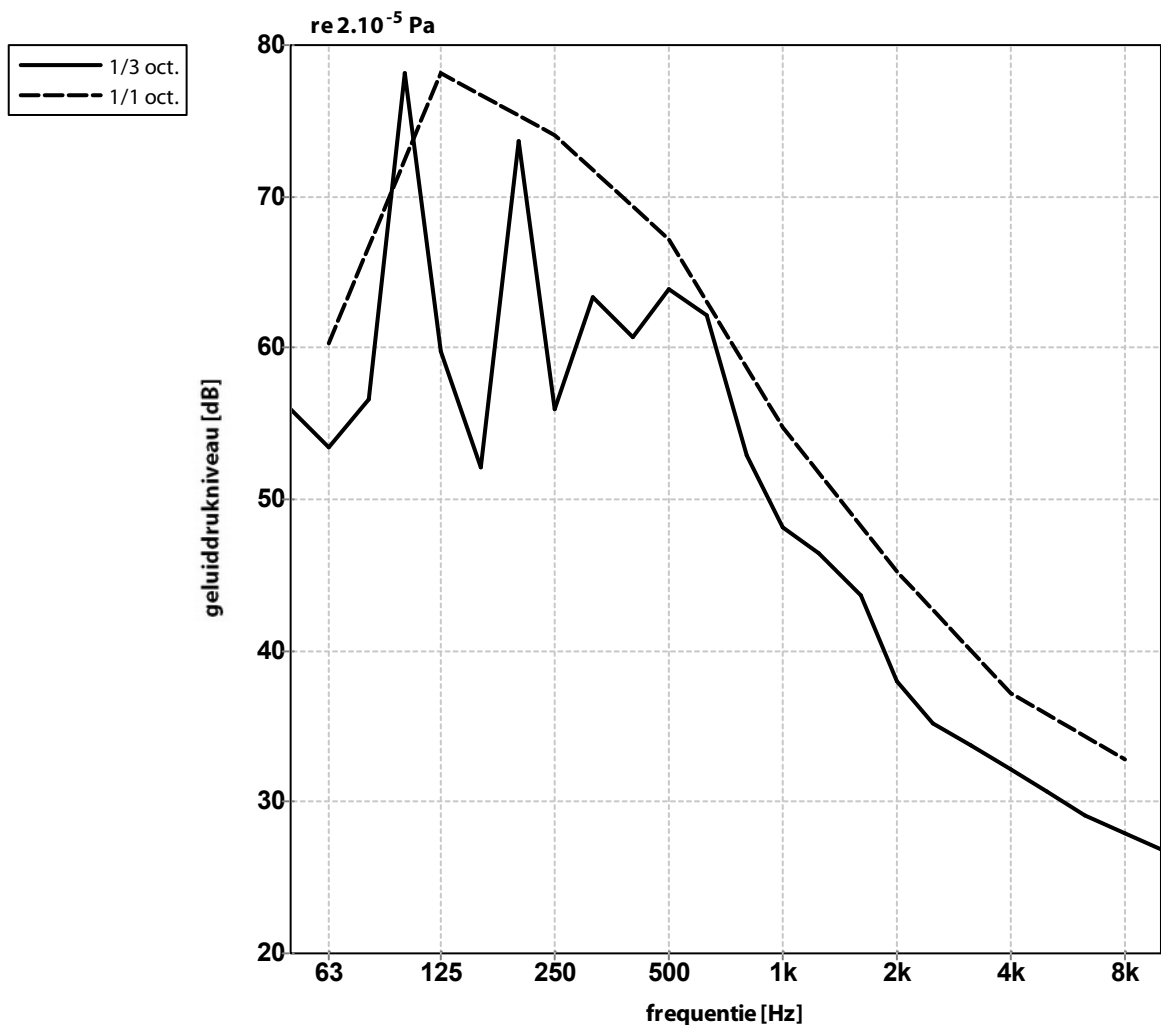


Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 55,9 | 78,1 | 73,7 | 60,7 | 52,9 | 43,7 | 33,8 | 29,1 |    |
|          | 53,5 | 59,8 | 56,0 | 63,9 | 48,2 | 38,0 | 32,1 | 27,9 | dB |
|          | 56,6 | 52,1 | 63,3 | 62,1 | 46,4 | 35,2 | 30,7 | 26,9 |    |
| 1/1 oct. | 60,3 | 78,2 | 74,1 | 67,2 | 54,8 | 45,2 | 37,2 | 32,8 | dB |

## T152 ONAF, scan voorvlak.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meting nr. 07

Leq : 85,9 dB(LIN) 72,0 dB(A)

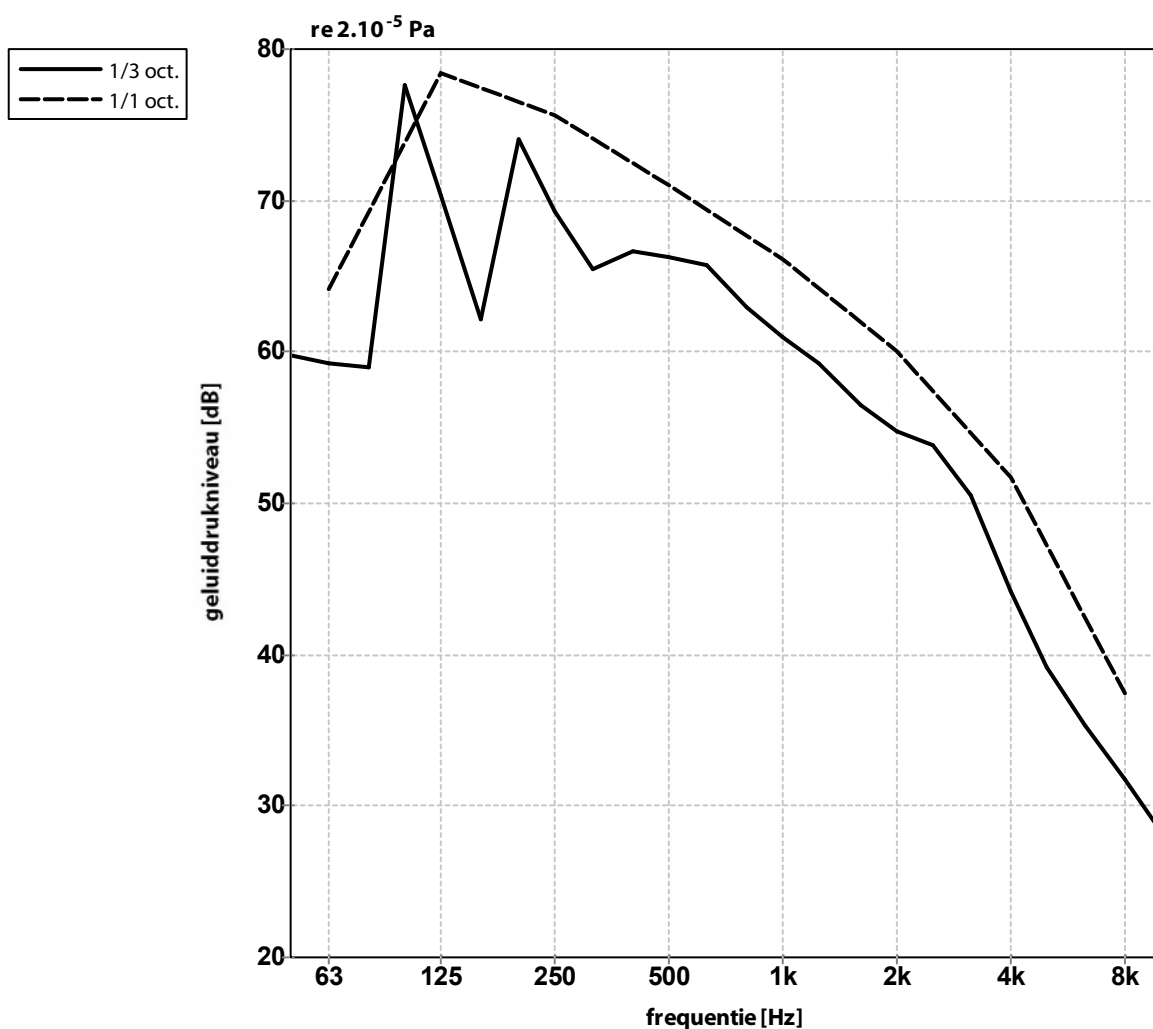


Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 59,8 | 77,6 | 74,0 | 66,6 | 63,0 | 56,5 | 50,5 | 35,3 |    |
|          | 59,3 | 70,3 | 69,3 | 66,2 | 61,0 | 54,8 | 44,2 | 31,8 | dB |
|          | 59,0 | 62,1 | 65,5 | 65,7 | 59,2 | 53,8 | 39,1 | 28,3 |    |
| 1/1 oct. | 64,2 | 78,4 | 75,7 | 71,0 | 66,1 | 60,0 | 51,7 | 37,5 | dB |

## T153 ONAN, scan voorvlak.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meting nr. 10

Leq : 86,6 dB(LIN) 66,7 dB(A)

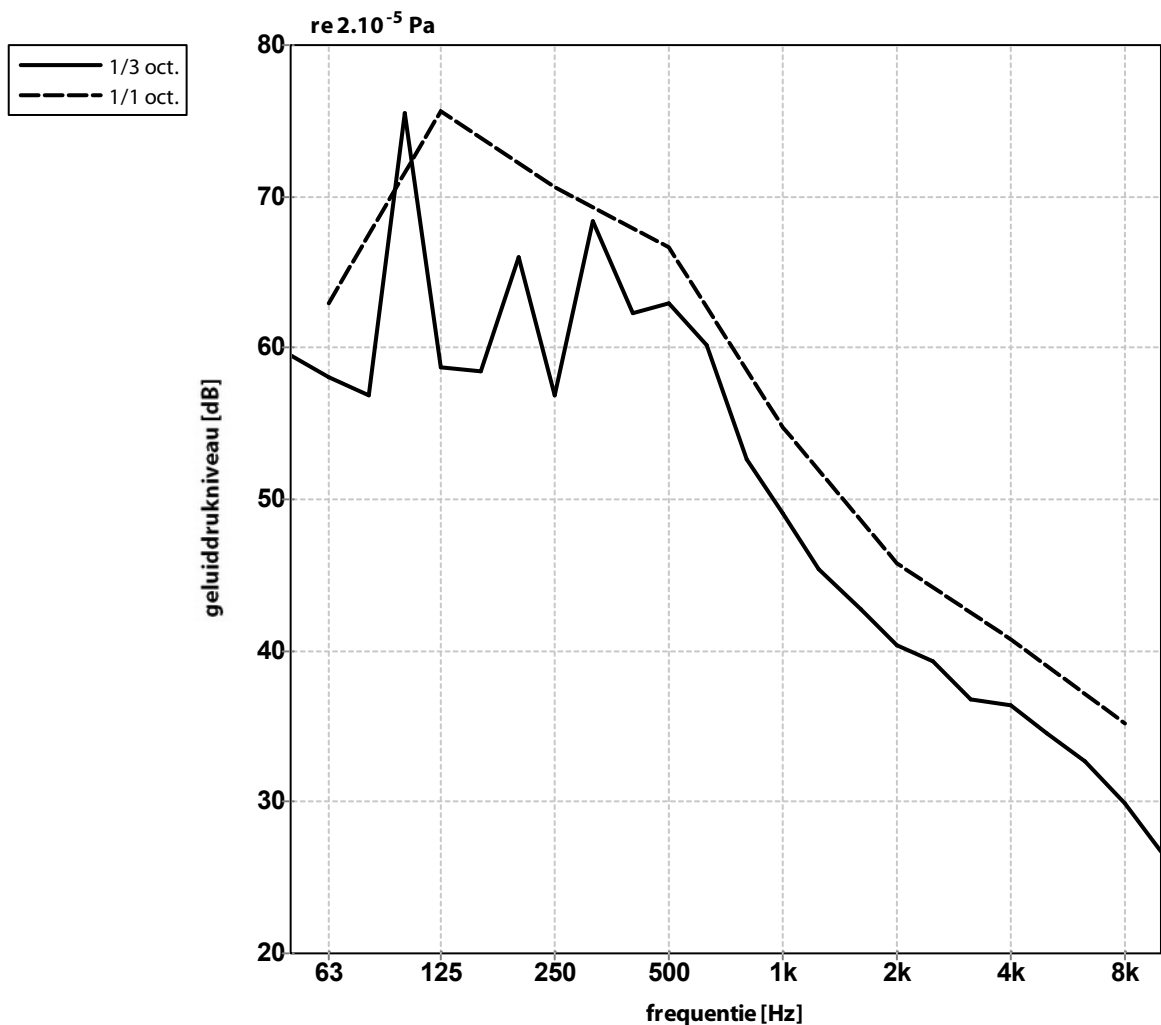


Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 59,5 | 75,5 | 66,0 | 62,3 | 52,7 | 42,7 | 36,8 | 32,7 |    |
|          | 58,0 | 58,7 | 56,9 | 62,9 | 49,1 | 40,3 | 36,4 | 29,9 | dB |
|          | 56,9 | 58,4 | 68,4 | 60,2 | 45,4 | 39,3 | 34,5 | 26,7 |    |
| 1/1 oct. | 63,0 | 75,7 | 70,6 | 66,7 | 54,8 | 45,8 | 40,8 | 35,2 | dB |

## T153 ONAF, scan voorvlak.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meting nr. 16

Leq : 80,7 dB(LIN) 72,4 dB(A)

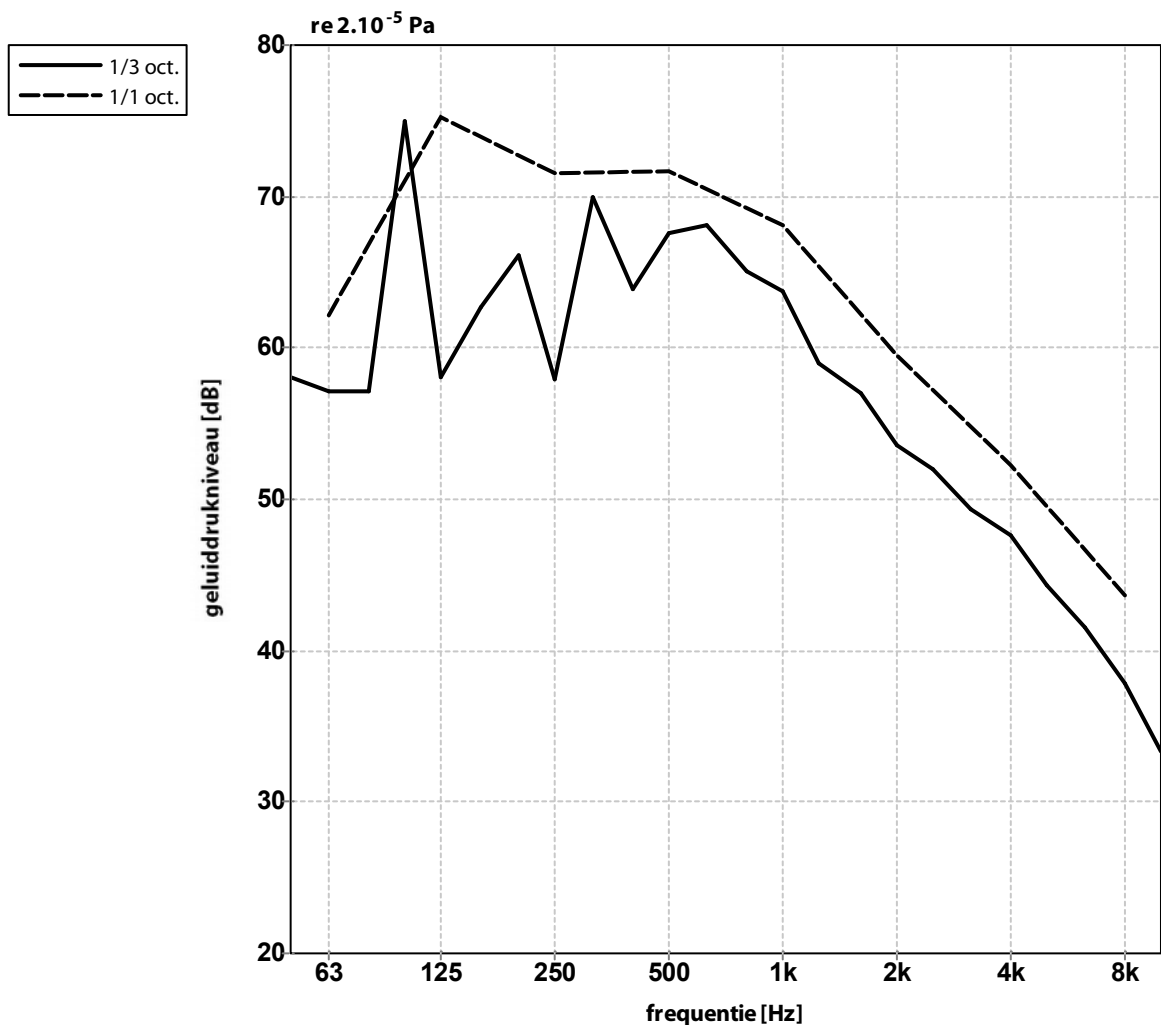


Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 58,1 | 75,0 | 66,1 | 63,9 | 65,1 | 57,0 | 49,4 | 41,6 |    |
|          | 57,1 | 58,1 | 57,9 | 67,6 | 63,8 | 53,6 | 47,6 | 37,9 | dB |
|          | 57,1 | 62,7 | 69,9 | 68,1 | 59,0 | 52,0 | 44,3 | 33,3 |    |
| 1/1 oct. | 62,2 | 75,3 | 71,6 | 71,7 | 68,1 | 59,5 | 52,3 | 43,6 | dB |

## T51 scan roostervlak.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meting nr. 33

Leq : 81,5 dB(LIN) 55,7 dB(A)

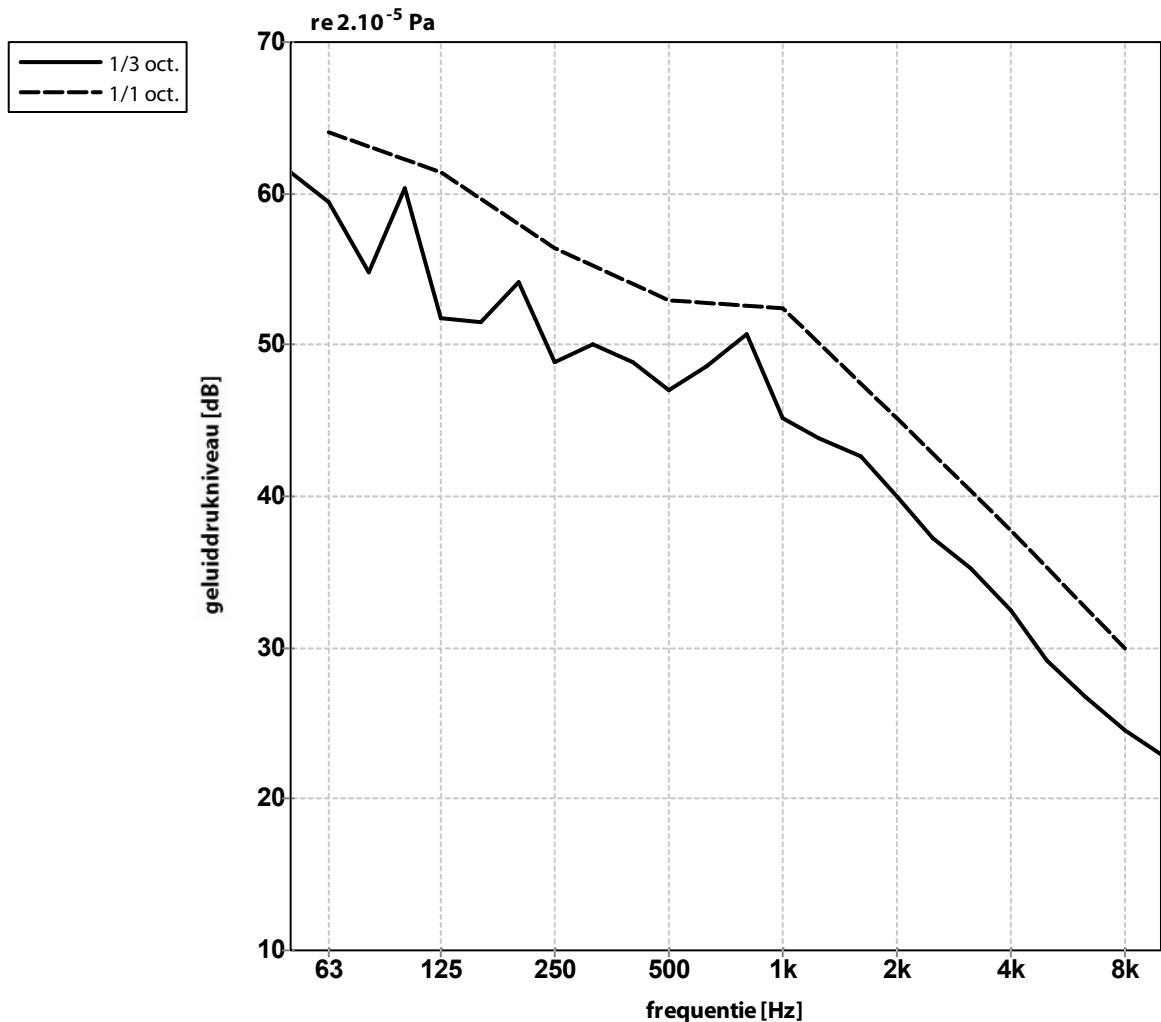


Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 61,4 | 60,4 | 54,1 | 48,8 | 50,7 | 42,6 | 35,2 | 26,8 | dB |
|          | 59,4 | 51,7 | 48,8 | 47,0 | 45,2 | 40,0 | 32,5 | 24,6 |    |
|          | 54,8 | 51,5 | 50,0 | 48,6 | 43,8 | 37,2 | 29,2 | 23,0 |    |
| 1/1 oct. | 64,1 | 61,4 | 56,4 | 53,0 | 52,4 | 45,2 | 37,7 | 29,9 | dB |

## Vermogensschakelaar op circa 15 m.

meetdatum 15012018  
bestandsnaam f21290-15-01-2018.lvn  
meting nr. 32

Lmax: 100,2 dB(LIN) 85,1 dB(A)

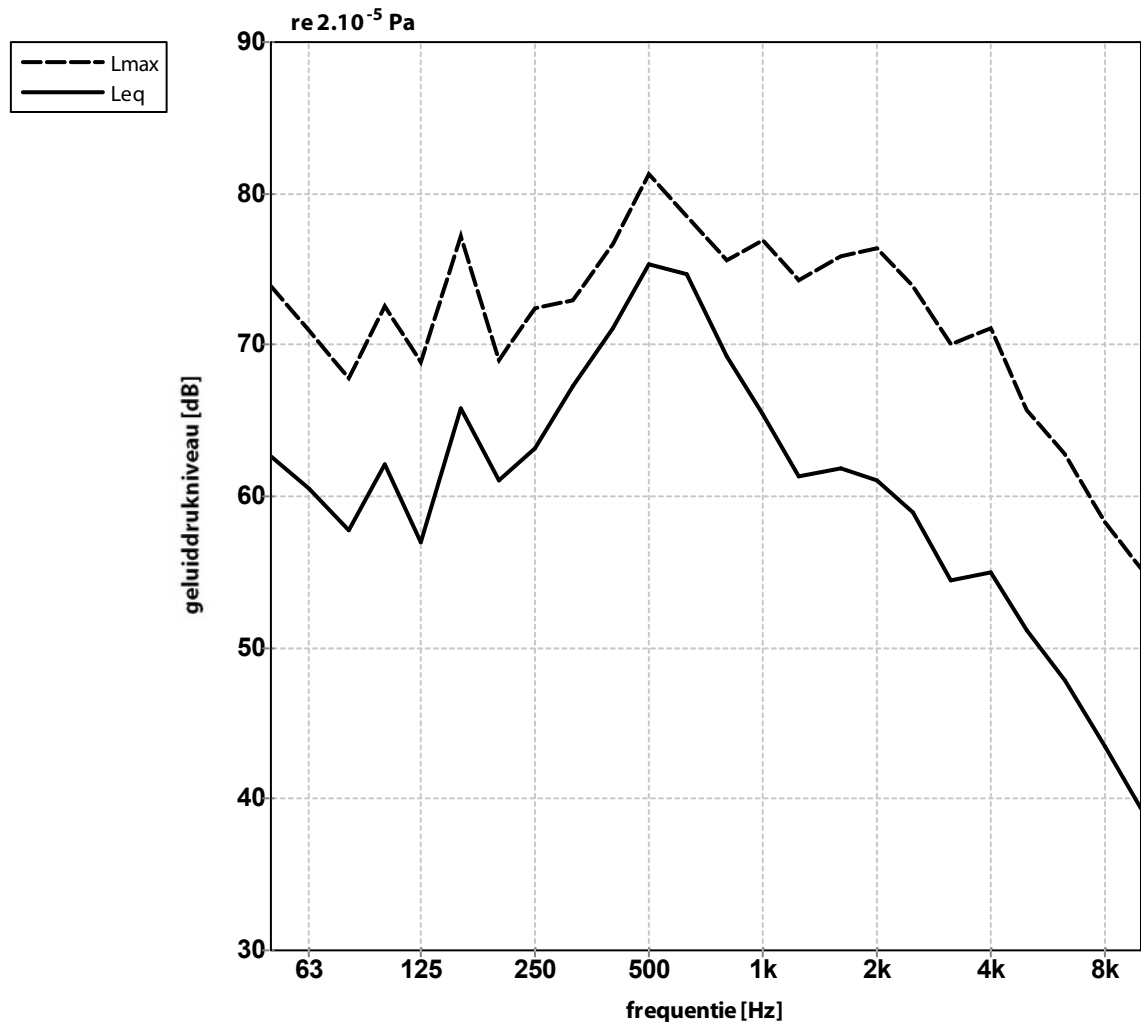

Leq getalwaarden behorend bij grafiek:

| freq.    | 63   | 125  | 250  | 500  | 1k   | 2k   | 4k   | 8k   | Hz |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 1/3 oct. | 62,6 | 62,1 | 61,0 | 71,1 | 69,2 | 61,8 | 54,4 | 47,8 | dB |
|          | 60,5 | 57,0 | 63,2 | 75,3 | 65,4 | 61,0 | 55,0 | 43,5 |    |
|          | 57,8 | 65,8 | 67,3 | 74,7 | 61,3 | 58,9 | 51,1 | 39,4 |    |
| 1/1 oct. | 65,5 | 67,7 | 69,4 | 78,8 | 71,2 | 65,5 | 58,6 | 49,6 | dB |



## Rekenmodel Overzicht rekenpunten

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                 | X        | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Gevel |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 4          | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil          | 49213,77 | 367133,80 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| 5          | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil        | 49031,82 | 365933,57 | 1,80     | 5,00     | Ja    |
| 9          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent    | 46183,02 | 364762,23 | 1,40     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A)      | 46586,89 | 365676,71 | 1,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 17 | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 46732,13 | 366033,22 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 5  | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)       | 46810,69 | 366169,48 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg81 | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 46979,76 | 366598,59 | 3,30     | 5,00     | Ja    |
| 18         | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil          | 46945,77 | 366837,73 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 19         | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil     | 46902,94 | 367009,78 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 21         | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil   | 46484,21 | 367685,80 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 30         | Pootersdijk Spui                        | 49723,34 | 367888,64 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 34         | Monitoring meetpunt                     | 46930,00 | 366665,00 | 1,50     | 5,00     | Nee   |
| 35         | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe   | 48717,44 | 365276,85 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| Kanaalz 2  | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 46834,66 | 366231,77 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| 41         | oud Heros/Hydro Agri vergp 4            | 47629,00 | 367879,55 | 0,50     | 5,00     | Nee   |
| 43         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 49318,25 | 368319,46 | 0,50     | 5,00     | Nee   |
| 44         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 49771,08 | 367783,04 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 45         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 49897,87 | 367043,64 | 1,50     | 5,00     | Nee   |
| 46         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 49977,56 | 366228,13 | 1,50     | 5,00     | Nee   |
| 47         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 49785,57 | 365412,62 | 1,50     | 5,00     | Nee   |
| 48         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 49336,36 | 364789,21 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 49         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 48242,34 | 364553,62 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 50         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 47402,02 | 364390,71 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 51         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 46778,81 | 363941,08 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 52         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 45818,82 | 363879,47 | 2,00     | 5,00     | Nee   |
| 53         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 45760,86 | 365093,67 | 2,00     | 5,00     | Nee   |
| 54         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 45563,39 | 365782,83 | 2,00     | 5,00     | Nee   |
| 55         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 45503,66 | 366862,42 | 2,00     | 5,00     | Nee   |
| 56         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 45762,16 | 367858,58 | 2,00     | 5,00     | Nee   |
| 57         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 46411,12 | 368544,18 | 2,00     | 5,00     | Nee   |
| 58         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 47231,64 | 368979,12 | 3,00     | 5,00     | Nee   |
| 59         | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.           | 48383,45 | 368890,24 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 92         | Woning Spoorstraat 26                   | 46942,42 | 366832,21 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw111 | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 46850,16 | 366270,01 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 38 | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A)      | 46663,76 | 365865,01 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A)      | 46573,42 | 365643,28 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 238        | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen        | 47797,06 | 368792,34 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 239        | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil      | 47185,29 | 368238,18 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| 240        | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil        | 49204,78 | 365797,88 | 1,50     | 5,00     | Ja    |
| 241        | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil        | 49479,95 | 365627,52 | 1,50     | 5,00     | Ja    |
| 242        | Woning Sasweg 20 Sluiskil               | 49460,43 | 365527,92 | 1,50     | 5,00     | Nee   |
| 243        | Woning Sasdijk 12                       | 49261,72 | 364962,42 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 247        | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe  | 49620,42 | 366507,43 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 248        | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe | 49654,75 | 366444,46 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| 249        | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe       | 49711,89 | 365828,86 | 1,00     | 5,00     | Nee   |

## Rekenmodel Overzicht rekenpunten

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                       | X        | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Gevel |
|------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 260        | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 46739,46 | 367428,80 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 40 | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A)            | 46658,15 | 365850,83 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 43 | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A)            | 46647,91 | 365825,86 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A)            | 46642,89 | 365813,39 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A)            | 46640,83 | 365808,36 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A)            | 46638,22 | 365802,73 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A)            | 46634,54 | 365793,78 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A)            | 46631,98 | 365787,50 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A)            | 46628,10 | 365777,94 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A)            | 46621,46 | 365763,48 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A)            | 46609,93 | 365733,09 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A)            | 46605,06 | 365721,73 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A)            | 46595,39 | 365697,99 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 22 | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)            | 46719,01 | 366000,80 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 25 | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)            | 46705,71 | 365968,12 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 30 | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)            | 46686,11 | 365920,05 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 35 | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A)            | 46671,64 | 365884,38 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw103 | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 46877,15 | 366337,80 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg98 | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)              | 46901,90 | 366400,64 | 3,25     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg92 | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)              | 46928,96 | 366470,40 | 3,25     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg87 | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)              | 46955,70 | 366537,75 | 3,10     | 5,00     | Ja    |
| 290        | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 46952,52 | 366734,65 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 291        | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 46930,98 | 366895,94 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 292        | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 46698,54 | 367468,27 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 293        | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 46660,75 | 367506,27 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 294        | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 46606,26 | 367561,65 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 295        | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 46552,02 | 367616,82 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| 300        | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 46322,88 | 365554,54 | 1,50     | 5,00     | Nee   |
|            | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 45302,84 | 369335,45 | 0,00     | 0,10     | Nee   |
| ww17       | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))            | 49213,59 | 367133,99 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| ww06       | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))        | 48331,78 | 369159,12 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| ww14       | Won. Pierssenpolderstraat 57 (MTG 55 dB(A))   | 46698,54 | 367468,27 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| ww03       | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))       | 49216,52 | 368336,56 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| ww02       | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))        | 49632,81 | 367842,35 | 1,00     | 5,00     | Nee   |
| ww05       | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))        | 49755,37 | 367321,51 | 1,80     | 5,00     | Nee   |
| ww04       | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))     | 49609,87 | 366866,15 | 1,60     | 5,00     | Ja    |
| ww01       | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))        | 49626,16 | 366526,56 | 1,80     | 5,00     | Nee   |
| ww17a      | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))            | 49216,31 | 367142,33 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 44 | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A)            | 46645,20 | 365819,51 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47840,13 | 368908,22 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47874,51 | 368935,32 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47898,25 | 368932,04 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47917,81 | 368907,30 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47917,27 | 368886,72 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47884,41 | 368861,05 | 1,00     | 5,00     | Ja    |

## Rekenmodel Overzicht rekenpunten

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                       | X        | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Gevel |
|------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47860,83 | 368861,33 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| Bb-51      | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 47840,29 | 368887,43 | 1,00     | 5,00     | Ja    |
| 20         | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 46848,72 | 367262,12 | 2,20     | 5,00     | Ja    |
| 84         | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 46880,97 | 367198,53 | 2,20     | 5,00     | Ja    |
| 259        | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 46786,16 | 367362,23 | 2,20     | 5,00     | Ja    |
| mon1-55    | woning 1-2 mondriaan hgw 55                   | 46846,78 | 367204,42 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| mon2-55    | woning 3-4 mondriaan hgw 55                   | 46853,32 | 367191,95 | 2,00     | 1,50     | Ja    |
| MON011_1   | woning 1                                      | 46819,94 | 367142,18 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON012_1   | woning 2                                      | 46812,50 | 367147,37 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON013     | woning 3                                      | 46804,80 | 367152,67 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON014_1   | woning 4                                      | 46797,18 | 367157,88 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON015     | woning 5                                      | 46789,50 | 367163,23 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON016_1   | woning 6                                      | 46781,85 | 367168,48 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON017     | woning 7                                      | 46774,23 | 367173,66 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON018_1   | woning 8                                      | 46755,49 | 367170,42 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON019     | woning 9                                      | 46760,62 | 367177,90 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON020     | woning 10                                     | 46766,14 | 367185,87 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON021_1   | woning 11                                     | 46771,15 | 367193,14 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON022_1   | woning 12                                     | 46779,50 | 367205,21 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON023_1   | woning 13                                     | 46784,70 | 367212,76 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON024_1   | woning 14                                     | 46789,88 | 367220,27 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON025_1   | woning 15                                     | 46795,14 | 367227,98 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON011_2   | woning 1                                      | 46821,77 | 367138,76 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON023_3   | woning 13                                     | 46784,71 | 367216,42 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON024_3   | woning 14                                     | 46790,14 | 367223,98 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON025_3   | woning 15                                     | 46795,19 | 367231,78 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON023_2   | woning 13                                     | 46781,12 | 367211,47 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON024_2   | woning 14                                     | 46786,48 | 367219,08 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON025_2   | woning 15                                     | 46791,94 | 367226,59 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| mon5-55    | woning 5 mondriaan hgw 55                     | 46845,47 | 367173,91 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| mon4-55    | woning 4 mondriaan hgw 55                     | 46833,35 | 367114,94 | 2,00     | 1,50     | Ja    |
| MON022_3   | woning 12                                     | 46779,82 | 367208,57 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON021_3   | woning 11                                     | 46771,24 | 367196,70 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON011_3   | woning 1                                      | 46817,64 | 367132,73 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON011_4   | woning 1                                      | 46814,61 | 367133,25 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON012_4   | woning 2                                      | 46806,74 | 367138,75 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| mon1-55    | woning 1-2 mondriaan hgw 55                   | 46846,23 | 367201,42 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON016_4   | woning 6                                      | 46776,58 | 367159,64 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON024_4   | woning 14                                     | 46785,21 | 367227,34 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON025_4   | woning 15                                     | 46790,94 | 367234,67 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON023_4   | woning 13                                     | 46779,92 | 367219,68 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| MON014_4   | woning 4                                      | 46791,60 | 367149,05 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))               | 46803,77 | 366992,73 | 2,00     | 1,50     | Ja    |
| St. Eliza2 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))               | 46794,86 | 367030,10 | 2,00     | 1,50     | Ja    |
| St. Eliza3 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))               | 46767,69 | 367048,07 | 2,00     | 1,50     | Ja    |

## Rekenmodel Overzicht rekenpunten

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam       | Omschr.                                 | X        | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Gevel |
|------------|-----------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Kanaalz 3  | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 46831,44 | 366224,47 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 4  | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)       | 46829,18 | 366218,46 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 18 | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 46729,72 | 366027,04 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 19 | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 46727,15 | 366020,41 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 20 | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 46724,58 | 366014,32 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 21 | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 46722,14 | 366008,22 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 23 | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 46716,86 | 365994,96 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 24 | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 46712,39 | 365983,99 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 26 | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 46701,02 | 365955,96 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 27 | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 46697,77 | 365947,43 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 28 | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 46693,57 | 365937,82 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 29 | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 46689,78 | 365928,75 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 31 | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A)      | 46683,11 | 365912,16 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 32 | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A)      | 46680,71 | 365906,14 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 33 | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A)      | 46678,28 | 365900,35 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 34 | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A)      | 46675,55 | 365893,55 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 36 | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A)      | 46669,29 | 365877,75 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 39 | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A)      | 46661,53 | 365858,85 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 41 | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A)      | 46655,30 | 365843,47 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 42 | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A)      | 46650,59 | 365834,74 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A)      | 46625,06 | 365770,41 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A)      | 46618,12 | 365754,92 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A)      | 46613,37 | 365741,22 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A)      | 46601,50 | 365712,88 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A)      | 46598,52 | 365705,15 | 2,00     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg82 | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 46976,96 | 366591,69 | 3,30     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg83 | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 46973,82 | 366583,71 | 3,30     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg84 | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 46965,40 | 366562,49 | 3,10     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg88 | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 46943,07 | 366506,02 | 3,10     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 46938,53 | 366494,73 | 3,10     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 46933,71 | 366482,33 | 3,10     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg94 | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 46920,35 | 366447,90 | 3,25     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg95 | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 46916,08 | 366436,33 | 3,25     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg96 | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 46911,39 | 366424,76 | 3,25     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw96a | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 46909,47 | 366419,53 | 3,25     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalwg99 | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 46896,71 | 366386,85 | 3,25     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw100 | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)       | 46890,12 | 366370,38 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw101 | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)       | 46886,39 | 366361,01 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw102 | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)       | 46883,24 | 366353,40 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw104 | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)       | 46870,58 | 366320,60 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw105 | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)       | 46867,87 | 366313,94 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw107 | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)       | 46860,11 | 366295,79 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw108 | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 46857,11 | 366288,25 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw112 | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 46847,09 | 366261,90 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| Kanaalw114 | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 46841,16 | 366248,07 | 3,50     | 5,00     | Ja    |

## Rekenmodel

### Overzicht rekenpunten

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam    | Omschr.                              | X        | Y         | Maaiveld | Hoogte A | Gevel |
|---------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| Contrp1 | Controlepunt 1 De Schroef            | 46810,00 | 366187,00 | 3,50     | 5,00     | Ja    |
| 9-1     | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent | 46182,76 | 364770,48 | 1,40     | 5,00     | Ja    |
| 502     | Woning Zandstraat 6                  | 46036,62 | 364896,94 | 0,00     | 5,00     | Ja    |
| 503     | Woning Zandstraat 8                  | 45864,03 | 364969,04 | 0,00     | 5,00     | Ja    |
| 506     | Bedrijfswoning Wervenweg 8           | 46660,76 | 365224,72 | 0,00     | 5,00     | Ja    |
| 507     | Bedrijfswoning Wervenweg 13          | 46460,30 | 364871,75 | 0,00     | 5,00     | Ja    |

## Rekenmodel Gebouwen Enduris

---

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
 Groep: Enduris  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.                 | X-1      | Y-1       | Hoogte | Maaiveld | Hdef.        | Cp   |
|------|-------------------------|----------|-----------|--------|----------|--------------|------|
| 01   | 10 kV-gebouw hoog       | 46261,73 | 364993,31 | 9,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 02   | 10 kV-gebouw laag       | 46283,63 | 364984,64 | 4,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 03   | 10 kV-gebouw laag       | 46280,33 | 364990,71 | 5,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 04   | 10 kV-gebouw nieuw      | 46240,37 | 364976,67 | 4,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 05   | 50 kV-gebouw hoog       | 46307,64 | 365021,06 | 6,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 06   | 50 kV-gebouw laag       | 46287,79 | 365016,56 | 4,65   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 07   | 50 kV-gebouw laag       | 46302,69 | 365003,08 | 2,50   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 08   | 150/50 kV-gebouw laag   | 46312,83 | 365032,14 | 2,50   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 09   | 150/50 kV-gebouw hoog   | 46302,53 | 365036,03 | 11,00  | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 10   | 150/50 kV-gebouw laag   | 46304,19 | 365057,16 | 9,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 11   | 150/50 kV-gebouw laag   | 46310,46 | 365095,78 | 8,30   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 12   | 150/50 kV-gebouw opbouw | 46310,11 | 365054,81 | 13,30  | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 13   | 150/50 kV-gebouw opbouw | 46320,39 | 365050,74 | 13,30  | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 14   | TR151                   | 46268,62 | 365067,86 | 6,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 15   | TR152                   | 46264,07 | 365056,23 | 6,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 16   | TR153                   | 46259,41 | 365044,56 | 6,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 17   | Gebouwtje naast trafo's | 46272,48 | 365077,60 | 4,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |
| 18   | Gebouwtje               | 46295,12 | 365087,14 | 2,00   | 1,40     | Eigen waarde | 0 dB |

## Rekenmodel Gebouwen Enduris

---

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
 Groep: Enduris  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Refl. 63 | Refl. 125 | Refl. 250 | Refl. 500 | Refl. 1k | Refl. 2k | Refl. 4k | Refl. 8k |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 01   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 02   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 03   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 04   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 05   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 06   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 07   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 08   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 09   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 10   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 11   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 12   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 13   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 14   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 15   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 16   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 17   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |
| 18   | 0,80     | 0,80      | 0,80      | 0,80      | 0,80     | 0,80     | 0,80     | 0,80     |

## Rekenmodel Bronnen Enduris huidige situatie

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
Groep: Enduris  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.             | X        | Y         | Hoogte | Maaiveld | Type                      | Richt. | Hoek   |
|------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|---------------------------|--------|--------|
| 01   | TR151 voorvl. ONAF  | 46266,23 | 365062,06 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 01   | TR151 voorvl. ONAN  | 46266,24 | 365062,09 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 02   | TR151 bovenvl. ONAF | 46270,92 | 365060,28 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 02   | TR151 bovenvl. ONAN | 46270,93 | 365060,31 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 03   | TR151 opening ONAF  | 46277,36 | 365062,27 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 03   | TR151 opening ONAN  | 46277,37 | 365062,29 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 04   | T152 voorvlak ONAF  | 46261,69 | 365050,36 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 04   | T152 voorvlak ONAN  | 46261,69 | 365050,38 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 05   | T152 bovenvlak ONAF | 46266,39 | 365048,59 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 05   | T152 bovenvlak ONAN | 46266,40 | 365048,62 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 06   | T152 opening ONAF   | 46272,84 | 365050,91 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 06   | T152 opening ONAN   | 46272,84 | 365050,94 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 07   | T153 voorvlak ONAF  | 46257,07 | 365038,81 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 07   | T153 voorvlak ONAN  | 46257,08 | 365038,84 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 08   | T153 bovenvlak ONAF | 46261,88 | 365037,01 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 08   | T153 bovenvlak ONAN | 46261,89 | 365037,04 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 09   | T153 opening ONAF   | 46268,23 | 365039,27 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 09   | T153 opening ONAN   | 46268,23 | 365039,30 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 10   | T51 roostervlak     | 46328,23 | 365054,31 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |

## Rekenmodel Bronnen Enduris huidige situatie

Model: Huidige situatie, TR151 uit  
Groep: Enduris  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01   | --    | --    | --    | 53,20  | 78,30   | 85,30   | 83,60   | 82,80  | 78,00  | 70,70  | 59,20  | 89,55      |
| 01   | --    | --    | --    | 53,10  | 77,90   | 83,70   | 78,60   | 73,00  | 65,80  | 59,30  | 52,10  | 85,95      |
| 02   | --    | --    | --    | 57,80  | 80,90   | 87,20   | 88,40   | 88,30  | 84,30  | 78,40  | 69,20  | 93,73      |
| 02   | --    | --    | --    | 55,10  | 81,10   | 84,20   | 80,40   | 73,30  | 66,90  | 63,40  | 56,80  | 87,25      |
| 03   | --    | --    | --    | 56,90  | 65,80   | 71,40   | 71,00   | 70,50  | 66,30  | 58,90  | 49,30  | 76,72      |
|      |       |       |       |        |         |         |         |        |        |        |        |            |
| 03   | --    | --    | --    | 51,90  | 65,00   | 71,10   | 66,90   | 64,60  | 58,40  | 48,80  | 42,40  | 73,94      |
| 04   | 0,00  | 3,01  | --    | 53,80  | 76,60   | 82,60   | 84,00   | 82,20  | 77,50  | 69,20  | 53,60  | 88,51      |
| 04   | --    | 3,01  | 0,00  | 51,70  | 75,50   | 80,20   | 80,30   | 70,80  | 63,70  | 55,60  | 50,70  | 84,19      |
| 05   | 0,00  | 3,01  | --    | 56,90  | 78,30   | 84,30   | 88,20   | 88,00  | 84,10  | 76,90  | 62,90  | 92,87      |
| 05   | --    | 3,01  | 0,00  | 52,00  | 75,30   | 80,60   | 81,20   | 71,60  | 64,90  | 62,10  | 56,50  | 84,78      |
|      |       |       |       |        |         |         |         |        |        |        |        |            |
| 06   | 0,00  | 3,01  | --    | 41,80  | 60,60   | 64,80   | 70,60   | 69,80  | 66,10  | 58,70  | 43,80  | 74,78      |
| 06   | --    | 3,01  | 0,00  | 54,00  | 68,50   | 65,20   | 67,10   | 66,20  | 62,10  | 52,50  | 42,60  | 73,38      |
| 07   | 0,00  | 3,01  | --    | 54,70  | 73,20   | 80,50   | 85,00   | 84,00  | 76,70  | 69,40  | 59,30  | 88,79      |
| 07   | --    | 3,01  | 0,00  | 53,30  | 73,10   | 79,00   | 79,60   | 70,60  | 63,10  | 58,00  | 50,70  | 83,13      |
| 08   | 0,00  | 3,01  | --    | 52,70  | 74,70   | 82,00   | 86,40   | 85,10  | 78,10  | 72,00  | 62,40  | 90,13      |
|      |       |       |       |        |         |         |         |        |        |        |        |            |
| 08   | --    | 3,01  | 0,00  | 50,70  | 73,80   | 80,60   | 81,90   | 71,90  | 63,20  | 61,50  | 55,50  | 84,96      |
| 09   | 0,00  | 3,01  | --    | 54,00  | 63,70   | 65,80   | 68,60   | 68,00  | 61,30  | 53,80  | 45,00  | 73,34      |
| 09   | --    | 3,01  | 0,00  | 58,20  | 63,30   | 65,10   | 66,00   | 69,00  | 64,60  | 54,60  | 43,90  | 73,25      |
| 10   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50,80  | 57,40   | 61,00   | 63,50   | 65,70  | 60,10  | 52,50  | 42,80  | 69,59      |

## Rekenmodel

### Bronnen Enduris toekomstige situatie fase 1

Model: Toekomstige situatie, fase 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.             | X        | Y         | Hoogte | Maaiveld | Type                      | Richt. | Hoek   |
|------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|---------------------------|--------|--------|
| 01   | TR151 voorvl. ONAF  | 46266,23 | 365062,06 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 01   | TR151 voorvl. ONAN  | 46266,24 | 365062,09 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 02   | TR151 bovenvl. ONAF | 46270,92 | 365060,28 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 02   | TR151 bovenvl. ONAN | 46270,93 | 365060,31 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 03   | TR151 opening ONAF  | 46277,36 | 365062,27 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 03   | TR151 opening ONAN  | 46277,37 | 365062,29 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 04   | T152 voorvlak ONAF  | 46261,69 | 365050,36 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 04   | T152 voorvlak ONAN  | 46261,69 | 365050,38 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 05   | T152 bovenvlak ONAF | 46266,39 | 365048,59 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 05   | T152 bovenvlak ONAN | 46266,40 | 365048,62 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 06   | T152 opening ONAF   | 46272,84 | 365050,91 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 06   | T152 opening ONAN   | 46272,84 | 365050,94 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 07   | T153 voorvlak ONAF  | 46257,07 | 365038,81 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 07   | T153 voorvlak ONAN  | 46257,08 | 365038,84 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 08   | T153 bovenvlak ONAF | 46261,88 | 365037,01 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 08   | T153 bovenvlak ONAN | 46261,89 | 365037,04 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 09   | T153 opening ONAF   | 46268,23 | 365039,27 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 09   | T153 opening ONAN   | 46268,23 | 365039,30 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 10   | T51 roostervlak     | 46328,23 | 365054,31 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 11   | TR154               | 46255,65 | 365021,87 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron          | 0,00   | 360,00 |

## Rekenmodel

### Bronnen Enduris toekomstige situatie fase 1

Model: Toekomstige situatie, fase 1

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01   | 0,00  | 3,01  | --    | 53,20  | 78,30   | 85,30   | 83,60   | 82,80  | 78,00  | 70,70  | 59,20  | 89,55      |
| 01   | --    | 3,01  | 0,00  | 53,10  | 77,90   | 83,70   | 78,60   | 73,00  | 65,80  | 59,30  | 52,10  | 85,95      |
| 02   | 0,00  | 3,01  | --    | 57,80  | 80,90   | 87,20   | 88,40   | 88,30  | 84,30  | 78,40  | 69,20  | 93,73      |
| 02   | --    | 3,01  | 0,00  | 55,10  | 81,10   | 84,20   | 80,40   | 73,30  | 66,90  | 63,40  | 56,80  | 87,25      |
| 03   | 0,00  | 3,01  | --    | 56,90  | 65,80   | 71,40   | 71,00   | 70,50  | 66,30  | 58,90  | 49,30  | 76,72      |
| 03   | --    | 3,01  | 0,00  | 51,90  | 65,00   | 71,10   | 66,90   | 64,60  | 58,40  | 48,80  | 42,40  | 73,94      |
| 04   | 0,00  | 3,01  | --    | 53,80  | 76,60   | 82,60   | 84,00   | 82,20  | 77,50  | 69,20  | 53,60  | 88,51      |
| 04   | --    | 3,01  | 0,00  | 51,70  | 75,50   | 80,20   | 80,30   | 70,80  | 63,70  | 55,60  | 50,70  | 84,19      |
| 05   | 0,00  | 3,01  | --    | 56,90  | 78,30   | 84,30   | 88,20   | 88,00  | 84,10  | 76,90  | 62,90  | 92,87      |
| 05   | --    | 3,01  | 0,00  | 52,00  | 75,30   | 80,60   | 81,20   | 71,60  | 64,90  | 62,10  | 56,50  | 84,78      |
| 06   | 0,00  | 3,01  | --    | 41,80  | 60,60   | 64,80   | 70,60   | 69,80  | 66,10  | 58,70  | 43,80  | 74,78      |
| 06   | --    | 3,01  | 0,00  | 54,00  | 68,50   | 65,20   | 67,10   | 66,20  | 62,10  | 52,50  | 42,60  | 73,38      |
| 07   | 0,00  | 3,01  | --    | 54,70  | 73,20   | 80,50   | 85,00   | 84,00  | 76,70  | 69,40  | 59,30  | 88,79      |
| 07   | --    | 3,01  | 0,00  | 53,30  | 73,10   | 79,00   | 79,60   | 70,60  | 63,10  | 58,00  | 50,70  | 83,13      |
| 08   | 0,00  | 3,01  | --    | 52,70  | 74,70   | 82,00   | 86,40   | 85,10  | 78,10  | 72,00  | 62,40  | 90,13      |
| 08   | --    | 3,01  | 0,00  | 50,70  | 73,80   | 80,60   | 81,90   | 71,90  | 63,20  | 61,50  | 55,50  | 84,96      |
| 09   | 0,00  | 3,01  | --    | 54,00  | 63,70   | 65,80   | 68,60   | 68,00  | 61,30  | 53,80  | 45,00  | 73,34      |
| 09   | --    | 3,01  | 0,00  | 58,20  | 63,30   | 65,10   | 66,00   | 69,00  | 64,60  | 54,60  | 43,90  | 73,25      |
| 10   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50,80  | 57,40   | 61,00   | 63,50   | 65,70  | 60,10  | 52,50  | 42,80  | 69,59      |
| 11   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35,20  | 66,20   | 65,20   | 56,20   | 56,20  | 53,20  | 47,20  | 38,20  | 69,34      |

## Rekenmodel

### Bronnen Enduris toekomstige situatie fase 2

Model: Toekomstige situatie, fase 2  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.              | X        | Y         | Hoogte | Maaiveld | Type                      | Richt. | Hoek   |
|------|----------------------|----------|-----------|--------|----------|---------------------------|--------|--------|
| 01   | TR151 voorvl. ONAF   | 46266,23 | 365062,06 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 01   | TR151 voorvl. ONAN   | 46266,24 | 365062,09 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 02   | TR151 bovenzvl. ONAF | 46270,92 | 365060,28 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 02   | TR151 bovenzvl. ONAN | 46270,93 | 365060,31 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 03   | TR151 opening ONAF   | 46277,36 | 365062,27 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 03   | TR151 opening ONAN   | 46277,37 | 365062,29 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 04   | T152 voorvlak ONAF   | 46261,69 | 365050,36 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 04   | T152 voorvlak ONAN   | 46261,69 | 365050,38 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 05   | T152 bovenzvlak ONAF | 46266,39 | 365048,59 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 05   | T152 bovenzvlak ONAN | 46266,40 | 365048,62 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 06   | T152 opening ONAF    | 46272,84 | 365050,91 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 06   | T152 opening ONAN    | 46272,84 | 365050,94 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 07   | T153 voorvlak ONAF   | 46257,07 | 365038,81 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 07   | T153 voorvlak ONAN   | 46257,08 | 365038,84 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 08   | T153 bovenzvlak ONAF | 46261,88 | 365037,01 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 08   | T153 bovenzvlak ONAN | 46261,89 | 365037,04 | 0,10   | 7,40     | Uitstralend dak HMRI-II.8 | 0,00   | 360,00 |
| 09   | T153 opening ONAF    | 46268,23 | 365039,27 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 09   | T153 opening ONAN    | 46268,23 | 365039,30 | 1,50   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 10   | T51 roostervlak      | 46328,23 | 365054,31 | 4,00   | 1,40     | Uitstralende gevel        | 0,00   | 360,00 |
| 11   | TR154 ventilatoren   | 46255,66 | 365021,87 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron          | 0,00   | 360,00 |
| 11   | TR154 ONAN           | 46255,65 | 365021,87 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron          | 0,00   | 360,00 |
| 12   | TR155 ventilatoren   | 46249,68 | 365007,16 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron          | 0,00   | 360,00 |
| 12   | TR155 ONAN           | 46249,66 | 365007,16 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron          | 0,00   | 360,00 |

Rekenmodel  
Bronnen Enduris toekomstige situatie fase 2

Model: Toekomstige situatie, fase 2  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01   | 0,00  | 3,01  | --    | 53,20  | 78,30   | 85,30   | 83,60   | 82,80  | 78,00  | 70,70  | 59,20  | 89,55      |
| 01   | --    | 3,01  | 0,00  | 53,10  | 77,90   | 83,70   | 78,60   | 73,00  | 65,80  | 59,30  | 52,10  | 85,95      |
| 02   | 0,00  | 3,01  | --    | 57,80  | 80,90   | 87,20   | 88,40   | 88,30  | 84,30  | 78,40  | 69,20  | 93,73      |
| 02   | --    | 3,01  | 0,00  | 55,10  | 81,10   | 84,20   | 80,40   | 73,30  | 66,90  | 63,40  | 56,80  | 87,25      |
| 03   | 0,00  | 3,01  | --    | 56,90  | 65,80   | 71,40   | 71,00   | 70,50  | 66,30  | 58,90  | 49,30  | 76,72      |
| 03   | --    | 3,01  | 0,00  | 51,90  | 65,00   | 71,10   | 66,90   | 64,60  | 58,40  | 48,80  | 42,40  | 73,94      |
| 04   | 0,00  | 3,01  | --    | 53,80  | 76,60   | 82,60   | 84,00   | 82,20  | 77,50  | 69,20  | 53,60  | 88,51      |
| 04   | --    | 3,01  | 0,00  | 51,70  | 75,50   | 80,20   | 80,30   | 70,80  | 63,70  | 55,60  | 50,70  | 84,19      |
| 05   | 0,00  | 3,01  | --    | 56,90  | 78,30   | 84,30   | 88,20   | 88,00  | 84,10  | 76,90  | 62,90  | 92,87      |
| 05   | --    | 3,01  | 0,00  | 52,00  | 75,30   | 80,60   | 81,20   | 71,60  | 64,90  | 62,10  | 56,50  | 84,78      |
| 06   | 0,00  | 3,01  | --    | 41,80  | 60,60   | 64,80   | 70,60   | 69,80  | 66,10  | 58,70  | 43,80  | 74,78      |
| 06   | --    | 3,01  | 0,00  | 54,00  | 68,50   | 65,20   | 67,10   | 66,20  | 62,10  | 52,50  | 42,60  | 73,38      |
| 07   | 0,00  | 3,01  | --    | 54,70  | 73,20   | 80,50   | 85,00   | 84,00  | 76,70  | 69,40  | 59,30  | 88,79      |
| 07   | --    | 3,01  | 0,00  | 53,30  | 73,10   | 79,00   | 79,60   | 70,60  | 63,10  | 58,00  | 50,70  | 83,13      |
| 08   | 0,00  | 3,01  | --    | 52,70  | 74,70   | 82,00   | 86,40   | 85,10  | 78,10  | 72,00  | 62,40  | 90,13      |
| 08   | --    | 3,01  | 0,00  | 50,70  | 73,80   | 80,60   | 81,90   | 71,90  | 63,20  | 61,50  | 55,50  | 84,96      |
| 09   | 0,00  | 3,01  | --    | 54,00  | 63,70   | 65,80   | 68,60   | 68,00  | 61,30  | 53,80  | 45,00  | 73,34      |
| 09   | --    | 3,01  | 0,00  | 58,20  | 63,30   | 65,10   | 66,00   | 69,00  | 64,60  | 54,60  | 43,90  | 73,25      |
| 10   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 50,80  | 57,40   | 61,00   | 63,50   | 65,70  | 60,10  | 52,50  | 42,80  | 69,59      |
| 11   | 0,00  | 3,01  | --    | 55,00  | 64,00   | 67,00   | 74,00   | 73,00  | 69,00  | 62,00  | 51,00  | 77,96      |
| 11   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37,50  | 68,50   | 67,50   | 58,50   | 58,50  | 55,50  | 49,50  | 40,50  | 71,64      |
| 12   | 0,00  | 3,01  | --    | 55,00  | 64,00   | 67,00   | 74,00   | 73,00  | 69,00  | 62,00  | 51,00  | 77,96      |
| 12   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37,50  | 68,50   | 67,50   | 58,50   | 58,50  | 55,50  | 49,50  | 40,50  | 71,64      |

## Rekenmodel

### Overzicht bronnen TenneT, vermogensschakelaars (LAmaz)

Model: TenneT, vermogensschakelaars

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Omschr.             | X        | Y         | Hoogte | Maaiveld | Type             | Richt. | Hoek   |
|------|---------------------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|--------|
| 01   | Vermogensschakelaar | 46194,93 | 365028,95 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 02   | Vermogensschakelaar | 46200,64 | 365043,90 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 03   | Vermogensschakelaar | 46208,62 | 365057,89 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 04   | Vermogensschakelaar | 46214,49 | 365072,78 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 05   | Vermogensschakelaar | 46220,37 | 365087,70 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 06   | Vermogensschakelaar | 46226,25 | 365102,53 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 07   | Vermogensschakelaar | 46228,07 | 365016,89 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 08   | Vermogensschakelaar | 46233,28 | 365030,95 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 09   | Vermogensschakelaar | 46239,11 | 365045,82 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 10   | Vermogensschakelaar | 46245,03 | 365060,69 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 11   | Vermogensschakelaar | 46250,96 | 365075,59 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |
| 12   | Vermogensschakelaar | 46256,05 | 365088,55 | 3,00   | 1,40     | Normale puntbron | 0,00   | 360,00 |


## Rekenmodel

### Overzicht bronnen TenneT, vermogensschakelaars (LAmax)


Model: TenneT, vermogensschakelaars  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

| Naam | Cb(D) | Cb(A) | Cb(N) | Lwr 63 | Lwr 125 | Lwr 250 | Lwr 500 | Lwr 1k | Lwr 2k | Lwr 4k | Lwr 8k | Lwr Totaal |
|------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 02   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 03   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 04   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 05   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 06   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 07   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 08   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 09   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 10   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 11   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |
| 12   | 0,00  | --    | --    | 80,80  | 95,90   | 100,10  | 112,40  | 111,80 | 112,80 | 106,70 | 95,50  | 117,64     |


## Rekenmodel, totaaloverzicht

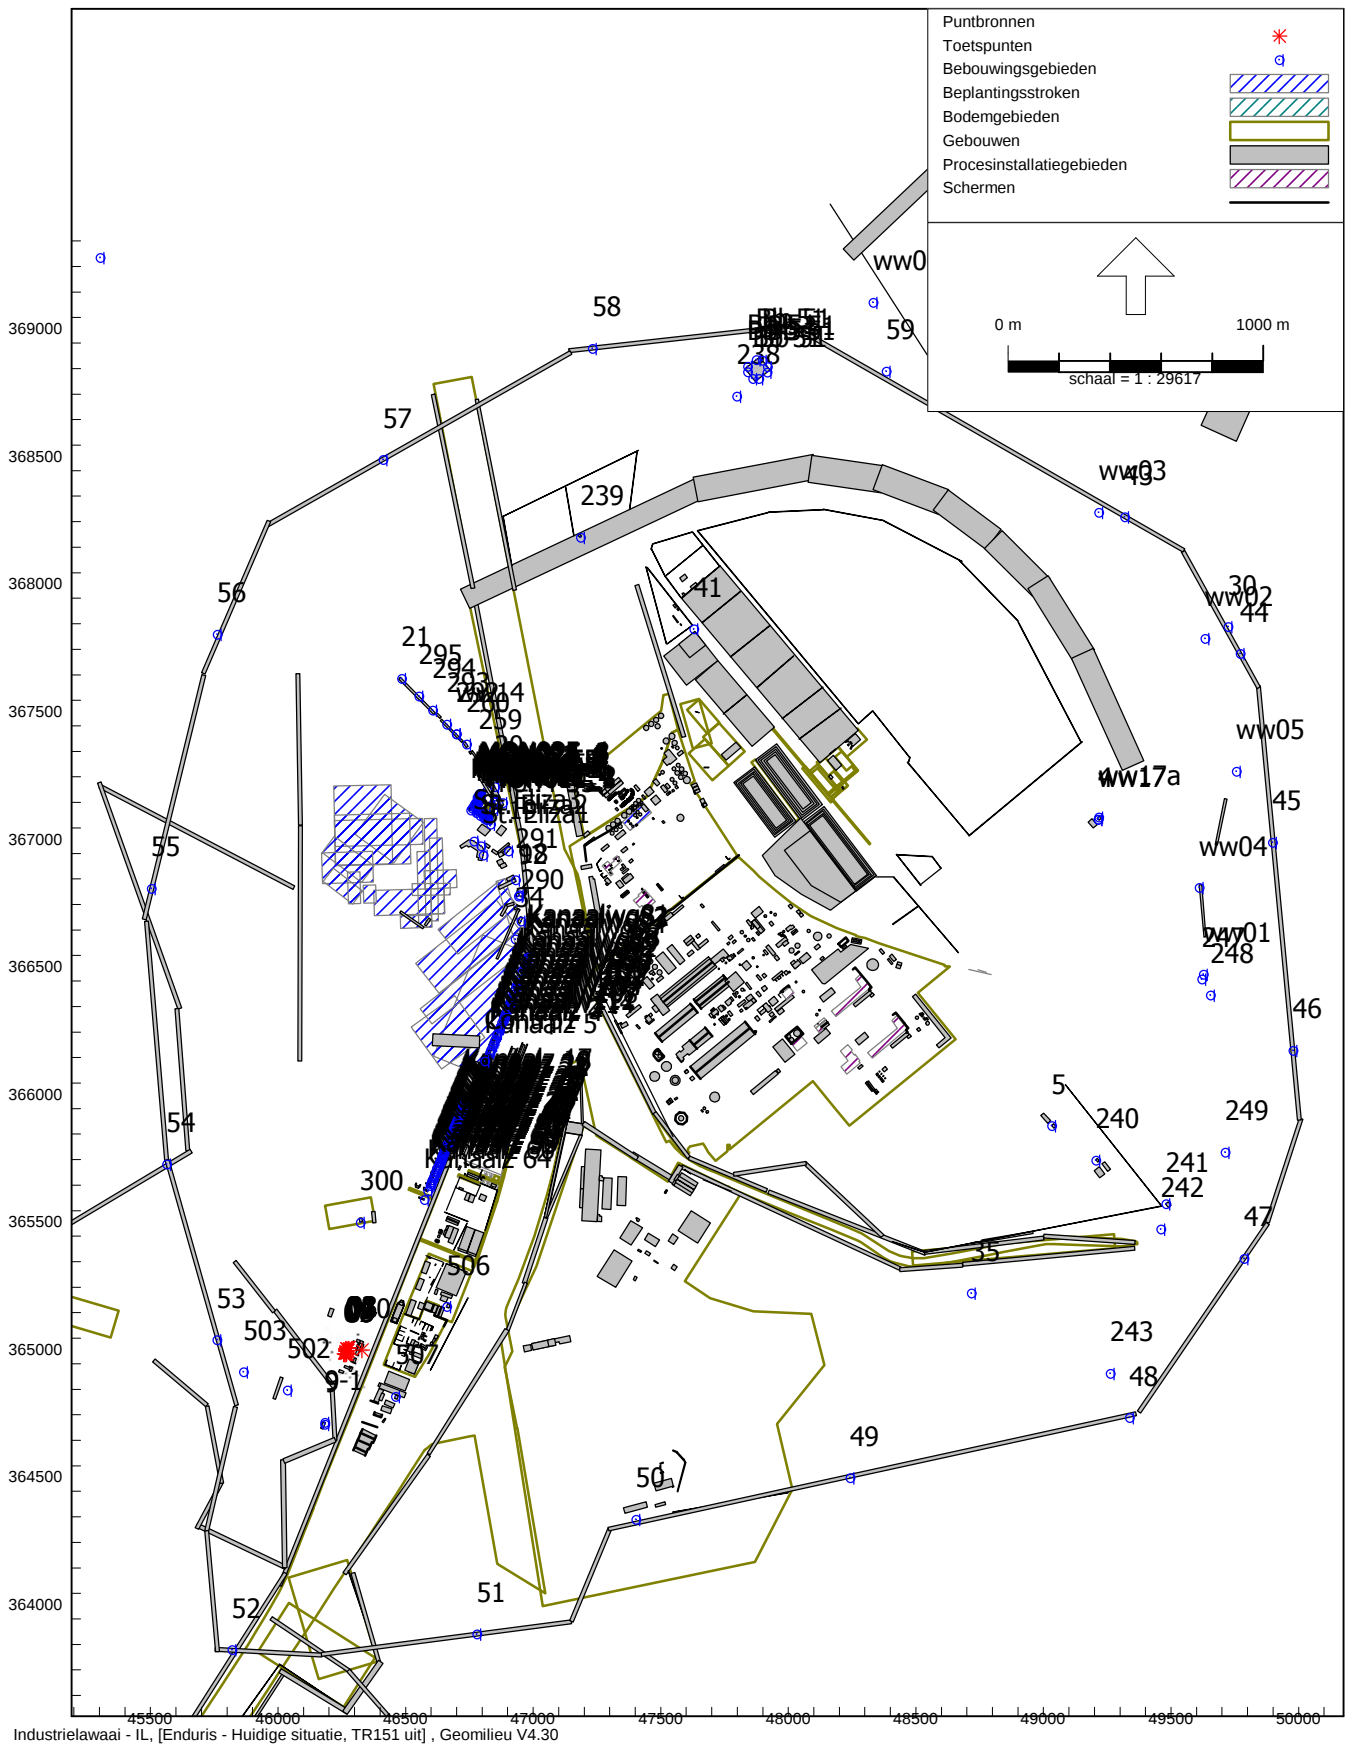

Rekenmodel, ingezoomd

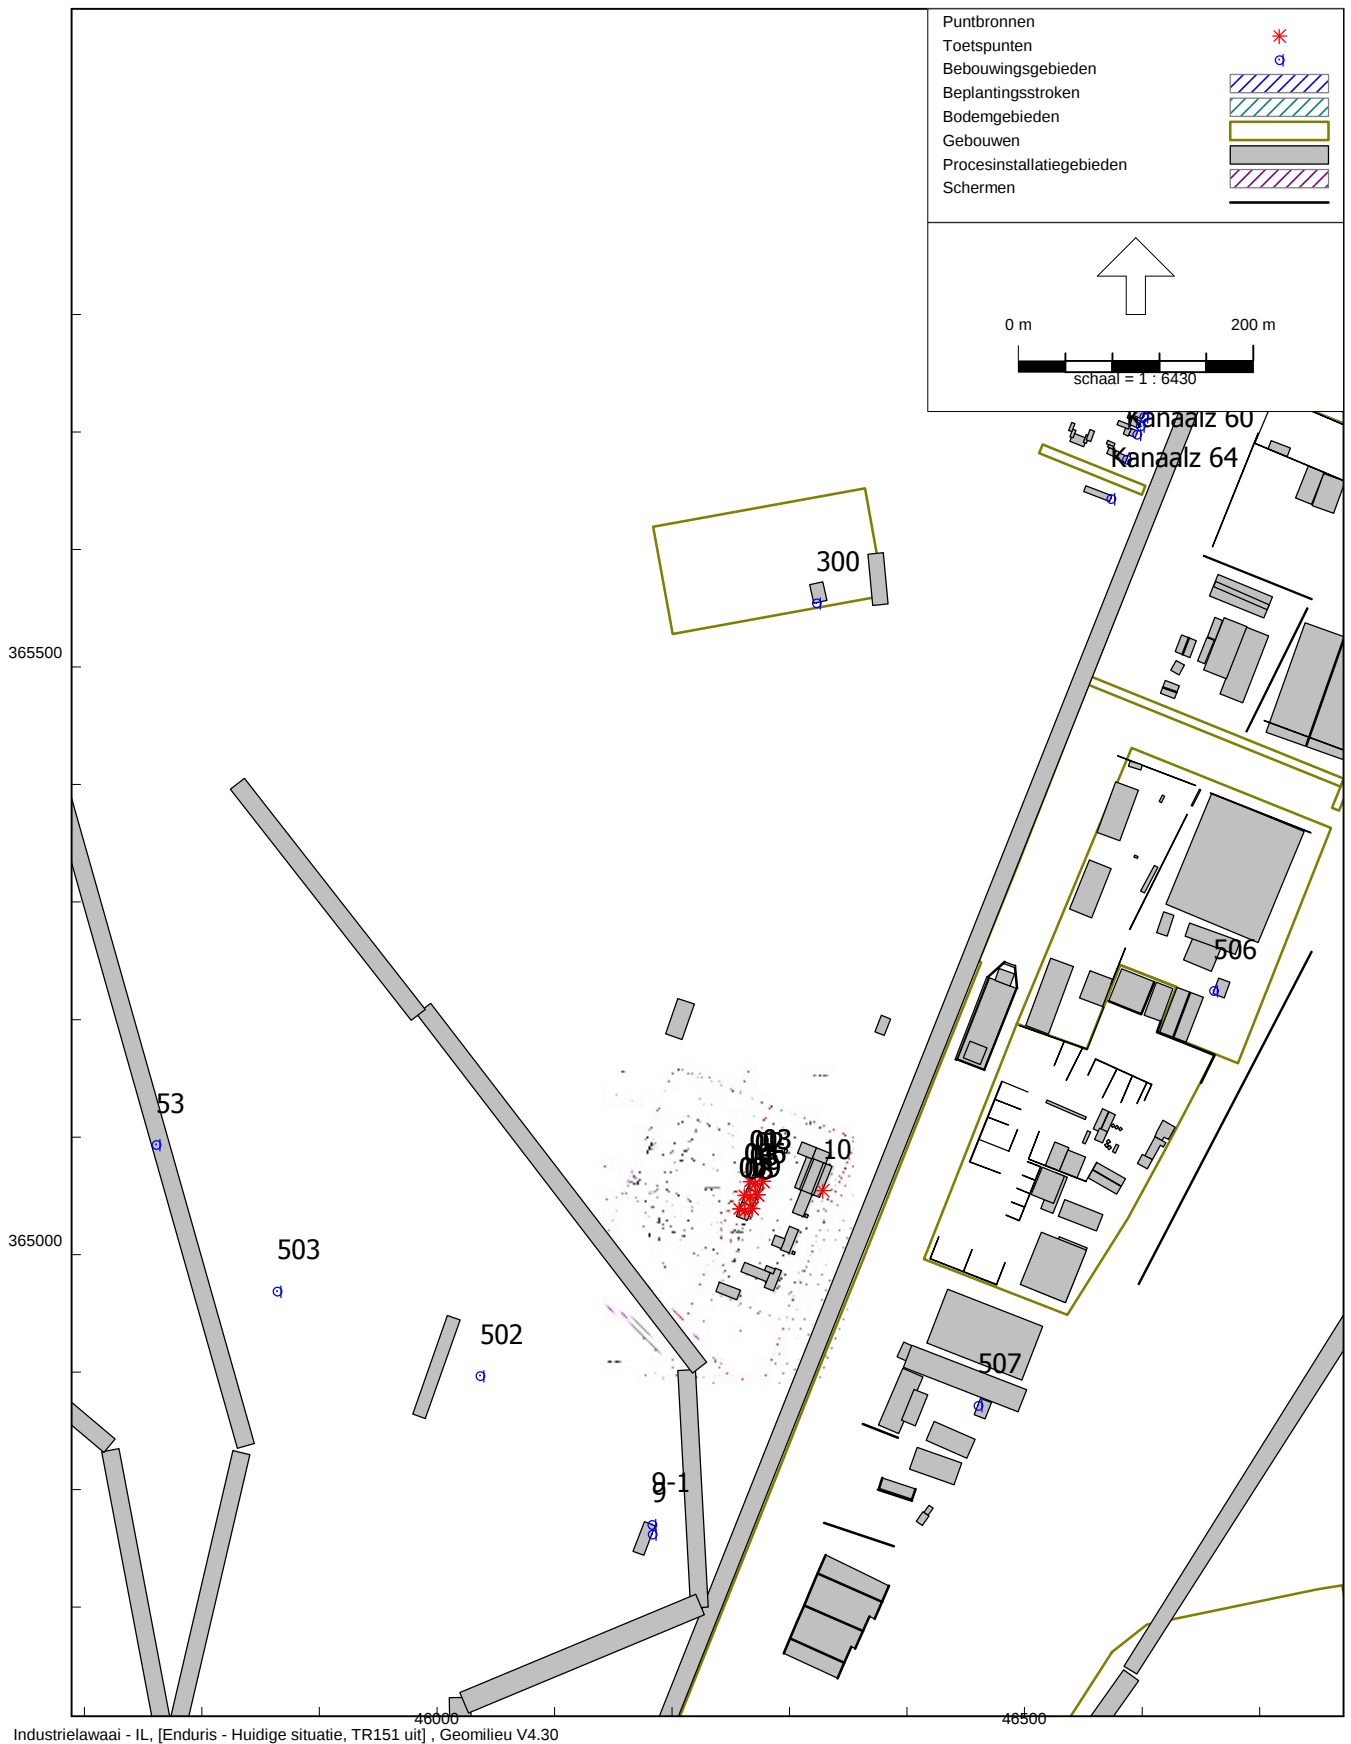

## Rekenmodel, bronnen Enduris huidige situatie

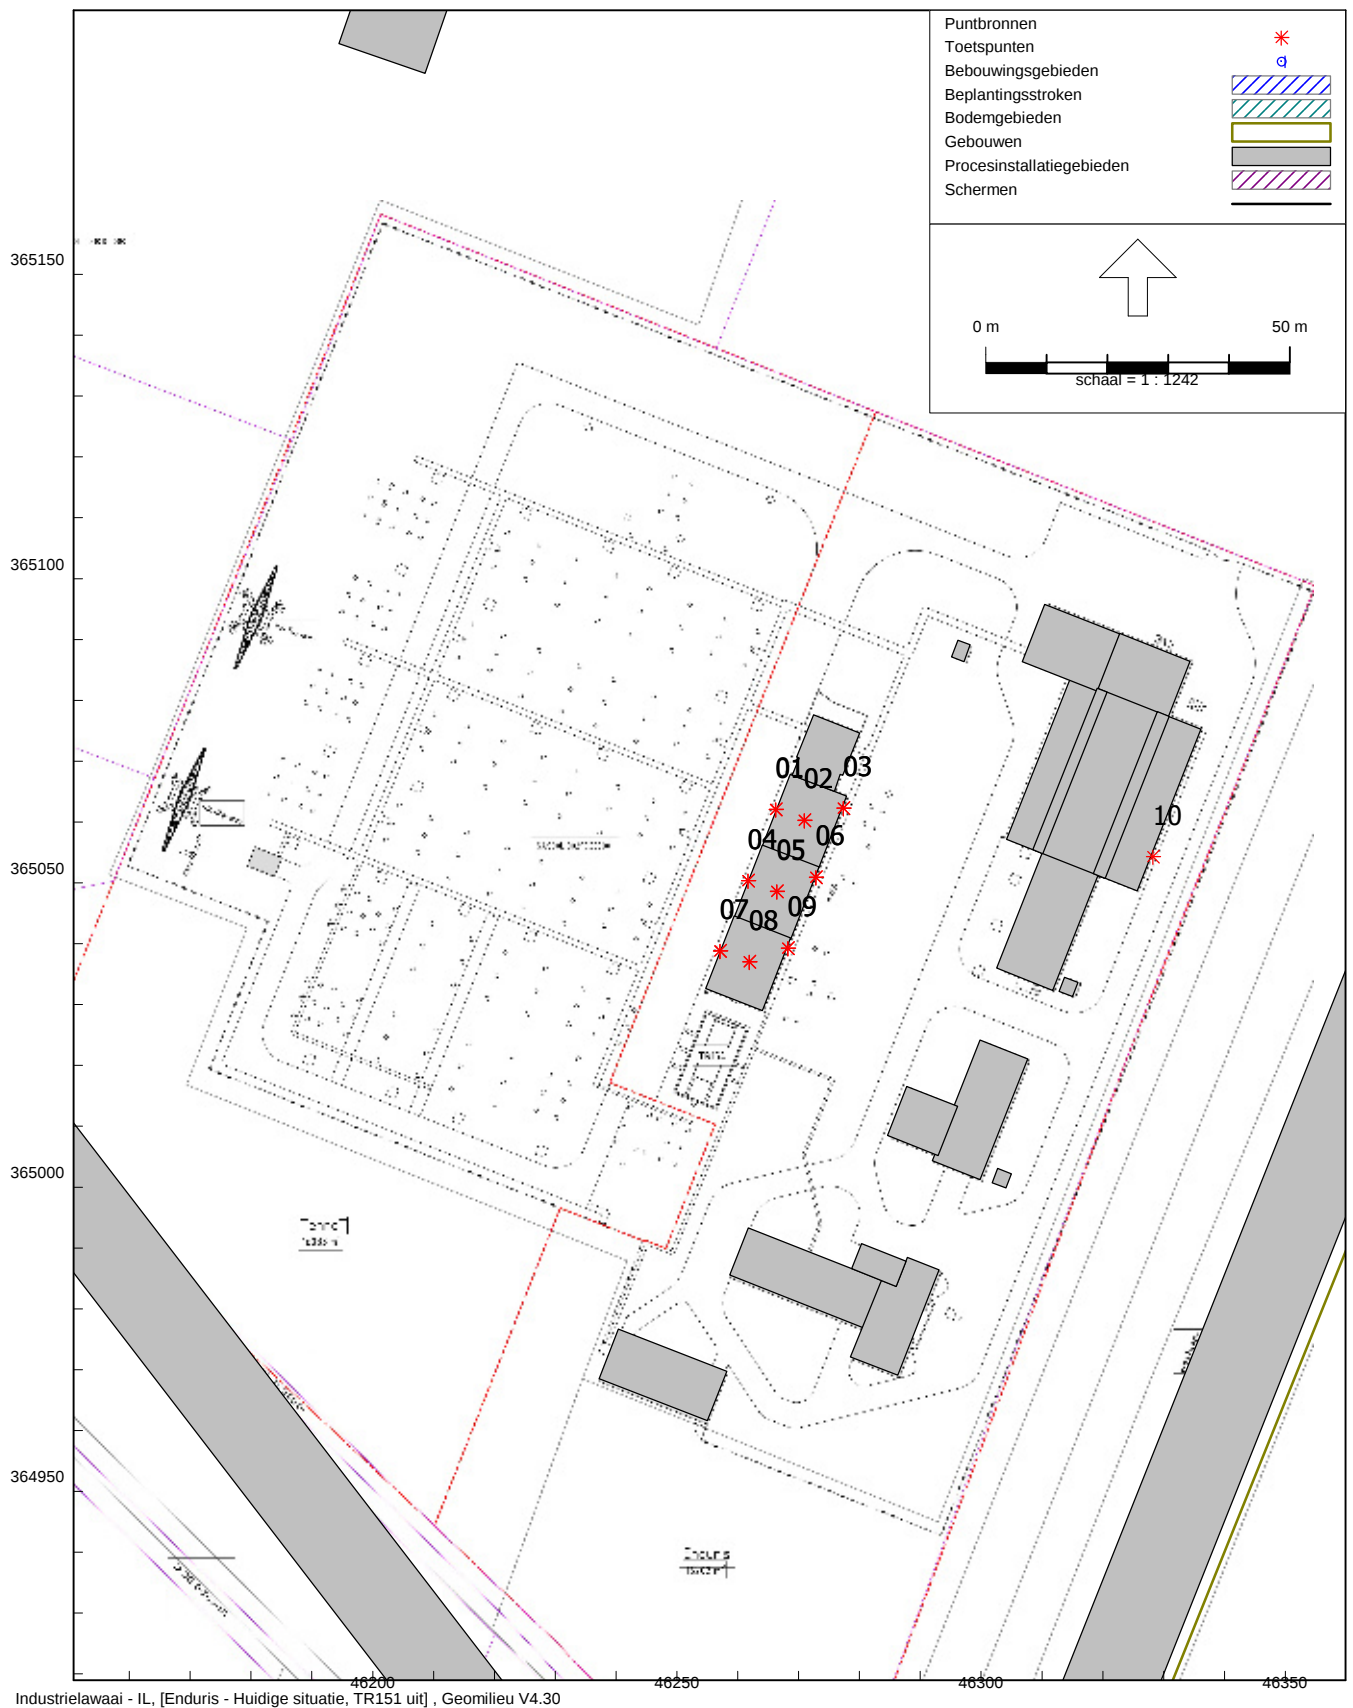

## Rekenmodel, bronnen Enduris toekomstige situatie




Industrielaawai - IL, [Enduris - Toekomstige situatie, scenario 1] , Geomilieu V4.30

Rekenmodel Enduris,  
toekomstige situatie, scenario 'gebouw gesloopt'



Industrielaan - IL, [Enduris - Toekomstige situatie, scenario 1a, gebouw gesloopt] , Geomilieu V4.30

Rekenmodel, bronnen TenneT  
(vermogensschakelaars: LAmaz)

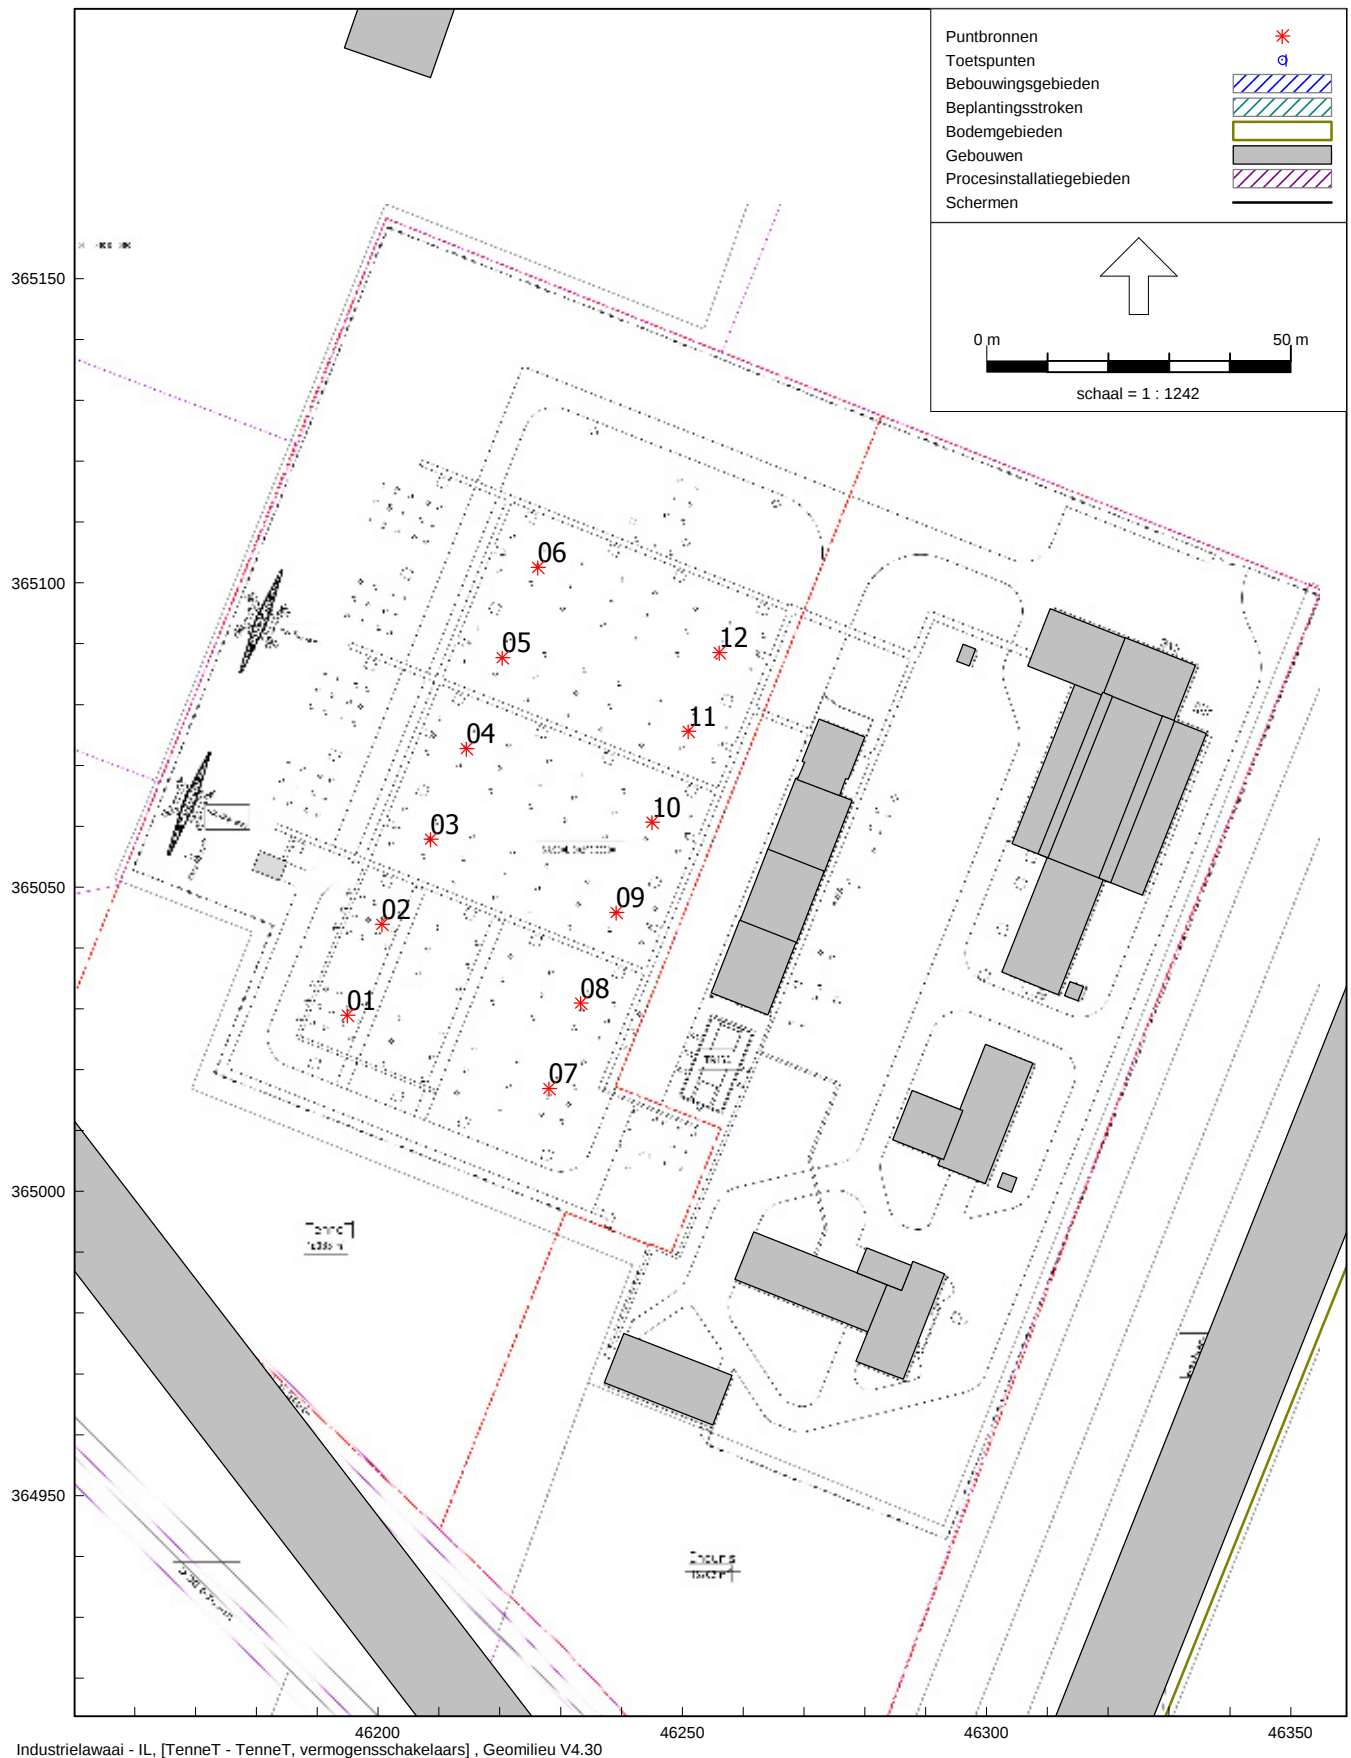

Industrielawaai - IL, [TenneT - TenneT, vermogensschakelaars], Geomilieu V4.30

### Enduris (LAr,LT):

|                                |            |      |
|--------------------------------|------------|------|
| Huidige situatie, TR151 uit:   | pag. 3.2 - | 3.7  |
| Huidige situatie, TR152 uit:   | pag. 3.8 - | 3.13 |
| Huidige situatie, TR153 uit:   | pag. 3.14- | 3.19 |
| Toekomstige situatie, fase 1:  | pag. 3.20- | 3.25 |
| Toekomstige situatie, fase 2:  | pag. 3.26- | 3.31 |
| Toekomstige situatie, fase 1a: | pag. 3.32- | 3.37 |
| Toekomstige situatie, fase 2a: | pag. 3.38- | 3.43 |

### TenneT (LAmax):

|                                         |            |      |
|-----------------------------------------|------------|------|
| Vermogensschakelaars:                   | pag. 3.44- | 3.48 |
| Vermogensschakelaars, 'gebouw gesloopt' | pag. 3.49- | 3.53 |

LA,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 151 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR151 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | -7,1 | -8,3  | -10,1 | -0,1   |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 1,4  | -0,1  | -2,5  | 7,5    |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 11,1 | 9,2   | 5,8   | 15,8   |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | -8,8 | -10,4 | -13,0 | -3,0   |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | -6,8 | -8,2  | -10,5 | -0,5   |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 1,2  | -0,4  | -2,9  | 7,1    |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 5,0  | 3,3   | 0,4   | 10,4   |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | -3,6 | -5,0  | -7,1  | 3,0    |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | -4,4 | -5,8  | -7,9  | 2,2    |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | -3,8 | -5,2  | -7,2  | 2,8    |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | -2,2 | -3,6  | -5,6  | 4,4    |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | -5,7 | -7,0  | -8,8  | 1,2    |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | -5,7 | -6,9  | -8,7  | 1,3    |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | -5,7 | -7,1  | -9,1  | 0,9    |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | -9,2 | -10,7 | -13,3 | -3,3   |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | -4,9 | -6,4  | -8,6  | 1,4    |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 11,7 | 9,8   | 6,5   | 16,5   |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 0,4  | -1,1  | -3,5  | 6,5    |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | -6,1 | -7,6  | -9,9  | 0,1    |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | -6,3 | -7,8  | -10,1 | -0,1   |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | -6,1 | -7,5  | -9,8  | 0,2    |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | -6,8 | -8,3  | -10,5 | -0,5   |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | -1,2 | -2,7  | -5,1  | 4,9    |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 29,4 | 27,3  | 23,0  | 33,0   |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 8,5  | 6,7   | 3,3   | 13,3   |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | -0,7 | -2,1  | -4,3  | 5,7    |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | -0,9 | -2,5  | -5,0  | 5,0    |
| 41_A           | OUD Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 4,4  | 2,6   | -0,4  | 9,6    |
| 43_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -2,4 | -4,1  | -6,9  | 3,1    |
| 44_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -3,2 | -4,8  | -7,4  | 2,6    |
| 45_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -5,7 | -6,9  | -8,5  | 1,5    |
| 46_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -6,7 | -8,0  | -9,9  | 0,1    |
| 47_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -5,6 | -7,0  | -8,9  | 1,1    |
| 48_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -0,9 | -2,3  | -4,4  | 5,6    |
| 49_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 8,1  | 6,5   | 3,9   | 13,9   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:31:41

LA,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 151 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR151 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | -2,8  | -4,1  | -6,2  | 3,8    |
| 50_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 14,0  | 12,1  | 8,7   | 18,7   |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 35,7  | 33,6  | 29,5  | 39,5   |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 29,8  | 27,7  | 23,7  | 33,7   |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 8                   | 5,00   | 10,0  | 8,8   | 7,1   | 17,1   |
| 507_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 13                  | 5,00   | 26,5  | 24,7  | 21,6  | 31,6   |
| 51_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 16,6  | 14,5  | 10,5  | 20,5   |
| 52_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 16,8  | 14,8  | 11,1  | 21,1   |
| 53_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 27,6  | 25,5  | 21,5  | 31,5   |
| 54_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 21,4  | 19,4  | 15,5  | 25,5   |
| 55_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 13,9  | 12,0  | 8,6   | 18,6   |
| 56_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 7,2   | 5,4   | 2,3   | 12,3   |
| 57_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 3,6   | 1,8   | -1,1  | 8,9    |
| 58_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 2,1   | 0,5   | -2,2  | 7,8    |
| 59_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -0,7  | -2,4  | -5,1  | 4,9    |
| 84_A           | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | -6,5  | -8,0  | -10,3 | -0,3   |
| 9_A            | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 25,6  | 23,7  | 20,0  | 30,0   |
| 9-1_A          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 31,9  | 29,8  | 25,5  | 35,5   |
| 92_A           | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 12,1  | 10,2  | 6,7   | 16,7   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,9 | -14,1 | -15,7 | -5,7   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -15,3 | -16,5 | -18,1 | -8,1   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -15,5 | -16,7 | -18,3 | -8,3   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 0,7   | -0,9  | -3,4  | 6,6    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 0,8   | -0,8  | -3,3  | 6,7    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 0,8   | -0,8  | -3,3  | 6,8    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 0,5   | -1,0  | -3,5  | 6,5    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -16,0 | -17,1 | -18,8 | -8,8   |
| Contrp1_A      | Controlepunt 1 De Schroef                     | 5,00   | 10,7  | 8,9   | 6,0   | 16,0   |
| Kanaalw100     | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 9,8   | 8,0   | 5,0   | 15,0   |
| Kanaalw101     | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 12,2  | 10,4  | 7,5   | 17,5   |
| Kanaalw102     | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 11,7  | 9,9   | 7,0   | 17,0   |
| Kanaalw103     | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 11,7  | 9,9   | 6,9   | 16,9   |
| Kanaalw104     | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 11,8  | 10,1  | 7,1   | 17,1   |
| Kanaalw105     | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 11,7  | 9,9   | 7,0   | 17,0   |
| Kanaalw107     | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 12,2  | 10,5  | 7,7   | 17,7   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 151 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR151 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                         |        |      |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalw108 | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 12,4 | 10,6  | 7,7   | 17,7   |
| Kanaalw111 | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,2   | 18,2   |
| Kanaalw112 | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 12,1 | 10,3  | 7,3   | 17,3   |
| Kanaalw114 | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalw96a | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 13,5 | 11,7  | 8,7   | 18,7   |
| Kanaalwg81 | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 7,7  | 6,0   | 3,0   | 13,0   |
| Kanaalwg82 | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,5 | 8,7   | 5,8   | 15,8   |
| Kanaalwg83 | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,0 | 8,4   | 5,6   | 15,6   |
| Kanaalwg84 | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,0 | 11,3  | 8,4   | 18,4   |
| Kanaalwg87 | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,6 | 9,9   | 7,0   | 17,0   |
| Kanaalwg88 | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,5 | 11,7  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 10,3 | 8,5   | 5,5   | 15,5   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 8,6  | 7,0   | 4,3   | 14,3   |
| Kanaalwg92 | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 8,2  | 6,6   | 3,9   | 13,9   |
| Kanaalwg94 | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 8,4  | 6,7   | 3,9   | 13,9   |
| Kanaalwg95 | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,0 | 10,2  | 7,2   | 17,2   |
| Kanaalwg96 | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,9 | 11,2  | 8,3   | 18,3   |
| Kanaalwg98 | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,5 | 11,7  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalwg99 | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,3 | 12,5  | 9,2   | 19,2   |
| Kanaalz 17 | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 5,00   | 12,2 | 10,5  | 7,4   | 17,4   |
| Kanaalz 18 | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 12,2 | 10,4  | 7,3   | 17,3   |
| Kanaalz 19 | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 15,5 | 13,6  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalz 2_ | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 14,4 | 12,6  | 9,5   | 19,5   |
| Kanaalz 20 | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 16,9 | 15,1  | 11,8  | 21,8   |
| Kanaalz 21 | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,1 | 16,3  | 13,1  | 23,1   |
| Kanaalz 22 | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,1  | 24,1   |
| Kanaalz 23 | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,0 | 18,1  | 14,9  | 24,9   |
| Kanaalz 24 | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,9 | 17,1  | 13,8  | 23,8   |
| Kanaalz 25 | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 17,2 | 15,3  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 26 | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,8 | 17,0  | 13,7  | 23,7   |
| Kanaalz 27 | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 17,5 | 15,7  | 12,5  | 22,5   |
| Kanaalz 28 | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 18,2 | 16,3  | 13,1  | 23,1   |
| Kanaalz 29 | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 17,5 | 15,7  | 12,5  | 22,5   |
| Kanaalz 3_ | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 14,6 | 12,8  | 9,7   | 19,7   |
| Kanaalz 30 | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)      | 5,00   | 17,1 | 15,3  | 12,2  | 22,2   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 151 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR151 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                    |        |      |       |       |        |
|------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalz 31 | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 16,6 | 14,8  | 11,7  | 21,7   |
| Kanaalz 32 | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 16,1 | 14,3  | 11,2  | 21,2   |
| Kanaalz 33 | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,6 | 16,9  | 13,8  | 23,8   |
| Kanaalz 34 | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,4 | 17,6  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 35 | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 18,7 | 16,9  | 13,7  | 23,7   |
| Kanaalz 36 | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 19,8 | 18,0  | 14,8  | 24,8   |
| Kanaalz 38 | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,6 | 16,7  | 13,3  | 23,3   |
| Kanaalz 39 | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 15,9 | 14,1  | 11,0  | 21,0   |
| Kanaalz 4_ | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 14,6 | 12,8  | 9,6   | 19,6   |
| Kanaalz 40 | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,3 | 16,5  | 13,3  | 23,3   |
| Kanaalz 41 | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,3 | 16,4  | 13,1  | 23,1   |
| Kanaalz 42 | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 17,1 | 15,3  | 12,2  | 22,2   |
| Kanaalz 43 | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 13,7 | 11,9  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalz 44 | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 16,5 | 14,8  | 11,7  | 21,7   |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 18,1 | 16,3  | 13,1  | 23,1   |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 17,4 | 15,6  | 12,4  | 22,4   |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,2 | 18,4  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 21,1 | 19,2  | 16,1  | 26,1   |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,6  | 16,3  | 26,3   |
| Kanaalz 5_ | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 11,0 | 9,1   | 5,7   | 15,7   |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 21,5 | 19,6  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,7 | 18,9  | 15,6  | 25,6   |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,6 | 17,8  | 14,4  | 24,4   |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,9 | 18,2  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,9 | 20,0  | 16,8  | 26,8   |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,1 | 19,2  | 15,6  | 25,6   |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,4 | 18,6  | 15,5  | 25,5   |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,7 | 18,9  | 15,7  | 25,7   |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 21,7 | 19,9  | 16,5  | 26,5   |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,5  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 21,0 | 19,2  | 16,0  | 26,0   |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 19,6 | 17,6  | 13,8  | 23,8   |
| MON011_1_A | woning 1                           | 5,00   | -4,5 | -5,9  | -8,2  | 1,8    |
| MON011_2_A | woning 1                           | 5,00   | 10,3 | 8,3   | 4,8   | 14,8   |
| MON011_3_A | woning 1                           | 5,00   | 9,4  | 7,4   | 3,6   | 13,6   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 151 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR151 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                 |        |      |       |       |        |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| MON011_4_A | woning 1                        | 5,00   | 9,2  | 7,2   | 3,4   | 13,4   |
| MON012_1_A | woning 2                        | 5,00   | -4,4 | -5,9  | -8,2  | 1,8    |
| MON012_4_A | woning 2                        | 5,00   | 9,3  | 7,3   | 3,5   | 13,5   |
| MON013_A   | woning 3                        | 5,00   | -4,5 | -5,9  | -8,2  | 1,8    |
| MON014_1_A | woning 4                        | 5,00   | -4,4 | -5,9  | -8,2  | 1,8    |
| MON014_4_A | woning 4                        | 5,00   | 10,4 | 8,6   | 5,2   | 15,2   |
| MON015_A   | woning 5                        | 5,00   | -4,5 | -6,0  | -8,2  | 1,8    |
| MON016_1_A | woning 6                        | 5,00   | -4,5 | -5,9  | -8,2  | 1,8    |
| MON016_4_A | woning 6                        | 5,00   | 10,4 | 8,5   | 5,2   | 15,2   |
| MON017_A   | woning 7                        | 5,00   | -4,5 | -6,0  | -8,2  | 1,8    |
| MON018_1_A | woning 8                        | 5,00   | 10,4 | 8,5   | 5,2   | 15,2   |
| MON019_A   | woning 9                        | 5,00   | 10,3 | 8,4   | 5,1   | 15,1   |
| MON020_A   | woning 10                       | 5,00   | 10,3 | 8,4   | 5,1   | 15,1   |
| MON021_1_A | woning 11                       | 5,00   | 10,3 | 8,4   | 5,1   | 15,1   |
| MON021_3_A | woning 11                       | 5,00   | -4,0 | -5,4  | -7,7  | 2,3    |
| MON022_1_A | woning 12                       | 5,00   | 6,1  | 4,4   | 1,8   | 11,8   |
| MON022_3_A | woning 12                       | 5,00   | 7,3  | 5,6   | 2,7   | 12,7   |
| MON023_1_A | woning 13                       | 5,00   | 8,4  | 6,6   | 3,7   | 13,7   |
| MON023_2_A | woning 13                       | 5,00   | 3,3  | 1,7   | -0,9  | 9,1    |
| MON023_3_A | woning 13                       | 5,00   | 9,7  | 7,9   | 4,6   | 14,6   |
| MON023_4_A | woning 13                       | 5,00   | 1,8  | 0,3   | -2,0  | 8,0    |
| MON024_1_A | woning 14                       | 5,00   | 10,2 | 8,4   | 5,1   | 15,1   |
| MON024_2_A | woning 14                       | 5,00   | 3,8  | 2,1   | -0,5  | 9,5    |
| MON024_3_A | woning 14                       | 5,00   | 9,4  | 7,5   | 4,3   | 14,3   |
| MON024_4_A | woning 14                       | 5,00   | 0,2  | -1,3  | -3,6  | 6,4    |
| MON025_1_A | woning 15                       | 5,00   | 10,1 | 8,3   | 5,0   | 15,0   |
| MON025_2_A | woning 15                       | 5,00   | 4,7  | 3,0   | 0,2   | 10,2   |
| MON025_3_A | woning 15                       | 5,00   | -4,2 | -5,7  | -7,9  | 2,1    |
| MON025_4_A | woning 15                       | 5,00   | -5,8 | -7,3  | -9,5  | 0,5    |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 8,9  | 7,1   | 3,9   | 13,9   |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 8,8  | 7,0   | 3,8   | 13,8   |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55     | 1,50   | 5,8  | 3,8   | 0,0   | 10,0   |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55       | 1,50   | 2,9  | 1,4   | -0,9  | 9,2    |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55       | 5,00   | -4,8 | -6,3  | -8,5  | 1,5    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A)) | 1,50   | 6,4  | 4,5   | 1,1   | 11,1   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 151 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR151 uit  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep:  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| St. Eliza2        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | -5,5 | -7,0  | -9,4  | 0,6    |
| St. Eliza3        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 6,4  | 4,2   | 0,0   | 10,0   |
| ww01_A            | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -5,7 | -7,0  | -8,8  | 1,2    |
| ww02_A            | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -1,1 | -2,6  | -5,0  | 5,0    |
| ww03_A            | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | -2,1 | -3,8  | -6,6  | 3,4    |
| ww04_A            | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | -4,4 | -5,6  | -7,4  | 2,7    |
| ww05_A            | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -4,4 | -5,8  | -7,8  | 2,2    |
| ww06_A            | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | -1,5 | -3,1  | -5,6  | 4,4    |
| ww14_A            | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | -6,1 | -7,6  | -9,9  | 0,1    |
| ww17_A            | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | -0,9 | -2,5  | -5,0  | 5,0    |
| ww17a_A           | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | -0,9 | -2,4  | -4,9  | 5,1    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:31:41

LA,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 152 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR152 uit  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | -5,7 | -6,7  | -8,1  | 1,9    |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 2,4  | 1,0   | -1,0  | 9,0    |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 12,1 | 10,3  | 7,2   | 17,2   |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | -7,9 | -9,3  | -11,5 | -1,5   |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | -5,7 | -7,0  | -8,9  | 1,2    |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 3,6  | 2,2   | 0,1   | 10,1   |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 6,3  | 4,7   | 2,2   | 12,2   |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | -2,6 | -3,8  | -5,4  | 4,6    |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | -3,9 | -5,0  | -6,6  | 3,4    |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | -3,3 | -4,4  | -6,0  | 4,0    |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | -1,3 | -2,5  | -4,2  | 5,8    |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | -3,4 | -4,6  | -6,3  | 3,7    |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | -3,6 | -4,8  | -6,6  | 3,5    |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | -4,8 | -6,0  | -7,5  | 2,5    |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | -8,2 | -9,6  | -11,7 | -1,7   |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | -3,9 | -5,2  | -7,0  | 3,0    |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 13,7 | 12,0  | 9,2   | 19,2   |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 1,5  | 0,1   | -1,9  | 8,1    |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | -5,1 | -6,4  | -8,3  | 1,8    |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | -5,3 | -6,6  | -8,5  | 1,5    |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | -5,0 | -6,3  | -8,2  | 1,8    |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | -5,7 | -7,0  | -8,9  | 1,1    |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 0,7  | -0,8  | -3,1  | 6,9    |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 30,4 | 28,4  | 24,5  | 34,5   |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 10,2 | 8,5   | 5,7   | 15,7   |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | -0,2 | -1,4  | -3,1  | 6,9    |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | -0,3 | -1,7  | -3,9  | 6,1    |
| 41_A           | oud Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 6,6  | 5,1   | 2,7   | 12,7   |
| 43_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 0,5  | -1,0  | -3,3  | 6,7    |
| 44_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -0,7 | -2,3  | -4,7  | 5,3    |
| 45_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -2,6 | -3,9  | -5,7  | 4,3    |
| 46_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -5,2 | -6,3  | -7,9  | 2,1    |
| 47_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -5,0 | -6,1  | -7,6  | 2,4    |
| 48_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -0,5 | -1,8  | -3,7  | 6,3    |
| 49_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 7,9  | 6,4   | 4,0   | 14,0   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 152 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR152 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | -1,3  | -2,5  | -4,3  | 5,7    |
| 50_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 11,1  | 9,6   | 7,3   | 17,3   |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 35,8  | 33,8  | 29,9  | 39,9   |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 30,1  | 28,1  | 24,3  | 34,3   |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 8                   | 5,00   | 14,8  | 13,5  | 11,7  | 21,7   |
| 507_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 13                  | 5,00   | 26,6  | 25,0  | 22,5  | 32,5   |
| 51_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 17,1  | 15,1  | 11,5  | 21,5   |
| 52_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 17,4  | 15,5  | 12,0  | 22,0   |
| 53_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 28,9  | 26,9  | 23,0  | 33,0   |
| 54_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 22,3  | 20,4  | 16,9  | 26,9   |
| 55_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,6   | 19,6   |
| 56_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 8,1   | 6,4   | 3,8   | 13,8   |
| 57_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 5,1   | 3,5   | 1,0   | 11,0   |
| 58_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 3,5   | 2,0   | -0,3  | 9,7    |
| 59_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,8   | 0,4   | -1,8  | 8,3    |
| 84_A           | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | -5,4  | -6,7  | -8,6  | 1,4    |
| 9_A            | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 25,9  | 24,1  | 20,7  | 30,7   |
| 9-1_A          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 32,2  | 30,1  | 26,1  | 36,1   |
| 92_A           | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 13,1  | 11,3  | 8,3   | 18,3   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -10,5 | -11,5 | -12,8 | -2,8   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -13,4 | -14,4 | -15,7 | -5,7   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -14,1 | -15,1 | -16,5 | -6,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 2,9   | 1,5   | -0,6  | 9,5    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 3,0   | 1,6   | -0,5  | 9,5    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 3,3   | 1,9   | -0,2  | 9,8    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 2,7   | 1,3   | -0,7  | 9,3    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -14,5 | -15,5 | -16,9 | -6,9   |
| Contrp1_A      | Controlepunt 1 De Schroef                     | 5,00   | 11,7  | 10,1  | 7,5   | 17,5   |
| Kanaalw100     | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 11,0  | 9,4   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalw101     | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 13,3  | 11,7  | 9,2   | 19,2   |
| Kanaalw102     | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 12,8  | 11,2  | 8,7   | 18,7   |
| Kanaalw103     | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 12,8  | 11,1  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalw104     | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 12,8  | 11,2  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalw105     | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 12,7  | 11,1  | 8,4   | 18,5   |
| Kanaalw107     | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 13,2  | 11,7  | 9,2   | 19,2   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 152 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR152 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                         |        |      |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalw108 | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 13,4 | 11,8  | 9,3   | 19,3   |
| Kanaalw111 | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 13,9 | 12,3  | 9,6   | 19,6   |
| Kanaalw112 | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 13,1 | 11,4  | 8,7   | 18,7   |
| Kanaalw114 | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,8 | 14,2  | 11,7  | 21,7   |
| Kanaalw96a | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 14,6 | 13,0  | 10,3  | 20,3   |
| Kanaalwg81 | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 8,7  | 7,0   | 4,4   | 14,4   |
| Kanaalwg82 | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,4 | 9,8   | 7,2   | 17,2   |
| Kanaalwg83 | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,1 | 9,5   | 7,1   | 17,1   |
| Kanaalwg84 | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,0 | 12,4  | 9,9   | 19,9   |
| Kanaalwg87 | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,6 | 11,0  | 8,4   | 18,5   |
| Kanaalwg88 | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,2  | 20,2   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 11,2 | 9,5   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 9,7  | 8,2   | 5,8   | 15,8   |
| Kanaalwg92 | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 9,3  | 7,8   | 5,4   | 15,4   |
| Kanaalwg94 | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 9,4  | 7,8   | 5,4   | 15,4   |
| Kanaalwg95 | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,9 | 11,3  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalwg96 | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,0 | 12,4  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalwg98 | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,5 | 12,9  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalwg99 | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,3 | 13,6  | 10,7  | 20,7   |
| Kanaalz 17 | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 5,00   | 13,2 | 11,6  | 9,1   | 19,1   |
| Kanaalz 18 | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 13,2 | 11,5  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalz 19 | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 16,4 | 14,7  | 11,9  | 21,9   |
| Kanaalz 2_ | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 15,2 | 13,5  | 10,7  | 20,7   |
| Kanaalz 20 | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 17,8 | 16,1  | 13,3  | 23,3   |
| Kanaalz 21 | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,0 | 17,3  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 22 | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,2 | 18,5  | 15,5  | 25,5   |
| Kanaalz 23 | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,9 | 19,2  | 16,3  | 26,3   |
| Kanaalz 24 | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 18,1  | 15,3  | 25,3   |
| Kanaalz 25 | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,1 | 16,3  | 13,4  | 23,4   |
| Kanaalz 26 | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,7 | 18,0  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 27 | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 18,3 | 16,6  | 13,8  | 23,8   |
| Kanaalz 28 | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 19,1 | 17,4  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 29 | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 18,5 | 16,8  | 14,0  | 24,0   |
| Kanaalz 3_ | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 15,6 | 13,9  | 11,2  | 21,2   |
| Kanaalz 30 | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)      | 5,00   | 18,0 | 16,4  | 13,7  | 23,7   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 152 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR152 uit  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                    |        |      |       |       |        |
|------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalz 31 | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 17,6 | 15,9  | 13,2  | 23,2   |
| Kanaalz 32 | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 17,1 | 15,4  | 12,7  | 22,7   |
| Kanaalz 33 | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,6 | 17,9  | 15,2  | 25,2   |
| Kanaalz 34 | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,4 | 18,7  | 16,0  | 26,0   |
| Kanaalz 35 | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 19,6 | 17,9  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 36 | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 20,8 | 19,1  | 16,3  | 26,3   |
| Kanaalz 38 | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,4 | 17,6  | 14,6  | 24,6   |
| Kanaalz 39 | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 16,9 | 15,2  | 12,5  | 22,5   |
| Kanaalz 4_ | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 15,5 | 13,8  | 11,0  | 21,0   |
| Kanaalz 40 | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,2 | 17,5  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 41 | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,2 | 17,4  | 14,4  | 24,4   |
| Kanaalz 42 | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,1 | 16,5  | 13,8  | 23,8   |
| Kanaalz 43 | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,2  | 20,2   |
| Kanaalz 44 | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 17,5 | 15,9  | 13,1  | 23,1   |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 19,1 | 17,4  | 14,6  | 24,6   |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 18,4 | 16,7  | 13,9  | 23,9   |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 21,2 | 19,5  | 16,6  | 26,6   |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,1 | 20,4  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,4 | 20,7  | 17,8  | 27,8   |
| Kanaalz 5_ | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 11,9 | 10,1  | 7,1   | 17,1   |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,4 | 20,7  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,3 | 20,5  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,6 | 18,8  | 15,7  | 25,7   |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,0 | 19,3  | 16,6  | 26,6   |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,8 | 21,1  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,9 | 20,1  | 16,9  | 26,9   |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,8  | 17,0  | 27,0   |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,7 | 20,1  | 17,3  | 27,3   |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 22,7 | 21,0  | 18,0  | 28,0   |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 22,2 | 20,4  | 17,1  | 27,1   |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 21,9 | 20,2  | 17,4  | 27,4   |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 20,4 | 18,5  | 15,1  | 25,1   |
| MON011_1_A | woning 1                           | 5,00   | -3,4 | -4,7  | -6,6  | 3,4    |
| MON011_2_A | woning 1                           | 5,00   | 11,0 | 9,1   | 5,7   | 15,7   |
| MON011_3_A | woning 1                           | 5,00   | 10,0 | 8,0   | 4,5   | 14,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:32:29

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 152 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR152 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                 |        |      |       |       |        |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| MON011_4_A | woning 1                        | 5,00   | 9,8  | 7,8   | 4,3   | 14,3   |
| MON012_1_A | woning 2                        | 5,00   | -3,4 | -4,7  | -6,6  | 3,4    |
| MON012_4_A | woning 2                        | 5,00   | 9,9  | 7,9   | 4,4   | 14,4   |
| MON013_A   | woning 3                        | 5,00   | -3,4 | -4,7  | -6,6  | 3,4    |
| MON014_1_A | woning 4                        | 5,00   | -3,4 | -4,7  | -6,6  | 3,4    |
| MON014_4_A | woning 4                        | 5,00   | 11,5 | 9,8   | 6,8   | 16,8   |
| MON015_A   | woning 5                        | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,6  | 3,4    |
| MON016_1_A | woning 6                        | 5,00   | -3,4 | -4,7  | -6,6  | 3,4    |
| MON016_4_A | woning 6                        | 5,00   | 11,5 | 9,7   | 6,8   | 16,8   |
| MON017_A   | woning 7                        | 5,00   | -3,4 | -4,7  | -6,6  | 3,4    |
| MON018_1_A | woning 8                        | 5,00   | 11,4 | 9,7   | 6,8   | 16,8   |
| MON019_A   | woning 9                        | 5,00   | 11,4 | 9,7   | 6,7   | 16,7   |
| MON020_A   | woning 10                       | 5,00   | 11,3 | 9,6   | 6,7   | 16,7   |
| MON021_1_A | woning 11                       | 5,00   | 11,3 | 9,6   | 6,7   | 16,7   |
| MON021_3_A | woning 11                       | 5,00   | -2,9 | -4,2  | -6,1  | 3,9    |
| MON022_1_A | woning 12                       | 5,00   | 6,9  | 5,5   | 3,2   | 13,2   |
| MON022_3_A | woning 12                       | 5,00   | 8,1  | 6,5   | 4,0   | 14,0   |
| MON023_1_A | woning 13                       | 5,00   | 9,2  | 7,5   | 4,9   | 14,9   |
| MON023_2_A | woning 13                       | 5,00   | 4,2  | 2,8   | 0,6   | 10,6   |
| MON023_3_A | woning 13                       | 5,00   | 10,4 | 8,6   | 5,7   | 15,7   |
| MON023_4_A | woning 13                       | 5,00   | 2,9  | 1,6   | -0,4  | 9,7    |
| MON024_1_A | woning 14                       | 5,00   | 11,2 | 9,5   | 6,5   | 16,5   |
| MON024_2_A | woning 14                       | 5,00   | 4,7  | 3,2   | 0,9   | 10,9   |
| MON024_3_A | woning 14                       | 5,00   | 10,4 | 8,7   | 5,9   | 15,9   |
| MON024_4_A | woning 14                       | 5,00   | 1,2  | -0,1  | -2,0  | 8,0    |
| MON025_1_A | woning 15                       | 5,00   | 11,2 | 9,5   | 6,5   | 16,5   |
| MON025_2_A | woning 15                       | 5,00   | 5,5  | 4,0   | 1,6   | 11,6   |
| MON025_3_A | woning 15                       | 5,00   | -3,2 | -4,5  | -6,3  | 3,7    |
| MON025_4_A | woning 15                       | 5,00   | -4,7 | -6,0  | -7,9  | 2,1    |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 10,0 | 8,3   | 5,5   | 15,5   |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 9,9  | 8,2   | 5,4   | 15,4   |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55     | 1,50   | 6,7  | 4,8   | 1,6   | 11,6   |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55       | 1,50   | 4,0  | 2,8   | 0,9   | 10,9   |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55       | 5,00   | -3,7 | -5,0  | -6,9  | 3,1    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A)) | 1,50   | 7,0  | 5,1   | 1,9   | 11,9   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 152 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR152 uit  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep:  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                              |        |      |       |       |        |  |
|------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |  |
| St. Eliza2 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | -4,7 | -6,1  | -8,2  | 1,8    |  |
| St. Eliza3 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 7,1  | 5,2   | 1,5   | 11,5   |  |
| ww01_A     | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -3,3 | -4,6  | -6,3  | 3,7    |  |
| ww02_A     | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 1,0  | -0,5  | -2,8  | 7,2    |  |
| ww03_A     | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 0,9  | -0,6  | -2,9  | 7,1    |  |
| ww04_A     | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | -1,6 | -2,9  | -4,7  | 5,3    |  |
| ww05_A     | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -0,6 | -2,2  | -4,8  | 5,2    |  |
| ww06_A     | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 1,1  | -0,2  | -2,2  | 7,8    |  |
| ww14_A     | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | -5,1 | -6,4  | -8,3  | 1,8    |  |
| ww17_A     | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | -0,3 | -1,7  | -3,9  | 6,1    |  |
| ww17a_A    | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 1,2  | -0,5  | -3,3  | 6,8    |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:32:29

LA,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 153 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR153 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | -5,3 | -6,5  | -8,3  | 1,7    |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 2,9  | 1,4   | -0,8  | 9,2    |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 12,4 | 10,5  | 7,2   | 17,2   |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | -7,3 | -8,9  | -11,3 | -1,3   |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | -5,2 | -6,6  | -8,7  | 1,3    |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 4,1  | 2,6   | 0,3   | 10,3   |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 6,5  | 4,9   | 2,2   | 12,2   |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | -2,0 | -3,4  | -5,4  | 4,6    |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | -3,1 | -4,5  | -6,5  | 3,5    |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | -2,6 | -4,0  | -6,1  | 3,9    |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | -1,7 | -3,1  | -5,2  | 4,8    |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | -3,2 | -4,6  | -6,7  | 3,4    |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,7  | 3,3    |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | -4,2 | -5,6  | -7,5  | 2,5    |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | -7,7 | -9,2  | -11,5 | -1,5   |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | -3,3 | -4,7  | -6,9  | 3,1    |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 14,2 | 12,4  | 9,3   | 19,3   |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 2,0  | 0,5   | -1,7  | 8,3    |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | -4,5 | -6,0  | -8,1  | 1,9    |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | -4,7 | -6,2  | -8,3  | 1,7    |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | -4,5 | -5,9  | -8,0  | 2,0    |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | -5,2 | -6,6  | -8,7  | 1,3    |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 0,3  | -1,4  | -4,3  | 5,7    |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 30,9 | 28,8  | 24,7  | 34,7   |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 10,8 | 9,0   | 5,9   | 15,9   |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | 0,3  | -1,2  | -3,4  | 6,6    |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | 1,1  | -0,6  | -3,4  | 6,6    |
| 41_A           | oud Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 7,0  | 5,3   | 2,6   | 12,6   |
| 43_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,1  | -0,6  | -3,2  | 6,8    |
| 44_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 0,1  | -1,7  | -4,7  | 5,3    |
| 45_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -2,2 | -3,6  | -5,9  | 4,1    |
| 46_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -4,9 | -6,2  | -8,1  | 1,9    |
| 47_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -4,5 | -5,8  | -7,8  | 2,2    |
| 48_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -2,3 | -3,7  | -5,9  | 4,1    |
| 49_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 4,0  | 2,4   | -0,2  | 9,8    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:33:11

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 153 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR153 uit  
LArq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | -1,0  | -2,4  | -4,5  | 5,5    |
| 50_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 12,7  | 10,7  | 7,0   | 17,0   |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 35,7  | 33,6  | 29,4  | 39,4   |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 30,5  | 28,4  | 24,3  | 34,3   |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 8                   | 5,00   | 15,1  | 13,7  | 11,6  | 21,6   |
| 507_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 13                  | 5,00   | 26,8  | 25,0  | 21,8  | 31,8   |
| 51_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 18,0  | 15,9  | 11,5  | 21,5   |
| 52_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 17,1  | 15,0  | 10,9  | 20,9   |
| 53_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 29,3  | 27,2  | 23,0  | 33,0   |
| 54_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 22,8  | 20,8  | 17,0  | 27,0   |
| 55_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 15,4  | 13,5  | 10,0  | 20,0   |
| 56_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 8,5   | 6,7   | 3,8   | 13,8   |
| 57_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 5,4   | 3,8   | 1,2   | 11,2   |
| 58_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 3,8   | 2,2   | -0,3  | 9,7    |
| 59_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 2,1   | 0,6   | -1,9  | 8,1    |
| 84_A           | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | -4,8  | -6,3  | -8,5  | 1,5    |
| 9_A            | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 26,6  | 24,5  | 20,3  | 30,3   |
| 9-1_A          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 32,3  | 29,9  | 24,6  | 34,9   |
| 92_A           | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 13,3  | 11,5  | 8,2   | 18,2   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -9,9  | -11,0 | -12,6 | -2,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,6 | -13,8 | -15,4 | -5,4   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -13,3 | -14,5 | -16,2 | -6,2   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 3,4   | 1,9   | -0,4  | 9,6    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 3,5   | 2,0   | -0,3  | 9,7    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 3,7   | 2,3   | 0,0   | 10,0   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 3,2   | 1,7   | -0,5  | 9,5    |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -13,7 | -14,9 | -16,7 | -6,7   |
| Contrp1_A      | Controlepunt 1 De Schroef                     | 5,00   | 12,5  | 10,7  | 7,6   | 17,6   |
| Kanaalw100     | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 11,7  | 9,9   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalw101     | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,0  | 12,3  | 9,2   | 19,2   |
| Kanaalw102     | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 13,5  | 11,8  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalw103     | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 13,5  | 11,7  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalw104     | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 13,6  | 11,8  | 8,7   | 18,7   |
| Kanaalw105     | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 13,4  | 11,6  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalw107     | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,0  | 12,2  | 9,2   | 19,2   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:33:11

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 153 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR153 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                         |        |      |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalw108 | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 14,1 | 12,4  | 9,3   | 19,3   |
| Kanaalw111 | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 14,7 | 12,9  | 9,6   | 19,6   |
| Kanaalw112 | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 13,9 | 12,0  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalw114 | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 16,5 | 14,7  | 11,7  | 21,7   |
| Kanaalw96a | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 15,3 | 13,5  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalwg81 | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 9,5  | 7,8   | 4,7   | 14,7   |
| Kanaalwg82 | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,2 | 10,5  | 7,4   | 17,4   |
| Kanaalwg83 | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,9 | 10,2  | 7,4   | 17,4   |
| Kanaalwg84 | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalwg87 | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,4 | 11,6  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalwg88 | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,3 | 13,4  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 12,0 | 10,2  | 6,9   | 16,9   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 10,5 | 8,9   | 6,2   | 16,2   |
| Kanaalwg92 | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,1 | 8,5   | 5,7   | 15,7   |
| Kanaalwg94 | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,2 | 8,5   | 5,7   | 15,7   |
| Kanaalwg95 | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,8 | 11,9  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalwg96 | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,7 | 12,9  | 9,9   | 19,9   |
| Kanaalwg98 | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,3 | 13,4  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalwg99 | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,0 | 14,2  | 10,7  | 20,7   |
| Kanaalz 17 | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 5,00   | 14,0 | 12,2  | 9,2   | 19,2   |
| Kanaalz 18 | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 13,9 | 12,1  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalz 19 | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 17,2 | 15,3  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 2_ | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 15,7 | 13,8  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalz 20 | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,6 | 16,7  | 13,4  | 23,4   |
| Kanaalz 21 | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 17,9  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 22 | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,0 | 19,0  | 15,4  | 25,4   |
| Kanaalz 23 | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,7 | 19,8  | 16,3  | 26,3   |
| Kanaalz 24 | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,6 | 18,7  | 15,3  | 25,3   |
| Kanaalz 25 | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,9 | 17,0  | 13,4  | 23,4   |
| Kanaalz 26 | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,5 | 18,6  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 27 | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 19,1 | 17,2  | 13,9  | 23,9   |
| Kanaalz 28 | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 19,9 | 18,0  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 29 | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 19,3 | 17,4  | 14,0  | 24,0   |
| Kanaalz 3_ | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,2  | 21,2   |
| Kanaalz 30 | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)      | 5,00   | 18,8 | 17,0  | 13,7  | 23,7   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 153 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR153 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                    |        |      |       |       |        |
|------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalz 31 | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,3 | 16,5  | 13,2  | 23,2   |
| Kanaalz 32 | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 17,9 | 16,0  | 12,8  | 22,8   |
| Kanaalz 33 | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,2 | 18,4  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 34 | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,2 | 19,3  | 16,0  | 26,0   |
| Kanaalz 35 | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 20,4 | 18,5  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 36 | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 21,6 | 19,7  | 16,3  | 26,3   |
| Kanaalz 38 | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,3 | 18,3  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 39 | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 17,8 | 15,9  | 12,6  | 22,6   |
| Kanaalz 4_ | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 16,3 | 14,4  | 11,0  | 21,0   |
| Kanaalz 40 | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,0 | 18,1  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 41 | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,0 | 18,0  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 42 | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,9 | 17,1  | 13,8  | 23,8   |
| Kanaalz 43 | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 15,4 | 13,6  | 10,3  | 20,3   |
| Kanaalz 44 | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 18,3 | 16,5  | 13,2  | 23,2   |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 19,9 | 18,1  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 19,2 | 17,3  | 13,9  | 23,9   |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,0 | 20,1  | 16,6  | 26,6   |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,8 | 21,0  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 23,4 | 21,5  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 5_ | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 12,7 | 10,7  | 7,1   | 17,1   |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 23,2 | 21,3  | 17,8  | 27,8   |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,0 | 21,1  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,4  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,8 | 19,9  | 16,7  | 26,7   |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,6 | 21,7  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,8 | 20,8  | 16,9  | 26,9   |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,2 | 20,4  | 17,0  | 27,0   |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,5 | 20,7  | 17,3  | 27,3   |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 23,5 | 21,6  | 18,1  | 28,1   |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 23,0 | 21,0  | 17,0  | 27,0   |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 22,8 | 20,8  | 17,4  | 27,4   |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 21,3 | 19,2  | 15,1  | 25,1   |
| MON011_1_A | woning 1                           | 5,00   | -2,9 | -4,3  | -6,5  | 3,5    |
| MON011_2_A | woning 1                           | 5,00   | 11,2 | 9,3   | 5,7   | 15,7   |
| MON011_3_A | woning 1                           | 5,00   | 10,4 | 8,4   | 4,6   | 14,6   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 153 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR153 uit  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                 |        |      |       |       |        |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| MON011_4_A | woning 1                        | 5,00   | 10,2 | 8,2   | 4,4   | 14,4   |
| MON012_1_A | woning 2                        | 5,00   | -2,9 | -4,3  | -6,4  | 3,6    |
| MON012_4_A | woning 2                        | 5,00   | 10,3 | 8,3   | 4,6   | 14,6   |
| MON013_A   | woning 3                        | 5,00   | -2,9 | -4,3  | -6,5  | 3,5    |
| MON014_1_A | woning 4                        | 5,00   | -2,9 | -4,3  | -6,4  | 3,6    |
| MON014_4_A | woning 4                        | 5,00   | 11,8 | 10,0  | 6,8   | 16,8   |
| MON015_A   | woning 5                        | 5,00   | -2,9 | -4,3  | -6,5  | 3,5    |
| MON016_1_A | woning 6                        | 5,00   | -2,9 | -4,3  | -6,5  | 3,5    |
| MON016_4_A | woning 6                        | 5,00   | 11,7 | 9,9   | 6,8   | 16,8   |
| MON017_A   | woning 7                        | 5,00   | -2,9 | -4,3  | -6,5  | 3,5    |
| MON018_1_A | woning 8                        | 5,00   | 11,7 | 9,9   | 6,8   | 16,8   |
| MON019_A   | woning 9                        | 5,00   | 11,7 | 9,9   | 6,7   | 16,7   |
| MON020_A   | woning 10                       | 5,00   | 11,6 | 9,8   | 6,7   | 16,7   |
| MON021_1_A | woning 11                       | 5,00   | 11,6 | 9,8   | 6,7   | 16,7   |
| MON021_3_A | woning 11                       | 5,00   | -2,4 | -3,8  | -6,0  | 4,0    |
| MON022_1_A | woning 12                       | 5,00   | 7,4  | 5,9   | 3,4   | 13,4   |
| MON022_3_A | woning 12                       | 5,00   | 8,6  | 6,9   | 4,2   | 14,2   |
| MON023_1_A | woning 13                       | 5,00   | 9,7  | 8,0   | 5,1   | 15,1   |
| MON023_2_A | woning 13                       | 5,00   | 4,7  | 3,2   | 0,7   | 10,7   |
| MON023_3_A | woning 13                       | 5,00   | 10,8 | 9,0   | 5,9   | 15,9   |
| MON023_4_A | woning 13                       | 5,00   | 3,4  | 2,0   | -0,2  | 9,8    |
| MON024_1_A | woning 14                       | 5,00   | 11,4 | 9,6   | 6,4   | 16,4   |
| MON024_2_A | woning 14                       | 5,00   | 5,2  | 3,6   | 1,1   | 11,1   |
| MON024_3_A | woning 14                       | 5,00   | 10,7 | 8,9   | 5,9   | 15,9   |
| MON024_4_A | woning 14                       | 5,00   | 1,8  | 0,3   | -1,8  | 8,2    |
| MON025_1_A | woning 15                       | 5,00   | 11,4 | 9,6   | 6,5   | 16,5   |
| MON025_2_A | woning 15                       | 5,00   | 6,0  | 4,4   | 1,7   | 11,7   |
| MON025_3_A | woning 15                       | 5,00   | -2,6 | -4,0  | -6,1  | 3,9    |
| MON025_4_A | woning 15                       | 5,00   | -4,2 | -5,6  | -7,7  | 2,3    |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 10,3 | 8,5   | 5,5   | 15,5   |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 10,2 | 8,4   | 5,4   | 15,4   |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55     | 1,50   | 7,0  | 5,1   | 1,7   | 11,7   |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55       | 1,50   | 4,6  | 3,2   | 1,1   | 11,1   |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55       | 5,00   | -3,2 | -4,6  | -6,8  | 3,2    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A)) | 1,50   | 7,4  | 5,5   | 2,0   | 12,1   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Huidige situatie, TR 153 uit

Rapport: Resultatentabel  
Model: Huidige situatie, TR153 uit  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                              |        |      |       |       |        |  |
|------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|--|
| Toetspunt  | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |  |
| St. Eliza2 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | -4,2 | -5,8  | -8,2  | 1,8    |  |
| St. Eliza3 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 7,5  | 5,4   | 1,5   | 11,5   |  |
| ww01_A     | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -3,2 | -4,6  | -6,6  | 3,4    |  |
| ww02_A     | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 0,7  | -1,1  | -4,0  | 6,0    |  |
| ww03_A     | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 1,4  | -0,2  | -2,8  | 7,2    |  |
| ww04_A     | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | -1,0 | -2,5  | -4,9  | 5,1    |  |
| ww05_A     | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 0,1  | -1,7  | -4,5  | 5,5    |  |
| ww06_A     | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 1,5  | 0,0   | -2,4  | 7,6    |  |
| ww14_A     | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | -4,5 | -6,0  | -8,1  | 1,9    |  |
| ww17_A     | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 1,1  | -0,6  | -3,4  | 6,6    |  |
| ww17a_A    | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 2,2  | 0,4   | -2,8  | 7,2    |  |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:33:11

LA,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | -4,2 | -5,3  | -7,0  | 3,1    |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 4,1  | 2,6   | 0,4   | 10,4   |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 13,6 | 11,8  | 8,6   | 18,6   |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | -6,2 | -7,7  | -10,1 | -0,1   |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | -4,1 | -5,5  | -7,5  | 2,5    |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 4,9  | 3,4   | 1,2   | 11,2   |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 7,8  | 6,1   | 3,4   | 13,4   |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | -1,0 | -2,3  | -4,2  | 5,8    |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | -2,0 | -3,3  | -5,2  | 4,8    |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | -1,5 | -2,8  | -4,7  | 5,3    |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | 0,0  | -1,3  | -3,3  | 6,7    |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | -2,2 | -3,5  | -5,4  | 4,6    |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | -2,4 | -3,7  | -5,5  | 4,5    |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | -3,1 | -4,4  | -6,3  | 3,8    |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | -6,5 | -8,0  | -10,3 | -0,3   |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | -2,2 | -3,6  | -5,7  | 4,3    |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 15,1 | 13,3  | 10,3  | 20,3   |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 3,1  | 1,7   | -0,5  | 9,5    |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | -3,6 | -5,0  | -7,1  | 2,9    |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,8  | 3,2    |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | -4,1 | -5,5  | -7,6  | 2,4    |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,4  | 7,7    |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 32,0 | 30,0  | 25,9  | 35,9   |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 11,7 | 9,9   | 6,8   | 16,8   |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | 1,6  | 0,2   | -1,9  | 8,1    |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,3  | 7,7    |
| 41_A           | oud Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 7,9  | 6,2   | 3,6   | 13,6   |
| 43_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,7  | 0,1   | -2,4  | 7,6    |
| 44_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 0,7  | -1,0  | -3,7  | 6,3    |
| 45_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -1,5 | -2,8  | -4,8  | 5,2    |
| 46_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -3,8 | -5,0  | -6,8  | 3,2    |
| 47_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -3,3 | -4,5  | -6,4  | 3,7    |
| 48_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 0,6  | -0,8  | -2,9  | 7,1    |
| 49_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 8,8  | 7,2   | 4,7   | 14,7   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:34:09

LAr,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1  
LArq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | 0,1   | -1,2  | -3,2  | 6,8    |
| 50_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,5   | 19,5   |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 37,5  | 35,4  | 31,4  | 41,4   |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 31,9  | 29,9  | 25,9  | 35,9   |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 8                   | 5,00   | 15,6  | 14,2  | 12,3  | 22,3   |
| 507_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 13                  | 5,00   | 28,4  | 26,7  | 23,7  | 33,7   |
| 51_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 19,0  | 17,0  | 12,9  | 22,9   |
| 52_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 18,8  | 16,9  | 13,1  | 23,1   |
| 53_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 30,4  | 28,3  | 24,3  | 34,3   |
| 54_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 24,0  | 22,0  | 18,3  | 28,3   |
| 55_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 16,4  | 14,5  | 11,2  | 21,2   |
| 56_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 9,7   | 8,0   | 5,1   | 15,1   |
| 57_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 6,5   | 4,9   | 2,2   | 12,2   |
| 58_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 4,9   | 3,4   | 0,9   | 10,9   |
| 59_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 3,0   | 1,5   | -0,9  | 9,1    |
| 84_A           | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | -3,7  | -5,2  | -7,3  | 2,7    |
| 9_A            | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 27,8  | 25,8  | 22,0  | 32,0   |
| 9-1_A          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 33,9  | 31,7  | 27,2  | 37,2   |
| 92_A           | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 14,6  | 12,8  | 9,6   | 19,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -9,2  | -10,3 | -11,7 | -1,7   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -11,9 | -13,0 | -14,5 | -4,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,4 | -13,6 | -15,2 | -5,2   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,2   | 2,8   | 0,5   | 10,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,3   | 2,8   | 0,6   | 10,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,5   | 3,1   | 0,8   | 10,8   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,1   | 2,6   | 0,4   | 10,4   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,9 | -14,0 | -15,6 | -5,6   |
| Contrp1_A      | Controlepunt 1 De Schroef                     | 5,00   | 13,4  | 11,7  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalw100     | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 12,7  | 10,9  | 8,0   | 18,0   |
| Kanaalw101     | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 15,0  | 13,3  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalw102     | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,8  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalw103     | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,7   | 19,7   |
| Kanaalw104     | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,8  | 9,9   | 19,9   |
| Kanaalw105     | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,4  | 12,7  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalw107     | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,9  | 13,3  | 10,5  | 20,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                         |        |      |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalw108 | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,1 | 13,4  | 10,6  | 20,6   |
| Kanaalw111 | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,7 | 13,9  | 10,9  | 20,9   |
| Kanaalw112 | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 14,8 | 13,1  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalw114 | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 17,5 | 15,8  | 13,0  | 23,0   |
| Kanaalw96a | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,3 | 14,6  | 11,6  | 21,6   |
| Kanaalwg81 | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,5 | 8,7   | 5,9   | 15,9   |
| Kanaalwg82 | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,2 | 11,5  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalwg83 | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,8 | 11,2  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalwg84 | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,2  | 21,2   |
| Kanaalwg87 | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,4 | 12,7  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalwg88 | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,4  | 21,4   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,2   | 18,2   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 11,4 | 9,8   | 7,3   | 17,3   |
| Kanaalwg92 | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,0 | 9,4   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg94 | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,2 | 9,5   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg95 | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalwg96 | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,1  | 21,1   |
| Kanaalwg98 | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,4  | 21,4   |
| Kanaalwg99 | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 17,0 | 15,2  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 17 | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 5,00   | 14,9 | 13,2  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalz 18 | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 14,9 | 13,1  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalz 19 | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,2 | 16,4  | 13,2  | 23,2   |
| Kanaalz 2_ | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,9 | 15,1  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 20 | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,6 | 17,8  | 14,6  | 24,6   |
| Kanaalz 21 | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 22 | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,0 | 20,1  | 16,8  | 26,8   |
| Kanaalz 23 | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,7 | 20,8  | 17,7  | 27,7   |
| Kanaalz 24 | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,6 | 19,8  | 16,6  | 26,6   |
| Kanaalz 25 | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,9 | 18,0  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 26 | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,5 | 19,7  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 27 | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,2  | 25,2   |
| Kanaalz 28 | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,9 | 19,0  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 29 | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,2 | 18,4  | 15,3  | 25,3   |
| Kanaalz 3_ | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,5  | 22,5   |
| Kanaalz 30 | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 18,0  | 15,0  | 25,0   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                    |        |      |       |       |        |
|------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalz 31 | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 32 | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,8 | 17,1  | 14,0  | 24,0   |
| Kanaalz 33 | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,3 | 19,5  | 16,5  | 26,5   |
| Kanaalz 34 | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,2 | 20,4  | 17,3  | 27,3   |
| Kanaalz 35 | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,6  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 36 | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 22,5 | 20,7  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 38 | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,2 | 19,3  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 39 | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,7 | 16,9  | 13,9  | 23,9   |
| Kanaalz 4_ | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,3  | 22,3   |
| Kanaalz 40 | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,0 | 19,2  | 16,0  | 26,0   |
| Kanaalz 41 | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,9 | 19,1  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 42 | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,9 | 18,1  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 43 | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 16,4 | 14,6  | 11,6  | 21,6   |
| Kanaalz 44 | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,2  | 25,2   |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,9 | 21,1  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 23,8 | 22,0  | 18,9  | 28,9   |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,1  | 29,1   |
| Kanaalz 5_ | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 13,7 | 11,8  | 8,4   | 18,4   |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,2  | 29,2   |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,9 | 22,0  | 18,8  | 28,8   |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,3 | 20,5  | 17,1  | 27,1   |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,7 | 20,9  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 24,6 | 22,8  | 19,6  | 29,6   |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,7 | 21,8  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,2 | 21,4  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,5 | 21,7  | 18,6  | 28,6   |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,5 | 22,6  | 19,3  | 29,3   |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,0 | 22,1  | 18,4  | 28,4   |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 23,7 | 21,9  | 18,7  | 28,7   |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 22,3 | 20,3  | 16,4  | 26,4   |
| MON011_1_A | woning 1                           | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON011_2_A | woning 1                           | 5,00   | 12,6 | 10,7  | 7,2   | 17,2   |
| MON011_3_A | woning 1                           | 5,00   | 11,7 | 9,8   | 6,0   | 16,0   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                 |        |      |       |       |        |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| MON011_4_A | woning 1                        | 5,00   | 11,5 | 9,5   | 5,8   | 15,8   |
| MON012_1_A | woning 2                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,2  | 4,8    |
| MON012_4_A | woning 2                        | 5,00   | 11,6 | 9,6   | 5,9   | 15,9   |
| MON013_A   | woning 3                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON014_1_A | woning 4                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,2  | 4,8    |
| MON014_4_A | woning 4                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON015_A   | woning 5                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_1_A | woning 6                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_4_A | woning 6                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON017_A   | woning 7                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON018_1_A | woning 8                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON019_A   | woning 9                        | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON020_A   | woning 10                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_1_A | woning 11                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_3_A | woning 11                       | 5,00   | -1,3 | -2,7  | -4,8  | 5,2    |
| MON022_1_A | woning 12                       | 5,00   | 8,6  | 7,1   | 4,6   | 14,6   |
| MON022_3_A | woning 12                       | 5,00   | 9,8  | 8,2   | 5,5   | 15,5   |
| MON023_1_A | woning 13                       | 5,00   | 10,9 | 9,2   | 6,4   | 16,4   |
| MON023_2_A | woning 13                       | 5,00   | 5,9  | 4,4   | 2,0   | 12,0   |
| MON023_3_A | woning 13                       | 5,00   | 12,1 | 10,3  | 7,2   | 17,2   |
| MON023_4_A | woning 13                       | 5,00   | 4,5  | 3,1   | 1,0   | 11,0   |
| MON024_1_A | woning 14                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON024_2_A | woning 14                       | 5,00   | 6,3  | 4,8   | 2,3   | 12,3   |
| MON024_3_A | woning 14                       | 5,00   | 12,0 | 10,2  | 7,2   | 17,2   |
| MON024_4_A | woning 14                       | 5,00   | 2,9  | 1,5   | -0,6  | 9,4    |
| MON025_1_A | woning 15                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON025_2_A | woning 15                       | 5,00   | 7,2  | 5,6   | 3,0   | 13,0   |
| MON025_3_A | woning 15                       | 5,00   | -1,5 | -2,9  | -5,0  | 5,1    |
| MON025_4_A | woning 15                       | 5,00   | -3,1 | -4,5  | -6,5  | 3,5    |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,5 | 9,8   | 6,8   | 16,8   |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,4 | 9,7   | 6,7   | 16,7   |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55     | 1,50   | 8,3  | 6,4   | 2,9   | 12,9   |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55       | 1,50   | 5,7  | 4,3   | 2,2   | 12,2   |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55       | 5,00   | -2,1 | -3,5  | -5,6  | 4,4    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A)) | 1,50   | 8,7  | 6,8   | 3,5   | 13,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| St. Eliza2        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | -3,0 | -4,5  | -6,8  | 3,2    |
| St. Eliza3        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 8,8  | 6,7   | 2,8   | 12,8   |
| ww01_A            | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -2,2 | -3,5  | -5,4  | 4,6    |
| ww02_A            | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 2,0  | 0,5   | -2,1  | 7,9    |
| ww03_A            | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 2,0  | 0,5   | -2,1  | 7,9    |
| ww04_A            | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | -0,4 | -1,7  | -3,8  | 6,2    |
| ww05_A            | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 0,5  | -1,1  | -3,8  | 6,3    |
| ww06_A            | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 2,3  | 0,8   | -1,4  | 8,6    |
| ww14_A            | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| ww17_A            | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,3  | 7,7    |
| ww17a_A           | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 2,8  | 1,0   | -1,8  | 8,2    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | -4,0 | -5,2  | -6,9  | 3,1    |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 4,1  | 2,6   | 0,4   | 10,4   |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 13,7 | 11,8  | 8,6   | 18,6   |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | -6,2 | -7,7  | -10,1 | -0,1   |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | -4,0 | -5,4  | -7,5  | 2,5    |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 4,9  | 3,4   | 1,2   | 11,2   |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 7,8  | 6,1   | 3,4   | 13,4   |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | -0,6 | -2,0  | -4,1  | 5,9    |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | -1,6 | -3,0  | -5,1  | 4,9    |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | -0,9 | -2,4  | -4,6  | 5,4    |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | 0,4  | -1,0  | -3,2  | 6,9    |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | -2,0 | -3,3  | -5,3  | 4,7    |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | -2,1 | -3,5  | -5,4  | 4,6    |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | -2,8 | -4,1  | -6,2  | 3,8    |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | -6,5 | -8,0  | -10,3 | -0,3   |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | -2,2 | -3,6  | -5,7  | 4,3    |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 15,1 | 13,3  | 10,3  | 20,3   |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 3,1  | 1,7   | -0,5  | 9,5    |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | -3,6 | -5,0  | -7,1  | 2,9    |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | -3,3 | -4,7  | -6,8  | 3,2    |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | -4,1 | -5,5  | -7,5  | 2,5    |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,4  | 7,7    |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 32,1 | 30,0  | 25,9  | 35,9   |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 11,7 | 9,9   | 6,9   | 16,9   |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | 2,1  | 0,6   | -1,8  | 8,3    |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,3  | 7,7    |
| 41_A           | oud Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 7,9  | 6,3   | 3,6   | 13,6   |
| 43_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,4  | 7,6    |
| 44_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 0,7  | -1,0  | -3,7  | 6,4    |
| 45_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -1,4 | -2,8  | -4,8  | 5,2    |
| 46_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -3,4 | -4,7  | -6,7  | 3,3    |
| 47_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | -2,7 | -4,1  | -6,3  | 3,8    |
| 48_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 0,8  | -0,6  | -2,8  | 7,2    |
| 49_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 8,9  | 7,3   | 4,7   | 14,7   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:35:12

LA,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | 0,5   | -0,9  | -3,1  | 6,9    |
| 50_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 14,7  | 12,9  | 9,6   | 19,6   |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 37,6  | 35,5  | 31,4  | 41,4   |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 32,0  | 29,9  | 25,9  | 35,9   |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenweg 8                    | 5,00   | 15,7  | 14,3  | 12,3  | 22,3   |
| 507_A          | Bedrijfswoning Wervenweg 13                   | 5,00   | 28,5  | 26,8  | 23,8  | 33,8   |
| 51_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 19,1  | 17,0  | 12,9  | 22,9   |
| 52_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 19,0  | 17,0  | 13,2  | 23,2   |
| 53_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 30,4  | 28,4  | 24,3  | 34,3   |
| 54_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 24,0  | 22,0  | 18,3  | 28,3   |
| 55_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 16,5  | 14,6  | 11,2  | 21,2   |
| 56_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 9,8   | 8,0   | 5,1   | 15,1   |
| 57_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 6,6   | 4,9   | 2,3   | 12,3   |
| 58_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 5,0   | 3,4   | 0,9   | 10,9   |
| 59_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 3,0   | 1,5   | -0,9  | 9,1    |
| 84_A           | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | -3,7  | -5,1  | -7,3  | 2,7    |
| 9_A            | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 28,0  | 26,0  | 22,1  | 32,1   |
| 9-1_A          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 34,0  | 31,9  | 27,2  | 37,2   |
| 92_A           | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 14,6  | 12,8  | 9,6   | 19,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -9,1  | -10,3 | -11,7 | -1,7   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -11,8 | -13,0 | -14,5 | -4,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,4 | -13,6 | -15,2 | -5,2   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,2   | 2,8   | 0,5   | 10,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,3   | 2,9   | 0,6   | 10,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,6   | 3,1   | 0,9   | 10,9   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,1   | 2,6   | 0,4   | 10,4   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,8 | -14,0 | -15,6 | -5,6   |
| Contrp1_A      | Controlepunt 1 De Schroef                     | 5,00   | 13,5  | 11,7  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalw100     | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 12,7  | 10,9  | 8,0   | 18,0   |
| Kanaalw101     | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 15,0  | 13,3  | 10,5  | 20,5   |
| Kanaalw102     | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,8  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalw103     | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,7   | 19,7   |
| Kanaalw104     | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,6  | 12,8  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalw105     | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,4  | 12,7  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalw107     | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 15,0  | 13,3  | 10,5  | 20,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                         |        |      |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalw108 | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,1 | 13,4  | 10,6  | 20,6   |
| Kanaalw111 | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,7 | 13,9  | 10,9  | 20,9   |
| Kanaalw112 | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 14,8 | 13,1  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalw114 | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 17,5 | 15,8  | 13,0  | 23,0   |
| Kanaalw96a | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,3 | 14,6  | 11,6  | 21,6   |
| Kanaalwg81 | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,5 | 8,7   | 5,9   | 15,9   |
| Kanaalwg82 | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,2 | 11,5  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalwg83 | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,8 | 11,2  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalwg84 | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,2  | 21,2   |
| Kanaalwg87 | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,4 | 12,7  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalwg88 | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,4  | 21,4   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,2   | 18,2   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 11,4 | 9,8   | 7,3   | 17,3   |
| Kanaalwg92 | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,1 | 9,4   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg94 | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,2 | 9,5   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg95 | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalwg96 | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,1  | 21,1   |
| Kanaalwg98 | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,4  | 21,4   |
| Kanaalwg99 | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 17,0 | 15,2  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 17 | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 5,00   | 15,0 | 13,2  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalz 18 | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 14,9 | 13,2  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalz 19 | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,2 | 16,4  | 13,2  | 23,2   |
| Kanaalz 2_ | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,9 | 15,1  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 20 | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,6 | 17,8  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 21 | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 22 | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,0 | 20,1  | 16,8  | 26,8   |
| Kanaalz 23 | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,7 | 20,9  | 17,7  | 27,7   |
| Kanaalz 24 | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,6 | 19,8  | 16,6  | 26,6   |
| Kanaalz 25 | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,9 | 18,0  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 26 | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,5 | 19,7  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 27 | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,2  | 25,2   |
| Kanaalz 28 | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,9 | 19,0  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 29 | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,2 | 18,4  | 15,3  | 25,3   |
| Kanaalz 3_ | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,5  | 22,5   |
| Kanaalz 30 | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 18,0  | 15,0  | 25,0   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2  
LArq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                    |        |      |       |       |        |
|------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalz 31 | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 32 | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,8 | 17,1  | 14,0  | 24,0   |
| Kanaalz 33 | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,3 | 19,5  | 16,5  | 26,5   |
| Kanaalz 34 | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,2 | 20,4  | 17,3  | 27,3   |
| Kanaalz 35 | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,6  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 36 | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 22,6 | 20,7  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 38 | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,2 | 19,4  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 39 | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,7 | 16,9  | 13,9  | 23,9   |
| Kanaalz 4_ | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,3  | 22,3   |
| Kanaalz 40 | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,0 | 19,2  | 16,0  | 26,0   |
| Kanaalz 41 | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,0 | 19,1  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 42 | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,9 | 18,1  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 43 | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 16,4 | 14,6  | 11,6  | 21,6   |
| Kanaalz 44 | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,5  | 24,5   |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,2  | 25,2   |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 23,0 | 21,1  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 23,8 | 22,0  | 18,9  | 28,9   |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,1  | 29,1   |
| Kanaalz 5_ | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 13,7 | 11,8  | 8,4   | 18,4   |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,2  | 29,2   |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,9 | 22,0  | 18,8  | 28,8   |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,3 | 20,5  | 17,1  | 27,1   |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,7 | 21,0  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 24,6 | 22,8  | 19,6  | 29,6   |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,8 | 21,8  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,2 | 21,4  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,5 | 21,7  | 18,6  | 28,6   |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,5 | 22,6  | 19,4  | 29,4   |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,0 | 22,1  | 18,4  | 28,4   |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 23,7 | 21,9  | 18,7  | 28,7   |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 22,3 | 20,3  | 16,4  | 26,4   |
| MON011_1_A | woning 1                           | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,8    |
| MON011_2_A | woning 1                           | 5,00   | 12,6 | 10,7  | 7,2   | 17,2   |
| MON011_3_A | woning 1                           | 5,00   | 11,7 | 9,8   | 6,0   | 16,0   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                 |        |      |       |       |        |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| MON011_4_A | woning 1                        | 5,00   | 11,5 | 9,6   | 5,8   | 15,8   |
| MON012_1_A | woning 2                        | 5,00   | -1,7 | -3,1  | -5,2  | 4,8    |
| MON012_4_A | woning 2                        | 5,00   | 11,6 | 9,7   | 6,0   | 16,0   |
| MON013_A   | woning 3                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON014_1_A | woning 4                        | 5,00   | -1,7 | -3,1  | -5,2  | 4,8    |
| MON014_4_A | woning 4                        | 5,00   | 13,1 | 11,3  | 8,1   | 18,1   |
| MON015_A   | woning 5                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_1_A | woning 6                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_4_A | woning 6                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON017_A   | woning 7                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON018_1_A | woning 8                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON019_A   | woning 9                        | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON020_A   | woning 10                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_1_A | woning 11                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_3_A | woning 11                       | 5,00   | -1,2 | -2,7  | -4,8  | 5,2    |
| MON022_1_A | woning 12                       | 5,00   | 8,6  | 7,1   | 4,6   | 14,6   |
| MON022_3_A | woning 12                       | 5,00   | 9,8  | 8,2   | 5,5   | 15,5   |
| MON023_1_A | woning 13                       | 5,00   | 10,9 | 9,2   | 6,4   | 16,4   |
| MON023_2_A | woning 13                       | 5,00   | 5,9  | 4,4   | 2,0   | 12,0   |
| MON023_3_A | woning 13                       | 5,00   | 12,1 | 10,3  | 7,2   | 17,2   |
| MON023_4_A | woning 13                       | 5,00   | 4,5  | 3,1   | 1,0   | 11,0   |
| MON024_1_A | woning 14                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON024_2_A | woning 14                       | 5,00   | 6,3  | 4,8   | 2,3   | 12,3   |
| MON024_3_A | woning 14                       | 5,00   | 12,0 | 10,2  | 7,2   | 17,2   |
| MON024_4_A | woning 14                       | 5,00   | 2,9  | 1,5   | -0,6  | 9,4    |
| MON025_1_A | woning 15                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON025_2_A | woning 15                       | 5,00   | 7,2  | 5,6   | 3,0   | 13,0   |
| MON025_3_A | woning 15                       | 5,00   | -1,5 | -2,9  | -4,9  | 5,1    |
| MON025_4_A | woning 15                       | 5,00   | -3,1 | -4,5  | -6,5  | 3,5    |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,5 | 9,8   | 6,8   | 16,8   |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,4 | 9,7   | 6,7   | 16,7   |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55     | 1,50   | 8,3  | 6,4   | 2,9   | 12,9   |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55       | 1,50   | 5,7  | 4,3   | 2,2   | 12,2   |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55       | 5,00   | -2,1 | -3,5  | -5,6  | 4,4    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A)) | 1,50   | 8,7  | 6,8   | 3,5   | 13,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| St. Eliza2        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | -3,0 | -4,5  | -6,8  | 3,2    |
| St. Eliza3        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 8,8  | 6,8   | 2,8   | 12,8   |
| ww01_A            | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | -1,9 | -3,3  | -5,3  | 4,7    |
| ww02_A            | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 2,1  | 0,5   | -2,1  | 7,9    |
| ww03_A            | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 2,1  | 0,5   | -2,0  | 8,0    |
| ww04_A            | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | -0,3 | -1,7  | -3,7  | 6,3    |
| ww05_A            | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 0,6  | -1,1  | -3,7  | 6,3    |
| ww06_A            | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 2,3  | 0,9   | -1,4  | 8,6    |
| ww14_A            | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| ww17_A            | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,3  | 7,7    |
| ww17a_A           | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 2,8  | 1,1   | -1,8  | 8,2    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1, gebouw gesloopt  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep:  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | -4,9 | -6,1  | -7,8  | 2,2    |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 4,0  | 2,6   | 0,4   | 10,4   |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 13,6 | 11,8  | 8,6   | 18,6   |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | -6,2 | -7,7  | -10,1 | -0,1   |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | -4,1 | -5,5  | -7,5  | 2,5    |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 4,9  | 3,4   | 1,2   | 11,2   |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 7,8  | 6,1   | 3,4   | 13,4   |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | 8,0  | 6,3   | 3,2   | 13,2   |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | 6,4  | 4,7   | 1,9   | 11,9   |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | 7,1  | 5,4   | 2,4   | 12,4   |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | 8,4  | 6,6   | 3,5   | 13,5   |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | 5,3  | 3,6   | 0,8   | 10,8   |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | 5,3  | 3,6   | 0,8   | 10,8   |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | 5,5  | 3,8   | 0,9   | 10,9   |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | -6,5 | -8,0  | -10,3 | -0,3   |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | -2,2 | -3,6  | -5,7  | 4,3    |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 15,1 | 13,3  | 10,3  | 20,3   |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 3,1  | 1,7   | -0,5  | 9,5    |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | -3,6 | -5,0  | -7,1  | 2,9    |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,8  | 3,2    |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | -4,1 | -5,5  | -7,6  | 2,4    |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 2,3  | 0,7   | -1,7  | 8,3    |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 32,0 | 30,0  | 25,9  | 35,9   |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 11,7 | 9,9   | 6,8   | 16,8   |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | 11,0 | 9,2   | 5,9   | 15,9   |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | 1,9  | 0,3   | -2,3  | 7,7    |
| 41_A           | OUH Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 7,9  | 6,2   | 3,5   | 13,5   |
| 43_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,3  | 7,7    |
| 44_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,0  | -0,7  | -3,4  | 6,6    |
| 45_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,8  | 0,1   | -2,7  | 7,4    |
| 46_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 4,4  | 2,8   | 0,0   | 10,0   |
| 47_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 5,9  | 4,1   | 1,3   | 11,3   |
| 48_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 8,0  | 6,2   | 3,2   | 13,2   |
| 49_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 13,8 | 11,9  | 8,4   | 18,4   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:35:55

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1, gebouw gesloopt  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | 8,7   | 6,9   | 3,8   | 13,8   |
| 50_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 16,3  | 14,5  | 11,2  | 21,2   |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 37,5  | 35,4  | 31,4  | 41,4   |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 31,9  | 29,9  | 25,9  | 35,9   |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 8                   | 5,00   | 21,8  | 20,2  | 17,5  | 27,5   |
| 507_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 13                  | 5,00   | 28,4  | 26,7  | 23,7  | 33,7   |
| 51_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 19,0  | 17,0  | 12,9  | 22,9   |
| 52_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 18,8  | 16,8  | 13,1  | 23,1   |
| 53_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 29,8  | 27,7  | 23,8  | 33,8   |
| 54_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 22,2  | 20,2  | 16,6  | 26,6   |
| 55_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,5   | 19,5   |
| 56_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 9,0   | 7,4   | 4,6   | 14,6   |
| 57_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 6,5   | 4,9   | 2,2   | 12,2   |
| 58_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 4,9   | 3,4   | 0,9   | 10,9   |
| 59_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 3,0   | 1,4   | -1,0  | 9,0    |
| 84_A           | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | -3,8  | -5,2  | -7,3  | 2,7    |
| 9_A            | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 27,8  | 25,8  | 21,9  | 31,9   |
| 9-1_A          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 33,9  | 31,7  | 27,1  | 37,1   |
| 92_A           | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 14,6  | 12,8  | 9,5   | 19,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -9,2  | -10,3 | -11,8 | -1,8   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -11,9 | -13,0 | -14,5 | -4,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,5 | -13,6 | -15,2 | -5,2   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,2   | 2,7   | 0,5   | 10,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,3   | 2,8   | 0,6   | 10,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,5   | 3,1   | 0,8   | 10,8   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,0   | 2,6   | 0,3   | 10,3   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,9 | -14,1 | -15,7 | -5,7   |
| Contrp1_A      | Controlepunt 1 De Schroef                     | 5,00   | 13,4  | 11,7  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalw100     | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 12,6  | 10,9  | 8,0   | 18,0   |
| Kanaalw101     | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 15,0  | 13,3  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalw102     | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,8  | 9,9   | 19,9   |
| Kanaalw103     | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,7   | 19,7   |
| Kanaalw104     | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,8  | 9,9   | 19,9   |
| Kanaalw105     | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,4  | 12,7  | 9,7   | 19,7   |
| Kanaalw107     | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,9  | 13,2  | 10,4  | 20,4   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1, gebouw gesloopt  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                         |        |      |       |       |        |
|------------|-----------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalw108 | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,1 | 13,4  | 10,5  | 20,5   |
| Kanaalw111 | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,7 | 13,9  | 10,9  | 20,9   |
| Kanaalw112 | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 14,8 | 13,0  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalw114 | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 17,5 | 15,8  | 12,9  | 22,9   |
| Kanaalw96a | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,6  | 21,6   |
| Kanaalwg81 | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,4 | 8,7   | 5,8   | 15,8   |
| Kanaalwg82 | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,2 | 11,5  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalwg83 | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,8 | 11,2  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalwg84 | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,2  | 21,2   |
| Kanaalwg87 | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,3 | 12,6  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalwg88 | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,4  | 21,4   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 12,9 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| Kanaalwg89 | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 11,4 | 9,8   | 7,2   | 17,2   |
| Kanaalwg92 | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,0 | 9,4   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg94 | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,1 | 9,5   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg95 | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalwg96 | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,1  | 21,1   |
| Kanaalwg98 | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,3  | 21,3   |
| Kanaalwg99 | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 17,0 | 15,2  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 17 | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 5,00   | 14,9 | 13,2  | 10,3  | 20,3   |
| Kanaalz 18 | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 14,9 | 13,1  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalz 19 | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,2 | 16,3  | 13,2  | 23,2   |
| Kanaalz 2_ | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,9 | 15,1  | 11,9  | 21,9   |
| Kanaalz 20 | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,6 | 17,8  | 14,6  | 24,6   |
| Kanaalz 21 | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 22 | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,0 | 20,1  | 16,8  | 26,8   |
| Kanaalz 23 | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,7 | 20,8  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 24 | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,6 | 19,8  | 16,6  | 26,6   |
| Kanaalz 25 | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 18,0  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 26 | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,5 | 19,7  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 27 | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 28 | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,9 | 19,0  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 29 | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,2 | 18,4  | 15,2  | 25,2   |
| Kanaalz 3_ | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,4  | 22,4   |
| Kanaalz 30 | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 18,0  | 14,9  | 24,9   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1, gebouw gesloopt  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Kanaalz 31        | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,4  | 24,4   |
| Kanaalz 32        | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,8 | 17,0  | 14,0  | 24,0   |
| Kanaalz 33        | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,3 | 19,5  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 34        | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,1 | 20,4  | 17,3  | 27,3   |
| Kanaalz 35        | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,6  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 36        | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 22,5 | 20,7  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 38        | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,2 | 19,3  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 39        | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,7 | 16,9  | 13,8  | 23,8   |
| Kanaalz 4_        | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,3  | 22,3   |
| Kanaalz 40        | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,9 | 19,1  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 41        | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,9 | 19,1  | 15,7  | 25,7   |
| Kanaalz 42        | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,9 | 18,1  | 15,0  | 25,0   |
| Kanaalz 43        | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 16,4 | 14,6  | 11,5  | 21,5   |
| Kanaalz 44        | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,4  | 24,4   |
| Kanaalz 45        | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 46        | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 47        | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,9 | 21,1  | 17,8  | 27,8   |
| Kanaalz 48        | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 23,8 | 22,0  | 18,9  | 28,9   |
| Kanaalz 49        | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,1  | 29,1   |
| Kanaalz 5_        | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 13,6 | 11,8  | 8,4   | 18,4   |
| Kanaalz 50        | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,2  | 29,2   |
| Kanaalz 51        | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,8 | 22,0  | 18,8  | 28,8   |
| Kanaalz 52        | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,3 | 20,4  | 17,0  | 27,0   |
| Kanaalz 53        | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,7 | 20,9  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 54        | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 24,6 | 22,8  | 19,6  | 29,6   |
| Kanaalz 55        | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,7 | 21,8  | 18,2  | 28,2   |
| Kanaalz 56        | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,1 | 21,4  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 57        | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,5 | 21,7  | 18,5  | 28,5   |
| Kanaalz 58        | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,5 | 22,6  | 19,3  | 29,3   |
| Kanaalz 59        | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,0 | 22,0  | 18,4  | 28,4   |
| Kanaalz 60        | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 23,7 | 21,9  | 18,7  | 28,7   |
| Kanaalz 64        | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 22,2 | 20,2  | 16,2  | 26,2   |
| MON011_1_A        | woning 1                           | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON011_2_A        | woning 1                           | 5,00   | 12,6 | 10,7  | 7,1   | 17,1   |
| MON011_3_A        | woning 1                           | 5,00   | 11,7 | 9,7   | 6,0   | 16,0   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1, gebouw gesloopt  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                 |        |      |       |       |        |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| MON011_4_A | woning 1                        | 5,00   | 11,5 | 9,5   | 5,8   | 15,8   |
| MON012_1_A | woning 2                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,8    |
| MON012_4_A | woning 2                        | 5,00   | 11,6 | 9,6   | 5,9   | 15,9   |
| MON013_A   | woning 3                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON014_1_A | woning 4                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,8    |
| MON014_4_A | woning 4                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON015_A   | woning 5                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_1_A | woning 6                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_4_A | woning 6                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON017_A   | woning 7                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON018_1_A | woning 8                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,0   | 18,0   |
| MON019_A   | woning 9                        | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON020_A   | woning 10                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_1_A | woning 11                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_3_A | woning 11                       | 5,00   | -1,3 | -2,7  | -4,8  | 5,2    |
| MON022_1_A | woning 12                       | 5,00   | 8,6  | 7,1   | 4,6   | 14,6   |
| MON022_3_A | woning 12                       | 5,00   | 9,8  | 8,2   | 5,5   | 15,5   |
| MON023_1_A | woning 13                       | 5,00   | 10,9 | 9,2   | 6,3   | 16,3   |
| MON023_2_A | woning 13                       | 5,00   | 5,9  | 4,4   | 2,0   | 12,0   |
| MON023_3_A | woning 13                       | 5,00   | 12,1 | 10,3  | 7,2   | 17,2   |
| MON023_4_A | woning 13                       | 5,00   | 4,5  | 3,1   | 1,0   | 11,0   |
| MON024_1_A | woning 14                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON024_2_A | woning 14                       | 5,00   | 6,3  | 4,8   | 2,3   | 12,3   |
| MON024_3_A | woning 14                       | 5,00   | 12,0 | 10,2  | 7,2   | 17,2   |
| MON024_4_A | woning 14                       | 5,00   | 2,9  | 1,5   | -0,6  | 9,4    |
| MON025_1_A | woning 15                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON025_2_A | woning 15                       | 5,00   | 7,2  | 5,6   | 3,0   | 13,0   |
| MON025_3_A | woning 15                       | 5,00   | -1,5 | -2,9  | -5,0  | 5,0    |
| MON025_4_A | woning 15                       | 5,00   | -3,1 | -4,5  | -6,5  | 3,5    |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,5 | 9,8   | 6,8   | 16,8   |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,4 | 9,7   | 6,7   | 16,7   |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55     | 1,50   | 8,3  | 6,4   | 2,9   | 12,9   |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55       | 1,50   | 5,7  | 4,3   | 2,2   | 12,2   |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55       | 5,00   | -2,1 | -3,5  | -5,6  | 4,4    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A)) | 1,50   | 8,7  | 6,8   | 3,5   | 13,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 1a

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 1, gebouw gesloopt  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| St. Eliza2        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | -3,0 | -4,5  | -6,9  | 3,2    |
| St. Eliza3        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 8,8  | 6,7   | 2,8   | 12,8   |
| ww01_A            | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 5,3  | 3,6   | 0,8   | 10,8   |
| ww02_A            | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 2,1  | 0,5   | -2,1  | 7,9    |
| ww03_A            | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 2,0  | 0,5   | -2,0  | 8,0    |
| ww04_A            | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | 4,1  | 2,2   | -1,5  | 8,5    |
| ww05_A            | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 1,6  | 0,0   | -2,8  | 7,2    |
| ww06_A            | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 2,3  | 0,8   | -1,4  | 8,6    |
| ww14_A            | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| ww17_A            | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 1,9  | 0,3   | -2,3  | 7,7    |
| ww17a_A           | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 3,4  | 1,6   | -1,5  | 8,5    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2, gebouw gesloopt  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep:  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | -4,7 | -6,0  | -7,8  | 2,2    |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 4,1  | 2,6   | 0,4   | 10,4   |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 13,7 | 11,8  | 8,6   | 18,6   |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | -6,2 | -7,7  | -10,1 | -0,1   |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | -4,0 | -5,4  | -7,5  | 2,5    |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 4,9  | 3,4   | 1,2   | 11,2   |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 7,8  | 6,1   | 3,4   | 13,4   |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | 8,1  | 6,3   | 3,2   | 13,2   |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | 6,5  | 4,8   | 1,9   | 11,9   |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | 7,2  | 5,4   | 2,5   | 12,5   |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | 8,5  | 6,7   | 3,6   | 13,6   |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | 5,4  | 3,7   | 0,8   | 10,8   |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | 5,4  | 3,7   | 0,9   | 10,9   |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | 5,6  | 3,9   | 0,9   | 10,9   |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | -6,5 | -8,0  | -10,3 | -0,3   |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | -2,2 | -3,6  | -5,7  | 4,3    |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 15,1 | 13,3  | 10,3  | 20,3   |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 3,1  | 1,7   | -0,5  | 9,5    |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | -3,6 | -5,0  | -7,1  | 2,9    |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | -3,3 | -4,7  | -6,8  | 3,2    |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | -4,1 | -5,5  | -7,6  | 2,5    |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 2,3  | 0,8   | -1,7  | 8,3    |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 32,1 | 30,0  | 25,9  | 35,9   |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 11,7 | 9,9   | 6,8   | 16,8   |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | 11,1 | 9,3   | 5,9   | 15,9   |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | 2,0  | 0,3   | -2,3  | 7,7    |
| 41_A           | oud Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 7,9  | 6,2   | 3,6   | 13,6   |
| 43_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,8  | 0,2   | -2,3  | 7,7    |
| 44_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,1  | -0,6  | -3,3  | 6,7    |
| 45_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 1,9  | 0,2   | -2,6  | 7,4    |
| 46_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 4,5  | 2,8   | 0,0   | 10,0   |
| 47_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 5,9  | 4,2   | 1,3   | 11,3   |
| 48_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 8,0  | 6,2   | 3,2   | 13,2   |
| 49_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 13,9 | 12,0  | 8,4   | 18,4   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:37:07

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2, gebouw gesloopt  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag   | Avond | Nacht | Etmaal |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | 8,8   | 7,0   | 3,8   | 13,8   |
| 50_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 16,5  | 14,6  | 11,3  | 21,3   |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 37,6  | 35,5  | 31,4  | 41,4   |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 32,0  | 29,9  | 25,9  | 35,9   |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 8                   | 5,00   | 21,9  | 20,2  | 17,5  | 27,5   |
| 507_A          | Bedrijfswoning Wervenvweg 13                  | 5,00   | 28,5  | 26,8  | 23,8  | 33,8   |
| 51_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 19,1  | 17,0  | 12,9  | 22,9   |
| 52_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 18,9  | 16,9  | 13,1  | 23,1   |
| 53_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 29,8  | 27,8  | 23,8  | 33,8   |
| 54_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 22,3  | 20,3  | 16,6  | 26,6   |
| 55_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,5   | 19,5   |
| 56_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 9,1   | 7,4   | 4,6   | 14,6   |
| 57_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 6,6   | 4,9   | 2,2   | 12,2   |
| 58_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 5,0   | 3,4   | 0,9   | 10,9   |
| 59_A           | Zonebeheer, Sluiskil, Kanaal.                 | 5,00   | 3,0   | 1,5   | -0,9  | 9,1    |
| 84_A           | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | -3,7  | -5,2  | -7,3  | 2,7    |
| 9_A            | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 27,9  | 25,9  | 22,0  | 32,0   |
| 9-1_A          | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 34,0  | 31,8  | 27,2  | 37,2   |
| 92_A           | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 14,6  | 12,8  | 9,6   | 19,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -9,2  | -10,3 | -11,8 | -1,8   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -11,9 | -13,0 | -14,5 | -4,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,4 | -13,6 | -15,2 | -5,2   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,2   | 2,8   | 0,5   | 10,5   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,3   | 2,8   | 0,6   | 10,6   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,5   | 3,1   | 0,8   | 10,8   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 4,1   | 2,6   | 0,3   | 10,3   |
| Bb-51_A        | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | -12,9 | -14,0 | -15,6 | -5,6   |
| Contrp1_A      | Controlepunt 1 De Schroef                     | 5,00   | 13,5  | 11,7  | 8,8   | 18,8   |
| Kanaalw100     | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 12,7  | 10,9  | 8,0   | 18,0   |
| Kanaalw101     | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 15,0  | 13,3  | 10,4  | 20,4   |
| Kanaalw102     | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,8  | 9,9   | 19,9   |
| Kanaalw103     | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,7  | 9,7   | 19,7   |
| Kanaalw104     | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,5  | 12,8  | 9,9   | 19,9   |
| Kanaalw105     | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,4  | 12,7  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalw107     | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 14,9  | 13,2  | 10,4  | 20,4   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LAr,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2, gebouw gesloopt  
LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                            | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|-----------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Kanaalw108        | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,1 | 13,4  | 10,5  | 20,5   |
| Kanaalw111        | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 15,7 | 13,9  | 10,9  | 20,9   |
| Kanaalw112        | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 14,8 | 13,0  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalw114        | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)       | 5,00   | 17,5 | 15,8  | 12,9  | 22,9   |
| Kanaalw96a        | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,3 | 14,6  | 11,6  | 21,6   |
| Kanaalwg81        | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 10,4 | 8,7   | 5,8   | 15,8   |
| Kanaalwg82        | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 13,2 | 11,5  | 8,6   | 18,6   |
| Kanaalwg83        | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 12,8 | 11,2  | 8,5   | 18,5   |
| Kanaalwg84        | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,2  | 21,2   |
| Kanaalwg87        | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,4 | 12,7  | 9,8   | 19,8   |
| Kanaalwg88        | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,4  | 21,4   |
| Kanaalwg89        | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 12,9 | 11,2  | 8,2   | 18,2   |
| Kanaalwg89        | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A) | 5,00   | 11,4 | 9,8   | 7,2   | 17,2   |
| Kanaalwg92        | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,1 | 9,4   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg94        | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 11,2 | 9,5   | 6,8   | 16,8   |
| Kanaalwg95        | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 14,7 | 13,0  | 10,0  | 20,0   |
| Kanaalwg96        | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 15,7 | 14,0  | 11,1  | 21,1   |
| Kanaalwg98        | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 16,3 | 14,5  | 11,3  | 21,3   |
| Kanaalwg99        | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)        | 5,00   | 17,0 | 15,2  | 12,0  | 22,0   |
| Kanaalz 17        | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A)      | 5,00   | 14,9 | 13,2  | 10,3  | 20,3   |
| Kanaalz 18        | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 14,9 | 13,1  | 10,1  | 20,1   |
| Kanaalz 19        | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 18,2 | 16,4  | 13,2  | 23,2   |
| Kanaalz 2_        | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 16,9 | 15,1  | 11,9  | 21,9   |
| Kanaalz 20        | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,6 | 17,8  | 14,6  | 24,6   |
| Kanaalz 21        | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 22        | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,0 | 20,1  | 16,8  | 26,8   |
| Kanaalz 23        | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 22,7 | 20,8  | 17,7  | 27,7   |
| Kanaalz 24        | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,6 | 19,8  | 16,6  | 26,6   |
| Kanaalz 25        | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 18,0  | 14,7  | 24,7   |
| Kanaalz 26        | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A)      | 5,00   | 21,5 | 19,7  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 27        | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 28        | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,9 | 19,0  | 15,8  | 25,8   |
| Kanaalz 29        | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A)      | 5,00   | 20,2 | 18,4  | 15,2  | 25,2   |
| Kanaalz 3_        | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,5  | 22,5   |
| Kanaalz 30        | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A)      | 5,00   | 19,8 | 18,0  | 14,9  | 24,9   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2, gebouw gesloopt  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                    |        |      |       |       |        |
|------------|------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| Kanaalz 31 | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,4  | 24,4   |
| Kanaalz 32 | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,8 | 17,0  | 14,0  | 24,0   |
| Kanaalz 33 | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,3 | 19,5  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 34 | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,2 | 20,4  | 17,3  | 27,3   |
| Kanaalz 35 | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 21,4 | 19,6  | 16,4  | 26,4   |
| Kanaalz 36 | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 22,5 | 20,7  | 17,6  | 27,6   |
| Kanaalz 38 | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,2 | 19,3  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 39 | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 18,7 | 16,9  | 13,8  | 23,8   |
| Kanaalz 4_ | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 17,3 | 15,5  | 12,3  | 22,3   |
| Kanaalz 40 | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 21,0 | 19,1  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 41 | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 20,9 | 19,1  | 15,7  | 25,7   |
| Kanaalz 42 | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 19,9 | 18,1  | 15,0  | 25,0   |
| Kanaalz 43 | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 16,4 | 14,6  | 11,5  | 21,5   |
| Kanaalz 44 | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 19,3 | 17,5  | 14,4  | 24,4   |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,8 | 19,0  | 15,9  | 25,9   |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 20,1 | 18,3  | 15,1  | 25,1   |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 22,9 | 21,1  | 17,8  | 27,8   |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 23,8 | 22,0  | 18,9  | 28,9   |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,1  | 29,1   |
| Kanaalz 5_ | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 13,7 | 11,8  | 8,4   | 18,4   |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 24,2 | 22,4  | 19,2  | 29,2   |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,9 | 22,0  | 18,8  | 28,8   |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,3 | 20,5  | 17,1  | 27,1   |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 22,7 | 20,9  | 17,9  | 27,9   |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 24,6 | 22,8  | 19,6  | 29,6   |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,7 | 21,8  | 18,2  | 28,2   |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,2 | 21,4  | 18,3  | 28,3   |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 23,5 | 21,7  | 18,5  | 28,5   |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,5 | 22,6  | 19,3  | 29,3   |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 24,0 | 22,0  | 18,4  | 28,4   |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 23,7 | 21,9  | 18,7  | 28,7   |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 22,2 | 20,2  | 16,2  | 26,2   |
| MON011_1_A | woning 1                           | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON011_2_A | woning 1                           | 5,00   | 12,6 | 10,7  | 7,2   | 17,2   |
| MON011_3_A | woning 1                           | 5,00   | 11,7 | 9,8   | 6,0   | 16,0   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2a

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2, gebouw gesloopt  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                 |        |      |       |       |        |
|------------|---------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| Toetspunt  | Omschrijving                    | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
| MON011_4_A | woning 1                        | 5,00   | 11,5 | 9,5   | 5,8   | 15,8   |
| MON012_1_A | woning 2                        | 5,00   | -1,7 | -3,1  | -5,2  | 4,8    |
| MON012_4_A | woning 2                        | 5,00   | 11,6 | 9,7   | 6,0   | 16,0   |
| MON013_A   | woning 3                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON014_1_A | woning 4                        | 5,00   | -1,7 | -3,1  | -5,2  | 4,8    |
| MON014_4_A | woning 4                        | 5,00   | 13,1 | 11,3  | 8,1   | 18,1   |
| MON015_A   | woning 5                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_1_A | woning 6                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON016_4_A | woning 6                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON017_A   | woning 7                        | 5,00   | -1,8 | -3,2  | -5,3  | 4,7    |
| MON018_1_A | woning 8                        | 5,00   | 13,0 | 11,2  | 8,1   | 18,1   |
| MON019_A   | woning 9                        | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON020_A   | woning 10                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_1_A | woning 11                       | 5,00   | 12,9 | 11,1  | 8,0   | 18,0   |
| MON021_3_A | woning 11                       | 5,00   | -1,3 | -2,7  | -4,8  | 5,2    |
| MON022_1_A | woning 12                       | 5,00   | 8,6  | 7,1   | 4,6   | 14,6   |
| MON022_3_A | woning 12                       | 5,00   | 9,8  | 8,2   | 5,5   | 15,5   |
| MON023_1_A | woning 13                       | 5,00   | 10,9 | 9,2   | 6,4   | 16,4   |
| MON023_2_A | woning 13                       | 5,00   | 5,9  | 4,4   | 2,0   | 12,0   |
| MON023_3_A | woning 13                       | 5,00   | 12,1 | 10,3  | 7,2   | 17,2   |
| MON023_4_A | woning 13                       | 5,00   | 4,5  | 3,1   | 1,0   | 11,0   |
| MON024_1_A | woning 14                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON024_2_A | woning 14                       | 5,00   | 6,3  | 4,8   | 2,3   | 12,3   |
| MON024_3_A | woning 14                       | 5,00   | 12,0 | 10,2  | 7,2   | 17,2   |
| MON024_4_A | woning 14                       | 5,00   | 2,9  | 1,5   | -0,6  | 9,4    |
| MON025_1_A | woning 15                       | 5,00   | 12,7 | 10,9  | 7,8   | 17,8   |
| MON025_2_A | woning 15                       | 5,00   | 7,2  | 5,6   | 3,0   | 13,0   |
| MON025_3_A | woning 15                       | 5,00   | -1,5 | -2,9  | -5,0  | 5,1    |
| MON025_4_A | woning 15                       | 5,00   | -3,1 | -4,5  | -6,5  | 3,5    |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,5 | 9,8   | 6,8   | 16,8   |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55     | 5,00   | 11,4 | 9,7   | 6,7   | 16,7   |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55     | 1,50   | 8,3  | 6,4   | 2,9   | 12,9   |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55       | 1,50   | 5,7  | 4,3   | 2,2   | 12,2   |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55       | 5,00   | -2,1 | -3,5  | -5,6  | 4,4    |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A)) | 1,50   | 8,7  | 6,8   | 3,5   | 13,5   |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

LA<sub>r</sub>,LT Enduris  
Toekomstige situatie, fase 2a

---

Rapport: Resultatentabel  
Model: Toekomstige situatie, fase 2, gebouw gesloopt  
LA<sub>eq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
(hoofdgroep)  
Groep:  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  | Avond | Nacht | Etmaal |
|-------------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|-------|--------|
| St. Eliza2        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | -3,0 | -4,5  | -6,8  | 3,2    |
| St. Eliza3        | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 8,8  | 6,8   | 2,8   | 12,8   |
| ww01_A            | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 5,4  | 3,7   | 0,8   | 10,8   |
| ww02_A            | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 2,2  | 0,6   | -2,1  | 7,9    |
| ww03_A            | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 2,1  | 0,5   | -2,0  | 8,0    |
| ww04_A            | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | 4,2  | 2,3   | -1,5  | 8,5    |
| ww05_A            | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 1,8  | 0,1   | -2,7  | 7,3    |
| ww06_A            | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 2,3  | 0,8   | -1,4  | 8,6    |
| ww14_A            | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | -3,4 | -4,8  | -6,9  | 3,1    |
| ww17_A            | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 2,0  | 0,3   | -2,3  | 7,7    |
| ww17a_A           | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 3,4  | 1,7   | -1,5  | 8,5    |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## LAmx vanwege vermogensschakelaars TenneT

Rapport: Resultatentabel  
 Model: TenneT, vermogensschakelaars  
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| _A                | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | 11,9 |
| 18_A              | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 17,8 |
| 19_A              | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 29,3 |
| 20_A              | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | 8,2  |
| 21_A              | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | 9,4  |
| 238_A             | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 19,4 |
| 239_A             | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 22,7 |
| 240_A             | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | 26,6 |
| 241_A             | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | 23,4 |
| 242_A             | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | 24,3 |
| 243_A             | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | 25,2 |
| 247_A             | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | 21,4 |
| 248_A             | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | 21,4 |
| 249_A             | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | 22,2 |
| 259_A             | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | 7,8  |
| 260_A             | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | 11,4 |
| 290_A             | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 30,9 |
| 291_A             | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 16,8 |
| 292_A             | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | 10,2 |
| 293_A             | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | 9,9  |
| 294_A             | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | 10,2 |
| 295_A             | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | 9,5  |
| 30_A              | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 19,2 |
| 300_A             | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 49,7 |
| 34_A              | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 27,9 |
| 35_A              | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | 27,5 |
| 4_A               | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | 19,4 |
| 41_A              | OUD Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 23,8 |
| 5_A               | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | 25,1 |
| 502_A             | Woning Zandstraat 6                           | 1,50   | 55,6 |
| 502_B             | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 58,1 |
| 503_A             | Woning Zandstraat 8                           | 1,50   | 49,5 |
| 503_B             | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 51,6 |
| 506_A             | Bedrijfswoning Wervenweg 8                    | 1,50   | 31,2 |
| 506_B             | Bedrijfswoning Wervenweg 8                    | 5,00   | 38,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:19:16

## LAmx vanwege vermogensschakelaars TenneT

Rapport: Resultatentabel  
 Model: TenneT, vermogensschakelaars  
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| 507_A             | Bedrijfswoning Wervenweg 13                   | 1,50   | 44,4 |
| 507_B             | Bedrijfswoning Wervenweg 13                   | 5,00   | 47,6 |
| 84_A              | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | 9,9  |
| 9_A               | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 42,7 |
| 9-1_A             | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 54,0 |
| 92_A              | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 30,3 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 3,0  |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 0,7  |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 0,5  |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 19,0 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 19,0 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 18,9 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 18,9 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 0,1  |
| Kanaalw100        | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 28,3 |
| Kanaalw101        | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 30,5 |
| Kanaalw102        | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 26,9 |
| Kanaalw103        | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 30,4 |
| Kanaalw104        | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 29,8 |
| Kanaalw105        | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 29,6 |
| Kanaalw107        | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 30,4 |
| Kanaalw108        | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 30,1 |
| Kanaalw111        | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 31,5 |
| Kanaalw112        | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 31,6 |
| Kanaalw114        | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 33,2 |
| Kanaalw96a        | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 30,9 |
| Kanaalwg81        | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 25,8 |
| Kanaalwg82        | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 28,9 |
| Kanaalwg83        | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 29,8 |
| Kanaalwg84        | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 32,0 |
| Kanaalwg87        | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 29,9 |
| Kanaalwg88        | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 30,6 |
| Kanaalwg89        | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 30,1 |
| Kanaalwg89        | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 26,1 |
| Kanaalwg92        | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 28,8 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

## LMax vanwege vermogensschakelaars TenneT

Rapport: Resultatentabel  
 Model: TenneT, vermogensschakelaars  
 LMax totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  |
|-------------------|------------------------------------|--------|------|
| Kanaalgw94        | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 32,1 |
| Kanaalgw95        | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 33,6 |
| Kanaalgw96        | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 31,3 |
| Kanaalgw98        | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 32,4 |
| Kanaalgw99        | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 32,9 |
| Kanaalz 17        | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A) | 5,00   | 30,3 |
| Kanaalz 18        | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 33,0 |
| Kanaalz 19        | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 33,4 |
| Kanaalz 2_        | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 32,7 |
| Kanaalz 20        | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 35,0 |
| Kanaalz 21        | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 37,1 |
| Kanaalz 22        | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 34,7 |
| Kanaalz 23        | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 37,6 |
| Kanaalz 24        | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 36,2 |
| Kanaalz 25        | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 34,1 |
| Kanaalz 26        | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 36,1 |
| Kanaalz 27        | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 35,3 |
| Kanaalz 28        | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 36,3 |
| Kanaalz 29        | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 35,3 |
| Kanaalz 3_        | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 31,5 |
| Kanaalz 30        | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 34,5 |
| Kanaalz 31        | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 33,2 |
| Kanaalz 32        | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 35,4 |
| Kanaalz 33        | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 36,6 |
| Kanaalz 34        | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 37,1 |
| Kanaalz 35        | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 32,7 |
| Kanaalz 36        | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 38,0 |
| Kanaalz 38        | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 35,4 |
| Kanaalz 39        | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 34,0 |
| Kanaalz 4_        | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 33,3 |
| Kanaalz 40        | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 35,6 |
| Kanaalz 41        | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 36,7 |
| Kanaalz 42        | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 35,8 |
| Kanaalz 43        | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 37,0 |
| Kanaalz 44        | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 34,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:19:16

## LAmaz vanwege vermogensschakelaars TenneT

Rapport: Resultatentabel  
 Model: TenneT, vermogensschakelaars  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)

| Naam       |                                    |        |      |
|------------|------------------------------------|--------|------|
| Toetspunt  | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  |
| Kanaalz 45 | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 38,4 |
| Kanaalz 46 | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 38,5 |
| Kanaalz 47 | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 38,0 |
| Kanaalz 48 | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 37,8 |
| Kanaalz 49 | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 38,9 |
| Kanaalz 5_ | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 30,1 |
| Kanaalz 50 | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 37,0 |
| Kanaalz 51 | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 39,3 |
| Kanaalz 52 | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 37,3 |
| Kanaalz 53 | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 38,8 |
| Kanaalz 54 | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 39,7 |
| Kanaalz 55 | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 39,0 |
| Kanaalz 56 | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 38,4 |
| Kanaalz 57 | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 37,7 |
| Kanaalz 58 | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 39,9 |
| Kanaalz 59 | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 38,9 |
| Kanaalz 60 | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 38,2 |
| Kanaalz 64 | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 39,7 |
| MON011_1_A | woning 1                           | 5,00   | 12,0 |
| MON011_2_A | woning 1                           | 5,00   | 28,7 |
| MON011_3_A | woning 1                           | 5,00   | 27,6 |
| MON011_4_A | woning 1                           | 5,00   | 27,4 |
| MON012_1_A | woning 2                           | 5,00   | 12,0 |
| MON012_4_A | woning 2                           | 5,00   | 27,5 |
| MON013_A   | woning 3                           | 5,00   | 12,0 |
| MON014_1_A | woning 4                           | 5,00   | 12,0 |
| MON014_4_A | woning 4                           | 5,00   | 28,7 |
| MON015_A   | woning 5                           | 5,00   | 12,0 |
| MON016_1_A | woning 6                           | 5,00   | 12,0 |
| MON016_4_A | woning 6                           | 5,00   | 28,7 |
| MON017_A   | woning 7                           | 5,00   | 12,0 |
| MON018_1_A | woning 8                           | 5,00   | 28,7 |
| MON019_A   | woning 9                           | 5,00   | 28,6 |
| MON020_A   | woning 10                          | 5,00   | 28,6 |
| MON021_1_A | woning 11                          | 5,00   | 28,5 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:19:16

## LAmaz vanwege vermogensschakelaars TenneT

Rapport: Resultatentabel  
 Model: TenneT, vermogensschakelaars  
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)

| Naam       |                                              |        |      |
|------------|----------------------------------------------|--------|------|
| Toetspunt  | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  |
| MON021_3_A | woning 11                                    | 5,00   | 12,4 |
| MON022_1_A | woning 12                                    | 5,00   | 23,3 |
| MON022_3_A | woning 12                                    | 5,00   | 24,3 |
| MON023_1_A | woning 13                                    | 5,00   | 25,4 |
| MON023_2_A | woning 13                                    | 5,00   | 19,9 |
| MON023_3_A | woning 13                                    | 5,00   | 27,4 |
| MON023_4_A | woning 13                                    | 5,00   | 18,3 |
| MON024_1_A | woning 14                                    | 5,00   | 28,4 |
| MON024_2_A | woning 14                                    | 5,00   | 20,5 |
| MON024_3_A | woning 14                                    | 5,00   | 27,5 |
| MON024_4_A | woning 14                                    | 5,00   | 16,6 |
| MON025_1_A | woning 15                                    | 5,00   | 28,4 |
| MON025_2_A | woning 15                                    | 5,00   | 21,5 |
| MON025_3_A | woning 15                                    | 5,00   | 12,1 |
| MON025_4_A | woning 15                                    | 5,00   | 10,6 |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55                  | 5,00   | 26,9 |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55                  | 5,00   | 26,9 |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55                  | 1,50   | 24,3 |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55                    | 1,50   | 19,2 |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55                    | 5,00   | 11,6 |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 24,3 |
| St. Eliza2 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 11,9 |
| St. Eliza3 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 25,2 |
| ww01_A     | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 21,4 |
| ww02_A     | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 19,6 |
| ww03_A     | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 18,7 |
| ww04_A     | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | 23,3 |
| ww05_A     | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 20,3 |
| ww06_A     | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 17,6 |
| ww14_A     | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | 10,2 |
| ww17_A     | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 19,4 |
| ww17a_A    | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 21,4 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:19:16

## LAmox vanwege vermogensschakelaars TenneT situatie 'gebouw gesloopt'

Rapport: Resultatentabel  
Model: TenneT vermogensschakelaars, situatie gebouw gesloopt  
LAEq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  |
|----------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| _A             | Ontvanger voor in hoofdgroep ivm Toetsingstab | 0,10   | 20,4 |
| 18_A           | Woning Spoorstraat 26 Sluiskil                | 5,00   | 28,3 |
| 19_A           | Woning Nieuwe Kerkstraat 8 Sluiskil           | 5,00   | 39,7 |
| 20_A           | Woning Bovenweg 64 Sluiskil                   | 5,00   | 18,7 |
| 21_A           | Woning Pierssenpolderstr 123 Sluiskil         | 5,00   | 20,0 |
| 238_A          | Woning Koegorsstraat 1 Terneuzen              | 5,00   | 30,0 |
| 239_A          | Woning Lange Blikstraat 2 Sluiskil            | 5,00   | 33,3 |
| 240_A          | Woning Koegorsstraat 25 Sluiskil              | 5,00   | 34,4 |
| 241_A          | Woning Koegorsstraat 12 Sluiskil              | 5,00   | 32,7 |
| 242_A          | Woning Sasweg 20 Sluiskil                     | 5,00   | 34,0 |
| 243_A          | Woning Sasdijk 12                             | 5,00   | 33,8 |
| 247_A          | Woningen Graaf Jansdijk 7-15 Westdorpe        | 5,00   | 30,9 |
| 248_A          | Woningen Graaf Jansdijk 10-20 Westdorpe       | 5,00   | 31,2 |
| 249_A          | Woning Graaf Jansdijk 3 Westdorpe             | 5,00   | 31,7 |
| 259_A          | Woning Bovenweg 75 Sluiskil                   | 5,00   | 18,3 |
| 260_A          | Woning Pierssenpolderstraat 43 Sluiskil       | 5,00   | 22,0 |
| 290_A          | Woning Middenstraat 29 Sluiskil               | 5,00   | 40,2 |
| 291_A          | Woning Min Lelyplein 2 Sluiskil               | 5,00   | 27,3 |
| 292_A          | Woning Pierssenpolderstraat 57 Sluiskil       | 5,00   | 20,8 |
| 293_A          | Woning Pierssenpolderstraat 71 Sluiskil       | 5,00   | 20,5 |
| 294_A          | Woning Pierssenpolderstraat 87 Sluiskil       | 5,00   | 20,7 |
| 295_A          | Woning Pierssenpolderstraat 105 Sluiskil      | 5,00   | 20,0 |
| 30_A           | Pootersdijk Spui                              | 5,00   | 28,6 |
| 300_A          | Woning Mercuriusstraat 1 Sas v Gent           | 5,00   | 59,6 |
| 34_A           | Monitoring meetpunt                           | 5,00   | 38,4 |
| 35_A           | Woning industrieweg Zuid 23 Westdorpe         | 5,00   | 37,3 |
| 4_A            | Woning Spuikreekweg 3 Sluiskil                | 5,00   | 28,4 |
| 41_A           | OLD Heros/Hydro Agri vergp 4                  | 5,00   | 34,4 |
| 5_A            | Woning Koegorsstraat 23 Sluiskil              | 5,00   | 34,8 |
| 502_A          | Woning Zandstraat 6                           | 1,50   | 64,5 |
| 502_B          | Woning Zandstraat 6                           | 5,00   | 66,8 |
| 503_A          | Woning Zandstraat 8                           | 1,50   | 58,9 |
| 503_B          | Woning Zandstraat 8                           | 5,00   | 61,0 |
| 506_A          | Bedrijfswoning Wervenweg 8                    | 1,50   | 39,6 |
| 506_B          | Bedrijfswoning Wervenweg 8                    | 5,00   | 46,7 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:20:48

## LAmox vanwege vermogensschakelaars TenneT situatie 'gebouw gesloopt'

Rapport: Resultatentabel  
Model: TenneT vermogensschakelaars, situatie gebouw gesloopt  
LAg totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                                  | Hoogte | Dag  |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|------|
| 507_A             | Bedrijfswoning Wervenweg 13                   | 1,50   | 51,8 |
| 507_B             | Bedrijfswoning Wervenweg 13                   | 5,00   | 54,4 |
| 84_A              | Woning Bovenweg 59, Sluiskil                  | 5,00   | 20,5 |
| 9_A               | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 51,5 |
| 9-1_A             | Woningen Zandstraat 2,5,7 Sas v Gent          | 5,00   | 63,2 |
| 92_A              | Woning Spoorstraat 26                         | 5,00   | 40,8 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 13,6 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 11,3 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 11,1 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 29,6 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 29,7 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 29,6 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 29,5 |
| Bb-51_A           | Biobase opleidingcentrum Zeelandlaan 2 hgw 51 | 5,00   | 10,7 |
| Kanaalw100        | Woning Kanaalweg 100 MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 38,5 |
| Kanaalw101        | Woning Kanaalweg 101 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 40,8 |
| Kanaalw102        | Woning Kanaalweg 102 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 37,2 |
| Kanaalw103        | Woning Kanaalweg 103 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 40,3 |
| Kanaalw104        | Woning Kanaalweg 104 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 39,8 |
| Kanaalw105        | Woning Kanaalweg 105 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 39,7 |
| Kanaalw107        | Woning Kanaalweg 107 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 40,7 |
| Kanaalw108        | Woning Kanaalweg 108 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 40,2 |
| Kanaalw111        | Woning Kanaalweg 111 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 41,1 |
| Kanaalw112        | Woning Kanaalweg 112 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 41,9 |
| Kanaalw114        | Woning Kanaalweg 114 MTG 59 dB(A)             | 5,00   | 43,5 |
| Kanaalw96a        | Woning Kanaalweg 96a MTG 60 dB(A)             | 5,00   | 41,2 |
| Kanaalwg81        | Woning Kanaalweg 81 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 36,0 |
| Kanaalwg82        | Woning Kanaalweg 82 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 38,8 |
| Kanaalwg83        | Woning Kanaalweg 83 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 39,5 |
| Kanaalwg84        | Woning Kanaalweg 84 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 42,0 |
| Kanaalwg87        | Woning Kanaalweg 87 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 40,2 |
| Kanaalwg88        | Woning Kanaalweg 88 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 40,9 |
| Kanaalwg89        | Woning Kanaalweg 89 punt 1 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 40,3 |
| Kanaalwg89        | Woning Kanaalweg 89 punt 2 MTG 60 dB(A)       | 5,00   | 36,4 |
| Kanaalwg92        | Woning Kanaalweg 92 MTG 60 dB(A)              | 5,00   | 37,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:20:48

## LAmx vanwege vermogensschakelaars TenneT situatie 'gebouw gesloopt'

Rapport: Resultatentabel  
Model: TenneT vermogensschakelaars, situatie gebouw gesloopt  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  |
|-------------------|------------------------------------|--------|------|
| Kanaalgw94        | Woning Kanaalweg 94 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 42,4 |
| Kanaalgw95        | Woning Kanaalweg 95 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 43,0 |
| Kanaalgw96        | Woning Kanaalweg 96 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 41,5 |
| Kanaalgw98        | Woning Kanaalweg 98 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 42,7 |
| Kanaalgw99        | Woning Kanaalweg 99 MTG 60 dB(A)   | 5,00   | 42,1 |
| Kanaalz 17        | Woning Kanaalzicht 17 hgw 59 dB(A) | 5,00   | 40,2 |
| Kanaalz 18        | Woning Kanaalzicht 18 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 43,0 |
| Kanaalz 19        | Woning Kanaalzicht 19 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 43,3 |
| Kanaalz 2_        | Woning Kanaalzicht 2 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 42,4 |
| Kanaalz 20        | Woning Kanaalzicht 20 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 45,4 |
| Kanaalz 21        | Woning Kanaalzicht 21 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 46,7 |
| Kanaalz 22        | Woning Kanaalzicht 22 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 43,3 |
| Kanaalz 23        | Woning Kanaalzicht 23 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 46,4 |
| Kanaalz 24        | Woning Kanaalzicht 24 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 46,1 |
| Kanaalz 25        | Woning Kanaalzicht 25 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 43,1 |
| Kanaalz 26        | Woning Kanaalzicht 26 MTG 59 dB(A) | 5,00   | 46,0 |
| Kanaalz 27        | Woning Kanaalzicht 27 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 45,2 |
| Kanaalz 28        | Woning Kanaalzicht 28 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 46,3 |
| Kanaalz 29        | Woning Kanaalzicht 29 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 45,3 |
| Kanaalz 3_        | Woning Kanaalzicht 3 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 41,9 |
| Kanaalz 30        | Woning Kanaalzicht 30 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 43,8 |
| Kanaalz 31        | Woning Kanaalzicht 31 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 43,2 |
| Kanaalz 32        | Woning kanaalzicht 32 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 45,3 |
| Kanaalz 33        | Woning kanaalzicht 33 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 46,0 |
| Kanaalz 34        | Woning kanaalzicht 34 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 46,1 |
| Kanaalz 35        | Woning Kanaalzicht 35 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 42,6 |
| Kanaalz 36        | Woning kanaalzicht 36 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 47,0 |
| Kanaalz 38        | Woning Kanaalzicht 38 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 44,9 |
| Kanaalz 39        | Woning kanaalzicht 39 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 43,0 |
| Kanaalz 4_        | Woning Kanaalzicht 4 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 43,5 |
| Kanaalz 40        | Woning Kanaalzicht 40 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 45,9 |
| Kanaalz 41        | Woning kanaalzicht 41 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 46,2 |
| Kanaalz 42        | Woning kanaalzicht 42 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 45,5 |
| Kanaalz 43        | Woning Kanaalzicht 43 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 46,8 |
| Kanaalz 44        | Woning Kanaalzicht 44 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 44,9 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:20:48

## LAmaz vanwege vermogensschakelaars TenneT situatie 'gebouw gesloopt'

Rapport: Resultatentabel  
Model: TenneT vermogensschakelaars, situatie gebouw gesloopt  
L<sub>Aeq</sub> totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam<br>Toetspunt | Omschrijving                       | Hoogte | Dag  |
|-------------------|------------------------------------|--------|------|
| Kanaalz 45        | Woning Kanaalzicht 45 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 47,3 |
| Kanaalz 46        | Woning Kanaalzicht 46 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 48,0 |
| Kanaalz 47        | Woning Kanaalzicht 47 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 47,6 |
| Kanaalz 48        | Woning Kanaalzicht 48 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 46,7 |
| Kanaalz 49        | Woning Kanaalzicht 49 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 48,2 |
| Kanaalz 5_        | Woning Kanaalzicht 5 MTG 60 dB(A)  | 5,00   | 40,3 |
| Kanaalz 50        | Woning Kanaalzicht 50 MTG 58 dB(A) | 5,00   | 46,8 |
| Kanaalz 51        | Woning Kanaalzicht 51 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 49,1 |
| Kanaalz 52        | Woning Kanaalzicht 52 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 47,1 |
| Kanaalz 53        | Woning Kanaalzicht 53 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 48,3 |
| Kanaalz 54        | Woning Kanaalzicht 54 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 49,1 |
| Kanaalz 55        | Woning Kanaalzicht 55 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 48,3 |
| Kanaalz 56        | Woning Kanaalzicht 56 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 47,3 |
| Kanaalz 57        | Woning Kanaalzicht 57 MTG 57 dB(A) | 5,00   | 47,5 |
| Kanaalz 58        | Woning Kanaalzicht 58 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 48,6 |
| Kanaalz 59        | Woning Kanaalzicht 59 MTG 56 dB(A) | 5,00   | 48,3 |
| Kanaalz 60        | Woning Kanaalzicht 60 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 48,3 |
| Kanaalz 64        | Woning Kanaalzicht 64 MTG 55 dB(A) | 5,00   | 49,5 |
| MON011_1_A        | woning 1                           | 5,00   | 22,5 |
| MON011_2_A        | woning 1                           | 5,00   | 39,2 |
| MON011_3_A        | woning 1                           | 5,00   | 38,1 |
| MON011_4_A        | woning 1                           | 5,00   | 37,9 |
| MON012_1_A        | woning 2                           | 5,00   | 22,5 |
| MON012_4_A        | woning 2                           | 5,00   | 38,0 |
| MON013_A          | woning 3                           | 5,00   | 22,5 |
| MON014_1_A        | woning 4                           | 5,00   | 22,5 |
| MON014_4_A        | woning 4                           | 5,00   | 39,2 |
| MON015_A          | woning 5                           | 5,00   | 22,5 |
| MON016_1_A        | woning 6                           | 5,00   | 22,5 |
| MON016_4_A        | woning 6                           | 5,00   | 39,2 |
| MON017_A          | woning 7                           | 5,00   | 22,5 |
| MON018_1_A        | woning 8                           | 5,00   | 39,2 |
| MON019_A          | woning 9                           | 5,00   | 39,1 |
| MON020_A          | woning 10                          | 5,00   | 39,1 |
| MON021_1_A        | woning 11                          | 5,00   | 39,0 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:20:48

## LAmox vanwege vermogensschakelaars TenneT situatie 'gebouw gesloopt'

Rapport: Resultatentabel  
Model: TenneT vermogensschakelaars, situatie gebouw gesloopt  
LAcq totaalresultaten voor toetspunten  
Groep: (hoofdgroep)  
Groepsreductie: Nee

| Naam       |                                              |        |      |
|------------|----------------------------------------------|--------|------|
| Toetspunt  | Omschrijving                                 | Hoogte | Dag  |
| MON021_3_A | woning 11                                    | 5,00   | 23,0 |
| MON022_1_A | woning 12                                    | 5,00   | 33,7 |
| MON022_3_A | woning 12                                    | 5,00   | 34,9 |
| MON023_1_A | woning 13                                    | 5,00   | 35,8 |
| MON023_2_A | woning 13                                    | 5,00   | 30,4 |
| MON023_3_A | woning 13                                    | 5,00   | 38,0 |
| MON023_4_A | woning 13                                    | 5,00   | 28,8 |
| MON024_1_A | woning 14                                    | 5,00   | 38,9 |
| MON024_2_A | woning 14                                    | 5,00   | 30,9 |
| MON024_3_A | woning 14                                    | 5,00   | 38,0 |
| MON024_4_A | woning 14                                    | 5,00   | 27,1 |
| MON025_1_A | woning 15                                    | 5,00   | 38,9 |
| MON025_2_A | woning 15                                    | 5,00   | 32,0 |
| MON025_3_A | woning 15                                    | 5,00   | 22,6 |
| MON025_4_A | woning 15                                    | 5,00   | 21,1 |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55                  | 5,00   | 37,5 |
| mon1-55_A  | woning 1-2 mondriaan hgw 55                  | 5,00   | 37,4 |
| mon2-55_A  | woning 3-4 mondriaan hgw 55                  | 1,50   | 34,8 |
| mon4-55_A  | woning 4 mondriaan hgw 55                    | 1,50   | 29,6 |
| mon5-55_A  | woning 5 mondriaan hgw 55                    | 5,00   | 22,1 |
| St. Eliza1 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 34,6 |
| St. Eliza2 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 22,4 |
| St. Eliza3 | St. Elizabethhof (MTG 55 dB(A))              | 1,50   | 35,7 |
| ww01_A     | Won. Graaf Jansdijk 13 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 30,9 |
| ww02_A     | Won. Graaf Jansdijk 17 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 29,0 |
| ww03_A     | Won. Graaf Jansdijk 23A (max. 55 dB(A))      | 5,00   | 29,2 |
| ww04_A     | Won. Graaf Jansdijk 46/48 (max. 55 dB(A))    | 5,00   | 31,2 |
| ww05_A     | Won. Graaf Jansdijk 72 (max. 55 dB(A))       | 5,00   | 29,6 |
| ww06_A     | Won. Gravin Mariaweg 3 (max. 50 dB(A))       | 5,00   | 28,2 |
| ww14_A     | Won. Pierssenspolderstraat 57 (MTG 55 dB(A)) | 5,00   | 20,8 |
| ww17_A     | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 28,4 |
| ww17a_A    | Won. Spuikreekweg 3 (MTG 56 dB(A))           | 5,00   | 30,6 |

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V4.30

17-6-2019 17:20:48