



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DIJKSTRATEN FASE 6 BEST

Opdrachtgever:	BRO
Projectnr:	BRO163-0001
Datum:	20 april 2023

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DIJKSTRATEN FASE 6 BEST

Opdrachtgever:	BRO
Projectnr:	BRO163-0001
Rapportnr:	202304201-BRO163-AKO-WVL 2.0
Status:	Definitief.
Datum:	20 april 2023

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
MEV

Verificatie:
RVH

Validatie:
PKAA



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering.....	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Verkeersgegevens.....	6
2.4	Rekenmethode.....	7
3	TOETSINGSKADER	10
3.1	Wet geluidhinder	10
3.1.1	Algemeen	10
3.1.2	Wegverkeerslawai.....	10
3.1.3	Cumulatie	11
3.2	Gemeentelijk geluidbeleid.....	11
3.3	Goede ruimtelijke ordening	11
3.4	Bouwbesluit	12
4	RESULTATEN	13
4.1	Wet geluidhinder	13
4.2	Goede ruimtelijke ordening	13
5	CONCLUSIE.....	15

1 INLEIDING

In opdracht van BRO is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van 25 woningen gelegen aan de Dopbeitel/Schrappaardje te Best binnen het plan Dijkstraten fase 6.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.


In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plan is gelegen in stedelijk gebied aan de Dopbeitel/Schrappaardje te Best. In onderstaande afbeelding is de geografische ligging van het plan weergegeven

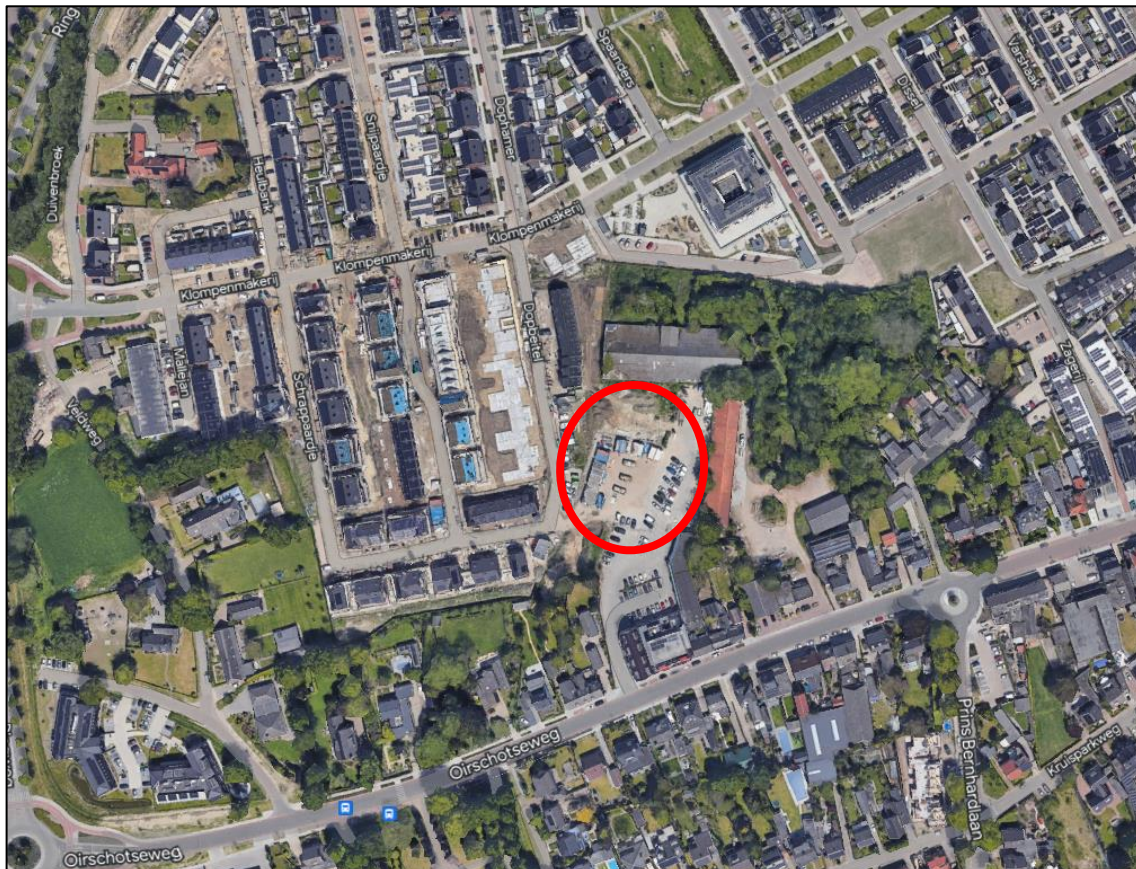

Afbeelding 1 Geografische ligging plangebied

Het plan is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Oirschotseweg tot aan de rotonde van de Prins Bernhardlaan¹. Op circa 350 meter is de spoorlijn Eindhoven's-Hertogenbosch gelegen. Het referentiepunt ter hoogte van het plangebied een waarde van 65.3 dB. Conform het Besluit geluidhinder (Bgh) artikel 1.4a is in onderhavige situatie een wettelijke geluidzone van 300 meter van toepassing. Het plan ligt buiten de geluidzone van de spoorlijn Eindhoven's-Hertogenbosch. Het plan is niet gelegen binnen de wettelijke geluidzone van andere (spoor)wegen en industrieterreinen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de 30 km/uur-wegen de Klompenmakerij, de Dopbeitel en het Schrappaardje. De Dopbeitel en het Schrappaardje vormen een doorgaande weg en zijn daarom als één weg beschouwd.

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de realisatie van 10 twee-onder-een-kap woningen en 15 rijwoningen. Voor de hoofdgebouwen is een standaard hoogte van 9 meter aangehouden en voor bijgebouwen een hoogte van 3 meter. Tevens wordt

¹ Conform 'Verkeersbesluit – Verkeersmaatregelen reconstructie Oirschotseweg-Hoofdstraat – 01-03-2021' wordt de Oirschotseweg (tussen de Hoofdstraat en de Pr. Bernhardlaan) afgewaardeerd naar een erftoegangsweg en wordt een snelheidsregime van 30 km/uur ingesteld.

bijbehorende wegenstructuur, parkeerkeerplaatsen en groen aangelegd. In navolgende afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.



Afbeelding 2 Inrichtingsschets plangebied

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de beschouwde wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Best. De aangeleverde gegevens van de Oirschotseweg heeft betrekking op het BBMA Verkeersmodel voor het jaar 2032. De aangeleverde etmaalintensiteiten zijn met 1,5 % (worst case) per jaar opgehoogd naar het representatieve peiljaar 2033. Voor de Klompenmakerij heeft de gemeente aangegeven uit te gaan van de verkeersgegevens van de Prins Bernhardlaan. Voor de Dopbeitel/Schrappaardje is aangegeven dat dit rustige woonstraten zijn. Hiervoor is uitgegaan van een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuige/etmaal.

De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2033)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Oirschotseweg	6.090	Referentie wegdek*	50
Oirschotseweg – rotonde	2.646	Referentie wegdek*	50

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Klontenmakerij	1.849	Klinkers niet in keperverband	30
Dopbeitel/Schrappaardje	500*	Klinkers niet in keperverband	30
*Worst case			

Voor een volledig overzicht van de verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage B1.

2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2022.41.

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogte Bestand Nederland (AHN2).

Verharde gebieden, waaronder wegen en water, zijn ingevoerd als akoestisch reflecterend (bodemfactor 0,0). Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer van iedere relevante bouwlaag. Geluidbelastingen zijn zowel berekend ter plaatse van de woningen conform de inrichtingsschets (afbeelding 2) als ter plaatse van de maatgevende (zuidelijke) grenzen van het bestemmingsplan (op 4,5 meter vanaf het maaiveld). In de volgende afbeeldingen is de ligging van de rekenpunten en de ligging van de gebouwen weergegeven.



Afbeelding 3 Ligging rekenpunten



Afbeelding 4 Ligging gebouwen

Voor een overzicht van de invoergegevens van het rekenmodel wordt verwezen naar bijlage B1.

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{den} , in dB bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Oirschotseweg is stedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De overige beschouwde wegen zijn 30 km/uur-wegen en hebben daardoor geen wettelijke geluidzone.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op alle beschouwde wegen bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is.

3.1.3 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de overheidswebsite voor lokale wet en regelgeving (www.overheid.nl). Door de gemeente Best is het beleidsstuk "Ontheffingenbeleid hogere waarde procedure" vastgesteld.

3.3 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van de relevante 30 km/uurwegen inzichtelijk gemaakt. Voor de 30 km/uur-wegen worden de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uurweg. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder).

Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend. Voor de beoordeling hiervan wordt aangesloten bij de 'methode Miedema'. In deze milieukwaliteitsmaat wordt de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

Tabel 3 *L_{den} classificering volgens de methode Miedema*

Geluidklasse	Beoordeling
--------------	-------------

$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is er sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig of slecht dient te worden bezien of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 RESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

Ten gevolge van de Oirschotseweg bedraagt de geluidbelasting maximaal 44 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh ter plaatse van de woningen en 46 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh ter plaatse van de zuidgrens van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd. Maatregelen hoeven niet te worden onderzocht en een hogere waarde hoeft niet te worden aangevraagd. Het ontheffingenbeleid van de gemeente Best is dan ook niet van toepassing.

Ten gevolge van de wettelijke geluidbronnen wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. Daarmee is er geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting berekend in paragraaf 4.2.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B2.

4.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/uur weg, de Klompenmakerij en de Dopbeitel/Schrappaardje en de cumulatieve ongecorrigeerde geluidbelasting inzichtelijk gemaakt.

30 km/urwegen

De geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/urweg (incl. aftrek artikel 110g Wgh) bedraagt maximaal;

- 33 dB voor de Klompenmakerij
- 51 dB voor de Dopbeitel/Schrappaardje

De normen uit de Wet geluidhinder zijn voor deze wegen niet van toepassing. Ter vergelijking worden de geluidbelastingen wel beoordeeld aan de hand van het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (voorkeurswaarde 48 dB en maximale ontheffingswaarde 63 dB). De geluidbelasting ten gevolge van de Klompenmakerij voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Voor de Dopbeitel/Schrappaardje wordt alleen ter plaatse van de westgevel van gebouw 6 de voorkeursgrenswaarde niet gerespecteerd, ter plaatse van de overige gevels van gebouw 6 en de overige gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, waarmee sprake is van een goede ruimtelijke ordening

Cumulatie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde en ongecorrigeerde geluidbelasting ten gevolge van alle geluidbronnen (inclusief 30 km/urwegen) inzichtelijk gemaakt. De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt per gebouw ten hoogste;

- 52 dB voor gebouw 1
- 49 dB voor gebouw 2
- 44 dB voor gebouw 3
- 44 dB voor gebouw 4
- 52 dB voor gebouw 5
- 56 dB voor gebouw 6
- 47 dB voor gebouw 7
- 51 dB voor de zuidelijke plangrens

Ter plaatse van gebouw 2, 3, 4 en 7 wordt de cumulatieve geluidbelasting volgens methode Miedema beoordeeld als 'goed'. Ter plaatse van gebouw 1, 5 en de zuidelijk plangrens wordt de cumulatieve geluidbelasting volgens methode Miedema beoordeeld als 'redelijk'. Ter plaatse van deze gebouwen is zonder meer sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Ter plaatse van gebouw 6 wordt de maximale cumulatieve geluibelasting (alleen ter plaatse van de westgevel) volgens methode Miedema beoordeeld als 'matig'. Echter, ter plaatse van de overige gevels van gebouw 6 wordt de cumulatieve geluidbelasting beoordeeld als 'goed' of 'redelijk' waardoor ook hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

5 CONCLUSIE

In opdracht van BRO is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van 25 woningen gelegen aan de Dopbeitel/Schrappaardje te Best binnen het plan Dijkstraten fase 6.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/urwegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Wet geluidhinder

Ten gevolge van de Oirschotseweg bedraagt de geluidbelasting maximaal 44 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh ter plaatse van de woningen en 46 dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh ter plaatse van de zuidgrens van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd. Maatregelen hoeven niet te worden onderzocht en een hogere waarde hoeft niet te worden aangevraagd.

Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting van omliggende wegen en de cumulatieve geluidbelasting inclusief 30 km/urwegen berekend.

De geluidbelasting ten gevolge van de Klompenmakerij voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Ten gevolge van de Dopbeitel/Schrappaardje wordt alleen ter plaatse van de westgevel van gebouw 6 de voorkeursgrenswaarde niet gerespecteerd, ter plaatse van de overige gevels van gebouw 6 en de overige gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, waarmee sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Ter plaatse van gebouw 2, 3, 4 en 7 wordt de cumulatieve geluidbelasting volgens methode Miedema beoordeeld als 'goed'. Ter plaatse van gebouw 1, 5 en de zuidelijk plangrens wordt de cumulatieve geluidbelasting volgens methode Miedema beoordeeld als 'redelijk'. Ter plaatse van deze gebouwen is zonder meer sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Ter plaatse van gebouw 6 wordt de maximale cumulatieve geluidbelasting (alleen ter plaatse van de westgevel) volgens methode Miedema beoordeeld als 'matig'. Echter, ter plaatse van de overige gevels van gebouw 6 wordt de cumulatieve geluidbelasting beoordeeld als 'goed' of 'redelijk' waardoor ook hier sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

BIJLAGEN


B1 INVOERGEGEVENS

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Wegverkeerslawaaï

Model eigenschap


Omschrijving	Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	mev
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mev op 13-3-2023
Laatst ingezien door	mev op 20-4-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

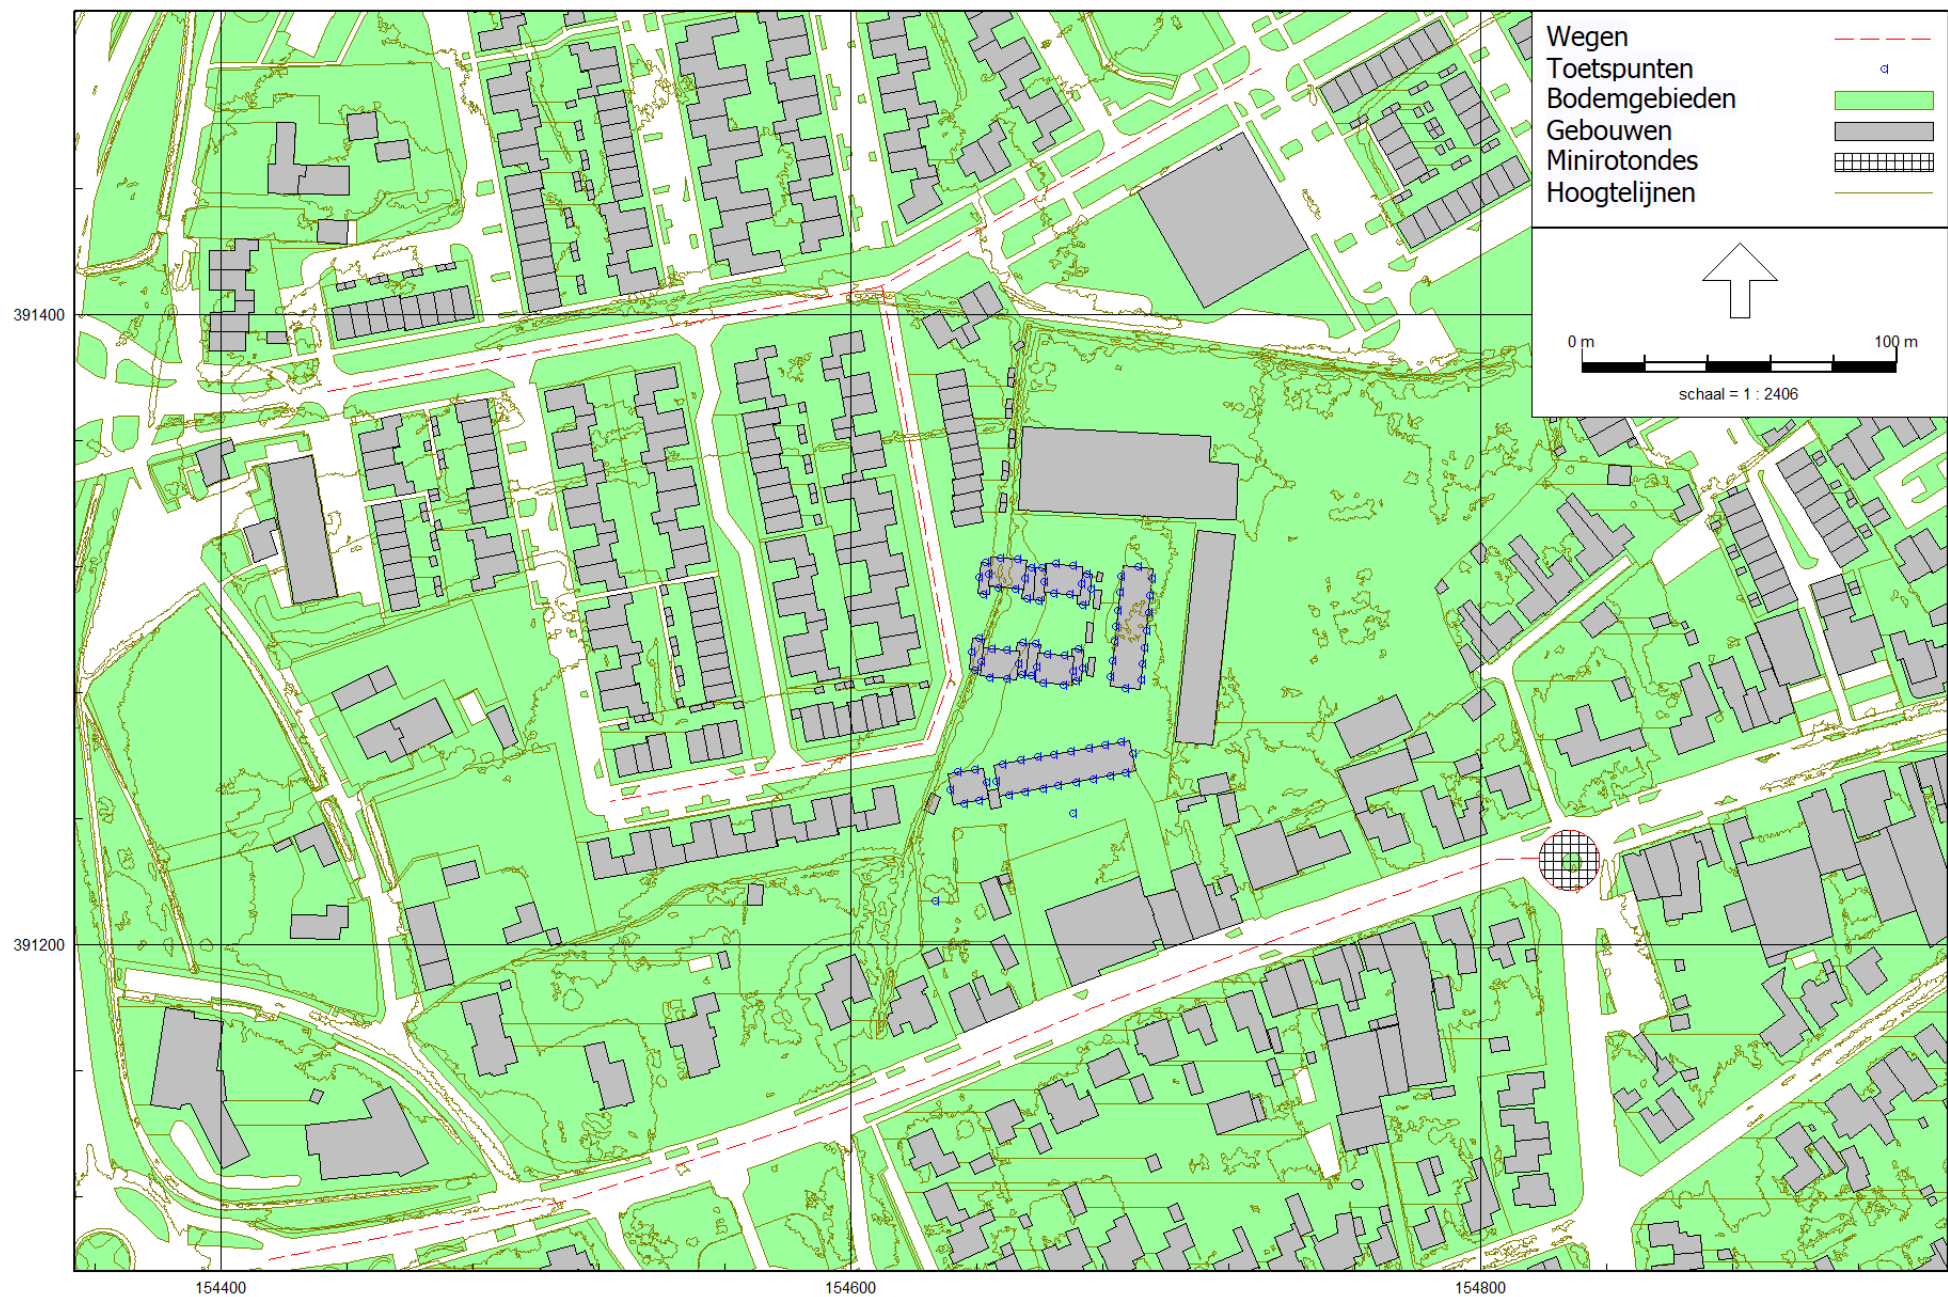

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 2 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 1: Geografische indeling rekenmodel

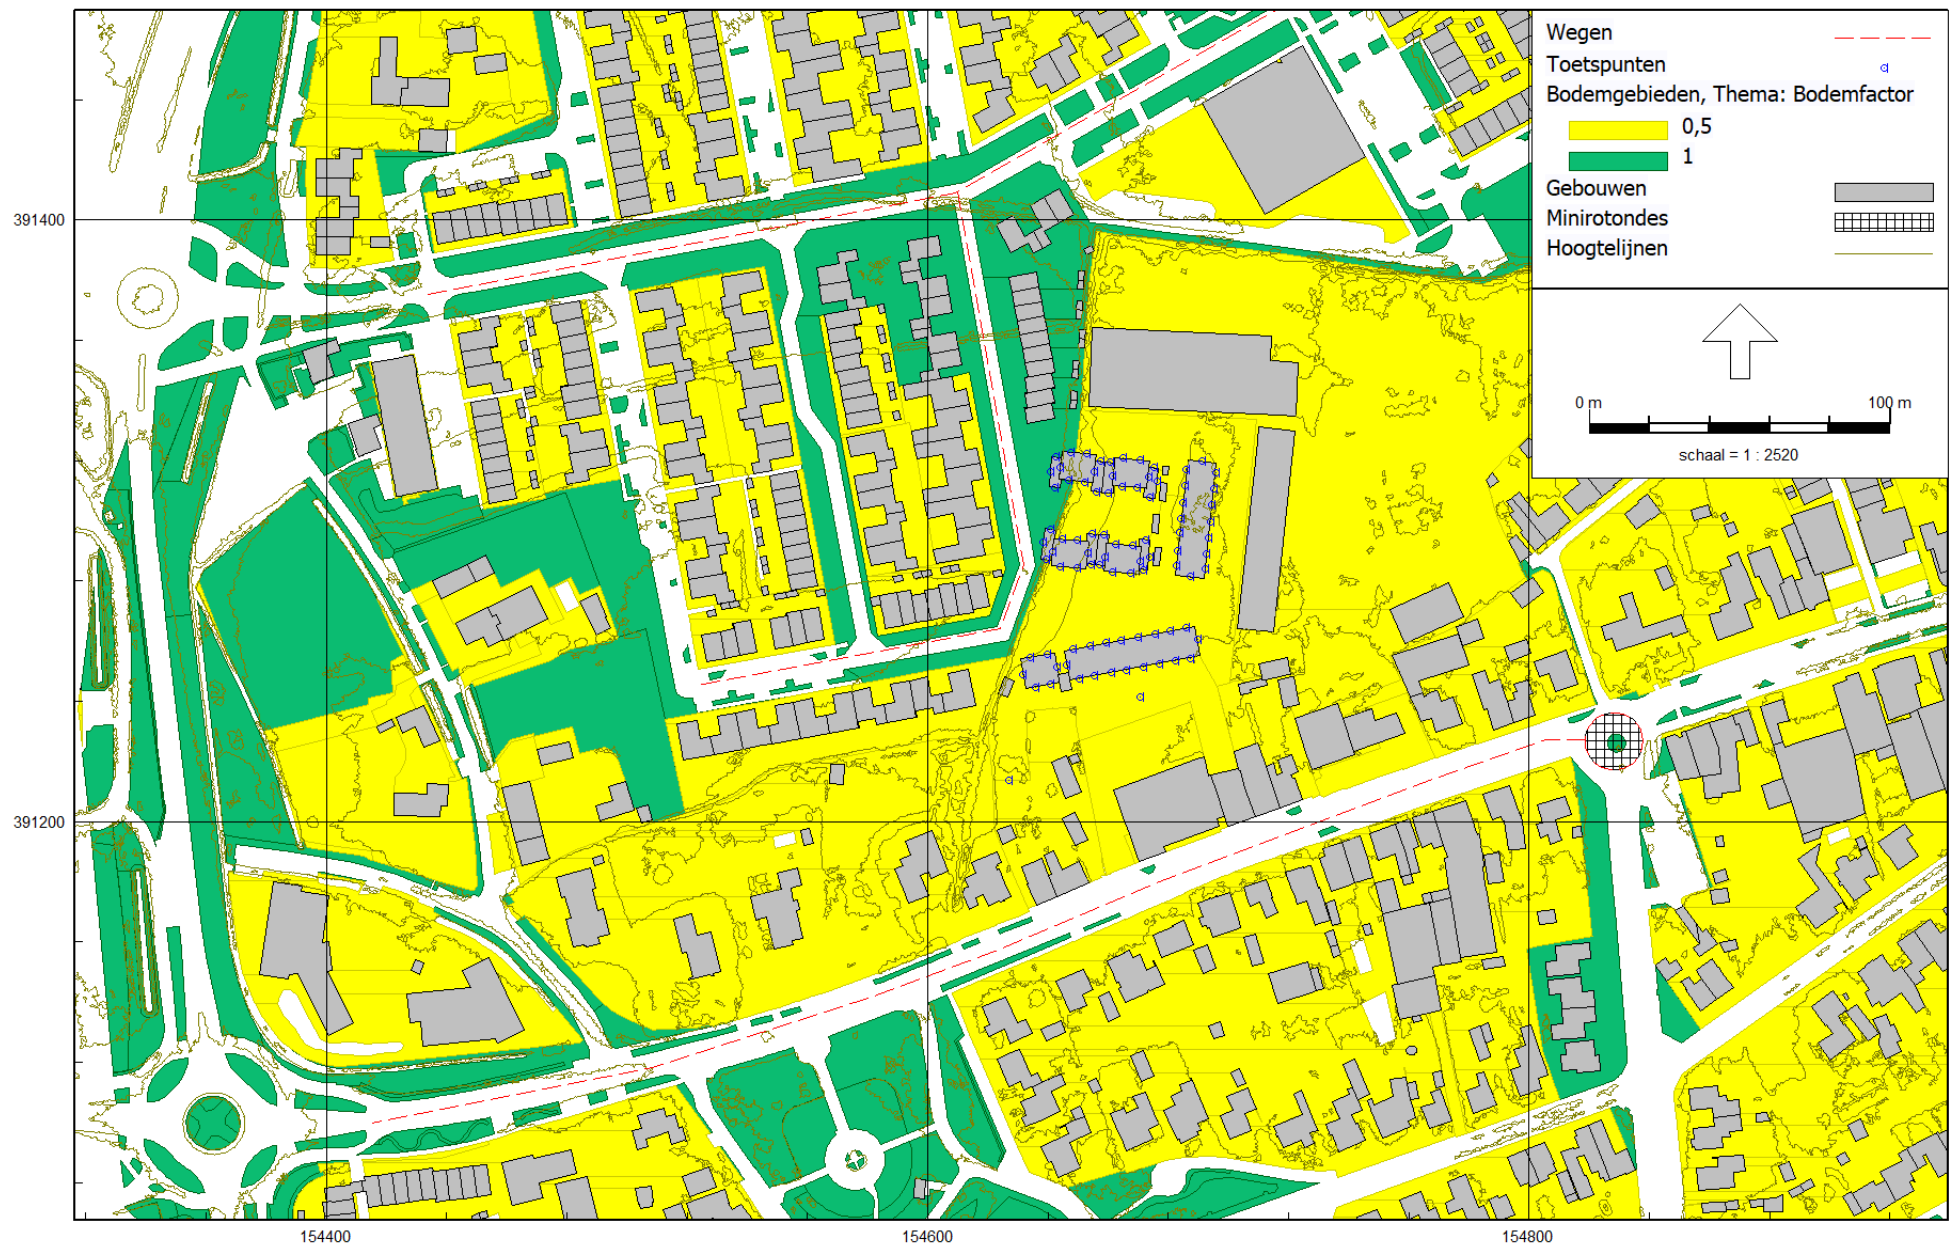

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 2 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 2: Geografische indeling rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))
W01.2	Oirschotseweg 2 rotonde	0,00	15,50	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	30	30
W01.1	Oirschotseweg 1	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--	50	50
W04	Schrappaardje/Dopbeitel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9b	--	--	--	--	30	30
W03	KLompenmakerij	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9b	--	--	--	--	30	30

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)
W01.2	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	2637,00		6,52	3,69	0,88	--	--
W01.1	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	6090,00		6,52	3,69	0,88	--	--
W04	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	500,00		6,51	3,73	0,87	--	--
W03	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	1849,33		6,51	3,73	0,87	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
W01.2	--	--	--	92,24	94,15	91,86	--	5,98	4,86	7,17	--	1,79	1,00	0,98	--	--	--	--	--	158,59
W01.1	--	--	--	92,24	94,15	91,86	--	5,98	4,86	7,17	--	1,79	1,00	0,98	--	--	--	--	--	366,26
W04	--	--	--	96,96	97,74	96,81	--	2,34	1,88	2,81	--	0,70	0,39	0,39	--	--	--	--	--	31,56
W03	--	--	--	96,96	97,74	96,81	--	2,34	1,88	2,81	--	0,70	0,39	0,39	--	--	--	--	--	116,73

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500
W01.2	91,61	21,32	--	10,28	4,73	1,66	--	3,08	0,97	0,23	--	78,90	83,54	93,17	93,45
W01.1	211,57	49,23	--	23,74	10,92	3,84	--	7,11	2,25	0,53	--	81,68	89,09	95,98	100,31
W04	18,23	4,21	--	0,76	0,35	0,12	--	0,23	0,07	0,02	--	81,02	84,68	91,02	91,15
W03	67,42	15,58	--	2,82	1,30	0,45	--	0,84	0,27	0,06	--	86,70	90,37	96,70	96,83

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
W01.2	98,44	95,81	89,30	84,14	75,78	80,16	89,56	90,48	95,68	92,92	86,36	80,62	70,29	74,79
W01.1	106,25	102,91	96,19	87,14	78,61	85,93	92,61	97,35	103,61	100,24	93,49	84,09	72,90	80,43
W04	96,51	89,23	84,51	77,36	78,21	81,64	87,58	88,49	93,95	86,61	81,86	74,12	72,34	75,91
W03	102,19	94,91	90,20	83,04	83,89	87,32	93,26	94,17	99,63	92,29	87,54	79,80	78,02	81,59

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W01.2	84,60	84,50	89,65	87,05	80,50	75,42	--	--	--	--	--	--	--	--
W01.1	87,38	91,41	97,49	94,18	87,45	78,44	--	--	--	--	--	--	--	--
W04	82,41	82,30	87,72	80,47	75,73	68,61	--	--	--	--	--	--	--	--
W03	88,09	87,98	93,40	86,15	81,41	74,29	--	--	--	--	--	--	--	--



RMG-2012, wegverkeer, [Versie 2 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 3: Geografische indeling rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: Plangebied
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500
G-1	Gebouw 1	9,00	14,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-2	Gebouw 2	9,00	15,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	Gebouw 3	9,00	15,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-4	Gebouw 4	9,00	15,24	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-5	Gebouw 5	9,00	14,81	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-6	Gebouw 6	9,00	14,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-7	Gebouw 7	9,00	15,14	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-4	Gebouw 4 Patio	3,00	15,31	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-4	Gebouw 4 Patio	3,00	15,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-5	Gebouw 5 Patio	3,00	14,93	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-5	Gebouw 5 Patio	3,00	14,50	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-6	Gebouw 6 Patio	3,00	14,02	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-6	Gebouw 6 Patio	3,00	15,01	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-7	Gebouw 7 Patio	3,00	15,10	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-7	Gebouw 7 Patio	3,00	15,42	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-1	Gebouw 1 garage	3,00	15,33	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-1	Gebouw 1 garage	3,00	15,11	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	Gebouw 3 Schuur	3,00	15,34	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	Gebouw 3 Schuur	3,00	15,36	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	Gebouw 3 Schuur	3,00	15,35	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	Gebouw 3 Schuur	3,00	15,49	Relatief					0	0	0	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Plangebied
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G-1	0,80	0,80	0,80	0,80
G-2	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	0,80	0,80	0,80	0,80
G-4	0,80	0,80	0,80	0,80
G-5	0,80	0,80	0,80	0,80
G-6	0,80	0,80	0,80	0,80
G-7	0,80	0,80	0,80	0,80
G-4	0,80	0,80	0,80	0,80
G-4	0,80	0,80	0,80	0,80
G-5	0,80	0,80	0,80	0,80
G-5	0,80	0,80	0,80	0,80
G-6	0,80	0,80	0,80	0,80
G-6	0,80	0,80	0,80	0,80
G-7	0,80	0,80	0,80	0,80
G-7	0,80	0,80	0,80	0,80
G-1	0,80	0,80	0,80	0,80
G-1	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	0,80	0,80	0,80	0,80



Figuur 4: Geografische indeling rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G1.1	Gebouw 1 Zuidgevel	15,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G1.2	Gebouw 1 Zuidgevel	15,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G1.3	Gebouw 1 Westgevel	15,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G1.4	Gebouw 1 Noordgevel	14,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.1	Gebouw 2 Zuidgevel	15,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.2	Gebouw 2 Zuidgevel	15,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.3	Gebouw 2 Zuidgevel	15,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.4	Gebouw 2 Zuidgevel	15,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.5	Gebouw 2 Zuidgevel	15,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.6	Gebouw 2 Zuidgevel	15,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.7	Gebouw 2 Zuidgevel	15,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.8	Gebouw 2 Zuidgevel	15,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.9	Gebouw 2 Westgevel	15,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.10	Gebouw 2 Noordgevel	15,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.11	Gebouw 2 Noordgevel	15,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.12	Gebouw 2 Noordgevel	15,21	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.13	Gebouw 2 Noordgevel	15,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.14	Gebouw 2 Noordgevel	15,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.15	Gebouw 2 Noordgevel	15,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.16	Gebouw 2 Noordgevel	15,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.17	Gebouw 2 Noordgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G2.18	Gebouw 2 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G1.5	Gebouw 1 Noordgevel	15,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G1.6	Gebouw 1 Westgevel	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.1	Gebouw 3 Zuidgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.2	Gebouw 3 Westgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.3	Gebouw 3 Westgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.4	Gebouw 3 Westgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.5	Gebouw 3 Westgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.6	Gebouw 3 Westgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.7	Gebouw 3 Westgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.8	Gebouw 3 Westgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.9	Gebouw 3 Noordgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.10	Gebouw 3 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.11	Gebouw 3 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G3.12	Gebouw 3 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.13	Gebouw 3 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.14	Gebouw 3 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.15	Gebouw 3 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G3.16	Gebouw 3 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G4.1	Gebouw 4 zuidgevel	15,29	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G4.2	Gebouw 4 zuidgevel	15,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G4.3	Gebouw 4 zuidgevel	15,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G4.4	Gebouw 4 zuidgevel	14,90	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G4.5	Gebouw 4 Westgevel	14,98	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G4.6	Gebouw 4 Noordgevel	15,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G4.7	Gebouw 4 Noordgevel	15,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G4.8	Gebouw 4 Noordgevel	15,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G4.9	Gebouw 4 Noordgevel	15,28	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G4.10	Gebouw 4 Oostgevel	15,33	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G4.11	Gebouw 4 Oostgevel	15,26	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G5.1	Gebouw 5 Zuidgevel	14,74	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G5.2	Gebouw 5 Zuidgevel	14,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G5.3	Gebouw 5 Zuidgevel	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G5.4	Gebouw 5 Zuidgevel	14,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G5.5	Gebouw 5 Westgevel	14,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G5.6	Gebouw 5 Westgevel	14,51	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G5.7	Gebouw 5 Noordgevel	14,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G5.8	Gebouw 5 Noordgevel	14,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G5.9	Gebouw 5 Noordgevel	14,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G5.10	Gebouw 5 Noordgevel	14,87	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G5.11	Gebouw 5 Oostgevel	14,71	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G6.1	Gebouw 6 Zuidgevel	15,10	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G6.2	Gebouw 6 Zuidgevel	15,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G6.3	Gebouw 6 Zuidgevel	14,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G6.4	Gebouw 6 Zuidgevel	14,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G6.5	Gebouw 6 Westgevel	14,55	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G6.6	Gebouw 6 Westgevel	14,50	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G6.7	Gebouw 6 Noordgevel	14,53	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G6.8	Gebouw 6 Noordgevel	14,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G6.9	Gebouw 6 Noordgevel	14,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G6.10	Gebouw 6 Noordgevel	14,94	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G6.11	Gebouw 6 Oostgevel	15,02	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G7.1	Gebouw 7 Zuidgevel	15,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G7.2	Gebouw 7 Zuidgevel	15,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G7.3	Gebouw 7 Zuidgevel	15,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G7.4	Gebouw 7 Zuidgevel	15,17	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G7.5	Gebouw 7 Westgevel	15,18	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G7.6	Gebouw 7 Noordgevel	15,06	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G7.7	Gebouw 7 Noordgevel	15,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G7.8	Gebouw 7 Noordgevel	15,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G7.9	Gebouw 7 Noordgevel	15,38	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G7.10	Gebouw 7 Oostgevel	15,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G7.11	Gebouw 7 Oostgevel	15,46	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--	Ja
PG.01	Plangrens zuid	15,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
PG.02	Plangrens zuid	15,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

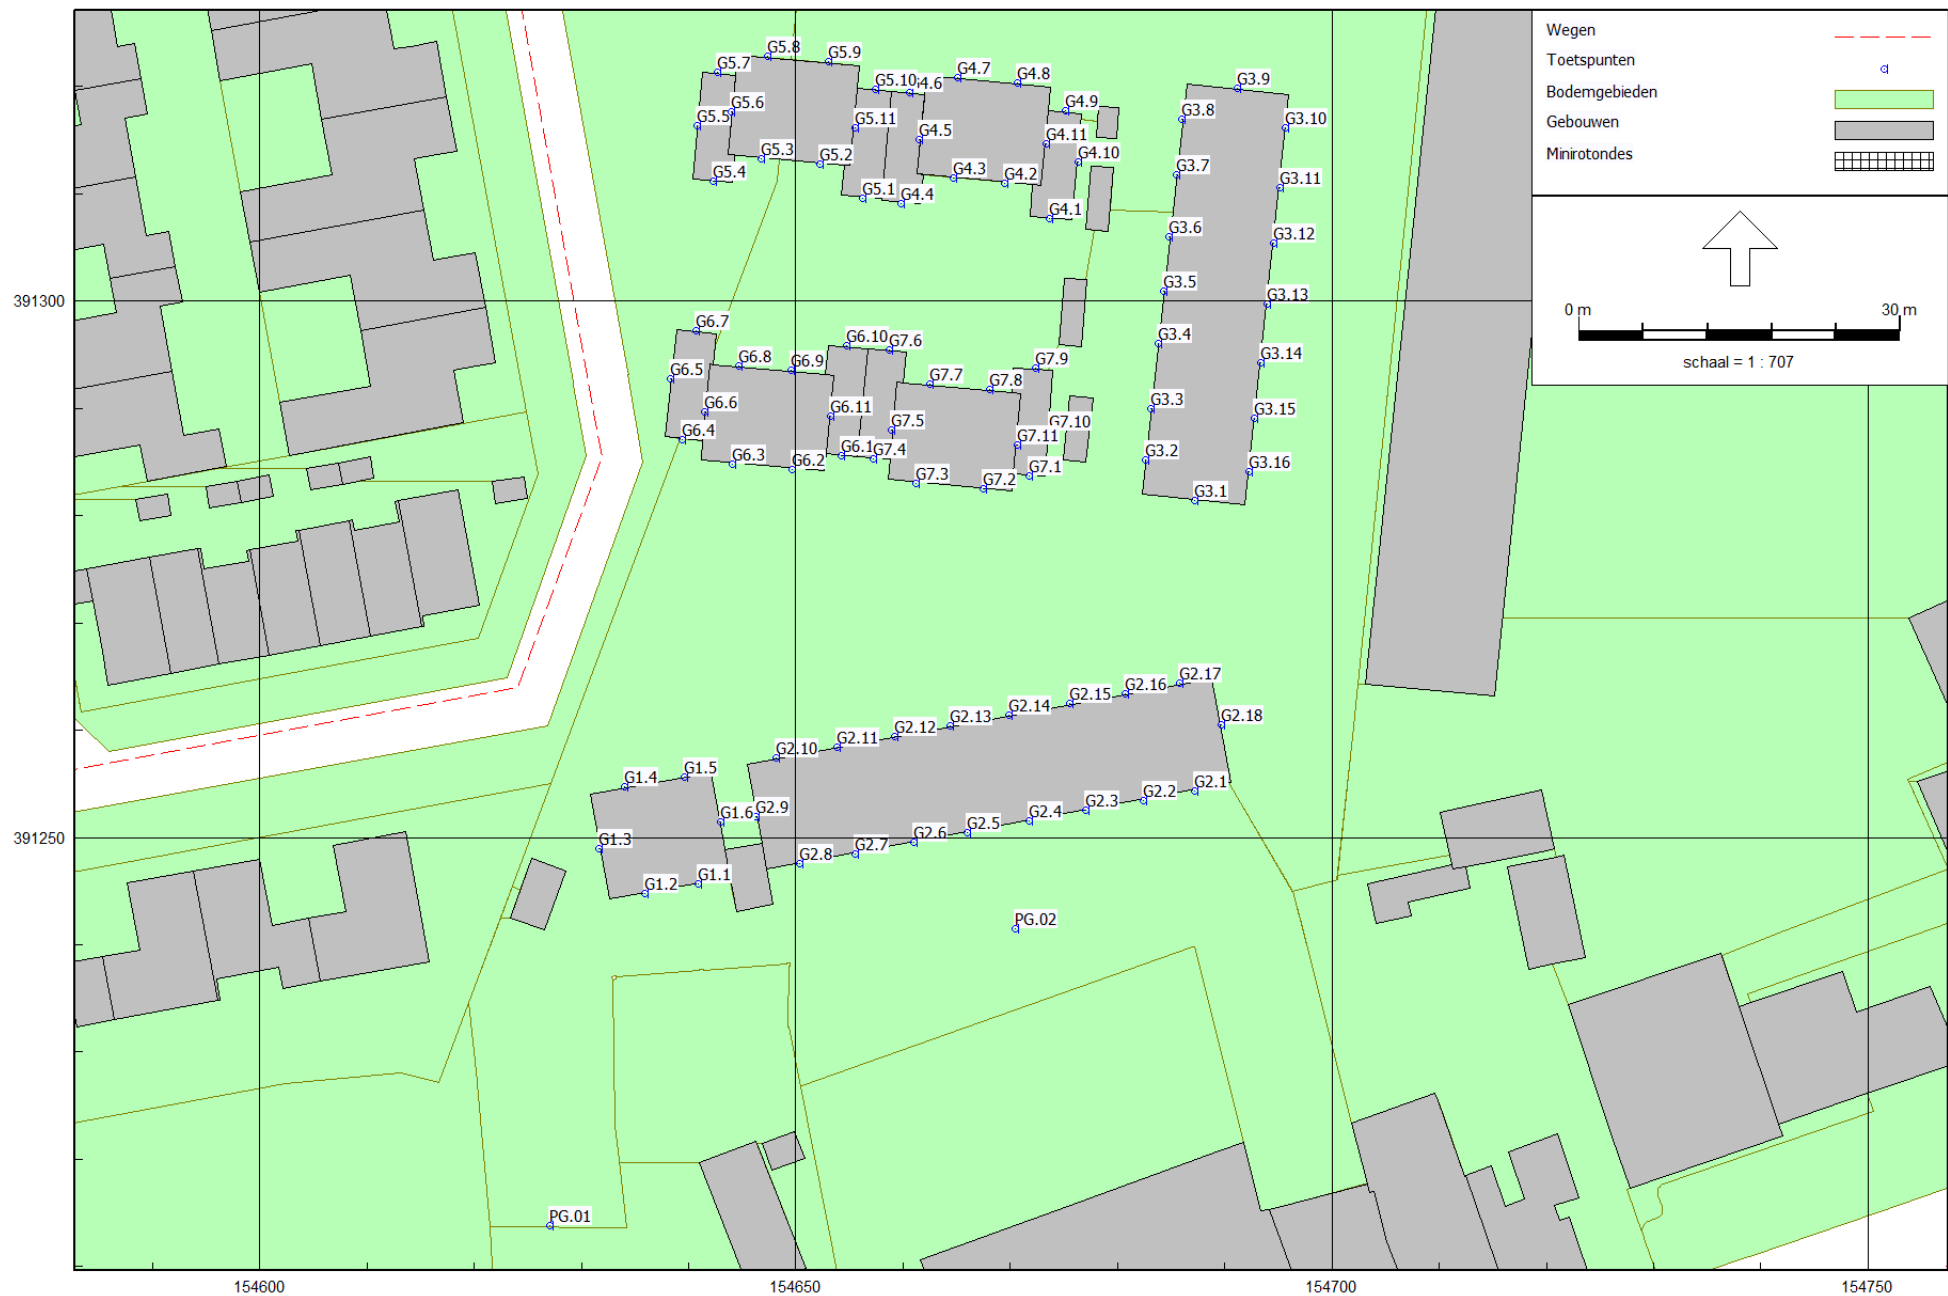

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 2 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 5: Ligging rekenpunten

B2 REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G1.1_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	1,50	43,35	40,63	34,60	44,24	
G1.1_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	4,50	45,89	43,17	37,14	46,78	
G1.1_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	7,50	48,02	45,31	39,27	48,91	
G1.2_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	1,50	41,56	38,82	32,80	42,44	
G1.2_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	4,50	44,75	42,02	36,00	45,63	
G1.2_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	7,50	47,60	44,89	38,85	48,49	
G1.3_A	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	1,50	38,69	35,95	29,94	39,57	
G1.3_B	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	4,50	42,33	39,61	33,58	43,22	
G1.3_C	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	7,50	45,03	42,31	36,28	45,92	
G1.4_A	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	1,50	32,40	29,63	23,65	33,27	
G1.4_B	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	4,50	31,58	28,75	22,83	32,44	
G1.4_C	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	7,50	34,67	31,87	25,91	35,53	
G1.5_A	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	1,50	30,46	27,64	21,70	31,32	
G1.5_B	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	4,50	31,67	28,84	22,92	32,53	
G1.5_C	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	7,50	34,35	31,55	25,59	35,21	
G1.6_A	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	1,50	32,07	29,27	23,32	32,94	
G1.6_B	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	4,50	42,93	40,22	34,17	43,81	
G1.6_C	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	7,50	45,36	42,64	36,60	46,24	
G2.10_A	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	1,50	30,10	27,27	21,35	30,96	
G2.10_B	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	4,50	31,44	28,61	22,69	32,30	
G2.10_C	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	7,50	33,98	31,18	25,22	34,84	
G2.11_A	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	1,50	31,90	29,12	23,15	32,77	
G2.11_B	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	4,50	32,98	30,19	24,23	33,85	
G2.11_C	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	7,50	35,32	32,54	26,56	36,19	
G2.12_A	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	1,50	32,47	29,69	23,71	33,34	
G2.12_B	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	4,50	33,76	30,99	25,01	34,63	
G2.12_C	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	7,50	35,31	32,54	26,55	36,18	
G2.13_A	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	1,50	29,41	26,57	20,66	30,27	
G2.13_B	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	4,50	31,17	28,34	22,42	32,03	
G2.13_C	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	7,50	33,53	30,72	24,77	34,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.14_A	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	1,50	29,62	26,78	20,86	30,47	
G2.14_B	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	4,50	31,31	28,47	22,55	32,16	
G2.14_C	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	7,50	33,92	31,11	25,16	34,78	
G2.15_A	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	1,50	29,29	26,44	20,53	30,14	
G2.15_B	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	4,50	31,21	28,38	22,45	32,07	
G2.15_C	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	7,50	34,03	31,23	25,27	34,89	
G2.16_A	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	1,50	28,89	26,05	20,14	29,75	
G2.16_B	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	4,50	30,71	27,88	21,95	31,57	
G2.16_C	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	7,50	33,60	30,80	24,84	34,46	
G2.17_A	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	1,50	28,48	25,65	19,73	29,34	
G2.17_B	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	4,50	30,39	27,57	21,63	31,25	
G2.17_C	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	7,50	33,00	30,21	24,24	33,87	
G2.18_A	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	1,50	35,83	32,99	27,08	36,69	
G2.18_B	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	4,50	39,64	36,83	30,88	40,50	
G2.18_C	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	7,50	44,15	41,39	35,39	45,02	
G2.1_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	1,50	39,17	36,38	30,41	40,04	
G2.1_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	4,50	42,88	40,11	34,12	43,75	
G2.1_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	7,50	46,07	43,33	37,32	46,95	
G2.2_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	1,50	38,92	36,13	30,17	39,79	
G2.2_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	4,50	42,57	39,80	33,82	43,44	
G2.2_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	7,50	45,45	42,70	36,69	46,33	
G2.3_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	1,50	38,21	35,40	29,45	39,07	
G2.3_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	4,50	41,96	39,18	33,20	42,83	
G2.3_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	7,50	44,95	42,20	36,19	45,83	
G2.4_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	1,50	39,95	37,18	31,20	40,82	
G2.4_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	4,50	43,12	40,36	34,36	43,99	
G2.4_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	7,50	45,60	42,86	36,84	46,48	
G2.5_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	1,50	41,19	38,45	32,44	42,07	
G2.5_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	4,50	43,97	41,23	35,22	44,85	
G2.5_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	7,50	45,90	43,16	37,14	46,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.6_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	1,50	42,17	39,44	33,42	43,05	
G2.6_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	4,50	44,81	42,07	36,05	45,69	
G2.6_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	7,50	46,77	44,03	38,01	47,65	
G2.7_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	1,50	43,42	40,70	34,67	44,31	
G2.7_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	4,50	45,61	42,88	36,85	46,49	
G2.7_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	7,50	47,34	44,62	38,59	48,23	
G2.8_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	1,50	43,04	40,32	34,29	43,93	
G2.8_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	4,50	45,75	43,03	37,00	46,64	
G2.8_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	7,50	47,70	44,98	38,95	48,59	
G2.9_A	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	1,50	31,46	28,64	22,71	32,32	
G2.9_B	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	4,50	40,12	37,39	31,36	41,00	
G2.9_C	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	7,50	43,02	40,29	34,27	43,90	
G3.10_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	1,50	32,11	29,26	23,35	32,96	
G3.10_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	4,50	35,73	32,92	26,97	36,59	
G3.10_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	7,50	39,21	36,46	30,45	40,09	
G3.11_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	1,50	32,27	29,42	23,51	33,12	
G3.11_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	4,50	36,00	33,19	27,24	36,86	
G3.11_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	7,50	39,83	37,08	31,08	40,71	
G3.12_A	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	1,50	32,66	29,81	23,90	33,51	
G3.12_B	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	4,50	36,52	33,71	27,76	37,38	
G3.12_C	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	7,50	40,44	37,69	31,68	41,32	
G3.13_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	1,50	32,63	29,79	23,88	33,49	
G3.13_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	4,50	36,74	33,93	27,98	37,60	
G3.13_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	7,50	40,97	38,23	32,22	41,85	
G3.14_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	1,50	33,00	30,15	24,24	33,85	
G3.14_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	4,50	37,05	34,25	28,29	37,91	
G3.14_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	7,50	41,30	38,55	32,54	42,18	
G3.15_A	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	1,50	33,23	30,38	24,47	34,08	
G3.15_B	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	4,50	37,27	34,47	28,52	38,14	
G3.15_C	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	7,50	41,20	38,45	32,45	42,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G3.16_A	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	1,50	33,98	31,14	25,22	34,83
G3.16_B	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	4,50	38,22	35,42	29,47	39,09
G3.16_C	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	7,50	42,11	39,37	33,36	42,99
G3.1_A	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	1,50	34,00	31,15	25,24	34,85
G3.1_B	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	4,50	37,82	35,01	29,06	38,68
G3.1_C	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	7,50	41,59	38,83	32,84	42,47
G3.2_A	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	1,50	31,27	28,42	22,52	32,13
G3.2_B	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	4,50	33,51	30,67	24,75	34,36
G3.2_C	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	7,50	36,22	33,40	27,46	37,08
G3.3_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	1,50	32,01	29,16	23,26	32,87
G3.3_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	4,50	33,53	30,69	24,78	34,39
G3.3_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	7,50	37,20	34,40	28,44	38,06
G3.4_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	1,50	30,96	28,10	22,20	31,81
G3.4_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	4,50	32,31	29,46	23,55	33,16
G3.4_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	7,50	35,64	32,82	26,87	36,50
G3.5_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	1,50	30,45	27,59	21,70	31,30
G3.5_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	4,50	31,89	29,05	23,14	32,75
G3.5_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	7,50	34,80	31,99	26,05	35,67
G3.6_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	1,50	29,92	27,07	21,17	30,78
G3.6_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	4,50	31,55	28,71	22,80	32,41
G3.6_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	7,50	33,99	31,17	25,22	34,85
G3.7_A	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	1,50	30,17	27,31	21,42	31,02
G3.7_B	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	4,50	31,55	28,70	22,79	32,40
G3.7_C	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	7,50	33,16	30,35	24,41	34,03
G3.8_A	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	1,50	29,95	27,09	21,20	30,80
G3.8_B	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	4,50	31,32	28,47	22,56	32,17
G3.8_C	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	7,50	32,99	30,17	24,23	33,85
G3.9_A	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	1,50	28,89	26,04	20,14	29,75
G3.9_B	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	4,50	31,53	28,71	22,78	32,39
G3.9_C	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	7,50	29,28	26,47	20,53	30,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G4.10_A	Gebouw 4 Oostgevel		154676,29	391312,98	1,50	29,42	26,56	20,67	30,27
G4.11_B	Gebouw 4 Oostgevel		154673,32	391314,66	4,50	31,79	28,94	23,04	32,65
G4.11_C	Gebouw 4 Oostgevel		154673,32	391314,66	7,50	35,46	32,65	26,71	36,33
G4.1_A	Gebouw 4 zuidgevel		154673,69	391307,67	1,50	30,07	27,21	21,32	30,92
G4.2_A	Gebouw 4 zuidgevel		154669,45	391311,00	1,50	30,22	27,36	21,47	31,07
G4.2_B	Gebouw 4 zuidgevel		154669,45	391311,00	4,50	32,48	29,62	23,73	33,33
G4.2_C	Gebouw 4 zuidgevel		154669,45	391311,00	7,50	36,03	33,21	27,28	36,89
G4.3_A	Gebouw 4 zuidgevel		154664,65	391311,44	1,50	30,56	27,69	21,81	31,41
G4.3_B	Gebouw 4 zuidgevel		154664,65	391311,44	4,50	32,39	29,54	23,64	33,25
G4.3_C	Gebouw 4 zuidgevel		154664,65	391311,44	7,50	35,62	32,80	26,87	36,48
G4.4_A	Gebouw 4 zuidgevel		154659,84	391309,14	1,50	30,17	27,31	21,42	31,02
G4.5_B	Gebouw 4 Westgevel		154661,52	391315,09	4,50	31,19	28,32	22,43	32,04
G4.5_C	Gebouw 4 Westgevel		154661,52	391315,09	7,50	34,31	31,49	25,55	35,17
G4.6_A	Gebouw 4 Noordgevel		154660,63	391319,46	1,50	26,83	23,99	18,09	27,69
G4.7_A	Gebouw 4 Noordgevel		154665,08	391320,84	1,50	28,08	25,23	19,33	28,94
G4.7_B	Gebouw 4 Noordgevel		154665,08	391320,84	4,50	30,69	27,85	21,94	31,55
G4.7_C	Gebouw 4 Noordgevel		154665,08	391320,84	7,50	32,12	29,33	23,36	32,99
G4.8_A	Gebouw 4 Noordgevel		154670,65	391320,33	1,50	28,02	25,17	19,27	28,88
G4.8_B	Gebouw 4 Noordgevel		154670,65	391320,33	4,50	30,71	27,87	21,95	31,56
G4.8_C	Gebouw 4 Noordgevel		154670,65	391320,33	7,50	30,46	27,66	21,71	31,33
G4.9_A	Gebouw 4 Noordgevel		154675,14	391317,73	1,50	27,72	24,87	18,96	28,57
G5.10_A	Gebouw 5 Noordgevel		154657,41	391319,75	1,50	26,34	23,48	17,59	27,19
G5.11_B	Gebouw 5 Oostgevel		154655,50	391316,19	4,50	30,17	27,32	21,42	31,03
G5.11_C	Gebouw 5 Oostgevel		154655,50	391316,19	7,50	33,07	30,22	24,31	33,92
G5.1_A	Gebouw 5 Zuidgevel		154656,19	391309,64	1,50	29,68	26,82	20,94	30,54
G5.2_A	Gebouw 5 Zuidgevel		154652,22	391312,82	1,50	29,57	26,71	20,82	30,42
G5.2_B	Gebouw 5 Zuidgevel		154652,22	391312,82	4,50	31,85	29,00	23,10	32,71
G5.2_C	Gebouw 5 Zuidgevel		154652,22	391312,82	7,50	34,89	32,06	26,13	35,75
G5.3_A	Gebouw 5 Zuidgevel		154646,78	391313,32	1,50	31,06	28,24	22,32	31,93
G5.3_B	Gebouw 5 Zuidgevel		154646,78	391313,32	4,50	33,75	30,95	25,00	34,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G5.3_C	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32	7,50	36,15	33,36	27,40	37,02	
G5.4_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154642,30	391311,16	1,50	30,88	28,05	22,13	31,74	
G5.5_A	Gebouw 5 Westgevel	154640,76	391316,40	1,50	31,31	28,53	22,56	32,18	
G5.6_B	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	4,50	34,29	31,52	25,53	35,16	
G5.6_C	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	7,50	36,23	33,46	27,48	37,10	
G5.7_A	Gebouw 5 Noordgevel	154642,70	391321,31	1,50	29,82	27,08	21,07	30,70	
G5.8_A	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	1,50	29,15	26,36	20,40	30,02	
G5.8_B	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	4,50	31,42	28,64	22,67	32,29	
G5.8_C	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	7,50	33,40	30,61	24,64	34,27	
G5.9_A	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	1,50	27,90	25,07	19,15	28,76	
G5.9_B	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	4,50	28,90	26,05	20,15	29,76	
G5.9_C	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	7,50	31,88	29,06	23,12	32,74	
G6.10_A	Gebouw 6 Noordgevel	154654,76	391295,83	1,50	28,89	26,04	20,14	29,75	
G6.11_B	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	4,50	30,39	27,53	21,64	31,24	
G6.11_C	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	7,50	34,64	31,79	25,88	35,49	
G6.1_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154654,20	391285,59	1,50	31,49	28,67	22,74	32,35	
G6.2_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	1,50	35,32	32,55	26,56	36,19	
G6.2_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	4,50	36,96	34,18	28,20	37,83	
G6.2_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	7,50	39,23	36,45	30,47	40,10	
G6.3_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	1,50	33,98	31,20	25,23	34,85	
G6.3_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	4,50	36,24	33,46	27,48	37,11	
G6.3_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	7,50	39,10	36,34	30,35	39,98	
G6.4_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154639,38	391287,09	1,50	31,59	28,80	22,84	32,46	
G6.5_A	Gebouw 6 Westgevel	154638,27	391292,74	1,50	30,94	28,13	22,19	31,81	
G6.6_B	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	4,50	34,06	31,28	25,31	34,93	
G6.6_C	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	7,50	37,22	34,47	28,47	38,10	
G6.7_A	Gebouw 6 Noordgevel	154640,65	391297,28	1,50	28,23	25,39	19,48	29,09	
G6.8_A	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	1,50	29,25	26,43	20,50	30,11	
G6.8_B	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	4,50	29,84	27,00	21,09	30,70	
G6.8_C	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	7,50	31,94	29,11	23,19	32,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oirschotseweg
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G6.9_A	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	1,50	29,36	26,53	20,61	30,22	
G6.9_B	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	4,50	31,39	28,58	22,64	32,26	
G6.9_C	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	7,50	33,40	30,59	24,64	34,26	
G7.10_A	Gebouw 7 Oostgevel	154673,66	391287,85	1,50	30,28	27,42	21,52	31,13	
G7.11_B	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	4,50	34,32	31,50	25,57	35,18	
G7.11_C	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	7,50	38,04	35,25	29,28	38,91	
G7.1_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154671,79	391283,73	1,50	33,15	30,32	24,40	34,01	
G7.2_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	1,50	33,25	30,41	24,50	34,11	
G7.2_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	4,50	36,17	33,34	27,41	37,03	
G7.2_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	7,50	39,75	36,96	30,99	40,62	
G7.3_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	1,50	32,56	29,72	23,81	33,42	
G7.3_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	4,50	35,26	32,43	26,51	36,12	
G7.3_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	7,50	38,89	36,10	30,14	39,76	
G7.4_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154657,27	391285,31	1,50	30,74	27,91	21,99	31,60	
G7.5_B	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	4,50	32,98	30,14	24,22	33,83	
G7.5_C	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	7,50	36,42	33,61	27,66	37,28	
G7.6_A	Gebouw 7 Noordgevel	154658,67	391295,48	1,50	28,60	25,75	19,85	29,46	
G7.7_A	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	1,50	29,13	26,29	20,38	29,99	
G7.7_B	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	4,50	30,59	27,76	21,84	31,45	
G7.7_C	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	7,50	33,59	30,79	24,84	34,46	
G7.8_A	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	1,50	28,85	26,01	20,11	29,71	
G7.8_B	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	4,50	30,58	27,74	21,83	31,44	
G7.8_C	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	7,50	33,57	30,75	24,81	34,43	
G7.9_A	Gebouw 7 Noordgevel	154672,36	391293,75	1,50	28,15	25,29	19,40	29,00	
PG.01_A	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	1,50	46,42	43,69	37,66	47,30	
PG.01_B	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	4,50	49,87	47,15	41,12	50,76	
PG.02_A	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	1,50	41,88	39,12	33,13	42,76	
PG.02_B	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	4,50	45,13	42,38	36,37	46,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klompenmakerij
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G1.1_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	1,50	20,45	17,60	11,73	21,32	
G1.1_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	4,50	21,10	18,23	12,38	21,96	
G1.1_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	7,50	20,38	17,54	11,65	21,25	
G1.2_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	1,50	21,76	18,94	13,03	22,63	
G1.2_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	4,50	20,87	18,00	12,15	21,73	
G1.2_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	7,50	19,81	16,96	11,08	20,67	
G1.3_A	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	1,50	26,75	23,96	18,02	27,63	
G1.3_B	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	4,50	27,04	24,22	18,31	27,91	
G1.3_C	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	7,50	28,22	25,40	19,49	29,09	
G1.4_A	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	1,50	31,85	29,11	23,10	32,73	
G1.4_B	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	4,50	32,32	29,56	23,58	33,20	
G1.4_C	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	7,50	33,44	30,67	24,69	34,31	
G1.5_A	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	1,50	32,21	29,46	23,46	33,09	
G1.5_B	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	4,50	32,48	29,70	23,73	33,35	
G1.5_C	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	7,50	33,50	30,71	24,75	34,37	
G1.6_A	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	1,50	26,40	23,61	17,67	27,28	
G1.6_B	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	4,50	26,57	23,76	17,84	27,44	
G1.6_C	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	7,50	28,59	25,77	19,85	29,46	
G2.10_A	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	1,50	29,42	26,65	20,68	30,30	
G2.10_B	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	4,50	30,94	28,17	22,20	31,82	
G2.10_C	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	7,50	32,28	29,49	23,54	33,15	
G2.11_A	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	1,50	27,28	24,43	18,56	28,15	
G2.11_B	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	4,50	28,29	25,41	19,57	29,15	
G2.11_C	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	7,50	30,10	27,26	21,38	30,97	
G2.12_A	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	1,50	27,22	24,37	18,50	28,09	
G2.12_B	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	4,50	28,30	25,43	19,58	29,16	
G2.12_C	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	7,50	30,04	27,19	21,31	30,90	
G2.13_A	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	1,50	26,79	23,94	18,06	27,65	
G2.13_B	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	4,50	27,93	25,05	19,20	28,79	
G2.13_C	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	7,50	29,75	26,91	21,02	30,62	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Klompenmakerij
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.14_A	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	1,50	27,24	24,39	18,51	28,10	
G2.14_B	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	4,50	28,49	25,62	19,76	29,35	
G2.14_C	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	7,50	30,25	27,42	21,51	31,11	
G2.15_A	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	1,50	27,01	24,16	18,28	27,87	
G2.15_B	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	4,50	28,20	25,34	19,48	29,06	
G2.15_C	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	7,50	29,54	26,71	20,81	30,41	
G2.16_A	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	1,50	26,60	23,75	17,87	27,46	
G2.16_B	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	4,50	27,72	24,86	19,00	28,58	
G2.16_C	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	7,50	28,70	25,87	19,97	29,57	
G2.17_A	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	1,50	26,22	23,37	17,50	27,09	
G2.17_B	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	4,50	27,34	24,47	18,62	28,20	
G2.17_C	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	7,50	28,04	25,19	19,31	28,90	
G2.18_A	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	1,50	24,84	22,00	16,12	25,71	
G2.18_B	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	4,50	25,70	22,83	16,97	26,56	
G2.18_C	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	7,50	24,57	21,74	15,83	25,43	
G2.1_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	1,50	21,74	18,89	13,03	22,61	
G2.1_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	4,50	21,53	18,66	12,82	22,40	
G2.1_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	7,50	19,26	16,37	10,55	20,12	
G2.2_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	1,50	21,60	18,75	12,88	22,47	
G2.2_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	4,50	22,14	19,26	13,42	23,00	
G2.2_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	7,50	20,12	17,24	11,40	20,98	
G2.3_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	1,50	20,59	17,74	11,87	21,46	
G2.3_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	4,50	21,41	18,53	12,68	22,27	
G2.3_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	7,50	20,48	17,59	11,77	21,34	
G2.4_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	1,50	20,21	17,35	11,49	21,07	
G2.4_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	4,50	21,30	18,42	12,58	22,16	
G2.4_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	7,50	21,63	18,75	12,90	22,49	
G2.5_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	1,50	20,58	17,72	11,87	21,45	
G2.5_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	4,50	21,83	18,96	13,11	22,69	
G2.5_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	7,50	22,32	19,46	13,60	23,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klompenmakerij
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.6_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	1,50	20,28	17,42	11,56	21,14	
G2.6_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	4,50	21,61	18,73	12,88	22,47	
G2.6_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	7,50	22,51	19,64	13,77	23,37	
G2.7_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	1,50	19,76	16,90	11,03	20,62	
G2.7_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	4,50	21,01	18,15	12,29	21,87	
G2.7_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	7,50	22,13	19,27	13,40	22,99	
G2.8_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	1,50	20,08	17,22	11,36	20,94	
G2.8_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	4,50	20,83	17,97	12,11	21,69	
G2.8_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	7,50	21,90	19,05	13,17	22,76	
G2.9_A	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	1,50	31,08	28,38	22,33	31,97	
G2.9_B	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	4,50	29,62	26,88	20,87	30,50	
G2.9_C	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	7,50	30,78	28,03	22,04	31,66	
G3.10_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	1,50	25,05	22,20	16,33	25,92	
G3.10_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	4,50	26,57	23,72	17,85	27,44	
G3.10_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	7,50	26,18	23,43	17,44	27,06	
G3.11_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	1,50	25,19	22,33	16,46	26,05	
G3.11_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	4,50	26,76	23,92	18,03	27,63	
G3.11_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	7,50	25,46	22,71	16,72	26,34	
G3.12_A	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	1,50	25,10	22,25	16,38	25,97	
G3.12_B	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	4,50	26,63	23,79	17,90	27,50	
G3.12_C	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	7,50	24,46	21,70	15,72	25,34	
G3.13_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	1,50	25,30	22,44	16,57	26,16	
G3.13_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	4,50	26,76	23,91	18,03	27,62	
G3.13_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	7,50	24,02	21,24	15,28	24,90	
G3.14_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	1,50	24,93	22,08	16,21	25,80	
G3.14_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	4,50	26,23	23,37	17,49	27,09	
G3.14_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	7,50	22,36	19,57	13,63	23,24	
G3.15_A	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	1,50	24,96	22,11	16,23	25,82	
G3.15_B	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	4,50	26,13	23,28	17,40	26,99	
G3.15_C	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	7,50	22,34	19,53	13,60	23,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klompenmakerij
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G3.16_A	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	1,50	24,87	22,02	16,14	25,73
G3.16_B	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	4,50	25,98	23,13	17,25	26,84
G3.16_C	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	7,50	21,28	18,46	12,54	22,15
G3.1_A	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	1,50	22,34	19,49	13,62	23,21
G3.1_B	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	4,50	23,02	20,13	14,29	23,87
G3.1_C	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	7,50	22,06	19,16	13,34	22,92
G3.2_A	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	1,50	26,94	24,10	18,22	27,81
G3.2_B	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	4,50	28,17	25,31	19,44	29,03
G3.2_C	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	7,50	30,29	27,45	21,56	31,16
G3.3_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	1,50	27,28	24,43	18,55	28,14
G3.3_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	4,50	28,65	25,80	19,93	29,52
G3.3_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	7,50	30,91	28,08	22,17	31,77
G3.4_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	1,50	27,74	24,89	19,02	28,61
G3.4_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	4,50	29,20	26,33	20,47	30,06
G3.4_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	7,50	31,74	28,92	23,01	32,61
G3.5_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	1,50	28,05	25,20	19,34	28,92
G3.5_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	4,50	29,74	26,89	21,02	30,61
G3.5_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	7,50	32,50	29,69	23,76	33,37
G3.6_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	1,50	28,08	25,22	19,35	28,94
G3.6_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	4,50	29,96	27,10	21,23	30,82
G3.6_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	7,50	33,10	30,30	24,37	33,97
G3.7_A	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	1,50	28,44	25,58	19,71	29,30
G3.7_B	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	4,50	30,55	27,70	21,82	31,41
G3.7_C	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	7,50	34,77	32,01	26,03	35,65
G3.8_A	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	1,50	29,04	26,19	20,32	29,91
G3.8_B	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	4,50	30,93	28,08	22,20	31,79
G3.8_C	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	7,50	35,18	32,41	26,43	36,05
G3.9_A	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	1,50	28,74	25,88	20,01	29,60
G3.9_B	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	4,50	31,21	28,36	22,48	32,07
G3.9_C	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	7,50	35,95	33,22	27,21	36,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klompenmakerij
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G4.10_A	Gebouw 4 Oostgevel		154676,29	391312,98	1,50	26,03	23,17	17,30	26,89
G4.11_B	Gebouw 4 Oostgevel		154673,32	391314,66	4,50	26,96	24,11	18,23	27,82
G4.11_C	Gebouw 4 Oostgevel		154673,32	391314,66	7,50	30,68	27,92	21,92	31,55
G4.1_A	Gebouw 4 zuidgevel		154673,69	391307,67	1,50	25,10	22,24	16,38	25,96
G4.2_A	Gebouw 4 zuidgevel		154669,45	391311,00	1,50	24,72	21,87	16,00	25,59
G4.2_B	Gebouw 4 zuidgevel		154669,45	391311,00	4,50	25,23	22,35	16,50	26,09
G4.2_C	Gebouw 4 zuidgevel		154669,45	391311,00	7,50	27,02	24,17	18,29	27,88
G4.3_A	Gebouw 4 zuidgevel		154664,65	391311,44	1,50	24,81	21,95	16,08	25,67
G4.3_B	Gebouw 4 zuidgevel		154664,65	391311,44	4,50	25,06	22,19	16,33	25,92
G4.3_C	Gebouw 4 zuidgevel		154664,65	391311,44	7,50	26,73	23,88	18,01	27,60
G4.4_A	Gebouw 4 zuidgevel		154659,84	391309,14	1,50	24,95	22,12	16,23	25,82
G4.5_B	Gebouw 4 Westgevel		154661,52	391315,09	4,50	31,16	28,36	22,42	32,03
G4.5_C	Gebouw 4 Westgevel		154661,52	391315,09	7,50	34,28	31,48	25,54	35,15
G4.6_A	Gebouw 4 Noordgevel		154660,63	391319,46	1,50	29,81	26,99	21,08	30,68
G4.7_A	Gebouw 4 Noordgevel		154665,08	391320,84	1,50	29,92	27,10	21,19	30,79
G4.7_B	Gebouw 4 Noordgevel		154665,08	391320,84	4,50	33,18	30,39	24,43	34,05
G4.7_C	Gebouw 4 Noordgevel		154665,08	391320,84	7,50	36,75	34,00	28,00	37,63
G4.8_A	Gebouw 4 Noordgevel		154670,65	391320,33	1,50	29,56	26,74	20,84	30,43
G4.8_B	Gebouw 4 Noordgevel		154670,65	391320,33	4,50	32,28	29,47	23,55	33,15
G4.8_C	Gebouw 4 Noordgevel		154670,65	391320,33	7,50	36,55	33,80	27,80	37,43
G4.9_A	Gebouw 4 Noordgevel		154675,14	391317,73	1,50	27,26	24,41	18,53	28,12
G5.10_A	Gebouw 5 Noordgevel		154657,41	391319,75	1,50	27,81	24,96	19,09	28,68
G5.11_B	Gebouw 5 Oostgevel		154655,50	391316,19	4,50	27,75	24,89	19,03	28,61
G5.11_C	Gebouw 5 Oostgevel		154655,50	391316,19	7,50	31,16	28,37	22,42	32,03
G5.1_A	Gebouw 5 Zuidgevel		154656,19	391309,64	1,50	26,93	24,17	18,19	27,81
G5.2_A	Gebouw 5 Zuidgevel		154652,22	391312,82	1,50	27,16	24,42	18,42	28,04
G5.2_B	Gebouw 5 Zuidgevel		154652,22	391312,82	4,50	27,31	24,56	18,57	28,19
G5.2_C	Gebouw 5 Zuidgevel		154652,22	391312,82	7,50	28,95	26,17	20,21	29,83
G5.3_A	Gebouw 5 Zuidgevel		154646,78	391313,32	1,50	26,27	23,52	17,53	27,15
G5.3_B	Gebouw 5 Zuidgevel		154646,78	391313,32	4,50	23,79	20,91	15,07	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klompenmakerij
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G5.3_C	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32	7,50	25,91	23,06	17,18	26,77
G5.4_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154642,30	391311,16	1,50	22,89	20,05	14,17	23,76
G5.5_A	Gebouw 5 Westgevel	154640,76	391316,40	1,50	28,83	26,00	20,11	29,70
G5.6_B	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	4,50	31,05	28,23	22,32	31,92
G5.6_C	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	7,50	32,74	29,92	24,02	33,61
G5.7_A	Gebouw 5 Noordgevel	154642,70	391321,31	1,50	31,47	28,67	22,74	32,34
G5.8_A	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	1,50	31,27	28,49	22,54	32,15
G5.8_B	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	4,50	33,58	30,80	24,84	34,46
G5.8_C	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	7,50	36,73	33,98	27,98	37,61
G5.9_A	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	1,50	30,61	27,80	21,89	31,49
G5.9_B	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	4,50	33,88	31,11	25,13	34,75
G5.9_C	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	7,50	37,02	34,28	28,28	37,90
G6.10_A	Gebouw 6 Noordgevel	154654,76	391295,83	1,50	29,14	26,28	20,41	30,00
G6.11_B	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	4,50	27,49	24,63	18,76	28,35
G6.11_C	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	7,50	29,59	26,76	20,85	30,45
G6.1_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154654,20	391285,59	1,50	22,58	19,73	13,87	23,45
G6.2_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	1,50	22,66	19,81	13,94	23,53
G6.2_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	4,50	23,43	20,56	14,71	24,29
G6.2_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	7,50	25,11	22,26	16,38	25,97
G6.3_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	1,50	24,69	21,93	15,96	25,57
G6.3_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	4,50	25,72	22,95	16,97	26,59
G6.3_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	7,50	26,94	24,17	18,19	27,81
G6.4_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154639,38	391287,09	1,50	22,61	19,87	13,88	23,50
G6.5_A	Gebouw 6 Westgevel	154638,27	391292,74	1,50	32,55	29,84	23,80	33,44
G6.6_B	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	4,50	33,08	30,35	24,33	33,96
G6.6_C	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	7,50	34,34	31,58	25,59	35,22
G6.7_A	Gebouw 6 Noordgevel	154640,65	391297,28	1,50	32,68	29,95	23,94	33,57
G6.8_A	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	1,50	32,01	29,27	23,27	32,89
G6.8_B	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	4,50	32,95	30,19	24,21	33,83
G6.8_C	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	7,50	34,37	31,59	25,63	35,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Klompenmakerij
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G6.9_A	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	1,50	29,41	26,57	20,69	30,28	
G6.9_B	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	4,50	31,04	28,24	22,31	31,91	
G6.9_C	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	7,50	32,88	30,07	24,14	33,75	
G7.10_A	Gebouw 7 Oostgevel	154673,66	391287,85	1,50	27,67	24,82	18,94	28,53	
G7.11_B	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	4,50	28,54	25,68	19,81	29,40	
G7.11_C	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	7,50	30,07	27,26	21,33	30,94	
G7.1_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154671,79	391283,73	1,50	23,25	20,39	14,52	24,11	
G7.2_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	1,50	23,48	20,63	14,76	24,35	
G7.2_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	4,50	24,47	21,60	15,75	25,33	
G7.2_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	7,50	25,38	22,53	16,66	26,25	
G7.3_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	1,50	23,02	20,17	14,29	23,88	
G7.3_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	4,50	23,77	20,91	15,05	24,63	
G7.3_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	7,50	24,94	22,08	16,21	25,80	
G7.4_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154657,27	391285,31	1,50	22,58	19,73	13,86	23,45	
G7.5_B	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	4,50	27,71	24,84	19,00	28,58	
G7.5_C	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	7,50	30,19	27,32	21,46	31,05	
G7.6_A	Gebouw 7 Noordgevel	154658,67	391295,48	1,50	29,07	26,22	20,35	29,94	
G7.7_A	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	1,50	28,82	25,96	20,09	29,68	
G7.7_B	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	4,50	29,56	26,68	20,84	30,42	
G7.7_C	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	7,50	31,44	28,58	22,72	32,30	
G7.8_A	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	1,50	28,83	25,97	20,10	29,69	
G7.8_B	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	4,50	29,32	26,44	20,59	30,18	
G7.8_C	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	7,50	31,48	28,64	22,75	32,35	
G7.9_A	Gebouw 7 Noordgevel	154672,36	391293,75	1,50	28,96	26,10	20,23	29,82	
PG.01_A	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	1,50	27,39	24,55	18,67	28,26	
PG.01_B	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	4,50	29,51	26,71	20,78	30,38	
PG.02_A	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	1,50	24,97	22,12	16,25	25,84	
PG.02_B	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	4,50	26,58	23,70	17,86	27,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrappaardje/Dopbeitel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G1.1_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	1,50	24,00	21,27	15,24	24,88	
G1.1_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	4,50	25,89	23,16	17,15	26,78	
G1.1_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	7,50	16,37	13,51	7,65	17,23	
G1.2_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	1,50	23,46	20,70	14,73	24,34	
G1.2_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	4,50	24,20	21,45	15,46	25,08	
G1.2_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	7,50	16,69	13,83	7,96	17,55	
G1.3_A	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	1,50	49,06	46,37	40,30	49,95	
G1.3_B	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	4,50	48,77	46,07	40,01	49,66	
G1.3_C	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	7,50	48,58	45,88	39,83	49,47	
G1.4_A	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	1,50	50,76	48,06	41,99	51,64	
G1.4_B	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	4,50	51,19	48,49	42,43	52,08	
G1.4_C	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	7,50	50,99	48,29	42,23	51,88	
G1.5_A	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	1,50	49,38	46,68	40,61	50,26	
G1.5_B	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	4,50	49,96	47,26	41,21	50,85	
G1.5_C	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	7,50	49,96	47,25	41,20	50,84	
G1.6_A	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	1,50	37,72	35,02	28,96	38,61	
G1.6_B	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	4,50	38,47	35,75	29,70	39,35	
G1.6_C	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	7,50	38,60	35,87	29,84	39,48	
G2.10_A	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	1,50	47,15	44,47	38,39	48,04	
G2.10_B	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	4,50	48,18	45,48	39,42	49,07	
G2.10_C	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	7,50	48,28	45,58	39,52	49,17	
G2.11_A	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	1,50	45,58	42,89	36,82	46,47	
G2.11_B	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	4,50	46,81	44,11	38,05	47,70	
G2.11_C	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	7,50	46,86	44,15	38,10	47,74	
G2.12_A	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	1,50	44,19	41,51	35,43	45,08	
G2.12_B	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	4,50	45,72	43,03	36,97	46,61	
G2.12_C	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	7,50	45,85	43,15	37,10	46,74	
G2.13_A	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	1,50	43,19	40,51	34,43	44,08	
G2.13_B	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	4,50	44,98	42,27	36,21	45,86	
G2.13_C	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	7,50	45,23	42,52	36,47	46,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Schrappaardje/Dopbeitel
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.14_A	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	1,50	41,95	39,27	33,19	42,84	
G2.14_B	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	4,50	43,75	41,05	34,99	44,64	
G2.14_C	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	7,50	44,10	41,40	35,35	44,99	
G2.15_A	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	1,50	40,93	38,25	32,17	41,82	
G2.15_B	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	4,50	42,74	40,04	33,98	43,63	
G2.15_C	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	7,50	43,20	40,49	34,44	44,08	
G2.16_A	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	1,50	40,13	37,45	31,37	41,02	
G2.16_B	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	4,50	41,90	39,20	33,14	42,79	
G2.16_C	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	7,50	42,23	39,52	33,47	43,11	
G2.17_A	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	1,50	39,09	36,41	30,33	39,98	
G2.17_B	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	4,50	40,75	38,05	32,00	41,64	
G2.17_C	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	7,50	41,50	38,79	32,74	42,38	
G2.18_A	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	1,50	17,25	14,39	8,53	18,11	
G2.18_B	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	4,50	18,33	15,44	9,60	19,18	
G2.18_C	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	7,50	15,06	12,16	6,33	15,91	
G2.1_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	1,50	18,75	15,91	10,03	19,62	
G2.1_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	4,50	19,94	17,08	11,21	20,80	
G2.1_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	7,50	21,38	18,55	12,65	22,25	
G2.2_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	1,50	21,76	19,01	13,02	22,64	
G2.2_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	4,50	22,96	20,19	14,22	23,84	
G2.2_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	7,50	24,30	21,53	15,55	25,17	
G2.3_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	1,50	18,93	16,10	10,21	19,80	
G2.3_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	4,50	20,52	17,67	11,79	21,38	
G2.3_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	7,50	22,33	19,50	13,60	23,20	
G2.4_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	1,50	19,82	17,02	11,09	20,69	
G2.4_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	4,50	21,20	18,38	12,46	22,07	
G2.4_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	7,50	22,94	20,14	14,21	23,81	
G2.5_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	1,50	20,30	17,52	11,56	21,18	
G2.5_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	4,50	21,62	18,82	12,88	22,49	
G2.5_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	7,50	22,96	20,17	14,23	23,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrappaardje/Dopbeitel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.6_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	1,50	18,59	15,73	9,87	19,45	
G2.6_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	4,50	19,51	16,64	10,79	20,37	
G2.6_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	7,50	19,95	17,08	11,23	20,81	
G2.7_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	1,50	18,96	16,12	10,24	19,83	
G2.7_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	4,50	20,21	17,36	11,48	21,07	
G2.7_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	7,50	22,17	19,39	13,43	23,05	
G2.8_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	1,50	20,13	17,31	11,41	21,00	
G2.8_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	4,50	19,87	17,01	11,15	20,73	
G2.8_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	7,50	21,23	18,42	12,50	22,10	
G2.9_A	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	1,50	44,21	41,53	35,45	45,10	
G2.9_B	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	4,50	43,96	41,26	35,20	44,85	
G2.9_C	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	7,50	44,21	41,49	35,45	45,09	
G3.10_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	1,50	19,88	17,01	11,15	20,74	
G3.10_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	4,50	21,54	18,66	12,82	22,40	
G3.10_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	7,50	13,80	10,90	5,08	14,66	
G3.11_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	1,50	19,80	16,94	11,08	20,66	
G3.11_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	4,50	21,61	18,73	12,90	22,47	
G3.11_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	7,50	13,85	10,95	5,13	14,71	
G3.12_A	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	1,50	20,05	17,19	11,33	20,91	
G3.12_B	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	4,50	21,88	19,00	13,16	22,74	
G3.12_C	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	7,50	14,44	11,54	5,72	15,30	
G3.13_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	1,50	19,96	17,11	11,25	20,83	
G3.13_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	4,50	21,79	18,91	13,07	22,65	
G3.13_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	7,50	13,28	10,38	4,57	14,14	
G3.14_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	1,50	20,00	17,14	11,28	20,86	
G3.14_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	4,50	21,85	18,98	13,14	22,72	
G3.14_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	7,50	13,72	10,81	5,01	14,58	
G3.15_A	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	1,50	31,59	28,91	22,83	32,48	
G3.15_B	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	4,50	32,55	29,85	23,80	33,44	
G3.15_C	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	7,50	14,16	11,26	5,45	15,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Schrappaardje/Dopbeitel
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G3.16_A	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	1,50	33,03	30,35	24,27	33,92
G3.16_B	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	4,50	34,00	31,29	25,24	34,88
G3.16_C	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	7,50	15,22	12,31	6,50	16,07
G3.1_A	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	1,50	39,80	37,13	31,04	40,69
G3.1_B	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	4,50	41,28	38,58	32,52	42,17
G3.1_C	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	7,50	41,26	38,56	32,51	42,15
G3.2_A	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	1,50	38,11	35,43	29,35	39,00
G3.2_B	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	4,50	40,20	37,50	31,45	41,09
G3.2_C	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	7,50	41,34	38,63	32,58	42,22
G3.3_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	1,50	34,82	32,11	26,07	35,71
G3.3_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	4,50	38,73	36,03	29,97	39,62
G3.3_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	7,50	40,19	37,48	31,44	41,08
G3.4_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	1,50	32,48	29,73	23,74	33,36
G3.4_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	4,50	39,08	36,39	30,31	39,97
G3.4_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	7,50	40,47	37,76	31,72	41,36
G3.5_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	1,50	32,15	29,38	23,41	33,03
G3.5_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	4,50	38,84	36,16	30,09	39,74
G3.5_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	7,50	40,48	37,77	31,72	41,36
G3.6_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	1,50	35,59	32,89	26,84	36,48
G3.6_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	4,50	38,77	36,07	30,01	39,66
G3.6_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	7,50	39,83	37,13	31,08	40,72
G3.7_A	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	1,50	28,93	26,10	20,20	29,80
G3.7_B	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	4,50	36,52	33,82	27,76	37,41
G3.7_C	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	7,50	38,17	35,45	29,42	39,06
G3.8_A	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	1,50	32,69	29,98	23,95	33,58
G3.8_B	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	4,50	35,49	32,77	26,74	36,38
G3.8_C	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	7,50	36,83	34,09	28,08	37,71
G3.9_A	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	1,50	32,20	29,52	23,44	33,09
G3.9_B	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	4,50	33,80	31,09	25,04	34,68
G3.9_C	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	7,50	34,48	31,76	25,73	35,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Schrappaardje/Dopbeitel
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G4.10_A	Gebouw 4 Oostgevel	154676,29	391312,98	1,50	24,68	21,82	15,95	25,54	
G4.11_B	Gebouw 4 Oostgevel	154673,32	391314,66	4,50	28,79	26,05	20,04	29,67	
G4.11_C	Gebouw 4 Oostgevel	154673,32	391314,66	7,50	31,73	29,01	22,98	32,62	
G4.1_A	Gebouw 4 zuidgevel	154673,69	391307,67	1,50	39,07	36,39	30,31	39,96	
G4.2_A	Gebouw 4 zuidgevel	154669,45	391311,00	1,50	38,65	35,95	29,89	39,54	
G4.2_B	Gebouw 4 zuidgevel	154669,45	391311,00	4,50	41,00	38,32	32,25	41,90	
G4.2_C	Gebouw 4 zuidgevel	154669,45	391311,00	7,50	42,21	39,51	33,46	43,10	
G4.3_A	Gebouw 4 zuidgevel	154664,65	391311,44	1,50	36,02	33,31	27,27	36,91	
G4.3_B	Gebouw 4 zuidgevel	154664,65	391311,44	4,50	42,03	39,36	33,27	42,92	
G4.3_C	Gebouw 4 zuidgevel	154664,65	391311,44	7,50	43,28	40,59	34,53	44,17	
G4.4_A	Gebouw 4 zuidgevel	154659,84	391309,14	1,50	42,29	39,62	33,53	43,18	
G4.5_B	Gebouw 4 Westgevel	154661,52	391315,09	4,50	40,41	37,72	31,65	41,30	
G4.5_C	Gebouw 4 Westgevel	154661,52	391315,09	7,50	42,15	39,45	33,40	43,04	
G4.6_A	Gebouw 4 Noordgevel	154660,63	391319,46	1,50	34,70	32,01	25,94	35,59	
G4.7_A	Gebouw 4 Noordgevel	154665,08	391320,84	1,50	36,68	34,00	27,92	37,57	
G4.7_B	Gebouw 4 Noordgevel	154665,08	391320,84	4,50	38,05	35,35	29,29	38,94	
G4.7_C	Gebouw 4 Noordgevel	154665,08	391320,84	7,50	38,45	35,74	29,70	39,34	
G4.8_A	Gebouw 4 Noordgevel	154670,65	391320,33	1,50	35,67	32,99	26,91	36,56	
G4.8_B	Gebouw 4 Noordgevel	154670,65	391320,33	4,50	37,34	34,64	28,59	38,23	
G4.8_C	Gebouw 4 Noordgevel	154670,65	391320,33	7,50	37,73	35,02	28,98	38,62	
G4.9_A	Gebouw 4 Noordgevel	154675,14	391317,73	1,50	22,39	19,56	13,65	23,25	
G5.10_A	Gebouw 5 Noordgevel	154657,41	391319,75	1,50	32,25	29,57	23,50	33,15	
G5.11_B	Gebouw 5 Oostgevel	154655,50	391316,19	4,50	33,63	30,92	24,87	34,51	
G5.11_C	Gebouw 5 Oostgevel	154655,50	391316,19	7,50	36,52	33,81	27,77	37,41	
G5.1_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154656,19	391309,64	1,50	43,32	40,64	34,56	44,21	
G5.2_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154652,22	391312,82	1,50	44,63	41,95	35,87	45,52	
G5.2_B	Gebouw 5 Zuidgevel	154652,22	391312,82	4,50	45,29	42,61	36,53	46,18	
G5.2_C	Gebouw 5 Zuidgevel	154652,22	391312,82	7,50	46,43	43,74	37,67	47,32	
G5.3_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32	1,50	42,46	39,77	33,70	43,35	
G5.3_B	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32	4,50	46,75	44,07	37,98	47,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Schrappaardje/Dopbeitel
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G5.3_C	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32	7,50	47,41	44,71	38,65	48,30	
G5.4_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154642,30	391311,16	1,50	48,28	45,60	39,52	49,17	
G5.5_A	Gebouw 5 Westgevel	154640,76	391316,40	1,50	50,68	47,99	41,92	51,57	
G5.6_B	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	4,50	50,28	47,61	41,51	51,17	
G5.6_C	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	7,50	50,50	47,79	41,74	51,38	
G5.7_A	Gebouw 5 Noordgevel	154642,70	391321,31	1,50	46,45	43,78	37,69	47,34	
G5.8_A	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	1,50	42,77	40,10	34,01	43,66	
G5.8_B	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	4,50	44,07	41,39	35,32	44,97	
G5.8_C	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	7,50	44,15	41,45	35,39	45,04	
G5.9_A	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	1,50	40,67	38,00	31,91	41,56	
G5.9_B	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	4,50	41,97	39,28	33,21	42,86	
G5.9_C	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	7,50	42,04	39,34	33,29	42,93	
G6.10_A	Gebouw 6 Noordgevel	154654,76	391295,83	1,50	43,66	40,98	34,90	44,55	
G6.11_B	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	4,50	40,24	37,57	31,48	41,13	
G6.11_C	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	7,50	41,60	38,89	32,84	42,48	
G6.1_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154654,20	391285,59	1,50	38,52	35,84	29,76	39,41	
G6.2_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	1,50	47,02	44,34	38,26	47,91	
G6.2_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	4,50	47,72	45,02	38,96	48,61	
G6.2_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	7,50	47,64	44,94	38,88	48,53	
G6.3_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	1,50	49,04	46,35	40,28	49,93	
G6.3_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	4,50	49,44	46,74	40,68	50,33	
G6.3_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	7,50	49,10	46,40	40,35	49,99	
G6.4_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154639,38	391287,09	1,50	52,70	50,00	43,94	53,59	
G6.5_A	Gebouw 6 Westgevel	154638,27	391292,74	1,50	54,66	51,96	45,90	55,55	
G6.6_B	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	4,50	53,41	50,71	44,64	54,29	
G6.6_C	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	7,50	53,15	50,43	44,38	54,03	
G6.7_A	Gebouw 6 Noordgevel	154640,65	391297,28	1,50	48,49	45,80	39,73	49,38	
G6.8_A	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	1,50	42,00	39,30	33,24	42,89	
G6.8_B	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	4,50	47,80	45,13	39,04	48,69	
G6.8_C	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	7,50	48,01	45,31	39,26	48,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Schrappaardje/Dopbeitel
 Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G6.9_A	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	1,50	44,77	42,09	36,01	45,66	
G6.9_B	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	4,50	46,05	43,37	37,29	46,94	
G6.9_C	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	7,50	46,69	44,00	37,94	47,58	
G7.10_A	Gebouw 7 Oostgevel	154673,66	391287,85	1,50	26,19	23,34	17,47	27,06	
G7.11_B	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	4,50	30,86	28,13	22,10	31,74	
G7.11_C	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	7,50	32,74	30,03	23,98	33,62	
G7.1_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154671,79	391283,73	1,50	35,89	33,21	27,13	36,78	
G7.2_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	1,50	42,53	39,86	33,77	43,42	
G7.2_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	4,50	44,08	41,38	35,32	44,97	
G7.2_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	7,50	44,14	41,44	35,38	45,03	
G7.3_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	1,50	43,82	41,14	35,06	44,71	
G7.3_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	4,50	45,16	42,46	36,40	46,05	
G7.3_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	7,50	45,23	42,53	36,48	46,12	
G7.4_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154657,27	391285,31	1,50	44,52	41,84	35,76	45,41	
G7.5_B	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	4,50	42,84	40,16	34,09	43,74	
G7.5_C	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	7,50	43,64	40,94	34,89	44,53	
G7.6_A	Gebouw 7 Noordgevel	154658,67	391295,48	1,50	42,42	39,74	33,65	43,31	
G7.7_A	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	1,50	34,63	31,90	25,88	35,51	
G7.7_B	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	4,50	42,32	39,65	33,56	43,21	
G7.7_C	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	7,50	43,65	40,95	34,88	44,53	
G7.8_A	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	1,50	38,11	35,41	29,35	39,00	
G7.8_B	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	4,50	40,74	38,05	31,98	41,63	
G7.8_C	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	7,50	42,03	39,34	33,28	42,92	
G7.9_A	Gebouw 7 Noordgevel	154672,36	391293,75	1,50	38,20	35,52	29,45	39,10	
PG.01_A	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	1,50	37,22	34,52	28,46	38,11	
PG.01_B	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	4,50	40,00	37,30	31,24	40,89	
PG.02_A	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	1,50	25,75	22,93	17,02	26,62	
PG.02_B	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	4,50	28,23	25,37	19,51	29,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G1.1_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	1,50	43,42	40,70	34,67	44,31	
G1.1_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	4,50	45,95	43,23	37,20	46,84	
G1.1_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154640,85	391245,66	7,50	48,03	45,32	39,28	48,92	
G1.2_A	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	1,50	41,67	38,93	32,91	42,55	
G1.2_B	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	4,50	44,80	42,08	36,05	45,69	
G1.2_C	Gebouw 1 Zuidgevel	154635,94	391244,79	7,50	47,61	44,90	38,86	48,50	
G1.3_A	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	1,50	49,46	46,77	40,70	50,35	
G1.3_B	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	4,50	49,68	46,98	40,93	50,57	
G1.3_C	Gebouw 1 Westgevel	154631,67	391249,01	7,50	50,20	47,49	41,45	51,09	
G1.4_A	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	1,50	50,87	48,17	42,11	51,76	
G1.4_B	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	4,50	51,29	48,59	42,54	52,18	
G1.4_C	Gebouw 1 Noordgevel	154634,04	391254,71	7,50	51,17	48,46	42,41	52,05	
G1.5_A	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	1,50	49,51	46,82	40,75	50,40	
G1.5_B	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	4,50	50,10	47,40	41,35	50,99	
G1.5_C	Gebouw 1 Noordgevel	154639,58	391255,68	7,50	50,17	47,46	41,41	51,05	
G1.6_A	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	1,50	39,01	36,29	30,25	39,89	
G1.6_B	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	4,50	44,33	41,62	35,57	45,21	
G1.6_C	Gebouw 1 Westgevel	154643,03	391251,45	7,50	46,27	43,54	37,51	47,15	
G2.10_A	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	1,50	47,31	44,62	38,55	48,20	
G2.10_B	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	4,50	48,35	45,65	39,59	49,24	
G2.10_C	Gebouw 2 Noordgevel	154648,18	391257,40	7,50	48,54	45,83	39,78	49,42	
G2.11_A	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	1,50	45,82	43,13	37,06	46,71	
G2.11_B	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	4,50	47,05	44,34	38,28	47,93	
G2.11_C	Gebouw 2 Noordgevel	154653,83	391258,44	7,50	47,24	44,53	38,48	48,12	
G2.12_A	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	1,50	44,55	41,86	35,79	45,44	
G2.12_B	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	4,50	46,07	43,36	37,31	46,95	
G2.12_C	Gebouw 2 Noordgevel	154659,25	391259,45	7,50	46,32	43,61	37,57	47,21	
G2.13_A	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	1,50	43,46	40,78	34,70	44,35	
G2.13_B	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	4,50	45,24	42,52	36,47	46,12	
G2.13_C	Gebouw 2 Noordgevel	154664,36	391260,40	7,50	45,63	42,91	36,87	46,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.14_A	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	1,50	42,33	39,64	33,57	43,22	
G2.14_B	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	4,50	44,11	41,40	35,35	44,99	
G2.14_C	Gebouw 2 Noordgevel	154669,91	391261,44	7,50	44,66	41,94	35,91	45,55	
G2.15_A	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	1,50	41,38	38,68	32,62	42,27	
G2.15_B	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	4,50	43,18	40,46	34,42	44,06	
G2.15_C	Gebouw 2 Noordgevel	154675,55	391262,48	7,50	43,86	41,14	35,11	44,75	
G2.16_A	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	1,50	40,62	37,93	31,86	41,51	
G2.16_B	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	4,50	42,37	39,65	33,61	43,25	
G2.16_C	Gebouw 2 Noordgevel	154680,70	391263,44	7,50	42,95	40,23	34,20	43,84	
G2.17_A	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	1,50	39,65	36,95	30,89	40,54	
G2.17_B	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	4,50	41,31	38,60	32,56	42,20	
G2.17_C	Gebouw 2 Noordgevel	154685,83	391264,40	7,50	42,24	39,51	33,49	43,12	
G2.18_A	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	1,50	36,22	33,38	27,47	37,08	
G2.18_B	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	4,50	39,84	37,03	31,08	40,70	
G2.18_C	Gebouw 2 Oostgevel	154689,64	391260,51	7,50	44,20	41,45	35,44	45,08	
G2.1_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	1,50	39,29	36,49	30,53	40,15	
G2.1_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	4,50	42,93	40,16	34,17	43,80	
G2.1_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154687,16	391254,38	7,50	46,09	43,35	37,34	46,97	
G2.2_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	1,50	39,08	36,29	30,33	39,95	
G2.2_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	4,50	42,66	39,89	33,90	43,53	
G2.2_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154682,38	391253,49	7,50	45,49	42,75	36,74	46,37	
G2.3_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	1,50	38,33	35,53	29,58	39,20	
G2.3_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	4,50	42,02	39,25	33,27	42,89	
G2.3_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154677,06	391252,51	7,50	44,99	42,24	36,23	45,87	
G2.4_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	1,50	40,04	37,27	31,28	40,91	
G2.4_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	4,50	43,17	40,42	34,42	44,05	
G2.4_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154671,72	391251,51	7,50	45,64	42,90	36,89	46,52	
G2.5_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	1,50	41,26	38,52	32,51	42,14	
G2.5_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	4,50	44,02	41,28	35,27	44,90	
G2.5_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154666,00	391250,45	7,50	45,94	43,20	37,18	46,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G2.6_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	1,50	42,22	39,48	33,47	43,10	
G2.6_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	4,50	44,85	42,11	36,09	45,73	
G2.6_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154660,97	391249,51	7,50	46,79	44,06	38,04	47,67	
G2.7_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	1,50	43,45	40,73	34,70	44,34	
G2.7_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	4,50	45,64	42,91	36,88	46,52	
G2.7_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154655,49	391248,49	7,50	47,37	44,64	38,62	48,25	
G2.8_A	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	1,50	43,08	40,36	34,33	43,97	
G2.8_B	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	4,50	45,78	43,05	37,03	46,66	
G2.8_C	Gebouw 2 Zuidgevel	154650,36	391247,54	7,50	47,72	45,00	38,97	48,61	
G2.9_A	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	1,50	44,63	41,94	35,87	45,52	
G2.9_B	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	4,50	45,57	42,86	36,82	46,46	
G2.9_C	Gebouw 2 Westgevel	154646,27	391251,91	7,50	46,78	44,05	38,02	47,66	
G3.10_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	1,50	33,10	30,25	24,35	33,96	
G3.10_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	4,50	36,37	33,56	27,62	37,24	
G3.10_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,70	391316,16	7,50	39,43	36,69	30,68	40,31	
G3.11_A	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	1,50	33,25	30,40	24,50	34,11	
G3.11_B	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	4,50	36,63	33,81	27,88	37,49	
G3.11_C	Gebouw 3 Oostgevel	154695,11	391310,63	7,50	40,00	37,25	31,24	40,88	
G3.12_A	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	1,50	33,56	30,71	24,81	34,42	
G3.12_B	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	4,50	37,07	34,26	28,32	37,94	
G3.12_C	Gebouw 3 Oostgevel	154694,55	391305,46	7,50	40,56	37,81	31,80	41,44	
G3.13_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	1,50	33,56	30,72	24,82	34,42	
G3.13_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	4,50	37,28	34,47	28,52	38,14	
G3.13_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,94	391299,71	7,50	41,06	38,32	32,31	41,94	
G3.14_A	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	1,50	33,81	30,96	25,06	34,67	
G3.14_B	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	4,50	37,51	34,70	28,76	38,38	
G3.14_C	Gebouw 3 Oostgevel	154693,35	391294,24	7,50	41,37	38,61	32,61	42,24	
G3.15_A	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	1,50	35,86	33,08	27,11	36,73	
G3.15_B	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	4,50	38,78	36,00	30,02	39,65	
G3.15_C	Gebouw 3 Oostgevel	154692,80	391289,10	7,50	41,26	38,52	32,51	42,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G3.16_A	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	1,50	36,82	34,05	28,07	37,69
G3.16_B	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	4,50	39,80	37,02	31,04	40,67
G3.16_C	Gebouw 3 Oostgevel		154692,27	391284,13	7,50	42,15	39,41	33,40	43,03
G3.1_A	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	1,50	40,88	38,17	32,12	41,76
G3.1_B	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	4,50	42,94	40,21	34,18	43,82
G3.1_C	Gebouw 3 Zuidgevel		154687,18	391281,37	7,50	44,47	41,73	35,71	45,35
G3.2_A	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	1,50	39,19	36,47	30,44	40,08
G3.2_B	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	4,50	41,26	38,53	32,51	42,14
G3.2_C	Gebouw 3 Westgevel		154682,60	391285,19	7,50	42,76	40,02	34,00	43,64
G3.3_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	1,50	37,12	34,36	28,38	38,00
G3.3_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	4,50	40,19	37,45	31,44	41,07
G3.3_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,11	391289,96	7,50	42,29	39,54	33,53	43,17
G3.4_A	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	1,50	35,58	32,77	26,83	36,45
G3.4_B	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	4,50	40,26	37,53	31,50	41,14
G3.4_C	Gebouw 3 Westgevel		154683,76	391296,07	7,50	42,12	39,38	33,37	43,00
G3.5_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	1,50	35,30	32,49	26,56	36,17
G3.5_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	4,50	40,07	37,34	31,31	40,95
G3.5_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,28	391300,89	7,50	42,03	39,29	33,28	42,91
G3.6_A	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	1,50	37,20	34,45	28,45	38,08
G3.6_B	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	4,50	39,98	37,24	31,23	40,86
G3.6_C	Gebouw 3 Westgevel		154684,83	391306,05	7,50	41,51	38,77	32,76	42,39
G3.7_A	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	1,50	34,02	31,17	25,28	34,88
G3.7_B	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	4,50	38,48	35,73	29,73	39,36
G3.7_C	Gebouw 3 Westgevel		154685,45	391311,81	7,50	40,66	37,91	31,91	41,54
G3.8_A	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	1,50	35,62	32,84	26,88	36,50
G3.8_B	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	4,50	37,88	35,10	29,13	38,75
G3.8_C	Gebouw 3 Westgevel		154686,01	391317,00	7,50	40,04	37,28	31,29	40,92
G3.9_A	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	1,50	35,03	32,26	26,28	35,90
G3.9_B	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	4,50	37,11	34,33	28,36	37,98
G3.9_C	Gebouw 3 Noordgevel		154691,18	391319,84	7,50	38,80	36,06	30,05	39,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G4.10_A	Gebouw 4 Oostgevel	154676,29	391312,98		1,50	31,95	29,10	23,22	32,81
G4.11_B	Gebouw 4 Oostgevel	154673,32	391314,66		4,50	34,42	31,60	25,67	35,28
G4.11_C	Gebouw 4 Oostgevel	154673,32	391314,66		7,50	37,91	35,13	29,15	38,78
G4.1_A	Gebouw 4 zuidgevel	154673,69	391307,67		1,50	39,74	37,03	30,98	40,62
G4.2_A	Gebouw 4 zuidgevel	154669,45	391311,00		1,50	39,38	36,66	30,63	40,27
G4.2_B	Gebouw 4 zuidgevel	154669,45	391311,00		4,50	41,67	38,96	32,92	42,56
G4.2_C	Gebouw 4 zuidgevel	154669,45	391311,00		7,50	43,25	40,53	34,50	44,14
G4.3_A	Gebouw 4 zuidgevel	154664,65	391311,44		1,50	37,36	34,60	28,61	38,24
G4.3_B	Gebouw 4 zuidgevel	154664,65	391311,44		4,50	42,55	39,86	33,80	43,44
G4.3_C	Gebouw 4 zuidgevel	154664,65	391311,44		7,50	44,05	41,34	35,30	44,94
G4.4_A	Gebouw 4 zuidgevel	154659,84	391309,14		1,50	42,63	39,94	33,87	43,52
G4.5_B	Gebouw 4 Westgevel	154661,52	391315,09		4,50	41,34	38,63	32,58	42,22
G4.5_C	Gebouw 4 Westgevel	154661,52	391315,09		7,50	43,38	40,65	34,63	44,26
G4.6_A	Gebouw 4 Noordgevel	154660,63	391319,46		1,50	36,43	33,69	27,67	37,31
G4.7_A	Gebouw 4 Noordgevel	154665,08	391320,84		1,50	37,98	35,26	29,23	38,87
G4.7_B	Gebouw 4 Noordgevel	154665,08	391320,84		4,50	39,84	37,10	31,09	40,72
G4.7_C	Gebouw 4 Noordgevel	154665,08	391320,84		7,50	41,26	38,53	32,51	42,14
G4.8_A	Gebouw 4 Noordgevel	154670,65	391320,33		1,50	37,18	34,46	28,43	38,07
G4.8_B	Gebouw 4 Noordgevel	154670,65	391320,33		4,50	39,18	36,44	30,44	40,06
G4.8_C	Gebouw 4 Noordgevel	154670,65	391320,33		7,50	40,63	37,89	31,88	41,51
G4.9_A	Gebouw 4 Noordgevel	154675,14	391317,73		1,50	31,13	28,28	22,39	31,99
G5.10_A	Gebouw 5 Noordgevel	154657,41	391319,75		1,50	34,34	31,59	25,59	35,22
G5.11_B	Gebouw 5 Oostgevel	154655,50	391316,19		4,50	35,96	33,19	27,21	36,83
G5.11_C	Gebouw 5 Oostgevel	154655,50	391316,19		7,50	38,93	36,17	30,18	39,81
G5.1_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154656,19	391309,64		1,50	43,60	40,91	34,84	44,49
G5.2_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154652,22	391312,82		1,50	44,84	42,16	36,08	45,73
G5.2_B	Gebouw 5 Zuidgevel	154652,22	391312,82		4,50	45,55	42,86	36,79	46,44
G5.2_C	Gebouw 5 Zuidgevel	154652,22	391312,82		7,50	46,80	44,10	38,03	47,68
G5.3_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32		1,50	42,86	40,16	34,10	43,75
G5.3_B	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32		4,50	46,98	44,30	38,22	47,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G5.3_C	Gebouw 5 Zuidgevel	154646,78	391313,32	7,50	47,75	45,05	39,00	48,64	
G5.4_A	Gebouw 5 Zuidgevel	154642,30	391311,16	1,50	48,37	45,69	39,61	49,26	
G5.5_A	Gebouw 5 Westgevel	154640,76	391316,40	1,50	50,75	48,07	42,00	51,65	
G5.6_B	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	4,50	50,44	47,76	41,67	51,33	
G5.6_C	Gebouw 5 Westgevel	154643,96	391317,67	7,50	50,73	48,02	41,97	51,61	
G5.7_A	Gebouw 5 Noordgevel	154642,70	391321,31	1,50	46,68	44,00	37,92	47,57	
G5.8_A	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	1,50	43,24	40,56	34,48	44,13	
G5.8_B	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	4,50	44,65	41,96	35,90	45,54	
G5.8_C	Gebouw 5 Noordgevel	154647,40	391322,82	7,50	45,17	42,46	36,41	46,05	
G5.9_A	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	1,50	41,28	38,59	32,52	42,17	
G5.9_B	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	4,50	42,77	40,07	34,02	43,66	
G5.9_C	Gebouw 5 Noordgevel	154653,05	391322,29	7,50	43,54	40,82	34,79	44,43	
G6.10_A	Gebouw 6 Noordgevel	154654,76	391295,83	1,50	43,94	41,26	35,19	44,84	
G6.11_B	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	4,50	40,87	38,18	32,11	41,76	
G6.11_C	Gebouw 6 Oostgevel	154653,26	391289,24	7,50	42,62	39,88	33,86	43,50	
G6.1_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154654,20	391285,59	1,50	39,40	36,69	30,64	40,28	
G6.2_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	1,50	47,32	44,63	38,56	48,21	
G6.2_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	4,50	48,08	45,38	39,33	48,97	
G6.2_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154649,66	391284,34	7,50	48,25	45,53	39,49	49,13	
G6.3_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	1,50	49,19	46,50	40,43	50,08	
G6.3_B	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	4,50	49,66	46,95	40,90	50,54	
G6.3_C	Gebouw 6 Zuidgevel	154644,10	391284,85	7,50	49,54	46,83	40,79	50,43	
G6.4_A	Gebouw 6 Zuidgevel	154639,38	391287,09	1,50	52,74	50,03	43,98	53,62	
G6.5_A	Gebouw 6 Westgevel	154638,27	391292,74	1,50	54,70	52,00	45,95	55,59	
G6.6_B	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	4,50	53,50	50,80	44,73	54,38	
G6.6_C	Gebouw 6 Westgevel	154641,46	391289,70	7,50	53,31	50,59	44,55	54,19	
G6.7_A	Gebouw 6 Noordgevel	154640,65	391297,28	1,50	48,64	45,95	39,88	49,53	
G6.8_A	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	1,50	42,62	39,91	33,86	43,50	
G6.8_B	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	4,50	48,01	45,33	39,25	48,90	
G6.8_C	Gebouw 6 Noordgevel	154644,72	391293,98	7,50	48,30	45,59	39,54	49,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
G6.9_A	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	1,50	45,02	42,33	36,26	45,91	
G6.9_B	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	4,50	46,33	43,64	37,57	47,22	
G6.9_C	Gebouw 6 Noordgevel	154649,57	391293,54	7,50	47,06	44,36	38,30	47,95	
G7.10_A	Gebouw 7 Oostgevel	154673,66	391287,85	1,50	33,15	30,30	24,41	34,01	
G7.11_B	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	4,50	36,66	33,86	27,91	37,53	
G7.11_C	Gebouw 7 Oostgevel	154670,63	391286,61	7,50	39,66	36,89	30,91	40,53	
G7.1_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154671,79	391283,73	1,50	37,89	35,16	29,14	38,77	
G7.2_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	1,50	43,06	40,37	34,31	43,95	
G7.2_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	4,50	44,77	42,05	36,01	45,65	
G7.2_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154667,51	391282,47	7,50	45,53	42,80	36,77	46,41	
G7.3_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	1,50	44,17	41,48	35,41	45,06	
G7.3_B	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	4,50	45,61	42,90	36,85	46,49	
G7.3_C	Gebouw 7 Zuidgevel	154661,25	391283,04	7,50	46,17	43,46	37,42	47,06	
G7.4_A	Gebouw 7 Zuidgevel	154657,27	391285,31	1,50	44,73	42,04	35,97	45,62	
G7.5_B	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	4,50	43,39	40,69	34,63	44,28	
G7.5_C	Gebouw 7 Westgevel	154658,92	391288,00	7,50	44,56	41,83	35,81	45,44	
G7.6_A	Gebouw 7 Noordgevel	154658,67	391295,48	1,50	42,79	40,09	34,02	43,67	
G7.7_A	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	1,50	36,52	33,74	27,77	37,39	
G7.7_B	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	4,50	42,81	40,12	34,06	43,70	
G7.7_C	Gebouw 7 Noordgevel	154662,47	391292,29	7,50	44,29	41,57	35,53	45,17	
G7.8_A	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	1,50	39,03	36,30	30,28	39,91	
G7.8_B	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	4,50	41,42	38,71	32,66	42,30	
G7.8_C	Gebouw 7 Noordgevel	154668,05	391291,77	7,50	42,94	40,21	34,18	43,82	
G7.9_A	Gebouw 7 Noordgevel	154672,36	391293,75	1,50	39,06	36,35	30,30	39,94	
PG.01_A	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	1,50	46,96	44,23	38,20	47,84	
PG.01_B	Plangrens zuid	154627,02	391213,85	4,50	50,34	47,61	41,58	51,22	
PG.02_A	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	1,50	42,07	39,31	33,32	42,95	
PG.02_B	Plangrens zuid	154670,47	391241,53	4,50	45,27	42,52	36,52	46,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen