

Akoestisch onderzoek industrielawaai
Aardenhoek te Breda
(2403081MVD-04, versie B)



Akoestisch onderzoek industrielawaai

in opdracht van

Rho Adviseurs
T.a.v. mevrouw D. Gooijers
Postbus 150
3000 AD ROTTERDAM

betreffende locatie

Aardenhoek
BRED A

documentkenmerk

2403081MVD-04

versie

B

vestiging

Nuenen

datum

11 mei 2026

opgesteld door:

ir. M.C.J. van de Ven - Verrijt
Vakspecialist Geluid & Energie

gecontroleerd door:

ir. J.W.P. Jansen
Projectleider Geluid & Energie

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie <https://www.tritium.nl/algemene-disclaimer/>

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900

E. info@tritium.nl

I. www.tritium.nl

KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Breda >> Nuenen >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1. Inleiding	1
2. Opzet van het onderzoek	2
3. Situatie en randvoorwaarden	3
3.1 Situatie	3
3.2 Bedrijfsactiviteiten	3
3.3 Geluideisen van de gemeente Breda	5
4. Metingen en berekeningen	7
4.1 Meet- en berekeningsmethodiek	7
4.2 Bronbeschrijving	7
4.2.1 Oppervlaktebronnen	7
4.2.2 Piekbronnen maximaal planologisch	7
4.2.3 Piekbronnen parkeren binnen plangebied	8
4.3 Objecten	8
4.4 Ligging van de beoordelingspunten	9
5. Resultaten	10
5.1 Toetsingskader omgevingsplan gemeente Breda	10
5.1.1 Variant bestaande activiteiten Aardenhoek 28	12
5.1.2 Variant milieucategorie 2 Aardenhoek 28	12
5.1.3 Variant afscherming grens perceel Aardenhoek 28	13
5.1.4 Maatwerkvoorschriften	15
5.2 Maximale geluidniveaus parkeren	16
5.3 Toetsingskader veilige en gezonde fysieke leefomgeving	17
5.3.1 Bronmaatregelen	18
5.3.2 Overdrachtsmaatregelen	18
5.3.3 Gebouwgebonden maatregelen	20
6. Samenvatting en conclusies	21

Bijlagen

Bijlage 1:	Topografische kaart
Bijlage 2:	Situatieschets en tekeningen van de inrichting
Bijlage 3:	Grafisch overzicht van het akoestisch model
Bijlage 4:	Bronvermogens
Bijlage 5:	Invoergegevens akoestisch model
Bijlage 6:	Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage 7:	Resultaten maximale niveaus (L_{Amax})
Bijlage 8:	Variant bestaande activiteiten Aardenhoek 28
Bijlage 9:	Variant milieucategorie 2 Aardenhoek 28
Bijlage 10:	Variant scherm Aardenhoek 28
Bijlage 11:	Maximale geluidniveaus parkeergeluid
Bijlage 12:	Toetsing ETFAL met scherm
Bijlage 13:	Documentatie gebouwgeonden maatregelen

1. Inleiding

In opdracht van Rho Adviseurs is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van woningen en appartementen aan de Aardenhoek te Breda. De bestaande bedrijfswoning aan de Aardenhoek 36 wordt omgezet naar functie wonen en wordt tevens beschouwd in onderhavig onderzoek. Aan de Tilburgseweg 120 bevindt zich een voormalige bedrijfswoning waarvoor de functiewijziging naar burgerwoning al is vergund. Deze woning is voor de volledigheid wel meegenomen in de berekeningen maar wordt verder niet getoetst in onderliggend onderzoek. Nabij de nieuwe woningen is bedrijvigheid gelegen. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een wijziging van het omgevingsplan.

Er is sprake van (milieubelastende) activiteiten in de omgeving van het plangebied. Vanuit de systematiek van de Omgevingswet hebben bestaande bedrijven voor verschillende aspecten een milieugebruiksruimte, vastgelegd in de Bruidsschat of milieuvergunningen. In de komende jaren wordt dit vastgelegd in het omgevingsplan op basis van de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Er is in ieder geval sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties als wordt voldaan aan de standaardwaarden uit het Bkl. Andersom mogen activiteiten niet worden belemmerd door een ontwikkeling. Het maatgevende aspect is in veel gevallen geluid. Relevant voor het plan zijn een aantal bedrijven/activiteiten aan de Aardenhoek.

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeers- en spoorweglawaaï, en de geluidcumulatie en gezamenlijk geluid van alle geluidbronssoorten is beschouwd in het gelijktijdig opgestelde rapport "Akoestisch onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaaï Aardenhoek te Breda" met kenmerk 2403081MVD-03, versie C (verder: onderzoek weg- en railverkeerslawaaï). Het geluid ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten wordt niet meegenomen in de geluidcumulatie en het gezamenlijk geluid. Wel wordt in onderhavige rapportage het gezamenlijke geluid bepaald van alle bedrijfsactiviteiten tezamen.

Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Meet en Rekenmethode Geluid Industrie, bijlage IVh van de Omgevingsregeling.

In verband met aanpassingen naar aanleiding van opmerkingen van de gemeente en aanpassing van het planvoornemen komt het eerder door ons opgestelde rapport "Akoestisch onderzoek industrielawaai Aardenhoek te Breda" met kenmerk 2403081MVD-04, versie A, d.d. 27 augustus 2025 en de notitie "Notitie aanvulling akoestisch onderzoek met maatregelenvariant locatie Aardenhoek te Breda" met kenmerk 2502928MCL-01, d.d. 16 oktober 2025 in zijn geheel te vervallen.

Tritium Advies heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als onafhankelijk (advies- en) onderzoeksbureau.

2. Opzet van het onderzoek

In onderhavig onderzoek is de huidige akoestische situatie beoordeeld na de voorgenomen ontwikkeling. Daartoe omvat het onderzoek de geluiduitstraling van alle mogelijke (bedrijfs)activiteiten rondom de planontwikkeling. Er wordt in eerste instantie gerekend met de maximaal planologische inpassing op basis van de milieucategorie van de gevestigde bedrijven conform de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009.

Het geluid door het aan en afrijden van personenwagens op het parkeerterrein van de planontwikkeling is verdisconteerd in het onderzoek weg- en spoorweglawaaï en wordt derhalve niet beschouwd in onderliggend onderzoek. Het geluid door het dichtslaan van portieren op de nieuwe parkeerplaatsen behorende bij het plangebied zal wel worden onderzocht in onderliggend onderzoek.

Binnen het plan worden geen speelelementen geplaatst. Er worden wel enkele spelaanleidingen geplaatst in de vorm van keien. Deze keien hebben een platte bovenkant en komen maximaal 40 cm boven het maaiveld uit. Gezien het geringe formaat wordt het geluid afkomstig hiervan niet relevant geacht. Tevens wordt conform de instructieregels uit het Bkl stemgeluid buiten beschouwing gelaten in de beoordeling.

Bezien is of de nabijgelegen bedrijven geen nadelige invloed hebben op het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van de planlocatie en of er dus sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Tevens is beschouwd of de omliggende bedrijven niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Er is hierbij aansluiting gezocht bij:

- de eisen uit het omgevingsplan gemeente Breda;
- de instructieregels uit het Bkl.

Er heeft een inventarisatie van geluidbronnen plaatsgevonden in de huidige situatie. Hierbij is gebruik gemaakt van:

- de informatie die werd verstrekt door Rho Adviseurs. Deze informatie betreft met name de tekeningen, de activiteiten, de aantallen en tijdstippen van de verkeersbewegingen en de bedrijfstijden;
- archiefgegevens en kentallen.

Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, ontwikkeld door DGMR.

De immissieniveaus zijn bepaald op de meest relevante beoordelingsposities, zijnde de toetspunten gelegen ter plaatse van de nieuw voorziene woningen/appartementen. Tevens wordt Aardenhoek 36 beoordeeld als normale woning. De woning aan de Tilburgseweg 120 is voor de volledigheid wel meegenomen in de berekeningen maar de geluidbelastingen worden verder niet getoetst in onderliggend onderzoek.

3. Situatie en randvoorwaarden

3.1 Situatie

In bijlage 1 is een topografische kaart opgenomen met de bedrijfslocaties aan de Aardenhoek en de locatie van de planontwikkeling omcirkeld.

De bedrijfslocaties zijn gelegen aan de Aardenhoek ten zuiden van de planontwikkeling. In onderstaande luchtfoto zijn de bedrijfslocaties en haar omgeving weergegeven.



Figuur 3.1: Luchtfoto van de omgeving (bron: PDOK)

In bijlage 2 is een tekening opgenomen met hierin de locatie van de planontwikkeling en de bedrijfslocaties.

3.2 Bedrijfsactiviteiten

Conform het bestemmingsplan "Heusdenhout" d.d. 16 februari 2011 zijn ter hoogte van het bedrijventerrein aan de Aardenhoek bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 2 en hoger als het bestaande bedrijven betreft.

Mogelijk relevant voor het plan zijn een aantal bedrijven/activiteiten aan de Aardenhoek en het betreft de volgende percelen: Aardenhoek 18 t/m 18C, 26, 26A 28, 30, 32, 34 en 34a/34b. Op al deze percelen zijn bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 2 of hoger als het bestaande bedrijven betreft. De bestaande bedrijven betreffen de percelen Aardenhoek 28 en Aardenhoek 34.

Deze huidige toegestane bedrijven hebben in eerste instantie op basis van de bedrijfscategorie milieucategorie 3.2.

Verwacht wordt dat de bedrijven met milieucategorie 2 op dusdanige afstand liggen dat zij niet belemmerd worden in hun activiteiten door het realiseren van de woningen. Dit kan niet zondermeer verwacht worden voor de bedrijven aan Aardenhoek 28 en Aardenhoek 34. Mogelijk worden deze bedrijven belemmerd in hun activiteiten door het plan en de woning aan Aardenhoek 36.

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties worden voor de toetsing van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving wel alle bovengenoemde bedrijven beschouwd.

Voor de berekeningen is geen rekening gehouden met de werkelijke activiteiten, maar wordt gerekend op basis van een gemiddeld bronvermogen per oppervlak behorende bij de betreffende milieucategorie en richtafstand.

Op basis van door de gemeente Breda aangeleverde milieudossiers is van een aantal omliggende bedrijven de milieu- /geluidssituatie nader bekeken. Hieronder volgt een korte beschrijving van de inhoud van de dossiers/activiteiten.

Aardenhoek 28

Voor Aardenhoek 28 is op 23 maart 1990 een Hinderwet vergunning afgegeven voor Metaaldraaijerij en Revisiebedrijf P. Broos & Zn. B.V. Hierin zijn geluidsvoorschriften opgenomen. Voor zover bekend zijn deze niet omgezet in maatwerkvoorschriften en geldt het (tijdelijk) omgevingsplan gemeente Breda. Planologisch is het bestaande bedrijf aangemerkt als categorie 3.2. Door het bedrijf is bevestigd dat de activiteiten die plaatsvinden op de locatie voldoen aan categorie 3.2.

Aardenhoek 34

In 1994 is een melding gedaan voor de Bredase Antiekhandel en Restauratie in het kader van het toenmalig Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer. De bedrijfsactiviteiten omvatten het restaureren van antieke en andere meubelen. Er is/was een kleine spuitcabine en er worden houtbewerkingsactiviteiten uitgevoerd.

In de melding zijn gegevens opgenomen t.a.v. geluid (specifieke activiteiten, werktijden) etc. Het bedrijf viel/valt nu onder het Activiteitenbesluit/Bruidsschat. Planologisch is het beschreven als "Houtzagerijen", milieucategorie 3.2. Aan de voorzijde is een woonhuis gelegen en aan de achterzijde een keramiekatelier. De bedrijfsactiviteiten omvatten het restaureren van antieke en andere meubelen. Er worden hoofdzakelijk (handmatig) houtbewerkingsactiviteiten uitgevoerd en er is een ruime showroom aanwezig. De huidige aard en omvang van het bedrijf aan Aardenhoek 34 is beperkt en kan eerder worden gekarakteriseerd als "Meubelstofeerderijen b.o. < 200 m²", milieucategorie 1. Tevens, als een ander bedrijf zich wil vestigen op deze locatie is volgens het bestemmingsplan een bedrijf met maximaal milieucategorie 2 toegestaan. Met dit planvoornemen wordt de maximaal toegestane milieucategorie van het bedrijf aan de Aardenhoek 34 teruggebracht naar milieucategorie 2. De woning aan Aardenhoek 36 ligt binnen 10 meter afstand van het bedrijf aan Aardenhoek 34. Onderzocht dient te worden of het bedrijf niet beperkt wordt in haar activiteiten.

3.3 Geluideisen van de gemeente Breda

Om te bezien of de bedrijven akoestisch gezien niet worden ingeperkt door de realisatie van het planvoornemen wordt getoetst aan de geluideisen uit het omgevingsplan. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is het geluid door een activiteit op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde, bedoeld in tabel 3.1:

Tabel 3.1: Geluidgrenswaarden Omgevingsplan gemeente Breda

	dagperiode 07.00 - 19.00 uur	avondperiode 19.00 - 23.00 uur	nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- of aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- of aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- De maximale geluidniveaus $L_{A,max}$ zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

In het omgevingsplan gemeente Breda wordt rekening gehouden met geluid door activiteiten op bestaande geluidgevoelige gebouwen en voorziet erin dat het geluid door een activiteit aanvaardbaar is (opnemen van waarden in het omgevingsplan). Indien voor nieuwe woningen maatwerkvoorschriften vastgesteld dienen te worden, dan moet er rekening gehouden worden met de waardes aangegeven in tabel 3.2 en 3.3 (instructieregels artikel 5.65 Bkl). De regels van hoofdstuk 5 uit het Bkl zijn ook van toepassing op een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Tabel 3.2: Standaardwaarden toelaatbaar geluid op een geluidgevoelig gebouw

	dagperiode 07.00 - 19.00 uur	avondperiode 19.00 - 23.00 uur	nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
$L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,max}$ door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	70 dB(A)	70 dB(A)
$L_{A,max}$ door andere piekgeluiden	--	65 dB(A)	65 dB(A)

Tabel 3.3: Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimte binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	dagperiode 07.00 - 19.00 uur	avondperiode 19.00 - 23.00 uur	nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
$L_{A,r,LT}$ als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
$L_{A,max}$ door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

Conform artikel 5.66 kan worden afgeweken van de standaardwaarden van artikel 5.65 als dat niet leidt tot een overschrijding van de grenswaarden in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen zoals is opgenomen in tabel 3.4.

Tabel 3.4: Grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimte binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

	dagperiode 07.00 - 19.00 uur	avondperiode 19.00 - 23.00 uur	nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
L _{Ar,LT} als gevolg van activiteiten	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L _{Amax} door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--	55 dB(A)	55 dB(A)
L _{Amax} door andere piekgeluiden	--	45 dB(A)	45 dB(A)

- Conform artikel 5.66 blijft bij het bepalen van de geluidniveaus uit tabel 3.4 het onversterkt menselijk stemgeluid buiten beschouwing.

Onder de oude wetgeving (Wgh) beschikte de gemeente Breda over aanvullende beleidsregels met het document "Ontheffingenbeleid Wet geluidhinder: wegverkeerslawaaï, spoorweglawaaï en industriewlawaaï" d.d. augustus 2007. Ondanks dat het ontheffingenbeleid nog niet is aangepast naar de Omgevingswet, is alsnog aansluiting gezocht bij de aanvullende voorwaarden conform dit beleidsstuk.

De aanvullende voorwaarden uit het ontheffingenbeleid van de gemeente Breda stellen dat in de volgende gevallen bij een geluidgevoelig object minimaal één geluidluwe gevel aanwezig moet zijn (uitvoeringseis):

- wanneer de standaardwaarde met meer dan 5 dB wordt overschreden;
- er als maatregel een dove gevel wordt gecreëerd;
- een combinatie van beide.

Voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen worden twee subcriteria onderscheiden, waarbij er bij nieuwe, nog niet in aanbouw zijnde woningen nog twee mogelijkheden meer zijn. De twee situaties die zowel bij nieuwe als bij bestaande woningen onderscheiden worden, zijn:

- de woningen zijn ter plaatse noodzakelijk om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;
- de ligging van de geluidbronnen op het betrokken industrieterrein is zodanig dat de geluidbelasting, vanwege dit industrieterrein en vanwege andere geluidbronnen, van ten minste één uitwendige scheidingsconstructie (gevel) van elk van de woningen lager is dan of gelijk aan 50 dB(A).

De twee situaties die bovendien nog bij nieuw te bouwen, nog niet in aanbouw zijnde woningen onderscheiden worden, zijn:

- de woningen vullen door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing op;
- de woningen worden ter plaatse gesitueerd als vervanging van bestaande bebouwing.

Aan een geluidluwe gevel worden de volgende eisen gesteld:

- de gevel mag door geen van de afzonderlijke bronsoorten geluid belast zijn boven de standaardwaarde;
- aan de gevel dient een verblijfsruimte te zijn gesitueerd welke in de geluidluwe gevel is voorzien van een te openen raam.

4. Metingen en berekeningen

4.1 Meet- en berekeningsmethodiek

Ter bepaling van de geluiduitstraling van de geluidrelevante activiteiten is gebruik gemaakt van in het verleden elders uitgevoerde metingen en kengetallen voor de betreffende milieucategorieën. De berekeningen van de geluidemissie van het bedrijf zijn uitgevoerd conform de voorschriften van methode II in de MRGI.

4.2 Bronbeschrijving

Er is gerekend met gemiddelde bronvermogens, oppervlaktebronnen en piekbronnen. Voor de oppervlaktebronnen en piekbronnen behorende bij de bedrijfsvlakken is worst-case een bronhoogte van 3 meter aangehouden. Voor het geluidspectrum is een standaard spectrum industrielawaai gehanteerd. Daarnaast staat voor de oppervlaktebronnen de optie "Negeer reflecties en schermwerking voor objecten binnen oppervlaktebron" aan. Dit betekent dat er voor de geluiduitstraling van een bedrijf geen rekening is gehouden met haar eigen bebouwing en de mogelijke afschermende werking daarvan. In bijlage 3 zijn de locaties van de bronnen in het akoestisch model grafisch weergegeven. In bijlage 4 zijn de bronvermogens van de gebruikte geluidbronnen berekend en/of weergegeven. In bijlage 5 wordt een overzicht gegeven van de invoergegevens van alle geluidbronnen, die een relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus.

4.2.1 Oppervlaktebronnen

De volgende percelen zijn meegenomen in het onderzoek. Tevens zijn in onderstaand overzicht het perceeloppervlak, de geluidsafstand voor geluid (zonder afstandsverlaging) en de aangehouden dB(A)/m² weergegeven.

- Aardenhoek 18 t/m 18c, opp. ca. 2.400 m², afstand 30 meter: 55,0 dB(A)/m²;
- Aardenhoek 26, opp. ca. 875 m², afstand 30 meter: 58,5 dB(A)/m²;
- Aardenhoek 26a, opp. ca. 565 m², afstand 30 meter: 59,5 dB(A)/m²;
- Aardenhoek 28, opp. ca. 2.000 m², afstand 100 meter: 66,0 dB(A)/m²;
- Aardenhoek 30, opp. ca. 900 m², afstand 30 meter: 58,5 dB(A)/m²;
- Aardenhoek 32, opp. ca. 200 m², afstand 30 meter: 62,5 dB(A)/m²;
- Aardenhoek 34a/34b, opp. ca. 1.200 m², afstand 30 meter: 56,0 dB(A)/m²;
- Aardenhoek 34, opp. ca. 900 m², afstand 30 meter: 58,5 dB(A)/m².

4.2.2 Piekbronnen maximaal planologisch

Uitgaande van de maximale planologische mogelijkheden is voor de verschillende richtafstanden behorende bij de milieucategorie een bepaald maximaal geluidsniveau toegestaan op de grens van het terrein. Ook voor de piekbronnen is worst-case een bronhoogte van 3 meter aangehouden. In tabel 4.1 staat een overzicht van de maximaal toegestane piekniveaus per richtafstand voor de dag-, avond- en nachtperiode. Voor een categorie 2 bedrijf betekent dit dat er alleen in de dagperiode geladen en gelost kan worden. Voor een categorie 3.2 bedrijf betekent dit dat er in de dag – en avondperiode geladen en gelost kan worden, en afhankelijk van de laad- en loslocatie op het terrein zelfs in de nachtperiode.

Tabel 4.1: Maximaal toegestane piekniveaus

Richtafstand	maximaal geluidsniveau L_{Wmax} (op de grens van het terrein)		
	dag	avond	nacht
30 meter (cat. 2)	104	99	94
100 meter (cat 3.2)	117	112	107

4.2.3 Piekbronnen parkeren binnen plangebied

Piekverhogingen ten gevolge van parkeerbewegingen binnen het plangebied zijn met name afkomstig van het dichtslaan van portieren. Bij vergelijkbare projecten zijn deze piekniveaus vastgesteld op een maximaal bronvermogen van $L_{W,max} = 98$ dB(A). Deze piekniveaus zijn ingevoerd als piekbronnen ter hoogte van de nieuwe parkeervakken binnen het plangebied.

4.3 Objecten


In bijlage 3 zijn de objecten grafisch weergegeven. In bijlage 5 zijn de bijbehorende invoergegevens weergegeven.

Voor de locatie en afmetingen van de nieuwe woningen en appartementen is uitgegaan van de in bijlage 2 opgenomen situatietekening en bouwhoogten. Voor de bouwhoogten is 3 meter per bouwlaag aangehouden plus 1 meter nok/dak.

Voor de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu, versie V2024.2. Alle bodemgebieden en gebouwen zijn verkregen uit de dataset 3D geluid zoals beschikbaar gesteld op PDOK. De invoergegevens van deze objecten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld.

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen. De akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen.

Uit tussenberekeningen is beoordeeld dat het planvoornemen mogelijk belemmerend werkt voor de bedrijvigheid gelegen aan Aardenhoek 34. Met de uitwerking van het plan wordt rekening gehouden met een scherm nabij de perceelsgrens van Aardenhoek 34. Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger kan worden belemmerd. Er is gerekend met het toevoegen van een scherm met een hoogte van 3,3 meter ter hoogte van de noord- en westzijde van Aardenhoek 34. Tevens is rekening gehouden met piekbronnen welke centraler op het perceel liggen. Voor de piekbronnen welke in een gebouw zijn gemodelleerd is de optie "negeer gebouw" aangevinkt. In figuur 4.1 is een modelmatige representatie van het scherm (s10) weergegeven. In bijlage 1 is een situatietekening weergegeven waarop met een rode lijn de locatie van het scherm is weergegeven.

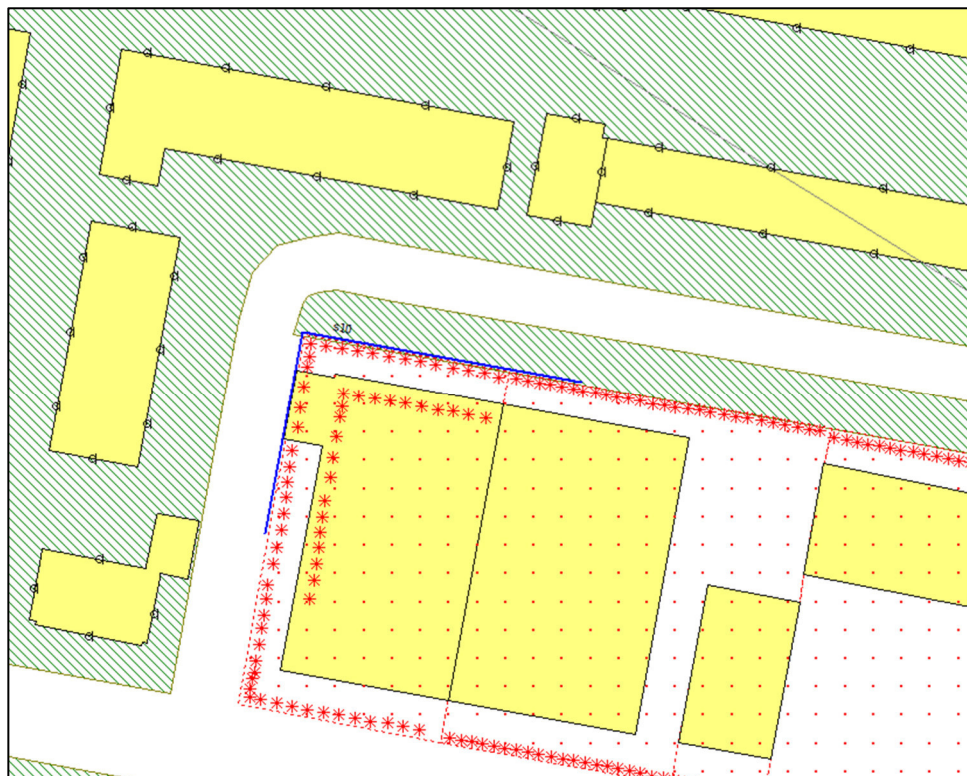

Figuur 4.1: modelmatige verbeelding locatie scherm (blauwe lijn)

Het scherm dient een massa te hebben van minimaal 10 kg/m², kiedicht te worden uitgevoerd en een hoogte te hebben van minimaal 3,3 m. Eventuele poorten of deuren in het scherm dienen hier tevens aan te voldoen. Voorbeelden van mogelijke geluidafschermende voorzieningen zijn een steenachtige (gemetselde) tuinmuur of een Kokowall geluidscherm. Een Kokowall geluidscherm bestaat uit twee rijen buizen bekleed met kokosvezels waartussen een gesloten (geluidisolierende) staalplaat. Een Kokowall geluidscherm heeft een natuurlijke uitstraling en werkt bovendien geluidabsorberend.

Voor het lokale maaiveld is 4 meter +NAP aangehouden.

4.4 Ligging van de beoordelingspunten

In bijlage 3 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 5 zijn de invoergegevens hiervan weergegeven. De relevante beoordelingspunten zijn gelegen op de gevels van de nieuwe woningen en bestaande woningen aan Aardenhoek 36 en Tilburgseweg 120.

Conform artikel 3.2, eerste lid, onder a van de Omgevingsregeling (verder: OR) dient als maatgevende toetshoogte twee derde van de hoogte van een bouwlaag te worden aangehouden. Voor de eerste bouwlaag van de nieuwe woningen en appartementen is derhalve 2 meter boven maaiveld aangehouden. Voor de eventuele tweede, derde, vierde en vijfde bouwlaag is respectievelijk 5, 8, 11 en 14 meter gehanteerd. Voor alle punten is gerekend exclusief gevelreflectie (invalend geluidniveau).

5. Resultaten

5.1 Toetsingskader omgevingsplan gemeente Breda

Om te bezien of de bedrijven aan Aardenhoek 28 en 34 akoestisch gezien niet worden belemmerd in hun functioneren, zijn de rekenresultaten getoetst aan de geluideisen uit het (tijdelijk) omgevingsplan gemeente Breda. In bijlage 6 en 7 zijn respectievelijk de rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}). Aangezien het scherm bij Aardenhoek 34 in het omgevingsplan wordt opgenomen, is dit scherm reeds in alle berekeningen meegenomen.

In de navolgende tabellen 5.1 en 5.2 zijn respectievelijk per bedrijfsvlak van Aardenhoek 34 en 28 de rekenresultaten samengevat weergegeven.

Tabel 5.1: Rekenresultaten Aardenhoek 34 op basis van milieucategorie 2 (op basis van nieuwe vastgestelde milieucategorie)

punt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
<i>Omgevingsplan</i>	50	70	45	65	40	60
<i>woningen planvoornemen</i>						
t030	44	65	39	59	34	54
t049	48	68	42	63	38	58
t059	43	66	38	61	33	56
t068	49	69	44	65	39	60
t074	50	70	45	65	40	60
<i>appartementen</i>						
t096	47	68	42	62	37	58
<i>woning Aardenhoek 36</i>						
t113	42	69	37	64	32	59
t114	51	75	46	70	41	65

Opmerking tabel 5.1:

- 1) Overschrijdingen zijn vetgedrukt.

Uit de rekenresultaten van tabel 5.1 blijkt dat door de aanwezigheid van het geluidscherm Aardenhoek 34 niet meer in haar activiteiten wordt belemmerd ten gevolge van de omliggende te realiseren geluidgevoelige gebouwen. Door Aardenhoek 34 vinden er alleen nog overschrijdingen plaats van ten hoogste 1 dB en 5 dB ten opzichte van respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau op de oostgevel van de bestaande woning aan de Aardenhoek 36.

Bij nadere inspectie via Google Streetview blijkt dat de oostgevel van Aardenhoek 36 (toetspunt t114) volledig blind is uitgevoerd, i.e. deze gevel is volledig opgemaakt uit metselwerk en bevat geen te openen delen. Deze gevel kan daarom beschouwd worden als een niet-geluidgevoelige gevel, waarmee deze formeel niet getoetst hoeft te worden. Gesteld kan worden dat de geluidwering van deze gemetselde gevel dusdanig is dat een aanvaardbaar binnenniveau gewaarborgd is. De gemetselde gevel heeft namelijk een voldoende geluidisolatie om het

binnenniveau conform Bkl te garanderen. Dit wordt tevens planologisch verankerd in het nieuwe omgevingsplan. De woning aan Aardenhoek 36 werkt daarmee niet belemmerend voor de bedrijfsactiviteiten van Aardenhoek 34.

Tabel 5.2: Rekenresultaten Aardenhoek 28 o.b.v. milieucategorie 3.2

punt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
<i>Omgevingsplan</i>	50	70	45	65	40	60
<i>woningen planvoornemen</i>						
t014 (alleen bovenverdieping)	47	67	42	62	37	57
t018	42	64	37	60	32	54
t020	49	76	44	71	39	66
t021	54	78	49	73	44	68
t030	51	77	46	71	41	66
t035	58	83	53	78	48	73
t036	57	82	52	77	47	72
t038	48	74	43	69	38	64
t040	41	64	36	60	31	53
t047	38	68	33	63	28	58
t049	49	75	44	70	39	65
t051 (alleen bovenverdieping)	48	74	43	69	38	63
t057	42	66	38	61	32	56
t066	47	72	42	67	37	62
t068	48	74	43	68	38	63
t075	47	71	42	66	37	61
<i>appartementen</i>						
t093	46	70	41	65	36	60
t096	47	69	42	64	37	58
<i>woning Aardenhoek 36</i>						
t113	37	66	32	61	27	55

Opmerking tabel 5.2:

1) Overschrijdingen zijn vetgedrukt.

Uit de rekenresultaten van tabel 5.2 blijkt dat ten gevolge van het planvoornemen Aardenhoek 28 mogelijk belemmerd wordt in haar activiteiten. Door Aardenhoek 28 vinden er overschrijdingen plaats van ten hoogste 8 dB en 13 dB ten opzichte van respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau bij maximaal planologische invulling van het perceel. De overschrijdingen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vinden plaats ter hoogte van de hofwoningen aan de oostzijde van het planvoornemen. De overschrijdingen van het maximale geluidsniveau vinden ook plaats ter plaatse van de rijwoningen.

Er is gerekend met een maximaal planologische invulling. Dit is een worst-case benadering. Navolgend worden er drie varianten van Aardenhoek 28 doorgerekend, namelijk een variant op basis van mogelijke bestaande activiteiten (op basis van aannames), een variant op basis van een toekomstige situatie op basis van milieucategorie 2 en een variant waarbij een geluidscherm op de erfgrans met Aardenhoek 28 wordt aangebracht.

5.1.1 Variant bestaande activiteiten Aardenhoek 28

Middels een rekenmodel met specifieke geluidbronnen (op basis van aannames) is gekeken wat de geluidniveaus binnen het plangebied kunnen zijn. Een overzicht van de ingevoerde geluidbronnen is gegeven in tabel 5.3, waarbij is uitgegaan van worst-case uitgangspunten. De mogelijke geluidbronnen kunnen zijn dak- en geveluitstraling van in pandige activiteiten en verkeersbewegingen. In tabel 5.4 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven. In bijlage 8 zijn de invoergegevens, grafische weergave en rekenresultaten opgenomen.

Tabel 5.3: Overzicht mogelijke geluidbronnen activiteiten Aardenhoek 28

Omschrijving	bron-nummer	bronvermogens		bedrijfsduur		
		L _w	L _{w,max}	dag	avond	nacht
rijden/manoeuvreren personenauto's Aardenhoek 28	opb-06	89	98	1	0,5	--
geluidemissie daken op basis van 80 dB(A) binnenniveau en geluidisolatie R _A = 24 dB(A)	ud-01, ud-02	78-79	--	12	2	1
gevelemissie glasstrook Aardenhoek 28 noordzijde op basis van 80 dB(A) binnenniveau en geluidisolatie R _A = 22 dB(A)	ug-01	65	--	12	2	1

Tabel 5.4: Rekenresultaten Aardenhoek 28 ingeschatte activiteiten

punt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
	L _{A,r,LT}	L _{A,max}	L _{A,r,LT}	L _{A,max}	L _{A,r,LT}	L _{A,max}
<i>Omgevingsplan</i>	50	70	45	65	40	60
<i>woningen planvoornemen</i>						
t035	40	54	38	54	31	54
t036	38	54	37	54	28	54
overige punten	<45	<65	<40	<60	<35	<55
<i>appartementen</i>						
alle punten	<45	<65	<40	<60	<35	<55
<i>woning Aardenhoek 36</i>						
alle punten	<45	<65	<40	<60	<35	<55

Uit de rekenresultaten van tabel 5.4 blijkt dat bij een benadering van de werkelijke bestaande activiteiten van Aardenhoek 28 (op basis van aannames) de woningen van het planvoornemen niet belemmerend werken voor Aardenhoek 28 en dat daarmee een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is gewaarborgd. Dit is echter gebaseerd op basis van aannames. Door het bedrijf is aangegeven dat de activiteiten overeenkomen met activiteiten op basis van milieucategorie 3.2. De situatie beschreven in tabel 5.2 dient daardoor aangehouden te worden voor het opstellen van maatwerkvoorschriften (zie paragraaf 5.1.4).

5.1.2 Variant milieucategorie 2 Aardenhoek 28

Om inzicht te geven in een toekomstige situatie is ook de situatie doorgerekend wanneer zich op Aardenhoek 28 een nieuw bedrijf vestigt. Conform het huidige bestemmingsplan "Heusdenhout" mogen alleen nieuwe bedrijven tot milieucategorie 2 zich vestigen op het bedrijventerrein. Voor Aardenhoek 28, met een perceelsoppervlakte van circa 2.000 m², geldt bij een bedrijf met milieucategorie 2 een karakteristieke geluidsemisatie van 55 dB(A)/m². In tabel 5.5 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven. In bijlage 9 zijn de invoergegevens en rekenresultaten opgenomen.


Tabel 5.5: Rekenresultaten Aardenhoek 28 o.b.v. milieucategorie 2

punt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
Omgevingsplan	50	70	45	65	40	60
woningen planvoornemen						
t032	43	66	38	61	33	56
t033	45	68	40	64	35	59
t034	46	70	41	65	36	60
t035	47	70	42	65	37	60
t036	46	69	41	64	36	59
t037	44	66	39	62	34	57
overige punten	<45	<65	<40	<60	<35	<55
appartementen						
alle punten	<45	<65	<40	<60	<35	<55
woning Aardenhoek 36						
alle punten	<45	<65	<40	<60	<35	<55

Uit de rekenresultaten van tabel 5.5 blijkt dat wanneer een toekomstig bedrijf zich vestigt aan Aardenhoek 28, die maximaal milieucategorie 2 mag zijn, de woningen geen belemmering vormen ten opzichte van de mogelijke bedrijfsactiviteiten en dat een veilige en gezonde fysieke leefomgeving is gewaarborgd.

5.1.3 Variant afscherming grens perceel Aardenhoek 28

In het kader van overdrachtsmaatregelen is er gerekend met afscherming op de rand van het plangebied ter hoogte van Aardenhoek 28. Verder wordt de huidige milieucategorie 3.2 beschouwd voor de geluiduitstraling van het bedrijf. Indien schermen gerealiseerd worden dienen deze een massa te hebben van minimaal 10 kg/m² en kierdicht te worden uitgevoerd. Eventuele te openen delen in het scherm dienen hier tevens aan te voldoen. Voorbeelden van mogelijke geluidafschermende voorzieningen zijn een steenachtige (gemetselde) tuinmuur of een Kokowall geluidscherm.

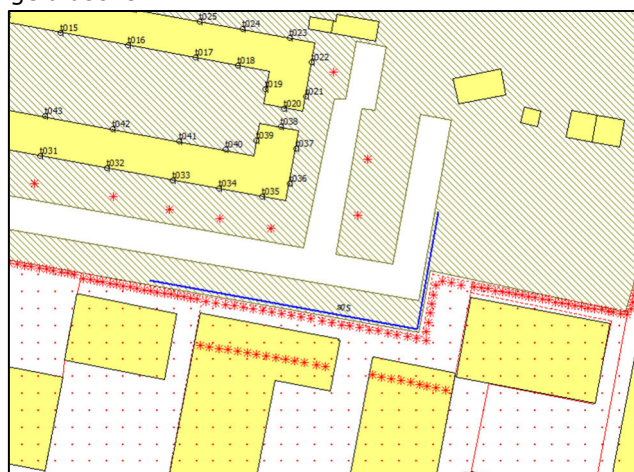
Figuur 5.1: modelmatige representatie scherm (s05)

Voor de berekeningen is rekening gehouden met een schermhoogte van 4 m. Tevens is rekening gehouden met piekbronnen die centraler op het perceel liggen. Voor de piekbronnen welke in een gebouw zijn gemodelleerd is de optie "negeer gebouw" aangevinkt. In figuur 5.1 is een modelmatige representatie van het scherm (s05) weergegeven.

In de navolgende tabel 5.6 zijn de rekenresultaten na het toepassen van voornoemd scherm voor de maatgevende punten samengevat weergegeven. In bijlage 10 zijn de invoergegevens en rekenresultaten opgenomen.

Tabel 5.6: Rekenresultaten Aardenhoek 28 o.b.v. cat. 3.2 en toepassing scherm

punt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
<i>Omgevingsplan</i>	50	70	45	65	40	60
<i>woningen planvoornemen</i>						
t020	48	72	42	67	38	62
t021	52	74	46	69	42	64
t030	49	74	44	69	39	64
t035	56	76	50	71	46	66
t036	54	76	49	72	44	66
t038	45	67	40	62	35	57
t049	48	73	43	68	38	63
t051 (alleen bovenverdieping)	48	72	43	66	38	62
t068	47	72	42	67	37	62
t075	46	70	41	65	36	60

Opmerking tabel 5.6:

- 1) Overschrijdingen zijn vetgedrukt.

Uit de rekenresultaten blijkt dat er een significante reductie optreedt ten opzichte van de maximaal planologische situatie wanneer een scherm wordt gerealiseerd ter plaatse van de toetspunten op de begane grond. Het toepassen van een scherm is dus vooral doelmatig voor de begane grond. Het is lastiger om te reduceren op de verdiepingen. Om daar te kunnen reduceren dienen de schermen erg hoog te zijn om doelmatig te zijn. Echter, het toepassen van een scherm met een hoogte van >5 m om een hogere reductie te realiseren op de verdiepingen ontmoet bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard.

Opgemerkt wordt dat er voor de oppervlaktebronnen worst-case rekening is gehouden met een bronhoogte van 3 m. In de praktijk is het zeer aannemelijk dat de emissierelevante bronnen een bronhoogte van minder dan 3 m hebben. Indien dit het geval is zal de te verwachten geluidsreductie op de verdiepingen hoger zijn.

Door Aardenhoek 28 vinden er na het toepassen van een scherm overschrijdingen plaats van ten hoogste 6 dB en 7 dB ten opzichte van respectievelijk het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidsniveau. De hoogste overschrijdingen vinden plaats ter hoogte van de hofwoningen.

5.1.4 Maatwerkvoorschriften

Indien voor nieuwe woningen maatwerkvoorschriften vastgesteld dienen te worden, dan moet er rekening gehouden worden met de waardes aangegeven in de instructieregels van artikel 5.65 uit het Bkl (tabel 3.2 t/m 3.4). Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau is de standaardwaarde voor geluid door activiteiten op de gevel 50 dB(A) etmaalwaarde. De grenswaarde voor het binnenniveau is 35 dB(A) etmaalwaarde. Er is geen standaardwaarde opgenomen voor maximale geluidniveaus in de dagperiode. Voor de avond- en nachtperiode is de standaardwaarde voor maximale geluidniveaus 65 dB(A) en een grenswaarde van een binnenniveau ten gevolge van maximale geluidniveaus van 45 dB(A).

Uit de rekenresultaten van paragraaf 5.1.3 is gebleken dat het toepassen van een geluidscherm ter plaatse van Aardenhoek 28 onvoldoende resultaat oplevert. Om het bedrijf niet te belemmeren zullen er maatwerkvoorschriften voor het bedrijf aan de Aardenhoek 28 worden opgesteld. Hierbij wordt worst-case uitgegaan van milieucategorie 3.2 en de situatie zonder geluidscherm. De resultaten zijn weergegeven in tabel 5.2.

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt de overschrijding van de standaardwaarde door Aardenhoek 28 ten hoogste 8 dB voor de zuidgevel van de hofwoningen en 5 dB voor de oostgevel van de hofwoningen. Voor deze hofwoningen dient dus een maatwerkvoorschrift te worden opgesteld. De hoogste berekende geluidbelasting op deze woningen bedraagt 58 dB(A) etmaalwaarde. Om een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde te waarborgen dient de geluidwering ten minste 23 dB te zijn. De minimaal vereiste geluidwering van de gevel is conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 20 dB. Bij een normale gevelopbouw en uitgaande van mechanische ventilatie is een gevelwering van 23 dB in alle redelijkheid eenvoudig haalbaar. Daarbij hebben alle woningen waar een overschrijding plaatsvindt ten opzichte van Aardenhoek 28 de beschikking over een geluidluwe gevel. Geadviseerd wordt een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.

Voor het maximale geluidsniveau bedraagt de overschrijding van de standaardwaarde door Aardenhoek 28 ten hoogste 13 dB voor de zuidgevel van de hofwoningen (hoogste geluidbelasting is 78 dB(A) in de avondperiode), 12 dB voor de oostgevel van de hofwoningen (hoogste geluidbelasting is 77 dB(A) in de avondperiode), 3 dB voor de zuidgevel van de noord-zuid georiënteerde rijwoningen (blok 6) (hoogste geluidbelasting is 68 dB(A) in de avondperiode) en 1 dB voor de oostgevel van de oost-west georiënteerde rijwoningen (blok 7) (hoogste geluidbelasting is 66 dB(A) in de avondperiode). Voor deze woningen dient dus een maatwerkvoorschrift te worden opgesteld. Om een binnenniveau van 45 dB(A) te waarborgen dient te geluidwering bij de hofwoningen ten minste 33 dB te zijn. De minimaal vereiste geluidwering van de gevel is conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 20 dB. Geadviseerd wordt een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren. Eventueel kan gedacht worden aan principeoplossingen zoals een afgesloten galerij in combinatie met een akoestisch absorberend plafond, waarmee de geluidbelasting op de achterliggende gevel wordt gereduceerd. Voor de hofwoningen wordt geadviseerd de zuid- en oostgevel uit te voeren met niet te openen geveldelen waardoor deze gevels kunnen worden beschouwd als een niet-geluidgevoelige gevel (conform artikel 5.78y, lid 1 van het Bkl), waarmee deze formeel niet getoetst hoeft te worden. Voor deze woningen dient wel alsnog een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels te worden uitgevoerd ter waarborging van het binnenniveau. Bij een niet-geluidgevoelige gevel worden aanvullende eisen gesteld aan de geluidwering van de gevel.

Door het aanbrengen van het geluidscherm bij Aardenhoek 34 hoeven er geen maatwerkvoorschriften meer te worden vastgesteld ter plaatse van de nieuwe woningen. Ter plaatse van de oostgevel van de bestaande woning aan de Aardenhoek 36 wordt vastgelegd dat dit een niet-geluidgevoelige gevel is waardoor deze niet meer meegenomen hoeft te worden in de beoordeling (toetspunt t114 is een blinde gevel). Dit wordt tevens planologisch verankerd in het nieuwe omgevingsplan. Ook voor de overige bedrijven zijn geen maatwerkvoorschriften noodzakelijk.

5.2 Maximale geluidniveaus parkeren

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt de piekgeluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen ten gevolge van parkeerbewegingen inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de instructieregels uit het Bkl. In tabel 5.7 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven voor de toetspunten nabij nieuw voorziene parkeervakken. In bijlage 11 zijn de invoergegevens en rekenresultaten opgenomen.

Tabel 5.7: Rekenresultaten op gevels door piekgeluid parkeren

punt	geluidniveaus [dB(A)]		
	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
	L _{Amax}	L _{Amax}	L _{Amax}
<i>Bkl artikel 5.65</i>	--	65	65
<i>woningen planvoornemen</i>			
t021	71	71	71
t022	75	75	75
t030	74	74	74
t036	66	66	66
t049	67	67	67
t068	66	66	66
t076	62	62	62
<i>appartementen</i>			
t106 en t110	69	69	69
<i>woning Aardenhoek 36</i>			
t112	60	60	60
t113	63	63	63

Opmerking tabel 5.7:

- 1) Overschrijdingen zijn vetgedrukt.

Uit de rekenresultaten blijkt dat niet zondermeer voldaan kan worden aan de instructieregels uit het Bkl voor wat betreft piekgeluiden door parkeren. In het kader van aanvaardbaarheid van de piekniveaus kan gesteld worden dat parkeerbewegingen inherent verbonden zijn aan een woongebied. Uitgaande van de uurverdelingen zoals deze zijn gehanteerd in het onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai zullen er in de avond- en zeker in de nachtperiode minder verkeers- en parkeerbewegingen plaatsvinden. Gesteld kan worden dat parkeergeluid niet uitgesloten kan worden bij een woongebied.

5.3 Toetsingskader veilige en gezonde fysieke leefomgeving

In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties wordt het geluid van alle bedrijven samen van Aardenhoek 18 t/m Aardenhoek 34 samen beschouwd. Het parkeergeluid ten gevolge van het plan is hier geen onderdeel van. Hierbij wordt voor Aardenhoek 28 worst-case uitgegaan van de maximaal planologische inpassing behorende bij milieucategorie 3.2, en niet van een van de inzichtelijk gemaakte varianten. In tabel 5.8 zijn de rekenresultaten hiervan samengevat weergegeven. In bijlage 6 en 7 zijn de volledige rekenresultaten weergegeven. Tevens wordt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uit deze berekening gebruikt bij het bepalen van het gezamenlijk geluid en gecumuleerd geluid in het onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai.

Tabel 5.8: Rekenresultaten op gevels (bedrijven Aardenhoek 18 t/m Aardenhoek 34 samen)

punt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
<i>Bkl artikel 5.65</i>	50	--	45	65	40	65
<i>woningen planvoornemen</i>						
t014 (alleen bovenverdieping)	48	67	43	62	38	57
t018	43	64	38	60	33	54
t020	50	76	45	71	40	66
t021	54	78	49	73	44	68
t030	53	77	48	71	43	66
t035	58	83	54	78	48	73
t036	57	82	52	77	47	72
t037	56	80	51	75	46	70
t038	48	74	43	69	38	64
t040	42	64	37	60	32	53
t047	48	68	43	63	38	58
t049	53	75	48	70	43	65
t051 (alleen bovenverdieping)	51	74	46	69	41	63
t057	43	66	38	61	33	56
t059	47	68	42	63	37	58
t066	51	72	46	67	41	62
t068	53	74	48	68	43	63
t075	52	71	47	66	42	61
<i>appartementen</i>						
t093	48	70	43	65	38	60
t096	51	69	46	64	41	58
<i>woning Aardenhoek 36</i>						
t113	44	69	39	64	34	59

Opmerking tabel 5.8:

1) Overschrijdingen zijn vetgedrukt.

Uit de rekenresultaten van tabel 5.8 blijkt dat er niet zondermeer voldaan kan worden aan de geluidseisen uit de instructieregels van het Bkl.

Ten opzichte van de aanvullende voorwaarden van het gemeentelijke geluidbeleid kan gesteld worden dat de woningen door de gekozen situering een open plaats vullen tussen aanwezige bebouwing. Tevens hebben alle woningen de beschikking over een geluidluwe gevel. Hiermee wordt voldaan aan de hoofd- en subcriteria uit het gemeentelijke geluidbeleid.


Om te voorzien dat het geluid op de nieuwe woningen aanvaardbaar is en dat Aardenhoek 28 niet wordt belemmerd, wordt in de navolgende paragrafen nader onderzoek gedaan naar de toepassing van geluidbeperkende maatregelen en gebouwgebonden maatregelen. Daarnaast worden dus de eerder omschreven maatwerkvoorschriften aangevraagd.

5.3.1 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid kan worden gereduceerd. Bij de berekeningen is rekening gehouden met de maximaal inpasbare situatie, rekening houdend met het geluid volgens richtafstanden uit de VNG-uitgave. Bronmaatregelen zijn hier daarom niet van toepassing.

5.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger kan worden belemmerd. In de praktijk is een geluidsscherm een oplossingsrichting. Er is aanvullend onderzoek gedaan waarbij gerekend is met het toevoegen van een scherm met een hoogte van 4 meter ter hoogte van de noordzijde van de bedrijven aan de Aardenhoek. Het aanleggen van een geluidsscherm met een hoogte van meer dan 5 meter om doelmatig te zijn voor de verdiepingen ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Tevens is rekening gehouden met piekbronnen welke centraler op het perceel liggen. Voor de piekbronnen welke in een gebouw zijn gemodelleerd is de optie "negeer gebouw" aangevinkt. In onderstaand figuur is een modelmatige representatie van het scherm (s06) weergegeven.

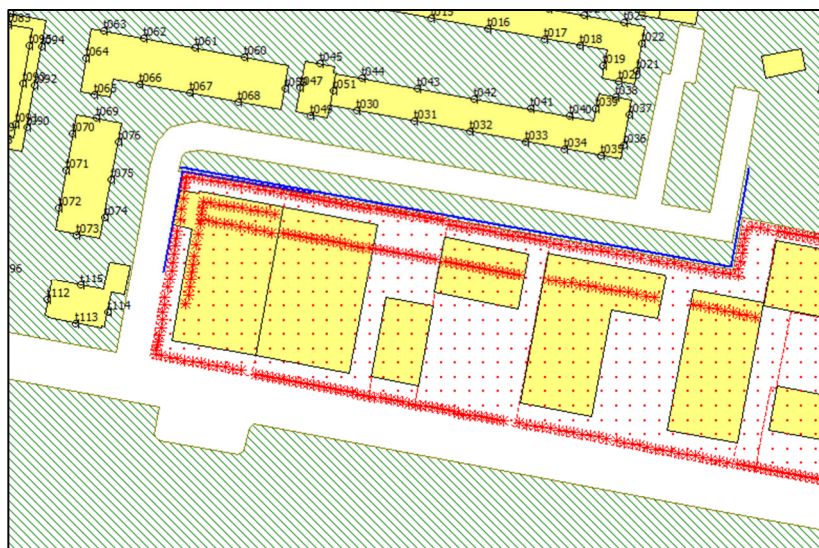

Figuur 5.2: modelmatige representatie scherm (s06)

In de navolgende tabel 5.9 zijn de rekenresultaten na het toepassen van voornoemd scherm voor de maatgevende punten samengevat weergegeven. In bijlage 12 zijn de invoergegevens en rekenresultaten opgenomen.

Tabel 5.9: Rekenresultaten op gevels na toepassing geluidsscherm volledig noordzijde (bedrijven Aardenhoek 18 t/m Aardenhoek 34 samen)

punt	geluidniveaus [dB(A)]					
	dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
<i>Bkl artikel 5.65</i>	50	--	45	65	40	65
<i>woningen planvoornemen</i>						
t014 (alleen bovenverdieping)	48	68	43	63	38	58
t018	42	62	37	58	32	52
t020	49	72	44	67	39	62
t021	52	74	47	69	42	64
t030	52	74	47	69	42	64
t035	56	76	51	71	46	66
t036	55	76	50	72	45	66
t037	54	76	49	70	44	65
t038	46	67	41	62	36	57
t040	41	63	36	57	31	53
t047	47	68	42	63	37	58
t049	52	72	48	67	42	62
t051 (alleen bovenverdieping)	50	72	46	66	40	62
t057	43	66	38	61	33	56
t059	46	64	41	59	36	54
t068	52	71	47	66	42	61
t075	52	70	47	65	42	60
<i>appartementen</i>						
t093	48	70	43	64	38	59
t096	51	69	46	64	41	58
<i>woning Aardenhoek 36</i>						
t113	44	69	39	64	34	59

Opmerking tabel 5.9:

- 1) Overschrijdingen zijn vetgedrukt.

Uit de rekenresultaten blijkt dat er alleen voor de begane grond een significante reductie optreedt ten opzichte van de maximaal planologische situatie wanneer een scherm wordt gerealiseerd. Het toepassen van een scherm is dus vooral doelmatig voor de begane grond. Het is lastiger om het geluid te reduceren op de verdiepingen. Om daar te kunnen reduceren dienen de schermen erg hoog te zijn om doelmatig te zijn.

Opgemerkt wordt dat er voor de oppervlaktebronnen worst-case rekening is gehouden met een bronhoogte van 3 m. In de praktijk is het zeer aannemelijk dat de emissierelevante bronnen een bronhoogte van minder dan 3 m hebben. Indien dit het geval is zal de te verwachten geluidsreductie op de verdiepingen hoger zijn. Indien schermen gerealiseerd worden dienen deze een massa te hebben van minimaal 10 kg/m² en kierdicht te worden uitgevoerd. Eventuele te openen delen in het scherm dienen hier tevens aan te voldoen.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is echter sprake van nieuwe woningen omringd door andere (woon)bebouwing en bedrijvigheid. Afstandsvergroting met het aantal woningen van het planvoornemen ten opzichte van de omliggende bedrijven is derhalve niet mogelijk.

5.3.3 Gebouwgebonden maatregelen

Aangezien er voor onderhavige nieuwe woningen overschrijdingen plaatsvinden ten opzichte van de geluidseis behorende bij de instructieregels van het Bkl alsook ten opzichte van de geluidseis behorende bij het omgevingsplan gemeente Breda wordt het toepassen van gebouwgebonden maatregelen betrokken.

Ter plaatse van de gevels van de hofwoningen waar niet zondermeer voldaan kan worden aan de geluidseisen uit het omgevingsplan gemeente Breda kan worden gereduceerd tot te standaardwaarde middels één van de navolgende principeoplossingen:

- **Afgeschermd galerij/balkons/loggia's:** door de hofwoningen te voorzien van een balkon of loggia en deze (gedeeltelijk) af te screenen kan de geluidbelasting op het achterliggende geveldeel worden gereduceerd. Uit aanvullende berekeningen zal moeten blijken welke afscherming benodigd is om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Indien een gedeeltelijke afscherming niet voldoende blijkt, kan worden geadviseerd om een buitenruimte volledig afsluitbaar uit te voeren. Hiermee zou tevens een geluidluwe buitenruimte gecreëerd kunnen worden;
- **SilentAir gevelschermen** (zie bijlage 13): met behulp van de toepassing van een SilentAir gevelschermbaan voor een te openen raam kan de geluidbelasting op dit achterliggende geveldeel te worden gereduceerd tot de standaardwaarde. Via het afgeschermd raam kan de achterliggende verblijfsruimte vervolgens geluidluw worden gespuid. Met behulp van een SilentAir gevelschermbaan kan een reductie van maximaal 15 dB worden behaald;
- **Hafencity-Fenster** (zie bijlage 13): Een Hafencity-Fenster bestaat uit een dubbel kozijn met ramen in zowel het binnenste als het buitenste kozijndeel. De twee kozijn delen worden gescheiden met geluidabsorberende cassettes. Doordat de raamdelen niet recht tegenover elkaar worden geopend, ontstaat een hoog geluidniveauverschil tussen het buitenste en het binnenste raam van de kozijn delen.
- **Niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen:** Om toch woningbouw te kunnen realiseren is het mogelijk om ter plaatse van de gevels van de hofwoningen een "niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen" conform artikel 5.78y, lid 1 van het Bkl toe te passen. Een "niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen" is een uitwendige scheidingsconstructie die geen te openen delen bevat anders dan als onderdeel van een gemeenschappelijke doorgang of een uitwendige scheidingsconstructie die borgt dat het geluid op de te openen delen die direct grenzen aan een verblijfsgebied niet hoger is dan de grenswaarde. Opgemerkt wordt dat bij het toepassen van een niet geluidgevoelige gevel het gezamenlijk geluid met 3 dB moet worden verhoogd conform artikel 4.103b van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De eis voor de geluidwering wordt daarmee strenger.

In het ontwerp van de hofwoningen zijn op dit moment geen te openen delen voorzien aan de zijde van de bedrijvigheid. Deze gevels worden dus beschouwd als niet-geluidgevoelige gevels.

In het onderzoek wegverkeers- en spoorweglawaai wordt nader ingegaan op het gezamenlijk geluid, gecumuleerd geluid en de geluidwering van de gevels. Voor de beoordeling van de geluidwering van de gevels wordt uitgegaan van de geluidbelastingen conform tabel 5.8.

6. Samenvatting en conclusies

In opdracht van Rho Adviseurs is een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw van woningen en appartementen aan de Aardenhoek te Breda. De bestaande bedrijfswoning aan de Aardenhoek 36 wordt omgezet naar functie wonen en wordt tevens beschouwd in onderhavig onderzoek. Aan de Tilburgseweg 120 bevindt zich een voormalige bedrijfswoning waarvoor de functiewijziging naar burgerwoning al is vergund. Deze woning is voor de volledigheid wel meegenomen in de berekeningen maar wordt verder niet getoetst in onderliggend onderzoek. Nabij de nieuwe woningen is bedrijvigheid gelegen. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een wijziging van het omgevingsplan.

In onderhavig onderzoek is de huidige akoestische situatie beoordeeld na de voorgenomen ontwikkeling. Daartoe omvat het onderzoek de geluiduitstraling van alle mogelijke (bedrijfs)activiteiten rondom de planontwikkeling. Er wordt in eerste instantie gerekend met de maximaal planologische inpassing op basis van de milieucategorie van de gevestigde bedrijven conform de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009.

Het geluid door het aan- en afrijden van personenwagens op het parkeerterrein van de planontwikkeling is verdisconteerd in het onderzoek weg- en spoorweglawaaï en is derhalve niet beschouwd in onderliggend onderzoek. Het geluid door het dichtslaan van portieren is wel onderzocht in onderliggend onderzoek.

Bezien is of de nabijgelegen bedrijven geen nadelige invloed hebben op het akoestisch woon- en leefklimaat ter plaatse van de planlocatie en of er dus sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- Uit tussenberekeningen is beoordeeld dat het planvoornemen mogelijk belemmerend werkt voor de bedrijvigheid gelegen aan Aardenhoek 34. Met de uitwerking van het plan wordt rekening gehouden met een scherm nabij de perceelsgrens van Aardenhoek 34. Het scherm ter hoogte van de noord- en westzijde van Aardenhoek 34 dient een hoogte te hebben van minimaal 3,3 meter. Door dit geluidscherm wordt Aardenhoek 34 niet meer belemmerd ten gevolge van de omliggende te realiseren geluidgevoelige gebouwen.
- Door de activiteiten van Aardenhoek 34 vinden alleen nog overschrijdingen plaats op de oostgevel van de bestaande woning aan de Aardenhoek 36. Deze oostgevel is uitgevoerd als een blinde gevel en wordt beschouwd als een niet-geluidgevoelige gevel waarmee deze formeel niet getoetst hoeft te worden. Dit wordt tevens planologisch verankerd in het nieuwe omgevingsplan. De woning aan Aardenhoek 36 werkt daarmee niet belemmerend voor de bedrijfsactiviteiten van Aardenhoek 34.
- Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) kan worden gesteld dat Aardenhoek 28 mogelijk belemmerd wordt in haar activiteiten. In hoofdstuk 5 zijn er diverse maatregelen en varianten beoordeeld.

- Er is bij Aardenhoek 28 gerekend met een maximaal planologische invulling. Dit is een worst-case benadering. Om inzicht te geven zijn drie varianten van Aardenhoek 28 doorgerekend, namelijk een variant op basis van mogelijke bestaande activiteiten (op basis van aannames), een variant op basis van een toekomstige situatie op basis van milieucategorie 2 en een variant waarbij een geluidscherm op de erfgrans met Aardenhoek 28 wordt aangebracht. Ten gevolge van de eerste twee varianten kan er worden voldaan aan de geluidseisen uit het omgevingsplan. Daarnaast blijkt uit de rekenresultaten dat er voor de begane grond een significante reductie optreedt ten opzichte van de maximaal planologische situatie wanneer een scherm wordt gerealiseerd. Het toepassen van een scherm is dus vooral doelmatig voor de begane grond. Het is lastiger om te reduceren op de verdiepingen. Om daar te kunnen reduceren dienen de schermen erg hoog te zijn om doelmatig te zijn.
- Er is gebleken dat het toepassen van een geluidscherm ter plaatse van Aardenhoek 28 onvoldoende resultaat oplevert. Om het bedrijf niet te belemmeren zullen er maatwerkvoorschriften voor het bedrijf aan de Aardenhoek 28 worden opgesteld. Hierbij wordt worst-case uitgegaan van milieucategorie 3.2 en de situatie zonder geluidscherm.
- Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt de overschrijding van de standaardwaarde door Aardenhoek 28 ten hoogste 8 dB voor de zuidgevel van de hofwoningen en 5 dB voor de oostgevel van de hofwoningen. Voor deze hofwoningen dient dus een maatwerkvoorschrift te worden opgesteld. De hoogste berekende geluidbelasting op deze woningen bedraagt 58 dB(A) etmaalwaarde. Om een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde te waarborgen dient de geluidwering ten minste 23 dB te zijn. De minimaal vereiste geluidwering van de gevel is conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 20 dB. Bij een normale gevelopbouw en uitgaande van mechanische ventilatie is een gevelwering van 23 dB in alle redelijkheid eenvoudig haalbaar. Daarbij hebben alle woningen waar een overschrijding plaatsvindt ten opzichte van Aardenhoek 28 de beschikking over een geluidluwe gevel. Geadviseerd wordt een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren.
- Voor het maximale geluidsniveau bedraagt de overschrijding van de standaardwaarde door Aardenhoek 28 ten hoogste 13 dB voor de zuidgevel van de hofwoningen (hoogste geluidbelasting is 78 dB(A) in de avondperiode), 12 dB voor de oostgevel van de hofwoningen (hoogste geluidbelasting is 77 dB(A) in de avondperiode), 3 dB voor de zuidgevel van de noord-zuid georiënteerde rijwoningen (hoogste geluidbelasting is 68 dB(A) in de avondperiode) en 1 dB voor de oostgevel van de oost-west georiënteerde rijwoningen (hoogste geluidbelasting is 66 dB(A) in de avondperiode). Voor deze woningen dient dus een maatwerkvoorschrift te worden opgesteld. Om een binnenniveau van 45 dB(A) te waarborgen dient te geluidwering bij de hofwoningen ten minste 33 dB te zijn. De minimaal vereiste geluidwering van de gevel is conform het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 20 dB. Geadviseerd wordt een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels uit te voeren. Eventueel kan gedacht worden aan principeoplossingen zoals een afgesloten galerij in combinatie met een akoestisch absorberend plafond, waarmee de geluidbelasting op de achterliggende gevel wordt gereduceerd. Voor de hofwoningen wordt geadviseerd de zuid- en oostgevel uit te voeren met niet te openen geveldelen waardoor deze gevels kunnen worden beschouwd als een niet-geluidgevoelige gevel, waarmee deze formeel niet getoetst hoeft te worden.

- Door het aanbrengen van het geluidscherm bij Aardenhoek 34 hoeven er geen maatwerkvoorschriften meer te worden vastgesteld ter plaatse van de nieuwe woningen. Ter plaatse van de oostgevel van de bestaande woning aan de Aardenhoek 36 wordt vastgelegd dat dit een niet-geluidgevoelige gevel is waardoor deze niet meer meegenomen hoeft te worden in de beoordeling (toetspunt t114 is een blinde gevel). Dit wordt tevens planologisch verankerd in het nieuwe omgevingsplan. Ook voor de overige bedrijven zijn geen maatwerkvoorschriften noodzakelijk.
- In het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties is de piekgeluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen ten gevolge van parkeerbewegingen inzichtelijk gemaakt en getoetst aan de instructieregels uit het Bkl. Uit de rekenresultaten blijkt dat niet zondermeer voldaan kan worden aan de instructieregels. In het kader van aanvaardbaarheid van de piekniveaus kan gesteld worden dat parkeerbewegingen inherent verbonden zijn aan een woongebied. Gesteld kan worden dat parkeergeluid niet uitgesloten kan worden bij een woongebied. Indien alsnog voldaan moet worden aan de instructieregels van het Bkl dient getoetst te worden aan een binnenniveau van maximaal 45 dB(A). Dit betekent dat de geluidwering dan minimaal 30 dB dient te bedragen (geluidbelasting is maximaal 75 dB(A)). Een groot deel van de woningen dient aan de zijde van de parkeerplaatsen reeds een hogere geluidwering te hebben vanwege de bedrijvigheid van Aardenhoek 28 (zie maatwerkvoorschriften). Het is aan de controlerende instantie om te beoordelen of aanvullende voorzieningen dienen te worden getroffen.
- Met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) kan worden gesteld dat, in het kader van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, ten gevolge van alle bedrijven van Aardenhoek 18 t/m Aardenhoek 34 samen niet kan worden voldaan aan de instructieregels. Ten opzichte van de aanvullende voorwaarden van het gemeentelijke geluidbeleid kan gesteld worden dat de woningen door de gekozen situering een open plaats vullen tussen aanwezige bebouwing. Tevens hebben alle woningen de beschikking over een geluidluwe gevel. Hiermee wordt voldaan aan de hoofd- en subcriteria uit het gemeentelijke geluidbeleid.
- Om te voorzien dat het geluid op de nieuwe woningen aanvaardbaar is en dat Aardenhoek 28 niet wordt belemmerd, is nader onderzoek gedaan naar de toepassing van geluidbeperkende maatregelen en gebouwgebonden maatregelen. Als overdrachtsmaatregel is er gerekend met het toevoegen van een scherm met een hoogte van 4 meter ter hoogte van de noordzijde van de bedrijven aan de Aardenhoek. Indien schermen gerealiseerd worden dienen deze een massa te hebben van minimaal 10 kg/m² en kierdicht te worden uitgevoerd. Eventuele te openen delen in het scherm dienen hier tevens aan te voldoen. Uit de rekenresultaten blijkt dat er ter hoogte van de begane grond een significante reductie optreedt ten opzichte van de maximaal planologische situatie wanneer een scherm wordt gerealiseerd. Het toepassen van een scherm is dus vooral doelmatig voor de begane grond. Het is lastiger om het geluid te reduceren op de verdiepingen. Om daar te kunnen reduceren dienen de schermen erg hoog te zijn om doelmatig te zijn.


- Tevens is nader onderzoek gedaan naar de toepassing van geluidbeperkende maatregelen en gebouwgebonden maatregelen. Ter plaatse van de gevels van de hofwoningen waar niet zondermeer voldaan kan worden aan de geluidseisen uit het omgevingsplan gemeente Breda kan worden gereduceerd tot de standaardwaarde middels één van de in paragraaf 5.3.3 genoemde principeoplossingen.

In onderliggend rapport zijn de geluidniveaus berekend, inzichtelijk gemaakt en tevens getoetst aan de gestelde geluideisen. Op basis van de resultaten kan worden gesteld dat ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige gebouwen na realisatie van de ontwikkeling, met inachtneming van gebouwgebonden maatregelen en een aanvullend onderzoek geluidwering gevels, een akoestisch goed woon- en leefklimaat gewaarborgd blijft en er derhalve akoestisch gezien sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Voor wat betreft het aspect geluid zijn er derhalve geen bezwaren om de wijziging van het omgevingsplan door te voeren.


Bijlage 1: Topografische kaart




Bijlage 2: Situatieschets planlocatie

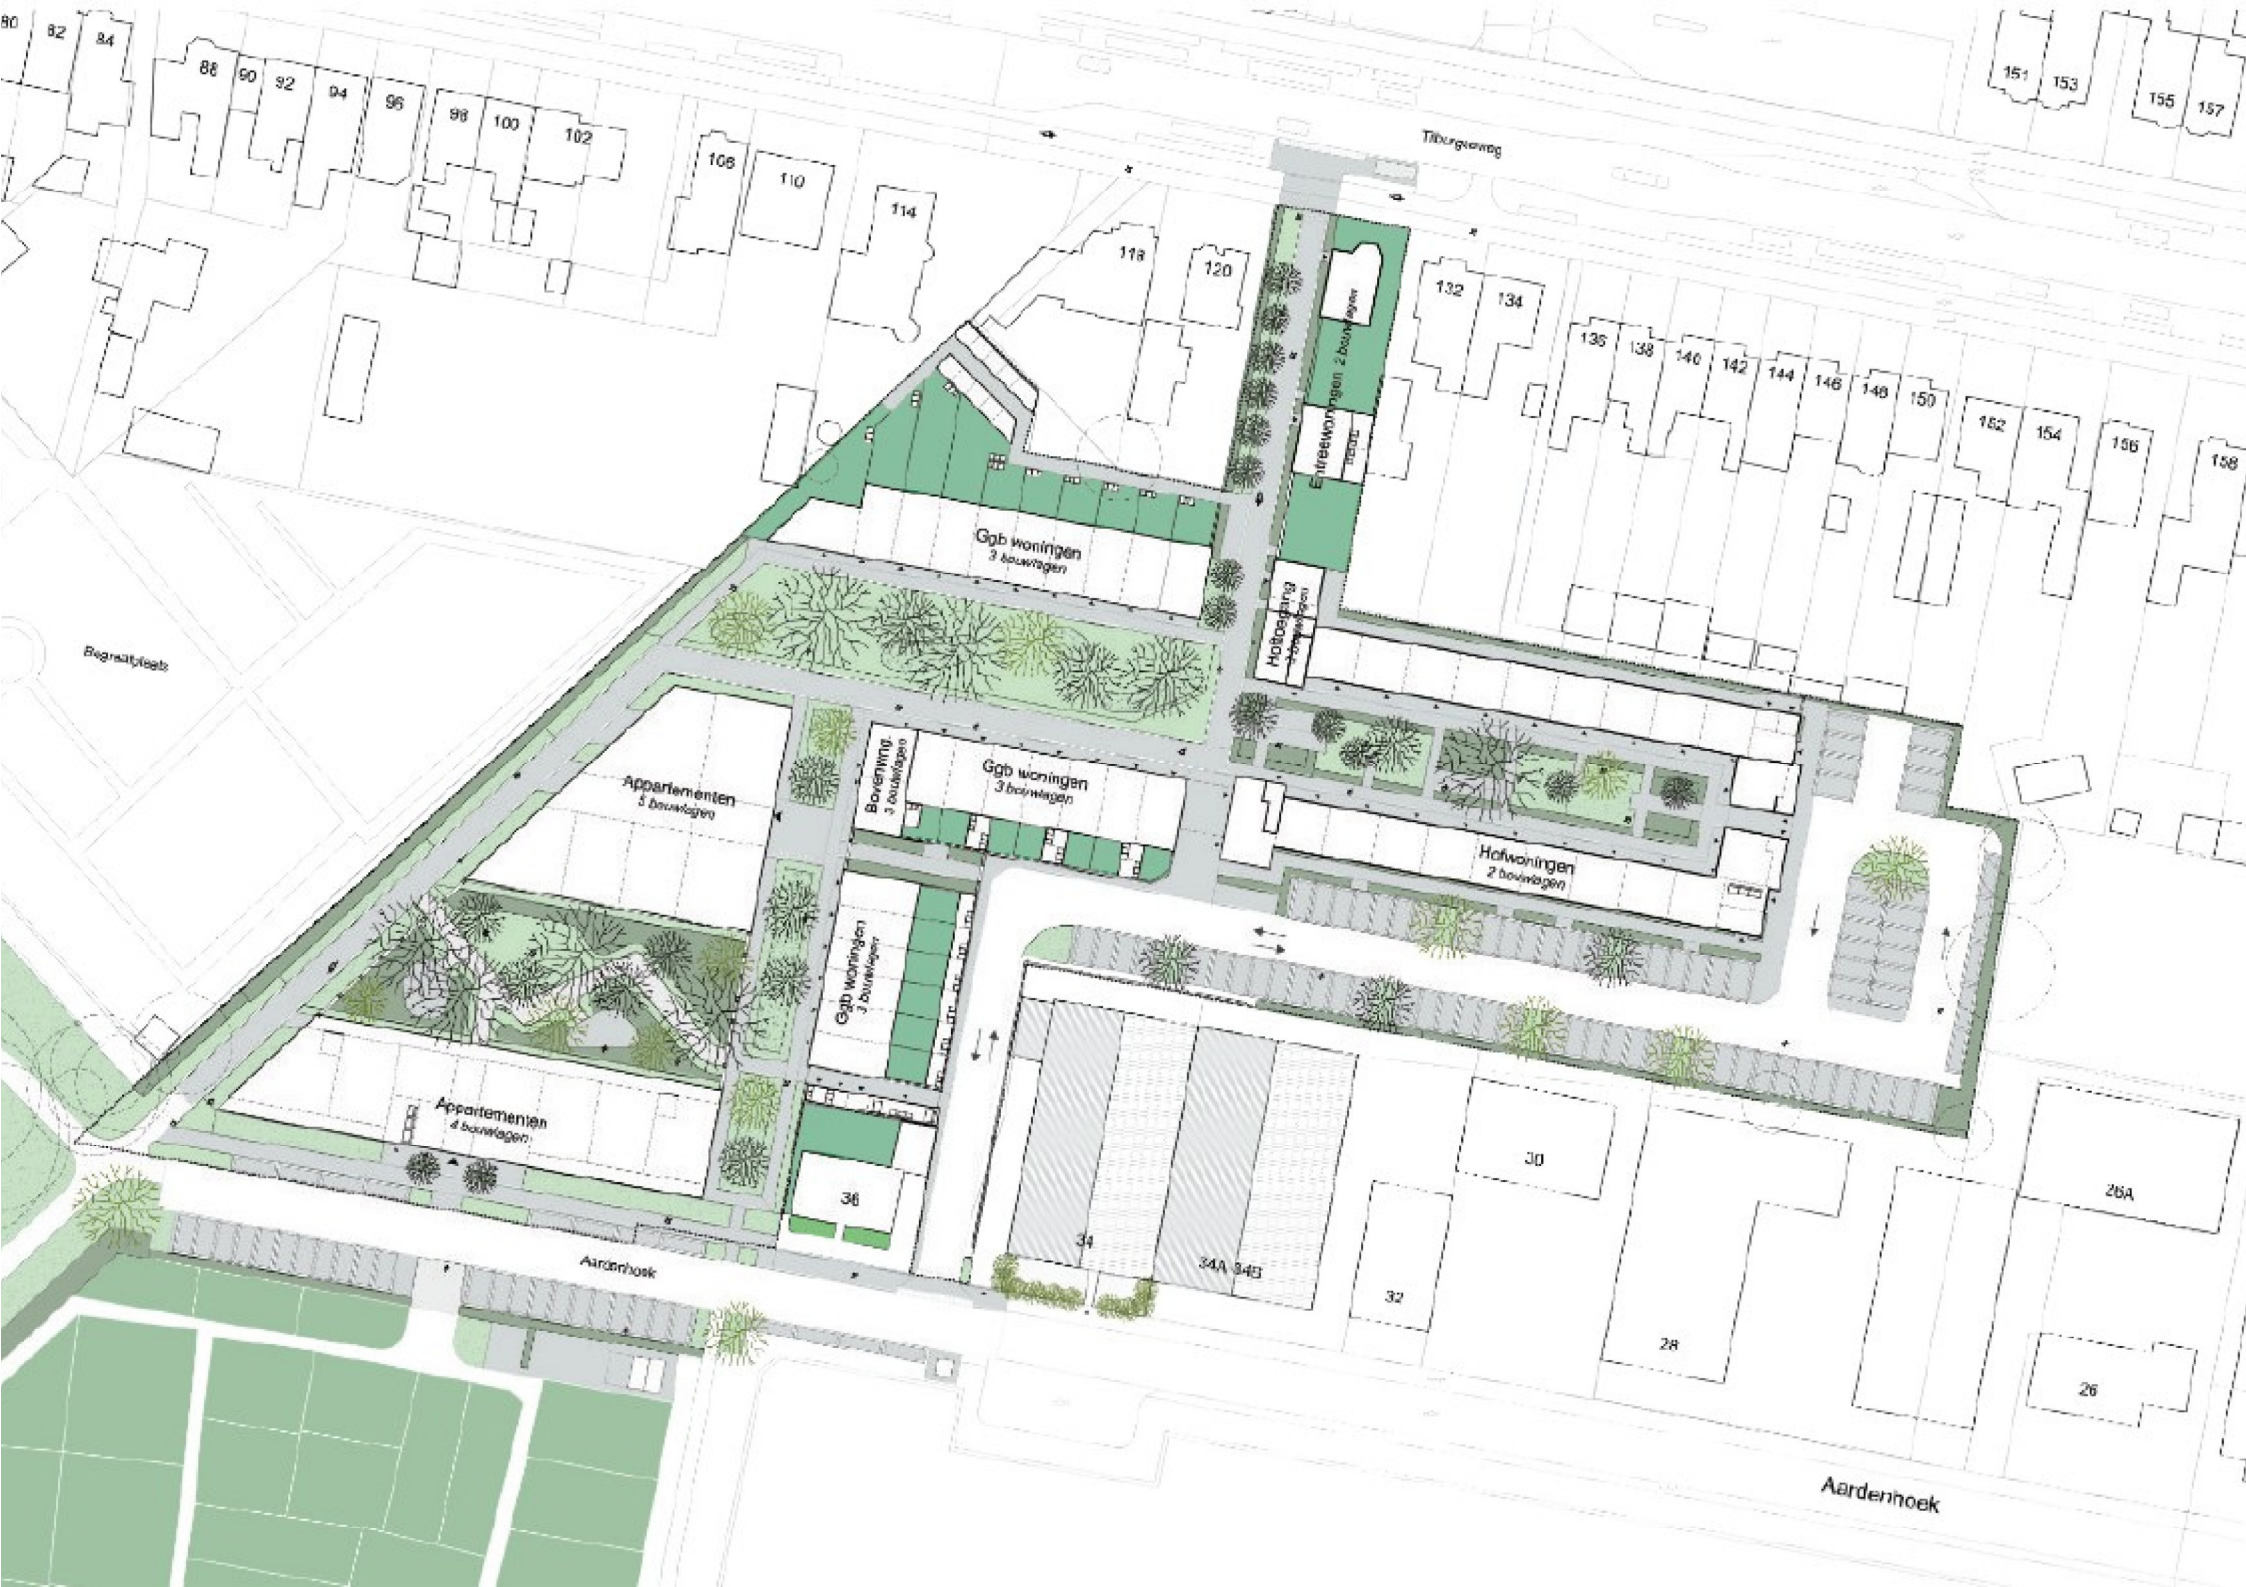



Bijlage 3: Grafisch overzicht van het akoestisch model

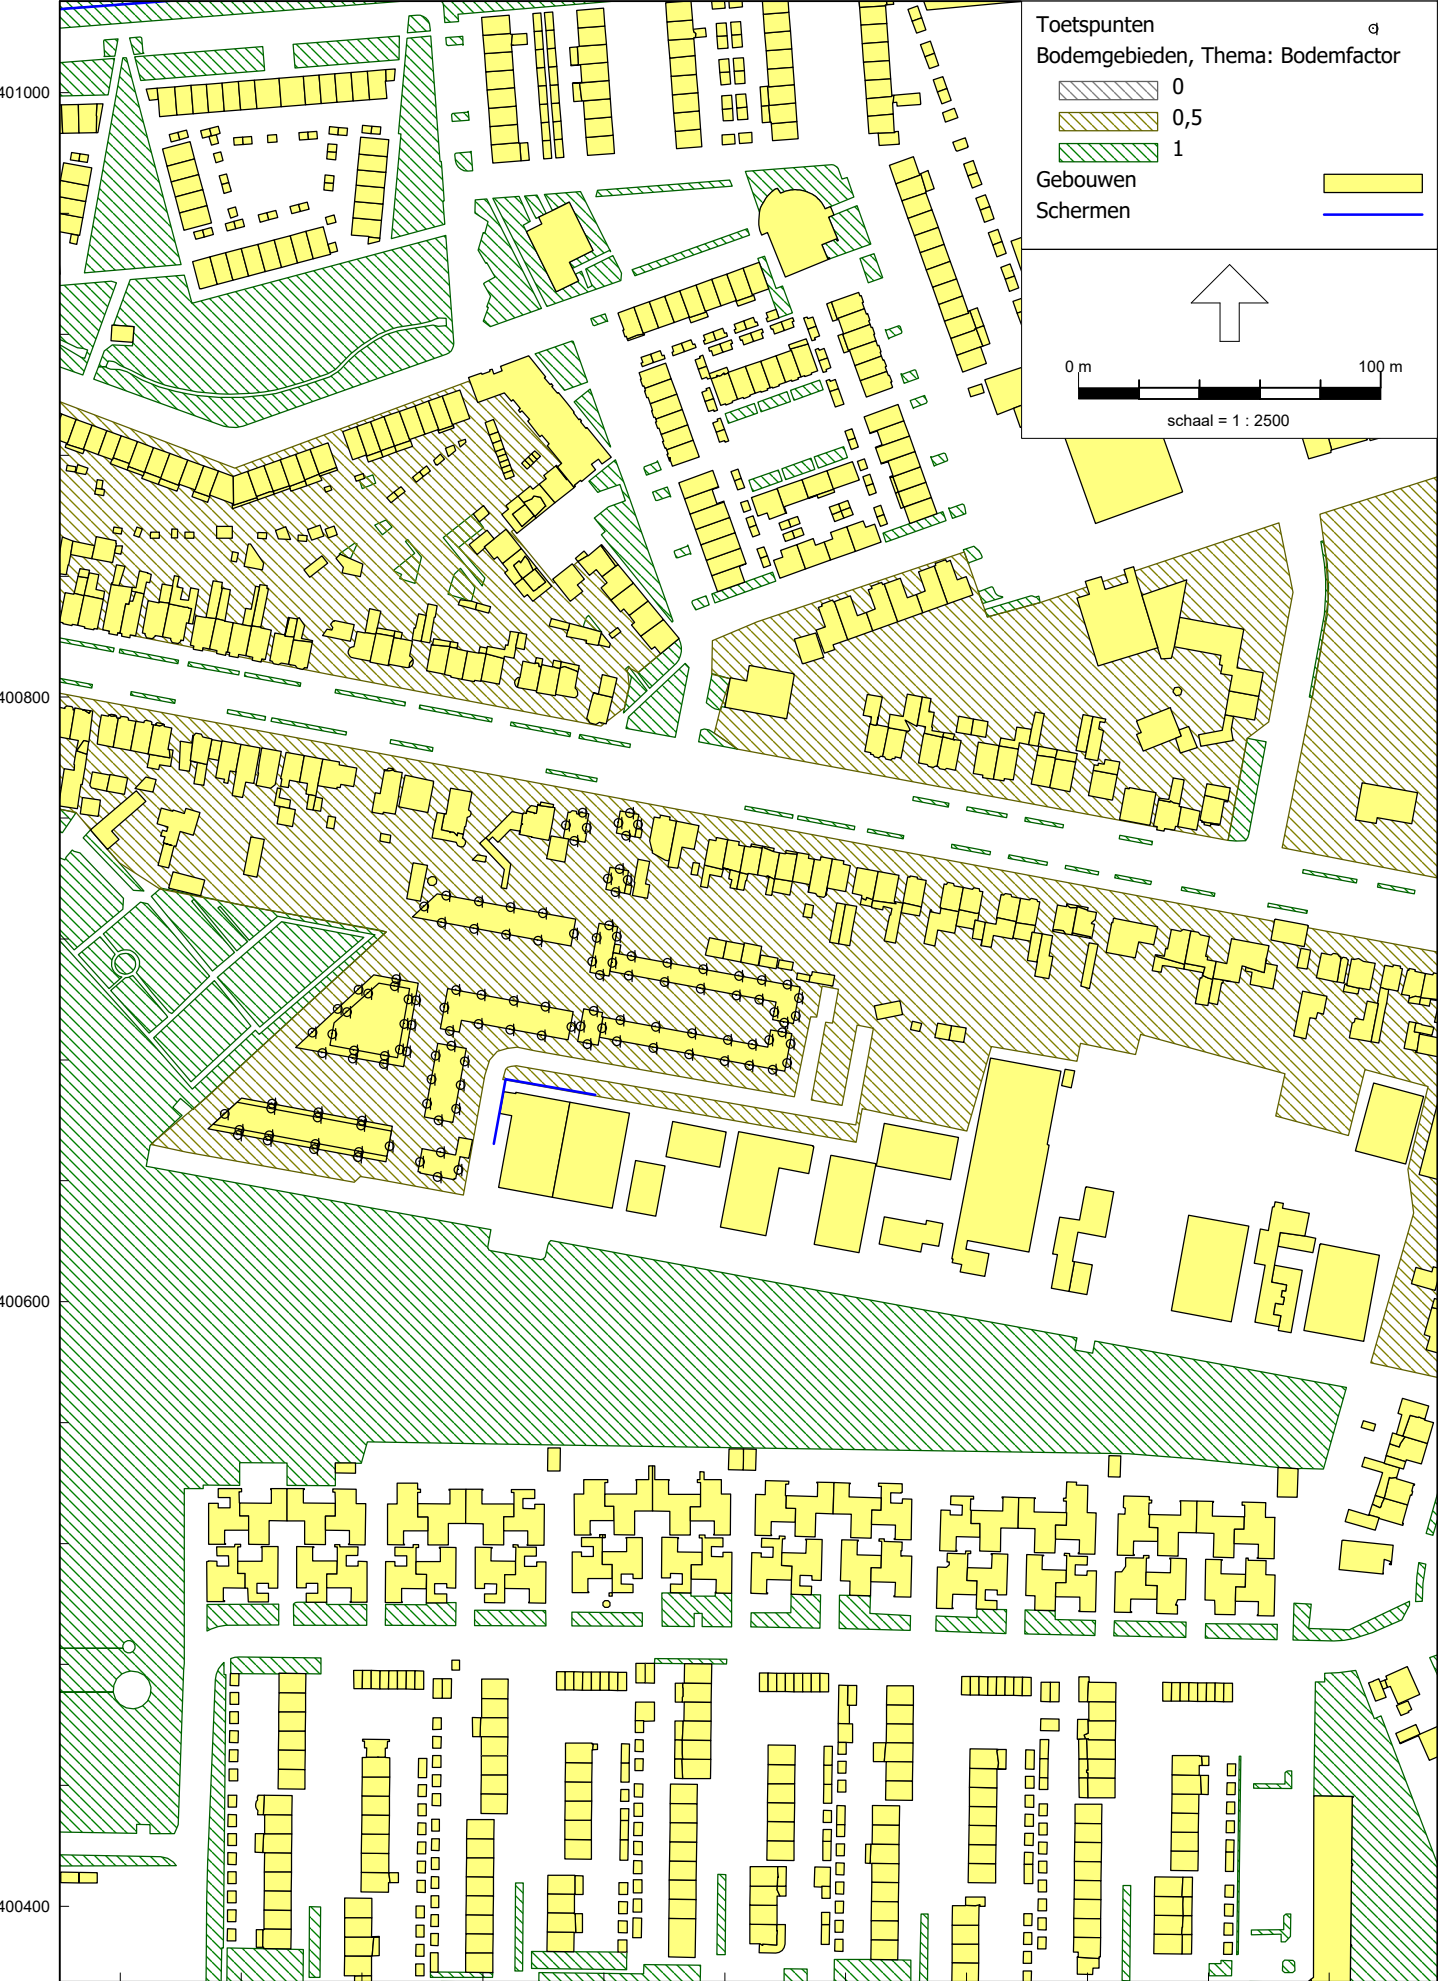





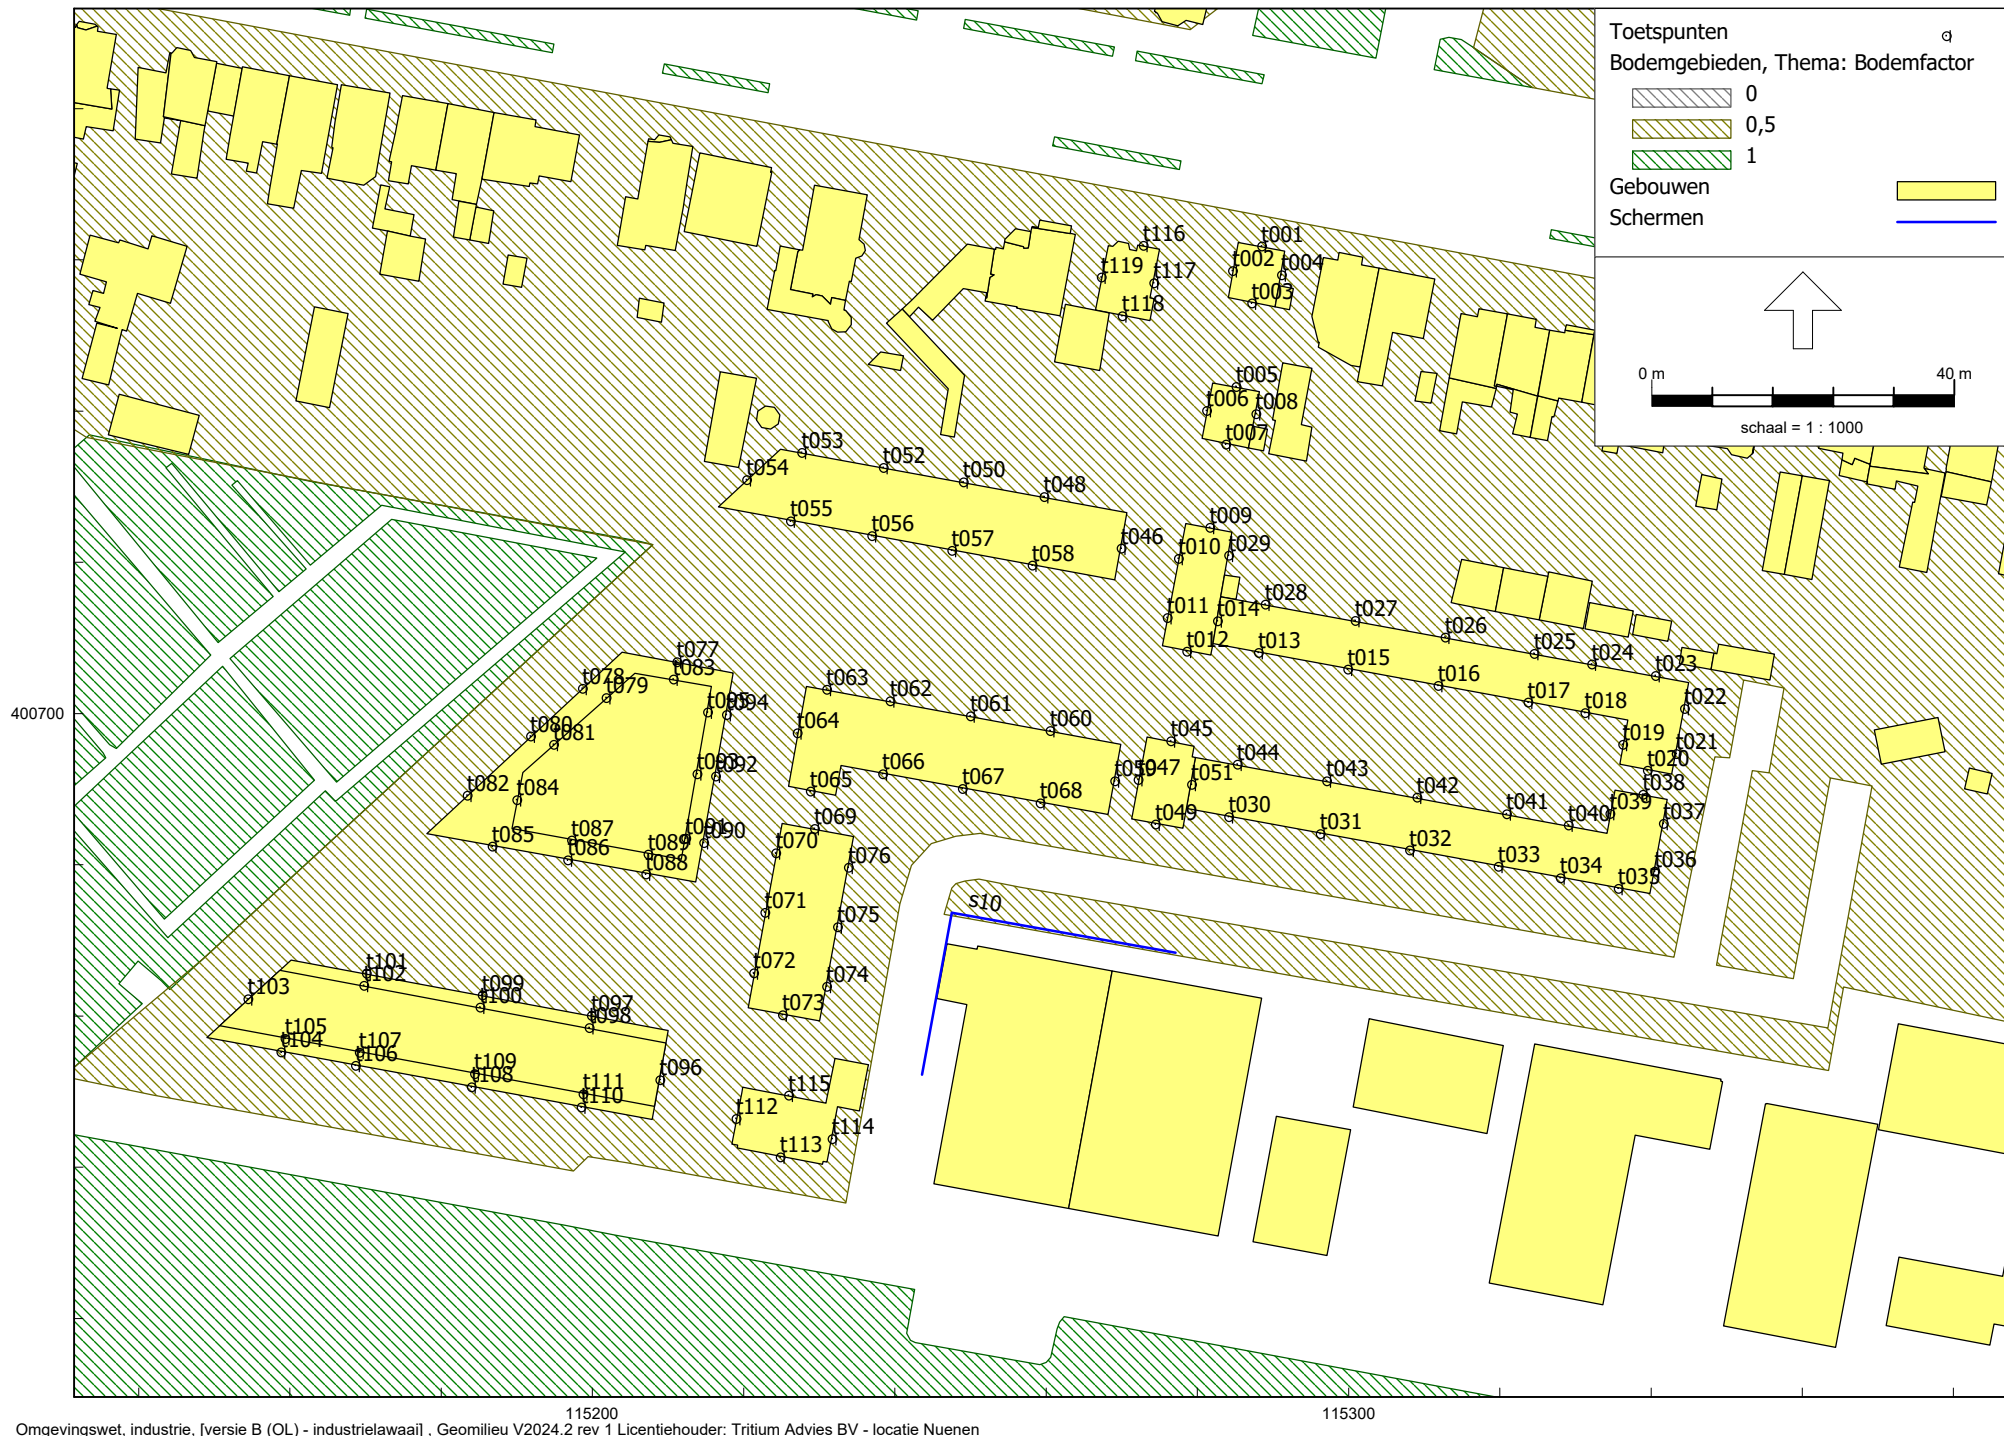

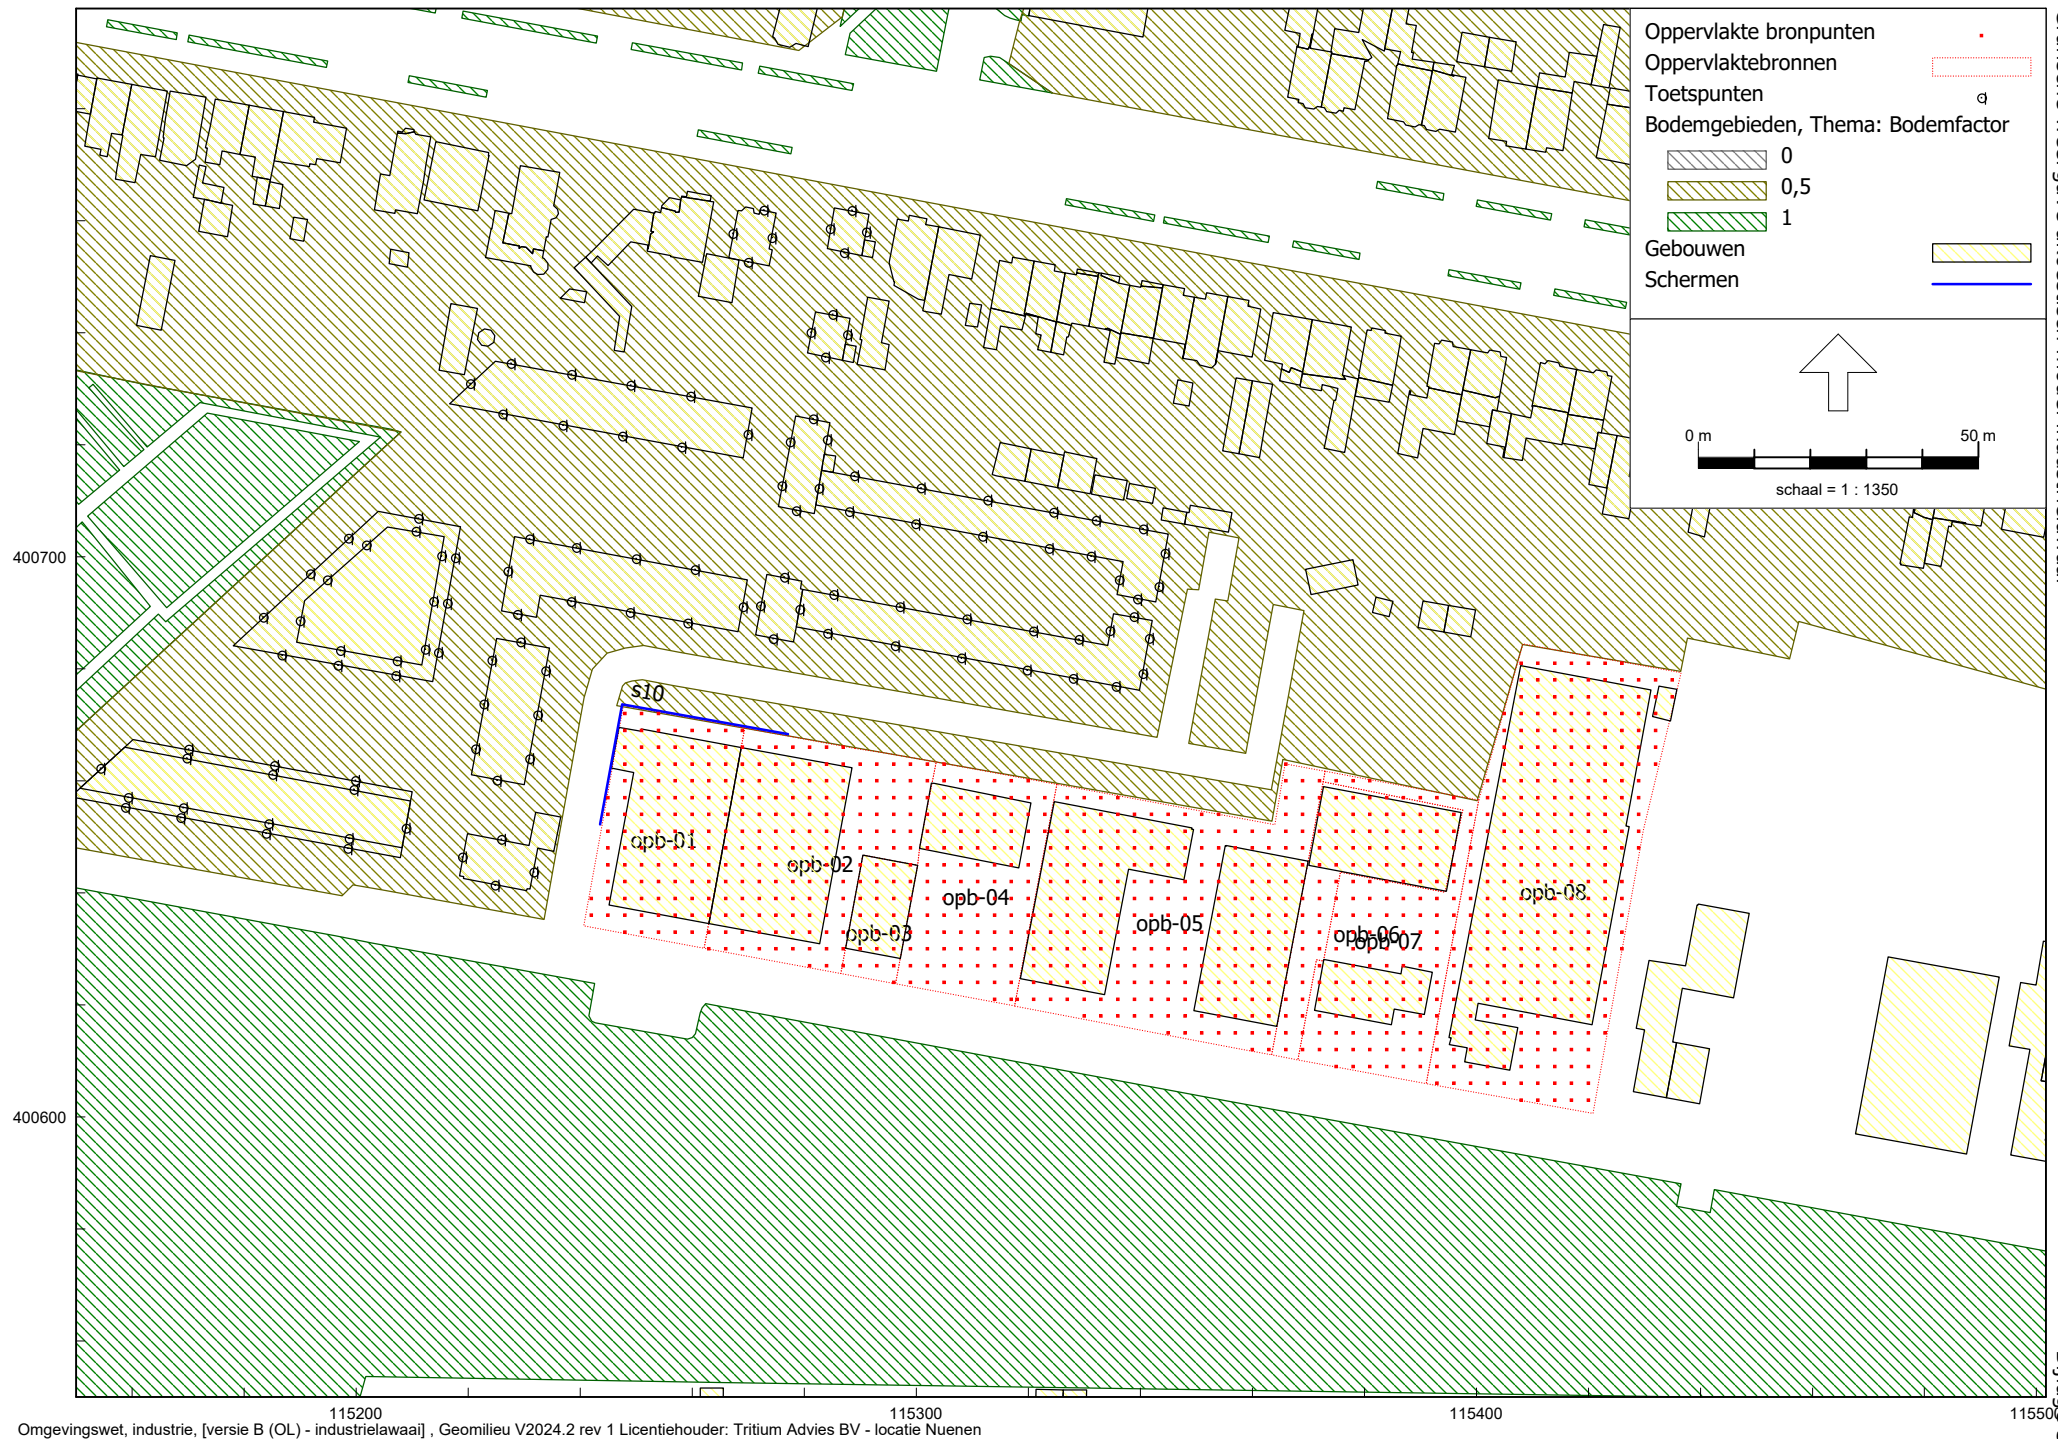




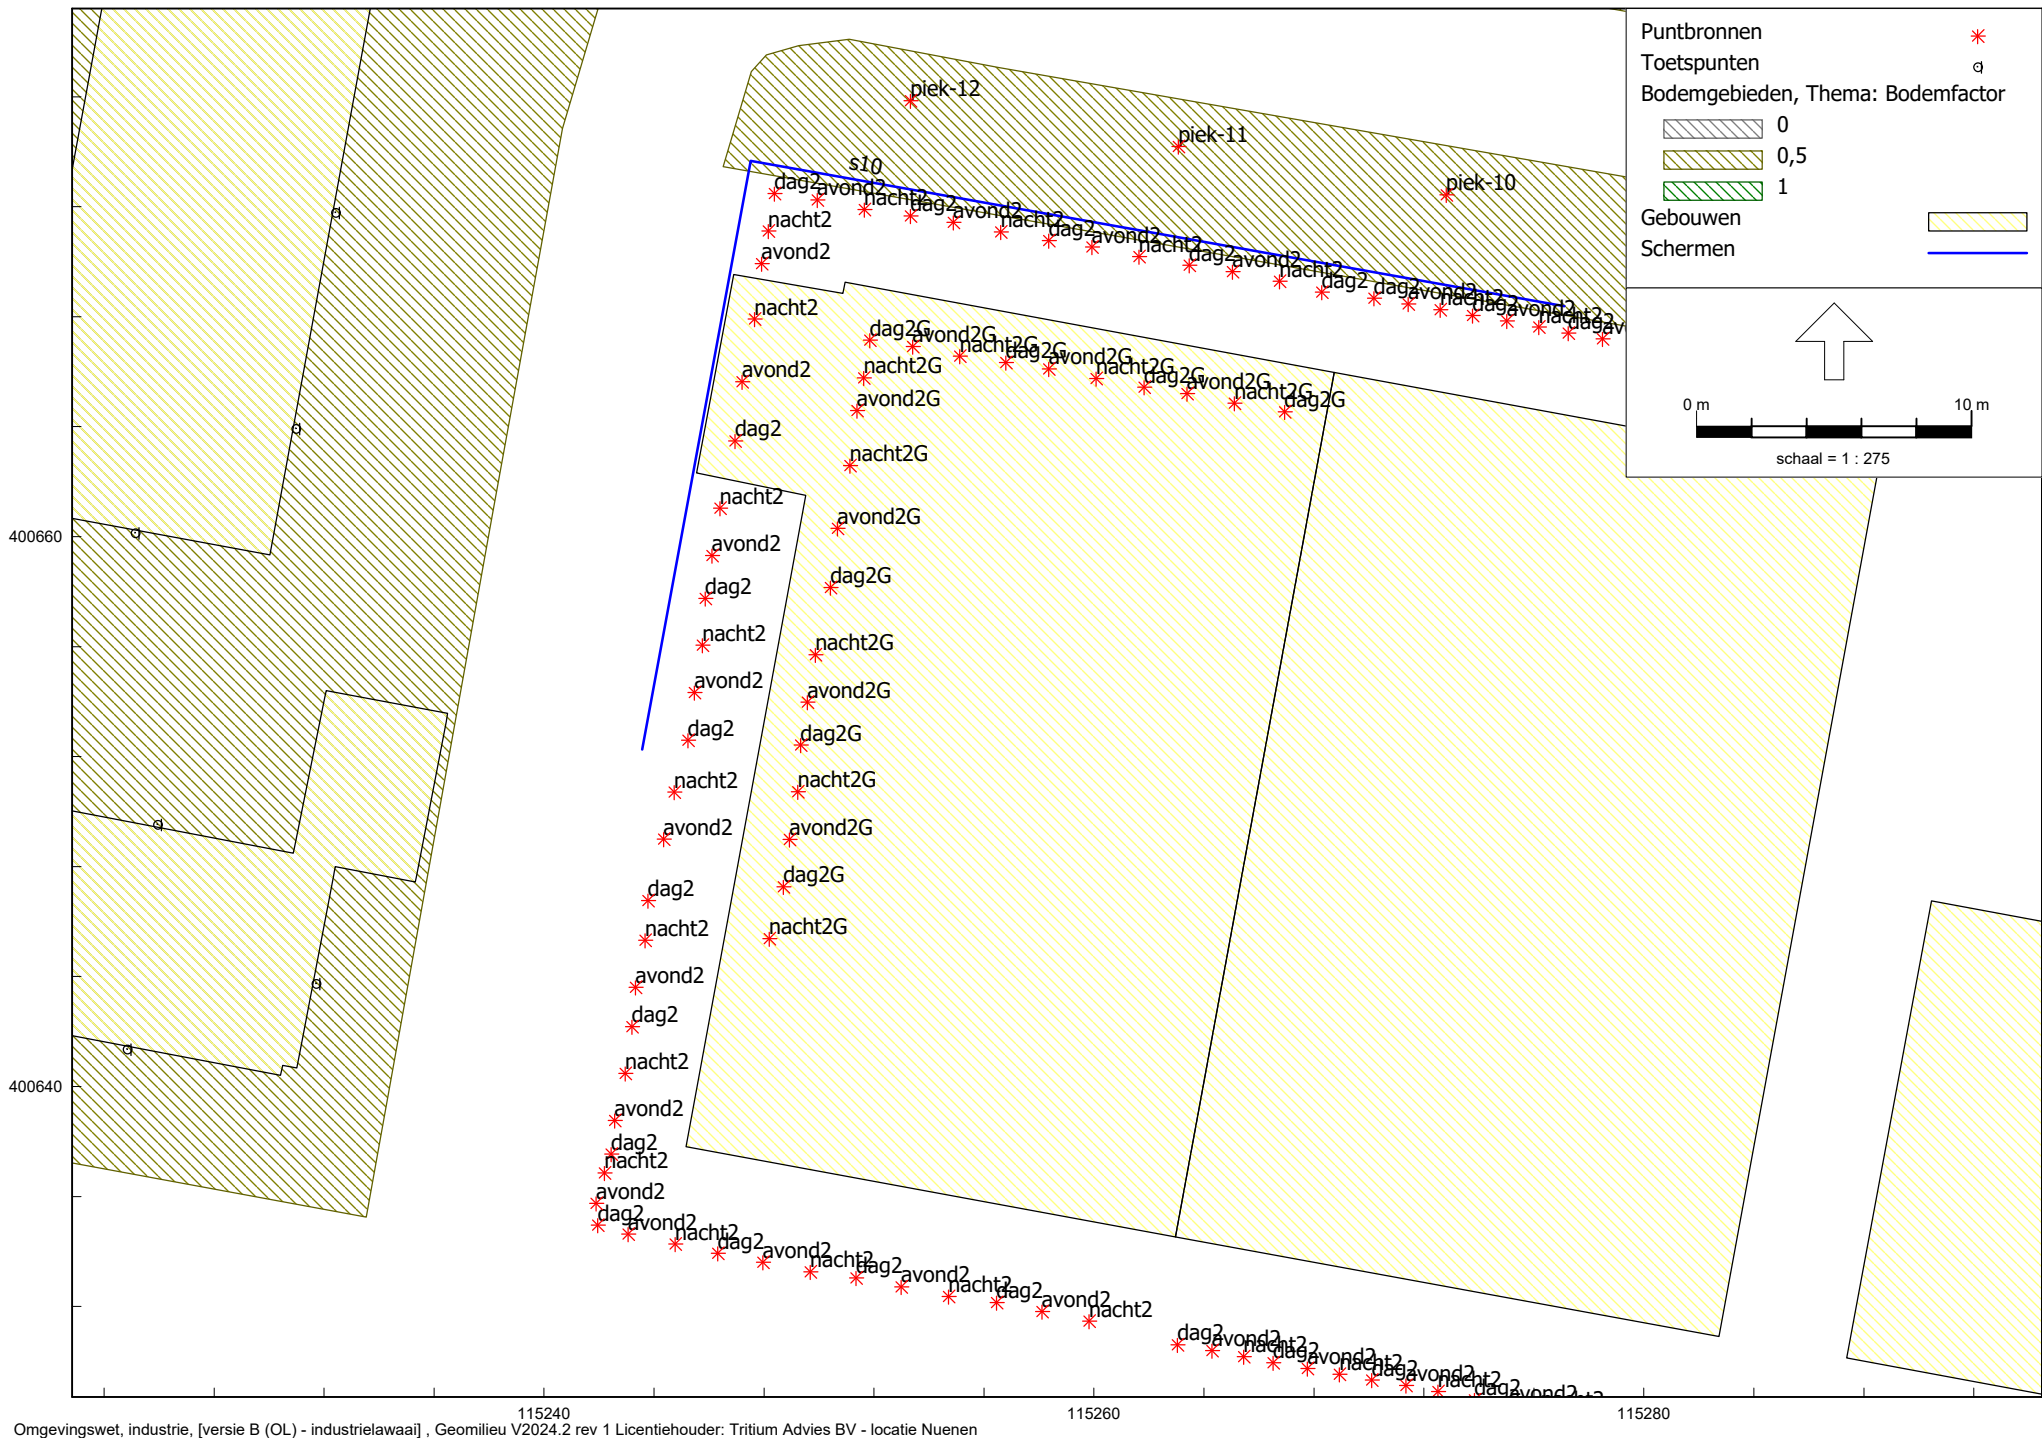

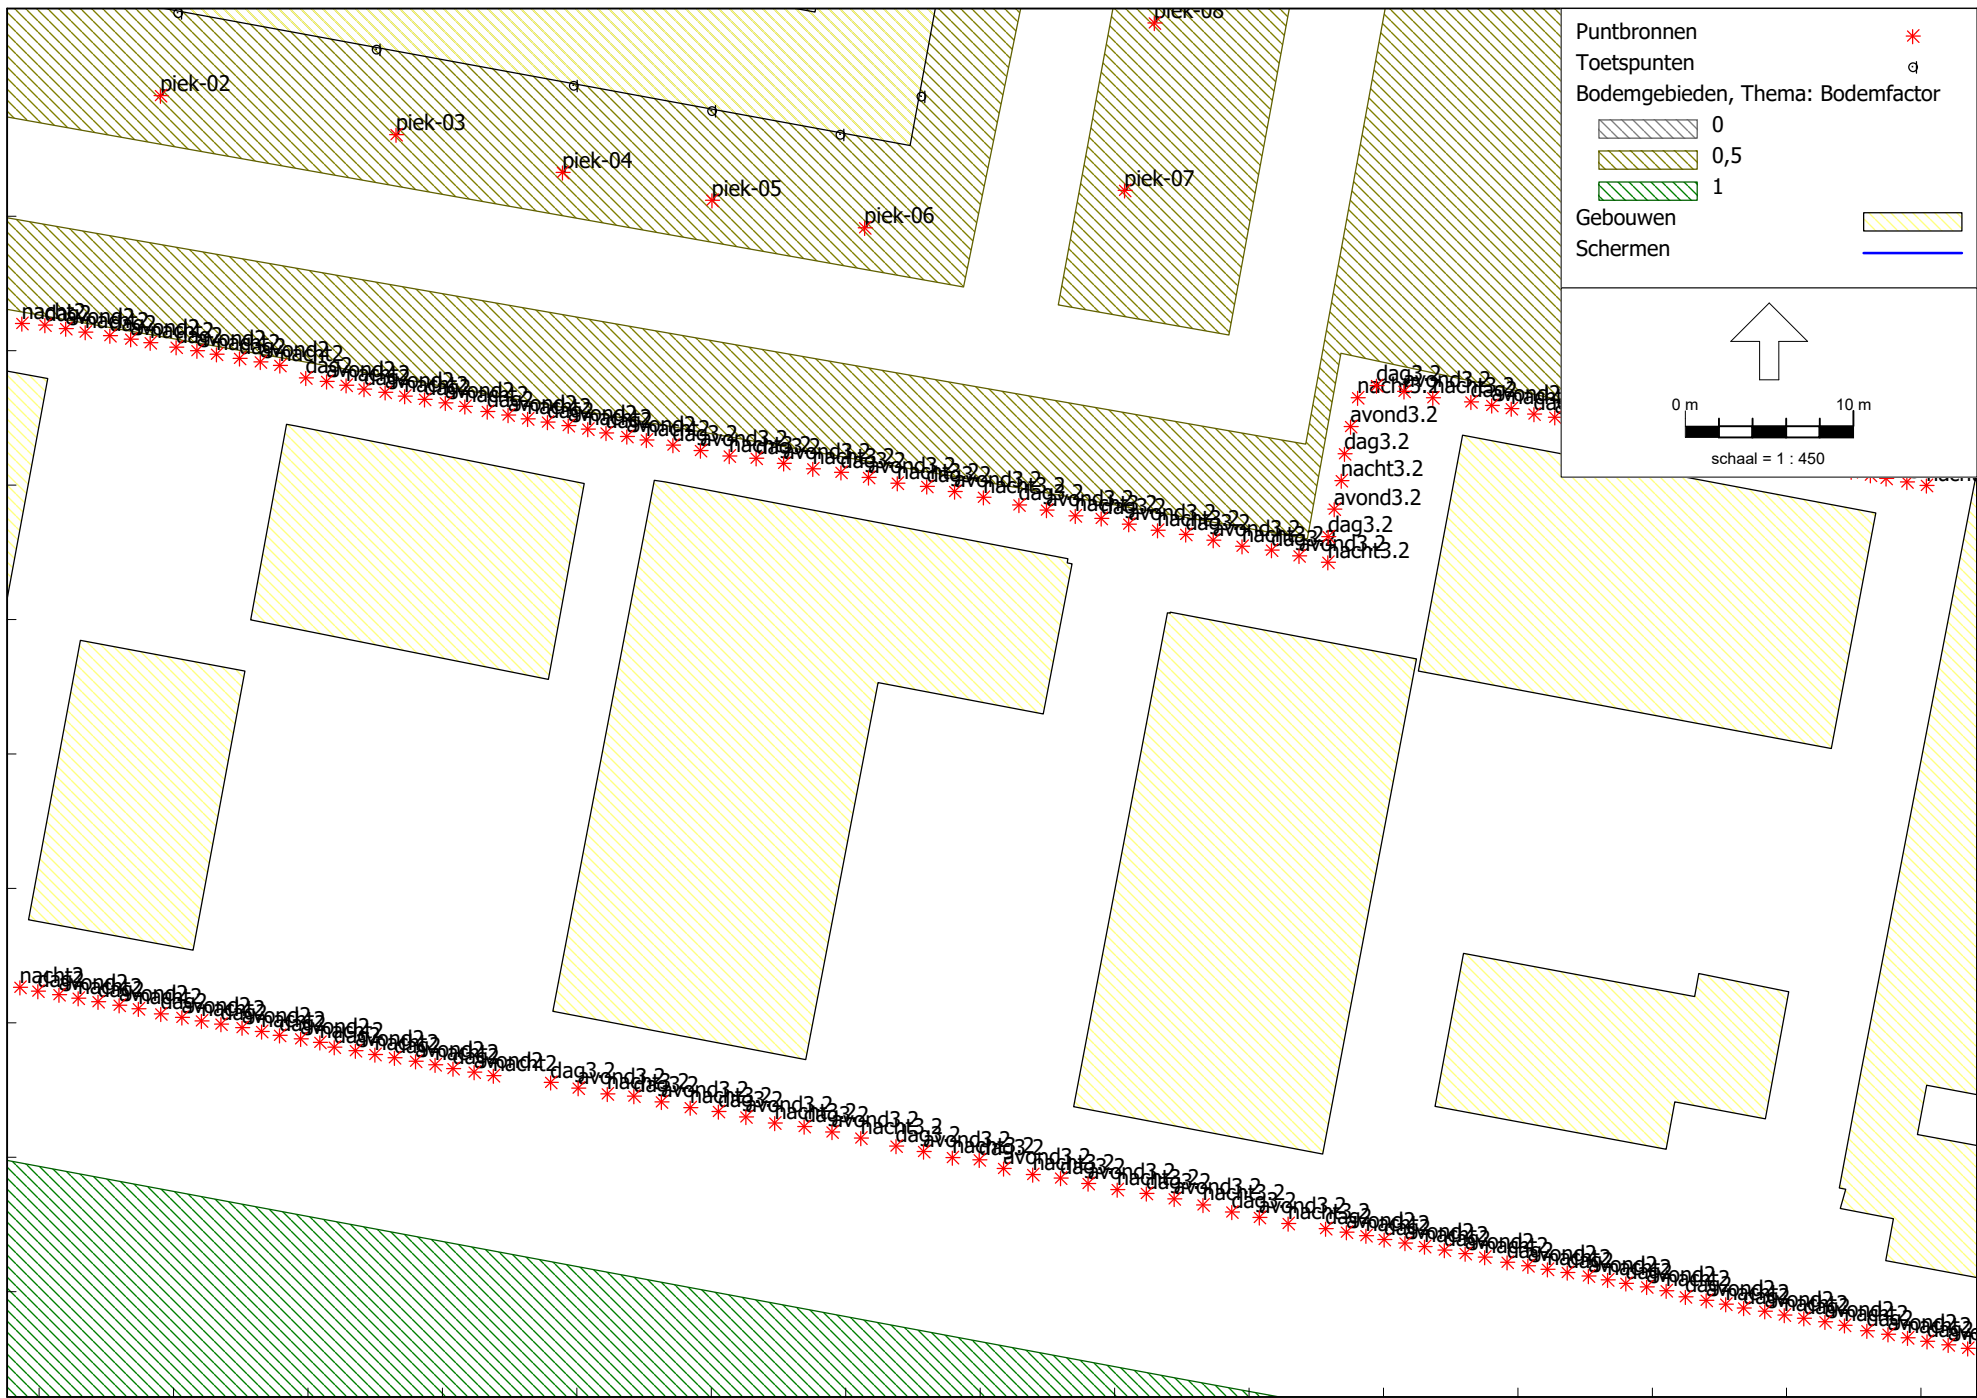

400640

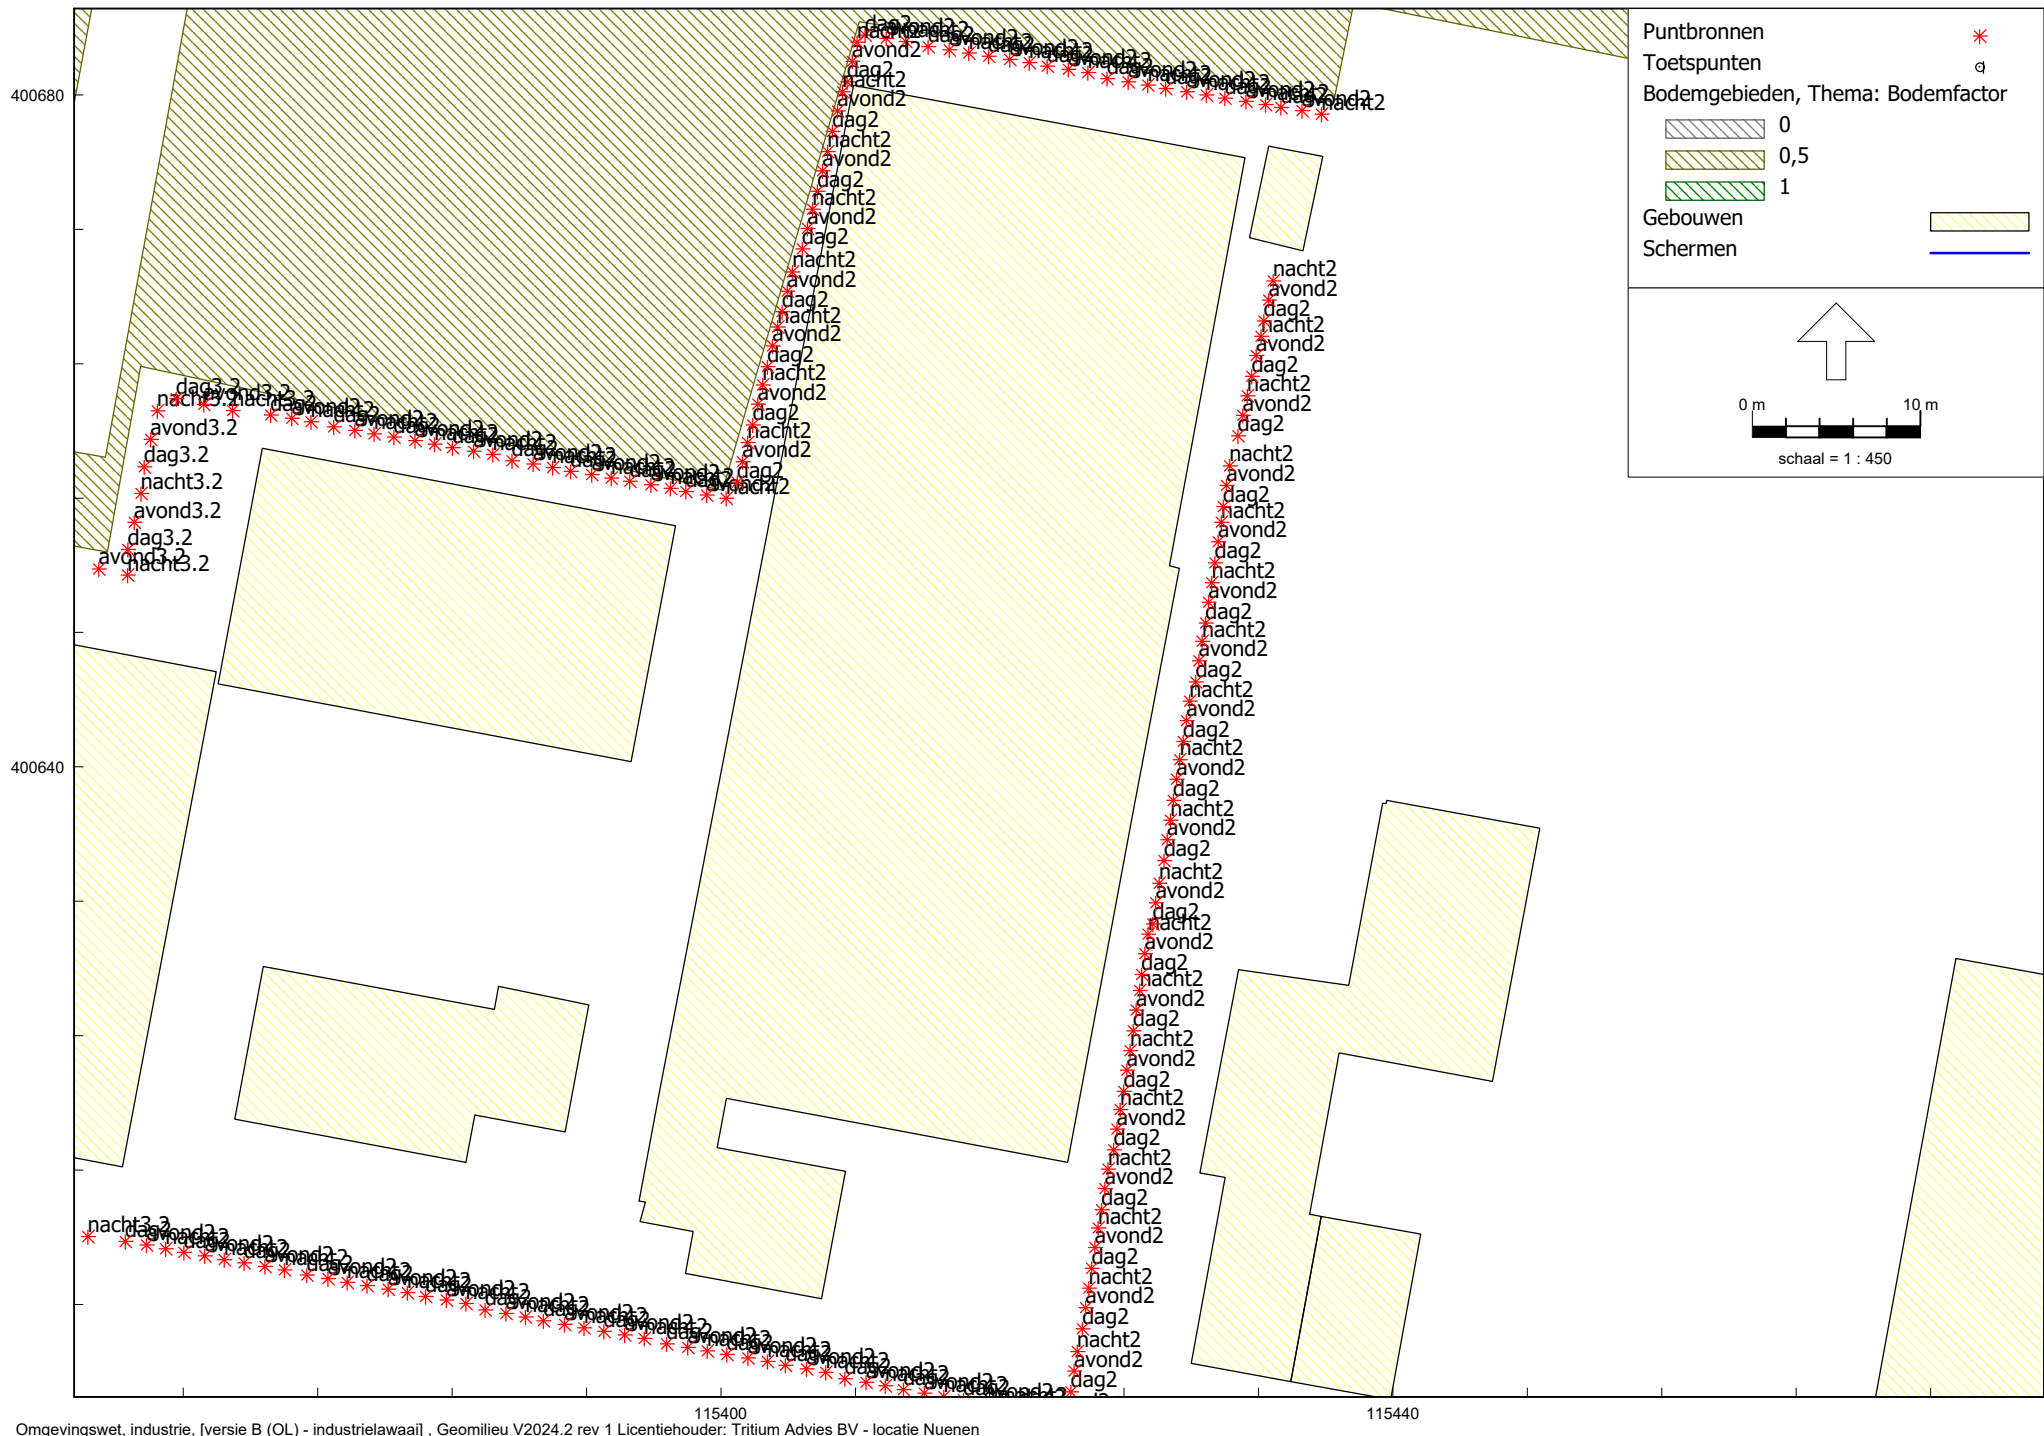

Bijlage 4: Bronvermogens

Geluidbron	Type	Totaal dB(A)	Octaafband in Hz								Opmerking	Bureau	
			31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
Bronvermogens piekniveaus DICHTEN PORTIEREN													
maximaal piekniveau	Lmax	97.8	66.3	69.3	74.4	84.9	92.8	90.9	92.8	87.3	79.1		DvL

Bijlage 5: Invoergegevens akoestisch model

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: industrielawaai

Model eigenschap	
Omschrijving	industrielawaai
Verantwoordelijke	mvdv
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	m.claessens op 8-5-2025
Laatst ingezien door	MvdV op 7-5-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	4
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
t001	toetspunt	115288,51	400761,83	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t002	toetspunt	115284,63	400758,58	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t003	toetspunt	115287,17	400754,32	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t004	toetspunt	115291,12	400758,03	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t005	toetspunt	115285,10	400743,26	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t006	toetspunt	115281,21	400740,06	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t007	toetspunt	115283,76	400735,65	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t008	toetspunt	115287,74	400739,66	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t009	toetspunt	115281,64	400724,64	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t010	toetspunt	115277,50	400720,53	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t011	toetspunt	115276,00	400712,68	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t012	toetspunt	115278,58	400708,24	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t013	toetspunt	115288,07	400708,07	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t015	toetspunt	115299,89	400705,89	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t016	toetspunt	115311,84	400703,69	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t017	toetspunt	115323,71	400701,51	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t018	toetspunt	115331,24	400700,12	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t019	toetspunt	115336,24	400695,93	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t020	toetspunt	115339,53	400692,49	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t021	toetspunt	115343,34	400694,69	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t022	toetspunt	115344,44	400700,66	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t023	toetspunt	115340,55	400705,01	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t024	toetspunt	115332,15	400706,55	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t025	toetspunt	115324,54	400707,95	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t026	toetspunt	115312,77	400710,11	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t027	toetspunt	115300,84	400712,30	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t028	toetspunt	115288,98	400714,48	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t029	toetspunt	115284,14	400720,95	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t030	toetspunt	115284,16	400686,35	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t031	toetspunt	115296,24	400684,12	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t032	toetspunt	115308,06	400681,95	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t033	toetspunt	115319,80	400679,79	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t034	toetspunt	115328,02	400678,28	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t035	toetspunt	115335,67	400676,87	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t036	toetspunt	115340,48	400679,14	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t037	toetspunt	115341,64	400685,46	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t038	toetspunt	115338,90	400689,31	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t039	toetspunt	115334,56	400686,79	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t040	toetspunt	115329,05	400685,25	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t041	toetspunt	115320,90	400686,75	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t042	toetspunt	115309,05	400688,92	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t043	toetspunt	115297,10	400691,11	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t044	toetspunt	115285,27	400693,28	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t046	toetspunt	115269,94	400721,89	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t048	toetspunt	115259,71	400728,68	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t050	toetspunt	115249,03	400730,63	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t052	toetspunt	115238,47	400732,56	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t053	toetspunt	115227,68	400734,53	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t054	toetspunt	115220,38	400730,91	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t055	toetspunt	115226,18	400725,49	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t056	toetspunt	115236,92	400723,51	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t057	toetspunt	115247,54	400721,56	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t058	toetspunt	115258,14	400719,61	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t059	toetspunt	115269,09	400691,11	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t060	toetspunt	115260,53	400697,75	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t061	toetspunt	115250,00	400699,69	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t062	toetspunt	115239,35	400701,66	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t063	toetspunt	115230,96	400703,21	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t064	toetspunt	115227,09	400697,46	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t065	toetspunt	115228,83	400689,74	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t066	toetspunt	115238,40	400692,02	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t067	toetspunt	115248,90	400690,08	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t068	toetspunt	115259,21	400688,19	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t069	toetspunt	115229,36	400684,80	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t070	toetspunt	115224,26	400681,56	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t071	toetspunt	115222,80	400673,71	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t072	toetspunt	115221,32	400665,72	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t073	toetspunt	115225,13	400660,14	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
t074	toetspunt	115230,97	400663,94	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t075	toetspunt	115232,42	400671,79	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t076	toetspunt	115233,86	400679,65	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t077	toetspunt	115211,14	400706,86	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t078	toetspunt	115198,65	400703,35	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t080	toetspunt	115191,83	400697,01	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t082	toetspunt	115183,42	400689,19	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t085	toetspunt	115186,74	400682,44	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t086	toetspunt	115196,74	400680,65	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t088	toetspunt	115207,07	400678,79	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t090	toetspunt	115214,71	400682,93	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t092	toetspunt	115216,28	400691,73	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t094	toetspunt	115217,73	400699,86	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t096	toetspunt	115208,93	400651,55	4,00	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
t097	toetspunt	115199,87	400660,08	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t099	toetspunt	115185,43	400662,78	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t101	toetspunt	115170,11	400665,64	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t103	toetspunt	115154,42	400662,27	4,00	2,00	5,00	8,00	11,00	Ja
t104	toetspunt	115158,81	400655,26	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t106	toetspunt	115168,66	400653,44	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t108	toetspunt	115183,97	400650,62	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t110	toetspunt	115198,50	400647,95	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t112	toetspunt	115218,99	400646,42	4,00	2,00	--	--	--	Ja
t113	toetspunt	115224,83	400641,37	4,00	2,00	--	--	--	Ja
t114	toetspunt	115231,70	400643,75	4,00	2,00	--	--	--	Ja
t115	toetspunt	115225,94	400649,54	4,00	2,00	--	--	--	Ja
t098	toetspunt	115199,58	400658,44	4,00	11,00	--	--	--	Ja
t100	toetspunt	115185,11	400661,16	4,00	11,00	--	--	--	Ja
t102	toetspunt	115169,77	400664,04	4,00	11,00	--	--	--	Ja
t105	toetspunt	115159,34	400657,02	4,00	11,00	--	--	--	Ja
t107	toetspunt	115169,15	400655,20	4,00	11,00	--	--	--	Ja
t109	toetspunt	115184,41	400652,37	4,00	11,00	--	--	--	Ja
t111	toetspunt	115198,77	400649,71	4,00	11,00	--	--	--	Ja
t084	toetspunt	115190,00	400688,59	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t087	toetspunt	115197,21	400683,26	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t089	toetspunt	115207,33	400681,42	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t091	toetspunt	115212,33	400683,53	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t093	toetspunt	115213,82	400692,05	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t095	toetspunt	115215,24	400700,20	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t083	toetspunt	115210,70	400704,56	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t079	toetspunt	115201,81	400702,10	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t081	toetspunt	115194,84	400695,92	4,00	8,00	11,00	14,00	--	Ja
t045	toetspunt	115276,48	400696,37	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t047	toetspunt	115272,17	400691,28	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t049	toetspunt	115274,45	400685,39	4,00	2,00	5,00	8,00	--	Ja
t051	toetspunt	115279,22	400690,64	4,00	8,00	--	--	--	Ja
t014	toetspunt	115282,65	400712,26	4,00	8,00	--	--	--	Ja
t116	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t117	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t118	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja
t119	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	4,00	2,00	5,00	--	--	Ja

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 31	Lw 63
opb-01	Aardenhoek 34 cat. 2	3,00	4,00	Relatief	877,63	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	87,93	87,93
opb-02	Aardenhoek 34A en B cat 2	3,00	4,00	Relatief	1176,42	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	86,71	86,71
opb-03	Aardenhoek 32 cat 2	3,00	4,00	Relatief	214,05	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	85,81	85,81
opb-04	Aardenhoek 30 cat 2	3,00	4,00	Relatief	877,61	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	87,93	87,93
opb-05	Aardenhoek 28 cat 3.2	3,00	4,00	Relatief	1964,50	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	98,93	98,93
opb-06	Aardenhoek 26A cat 2	3,00	4,00	Relatief	566,03	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	87,03	87,03
opb-07	Aardenhoek 26 cat 2	3,00	4,00	Relatief	876,15	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	87,93	87,93
opb-08	Aardenhoek 18 t/m 18C cat 2	3,00	4,00	Relatief	2390,86	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	88,79	88,79

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
opb-01	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	97,47	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10
opb-02	86,71	86,71	86,71	86,71	86,71	86,71	86,71	96,25	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10
opb-03	85,81	85,81	85,81	85,81	85,81	85,81	85,81	95,35	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10
opb-04	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	97,47	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10
opb-05	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	98,93	108,47	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10
opb-06	87,03	87,03	87,03	87,03	87,03	87,03	87,03	96,57	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10
opb-07	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	97,47	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10
opb-08	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	98,33	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	LwrM2 Totaal
opb-01	9,30	9,80	59,33	67,03	73,13	77,73	80,93	81,83	80,83	78,63	78,13	87,93	58,50
opb-02	9,30	9,80	58,11	65,81	71,91	76,51	79,71	80,61	79,61	77,41	76,91	86,71	56,00
opb-03	9,30	9,80	57,21	64,91	71,01	75,61	78,81	79,71	78,71	76,51	76,01	85,81	62,50
opb-04	9,30	9,80	59,33	67,03	73,13	77,73	80,93	81,83	80,83	78,63	78,13	87,93	58,50
opb-05	9,30	9,80	70,33	78,03	84,13	88,73	91,93	92,83	91,83	89,63	89,13	98,93	66,00
opb-06	9,30	9,80	58,43	66,13	72,23	76,83	80,03	80,93	79,93	77,73	77,23	87,03	59,50
opb-07	9,30	9,80	59,33	67,03	73,13	77,73	80,93	81,83	80,83	78,63	78,13	87,93	58,50
opb-08	9,30	9,80	60,19	67,89	73,99	78,59	81,79	82,69	81,69	79,49	78,99	88,79	55,00

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Groep
opb-01	Aardenhoek 34
opb-02	Aardenhoek 34AB
opb-03	Aardenhoek 32
opb-04	Aardenhoek 30
opb-05	Aardenhoek 28
opb-06	Aardenhoek 26A
opb-07	Aardenhoek 26
opb-08	Aardenhoek 18

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

[illegible]

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 32	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 26A	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 32	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	--
avond2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	--

[illegible]

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

[illegible]

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

[illegible]

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 18	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 32	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 32	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 34AB	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2	Aardenhoek 30	99,00	--	--
dag2G	Aardenhoek 34	99,00	--	--
dag2G	Aardenhoek 34	99,00	--	--
dag2G	Aardenhoek 34	99,00	--	--
dag2G	Aardenhoek 34	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
dag3.2	Aardenhoek 28	99,00	--	--
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00

[illegible]

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 32	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 32	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26A	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00

[illegible]

[illegible]

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 30	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 32	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 18	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 26	99,00	99,00	99,00
nacht2	Aardenhoek 34AB	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht2G	Aardenhoek 34	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
nacht3.2	Aardenhoek 28	99,00	99,00	99,00
piek-01	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-02	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-03	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-04	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-05	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-06	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-07	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-08	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-09	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-10	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-11	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-12	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.
piek-13	piek dichtslaan portieren	0,80	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee
piek-14	piek dichtslaan portieren	0,80	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee
piek-15	piek dichtslaan portieren	0,80	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee
piek-16	piek dichtslaan portieren	0,80	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee
piek-17	piek dichtslaan portieren	0,80	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
piek-13	Nee	Nee	66,30	69,30	74,40	84,90	92,80	90,90	92,80	87,30	79,10	97,79
piek-14	Nee	Nee	66,30	69,30	74,40	84,90	92,80	90,90	92,80	87,30	79,10	97,79
piek-15	Nee	Nee	66,30	69,30	74,40	84,90	92,80	90,90	92,80	87,30	79,10	97,79
piek-16	Nee	Nee	66,30	69,30	74,40	84,90	92,80	90,90	92,80	87,30	79,10	97,79
piek-17	Nee	Nee	66,30	69,30	74,40	84,90	92,80	90,90	92,80	87,30	79,10	97,79

Model: industrielawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
piek-13	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-14	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-15	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-16	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00
piek-17	Parkeergeluid plan	99,00	99,00	99,00

Rapport: Groepenbeheer
Model: industrielawaai
versie B (OL) - Gebied
Lijst van: Alle items

[illegible]

[illegible]

Rapport: Groepenbeheer
Model: industrielawaai
versie B (OL) - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Aardenhoek 34	Puntbron	nacht2G	piekbron nacht
Aardenhoek 34	Puntbron	nacht2G	piekbron nacht
Aardenhoek 34	Oppervlaktebron	opb-01	Aardenhoek 34 cat. 2

Bijlage 6: Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 34
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	13,4	8,4	3,4	13,4
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	15,0	10,0	5,0	15,0
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	26,5	21,5	16,5	26,5
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	28,6	23,6	18,6	28,6
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	20,7	15,7	10,7	20,7
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	24,1	19,1	14,1	24,1
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	15,0	10,0	5,0	15,0
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	19,0	14,0	9,0	19,0
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	21,5	16,5	11,5	21,5
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	24,7	19,7	14,7	24,7
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	23,2	18,2	13,2	23,2
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	25,7	20,7	15,7	25,7
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	17,7	12,7	7,7	17,7
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	25,1	20,1	15,1	25,1
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	27,8	22,8	17,8	27,8
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	33,3	28,3	23,3	33,3
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	34,9	29,9	24,9	34,9
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	37,0	32,0	27,0	37,0
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	34,9	29,9	24,9	34,9
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	29,1	24,1	19,1	29,1
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	25,1	20,1	15,1	25,1
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	26,2	21,2	16,2	26,2
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	28,9	23,9	18,9	28,9
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	23,1	18,1	13,1	23,1
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	27,6	22,6	17,6	27,6
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	23,1	18,1	13,1	23,1
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	27,8	22,8	17,8	27,8
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	22,8	17,8	12,8	22,8
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	27,6	22,6	17,6	27,6
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	20,8	15,8	10,8	20,8
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	16,9	11,9	6,9	16,9
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	20,4	15,4	10,4	20,4
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	15,9	10,9	5,9	15,9
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	15,2	10,2	5,2	15,2
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	16,0	11,0	6,0	16,0
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	17,5	12,5	7,5	17,5
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	17,0	12,0	7,0	17,0
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	18,4	13,4	8,4	18,4
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	18,0	13,0	8,0	18,0
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	19,8	14,8	9,8	19,8
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	22,4	17,4	12,4	22,4
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	19,1	14,1	9,1	19,1
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	20,7	15,7	10,7	20,7
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	22,0	17,0	12,0	22,0
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	21,8	16,8	11,8	21,8
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	21,6	16,6	11,6	21,6
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	24,2	19,2	14,2	24,2
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	39,4	34,4	29,4	39,4
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	43,6	38,6	33,6	43,6
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	37,5	32,5	27,5	37,5
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	40,5	35,5	30,5	40,5
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	35,8	30,8	25,8	35,8
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	38,2	33,2	28,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 34
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	36,1	31,1	26,1	36,1
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	32,6	27,6	22,6	32,6
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	35,1	30,1	25,1	35,1
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	31,3	26,3	21,3	31,3
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	33,8	28,8	23,8	33,8
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	20,5	15,5	10,5	20,5
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	19,3	14,3	9,3	19,3
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	19,6	14,6	9,6	19,6
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	17,1	12,1	7,1	17,1
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	19,5	14,5	9,5	19,5
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	22,7	17,7	12,7	22,7
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	21,3	16,3	11,3	21,3
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	25,8	20,8	15,8	25,8
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	21,4	16,4	11,4	21,4
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	25,0	20,0	15,0	25,0
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	26,0	21,0	16,0	26,0
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	29,0	24,0	19,0	29,0
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	29,2	24,2	19,2	29,2
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	33,3	28,3	23,3	33,3
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	34,5	29,5	24,5	34,5
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	31,0	26,0	21,0	31,0
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	33,3	28,3	23,3	33,3
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	33,8	28,8	23,8	33,8
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	40,2	35,2	30,2	40,2
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	44,9	39,9	34,9	44,9
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	45,6	40,6	35,6	45,6
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	22,8	17,8	12,8	22,8
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	21,2	16,2	11,2	21,2
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	41,5	36,5	31,5	41,5
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	47,5	42,5	37,5	47,5
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	20,8	15,8	10,8	20,8
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	23,3	18,3	13,3	23,3
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	32,1	27,1	22,1	32,1
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	19,3	14,3	9,3	19,3
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	21,1	16,1	11,1	21,1
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	20,8	15,8	10,8	20,8
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	17,6	12,6	7,6	17,6
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	19,3	14,3	9,3	19,3
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	19,8	14,8	9,8	19,8
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	17,8	12,8	7,8	17,8
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	19,4	14,4	9,4	19,4
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	20,1	15,1	10,1	20,1
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	22,3	17,3	12,3	22,3
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	25,1	20,1	15,1	25,1
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	23,0	18,0	13,0	23,0
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	25,6	20,6	15,6	25,6
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	27,3	22,3	17,3	27,3
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	26,5	21,5	16,5	26,5
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	27,5	22,5	17,5	27,5
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	26,9	21,9	16,9	26,9
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	28,2	23,2	18,2	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 34
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	28,7	23,7	18,7	28,7
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	42,1	37,1	32,1	42,1
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	42,8	37,8	32,8	42,8
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	28,3	23,3	18,3	28,3
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	28,7	23,7	18,7	28,7
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	27,7	22,7	17,7	27,7
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	28,2	23,2	18,2	28,2
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	28,9	23,9	18,9	28,9
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	26,6	21,6	16,6	26,6
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	27,2	22,2	17,2	27,2
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	28,0	23,0	18,0	28,0
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	25,7	20,7	15,7	25,7
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	26,4	21,4	16,4	26,4
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	38,7	33,7	28,7	38,7
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	42,0	37,0	32,0	42,0
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	42,8	37,8	32,8	42,8
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	41,4	36,4	31,4	41,4
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	45,5	40,5	35,5	45,5
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	46,4	41,4	36,4	46,4
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	42,7	37,7	32,7	42,7
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	47,7	42,7	37,7	47,7
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	48,4	43,4	38,4	48,4
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	43,4	38,4	33,4	43,4
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	48,4	43,4	38,4	48,4
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	49,0	44,0	39,0	49,0
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	38,2	33,2	28,2	38,2
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	40,2	35,2	30,2	40,2
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	41,3	36,3	31,3	41,3
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	29,7	24,7	19,7	29,7
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	30,1	25,1	20,1	30,1
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	28,3	23,3	18,3	28,3
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	29,0	24,0	19,0	29,0
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	28,9	23,9	18,9	28,9
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	29,0	24,0	19,0	29,0
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	43,7	38,7	33,7	43,7
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	46,8	41,8	36,8	46,8
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	46,0	41,0	36,0	46,0
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	49,2	44,2	39,2	49,2
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	49,9	44,9	39,9	49,9
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	47,6	42,6	37,6	47,6
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	49,1	44,1	39,1	49,1
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	43,1	38,1	33,1	43,1
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	48,5	43,5	38,5	48,5
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	23,0	18,0	13,0	23,0
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	21,8	16,8	11,8	21,8
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	23,9	18,9	13,9	23,9
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	25,0	20,0	15,0	25,0
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	22,2	17,2	12,2	22,2
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	22,7	17,7	12,7	22,7
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	21,0	16,0	11,0	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 34
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	23,1	18,1	13,1	23,1
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	24,3	19,3	14,3	24,3
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	21,8	16,8	11,8	21,8
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	21,3	16,3	11,3	21,3
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	20,3	15,3	10,3	20,3
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	22,5	17,5	12,5	22,5
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	25,9	20,9	15,9	25,9
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	23,9	18,9	13,9	23,9
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	25,8	20,8	15,8	25,8
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	21,5	16,5	11,5	21,5
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	21,6	16,6	11,6	21,6
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	22,2	17,2	12,2	22,2
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	30,1	25,1	20,1	30,1
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	32,6	27,6	22,6	32,6
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	33,3	28,3	23,3	33,3
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	37,7	32,7	27,7	37,7
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	28,3	23,3	18,3	28,3
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	29,6	24,6	19,6	29,6
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	30,6	25,6	20,6	30,6
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	40,0	35,0	30,0	40,0
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	34,8	29,8	24,8	34,8
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	37,4	32,4	27,4	37,4
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	41,7	36,7	31,7	41,7
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	31,2	26,2	21,2	31,2
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	34,5	29,5	24,5	34,5
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	40,8	35,8	30,8	40,8
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	36,2	31,2	26,2	36,2
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	40,9	35,9	30,9	40,9
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	41,4	36,4	31,4	41,4
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	47,3	42,3	37,3	47,3
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	45,7	40,7	35,7	45,7
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	37,7	32,7	27,7	37,7
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	39,4	34,4	29,4	39,4
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	39,8	34,8	29,8	39,8
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	39,6	34,6	29,6	39,6
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	36,5	31,5	26,5	36,5
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	34,9	29,9	24,9	34,9
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	20,4	15,4	10,4	20,4
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	19,3	14,3	9,3	19,3
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	20,7	15,7	10,7	20,7
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	21,5	16,5	11,5	21,5
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	30,3	25,3	20,3	30,3
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	31,2	26,2	21,2	31,2
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	26,2	21,2	16,2	26,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 34
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	32,3	27,3	22,3	32,3
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	29,8	24,8	19,8	29,8
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	37,5	32,5	27,5	37,5
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	36,3	31,3	26,3	36,3
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	37,0	32,0	27,0	37,0
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	42,2	37,2	32,2	42,2
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	51,4	46,4	41,4	51,4
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	40,7	35,7	30,7	40,7
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	14,1	9,1	4,1	14,1
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	15,4	10,4	5,4	15,4
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	17,0	12,0	7,0	17,0
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	19,1	14,1	9,1	19,1
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	20,6	15,6	10,6	20,6
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	22,7	17,7	12,7	22,7
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	16,4	11,4	6,4	16,4
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	19,0	14,0	9,0	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	24,0	19,0	14,0	24,0
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	25,9	20,9	15,9	25,9
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	27,5	22,5	17,5	27,5
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	25,3	20,3	15,3	25,3
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	26,2	21,2	16,2	26,2
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	30,6	25,6	20,6	30,6
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	26,6	21,6	16,6	26,6
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	35,8	30,8	25,8	35,8
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	27,0	22,0	17,0	27,0
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	30,9	25,9	20,9	30,9
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	31,2	26,2	21,2	31,2
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	27,2	22,2	17,2	27,2
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	29,0	24,0	19,0	29,0
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	28,2	23,2	18,2	28,2
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	38,0	33,0	28,0	38,0
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	33,8	28,8	23,8	33,8
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	38,7	33,7	28,7	38,7
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	46,6	41,6	36,6	46,6
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	35,3	30,3	25,3	35,3
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	40,1	35,1	30,1	40,1
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	41,7	36,7	31,7	41,7
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	38,4	33,4	28,4	38,4
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	42,3	37,3	32,3	42,3
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	37,9	32,9	27,9	37,9
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	41,8	36,8	31,8	41,8
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	36,5	31,5	26,5	36,5
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	38,6	33,6	28,6	38,6
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	48,5	43,5	38,5	48,5
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	49,2	44,2	39,2	49,2
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	53,6	48,6	43,6	53,6
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	53,8	48,8	43,8	53,8
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	53,2	48,2	43,2	53,2
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	52,8	47,8	42,8	52,8
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	38,6	33,6	28,6	38,6
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	34,5	29,5	24,5	34,5
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	35,0	30,0	25,0	35,0
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	35,0	30,0	25,0	35,0
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	36,2	31,2	26,2	36,2
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	32,7	27,7	22,7	32,7
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	32,6	27,6	22,6	32,6
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	30,9	25,9	20,9	30,9
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	30,6	25,6	20,6	30,6
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	30,9	25,9	20,9	30,9
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	30,9	25,9	20,9	30,9
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	30,6	25,6	20,6	30,6
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	48,9	43,9	38,9	48,9
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	50,6	45,6	40,6	50,6
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	50,3	45,3	40,3	50,3
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	51,6	46,6	41,6	51,6
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	53,0	48,0	43,0	53,0
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	53,8	48,8	43,8	53,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	55,6	50,6	45,6	55,6
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	56,0	51,0	46,0	56,0
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	56,8	51,8	46,8	56,8
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	57,0	52,0	47,0	57,0
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	57,8	52,8	47,8	57,8
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	58,0	53,0	48,0	58,0
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	56,6	51,6	46,6	56,6
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	56,8	51,8	46,8	56,8
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	55,1	50,1	45,1	55,1
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	55,4	50,4	45,4	55,4
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	47,0	42,0	37,0	47,0
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	38,1	33,1	28,1	38,1
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	39,2	34,2	29,2	39,2
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	39,1	34,1	29,1	39,1
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	40,9	35,9	30,9	40,9
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	38,3	33,3	28,3	38,3
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	37,0	32,0	27,0	37,0
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	35,8	30,8	25,8	35,8
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	39,0	34,0	29,0	39,0
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	35,1	30,1	25,1	35,1
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	38,4	33,4	28,4	38,4
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	38,6	33,6	28,6	38,6
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	31,2	26,2	21,2	31,2
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	35,6	30,6	25,6	35,6
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	33,9	28,9	23,9	33,9
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	37,9	32,9	27,9	37,9
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	27,5	22,5	17,5	27,5
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	25,5	20,5	15,5	25,5
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	28,6	23,6	18,6	28,6
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	48,1	43,1	38,1	48,1
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	48,6	43,6	38,6	48,6
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	25,8	20,8	15,8	25,8
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	26,9	21,9	16,9	26,9
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	27,0	22,0	17,0	27,0
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	48,4	43,4	38,4	48,4
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	26,7	21,7	16,7	26,7
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	29,1	24,1	19,1	29,1
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	26,6	21,6	16,6	26,6
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	26,0	21,0	16,0	26,0
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	28,2	23,2	18,2	28,2
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	31,5	26,5	21,5	31,5
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	21,5	16,5	11,5	21,5
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	22,5	17,5	12,5	22,5
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	24,5	19,5	14,5	24,5
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	35,0	30,0	25,0	35,0
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	38,9	33,9	28,9	38,9
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	40,4	35,4	30,4	40,4
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	36,2	31,2	26,2	36,2
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	42,5	37,5	32,5	42,5
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	32,0	27,0	22,0	32,0
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	36,1	31,1	26,1	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	43,7	38,7	33,7	43,7
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	31,0	26,0	21,0	31,0
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	33,0	28,0	23,0	33,0
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	32,1	27,1	22,1	32,1
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	39,7	34,7	29,7	39,7
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	28,9	23,9	18,9	28,9
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	36,4	31,4	26,4	36,4
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	27,7	22,7	17,7	27,7
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	29,0	24,0	19,0	29,0
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	30,1	25,1	20,1	30,1
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	41,2	36,2	31,2	41,2
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	43,3	38,3	33,3	43,3
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	45,6	40,6	35,6	45,6
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	42,5	37,5	32,5	42,5
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	44,6	39,6	34,6	44,6
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	43,1	38,1	33,1	43,1
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	45,0	40,0	35,0	45,0
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	47,0	42,0	37,0	47,0
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	43,8	38,8	33,8	43,8
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	45,8	40,8	35,8	45,8
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	47,6	42,6	37,6	47,6
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	39,1	34,1	29,1	39,1
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	40,7	35,7	30,7	40,7
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	42,9	37,9	32,9	42,9
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	25,6	20,6	15,6	25,6
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	26,4	21,4	16,4	26,4
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	28,7	23,7	18,7	28,7
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	25,7	20,7	15,7	25,7
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	26,8	21,8	16,8	26,8
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	39,4	34,4	29,4	39,4
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	40,5	35,5	30,5	40,5
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	47,0	42,0	37,0	47,0
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	39,3	34,3	29,3	39,3
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	41,2	36,2	31,2	41,2
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	40,4	35,4	30,4	40,4
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	42,7	37,7	32,7	42,7
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	29,3	24,3	19,3	29,3
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	22,9	17,9	12,9	22,9
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	24,2	19,2	14,2	24,2
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	25,0	20,0	15,0	25,0
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	22,3	17,3	12,3	22,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 28
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	23,1	18,1	13,1	23,1
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	23,9	18,9	13,9	23,9
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	25,2	20,2	15,2	25,2
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	22,4	17,4	12,4	22,4
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	23,4	18,4	13,4	23,4
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	31,2	26,2	21,2	31,2
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	36,4	31,4	26,4	36,4
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	35,0	30,0	25,0	35,0
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	25,9	20,9	15,9	25,9
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	27,7	22,7	17,7	27,7
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	30,5	25,5	20,5	30,5
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	27,9	22,9	17,9	27,9
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	30,0	25,0	20,0	30,0
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	43,7	38,7	33,7	43,7
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	44,7	39,7	34,7	44,7
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	27,2	22,2	17,2	27,2
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	45,4	40,4	35,4	45,4
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	31,0	26,0	21,0	31,0
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	45,4	40,4	35,4	45,4
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	45,9	40,9	35,9	45,9
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	38,8	33,8	28,8	38,8
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	40,4	35,4	30,4	40,4
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	41,8	36,8	31,8	41,8
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	45,8	40,8	35,8	45,8
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	30,0	25,0	20,0	30,0
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	32,7	27,7	22,7	32,7
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	44,5	39,5	34,5	44,5
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	34,2	29,2	24,2	34,2
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	43,2	38,2	33,2	43,2
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	46,9	41,9	36,9	46,9
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	46,4	41,4	36,4	46,4
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	31,3	26,3	21,3	31,3
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	38,1	33,1	28,1	38,1
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	41,2	36,2	31,2	41,2
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	43,6	38,6	33,6	43,6
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	36,7	31,7	26,7	36,7
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	39,5	34,5	29,5	39,5
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	42,2	37,2	32,2	42,2
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	35,4	30,4	25,4	35,4
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	37,7	32,7	27,7	37,7
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	40,5	35,5	30,5	40,5
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	25,6	20,6	15,6	25,6
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	21,0	16,0	11,0	21,0
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	22,0	17,0	12,0	22,0
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	23,9	18,9	13,9	23,9
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	33,2	28,2	23,2	33,2
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	36,0	31,0	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	31,0	26,0	21,0	31,0
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	34,2	29,2	24,2	34,2
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	31,6	26,6	21,6	31,6
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	35,8	30,8	25,8	35,8
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	39,1	34,1	29,1	39,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	31,4	26,4	21,4	31,4
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	37,3	32,3	27,3	37,3
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	39,7	34,7	29,7	39,7
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	40,8	35,8	30,8	40,8
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	32,0	27,0	22,0	32,0
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	32,6	27,6	22,6	32,6
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	24,1	19,1	14,1	24,1
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	25,3	20,3	15,3	25,3
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	29,2	24,2	19,2	29,2
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	35,8	30,8	25,8	35,8
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	25,3	20,3	15,3	25,3
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	28,3	23,3	18,3	28,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	26,0	21,0	16,0	26,0
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	31,0	26,0	21,0	31,0
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	37,9	32,9	27,9	37,9
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	27,3	22,3	17,3	27,3
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	34,7	29,7	24,7	34,7
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	29,1	24,1	19,1	29,1
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	29,0	24,0	19,0	29,0
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	37,7	32,7	27,7	37,7
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	34,8	29,8	24,8	34,8
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	36,6	31,6	26,6	36,6
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	36,3	31,3	26,3	36,3
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	37,9	32,9	27,9	37,9
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	38,6	33,6	28,6	38,6
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	41,8	36,8	31,8	41,8
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	41,1	36,1	31,1	41,1
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	47,9	42,9	37,9	47,9
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	37,4	32,4	27,4	37,4
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	41,8	36,8	31,8	41,8
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	39,1	34,1	29,1	39,1
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	43,1	38,1	33,1	43,1
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	39,6	34,6	29,6	39,6
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	43,5	38,5	33,5	43,5
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	38,8	33,8	28,8	38,8
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	42,8	37,8	32,8	42,8
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	49,4	44,4	39,4	49,4
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	50,3	45,3	40,3	50,3
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	54,0	49,0	44,0	54,0
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	54,2	49,2	44,2	54,2
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	53,6	48,6	43,6	53,6
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	53,3	48,3	43,3	53,3
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	40,1	35,1	30,1	40,1
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	36,3	31,3	26,3	36,3
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	36,1	31,1	26,1	36,1
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	36,1	31,1	26,1	36,1
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	36,9	31,9	26,9	36,9
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	32,6	27,6	22,6	32,6
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	32,4	27,4	22,4	32,4
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	51,9	46,9	41,9	51,9
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	53,3	48,3	43,3	53,3
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	53,0	48,0	43,0	53,0
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	54,0	49,0	44,0	54,0
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	54,9	49,9	44,9	54,9
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	55,6	50,6	45,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	56,7	51,7	46,7	56,7
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	57,0	52,0	47,0	57,0
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	57,5	52,5	47,5	57,5
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	57,8	52,8	47,8	57,8
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	58,3	53,3	48,3	58,3
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	58,5	53,5	48,5	58,5
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	56,9	51,9	46,9	56,9
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	57,1	52,1	47,1	57,1
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	55,4	50,4	45,4	55,4
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	55,8	50,8	45,8	55,8
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	47,3	42,3	37,3	47,3
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	48,2	43,2	38,2	48,2
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	39,0	34,0	29,0	39,0
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	41,8	36,8	31,8	41,8
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	40,0	35,0	30,0	40,0
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	42,3	37,3	32,3	42,3
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	38,4	33,4	28,4	38,4
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	41,2	36,2	31,2	41,2
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	40,3	35,3	30,3	40,3
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	38,3	33,3	28,3	38,3
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	40,5	35,5	30,5	40,5
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	41,5	36,5	31,5	41,5
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	40,1	35,1	30,1	40,1
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	43,5	38,5	33,5	43,5
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	47,6	42,6	37,6	47,6
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	30,3	25,3	20,3	30,3
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	50,2	45,2	40,2	50,2
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	52,5	47,5	42,5	52,5
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	53,1	48,1	43,1	53,1
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	28,7	23,7	18,7	28,7
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	29,8	24,8	19,8	29,8
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	30,0	25,0	20,0	30,0
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	51,0	46,0	41,0	51,0
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	32,3	27,3	22,3	32,3
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	24,3	19,3	14,3	24,3
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	25,5	20,5	15,5	25,5
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	36,5	31,5	26,5	36,5
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	40,2	35,2	30,2	40,2
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	41,6	36,6	31,6	41,6
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	43,4	38,4	33,4	43,4
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	34,8	29,8	24,8	34,8
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	38,1	33,1	28,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	44,5	39,5	34,5	44,5
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	42,4	37,4	32,4	42,4
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	45,8	40,8	35,8	45,8
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	46,8	41,8	36,8	46,8
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	35,1	30,1	25,1	35,1
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	37,0	32,0	27,0	37,0
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	40,8	35,8	30,8	40,8
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	38,2	33,2	28,2	38,2
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	34,2	29,2	24,2	34,2
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	36,5	31,5	26,5	36,5
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	38,8	33,8	28,8	38,8
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	46,8	41,8	36,8	46,8
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	48,7	43,7	38,7	48,7
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	46,1	41,1	36,1	46,1
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	49,1	44,1	39,1	49,1
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	50,9	45,9	40,9	50,9
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	50,4	45,4	40,4	50,4
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	51,8	46,8	41,8	51,8
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	48,1	43,1	38,1	48,1
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	51,4	46,4	41,4	51,4
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	52,6	47,6	42,6	52,6
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	42,9	37,9	32,9	42,9
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	44,6	39,6	34,6	44,6
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	46,4	41,4	36,4	46,4
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	33,2	28,2	23,2	33,2
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	34,5	29,5	24,5	34,5
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	31,2	26,2	21,2	31,2
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	31,6	26,6	21,6	31,6
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	44,1	39,1	34,1	44,1
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	50,0	45,0	40,0	50,0
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	50,1	45,1	40,1	50,1
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	52,5	47,5	42,5	52,5
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	46,0	41,0	36,0	46,0
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	49,1	44,1	39,1	49,1
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	52,1	47,1	42,1	52,1
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	46,0	41,0	36,0	46,0
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	49,3	44,3	39,3	49,3
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	51,6	46,6	41,6	51,6
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	31,4	26,4	21,4	31,4
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	26,4	21,4	16,4	26,4
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	29,1	24,1	19,1	29,1
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	30,4	25,4	20,4	30,4
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	25,7	20,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	28,2	23,2	18,2	28,2
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	28,0	23,0	18,0	28,0
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	29,3	24,3	19,3	29,3
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	25,4	20,4	15,4	25,4
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	26,9	21,9	16,9	26,9
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	37,5	32,5	27,5	37,5
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	36,9	31,9	26,9	36,9
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	27,7	22,7	17,7	27,7
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	30,0	25,0	20,0	30,0
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	35,3	30,3	25,3	35,3
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	45,0	40,0	35,0	45,0
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	36,9	31,9	26,9	36,9
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	45,7	40,7	35,7	45,7
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	36,4	31,4	26,4	36,4
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	38,7	33,7	28,7	38,7
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	40,9	35,9	30,9	40,9
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	47,4	42,4	37,4	47,4
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	48,6	43,6	38,6	48,6
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	40,5	35,5	30,5	40,5
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	42,2	37,2	32,2	42,2
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	43,3	38,3	33,3	43,3
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	46,8	41,8	36,8	46,8
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	48,3	43,3	38,3	48,3
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	36,4	31,4	26,4	36,4
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	39,0	34,0	29,0	39,0
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	46,3	41,3	36,3	46,3
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	47,9	42,9	37,9	47,9
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	42,5	37,5	32,5	42,5
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	48,7	43,7	38,7	48,7
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	50,9	45,9	40,9	50,9
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	50,1	45,1	40,1	50,1
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	39,0	34,0	29,0	39,0
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	42,4	37,4	32,4	42,4
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	44,6	39,6	34,6	44,6
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	46,3	41,3	36,3	46,3
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	40,1	35,1	30,1	40,1
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	42,3	37,3	32,3	42,3
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	44,2	39,2	34,2	44,2
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	34,7	29,7	24,7	34,7
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	38,3	33,3	28,3	38,3
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	40,3	35,3	30,3	40,3
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	42,4	37,4	32,4	42,4
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	27,5	22,5	17,5	27,5
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	24,4	19,4	14,4	24,4
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	25,6	20,6	15,6	25,6
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	36,1	31,1	26,1	36,1
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	37,4	32,4	27,4	37,4
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	37,7	32,7	27,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	34,5	29,5	24,5	34,5
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	38,5	33,5	28,5	38,5
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	38,8	33,8	28,8	38,8
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	39,1	34,1	29,1	39,1
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	40,8	35,8	30,8	40,8
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	37,0	32,0	27,0	37,0
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	41,3	36,3	31,3	41,3
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	43,0	38,0	33,0	43,0
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	43,3	38,3	33,3	43,3
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	38,9	33,9	28,9	38,9
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	51,5	46,5	41,5	51,5
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	42,0	37,0	32,0	42,0
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	26,0	21,0	16,0	26,0
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	33,3	28,3	23,3	33,3
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	27,2	22,2	17,2	27,2
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	30,0	25,0	20,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

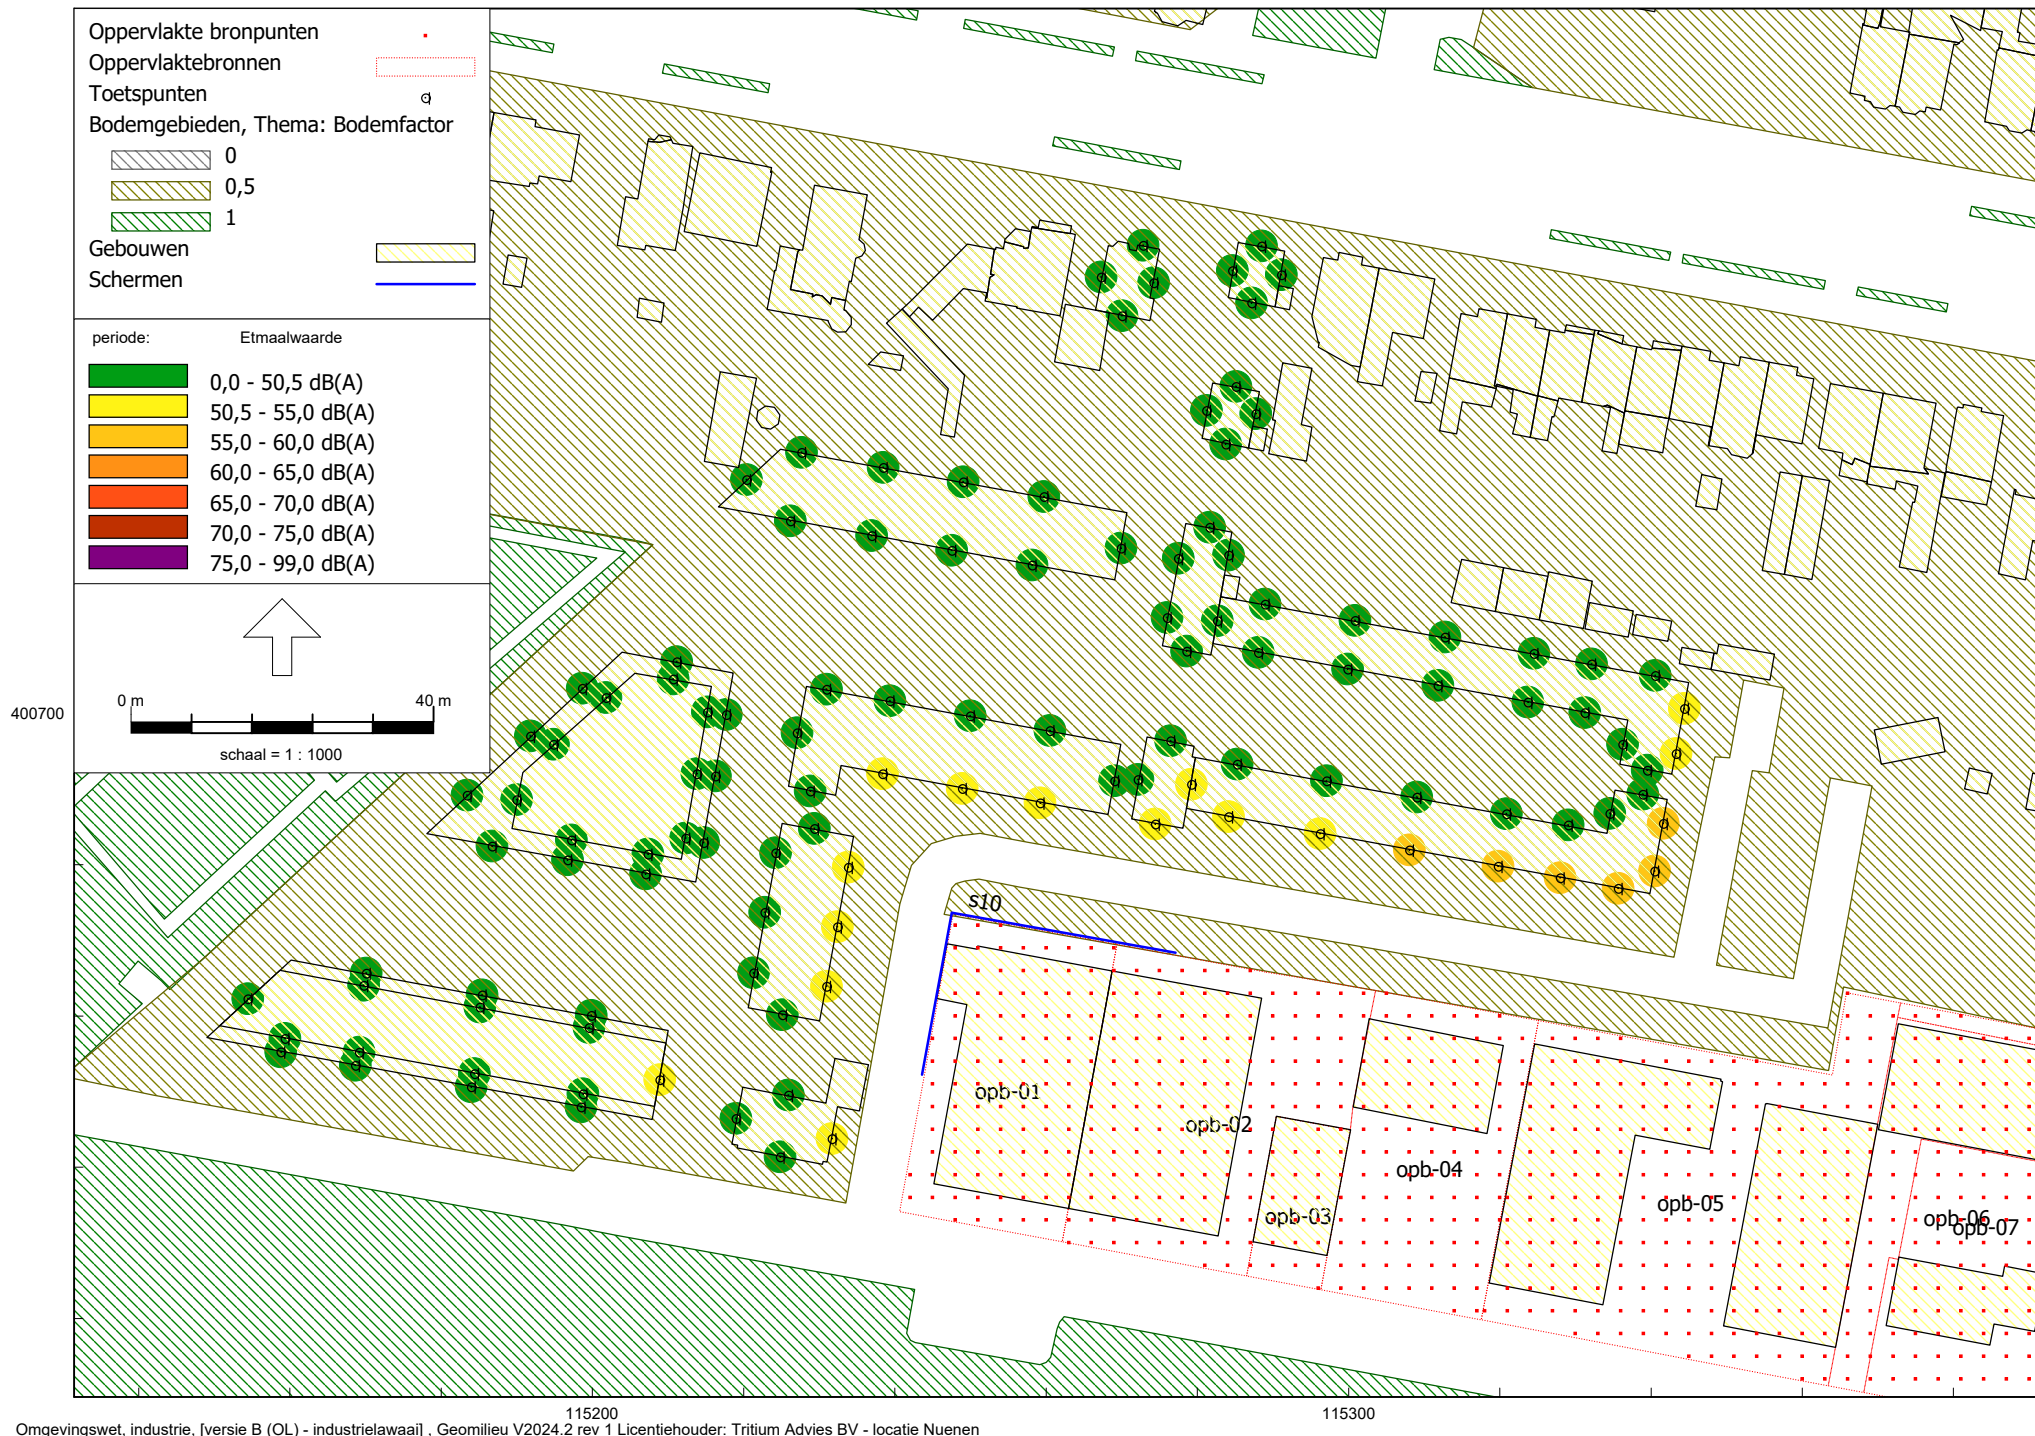

Bijlage 7: Resultaten maximale niveaus (L_{Amax})

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 34

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	32,5	28,4	22,3
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	35,0	29,8	24,8
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	46,2	42,6	37,7
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	49,9	46,3	41,3
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	40,7	37,0	30,7
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	45,1	39,3	34,0
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	35,9	31,1	25,8
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	42,4	36,4	31,9
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	39,5	34,9	29,7
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	43,4	40,0	33,7
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	49,7	45,2	40,8
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	53,8	49,1	44,5
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	42,9	39,1	33,5
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	44,7	40,6	35,2
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	39,0	33,1	28,5
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	47,3	38,9	35,8
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	43,7	38,1	33,2
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	47,6	41,8	36,2
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	53,2	49,1	44,9
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	56,2	51,9	47,0
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	55,7	50,7	46,0
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	58,4	53,4	48,4
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	53,2	49,7	42,0
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	55,1	53,1	45,5
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	50,4	44,7	40,5
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	51,4	45,6	40,8
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	48,3	41,1	37,0
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	45,9	41,9	37,0
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	48,2	43,1	38,2
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	44,9	40,3	35,7
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	48,7	44,6	39,5
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	42,5	37,8	32,3
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	47,0	42,8	36,8
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	42,7	37,7	32,3
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	46,9	43,0	37,1
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	42,6	38,1	32,2
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	47,0	42,8	37,3
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	44,9	40,0	34,8
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	45,4	41,2	35,7
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	44,1	39,2	34,0
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	37,5	32,4	27,2
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	43,9	39,0	34,1
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	36,2	31,9	25,9
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	36,3	32,4	26,6
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	36,2	32,1	25,9
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	37,4	33,3	27,6
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	37,1	33,1	26,9
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	38,0	33,9	29,0
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	37,8	34,1	29,1
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	39,5	33,7	29,0
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	41,2	35,4	30,9
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	38,7	35,2	28,5
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	39,6	36,5	31,3
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	41,7	37,7	32,8
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	40,6	37,2	30,7
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	42,5	34,8	29,8
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	42,9	37,6	32,6
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	60,8	55,3	50,5
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	64,6	59,2	54,3
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	59,8	54,2	49,4
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	63,0	57,5	52,6
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	61,2	53,1	47,9
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	61,8	56,1	50,9
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	59,3	53,5	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 34

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	60,1	55,0	49,7
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	57,8	52,0	47,4
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	59,0	53,5	48,8
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	56,5	50,8	46,2
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	58,2	52,6	47,9
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	45,7	39,6	34,4
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	40,7	35,9	30,5
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	44,4	39,2	34,3
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	38,3	33,1	28,3
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	41,1	36,1	31,0
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	43,0	38,1	33,2
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	40,4	36,0	31,3
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	45,5	40,8	36,0
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	40,7	36,0	31,2
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	43,4	38,9	34,1
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	42,0	37,5	32,2
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	44,4	40,1	34,4
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	43,6	38,8	33,9
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	45,4	40,8	35,6
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	47,0	41,9	36,5
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	47,8	42,6	37,2
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	48,7	42,9	37,2
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	48,6	43,2	37,5
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	52,8	46,2	42,9
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	55,4	48,5	45,3
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	56,0	48,3	45,9
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	52,5	47,8	42,9
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	55,6	50,2	45,4
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	55,9	50,7	45,8
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	60,8	55,5	50,6
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	64,4	59,1	54,2
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	66,1	60,8	55,9
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	41,3	36,8	31,9
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	42,4	36,8	32,0
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	40,7	36,8	31,9
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	62,7	57,3	52,5
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	67,0	61,6	56,8
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	68,4	63,2	58,2
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	38,9	36,4	31,6
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	39,8	37,2	31,7
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	41,8	37,3	32,4
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	54,4	46,4	42,6
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	37,3	34,2	30,2
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	38,5	35,2	31,2
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	40,2	36,2	31,2
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	36,2	33,3	28,4
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	38,0	34,6	29,6
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	38,2	34,6	29,6
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	36,0	33,4	26,2
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	38,2	34,7	27,6
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	38,2	34,7	29,4
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	40,7	36,5	31,3
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	42,7	38,0	33,0
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	44,6	39,6	34,6
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	42,4	37,5	32,5
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	43,6	38,8	33,6
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	44,8	39,9	34,5
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	45,9	41,1	35,6
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	45,7	41,9	36,2
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	46,8	41,9	37,1
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	49,7	45,4	40,7
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	50,3	46,2	42,3
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	49,2	45,8	42,6
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	61,5	55,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 34

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	64,6	59,5	54,5
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	66,3	61,1	56,2
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	47,8	42,7	37,8
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	47,5	42,4	37,4
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	48,5	43,4	38,5
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	47,8	42,8	37,9
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	46,7	42,8	37,9
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	48,4	43,5	38,2
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	45,8	41,8	36,8
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	45,2	41,8	36,9
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	46,7	42,0	37,0
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	44,4	40,2	34,8
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	43,8	40,8	34,1
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	45,6	41,0	35,6
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	54,1	49,3	44,4
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	55,6	51,0	45,8
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	53,0	48,3	43,2
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	59,5	54,3	49,2
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	63,1	58,0	53,3
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	64,5	59,2	54,0
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	61,5	56,7	51,9
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	65,2	59,9	55,3
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	66,3	62,0	56,7
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	62,2	58,2	52,7
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	66,9	63,0	57,7
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	68,1	65,3	60,0
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	62,8	60,1	56,0
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	67,6	64,1	59,4
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	68,4	64,7	59,6
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	56,1	51,0	46,0
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	59,5	54,3	49,5
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	61,0	55,8	50,9
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	48,8	43,6	38,8
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	48,7	43,3	38,5
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	48,7	43,3	38,4
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	47,4	42,9	37,4
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	47,6	43,1	37,6
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	47,8	43,2	37,6
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	48,1	43,1	38,1
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	48,3	43,4	38,2
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	48,3	43,4	38,2
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	65,9	62,2	58,4
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	68,5	63,9	59,1
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	68,6	63,9	59,1
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	69,6	64,0	59,3
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	69,7	65,1	60,4
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	69,8	65,0	60,4
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	66,8	62,1	56,5
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	67,9	63,2	57,8
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	69,0	64,1	59,0
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	65,1	60,1	54,8
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	66,8	62,8	57,5
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	68,1	64,3	58,7
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	40,8	36,0	31,0
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	42,3	37,2	32,5
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	40,7	36,2	30,8
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	42,8	38,3	33,0
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	42,8	39,2	32,9
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	40,2	36,1	31,3
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	40,7	36,0	30,8
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	40,7	35,4	31,0
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	42,5	37,2	32,5
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	43,5	37,8	32,5
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	41,7	36,3	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 34

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	39,9	34,6	29,8
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	39,5	34,5	29,7
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	41,4	36,2	31,5
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	44,1	38,5	34,2
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	43,1	38,0	33,3
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	45,7	40,8	35,7
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	40,4	35,4	30,4
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	40,6	35,2	30,6
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	41,4	35,7	31,4
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	54,3	49,1	43,8
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	58,3	53,3	48,2
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	55,2	50,2	45,2
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	59,4	54,5	49,4
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	58,2	52,9	48,3
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	58,4	53,2	48,4
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	58,8	53,5	48,9
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	52,7	46,5	41,9
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	53,2	47,6	42,4
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	49,6	44,2	39,9
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	50,9	45,8	41,2
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	59,2	52,6	48,4
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	54,6	49,5	44,6
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	57,6	52,5	47,8
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	58,5	53,5	48,6
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	58,9	54,2	49,0
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	61,7	56,5	51,7
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	52,1	46,5	41,4
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	54,9	50,0	45,0
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	53,9	48,6	43,8
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	54,9	49,5	44,8
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	60,4	55,7	50,6
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	49,5	45,1	39,9
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	51,4	46,2	41,4
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	53,6	48,8	43,4
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	55,1	49,6	44,6
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	60,6	55,2	50,1
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	60,2	55,0	50,1
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	66,6	61,6	56,7
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	67,5	62,5	57,5
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	66,2	61,1	56,2
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	58,0	54,4	51,1
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	59,8	55,4	51,7
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	60,6	55,5	51,7
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	59,4	54,7	49,7
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	54,6	49,2	45,9
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	57,3	52,0	48,6
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	57,8	52,6	48,7
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	57,3	50,4	46,1
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	52,2	46,8	43,8
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	55,5	50,2	46,8
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	55,9	50,7	46,9
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	54,4	47,6	44,0
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	42,1	37,3	32,0
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	38,6	34,3	29,2
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	39,5	35,3	30,2
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	40,7	35,7	30,6
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	52,5	48,3	42,5
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	54,5	51,6	44,5
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	54,9	52,2	44,9
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	51,1	46,4	41,4
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	54,0	49,5	44,1
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	56,0	53,0	46,0
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	56,0	53,3	46,0
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	50,5	45,7	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 34

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	57,1	52,1	47,1
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	58,1	55,0	48,1
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	58,1	55,4	48,1
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	50,9	45,9	40,9
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	60,6	55,6	50,1
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	60,7	57,4	50,7
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	60,7	57,9	50,7
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	56,9	52,1	46,9
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	56,9	51,7	46,2
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	69,1	64,1	59,2
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	74,6	69,6	64,6
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	60,3	55,2	50,2
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	32,6	29,0	24,1
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	34,5	30,6	25,6
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	38,8	34,0	29,3
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	40,9	36,0	31,4
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	46,3	34,3	34,3
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	50,3	36,7	36,7
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	39,9	34,4	29,0
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	41,8	36,3	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	46,9	42,0	36,9
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	49,2	44,3	39,2
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	50,0	44,7	39,4
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	52,5	46,1	41,6
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	54,6	49,8	45,1
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	56,5	51,8	46,5
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	47,4	42,5	37,4
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	54,3	49,4	44,3
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	49,6	44,8	39,7
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	53,6	48,7	43,6
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	47,8	42,6	37,9
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	49,9	44,8	40,0
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	53,6	48,5	43,7
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	59,2	54,0	49,3
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	49,2	44,4	39,3
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	57,5	52,6	47,6
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	52,3	47,4	42,5
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	53,1	48,5	43,2
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	51,2	46,2	41,4
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	53,3	48,3	43,5
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	50,3	45,1	40,6
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	52,1	47,0	42,3
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	55,9	50,2	46,1
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	61,0	55,8	51,1
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	56,4	51,1	46,5
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	60,9	55,8	51,0
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	66,8	61,8	57,0
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	58,8	53,2	49,0
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	62,3	57,0	52,3
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	63,3	58,7	53,3
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	64,7	60,3	54,7
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	61,3	56,4	51,4
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	64,0	59,1	54,1
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	61,4	56,4	51,5
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	64,4	59,5	54,2
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	62,3	57,4	52,5
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	65,1	60,1	55,1
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	75,6	71,3	65,6
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	75,8	71,4	65,7
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	78,4	73,4	68,4
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	77,8	72,9	67,8
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	77,7	72,6	67,6
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	76,7	71,6	66,7
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	65,4	60,3	55,4
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	58,7	53,7	48,7
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	58,6	53,5	48,4
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	57,8	52,7	47,8
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	57,7	53,0	47,4
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	58,9	53,7	48,5
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	56,0	51,3	46,1
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	57,8	52,9	48,1
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	54,7	50,3	44,8
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	54,0	49,3	44,2
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	52,9	47,7	42,9
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	53,1	47,9	43,2
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	53,1	47,8	42,8
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	57,3	52,2	47,1
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	77,0	70,6	65,2
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	77,2	71,3	66,1
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	77,2	72,0	67,5
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	77,4	72,1	67,6
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	79,5	74,7	69,8
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	79,6	74,7	69,9
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	81,9	77,4	72,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	81,9	77,5	72,2
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	83,1	78,3	73,2
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	83,1	78,4	73,3
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	83,4	78,5	73,4
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	83,5	78,5	73,4
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	82,2	77,2	72,1
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	82,3	77,2	72,2
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	80,0	75,0	70,0
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	80,0	75,1	70,1
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	73,4	68,8	63,6
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	73,5	68,9	63,7
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	62,1	57,2	52,3
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	64,0	59,1	54,1
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	63,7	59,6	52,5
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	64,3	60,1	53,4
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	63,4	59,2	55,0
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	64,2	60,1	55,9
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	59,9	55,3	50,1
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	60,7	56,0	50,8
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	59,5	54,2	49,5
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	60,2	55,1	50,7
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	58,0	52,7	47,4
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	59,5	54,3	49,2
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	56,7	51,1	46,0
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	58,6	53,3	48,5
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	62,3	57,3	52,3
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	51,1	46,7	41,0
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	53,7	48,5	44,0
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	57,9	52,8	48,1
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	61,2	60,4	55,3
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	64,3	62,4	57,2
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	67,8	62,8	57,6
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	49,2	44,1	39,3
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	49,8	44,7	39,9
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	51,1	46,0	41,1
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	74,4	69,1	63,7
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	75,1	69,8	64,6
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	75,0	69,8	64,5
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	48,4	42,7	38,1
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	48,3	43,1	38,4
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	50,0	44,8	40,0
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	74,3	68,6	63,4
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	48,2	43,1	38,0
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	50,5	44,9	39,8
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	49,2	43,7	38,0
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	47,5	42,0	36,8
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	49,0	44,0	38,9
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	51,1	46,3	41,2
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	44,6	39,5	34,4
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	45,8	40,6	35,2
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	47,1	42,0	37,2
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	54,5	49,3	44,2
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	57,4	52,5	47,5
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	63,9	58,5	53,4
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	54,8	49,5	44,4
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	58,2	53,6	48,3
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	65,7	59,5	55,6
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	55,2	49,0	43,7
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	58,6	52,8	47,7
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	65,8	60,8	55,9
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	54,3	48,7	43,5
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	58,6	52,9	47,7
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	64,9	59,9	54,9
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	56,8	51,4	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	58,4	52,9	46,6
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	59,7	54,5	48,7
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	54,0	48,8	43,7
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	57,0	51,9	46,8
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	59,4	52,9	47,9
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	52,9	47,8	43,2
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	55,2	50,1	45,4
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	58,4	53,3	48,4
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	49,3	44,0	38,9
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	51,3	45,9	40,7
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	54,2	48,8	43,3
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	50,9	45,9	40,8
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	53,3	48,1	43,3
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	56,4	51,4	45,7
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	51,2	46,0	40,8
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	53,0	48,2	42,8
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	56,5	51,4	46,2
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	68,6	63,4	58,3
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	70,1	65,0	59,8
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	71,1	66,0	60,9
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	69,6	64,4	59,2
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	71,3	66,1	60,9
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	72,1	67,0	61,8
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	70,5	65,3	60,1
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	72,5	67,3	62,0
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	72,7	67,6	62,4
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	71,8	66,5	61,3
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	73,5	68,4	63,2
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	73,5	68,4	63,2
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	65,5	60,5	55,5
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	66,6	61,5	56,5
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	67,6	62,5	57,8
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	49,5	44,4	39,2
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	51,5	46,4	41,2
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	54,9	49,9	44,8
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	48,0	43,0	37,8
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	49,5	44,3	39,2
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	51,5	46,4	41,2
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	47,8	42,7	37,5
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	49,2	44,0	38,8
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	51,9	46,8	41,7
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	53,2	47,9	42,5
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	59,3	53,4	48,8
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	66,8	61,7	56,9
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	58,2	53,0	47,8
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	63,7	58,4	53,2
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	70,4	63,8	58,7
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	65,1	59,9	54,7
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	68,3	63,1	58,0
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	70,9	65,7	60,6
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	65,9	60,9	55,8
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	67,8	62,6	57,7
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	69,8	64,8	59,8
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	50,2	45,1	40,0
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	52,3	47,1	42,0
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	45,6	40,5	35,4
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	47,5	42,3	37,2
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	48,2	43,1	37,9
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	51,2	46,5	41,4
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	50,1	45,0	39,9
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	43,5	38,5	33,6
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	44,2	39,1	34,3
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	45,3	40,2	35,3
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	46,5	41,4	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	47,9	42,8	37,9
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	43,9	39,1	34,0
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	45,4	40,6	35,5
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	54,9	50,0	44,6
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	62,0	57,0	52,0
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	58,5	54,0	48,8
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	47,3	42,1	37,0
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	47,2	42,1	37,0
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	48,3	43,2	38,2
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	48,9	43,8	38,7
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	51,2	46,3	41,1
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	48,3	43,3	37,4
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	50,7	45,8	40,9
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	56,0	50,5	45,5
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	66,0	61,0	56,0
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	66,2	61,2	56,1
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	47,5	41,9	37,6
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	49,9	44,7	39,9
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	55,5	50,4	45,3
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	66,6	61,5	56,5
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	67,1	62,0	56,7
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	52,5	47,3	42,1
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	54,3	50,6	43,8
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	62,6	58,1	53,6
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	69,7	63,3	58,2
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	68,8	63,7	58,6
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	66,2	61,1	56,0
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	67,7	62,5	57,4
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	68,8	63,6	58,4
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	70,3	65,1	60,0
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	69,6	63,9	58,8
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	51,6	46,4	41,3
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	54,0	49,0	43,7
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	58,4	53,2	48,1
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	68,6	63,5	58,4
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	68,9	63,8	58,7
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	54,7	49,3	44,1
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	63,7	58,7	53,8
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	68,7	63,6	58,3
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	67,9	62,8	56,3
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	52,2	47,2	42,5
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	56,9	51,8	46,5
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	61,6	57,5	53,2
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	65,5	60,5	55,5
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	51,5	46,5	41,3
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	55,9	50,7	45,6
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	59,3	54,5	49,4
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	64,4	59,4	54,5
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	51,7	46,6	41,7
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	54,2	49,2	44,0
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	56,6	51,5	46,7
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	63,3	58,3	53,3
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	44,0	38,6	33,8
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	42,1	36,9	31,7
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	43,3	38,2	33,0
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	46,6	41,5	36,6
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	59,2	54,1	49,1
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	60,6	55,5	50,4
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	61,6	56,5	51,4
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	62,2	57,1	52,0
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	59,8	54,7	49,6
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	61,4	56,3	51,1
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	62,4	57,3	52,2
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	63,0	57,9	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	60,9	55,8	50,7
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	62,7	57,5	52,4
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	63,8	58,7	53,5
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	64,3	59,2	54,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	59,4	54,3	49,2
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	64,1	59,0	53,8
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	65,4	60,2	55,0
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	65,2	60,1	55,0
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	55,3	50,1	45,0
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	65,8	60,6	55,4
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	54,2	49,0	43,7
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	52,5	47,3	42,1
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	47,9	43,0	37,9
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	48,9	44,0	39,0
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	51,3	46,2	41,4
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	58,3	53,4	48,6
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	52,5	47,5	42,6
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	57,3	52,3	47,4
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	47,1	42,0	37,2
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	49,1	44,0	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	46,9	42,0	36,9
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	49,2	44,3	39,2
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	50,0	44,7	39,4
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	52,5	46,3	41,6
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	54,6	49,8	45,1
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	56,5	51,8	46,5
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	47,4	42,5	37,4
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	54,3	49,4	44,3
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	49,6	44,8	39,7
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	53,6	48,7	43,6
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	49,7	45,2	40,8
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	53,8	49,1	44,5
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	53,6	48,5	43,7
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	59,2	54,0	49,3
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	49,2	44,4	39,3
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	57,5	52,6	47,6
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	52,3	47,4	42,5
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	53,1	48,5	43,2
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	53,2	49,1	44,9
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	56,2	51,9	47,0
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	55,7	50,7	46,0
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	58,4	53,4	48,4
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	55,9	50,2	46,1
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	61,0	55,8	51,1
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	56,4	51,1	46,5
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	60,9	55,8	51,0
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	66,8	61,8	57,0
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	58,8	53,2	49,0
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	62,3	57,0	52,3
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	63,3	58,7	53,3
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	64,7	60,3	54,7
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	61,3	56,4	51,4
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	64,0	59,1	54,1
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	61,4	56,4	51,5
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	64,4	59,5	54,2
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	62,3	57,4	52,5
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	65,1	60,1	55,1
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	75,6	71,3	65,6
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	75,8	71,4	65,7
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	78,4	73,4	68,4
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	77,8	72,9	67,8
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	77,7	72,6	67,6
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	76,7	71,6	66,7
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	65,4	60,3	55,4
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	58,7	53,7	48,7
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	58,6	53,5	48,4
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	57,8	52,7	47,8
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	57,7	53,0	47,4
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	58,9	53,7	48,5
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	56,0	51,3	46,1
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	57,8	52,9	48,1
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	54,7	50,3	44,8
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	54,0	49,3	44,2
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	52,9	47,7	42,9
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	53,1	47,9	43,2
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	53,1	47,8	42,8
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	57,3	52,2	47,1
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	77,0	70,6	65,2
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	77,2	71,3	66,1
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	77,2	72,0	67,5
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	77,4	72,1	67,6
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	79,5	74,7	69,8
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	79,6	74,7	69,9
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	81,9	77,4	72,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	81,9	77,5	72,2
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	83,1	78,3	73,2
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	83,1	78,4	73,3
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	83,4	78,5	73,4
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	83,5	78,5	73,4
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	82,2	77,2	72,1
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	82,3	77,2	72,2
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	80,0	75,0	70,0
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	80,0	75,1	70,1
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	73,4	68,8	63,6
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	73,5	68,9	63,7
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	62,1	57,2	52,3
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	64,0	59,1	54,1
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	63,7	59,6	52,5
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	64,3	60,1	53,4
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	63,4	59,2	55,0
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	64,2	60,1	55,9
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	59,9	55,3	50,1
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	60,7	56,0	50,8
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	59,5	54,2	49,5
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	60,2	55,1	50,7
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	58,0	52,7	47,4
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	59,5	54,3	49,2
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	56,7	51,1	46,0
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	58,6	53,3	48,5
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	62,3	57,3	52,3
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	53,0	49,0	42,9
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	55,6	51,8	45,9
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	57,9	52,8	48,1
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	63,7	60,4	55,3
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	64,4	62,4	57,2
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	67,8	62,8	57,6
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	49,2	44,1	39,3
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	49,8	44,7	39,9
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	51,1	46,0	41,1
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	74,4	69,1	63,7
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	75,1	69,8	64,6
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	75,0	69,8	64,5
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	48,4	42,7	38,1
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	48,3	43,1	38,4
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	50,0	44,8	40,0
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	74,3	68,6	63,4
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	48,2	43,1	38,0
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	50,5	44,9	39,8
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	49,2	43,7	38,0
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	47,5	42,0	36,8
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	49,0	44,0	38,9
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	51,1	46,3	41,2
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	44,6	39,5	34,4
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	45,8	40,6	35,2
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	47,1	42,0	37,2
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	54,5	49,3	44,2
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	57,4	52,5	47,5
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	63,9	58,5	53,4
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	54,8	49,5	44,4
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	58,2	53,6	48,3
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	65,7	59,5	55,6
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	55,2	49,0	43,7
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	58,6	52,8	47,7
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	65,8	60,8	55,9
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	54,3	48,7	43,5
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	58,6	52,9	47,7
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	64,9	59,9	54,9
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	64,9	61,4	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	65,1	62,4	57,3
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	66,3	62,7	57,5
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	54,0	48,8	43,7
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	57,0	51,9	46,8
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	59,4	52,9	47,9
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	52,9	47,8	43,2
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	55,2	50,1	45,4
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	58,4	53,3	48,4
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	49,3	44,0	38,9
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	51,3	45,9	40,7
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	54,2	48,8	43,3
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	50,9	45,9	40,8
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	53,3	48,1	43,3
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	56,4	51,4	45,7
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	54,1	49,3	44,4
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	55,6	51,0	45,8
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	56,5	51,4	46,2
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	68,6	63,4	58,3
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	70,1	65,0	59,8
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	71,1	66,0	60,9
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	69,6	64,4	59,2
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	71,3	66,1	60,9
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	72,1	67,0	61,8
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	70,5	65,3	60,1
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	72,5	67,3	62,0
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	72,7	67,6	62,4
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	71,8	66,5	61,3
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	73,5	68,4	63,2
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	73,5	68,4	63,2
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	65,5	60,5	55,5
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	66,6	61,5	56,5
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	67,6	62,5	57,8
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	49,5	44,4	39,2
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	51,5	46,4	41,2
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	54,9	49,9	44,8
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	48,0	43,0	37,8
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	49,5	44,3	39,2
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	51,5	46,4	41,2
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	48,1	43,1	38,1
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	49,2	44,0	38,8
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	51,9	46,8	41,7
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	65,9	62,2	58,4
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	68,5	63,9	59,1
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	68,6	63,9	59,1
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	69,6	64,0	59,3
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	69,7	65,1	60,4
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	70,4	65,0	60,4
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	66,8	62,1	56,5
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	68,3	63,2	58,0
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	70,9	65,7	60,6
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	65,9	60,9	55,8
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	67,8	62,8	57,7
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	69,8	64,8	59,8
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	50,2	45,1	40,0
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	52,3	47,1	42,0
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	45,6	40,5	35,4
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	47,5	42,3	37,2
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	48,2	43,1	37,9
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	51,2	46,5	41,4
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	50,1	45,0	39,9
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	43,5	38,5	33,6
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	44,2	39,1	34,3
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	45,3	40,2	35,3
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	46,5	41,4	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	47,9	42,8	37,9
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	43,9	39,1	34,0
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	45,4	40,6	35,5
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	54,9	50,0	44,6
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	62,0	57,0	52,0
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	58,5	54,0	48,8
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	47,3	42,1	37,0
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	47,2	42,1	37,0
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	48,3	43,2	38,2
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	54,3	49,1	43,8
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	58,3	53,3	48,2
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	55,2	50,2	45,2
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	59,4	54,5	49,4
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	58,2	52,9	48,3
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	66,0	61,0	56,0
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	66,2	61,2	56,1
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	52,7	46,5	41,9
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	53,2	47,6	42,4
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	55,5	50,4	45,3
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	66,6	61,5	56,5
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	67,1	62,0	56,7
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	54,6	49,5	44,6
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	57,6	52,5	47,8
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	62,6	58,1	53,6
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	69,7	63,3	58,2
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	68,8	63,7	58,6
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	66,2	61,1	56,0
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	67,7	62,5	57,4
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	68,8	63,6	58,4
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	70,3	65,1	60,0
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	69,6	63,9	58,8
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	51,6	46,4	41,3
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	54,0	49,0	43,7
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	58,4	53,2	48,1
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	68,6	63,5	58,4
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	68,9	63,8	58,7
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	60,2	55,0	50,1
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	66,6	61,6	56,7
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	68,7	63,6	58,3
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	67,9	62,8	56,3
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	58,0	54,4	51,1
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	59,8	55,4	51,7
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	61,6	57,5	53,2
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	65,5	60,5	55,5
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	54,6	49,2	45,9
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	57,3	52,0	48,6
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	59,3	54,5	49,4
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	64,4	59,4	54,5
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	52,2	46,8	43,8
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	55,5	50,2	46,8
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	56,6	51,5	46,9
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	63,3	58,3	53,3
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	44,0	38,6	33,8
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	42,1	36,9	31,7
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	43,3	38,2	33,0
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	46,6	41,5	36,6
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	59,2	54,1	49,1
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	60,6	55,5	50,4
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	61,6	56,5	51,4
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	62,2	57,1	52,0
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	59,8	54,7	49,6
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	61,4	56,3	51,1
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	62,4	57,3	52,2
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	63,0	57,9	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai toetsing Bkl
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	60,9	55,8	50,7
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	62,7	57,5	52,4
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	63,8	58,7	53,5
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	64,3	59,2	54,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	60,6	55,6	50,1
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	64,1	59,0	53,8
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	65,4	60,2	55,0
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	65,2	60,1	55,0
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	56,9	51,7	46,2
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	69,1	64,1	59,2
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	74,6	69,6	64,6
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	60,3	55,2	50,2
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	47,9	43,0	37,9
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	48,9	44,0	39,0
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	51,3	46,2	41,4
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	58,3	53,4	48,6
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	52,5	47,5	42,6
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	57,3	52,3	47,4
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	47,1	42,0	37,2
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	49,1	44,0	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 8: Variant bestaande activiteiten Aardenhoek 28

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28

Model eigenschap

Omschrijving	industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Verantwoordelijke	mvdv
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	m.claessens op 8-5-2025
Laatst ingezien door	MvdV op 11-5-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	4
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
opb-06	manoeuvreren personenauto's Aardenhoek 28	0,80	4,00	Relatief	386,67	2,0	2,0	1,0004	0,5001	--

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
opb-06	50,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
opb-06	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	69,00	76,00	78,00	81,00	84,00	84,00	78,00	71,00	89,11

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwrM2 Totaal	Groep
opb-06	63,24	Aardenhoek 28

Tritium Advies
Variant ingeschatte activiteiten Aardenhoek 28, invoergegevens

2403081MVD-04
bijlage 8

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	GeenRefl.
piek-19	piek vervoersbewegingen	1,00	4,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	Nee

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	GeenDemping	GeenProces	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
piek-19	Nee	Nee	66,30	69,30	74,40	84,90	92,80	90,90	92,80	87,30	79,10	97,79	Aardenhoek 28

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
piek-19	99,00	99,00	99,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	BinBui	Cdifuus	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lp 31
ud-01	Aardenhoek 28	0,10	9,79	Relatief aan onderliggend item	576,62	Ja	5	12,0000	2,0001	1,0002	25,00
ud-02	Aardenhoek 28	0,10	11,65	Relatief aan onderliggend item	436,67	Ja	5	12,0000	2,0001	1,0002	25,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
ud-01	38,00	52,00	56,00	66,00	70,00	76,00	76,00	68,00	80,02	8,00	13,00	18,00	21,00
ud-02	38,00	52,00	56,00	66,00	70,00	76,00	76,00	68,00	80,02	8,00	13,00	18,00	21,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
ud-01	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ud-02	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
ud-01	0,00	39,61	47,61	56,61	57,61	65,61	69,61	74,61	74,61	66,61	78,82
ud-02	0,00	38,40	46,40	55,40	56,40	64,40	68,40	73,40	73,40	65,40	77,61

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Oppervlak	BinBui	Cdifuus	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lp 31
ug-01	glas gevel Aardenhoek	2,00	4,00	Relatief	24,86	74,57	Ja	5	12,0000	2,0001	1,0002	25,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie


Naam	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
ug-01	38,00	52,00	56,00	66,00	70,00	76,00	76,00	68,00	80,02	8,00	13,00	18,00	21,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
ug-01	23,00	23,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Groep
ug-01	0,00	30,73	38,73	47,73	48,73	56,73	60,73	65,73	65,73	57,73	69,94	Aardenhoek 28

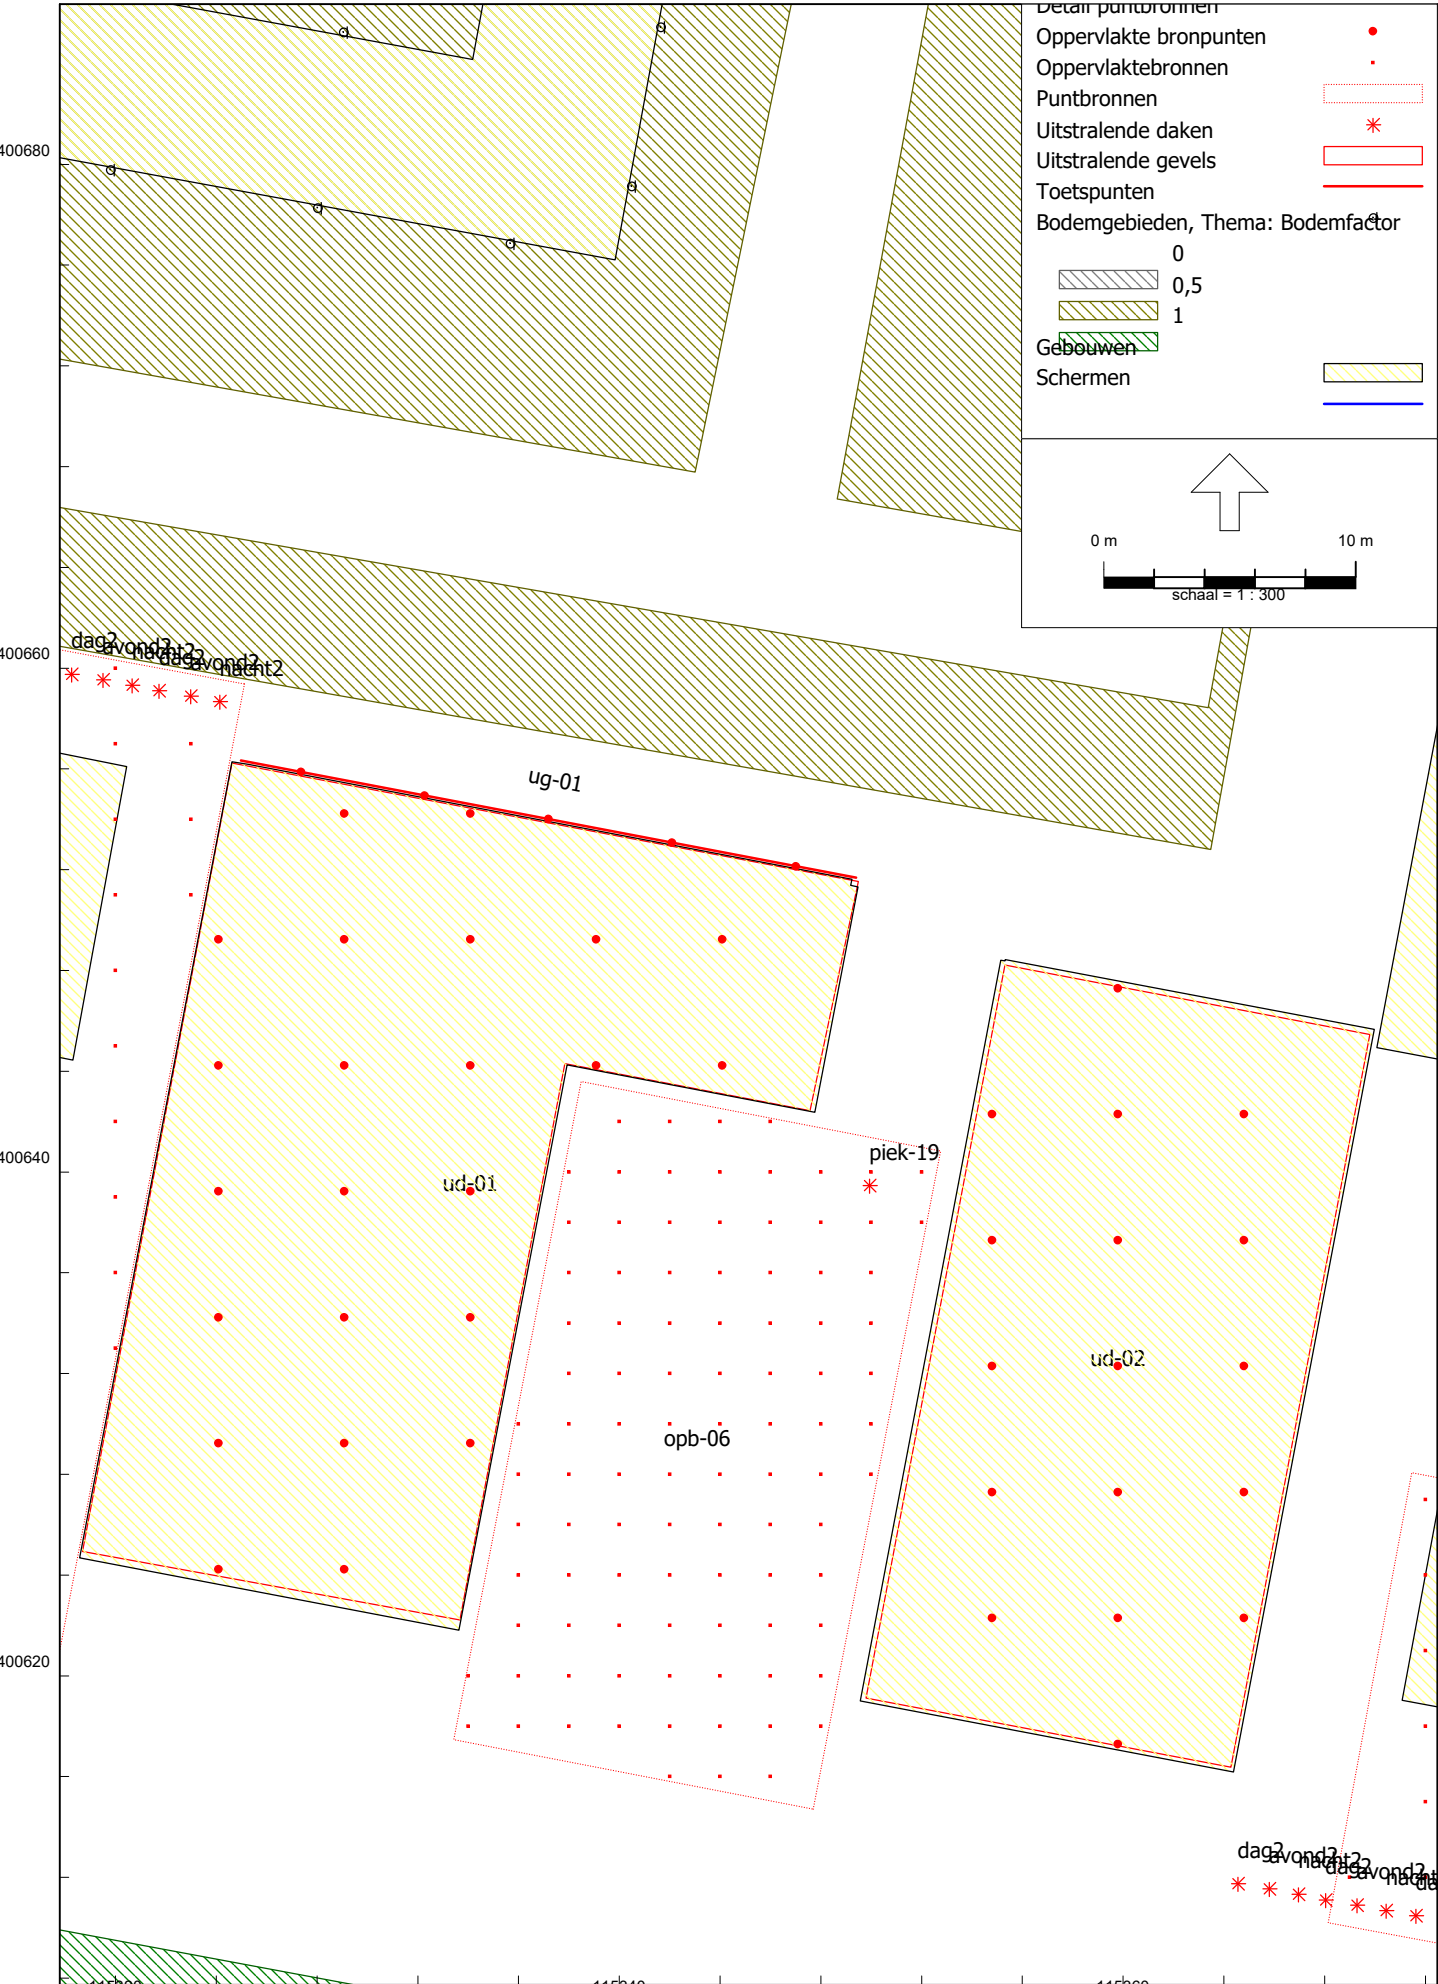

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 28
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	7,1	5,4	-2,7	10,4
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	10,7	8,5	1,2	13,5
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	11,6	9,4	2,0	14,4
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	17,2	14,5	8,1	19,5
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	10,8	9,4	0,6	14,4
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	26,1	23,2	16,9	28,2
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	7,9	6,9	-2,7	11,9
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	25,2	22,4	16,1	27,4
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	9,2	7,4	-0,6	12,4
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	22,8	20,0	13,7	25,0
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	7,6	6,0	-2,4	11,0
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	11,0	9,0	1,4	14,0
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	12,6	11,5	2,2	16,5
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	23,0	20,3	13,8	25,3
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	9,2	8,1	-1,2	13,1
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	23,9	21,2	14,7	26,2
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	14,8	12,6	5,3	17,6
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	18,4	15,7	9,3	20,7
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	9,3	7,2	-0,3	12,2
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	11,7	9,4	2,3	14,4
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	10,6	9,0	0,6	14,0
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	11,9	9,8	2,4	14,8
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	14,3	13,0	4,1	18,0
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	22,8	20,3	13,5	25,3
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	15,0	13,8	4,6	18,8
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	23,7	21,2	14,4	26,2
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	33,2	30,3	24,1	35,3
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	16,6	15,4	6,3	20,4
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	23,5	21,3	14,0	26,3
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	18,7	17,3	8,5	22,3
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	25,2	23,0	15,7	28,0
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	18,6	17,4	8,2	22,4
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	25,3	23,3	15,7	28,3
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	17,8	17,0	7,1	22,0
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	24,2	22,6	14,3	27,6
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	16,4	14,8	6,5	19,8
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	20,7	18,7	11,0	23,7
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	23,5	21,9	13,5	26,9
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	23,0	22,8	11,3	27,8
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	33,3	31,8	23,3	36,8
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	34,5	33,3	24,3	38,3
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	33,2	31,5	23,3	36,5
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	33,5	32,2	23,4	37,2
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	19,8	17,4	10,5	22,4
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	16,7	15,5	6,4	20,5
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	16,2	14,4	6,5	19,4
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	23,0	20,4	13,8	25,4
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	16,9	14,9	7,3	19,9
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	22,1	19,6	12,8	24,6
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	15,5	13,3	6,0	18,3
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	14,9	13,0	5,1	18,0
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	15,0	12,8	5,5	17,8
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	13,7	11,7	4,1	16,7
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	15,1	12,8	5,7	17,8
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	18,8	16,0	9,6	21,0
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	12,4	10,5	2,6	15,5
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	19,3	16,8	10,0	21,8
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	32,8	29,9	23,7	34,9
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	34,7	31,8	25,6	36,8
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	32,5	29,6	23,4	34,6
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	34,5	31,7	25,4	36,7
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	33,7	30,9	24,6	35,9
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	36,4	33,6	27,3	38,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 28
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	35,8	32,9	26,6	37,9
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	38,4	35,6	29,3	40,6
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	37,1	34,3	27,9	39,3
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	39,5	36,7	30,3	41,7
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	38,1	35,6	28,7	40,6
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	40,4	37,9	31,0	42,9
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	36,0	34,4	26,0	39,4
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	38,4	36,7	28,5	41,7
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	34,1	32,8	23,9	37,8
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	36,3	35,0	26,1	40,0
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	23,8	21,7	14,2	26,7
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	27,6	25,3	18,1	30,3
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	17,9	16,5	7,8	21,5
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	20,7	19,3	10,6	24,3
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	18,6	17,3	8,3	22,3
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	23,6	21,7	13,8	26,7
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	18,3	17,1	8,0	22,1
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	25,3	23,1	15,9	28,1
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	17,7	16,1	7,8	21,1
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	26,7	24,0	17,4	29,0
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	17,9	15,9	8,3	20,9
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	26,4	23,7	17,3	28,7
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	18,1	15,8	8,7	20,8
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	26,1	23,3	17,0	28,3
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	17,1	15,0	7,5	20,0
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	25,6	22,8	16,5	27,8
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	20,5	17,9	11,3	22,9
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	12,3	10,4	2,5	15,4
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	12,8	10,7	3,3	15,7
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	18,2	15,8	8,9	20,8
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	15,6	13,3	6,2	18,3
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	17,2	14,9	7,9	19,9
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	22,0	19,3	12,7	24,3
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	14,6	12,0	5,3	17,0
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	9,1	6,7	-0,4	11,7
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	11,6	9,2	2,2	14,2
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	30,4	27,5	21,3	32,5
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	32,6	29,7	23,4	34,7
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	35,2	32,4	26,1	37,4
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	13,7	10,9	4,6	15,9
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	15,5	12,6	6,4	17,6
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	10,7	8,2	1,4	13,2
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	35,3	32,4	26,2	37,4
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	12,5	9,7	3,3	14,7
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	20,8	17,8	11,7	22,8
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	12,4	9,7	3,2	14,7
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	10,1	7,8	0,6	12,8
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	15,5	12,7	6,3	17,7
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	20,8	17,9	11,7	22,9
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	4,1	1,6	-5,3	6,6
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	5,9	3,3	-3,3	8,3
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	8,9	6,3	-0,3	11,3
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	12,5	11,1	2,4	16,1
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	16,7	14,5	7,2	19,5
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	23,7	21,0	14,6	26,0
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	13,5	12,0	3,4	17,0
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	19,6	17,1	10,3	22,1
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	24,3	21,6	15,1	26,6
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	13,9	12,5	3,8	17,5
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	24,4	21,6	15,3	26,6
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	28,1	25,3	19,0	30,3
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	13,9	12,6	3,7	17,6
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	25,7	22,9	16,6	27,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	30,3	27,5	21,2	32,5
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	13,1	11,1	3,5	16,1
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	15,1	12,9	5,5	17,9
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	18,5	16,3	9,0	21,3
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	15,1	12,9	5,6	17,9
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	24,2	21,4	15,1	26,4
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	27,0	24,1	17,9	29,1
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	12,1	9,6	2,8	14,6
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	21,2	18,2	12,1	23,2
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	23,2	20,3	14,1	25,3
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	10,3	8,5	0,6	13,5
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	14,6	12,1	5,2	17,1
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	19,1	16,4	9,8	21,4
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	14,5	12,1	5,1	17,1
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	20,9	18,0	11,7	23,0
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	16,0	13,8	6,5	18,8
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	14,3	11,8	5,1	16,8
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	18,3	15,5	9,2	20,5
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	22,5	19,7	13,4	24,7
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	25,9	23,1	16,8	28,1
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	29,3	26,4	20,3	31,4
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	31,7	28,8	22,6	33,8
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	27,3	24,5	18,1	29,5
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	30,9	28,0	21,8	33,0
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	33,5	30,6	24,4	35,6
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	27,4	24,6	18,2	29,6
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	30,7	27,9	21,7	32,9
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	33,3	30,4	24,2	35,4
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	27,9	25,1	18,7	30,1
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	31,1	28,3	22,0	33,3
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	33,9	31,0	24,8	36,0
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	23,9	21,1	14,8	26,1
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	26,8	23,9	17,7	28,9
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	28,4	25,5	19,3	30,5
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	10,0	7,6	0,7	12,6
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	12,6	10,0	3,4	15,0
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	17,3	14,5	8,1	19,5
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	8,1	5,7	-1,2	10,7
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	9,6	7,1	0,4	12,1
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	12,1	9,6	2,8	14,6
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	8,3	6,0	-1,1	11,0
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	9,8	7,4	0,5	12,4
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	12,3	9,8	2,9	14,8
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	14,1	12,1	4,4	17,1
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	28,3	25,4	19,2	30,4
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	30,6	27,8	21,4	32,8
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	20,1	17,3	10,9	22,3
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	29,4	26,5	20,4	31,5
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	32,3	29,4	23,1	34,4
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	23,1	20,2	14,0	25,2
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	27,7	24,8	18,6	29,8
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	32,3	29,5	23,2	34,5
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	24,5	21,8	15,4	26,8
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	30,2	27,3	21,1	32,3
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	32,7	29,8	23,6	34,8
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	17,0	14,4	7,8	19,4
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	21,0	18,2	11,9	23,2
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	5,4	2,9	-3,9	7,9
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	7,4	4,8	-1,9	9,8
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	8,8	6,2	-0,4	11,2
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	10,6	7,9	1,4	12,9
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	11,1	8,6	1,8	13,6
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	5,1	2,6	-4,2	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 28
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	7,0	4,4	-2,2	9,4
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	8,5	5,7	-0,7	10,7
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	10,2	7,5	1,1	12,5
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	10,8	8,2	1,5	13,2
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	5,4	2,9	-3,9	7,9
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	6,8	4,2	-2,5	9,2
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	14,1	12,2	4,5	17,2
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	18,1	15,5	8,9	20,5
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	17,0	14,5	7,7	19,5
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	8,9	6,3	-0,3	11,3
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	10,4	7,7	1,1	12,7
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	11,0	8,5	1,6	13,5
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	9,6	8,8	-1,1	13,8
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	12,3	10,6	2,3	15,6
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	8,1	6,1	-1,5	11,1
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	11,2	8,8	1,8	13,8
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	18,1	15,3	8,9	20,3
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	30,4	27,6	21,3	32,6
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	30,7	27,9	21,5	32,9
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	8,0	5,8	-1,5	10,8
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	10,8	8,3	1,4	13,3
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	17,1	14,5	7,9	19,5
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	31,2	28,3	22,0	33,3
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	31,4	28,6	22,3	33,6
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	15,8	13,2	6,5	18,2
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	18,8	16,1	9,7	21,1
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	19,8	17,3	10,5	22,3
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	31,6	28,8	22,5	33,8
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	31,8	29,0	22,7	34,0
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	23,1	20,3	14,0	25,3
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	25,8	22,9	16,7	27,9
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	27,6	24,7	18,6	29,7
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	31,3	28,4	22,1	33,4
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	31,4	28,6	22,3	33,6
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	16,1	13,6	6,9	18,6
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	21,1	18,3	12,0	23,3
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	17,4	15,1	7,9	20,1
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	30,8	27,9	21,7	32,9
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	31,0	28,2	21,8	33,2
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	17,0	15,1	7,3	20,1
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	30,0	27,2	20,9	32,2
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	32,6	29,8	23,4	34,8
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	31,9	29,3	22,6	34,3
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	15,7	13,7	6,0	18,7
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	24,8	22,0	15,7	27,0
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	27,6	24,7	18,5	29,7
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	29,7	26,9	20,6	31,9
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	19,4	16,8	10,2	21,8
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	23,1	20,3	14,0	25,3
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	25,8	22,9	16,7	27,9
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	28,1	25,3	19,0	30,3
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	19,0	16,3	9,7	21,3
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	21,3	18,6	12,2	23,6
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	23,9	21,0	14,7	26,0
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	26,8	24,0	17,7	29,0
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	9,8	7,3	0,5	12,3
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	3,9	2,0	-5,9	7,1
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	5,9	3,8	-3,7	8,8
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	8,0	5,8	-1,6	10,8
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	14,5	14,2	3,1	19,2
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	16,0	15,2	5,2	20,2
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	18,2	17,2	7,6	22,2
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	20,0	18,7	9,7	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	15,6	15,0	4,7	20,0
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	17,3	16,1	6,9	21,1
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	19,5	18,2	9,1	23,2
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	21,4	19,9	11,3	24,9
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	16,2	15,2	5,6	20,2
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	19,2	17,6	9,1	22,6
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	21,6	20,1	11,6	25,1
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	23,3	21,7	13,3	26,7
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	13,7	13,4	2,2	18,4
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	21,2	19,3	11,5	24,3
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	23,8	22,1	14,0	27,1
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	25,3	23,4	15,5	28,4
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	17,1	14,9	7,5	19,9
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	18,7	19,5	4,6	24,5
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	14,2	12,8	4,2	17,8
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	19,1	16,5	9,8	21,5
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	7,1	5,4	-2,7	10,4
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	10,2	7,9	0,8	12,9
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	10,0	8,6	-0,1	13,6
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	24,1	21,2	15,0	26,2
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	14,2	12,8	4,1	17,8
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	27,4	24,5	18,3	29,5
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	7,8	5,8	-1,9	10,8
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	13,8	11,2	4,6	16,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	20,6	20,6	20,6
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	21,4	21,4	21,4
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	23,0	23,0	23,0
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	21,5	21,5	21,5
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	24,6	24,6	24,6
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	29,4	29,4	29,4
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	21,5	21,5	21,5
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	28,4	28,4	28,4
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	19,3	19,3	19,3
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	22,6	22,6	22,6
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	17,9	17,9	17,9
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	20,2	20,2	20,2
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	26,2	26,2	26,2
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	28,0	28,0	28,0
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	22,9	22,9	22,9
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	28,5	28,5	28,5
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	24,0	24,0	24,0
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	22,0	22,0	22,0
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	13,4	13,4	13,4
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	14,7	14,7	14,7
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	14,8	14,8	14,8
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	16,2	16,2	16,2
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	27,9	27,9	27,9
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	29,5	29,5	29,5
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	28,6	28,6	28,6
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	30,5	30,5	30,5
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	34,2	34,2	34,2
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	29,4	29,4	29,4
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	32,0	32,0	32,0
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	32,2	32,2	32,2
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	35,0	35,0	35,0
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	33,3	33,3	33,3
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	37,3	37,3	37,3
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	32,3	32,3	32,3
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	37,0	37,0	37,0
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	29,4	29,4	29,4
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	32,1	32,1	32,1
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	38,6	38,6	38,6
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	41,5	41,5	41,5
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	51,8	51,8	51,8
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	52,5	52,5	52,5
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	50,3	50,3	50,3
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	51,9	51,9	51,9
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	29,1	29,1	29,1
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	32,3	32,3	32,3
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	27,5	27,5	27,5
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	29,7	29,7	29,7
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	26,8	26,8	26,8
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	31,4	31,4	31,4
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	25,6	25,6	25,6
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	23,3	23,3	23,3
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	16,3	16,3	16,3
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	19,4	19,4	19,4
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	23,7	23,7	23,7
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	18,1	18,1	18,1
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	16,2	16,2	16,2
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	21,1	21,1	21,1
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	32,9	32,9	32,9
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	35,4	35,4	35,4
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	33,6	33,6	33,6
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	36,4	36,4	36,4
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	35,6	35,6	35,6
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	38,5	38,5	38,5
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	38,4	38,4	38,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	40,8	40,8	40,8
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	42,3	42,3	42,3
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	44,3	44,3	44,3
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	53,0	53,0	53,0
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	54,3	54,3	54,3
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	53,4	53,4	53,4
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	54,5	54,5	54,5
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	52,1	52,1	52,1
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	53,6	53,6	53,6
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	35,7	35,7	35,7
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	38,1	38,1	38,1
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	31,0	31,0	31,0
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	33,2	33,2	33,2
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	30,7	30,7	30,7
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	32,7	32,7	32,7
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	31,7	31,7	31,7
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	34,2	34,2	34,2
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	26,7	26,7	26,7
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	29,8	29,8	29,8
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	25,3	25,3	25,3
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	27,9	27,9	27,9
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	24,3	24,3	24,3
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	26,4	26,4	26,4
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	24,9	24,9	24,9
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	26,5	26,5	26,5
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	23,8	23,8	23,8
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	16,1	16,1	16,1
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	17,7	17,7	17,7
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	21,6	21,6	21,6
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	17,0	17,0	17,0
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	18,8	18,8	18,8
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	22,0	22,0	22,0
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	19,8	19,8	19,8
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	13,5	13,5	13,5
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	16,0	16,0	16,0
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	31,3	31,3	31,3
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	33,3	33,3	33,3
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	36,1	36,1	36,1
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	12,9	12,9	12,9
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	15,1	15,1	15,1
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	14,1	14,1	14,1
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	36,0	36,0	36,0
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	17,9	17,9	17,9
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	17,9	17,9	17,9
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	12,9	12,9	12,9
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	18,0	18,0	18,0
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	18,8	18,8	18,8
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	20,1	20,1	20,1
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	8,9	8,9	8,9
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	9,2	9,2	9,2
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	11,8	11,8	11,8
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	24,1	24,1	24,1
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	25,2	25,2	25,2
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	26,4	26,4	26,4
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	24,7	24,7	24,7
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	25,4	25,4	25,4
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	27,2	27,2	27,2
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	25,2	25,2	25,2
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	26,5	26,5	26,5
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	29,7	29,7	29,7
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	25,9	25,9	25,9
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	27,3	27,3	27,3
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	30,3	30,3	30,3
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	16,9	16,9	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	18,7	18,7	18,7
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	22,2	22,2	22,2
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	17,4	17,4	17,4
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	22,2	22,2	22,2
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	26,2	26,2	26,2
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	13,7	13,7	13,7
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	20,2	20,2	20,2
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	21,7	21,7	21,7
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	13,0	13,0	12,3
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	13,7	13,7	13,6
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	18,4	18,4	18,4
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	20,5	20,5	20,5
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	21,3	21,3	21,3
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	22,7	22,7	22,7
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	16,2	16,2	16,2
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	17,3	17,3	17,3
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	20,5	20,5	20,5
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	29,0	29,0	29,0
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	29,6	29,6	29,6
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	31,3	31,3	31,3
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	29,8	29,8	29,8
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	31,0	31,0	31,0
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	33,0	33,0	33,0
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	30,2	30,2	30,2
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	31,4	31,4	31,4
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	33,4	33,4	33,4
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	30,4	30,4	30,4
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	31,7	31,7	31,7
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	34,1	34,1	34,1
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	25,6	25,6	25,6
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	26,4	26,4	26,4
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	28,3	28,3	28,3
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	14,8	14,8	14,8
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	15,6	15,6	15,6
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	19,0	19,0	19,0
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	11,6	11,6	11,6
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	12,2	12,2	12,2
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	15,0	15,0	15,0
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	12,2	12,2	12,2
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	12,8	12,8	12,8
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	15,6	15,6	15,6
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	18,5	18,5	18,5
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	26,8	26,8	26,8
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	32,0	32,0	32,0
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	20,8	20,8	20,8
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	27,7	27,7	27,7
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	33,8	33,8	33,8
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	24,6	24,6	24,6
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	27,1	27,1	27,1
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	33,5	33,5	33,5
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	25,3	25,3	25,3
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	30,1	30,1	30,1
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	32,5	32,5	32,5
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	20,8	20,8	20,8
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	21,5	21,5	21,5
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	10,4	10,4	10,4
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	11,5	11,5	11,5
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	11,3	11,3	11,3
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	12,7	12,7	12,7
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	15,1	15,1	15,1
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	9,9	9,9	9,9
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	11,0	11,0	11,0
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	10,6	10,6	10,6
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	11,9	11,9	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	14,4	14,4	14,4
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	10,0	10,0	10,0
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	11,0	11,0	11,0
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	23,4	23,4	23,4
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	24,7	24,7	24,7
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	21,3	21,3	21,3
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	11,7	11,7	11,7
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	13,1	13,1	13,1
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	15,5	15,5	15,5
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	23,3	23,3	23,3
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	23,4	23,4	23,4
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	14,6	14,6	14,6
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	15,8	15,8	15,8
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	19,9	19,9	19,9
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	31,1	31,1	31,1
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	32,0	32,0	32,0
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	13,9	13,9	13,9
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	15,3	15,3	15,3
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	20,0	20,0	20,0
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	32,1	32,1	32,1
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	33,0	33,0	33,0
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	17,9	17,9	17,9
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	18,7	18,7	18,7
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	22,9	22,9	22,9
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	33,3	33,3	33,3
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	33,4	33,4	33,4
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	28,0	28,0	28,0
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	28,5	28,5	28,5
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	29,9	29,9	29,9
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	31,8	31,8	31,8
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	32,3	32,3	32,3
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	20,3	20,3	20,3
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	21,2	21,2	21,2
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	23,7	23,7	23,7
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	31,6	31,6	31,6
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	31,2	31,2	31,2
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	26,3	26,3	26,3
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	30,2	30,2	30,2
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	32,3	32,3	32,3
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	32,1	32,1	32,1
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	25,4	25,4	25,4
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	27,7	27,7	27,7
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	29,6	29,6	29,6
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	31,1	31,1	31,1
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	24,6	24,6	24,6
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	27,0	27,0	27,0
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	28,5	28,5	28,5
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	29,8	29,8	29,8
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	23,9	23,9	23,9
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	26,2	26,2	26,2
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	27,4	27,4	27,4
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	28,6	28,6	28,6
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	13,7	13,7	13,7
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	10,1	10,1	10,1
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	11,1	11,1	11,1
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	13,1	13,1	13,1
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	21,6	21,6	15,0
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	22,0	22,0	14,8
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	23,7	23,7	16,3
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	24,6	24,6	17,9
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	21,9	21,9	16,0
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	22,3	22,3	15,7
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	24,3	24,3	17,3
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	25,4	25,4	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: industrielawaai, inschatting activiteiten Aardenhoek 28
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	21,7	21,7	17,9
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	22,9	22,9	17,7
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	25,5	25,5	19,6
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	26,8	26,8	21,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	20,9	20,9	20,9
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	23,6	23,6	20,9
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	26,9	26,9	22,3
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	28,0	28,0	24,2
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	22,8	22,8	22,8
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	27,9	27,9	24,4
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	19,4	19,4	19,4
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	23,7	23,7	23,7
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	18,4	18,4	18,4
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	19,1	19,1	19,1
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	22,3	22,3	22,3
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	26,2	26,2	26,2
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	26,3	26,3	26,3
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	28,1	28,1	28,1
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	16,2	16,2	16,2
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	18,0	18,0	18,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 9: Variant milieucategorie 2 Aardenhoek 28

Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	DeltaL	DeltaH	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125
opb-05	Aardenhoek 28 cat 2	3,00	4,00	Relatief	1964,50	3,0	3,0	12,0000	1,2649	0,8000	87,93	87,93	87,93

Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
opb-05	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	87,93	97,47	28,60	20,90	14,80	10,20	7,00	6,10	7,10	9,30

Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	LwrM2 Totaal	Groep
opb-05	9,80	59,33	67,03	73,13	77,73	80,93	81,83	80,83	78,63	78,13	87,93	55,00	Aardenhoek 28

[illegible]

[illegible]

Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: Aardenhoek 28
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(N)
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
avond2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
dag2	--
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00
nacht2	99,00

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 28
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	13,0	8,0	3,0	13,0
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	14,9	9,9	4,9	14,9
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	16,4	11,4	6,4	16,4
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	16,5	11,5	6,5	16,5
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	19,8	14,8	9,8	19,8
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	14,3	9,3	4,3	14,3
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	22,1	17,1	12,1	22,1
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	15,2	10,2	5,2	15,2
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	19,6	14,6	9,6	19,6
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	13,9	8,9	3,9	13,9
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	15,6	10,6	5,6	15,6
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	20,1	15,1	10,1	20,1
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	16,0	11,0	6,0	16,0
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	19,9	14,9	9,9	19,9
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	20,2	15,2	10,2	20,2
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	16,2	11,2	6,2	16,2
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	18,0	13,0	8,0	18,0
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	17,2	12,2	7,2	17,2
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	17,4	12,4	7,4	17,4
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	22,1	17,1	12,1	22,1
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	27,0	22,0	17,0	27,0
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	22,8	17,8	12,8	22,8
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	27,7	22,7	17,7	27,7
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	35,6	30,6	25,6	35,6
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	24,3	19,3	14,3	24,3
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	29,1	24,1	19,1	29,1
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	26,6	21,6	16,6	26,6
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	31,3	26,3	21,3	31,3
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	26,9	21,9	16,9	26,9
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	25,5	20,5	15,5	25,5
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	27,6	22,6	17,6	27,6
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	37,5	32,5	27,5	37,5
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	38,2	33,2	28,2	38,2
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	42,6	37,6	32,6	42,6
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	42,8	37,8	32,8	42,8
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	42,2	37,2	32,2	42,2
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	41,8	36,8	31,8	41,8
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	27,6	22,6	17,6	27,6
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	24,7	19,7	14,7	24,7
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	23,5	18,5	13,5	23,5
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	24,0	19,0	14,0	24,0
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	24,0	19,0	14,0	24,0
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	25,2	20,2	15,2	25,2
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	21,7	16,7	11,7	21,7
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	21,6	16,6	11,6	21,6
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	19,9	14,9	9,9	19,9
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	19,6	14,6	9,6	19,6
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	19,9	14,9	9,9	19,9
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	19,9	14,9	9,9	19,9
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	19,6	14,6	9,6	19,6
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	23,3	18,3	13,3	23,3
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	37,9	32,9	27,9	37,9
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	39,6	34,6	29,6	39,6
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	39,3	34,3	29,3	39,3
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	42,0	37,0	32,0	42,0
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	42,8	37,8	32,8	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	44,6	39,6	34,6	44,6
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	45,0	40,0	35,0	45,0
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	45,8	40,8	35,8	45,8
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	46,0	41,0	36,0	46,0
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	46,8	41,8	36,8	46,8
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	47,0	42,0	37,0	47,0
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	45,6	40,6	35,6	45,6
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	45,8	40,8	35,8	45,8
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	44,1	39,1	34,1	44,1
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	44,4	39,4	34,4	44,4
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	28,2	23,2	18,2	28,2
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	27,3	22,3	17,3	27,3
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	29,6	24,6	19,6	29,6
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	26,0	21,0	16,0	26,0
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	28,9	23,9	18,9	28,9
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	28,0	23,0	18,0	28,0
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	24,1	19,1	14,1	24,1
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	23,0	18,0	13,0	23,0
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	26,6	21,6	16,6	26,6
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	27,6	22,6	17,6	27,6
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	18,9	13,9	8,9	18,9
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	20,2	15,2	10,2	20,2
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	24,6	19,6	14,6	24,6
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	22,9	17,9	12,9	22,9
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	26,9	21,9	16,9	26,9
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	16,5	11,5	6,5	16,5
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	14,5	9,5	4,5	14,5
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	17,6	12,6	7,6	17,6
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	14,8	9,8	4,8	14,8
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	15,9	10,9	5,9	15,9
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	16,0	11,0	6,0	16,0
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	37,4	32,4	27,4	37,4
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	15,7	10,7	5,7	15,7
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	18,1	13,1	8,1	18,1
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	15,6	10,6	5,6	15,6
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	15,0	10,0	5,0	15,0
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	17,2	12,2	7,2	17,2
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	20,5	15,5	10,5	20,5
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	10,5	5,5	0,5	10,5
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	11,5	6,5	1,5	11,5
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	13,5	8,5	3,5	13,5
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	20,1	15,1	10,1	20,1
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	24,0	19,0	14,0	24,0
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	27,9	22,9	17,9	27,9
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	20,8	15,8	10,8	20,8
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	24,7	19,7	14,7	24,7
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	20,9	15,9	10,9	20,9
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	25,2	20,2	15,2	25,2
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	31,5	26,5	21,5	31,5
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	21,0	16,0	11,0	21,0
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	25,1	20,1	15,1	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 28
Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	32,7	27,7	22,7	32,7
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	20,0	15,0	10,0	20,0
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	22,0	17,0	12,0	22,0
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	24,7	19,7	14,7	24,7
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	21,1	16,1	11,1	21,1
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	24,2	19,2	14,2	24,2
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	28,7	23,7	18,7	28,7
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	17,9	12,9	7,9	17,9
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	19,8	14,8	9,8	19,8
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	25,4	20,4	15,4	25,4
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	16,7	11,7	6,7	16,7
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	18,9	13,9	8,9	18,9
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	21,2	16,2	11,2	21,2
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	18,0	13,0	8,0	18,0
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	20,8	15,8	10,8	20,8
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	22,5	17,5	12,5	22,5
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	19,1	14,1	9,1	19,1
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	25,8	20,8	15,8	25,8
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	32,3	27,3	22,3	32,3
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	31,5	26,5	21,5	31,5
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	36,1	31,1	26,1	36,1
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	32,1	27,1	22,1	32,1
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	34,8	29,8	24,8	34,8
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	36,6	31,6	26,6	36,6
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	29,7	24,7	19,7	29,7
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	17,4	12,4	7,4	17,4
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	19,2	14,2	9,2	19,2
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	22,1	17,1	12,1	22,1
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	14,6	9,6	4,6	14,6
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	15,4	10,4	5,4	15,4
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	17,7	12,7	7,7	17,7
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	14,7	9,7	4,7	14,7
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	15,8	10,8	5,8	15,8
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	18,5	13,5	8,5	18,5
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	20,9	15,9	10,9	20,9
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	24,2	19,2	14,2	24,2
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	28,3	23,3	18,3	28,3
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	31,7	26,7	21,7	31,7
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	18,3	13,3	8,3	18,3
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	20,9	15,9	10,9	20,9
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	11,9	6,9	1,9	11,9
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	13,2	8,2	3,2	13,2
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	14,0	9,0	4,0	14,0
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	16,1	11,1	6,1	16,1
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	17,1	12,1	7,1	17,1
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	11,3	6,3	1,3	11,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industriewaaier, categorie 2
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Aardenhoek 28
Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	12,1	7,1	2,1	12,1
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	12,9	7,9	2,9	12,9
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	14,2	9,2	4,2	14,2
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	16,1	11,1	6,1	16,1
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	11,4	6,4	1,4	11,4
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	12,4	7,4	2,4	12,4
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	20,2	15,2	10,2	20,2
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	25,4	20,4	15,4	25,4
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	24,0	19,0	14,0	24,0
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	13,8	8,8	3,8	13,8
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	14,9	9,9	4,9	14,9
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	16,7	11,7	6,7	16,7
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	17,4	12,4	7,4	17,4
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	19,5	14,5	9,5	19,5
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	16,9	11,9	6,9	16,9
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	19,0	14,0	9,0	19,0
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	23,1	18,1	13,1	23,1
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	32,7	27,7	22,7	32,7
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	16,2	11,2	6,2	16,2
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	18,4	13,4	8,4	18,4
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	23,1	18,1	13,1	23,1
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	33,3	28,3	23,3	33,3
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	34,4	29,4	24,4	34,4
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	20,0	15,0	10,0	20,0
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	25,8	20,8	15,8	25,8
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	34,4	29,4	24,4	34,4
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	34,9	29,9	24,9	34,9
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	27,8	22,8	17,8	27,8
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	29,4	24,4	19,4	29,4
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	34,8	29,8	24,8	34,8
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	19,0	14,0	9,0	19,0
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	21,7	16,7	11,7	21,7
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	24,2	19,2	14,2	24,2
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	23,2	18,2	13,2	23,2
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	35,4	30,4	25,4	35,4
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	20,3	15,3	10,3	20,3
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	32,6	27,6	22,6	32,6
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	19,8	14,8	9,8	19,8
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	25,7	20,7	15,7	25,7
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	28,5	23,5	18,5	28,5
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	31,2	26,2	21,2	31,2
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	19,8	14,8	9,8	19,8
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	24,4	19,4	14,4	24,4
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	26,7	21,7	16,7	26,7
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	14,6	9,6	4,6	14,6
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	10,0	5,0	0,0	10,0
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	11,0	6,0	1,0	11,0
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	12,9	7,9	2,9	12,9
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	20,1	15,1	10,1	20,1
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	22,2	17,2	12,2	22,2
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	23,6	18,6	13,6	23,6
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	25,0	20,0	15,0	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	20,0	15,0	10,0	20,0
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	23,2	18,2	13,2	23,2
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	24,7	19,7	14,7	24,7
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	26,2	21,2	16,2	26,2
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	20,6	15,6	10,6	20,6
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	26,8	21,8	16,8	26,8
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	20,4	15,4	10,4	20,4
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	26,3	21,3	16,3	26,3
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	28,7	23,7	18,7	28,7
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	29,8	24,8	19,8	29,8
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	21,0	16,0	11,0	21,0
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	25,8	20,8	15,8	25,8
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	22,1	17,1	12,1	22,1
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	21,6	16,6	11,6	21,6
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	13,1	8,1	3,1	13,1
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	14,3	9,3	4,3	14,3
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	18,2	13,2	8,2	18,2
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	24,5	19,5	14,5	24,5
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	20,1	15,1	10,1	20,1
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	14,3	9,3	4,3	14,3
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	17,3	12,3	7,3	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	33,4	28,5	23,4
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	35,7	30,8	25,7
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	36,5	31,2	25,9
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	39,0	32,6	28,1
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	41,1	36,3	31,6
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	43,0	38,3	33,0
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	33,9	29,0	23,9
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	40,8	35,9	30,8
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	36,1	31,3	26,2
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	40,1	35,2	30,1
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	34,3	29,1	24,4
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	36,4	31,3	26,5
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	40,1	35,0	30,2
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	45,7	40,5	35,8
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	35,7	30,9	25,8
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	44,0	39,1	34,1
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	38,8	33,9	29,0
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	39,6	35,0	29,7
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	37,7	32,7	27,9
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	39,8	34,8	30,0
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	36,8	31,6	27,1
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	38,6	33,5	28,8
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	42,4	36,7	32,6
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	47,5	42,3	37,6
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	42,9	37,6	33,0
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	47,4	42,3	37,5
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	53,3	48,3	43,5
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	45,3	39,7	35,5
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	48,8	43,5	38,8
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	49,8	45,2	39,8
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	51,2	46,8	41,2
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	47,8	42,9	37,9
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	50,5	45,6	40,6
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	47,9	42,9	38,0
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	50,9	46,0	40,7
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	48,8	43,9	39,0
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	51,6	46,6	41,6
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	62,1	57,8	52,1
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	62,3	57,9	52,2
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	64,9	59,9	54,9
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	64,3	59,4	54,3
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	64,2	59,1	54,1
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	63,2	58,1	53,2
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	51,9	46,8	41,9
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	45,2	40,2	35,2
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	45,1	40,0	34,9
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	44,3	39,2	34,3
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	44,2	39,5	33,9
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	45,4	40,2	35,0
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	42,5	37,8	32,6
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	44,3	39,4	34,6
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	41,2	36,8	31,3
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	40,5	35,8	30,7
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	39,4	34,2	29,4
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	39,6	34,4	29,7
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	39,6	34,3	29,3
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	43,8	38,7	33,6
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	63,5	57,1	51,7
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	63,7	57,8	52,6
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	63,7	58,5	54,0
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	63,9	58,6	54,1
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	66,0	61,2	56,3
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	66,1	61,2	56,4
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	68,4	63,9	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	68,4	64,0	58,7
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	69,6	64,8	59,7
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	69,6	64,9	59,8
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	69,9	65,0	59,9
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	70,0	65,0	59,9
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	68,7	63,7	58,6
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	68,8	63,7	58,7
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	66,5	61,5	56,5
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	66,5	61,6	56,6
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	59,9	55,3	50,1
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	60,0	55,4	50,2
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	48,6	43,7	38,8
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	50,5	45,6	40,6
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	50,2	46,1	39,0
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	50,8	46,6	39,9
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	49,9	45,7	41,5
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	50,7	46,6	42,4
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	46,4	41,8	36,6
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	47,2	42,5	37,3
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	46,0	40,7	36,0
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	46,7	41,6	37,2
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	44,5	39,2	33,9
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	46,0	40,8	35,7
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	43,2	37,6	32,5
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	45,1	39,8	35,0
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	48,8	43,8	38,8
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	37,6	33,2	27,5
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	40,2	35,0	30,5
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	44,4	39,3	34,6
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	47,7	46,9	41,8
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	50,8	48,9	43,7
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	54,3	49,3	44,1
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	35,7	30,6	25,8
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	36,3	31,2	26,4
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	37,6	32,5	27,6
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	60,9	55,6	50,2
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	61,6	56,3	51,1
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	61,5	56,3	51,0
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	34,9	29,2	24,6
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	34,8	29,6	24,9
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	36,5	31,3	26,5
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	60,8	55,1	49,9
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	34,7	29,6	24,5
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	37,0	31,4	26,3
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	35,7	30,2	24,5
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	34,0	28,5	23,3
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	35,5	30,5	25,4
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	37,6	32,8	27,7
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	31,1	26,0	20,9
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	32,3	27,1	21,7
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	33,6	28,5	23,7
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	41,0	35,8	30,7
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	43,9	39,0	34,0
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	50,4	45,0	39,9
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	41,3	36,0	30,9
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	44,7	40,1	34,8
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	52,2	46,0	42,1
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	41,7	35,5	30,2
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	45,1	39,3	34,2
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	52,3	47,3	42,4
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	40,8	35,2	30,0
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	45,1	39,4	34,2
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	51,4	46,4	41,4
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	43,3	37,9	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	44,9	39,4	33,1
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	46,2	41,0	35,2
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	40,5	35,3	30,2
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	43,5	38,4	33,3
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	45,9	39,4	34,4
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	39,4	34,3	29,7
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	41,7	36,6	31,9
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	44,9	39,8	34,9
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	35,8	30,5	25,4
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	37,8	32,4	27,2
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	40,7	35,3	29,8
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	37,4	32,4	27,3
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	39,8	34,6	29,8
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	42,9	37,9	32,2
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	37,7	32,5	27,3
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	39,5	34,7	29,3
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	43,0	37,9	32,7
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	55,1	49,9	44,8
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	56,6	51,5	46,3
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	57,6	52,5	47,4
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	56,1	50,9	45,7
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	57,8	52,6	47,4
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	58,6	53,5	48,3
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	57,0	51,8	46,6
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	59,0	53,8	48,5
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	59,2	54,1	48,9
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	58,3	53,0	47,8
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	60,0	54,9	49,7
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	60,0	54,9	49,7
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	52,0	47,0	42,0
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	53,1	48,0	43,0
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	54,1	49,0	44,3
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	36,0	30,9	25,7
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	38,0	32,9	27,7
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	41,4	36,4	31,3
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	34,5	29,5	24,3
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	36,0	30,8	25,7
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	38,0	32,9	27,7
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	34,3	29,2	24,0
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	35,7	30,5	25,3
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	38,4	33,3	28,2
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	39,7	34,4	29,0
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	45,8	39,9	35,3
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	53,3	48,2	43,4
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	44,7	39,5	34,3
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	50,2	44,9	39,7
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	56,9	50,3	45,2
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	51,6	46,4	41,2
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	54,8	49,6	44,5
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	57,4	52,2	47,1
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	52,4	47,4	42,3
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	54,3	49,1	44,2
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	56,3	51,3	46,3
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	36,7	31,6	26,5
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	38,8	33,6	28,5
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	32,1	27,0	21,9
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	34,0	28,8	23,7
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	34,7	29,6	24,4
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	37,7	33,0	27,9
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	36,6	31,5	26,4
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	30,0	25,0	20,1
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	30,7	25,6	20,8
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	31,8	26,7	21,8
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	33,0	27,9	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	34,4	29,3	24,4
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	30,4	25,6	20,5
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	31,9	27,1	22,0
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	41,4	36,5	31,1
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	48,5	43,5	38,5
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	45,0	40,5	35,3
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	33,8	28,6	23,5
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	33,7	28,6	23,5
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	34,8	29,7	24,7
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	35,4	30,3	25,2
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	37,7	32,8	27,6
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	34,8	29,8	23,9
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	37,2	32,3	27,4
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	42,5	37,0	32,0
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	52,5	47,5	42,5
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	52,7	47,7	42,6
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	34,0	28,4	24,1
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	36,4	31,2	26,4
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	42,0	36,9	31,8
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	53,1	48,0	43,0
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	53,6	48,5	43,2
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	39,0	33,8	28,6
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	40,8	37,1	30,3
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	49,1	44,6	40,1
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	56,2	49,8	44,7
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	55,3	50,2	45,1
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	52,7	47,6	42,5
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	54,2	49,0	43,9
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	55,3	50,1	44,9
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	56,8	51,6	46,5
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	56,1	50,4	45,3
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	38,1	32,9	27,8
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	40,5	35,5	30,2
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	44,9	39,7	34,6
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	55,1	50,0	44,9
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	55,4	50,3	45,2
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	41,2	35,8	30,6
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	50,2	45,2	40,3
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	55,2	50,1	44,8
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	54,4	49,3	42,8
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	38,7	33,7	29,0
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	43,4	38,3	33,0
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	48,1	44,0	39,7
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	52,0	47,0	42,0
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	38,0	33,0	27,8
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	42,4	37,2	32,1
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	45,8	41,0	35,9
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	50,9	45,9	41,0
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	38,2	33,1	28,2
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	40,7	35,7	30,5
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	43,1	38,0	33,2
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	49,8	44,8	39,8
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	30,5	25,1	20,3
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	28,6	23,4	18,2
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	29,8	24,7	19,5
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	33,1	28,0	23,1
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	45,7	40,6	35,6
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	47,1	42,0	36,9
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	48,1	43,0	37,9
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	48,7	43,6	38,5
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	46,3	41,2	36,1
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	47,9	42,8	37,6
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	48,9	43,8	38,7
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	49,5	44,4	39,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, categorie 2
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	47,4	42,3	37,2
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	49,2	44,0	38,9
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	50,3	45,2	40,0
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	50,8	45,7	40,6
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	45,9	40,8	35,7
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	50,6	45,5	40,3
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	51,9	46,7	41,5
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	51,7	46,6	41,5
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	41,8	36,6	31,5
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	52,3	47,1	41,9
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	40,7	35,5	30,2
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	39,0	33,8	28,6
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	34,4	29,5	24,4
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	35,4	30,5	25,5
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	37,8	32,7	27,9
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	44,8	39,9	35,1
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	39,0	34,0	29,1
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	43,8	38,8	33,9
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	33,6	28,5	23,7
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	35,6	30,5	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 10: Variant scherm Aardenhoek 28


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28

Model eigenschap

Omschrijving	industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
Verantwoordelijke	mvdv
Rekenmethode	#2 Industrielawaai Omgevingswet, industrie
Aangemaakt door	m.claessens op 8-5-2025
Laatst ingezien door	MvdV op 11-5-2026
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Coördinatensysteem	Amersfoort RD New (epsg:28992)
Standaard maaiveldhoogte	4
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Cp	Refl.L 500	Refl.R 500
0	6,4 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	135,86	2 dB	0,00	0,00
0	6,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	296,57	2 dB	0,00	0,00
0	4 [geluidscherm]	4,00	--	Eigen waarde	252,50	0 dB	0,85	0,85
0	6,5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	61,25	2 dB	0,00	0,00
0	6,1 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	42,61	2 dB	0,00	0,00
0	Besluit_A7_A27_A58_N57_N652_Wi [geluidscherm]	4,00	--	Eigen waarde	143,03	0 dB	0,85	0,85
107595	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	142,02	0 dB	0,00	0,00
161898	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	452,08	0 dB	0,00	0,00
79884	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	99,56	0 dB	0,00	0,00
97976	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	62,84	0 dB	0,00	0,00
217148	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	115,70	0 dB	0,00	0,00
203328	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	153,22	0 dB	0,00	0,00
199034	30124359 [geluidscherm]	1,50	--	Eigen waarde	153,51	0 dB	0,00	0,00
188479	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	325,85	0 dB	0,00	0,00
s01	scherm viaduct	8,00	--	Relatief	13,05	0 dB	1,00	0,00
s02	scherm viaduct	8,00	--	Relatief	13,15	0 dB	0,00	1,00
s05	afscherming Aardenhoek 28	4,00	4,00	Relatief	69,36	0 dB	0,80	0,80
s10	scherm Aardenhoek 34	3,30	4,00	Relatief	51,82	0 dB	0,80	0,80

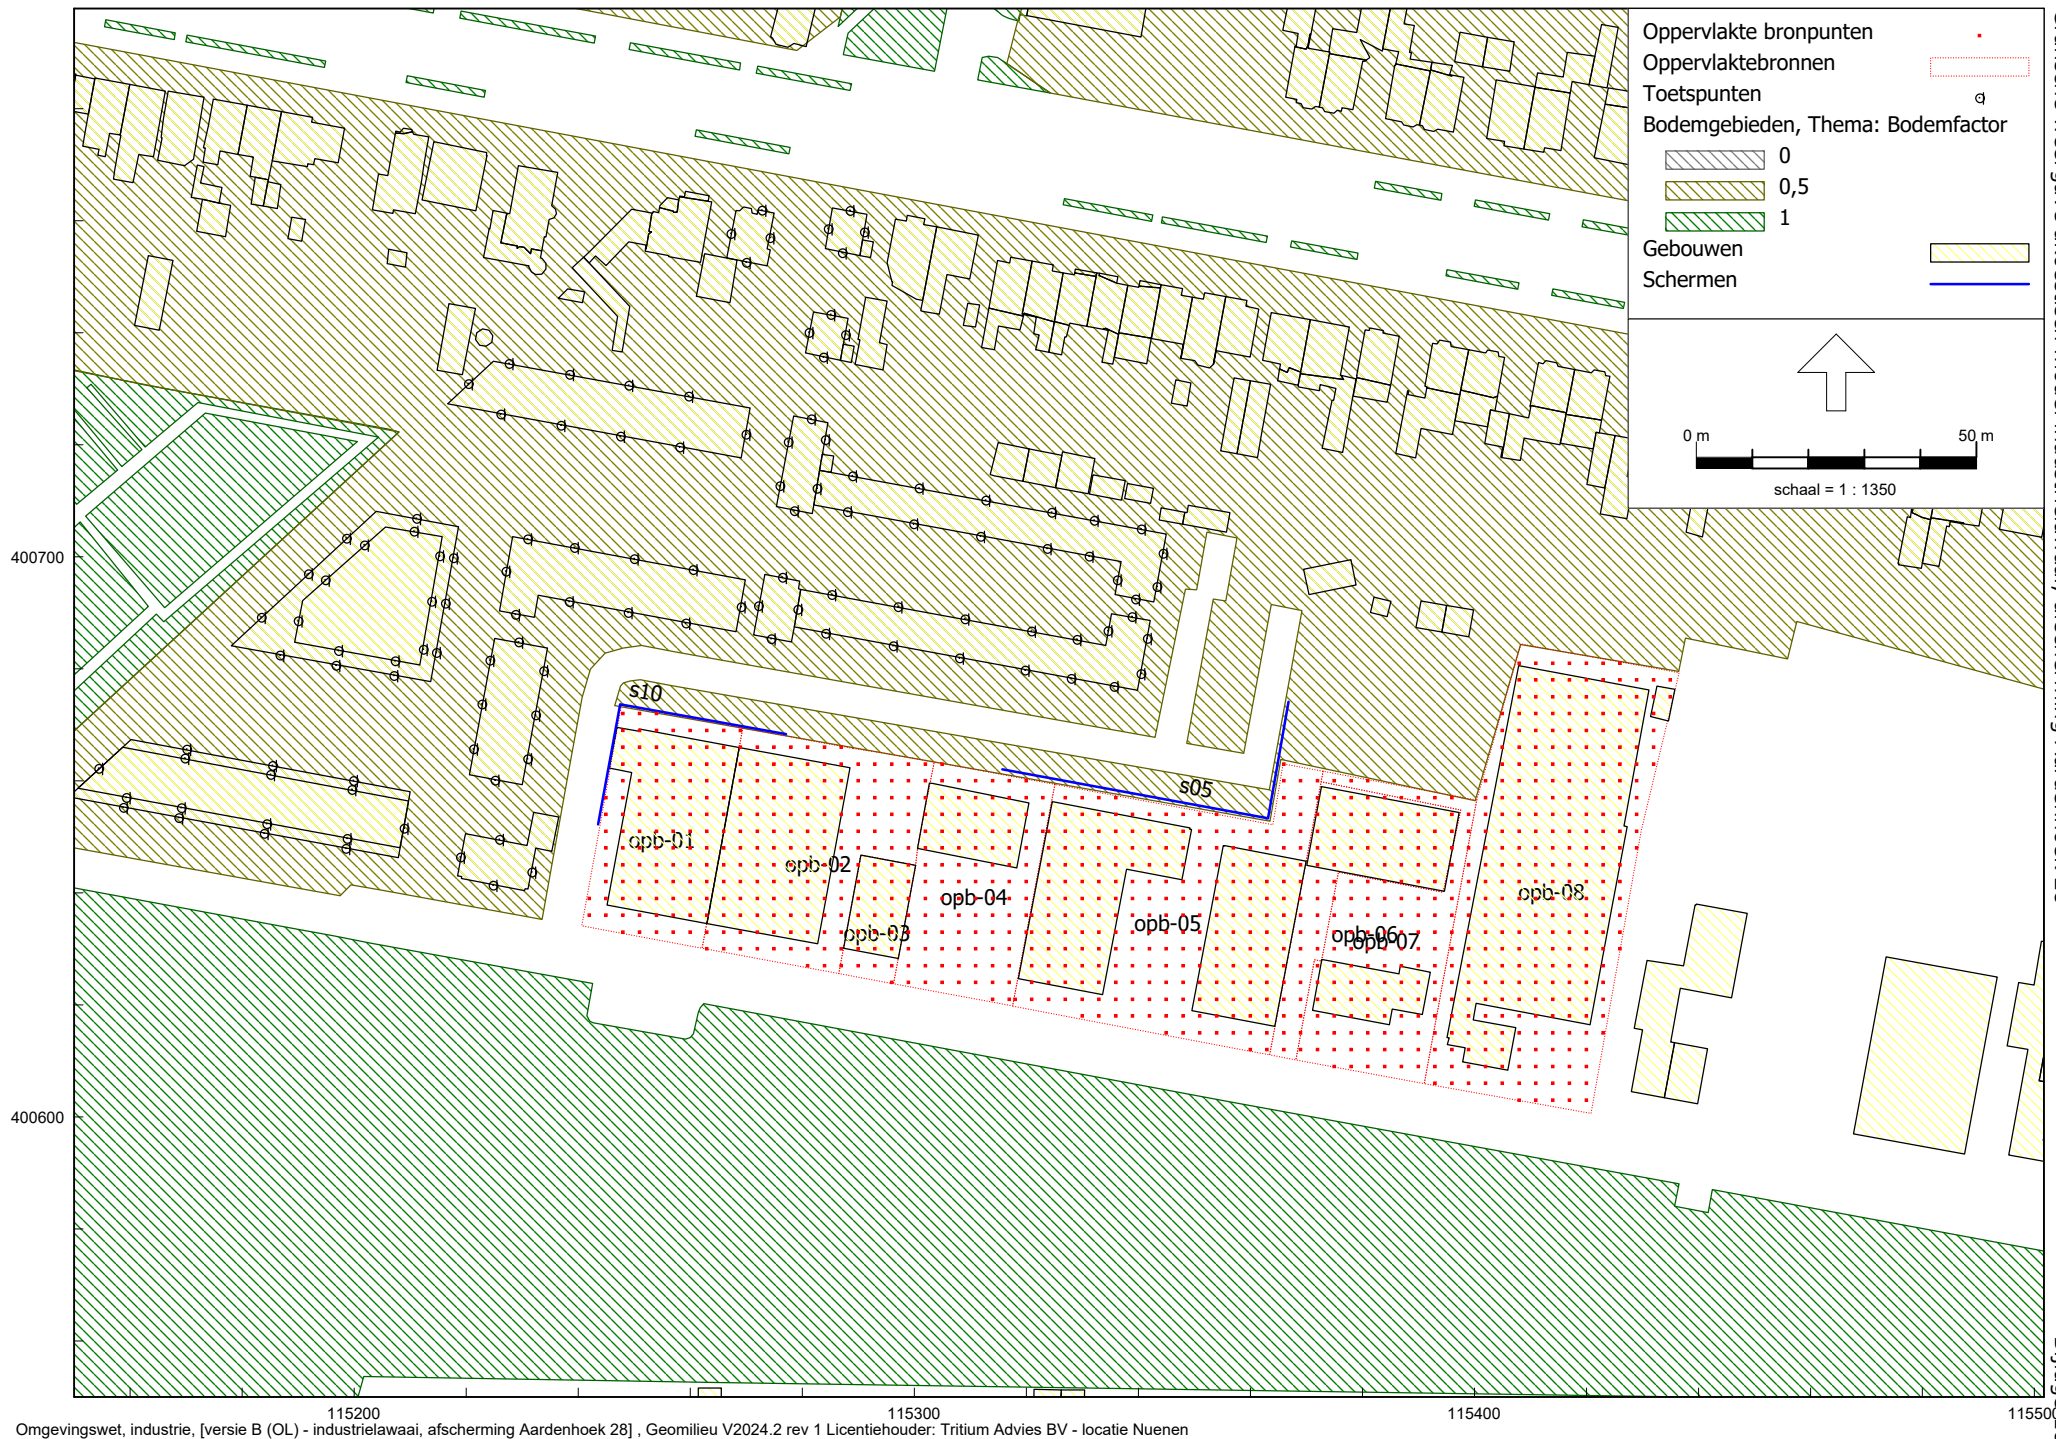

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	23,6	18,6	13,6	23,6
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	25,6	20,6	15,6	25,6
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	27,2	22,2	17,2	27,2
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	30,4	25,4	20,4	30,4
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	35,6	30,6	25,6	35,6
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	25,4	20,4	15,4	25,4
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	33,0	28,0	23,0	33,0
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	26,1	21,1	16,1	26,1
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	30,5	25,5	20,5	30,5
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	24,6	19,6	14,6	24,6
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	26,5	21,5	16,5	26,5
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	26,9	21,9	16,9	26,9
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	35,6	30,6	25,6	35,6
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	30,5	25,5	20,5	30,5
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	30,9	25,9	20,9	30,9
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	26,3	21,3	16,3	26,3
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	28,0	23,0	18,0	28,0
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	27,9	22,9	17,9	27,9
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	28,0	23,0	18,0	28,0
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	38,5	33,5	28,5	38,5
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	46,4	41,4	36,4	46,4
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	35,1	30,1	25,1	35,1
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	41,5	36,5	31,5	41,5
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	37,9	32,9	27,9	37,9
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	42,0	37,0	32,0	42,0
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	41,2	36,2	31,2	41,2
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	35,4	30,4	25,4	35,4
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	37,9	32,9	27,9	37,9
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	42,7	37,7	32,7	42,7
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	47,5	42,5	37,5	47,5
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	51,5	46,5	41,5	51,5
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	46,0	41,0	36,0	46,0
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	50,5	45,5	40,5	50,5
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	34,7	29,7	24,7	34,7
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	34,4	29,4	24,4	34,4
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	33,3	28,3	23,3	33,3
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	31,5	26,5	21,5	31,5
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	31,6	26,6	21,6	31,6
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	30,4	25,4	20,4	30,4
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	30,0	25,0	20,0	30,0
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	30,2	25,2	20,2	30,2
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	30,5	25,5	20,5	30,5
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	45,7	40,7	35,7	45,7
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	49,3	44,3	39,3	49,3
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	50,2	45,2	40,2	50,2
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	46,0	41,0	36,0	46,0
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	52,1	47,1	42,1	52,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	47,0	42,0	37,0	47,0
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	53,9	48,9	43,9	53,9
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	47,7	42,7	37,7	47,7
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	54,7	49,7	44,7	54,7
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	48,4	43,4	38,4	48,4
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	55,5	50,5	45,5	55,5
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	48,0	43,0	38,0	48,0
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	54,3	49,3	44,3	54,3
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	53,1	48,1	43,1	53,1
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	41,1	36,1	31,1	41,1
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	45,4	40,4	35,4	45,4
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	38,3	33,3	28,3	38,3
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	38,0	33,0	28,0	38,0
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	40,2	35,2	30,2	40,2
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	40,1	35,1	30,1	40,1
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	36,3	31,3	26,3	36,3
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	39,4	34,4	29,4	39,4
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	38,6	33,6	28,6	38,6
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	38,1	33,1	28,1	38,1
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	34,4	29,4	24,4	34,4
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	38,0	33,0	28,0	38,0
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	35,3	30,3	25,3	35,3
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	35,6	30,6	25,6	35,6
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	37,7	32,7	27,7	37,7
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	25,1	20,1	15,1	25,1
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	44,2	39,2	34,2	44,2
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	47,2	42,2	37,2	47,2
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	48,1	43,1	38,1	48,1
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	25,3	20,3	15,3	25,3
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	26,6	21,6	16,6	26,6
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	26,8	21,8	16,8	26,8
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	48,0	43,0	38,0	48,0
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	26,6	21,6	16,6	26,6
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	28,8	23,8	18,8	28,8
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	26,4	21,4	16,4	26,4
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	25,7	20,7	15,7	25,7
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	28,0	23,0	18,0	28,0
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	31,4	26,4	21,4	31,4
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	21,0	16,0	11,0	21,0
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	22,1	17,1	12,1	22,1
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	24,1	19,1	14,1	24,1
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	34,7	29,7	24,7	34,7
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	38,3	33,3	28,3	38,3
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	31,4	26,4	21,4	31,4
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	35,4	30,4	25,4	35,4
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	31,7	26,7	21,7	31,7
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	42,2	37,2	32,2	42,2
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	36,0	31,0	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	43,5	38,5	33,5	43,5
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	30,4	25,4	20,4	30,4
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	32,7	27,7	22,7	32,7
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	35,0	30,0	25,0	35,0
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	39,6	34,6	29,6	39,6
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	28,5	23,5	18,5	28,5
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	36,2	31,2	26,2	36,2
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	27,7	22,7	17,7	27,7
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	29,0	24,0	19,0	29,0
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	36,7	31,7	26,7	36,7
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	40,4	35,4	30,4	40,4
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	42,8	37,8	32,8	42,8
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	45,4	40,4	35,4	45,4
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	41,5	36,5	31,5	41,5
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	44,0	39,0	34,0	44,0
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	46,8	41,8	36,8	46,8
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	42,0	37,0	32,0	42,0
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	46,6	41,6	36,6	46,6
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	42,4	37,4	32,4	42,4
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	45,0	40,0	35,0	45,0
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	42,4	37,4	32,4	42,4
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	28,1	23,1	18,1	28,1
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	30,1	25,1	20,1	30,1
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	25,1	20,1	15,1	25,1
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	26,0	21,0	16,0	26,0
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	28,5	23,5	18,5	28,5
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	25,3	20,3	15,3	25,3
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	26,5	21,5	16,5	26,5
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	29,2	24,2	19,2	29,2
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	32,0	27,0	22,0	32,0
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	39,4	34,4	29,4	39,4
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	34,4	29,4	24,4	34,4
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	39,8	34,8	29,8	39,8
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	46,3	41,3	36,3	46,3
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	39,5	34,5	29,5	39,5
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	42,3	37,3	32,3	42,3
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	46,1	41,1	36,1	46,1
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	22,6	17,6	12,6	22,6
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	24,0	19,0	14,0	24,0
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	24,8	19,8	14,8	24,8
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	26,7	21,7	16,7	26,7
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	28,0	23,0	18,0	28,0
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	22,1	17,1	12,1	22,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	23,0	18,0	13,0	23,0
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	23,8	18,8	13,8	23,8
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	25,1	20,1	15,1	25,1
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	27,0	22,0	17,0	27,0
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	22,2	17,2	12,2	22,2
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	23,1	18,1	13,1	23,1
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	31,0	26,0	21,0	31,0
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	34,8	29,8	24,8	34,8
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	24,7	19,7	14,7	24,7
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	25,8	20,8	15,8	25,8
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	27,7	22,7	17,7	27,7
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	30,4	25,4	20,4	30,4
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	27,8	22,8	17,8	27,8
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	30,0	25,0	20,0	30,0
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	43,6	38,6	33,6	43,6
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	44,7	39,7	34,7	44,7
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	27,1	22,1	17,1	27,1
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	29,3	24,3	19,3	29,3
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	45,4	40,4	35,4	45,4
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	36,7	31,7	26,7	36,7
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	45,8	40,8	35,8	45,8
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	38,1	33,1	28,1	38,1
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	41,4	36,4	31,4	41,4
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	45,1	40,1	35,1	45,1
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	45,6	40,6	35,6	45,6
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	29,8	24,8	19,8	29,8
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	32,6	27,6	22,6	32,6
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	35,0	30,0	25,0	35,0
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	45,1	40,1	35,1	45,1
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	33,8	28,8	23,8	33,8
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	42,9	37,9	32,9	42,9
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	46,1	41,1	36,1	46,1
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	38,0	33,0	28,0	38,0
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	41,1	36,1	31,1	41,1
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	43,2	38,2	33,2	43,2
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	30,6	25,6	20,6	30,6
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	36,7	31,7	26,7	36,7
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	39,4	34,4	29,4	39,4
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	41,9	36,9	31,9	41,9
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	30,7	25,7	20,7	30,7
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	35,4	30,4	25,4	35,4
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	40,3	35,3	30,3	40,3
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	25,5	20,5	15,5	25,5
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	20,8	15,8	10,8	20,8
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	21,9	16,9	11,9	21,9
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	23,6	18,6	13,6	23,6
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	31,0	26,0	21,0	31,0
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	33,2	28,2	23,2	33,2
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	36,0	31,0	26,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Aardenhoek 28
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	30,9	25,9	20,9	30,9
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	34,2	29,2	24,2	34,2
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	31,6	26,6	21,6	31,6
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	35,8	30,8	25,8	35,8
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	39,1	34,1	29,1	39,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	31,4	26,4	21,4	31,4
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	37,3	32,3	27,3	37,3
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	39,7	34,7	29,7	39,7
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	40,8	35,8	30,8	40,8
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	31,9	26,9	21,9	31,9
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	32,8	27,8	22,8	32,8
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	32,5	27,5	22,5	32,5
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	23,7	18,7	13,7	23,7
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	25,0	20,0	15,0	25,0
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	28,8	23,8	18,8	28,8
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	35,2	30,2	25,2	35,2
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	30,9	25,9	20,9	30,9
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	35,6	30,6	25,6	35,6
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	24,9	19,9	14,9	24,9
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	28,1	23,1	18,1	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	45,6	39,9	34,9
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	47,7	42,9	38,1
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	49,2	43,9	38,6
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	50,1	45,0	40,0
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	53,7	49,3	44,9
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	56,6	51,9	45,8
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	48,3	40,8	37,0
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	53,2	48,0	42,7
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	47,7	42,5	37,3
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	53,0	47,9	41,9
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	45,3	40,2	35,1
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	47,6	42,4	38,1
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	51,4	46,5	41,6
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	56,4	51,0	45,9
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	47,7	43,0	37,9
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	56,2	52,3	46,4
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	51,8	46,7	41,6
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	52,2	46,9	42,1
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	50,0	44,9	39,7
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	52,4	47,3	42,1
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	48,8	43,6	38,5
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	49,9	45,2	40,0
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	54,4	49,1	44,7
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	59,9	55,0	50,0
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	54,9	49,8	45,0
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	59,8	54,7	49,6
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	67,6	62,6	57,7
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	56,9	52,1	47,1
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	60,1	55,1	50,4
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	61,8	57,0	52,1
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	63,6	58,9	54,3
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	59,3	54,5	49,4
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	63,0	58,1	53,1
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	59,5	54,6	49,6
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	62,5	57,6	52,4
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	60,8	55,8	50,9
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	62,8	57,8	52,8
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	67,6	63,1	59,3
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	71,9	67,0	61,7
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	69,6	65,2	61,5
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	73,7	68,9	64,4
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	69,3	65,2	59,5
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	72,7	67,4	62,5
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	60,7	60,0	54,8
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	56,4	51,3	46,7
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	54,7	50,2	45,3
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	55,6	50,9	46,0
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	55,0	49,9	44,8
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	55,5	50,5	45,5
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	53,5	48,3	43,2
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	51,9	48,3	45,5
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	53,6	48,5	43,3
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	51,1	46,3	41,2
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	51,5	46,5	41,2
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	52,2	47,3	42,2
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	51,5	46,6	41,5
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	55,8	50,7	45,9
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	73,1	68,4	62,3
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	73,8	69,4	64,0
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	70,0	66,8	60,2
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	73,7	69,7	64,1
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	69,4	64,0	58,9
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	75,2	70,1	64,9
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	69,8	65,3	60,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	75,6	70,6	65,5
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	70,3	65,6	60,8
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	75,9	70,9	65,9
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	70,5	65,9	61,1
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	76,0	71,2	66,1
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	69,9	67,6	61,1
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	75,8	71,9	65,6
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	72,1	65,4	61,1
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	75,8	70,0	64,6
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	63,6	58,5	53,5
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	67,3	62,4	57,4
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	59,2	54,7	50,6
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	61,4	56,5	53,2
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	59,5	54,4	49,7
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	62,6	57,4	53,4
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	59,1	54,0	48,9
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	60,8	55,4	50,3
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	58,2	53,1	48,0
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	59,7	54,6	49,5
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	57,2	52,1	47,0
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	59,0	53,9	48,8
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	57,3	52,4	47,0
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	59,7	54,8	49,4
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	56,9	51,9	46,7
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	57,9	52,7	48,0
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	60,1	55,3	50,1
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	51,1	46,4	41,1
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	52,0	47,5	42,2
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	57,2	52,5	47,4
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	61,2	60,4	55,3
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	64,3	62,4	57,2
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	67,8	62,8	57,6
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	48,5	43,8	38,6
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	46,7	41,9	36,8
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	49,5	44,6	39,6
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	71,7	66,3	60,9
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	72,5	67,2	62,0
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	73,1	67,8	62,6
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	46,9	42,3	37,4
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	49,5	41,5	37,4
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	47,9	42,8	37,7
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	71,9	66,3	61,6
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	48,0	42,9	38,1
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	49,9	44,8	39,7
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	48,9	43,7	37,2
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	46,4	41,5	36,7
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	48,2	43,4	38,6
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	51,2	46,3	41,2
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	42,6	37,7	32,4
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	44,0	38,9	33,8
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	45,5	40,4	35,3
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	52,0	47,5	41,6
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	57,7	52,5	47,4
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	60,8	56,9	50,4
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	52,6	47,6	42,8
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	57,1	52,0	47,9
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	63,8	59,3	53,7
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	53,3	47,8	43,3
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	57,9	52,7	48,1
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	65,9	60,9	56,0
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	52,7	47,7	42,4
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	57,3	52,2	47,1
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	65,9	60,8	55,7
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	56,8	51,4	42,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	58,4	52,9	44,5
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	59,7	54,3	47,0
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	53,5	47,7	42,5
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	57,4	51,1	46,0
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	60,4	55,4	50,4
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	51,7	46,6	40,9
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	54,7	49,6	44,2
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	61,6	56,8	51,5
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	50,2	45,3	38,9
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	52,7	48,3	40,7
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	54,2	51,3	43,3
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	50,5	45,2	39,8
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	53,0	47,5	42,8
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	57,2	52,2	47,3
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	50,6	44,9	39,8
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	52,7	48,2	42,8
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	56,2	51,1	46,2
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	68,5	63,4	58,2
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	70,1	64,9	59,7
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	71,0	65,9	60,8
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	68,4	62,3	56,9
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	70,5	64,5	59,2
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	71,6	66,2	61,0
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	69,0	63,6	57,6
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	71,3	65,9	60,2
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	71,9	66,7	61,3
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	69,8	64,4	58,6
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	71,9	66,6	61,1
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	72,4	67,1	61,9
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	62,7	57,6	52,5
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	64,4	59,3	54,1
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	65,9	60,7	55,6
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	49,5	44,4	39,2
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	51,5	46,4	41,2
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	54,9	49,9	44,8
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	47,2	42,2	37,0
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	48,5	43,4	38,3
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	51,5	46,4	41,2
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	47,7	42,5	37,8
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	49,0	43,8	39,1
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	52,0	46,8	42,1
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	53,4	48,0	42,6
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	59,3	53,4	48,8
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	66,8	61,7	56,9
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	57,0	49,2	47,0
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	64,4	58,9	54,6
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	69,6	64,6	59,5
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	61,1	55,9	50,7
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	66,0	60,8	55,6
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	69,5	64,9	59,9
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	65,9	60,7	55,6
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	67,7	62,6	57,4
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	69,8	64,8	59,8
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	51,1	45,9	40,7
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	52,5	47,9	42,6
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	45,6	39,5	34,6
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	47,5	41,4	36,3
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	48,2	43,1	37,9
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	49,9	44,8	40,0
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	50,2	45,0	40,2
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	43,1	38,2	33,3
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	44,2	39,1	34,3
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	45,3	40,2	35,3
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	46,5	41,4	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	47,9	42,8	37,9
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	43,3	38,3	33,2
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	43,6	38,6	33,6
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	57,1	52,2	47,4
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	62,6	57,6	52,4
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	59,5	54,5	49,5
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	45,4	40,1	35,0
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	47,2	42,1	37,0
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	48,3	43,2	38,2
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	48,3	43,3	38,1
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	51,2	46,3	41,1
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	48,3	43,2	37,4
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	50,5	45,8	40,9
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	56,0	49,8	44,7
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	66,0	61,0	56,0
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	66,2	61,2	56,1
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	47,8	42,6	37,9
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	50,0	44,9	40,1
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	55,5	50,4	45,3
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	66,6	61,5	56,5
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	67,1	62,0	56,7
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	51,9	46,8	41,4
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	53,5	50,6	43,0
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	62,6	58,1	53,6
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	69,7	63,3	58,2
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	68,1	62,9	57,8
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	66,2	61,1	55,9
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	67,6	62,5	57,3
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	68,6	63,5	58,4
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	70,2	65,0	59,9
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	69,1	63,9	58,8
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	51,4	46,2	40,4
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	53,1	49,0	43,1
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	57,9	52,9	47,8
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	68,4	63,3	58,2
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	68,7	63,6	58,5
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	54,7	49,5	45,1
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	63,7	58,7	53,8
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	68,7	63,6	58,3
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	67,9	62,8	56,3
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	53,3	48,1	43,0
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	57,6	52,6	47,5
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	61,6	57,5	53,2
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	66,1	60,9	55,7
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	52,0	47,0	41,9
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	56,3	51,2	46,2
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	59,6	55,2	49,8
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	65,4	60,2	54,9
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	51,8	46,8	41,8
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	55,4	50,4	45,5
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	57,2	52,0	47,2
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	63,3	58,5	53,3
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	44,2	38,7	33,7
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	42,5	37,3	32,2
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	43,4	38,2	33,0
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	46,7	41,4	36,2
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	59,2	54,1	49,1
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	60,6	55,5	50,4
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	61,6	56,5	51,4
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	62,2	57,1	52,0
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	59,8	54,7	49,6
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	61,4	56,3	51,1
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	62,4	57,3	52,2
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	63,0	57,9	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
LMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aardenhoek 28

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	60,9	55,8	50,7
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	62,7	57,5	52,4
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	63,8	58,7	53,5
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	64,3	59,2	54,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	59,4	54,3	49,2
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	64,1	59,0	53,8
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	65,4	60,2	55,0
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	65,2	60,1	55,0
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	55,3	50,1	45,0
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	65,8	60,6	55,4
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	54,2	49,0	43,7
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	52,5	47,3	42,0
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	46,5	41,7	36,9
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	47,4	42,7	37,9
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	49,9	45,5	39,8
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	57,7	52,8	48,1
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	51,0	45,9	40,7
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	56,2	51,1	45,8
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	45,8	40,7	35,6
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	48,5	43,4	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 11: Maximale geluidniveaus parkeergeluid

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaawaai, afscherming Aardenhoek 28
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeergeluid plan

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	25,0	25,0	25,0
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	26,7	26,7	26,7
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	37,4	37,4	37,4
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	39,2	39,2	39,2
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	31,9	31,9	31,9
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	35,6	35,6	35,6
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	27,7	27,7	27,7
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	34,6	34,6	34,6
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	31,3	31,3	31,3
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	33,8	33,8	33,8
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	40,6	40,6	40,6
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	42,9	42,9	42,9
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	36,9	36,9	36,9
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	40,9	40,9	40,9
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	30,3	30,3	30,3
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	38,5	38,5	38,5
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	36,7	36,7	36,7
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	39,2	39,2	39,2
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	45,9	45,9	45,9
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	48,1	48,1	48,1
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	49,2	49,2	49,2
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	50,8	50,8	50,8
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	53,4	53,4	53,4
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	54,7	54,7	54,7
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	44,0	44,0	44,0
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	45,8	45,8	45,8
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	47,8	47,8	47,8
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	45,0	45,0	45,0
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	47,5	47,5	47,5
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	51,2	51,2	51,2
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	53,4	53,4	53,4
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	42,3	42,3	42,3
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	43,5	43,5	43,5
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	47,2	47,2	47,2
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	47,1	47,1	47,1
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	46,9	46,9	46,9
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	46,5	46,5	46,5
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	62,8	62,8	62,8
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	62,7	62,7	62,7
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	71,3	71,3	71,3
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	70,2	70,2	70,2
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	75,0	75,0	75,0
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	72,1	72,1	72,1
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	48,4	48,4	48,4
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	47,3	47,3	47,3
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	51,4	51,4	51,4
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	44,5	44,5	44,5
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	43,1	43,1	43,1
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	43,2	43,2	43,2
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	36,2	36,2	36,2
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	38,0	38,0	38,0
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	34,0	34,0	34,0
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	35,4	35,4	35,4
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	37,2	37,2	37,2
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	37,8	37,8	37,8
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	35,8	35,8	35,8
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	37,8	37,8	37,8
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	73,8	73,8	73,8
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	72,0	72,0	72,0
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	73,3	73,3	73,3
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	71,3	71,3	71,3
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	73,0	73,0	73,0
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	71,2	71,2	71,2
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	73,1	73,1	73,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeergeluid plan

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	71,2	71,2	71,2
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	72,9	72,9	72,9
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	71,1	71,1	71,1
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	72,3	72,3	72,3
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	70,7	70,7	70,7
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	65,9	65,9	65,9
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	65,7	65,7	65,7
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	66,0	66,0	66,0
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	65,5	65,5	65,5
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	58,4	58,4	58,4
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	58,4	58,4	58,4
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	45,6	45,6	45,6
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	45,7	45,7	45,7
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	46,7	46,7	46,7
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	46,2	46,2	46,2
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	53,8	53,8	53,8
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	54,8	54,8	54,8
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	50,2	50,2	50,2
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	52,3	52,3	52,3
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	46,8	46,8	46,8
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	46,3	46,3	46,3
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	48,3	48,3	48,3
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	47,9	47,9	47,9
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	49,1	49,1	49,1
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	48,8	48,8	48,8
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	48,7	48,7	48,7
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	49,9	49,9	49,9
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	52,3	52,3	52,3
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	52,2	52,2	52,2
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	63,3	63,3	63,3
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	63,2	63,2	63,2
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	62,9	62,9	62,9
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	37,0	37,0	37,0
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	39,4	39,4	39,4
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	39,2	39,2	39,2
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	67,5	67,5	67,5
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	67,2	67,2	67,2
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	65,9	65,9	65,9
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	34,7	34,7	34,7
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	37,2	37,2	37,2
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	35,9	35,9	35,9
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	55,9	55,9	55,9
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	33,6	33,6	33,6
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	36,0	36,0	36,0
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	35,3	35,3	35,3
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	31,0	31,0	31,0
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	33,2	33,2	33,2
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	32,8	32,8	32,8
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	31,0	31,0	31,0
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	33,2	33,2	33,2
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	32,9	32,9	32,9
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	34,4	34,4	34,4
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	37,2	37,2	37,2
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	37,8	37,8	37,8
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	35,7	35,7	35,7
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	37,8	37,8	37,8
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	40,1	40,1	40,1
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	39,7	39,7	39,7
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	41,9	41,9	41,9
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	42,2	42,2	42,2
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	42,3	42,3	42,3
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	44,3	44,3	44,3
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	44,2	44,2	44,2
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	63,5	63,5	63,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Parkeergeluid plan

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	63,4	63,4	63,4
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	63,1	63,1	63,1
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	43,2	43,2	43,2
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	43,5	43,5	43,5
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	45,2	45,2	45,2
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	42,6	42,6	42,6
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	42,5	42,5	42,5
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	43,9	43,9	43,9
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	41,1	41,1	41,1
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	41,3	41,3	41,3
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	42,7	42,7	42,7
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	39,5	39,5	39,5
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	40,5	40,5	40,5
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	41,9	41,9	41,9
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	46,3	46,3	46,3
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	47,1	47,1	47,1
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	39,0	39,0	39,0
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	58,4	58,4	58,4
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	58,8	58,8	58,8
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	58,7	58,7	58,7
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	63,3	63,3	63,3
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	63,3	63,3	63,3
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	63,1	63,1	63,1
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	65,7	65,7	65,7
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	65,5	65,5	65,5
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	65,0	65,0	65,0
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	66,4	66,4	66,4
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	66,2	66,2	66,2
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	65,6	65,6	65,6
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	56,5	56,5	56,5
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	56,5	56,5	56,5
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	56,4	56,4	56,4
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	41,6	41,6	41,6
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	41,9	41,9	41,9
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	40,2	40,2	40,2
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	39,1	39,1	39,1
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	39,4	39,4	39,4
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	38,9	38,9	38,9
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	50,5	50,5	50,5
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	52,3	52,3	52,3
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	52,8	52,8	52,8
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	51,7	51,7	51,7
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	54,8	54,8	54,8
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	57,3	57,3	57,3
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	54,9	54,9	54,9
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	55,1	55,1	55,1
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	55,4	55,4	55,4
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	61,6	61,6	61,6
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	61,6	61,6	61,6
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	61,3	61,3	61,3
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	62,5	62,5	62,5
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	62,5	62,5	62,5
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	62,2	62,2	62,2
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	34,8	34,8	34,8
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	36,6	36,6	36,6
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	30,2	30,2	30,2
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	32,3	32,3	32,3
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	33,9	33,9	33,9
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	33,8	33,8	33,8
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	32,9	32,9	32,9
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	29,5	29,5	29,5
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	31,5	31,5	31,5
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	33,2	33,2	33,2
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	33,1	33,1	33,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Parkeergeluid plan

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	31,0	31,0	31,0
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	28,4	28,4	28,4
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	29,9	29,9	29,9
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	37,7	37,7	37,7
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	39,5	39,5	39,5
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	40,6	40,6	40,6
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	33,9	33,9	33,9
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	33,9	33,9	33,9
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	34,2	34,2	34,2
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	46,7	46,7	46,7
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	48,3	48,3	48,3
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	38,7	38,7	38,7
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	38,8	38,8	38,8
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	41,5	41,5	41,5
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	43,8	43,8	43,8
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	46,2	46,2	46,2
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	49,0	49,0	49,0
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	51,7	51,7	51,7
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	51,2	51,2	51,2
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	51,6	51,6	51,6
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	51,9	51,9	51,9
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	49,1	49,1	49,1
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	51,4	51,4	51,4
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	50,3	50,3	50,3
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	51,2	51,2	51,2
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	52,5	52,5	52,5
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	53,2	53,2	53,2
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	54,9	54,9	54,9
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	53,0	53,0	53,0
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	52,6	52,6	52,6
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	52,5	52,5	52,5
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	42,0	42,0	42,0
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	43,9	43,9	43,9
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	44,9	44,9	44,9
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	48,8	48,8	48,8
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	52,8	52,8	52,8
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	59,7	59,7	59,7
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	60,2	60,2	60,2
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	60,0	60,0	60,0
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	57,3	57,3	57,3
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	46,2	46,2	46,2
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	48,1	48,1	48,1
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	48,1	48,1	48,1
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	45,6	45,6	45,6
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	41,7	41,7	41,7
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	42,3	42,3	42,3
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	42,5	42,5	42,5
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	46,5	46,5	46,5
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	41,6	41,6	41,6
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	41,4	41,4	41,4
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	40,9	40,9	40,9
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	41,5	41,5	41,5
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	45,9	45,9	45,9
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	45,7	45,7	45,7
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	45,1	45,1	45,1
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	44,4	44,4	44,4
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	68,5	68,5	68,5
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	67,7	67,7	67,7
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	66,4	66,4	66,4
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	53,5	53,5	53,5
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	68,8	68,8	68,8
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	68,0	68,0	68,0
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	66,6	66,6	66,6
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	53,7	53,7	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming Aardenhoek 28
Groep: LMax totaalresultaten voor toetspunten
Parkeergeluid plan


Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	67,8	67,8	67,8
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	67,2	67,2	67,2
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	65,9	65,9	65,9
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	53,5	53,5	53,5
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	69,4	69,4	69,4
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	68,5	68,5	68,5
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	66,9	66,9	66,9
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	54,3	54,3	54,3
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	59,9	59,9	59,9
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	62,9	62,9	62,9
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	49,4	49,4	49,4
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	49,4	49,4	49,4
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	25,3	25,3	25,3
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	26,5	26,5	26,5
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	30,2	30,2	30,2
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	32,9	32,9	32,9
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	44,0	44,0	44,0
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	46,2	46,2	46,2
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	30,5	30,5	30,5
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	32,3	32,3	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 12: Toetsing ETFAL met scherm

Model: industrielawaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Cp	Refl.L 500	Refl.R 500
0	6,4 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	135,86	2 dB	0,00	0,00
0	6,6 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	296,57	2 dB	0,00	0,00
0	4 [geluidscherm]	4,00	--	Eigen waarde	252,50	0 dB	0,85	0,85
0	6,5 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	61,25	2 dB	0,00	0,00
0	6,1 [geluidwal]	--	--	Eigen waarde	42,61	2 dB	0,00	0,00
0	Besluit_A7_A27_A58_N57_N652_Wi [geluidscherm]	4,00	--	Eigen waarde	143,03	0 dB	0,85	0,85
107595	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	142,02	0 dB	0,00	0,00
161898	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	452,08	0 dB	0,00	0,00
79884	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	99,56	0 dB	0,00	0,00
97976	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	62,84	0 dB	0,00	0,00
217148	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	115,70	0 dB	0,00	0,00
203328	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	153,22	0 dB	0,00	0,00
199034	30124359 [geluidscherm]	1,50	--	Eigen waarde	153,51	0 dB	0,00	0,00
188479	30124359 [geluidscherm]	--	--	Eigen waarde	325,85	0 dB	0,00	0,00
s01	scherm viaduct	8,00	--	Relatief	13,05	0 dB	1,00	0,00
s02	scherm viaduct	8,00	--	Relatief	13,15	0 dB	0,00	1,00
s06	afscherming Aardenhoek	4,00	4,00	Relatief	139,20	0 dB	0,80	0,80
s10	scherm Aardenhoek 34	3,30	4,00	Relatief	51,82	0 dB	0,80	0,80

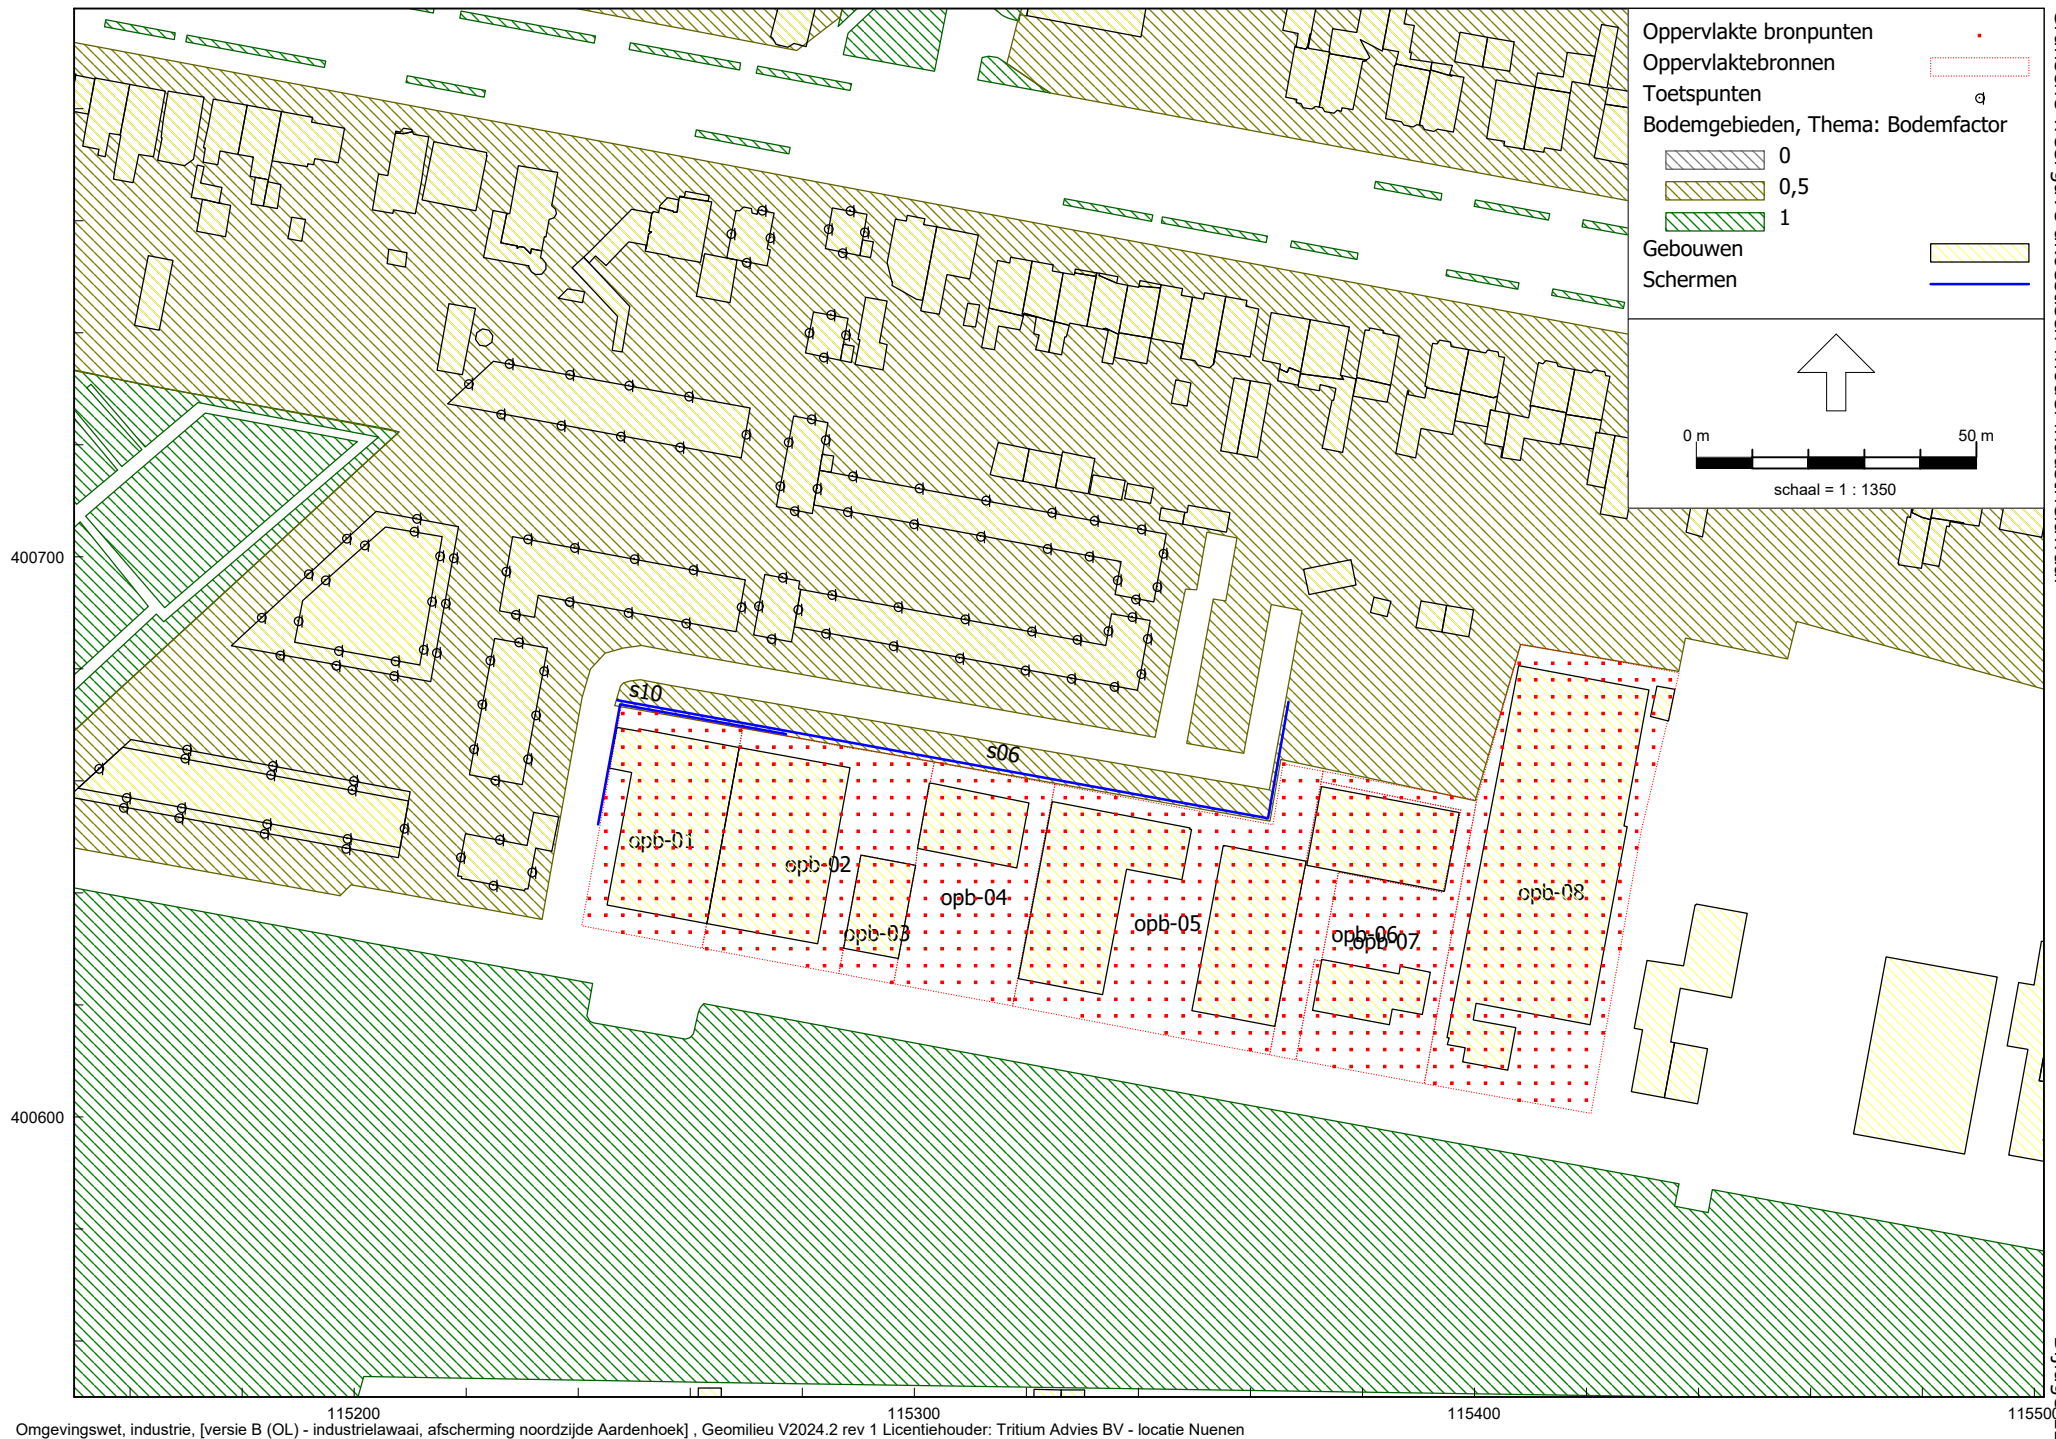

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	25,6	20,6	15,6	25,6
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	27,9	22,9	17,9	27,9
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	30,3	25,3	20,3	30,3
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	32,4	27,4	22,4	32,4
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	37,7	32,7	27,7	37,7
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	28,9	23,9	18,9	28,9
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	30,4	25,4	20,4	30,4
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	33,0	28,0	23,0	33,0
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	37,5	32,5	27,5	37,5
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	28,9	23,9	18,9	28,9
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	37,4	32,4	27,4	37,4
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	32,5	27,5	22,5	32,5
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	36,9	31,9	26,9	36,9
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	41,3	36,3	31,3	41,3
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	36,6	31,6	26,6	36,6
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	40,8	35,8	30,8	40,8
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	41,6	36,6	31,6	41,6
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	38,7	33,7	28,7	38,7
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	42,8	37,8	32,8	42,8
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	39,0	34,0	29,0	39,0
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	43,2	38,2	33,2	43,2
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	38,2	33,2	28,2	38,2
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	42,3	37,3	32,3	42,3
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	37,0	32,0	27,0	37,0
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	40,0	35,0	30,0	40,0
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	44,4	39,4	34,4	44,4
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	48,9	43,9	38,9	48,9
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	47,3	42,3	37,3	47,3
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	52,2	47,2	42,2	52,2
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	51,3	46,3	41,3	51,3
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	38,2	33,2	28,2	38,2
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	36,4	31,4	26,4	36,4
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	35,1	30,1	25,1	35,1
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	36,2	31,2	26,2	36,2
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	32,1	27,1	22,1	32,1
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	32,3	27,3	22,3	32,3
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	32,4	27,4	22,4	32,4
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	31,8	26,8	21,8	31,8
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	35,5	30,5	25,5	35,5
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	45,8	40,8	35,8	45,8
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	51,6	46,6	41,6	51,6
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	52,1	47,1	42,1	52,1
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	47,1	42,1	37,1	47,1
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	53,6	48,6	43,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	47,9	42,9	37,9	47,9
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	54,9	49,9	44,9	54,9
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	48,4	43,4	38,4	48,4
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	55,4	50,4	45,4	55,4
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	49,0	44,0	39,0	49,0
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	56,1	51,1	46,1	56,1
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	48,5	43,5	38,5	48,5
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	54,7	49,7	44,7	54,7
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	53,6	48,6	43,6	53,6
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	41,9	36,9	31,9	41,9
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	46,0	41,0	36,0	46,0
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	38,1	33,1	28,1	38,1
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	39,9	34,9	29,9	39,9
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	38,9	33,9	28,9	38,9
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	41,1	36,1	31,1	41,1
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	38,8	33,8	28,8	38,8
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	41,7	36,7	31,7	41,7
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	37,8	32,8	27,8	37,8
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	40,7	35,7	30,7	40,7
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	40,2	35,2	30,2	40,2
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	40,0	35,0	30,0	40,0
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	40,2	35,2	30,2	40,2
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	41,0	36,0	31,0	41,0
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	36,9	31,9	26,9	36,9
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	39,7	34,7	29,7	39,7
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	39,8	34,8	29,8	39,8
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	45,4	40,4	35,4	45,4
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	47,0	42,0	37,0	47,0
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	29,8	24,8	19,8	29,8
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	30,5	25,5	20,5	30,5
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	51,0	46,0	41,0	51,0
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	52,5	47,5	42,5	52,5
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	28,3	23,3	18,3	28,3
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	29,5	24,5	19,5	29,5
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	29,8	24,8	19,8	29,8
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	50,5	45,5	40,5	50,5
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	28,3	23,3	18,3	28,3
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	30,5	25,5	20,5	30,5
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	29,7	24,7	19,7	29,7
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	27,0	22,0	17,0	27,0
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	29,1	24,1	19,1	29,1
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	32,2	27,2	22,2	32,2
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	23,8	18,8	13,8	23,8
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	25,2	20,2	15,2	25,2
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	26,8	21,8	16,8	26,8
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	32,4	27,4	22,4	32,4
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	36,2	31,2	26,2	36,2
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	39,8	34,8	29,8	39,8
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	36,9	31,9	26,9	36,9
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	41,1	36,1	31,1	41,1
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	33,8	28,8	23,8	33,8
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	37,6	32,6	27,6	37,6
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	43,1	38,1	33,1	43,1
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	34,5	29,5	24,5	34,5
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	37,9	32,9	27,9	37,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	39,0	34,0	29,0	39,0
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	44,5	39,5	34,5	44,5
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	34,8	29,8	24,8	34,8
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	33,1	28,1	23,1	33,1
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	34,4	29,4	24,4	34,4
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	38,0	33,0	28,0	38,0
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	32,0	27,0	22,0	32,0
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	33,5	28,5	23,5	33,5
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	35,4	30,4	25,4	35,4
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	32,0	27,0	22,0	32,0
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	34,1	29,1	24,1	34,1
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	35,8	30,8	25,8	35,8
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	36,2	31,2	26,2	36,2
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	38,7	33,7	28,7	38,7
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	42,7	37,7	32,7	42,7
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	48,4	43,4	38,4	48,4
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	44,0	39,0	34,0	44,0
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	48,2	43,2	38,2	48,2
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	50,5	45,5	40,5	50,5
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	44,6	39,6	34,6	44,6
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	49,3	44,3	39,3	49,3
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	51,3	46,3	41,3	51,3
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	44,8	39,8	34,8	44,8
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	50,0	45,0	40,0	50,0
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	52,0	47,0	42,0	52,0
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	41,0	36,0	31,0	41,0
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	43,7	38,7	33,7	43,7
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	45,9	40,9	35,9	45,9
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	33,0	28,0	23,0	33,0
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	34,3	29,3	24,3	34,3
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	31,1	26,1	21,1	31,1
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	31,6	26,6	21,6	31,6
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	33,0	28,0	23,0	33,0
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	31,5	26,5	21,5	31,5
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	32,1	27,1	22,1	32,1
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	44,2	39,2	34,2	44,2
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	50,0	45,0	40,0	50,0
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	46,4	41,4	36,4	46,4
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	50,1	45,1	40,1	50,1
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	52,5	47,5	42,5	52,5
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	45,3	40,3	35,3	45,3
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	48,9	43,9	38,9	48,9
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	51,9	46,9	41,9	51,9
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	44,7	39,7	34,7	44,7
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	49,0	44,0	39,0	49,0
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	51,5	46,5	41,5	51,5
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	31,4	26,4	21,4	31,4
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	33,7	28,7	23,7	33,7
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	26,1	21,1	16,1	26,1
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	27,9	22,9	17,9	27,9
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	29,1	24,1	19,1	29,1
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	29,2	24,2	19,2	29,2
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	30,4	25,4	20,4	30,4
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	25,6	20,6	15,6	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	27,0	22,0	17,0	27,0
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	28,2	23,2	18,2	28,2
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	27,9	22,9	17,9	27,9
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	29,3	24,3	19,3	29,3
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	25,3	20,3	15,3	25,3
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	26,8	21,8	16,8	26,8
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	36,7	31,7	26,7	36,7
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	27,6	22,6	17,6	27,6
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	28,4	23,4	18,4	28,4
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	29,9	24,9	19,9	29,9
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	33,4	28,4	23,4	33,4
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	35,3	30,3	25,3	35,3
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	37,1	32,1	27,1	37,1
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	44,9	39,9	34,9	44,9
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	46,7	41,7	36,7	46,7
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	31,7	26,7	21,7	31,7
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	33,6	28,6	23,6	33,6
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	45,7	40,7	35,7	45,7
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	35,7	30,7	25,7	35,7
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	38,4	33,4	28,4	38,4
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	40,7	35,7	30,7	40,7
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	47,3	42,3	37,3	47,3
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	48,5	43,5	38,5	48,5
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	39,2	34,2	29,2	39,2
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	41,5	36,5	31,5	41,5
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	42,9	37,9	32,9	42,9
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	46,6	41,6	36,6	46,6
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	48,1	43,1	38,1	48,1
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	33,9	28,9	23,9	33,9
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	36,3	31,3	26,3	36,3
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	38,8	33,8	28,8	38,8
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	47,8	42,8	37,8	47,8
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	42,5	37,5	32,5	42,5
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	48,6	43,6	38,6	48,6
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	50,9	45,9	40,9	50,9
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	50,0	45,0	40,0	50,0
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	39,0	34,0	29,0	39,0
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	42,4	37,4	32,4	42,4
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	44,6	39,6	34,6	44,6
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	46,2	41,2	36,2	46,2
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	36,0	31,0	26,0	36,0
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	40,0	35,0	30,0	40,0
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	42,3	37,3	32,3	42,3
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	44,0	39,0	34,0	44,0
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	34,6	29,6	24,6	34,6
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	38,3	33,3	28,3	38,3
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	40,3	35,3	30,3	40,3
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	42,2	37,2	32,2	42,2
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	27,4	22,4	17,4	27,4
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	24,3	19,3	14,3	24,3
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	25,5	20,5	15,5	25,5
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	27,0	22,0	17,0	27,0
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	34,0	29,0	24,0	34,0
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	36,1	31,1	26,1	36,1
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	37,4	32,4	27,4	37,4
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	37,7	32,7	27,7	37,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	34,4	29,4	24,4	34,4
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	37,2	32,2	27,2	37,2
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	38,5	33,5	28,5	38,5
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	38,8	33,8	28,8	38,8
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	35,9	30,9	25,9	35,9
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	39,1	34,1	29,1	39,1
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	40,6	35,6	30,6	40,6
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	40,8	35,8	30,8	40,8
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	37,0	32,0	27,0	37,0
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	41,3	36,3	31,3	41,3
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	43,0	38,0	33,0	43,0
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	43,3	38,3	33,3	43,3
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	38,9	33,9	28,9	38,9
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	44,3	39,3	34,3	44,3
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	51,5	46,5	41,5	51,5
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	41,6	36,6	31,6	41,6
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	25,7	20,7	15,7	25,7
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	27,2	22,2	17,2	27,2
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	30,8	25,8	20,8	30,8
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	36,8	31,8	26,8	36,8
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	32,9	27,9	22,9	32,9
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	37,4	32,4	27,4	37,4
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	26,9	21,9	16,9	26,9
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	29,9	24,9	19,9	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t001_A	toetspunt	115288,51	400761,83	2,00	45,6	39,9	34,9
t001_B	toetspunt	115288,51	400761,83	5,00	47,7	42,9	38,1
t002_A	toetspunt	115284,63	400758,58	2,00	49,2	43,9	38,6
t002_B	toetspunt	115284,63	400758,58	5,00	50,1	45,0	40,0
t003_A	toetspunt	115287,17	400754,32	2,00	53,7	49,3	44,9
t003_B	toetspunt	115287,17	400754,32	5,00	56,6	52,2	45,8
t004_A	toetspunt	115291,12	400758,03	2,00	48,3	40,8	37,0
t004_B	toetspunt	115291,12	400758,03	5,00	53,2	47,9	42,7
t005_A	toetspunt	115285,10	400743,26	2,00	47,7	42,5	37,3
t005_B	toetspunt	115285,10	400743,26	5,00	53,0	47,9	41,9
t006_A	toetspunt	115281,21	400740,06	2,00	47,5	40,2	35,8
t006_B	toetspunt	115281,21	400740,06	5,00	49,7	44,0	39,0
t007_A	toetspunt	115283,76	400735,65	2,00	51,4	46,4	41,6
t007_B	toetspunt	115283,76	400735,65	5,00	56,4	51,0	45,9
t008_A	toetspunt	115287,74	400739,66	2,00	47,3	42,6	37,5
t008_B	toetspunt	115287,74	400739,66	5,00	56,2	52,3	46,4
t009_A	toetspunt	115281,64	400724,64	2,00	51,8	46,7	41,6
t009_B	toetspunt	115281,64	400724,64	5,00	52,2	46,9	42,0
t010_A	toetspunt	115277,50	400720,53	2,00	53,0	45,9	40,3
t010_B	toetspunt	115277,50	400720,53	5,00	52,5	47,4	42,4
t011_A	toetspunt	115276,00	400712,68	2,00	54,3	48,8	43,1
t011_B	toetspunt	115276,00	400712,68	5,00	53,9	48,7	43,6
t012_A	toetspunt	115278,58	400708,24	2,00	54,2	49,1	44,1
t012_B	toetspunt	115278,58	400708,24	5,00	59,9	54,9	49,8
t013_A	toetspunt	115288,07	400708,07	2,00	54,9	49,8	44,7
t013_B	toetspunt	115288,07	400708,07	5,00	59,8	54,7	49,6
t014_A	toetspunt	115282,65	400712,26	8,00	67,6	62,6	57,7
t015_A	toetspunt	115299,89	400705,89	2,00	56,9	52,0	47,1
t015_B	toetspunt	115299,89	400705,89	5,00	60,1	55,1	50,3
t016_A	toetspunt	115311,84	400703,69	2,00	61,8	57,0	52,1
t016_B	toetspunt	115311,84	400703,69	5,00	63,6	58,9	54,2
t017_A	toetspunt	115323,71	400701,51	2,00	59,1	54,5	49,1
t017_B	toetspunt	115323,71	400701,51	5,00	63,0	58,2	53,1
t018_A	toetspunt	115331,24	400700,12	2,00	59,3	54,3	49,3
t018_B	toetspunt	115331,24	400700,12	5,00	62,5	57,6	52,4
t019_A	toetspunt	115336,24	400695,93	2,00	60,6	55,6	50,7
t019_B	toetspunt	115336,24	400695,93	5,00	62,6	57,6	52,6
t020_A	toetspunt	115339,53	400692,49	2,00	67,6	63,1	59,4
t020_B	toetspunt	115339,53	400692,49	5,00	71,9	67,0	61,7
t021_A	toetspunt	115343,34	400694,69	2,00	69,6	65,2	61,5
t021_B	toetspunt	115343,34	400694,69	5,00	73,7	68,9	64,5
t022_A	toetspunt	115344,44	400700,66	2,00	69,3	65,3	59,5
t022_B	toetspunt	115344,44	400700,66	5,00	72,7	67,4	62,5
t023_A	toetspunt	115340,55	400705,01	2,00	60,7	60,0	54,8
t023_B	toetspunt	115340,55	400705,01	5,00	56,4	51,3	46,7
t024_A	toetspunt	115332,15	400706,55	2,00	54,2	49,2	44,3
t024_B	toetspunt	115332,15	400706,55	5,00	55,6	50,9	45,9
t025_A	toetspunt	115324,54	400707,95	2,00	54,7	49,6	44,8
t025_B	toetspunt	115324,54	400707,95	5,00	55,4	50,4	45,5
t026_A	toetspunt	115312,77	400710,11	2,00	53,5	48,3	43,2
t026_B	toetspunt	115312,77	400710,11	5,00	51,9	48,3	45,5
t027_A	toetspunt	115300,84	400712,30	2,00	53,6	48,5	43,3
t027_B	toetspunt	115300,84	400712,30	5,00	51,1	46,3	41,2
t028_A	toetspunt	115288,98	400714,48	2,00	51,5	46,5	41,2
t028_B	toetspunt	115288,98	400714,48	5,00	52,2	47,3	42,2
t029_A	toetspunt	115284,14	400720,95	2,00	51,5	46,6	41,5
t029_B	toetspunt	115284,14	400720,95	5,00	55,8	50,7	45,9
t030_A	toetspunt	115284,16	400686,35	2,00	67,2	62,0	56,8
t030_B	toetspunt	115284,16	400686,35	5,00	73,5	68,8	63,6
t031_A	toetspunt	115296,24	400684,12	2,00	67,6	62,5	57,5
t031_B	toetspunt	115296,24	400684,12	5,00	73,2	68,5	63,4
t032_A	toetspunt	115308,06	400681,95	2,00	68,5	63,3	58,5
t032_B	toetspunt	115308,06	400681,95	5,00	74,8	69,8	64,7
t033_A	toetspunt	115319,80	400679,79	2,00	69,6	65,0	59,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t033_B	toetspunt	115319,80	400679,79	5,00	75,5	70,5	65,4
t034_A	toetspunt	115328,02	400678,28	2,00	70,1	65,4	60,8
t034_B	toetspunt	115328,02	400678,28	5,00	75,8	70,8	65,8
t035_A	toetspunt	115335,67	400676,87	2,00	70,4	65,9	61,1
t035_B	toetspunt	115335,67	400676,87	5,00	75,9	71,2	66,0
t036_A	toetspunt	115340,48	400679,14	2,00	69,8	67,6	61,1
t036_B	toetspunt	115340,48	400679,14	5,00	75,8	71,9	65,6
t037_A	toetspunt	115341,64	400685,46	2,00	72,0	65,4	61,1
t037_B	toetspunt	115341,64	400685,46	5,00	75,8	70,0	64,6
t038_A	toetspunt	115338,90	400689,31	2,00	63,6	58,5	53,4
t038_B	toetspunt	115338,90	400689,31	5,00	67,3	62,3	57,4
t039_A	toetspunt	115334,56	400686,79	2,00	59,6	54,6	50,5
t039_B	toetspunt	115334,56	400686,79	5,00	61,4	56,5	53,2
t040_A	toetspunt	115329,05	400685,25	2,00	59,7	54,6	49,6
t040_B	toetspunt	115329,05	400685,25	5,00	62,6	57,4	53,4
t041_A	toetspunt	115320,90	400686,75	2,00	59,0	53,9	48,9
t041_B	toetspunt	115320,90	400686,75	5,00	60,7	55,4	50,3
t042_A	toetspunt	115309,05	400688,92	2,00	58,1	53,0	47,9
t042_B	toetspunt	115309,05	400688,92	5,00	59,7	54,6	49,5
t043_A	toetspunt	115297,10	400691,11	2,00	57,1	52,0	46,9
t043_B	toetspunt	115297,10	400691,11	5,00	59,0	53,9	48,8
t044_A	toetspunt	115285,27	400693,28	2,00	56,4	51,1	46,0
t044_B	toetspunt	115285,27	400693,28	5,00	59,7	54,8	49,4
t045_A	toetspunt	115276,48	400696,37	2,00	56,4	51,4	46,3
t045_B	toetspunt	115276,48	400696,37	5,00	57,9	52,7	48,0
t045_C	toetspunt	115276,48	400696,37	8,00	60,1	55,3	50,1
t046_A	toetspunt	115269,94	400721,89	2,00	51,1	46,4	41,1
t046_B	toetspunt	115269,94	400721,89	5,00	54,4	49,8	44,9
t046_C	toetspunt	115269,94	400721,89	8,00	57,2	52,5	47,4
t047_A	toetspunt	115272,17	400691,28	2,00	58,7	53,3	48,3
t047_B	toetspunt	115272,17	400691,28	5,00	64,3	62,1	56,9
t047_C	toetspunt	115272,17	400691,28	8,00	67,8	62,7	57,6
t048_A	toetspunt	115259,71	400728,68	2,00	48,5	43,8	38,6
t048_B	toetspunt	115259,71	400728,68	5,00	46,7	41,9	36,8
t048_C	toetspunt	115259,71	400728,68	8,00	49,5	44,6	39,6
t049_A	toetspunt	115274,45	400685,39	2,00	65,7	60,5	55,3
t049_B	toetspunt	115274,45	400685,39	5,00	71,6	66,4	61,3
t049_C	toetspunt	115274,45	400685,39	8,00	72,5	67,3	62,2
t050_A	toetspunt	115249,03	400730,63	2,00	46,9	42,2	37,3
t050_B	toetspunt	115249,03	400730,63	5,00	49,5	41,5	37,4
t050_C	toetspunt	115249,03	400730,63	8,00	47,9	42,8	37,7
t051_A	toetspunt	115279,22	400690,64	8,00	71,7	66,3	61,6
t052_A	toetspunt	115238,47	400732,56	2,00	48,0	42,9	38,1
t052_B	toetspunt	115238,47	400732,56	5,00	49,9	44,8	39,7
t052_C	toetspunt	115238,47	400732,56	8,00	48,9	43,7	37,2
t053_A	toetspunt	115227,68	400734,53	2,00	46,2	41,0	36,4
t053_B	toetspunt	115227,68	400734,53	5,00	48,2	43,4	38,6
t053_C	toetspunt	115227,68	400734,53	8,00	51,2	46,3	41,2
t054_A	toetspunt	115220,38	400730,91	2,00	42,6	37,7	32,4
t054_B	toetspunt	115220,38	400730,91	5,00	44,0	38,9	33,8
t054_C	toetspunt	115220,38	400730,91	8,00	45,5	40,4	35,3
t055_A	toetspunt	115226,18	400725,49	2,00	51,9	47,5	41,6
t055_B	toetspunt	115226,18	400725,49	5,00	57,7	52,5	47,4
t055_C	toetspunt	115226,18	400725,49	8,00	60,8	56,9	50,4
t056_A	toetspunt	115236,92	400723,51	2,00	52,6	47,6	42,8
t056_B	toetspunt	115236,92	400723,51	5,00	57,1	52,0	47,9
t056_C	toetspunt	115236,92	400723,51	8,00	63,8	59,3	53,6
t057_A	toetspunt	115247,54	400721,56	2,00	53,1	48,0	43,3
t057_B	toetspunt	115247,54	400721,56	5,00	57,9	52,7	48,1
t057_C	toetspunt	115247,54	400721,56	8,00	65,9	60,9	56,0
t058_A	toetspunt	115258,14	400719,61	2,00	52,6	48,3	42,4
t058_B	toetspunt	115258,14	400719,61	5,00	57,0	51,9	46,8
t058_C	toetspunt	115258,14	400719,61	8,00	65,9	60,8	55,7
t059_A	toetspunt	115269,09	400691,11	2,00	60,4	53,8	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielawaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t059_B	toetspunt	115269,09	400691,11	5,00	61,0	55,9	50,9
t059_C	toetspunt	115269,09	400691,11	8,00	64,2	59,2	54,2
t060_A	toetspunt	115260,53	400697,75	2,00	53,5	47,7	42,4
t060_B	toetspunt	115260,53	400697,75	5,00	57,4	51,1	46,0
t060_C	toetspunt	115260,53	400697,75	8,00	60,4	55,4	50,4
t061_A	toetspunt	115250,00	400699,69	2,00	51,7	46,6	40,9
t061_B	toetspunt	115250,00	400699,69	5,00	54,7	49,6	44,2
t061_C	toetspunt	115250,00	400699,69	8,00	61,6	56,8	51,5
t062_A	toetspunt	115239,35	400701,66	2,00	50,2	45,3	38,9
t062_B	toetspunt	115239,35	400701,66	5,00	52,7	48,3	40,7
t062_C	toetspunt	115239,35	400701,66	8,00	54,2	51,3	43,3
t063_A	toetspunt	115230,96	400703,21	2,00	50,5	45,2	39,8
t063_B	toetspunt	115230,96	400703,21	5,00	53,0	47,5	42,8
t063_C	toetspunt	115230,96	400703,21	8,00	57,2	52,2	47,3
t064_A	toetspunt	115227,09	400697,46	2,00	50,7	46,3	40,7
t064_B	toetspunt	115227,09	400697,46	5,00	55,1	50,5	45,3
t064_C	toetspunt	115227,09	400697,46	8,00	56,0	50,9	45,7
t065_A	toetspunt	115228,83	400689,74	2,00	64,5	59,4	54,8
t065_B	toetspunt	115228,83	400689,74	5,00	68,0	62,9	57,9
t065_C	toetspunt	115228,83	400689,74	8,00	70,4	65,3	60,2
t066_A	toetspunt	115238,40	400692,02	2,00	65,9	61,0	56,0
t066_B	toetspunt	115238,40	400692,02	5,00	68,2	63,3	58,2
t066_C	toetspunt	115238,40	400692,02	8,00	69,9	64,8	59,8
t067_A	toetspunt	115248,90	400690,08	2,00	66,0	61,0	56,0
t067_B	toetspunt	115248,90	400690,08	5,00	69,3	64,1	59,0
t067_C	toetspunt	115248,90	400690,08	8,00	70,5	65,4	60,4
t068_A	toetspunt	115259,21	400688,19	2,00	64,5	59,7	54,6
t068_B	toetspunt	115259,21	400688,19	5,00	70,3	65,2	60,1
t068_C	toetspunt	115259,21	400688,19	8,00	71,3	66,2	61,1
t069_A	toetspunt	115229,36	400684,80	2,00	60,9	56,0	50,9
t069_B	toetspunt	115229,36	400684,80	5,00	64,1	59,0	53,9
t069_C	toetspunt	115229,36	400684,80	8,00	65,7	60,5	55,4
t070_A	toetspunt	115224,26	400681,56	2,00	49,5	44,4	39,2
t070_B	toetspunt	115224,26	400681,56	5,00	51,5	46,4	41,2
t070_C	toetspunt	115224,26	400681,56	8,00	54,9	49,9	44,8
t071_A	toetspunt	115222,80	400673,71	2,00	47,4	42,9	37,4
t071_B	toetspunt	115222,80	400673,71	5,00	48,5	43,4	38,3
t071_C	toetspunt	115222,80	400673,71	8,00	51,5	46,4	41,2
t072_A	toetspunt	115221,32	400665,72	2,00	48,1	43,1	38,1
t072_B	toetspunt	115221,32	400665,72	5,00	49,5	44,3	39,2
t072_C	toetspunt	115221,32	400665,72	8,00	52,4	47,2	42,1
t073_A	toetspunt	115225,13	400660,14	2,00	65,9	62,2	58,4
t073_B	toetspunt	115225,13	400660,14	5,00	68,5	63,9	59,1
t073_C	toetspunt	115225,13	400660,14	8,00	68,6	63,9	59,1
t074_A	toetspunt	115230,97	400663,94	2,00	69,6	64,0	59,3
t074_B	toetspunt	115230,97	400663,94	5,00	69,7	65,1	60,4
t074_C	toetspunt	115230,97	400663,94	8,00	71,0	65,0	60,4
t075_A	toetspunt	115232,42	400671,79	2,00	66,8	62,1	56,6
t075_B	toetspunt	115232,42	400671,79	5,00	68,4	63,2	58,5
t075_C	toetspunt	115232,42	400671,79	8,00	69,5	64,9	59,9
t076_A	toetspunt	115233,86	400679,65	2,00	65,1	60,1	54,8
t076_B	toetspunt	115233,86	400679,65	5,00	67,6	63,2	57,6
t076_C	toetspunt	115233,86	400679,65	8,00	69,8	64,8	59,8
t077_A	toetspunt	115211,14	400706,86	2,00	50,6	45,4	40,2
t077_B	toetspunt	115211,14	400706,86	5,00	52,5	47,9	42,6
t078_A	toetspunt	115198,65	400703,35	2,00	44,5	39,3	34,6
t078_B	toetspunt	115198,65	400703,35	5,00	45,5	40,5	35,4
t079_A	toetspunt	115201,81	400702,10	8,00	48,2	43,1	37,9
t079_B	toetspunt	115201,81	400702,10	11,00	49,9	44,8	40,0
t079_C	toetspunt	115201,81	400702,10	14,00	50,2	45,0	40,2
t080_A	toetspunt	115191,83	400697,01	2,00	42,1	37,2	33,2
t080_B	toetspunt	115191,83	400697,01	5,00	44,2	39,1	34,3
t081_A	toetspunt	115194,84	400695,92	8,00	45,3	40,2	35,3
t081_B	toetspunt	115194,84	400695,92	11,00	46,5	41,4	36,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t081_C	toetspunt	115194,84	400695,92	14,00	47,9	42,8	37,9
t082_A	toetspunt	115183,42	400689,19	2,00	43,3	38,3	33,2
t082_B	toetspunt	115183,42	400689,19	5,00	43,6	38,6	33,6
t083_A	toetspunt	115210,70	400704,56	8,00	57,1	52,2	47,4
t083_B	toetspunt	115210,70	400704,56	11,00	62,5	57,3	52,3
t083_C	toetspunt	115210,70	400704,56	14,00	59,5	54,5	49,5
t084_A	toetspunt	115190,00	400688,59	8,00	45,4	40,1	35,0
t084_B	toetspunt	115190,00	400688,59	11,00	47,2	42,1	37,0
t084_C	toetspunt	115190,00	400688,59	14,00	48,3	43,2	38,2
t085_A	toetspunt	115186,74	400682,44	2,00	54,3	49,1	43,8
t085_B	toetspunt	115186,74	400682,44	5,00	58,3	53,3	48,2
t086_A	toetspunt	115196,74	400680,65	2,00	55,2	50,2	45,2
t086_B	toetspunt	115196,74	400680,65	5,00	59,4	54,5	49,4
t087_A	toetspunt	115197,21	400683,26	8,00	58,2	52,9	48,3
t087_B	toetspunt	115197,21	400683,26	11,00	66,0	61,0	56,0
t087_C	toetspunt	115197,21	400683,26	14,00	66,1	61,1	56,1
t088_A	toetspunt	115207,07	400678,79	2,00	52,7	46,5	41,9
t088_B	toetspunt	115207,07	400678,79	5,00	53,2	47,6	42,4
t089_A	toetspunt	115207,33	400681,42	8,00	55,5	50,4	45,3
t089_B	toetspunt	115207,33	400681,42	11,00	66,6	61,5	56,5
t089_C	toetspunt	115207,33	400681,42	14,00	66,9	61,8	56,7
t090_A	toetspunt	115214,71	400682,93	2,00	54,9	50,1	45,4
t090_B	toetspunt	115214,71	400682,93	5,00	57,8	52,7	47,8
t091_A	toetspunt	115212,33	400683,53	8,00	62,6	58,1	53,6
t091_B	toetspunt	115212,33	400683,53	11,00	69,7	63,3	58,2
t091_C	toetspunt	115212,33	400683,53	14,00	67,6	62,6	57,5
t092_A	toetspunt	115216,28	400691,73	2,00	63,5	58,5	53,5
t092_B	toetspunt	115216,28	400691,73	5,00	66,1	61,0	56,0
t093_A	toetspunt	115213,82	400692,05	8,00	68,3	63,2	58,0
t093_B	toetspunt	115213,82	400692,05	11,00	69,5	64,4	59,4
t093_C	toetspunt	115213,82	400692,05	14,00	68,8	63,6	58,5
t094_A	toetspunt	115217,73	400699,86	2,00	51,4	46,2	40,4
t094_B	toetspunt	115217,73	400699,86	5,00	53,1	49,0	43,1
t095_A	toetspunt	115215,24	400700,20	8,00	57,9	52,9	47,8
t095_B	toetspunt	115215,24	400700,20	11,00	67,6	62,6	57,6
t095_C	toetspunt	115215,24	400700,20	14,00	68,2	63,1	58,0
t096_A	toetspunt	115208,93	400651,55	2,00	60,2	55,0	50,1
t096_B	toetspunt	115208,93	400651,55	5,00	66,6	61,6	56,7
t096_C	toetspunt	115208,93	400651,55	8,00	68,7	63,6	58,3
t096_D	toetspunt	115208,93	400651,55	11,00	67,9	62,8	56,3
t097_A	toetspunt	115199,87	400660,08	2,00	58,0	54,4	51,1
t097_B	toetspunt	115199,87	400660,08	5,00	59,8	55,4	51,7
t097_C	toetspunt	115199,87	400660,08	8,00	61,6	57,5	53,2
t098_A	toetspunt	115199,58	400658,44	11,00	66,0	60,8	55,6
t099_A	toetspunt	115185,43	400662,78	2,00	54,6	49,2	45,9
t099_B	toetspunt	115185,43	400662,78	5,00	57,3	52,0	48,6
t099_C	toetspunt	115185,43	400662,78	8,00	59,6	55,0	49,8
t100_A	toetspunt	115185,11	400661,16	11,00	65,4	60,1	54,9
t101_A	toetspunt	115170,11	400665,64	2,00	52,2	46,8	43,8
t101_B	toetspunt	115170,11	400665,64	5,00	55,5	50,4	46,8
t101_C	toetspunt	115170,11	400665,64	8,00	57,3	52,0	47,2
t102_A	toetspunt	115169,77	400664,04	11,00	63,3	58,4	53,3
t103_A	toetspunt	115154,42	400662,27	2,00	44,2	38,8	33,7
t103_B	toetspunt	115154,42	400662,27	5,00	42,5	37,4	32,2
t103_C	toetspunt	115154,42	400662,27	8,00	43,4	38,2	33,0
t103_D	toetspunt	115154,42	400662,27	11,00	46,7	41,4	36,2
t104_A	toetspunt	115158,81	400655,26	2,00	59,2	54,1	49,1
t104_B	toetspunt	115158,81	400655,26	5,00	60,6	55,5	50,4
t104_C	toetspunt	115158,81	400655,26	8,00	61,6	56,5	51,4
t105_A	toetspunt	115159,34	400657,02	11,00	62,2	57,1	52,0
t106_A	toetspunt	115168,66	400653,44	2,00	59,8	54,7	49,6
t106_B	toetspunt	115168,66	400653,44	5,00	61,4	56,3	51,1
t106_C	toetspunt	115168,66	400653,44	8,00	62,4	57,3	52,2
t107_A	toetspunt	115169,15	400655,20	11,00	63,0	57,9	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: industrielaai, afscherming noordzijde Aardenhoek
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t108_A	toetspunt	115183,97	400650,62	2,00	60,9	55,8	50,7
t108_B	toetspunt	115183,97	400650,62	5,00	62,7	57,5	52,4
t108_C	toetspunt	115183,97	400650,62	8,00	63,8	58,7	53,5
t109_A	toetspunt	115184,41	400652,37	11,00	64,3	59,2	54,1
t110_A	toetspunt	115198,50	400647,95	2,00	60,6	55,6	50,1
t110_B	toetspunt	115198,50	400647,95	5,00	64,1	59,0	53,8
t110_C	toetspunt	115198,50	400647,95	8,00	65,4	60,2	55,0
t111_A	toetspunt	115198,77	400649,71	11,00	65,2	60,1	55,0
t112_A	toetspunt	115218,99	400646,42	2,00	56,9	51,7	46,2
t113_A	toetspunt	115224,83	400641,37	2,00	69,1	64,1	59,2
t114_A	toetspunt	115231,70	400643,75	2,00	74,6	69,6	64,6
t115_A	toetspunt	115225,94	400649,54	2,00	61,0	55,8	50,2
t116_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	2,00	46,5	41,7	36,9
t116_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115272,82	400761,93	5,00	47,4	42,7	37,9
t117_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	2,00	49,9	45,5	39,8
t117_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115274,22	400756,98	5,00	57,7	52,8	48,1
t118_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	2,00	51,0	45,9	40,7
t118_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115270,03	400752,59	5,00	56,2	51,1	45,8
t119_A	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	2,00	45,8	40,7	35,6
t119_B	toetspunt Tilburgseweg 120	115267,29	400757,75	5,00	48,5	43,4	38,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Bijlage 13: Documentatie gebouwgebonden maatregelen

Documentatie SilentAir-gevelschermb


Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaaï. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouw gebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouw gebonden maatregel is de toepassing van een SilentAir-gevelschermb.

SilentAir-gevelschermen bestaan uit een glaspaneel met één of meerdere geluidabsorberende cassettes. Doordat het geluid van buiten wordt gereduceerd is het hierachter geplaatste raam minder geluidbelast of zelfs geluidluw. Hiermee kan een te openen deel in een geluidluw geveldeel worden gerealiseerd. Indien met een SilentAir-gevelschermb de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder niet-geluidgevoelig uitgevoerde gevel. Met een SilentAir-gevelschermb wordt een geluidreductie van maximaal 15 dB op het achtergelegen geveldeel behaald (op basis van spectrum wegverkeer, inclusief veiligheidsfactor). Een voorbeelduitvoering en -detaillering van een SilentAir-gevelschermb is weergegeven in de figuren 1 en 2.

De locatie van de thermische schil van de woning wordt door de toepassing van het SilentAir-gevelschermb niet gewijzigd. Het achtergelegen geveldeel dient derhalve te voldoen aan alle thermische en akoestische eisen conform het Besluit Bouwwerken Leefomgeving van de Omgevingswet.

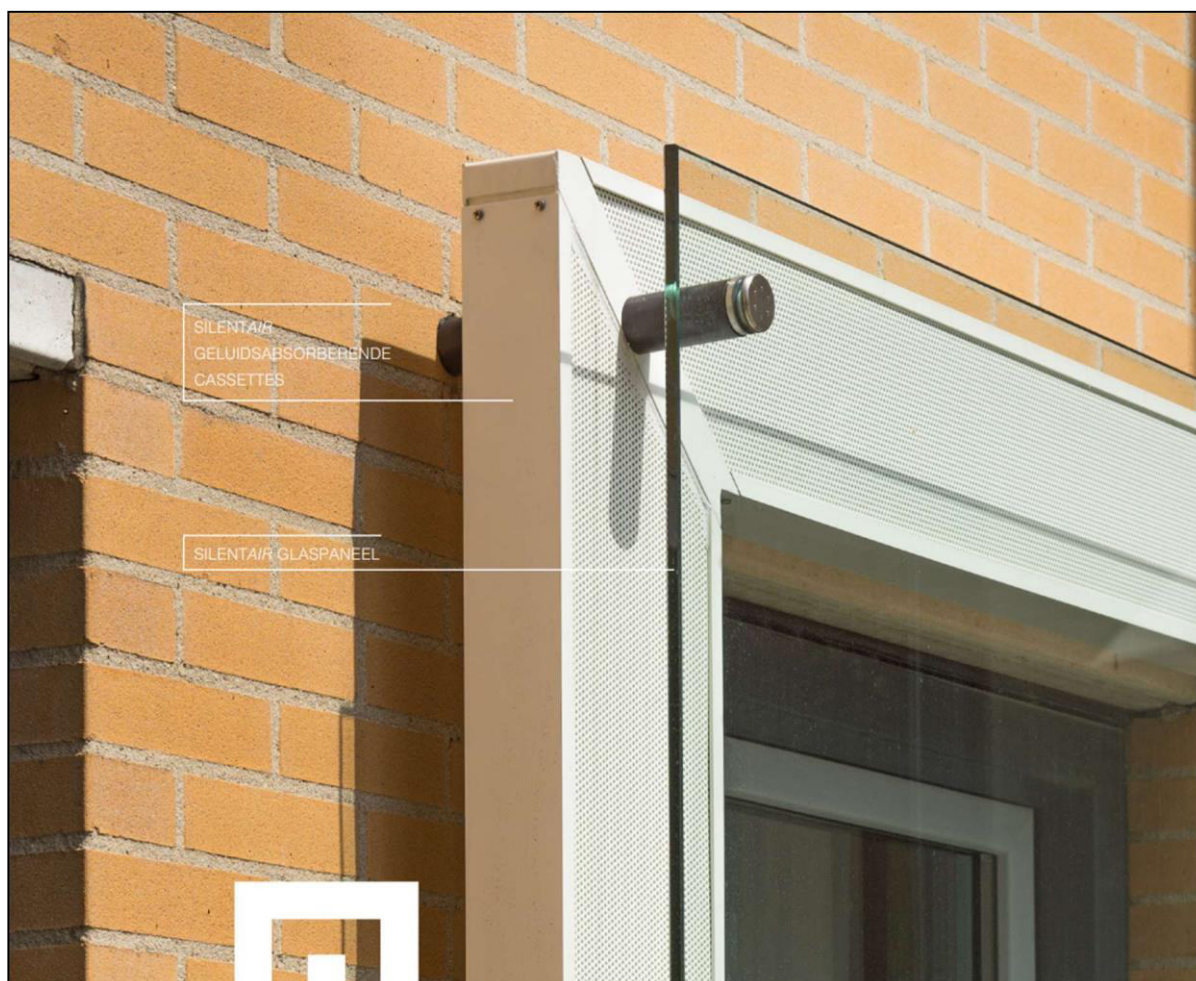

Figuur 1: voorbeelduitvoering SilentAir-gevelschermb (bron: Metaglas)

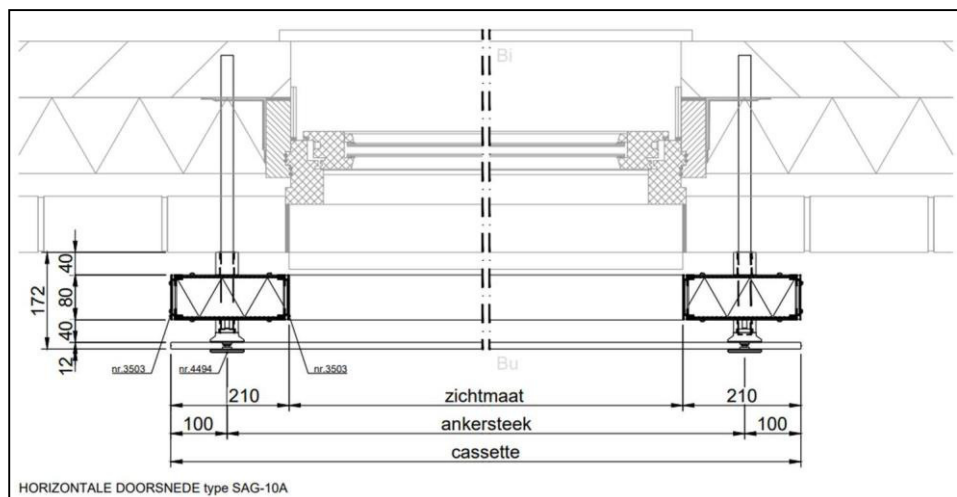

Figuur 2: voorbeelddetaillering SilentAir-gevelschermb (bron: Metaglas)

Een aantal voorbeelden van toepasbare SilentAir-gevelschermen zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor het type SilentAir-gevelschermb dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden SilentAir-gevelschermen van fabrikant Metaglas

typenummer	Uitvoering							Cassette [mm]					Reductie* [dB]		
	1 cassette	1 cassette met 1 afdichting	2 cassettes	2 cassettes met 1 afdichting	3 cassettes	3 cassettes met 1 afdichting	3 cassettes met 2 afdichtingen	Type A: cassette 80*210	Type B: cassette 160*210	Type C: cassette 160*210 inclusief λ-demper	Type D: cassette 160*310	Type E: cassette 160*310 inclusief λ-demper	40 mm opening tussen de cassettes	50 mm opening tussen de cassettes	75 mm opening tussen de cassettes
SAG-10A	X							X					6,0	5,4	4,2
SAG-10B	X								X				8,9	8,2	-
SAG-10C	X									X			9,6	8,8	-
SAG-10D	X										X		10,8	10,2	-
SAG-10E	X											X	11,8	11,0	-
SAG-11A		X						X					7,9	6,8	5,9
SAG-11B		X							X				10,3	9,4	-
SAG-11D		X									X		12,6	11,7	-
SAG-20A			X					X					-	7,5	6,1
SAG-20B			X						X				10,4	9,6	-
SAG-20D			X								X		12,8	11,9	-
SAG-21A				X				X					-	6,5	6,7
SAG-21B				X					X				14,1	13,4	-
SAG-21D				X							X		16,3	15,7	-
SAG-30A					X			X					-	7,8	6,8
SAG-31A						X		X					-	8,5	7,9
SAG-32A							X	X					-	9,5	8,8

* om het verschil tussen laboratoriumwaarde en praktijkwaarde te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor en in het spectrum wegverkeer.


Documentatie Hafencity-Fenster

Steeds meer ontwikkellocaties zijn geluidbelast vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaaï. In situaties waarbij de toepassing van bron- en overdrachtsmaatregelen niet realistisch of doeltreffend is, bieden gebouwgebonden maatregelen mogelijk een uitkomst. Een mogelijke gebouwgebonden maatregel is de toepassing van een Hafencity-Fenster.

Een Hafencity-Fenster bestaat uit een dubbel kozijn met ramen in zowel het binnenste als het buitenste kozijndeel. De twee kozijn delen worden gescheiden met geluidabsorberende cassettes. Doordat de raamdelen niet recht tegenover elkaar worden geopend, ontstaat een hoog geluidniveauverschil tussen het buitenste en het binnenste raam van de kozijn delen. Hierdoor is het mogelijk een raam te openen met binnen hetzelfde geluidniveau alsof het raam geplaatst zou zijn in een minder geluidbelaste of zelfs geluidluwe gevel en wordt de mogelijkheid geboden om de ruimte geluidarm of geluidluw te spuien. Indien met het Hafencity-Fenster de geluidbelasting wordt gereduceerd tot onder de maximale ontheffingswaarde is het tevens mogelijk om een te openen deel te realiseren in een verder niet-geluidgevoelig uitgevoerde gevel. Met het Hafencity-Fenster wordt een geluidisolatiewaarde van maximaal 37 dB behaald (op basis van spectrum wegverkeer in deels geopende stand, inclusief veiligheidsfactor). Voorbeelduitvoeringen van het Hafencity-Fenster zijn weergegeven in de figuren 1 en 2.



Figuur 1: voorbeelduitvoering Hafencity-Fenster (bron: Eilenburger Fenstertechnik)

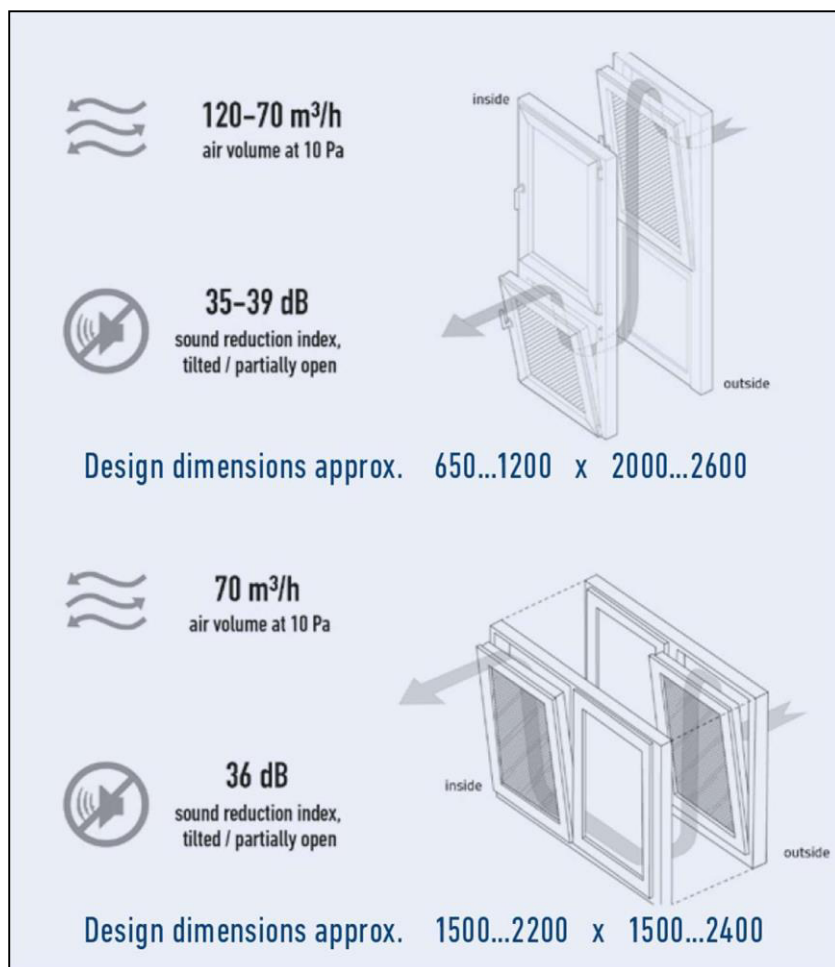

Figuur 2: voorbeelduitvoering Hafencity-Fenster (bron: Eilenburger Fenstertechnik)

Een aantal voorbeelden van toepasbare Hafencity-Fensters zijn opgenomen in tabel 1. Bij de keuze voor de uitvoering dient rekening te worden gehouden met een veiligheidsfactor van 1,5 dB (zie ook de opmerking onder tabel 1).

Tabel 1: voorbeelden geluidreducerende ventilatieroosters

merk	type	gesloten toestand		gedeeltelijk geopend (kiepstand)	
		R _w * dB	R _{A,tr} * dB(A) spectrum wegverkeer	R _w * dB	R _{A,tr} * dB(A) spectrum wegverkeer
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 2-2	59	54	48	39
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 2-0	52	47	39	30
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 1-1	54	47	36	30
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Typ 1.1-0	39	35	34	29
Eilenburger Fenstertechnik	HCF-Sonderlösung	44	40	39	33

* om het verschil tussen laboratoriumwaarden en praktijkwaarden te ondervangen dient conform NPR 5272 aanvullend een veiligheidsfactor van 1,5 dB te worden aangehouden. De getoonde waarden zijn exclusief deze veiligheidsfactor.