

**Akoestisch onderzoek
weg- en railverkeerslawaaï
De Bakermat
Eindhoven**



Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaaï (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

SDK Vastgoed bv
T.a.v. de heer T. van Loo
Postbus 7050
5605 JB EINDHOVEN

betreffende de locatie

De Bakermat, Marconiplein
Eindhoven

documentkenmerk

1604/065/MD-01

versie

1

vestiging, datum

Nuenen, 17 maart 2017

opgesteld door:

ir. M. van der Donk
Senior projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

ir. R.A.C. van de Voort
Senior projectleider geluid & bouwfysica

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies BV.

Tritium Advies BV

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

TRITIUM NUENEN »

Gulberg 35
5674 TE Nuenen
T. 040.29 51 951

E. info@tritium.nl

TRITIUM PRINSENBEEK »

Groenstraat 27
4841 BA Prinsenbeek
T. 076.54 29 564

I. www.tritiumadvies.nl

TRITIUM NEER »

Steeg 27
6086 EJ Neer
T. 0475.49 81 50

K.v.K nr. 17108024

TRITIUM ARKEL »

Vlietskade 1509
4241 WH Arkel
T. 0183.71 20 80

IBAN NL29INGB0662572645

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Uitgangspunten bouwkundige situatie	2
2.3 Gegevens wegverkeer	2
2.4 Gegevens railverkeer	3
2.5 Modellerings	3
2.5.1 Wegverkeerslawaaï	4
2.5.2 Railverkeerslawaaï	4
3 Wet- en regelgeving	5
3.1 Berekeningsmethode	5
3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder	5
3.2.1 Wegverkeer	5
3.2.2 Railverkeer	7
3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	9
4 Rekenresultaten en toetsing	10
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	10
4.1.1 Overdrachtsmaatregelen	14
4.1.2 Bronmaatregelen	14
4.2 Geluidbelasting railverkeerslawaaï	15
4.2.1 Overdrachtsmaatregelen	17
4.2.2 Bronmaatregelen	17
4.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	17
4.4 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	18
4.5 Cumulatieve geluidbelasting	18
5 Samenvatting en conclusie	20

Bijlagen

1. situatieschets van de omgeving inclusief codering bouwblokken en -delen
2. verkeersgegevens wegverkeer
3. invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
4. grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
5. rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer
6. invoergegevens akoestisch model railverkeerslawaaï
7. grafische weergave invoergegevens akoestisch model railverkeerslawaaï
8. rekenresultaten geluidbelasting railverkeer
9. gecumuleerde geluidbelasting (weg- en railverkeerslawaaï)

1 Inleiding

In opdracht van SDK Vastgoed bv is een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van het nieuwbouwplan De Bakermat aan het Marconiplein te Eindhoven. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek dient derhalve te worden uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (Wgh) en er is aangegeven wat de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing wordt vervolgens beoordeeld of voor het nieuwbouwproject extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De aspecten luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

Het bouwplan en de voorgestelde 'oplossingen' (toepassing dove gevels en realiseren van geluidluwe gevels) zijn op 10 oktober 2016 reeds met de gemeente in een vooroverleg besproken en akkoord bevonden.

2 Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Eindhoven. In bijlage 1 is een situatietekening van het plangebied opgenomen. Op deze tekening is tevens de gehanteerde codering van de bouwblokken en -delen aangegeven.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Boschdijk en Marconilaan/Kronehoefstraat. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van de Johannes van der Waalsweg en dit betreft een 30 km/uur weg. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wet geluidhinder. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Echter voor de waarborging van een goed woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek tevens de geluidbelasting ten gevolge van de Johannes van der Waalsweg inzichtelijk gemaakt.

Voor railverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Eindhoven - Boxtel.

2.2 Uitgangspunten bouwkundige situatie

De berekeningen in onderhavig onderzoek zijn gebaseerd op de volgende bouwkundige gegevens:

Architectenbureau: Van Aken Concepts Architecture Engineering BV
Project: De Bakermat Eindhoven
Werknummer: 1326
Bladnr/datum: 0.20.00 d.d. 11-01-2017, 0.20.100 d.d. 16-09-2016,
A.20.101 t/m A.20.104, A.20.106, A.20.107, A.20.113 en A.20.115 t/m
A.20.118 d.d. 09-01-2017,
A.20.105, A.20.108 t/m A.20.112 en A.20.114 d.d. 30-01-2017
A.20.200, A.20.300 t/m A.20.302 d.d. 09-01-2017,
B.20.100B d.d. 26-08-2016, B.20.101 t/m B.20.106 d.d. 26-08-2016 en
gevelaanzichten blok B (VO Voorlopig) P.1 t/m P.5 d.d. 16-09-2016

2.3 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen inclusief de verdeling over de verschillende wegvakken ter plaatse van de rotonde zijn verstrekt door de gemeente Eindhoven (e-mailbericht d.d. 14-06-2016). Van de wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2024 voorhanden. Conform opgave van de gemeente Eindhoven dienen de etmaalintensiteiten met 1% per jaar te worden opgehoogd (autonome groei) tot het maatgevende jaar 2026.

Alle verstrekte verkeersgegevens worden weergegeven in bijlage 2. In de tabellen 2.1 tot en met 2.3 worden de meest relevante verkeersgegevens inclusief de maximum snelheid en wegdektype samengevat gepresenteerd.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Boschdijk t.h.v. plangebied

Boschdijk t.h.v. plangebied			
maximum snelheid: 50 km/uur			
wegdek: referentiewegdek			
jaar: 2026	etmaalintensiteit: 12.576 mvt.		
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,65	3,73	0,65
lichte mvt. (%)	92,02	95,22	92,26
middelzware mvt. (%)	4,21	2,76	4,82
zware mvt. (%)	3,77	2,02	2,92

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Johannes van der Waalseweg

Johannes van der Waalseweg			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2026	etmaalintensiteit: 2130 mvt.		
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,73	3,94	0,44
lichte mvt. (%)	91,50	96,15	93,49
middelzware mvt. (%)	4,95	2,75	5,19
zware mvt. (%)	3,55	1,10	1,32

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Marconilaan/Kronehoefstraat t.h.v. plangebied

Marconilaan t.h.v. plangebied			
maximum snelheid: 50 km/uur			
wegdek: referentiewegdek			
jaar: 2026	etmaalintensiteit: 32.298 mvt.		
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	7,01	2,34	0,81
lichte mvt. (%)	83,85	92,46	82,35
middelzware mvt. (%)	8,67	4,00	9,06
zware mvt. (%)	7,48	3,54	8,59

2.4 Gegevens railverkeer

De toekomstige verkeersgegevens voor het railverkeer zijn afkomstig uit het Geluidregister Spoor (SWUNG-1) zoals deze beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierbij is gebruik gemaakt van de versie van het Geluidregister Spoor d.d. 13-06-2016. Ten behoeve van de modellering zijn deze gegevens direct overgenomen in het rekenmodel.

2.5 Modellering

Als maatgevende toetshoogte voor de nieuwe woningen is gerekend met de in tabel 2.4 weergegeven hoogten. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

Tabel 2.4: toetshoogten

bouwlaag	Blok A toetshoogte (m)	Blok B toetshoogte (m)
begane grond	-	3,00
1 ^e verdieping	6,30	6,00
2 ^e verdieping	9,30	9,00
3 ^e verdieping	12,30	12,00
4 ^e verdieping	15,30	15,00
5 ^e verdieping	18,30	-
6 ^e verdieping	21,30	-
7 ^e verdieping	24,30	-
8 ^e verdieping	27,30	-
9 ^e verdieping	30,30	-
10 ^e verdieping	33,30	-
11 ^e verdieping	36,30	-
12 ^e verdieping	39,30	-
13 ^e verdieping	42,30	-
14 ^e verdieping	45,30	-
15 ^e verdieping	48,30	-
16 ^e verdieping	51,30	-
17 ^e verdieping	54,30	-

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden. Uitsluitend de ingevoerde bodemgebieden ter plaatse van de ondergrond van de spoorwegen zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) gemodelleerd.

2.5.1 Wegverkeerslawaaï

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast.

Ter plaatse van de geregelde kruising van de Marconilaan met de Johannes van der Waalsweg is een kruispuntcorrectie toegepast, met een kruispuntkental (q) van $\frac{1}{2}$. Ter plaatse van de geregelde rotonde van de Boschdijk, Kronehoefstraat en Marconilaan zijn kruispuntcorrecties toegepast, met een kruispuntkental (q) van 1.

2.5.2 Railverkeerslawaaï

Ten behoeve van het railverkeerslawaaï zijn alle gegevens direct overgenomen vanuit het Geluidregister Spoor. Hierin zijn tevens alle (toekomstige) geluidschermen opgenomen.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaard Rekenmethode 2" zoals deze is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 3. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 4. De invoergegevens van het akoestisch model railverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 6 en 7.

3.2 Randvoorwaarden Wet geluidhinder

Met de geluidbelasting in dB wordt bedoeld de L_{den} -waarde van het geluidniveau in dB. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar als omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.1 Wegverkeer

3.2.1.1 Geluidzones

Volgens de Wet geluidhinder hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximum snelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.1.2 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting van de gevel van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor 30 km/uur wegen. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat.

3.2.1.3 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wet geluidhinder is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Er wordt volgens artikel 1 van de Wet geluidhinder onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wet geluidhinder, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.1.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;

- c. uitgeborsteld beton;
- d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- e. oppervlaktbewerking.

3.2.1.5 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wet geluidhinder weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

3.2.2 Railverkeer

3.2.2.1 Geluidzone

De omvang van de geluidzone (het planologisch aandachtsgebied) langs een spoorweg is afhankelijk van het feit of de spoorweg is aangegeven op de geluidplafondkaart of de zonekaart.

Spoorweg aangegeven op de geluidplafondkaart

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond. Tot de zone behoort de ruimte aan weerszijden van de spoorweg.

Artikel 1.4a van het Besluit geluidhinder schrijft hierover het volgende:

- lid 1: Een spoorweg die is aangegeven op de geluidplafondkaart, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte naast de spoorweg, gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf, als aangegeven in onderstaande tabel 3.4, afhankelijk van de hoogte van het geluidproductieplafond op het betrokken referentiepunt.

Tabel 3.4: breedte van de geluidzones langs spoorwegen

hoogte geluidproductieplafond	breedte zone (m)
< 56 dB	100
≥ 56 dB < 61 dB	200
≥ 61 dB < 66 dB	300
≥ 66 dB < 71 dB	600
≥ 71 dB < 74 dB	900
≥ 74 dB	1200

Spoorweg aangegeven op de zonekaart

Een spoorweg die is aangegeven op de kaart als bedoeld in artikel 106 eerste lid, van de Wet geluidhinder, heeft een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de spoorweg tot de breedte aan weerszijden van de spoorweg. Deze afstand wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De ruimte boven en onder de spoorweg behoort conform artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder tot de zone. In de Regeling zonekaart spoorwegen geluidhinder is de zonekaart als bedoeld in artikel 106 van de Wet geluidhinder opgenomen. De zonebreedte varieert van 25 tot maximaal 100 meter.

De nabijgelegen spoorlijn Eindhoven - Boxtel is weergegeven op de geluidplafondkaart. Het geluidplafond bedraagt 68,8 dB. De zone bedraagt derhalve 600 meter. Het bouwplan valt hiermee binnen de zone van het spoor.

3.2.2.2 Maximale geluidbelasting

Artikel 4.9 tot en met 4.12 en artikel 5.3 van het Besluit Geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 55 dB. Is de geluidbelasting lager dan, of gelijk aan 55 dB dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan dient bij de gemeente een hogere waarde te worden aangevraagd.

Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 55 dB, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Voor nog niet-geprojecteerde woningen gelden de normen zoals weergegeven in tabel 3.5.

Tabel 3.5: normen geluidbelasting voor nog niet-geprojecteerde woningen

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen	
voorkeursgrenswaarde	55 dB
maximale ontheffingswaarde	68 dB

3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 van de gemeente Eindhoven. Conform dit beleidsstuk kan er pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan de in het beleidsstuk genoemde aanvullende voorwaarden:

- bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB door wegverkeer (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) of 55 dB voor railverkeer geldt een verplichting van tenminste één geluidluwe zijde waaraan een verblijfsruimte is gesitueerd;
- wanneer de bestemming ligt binnen de zone van meerdere bronnen dan geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde (maximale ontheffingswaarde) niet mag overschrijden.

De hierboven genoemde voorwaarden gelden niet voor andere geluidgevoelige bestemmingen dan woningen.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In verband met het grote aantal toetspunten zijn in de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.3 de berekeningsresultaten van een beperkt aantal 'representatieve' toetspunten weergegeven. Een overzicht van de geluidbelasting ter plaatse van alle toetspunten is weergegeven in bijlage 5.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Boschdijk

blok	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
A	t01	9,3 en 12,3	62	57	48	63
		15,3 t/m 30,3	61	56		
		33,3	60	55		
	t05	alle	≤53	≤48		
	t09	9,3	60	55		
		12,3 en 15,3	61	56		
		18,3 t/m 30,3	60	55		
		33,3	59	54		
	t11	12,3 en 15,3	64	59		
		18,3 t/m 24,3	63	58		
		27,3 en 30,3	62	57		
		33,3 t/m 42,3	61	56		
		45,3 t/m 51,3	60	55		
		54,3	59	54		
	t19	alle	≤53	≤48		
	t26	12,3	67	62		
		15,3 en 18,3	66	61		
		21,3 en 24,3	65	60		
		27,3 en 30,3	64	59		
		33,3 t/m 39,3	63	58		
		42,3 en 45,3	62	57		
		48,3 t/m 54,3	61	56		
B	t28 t/m t50	alle	≤53	≤48		

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Marconilaan

blok	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
A	t01	9,3 t/m 18,3	69	64	48	63
		21,3 t/m 27,3	68	63		
		30,3 en 33,3	67	62		
	t05	9,3 t/m 15,3	≤53	≤48		
		18,3	55	50		
		21,3	57	52		
		24,3 t/m 33,3	58	53		
	t09	9,3 t/m 15,3	67	62		
		18,3 t/m 24,3	66	61		
		27,3 t/m 33,3	65	60		
	t11	12,3 t/m 18,3	68	63		
		21,3 t/m 33,3	67	62		
		36,3 t/m 45,3	66	61		
		48,3 t/m 54,3	65	60		
	t19	6,3 t/m 21,3	≤53	≤48		
		24,3	55	50		
		27,3 en 30,3	56	51		
		33,3	57	52		
	t26	12,3 t/m 45,3	63	58		
		48,3 t/m 54,3	62	57		
B	t28	3,0	60	55		
		6,0 t/m 12,0	61	56		
	t34	3,0	54	49		
		6,0	55	50		
		9,0 en 12,0	56	51		
	t38, t40 en t49	alle	≤53	≤48		
	t50	12,0	≤53	≤48		
		15,0	56	51		

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Johannes van der Waalsweg (30 km/uur)

blok	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting excl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wet geluidhinder (dB)	voorkeursgrenswaarde* (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
A	t01 t/m t27	alle	≤53	≤48	48	n.v.t.
B	t28	3,0	62	57		
		6,0 en 9,0	61	56		
		12,0	60	55		
	t34	3,0 t/m 9,0	61	56		
		12,0	60	55		
	t38, t40 en t49	alle	≤53	≤48		

* Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wet geluidhinder niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd.

Blok A deel 1 (toetspunten t01 t/m t07)

Voor de 30 km/uur weg Johannes van der Waalsweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 1 de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt.

Voor de Boschdijk geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 1 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de voorgevel 57 dB.

Voor de Marconilaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 1 (zowel de voorgevel als (gedeeltelijk) de zij- en achtergevel) de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Aan de voorgevel wordt bovendien op de 2^e t/m 7^e verdieping de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied overschreden. Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde wordt in principe niet toegestaan door de Wet geluidhinder. Om toch woningbouw te kunnen realiseren is het mogelijk de geveldelen ter plaatse van deze toetspunten als "dove gevel" conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder uit te voeren. Een "dove gevel" is namelijk geen gevel volgens de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er geen te openen delen (ramen en deuren) in deze gevels zijn toegestaan, met uitzondering van eventuele incidenteel te openen delen (zoals een verhuisraam), mits deze delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. Derhalve worden de woningen aan de voorgevel op de 2^e t/m 9^e verdieping voorzien van "dove gevels" (hierbij is tevens rekening gehouden met de gecumuleerde geluidgevelbelastingen). In de plattegronden van de betreffende woningen is hier reeds rekening mee gehouden.

Blok A deel 2 (toetspunten t16 t/m t19)

Voor de 30 km/uur weg Johannes van der Waalsweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 2 de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt.

Voor de Boschdijk geldt dat de geluidbelasting op de voorgevel en zijgevel (toetspunt t17 en t18) van de nieuwe woningen in blok A deel 2 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de voorgevel 63 dB.

Voor de Marconilaan geldt dat de geluidbelasting op de voorgevel van de nieuwe woningen in blok A deel 2 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de voorgevel 56 dB. Ook ter plaatse van de achtergevel wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de achtergevel 52 dB. Voor de geluidbelastingen aan de achtergevel van dit bouwdeel zijn aanvullende controleberekeningen uitgevoerd waarbij rekening is gehouden met de onderdoorgang aan het Marconiplein (middels een apart geomilieumodel). De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt derhalve niet door de Marconilaan overschreden.

Blok A deel 3 (toetspunten t08 t/m t15)

Voor de 30 km/uur weg Johannes van der Waalsweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 3 de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt.

Voor de Boschdijk geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 3 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de voorgevel 59 dB.

Voor de Marconilaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 3 (zowel de voorgevel als (gedeeltelijk) de zij- en achtergevel) de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Aan de voorgevel (toetspunten t08 t/m t11) wordt de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied (net) niet overschreden. Echter rekening houdend met de gecumuleerde geluidgevelbelastingen wordt ter plaatse van toetspunt t11 op de 3^e t/m 7^e verdieping de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied overschreden. Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde (van de gecumuleerde geluidgevelbelasting) wordt in principe niet toegestaan door het gemeentelijk geluidbeleid. Om toch woningbouw te kunnen realiseren worden de woningen aan de voorgevel ter plaatse van toetspunt t11 (de gevel op as A11) op de 2^e t/m 7^e verdieping voorzien van "dove gevels". In de plattegronden van de betreffende woningen is hier reeds rekening mee gehouden.

Blok A deel 4 (toetspunten t20 t/m t27)

Voor de 30 km/uur weg Johannes van der Waalsweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 4 de voorkeursgrenswaarde niet overschrijdt.

Voor de Boschdijk geldt dat de geluidbelasting op zowel de voorgevel als beide zijgevels van de nieuwe woningen in blok A deel 4 de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de voorgevel 62 dB.

Voor de Marconilaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok A deel 4 (zowel de voorgevel als (gedeeltelijk) de zijgevel richting Marconiplein) de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de voorgevel 60 dB en ter plaatse van de zijgevel (toetspunt t20) 62 dB.

Rekening houdend met cumulatie van de geluidbelastingen wordt ter plaatse van toetspunt t20 (zijgevel richting Marconiplein) en toetspunt t21 (voorgevel) op de 3^e en 4^e verdieping de maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied overschreden. Een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde wordt in principe niet toegestaan door het gemeentelijk geluidbeleid. Om toch woningbouw te kunnen realiseren worden de hoekwoningen op de 3^e en

4^e verdieping voorzien van “dove” voor- en zijgevels. In de plattegronden van de betreffende woningen is hier reeds rekening mee gehouden.

Blok B

Voor de Boschdijk geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de woningen in blok B de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt.

Voor de Marconilaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen in blok B de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 56 dB.

Ook als gevolg van de Johannes van der Waalsweg wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De maximale geluidbelasting als gevolg van deze 30 km/uur weg bedraagt 57 dB.

Uit aanvullende controleberekeningen is gebleken dat de gecumuleerde geluidgevelbelastingen ter plaatse van de woningen tussen stramien B6-B9 als gevolg van de onderdoorgang aan het Marconiplein maximaal 56 dB exclusief aftrek art. 110g Wgh bedraagt. Per bron zijn de betreffende gevels (net) niet geluidbelast (als gevolg van zowel de Boschdijk als Marconilaan bedraagt de geluidbelasting maximaal 48 dB).

Voor de overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde door de Boschdijk en Marconilaan is het mogelijk om een beschikking hogere grenswaarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen.

Voor de 30 km/uur weg Johannes van der Waalsweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde met maximaal 9 dB overschrijdt.

4.1.1 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of tussen geluidbron en ontvanger de geluidoverdracht belemmerd kan worden. Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Dit vanwege de binnenstedelijke ligging en de beoogde hoogte van het bouwplan.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is er echter sprake van omliggende bestaande bebouwing, waardoor er geen ruimte is tot het vergroten van de afstand tot de bron.

4.1.2 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Bij een maximale snelheid van 50 km/uur zijn er twee oorzaken van geluidproductie, namelijk de mechanische geluiden van de automobielen en het geluid dat de banden op het wegdek maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de maximum snelheid of een geluidreducerend wegdek.

- stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen door de ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch;

- verlaging van de maximum snelheid: op een verlaging van het snelheidsregime op een weg kan de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed uitoefenen;
- geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. Aangezien onderhavig plan direct aan een rotonde is gelegen, zal het toepassen van geluidreducerende wegdek alleen op voldoende afstand van de rotonde aangebracht kunnen worden (in verband met optrekkend/afremmend c.q. wringend verkeer). Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel de voorkeursgrenswaarde nog altijd wordt overschreden. Derhalve is deze maatregel niet erg doeltreffend. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet tevens overwegende bezwaren van financiële aard. Het is vanuit financieel oogpunt namelijk niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 300,- per strekkende meter die dit met zich meebrengt kan dragen.

4.2 Geluidbelasting railverkeerslawaaï

In verband met het grote aantal toetspunten zijn in navolgende tabel 4.4 de berekeningsresultaten van een beperkt aantal 'representatieve' toetspunten weergegeven. Een overzicht van de geluidbelasting ter plaatse van alle toetspunten is weergegeven in bijlage 8.

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het railverkeer op de spoorlijn Eindhoven - Boxtel

blok	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
A	t01 en t02	alle	≤ 55	55	68
	t03	9,3 t/m 24,3	≤ 55		
		27,3 en 30,3	56		
	t04	9,3 t/m 27,3	≤ 55		
		30,3	56		
	t05	9,3 t/m 27,3	≤ 55		
		30,3 en 33,3	56		
	t06 t/m t09	Alle	≤ 55		
	t10	12,3 t/m 36,3	≤ 55		
		39,3 t/m 45,3	56		
		48,3 t/m 54,3	57		
	t11	Alle	≤ 55		
	t12	12,3 t/m 33,3 en 39,3	≤ 55		
		36,3 en 42,3 t/m 51,3	56		
		54,3	57		
	t13	9,3 t/m 24,3	≤ 55		
		27,3 t/m 33,3	56		
	t14	36,3	≤ 55		
		39,3 t/m 45,3	56		
		48,3 t/m 54,3	57		

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het railverkeer op de spoorlijn Eindhoven - Boxtel (vervolg)

blok	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
A	t15	36,3	≤ 55		
		39,3 t/m 45,3	56		
		48,3 t/m 54,3	57		
	t16 t/m t18	Alle	≤ 55		
	t19	6,3 t/m 24,3	≤ 55		
		27,3 t/m 33,3	56		
	t20 t/m t27	alle	≤ 55		
B	t28 t/m t50	alle	≤ 55		

Blok A deel 1 (toetspunten t01 t/m t07)

Voor de spoorlijn Eindhoven - Boxtel geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB ter plaatse van de zijgevel (toetspunt t03) vanaf de 8^e verdieping en ter plaatse van de achtergevel (toetspunt t04 en t05) vanaf de 9^e verdieping van blok A deel 1 wordt overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 56 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt dus niet overschreden.

Blok A deel 2 (toetspunten t16 t/m t19)

Voor de spoorlijn Eindhoven - Boxtel geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB uitsluitend ter plaatse van de achtergevel (toetspunt t19) vanaf de 8^e verdieping wordt overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 56 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt dus niet overschreden.

Blok A deel 3 (toetspunten t08 t/m t15)

Voor de spoorlijn Eindhoven - Boxtel geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB ter plaatse van de achtergevel (toetspunt t12 en t13) vanaf de 8^e verdieping en ter plaatse van de zijgevel (toetspunt t14 en t15) vanaf de 12^e verdieping wordt overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 57 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt dus niet overschreden.

Blok A deel 4 (toetspunten t20 t/m t27)

Voor de spoorlijn Eindhoven - Boxtel geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB ter plaatse van blok A deel 4 nergens wordt overschreden.

Blok B

Voor de spoorlijn Eindhoven - Boxtel geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB ter plaatse van blok B nergens wordt overschreden.

Voor de locaties waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door bron- en overdrachtsmaatregelen terug te brengen.

4.2.1 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of tussen geluidbron en ontvanger de geluidoverdracht belemmerd kan worden. Langs het spoortraject Eindhoven - Boxtel zijn ter hoogte van het plangebied reeds geluidschermen aanwezig. Het plaatsen van een aanvullend geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de hoogst toelaatbare geluidbelasting ontmoet in de onderhavige situatie echter overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke en financiële aard.

4.2.2 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid gereduceerd kan worden. Dit kan o.a. door het toepassen van stillere bakken of verlaging van de snelheid. Op het toepassen van stillere bakken of een verlaging van de snelheid kan de initiatiefnemer van het bouwplan echter geen invloed uitoefenen. Een andere optie is het toepassen van raildempers. Gezien de kosten van circa € 300,- per strekkende meter spoor is het vanuit financieel oogpunt niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten die dit met zich meebrengt kan dragen.

4.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Naast de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit hanteert de gemeente Eindhoven voor de beoordeling c.q. verlening van hogere waarden in nieuwe situaties een aantal aanvullende voorwaarden. Voor onderhavige situatie betreffen dit twee aanvullende voorwaarden (zie tevens paragraaf 3.3).

- Uit de toetsing aan de Wet geluidhinder (paragraaf 4.1 en 4.2) blijkt dat op de gevels van diverse woningen de geluidbelasting ten gevolge van de Boschdijk en/of Marconilaan hoger is dan 53 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh) en ten gevolge van het spoortraject hoger dan 55 dB. Hierdoor is voor deze woningen een geluidluwe gevel ter plaatse van een verblijfsruimte vereist.

De woningen in blok A deel 1 worden op de 9^e en 10^e verdieping aan de achterzijde voorzien van balkons welke aan de noordzijde (richting spoor) worden uitgevoerd met een verdieping hoog (glazen) scherm. De verblijfsruimten gelegen aan deze balkons zijn daardoor geluidluw. De lagere verdiepingen zijn niet geluidbelast ten gevolge van het railverkeer en hebben een maximale geluidbelasting als gevolg van wegverkeer van 53 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh).

De woningen in blok A deel 2 worden aan de voorgevel (Boschdijkzijde) voorzien van geheel afsluitbare balkons c.q. loggia's. De verblijfsruimten gelegen aan deze afsluitbare balkons zijn daardoor geluidluw. De woningen aan de achterzijde dienen vanaf de 8^e verdieping voorzien te worden van balkons welke worden uitgevoerd met gesloten borstweringen en geluidabsorberende plafonds. De verblijfsruimten gelegen aan deze balkons zijn daardoor geluidluw. De lagere verdiepingen zijn niet geluidbelast ten gevolge van het railverkeer en hebben een maximale geluidbelasting als gevolg van wegverkeer van 53 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh).

De woningen in blok A deel 3 en 4 worden aan de voorgevels (Boschdijk- en Marconipleinzijde) voorzien van geheel afsluitbare balkons c.q. loggia's. De verblijfsruimten gelegen aan deze afsluitbare balkons zijn daardoor geluidluw. De woningen aan de achterzijde dienen vanaf de 8^e verdieping voorzien te worden van balkons welke aan de noordzijde (richting spoor) worden uitgevoerd met een verdieping hoog (glazen) scherm. De verblijfsruimten gelegen aan deze balkons zijn daardoor geluidluw. De lagere verdiepingen zijn niet geluidbelast ten gevolge van het railverkeer en hebben een maximale geluidbelasting als gevolg van wegverkeer van 53 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh).

Alleen de woningen in blok B gelegen aan de Johannes van der Waalsweg dienen in verband met de geluidbelasting aan de voorgevel te beschikken over een geluidluwe gevel. De achtergevels van deze woningen zijn geluidluw. Aan deze geluidluwe gevel is een verblijfsruimte gesitueerd.

- de cumulatieve geluidbelasting overschrijdt de maximale ontheffingswaarde van 68 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh voor het wegverkeerslawaaï) op een aantal locaties. Derhalve worden de volgende woningen voorzien van "dove" gevels:
 - blok A deel 1: voorgevels 2^e t/m 9^e verdieping;
 - blok A deel 3: voorgevel op stramien A11 3^e t/m 7^e verdieping;
 - blok A deel 4: de hoekwoningen (gevels op stramien AF en A1) op de 3^e en 4^e verdieping.

Door toepassing van bovenstaande "dove-gevels" wordt aan de tweede aanvullende eis zoals gesteld door de gemeente Eindhoven voldaan.

Het bouwplan en bovenomschreven 'oplossingen' (toepassing dove gevels en realiseren van geluidluwe gevels) zijn op 10 oktober 2016 reeds met de gemeente in een vooroverleg besproken en akkoord bevonden.

4.4 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Aangezien er voor onderhavige woningen sprake is van een procedure hogere waarde is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. Ook voor dove gevels geldt de genoemde eis van de karakteristieke geluidwering.

4.5 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wet geluidhinder dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve

geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting bepaald dient te worden voor de Boschdijk, Marconilaan en het spoortraject Eindhoven - Boxtel.

Echter in het kader van een goede ruimtelijke ordening is (in verband met de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) de cumulatieve geluidbelasting alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen (inclusief Johannes van der Waalsweg) en spoorwegen.

Bij het vaststellen van de cumulatieve geluidbelasting is er bij het railverkeerslawaaï rekening gehouden met het feit dat er meer dan 30% aan spoorvoertuigen behorende tot de spoorvoertuigcategorieën 4, 5 of 11 op de spoorbaan passeert (Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, artikel 6.5, lid 2). Om deze reden is bij de cumulatie van weg- en railverkeerslawaaï voor de geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer het spectrum wegverkeersgeluid aangehouden.

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de beoogde nieuwe woningen is weergegeven in bijlage 9.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van SDK Vastgoed bv is een akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van het nieuwbouwplan De Bakermat aan het Marconiplein te Eindhoven. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Boschdijk en Marconilaan/Kronehoefstraat. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van de Johannes van der Waalsweg en dit betreft een 30 km/uur weg.

Voor railverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de spoorlijn Eindhoven - Boxtel.

Voor de spoorlijn Eindhoven - Boxtel geldt dat de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai van 55 dB op meerdere locaties wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen.

Voor de 30 km/uur weg Johannes van der Waalsweg geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde met maximaal 9 dB overschrijdt.

Voor de gezoneerde Boschdijk en Marconilaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt, door toepassing van "dove" gevels, niet overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien er overwegende bezwaren zijn de geluidbelasting door overdrachts- en bronmaatregelen terug te brengen.

Het aanleggen van een geluidscherm (overdrachtsmaatregelen) gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van het weg- en railverkeer tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger is niet mogelijk in onderhavige situatie. Voor het toepassen van stiller wegdek en/of raildempers (bronmaatregelen) geldt dat de voorkeursgrenswaarde nog altijd wordt overschreden. Deze geluidreducerende maatregelen zijn derhalve niet erg doeltreffend. Het toepassen van deze maatregelen ontmoeten bovendien overwegende bezwaren van financiële aard.

Het bouwplan en voorgestelde 'oplossingen' (toepassing dove gevels en realiseren van geluidluwe gevels) zijn op 10 oktober 2016 reeds met de gemeente in een vooroverleg besproken en akkoord bevonden.

Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

Aangezien in onderhavige situatie sprake is van een procedure hogere waarde, is voor de woningen een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is

vervolgens een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd en is er dus te allen tijde sprake van een goed woon- en leefklimaat. Tevens blijkt uit de rekenresultaten dat de woningen beschikken over een geluidluwe gevel danwel buitenruimte (mede door toepassing van afgeschermd of volledig afsluitbare balkons).

BIJLAGE 1:



BLOK A
DEEL 1 DEEL 3
DEEL 4 DEEL 2
BLOK B

11-01-2017	ANR	Diverse ontwerpvoorstellen
datum	ontwerp	ontwerp

projectnaam	de Bakemat Eindhoven
opdrachtgever	SDK Vastgoed BV
fase	voorlopig ontwerp
onderdeel	situatie
projectnr.	1326
architect	
manager	
tekenaar	
bladnr.	0.20.000
datum	16-09-2016
status	voorlopig
schaal	1:500
formaat	A2
VAN AKEN CONCEPT ARCHITECTURE Eindhoven	

De afbeelding is een voorlopig ontwerp en kan wijzigingen ondergaan. Het is niet bedoeld als bouwplan en kan afwijken van de werkelijkheid. De afbeelding is niet te gebruiken voor andere doeleinden. De afbeelding is het auteursrecht van de afbeeldende partij.

BIJLAGE 2:

Verzonden: dinsdag 14 juni 2016 9:28

Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

Voor de volledigheid inderdaad uitgaan van een verdere ophoging met 1% naar 2026.

Met vriendelijke groet,



Gemeente Eindhoven | Nachtegaallaan 15 | Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Verzonden: maandag 13 juni 2016 13:37

Onderwerp: FW: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

We zijn momenteel druk bezig met onderhavig project aan het Marconiplein in Eindhoven. Onderstaand de verkeersgegevens zoals wij deze in oktober 2015 toegestuurd en gehanteerd hebben. We gaan ervan uit dat we deze gegevens nog altijd actueel zijn en we deze kunnen gebruiken voor het definitieve rapport. Is het noodzakelijk dat we de gegevens nog met 1% verder ophogen naar 2026?

Ik hoor het graag zo spoedig mogelijk van je!

Met vriendelijke groet,

Tritium Advies BV

Verzonden: maandag 5 oktober 2015 10:41

Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

De modellering is akkoord.

Met vriendelijke groet,




Gemeente Eindhoven | Nachtegaallaan 15 | Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

Bedankt voor de reactie!

In onderstaande figuur zie je hoe ik de rotonde gemodelleerd heb, voor wat betreft de intensiteiten. Ik hoor graag van jou of je hiermee akkoord gaat. Het is namelijk niet zo gemakkelijk om de intensiteiten eerlijk te verdelen. Je kunt hieronder ook meteen zien hoe dicht het plan op de rotonde ligt, dus een exacte modellering is belangrijk.

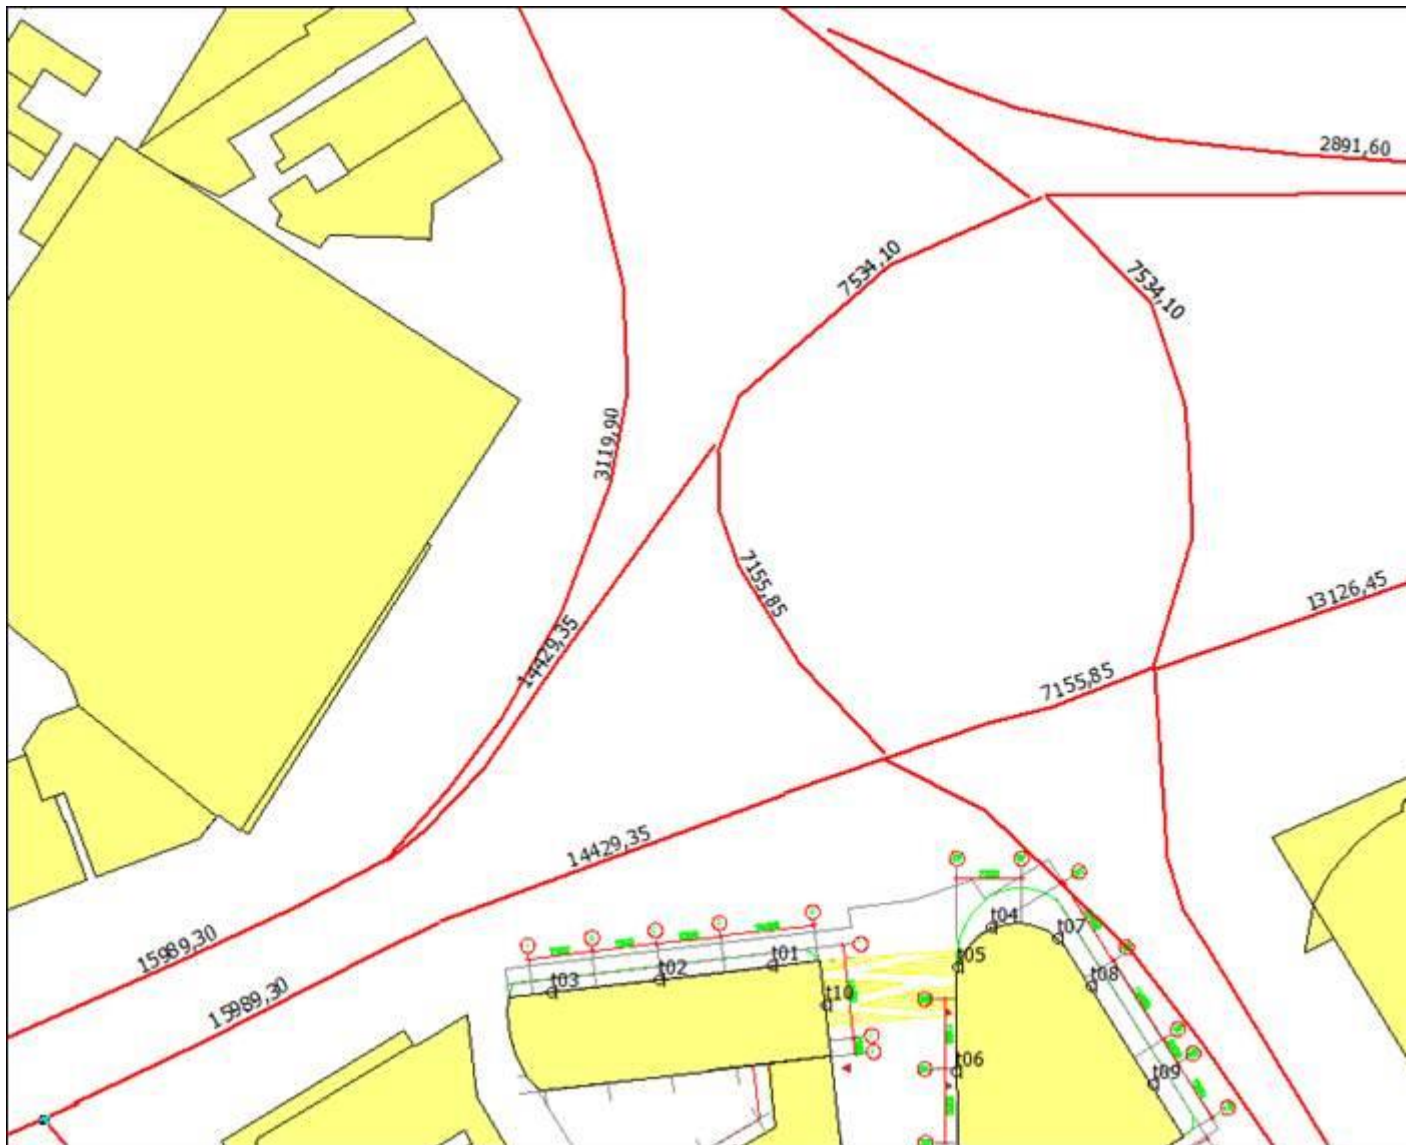

Met vriendelijke groet,

Tritium Advies BV

Verzonden: donderdag 1 oktober 2015 8:54

Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

De waarden uit Icinity zijn voor 2024, dus nog een groeipercentage van 1% er over heen.

Ik kan het nu niet controleren, maar de absolute aantallen vrachtwagens zijn mogelijk wel ongeveer hetzelfde.

Ga maar uit van de meest actuele gegevens.

Met vriendelijke groet,



Gemeente Eindhoven | Nachtegaallaan 15 | Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Verzonden: woensdag 30 september 2015 16:54

Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

Toch nog een vraag, zijn dit de etmaalintensiteiten voor 2025?

Ik vind overigens een opvallend hoog percentage vrachtverkeer over de Marconilaan gaan, als ik het vergelijk met de oude gegevens... Of misschien is het andersom, stond er een veel te laag percentage vrachtverkeer in de oude verkeersgegevens ☺

Met vriendelijke groet,

Tritium Advies BV

Verzonden: woensdag 30 september 2015 15:40

Onderwerp: RE: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

Als bijlage een afbeelding van de rotonde met daarbij handgeschreven de verkeersintensiteiten per wegvak.

Omdat het vrij zinloos is om per wegvak een aparte uitdraai te maken met daarop de onderverdelingen, zijn alleen voor één weggedeelte van de Marconilaan, één deel van de Boschdijk en de J. van der Waalsweg de onderverdelingen meegestuurd. Deze mag je voor respectievelijk alle delen van de Marconilaan-Kronehoefstraat en Boschdijk gebruiken.

Voor de Marconilaan-Kronehoefstraat kun je uitgaan van een verdeling op de rijbanen noord-zuid van 50/50%

Voor de Boschdijk geldt een verhouding west –oost van 60/40%.

Let goed op welke voertuigsnelheden op welke weggedeelten gelden.

Met vriendelijke groet,




Gemeente Eindhoven | Nachtegaallaan 15 | Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Verzonden: woensdag 30 september 2015 12:30

Onderwerp: FW: aanvraag verkeersgegevens (project: nieuwbouw Marconiplein Eindhoven)

Urgentie: Hoog

In navolging van onderstaande e-mail, dit is wat ik in een ouder project vond (de getallen bij de wegen zijn de totale etmaalintensiteiten):

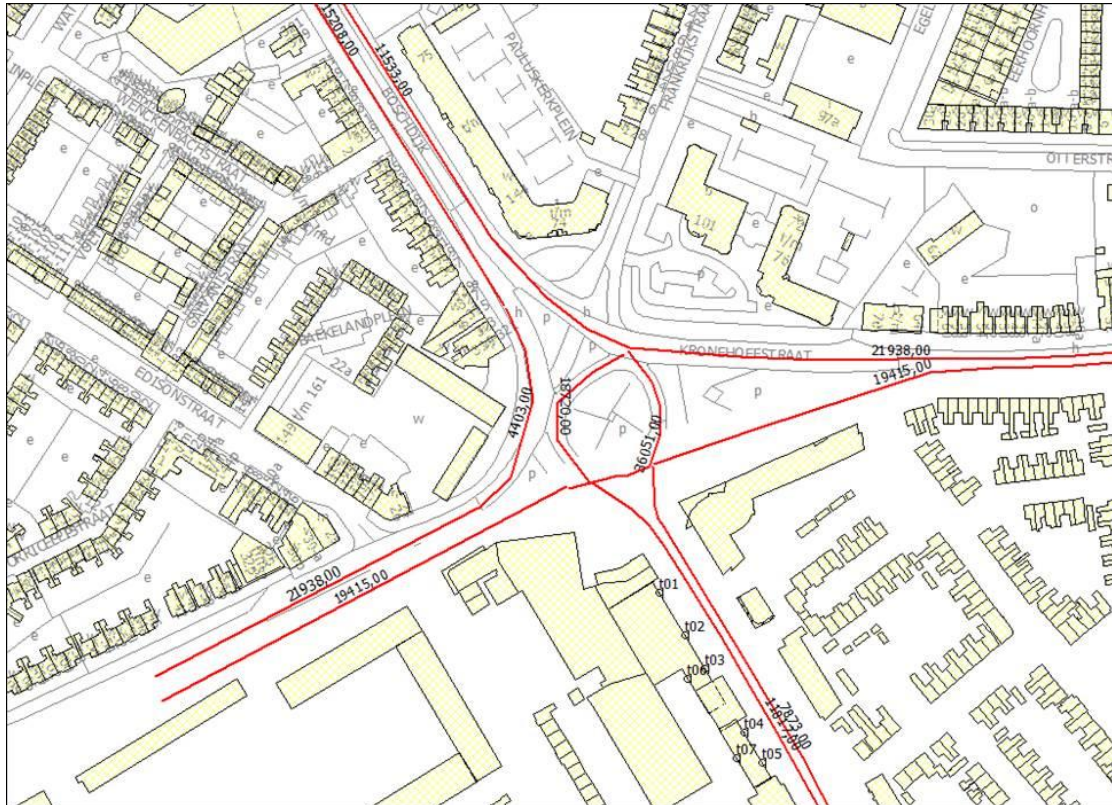

Helemaal 50/50 verdeel is het dus niet, zeker niet op de rotonde zelf. Ik ben erg benieuwd wat voor gegevens er in het huidige verkeersmodel opgenomen zijn!

Met vriendelijke groet,

Tritium Advies BV

BIJLAGE 3:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeerslawaa versie calculatie 14/09/2016 [LT]

Model eigenschap

Omschrijving	wegverkeerslawaa versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Verantwoordelijke	MD
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	MF op 30-9-2015
Laatst ingezien door	LT op 15-3-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.10
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Boschdijk	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Joh. v.d. Waalsweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Marconilaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
70 km/uur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
w01	Boschdijk (ten zuiden van rotonde) rechts	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w02	Boschdijk (ten zuiden van rotonde) links	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w03	Boschdijk (ten noorden van rotonde) links	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w04	Boschdijk (ten noorden van rotonde) rechts	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w05	Rotonde Boschdijk --> Marconilaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w06	Marconilaan rechts	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w06	Marconilaan rechts	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w06	Marconilaan rechts	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w06	Marconilaan rechts	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w06	Marconilaan rechts	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w07	Marconilaan links	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w07	Marconilaan links	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w07	Marconilaan links	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w08	Marconilaan --> rotonde	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w08	Marconilaan --> rotonde	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w09	Marconilaan --> rotonde	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w09	Marconilaan --> rotonde	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w10	Kronehoefstraat (Marconilaan rechts)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w10	Kronehoefstraat (Marconilaan rechts)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w11	Kronehoefstraat (Marconilaan links)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w11	Kronehoefstraat (Marconilaan links)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w11	Kronehoefstraat (Marconilaan links)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w11	Kronehoefstraat (Marconilaan links)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w11	Kronehoefstraat (Marconilaan links)	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w12	Joh. v.d. Waalsweg	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30

Model: wegverkeerslawaaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01	5030,00	6,65	3,73	0,65	92,02	95,22	92,26	4,21	2,76	4,82	3,77	2,02	2,92	False	1,5
w02	7545,50	6,65	3,73	0,65	92,02	95,22	92,26	4,21	2,76	4,82	3,77	2,02	2,92	False	1,5
w03	7348,00	6,65	3,73	0,65	92,02	95,22	92,26	4,21	2,76	4,82	3,77	2,02	2,92	False	1,5
w04	11021,90	6,65	3,73	0,65	92,02	95,22	92,26	4,21	2,76	4,82	3,77	2,02	2,92	False	1,5
w05	3151,10	6,65	3,73	0,65	92,02	95,22	92,26	4,21	2,76	4,82	3,77	2,02	2,92	False	1,5
w06	14573,60	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w06	14573,60	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w06	15466,10	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w06	16149,20	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w06	15466,10	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w07	16149,20	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w07	15466,10	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w07	15466,10	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w08	7227,40	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w08	7609,40	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w09	7609,40	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w09	7227,40	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w10	13257,70	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w10	13257,70	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w11	2920,50	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w11	13257,70	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w11	13257,70	7,01	2,34	0,81	83,85	92,46	82,35	8,67	4,00	9,06	7,48	3,54	8,59	False	1,5
w12	2130,00	6,73	3,94	0,44	91,50	96,15	93,49	4,95	2,75	5,19	3,55	1,10	1,32	False	1,5

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

1604/065/MD-01
bijlage 3

Model: wegverkeerslawaaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t01a	Blok A toetspunt t01a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t01b	Blok A toetspunt t01b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t02a	Blok A toetspunt t02a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t02b	Blok A toetspunt t02b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	--	--	--	Ja
t03a	Blok A toetspunt t03a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t03b	Blok A toetspunt t03b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	--	--	--	Ja
t04a	Blok A toetspunt t04a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t04b	Blok A toetspunt t04b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	--	--	--	Ja
t05a	Blok A toetspunt t05a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t05b	Blok A toetspunt t05b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t06	Blok A toetspunt t06	0,00	Relatief	--	--	--	--	33,30	--	Ja
t07	Blok A toetspunt t07	0,00	Relatief	--	--	--	--	33,30	--	Ja
t08a	Blok A toetspunt t08a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t08b	Blok A toetspunt t08b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t09a	Blok A toetspunt t09a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t09b	Blok A toetspunt t09b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t10a	Blok A toetspunt t10a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t10b	Blok A toetspunt t10b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t10c	Blok A toetspunt t10c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t11a	Blok A toetspunt t11a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t11b	Blok A toetspunt t11b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t11c	Blok A toetspunt t11c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t12a	Blok A toetspunt t12a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t12b	Blok A toetspunt t12b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t12c	Blok A toetspunt t12c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t13a	Blok A toetspunt t13a	0,00	Relatief	--	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t13b	Blok A toetspunt t13b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t14a	Blok A toetspunt t14a	0,00	Relatief	--	--	--	--	36,30	39,30	Ja
t14b	Blok A toetspunt t14b	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t15a	Blok A toetspunt t15a	0,00	Relatief	--	--	--	--	36,30	39,30	Ja
t15b	Blok A toetspunt t15b	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t16a	Blok A toetspunt t16a	0,00	Relatief	6,30	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t16b	Blok A toetspunt t16b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t17a	Blok A toetspunt t17a	0,00	Relatief	6,30	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t17b	Blok A toetspunt t17b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t18a	Blok A toetspunt t18a	0,00	Relatief	6,30	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t18b	Blok A toetspunt t18b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t19a	Blok A toetspunt t19a	0,00	Relatief	6,30	9,30	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t19b	Blok A toetspunt t19b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	--	--	Ja
t20a	Blok A toetspunt t20a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t20b	Blok A toetspunt t20b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t20c	Blok A toetspunt t20c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t21a	Blok A toetspunt t21a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t21b	Blok A toetspunt t21b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t21c	Blok A toetspunt t21c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t22a	Blok A toetspunt t22a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t22b	Blok A toetspunt t22b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t22c	Blok A toetspunt t22c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t23a	Blok A toetspunt t23a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t23b	Blok A toetspunt t23b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t23c	Blok A toetspunt t23c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t24a	Blok A toetspunt t24a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t24b	Blok A toetspunt t24b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t24c	Blok A toetspunt t24c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t25a	Blok A toetspunt t25a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t25b	Blok A toetspunt t25b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t25c	Blok A toetspunt t25c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t26a	Blok A toetspunt t26a	0,00	Relatief	--	--	12,30	15,30	18,30	21,30	Ja
t26b	Blok A toetspunt t26b	0,00	Relatief	24,30	27,30	30,30	33,30	36,30	39,30	Ja
t26c	Blok A toetspunt t26c	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t27a	Blok A toetspunt t27a	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	39,30	Ja
t27b	Blok A toetspunt t27b	0,00	Relatief	42,30	45,30	48,30	51,30	54,30	--	Ja
t28	Blok B toetspunt t28	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t29	Blok B toetspunt t29	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t30	Blok B toetspunt t30	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t31	Blok B toetspunt t31	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t32	Blok B toetspunt t32	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t33	Blok B toetspunt t33	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t34	Blok B toetspunt t34	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t35	Blok B toetspunt t35	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t36	Blok B toetspunt t36	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t37	Blok B toetspunt t37	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t38	Blok B toetspunt t38	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
t39	Blok B toetspunt t39	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t40	Blok B toetspunt t40	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t41	Blok B toetspunt t41	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t42	Blok B toetspunt t42	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t43	Blok B toetspunt t43	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,00	--	Ja
t44	Blok B toetspunt t44	0,00	Relatief	--	--	--	--	15,00	--	Ja
t45	Blok B toetspunt t45	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t46	Blok B toetspunt t46	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t47	Blok B toetspunt t47	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t48	Blok B toetspunt t48	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t49	Blok B toetspunt t49	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
t50	Blok B toetspunt t50	0,00	Relatief	3,00	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b01	edisonstraat	0,00
b02	Boschdijk en kruising	0,00
b03	boschdijk	0,00
b04	wenckenbachstraat	0,00
b05	wattstraat	0,00

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0001	gebouw gb0001 blok A - nieuwbouw	37,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0002	gebouw gb0002 blok A - nieuwbouw	58,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0003	gebouw gb0003 blok A - nieuwbouw	63,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0004	gebouw gb0004 blok A - nieuwbouw	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0005	gebouw gb0005 blok A - nieuwbouw	32,80	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0006	gebouw gb0006 blok A - nieuwbouw	35,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0007	gebouw gb0007 blok B - nieuwbouw	1,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0008	gebouw gb0008 blok B - nieuwbouw	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0009	gebouw gb0009 blok B - nieuwbouw	17,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0010	gebouw gb0010 blok B - nieuwbouw	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0011	gebouw gb0011 blok B - nieuwbouw	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0012	gebouw gb0012 blok B - nieuwbouw	17,50	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0013	gebouw gb0013 marconiplein	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0014	gebouw gb0014 marconiplein	25,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0015	gebouw gb0015 marconiplein	30,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0016	gebouw gb0016	22,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0017	gebouw gb0017	8,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0018	gebouw gb0018	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0019	gebouw gb0019	24,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0020	gebouw gb0020	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0021	gebouw gb0021	8,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0022	gebouw gb0022	14,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0023	gebouw gb0023	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0024	gebouw gb0024	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0025	gebouw gb0025	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0026	gebouw gb0026	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0027	gebouw gb0027	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0028	gebouw gb0028	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0029	gebouw gb0029	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0030	gebouw gb0030	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0031	gebouw gb0031	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0032	gebouw gb0032	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0033	gebouw gb0033	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0034	gebouw gb0034	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0035	gebouw gb0035	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0036	gebouw gb0036	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0037	gebouw gb0037	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0038	gebouw gb0038	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0039	gebouw gb0039	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0040	gebouw gb0040	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0041	gebouw gb0041	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0042	gebouw gb0042	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0043	gebouw gb0043	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0044	gebouw gb0044	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0045	gebouw gb0045	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0046	gebouw gb0046	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0047	gebouw gb0047	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0048	gebouw gb0048	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0049	gebouw gb0049	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0050	gebouw gb0050	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0051	gebouw gb0051	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0052	gebouw gb0052	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0053	gebouw gb0053	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0054	gebouw gb0054	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0055	gebouw gb0055	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0056	gebouw gb0056	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0057	gebouw gb0057	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0058	gebouw gb0058	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0059	gebouw gb0059	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0060	gebouw gb0060	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0061	gebouw gb0061	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0062	gebouw gb0062	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0063	gebouw gb0063	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0064	gebouw gb0064	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0065	gebouw gb0065	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0066	gebouw gb0066	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0067	gebouw gb0067	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0068	gebouw gb0068	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0069	gebouw gb0069	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0070	gebouw gb0070	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0071	gebouw gb0071	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0072	gebouw gb0072	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0073	gebouw gb0073	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0074	gebouw gb0074	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0075	gebouw gb0075	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0076	gebouw gb0076	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0077	gebouw gb0077	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0078	gebouw gb0078	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0079	gebouw gb0079	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0080	gebouw gb0080	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0081	gebouw gb0081	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0082	gebouw gb0082	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0083	gebouw gb0083	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0084	gebouw gb0084	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0085	gebouw gb0085	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0086	gebouw gb0086	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0087	gebouw gb0087	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0088	gebouw gb0088	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0089	gebouw gb0089	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0090	gebouw gb0090	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0091	gebouw gb0091	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0092	gebouw gb0092	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0093	gebouw gb0093	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0094	gebouw gb0094	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0095	gebouw gb0095	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0096	gebouw gb0096	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0097	gebouw gb0097	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0098	gebouw gb0098	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0099	gebouw gb0099	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0100	gebouw gb0100	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0101	gebouw gb0101	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0102	gebouw gb0102	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0103	gebouw gb0103	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0104	gebouw gb0104	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0105	gebouw gb0105	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0106	gebouw gb0106	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0107	gebouw gb0107	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0108	gebouw gb0108	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0109	gebouw gb0109	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0110	gebouw gb0110	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0111	gebouw gb0111	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0112	gebouw gb0112	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0113	gebouw gb0113	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0114	gebouw gb0114	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0115	gebouw gb0115	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0116	gebouw gb0116	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0117	gebouw gb0117	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0118	gebouw gb0118	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0119	gebouw gb0119	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0120	gebouw gb0120	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0121	gebouw gb0121	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0122	gebouw gb0122	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0123	gebouw gb0123	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0124	gebouw gb0124	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0125	gebouw gb0125	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0126	gebouw gb0126	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0127	gebouw gb0127	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0128	gebouw gb0128	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0129	gebouw gb0129	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0130	gebouw gb0130	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0131	gebouw gb0131	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0132	gebouw gb0132	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0133	gebouw gb0133	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0134	gebouw gb0134	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0135	gebouw gb0135	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0136	gebouw gb0136	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0137	gebouw gb0137	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0138	gebouw gb0138	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0139	gebouw gb0139	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0140	gebouw gb0140	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0141	gebouw gb0141	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0142	gebouw gb0142	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0143	gebouw gb0143	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0144	gebouw gb0144	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0145	gebouw gb0145	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0146	gebouw gb0146	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0147	gebouw gb0147	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0148	gebouw gb0148	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0149	gebouw gb0149	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0150	gebouw gb0150	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0151	gebouw gb0151	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0152	gebouw gb0152	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0153	gebouw gb0153	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0154	gebouw gb0154	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0155	gebouw gb0155	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0156	gebouw gb0156	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0157	gebouw gb0157	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0158	gebouw gb0158	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0159	gebouw gb0159	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0160	gebouw gb0160	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0161	gebouw gb0161	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0162	gebouw gb0162	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0163	gebouw gb0163	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0164	gebouw gb0164	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0165	gebouw gb0165	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0166	gebouw gb0166	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0167	gebouw gb0167	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0168	gebouw gb0168	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0169	gebouw gb0169	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0170	gebouw gb0170	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0171	gebouw gb0171	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0172	gebouw gb0172	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0173	gebouw gb0173	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0174	gebouw gb0174	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0175	gebouw gb0175	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0176	gebouw gb0176	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0177	gebouw gb0177	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0178	gebouw gb0178	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0179	gebouw gb0179	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0180	gebouw gb0180	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0181	gebouw gb0181	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0182	gebouw gb0182	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0183	gebouw gb0183	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0184	gebouw gb0184	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0185	gebouw gb0185	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0186	gebouw gb0186	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0187	gebouw gb0187	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0188	gebouw gb0188	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0189	gebouw gb0189	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0190	gebouw gb0190	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0191	gebouw gb0191	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0192	gebouw gb0192	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0193	gebouw gb0193	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0194	gebouw gb0194	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0195	gebouw gb0195	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0196	gebouw gb0196	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0197	gebouw gb0197	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0198	gebouw gb0198	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0199	gebouw gb0199	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0200	gebouw gb0200	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0201	gebouw gb0201	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0202	gebouw gb0202	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0203	gebouw gb0203	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0204	gebouw gb0204	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0205	gebouw gb0205	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0206	gebouw gb0206	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0207	gebouw gb0207	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0208	gebouw gb0208	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0209	gebouw gb0209	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0210	gebouw gb0210	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0211	gebouw gb0211	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0212	gebouw gb0212	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0213	gebouw gb0213	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0214	gebouw gb0214	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0215	gebouw gb0215	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0216	gebouw gb0216	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0217	gebouw gb0217	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0218	gebouw gb0218	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0219	gebouw gb0219	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0220	gebouw gb0220	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0221	gebouw gb0221	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0222	gebouw gb0222	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0223	gebouw gb0223	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0224	gebouw gb0224	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0225	gebouw gb0225	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0226	gebouw gb0226	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0227	gebouw gb0227	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0228	gebouw gb0228	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0229	gebouw gb0229	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0230	gebouw gb0230	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0231	gebouw gb0231	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0232	gebouw gb0232	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0233	gebouw gb0233	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0234	gebouw gb0234	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0235	gebouw gb0235	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0236	gebouw gb0236	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0237	gebouw gb0237	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0238	gebouw gb0238	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0239	gebouw gb0239	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0240	gebouw gb0240	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0241	gebouw gb0241	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0242	gebouw gb0242	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0243	gebouw gb0243	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0244	gebouw gb0244	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0245	gebouw gb0245	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0246	gebouw gb0246	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0247	gebouw gb0247	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0248	gebouw gb0248	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0249	gebouw gb0249	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0250	gebouw gb0250	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0251	gebouw gb0251	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0252	gebouw gb0252	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0253	gebouw gb0253	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0254	gebouw gb0254	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0255	gebouw gb0255	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0256	gebouw gb0256	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0257	gebouw gb0257	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0258	gebouw gb0258	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0259	gebouw gb0259	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0260	gebouw gb0260	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0261	gebouw gb0261	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0262	gebouw gb0262	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0263	gebouw gb0263	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0264	gebouw gb0264	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0265	gebouw gb0265	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0266	gebouw gb0266	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0267	gebouw gb0267	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0268	gebouw gb0268	7,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0269	gebouw gb0269	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0270	gebouw gb0270	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0271	gebouw gb0271	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0272	gebouw gb0272	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0273	gebouw gb0273	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0274	gebouw gb0274	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0275	gebouw gb0275	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0276	gebouw gb0276	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0277	gebouw gb0277	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0278	gebouw gb0278	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0279	gebouw gb0279	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0280	gebouw gb0280	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0281	gebouw gb0281	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0282	gebouw gb0282	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0283	gebouw gb0283	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0284	gebouw gb0284	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0285	gebouw gb0285	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0286	gebouw gb0286	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0287	gebouw gb0287	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0288	gebouw gb0288	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0289	gebouw gb0289	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0290	gebouw gb0290	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0291	gebouw gb0291	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0292	gebouw gb0292	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0293	gebouw gb0293	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0294	gebouw gb0294	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0295	gebouw gb0295	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0296	gebouw gb0296	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0297	gebouw gb0297	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0298	gebouw gb0298	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0299	gebouw gb0299	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0300	gebouw gb0300	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0301	gebouw gb0301	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0302	gebouw gb0302	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0303	gebouw gb0303	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0304	gebouw gb0304	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0305	gebouw gb0305	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0306	gebouw gb0306	13,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0307	gebouw gb0307	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0308	gebouw gb0308	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0309	gebouw gb0309	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0310	gebouw gb0310	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0311	gebouw gb0311	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0312	gebouw gb0312	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0313	gebouw gb0313	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0314	gebouw gb0314	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0315	gebouw gb0315	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0316	gebouw gb0316	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0317	gebouw gb0317	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0318	gebouw gb0318	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0319	gebouw gb0319	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0320	gebouw gb0320	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0321	gebouw gb0321	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0322	gebouw gb0322	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0323	gebouw gb0323	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0324	gebouw gb0324	6,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0325	gebouw gb0325	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0326	gebouw gb0326	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0327	gebouw gb0327	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0328	gebouw gb0328	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0329	gebouw gb0329	12,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0330	gebouw gb0330	12,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0331	gebouw gb0331	12,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0332	gebouw gb0332	12,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0333	gebouw gb0333	12,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0334	gebouw gb0334	13,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0335	gebouw gb0335	12,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0336	gebouw gb0336	12,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0337	gebouw gb0337	2,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0338	gebouw gb0338	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0339	gebouw gb0339	8,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0340	gebouw gb0340	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0341	gebouw gb0341	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0342	gebouw gb0342	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0343	gebouw gb0343	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0344	gebouw gb0344	8,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0345	gebouw gb0345	8,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0346	gebouw gb0346	8,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0347	gebouw gb0347	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0348	gebouw gb0348	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0349	gebouw gb0349	15,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0350	gebouw gb0350	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0351	gebouw gb0351	9,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0352	gebouw gb0352	7,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0353	gebouw gb0353	8,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0354	gebouw gb0354	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0355	gebouw gb0355	8,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0356	gebouw gb0356	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0357	gebouw gb0357	3,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0358	gebouw gb0358	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0359	gebouw gb0359	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0360	gebouw gb0360	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0361	gebouw gb0361	16,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0362	gebouw gb0362	16,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0363	gebouw gb0363	7,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0364	gebouw gb0364	10,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb0365	gebouw gb0365	7,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0366	gebouw gb0366	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0367	gebouw gb0367	11,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0368	gebouw gb0368	7,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0369	gebouw gb0369	9,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0370	gebouw gb0370	7,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0371	gebouw gb0371	9,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0372	gebouw gb0372	9,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0373	gebouw gb0373	8,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0374	gebouw gb0374	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0375	gebouw gb0375	9,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0376	gebouw gb0376	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0377	gebouw gb0377	9,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0378	gebouw gb0378	8,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0379	gebouw gb0379	7,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0380	gebouw gb0380	8,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0381	gebouw gb0381	7,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0382	gebouw gb0382	8,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0383	gebouw gb0383	7,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0384	gebouw gb0384	8,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0385	gebouw gb0385	7,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0386	gebouw gb0386	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0387	gebouw gb0387	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0388	gebouw gb0388	7,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0389	gebouw gb0389	7,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0390	gebouw gb0390	7,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0391	gebouw gb0391	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0392	gebouw gb0392	8,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0393	gebouw gb0393	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0394	gebouw gb0394	7,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0395	gebouw gb0395	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0396	gebouw gb0396	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0397	gebouw gb0397	8,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0398	gebouw gb0398	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0399	gebouw gb0399	7,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0400	gebouw gb0400	7,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0401	gebouw gb0401	7,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0402	gebouw gb0402	8,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0403	gebouw gb0403	9,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0404	gebouw gb0404	9,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0405	gebouw gb0405	9,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0406	gebouw gb0406	9,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0407	gebouw gb0407	9,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0408	gebouw gb0408	3,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0409	gebouw gb0409	9,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0410	gebouw gb0410	7,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0411	gebouw gb0411	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0412	gebouw gb0412	9,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0413	gebouw gb0413	7,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0414	gebouw gb0414	7,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0415	gebouw gb0415	8,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0416	gebouw gb0416	7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0417	gebouw gb0417	8,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0418	gebouw gb0418	10,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0419	gebouw gb0419	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0420	gebouw gb0420	10,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0421	gebouw gb0421	10,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0422	gebouw gb0422	10,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0423	gebouw gb0423	10,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0424	gebouw gb0424	2,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0425	gebouw gb0425	2,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0426	gebouw gb0426	2,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0427	gebouw gb0427	2,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0428	gebouw gb0428	9,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0429	gebouw gb0429	9,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0430	gebouw gb0430	10,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0431	gebouw gb0431	8,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0432	gebouw gb0432	9,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0433	gebouw gb0433	9,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0434	gebouw gb0434	9,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0435	gebouw gb0435	9,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0436	gebouw gb0436	9,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0437	gebouw gb0437	3,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0438	gebouw gb0438	2,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0439	gebouw gb0439	10,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0440	gebouw gb0440	3,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0441	gebouw gb0441	2,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0442	gebouw gb0442	5,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0443	gebouw gb0443	5,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0444	gebouw gb0444	3,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0445	gebouw gb0445	3,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0446	gebouw gb0446	9,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0447	gebouw gb0447	9,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0448	gebouw gb0448	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0449	gebouw gb0449	9,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0450	gebouw gb0450	10,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0451	gebouw gb0451	2,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0452	gebouw gb0452	2,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0453	gebouw gb0453	10,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0454	gebouw gb0454	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0455	gebouw gb0455	10,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0456	gebouw gb0456	7,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0457	gebouw gb0457	7,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0458	gebouw gb0458	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0459	gebouw gb0459	7,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0460	gebouw gb0460	7,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0461	gebouw gb0461	7,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0462	gebouw gb0462	7,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0463	gebouw gb0463	7,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0464	gebouw gb0464	7,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0465	gebouw gb0465	7,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0466	gebouw gb0466	7,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0467	gebouw gb0467	9,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0468	gebouw gb0468	10,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0469	gebouw gb0469	7,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0470	gebouw gb0470	7,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0471	gebouw gb0471	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0472	gebouw gb0472	7,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0473	gebouw gb0473	7,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0474	gebouw gb0474	9,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0475	gebouw gb0475	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0476	gebouw gb0476	8,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0477	gebouw gb0477	9,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0478	gebouw gb0478	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0479	gebouw gb0479	11,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0480	gebouw gb0480	9,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0481	gebouw gb0481	8,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0482	gebouw gb0482	9,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0483	gebouw gb0483	9,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0484	gebouw gb0484	9,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0485	gebouw gb0485	2,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0486	gebouw gb0486	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0487	gebouw gb0487	9,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0488	gebouw gb0488	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0489	gebouw gb0489	10,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0490	gebouw gb0490	9,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0491	gebouw gb0491	11,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0492	gebouw gb0492	5,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0493	gebouw gb0493	5,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0494	gebouw gb0494	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0495	gebouw gb0495	6,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0496	gebouw gb0496	7,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0497	gebouw gb0497	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0498	gebouw gb0498	7,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0499	gebouw gb0499	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0500	gebouw gb0500	7,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0501	gebouw gb0501	10,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0502	gebouw gb0502	10,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0503	gebouw gb0503	8,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0504	gebouw gb0504	10,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0505	gebouw gb0505	10,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0506	gebouw gb0506	10,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0507	gebouw gb0507	10,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0508	gebouw gb0508	9,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0509	gebouw gb0509	11,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0510	gebouw gb0510	8,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0511	gebouw gb0511	2,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0512	gebouw gb0512	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0513	gebouw gb0513	4,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0514	gebouw gb0514	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0515	gebouw gb0515	3,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0516	gebouw gb0516	7,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0517	gebouw gb0517	8,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0518	gebouw gb0518	2,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0519	gebouw gb0519	7,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0520	gebouw gb0520	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0521	gebouw gb0521	9,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0522	gebouw gb0522	7,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0523	gebouw gb0523	7,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0524	gebouw gb0524	8,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0525	gebouw gb0525	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0526	gebouw gb0526	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0527	gebouw gb0527	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0528	gebouw gb0528	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0529	gebouw gb0529	8,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0530	gebouw gb0530	9,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0531	gebouw gb0531	10,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0532	gebouw gb0532	10,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0533	gebouw gb0533	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0534	gebouw gb0534	9,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0535	gebouw gb0535	5,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0536	gebouw gb0536	9,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0537	gebouw gb0537	9,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0538	gebouw gb0538	10,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0539	gebouw gb0539	8,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0540	gebouw gb0540	7,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0541	gebouw gb0541	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0542	gebouw gb0542	8,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0543	gebouw gb0543	10,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0544	gebouw gb0544	9,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0545	gebouw gb0545	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0546	gebouw gb0546	8,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0547	gebouw gb0547	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0548	gebouw gb0548	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0549	gebouw gb0549	9,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0550	gebouw gb0550	9,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0551	gebouw gb0551	9,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0552	gebouw gb0552	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0553	gebouw gb0553	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0554	gebouw gb0554	9,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0555	gebouw gb0555	7,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0556	gebouw gb0556	10,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0557	gebouw gb0557	9,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0558	gebouw gb0558	8,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0559	gebouw gb0559	9,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0560	gebouw gb0560	8,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0561	gebouw gb0561	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0562	gebouw gb0562	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0563	gebouw gb0563	8,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0564	gebouw gb0564	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0565	gebouw gb0565	7,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0566	gebouw gb0566	21,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0567	gebouw gb0567	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0568	gebouw gb0568	10,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0569	gebouw gb0569	10,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0570	gebouw gb0570	10,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0571	gebouw gb0571	9,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0572	gebouw gb0572	10,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0573	gebouw gb0573	11,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0574	gebouw gb0574	9,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0575	gebouw gb0575	9,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0576	gebouw gb0576	10,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0577	gebouw gb0577	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0578	gebouw gb0578	10,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0579	gebouw gb0579	10,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0580	gebouw gb0580	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0581	gebouw gb0581	9,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0582	gebouw gb0582	11,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0583	gebouw gb0583	10,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0584	gebouw gb0584	9,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0585	gebouw gb0585	9,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0586	gebouw gb0586	7,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0587	gebouw gb0587	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0588	gebouw gb0588	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0589	gebouw gb0589	8,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0590	gebouw gb0590	8,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0591	gebouw gb0591	7,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0592	gebouw gb0592	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0593	gebouw gb0593	7,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0594	gebouw gb0594	7,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0595	gebouw gb0595	9,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0596	gebouw gb0596	11,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0597	gebouw gb0597	9,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0598	gebouw gb0598	9,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0599	gebouw gb0599	8,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0600	gebouw gb0600	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0601	gebouw gb0601	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0602	gebouw gb0602	9,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0603	gebouw gb0603	8,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0604	gebouw gb0604	9,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0605	gebouw gb0605	6,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0606	gebouw gb0606	7,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0607	gebouw gb0607	9,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0608	gebouw gb0608	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0609	gebouw gb0609	10,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0610	gebouw gb0610	9,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0611	gebouw gb0611	9,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0612	gebouw gb0612	6,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0613	gebouw gb0613	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0614	gebouw gb0614	3,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0615	gebouw gb0615	9,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0616	gebouw gb0616	8,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0617	gebouw gb0617	11,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0618	gebouw gb0618	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0619	gebouw gb0619	9,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0620	gebouw gb0620	8,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0621	gebouw gb0621	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0622	gebouw gb0622	6,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0623	gebouw gb0623	11,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0624	gebouw gb0624	3,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0625	gebouw gb0625	9,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0626	gebouw gb0626	9,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0627	gebouw gb0627	9,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0628	gebouw gb0628	10,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0629	gebouw gb0629	9,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0630	gebouw gb0630	9,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0631	gebouw gb0631	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0632	gebouw gb0632	9,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0633	gebouw gb0633	8,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0634	gebouw gb0634	8,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0635	gebouw gb0635	11,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0636	gebouw gb0636	10,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0637	gebouw gb0637	9,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0638	gebouw gb0638	11,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0639	gebouw gb0639	9,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0640	gebouw gb0640	7,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0641	gebouw gb0641	7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0642	gebouw gb0642	7,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0643	gebouw gb0643	7,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0644	gebouw gb0644	7,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0645	gebouw gb0645	7,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0646	gebouw gb0646	7,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0647	gebouw gb0647	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0648	gebouw gb0648	7,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0649	gebouw gb0649	7,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0650	gebouw gb0650	7,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0651	gebouw gb0651	9,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0652	gebouw gb0652	9,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0653	gebouw gb0653	10,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0654	gebouw gb0654	9,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0655	gebouw gb0655	10,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0656	gebouw gb0656	9,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0657	gebouw gb0657	10,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0658	gebouw gb0658	9,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0659	gebouw gb0659	9,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0660	gebouw gb0660	8,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0661	gebouw gb0661	8,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0662	gebouw gb0662	8,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0663	gebouw gb0663	9,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0664	gebouw gb0664	8,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0665	gebouw gb0665	5,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0666	gebouw gb0666	8,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0667	gebouw gb0667	19,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0668	gebouw gb0668	7,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0669	gebouw gb0669	7,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0670	gebouw gb0670	7,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0671	gebouw gb0671	8,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0672	gebouw gb0672	7,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0673	gebouw gb0673	8,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0674	gebouw gb0674	7,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0675	gebouw gb0675	7,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0676	gebouw gb0676	7,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0677	gebouw gb0677	9,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0678	gebouw gb0678	7,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0679	gebouw gb0679	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0680	gebouw gb0680	8,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0681	gebouw gb0681	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0682	gebouw gb0682	8,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0683	gebouw gb0683	8,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0684	gebouw gb0684	9,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0685	gebouw gb0685	9,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0686	gebouw gb0686	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0687	gebouw gb0687	8,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0688	gebouw gb0688	9,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0689	gebouw gb0689	9,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0690	gebouw gb0690	8,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0691	gebouw gb0691	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0692	gebouw gb0692	9,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0693	gebouw gb0693	9,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0694	gebouw gb0694	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0695	gebouw gb0695	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0696	gebouw gb0696	9,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0697	gebouw gb0697	10,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0698	gebouw gb0698	9,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0699	gebouw gb0699	9,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0700	gebouw gb0700	9,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0701	gebouw gb0701	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0702	gebouw gb0702	9,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0703	gebouw gb0703	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0704	gebouw gb0704	9,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0705	gebouw gb0705	9,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0706	gebouw gb0706	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0707	gebouw gb0707	9,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0708	gebouw gb0708	9,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0709	gebouw gb0709	9,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0710	gebouw gb0710	9,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0711	gebouw gb0711	9,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0712	gebouw gb0712	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0713	gebouw gb0713	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0714	gebouw gb0714	5,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0715	gebouw gb0715	8,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0716	gebouw gb0716	8,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0717	gebouw gb0717	10,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0718	gebouw gb0718	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0719	gebouw gb0719	9,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0720	gebouw gb0720	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0721	gebouw gb0721	8,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0722	gebouw gb0722	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0723	gebouw gb0723	5,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0724	gebouw gb0724	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0725	gebouw gb0725	8,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0726	gebouw gb0726	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0727	gebouw gb0727	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0728	gebouw gb0728	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0729	gebouw gb0729	11,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0730	gebouw gb0730	10,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0731	gebouw gb0731	9,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0732	gebouw gb0732	9,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0733	gebouw gb0733	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0734	gebouw gb0734	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0735	gebouw gb0735	9,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0736	gebouw gb0736	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0737	gebouw gb0737	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0738	gebouw gb0738	9,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0739	gebouw gb0739	9,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0740	gebouw gb0740	9,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0741	gebouw gb0741	9,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0742	gebouw gb0742	9,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0743	gebouw gb0743	9,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0744	gebouw gb0744	9,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0745	gebouw gb0745	9,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0746	gebouw gb0746	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0747	gebouw gb0747	9,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0748	gebouw gb0748	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0749	gebouw gb0749	9,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0750	gebouw gb0750	7,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0751	gebouw gb0751	9,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0752	gebouw gb0752	10,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0753	gebouw gb0753	10,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0754	gebouw gb0754	10,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0755	gebouw gb0755	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0756	gebouw gb0756	9,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0757	gebouw gb0757	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0758	gebouw gb0758	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0759	gebouw gb0759	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0760	gebouw gb0760	5,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0761	gebouw gb0761	8,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0762	gebouw gb0762	9,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0763	gebouw gb0763	5,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0764	gebouw gb0764	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0765	gebouw gb0765	7,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0766	gebouw gb0766	5,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0767	gebouw gb0767	10,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0768	gebouw gb0768	3,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0769	gebouw gb0769	10,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0770	gebouw gb0770	9,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0771	gebouw gb0771	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0772	gebouw gb0772	7,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0773	gebouw gb0773	8,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0774	gebouw gb0774	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0775	gebouw gb0775	9,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0776	gebouw gb0776	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0777	gebouw gb0777	10,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0778	gebouw gb0778	10,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0779	gebouw gb0779	5,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0780	gebouw gb0780	9,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0781	gebouw gb0781	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0782	gebouw gb0782	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0783	gebouw gb0783	9,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0784	gebouw gb0784	9,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0785	gebouw gb0785	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0786	gebouw gb0786	7,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0787	gebouw gb0787	10,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0788	gebouw gb0788	9,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0789	gebouw gb0789	8,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0790	gebouw gb0790	8,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0791	gebouw gb0791	5,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0792	gebouw gb0792	5,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0793	gebouw gb0793	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0794	gebouw gb0794	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0795	gebouw gb0795	2,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0796	gebouw gb0796	2,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0797	gebouw gb0797	9,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0798	gebouw gb0798	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0799	gebouw gb0799	11,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0800	gebouw gb0800	2,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0801	gebouw gb0801	11,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0802	gebouw gb0802	11,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0803	gebouw gb0803	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0804	gebouw gb0804	7,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0805	gebouw gb0805	2,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0806	gebouw gb0806	7,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0807	gebouw gb0807	11,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0808	gebouw gb0808	8,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0809	gebouw gb0809	3,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0810	gebouw gb0810	10,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0811	gebouw gb0811	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0812	gebouw gb0812	2,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0813	gebouw gb0813	2,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0814	gebouw gb0814	7,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0815	gebouw gb0815	7,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0816	gebouw gb0816	5,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0817	gebouw gb0817	5,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0818	gebouw gb0818	2,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0819	gebouw gb0819	8,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0820	gebouw gb0820	9,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0821	gebouw gb0821	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0822	gebouw gb0822	8,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0823	gebouw gb0823	2,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0824	gebouw gb0824	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0825	gebouw gb0825	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0826	gebouw gb0826	7,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0827	gebouw gb0827	8,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0828	gebouw gb0828	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0829	gebouw gb0829	7,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0830	gebouw gb0830	7,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0831	gebouw gb0831	8,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0832	gebouw gb0832	7,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0833	gebouw gb0833	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0834	gebouw gb0834	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0835	gebouw gb0835	7,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0836	gebouw gb0836	2,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0837	gebouw gb0837	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0838	gebouw gb0838	5,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0839	gebouw gb0839	5,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0840	gebouw gb0840	2,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0841	gebouw gb0841	2,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0842	gebouw gb0842	2,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0843	gebouw gb0843	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0844	gebouw gb0844	8,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0845	gebouw gb0845	8,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0846	gebouw gb0846	9,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0847	gebouw gb0847	2,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0848	gebouw gb0848	2,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0849	gebouw gb0849	8,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0850	gebouw gb0850	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0851	gebouw gb0851	2,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0852	gebouw gb0852	2,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0853	gebouw gb0853	7,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0854	gebouw gb0854	9,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0855	gebouw gb0855	11,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0856	gebouw gb0856	9,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0857	gebouw gb0857	2,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0858	gebouw gb0858	10,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0859	gebouw gb0859	8,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0860	gebouw gb0860	8,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0861	gebouw gb0861	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0862	gebouw gb0862	8,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0863	gebouw gb0863	8,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0864	gebouw gb0864	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0865	gebouw gb0865	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0866	gebouw gb0866	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0867	gebouw gb0867	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0868	gebouw gb0868	9,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0869	gebouw gb0869	9,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0870	gebouw gb0870	9,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0871	gebouw gb0871	10,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0872	gebouw gb0872	8,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0873	gebouw gb0873	9,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0874	gebouw gb0874	9,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0875	gebouw gb0875	9,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0876	gebouw gb0876	9,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0877	gebouw gb0877	10,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0878	gebouw gb0878	10,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0879	gebouw gb0879	10,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0880	gebouw gb0880	10,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0881	gebouw gb0881	9,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0882	gebouw gb0882	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0883	gebouw gb0883	8,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0884	gebouw gb0884	10,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0885	gebouw gb0885	9,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0886	gebouw gb0886	9,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0887	gebouw gb0887	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0888	gebouw gb0888	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0889	gebouw gb0889	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0890	gebouw gb0890	9,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0891	gebouw gb0891	10,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0892	gebouw gb0892	8,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0893	gebouw gb0893	9,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0894	gebouw gb0894	9,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0895	gebouw gb0895	3,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0896	gebouw gb0896	3,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0897	gebouw gb0897	7,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0898	gebouw gb0898	8,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0899	gebouw gb0899	7,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0900	gebouw gb0900	8,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0901	gebouw gb0901	8,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0902	gebouw gb0902	7,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0903	gebouw gb0903	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0904	gebouw gb0904	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0905	gebouw gb0905	8,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0906	gebouw gb0906	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0907	gebouw gb0907	9,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0908	gebouw gb0908	8,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0909	gebouw gb0909	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0910	gebouw gb0910	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0911	gebouw gb0911	8,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0912	gebouw gb0912	5,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0913	gebouw gb0913	5,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0914	gebouw gb0914	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0915	gebouw gb0915	10,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0916	gebouw gb0916	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0917	gebouw gb0917	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0918	gebouw gb0918	8,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0919	gebouw gb0919	9,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0920	gebouw gb0920	11,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0921	gebouw gb0921	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0922	gebouw gb0922	9,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0923	gebouw gb0923	12,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0924	gebouw gb0924	2,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0925	gebouw gb0925	16,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0926	gebouw gb0926	12,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0927	gebouw gb0927	10,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0928	gebouw gb0928	9,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0929	gebouw gb0929	9,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0930	gebouw gb0930	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0931	gebouw gb0931	10,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0932	gebouw gb0932	9,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0933	gebouw gb0933	9,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0934	gebouw gb0934	9,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0935	gebouw gb0935	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0936	gebouw gb0936	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb0937	gebouw gb0937	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0938	gebouw gb0938	8,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0939	gebouw gb0939	6,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0940	gebouw gb0940	7,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0941	gebouw gb0941	8,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0942	gebouw gb0942	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0943	gebouw gb0943	8,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0944	gebouw gb0944	8,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0945	gebouw gb0945	7,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0946	gebouw gb0946	9,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0947	gebouw gb0947	10,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0948	gebouw gb0948	9,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0949	gebouw gb0949	8,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0950	gebouw gb0950	2,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0951	gebouw gb0951	2,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0952	gebouw gb0952	5,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0953	gebouw gb0953	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0954	gebouw gb0954	9,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0955	gebouw gb0955	8,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0956	gebouw gb0956	8,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0957	gebouw gb0957	7,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0958	gebouw gb0958	8,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0959	gebouw gb0959	8,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0960	gebouw gb0960	8,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0961	gebouw gb0961	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0962	gebouw gb0962	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0963	gebouw gb0963	8,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0964	gebouw gb0964	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0965	gebouw gb0965	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0966	gebouw gb0966	8,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0967	gebouw gb0967	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0968	gebouw gb0968	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0969	gebouw gb0969	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0970	gebouw gb0970	8,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0971	gebouw gb0971	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0972	gebouw gb0972	7,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0973	gebouw gb0973	7,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0974	gebouw gb0974	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0975	gebouw gb0975	9,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0976	gebouw gb0976	8,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0977	gebouw gb0977	9,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0978	gebouw gb0978	8,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0979	gebouw gb0979	7,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0980	gebouw gb0980	8,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0981	gebouw gb0981	7,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0982	gebouw gb0982	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0983	gebouw gb0983	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0984	gebouw gb0984	8,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0985	gebouw gb0985	8,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0986	gebouw gb0986	8,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0987	gebouw gb0987	8,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0988	gebouw gb0988	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0989	gebouw gb0989	7,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0990	gebouw gb0990	7,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0991	gebouw gb0991	6,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0992	gebouw gb0992	7,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0993	gebouw gb0993	9,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0994	gebouw gb0994	8,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0995	gebouw gb0995	7,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0996	gebouw gb0996	7,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0997	gebouw gb0997	7,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0998	gebouw gb0998	7,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb0999	gebouw gb0999	6,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1000	gebouw gb1000	11,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1001	gebouw gb1001	6,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1002	gebouw gb1002	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1003	gebouw gb1003	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1004	gebouw gb1004	6,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1005	gebouw gb1005	7,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1006	gebouw gb1006	8,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1007	gebouw gb1007	7,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1008	gebouw gb1008	8,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1009	gebouw gb1009	7,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1010	gebouw gb1010	6,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1011	gebouw gb1011	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1012	gebouw gb1012	7,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1013	gebouw gb1013	7,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1014	gebouw gb1014	2,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1015	gebouw gb1015	8,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1016	gebouw gb1016	6,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1017	gebouw gb1017	7,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1018	gebouw gb1018	8,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1019	gebouw gb1019	7,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1020	gebouw gb1020	7,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1021	gebouw gb1021	7,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1022	gebouw gb1022	6,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1023	gebouw gb1023	2,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1024	gebouw gb1024	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1025	gebouw gb1025	9,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1026	gebouw gb1026	5,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1027	gebouw gb1027	2,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1028	gebouw gb1028	8,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1029	gebouw gb1029	8,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1030	gebouw gb1030	10,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1031	gebouw gb1031	10,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1032	gebouw gb1032	10,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1033	gebouw gb1033	13,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1034	gebouw gb1034	12,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1035	gebouw gb1035	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1036	gebouw gb1036	8,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1037	gebouw gb1037	10,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1038	gebouw gb1038	9,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1039	gebouw gb1039	12,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1040	gebouw gb1040	9,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1041	gebouw gb1041	8,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1042	gebouw gb1042	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1043	gebouw gb1043	9,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1044	gebouw gb1044	9,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1045	gebouw gb1045	2,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1046	gebouw gb1046	2,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1047	gebouw gb1047	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1048	gebouw gb1048	4,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1049	gebouw gb1049	9,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1050	gebouw gb1050	7,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1051	gebouw gb1051	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1052	gebouw gb1052	7,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1053	gebouw gb1053	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1054	gebouw gb1054	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1055	gebouw gb1055	7,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1056	gebouw gb1056	7,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1057	gebouw gb1057	8,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1058	gebouw gb1058	8,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1059	gebouw gb1059	2,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1060	gebouw gb1060	2,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1061	gebouw gb1061	7,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1062	gebouw gb1062	7,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1063	gebouw gb1063	7,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1064	gebouw gb1064	7,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1065	gebouw gb1065	7,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1066	gebouw gb1066	6,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1067	gebouw gb1067	6,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1068	gebouw gb1068	7,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1069	gebouw gb1069	6,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1070	gebouw gb1070	7,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1071	gebouw gb1071	7,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1072	gebouw gb1072	6,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1073	gebouw gb1073	6,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1074	gebouw gb1074	7,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1075	gebouw gb1075	7,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1076	gebouw gb1076	6,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1077	gebouw gb1077	7,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1078	gebouw gb1078	6,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1079	gebouw gb1079	6,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1080	gebouw gb1080	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1081	gebouw gb1081	7,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1082	gebouw gb1082	6,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1083	gebouw gb1083	7,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1084	gebouw gb1084	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1085	gebouw gb1085	6,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1086	gebouw gb1086	6,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1087	gebouw gb1087	6,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1088	gebouw gb1088	6,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1089	gebouw gb1089	6,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1090	gebouw gb1090	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1091	gebouw gb1091	7,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1092	gebouw gb1092	7,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1093	gebouw gb1093	7,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1094	gebouw gb1094	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1095	gebouw gb1095	8,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1096	gebouw gb1096	8,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1097	gebouw gb1097	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1098	gebouw gb1098	7,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1099	gebouw gb1099	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1100	gebouw gb1100	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1101	gebouw gb1101	8,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1102	gebouw gb1102	8,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1103	gebouw gb1103	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1104	gebouw gb1104	7,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1105	gebouw gb1105	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1106	gebouw gb1106	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1107	gebouw gb1107	6,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1108	gebouw gb1108	6,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1109	gebouw gb1109	5,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1110	gebouw gb1110	6,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1111	gebouw gb1111	6,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1112	gebouw gb1112	8,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1113	gebouw gb1113	7,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1114	gebouw gb1114	7,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1115	gebouw gb1115	7,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1116	gebouw gb1116	7,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1117	gebouw gb1117	8,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1118	gebouw gb1118	8,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1119	gebouw gb1119	6,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1120	gebouw gb1120	5,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1121	gebouw gb1121	6,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1122	gebouw gb1122	3,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1123	gebouw gb1123	3,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1124	gebouw gb1124	7,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1125	gebouw gb1125	7,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1126	gebouw gb1126	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1127	gebouw gb1127	5,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1128	gebouw gb1128	6,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1129	gebouw gb1129	7,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1130	gebouw gb1130	6,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1131	gebouw gb1131	7,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1132	gebouw gb1132	2,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1133	gebouw gb1133	7,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1134	gebouw gb1134	6,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1135	gebouw gb1135	2,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1136	gebouw gb1136	6,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1137	gebouw gb1137	7,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1138	gebouw gb1138	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1139	gebouw gb1139	7,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1140	gebouw gb1140	7,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1141	gebouw gb1141	7,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1142	gebouw gb1142	7,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1143	gebouw gb1143	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1144	gebouw gb1144	6,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1145	gebouw gb1145	8,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1146	gebouw gb1146	8,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1147	gebouw gb1147	8,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1148	gebouw gb1148	8,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1149	gebouw gb1149	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1150	gebouw gb1150	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1151	gebouw gb1151	8,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1152	gebouw gb1152	8,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1153	gebouw gb1153	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1154	gebouw gb1154	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1155	gebouw gb1155	10,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1156	gebouw gb1156	6,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1157	gebouw gb1157	8,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1158	gebouw gb1158	7,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1159	gebouw gb1159	8,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1160	gebouw gb1160	10,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1161	gebouw gb1161	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1162	gebouw gb1162	7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1163	gebouw gb1163	8,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1164	gebouw gb1164	8,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1165	gebouw gb1165	7,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1166	gebouw gb1166	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1167	gebouw gb1167	7,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1168	gebouw gb1168	7,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1169	gebouw gb1169	7,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1170	gebouw gb1170	7,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1171	gebouw gb1171	7,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1172	gebouw gb1172	7,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1173	gebouw gb1173	7,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1174	gebouw gb1174	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1175	gebouw gb1175	7,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1176	gebouw gb1176	7,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1177	gebouw gb1177	6,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1178	gebouw gb1178	10,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1179	gebouw gb1179	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1180	gebouw gb1180	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1181	gebouw gb1181	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1182	gebouw gb1182	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1183	gebouw gb1183	6,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1184	gebouw gb1184	7,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1185	gebouw gb1185	7,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1186	gebouw gb1186	6,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1187	gebouw gb1187	6,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1188	gebouw gb1188	8,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1189	gebouw gb1189	7,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1190	gebouw gb1190	6,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1191	gebouw gb1191	2,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1192	gebouw gb1192	2,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1193	gebouw gb1193	7,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1194	gebouw gb1194	7,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1195	gebouw gb1195	6,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1196	gebouw gb1196	7,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1197	gebouw gb1197	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1198	gebouw gb1198	8,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1199	gebouw gb1199	6,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1200	gebouw gb1200	9,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1201	gebouw gb1201	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1202	gebouw gb1202	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1203	gebouw gb1203	10,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1204	gebouw gb1204	5,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1205	gebouw gb1205	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1206	gebouw gb1206	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1207	gebouw gb1207	6,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1208	gebouw gb1208	6,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1209	gebouw gb1209	5,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1210	gebouw gb1210	6,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1211	gebouw gb1211	8,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1212	gebouw gb1212	9,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1213	gebouw gb1213	5,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1214	gebouw gb1214	6,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1215	gebouw gb1215	7,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1216	gebouw gb1216	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1217	gebouw gb1217	7,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1218	gebouw gb1218	7,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1219	gebouw gb1219	28,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1220	gebouw gb1220	14,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1221	gebouw gb1221	5,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1222	gebouw gb1222	21,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1223	gebouw gb1223	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1224	gebouw gb1224	8,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1225	gebouw gb1225	7,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1226	gebouw gb1226	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1227	gebouw gb1227	8,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1228	gebouw gb1228	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1229	gebouw gb1229	8,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1230	gebouw gb1230	7,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1231	gebouw gb1231	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1232	gebouw gb1232	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1233	gebouw gb1233	6,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1234	gebouw gb1234	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1235	gebouw gb1235	5,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1236	gebouw gb1236	6,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1237	gebouw gb1237	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1238	gebouw gb1238	9,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1239	gebouw gb1239	7,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1240	gebouw gb1240	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1241	gebouw gb1241	6,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1242	gebouw gb1242	9,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1243	gebouw gb1243	11,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1244	gebouw gb1244	10,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1245	gebouw gb1245	10,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1246	gebouw gb1246	5,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1247	gebouw gb1247	6,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1248	gebouw gb1248	8,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1249	gebouw gb1249	7,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1250	gebouw gb1250	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1251	gebouw gb1251	8,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1252	gebouw gb1252	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1253	gebouw gb1253	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1254	gebouw gb1254	7,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1255	gebouw gb1255	5,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1256	gebouw gb1256	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1257	gebouw gb1257	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1258	gebouw gb1258	9,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1259	gebouw gb1259	9,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1260	gebouw gb1260	9,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1261	gebouw gb1261	9,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1262	gebouw gb1262	9,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1263	gebouw gb1263	13,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1264	gebouw gb1264	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1265	gebouw gb1265	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1266	gebouw gb1266	10,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1267	gebouw gb1267	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1268	gebouw gb1268	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1269	gebouw gb1269	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1270	gebouw gb1270	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1271	gebouw gb1271	8,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1272	gebouw gb1272	9,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1273	gebouw gb1273	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1274	gebouw gb1274	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1275	gebouw gb1275	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1276	gebouw gb1276	10,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1277	gebouw gb1277	31,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1278	gebouw gb1278	5,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1279	gebouw gb1279	5,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1280	gebouw gb1280	3,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1281	gebouw gb1281	3,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1282	gebouw gb1282	12,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1283	gebouw gb1283	12,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1284	gebouw gb1284	9,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1285	gebouw gb1285	9,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1286	gebouw gb1286	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1287	gebouw gb1287	9,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1288	gebouw gb1288	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1289	gebouw gb1289	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1290	gebouw gb1290	8,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1291	gebouw gb1291	7,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1292	gebouw gb1292	13,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1293	gebouw gb1293	9,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1294	gebouw gb1294	10,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1295	gebouw gb1295	7,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1296	gebouw gb1296	13,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1297	gebouw gb1297	9,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1298	gebouw gb1298	10,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1299	gebouw gb1299	9,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1300	gebouw gb1300	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1301	gebouw gb1301	6,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1302	gebouw gb1302	2,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1303	gebouw gb1303	8,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1304	gebouw gb1304	9,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1305	gebouw gb1305	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1306	gebouw gb1306	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1307	gebouw gb1307	7,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1308	gebouw gb1308	6,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1309	gebouw gb1309	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1310	gebouw gb1310	28,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1311	gebouw gb1311	28,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1312	gebouw gb1312	17,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1313	gebouw gb1313	17,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1314	gebouw gb1314	17,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1315	gebouw gb1315	2,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1316	gebouw gb1316	2,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1317	gebouw gb1317	11,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1318	gebouw gb1318	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1319	gebouw gb1319	8,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1320	gebouw gb1320	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1321	gebouw gb1321	10,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1322	gebouw gb1322	9,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1323	gebouw gb1323	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1324	gebouw gb1324	6,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1325	gebouw gb1325	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1326	gebouw gb1326	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1327	gebouw gb1327	7,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1328	gebouw gb1328	2,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1329	gebouw gb1329	2,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1330	gebouw gb1330	2,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1331	gebouw gb1331	2,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1332	gebouw gb1332	8,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1333	gebouw gb1333	8,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1334	gebouw gb1334	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1335	gebouw gb1335	7,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1336	gebouw gb1336	11,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1337	gebouw gb1337	2,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1338	gebouw gb1338	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1339	gebouw gb1339	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1340	gebouw gb1340	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1341	gebouw gb1341	2,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1342	gebouw gb1342	2,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1343	gebouw gb1343	3,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1344	gebouw gb1344	2,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1345	gebouw gb1345	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1346	gebouw gb1346	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1347	gebouw gb1347	2,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1348	gebouw gb1348	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1349	gebouw gb1349	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1350	gebouw gb1350	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1351	gebouw gb1351	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1352	gebouw gb1352	2,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1353	gebouw gb1353	2,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1354	gebouw gb1354	2,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1355	gebouw gb1355	2,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1356	gebouw gb1356	2,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1357	gebouw gb1357	2,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1358	gebouw gb1358	12,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1359	gebouw gb1359	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1360	gebouw gb1360	2,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1361	gebouw gb1361	13,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1362	gebouw gb1362	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1363	gebouw gb1363	2,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1364	gebouw gb1364	2,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1365	gebouw gb1365	2,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1366	gebouw gb1366	2,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1367	gebouw gb1367	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1368	gebouw gb1368	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1369	gebouw gb1369	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1370	gebouw gb1370	2,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1371	gebouw gb1371	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1372	gebouw gb1372	2,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1373	gebouw gb1373	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1374	gebouw gb1374	9,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1375	gebouw gb1375	7,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1376	gebouw gb1376	2,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1377	gebouw gb1377	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1378	gebouw gb1378	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1379	gebouw gb1379	6,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1380	gebouw gb1380	9,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1381	gebouw gb1381	2,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1382	gebouw gb1382	2,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1383	gebouw gb1383	6,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1384	gebouw gb1384	7,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1385	gebouw gb1385	8,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1386	gebouw gb1386	7,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1387	gebouw gb1387	7,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1388	gebouw gb1388	9,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1389	gebouw gb1389	10,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1390	gebouw gb1390	11,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1391	gebouw gb1391	4,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1392	gebouw gb1392	10,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1393	gebouw gb1393	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1394	gebouw gb1394	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1395	gebouw gb1395	5,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1396	gebouw gb1396	8,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1397	gebouw gb1397	7,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1398	gebouw gb1398	2,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1399	gebouw gb1399	6,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1400	gebouw gb1400	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1401	gebouw gb1401	2,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1402	gebouw gb1402	10,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1403	gebouw gb1403	2,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1404	gebouw gb1404	7,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1405	gebouw gb1405	3,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1406	gebouw gb1406	6,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1407	gebouw gb1407	6,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1408	gebouw gb1408	5,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1409	gebouw gb1409	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1410	gebouw gb1410	7,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1411	gebouw gb1411	8,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1412	gebouw gb1412	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1413	gebouw gb1413	8,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1414	gebouw gb1414	5,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1415	gebouw gb1415	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1416	gebouw gb1416	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1417	gebouw gb1417	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1418	gebouw gb1418	5,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1419	gebouw gb1419	10,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1420	gebouw gb1420	10,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1421	gebouw gb1421	9,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1422	gebouw gb1422	11,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1423	gebouw gb1423	7,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1424	gebouw gb1424	11,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1425	gebouw gb1425	7,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1426	gebouw gb1426	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1427	gebouw gb1427	10,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1428	gebouw gb1428	9,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1429	gebouw gb1429	10,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1430	gebouw gb1430	10,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1431	gebouw gb1431	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1432	gebouw gb1432	7,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1433	gebouw gb1433	10,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1434	gebouw gb1434	8,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1435	gebouw gb1435	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1436	gebouw gb1436	7,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1437	gebouw gb1437	7,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1438	gebouw gb1438	11,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1439	gebouw gb1439	11,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1440	gebouw gb1440	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1441	gebouw gb1441	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1442	gebouw gb1442	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1443	gebouw gb1443	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1444	gebouw gb1444	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1445	gebouw gb1445	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1446	gebouw gb1446	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1447	gebouw gb1447	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1448	gebouw gb1448	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1449	gebouw gb1449	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1450	gebouw gb1450	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1451	gebouw gb1451	7,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1452	gebouw gb1452	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1453	gebouw gb1453	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1454	gebouw gb1454	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1455	gebouw gb1455	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1456	gebouw gb1456	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1457	gebouw gb1457	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1458	gebouw gb1458	13,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1459	gebouw gb1459	12,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1460	gebouw gb1460	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1461	gebouw gb1461	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1462	gebouw gb1462	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1463	gebouw gb1463	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1464	gebouw gb1464	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1465	gebouw gb1465	4,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1466	gebouw gb1466	11,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1467	gebouw gb1467	4,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1468	gebouw gb1468	6,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1469	gebouw gb1469	10,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1470	gebouw gb1470	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1471	gebouw gb1471	5,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1472	gebouw gb1472	2,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1473	gebouw gb1473	6,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1474	gebouw gb1474	7,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1475	gebouw gb1475	9,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1476	gebouw gb1476	5,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1477	gebouw gb1477	6,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1478	gebouw gb1478	6,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1479	gebouw gb1479	6,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1480	gebouw gb1480	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1481	gebouw gb1481	6,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1482	gebouw gb1482	6,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1483	gebouw gb1483	6,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1484	gebouw gb1484	6,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1485	gebouw gb1485	9,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1486	gebouw gb1486	9,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1487	gebouw gb1487	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1488	gebouw gb1488	8,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1489	gebouw gb1489	8,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1490	gebouw gb1490	8,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1491	gebouw gb1491	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1492	gebouw gb1492	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1493	gebouw gb1493	8,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1494	gebouw gb1494	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1495	gebouw gb1495	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1496	gebouw gb1496	8,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1497	gebouw gb1497	7,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1498	gebouw gb1498	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1499	gebouw gb1499	8,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1500	gebouw gb1500	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1501	gebouw gb1501	7,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1502	gebouw gb1502	8,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1503	gebouw gb1503	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1504	gebouw gb1504	6,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1505	gebouw gb1505	6,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1506	gebouw gb1506	6,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1507	gebouw gb1507	5,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1508	gebouw gb1508	5,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1509	gebouw gb1509	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1510	gebouw gb1510	6,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1511	gebouw gb1511	6,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1512	gebouw gb1512	5,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1513	gebouw gb1513	9,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1514	gebouw gb1514	6,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1515	gebouw gb1515	6,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1516	gebouw gb1516	9,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1517	gebouw gb1517	2,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1518	gebouw gb1518	6,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1519	gebouw gb1519	9,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1520	gebouw gb1520	8,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1521	gebouw gb1521	11,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1522	gebouw gb1522	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1523	gebouw gb1523	8,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1524	gebouw gb1524	9,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1525	gebouw gb1525	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1526	gebouw gb1526	9,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1527	gebouw gb1527	9,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1528	gebouw gb1528	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1529	gebouw gb1529	10,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1530	gebouw gb1530	9,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1531	gebouw gb1531	9,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1532	gebouw gb1532	9,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1533	gebouw gb1533	8,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1534	gebouw gb1534	9,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1535	gebouw gb1535	9,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1536	gebouw gb1536	8,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1537	gebouw gb1537	9,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1538	gebouw gb1538	9,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1539	gebouw gb1539	5,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1540	gebouw gb1540	6,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1541	gebouw gb1541	6,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1542	gebouw gb1542	6,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1543	gebouw gb1543	5,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1544	gebouw gb1544	9,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1545	gebouw gb1545	9,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1546	gebouw gb1546	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1547	gebouw gb1547	11,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1548	gebouw gb1548	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1549	gebouw gb1549	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1550	gebouw gb1550	8,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1551	gebouw gb1551	8,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1552	gebouw gb1552	8,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1553	gebouw gb1553	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1554	gebouw gb1554	8,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1555	gebouw gb1555	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1556	gebouw gb1556	7,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1557	gebouw gb1557	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1558	gebouw gb1558	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1559	gebouw gb1559	8,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1560	gebouw gb1560	8,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1561	gebouw gb1561	9,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1562	gebouw gb1562	8,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1563	gebouw gb1563	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1564	gebouw gb1564	8,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1565	gebouw gb1565	9,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1566	gebouw gb1566	8,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1567	gebouw gb1567	8,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1568	gebouw gb1568	8,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1569	gebouw gb1569	8,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1570	gebouw gb1570	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1571	gebouw gb1571	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1572	gebouw gb1572	8,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1573	gebouw gb1573	8,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1574	gebouw gb1574	7,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1575	gebouw gb1575	8,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1576	gebouw gb1576	8,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1577	gebouw gb1577	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1578	gebouw gb1578	8,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1579	gebouw gb1579	8,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1580	gebouw gb1580	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1581	gebouw gb1581	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1582	gebouw gb1582	8,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1583	gebouw gb1583	7,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1584	gebouw gb1584	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1585	gebouw gb1585	7,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1586	gebouw gb1586	7,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1587	gebouw gb1587	7,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1588	gebouw gb1588	9,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1589	gebouw gb1589	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1590	gebouw gb1590	7,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1591	gebouw gb1591	7,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1592	gebouw gb1592	7,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1593	gebouw gb1593	7,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1594	gebouw gb1594	9,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1595	gebouw gb1595	6,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1596	gebouw gb1596	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1597	gebouw gb1597	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1598	gebouw gb1598	7,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1599	gebouw gb1599	2,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1600	gebouw gb1600	7,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1601	gebouw gb1601	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1602	gebouw gb1602	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1603	gebouw gb1603	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1604	gebouw gb1604	8,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1605	gebouw gb1605	7,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1606	gebouw gb1606	9,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1607	gebouw gb1607	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1608	gebouw gb1608	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1609	gebouw gb1609	9,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1610	gebouw gb1610	8,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1611	gebouw gb1611	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1612	gebouw gb1612	10,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1613	gebouw gb1613	2,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1614	gebouw gb1614	7,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1615	gebouw gb1615	7,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1616	gebouw gb1616	7,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1617	gebouw gb1617	8,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1618	gebouw gb1618	7,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1619	gebouw gb1619	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1620	gebouw gb1620	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1621	gebouw gb1621	10,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1622	gebouw gb1622	3,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1623	gebouw gb1623	9,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1624	gebouw gb1624	10,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1625	gebouw gb1625	3,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1626	gebouw gb1626	9,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1627	gebouw gb1627	8,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1628	gebouw gb1628	8,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1629	gebouw gb1629	9,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1630	gebouw gb1630	9,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1631	gebouw gb1631	9,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1632	gebouw gb1632	9,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1633	gebouw gb1633	9,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1634	gebouw gb1634	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1635	gebouw gb1635	10,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1636	gebouw gb1636	10,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1637	gebouw gb1637	9,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1638	gebouw gb1638	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1639	gebouw gb1639	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1640	gebouw gb1640	8,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1641	gebouw gb1641	9,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1642	gebouw gb1642	9,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1643	gebouw gb1643	8,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1644	gebouw gb1644	6,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1645	gebouw gb1645	6,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1646	gebouw gb1646	9,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1647	gebouw gb1647	9,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1648	gebouw gb1648	8,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1649	gebouw gb1649	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1650	gebouw gb1650	9,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1651	gebouw gb1651	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1652	gebouw gb1652	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1653	gebouw gb1653	8,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1654	gebouw gb1654	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1655	gebouw gb1655	9,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1656	gebouw gb1656	9,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1657	gebouw gb1657	10,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1658	gebouw gb1658	8,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1659	gebouw gb1659	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1660	gebouw gb1660	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1661	gebouw gb1661	7,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1662	gebouw gb1662	7,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1663	gebouw gb1663	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1664	gebouw gb1664	9,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1665	gebouw gb1665	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1666	gebouw gb1666	9,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1667	gebouw gb1667	9,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1668	gebouw gb1668	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1669	gebouw gb1669	9,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1670	gebouw gb1670	9,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1671	gebouw gb1671	9,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1672	gebouw gb1672	9,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1673	gebouw gb1673	10,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1674	gebouw gb1674	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1675	gebouw gb1675	9,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1676	gebouw gb1676	9,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1677	gebouw gb1677	10,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1678	gebouw gb1678	9,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1679	gebouw gb1679	9,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1680	gebouw gb1680	9,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1681	gebouw gb1681	10,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1682	gebouw gb1682	9,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1683	gebouw gb1683	9,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1684	gebouw gb1684	8,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1685	gebouw gb1685	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1686	gebouw gb1686	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1687	gebouw gb1687	8,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1688	gebouw gb1688	9,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1689	gebouw gb1689	9,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1690	gebouw gb1690	9,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1691	gebouw gb1691	8,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1692	gebouw gb1692	9,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1693	gebouw gb1693	5,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1694	gebouw gb1694	9,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1695	gebouw gb1695	8,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1696	gebouw gb1696	8,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1697	gebouw gb1697	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1698	gebouw gb1698	9,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1699	gebouw gb1699	3,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1700	gebouw gb1700	3,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1701	gebouw gb1701	2,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1702	gebouw gb1702	2,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1703	gebouw gb1703	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1704	gebouw gb1704	8,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1705	gebouw gb1705	6,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1706	gebouw gb1706	8,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1707	gebouw gb1707	9,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1708	gebouw gb1708	10,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1709	gebouw gb1709	10,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1710	gebouw gb1710	9,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1711	gebouw gb1711	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1712	gebouw gb1712	9,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1713	gebouw gb1713	9,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1714	gebouw gb1714	9,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1715	gebouw gb1715	7,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1716	gebouw gb1716	8,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1717	gebouw gb1717	9,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1718	gebouw gb1718	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1719	gebouw gb1719	9,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1720	gebouw gb1720	8,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1721	gebouw gb1721	8,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1722	gebouw gb1722	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1723	gebouw gb1723	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1724	gebouw gb1724	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1725	gebouw gb1725	8,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1726	gebouw gb1726	9,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1727	gebouw gb1727	8,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1728	gebouw gb1728	8,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1729	gebouw gb1729	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1730	gebouw gb1730	5,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1731	gebouw gb1731	5,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1732	gebouw gb1732	2,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1733	gebouw gb1733	2,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1734	gebouw gb1734	6,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1735	gebouw gb1735	2,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1736	gebouw gb1736	2,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1737	gebouw gb1737	2,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1738	gebouw gb1738	2,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1739	gebouw gb1739	6,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1740	gebouw gb1740	6,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1741	gebouw gb1741	6,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1742	gebouw gb1742	6,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1743	gebouw gb1743	6,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1744	gebouw gb1744	2,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1745	gebouw gb1745	2,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1746	gebouw gb1746	5,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1747	gebouw gb1747	8,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1748	gebouw gb1748	8,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1749	gebouw gb1749	9,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1750	gebouw gb1750	6,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1751	gebouw gb1751	6,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1752	gebouw gb1752	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1753	gebouw gb1753	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1754	gebouw gb1754	8,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1755	gebouw gb1755	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1756	gebouw gb1756	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1757	gebouw gb1757	6,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1758	gebouw gb1758	6,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1759	gebouw gb1759	6,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1760	gebouw gb1760	6,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1761	gebouw gb1761	6,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1762	gebouw gb1762	2,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1763	gebouw gb1763	2,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1764	gebouw gb1764	2,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1765	gebouw gb1765	2,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1766	gebouw gb1766	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1767	gebouw gb1767	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1768	gebouw gb1768	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1769	gebouw gb1769	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1770	gebouw gb1770	8,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1771	gebouw gb1771	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1772	gebouw gb1772	7,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1773	gebouw gb1773	8,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1774	gebouw gb1774	8,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1775	gebouw gb1775	8,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1776	gebouw gb1776	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1777	gebouw gb1777	9,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1778	gebouw gb1778	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1779	gebouw gb1779	8,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1780	gebouw gb1780	3,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1781	gebouw gb1781	8,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1782	gebouw gb1782	7,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1783	gebouw gb1783	3,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1784	gebouw gb1784	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1785	gebouw gb1785	3,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1786	gebouw gb1786	3,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1787	gebouw gb1787	9,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1788	gebouw gb1788	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1789	gebouw gb1789	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1790	gebouw gb1790	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1791	gebouw gb1791	6,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1792	gebouw gb1792	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1793	gebouw gb1793	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1794	gebouw gb1794	6,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1795	gebouw gb1795	3,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1796	gebouw gb1796	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1797	gebouw gb1797	7,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1798	gebouw gb1798	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1799	gebouw gb1799	7,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1800	gebouw gb1800	17,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1801	gebouw gb1801	17,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1802	gebouw gb1802	7,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1803	gebouw gb1803	8,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1804	gebouw gb1804	8,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1805	gebouw gb1805	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1806	gebouw gb1806	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1807	gebouw gb1807	8,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1808	gebouw gb1808	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1809	gebouw gb1809	8,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1810	gebouw gb1810	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1811	gebouw gb1811	8,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1812	gebouw gb1812	8,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1813	gebouw gb1813	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1814	gebouw gb1814	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1815	gebouw gb1815	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1816	gebouw gb1816	8,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1817	gebouw gb1817	8,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1818	gebouw gb1818	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1819	gebouw gb1819	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1820	gebouw gb1820	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1821	gebouw gb1821	7,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1822	gebouw gb1822	7,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1823	gebouw gb1823	7,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1824	gebouw gb1824	7,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1825	gebouw gb1825	7,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1826	gebouw gb1826	39,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1827	gebouw gb1827	39,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1828	gebouw gb1828	7,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1829	gebouw gb1829	7,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1830	gebouw gb1830	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1831	gebouw gb1831	8,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1832	gebouw gb1832	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1833	gebouw gb1833	8,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1834	gebouw gb1834	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1835	gebouw gb1835	8,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1836	gebouw gb1836	8,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1837	gebouw gb1837	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1838	gebouw gb1838	8,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1839	gebouw gb1839	14,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1840	gebouw gb1840	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1841	gebouw gb1841	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1842	gebouw gb1842	2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1843	gebouw gb1843	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1844	gebouw gb1844	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1845	gebouw gb1845	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1846	gebouw gb1846	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1847	gebouw gb1847	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1848	gebouw gb1848	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1849	gebouw gb1849	12,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1850	gebouw gb1850	12,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1851	gebouw gb1851	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1852	gebouw gb1852	12,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1853	gebouw gb1853	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1854	gebouw gb1854	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1855	gebouw gb1855	2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1856	gebouw gb1856	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1857	gebouw gb1857	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1858	gebouw gb1858	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1859	gebouw gb1859	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1860	gebouw gb1860	16,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1861	gebouw gb1861	28,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1862	gebouw gb1862	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1863	gebouw gb1863	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1864	gebouw gb1864	8,00	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1865	gebouw gb1865	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1866	gebouw gb1866	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1867	gebouw gb1867	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1868	gebouw gb1868	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1869	gebouw gb1869	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1870	gebouw gb1870	9,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1871	gebouw gb1871	12,77	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1872	gebouw gb1872	9,81	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1873	gebouw gb1873	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1874	gebouw gb1874	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1875	gebouw gb1875	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1876	gebouw gb1876	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1877	gebouw gb1877	2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1878	gebouw gb1878	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1879	gebouw gb1879	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1880	gebouw gb1880	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1881	gebouw gb1881	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1882	gebouw gb1882	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1883	gebouw gb1883	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1884	gebouw gb1884	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1885	gebouw gb1885	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1886	gebouw gb1886	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1887	gebouw gb1887	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1888	gebouw gb1888	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1889	gebouw gb1889	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1890	gebouw gb1890	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1891	gebouw gb1891	6,85	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1892	gebouw gb1892	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1893	gebouw gb1893	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1894	gebouw gb1894	2,96	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1895	gebouw gb1895	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1896	gebouw gb1896	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1897	gebouw gb1897	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1898	gebouw gb1898	9,61	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1899	gebouw gb1899	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1900	gebouw gb1900	3,89	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1901	gebouw gb1901	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1902	gebouw gb1902	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1903	gebouw gb1903	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1904	gebouw gb1904	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1905	gebouw gb1905	8,88	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1906	gebouw gb1906	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1907	gebouw gb1907	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1908	gebouw gb1908	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1909	gebouw gb1909	5,92	0,00	Relatief	0 dB	False	0,80
gb1910	gebouw gb1910	8,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1911	gebouw gb1911	8,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1912	gebouw gb1912	8,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1913	gebouw gb1913	9,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1914	gebouw gb1914	8,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1915	gebouw gb1915	2,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1916	gebouw gb1916	2,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1917	gebouw gb1917	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1918	gebouw gb1918	2,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1919	gebouw gb1919	9,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1920	gebouw gb1920	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1921	gebouw gb1921	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1922	gebouw gb1922	8,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1923	gebouw gb1923	7,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1924	gebouw gb1924	2,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1925	gebouw gb1925	6,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1926	gebouw gb1926	8,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1927	gebouw gb1927	2,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1928	gebouw gb1928	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1929	gebouw gb1929	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1930	gebouw gb1930	2,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1931	gebouw gb1931	2,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1932	gebouw gb1932	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1933	gebouw gb1933	7,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1934	gebouw gb1934	2,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1935	gebouw gb1935	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1936	gebouw gb1936	8,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1937	gebouw gb1937	2,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1938	gebouw gb1938	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1939	gebouw gb1939	2,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1940	gebouw gb1940	2,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1941	gebouw gb1941	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1942	gebouw gb1942	7,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1943	gebouw gb1943	8,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1944	gebouw gb1944	8,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb1945	gebouw gb1945	7,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1946	gebouw gb1946	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1947	gebouw gb1947	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1948	gebouw gb1948	8,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1949	gebouw gb1949	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1950	gebouw gb1950	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1951	gebouw gb1951	8,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1952	gebouw gb1952	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1953	gebouw gb1953	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1954	gebouw gb1954	8,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1955	gebouw gb1955	7,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1956	gebouw gb1956	6,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1957	gebouw gb1957	9,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1958	gebouw gb1958	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1959	gebouw gb1959	8,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1960	gebouw gb1960	10,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1961	gebouw gb1961	9,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1962	gebouw gb1962	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1963	gebouw gb1963	10,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1964	gebouw gb1964	8,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1965	gebouw gb1965	8,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1966	gebouw gb1966	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1967	gebouw gb1967	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1968	gebouw gb1968	8,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1969	gebouw gb1969	8,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1970	gebouw gb1970	6,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1971	gebouw gb1971	8,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1972	gebouw gb1972	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1973	gebouw gb1973	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1974	gebouw gb1974	8,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1975	gebouw gb1975	7,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1976	gebouw gb1976	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1977	gebouw gb1977	8,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1978	gebouw gb1978	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1979	gebouw gb1979	2,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1980	gebouw gb1980	9,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1981	gebouw gb1981	7,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1982	gebouw gb1982	2,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1983	gebouw gb1983	8,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1984	gebouw gb1984	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1985	gebouw gb1985	8,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1986	gebouw gb1986	8,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1987	gebouw gb1987	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1988	gebouw gb1988	9,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1989	gebouw gb1989	9,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1990	gebouw gb1990	8,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1991	gebouw gb1991	4,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1992	gebouw gb1992	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1993	gebouw gb1993	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1994	gebouw gb1994	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1995	gebouw gb1995	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1996	gebouw gb1996	8,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1997	gebouw gb1997	9,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1998	gebouw gb1998	7,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb1999	gebouw gb1999	7,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2000	gebouw gb2000	7,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2001	gebouw gb2001	10,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2002	gebouw gb2002	8,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2003	gebouw gb2003	4,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2004	gebouw gb2004	9,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2005	gebouw gb2005	9,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2006	gebouw gb2006	7,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2007	gebouw gb2007	8,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2008	gebouw gb2008	8,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2009	gebouw gb2009	9,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2010	gebouw gb2010	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2011	gebouw gb2011	8,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2012	gebouw gb2012	9,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2013	gebouw gb2013	9,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2014	gebouw gb2014	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2015	gebouw gb2015	2,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2016	gebouw gb2016	2,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2017	gebouw gb2017	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2018	gebouw gb2018	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2019	gebouw gb2019	9,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2020	gebouw gb2020	9,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2021	gebouw gb2021	8,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2022	gebouw gb2022	9,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2023	gebouw gb2023	9,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2024	gebouw gb2024	7,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2025	gebouw gb2025	7,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2026	gebouw gb2026	2,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2027	gebouw gb2027	2,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2028	gebouw gb2028	2,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2029	gebouw gb2029	2,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2030	gebouw gb2030	2,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2031	gebouw gb2031	2,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2032	gebouw gb2032	2,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2033	gebouw gb2033	10,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2034	gebouw gb2034	9,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2035	gebouw gb2035	2,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2036	gebouw gb2036	9,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2037	gebouw gb2037	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2038	gebouw gb2038	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2039	gebouw gb2039	7,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2040	gebouw gb2040	8,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2041	gebouw gb2041	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2042	gebouw gb2042	8,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2043	gebouw gb2043	7,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2044	gebouw gb2044	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2045	gebouw gb2045	8,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2046	gebouw gb2046	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2047	gebouw gb2047	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2048	gebouw gb2048	8,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2049	gebouw gb2049	9,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2050	gebouw gb2050	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2051	gebouw gb2051	2,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2052	gebouw gb2052	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2053	gebouw gb2053	9,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2054	gebouw gb2054	2,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2055	gebouw gb2055	2,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2056	gebouw gb2056	2,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2057	gebouw gb2057	2,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2058	gebouw gb2058	2,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2059	gebouw gb2059	2,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2060	gebouw gb2060	2,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2061	gebouw gb2061	2,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2062	gebouw gb2062	2,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2063	gebouw gb2063	2,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2064	gebouw gb2064	2,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2065	gebouw gb2065	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2066	gebouw gb2066	8,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2067	gebouw gb2067	7,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2068	gebouw gb2068	8,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2069	gebouw gb2069	3,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2070	gebouw gb2070	2,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2071	gebouw gb2071	8,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2072	gebouw gb2072	8,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2073	gebouw gb2073	8,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2074	gebouw gb2074	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2075	gebouw gb2075	8,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2076	gebouw gb2076	9,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2077	gebouw gb2077	8,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2078	gebouw gb2078	8,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2079	gebouw gb2079	8,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2080	gebouw gb2080	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2081	gebouw gb2081	2,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2082	gebouw gb2082	2,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2083	gebouw gb2083	2,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2084	gebouw gb2084	2,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2085	gebouw gb2085	2,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2086	gebouw gb2086	2,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2087	gebouw gb2087	3,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2088	gebouw gb2088	2,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2089	gebouw gb2089	2,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2090	gebouw gb2090	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2091	gebouw gb2091	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2092	gebouw gb2092	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2093	gebouw gb2093	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2094	gebouw gb2094	8,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2095	gebouw gb2095	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2096	gebouw gb2096	10,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2097	gebouw gb2097	10,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2098	gebouw gb2098	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2099	gebouw gb2099	9,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2100	gebouw gb2100	10,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2101	gebouw gb2101	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2102	gebouw gb2102	7,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2103	gebouw gb2103	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2104	gebouw gb2104	8,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2105	gebouw gb2105	5,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2106	gebouw gb2106	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2107	gebouw gb2107	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2108	gebouw gb2108	10,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2109	gebouw gb2109	7,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2110	gebouw gb2110	7,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2111	gebouw gb2111	10,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2112	gebouw gb2112	10,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2113	gebouw gb2113	8,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2114	gebouw gb2114	7,70	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2115	gebouw gb2115	7,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2116	gebouw gb2116	7,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2117	gebouw gb2117	7,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2118	gebouw gb2118	3,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2119	gebouw gb2119	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2120	gebouw gb2120	9,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2121	gebouw gb2121	10,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2122	gebouw gb2122	7,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2123	gebouw gb2123	9,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2124	gebouw gb2124	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2125	gebouw gb2125	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2126	gebouw gb2126	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2127	gebouw gb2127	9,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2128	gebouw gb2128	12,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2129	gebouw gb2129	3,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2130	gebouw gb2130	12,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2131	gebouw gb2131	12,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2132	gebouw gb2132	3,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2133	gebouw gb2133	8,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2134	gebouw gb2134	7,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2135	gebouw gb2135	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2136	gebouw gb2136	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2137	gebouw gb2137	9,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2138	gebouw gb2138	9,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2139	gebouw gb2139	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2140	gebouw gb2140	9,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2141	gebouw gb2141	9,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2142	gebouw gb2142	7,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2143	gebouw gb2143	12,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2144	gebouw gb2144	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2145	gebouw gb2145	7,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2146	gebouw gb2146	7,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2147	gebouw gb2147	5,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2148	gebouw gb2148	6,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2149	gebouw gb2149	7,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2150	gebouw gb2150	5,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2151	gebouw gb2151	6,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2152	gebouw gb2152	6,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2153	gebouw gb2153	7,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2154	gebouw gb2154	7,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2155	gebouw gb2155	7,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2156	gebouw gb2156	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2157	gebouw gb2157	7,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2158	gebouw gb2158	7,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2159	gebouw gb2159	9,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2160	gebouw gb2160	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2161	gebouw gb2161	7,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2162	gebouw gb2162	9,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2163	gebouw gb2163	8,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2164	gebouw gb2164	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2165	gebouw gb2165	8,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2166	gebouw gb2166	9,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2167	gebouw gb2167	8,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2168	gebouw gb2168	8,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2169	gebouw gb2169	8,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2170	gebouw gb2170	10,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2171	gebouw gb2171	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2172	gebouw gb2172	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2173	gebouw gb2173	9,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2174	gebouw gb2174	9,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2175	gebouw gb2175	9,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2176	gebouw gb2176	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2177	gebouw gb2177	10,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2178	gebouw gb2178	9,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2179	gebouw gb2179	10,34	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2180	gebouw gb2180	8,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2181	gebouw gb2181	10,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2182	gebouw gb2182	5,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2183	gebouw gb2183	5,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2184	gebouw gb2184	2,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2185	gebouw gb2185	9,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2186	gebouw gb2186	9,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2187	gebouw gb2187	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2188	gebouw gb2188	8,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2189	gebouw gb2189	8,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2190	gebouw gb2190	7,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2191	gebouw gb2191	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2192	gebouw gb2192	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2193	gebouw gb2193	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2194	gebouw gb2194	8,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2195	gebouw gb2195	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2196	gebouw gb2196	10,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2197	gebouw gb2197	2,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2198	gebouw gb2198	2,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2199	gebouw gb2199	2,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2200	gebouw gb2200	7,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2201	gebouw gb2201	7,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2202	gebouw gb2202	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2203	gebouw gb2203	7,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2204	gebouw gb2204	7,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2205	gebouw gb2205	10,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2206	gebouw gb2206	10,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2207	gebouw gb2207	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2208	gebouw gb2208	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2209	gebouw gb2209	7,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2210	gebouw gb2210	8,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2211	gebouw gb2211	3,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2212	gebouw gb2212	3,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2213	gebouw gb2213	7,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2214	gebouw gb2214	7,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2215	gebouw gb2215	7,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2216	gebouw gb2216	7,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2217	gebouw gb2217	7,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2218	gebouw gb2218	2,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2219	gebouw gb2219	2,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2220	gebouw gb2220	8,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2221	gebouw gb2221	8,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2222	gebouw gb2222	7,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2223	gebouw gb2223	3,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2224	gebouw gb2224	7,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2225	gebouw gb2225	7,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2226	gebouw gb2226	3,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2227	gebouw gb2227	2,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2228	gebouw gb2228	7,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2229	gebouw gb2229	10,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2230	gebouw gb2230	2,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2231	gebouw gb2231	7,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2232	gebouw gb2232	7,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2233	gebouw gb2233	7,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2234	gebouw gb2234	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2235	gebouw gb2235	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2236	gebouw gb2236	7,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2237	gebouw gb2237	7,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2238	gebouw gb2238	9,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2239	gebouw gb2239	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2240	gebouw gb2240	7,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2241	gebouw gb2241	8,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2242	gebouw gb2242	3,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2243	gebouw gb2243	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2244	gebouw gb2244	8,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2245	gebouw gb2245	12,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2246	gebouw gb2246	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2247	gebouw gb2247	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2248	gebouw gb2248	9,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2249	gebouw gb2249	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2250	gebouw gb2250	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2251	gebouw gb2251	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2252	gebouw gb2252	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2253	gebouw gb2253	8,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2254	gebouw gb2254	3,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2255	gebouw gb2255	3,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2256	gebouw gb2256	7,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2257	gebouw gb2257	2,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2258	gebouw gb2258	3,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2259	gebouw gb2259	10,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2260	gebouw gb2260	9,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2261	gebouw gb2261	8,11	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2262	gebouw gb2262	7,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2263	gebouw gb2263	2,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2264	gebouw gb2264	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2265	gebouw gb2265	3,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2266	gebouw gb2266	2,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2267	gebouw gb2267	7,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2268	gebouw gb2268	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2269	gebouw gb2269	7,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2270	gebouw gb2270	7,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2271	gebouw gb2271	7,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2272	gebouw gb2272	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2273	gebouw gb2273	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2274	gebouw gb2274	8,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2275	gebouw gb2275	8,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2276	gebouw gb2276	7,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2277	gebouw gb2277	7,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2278	gebouw gb2278	11,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2279	gebouw gb2279	11,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2280	gebouw gb2280	11,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2281	gebouw gb2281	11,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2282	gebouw gb2282	11,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2283	gebouw gb2283	11,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2284	gebouw gb2284	11,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2285	gebouw gb2285	11,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2286	gebouw gb2286	11,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2287	gebouw gb2287	7,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2288	gebouw gb2288	11,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2289	gebouw gb2289	7,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2290	gebouw gb2290	7,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2291	gebouw gb2291	8,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2292	gebouw gb2292	8,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2293	gebouw gb2293	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2294	gebouw gb2294	8,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2295	gebouw gb2295	8,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2296	gebouw gb2296	8,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2297	gebouw gb2297	7,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2298	gebouw gb2298	8,68	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2299	gebouw gb2299	5,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2300	gebouw gb2300	11,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2301	gebouw gb2301	11,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2302	gebouw gb2302	11,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2303	gebouw gb2303	11,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2304	gebouw gb2304	11,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2305	gebouw gb2305	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2306	gebouw gb2306	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2307	gebouw gb2307	11,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2308	gebouw gb2308	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2309	gebouw gb2309	8,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2310	gebouw gb2310	11,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2311	gebouw gb2311	7,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2312	gebouw gb2312	7,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2313	gebouw gb2313	11,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2314	gebouw gb2314	11,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2315	gebouw gb2315	11,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2316	gebouw gb2316	11,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2317	gebouw gb2317	11,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2318	gebouw gb2318	8,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2319	gebouw gb2319	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2320	gebouw gb2320	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2321	gebouw gb2321	7,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2322	gebouw gb2322	2,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2323	gebouw gb2323	7,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2324	gebouw gb2324	7,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2325	gebouw gb2325	7,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2326	gebouw gb2326	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2327	gebouw gb2327	11,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2328	gebouw gb2328	11,24	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2329	gebouw gb2329	7,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2330	gebouw gb2330	7,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2331	gebouw gb2331	11,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2332	gebouw gb2332	11,26	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2333	gebouw gb2333	11,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2334	gebouw gb2334	11,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2335	gebouw gb2335	11,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2336	gebouw gb2336	7,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2337	gebouw gb2337	7,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2338	gebouw gb2338	7,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2339	gebouw gb2339	7,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2340	gebouw gb2340	7,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2341	gebouw gb2341	3,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2342	gebouw gb2342	7,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2343	gebouw gb2343	7,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2344	gebouw gb2344	7,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2345	gebouw gb2345	6,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2346	gebouw gb2346	5,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2347	gebouw gb2347	5,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2348	gebouw gb2348	5,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2349	gebouw gb2349	5,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2350	gebouw gb2350	5,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2351	gebouw gb2351	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2352	gebouw gb2352	6,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2353	gebouw gb2353	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2354	gebouw gb2354	6,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2355	gebouw gb2355	6,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2356	gebouw gb2356	5,72	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2357	gebouw gb2357	6,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2358	gebouw gb2358	5,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2359	gebouw gb2359	6,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2360	gebouw gb2360	9,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2361	gebouw gb2361	9,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2362	gebouw gb2362	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2363	gebouw gb2363	6,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2364	gebouw gb2364	5,91	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2365	gebouw gb2365	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2366	gebouw gb2366	5,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2367	gebouw gb2367	5,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2368	gebouw gb2368	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2369	gebouw gb2369	7,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2370	gebouw gb2370	7,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2371	gebouw gb2371	7,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2372	gebouw gb2372	6,87	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2373	gebouw gb2373	6,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2374	gebouw gb2374	5,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2375	gebouw gb2375	5,76	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2376	gebouw gb2376	5,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2377	gebouw gb2377	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2378	gebouw gb2378	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2379	gebouw gb2379	6,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2380	gebouw gb2380	5,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2381	gebouw gb2381	5,83	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2382	gebouw gb2382	6,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2383	gebouw gb2383	5,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2384	gebouw gb2384	5,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2385	gebouw gb2385	6,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2386	gebouw gb2386	5,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2387	gebouw gb2387	5,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2388	gebouw gb2388	5,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2389	gebouw gb2389	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2390	gebouw gb2390	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2391	gebouw gb2391	8,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2392	gebouw gb2392	8,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2393	gebouw gb2393	8,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2394	gebouw gb2394	9,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2395	gebouw gb2395	5,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2396	gebouw gb2396	5,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2397	gebouw gb2397	6,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2398	gebouw gb2398	5,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2399	gebouw gb2399	5,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2400	gebouw gb2400	6,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2401	gebouw gb2401	5,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2402	gebouw gb2402	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2403	gebouw gb2403	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2404	gebouw gb2404	6,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2405	gebouw gb2405	6,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2406	gebouw gb2406	5,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2407	gebouw gb2407	6,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2408	gebouw gb2408	5,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2409	gebouw gb2409	6,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2410	gebouw gb2410	5,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2411	gebouw gb2411	6,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2412	gebouw gb2412	6,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2413	gebouw gb2413	5,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2414	gebouw gb2414	6,10	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2415	gebouw gb2415	5,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2416	gebouw gb2416	5,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2417	gebouw gb2417	6,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2418	gebouw gb2418	9,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2419	gebouw gb2419	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2420	gebouw gb2420	8,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2421	gebouw gb2421	6,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2422	gebouw gb2422	9,45	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2423	gebouw gb2423	8,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2424	gebouw gb2424	7,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2425	gebouw gb2425	7,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2426	gebouw gb2426	8,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2427	gebouw gb2427	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2428	gebouw gb2428	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2429	gebouw gb2429	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2430	gebouw gb2430	8,64	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2431	gebouw gb2431	8,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2432	gebouw gb2432	5,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2433	gebouw gb2433	6,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2434	gebouw gb2434	6,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2435	gebouw gb2435	6,46	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2436	gebouw gb2436	6,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2437	gebouw gb2437	7,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2438	gebouw gb2438	3,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2439	gebouw gb2439	7,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2440	gebouw gb2440	8,12	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2441	gebouw gb2441	3,05	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2442	gebouw gb2442	8,33	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2443	gebouw gb2443	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2444	gebouw gb2444	9,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2445	gebouw gb2445	8,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2446	gebouw gb2446	6,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2447	gebouw gb2447	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2448	gebouw gb2448	7,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2449	gebouw gb2449	6,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2450	gebouw gb2450	2,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2451	gebouw gb2451	8,59	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2452	gebouw gb2452	7,55	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2453	gebouw gb2453	2,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2454	gebouw gb2454	7,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2455	gebouw gb2455	9,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2456	gebouw gb2456	8,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2457	gebouw gb2457	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2458	gebouw gb2458	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2459	gebouw gb2459	8,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2460	gebouw gb2460	5,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2461	gebouw gb2461	6,02	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2462	gebouw gb2462	5,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2463	gebouw gb2463	5,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2464	gebouw gb2464	7,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2465	gebouw gb2465	7,04	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2466	gebouw gb2466	8,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2467	gebouw gb2467	9,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2468	gebouw gb2468	6,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2469	gebouw gb2469	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2470	gebouw gb2470	8,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2471	gebouw gb2471	6,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2472	gebouw gb2472	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2473	gebouw gb2473	6,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2474	gebouw gb2474	6,69	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2475	gebouw gb2475	6,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2476	gebouw gb2476	6,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2477	gebouw gb2477	6,23	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2478	gebouw gb2478	8,31	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2479	gebouw gb2479	8,36	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2480	gebouw gb2480	6,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2481	gebouw gb2481	6,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2482	gebouw gb2482	6,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2483	gebouw gb2483	6,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2484	gebouw gb2484	5,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2485	gebouw gb2485	5,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2486	gebouw gb2486	6,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2487	gebouw gb2487	6,40	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2488	gebouw gb2488	6,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2489	gebouw gb2489	6,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2490	gebouw gb2490	6,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2491	gebouw gb2491	9,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2492	gebouw gb2492	8,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2493	gebouw gb2493	9,66	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2494	gebouw gb2494	9,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2495	gebouw gb2495	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2496	gebouw gb2496	8,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2497	gebouw gb2497	9,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2498	gebouw gb2498	9,43	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2499	gebouw gb2499	9,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2500	gebouw gb2500	7,60	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2501	gebouw gb2501	8,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2502	gebouw gb2502	8,56	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2503	gebouw gb2503	7,80	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2504	gebouw gb2504	7,77	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2505	gebouw gb2505	6,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2506	gebouw gb2506	9,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2507	gebouw gb2507	7,53	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2508	gebouw gb2508	7,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2509	gebouw gb2509	5,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2510	gebouw gb2510	6,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2511	gebouw gb2511	5,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2512	gebouw gb2512	5,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2513	gebouw gb2513	6,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2514	gebouw gb2514	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2515	gebouw gb2515	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2516	gebouw gb2516	5,54	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2517	gebouw gb2517	10,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2518	gebouw gb2518	9,35	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2519	gebouw gb2519	5,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2520	gebouw gb2520	8,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2521	gebouw gb2521	8,95	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2522	gebouw gb2522	5,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2523	gebouw gb2523	5,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2524	gebouw gb2524	9,15	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2525	gebouw gb2525	2,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2526	gebouw gb2526	2,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2527	gebouw gb2527	8,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2528	gebouw gb2528	7,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2529	gebouw gb2529	9,29	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2530	gebouw gb2530	8,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2531	gebouw gb2531	9,30	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2532	gebouw gb2532	9,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2533	gebouw gb2533	9,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2534	gebouw gb2534	9,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2535	gebouw gb2535	9,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2536	gebouw gb2536	6,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2537	gebouw gb2537	5,81	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2538	gebouw gb2538	5,63	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2539	gebouw gb2539	5,67	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2540	gebouw gb2540	5,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2541	gebouw gb2541	3,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2542	gebouw gb2542	9,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2543	gebouw gb2543	5,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2544	gebouw gb2544	3,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2545	gebouw gb2545	8,48	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2546	gebouw gb2546	8,18	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2547	gebouw gb2547	9,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2548	gebouw gb2548	9,49	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2549	gebouw gb2549	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2550	gebouw gb2550	8,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2551	gebouw gb2551	6,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2552	gebouw gb2552	7,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2553	gebouw gb2553	8,37	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2554	gebouw gb2554	8,93	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2555	gebouw gb2555	9,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2556	gebouw gb2556	8,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2557	gebouw gb2557	8,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2558	gebouw gb2558	5,92	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2559	gebouw gb2559	5,79	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2560	gebouw gb2560	8,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2561	gebouw gb2561	6,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2562	gebouw gb2562	5,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2563	gebouw gb2563	11,17	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2564	gebouw gb2564	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2565	gebouw gb2565	9,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2566	gebouw gb2566	8,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2567	gebouw gb2567	8,47	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2568	gebouw gb2568	8,41	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2569	gebouw gb2569	6,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2570	gebouw gb2570	5,86	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2571	gebouw gb2571	4,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2572	gebouw gb2572	4,82	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2573	gebouw gb2573	4,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2574	gebouw gb2574	4,14	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2575	gebouw gb2575	8,57	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2576	gebouw gb2576	8,96	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2577	gebouw gb2577	6,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2578	gebouw gb2578	8,19	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2579	gebouw gb2579	8,71	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2580	gebouw gb2580	5,97	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2581	gebouw gb2581	5,61	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2582	gebouw gb2582	9,58	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2583	gebouw gb2583	9,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2584	gebouw gb2584	8,62	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2585	gebouw gb2585	9,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2586	gebouw gb2586	8,28	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2587	gebouw gb2587	8,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2588	gebouw gb2588	7,98	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2589	gebouw gb2589	8,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2590	gebouw gb2590	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2591	gebouw gb2591	8,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2592	gebouw gb2592	10,01	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80


Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 500
gb2593	gebouw gb2593	5,90	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2594	gebouw gb2594	6,16	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2595	gebouw gb2595	6,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2596	gebouw gb2596	6,85	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2597	gebouw gb2597	7,03	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2598	gebouw gb2598	7,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2599	gebouw gb2599	8,06	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2600	gebouw gb2600	2,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2601	gebouw gb2601	15,13	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2602	gebouw gb2602	5,88	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2603	gebouw gb2603	2,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2604	gebouw gb2604	5,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2605	gebouw gb2605	8,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2606	gebouw gb2606	9,39	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2607	gebouw gb2607	6,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2608	gebouw gb2608	3,07	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2609	gebouw gb2609	9,84	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2610	gebouw gb2610	8,32	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2611	gebouw gb2611	8,51	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2612	gebouw gb2612	8,27	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2613	gebouw gb2613	9,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2614	gebouw gb2614	6,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2615	gebouw gb2615	5,42	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2616	gebouw gb2616	5,99	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2617	gebouw gb2617	6,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2618	gebouw gb2618	5,75	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2619	gebouw gb2619	4,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2620	gebouw gb2620	5,78	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2621	gebouw gb2621	6,22	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2622	gebouw gb2622	4,21	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2623	gebouw gb2623	8,74	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2624	gebouw gb2624	8,73	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2625	gebouw gb2625	8,94	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2626	gebouw gb2626	8,52	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2627	gebouw gb2627	8,89	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2628	gebouw gb2628	8,65	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2629	gebouw gb2629	9,25	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2630	gebouw gb2630	8,44	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2631	gebouw gb2631	9,20	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2632	gebouw gb2632	6,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2633	gebouw gb2633	6,08	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2634	gebouw gb2634	7,38	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80
gb2635	gebouw gb2635	6,09	0,00	Eigen waarde	0 dB	False	0,80

Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
k01	kruising Marconilaan - Joh. vd Waalsweg	1/2
k02	kruising rotonde zuidwest	1
k03	kruising rotonde zuidoost	1
k04	kruising rotonde noordoost	1
k05	kruising rotonde noordwest	1

BIJLAGE 4:







Google Earth

voet
meter

100

500



BIJLAGE 5:

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,30	56,5	52,1	46,8	56,7
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,30	56,4	52,1	46,7	56,6
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,30	56,3	52,0	46,6	56,5
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,30	56,1	51,9	46,4	56,4
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,30	56,0	51,7	46,3	56,2
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,30	55,8	51,5	46,1	56,0
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,30	55,6	51,3	45,9	55,8
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,30	55,4	51,1	45,7	55,6
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,30	55,2	51,0	45,5	55,4
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,30	55,5	51,4	45,8	55,8
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,30	55,5	51,3	45,8	55,7
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,30	55,4	51,2	45,7	55,6
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,30	55,3	51,1	45,5	55,5
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,30	55,1	50,9	45,4	55,3
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,30	55,0	50,8	45,2	55,2
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,30	54,8	50,6	45,1	55,0
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,30	54,6	50,4	44,9	54,8
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,30	49,7	45,3	40,0	49,9
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,30	49,7	45,4	40,1	50,0
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,30	48,8	44,9	38,9	49,0
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,30	48,6	44,6	38,7	48,8
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,30	48,4	44,4	38,6	48,6
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,30	48,2	44,2	38,3	48,4
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,30	48,0	44,0	38,2	48,2
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,30	47,8	43,8	38,0	48,1
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,30	33,0	29,5	22,9	33,3
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,30	34,9	31,4	24,8	35,2
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,30	38,5	35,1	28,4	38,8
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,30	39,4	35,9	29,3	39,6
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,30	39,9	36,6	29,8	40,2
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,30	40,4	37,2	30,2	40,7
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,30	41,8	38,6	31,6	42,1
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,30	42,6	39,4	32,4	42,9
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,30	33,4	29,9	23,3	33,7
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,30	36,3	32,8	26,1	36,5
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,30	38,0	34,6	27,9	38,3
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,30	39,6	36,0	29,5	39,9
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,30	41,2	37,7	31,1	41,5
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,30	42,6	39,1	32,5	42,8
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,30	43,3	39,9	33,2	43,6
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,30	44,8	41,5	34,6	45,1
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,30	44,9	41,6	34,7	45,1
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,30	42,8	38,8	33,0	43,1
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,30	34,4	30,5	24,4	34,6
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,30	56,0	51,5	46,4	56,2
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,30	56,0	51,5	46,3	56,2
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,30	55,9	51,5	46,3	56,1
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,30	55,7	51,3	46,1	55,9
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,30	55,5	51,0	45,9	55,7
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,30	55,3	50,9	45,7	55,5
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,30	55,1	50,7	45,5	55,3
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,30	54,9	50,5	45,3	55,1
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,30	54,7	50,4	45,0	54,9
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,30	55,2	50,7	45,6	55,4
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,30	55,3	50,8	45,7	55,5
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,30	55,3	50,9	45,6	55,5
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,30	55,1	50,7	45,4	55,3
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,30	54,9	50,5	45,2	55,1
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,30	54,7	50,3	45,0	54,9
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,30	54,6	50,3	44,9	54,8
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,30	54,4	50,2	44,7	54,6
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,30	54,2	50,0	44,5	54,4
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,30	55,4	50,9	45,7	55,6
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,30	55,4	51,1	45,8	55,7
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,30	55,3	51,0	45,6	55,5
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,30	55,2	50,8	45,5	55,4
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,30	55,2	50,9	45,5	55,4
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,30	55,1	50,9	45,3	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,30	54,9	50,7	45,1	55,1
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,30	54,7	50,6	45,0	55,0
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,30	53,8	49,6	44,2	54,1
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,30	52,4	48,4	42,7	52,7
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,30	52,2	48,2	42,4	52,5
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,30	52,0	48,0	42,2	52,3
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,30	51,8	47,8	42,0	52,0
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,30	51,5	47,5	41,7	51,8
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,30	51,3	47,4	41,5	51,6
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,30	58,7	54,7	48,9	59,0
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,30	58,4	54,4	48,6	58,7
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,30	58,1	54,0	48,3	58,3
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,30	57,7	53,6	47,9	57,9
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,30	57,4	53,3	47,6	57,6
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,30	57,0	52,9	47,2	57,2
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,30	56,6	52,6	46,8	56,9
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,30	56,3	52,3	46,5	56,5
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,30	56,0	51,9	46,2	56,2
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,30	55,7	51,6	45,9	55,9
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,30	55,4	51,3	45,6	55,6
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,30	55,1	51,0	45,3	55,3
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,30	54,8	50,7	45,0	55,0
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,30	54,5	50,4	44,7	54,7
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,30	54,2	50,2	44,4	54,4
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,30	33,3	29,9	23,1	33,5
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,30	33,6	30,1	23,4	33,8
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,30	34,0	30,5	23,9	34,3
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,30	34,2	30,8	24,1	34,5
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,30	34,7	31,5	24,5	35,0
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,30	34,6	31,4	24,4	34,9
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,30	35,2	32,0	24,9	35,5
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,30	35,4	32,1	25,1	35,6
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,30	36,9	33,6	26,6	37,2
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,30	39,2	35,9	28,9	39,4
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,30	41,9	38,6	31,6	42,1
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,30	44,7	41,5	34,5	45,0
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,30	46,6	43,4	36,3	46,9
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,30	47,2	44,0	36,9	47,5
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,30	47,8	44,6	37,5	48,1
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,30	33,5	29,8	23,4	33,7
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,30	35,9	31,9	26,0	36,1
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,30	37,3	33,4	27,4	37,6
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,30	39,6	35,8	29,6	39,8
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,30	40,3	36,7	30,4	40,6
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,30	42,0	38,6	32,0	42,3
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,30	42,5	39,1	32,4	42,8
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,30	43,0	39,5	32,8	43,2
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,30	43,0	39,5	32,9	43,2
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,30	51,6	47,7	41,8	51,9
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,30	52,2	48,3	42,4	52,5
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,30	52,0	48,1	42,2	52,3
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,30	51,7	47,7	41,9	52,0
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,30	51,5	47,5	41,7	51,8
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,30	51,3	47,3	41,5	51,6
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,30	51,2	47,2	41,4	51,4
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,30	40,1	36,6	30,0	40,4
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,30	47,1	43,8	37,0	47,4
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,30	48,9	45,3	39,0	49,2
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,30	49,9	45,9	40,0	50,1
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,30	50,2	46,2	40,4	50,5
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,30	50,2	46,2	40,4	50,5
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,30	50,0	46,0	40,2	50,3
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,30	62,3	59,0	52,0	62,5
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,30	61,9	58,7	51,7	62,2
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,30	61,4	58,2	51,2	61,7
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,30	60,9	57,7	50,7	61,2
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,30	60,5	57,2	50,2	60,7
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,30	59,9	56,6	49,7	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,30	59,4	56,1	49,2	59,7
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,30	58,9	55,6	48,7	59,2
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,30	58,5	55,2	48,3	58,8
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,30	58,1	54,8	47,9	58,4
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,30	54,6	51,4	44,3	54,9
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,30	54,8	51,6	44,6	55,1
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,30	57,4	54,2	47,1	57,7
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,30	57,3	54,2	47,1	57,6
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,30	57,1	53,9	46,8	57,3
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,30	56,7	53,5	46,5	57,0
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,30	56,2	53,0	45,9	56,4
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,30	55,8	52,6	45,5	56,0
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,30	55,3	52,1	45,0	55,6
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,30	54,9	51,7	44,7	55,2
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,30	48,5	45,3	38,2	48,8
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,30	48,9	45,7	38,6	49,2
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,30	50,8	47,6	40,5	51,0
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,30	52,6	49,4	42,4	52,9
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,30	54,4	51,2	44,1	54,7
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,30	55,2	52,0	45,0	55,5
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,30	55,1	51,9	44,8	55,3
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,30	54,8	51,6	44,5	55,0
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,30	54,3	51,1	44,0	54,6
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,30	54,1	50,9	43,8	54,3
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,30	30,1	26,6	20,1	30,4
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,30	31,0	27,4	21,0	31,3
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,30	32,0	28,4	21,9	32,2
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,30	33,1	29,4	23,0	33,3
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,30	33,4	29,7	23,4	33,7
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,30	31,9	27,3	22,3	32,1
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,30	29,2	25,6	19,3	29,5
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,30	28,6	25,2	18,5	28,9
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,30	24,7	21,1	14,7	25,0
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,30	24,5	20,8	14,5	24,7
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,30	58,9	55,0	49,0	59,1
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,30	58,4	54,4	48,5	58,6
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,30	57,9	53,9	48,1	58,2
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,30	57,5	53,5	47,7	57,7
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,30	57,1	53,0	47,3	57,3
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,30	56,7	52,6	46,9	56,9
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,30	56,3	52,2	46,5	56,5
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,30	56,0	51,9	46,2	56,2
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,30	55,6	51,5	45,8	55,9
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,30	55,3	51,2	45,5	55,5
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,30	55,0	50,9	45,2	55,2
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,30	54,7	50,6	44,9	54,9
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,30	54,4	50,3	44,6	54,7
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,30	54,2	50,1	44,4	54,4
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,30	53,9	49,9	44,1	54,2
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,30	61,6	58,3	51,4	61,9
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,30	61,0	57,7	50,8	61,3
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,30	60,4	57,1	50,2	60,7
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,30	59,9	56,5	49,7	60,1
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,30	59,4	56,0	49,2	59,6
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,30	58,9	55,5	48,7	59,1
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,30	58,4	55,0	48,2	58,6
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,30	58,0	54,6	47,8	58,3
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,30	57,6	54,3	47,4	57,9
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,30	57,3	53,9	47,1	57,6
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,30	57,0	53,6	46,8	57,2
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,30	56,4	53,1	46,3	56,7
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,30	56,1	52,8	46,0	56,4
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,30	55,9	52,5	45,7	56,1
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,30	55,6	52,2	45,4	55,9
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,30	59,8	56,5	49,6	60,1
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,30	59,3	56,0	49,0	59,5
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,30	58,7	55,4	48,5	59,0
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,30	58,2	54,9	47,9	58,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,30	57,6	54,3	47,3	57,8
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,30	57,0	53,7	46,7	57,2
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,30	56,4	53,2	46,2	56,7
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,30	55,9	52,6	45,6	56,1
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,30	55,4	52,2	45,2	55,7
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,30	55,0	51,7	44,7	55,2
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,30	54,6	51,3	44,3	54,8
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,30	53,7	50,5	43,5	54,0
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,30	53,2	50,0	43,0	53,5
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,30	52,8	49,6	42,6	53,1
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,30	52,5	49,2	42,2	52,7
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,30	59,7	56,4	49,5	60,0
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,30	59,2	55,9	48,9	59,4
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,30	58,6	55,3	48,4	58,8
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,30	58,0	54,7	47,8	58,3
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,30	57,4	54,1	47,2	57,7
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,30	56,8	53,6	46,6	57,1
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,30	56,3	53,1	46,1	56,6
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,30	55,8	52,6	45,6	56,1
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,30	55,3	52,1	45,1	55,6
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,30	54,9	51,6	44,6	55,1
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,30	54,5	51,2	44,2	54,7
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,30	54,1	50,8	43,8	54,3
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,30	53,1	49,8	42,9	53,4
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,30	52,6	49,4	42,4	52,9
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,30	52,3	49,0	42,0	52,5
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,30	59,3	55,9	49,1	59,5
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,30	58,7	55,3	48,5	59,0
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,30	58,1	54,7	48,0	58,4
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,30	57,5	54,1	47,4	57,8
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,30	56,9	53,4	46,7	57,1
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,30	56,3	52,9	46,2	56,6
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,30	55,8	52,3	45,7	56,1
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,30	55,4	51,9	45,3	55,6
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,30	54,9	51,4	44,9	55,2
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,30	54,6	51,0	44,5	54,8
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,30	54,0	50,4	43,9	54,3
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,30	53,6	50,0	43,5	53,8
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,30	53,2	49,5	43,1	53,4
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,30	52,8	49,2	42,8	53,1
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,30	52,5	48,8	42,5	52,7
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,30	58,8	55,5	48,6	59,1
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,30	58,2	54,8	48,0	58,4
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,30	57,6	54,2	47,4	57,8
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,30	57,0	53,6	46,8	57,2
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,30	56,4	53,0	46,3	56,7
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,30	55,9	52,4	45,8	56,1
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,30	55,4	51,9	45,3	55,7
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,30	54,9	51,4	44,8	55,2
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,30	54,5	51,0	44,4	54,8
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,30	54,2	50,6	44,1	54,4
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,30	53,8	50,2	43,8	54,1
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,30	53,6	50,0	43,5	53,8
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,30	53,2	49,6	43,2	53,5
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,30	52,9	49,3	42,9	53,2
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,30	52,6	49,0	42,6	52,9
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,30	61,7	58,4	51,4	61,9
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,30	61,1	57,8	50,9	61,4
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,30	60,6	57,3	50,4	60,8
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,30	60,0	56,7	49,8	60,3
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,30	59,5	56,2	49,3	59,8
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,30	59,0	55,7	48,8	59,3
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,30	58,6	55,3	48,4	58,9
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,30	58,2	54,9	48,0	58,5
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,30	57,9	54,5	47,7	58,1
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,30	57,5	54,1	47,3	57,7
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,30	57,1	53,7	46,9	57,3
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,30	56,5	53,2	46,3	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,30	56,2	52,9	46,0	56,5
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,30	55,9	52,6	45,8	56,2
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,30	55,7	52,3	45,5	55,9
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,30	39,6	36,2	29,3	39,8
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,30	46,3	43,0	36,0	46,5
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,30	49,7	46,5	39,4	50,0
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,30	50,7	47,5	40,4	51,0
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,30	50,8	47,6	40,5	51,1
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,30	51,5	48,3	41,3	51,8
t28_A	Blok B toetspunt t28	3,00	26,6	22,9	16,5	26,8
t28_B	Blok B toetspunt t28	6,00	26,9	23,2	16,9	27,1
t28_C	Blok B toetspunt t28	9,00	28,1	24,3	18,1	28,3
t28_D	Blok B toetspunt t28	12,00	29,2	25,4	19,2	29,4
t29_A	Blok B toetspunt t29	3,00	26,3	22,8	16,3	26,6
t29_B	Blok B toetspunt t29	6,00	26,4	22,8	16,4	26,7
t29_C	Blok B toetspunt t29	9,00	27,3	23,6	17,3	27,6
t29_D	Blok B toetspunt t29	12,00	28,2	24,5	18,2	28,5
t30_A	Blok B toetspunt t30	3,00	28,4	25,0	18,2	28,7
t30_B	Blok B toetspunt t30	6,00	28,7	25,4	18,6	29,0
t30_C	Blok B toetspunt t30	9,00	29,8	26,4	19,7	30,1
t30_D	Blok B toetspunt t30	12,00	31,3	27,9	21,1	31,6
t31_A	Blok B toetspunt t31	3,00	30,9	27,4	20,8	31,2
t31_B	Blok B toetspunt t31	6,00	31,3	27,8	21,2	31,5
t31_C	Blok B toetspunt t31	9,00	32,3	28,7	22,3	32,6
t31_D	Blok B toetspunt t31	12,00	33,8	30,0	23,9	34,1
t32_A	Blok B toetspunt t32	3,00	33,5	30,3	23,4	33,8
t32_B	Blok B toetspunt t32	6,00	33,5	30,1	23,4	33,8
t32_C	Blok B toetspunt t32	9,00	34,6	31,1	24,5	34,8
t32_D	Blok B toetspunt t32	12,00	36,9	33,2	27,0	37,2
t33_A	Blok B toetspunt t33	3,00	26,7	23,2	16,6	27,0
t33_B	Blok B toetspunt t33	6,00	26,8	23,2	16,7	27,0
t33_C	Blok B toetspunt t33	9,00	27,6	24,0	17,5	27,8
t33_D	Blok B toetspunt t33	12,00	28,8	25,1	18,8	29,1
t34_A	Blok B toetspunt t34	3,00	26,6	23,1	16,5	26,9
t34_B	Blok B toetspunt t34	6,00	26,6	23,1	16,6	26,9
t34_C	Blok B toetspunt t34	9,00	27,3	23,7	17,3	27,6
t34_D	Blok B toetspunt t34	12,00	28,0	24,2	18,0	28,2
t35_A	Blok B toetspunt t35	3,00	28,8	25,5	18,6	29,1
t35_B	Blok B toetspunt t35	6,00	30,0	26,6	19,8	30,2
t35_C	Blok B toetspunt t35	9,00	30,7	27,4	20,4	30,9
t35_D	Blok B toetspunt t35	12,00	31,9	28,6	21,7	32,2
t36_A	Blok B toetspunt t36	3,00	30,2	26,8	20,1	30,5
t36_B	Blok B toetspunt t36	6,00	30,6	27,2	20,4	30,9
t36_C	Blok B toetspunt t36	9,00	31,7	28,3	21,6	32,0
t36_D	Blok B toetspunt t36	12,00	33,2	29,7	23,0	33,4
t37_A	Blok B toetspunt t37	3,00	31,6	28,4	21,5	31,9
t37_B	Blok B toetspunt t37	6,00	31,9	28,6	21,8	32,2
t37_C	Blok B toetspunt t37	9,00	33,0	29,7	22,9	33,3
t37_D	Blok B toetspunt t37	12,00	34,2	30,8	24,1	34,5
t38_A	Blok B toetspunt t38	3,00	31,4	28,0	21,2	31,7
t38_B	Blok B toetspunt t38	6,00	32,5	29,2	22,3	32,8
t38_C	Blok B toetspunt t38	9,00	33,6	30,3	23,3	33,8
t38_D	Blok B toetspunt t38	12,00	34,6	31,3	24,4	34,9
t39_A	Blok B toetspunt t39	3,00	32,1	28,7	21,9	32,3
t39_B	Blok B toetspunt t39	6,00	34,5	31,1	24,3	34,8
t39_C	Blok B toetspunt t39	9,00	36,6	33,3	26,4	36,9
t39_D	Blok B toetspunt t39	12,00	40,7	37,5	30,5	41,0
t39_E	Blok B toetspunt t39	15,00	44,5	41,4	34,3	44,8
t40_A	Blok B toetspunt t40	3,00	38,8	35,6	28,6	39,1
t40_B	Blok B toetspunt t40	6,00	39,8	36,5	29,5	40,0
t40_C	Blok B toetspunt t40	9,00	40,0	36,8	29,8	40,3
t40_D	Blok B toetspunt t40	12,00	42,0	38,8	31,8	42,3
t40_E	Blok B toetspunt t40	15,00	42,9	39,7	32,7	43,2
t41_A	Blok B toetspunt t41	3,00	35,7	32,5	25,5	36,0
t41_B	Blok B toetspunt t41	6,00	37,5	34,3	27,3	37,8
t41_C	Blok B toetspunt t41	9,00	38,0	34,8	27,8	38,3
t41_D	Blok B toetspunt t41	12,00	38,1	34,9	27,9	38,4
t41_E	Blok B toetspunt t41	15,00	38,2	34,9	28,0	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boschdijk
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t42_A	Blok B toetspunt t42	3,00	27,8	24,4	17,8	28,1
t42_B	Blok B toetspunt t42	6,00	28,2	24,8	18,1	28,5
t42_C	Blok B toetspunt t42	9,00	29,3	25,8	19,2	29,6
t42_D	Blok B toetspunt t42	12,00	30,3	26,7	20,2	30,5
t42_E	Blok B toetspunt t42	15,00	28,1	24,3	18,2	28,4
t43_E	Blok B toetspunt t43	15,00	35,1	31,8	24,8	35,3
t44_E	Blok B toetspunt t44	15,00	34,4	31,0	24,1	34,6
t45_A	Blok B toetspunt t45	3,00	27,3	23,8	17,2	27,6
t45_B	Blok B toetspunt t45	6,00	27,7	24,1	17,6	27,9
t45_C	Blok B toetspunt t45	9,00	28,9	25,2	18,8	29,1
t45_D	Blok B toetspunt t45	12,00	30,5	26,7	20,5	30,7
t45_E	Blok B toetspunt t45	15,00	33,8	30,2	23,8	34,1
t46_A	Blok B toetspunt t46	3,00	27,5	24,1	17,5	27,8
t46_B	Blok B toetspunt t46	6,00	28,0	24,5	17,9	28,3
t46_C	Blok B toetspunt t46	9,00	29,1	25,5	19,0	29,3
t46_D	Blok B toetspunt t46	12,00	30,3	26,7	20,3	30,6
t46_E	Blok B toetspunt t46	15,00	31,1	27,3	21,2	31,3
t47_A	Blok B toetspunt t47	3,00	36,9	33,8	26,7	37,2
t47_B	Blok B toetspunt t47	6,00	38,8	35,7	28,6	39,1
t47_C	Blok B toetspunt t47	9,00	39,5	36,4	29,3	39,8
t47_D	Blok B toetspunt t47	12,00	39,8	36,6	29,5	40,1
t47_E	Blok B toetspunt t47	15,00	40,2	37,0	29,9	40,5
t48_A	Blok B toetspunt t48	3,00	31,6	28,2	21,5	31,9
t48_B	Blok B toetspunt t48	6,00	32,3	28,9	22,3	32,6
t48_C	Blok B toetspunt t48	9,00	33,1	29,6	23,0	33,3
t48_D	Blok B toetspunt t48	12,00	33,9	30,4	23,8	34,2
t48_E	Blok B toetspunt t48	15,00	35,0	31,6	24,9	35,3
t49_A	Blok B toetspunt t49	3,00	32,1	28,6	22,0	32,4
t49_B	Blok B toetspunt t49	6,00	32,8	29,3	22,7	33,0
t49_C	Blok B toetspunt t49	9,00	33,4	29,9	23,4	33,7
t49_D	Blok B toetspunt t49	12,00	34,1	30,6	24,0	34,4
t49_E	Blok B toetspunt t49	15,00	34,8	31,3	24,7	35,0
t50_A	Blok B toetspunt t50	3,00	30,6	27,0	20,6	30,9
t50_B	Blok B toetspunt t50	6,00	31,2	27,5	21,3	31,5
t50_C	Blok B toetspunt t50	9,00	32,1	28,3	22,1	32,3
t50_D	Blok B toetspunt t50	12,00	35,6	31,8	25,7	35,9
t50_E	Blok B toetspunt t50	15,00	41,8	38,0	31,9	42,1

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joh. v.d. Waalsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,30	24,3	19,8	11,4	23,6
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,30	27,5	23,2	14,7	26,9
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,30	30,6	26,5	17,9	30,1
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,30	27,3	23,0	14,5	26,7
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,30	31,6	27,7	18,9	31,1
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,30	21,7	17,4	8,9	21,1
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,30	26,0	22,1	13,3	25,5
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,30	26,5	22,6	13,8	26,0
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,30	3,3	-1,2	-9,5	2,7
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,30	17,5	12,9	4,6	16,8
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,30	19,3	14,8	6,4	18,6
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,30	21,3	16,9	8,5	20,7
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,30	20,3	15,9	7,5	19,7
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,30	22,0	17,7	9,2	21,4
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,30	26,2	22,3	13,6	25,7
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,30	5,2	0,6	-7,6	4,6
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,30	5,6	1,0	-7,3	4,9
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,30	29,8	25,3	17,0	29,2
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,30	31,6	27,0	18,7	30,9
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,30	33,5	28,9	20,6	32,8
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,30	35,6	31,1	22,8	34,9
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,30	39,2	35,0	26,5	38,6
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,30	42,3	38,3	29,6	41,8
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,30	43,8	39,8	31,1	43,3
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,30	44,2	40,2	31,5	43,7
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,30	30,0	25,4	17,1	29,3
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,30	31,6	27,0	18,7	30,9
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,30	33,6	29,0	20,7	32,9
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,30	36,2	31,8	23,4	35,6
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,30	39,2	35,0	26,4	38,6
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,30	41,5	37,5	28,8	41,0
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,30	43,2	39,2	30,5	42,7
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,30	44,0	40,0	31,3	43,5
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,30	31,4	27,1	18,6	30,8
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,30	32,1	27,8	19,4	31,5
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,30	33,1	28,7	20,3	32,5
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,30	34,6	30,2	21,8	34,0
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,30	36,5	32,2	23,7	35,9
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,30	38,0	33,8	25,3	37,5
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,30	39,3	35,2	26,6	38,7
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,30	40,7	36,6	27,9	40,1
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,30	41,7	37,7	29,0	41,2
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,30	30,0	25,4	17,1	29,3
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,30	35,1	30,7	22,3	34,5
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,30	14,7	10,5	1,9	14,1
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,30	14,8	10,6	2,1	14,2
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,30	14,1	10,0	1,4	13,6
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,30	12,8	8,7	0,1	12,3
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,30	12,7	8,6	-0,1	12,1
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,30	7,7	3,4	-5,1	7,1
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,30	8,4	4,1	-4,4	7,8
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,30	8,0	3,5	-4,8	7,3
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,30	12,0	7,4	-0,8	11,3
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,30	14,6	10,4	1,8	14,0
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,30	14,6	10,4	1,8	14,0
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,30	14,1	9,9	1,3	13,5
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,30	13,0	8,9	0,3	12,5
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,30	12,8	8,7	0,1	12,3
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,30	11,7	7,5	-1,0	11,2
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,30	9,4	5,0	-3,4	8,8
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,30	11,2	6,7	-1,6	10,5
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,30	13,3	8,7	0,4	12,6
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,30	29,2	25,0	16,5	28,6
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,30	32,4	28,4	19,7	31,9
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,30	28,0	23,7	15,2	27,4
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,30	30,2	26,0	17,4	29,6
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,30	31,3	27,3	18,6	30,8
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,30	25,0	20,6	12,2	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joh. v.d. Waalsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,30	25,6	21,2	12,8	25,0
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,30	28,2	23,7	15,4	27,5
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,30	29,4	24,9	16,5	28,7
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,30	32,2	27,8	19,4	31,6
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,30	35,3	31,2	22,6	34,8
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,30	36,7	32,6	23,9	36,1
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,30	38,1	34,0	25,4	37,5
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,30	39,2	35,1	26,5	38,6
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,30	39,9	35,9	27,2	39,4
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,30	25,6	21,3	12,8	25,0
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,30	29,4	25,3	16,7	28,9
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,30	24,2	19,8	11,4	23,6
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,30	26,3	22,0	13,5	25,7
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,30	30,0	26,1	17,4	29,6
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,30	17,8	13,3	4,9	17,1
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,30	19,0	14,6	6,2	18,3
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,30	19,3	15,0	6,5	18,7
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,30	21,3	17,2	8,6	20,8
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,30	3,4	-1,2	-9,5	2,7
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,30	3,6	-0,9	-9,2	3,0
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,30	3,9	-0,7	-9,0	3,2
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,30	0,8	-3,8	-12,0	0,1
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,30	--	--	--	--
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,30	--	--	--	--
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,30	28,5	23,9	15,6	27,8
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,30	29,8	25,2	16,9	29,1
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,30	30,9	26,4	18,1	30,3
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,30	32,8	28,4	20,0	32,2
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,30	34,5	30,2	21,7	33,9
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,30	35,5	31,3	22,7	34,9
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,30	36,5	32,3	23,7	35,9
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,30	37,7	33,5	24,9	37,1
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,30	38,6	34,5	25,9	38,0
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,30	39,4	35,4	26,7	38,9
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,30	39,7	35,7	27,0	39,1
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,30	40,5	36,5	27,8	40,0
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,30	40,9	36,9	28,2	40,4
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,30	41,2	37,2	28,5	40,7
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,30	41,3	37,3	28,6	40,8
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,30	27,6	23,1	14,8	27,0
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,30	28,7	24,2	15,9	28,1
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,30	30,0	25,4	17,1	29,3
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,30	31,3	26,7	18,4	30,6
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,30	32,9	28,5	20,1	32,2
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,30	34,5	30,2	21,7	33,9
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,30	35,8	31,6	23,0	35,2
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,30	37,3	33,2	24,6	36,8
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,30	38,7	34,6	26,0	38,2
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,30	30,8	26,3	18,0	30,2
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,30	34,3	30,1	21,5	33,7
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,30	36,4	32,3	23,6	35,8
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,30	37,9	33,9	25,2	37,4
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,30	39,1	35,1	26,4	38,6
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,30	40,0	35,9	27,3	39,5
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,30	40,4	36,4	27,7	39,9
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,30	37,5	33,4	24,8	37,0
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,30	39,6	35,6	26,9	39,1
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,30	40,3	36,3	27,6	39,8
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,30	40,9	36,9	28,2	40,4
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,30	41,4	37,3	28,6	40,8
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,30	41,6	37,5	28,9	41,1
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,30	41,8	37,7	29,0	41,2
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,30	19,3	15,0	6,6	18,7
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,30	19,3	15,0	6,5	18,7
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,30	19,4	15,1	6,6	18,8
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,30	19,9	15,5	7,1	19,3
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,30	20,2	15,9	7,5	19,6
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,30	17,1	12,9	4,3	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joh. v.d. Waalsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,30	17,3	13,2	4,6	16,8
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,30	17,5	13,3	4,8	16,9
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,30	17,8	13,6	5,0	17,2
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,30	18,0	13,9	5,3	17,5
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,30	25,1	20,9	12,4	24,6
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,30	27,4	23,2	14,6	26,8
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,30	28,8	24,6	16,0	28,2
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,30	29,6	25,4	16,9	29,0
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,30	30,4	26,2	17,7	29,9
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,30	32,2	28,1	19,5	31,7
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,30	33,5	29,4	20,8	32,9
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,30	33,5	29,4	20,7	32,9
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,30	33,9	29,7	21,1	33,3
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,30	34,2	30,0	21,5	33,6
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,30	26,1	22,0	13,4	25,6
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,30	28,6	24,5	15,9	28,0
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,30	29,9	25,8	17,2	29,4
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,30	31,0	26,8	18,3	30,5
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,30	32,0	27,8	19,3	31,4
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,30	34,0	29,9	21,2	33,4
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,30	34,9	30,8	22,2	34,4
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,30	35,3	31,2	22,6	34,8
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,30	35,2	31,0	22,4	34,6
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,30	35,1	30,9	22,3	34,5
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,30	29,9	25,7	17,1	29,3
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,30	31,1	26,9	18,3	30,5
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,30	31,8	27,6	19,0	31,2
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,30	32,4	28,2	19,7	31,8
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,30	33,1	28,8	20,3	32,5
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,30	34,5	30,3	21,7	33,9
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,30	35,6	31,4	22,9	35,1
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,30	36,2	32,0	23,5	35,7
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,30	36,7	32,4	23,9	36,1
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,30	37,4	33,2	24,7	36,9
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,30	23,0	18,6	10,2	22,4
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,30	23,7	19,4	10,9	23,1
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,30	24,7	20,3	11,9	24,1
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,30	25,8	21,5	13,0	25,2
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,30	29,1	25,1	16,4	28,6
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,30	21,0	16,8	8,3	20,5
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,30	21,6	17,3	8,8	21,0
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,30	21,7	17,5	8,9	21,1
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,30	19,7	15,5	7,0	19,2
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,30	12,9	8,9	0,2	12,4
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,30	12,9	8,8	0,2	12,4
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,30	12,8	8,7	0,1	12,2
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,30	12,8	8,7	0,1	12,3
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,30	12,5	8,4	-0,2	11,9
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,30	12,7	8,6	0,0	12,2
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,30	18,4	14,1	5,6	17,8
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,30	18,7	14,4	5,9	18,1
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,30	19,1	14,8	6,3	18,5
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,30	17,6	13,4	4,9	17,0
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,30	17,9	13,7	5,1	17,3
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,30	18,1	14,0	5,4	17,6
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,30	18,4	14,3	5,7	17,9
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,30	18,7	14,5	5,9	18,1
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,30	4,7	0,3	-8,1	4,1
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,30	5,0	0,5	-7,8	4,4
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,30	5,3	0,8	-7,5	4,7
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,30	4,9	0,3	-8,0	4,2
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,30	2,9	-1,7	-10,0	2,2
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,30	0,4	-4,2	-12,5	-0,3
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,30	--	--	--	--
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,30	20,2	16,1	7,5	19,7
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,30	20,5	16,3	7,7	19,9
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,30	20,5	16,4	7,8	20,0
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,30	19,1	15,1	6,4	18,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joh. v.d. Waalsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,30	19,1	15,0	6,4	18,5
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,30	18,8	14,7	6,0	18,2
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,30	18,6	14,5	5,8	18,0
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,30	18,4	14,4	5,7	17,9
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,30	18,1	14,1	5,4	17,6
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,30	18,1	14,0	5,4	17,6
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,30	17,8	13,8	5,1	17,3
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,30	17,8	13,8	5,1	17,3
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,30	17,8	13,7	5,0	17,2
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,30	18,0	13,8	5,2	17,4
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,30	18,9	14,7	6,2	18,4
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,30	14,5	9,9	1,6	13,8
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,30	15,1	10,6	2,3	14,4
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,30	15,8	11,3	3,0	15,1
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,30	2,6	-1,5	-10,1	2,1
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,30	2,9	-1,2	-9,8	2,4
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,30	3,2	-1,0	-9,5	2,6
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,30	3,5	-0,7	-9,3	2,9
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,30	3,2	-1,0	-9,6	2,6
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,30	1,8	-2,3	-10,9	1,3
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,30	2,0	-2,1	-10,7	1,5
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,30	2,3	-1,9	-10,5	1,7
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,30	2,5	-1,7	-10,2	2,0
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,30	0,1	-4,2	-12,7	-0,5
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,30	1,2	-3,2	-11,6	0,6
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,30	--	--	--	--
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,30	17,5	13,3	4,7	16,9
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,30	17,7	13,5	4,9	17,1
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,30	17,9	13,7	5,1	17,3
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,30	17,3	13,2	4,6	16,7
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,30	17,6	13,4	4,8	17,0
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,30	17,8	13,7	5,1	17,3
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,30	18,1	14,0	5,4	17,5
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,30	18,4	14,2	5,6	17,8
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,30	1,7	-2,5	-11,0	1,1
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,30	2,0	-2,2	-10,8	1,4
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,30	2,2	-2,0	-10,5	1,7
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,30	2,7	-1,6	-10,1	2,1
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,30	0,7	-3,6	-12,1	0,1
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,30	2,3	-2,2	-10,6	1,6
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,30	--	--	--	--
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,30	19,6	15,5	6,9	19,0
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,30	19,6	15,5	6,9	19,1
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,30	19,5	15,4	6,8	19,0
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,30	19,5	15,4	6,8	19,0
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,30	19,7	15,6	6,9	19,1
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,30	19,7	15,6	6,9	19,1
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,30	19,6	15,5	6,9	19,1
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,30	19,8	15,7	7,1	19,3
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,30	14,4	10,4	1,7	13,9
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,30	14,4	10,3	1,7	13,9
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,30	14,2	10,1	1,5	13,7
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,30	14,0	9,9	1,3	13,5
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,30	14,0	9,9	1,2	13,4
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,30	14,1	10,0	1,4	13,6
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,30	14,1	10,0	1,4	13,6
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,30	19,1	14,8	6,3	18,5
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,30	19,5	15,2	6,7	18,9
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,30	19,9	15,6	7,1	19,3
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,30	17,2	13,1	4,5	16,7
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,30	17,5	13,4	4,8	17,0
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,30	17,7	13,6	5,0	17,2
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,30	18,0	13,9	5,3	17,4
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,30	18,3	14,1	5,5	17,7
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,30	2,5	-2,0	-10,3	1,9
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,30	2,9	-1,6	-10,0	2,2
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,30	4,2	-0,3	-8,6	3,6
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,30	4,5	-0,1	-8,4	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joh. v.d. Waalsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,30	-1,0	-5,5	-13,8	-1,7
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,30	-0,9	-5,5	-13,7	-1,6
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,30	--	--	--	--
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,30	29,3	24,9	16,5	28,7
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,30	33,4	29,3	20,7	32,9
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,30	34,5	30,4	21,7	33,9
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,30	34,1	30,1	21,4	33,6
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,30	34,8	30,8	22,1	34,3
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,30	35,3	31,3	22,6	34,8
t28_A	Blok B toetspunt t28	3,00	57,1	53,1	44,4	56,6
t28_B	Blok B toetspunt t28	6,00	56,9	52,8	44,2	56,4
t28_C	Blok B toetspunt t28	9,00	56,4	52,3	43,7	55,9
t28_D	Blok B toetspunt t28	12,00	55,8	51,8	43,1	55,3
t29_A	Blok B toetspunt t29	3,00	57,1	53,0	44,4	56,6
t29_B	Blok B toetspunt t29	6,00	56,9	52,8	44,1	56,3
t29_C	Blok B toetspunt t29	9,00	56,4	52,3	43,6	55,8
t29_D	Blok B toetspunt t29	12,00	55,8	51,7	43,1	55,3
t30_A	Blok B toetspunt t30	3,00	49,9	45,8	37,1	49,3
t30_B	Blok B toetspunt t30	6,00	49,8	45,7	37,1	49,2
t30_C	Blok B toetspunt t30	9,00	49,4	45,4	36,7	48,9
t30_D	Blok B toetspunt t30	12,00	49,0	45,0	36,3	48,5
t31_A	Blok B toetspunt t31	3,00	26,4	22,1	13,6	25,8
t31_B	Blok B toetspunt t31	6,00	27,5	23,1	14,7	26,8
t31_C	Blok B toetspunt t31	9,00	28,4	23,9	15,6	27,8
t31_D	Blok B toetspunt t31	12,00	29,6	25,1	16,8	29,0
t32_A	Blok B toetspunt t32	3,00	50,7	46,6	38,0	50,2
t32_B	Blok B toetspunt t32	6,00	50,6	46,5	37,9	50,1
t32_C	Blok B toetspunt t32	9,00	50,3	46,2	37,6	49,8
t32_D	Blok B toetspunt t32	12,00	50,0	45,9	37,3	49,4
t33_A	Blok B toetspunt t33	3,00	57,0	52,9	44,3	56,5
t33_B	Blok B toetspunt t33	6,00	56,8	52,7	44,0	56,2
t33_C	Blok B toetspunt t33	9,00	56,2	52,2	43,5	55,7
t33_D	Blok B toetspunt t33	12,00	55,6	51,6	42,9	55,1
t34_A	Blok B toetspunt t34	3,00	56,8	52,8	44,1	56,3
t34_B	Blok B toetspunt t34	6,00	56,6	52,5	43,8	56,0
t34_C	Blok B toetspunt t34	9,00	56,0	52,0	43,3	55,5
t34_D	Blok B toetspunt t34	12,00	55,4	51,4	42,7	54,9
t35_A	Blok B toetspunt t35	3,00	47,3	43,3	34,6	46,8
t35_B	Blok B toetspunt t35	6,00	47,3	43,2	34,6	46,7
t35_C	Blok B toetspunt t35	9,00	47,5	43,4	34,8	47,0
t35_D	Blok B toetspunt t35	12,00	49,6	45,6	36,9	49,1
t36_A	Blok B toetspunt t36	3,00	27,0	22,7	14,3	26,4
t36_B	Blok B toetspunt t36	6,00	28,4	23,9	15,6	27,7
t36_C	Blok B toetspunt t36	9,00	29,7	25,2	16,9	29,0
t36_D	Blok B toetspunt t36	12,00	30,4	25,9	17,6	29,8
t37_A	Blok B toetspunt t37	3,00	49,8	45,8	37,1	49,3
t37_B	Blok B toetspunt t37	6,00	49,7	45,6	37,0	49,2
t37_C	Blok B toetspunt t37	9,00	49,3	45,3	36,6	48,8
t37_D	Blok B toetspunt t37	12,00	48,9	44,9	36,2	48,4
t38_A	Blok B toetspunt t38	3,00	37,5	33,4	24,8	37,0
t38_B	Blok B toetspunt t38	6,00	38,1	34,0	25,4	37,6
t38_C	Blok B toetspunt t38	9,00	38,6	34,4	25,8	38,0
t38_D	Blok B toetspunt t38	12,00	39,6	35,5	26,9	39,0
t39_A	Blok B toetspunt t39	3,00	30,4	26,3	17,7	29,9
t39_B	Blok B toetspunt t39	6,00	33,2	29,0	20,4	32,6
t39_C	Blok B toetspunt t39	9,00	34,3	30,1	21,6	33,7
t39_D	Blok B toetspunt t39	12,00	33,9	29,7	21,1	33,3
t39_E	Blok B toetspunt t39	15,00	35,5	31,4	22,8	35,0
t40_A	Blok B toetspunt t40	3,00	31,3	27,3	18,6	30,8
t40_B	Blok B toetspunt t40	6,00	33,7	29,7	21,0	33,2
t40_C	Blok B toetspunt t40	9,00	35,2	31,3	22,6	34,7
t40_D	Blok B toetspunt t40	12,00	35,3	31,2	22,6	34,8
t40_E	Blok B toetspunt t40	15,00	35,5	31,4	22,8	34,9
t41_A	Blok B toetspunt t41	3,00	34,6	30,6	21,9	34,1
t41_B	Blok B toetspunt t41	6,00	37,5	33,5	24,8	37,0
t41_C	Blok B toetspunt t41	9,00	38,2	34,1	25,5	37,7
t41_D	Blok B toetspunt t41	12,00	38,3	34,2	25,6	37,8
t41_E	Blok B toetspunt t41	15,00	38,5	34,4	25,8	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Joh. v.d. Waalsweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t42_A	Blok B toetspunt t42	3,00	31,8	27,6	19,1	31,3
t42_B	Blok B toetspunt t42	6,00	33,2	28,9	20,4	32,6
t42_C	Blok B toetspunt t42	9,00	34,6	30,1	21,8	33,9
t42_D	Blok B toetspunt t42	12,00	36,3	31,8	23,5	35,6
t42_E	Blok B toetspunt t42	15,00	38,1	33,7	25,3	37,5
t43_E	Blok B toetspunt t43	15,00	34,9	30,5	22,1	34,3
t44_E	Blok B toetspunt t44	15,00	33,0	28,6	20,2	32,4
t45_A	Blok B toetspunt t45	3,00	31,6	27,3	18,8	31,0
t45_B	Blok B toetspunt t45	6,00	33,0	28,6	20,2	32,4
t45_C	Blok B toetspunt t45	9,00	34,2	29,8	21,4	33,6
t45_D	Blok B toetspunt t45	12,00	36,0	31,5	23,2	35,4
t45_E	Blok B toetspunt t45	15,00	37,9	33,4	25,1	37,3
t46_A	Blok B toetspunt t46	3,00	31,4	27,2	18,7	30,8
t46_B	Blok B toetspunt t46	6,00	32,8	28,4	20,0	32,2
t46_C	Blok B toetspunt t46	9,00	34,0	29,5	21,2	33,4
t46_D	Blok B toetspunt t46	12,00	35,7	31,2	22,8	35,0
t46_E	Blok B toetspunt t46	15,00	37,5	33,0	24,7	36,9
t47_A	Blok B toetspunt t47	3,00	38,9	35,0	26,3	38,4
t47_B	Blok B toetspunt t47	6,00	41,8	37,8	29,1	41,3
t47_C	Blok B toetspunt t47	9,00	42,1	38,0	29,4	41,6
t47_D	Blok B toetspunt t47	12,00	42,0	38,0	29,3	41,5
t47_E	Blok B toetspunt t47	15,00	42,0	37,9	29,3	41,5
t48_A	Blok B toetspunt t48	3,00	19,9	15,5	7,1	19,3
t48_B	Blok B toetspunt t48	6,00	21,0	16,5	8,2	20,3
t48_C	Blok B toetspunt t48	9,00	22,6	18,1	9,7	21,9
t48_D	Blok B toetspunt t48	12,00	24,4	19,8	11,5	23,7
t48_E	Blok B toetspunt t48	15,00	23,6	19,1	10,8	23,0
t49_A	Blok B toetspunt t49	3,00	19,5	15,1	6,7	18,9
t49_B	Blok B toetspunt t49	6,00	20,9	16,4	8,1	20,2
t49_C	Blok B toetspunt t49	9,00	22,5	18,0	9,7	21,8
t49_D	Blok B toetspunt t49	12,00	24,0	19,4	11,1	23,3
t49_E	Blok B toetspunt t49	15,00	23,6	19,1	10,8	23,0
t50_A	Blok B toetspunt t50	3,00	39,6	35,5	26,9	39,1
t50_B	Blok B toetspunt t50	6,00	40,0	35,9	27,2	39,4
t50_C	Blok B toetspunt t50	9,00	40,0	35,9	27,3	39,5
t50_D	Blok B toetspunt t50	12,00	40,2	36,0	27,4	39,6
t50_E	Blok B toetspunt t50	15,00	40,5	36,4	27,8	40,0

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconilaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,30	64,3	58,4	55,1	64,5
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,30	64,1	58,2	54,9	64,2
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,30	63,8	57,9	54,6	64,0
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,30	63,5	57,6	54,4	63,7
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,30	63,2	57,3	54,1	63,4
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,30	62,9	57,0	53,8	63,1
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,30	62,6	56,7	53,5	62,8
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,30	62,4	56,4	53,2	62,5
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,30	62,1	56,2	53,0	62,3
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,30	65,3	59,4	56,2	65,5
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,30	65,0	59,1	55,9	65,2
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,30	64,6	58,7	55,5	64,8
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,30	64,3	58,4	55,1	64,5
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,30	63,9	58,0	54,8	64,1
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,30	63,5	57,6	54,4	63,7
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,30	63,2	57,2	54,0	63,3
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,30	62,8	56,9	53,6	63,0
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,30	58,7	52,7	49,5	58,8
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,30	58,7	52,7	49,5	58,8
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,30	59,5	53,6	50,3	59,6
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,30	61,3	55,4	52,2	61,5
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,30	62,2	56,3	53,0	62,3
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,30	62,2	56,3	53,1	62,4
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,30	61,9	56,0	52,7	62,1
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,30	61,5	55,6	52,4	61,7
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,30	38,2	32,0	29,1	38,3
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,30	41,8	35,7	32,7	42,0
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,30	48,4	42,7	39,2	48,6
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,30	52,0	46,3	42,8	52,2
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,30	52,3	46,6	43,1	52,5
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,30	52,6	46,9	43,4	52,8
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,30	52,6	47,0	43,5	52,8
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,30	52,6	46,9	43,5	52,8
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,30	37,5	31,4	28,3	37,7
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,30	39,9	33,9	30,7	40,0
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,30	44,3	38,5	35,1	44,4
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,30	49,7	44,1	40,5	49,9
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,30	51,9	46,2	42,7	52,1
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,30	52,6	47,0	43,4	52,8
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,30	52,8	47,1	43,6	53,0
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,30	52,9	47,2	43,7	53,0
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,30	52,8	47,2	43,6	53,0
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,30	49,8	43,8	40,6	49,9
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,30	43,8	37,8	34,6	43,9
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,30	61,0	55,1	51,9	61,2
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,30	60,9	54,9	51,7	61,0
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,30	60,6	54,7	51,5	60,8
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,30	60,4	54,4	51,3	60,6
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,30	60,1	54,1	51,0	60,3
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,30	59,8	53,8	50,7	60,0
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,30	59,5	53,5	50,4	59,7
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,30	59,2	53,2	50,1	59,4
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,30	58,9	52,9	49,8	59,1
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,30	61,8	55,9	52,7	62,0
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,30	61,6	55,7	52,5	61,8
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,30	61,4	55,4	52,2	61,5
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,30	61,1	55,1	51,9	61,3
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,30	60,8	54,8	51,6	60,9
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,30	60,5	54,5	51,3	60,6
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,30	60,1	54,2	51,0	60,3
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,30	59,8	53,9	50,7	60,0
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,30	59,5	53,5	50,4	59,7
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,30	62,3	56,4	53,1	62,5
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,30	62,1	56,1	52,9	62,2
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,30	61,8	55,9	52,6	62,0
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,30	61,5	55,6	52,3	61,7
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,30	61,2	55,3	52,1	61,4
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,30	60,9	55,0	51,7	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconilaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,30	60,6	54,7	51,4	60,8
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,30	60,3	54,4	51,2	60,5
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,30	60,0	54,0	50,8	60,2
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,30	59,3	53,4	50,1	59,5
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,30	58,8	52,8	49,6	58,9
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,30	58,7	52,8	49,5	58,8
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,30	58,6	52,6	49,4	58,7
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,30	58,4	52,4	49,2	58,5
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,30	58,2	52,3	49,0	58,3
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,30	63,0	57,0	53,8	63,1
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,30	62,8	56,8	53,6	62,9
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,30	62,6	56,6	53,4	62,7
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,30	62,3	56,4	53,2	62,5
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,30	62,1	56,1	52,9	62,2
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,30	61,8	55,9	52,7	62,0
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,30	61,6	55,7	52,5	61,8
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,30	61,4	55,4	52,2	61,6
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,30	61,2	55,2	52,0	61,3
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,30	60,9	55,0	51,8	61,1
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,30	60,7	54,8	51,5	60,9
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,30	60,5	54,6	51,3	60,7
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,30	60,3	54,3	51,1	60,4
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,30	60,0	54,1	50,9	60,2
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,30	59,8	53,9	50,6	60,0
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,30	37,2	31,2	28,0	37,3
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,30	39,4	33,5	30,2	39,6
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,30	43,5	37,8	34,4	43,7
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,30	47,3	41,6	38,0	47,4
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,30	48,7	43,1	39,5	48,9
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,30	49,1	43,5	39,9	49,3
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,30	49,4	43,7	40,1	49,5
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,30	49,4	43,8	40,3	49,6
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,30	49,5	43,8	40,3	49,7
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,30	49,3	43,7	40,1	49,5
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,30	49,3	43,7	40,1	49,5
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,30	49,3	43,7	40,1	49,5
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,30	49,2	43,6	40,0	49,4
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,30	49,2	43,5	40,0	49,4
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,30	49,1	43,5	39,9	49,3
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,30	37,7	31,6	28,5	37,8
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,30	40,3	34,3	31,1	40,4
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,30	43,1	37,2	33,9	43,3
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,30	48,5	42,9	39,3	48,7
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,30	51,4	45,8	42,2	51,6
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,30	52,2	46,6	43,0	52,4
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,30	52,6	46,9	43,4	52,8
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,30	52,7	47,0	43,5	52,9
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,30	52,6	47,0	43,4	52,8
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,30	53,9	47,9	44,8	54,1
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,30	56,8	50,9	47,6	57,0
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,30	57,1	51,1	47,9	57,2
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,30	57,4	51,5	48,2	57,5
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,30	57,6	51,7	48,4	57,8
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,30	57,7	51,8	48,5	57,8
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,30	57,6	51,7	48,4	57,8
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,30	45,7	39,9	36,5	45,8
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,30	50,9	45,2	41,7	51,1
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,30	52,3	46,5	43,1	52,5
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,30	53,9	48,0	44,7	54,0
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,30	54,6	48,7	45,4	54,7
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,30	55,0	49,1	45,8	55,1
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,30	55,3	49,4	46,2	55,5
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,30	54,9	48,8	45,7	55,0
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,30	55,1	49,0	45,9	55,2
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,30	55,1	49,0	45,9	55,2
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,30	55,0	49,0	45,9	55,2
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,30	55,0	49,0	45,9	55,2
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,30	55,1	49,1	45,9	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconilaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,30	55,4	49,4	46,2	55,5
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,30	55,5	49,5	46,3	55,7
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,30	55,5	49,5	46,4	55,7
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,30	55,8	49,9	46,6	56,0
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,30	34,4	28,4	25,2	34,5
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,30	34,6	28,6	25,5	34,8
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,30	37,5	31,6	28,4	37,7
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,30	39,2	33,2	30,0	39,3
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,30	39,7	33,7	30,5	39,8
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,30	40,4	34,5	31,2	40,6
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,30	41,3	35,5	32,1	41,5
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,30	42,6	36,9	33,4	42,8
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,30	43,2	37,5	34,0	43,4
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,30	44,0	38,4	34,8	44,2
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,30	34,9	28,9	25,8	35,1
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,30	35,4	29,4	26,2	35,5
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,30	39,4	33,4	30,2	39,5
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,30	41,0	35,1	31,8	41,2
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,30	41,5	35,5	32,3	41,6
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,30	41,9	36,0	32,8	42,1
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,30	42,4	36,4	33,2	42,6
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,30	43,0	37,2	33,9	43,2
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,30	43,4	37,6	34,2	43,6
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,30	43,8	38,1	34,6	44,0
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,30	36,8	30,8	27,7	37,0
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,30	37,8	31,8	28,7	38,0
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,30	38,7	32,7	29,6	38,9
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,30	40,6	34,6	31,5	40,8
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,30	44,4	38,6	35,2	44,6
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,30	47,1	41,4	37,8	47,2
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,30	49,4	43,7	40,2	49,6
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,30	50,5	44,8	41,3	50,7
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,30	51,0	45,4	41,8	51,2
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,30	51,3	45,6	42,1	51,5
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,30	62,0	56,0	52,9	62,2
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,30	61,9	55,8	52,7	62,0
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,30	61,6	55,6	52,5	61,8
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,30	61,4	55,4	52,3	61,6
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,30	61,2	55,2	52,0	61,3
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,30	60,9	54,9	51,8	61,1
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,30	60,7	54,7	51,6	60,9
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,30	60,4	54,4	51,3	60,6
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,30	60,2	54,2	51,1	60,4
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,30	60,0	54,0	50,9	60,2
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,30	59,8	53,8	50,7	60,0
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,30	59,6	53,6	50,4	59,7
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,30	59,3	53,3	50,2	59,5
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,30	59,1	53,1	50,0	59,3
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,30	58,9	52,9	49,7	59,0
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,30	59,8	53,8	50,6	59,9
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,30	59,7	53,6	50,5	59,8
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,30	59,5	53,5	50,4	59,7
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,30	59,3	53,3	50,2	59,5
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,30	59,1	53,1	49,9	59,2
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,30	58,9	52,9	49,7	59,0
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,30	58,7	52,8	49,5	58,9
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,30	58,6	52,6	49,4	58,7
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,30	58,4	52,5	49,2	58,6
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,30	58,2	52,3	49,1	58,4
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,30	58,0	52,1	48,9	58,2
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,30	57,8	51,9	48,7	58,0
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,30	57,7	51,8	48,5	57,8
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,30	57,5	51,6	48,3	57,6
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,30	57,3	51,4	48,1	57,5
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,30	52,2	46,5	43,0	52,4
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,30	52,4	46,6	43,2	52,6
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,30	52,4	46,7	43,2	52,6
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,30	52,7	47,0	43,5	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconilaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,30	52,6	46,9	43,4	52,8
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,30	52,7	47,1	43,5	52,9
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,30	52,8	47,1	43,5	52,9
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,30	53,1	47,5	43,9	53,3
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,30	53,4	47,8	44,2	53,6
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,30	53,5	48,0	44,3	53,7
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,30	53,7	48,1	44,4	53,8
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,30	53,6	48,0	44,4	53,8
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,30	53,6	48,0	44,4	53,8
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,30	53,6	48,0	44,3	53,7
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,30	53,5	47,9	44,3	53,7
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,30	55,8	49,9	46,6	56,0
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,30	55,8	50,0	46,6	56,0
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,30	55,8	49,9	46,6	56,0
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,30	55,8	50,0	46,7	56,0
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,30	55,9	50,1	46,8	56,1
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,30	56,0	50,2	46,8	56,2
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,30	55,9	50,1	46,7	56,1
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,30	55,9	50,1	46,7	56,1
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,30	55,9	50,1	46,7	56,0
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,30	55,7	49,9	46,5	55,9
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,30	55,8	50,0	46,6	55,9
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,30	55,6	49,8	46,4	55,8
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,30	55,5	49,7	46,3	55,7
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,30	55,4	49,6	46,2	55,6
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,30	55,3	49,5	46,1	55,4
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,30	58,9	52,9	49,7	59,0
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,30	58,8	52,8	49,7	59,0
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,30	58,7	52,7	49,6	58,9
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,30	58,6	52,6	49,5	58,8
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,30	58,7	52,8	49,6	58,9
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,30	58,7	52,8	49,6	58,9
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,30	58,6	52,7	49,5	58,8
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,30	58,5	52,6	49,4	58,7
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,30	58,4	52,5	49,3	58,6
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,30	58,0	52,1	48,9	58,2
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,30	58,1	52,2	49,0	58,3
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,30	58,0	52,1	48,8	58,1
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,30	57,8	51,9	48,6	58,0
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,30	57,7	51,8	48,5	57,8
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,30	57,5	51,6	48,3	57,6
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,30	59,5	53,5	50,4	59,7
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,30	59,5	53,5	50,3	59,6
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,30	59,4	53,4	50,2	59,5
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,30	59,3	53,3	50,1	59,5
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,30	59,3	53,4	50,2	59,5
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,30	59,3	53,4	50,1	59,5
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,30	59,2	53,3	50,0	59,4
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,30	59,0	53,1	49,9	59,2
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,30	58,9	53,0	49,7	59,1
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,30	58,7	52,7	49,5	58,8
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,30	58,5	52,6	49,3	58,7
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,30	58,3	52,4	49,1	58,5
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,30	58,1	52,2	49,0	58,3
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,30	58,0	52,1	48,8	58,1
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,30	57,8	51,9	48,6	57,9
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,30	57,7	51,6	48,5	57,8
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,30	57,6	51,5	48,4	57,7
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,30	57,5	51,4	48,4	57,7
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,30	57,5	51,4	48,3	57,6
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,30	57,5	51,5	48,3	57,6
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,30	57,8	51,8	48,6	57,9
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,30	57,8	51,9	48,7	58,0
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,30	57,8	51,9	48,7	58,0
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,30	57,7	51,9	48,6	57,9
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,30	57,6	51,7	48,4	57,8
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,30	57,5	51,6	48,3	57,6
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,30	57,3	51,5	48,2	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1604/065/MD-01
bijlage 5

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconilaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,30	57,2	51,4	48,1	57,4
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,30	57,1	51,3	47,9	57,3
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,30	56,9	51,1	47,8	57,1
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,30	46,1	40,7	36,9	46,3
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,30	46,6	41,2	37,4	46,8
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,30	47,1	41,6	37,9	47,3
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,30	47,4	41,9	38,2	47,6
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,30	47,6	42,1	38,4	47,8
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,30	47,7	42,2	38,5	47,9
t28_A	Blok B toetspunt t28	3,00	54,8	48,9	45,7	55,0
t28_B	Blok B toetspunt t28	6,00	56,0	50,0	46,8	56,1
t28_C	Blok B toetspunt t28	9,00	56,1	50,1	46,9	56,2
t28_D	Blok B toetspunt t28	12,00	56,0	50,1	46,9	56,2
t29_A	Blok B toetspunt t29	3,00	52,5	46,6	43,4	52,7
t29_B	Blok B toetspunt t29	6,00	53,9	47,9	44,7	54,1
t29_C	Blok B toetspunt t29	9,00	54,1	48,2	45,0	54,3
t29_D	Blok B toetspunt t29	12,00	54,1	48,2	45,0	54,3
t30_A	Blok B toetspunt t30	3,00	33,1	27,1	23,9	33,2
t30_B	Blok B toetspunt t30	6,00	34,1	28,1	25,0	34,3
t30_C	Blok B toetspunt t30	9,00	35,6	29,4	26,4	35,7
t30_D	Blok B toetspunt t30	12,00	36,7	30,6	27,6	36,9
t31_A	Blok B toetspunt t31	3,00	35,8	29,8	26,6	36,0
t31_B	Blok B toetspunt t31	6,00	36,9	30,9	27,8	37,1
t31_C	Blok B toetspunt t31	9,00	38,4	32,3	29,3	38,6
t31_D	Blok B toetspunt t31	12,00	41,2	35,2	32,1	41,4
t32_A	Blok B toetspunt t32	3,00	51,6	45,7	42,5	51,8
t32_B	Blok B toetspunt t32	6,00	52,9	47,0	43,7	53,1
t32_C	Blok B toetspunt t32	9,00	53,3	47,4	44,2	53,5
t32_D	Blok B toetspunt t32	12,00	53,7	47,7	44,6	53,9
t33_A	Blok B toetspunt t33	3,00	50,4	44,4	41,2	50,5
t33_B	Blok B toetspunt t33	6,00	51,6	45,7	42,4	51,7
t33_C	Blok B toetspunt t33	9,00	52,3	46,4	43,1	52,4
t33_D	Blok B toetspunt t33	12,00	52,3	46,3	43,1	52,4
t34_A	Blok B toetspunt t34	3,00	48,5	42,6	39,3	48,6
t34_B	Blok B toetspunt t34	6,00	49,5	43,6	40,3	49,6
t34_C	Blok B toetspunt t34	9,00	50,5	44,6	41,3	50,6
t34_D	Blok B toetspunt t34	12,00	50,6	44,7	41,4	50,8
t35_A	Blok B toetspunt t35	3,00	32,0	26,1	22,8	32,1
t35_B	Blok B toetspunt t35	6,00	32,8	26,8	23,6	32,9
t35_C	Blok B toetspunt t35	9,00	32,1	26,1	23,0	32,3
t35_D	Blok B toetspunt t35	12,00	30,5	24,6	21,4	30,7
t36_A	Blok B toetspunt t36	3,00	33,6	27,7	24,4	33,8
t36_B	Blok B toetspunt t36	6,00	34,2	28,2	25,1	34,4
t36_C	Blok B toetspunt t36	9,00	35,5	29,5	26,3	35,7
t36_D	Blok B toetspunt t36	12,00	36,4	30,3	27,3	36,6
t37_A	Blok B toetspunt t37	3,00	36,2	30,3	27,1	36,4
t37_B	Blok B toetspunt t37	6,00	37,1	31,1	27,9	37,3
t37_C	Blok B toetspunt t37	9,00	38,7	32,6	29,6	38,8
t37_D	Blok B toetspunt t37	12,00	41,6	35,4	32,5	41,7
t38_A	Blok B toetspunt t38	3,00	31,7	25,7	22,5	31,8
t38_B	Blok B toetspunt t38	6,00	31,0	25,0	21,9	31,2
t38_C	Blok B toetspunt t38	9,00	29,3	23,3	20,1	29,4
t38_D	Blok B toetspunt t38	12,00	29,1	23,1	20,0	29,3
t39_A	Blok B toetspunt t39	3,00	30,1	24,1	21,0	30,3
t39_B	Blok B toetspunt t39	6,00	31,5	25,4	22,3	31,6
t39_C	Blok B toetspunt t39	9,00	30,3	24,3	21,1	30,5
t39_D	Blok B toetspunt t39	12,00	31,7	25,9	22,6	31,9
t39_E	Blok B toetspunt t39	15,00	30,1	24,2	21,0	30,3
t40_A	Blok B toetspunt t40	3,00	36,1	30,2	27,0	36,3
t40_B	Blok B toetspunt t40	6,00	36,8	30,8	27,7	37,0
t40_C	Blok B toetspunt t40	9,00	37,8	31,8	28,6	37,9
t40_D	Blok B toetspunt t40	12,00	39,0	33,0	29,8	39,2
t40_E	Blok B toetspunt t40	15,00	40,6	34,6	31,5	40,8
t41_A	Blok B toetspunt t41	3,00	35,7	29,8	26,5	35,8
t41_B	Blok B toetspunt t41	6,00	36,3	30,4	27,1	36,5
t41_C	Blok B toetspunt t41	9,00	37,2	31,2	28,0	37,3
t41_D	Blok B toetspunt t41	12,00	38,3	32,2	29,2	38,5
t41_E	Blok B toetspunt t41	15,00	40,5	34,4	31,3	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Marconilaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t42_A	Blok B toetspunt t42	3,00	34,5	28,5	25,3	34,6
t42_B	Blok B toetspunt t42	6,00	35,5	29,4	26,4	35,7
t42_C	Blok B toetspunt t42	9,00	37,6	31,5	28,5	37,8
t42_D	Blok B toetspunt t42	12,00	38,7	32,5	29,5	38,8
t42_E	Blok B toetspunt t42	15,00	40,3	34,2	31,2	40,5
t43_E	Blok B toetspunt t43	15,00	30,7	24,8	21,5	30,8
t44_E	Blok B toetspunt t44	15,00	31,1	25,2	21,9	31,3
t45_A	Blok B toetspunt t45	3,00	36,1	30,1	26,9	36,2
t45_B	Blok B toetspunt t45	6,00	37,3	31,2	28,2	37,5
t45_C	Blok B toetspunt t45	9,00	39,3	33,0	30,1	39,4
t45_D	Blok B toetspunt t45	12,00	42,4	36,2	33,3	42,6
t45_E	Blok B toetspunt t45	15,00	48,2	42,3	39,1	48,4
t46_A	Blok B toetspunt t46	3,00	35,7	29,7	26,6	35,9
t46_B	Blok B toetspunt t46	6,00	36,9	30,8	27,8	37,1
t46_C	Blok B toetspunt t46	9,00	38,8	32,6	29,6	38,9
t46_D	Blok B toetspunt t46	12,00	41,1	34,9	32,0	41,3
t46_E	Blok B toetspunt t46	15,00	43,8	37,6	34,6	43,9
t47_A	Blok B toetspunt t47	3,00	32,7	26,8	23,5	32,9
t47_B	Blok B toetspunt t47	6,00	33,4	27,4	24,3	33,6
t47_C	Blok B toetspunt t47	9,00	34,5	28,5	25,4	34,7
t47_D	Blok B toetspunt t47	12,00	35,0	28,9	25,9	35,2
t47_E	Blok B toetspunt t47	15,00	36,0	29,9	26,9	36,2
t48_A	Blok B toetspunt t48	3,00	34,2	28,3	25,0	34,3
t48_B	Blok B toetspunt t48	6,00	34,7	28,9	25,6	34,9
t48_C	Blok B toetspunt t48	9,00	35,1	29,3	26,0	35,3
t48_D	Blok B toetspunt t48	12,00	35,1	29,2	25,9	35,2
t48_E	Blok B toetspunt t48	15,00	35,1	29,2	25,9	35,3
t49_A	Blok B toetspunt t49	3,00	35,3	29,5	26,2	35,5
t49_B	Blok B toetspunt t49	6,00	36,0	30,1	26,8	36,1
t49_C	Blok B toetspunt t49	9,00	36,3	30,4	27,1	36,5
t49_D	Blok B toetspunt t49	12,00	36,3	30,4	27,1	36,4
t49_E	Blok B toetspunt t49	15,00	36,2	30,3	27,1	36,4
t50_A	Blok B toetspunt t50	3,00	38,2	32,3	29,0	38,4
t50_B	Blok B toetspunt t50	6,00	39,0	33,0	29,8	39,2
t50_C	Blok B toetspunt t50	9,00	40,1	34,0	30,9	40,2
t50_D	Blok B toetspunt t50	12,00	44,3	38,1	35,2	44,5
t50_E	Blok B toetspunt t50	15,00	50,7	44,8	41,5	50,8

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,30	64,1	58,2	54,9	64,3
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,30	63,8	57,9	54,7	64,0
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,30	63,5	57,6	54,4	63,7
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,30	63,2	57,3	54,1	63,4
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,30	62,9	56,9	53,7	63,1
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,30	62,6	56,6	53,4	62,7
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,30	62,3	56,3	53,1	62,4
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,30	62,0	56,0	52,8	62,1
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,30	61,6	55,7	52,5	61,8
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,30	65,2	59,3	56,0	65,4
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,30	64,8	58,9	55,7	65,0
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,30	64,5	58,5	55,3	64,6
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,30	64,1	58,2	54,9	64,3
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,30	63,7	57,7	54,5	63,9
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,30	63,3	57,3	54,1	63,4
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,30	62,9	56,9	53,7	63,1
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,30	62,5	56,6	53,4	62,7
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,30	58,5	52,5	49,3	58,7
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,30	58,4	52,4	49,2	58,6
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,30	58,9	52,9	49,7	59,1
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,30	60,8	54,9	51,7	61,0
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,30	61,7	55,8	52,6	61,9
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,30	61,8	55,8	52,6	62,0
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,30	61,4	55,5	52,3	61,6
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,30	61,1	55,1	51,9	61,2
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,30	37,1	30,8	28,0	37,2
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,30	40,0	33,8	30,9	40,2
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,30	44,7	38,7	35,5	44,8
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,30	49,1	43,2	40,0	49,3
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,30	49,4	43,5	40,2	49,5
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,30	49,8	43,9	40,6	50,0
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,30	49,8	43,9	40,7	50,0
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,30	49,8	43,9	40,6	50,0
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,30	35,4	29,2	26,3	35,6
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,30	37,4	31,1	28,2	37,5
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,30	40,3	34,2	31,1	40,4
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,30	45,9	40,0	36,7	46,1
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,30	48,5	42,6	39,3	48,6
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,30	49,2	43,3	40,0	49,4
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,30	49,4	43,5	40,2	49,6
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,30	49,5	43,6	40,3	49,6
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,30	49,4	43,5	40,2	49,6
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,30	48,3	42,2	39,2	48,5
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,30	41,9	35,7	32,8	42,0
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,30	61,0	55,0	51,9	61,2
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,30	60,8	54,8	51,7	61,0
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,30	60,6	54,6	51,5	60,8
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,30	60,4	54,4	51,2	60,5
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,30	60,1	54,1	50,9	60,2
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,30	59,8	53,8	50,6	59,9
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,30	59,5	53,5	50,3	59,6
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,30	59,2	53,2	50,0	59,4
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,30	58,9	52,9	49,8	59,1
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,30	61,8	55,9	52,7	62,0
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,30	61,6	55,7	52,5	61,8
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,30	61,4	55,4	52,2	61,5
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,30	61,1	55,1	51,9	61,2
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,30	60,8	54,8	51,6	60,9
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,30	60,4	54,5	51,3	60,6
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,30	60,1	54,2	51,0	60,3
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,30	59,8	53,8	50,7	60,0
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,30	59,5	53,5	50,3	59,7
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,30	62,3	56,4	53,1	62,5
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,30	62,1	56,1	52,9	62,2
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,30	61,8	55,9	52,6	62,0
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,30	61,5	55,6	52,3	61,7
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,30	61,2	55,3	52,1	61,4
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,30	60,9	54,9	51,7	61,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,30	60,6	54,6	51,4	60,8
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,30	60,3	54,3	51,1	60,5
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,30	60,0	54,0	50,8	60,1
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,30	59,1	53,2	50,0	59,3
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,30	58,4	52,4	49,2	58,6
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,30	58,3	52,3	49,1	58,4
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,30	58,2	52,3	49,1	58,4
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,30	58,0	52,1	48,8	58,2
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,30	57,8	51,9	48,7	58,0
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,30	62,7	56,7	53,5	62,8
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,30	62,5	56,4	53,3	62,6
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,30	62,2	56,2	53,1	62,4
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,30	62,0	55,9	52,8	62,1
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,30	61,7	55,7	52,5	61,8
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,30	61,4	55,4	52,3	61,6
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,30	61,2	55,1	52,0	61,3
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,30	60,9	54,9	51,7	61,0
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,30	60,6	54,6	51,5	60,8
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,30	60,3	54,3	51,2	60,5
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,30	60,1	54,0	50,9	60,2
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,30	59,8	53,8	50,7	60,0
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,30	59,6	53,6	50,4	59,7
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,30	59,3	53,3	50,1	59,4
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,30	59,0	53,0	49,9	59,2
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,30	34,6	28,4	25,5	34,8
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,30	36,7	30,6	27,6	36,9
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,30	40,0	34,0	30,8	40,2
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,30	43,7	37,8	34,5	43,8
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,30	44,4	38,6	35,2	44,6
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,30	45,1	39,2	35,9	45,2
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,30	45,2	39,3	36,0	45,3
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,30	45,3	39,4	36,1	45,5
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,30	45,4	39,5	36,2	45,5
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,30	45,0	39,2	35,9	45,2
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,30	45,0	39,2	35,9	45,2
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,30	45,1	39,2	35,9	45,2
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,30	44,8	38,9	35,6	45,0
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,30	44,8	38,9	35,6	45,0
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,30	44,7	38,9	35,6	44,9
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,30	35,7	29,5	26,6	35,9
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,30	38,4	32,2	29,2	38,5
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,30	40,9	34,8	31,7	41,0
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,30	45,2	39,3	36,0	45,3
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,30	47,8	41,9	38,6	48,0
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,30	48,8	42,9	39,6	48,9
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,30	49,1	43,2	40,0	49,3
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,30	49,3	43,4	40,1	49,4
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,30	49,1	43,2	40,0	49,3
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,30	53,8	47,8	44,7	54,0
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,30	56,4	50,4	47,2	56,5
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,30	56,4	50,5	47,3	56,6
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,30	56,8	50,8	47,6	56,9
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,30	57,1	51,1	47,9	57,2
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,30	57,2	51,3	48,1	57,4
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,30	57,2	51,2	48,0	57,3
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,30	42,4	36,3	33,2	42,5
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,30	46,8	40,8	37,6	46,9
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,30	50,0	44,1	40,9	50,2
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,30	52,4	46,4	43,3	52,6
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,30	53,4	47,4	44,2	53,5
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,30	54,0	48,0	44,8	54,2
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,30	54,4	48,5	45,3	54,6
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,30	54,8	48,7	45,7	55,0
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,30	55,0	49,0	45,9	55,2
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,30	55,0	49,0	45,9	55,2
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,30	54,9	48,9	45,8	55,1
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,30	54,9	48,8	45,7	55,0
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,30	54,8	48,8	45,7	55,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,30	55,0	48,9	45,8	55,1
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,30	55,1	49,0	45,9	55,2
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,30	55,0	48,9	45,8	55,1
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,30	55,0	49,0	45,9	55,2
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,30	32,8	26,7	23,6	32,9
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,30	32,7	26,5	23,5	32,8
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,30	36,3	30,2	27,1	36,4
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,30	37,6	31,6	28,5	37,8
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,30	38,1	32,1	29,0	38,3
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,30	38,4	32,4	29,3	38,6
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,30	38,7	32,6	29,5	38,8
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,30	38,9	32,9	29,8	39,1
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,30	37,2	31,1	28,0	37,3
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,30	35,9	29,8	26,8	36,1
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,30	33,1	27,1	24,0	33,3
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,30	33,2	27,0	24,1	33,4
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,30	38,4	32,4	29,2	38,5
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,30	40,0	34,0	30,8	40,1
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,30	40,7	34,7	31,6	40,9
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,30	41,0	35,0	31,8	41,2
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,30	41,2	35,1	32,0	41,3
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,30	41,1	35,1	32,0	41,3
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,30	40,0	34,0	30,9	40,2
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,30	38,5	32,4	29,4	38,7
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,30	35,9	29,8	26,7	36,0
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,30	36,8	30,7	27,6	36,9
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,30	37,3	31,1	28,1	37,4
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,30	38,6	32,5	29,4	38,7
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,30	41,2	35,1	32,0	41,3
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,30	44,0	38,1	34,9	44,2
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,30	46,3	40,5	37,2	46,5
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,30	47,5	41,7	38,3	47,7
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,30	48,3	42,4	39,1	48,4
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,30	48,7	42,8	39,5	48,8
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,30	61,8	55,8	52,7	62,0
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,30	61,6	55,6	52,5	61,8
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,30	61,4	55,4	52,3	61,6
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,30	61,2	55,2	52,1	61,4
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,30	60,9	54,9	51,8	61,1
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,30	60,7	54,6	51,5	60,8
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,30	60,4	54,4	51,3	60,6
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,30	60,2	54,1	51,0	60,3
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,30	59,9	53,9	50,8	60,1
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,30	59,7	53,7	50,6	59,9
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,30	59,5	53,5	50,4	59,7
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,30	59,2	53,2	50,1	59,4
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,30	59,0	53,0	49,9	59,2
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,30	58,8	52,8	49,6	58,9
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,30	58,5	52,5	49,4	58,7
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,30	58,9	52,8	49,8	59,1
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,30	58,8	52,6	49,6	58,9
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,30	58,5	52,4	49,4	58,7
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,30	58,3	52,2	49,2	58,5
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,30	58,0	51,9	48,9	58,2
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,30	57,7	51,6	48,6	57,9
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,30	57,4	51,3	48,3	57,6
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,30	57,2	51,1	48,1	57,3
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,30	56,9	50,8	47,8	57,1
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,30	56,7	50,6	47,5	56,8
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,30	56,4	50,3	47,3	56,6
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,30	56,1	50,0	47,0	56,3
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,30	55,9	49,8	46,8	56,1
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,30	55,7	49,6	46,6	55,8
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,30	55,5	49,4	46,3	55,6
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,30	48,6	42,5	39,5	48,8
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,30	48,7	42,6	39,5	48,8
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,30	48,7	42,6	39,6	48,8
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,30	48,9	42,8	39,7	49,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,30	48,0	41,9	38,9	48,2
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,30	47,4	41,3	38,3	47,6
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,30	46,6	40,5	37,4	46,7
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,30	46,5	40,4	37,3	46,6
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,30	46,4	40,3	37,2	46,5
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,30	46,4	40,3	37,2	46,5
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,30	46,3	40,2	37,2	46,5
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,30	45,8	39,8	36,6	46,0
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,30	45,9	39,8	36,8	46,1
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,30	45,8	39,7	36,6	45,9
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,30	45,7	39,6	36,5	45,8
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,30	53,9	47,8	44,8	54,1
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,30	53,9	47,8	44,8	54,0
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,30	53,8	47,7	44,7	54,0
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,30	53,7	47,7	44,6	53,9
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,30	53,8	47,7	44,6	53,9
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,30	53,6	47,5	44,5	53,8
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,30	53,3	47,2	44,1	53,4
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,30	53,1	47,1	44,0	53,3
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,30	53,0	46,9	43,8	53,1
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,30	52,6	46,6	43,5	52,8
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,30	52,7	46,6	43,6	52,9
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,30	52,4	46,4	43,3	52,6
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,30	52,3	46,2	43,2	52,5
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,30	52,1	46,1	43,0	52,3
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,30	52,0	45,9	42,8	52,1
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,30	58,3	52,2	49,2	58,5
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,30	58,2	52,1	49,1	58,4
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,30	58,1	52,0	49,0	58,3
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,30	58,0	51,9	48,9	58,2
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,30	57,9	51,8	48,8	58,0
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,30	57,7	51,6	48,6	57,9
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,30	57,5	51,4	48,3	57,6
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,30	57,3	51,2	48,2	57,5
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,30	57,1	51,0	48,0	57,3
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,30	56,6	50,5	47,4	56,7
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,30	56,7	50,6	47,5	56,8
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,30	56,5	50,4	47,3	56,6
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,30	56,2	50,2	47,1	56,4
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,30	56,0	50,0	46,9	56,2
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,30	55,8	49,8	46,7	56,0
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,30	58,9	52,8	49,7	59,0
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,30	58,8	52,7	49,6	58,9
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,30	58,6	52,6	49,5	58,8
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,30	58,5	52,5	49,4	58,7
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,30	58,4	52,3	49,3	58,5
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,30	58,2	52,2	49,1	58,4
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,30	58,1	52,0	48,9	58,2
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,30	57,9	51,8	48,7	58,0
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,30	57,7	51,6	48,6	57,9
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,30	57,4	51,4	48,3	57,6
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,30	57,2	51,2	48,1	57,4
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,30	57,0	51,0	47,9	57,2
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,30	56,8	50,8	47,7	57,0
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,30	56,6	50,6	47,5	56,8
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,30	56,5	50,4	47,3	56,6
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,30	57,4	51,3	48,2	57,5
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,30	57,3	51,2	48,1	57,4
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,30	57,1	51,0	48,0	57,3
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,30	57,0	51,0	47,9	57,2
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,30	56,9	50,8	47,8	57,1
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,30	56,8	50,7	47,6	56,9
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,30	56,5	50,4	47,4	56,7
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,30	56,3	50,2	47,2	56,5
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,30	56,1	50,0	47,0	56,3
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,30	55,9	49,8	46,8	56,1
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,30	55,7	49,6	46,6	55,9
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,30	55,5	49,4	46,4	55,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,30	55,3	49,2	46,2	55,5
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,30	55,1	49,0	46,0	55,3
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,30	54,9	48,9	45,8	55,1
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,30	33,8	27,9	24,6	34,0
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,30	35,7	29,8	26,5	35,8
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,30	35,9	30,0	26,7	36,0
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,30	36,5	30,6	27,3	36,7
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,30	36,7	30,8	27,6	36,9
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,30	36,8	30,8	27,6	36,9
t28_A	Blok B toetspunt t28	3,00	54,8	48,9	45,6	55,0
t28_B	Blok B toetspunt t28	6,00	56,0	50,0	46,8	56,1
t28_C	Blok B toetspunt t28	9,00	56,0	50,1	46,9	56,2
t28_D	Blok B toetspunt t28	12,00	56,0	50,0	46,8	56,1
t29_A	Blok B toetspunt t29	3,00	52,5	46,6	43,3	52,7
t29_B	Blok B toetspunt t29	6,00	53,8	47,9	44,7	54,0
t29_C	Blok B toetspunt t29	9,00	54,1	48,2	45,0	54,3
t29_D	Blok B toetspunt t29	12,00	54,1	48,2	44,9	54,3
t30_A	Blok B toetspunt t30	3,00	31,5	25,5	22,4	31,7
t30_B	Blok B toetspunt t30	6,00	32,8	26,7	23,6	32,9
t30_C	Blok B toetspunt t30	9,00	34,3	28,1	25,2	34,5
t30_D	Blok B toetspunt t30	12,00	35,7	29,5	26,6	35,9
t31_A	Blok B toetspunt t31	3,00	35,0	28,9	25,8	35,1
t31_B	Blok B toetspunt t31	6,00	36,2	30,1	27,1	36,4
t31_C	Blok B toetspunt t31	9,00	37,6	31,4	28,5	37,7
t31_D	Blok B toetspunt t31	12,00	39,6	33,4	30,4	39,7
t32_A	Blok B toetspunt t32	3,00	51,5	45,6	42,4	51,7
t32_B	Blok B toetspunt t32	6,00	52,8	46,9	43,7	53,0
t32_C	Blok B toetspunt t32	9,00	53,2	47,2	44,1	53,4
t32_D	Blok B toetspunt t32	12,00	53,5	47,5	44,4	53,7
t33_A	Blok B toetspunt t33	3,00	50,3	44,4	41,1	50,5
t33_B	Blok B toetspunt t33	6,00	51,5	45,6	42,4	51,7
t33_C	Blok B toetspunt t33	9,00	52,2	46,3	43,0	52,4
t33_D	Blok B toetspunt t33	12,00	52,2	46,3	43,1	52,4
t34_A	Blok B toetspunt t34	3,00	48,4	42,5	39,2	48,5
t34_B	Blok B toetspunt t34	6,00	49,4	43,5	40,2	49,6
t34_C	Blok B toetspunt t34	9,00	50,4	44,5	41,2	50,6
t34_D	Blok B toetspunt t34	12,00	50,5	44,6	41,4	50,7
t35_A	Blok B toetspunt t35	3,00	29,9	23,8	20,7	30,0
t35_B	Blok B toetspunt t35	6,00	30,9	24,8	21,8	31,1
t35_C	Blok B toetspunt t35	9,00	30,8	24,8	21,7	31,0
t35_D	Blok B toetspunt t35	12,00	28,6	22,6	19,4	28,8
t36_A	Blok B toetspunt t36	3,00	32,1	26,0	22,9	32,2
t36_B	Blok B toetspunt t36	6,00	32,9	26,8	23,7	33,0
t36_C	Blok B toetspunt t36	9,00	34,1	28,0	25,0	34,3
t36_D	Blok B toetspunt t36	12,00	35,0	28,8	25,8	35,1
t37_A	Blok B toetspunt t37	3,00	35,0	29,0	25,9	35,2
t37_B	Blok B toetspunt t37	6,00	36,1	30,0	26,9	36,2
t37_C	Blok B toetspunt t37	9,00	37,6	31,4	28,5	37,8
t37_D	Blok B toetspunt t37	12,00	40,6	34,4	31,5	40,8
t38_A	Blok B toetspunt t38	3,00	28,5	22,4	19,4	28,7
t38_B	Blok B toetspunt t38	6,00	27,5	21,4	18,4	27,7
t38_C	Blok B toetspunt t38	9,00	25,5	19,2	16,4	25,6
t38_D	Blok B toetspunt t38	12,00	24,9	18,6	15,8	25,1
t39_A	Blok B toetspunt t39	3,00	28,4	22,2	19,2	28,5
t39_B	Blok B toetspunt t39	6,00	29,5	23,4	20,4	29,6
t39_C	Blok B toetspunt t39	9,00	25,8	19,6	16,7	26,0
t39_D	Blok B toetspunt t39	12,00	27,4	21,3	18,3	27,6
t39_E	Blok B toetspunt t39	15,00	26,3	20,2	17,1	26,4
t40_A	Blok B toetspunt t40	3,00	35,1	29,1	25,9	35,2
t40_B	Blok B toetspunt t40	6,00	35,9	29,9	26,7	36,1
t40_C	Blok B toetspunt t40	9,00	36,8	30,8	27,7	37,0
t40_D	Blok B toetspunt t40	12,00	37,9	31,8	28,8	38,0
t40_E	Blok B toetspunt t40	15,00	39,1	33,0	30,0	39,3
t41_A	Blok B toetspunt t41	3,00	34,6	28,7	25,5	34,8
t41_B	Blok B toetspunt t41	6,00	35,4	29,5	26,3	35,6
t41_C	Blok B toetspunt t41	9,00	36,3	30,2	27,1	36,4
t41_D	Blok B toetspunt t41	12,00	37,3	31,2	28,2	37,5
t41_E	Blok B toetspunt t41	15,00	39,4	33,2	30,3	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t42_A	Blok B toetspunt t42	3,00	33,3	27,2	24,1	33,4
t42_B	Blok B toetspunt t42	6,00	34,5	28,3	25,4	34,7
t42_C	Blok B toetspunt t42	9,00	36,7	30,5	27,6	36,8
t42_D	Blok B toetspunt t42	12,00	37,6	31,3	28,5	37,8
t42_E	Blok B toetspunt t42	15,00	39,6	33,4	30,5	39,8
t43_E	Blok B toetspunt t43	15,00	25,8	19,7	16,7	26,0
t44_E	Blok B toetspunt t44	15,00	27,1	21,0	18,0	27,3
t45_A	Blok B toetspunt t45	3,00	35,3	29,2	26,1	35,4
t45_B	Blok B toetspunt t45	6,00	36,7	30,5	27,6	36,9
t45_C	Blok B toetspunt t45	9,00	38,7	32,4	29,6	38,8
t45_D	Blok B toetspunt t45	12,00	41,6	35,3	32,5	41,7
t45_E	Blok B toetspunt t45	15,00	47,3	41,3	38,2	47,5
t46_A	Blok B toetspunt t46	3,00	34,7	28,6	25,5	34,8
t46_B	Blok B toetspunt t46	6,00	36,1	29,9	27,0	36,2
t46_C	Blok B toetspunt t46	9,00	37,9	31,7	28,8	38,1
t46_D	Blok B toetspunt t46	12,00	40,1	33,8	31,0	40,3
t46_E	Blok B toetspunt t46	15,00	42,9	36,7	33,8	43,1
t47_A	Blok B toetspunt t47	3,00	31,2	25,2	22,1	31,4
t47_B	Blok B toetspunt t47	6,00	32,1	26,1	23,0	32,3
t47_C	Blok B toetspunt t47	9,00	33,4	27,3	24,2	33,5
t47_D	Blok B toetspunt t47	12,00	33,9	27,7	24,8	34,1
t47_E	Blok B toetspunt t47	15,00	35,1	28,9	25,9	35,2
t48_A	Blok B toetspunt t48	3,00	33,2	27,3	24,1	33,4
t48_B	Blok B toetspunt t48	6,00	34,0	28,1	24,9	34,2
t48_C	Blok B toetspunt t48	9,00	34,5	28,5	25,3	34,6
t48_D	Blok B toetspunt t48	12,00	34,4	28,5	25,3	34,6
t48_E	Blok B toetspunt t48	15,00	34,4	28,5	25,3	34,6
t49_A	Blok B toetspunt t49	3,00	34,8	28,8	25,6	34,9
t49_B	Blok B toetspunt t49	6,00	35,5	29,6	26,4	35,7
t49_C	Blok B toetspunt t49	9,00	35,9	29,9	26,7	36,1
t49_D	Blok B toetspunt t49	12,00	35,8	29,9	26,7	36,0
t49_E	Blok B toetspunt t49	15,00	35,7	29,8	26,6	35,9
t50_A	Blok B toetspunt t50	3,00	37,8	31,8	28,6	37,9
t50_B	Blok B toetspunt t50	6,00	38,7	32,7	29,5	38,8
t50_C	Blok B toetspunt t50	9,00	39,7	33,5	30,6	39,9
t50_D	Blok B toetspunt t50	12,00	43,4	37,2	34,3	43,5
t50_E	Blok B toetspunt t50	15,00	48,8	42,8	39,7	49,0

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,30	50,5	45,0	41,3	50,7
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,30	51,1	45,5	41,8	51,3
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,30	51,3	45,8	42,1	51,5
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,30	51,6	46,1	42,3	51,8
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,30	51,7	46,2	42,5	51,9
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,30	51,8	46,3	42,6	52,0
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,30	51,9	46,4	42,6	52,1
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,30	52,1	46,5	42,8	52,3
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,30	52,2	46,7	42,9	52,4
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,30	49,7	44,1	40,4	49,9
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,30	50,1	44,6	40,9	50,3
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,30	50,6	45,1	41,4	50,8
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,30	50,8	45,3	41,6	51,0
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,30	51,0	45,5	41,8	51,2
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,30	51,1	45,6	41,9	51,3
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,30	51,2	45,7	42,0	51,4
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,30	50,7	45,2	41,4	50,9
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,30	44,7	39,2	35,5	44,9
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,30	46,2	40,6	36,9	46,4
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,30	50,3	44,8	41,1	50,5
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,30	51,7	46,2	42,5	51,9
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,30	51,8	46,3	42,6	52,0
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,30	51,9	46,4	42,7	52,1
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,30	51,9	46,4	42,7	52,1
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,30	51,4	45,9	42,2	51,6
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,30	31,7	25,9	22,5	31,8
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,30	37,0	31,3	27,8	37,2
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,30	46,0	40,6	36,8	46,2
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,30	48,8	43,3	39,5	49,0
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,30	49,2	43,7	40,0	49,4
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,30	49,4	43,9	40,2	49,6
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,30	49,4	43,9	40,2	49,6
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,30	49,4	43,9	40,2	49,6
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,30	33,3	27,5	24,1	33,4
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,30	36,3	30,6	27,1	36,5
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,30	42,0	36,5	32,8	42,2
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,30	47,4	41,9	38,1	47,6
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,30	49,2	43,8	40,0	49,4
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,30	50,0	44,5	40,7	50,2
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,30	50,1	44,6	40,9	50,3
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,30	50,2	44,7	41,0	50,4
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,30	50,2	44,7	41,0	50,4
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,30	44,3	38,8	35,1	44,5
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,30	39,2	33,6	30,0	39,4
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,30	37,4	31,9	28,2	37,6
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,30	37,9	32,4	28,7	38,1
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,30	38,4	32,9	29,2	38,6
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,30	38,9	33,4	29,6	39,1
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,30	38,9	33,4	29,7	39,1
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,30	39,0	33,5	29,7	39,2
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,30	38,9	33,4	29,7	39,1
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,30	38,9	33,4	29,7	39,1
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,30	38,9	33,4	29,7	39,1
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,30	34,6	29,1	25,3	34,8
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,30	35,0	29,5	25,8	35,2
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,30	35,5	30,0	26,3	35,7
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,30	35,9	30,4	26,7	36,1
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,30	36,0	30,5	26,8	36,2
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,30	36,0	30,5	26,8	36,2
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,30	36,0	30,5	26,7	36,2
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,30	35,9	30,4	26,7	36,1
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,30	35,9	30,4	26,7	36,1
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,30	27,3	21,7	18,1	27,5
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,30	26,7	21,2	17,5	26,9
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,30	25,7	20,1	16,5	25,9
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,30	24,9	19,3	15,7	25,1
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,30	25,1	19,4	15,9	25,3
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,30	25,4	19,6	16,2	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,30	26,7	20,8	17,5	26,9
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,30	31,3	25,5	22,2	31,5
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,30	36,4	30,7	27,2	36,6
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,30	45,3	39,9	36,1	45,5
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,30	47,6	42,1	38,4	47,8
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,30	47,8	42,3	38,6	48,0
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,30	47,2	41,7	38,0	47,4
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,30	47,2	41,7	38,0	47,4
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,30	47,2	41,6	37,9	47,4
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,30	51,2	45,7	41,9	51,4
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,30	51,3	45,9	42,1	51,5
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,30	51,4	45,9	42,2	51,6
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,30	51,5	46,0	42,2	51,7
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,30	51,5	46,0	42,2	51,7
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,30	51,5	46,0	42,3	51,7
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,30	51,7	46,2	42,5	51,9
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,30	51,9	46,4	42,7	52,1
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,30	52,0	46,5	42,8	52,2
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,30	52,1	46,6	42,8	52,3
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,30	52,1	46,6	42,8	52,3
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,30	52,0	46,5	42,8	52,2
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,30	52,0	46,5	42,8	52,2
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,30	51,9	46,4	42,7	52,1
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,30	51,9	46,4	42,6	52,1
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,30	33,7	27,9	24,5	33,8
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,30	36,0	30,3	26,8	36,2
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,30	41,0	35,5	31,8	41,2
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,30	44,8	39,3	35,5	45,0
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,30	46,6	41,2	37,4	46,8
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,30	47,0	41,5	37,8	47,2
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,30	47,3	41,8	38,0	47,5
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,30	47,3	41,8	38,1	47,5
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,30	47,3	41,8	38,1	47,5
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,30	47,3	41,8	38,1	47,5
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,30	47,3	41,8	38,1	47,5
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,30	47,3	41,8	38,0	47,5
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,30	47,2	41,7	38,0	47,4
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,30	47,2	41,7	38,0	47,4
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,30	47,2	41,7	38,0	47,4
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,30	33,3	27,5	24,1	33,4
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,30	35,8	30,0	26,6	35,9
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,30	39,1	33,5	29,9	39,3
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,30	45,9	40,4	36,6	46,1
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,30	48,9	43,4	39,6	49,1
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,30	49,7	44,2	40,4	49,9
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,30	50,0	44,5	40,7	50,2
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,30	50,1	44,6	40,8	50,3
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,30	50,1	44,6	40,8	50,3
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,30	38,7	33,1	29,5	38,9
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,30	46,3	40,8	37,0	46,5
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,30	48,2	42,8	39,0	48,4
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,30	48,4	42,9	39,2	48,6
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,30	48,2	42,7	39,0	48,4
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,30	47,3	41,8	38,1	47,5
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,30	47,3	41,8	38,0	47,5
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,30	42,9	37,4	33,7	43,1
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,30	48,7	43,3	39,5	48,9
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,30	48,4	42,9	39,2	48,6
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,30	48,4	42,9	39,2	48,6
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,30	48,4	42,9	39,1	48,6
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,30	47,9	42,4	38,7	48,1
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,30	47,9	42,4	38,7	48,1
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,30	34,4	28,8	25,2	34,6
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,30	35,3	29,6	26,1	35,5
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,30	36,4	30,7	27,2	36,6
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,30	37,9	32,2	28,7	38,1
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,30	39,8	34,2	30,6	40,0
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,30	42,7	37,1	33,4	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,30	45,0	39,5	35,8	45,2
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,30	45,3	39,8	36,1	45,5
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,30	46,3	40,8	37,1	46,5
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,30	48,0	42,5	38,7	48,2
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,30	29,2	23,4	20,1	29,4
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,30	30,2	24,4	21,0	30,4
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,30	31,6	25,8	22,5	31,8
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,30	33,9	28,1	24,7	34,1
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,30	34,4	28,7	25,2	34,6
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,30	36,0	30,3	26,8	36,2
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,30	37,9	32,3	28,7	38,1
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,30	40,2	34,6	30,9	40,4
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,30	41,9	36,4	32,7	42,1
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,30	43,3	37,8	34,0	43,5
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,30	30,2	24,4	21,0	30,4
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,30	31,3	25,5	22,1	31,5
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,30	32,4	26,6	23,2	32,6
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,30	34,2	28,4	25,0	34,3
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,30	33,6	27,8	24,4	33,8
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,30	34,8	29,1	25,6	35,0
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,30	36,3	30,6	27,1	36,5
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,30	38,5	32,9	29,3	38,7
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,30	40,7	35,2	31,5	40,9
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,30	42,2	36,8	33,0	42,4
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,30	29,8	24,0	20,6	29,9
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,30	31,1	25,3	21,9	31,3
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,30	33,2	27,4	24,0	33,4
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,30	36,3	30,6	27,1	36,5
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,30	41,6	36,1	32,4	41,8
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,30	44,0	38,5	34,8	44,2
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,30	46,4	40,9	37,2	46,6
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,30	47,4	42,0	38,2	47,6
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,30	47,7	42,3	38,5	47,9
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,30	47,9	42,4	38,7	48,1
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,30	48,5	43,0	39,2	48,7
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,30	48,5	43,1	39,3	48,7
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,30	48,6	43,1	39,4	48,8
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,30	48,6	43,1	39,4	48,8
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,30	48,5	43,0	39,3	48,7
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,30	48,5	43,0	39,2	48,7
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,30	48,4	43,0	39,2	48,6
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,30	48,4	42,9	39,2	48,6
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,30	48,3	42,8	39,1	48,5
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,30	48,1	42,6	38,9	48,3
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,30	48,0	42,5	38,8	48,2
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,30	47,9	42,4	38,7	48,1
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,30	47,8	42,3	38,6	48,0
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,30	47,7	42,2	38,5	47,9
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,30	47,5	42,0	38,2	47,7
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,30	52,3	46,8	43,0	52,5
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,30	52,4	46,9	43,1	52,6
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,30	52,4	46,9	43,2	52,6
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,30	52,4	46,9	43,2	52,6
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,30	52,4	46,9	43,2	52,6
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,30	52,9	47,4	43,7	53,1
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,30	53,0	47,5	43,8	53,2
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,30	53,0	47,5	43,7	53,2
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,30	52,9	47,5	43,7	53,1
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,30	52,9	47,4	43,7	53,1
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,30	52,8	47,3	43,6	53,0
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,30	52,8	47,3	43,5	53,0
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,30	49,7	44,2	40,5	49,9
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,30	50,0	44,5	40,8	50,2
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,30	50,0	44,5	40,8	50,2
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,30	50,4	44,9	41,2	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,30	50,7	45,2	41,5	50,9
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,30	51,2	45,7	42,0	51,4
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,30	51,6	46,1	42,3	51,8
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,30	52,0	46,6	42,8	52,2
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,30	52,4	47,0	43,2	52,6
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,30	52,8	47,3	43,5	53,0
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,30	52,8	47,3	43,6	53,0
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,30	52,8	47,3	43,5	53,0
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,30	52,8	47,3	43,5	53,0
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,30	51,3	45,8	42,0	51,5
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,30	51,3	45,8	42,1	51,5
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,30	51,4	45,9	42,2	51,6
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,30	51,6	46,1	42,4	51,8
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,30	51,9	46,4	42,7	52,1
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,30	52,3	46,8	43,0	52,5
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,30	52,5	47,0	43,2	52,7
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,30	52,7	47,3	43,5	52,9
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,30	52,8	47,3	43,5	53,0
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,30	52,5	47,0	43,3	52,7
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,30	49,5	44,0	40,3	49,7
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,30	49,6	44,1	40,4	49,8
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,30	49,7	44,2	40,5	49,9
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,30	49,9	44,4	40,7	50,1
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,30	51,2	45,7	42,0	51,4
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,30	51,9	46,4	42,6	52,1
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,30	52,2	46,7	43,0	52,4
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,30	52,4	46,9	43,2	52,6
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,30	52,5	47,1	43,3	52,7
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,30	52,7	47,2	43,4	52,9
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,30	52,6	47,1	43,3	52,8
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,30	52,4	46,9	43,2	52,6
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,30	51,0	45,5	41,8	51,2
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,30	51,0	45,6	41,8	51,2
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,30	51,1	45,6	41,9	51,3
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,30	51,2	45,7	42,0	51,4
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,30	52,2	46,7	42,9	52,4
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,30	52,7	47,3	43,5	52,9
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,30	52,8	47,3	43,6	53,0
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,30	52,6	47,1	43,3	52,8
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,30	52,5	47,0	43,2	52,7
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,30	52,4	46,9	43,1	52,6
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,30	52,3	46,8	43,0	52,5
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,30	52,2	46,7	42,9	52,4
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,30	52,0	46,5	42,7	52,2
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,30	45,7	40,2	36,5	45,9
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,30	45,9	40,4	36,7	46,1
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,30	46,3	40,8	37,1	46,5
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,30	47,1	41,6	37,9	47,3
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,30	48,3	42,8	39,1	48,5
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,30	51,0	45,5	41,7	51,2
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,30	52,0	46,5	42,7	52,2
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,30	52,4	47,0	43,2	52,6
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,30	52,6	47,2	43,4	52,8
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,30	52,7	47,2	43,4	52,9
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,30	52,7	47,2	43,5	52,9
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,30	52,7	47,2	43,5	52,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,30	52,8	47,3	43,5	53,0
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,30	52,7	47,3	43,5	52,9
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,30	52,6	47,1	43,4	52,8
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,30	45,9	40,4	36,6	46,1
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,30	46,3	40,8	37,0	46,5
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,30	46,8	41,3	37,6	47,0
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,30	47,1	41,6	37,8	47,3
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,30	47,2	41,8	38,0	47,4
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,30	47,4	41,9	38,1	47,6
t28_A	Blok B toetspunt t28	3,00	30,6	24,7	21,4	30,7
t28_B	Blok B toetspunt t28	6,00	31,6	25,8	22,4	31,8
t28_C	Blok B toetspunt t28	9,00	33,8	28,0	24,6	33,9
t28_D	Blok B toetspunt t28	12,00	35,0	29,2	25,8	35,2
t29_A	Blok B toetspunt t29	3,00	30,1	24,2	20,9	30,2
t29_B	Blok B toetspunt t29	6,00	31,2	25,4	22,0	31,4
t29_C	Blok B toetspunt t29	9,00	33,4	27,6	24,2	33,5
t29_D	Blok B toetspunt t29	12,00	33,6	27,8	24,4	33,8
t30_A	Blok B toetspunt t30	3,00	27,8	22,0	18,6	28,0
t30_B	Blok B toetspunt t30	6,00	28,4	22,6	19,2	28,5
t30_C	Blok B toetspunt t30	9,00	29,5	23,7	20,3	29,7
t30_D	Blok B toetspunt t30	12,00	30,0	24,1	20,8	30,1
t31_A	Blok B toetspunt t31	3,00	28,2	22,6	19,0	28,4
t31_B	Blok B toetspunt t31	6,00	28,6	22,8	19,4	28,8
t31_C	Blok B toetspunt t31	9,00	30,8	25,1	21,7	31,0
t31_D	Blok B toetspunt t31	12,00	36,2	30,5	27,0	36,4
t32_A	Blok B toetspunt t32	3,00	35,4	29,8	26,1	35,6
t32_B	Blok B toetspunt t32	6,00	35,7	30,1	26,5	35,9
t32_C	Blok B toetspunt t32	9,00	37,3	31,7	28,1	37,5
t32_D	Blok B toetspunt t32	12,00	40,0	34,3	30,8	40,1
t33_A	Blok B toetspunt t33	3,00	30,7	24,8	21,5	30,8
t33_B	Blok B toetspunt t33	6,00	31,0	25,1	21,8	31,1
t33_C	Blok B toetspunt t33	9,00	32,6	26,8	23,5	32,8
t33_D	Blok B toetspunt t33	12,00	31,7	25,9	22,6	31,9
t34_A	Blok B toetspunt t34	3,00	30,6	24,7	21,4	30,7
t34_B	Blok B toetspunt t34	6,00	30,6	24,8	21,5	30,8
t34_C	Blok B toetspunt t34	9,00	32,3	26,5	23,1	32,5
t34_D	Blok B toetspunt t34	12,00	32,3	26,5	23,1	32,5
t35_A	Blok B toetspunt t35	3,00	27,8	22,1	18,6	28,0
t35_B	Blok B toetspunt t35	6,00	28,1	22,3	18,9	28,3
t35_C	Blok B toetspunt t35	9,00	26,3	20,4	17,1	26,5
t35_D	Blok B toetspunt t35	12,00	26,1	20,2	16,9	26,3
t36_A	Blok B toetspunt t36	3,00	28,4	22,7	19,2	28,5
t36_B	Blok B toetspunt t36	6,00	28,4	22,7	19,2	28,6
t36_C	Blok B toetspunt t36	9,00	29,8	24,0	20,6	30,0
t36_D	Blok B toetspunt t36	12,00	31,0	25,1	21,8	31,1
t37_A	Blok B toetspunt t37	3,00	29,9	24,2	20,7	30,1
t37_B	Blok B toetspunt t37	6,00	30,4	24,6	21,2	30,5
t37_C	Blok B toetspunt t37	9,00	32,0	26,2	22,9	32,2
t37_D	Blok B toetspunt t37	12,00	34,6	28,8	25,4	34,8
t38_A	Blok B toetspunt t38	3,00	28,8	23,0	19,6	28,9
t38_B	Blok B toetspunt t38	6,00	28,4	22,5	19,2	28,6
t38_C	Blok B toetspunt t38	9,00	26,9	21,1	17,7	27,1
t38_D	Blok B toetspunt t38	12,00	27,1	21,2	17,9	27,2
t39_A	Blok B toetspunt t39	3,00	25,3	19,5	16,1	25,5
t39_B	Blok B toetspunt t39	6,00	27,1	21,3	17,9	27,3
t39_C	Blok B toetspunt t39	9,00	28,4	22,6	19,2	28,5
t39_D	Blok B toetspunt t39	12,00	29,7	24,0	20,5	29,9
t39_E	Blok B toetspunt t39	15,00	27,8	22,0	18,6	28,0
t40_A	Blok B toetspunt t40	3,00	29,4	23,7	20,2	29,6
t40_B	Blok B toetspunt t40	6,00	29,6	23,9	20,4	29,8
t40_C	Blok B toetspunt t40	9,00	30,6	24,8	21,4	30,8
t40_D	Blok B toetspunt t40	12,00	32,5	26,7	23,3	32,7
t40_E	Blok B toetspunt t40	15,00	35,1	29,4	26,0	35,3
t41_A	Blok B toetspunt t41	3,00	28,9	23,3	19,7	29,1
t41_B	Blok B toetspunt t41	6,00	28,9	23,2	19,8	29,1
t41_C	Blok B toetspunt t41	9,00	29,9	24,1	20,7	30,1
t41_D	Blok B toetspunt t41	12,00	31,3	25,5	22,1	31,5
t41_E	Blok B toetspunt t41	15,00	33,9	28,1	24,8	34,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 70 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t42_A	Blok B toetspunt t42	3,00	28,3	22,6	19,1	28,5
t42_B	Blok B toetspunt t42	6,00	28,6	22,8	19,4	28,7
t42_C	Blok B toetspunt t42	9,00	30,5	24,7	21,3	30,7
t42_D	Blok B toetspunt t42	12,00	32,0	26,2	22,8	32,2
t42_E	Blok B toetspunt t42	15,00	32,0	26,2	22,8	32,2
t43_E	Blok B toetspunt t43	15,00	29,0	23,2	19,8	29,1
t44_E	Blok B toetspunt t44	15,00	28,9	23,1	19,7	29,1
t45_A	Blok B toetspunt t45	3,00	28,3	22,7	19,1	28,5
t45_B	Blok B toetspunt t45	6,00	28,4	22,7	19,2	28,6
t45_C	Blok B toetspunt t45	9,00	30,2	24,4	21,0	30,4
t45_D	Blok B toetspunt t45	12,00	34,8	29,0	25,6	34,9
t45_E	Blok B toetspunt t45	15,00	40,8	35,3	31,6	41,0
t46_A	Blok B toetspunt t46	3,00	29,1	23,4	19,9	29,3
t46_B	Blok B toetspunt t46	6,00	29,3	23,6	20,1	29,5
t46_C	Blok B toetspunt t46	9,00	31,2	25,4	22,0	31,4
t46_D	Blok B toetspunt t46	12,00	34,2	28,4	25,0	34,4
t46_E	Blok B toetspunt t46	15,00	36,2	30,5	27,1	36,4
t47_A	Blok B toetspunt t47	3,00	27,2	21,4	18,0	27,4
t47_B	Blok B toetspunt t47	6,00	27,5	21,7	18,3	27,7
t47_C	Blok B toetspunt t47	9,00	28,3	22,5	19,1	28,4
t47_D	Blok B toetspunt t47	12,00	28,5	22,7	19,3	28,7
t47_E	Blok B toetspunt t47	15,00	28,9	23,1	19,7	29,1
t48_A	Blok B toetspunt t48	3,00	27,0	21,5	17,8	27,2
t48_B	Blok B toetspunt t48	6,00	26,5	21,0	17,3	26,7
t48_C	Blok B toetspunt t48	9,00	26,7	21,1	17,5	26,9
t48_D	Blok B toetspunt t48	12,00	26,5	20,9	17,3	26,7
t48_E	Blok B toetspunt t48	15,00	26,6	21,0	17,4	26,8
t49_A	Blok B toetspunt t49	3,00	26,2	20,6	16,9	26,4
t49_B	Blok B toetspunt t49	6,00	25,7	20,1	16,5	25,9
t49_C	Blok B toetspunt t49	9,00	25,8	20,3	16,6	26,0
t49_D	Blok B toetspunt t49	12,00	26,2	20,6	16,9	26,3
t49_E	Blok B toetspunt t49	15,00	26,4	20,8	17,2	26,6
t50_A	Blok B toetspunt t50	3,00	27,7	22,1	18,5	27,9
t50_B	Blok B toetspunt t50	6,00	27,5	21,8	18,2	27,6
t50_C	Blok B toetspunt t50	9,00	29,2	23,4	20,0	29,4
t50_D	Blok B toetspunt t50	12,00	37,0	31,2	27,8	37,2
t50_E	Blok B toetspunt t50	15,00	46,1	40,6	36,8	46,3

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,30	69,9	64,2	60,6	70,0
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,30	69,7	64,0	60,4	69,8
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,30	69,4	63,8	60,2	69,6
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,30	69,1	63,5	59,9	69,3
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,30	68,8	63,2	59,6	69,0
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,30	68,5	62,9	59,3	68,7
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,30	68,3	62,7	59,0	68,4
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,30	68,0	62,4	58,7	68,2
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,30	67,7	62,1	58,5	67,9
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,30	70,7	65,0	61,5	70,9
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,30	70,4	64,7	61,2	70,6
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,30	70,1	64,4	60,8	70,2
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,30	69,7	64,0	60,5	69,9
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,30	69,4	63,7	60,1	69,5
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,30	69,0	63,3	59,8	69,2
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,30	68,6	63,0	59,4	68,8
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,30	68,3	62,6	59,1	68,5
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,30	64,1	58,4	54,9	64,3
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,30	64,1	58,3	54,9	64,2
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,30	64,6	58,9	55,4	64,8
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,30	66,3	60,5	57,1	66,5
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,30	67,2	61,3	58,0	67,3
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,30	67,2	61,4	58,0	67,4
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,30	66,9	61,1	57,7	67,1
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,30	66,6	60,8	57,3	66,7
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,30	44,5	39,2	34,8	44,6
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,30	47,4	42,0	37,8	47,5
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,30	52,7	47,3	43,3	52,9
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,30	56,2	50,7	46,9	56,4
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,30	56,7	51,2	47,3	56,8
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,30	57,2	51,8	47,7	57,3
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,30	57,5	52,2	47,9	57,6
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,30	57,6	52,5	48,0	57,7
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,30	44,1	39,2	34,3	44,2
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,30	46,3	41,4	36,5	46,4
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,30	49,3	44,3	39,7	49,5
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,30	53,9	48,6	44,5	54,1
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,30	56,1	50,8	46,8	56,3
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,30	57,0	51,6	47,6	57,1
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,30	57,3	52,0	47,8	57,4
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,30	57,6	52,5	48,1	57,8
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,30	57,7	52,6	48,1	57,8
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,30	55,1	49,5	45,8	55,2
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,30	49,1	43,5	39,5	49,2
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,30	67,2	61,6	58,0	67,4
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,30	67,1	61,5	57,8	67,3
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,30	66,9	61,3	57,6	67,1
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,30	66,7	61,1	57,4	66,8
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,30	66,4	60,8	57,1	66,6
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,30	66,1	60,6	56,8	66,3
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,30	65,8	60,3	56,6	66,0
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,30	65,6	60,1	56,3	65,8
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,30	65,3	59,8	56,0	65,5
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,30	67,7	62,0	58,4	67,9
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,30	67,5	61,9	58,3	67,7
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,30	67,3	61,7	58,1	67,5
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,30	67,1	61,5	57,8	67,2
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,30	66,8	61,2	57,5	66,9
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,30	66,5	60,9	57,2	66,7
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,30	66,2	60,7	56,9	66,4
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,30	65,9	60,4	56,6	66,1
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,30	65,6	60,1	56,4	65,8
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,30	68,1	62,5	58,9	68,3
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,30	67,9	62,3	58,7	68,1
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,30	67,7	62,1	58,4	67,9
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,30	67,4	61,8	58,2	67,6
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,30	67,2	61,6	57,9	67,4
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,30	66,9	61,4	57,6	67,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,30	66,6	61,1	57,4	66,8
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,30	66,4	60,9	57,1	66,5
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,30	65,9	60,4	56,7	66,1
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,30	65,0	59,5	55,8	65,2
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,30	64,5	59,0	55,2	64,7
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,30	64,4	58,9	55,1	64,5
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,30	64,3	58,8	55,0	64,5
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,30	64,1	58,6	54,8	64,2
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,30	63,9	58,4	54,6	64,1
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,30	69,3	63,9	59,9	69,4
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,30	69,0	63,7	59,7	69,2
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,30	68,8	63,4	59,4	68,9
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,30	68,5	63,1	59,2	68,7
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,30	68,2	62,8	58,9	68,4
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,30	67,9	62,5	58,6	68,1
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,30	67,6	62,2	58,3	67,8
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,30	67,4	62,0	58,1	67,6
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,30	67,1	61,7	57,8	67,3
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,30	66,8	61,4	57,5	67,0
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,30	66,6	61,2	57,3	66,8
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,30	66,3	60,9	57,0	66,5
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,30	66,1	60,7	56,8	66,3
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,30	65,8	60,4	56,5	66,0
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,30	65,6	60,1	56,3	65,8
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,30	43,4	38,5	33,7	43,5
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,30	45,0	39,8	35,4	45,1
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,30	48,0	42,6	38,6	48,2
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,30	51,3	45,9	42,0	51,5
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,30	52,5	47,1	43,1	52,7
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,30	53,0	47,6	43,7	53,2
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,30	53,3	47,9	43,9	53,4
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,30	53,5	48,1	44,0	53,6
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,30	53,7	48,4	44,2	53,8
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,30	53,8	48,7	44,2	53,9
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,30	54,2	49,3	44,5	54,3
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,30	55,0	50,4	45,2	55,1
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,30	55,6	51,2	45,7	55,7
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,30	55,9	51,6	46,0	56,0
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,30	56,1	51,9	46,2	56,3
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,30	43,8	38,7	34,2	43,9
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,30	46,3	41,0	36,8	46,4
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,30	48,6	43,2	39,1	48,7
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,30	53,0	47,6	43,6	53,1
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,30	55,5	50,1	46,2	55,7
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,30	56,5	51,1	47,1	56,6
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,30	56,9	51,5	47,5	57,0
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,30	57,1	51,7	47,7	57,2
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,30	57,0	51,7	47,6	57,2
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,30	60,9	55,8	51,5	61,1
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,30	63,0	57,6	53,6	63,2
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,30	63,0	57,7	53,7	63,2
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,30	63,2	57,8	53,9	63,4
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,30	63,4	58,0	54,1	63,6
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,30	63,5	58,0	54,1	63,6
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,30	63,4	57,9	54,1	63,5
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,30	51,3	46,4	41,6	51,4
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,30	56,6	52,0	47,0	56,8
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,30	58,5	53,7	49,0	58,7
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,30	60,0	54,9	50,6	60,2
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,30	60,7	55,5	51,3	60,9
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,30	61,0	55,8	51,6	61,2
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,30	61,3	56,0	51,9	61,4
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,30	68,0	64,4	57,9	68,2
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,30	67,7	64,1	57,7	68,0
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,30	67,3	63,7	57,3	67,6
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,30	66,9	63,2	56,9	67,2
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,30	66,5	62,8	56,6	66,8
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,30	66,1	62,3	56,2	66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,30	65,8	61,9	55,9	66,0
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,30	65,5	61,5	55,6	65,7
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,30	65,2	61,2	55,3	65,4
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,30	65,0	60,9	55,2	65,2
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,30	59,6	56,4	49,4	59,9
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,30	59,9	56,7	49,6	60,1
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,30	62,4	59,2	52,2	62,7
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,30	62,4	59,2	52,2	62,7
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,30	62,1	58,9	51,9	62,4
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,30	61,8	58,6	51,6	62,1
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,30	61,3	58,0	51,1	61,6
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,30	60,9	57,7	50,7	61,2
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,30	60,5	57,2	50,3	60,8
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,30	60,1	56,9	49,9	60,4
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,30	53,7	50,4	43,5	54,0
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,30	54,1	50,8	43,9	54,4
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,30	56,1	52,7	45,9	56,3
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,30	57,9	54,6	47,7	58,2
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,30	59,6	56,3	49,4	59,9
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,30	60,4	57,2	50,2	60,7
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,30	60,3	57,0	50,1	60,6
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,30	60,0	56,7	49,8	60,3
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,30	59,6	56,3	49,4	59,9
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,30	59,4	56,1	49,2	59,6
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,30	43,0	37,8	33,3	43,1
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,30	44,0	38,8	34,3	44,1
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,30	44,8	39,5	35,0	44,8
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,30	46,2	40,9	36,6	46,3
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,30	48,9	43,4	39,4	49,0
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,30	51,3	45,7	41,9	51,4
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,30	53,4	47,8	44,1	53,6
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,30	54,5	48,9	45,2	54,6
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,30	55,1	49,4	45,8	55,2
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,30	55,4	49,8	46,1	55,6
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,30	68,7	63,5	59,3	68,9
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,30	68,4	63,1	59,0	68,6
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,30	68,1	62,8	58,8	68,3
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,30	67,8	62,5	58,5	68,0
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,30	67,5	62,2	58,2	67,7
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,30	67,2	61,8	57,9	67,4
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,30	67,0	61,5	57,6	67,1
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,30	66,7	61,3	57,4	66,8
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,30	66,4	61,0	57,1	66,6
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,30	66,2	60,7	56,9	66,3
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,30	65,9	60,5	56,6	66,1
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,30	65,7	60,2	56,4	65,8
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,30	65,4	60,0	56,1	65,6
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,30	65,2	59,8	55,9	65,4
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,30	65,0	59,5	55,7	65,1
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,30	68,7	64,5	58,9	68,9
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,30	68,2	64,0	58,5	68,4
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,30	67,8	63,5	58,1	68,0
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,30	67,4	63,1	57,7	67,6
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,30	67,0	62,6	57,3	67,2
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,30	66,6	62,2	57,0	66,8
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,30	66,2	61,8	56,6	66,5
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,30	66,0	61,5	56,3	66,2
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,30	65,7	61,2	56,1	65,9
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,30	65,4	60,9	55,8	65,6
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,30	65,1	60,6	55,5	65,4
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,30	64,8	60,2	55,2	65,0
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,30	64,5	59,9	54,9	64,7
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,30	64,3	59,7	54,7	64,5
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,30	64,1	59,5	54,5	64,3
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,30	65,3	61,8	55,2	65,6
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,30	64,9	61,3	54,8	65,1
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,30	64,4	60,8	54,3	64,7
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,30	64,0	60,3	53,9	64,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,30	63,4	59,8	53,4	63,7
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,30	62,9	59,3	52,9	63,2
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,30	62,5	58,8	52,4	62,7
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,30	62,1	58,4	52,1	62,3
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,30	61,8	58,0	51,9	62,1
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,30	61,5	57,7	51,6	61,8
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,30	61,3	57,4	51,4	61,5
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,30	60,7	56,7	50,8	60,9
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,30	60,4	56,3	50,5	60,6
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,30	60,1	56,1	50,3	60,4
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,30	59,9	55,8	50,1	60,1
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,30	66,0	62,2	56,0	66,2
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,30	65,6	61,7	55,6	65,8
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,30	65,1	61,2	55,3	65,4
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,30	64,7	60,7	54,9	65,0
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,30	64,4	60,3	54,6	64,6
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,30	64,0	59,9	54,2	64,2
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,30	63,6	59,5	53,9	63,9
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,30	63,3	59,1	53,6	63,5
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,30	63,0	58,8	53,3	63,3
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,30	62,7	58,4	53,0	62,9
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,30	62,5	58,1	52,8	62,7
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,30	62,2	57,8	52,5	62,4
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,30	61,7	57,2	52,1	61,9
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,30	61,4	56,8	51,8	61,6
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,30	61,2	56,6	51,6	61,4
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,30	67,0	62,6	57,3	67,2
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,30	66,6	62,1	57,0	66,8
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,30	66,3	61,7	56,7	66,5
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,30	66,0	61,3	56,4	66,2
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,30	65,7	60,9	56,1	65,9
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,30	65,4	60,6	55,9	65,6
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,30	65,1	60,2	55,6	65,3
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,30	64,9	59,9	55,4	65,1
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,30	64,6	59,6	55,2	64,8
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,30	64,2	59,2	54,7	64,4
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,30	64,1	59,0	54,7	64,3
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,30	63,8	58,7	54,4	64,0
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,30	63,6	58,4	54,2	63,8
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,30	63,3	58,2	54,0	63,5
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,30	63,1	57,9	53,7	63,3
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,30	67,0	62,5	57,4	67,2
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,30	66,7	62,0	57,1	66,9
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,30	66,4	61,6	56,8	66,6
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,30	66,1	61,2	56,6	66,3
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,30	65,8	60,9	56,3	66,0
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,30	65,6	60,6	56,1	65,8
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,30	65,3	60,3	55,9	65,5
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,30	65,1	60,0	55,7	65,3
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,30	64,8	59,7	55,4	65,0
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,30	64,6	59,4	55,2	64,8
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,30	64,3	59,2	55,0	64,5
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,30	64,1	59,0	54,7	64,3
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,30	63,9	58,7	54,5	64,1
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,30	63,7	58,5	54,3	63,9
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,30	63,5	58,2	54,1	63,7
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,30	68,1	64,2	58,2	68,3
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,30	67,6	63,7	57,8	67,9
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,30	67,2	63,2	57,4	67,5
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,30	66,9	62,8	57,1	67,1
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,30	66,5	62,4	56,7	66,8
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,30	66,3	62,1	56,5	66,5
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,30	66,0	61,7	56,3	66,2
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,30	65,7	61,4	56,0	65,9
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,30	65,5	61,1	55,8	65,7
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,30	65,2	60,8	55,5	65,4
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,30	64,9	60,5	55,2	65,1
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,30	64,5	60,1	54,9	64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,30	64,3	59,8	54,7	64,5
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,30	64,1	59,6	54,5	64,3
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,30	63,9	59,4	54,3	64,1
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,30	50,0	45,3	40,4	50,2
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,30	53,4	49,5	43,5	53,6
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,30	55,9	52,3	45,9	56,2
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,30	56,7	53,1	46,7	57,0
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,30	56,9	53,3	46,8	57,1
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,30	57,5	53,9	47,4	57,7
t28_A	Blok B toetspunt t28	3,00	64,1	59,5	53,1	63,9
t28_B	Blok B toetspunt t28	6,00	64,5	59,7	53,7	64,3
t28_C	Blok B toetspunt t28	9,00	64,2	59,4	53,6	64,1
t28_D	Blok B toetspunt t28	12,00	63,9	59,0	53,4	63,8
t29_A	Blok B toetspunt t29	3,00	63,4	58,9	51,9	63,1
t29_B	Blok B toetspunt t29	6,00	63,6	59,0	52,4	63,3
t29_C	Blok B toetspunt t29	9,00	63,4	58,7	52,4	63,1
t29_D	Blok B toetspunt t29	12,00	63,0	58,3	52,1	62,8
t30_A	Blok B toetspunt t30	3,00	55,0	50,9	42,4	54,5
t30_B	Blok B toetspunt t30	6,00	54,9	50,8	42,3	54,4
t30_C	Blok B toetspunt t30	9,00	54,6	50,5	42,1	54,1
t30_D	Blok B toetspunt t30	12,00	54,3	50,2	41,9	53,8
t31_A	Blok B toetspunt t31	3,00	42,1	37,0	32,5	42,2
t31_B	Blok B toetspunt t31	6,00	43,1	37,8	33,5	43,2
t31_C	Blok B toetspunt t31	9,00	44,4	39,0	34,9	44,5
t31_D	Blok B toetspunt t31	12,00	46,6	41,1	37,2	46,7
t32_A	Blok B toetspunt t32	3,00	59,2	54,2	48,8	59,1
t32_B	Blok B toetspunt t32	6,00	59,9	54,8	49,7	59,8
t32_C	Blok B toetspunt t32	9,00	60,1	54,9	50,0	60,0
t32_D	Blok B toetspunt t32	12,00	60,2	55,0	50,3	60,2
t33_A	Blok B toetspunt t33	3,00	62,8	58,5	51,0	62,4
t33_B	Blok B toetspunt t33	6,00	62,9	58,5	51,3	62,5
t33_C	Blok B toetspunt t33	9,00	62,7	58,2	51,3	62,4
t33_D	Blok B toetspunt t33	12,00	62,3	57,7	51,0	62,0
t34_A	Blok B toetspunt t34	3,00	62,4	58,2	50,3	62,0
t34_B	Blok B toetspunt t34	6,00	62,3	58,0	50,4	61,9
t34_C	Blok B toetspunt t34	9,00	62,1	57,7	50,4	61,7
t34_D	Blok B toetspunt t34	12,00	61,6	57,2	50,1	61,3
t35_A	Blok B toetspunt t35	3,00	52,5	48,4	39,9	52,0
t35_B	Blok B toetspunt t35	6,00	52,5	48,4	40,0	52,0
t35_C	Blok B toetspunt t35	9,00	52,7	48,6	40,2	52,2
t35_D	Blok B toetspunt t35	12,00	54,7	50,8	42,1	54,2
t36_A	Blok B toetspunt t36	3,00	40,5	35,7	30,6	40,6
t36_B	Blok B toetspunt t36	6,00	41,1	36,3	31,3	41,2
t36_C	Blok B toetspunt t36	9,00	42,4	37,5	32,5	42,5
t36_D	Blok B toetspunt t36	12,00	43,4	38,5	33,5	43,5
t37_A	Blok B toetspunt t37	3,00	55,0	50,9	42,6	54,5
t37_B	Blok B toetspunt t37	6,00	55,0	50,9	42,6	54,5
t37_C	Blok B toetspunt t37	9,00	54,8	50,6	42,5	54,3
t37_D	Blok B toetspunt t37	12,00	54,7	50,4	42,8	54,3
t38_A	Blok B toetspunt t38	3,00	44,1	39,9	32,5	43,8
t38_B	Blok B toetspunt t38	6,00	44,6	40,5	33,0	44,3
t38_C	Blok B toetspunt t38	9,00	45,0	41,0	33,3	44,7
t38_D	Blok B toetspunt t38	12,00	46,0	42,0	34,2	45,7
t39_A	Blok B toetspunt t39	3,00	40,5	36,4	30,0	40,5
t39_B	Blok B toetspunt t39	6,00	42,8	38,8	32,1	42,8
t39_C	Blok B toetspunt t39	9,00	44,1	40,2	33,2	44,0
t39_D	Blok B toetspunt t39	12,00	46,8	43,3	36,4	47,0
t39_E	Blok B toetspunt t39	15,00	50,1	46,8	39,7	50,3
t40_A	Blok B toetspunt t40	3,00	46,0	42,0	35,9	46,2
t40_B	Blok B toetspunt t40	6,00	47,1	43,2	36,9	47,2
t40_C	Blok B toetspunt t40	9,00	47,7	43,7	37,5	47,9
t40_D	Blok B toetspunt t40	12,00	49,2	45,3	39,1	49,3
t40_E	Blok B toetspunt t40	15,00	50,2	46,2	40,1	50,3
t41_A	Blok B toetspunt t41	3,00	45,0	40,8	34,6	45,0
t41_B	Blok B toetspunt t41	6,00	46,8	42,8	36,2	46,8
t41_C	Blok B toetspunt t41	9,00	47,5	43,3	36,9	47,4
t41_D	Blok B toetspunt t41	12,00	47,9	43,6	37,4	47,8
t41_E	Blok B toetspunt t41	15,00	48,7	44,2	38,5	48,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t42_A	Blok B toetspunt t42	3,00	41,6	36,7	31,4	41,6
t42_B	Blok B toetspunt t42	6,00	42,8	37,7	32,5	42,7
t42_C	Blok B toetspunt t42	9,00	44,5	39,3	34,4	44,4
t42_D	Blok B toetspunt t42	12,00	45,7	40,5	35,5	45,6
t42_E	Blok B toetspunt t42	15,00	47,3	42,0	37,1	47,2
t43_E	Blok B toetspunt t43	15,00	43,5	39,5	32,5	43,4
t44_E	Blok B toetspunt t44	15,00	42,5	38,4	31,7	42,4
t45_A	Blok B toetspunt t45	3,00	42,5	37,3	32,6	42,5
t45_B	Blok B toetspunt t45	6,00	43,8	38,4	33,9	43,8
t45_C	Blok B toetspunt t45	9,00	45,5	40,0	35,7	45,5
t45_D	Blok B toetspunt t45	12,00	48,2	42,5	38,6	48,2
t45_E	Blok B toetspunt t45	15,00	53,4	47,7	44,0	53,5
t46_A	Blok B toetspunt t46	3,00	42,2	37,1	32,3	42,2
t46_B	Blok B toetspunt t46	6,00	43,5	38,2	33,5	43,4
t46_C	Blok B toetspunt t46	9,00	45,1	39,6	35,2	45,0
t46_D	Blok B toetspunt t46	12,00	47,1	41,6	37,4	47,1
t46_E	Blok B toetspunt t46	15,00	49,6	43,9	39,9	49,6
t47_A	Blok B toetspunt t47	3,00	46,6	42,7	35,3	46,4
t47_B	Blok B toetspunt t47	6,00	48,9	45,1	37,5	48,7
t47_C	Blok B toetspunt t47	9,00	49,4	45,5	38,1	49,2
t47_D	Blok B toetspunt t47	12,00	49,5	45,6	38,2	49,4
t47_E	Blok B toetspunt t47	15,00	49,8	45,8	38,6	49,6
t48_A	Blok B toetspunt t48	3,00	40,9	36,1	31,4	41,1
t48_B	Blok B toetspunt t48	6,00	41,6	36,8	32,1	41,8
t48_C	Blok B toetspunt t48	9,00	42,2	37,4	32,6	42,4
t48_D	Blok B toetspunt t48	12,00	42,6	37,9	32,9	42,7
t48_E	Blok B toetspunt t48	15,00	43,1	38,6	33,4	43,3
t49_A	Blok B toetspunt t49	3,00	41,9	37,0	32,4	42,1
t49_B	Blok B toetspunt t49	6,00	42,6	37,7	33,1	42,8
t49_C	Blok B toetspunt t49	9,00	43,1	38,2	33,6	43,3
t49_D	Blok B toetspunt t49	12,00	43,4	38,6	33,8	43,5
t49_E	Blok B toetspunt t49	15,00	43,6	38,9	34,0	43,8
t50_A	Blok B toetspunt t50	3,00	47,2	42,5	36,4	47,0
t50_B	Blok B toetspunt t50	6,00	47,8	43,0	37,0	47,6
t50_C	Blok B toetspunt t50	9,00	48,3	43,4	37,8	48,2
t50_D	Blok B toetspunt t50	12,00	50,8	45,6	40,9	50,8
t50_E	Blok B toetspunt t50	15,00	55,9	50,5	46,4	56,0

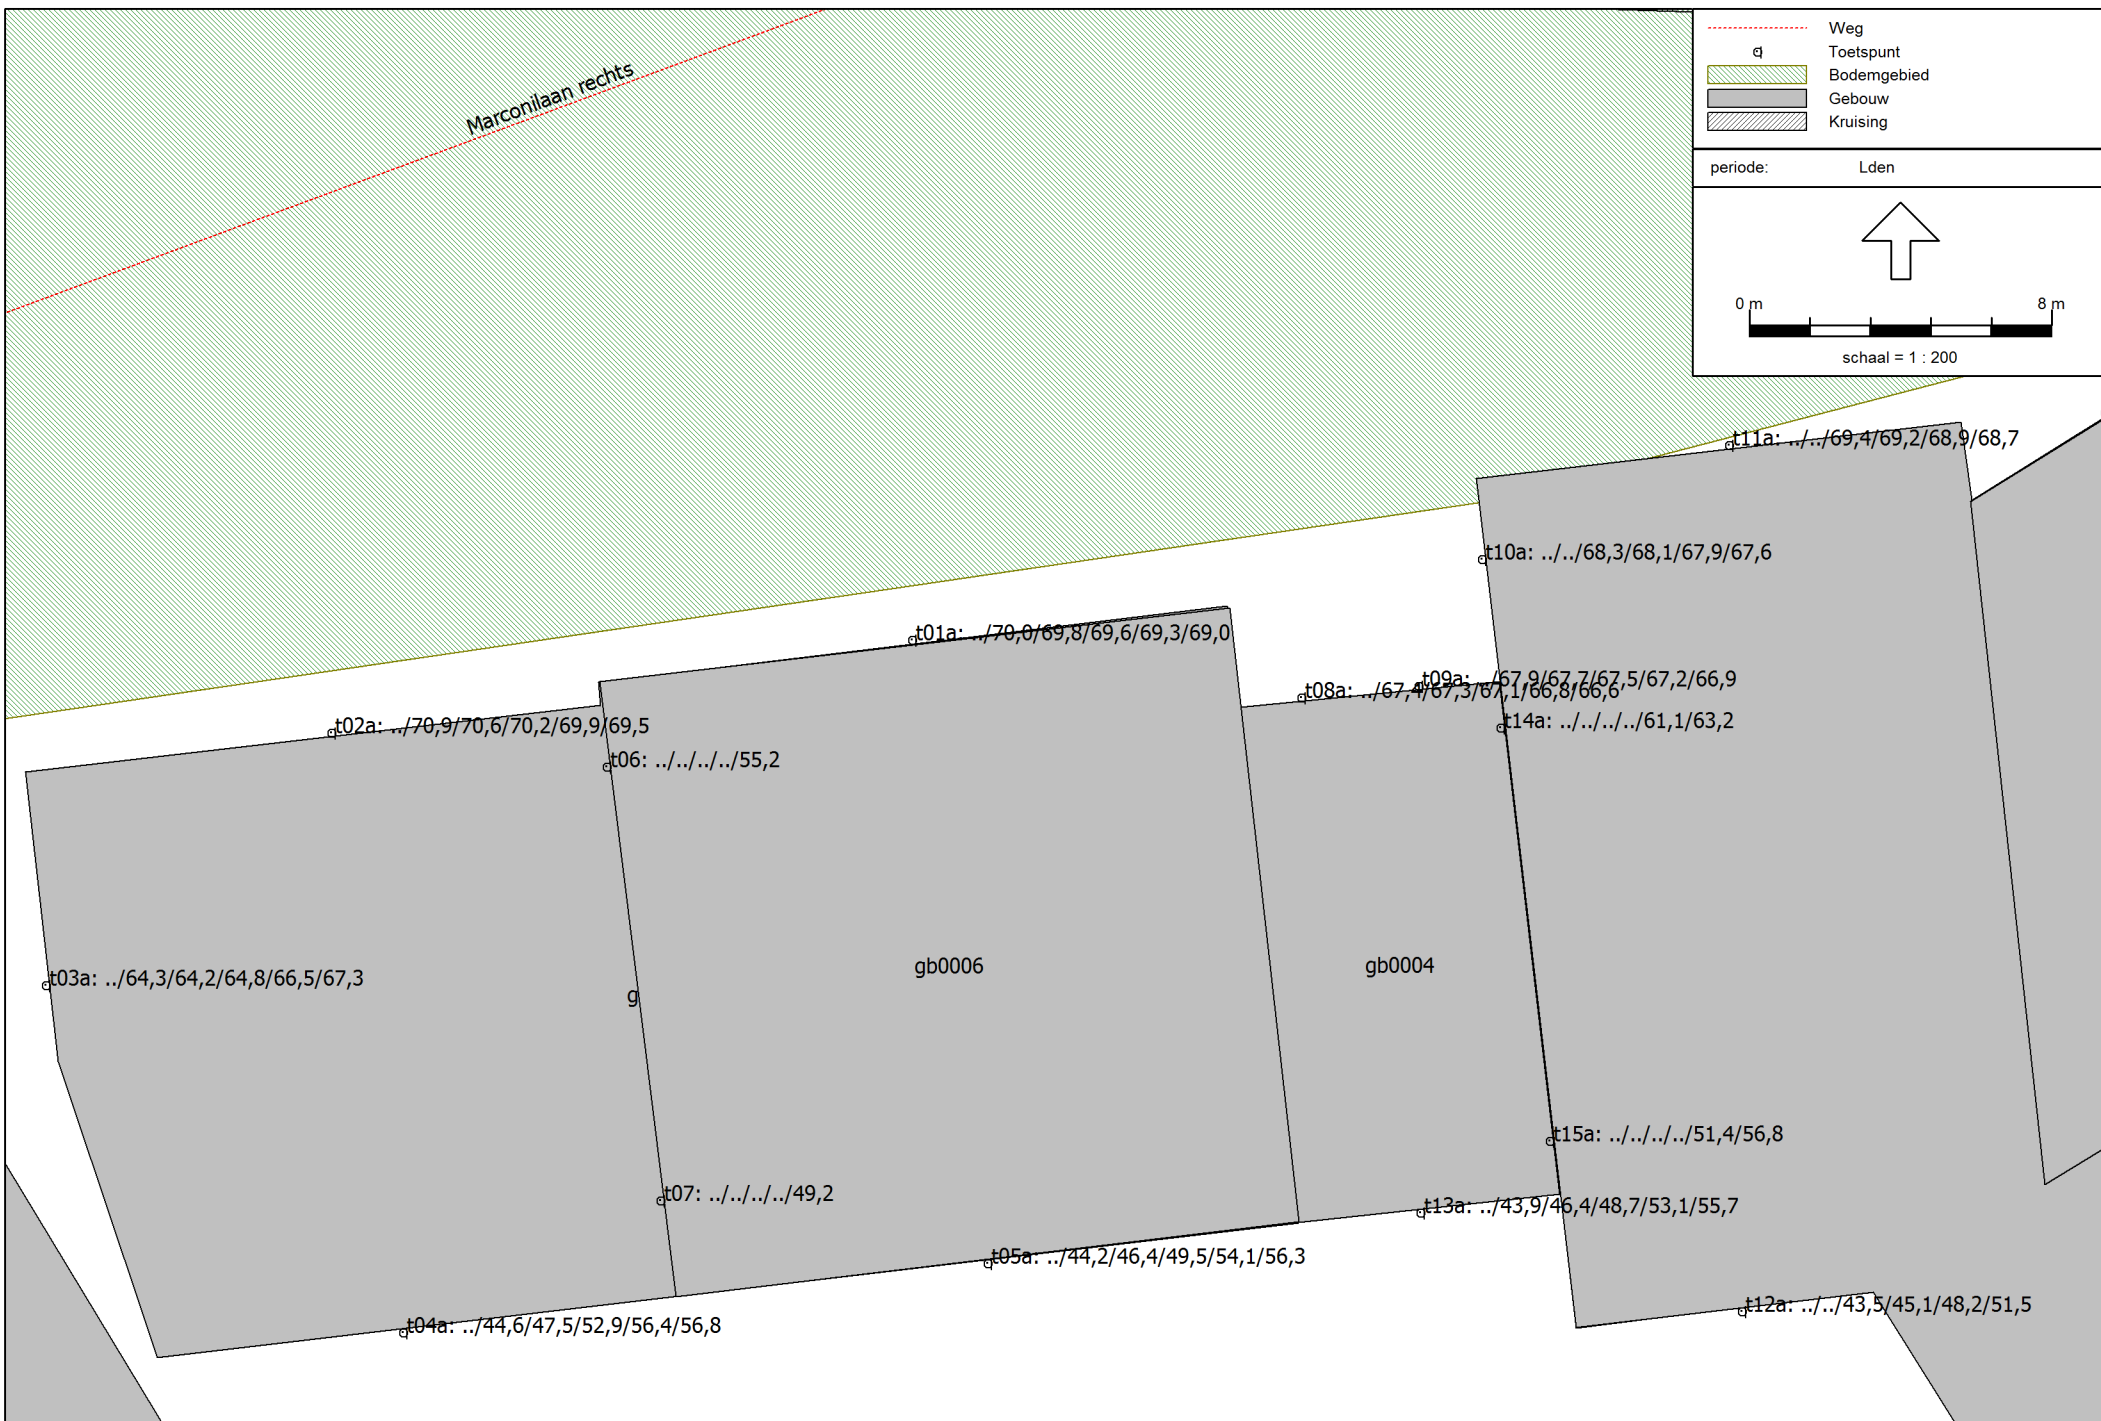


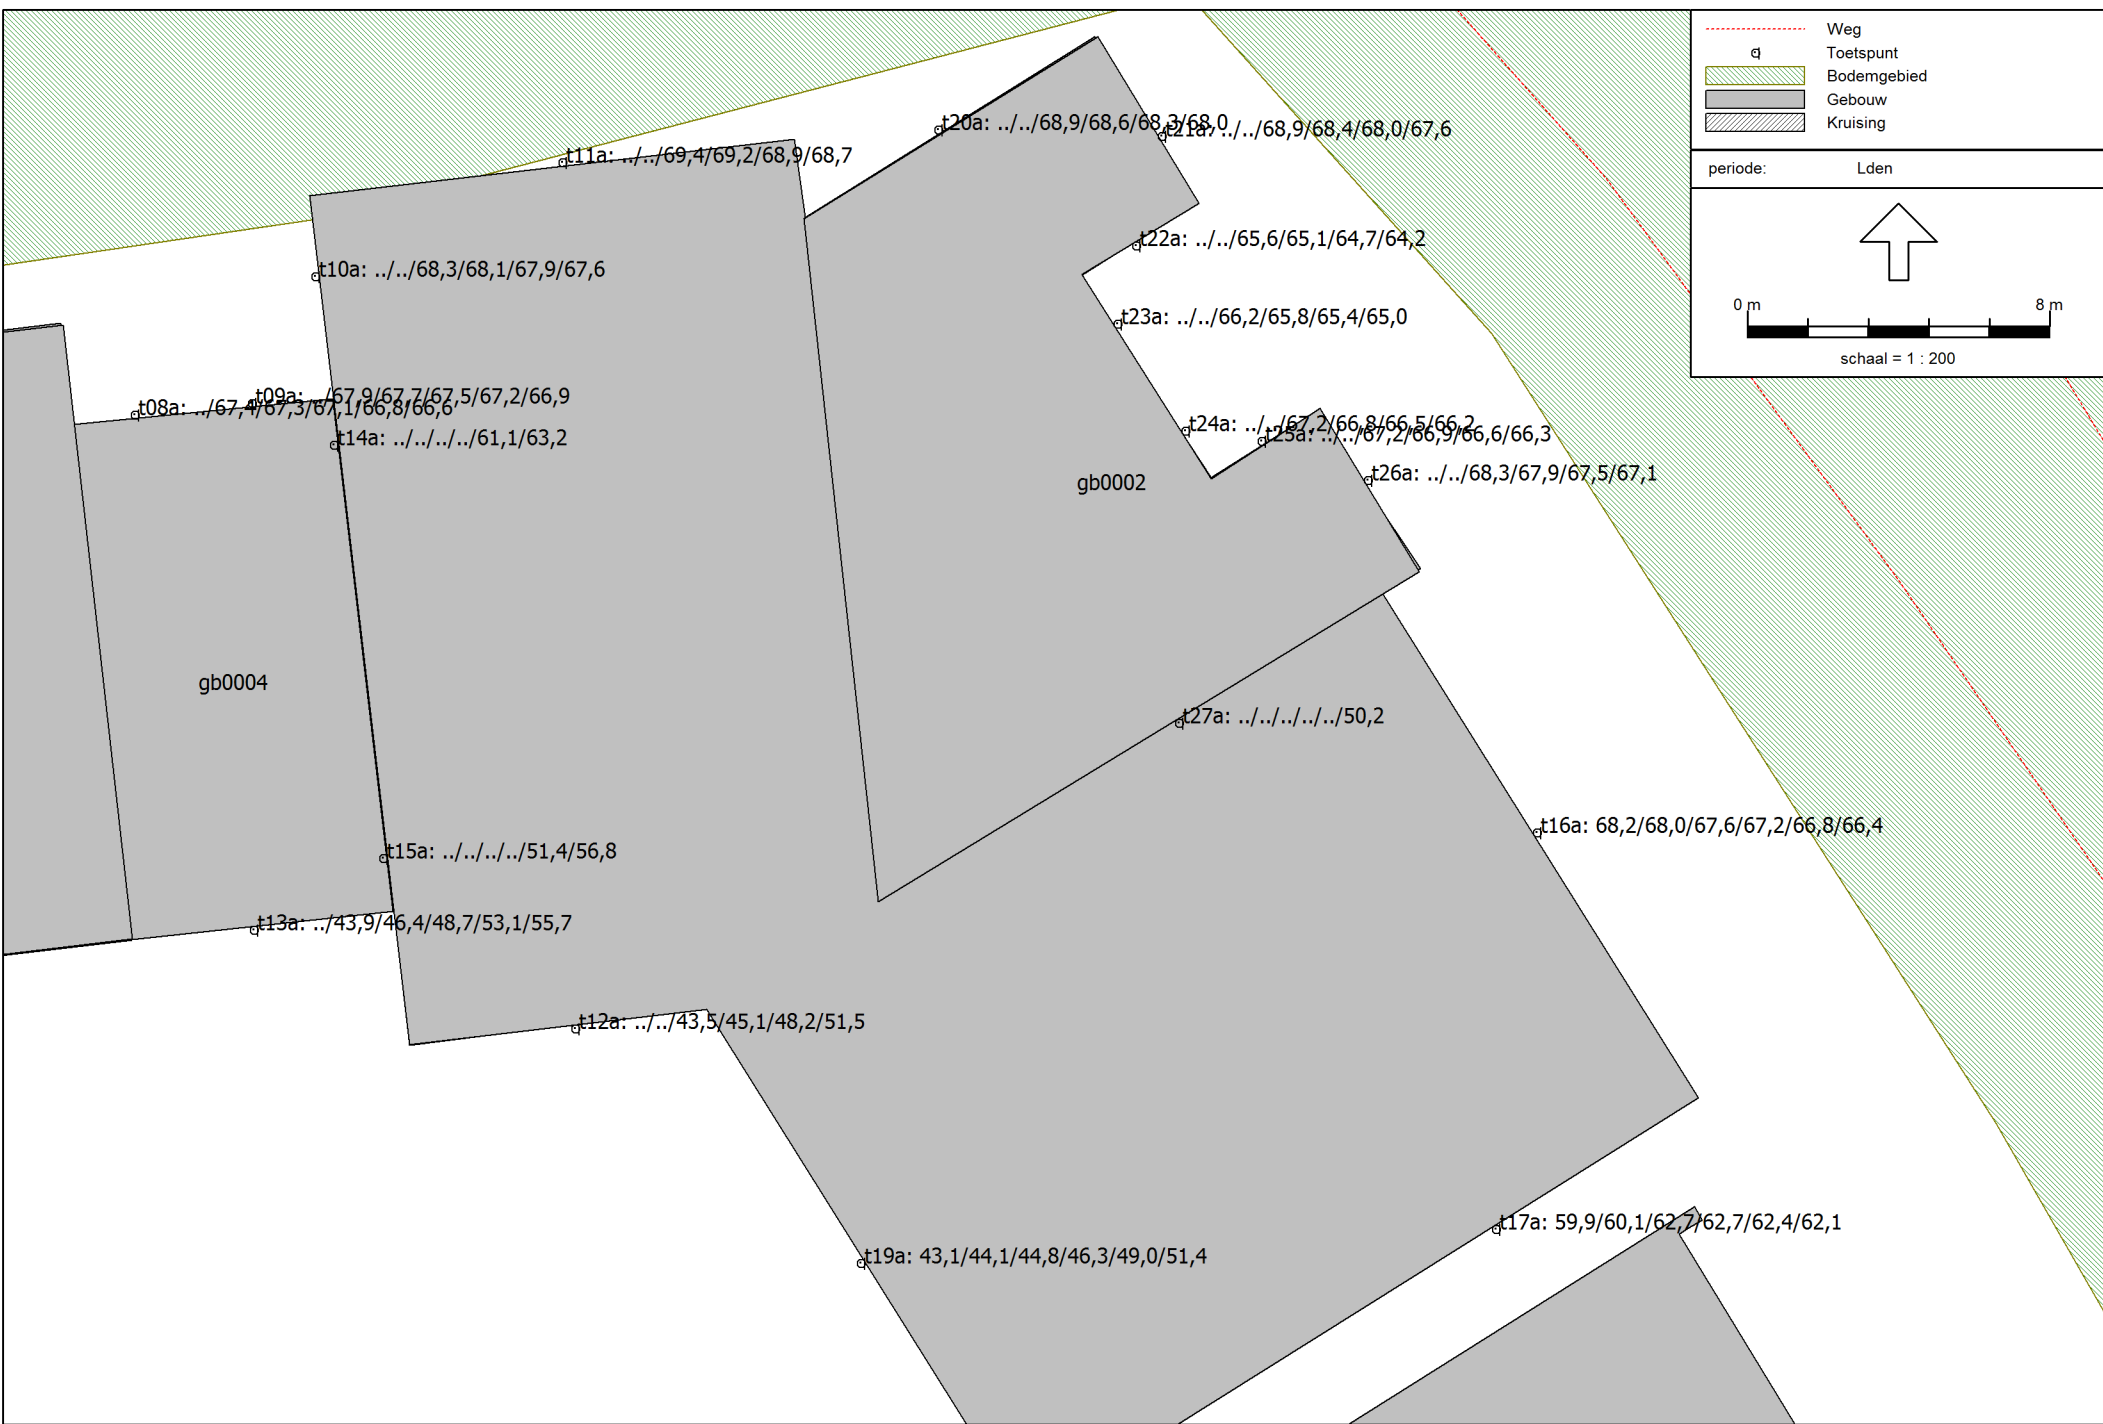

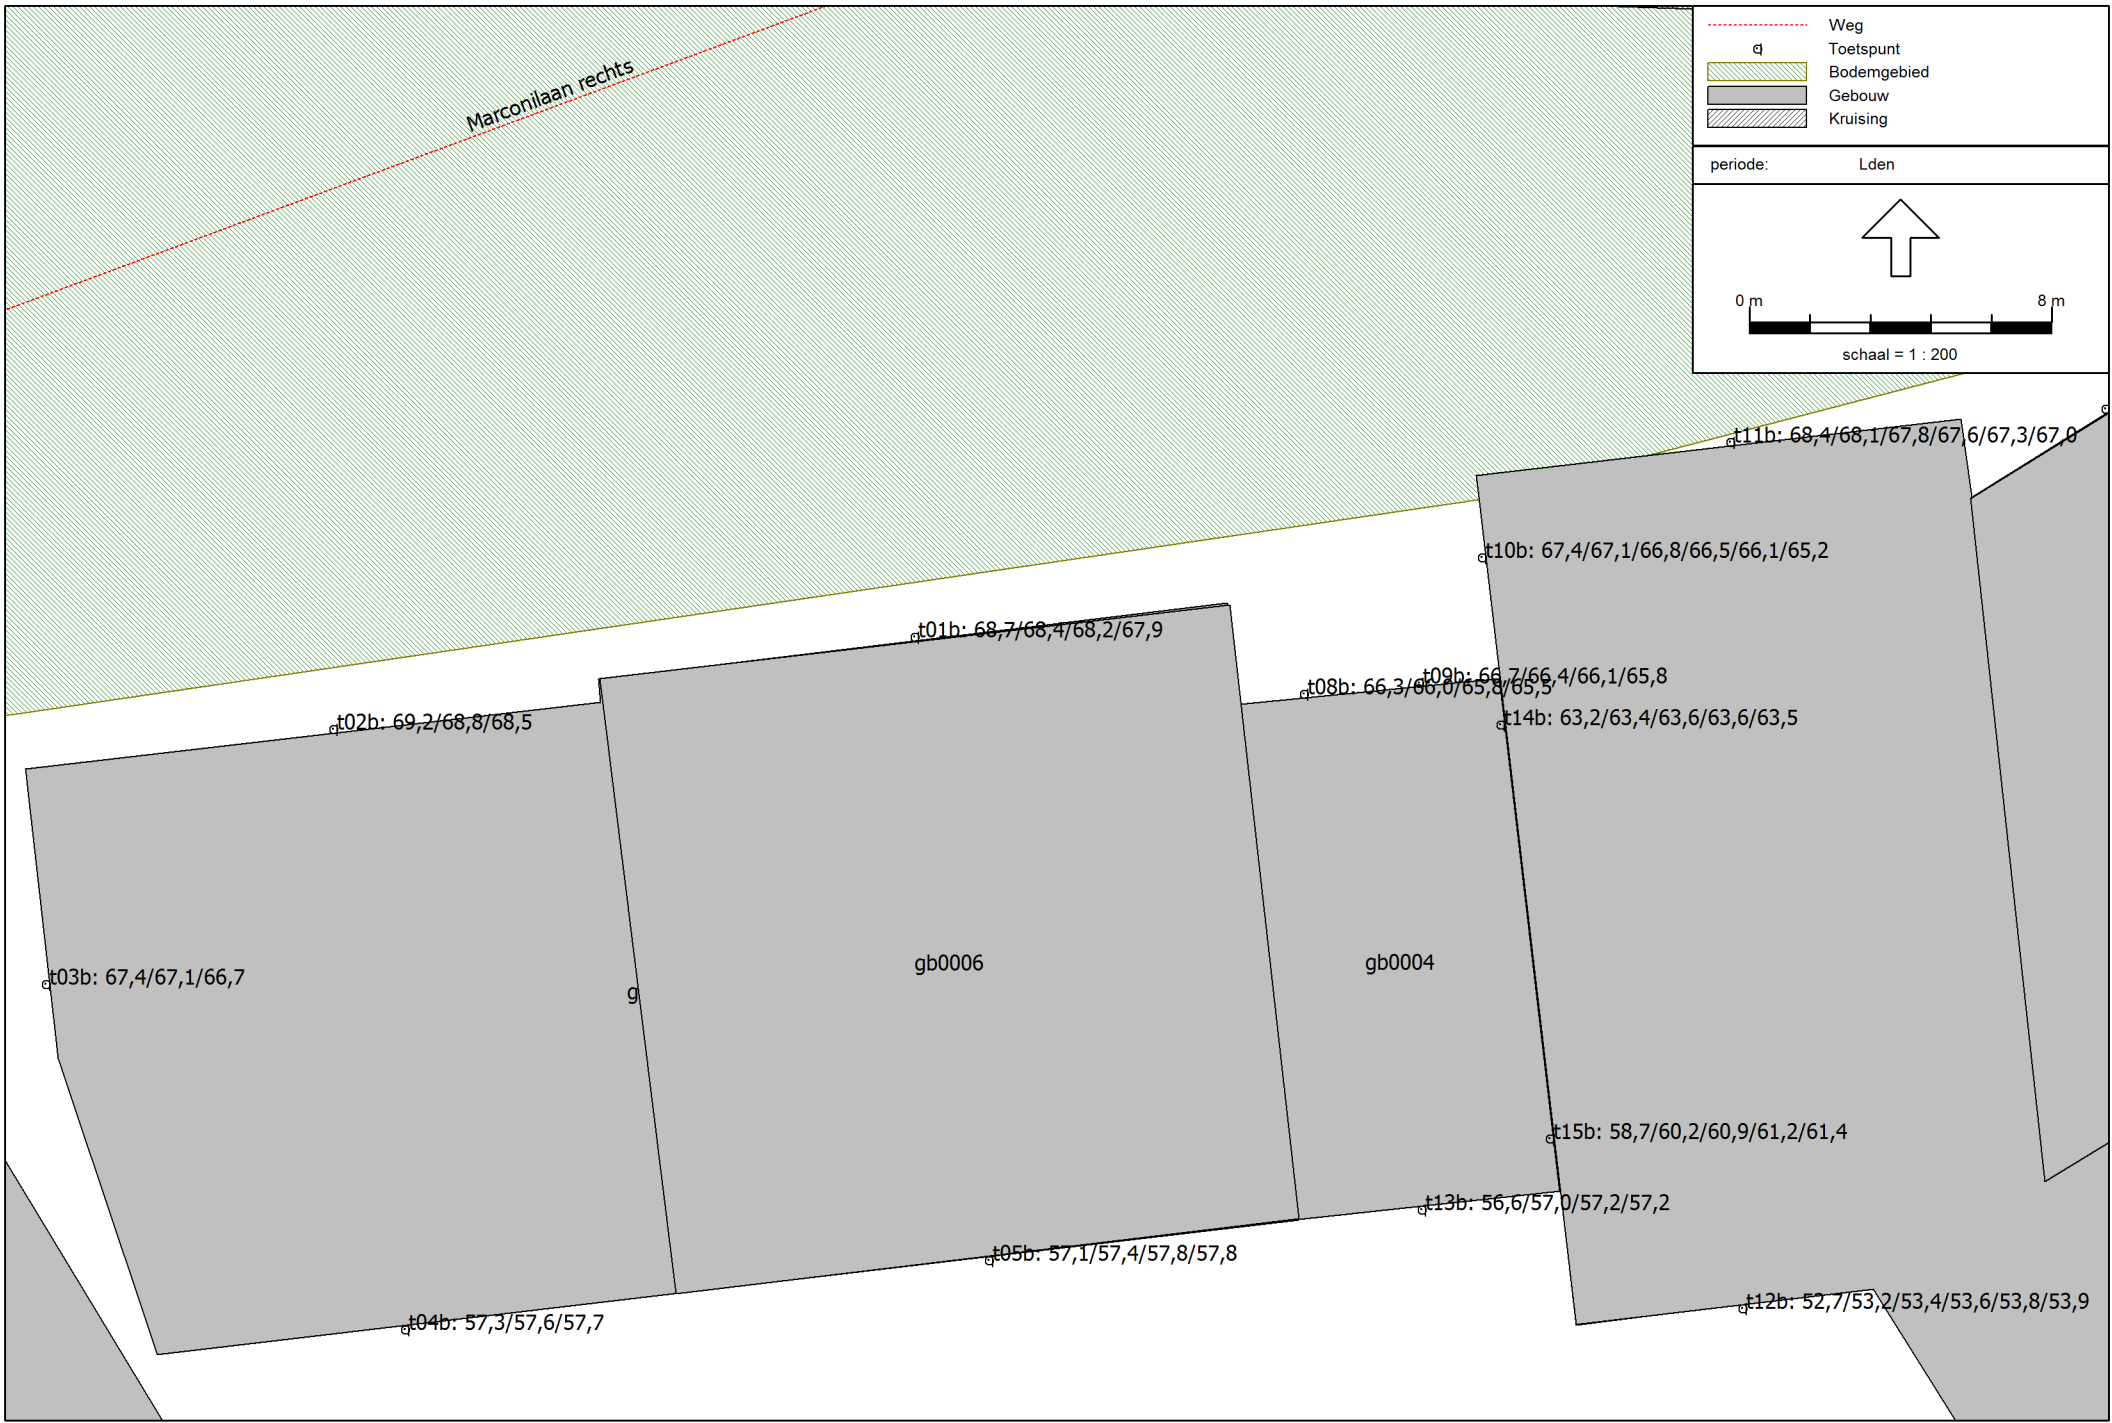

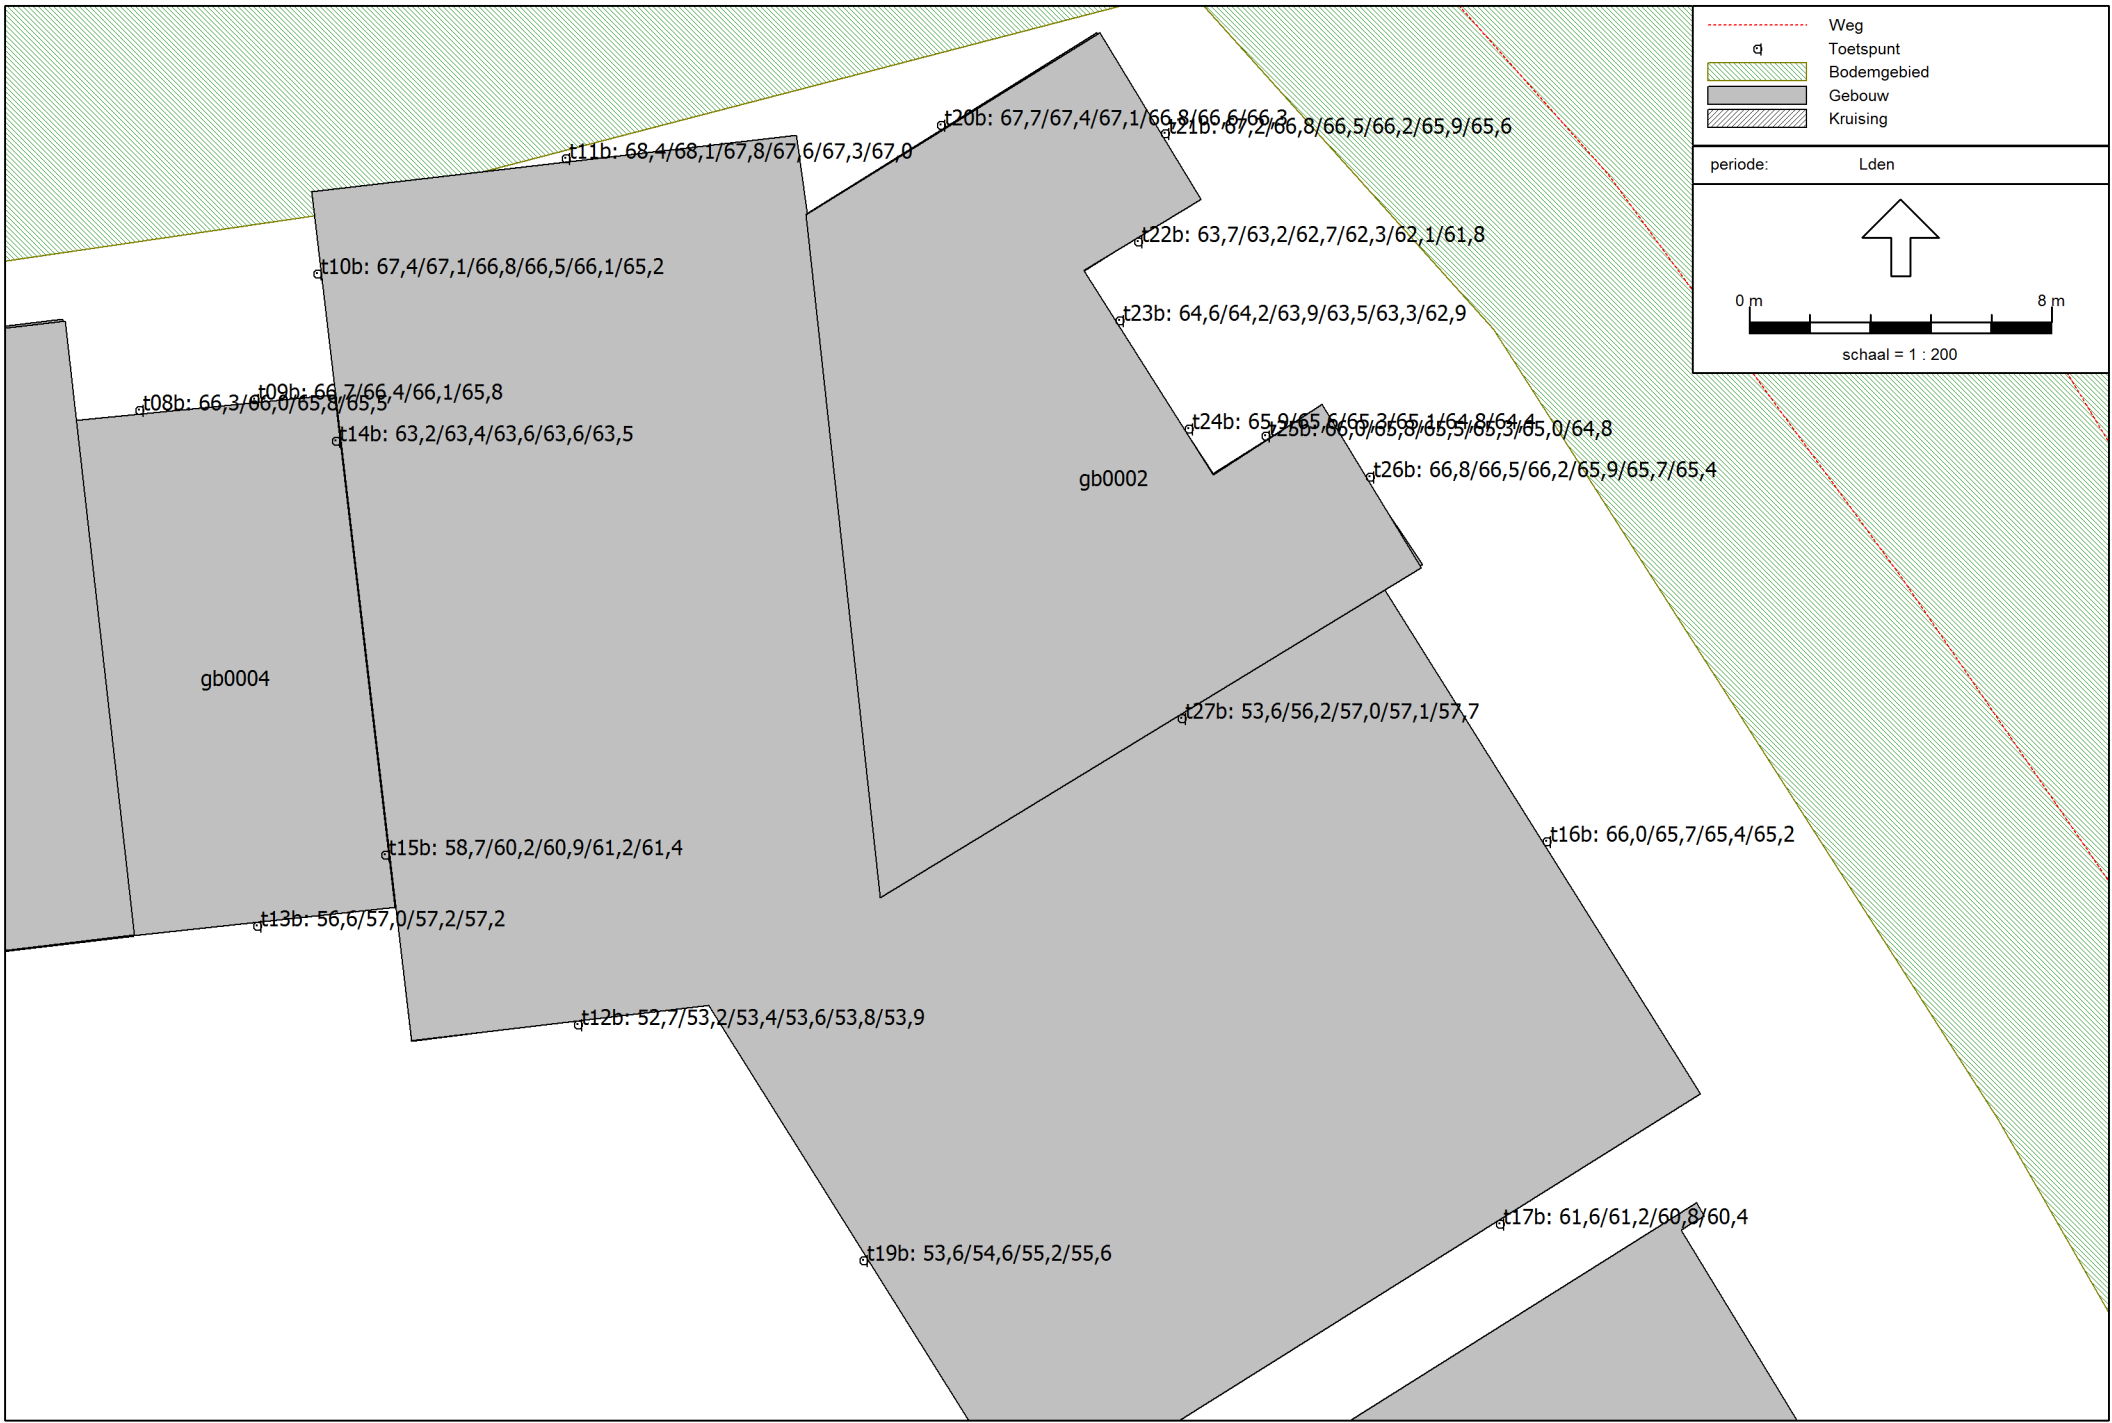

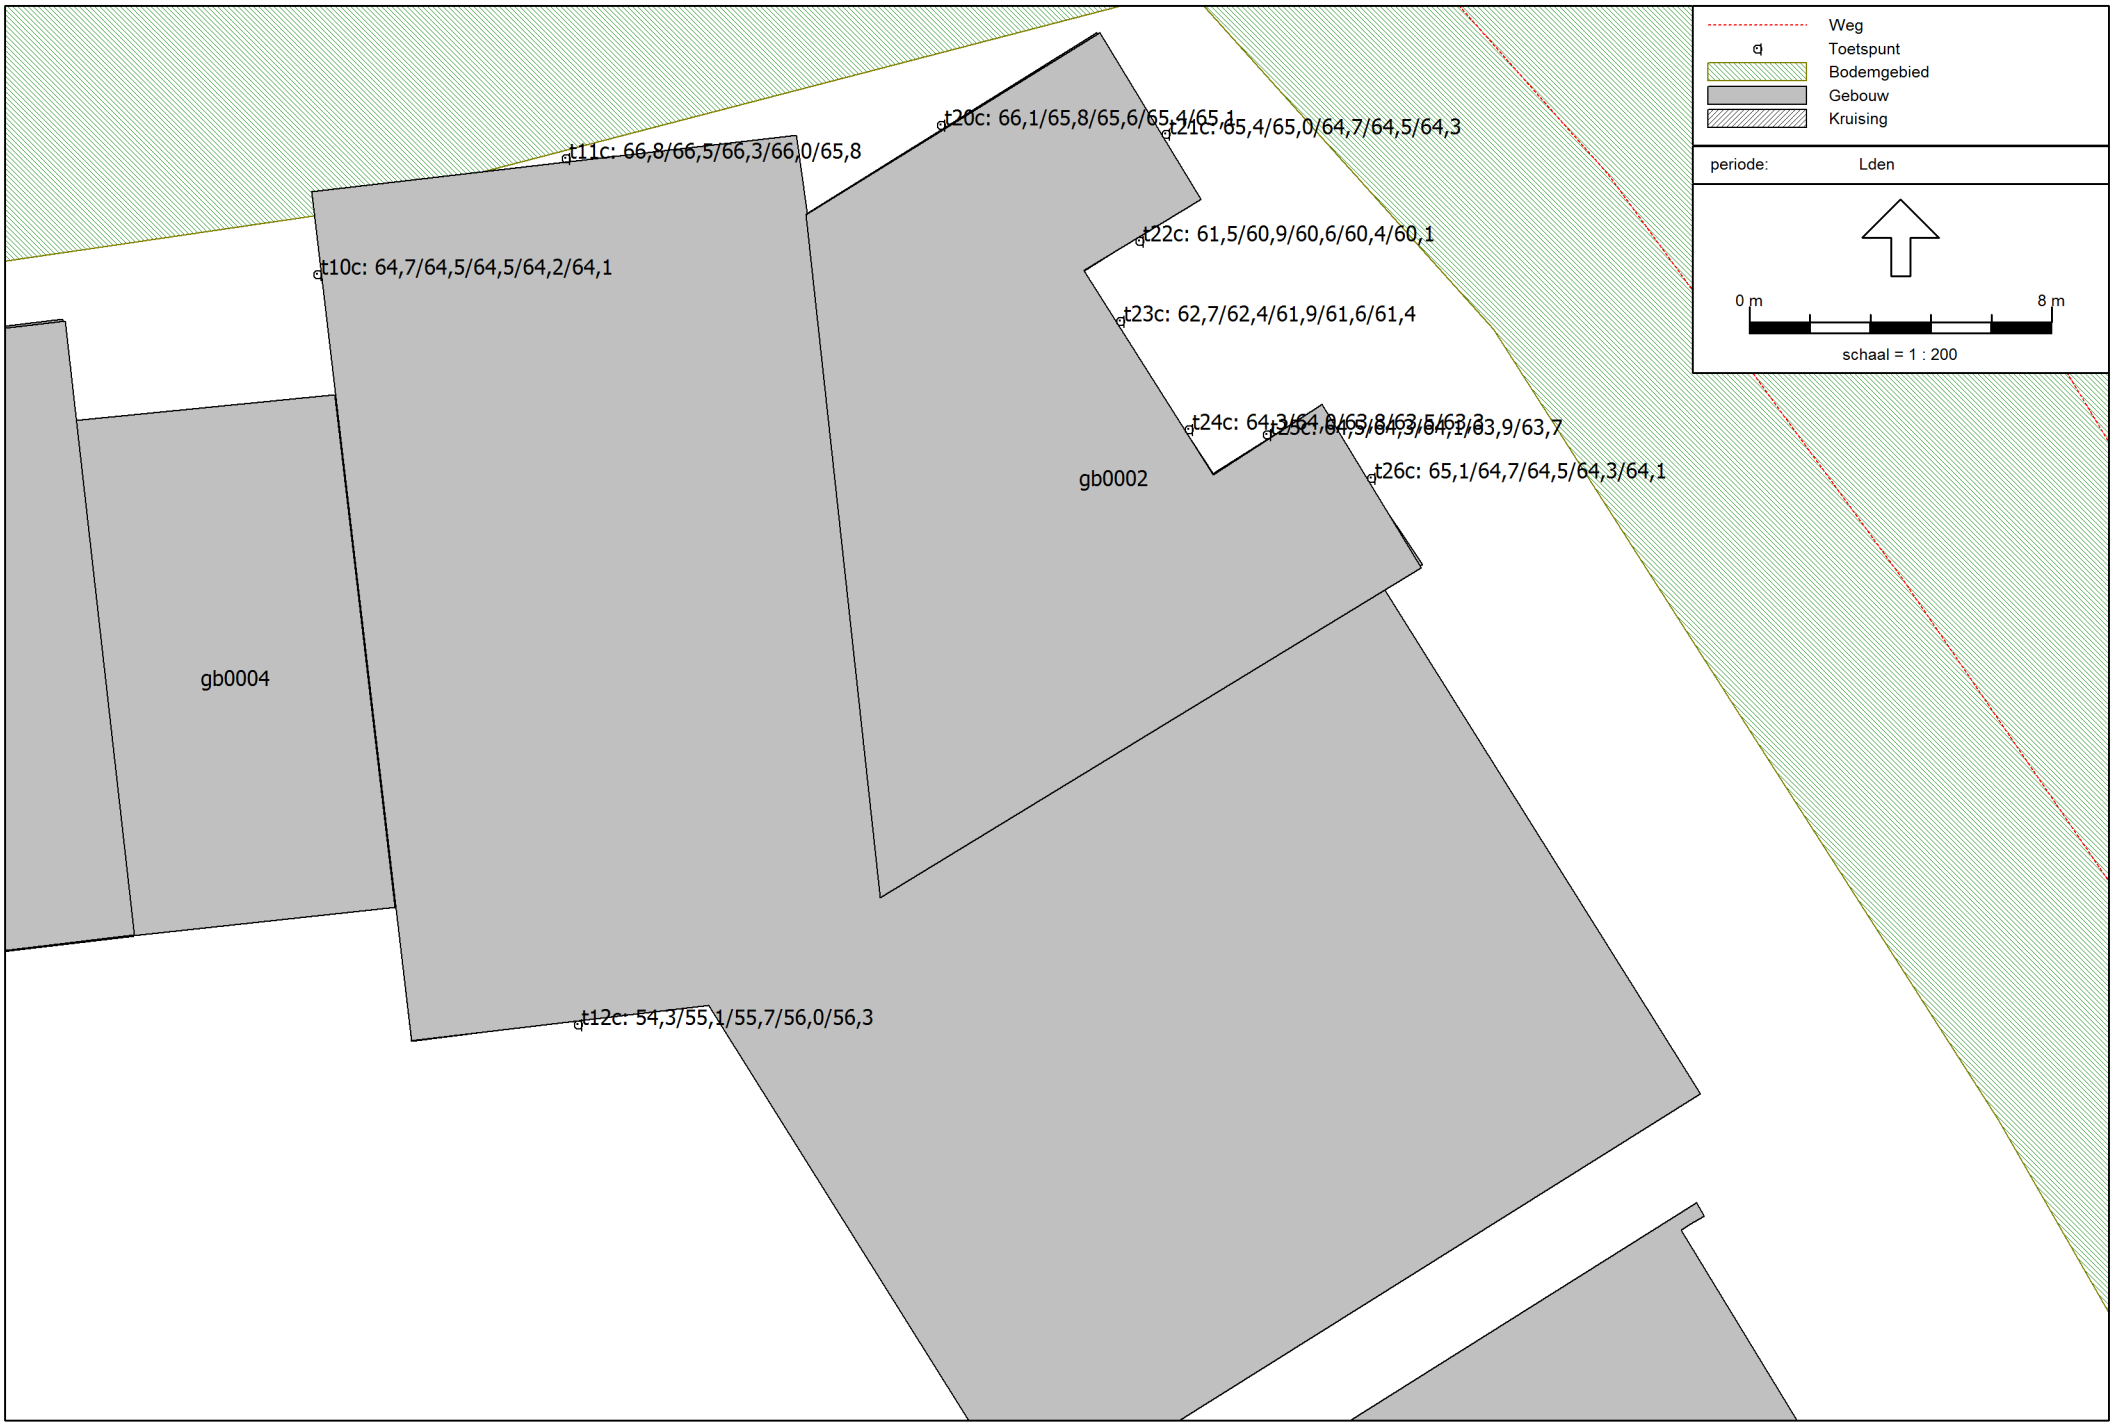

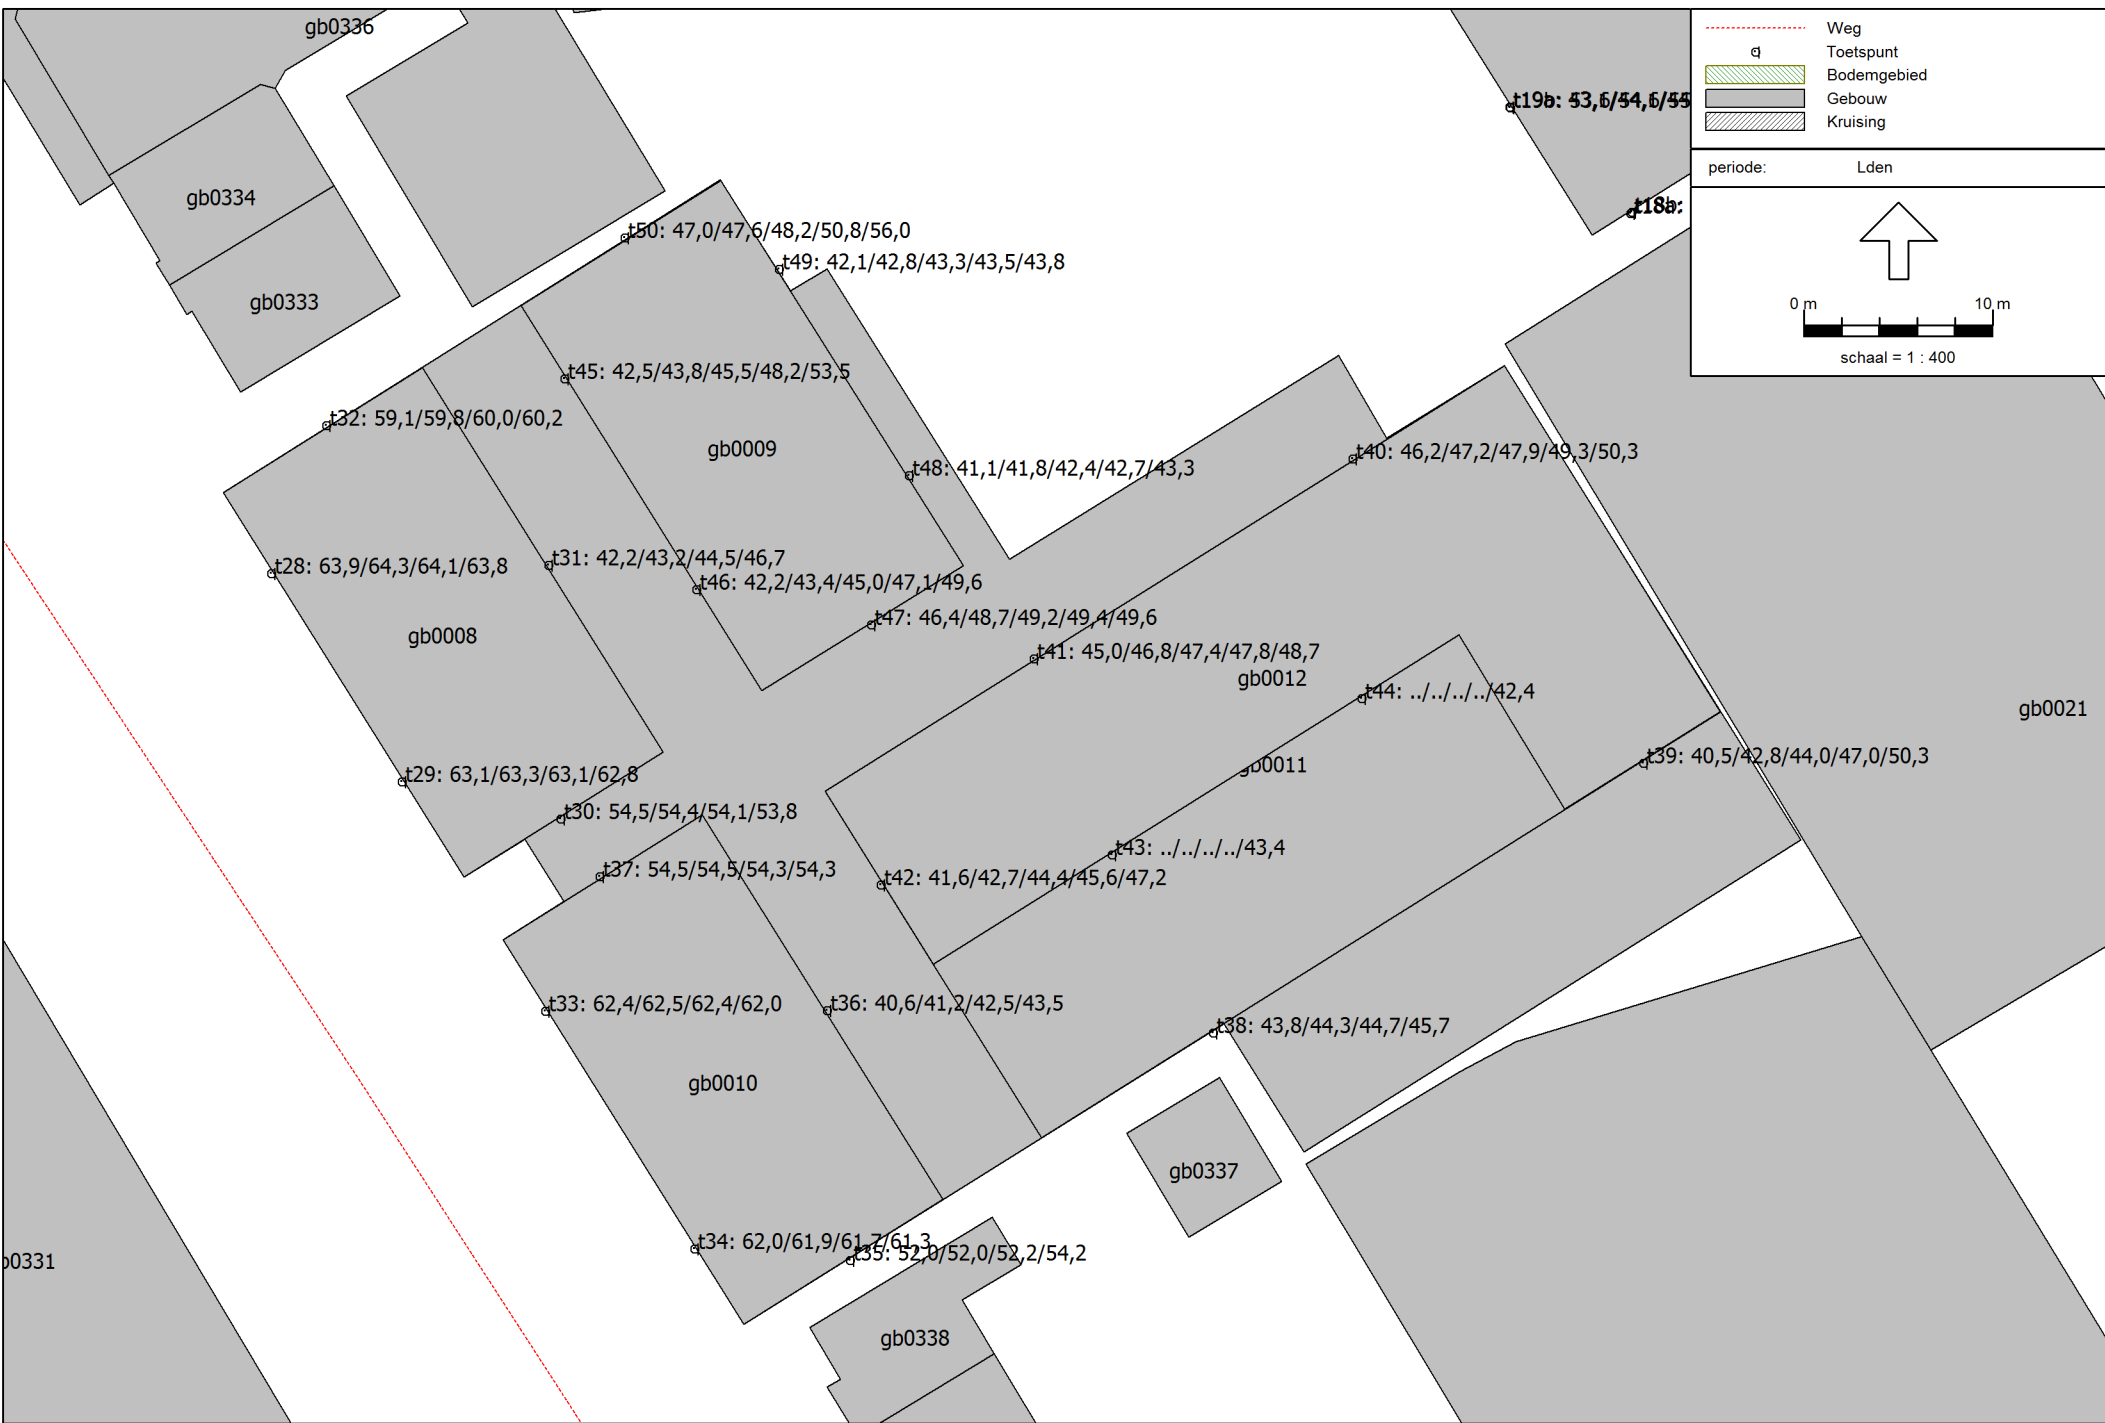

BIJLAGE 6:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: railverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]

Model eigenschap

Omschrijving	railverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Verantwoordelijke	MD
Rekenmethode	RMR-2012
Aangemaakt door	MF op 1-10-2015
Laatst ingezien door	LT op 15-3-2017
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.10
Standaard maaiveldhoogte	18,4
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

[illegible]

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model railverkeerslawaa

1604/065/MD-01
bijlage 6

Model: railverkeerslawaa versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
28719	58687251 - 58695000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28718	58702000 - 58716500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28717	58692000 - 58702000	20,18	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28716	58685048 - 58692000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28714	58721026 - 58730000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28714	58721026 - 58730000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28714	58759225 - 58760000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28714	58709150 - 58714000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28714	58709150 - 58714000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28713	58678049 - 58679000	20,19	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28713	58685048 - 58692000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28713	58678049 - 58679000	20,19	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28713	58685048 - 58692000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28712	58699000 - 58714250	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28712	58699000 - 58714250	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28711	58658000 - 58660000	20,16	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28711	58658000 - 58660000	20,16	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28711	58688006 - 58698999	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28711	58688006 - 58698999	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28711	58675335 - 58679000	20,16	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28711	58675335 - 58679000	20,16	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28710	58649813 - 58658000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28710	58641580 - 58644000	20,18	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28710	58649813 - 58658000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28710	58641580 - 58644000	20,18	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28709	58670000 - 58678049	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28708	58658000 - 58662000	20,18	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28707	58649813 - 58658000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28706	58670000 - 58678049	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28706	58670000 - 58678049	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28705	58653000 - 58660000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28705	58653000 - 58660000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28705	58660000 - 58662000	20,20	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28705	58660000 - 58662000	20,20	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28704	58639500 - 58644000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28704	58639500 - 58644000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28704	58644000 - 58653000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28704	58644000 - 58653000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28703	58670695 - 58679445	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28702	58653000 - 58662000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28701	58639500 - 58653000	20,23	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28700	58660000 - 58673500	20,27	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28699	58651000 - 58660000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28698	58637500 - 58651000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28697	58670696 - 58679445	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28697	58670696 - 58679445	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28696	58660000 - 58662000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28696	58660000 - 58662000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28696	58651000 - 58660000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28696	58651000 - 58660000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28695	58637500 - 58644000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28695	58637500 - 58644000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28695	58644000 - 58651000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28695	58644000 - 58651000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28694	58626000 - 58639500	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28694	58626000 - 58639500	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28693	58619000 - 58626000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
28693	58619000 - 58626000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
28692	58610948 - 58619000	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28692	58610948 - 58619000	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28692	58610948 - 58619000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28691	58633264 - 58641580	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28690	58619000 - 58625000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28689	58610948 - 58619000 - brug	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28689	58610948 - 58619000	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28688	58624000 - 58637500	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28688	58624000 - 58637500	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28687	58618000 - 58624000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
28687	58618000 - 58624000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
28686	58604000 - 58618000	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel

Model: railverkeerslawaa versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
28686	58604000 - 58618000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28686	58604000 - 58618000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28686	58604000 - 58618000	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28685	58590000 - 58604000 - brug	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28684	58579000 - 58590000 - brug	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28683	58570932 - 58579000 - brug	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28683	58570932 - 58579000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28682	58598000 - 58602846 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28682	58598000 - 58602846 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28682	58594398 - 58598000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28682	58594398 - 58598000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28682	58594398 - 58598000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28681	58579000 - 58586000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28681	58579000 - 58586000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28680	58570931 - 58579000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28680	58562814 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28680	58562814 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28680	58570931 - 58579000	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28680	58570931 - 58579000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28679	58590000 - 58598000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28679	58590000 - 58598000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28679	58598000 - 58604000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28678	58575000 - 58590000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28678	58575000 - 58590000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58568000 - 58575000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58568000 - 58575000	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58568000 - 58575000	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58568000 - 58575000 - brug	20,39	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58558185 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58558185 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58566620 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28677	58566620 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28676	58594397 - 58602846 - brug	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28675	58575000 - 58586000 - brug	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28674	58566620 - 58575000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28674	58566620 - 58575000 - brug	20,39	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28673	58541000 - 58544000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28673	58541000 - 58544000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28673	58549566 - 58558185	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28673	58549566 - 58558185	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58520000 - 58540998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58520000 - 58540998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57985228 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58322884 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58520000 - 58540998	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58498000 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58498000 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58483042 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58151075 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58151075 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58204391 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58204391 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58050387 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58002996 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58334725 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58050387 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58002996 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58483042 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58257703 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58257703 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58334725 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	5846580 - 57857000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57793113 - 57800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58322884 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58437496 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58257703 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58358416 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58358416 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57744000 - 57760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57731000 - 57744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58257703 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57985228 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model railverkeerslawaaï

1604/065/MD-01
bijlage 6

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
28672	57949688 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58322884 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58462075 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58462075 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58437496 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57949688 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57925993 - 57933000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	57902307 - 57910000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58322884 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58388035 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28672	58388035 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28671	57715500 - 57731000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28670	58630000 - 58643500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28670	58630000 - 58643500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58598000 - 58630000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58598000 - 58630000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58598000 - 58630000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58544000 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58560000 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58544000 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58538000 - 58544000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58538000 - 58544000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58568000 - 58598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58568000 - 58598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58568000 - 58598000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58560000 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28669	58568000 - 58598000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28668	58524500 - 58538000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28668	58524500 - 58538000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28667	58549566 - 58558185	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28666	58538000 - 58541000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28665	58524500 - 58538000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28664	58560000 - 58562814	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28664	58560000 - 58562814	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28664	58554381 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28664	58554381 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58317264 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58520000 - 58544000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58498000 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58317264 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58253926 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58317264 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58544000 - 58546000	20,62	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58544000 - 58546000	20,62	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58340295 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58471687 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58471687 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58456025 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58435768 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58456025 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58435768 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58351803 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58340295 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58351803 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58396063 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58396063 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58006387 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58006387 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57994871 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57994871 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58156061 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58156061 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58052444 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58052444 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57799180 - 57800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57852922 - 57857000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57731000 - 57744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57744000 - 57760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model railverkeerslawaa

1604/065/MD-01
bijlage 6

Model: railverkeerslawaa versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
28663	57954574 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57954574 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57908525 - 57910000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	57931552 - 57933000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58207875 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58207875 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58253926 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58253926 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28663	58253926 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28662	57715500 - 57731000	--	--	0,20	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
28661	58554381 - 58562814	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28660	58539000 - 58546000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28659	58530420 - 58539000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28658	58633265 - 58641580	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28658	58633265 - 58641580	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58568000 - 58598000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58560000 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58598000 - 58625000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58568000 - 58598000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58598000 - 58625000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58568000 - 58598000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58568000 - 58598000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58560000 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58539000 - 58544000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58544000 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58544000 - 58560000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58598000 - 58625000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58598000 - 58625000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28657	58539000 - 58544000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28656	58530420 - 58539000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28656	58530420 - 58539000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28655	58520000 - 58521788	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28655	58513368 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28655	58513368 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28655	58520000 - 58521788	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58498000 - 58505000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58498000 - 58505000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58058002 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58058002 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58009791 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58009791 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58148391 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58148391 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58208665 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58250858 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58148391 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58208665 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57997732 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57760000 - 57800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57846225 - 57857000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57740287 - 57744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57744000 - 57760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57895289 - 57910000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57949524 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57997732 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57925416 - 57933000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	57949524 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58368000 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58424366 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58353332 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58368000 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58424366 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58476894 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58476894 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58455545 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58455545 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58353332 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58250858 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58317177 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58250858 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58250858 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58317177 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58335263 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
28654	58335263 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58317177 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28654	58317177 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57660000 - 57684000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57660000 - 57684000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57646000 - 57660000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57646000 - 57660000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57698000 - 57700000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57698000 - 57700000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57684000 - 57698000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28653	57684000 - 57698000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28652	57622000 - 57625000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28652	57625000 - 57644000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28652	57644000 - 57646000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28651	58513368 - 58521788	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28650	58500089 - 58505000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28649	58466250 - 58488000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28648	58743000 - 58760000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28648	58743000 - 58760000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58568000 - 58598000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58641766 - 58644000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58654053 - 58660000	20,12	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58641766 - 58644000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58568000 - 58598000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58560000 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58568000 - 58598000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58568000 - 58598000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58673181 - 58679000	20,12	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58705966 - 58714000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58705966 - 58714000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58718245 - 58730000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58730508 - 58743000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58730508 - 58743000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58673181 - 58679000	20,12	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58718245 - 58730000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58730508 - 58743000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58560000 - 58568000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58489000 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58508493 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28647	58730508 - 5874300							

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
28627	58437079 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28626	58375500 - 58390000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28626	58375500 - 58390000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28625	58361000 - 58375500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28624	58303647 - 58360998	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28624	58303647 - 58360998	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28624	58303647 - 58360998	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28623	58368000 - 58375500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28623	58368000 - 58375500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28623	58361000 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28623	58361000 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28623	58361000 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58254166 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58254166 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58254166 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58356379 - 58360999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58322531 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58322531 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58254166 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58254166 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58322531 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58339684 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58356379 - 58360999	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58322531 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58339684 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58207729 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57930542 - 57933000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57901114 - 57910000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57955066 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57955066 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57758888 - 57760000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57729463 - 57744000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57847167 - 57857000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57798122 - 57800000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57999206 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58151246 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58058061 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58207729 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58151246 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	58009014 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
28622	57999206 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2344	53607500 - 53621000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2343	53947000 - 53960500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2342	53696000 - 53947000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2341	53682500 - 53696000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2340	53947000 - 53960500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2339	53936000 - 53947000	--	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2338	53922500 - 53936000	--	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2337	57314000 - 57338000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56410000 - 56427000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55521378 - 55527000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56427000 - 56444000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56444000 - 56460000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56460000 - 56464000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56560000 - 56564000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56587982 - 56610000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56610000 - 56627000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56510999 - 56527000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56527000 - 56544000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56550757 - 56560000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55844491 - 55860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55342279 - 55364000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55406416 - 55410000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55827000 - 55844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56127000 - 56144000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55764000 - 55800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55800000 - 55827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55898000 - 55927000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55893795 - 55898000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55460000 - 55464000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55860000 - 55864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55410000 - 55427000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56390225 - 56410000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55427000 - 55460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56641218 - 56658000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57068000 - 57110000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57130027 - 57160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57160000 - 57165000	23,68	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57049528 - 57060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56997351 - 57010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57010000 - 57027000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57049528 - 57060000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56255414 - 56260000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56064000 - 56098000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56098000 - 56127000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57276573 - 57314000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57165000 - 57168000	23,68	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57181290 - 57260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	57260000 - 57268000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56997351 - 57010000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56744000 - 56760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56764000 - 56810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56810000 - 56827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56727000 - 56744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56658000 - 56660000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56660000 - 56664000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56694456 - 56727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56936051 - 56944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56944000 - 56960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56960000 - 56966000	23,82	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56864000 - 56890000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56827000 - 56844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56855207 - 56860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56860000 - 56864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55760000 - 55764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55960000 - 55964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55964000 - 56000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56361947 - 56364000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56344000 - 56360000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55944000 - 55960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55654433 - 55660000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55604080 - 55627000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56032321 - 56044000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2336	56044000 - 56060000 - brug	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56044000 - 56060000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56000000 - 56027000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56260000 - 56264000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	54964000 - 55010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55564998 - 55600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56264000 - 56327000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56327000 - 56344000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55716154 - 55727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55727000 - 55744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	54856000 - 54864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	54956292 - 54964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56164000 - 56210000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56227000 - 56244000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55660000 - 55664000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55942370 - 55944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56210000 - 56227000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	54802205 - 54810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	54750883 - 54764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	54649000 - 54664000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55064000 - 55164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55171219 - 55210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55010000 - 55064000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56160000 - 56164000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55744000 - 55760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55264000 - 55310000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55262075 - 55264000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56144000 - 56160000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56064000 - 56098000 - brug	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	56060000 - 56064000 - brug	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55527000 - 55560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2336	55560000 - 55564000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2335	54625000 - 54649000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2334	54712000 - 54735500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2333	54649000 - 54712000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2332	54625000 - 54649000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2331	54610000 - 54625000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2331	54601000 - 54610000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2330	54577000 - 54601000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2329	54553500 - 54564000	18,95	18,95	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2329	54564000 - 54577000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2328	54530000 - 54553500	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2327	54519000 - 54530000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2326	54495000 - 54519000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2325	54471000 - 54495000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2324	54447000 - 54464000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2324	54464000 - 54471000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2323	54423000 - 54447000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2322	57260000 - 57266750	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2322	57243000 - 57260000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56690540 - 56727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56544000 - 56560000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56127000 - 56144000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56658000 - 56660000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56660000 - 56664000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56627000 - 56658000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56564000 - 56610000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56619724 - 56627000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55827000 - 55844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55844000 - 55860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56560000 - 56564000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55800000 - 55827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56210000 - 56227000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56027000 - 56044000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56244000 - 56260000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56243188 - 56244000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56410000 - 56427000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56427000 - 56444000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56000000 - 56027000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54336000 - 54364000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56384796 - 56410000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56344000 - 56360000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2321	56332407 - 56344000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56062509 - 56064000 - brug	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56360000 - 56364000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56264000 - 56327000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56260000 - 56264000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56044000 - 56060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56044000 - 56060000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55905128 - 55927000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56160000 - 56164000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55944000 - 55960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55927000 - 55944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55860000 - 55864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56527000 - 56544000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56144000 - 56160000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55864000 - 55898000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55960000 - 55964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56064000 - 56098000 - brug	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56064000 - 56098000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56444000 - 56460000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56460000 - 56464000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56164000 - 56210000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56502595 - 56527000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56098000 - 56127000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55972170 - 56000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55264000 - 55310000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55660000 - 55664000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55704429 - 55727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55310932 - 55364000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55609915 - 55627000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55630000 - 55660000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55364000 - 55410000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55220881 - 55264000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56960000 - 56966000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55010000 - 55064000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54964000 - 55010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56980000 - 57010000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55167556 - 55210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56980000 - 57010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55094876 - 55164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57234076 - 57242997	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57165000 - 57168000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55569753 - 55600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55560000 - 55564000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55460000 - 55464000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55466715 - 55527000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55527000 - 55560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57160000 - 57165000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57083576 - 57110000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57027000 - 57060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55410000 - 55427000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55427000 - 55460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57153426 - 57160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57027000 - 57060000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	57010000 - 57027000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56944000 - 56960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56832608 - 56844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56810000 - 56827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56764000 - 56810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54734458 - 54764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56727000 - 56744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54441473 - 54464000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54551987 - 54564000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55787636 - 55800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54661527 - 54664000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54564000 - 54610000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55760000 - 55764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56744000 - 56760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55727000 - 55744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	55747066 - 55760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54856000 - 54864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56860000 - 56864000	23,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54864000 - 54964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model railverkeerslawaaï

1604/065/MD-01
bijlage 6

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2321	56864000 - 56890000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56927000 - 56944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	54794462 - 54810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2321	56844000 - 56860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2320	54312500 - 54336000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2319	54399000 - 54423000	18,95	18,95	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2318	54336000 - 54399000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2317	54312500 - 54336000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2316	54310000 - 54312500	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2315	54273354 - 54289000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2315	54224000 - 54264000 - brug	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2315	54224000 - 54264000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2315	54273354 - 54289000 - brug	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2314	54200250 - 54224000	18,95	18,95	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2313	54151000 - 54233000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2312	54128000 - 54151000	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2311	54177000 - 54200250	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2310	54151000 - 54164000	18,95	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2310	54164000 - 54177000	18,95	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2309	54128000 - 54151000	18,95	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2308	54105000 - 54128000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2307	54079000 - 54105000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2306	54065000 - 54079000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2305	54051000 - 54065000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2304	54030000 - 54051000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2303	54016500 - 54030000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2302	54124350 - 54232999	18,95	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2301	54051500 - 54065000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2300	54038000 - 54051500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2299	54030000 - 54038000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2298	54016500 - 54030000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2297	53986000 - 53999500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2296	53974000 - 53986000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2295	53960500 - 53974000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2294	53999500 - 54013000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2293	54038000 - 54051500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2292	54013000 - 54038000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2291	53999500 - 54013000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2290	53669000 - 53682500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2289	53660000 - 53669000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2288	53646000 - 53660000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2287	53669000 - 53682500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2286	53644000 - 53669000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2285	53629750 - 53644000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2284	54003000 - 54016500	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2283	53933256 - 54002999	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2282	53629750 - 53643000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2281	53616000 - 53629750	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2280	53540136 - 53616000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2279	53391000 - 53405000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2278	53377000 - 53391000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2277	53377000 - 53391000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2276	53356000 - 53377000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2275	53342000 - 53356000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2274	54051000 - 54064000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2274	54064000 - 54065000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2273	54010000 - 54051000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2272	53342000 - 53356000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2271	53328000 - 53342000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2270	53310000 - 53328000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2269	53286000 - 53294000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2269	53286000 - 53294000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2269	53298000 - 53310000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2268	53262000 - 53286000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2267	53245196 - 53261999 - brug	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2267	53245196 - 53261999	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2266	53262000 - 53286000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2266	53262000 - 53286000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2265	53236000 - 53262000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2265	53236000 - 53262000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2264	53212500 - 53236000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2264	53212500 - 53236000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2263	54176000 - 54200250	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2262	53236000 - 53294000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2262	54064000 - 54164000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2262	54164000 - 54176000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2262	53236000 - 53294000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2262	54010000 - 54064000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2261	53212500 - 53236000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2261	53212500 - 53236000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2260	53210000 - 53212500	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2260	53210000 - 53212500	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2259	53165000 - 53189000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2259	53165000 - 53189000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2258	53141000 - 53165000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2258	53141000 - 53165000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2257	53117000 - 53141000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2257	53117000 - 53141000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2256	53001009 - 53117000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2256	53001009 - 53117000 - brug	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2256	53001009 - 53117000 - brug	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2256	53001009 - 53117000	--	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2256	53001009 - 53117000	--	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2254	53117000 - 53141000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2253	53054000 - 53117000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2253	53054000 - 53117000 - brug	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2253	53054000 - 53117000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2252	53030500 - 53054000	18,95	18,40	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2251	54399000 - 54423000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	53210000 - 53213000 - brug	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	53210000 - 53213000 - brug	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54164000 - 54200000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54200000 - 54264000 - brug	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54010000 - 54064000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54064000 - 54164000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54310000 - 54364000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54364000 - 54398999	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54200000 - 54264000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	54310000 - 54364000 - brug	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2250	53210000 - 53213000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarslig	

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model railverkeerslawaaï

1604/065/MD-01
bijlage 6

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2232	53210000 - 53213000 - brug	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	53210000 - 53213000 - brug	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	53210000 - 53213000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	53210000 - 53213000	18,95	18,40	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54464000 - 54564000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54364000 - 54464000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54564000 - 54610000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54664000 - 54711999	18,95	18,95	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54639325 - 54664000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54310000 - 54364000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54164000 - 54200000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54064000 - 54164000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54200000 - 54264000 - brug	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54310000 - 54364000 - brug	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2232	54200000 - 54264000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2132	58511000 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2132	58511000 - 58520000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2132	58520000 - 58524500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2132	58520000 - 58524500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58335501 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58335501 - 58344000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58354391 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58354391 - 58368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58316613 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58316613 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58257111 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58316613 - 58328000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58316613 - 58328000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58392168 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58483327 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58483327 - 58498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58498000 - 58511000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58498000 - 58511000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58465835 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58428057 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58392168 - 58400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58465835 - 58468000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58428057 - 58444000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57956697 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57923363 - 57933000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57956697 - 57960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57993375 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57993375 - 58000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57746700 - 57760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57730034 - 57744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57793364 - 57800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57903367 - 57910000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	57853362 - 57857000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58003373 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58202731 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58202731 - 58210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58257111 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58257111 - 58260000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58257111 - 58260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58058551 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58003373 - 58010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58058551 - 58060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58155358 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2131	58155358 - 58160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57698000 - 57700000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57649000 - 57660000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57649000 - 57660000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57684000 - 57698000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57684000 - 57698000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57677875 - 57684000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57677875 - 57684000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2130	57698000 - 57700000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2129	57624500 - 57644000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2129	57644000 - 57649000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2128	57700000 - 57715500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2127	57672000 - 57683000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2127	57672000 - 57683000 - brug	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2126	57648500 - 57672000 - brug	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2126	57648500 - 57672000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2125	57700000 - 57715500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2124	57646000 - 57684000 - brug	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2124	57646000 - 57684000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2124	57646000 - 57684000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2123	57622000 - 57646000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2122	57610000 - 57624500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2122	57600000 - 57605000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2122	57605000 - 57610000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2121	57580000 - 57600000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2121	57577000 - 57580000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2120	57560000 - 57577000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2120	57553500 - 57560000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2119	57530000 - 57553500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2118	57519000 - 57530000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2117	57495500 - 57519000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2116	57644000 - 57648500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2116	57625000 - 57644000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2115	57610000 - 57625000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2115	57582131 - 57605000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2115	57605000 - 57610000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2115	57544000 - 57560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2115	57560000 - 57580000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2115	57519000 - 57544000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2114	57498000 - 57519000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2114	57495500 - 57498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2113	57598000 - 57605000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2113	57610000 - 57622000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2113	57605000 - 57610000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2112	57544000 - 57560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2112	57519000 - 57544000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2112	57580000 - 57598000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2112	57572399 - 57580000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2111	57498000 - 57519000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2111	57495500 - 57498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2110	57530000 - 57553500	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2109	57519000 - 57530000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2108	57495500 - 57519000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2107	57472000 - 57495500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2106	57460000 - 57472000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2106	57448000 - 57460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2105	57424000 - 57448000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2104	57400000 - 57410000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2104	57410000 - 57424000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2103	57366830 - 57368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2103	57350000 - 57360000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2103	57368000 - 57400000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2102	57326000 - 57350000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2101	57400000 - 57424000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2100	57362000 - 57400000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2099	57338000 - 57362000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2098	57472000 - 57495500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2097	57460000 - 57472000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2097	57422000 - 57460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2096	57410000 - 57422000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2096	57398000 - 57410000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2095	57374000 - 57398000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2094	57368000 - 57374000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2094	57362000 - 57368000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2093	57360000 - 57362000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2093	57338000 - 57360000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2092	57314000 - 57338250	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56460000 - 56464000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56475500 - 56527000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56540337 - 56544000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56410000 - 56427000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56427000 - 56444000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56444000 - 56460000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56610000 - 56627000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56627000 - 56658000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56658000 - 56660000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2091	56544000 - 56560000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56560000 - 56564000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56593846 - 56610000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56364000 - 56410000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56164000 - 56210000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56210000 - 56227000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56232285 - 56244000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56127000 - 56144000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56153741 - 56160000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56160000 - 56164000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56328138 - 56344000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56344000 - 56360000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56360000 - 56364000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56244000 - 56260000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56260000 - 56264000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56323704 - 56327000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57027000 - 57060000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57027000 - 57060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57068000 - 57110000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56977672 - 57010000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56977672 - 57010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57010000 - 57027000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57178956 - 57260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57260000 - 57268000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57268000 - 57314000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57130000 - 57160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57160000 - 57165000	23,67	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	57165000 - 57168000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56960000 - 56966000	23,82	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56744000 - 56760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56764000 - 56810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56810000 - 56827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56660000 - 56664000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56667352 - 56727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56727000 - 56744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56864000 - 56890000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56927000 - 56944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56944000 - 56960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56827000 - 56844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56846264 - 56860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56860000 - 56864000	23,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56098000 - 56127000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55460000 - 55464000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55500150 - 55527000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55427000 - 55460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55364000 - 55410000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55410000 - 55427000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55527000 - 55560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55649813 - 55660000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55660000 - 55664000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55600000 - 55627000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55563247 - 55564000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55564000 - 55600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	54939277 - 54964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	54964000 - 55010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	54856000 - 54864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	54759000 - 54764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	54780973 - 54810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55018627 - 55064000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55264000 - 55310000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55340198 - 55364000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55263813 - 55264000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55064000 - 55164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55192826 - 55210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55664000 - 55727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55964000 - 56000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56014344 - 56027000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55960000 - 55964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55931531 - 55944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55944000 - 55960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56027000 - 56044000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56084043 - 56098000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2091	56084043 - 56098000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56060000 - 56064000 - brug	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56044000 - 56060000 - brug	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	56044000 - 56060000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55795634 - 55800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55800000 - 55827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55760000 - 55764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55727958 - 55744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55744000 - 55760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55827000 - 55844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55898000 - 55927000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55872919 - 55898000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55844000 - 55860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2091	55860000 - 55864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2090	54735500 - 54759000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2089	57374000 - 57398000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2088	57362000 - 57374000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2087	57338250 - 57362000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2086	57544000 - 57553500	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2086	57530000 - 57544000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2085	57363000 - 57368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2085	57388826 - 57410000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2085	57429155 - 57460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2085	57472000 - 57498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2085	57498000 - 57530000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2085	57460000 - 57472000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2084	57338250 - 57360000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2084	57360000 - 57363000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2083	57302000 - 57326000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56464000 - 56527000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56527000 - 56544000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56544000 - 56560000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56427000 - 56444000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56444000 - 56460000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56460000 - 56464000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56632331 - 56658000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56658000 - 56660000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56660000 - 56664000	24,01	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56560000 - 56564000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56575456 - 56610000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56610000 - 56627000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56227000 - 56244000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56244000 - 56260000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56260000 - 56264000	24,02	24,02	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56160000 - 56164000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56164000 - 56210000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56217415 - 56227000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56360000 - 56364000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56364000 - 56410000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56410000 - 56427000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56300408 - 56327000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56332618 - 56344000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56344000 - 56360000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57027000 - 57060000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57027000 - 57060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57068000 - 57110000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56966000 - 57010000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56966000 - 57010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57010000 - 57027000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57195166 - 57260000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57260000 - 57268000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57268895 - 57302000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57130000 - 57160000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57160000 - 57165000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	57165000 - 57168000	23,66	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56801817 - 56810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56810000 - 56827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56827000 - 56844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56726858 - 56727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56727000 - 56744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56744000 - 56760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56927000 - 56944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaaï - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hbron	Cpl	Cpl_W	bb	m
2082	56944000 - 56960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56960000 - 56966000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56844000 - 56860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56860000 - 56864000	23,89	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56864000 - 56890000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55451867 - 55460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55460000 - 55464000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55491490 - 55527000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55310000 - 55364000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55364000 - 55410000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55410000 - 55427000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55600000 - 55627000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55646243 - 55660000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55660000 - 55664000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55547290 - 55560000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55560000 - 55564000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55575308 - 55600000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55264000 - 55310000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54755107 - 54764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54764000 - 54810000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54856000 - 54864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54548218 - 54564000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54564000 - 54610000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54655570 - 54664000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55064000 - 55164000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55164000 - 55210000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55210000 - 55264000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54864000 - 54964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	54964000 - 55010000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55010000 - 55064000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56027000 - 56044000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56044000 - 56060000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56044000 - 56060000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55960000 - 55964000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55964000 - 56000000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56008036 - 56027000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56098000 - 56127000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56127000 - 56144000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56144000 - 56160000	24,02	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56060000 - 56064000 - brug	24,00	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56095412 - 56098000 - brug	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	56095412 - 56098000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55944000 - 55960000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55760000 - 55764000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55764000 - 55800000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55803921 - 55827000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55705684 - 55727000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55727000 - 55744000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55754013 - 55760000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55868046 - 55898000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55920660 - 55927000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55927000 - 55944000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55827000 - 55844000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55844000 - 55860000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2082	55860000 - 55864000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2081	54495000 - 54519000	18,95	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2080	57530000 - 57544000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2080	57544000 - 57553500	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2079	57395545 - 57410000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2079	57360000 - 57368000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2079	57410000 - 57460000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2079	57472000 - 57498000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2079	57460000 - 57472000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2079	57498000 - 57530000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2079	57311030 - 57360000	--	--	0,20	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2078	57268000 - 57291000	--	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2078	57266750 - 57268000	23,42	--	0,20	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2077	57302000 - 57326000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2076	57290000 - 57302000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf
2075	57266750 - 57290000	--	--	0,20	True	0,0	0 - (eigen waarde)	1 - Doorgelaste spoorstaaf


Model: railverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012


Naam	Omschr.	Bf
bg01	ondergrond spoor	1,00


Model: railverkeerslawaa versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaa - RMR-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 1k	Refl.R 1k
PE400500	p:1043015361	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400499	p:1043015362	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400498	p:1043015363	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400497	p:1043015364	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400496	p:1043015365	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400233	p:1043763154	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400232	p:1043763155	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400231	p:1043763156	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400230	p:1043763157	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400229	p:1043763158	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400228	p:1043763159	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400227	p:1043763160	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400226	p:1043763161	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400225	p:1043763162	1,00	19,29	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400224	p:1043763163	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400223	p:1043763164	1,00	19,42	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400222	p:1043763165	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400221	p:1043763166	1,00	19,43	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400220	p:1043763167	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400219	p:1043763168	1,00	19,67	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400218	p:1043763169	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400217	p:1043763170	1,00	19,42	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400216	p:1043763171	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400215	p:1043763172	1,00	19,30	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400214	p:1043763173	1,00	19,31	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400213	p:1043763174	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400212	p:1043763175	1,00	19,23	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400211	p:1043763176	1,00	19,67	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400210	p:1043763177	1,00	19,43	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400209	p:1043763178	1,00	19,32	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400208	p:1043763179	1,00	19,43	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400207	p:1043763180	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400206	p:1043763181	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400205	p:1043763182	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400204	p:1043763183	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
PE400203	p:1043763184	1,00	--	Eigen waarde	5 dB	Nee	0,00	0,00
GS399047	s:1034907751	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS399046	s:1034907752	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	1,00	1,00
GS398645	s:1034908943	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00
GS398644	s:1034908944	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS398643	s:1034908945	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS398619	s:1034909029	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS398365	s:1034909808	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS397645	s:1039687629	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00
GS397643	s:1039687631	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00
GS397641	s:1039687634	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00
GS397634	s:1039687643	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS397633	s:1039687644	0,51	19,14	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS397629	s:1039687648	--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,00	0,00
GS397628	s:1039687649	0,84	19,31	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS397627	s:1039687650	0,54	19,11	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS397153	s:2100000067	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS397141	s:2100000082	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00
GS396932	s:2100000389	--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,00	0,00

BIJLAGE 7:





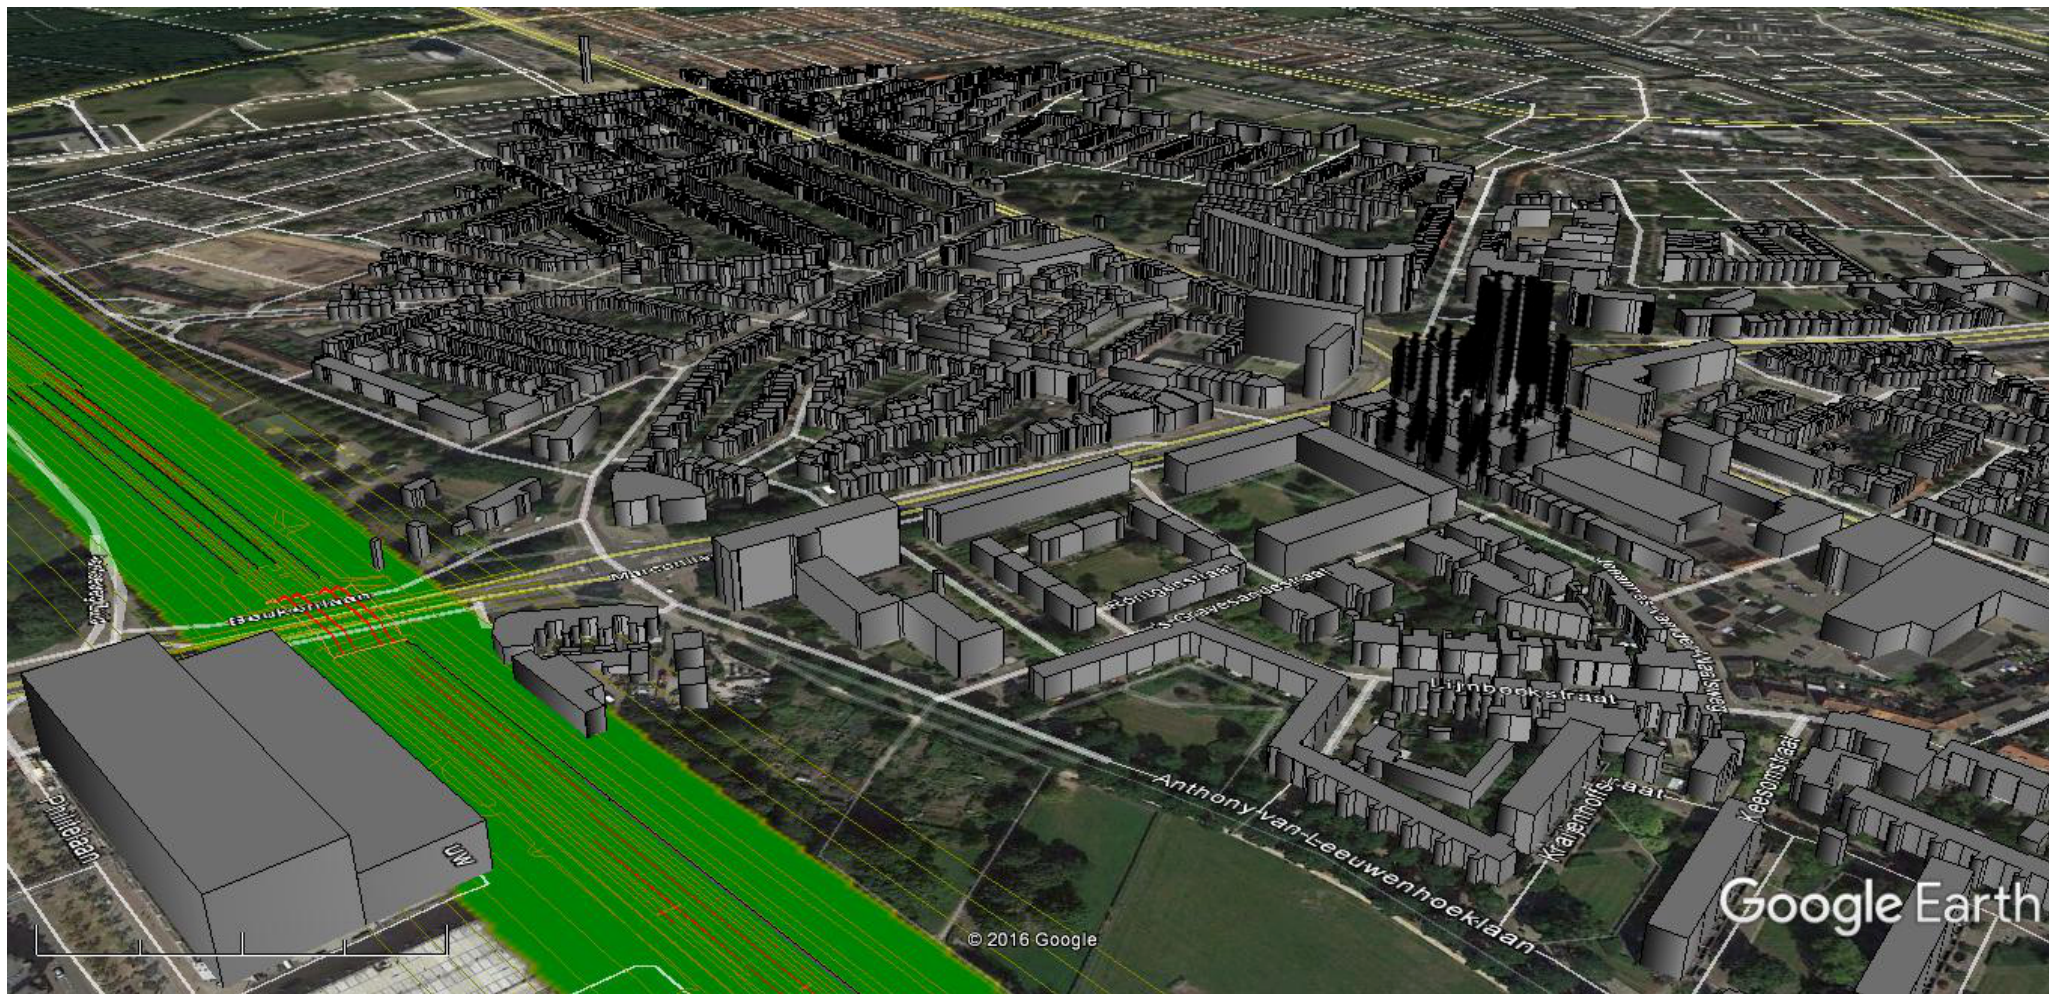

voetmeter

1000
300



BIJLAGE 8:

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,30	42,2	41,8	38,7	46,1
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,30	42,1	41,7	38,6	46,0
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,30	42,0	41,6	38,5	45,9
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,30	41,8	41,5	38,3	45,8
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,30	42,1	41,7	38,5	46,0
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,30	43,3	42,9	39,7	47,2
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,30	43,7	43,2	40,0	47,5
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,30	43,9	43,5	40,3	47,7
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,30	43,6	43,2	40,0	47,5
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,30	42,9	42,5	39,4	46,8
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,30	42,8	42,4	39,3	46,7
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,30	42,8	42,3	39,2	46,6
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,30	42,6	42,2	39,0	46,5
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,30	42,9	42,5	39,3	46,7
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,30	44,2	43,8	40,6	48,1
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,30	44,7	44,3	41,1	48,6
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,30	45,0	44,6	41,4	48,9
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,30	48,4	48,0	45,0	52,4
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,30	49,1	48,7	45,8	53,2
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,30	49,2	48,9	46,1	53,4
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,30	49,7	49,3	46,6	53,8
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,30	50,4	50,0	47,3	54,6
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,30	51,1	50,8	48,0	55,3
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,30	51,5	51,2	48,4	55,7
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,30	51,8	51,5	48,7	56,0
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,30	45,0	44,6	41,7	49,0
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,30	46,8	46,5	43,6	50,9
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,30	48,0	47,6	44,8	52,1
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,30	49,2	48,9	46,3	53,5
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,30	50,0	49,7	47,1	54,3
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,30	50,5	50,2	47,6	54,8
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,30	50,8	50,5	48,0	55,2
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,30	51,1	50,8	48,3	55,5
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,30	42,4	42,1	39,2	46,5
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,30	45,5	45,2	42,3	49,6
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,30	47,1	46,7	43,9	51,2
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,30	49,4	49,1	46,5	53,7
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,30	50,3	50,0	47,3	54,6
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,30	50,6	50,3	47,7	54,9
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,30	50,9	50,6	48,0	55,2
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,30	51,2	50,9	48,3	55,5
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,30	51,5	51,2	48,6	55,8
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,30	49,5	49,2	46,6	53,8
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,30	49,9	49,6	47,0	54,2
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,30	32,6	32,1	28,8	36,3
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,30	32,7	32,2	28,9	36,4
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,30	32,9	32,4	29,1	36,6
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,30	32,9	32,5	29,1	36,7
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,30	33,4	32,9	29,5	37,1
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,30	35,6	35,1	31,6	39,2
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,30	35,9	35,4	31,9	39,5
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,30	36,2	35,7	32,2	39,8
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,30	36,4	35,9	32,6	40,1
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,30	31,4	31,0	27,6	35,2
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,30	31,6	31,1	27,8	35,3
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,30	31,9	31,4	28,0	35,6
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,30	32,0	31,6	28,1	35,7
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,30	33,0	32,6	29,1	36,7
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,30	37,7	37,2	33,7	41,3
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,30	38,2	37,7	34,1	41,7
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,30	38,4	37,9	34,4	42,0
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,30	38,3	37,8	34,4	41,9
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,30	41,1	40,7	37,7	45,1
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,30	41,1	40,7	37,6	45,0
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,30	41,0	40,6	37,6	45,0
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,30	41,2	40,9	37,8	45,2
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,30	42,6	42,1	38,9	46,4
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,30	42,7	42,3	39,1	46,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,30	43,1	42,7	39,5	46,9
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,30	44,0	43,6	40,6	48,0
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,30	50,2	49,9	47,2	54,5
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,30	51,4	51,1	48,4	55,7
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,30	51,7	51,4	48,7	56,0
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,30	52,0	51,7	49,0	56,3
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,30	52,3	52,0	49,3	56,6
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,30	52,5	52,2	49,6	56,8
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,30	52,7	52,4	49,8	57,0
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,30	40,0	39,6	36,5	44,0
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,30	40,0	39,6	36,5	43,9
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,30	40,0	39,6	36,5	43,9
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,30	40,2	39,8	36,7	44,1
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,30	41,8	41,4	38,1	45,6
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,30	42,0	41,5	38,3	45,8
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,30	42,2	41,7	38,5	46,0
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,30	42,0	41,6	38,4	45,9
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,30	42,2	41,8	38,6	46,1
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,30	42,4	42,0	38,8	46,3
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,30	42,6	42,2	39,0	46,5
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,30	42,8	42,4	39,2	46,7
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,30	43,1	42,7	39,5	46,9
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,30	43,3	42,9	39,7	47,2
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,30	43,5	43,1	39,9	47,4
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,30	43,2	42,9	40,2	47,4
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,30	45,5	45,2	42,5	49,7
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,30	49,1	48,8	46,2	53,4
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,30	49,6	49,3	46,8	54,0
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,30	50,1	49,8	47,3	54,5
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,30	50,4	50,1	47,6	54,8
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,30	50,7	50,4	47,9	55,1
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,30	51,0	50,7	48,2	55,4
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,30	51,3	51,0	48,5	55,7
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,30	50,9	50,6	48,1	55,3
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,30	51,2	50,9	48,4	55,6
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,30	51,5	51,2	48,7	55,9
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,30	51,8	51,5	49,0	56,2
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,30	52,1	51,8	49,3	56,5
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,30	52,3	52,0	49,5	56,7
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,30	42,6	42,2	39,4	46,7
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,30	46,6	46,2	43,4	50,7
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,30	48,2	47,8	45,0	52,3
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,30	50,0	49,6	46,9	54,2
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,30	50,5	50,2	47,5	54,8
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,30	51,0	50,7	48,1	55,3
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,30	51,3	51,0	48,4	55,6
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,30	51,6	51,3	48,7	55,9
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,30	51,9	51,5	48,9	56,2
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,30	50,1	49,8	47,2	54,4
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,30	51,4	51,0	48,4	55,6
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,30	51,7	51,4	48,8	56,0
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,30	52,0	51,7	49,1	56,3
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,30	52,3	52,0	49,4	56,6
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,30	52,6	52,3	49,6	56,9
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,30	52,8	52,4	49,8	57,1
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,30	51,0	50,6	48,0	55,3
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,30	51,5	51,2	48,5	55,8
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,30	51,8	51,4	48,8	56,0
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,30	52,0	51,7	49,1	56,3
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,30	52,3	52,0	49,4	56,6
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,30	52,5	52,2	49,6	56,9
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,30	52,7	52,4	49,8	57,1
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,30	39,0	38,6	36,1	43,3
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,30	39,0	38,6	36,1	43,3
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,30	38,9	38,5	36,1	43,2
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,30	38,8	38,4	36,0	43,2
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,30	38,6	38,2	35,7	42,9
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,30	38,4	38,0	35,6	42,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,30	38,2	37,8	35,3	42,5
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,30	38,1	37,7	35,2	42,4
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,30	37,9	37,5	35,1	42,2
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,30	37,8	37,4	34,9	42,1
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,30	39,1	38,7	36,2	43,4
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,30	40,3	39,9	37,4	44,6
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,30	41,3	41,0	38,5	45,7
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,30	42,1	41,8	39,4	46,6
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,30	45,2	44,9	42,6	49,7
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,30	45,7	45,5	43,2	50,3
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,30	46,2	46,0	43,7	50,8
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,30	46,5	46,3	44,0	51,1
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,30	46,8	46,6	44,3	51,4
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,30	47,1	46,9	44,6	51,7
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,30	35,8	35,4	32,8	40,0
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,30	37,5	37,1	34,5	41,7
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,30	39,2	38,9	36,4	43,6
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,30	41,1	40,8	38,3	45,5
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,30	45,2	45,0	42,7	49,8
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,30	45,9	45,7	43,4	50,5
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,30	46,4	46,2	43,9	51,0
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,30	46,7	46,5	44,2	51,3
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,30	47,0	46,8	44,5	51,6
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,30	47,3	47,1	44,8	51,9
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,30	41,1	40,7	37,8	45,1
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,30	41,9	41,5	38,7	46,0
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,30	44,5	44,1	41,3	48,6
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,30	46,9	46,6	43,8	51,1
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,30	50,1	49,8	47,1	54,4
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,30	50,4	50,1	47,4	54,7
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,30	50,9	50,6	48,0	55,2
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,30	51,2	50,9	48,3	55,5
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,30	51,5	51,2	48,6	55,9
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,30	52,0	51,6	49,1	56,3
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,30	38,6	38,2	35,1	42,5
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,30	38,6	38,3	35,2	42,6
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,30	38,5	38,2	35,1	42,5
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,30	38,8	38,5	35,4	42,8
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,30	40,7	40,3	37,1	44,6
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,30	40,8	40,4	37,1	44,6
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,30	41,1	40,6	37,4	44,9
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,30	41,1	40,7	37,4	44,9
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,30	41,3	40,9	37,6	45,1
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,30	41,6	41,1	37,9	45,4
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,30	41,7	41,3	38,1	45,6
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,30	42,0	41,5	38,3	45,8
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,30	42,2	41,8	38,5	46,0
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,30	42,4	42,0	38,7	46,2
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,30	42,6	42,2	38,9	46,4
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,30	37,1	36,7	34,3	41,4
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,30	37,0	36,6	34,2	41,3
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,30	36,6	36,2	33,8	40,9
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,30	36,5	36,1	33,6	40,8
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,30	36,4	36,0	33,5	40,7
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,30	36,2	35,9	33,4	40,6
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,30	36,1	35,7	33,3	40,4
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,30	36,0	35,6	33,1	40,3
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,30	35,9	35,5	33,0	40,2
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,30	35,8	35,4	32,9	40,1
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,30	35,8	35,4	33,0	40,1
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,30	35,9	35,5	33,0	40,2
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,30	36,0	35,6	33,1	40,3
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,30	36,1	35,7	33,2	40,4
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,30	36,1	35,8	33,3	40,5
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,30	26,9	26,6	24,1	31,3
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,30	26,7	26,4	23,9	31,1
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,30	26,0	25,7	23,3	30,4
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,30	25,5	25,3	22,9	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,30	25,7	25,4	23,1	30,2
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,30	25,9	25,6	23,2	30,4
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,30	26,0	25,8	23,4	30,5
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,30	26,2	25,9	23,5	30,7
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,30	26,4	26,1	23,7	30,8
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,30	26,5	26,3	23,9	31,0
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,30	26,7	26,4	24,1	31,2
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,30	26,9	26,7	24,3	31,4
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,30	27,2	26,9	24,6	31,7
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,30	27,6	27,4	25,0	32,1
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,30	29,1	28,8	26,4	33,5
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,30	16,7	16,3	13,9	21,1
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,30	16,6	16,2	13,8	20,9
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,30	15,6	15,2	12,7	19,9
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,30	15,5	15,1	12,6	19,8
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,30	15,3	15,0	12,5	19,7
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,30	15,2	14,8	12,4	19,6
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,30	15,1	14,7	12,2	19,4
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,30	15,0	14,6	12,1	19,3
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,30	14,9	14,5	12,0	19,2
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,30	13,2	12,8	10,3	17,5
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,30	13,3	12,9	10,4	17,6
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,30	13,6	13,2	10,7	17,9
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,30	14,2	13,9	11,4	18,6
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,30	16,3	16,0	13,4	20,6
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,30	20,6	20,3	17,7	24,9
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,30	16,4	16,0	13,6	20,8
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,30	16,2	15,9	13,5	20,6
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,30	15,2	14,8	12,4	19,5
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,30	15,1	14,7	12,2	19,4
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,30	15,0	14,6	12,1	19,3
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,30	14,8	14,4	12,0	19,2
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,30	14,7	14,3	11,9	19,0
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,30	14,6	14,2	11,7	18,9
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,30	14,5	14,1	11,6	18,8
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,30	13,2	12,8	10,3	17,5
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,30	13,3	13,0	10,5	17,7
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,30	13,6	13,2	10,8	18,0
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,30	14,5	14,2	11,7	18,9
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,30	16,4	16,1	13,6	20,8
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,30	20,5	20,1	17,6	24,8
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,30	29,3	29,0	26,4	33,6
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,30	29,3	28,9	26,3	33,5
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,30	29,1	28,7	26,1	33,3
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,30	29,0	28,6	26,0	33,3
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,30	29,3	28,9	26,4	33,6
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,30	29,3	28,9	26,3	33,5
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,30	29,3	28,9	26,3	33,5
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,30	29,3	28,9	26,3	33,5
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,30	29,3	28,9	26,3	33,5
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,30	29,3	28,9	26,3	33,5
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,30	29,6	29,2	26,6	33,8
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,30	29,7	29,3	26,7	34,0
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,30	29,9	29,5	26,9	34,1
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,30	30,2	29,8	27,2	34,4
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,30	30,9	30,5	27,9	35,2
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,30	37,1	36,7	34,3	41,4
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,30	37,0	36,6	34,2	41,3
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,30	36,7	36,3	33,8	41,0
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,30	36,5	36,2	33,7	40,9
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,30	36,4	36,0	33,6	40,8
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,30	36,3	35,9	33,4	40,6
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,30	36,2	35,8	33,3	40,5
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,30	36,0	35,7	33,2	40,4
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,30	35,9	35,5	33,1	40,2
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,30	35,8	35,5	33,0	40,2
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,30	35,9	35,5	33,0	40,2
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,30	36,0	35,6	33,1	40,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeerslawaaï versie calculatie 14/09/2016 [LT]
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,30	36,0	35,7	33,2	40,4
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,30	36,1	35,8	33,3	40,5
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,30	36,2	35,8	33,4	40,5
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,30	46,2	46,0	43,7	50,8
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,30	46,5	46,3	44,1	51,2
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,30	46,9	46,7	44,4	51,5
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,30	47,2	47,0	44,8	51,9
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,30	47,5	47,3	45,1	52,2
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,30	47,8	47,6	45,3	52,4
t28_A	Blok B toetspunt t28	3,00	38,5	38,1	35,1	42,5
t28_B	Blok B toetspunt t28	6,00	39,6	39,2	36,3	43,7
t28_C	Blok B toetspunt t28	9,00	41,8	41,4	38,6	45,9
t28_D	Blok B toetspunt t28	12,00	46,7	46,4	43,7	51,0
t29_A	Blok B toetspunt t29	3,00	38,1	37,7	34,9	42,2
t29_B	Blok B toetspunt t29	6,00	39,4	39,1	36,3	43,6
t29_C	Blok B toetspunt t29	9,00	41,8	41,5	38,8	46,1
t29_D	Blok B toetspunt t29	12,00	47,1	46,8	44,2	51,4
t30_A	Blok B toetspunt t30	3,00	33,1	32,8	30,2	37,4
t30_B	Blok B toetspunt t30	6,00	34,7	34,4	31,8	39,0
t30_C	Blok B toetspunt t30	9,00	38,0	37,7	35,0	42,3
t30_D	Blok B toetspunt t30	12,00	43,5	43,2	40,6	47,8
t31_A	Blok B toetspunt t31	3,00	39,0	38,6	35,5	43,0
t31_B	Blok B toetspunt t31	6,00	40,2	39,8	36,9	44,2
t31_C	Blok B toetspunt t31	9,00	40,4	40,0	37,1	44,5
t31_D	Blok B toetspunt t31	12,00	42,4	42,0	39,2	46,5
t32_A	Blok B toetspunt t32	3,00	40,9	40,4	37,1	44,6
t32_B	Blok B toetspunt t32	6,00	41,0	40,6	37,3	44,8
t32_C	Blok B toetspunt t32	9,00	41,8	41,4	38,2	45,7
t32_D	Blok B toetspunt t32	12,00	43,9	43,5	40,4	47,8
t33_A	Blok B toetspunt t33	3,00	37,7	37,3	34,6	41,9
t33_B	Blok B toetspunt t33	6,00	39,3	38,9	36,3	43,5
t33_C	Blok B toetspunt t33	9,00	41,9	41,5	39,0	46,2
t33_D	Blok B toetspunt t33	12,00	47,3	47,0	44,4	51,6
t34_A	Blok B toetspunt t34	3,00	38,7	38,4	35,8	43,0
t34_B	Blok B toetspunt t34	6,00	40,7	40,4	37,9	45,1
t34_C	Blok B toetspunt t34	9,00	43,5	43,2	40,7	47,9
t34_D	Blok B toetspunt t34	12,00	47,6	47,3	44,8	52,0
t35_A	Blok B toetspunt t35	3,00	39,8	39,5	37,0	44,2
t35_B	Blok B toetspunt t35	6,00	42,4	42,1	39,7	46,8
t35_C	Blok B toetspunt t35	9,00	43,7	43,4	41,0	48,1
t35_D	Blok B toetspunt t35	12,00	45,2	44,9	42,6	49,7
t36_A	Blok B toetspunt t36	3,00	36,7	36,4	33,6	40,9
t36_B	Blok B toetspunt t36	6,00	39,1	38,8	36,2	43,4
t36_C	Blok B toetspunt t36	9,00	40,3	40,0	37,4	44,6
t36_D	Blok B toetspunt t36	12,00	42,8	42,6	40,1	47,2
t37_A	Blok B toetspunt t37	3,00	33,6	33,2	30,6	37,8
t37_B	Blok B toetspunt t37	6,00	35,3	34,9	32,3	39,5
t37_C	Blok B toetspunt t37	9,00	38,8	38,5	35,8	43,0
t37_D	Blok B toetspunt t37	12,00	44,2	43,9	41,3	48,5
t38_A	Blok B toetspunt t38	3,00	40,7	40,4	37,9	45,1
t38_B	Blok B toetspunt t38	6,00	43,4	43,1	40,7	47,8
t38_C	Blok B toetspunt t38	9,00	43,6	43,3	40,9	48,0
t38_D	Blok B toetspunt t38	12,00	45,0	44,8	42,5	49,6
t39_A	Blok B toetspunt t39	3,00	40,4	40,1	37,5	44,7
t39_B	Blok B toetspunt t39	6,00	42,8	42,5	40,0	47,2
t39_C	Blok B toetspunt t39	9,00	43,4	43,1	40,6	47,8
t39_D	Blok B toetspunt t39	12,00	44,7	44,5	42,1	49,2
t39_E	Blok B toetspunt t39	15,00	45,2	45,0	42,7	49,8
t40_A	Blok B toetspunt t40	3,00	38,9	38,6	35,6	42,9
t40_B	Blok B toetspunt t40	6,00	39,5	39,1	36,2	43,5
t40_C	Blok B toetspunt t40	9,00	40,3	39,9	37,0	44,3
t40_D	Blok B toetspunt t40	12,00	41,7	41,3	38,5	45,8
t40_E	Blok B toetspunt t40	15,00	43,7	43,4	40,6	47,9
t41_A	Blok B toetspunt t41	3,00	36,8	36,4	33,6	40,9
t41_B	Blok B toetspunt t41	6,00	37,5	37,1	34,3	41,6
t41_C	Blok B toetspunt t41	9,00	38,9	38,6	35,9	43,2
t41_D	Blok B toetspunt t41	12,00	42,2	41,9	39,2	46,5
t41_E	Blok B toetspunt t41	15,00	45,8	45,4	42,7	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: railverkeerslawaai versie calculatie 14/09/2016 [LT]
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t42_A	Blok B toetspunt t42	3,00	33,8	33,5	31,0	38,2
t42_B	Blok B toetspunt t42	6,00	35,2	35,0	32,5	39,6
t42_C	Blok B toetspunt t42	9,00	36,3	36,0	33,4	40,6
t42_D	Blok B toetspunt t42	12,00	40,8	40,4	37,9	45,1
t42_E	Blok B toetspunt t42	15,00	48,2	47,9	45,3	52,5
t43_E	Blok B toetspunt t43	15,00	46,0	45,8	43,6	50,6
t44_E	Blok B toetspunt t44	15,00	47,1	46,9	44,6	51,7
t45_A	Blok B toetspunt t45	3,00	40,0	39,6	36,4	43,9
t45_B	Blok B toetspunt t45	6,00	40,6	40,2	37,1	44,5
t45_C	Blok B toetspunt t45	9,00	41,0	40,6	37,6	45,0
t45_D	Blok B toetspunt t45	12,00	42,7	42,3	39,3	46,7
t45_E	Blok B toetspunt t45	15,00	48,6	48,3	45,6	52,9
t46_A	Blok B toetspunt t46	3,00	33,3	32,9	30,3	37,6
t46_B	Blok B toetspunt t46	6,00	34,3	34,0	31,4	38,6
t46_C	Blok B toetspunt t46	9,00	35,8	35,4	32,8	40,1
t46_D	Blok B toetspunt t46	12,00	40,3	40,0	37,3	44,6
t46_E	Blok B toetspunt t46	15,00	48,5	48,1	45,5	52,7
t47_A	Blok B toetspunt t47	3,00	31,9	31,6	29,1	36,3
t47_B	Blok B toetspunt t47	6,00	33,4	33,1	30,6	37,8
t47_C	Blok B toetspunt t47	9,00	36,3	36,0	33,4	40,6
t47_D	Blok B toetspunt t47	12,00	40,1	39,8	37,2	44,5
t47_E	Blok B toetspunt t47	15,00	43,8	43,5	41,1	48,2
t48_A	Blok B toetspunt t48	3,00	29,3	29,0	26,5	33,7
t48_B	Blok B toetspunt t48	6,00	31,2	30,9	28,4	35,6
t48_C	Blok B toetspunt t48	9,00	32,9	32,6	30,1	37,3
t48_D	Blok B toetspunt t48	12,00	35,6	35,3	32,8	40,0
t48_E	Blok B toetspunt t48	15,00	38,6	38,2	35,8	42,9
t49_A	Blok B toetspunt t49	3,00	27,8	27,5	25,0	32,2
t49_B	Blok B toetspunt t49	6,00	28,9	28,6	26,1	33,2
t49_C	Blok B toetspunt t49	9,00	30,8	30,5	28,0	35,2
t49_D	Blok B toetspunt t49	12,00	34,1	33,8	31,4	38,5
t49_E	Blok B toetspunt t49	15,00	37,8	37,5	35,1	42,2
t50_A	Blok B toetspunt t50	3,00	42,4	42,0	38,9	46,3
t50_B	Blok B toetspunt t50	6,00	42,7	42,3	39,1	46,6
t50_C	Blok B toetspunt t50	9,00	43,3	42,9	39,8	47,2
t50_D	Blok B toetspunt t50	12,00	44,5	44,1	41,1	48,5
t50_E	Blok B toetspunt t50	15,00	47,1	46,7	43,8	51,1

BIJLAGE 9:

toetspunt	omschrijving	toetshoogte (m)	rail dB	rail (weg) dB	weg (exclusief aftrek artikel 110a Wah) dB	energetische cumulatie >30%aanederen dB
t01a_B	Blok A toetspunt t01a	9,3	46,1	42,4	70,0	70,0
t01a_C	Blok A toetspunt t01a	12,3	46,0	42,3	69,8	69,8
t01a_D	Blok A toetspunt t01a	15,3	45,9	42,2	69,6	69,6
t01a_E	Blok A toetspunt t01a	18,3	45,8	42,1	69,3	69,3
t01a_F	Blok A toetspunt t01a	21,3	46,0	42,3	69,0	69,0
t01b_A	Blok A toetspunt t01b	24,3	47,2	43,4	68,7	68,7
t01b_B	Blok A toetspunt t01b	27,3	47,5	43,7	68,4	68,4
t01b_C	Blok A toetspunt t01b	30,3	47,7	43,9	68,2	68,2
t01b_D	Blok A toetspunt t01b	33,3	47,5	43,7	67,9	67,9
t02a_B	Blok A toetspunt t02a	9,3	46,8	43,1	70,9	70,9
t02a_C	Blok A toetspunt t02a	12,3	46,7	43,0	70,6	70,6
t02a_D	Blok A toetspunt t02a	15,3	46,6	42,9	70,2	70,2
t02a_E	Blok A toetspunt t02a	18,3	46,5	42,8	69,9	69,9
t02a_F	Blok A toetspunt t02a	21,3	46,7	43,0	69,5	69,5
t02b_A	Blok A toetspunt t02b	24,3	48,1	44,3	69,2	69,2
t02b_B	Blok A toetspunt t02b	27,3	48,6	44,8	68,8	68,8
t02b_C	Blok A toetspunt t02b	30,3	48,9	45,1	68,5	68,5
t03a_B	Blok A toetspunt t03a	9,3	52,4	48,4	64,3	64,6
t03a_C	Blok A toetspunt t03a	12,3	53,2	49,1	64,2	64,5
t03a_D	Blok A toetspunt t03a	15,3	53,4	49,3	64,8	65,1
t03a_E	Blok A toetspunt t03a	18,3	53,8	49,7	66,5	66,7
t03a_F	Blok A toetspunt t03a	21,3	54,6	50,5	67,3	67,5
t03b_A	Blok A toetspunt t03b	24,3	55,3	51,1	67,4	67,7
t03b_B	Blok A toetspunt t03b	27,3	55,7	51,5	67,1	67,4
t03b_C	Blok A toetspunt t03b	30,3	56,0	51,8	66,7	67,1
t04a_B	Blok A toetspunt t04a	9,3	49,0	45,2	44,6	50,3
t04a_C	Blok A toetspunt t04a	12,3	50,9	47,0	47,5	52,5
t04a_D	Blok A toetspunt t04a	15,3	52,1	48,1	52,9	55,5
t04a_E	Blok A toetspunt t04a	18,3	53,5	49,4	56,4	58,2
t04a_F	Blok A toetspunt t04a	21,3	54,3	50,2	56,8	58,7
t04b_A	Blok A toetspunt t04b	24,3	54,8	50,7	57,3	59,2
t04b_B	Blok A toetspunt t04b	27,3	55,2	51,0	57,6	59,6
t04b_C	Blok A toetspunt t04b	30,3	55,5	51,3	57,7	59,7
t05a_B	Blok A toetspunt t05a	9,3	46,5	42,8	44,2	48,5
t05a_C	Blok A toetspunt t05a	12,3	49,6	45,7	46,4	51,3
t05a_D	Blok A toetspunt t05a	15,3	51,2	47,2	49,5	53,4
t05a_E	Blok A toetspunt t05a	18,3	53,7	49,6	54,1	56,9
t05a_F	Blok A toetspunt t05a	21,3	54,6	50,5	56,3	58,5
t05b_A	Blok A toetspunt t05b	24,3	54,9	50,8	57,1	59,1
t05b_B	Blok A toetspunt t05b	27,3	55,2	51,0	57,4	59,4
t05b_C	Blok A toetspunt t05b	30,3	55,5	51,3	57,8	59,8
t05b_D	Blok A toetspunt t05b	33,3	55,8	51,6	57,8	59,9
t06_E	Blok A toetspunt t06	33,3	53,8	49,7	55,2	57,6
t07_E	Blok A toetspunt t07	33,3	54,2	50,1	49,2	55,4
t08a_B	Blok A toetspunt t08a	9,3	36,3	33,1	67,4	67,4
t08a_C	Blok A toetspunt t08a	12,3	36,4	33,2	67,3	67,3
t08a_D	Blok A toetspunt t08a	15,3	36,6	33,4	67,1	67,1
t08a_E	Blok A toetspunt t08a	18,3	36,7	33,5	66,8	66,8
t08a_F	Blok A toetspunt t08a	21,3	37,1	33,8	66,6	66,6
t08b_A	Blok A toetspunt t08b	24,3	39,2	35,8	66,3	66,3
t08b_B	Blok A toetspunt t08b	27,3	39,5	36,1	66,0	66,0
t08b_C	Blok A toetspunt t08b	30,3	39,8	36,4	65,8	65,8
t08b_D	Blok A toetspunt t08b	33,3	40,1	36,7	65,5	65,5
t09a_B	Blok A toetspunt t09a	9,3	35,2	32,0	67,9	67,9
t09a_C	Blok A toetspunt t09a	12,3	35,3	32,1	67,7	67,7
t09a_D	Blok A toetspunt t09a	15,3	35,6	32,4	67,5	67,5
t09a_E	Blok A toetspunt t09a	18,3	35,7	32,5	67,2	67,2
t09a_F	Blok A toetspunt t09a	21,3	36,7	33,5	66,9	66,9
t09b_A	Blok A toetspunt t09b	24,3	41,3	37,8	66,7	66,7
t09b_B	Blok A toetspunt t09b	27,3	41,7	38,2	66,4	66,4
t09b_C	Blok A toetspunt t09b	30,3	42,0	38,5	66,1	66,1
t09b_D	Blok A toetspunt t09b	33,3	41,9	38,4	65,8	65,8
t10a_C	Blok A toetspunt t10a	12,3	45,1	41,4	68,3	68,3
t10a_D	Blok A toetspunt t10a	15,3	45,0	41,4	68,1	68,1
t10a_E	Blok A toetspunt t10a	18,3	45,0	41,4	67,9	67,9
t10a_F	Blok A toetspunt t10a	21,3	45,2	41,5	67,6	67,6
t10b_A	Blok A toetspunt t10b	24,3	46,4	42,7	67,4	67,4
t10b_B	Blok A toetspunt t10b	27,3	46,6	42,9	67,1	67,1
t10b_C	Blok A toetspunt t10b	30,3	46,9	43,2	66,8	66,8
t10b_D	Blok A toetspunt t10b	33,3	48,0	44,2	66,5	66,6
t10b_E	Blok A toetspunt t10b	36,3	54,5	50,4	66,1	66,4
t10b_F	Blok A toetspunt t10b	39,3	55,7	51,5	65,2	65,7
t10c_A	Blok A toetspunt t10c	42,3	56,0	51,8	64,7	65,2
t10c_B	Blok A toetspunt t10c	45,3	56,3	52,1	64,5	65,1
t10c_C	Blok A toetspunt t10c	48,3	56,6	52,4	64,5	65,2
t10c_D	Blok A toetspunt t10c	51,3	56,8	52,6	64,2	64,9

toetspunt	omschrijving	toetshoogte (m)	rail dB	rail (weg) dB	weg (exclusief aftrek artikel 110a Wah) dB	energetische cumulatie >30%aanederen dB
t10c_E	Blok A toetspunt t10c	54,3	57,0	52,8	64,1	64,9
t11a_C	Blok A toetspunt t11a	12,3	44,0	40,4	69,4	69,4
t11a_D	Blok A toetspunt t11a	15,3	43,9	40,3	69,2	69,2
t11a_E	Blok A toetspunt t11a	18,3	43,9	40,3	68,9	68,9
t11a_F	Blok A toetspunt t11a	21,3	44,1	40,5	68,7	68,7
t11b_A	Blok A toetspunt t11b	24,3	45,6	41,9	68,4	68,4
t11b_B	Blok A toetspunt t11b	27,3	45,8	42,1	68,1	68,1
t11b_C	Blok A toetspunt t11b	30,3	46,0	42,3	67,8	67,8
t11b_D	Blok A toetspunt t11b	33,3	45,9	42,2	67,6	67,6
t11b_E	Blok A toetspunt t11b	36,3	46,1	42,4	67,3	67,3
t11b_F	Blok A toetspunt t11b	39,3	46,3	42,6	67,0	67,0
t11c_A	Blok A toetspunt t11c	42,3	46,5	42,8	66,8	66,8
t11c_B	Blok A toetspunt t11c	45,3	46,7	43,0	66,5	66,5
t11c_C	Blok A toetspunt t11c	48,3	46,9	43,2	66,3	66,3
t11c_D	Blok A toetspunt t11c	51,3	47,2	43,4	66,0	66,1
t11c_E	Blok A toetspunt t11c	54,3	47,4	43,6	65,8	65,9
t12a_C	Blok A toetspunt t12a	12,3	47,4	43,6	43,5	48,9
t12a_D	Blok A toetspunt t12a	15,3	49,7	45,8	45,1	51,0
t12a_E	Blok A toetspunt t12a	18,3	53,4	49,3	48,2	54,5
t12a_F	Blok A toetspunt t12a	21,3	54,0	49,9	51,5	55,9
t12b_A	Blok A toetspunt t12b	24,3	54,5	50,4	52,7	56,7
t12b_B	Blok A toetspunt t12b	27,3	54,8	50,7	53,2	57,1
t12b_C	Blok A toetspunt t12b	30,3	55,1	50,9	53,4	57,3
t12b_D	Blok A toetspunt t12b	33,3	55,4	51,2	53,6	57,6
t12b_E	Blok A toetspunt t12b	36,3	55,7	51,5	53,8	57,9
t12b_F	Blok A toetspunt t12b	39,3	55,3	51,1	53,9	57,7
t12c_A	Blok A toetspunt t12c	42,3	55,6	51,4	54,3	58,0
t12c_B	Blok A toetspunt t12c	45,3	55,9	51,7	55,1	58,5
t12c_C	Blok A toetspunt t12c	48,3	56,2	52,0	55,7	59,0
t12c_D	Blok A toetspunt t12c	51,3	56,5	52,3	56,0	59,3
t12c_E	Blok A toetspunt t12c	54,3	56,7	52,5	56,3	59,5
t13a_B	Blok A toetspunt t13a	9,3	46,7	43,0	43,9	48,5
t13a_C	Blok A toetspunt t13a	12,3	50,7	46,8	46,4	52,1
t13a_D	Blok A toetspunt t13a	15,3	52,3	48,3	48,7	53,9
t13a_E	Blok A toetspunt t13a	18,3	54,2	50,1	53,1	56,7
t13a_F	Blok A toetspunt t13a	21,3	54,8	50,7	55,7	58,3
t13b_A	Blok A toetspunt t13b	24,3	55,3	51,1	56,6	59,0
t13b_B	Blok A toetspunt t13b	27,3	55,6	51,4	57,0	59,4
t13b_C	Blok A toetspunt t13b	30,3	55,9	51,7	57,2	59,6
t13b_D	Blok A toetspunt t13b	33,3	56,2	52,0	57,2	59,7
t14a_E	Blok A toetspunt t14a	36,3	54,4	50,3	61,1	61,9
t14a_F	Blok A toetspunt t14a	39,3	55,6	51,4	63,2	63,9
t14b_A	Blok A toetspunt t14b	42,3	56,0	51,8	63,2	64,0
t14b_B	Blok A toetspunt t14b	45,3	56,3	52,1	63,4	64,2
t14b_C	Blok A toetspunt t14b	48,3	56,6	52,4	63,6	64,4
t14b_D	Blok A toetspunt t14b	51,3	56,9	52,7	63,6	64,4
t14b_E	Blok A toetspunt t14b	54,3	57,1	52,8	63,5	64,4
t15a_E	Blok A toetspunt t15a	36,3	55,3	51,1	51,4	56,8
t15a_F	Blok A toetspunt t15a	39,3	55,8	51,6	56,8	59,3
t15b_A	Blok A toetspunt t15b	42,3	56,0	51,8	58,7	60,6
t15b_B	Blok A toetspunt t15b	45,3	56,3	52,1	60,2	61,7
t15b_C	Blok A toetspunt t15b	48,3	56,6	52,4	60,9	62,3
t15b_D	Blok A toetspunt t15b	51,3	56,9	52,7	61,2	62,6
t15b_E	Blok A toetspunt t15b	54,3	57,1	52,8	61,4	62,8
t16a_A	Blok A toetspunt t16a	6,3	43,3	39,7	68,2	68,2
t16a_B	Blok A toetspunt t16a	9,3	43,3	39,7	68,0	68,0
t16a_C	Blok A toetspunt t16a	12,3	43,2	39,6	67,6	67,6
t16a_D	Blok A toetspunt t16a	15,3	43,2	39,6	67,2	67,2
t16a_E	Blok A toetspunt t16a	18,3	42,9	39,4	66,8	66,8
t16a_F	Blok A toetspunt t16a	21,3	42,8	39,3	66,4	66,4
t16b_A	Blok A toetspunt t16b	24,3	42,5	39,0	66,0	66,0
t16b_B	Blok A toetspunt t16b	27,3	42,4	38,9	65,7	65,7
t16b_C	Blok A toetspunt t16b	30,3	42,2	38,7	65,4	65,4
t16b_D	Blok A toetspunt t16b	33,3	42,1	38,6	65,2	65,2
t17a_A	Blok A toetspunt t17a	6,3	43,4	39,8	59,9	60,0
t17a_B	Blok A toetspunt t17a	9,3	44,6	41,0	60,1	60,2
t17a_C	Blok A toetspunt t17a	12,3	45,7	42,0	62,7	62,8
t17a_D	Blok A toetspunt t17a	15,3	46,6	42,9	62,7	62,8
t17a_E	Blok A toetspunt t17a	18,3	49,7	45,8	62,4	62,6
t17a_F	Blok A toetspunt t17a	21,3	50,3	46,4	62,1	62,4
t17b_A	Blok A toetspunt t17b	24,3	50,8	46,9	61,6	61,9
t17b_B	Blok A toetspunt t17b	27,3	51,1	47,1	61,2	61,6
t17b_C	Blok A toetspunt t17b	30,3	51,4	47,4	60,8	61,3
t17b_D	Blok A toetspunt t17b	33,3	51,7	47,7	60,4	60,9
t18a_A	Blok A toetspunt t18a	6,3	40,0	36,6	54,0	54,2
t18a_B	Blok A toetspunt t18a	9,3	41,7	38,2	54,4	54,6

toetspunt	omschrijving	toetshoogte (m)	rail dB	rail (weg) dB	weg (exclusief aftrek artikel 110a) dB	energetische cumulatie >30%aanoderen dB
t18a_C	Blok A toetspunt t18a	12,3	43,6	40,0	56,3	56,5
t18a_D	Blok A toetspunt t18a	15,3	45,5	41,8	58,2	58,4
t18a_E	Blok A toetspunt t18a	18,3	49,8	45,9	59,9	60,3
t18a_F	Blok A toetspunt t18a	21,3	50,5	46,6	60,7	61,1
t18b_A	Blok A toetspunt t18b	24,3	51,0	47,1	60,6	61,1
t18b_B	Blok A toetspunt t18b	27,3	51,3	47,3	60,3	60,8
t18b_C	Blok A toetspunt t18b	30,3	51,6	47,6	59,9	60,5
t18b_D	Blok A toetspunt t18b	33,3	51,9	47,9	59,6	60,3
t19a_A	Blok A toetspunt t19a	6,3	45,1	41,4	43,1	47,2
t19a_B	Blok A toetspunt t19a	9,3	46,0	42,3	44,1	48,2
t19a_C	Blok A toetspunt t19a	12,3	48,6	44,8	44,8	50,1
t19a_D	Blok A toetspunt t19a	15,3	51,1	47,1	46,3	52,3
t19a_E	Blok A toetspunt t19a	18,3	54,4	50,3	49,0	55,5
t19a_F	Blok A toetspunt t19a	21,3	54,7	50,6	51,4	56,4
t19b_A	Blok A toetspunt t19b	24,3	55,2	51,0	53,6	57,5
t19b_B	Blok A toetspunt t19b	27,3	55,5	51,3	54,6	58,1
t19b_C	Blok A toetspunt t19b	30,3	55,9	51,7	55,2	58,6
t19b_D	Blok A toetspunt t19b	33,3	56,3	52,1	55,6	59,0
t20a_C	Blok A toetspunt t20a	12,3	42,5	39,0	68,9	68,9
t20a_D	Blok A toetspunt t20a	15,3	42,6	39,1	68,6	68,6
t20a_E	Blok A toetspunt t20a	18,3	42,5	39,0	68,3	68,3
t20a_F	Blok A toetspunt t20a	21,3	42,8	39,3	68,0	68,0
t20b_A	Blok A toetspunt t20b	24,3	44,6	41,0	67,7	67,7
t20b_B	Blok A toetspunt t20b	27,3	44,6	41,0	67,4	67,4
t20b_C	Blok A toetspunt t20b	30,3	44,9	41,3	67,1	67,1
t20b_D	Blok A toetspunt t20b	33,3	44,9	41,3	66,8	66,8
t20b_E	Blok A toetspunt t20b	36,3	45,1	41,4	66,6	66,6
t20b_F	Blok A toetspunt t20b	39,3	45,4	41,7	66,3	66,3
t20c_A	Blok A toetspunt t20c	42,3	45,6	41,9	66,1	66,1
t20c_B	Blok A toetspunt t20c	45,3	45,8	42,1	65,8	65,8
t20c_C	Blok A toetspunt t20c	48,3	46,0	42,3	65,6	65,6
t20c_D	Blok A toetspunt t20c	51,3	46,2	42,5	65,4	65,5
t20c_E	Blok A toetspunt t20c	54,3	46,4	42,7	65,1	65,2
t21a_C	Blok A toetspunt t21a	12,3	41,4	37,9	68,9	68,9
t21a_D	Blok A toetspunt t21a	15,3	41,3	37,8	68,4	68,4
t21a_E	Blok A toetspunt t21a	18,3	40,9	37,5	68,0	68,0
t21a_F	Blok A toetspunt t21a	21,3	40,8	37,4	67,6	67,6
t21b_A	Blok A toetspunt t21b	24,3	40,7	37,3	67,2	67,2
t21b_B	Blok A toetspunt t21b	27,3	40,6	37,2	66,8	66,8
t21b_C	Blok A toetspunt t21b	30,3	40,4	37,0	66,5	66,5
t21b_D	Blok A toetspunt t21b	33,3	40,3	36,9	66,2	66,2
t21b_E	Blok A toetspunt t21b	36,3	40,2	36,8	65,9	65,9
t21b_F	Blok A toetspunt t21b	39,3	40,1	36,7	65,6	65,6
t21c_A	Blok A toetspunt t21c	42,3	40,1	36,7	65,4	65,4
t21c_B	Blok A toetspunt t21c	45,3	40,2	36,8	65,0	65,0
t21c_C	Blok A toetspunt t21c	48,3	40,3	36,9	64,7	64,7
t21c_D	Blok A toetspunt t21c	51,3	40,4	37,0	64,5	64,5
t21c_E	Blok A toetspunt t21c	54,3	40,5	37,1	64,3	64,3
t22a_C	Blok A toetspunt t22a	12,3	31,3	28,3	65,6	65,6
t22a_D	Blok A toetspunt t22a	15,3	31,1	28,1	65,1	65,1
t22a_E	Blok A toetspunt t22a	18,3	30,4	27,5	64,7	64,7
t22a_F	Blok A toetspunt t22a	21,3	30,0	27,1	64,2	64,2
t22b_A	Blok A toetspunt t22b	24,3	30,2	27,3	63,7	63,7
t22b_B	Blok A toetspunt t22b	27,3	30,4	27,5	63,2	63,2
t22b_C	Blok A toetspunt t22b	30,3	30,5	27,6	62,7	62,7
t22b_D	Blok A toetspunt t22b	33,3	30,7	27,8	62,3	62,3
t22b_E	Blok A toetspunt t22b	36,3	30,8	27,9	62,1	62,1
t22b_F	Blok A toetspunt t22b	39,3	31,0	28,1	61,8	61,8
t22c_A	Blok A toetspunt t22c	42,3	31,2	28,2	61,5	61,5
t22c_B	Blok A toetspunt t22c	45,3	31,4	28,4	60,9	60,9
t22c_C	Blok A toetspunt t22c	48,3	31,7	28,7	60,6	60,6
t22c_D	Blok A toetspunt t22c	51,3	32,1	29,1	60,4	60,4
t22c_E	Blok A toetspunt t22c	54,3	33,5	30,4	60,1	60,1
t23a_C	Blok A toetspunt t23a	12,3	21,1	18,6	66,2	66,2
t23a_D	Blok A toetspunt t23a	15,3	20,9	18,5	65,8	65,8
t23a_E	Blok A toetspunt t23a	18,3	19,9	17,5	65,4	65,4
t23a_F	Blok A toetspunt t23a	21,3	19,8	17,4	65,0	65,0
t23b_A	Blok A toetspunt t23b	24,3	19,7	17,3	64,6	64,6
t23b_B	Blok A toetspunt t23b	27,3	19,6	17,2	64,2	64,2
t23b_C	Blok A toetspunt t23b	30,3	19,4	17,0	63,9	63,9
t23b_D	Blok A toetspunt t23b	33,3	19,3	16,9	63,5	63,5
t23b_E	Blok A toetspunt t23b	36,3	19,2	16,8	63,3	63,3
t23b_F	Blok A toetspunt t23b	39,3	17,5	15,2	62,9	62,9
t23c_A	Blok A toetspunt t23c	42,3	17,6	15,3	62,7	62,7
t23c_B	Blok A toetspunt t23c	45,3	17,9	15,6	62,4	62,4
t23c_C	Blok A toetspunt t23c	48,3	18,6	16,3	61,9	61,9

toetspunt	omschrijving	toetshoogte (m)	rail dB	rail (weg) dB	weg (exclusief aftrek artikel 110a Wah) dB	energetische cumulatie >30%aanoderen dB
t23c_D	Blok A toetspunt t23c	51,3	20,6	18,2	61,6	61,6
t23c_E	Blok A toetspunt t23c	54,3	24,9	22,3	61,4	61,4
t24a_C	Blok A toetspunt t24a	12,3	20,8	18,4	67,2	67,2
t24a_D	Blok A toetspunt t24a	15,3	20,6	18,2	66,8	66,8
t24a_E	Blok A toetspunt t24a	18,3	19,5	17,1	66,5	66,5
t24a_F	Blok A toetspunt t24a	21,3	19,4	17,0	66,2	66,2
t24b_A	Blok A toetspunt t24b	24,3	19,3	16,9	65,9	65,9
t24b_B	Blok A toetspunt t24b	27,3	19,2	16,8	65,6	65,6
t24b_C	Blok A toetspunt t24b	30,3	19,0	16,7	65,3	65,3
t24b_D	Blok A toetspunt t24b	33,3	18,9	16,6	65,1	65,1
t24b_E	Blok A toetspunt t24b	36,3	18,8	16,5	64,8	64,8
t24b_F	Blok A toetspunt t24b	39,3	17,5	15,2	64,4	64,4
t24c_A	Blok A toetspunt t24c	42,3	17,7	15,4	64,3	64,3
t24c_B	Blok A toetspunt t24c	45,3	18,0	15,7	64,0	64,0
t24c_C	Blok A toetspunt t24c	48,3	18,9	16,6	63,8	63,8
t24c_D	Blok A toetspunt t24c	51,3	20,8	18,4	63,5	63,5
t24c_E	Blok A toetspunt t24c	54,3	24,8	22,2	63,3	63,3
t25a_C	Blok A toetspunt t25a	12,3	33,6	30,5	67,2	67,2
t25a_D	Blok A toetspunt t25a	15,3	33,5	30,4	66,9	66,9
t25a_E	Blok A toetspunt t25a	18,3	33,3	30,2	66,6	66,6
t25a_F	Blok A toetspunt t25a	21,3	33,3	30,2	66,3	66,3
t25b_A	Blok A toetspunt t25b	24,3	33,6	30,5	66,0	66,0
t25b_B	Blok A toetspunt t25b	27,3	33,5	30,4	65,8	65,8
t25b_C	Blok A toetspunt t25b	30,3	33,5	30,4	65,5	65,5
t25b_D	Blok A toetspunt t25b	33,3	33,5	30,4	65,3	65,3
t25b_E	Blok A toetspunt t25b	36,3	33,5	30,4	65,0	65,0
t25b_F	Blok A toetspunt t25b	39,3	33,5	30,4	64,8	64,8
t25c_A	Blok A toetspunt t25c	42,3	33,8	30,7	64,5	64,5
t25c_B	Blok A toetspunt t25c	45,3	34,0	30,9	64,3	64,3
t25c_C	Blok A toetspunt t25c	48,3	34,1	31,0	64,1	64,1
t25c_D	Blok A toetspunt t25c	51,3	34,4	31,3	63,9	63,9
t25c_E	Blok A toetspunt t25c	54,3	35,2	32,0	63,7	63,7
t26a_C	Blok A toetspunt t26a	12,3	41,4	37,9	68,3	68,3
t26a_D	Blok A toetspunt t26a	15,3	41,3	37,8	67,9	67,9
t26a_E	Blok A toetspunt t26a	18,3	41,0	37,6	67,5	67,5
t26a_F	Blok A toetspunt t26a	21,3	40,9	37,5	67,1	67,1
t26b_A	Blok A toetspunt t26b	24,3	40,8	37,4	66,8	66,8
t26b_B	Blok A toetspunt t26b	27,3	40,6	37,2	66,5	66,5
t26b_C	Blok A toetspunt t26b	30,3	40,5	37,1	66,2	66,2
t26b_D	Blok A toetspunt t26b	33,3	40,4	37,0	65,9	65,9
t26b_E	Blok A toetspunt t26b	36,3	40,2	36,8	65,7	65,7
t26b_F	Blok A toetspunt t26b	39,3	40,2	36,8	65,4	65,4
t26c_A	Blok A toetspunt t26c	42,3	40,2	36,8	65,1	65,1
t26c_B	Blok A toetspunt t26c	45,3	40,3	36,9	64,7	64,7
t26c_C	Blok A toetspunt t26c	48,3	40,4	37,0	64,5	64,5
t26c_D	Blok A toetspunt t26c	51,3	40,5	37,1	64,3	64,3
t26c_E	Blok A toetspunt t26c	54,3	40,5	37,1	64,1	64,1
t27a_F	Blok A toetspunt t27a	39,3	50,8	46,9	50,2	53,5
t27b_A	Blok A toetspunt t27b	42,3	51,2	47,2	53,6	55,6
t27b_B	Blok A toetspunt t27b	45,3	51,5	47,5	56,2	57,5
t27b_C	Blok A toetspunt t27b	48,3	51,9	47,9	57,0	58,2
t27b_D	Blok A toetspunt t27b	51,3	52,2	48,2	57,1	58,3
t27b_E	Blok A toetspunt t27b	54,3	52,4	48,4	57,7	58,8
t28_A	Blok B toetspunt t28	3	42,5	39,0	63,9	63,9
t28_B	Blok B toetspunt t28	6	43,7	40,1	64,3	64,3
t28_C	Blok B toetspunt t28	9	45,9	42,2	64,1	64,2
t28_D	Blok B toetspunt t28	12	51,0	47,1	63,8	64,0
t29_A	Blok B toetspunt t29	3	42,2	38,7	63,1	63,1
t29_B	Blok B toetspunt t29	6	43,6	40,0	63,3	63,3
t29_C	Blok B toetspunt t29	9	46,1	42,4	63,1	63,2
t29_D	Blok B toetspunt t29	12	51,4	47,4	62,8	63,1
t30_A	Blok B toetspunt t30	3	37,4	34,1	54,5	54,6
t30_B	Blok B toetspunt t30	6	39,0	35,7	54,4	54,5
t30_C	Blok B toetspunt t30	9	42,3	38,8	54,1	54,4
t30_D	Blok B toetspunt t30	12	47,8	44,0	53,8	54,8
t31_A	Blok B toetspunt t31	3	43,0	39,5	42,2	45,6
t31_B	Blok B toetspunt t31	6	44,2	40,6	43,2	46,7
t31_C	Blok B toetspunt t31	9	44,5	40,9	44,5	47,5
t31_D	Blok B toetspunt t31	12	46,5	42,8	46,7	49,6
t32_A	Blok B toetspunt t32	3	44,6	41,0	59,1	59,3
t32_B	Blok B toetspunt t32	6	44,8	41,2	59,8	59,9
t32_C	Blok B toetspunt t32	9	45,7	42,0	60,0	60,2
t32_D	Blok B toetspunt t32	12	47,8	44,0	60,2	60,4
t33_A	Blok B toetspunt t33	3	41,9	38,4	62,4	62,4
t33_B	Blok B toetspunt t33	6	43,5	39,9	62,5	62,6
t33_C	Blok B toetspunt t33	9	46,2	42,5	62,4	62,5

toetspunt	omschrijving	toetshoogte (m)	rail dB	rail (weg) dB	weg (exclusief aftrek artikel 110a Wah) dB	energetische cumulatie >30%aanederen dB
t33_D	Blok B toetspunt t33	12	51,6	47,6	62,0	62,4
t34_A	Blok B toetspunt t34	3	43,0	39,5	62,0	62,1
t34_B	Blok B toetspunt t34	6	45,1	41,4	61,9	62,0
t34_C	Blok B toetspunt t34	9	47,9	44,1	61,7	61,9
t34_D	Blok B toetspunt t34	12	52,0	48,0	61,3	61,8
t35_A	Blok B toetspunt t35	3	44,2	40,6	52,0	52,7
t35_B	Blok B toetspunt t35	6	46,8	43,1	52,0	53,1
t35_C	Blok B toetspunt t35	9	48,1	44,3	52,2	53,6
t35_D	Blok B toetspunt t35	12	49,7	45,8	54,2	55,5
t36_A	Blok B toetspunt t36	3	40,9	37,5	40,6	43,8
t36_B	Blok B toetspunt t36	6	43,4	39,8	41,2	45,4
t36_C	Blok B toetspunt t36	9	44,6	41,0	42,5	46,7
t36_D	Blok B toetspunt t36	12	47,2	43,4	43,5	48,7
t37_A	Blok B toetspunt t37	3	37,8	34,5	54,5	54,6
t37_B	Blok B toetspunt t37	6	39,5	36,1	54,5	54,6
t37_C	Blok B toetspunt t37	9	43,0	39,5	54,3	54,6
t37_D	Blok B toetspunt t37	12	48,5	44,7	54,3	55,3
t38_A	Blok B toetspunt t38	3	45,1	41,4	43,8	47,5
t38_B	Blok B toetspunt t38	6	47,8	44,0	44,3	49,4
t38_C	Blok B toetspunt t38	9	48,0	44,2	44,7	49,7
t38_D	Blok B toetspunt t38	12	49,6	45,7	45,7	51,1
t39_A	Blok B toetspunt t39	3	44,7	41,1	40,5	46,1
t39_B	Blok B toetspunt t39	6	47,2	43,4	42,8	48,5
t39_C	Blok B toetspunt t39	9	47,8	44,0	44,0	49,3
t39_D	Blok B toetspunt t39	12	49,2	45,3	47,0	51,2
t39_E	Blok B toetspunt t39	15	49,8	45,9	50,3	53,1
t40_A	Blok B toetspunt t40	3	42,9	39,4	46,2	47,9
t40_B	Blok B toetspunt t40	6	43,5	39,9	47,2	48,7
t40_C	Blok B toetspunt t40	9	44,3	40,7	47,9	49,5
t40_D	Blok B toetspunt t40	12	45,8	42,1	49,3	50,9
t40_E	Blok B toetspunt t40	15	47,9	44,1	50,3	52,3
t41_A	Blok B toetspunt t41	3	40,9	37,5	45,0	46,4
t41_B	Blok B toetspunt t41	6	41,6	38,1	46,8	47,9
t41_C	Blok B toetspunt t41	9	43,2	39,6	47,4	48,8
t41_D	Blok B toetspunt t41	12	46,5	42,8	47,8	50,2
t41_E	Blok B toetspunt t41	15	50,0	46,1	48,7	52,4
t42_A	Blok B toetspunt t42	3	38,2	34,9	41,6	43,2
t42_B	Blok B toetspunt t42	6	39,6	36,2	42,7	44,4
t42_C	Blok B toetspunt t42	9	40,6	37,2	44,4	45,9
t42_D	Blok B toetspunt t42	12	45,1	41,4	45,6	48,4
t42_E	Blok B toetspunt t42	15	52,5	48,5	47,2	53,6
t43_E	Blok B toetspunt t43	15	50,6	46,7	43,4	51,4
t44_E	Blok B toetspunt t44	15	51,7	47,7	42,4	52,2
t45_A	Blok B toetspunt t45	3	43,9	40,3	42,5	46,3
t45_B	Blok B toetspunt t45	6	44,5	40,9	43,8	47,2
t45_C	Blok B toetspunt t45	9	45,0	41,4	45,5	48,3
t45_D	Blok B toetspunt t45	12	46,7	43,0	48,2	50,5
t45_E	Blok B toetspunt t45	15	52,9	48,9	53,5	56,2
t46_A	Blok B toetspunt t46	3	37,6	34,3	42,2	43,5
t46_B	Blok B toetspunt t46	6	38,6	35,3	43,4	44,6
t46_C	Blok B toetspunt t46	9	40,1	36,7	45,0	46,2
t46_D	Blok B toetspunt t46	12	44,6	41,0	47,1	49,0
t46_E	Blok B toetspunt t46	15	52,7	48,7	49,6	54,4
t47_A	Blok B toetspunt t47	3	36,3	33,1	46,4	46,8
t47_B	Blok B toetspunt t47	6	37,8	34,5	48,7	49,0
t47_C	Blok B toetspunt t47	9	40,6	37,2	49,2	49,8
t47_D	Blok B toetspunt t47	12	44,5	40,9	49,4	50,6
t47_E	Blok B toetspunt t47	15	48,2	44,4	49,6	52,0
t48_A	Blok B toetspunt t48	3	33,7	30,6	41,1	41,8
t48_B	Blok B toetspunt t48	6	35,6	32,4	41,8	42,7
t48_C	Blok B toetspunt t48	9	37,3	34,0	42,4	43,6
t48_D	Blok B toetspunt t48	12	40,0	36,6	42,7	44,6
t48_E	Blok B toetspunt t48	15	42,9	39,4	43,3	46,1
t49_A	Blok B toetspunt t49	3	32,2	29,2	42,1	42,5
t49_B	Blok B toetspunt t49	6	33,2	30,1	42,8	43,3
t49_C	Blok B toetspunt t49	9	35,2	32,0	43,3	43,9
t49_D	Blok B toetspunt t49	12	38,5	35,2	43,5	44,7
t49_E	Blok B toetspunt t49	15	42,2	38,7	43,8	46,1
t50_A	Blok B toetspunt t50	3	46,3	42,6	47,0	49,7
t50_B	Blok B toetspunt t50	6	46,6	42,9	47,6	50,1
t50_C	Blok B toetspunt t50	9	47,2	43,4	48,2	50,7
t50_D	Blok B toetspunt t50	12	48,5	44,7	50,8	52,8
t50_E	Blok B toetspunt t50	15	51,1	47,1	56,0	57,2