

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Visserstraat te Eindhoven
(1907/161/RV-01, versie A)



ADVISEURS
IN BOUWEN,
MILIEU &
VEILIGHEID



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

KRAGT Vastgoed BV
[REDACTED]

Achtseweg Zuid 161B
5651 GW EINDHOVEN

betreffende locatie

Visserstraat
Eindhoven

documentkenmerk

1907/161/RV-01

versie

A

vestiging

Nuenen

datum

3 augustus 2021

opgesteld door:

[REDACTED]

Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

[REDACTED]

Projectleider geluid & bouwfysica

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900

E. info@tritium.nl

I. www.tritium.nl

KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Arkel >> Neer >> Nuenen >>

Prinsenbeek >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1. Inleiding	1
2. Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	2
2.3 Modellerings	4
3. Wet- en regelgeving	6
3.1 Berekeningsmethode	6
3.2 Randvoorwaarden Wgh	6
3.2.1 Inleiding	6
3.2.2 Geluidzones	6
3.2.3 Artikel 110g	6
3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied	7
3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)	7
3.2.6 Normen geluidbelasting	8
3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	9
4. Rekenresultaten en toetsing	10
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	10
4.2 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	11
4.3 Cumulatieve geluidbelasting	11
4.4 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	11
5. Samenvatting en conclusie	12

Bijlagen

	aantal pagina's (excl. voorblad)
1. planologische verbeelding	1
2. invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï	27
3. grafische weergave invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï	5
4. rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer	30

1. Inleiding

In opdracht van Kragt Groep heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw aan Visserstraat te Eindhoven. In de huidige situatie bestaat het plangebied uit bedrijven. In de nieuwe situatie wordt het een functiemenging van bedrijven en kantoren gecombineerd met wonen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijke juridisch-planologische procedure (nieuw bestemmingsplan). Aangezien er een grote mate van flexibiliteit in het bestemmingsplan wordt nagestreefd is in onderhavig onderzoek de gehele bestemming als geluidgevoelig beschouwd.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de woningen extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De aspecten spoorweglawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

Vanwege een wijziging van de verbeelding (locaties bebouwing en maximale bouwhoogte) komt het eerder voor deze locatie opgestelde rapport "Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Visserstraat te Eindhoven" (documentkenmerk: 1907/161/RV-01, versie 0 d.d. 2 juni 2021) in zijn geheel te vervallen.

2. Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Eindhoven. In bijlage 1 is een planologische verbeelding opgenomen.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Veldmaarschalk Montgomerylaan, Kronehoefstraat, Pastoriestraat en Onze Lieve Vrouwestraat. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Echter voor de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek tevens de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Visserstraat, Looierstraat en Verwerstraat inzichtelijk gemaakt.

De Kronehoefstraat, Pastoriestraat en Onze Lieve Vrouwestraat zijn als één juridische geluidbron beschouwd.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn verstrekt door de gemeente Eindhoven. Van de wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2030 voorhanden. Conform opgave van de gemeente Eindhoven zijn de gegevens voor 2030 tevens representatief voor het maatgevende jaar 2031.

De verkeersinvoergegevens zijn door de gemeente Eindhoven aangeleverd middels een in Geomilieu in te voeren shape-bestand. In onderstaande tabellen 2.1 tot en met 2.8 worden de meest relevante verkeersgegevens inclusief de maximum snelheid en wegdektype samengevat gepresenteerd.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Veldmaarschalk Montgomerylaan (dichtst bij het plangebied gelegen gedeelte)

Veldmaarschalk Montgomerylaan (dichtst bij het plangebied gelegen gedeelte)						
maximum snelheid: 50 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2031			etmaalintensiteit richting zuid: 5637 mvt.			
			etmaalintensiteit richting noord: 6472* mvt.			
	dag		avond		nacht	
	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord
gemiddeld per uur (%)	6,51	6,51	3,71	3,72	0,87	0,87
lichte mvt. (%)	94,50	95,04	95,88	96,29	94,23	94,79
middelzware mvt. (%)	4,23	3,82	3,42	3,08	5,08	4,58
zware mvt. (%)	1,26	1,14	0,70	0,63	0,69	0,63

* exclusief busbaan

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Kronehoefstraat (dichtst bij het plangebied gelegen gedeelte)

Kronehoefstraat (dichtst bij het plangebied gelegen gedeelte)						
maximum snelheid: 70 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2031						
etmaalintensiteit richting oost: 16.274 mvt.						
etmaalintensiteit richting west: 16.546 mvt.						
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,65	3,65	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	93,32	93,98	94,97	95,47	93,92	94,52
middelzware mvt. (%)	4,81	4,34	3,37	3,03	4,20	3,78
zware mvt. (%)	1,87	1,69	1,66	1,49	1,89	1,70

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Onze Lieve Vrouwestraat (dichtst bij het plangebied gelegen gedeelte)

Onze Lieve Vrouwestraat (dichtst bij het plangebied gelegen gedeelte)						
maximum snelheid: 70 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2031						
etmaalintensiteit richting oost: 12.452* mvt.						
etmaalintensiteit richting west: 14.875* mvt.						
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,65	3,65	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	93,92	94,03	95,42	95,51	94,46	94,57
middelzware mvt. (%)	4,38	4,30	3,07	3,01	3,82	3,75
zware mvt. (%)	1,70	1,67	1,51	1,48	1,72	1,68

* exclusief op- en afrit

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Pastoriestraat (dichtst bij het plangebied gelegen)

Pastoriestraat (dichtst bij het plangebied gelegen)						
maximum snelheid: 70 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2031						
etmaalintensiteit richting oost: 15.689 mvt.						
etmaalintensiteit richting west: 16.216 mvt.						
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,65	3,65	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	93,18	93,84	94,86	95,36	93,79	94,39
middelzware mvt. (%)	4,91	4,44	3,44	3,11	4,28	3,87
zware mvt. (%)	1,91	1,73	1,70	1,53	1,92	1,74

Tabel 2.5: gegevens wegverkeer Visserstraat (noord)

Visserstraat (noord)			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2031			
etmaalintensiteit: 159 mvt.			
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,72	3,56	0,64
lichte mvt. (%)	93,88	95,05	94,97
middelzware mvt. (%)	5,45	4,50	5,03
zware mvt. (%)	0,67	0,45	0,00

Tabel 2.6: gegevens wegverkeer Visserstraat (zuid)

Visserstraat (zuid)			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2031		etmaalintensiteit: 153 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,72	3,56	0,64
lichte mvt. (%)	93,43	94,68	94,59
middelzware mvt. (%)	5,85	4,84	5,41
zware mvt. (%)	0,72	0,48	0,00

Tabel 2.7: gegevens wegverkeer Verwerstraat

Verwerstraat			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2031		etmaalintensiteit: 137 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,72	3,55	0,64
lichte mvt. (%)	91,28	92,91	92,79
middelzware mvt. (%)	7,76	6,45	7,21
zware mvt. (%)	0,96	0,64	0,00

Tabel 2.8: gegevens wegverkeer Looierstraat

Looierstraat			
maximum snelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2031		etmaalintensiteit: 296 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,72	3,56	0,64
lichte mvt. (%)	92,68	94,07	93,96
middelzware mvt. (%)	6,52	5,40	6,04
zware mvt. (%)	0,81	0,53	0,00

2.3 Modelling

De exacte locatie en afmetingen van de beoogde woningen is nog niet bekend, derhalve zijn er bouwblokken gemodelleerd ter grootte van de bouwvlakken. Voor de gebouwhoogtes is uitgegaan van de maximale bouwhoogtes.

Als maatgevende toetshoogte voor de woningen is gerekend met de in tabel 2.9 weergegeven hoogten. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

Tabel 2.9: toetshoogten

bouwlaag	toetshoogte (m)
begane grond	1,5
1 ^e verdieping	4,5
2 ^e verdieping	7,5
3 ^e verdieping	10,5
4 ^e verdieping	13,5
5 ^e verdieping	16,5

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen en de akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen.

Voor het lokale maaiveld is 19,4 +NAP aangehouden. Gebouwhoogtes van de bestaande omliggende bebouwing zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland. Ter plaatse van de verdiepte kruising zijn hoogteverschillen in het maaiveld gemodelleerd en zijn schermen toegepast met een profielcorrectie van 0 (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,8.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig.

Ter plaatse van de geregelde kruising van de Veldmaarschalk Montgomerylaan en Looierstraat is een kruispuntcorrectie toegepast, met een kruispuntkental (q) van 1/2.

3. Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaardrekenmethode 2" zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 2. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 3.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

3.2.1 Inleiding

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de L_{den} -waarde. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximum snelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst

redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor 30 km/uur wegen. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het

gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - c. uitgeborsteld beton;
 - d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - e. oppervlaktbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 en "het gemeenteblad Beleidsregels hogere waardenbeleid geluid" d.d. 17 juli 2018 van de gemeente Eindhoven. De volgende voorwaarden worden in deze beleidsstukken gesteld:

- bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB (wegverkeer) dient een woning voorzien te zijn van tenminste één geluidluwe gevel, waaraan een verblijfsruimte is gesitueerd. Een geluidluwe gevel is een gevel met een maximale geluidbelasting van 48 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). In geval van railverkeerslawaaï of industrielawaai geldt bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde hetzelfde;
- wanneer de bestemming ligt binnen de zone van meerdere bronnen dan geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde (maximale ontheffingswaarde) niet mag overschrijden.

Ten aanzien van punt 1 wordt ook geaccepteerd dat in minimale zin aan de eis van een geluidluwe zijde wordt voldaan wanneer (vooral bij eenzijdig gerichte woningen (dus met maar één buitengevel) en bij hoogstedelijke (ver-)nieuwbouw) per woning tenminste één geluidgevoelige ruimte beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en dit raam over zodanige spui-ventilatie mogelijkheden beschikt dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het bouwbesluit. Wanneer de geluidbelasting op de te openen delen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kunnen in/op en/of aan de gevel maatregelen worden getroffen waardoor alsnog een stille zijde gerealiseerd wordt. Minimaal moeten deze maatregelen de te openen delen afdoende afschermen zodat aldaar aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Hierbij speelt mee in hoeverre de bewoner de mogelijkheid heeft om zelf in of nabij de woning een stille omgeving op te zoeken, bijvoorbeeld een collectieve geluidluwe binnen- of buitenruimte.

Als een aanvrager gebruik wil maken van deze beleidsregels, dan dient hij/zij (voorafgaand aan de daadwerkelijke vergunningaanvraag) een rapport van een onafhankelijke, deskundige instantie, waarin op basis van praktijkmetingen is aangetoond dat de voorgestelde geluiddempende constructie voldoet aan de beoogde geluiddemping, benodigde spuicapaciteit, doorzichtigheid, etc. (zie bouwbesluit), ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente. Het onafhankelijke rapport en het bewijs van goedkeuring van de gemeente worden vervolgens als bijlage bij de aanvraag Omgevingsvergunning toegevoegd.

Dove gevel

Een "dove gevel" is een bouwkundige constructie zonder te openen delen. Bij het gebruik van een "dove gevel" vindt geen toetsing plaats aan grenswaarden. Met het gebruik van dove gevels wordt in Eindhoven zeer terughoudend omgegaan. Het gebruik van een "dove gevel" moet gezien worden als een noodgreep. Het draagt onvoldoende bij aan kwaliteit van de leefomgeving. In voorkomende gevallen wordt in beginsel op woningniveau getoetst of sprake is van een dove gevel.

4. Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.5 zijn per bron de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Aangezien de aftrek volgens artikel 110g Wgh voor de Kronehoefstraat / Pastoriestraat / Onze Lieve Vrouwestraat op alle toetspunten 2 dB betreft is in bijlage 4 voor deze wegen de geluidbelasting weergegeven inclusief deze aftrek.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Veldmaarschalk Montgomerylaan

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle	alle	≤48	48	63

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Kronehoefstraat / Pastoriestraat / Onze Lieve Vrouwestraat

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle	alle	≤48	48	63

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Visserstraat (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle	alle	≤48	48	n.v.t.

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Verwerstraat (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle	alle	≤48	48	n.v.t.

Tabel 4.5: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Looierstraat (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle	alle	≤48	48	n.v.t.

Opmerking bij tabel 4.3 t/m 4.5:

- 1) Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wgh niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd.

Voor alle 30 km/uur wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de woningen de richtwaarde van 48 dB op geen enkel toetspunt overschrijdt.

Voor alle gezoneerde wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de woningen overschrijdt. Derhalve is een procedure hogere waarde niet aan de orde.

4.2 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Aangezien er geen sprake is van een procedure hogere waarde en er eveneens geen overschrijding plaatsvindt van de richtwaarde van 48 dB ten gevolge van een niet-gezoneerde weg is het gemeentelijk geluidbeleid niet van toepassing.

4.3 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden.

4.4 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Aangezien voor onderhavige woningen geen sprake is van een procedure hogere waarde wordt een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht.

5. Samenvatting en conclusie

In opdracht van KRAGT GROEP heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd ten behoeve van de beoogde nieuwbouw aan Visserstraat te Eindhoven. In de huidige situatie bestaat het plangebied uit bedrijven. In de nieuwe situatie wordt het een functiemenging van bedrijven en kantoren gecombineerd met wonen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de hiervoor noodzakelijke juridisch-planologische procedure (nieuw bestemmingsplan). Aangezien er een grote mate van flexibiliteit in het bestemmingsplan wordt nagestreefd is in onderhavig onderzoek de gehele bestemming als geluidgevoelig beschouwd.


Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Veldmaarschalk Montgomerylaan, Kronehoefstraat, Pastoriestraat en Onze Lieve Vrouwestraat. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van de 30 km/uur wegen Visserstraat, Looierstraat en Verwerstraat. De Kronehoefstraat, Pastoriestraat en Onze Lieve Vrouwestraat zijn als één juridische geluidbron beschouwd.

Voor alle 30 km/uur wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de woningen de richtwaarde van 48 dB op geen enkel toetspunt overschrijdt.

Voor alle gezoneerde wegen in onderhavig onderzoek geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de woningen overschrijdt. Derhalve is een procedure hogere waarde niet aan de orde.

Aangezien in onderhavige situatie geen sprake is van een procedure hogere waarde, wordt voor de woningen een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

BIJLAGE 1:

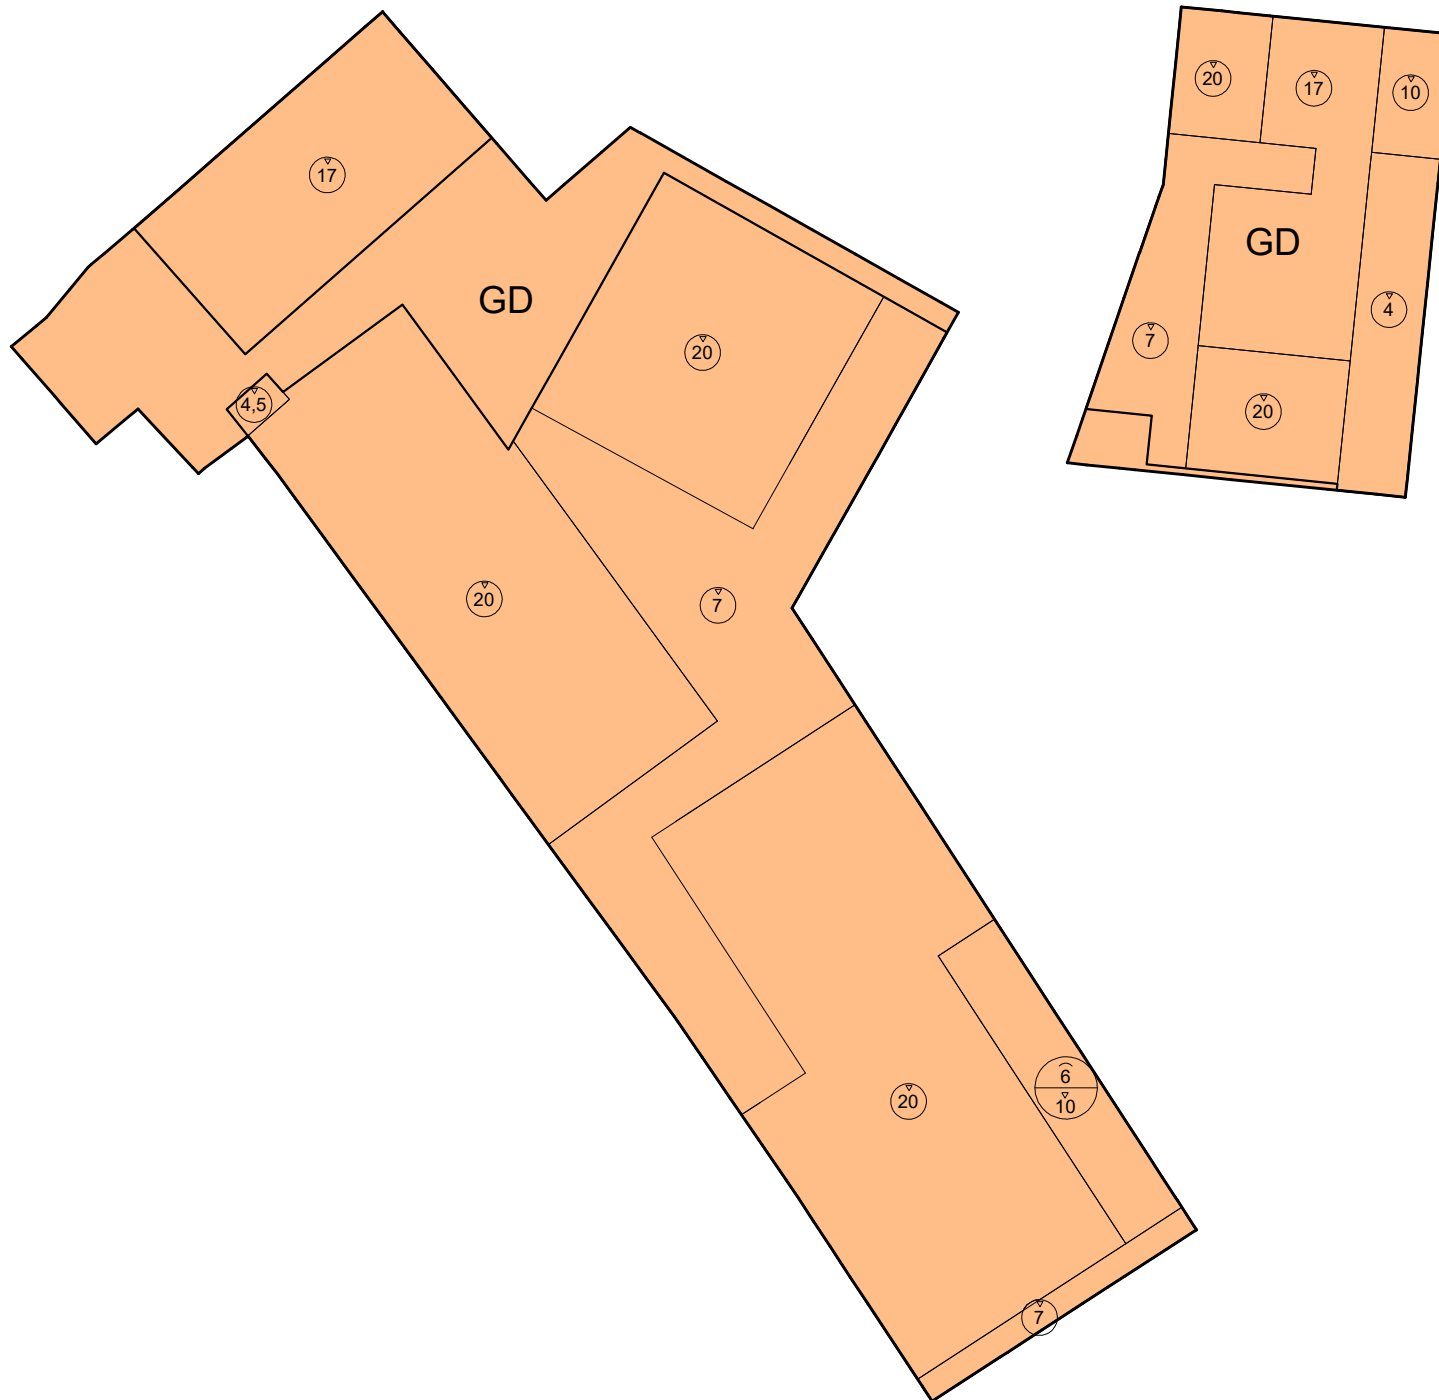

BIJLAGE 2:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaai

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaai
Verantwoordelijke	Davy.vanHaperen
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaai RMW-2012
Aangemaakt door	Davy.vanHaperen op 9-3-2020
Laatst ingezien door	sh op 3-8-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.10
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijkschermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))
w01	Kronehoefstraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w02	Kronehoefstraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w03	Kronehoefstraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w04	Kronehoefstraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w05	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w06	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w07	Visserstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w08	Visserstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w09	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w10	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w11	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w12	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w13	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w14	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w15	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w16	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w17	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w18	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w19	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w20	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w21	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	50	50	50
w22	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	50	50	50
w23	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W11	Dunne deklagen A	50	50	50
w24	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w25	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w26	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w27	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w28	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w29	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w30	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w31	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w32	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w33	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w34	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w35	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w36	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w37	busbaan Veldmaarschalk Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w38	Looierstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w39	Looierstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w40	Verwerstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01	15177,00	6,48	3,64	0,96	93,01	94,73	93,63	5,03	3,53	4,39	1,96	1,74	1,97	False	1,5
w02	16546,00	6,48	3,65	0,96	93,98	95,47	94,52	4,34	3,03	3,78	1,69	1,49	1,70	False	1,5
w03	16274,00	6,48	3,65	0,96	93,32	94,97	93,92	4,81	3,37	4,20	1,87	1,66	1,89	False	1,5
w04	32820,00	6,48	3,65	0,96	93,65	95,22	94,22	4,57	3,20	3,99	1,78	1,58	1,79	False	1,5
w05	32158,00	6,48	3,65	0,96	93,53	95,13	94,11	4,66	3,26	4,06	1,81	1,61	1,82	False	1,5
w06	16469,00	6,48	3,65	0,96	93,87	95,39	94,42	4,41	3,09	3,85	1,72	1,52	1,73	False	1,5
w07	153,00	6,72	3,56	0,64	93,43	94,68	94,59	5,85	4,84	5,41	0,72	0,48	--	False	1,5
w08	159,00	6,72	3,56	0,64	93,88	95,05	94,97	5,45	4,50	5,03	0,67	0,45	--	False	1,5
w09	16216,00	6,48	3,65	0,96	93,84	95,36	94,39	4,44	3,11	3,87	1,73	1,53	1,74	False	1,5
w10	12452,00	6,48	3,65	0,96	93,18	94,86	93,79	4,91	3,44	4,28	1,91	1,70	1,92	False	1,5
w11	15689,00	6,48	3,65	0,96	93,18	94,86	93,79	4,91	3,44	4,28	1,91	1,70	1,92	False	1,5
w12	14875,00	6,48	3,65	0,96	93,84	95,37	94,39	4,44	3,11	3,87	1,73	1,53	1,74	False	1,5
w13	3237,00	6,48	3,65	0,96	93,18	94,86	93,79	4,91	3,44	4,28	1,91	1,70	1,92	False	1,5
w14	1341,00	6,51	3,72	0,87	94,81	96,11	94,55	4,00	3,23	4,80	1,19	0,66	0,65	False	1,5
w15	12452,00	6,48	3,65	0,96	93,92	95,42	94,46	4,38	3,07	3,82	1,70	1,51	1,72	False	1,5
w16	14875,00	6,48	3,65	0,96	94,03	95,51	94,57	4,30	3,01	3,75	1,67	1,48	1,68	False	1,5
w17	18525,00	6,48	3,65	0,96	93,92	95,42	94,46	4,38	3,07	3,82	1,70	1,51	1,72	False	1,5
w18	18080,00	6,48	3,65	0,96	94,19	95,63	94,71	4,18	2,93	3,65	1,63	1,44	1,64	False	1,5
w19	6073,00	6,48	3,65	0,96	93,92	95,42	94,46	4,38	3,07	3,82	1,70	1,51	1,72	False	1,5
w20	3205,00	6,51	3,72	0,87	95,21	96,42	94,97	3,69	2,97	4,43	1,10	0,61	0,60	False	1,5
w21	6595,00	6,51	3,71	0,87	94,69	96,02	94,43	4,09	3,30	4,90	1,22	0,68	0,67	False	1,5
w22	4993,00	6,51	3,71	0,87	93,72	95,28	93,41	4,84	3,92	5,80	1,44	0,80	0,79	False	1,5
w23	11589,00	6,51	3,71	0,87	94,27	95,71	93,99	4,41	3,56	5,29	1,32	0,73	0,72	False	1,5
w24	14453,00	6,51	3,72	0,87	95,58	96,70	95,36	3,40	2,74	4,09	1,02	0,56	0,56	False	1,5
w25	6874,00	6,51	3,72	0,87	95,47	96,61	95,24	3,49	2,81	4,19	1,04	0,58	0,57	False	1,5
w26	7579,00	6,51	3,72	0,87	95,68	96,77	95,46	3,32	2,68	3,99	0,99	0,55	0,54	False	1,5
w27	6874,00	6,51	3,72	0,87	95,47	96,61	95,24	3,49	2,81	4,19	1,04	0,58	0,57	False	1,5
w28	14453,00	6,51	3,72	0,87	95,58	96,70	95,36	3,40	2,74	4,09	1,02	0,56	0,56	False	1,5
w29	12109,00	6,51	3,72	0,87	94,79	96,10	94,53	4,01	3,24	4,82	1,20	0,66	0,66	False	1,5
w30	5637,00	6,51	3,71	0,87	94,50	95,88	94,23	4,23	3,42	5,08	1,26	0,70	0,69	False	1,5
w31	6472,00	6,51	3,72	0,87	95,04	96,29	94,79	3,82	3,08	4,58	1,14	0,63	0,63	False	1,5
w32	6472,00	6,51	3,72	0,87	95,04	96,29	94,79	3,82	3,08	4,58	1,14	0,63	0,63	False	1,5
w33	12109,00	6,51	3,72	0,87	94,79	96,10	94,53	4,01	3,24	4,82	1,20	0,66	0,66	False	1,5
w34	9704,00	6,51	3,72	0,87	95,31	96,49	95,08	3,61	2,91	4,33	1,08	0,60	0,59	False	1,5
w35	5184,00	6,51	3,71	0,87	94,68	96,01	94,41	4,10	3,31	4,92	1,22	0,68	0,67	False	1,5
w36	4520,00	6,51	3,73	0,87	96,04	97,04	95,84	3,05	2,45	3,66	0,91	0,50	0,50	False	1,5
w37	660,00	6,57	4,17	0,57	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	False	1,5
w38	1588,00	6,71	3,58	0,65	96,94	97,54	97,50	2,72	2,24	2,50	0,34	0,22	--	False	1,5
w39	296,00	6,72	3,56	0,64	92,68	94,07	93,96	6,52	5,40	6,04	0,81	0,53	--	False	1,5
w40	137,00	6,72	3,55	0,64	91,28	92,91	92,79	7,76	6,45	7,21	0,96	0,64	--	False	1,5

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t01	toetspunt t01	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t02	toetspunt t02	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t03	toetspunt t03	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t04	toetspunt t04	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t05	toetspunt t05	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t06	toetspunt t06	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t07	toetspunt t07	19,40	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
t08	toetspunt t08	19,40	Relatief	10,50	13,50	--	--	--	--	Ja
t09	toetspunt t09	19,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t10	toetspunt t10	19,40	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
t11	toetspunt t11	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t12	toetspunt t12	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t13	toetspunt t13	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t14	toetspunt t14	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t15	toetspunt t15	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t16	toetspunt t16	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t17	toetspunt t17	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t18	toetspunt t18	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t19	toetspunt t19	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t20	toetspunt t20	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t21	toetspunt t21	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t22	toetspunt t22	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t23	toetspunt t23	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t24	toetspunt t24	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t25	toetspunt t25	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t26	toetspunt t26	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t27	toetspunt t27	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t28	toetspunt t28	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t29	toetspunt t29	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t30	toetspunt t30	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t31	toetspunt t31	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t32	toetspunt t32	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t33	toetspunt t33	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t34	toetspunt t34	19,40	Relatief	10,50	13,50	16,50	--	--	--	Ja
t35	toetspunt t35	19,40	Relatief	10,50	13,50	16,50	--	--	--	Ja
t36	toetspunt t36	19,40	Relatief	10,50	13,50	16,50	--	--	--	Ja
t37	toetspunt t37	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t38	toetspunt t38	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t39	toetspunt t39	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t40	toetspunt t40	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t41	toetspunt t41	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t42	toetspunt t42	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t43	toetspunt t43	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t44	toetspunt t44	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t45	toetspunt t45	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t46	toetspunt t46	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t47	toetspunt t47	19,40	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
t48	toetspunt t48	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t49	toetspunt t49	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
t50	toetspunt t50	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t51	toetspunt t51	19,40	Relatief	10,50	13,50	--	--	--	--	Ja
t52	toetspunt t52	19,40	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
t53	toetspunt t53	19,40	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	--	--	Ja
t54	toetspunt t54	19,40	Relatief	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	--	Ja
t55	toetspunt t55	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t56	toetspunt t56	19,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t57	toetspunt t57	19,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t58	toetspunt t58	19,40	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t59	toetspunt t59	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t60	toetspunt t60	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t61	toetspunt t61	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t62	toetspunt t62	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja
t63	toetspunt t63	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	--	--	--	Ja
t64	toetspunt t64	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	--	--	--	Ja
t65	toetspunt t65	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	--	--	--	Ja
t66	toetspunt t66	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	--	--	--	Ja
t67	toetspunt t67	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t68	toetspunt t68	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t69	toetspunt t69	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t70	toetspunt t70	19,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
t71	toetspunt t71	19,40	Relatief	7,50	10,50	13,50	16,50	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b01	plangebied	0,50
b02	plangebied	0,50
b03	tuin	0,50
b04	tuin	0,50
b05	tuin	0,50
b06	tuin	0,50
b07	tuin	0,50
b08	tuin	0,50
b09	tuin	0,50
b10	tuin	0,50
b11	tuin	0,50
b12	tuin	0,50
b13	tuin	0,50
b14	tuin	0,50
b15	tuin	0,50
b16	tuin	0,50
b17	tuin	0,50
b18	tuin	0,50
b19	tuin	0,50
b20	tuin	0,50
b21	tuin	0,50
b22	tuin	0,50
b23	tuin	0,50
b24	tuin	0,50
b25	tuin	0,50
b26	begraafplaats	0,50
b27	speeltuin	1,00
b28	zacht	1,00
b29	zacht	1,00
b30	zacht	1,00
b31	zacht	1,00
b32	zacht	1,00
b33	zacht	1,00
b34	zacht	1,00
b35	zacht	1,00
b36	zacht	1,00
b37	zacht	1,00
b38	zacht	1,00
b39	zacht	1,00
b40	zacht	1,00
b41	zacht	1,00
b42	zacht	1,00
b43	zacht	1,00
b44	gemengd	0,50
b45	zacht	1,00
b46	zacht	1,00
b47	zacht	1,00
b48	zacht	1,00
b49	zacht	1,00
b50	zacht	1,00
b51	zacht	1,00
b52	tuin	0,50
b53	zacht	1,00
b54	zacht	1,00
b55	zacht	1,00
b56	zacht	1,00
b57	zacht	1,00
b58	zacht	1,00
b59	zacht	1,00
b60	zacht	1,00
b61	zacht	1,00
b62	zacht	1,00
b63	zacht	1,00
b64	zacht	1,00
b65	zacht	1,00
b66	zacht	1,00
b67	zacht	1,00
b68	zacht	1,00
b69	zacht	1,00
b70	zacht	1,00
b71	zacht	1,00
b72	zacht	1,00

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b73	zacht	1,00
b74	zacht	1,00
b75	zacht	1,00
b76	zacht	1,00
b77	zacht	1,00
b78	zacht	1,00
b79	zacht	1,00
b80	zacht	1,00
b81	zacht	1,00
b82	zacht	1,00
b83	zacht	1,00
b84	zacht	1,00
b85	zacht	1,00
b86	zacht	1,00
b87	zacht	1,00
b88	zacht	1,00
b89	zacht	1,00

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0001	plangebied	17,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0002	plangebied	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0003	plangebied	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0004	plangebied	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0005	plangebied	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0006	plangebied	4,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0007	plangebied	17,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0008	plangebied	4,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0009	plangebied	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0010	plangebied	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0011	plangebied	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0012	plangebied	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0013	plangebied	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0014	plangebied	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0015	gebouw gb0015	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0016	gebouw gb0016	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0017	gebouw gb0017	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0018	gebouw gb0018	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0019	gebouw gb0019	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0020	gebouw gb0020	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0021	gebouw gb0021	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0022	gebouw gb0022	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0023	gebouw gb0023	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0024	gebouw gb0024	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0025	gebouw gb0025	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0026	gebouw gb0026	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0027	gebouw gb0027	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0028	gebouw gb0028	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0029	gebouw gb0029	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0030	gebouw gb0030	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0031	gebouw gb0031	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0032	gebouw gb0032	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0033	gebouw gb0033	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0034	gebouw gb0034	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0035	gebouw gb0035	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0036	gebouw gb0036	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0037	gebouw gb0037	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0038	gebouw gb0038	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0039	gebouw gb0039	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0040	gebouw gb0040	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0041	gebouw gb0041	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0042	gebouw gb0042	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0043	gebouw gb0043	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0044	gebouw gb0044	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0045	gebouw gb0045	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0046	gebouw gb0046	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0047	gebouw gb0047	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0048	gebouw gb0048	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0049	gebouw gb0049	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0050	gebouw gb0050	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0051	gebouw gb0051	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0052	gebouw gb0052	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0053	gebouw gb0053	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0054	gebouw gb0054	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0055	gebouw gb0055	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0056	gebouw gb0056	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0057	gebouw gb0057	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0058	gebouw gb0058	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0059	gebouw gb0059	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0060	gebouw gb0060	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0061	gebouw gb0061	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0062	gebouw gb0062	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0063	gebouw gb0063	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0064	gebouw gb0064	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0065	gebouw gb0065	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0066	gebouw gb0066	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0067	gebouw gb0067	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0068	gebouw gb0068	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0069	gebouw gb0069	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0070	gebouw gb0070	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0071	gebouw gb0071	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0072	gebouw gb0072	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0073	gebouw gb0073	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0074	gebouw gb0074	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0075	gebouw gb0075	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0076	gebouw gb0076	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0077	gebouw gb0077	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0078	gebouw gb0078	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0079	gebouw gb0079	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0080	gebouw gb0080	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0081	gebouw gb0081	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0082	gebouw gb0082	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0083	gebouw gb0083	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0084	gebouw gb0084	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0085	gebouw gb0085	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0086	gebouw gb0086	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0087	gebouw gb0087	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0088	gebouw gb0088	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0089	gebouw gb0089	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0090	gebouw gb0090	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0091	gebouw gb0091	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0092	gebouw gb0092	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0093	gebouw gb0093	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0094	gebouw gb0094	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0095	gebouw gb0095	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0096	gebouw gb0096	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0097	gebouw gb0097	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0098	gebouw gb0098	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0099	gebouw gb0099	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0100	gebouw gb0100	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0101	gebouw gb0101	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0102	gebouw gb0102	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0103	gebouw gb0103	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0104	gebouw gb0104	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0105	gebouw gb0105	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0106	gebouw gb0106	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0107	gebouw gb0107	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0108	gebouw gb0108	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0109	gebouw gb0109	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0110	gebouw gb0110	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0111	gebouw gb0111	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0112	gebouw gb0112	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0113	gebouw gb0113	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0114	gebouw gb0114	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0115	gebouw gb0115	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0116	gebouw gb0116	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0117	gebouw gb0117	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0118	gebouw gb0118	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0119	gebouw gb0119	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0120	gebouw gb0120	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0121	gebouw gb0121	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0122	gebouw gb0122	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0123	gebouw gb0123	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0124	gebouw gb0124	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0125	gebouw gb0125	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0126	gebouw gb0126	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0127	gebouw gb0127	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0128	gebouw gb0128	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0129	gebouw gb0129	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0130	gebouw gb0130	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0131	gebouw gb0131	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0132	gebouw gb0132	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0133	gebouw gb0133	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0134	gebouw gb0134	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0135	gebouw gb0135	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0136	gebouw gb0136	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0137	gebouw gb0137	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0138	gebouw gb0138	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0139	gebouw gb0139	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0140	gebouw gb0140	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0141	gebouw gb0141	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0142	gebouw gb0142	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0143	gebouw gb0143	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0144	gebouw gb0144	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0145	gebouw gb0145	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0146	gebouw gb0146	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0147	gebouw gb0147	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0148	gebouw gb0148	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0149	gebouw gb0149	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0150	gebouw gb0150	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0151	gebouw gb0151	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0152	gebouw gb0152	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0153	gebouw gb0153	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0154	gebouw gb0154	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0155	gebouw gb0155	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0156	gebouw gb0156	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0157	gebouw gb0157	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0158	gebouw gb0158	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0159	gebouw gb0159	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0160	gebouw gb0160	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0161	gebouw gb0161	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0162	gebouw gb0162	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0163	gebouw gb0163	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0164	gebouw gb0164	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0165	gebouw gb0165	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0166	gebouw gb0166	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0167	gebouw gb0167	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0168	gebouw gb0168	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0169	gebouw gb0169	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0170	gebouw gb0170	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0171	gebouw gb0171	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0172	gebouw gb0172	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0173	gebouw gb0173	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0174	gebouw gb0174	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0175	gebouw gb0175	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0176	gebouw gb0176	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0177	gebouw gb0177	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0178	gebouw gb0178	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0179	gebouw gb0179	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0180	gebouw gb0180	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0181	gebouw gb0181	5,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0182	gebouw gb0182	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0183	gebouw gb0183	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0184	gebouw gb0184	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0185	gebouw gb0185	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0186	gebouw gb0186	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0187	gebouw gb0187	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0188	gebouw gb0188	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0189	gebouw gb0189	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0190	gebouw gb0190	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0191	gebouw gb0191	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0192	gebouw gb0192	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0193	gebouw gb0193	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0194	gebouw gb0194	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0195	gebouw gb0195	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0196	gebouw gb0196	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0197	gebouw gb0197	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0198	gebouw gb0198	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0199	gebouw gb0199	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0200	gebouw gb0200	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0201	gebouw gb0201	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0202	gebouw gb0202	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0203	gebouw gb0203	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0204	gebouw gb0204	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0205	gebouw gb0205	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0206	gebouw gb0206	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0207	gebouw gb0207	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0208	gebouw gb0208	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0209	gebouw gb0209	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0210	gebouw gb0210	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0211	gebouw gb0211	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0212	gebouw gb0212	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0213	gebouw gb0213	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0214	gebouw gb0214	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0215	gebouw gb0215	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0216	gebouw gb0216	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0217	gebouw gb0217	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0218	gebouw gb0218	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0219	gebouw gb0219	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0220	gebouw gb0220	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0221	gebouw gb0221	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0222	gebouw gb0222	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0223	gebouw gb0223	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0224	gebouw gb0224	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0225	gebouw gb0225	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0226	gebouw gb0226	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0227	gebouw gb0227	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0228	gebouw gb0228	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0229	gebouw gb0229	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0230	gebouw gb0230	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0231	gebouw gb0231	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0232	gebouw gb0232	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0233	gebouw gb0233	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0234	gebouw gb0234	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0235	gebouw gb0235	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0236	gebouw gb0236	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0237	gebouw gb0237	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0238	gebouw gb0238	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0239	gebouw gb0239	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0240	gebouw gb0240	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0241	gebouw gb0241	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0242	gebouw gb0242	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0243	gebouw gb0243	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0244	gebouw gb0244	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0245	gebouw gb0245	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0246	gebouw gb0246	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0247	gebouw gb0247	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0248	gebouw gb0248	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0249	gebouw gb0249	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0250	gebouw gb0250	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0251	gebouw gb0251	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0252	gebouw gb0252	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0253	gebouw gb0253	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0254	gebouw gb0254	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0255	gebouw gb0255	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0256	gebouw gb0256	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0257	gebouw gb0257	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0258	gebouw gb0258	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0259	gebouw gb0259	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0260	gebouw gb0260	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0261	gebouw gb0261	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0262	gebouw gb0262	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0263	gebouw gb0263	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0264	gebouw gb0264	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0265	gebouw gb0265	16,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0266	gebouw gb0266	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0267	gebouw gb0267	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0268	gebouw gb0268	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0269	gebouw gb0269	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0270	gebouw gb0270	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0271	gebouw gb0271	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0272	gebouw gb0272	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0273	gebouw gb0273	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0274	gebouw gb0274	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0275	gebouw gb0275	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0276	gebouw gb0276	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0277	gebouw gb0277	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0278	gebouw gb0278	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0279	gebouw gb0279	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0280	gebouw gb0280	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0281	gebouw gb0281	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0282	gebouw gb0282	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0283	gebouw gb0283	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0284	gebouw gb0284	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0285	gebouw gb0285	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0286	gebouw gb0286	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0287	gebouw gb0287	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0288	gebouw gb0288	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0289	gebouw gb0289	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0290	gebouw gb0290	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0291	gebouw gb0291	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0292	gebouw gb0292	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0293	gebouw gb0293	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0294	gebouw gb0294	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0295	gebouw gb0295	18,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0296	gebouw gb0296	28,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0297	gebouw gb0297	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0298	gebouw gb0298	10,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0299	gebouw gb0299	28,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0300	gebouw gb0300	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0301	gebouw gb0301	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0302	gebouw gb0302	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0303	gebouw gb0303	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0304	gebouw gb0304	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0305	gebouw gb0305	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0306	gebouw gb0306	22,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0307	gebouw gb0307	16,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0308	gebouw gb0308	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0309	gebouw gb0309	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0310	gebouw gb0310	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0311	gebouw gb0311	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0312	gebouw gb0312	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0313	gebouw gb0313	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0314	gebouw gb0314	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0315	gebouw gb0315	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0316	gebouw gb0316	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0317	gebouw gb0317	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0318	gebouw gb0318	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0319	gebouw gb0319	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0320	gebouw gb0320	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0321	gebouw gb0321	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0322	gebouw gb0322	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0323	gebouw gb0323	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0324	gebouw gb0324	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0325	gebouw gb0325	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0326	gebouw gb0326	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0327	gebouw gb0327	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0328	gebouw gb0328	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0329	gebouw gb0329	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0330	gebouw gb0330	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0331	gebouw gb0331	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0332	gebouw gb0332	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0333	gebouw gb0333	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0334	gebouw gb0334	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0335	gebouw gb0335	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0336	gebouw gb0336	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0337	gebouw gb0337	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0338	gebouw gb0338	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0339	gebouw gb0339	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0340	gebouw gb0340	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0341	gebouw gb0341	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0342	gebouw gb0342	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0343	gebouw gb0343	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0344	gebouw gb0344	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0345	gebouw gb0345	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0346	gebouw gb0346	16,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0347	gebouw gb0347	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0348	gebouw gb0348	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0349	gebouw gb0349	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0350	gebouw gb0350	15,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0351	gebouw gb0351	16,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0352	gebouw gb0352	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0353	gebouw gb0353	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0354	gebouw gb0354	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0355	gebouw gb0355	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0356	gebouw gb0356	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0357	gebouw gb0357	19,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0358	gebouw gb0358	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0359	gebouw gb0359	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0360	gebouw gb0360	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0361	gebouw gb0361	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0362	gebouw gb0362	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0363	gebouw gb0363	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0364	gebouw gb0364	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0365	gebouw gb0365	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0366	gebouw gb0366	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0367	gebouw gb0367	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0368	gebouw gb0368	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0369	gebouw gb0369	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0370	gebouw gb0370	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0371	gebouw gb0371	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0372	gebouw gb0372	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0373	gebouw gb0373	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0374	gebouw gb0374	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0375	gebouw gb0375	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0376	gebouw gb0376	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0377	gebouw gb0377	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0378	gebouw gb0378	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0379	gebouw gb0379	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0380	gebouw gb0380	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0381	gebouw gb0381	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0382	gebouw gb0382	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0383	gebouw gb0383	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0384	gebouw gb0384	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0385	gebouw gb0385	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0386	gebouw gb0386	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0387	gebouw gb0387	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0388	gebouw gb0388	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0389	gebouw gb0389	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0390	gebouw gb0390	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0391	gebouw gb0391	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0392	gebouw gb0392	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0393	gebouw gb0393	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0394	gebouw gb0394	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0395	gebouw gb0395	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0396	gebouw gb0396	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0397	gebouw gb0397	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0398	gebouw gb0398	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0399	gebouw gb0399	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0400	gebouw gb0400	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0401	gebouw gb0401	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0402	gebouw gb0402	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0403	gebouw gb0403	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0404	gebouw gb0404	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0405	gebouw gb0405	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0406	gebouw gb0406	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0407	gebouw gb0407	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0408	gebouw gb0408	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0409	gebouw gb0409	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0410	gebouw gb0410	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0411	gebouw gb0411	16,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0412	gebouw gb0412	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0413	gebouw gb0413	13,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0414	gebouw gb0414	13,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0415	gebouw gb0415	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0416	gebouw gb0416	13,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0417	gebouw gb0417	16,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0418	gebouw gb0418	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0419	gebouw gb0419	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0420	gebouw gb0420	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0421	gebouw gb0421	16,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0422	gebouw gb0422	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0423	gebouw gb0423	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0424	gebouw gb0424	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0425	gebouw gb0425	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0426	gebouw gb0426	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0427	gebouw gb0427	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0428	gebouw gb0428	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0429	gebouw gb0429	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0430	gebouw gb0430	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0431	gebouw gb0431	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0432	gebouw gb0432	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0433	gebouw gb0433	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0434	gebouw gb0434	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0435	gebouw gb0435	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0436	gebouw gb0436	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0437	gebouw gb0437	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0438	gebouw gb0438	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0439	gebouw gb0439	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0440	gebouw gb0440	28,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0441	gebouw gb0441	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0442	gebouw gb0442	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0443	gebouw gb0443	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0444	gebouw gb0444	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0445	gebouw gb0445	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0446	gebouw gb0446	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0447	gebouw gb0447	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0448	gebouw gb0448	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0449	gebouw gb0449	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0450	gebouw gb0450	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0451	gebouw gb0451	4,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0452	gebouw gb0452	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0453	gebouw gb0453	28,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0454	gebouw gb0454	40,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0455	gebouw gb0455	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0456	gebouw gb0456	25,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0457	gebouw gb0457	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0458	gebouw gb0458	25,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0459	gebouw gb0459	16,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0460	gebouw gb0460	25,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0461	gebouw gb0461	28,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0462	gebouw gb0462	25,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0463	gebouw gb0463	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0464	gebouw gb0464	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0465	gebouw gb0465	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0466	gebouw gb0466	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0467	gebouw gb0467	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0468	gebouw gb0468	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0469	gebouw gb0469	25,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0470	gebouw gb0470	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0471	gebouw gb0471	5,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0472	gebouw gb0472	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0473	gebouw gb0473	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0474	gebouw gb0474	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0475	gebouw gb0475	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0476	gebouw gb0476	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0477	gebouw gb0477	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0478	gebouw gb0478	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0479	gebouw gb0479	20,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0480	gebouw gb0480	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0481	gebouw gb0481	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0482	gebouw gb0482	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0483	gebouw gb0483	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0484	gebouw gb0484	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0485	gebouw gb0485	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0486	gebouw gb0486	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0487	gebouw gb0487	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0488	gebouw gb0488	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0489	gebouw gb0489	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0490	gebouw gb0490	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0491	gebouw gb0491	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0492	gebouw gb0492	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0493	gebouw gb0493	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0494	gebouw gb0494	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0495	gebouw gb0495	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0496	gebouw gb0496	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0497	gebouw gb0497	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0498	gebouw gb0498	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0499	gebouw gb0499	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0500	gebouw gb0500	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0501	gebouw gb0501	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0502	gebouw gb0502	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0503	gebouw gb0503	10,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0504	gebouw gb0504	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0505	gebouw gb0505	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0506	gebouw gb0506	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0507	gebouw gb0507	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0508	gebouw gb0508	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0509	gebouw gb0509	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0510	gebouw gb0510	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0511	gebouw gb0511	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0512	gebouw gb0512	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0513	gebouw gb0513	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0514	gebouw gb0514	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0515	gebouw gb0515	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0516	gebouw gb0516	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0517	gebouw gb0517	13,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0518	gebouw gb0518	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0519	gebouw gb0519	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0520	gebouw gb0520	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0521	gebouw gb0521	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0522	gebouw gb0522	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0523	gebouw gb0523	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0524	gebouw gb0524	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0525	gebouw gb0525	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0526	gebouw gb0526	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0527	gebouw gb0527	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0528	gebouw gb0528	17,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0529	gebouw gb0529	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0530	gebouw gb0530	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0531	gebouw gb0531	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0532	gebouw gb0532	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0533	gebouw gb0533	4,20	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0534	gebouw gb0534	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0535	gebouw gb0535	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0536	gebouw gb0536	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0537	gebouw gb0537	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0538	gebouw gb0538	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0539	gebouw gb0539	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0540	gebouw gb0540	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0541	gebouw gb0541	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0542	gebouw gb0542	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0543	gebouw gb0543	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0544	gebouw gb0544	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0545	gebouw gb0545	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0546	gebouw gb0546	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0547	gebouw gb0547	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0548	gebouw gb0548	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0549	gebouw gb0549	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0550	gebouw gb0550	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0551	gebouw gb0551	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0552	gebouw gb0552	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0553	gebouw gb0553	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0554	gebouw gb0554	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0555	gebouw gb0555	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0556	gebouw gb0556	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0557	gebouw gb0557	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0558	gebouw gb0558	4,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0559	gebouw gb0559	5,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0560	gebouw gb0560	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0561	gebouw gb0561	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0562	gebouw gb0562	5,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0563	gebouw gb0563	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0564	gebouw gb0564	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0565	gebouw gb0565	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0566	gebouw gb0566	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0567	gebouw gb0567	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0568	gebouw gb0568	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0569	gebouw gb0569	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0570	gebouw gb0570	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0571	gebouw gb0571	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0572	gebouw gb0572	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0573	gebouw gb0573	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0574	gebouw gb0574	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0575	gebouw gb0575	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0576	gebouw gb0576	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0577	gebouw gb0577	10,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0578	gebouw gb0578	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0579	gebouw gb0579	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0580	gebouw gb0580	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0581	gebouw gb0581	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0582	gebouw gb0582	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0583	gebouw gb0583	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0584	gebouw gb0584	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0585	gebouw gb0585	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0586	gebouw gb0586	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0587	gebouw gb0587	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0588	gebouw gb0588	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0589	gebouw gb0589	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0590	gebouw gb0590	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0591	gebouw gb0591	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0592	gebouw gb0592	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0593	gebouw gb0593	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0594	gebouw gb0594	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0595	gebouw gb0595	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0596	gebouw gb0596	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0597	gebouw gb0597	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0598	gebouw gb0598	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0599	gebouw gb0599	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0600	gebouw gb0600	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0601	gebouw gb0601	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0602	gebouw gb0602	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0603	gebouw gb0603	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0604	gebouw gb0604	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0605	gebouw gb0605	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0606	gebouw gb0606	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0607	gebouw gb0607	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0608	gebouw gb0608	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0609	gebouw gb0609	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0610	gebouw gb0610	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0611	gebouw gb0611	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0612	gebouw gb0612	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0613	gebouw gb0613	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0614	gebouw gb0614	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0615	gebouw gb0615	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0616	gebouw gb0616	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0617	gebouw gb0617	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0618	gebouw gb0618	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0619	gebouw gb0619	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0620	gebouw gb0620	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0621	gebouw gb0621	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0622	gebouw gb0622	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0623	gebouw gb0623	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0624	gebouw gb0624	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0625	gebouw gb0625	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0626	gebouw gb0626	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0627	gebouw gb0627	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0628	gebouw gb0628	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0629	gebouw gb0629	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0630	gebouw gb0630	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0631	gebouw gb0631	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0632	gebouw gb0632	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0633	gebouw gb0633	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0634	gebouw gb0634	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0635	gebouw gb0635	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0636	gebouw gb0636	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0637	gebouw gb0637	4,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0638	gebouw gb0638	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0639	gebouw gb0639	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0640	gebouw gb0640	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0641	gebouw gb0641	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0642	gebouw gb0642	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0643	gebouw gb0643	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0644	gebouw gb0644	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0645	gebouw gb0645	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0646	gebouw gb0646	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0647	gebouw gb0647	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0648	gebouw gb0648	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0649	gebouw gb0649	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0650	gebouw gb0650	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0651	gebouw gb0651	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0652	gebouw gb0652	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0653	gebouw gb0653	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0654	gebouw gb0654	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0655	gebouw gb0655	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0656	gebouw gb0656	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0657	gebouw gb0657	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0658	gebouw gb0658	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0659	gebouw gb0659	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0660	gebouw gb0660	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0661	gebouw gb0661	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0662	gebouw gb0662	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0663	gebouw gb0663	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0664	gebouw gb0664	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0665	gebouw gb0665	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0666	gebouw gb0666	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0667	gebouw gb0667	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0668	gebouw gb0668	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0669	gebouw gb0669	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0670	gebouw gb0670	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0671	gebouw gb0671	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0672	gebouw gb0672	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0673	gebouw gb0673	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0674	gebouw gb0674	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0675	gebouw gb0675	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0676	gebouw gb0676	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0677	gebouw gb0677	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0678	gebouw gb0678	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0679	gebouw gb0679	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0680	gebouw gb0680	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0681	gebouw gb0681	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0682	gebouw gb0682	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0683	gebouw gb0683	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0684	gebouw gb0684	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0685	gebouw gb0685	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0686	gebouw gb0686	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0687	gebouw gb0687	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0688	gebouw gb0688	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0689	gebouw gb0689	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0690	gebouw gb0690	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0691	gebouw gb0691	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0692	gebouw gb0692	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0693	gebouw gb0693	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0694	gebouw gb0694	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0695	gebouw gb0695	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0696	gebouw gb0696	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0697	gebouw gb0697	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0698	gebouw gb0698	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0699	gebouw gb0699	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0700	gebouw gb0700	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0701	gebouw gb0701	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0702	gebouw gb0702	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0703	gebouw gb0703	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0704	gebouw gb0704	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0705	gebouw gb0705	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0706	gebouw gb0706	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0707	gebouw gb0707	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0708	gebouw gb0708	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0709	gebouw gb0709	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0710	gebouw gb0710	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0711	gebouw gb0711	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0712	gebouw gb0712	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0713	gebouw gb0713	5,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0714	gebouw gb0714	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0715	gebouw gb0715	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0716	gebouw gb0716	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0717	gebouw gb0717	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0718	gebouw gb0718	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0719	gebouw gb0719	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0720	gebouw gb0720	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0721	gebouw gb0721	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0722	gebouw gb0722	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0723	gebouw gb0723	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0724	gebouw gb0724	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0725	gebouw gb0725	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0726	gebouw gb0726	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0727	gebouw gb0727	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0728	gebouw gb0728	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0729	gebouw gb0729	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0730	gebouw gb0730	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0731	gebouw gb0731	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0732	gebouw gb0732	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0733	gebouw gb0733	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0734	gebouw gb0734	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0735	gebouw gb0735	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0736	gebouw gb0736	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0737	gebouw gb0737	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0738	gebouw gb0738	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0739	gebouw gb0739	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0740	gebouw gb0740	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0741	gebouw gb0741	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0742	gebouw gb0742	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0743	gebouw gb0743	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0744	gebouw gb0744	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0745	gebouw gb0745	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0746	gebouw gb0746	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0747	gebouw gb0747	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0748	gebouw gb0748	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0749	gebouw gb0749	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0750	gebouw gb0750	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0751	gebouw gb0751	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0752	gebouw gb0752	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0753	gebouw gb0753	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0754	gebouw gb0754	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0755	gebouw gb0755	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0756	gebouw gb0756	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0757	gebouw gb0757	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0758	gebouw gb0758	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0759	gebouw gb0759	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0760	gebouw gb0760	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0761	gebouw gb0761	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0762	gebouw gb0762	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0763	gebouw gb0763	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0764	gebouw gb0764	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0765	gebouw gb0765	4,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0766	gebouw gb0766	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0767	gebouw gb0767	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0768	gebouw gb0768	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0769	gebouw gb0769	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0770	gebouw gb0770	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0771	gebouw gb0771	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0772	gebouw gb0772	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0773	gebouw gb0773	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0774	gebouw gb0774	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0775	gebouw gb0775	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0776	gebouw gb0776	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0777	gebouw gb0777	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0778	gebouw gb0778	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0779	gebouw gb0779	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0780	gebouw gb0780	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0781	gebouw gb0781	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0782	gebouw gb0782	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0783	gebouw gb0783	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0784	gebouw gb0784	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0785	gebouw gb0785	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0786	gebouw gb0786	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0787	gebouw gb0787	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0788	gebouw gb0788	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0789	gebouw gb0789	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0790	gebouw gb0790	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0791	gebouw gb0791	12,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0792	gebouw gb0792	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0793	gebouw gb0793	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0794	gebouw gb0794	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0795	gebouw gb0795	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0796	gebouw gb0796	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0797	gebouw gb0797	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0798	gebouw gb0798	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0799	gebouw gb0799	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0800	gebouw gb0800	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0801	gebouw gb0801	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0802	gebouw gb0802	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0803	gebouw gb0803	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0804	gebouw gb0804	4,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0805	gebouw gb0805	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0806	gebouw gb0806	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0807	gebouw gb0807	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0808	gebouw gb0808	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0809	gebouw gb0809	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0810	gebouw gb0810	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0811	gebouw gb0811	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0812	gebouw gb0812	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0813	gebouw gb0813	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0814	gebouw gb0814	5,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0815	gebouw gb0815	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0816	gebouw gb0816	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0817	gebouw gb0817	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0818	gebouw gb0818	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0819	gebouw gb0819	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0820	gebouw gb0820	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0821	gebouw gb0821	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0822	gebouw gb0822	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0823	gebouw gb0823	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0824	gebouw gb0824	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0825	gebouw gb0825	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0826	gebouw gb0826	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0827	gebouw gb0827	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0828	gebouw gb0828	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0829	gebouw gb0829	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0830	gebouw gb0830	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0831	gebouw gb0831	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0832	gebouw gb0832	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0833	gebouw gb0833	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0834	gebouw gb0834	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0835	gebouw gb0835	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0836	gebouw gb0836	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0837	gebouw gb0837	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0838	gebouw gb0838	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0839	gebouw gb0839	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0840	gebouw gb0840	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0841	gebouw gb0841	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0842	gebouw gb0842	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0843	gebouw gb0843	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0844	gebouw gb0844	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0845	gebouw gb0845	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0846	gebouw gb0846	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0847	gebouw gb0847	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0848	gebouw gb0848	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0849	gebouw gb0849	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0850	gebouw gb0850	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0851	gebouw gb0851	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0852	gebouw gb0852	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0853	gebouw gb0853	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0854	gebouw gb0854	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0855	gebouw gb0855	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0856	gebouw gb0856	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0857	gebouw gb0857	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0858	gebouw gb0858	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0859	gebouw gb0859	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0860	gebouw gb0860	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0861	gebouw gb0861	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0862	gebouw gb0862	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0863	gebouw gb0863	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0864	gebouw gb0864	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0865	gebouw gb0865	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0866	gebouw gb0866	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0867	gebouw gb0867	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0868	gebouw gb0868	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0869	gebouw gb0869	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0870	gebouw gb0870	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0871	gebouw gb0871	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0872	gebouw gb0872	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0873	gebouw gb0873	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0874	gebouw gb0874	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0875	gebouw gb0875	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0876	gebouw gb0876	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0877	gebouw gb0877	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0878	gebouw gb0878	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0879	gebouw gb0879	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0880	gebouw gb0880	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0881	gebouw gb0881	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0882	gebouw gb0882	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0883	gebouw gb0883	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0884	gebouw gb0884	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0885	gebouw gb0885	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0886	gebouw gb0886	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0887	gebouw gb0887	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0888	gebouw gb0888	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0889	gebouw gb0889	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0890	gebouw gb0890	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0891	gebouw gb0891	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0892	gebouw gb0892	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0893	gebouw gb0893	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0894	gebouw gb0894	5,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0895	gebouw gb0895	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0896	gebouw gb0896	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0897	gebouw gb0897	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0898	gebouw gb0898	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0899	gebouw gb0899	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0900	gebouw gb0900	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0901	gebouw gb0901	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0902	gebouw gb0902	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0903	gebouw gb0903	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0904	gebouw gb0904	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0905	gebouw gb0905	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0906	gebouw gb0906	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0907	gebouw gb0907	13,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0908	gebouw gb0908	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0909	gebouw gb0909	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0910	gebouw gb0910	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0911	gebouw gb0911	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0912	gebouw gb0912	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0913	gebouw gb0913	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0914	gebouw gb0914	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0915	gebouw gb0915	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0916	gebouw gb0916	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0917	gebouw gb0917	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0918	gebouw gb0918	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0919	gebouw gb0919	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0920	gebouw gb0920	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0921	gebouw gb0921	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0922	gebouw gb0922	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0923	gebouw gb0923	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0924	gebouw gb0924	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0925	gebouw gb0925	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0926	gebouw gb0926	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0927	gebouw gb0927	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0928	gebouw gb0928	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0929	gebouw gb0929	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0930	gebouw gb0930	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0931	gebouw gb0931	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0932	gebouw gb0932	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0933	gebouw gb0933	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0934	gebouw gb0934	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0935	gebouw gb0935	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0936	gebouw gb0936	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb0937	gebouw gb0937	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0938	gebouw gb0938	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0939	gebouw gb0939	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0940	gebouw gb0940	12,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0941	gebouw gb0941	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0942	gebouw gb0942	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0943	gebouw gb0943	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0944	gebouw gb0944	10,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0945	gebouw gb0945	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0946	gebouw gb0946	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0947	gebouw gb0947	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0948	gebouw gb0948	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0949	gebouw gb0949	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0950	gebouw gb0950	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0951	gebouw gb0951	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0952	gebouw gb0952	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0953	gebouw gb0953	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0954	gebouw gb0954	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0955	gebouw gb0955	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0956	gebouw gb0956	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0957	gebouw gb0957	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0958	gebouw gb0958	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0959	gebouw gb0959	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0960	gebouw gb0960	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0961	gebouw gb0961	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0962	gebouw gb0962	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0963	gebouw gb0963	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0964	gebouw gb0964	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0965	gebouw gb0965	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0966	gebouw gb0966	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0967	gebouw gb0967	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0968	gebouw gb0968	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0969	gebouw gb0969	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0970	gebouw gb0970	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0971	gebouw gb0971	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0972	gebouw gb0972	19,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0973	gebouw gb0973	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0974	gebouw gb0974	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0975	gebouw gb0975	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0976	gebouw gb0976	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0977	gebouw gb0977	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0978	gebouw gb0978	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0979	gebouw gb0979	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0980	gebouw gb0980	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0981	gebouw gb0981	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0982	gebouw gb0982	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0983	gebouw gb0983	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0984	gebouw gb0984	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0985	gebouw gb0985	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0986	gebouw gb0986	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0987	gebouw gb0987	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0988	gebouw gb0988	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0989	gebouw gb0989	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0990	gebouw gb0990	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0991	gebouw gb0991	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0992	gebouw gb0992	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0993	gebouw gb0993	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0994	gebouw gb0994	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0995	gebouw gb0995	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0996	gebouw gb0996	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0997	gebouw gb0997	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0998	gebouw gb0998	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb0999	gebouw gb0999	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1000	gebouw gb1000	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1001	gebouw gb1001	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1002	gebouw gb1002	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1003	gebouw gb1003	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1004	gebouw gb1004	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1005	gebouw gb1005	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1006	gebouw gb1006	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1007	gebouw gb1007	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1008	gebouw gb1008	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb1009	gebouw gb1009	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1010	gebouw gb1010	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1011	gebouw gb1011	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1012	gebouw gb1012	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1013	gebouw gb1013	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1014	gebouw gb1014	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1015	gebouw gb1015	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1016	gebouw gb1016	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1017	gebouw gb1017	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1018	gebouw gb1018	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1019	gebouw gb1019	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1020	gebouw gb1020	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1021	gebouw gb1021	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1022	gebouw gb1022	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1023	gebouw gb1023	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1024	gebouw gb1024	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1025	gebouw gb1025	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1026	gebouw gb1026	4,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1027	gebouw gb1027	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1028	gebouw gb1028	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1029	gebouw gb1029	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1030	gebouw gb1030	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1031	gebouw gb1031	11,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1032	gebouw gb1032	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1033	gebouw gb1033	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1034	gebouw gb1034	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1035	gebouw gb1035	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1036	gebouw gb1036	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1037	gebouw gb1037	10,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1038	gebouw gb1038	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1039	gebouw gb1039	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1040	gebouw gb1040	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1041	gebouw gb1041	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1042	gebouw gb1042	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1043	gebouw gb1043	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1044	gebouw gb1044	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1045	gebouw gb1045	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1046	gebouw gb1046	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1047	gebouw gb1047	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1048	gebouw gb1048	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1049	gebouw gb1049	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1050	gebouw gb1050	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1051	gebouw gb1051	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1052	gebouw gb1052	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1053	gebouw gb1053	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1054	gebouw gb1054	9,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1055	gebouw gb1055	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1056	gebouw gb1056	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1057	gebouw gb1057	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1058	gebouw gb1058	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1059	gebouw gb1059	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1060	gebouw gb1060	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1061	gebouw gb1061	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1062	gebouw gb1062	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1063	gebouw gb1063	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1064	gebouw gb1064	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1065	gebouw gb1065	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1066	gebouw gb1066	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1067	gebouw gb1067	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1068	gebouw gb1068	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1069	gebouw gb1069	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1070	gebouw gb1070	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1071	gebouw gb1071	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1072	gebouw gb1072	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1073	gebouw gb1073	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1074	gebouw gb1074	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1075	gebouw gb1075	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1076	gebouw gb1076	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1077	gebouw gb1077	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1078	gebouw gb1078	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1079	gebouw gb1079	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1080	gebouw gb1080	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb1081	gebouw gb1081	6,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1082	gebouw gb1082	6,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1083	gebouw gb1083	6,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1084	gebouw gb1084	6,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1085	gebouw gb1085	6,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1086	gebouw gb1086	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1087	gebouw gb1087	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1088	gebouw gb1088	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1089	gebouw gb1089	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1090	gebouw gb1090	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1091	gebouw gb1091	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1092	gebouw gb1092	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1093	gebouw gb1093	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1094	gebouw gb1094	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1095	gebouw gb1095	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1096	gebouw gb1096	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1097	gebouw gb1097	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1098	gebouw gb1098	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1099	gebouw gb1099	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1100	gebouw gb1100	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1101	gebouw gb1101	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1102	gebouw gb1102	4,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1103	gebouw gb1103	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1104	gebouw gb1104	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1105	gebouw gb1105	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1106	gebouw gb1106	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1107	gebouw gb1107	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1108	gebouw gb1108	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1109	gebouw gb1109	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1110	gebouw gb1110	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1111	gebouw gb1111	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1112	gebouw gb1112	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1113	gebouw gb1113	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1114	gebouw gb1114	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1115	gebouw gb1115	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1116	gebouw gb1116	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1117	gebouw gb1117	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1118	gebouw gb1118	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1119	gebouw gb1119	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1120	gebouw gb1120	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1121	gebouw gb1121	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1122	gebouw gb1122	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1123	gebouw gb1123	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1124	gebouw gb1124	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1125	gebouw gb1125	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1126	gebouw gb1126	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1127	gebouw gb1127	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1128	gebouw gb1128	2,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1129	gebouw gb1129	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1130	gebouw gb1130	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1131	gebouw gb1131	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1132	gebouw gb1132	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1133	gebouw gb1133	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1134	gebouw gb1134	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1135	gebouw gb1135	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1136	gebouw gb1136	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1137	gebouw gb1137	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1138	gebouw gb1138	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1139	gebouw gb1139	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1140	gebouw gb1140	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1141	gebouw gb1141	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1142	gebouw gb1142	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1143	gebouw gb1143	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1144	gebouw gb1144	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1145	gebouw gb1145	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1146	gebouw gb1146	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1147	gebouw gb1147	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1148	gebouw gb1148	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1149	gebouw gb1149	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1150	gebouw gb1150	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1151	gebouw gb1151	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1152	gebouw gb1152	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

1907/161/RV-01
bijlage 2

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb1153	gebouw gb1153	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1154	gebouw gb1154	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1155	gebouw gb1155	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1156	gebouw gb1156	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1157	gebouw gb1157	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1158	gebouw gb1158	3,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1159	gebouw gb1159	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1160	gebouw gb1160	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1161	gebouw gb1161	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1162	gebouw gb1162	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1163	gebouw gb1163	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1164	gebouw gb1164	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1165	gebouw gb1165	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1166	gebouw gb1166	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1167	gebouw gb1167	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1168	gebouw gb1168	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1169	gebouw gb1169	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1170	gebouw gb1170	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1171	gebouw gb1171	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1172	gebouw gb1172	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1173	gebouw gb1173	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1174	gebouw gb1174	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1175	gebouw gb1175	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1176	gebouw gb1176	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1177	gebouw gb1177	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1178	gebouw gb1178	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1179	gebouw gb1179	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1180	gebouw gb1180	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1181	gebouw gb1181	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1182	gebouw gb1182	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1183	gebouw gb1183	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1184	gebouw gb1184	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1185	gebouw gb1185	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1186	gebouw gb1186	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1187	gebouw gb1187	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1188	gebouw gb1188	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1189	gebouw gb1189	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1190	gebouw gb1190	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1191	gebouw gb1191	11,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1192	gebouw gb1192	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1193	gebouw gb1193	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1194	gebouw gb1194	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1195	gebouw gb1195	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1196	gebouw gb1196	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1197	gebouw gb1197	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1198	gebouw gb1198	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1199	gebouw gb1199	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1200	gebouw gb1200	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1201	gebouw gb1201	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1202	gebouw gb1202	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1203	gebouw gb1203	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1204	gebouw gb1204	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1205	gebouw gb1205	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1206	gebouw gb1206	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1207	gebouw gb1207	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1208	gebouw gb1208	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1209	gebouw gb1209	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1210	gebouw gb1210	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1211	gebouw gb1211	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1212	gebouw gb1212	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1213	gebouw gb1213	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1214	gebouw gb1214	13,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1215	gebouw gb1215	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1216	gebouw gb1216	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1217	gebouw gb1217	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1218	gebouw gb1218	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1219	gebouw gb1219	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1220	gebouw gb1220	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1221	gebouw gb1221	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1222	gebouw gb1222	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1223	gebouw gb1223	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1224	gebouw gb1224	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Model: Wegverkeerslawaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb1225	gebouw gb1225	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1226	gebouw gb1226	6,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1227	gebouw gb1227	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1228	gebouw gb1228	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1229	gebouw gb1229	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1230	gebouw gb1230	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1231	gebouw gb1231	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1232	gebouw gb1232	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1233	gebouw gb1233	7,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1234	gebouw gb1234	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1235	gebouw gb1235	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1236	gebouw gb1236	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1237	gebouw gb1237	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1238	gebouw gb1238	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1239	gebouw gb1239	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1240	gebouw gb1240	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1241	gebouw gb1241	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1242	gebouw gb1242	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1243	gebouw gb1243	9,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1244	gebouw gb1244	59,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1245	gebouw gb1245	37,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1246	gebouw gb1246	15,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1247	gebouw gb1247	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1248	gebouw gb1248	10,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1249	gebouw gb1249	14,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1250	gebouw gb1250	8,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1251	gebouw gb1251	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1252	gebouw gb1252	8,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1253	gebouw gb1253	3,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1254	gebouw gb1254	14,50	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1255	gebouw gb1255	7,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80
gb1256	gebouw gb1256	6,00	Relatief	19,40	0 dB	0,80

Model: Wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
k1	kruising	1/2


Model: Wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	H-1	H-n	Lengte	Cp	Refl.L 63	Refl.R 63
s01	viaduct	6,00	6,00	7,71	0 dB	0,80	0,80
s02	viaduct	6,00	6,00	9,19	0 dB	0,80	0,80

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaa

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Kronehoef-/Pastorie-/Onze Lieve Vrouwestraat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Looierstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Veldmaarschalk Montgomerylaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Verwerstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Visserstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE 3:

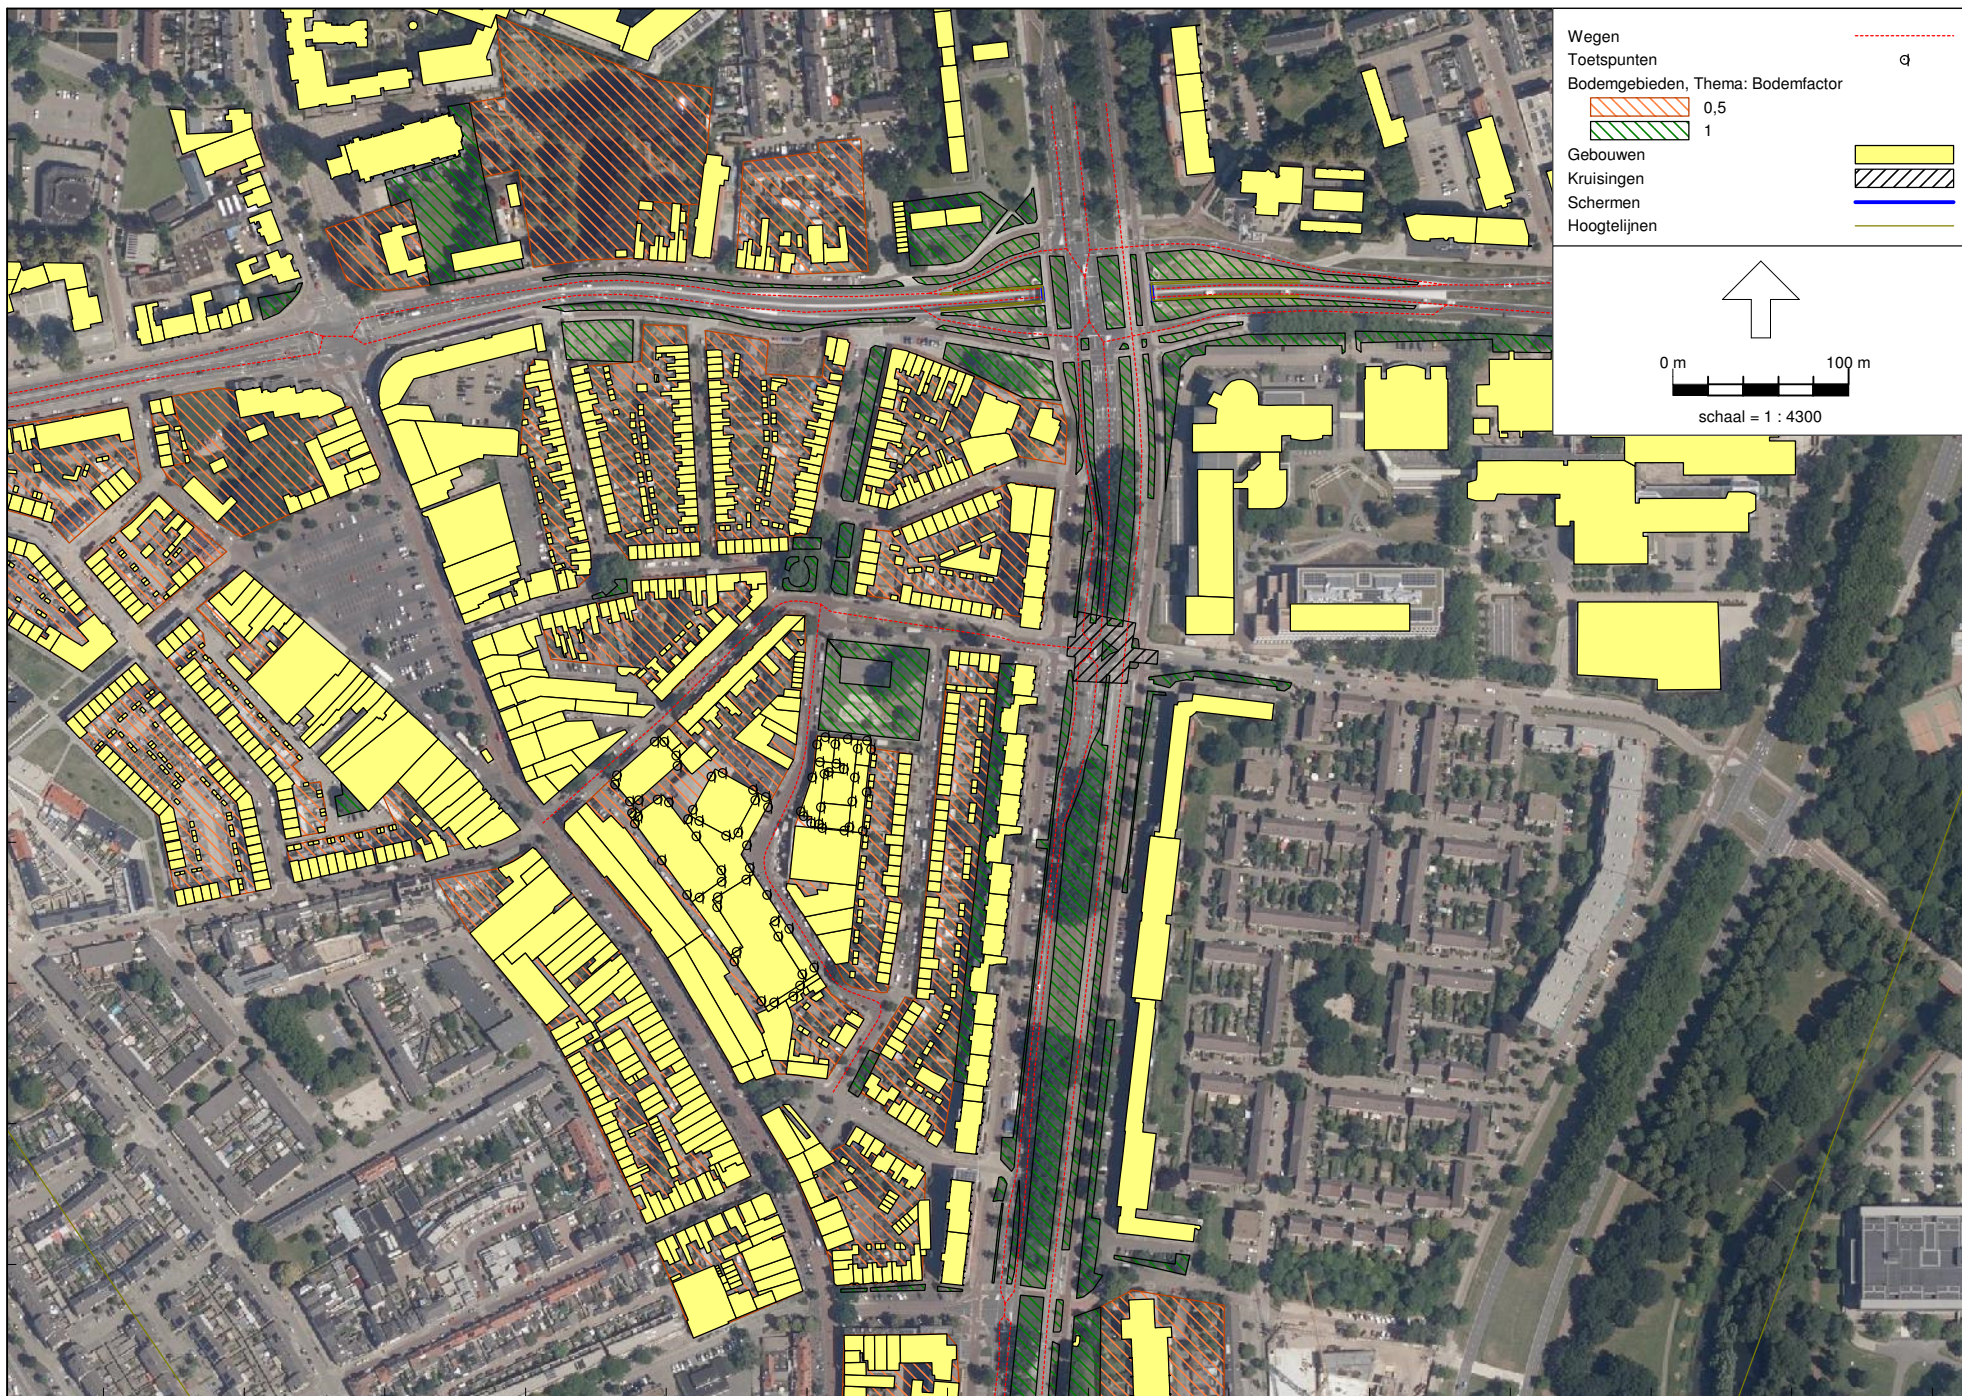


384800


384400

160800

161200

161600

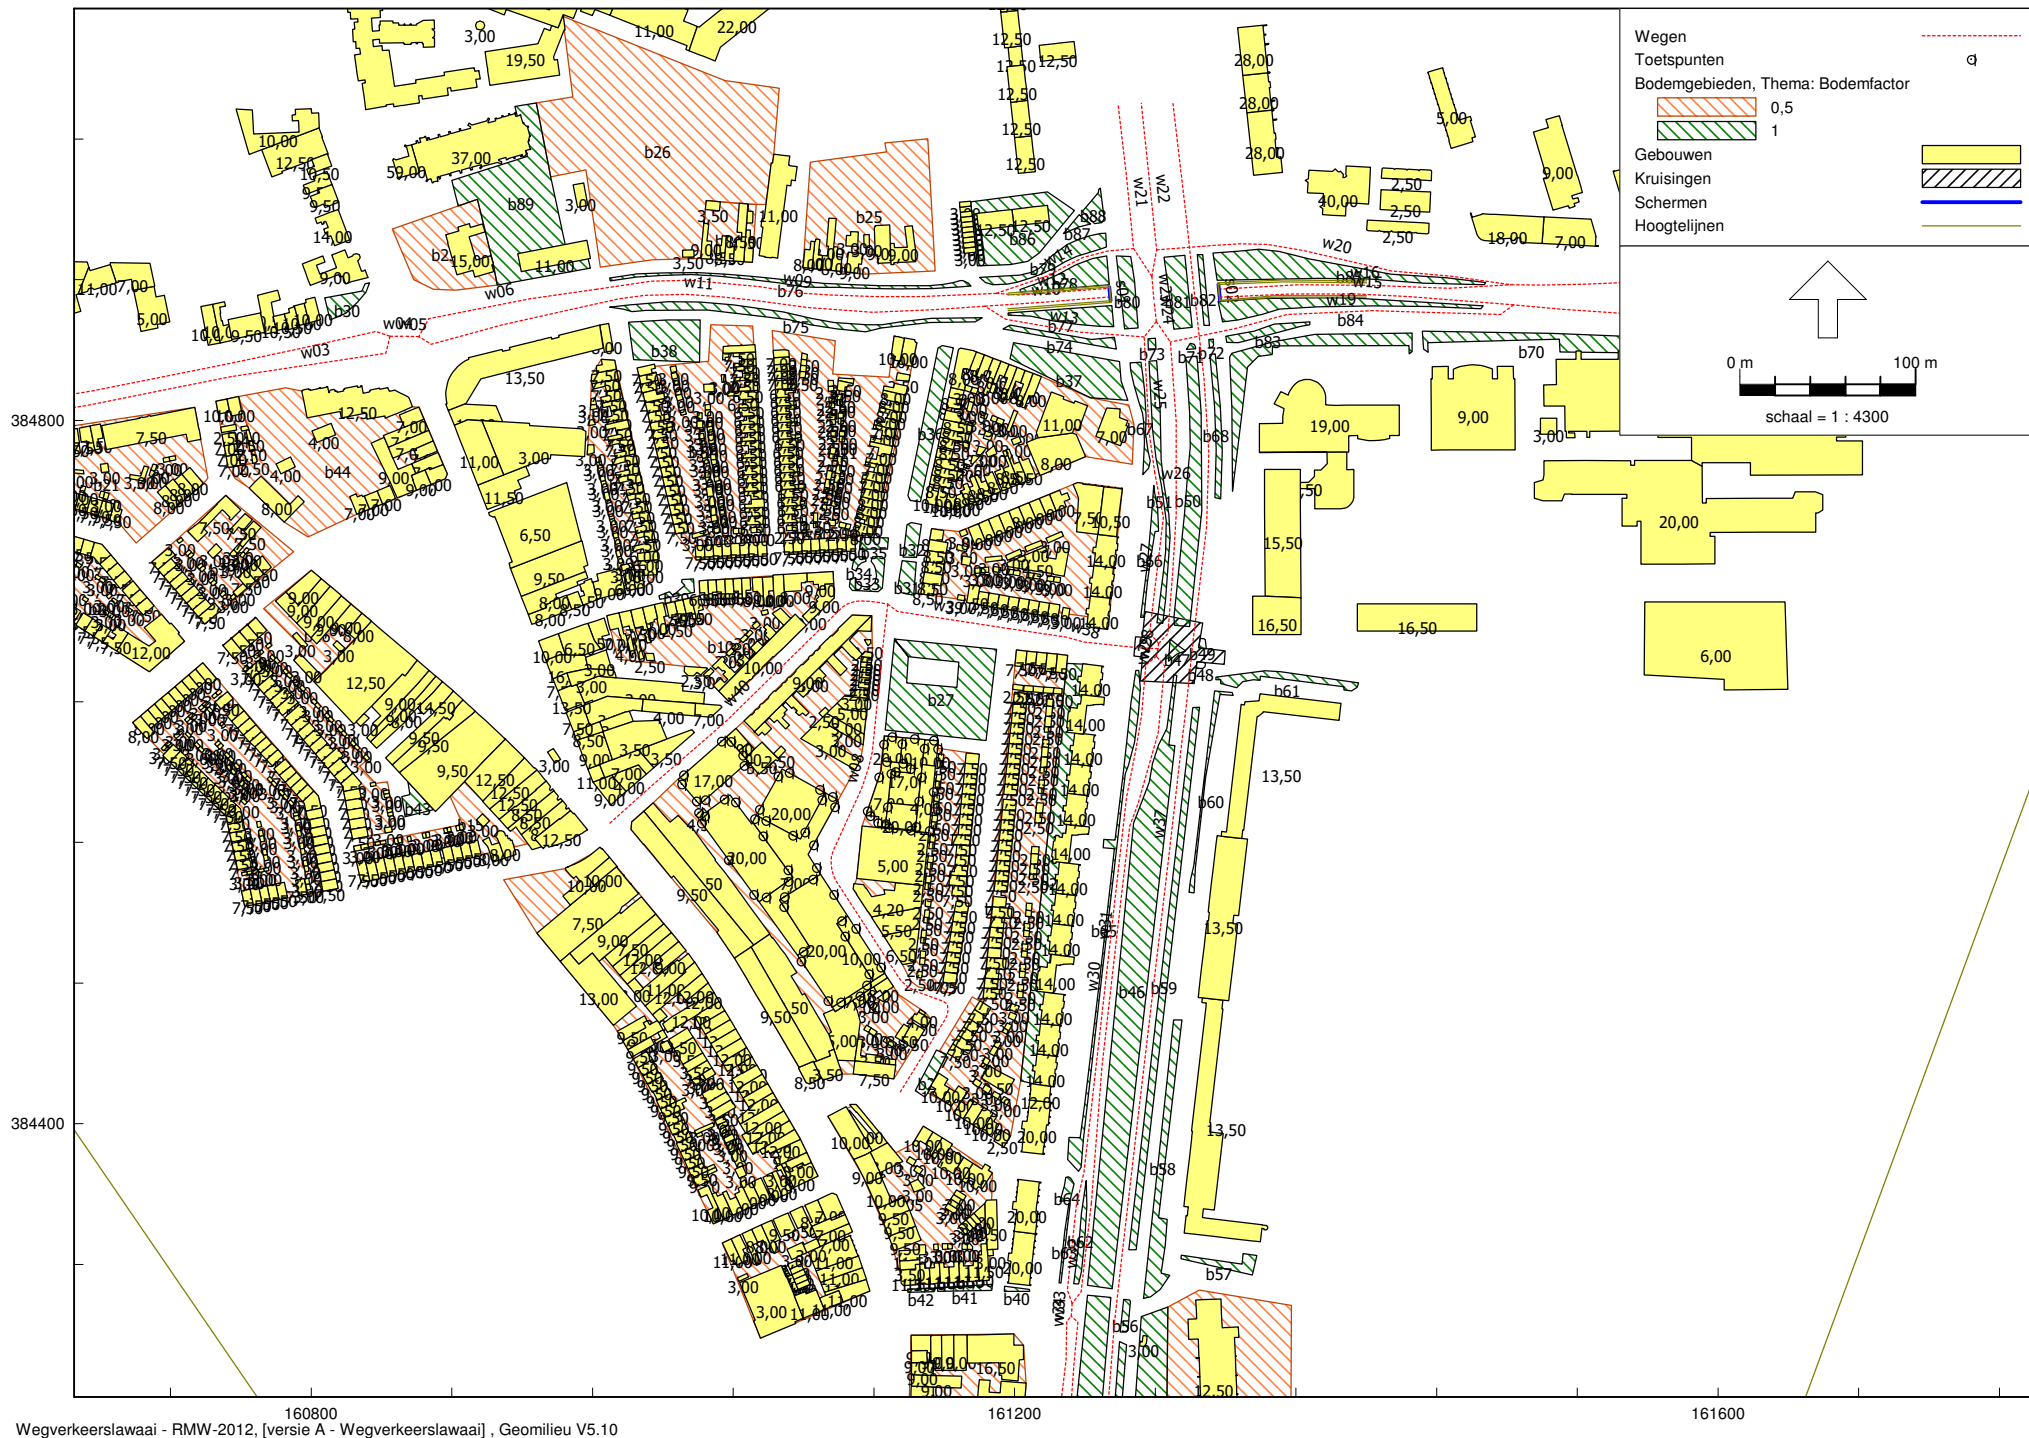

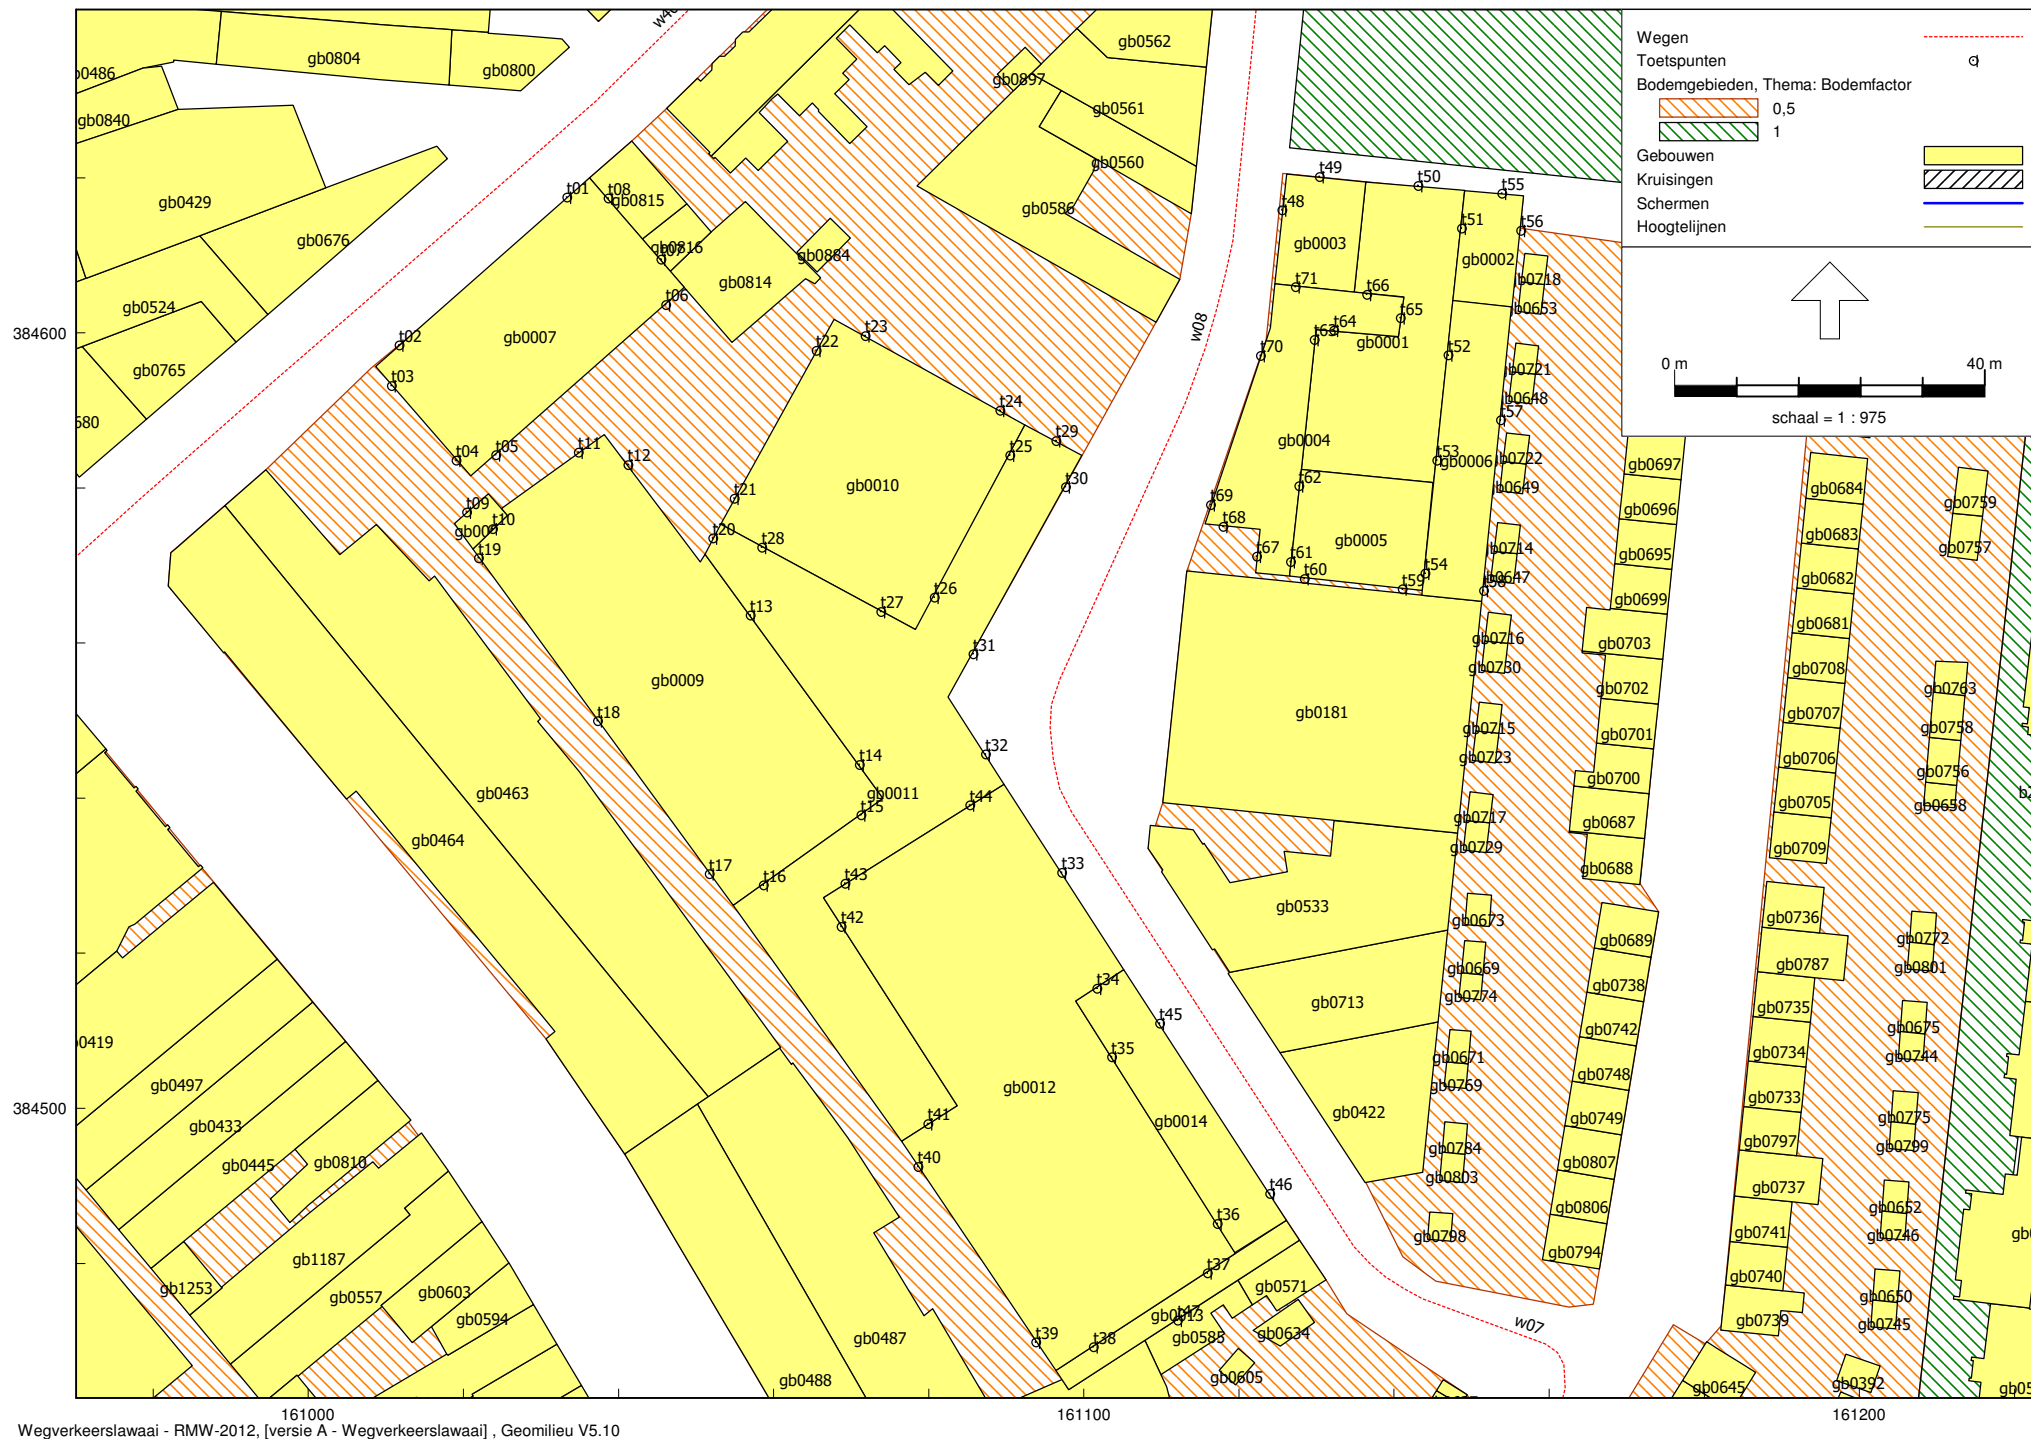





BIJLAGE 4:

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoef-/Pastorie-/Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	161033,32	384617,52	1,50	35,1	32,4	26,7	36,1
t01_B	toetspunt t01	161033,32	384617,52	4,50	35,9	33,2	27,6	37,0
t01_C	toetspunt t01	161033,32	384617,52	7,50	38,6	35,9	30,2	39,6
t01_D	toetspunt t01	161033,32	384617,52	10,50	42,4	39,8	34,1	43,5
t01_E	toetspunt t01	161033,32	384617,52	13,50	44,0	41,5	35,7	45,1
t02_A	toetspunt t02	161011,69	384598,44	1,50	33,8	31,2	25,5	34,9
t02_B	toetspunt t02	161011,69	384598,44	4,50	35,4	32,7	27,0	36,4
t02_C	toetspunt t02	161011,69	384598,44	7,50	36,9	34,3	28,6	38,0
t02_D	toetspunt t02	161011,69	384598,44	10,50	40,1	37,5	31,8	41,2
t02_E	toetspunt t02	161011,69	384598,44	13,50	42,1	39,5	33,7	43,1
t03_A	toetspunt t03	161010,71	384593,21	1,50	31,5	28,8	23,1	32,5
t03_B	toetspunt t03	161010,71	384593,21	4,50	33,0	30,4	24,7	34,1
t03_C	toetspunt t03	161010,71	384593,21	7,50	34,1	31,5	25,8	35,2
t03_D	toetspunt t03	161010,71	384593,21	10,50	33,0	30,4	24,7	34,1
t03_E	toetspunt t03	161010,71	384593,21	13,50	35,2	32,6	26,9	36,3
t04_A	toetspunt t04	161019,04	384583,58	1,50	32,6	30,0	24,3	33,7
t04_B	toetspunt t04	161019,04	384583,58	4,50	33,0	30,3	24,6	34,0
t04_C	toetspunt t04	161019,04	384583,58	7,50	33,8	31,2	25,5	34,9
t04_D	toetspunt t04	161019,04	384583,58	10,50	33,5	30,9	25,2	34,6
t04_E	toetspunt t04	161019,04	384583,58	13,50	32,8	30,1	24,4	33,8
t05_A	toetspunt t05	161024,15	384584,26	1,50	31,1	28,4	22,7	32,1
t05_B	toetspunt t05	161024,15	384584,26	4,50	31,4	28,8	23,1	32,5
t05_C	toetspunt t05	161024,15	384584,26	7,50	32,5	29,9	24,2	33,6
t05_D	toetspunt t05	161024,15	384584,26	10,50	34,6	32,0	26,3	35,7
t05_E	toetspunt t05	161024,15	384584,26	13,50	37,1	34,5	28,8	38,2
t06_A	toetspunt t06	161046,09	384603,65	1,50	29,0	26,3	20,6	30,0
t06_B	toetspunt t06	161046,09	384603,65	4,50	31,0	28,3	22,6	32,0
t06_C	toetspunt t06	161046,09	384603,65	7,50	33,2	30,5	24,8	34,2
t06_D	toetspunt t06	161046,09	384603,65	10,50	35,2	32,6	26,9	36,3
t06_E	toetspunt t06	161046,09	384603,65	13,50	36,2	33,6	27,9	37,3
t07_A	toetspunt t07	161045,45	384609,51	4,50	35,0	32,3	26,6	36,0
t07_B	toetspunt t07	161045,45	384609,51	7,50	37,0	34,4	28,6	38,0
t07_C	toetspunt t07	161045,45	384609,51	10,50	40,7	38,1	32,4	41,8
t07_D	toetspunt t07	161045,45	384609,51	13,50	43,8	41,2	35,5	44,9
t08_A	toetspunt t08	161038,64	384617,36	10,50	41,9	39,3	33,6	43,0
t08_B	toetspunt t08	161038,64	384617,36	13,50	44,3	41,7	36,0	45,4
t09_A	toetspunt t09	161020,39	384576,90	1,50	33,1	30,5	24,8	34,2
t10_A	toetspunt t10	161023,77	384574,73	4,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t10_B	toetspunt t10	161023,77	384574,73	7,50	33,7	31,1	25,4	34,8
t10_C	toetspunt t10	161023,77	384574,73	10,50	33,5	30,9	25,2	34,6
t10_D	toetspunt t10	161023,77	384574,73	13,50	33,0	30,3	24,6	34,0
t10_E	toetspunt t10	161023,77	384574,73	16,50	35,8	33,1	27,4	36,8
t11_A	toetspunt t11	161034,81	384584,61	1,50	30,8	28,1	22,4	31,8
t11_B	toetspunt t11	161034,81	384584,61	4,50	32,6	30,0	24,3	33,7
t11_C	toetspunt t11	161034,81	384584,61	7,50	35,3	32,7	27,0	36,4
t11_D	toetspunt t11	161034,81	384584,61	10,50	37,8	35,2	29,4	38,8
t11_E	toetspunt t11	161034,81	384584,61	13,50	35,5	32,9	27,2	36,6
t11_F	toetspunt t11	161034,81	384584,61	16,50	38,6	36,0	30,3	39,7
t12_A	toetspunt t12	161041,20	384582,99	1,50	31,7	29,1	23,4	32,8
t12_B	toetspunt t12	161041,20	384582,99	4,50	33,6	31,0	25,3	34,7
t12_C	toetspunt t12	161041,20	384582,99	7,50	35,7	33,1	27,4	36,8
t12_D	toetspunt t12	161041,20	384582,99	10,50	38,3	35,7	30,0	39,4
t12_E	toetspunt t12	161041,20	384582,99	13,50	40,5	37,9	32,2	41,6
t12_F	toetspunt t12	161041,20	384582,99	16,50	42,4	39,8	34,1	43,5
t13_A	toetspunt t13	161056,99	384563,61	7,50	27,7	25,1	19,4	28,8
t13_B	toetspunt t13	161056,99	384563,61	10,50	27,1	24,5	18,8	28,2
t13_C	toetspunt t13	161056,99	384563,61	13,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t13_D	toetspunt t13	161056,99	384563,61	16,50	31,1	28,4	22,8	32,1
t14_A	toetspunt t14	161071,04	384544,33	7,50	33,4	30,7	25,0	34,4
t14_B	toetspunt t14	161071,04	384544,33	10,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t14_C	toetspunt t14	161071,04	384544,33	13,50	36,2	33,6	27,8	37,2
t14_D	toetspunt t14	161071,04	384544,33	16,50	37,5	34,9	29,2	38,6
t15_A	toetspunt t15	161071,27	384537,83	7,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t15_B	toetspunt t15	161071,27	384537,83	10,50	33,0	30,4	24,7	34,1
t15_C	toetspunt t15	161071,27	384537,83	13,50	34,4	31,7	26,0	35,4
t15_D	toetspunt t15	161071,27	384537,83	16,50	35,5	32,9	27,2	36,6
t16_A	toetspunt t16	161058,66	384528,80	7,50	27,8	25,1	19,4	28,8
t16_B	toetspunt t16	161058,66	384528,80	10,50	27,5	24,8	19,1	28,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoef-/Pastorie-/Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16_C	toetspunt t16	161058,66	384528,80	13,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t16_D	toetspunt t16	161058,66	384528,80	16,50	29,8	27,1	21,4	30,8
t17_A	toetspunt t17	161051,68	384530,25	1,50	29,2	26,5	20,8	30,2
t17_B	toetspunt t17	161051,68	384530,25	4,50	29,7	27,0	21,3	30,7
t17_C	toetspunt t17	161051,68	384530,25	7,50	31,0	28,3	22,7	32,1
t17_D	toetspunt t17	161051,68	384530,25	10,50	28,7	26,0	20,3	29,7
t17_E	toetspunt t17	161051,68	384530,25	13,50	29,3	26,6	20,9	30,3
t17_F	toetspunt t17	161051,68	384530,25	16,50	31,1	28,5	22,8	32,2
t18_A	toetspunt t18	161037,28	384549,98	1,50	30,5	27,8	22,1	31,5
t18_B	toetspunt t18	161037,28	384549,98	4,50	31,2	28,5	22,9	32,3
t18_C	toetspunt t18	161037,28	384549,98	7,50	32,7	30,0	24,3	33,7
t18_D	toetspunt t18	161037,28	384549,98	10,50	31,7	29,1	23,4	32,8
t18_E	toetspunt t18	161037,28	384549,98	13,50	32,4	29,8	24,1	33,5
t18_F	toetspunt t18	161037,28	384549,98	16,50	32,2	29,6	23,9	33,3
t19_A	toetspunt t19	161021,93	384570,99	1,50	31,8	29,1	23,4	32,8
t19_B	toetspunt t19	161021,93	384570,99	4,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t19_C	toetspunt t19	161021,93	384570,99	7,50	33,0	30,4	24,7	34,1
t19_D	toetspunt t19	161021,93	384570,99	10,50	32,7	30,1	24,4	33,8
t19_E	toetspunt t19	161021,93	384570,99	13,50	31,3	28,7	23,0	32,4
t19_F	toetspunt t19	161021,93	384570,99	16,50	34,0	31,4	25,7	35,1
t20_A	toetspunt t20	161052,14	384573,57	1,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t20_B	toetspunt t20	161052,14	384573,57	4,50	32,6	29,9	24,3	33,6
t21_A	toetspunt t21	161054,92	384578,69	1,50	31,5	28,9	23,2	32,6
t21_B	toetspunt t21	161054,92	384578,69	4,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t21_C	toetspunt t21	161054,92	384578,69	7,50	34,2	31,6	25,9	35,3
t21_D	toetspunt t21	161054,92	384578,69	10,50	37,9	35,2	29,5	38,9
t21_E	toetspunt t21	161054,92	384578,69	13,50	42,2	39,6	33,9	43,3
t21_F	toetspunt t21	161054,92	384578,69	16,50	43,6	41,0	35,2	44,6
t22_A	toetspunt t22	161065,48	384597,76	1,50	32,0	29,3	23,6	33,0
t22_B	toetspunt t22	161065,48	384597,76	4,50	33,5	30,9	25,2	34,6
t22_C	toetspunt t22	161065,48	384597,76	7,50	35,5	32,9	27,1	36,5
t22_D	toetspunt t22	161065,48	384597,76	10,50	39,9	37,3	31,5	40,9
t22_E	toetspunt t22	161065,48	384597,76	13,50	43,5	40,9	35,2	44,6
t22_F	toetspunt t22	161065,48	384597,76	16,50	44,5	41,9	36,2	45,6
t23_A	toetspunt t23	161071,79	384599,63	1,50	33,8	31,1	25,4	34,8
t23_B	toetspunt t23	161071,79	384599,63	4,50	35,6	32,9	27,2	36,6
t23_C	toetspunt t23	161071,79	384599,63	7,50	37,3	34,6	28,9	38,3
t23_D	toetspunt t23	161071,79	384599,63	10,50	40,9	38,3	32,5	41,9
t23_E	toetspunt t23	161071,79	384599,63	13,50	43,9	41,3	35,6	45,0
t23_F	toetspunt t23	161071,79	384599,63	16,50	45,0	42,5	36,7	46,1
t24_A	toetspunt t24	161089,17	384590,00	1,50	33,5	30,9	25,2	34,6
t24_B	toetspunt t24	161089,17	384590,00	4,50	34,6	32,0	26,3	35,7
t24_C	toetspunt t24	161089,17	384590,00	7,50	36,1	33,4	27,7	37,1
t24_D	toetspunt t24	161089,17	384590,00	10,50	40,1	37,5	31,7	41,1
t24_E	toetspunt t24	161089,17	384590,00	13,50	43,0	40,4	34,7	44,1
t24_F	toetspunt t24	161089,17	384590,00	16,50	44,1	41,5	35,7	45,1
t25_A	toetspunt t25	161090,44	384584,25	7,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t25_B	toetspunt t25	161090,44	384584,25	10,50	33,8	31,1	25,4	34,8
t25_C	toetspunt t25	161090,44	384584,25	13,50	34,1	31,5	25,7	35,2
t25_D	toetspunt t25	161090,44	384584,25	16,50	35,2	32,6	26,8	36,2
t26_A	toetspunt t26	161080,70	384565,91	7,50	31,8	29,1	23,4	32,8
t26_B	toetspunt t26	161080,70	384565,91	10,50	32,9	30,3	24,6	34,0
t26_C	toetspunt t26	161080,70	384565,91	13,50	34,2	31,6	25,8	35,2
t26_D	toetspunt t26	161080,70	384565,91	16,50	35,5	32,8	27,1	36,5
t27_A	toetspunt t27	161073,83	384564,04	7,50	28,3	25,7	20,0	29,4
t27_B	toetspunt t27	161073,83	384564,04	10,50	29,2	26,5	20,8	30,2
t27_C	toetspunt t27	161073,83	384564,04	13,50	33,1	30,4	24,7	34,1
t27_D	toetspunt t27	161073,83	384564,04	16,50	34,4	31,8	26,1	35,5
t28_A	toetspunt t28	161058,48	384572,34	7,50	30,0	27,4	21,7	31,1
t28_B	toetspunt t28	161058,48	384572,34	10,50	31,4	28,8	23,1	32,5
t28_C	toetspunt t28	161058,48	384572,34	13,50	37,0	34,4	28,6	38,0
t28_D	toetspunt t28	161058,48	384572,34	16,50	38,5	35,9	30,1	39,5
t29_A	toetspunt t29	161096,39	384586,10	1,50	33,3	30,6	24,9	34,3
t29_B	toetspunt t29	161096,39	384586,10	4,50	35,2	32,6	26,9	36,3
t30_A	toetspunt t30	161097,62	384580,14	1,50	31,1	28,4	22,8	32,2
t30_B	toetspunt t30	161097,62	384580,14	4,50	31,8	29,1	23,4	32,8
t31_A	toetspunt t31	161085,71	384558,63	1,50	31,0	28,3	22,6	32,0
t31_B	toetspunt t31	161085,71	384558,63	4,50	31,5	28,8	23,1	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoef-/Pastorie-/Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t32_A	toetspunt t32	161087,31	384545,70	1,50	31,8	29,2	23,5	32,9
t32_B	toetspunt t32	161087,31	384545,70	4,50	32,8	30,1	24,4	33,8
t33_A	toetspunt t33	161097,16	384530,43	1,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t33_B	toetspunt t33	161097,16	384530,43	4,50	36,5	33,9	28,2	37,5
t33_C	toetspunt t33	161097,16	384530,43	7,50	36,5	33,9	28,2	37,6
t33_D	toetspunt t33	161097,16	384530,43	10,50	37,3	34,7	28,9	38,3
t33_E	toetspunt t33	161097,16	384530,43	13,50	39,7	37,1	31,4	40,8
t33_F	toetspunt t33	161097,16	384530,43	16,50	40,8	38,3	32,5	41,9
t34_A	toetspunt t34	161101,67	384515,48	10,50	25,7	23,0	17,3	26,7
t34_B	toetspunt t34	161101,67	384515,48	13,50	26,5	23,8	18,1	27,5
t34_C	toetspunt t34	161101,67	384515,48	16,50	27,2	24,6	18,9	28,3
t35_A	toetspunt t35	161103,59	384506,67	10,50	34,0	31,4	25,7	35,1
t35_B	toetspunt t35	161103,59	384506,67	13,50	36,3	33,6	27,9	37,3
t35_C	toetspunt t35	161103,59	384506,67	16,50	37,3	34,7	29,0	38,4
t36_A	toetspunt t36	161117,22	384485,15	10,50	33,8	31,1	25,4	34,8
t36_B	toetspunt t36	161117,22	384485,15	13,50	36,5	33,9	28,1	37,5
t36_C	toetspunt t36	161117,22	384485,15	16,50	37,7	35,1	29,4	38,8
t37_A	toetspunt t37	161115,90	384478,79	7,50	30,4	27,7	22,1	31,5
t37_B	toetspunt t37	161115,90	384478,79	10,50	29,3	26,7	20,9	30,3
t37_C	toetspunt t37	161115,90	384478,79	13,50	24,9	22,2	16,6	26,0
t37_D	toetspunt t37	161115,90	384478,79	16,50	24,7	22,1	16,4	25,8
t38_A	toetspunt t38	161101,23	384469,24	7,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t38_B	toetspunt t38	161101,23	384469,24	10,50	31,6	28,9	23,3	32,6
t38_C	toetspunt t38	161101,23	384469,24	13,50	25,0	22,3	16,6	26,0
t38_D	toetspunt t38	161101,23	384469,24	16,50	25,3	22,7	17,0	26,4
t39_A	toetspunt t39	161093,81	384469,85	1,50	29,3	26,7	21,0	30,4
t39_B	toetspunt t39	161093,81	384469,85	4,50	30,0	27,3	21,7	31,0
t39_C	toetspunt t39	161093,81	384469,85	7,50	31,1	28,4	22,7	32,1
t39_D	toetspunt t39	161093,81	384469,85	10,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t39_E	toetspunt t39	161093,81	384469,85	13,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t39_F	toetspunt t39	161093,81	384469,85	16,50	32,7	30,1	24,4	33,8
t40_A	toetspunt t40	161078,59	384492,49	1,50	28,6	26,0	20,3	29,7
t40_B	toetspunt t40	161078,59	384492,49	4,50	29,2	26,5	20,9	30,3
t40_C	toetspunt t40	161078,59	384492,49	7,50	31,0	28,4	22,7	32,1
t40_D	toetspunt t40	161078,59	384492,49	10,50	32,4	29,7	24,1	33,4
t40_E	toetspunt t40	161078,59	384492,49	13,50	30,2	27,6	21,9	31,3
t40_F	toetspunt t40	161078,59	384492,49	16,50	30,1	27,4	21,7	31,1
t41_A	toetspunt t41	161079,89	384498,02	7,50	31,1	28,4	22,7	32,1
t41_B	toetspunt t41	161079,89	384498,02	10,50	31,5	28,9	23,2	32,6
t41_C	toetspunt t41	161079,89	384498,02	13,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t41_D	toetspunt t41	161079,89	384498,02	16,50	33,3	30,6	24,9	34,3
t42_A	toetspunt t42	161068,70	384523,46	7,50	29,7	27,1	21,4	30,8
t42_B	toetspunt t42	161068,70	384523,46	10,50	29,4	26,8	21,1	30,5
t42_C	toetspunt t42	161068,70	384523,46	13,50	30,6	28,0	22,3	31,7
t42_D	toetspunt t42	161068,70	384523,46	16,50	27,9	25,2	19,6	28,9
t43_A	toetspunt t43	161069,18	384529,00	7,50	30,2	27,5	21,8	31,2
t43_B	toetspunt t43	161069,18	384529,00	10,50	29,5	26,9	21,2	30,6
t43_C	toetspunt t43	161069,18	384529,00	13,50	31,7	29,1	23,4	32,8
t43_D	toetspunt t43	161069,18	384529,00	16,50	32,9	30,3	24,6	34,0
t44_A	toetspunt t44	161085,29	384539,13	7,50	32,9	30,3	24,6	34,0
t44_B	toetspunt t44	161085,29	384539,13	10,50	34,9	32,2	26,5	35,9
t44_C	toetspunt t44	161085,29	384539,13	13,50	36,7	34,1	28,3	37,7
t44_D	toetspunt t44	161085,29	384539,13	16,50	37,8	35,1	29,4	38,8
t45_A	toetspunt t45	161109,76	384510,98	1,50	31,3	28,6	22,9	32,3
t45_B	toetspunt t45	161109,76	384510,98	4,50	32,4	29,7	24,1	33,5
t45_C	toetspunt t45	161109,76	384510,98	7,50	35,3	32,7	27,0	36,4
t46_A	toetspunt t46	161123,99	384489,04	1,50	30,7	28,0	22,3	31,7
t46_B	toetspunt t46	161123,99	384489,04	4,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t46_C	toetspunt t46	161123,99	384489,04	7,50	33,2	30,5	24,8	34,2
t47_A	toetspunt t47	161112,06	384472,68	4,50	28,4	25,7	20,0	29,4
t48_A	toetspunt t48	161125,55	384615,88	1,50	37,3	34,7	29,0	38,4
t48_B	toetspunt t48	161125,55	384615,88	4,50	37,9	35,3	29,6	39,0
t48_C	toetspunt t48	161125,55	384615,88	7,50	38,6	36,0	30,3	39,7
t48_D	toetspunt t48	161125,55	384615,88	10,50	41,3	38,7	33,0	42,4
t48_E	toetspunt t48	161125,55	384615,88	13,50	43,5	40,9	35,2	44,6
t48_F	toetspunt t48	161125,55	384615,88	16,50	44,7	42,1	36,3	45,7
t49_A	toetspunt t49	161130,36	384620,15	1,50	38,5	35,9	30,2	39,6
t49_B	toetspunt t49	161130,36	384620,15	4,50	39,3	36,7	31,0	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoef-/Pastorie-/Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t49_C	toetspunt t49	161130,36	384620,15	7,50	39,9	37,3	31,6	41,0
t49_D	toetspunt t49	161130,36	384620,15	10,50	42,5	39,9	34,2	43,6
t49_E	toetspunt t49	161130,36	384620,15	13,50	43,8	41,3	35,5	44,9
t49_F	toetspunt t49	161130,36	384620,15	16,50	45,3	42,7	37,0	46,4
t50_A	toetspunt t50	161143,06	384618,98	1,50	37,1	34,4	28,7	38,1
t50_B	toetspunt t50	161143,06	384618,98	4,50	37,8	35,2	29,5	38,9
t50_C	toetspunt t50	161143,06	384618,98	7,50	38,7	36,0	30,3	39,7
t50_D	toetspunt t50	161143,06	384618,98	10,50	40,6	38,0	32,3	41,7
t50_E	toetspunt t50	161143,06	384618,98	13,50	42,5	39,9	34,2	43,6
t51_A	toetspunt t51	161148,68	384613,52	10,50	34,3	31,7	25,9	35,4
t51_B	toetspunt t51	161148,68	384613,52	13,50	36,6	34,0	28,2	37,7
t52_A	toetspunt t52	161146,94	384597,17	4,50	32,1	29,4	23,7	33,1
t52_B	toetspunt t52	161146,94	384597,17	7,50	33,7	31,0	25,3	34,7
t52_C	toetspunt t52	161146,94	384597,17	10,50	35,3	32,6	26,9	36,3
t52_D	toetspunt t52	161146,94	384597,17	13,50	37,9	35,3	29,5	38,9
t53_A	toetspunt t53	161145,51	384583,58	4,50	33,6	30,9	25,3	34,7
t53_B	toetspunt t53	161145,51	384583,58	7,50	35,5	32,9	27,2	36,6
t53_C	toetspunt t53	161145,51	384583,58	10,50	35,6	33,0	27,2	36,6
t53_D	toetspunt t53	161145,51	384583,58	13,50	37,1	34,5	28,7	38,2
t54_A	toetspunt t54	161143,98	384569,02	4,50	34,0	31,3	25,6	35,0
t54_B	toetspunt t54	161143,98	384569,02	7,50	34,1	31,4	25,7	35,1
t54_C	toetspunt t54	161143,98	384569,02	10,50	33,2	30,6	24,9	34,3
t54_D	toetspunt t54	161143,98	384569,02	13,50	35,0	32,3	26,6	36,0
t54_E	toetspunt t54	161143,98	384569,02	16,50	36,6	34,0	28,2	37,7
t55_A	toetspunt t55	161153,87	384618,01	1,50	35,1	32,4	26,7	36,1
t55_B	toetspunt t55	161153,87	384618,01	4,50	36,3	33,7	28,0	37,4
t55_C	toetspunt t55	161153,87	384618,01	7,50	38,2	35,5	29,8	39,2
t56_A	toetspunt t56	161156,34	384613,22	1,50	33,2	30,5	24,8	34,2
t56_B	toetspunt t56	161156,34	384613,22	4,50	33,5	30,8	25,1	34,5
t56_C	toetspunt t56	161156,34	384613,22	7,50	35,4	32,8	27,1	36,5
t57_A	toetspunt t57	161153,74	384588,79	1,50	32,7	30,1	24,4	33,8
t58_A	toetspunt t58	161151,52	384566,77	1,50	32,8	30,1	24,4	33,8
t59_A	toetspunt t59	161141,03	384566,98	7,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t59_B	toetspunt t59	161141,03	384566,98	10,50	27,0	24,4	18,7	28,1
t59_C	toetspunt t59	161141,03	384566,98	13,50	27,1	24,5	18,8	28,2
t59_D	toetspunt t59	161141,03	384566,98	16,50	27,6	24,9	19,2	28,6
t60_A	toetspunt t60	161128,43	384568,32	7,50	26,3	23,6	17,9	27,4
t60_B	toetspunt t60	161128,43	384568,32	10,50	26,3	23,6	17,9	27,3
t60_C	toetspunt t60	161128,43	384568,32	13,50	25,9	23,2	17,5	26,9
t60_D	toetspunt t60	161128,43	384568,32	16,50	27,0	24,4	18,6	28,1
t61_A	toetspunt t61	161126,64	384570,49	7,50	33,1	30,4	24,7	34,1
t61_B	toetspunt t61	161126,64	384570,49	10,50	36,3	33,7	27,9	37,3
t61_C	toetspunt t61	161126,64	384570,49	13,50	38,9	36,3	30,6	40,0
t61_D	toetspunt t61	161126,64	384570,49	16,50	40,2	37,6	31,9	41,3
t62_A	toetspunt t62	161127,71	384580,27	7,50	33,7	31,0	25,4	34,7
t62_B	toetspunt t62	161127,71	384580,27	10,50	37,7	35,1	29,3	38,7
t62_C	toetspunt t62	161127,71	384580,27	13,50	39,6	37,0	31,3	40,7
t62_D	toetspunt t62	161127,71	384580,27	16,50	40,4	37,9	32,1	41,5
t63_A	toetspunt t63	161129,71	384599,14	7,50	32,9	30,2	24,5	33,9
t63_B	toetspunt t63	161129,71	384599,14	10,50	35,3	32,7	27,0	36,4
t63_C	toetspunt t63	161129,71	384599,14	13,50	37,0	34,4	28,7	38,1
t64_A	toetspunt t64	161132,24	384600,33	7,50	32,6	30,0	24,3	33,7
t64_B	toetspunt t64	161132,24	384600,33	10,50	34,2	31,5	25,8	35,2
t64_C	toetspunt t64	161132,24	384600,33	13,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t65_A	toetspunt t65	161140,81	384601,97	7,50	30,8	28,2	22,5	31,9
t65_B	toetspunt t65	161140,81	384601,97	10,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t65_C	toetspunt t65	161140,81	384601,97	13,50	33,4	30,8	25,1	34,5
t66_A	toetspunt t66	161136,47	384604,98	7,50	29,6	27,0	21,3	30,7
t66_B	toetspunt t66	161136,47	384604,98	10,50	31,2	28,5	22,8	32,2
t66_C	toetspunt t66	161136,47	384604,98	13,50	35,7	33,1	27,4	36,8
t67_A	toetspunt t67	161122,27	384571,19	1,50	29,9	27,2	21,6	31,0
t67_B	toetspunt t67	161122,27	384571,19	4,50	32,3	29,6	24,0	33,4
t68_A	toetspunt t68	161117,92	384575,03	1,50	30,0	27,4	21,7	31,1
t68_B	toetspunt t68	161117,92	384575,03	4,50	32,4	29,8	24,1	33,5
t69_A	toetspunt t69	161116,34	384577,86	1,50	36,4	33,8	28,1	37,5
t69_B	toetspunt t69	161116,34	384577,86	4,50	36,7	34,0	28,3	37,7
t70_A	toetspunt t70	161122,75	384597,09	1,50	37,4	34,8	29,1	38,5
t70_B	toetspunt t70	161122,75	384597,09	4,50	37,8	35,2	29,5	38,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoef-/Pastorie-/Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t71_A	toetspunt t71	161127,26	384605,95	7,50	31,4	28,7	23,0	32,4	
t71_B	toetspunt t71	161127,26	384605,95	10,50	31,8	29,1	23,4	32,8	
t71_C	toetspunt t71	161127,26	384605,95	13,50	35,8	33,2	27,4	36,8	
t71_D	toetspunt t71	161127,26	384605,95	16,50	37,6	35,0	29,3	38,7	

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	161033,32	384617,52	1,50	11,0	7,8	0,3	11,2
t01_B	toetspunt t01	161033,32	384617,52	4,50	11,2	8,0	0,5	11,4
t01_C	toetspunt t01	161033,32	384617,52	7,50	13,6	10,4	3,0	13,8
t01_D	toetspunt t01	161033,32	384617,52	10,50	18,5	15,5	8,0	18,7
t01_E	toetspunt t01	161033,32	384617,52	13,50	6,8	3,5	-4,0	6,9
t02_A	toetspunt t02	161011,69	384598,44	1,50	10,2	7,0	-0,5	10,4
t02_B	toetspunt t02	161011,69	384598,44	4,50	3,5	0,1	-7,4	3,5
t02_C	toetspunt t02	161011,69	384598,44	7,50	5,2	1,9	-5,6	5,3
t02_D	toetspunt t02	161011,69	384598,44	10,50	-0,8	-4,1	-11,5	-0,6
t02_E	toetspunt t02	161011,69	384598,44	13,50	-10,4	-13,5	-20,9	-10,1
t03_A	toetspunt t03	161010,71	384593,21	1,50	7,3	4,2	-3,3	7,5
t03_B	toetspunt t03	161010,71	384593,21	4,50	7,0	3,8	-3,7	7,1
t03_C	toetspunt t03	161010,71	384593,21	7,50	8,3	5,1	-2,3	8,5
t03_D	toetspunt t03	161010,71	384593,21	10,50	9,2	6,0	-1,5	9,3
t03_E	toetspunt t03	161010,71	384593,21	13,50	-9,3	-12,5	-19,9	-9,1
t04_A	toetspunt t04	161019,04	384583,58	1,50	9,6	6,4	-1,0	9,8
t04_B	toetspunt t04	161019,04	384583,58	4,50	8,1	4,9	-2,6	8,3
t04_C	toetspunt t04	161019,04	384583,58	7,50	9,9	6,7	-0,8	10,0
t04_D	toetspunt t04	161019,04	384583,58	10,50	10,5	7,4	-0,2	10,7
t04_E	toetspunt t04	161019,04	384583,58	13,50	-6,8	-9,9	-17,4	-6,6
t05_A	toetspunt t05	161024,15	384584,26	1,50	14,2	11,1	3,6	14,4
t05_B	toetspunt t05	161024,15	384584,26	4,50	16,8	13,7	6,2	17,0
t05_C	toetspunt t05	161024,15	384584,26	7,50	21,6	18,6	11,1	21,8
t05_D	toetspunt t05	161024,15	384584,26	10,50	23,1	20,1	12,6	23,4
t05_E	toetspunt t05	161024,15	384584,26	13,50	23,8	20,8	13,3	24,1
t06_A	toetspunt t06	161046,09	384603,65	1,50	11,4	8,3	0,8	11,6
t06_B	toetspunt t06	161046,09	384603,65	4,50	15,2	12,0	4,5	15,3
t06_C	toetspunt t06	161046,09	384603,65	7,50	22,9	19,9	12,4	23,2
t06_D	toetspunt t06	161046,09	384603,65	10,50	24,3	21,3	13,8	24,6
t06_E	toetspunt t06	161046,09	384603,65	13,50	25,4	22,4	14,9	25,6
t07_A	toetspunt t07	161045,45	384609,51	4,50	20,9	17,7	10,2	21,1
t07_B	toetspunt t07	161045,45	384609,51	7,50	25,4	22,3	14,9	25,6
t07_C	toetspunt t07	161045,45	384609,51	10,50	26,7	23,6	16,1	26,9
t07_D	toetspunt t07	161045,45	384609,51	13,50	27,2	24,1	16,7	27,4
t08_A	toetspunt t08	161038,64	384617,36	10,50	25,6	22,6	15,1	25,9
t08_B	toetspunt t08	161038,64	384617,36	13,50	26,8	23,8	16,3	27,1
t09_A	toetspunt t09	161020,39	384576,90	1,50	11,3	8,2	0,7	11,5
t10_A	toetspunt t10	161023,77	384574,73	4,50	8,6	5,4	-2,0	8,8
t10_B	toetspunt t10	161023,77	384574,73	7,50	10,5	7,3	-0,1	10,7
t10_C	toetspunt t10	161023,77	384574,73	10,50	10,6	7,4	-0,1	10,7
t10_D	toetspunt t10	161023,77	384574,73	13,50	5,4	2,3	-5,2	5,6
t10_E	toetspunt t10	161023,77	384574,73	16,50	6,5	3,3	-4,1	6,7
t11_A	toetspunt t11	161034,81	384584,61	1,50	11,8	8,6	1,2	12,0
t11_B	toetspunt t11	161034,81	384584,61	4,50	15,3	12,1	4,6	15,4
t11_C	toetspunt t11	161034,81	384584,61	7,50	20,4	17,3	9,8	20,6
t11_D	toetspunt t11	161034,81	384584,61	10,50	21,9	18,8	11,3	22,1
t11_E	toetspunt t11	161034,81	384584,61	13,50	23,0	20,0	12,5	23,3
t11_F	toetspunt t11	161034,81	384584,61	16,50	23,9	20,8	13,3	24,1
t12_A	toetspunt t12	161041,20	384582,99	1,50	13,8	10,7	3,2	14,0
t12_B	toetspunt t12	161041,20	384582,99	4,50	17,4	14,2	6,7	17,6
t12_C	toetspunt t12	161041,20	384582,99	7,50	23,1	20,0	12,5	23,3
t12_D	toetspunt t12	161041,20	384582,99	10,50	24,3	21,2	13,8	24,5
t12_E	toetspunt t12	161041,20	384582,99	13,50	23,2	20,1	12,5	23,4
t12_F	toetspunt t12	161041,20	384582,99	16,50	23,5	20,4	12,8	23,7
t13_A	toetspunt t13	161056,99	384563,61	7,50	7,9	4,8	-2,6	8,1
t13_B	toetspunt t13	161056,99	384563,61	10,50	8,3	5,2	-2,3	8,5
t13_C	toetspunt t13	161056,99	384563,61	13,50	10,4	7,3	-0,2	10,6
t13_D	toetspunt t13	161056,99	384563,61	16,50	13,5	10,3	2,8	13,6
t14_A	toetspunt t14	161071,04	384544,33	7,50	15,7	12,5	5,0	15,8
t14_B	toetspunt t14	161071,04	384544,33	10,50	19,2	16,1	8,5	19,4
t14_C	toetspunt t14	161071,04	384544,33	13,50	20,8	17,7	10,1	21,0
t14_D	toetspunt t14	161071,04	384544,33	16,50	21,9	18,7	11,2	22,0
t15_A	toetspunt t15	161071,27	384537,83	7,50	13,5	10,3	2,8	13,7
t15_B	toetspunt t15	161071,27	384537,83	10,50	16,4	13,3	5,8	16,6
t15_C	toetspunt t15	161071,27	384537,83	13,50	17,6	14,4	6,9	17,8
t15_D	toetspunt t15	161071,27	384537,83	16,50	18,6	15,4	7,9	18,7
t16_A	toetspunt t16	161058,66	384528,80	7,50	10,5	7,4	-0,1	10,7
t16_B	toetspunt t16	161058,66	384528,80	10,50	13,2	10,1	2,6	13,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16_C	toetspunt t16	161058,66	384528,80	13,50	14,5	11,3	3,8	14,6
t16_D	toetspunt t16	161058,66	384528,80	16,50	15,6	12,5	5,0	15,8
t17_A	toetspunt t17	161051,68	384530,25	1,50	6,7	3,6	-3,8	6,9
t17_B	toetspunt t17	161051,68	384530,25	4,50	5,9	2,8	-4,7	6,1
t17_C	toetspunt t17	161051,68	384530,25	7,50	6,6	3,4	-4,1	6,8
t17_D	toetspunt t17	161051,68	384530,25	10,50	5,1	1,9	-5,5	5,3
t17_E	toetspunt t17	161051,68	384530,25	13,50	4,3	1,1	-6,4	4,5
t17_F	toetspunt t17	161051,68	384530,25	16,50	2,7	-0,4	-7,9	2,9
t18_A	toetspunt t18	161037,28	384549,98	1,50	7,4	4,3	-3,2	7,6
t18_B	toetspunt t18	161037,28	384549,98	4,50	7,8	4,6	-2,8	8,0
t18_C	toetspunt t18	161037,28	384549,98	7,50	8,8	5,6	-1,9	9,0
t18_D	toetspunt t18	161037,28	384549,98	10,50	8,1	4,9	-2,6	8,3
t18_E	toetspunt t18	161037,28	384549,98	13,50	6,2	3,2	-4,3	6,5
t18_F	toetspunt t18	161037,28	384549,98	16,50	5,8	2,7	-4,8	6,0
t19_A	toetspunt t19	161021,93	384570,99	1,50	7,9	4,8	-2,7	8,1
t19_B	toetspunt t19	161021,93	384570,99	4,50	8,7	5,5	-2,0	8,8
t19_C	toetspunt t19	161021,93	384570,99	7,50	10,4	7,3	-0,2	10,6
t19_D	toetspunt t19	161021,93	384570,99	10,50	3,4	0,2	-7,3	3,6
t19_E	toetspunt t19	161021,93	384570,99	13,50	-0,1	-3,2	-10,7	0,1
t19_F	toetspunt t19	161021,93	384570,99	16,50	0,4	-2,8	-10,2	0,6
t20_A	toetspunt t20	161052,14	384573,57	1,50	14,9	11,8	4,4	15,1
t20_B	toetspunt t20	161052,14	384573,57	4,50	16,3	13,2	5,7	16,5
t21_A	toetspunt t21	161054,92	384578,69	1,50	15,8	12,7	5,2	16,0
t21_B	toetspunt t21	161054,92	384578,69	4,50	17,6	14,5	7,0	17,8
t21_C	toetspunt t21	161054,92	384578,69	7,50	21,9	18,8	11,4	22,1
t21_D	toetspunt t21	161054,92	384578,69	10,50	23,5	20,4	12,9	23,7
t21_E	toetspunt t21	161054,92	384578,69	13,50	23,2	20,1	12,6	23,4
t21_F	toetspunt t21	161054,92	384578,69	16,50	21,1	17,9	10,4	21,3
t22_A	toetspunt t22	161065,48	384597,76	1,50	18,4	15,3	7,9	18,6
t22_B	toetspunt t22	161065,48	384597,76	4,50	22,0	19,0	11,5	22,3
t22_C	toetspunt t22	161065,48	384597,76	7,50	23,8	20,7	13,2	24,0
t22_D	toetspunt t22	161065,48	384597,76	10,50	25,6	22,5	15,1	25,8
t22_E	toetspunt t22	161065,48	384597,76	13,50	25,9	22,8	15,3	26,1
t22_F	toetspunt t22	161065,48	384597,76	16,50	22,8	19,6	12,1	22,9
t23_A	toetspunt t23	161071,79	384599,63	1,50	20,6	17,5	10,0	20,8
t23_B	toetspunt t23	161071,79	384599,63	4,50	25,1	22,1	14,7	25,4
t23_C	toetspunt t23	161071,79	384599,63	7,50	27,5	24,5	17,0	27,7
t23_D	toetspunt t23	161071,79	384599,63	10,50	29,1	26,0	18,5	29,3
t23_E	toetspunt t23	161071,79	384599,63	13,50	29,5	26,4	18,9	29,7
t23_F	toetspunt t23	161071,79	384599,63	16,50	28,6	25,5	18,0	28,8
t24_A	toetspunt t24	161089,17	384590,00	1,50	19,6	16,5	9,0	19,8
t24_B	toetspunt t24	161089,17	384590,00	4,50	25,8	22,7	15,3	26,0
t24_C	toetspunt t24	161089,17	384590,00	7,50	27,8	24,8	17,3	28,1
t24_D	toetspunt t24	161089,17	384590,00	10,50	29,3	26,2	18,7	29,5
t24_E	toetspunt t24	161089,17	384590,00	13,50	29,6	26,5	19,0	29,8
t24_F	toetspunt t24	161089,17	384590,00	16,50	28,8	25,7	18,1	29,0
t25_A	toetspunt t25	161090,44	384584,25	7,50	20,5	17,3	9,8	20,7
t25_B	toetspunt t25	161090,44	384584,25	10,50	23,6	20,4	12,9	23,7
t25_C	toetspunt t25	161090,44	384584,25	13,50	24,2	21,0	13,5	24,4
t25_D	toetspunt t25	161090,44	384584,25	16,50	24,5	21,4	13,8	24,7
t26_A	toetspunt t26	161080,70	384565,91	7,50	17,2	14,0	6,5	17,3
t26_B	toetspunt t26	161080,70	384565,91	10,50	19,9	16,8	9,3	20,1
t26_C	toetspunt t26	161080,70	384565,91	13,50	21,2	18,1	10,6	21,4
t26_D	toetspunt t26	161080,70	384565,91	16,50	21,8	18,6	11,1	21,9
t27_A	toetspunt t27	161073,83	384564,04	7,50	10,2	7,2	-0,3	10,5
t27_B	toetspunt t27	161073,83	384564,04	10,50	8,1	5,0	-2,5	8,3
t27_C	toetspunt t27	161073,83	384564,04	13,50	8,8	5,7	-1,8	9,0
t27_D	toetspunt t27	161073,83	384564,04	16,50	10,8	7,6	0,2	11,0
t28_A	toetspunt t28	161058,48	384572,34	7,50	12,5	9,5	2,0	12,8
t28_B	toetspunt t28	161058,48	384572,34	10,50	6,6	3,5	-3,9	6,9
t28_C	toetspunt t28	161058,48	384572,34	13,50	7,7	4,5	-2,9	7,9
t28_D	toetspunt t28	161058,48	384572,34	16,50	10,7	7,5	0,1	10,9
t29_A	toetspunt t29	161096,39	384586,10	1,50	19,6	16,5	9,0	19,8
t29_B	toetspunt t29	161096,39	384586,10	4,50	25,4	22,3	14,9	25,6
t30_A	toetspunt t30	161097,62	384580,14	1,50	16,9	13,8	6,3	17,1
t30_B	toetspunt t30	161097,62	384580,14	4,50	18,1	14,9	7,4	18,2
t31_A	toetspunt t31	161085,71	384558,63	1,50	15,8	12,7	5,2	16,0
t31_B	toetspunt t31	161085,71	384558,63	4,50	16,1	13,0	5,5	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t32_A	toetspunt t32	161087,31	384545,70	1,50	18,9	15,7	8,2	19,1
t32_B	toetspunt t32	161087,31	384545,70	4,50	19,8	16,7	9,2	20,0
t33_A	toetspunt t33	161097,16	384530,43	1,50	19,9	16,7	9,2	20,0
t33_B	toetspunt t33	161097,16	384530,43	4,50	20,5	17,3	9,8	20,6
t33_C	toetspunt t33	161097,16	384530,43	7,50	23,9	20,8	13,3	24,1
t33_D	toetspunt t33	161097,16	384530,43	10,50	25,1	22,1	14,6	25,4
t33_E	toetspunt t33	161097,16	384530,43	13,50	26,4	23,3	15,8	26,6
t33_F	toetspunt t33	161097,16	384530,43	16,50	27,4	24,3	16,8	27,6
t34_A	toetspunt t34	161101,67	384515,48	10,50	7,3	4,2	-3,3	7,5
t34_B	toetspunt t34	161101,67	384515,48	13,50	9,0	5,9	-1,6	9,2
t34_C	toetspunt t34	161101,67	384515,48	16,50	11,0	7,9	0,5	11,2
t35_A	toetspunt t35	161103,59	384506,67	10,50	15,0	11,8	4,3	15,2
t35_B	toetspunt t35	161103,59	384506,67	13,50	17,4	14,3	6,8	17,6
t35_C	toetspunt t35	161103,59	384506,67	16,50	19,1	15,9	8,4	19,2
t36_A	toetspunt t36	161117,22	384485,15	10,50	22,2	19,1	11,7	22,4
t36_B	toetspunt t36	161117,22	384485,15	13,50	25,0	22,0	14,6	25,3
t36_C	toetspunt t36	161117,22	384485,15	16,50	26,3	23,3	15,8	26,5
t37_A	toetspunt t37	161115,90	384478,79	7,50	12,3	9,1	1,7	12,5
t37_B	toetspunt t37	161115,90	384478,79	10,50	8,7	5,5	-2,0	8,9
t37_C	toetspunt t37	161115,90	384478,79	13,50	9,0	5,9	-1,6	9,2
t37_D	toetspunt t37	161115,90	384478,79	16,50	10,9	7,9	0,4	11,2
t38_A	toetspunt t38	161101,23	384469,24	7,50	8,2	5,1	-2,4	8,4
t38_B	toetspunt t38	161101,23	384469,24	10,50	10,0	7,0	-0,5	10,3
t38_C	toetspunt t38	161101,23	384469,24	13,50	10,5	7,4	0,0	10,7
t38_D	toetspunt t38	161101,23	384469,24	16,50	9,8	6,7	-0,7	10,0
t39_A	toetspunt t39	161093,81	384469,85	1,50	8,0	4,9	-2,6	8,2
t39_B	toetspunt t39	161093,81	384469,85	4,50	6,8	3,6	-3,8	7,0
t39_C	toetspunt t39	161093,81	384469,85	7,50	7,4	4,3	-3,2	7,6
t39_D	toetspunt t39	161093,81	384469,85	10,50	7,3	4,1	-3,3	7,5
t39_E	toetspunt t39	161093,81	384469,85	13,50	7,2	4,0	-3,4	7,4
t39_F	toetspunt t39	161093,81	384469,85	16,50	-9,8	-13,0	-20,4	-9,7
t40_A	toetspunt t40	161078,59	384492,49	1,50	6,8	3,7	-3,7	7,0
t40_B	toetspunt t40	161078,59	384492,49	4,50	6,2	3,1	-4,3	6,5
t40_C	toetspunt t40	161078,59	384492,49	7,50	7,1	4,0	-3,5	7,3
t40_D	toetspunt t40	161078,59	384492,49	10,50	6,3	3,2	-4,2	6,5
t40_E	toetspunt t40	161078,59	384492,49	13,50	6,3	3,2	-4,2	6,5
t40_F	toetspunt t40	161078,59	384492,49	16,50	4,5	1,5	-6,0	4,7
t41_A	toetspunt t41	161079,89	384498,02	7,50	8,1	5,0	-2,4	8,4
t41_B	toetspunt t41	161079,89	384498,02	10,50	7,7	4,6	-2,9	7,9
t41_C	toetspunt t41	161079,89	384498,02	13,50	9,1	6,0	-1,4	9,3
t41_D	toetspunt t41	161079,89	384498,02	16,50	12,1	9,0	1,5	12,3
t42_A	toetspunt t42	161068,70	384523,46	7,50	5,7	2,5	-4,9	5,9
t42_B	toetspunt t42	161068,70	384523,46	10,50	4,6	1,4	-6,1	4,7
t42_C	toetspunt t42	161068,70	384523,46	13,50	-0,4	-3,6	-11,1	-0,2
t42_D	toetspunt t42	161068,70	384523,46	16,50	-0,4	-3,7	-11,1	-0,3
t43_A	toetspunt t43	161069,18	384529,00	7,50	12,6	9,5	2,0	12,8
t43_B	toetspunt t43	161069,18	384529,00	10,50	15,6	12,5	5,0	15,8
t43_C	toetspunt t43	161069,18	384529,00	13,50	16,9	13,7	6,2	17,0
t43_D	toetspunt t43	161069,18	384529,00	16,50	18,0	14,9	7,4	18,2
t44_A	toetspunt t44	161085,29	384539,13	7,50	17,9	14,8	7,3	18,1
t44_B	toetspunt t44	161085,29	384539,13	10,50	20,5	17,4	9,9	20,7
t44_C	toetspunt t44	161085,29	384539,13	13,50	21,6	18,4	10,9	21,7
t44_D	toetspunt t44	161085,29	384539,13	16,50	22,4	19,2	11,7	22,6
t45_A	toetspunt t45	161109,76	384510,98	1,50	16,9	13,8	6,3	17,1
t45_B	toetspunt t45	161109,76	384510,98	4,50	21,8	18,8	11,4	22,1
t45_C	toetspunt t45	161109,76	384510,98	7,50	23,6	20,6	13,1	23,9
t46_A	toetspunt t46	161123,99	384489,04	1,50	14,9	11,8	4,3	15,1
t46_B	toetspunt t46	161123,99	384489,04	4,50	17,7	14,6	7,1	17,9
t46_C	toetspunt t46	161123,99	384489,04	7,50	22,1	19,1	11,6	22,4
t47_A	toetspunt t47	161112,06	384472,68	4,50	8,0	4,8	-2,7	8,1
t48_A	toetspunt t48	161125,55	384615,88	1,50	27,8	24,8	17,3	28,1
t48_B	toetspunt t48	161125,55	384615,88	4,50	27,6	24,6	17,1	27,9
t48_C	toetspunt t48	161125,55	384615,88	7,50	28,0	25,0	17,5	28,2
t48_D	toetspunt t48	161125,55	384615,88	10,50	28,8	25,8	18,4	29,1
t48_E	toetspunt t48	161125,55	384615,88	13,50	27,9	24,9	17,4	28,2
t48_F	toetspunt t48	161125,55	384615,88	16,50	21,7	18,5	11,0	21,8
t49_A	toetspunt t49	161130,36	384620,15	1,50	31,2	28,2	20,7	31,5
t49_B	toetspunt t49	161130,36	384620,15	4,50	32,1	29,0	21,6	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t49_C	toetspunt t49	161130,36	384620,15	7,50	33,0	29,9	22,4	33,2
t49_D	toetspunt t49	161130,36	384620,15	10,50	33,4	30,4	22,9	33,7
t49_E	toetspunt t49	161130,36	384620,15	13,50	33,5	30,5	23,0	33,7
t49_F	toetspunt t49	161130,36	384620,15	16,50	33,5	30,4	22,9	33,7
t50_A	toetspunt t50	161143,06	384618,98	1,50	31,5	28,5	21,0	31,8
t50_B	toetspunt t50	161143,06	384618,98	4,50	32,9	29,8	22,3	33,1
t50_C	toetspunt t50	161143,06	384618,98	7,50	33,4	30,4	22,9	33,6
t50_D	toetspunt t50	161143,06	384618,98	10,50	33,8	30,7	23,3	34,0
t50_E	toetspunt t50	161143,06	384618,98	13,50	33,8	30,7	23,3	34,0
t51_A	toetspunt t51	161148,68	384613,52	10,50	28,5	25,5	18,0	28,7
t51_B	toetspunt t51	161148,68	384613,52	13,50	32,2	29,1	21,6	32,4
t52_A	toetspunt t52	161146,94	384597,17	4,50	18,5	15,4	7,9	18,7
t52_B	toetspunt t52	161146,94	384597,17	7,50	21,5	18,3	10,8	21,6
t52_C	toetspunt t52	161146,94	384597,17	10,50	25,5	22,4	14,9	25,7
t52_D	toetspunt t52	161146,94	384597,17	13,50	30,4	27,4	19,9	30,7
t53_A	toetspunt t53	161145,51	384583,58	4,50	23,9	20,9	13,5	24,2
t53_B	toetspunt t53	161145,51	384583,58	7,50	26,2	23,2	15,7	26,5
t53_C	toetspunt t53	161145,51	384583,58	10,50	27,8	24,8	17,3	28,1
t53_D	toetspunt t53	161145,51	384583,58	13,50	29,1	26,1	18,6	29,4
t54_A	toetspunt t54	161143,98	384569,02	4,50	23,6	20,6	13,1	23,8
t54_B	toetspunt t54	161143,98	384569,02	7,50	25,1	22,1	14,7	25,4
t54_C	toetspunt t54	161143,98	384569,02	10,50	26,7	23,7	16,2	27,0
t54_D	toetspunt t54	161143,98	384569,02	13,50	27,5	24,5	17,0	27,8
t54_E	toetspunt t54	161143,98	384569,02	16,50	28,1	25,0	17,6	28,3
t55_A	toetspunt t55	161153,87	384618,01	1,50	31,6	28,6	21,1	31,9
t55_B	toetspunt t55	161153,87	384618,01	4,50	32,9	29,8	22,4	33,1
t55_C	toetspunt t55	161153,87	384618,01	7,50	33,9	30,8	23,3	34,1
t56_A	toetspunt t56	161156,34	384613,22	1,50	30,3	27,3	19,9	30,6
t56_B	toetspunt t56	161156,34	384613,22	4,50	31,3	28,2	20,8	31,5
t56_C	toetspunt t56	161156,34	384613,22	7,50	32,5	29,4	22,0	32,7
t57_A	toetspunt t57	161153,74	384588,79	1,50	21,1	18,0	10,5	21,3
t58_A	toetspunt t58	161151,52	384566,77	1,50	19,3	16,2	8,7	19,5
t59_A	toetspunt t59	161141,03	384566,98	7,50	9,2	6,0	-1,5	9,4
t59_B	toetspunt t59	161141,03	384566,98	10,50	10,6	7,4	-0,1	10,8
t59_C	toetspunt t59	161141,03	384566,98	13,50	10,6	7,5	-0,1	10,8
t59_D	toetspunt t59	161141,03	384566,98	16,50	10,8	7,6	0,1	10,9
t60_A	toetspunt t60	161128,43	384568,32	7,50	8,8	5,6	-1,8	9,0
t60_B	toetspunt t60	161128,43	384568,32	10,50	8,7	5,6	-1,9	8,9
t60_C	toetspunt t60	161128,43	384568,32	13,50	7,5	4,4	-3,1	7,7
t60_D	toetspunt t60	161128,43	384568,32	16,50	6,5	3,3	-4,2	6,7
t61_A	toetspunt t61	161126,64	384570,49	7,50	23,7	20,7	13,3	24,0
t61_B	toetspunt t61	161126,64	384570,49	10,50	26,2	23,2	15,7	26,4
t61_C	toetspunt t61	161126,64	384570,49	13,50	27,1	24,1	16,6	27,4
t61_D	toetspunt t61	161126,64	384570,49	16,50	26,5	23,4	15,9	26,7
t62_A	toetspunt t62	161127,71	384580,27	7,50	11,9	8,7	1,2	12,0
t62_B	toetspunt t62	161127,71	384580,27	10,50	10,4	7,3	-0,2	10,6
t62_C	toetspunt t62	161127,71	384580,27	13,50	11,4	8,2	0,8	11,6
t62_D	toetspunt t62	161127,71	384580,27	16,50	11,8	8,6	1,1	12,0
t63_A	toetspunt t63	161129,71	384599,14	7,50	8,2	5,0	-2,4	8,4
t63_B	toetspunt t63	161129,71	384599,14	10,50	8,9	5,7	-1,8	9,1
t63_C	toetspunt t63	161129,71	384599,14	13,50	9,3	6,1	-1,3	9,5
t64_A	toetspunt t64	161132,24	384600,33	7,50	11,5	8,4	0,9	11,7
t64_B	toetspunt t64	161132,24	384600,33	10,50	13,7	10,6	3,1	13,9
t64_C	toetspunt t64	161132,24	384600,33	13,50	17,1	14,0	6,5	17,3
t65_A	toetspunt t65	161140,81	384601,97	7,50	9,0	5,9	-1,6	9,2
t65_B	toetspunt t65	161140,81	384601,97	10,50	10,9	7,8	0,3	11,1
t65_C	toetspunt t65	161140,81	384601,97	13,50	14,1	10,9	3,5	14,3
t66_A	toetspunt t66	161136,47	384604,98	7,50	9,1	5,9	-1,6	9,3
t66_B	toetspunt t66	161136,47	384604,98	10,50	11,2	8,0	0,5	11,3
t66_C	toetspunt t66	161136,47	384604,98	13,50	14,0	10,8	3,3	14,1
t67_A	toetspunt t67	161122,27	384571,19	1,50	10,5	7,3	-0,1	10,7
t67_B	toetspunt t67	161122,27	384571,19	4,50	13,1	9,9	2,4	13,2
t68_A	toetspunt t68	161117,92	384575,03	1,50	11,2	8,1	0,7	11,5
t68_B	toetspunt t68	161117,92	384575,03	4,50	12,6	9,5	2,0	12,8
t69_A	toetspunt t69	161116,34	384577,86	1,50	21,4	18,3	10,8	21,6
t69_B	toetspunt t69	161116,34	384577,86	4,50	25,7	22,7	15,2	25,9
t70_A	toetspunt t70	161122,75	384597,09	1,50	26,0	22,9	15,5	26,2
t70_B	toetspunt t70	161122,75	384597,09	4,50	26,7	23,7	16,2	27,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Looierstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t71_A	toetspunt t71	161127,26	384605,95	7,50	11,1	8,0	0,5	11,3	
t71_B	toetspunt t71	161127,26	384605,95	10,50	13,1	9,9	2,5	13,3	
t71_C	toetspunt t71	161127,26	384605,95	13,50	15,9	12,7	5,3	16,1	
t71_D	toetspunt t71	161127,26	384605,95	16,50	17,2	14,0	6,6	17,4	

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldmaarschalk Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	161033,32	384617,52	1,50	24,6	22,1	15,3	25,3
t01_B	toetspunt t01	161033,32	384617,52	4,50	25,0	22,5	15,6	25,7
t01_C	toetspunt t01	161033,32	384617,52	7,50	26,2	23,7	16,9	26,9
t01_D	toetspunt t01	161033,32	384617,52	10,50	28,8	26,4	19,6	29,6
t01_E	toetspunt t01	161033,32	384617,52	13,50	30,5	28,0	21,2	31,3
t02_A	toetspunt t02	161011,69	384598,44	1,50	22,5	20,0	13,2	23,2
t02_B	toetspunt t02	161011,69	384598,44	4,50	22,4	20,0	13,1	23,2
t02_C	toetspunt t02	161011,69	384598,44	7,50	24,2	21,7	14,8	24,9
t02_D	toetspunt t02	161011,69	384598,44	10,50	27,9	25,4	18,6	28,6
t02_E	toetspunt t02	161011,69	384598,44	13,50	28,9	26,4	19,6	29,6
t03_A	toetspunt t03	161010,71	384593,21	1,50	22,6	20,1	13,4	23,4
t03_B	toetspunt t03	161010,71	384593,21	4,50	22,0	19,6	12,8	22,8
t03_C	toetspunt t03	161010,71	384593,21	7,50	22,8	20,3	13,5	23,5
t03_D	toetspunt t03	161010,71	384593,21	10,50	22,2	19,8	12,7	22,9
t03_E	toetspunt t03	161010,71	384593,21	13,50	17,4	15,0	8,1	18,2
t04_A	toetspunt t04	161019,04	384583,58	1,50	22,4	19,9	13,2	23,2
t04_B	toetspunt t04	161019,04	384583,58	4,50	21,8	19,3	12,5	22,5
t04_C	toetspunt t04	161019,04	384583,58	7,50	22,7	20,3	13,4	23,5
t04_D	toetspunt t04	161019,04	384583,58	10,50	21,5	19,1	12,1	22,3
t04_E	toetspunt t04	161019,04	384583,58	13,50	16,9	14,4	7,6	17,6
t05_A	toetspunt t05	161024,15	384584,26	1,50	24,8	22,3	15,6	25,6
t05_B	toetspunt t05	161024,15	384584,26	4,50	24,8	22,4	15,6	25,6
t05_C	toetspunt t05	161024,15	384584,26	7,50	25,9	23,4	16,7	26,7
t05_D	toetspunt t05	161024,15	384584,26	10,50	27,4	25,0	18,2	28,2
t05_E	toetspunt t05	161024,15	384584,26	13,50	27,8	25,3	18,6	28,6
t06_A	toetspunt t06	161046,09	384603,65	1,50	24,7	22,2	15,5	25,5
t06_B	toetspunt t06	161046,09	384603,65	4,50	25,7	23,2	16,5	26,5
t06_C	toetspunt t06	161046,09	384603,65	7,50	27,1	24,6	17,9	27,9
t06_D	toetspunt t06	161046,09	384603,65	10,50	29,0	26,5	19,8	29,8
t06_E	toetspunt t06	161046,09	384603,65	13,50	29,7	27,3	20,5	30,5
t07_A	toetspunt t07	161045,45	384609,51	4,50	27,8	25,4	18,6	28,6
t07_B	toetspunt t07	161045,45	384609,51	7,50	29,5	27,0	20,3	30,3
t07_C	toetspunt t07	161045,45	384609,51	10,50	32,8	30,3	23,6	33,6
t07_D	toetspunt t07	161045,45	384609,51	13,50	33,1	30,7	23,9	33,9
t08_A	toetspunt t08	161038,64	384617,36	10,50	33,0	30,5	23,8	33,8
t08_B	toetspunt t08	161038,64	384617,36	13,50	33,4	31,0	24,2	34,2
t09_A	toetspunt t09	161020,39	384576,90	1,50	21,3	18,9	12,1	22,1
t10_A	toetspunt t10	161023,77	384574,73	4,50	20,5	18,1	11,3	21,3
t10_B	toetspunt t10	161023,77	384574,73	7,50	21,3	18,8	12,0	22,1
t10_C	toetspunt t10	161023,77	384574,73	10,50	19,1	16,6	10,0	19,9
t10_D	toetspunt t10	161023,77	384574,73	13,50	18,3	15,8	9,0	19,1
t10_E	toetspunt t10	161023,77	384574,73	16,50	20,1	17,6	10,7	20,8
t11_A	toetspunt t11	161034,81	384584,61	1,50	23,9	21,4	14,6	24,6
t11_B	toetspunt t11	161034,81	384584,61	4,50	25,0	22,5	15,7	25,7
t11_C	toetspunt t11	161034,81	384584,61	7,50	26,2	23,8	16,8	27,0
t11_D	toetspunt t11	161034,81	384584,61	10,50	27,4	25,0	18,0	28,1
t11_E	toetspunt t11	161034,81	384584,61	13,50	27,7	25,4	18,2	28,5
t11_F	toetspunt t11	161034,81	384584,61	16,50	29,4	27,0	20,0	30,1
t12_A	toetspunt t12	161041,20	384582,99	1,50	25,2	22,8	16,0	26,0
t12_B	toetspunt t12	161041,20	384582,99	4,50	26,3	23,8	17,0	27,0
t12_C	toetspunt t12	161041,20	384582,99	7,50	27,2	24,8	18,0	28,0
t12_D	toetspunt t12	161041,20	384582,99	10,50	29,7	27,3	20,5	30,5
t12_E	toetspunt t12	161041,20	384582,99	13,50	30,9	28,4	21,6	31,7
t12_F	toetspunt t12	161041,20	384582,99	16,50	32,0	29,5	22,7	32,8
t13_A	toetspunt t13	161056,99	384563,61	7,50	24,1	21,6	14,9	24,9
t13_B	toetspunt t13	161056,99	384563,61	10,50	24,6	22,2	15,4	25,4
t13_C	toetspunt t13	161056,99	384563,61	13,50	25,7	23,3	16,5	26,5
t13_D	toetspunt t13	161056,99	384563,61	16,50	27,7	25,3	18,4	28,5
t14_A	toetspunt t14	161071,04	384544,33	7,50	26,4	23,9	17,2	27,2
t14_B	toetspunt t14	161071,04	384544,33	10,50	27,6	25,2	18,2	28,3
t14_C	toetspunt t14	161071,04	384544,33	13,50	29,2	26,8	19,9	30,0
t14_D	toetspunt t14	161071,04	384544,33	16,50	30,8	28,4	21,5	31,6
t15_A	toetspunt t15	161071,27	384537,83	7,50	25,3	22,8	16,1	26,1
t15_B	toetspunt t15	161071,27	384537,83	10,50	26,4	23,9	17,1	27,2
t15_C	toetspunt t15	161071,27	384537,83	13,50	27,6	25,1	18,3	28,3
t15_D	toetspunt t15	161071,27	384537,83	16,50	29,1	26,6	19,9	29,9
t16_A	toetspunt t16	161058,66	384528,80	7,50	26,2	23,7	16,9	26,9
t16_B	toetspunt t16	161058,66	384528,80	10,50	28,1	25,6	18,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldmaarschalk Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16_C	toetspunt t16	161058,66	384528,80	13,50	29,3	26,9	20,0	30,1
t16_D	toetspunt t16	161058,66	384528,80	16,50	29,8	27,3	20,6	30,6
t17_A	toetspunt t17	161051,68	384530,25	1,50	24,1	21,7	14,9	24,9
t17_B	toetspunt t17	161051,68	384530,25	4,50	23,8	21,3	14,5	24,6
t17_C	toetspunt t17	161051,68	384530,25	7,50	24,6	22,2	15,3	25,4
t17_D	toetspunt t17	161051,68	384530,25	10,50	25,8	23,4	16,5	26,6
t17_E	toetspunt t17	161051,68	384530,25	13,50	27,7	25,2	18,5	28,5
t17_F	toetspunt t17	161051,68	384530,25	16,50	23,0	20,5	13,9	23,9
t18_A	toetspunt t18	161037,28	384549,98	1,50	23,6	21,1	14,3	24,3
t18_B	toetspunt t18	161037,28	384549,98	4,50	23,3	20,8	14,0	24,1
t18_C	toetspunt t18	161037,28	384549,98	7,50	23,8	21,3	14,5	24,6
t18_D	toetspunt t18	161037,28	384549,98	10,50	23,3	20,9	14,0	24,1
t18_E	toetspunt t18	161037,28	384549,98	13,50	25,7	23,2	16,6	26,5
t18_F	toetspunt t18	161037,28	384549,98	16,50	17,7	15,2	8,4	18,4
t19_A	toetspunt t19	161021,93	384570,99	1,50	23,0	20,6	13,8	23,8
t19_B	toetspunt t19	161021,93	384570,99	4,50	22,7	20,2	13,4	23,4
t19_C	toetspunt t19	161021,93	384570,99	7,50	23,4	20,9	14,0	24,1
t19_D	toetspunt t19	161021,93	384570,99	10,50	20,6	18,2	11,3	21,4
t19_E	toetspunt t19	161021,93	384570,99	13,50	18,3	15,8	8,9	19,0
t19_F	toetspunt t19	161021,93	384570,99	16,50	17,0	14,5	7,5	17,7
t20_A	toetspunt t20	161052,14	384573,57	1,50	23,6	21,1	14,4	24,4
t20_B	toetspunt t20	161052,14	384573,57	4,50	24,0	21,5	14,8	24,8
t21_A	toetspunt t21	161054,92	384578,69	1,50	24,0	21,6	14,8	24,8
t21_B	toetspunt t21	161054,92	384578,69	4,50	24,7	22,2	15,5	25,5
t21_C	toetspunt t21	161054,92	384578,69	7,50	27,0	24,6	17,8	27,8
t21_D	toetspunt t21	161054,92	384578,69	10,50	29,8	27,4	20,7	30,6
t21_E	toetspunt t21	161054,92	384578,69	13,50	30,5	28,0	21,4	31,3
t21_F	toetspunt t21	161054,92	384578,69	16,50	30,5	28,0	21,3	31,3
t22_A	toetspunt t22	161065,48	384597,76	1,50	25,5	23,0	16,2	26,3
t22_B	toetspunt t22	161065,48	384597,76	4,50	25,4	23,0	16,2	26,2
t22_C	toetspunt t22	161065,48	384597,76	7,50	26,8	24,3	17,5	27,6
t22_D	toetspunt t22	161065,48	384597,76	10,50	30,1	27,7	21,0	31,0
t22_E	toetspunt t22	161065,48	384597,76	13,50	28,9	26,5	19,8	29,8
t22_F	toetspunt t22	161065,48	384597,76	16,50	29,4	26,9	20,3	30,2
t23_A	toetspunt t23	161071,79	384599,63	1,50	28,1	25,6	18,9	28,9
t23_B	toetspunt t23	161071,79	384599,63	4,50	29,9	27,4	20,7	30,7
t23_C	toetspunt t23	161071,79	384599,63	7,50	31,3	28,8	22,1	32,1
t23_D	toetspunt t23	161071,79	384599,63	10,50	33,7	31,3	24,6	34,5
t23_E	toetspunt t23	161071,79	384599,63	13,50	32,9	30,4	23,6	33,6
t23_F	toetspunt t23	161071,79	384599,63	16,50	34,0	31,6	24,8	34,8
t24_A	toetspunt t24	161089,17	384590,00	1,50	27,4	24,9	18,2	28,2
t24_B	toetspunt t24	161089,17	384590,00	4,50	29,2	26,7	20,0	30,0
t24_C	toetspunt t24	161089,17	384590,00	7,50	30,0	27,5	20,8	30,8
t24_D	toetspunt t24	161089,17	384590,00	10,50	32,1	29,7	23,0	32,9
t24_E	toetspunt t24	161089,17	384590,00	13,50	31,7	29,3	22,5	32,5
t24_F	toetspunt t24	161089,17	384590,00	16,50	32,9	30,5	23,7	33,7
t25_A	toetspunt t25	161090,44	384584,25	7,50	28,4	25,9	19,1	29,2
t25_B	toetspunt t25	161090,44	384584,25	10,50	29,4	26,9	20,0	30,1
t25_C	toetspunt t25	161090,44	384584,25	13,50	30,7	28,3	21,3	31,4
t25_D	toetspunt t25	161090,44	384584,25	16,50	32,1	29,7	22,7	32,8
t26_A	toetspunt t26	161080,70	384565,91	7,50	28,0	25,5	18,7	28,7
t26_B	toetspunt t26	161080,70	384565,91	10,50	28,8	26,3	19,4	29,5
t26_C	toetspunt t26	161080,70	384565,91	13,50	30,3	27,8	21,0	31,0
t26_D	toetspunt t26	161080,70	384565,91	16,50	31,7	29,3	22,4	32,5
t27_A	toetspunt t27	161073,83	384564,04	7,50	24,3	21,9	15,0	25,1
t27_B	toetspunt t27	161073,83	384564,04	10,50	24,2	21,7	15,0	25,0
t27_C	toetspunt t27	161073,83	384564,04	13,50	24,7	22,3	15,4	25,5
t27_D	toetspunt t27	161073,83	384564,04	16,50	25,8	23,4	16,5	26,6
t28_A	toetspunt t28	161058,48	384572,34	7,50	23,8	21,3	14,5	24,5
t28_B	toetspunt t28	161058,48	384572,34	10,50	23,6	21,1	14,4	24,4
t28_C	toetspunt t28	161058,48	384572,34	13,50	24,1	21,6	14,8	24,8
t28_D	toetspunt t28	161058,48	384572,34	16,50	25,5	23,0	16,1	26,2
t29_A	toetspunt t29	161096,39	384586,10	1,50	27,2	24,7	18,0	28,0
t29_B	toetspunt t29	161096,39	384586,10	4,50	29,3	26,8	20,2	30,1
t30_A	toetspunt t30	161097,62	384580,14	1,50	27,3	24,8	18,1	28,0
t30_B	toetspunt t30	161097,62	384580,14	4,50	27,8	25,4	18,6	28,6
t31_A	toetspunt t31	161085,71	384558,63	1,50	27,8	25,3	18,5	28,5
t31_B	toetspunt t31	161085,71	384558,63	4,50	28,2	25,8	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldmaarschalk Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t32_A	toetspunt t32	161087,31	384545,70	1,50	27,9	25,4	18,7	28,7
t32_B	toetspunt t32	161087,31	384545,70	4,50	28,6	26,1	19,3	29,3
t33_A	toetspunt t33	161097,16	384530,43	1,50	28,3	25,8	19,0	29,0
t33_B	toetspunt t33	161097,16	384530,43	4,50	29,0	26,5	19,7	29,8
t33_C	toetspunt t33	161097,16	384530,43	7,50	29,9	27,5	20,7	30,7
t33_D	toetspunt t33	161097,16	384530,43	10,50	31,2	28,7	22,0	32,0
t33_E	toetspunt t33	161097,16	384530,43	13,50	32,5	30,1	23,4	33,3
t33_F	toetspunt t33	161097,16	384530,43	16,50	32,4	29,9	23,1	33,1
t34_A	toetspunt t34	161101,67	384515,48	10,50	28,4	25,9	19,1	29,1
t34_B	toetspunt t34	161101,67	384515,48	13,50	29,6	27,1	20,3	30,4
t34_C	toetspunt t34	161101,67	384515,48	16,50	31,3	28,8	22,0	32,0
t35_A	toetspunt t35	161103,59	384506,67	10,50	29,5	27,0	20,1	30,2
t35_B	toetspunt t35	161103,59	384506,67	13,50	31,2	28,7	21,8	31,9
t35_C	toetspunt t35	161103,59	384506,67	16,50	33,2	30,8	23,9	34,0
t36_A	toetspunt t36	161117,22	384485,15	10,50	31,9	29,4	22,7	32,7
t36_B	toetspunt t36	161117,22	384485,15	13,50	34,1	31,6	24,9	34,9
t36_C	toetspunt t36	161117,22	384485,15	16,50	35,8	33,4	26,6	36,6
t37_A	toetspunt t37	161115,90	384478,79	7,50	29,2	26,7	19,9	29,9
t37_B	toetspunt t37	161115,90	384478,79	10,50	29,5	27,0	20,2	30,3
t37_C	toetspunt t37	161115,90	384478,79	13,50	30,6	28,2	21,4	31,4
t37_D	toetspunt t37	161115,90	384478,79	16,50	33,3	30,9	24,0	34,1
t38_A	toetspunt t38	161101,23	384469,24	7,50	29,7	27,2	20,5	30,5
t38_B	toetspunt t38	161101,23	384469,24	10,50	29,7	27,2	20,5	30,5
t38_C	toetspunt t38	161101,23	384469,24	13,50	29,7	27,2	20,4	30,5
t38_D	toetspunt t38	161101,23	384469,24	16,50	32,3	29,8	23,1	33,1
t39_A	toetspunt t39	161093,81	384469,85	1,50	26,1	23,7	16,9	26,9
t39_B	toetspunt t39	161093,81	384469,85	4,50	25,7	23,2	16,4	26,4
t39_C	toetspunt t39	161093,81	384469,85	7,50	26,3	23,9	17,1	27,1
t39_D	toetspunt t39	161093,81	384469,85	10,50	26,4	23,9	17,1	27,1
t39_E	toetspunt t39	161093,81	384469,85	13,50	25,9	23,4	16,6	26,6
t39_F	toetspunt t39	161093,81	384469,85	16,50	22,7	20,2	13,5	23,5
t40_A	toetspunt t40	161078,59	384492,49	1,50	25,7	23,2	16,5	26,5
t40_B	toetspunt t40	161078,59	384492,49	4,50	25,1	22,7	15,9	25,9
t40_C	toetspunt t40	161078,59	384492,49	7,50	26,1	23,7	16,9	26,9
t40_D	toetspunt t40	161078,59	384492,49	10,50	27,9	25,5	18,7	28,7
t40_E	toetspunt t40	161078,59	384492,49	13,50	25,3	22,9	15,9	26,0
t40_F	toetspunt t40	161078,59	384492,49	16,50	20,6	18,0	11,4	21,3
t41_A	toetspunt t41	161079,89	384498,02	7,50	23,0	20,5	13,8	23,8
t41_B	toetspunt t41	161079,89	384498,02	10,50	21,8	19,3	12,6	22,6
t41_C	toetspunt t41	161079,89	384498,02	13,50	22,2	19,7	13,0	23,0
t41_D	toetspunt t41	161079,89	384498,02	16,50	23,4	20,9	14,1	24,2
t42_A	toetspunt t42	161068,70	384523,46	7,50	23,8	21,4	14,6	24,6
t42_B	toetspunt t42	161068,70	384523,46	10,50	25,7	23,2	16,5	26,5
t42_C	toetspunt t42	161068,70	384523,46	13,50	22,0	19,5	12,7	22,7
t42_D	toetspunt t42	161068,70	384523,46	16,50	20,4	17,9	11,1	21,1
t43_A	toetspunt t43	161069,18	384529,00	7,50	24,1	21,6	14,9	24,9
t43_B	toetspunt t43	161069,18	384529,00	10,50	24,4	21,9	15,2	25,1
t43_C	toetspunt t43	161069,18	384529,00	13,50	25,7	23,2	16,5	26,5
t43_D	toetspunt t43	161069,18	384529,00	16,50	27,0	24,5	17,7	27,8
t44_A	toetspunt t44	161085,29	384539,13	7,50	26,2	23,7	16,9	26,9
t44_B	toetspunt t44	161085,29	384539,13	10,50	28,2	25,7	19,0	29,0
t44_C	toetspunt t44	161085,29	384539,13	13,50	29,5	27,0	20,3	30,3
t44_D	toetspunt t44	161085,29	384539,13	16,50	30,2	27,7	21,0	31,0
t45_A	toetspunt t45	161109,76	384510,98	1,50	28,0	25,5	18,7	28,7
t45_B	toetspunt t45	161109,76	384510,98	4,50	29,8	27,3	20,5	30,5
t45_C	toetspunt t45	161109,76	384510,98	7,50	30,7	28,2	21,4	31,4
t46_A	toetspunt t46	161123,99	384489,04	1,50	27,4	24,9	18,2	28,2
t46_B	toetspunt t46	161123,99	384489,04	4,50	28,8	26,3	19,5	29,5
t46_C	toetspunt t46	161123,99	384489,04	7,50	30,8	28,3	21,6	31,6
t47_A	toetspunt t47	161112,06	384472,68	4,50	28,5	26,0	19,2	29,3
t48_A	toetspunt t48	161125,55	384615,88	1,50	29,6	27,1	20,3	30,4
t48_B	toetspunt t48	161125,55	384615,88	4,50	29,9	27,4	20,7	30,7
t48_C	toetspunt t48	161125,55	384615,88	7,50	29,9	27,5	20,7	30,7
t48_D	toetspunt t48	161125,55	384615,88	10,50	30,3	27,9	21,1	31,1
t48_E	toetspunt t48	161125,55	384615,88	13,50	21,4	19,0	12,0	22,2
t48_F	toetspunt t48	161125,55	384615,88	16,50	21,8	19,3	12,4	22,5
t49_A	toetspunt t49	161130,36	384620,15	1,50	29,7	27,2	20,5	30,5
t49_B	toetspunt t49	161130,36	384620,15	4,50	30,6	28,2	21,4	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldmaarschalk Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t49_C	toetspunt t49	161130,36	384620,15	7,50	32,0	29,5	22,8	32,8
t49_D	toetspunt t49	161130,36	384620,15	10,50	34,3	31,9	25,2	35,1
t49_E	toetspunt t49	161130,36	384620,15	13,50	35,6	33,1	26,3	36,4
t49_F	toetspunt t49	161130,36	384620,15	16,50	37,7	35,3	28,6	38,5
t50_A	toetspunt t50	161143,06	384618,98	1,50	28,9	26,4	19,7	29,7
t50_B	toetspunt t50	161143,06	384618,98	4,50	29,7	27,2	20,5	30,5
t50_C	toetspunt t50	161143,06	384618,98	7,50	32,0	29,5	22,8	32,8
t50_D	toetspunt t50	161143,06	384618,98	10,50	34,4	31,9	25,2	35,2
t50_E	toetspunt t50	161143,06	384618,98	13,50	36,7	34,3	27,5	37,5
t51_A	toetspunt t51	161148,68	384613,52	10,50	34,0	31,6	24,7	34,8
t51_B	toetspunt t51	161148,68	384613,52	13,50	37,2	34,8	28,0	38,0
t52_A	toetspunt t52	161146,94	384597,17	4,50	29,2	26,7	19,9	29,9
t52_B	toetspunt t52	161146,94	384597,17	7,50	31,2	28,7	22,0	32,0
t52_C	toetspunt t52	161146,94	384597,17	10,50	34,0	31,5	24,7	34,7
t52_D	toetspunt t52	161146,94	384597,17	13,50	36,9	34,4	27,6	37,7
t53_A	toetspunt t53	161145,51	384583,58	4,50	30,2	27,7	21,0	31,0
t53_B	toetspunt t53	161145,51	384583,58	7,50	32,2	29,8	23,0	33,0
t53_C	toetspunt t53	161145,51	384583,58	10,50	35,0	32,6	25,8	35,8
t53_D	toetspunt t53	161145,51	384583,58	13,50	37,1	34,7	27,9	37,9
t54_A	toetspunt t54	161143,98	384569,02	4,50	30,5	28,1	21,3	31,3
t54_B	toetspunt t54	161143,98	384569,02	7,50	30,7	28,2	21,4	31,4
t54_C	toetspunt t54	161143,98	384569,02	10,50	32,6	30,1	23,3	33,3
t54_D	toetspunt t54	161143,98	384569,02	13,50	34,6	32,2	25,4	35,4
t54_E	toetspunt t54	161143,98	384569,02	16,50	36,7	34,2	27,5	37,5
t55_A	toetspunt t55	161153,87	384618,01	1,50	29,1	26,6	19,8	29,8
t55_B	toetspunt t55	161153,87	384618,01	4,50	30,3	27,8	21,0	31,0
t55_C	toetspunt t55	161153,87	384618,01	7,50	32,5	30,0	23,3	33,3
t56_A	toetspunt t56	161156,34	384613,22	1,50	30,2	27,7	20,9	30,9
t56_B	toetspunt t56	161156,34	384613,22	4,50	30,8	28,3	21,5	31,6
t56_C	toetspunt t56	161156,34	384613,22	7,50	32,7	30,2	23,4	33,4
t57_A	toetspunt t57	161153,74	384588,79	1,50	29,9	27,5	20,7	30,7
t58_A	toetspunt t58	161151,52	384566,77	1,50	29,8	27,3	20,6	30,6
t59_A	toetspunt t59	161141,03	384566,98	7,50	27,6	25,1	18,3	28,4
t59_B	toetspunt t59	161141,03	384566,98	10,50	28,3	25,8	19,0	29,0
t59_C	toetspunt t59	161141,03	384566,98	13,50	29,3	26,8	20,0	30,0
t59_D	toetspunt t59	161141,03	384566,98	16,50	30,6	28,2	21,3	31,4
t60_A	toetspunt t60	161128,43	384568,32	7,50	28,0	25,5	18,7	28,8
t60_B	toetspunt t60	161128,43	384568,32	10,50	30,1	27,6	20,9	30,9
t60_C	toetspunt t60	161128,43	384568,32	13,50	31,0	28,5	21,9	31,8
t60_D	toetspunt t60	161128,43	384568,32	16,50	32,0	29,5	22,8	32,8
t61_A	toetspunt t61	161126,64	384570,49	7,50	29,2	26,7	20,0	30,0
t61_B	toetspunt t61	161126,64	384570,49	10,50	30,2	27,7	21,0	31,0
t61_C	toetspunt t61	161126,64	384570,49	13,50	30,4	27,9	21,3	31,2
t61_D	toetspunt t61	161126,64	384570,49	16,50	32,3	21,9	14,9	25,1
t62_A	toetspunt t62	161127,71	384580,27	7,50	26,0	23,6	16,7	26,8
t62_B	toetspunt t62	161127,71	384580,27	10,50	26,6	24,2	17,4	27,4
t62_C	toetspunt t62	161127,71	384580,27	13,50	26,4	24,0	17,2	27,2
t62_D	toetspunt t62	161127,71	384580,27	16,50	24,5	22,1	15,1	25,2
t63_A	toetspunt t63	161129,71	384599,14	7,50	23,4	20,9	14,1	24,1
t63_B	toetspunt t63	161129,71	384599,14	10,50	23,6	21,2	14,3	24,4
t63_C	toetspunt t63	161129,71	384599,14	13,50	22,1	19,7	12,8	22,9
t64_A	toetspunt t64	161132,24	384600,33	7,50	24,3	21,8	15,2	25,1
t64_B	toetspunt t64	161132,24	384600,33	10,50	25,4	22,9	16,3	26,2
t64_C	toetspunt t64	161132,24	384600,33	13,50	27,6	25,1	18,3	28,4
t65_A	toetspunt t65	161140,81	384601,97	7,50	21,7	19,2	12,6	22,5
t65_B	toetspunt t65	161140,81	384601,97	10,50	22,3	19,8	13,2	23,1
t65_C	toetspunt t65	161140,81	384601,97	13,50	23,6	21,1	14,4	24,4
t66_A	toetspunt t66	161136,47	384604,98	7,50	23,9	21,4	14,8	24,7
t66_B	toetspunt t66	161136,47	384604,98	10,50	25,0	22,5	15,9	25,8
t66_C	toetspunt t66	161136,47	384604,98	13,50	27,6	25,1	18,3	28,4
t67_A	toetspunt t67	161122,27	384571,19	1,50	25,6	23,1	16,4	26,4
t67_B	toetspunt t67	161122,27	384571,19	4,50	25,8	23,3	16,5	26,5
t68_A	toetspunt t68	161117,92	384575,03	1,50	26,9	24,5	17,8	27,7
t68_B	toetspunt t68	161117,92	384575,03	4,50	27,6	25,2	18,4	28,4
t69_A	toetspunt t69	161116,34	384577,86	1,50	26,5	24,0	17,2	27,2
t69_B	toetspunt t69	161116,34	384577,86	4,50	29,2	26,7	20,1	30,0
t70_A	toetspunt t70	161122,75	384597,09	1,50	30,2	27,7	21,1	31,0
t70_B	toetspunt t70	161122,75	384597,09	4,50	30,4	27,9	21,3	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldmaarschalk Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t71_A	toetspunt t71	161127,26	384605,95	7,50	25,2	22,7	16,0	26,0
t71_B	toetspunt t71	161127,26	384605,95	10,50	26,5	24,0	17,3	27,3
t71_C	toetspunt t71	161127,26	384605,95	13,50	28,3	25,9	19,0	29,1
t71_D	toetspunt t71	161127,26	384605,95	16,50	31,2	28,8	22,0	32,0

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verwerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	161033,32	384617,52	1,50	45,1	41,9	34,4	45,3
t01_B	toetspunt t01	161033,32	384617,52	4,50	44,9	41,7	34,1	45,0
t01_C	toetspunt t01	161033,32	384617,52	7,50	44,1	40,9	33,3	44,2
t01_D	toetspunt t01	161033,32	384617,52	10,50	42,7	39,4	31,9	42,8
t01_E	toetspunt t01	161033,32	384617,52	13,50	41,8	38,6	31,0	41,9
t02_A	toetspunt t02	161011,69	384598,44	1,50	45,3	42,0	34,5	45,4
t02_B	toetspunt t02	161011,69	384598,44	4,50	45,0	41,8	34,2	45,1
t02_C	toetspunt t02	161011,69	384598,44	7,50	44,2	41,0	33,5	44,3
t02_D	toetspunt t02	161011,69	384598,44	10,50	42,4	39,2	31,6	42,5
t02_E	toetspunt t02	161011,69	384598,44	13,50	41,5	38,3	30,7	41,6
t03_A	toetspunt t03	161010,71	384593,21	1,50	39,9	36,7	29,1	40,0
t03_B	toetspunt t03	161010,71	384593,21	4,50	40,0	36,7	29,2	40,1
t03_C	toetspunt t03	161010,71	384593,21	7,50	39,4	36,2	28,7	39,6
t03_D	toetspunt t03	161010,71	384593,21	10,50	38,5	35,2	27,7	38,6
t03_E	toetspunt t03	161010,71	384593,21	13,50	37,3	34,0	26,5	37,4
t04_A	toetspunt t04	161019,04	384583,58	1,50	34,7	31,5	24,0	34,8
t04_B	toetspunt t04	161019,04	384583,58	4,50	36,1	32,9	25,4	36,2
t04_C	toetspunt t04	161019,04	384583,58	7,50	35,3	32,1	24,6	35,5
t04_D	toetspunt t04	161019,04	384583,58	10,50	35,4	32,2	24,7	35,6
t04_E	toetspunt t04	161019,04	384583,58	13,50	35,4	32,2	24,7	35,6
t05_A	toetspunt t05	161024,15	384584,26	1,50	17,0	13,8	6,3	17,1
t05_B	toetspunt t05	161024,15	384584,26	4,50	19,7	16,4	8,9	19,8
t05_C	toetspunt t05	161024,15	384584,26	7,50	22,2	19,0	11,5	22,4
t05_D	toetspunt t05	161024,15	384584,26	10,50	22,5	19,3	11,8	22,7
t05_E	toetspunt t05	161024,15	384584,26	13,50	22,8	19,6	12,0	22,9
t06_A	toetspunt t06	161046,09	384603,65	1,50	6,5	3,2	-4,3	6,6
t06_B	toetspunt t06	161046,09	384603,65	4,50	9,0	5,7	-1,8	9,1
t06_C	toetspunt t06	161046,09	384603,65	7,50	10,8	7,5	0,0	10,9
t06_D	toetspunt t06	161046,09	384603,65	10,50	12,6	9,3	1,8	12,7
t06_E	toetspunt t06	161046,09	384603,65	13,50	15,8	12,6	5,0	15,9
t07_A	toetspunt t07	161045,45	384609,51	4,50	18,9	15,5	8,0	18,9
t07_B	toetspunt t07	161045,45	384609,51	7,50	20,2	16,8	9,3	20,2
t07_C	toetspunt t07	161045,45	384609,51	10,50	23,6	20,3	12,8	23,7
t07_D	toetspunt t07	161045,45	384609,51	13,50	29,2	26,0	18,5	29,3
t08_A	toetspunt t08	161038,64	384617,36	10,50	31,5	28,3	20,8	31,7
t08_B	toetspunt t08	161038,64	384617,36	13,50	36,2	33,0	25,5	36,4
t09_A	toetspunt t09	161020,39	384576,90	1,50	33,7	30,5	23,0	33,8
t10_A	toetspunt t10	161023,77	384574,73	4,50	27,1	23,8	16,3	27,2
t10_B	toetspunt t10	161023,77	384574,73	7,50	33,2	30,0	22,5	33,4
t10_C	toetspunt t10	161023,77	384574,73	10,50	33,3	30,0	22,5	33,4
t10_D	toetspunt t10	161023,77	384574,73	13,50	33,3	30,1	22,6	33,5
t10_E	toetspunt t10	161023,77	384574,73	16,50	33,3	30,1	22,6	33,5
t11_A	toetspunt t11	161034,81	384584,61	1,50	16,6	13,4	5,9	16,8
t11_B	toetspunt t11	161034,81	384584,61	4,50	18,8	15,5	8,0	18,9
t11_C	toetspunt t11	161034,81	384584,61	7,50	19,3	16,1	8,6	19,5
t11_D	toetspunt t11	161034,81	384584,61	10,50	20,8	17,6	10,1	21,0
t11_E	toetspunt t11	161034,81	384584,61	13,50	22,0	18,7	11,2	22,1
t11_F	toetspunt t11	161034,81	384584,61	16,50	23,1	19,8	12,3	23,2
t12_A	toetspunt t12	161041,20	384582,99	1,50	12,2	9,0	1,5	12,4
t12_B	toetspunt t12	161041,20	384582,99	4,50	14,0	10,7	3,2	14,1
t12_C	toetspunt t12	161041,20	384582,99	7,50	14,1	10,8	3,3	14,2
t12_D	toetspunt t12	161041,20	384582,99	10,50	14,8	11,5	4,0	14,9
t12_E	toetspunt t12	161041,20	384582,99	13,50	15,7	12,3	4,8	15,7
t12_F	toetspunt t12	161041,20	384582,99	16,50	16,2	12,9	5,4	16,3
t13_A	toetspunt t13	161056,99	384563,61	7,50	9,2	5,9	-1,6	9,3
t13_B	toetspunt t13	161056,99	384563,61	10,50	10,0	6,7	-0,8	10,1
t13_C	toetspunt t13	161056,99	384563,61	13,50	11,0	7,7	0,2	11,1
t13_D	toetspunt t13	161056,99	384563,61	16,50	12,5	9,1	1,7	12,6
t14_A	toetspunt t14	161071,04	384544,33	7,50	9,0	5,7	-1,8	9,1
t14_B	toetspunt t14	161071,04	384544,33	10,50	10,4	7,1	-0,4	10,5
t14_C	toetspunt t14	161071,04	384544,33	13,50	11,1	7,7	0,3	11,2
t14_D	toetspunt t14	161071,04	384544,33	16,50	12,0	8,7	1,2	12,1
t15_A	toetspunt t15	161071,27	384537,83	7,50	5,9	2,6	-4,9	6,0
t15_B	toetspunt t15	161071,27	384537,83	10,50	8,0	4,7	-2,8	8,1
t15_C	toetspunt t15	161071,27	384537,83	13,50	8,7	5,4	-2,1	8,8
t15_D	toetspunt t15	161071,27	384537,83	16,50	9,5	6,2	-1,3	9,6
t16_A	toetspunt t16	161058,66	384528,80	7,50	1,7	-1,6	-9,1	1,8
t16_B	toetspunt t16	161058,66	384528,80	10,50	2,3	-1,0	-8,5	2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verwerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16_C	toetspunt t16	161058,66	384528,80	13,50	1,6	-1,7	-9,2	1,7
t16_D	toetspunt t16	161058,66	384528,80	16,50	-0,2	-3,6	-11,1	-0,1
t17_A	toetspunt t17	161051,68	384530,25	1,50	17,6	14,4	6,9	17,8
t17_B	toetspunt t17	161051,68	384530,25	4,50	19,7	16,5	9,0	19,8
t17_C	toetspunt t17	161051,68	384530,25	7,50	20,9	17,6	10,1	21,0
t17_D	toetspunt t17	161051,68	384530,25	10,50	22,2	19,0	11,5	22,4
t17_E	toetspunt t17	161051,68	384530,25	13,50	22,9	19,7	12,2	23,0
t17_F	toetspunt t17	161051,68	384530,25	16,50	23,2	20,0	12,5	23,4
t18_A	toetspunt t18	161037,28	384549,98	1,50	21,9	18,7	11,2	22,1
t18_B	toetspunt t18	161037,28	384549,98	4,50	24,4	21,2	13,6	24,5
t18_C	toetspunt t18	161037,28	384549,98	7,50	25,7	22,4	14,9	25,8
t18_D	toetspunt t18	161037,28	384549,98	10,50	26,3	23,1	15,6	26,5
t18_E	toetspunt t18	161037,28	384549,98	13,50	26,9	23,7	16,2	27,0
t18_F	toetspunt t18	161037,28	384549,98	16,50	26,8	23,6	16,1	27,0
t19_A	toetspunt t19	161021,93	384570,99	1,50	29,6	26,4	18,8	29,7
t19_B	toetspunt t19	161021,93	384570,99	4,50	31,8	28,6	21,1	31,9
t19_C	toetspunt t19	161021,93	384570,99	7,50	31,6	28,4	20,9	31,7
t19_D	toetspunt t19	161021,93	384570,99	10,50	31,8	28,6	21,1	31,9
t19_E	toetspunt t19	161021,93	384570,99	13,50	32,0	28,8	21,3	32,2
t19_F	toetspunt t19	161021,93	384570,99	16,50	32,1	28,9	21,4	32,2
t20_A	toetspunt t20	161052,14	384573,57	1,50	12,3	9,0	1,5	12,4
t20_B	toetspunt t20	161052,14	384573,57	4,50	14,4	11,1	3,6	14,5
t21_A	toetspunt t21	161054,92	384578,69	1,50	12,8	9,5	2,0	12,9
t21_B	toetspunt t21	161054,92	384578,69	4,50	14,9	11,6	4,1	15,0
t21_C	toetspunt t21	161054,92	384578,69	7,50	16,1	12,8	5,3	16,2
t21_D	toetspunt t21	161054,92	384578,69	10,50	18,1	14,8	7,3	18,2
t21_E	toetspunt t21	161054,92	384578,69	13,50	19,4	16,2	8,7	19,6
t21_F	toetspunt t21	161054,92	384578,69	16,50	20,6	17,4	9,9	20,8
t22_A	toetspunt t22	161065,48	384597,76	1,50	14,5	11,1	3,7	14,6
t22_B	toetspunt t22	161065,48	384597,76	4,50	17,5	14,2	6,7	17,6
t22_C	toetspunt t22	161065,48	384597,76	7,50	19,8	16,5	9,0	19,9
t22_D	toetspunt t22	161065,48	384597,76	10,50	22,9	19,7	12,2	23,1
t22_E	toetspunt t22	161065,48	384597,76	13,50	24,6	21,4	13,9	24,7
t22_F	toetspunt t22	161065,48	384597,76	16,50	25,2	22,0	14,5	25,4
t23_A	toetspunt t23	161071,79	384599,63	1,50	14,2	10,8	3,3	14,3
t23_B	toetspunt t23	161071,79	384599,63	4,50	17,2	13,9	6,4	17,3
t23_C	toetspunt t23	161071,79	384599,63	7,50	19,2	15,9	8,4	19,3
t23_D	toetspunt t23	161071,79	384599,63	10,50	22,6	19,3	11,8	22,7
t23_E	toetspunt t23	161071,79	384599,63	13,50	24,4	21,1	13,6	24,5
t23_F	toetspunt t23	161071,79	384599,63	16,50	25,0	21,8	14,2	25,1
t24_A	toetspunt t24	161089,17	384590,00	1,50	12,9	9,6	2,1	13,0
t24_B	toetspunt t24	161089,17	384590,00	4,50	15,9	12,6	5,2	16,0
t24_C	toetspunt t24	161089,17	384590,00	7,50	18,2	14,9	7,4	18,3
t24_D	toetspunt t24	161089,17	384590,00	10,50	19,2	15,9	8,4	19,3
t24_E	toetspunt t24	161089,17	384590,00	13,50	20,5	17,2	9,7	20,6
t24_F	toetspunt t24	161089,17	384590,00	16,50	21,3	18,0	10,5	21,4
t25_A	toetspunt t25	161090,44	384584,25	7,50	8,7	5,4	-2,1	8,8
t25_B	toetspunt t25	161090,44	384584,25	10,50	7,1	3,8	-3,7	7,2
t25_C	toetspunt t25	161090,44	384584,25	13,50	7,8	4,6	-2,9	8,0
t25_D	toetspunt t25	161090,44	384584,25	16,50	8,3	5,0	-2,5	8,4
t26_A	toetspunt t26	161080,70	384565,91	7,50	6,8	3,4	-4,1	6,9
t26_B	toetspunt t26	161080,70	384565,91	10,50	8,0	4,7	-2,8	8,1
t26_C	toetspunt t26	161080,70	384565,91	13,50	8,4	5,1	-2,4	8,5
t26_D	toetspunt t26	161080,70	384565,91	16,50	8,8	5,6	-1,9	9,0
t27_A	toetspunt t27	161073,83	384564,04	7,50	8,6	5,3	-2,2	8,7
t27_B	toetspunt t27	161073,83	384564,04	10,50	9,9	6,6	-0,9	10,0
t27_C	toetspunt t27	161073,83	384564,04	13,50	10,9	7,6	0,1	11,0
t27_D	toetspunt t27	161073,83	384564,04	16,50	11,9	8,5	1,0	12,0
t28_A	toetspunt t28	161058,48	384572,34	7,50	9,9	6,6	-0,9	10,0
t28_B	toetspunt t28	161058,48	384572,34	10,50	10,9	7,5	0,0	11,0
t28_C	toetspunt t28	161058,48	384572,34	13,50	11,8	8,4	0,9	11,8
t28_D	toetspunt t28	161058,48	384572,34	16,50	12,9	9,6	2,1	13,0
t29_A	toetspunt t29	161096,39	384586,10	1,50	12,6	9,3	1,8	12,7
t29_B	toetspunt t29	161096,39	384586,10	4,50	15,6	12,3	4,8	15,7
t30_A	toetspunt t30	161097,62	384580,14	1,50	7,7	4,4	-3,1	7,8
t30_B	toetspunt t30	161097,62	384580,14	4,50	8,9	5,6	-1,9	9,0
t31_A	toetspunt t31	161085,71	384558,63	1,50	6,4	3,1	-4,4	6,5
t31_B	toetspunt t31	161085,71	384558,63	4,50	6,6	3,2	-4,3	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verwerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t32_A	toetspunt t32	161087,31	384545,70	1,50	13,1	9,8	2,3	13,2
t32_B	toetspunt t32	161087,31	384545,70	4,50	12,5	9,2	1,7	12,6
t33_A	toetspunt t33	161097,16	384530,43	1,50	11,2	7,9	0,4	11,3
t33_B	toetspunt t33	161097,16	384530,43	4,50	11,0	7,7	0,2	11,1
t33_C	toetspunt t33	161097,16	384530,43	7,50	11,2	7,9	0,4	11,3
t33_D	toetspunt t33	161097,16	384530,43	10,50	12,7	9,4	1,9	12,8
t33_E	toetspunt t33	161097,16	384530,43	13,50	13,4	10,2	2,6	13,5
t33_F	toetspunt t33	161097,16	384530,43	16,50	14,0	10,7	3,2	14,1
t34_A	toetspunt t34	161101,67	384515,48	10,50	1,9	-1,4	-8,9	2,0
t34_B	toetspunt t34	161101,67	384515,48	13,50	3,7	0,5	-7,0	3,8
t34_C	toetspunt t34	161101,67	384515,48	16,50	5,0	1,8	-5,7	5,1
t35_A	toetspunt t35	161103,59	384506,67	10,50	4,9	1,6	-5,9	5,0
t35_B	toetspunt t35	161103,59	384506,67	13,50	6,9	3,6	-3,9	7,0
t35_C	toetspunt t35	161103,59	384506,67	16,50	8,3	5,0	-2,5	8,4
t36_A	toetspunt t36	161117,22	384485,15	10,50	8,3	5,0	-2,5	8,4
t36_B	toetspunt t36	161117,22	384485,15	13,50	10,0	6,8	-0,7	10,2
t36_C	toetspunt t36	161117,22	384485,15	16,50	11,1	7,8	0,3	11,2
t37_A	toetspunt t37	161115,90	384478,79	7,50	0,3	-3,1	-10,6	0,4
t37_B	toetspunt t37	161115,90	384478,79	10,50	-5,3	-8,7	-16,1	-5,2
t37_C	toetspunt t37	161115,90	384478,79	13,50	-5,8	-9,1	-16,6	-5,7
t37_D	toetspunt t37	161115,90	384478,79	16,50	-5,5	-8,9	-16,3	-5,4
t38_A	toetspunt t38	161101,23	384469,24	7,50	0,8	-2,5	-10,0	0,9
t38_B	toetspunt t38	161101,23	384469,24	10,50	-2,2	-5,5	-13,0	-2,1
t38_C	toetspunt t38	161101,23	384469,24	13,50	-2,7	-6,1	-13,5	-2,6
t38_D	toetspunt t38	161101,23	384469,24	16,50	-4,5	-7,9	-15,4	-4,5
t39_A	toetspunt t39	161093,81	384469,85	1,50	12,4	9,2	1,7	12,5
t39_B	toetspunt t39	161093,81	384469,85	4,50	13,2	9,9	2,4	13,3
t39_C	toetspunt t39	161093,81	384469,85	7,50	13,2	10,0	2,5	13,4
t39_D	toetspunt t39	161093,81	384469,85	10,50	14,6	11,4	3,9	14,7
t39_E	toetspunt t39	161093,81	384469,85	13,50	15,9	12,7	5,2	16,1
t39_F	toetspunt t39	161093,81	384469,85	16,50	16,4	13,2	5,7	16,6
t40_A	toetspunt t40	161078,59	384492,49	1,50	14,0	10,8	3,3	14,2
t40_B	toetspunt t40	161078,59	384492,49	4,50	15,3	12,1	4,5	15,4
t40_C	toetspunt t40	161078,59	384492,49	7,50	16,1	12,8	5,3	16,2
t40_D	toetspunt t40	161078,59	384492,49	10,50	17,4	14,2	6,7	17,6
t40_E	toetspunt t40	161078,59	384492,49	13,50	18,5	15,3	7,8	18,7
t40_F	toetspunt t40	161078,59	384492,49	16,50	18,5	15,3	7,7	18,6
t41_A	toetspunt t41	161079,89	384498,02	7,50	13,0	9,7	2,2	13,1
t41_B	toetspunt t41	161079,89	384498,02	10,50	15,5	12,3	4,7	15,6
t41_C	toetspunt t41	161079,89	384498,02	13,50	17,2	14,0	6,5	17,4
t41_D	toetspunt t41	161079,89	384498,02	16,50	17,5	14,3	6,8	17,6
t42_A	toetspunt t42	161068,70	384523,46	7,50	8,7	5,3	-2,2	8,7
t42_B	toetspunt t42	161068,70	384523,46	10,50	10,2	6,8	-0,7	10,3
t42_C	toetspunt t42	161068,70	384523,46	13,50	11,4	8,0	0,5	11,5
t42_D	toetspunt t42	161068,70	384523,46	16,50	13,6	10,3	2,8	13,7
t43_A	toetspunt t43	161069,18	384529,00	7,50	9,5	6,2	-1,3	9,6
t43_B	toetspunt t43	161069,18	384529,00	10,50	11,3	8,0	0,5	11,4
t43_C	toetspunt t43	161069,18	384529,00	13,50	10,4	7,0	-0,5	10,5
t43_D	toetspunt t43	161069,18	384529,00	16,50	12,3	8,9	1,4	12,3
t44_A	toetspunt t44	161085,29	384539,13	7,50	12,1	8,8	1,3	12,2
t44_B	toetspunt t44	161085,29	384539,13	10,50	13,7	10,4	2,9	13,8
t44_C	toetspunt t44	161085,29	384539,13	13,50	13,1	9,8	2,3	13,2
t44_D	toetspunt t44	161085,29	384539,13	16,50	13,9	10,6	3,1	14,0
t45_A	toetspunt t45	161109,76	384510,98	1,50	7,0	3,7	-3,8	7,1
t45_B	toetspunt t45	161109,76	384510,98	4,50	8,3	4,9	-2,6	8,3
t45_C	toetspunt t45	161109,76	384510,98	7,50	10,2	7,0	-0,5	10,4
t46_A	toetspunt t46	161123,99	384489,04	1,50	5,7	2,4	-5,1	5,8
t46_B	toetspunt t46	161123,99	384489,04	4,50	5,6	2,3	-5,2	5,7
t46_C	toetspunt t46	161123,99	384489,04	7,50	5,7	2,3	-5,2	5,8
t47_A	toetspunt t47	161112,06	384472,68	4,50	1,9	-1,5	-9,0	2,0
t48_A	toetspunt t48	161125,55	384615,88	1,50	18,9	15,6	8,1	19,0
t48_B	toetspunt t48	161125,55	384615,88	4,50	20,2	17,0	9,5	20,4
t48_C	toetspunt t48	161125,55	384615,88	7,50	21,6	18,3	10,8	21,7
t48_D	toetspunt t48	161125,55	384615,88	10,50	21,8	18,5	11,0	21,9
t48_E	toetspunt t48	161125,55	384615,88	13,50	22,0	18,8	11,2	22,1
t48_F	toetspunt t48	161125,55	384615,88	16,50	22,5	19,2	11,7	22,6
t49_A	toetspunt t49	161130,36	384620,15	1,50	17,8	14,6	7,1	17,9
t49_B	toetspunt t49	161130,36	384620,15	4,50	19,3	16,1	8,6	19,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verwerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t49_C	toetspunt t49	161130,36	384620,15	7,50	20,5	17,3	9,8	20,7
t49_D	toetspunt t49	161130,36	384620,15	10,50	20,7	17,5	10,0	20,9
t49_E	toetspunt t49	161130,36	384620,15	13,50	20,8	17,5	10,0	20,9
t49_F	toetspunt t49	161130,36	384620,15	16,50	21,3	18,1	10,6	21,4
t50_A	toetspunt t50	161143,06	384618,98	1,50	17,6	14,5	6,9	17,8
t50_B	toetspunt t50	161143,06	384618,98	4,50	19,1	15,9	8,4	19,2
t50_C	toetspunt t50	161143,06	384618,98	7,50	20,3	17,1	9,6	20,5
t50_D	toetspunt t50	161143,06	384618,98	10,50	20,7	17,5	10,0	20,8
t50_E	toetspunt t50	161143,06	384618,98	13,50	20,3	17,0	9,5	20,4
t51_A	toetspunt t51	161148,68	384613,52	10,50	10,4	7,2	-0,3	10,6
t51_B	toetspunt t51	161148,68	384613,52	13,50	7,6	4,4	-3,1	7,8
t52_A	toetspunt t52	161146,94	384597,17	4,50	7,9	4,7	-2,9	8,0
t52_B	toetspunt t52	161146,94	384597,17	7,50	10,9	7,7	0,2	11,1
t52_C	toetspunt t52	161146,94	384597,17	10,50	12,1	8,9	1,4	12,3
t52_D	toetspunt t52	161146,94	384597,17	13,50	5,5	2,3	-5,3	5,6
t53_A	toetspunt t53	161145,51	384583,58	4,50	7,3	4,0	-3,5	7,4
t53_B	toetspunt t53	161145,51	384583,58	7,50	10,2	6,9	-0,6	10,3
t53_C	toetspunt t53	161145,51	384583,58	10,50	10,5	7,3	-0,2	10,6
t53_D	toetspunt t53	161145,51	384583,58	13,50	4,9	1,6	-5,9	5,0
t54_A	toetspunt t54	161143,98	384569,02	4,50	9,1	5,9	-1,7	9,2
t54_B	toetspunt t54	161143,98	384569,02	7,50	12,3	9,1	1,6	12,4
t54_C	toetspunt t54	161143,98	384569,02	10,50	11,7	8,5	1,0	11,9
t54_D	toetspunt t54	161143,98	384569,02	13,50	5,9	2,7	-4,8	6,1
t54_E	toetspunt t54	161143,98	384569,02	16,50	6,8	3,6	-3,9	7,0
t55_A	toetspunt t55	161153,87	384618,01	1,50	17,1	13,9	6,4	17,3
t55_B	toetspunt t55	161153,87	384618,01	4,50	18,9	15,7	8,1	19,0
t55_C	toetspunt t55	161153,87	384618,01	7,50	20,2	17,0	9,4	20,3
t56_A	toetspunt t56	161156,34	384613,22	1,50	11,5	8,3	0,7	11,6
t56_B	toetspunt t56	161156,34	384613,22	4,50	12,3	9,1	1,6	12,5
t56_C	toetspunt t56	161156,34	384613,22	7,50	13,2	9,9	2,4	13,3
t57_A	toetspunt t57	161153,74	384588,79	1,50	5,7	2,4	-5,1	5,8
t58_A	toetspunt t58	161151,52	384566,77	1,50	5,6	2,3	-5,2	5,7
t59_A	toetspunt t59	161141,03	384566,98	7,50	4,6	1,2	-6,3	4,6
t59_B	toetspunt t59	161141,03	384566,98	10,50	4,8	1,4	-6,1	4,8
t59_C	toetspunt t59	161141,03	384566,98	13,50	5,8	2,4	-5,1	5,8
t59_D	toetspunt t59	161141,03	384566,98	16,50	6,3	2,9	-4,6	6,4
t60_A	toetspunt t60	161128,43	384568,32	7,50	5,0	1,6	-5,9	5,1
t60_B	toetspunt t60	161128,43	384568,32	10,50	5,6	2,2	-5,3	5,6
t60_C	toetspunt t60	161128,43	384568,32	13,50	6,9	3,5	-4,0	7,0
t60_D	toetspunt t60	161128,43	384568,32	16,50	7,5	4,1	-3,4	7,5
t61_A	toetspunt t61	161126,64	384570,49	7,50	12,4	9,1	1,6	12,5
t61_B	toetspunt t61	161126,64	384570,49	10,50	14,7	11,4	3,9	14,8
t61_C	toetspunt t61	161126,64	384570,49	13,50	15,4	12,1	4,6	15,5
t61_D	toetspunt t61	161126,64	384570,49	16,50	15,8	12,5	5,0	15,9
t62_A	toetspunt t62	161127,71	384580,27	7,50	13,9	10,6	3,1	14,0
t62_B	toetspunt t62	161127,71	384580,27	10,50	16,2	13,0	5,5	16,4
t62_C	toetspunt t62	161127,71	384580,27	13,50	16,9	13,6	6,1	17,0
t62_D	toetspunt t62	161127,71	384580,27	16,50	17,3	14,0	6,5	17,4
t63_A	toetspunt t63	161129,71	384599,14	7,50	13,3	10,0	2,6	13,4
t63_B	toetspunt t63	161129,71	384599,14	10,50	15,4	12,1	4,6	15,5
t63_C	toetspunt t63	161129,71	384599,14	13,50	16,0	12,7	5,2	16,1
t64_A	toetspunt t64	161132,24	384600,33	7,50	11,6	8,3	0,8	11,7
t64_B	toetspunt t64	161132,24	384600,33	10,50	13,9	10,6	3,1	14,0
t64_C	toetspunt t64	161132,24	384600,33	13,50	14,3	11,0	3,5	14,4
t65_A	toetspunt t65	161140,81	384601,97	7,50	11,2	7,9	0,4	11,3
t65_B	toetspunt t65	161140,81	384601,97	10,50	13,9	10,6	3,1	14,0
t65_C	toetspunt t65	161140,81	384601,97	13,50	15,0	11,6	4,2	15,1
t66_A	toetspunt t66	161136,47	384604,98	7,50	8,2	4,8	-2,7	8,3
t66_B	toetspunt t66	161136,47	384604,98	10,50	8,9	5,6	-1,9	9,0
t66_C	toetspunt t66	161136,47	384604,98	13,50	10,0	6,6	-0,9	10,1
t67_A	toetspunt t67	161122,27	384571,19	1,50	9,7	6,4	-1,1	9,8
t67_B	toetspunt t67	161122,27	384571,19	4,50	11,5	8,2	0,7	11,6
t68_A	toetspunt t68	161117,92	384575,03	1,50	6,6	3,3	-4,2	6,7
t68_B	toetspunt t68	161117,92	384575,03	4,50	8,3	4,9	-2,6	8,3
t69_A	toetspunt t69	161116,34	384577,86	1,50	17,0	13,8	6,3	17,2
t69_B	toetspunt t69	161116,34	384577,86	4,50	18,3	15,1	7,5	18,4
t70_A	toetspunt t70	161122,75	384597,09	1,50	18,8	15,5	8,0	18,9
t70_B	toetspunt t70	161122,75	384597,09	4,50	20,1	16,9	9,4	20,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verwerstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t71_A	toetspunt t71	161127,26	384605,95	7,50	8,4	5,1	-2,4	8,5
t71_B	toetspunt t71	161127,26	384605,95	10,50	8,7	5,3	-2,1	8,8
t71_C	toetspunt t71	161127,26	384605,95	13,50	9,2	5,8	-1,7	9,2
t71_D	toetspunt t71	161127,26	384605,95	16,50	9,5	6,1	-1,3	9,6

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	161033,32	384617,52	1,50	9,0	5,8	-1,7	9,1
t01_B	toetspunt t01	161033,32	384617,52	4,50	11,5	8,4	0,8	11,7
t01_C	toetspunt t01	161033,32	384617,52	7,50	13,6	10,5	2,9	13,8
t01_D	toetspunt t01	161033,32	384617,52	10,50	9,2	5,9	-1,6	9,3
t01_E	toetspunt t01	161033,32	384617,52	13,50	6,8	3,5	-4,0	6,9
t02_A	toetspunt t02	161011,69	384598,44	1,50	5,9	2,6	-4,9	6,0
t02_B	toetspunt t02	161011,69	384598,44	4,50	3,9	0,6	-6,9	4,0
t02_C	toetspunt t02	161011,69	384598,44	7,50	4,4	1,1	-6,5	4,5
t02_D	toetspunt t02	161011,69	384598,44	10,50	3,6	0,3	-7,2	3,7
t02_E	toetspunt t02	161011,69	384598,44	13,50	0,8	-2,5	-10,0	0,9
t03_A	toetspunt t03	161010,71	384593,21	1,50	5,2	2,0	-5,5	5,3
t03_B	toetspunt t03	161010,71	384593,21	4,50	4,2	0,9	-6,6	4,3
t03_C	toetspunt t03	161010,71	384593,21	7,50	4,9	1,7	-5,8	5,1
t03_D	toetspunt t03	161010,71	384593,21	10,50	5,9	2,7	-4,9	6,0
t03_E	toetspunt t03	161010,71	384593,21	13,50	1,0	-2,2	-9,7	1,2
t04_A	toetspunt t04	161019,04	384583,58	1,50	6,2	3,0	-4,5	6,4
t04_B	toetspunt t04	161019,04	384583,58	4,50	4,5	1,2	-6,3	4,6
t04_C	toetspunt t04	161019,04	384583,58	7,50	5,4	2,2	-5,3	5,6
t04_D	toetspunt t04	161019,04	384583,58	10,50	5,9	2,7	-4,8	6,1
t04_E	toetspunt t04	161019,04	384583,58	13,50	2,7	-0,6	-8,1	2,8
t05_A	toetspunt t05	161024,15	384584,26	1,50	12,2	9,0	1,5	12,3
t05_B	toetspunt t05	161024,15	384584,26	4,50	13,7	10,5	3,0	13,8
t05_C	toetspunt t05	161024,15	384584,26	7,50	13,5	10,3	2,8	13,6
t05_D	toetspunt t05	161024,15	384584,26	10,50	14,0	10,8	3,3	14,2
t05_E	toetspunt t05	161024,15	384584,26	13,50	14,7	11,4	3,9	14,8
t06_A	toetspunt t06	161046,09	384603,65	1,50	12,5	9,3	1,8	12,6
t06_B	toetspunt t06	161046,09	384603,65	4,50	17,4	14,2	6,7	17,5
t06_C	toetspunt t06	161046,09	384603,65	7,50	22,5	19,3	11,8	22,7
t06_D	toetspunt t06	161046,09	384603,65	10,50	23,3	20,2	12,7	23,5
t06_E	toetspunt t06	161046,09	384603,65	13,50	23,5	20,4	12,9	23,7
t07_A	toetspunt t07	161045,45	384609,51	4,50	19,5	16,2	8,7	19,6
t07_B	toetspunt t07	161045,45	384609,51	7,50	25,1	22,0	14,5	25,3
t07_C	toetspunt t07	161045,45	384609,51	10,50	25,6	22,5	15,0	25,8
t07_D	toetspunt t07	161045,45	384609,51	13,50	26,0	22,8	15,3	26,2
t08_A	toetspunt t08	161038,64	384617,36	10,50	24,3	21,1	13,6	24,4
t08_B	toetspunt t08	161038,64	384617,36	13,50	25,7	22,6	15,1	25,9
t09_A	toetspunt t09	161020,39	384576,90	1,50	7,1	3,9	-3,7	7,2
t10_A	toetspunt t10	161023,77	384574,73	4,50	5,5	2,3	-5,3	5,6
t10_B	toetspunt t10	161023,77	384574,73	7,50	6,4	3,2	-4,3	6,6
t10_C	toetspunt t10	161023,77	384574,73	10,50	7,1	3,8	-3,7	7,2
t10_D	toetspunt t10	161023,77	384574,73	13,50	5,5	2,3	-5,2	5,7
t10_E	toetspunt t10	161023,77	384574,73	16,50	7,5	4,2	-3,3	7,6
t11_A	toetspunt t11	161034,81	384584,61	1,50	8,8	5,6	-1,9	9,0
t11_B	toetspunt t11	161034,81	384584,61	4,50	12,1	8,9	1,4	12,2
t11_C	toetspunt t11	161034,81	384584,61	7,50	14,1	10,9	3,4	14,2
t11_D	toetspunt t11	161034,81	384584,61	10,50	15,7	12,5	5,0	15,9
t11_E	toetspunt t11	161034,81	384584,61	13,50	17,1	14,0	6,4	17,3
t11_F	toetspunt t11	161034,81	384584,61	16,50	17,8	14,6	7,1	18,0
t12_A	toetspunt t12	161041,20	384582,99	1,50	12,5	9,3	1,8	12,6
t12_B	toetspunt t12	161041,20	384582,99	4,50	15,3	12,1	4,6	15,5
t12_C	toetspunt t12	161041,20	384582,99	7,50	17,0	13,8	6,3	17,1
t12_D	toetspunt t12	161041,20	384582,99	10,50	18,5	15,2	7,7	18,6
t12_E	toetspunt t12	161041,20	384582,99	13,50	20,0	16,8	9,3	20,1
t12_F	toetspunt t12	161041,20	384582,99	16,50	20,8	17,6	10,1	21,0
t13_A	toetspunt t13	161056,99	384563,61	7,50	19,9	16,7	9,2	20,1
t13_B	toetspunt t13	161056,99	384563,61	10,50	24,6	21,5	14,0	24,8
t13_C	toetspunt t13	161056,99	384563,61	13,50	27,0	23,8	16,3	27,1
t13_D	toetspunt t13	161056,99	384563,61	16,50	27,8	24,6	17,1	28,0
t14_A	toetspunt t14	161071,04	384544,33	7,50	24,9	21,7	14,2	25,0
t14_B	toetspunt t14	161071,04	384544,33	10,50	30,8	27,7	20,1	31,0
t14_C	toetspunt t14	161071,04	384544,33	13,50	33,3	30,2	22,6	33,5
t14_D	toetspunt t14	161071,04	384544,33	16,50	33,8	30,7	23,2	34,0
t15_A	toetspunt t15	161071,27	384537,83	7,50	22,6	19,3	11,8	22,7
t15_B	toetspunt t15	161071,27	384537,83	10,50	28,0	24,9	17,4	28,2
t15_C	toetspunt t15	161071,27	384537,83	13,50	30,5	27,3	19,8	30,7
t15_D	toetspunt t15	161071,27	384537,83	16,50	31,2	28,1	20,6	31,4
t16_A	toetspunt t16	161058,66	384528,80	7,50	18,8	15,6	8,1	19,0
t16_B	toetspunt t16	161058,66	384528,80	10,50	22,6	19,5	11,9	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t16_C	toetspunt t16	161058,66	384528,80	13,50	25,4	22,3	14,8	25,6
t16_D	toetspunt t16	161058,66	384528,80	16,50	27,0	23,9	16,4	27,2
t17_A	toetspunt t17	161051,68	384530,25	1,50	8,5	5,3	-2,2	8,6
t17_B	toetspunt t17	161051,68	384530,25	4,50	7,7	4,5	-3,0	7,9
t17_C	toetspunt t17	161051,68	384530,25	7,50	8,9	5,6	-1,9	9,0
t17_D	toetspunt t17	161051,68	384530,25	10,50	10,5	7,3	-0,2	10,7
t17_E	toetspunt t17	161051,68	384530,25	13,50	8,8	5,6	-1,9	9,0
t17_F	toetspunt t17	161051,68	384530,25	16,50	9,5	6,4	-1,1	9,7
t18_A	toetspunt t18	161037,28	384549,98	1,50	7,1	3,9	-3,6	7,3
t18_B	toetspunt t18	161037,28	384549,98	4,50	6,3	3,0	-4,5	6,4
t18_C	toetspunt t18	161037,28	384549,98	7,50	7,3	4,1	-3,4	7,4
t18_D	toetspunt t18	161037,28	384549,98	10,50	9,0	5,8	-1,7	9,2
t18_E	toetspunt t18	161037,28	384549,98	13,50	7,3	4,1	-3,4	7,4
t18_F	toetspunt t18	161037,28	384549,98	16,50	8,1	4,9	-2,6	8,3
t19_A	toetspunt t19	161021,93	384570,99	1,50	6,9	3,7	-3,8	7,1
t19_B	toetspunt t19	161021,93	384570,99	4,50	6,1	2,8	-4,7	6,2
t19_C	toetspunt t19	161021,93	384570,99	7,50	7,3	4,1	-3,4	7,4
t19_D	toetspunt t19	161021,93	384570,99	10,50	8,2	5,0	-2,5	8,4
t19_E	toetspunt t19	161021,93	384570,99	13,50	6,1	2,9	-4,6	6,3
t19_F	toetspunt t19	161021,93	384570,99	16,50	6,8	3,7	-3,8	7,0
t20_A	toetspunt t20	161052,14	384573,57	1,50	10,4	7,2	-0,3	10,6
t20_B	toetspunt t20	161052,14	384573,57	4,50	12,0	8,7	1,2	12,1
t21_A	toetspunt t21	161054,92	384578,69	1,50	11,6	8,4	0,9	11,8
t21_B	toetspunt t21	161054,92	384578,69	4,50	13,4	10,2	2,7	13,6
t21_C	toetspunt t21	161054,92	384578,69	7,50	14,6	11,4	3,9	14,7
t21_D	toetspunt t21	161054,92	384578,69	10,50	16,1	12,9	5,4	16,2
t21_E	toetspunt t21	161054,92	384578,69	13,50	16,6	13,5	6,0	16,8
t21_F	toetspunt t21	161054,92	384578,69	16,50	16,1	12,9	5,4	16,3
t22_A	toetspunt t22	161065,48	384597,76	1,50	18,8	15,6	8,1	19,0
t22_B	toetspunt t22	161065,48	384597,76	4,50	20,7	17,6	10,1	20,9
t22_C	toetspunt t22	161065,48	384597,76	7,50	17,8	14,7	7,1	18,0
t22_D	toetspunt t22	161065,48	384597,76	10,50	19,6	16,4	8,9	19,8
t22_E	toetspunt t22	161065,48	384597,76	13,50	17,7	14,5	7,0	17,8
t22_F	toetspunt t22	161065,48	384597,76	16,50	17,6	14,4	6,9	17,7
t23_A	toetspunt t23	161071,79	384599,63	1,50	29,6	26,5	19,0	29,8
t23_B	toetspunt t23	161071,79	384599,63	4,50	31,4	28,3	20,7	31,6
t23_C	toetspunt t23	161071,79	384599,63	7,50	31,3	28,2	20,7	31,5
t23_D	toetspunt t23	161071,79	384599,63	10,50	31,5	28,4	20,9	31,7
t23_E	toetspunt t23	161071,79	384599,63	13,50	31,5	28,4	20,9	31,7
t23_F	toetspunt t23	161071,79	384599,63	16,50	31,6	28,5	21,0	31,8
t24_A	toetspunt t24	161089,17	384590,00	1,50	35,2	32,1	24,6	35,4
t24_B	toetspunt t24	161089,17	384590,00	4,50	36,0	32,8	25,3	36,2
t24_C	toetspunt t24	161089,17	384590,00	7,50	35,8	32,7	25,2	36,0
t24_D	toetspunt t24	161089,17	384590,00	10,50	36,0	32,8	25,3	36,2
t24_E	toetspunt t24	161089,17	384590,00	13,50	35,9	32,8	25,3	36,1
t24_F	toetspunt t24	161089,17	384590,00	16,50	35,8	32,6	25,1	35,9
t25_A	toetspunt t25	161090,44	384584,25	7,50	31,0	27,8	20,3	31,1
t25_B	toetspunt t25	161090,44	384584,25	10,50	37,5	34,3	26,8	37,6
t25_C	toetspunt t25	161090,44	384584,25	13,50	38,9	35,7	28,2	39,1
t25_D	toetspunt t25	161090,44	384584,25	16,50	39,1	35,9	28,4	39,2
t26_A	toetspunt t26	161080,70	384565,91	7,50	30,5	27,3	19,8	30,7
t26_B	toetspunt t26	161080,70	384565,91	10,50	36,9	33,8	26,3	37,1
t26_C	toetspunt t26	161080,70	384565,91	13,50	38,6	35,5	27,9	38,8
t26_D	toetspunt t26	161080,70	384565,91	16,50	38,5	35,3	27,8	38,6
t27_A	toetspunt t27	161073,83	384564,04	7,50	24,6	21,4	13,9	24,8
t27_B	toetspunt t27	161073,83	384564,04	10,50	30,9	27,7	20,2	31,0
t27_C	toetspunt t27	161073,83	384564,04	13,50	32,5	29,4	21,9	32,7
t27_D	toetspunt t27	161073,83	384564,04	16,50	33,0	29,9	22,3	33,2
t28_A	toetspunt t28	161058,48	384572,34	7,50	17,3	14,0	6,5	17,4
t28_B	toetspunt t28	161058,48	384572,34	10,50	20,5	17,3	9,8	20,6
t28_C	toetspunt t28	161058,48	384572,34	13,50	22,7	19,5	12,0	22,9
t28_D	toetspunt t28	161058,48	384572,34	16,50	24,5	21,3	13,8	24,6
t29_A	toetspunt t29	161096,39	384586,10	1,50	38,5	35,4	27,8	38,7
t29_B	toetspunt t29	161096,39	384586,10	4,50	38,9	35,8	28,3	39,1
t30_A	toetspunt t30	161097,62	384580,14	1,50	43,5	40,4	32,9	43,7
t30_B	toetspunt t30	161097,62	384580,14	4,50	43,6	40,5	33,0	43,8
t31_A	toetspunt t31	161085,71	384558,63	1,50	42,7	39,5	32,0	42,9
t31_B	toetspunt t31	161085,71	384558,63	4,50	43,0	39,8	32,3	43,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t32_A	toetspunt t32	161087,31	384545,70	1,50	43,8	40,6	33,1	43,9
t32_B	toetspunt t32	161087,31	384545,70	4,50	43,8	40,7	33,2	44,0
t33_A	toetspunt t33	161097,16	384530,43	1,50	46,3	43,2	35,6	46,5
t33_B	toetspunt t33	161097,16	384530,43	4,50	45,7	42,6	35,1	45,9
t33_C	toetspunt t33	161097,16	384530,43	7,50	44,6	41,5	34,0	44,8
t33_D	toetspunt t33	161097,16	384530,43	10,50	43,5	40,4	32,8	43,7
t33_E	toetspunt t33	161097,16	384530,43	13,50	42,1	38,9	31,4	42,3
t33_F	toetspunt t33	161097,16	384530,43	16,50	41,2	38,0	30,5	41,3
t34_A	toetspunt t34	161101,67	384515,48	10,50	26,9	23,6	16,1	27,0
t34_B	toetspunt t34	161101,67	384515,48	13,50	33,7	30,6	23,1	33,9
t34_C	toetspunt t34	161101,67	384515,48	16,50	35,0	31,8	24,3	35,1
t35_A	toetspunt t35	161103,59	384506,67	10,50	26,6	23,4	15,9	26,8
t35_B	toetspunt t35	161103,59	384506,67	13,50	31,5	28,3	20,8	31,7
t35_C	toetspunt t35	161103,59	384506,67	16,50	34,3	31,2	23,7	34,5
t36_A	toetspunt t36	161117,22	384485,15	10,50	28,6	25,4	17,9	28,8
t36_B	toetspunt t36	161117,22	384485,15	13,50	33,8	30,6	23,1	34,0
t36_C	toetspunt t36	161117,22	384485,15	16,50	36,2	33,1	25,6	36,4
t37_A	toetspunt t37	161115,90	384478,79	7,50	24,7	21,4	13,9	24,8
t37_B	toetspunt t37	161115,90	384478,79	10,50	29,4	26,3	18,7	29,6
t37_C	toetspunt t37	161115,90	384478,79	13,50	31,7	28,6	21,0	31,9
t37_D	toetspunt t37	161115,90	384478,79	16,50	32,1	29,0	21,5	32,3
t38_A	toetspunt t38	161101,23	384469,24	7,50	25,5	22,4	14,8	25,7
t38_B	toetspunt t38	161101,23	384469,24	10,50	29,3	26,2	18,7	29,5
t38_C	toetspunt t38	161101,23	384469,24	13,50	29,5	26,3	18,8	29,7
t38_D	toetspunt t38	161101,23	384469,24	16,50	29,3	26,2	18,7	29,5
t39_A	toetspunt t39	161093,81	384469,85	1,50	12,2	8,9	1,4	12,3
t39_B	toetspunt t39	161093,81	384469,85	4,50	13,0	9,7	2,2	13,1
t39_C	toetspunt t39	161093,81	384469,85	7,50	16,8	13,6	6,1	16,9
t39_D	toetspunt t39	161093,81	384469,85	10,50	19,8	16,7	9,2	20,0
t39_E	toetspunt t39	161093,81	384469,85	13,50	13,9	10,7	3,2	14,0
t39_F	toetspunt t39	161093,81	384469,85	16,50	15,0	11,8	4,3	15,2
t40_A	toetspunt t40	161078,59	384492,49	1,50	10,4	7,2	-0,3	10,6
t40_B	toetspunt t40	161078,59	384492,49	4,50	9,9	6,6	-0,9	10,0
t40_C	toetspunt t40	161078,59	384492,49	7,50	12,5	9,3	1,8	12,6
t40_D	toetspunt t40	161078,59	384492,49	10,50	14,7	11,5	4,0	14,9
t40_E	toetspunt t40	161078,59	384492,49	13,50	13,6	10,4	2,9	13,8
t40_F	toetspunt t40	161078,59	384492,49	16,50	11,9	8,7	1,2	12,0
t41_A	toetspunt t41	161079,89	384498,02	7,50	11,4	8,2	0,7	11,5
t41_B	toetspunt t41	161079,89	384498,02	10,50	12,1	8,9	1,4	12,2
t41_C	toetspunt t41	161079,89	384498,02	13,50	12,4	9,1	1,6	12,5
t41_D	toetspunt t41	161079,89	384498,02	16,50	13,6	10,4	2,9	13,8
t42_A	toetspunt t42	161068,70	384523,46	7,50	9,6	6,3	-1,2	9,7
t42_B	toetspunt t42	161068,70	384523,46	10,50	11,1	7,8	0,3	11,2
t42_C	toetspunt t42	161068,70	384523,46	13,50	10,2	7,0	-0,5	10,4
t42_D	toetspunt t42	161068,70	384523,46	16,50	7,9	4,7	-2,8	8,1
t43_A	toetspunt t43	161069,18	384529,00	7,50	22,5	19,2	11,7	22,6
t43_B	toetspunt t43	161069,18	384529,00	10,50	27,9	24,8	17,3	28,1
t43_C	toetspunt t43	161069,18	384529,00	13,50	30,2	27,1	19,6	30,4
t43_D	toetspunt t43	161069,18	384529,00	16,50	31,0	27,8	20,3	31,2
t44_A	toetspunt t44	161085,29	384539,13	7,50	30,2	27,0	19,5	30,3
t44_B	toetspunt t44	161085,29	384539,13	10,50	36,6	33,5	26,0	36,8
t44_C	toetspunt t44	161085,29	384539,13	13,50	36,5	33,4	25,8	36,7
t44_D	toetspunt t44	161085,29	384539,13	16,50	35,9	32,8	25,2	36,1
t45_A	toetspunt t45	161109,76	384510,98	1,50	46,5	43,4	35,8	46,7
t45_B	toetspunt t45	161109,76	384510,98	4,50	45,9	42,8	35,2	46,1
t45_C	toetspunt t45	161109,76	384510,98	7,50	44,9	41,7	34,2	45,0
t46_A	toetspunt t46	161123,99	384489,04	1,50	46,3	43,2	35,6	46,5
t46_B	toetspunt t46	161123,99	384489,04	4,50	45,7	42,5	35,0	45,9
t46_C	toetspunt t46	161123,99	384489,04	7,50	44,6	41,4	33,9	44,8
t47_A	toetspunt t47	161112,06	384472,68	4,50	28,4	25,3	17,8	28,6
t48_A	toetspunt t48	161125,55	384615,88	1,50	45,7	42,5	35,0	45,9
t48_B	toetspunt t48	161125,55	384615,88	4,50	45,2	42,1	34,5	45,4
t48_C	toetspunt t48	161125,55	384615,88	7,50	44,1	41,0	33,5	44,3
t48_D	toetspunt t48	161125,55	384615,88	10,50	42,4	39,3	31,8	42,6
t48_E	toetspunt t48	161125,55	384615,88	13,50	41,5	38,3	30,8	41,6
t48_F	toetspunt t48	161125,55	384615,88	16,50	40,5	37,3	29,8	40,7
t49_A	toetspunt t49	161130,36	384620,15	1,50	40,2	37,1	29,6	40,4
t49_B	toetspunt t49	161130,36	384620,15	4,50	40,3	37,1	29,6	40,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t49_C	toetspunt t49	161130,36	384620,15	7,50	39,7	36,6	29,1	39,9
t49_D	toetspunt t49	161130,36	384620,15	10,50	38,2	35,0	27,5	38,4
t49_E	toetspunt t49	161130,36	384620,15	13,50	37,4	34,3	26,7	37,6
t49_F	toetspunt t49	161130,36	384620,15	16,50	36,7	33,5	26,0	36,9
t50_A	toetspunt t50	161143,06	384618,98	1,50	34,5	31,3	23,8	34,7
t50_B	toetspunt t50	161143,06	384618,98	4,50	35,6	32,4	24,9	35,7
t50_C	toetspunt t50	161143,06	384618,98	7,50	35,5	32,4	24,9	35,7
t50_D	toetspunt t50	161143,06	384618,98	10,50	35,4	32,3	24,7	35,6
t50_E	toetspunt t50	161143,06	384618,98	13,50	34,8	31,6	24,1	34,9
t51_A	toetspunt t51	161148,68	384613,52	10,50	18,3	15,2	7,6	18,5
t51_B	toetspunt t51	161148,68	384613,52	13,50	17,7	14,6	7,1	17,9
t52_A	toetspunt t52	161146,94	384597,17	4,50	16,6	13,4	5,9	16,8
t52_B	toetspunt t52	161146,94	384597,17	7,50	20,5	17,4	9,9	20,7
t52_C	toetspunt t52	161146,94	384597,17	10,50	21,6	18,5	11,0	21,8
t52_D	toetspunt t52	161146,94	384597,17	13,50	18,2	15,0	7,5	18,3
t53_A	toetspunt t53	161145,51	384583,58	4,50	17,1	13,9	6,4	17,2
t53_B	toetspunt t53	161145,51	384583,58	7,50	20,7	17,5	10,0	20,9
t53_C	toetspunt t53	161145,51	384583,58	10,50	22,6	19,5	12,0	22,8
t53_D	toetspunt t53	161145,51	384583,58	13,50	19,8	16,7	9,2	20,0
t54_A	toetspunt t54	161143,98	384569,02	4,50	17,2	14,0	6,5	17,4
t54_B	toetspunt t54	161143,98	384569,02	7,50	21,0	17,9	10,3	21,2
t54_C	toetspunt t54	161143,98	384569,02	10,50	22,8	19,6	12,1	22,9
t54_D	toetspunt t54	161143,98	384569,02	13,50	21,7	18,6	11,1	21,9
t54_E	toetspunt t54	161143,98	384569,02	16,50	22,0	18,9	11,4	22,2
t55_A	toetspunt t55	161153,87	384618,01	1,50	31,1	28,0	20,5	31,3
t55_B	toetspunt t55	161153,87	384618,01	4,50	32,9	29,8	22,3	33,1
t55_C	toetspunt t55	161153,87	384618,01	7,50	33,1	30,0	22,5	33,3
t56_A	toetspunt t56	161156,34	384613,22	1,50	18,1	15,0	7,5	18,3
t56_B	toetspunt t56	161156,34	384613,22	4,50	19,6	16,5	9,0	19,8
t56_C	toetspunt t56	161156,34	384613,22	7,50	20,7	17,6	10,1	20,9
t57_A	toetspunt t57	161153,74	384588,79	1,50	13,9	10,7	3,2	14,0
t58_A	toetspunt t58	161151,52	384566,77	1,50	15,7	12,5	5,0	15,9
t59_A	toetspunt t59	161141,03	384566,98	7,50	29,1	25,9	18,4	29,2
t59_B	toetspunt t59	161141,03	384566,98	10,50	31,1	28,0	20,5	31,3
t59_C	toetspunt t59	161141,03	384566,98	13,50	32,1	28,9	21,4	32,3
t59_D	toetspunt t59	161141,03	384566,98	16,50	32,4	29,3	21,7	32,6
t60_A	toetspunt t60	161128,43	384568,32	7,50	31,5	28,4	20,8	31,7
t60_B	toetspunt t60	161128,43	384568,32	10,50	33,8	30,7	23,2	34,0
t60_C	toetspunt t60	161128,43	384568,32	13,50	34,9	31,7	24,2	35,1
t60_D	toetspunt t60	161128,43	384568,32	16,50	35,1	32,0	24,5	35,3
t61_A	toetspunt t61	161126,64	384570,49	7,50	31,8	28,6	21,1	31,9
t61_B	toetspunt t61	161126,64	384570,49	10,50	36,5	33,3	25,8	36,6
t61_C	toetspunt t61	161126,64	384570,49	13,50	36,9	33,8	26,3	37,1
t61_D	toetspunt t61	161126,64	384570,49	16,50	37,2	34,1	26,6	37,4
t62_A	toetspunt t62	161127,71	384580,27	7,50	29,2	26,0	18,5	29,4
t62_B	toetspunt t62	161127,71	384580,27	10,50	34,4	31,3	23,8	34,6
t62_C	toetspunt t62	161127,71	384580,27	13,50	35,9	32,7	25,2	36,0
t62_D	toetspunt t62	161127,71	384580,27	16,50	37,3	34,1	26,6	37,4
t63_A	toetspunt t63	161129,71	384599,14	7,50	29,0	25,8	18,3	29,2
t63_B	toetspunt t63	161129,71	384599,14	10,50	34,3	31,1	23,6	34,5
t63_C	toetspunt t63	161129,71	384599,14	13,50	37,9	34,8	27,3	38,1
t64_A	toetspunt t64	161132,24	384600,33	7,50	23,5	20,3	12,8	23,6
t64_B	toetspunt t64	161132,24	384600,33	10,50	27,7	24,6	17,0	27,9
t64_C	toetspunt t64	161132,24	384600,33	13,50	31,7	28,6	21,1	31,9
t65_A	toetspunt t65	161140,81	384601,97	7,50	19,7	16,5	9,0	19,9
t65_B	toetspunt t65	161140,81	384601,97	10,50	21,8	18,6	11,1	22,0
t65_C	toetspunt t65	161140,81	384601,97	13,50	22,3	19,1	11,6	22,5
t66_A	toetspunt t66	161136,47	384604,98	7,50	22,1	18,9	11,4	22,2
t66_B	toetspunt t66	161136,47	384604,98	10,50	26,1	22,9	15,4	26,2
t66_C	toetspunt t66	161136,47	384604,98	13,50	27,0	23,8	16,3	27,2
t67_A	toetspunt t67	161122,27	384571,19	1,50	37,8	34,6	27,1	37,9
t67_B	toetspunt t67	161122,27	384571,19	4,50	38,4	35,2	27,7	38,5
t68_A	toetspunt t68	161117,92	384575,03	1,50	39,1	36,0	28,4	39,3
t68_B	toetspunt t68	161117,92	384575,03	4,50	39,5	36,4	28,9	39,7
t69_A	toetspunt t69	161116,34	384577,86	1,50	44,0	40,8	33,3	44,2
t69_B	toetspunt t69	161116,34	384577,86	4,50	43,9	40,8	33,3	44,1
t70_A	toetspunt t70	161122,75	384597,09	1,50	44,8	41,6	34,1	45,0
t70_B	toetspunt t70	161122,75	384597,09	4,50	44,6	41,4	33,9	44,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Visserstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t71_A	toetspunt t71	161127,26	384605,95	7,50	29,5	26,3	18,8	29,6
t71_B	toetspunt t71	161127,26	384605,95	10,50	37,6	34,5	26,9	37,8
t71_C	toetspunt t71	161127,26	384605,95	13,50	37,4	34,3	26,8	37,6
t71_D	toetspunt t71	161127,26	384605,95	16,50	36,9	33,7	26,2	37,0

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t01_A	toetspunt t01	161033,32	384617,52	1,50	50,4	47,2	39,8	50,6
t01_B	toetspunt t01	161033,32	384617,52	4,50	50,2	47,0	39,6	50,4
t01_C	toetspunt t01	161033,32	384617,52	7,50	49,7	46,6	39,4	50,0
t01_D	toetspunt t01	161033,32	384617,52	10,50	49,5	46,5	39,7	49,9
t01_E	toetspunt t01	161033,32	384617,52	13,50	49,6	46,7	40,2	50,2
t02_A	toetspunt t02	161011,69	384598,44	1,50	50,4	47,2	39,8	50,6
t02_B	toetspunt t02	161011,69	384598,44	4,50	50,2	47,0	39,7	50,4
t02_C	toetspunt t02	161011,69	384598,44	7,50	49,6	46,5	39,2	49,9
t02_D	toetspunt t02	161011,69	384598,44	10,50	48,6	45,6	38,6	49,0
t02_E	toetspunt t02	161011,69	384598,44	13,50	48,6	45,6	38,9	49,1
t03_A	toetspunt t03	161010,71	384593,21	1,50	45,3	42,1	34,8	45,5
t03_B	toetspunt t03	161010,71	384593,21	4,50	45,4	42,3	35,0	45,7
t03_C	toetspunt t03	161010,71	384593,21	7,50	45,1	42,0	34,8	45,4
t03_D	toetspunt t03	161010,71	384593,21	10,50	44,1	41,0	33,8	44,4
t03_E	toetspunt t03	161010,71	384593,21	13,50	43,5	40,4	33,5	43,9
t04_A	toetspunt t04	161019,04	384583,58	1,50	41,1	38,0	31,1	41,5
t04_B	toetspunt t04	161019,04	384583,58	4,50	42,2	39,1	32,1	42,5
t04_C	toetspunt t04	161019,04	384583,58	7,50	41,8	38,8	31,9	42,3
t04_D	toetspunt t04	161019,04	384583,58	10,50	41,8	38,8	31,8	42,2
t04_E	toetspunt t04	161019,04	384583,58	13,50	41,5	38,4	31,4	41,9
t05_A	toetspunt t05	161024,15	384584,26	1,50	35,1	32,5	26,4	36,0
t05_B	toetspunt t05	161024,15	384584,26	4,50	35,7	33,0	26,8	36,5
t05_C	toetspunt t05	161024,15	384584,26	7,50	37,1	34,4	28,1	37,9
t05_D	toetspunt t05	161024,15	384584,26	10,50	38,8	36,2	30,0	39,7
t05_E	toetspunt t05	161024,15	384584,26	13,50	40,6	38,0	31,9	41,5
t06_A	toetspunt t06	161046,09	384603,65	1,50	33,6	31,0	24,8	34,5
t06_B	toetspunt t06	161046,09	384603,65	4,50	35,4	32,7	26,6	36,3
t06_C	toetspunt t06	161046,09	384603,65	7,50	37,9	35,2	28,9	38,7
t06_D	toetspunt t06	161046,09	384603,65	10,50	39,7	37,1	30,8	40,6
t06_E	toetspunt t06	161046,09	384603,65	13,50	40,6	38,0	31,8	41,5
t07_A	toetspunt t07	161045,45	384609,51	4,50	38,9	36,2	30,1	39,8
t07_B	toetspunt t07	161045,45	384609,51	7,50	41,2	38,5	32,3	42,0
t07_C	toetspunt t07	161045,45	384609,51	10,50	44,5	41,9	35,8	45,4
t07_D	toetspunt t07	161045,45	384609,51	13,50	47,0	44,4	38,4	48,0
t08_A	toetspunt t08	161038,64	384617,36	10,50	45,7	43,1	36,9	46,6
t08_B	toetspunt t08	161038,64	384617,36	13,50	48,2	45,5	39,3	49,0
t09_A	toetspunt t09	161020,39	384576,90	1,50	40,5	37,5	30,6	40,9
t10_A	toetspunt t10	161023,77	384574,73	4,50	36,9	34,0	27,8	37,6
t10_B	toetspunt t10	161023,77	384574,73	7,50	40,4	37,4	30,7	40,9
t10_C	toetspunt t10	161023,77	384574,73	10,50	40,3	37,3	30,5	40,7
t10_D	toetspunt t10	161023,77	384574,73	13,50	40,1	37,1	30,3	40,5
t10_E	toetspunt t10	161023,77	384574,73	16,50	41,2	38,3	31,7	41,8
t11_A	toetspunt t11	161034,81	384584,61	1,50	34,6	32,0	25,9	35,5
t11_B	toetspunt t11	161034,81	384584,61	4,50	36,3	33,7	27,6	37,2
t11_C	toetspunt t11	161034,81	384584,61	7,50	38,7	36,1	30,0	39,6
t11_D	toetspunt t11	161034,81	384584,61	10,50	40,9	38,2	32,2	41,8
t11_E	toetspunt t11	161034,81	384584,61	13,50	39,5	36,9	30,6	40,3
t11_F	toetspunt t11	161034,81	384584,61	16,50	42,0	39,4	33,3	43,0
t12_A	toetspunt t12	161041,20	384582,99	1,50	35,6	33,0	26,9	36,5
t12_B	toetspunt t12	161041,20	384582,99	4,50	37,3	34,7	28,6	38,2
t12_C	toetspunt t12	161041,20	384582,99	7,50	39,3	36,6	30,6	40,2
t12_D	toetspunt t12	161041,20	384582,99	10,50	41,7	39,1	33,1	42,7
t12_E	toetspunt t12	161041,20	384582,99	13,50	43,6	41,0	35,0	44,6
t12_F	toetspunt t12	161041,20	384582,99	16,50	45,3	42,7	36,8	46,3
t13_A	toetspunt t13	161056,99	384563,61	7,50	33,3	30,6	24,2	34,1
t13_B	toetspunt t13	161056,99	384563,61	10,50	34,3	31,6	25,0	35,0
t13_C	toetspunt t13	161056,99	384563,61	13,50	35,8	33,0	26,3	36,4
t13_D	toetspunt t13	161056,99	384563,61	16,50	37,7	35,0	28,4	38,4
t14_A	toetspunt t14	161071,04	384544,33	7,50	37,7	35,0	28,8	38,6
t14_B	toetspunt t14	161071,04	384544,33	10,50	40,2	37,4	30,9	40,8
t14_C	toetspunt t14	161071,04	384544,33	13,50	42,1	39,3	32,8	42,8
t14_D	toetspunt t14	161071,04	384544,33	16,50	43,2	40,4	33,9	43,9
t15_A	toetspunt t15	161071,27	384537,83	7,50	36,1	33,4	27,2	36,9
t15_B	toetspunt t15	161071,27	384537,83	10,50	38,3	35,5	29,1	39,0
t15_C	toetspunt t15	161071,27	384537,83	13,50	39,9	37,2	30,7	40,6
t15_D	toetspunt t15	161071,27	384537,83	16,50	41,0	38,3	31,8	41,7
t16_A	toetspunt t16	161058,66	384528,80	7,50	34,1	31,4	25,0	34,9
t16_B	toetspunt t16	161058,66	384528,80	10,50	35,5	32,9	26,3	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t16_C	toetspunt t16	161058,66	384528,80	13,50	36,9	34,2	27,5	37,6	
t16_D	toetspunt t16	161058,66	384528,80	16,50	38,0	35,2	28,6	38,6	
t17_A	toetspunt t17	161051,68	384530,25	1,50	33,7	31,1	24,9	34,6	
t17_B	toetspunt t17	161051,68	384530,25	4,50	34,1	31,4	25,2	34,9	
t17_C	toetspunt t17	161051,68	384530,25	7,50	35,2	32,6	26,4	36,1	
t17_D	toetspunt t17	161051,68	384530,25	10,50	34,7	32,0	25,6	35,5	
t17_E	toetspunt t17	161051,68	384530,25	13,50	35,8	33,2	26,8	36,6	
t17_F	toetspunt t17	161051,68	384530,25	16,50	35,3	32,6	26,4	36,1	
t18_A	toetspunt t18	161037,28	384549,98	1,50	34,8	32,1	25,9	35,6	
t18_B	toetspunt t18	161037,28	384549,98	4,50	35,7	32,9	26,7	36,4	
t18_C	toetspunt t18	161037,28	384549,98	7,50	36,9	34,1	27,9	37,7	
t18_D	toetspunt t18	161037,28	384549,98	10,50	36,5	33,7	27,3	37,2	
t18_E	toetspunt t18	161037,28	384549,98	13,50	37,4	34,7	28,3	38,2	
t18_F	toetspunt t18	161037,28	384549,98	16,50	36,4	33,6	27,3	37,2	
t19_A	toetspunt t19	161021,93	384570,99	1,50	37,7	34,8	28,3	38,3	
t19_B	toetspunt t19	161021,93	384570,99	4,50	38,9	35,9	29,1	39,4	
t19_C	toetspunt t19	161021,93	384570,99	7,50	39,3	36,4	29,7	39,8	
t19_D	toetspunt t19	161021,93	384570,99	10,50	39,1	36,1	29,5	39,6	
t19_E	toetspunt t19	161021,93	384570,99	13,50	38,7	35,7	28,8	39,1	
t19_F	toetspunt t19	161021,93	384570,99	16,50	39,7	36,8	30,2	40,3	
t20_A	toetspunt t20	161052,14	384573,57	1,50	35,1	32,5	26,5	36,0	
t20_B	toetspunt t20	161052,14	384573,57	4,50	36,0	33,3	27,3	36,9	
t21_A	toetspunt t21	161054,92	384578,69	1,50	35,2	32,5	26,5	36,1	
t21_B	toetspunt t21	161054,92	384578,69	4,50	36,2	33,5	27,5	37,1	
t21_C	toetspunt t21	161054,92	384578,69	7,50	38,1	35,5	29,4	39,0	
t21_D	toetspunt t21	161054,92	384578,69	10,50	41,4	38,8	32,7	42,3	
t21_E	toetspunt t21	161054,92	384578,69	13,50	44,9	42,3	36,4	45,9	
t21_F	toetspunt t21	161054,92	384578,69	16,50	46,1	43,5	37,6	47,1	
t22_A	toetspunt t22	161065,48	384597,76	1,50	36,2	33,5	27,4	37,1	
t22_B	toetspunt t22	161065,48	384597,76	4,50	37,6	34,9	28,7	38,4	
t22_C	toetspunt t22	161065,48	384597,76	7,50	39,2	36,6	30,5	40,1	
t22_D	toetspunt t22	161065,48	384597,76	10,50	43,2	40,5	34,5	44,1	
t22_E	toetspunt t22	161065,48	384597,76	13,50	46,1	43,4	37,6	47,1	
t22_F	toetspunt t22	161065,48	384597,76	16,50	46,9	44,3	38,5	47,9	
t23_A	toetspunt t23	161071,79	384599,63	1,50	39,6	36,9	30,4	40,3	
t23_B	toetspunt t23	161071,79	384599,63	4,50	41,6	38,8	32,3	42,3	
t23_C	toetspunt t23	161071,79	384599,63	7,50	42,8	40,0	33,6	43,5	
t23_D	toetspunt t23	161071,79	384599,63	10,50	45,4	42,7	36,4	46,2	
t23_E	toetspunt t23	161071,79	384599,63	13,50	47,3	44,6	38,6	48,2	
t23_F	toetspunt t23	161071,79	384599,63	16,50	48,2	45,6	39,6	49,2	
t24_A	toetspunt t24	161089,17	384590,00	1,50	42,1	39,1	32,2	42,5	
t24_B	toetspunt t24	161089,17	384590,00	4,50	43,2	40,3	33,4	43,7	
t24_C	toetspunt t24	161089,17	384590,00	7,50	43,8	40,9	34,1	44,3	
t24_D	toetspunt t24	161089,17	384590,00	10,50	45,6	42,8	36,3	46,3	
t24_E	toetspunt t24	161089,17	384590,00	13,50	47,2	44,4	38,2	48,0	
t24_F	toetspunt t24	161089,17	384590,00	16,50	47,9	45,2	39,0	48,7	
t25_A	toetspunt t25	161090,44	384584,25	7,50	39,5	36,6	29,8	40,0	
t25_B	toetspunt t25	161090,44	384584,25	10,50	44,0	41,0	33,9	44,3	
t25_C	toetspunt t25	161090,44	384584,25	13,50	45,2	42,2	35,0	45,6	
t25_D	toetspunt t25	161090,44	384584,25	16,50	45,7	42,7	35,6	46,0	
t26_A	toetspunt t26	161080,70	384565,91	7,50	39,1	36,2	29,5	39,7	
t26_B	toetspunt t26	161080,70	384565,91	10,50	43,3	40,3	33,2	43,7	
t26_C	toetspunt t26	161080,70	384565,91	13,50	44,9	41,9	34,8	45,3	
t26_D	toetspunt t26	161080,70	384565,91	16,50	45,2	42,2	35,2	45,6	
t27_A	toetspunt t27	161073,83	384564,04	7,50	34,6	31,9	25,3	35,3	
t27_B	toetspunt t27	161073,83	384564,04	10,50	37,8	34,9	28,0	38,3	
t27_C	toetspunt t27	161073,83	384564,04	13,50	40,0	37,1	30,3	40,5	
t27_D	toetspunt t27	161073,83	384564,04	16,50	40,8	37,9	31,3	41,4	
t28_A	toetspunt t28	161058,48	384572,34	7,50	34,2	31,5	25,4	35,0	
t28_B	toetspunt t28	161058,48	384572,34	10,50	35,2	32,6	26,5	36,1	
t28_C	toetspunt t28	161058,48	384572,34	13,50	39,7	37,1	31,2	40,7	
t28_D	toetspunt t28	161058,48	384572,34	16,50	41,2	38,6	32,7	42,2	
t29_A	toetspunt t29	161096,39	384586,10	1,50	44,4	41,4	34,2	44,8	
t29_B	toetspunt t29	161096,39	384586,10	4,50	45,3	42,3	35,2	45,7	
t30_A	toetspunt t30	161097,62	384580,14	1,50	48,8	45,7	38,2	49,0	
t30_B	toetspunt t30	161097,62	384580,14	4,50	48,9	45,8	38,4	49,1	
t31_A	toetspunt t31	161085,71	384558,63	1,50	48,0	44,9	37,4	48,2	
t31_B	toetspunt t31	161085,71	384558,63	4,50	48,3	45,2	37,8	48,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t32_A	toetspunt t32	161087,31	384545,70	1,50	49,0	45,9	38,5	49,3
t32_B	toetspunt t32	161087,31	384545,70	4,50	49,2	46,0	38,6	49,4
t33_A	toetspunt t33	161097,16	384530,43	1,50	51,5	48,4	41,0	51,7
t33_B	toetspunt t33	161097,16	384530,43	4,50	51,1	48,0	40,6	51,3
t33_C	toetspunt t33	161097,16	384530,43	7,50	50,1	47,0	39,7	50,4
t33_D	toetspunt t33	161097,16	384530,43	10,50	49,3	46,2	39,0	49,6
t33_E	toetspunt t33	161097,16	384530,43	13,50	48,6	45,7	38,7	49,1
t33_F	toetspunt t33	161097,16	384530,43	16,50	48,3	45,4	38,6	48,8
t34_A	toetspunt t34	161101,67	384515,48	10,50	36,4	33,6	26,7	36,9
t34_B	toetspunt t34	161101,67	384515,48	13,50	40,5	37,5	30,4	40,9
t34_C	toetspunt t34	161101,67	384515,48	16,50	41,8	38,9	31,7	42,2
t35_A	toetspunt t35	161103,59	384506,67	10,50	39,2	36,5	30,2	40,0
t35_B	toetspunt t35	161103,59	384506,67	13,50	41,9	39,2	32,7	42,6
t35_C	toetspunt t35	161103,59	384506,67	16,50	43,8	41,0	34,4	44,5
t36_A	toetspunt t36	161117,22	384485,15	10,50	40,6	37,9	31,4	41,3
t36_B	toetspunt t36	161117,22	384485,15	13,50	43,8	41,0	34,4	44,4
t36_C	toetspunt t36	161117,22	384485,15	16,50	45,6	42,8	36,1	46,2
t37_A	toetspunt t37	161115,90	384478,79	7,50	37,3	34,6	28,1	38,0
t37_B	toetspunt t37	161115,90	384478,79	10,50	38,4	35,7	28,9	39,0
t37_C	toetspunt t37	161115,90	384478,79	13,50	39,5	36,7	29,6	40,0
t37_D	toetspunt t37	161115,90	384478,79	16,50	40,9	38,2	31,2	41,5
t38_A	toetspunt t38	161101,23	384469,24	7,50	38,1	35,4	29,0	38,9
t38_B	toetspunt t38	161101,23	384469,24	10,50	39,0	36,3	29,7	39,7
t38_C	toetspunt t38	161101,23	384469,24	13,50	38,0	35,2	28,2	38,5
t38_D	toetspunt t38	161101,23	384469,24	16,50	39,4	36,7	29,8	40,0
t39_A	toetspunt t39	161093,81	384469,85	1,50	34,4	31,8	25,6	35,3
t39_B	toetspunt t39	161093,81	384469,85	4,50	34,6	32,0	25,8	35,5
t39_C	toetspunt t39	161093,81	384469,85	7,50	35,6	33,0	26,8	36,5
t39_D	toetspunt t39	161093,81	384469,85	10,50	36,1	33,5	27,3	37,0
t39_E	toetspunt t39	161093,81	384469,85	13,50	35,8	33,1	27,0	36,7
t39_F	toetspunt t39	161093,81	384469,85	16,50	35,8	33,2	27,2	36,8
t40_A	toetspunt t40	161078,59	384492,49	1,50	33,9	31,3	25,1	34,8
t40_B	toetspunt t40	161078,59	384492,49	4,50	34,0	31,4	25,2	34,9
t40_C	toetspunt t40	161078,59	384492,49	7,50	35,5	32,8	26,7	36,3
t40_D	toetspunt t40	161078,59	384492,49	10,50	37,0	34,4	28,2	37,9
t40_E	toetspunt t40	161078,59	384492,49	13,50	34,9	32,2	26,0	35,7
t40_F	toetspunt t40	161078,59	384492,49	16,50	33,5	30,8	24,8	34,4
t41_A	toetspunt t41	161079,89	384498,02	7,50	34,4	31,8	25,8	35,4
t41_B	toetspunt t41	161079,89	384498,02	10,50	34,7	32,0	26,1	35,6
t41_C	toetspunt t41	161079,89	384498,02	13,50	34,9	32,2	26,2	35,8
t41_D	toetspunt t41	161079,89	384498,02	16,50	36,4	33,8	27,8	37,4
t42_A	toetspunt t42	161068,70	384523,46	7,50	33,7	31,0	25,0	34,6
t42_B	toetspunt t42	161068,70	384523,46	10,50	34,2	31,6	25,4	35,1
t42_C	toetspunt t42	161068,70	384523,46	13,50	33,8	31,2	25,2	34,8
t42_D	toetspunt t42	161068,70	384523,46	16,50	31,5	28,9	22,8	32,4
t43_A	toetspunt t43	161069,18	384529,00	7,50	34,9	32,2	25,9	35,7
t43_B	toetspunt t43	161069,18	384529,00	10,50	36,4	33,6	26,9	37,0
t43_C	toetspunt t43	161069,18	384529,00	13,50	38,5	35,6	29,0	39,1
t43_D	toetspunt t43	161069,18	384529,00	16,50	39,5	36,7	30,0	40,1
t44_A	toetspunt t44	161085,29	384539,13	7,50	39,0	36,1	29,6	39,6
t44_B	toetspunt t44	161085,29	384539,13	10,50	43,4	40,4	33,5	43,8
t44_C	toetspunt t44	161085,29	384539,13	13,50	44,0	41,1	34,3	44,5
t44_D	toetspunt t44	161085,29	384539,13	16,50	44,1	41,2	34,6	44,7
t45_A	toetspunt t45	161109,76	384510,98	1,50	51,6	48,5	41,0	51,8
t45_B	toetspunt t45	161109,76	384510,98	4,50	51,1	48,0	40,5	51,3
t45_C	toetspunt t45	161109,76	384510,98	7,50	50,3	47,2	39,8	50,5
t46_A	toetspunt t46	161123,99	384489,04	1,50	51,4	48,3	40,8	51,6
t46_B	toetspunt t46	161123,99	384489,04	4,50	50,9	47,8	40,3	51,1
t46_C	toetspunt t46	161123,99	384489,04	7,50	49,9	46,8	39,4	50,2
t47_A	toetspunt t47	161112,06	384472,68	4,50	37,5	34,7	27,9	38,1
t48_A	toetspunt t48	161125,55	384615,88	1,50	51,2	48,1	40,7	51,4
t48_B	toetspunt t48	161125,55	384615,88	4,50	50,8	47,7	40,4	51,1
t48_C	toetspunt t48	161125,55	384615,88	7,50	50,0	46,9	39,7	50,3
t48_D	toetspunt t48	161125,55	384615,88	10,50	49,2	46,2	39,3	49,7
t48_E	toetspunt t48	161125,55	384615,88	13,50	49,2	46,3	39,7	49,8
t48_F	toetspunt t48	161125,55	384615,88	16,50	49,2	46,4	40,0	49,9
t49_A	toetspunt t49	161130,36	384620,15	1,50	47,2	44,2	37,2	47,6
t49_B	toetspunt t49	161130,36	384620,15	4,50	47,5	44,5	37,6	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1907/161/RV-01
bijlage 4

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t49_C	toetspunt t49	161130,36	384620,15	7,50	47,6	44,6	37,8	48,0
t49_D	toetspunt t49	161130,36	384620,15	10,50	48,1	45,3	38,8	48,8
t49_E	toetspunt t49	161130,36	384620,15	13,50	48,7	46,0	39,6	49,5
t49_F	toetspunt t49	161130,36	384620,15	16,50	49,8	47,1	40,8	50,6
t50_A	toetspunt t50	161143,06	384618,98	1,50	43,8	40,9	34,2	44,4
t50_B	toetspunt t50	161143,06	384618,98	4,50	44,8	41,9	35,2	45,4
t50_C	toetspunt t50	161143,06	384618,98	7,50	45,5	42,6	35,9	46,1
t50_D	toetspunt t50	161143,06	384618,98	10,50	46,6	43,8	37,3	47,3
t50_E	toetspunt t50	161143,06	384618,98	13,50	47,8	45,1	38,7	48,6
t51_A	toetspunt t51	161148,68	384613,52	10,50	41,7	39,1	32,5	42,4
t51_B	toetspunt t51	161148,68	384613,52	13,50	44,7	42,1	35,5	45,4
t52_A	toetspunt t52	161146,94	384597,17	4,50	37,4	34,8	28,6	38,3
t52_B	toetspunt t52	161146,94	384597,17	7,50	39,4	36,8	30,5	40,2
t52_C	toetspunt t52	161146,94	384597,17	10,50	41,7	39,1	32,7	42,5
t52_D	toetspunt t52	161146,94	384597,17	13,50	44,6	42,0	35,5	45,4
t53_A	toetspunt t53	161145,51	384583,58	4,50	39,0	36,4	30,1	39,8
t53_B	toetspunt t53	161145,51	384583,58	7,50	41,0	38,4	32,1	41,9
t53_C	toetspunt t53	161145,51	384583,58	10,50	42,6	40,0	33,5	43,4
t53_D	toetspunt t53	161145,51	384583,58	13,50	44,4	41,8	35,3	45,2
t54_A	toetspunt t54	161143,98	384569,02	4,50	39,3	36,6	30,4	40,1
t54_B	toetspunt t54	161143,98	384569,02	7,50	39,6	37,0	30,6	40,5
t54_C	toetspunt t54	161143,98	384569,02	10,50	40,5	37,9	31,3	41,2
t54_D	toetspunt t54	161143,98	384569,02	13,50	42,2	39,6	33,1	43,0
t54_E	toetspunt t54	161143,98	384569,02	16,50	43,9	41,3	34,8	44,7
t55_A	toetspunt t55	161153,87	384618,01	1,50	42,2	39,3	32,6	42,8
t55_B	toetspunt t55	161153,87	384618,01	4,50	43,6	40,7	34,0	44,1
t55_C	toetspunt t55	161153,87	384618,01	7,50	44,9	42,0	35,4	45,5
t56_A	toetspunt t56	161156,34	384613,22	1,50	40,1	37,4	30,8	40,8
t56_B	toetspunt t56	161156,34	384613,22	4,50	40,8	38,0	31,4	41,4
t56_C	toetspunt t56	161156,34	384613,22	7,50	42,4	39,7	33,1	43,1
t57_A	toetspunt t57	161153,74	384588,79	1,50	38,2	35,6	29,3	39,0
t58_A	toetspunt t58	161151,52	384566,77	1,50	38,1	35,5	29,2	38,9
t59_A	toetspunt t59	161141,03	384566,98	7,50	37,2	34,4	27,5	37,7
t59_B	toetspunt t59	161141,03	384566,98	10,50	38,5	35,6	28,6	39,0
t59_C	toetspunt t59	161141,03	384566,98	13,50	39,4	36,5	29,4	39,8
t59_D	toetspunt t59	161141,03	384566,98	16,50	40,0	37,2	30,2	40,5
t60_A	toetspunt t60	161128,43	384568,32	7,50	38,6	35,7	28,6	39,0
t60_B	toetspunt t60	161128,43	384568,32	10,50	40,6	37,7	30,6	41,0
t60_C	toetspunt t60	161128,43	384568,32	13,50	41,6	38,7	31,5	42,0
t60_D	toetspunt t60	161128,43	384568,32	16,50	42,1	39,2	32,1	42,5
t61_A	toetspunt t61	161126,64	384570,49	7,50	40,6	37,7	31,0	41,1
t61_B	toetspunt t61	161126,64	384570,49	10,50	44,0	41,2	34,3	44,6
t61_C	toetspunt t61	161126,64	384570,49	13,50	45,2	42,4	35,7	45,8
t61_D	toetspunt t61	161126,64	384570,49	16,50	45,5	42,7	36,1	46,1
t62_A	toetspunt t62	161127,71	384580,27	7,50	38,9	36,1	29,7	39,6
t62_B	toetspunt t62	161127,71	384580,27	10,50	42,9	40,1	33,6	43,6
t62_C	toetspunt t62	161127,71	384580,27	13,50	44,5	41,7	35,3	45,2
t62_D	toetspunt t62	161127,71	384580,27	16,50	45,5	42,7	36,2	46,2
t63_A	toetspunt t63	161129,71	384599,14	7,50	38,0	35,2	28,7	38,7
t63_B	toetspunt t63	161129,71	384599,14	10,50	41,7	38,8	32,1	42,2
t63_C	toetspunt t63	161129,71	384599,14	13,50	44,5	41,5	34,7	45,0
t64_A	toetspunt t64	161132,24	384600,33	7,50	36,6	33,9	27,8	37,5
t64_B	toetspunt t64	161132,24	384600,33	10,50	38,6	35,8	29,6	39,4
t64_C	toetspunt t64	161132,24	384600,33	13,50	40,5	37,7	31,1	41,2
t65_A	toetspunt t65	161140,81	384601,97	7,50	34,4	31,7	25,7	35,3
t65_B	toetspunt t65	161140,81	384601,97	10,50	36,0	33,3	27,3	36,9
t65_C	toetspunt t65	161140,81	384601,97	13,50	36,9	34,2	28,2	37,8
t66_A	toetspunt t66	161136,47	384604,98	7,50	34,5	31,7	25,5	35,3
t66_B	toetspunt t66	161136,47	384604,98	10,50	36,5	33,7	27,3	37,2
t66_C	toetspunt t66	161136,47	384604,98	13,50	39,8	37,1	30,9	40,6
t67_A	toetspunt t67	161122,27	384571,19	1,50	43,4	40,3	33,0	43,6
t67_B	toetspunt t67	161122,27	384571,19	4,50	44,1	41,0	33,8	44,4
t68_A	toetspunt t68	161117,92	384575,03	1,50	44,6	41,6	34,2	44,9
t68_B	toetspunt t68	161117,92	384575,03	4,50	45,2	42,1	34,9	45,5
t69_A	toetspunt t69	161116,34	384577,86	1,50	49,5	46,4	39,0	49,7
t69_B	toetspunt t69	161116,34	384577,86	4,50	49,5	46,4	39,1	49,8
t70_A	toetspunt t70	161122,75	384597,09	1,50	50,4	47,3	40,0	50,6
t70_B	toetspunt t70	161122,75	384597,09	4,50	50,2	47,2	39,9	50,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t71_A	toetspunt t71	161127,26	384605,95	7,50	37,9	35,0	28,4	38,5	
t71_B	toetspunt t71	161127,26	384605,95	10,50	43,4	40,4	33,2	43,8	
t71_C	toetspunt t71	161127,26	384605,95	13,50	44,1	41,2	34,2	44,6	
t71_D	toetspunt t71	161127,26	384605,95	16,50	44,6	41,8	35,0	45,2	