

**Akoestisch onderzoek omgevingslawaai
't Ven te Eindhoven**
(2102/304/JOW-02, versie 0)



Akoestisch onderzoek omgevingslawaai (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

Woonstichting 'thuis

T.a.v. [REDACTED]

Kronehoefstraat 83

5600 AT EINDHOVEN

betreffende locatie

't Ven

Eindhoven

documentkenmerk

2102/304/JOW-02

versie

0

vestiging

Nuenen

datum

1 juni 2021

opgesteld door:

[REDACTED]

Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

[REDACTED]

Projectleider geluid & bouwfysica

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900

E. info@tritium.nl

I. www.tritium.nl

KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Arkel >> Neer >> Nuenen >>

Prinsenbeek >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	2
2.3 Modellerings	4
3 Wet- en regelgeving	6
3.1 Berekeningsmethode	6
3.2 Randvoorwaarden Wgh	6
3.2.1 Inleiding	6
3.2.2 Geluidzones	6
3.2.3 Artikel 110g	6
3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied	7
3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)	7
3.2.6 Normen geluidbelasting	8
3.2.7 Normen geluidbelasting industrielawaai	8
3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	9
4 Rekenresultaten en toetsing	10
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	10
4.2 Bronmaatregelen	15
4.3 Overdrachtsmaatregelen	16
4.4 Geluidbelasting industrielawaai	16
4.5 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	17
4.6 Cumulatieve geluidbelasting	18
4.7 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	18
5 Samenvatting en conclusie	19

Bijlagen

Bijlage 1:	Situatietekening van het plan
Bijlage 2:	Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 3:	Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 4:	Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer
Bijlage 5:	Rekenresultaten geluidbelasting industrielawaai
Bijlage 6:	Aanvullend onderzoek: stiller wegdek
Bijlage 7:	Documentatie SilentAir

1 Inleiding

In opdracht van Woonstichting 'thuis heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek omgevingslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van vier locaties in de wijk 't Ven te Eindhoven. De bestaande bebouwing zal worden geamoveerd. Op vrijwel dezelfde plek zal de nieuwbouw van circa 250 woningen worden gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de locatie en de bijbehorende juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de woningen extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De aspecten spoorweglawaai en luchtverkeerslawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

2 Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Eindhoven. In bijlage 1 is een situatietekening van het plangebied opgenomen.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Tilburgseweg, Noord Brabantlaan en Tilburgseweg-Oost. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Echter voor de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek tevens de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Jacob Oppenheimstraat, Van der Muydenstraat en Bredalaan inzichtelijk gemaakt.

De wegen Hugo de Grootplein, Joan Melchior Kemperstraat, Cornelis van Blijkershoekstraat, Antony Moddermanstraat en Johannes Voetstraat zijn niet opgenomen in het verkeersmodel van de gemeente Eindhoven en zijn derhalve als akoestisch niet relevant beschouwd. Aangezien de Tilburgseweg-Oost volledig wordt afgeschermd door de Tilburgseweg is deze weg eveneens als akoestisch niet relevant beschouwd.

Het plan is tevens gelegen binnen de geluidzone van industrieterrein De Hurk.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersinvoergegevens zijn door de gemeente Eindhoven aangeleverd middels een in Geomilieu in te voeren shape-bestand van het regionale provinciale verkeersmodel van de provincie Noord-Brabant (BBMA versie 3). Het betreft prognosegegevens voor het maatgevende jaar 2031. In onderstaande tabellen 2.1 tot en met 2.5 worden de meest relevante verkeersgegevens inclusief de maximumsnelheid en wegdektype samengevat gepresenteerd. De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De hieronder opgenomen verkeersgegevens gelden voor het dichtst bij het plangebied gelegen wegvak.

Er is tevens rekening gehouden met de verkeersgeneratie van het plan zelf ten aanzien van de Jacob Oppenheimstraat. Dit resulteert in een toename van circa 248 motorvoertuigenbewegingen voor het gedeelte van de Jacob Oppenheimstraat tussen Noord Brabantlaan en Cornelis van Blijkershoekstraat.

Aangezien de invloed van de verkeersgeneratie van het plan zelf ten aanzien van de Noord Brabantlaan en de Bredalaan vrijwel nihil zal zijn geldt dat dit niet is meegenomen in onderhavig onderzoek.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Noord Brabantlaan

Noord Brabantlaan						
maximumsnelheid: 50 km/uur						
wegdek: referentiewegdek						
jaar: 2031				etmaalintensiteit oost: 8020 mvt.		
				etmaalintensiteit west: 8087 mvt.		
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,66	3,66	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	94,41	94,72	95,80	96,04	94,92	95,20
middelzware mvt. (%)	4,02	3,80	2,81	2,66	3,51	3,31
zware mvt. (%)	1,56	1,48	1,38	1,31	1,57	1,49

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Tilburgseweg

Tilburgseweg						
maximumsnelheid: 70 km/uur						
wegdek: 2-laags ZOAB						
jaar: 2031				etmaalintensiteit noord: 9742 mvt.		
				etmaalintensiteit zuid: 11.285 mvt.		
	dag		avond		nacht	
	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,08	3,09	1,24	1,24
lichte mvt. (%)	93,02	93,83	95,38	95,93	89,79	90,93
middelzware mvt. (%)	4,61	4,07	2,77	2,44	5,62	4,99
zware mvt. (%)	2,37	2,10	1,85	1,63	4,59	4,08

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Jacob Oppenheimstraat

Jacob Oppenheimstraat			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2031 excl. verkeersgeneratie van het plan zelf		etmaalintensiteit: 877 mvt.	
jaar: 2031 incl. verkeersgeneratie van het plan zelf		etmaalintensiteit: 1125 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,70	3,59	0,65
lichte mvt. (%)	98,79	99,03	99,01
middelzware mvt. (%)	0,97	0,80	0,76
zware mvt. (%)	0,24	0,17	0,23

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Bredalaan

Bredalaan			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: referentiewegdek			
jaar: 2031		etmaalintensiteit: 1452 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,71	3,59	0,65
lichte mvt. (%)	97,51	98,00	97,96
middelzware mvt. (%)	1,99	1,64	1,57
zware mvt. (%)	0,50	0,36	0,47

Tabel 2.5: gegevens wegverkeer Van der Muydenstraat

Van der Muydenstraat			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2031		etmaalintensiteit: 1910 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,70	3,59	0,65
lichte mvt. (%)	99,13	99,31	99,29
middelzware mvt. (%)	0,69	0,57	0,54
zware mvt. (%)	0,17	0,12	0,16

2.3 Modellerings

Voor de locatie en afmetingen van de woningen is uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen situatietekening.

Als maatgevende toetshoogte voor de nieuwe woningen is gerekend met de in tabel 2.6 weergegeven hoogten. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

Tabel 2.6: toetshoogten

bouwlaag	toetshoogte (m)			
	gebouw gb001 / gb003 / gb005 / gb008 t/m gb018	gebouw gb002 / gb006 / gb019 / gb020	gebouw gb004 / gb007	gebouw gb021 t/m gb024
begane grond	1,5	1,5	1,5	1,5
1 ^e verdieping	4,5	4,5	4,5	-
2 ^e verdieping	7,5	7,5	7,5	-
3 ^e verdieping	-	10,5	10,5	-
4 ^e verdieping	-	-	13,5	-

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen. De akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen. Bij wegdektypen welke significant absorberende eigenschappen hebben, zoals het 2-laags ZOAB op de Tilburgseweg, dient conform het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' eveneens een bodem absorptiefactor van 0,50 te worden aangehouden.

Voor het lokale maaiveld is 19 meter +NAP aangehouden. Gebouwhoogtes van de bestaande omliggende bebouwing en de hoogteverschillen in het maaiveld zijn conform de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast. Tevens zijn er geen akoestisch relevante rotondes in de directe omgeving van het bouwplan aanwezig.

Ter plaatse van de geregelde kruising van de Noord Brabantlaan met de Van der Muydenstraat is een kruispuntcorrectie toegepast, met een kruispuntkental (q) van 1/2. Ter plaatse van de geregelde kruising van de Noord Brabantlaan en de Jacob Oppenheimstraat is een kruispuntcorrectie toegepast, met een kruispuntkental (q) van 2/3.

De schermen ter plaatse van de onderdoorgang van de Noord Brabantlaan onder de Tilburgseweg zijn gemodelleerd met een profielcorrectie van 0 dB (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,8.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaardrekenmethode 2" zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 2. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 3.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

3.2.1 Inleiding

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de L_{den} -waarde. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van

woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor alle 30 km/uur wegen in onderhavig onderzoek. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - c. uitgeborsteld beton;
 - d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - e. oppervlaktbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied en betreft de nieuwbouw van woningen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

3.2.7 Normen geluidbelasting industrielawaai

In artikel 44 van de Wgh is aangegeven dat de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, vanwege het betrokken industrieterrein op de gevel van woningen binnen de geluidzone van het industrieterrein, 50 dB(A) bedraagt.

Conform artikel 45 kan voor de ter plaatse ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, bedoeld in artikel 44, een hogere dan de in dat artikel genoemde waarde worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde voor geprojecteerde woningen 55 dB(A) en voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen 60 dB(A) niet te boven mag gaan.

3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met de documenten "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 en "het gemeenteblad Beleidsregels hogere waardenbeleid geluid" d.d. 17 juli 2018 van de gemeente Eindhoven. De volgende voorwaarden worden in deze beleidsstukken gesteld:

- bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB (wegverkeer) dient een woning voorzien te zijn van tenminste één geluidluwe gevel, waaraan een verblijfsruimte is gesitueerd. Een geluidluwe gevel is een gevel met een maximale geluidbelasting van 48 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). In geval van railverkeerslawaaï of industrielawaai geldt bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde hetzelfde;
- wanneer de bestemming ligt binnen de zone van meerdere bronnen dan geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde (maximale ontheffingswaarde) niet mag overschrijden.

Ten aanzien van punt 1 wordt ook geaccepteerd dat in minimale zin aan de eis van een geluidluwe zijde wordt voldaan wanneer (vooral bij eenzijdig gerichte woningen (dus met maar één buitengevel) en bij hoogstedelijke (ver)nieuwbouw) per woning tenminste één geluidgevoelige ruimte beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en dit raam over zodanige spui-ventilatie mogelijkheden beschikt dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het bouwbesluit. Wanneer de geluidbelasting op de te openen delen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kunnen in/op en/of aan de gevel maatregelen worden getroffen waardoor alsnog een stille zijde gerealiseerd wordt. Minimaal moeten deze maatregelen de te openen delen afdoende afschermen zodat aldaar aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Hierbij speelt mee in hoeverre de bewoner de mogelijkheid heeft om zelf in of nabij de woning een stille omgeving op te zoeken, bijvoorbeeld een collectieve geluidluwe binnen- of buitenruimte.

Als een aanvrager gebruik wil maken van deze beleidsregels, dan dient hij/zij (voorafgaand aan de daadwerkelijke vergunningaanvraag) een rapport van een onafhankelijke, deskundige instantie, waarin op basis van praktijkmetingen is aangetoond dat de voorgestelde geluiddempende constructie voldoet aan de beoogde geluiddemping, benodigde spui-capaciteit, doorzichtigheid, etc. (zie bouwbesluit), ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente. Het onafhankelijke rapport en het bewijs van goedkeuring van de gemeente worden vervolgens als bijlage bij de aanvraag Omgevingsvergunning toegevoegd.

Dove gevel

Een "dove gevel" is een bouwkundige constructie zonder te openen delen. Bij het gebruik van een "dove gevel" vindt geen toetsing plaats aan grenswaarden. Met het gebruik van dove gevels wordt in Eindhoven zeer terughoudend omgegaan. Het gebruik van een "dove gevel" moet gezien worden als een noodgreep. Het draagt onvoldoende bij aan kwaliteit van de leefomgeving. In voorkomende gevallen wordt in beginsel op woningniveau getoetst of sprake is van een dove gevel.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.5 zijn per bron de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Noord Brabantlaan

gebouw	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
gb001	t001	alle	60	48	63
	t002	1,5	59		
		4,5 en 7,5	60		
	t003	1,5	55		
		4,5 en 7,5	56		
	t004	1,5	52		
		4,5 en 7,5	53		
	t005	1,5	50		
		4,5	51		
		7,5	52		
	t006 en t007	alle	≤48		
	t008	1,5	51		
		4,5 en 7,5	53		
	t009	1,5	54		
		4,5 en 7,5	55		
	t010	alle	57		
gb003	t011	1,5	60	48	63
		4,5 en 7,5	61		
	t012	alle	60		
	t013	1,5	54		
		4,5 en 7,5	56		
	t014	1,5	50		
		4,5	51		
		7,5	52		
gb002	t015	1,5	≤48		
		4,5 t/m 10,5	50		
	t016 t/m t020	alle	≤48		

Vervolg tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Noord Brabantlaan

gebouw	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs-grenswaarde (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
gb002	t021	1,5	49	48	63
		4,5	50		
		7,5 en 10,5	51		
	t022	1,5	53		
		4,5	54		
		7,5 en 10,5	55		
gb003	t023	1,5	54		
		4,5 en 7,5	55		
	t024	1,5	57		
		4,5 en 7,5	58		
gb004	t025 t/m t027	1,5 en 13,5	60		
		4,5 t/m 10,5	61		
	t028	1,5 en 13,5	57		
		4,5 t/m 10,5	58		
	t029	1,5	54		
		4,5 t/m 13,5	56		
	t030 t/m t032	alle	≤48		
	t033	1,5	52		
		4,5 en 7,5	53		
		10,5 en 13,5	54		
	t034	1,5 en 13,5	57		
		4,5 t/m 10,5	58		
gb005	t035	1,5	60		
		4,5 en 7,5	61		
	t036	alle	60		
		1,5	55		
	t037	4,5 en 7,5	56		
		1,5	49		
gb006	t038	4,5 en 7,5	51		
		1,5	≤48		
	t039	4,5 t/m 10,5	50		
		1,5	≤48		
	t040 t/m t044	alle	≤48		
		1,5 en 4,5	≤48		
gb006	t045	7,5 en 10,5	49		
		1,5	52		
	t046	4,5 t/m 10,5	54		
		1,5	≤48		

Vervolg tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Noord Brabantlaan

gebouw	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs-grenswaarde (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
gb005	t047	1,5	53	48	63
		4,5 en 7,5	55		
	t048	1,5	57		
		4,5 en 7,5	58		
gb007	t049	1,5 en 13,5	60		
		4,5 t/m 10,5	61		
	t050	1,5	60		
		4,5 t/m 13,5	61		
	t051	1,5 / 10,5 / 13,5	61		
		4,5 en 7,5	62		
	t052	1,5 en 13,5	58		
		4,5 t/m 10,5	59		
	t053	1,5	56		
		4,5 en 7,5	58		
		10,5 en 13,5	57		
	t054 en t056	alle	≤48		
	t057	1,5	52		
		4,5 t/m 10,5	53		
		13,5	54		
	t058	1,5 en 13,5	57		
		4,5 t/m 10,5	58		
gb008 t/m gb024	t059 t/m t189	alle	≤48		

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Tilburgseweg

gebouw	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs-grenswaarde (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
gb001 t/m gb003	t01 t/m t024	alle	≤48	48	63
gb004	t025	1,5 t/m 10,5	≤48		
		13,5	49		
	t026	1,5 t/m 7,5	≤48		
		10,5	49		
		13,5	50		

Vervolg tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Tilburgseweg

gebouw	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs-grenswaarde (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
gb004	t027 en t028	1,5 t/m 7,5	≤48	48	63
		10,5	50		
		13,5	51		
	t029	1,5 t/m 10,5	≤48		
		13,5	50		
	t030 t/m t034	alle	≤48		
gb005	t035 en t036	1,5	≤48		
		4,5	49		
		7,5	50		
	t037	alle	≤48		
	t038	1,5 en 4,5	≤48		
		7,5	49		
gb006	t039	1,5 en 4,5	≤48		
		7,5	49		
		10,5	51		
	t040 en t041	1,5 en 4,5	≤48		
		7,5	49		
		10,5	50		
gb005	t042 t/m t046	alle	≤48		
gb005	t047 en t048	alle	≤48		
gb007	t049	1,5	49		
		4,5	51		
		7,5	52		
		10,5 en 13,5	53		
	t050	1,5	52		
		4,5	53		
		7,5 t/m 13,5	54		
	t051	1,5 en 7,5	54		
		4,5 / 10,5 / 13,5	55		
	t052	1,5	54		
		4,5	56		
		7,5 t/m 13,5	57		
	t053	1,5 en 4,5	54		
		7,5	56		
		10,5 en 13,5	57		

Vervolg tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Tilburgseweg

gebouw	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs-grenswaarde (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
gb007	t054	1,5	50	48	63
		4,5 / 10,5 / 13,5	51		
		7,5	52		
	t055	1,5 en 4,5	≤48		
		7,5	51		
		10,5 en 13,5	50		
	t056	1,5 en 4,5	≤48		
		7,5 en 13,5	49		
		10,5	50		
	t057 en t058	alle	≤48		
gb008 t/m gb024	t059 t/m t189	alle	≤48		

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Jacob Oppenheimstraat (30 km/uur)

gebouw	toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs-grenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
gb001 t/m gb006	t001 t/m t048	alle	≤48	48	n.v.t.
gb007	t049 t/m t051	alle	≤48		
	t052	1,5 t/m 7,5	51		
		10,5 en 13,5	50		
	t053	1,5 en 4,5	52		
		7,5	51		
		10,5 en 13,5	50		
	t054 t/m t058	alle	≤48		
gb008 t/m gb024	t059 t/m t189	alle	≤48		

Tabel 4.4: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Bredalaan (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs-grenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffings-waarde (dB)
alle	alle	≤48	48	n.v.t.

Tabel 4.5: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Van Muydenstraat (30 km/uur)

toetspunt	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeurs- grenswaarde ¹ (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
alle	alle	≤48	48	n.v.t.

Opmerking bij tabel 4.4 en 4.5:

- 1) Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wgh niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd.

Voor de 30 km/uur wegen Bredalaan en Van Muydenstraat geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde van 48 dB op geen enkel toetspunt overschrijdt.

Voor de 30 km/uur weg Jacob Oppenheimstraat geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg de richtwaarde van 48 dB op de noordoostgevel van gebouw gb007 overschrijdt.

Voor de gezoneerde wegen Tilburgseweg en Noord Brabantlaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met respectievelijk maximaal 9 dB en 14 dB overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet en wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

4.2 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid kan worden gereduceerd. Er zijn twee oorzaken van geluidproductie bij voertuigen, namelijk de mechanische geluiden van de automobielen en het geluid dat de banden op het wegdek maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de maximumsnelheid of een geluidreducerend wegdek.

- stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen plaatsvinden door de ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch;
- verlaging van de maximumsnelheid: op een verlaging van het snelheidsregime op een weg kan de initiatiefnemer van het bouwplan geen invloed uitoefenen;
- geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. De rekenresultaten na toepassing van een stiller wegdek op de Noord Brabantlaan (dunne deklagen B) en op de Tilburgseweg (fijn 2-laags ZOAB en dunne deklagen B) zijn in bijlage 6 opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat na toepassing van deze bronmaatregel de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen met respectievelijk circa 4 dB en 3 dB afneemt. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde nog altijd overschreden. Derhalve is deze maatregel niet erg doeltreffend. Het toepassen van een stiller wegdek ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. Vanuit financieel oogpunt is het namelijk niet realistisch dat het bouwplan de extra kosten van € 300,- per strekkende meter kan dragen. Bij

een lengte van circa 1100 meter resulteert dit voor de Noord Brabantlaan in een extra uitgave van circa € 330.000,-. Bij een lengte van circa 1000 meter resulteert dit voor de Tilburgseweg in een extra uitgave van circa € 300.000,-.

4.3 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger kan worden belemmerd. Het aanleggen van een geluidscherm gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en landschappelijke aard. Om doelmatig te zijn dient het scherm namelijk dicht bij de bron of dicht bij de ontvanger te worden geplaatst. Tevens dient het scherm relatief hoog te zijn om doelmatig te zijn voor de 1^e tot en met de 4^e verdieping. Het aanleggen van een geluidscherm ontmoet bovendien overwegende bezwaren van financiële aard. De kosten van een geluidscherm bedragen circa € 400,-/m² zodat het vanuit financieel oogpunt niet realistisch is dat het bouwplan deze extra kosten kan dragen. Bij een hoogte van 14 meter en een lengte van circa 175 meter en een hoogte van 10 meter en een lengte van circa 160 meter rondom de gebouwen gb001 tot en met gb007 en een hoogte van 1 meter en een lengte van circa 70 meter ter plaatse van de Tilburgseweg resulteert dit reeds in een extra uitgave van circa € 1.650.000,-.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is echter sprake van nieuwbouwwoningen die gerealiseerd worden op de locatie van reeds bestaande woningen. Derhalve is het vergroten van de afstand niet mogelijk.

4.4 Geluidbelasting industrielawaai

De berekeningsresultaten op de toetspunten ten gevolge van industrieterrein De Hurk zijn per e-mail d.d. 25 mei 2021 aangeleverd door de gemeente Eindhoven en zijn opgenomen in bijlage 5. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op geen enkel toetspunt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van industrielawaai niet van toepassing.

4.5 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met de documenten "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 en "het gemeenteblad Beleidsregels hogere waardenbeleid geluid" d.d. 17 juli 2018 van de gemeente Eindhoven.

In onderhavige situatie is op de volgende locaties sprake van een geluidbelasting van meer dan 53 dB ten gevolge van wegverkeerslawaaï:

- woningen aan de noord-, oost- en westgevel van gebouw gb001 en gb004;
- woningen aan een gedeelte van de oost- en westgevel en de noordgevel van gebouw gb002 en gb006;
- woningen binnen gebouw gb003, gb005 en gb007.

Voor deze woningen geldt dat sprake dient te zijn van een geluidluwe zijde.

Voor de woningen binnen gebouw gb001 en gb004 geldt dat wanneer deze zijn gelegen aan de zuidgevel, deze zijn voorzien van een geluidluwe zijde. Voor de woningen binnen gebouw gb002 geldt dat wanneer deze aan de zuidgevel en/of aan het gedeelte van de westgevel zijn gelegen waar de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden sprake is van een geluidluwe zijde. Voor de woningen binnen gebouw gb006 geldt dat wanneer deze zijn gelegen aan de zuidgevel en/of het gedeelte van de oostgevel waar de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden sprake is van een geluidluwe zijde.

Voor de overige woningen geldt dat niet zondermeer sprake is van een geluidluwe zijde. Ter plaatse van deze woningen is het mogelijk een geluidluwe zijde te creëren door middel van bijvoorbeeld het toepassen van een geheel afsluitbare loggia (de achtergelegen gevels zijn dan geluidluw). Ter plaatse van deze loggia's moet wel sprake zijn van 'buitenluchtcondities'. Aan deze loggia dient dan tevens een verblijfsruimte te zijn gelegen met een te openen raam.

Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het toepassen van een plaatselijke afscherming direct voor het raam met behulp van Metaglas SilentAir. Met deze oplossing is het mogelijk om (plaatselijk) de geluidgevelbelasting op de achtergelegen gevel te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde (en kan het achtergelegen raam zonder overlast van het wegverkeerslawaaï worden geopend). De reductie die met dit systeem gerealiseerd kan worden, bedraagt maximaal 16,3 dB (overeenkomstig specificaties van de betreffende fabrikant zoals opgenomen in de bijlage 7), en is dus voor onderhavig bouwplan toepasbaar.

Bij toepassing van één van voornoemde oplossingen om een geluidluwe zijde te creëren dient de oplossing voorafgaand aan de vergunningsaanvraag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente.

De maximale gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 68 dB excl. aftrek artikel 110g van de Wgh. Daarmee bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting niet meer dan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB excl. aftrek. In onderhavige situatie is geen sprake van de toepassing van dove gevels. Bij akkoord van de gemeente op één van voornoemde oplossingen om geluidluwe zijden te creëren wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

4.6 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting enkel bepaald dient te worden voor de Noord Brabantlaan en de Tilburgseweg. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is (in verband met de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) de cumulatieve geluidbelasting echter alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen.

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van de beoogde nieuwe woningen is tevens opgenomen in bijlage 4 en bedraagt maximaal 68 dB.

4.7 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Aangezien voor een gedeelte van onderhavige woningen sprake is van een procedure hogere waarde, is voor deze woningen een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels nodig.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Woonstichting 'thuis heeft Tritium Advies een akoestisch onderzoek omgevingslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde herontwikkeling van vier locaties in de wijk 't Ven te Eindhoven. De bestaande bebouwing zal worden geamoveerd. Op vrijwel dezelfde plek zal de nieuwbouw van circa 250 woningen worden gerealiseerd. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van de locatie en de bijbehorende juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaai is het plan gelegen binnen de geluidzone van de wegen Tilburgseweg, Noord Brabantlaan en Tilburgseweg-Oost. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van de 30 km/uur wegen Jacob Oppenheimstraat, Van der Muydenstraat en Bredalaan.

De wegen Hugo de Grootplein, Joan Melchior Kemperstraat, Cornelis van Blijnkshoekstraat, Antony Moddermanstraat en Johannes Voetstraat zijn niet opgenomen in het verkeersmodel van de gemeente Eindhoven en zijn derhalve als akoestisch niet relevant beschouwd. Aangezien de Tilburgseweg-Oost volledig wordt afgeschermd door de Tilburgseweg is deze weg eveneens als akoestisch niet relevant beschouwd.

Het plan is tevens gelegen binnen de geluidzone van industrieterrein De Hurk.

Voor de 30 km/uur wegen Bredalaan en Van Muydenstraat geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de richtwaarde van 48 dB op geen enkel toetspunt overschrijdt.

Voor de 30 km/uur weg Jacob Oppenheimstraat geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze weg de richtwaarde van 48 dB op de noordoostgevel van gebouw gb007 overschrijdt.

Voor de gezoneerde wegen Tilburgseweg en Noord Brabantlaan geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB met respectievelijk maximaal 9 dB en 14 dB overschrijdt. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet en wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

De berekeningsresultaten op de toetspunten ten gevolge van industrieterrein De Hurk zijn per e-mail d.d. 25 mei 2021 aangeleverd door de gemeente Eindhoven en zijn opgenomen in bijlage 5. Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op geen enkel toetspunt de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt. Derhalve is een procedure hogere waarde ten gevolge van industrielawaai niet van toepassing.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met de documenten "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 en "het gemeenteblad Beleidsregels hogere waardenbeleid geluid" d.d. 17 juli 2018 van de gemeente Eindhoven.

In onderhavige situatie is op de volgende locaties sprake van een geluidbelasting van meer dan 53 dB ten gevolge van wegverkeerslawaaï:

- woningen aan de noord-, oost- en westgevel van gebouw gb001 en gb004;
- woningen aan een gedeelte van de oost- en westgevel en de noordgevel van gebouw gb002 en gb006;
- woningen binnen gebouw gb003, gb005 en gb007.

Voor deze woningen geldt dat sprake dient te zijn van een geluidluwe zijde.

Voor de woningen binnen gebouw gb001 en gb004 geldt dat wanneer deze zijn gelegen aan de zuidgevel, deze zijn voorzien van een geluidluwe zijde. Voor de woningen binnen gebouw gb002 geldt dat wanneer deze aan de zuidgevel en/of aan het gedeelte van de westgevel zijn gelegen waar de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden sprake is van een geluidluwe zijde. Voor de woningen binnen gebouw gb006 geldt dat wanneer deze zijn gelegen aan de zuidgevel en/of het gedeelte van de oostgevel waar de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden sprake is van een geluidluwe zijde.

Voor de overige woningen geldt dat niet zondermeer sprake is van een geluidluwe zijde. Ter plaatse van deze woningen is het mogelijk een geluidluwe zijde te creëren door middel van bijvoorbeeld het toepassen van een geheel afsluitbare loggia (de achtergelegen gevels zijn dan geluidluw). Ter plaatse van deze loggia's moet wel sprake zijn van 'buitenluchtcondities'. Aan deze loggia dient dan tevens een verblijfsruimte te zijn gelegen met een te openen raam.

Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld het toepassen van een plaatselijke afscherming direct voor het raam met behulp van Metaglas SilentAir. Met deze oplossing is het mogelijk om (plaatselijk) de geluidgevelbelasting op de achtergelegen gevel te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde (en kan het achtergelegen raam zonder overlast van het wegverkeerslawaaï worden geopend). De reductie die met dit systeem gerealiseerd kan worden, bedraagt maximaal 16,3 dB (overeenkomstig specificaties van de betreffende fabrikant zoals opgenomen in de bijlage 7), en is dus voor onderhavig bouwplan toepasbaar..

Bij toepassing van één van voornoemde oplossingen om een geluidluwe zijde te creëren dient de oplossing voorafgaand aan de vergunningsaanvraag ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente.

De maximale gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 68 dB excl. aftrek artikel 110g van de Wgh. Daarmee bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting niet meer dan de maximale ontheffingswaarde van 68 dB excl. aftrek. In onderhavige situatie is geen sprake van de toepassing van dove gevels. Bij akkoord van de gemeente op één van voornoemde oplossingen om geluidluwe zijden te creëren wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid. Derhalve wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.

Aangezien in onderhavige situatie voor een gedeelte van de woningen sprake is van een procedure hogere waarde, is voor deze woningen een aanvullend onderzoek nodig ter bepaling van de geluidwering van de gevels. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.


Bijlage 1: Situatietekening van het plan

bouwvlakken - kavelgrenzen

- eigendom 'thuis
- bouwvlak nieuwbouw
- bestaande kavelgrens
- nieuwe kavelgrens
- bestaand bouwblok
- groene erfafscheiding 1.8m hoog
- entreemomenten (tbv sociale binding wijk)
- vast hoekpunt
- wadi





bouwvlakken - kavelgrenzen

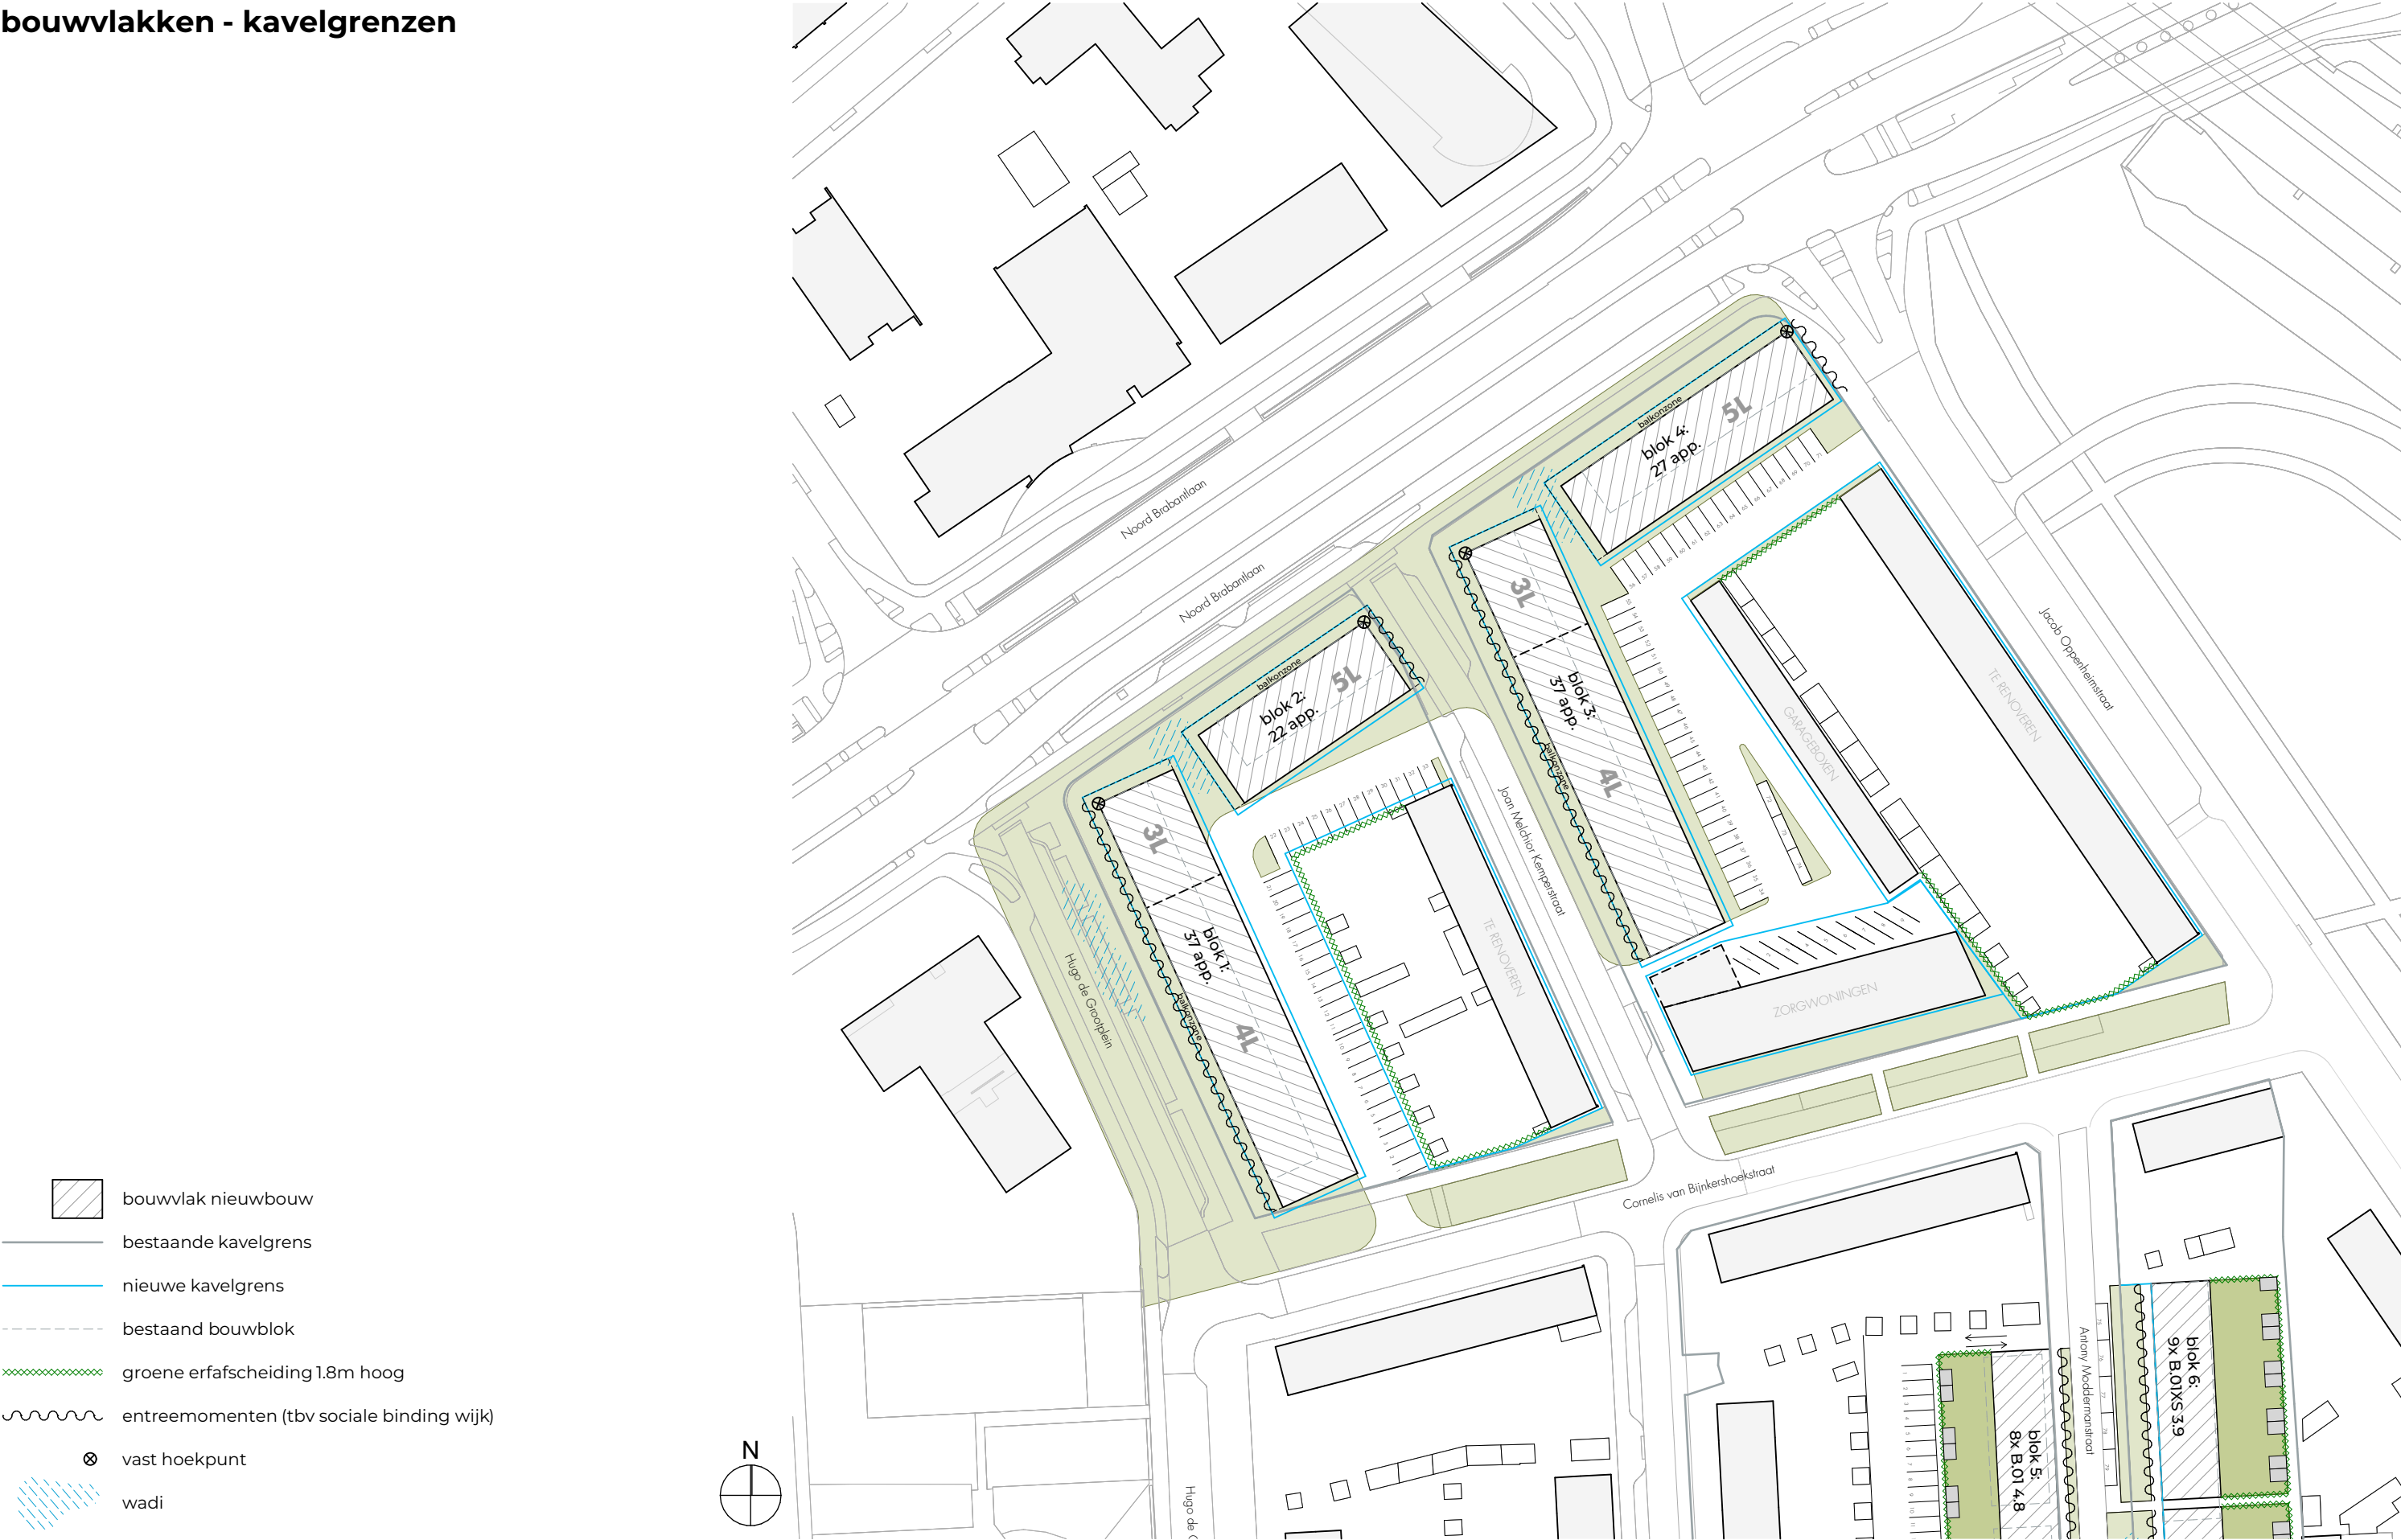




**profiel Hugo de Grootplein
bestaande situatie**

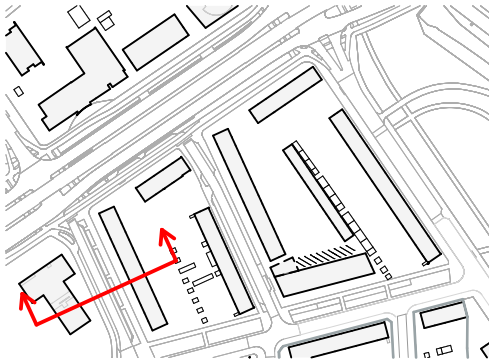

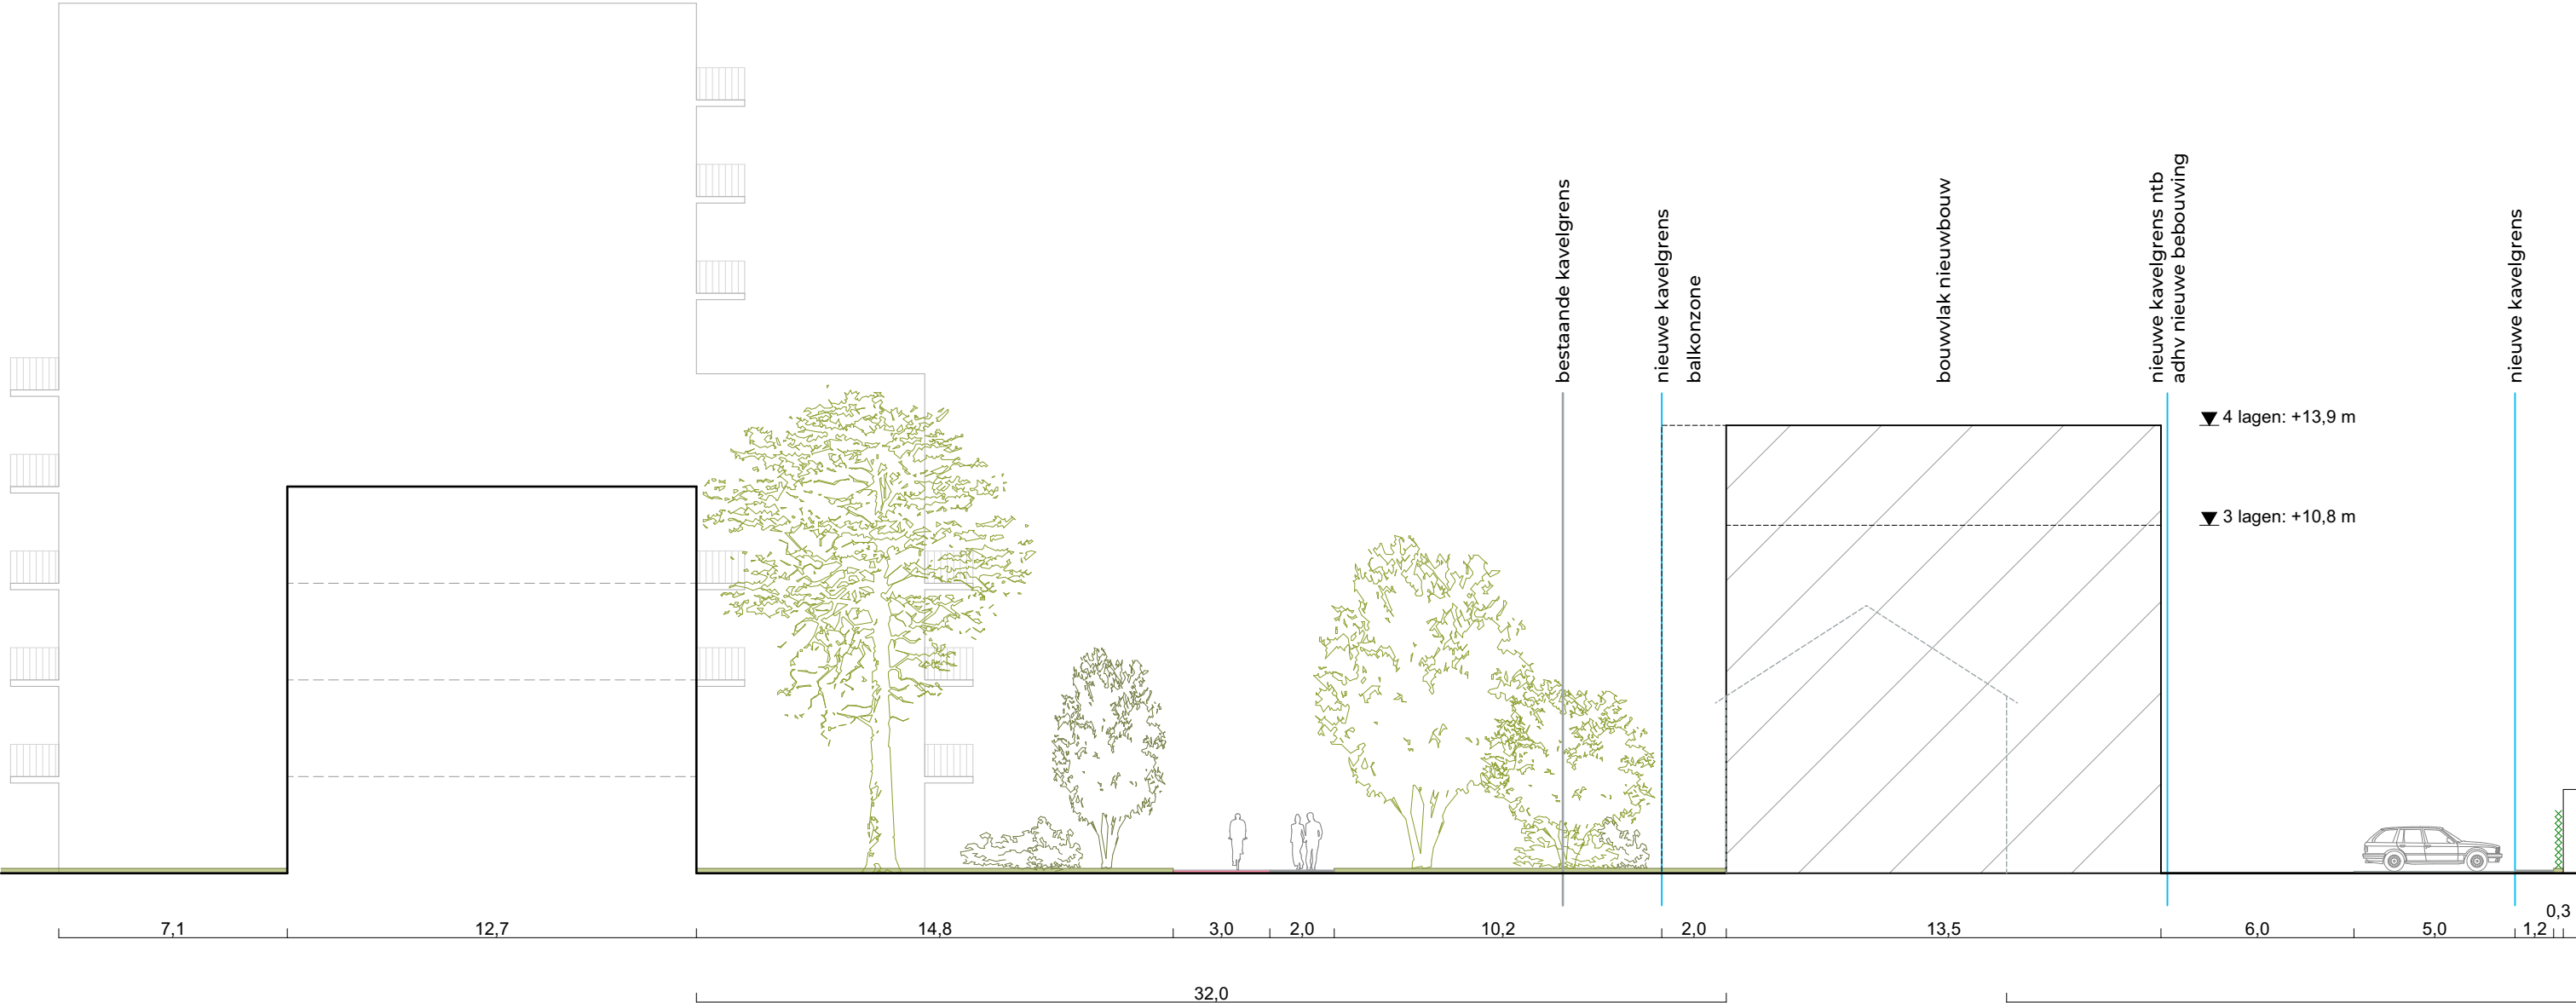



profiel Hugo de Grootplein
nieuwe situatie

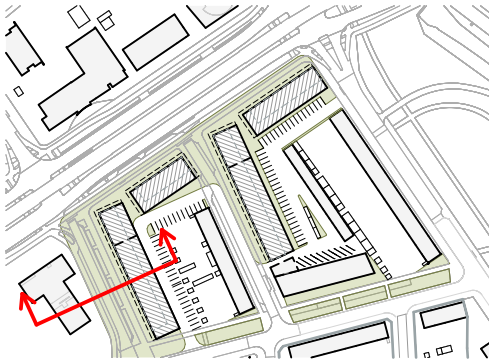




profiel Joan Melchior Kemperstraat
bestaande situatie

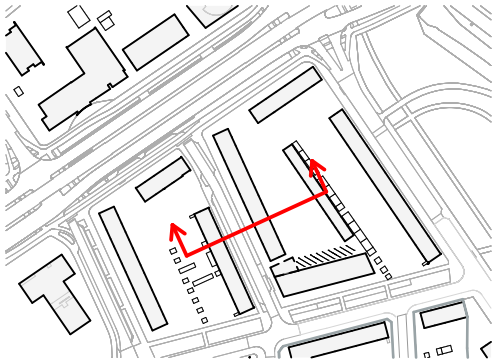

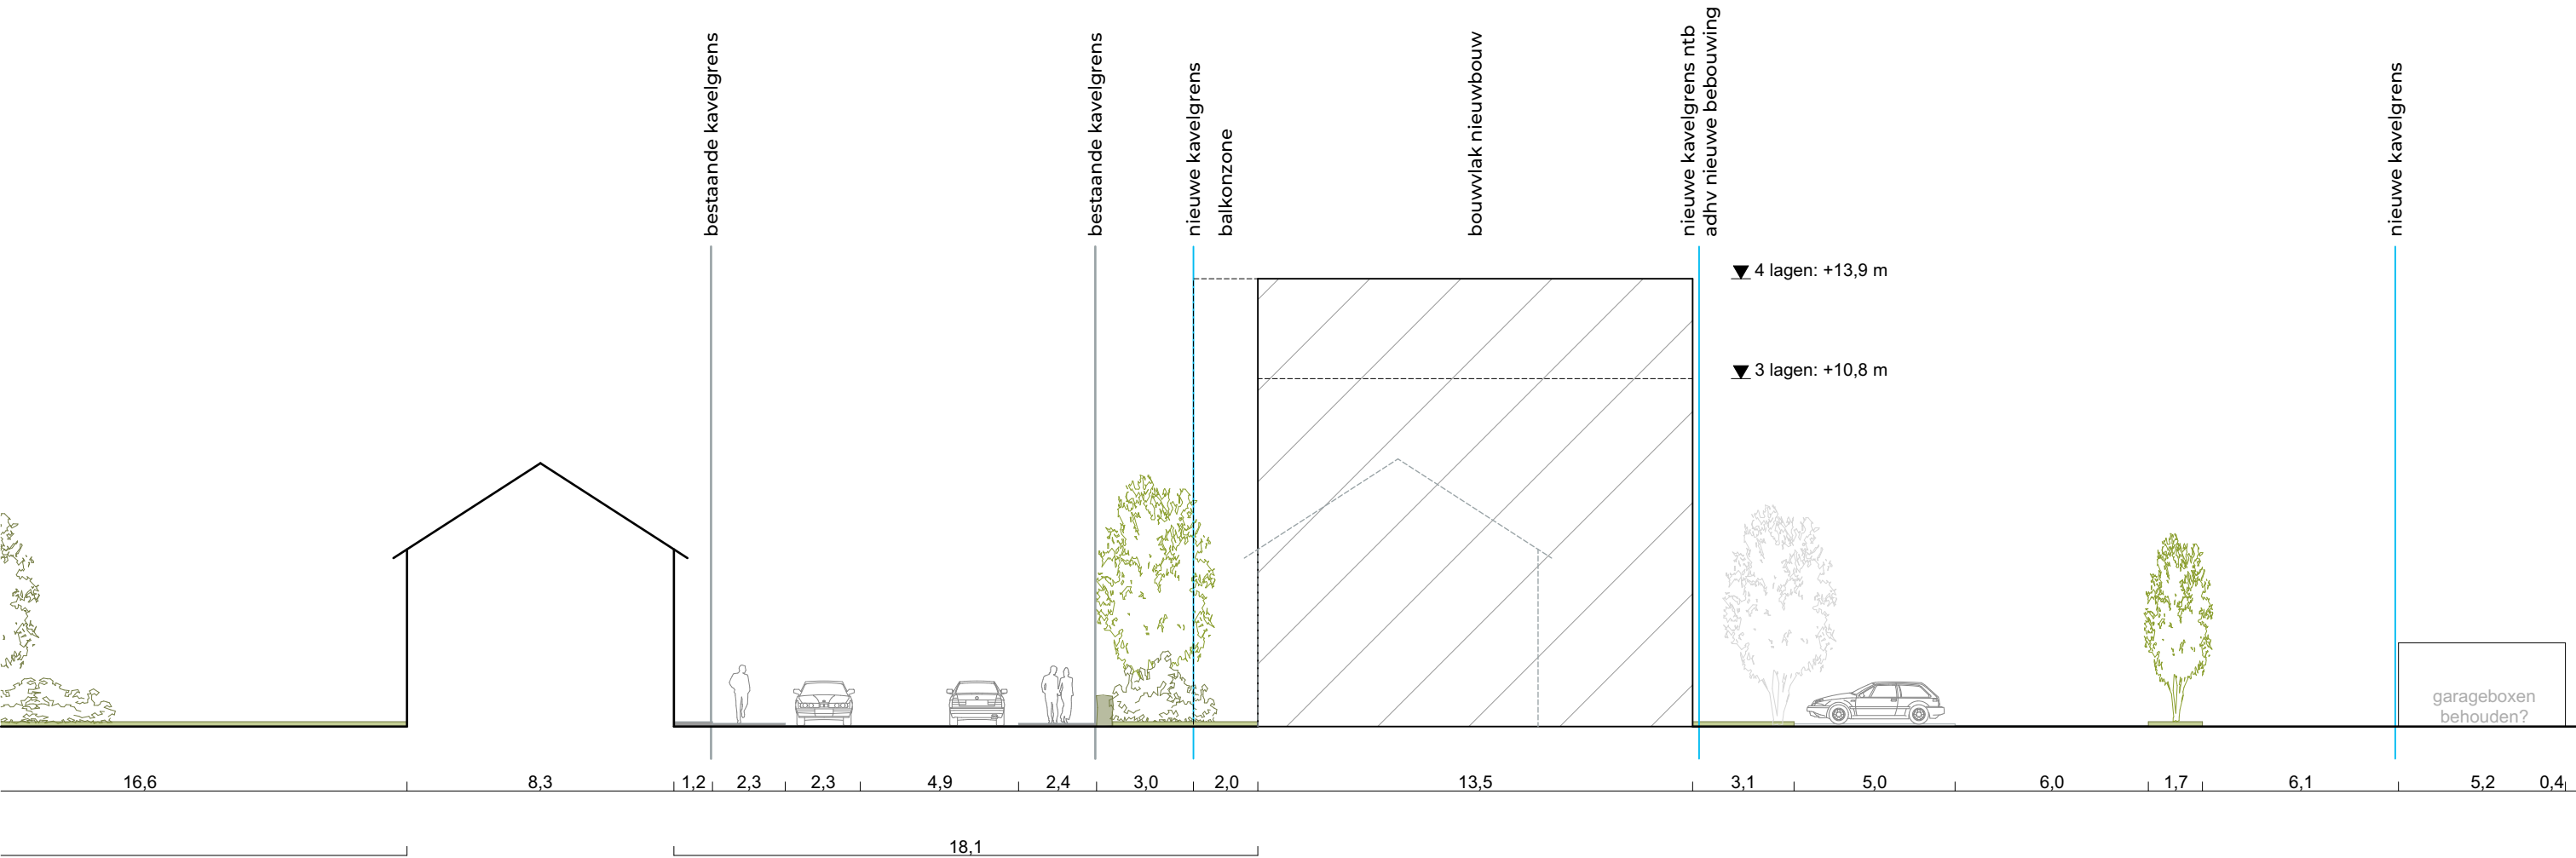



profiel Joan Melchior Kemperstraat
nieuwe situatie

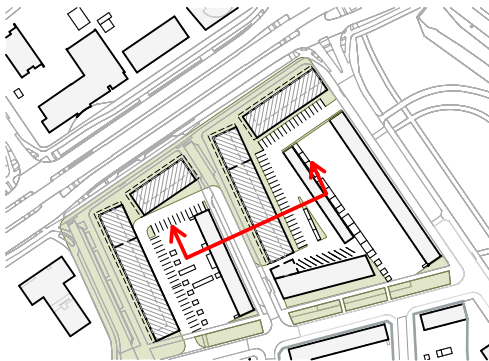




profiel Noord Brabantlaan
bestaande situatie

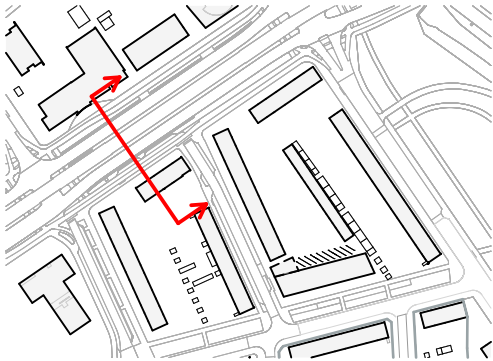

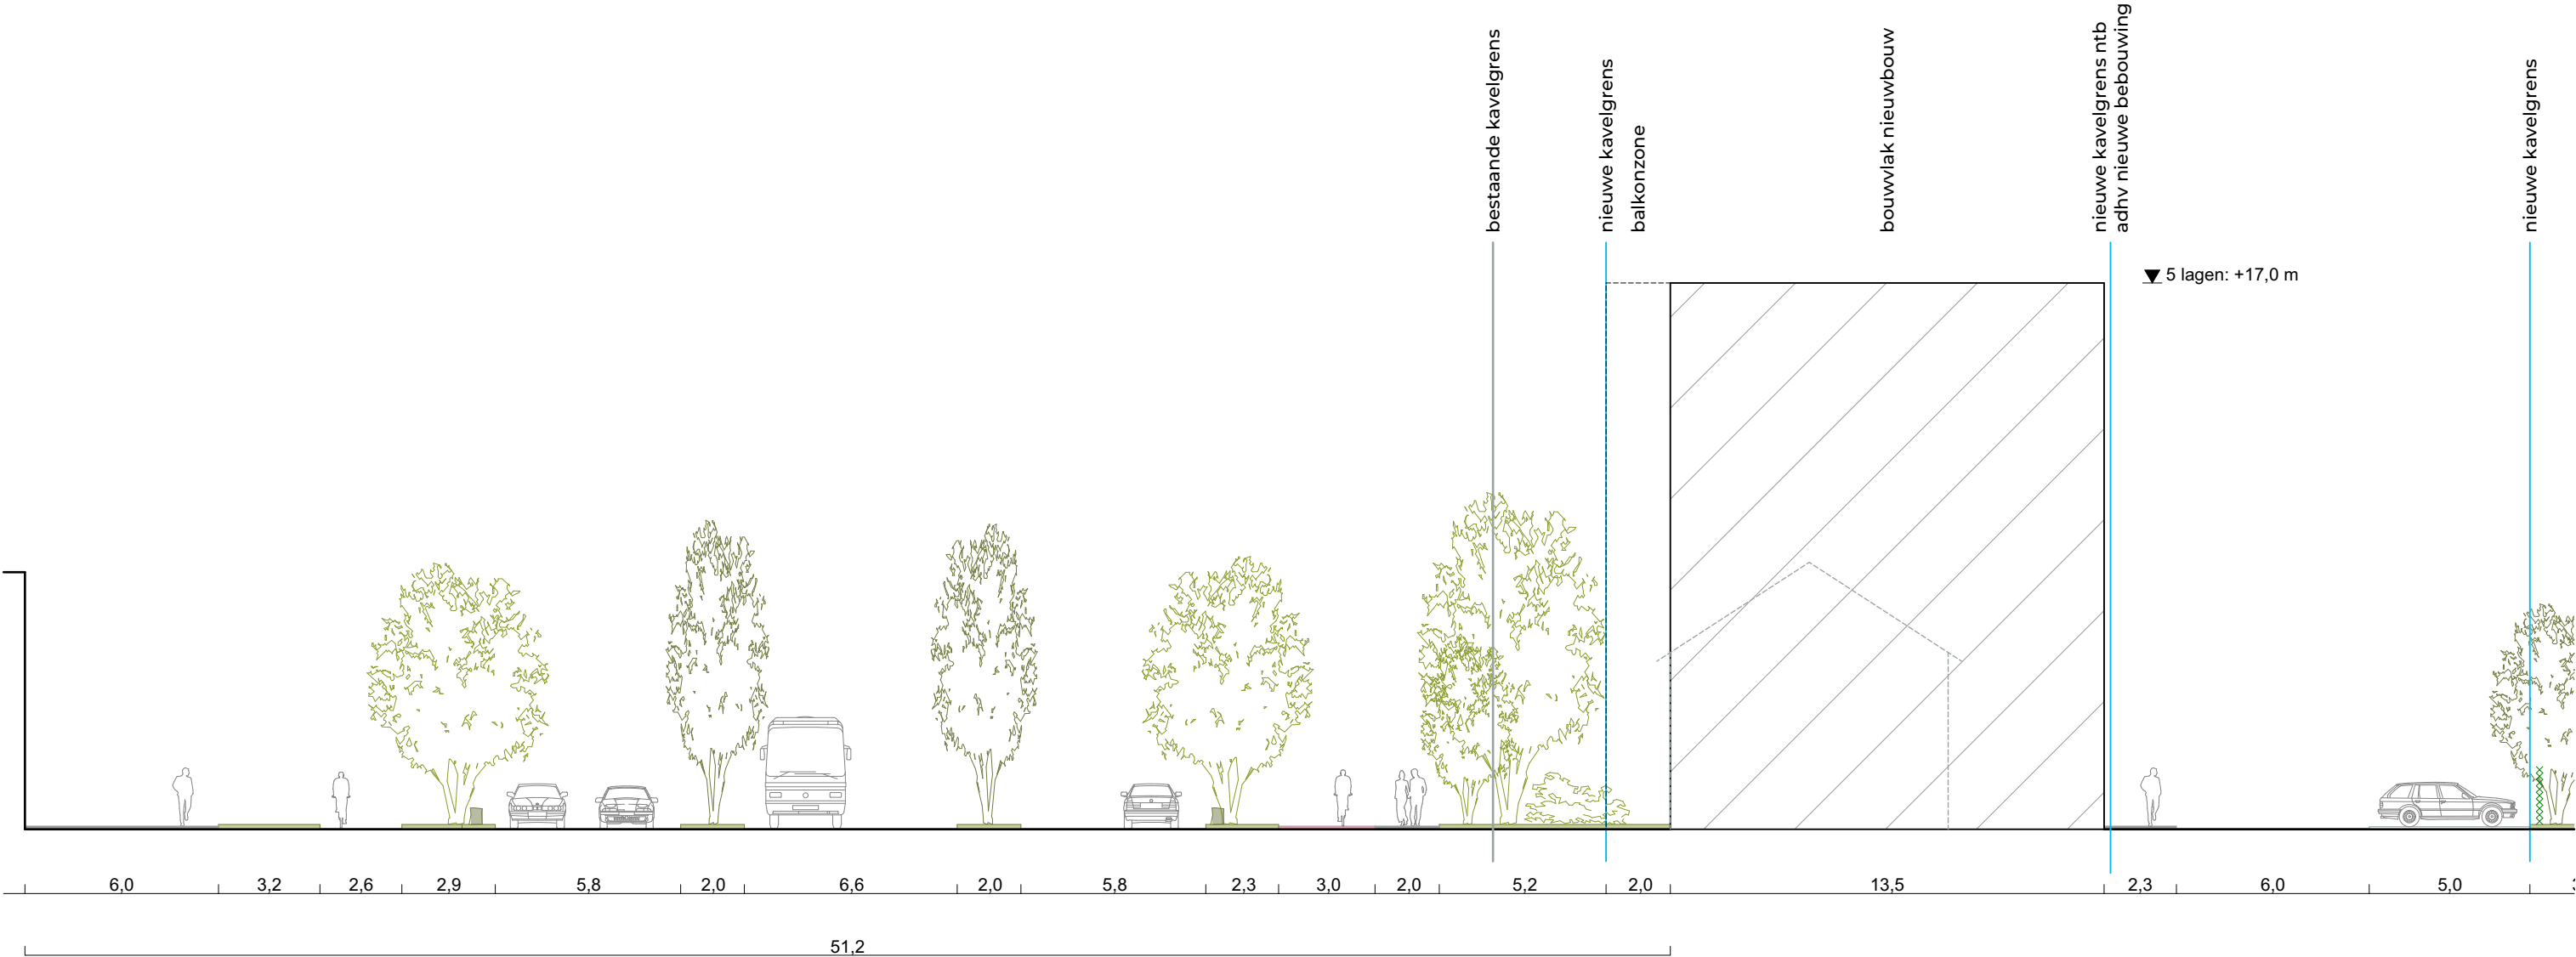

profiel Noord Brabantlaan
nieuwe situatie

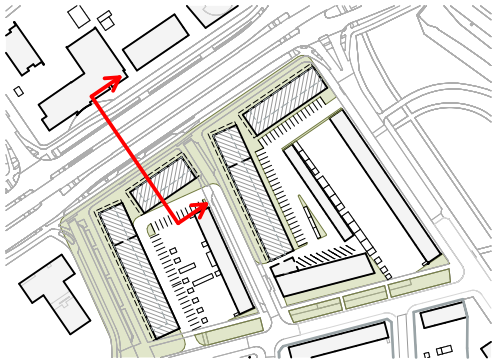

Bijlage 2: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wegverkeer

Model eigenschap	
Omschrijving	wegverkeer
Verantwoordelijke	sh
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	sh op 27-5-2021
Laatst ingezien door	sh op 31-5-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(MV(D))	V(ZV(D))	Totaal aantal
w01a Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8136,00
w01b Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8148,00
w01c Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	16284,00
w01d Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	15684,00
w01e Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7684,00
w01f Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8000,00
w01g Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7684,00
w01h Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	15684,00
w01i Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	16107,00
w01j Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8020,00
w01k Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8087,00
w01l Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8087,00
w01m Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	16107,00
w01n Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	17867,00
w01o Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	11488,00
w01p Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6379,00
w01q Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	17867,00
w01r Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	20549,00
w01s Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	8949,00
w01t Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	11600,00
w01u Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	11488,00
w01v Noord	Noord Brabantlaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	6379,00
w02a Tilb	0 / 0,000 / 0,000	Verdeling	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	80	80	80	11239,00
w02b Tilb	0 / 0,000 / 0,000	Verdeling	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	80	80	80	14236,00
w02c Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	5934,00
w02d Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	70	70	70	9742,00
w02e Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	70	70	70	11285,00
w02f Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W2	2-laags ZOAB	70	70	70	11285,00
w02g Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70	5163,00
w02h Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	5934,00
w02i Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	5163,00
w02j Tilb	TILBURGSEWG	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	7760,00
w03a Muyde	van der Muydenstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1910,00
w03b Muyde	van der Muydenstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1910,00
w03c Muyde	van der Muydenstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1259,00
w04a Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1645,00
w04a Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1645,00
w04b Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1169,00
w04b Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1169,00
w04c Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	987,00
w04c Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	987,00
w04d Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	726,00
w04d Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	726,00
w04e Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1043,00
w04e Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	1043,00
w04f Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	726,00
w04f Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	726,00
w04g Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	726,00
w04g Breda	Bredalaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30	726,00
w05a Jacob	Jacob Oppenheimstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1125,00
w05b Jacob	Jacob Oppenheimstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	782,00
w05c Jacob	Jacob Oppenheimstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1255,00
w05d Jacob	Jacob Oppenheimstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1255,00
w05e Jacob	Jacob Oppenheimstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	1255,00

Tritium Advies
Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaai

2102/304/JOW-02
bijlage 2

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl	Cpl_W
w01a Noord	6,48	3,66	0,96	94,92	96,19	95,39	3,66	2,55	3,18	1,42	1,26	1,43	False	1,5
w01b Noord	6,48	3,66	0,96	94,55	95,91	95,05	3,92	2,74	3,42	1,52	1,35	1,53	False	1,5
w01c Noord	6,48	3,66	0,96	94,74	96,05	95,22	3,79	2,65	3,30	1,47	1,30	1,48	False	1,5
w01d Noord	6,48	3,66	0,96	94,41	95,80	94,92	4,02	2,81	3,51	1,57	1,39	1,58	False	1,5
w01e Noord	6,48	3,65	0,96	94,18	95,63	94,71	4,19	2,93	3,65	1,63	1,44	1,64	False	1,5
w01f Noord	6,48	3,66	0,96	94,63	95,97	95,12	3,86	2,70	3,37	1,50	1,33	1,51	False	1,5
w01g Noord	6,48	3,65	0,96	94,18	95,63	94,71	4,19	2,93	3,65	1,63	1,44	1,64	False	1,5
w01h Noord	6,48	3,66	0,96	94,41	95,80	94,92	4,02	2,81	3,51	1,57	1,39	1,58	False	1,5
w01i Noord	6,48	3,66	0,96	94,57	95,92	95,06	3,91	2,73	3,41	1,52	1,35	1,53	False	1,5
w01j Noord	6,48	3,66	0,96	94,41	95,80	94,92	4,02	2,81	3,51	1,56	1,38	1,57	False	1,5
w01k Noord	6,48	3,66	0,96	94,72	96,04	95,20	3,80	2,66	3,31	1,48	1,31	1,49	False	1,5
w01l Noord	6,48	3,66	0,96	94,72	96,04	95,20	3,80	2,66	3,31	1,48	1,31	1,49	False	1,5
w01m Noord	6,48	3,66	0,96	94,57	95,92	95,06	3,91	2,73	3,41	1,52	1,35	1,53	False	1,5
w01n Noord	6,48	3,65	0,96	94,05	95,53	94,59	4,28	3,00	3,73	1,67	1,48	1,68	False	1,5
w01o Noord	6,48	3,65	0,96	94,32	95,74	94,84	4,09	2,86	3,56	1,59	1,41	1,60	False	1,5
w01p Noord	6,48	3,65	0,96	93,56	95,16	94,14	4,63	3,25	4,04	1,80	1,60	1,82	False	1,5
w01q Noord	6,48	3,65	0,96	94,05	95,53	94,59	4,28	3,00	3,73	1,67	1,48	1,68	False	1,5
w01r Noord	6,48	3,66	0,96	94,34	95,75	94,85	4,08	2,85	3,55	1,59	1,40	1,60	False	1,5
w01s Noord	6,48	3,65	0,96	93,70	95,26	94,27	4,53	3,17	3,95	1,76	1,56	1,78	False	1,5
w01t Noord	6,48	3,66	0,96	94,83	96,12	95,30	3,73	2,60	3,25	1,45	1,28	1,46	False	1,5
w01u Noord	6,48	3,65	0,96	94,32	95,74	94,84	4,09	2,86	3,56	1,59	1,41	1,60	False	1,5
w01v Noord	6,48	3,65	0,96	93,56	95,16	94,14	4,63	3,25	4,04	1,80	1,60	1,82	False	1,5
w02a Tilb	6,67	3,01	0,99	95,38	96,30	94,17	2,00	1,45	2,33	2,62	2,25	3,50	False	1,5
w02b Tilb	6,71	3,29	0,79	95,42	95,80	94,07	2,27	1,91	2,39	2,31	2,29	3,54	False	1,5
w02c Tilb	6,48	3,12	1,22	96,40	97,65	94,64	2,38	1,41	2,95	1,22	0,94	2,41	False	1,5
w02d Tilb	6,48	3,08	1,24	93,02	95,38	89,79	4,61	2,77	5,62	2,37	1,85	4,59	False	1,5
w02e Tilb	6,48	3,09	1,24	93,83	95,93	90,93	4,07	2,44	4,99	2,10	1,63	4,08	False	1,5
w02f Tilb	6,48	3,09	1,24	93,83	95,93	90,93	4,07	2,44	4,99	2,10	1,63	4,08	False	1,5
w02g Tilb	6,48	3,11	1,23	95,91	97,32	93,93	2,70	1,61	3,34	1,39	1,07	2,73	False	1,5
w02h Tilb	6,47	3,67	0,96	96,22	97,17	96,57	2,72	1,89	2,37	1,06	0,93	1,06	False	1,5
w02i Tilb	6,47	3,67	0,96	95,71	96,79	96,10	3,09	2,15	2,69	1,20	1,06	1,21	False	1,5
w02j Tilb	6,47	3,67	0,96	96,42	97,32	96,75	2,58	1,79	2,24	1,00	0,88	1,01	False	1,5
w03a Muyde	6,70	3,59	0,65	99,13	99,31	99,29	0,69	0,57	0,54	0,17	0,12	0,16	False	1,5
w03b Muyde	6,70	3,59	0,65	99,13	99,31	99,29	0,69	0,57	0,54	0,17	0,12	0,16	False	1,5
w03c Muyde	6,70	3,59	0,65	98,88	99,10	99,09	0,90	0,73	0,70	0,22	0,16	0,21	False	1,5
w04a Breda	6,70	3,59	0,65	98,99	99,19	99,18	0,81	0,66	0,63	0,20	0,15	0,19	False	1,5
w04a Breda	6,70	3,59	0,65	98,99	99,19	99,18	0,81	0,66	0,63	0,20	0,15	0,19	False	1,5
w04b Breda	6,70	3,60	0,65	99,17	99,34	99,33	0,66	0,54	0,52	0,17	0,12	0,15	False	1,5
w04b Breda	6,70	3,60	0,65	99,17	99,34	99,33	0,66	0,54	0,52	0,17	0,12	0,15	False	1,5
w04c Breda	6,70	3,59	0,65	98,99	99,19	99,17	0,81	0,67	0,64	0,20	0,15	0,19	False	1,5
w04c Breda	6,70	3,59	0,65	98,99	99,19	99,17	0,81	0,67	0,64	0,20	0,15	0,19	False	1,5
w04d Breda	6,71	3,59	0,65	97,51	98,00	97,96	1,99	1,64	1,57	0,50	0,36	0,47	False	1,5
w04d Breda	6,71	3,59	0,65	97,51	98,00	97,96	1,99	1,64	1,57	0,50	0,36	0,47	False	1,5
w04e Breda	6,71	3,59	0,65	98,07	98,45	98,42	1,55	1,27	1,22	0,39	0,28	0,36	False	1,5
w04e Breda	6,71	3,59	0,65	98,07	98,45	98,42	1,55	1,27	1,22	0,39	0,28	0,36	False	1,5
w04f Breda	6,71	3,59	0,65	97,51	98,00	97,96	1,99	1,64	1,57	0,50	0,36	0,47	False	1,5
w04f Breda	6,71	3,59	0,65	97,51	98,00	97,96	1,99	1,64	1,57	0,50	0,36	0,47	False	1,5
w04g Breda	6,71	3,59	0,65	97,51	98,00	97,96	1,99	1,64	1,57	0,50	0,36	0,47	False	1,5
w04g Breda	6,71	3,59	0,65	97,51	98,00	97,96	1,99	1,64	1,57	0,50	0,36	0,47	False	1,5
w05a Jacob	6,70	3,59	0,65	98,79	99,03	99,01	0,97	0,80	0,76	0,24	0,17	0,23	False	1,5
w05b Jacob	6,70	3,59	0,65	98,43	98,74	98,72	1,26	1,03	0,99	0,31	0,23	0,30	False	1,5
w05c Jacob	6,70	3,59	0,65	98,93	99,15	99,13	0,85	0,70	0,67	0,21	0,15	0,20	False	1,5
w05d Jacob	6,70	3,59	0,65	98,93	99,15	99,13	0,85	0,70	0,67	0,21	0,15	0,20	False	1,5
w05e Jacob	6,70	3,59	0,65	98,93	99,15	99,13	0,85	0,70	0,67	0,21	0,15	0,20	False	1,5

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t001	toetspunt t001	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t002	toetspunt t002	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t003	toetspunt t003	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t004	toetspunt t004	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t005	toetspunt t005	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t006	toetspunt t006	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t007	toetspunt t007	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t008	toetspunt t008	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t009	toetspunt t009	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t010	toetspunt t010	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t011	toetspunt t011	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t012	toetspunt t012	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t013	toetspunt t013	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t014	toetspunt t014	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t015	toetspunt t015	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t016	toetspunt t016	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t017	toetspunt t017	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t018	toetspunt t018	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t019	toetspunt t019	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t020	toetspunt t020	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t021	toetspunt t021	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t022	toetspunt t022	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t023	toetspunt t023	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t024	toetspunt t024	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t025	toetspunt t025	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t026	toetspunt t026	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t027	toetspunt t027	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t028	toetspunt t028	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t029	toetspunt t029	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t030	toetspunt t030	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t031	toetspunt t031	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t032	toetspunt t032	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t033	toetspunt t033	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t034	toetspunt t034	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t035	toetspunt t035	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t036	toetspunt t036	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t037	toetspunt t037	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t038	toetspunt t038	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t039	toetspunt t039	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t040	toetspunt t040	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t041	toetspunt t041	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t042	toetspunt t042	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t043	toetspunt t043	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t044	toetspunt t044	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t045	toetspunt t045	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t046	toetspunt t046	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t047	toetspunt t047	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t048	toetspunt t048	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t049	toetspunt t049	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t050	toetspunt t050	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t051	toetspunt t051	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t052	toetspunt t052	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t053	toetspunt t053	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t054	toetspunt t054	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t055	toetspunt t055	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t056	toetspunt t056	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t057	toetspunt t057	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t058	toetspunt t058	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
t059	toetspunt t059	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t060	toetspunt t060	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t061	toetspunt t061	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t062	toetspunt t062	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t063	toetspunt t063	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t064	toetspunt t064	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t065	toetspunt t065	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t066	toetspunt t066	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t067	toetspunt t067	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t068	toetspunt t068	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t069	toetspunt t069	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t070	toetspunt t070	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t071	toetspunt t071	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t072	toetspunt t072	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t073	toetspunt t073	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t074	toetspunt t074	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t075	toetspunt t075	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t076	toetspunt t076	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t077	toetspunt t077	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t078	toetspunt t078	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t079	toetspunt t079	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t080	toetspunt t080	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t081	toetspunt t081	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t082	toetspunt t082	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t083	toetspunt t083	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t084	toetspunt t084	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t085	toetspunt t085	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t086	toetspunt t086	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t087	toetspunt t087	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t088	toetspunt t088	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t089	toetspunt t089	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t090	toetspunt t090	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t091	toetspunt t091	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t092	toetspunt t092	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t093	toetspunt t093	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t094	toetspunt t094	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t095	toetspunt t095	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t096	toetspunt t096	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t097	toetspunt t097	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t098	toetspunt t098	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t099	toetspunt t099	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t100	toetspunt t100	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t101	toetspunt t101	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t102	toetspunt t102	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t103	toetspunt t103	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t104	toetspunt t104	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t105	toetspunt t105	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t106	toetspunt t106	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t107	toetspunt t107	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t108	toetspunt t108	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t109	toetspunt t109	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t110	toetspunt t110	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t111	toetspunt t111	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t112	toetspunt t112	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t113	toetspunt t113	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t114	toetspunt t114	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t115	toetspunt t115	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t116	toetspunt t116	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t117	toetspunt t117	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t118	toetspunt t118	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t119	toetspunt t119	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t120	toetspunt t120	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t121	toetspunt t121	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t122	toetspunt t122	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t123	toetspunt t123	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t124	toetspunt t124	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t125	toetspunt t125	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t126	toetspunt t126	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t127	toetspunt t127	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t128	toetspunt t128	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t129	toetspunt t129	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t130	toetspunt t130	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t131	toetspunt t131	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t132	toetspunt t132	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t133	toetspunt t133	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t134	toetspunt t134	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t135	toetspunt t135	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t136	toetspunt t136	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t137	toetspunt t137	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t138	toetspunt t138	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t139	toetspunt t139	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t140	toetspunt t140	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t141	toetspunt t141	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t142	toetspunt t142	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t143	toetspunt t143	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t144	toetspunt t144	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
t145	toetspunt t145	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t146	toetspunt t146	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t147	toetspunt t147	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t148	toetspunt t148	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t149	toetspunt t149	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t150	toetspunt t150	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t151	toetspunt t151	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t152	toetspunt t152	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t153	toetspunt t153	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t154	toetspunt t154	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t155	toetspunt t155	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
t156	toetspunt t156	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t157	toetspunt t157	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t158	toetspunt t158	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t159	toetspunt t159	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t160	toetspunt t160	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t161	toetspunt t161	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t162	toetspunt t162	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t163	toetspunt t163	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t164	toetspunt t164	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t165	toetspunt t165	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t166	toetspunt t166	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t167	toetspunt t167	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t168	toetspunt t168	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t169	toetspunt t169	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t170	toetspunt t170	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t171	toetspunt t171	19,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
t172	toetspunt t172	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t173	toetspunt t173	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t174	toetspunt t174	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t175	toetspunt t175	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t176	toetspunt t176	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t177	toetspunt t177	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t178	toetspunt t178	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t179	toetspunt t179	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t180	toetspunt t180	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t181	toetspunt t181	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t182	toetspunt t182	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t183	toetspunt t183	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t184	toetspunt t184	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t185	toetspunt t185	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t186	toetspunt t186	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t187	toetspunt t187	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t188	toetspunt t188	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
t189	toetspunt t189	19,50	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b01	groen	1,00
b02	groen	1,00
b03	groen	1,00
b04	groen	1,00
b05	groen	1,00
b06	groen	1,00
b07	groen	1,00
b08	groen	1,00
b09	groen	1,00
b10	groen	1,00
b11	groen	1,00
b12	groen	1,00
b13	groen	1,00
b14	groen	1,00
b15	groen	1,00
b16	groen	1,00
b17	groen	1,00
b18	groen	1,00
b19	groen	1,00
b20	groen	1,00
b21	groen	1,00
b22	groen	1,00
b23	groen	1,00
b24	groen	1,00
b25	groen	1,00
b26	groen	1,00
b27	groen	1,00
b28	groen	1,00
b29	groen	1,00
b30	groen	1,00
b31	groen	1,00
b32	groen	1,00
b33	groen	1,00
b34	groen	1,00
b35	groen	1,00
b36	groen	1,00
b37	groen	1,00
b38	groen	1,00
b39	groen	1,00
b40	groen	1,00
b41	groen	1,00
b42	groen	1,00
b43	groen	1,00
b44	groen	1,00
b45	groen	1,00
b46	groen	1,00
b47	groen	1,00
b48	groen	1,00
b49	groen	1,00
b50	groen	1,00
b51	groen	1,00
b52	groen	1,00
b53	groen	1,00
b54	groen	1,00
b55	groen	1,00
b56	groen	1,00
b57	groen	1,00
b58	groen	1,00
b59	groen	1,00
b60	groen	1,00
b61	groen	1,00
b62	groen	1,00
b63	groen	1,00
b64	groen	1,00
b65	groen	1,00
b66	groen	1,00
b67	groen	1,00
b68	groen	1,00
b69	groen	1,00
b70	groen	1,00
b71	groen	1,00
b72	groen	1,00

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b73	groen	1,00
b74	groen	1,00
b75	groen	1,00
b76	groen	1,00
b77	groen	1,00
b78	groen	1,00
b79	groen	1,00
b80	groen	1,00
b81	groen	1,00
b82	groen	1,00
b83	groen	1,00
b84	groen	1,00
b85	groen	1,00
b86	groen	1,00
b87	groen	1,00
b88	groen	1,00
b89	groen	1,00
b90	groen	1,00
b91	groen	1,00
b92	groen	1,00
b93	groen	1,00
b94	groen	1,00
b95	groen	1,00
b96	groen	1,00
b97	groen	1,00
b98	groen	1,00
b99	groen	1,00
b100	groen	1,00
b101	groen	1,00
b102	groen	1,00
b103	groen	1,00
b104	groen	1,00
b105	groen	1,00
b106	groen	1,00
b107	groen	1,00
b108	groen	1,00
b109	groen	1,00
b110	groen	1,00
b111	groen	1,00
b112	groen	1,00
b113	groen	1,00
b114	groen	1,00
b115	groen	1,00
b116	groen	1,00
b117	groen	1,00
b118	groen	1,00
b119	groen	1,00
b120	groen	1,00
b121	groen	1,00
b122	groen	1,00
b123	groen	1,00
b124	groen	1,00
b125	groen	1,00
b126	groen	1,00
b127	groen	1,00
b128	groen	1,00
b129	groen	1,00
b130	groen	1,00
b131	groen	1,00
b132	groen	1,00
b133	groen	1,00
b134	groen	1,00
b135	groen	1,00
b136	groen	1,00
b137	groen	1,00
b138	groen	1,00
b139	groen	1,00
b140	groen	1,00
b141	groen	1,00
b142	groen	1,00
b143	groen	1,00
b144	groen	1,00

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b145	groen	1,00
b146	groen	1,00
b147	groen	1,00
b148	groen	1,00
b149	groen	1,00
b150	groen	1,00
b151	groen	1,00
b152	groen	1,00
b153	groen	1,00
b154	groen	1,00
b155	groen	1,00
b156	groen	1,00
b157	groen	1,00
b158	groen	1,00
b159	groen	1,00
b160	groen	1,00
b161	groen	1,00
b162	groen	1,00
b163	groen	1,00
b164	groen	1,00
b165	groen	1,00
b166	groen	1,00
b167	groen	1,00
b168	groen	1,00
b169	groen	1,00
b170	groen	1,00
b171	groen	1,00
b172	groen	1,00
b173	groen	1,00
b174	groen	1,00
b175	groen	1,00
b176	groen	1,00
b177	groen	1,00
b178	groen	1,00
b179	groen	1,00
b180	groen	1,00
b181	groen	1,00
b182	groen	1,00
b183	groen	1,00
b184	groen	1,00
b185	groen	1,00
b186	groen	1,00
b187	groen	1,00
b188	groen	1,00
b189	groen	1,00
b190	groen	1,00
b191	groen	1,00
b192	groen	1,00
b193	groen	1,00
b194	groen	1,00
b195	groen	1,00
b196	groen	1,00
b197	groen	1,00
b198	groen	1,00
b199	groen	1,00
b200	groen	1,00
b201	groen	1,00
b202	groen	1,00
b203	groen	1,00
b204	groen	1,00
b205	groen	1,00
b206	groen	1,00
b207	groen	1,00
b208	groen	1,00
b209	groen	1,00
b210	groen	1,00
b211	groen	1,00
b212	groen	1,00
b213	groen	1,00
b214	groen	1,00
b215	groen	1,00
b216	groen	1,00

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b217	groen	1,00
b218	groen	1,00
b219	groen	1,00
b220	groen	1,00
b221	groen	1,00
b222	groen	1,00
b223	groen	1,00
b224	groen	1,00
b225	groen	1,00
b226	groen	1,00
b227	groen	1,00
b228	groen	1,00
b229	groen	1,00
b230	groen	1,00
b231	groen	1,00
b232	groen	1,00
b233	groen	1,00
b234	groen	1,00
b235	groen	1,00
b236	groen	1,00
b237	groen	1,00
b238	groen	1,00
b239	groen	1,00
b240	groen	1,00
b241	groen	1,00
b242	groen	1,00
b243	groen	1,00
b244	groen	1,00
b245	groen	1,00
b246	groen	1,00
b247	groen	1,00
b248	groen	1,00
b249	groen	1,00
b250	groen	1,00
b251	groen	1,00
b252	groen	1,00
b253	groen	1,00
b254	groen	1,00
b255	groen	1,00
b256	groen	1,00
b257	groen	1,00
b258	groen	1,00
b259	groen	1,00
b260	groen	1,00
b261	groen	1,00
b262	groen	1,00
b263	groen	1,00
b264	groen	1,00
b265	groen	1,00
b266	groen	1,00
b267	groen	1,00
b268	groen	1,00
b269	groen	1,00
b270	groen	1,00
b271	groen	1,00
b272	groen	1,00
b273	groen	1,00
b274	groen	1,00
b275	groen	1,00
b276	groen	1,00
b277	groen	1,00
b278	groen	1,00
b279	groen	1,00
b280	groen	1,00
b281	groen	1,00
b282	groen	1,00
b283	groen	1,00
b284	groen	1,00
b285	groen	1,00
b286	groen	1,00
b287	groen	1,00
b288	groen	1,00

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b289	groen	1,00
b290	groen	1,00
b291	groen	1,00
b292	groen	1,00
b293	groen	1,00
b294	tuinen	0,50
b295	tuinen	0,50
b296	tuinen	0,50
b297	tuinen	0,50
b298	tuinen	0,50
b299	tuinen	0,50
b300	tuinen	0,50
b301	tuinen	0,50
b302	tuinen	0,50
b303	tuinen	0,50
b304	tuinen	0,50
b305	tuinen	0,50
b306	tuinen	0,50
b307	tuinen	0,50
b308	tuinen	0,50
b309	tuinen	0,50
b310	tuinen	0,50
b311	tuinen	0,50
b312	tuinen	0,50
b313	tuinen	0,50
b314	tuinen	0,50
b315	tuinen	0,50
b316	tuinen	0,50
b317	tuinen	0,50
b318	tuinen	0,50
b319	tuinen	0,50
b320	tuinen	0,50
b321	tuinen	0,50
b322	tuinen	0,50
b323	tuinen	0,50
b324	tuinen	0,50
b325	tuinen	0,50
b326	tuinen	0,50
b327	tuinen	0,50
b328	tuinen	0,50
b329	tuinen	0,50
b330	tuinen	0,50
b331	tuinen	0,50
b332	tuinen	0,50
b333	tuinen	0,50
b334	tuinen	0,50
b335	tuinen	0,50
b336	tuinen	0,50
b337	tuinen	0,50
b338	tuinen	0,50
b339	tuinen	0,50
b340	tuinen	0,50
b341	tuinen	0,50
b342	tuinen	0,50
b343	ondergrond Tilburgseweg	0,50
b344	ondergrond Tilburgseweg	0,50
b345	ondergrond Tilburgseweg	0,50
b346	ondergrond Tilburgseweg	0,50

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb001	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb002	plangebied	13,90	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb003	plangebied	10,80	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb004	plangebied	17,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb005	plangebied	10,80	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb006	plangebied	13,90	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb007	plangebied	17,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb008	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb009	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb010	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb011	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb012	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb013	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb014	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb015	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb016	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb017	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb018	plangebied	10,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb019	plangebied	12,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb020	plangebied	12,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb021	plangebied	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb022	plangebied	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb023	plangebied	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb024	plangebied	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb025	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb026	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb027	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb028	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb029	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb030	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb031	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb032	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb033	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb034	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb035	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb036	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb037	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb038	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb039	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb040	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb041	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb042	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb043	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb044	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb045	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb046	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb047	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb048	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb049	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb050	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb051	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb052	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb053	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb054	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb055	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb056	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb057	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb058	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb059	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb060	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb061	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb062	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb063	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb064	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb065	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb066	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb067	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb068	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb069	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb070	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb071	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb072	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb073	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb074	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb075	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb076	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb077	bergingen	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb078	gebouw gb078	32,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb079	gebouw gb079	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb080	gebouw gb080	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb081	gebouw gb081	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb082	gebouw gb082	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb083	gebouw gb083	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb084	gebouw gb084	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb085	gebouw gb085	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb086	gebouw gb086	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb087	gebouw gb087	3,00	Relatief	19,00	0 dB	0,80
gb088	gebouw gb088	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb089	gebouw gb089	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb090	gebouw gb090	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb091	gebouw gb091	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb092	gebouw gb092	43,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb093	gebouw gb093	23,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb094	gebouw gb094	23,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb095	gebouw gb095	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb096	gebouw gb096	23,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb097	gebouw gb097	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb098	gebouw gb098	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb099	gebouw gb099	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb100	gebouw gb100	23,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb101	gebouw gb101	23,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb102	gebouw gb102	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb103	gebouw gb103	23,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb104	gebouw gb104	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb105	gebouw gb105	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb106	gebouw gb106	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb107	gebouw gb107	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb108	gebouw gb108	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb109	gebouw gb109	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb110	gebouw gb110	33,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb111	gebouw gb111	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb112	gebouw gb112	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb113	gebouw gb113	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb114	gebouw gb114	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb115	gebouw gb115	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb116	gebouw gb116	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb117	gebouw gb117	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb118	gebouw gb118	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb119	gebouw gb119	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb120	gebouw gb120	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb121	gebouw gb121	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb122	gebouw gb122	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb123	gebouw gb123	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb124	gebouw gb124	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb125	gebouw gb125	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb126	gebouw gb126	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb127	gebouw gb127	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb128	gebouw gb128	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb129	gebouw gb129	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb130	gebouw gb130	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb131	gebouw gb131	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb132	gebouw gb132	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb133	gebouw gb133	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb134	gebouw gb134	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb135	gebouw gb135	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb136	gebouw gb136	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb137	gebouw gb137	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb138	gebouw gb138	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb139	gebouw gb139	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb140	gebouw gb140	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb141	gebouw gb141	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb142	gebouw gb142	23,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb143	gebouw gb143	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb144	gebouw gb144	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb145	gebouw gb145	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb146	gebouw gb146	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb147	gebouw gb147	31,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb148	gebouw gb148	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb149	gebouw gb149	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb150	gebouw gb150	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb151	gebouw gb151	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb152	gebouw gb152	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb153	gebouw gb153	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb154	gebouw gb154	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb155	gebouw gb155	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb156	gebouw gb156	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb157	gebouw gb157	24,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb158	gebouw gb158	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb159	gebouw gb159	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb160	gebouw gb160	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb161	gebouw gb161	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb162	gebouw gb162	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb163	gebouw gb163	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb164	gebouw gb164	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb165	gebouw gb165	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb166	gebouw gb166	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb167	gebouw gb167	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb168	gebouw gb168	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb169	gebouw gb169	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb170	gebouw gb170	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb171	gebouw gb171	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb172	gebouw gb172	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb173	gebouw gb173	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb174	gebouw gb174	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb175	gebouw gb175	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb176	gebouw gb176	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb177	gebouw gb177	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb178	gebouw gb178	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb179	gebouw gb179	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb180	gebouw gb180	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb181	gebouw gb181	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb182	gebouw gb182	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb183	gebouw gb183	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb184	gebouw gb184	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb185	gebouw gb185	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb186	gebouw gb186	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb187	gebouw gb187	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb188	gebouw gb188	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb189	gebouw gb189	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb190	gebouw gb190	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb191	gebouw gb191	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb192	gebouw gb192	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb193	gebouw gb193	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb194	gebouw gb194	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb195	gebouw gb195	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb196	gebouw gb196	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb197	gebouw gb197	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb198	gebouw gb198	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb199	gebouw gb199	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb200	gebouw gb200	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb201	gebouw gb201	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb202	gebouw gb202	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb203	gebouw gb203	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb204	gebouw gb204	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb205	gebouw gb205	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb206	gebouw gb206	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb207	gebouw gb207	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb208	gebouw gb208	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb209	gebouw gb209	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb210	gebouw gb210	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb211	gebouw gb211	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb212	gebouw gb212	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb213	gebouw gb213	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb214	gebouw gb214	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb215	gebouw gb215	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb216	gebouw gb216	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb217	gebouw gb217	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb218	gebouw gb218	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb219	gebouw gb219	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb220	gebouw gb220	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb221	gebouw gb221	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb222	gebouw gb222	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb223	gebouw gb223	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb224	gebouw gb224	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb225	gebouw gb225	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb226	gebouw gb226	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb227	gebouw gb227	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb228	gebouw gb228	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb229	gebouw gb229	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb230	gebouw gb230	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb231	gebouw gb231	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb232	gebouw gb232	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb233	gebouw gb233	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb234	gebouw gb234	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb235	gebouw gb235	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb236	gebouw gb236	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb237	gebouw gb237	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb238	gebouw gb238	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb239	gebouw gb239	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb240	gebouw gb240	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb241	gebouw gb241	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb242	gebouw gb242	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb243	gebouw gb243	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb244	gebouw gb244	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb245	gebouw gb245	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb246	gebouw gb246	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb247	gebouw gb247	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb248	gebouw gb248	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb249	gebouw gb249	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb250	gebouw gb250	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb251	gebouw gb251	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb252	gebouw gb252	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb253	gebouw gb253	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb254	gebouw gb254	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb255	gebouw gb255	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb256	gebouw gb256	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb257	gebouw gb257	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb258	gebouw gb258	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb259	gebouw gb259	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb260	gebouw gb260	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb261	gebouw gb261	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb262	gebouw gb262	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb263	gebouw gb263	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb264	gebouw gb264	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb265	gebouw gb265	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb266	gebouw gb266	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb267	gebouw gb267	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb268	gebouw gb268	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb269	gebouw gb269	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb270	gebouw gb270	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb271	gebouw gb271	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb272	gebouw gb272	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb273	gebouw gb273	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb274	gebouw gb274	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb275	gebouw gb275	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb276	gebouw gb276	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb277	gebouw gb277	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb278	gebouw gb278	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb279	gebouw gb279	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb280	gebouw gb280	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb281	gebouw gb281	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb282	gebouw gb282	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb283	gebouw gb283	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb284	gebouw gb284	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb285	gebouw gb285	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb286	gebouw gb286	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb287	gebouw gb287	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb288	gebouw gb288	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb289	gebouw gb289	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb290	gebouw gb290	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb291	gebouw gb291	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb292	gebouw gb292	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb293	gebouw gb293	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb294	gebouw gb294	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb295	gebouw gb295	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb296	gebouw gb296	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb297	gebouw gb297	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb298	gebouw gb298	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb299	gebouw gb299	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb300	gebouw gb300	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb301	gebouw gb301	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb302	gebouw gb302	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb303	gebouw gb303	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb304	gebouw gb304	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb305	gebouw gb305	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb306	gebouw gb306	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb307	gebouw gb307	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb308	gebouw gb308	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb309	gebouw gb309	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb310	gebouw gb310	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb311	gebouw gb311	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb312	gebouw gb312	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb313	gebouw gb313	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb314	gebouw gb314	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb315	gebouw gb315	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb316	gebouw gb316	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb317	gebouw gb317	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb318	gebouw gb318	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb319	gebouw gb319	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb320	gebouw gb320	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb321	gebouw gb321	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb322	gebouw gb322	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb323	gebouw gb323	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb324	gebouw gb324	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb325	gebouw gb325	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb326	gebouw gb326	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb327	gebouw gb327	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb328	gebouw gb328	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb329	gebouw gb329	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb330	gebouw gb330	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb331	gebouw gb331	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb332	gebouw gb332	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb333	gebouw gb333	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb334	gebouw gb334	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb335	gebouw gb335	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb336	gebouw gb336	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb337	gebouw gb337	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb338	gebouw gb338	28,50	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb339	gebouw gb339	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb340	gebouw gb340	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb341	gebouw gb341	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb342	gebouw gb342	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb343	gebouw gb343	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb344	gebouw gb344	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb345	gebouw gb345	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb346	gebouw gb346	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb347	gebouw gb347	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb348	gebouw gb348	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb349	gebouw gb349	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb350	gebouw gb350	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb351	gebouw gb351	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb352	gebouw gb352	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb353	gebouw gb353	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb354	gebouw gb354	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb355	gebouw gb355	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb356	gebouw gb356	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb357	gebouw gb357	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb358	gebouw gb358	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb359	gebouw gb359	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb360	gebouw gb360	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb361	gebouw gb361	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb362	gebouw gb362	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb363	gebouw gb363	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb364	gebouw gb364	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb365	gebouw gb365	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb366	gebouw gb366	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb367	gebouw gb367	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb368	gebouw gb368	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb369	gebouw gb369	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb370	gebouw gb370	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb371	gebouw gb371	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb372	gebouw gb372	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb373	gebouw gb373	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb374	gebouw gb374	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb375	gebouw gb375	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb376	gebouw gb376	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb377	gebouw gb377	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb378	gebouw gb378	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb379	gebouw gb379	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb380	gebouw gb380	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb381	gebouw gb381	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb382	gebouw gb382	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb383	gebouw gb383	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb384	gebouw gb384	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb385	gebouw gb385	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb386	gebouw gb386	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb387	gebouw gb387	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb388	gebouw gb388	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb389	gebouw gb389	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb390	gebouw gb390	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb391	gebouw gb391	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb392	gebouw gb392	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb393	gebouw gb393	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb394	gebouw gb394	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb395	gebouw gb395	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb396	gebouw gb396	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb397	gebouw gb397	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb398	gebouw gb398	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb399	gebouw gb399	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb400	gebouw gb400	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb401	gebouw gb401	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb402	gebouw gb402	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb403	gebouw gb403	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb404	gebouw gb404	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb405	gebouw gb405	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb406	gebouw gb406	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb407	gebouw gb407	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb408	gebouw gb408	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb409	gebouw gb409	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb410	gebouw gb410	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb411	gebouw gb411	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb412	gebouw gb412	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb413	gebouw gb413	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb414	gebouw gb414	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb415	gebouw gb415	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb416	gebouw gb416	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb417	gebouw gb417	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb418	gebouw gb418	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb419	gebouw gb419	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb420	gebouw gb420	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb421	gebouw gb421	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb422	gebouw gb422	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb423	gebouw gb423	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb424	gebouw gb424	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb425	gebouw gb425	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb426	gebouw gb426	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb427	gebouw gb427	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb428	gebouw gb428	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb429	gebouw gb429	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb430	gebouw gb430	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb431	gebouw gb431	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb432	gebouw gb432	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb433	gebouw gb433	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb434	gebouw gb434	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb435	gebouw gb435	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb436	gebouw gb436	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb437	gebouw gb437	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb438	gebouw gb438	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb439	gebouw gb439	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb440	gebouw gb440	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb441	gebouw gb441	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb442	gebouw gb442	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb443	gebouw gb443	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb444	gebouw gb444	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb445	gebouw gb445	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb446	gebouw gb446	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb447	gebouw gb447	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb448	gebouw gb448	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb449	gebouw gb449	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb450	gebouw gb450	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb451	gebouw gb451	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb452	gebouw gb452	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb453	gebouw gb453	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb454	gebouw gb454	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb455	gebouw gb455	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb456	gebouw gb456	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb457	gebouw gb457	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb458	gebouw gb458	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb459	gebouw gb459	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb460	gebouw gb460	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb461	gebouw gb461	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb462	gebouw gb462	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb463	gebouw gb463	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb464	gebouw gb464	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb465	gebouw gb465	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb466	gebouw gb466	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb467	gebouw gb467	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb468	gebouw gb468	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb469	gebouw gb469	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb470	gebouw gb470	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb471	gebouw gb471	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb472	gebouw gb472	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb473	gebouw gb473	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb474	gebouw gb474	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb475	gebouw gb475	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb476	gebouw gb476	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb477	gebouw gb477	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb478	gebouw gb478	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb479	gebouw gb479	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb480	gebouw gb480	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb481	gebouw gb481	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb482	gebouw gb482	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb483	gebouw gb483	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb484	gebouw gb484	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb485	gebouw gb485	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb486	gebouw gb486	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb487	gebouw gb487	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb488	gebouw gb488	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb489	gebouw gb489	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb490	gebouw gb490	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb491	gebouw gb491	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb492	gebouw gb492	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb493	gebouw gb493	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb494	gebouw gb494	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb495	gebouw gb495	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb496	gebouw gb496	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb497	gebouw gb497	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb498	gebouw gb498	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb499	gebouw gb499	26,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb500	gebouw gb500	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb501	gebouw gb501	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb502	gebouw gb502	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb503	gebouw gb503	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb504	gebouw gb504	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb505	gebouw gb505	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb506	gebouw gb506	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb507	gebouw gb507	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb508	gebouw gb508	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb509	gebouw gb509	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb510	gebouw gb510	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb511	gebouw gb511	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb512	gebouw gb512	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb513	gebouw gb513	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb514	gebouw gb514	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb515	gebouw gb515	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb516	gebouw gb516	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb517	gebouw gb517	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb518	gebouw gb518	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb519	gebouw gb519	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb520	gebouw gb520	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb521	gebouw gb521	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb522	gebouw gb522	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb523	gebouw gb523	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb524	gebouw gb524	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb525	gebouw gb525	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb526	gebouw gb526	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb527	gebouw gb527	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb528	gebouw gb528	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb529	gebouw gb529	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb530	gebouw gb530	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb531	gebouw gb531	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb532	gebouw gb532	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb533	gebouw gb533	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb534	gebouw gb534	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb535	gebouw gb535	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb536	gebouw gb536	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb537	gebouw gb537	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb538	gebouw gb538	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb539	gebouw gb539	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb540	gebouw gb540	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb541	gebouw gb541	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb542	gebouw gb542	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb543	gebouw gb543	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb544	gebouw gb544	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb545	gebouw gb545	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb546	gebouw gb546	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb547	gebouw gb547	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb548	gebouw gb548	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb549	gebouw gb549	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb550	gebouw gb550	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb551	gebouw gb551	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb552	gebouw gb552	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb553	gebouw gb553	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb554	gebouw gb554	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb555	gebouw gb555	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb556	gebouw gb556	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb557	gebouw gb557	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb558	gebouw gb558	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb559	gebouw gb559	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb560	gebouw gb560	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb561	gebouw gb561	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb562	gebouw gb562	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb563	gebouw gb563	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb564	gebouw gb564	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb565	gebouw gb565	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb566	gebouw gb566	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb567	gebouw gb567	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb568	gebouw gb568	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb569	gebouw gb569	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb570	gebouw gb570	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb571	gebouw gb571	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb572	gebouw gb572	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb573	gebouw gb573	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb574	gebouw gb574	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb575	gebouw gb575	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb576	gebouw gb576	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb577	gebouw gb577	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb578	gebouw gb578	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb579	gebouw gb579	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb580	gebouw gb580	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb581	gebouw gb581	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb582	gebouw gb582	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb583	gebouw gb583	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb584	gebouw gb584	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb585	gebouw gb585	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb586	gebouw gb586	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb587	gebouw gb587	34,50	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb588	gebouw gb588	22,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb589	gebouw gb589	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb590	gebouw gb590	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb591	gebouw gb591	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb592	gebouw gb592	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb593	gebouw gb593	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb594	gebouw gb594	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb595	gebouw gb595	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb596	gebouw gb596	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb597	gebouw gb597	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb598	gebouw gb598	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb599	gebouw gb599	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb600	gebouw gb600	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb601	gebouw gb601	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb602	gebouw gb602	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb603	gebouw gb603	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb604	gebouw gb604	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb605	gebouw gb605	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb606	gebouw gb606	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb607	gebouw gb607	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb608	gebouw gb608	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb609	gebouw gb609	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb610	gebouw gb610	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb611	gebouw gb611	28,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb612	gebouw gb612	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb613	gebouw gb613	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb614	gebouw gb614	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb615	gebouw gb615	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb616	gebouw gb616	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb617	gebouw gb617	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb618	gebouw gb618	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb619	gebouw gb619	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb620	gebouw gb620	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb621	gebouw gb621	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb622	gebouw gb622	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb623	gebouw gb623	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb624	gebouw gb624	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb625	gebouw gb625	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb626	gebouw gb626	21,00	Absoluut	19,01	0 dB	0,80
gb627	gebouw gb627	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb628	gebouw gb628	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb629	gebouw gb629	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb630	gebouw gb630	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb631	gebouw gb631	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb632	gebouw gb632	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb633	gebouw gb633	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb634	gebouw gb634	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb635	gebouw gb635	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb636	gebouw gb636	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb637	gebouw gb637	33,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb638	gebouw gb638	33,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb639	gebouw gb639	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb640	gebouw gb640	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb641	gebouw gb641	33,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb642	gebouw gb642	30,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb643	gebouw gb643	33,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb644	gebouw gb644	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb645	gebouw gb645	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb646	gebouw gb646	21,00	Absoluut	19,01	0 dB	0,80
gb647	gebouw gb647	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb648	gebouw gb648	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb649	gebouw gb649	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb650	gebouw gb650	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb651	gebouw gb651	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb652	gebouw gb652	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb653	gebouw gb653	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb654	gebouw gb654	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb655	gebouw gb655	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb656	gebouw gb656	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb657	gebouw gb657	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb658	gebouw gb658	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb659	gebouw gb659	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb660	gebouw gb660	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb661	gebouw gb661	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb662	gebouw gb662	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb663	gebouw gb663	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb664	gebouw gb664	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb665	gebouw gb665	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb666	gebouw gb666	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb667	gebouw gb667	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb668	gebouw gb668	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb669	gebouw gb669	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb670	gebouw gb670	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb671	gebouw gb671	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb672	gebouw gb672	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb673	gebouw gb673	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb674	gebouw gb674	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb675	gebouw gb675	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb676	gebouw gb676	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb677	gebouw gb677	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb678	gebouw gb678	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb679	gebouw gb679	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb680	gebouw gb680	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb681	gebouw gb681	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb682	gebouw gb682	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb683	gebouw gb683	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb684	gebouw gb684	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb685	gebouw gb685	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb686	gebouw gb686	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb687	gebouw gb687	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb688	gebouw gb688	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb689	gebouw gb689	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb690	gebouw gb690	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb691	gebouw gb691	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb692	gebouw gb692	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb693	gebouw gb693	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb694	gebouw gb694	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb695	gebouw gb695	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb696	gebouw gb696	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb697	gebouw gb697	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb698	gebouw gb698	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb699	gebouw gb699	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb700	gebouw gb700	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb701	gebouw gb701	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb702	gebouw gb702	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb703	gebouw gb703	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb704	gebouw gb704	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb705	gebouw gb705	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb706	gebouw gb706	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb707	gebouw gb707	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb708	gebouw gb708	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb709	gebouw gb709	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb710	gebouw gb710	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb711	gebouw gb711	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb712	gebouw gb712	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb713	gebouw gb713	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb714	gebouw gb714	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb715	gebouw gb715	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb716	gebouw gb716	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb717	gebouw gb717	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb718	gebouw gb718	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb719	gebouw gb719	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb720	gebouw gb720	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb721	gebouw gb721	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb722	gebouw gb722	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb723	gebouw gb723	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb724	gebouw gb724	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb725	gebouw gb725	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb726	gebouw gb726	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb727	gebouw gb727	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb728	gebouw gb728	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb729	gebouw gb729	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb730	gebouw gb730	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb731	gebouw gb731	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb732	gebouw gb732	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb733	gebouw gb733	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb734	gebouw gb734	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb735	gebouw gb735	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb736	gebouw gb736	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb737	gebouw gb737	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb738	gebouw gb738	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb739	gebouw gb739	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb740	gebouw gb740	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb741	gebouw gb741	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb742	gebouw gb742	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb743	gebouw gb743	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb744	gebouw gb744	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb745	gebouw gb745	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb746	gebouw gb746	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb747	gebouw gb747	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb748	gebouw gb748	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb749	gebouw gb749	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb750	gebouw gb750	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb751	gebouw gb751	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb752	gebouw gb752	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb753	gebouw gb753	26,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb754	gebouw gb754	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb755	gebouw gb755	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb756	gebouw gb756	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb757	gebouw gb757	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb758	gebouw gb758	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb759	gebouw gb759	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb760	gebouw gb760	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb761	gebouw gb761	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb762	gebouw gb762	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb763	gebouw gb763	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb764	gebouw gb764	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb765	gebouw gb765	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb766	gebouw gb766	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb767	gebouw gb767	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb768	gebouw gb768	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb769	gebouw gb769	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb770	gebouw gb770	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb771	gebouw gb771	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb772	gebouw gb772	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb773	gebouw gb773	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb774	gebouw gb774	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb775	gebouw gb775	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb776	gebouw gb776	47,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb777	gebouw gb777	24,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb778	gebouw gb778	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb779	gebouw gb779	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb780	gebouw gb780	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb781	gebouw gb781	27,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb782	gebouw gb782	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb783	gebouw gb783	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb784	gebouw gb784	23,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb785	gebouw gb785	34,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb786	gebouw gb786	25,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb787	gebouw gb787	23,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb788	gebouw gb788	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb789	gebouw gb789	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb790	gebouw gb790	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb791	gebouw gb791	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb792	gebouw gb792	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb793	gebouw gb793	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb794	gebouw gb794	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb795	gebouw gb795	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb796	gebouw gb796	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb797	gebouw gb797	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb798	gebouw gb798	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb799	gebouw gb799	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb800	gebouw gb800	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb801	gebouw gb801	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb802	gebouw gb802	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb803	gebouw gb803	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb804	gebouw gb804	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb805	gebouw gb805	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb806	gebouw gb806	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb807	gebouw gb807	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb808	gebouw gb808	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb809	gebouw gb809	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb810	gebouw gb810	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb811	gebouw gb811	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb812	gebouw gb812	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb813	gebouw gb813	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb814	gebouw gb814	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb815	gebouw gb815	26,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb816	gebouw gb816	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb817	gebouw gb817	25,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb818	gebouw gb818	27,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb819	gebouw gb819	25,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb820	gebouw gb820	15,00	Relatief	19,00	0 dB	0,80
gb821	gebouw gb821	37,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb822	gebouw gb822	35,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb823	gebouw gb823	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb824	gebouw gb824	33,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb825	gebouw gb825	31,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb826	gebouw gb826	31,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb827	gebouw gb827	31,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb828	gebouw gb828	31,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb829	gebouw gb829	25,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb830	gebouw gb830	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb831	gebouw gb831	22,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb832	gebouw gb832	30,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb833	gebouw gb833	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb834	gebouw gb834	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb835	gebouw gb835	30,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb836	gebouw gb836	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb837	gebouw gb837	3,00	Relatief	19,00	0 dB	0,80
gb838	gebouw gb838	3,00	Relatief	19,00	0 dB	0,80
gb839	gebouw gb839	29,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb840	gebouw gb840	26,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb841	gebouw gb841	26,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb842	gebouw gb842	31,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb843	gebouw gb843	31,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb844	gebouw gb844	23,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb845	gebouw gb845	24,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb846	gebouw gb846	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb847	gebouw gb847	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb848	gebouw gb848	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb849	gebouw gb849	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb850	gebouw gb850	3,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb851	gebouw gb851	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb852	gebouw gb852	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb853	gebouw gb853	35,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb854	gebouw gb854	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb855	gebouw gb855	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb856	gebouw gb856	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb857	gebouw gb857	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb858	gebouw gb858	21,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb859	gebouw gb859	28,50	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb860	gebouw gb860	32,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb861	gebouw gb861	29,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb862	gebouw gb862	47,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb863	gebouw gb863	31,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb864	gebouw gb864	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Hdef.	Maaiveld	Cp	Refl. 500
gb865	gebouw gb865	21,00	Absoluut	19,00	0 dB	0,80
gb866	gebouw gb866	9,00	Relatief	19,00	0 dB	0,80
gb867	gebouw gb867	27,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80
gb868	gebouw gb868	9,00	Relatief	19,50	0 dB	0,80
gb869	gebouw gb869	31,00	Absoluut	19,50	0 dB	0,80

Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Corr.
k1	kruising Muydenstraat - Noord Brabantlaan	1/2
k2	kruising Jacob Oppen. - Noord Brabantlaan	2/3


Model: wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012


Naam	Omschr.	H-1	H-n	Lengte	Cp	Refl.L 63	Refl.R 63
s1	reflecterend scherm onderdoorgang	4,00	4,00	46,38	0 dB	0,80	0,80
s2	reflecterend scherm onderdoorgang	4,50	4,50	45,89	0 dB	0,80	0,80


Rapport: Groepsreducties
Model: wegverkeer

Groep	Reductie	Avond	Nacht	Sommatie	Avond	Nacht
	Dag			Dag		
Bredalaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Jacob Oppenheimstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Noord Brabantlaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Tilburgseweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
70/80 km uur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Van Muydenstraat	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00


Bijlage 3: Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï

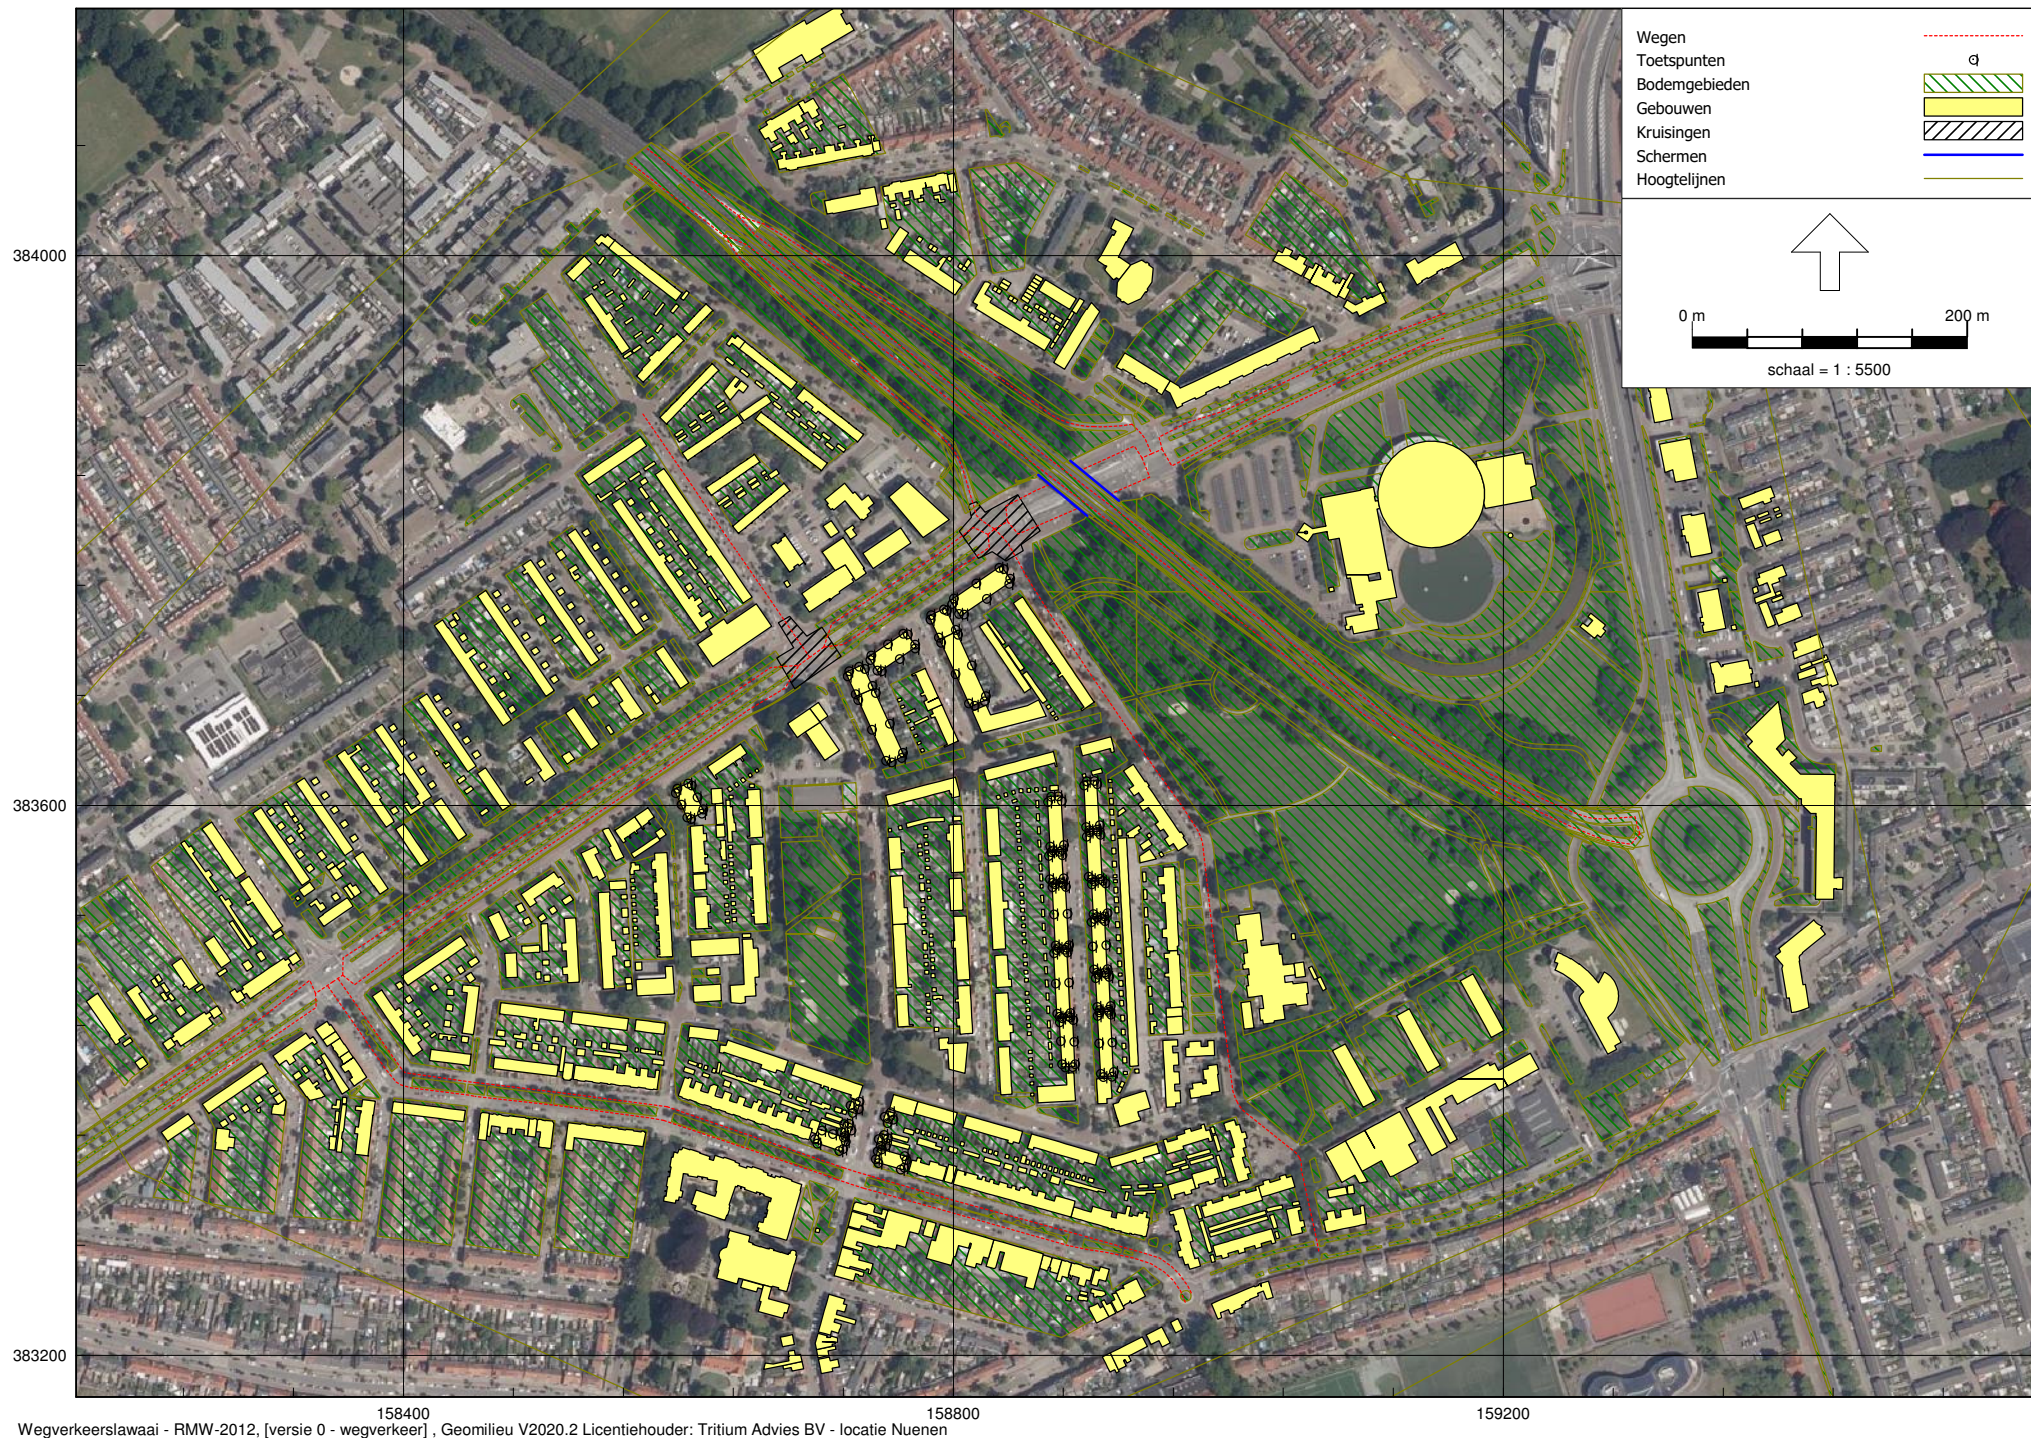


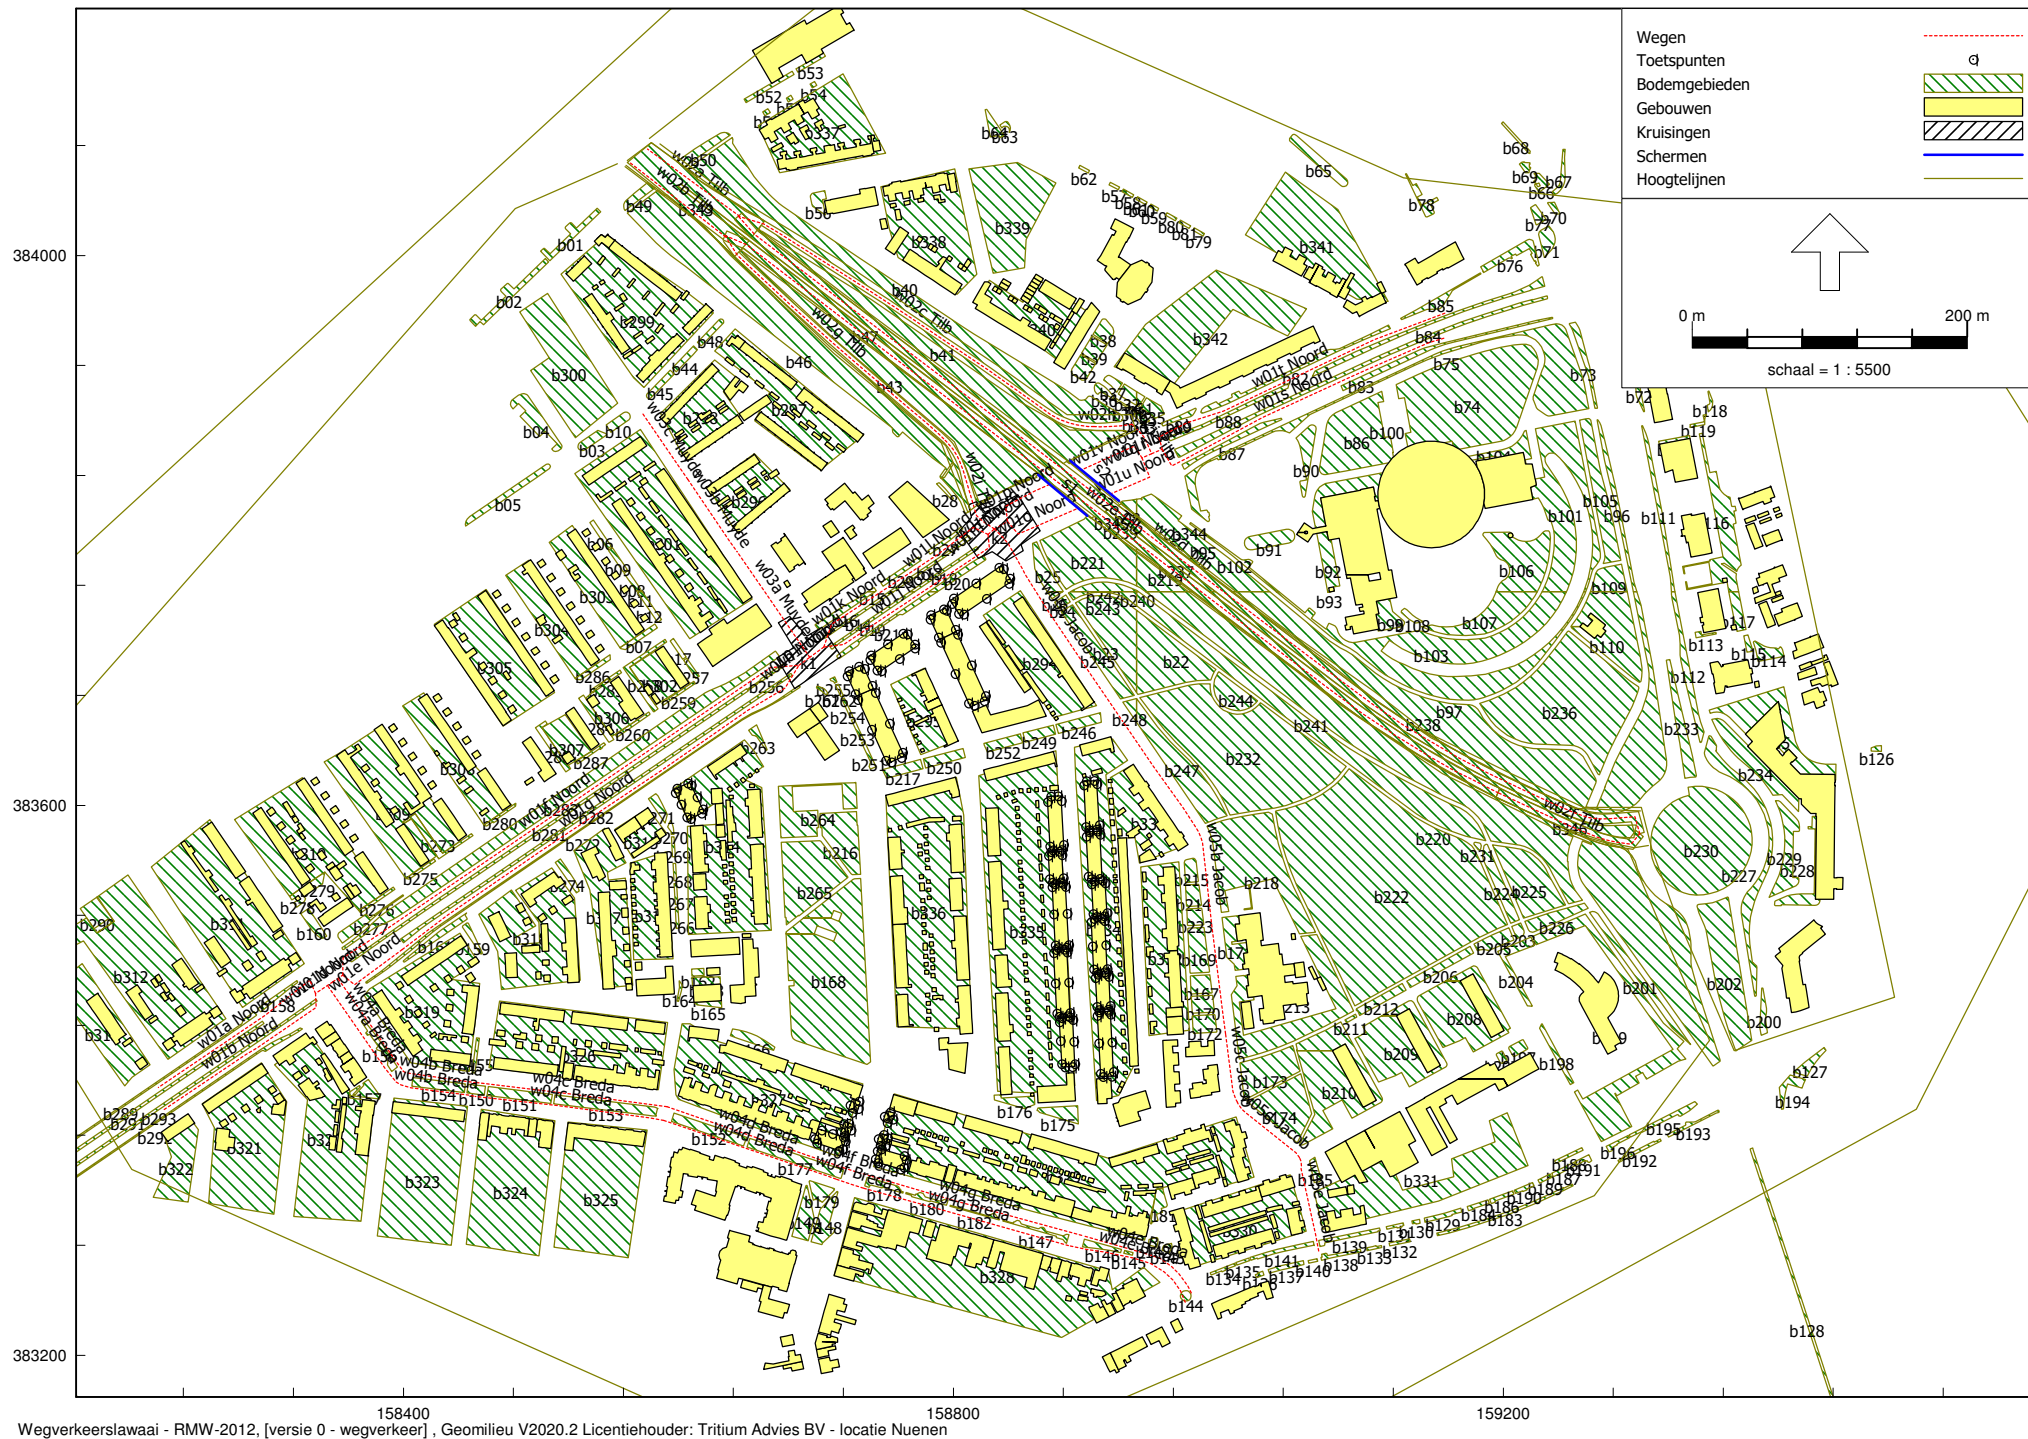


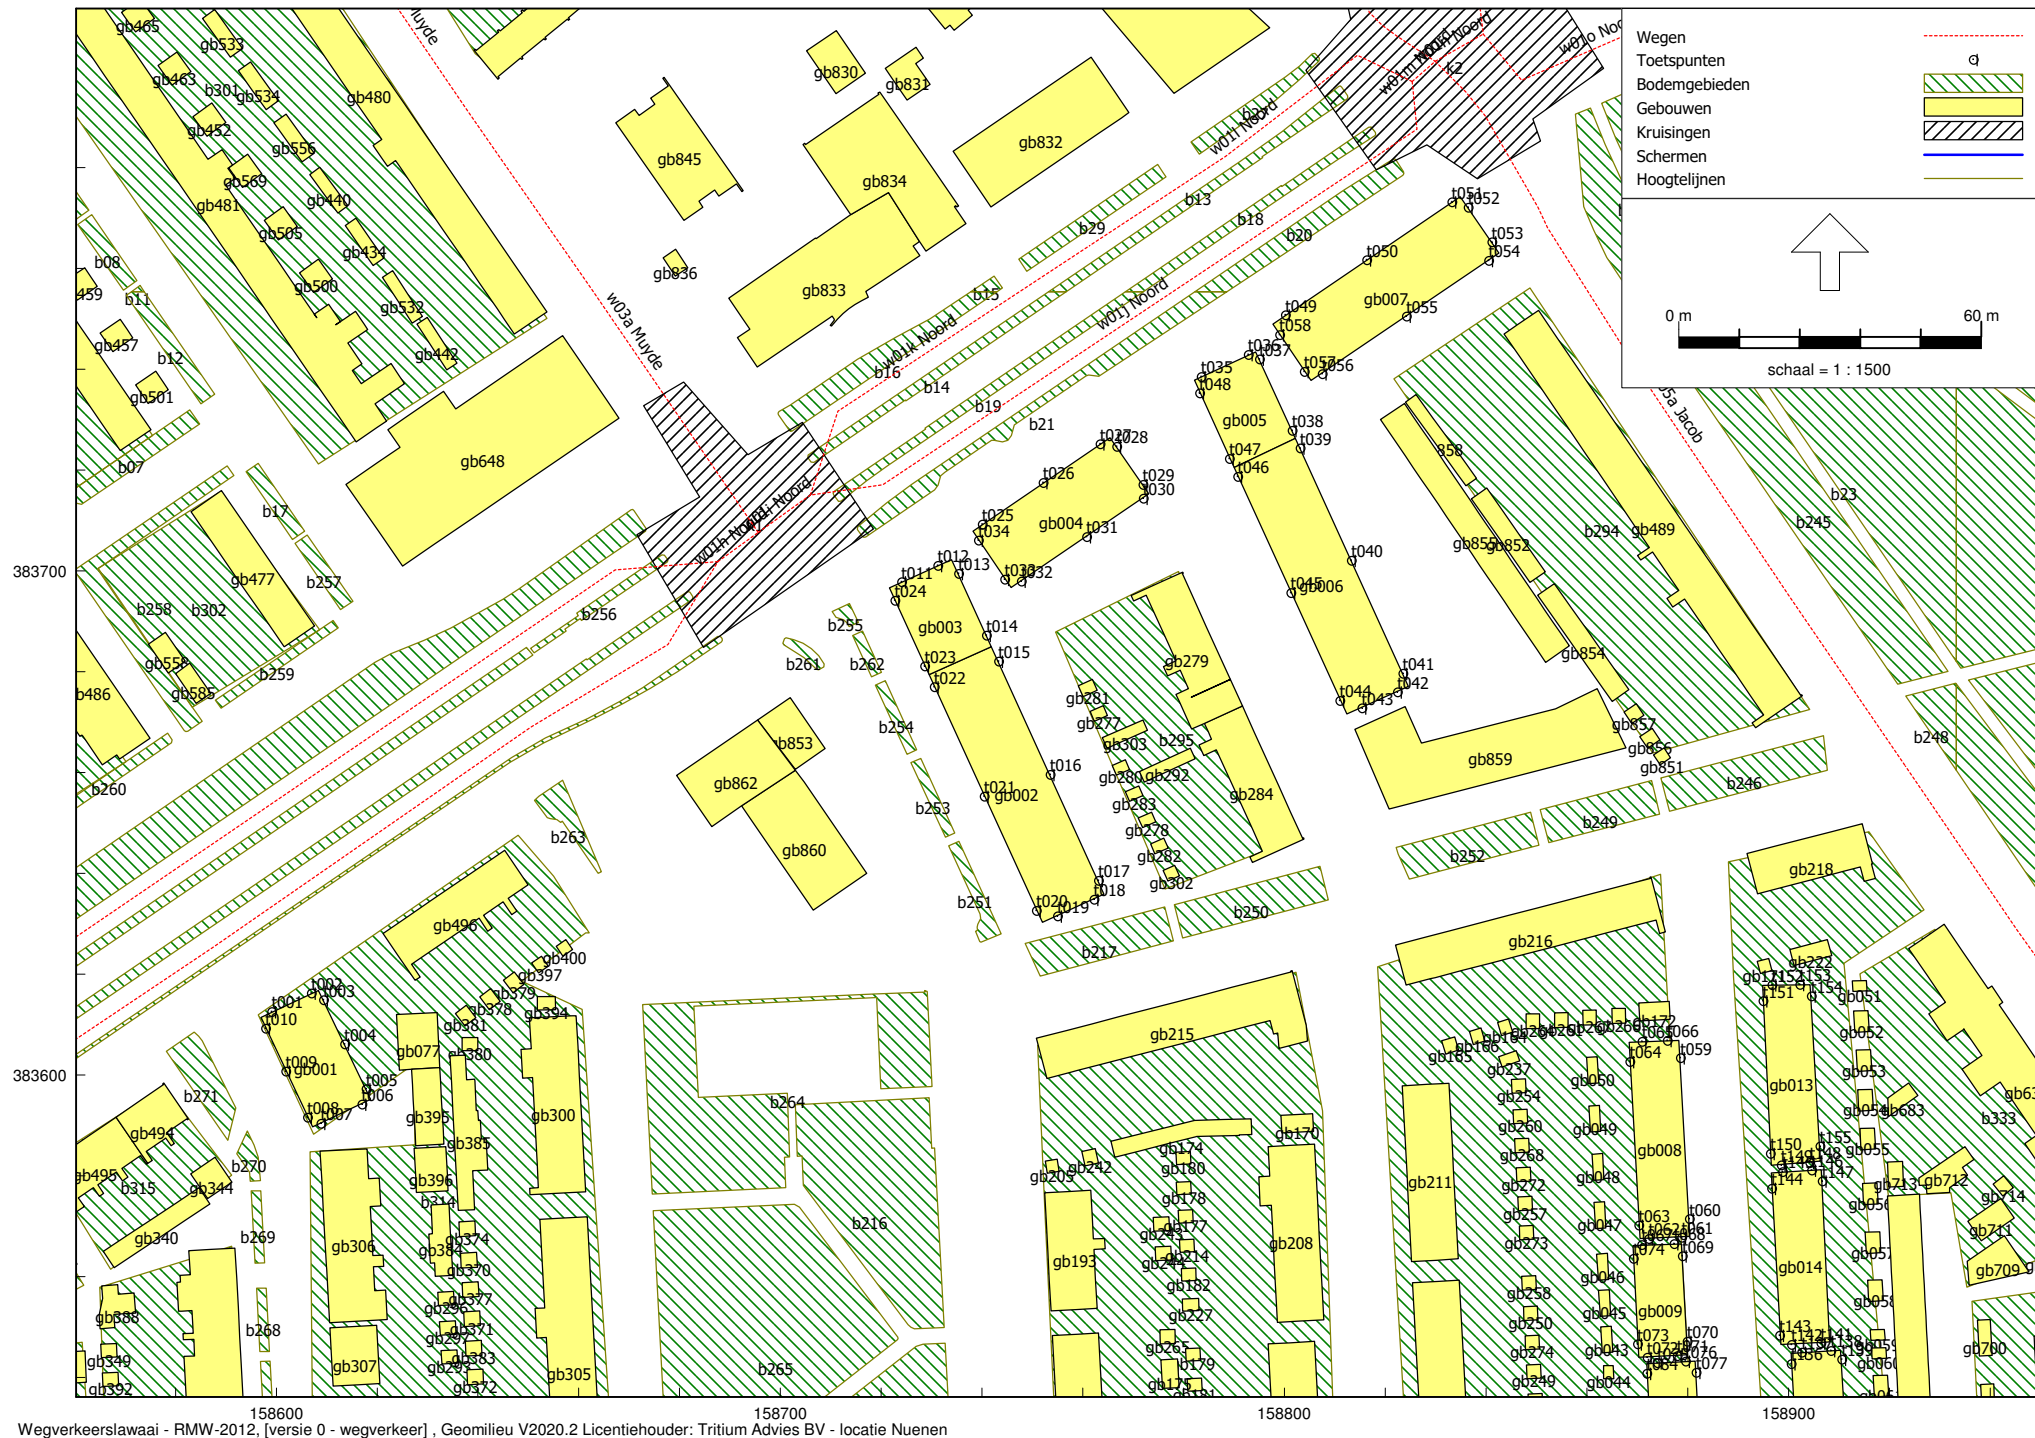



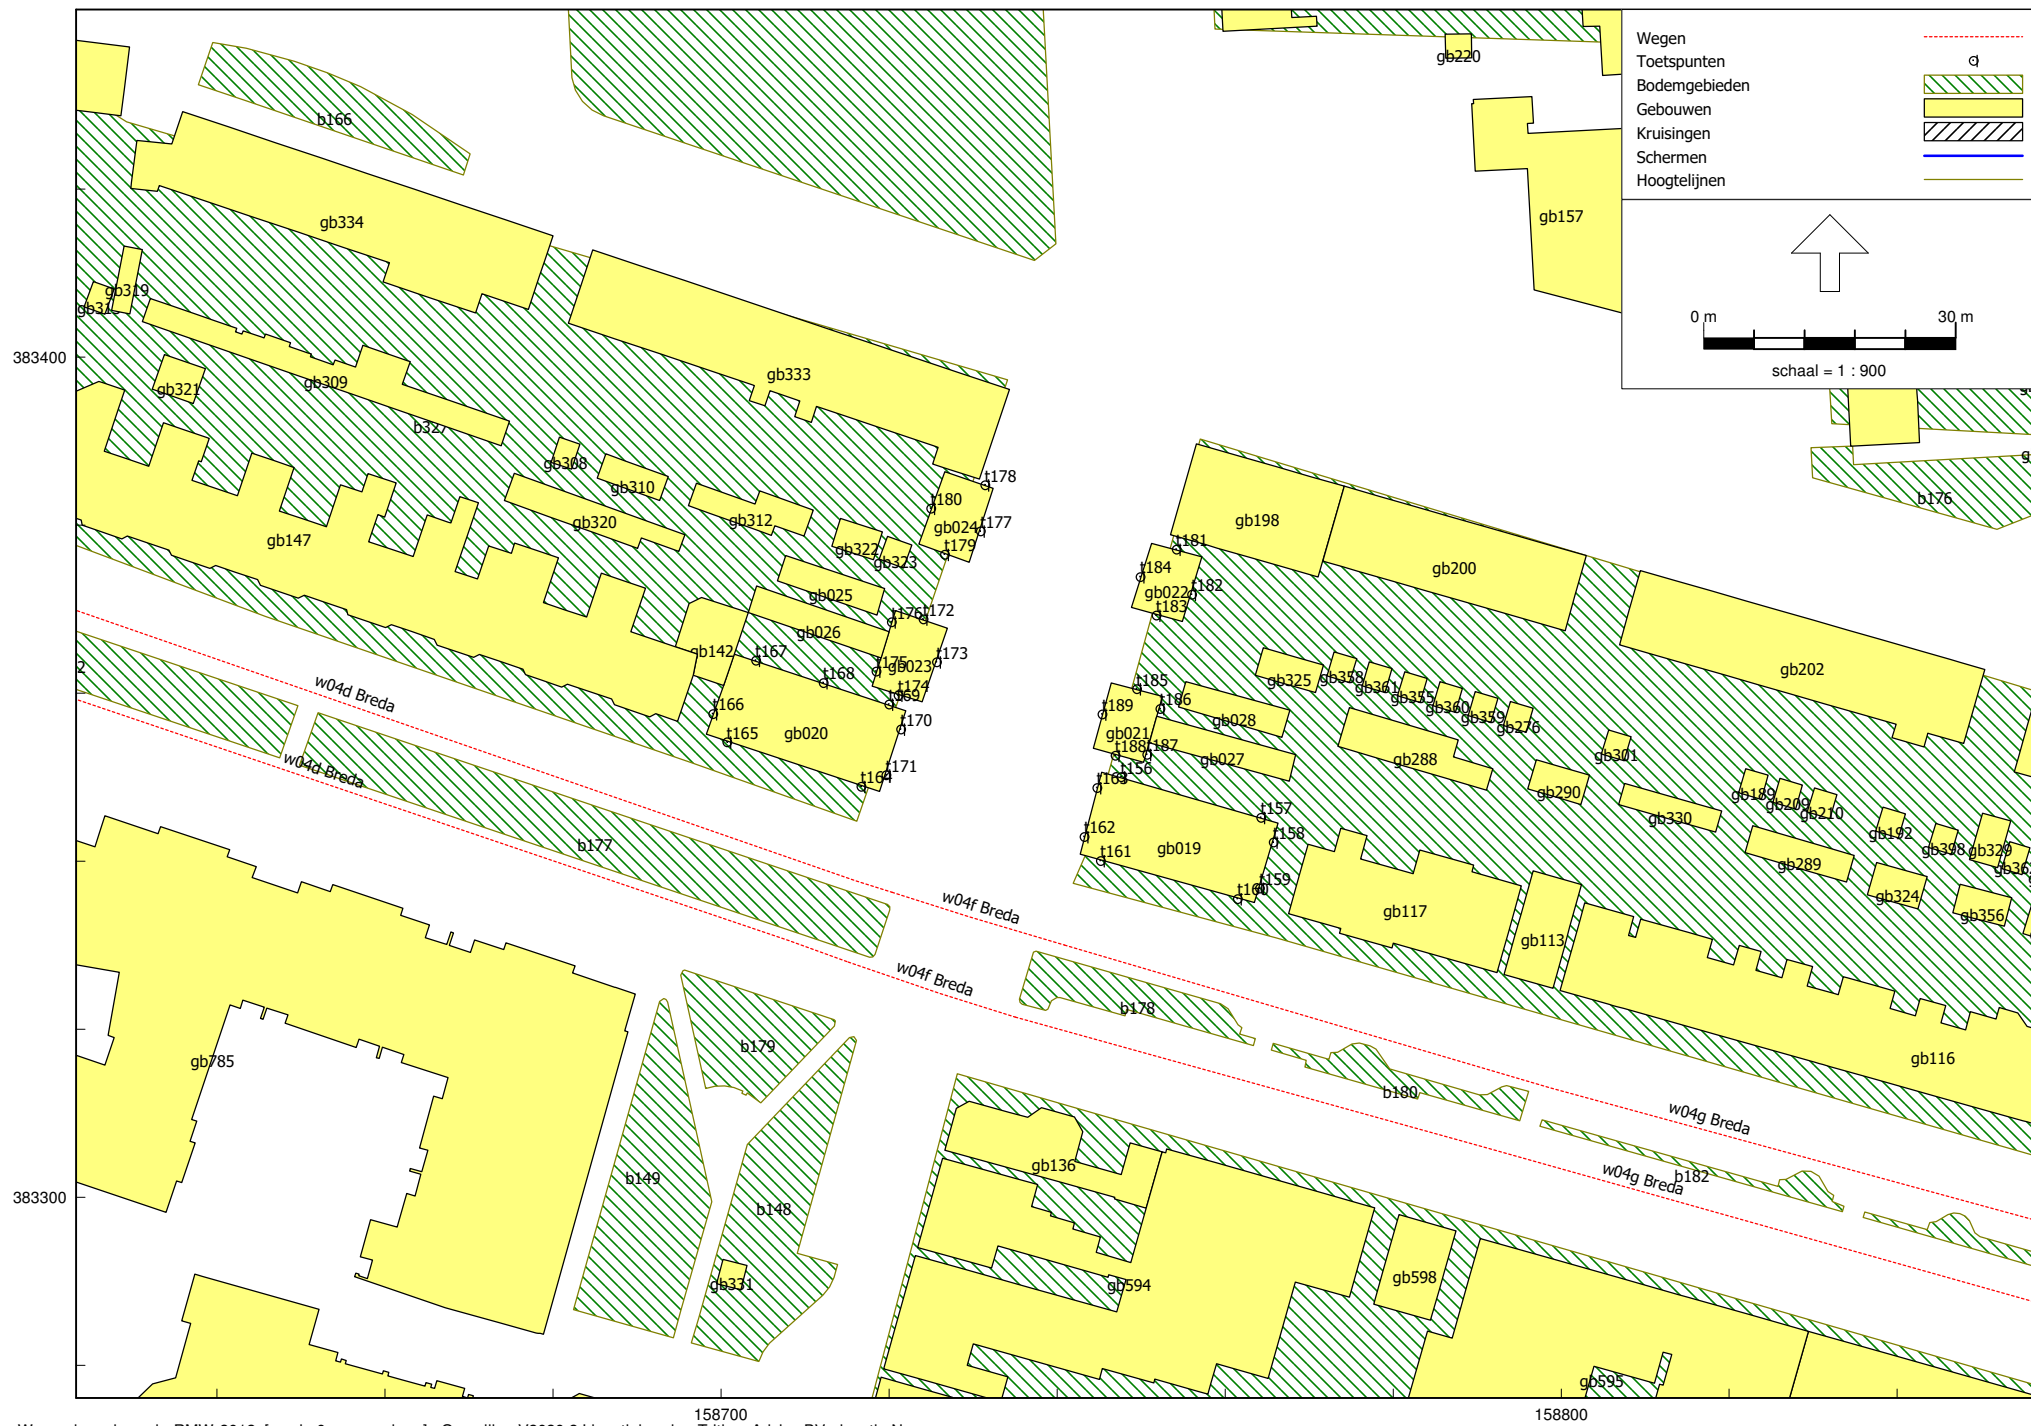



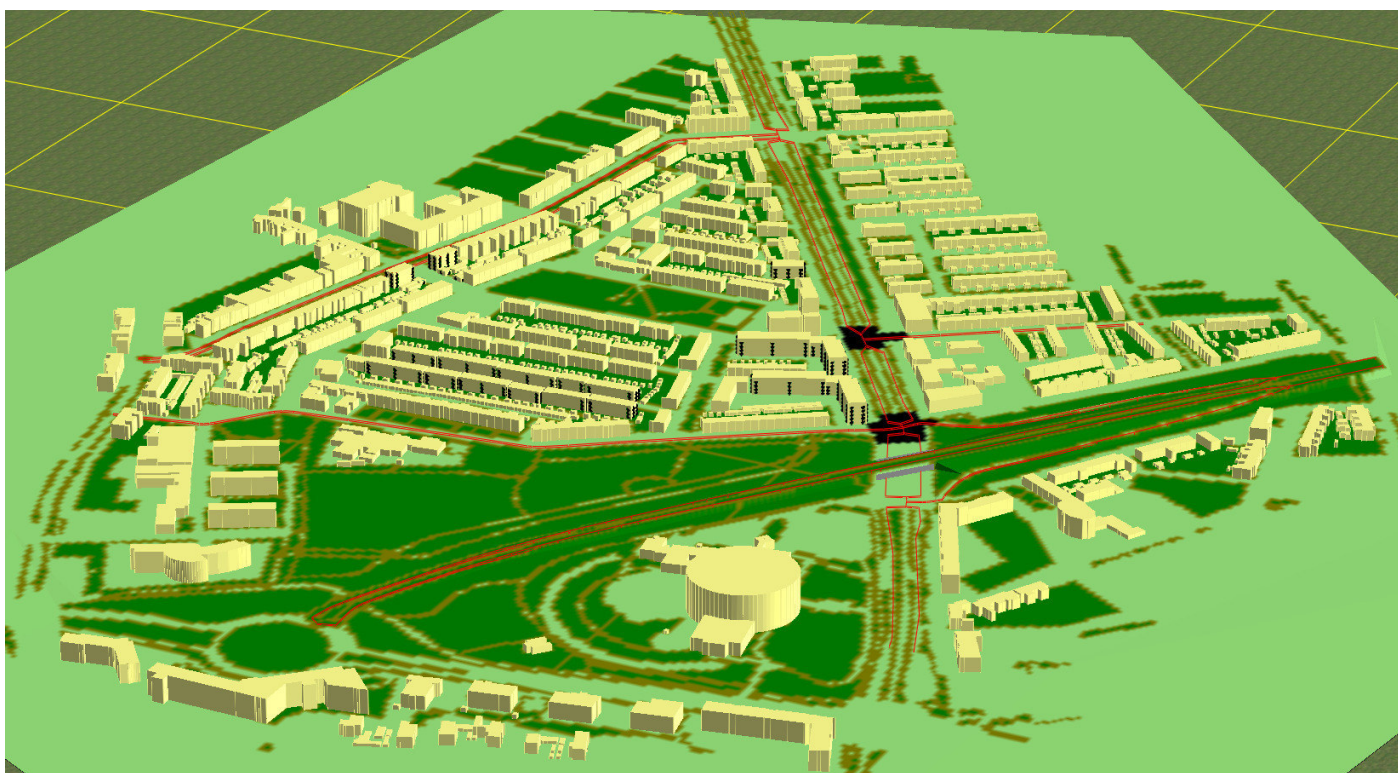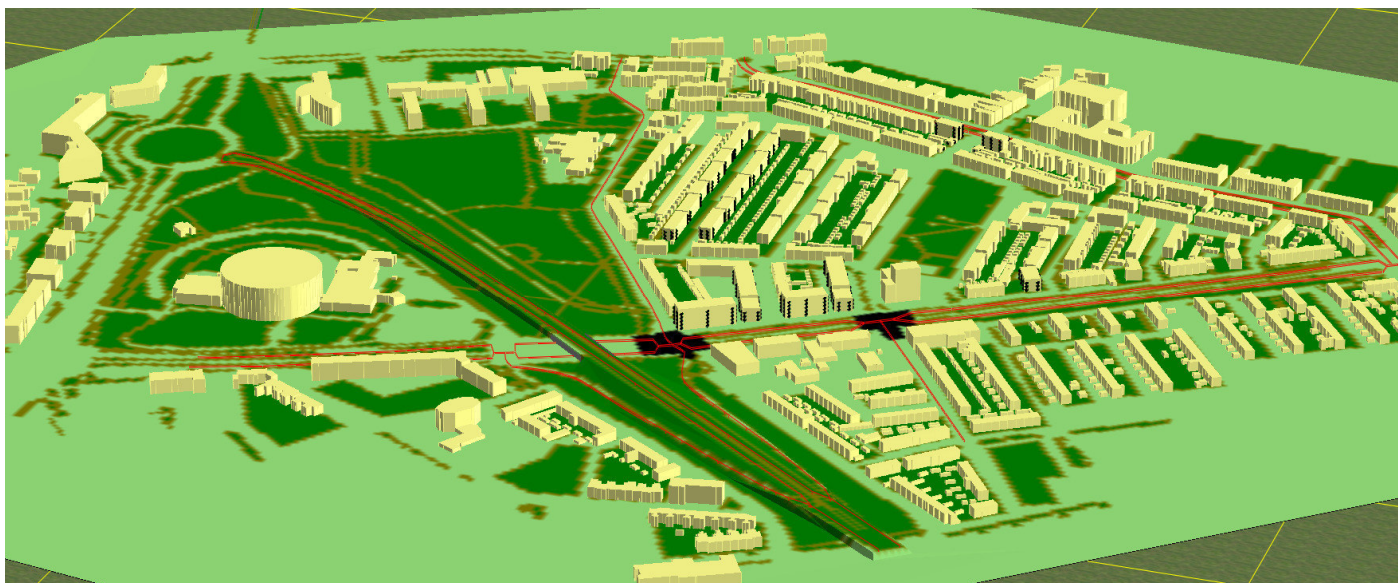

Bijlage 4: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt t001	158599,06	383612,55	1,50	58,7	56,0	50,3	59,7
t001_B	toetspunt t001	158599,06	383612,55	4,50	59,3	56,7	51,0	60,4
t001_C	toetspunt t001	158599,06	383612,55	7,50	59,3	56,6	50,9	60,3
t002_A	toetspunt t002	158606,97	383616,24	1,50	58,2	55,5	49,8	59,2
t002_B	toetspunt t002	158606,97	383616,24	4,50	58,9	56,3	50,6	60,0
t002_C	toetspunt t002	158606,97	383616,24	7,50	58,9	56,3	50,6	60,0
t003_A	toetspunt t003	158609,37	383614,92	1,50	53,8	51,1	45,5	54,8
t003_B	toetspunt t003	158609,37	383614,92	4,50	54,7	52,0	46,4	55,7
t003_C	toetspunt t003	158609,37	383614,92	7,50	54,8	52,2	46,5	55,9
t004_A	toetspunt t004	158613,58	383606,14	1,50	50,7	48,1	42,4	51,8
t004_B	toetspunt t004	158613,58	383606,14	4,50	52,1	49,4	43,7	53,1
t004_C	toetspunt t004	158613,58	383606,14	7,50	52,4	49,7	44,0	53,4
t005_A	toetspunt t005	158617,82	383597,28	1,50	48,9	46,3	40,6	50,0
t005_B	toetspunt t005	158617,82	383597,28	4,50	49,8	47,2	41,5	50,9
t005_C	toetspunt t005	158617,82	383597,28	7,50	50,4	47,8	42,1	51,5
t006_A	toetspunt t006	158616,97	383594,26	1,50	40,5	37,8	32,2	41,5
t006_B	toetspunt t006	158616,97	383594,26	4,50	41,9	39,2	33,5	42,9
t006_C	toetspunt t006	158616,97	383594,26	7,50	43,0	40,4	34,7	44,1
t007_A	toetspunt t007	158608,87	383590,39	1,50	34,2	31,5	25,8	35,2
t007_B	toetspunt t007	158608,87	383590,39	4,50	37,4	34,7	29,0	38,4
t007_C	toetspunt t007	158608,87	383590,39	7,50	39,4	36,8	31,1	40,5
t008_A	toetspunt t008	158606,18	383591,61	1,50	50,2	47,6	41,9	51,3
t008_B	toetspunt t008	158606,18	383591,61	4,50	51,9	49,3	43,6	53,0
t008_C	toetspunt t008	158606,18	383591,61	7,50	52,2	49,6	43,9	53,3
t009_A	toetspunt t009	158601,86	383600,78	1,50	52,9	50,2	44,5	53,9
t009_B	toetspunt t009	158601,86	383600,78	4,50	54,2	51,6	45,9	55,3
t009_C	toetspunt t009	158601,86	383600,78	7,50	54,3	51,7	46,0	55,4
t010_A	toetspunt t010	158597,88	383609,26	1,50	55,6	53,0	47,3	56,7
t010_B	toetspunt t010	158597,88	383609,26	4,50	56,4	53,7	48,0	57,4
t010_C	toetspunt t010	158597,88	383609,26	7,50	56,3	53,7	48,0	57,4
t011_A	toetspunt t011	158724,01	383697,83	1,50	58,7	56,1	50,4	59,8
t011_B	toetspunt t011	158724,01	383697,83	4,50	59,5	56,9	51,2	60,6
t011_C	toetspunt t011	158724,01	383697,83	7,50	59,6	56,9	51,2	60,6
t012_A	toetspunt t012	158731,23	383701,11	1,50	58,4	55,7	50,1	59,5
t012_B	toetspunt t012	158731,23	383701,11	4,50	59,3	56,6	50,9	60,3
t012_C	toetspunt t012	158731,23	383701,11	7,50	59,4	56,7	51,0	60,4
t013_A	toetspunt t013	158735,32	383699,52	1,50	53,4	50,7	45,0	54,4
t013_B	toetspunt t013	158735,32	383699,52	4,50	54,5	51,8	46,1	55,5
t013_C	toetspunt t013	158735,32	383699,52	7,50	54,7	52,0	46,3	55,7
t014_A	toetspunt t014	158740,90	383687,28	1,50	48,7	46,0	40,3	49,7
t014_B	toetspunt t014	158740,90	383687,28	4,50	50,3	47,6	41,9	51,3
t014_C	toetspunt t014	158740,90	383687,28	7,50	50,4	47,8	42,1	51,5
t015_A	toetspunt t015	158743,26	383682,11	1,50	47,0	44,4	38,7	48,1
t015_B	toetspunt t015	158743,26	383682,11	4,50	48,7	46,0	40,3	49,7
t015_C	toetspunt t015	158743,26	383682,11	7,50	48,9	46,3	40,6	50,0
t015_D	toetspunt t015	158743,26	383682,11	10,50	49,0	46,3	40,6	50,0
t016_A	toetspunt t016	158753,49	383659,63	1,50	41,9	39,2	33,5	42,9
t016_B	toetspunt t016	158753,49	383659,63	4,50	43,8	41,1	35,5	44,8
t016_C	toetspunt t016	158753,49	383659,63	7,50	44,9	42,2	36,5	45,9
t016_D	toetspunt t016	158753,49	383659,63	10,50	45,4	42,8	37,1	46,5
t017_A	toetspunt t017	158763,07	383638,60	1,50	38,1	35,5	29,8	39,2
t017_B	toetspunt t017	158763,07	383638,60	4,50	39,2	36,5	30,8	40,2
t017_C	toetspunt t017	158763,07	383638,60	7,50	40,7	38,0	32,3	41,7
t017_D	toetspunt t017	158763,07	383638,60	10,50	42,1	39,4	33,7	43,1
t018_A	toetspunt t018	158762,19	383634,85	1,50	37,2	34,6	28,9	38,3
t018_B	toetspunt t018	158762,19	383634,85	4,50	36,8	34,2	28,5	37,9
t018_C	toetspunt t018	158762,19	383634,85	7,50	38,2	35,6	29,9	39,3
t018_D	toetspunt t018	158762,19	383634,85	10,50	29,1	26,4	20,7	30,1
t019_A	toetspunt t019	158754,97	383631,55	1,50	37,3	34,6	28,9	38,3
t019_B	toetspunt t019	158754,97	383631,55	4,50	37,8	35,2	29,5	38,9
t019_C	toetspunt t019	158754,97	383631,55	7,50	39,3	36,6	30,9	40,3
t019_D	toetspunt t019	158754,97	383631,55	10,50	28,5	25,9	20,2	29,6
t020_A	toetspunt t020	158750,79	383632,67	1,50	45,0	42,4	36,7	46,1
t020_B	toetspunt t020	158750,79	383632,67	4,50	45,8	43,2	37,5	46,9
t020_C	toetspunt t020	158750,79	383632,67	7,50	46,8	44,2	38,5	47,9
t020_D	toetspunt t020	158750,79	383632,67	10,50	47,0	44,3	38,6	48,0
t021_A	toetspunt t021	158740,44	383655,31	1,50	47,6	45,0	39,3	48,7
t021_B	toetspunt t021	158740,44	383655,31	4,50	48,9	46,3	40,6	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t021_C	toetspunt t021	158740,44	383655,31	7,50	49,8	47,2	41,5	50,9
t021_D	toetspunt t021	158740,44	383655,31	10,50	49,9	47,3	41,6	51,0
t022_A	toetspunt t022	158730,50	383677,06	1,50	51,8	49,1	43,4	52,8
t022_B	toetspunt t022	158730,50	383677,06	4,50	53,4	50,8	45,1	54,5
t022_C	toetspunt t022	158730,50	383677,06	7,50	53,7	51,0	45,3	54,7
t022_D	toetspunt t022	158730,50	383677,06	10,50	53,7	51,1	45,4	54,8
t023_A	toetspunt t023	158728,62	383681,17	1,50	52,6	49,9	44,2	53,6
t023_B	toetspunt t023	158728,62	383681,17	4,50	54,1	51,5	45,8	55,2
t023_C	toetspunt t023	158728,62	383681,17	7,50	54,3	51,7	46,0	55,4
t024_A	toetspunt t024	158722,69	383694,15	1,50	55,9	53,2	47,5	56,9
t024_B	toetspunt t024	158722,69	383694,15	4,50	56,8	54,1	48,4	57,8
t024_C	toetspunt t024	158722,69	383694,15	7,50	56,8	54,2	48,5	57,9
t025_A	toetspunt t025	158740,06	383709,31	1,50	59,1	56,4	50,7	60,1
t025_B	toetspunt t025	158740,06	383709,31	4,50	59,8	57,1	51,4	60,8
t025_C	toetspunt t025	158740,06	383709,31	7,50	59,8	57,2	51,5	60,9
t025_D	toetspunt t025	158740,06	383709,31	10,50	59,7	57,0	51,3	60,7
t025_E	toetspunt t025	158740,06	383709,31	13,50	59,5	56,8	51,1	60,5
t026_A	toetspunt t026	158752,11	383717,52	1,50	59,1	56,5	50,8	60,2
t026_B	toetspunt t026	158752,11	383717,52	4,50	59,8	57,1	51,5	60,8
t026_C	toetspunt t026	158752,11	383717,52	7,50	59,8	57,2	51,5	60,9
t026_D	toetspunt t026	158752,11	383717,52	10,50	59,7	57,0	51,3	60,7
t026_E	toetspunt t026	158752,11	383717,52	13,50	59,4	56,8	51,1	60,5
t027_A	toetspunt t027	158763,43	383725,22	1,50	59,1	56,4	50,7	60,1
t027_B	toetspunt t027	158763,43	383725,22	4,50	59,7	57,1	51,4	60,8
t027_C	toetspunt t027	158763,43	383725,22	7,50	59,8	57,1	51,5	60,8
t027_D	toetspunt t027	158763,43	383725,22	10,50	59,6	57,0	51,3	60,7
t027_E	toetspunt t027	158763,43	383725,22	13,50	59,4	56,7	51,0	60,4
t028_A	toetspunt t028	158766,70	383724,71	1,50	55,6	53,0	47,3	56,7
t028_B	toetspunt t028	158766,70	383724,71	4,50	56,5	53,8	48,1	57,5
t028_C	toetspunt t028	158766,70	383724,71	7,50	56,6	54,0	48,3	57,7
t028_D	toetspunt t028	158766,70	383724,71	10,50	56,6	54,0	48,3	57,7
t028_E	toetspunt t028	158766,70	383724,71	13,50	56,3	53,6	47,9	57,3
t029_A	toetspunt t029	158771,90	383717,19	1,50	53,1	50,4	44,7	54,1
t029_B	toetspunt t029	158771,90	383717,19	4,50	54,5	51,8	46,2	55,5
t029_C	toetspunt t029	158771,90	383717,19	7,50	54,7	52,1	46,4	55,8
t029_D	toetspunt t029	158771,90	383717,19	10,50	54,7	52,1	46,4	55,8
t029_E	toetspunt t029	158771,90	383717,19	13,50	54,9	52,2	46,5	55,9
t030_A	toetspunt t030	158771,97	383714,44	1,50	33,4	30,7	25,0	34,4
t030_B	toetspunt t030	158771,97	383714,44	4,50	34,7	32,0	26,4	35,8
t030_C	toetspunt t030	158771,97	383714,44	7,50	36,3	33,6	28,0	37,4
t030_D	toetspunt t030	158771,97	383714,44	10,50	35,5	32,8	27,1	36,5
t030_E	toetspunt t030	158771,97	383714,44	13,50	38,0	35,4	29,7	39,1
t031_A	toetspunt t031	158760,72	383706,79	1,50	41,6	39,0	33,3	42,7
t031_B	toetspunt t031	158760,72	383706,79	4,50	40,8	38,1	32,4	41,8
t031_C	toetspunt t031	158760,72	383706,79	7,50	42,0	39,4	33,7	43,1
t031_D	toetspunt t031	158760,72	383706,79	10,50	37,2	34,5	28,8	38,2
t031_E	toetspunt t031	158760,72	383706,79	13,50	38,1	35,5	29,8	39,2
t032_A	toetspunt t032	158747,79	383698,00	1,50	28,2	25,4	19,8	29,2
t032_B	toetspunt t032	158747,79	383698,00	4,50	28,9	26,2	20,6	30,0
t032_C	toetspunt t032	158747,79	383698,00	7,50	31,9	29,2	23,5	32,9
t032_D	toetspunt t032	158747,79	383698,00	10,50	35,8	33,1	27,5	36,8
t032_E	toetspunt t032	158747,79	383698,00	13,50	40,4	37,8	32,1	41,5
t033_A	toetspunt t033	158744,49	383698,38	1,50	50,9	48,3	42,6	52,0
t033_B	toetspunt t033	158744,49	383698,38	4,50	52,3	49,6	43,9	53,3
t033_C	toetspunt t033	158744,49	383698,38	7,50	52,3	49,7	44,0	53,4
t033_D	toetspunt t033	158744,49	383698,38	10,50	52,4	49,8	44,1	53,5
t033_E	toetspunt t033	158744,49	383698,38	13,50	53,5	50,8	45,2	54,5
t034_A	toetspunt t034	158739,27	383706,13	1,50	55,7	53,0	47,3	56,7
t034_B	toetspunt t034	158739,27	383706,13	4,50	56,5	53,9	48,2	57,6
t034_C	toetspunt t034	158739,27	383706,13	7,50	56,7	54,0	48,3	57,7
t034_D	toetspunt t034	158739,27	383706,13	10,50	56,6	54,0	48,3	57,7
t034_E	toetspunt t034	158739,27	383706,13	13,50	56,3	53,6	47,9	57,3
t035_A	toetspunt t035	158783,49	383738,58	1,50	58,8	56,1	50,5	59,9
t035_B	toetspunt t035	158783,49	383738,58	4,50	59,6	56,9	51,2	60,6
t035_C	toetspunt t035	158783,49	383738,58	7,50	59,6	57,0	51,3	60,7
t036_A	toetspunt t036	158792,84	383742,92	1,50	58,4	55,8	50,1	59,5
t036_B	toetspunt t036	158792,84	383742,92	4,50	59,2	56,6	50,9	60,3
t036_C	toetspunt t036	158792,84	383742,92	7,50	59,3	56,7	51,0	60,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t037_A	toetspunt t037	158795,04	383742,03	1,50	53,8	51,1	45,4	54,8
t037_B	toetspunt t037	158795,04	383742,03	4,50	54,7	52,1	46,4	55,8
t037_C	toetspunt t037	158795,04	383742,03	7,50	54,8	52,2	46,5	55,9
t038_A	toetspunt t038	158801,49	383727,90	1,50	48,1	45,5	39,8	49,2
t038_B	toetspunt t038	158801,49	383727,90	4,50	49,7	47,0	41,4	50,8
t038_C	toetspunt t038	158801,49	383727,90	7,50	49,9	47,3	41,6	51,0
t039_A	toetspunt t039	158803,09	383724,38	1,50	47,0	44,4	38,7	48,1
t039_B	toetspunt t039	158803,09	383724,38	4,50	48,7	46,1	40,4	49,8
t039_C	toetspunt t039	158803,09	383724,38	7,50	49,1	46,4	40,7	50,1
t039_D	toetspunt t039	158803,09	383724,38	10,50	49,2	46,6	40,9	50,3
t040_A	toetspunt t040	158813,26	383702,10	1,50	43,5	40,8	35,1	44,5
t040_B	toetspunt t040	158813,26	383702,10	4,50	45,8	43,1	37,4	46,8
t040_C	toetspunt t040	158813,26	383702,10	7,50	46,4	43,7	38,1	47,5
t040_D	toetspunt t040	158813,26	383702,10	10,50	46,7	44,1	38,4	47,8
t041_A	toetspunt t041	158823,49	383679,68	1,50	39,9	37,2	31,5	40,9
t041_B	toetspunt t041	158823,49	383679,68	4,50	41,6	39,0	33,3	42,7
t041_C	toetspunt t041	158823,49	383679,68	7,50	44,4	41,8	36,1	45,5
t041_D	toetspunt t041	158823,49	383679,68	10,50	44,9	42,3	36,6	46,0
t042_A	toetspunt t042	158822,38	383676,03	1,50	31,5	28,8	23,1	32,5
t042_B	toetspunt t042	158822,38	383676,03	4,50	33,3	30,6	24,9	34,3
t042_C	toetspunt t042	158822,38	383676,03	7,50	38,3	35,6	29,9	39,3
t042_D	toetspunt t042	158822,38	383676,03	10,50	35,4	32,8	27,1	36,5
t043_A	toetspunt t043	158815,33	383672,85	1,50	27,7	25,0	19,3	28,7
t043_B	toetspunt t043	158815,33	383672,85	4,50	29,5	26,8	21,1	30,5
t043_C	toetspunt t043	158815,33	383672,85	7,50	35,3	32,7	27,0	36,4
t043_D	toetspunt t043	158815,33	383672,85	10,50	34,6	32,0	26,3	35,7
t044_A	toetspunt t044	158811,00	383674,33	1,50	42,1	39,4	33,7	43,1
t044_B	toetspunt t044	158811,00	383674,33	4,50	42,9	40,3	34,6	44,0
t044_C	toetspunt t044	158811,00	383674,33	7,50	44,0	41,4	35,7	45,1
t044_D	toetspunt t044	158811,00	383674,33	10,50	44,6	42,0	36,3	45,7
t045_A	toetspunt t045	158801,23	383695,72	1,50	45,7	43,0	37,4	46,7
t045_B	toetspunt t045	158801,23	383695,72	4,50	47,1	44,5	38,8	48,2
t045_C	toetspunt t045	158801,23	383695,72	7,50	48,0	45,3	39,6	49,0
t045_D	toetspunt t045	158801,23	383695,72	10,50	48,2	45,5	39,8	49,2
t046_A	toetspunt t046	158790,72	383718,75	1,50	51,3	48,7	43,0	52,4
t046_B	toetspunt t046	158790,72	383718,75	4,50	52,9	50,3	44,6	54,0
t046_C	toetspunt t046	158790,72	383718,75	7,50	53,2	50,6	44,9	54,3
t046_D	toetspunt t046	158790,72	383718,75	10,50	53,2	50,6	44,9	54,3
t047_A	toetspunt t047	158789,09	383722,34	1,50	52,1	49,5	43,8	53,2
t047_B	toetspunt t047	158789,09	383722,34	4,50	53,7	51,0	45,3	54,7
t047_C	toetspunt t047	158789,09	383722,34	7,50	53,9	51,3	45,6	55,0
t048_A	toetspunt t048	158783,17	383735,31	1,50	55,8	53,1	47,5	56,9
t048_B	toetspunt t048	158783,17	383735,31	4,50	56,6	53,9	48,3	57,7
t048_C	toetspunt t048	158783,17	383735,31	7,50	56,7	54,1	48,4	57,8
t049_A	toetspunt t049	158800,19	383750,81	1,50	59,2	56,5	50,8	60,2
t049_B	toetspunt t049	158800,19	383750,81	4,50	59,9	57,2	51,5	60,9
t049_C	toetspunt t049	158800,19	383750,81	7,50	59,9	57,2	51,6	61,0
t049_D	toetspunt t049	158800,19	383750,81	10,50	59,7	57,0	51,4	60,8
t049_E	toetspunt t049	158800,19	383750,81	13,50	59,4	56,8	51,1	60,5
t050_A	toetspunt t050	158816,30	383761,75	1,50	59,4	56,7	51,1	60,4
t050_B	toetspunt t050	158816,30	383761,75	4,50	60,1	57,5	51,8	61,2
t050_C	toetspunt t050	158816,30	383761,75	7,50	60,1	57,5	51,8	61,2
t050_D	toetspunt t050	158816,30	383761,75	10,50	59,9	57,3	51,6	61,0
t050_E	toetspunt t050	158816,30	383761,75	13,50	59,6	57,0	51,3	60,7
t051_A	toetspunt t051	158833,20	383773,22	1,50	60,1	57,4	51,8	61,1
t051_B	toetspunt t051	158833,20	383773,22	4,50	60,8	58,1	52,4	61,8
t051_C	toetspunt t051	158833,20	383773,22	7,50	60,7	58,0	52,3	61,7
t051_D	toetspunt t051	158833,20	383773,22	10,50	60,4	57,7	52,1	61,4
t051_E	toetspunt t051	158833,20	383773,22	13,50	60,1	57,4	51,8	61,2
t052_A	toetspunt t052	158836,40	383772,16	1,50	57,1	54,5	48,8	58,2
t052_B	toetspunt t052	158836,40	383772,16	4,50	58,0	55,3	49,7	59,1
t052_C	toetspunt t052	158836,40	383772,16	7,50	57,9	55,2	49,6	59,0
t052_D	toetspunt t052	158836,40	383772,16	10,50	57,7	55,0	49,3	58,7
t052_E	toetspunt t052	158836,40	383772,16	13,50	57,4	54,8	49,1	58,5
t053_A	toetspunt t053	158841,13	383765,27	1,50	55,2	52,5	46,9	56,3
t053_B	toetspunt t053	158841,13	383765,27	4,50	56,6	53,9	48,2	57,6
t053_C	toetspunt t053	158841,13	383765,27	7,50	56,5	53,8	48,2	57,5
t053_D	toetspunt t053	158841,13	383765,27	10,50	56,3	53,7	48,0	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t053_E	toetspunt t053	158841,13	383765,27	13,50	56,2	53,5	47,8	57,2
t054_A	toetspunt t054	158840,49	383761,60	1,50	39,9	37,2	31,6	40,9
t054_B	toetspunt t054	158840,49	383761,60	4,50	42,5	39,8	34,1	43,5
t054_C	toetspunt t054	158840,49	383761,60	7,50	43,2	40,5	34,8	44,2
t054_D	toetspunt t054	158840,49	383761,60	10,50	39,5	36,9	31,2	40,6
t054_E	toetspunt t054	158840,49	383761,60	13,50	39,9	37,2	31,5	40,9
t055_A	toetspunt t055	158824,20	383750,53	1,50	40,8	38,1	32,5	41,9
t055_B	toetspunt t055	158824,20	383750,53	4,50	42,9	40,2	34,5	43,9
t055_C	toetspunt t055	158824,20	383750,53	7,50	43,8	41,1	35,4	44,8
t055_D	toetspunt t055	158824,20	383750,53	10,50	39,2	36,5	30,8	40,2
t055_E	toetspunt t055	158824,20	383750,53	13,50	39,0	36,4	30,7	40,1
t056_A	toetspunt t056	158807,45	383739,15	1,50	36,1	33,4	27,7	37,1
t056_B	toetspunt t056	158807,45	383739,15	4,50	38,0	35,4	29,7	39,1
t056_C	toetspunt t056	158807,45	383739,15	7,50	38,9	36,2	30,5	39,9
t056_D	toetspunt t056	158807,45	383739,15	10,50	40,1	37,4	31,8	41,2
t056_E	toetspunt t056	158807,45	383739,15	13,50	40,3	37,7	32,0	41,4
t057_A	toetspunt t057	158803,94	383739,56	1,50	50,8	48,2	42,5	51,9
t057_B	toetspunt t057	158803,94	383739,56	4,50	52,0	49,4	43,7	53,1
t057_C	toetspunt t057	158803,94	383739,56	7,50	52,2	49,5	43,8	53,2
t057_D	toetspunt t057	158803,94	383739,56	10,50	52,3	49,6	43,9	53,3
t057_E	toetspunt t057	158803,94	383739,56	13,50	53,5	50,8	45,1	54,5
t058_A	toetspunt t058	158799,02	383746,86	1,50	55,7	53,0	47,4	56,7
t058_B	toetspunt t058	158799,02	383746,86	4,50	56,5	53,8	48,2	57,5
t058_C	toetspunt t058	158799,02	383746,86	7,50	56,6	54,0	48,3	57,7
t058_D	toetspunt t058	158799,02	383746,86	10,50	56,6	53,9	48,2	57,6
t058_E	toetspunt t058	158799,02	383746,86	13,50	56,1	53,5	47,8	57,2
t059_A	toetspunt t059	158878,53	383603,46	1,50	28,5	25,8	20,2	29,5
t059_B	toetspunt t059	158878,53	383603,46	4,50	31,3	28,6	23,0	32,4
t059_C	toetspunt t059	158878,53	383603,46	7,50	38,0	35,3	29,6	39,0
t060_A	toetspunt t060	158880,30	383571,53	1,50	27,7	25,0	19,4	28,8
t060_B	toetspunt t060	158880,30	383571,53	4,50	29,9	27,2	21,5	30,9
t060_C	toetspunt t060	158880,30	383571,53	7,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t061_A	toetspunt t061	158878,77	383567,85	1,50	24,0	21,3	15,7	25,1
t061_B	toetspunt t061	158878,77	383567,85	4,50	24,6	21,9	16,2	25,6
t061_C	toetspunt t061	158878,77	383567,85	7,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t062_A	toetspunt t062	158872,22	383567,55	1,50	24,0	21,3	15,7	25,1
t062_B	toetspunt t062	158872,22	383567,55	4,50	24,1	21,4	15,7	25,1
t062_C	toetspunt t062	158872,22	383567,55	7,50	25,9	23,2	17,6	27,0
t063_A	toetspunt t063	158870,28	383570,25	1,50	28,5	25,7	20,1	29,5
t063_B	toetspunt t063	158870,28	383570,25	4,50	28,9	26,1	20,5	29,9
t063_C	toetspunt t063	158870,28	383570,25	7,50	30,8	28,1	22,4	31,8
t064_A	toetspunt t064	158868,49	383602,68	1,50	30,7	28,1	22,4	31,8
t064_B	toetspunt t064	158868,49	383602,68	4,50	28,6	25,9	20,2	29,6
t064_C	toetspunt t064	158868,49	383602,68	7,50	29,9	27,2	21,6	31,0
t065_A	toetspunt t065	158870,92	383606,69	1,50	33,7	31,1	25,4	34,8
t065_B	toetspunt t065	158870,92	383606,69	4,50	34,6	31,9	26,2	35,6
t065_C	toetspunt t065	158870,92	383606,69	7,50	38,7	36,1	30,4	39,8
t066_A	toetspunt t066	158875,94	383606,87	1,50	30,7	28,0	22,3	31,7
t066_B	toetspunt t066	158875,94	383606,87	4,50	33,4	30,7	25,0	34,4
t066_C	toetspunt t066	158875,94	383606,87	7,50	38,7	36,1	30,4	39,8
t067_A	toetspunt t067	158870,84	383566,34	1,50	27,1	24,4	18,8	28,2
t067_B	toetspunt t067	158870,84	383566,34	4,50	29,8	27,1	21,4	30,8
t067_C	toetspunt t067	158870,84	383566,34	7,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t068_A	toetspunt t068	158877,27	383566,55	1,50	24,9	22,2	16,5	25,9
t068_B	toetspunt t068	158877,27	383566,55	4,50	24,9	22,2	16,5	25,9
t068_C	toetspunt t068	158877,27	383566,55	7,50	26,9	24,1	18,5	27,9
t069_A	toetspunt t069	158878,94	383564,14	1,50	24,9	22,1	16,5	25,9
t069_B	toetspunt t069	158878,94	383564,14	4,50	25,9	23,2	17,6	27,0
t069_C	toetspunt t069	158878,94	383564,14	7,50	29,2	26,5	20,9	30,3
t070_A	toetspunt t070	158879,88	383547,21	1,50	27,2	24,4	18,8	28,2
t070_B	toetspunt t070	158879,88	383547,21	4,50	29,0	26,3	20,6	30,0
t070_C	toetspunt t070	158879,88	383547,21	7,50	32,8	30,1	24,4	33,8
t071_A	toetspunt t071	158877,92	383544,29	1,50	23,1	20,4	14,7	24,1
t071_B	toetspunt t071	158877,92	383544,29	4,50	23,2	20,5	14,8	24,2
t071_C	toetspunt t071	158877,92	383544,29	7,50	25,0	22,3	16,7	26,1
t072_A	toetspunt t072	158871,95	383543,98	1,50	23,7	21,0	15,4	24,7
t072_B	toetspunt t072	158871,95	383543,98	4,50	24,1	21,4	15,8	25,2
t072_C	toetspunt t072	158871,95	383543,98	7,50	25,9	23,2	17,5	26,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t073_A	toetspunt t073	158870,02	383546,66	1,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t073_B	toetspunt t073	158870,02	383546,66	4,50	29,5	26,8	21,2	30,6
t073_C	toetspunt t073	158870,02	383546,66	7,50	34,2	31,5	25,9	35,2
t074_A	toetspunt t074	158869,17	383563,60	1,50	27,9	25,2	19,6	29,0
t074_B	toetspunt t074	158869,17	383563,60	4,50	31,2	28,5	22,8	32,2
t074_C	toetspunt t074	158869,17	383563,60	7,50	32,6	29,9	24,3	33,6
t075_A	toetspunt t075	158873,97	383542,95	1,50	24,9	22,2	16,5	25,9
t075_B	toetspunt t075	158873,97	383542,95	4,50	24,6	21,9	16,2	25,6
t075_C	toetspunt t075	158873,97	383542,95	7,50	26,4	23,7	18,1	27,5
t076_A	toetspunt t076	158879,54	383543,25	1,50	25,6	22,9	17,2	26,6
t076_B	toetspunt t076	158879,54	383543,25	4,50	26,0	23,3	17,6	27,0
t076_C	toetspunt t076	158879,54	383543,25	7,50	28,7	26,0	20,3	29,7
t077_A	toetspunt t077	158881,66	383541,05	1,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t077_B	toetspunt t077	158881,66	383541,05	4,50	29,0	26,3	20,6	30,0
t077_C	toetspunt t077	158881,66	383541,05	7,50	32,7	30,1	24,4	33,8
t078_A	toetspunt t078	158882,73	383521,37	1,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t078_B	toetspunt t078	158882,73	383521,37	4,50	29,4	26,6	21,0	30,4
t078_C	toetspunt t078	158882,73	383521,37	7,50	32,9	30,2	24,5	33,9
t079_A	toetspunt t079	158883,96	383498,55	1,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t079_B	toetspunt t079	158883,96	383498,55	4,50	28,8	26,1	20,4	29,8
t079_C	toetspunt t079	158883,96	383498,55	7,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t080_A	toetspunt t080	158882,30	383496,75	1,50	22,8	20,1	14,4	23,8
t080_B	toetspunt t080	158882,30	383496,75	4,50	23,6	20,8	15,2	24,6
t080_C	toetspunt t080	158882,30	383496,75	7,50	25,9	23,2	17,5	26,9
t081_A	toetspunt t081	158876,15	383496,46	1,50	22,4	19,7	14,0	23,4
t081_B	toetspunt t081	158876,15	383496,46	4,50	23,0	20,3	14,7	24,1
t081_C	toetspunt t081	158876,15	383496,46	7,50	25,4	22,7	17,0	26,4
t082_A	toetspunt t082	158874,03	383498,30	1,50	27,6	24,9	19,3	28,6
t082_B	toetspunt t082	158874,03	383498,30	4,50	29,8	27,2	21,5	30,9
t082_C	toetspunt t082	158874,03	383498,30	7,50	33,9	31,2	25,5	34,9
t083_A	toetspunt t083	158872,87	383520,89	1,50	27,7	25,0	19,3	28,7
t083_B	toetspunt t083	158872,87	383520,89	4,50	30,6	27,9	22,3	31,7
t083_C	toetspunt t083	158872,87	383520,89	7,50	34,5	31,8	26,1	35,5
t084_A	toetspunt t084	158871,84	383540,82	1,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t084_B	toetspunt t084	158871,84	383540,82	4,50	29,7	27,0	21,4	30,7
t084_C	toetspunt t084	158871,84	383540,82	7,50	33,8	31,2	25,5	34,9
t085_A	toetspunt t085	158874,52	383495,19	1,50	27,7	25,0	19,3	28,7
t085_B	toetspunt t085	158874,52	383495,19	4,50	29,3	26,7	21,0	30,4
t085_C	toetspunt t085	158874,52	383495,19	7,50	33,5	30,8	25,1	34,5
t086_A	toetspunt t086	158880,83	383495,44	1,50	24,2	21,5	15,8	25,2
t086_B	toetspunt t086	158880,83	383495,44	4,50	24,4	21,6	16,0	25,4
t086_C	toetspunt t086	158880,83	383495,44	7,50	26,5	23,7	18,1	27,5
t087_A	toetspunt t087	158882,71	383493,27	1,50	25,2	22,4	16,8	26,2
t087_B	toetspunt t087	158882,71	383493,27	4,50	26,1	23,4	17,7	27,1
t087_C	toetspunt t087	158882,71	383493,27	7,50	28,9	26,2	20,5	29,9
t088_A	toetspunt t088	158883,81	383471,43	1,50	26,9	24,2	18,5	27,9
t088_B	toetspunt t088	158883,81	383471,43	4,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t088_C	toetspunt t088	158883,81	383471,43	7,50	31,4	28,7	23,0	32,4
t089_A	toetspunt t089	158884,92	383449,32	1,50	26,0	23,3	17,6	27,0
t089_B	toetspunt t089	158884,92	383449,32	4,50	27,4	24,6	19,0	28,4
t089_C	toetspunt t089	158884,92	383449,32	7,50	30,1	27,4	21,8	31,2
t090_A	toetspunt t090	158883,05	383446,83	1,50	21,0	18,3	12,6	22,0
t090_B	toetspunt t090	158883,05	383446,83	4,50	20,9	18,2	12,5	21,9
t090_C	toetspunt t090	158883,05	383446,83	7,50	23,1	20,4	14,8	24,2
t091_A	toetspunt t091	158876,89	383446,52	1,50	24,5	21,8	16,2	25,6
t091_B	toetspunt t091	158876,89	383446,52	4,50	24,2	21,5	15,9	25,3
t091_C	toetspunt t091	158876,89	383446,52	7,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t092_A	toetspunt t092	158875,20	383448,87	1,50	27,2	24,5	18,8	28,2
t092_B	toetspunt t092	158875,20	383448,87	4,50	28,1	25,4	19,8	29,2
t092_C	toetspunt t092	158875,20	383448,87	7,50	31,2	28,6	22,9	32,3
t093_A	toetspunt t093	158874,04	383470,69	1,50	27,6	24,9	19,2	28,6
t093_B	toetspunt t093	158874,04	383470,69	4,50	28,7	26,0	20,4	29,8
t093_C	toetspunt t093	158874,04	383470,69	7,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t094_A	toetspunt t094	158872,88	383492,72	1,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t094_B	toetspunt t094	158872,88	383492,72	4,50	28,8	26,1	20,4	29,8
t094_C	toetspunt t094	158872,88	383492,72	7,50	33,7	31,0	25,3	34,7
t095_A	toetspunt t095	158878,81	383445,61	1,50	23,1	20,4	14,7	24,1
t095_B	toetspunt t095	158878,81	383445,61	4,50	23,1	20,4	14,7	24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t095_C	toetspunt t095	158878,81	383445,61	7,50	25,0	22,2	16,6	26,0
t096_A	toetspunt t096	158884,76	383445,96	1,50	24,6	21,9	16,2	25,6
t096_B	toetspunt t096	158884,76	383445,96	4,50	25,5	22,8	17,2	26,6
t096_C	toetspunt t096	158884,76	383445,96	7,50	28,1	25,4	19,8	29,2
t097_A	toetspunt t097	158886,90	383444,11	1,50	26,0	23,2	17,6	27,0
t097_B	toetspunt t097	158886,90	383444,11	4,50	27,3	24,5	18,9	28,3
t097_C	toetspunt t097	158886,90	383444,11	7,50	29,9	27,2	21,6	31,0
t098_A	toetspunt t098	158887,65	383428,35	1,50	25,9	23,2	17,6	27,0
t098_B	toetspunt t098	158887,65	383428,35	4,50	27,5	24,8	19,2	28,6
t098_C	toetspunt t098	158887,65	383428,35	7,50	30,7	28,0	22,3	31,7
t099_A	toetspunt t099	158888,44	383411,91	1,50	25,9	23,2	17,5	26,9
t099_B	toetspunt t099	158888,44	383411,91	4,50	27,8	25,1	19,4	28,8
t099_C	toetspunt t099	158888,44	383411,91	7,50	32,0	29,3	23,7	33,0
t100_A	toetspunt t100	158886,44	383409,92	1,50	24,3	21,6	15,9	25,3
t100_B	toetspunt t100	158886,44	383409,92	4,50	26,3	23,5	17,9	27,3
t100_C	toetspunt t100	158886,44	383409,92	7,50	31,5	28,8	23,1	32,5
t101_A	toetspunt t101	158881,09	383409,67	1,50	23,9	21,1	15,5	24,9
t101_B	toetspunt t101	158881,09	383409,67	4,50	25,3	22,6	16,9	26,3
t101_C	toetspunt t101	158881,09	383409,67	7,50	29,3	26,6	20,9	30,3
t102_A	toetspunt t102	158878,76	383411,96	1,50	26,5	23,8	18,2	27,6
t102_B	toetspunt t102	158878,76	383411,96	4,50	28,3	25,5	19,9	29,3
t102_C	toetspunt t102	158878,76	383411,96	7,50	31,8	29,1	23,4	32,8
t103_A	toetspunt t103	158877,82	383428,82	1,50	26,6	23,9	18,3	27,7
t103_B	toetspunt t103	158877,82	383428,82	4,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t103_C	toetspunt t103	158877,82	383428,82	7,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t104_A	toetspunt t104	158877,06	383442,44	1,50	26,7	24,0	18,3	27,7
t104_B	toetspunt t104	158877,06	383442,44	4,50	27,7	25,0	19,4	28,8
t104_C	toetspunt t104	158877,06	383442,44	7,50	31,6	28,9	23,2	32,6
t105_A	toetspunt t105	158915,11	383403,05	1,50	26,2	23,4	17,8	27,2
t105_B	toetspunt t105	158915,11	383403,05	4,50	27,7	24,9	19,3	28,7
t105_C	toetspunt t105	158915,11	383403,05	7,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t106_A	toetspunt t106	158908,92	383402,77	1,50	22,1	19,4	13,7	23,1
t106_B	toetspunt t106	158908,92	383402,77	4,50	23,3	20,6	14,9	24,3
t106_C	toetspunt t106	158908,92	383402,77	7,50	32,3	29,6	23,9	33,3
t107_A	toetspunt t107	158906,96	383405,13	1,50	25,1	22,4	16,7	26,1
t107_B	toetspunt t107	158906,96	383405,13	4,50	26,9	24,2	18,5	27,9
t107_C	toetspunt t107	158906,96	383405,13	7,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t108_A	toetspunt t108	158905,78	383427,26	1,50	25,5	22,7	17,1	26,5
t108_B	toetspunt t108	158905,78	383427,26	4,50	27,6	24,9	19,2	28,6
t108_C	toetspunt t108	158905,78	383427,26	7,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t109_A	toetspunt t109	158904,71	383447,28	1,50	25,2	22,4	16,8	26,2
t109_B	toetspunt t109	158904,71	383447,28	4,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t109_C	toetspunt t109	158904,71	383447,28	7,50	30,8	28,1	22,5	31,9
t110_A	toetspunt t110	158906,05	383449,80	1,50	23,0	20,3	14,6	24,0
t110_B	toetspunt t110	158906,05	383449,80	4,50	22,9	20,2	14,5	23,9
t110_C	toetspunt t110	158906,05	383449,80	7,50	25,5	22,7	17,1	26,5
t111_A	toetspunt t111	158912,80	383450,16	1,50	24,0	21,3	15,7	25,1
t111_B	toetspunt t111	158912,80	383450,16	4,50	23,1	20,3	14,7	24,1
t111_C	toetspunt t111	158912,80	383450,16	7,50	24,9	22,1	16,5	25,9
t112_A	toetspunt t112	158914,48	383448,20	1,50	28,1	25,4	19,7	29,1
t112_B	toetspunt t112	158914,48	383448,20	4,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t112_C	toetspunt t112	158914,48	383448,20	7,50	31,7	29,0	23,4	32,8
t113_A	toetspunt t113	158915,46	383427,94	1,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t113_B	toetspunt t113	158915,46	383427,94	4,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t113_C	toetspunt t113	158915,46	383427,94	7,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t114_A	toetspunt t114	158916,50	383406,37	1,50	28,3	25,5	19,9	29,3
t114_B	toetspunt t114	158916,50	383406,37	4,50	29,5	26,8	21,1	30,5
t114_C	toetspunt t114	158916,50	383406,37	7,50	32,8	30,2	24,5	33,9
t115_A	toetspunt t115	158906,11	383451,26	1,50	20,3	17,6	12,0	21,4
t115_B	toetspunt t115	158906,11	383451,26	4,50	20,9	18,1	12,5	21,9
t115_C	toetspunt t115	158906,11	383451,26	7,50	23,4	20,6	15,0	24,4
t116_A	toetspunt t116	158912,56	383451,54	1,50	20,9	18,2	12,5	21,9
t116_B	toetspunt t116	158912,56	383451,54	4,50	21,4	18,6	13,0	22,4
t116_C	toetspunt t116	158912,56	383451,54	7,50	23,8	21,0	15,4	24,8
t117_A	toetspunt t117	158904,36	383453,76	1,50	25,3	22,6	16,9	26,3
t117_B	toetspunt t117	158904,36	383453,76	4,50	27,3	24,6	19,0	28,4
t117_C	toetspunt t117	158904,36	383453,76	7,50	30,6	27,9	22,2	31,6
t118_A	toetspunt t118	158903,35	383474,68	1,50	24,1	21,4	15,7	25,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t118_B	toetspunt t118	158903,35	383474,68	4,50	26,1	23,4	17,7	27,1
t118_C	toetspunt t118	158903,35	383474,68	7,50	29,4	26,7	21,1	30,5
t119_A	toetspunt t119	158905,16	383477,22	1,50	23,2	20,5	14,9	24,3
t119_B	toetspunt t119	158905,16	383477,22	4,50	22,7	20,0	14,4	23,8
t119_C	toetspunt t119	158905,16	383477,22	7,50	25,1	22,4	16,8	26,2
t120_A	toetspunt t120	158911,05	383477,61	1,50	24,8	22,0	16,4	25,8
t120_B	toetspunt t120	158911,05	383477,61	4,50	23,8	21,0	15,4	24,8
t120_C	toetspunt t120	158911,05	383477,61	7,50	25,7	23,0	17,4	26,8
t121_A	toetspunt t121	158913,12	383475,54	1,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t121_B	toetspunt t121	158913,12	383475,54	4,50	27,2	24,5	18,8	28,2
t121_C	toetspunt t121	158913,12	383475,54	7,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t122_A	toetspunt t122	158914,22	383454,41	1,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t122_B	toetspunt t122	158914,22	383454,41	4,50	27,6	24,9	19,2	28,6
t122_C	toetspunt t122	158914,22	383454,41	7,50	31,0	28,3	22,6	32,0
t123_A	toetspunt t123	158909,99	383478,89	1,50	20,7	18,0	12,3	21,7
t123_B	toetspunt t123	158909,99	383478,89	4,50	20,8	18,1	12,5	21,8
t123_C	toetspunt t123	158909,99	383478,89	7,50	23,4	20,7	15,1	24,5
t124_A	toetspunt t124	158904,25	383478,58	1,50	20,0	17,3	11,7	21,1
t124_B	toetspunt t124	158904,25	383478,58	4,50	20,1	17,3	11,7	21,1
t124_C	toetspunt t124	158904,25	383478,58	7,50	22,4	19,7	14,1	23,5
t125_A	toetspunt t125	158901,97	383480,87	1,50	25,0	22,2	16,6	26,0
t125_B	toetspunt t125	158901,97	383480,87	4,50	26,9	24,2	18,6	28,0
t125_C	toetspunt t125	158901,97	383480,87	7,50	29,6	26,9	21,3	30,7
t126_A	toetspunt t126	158901,12	383497,64	1,50	25,3	22,6	17,0	26,4
t126_B	toetspunt t126	158901,12	383497,64	4,50	27,3	24,5	18,9	28,3
t126_C	toetspunt t126	158901,12	383497,64	7,50	30,1	27,4	21,7	31,1
t127_A	toetspunt t127	158900,22	383515,38	1,50	25,6	22,9	17,2	26,6
t127_B	toetspunt t127	158900,22	383515,38	4,50	27,6	24,9	19,2	28,6
t127_C	toetspunt t127	158900,22	383515,38	7,50	30,3	27,6	21,9	31,3
t128_A	toetspunt t128	158902,31	383517,68	1,50	25,8	23,1	17,5	26,9
t128_B	toetspunt t128	158902,31	383517,68	4,50	26,8	24,1	18,4	27,8
t128_C	toetspunt t128	158902,31	383517,68	7,50	30,0	27,3	21,6	31,0
t129_A	toetspunt t129	158907,91	383517,92	1,50	24,4	21,7	16,1	25,5
t129_B	toetspunt t129	158907,91	383517,92	4,50	23,5	20,8	15,2	24,6
t129_C	toetspunt t129	158907,91	383517,92	7,50	25,9	23,2	17,6	27,0
t130_A	toetspunt t130	158910,08	383516,06	1,50	26,5	23,8	18,2	27,6
t130_B	toetspunt t130	158910,08	383516,06	4,50	24,7	22,0	16,4	25,8
t130_C	toetspunt t130	158910,08	383516,06	7,50	27,6	24,9	19,2	28,6
t131_A	toetspunt t131	158910,93	383498,51	1,50	27,9	25,1	19,5	28,9
t131_B	toetspunt t131	158910,93	383498,51	4,50	27,1	24,4	18,8	28,2
t131_C	toetspunt t131	158910,93	383498,51	7,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t132_A	toetspunt t132	158911,76	383481,24	1,50	27,5	24,8	19,2	28,6
t132_B	toetspunt t132	158911,76	383481,24	4,50	27,8	25,1	19,4	28,8
t132_C	toetspunt t132	158911,76	383481,24	7,50	30,8	28,1	22,4	31,8
t133_A	toetspunt t133	158909,85	383519,64	1,50	24,5	21,8	16,1	25,5
t133_B	toetspunt t133	158909,85	383519,64	4,50	23,0	20,2	14,6	24,0
t133_C	toetspunt t133	158909,85	383519,64	7,50	25,4	22,7	17,1	26,5
t134_A	toetspunt t134	158904,23	383519,23	1,50	21,5	18,8	13,2	22,6
t134_B	toetspunt t134	158904,23	383519,23	4,50	21,7	19,0	13,3	22,7
t134_C	toetspunt t134	158904,23	383519,23	7,50	24,1	21,3	15,7	25,1
t135_A	toetspunt t135	158901,67	383521,14	1,50	26,1	23,4	17,8	27,2
t135_B	toetspunt t135	158901,67	383521,14	4,50	27,9	25,2	19,6	28,9
t135_C	toetspunt t135	158901,67	383521,14	7,50	30,9	28,2	22,5	31,9
t136_A	toetspunt t136	158900,53	383542,76	1,50	24,1	21,3	15,7	25,1
t136_B	toetspunt t136	158900,53	383542,76	4,50	25,6	22,9	17,2	26,6
t136_C	toetspunt t136	158900,53	383542,76	7,50	28,3	25,6	20,0	29,4
t137_A	toetspunt t137	158902,60	383544,99	1,50	24,2	21,5	15,8	25,2
t137_B	toetspunt t137	158902,60	383544,99	4,50	23,3	20,6	15,0	24,4
t137_C	toetspunt t137	158902,60	383544,99	7,50	25,8	23,1	17,5	26,9
t138_A	toetspunt t138	158908,39	383545,36	1,50	28,3	25,6	20,0	29,4
t138_B	toetspunt t138	158908,39	383545,36	4,50	29,7	27,0	21,3	30,7
t138_C	toetspunt t138	158908,39	383545,36	7,50	32,8	30,2	24,5	33,9
t139_A	toetspunt t139	158910,52	383543,61	1,50	29,0	26,3	20,7	30,1
t139_B	toetspunt t139	158910,52	383543,61	4,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t139_C	toetspunt t139	158910,52	383543,61	7,50	32,6	30,0	24,3	33,7
t140_A	toetspunt t140	158911,85	383521,93	1,50	28,4	25,7	20,1	29,5
t140_B	toetspunt t140	158911,85	383521,93	4,50	28,0	25,3	19,7	29,1
t140_C	toetspunt t140	158911,85	383521,93	7,50	30,8	28,1	22,4	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t141_A	toetspunt t141	158906,43	383546,86	1,50	22,9	20,1	14,5	23,9
t141_B	toetspunt t141	158906,43	383546,86	4,50	23,5	20,8	15,1	24,5
t141_C	toetspunt t141	158906,43	383546,86	7,50	26,7	24,0	18,3	27,7
t142_A	toetspunt t142	158900,55	383546,54	1,50	21,4	18,7	13,0	22,4
t142_B	toetspunt t142	158900,55	383546,54	4,50	21,5	18,8	13,2	22,5
t142_C	toetspunt t142	158900,55	383546,54	7,50	24,1	21,4	15,7	25,1
t143_A	toetspunt t143	158898,24	383548,38	1,50	26,2	23,5	17,8	27,2
t143_B	toetspunt t143	158898,24	383548,38	4,50	28,3	25,6	19,9	29,3
t143_C	toetspunt t143	158898,24	383548,38	7,50	32,1	29,4	23,7	33,1
t144_A	toetspunt t144	158896,64	383577,55	1,50	26,7	24,0	18,4	27,8
t144_B	toetspunt t144	158896,64	383577,55	4,50	28,3	25,6	19,9	29,3
t144_C	toetspunt t144	158896,64	383577,55	7,50	33,5	30,9	25,2	34,6
t145_A	toetspunt t145	158898,76	383580,80	1,50	23,8	21,1	15,4	24,8
t145_B	toetspunt t145	158898,76	383580,80	4,50	24,1	21,4	15,7	25,1
t145_C	toetspunt t145	158898,76	383580,80	7,50	26,7	24,0	18,3	27,7
t146_A	toetspunt t146	158904,56	383581,17	1,50	23,8	21,1	15,4	24,8
t146_B	toetspunt t146	158904,56	383581,17	4,50	23,6	20,9	15,2	24,6
t146_C	toetspunt t146	158904,56	383581,17	7,50	26,5	23,8	18,1	27,5
t147_A	toetspunt t147	158906,67	383578,99	1,50	29,4	26,7	21,1	30,5
t147_B	toetspunt t147	158906,67	383578,99	4,50	33,3	30,6	25,0	34,3
t147_C	toetspunt t147	158906,67	383578,99	7,50	35,7	33,0	27,3	36,7
t148_A	toetspunt t148	158904,19	383582,67	1,50	24,5	21,8	16,2	25,6
t148_B	toetspunt t148	158904,19	383582,67	4,50	23,6	20,9	15,2	24,6
t148_C	toetspunt t148	158904,19	383582,67	7,50	27,0	24,3	18,6	28,0
t149_A	toetspunt t149	158898,53	383582,19	1,50	22,9	20,2	14,5	23,9
t149_B	toetspunt t149	158898,53	383582,19	4,50	22,2	19,5	13,8	23,2
t149_C	toetspunt t149	158898,53	383582,19	7,50	25,1	22,4	16,8	26,2
t150_A	toetspunt t150	158896,36	383584,46	1,50	26,4	23,7	18,0	27,4
t150_B	toetspunt t150	158896,36	383584,46	4,50	28,0	25,2	19,6	29,0
t150_C	toetspunt t150	158896,36	383584,46	7,50	32,2	29,5	23,8	33,2
t151_A	toetspunt t151	158894,90	383614,75	1,50	28,4	25,7	20,1	29,4
t151_B	toetspunt t151	158894,90	383614,75	4,50	30,1	27,4	21,8	31,2
t151_C	toetspunt t151	158894,90	383614,75	7,50	33,8	31,2	25,5	34,9
t152_A	toetspunt t152	158896,67	383617,91	1,50	31,1	28,4	22,7	32,1
t152_B	toetspunt t152	158896,67	383617,91	4,50	33,2	30,5	24,9	34,2
t152_C	toetspunt t152	158896,67	383617,91	7,50	39,5	36,9	31,2	40,6
t153_A	toetspunt t153	158902,23	383618,00	1,50	31,1	28,5	22,8	32,2
t153_B	toetspunt t153	158902,23	383618,00	4,50	35,3	32,6	27,0	36,4
t153_C	toetspunt t153	158902,23	383618,00	7,50	39,9	37,2	31,5	40,9
t154_A	toetspunt t154	158904,50	383615,68	1,50	33,9	31,3	25,6	35,0
t154_B	toetspunt t154	158904,50	383615,68	4,50	34,6	32,0	26,3	35,7
t154_C	toetspunt t154	158904,50	383615,68	7,50	38,2	35,6	29,9	39,3
t155_A	toetspunt t155	158906,20	383585,93	1,50	29,6	26,9	21,2	30,6
t155_B	toetspunt t155	158906,20	383585,93	4,50	34,7	32,1	26,4	35,7
t155_C	toetspunt t155	158906,20	383585,93	7,50	36,7	34,0	28,3	37,7
t156_A	toetspunt t156	158747,61	383350,03	1,50	27,5	24,7	19,1	28,5
t156_B	toetspunt t156	158747,61	383350,03	4,50	33,2	30,6	24,9	34,3
t156_C	toetspunt t156	158747,61	383350,03	7,50	34,7	32,0	26,3	35,7
t156_D	toetspunt t156	158747,61	383350,03	10,50	36,7	34,1	28,4	37,8
t157_A	toetspunt t157	158764,24	383345,22	1,50	26,9	24,1	18,5	27,9
t157_B	toetspunt t157	158764,24	383345,22	4,50	30,3	27,6	22,0	31,4
t157_C	toetspunt t157	158764,24	383345,22	7,50	33,3	30,7	25,0	34,4
t157_D	toetspunt t157	158764,24	383345,22	10,50	36,1	33,4	27,7	37,1
t158_A	toetspunt t158	158765,74	383342,27	1,50	24,1	21,4	15,8	25,2
t158_B	toetspunt t158	158765,74	383342,27	4,50	25,7	23,0	17,4	26,8
t158_C	toetspunt t158	158765,74	383342,27	7,50	29,9	27,2	21,6	31,0
t158_D	toetspunt t158	158765,74	383342,27	10,50	33,1	30,4	24,7	34,1
t159_A	toetspunt t159	158764,09	383336,80	1,50	23,0	20,3	14,7	24,1
t159_B	toetspunt t159	158764,09	383336,80	4,50	25,2	22,5	16,9	26,2
t159_C	toetspunt t159	158764,09	383336,80	7,50	29,8	27,1	21,5	30,9
t159_D	toetspunt t159	158764,09	383336,80	10,50	32,8	30,2	24,5	33,9
t160_A	toetspunt t160	158761,45	383335,52	1,50	22,1	19,4	13,7	23,1
t160_B	toetspunt t160	158761,45	383335,52	4,50	24,1	21,4	15,7	25,1
t160_C	toetspunt t160	158761,45	383335,52	7,50	28,2	25,6	19,9	29,3
t160_D	toetspunt t160	158761,45	383335,52	10,50	31,2	28,5	22,8	32,2
t161_A	toetspunt t161	158745,16	383340,06	1,50	21,3	18,6	13,0	22,4
t161_B	toetspunt t161	158745,16	383340,06	4,50	23,3	20,6	14,9	24,3
t161_C	toetspunt t161	158745,16	383340,06	7,50	27,5	24,8	19,1	28,5


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noord Brabantlaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t161_D	toetspunt t161	158745,16	383340,06	10,50	32,4	29,8	24,1	33,5
t162_A	toetspunt t162	158743,22	383342,93	1,50	31,1	28,4	22,7	32,1
t162_B	toetspunt t162	158743,22	383342,93	4,50	31,2	28,5	22,8	32,2
t162_C	toetspunt t162	158743,22	383342,93	7,50	31,7	29,1	23,4	32,8
t162_D	toetspunt t162	158743,22	383342,93	10,50	33,5	30,9	25,2	34,6
t163_A	toetspunt t163	158744,73	383348,75	1,50	28,9	26,2	20,6	29,9
t163_B	toetspunt t163	158744,73	383348,75	4,50	31,9	29,2	23,5	32,9
t163_C	toetspunt t163	158744,73	383348,75	7,50	32,3	29,6	24,0	33,4
t163_D	toetspunt t163	158744,73	383348,75	10,50	33,5	30,8	25,2	34,5
t164_A	toetspunt t164	158716,65	383348,91	1,50	20,7	18,0	12,4	21,8
t164_B	toetspunt t164	158716,65	383348,91	4,50	22,7	19,9	14,3	23,7
t164_C	toetspunt t164	158716,65	383348,91	7,50	25,5	22,8	17,2	26,5
t164_D	toetspunt t164	158716,65	383348,91	10,50	26,3	23,6	18,0	27,4
t165_A	toetspunt t165	158700,71	383354,21	1,50	22,3	19,5	13,9	23,3
t165_B	toetspunt t165	158700,71	383354,21	4,50	23,4	20,7	15,0	24,4
t165_C	toetspunt t165	158700,71	383354,21	7,50	24,7	22,0	16,4	25,8
t165_D	toetspunt t165	158700,71	383354,21	10,50	25,1	22,4	16,8	26,2
t166_A	toetspunt t166	158699,01	383357,57	1,50	22,8	20,1	14,4	23,8
t166_B	toetspunt t166	158699,01	383357,57	4,50	24,5	21,8	16,1	25,5
t166_C	toetspunt t166	158699,01	383357,57	7,50	27,7	25,0	19,4	28,7
t166_D	toetspunt t166	158699,01	383357,57	10,50	33,0	30,3	24,7	34,0
t167_A	toetspunt t167	158704,11	383363,93	1,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t167_B	toetspunt t167	158704,11	383363,93	4,50	28,6	25,9	20,3	29,7
t167_C	toetspunt t167	158704,11	383363,93	7,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t167_D	toetspunt t167	158704,11	383363,93	10,50	36,2	33,5	27,8	37,2
t168_A	toetspunt t168	158712,16	383361,27	1,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t168_B	toetspunt t168	158712,16	383361,27	4,50	29,0	26,2	20,6	30,0
t168_C	toetspunt t168	158712,16	383361,27	7,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t168_D	toetspunt t168	158712,16	383361,27	10,50	36,5	33,8	28,1	37,5
t169_A	toetspunt t169	158719,97	383358,68	1,50	27,6	24,9	19,3	28,6
t169_B	toetspunt t169	158719,97	383358,68	4,50	31,7	29,0	23,3	32,7
t169_C	toetspunt t169	158719,97	383358,68	7,50	34,8	32,2	26,5	35,9
t169_D	toetspunt t169	158719,97	383358,68	10,50	36,3	33,7	28,0	37,4
t170_A	toetspunt t170	158721,40	383355,71	1,50	31,0	28,3	22,7	32,1
t170_B	toetspunt t170	158721,40	383355,71	4,50	32,0	29,3	23,7	33,1
t170_C	toetspunt t170	158721,40	383355,71	7,50	35,9	33,2	27,5	36,9
t170_D	toetspunt t170	158721,40	383355,71	10,50	35,1	32,4	26,7	36,1
t171_A	toetspunt t171	158719,62	383350,29	1,50	31,7	29,0	23,4	32,8
t171_B	toetspunt t171	158719,62	383350,29	4,50	31,4	28,7	23,1	32,5
t171_C	toetspunt t171	158719,62	383350,29	7,50	35,5	32,9	27,2	36,6
t171_D	toetspunt t171	158719,62	383350,29	10,50	35,0	32,3	26,6	36,0
t172_A	toetspunt t172	158724,06	383368,82	1,50	28,3	25,6	20,0	29,4
t173_A	toetspunt t173	158725,66	383363,71	1,50	29,2	26,5	20,9	30,3
t174_A	toetspunt t174	158721,06	383359,77	1,50	23,3	20,6	15,0	24,4
t175_A	toetspunt t175	158718,46	383362,61	1,50	25,4	22,7	17,1	26,5
t176_A	toetspunt t176	158720,27	383368,49	1,50	26,4	23,6	18,0	27,4
t177_A	toetspunt t177	158730,86	383379,31	1,50	28,8	26,1	20,5	29,9
t178_A	toetspunt t178	158731,40	383384,81	1,50	28,7	25,9	20,3	29,7
t179_A	toetspunt t179	158726,62	383376,53	1,50	26,3	23,6	17,9	27,3
t180_A	toetspunt t180	158724,97	383382,03	1,50	26,5	23,8	18,2	27,6
t181_A	toetspunt t181	158754,19	383377,13	1,50	24,0	21,3	15,6	25,0
t182_A	toetspunt t182	158756,01	383371,76	1,50	24,7	22,0	16,4	25,8
t183_A	toetspunt t183	158751,80	383369,28	1,50	24,8	22,0	16,4	25,8
t184_A	toetspunt t184	158749,89	383373,85	1,50	34,2	31,5	25,8	35,2
t185_A	toetspunt t185	158749,46	383360,52	1,50	32,9	30,2	24,5	33,9
t186_A	toetspunt t186	158752,24	383358,16	1,50	26,6	23,9	18,2	27,6
t187_A	toetspunt t187	158750,70	383352,73	1,50	25,1	22,4	16,8	26,2
t188_A	toetspunt t188	158746,89	383352,61	1,50	21,6	18,9	13,2	22,6
t189_A	toetspunt t189	158745,34	383357,51	1,50	31,8	29,1	23,5	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

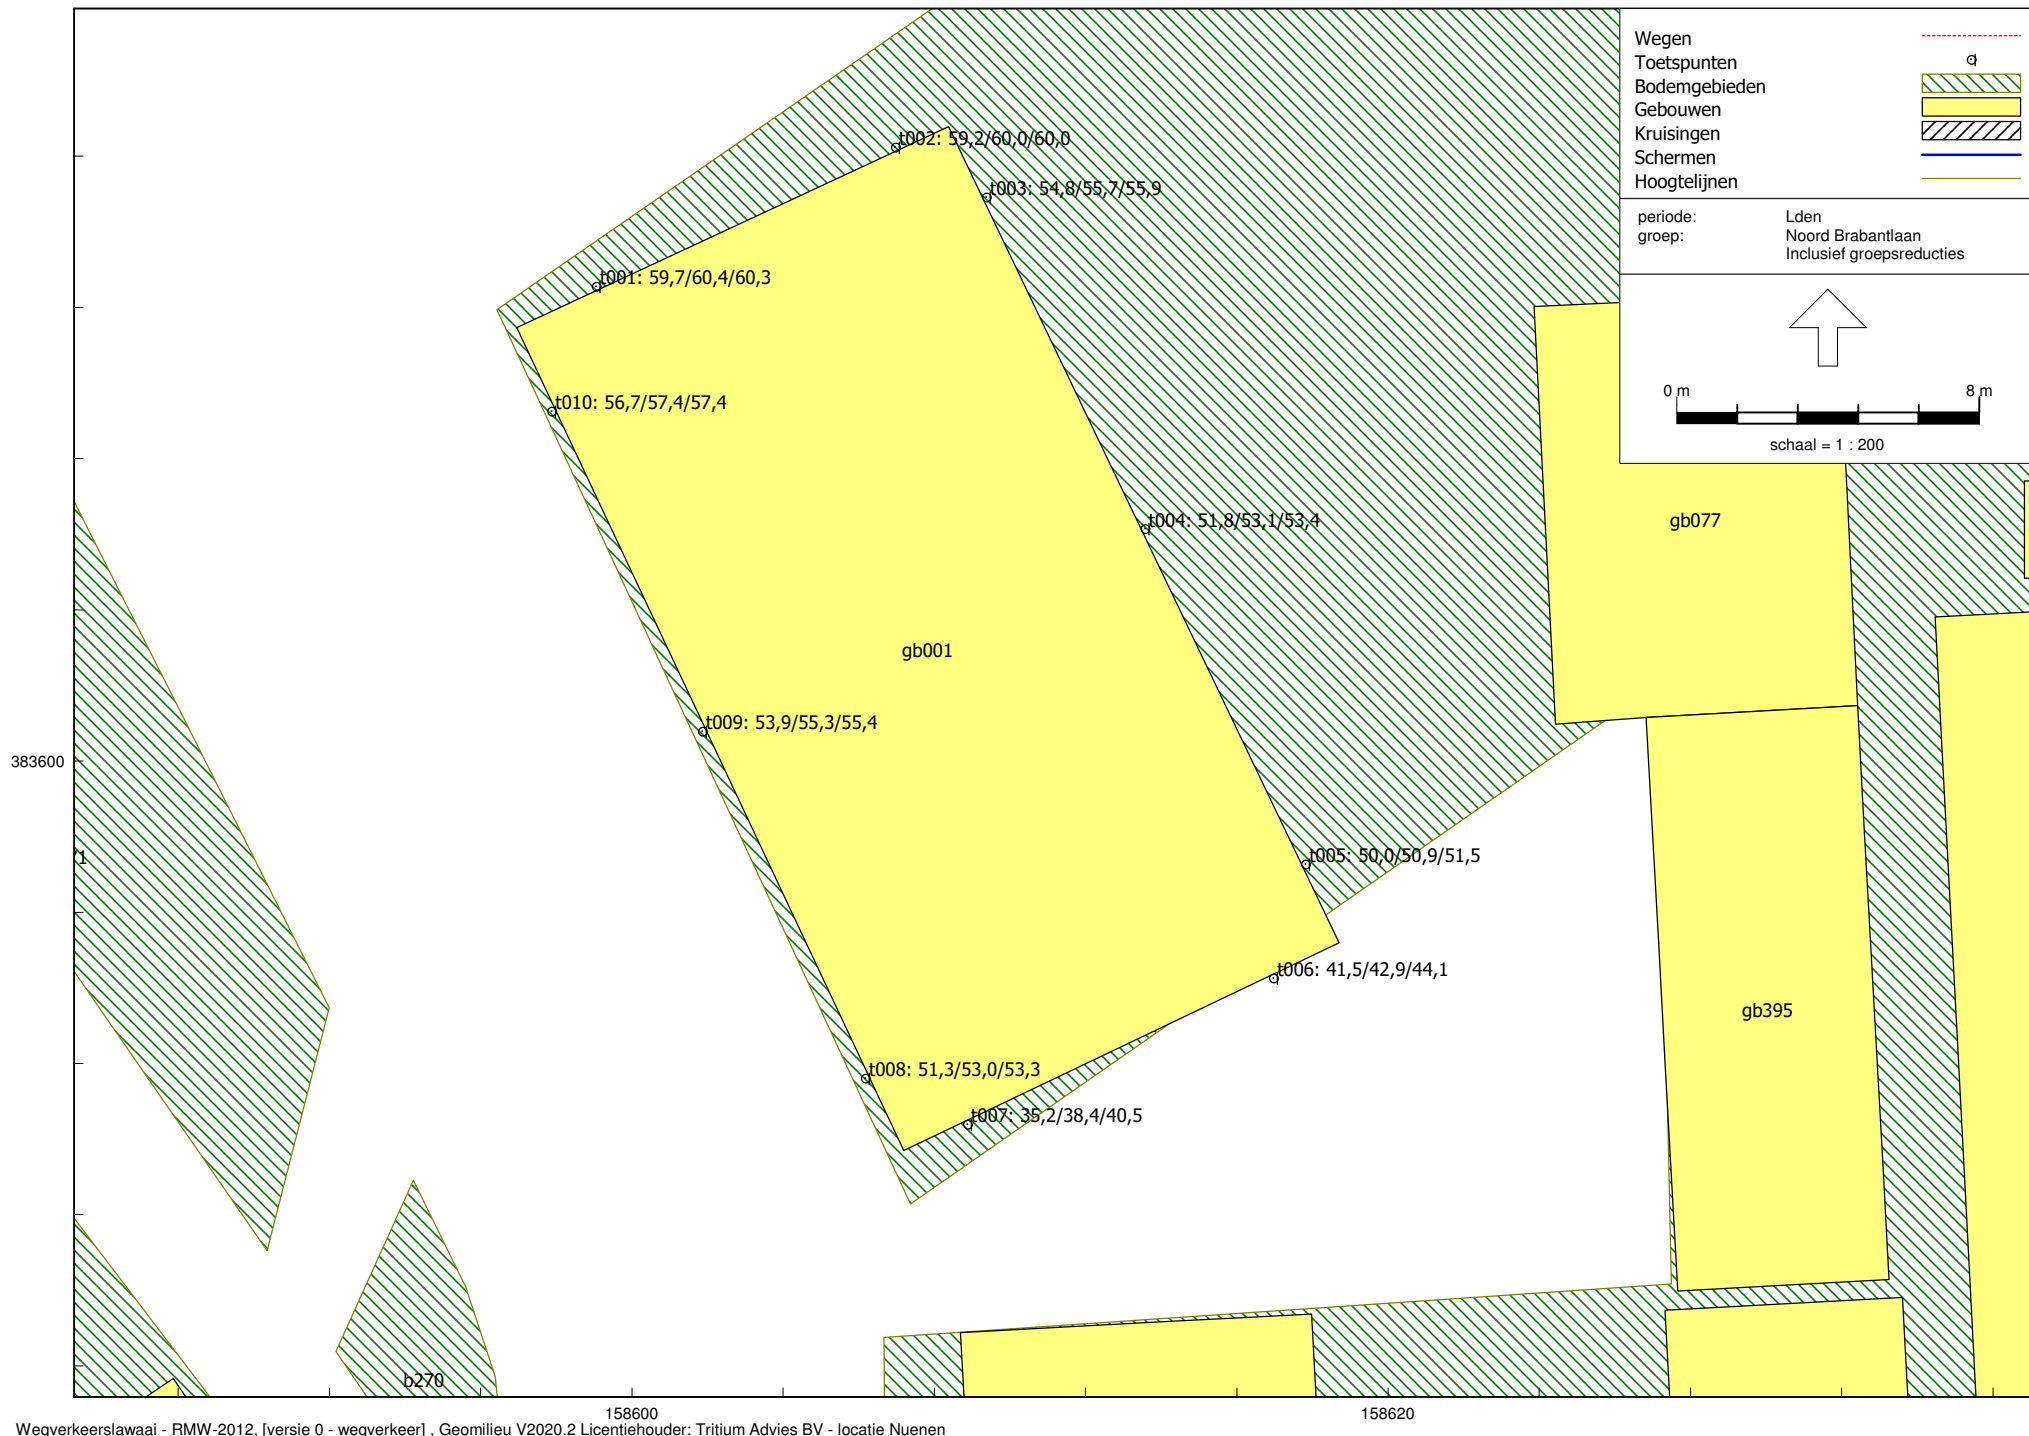

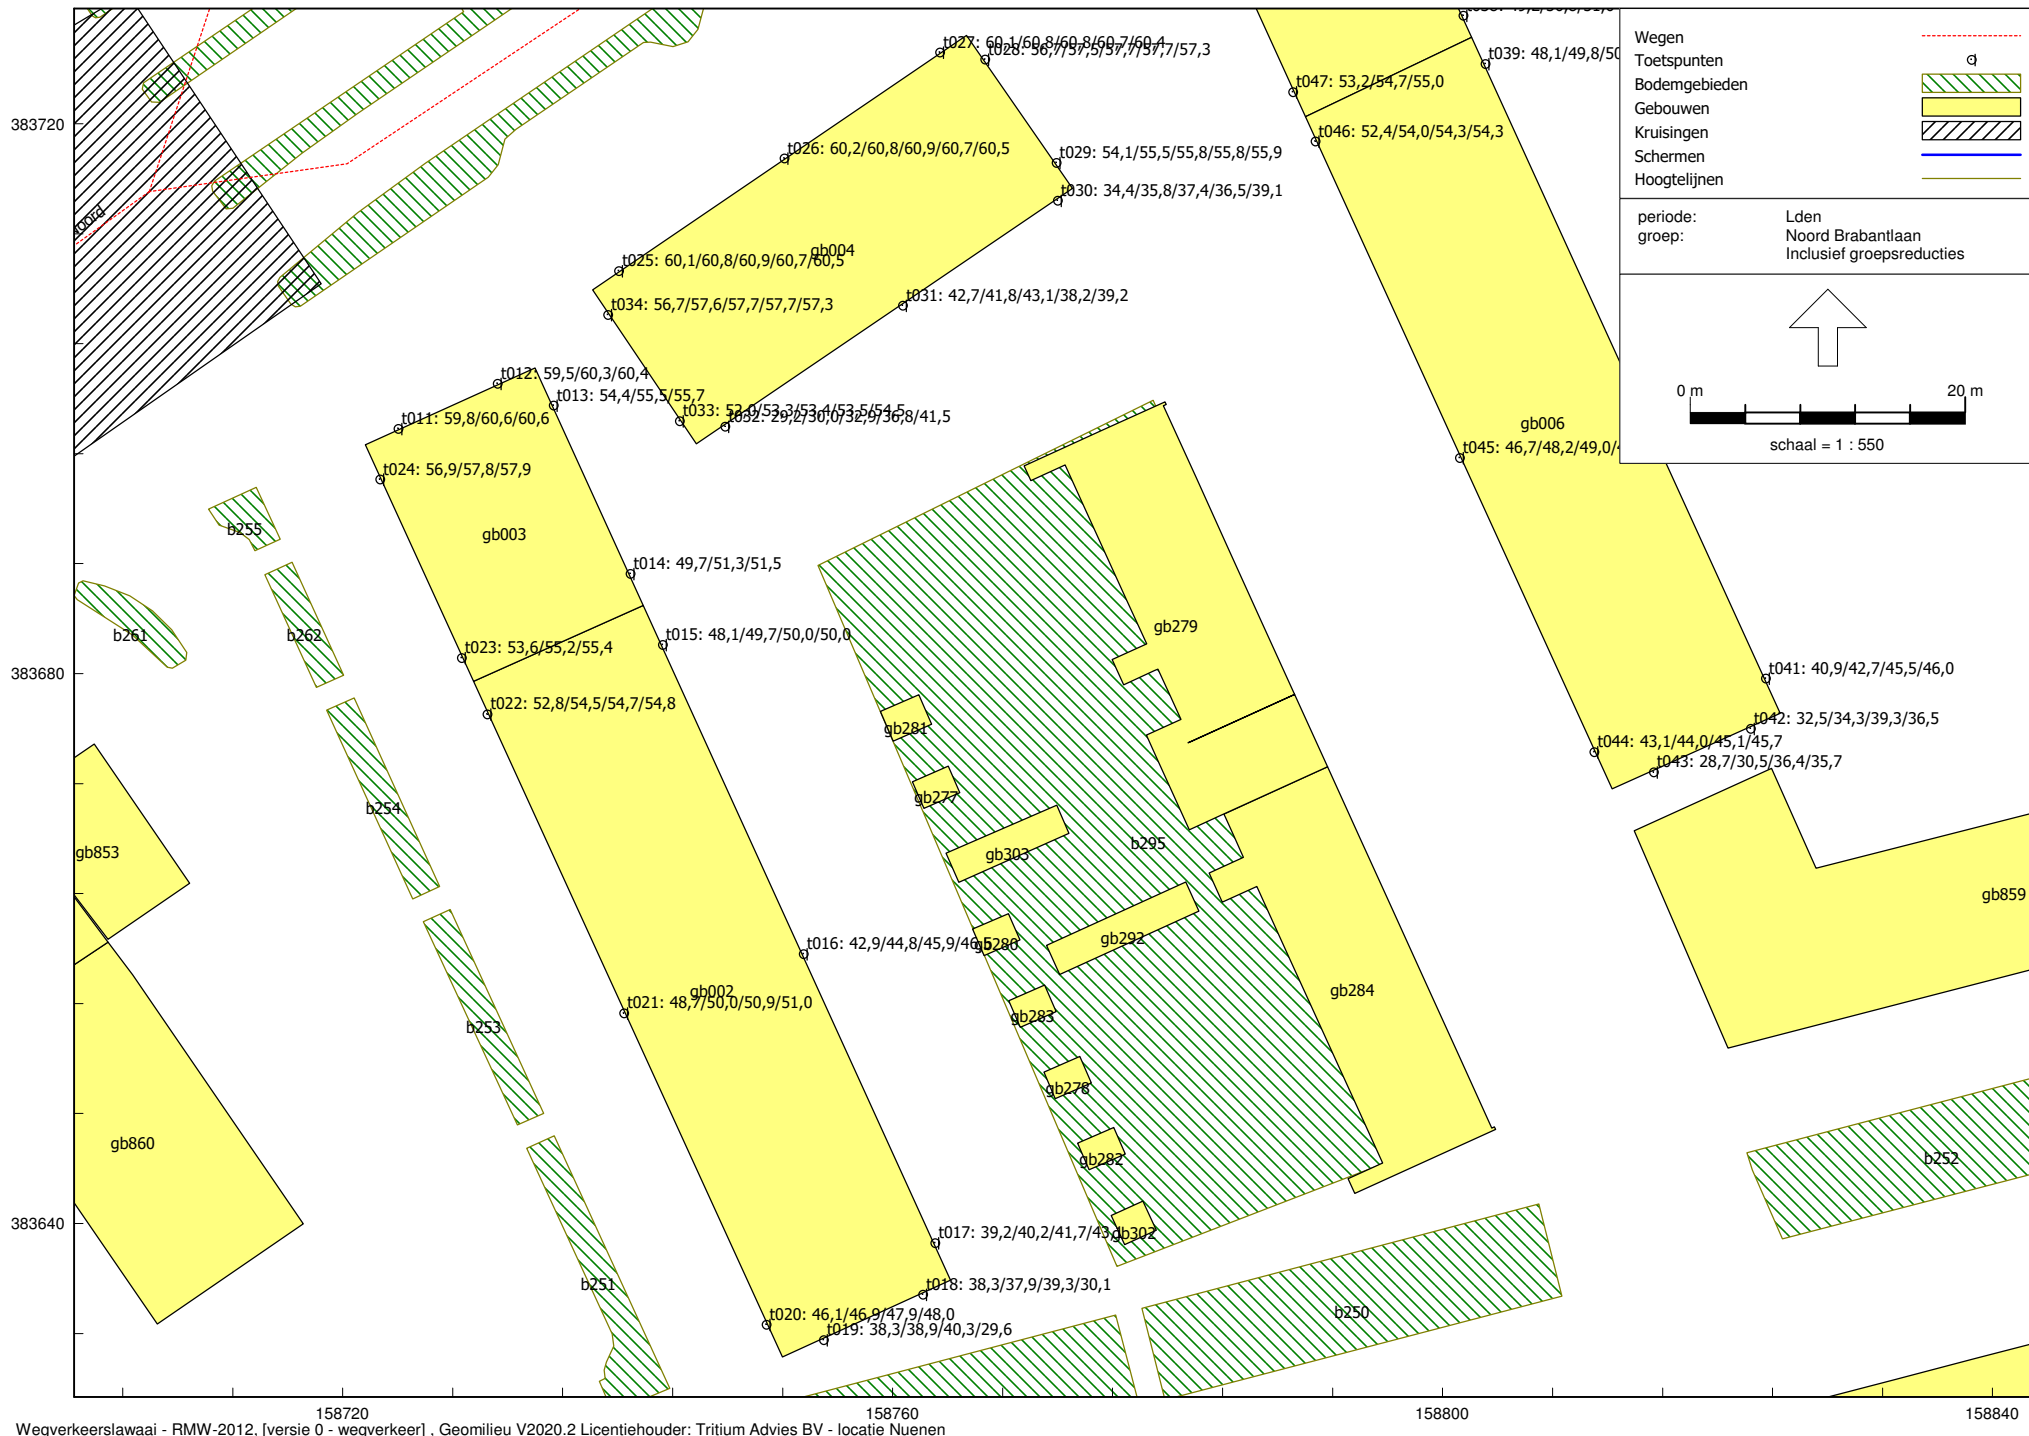

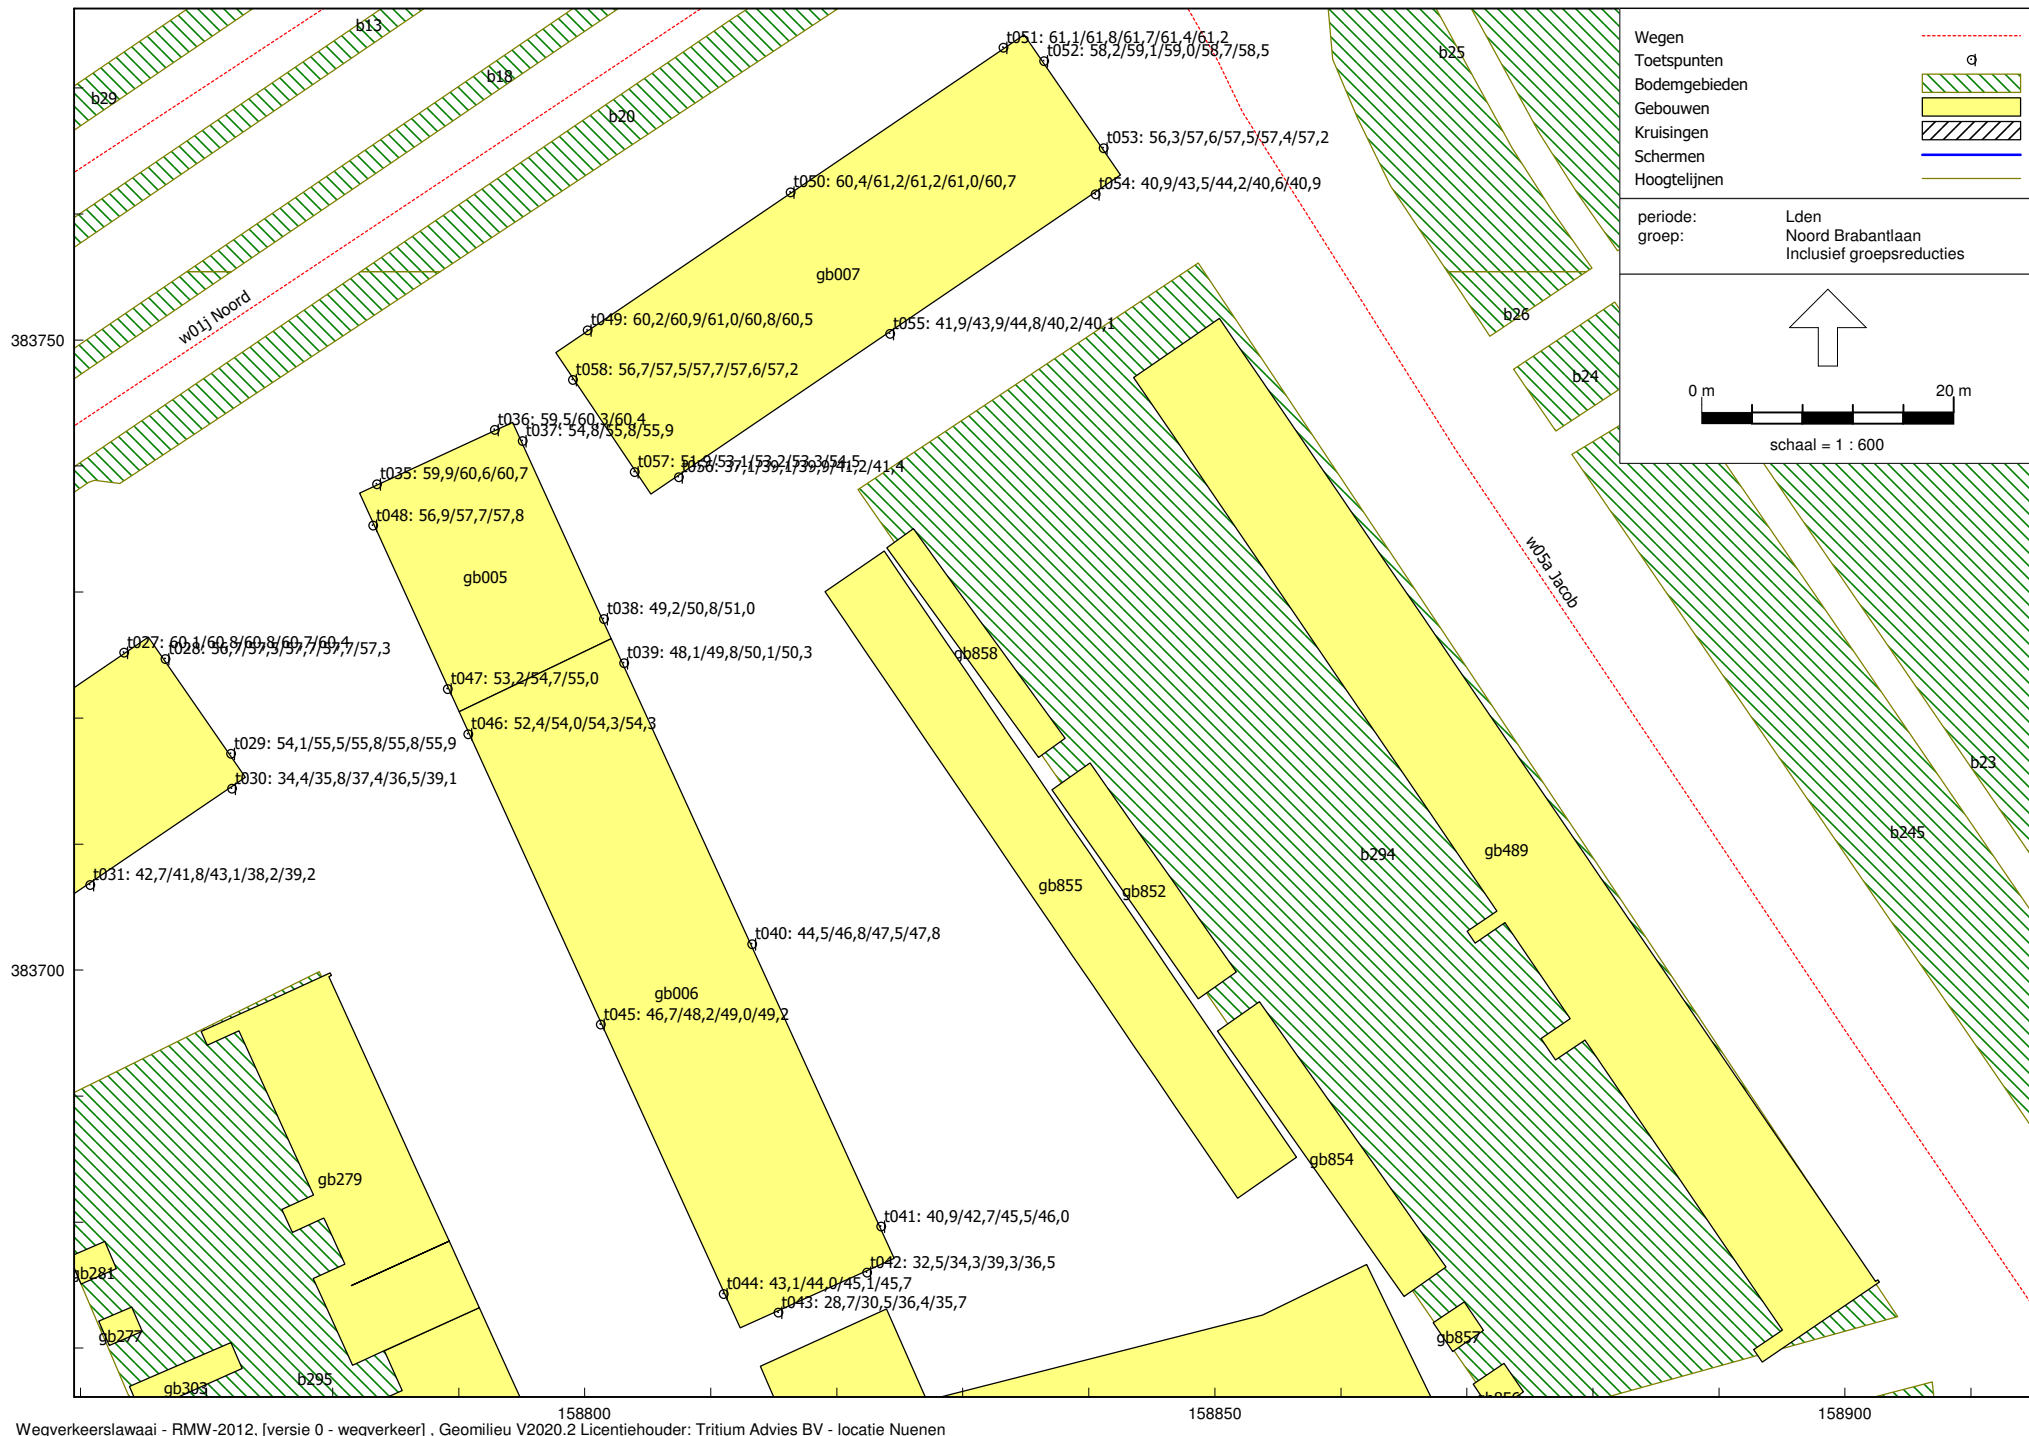

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt t001	158599,06	383612,55	1,50	39,3	36,1	32,1	40,7
t001_B	toetspunt t001	158599,06	383612,55	4,50	41,0	37,7	33,6	42,3
t001_C	toetspunt t001	158599,06	383612,55	7,50	42,6	39,3	35,3	44,0
t002_A	toetspunt t002	158606,97	383616,24	1,50	38,8	35,6	31,5	40,2
t002_B	toetspunt t002	158606,97	383616,24	4,50	40,5	37,2	33,1	41,8
t002_C	toetspunt t002	158606,97	383616,24	7,50	42,4	39,2	35,1	43,8
t003_A	toetspunt t003	158609,37	383614,92	1,50	36,0	32,7	29,0	37,5
t003_B	toetspunt t003	158609,37	383614,92	4,50	38,3	34,9	31,1	39,7
t003_C	toetspunt t003	158609,37	383614,92	7,50	41,5	38,2	34,3	42,9
t004_A	toetspunt t004	158613,58	383606,14	1,50	32,7	29,3	25,5	34,1
t004_B	toetspunt t004	158613,58	383606,14	4,50	35,7	32,3	28,3	37,0
t004_C	toetspunt t004	158613,58	383606,14	7,50	40,9	37,6	33,6	42,3
t005_A	toetspunt t005	158617,82	383597,28	1,50	32,7	29,3	25,5	34,1
t005_B	toetspunt t005	158617,82	383597,28	4,50	37,0	33,7	29,6	38,3
t005_C	toetspunt t005	158617,82	383597,28	7,50	41,1	37,8	33,9	42,5
t006_A	toetspunt t006	158616,97	383594,26	1,50	32,4	29,1	25,5	34,0
t006_B	toetspunt t006	158616,97	383594,26	4,50	31,4	28,0	24,3	32,8
t006_C	toetspunt t006	158616,97	383594,26	7,50	35,9	32,6	28,6	37,3
t007_A	toetspunt t007	158608,87	383590,39	1,50	30,3	27,0	23,3	31,8
t007_B	toetspunt t007	158608,87	383590,39	4,50	33,1	29,9	25,9	34,5
t007_C	toetspunt t007	158608,87	383590,39	7,50	37,1	33,9	30,0	38,6
t008_A	toetspunt t008	158606,18	383591,61	1,50	31,8	28,4	24,8	33,3
t008_B	toetspunt t008	158606,18	383591,61	4,50	35,1	31,8	28,0	36,6
t008_C	toetspunt t008	158606,18	383591,61	7,50	39,9	36,6	32,7	41,3
t009_A	toetspunt t009	158601,86	383600,78	1,50	33,6	30,2	26,2	34,9
t009_B	toetspunt t009	158601,86	383600,78	4,50	36,2	32,8	28,7	37,5
t009_C	toetspunt t009	158601,86	383600,78	7,50	39,4	36,1	32,2	40,8
t010_A	toetspunt t010	158597,88	383609,26	1,50	35,4	32,1	28,2	36,8
t010_B	toetspunt t010	158597,88	383609,26	4,50	37,3	34,0	29,9	38,6
t010_C	toetspunt t010	158597,88	383609,26	7,50	38,7	35,3	31,5	40,1
t011_A	toetspunt t011	158724,01	383697,83	1,50	44,8	41,6	37,5	46,1
t011_B	toetspunt t011	158724,01	383697,83	4,50	45,5	42,3	38,2	46,9
t011_C	toetspunt t011	158724,01	383697,83	7,50	47,6	44,4	40,2	48,9
t012_A	toetspunt t012	158731,23	383701,11	1,50	44,2	41,1	36,9	45,6
t012_B	toetspunt t012	158731,23	383701,11	4,50	45,3	42,1	37,9	46,6
t012_C	toetspunt t012	158731,23	383701,11	7,50	47,2	44,1	39,9	48,6
t013_A	toetspunt t013	158735,32	383699,52	1,50	36,6	33,2	29,5	38,0
t013_B	toetspunt t013	158735,32	383699,52	4,50	38,7	35,4	31,7	40,2
t013_C	toetspunt t013	158735,32	383699,52	7,50	43,2	39,9	35,9	44,5
t014_A	toetspunt t014	158740,90	383687,28	1,50	36,8	33,7	29,6	38,2
t014_B	toetspunt t014	158740,90	383687,28	4,50	36,8	33,4	29,6	38,2
t014_C	toetspunt t014	158740,90	383687,28	7,50	41,8	38,5	34,4	43,1
t015_A	toetspunt t015	158743,26	383682,11	1,50	35,8	32,6	28,7	37,3
t015_B	toetspunt t015	158743,26	383682,11	4,50	36,2	32,9	29,0	37,6
t015_C	toetspunt t015	158743,26	383682,11	7,50	41,4	38,1	34,0	42,7
t015_D	toetspunt t015	158743,26	383682,11	10,50	42,4	39,1	35,0	43,7
t016_A	toetspunt t016	158753,49	383659,63	1,50	35,5	32,3	28,3	36,9
t016_B	toetspunt t016	158753,49	383659,63	4,50	38,3	35,0	30,8	39,6
t016_C	toetspunt t016	158753,49	383659,63	7,50	41,5	38,2	34,0	42,8
t016_D	toetspunt t016	158753,49	383659,63	10,50	43,3	40,0	36,0	44,6
t017_A	toetspunt t017	158763,07	383638,60	1,50	34,9	31,5	27,8	36,3
t017_B	toetspunt t017	158763,07	383638,60	4,50	38,6	35,2	31,1	39,9
t017_C	toetspunt t017	158763,07	383638,60	7,50	42,9	39,6	35,7	44,3
t017_D	toetspunt t017	158763,07	383638,60	10,50	44,3	41,0	37,1	45,7
t018_A	toetspunt t018	158762,19	383634,85	1,50	36,8	33,4	29,8	38,3
t018_B	toetspunt t018	158762,19	383634,85	4,50	37,8	34,4	30,9	39,3
t018_C	toetspunt t018	158762,19	383634,85	7,50	41,3	38,0	34,4	42,8
t018_D	toetspunt t018	158762,19	383634,85	10,50	41,9	38,5	34,9	43,4
t019_A	toetspunt t019	158754,97	383631,55	1,50	37,1	33,7	30,1	38,6
t019_B	toetspunt t019	158754,97	383631,55	4,50	37,8	34,4	30,9	39,3
t019_C	toetspunt t019	158754,97	383631,55	7,50	40,8	37,5	33,9	42,4
t019_D	toetspunt t019	158754,97	383631,55	10,50	41,5	38,2	34,5	43,0
t020_A	toetspunt t020	158750,79	383632,67	1,50	33,2	29,8	25,8	34,5
t020_B	toetspunt t020	158750,79	383632,67	4,50	36,1	32,8	28,6	37,4
t020_C	toetspunt t020	158750,79	383632,67	7,50	38,0	34,8	30,7	39,4
t020_D	toetspunt t020	158750,79	383632,67	10,50	38,0	34,7	30,7	39,4
t021_A	toetspunt t021	158740,44	383655,31	1,50	31,7	28,3	24,8	33,2
t021_B	toetspunt t021	158740,44	383655,31	4,50	33,8	30,5	26,9	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t021_C	toetspunt t021	158740,44	383655,31	7,50	36,2	32,9	29,3	37,7
t021_D	toetspunt t021	158740,44	383655,31	10,50	37,0	33,7	30,0	38,5
t022_A	toetspunt t022	158730,50	383677,06	1,50	33,4	30,1	26,5	35,0
t022_B	toetspunt t022	158730,50	383677,06	4,50	35,0	31,7	28,0	36,5
t022_C	toetspunt t022	158730,50	383677,06	7,50	36,9	33,6	29,9	38,4
t022_D	toetspunt t022	158730,50	383677,06	10,50	35,3	32,0	28,3	36,8
t023_A	toetspunt t023	158728,62	383681,17	1,50	35,5	32,3	28,4	37,0
t023_B	toetspunt t023	158728,62	383681,17	4,50	36,4	33,1	29,3	37,9
t023_C	toetspunt t023	158728,62	383681,17	7,50	38,1	34,8	31,1	39,6
t024_A	toetspunt t024	158722,69	383694,15	1,50	32,7	29,3	25,7	34,2
t024_B	toetspunt t024	158722,69	383694,15	4,50	34,1	30,8	26,9	35,5
t024_C	toetspunt t024	158722,69	383694,15	7,50	36,6	33,3	29,5	38,1
t025_A	toetspunt t025	158740,06	383709,31	1,50	45,8	42,6	38,6	47,2
t025_B	toetspunt t025	158740,06	383709,31	4,50	46,6	43,5	39,4	48,0
t025_C	toetspunt t025	158740,06	383709,31	7,50	48,2	45,0	41,0	49,6
t025_D	toetspunt t025	158740,06	383709,31	10,50	49,2	46,0	41,9	50,6
t025_E	toetspunt t025	158740,06	383709,31	13,50	50,1	47,0	42,9	51,5
t026_A	toetspunt t026	158752,11	383717,52	1,50	46,5	43,3	39,2	47,9
t026_B	toetspunt t026	158752,11	383717,52	4,50	47,7	44,6	40,4	49,1
t026_C	toetspunt t026	158752,11	383717,52	7,50	48,7	45,6	41,4	50,1
t026_D	toetspunt t026	158752,11	383717,52	10,50	49,9	46,7	42,6	51,2
t026_E	toetspunt t026	158752,11	383717,52	13,50	50,9	47,7	43,6	52,3
t027_A	toetspunt t027	158763,43	383725,22	1,50	47,3	44,2	40,0	48,7
t027_B	toetspunt t027	158763,43	383725,22	4,50	48,3	45,1	40,9	49,6
t027_C	toetspunt t027	158763,43	383725,22	7,50	49,2	46,1	41,9	50,6
t027_D	toetspunt t027	158763,43	383725,22	10,50	50,7	47,5	43,4	52,1
t027_E	toetspunt t027	158763,43	383725,22	13,50	51,6	48,4	44,3	53,0
t028_A	toetspunt t028	158766,70	383724,71	1,50	46,9	43,8	39,6	48,3
t028_B	toetspunt t028	158766,70	383724,71	4,50	47,9	44,7	40,5	49,2
t028_C	toetspunt t028	158766,70	383724,71	7,50	48,9	45,8	41,5	50,2
t028_D	toetspunt t028	158766,70	383724,71	10,50	50,6	47,5	43,3	52,0
t028_E	toetspunt t028	158766,70	383724,71	13,50	52,0	48,9	44,8	53,4
t029_A	toetspunt t029	158771,90	383717,19	1,50	44,2	41,2	36,9	45,6
t029_B	toetspunt t029	158771,90	383717,19	4,50	45,0	41,9	37,6	46,4
t029_C	toetspunt t029	158771,90	383717,19	7,50	46,1	43,0	38,8	47,5
t029_D	toetspunt t029	158771,90	383717,19	10,50	48,7	45,5	41,4	50,1
t029_E	toetspunt t029	158771,90	383717,19	13,50	51,2	48,0	44,0	52,6
t030_A	toetspunt t030	158771,97	383714,44	1,50	31,1	27,7	24,2	32,6
t030_B	toetspunt t030	158771,97	383714,44	4,50	33,2	29,8	26,3	34,7
t030_C	toetspunt t030	158771,97	383714,44	7,50	38,0	34,6	31,0	39,5
t030_D	toetspunt t030	158771,97	383714,44	10,50	39,6	36,2	32,7	41,1
t030_E	toetspunt t030	158771,97	383714,44	13,50	44,4	41,1	37,4	45,9
t031_A	toetspunt t031	158760,72	383706,79	1,50	34,1	30,7	26,8	35,4
t031_B	toetspunt t031	158760,72	383706,79	4,50	36,3	32,9	29,1	37,7
t031_C	toetspunt t031	158760,72	383706,79	7,50	40,0	36,6	32,9	41,4
t031_D	toetspunt t031	158760,72	383706,79	10,50	38,9	35,6	32,0	40,5
t031_E	toetspunt t031	158760,72	383706,79	13,50	43,0	39,6	36,0	44,5
t032_A	toetspunt t032	158747,79	383698,00	1,50	33,1	29,7	26,2	34,6
t032_B	toetspunt t032	158747,79	383698,00	4,50	34,3	31,0	27,4	35,9
t032_C	toetspunt t032	158747,79	383698,00	7,50	37,6	34,2	30,7	39,1
t032_D	toetspunt t032	158747,79	383698,00	10,50	37,3	33,9	30,4	38,8
t032_E	toetspunt t032	158747,79	383698,00	13,50	41,1	37,8	34,2	42,7
t033_A	toetspunt t033	158744,49	383698,38	1,50	31,7	28,3	24,5	33,1
t033_B	toetspunt t033	158744,49	383698,38	4,50	34,2	30,8	26,7	35,5
t033_C	toetspunt t033	158744,49	383698,38	7,50	36,0	32,7	28,7	37,4
t033_D	toetspunt t033	158744,49	383698,38	10,50	36,7	33,3	29,4	38,0
t033_E	toetspunt t033	158744,49	383698,38	13,50	34,3	30,9	27,4	35,8
t034_A	toetspunt t034	158739,27	383706,13	1,50	33,0	29,6	26,0	34,5
t034_B	toetspunt t034	158739,27	383706,13	4,50	35,4	32,0	28,4	36,9
t034_C	toetspunt t034	158739,27	383706,13	7,50	37,7	34,3	30,7	39,1
t034_D	toetspunt t034	158739,27	383706,13	10,50	35,8	32,5	28,8	37,3
t034_E	toetspunt t034	158739,27	383706,13	13,50	34,2	30,8	27,3	35,7
t035_A	toetspunt t035	158783,49	383738,58	1,50	48,9	45,8	41,6	50,3
t035_B	toetspunt t035	158783,49	383738,58	4,50	50,0	46,9	42,7	51,4
t035_C	toetspunt t035	158783,49	383738,58	7,50	51,1	48,0	43,8	52,5
t036_A	toetspunt t036	158792,84	383742,92	1,50	49,0	46,0	41,6	50,4
t036_B	toetspunt t036	158792,84	383742,92	4,50	50,2	47,2	42,7	51,5
t036_C	toetspunt t036	158792,84	383742,92	7,50	51,3	48,2	43,8	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t037_A	toetspunt t037	158795,04	383742,03	1,50	46,9	43,9	39,4	48,2
t037_B	toetspunt t037	158795,04	383742,03	4,50	48,0	45,0	40,5	49,3
t037_C	toetspunt t037	158795,04	383742,03	7,50	49,3	46,3	41,8	50,6
t038_A	toetspunt t038	158801,49	383727,90	1,50	45,2	41,8	38,2	46,7
t038_B	toetspunt t038	158801,49	383727,90	4,50	46,2	42,9	39,3	47,7
t038_C	toetspunt t038	158801,49	383727,90	7,50	49,5	46,1	42,5	51,0
t039_A	toetspunt t039	158803,09	383724,38	1,50	45,0	41,7	38,1	46,5
t039_B	toetspunt t039	158803,09	383724,38	4,50	45,9	42,6	39,0	47,5
t039_C	toetspunt t039	158803,09	383724,38	7,50	49,7	46,4	42,8	51,2
t039_D	toetspunt t039	158803,09	383724,38	10,50	51,1	47,8	44,2	52,7
t040_A	toetspunt t040	158813,26	383702,10	1,50	42,0	38,6	35,0	43,5
t040_B	toetspunt t040	158813,26	383702,10	4,50	44,8	41,5	37,8	46,3
t040_C	toetspunt t040	158813,26	383702,10	7,50	49,7	46,4	42,7	51,2
t040_D	toetspunt t040	158813,26	383702,10	10,50	50,7	47,4	43,6	52,1
t041_A	toetspunt t041	158823,49	383679,68	1,50	40,8	37,5	33,9	42,3
t041_B	toetspunt t041	158823,49	383679,68	4,50	43,5	40,2	36,6	45,0
t041_C	toetspunt t041	158823,49	383679,68	7,50	49,5	46,2	42,5	51,0
t041_D	toetspunt t041	158823,49	383679,68	10,50	50,1	46,8	43,1	51,6
t042_A	toetspunt t042	158822,38	383676,03	1,50	36,2	32,8	29,3	37,7
t042_B	toetspunt t042	158822,38	383676,03	4,50	39,3	35,9	32,4	40,8
t042_C	toetspunt t042	158822,38	383676,03	7,50	46,4	43,1	39,5	47,9
t042_D	toetspunt t042	158822,38	383676,03	10,50	45,7	42,4	38,7	47,2
t043_A	toetspunt t043	158815,33	383672,85	1,50	33,6	30,2	26,7	35,2
t043_B	toetspunt t043	158815,33	383672,85	4,50	36,6	33,3	29,8	38,2
t043_C	toetspunt t043	158815,33	383672,85	7,50	44,2	40,9	37,3	45,7
t043_D	toetspunt t043	158815,33	383672,85	10,50	45,4	42,1	38,5	46,9
t044_A	toetspunt t044	158811,00	383674,33	1,50	33,4	30,0	26,4	34,9
t044_B	toetspunt t044	158811,00	383674,33	4,50	35,2	31,9	28,2	36,7
t044_C	toetspunt t044	158811,00	383674,33	7,50	40,1	36,8	33,1	41,6
t044_D	toetspunt t044	158811,00	383674,33	10,50	40,7	37,4	33,3	42,0
t045_A	toetspunt t045	158801,23	383695,72	1,50	32,5	29,1	25,5	34,0
t045_B	toetspunt t045	158801,23	383695,72	4,50	34,5	31,2	27,5	36,0
t045_C	toetspunt t045	158801,23	383695,72	7,50	39,2	35,9	32,1	40,6
t045_D	toetspunt t045	158801,23	383695,72	10,50	42,0	38,7	34,6	43,3
t046_A	toetspunt t046	158790,72	383718,75	1,50	40,3	37,3	32,8	41,6
t046_B	toetspunt t046	158790,72	383718,75	4,50	41,0	38,0	33,5	42,3
t046_C	toetspunt t046	158790,72	383718,75	7,50	42,6	39,5	35,2	43,9
t046_D	toetspunt t046	158790,72	383718,75	10,50	44,5	41,4	37,0	45,8
t047_A	toetspunt t047	158789,09	383722,34	1,50	41,3	38,2	33,9	42,7
t047_B	toetspunt t047	158789,09	383722,34	4,50	42,0	39,0	34,6	43,4
t047_C	toetspunt t047	158789,09	383722,34	7,50	43,4	40,4	36,1	44,8
t048_A	toetspunt t048	158783,17	383735,31	1,50	36,7	33,3	29,7	38,2
t048_B	toetspunt t048	158783,17	383735,31	4,50	37,7	34,4	30,7	39,2
t048_C	toetspunt t048	158783,17	383735,31	7,50	40,0	36,6	32,9	41,4
t049_A	toetspunt t049	158800,19	383750,81	1,50	50,9	47,8	43,4	52,2
t049_B	toetspunt t049	158800,19	383750,81	4,50	52,3	49,3	44,8	53,6
t049_C	toetspunt t049	158800,19	383750,81	7,50	53,3	50,2	45,9	54,6
t049_D	toetspunt t049	158800,19	383750,81	10,50	54,0	51,0	46,7	55,4
t049_E	toetspunt t049	158800,19	383750,81	13,50	54,4	51,3	47,1	55,8
t050_A	toetspunt t050	158816,30	383761,75	1,50	53,3	50,3	45,9	54,6
t050_B	toetspunt t050	158816,30	383761,75	4,50	54,7	51,7	47,3	56,1
t050_C	toetspunt t050	158816,30	383761,75	7,50	55,4	52,3	48,0	56,7
t050_D	toetspunt t050	158816,30	383761,75	10,50	55,9	52,8	48,5	57,2
t050_E	toetspunt t050	158816,30	383761,75	13,50	56,0	53,0	48,6	57,4
t051_A	toetspunt t051	158833,20	383773,22	1,50	55,7	52,7	48,2	57,0
t051_B	toetspunt t051	158833,20	383773,22	4,50	57,1	54,1	49,5	58,4
t051_C	toetspunt t051	158833,20	383773,22	7,50	57,4	54,4	49,9	58,7
t051_D	toetspunt t051	158833,20	383773,22	10,50	57,6	54,5	50,1	58,9
t051_E	toetspunt t051	158833,20	383773,22	13,50	57,7	54,6	50,2	59,0
t052_A	toetspunt t052	158836,40	383772,16	1,50	56,3	53,2	48,9	57,7
t052_B	toetspunt t052	158836,40	383772,16	4,50	57,7	54,6	50,4	59,1
t052_C	toetspunt t052	158836,40	383772,16	7,50	58,2	55,1	50,8	59,5
t052_D	toetspunt t052	158836,40	383772,16	10,50	58,3	55,2	51,0	59,7
t052_E	toetspunt t052	158836,40	383772,16	13,50	58,4	55,3	51,1	59,8
t053_A	toetspunt t053	158841,13	383765,27	1,50	55,5	52,4	48,3	56,9
t053_B	toetspunt t053	158841,13	383765,27	4,50	57,0	53,9	49,7	58,4
t053_C	toetspunt t053	158841,13	383765,27	7,50	57,5	54,4	50,2	58,9
t053_D	toetspunt t053	158841,13	383765,27	10,50	57,7	54,6	50,5	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t053_E	toetspunt t053	158841,13	383765,27	13,50	57,8	54,7	50,6	59,2
t054_A	toetspunt t054	158840,49	383761,60	1,50	50,7	47,5	43,5	52,1
t054_B	toetspunt t054	158840,49	383761,60	4,50	51,9	48,7	44,7	53,3
t054_C	toetspunt t054	158840,49	383761,60	7,50	52,9	49,7	45,7	54,3
t054_D	toetspunt t054	158840,49	383761,60	10,50	51,8	48,5	44,8	53,3
t054_E	toetspunt t054	158840,49	383761,60	13,50	51,8	48,5	44,9	53,3
t055_A	toetspunt t055	158824,20	383750,53	1,50	47,6	44,3	40,6	49,1
t055_B	toetspunt t055	158824,20	383750,53	4,50	49,0	45,7	42,1	50,6
t055_C	toetspunt t055	158824,20	383750,53	7,50	51,2	47,9	44,2	52,7
t055_D	toetspunt t055	158824,20	383750,53	10,50	51,0	47,7	44,0	52,5
t055_E	toetspunt t055	158824,20	383750,53	13,50	50,9	47,6	44,0	52,5
t056_A	toetspunt t056	158807,45	383739,15	1,50	44,0	40,7	37,1	45,5
t056_B	toetspunt t056	158807,45	383739,15	4,50	45,4	42,1	38,5	46,9
t056_C	toetspunt t056	158807,45	383739,15	7,50	49,2	45,8	42,2	50,7
t056_D	toetspunt t056	158807,45	383739,15	10,50	50,3	47,0	43,3	51,8
t056_E	toetspunt t056	158807,45	383739,15	13,50	49,5	46,1	42,5	51,0
t057_A	toetspunt t057	158803,94	383739,56	1,50	40,3	37,2	32,9	41,6
t057_B	toetspunt t057	158803,94	383739,56	4,50	41,9	38,8	34,4	43,2
t057_C	toetspunt t057	158803,94	383739,56	7,50	45,6	42,4	38,4	47,0
t057_D	toetspunt t057	158803,94	383739,56	10,50	46,8	43,6	39,7	48,3
t057_E	toetspunt t057	158803,94	383739,56	13,50	42,1	38,9	34,9	43,5
t058_A	toetspunt t058	158799,02	383746,86	1,50	34,9	31,5	27,8	36,4
t058_B	toetspunt t058	158799,02	383746,86	4,50	37,7	34,4	30,4	39,1
t058_C	toetspunt t058	158799,02	383746,86	7,50	41,3	38,0	34,2	42,8
t058_D	toetspunt t058	158799,02	383746,86	10,50	41,2	37,9	34,0	42,6
t058_E	toetspunt t058	158799,02	383746,86	13,50	41,3	38,0	34,0	42,6
t059_A	toetspunt t059	158878,53	383603,46	1,50	37,7	34,3	30,7	39,2
t059_B	toetspunt t059	158878,53	383603,46	4,50	39,8	36,5	32,8	41,3
t059_C	toetspunt t059	158878,53	383603,46	7,50	45,4	42,1	38,4	46,9
t060_A	toetspunt t060	158880,30	383571,53	1,50	33,7	30,3	26,7	35,2
t060_B	toetspunt t060	158880,30	383571,53	4,50	36,3	33,0	29,3	37,8
t060_C	toetspunt t060	158880,30	383571,53	7,50	42,3	39,0	35,2	43,8
t061_A	toetspunt t061	158878,77	383567,85	1,50	27,9	24,5	21,0	29,4
t061_B	toetspunt t061	158878,77	383567,85	4,50	30,4	27,0	23,5	31,9
t061_C	toetspunt t061	158878,77	383567,85	7,50	34,0	30,6	27,1	35,5
t062_A	toetspunt t062	158872,22	383567,55	1,50	26,1	22,8	19,2	27,6
t062_B	toetspunt t062	158872,22	383567,55	4,50	26,8	23,4	20,0	28,4
t062_C	toetspunt t062	158872,22	383567,55	7,50	31,4	28,0	24,6	33,0
t063_A	toetspunt t063	158870,28	383570,25	1,50	33,9	30,5	26,9	35,3
t063_B	toetspunt t063	158870,28	383570,25	4,50	35,5	32,1	28,5	37,0
t063_C	toetspunt t063	158870,28	383570,25	7,50	40,6	37,3	33,5	42,0
t064_A	toetspunt t064	158868,49	383602,68	1,50	36,6	33,2	29,6	38,1
t064_B	toetspunt t064	158868,49	383602,68	4,50	34,3	30,9	27,3	35,7
t064_C	toetspunt t064	158868,49	383602,68	7,50	37,1	33,7	30,0	38,5
t065_A	toetspunt t065	158870,92	383606,69	1,50	40,8	37,5	33,9	42,3
t065_B	toetspunt t065	158870,92	383606,69	4,50	42,6	39,3	35,6	44,1
t065_C	toetspunt t065	158870,92	383606,69	7,50	46,7	43,4	39,7	48,2
t066_A	toetspunt t066	158875,94	383606,87	1,50	40,7	37,4	33,8	42,2
t066_B	toetspunt t066	158875,94	383606,87	4,50	42,2	38,9	35,2	43,7
t066_C	toetspunt t066	158875,94	383606,87	7,50	47,0	43,7	40,0	48,5
t067_A	toetspunt t067	158870,84	383566,34	1,50	32,4	29,0	25,5	33,9
t067_B	toetspunt t067	158870,84	383566,34	4,50	35,0	31,6	28,0	36,5
t067_C	toetspunt t067	158870,84	383566,34	7,50	39,7	36,4	32,6	41,1
t068_A	toetspunt t068	158877,27	383566,55	1,50	28,1	24,7	21,2	29,6
t068_B	toetspunt t068	158877,27	383566,55	4,50	29,2	25,8	22,3	30,7
t068_C	toetspunt t068	158877,27	383566,55	7,50	33,3	29,9	26,4	34,8
t069_A	toetspunt t069	158878,94	383564,14	1,50	29,9	26,5	23,0	31,4
t069_B	toetspunt t069	158878,94	383564,14	4,50	32,6	29,2	25,6	34,1
t069_C	toetspunt t069	158878,94	383564,14	7,50	37,2	33,8	30,0	38,6
t070_A	toetspunt t070	158879,88	383547,21	1,50	33,0	29,6	26,1	34,5
t070_B	toetspunt t070	158879,88	383547,21	4,50	36,4	33,1	29,4	37,9
t070_C	toetspunt t070	158879,88	383547,21	7,50	41,5	38,2	34,5	43,0
t071_A	toetspunt t071	158877,92	383544,29	1,50	25,3	21,9	18,3	26,8
t071_B	toetspunt t071	158877,92	383544,29	4,50	26,7	23,3	19,8	28,2
t071_C	toetspunt t071	158877,92	383544,29	7,50	31,3	27,9	24,4	32,8
t072_A	toetspunt t072	158871,95	383543,98	1,50	27,4	24,0	20,2	28,8
t072_B	toetspunt t072	158871,95	383543,98	4,50	26,9	23,5	20,0	28,4
t072_C	toetspunt t072	158871,95	383543,98	7,50	30,7	27,3	23,9	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t073_A	toetspunt t073	158870,02	383546,66	1,50	33,3	29,9	26,4	34,8
t073_B	toetspunt t073	158870,02	383546,66	4,50	35,6	32,2	28,6	37,1
t073_C	toetspunt t073	158870,02	383546,66	7,50	40,6	37,3	33,5	42,1
t074_A	toetspunt t074	158869,17	383563,60	1,50	33,3	29,9	26,3	34,8
t074_B	toetspunt t074	158869,17	383563,60	4,50	34,5	31,1	27,5	36,0
t074_C	toetspunt t074	158869,17	383563,60	7,50	40,1	36,7	32,9	41,5
t075_A	toetspunt t075	158873,97	383542,95	1,50	28,7	25,3	21,8	30,2
t075_B	toetspunt t075	158873,97	383542,95	4,50	30,0	26,6	23,1	31,5
t075_C	toetspunt t075	158873,97	383542,95	7,50	34,6	31,2	27,7	36,1
t076_A	toetspunt t076	158879,54	383543,25	1,50	29,7	26,3	22,7	31,1
t076_B	toetspunt t076	158879,54	383543,25	4,50	31,5	28,1	24,5	33,0
t076_C	toetspunt t076	158879,54	383543,25	7,50	36,5	33,1	29,2	37,8
t077_A	toetspunt t077	158881,66	383541,05	1,50	32,9	29,6	26,0	34,4
t077_B	toetspunt t077	158881,66	383541,05	4,50	36,7	33,4	29,7	38,2
t077_C	toetspunt t077	158881,66	383541,05	7,50	41,1	37,8	34,0	42,5
t078_A	toetspunt t078	158882,73	383521,37	1,50	32,5	29,1	25,6	34,0
t078_B	toetspunt t078	158882,73	383521,37	4,50	36,3	33,0	29,3	37,8
t078_C	toetspunt t078	158882,73	383521,37	7,50	39,8	36,5	32,7	41,2
t079_A	toetspunt t079	158883,96	383498,55	1,50	32,5	29,1	25,5	34,0
t079_B	toetspunt t079	158883,96	383498,55	4,50	36,4	33,1	29,5	37,9
t079_C	toetspunt t079	158883,96	383498,55	7,50	39,1	35,8	32,1	40,6
t080_A	toetspunt t080	158882,30	383496,75	1,50	27,1	23,7	20,3	28,7
t080_B	toetspunt t080	158882,30	383496,75	4,50	29,0	25,5	22,1	30,5
t080_C	toetspunt t080	158882,30	383496,75	7,50	32,3	28,9	25,4	33,8
t081_A	toetspunt t081	158876,15	383496,46	1,50	24,2	20,9	17,3	25,7
t081_B	toetspunt t081	158876,15	383496,46	4,50	24,8	21,4	17,9	26,3
t081_C	toetspunt t081	158876,15	383496,46	7,50	28,9	25,5	22,1	30,5
t082_A	toetspunt t082	158874,03	383498,30	1,50	33,0	29,6	26,2	34,6
t082_B	toetspunt t082	158874,03	383498,30	4,50	35,5	32,1	28,6	37,0
t082_C	toetspunt t082	158874,03	383498,30	7,50	40,1	36,8	33,2	41,6
t083_A	toetspunt t083	158872,87	383520,89	1,50	33,1	29,7	26,1	34,6
t083_B	toetspunt t083	158872,87	383520,89	4,50	35,3	31,9	28,3	36,8
t083_C	toetspunt t083	158872,87	383520,89	7,50	40,2	36,9	33,2	41,7
t084_A	toetspunt t084	158871,84	383540,82	1,50	32,3	28,9	25,4	33,8
t084_B	toetspunt t084	158871,84	383540,82	4,50	34,6	31,2	27,6	36,1
t084_C	toetspunt t084	158871,84	383540,82	7,50	39,7	36,4	32,6	41,2
t085_A	toetspunt t085	158874,52	383495,19	1,50	32,4	29,0	25,5	33,9
t085_B	toetspunt t085	158874,52	383495,19	4,50	34,5	31,1	27,5	36,0
t085_C	toetspunt t085	158874,52	383495,19	7,50	38,7	35,4	31,8	40,2
t086_A	toetspunt t086	158880,83	383495,44	1,50	26,5	23,2	19,6	28,1
t086_B	toetspunt t086	158880,83	383495,44	4,50	27,4	24,0	20,5	29,0
t086_C	toetspunt t086	158880,83	383495,44	7,50	31,7	28,3	24,8	33,2
t087_A	toetspunt t087	158882,71	383493,27	1,50	29,1	25,7	22,2	30,6
t087_B	toetspunt t087	158882,71	383493,27	4,50	31,4	27,9	24,5	32,9
t087_C	toetspunt t087	158882,71	383493,27	7,50	35,3	31,9	28,4	36,8
t088_A	toetspunt t088	158883,81	383471,43	1,50	32,4	29,1	25,5	34,0
t088_B	toetspunt t088	158883,81	383471,43	4,50	36,1	32,7	29,1	37,6
t088_C	toetspunt t088	158883,81	383471,43	7,50	38,4	35,1	31,4	39,9
t089_A	toetspunt t089	158884,92	383449,32	1,50	32,4	29,0	25,4	33,9
t089_B	toetspunt t089	158884,92	383449,32	4,50	36,0	32,7	29,0	37,5
t089_C	toetspunt t089	158884,92	383449,32	7,50	38,4	35,1	31,4	39,9
t090_A	toetspunt t090	158883,05	383446,83	1,50	25,1	21,8	18,2	26,6
t090_B	toetspunt t090	158883,05	383446,83	4,50	26,0	22,6	19,1	27,5
t090_C	toetspunt t090	158883,05	383446,83	7,50	29,7	26,3	22,8	31,2
t091_A	toetspunt t091	158876,89	383446,52	1,50	30,5	27,1	23,5	32,0
t091_B	toetspunt t091	158876,89	383446,52	4,50	33,0	29,7	26,1	34,5
t091_C	toetspunt t091	158876,89	383446,52	7,50	36,9	33,6	29,8	38,4
t092_A	toetspunt t092	158875,20	383448,87	1,50	33,2	29,8	26,3	34,7
t092_B	toetspunt t092	158875,20	383448,87	4,50	35,3	31,9	28,4	36,8
t092_C	toetspunt t092	158875,20	383448,87	7,50	39,5	36,1	32,5	41,0
t093_A	toetspunt t093	158874,04	383470,69	1,50	33,3	29,8	26,3	34,8
t093_B	toetspunt t093	158874,04	383470,69	4,50	35,2	31,8	28,3	36,7
t093_C	toetspunt t093	158874,04	383470,69	7,50	40,1	36,7	33,1	41,6
t094_A	toetspunt t094	158872,88	383492,72	1,50	33,1	29,7	26,2	34,7
t094_B	toetspunt t094	158872,88	383492,72	4,50	34,9	31,6	28,0	36,5
t094_C	toetspunt t094	158872,88	383492,72	7,50	39,7	36,3	32,7	41,2
t095_A	toetspunt t095	158878,81	383445,61	1,50	25,5	22,1	18,6	27,0
t095_B	toetspunt t095	158878,81	383445,61	4,50	26,5	23,1	19,6	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t095_C	toetspunt t095	158878,81	383445,61	7,50	30,6	27,2	23,7	32,1
t096_A	toetspunt t096	158884,76	383445,96	1,50	27,9	24,5	21,0	29,5
t096_B	toetspunt t096	158884,76	383445,96	4,50	29,8	26,4	22,9	31,3
t096_C	toetspunt t096	158884,76	383445,96	7,50	33,8	30,4	26,7	35,2
t097_A	toetspunt t097	158886,90	383444,11	1,50	32,5	29,2	25,6	34,1
t097_B	toetspunt t097	158886,90	383444,11	4,50	36,1	32,8	29,1	37,6
t097_C	toetspunt t097	158886,90	383444,11	7,50	38,6	35,3	31,6	40,1
t098_A	toetspunt t098	158887,65	383428,35	1,50	32,1	28,8	25,2	33,7
t098_B	toetspunt t098	158887,65	383428,35	4,50	35,9	32,6	29,0	37,4
t098_C	toetspunt t098	158887,65	383428,35	7,50	39,4	36,1	32,3	40,8
t099_A	toetspunt t099	158888,44	383411,91	1,50	32,3	28,9	25,4	33,8
t099_B	toetspunt t099	158888,44	383411,91	4,50	35,8	32,5	28,9	37,3
t099_C	toetspunt t099	158888,44	383411,91	7,50	40,0	36,7	33,0	41,5
t100_A	toetspunt t100	158886,44	383409,92	1,50	29,9	26,5	23,0	31,4
t100_B	toetspunt t100	158886,44	383409,92	4,50	33,4	30,0	26,5	34,9
t100_C	toetspunt t100	158886,44	383409,92	7,50	38,2	34,8	31,2	39,7
t101_A	toetspunt t101	158881,09	383409,67	1,50	28,2	24,8	21,3	29,7
t101_B	toetspunt t101	158881,09	383409,67	4,50	30,4	27,0	23,4	31,9
t101_C	toetspunt t101	158881,09	383409,67	7,50	34,3	31,0	27,2	35,8
t102_A	toetspunt t102	158878,76	383411,96	1,50	31,7	28,3	24,6	33,1
t102_B	toetspunt t102	158878,76	383411,96	4,50	34,2	30,8	27,0	35,6
t102_C	toetspunt t102	158878,76	383411,96	7,50	37,1	33,8	30,0	38,5
t103_A	toetspunt t103	158877,82	383428,82	1,50	32,4	29,0	25,5	33,9
t103_B	toetspunt t103	158877,82	383428,82	4,50	34,8	31,4	27,8	36,3
t103_C	toetspunt t103	158877,82	383428,82	7,50	38,6	35,2	31,5	40,0
t104_A	toetspunt t104	158877,06	383442,44	1,50	32,3	28,9	25,3	33,8
t104_B	toetspunt t104	158877,06	383442,44	4,50	34,6	31,2	27,6	36,1
t104_C	toetspunt t104	158877,06	383442,44	7,50	38,7	35,4	31,7	40,2
t105_A	toetspunt t105	158915,11	383403,05	1,50	32,7	29,3	25,9	34,3
t105_B	toetspunt t105	158915,11	383403,05	4,50	35,8	32,4	28,9	37,3
t105_C	toetspunt t105	158915,11	383403,05	7,50	41,5	38,2	34,5	43,0
t106_A	toetspunt t106	158908,92	383402,77	1,50	26,3	22,9	19,5	27,9
t106_B	toetspunt t106	158908,92	383402,77	4,50	28,6	25,2	21,8	30,2
t106_C	toetspunt t106	158908,92	383402,77	7,50	41,1	37,8	34,2	42,6
t107_A	toetspunt t107	158906,96	383405,13	1,50	33,1	29,8	26,2	34,7
t107_B	toetspunt t107	158906,96	383405,13	4,50	36,4	33,0	29,5	37,9
t107_C	toetspunt t107	158906,96	383405,13	7,50	40,5	37,1	33,5	42,0
t108_A	toetspunt t108	158905,78	383427,26	1,50	33,4	30,0	26,5	34,9
t108_B	toetspunt t108	158905,78	383427,26	4,50	36,4	33,0	29,4	37,9
t108_C	toetspunt t108	158905,78	383427,26	7,50	39,8	36,4	32,8	41,3
t109_A	toetspunt t109	158904,71	383447,28	1,50	33,3	29,9	26,4	34,8
t109_B	toetspunt t109	158904,71	383447,28	4,50	36,4	33,0	29,4	37,9
t109_C	toetspunt t109	158904,71	383447,28	7,50	39,5	36,1	32,5	41,0
t110_A	toetspunt t110	158906,05	383449,80	1,50	26,9	23,5	20,1	28,5
t110_B	toetspunt t110	158906,05	383449,80	4,50	28,4	25,0	21,6	30,0
t110_C	toetspunt t110	158906,05	383449,80	7,50	32,7	29,3	25,9	34,3
t111_A	toetspunt t111	158912,80	383450,16	1,50	26,4	22,9	19,5	27,9
t111_B	toetspunt t111	158912,80	383450,16	4,50	27,8	24,4	21,0	29,4
t111_C	toetspunt t111	158912,80	383450,16	7,50	32,2	28,8	25,3	33,7
t112_A	toetspunt t112	158914,48	383448,20	1,50	35,1	31,7	28,2	36,6
t112_B	toetspunt t112	158914,48	383448,20	4,50	37,9	34,5	30,9	39,4
t112_C	toetspunt t112	158914,48	383448,20	7,50	40,5	37,2	33,5	42,0
t113_A	toetspunt t113	158915,46	383427,94	1,50	35,3	31,9	28,4	36,8
t113_B	toetspunt t113	158915,46	383427,94	4,50	37,9	34,5	30,9	39,4
t113_C	toetspunt t113	158915,46	383427,94	7,50	40,9	37,6	33,9	42,4
t114_A	toetspunt t114	158916,50	383406,37	1,50	34,8	31,4	27,9	36,3
t114_B	toetspunt t114	158916,50	383406,37	4,50	38,1	34,7	31,1	39,6
t114_C	toetspunt t114	158916,50	383406,37	7,50	41,9	38,6	35,0	43,4
t115_A	toetspunt t115	158906,11	383451,26	1,50	25,2	21,9	18,3	26,8
t115_B	toetspunt t115	158906,11	383451,26	4,50	25,7	22,3	18,9	27,3
t115_C	toetspunt t115	158906,11	383451,26	7,50	29,6	26,2	22,7	31,1
t116_A	toetspunt t116	158912,56	383451,54	1,50	27,3	23,9	20,4	28,8
t116_B	toetspunt t116	158912,56	383451,54	4,50	30,5	27,2	23,6	32,0
t116_C	toetspunt t116	158912,56	383451,54	7,50	32,5	29,2	25,6	34,0
t117_A	toetspunt t117	158904,36	383453,76	1,50	33,4	30,0	26,5	34,9
t117_B	toetspunt t117	158904,36	383453,76	4,50	36,4	33,1	29,5	37,9
t117_C	toetspunt t117	158904,36	383453,76	7,50	39,3	36,0	32,3	40,8
t118_A	toetspunt t118	158903,35	383474,68	1,50	31,0	27,6	24,1	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t118_B	toetspunt t118	158903,35	383474,68	4,50	32,8	29,4	25,9	34,3
t118_C	toetspunt t118	158903,35	383474,68	7,50	36,3	32,9	29,3	37,8
t119_A	toetspunt t119	158905,16	383477,22	1,50	26,7	23,2	19,8	28,2
t119_B	toetspunt t119	158905,16	383477,22	4,50	27,8	24,4	21,0	29,4
t119_C	toetspunt t119	158905,16	383477,22	7,50	32,3	28,9	25,4	33,8
t120_A	toetspunt t120	158911,05	383477,61	1,50	28,5	25,1	21,6	30,0
t120_B	toetspunt t120	158911,05	383477,61	4,50	30,6	27,1	23,7	32,1
t120_C	toetspunt t120	158911,05	383477,61	7,50	34,8	31,5	28,0	36,4
t121_A	toetspunt t121	158913,12	383475,54	1,50	35,4	32,1	28,5	36,9
t121_B	toetspunt t121	158913,12	383475,54	4,50	37,6	34,3	30,6	39,1
t121_C	toetspunt t121	158913,12	383475,54	7,50	39,6	36,3	32,6	41,1
t122_A	toetspunt t122	158914,22	383454,41	1,50	34,9	31,6	28,0	36,4
t122_B	toetspunt t122	158914,22	383454,41	4,50	37,3	34,0	30,3	38,8
t122_C	toetspunt t122	158914,22	383454,41	7,50	39,8	36,5	32,8	41,3
t123_A	toetspunt t123	158909,99	383478,89	1,50	26,9	23,5	20,0	28,4
t123_B	toetspunt t123	158909,99	383478,89	4,50	28,4	25,0	21,5	30,0
t123_C	toetspunt t123	158909,99	383478,89	7,50	32,4	29,1	25,5	34,0
t124_A	toetspunt t124	158904,25	383478,58	1,50	25,3	21,9	18,3	26,8
t124_B	toetspunt t124	158904,25	383478,58	4,50	25,9	22,5	19,0	27,4
t124_C	toetspunt t124	158904,25	383478,58	7,50	29,9	26,5	23,0	31,4
t125_A	toetspunt t125	158901,97	383480,87	1,50	32,7	29,4	25,8	34,3
t125_B	toetspunt t125	158901,97	383480,87	4,50	36,5	33,1	29,5	38,0
t125_C	toetspunt t125	158901,97	383480,87	7,50	38,8	35,5	31,8	40,3
t126_A	toetspunt t126	158901,12	383497,64	1,50	33,2	29,8	26,2	34,7
t126_B	toetspunt t126	158901,12	383497,64	4,50	37,0	33,6	30,0	38,5
t126_C	toetspunt t126	158901,12	383497,64	7,50	39,6	36,3	32,6	41,1
t127_A	toetspunt t127	158900,22	383515,38	1,50	33,4	30,0	26,4	34,9
t127_B	toetspunt t127	158900,22	383515,38	4,50	37,2	33,9	30,2	38,7
t127_C	toetspunt t127	158900,22	383515,38	7,50	40,2	36,9	33,2	41,7
t128_A	toetspunt t128	158902,31	383517,68	1,50	31,2	27,8	24,3	32,7
t128_B	toetspunt t128	158902,31	383517,68	4,50	33,3	29,9	26,4	34,9
t128_C	toetspunt t128	158902,31	383517,68	7,50	37,8	34,4	30,9	39,3
t129_A	toetspunt t129	158907,91	383517,92	1,50	27,9	24,5	21,1	29,5
t129_B	toetspunt t129	158907,91	383517,92	4,50	29,0	25,5	22,2	30,5
t129_C	toetspunt t129	158907,91	383517,92	7,50	33,5	30,1	26,6	35,0
t130_A	toetspunt t130	158910,08	383516,06	1,50	32,2	28,8	25,3	33,7
t130_B	toetspunt t130	158910,08	383516,06	4,50	33,1	29,7	26,2	34,6
t130_C	toetspunt t130	158910,08	383516,06	7,50	37,0	33,7	30,1	38,6
t131_A	toetspunt t131	158910,93	383498,51	1,50	34,7	31,4	27,8	36,3
t131_B	toetspunt t131	158910,93	383498,51	4,50	36,0	32,6	29,0	37,5
t131_C	toetspunt t131	158910,93	383498,51	7,50	39,0	35,7	32,1	40,5
t132_A	toetspunt t132	158911,76	383481,24	1,50	35,6	32,3	28,6	37,1
t132_B	toetspunt t132	158911,76	383481,24	4,50	37,6	34,3	30,7	39,1
t132_C	toetspunt t132	158911,76	383481,24	7,50	40,2	36,9	33,2	41,7
t133_A	toetspunt t133	158909,85	383519,64	1,50	30,7	27,3	23,8	32,2
t133_B	toetspunt t133	158909,85	383519,64	4,50	30,6	27,2	23,7	32,1
t133_C	toetspunt t133	158909,85	383519,64	7,50	34,3	30,9	27,3	35,8
t134_A	toetspunt t134	158904,23	383519,23	1,50	25,1	21,8	18,2	26,6
t134_B	toetspunt t134	158904,23	383519,23	4,50	25,9	22,5	19,0	27,4
t134_C	toetspunt t134	158904,23	383519,23	7,50	30,4	27,0	23,6	32,0
t135_A	toetspunt t135	158901,67	383521,14	1,50	33,6	30,2	26,7	35,1
t135_B	toetspunt t135	158901,67	383521,14	4,50	37,4	34,1	30,5	38,9
t135_C	toetspunt t135	158901,67	383521,14	7,50	40,6	37,3	33,7	42,1
t136_A	toetspunt t136	158900,53	383542,76	1,50	30,5	27,0	23,6	32,0
t136_B	toetspunt t136	158900,53	383542,76	4,50	32,9	29,5	26,0	34,4
t136_C	toetspunt t136	158900,53	383542,76	7,50	36,7	33,3	29,7	38,2
t137_A	toetspunt t137	158902,60	383544,99	1,50	30,9	27,5	24,1	32,5
t137_B	toetspunt t137	158902,60	383544,99	4,50	34,9	31,6	28,0	36,4
t137_C	toetspunt t137	158902,60	383544,99	7,50	37,1	33,8	30,2	38,6
t138_A	toetspunt t138	158908,39	383545,36	1,50	35,6	32,3	28,7	37,2
t138_B	toetspunt t138	158908,39	383545,36	4,50	39,3	36,0	32,3	40,8
t138_C	toetspunt t138	158908,39	383545,36	7,50	42,5	39,2	35,5	44,0
t139_A	toetspunt t139	158910,52	383543,61	1,50	36,0	32,7	29,1	37,5
t139_B	toetspunt t139	158910,52	383543,61	4,50	39,1	35,8	32,1	40,6
t139_C	toetspunt t139	158910,52	383543,61	7,50	42,4	39,1	35,4	43,9
t140_A	toetspunt t140	158911,85	383521,93	1,50	35,5	32,1	28,5	37,0
t140_B	toetspunt t140	158911,85	383521,93	4,50	37,4	34,1	30,5	39,0
t140_C	toetspunt t140	158911,85	383521,93	7,50	40,6	37,3	33,6	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t141_A	toetspunt t141	158906,43	383546,86	1,50	28,1	24,7	21,2	29,6
t141_B	toetspunt t141	158906,43	383546,86	4,50	30,1	26,7	23,3	31,7
t141_C	toetspunt t141	158906,43	383546,86	7,50	34,5	31,1	27,6	36,1
t142_A	toetspunt t142	158900,55	383546,54	1,50	28,2	24,8	21,3	29,8
t142_B	toetspunt t142	158900,55	383546,54	4,50	33,5	30,1	26,5	35,0
t142_C	toetspunt t142	158900,55	383546,54	7,50	35,4	32,1	28,5	36,9
t143_A	toetspunt t143	158898,24	383548,38	1,50	33,3	29,9	26,4	34,8
t143_B	toetspunt t143	158898,24	383548,38	4,50	37,0	33,6	30,1	38,5
t143_C	toetspunt t143	158898,24	383548,38	7,50	40,9	37,6	34,0	42,4
t144_A	toetspunt t144	158896,64	383577,55	1,50	33,0	29,6	26,1	34,5
t144_B	toetspunt t144	158896,64	383577,55	4,50	36,4	33,1	29,4	37,9
t144_C	toetspunt t144	158896,64	383577,55	7,50	41,7	38,4	34,7	43,2
t145_A	toetspunt t145	158898,76	383580,80	1,50	29,2	25,8	22,3	30,7
t145_B	toetspunt t145	158898,76	383580,80	4,50	30,4	27,0	23,6	32,0
t145_C	toetspunt t145	158898,76	383580,80	7,50	34,8	31,4	28,0	36,4
t146_A	toetspunt t146	158904,56	383581,17	1,50	29,8	26,4	23,0	31,4
t146_B	toetspunt t146	158904,56	383581,17	4,50	31,7	28,3	24,8	33,2
t146_C	toetspunt t146	158904,56	383581,17	7,50	36,6	33,2	29,7	38,1
t147_A	toetspunt t147	158906,67	383578,99	1,50	36,5	33,1	29,6	38,0
t147_B	toetspunt t147	158906,67	383578,99	4,50	40,9	37,6	33,9	42,4
t147_C	toetspunt t147	158906,67	383578,99	7,50	44,1	40,7	37,1	45,6
t148_A	toetspunt t148	158904,19	383582,67	1,50	31,0	27,6	24,1	32,5
t148_B	toetspunt t148	158904,19	383582,67	4,50	33,4	30,0	26,5	34,9
t148_C	toetspunt t148	158904,19	383582,67	7,50	36,4	33,0	29,5	37,9
t149_A	toetspunt t149	158898,53	383582,19	1,50	28,2	24,8	21,3	29,7
t149_B	toetspunt t149	158898,53	383582,19	4,50	28,9	25,5	22,1	30,5
t149_C	toetspunt t149	158898,53	383582,19	7,50	33,7	30,3	26,8	35,2
t150_A	toetspunt t150	158896,36	383584,46	1,50	33,2	29,8	26,3	34,7
t150_B	toetspunt t150	158896,36	383584,46	4,50	36,1	32,8	29,2	37,6
t150_C	toetspunt t150	158896,36	383584,46	7,50	41,7	38,3	34,6	43,1
t151_A	toetspunt t151	158894,90	383614,75	1,50	34,0	30,6	27,0	35,5
t151_B	toetspunt t151	158894,90	383614,75	4,50	36,1	32,7	29,1	37,6
t151_C	toetspunt t151	158894,90	383614,75	7,50	42,4	39,1	35,4	43,9
t152_A	toetspunt t152	158896,67	383617,91	1,50	41,0	37,6	34,0	42,5
t152_B	toetspunt t152	158896,67	383617,91	4,50	44,9	41,5	37,9	46,4
t152_C	toetspunt t152	158896,67	383617,91	7,50	48,5	45,2	41,5	50,0
t153_A	toetspunt t153	158902,23	383618,00	1,50	43,2	39,9	36,2	44,7
t153_B	toetspunt t153	158902,23	383618,00	4,50	46,1	42,8	39,1	47,6
t153_C	toetspunt t153	158902,23	383618,00	7,50	48,8	45,5	41,8	50,3
t154_A	toetspunt t154	158904,50	383615,68	1,50	44,3	40,9	37,3	45,8
t154_B	toetspunt t154	158904,50	383615,68	4,50	45,3	42,0	38,4	46,8
t154_C	toetspunt t154	158904,50	383615,68	7,50	47,6	44,3	40,6	49,1
t155_A	toetspunt t155	158906,20	383585,93	1,50	36,9	33,5	30,0	38,4
t155_B	toetspunt t155	158906,20	383585,93	4,50	41,2	37,9	34,2	42,7
t155_C	toetspunt t155	158906,20	383585,93	7,50	44,4	41,1	37,4	45,9
t156_A	toetspunt t156	158747,61	383350,03	1,50	28,9	25,5	22,1	30,5
t156_B	toetspunt t156	158747,61	383350,03	4,50	33,1	29,7	26,1	34,6
t156_C	toetspunt t156	158747,61	383350,03	7,50	37,1	33,8	30,1	38,6
t156_D	toetspunt t156	158747,61	383350,03	10,50	40,3	37,0	33,3	41,8
t157_A	toetspunt t157	158764,24	383345,22	1,50	28,1	24,7	21,2	29,6
t157_B	toetspunt t157	158764,24	383345,22	4,50	31,0	27,6	24,0	32,5
t157_C	toetspunt t157	158764,24	383345,22	7,50	36,5	33,2	29,4	37,9
t157_D	toetspunt t157	158764,24	383345,22	10,50	40,5	37,2	33,3	41,9
t158_A	toetspunt t158	158765,74	383342,27	1,50	26,8	23,4	19,9	28,3
t158_B	toetspunt t158	158765,74	383342,27	4,50	29,7	26,3	22,7	31,2
t158_C	toetspunt t158	158765,74	383342,27	7,50	35,6	32,3	28,5	37,0
t158_D	toetspunt t158	158765,74	383342,27	10,50	40,5	37,2	33,4	41,9
t159_A	toetspunt t159	158764,09	383336,80	1,50	26,2	22,8	19,2	27,7
t159_B	toetspunt t159	158764,09	383336,80	4,50	29,3	26,0	22,3	30,8
t159_C	toetspunt t159	158764,09	383336,80	7,50	35,2	31,8	28,0	36,6
t159_D	toetspunt t159	158764,09	383336,80	10,50	40,3	37,0	33,2	41,8
t160_A	toetspunt t160	158761,45	383335,52	1,50	27,0	23,6	20,1	28,5
t160_B	toetspunt t160	158761,45	383335,52	4,50	29,9	26,6	22,9	31,4
t160_C	toetspunt t160	158761,45	383335,52	7,50	34,2	30,8	27,0	35,6
t160_D	toetspunt t160	158761,45	383335,52	10,50	38,6	35,3	31,4	40,0
t161_A	toetspunt t161	158745,16	383340,06	1,50	26,3	22,9	19,5	27,9
t161_B	toetspunt t161	158745,16	383340,06	4,50	28,9	25,5	22,1	30,5
t161_C	toetspunt t161	158745,16	383340,06	7,50	32,6	29,3	25,7	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tilburgseweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t161_D	toetspunt t161	158745,16	383340,06	10,50	38,7	35,4	31,7	40,2
t162_A	toetspunt t162	158743,22	383342,93	1,50	30,0	26,6	23,1	31,6
t162_B	toetspunt t162	158743,22	383342,93	4,50	31,6	28,2	24,7	33,1
t162_C	toetspunt t162	158743,22	383342,93	7,50	34,4	31,1	27,3	35,8
t162_D	toetspunt t162	158743,22	383342,93	10,50	35,8	32,5	28,7	37,2
t163_A	toetspunt t163	158744,73	383348,75	1,50	30,3	26,9	23,0	31,7
t163_B	toetspunt t163	158744,73	383348,75	4,50	32,5	29,1	25,3	33,9
t163_C	toetspunt t163	158744,73	383348,75	7,50	34,7	31,3	27,5	36,1
t163_D	toetspunt t163	158744,73	383348,75	10,50	36,2	32,9	29,0	37,6
t164_A	toetspunt t164	158716,65	383348,91	1,50	24,5	21,0	17,7	26,1
t164_B	toetspunt t164	158716,65	383348,91	4,50	27,7	24,3	20,8	29,2
t164_C	toetspunt t164	158716,65	383348,91	7,50	31,6	28,2	24,7	33,2
t164_D	toetspunt t164	158716,65	383348,91	10,50	37,1	33,7	30,1	38,6
t165_A	toetspunt t165	158700,71	383354,21	1,50	25,0	21,6	18,1	26,5
t165_B	toetspunt t165	158700,71	383354,21	4,50	27,4	24,0	20,5	28,9
t165_C	toetspunt t165	158700,71	383354,21	7,50	30,7	27,4	23,7	32,2
t165_D	toetspunt t165	158700,71	383354,21	10,50	35,8	32,5	28,6	37,2
t166_A	toetspunt t166	158699,01	383357,57	1,50	25,6	22,2	18,6	27,1
t166_B	toetspunt t166	158699,01	383357,57	4,50	28,9	25,5	21,8	30,3
t166_C	toetspunt t166	158699,01	383357,57	7,50	33,8	30,5	26,4	35,1
t166_D	toetspunt t166	158699,01	383357,57	10,50	37,1	33,8	29,7	38,4
t167_A	toetspunt t167	158704,11	383363,93	1,50	28,3	24,9	21,4	29,8
t167_B	toetspunt t167	158704,11	383363,93	4,50	30,6	27,2	23,6	32,1
t167_C	toetspunt t167	158704,11	383363,93	7,50	36,1	32,7	28,9	37,5
t167_D	toetspunt t167	158704,11	383363,93	10,50	39,6	36,3	32,4	41,0
t168_A	toetspunt t168	158712,16	383361,27	1,50	28,4	25,0	21,6	30,0
t168_B	toetspunt t168	158712,16	383361,27	4,50	32,3	28,9	25,3	33,8
t168_C	toetspunt t168	158712,16	383361,27	7,50	36,4	33,1	29,3	37,8
t168_D	toetspunt t168	158712,16	383361,27	10,50	39,6	36,3	32,5	41,1
t169_A	toetspunt t169	158719,97	383358,68	1,50	27,5	24,1	20,6	29,0
t169_B	toetspunt t169	158719,97	383358,68	4,50	33,0	29,7	26,0	34,5
t169_C	toetspunt t169	158719,97	383358,68	7,50	37,5	34,1	30,3	38,9
t169_D	toetspunt t169	158719,97	383358,68	10,50	40,0	36,7	32,9	41,4
t170_A	toetspunt t170	158721,40	383355,71	1,50	29,1	25,7	22,2	30,7
t170_B	toetspunt t170	158721,40	383355,71	4,50	33,2	29,9	26,2	34,7
t170_C	toetspunt t170	158721,40	383355,71	7,50	37,6	34,3	30,6	39,1
t170_D	toetspunt t170	158721,40	383355,71	10,50	41,2	37,9	34,2	42,7
t171_A	toetspunt t171	158719,62	383350,29	1,50	29,8	26,4	22,9	31,3
t171_B	toetspunt t171	158719,62	383350,29	4,50	34,0	30,7	27,0	35,5
t171_C	toetspunt t171	158719,62	383350,29	7,50	37,7	34,4	30,7	39,2
t171_D	toetspunt t171	158719,62	383350,29	10,50	40,9	37,6	33,9	42,4
t172_A	toetspunt t172	158724,06	383368,82	1,50	30,1	26,7	23,2	31,7
t173_A	toetspunt t173	158725,66	383363,71	1,50	29,5	26,1	22,7	31,1
t174_A	toetspunt t174	158721,06	383359,77	1,50	26,4	23,0	19,5	27,9
t175_A	toetspunt t175	158718,46	383362,61	1,50	26,4	23,0	19,4	27,9
t176_A	toetspunt t176	158720,27	383368,49	1,50	28,2	24,8	21,3	29,7
t177_A	toetspunt t177	158730,86	383379,31	1,50	30,0	26,6	23,2	31,6
t178_A	toetspunt t178	158731,40	383384,81	1,50	30,9	27,5	24,1	32,5
t179_A	toetspunt t179	158726,62	383376,53	1,50	29,6	26,2	22,7	31,2
t180_A	toetspunt t180	158724,97	383382,03	1,50	27,3	23,9	20,2	28,7
t181_A	toetspunt t181	158754,19	383377,13	1,50	22,2	18,8	15,2	23,7
t182_A	toetspunt t182	158756,01	383371,76	1,50	27,8	24,4	21,0	29,4
t183_A	toetspunt t183	158751,80	383369,28	1,50	28,4	24,9	21,6	29,9
t184_A	toetspunt t184	158749,89	383373,85	1,50	29,7	26,4	22,6	31,1
t185_A	toetspunt t185	158749,46	383360,52	1,50	30,5	27,1	23,4	31,9
t186_A	toetspunt t186	158752,24	383358,16	1,50	27,2	23,8	20,3	28,8
t187_A	toetspunt t187	158750,70	383352,73	1,50	26,6	23,2	19,7	28,1
t188_A	toetspunt t188	158746,89	383352,61	1,50	26,6	23,1	19,7	28,1
t189_A	toetspunt t189	158745,34	383357,51	1,50	30,3	26,9	23,2	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tilburgseweg (gedeelte met 70 km/uur)						Tilburgseweg (gedeelte met 50 km/uur)	Tilburgseweg (totaal)
exclusief aftrek		inclusief aftrek				inclusief aftrek	inclusief aftrek
toetspunt	hoogte	Lden	2 dB aftrek	3 dB aftrek	4 dB aftrek	Lden	Lden
toetspunt t001	1,5	40	38,0			38,0	27,4
toetspunt t001	4,5	41,9	39,9			39,9	27,2
toetspunt t001	7,5	43,7	41,7			41,7	26,8
toetspunt t002	1,5	39,5	37,5			37,5	27
toetspunt t002	4,5	41,3	39,3			39,3	26,8
toetspunt t002	7,5	43,5	41,5			41,5	26,6
toetspunt t003	1,5	37,5	35,5			35,5	12,9
toetspunt t003	4,5	39,6	37,6			37,6	15
toetspunt t003	7,5	42,8	40,8			40,8	20,6
toetspunt t004	1,5	34	32,0			32,0	13
toetspunt t004	4,5	36,9	34,9			34,9	14,7
toetspunt t004	7,5	42,2	40,2			40,2	19,9
toetspunt t005	1,5	33,9	31,9			31,9	15,2
toetspunt t005	4,5	37,8	35,8			35,8	23,8
toetspunt t005	7,5	42,3	40,3			40,3	23,6
toetspunt t006	1,5	33,9	31,9			31,9	10,8
toetspunt t006	4,5	32,8	30,8			30,8	7,8
toetspunt t006	7,5	37,2	35,2			35,2	16,2
toetspunt t007	1,5	31,4	29,4			29,4	16,4
toetspunt t007	4,5	33,7	31,7			31,7	22
toetspunt t007	7,5	38,2	36,2			36,2	23,1
toetspunt t008	1,5	33,2	31,2			31,2	11,3
toetspunt t008	4,5	36,5	34,5			34,5	10,7
toetspunt t008	7,5	41,3	39,3			39,3	14,2
toetspunt t009	1,5	34,7	32,7			32,7	14,9
toetspunt t009	4,5	37,3	35,3			35,3	17
toetspunt t009	7,5	40,6	38,6			38,6	21,7
toetspunt t010	1,5	36,5	34,5			34,5	20,1
toetspunt t010	4,5	38,4	36,4			36,4	20,1
toetspunt t010	7,5	39,9	37,9			37,9	20,5
toetspunt t011	1,5	44,9	42,9			42,9	35,1
toetspunt t011	4,5	45,9	43,9			43,9	34,8
toetspunt t011	7,5	48,2	46,2			46,2	35,6
toetspunt t012	1,5	44,1	42,1			42,1	35,2
toetspunt t012	4,5	45,5	43,5			43,5	35,4
toetspunt t012	7,5	47,7	45,7			45,7	36,2
toetspunt t013	1,5	37,8	35,8			35,8	19,3
toetspunt t013	4,5	40,1	38,1			38,1	19,6
toetspunt t013	7,5	44,5	42,5			42,5	21,8
toetspunt t014	1,5	37,2	35,2			35,2	26,6
toetspunt t014	4,5	38	36,0			36,0	19
toetspunt t014	7,5	43	41,0			41,0	21,8
toetspunt t015	1,5	36,6	34,6			34,6	23,7
toetspunt t015	4,5	37,5	35,5			35,5	18,8
toetspunt t015	7,5	42,6	40,6			40,6	21,4
toetspunt t015	10,5	43,6	41,6			41,6	24,3
toetspunt t016	1,5	36,2	34,2			34,2	23,8
toetspunt t016	4,5	38,8	36,8			36,8	26,4
toetspunt t016	7,5	42,4	40,4			40,4	27
toetspunt t016	10,5	44,3	42,3			42,3	27,5
toetspunt t017	1,5	36,1	34,1			34,1	18,4
toetspunt t017	4,5	39,7	37,7			37,7	19,3
toetspunt t017	7,5	44,2	42,2			42,2	21,8
toetspunt t017	10,5	45,7	43,7			43,7	21,7
toetspunt t018	1,5	38,2	36,2			36,2	15,9
toetspunt t018	4,5	39,3	37,3			37,3	15,7
toetspunt t018	7,5	42,8	40,8			40,8	18,5
toetspunt t018	10,5	43,4	41,4			41,4	7,7
toetspunt t019	1,5	38,5	36,5			36,5	14,6
toetspunt t019	4,5	39,2	37,2			37,2	15,3
toetspunt t019	7,5	42,3	40,3			40,3	17,8
toetspunt t019	10,5	43	41,0			41,0	5,1
toetspunt t020	1,5	34,4	32,4			32,4	11,6
toetspunt t020	4,5	37,3	35,3			35,3	13,1
toetspunt t020	7,5	39,3	37,3			37,3	17,9
toetspunt t020	10,5	39,2	37,2			37,2	18,9
toetspunt t021	1,5	33	31,0			31,0	13,3
toetspunt t021	4,5	35,3	33,3			33,3	13,7
toetspunt t021	7,5	37,7	35,7			35,7	14,1
toetspunt t021	10,5	38,4	36,4			36,4	14,6
toetspunt t022	1,5	34,8	32,8			32,8	15,6
toetspunt t022	4,5	36,4	34,4			34,4	16,1
toetspunt t022	7,5	38,3	36,3			36,3	17,4
toetspunt t022	10,5	36,5	34,5			34,5	20,1

toetspunt t023	1,5	36,3	34,3			34,3	23,8	34,7
toetspunt t023	4,5	37,4	35,4			35,4	23,4	35,7
toetspunt t023	7,5	39,3	37,3			37,3	23,5	37,5
toetspunt t024	1,5	34,2	32,2			32,2	7,9	32,2
toetspunt t024	4,5	35,5	33,5			33,5	9,9	33,5
toetspunt t024	7,5	38	36,0			36,0	9,8	36,0
toetspunt t025	1,5	46,2	44,2			44,2	35,2	44,7
toetspunt t025	4,5	47,1	45,1			45,1	36	45,6
toetspunt t025	7,5	48,8	46,8			46,8	36,9	47,2
toetspunt t025	10,5	49,8	47,8			47,8	37,8	48,2
toetspunt t025	13,5	50,8	48,8			48,8	38,5	49,2
toetspunt t026	1,5	46,8	44,8			44,8	36,3	45,4
toetspunt t026	4,5	48	46,0			46,0	37,5	46,6
toetspunt t026	7,5	49,1	47,1			47,1	38,4	47,6
toetspunt t026	10,5	50,3	48,3			48,3	39,3	48,8
toetspunt t026	13,5	51,4	49,4			49,4	39,7	49,8
toetspunt t027	1,5	47,5	45,5			45,5	37,5	46,1
toetspunt t027	4,5	48,3	46,3			46,3	38,8	47,0
toetspunt t027	7,5	49,3	47,3			47,3	39,7	48,0
toetspunt t027	10,5	51	49,0			49,0	40,6	49,6
toetspunt t027	13,5	52,1	50,1			50,1	40,9	50,6
toetspunt t028	1,5	47,1	45,1			45,1	37,4	45,8
toetspunt t028	4,5	47,8	45,8			45,8	38,6	46,6
toetspunt t028	7,5	48,8	46,8			46,8	39,6	47,6
toetspunt t028	10,5	50,9	48,9			48,9	40,4	49,5
toetspunt t028	13,5	52,6	50,6			50,6	40,7	51,0
toetspunt t029	1,5	44,1	42,1			42,1	35,3	42,9
toetspunt t029	4,5	44,7	42,7			42,7	36,3	43,6
toetspunt t029	7,5	45,9	43,9			43,9	37,3	44,8
toetspunt t029	10,5	49,1	47,1			47,1	38,2	47,6
toetspunt t029	13,5	51,9	49,9			49,9	39,4	50,3
toetspunt t030	1,5	32,4	30,4			30,4	13,5	30,5
toetspunt t030	4,5	34,6	32,6			32,6	13,9	32,7
toetspunt t030	7,5	39,4	37,4			37,4	15,7	37,4
toetspunt t030	10,5	41	39,0			39,0	18	39,0
toetspunt t030	13,5	45,9	43,9			43,9	12,8	43,9
toetspunt t031	1,5	35,3	33,3			33,3	15,3	33,4
toetspunt t031	4,5	37,5	35,5			35,5	17	35,6
toetspunt t031	7,5	41,3	39,3			39,3	20,5	39,4
toetspunt t031	10,5	40,4	38,4			38,4	18,7	38,4
toetspunt t031	13,5	44,5	42,5			42,5	14,2	42,5
toetspunt t032	1,5	34,3	32,3			32,3	17,9	32,5
toetspunt t032	4,5	35,6	33,6			33,6	19,1	33,8
toetspunt t032	7,5	38,9	36,9			36,9	20,6	37,0
toetspunt t032	10,5	38,7	36,7			36,7	16,2	36,7
toetspunt t032	13,5	42,6	40,6			40,6	12,7	40,6
toetspunt t033	1,5	32,8	30,8			30,8	15,7	30,9
toetspunt t033	4,5	35,3	33,3			33,3	15,5	33,4
toetspunt t033	7,5	37,3	35,3			35,3	16,8	35,4
toetspunt t033	10,5	37,9	35,9			35,9	18,1	36,0
toetspunt t033	13,5	35,7	33,7			33,7	12,6	33,7
toetspunt t034	1,5	34,4	32,4			32,4	10,9	32,4
toetspunt t034	4,5	36,9	34,9			34,9	4,2	34,9
toetspunt t034	7,5	39,1	37,1			37,1	5,7	37,1
toetspunt t034	10,5	37,3	35,3			35,3	8,4	35,3
toetspunt t034	13,5	35,7	33,7			33,7	-2,3	33,7
toetspunt t035	1,5	48,9	46,9			46,9	39,7	47,7
toetspunt t035	4,5	49,9	47,9			47,9	41,1	48,7
toetspunt t035	7,5	51	49,0			49,0	42,2	49,8
toetspunt t036	1,5	48,4	46,4			46,4	41	47,5
toetspunt t036	4,5	49,4	47,4			47,4	42,4	48,6
toetspunt t036	7,5	50,5	48,5			48,5	43,4	49,7
toetspunt t037	1,5	46	44,0			44,0	39,2	45,2
toetspunt t037	4,5	46,9	44,9			44,9	40,6	46,3
toetspunt t037	7,5	48,4	46,4			46,4	41,6	47,6
toetspunt t038	1,5	46,6	44,6			44,6	20,1	44,6
toetspunt t038	4,5	47,7	45,7			45,7	18,3	45,7
toetspunt t038	7,5	51	49,0			49,0	20,6	49,0
toetspunt t039	1,5	46,5	44,5			44,5	21	44,5
toetspunt t039	4,5	47,4	45,4			45,4	20,2	45,4
toetspunt t039	7,5	51,2	49,2			49,2	22,7	49,2
toetspunt t039	10,5	52,6	50,6			50,6	24,6	50,6
toetspunt t040	1,5	43,3	41,3			41,3	23,7	41,4
toetspunt t040	4,5	46,1	44,1			44,1	27,3	44,2
toetspunt t040	7,5	51,1	49,1			49,1	29,1	49,1
toetspunt t040	10,5	52	50,0			50,0	31,3	50,1
toetspunt t041	1,5	42,1	40,1			40,1	25,5	40,2
toetspunt t041	4,5	44,8	42,8			42,8	27,5	42,9
toetspunt t041	7,5	50,9	48,9			48,9	30	49,0
toetspunt t041	10,5	51,5	49,5			49,5	31,8	49,6
toetspunt t042	1,5	37,6	35,6			35,6	17,3	35,7
toetspunt t042	4,5	40,7	38,7			38,7	19,8	38,8
toetspunt t042	7,5	47,9	45,9			45,9	23,8	45,9

toetspunt t042	10,5	47,2	45,2			45,2	20,3	45,2
toetspunt t043	1,5	35	33,0			33,0	15	33,1
toetspunt t043	4,5	38,1	36,1			36,1	16,4	36,1
toetspunt t043	7,5	45,7	43,7			43,7	20,4	43,7
toetspunt t043	10,5	46,9	44,9			44,9	18,5	44,9
toetspunt t044	1,5	34,6	32,6			32,6	17,9	32,7
toetspunt t044	4,5	36,5	34,5			34,5	18,8	34,6
toetspunt t044	7,5	41,5	39,5			39,5	19,8	39,5
toetspunt t044	10,5	41,9	39,9			39,9	17,7	39,9
toetspunt t045	1,5	33,8	31,8			31,8	15,9	31,9
toetspunt t045	4,5	35,8	33,8			33,8	17	33,9
toetspunt t045	7,5	40,6	38,6			38,6	17,8	38,6
toetspunt t045	10,5	43,3	41,3			41,3	17,8	41,3
toetspunt t046	1,5	39,6	37,6			37,6	32,5	38,8
toetspunt t046	4,5	40,3	38,3			38,3	33	39,4
toetspunt t046	7,5	42,3	40,3			40,3	33,8	41,2
toetspunt t046	10,5	44,6	42,6			42,6	34,6	43,2
toetspunt t047	1,5	41	39,0			39,0	32,8	39,9
toetspunt t047	4,5	41,6	39,6			39,6	33,7	40,6
toetspunt t047	7,5	43,3	41,3			41,3	34,5	42,1
toetspunt t048	1,5	38	36,0			36,0	17,3	36,1
toetspunt t048	4,5	39,1	37,1			37,1	17,5	37,1
toetspunt t048	7,5	41,4	39,4			39,4	18,2	39,4
toetspunt t049	1,5	50,4	48,4			48,4	42,5	49,4
toetspunt t049	4,5	51,7	49,7			49,7	44,2	50,8
toetspunt t049	7,5	52,9	50,9			50,9	44,9	51,9
toetspunt t049	10,5	53,9	51,9			51,9	45,1	52,7
toetspunt t049	13,5	54,4	52,4			52,4	45,2	53,2
toetspunt t050	1,5	52,8	50,8			50,8	45,1	51,8
toetspunt t050	4,5	54	52,0			52,0	46,9	53,2
toetspunt t050	7,5	54,9	52,9			52,9	47,2	53,9
toetspunt t050	10,5	55,6		52,6		52,6	47,2	53,7
toetspunt t050	13,5	55,8		52,8		52,8	47,3	53,9
toetspunt t051	1,5	54,7	52,7			52,7	48,2	54,0
toetspunt t051	4,5	56		53,0		53,0	49,6	54,6
toetspunt t051	7,5	56,6			52,6	52,6	49,7	54,4
toetspunt t051	10,5	56,9			52,9	52,9	49,6	54,6
toetspunt t051	13,5	57,1			53,1	53,1	49,6	54,7
toetspunt t052	1,5	56		53,0		53,0	47,6	54,1
toetspunt t052	4,5	57,5	55,5			55,5	49,1	56,4
toetspunt t052	7,5	58	56,0			56,0	49,2	56,8
toetspunt t052	10,5	58,3	56,3			56,3	49,2	57,1
toetspunt t052	13,5	58,4	56,4			56,4	49,2	57,2
toetspunt t053	1,5	55,7		52,7		52,7	45,8	53,5
toetspunt t053	4,5	57,1			53,1	53,1	47,4	54,1
toetspunt t053	7,5	57,7	55,7			55,7	47,8	56,4
toetspunt t053	10,5	58	56,0			56,0	47,8	56,6
toetspunt t053	13,5	58,1	56,1			56,1	47,9	56,7
toetspunt t054	1,5	51,2	49,2			49,2	39,6	49,7
toetspunt t054	4,5	52,5	50,5			50,5	40,8	50,9
toetspunt t054	7,5	53,5	51,5			51,5	41,9	52,0
toetspunt t054	10,5	53,3	51,3			51,3	20,2	51,3
toetspunt t054	13,5	53,3	51,3			51,3	15,4	51,3
toetspunt t055	1,5	49,1	47,1			47,1	21,4	47,1
toetspunt t055	4,5	50,5	48,5			48,5	23,1	48,5
toetspunt t055	7,5	52,7	50,7			50,7	25	50,7
toetspunt t055	10,5	52,5	50,5			50,5	25,3	50,5
toetspunt t055	13,5	52,5	50,5			50,5	21,3	50,5
toetspunt t056	1,5	45,5	43,5			43,5	18,4	43,5
toetspunt t056	4,5	46,9	44,9			44,9	16,9	44,9
toetspunt t056	7,5	50,7	48,7			48,7	19,2	48,7
toetspunt t056	10,5	51,8	49,8			49,8	20,2	49,8
toetspunt t056	13,5	51	49,0			49,0	13,3	49,0
toetspunt t057	1,5	40,2	38,2			38,2	31,2	39,0
toetspunt t057	4,5	41,8	39,8			39,8	32,6	40,6
toetspunt t057	7,5	46,4	44,4			44,4	33,8	44,8
toetspunt t057	10,5	47,7	45,7			45,7	33,8	46,0
toetspunt t057	13,5	43,4	41,4			41,4	23	41,5
toetspunt t058	1,5	36,3	34,3			34,3	12,1	34,3
toetspunt t058	4,5	39	37,0			37,0	11,9	37,0
toetspunt t058	7,5	42,8	40,8			40,8	12,6	40,8
toetspunt t058	10,5	42,6	40,6			40,6	17,5	40,6
toetspunt t058	13,5	42,6	40,6			40,6	19,8	40,6
toetspunt t059	1,5	39,1	37,1			37,1	18,2	37,2
toetspunt t059	4,5	41,2	39,2			39,2	21,4	39,3
toetspunt t059	7,5	46,7	44,7			44,7	26,6	44,8
toetspunt t060	1,5	34,9	32,9			32,9	17,7	33,0
toetspunt t060	4,5	37,5	35,5			35,5	20,9	35,6
toetspunt t060	7,5	43,6	41,6			41,6	25,6	41,7
toetspunt t061	1,5	29,3	27,3			27,3	8,9	27,4
toetspunt t061	4,5	31,8	29,8			29,8	9,4	29,8
toetspunt t061	7,5	35,5	33,5			33,5	11,3	33,5
toetspunt t062	1,5	27,4	25,4			25,4	9,5	25,5

toetspunt t062	4,5	28,2	26,2			26,2	9,8	26,3
toetspunt t062	7,5	32,9	30,9			30,9	12	31,0
toetspunt t063	1,5	35,2	33,2			33,2	15,1	33,3
toetspunt t063	4,5	36,9	34,9			34,9	15,4	34,9
toetspunt t063	7,5	42	40,0			40,0	17,3	40,0
toetspunt t064	1,5	38	36,0			36,0	13,9	36,0
toetspunt t064	4,5	35,7	33,7			33,7	13,7	33,7
toetspunt t064	7,5	38,5	36,5			36,5	14	36,5
toetspunt t065	1,5	42,3	40,3			40,3	19,2	40,3
toetspunt t065	4,5	44	42,0			42,0	22,4	42,0
toetspunt t065	7,5	48,1	46,1			46,1	27,7	46,2
toetspunt t066	1,5	42,2	40,2			40,2	20,5	40,2
toetspunt t066	4,5	43,5	41,5			41,5	23,6	41,6
toetspunt t066	7,5	48,3	46,3			46,3	28,4	46,4
toetspunt t067	1,5	33,8	31,8			31,8	13	31,9
toetspunt t067	4,5	36,4	34,4			34,4	14,1	34,4
toetspunt t067	7,5	41,1	39,1			39,1	16,7	39,1
toetspunt t068	1,5	29,4	27,4			27,4	10,6	27,5
toetspunt t068	4,5	30,6	28,6			28,6	10,8	28,7
toetspunt t068	7,5	34,8	32,8			32,8	13,2	32,8
toetspunt t069	1,5	31,3	29,3			29,3	8,2	29,3
toetspunt t069	4,5	34,1	32,1			32,1	9,9	32,1
toetspunt t069	7,5	38,5	36,5			36,5	14,8	36,5
toetspunt t070	1,5	34,2	32,2			32,2	18,6	32,4
toetspunt t070	4,5	37,6	35,6			35,6	21,6	35,8
toetspunt t070	7,5	42,8	40,8			40,8	25,1	40,9
toetspunt t071	1,5	26,6	24,6			24,6	7,8	24,7
toetspunt t071	4,5	28,1	26,1			26,1	8,3	26,2
toetspunt t071	7,5	32,8	30,8			30,8	10,2	30,8
toetspunt t072	1,5	28,7	26,7			26,7	8,3	26,8
toetspunt t072	4,5	28,2	26,2			26,2	10	26,3
toetspunt t072	7,5	32,2	30,2			30,2	11,6	30,3
toetspunt t073	1,5	34,7	32,7			32,7	10,8	32,7
toetspunt t073	4,5	37	35,0			35,0	9,8	35,0
toetspunt t073	7,5	42,1	40,1			40,1	10,1	40,1
toetspunt t074	1,5	34,7	32,7			32,7	12,8	32,7
toetspunt t074	4,5	35,9	33,9			33,9	13	33,9
toetspunt t074	7,5	41,4	39,4			39,4	14,9	39,4
toetspunt t075	1,5	30,1	28,1			28,1	10,6	28,2
toetspunt t075	4,5	31,4	29,4			29,4	10,7	29,5
toetspunt t075	7,5	36	34,0			34,0	12,8	34,0
toetspunt t076	1,5	31	29,0			29,0	11,2	29,1
toetspunt t076	4,5	32,9	30,9			30,9	11,9	31,0
toetspunt t076	7,5	37,8	35,8			35,8	14,9	35,8
toetspunt t077	1,5	34,1	32,1			32,1	17,6	32,3
toetspunt t077	4,5	38	36,0			36,0	20,3	36,1
toetspunt t077	7,5	42,3	40,3			40,3	24,6	40,4
toetspunt t078	1,5	33,7	31,7			31,7	16,9	31,8
toetspunt t078	4,5	37,6	35,6			35,6	19,6	35,7
toetspunt t078	7,5	41	39,0			39,0	23,3	39,1
toetspunt t079	1,5	33,7	31,7			31,7	16,9	31,8
toetspunt t079	4,5	37,7	35,7			35,7	19,1	35,8
toetspunt t079	7,5	40,4	38,4			38,4	22,6	38,5
toetspunt t080	1,5	28,5	26,5			26,5	7,9	26,6
toetspunt t080	4,5	30,4	28,4			28,4	8,3	28,4
toetspunt t080	7,5	33,8	31,8			31,8	9	31,8
toetspunt t081	1,5	25,6	23,6			23,6	6,8	23,7
toetspunt t081	4,5	26,2	24,2			24,2	7,3	24,3
toetspunt t081	7,5	30,4	28,4			28,4	9,8	28,5
toetspunt t082	1,5	34,5	32,5			32,5	11,2	32,5
toetspunt t082	4,5	37	35,0			35,0	10,6	35,0
toetspunt t082	7,5	41,6	39,6			39,6	10,9	39,6
toetspunt t083	1,5	34,5	32,5			32,5	10,4	32,5
toetspunt t083	4,5	36,8	34,8			34,8	10,8	34,8
toetspunt t083	7,5	41,7	39,7			39,7	11,4	39,7
toetspunt t084	1,5	33,8	31,8			31,8	8,7	31,8
toetspunt t084	4,5	36	34,0			34,0	9,9	34,0
toetspunt t084	7,5	41,2	39,2			39,2	11	39,2
toetspunt t085	1,5	33,8	31,8			31,8	10,4	31,8
toetspunt t085	4,5	35,9	33,9			33,9	9,3	33,9
toetspunt t085	7,5	40,2	38,2			38,2	11,5	38,2
toetspunt t086	1,5	27,9	25,9			25,9	9,2	26,0
toetspunt t086	4,5	28,8	26,8			26,8	9,6	26,9
toetspunt t086	7,5	33,1	31,1			31,1	11,7	31,1
toetspunt t087	1,5	30,5	28,5			28,5	9	28,5
toetspunt t087	4,5	32,8	30,8			30,8	10,4	30,8
toetspunt t087	7,5	36,7	34,7			34,7	14,4	34,7
toetspunt t088	1,5	33,8	31,8			31,8	15,6	31,9
toetspunt t088	4,5	37,4	35,4			35,4	17,8	35,5
toetspunt t088	7,5	39,8	37,8			37,8	20,8	37,9
toetspunt t089	1,5	33,6	31,6			31,6	16,5	31,7
toetspunt t089	4,5	37,3	35,3			35,3	18,5	35,4
toetspunt t089	7,5	39,7	37,7			37,7	21,8	37,8

toetspunt t090	1,5	26,4	24,4			24,4	8,3	24,5
toetspunt t090	4,5	27,4	25,4			25,4	8,6	25,5
toetspunt t090	7,5	31,1	29,1			29,1	10,8	29,2
toetspunt t091	1,5	31,8	29,8			29,8	12,6	29,9
toetspunt t091	4,5	34,4	32,4			32,4	13,2	32,5
toetspunt t091	7,5	38,3	36,3			36,3	14,9	36,3
toetspunt t092	1,5	34,6	32,6			32,6	12,8	32,6
toetspunt t092	4,5	36,7	34,7			34,7	13,7	34,7
toetspunt t092	7,5	40,9	38,9			38,9	15,2	38,9
toetspunt t093	1,5	34,7	32,7			32,7	12,2	32,7
toetspunt t093	4,5	36,7	34,7			34,7	13,3	34,7
toetspunt t093	7,5	41,5	39,5			39,5	14,4	39,5
toetspunt t094	1,5	34,6	32,6			32,6	8,4	32,6
toetspunt t094	4,5	36,4	34,4			34,4	7,9	34,4
toetspunt t094	7,5	41,1	39,1			39,1	8	39,1
toetspunt t095	1,5	26,9	24,9			24,9	7,3	25,0
toetspunt t095	4,5	27,9	25,9			25,9	7,6	26,0
toetspunt t095	7,5	32,1	30,1			30,1	9,6	30,1
toetspunt t096	1,5	29,3	27,3			27,3	8,3	27,4
toetspunt t096	4,5	31,2	29,2			29,2	8,5	29,2
toetspunt t096	7,5	35,2	33,2			33,2	9,9	33,2
toetspunt t097	1,5	33,8	31,8			31,8	16,3	31,9
toetspunt t097	4,5	37,4	35,4			35,4	18,3	35,5
toetspunt t097	7,5	39,9	37,9			37,9	22	38,0
toetspunt t098	1,5	33,4	31,4			31,4	16,5	31,5
toetspunt t098	4,5	37,3	35,3			35,3	18,8	35,4
toetspunt t098	7,5	40,6	38,6			38,6	22,3	38,7
toetspunt t099	1,5	33,6	31,6			31,6	15,5	31,7
toetspunt t099	4,5	37,2	35,2			35,2	17,8	35,3
toetspunt t099	7,5	41,3	39,3			39,3	21,8	39,4
toetspunt t100	1,5	31,3	29,3			29,3	12	29,4
toetspunt t100	4,5	34,8	32,8			32,8	13	32,8
toetspunt t100	7,5	39,6	37,6			37,6	15,6	37,6
toetspunt t101	1,5	29,6	27,6			27,6	8,5	27,7
toetspunt t101	4,5	31,8	29,8			29,8	9,1	29,8
toetspunt t101	7,5	35,7	33,7			33,7	13,3	33,7
toetspunt t102	1,5	33,1	31,1			31,1	9,6	31,1
toetspunt t102	4,5	35,5	33,5			33,5	9,1	33,5
toetspunt t102	7,5	38,5	36,5			36,5	11,2	36,5
toetspunt t103	1,5	33,9	31,9			31,9	9,2	31,9
toetspunt t103	4,5	36,3	34,3			34,3	10,1	34,3
toetspunt t103	7,5	40	38,0			38,0	12,9	38,0
toetspunt t104	1,5	33,7	31,7			31,7	12	31,7
toetspunt t104	4,5	36	34,0			34,0	13	34,0
toetspunt t104	7,5	40,1	38,1			38,1	15	38,1
toetspunt t105	1,5	34,1	32,1			32,1	13,9	32,2
toetspunt t105	4,5	37,2	35,2			35,2	16,5	35,3
toetspunt t105	7,5	43	41,0			41,0	19,7	41,0
toetspunt t106	1,5	27,7	25,7			25,7	8,7	25,8
toetspunt t106	4,5	30	28,0			28,0	10,6	28,1
toetspunt t106	7,5	42,6	40,6			40,6	19,3	40,6
toetspunt t107	1,5	34,6	32,6			32,6	13,2	32,6
toetspunt t107	4,5	37,8	35,8			35,8	15	35,8
toetspunt t107	7,5	41,9	39,9			39,9	19,3	39,9
toetspunt t108	1,5	34,8	32,8			32,8	13,7	32,9
toetspunt t108	4,5	37,8	35,8			35,8	15,2	35,8
toetspunt t108	7,5	41,2	39,2			39,2	18,3	39,2
toetspunt t109	1,5	34,7	32,7			32,7	13,1	32,7
toetspunt t109	4,5	37,8	35,8			35,8	15	35,8
toetspunt t109	7,5	40,9	38,9			38,9	18,7	38,9
toetspunt t110	1,5	28,4	26,4			26,4	7,2	26,5
toetspunt t110	4,5	29,9	27,9			27,9	7,6	27,9
toetspunt t110	7,5	34,2	32,2			32,2	10,2	32,2
toetspunt t111	1,5	27,8	25,8			25,8	6,3	25,8
toetspunt t111	4,5	29,3	27,3			27,3	6,8	27,3
toetspunt t111	7,5	33,7	31,7			31,7	9,2	31,7
toetspunt t112	1,5	36,5	34,5			34,5	16,8	34,6
toetspunt t112	4,5	39,3	37,3			37,3	18,7	37,4
toetspunt t112	7,5	41,9	39,9			39,9	20,8	40,0
toetspunt t113	1,5	36,6	34,6			34,6	17,8	34,7
toetspunt t113	4,5	39,3	37,3			37,3	19,1	37,4
toetspunt t113	7,5	42,3	40,3			40,3	20,1	40,3
toetspunt t114	1,5	36,2	34,2			34,2	16,9	34,3
toetspunt t114	4,5	39,5	37,5			37,5	18,7	37,6
toetspunt t114	7,5	43,4	41,4			41,4	19,7	41,4
toetspunt t115	1,5	26,6	24,6			24,6	8	24,7
toetspunt t115	4,5	27,1	25,1			25,1	8,3	25,2
toetspunt t115	7,5	31	29,0			29,0	10,4	29,1
toetspunt t116	1,5	28,7	26,7			26,7	8,3	26,8
toetspunt t116	4,5	32	30,0			30,0	8,8	30,0
toetspunt t116	7,5	34	32,0			32,0	10,8	32,0
toetspunt t117	1,5	34,8	32,8			32,8	13,2	32,8
toetspunt t117	4,5	37,9	35,9			35,9	14,9	35,9

toetspunt t117	7,5	40,7	38,7			38,7	17,7	38,7
toetspunt t118	1,5	32,4	30,4			30,4	9,8	30,4
toetspunt t118	4,5	34,3	32,3			32,3	11,3	32,3
toetspunt t118	7,5	37,7	35,7			35,7	14,6	35,7
toetspunt t119	1,5	28,1	26,1			26,1	7,6	26,2
toetspunt t119	4,5	29,3	27,3			27,3	8	27,4
toetspunt t119	7,5	33,8	31,8			31,8	10,5	31,8
toetspunt t120	1,5	30	28,0			28,0	7,1	28,0
toetspunt t120	4,5	32,1	30,1			30,1	7,5	30,1
toetspunt t120	7,5	36,3	34,3			34,3	9,8	34,3
toetspunt t121	1,5	36,8	34,8			34,8	17,1	34,9
toetspunt t121	4,5	39	37,0			37,0	19,2	37,1
toetspunt t121	7,5	41	39,0			39,0	21	39,1
toetspunt t122	1,5	36,3	34,3			34,3	16,8	34,4
toetspunt t122	4,5	38,7	36,7			36,7	18,3	36,8
toetspunt t122	7,5	41,2	39,2			39,2	19,9	39,3
toetspunt t123	1,5	28,3	26,3			26,3	8,5	26,4
toetspunt t123	4,5	29,9	27,9			27,9	8,8	28,0
toetspunt t123	7,5	33,9	31,9			31,9	10,6	31,9
toetspunt t124	1,5	26,6	24,6			24,6	8,2	24,7
toetspunt t124	4,5	27,2	25,2			25,2	8,3	25,3
toetspunt t124	7,5	31,3	29,3			29,3	10,3	29,4
toetspunt t125	1,5	34,1	32,1			32,1	14,1	32,2
toetspunt t125	4,5	37,9	35,9			35,9	16,1	35,9
toetspunt t125	7,5	40,2	38,2			38,2	20,2	38,3
toetspunt t126	1,5	34,5	32,5			32,5	14,8	32,6
toetspunt t126	4,5	38,4	36,4			36,4	16,8	36,4
toetspunt t126	7,5	40,9	38,9			38,9	21	39,0
toetspunt t127	1,5	34,7	32,7			32,7	15,5	32,8
toetspunt t127	4,5	38,6	36,6			36,6	17,8	36,7
toetspunt t127	7,5	41,5	39,5			39,5	22,1	39,6
toetspunt t128	1,5	32,6	30,6			30,6	12,7	30,7
toetspunt t128	4,5	34,7	32,7			32,7	14,5	32,8
toetspunt t128	7,5	39,2	37,2			37,2	17,4	37,2
toetspunt t129	1,5	29,4	27,4			27,4	8,3	27,5
toetspunt t129	4,5	30,5	28,5			28,5	8,7	28,5
toetspunt t129	7,5	35	33,0			33,0	11,1	33,0
toetspunt t130	1,5	33,7	31,7			31,7	7,2	31,7
toetspunt t130	4,5	34,5	32,5			32,5	9,9	32,5
toetspunt t130	7,5	38,5	36,5			36,5	15,7	36,5
toetspunt t131	1,5	36,1	34,1			34,1	16,6	34,2
toetspunt t131	4,5	37,3	35,3			35,3	17,5	35,4
toetspunt t131	7,5	40,4	38,4			38,4	19,2	38,5
toetspunt t132	1,5	36,9	34,9			34,9	18,4	35,0
toetspunt t132	4,5	39	37,0			37,0	20	37,1
toetspunt t132	7,5	41,5	39,5			39,5	22,5	39,6
toetspunt t133	1,5	32,2	30,2			30,2	8,7	30,2
toetspunt t133	4,5	32,1	30,1			30,1	7,8	30,1
toetspunt t133	7,5	35,7	33,7			33,7	11,4	33,7
toetspunt t134	1,5	26,5	24,5			24,5	7,1	24,6
toetspunt t134	4,5	27,3	25,3			25,3	7,7	25,4
toetspunt t134	7,5	31,9	29,9			29,9	10,3	29,9
toetspunt t135	1,5	35	33,0			33,0	14	33,1
toetspunt t135	4,5	38,9	36,9			36,9	16	36,9
toetspunt t135	7,5	42,1	40,1			40,1	18,7	40,1
toetspunt t136	1,5	32	30,0			30,0	8,3	30,0
toetspunt t136	4,5	34,4	32,4			32,4	9,6	32,4
toetspunt t136	7,5	38,2	36,2			36,2	12,8	36,2
toetspunt t137	1,5	32,4	30,4			30,4	9,6	30,4
toetspunt t137	4,5	36,4	34,4			34,4	10,1	34,4
toetspunt t137	7,5	38,6	36,6			36,6	12,8	36,6
toetspunt t138	1,5	37	35,0			35,0	18,2	35,1
toetspunt t138	4,5	40,7	38,7			38,7	20,8	38,8
toetspunt t138	7,5	43,8	41,8			41,8	24,6	41,9
toetspunt t139	1,5	37,4	35,4			35,4	18,4	35,5
toetspunt t139	4,5	40,4	38,4			38,4	20,5	38,5
toetspunt t139	7,5	43,7	41,7			41,7	24,1	41,8
toetspunt t140	1,5	36,8	34,8			34,8	17,8	34,9
toetspunt t140	4,5	38,8	36,8			36,8	19,7	36,9
toetspunt t140	7,5	41,9	39,9			39,9	22,2	40,0
toetspunt t141	1,5	29,5	27,5			27,5	7,7	27,5
toetspunt t141	4,5	31,6	29,6			29,6	8,2	29,6
toetspunt t141	7,5	36	34,0			34,0	10,7	34,0
toetspunt t142	1,5	29,7	27,7			27,7	5,4	27,7
toetspunt t142	4,5	34,9	32,9			32,9	6,3	32,9
toetspunt t142	7,5	36,9	34,9			34,9	10,3	34,9
toetspunt t143	1,5	34,7	32,7			32,7	13,6	32,8
toetspunt t143	4,5	38,4	36,4			36,4	16	36,4
toetspunt t143	7,5	42,3	40,3			40,3	21,3	40,4
toetspunt t144	1,5	34,4	32,4			32,4	12,5	32,4
toetspunt t144	4,5	37,8	35,8			35,8	14,8	35,8
toetspunt t144	7,5	43,1	41,1			41,1	20,8	41,1
toetspunt t145	1,5	30,6	28,6			28,6	11,4	28,7

toetspunt t145	4,5	31,8	29,8			29,8	12,5	29,9
toetspunt t145	7,5	36,3	34,3			34,3	14,8	34,3
toetspunt t146	1,5	31,3	29,3			29,3	10,9	29,4
toetspunt t146	4,5	33,1	31,1			31,1	11,5	31,1
toetspunt t146	7,5	38,1	36,1			36,1	14,1	36,1
toetspunt t147	1,5	38	36,0			36,0	16	36,0
toetspunt t147	4,5	42,3	40,3			40,3	19	40,3
toetspunt t147	7,5	45,4	43,4			43,4	24,9	43,5
toetspunt t148	1,5	32,4	30,4			30,4	12,3	30,5
toetspunt t148	4,5	34,9	32,9			32,9	8,9	32,9
toetspunt t148	7,5	37,9	35,9			35,9	11,4	35,9
toetspunt t149	1,5	29,6	27,6			27,6	9,9	27,7
toetspunt t149	4,5	30,4	28,4			28,4	9,9	28,5
toetspunt t149	7,5	35,2	33,2			33,2	12,4	33,2
toetspunt t150	1,5	34,6	32,6			32,6	12,8	32,6
toetspunt t150	4,5	37,6	35,6			35,6	15	35,6
toetspunt t150	7,5	43	41,0			41,0	21,1	41,0
toetspunt t151	1,5	35,2	33,2			33,2	17,9	33,3
toetspunt t151	4,5	37,3	35,3			35,3	19,4	35,4
toetspunt t151	7,5	43,7	41,7			41,7	24,8	41,8
toetspunt t152	1,5	42,4	40,4			40,4	17,7	40,4
toetspunt t152	4,5	46,3	44,3			44,3	22,2	44,3
toetspunt t152	7,5	49,9	47,9			47,9	29	48,0
toetspunt t153	1,5	44,6	42,6			42,6	20,5	42,6
toetspunt t153	4,5	47,6	45,6			45,6	23,1	45,6
toetspunt t153	7,5	50,2	48,2			48,2	29,4	48,3
toetspunt t154	1,5	45,7	43,7			43,7	21,8	43,7
toetspunt t154	4,5	46,8	44,8			44,8	20,6	44,8
toetspunt t154	7,5	49	47,0			47,0	26,3	47,0
toetspunt t155	1,5	38,3	36,3			36,3	16,8	36,3
toetspunt t155	4,5	42,7	40,7			40,7	18,9	40,7
toetspunt t155	7,5	45,8	43,8			43,8	25,1	43,9
toetspunt t156	1,5	30,3	28,3			28,3	10,6	28,4
toetspunt t156	4,5	34,5	32,5			32,5	13,3	32,6
toetspunt t156	7,5	38,5	36,5			36,5	17,7	36,6
toetspunt t156	10,5	41,7	39,7			39,7	20,5	39,8
toetspunt t157	1,5	29,5	27,5			27,5	10,1	27,6
toetspunt t157	4,5	32,3	30,3			30,3	13,3	30,4
toetspunt t157	7,5	37,8	35,8			35,8	18,1	35,9
toetspunt t157	10,5	41,8	39,8			39,8	20,2	39,8
toetspunt t158	1,5	28,1	26,1			26,1	8,9	26,2
toetspunt t158	4,5	31	29,0			29,0	12,1	29,1
toetspunt t158	7,5	36,9	34,9			34,9	16,6	35,0
toetspunt t158	10,5	41,9	39,9			39,9	18,8	39,9
toetspunt t159	1,5	27,5	25,5			25,5	8,9	25,6
toetspunt t159	4,5	30,6	28,6			28,6	12,2	28,7
toetspunt t159	7,5	36,4	34,4			34,4	16,5	34,5
toetspunt t159	10,5	41,7	39,7			39,7	18,7	39,7
toetspunt t160	1,5	28,4	26,4			26,4	9,6	26,5
toetspunt t160	4,5	31,3	29,3			29,3	11,8	29,4
toetspunt t160	7,5	35,5	33,5			33,5	13,5	33,5
toetspunt t160	10,5	39,9	37,9			37,9	14,9	37,9
toetspunt t161	1,5	27,7	25,7			25,7	10,2	25,8
toetspunt t161	4,5	30,3	28,3			28,3	12,4	28,4
toetspunt t161	7,5	34	32,0			32,0	15,9	32,1
toetspunt t161	10,5	40,1	38,1			38,1	19,5	38,2
toetspunt t162	1,5	31,4	29,4			29,4	11,5	29,5
toetspunt t162	4,5	33	31,0			31,0	12,7	31,1
toetspunt t162	7,5	35,7	33,7			33,7	13,3	33,7
toetspunt t162	10,5	37,2	35,2			35,2	14,6	35,2
toetspunt t163	1,5	31,6	29,6			29,6	10,8	29,7
toetspunt t163	4,5	33,8	31,8			31,8	12,2	31,8
toetspunt t163	7,5	36	34,0			34,0	12,8	34,0
toetspunt t163	10,5	37,5	35,5			35,5	14,5	35,5
toetspunt t164	1,5	26	24,0			24,0	3,2	24,0
toetspunt t164	4,5	29,2	27,2			27,2	0,8	27,2
toetspunt t164	7,5	33,1	31,1			31,1	1,2	31,1
toetspunt t164	10,5	38,6	36,6			36,6	1,6	36,6
toetspunt t165	1,5	26,4	24,4			24,4	5,9	24,5
toetspunt t165	4,5	28,8	26,8			26,8	6,7	26,8
toetspunt t165	7,5	32,2	30,2			30,2	7,2	30,2
toetspunt t165	10,5	37,2	35,2			35,2	7,7	35,2
toetspunt t166	1,5	26,9	24,9			24,9	8	25,0
toetspunt t166	4,5	30,2	28,2			28,2	10,1	28,3
toetspunt t166	7,5	35	33,0			33,0	13,5	33,0
toetspunt t166	10,5	38,3	36,3			36,3	15,1	36,3
toetspunt t167	1,5	29,7	27,7			27,7	9,3	27,8
toetspunt t167	4,5	31,9	29,9			29,9	12,4	30,0
toetspunt t167	7,5	37,4	35,4			35,4	16,7	35,5
toetspunt t167	10,5	40,9	38,9			38,9	19,5	38,9
toetspunt t168	1,5	29,8	27,8			27,8	10,2	27,9
toetspunt t168	4,5	33,7	31,7			31,7	13	31,8
toetspunt t168	7,5	37,7	35,7			35,7	17,4	35,8

toetspunt t168	10,5	41	39,0			39,0	19,1	39,0
toetspunt t169	1,5	28,8	26,8			26,8	10,4	26,9
toetspunt t169	4,5	34,3	32,3			32,3	15,2	32,4
toetspunt t169	7,5	38,8	36,8			36,8	18,2	36,9
toetspunt t169	10,5	41,3	39,3			39,3	19,9	39,3
toetspunt t170	1,5	30,5	28,5			28,5	11,9	28,6
toetspunt t170	4,5	34,5	32,5			32,5	15,1	32,6
toetspunt t170	7,5	39	37,0			37,0	16,9	37,0
toetspunt t170	10,5	42,6	40,6			40,6	18,2	40,6
toetspunt t171	1,5	31,1	29,1			29,1	12,7	29,2
toetspunt t171	4,5	35,4	33,4			33,4	15	33,5
toetspunt t171	7,5	39,1	37,1			37,1	16,8	37,1
toetspunt t171	10,5	42,3	40,3			40,3	18,1	40,3
toetspunt t172	1,5	31,5	29,5			29,5	12,5	29,6
toetspunt t173	1,5	30,9	28,9			28,9	12,1	29,0
toetspunt t174	1,5	27,7	25,7			25,7	8,6	25,8
toetspunt t175	1,5	27,7	25,7			25,7	9,6	25,8
toetspunt t176	1,5	29,6	27,6			27,6	10,5	27,7
toetspunt t177	1,5	31,5	29,5			29,5	10,5	29,6
toetspunt t178	1,5	32,3	30,3			30,3	12,5	30,4
toetspunt t179	1,5	30,9	28,9			28,9	12,9	29,0
toetspunt t180	1,5	28,5	26,5			26,5	9,9	26,6
toetspunt t181	1,5	23,4	21,4			21,4	7,1	21,6
toetspunt t182	1,5	29,3	27,3			27,3	9,5	27,4
toetspunt t183	1,5	29,8	27,8			27,8	10,4	27,9
toetspunt t184	1,5	31	29,0			29,0	10,9	29,1
toetspunt t185	1,5	31,8	29,8			29,8	10,5	29,9
toetspunt t186	1,5	28,6	26,6			26,6	9,3	26,7
toetspunt t187	1,5	28	26,0			26,0	8,7	26,1
toetspunt t188	1,5	27,9	25,9			25,9	8,7	26,0
toetspunt t189	1,5	31,7	29,7			29,7	9,1	29,7

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt t001	158599,06	383612,55	1,50	18,5	15,7	8,3	18,9
t001_B	toetspunt t001	158599,06	383612,55	4,50	18,5	15,6	8,2	18,8
t001_C	toetspunt t001	158599,06	383612,55	7,50	18,2	15,3	8,0	18,6
t002_A	toetspunt t002	158606,97	383616,24	1,50	15,2	12,4	5,0	15,6
t002_B	toetspunt t002	158606,97	383616,24	4,50	15,6	12,7	5,3	15,9
t002_C	toetspunt t002	158606,97	383616,24	7,50	16,5	13,7	6,3	16,9
t003_A	toetspunt t003	158609,37	383614,92	1,50	14,5	11,6	4,2	14,9
t003_B	toetspunt t003	158609,37	383614,92	4,50	14,9	12,0	4,7	15,3
t003_C	toetspunt t003	158609,37	383614,92	7,50	16,1	13,2	5,8	16,5
t004_A	toetspunt t004	158613,58	383606,14	1,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t004_B	toetspunt t004	158613,58	383606,14	4,50	12,2	9,3	1,9	12,6
t004_C	toetspunt t004	158613,58	383606,14	7,50	14,6	11,7	4,3	14,9
t005_A	toetspunt t005	158617,82	383597,28	1,50	11,4	8,4	1,1	11,7
t005_B	toetspunt t005	158617,82	383597,28	4,50	11,9	8,9	1,5	12,2
t005_C	toetspunt t005	158617,82	383597,28	7,50	12,7	9,8	2,4	13,1
t006_A	toetspunt t006	158616,97	383594,26	1,50	9,7	6,8	-0,6	10,1
t006_B	toetspunt t006	158616,97	383594,26	4,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t006_C	toetspunt t006	158616,97	383594,26	7,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t007_A	toetspunt t007	158608,87	383590,39	1,50	10,0	7,0	-0,4	10,3
t007_B	toetspunt t007	158608,87	383590,39	4,50	10,2	7,3	-0,1	10,6
t007_C	toetspunt t007	158608,87	383590,39	7,50	11,9	9,0	1,6	12,2
t008_A	toetspunt t008	158606,18	383591,61	1,50	6,0	3,1	-4,3	6,4
t008_B	toetspunt t008	158606,18	383591,61	4,50	3,4	0,4	-6,9	3,7
t008_C	toetspunt t008	158606,18	383591,61	7,50	5,6	2,7	-4,7	6,0
t009_A	toetspunt t009	158601,86	383600,78	1,50	8,5	5,6	-1,8	8,8
t009_B	toetspunt t009	158601,86	383600,78	4,50	7,0	4,0	-3,4	7,3
t009_C	toetspunt t009	158601,86	383600,78	7,50	10,4	7,5	0,1	10,7
t010_A	toetspunt t010	158597,88	383609,26	1,50	14,1	11,2	3,8	14,4
t010_B	toetspunt t010	158597,88	383609,26	4,50	11,5	8,7	1,3	11,9
t010_C	toetspunt t010	158597,88	383609,26	7,50	12,8	9,9	2,5	13,1
t011_A	toetspunt t011	158724,01	383697,83	1,50	25,9	23,1	15,7	26,3
t011_B	toetspunt t011	158724,01	383697,83	4,50	25,3	22,5	15,1	25,7
t011_C	toetspunt t011	158724,01	383697,83	7,50	25,9	23,0	15,6	26,2
t012_A	toetspunt t012	158731,23	383701,11	1,50	20,7	17,9	10,5	21,1
t012_B	toetspunt t012	158731,23	383701,11	4,50	20,9	18,1	10,7	21,3
t012_C	toetspunt t012	158731,23	383701,11	7,50	21,1	18,3	10,9	21,5
t013_A	toetspunt t013	158735,32	383699,52	1,50	17,9	15,0	7,6	18,2
t013_B	toetspunt t013	158735,32	383699,52	4,50	17,4	14,5	7,1	17,8
t013_C	toetspunt t013	158735,32	383699,52	7,50	17,7	14,8	7,4	18,1
t014_A	toetspunt t014	158740,90	383687,28	1,50	16,0	13,1	5,7	16,4
t014_B	toetspunt t014	158740,90	383687,28	4,50	16,1	13,1	5,8	16,4
t014_C	toetspunt t014	158740,90	383687,28	7,50	16,4	13,5	6,1	16,8
t015_A	toetspunt t015	158743,26	383682,11	1,50	16,1	13,2	5,8	16,4
t015_B	toetspunt t015	158743,26	383682,11	4,50	16,1	13,2	5,8	16,5
t015_C	toetspunt t015	158743,26	383682,11	7,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t015_D	toetspunt t015	158743,26	383682,11	10,50	17,9	15,0	7,6	18,3
t016_A	toetspunt t016	158753,49	383659,63	1,50	16,7	13,8	6,4	17,0
t016_B	toetspunt t016	158753,49	383659,63	4,50	16,3	13,4	6,0	16,7
t016_C	toetspunt t016	158753,49	383659,63	7,50	17,0	14,1	6,7	17,4
t016_D	toetspunt t016	158753,49	383659,63	10,50	18,0	15,0	7,7	18,3
t017_A	toetspunt t017	158763,07	383638,60	1,50	17,9	15,0	7,6	18,2
t017_B	toetspunt t017	158763,07	383638,60	4,50	18,9	16,0	8,6	19,2
t017_C	toetspunt t017	158763,07	383638,60	7,50	20,4	17,5	10,1	20,7
t017_D	toetspunt t017	158763,07	383638,60	10,50	23,3	20,4	13,0	23,6
t018_A	toetspunt t018	158762,19	383634,85	1,50	20,6	17,7	10,4	21,0
t018_B	toetspunt t018	158762,19	383634,85	4,50	20,7	17,9	10,5	21,1
t018_C	toetspunt t018	158762,19	383634,85	7,50	21,5	18,6	11,2	21,8
t018_D	toetspunt t018	158762,19	383634,85	10,50	22,8	19,9	12,6	23,2
t019_A	toetspunt t019	158754,97	383631,55	1,50	21,0	18,1	10,7	21,3
t019_B	toetspunt t019	158754,97	383631,55	4,50	20,7	17,9	10,5	21,1
t019_C	toetspunt t019	158754,97	383631,55	7,50	21,2	18,4	11,0	21,6
t019_D	toetspunt t019	158754,97	383631,55	10,50	21,8	18,9	11,5	22,1
t020_A	toetspunt t020	158750,79	383632,67	1,50	9,0	6,0	-1,4	9,3
t020_B	toetspunt t020	158750,79	383632,67	4,50	8,4	5,4	-1,9	8,7
t020_C	toetspunt t020	158750,79	383632,67	7,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t020_D	toetspunt t020	158750,79	383632,67	10,50	8,6	5,7	-1,7	9,0
t021_A	toetspunt t021	158740,44	383655,31	1,50	8,5	5,6	-1,8	8,8
t021_B	toetspunt t021	158740,44	383655,31	4,50	7,8	4,9	-2,5	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t021_C	toetspunt t021	158740,44	383655,31	7,50	7,4	4,5	-2,9	7,7
t021_D	toetspunt t021	158740,44	383655,31	10,50	4,9	1,9	-5,5	5,2
t022_A	toetspunt t022	158730,50	383677,06	1,50	10,6	7,7	0,3	11,0
t022_B	toetspunt t022	158730,50	383677,06	4,50	10,7	7,8	0,4	11,1
t022_C	toetspunt t022	158730,50	383677,06	7,50	10,1	7,2	-0,2	10,4
t022_D	toetspunt t022	158730,50	383677,06	10,50	9,9	6,9	-0,5	10,2
t023_A	toetspunt t023	158728,62	383681,17	1,50	11,0	8,0	0,7	11,3
t023_B	toetspunt t023	158728,62	383681,17	4,50	11,2	8,2	0,9	11,5
t023_C	toetspunt t023	158728,62	383681,17	7,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t024_A	toetspunt t024	158722,69	383694,15	1,50	10,7	7,8	0,4	11,1
t024_B	toetspunt t024	158722,69	383694,15	4,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t024_C	toetspunt t024	158722,69	383694,15	7,50	10,9	8,0	0,6	11,2
t025_A	toetspunt t025	158740,06	383709,31	1,50	27,2	24,3	16,9	27,5
t025_B	toetspunt t025	158740,06	383709,31	4,50	27,3	24,5	17,1	27,7
t025_C	toetspunt t025	158740,06	383709,31	7,50	27,8	25,0	17,6	28,2
t025_D	toetspunt t025	158740,06	383709,31	10,50	28,6	25,8	18,4	29,0
t025_E	toetspunt t025	158740,06	383709,31	13,50	28,6	25,8	18,4	29,0
t026_A	toetspunt t026	158752,11	383717,52	1,50	27,8	25,0	17,6	28,2
t026_B	toetspunt t026	158752,11	383717,52	4,50	28,2	25,4	18,0	28,6
t026_C	toetspunt t026	158752,11	383717,52	7,50	28,9	26,0	18,6	29,2
t026_D	toetspunt t026	158752,11	383717,52	10,50	29,6	26,8	19,4	30,0
t026_E	toetspunt t026	158752,11	383717,52	13,50	29,3	26,5	19,1	29,7
t027_A	toetspunt t027	158763,43	383725,22	1,50	29,3	26,5	19,1	29,7
t027_B	toetspunt t027	158763,43	383725,22	4,50	30,0	27,1	19,7	30,4
t027_C	toetspunt t027	158763,43	383725,22	7,50	30,8	27,9	20,5	31,2
t027_D	toetspunt t027	158763,43	383725,22	10,50	31,4	28,5	21,1	31,7
t027_E	toetspunt t027	158763,43	383725,22	13,50	30,8	28,0	20,6	31,2
t028_A	toetspunt t028	158766,70	383724,71	1,50	28,2	25,4	18,0	28,6
t028_B	toetspunt t028	158766,70	383724,71	4,50	28,9	26,1	18,7	29,3
t028_C	toetspunt t028	158766,70	383724,71	7,50	29,8	26,9	19,6	30,2
t028_D	toetspunt t028	158766,70	383724,71	10,50	30,6	27,7	20,4	31,0
t028_E	toetspunt t028	158766,70	383724,71	13,50	30,5	27,7	20,3	30,9
t029_A	toetspunt t029	158771,90	383717,19	1,50	24,8	22,0	14,6	25,2
t029_B	toetspunt t029	158771,90	383717,19	4,50	25,1	22,3	14,9	25,5
t029_C	toetspunt t029	158771,90	383717,19	7,50	26,2	23,3	15,9	26,5
t029_D	toetspunt t029	158771,90	383717,19	10,50	27,3	24,5	17,1	27,7
t029_E	toetspunt t029	158771,90	383717,19	13,50	28,8	25,9	18,5	29,1
t030_A	toetspunt t030	158771,97	383714,44	1,50	16,5	13,6	6,2	16,9
t030_B	toetspunt t030	158771,97	383714,44	4,50	17,2	14,2	6,8	17,5
t030_C	toetspunt t030	158771,97	383714,44	7,50	19,0	16,0	8,6	19,3
t030_D	toetspunt t030	158771,97	383714,44	10,50	20,9	17,9	10,5	21,2
t030_E	toetspunt t030	158771,97	383714,44	13,50	23,3	20,4	13,0	23,6
t031_A	toetspunt t031	158760,72	383706,79	1,50	16,0	13,1	5,7	16,4
t031_B	toetspunt t031	158760,72	383706,79	4,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t031_C	toetspunt t031	158760,72	383706,79	7,50	18,2	15,2	7,8	18,5
t031_D	toetspunt t031	158760,72	383706,79	10,50	19,6	16,7	9,3	20,0
t031_E	toetspunt t031	158760,72	383706,79	13,50	20,9	18,0	10,6	21,2
t032_A	toetspunt t032	158747,79	383698,00	1,50	16,4	13,4	6,1	16,7
t032_B	toetspunt t032	158747,79	383698,00	4,50	16,9	14,0	6,6	17,3
t032_C	toetspunt t032	158747,79	383698,00	7,50	17,5	14,6	7,2	17,8
t032_D	toetspunt t032	158747,79	383698,00	10,50	18,6	15,7	8,3	18,9
t032_E	toetspunt t032	158747,79	383698,00	13,50	19,5	16,6	9,2	19,9
t033_A	toetspunt t033	158744,49	383698,38	1,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t033_B	toetspunt t033	158744,49	383698,38	4,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t033_C	toetspunt t033	158744,49	383698,38	7,50	14,1	11,2	3,8	14,4
t033_D	toetspunt t033	158744,49	383698,38	10,50	15,0	12,1	4,7	15,3
t033_E	toetspunt t033	158744,49	383698,38	13,50	12,2	9,3	1,9	12,6
t034_A	toetspunt t034	158739,27	383706,13	1,50	12,3	9,4	2,0	12,6
t034_B	toetspunt t034	158739,27	383706,13	4,50	12,6	9,6	2,3	12,9
t034_C	toetspunt t034	158739,27	383706,13	7,50	13,3	10,4	3,0	13,7
t034_D	toetspunt t034	158739,27	383706,13	10,50	14,5	11,6	4,2	14,8
t034_E	toetspunt t034	158739,27	383706,13	13,50	11,3	8,3	0,9	11,6
t035_A	toetspunt t035	158783,49	383738,58	1,50	31,8	29,0	21,6	32,2
t035_B	toetspunt t035	158783,49	383738,58	4,50	32,8	30,0	22,6	33,2
t035_C	toetspunt t035	158783,49	383738,58	7,50	33,8	30,9	23,5	34,1
t036_A	toetspunt t036	158792,84	383742,92	1,50	29,3	26,4	19,0	29,6
t036_B	toetspunt t036	158792,84	383742,92	4,50	30,5	27,7	20,3	30,9
t036_C	toetspunt t036	158792,84	383742,92	7,50	31,3	28,5	21,1	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t037_A	toetspunt t037	158795,04	383742,03	1,50	25,3	22,5	15,1	25,7
t037_B	toetspunt t037	158795,04	383742,03	4,50	26,3	23,4	16,0	26,7
t037_C	toetspunt t037	158795,04	383742,03	7,50	27,2	24,4	17,0	27,6
t038_A	toetspunt t038	158801,49	383727,90	1,50	33,4	30,6	23,2	33,8
t038_B	toetspunt t038	158801,49	383727,90	4,50	34,6	31,7	24,3	34,9
t038_C	toetspunt t038	158801,49	383727,90	7,50	35,3	32,5	25,1	35,7
t039_A	toetspunt t039	158803,09	383724,38	1,50	32,9	30,1	22,7	33,3
t039_B	toetspunt t039	158803,09	383724,38	4,50	34,0	31,2	23,8	34,4
t039_C	toetspunt t039	158803,09	383724,38	7,50	34,9	32,0	24,6	35,2
t039_D	toetspunt t039	158803,09	383724,38	10,50	34,9	32,1	24,7	35,3
t040_A	toetspunt t040	158813,26	383702,10	1,50	26,4	23,5	16,2	26,8
t040_B	toetspunt t040	158813,26	383702,10	4,50	30,6	27,8	20,4	31,0
t040_C	toetspunt t040	158813,26	383702,10	7,50	32,7	29,8	22,4	33,0
t040_D	toetspunt t040	158813,26	383702,10	10,50	33,1	30,2	22,8	33,4
t041_A	toetspunt t041	158823,49	383679,68	1,50	24,2	21,3	13,9	24,5
t041_B	toetspunt t041	158823,49	383679,68	4,50	26,7	23,8	16,4	27,0
t041_C	toetspunt t041	158823,49	383679,68	7,50	28,9	26,1	18,7	29,3
t041_D	toetspunt t041	158823,49	383679,68	10,50	29,9	27,1	19,7	30,3
t042_A	toetspunt t042	158822,38	383676,03	1,50	19,7	16,8	9,4	20,0
t042_B	toetspunt t042	158822,38	383676,03	4,50	21,4	18,5	11,1	21,8
t042_C	toetspunt t042	158822,38	383676,03	7,50	23,9	21,0	13,6	24,2
t042_D	toetspunt t042	158822,38	383676,03	10,50	24,0	21,1	13,7	24,3
t043_A	toetspunt t043	158815,33	383672,85	1,50	16,6	13,7	6,3	17,0
t043_B	toetspunt t043	158815,33	383672,85	4,50	18,2	15,3	7,9	18,6
t043_C	toetspunt t043	158815,33	383672,85	7,50	21,5	18,6	11,2	21,9
t043_D	toetspunt t043	158815,33	383672,85	10,50	22,2	19,3	11,9	22,5
t044_A	toetspunt t044	158811,00	383674,33	1,50	15,8	12,8	5,4	16,1
t044_B	toetspunt t044	158811,00	383674,33	4,50	15,8	12,9	5,5	16,2
t044_C	toetspunt t044	158811,00	383674,33	7,50	17,0	14,1	6,7	17,3
t044_D	toetspunt t044	158811,00	383674,33	10,50	15,5	12,6	5,2	15,8
t045_A	toetspunt t045	158801,23	383695,72	1,50	15,8	12,8	5,5	16,1
t045_B	toetspunt t045	158801,23	383695,72	4,50	16,1	13,2	5,8	16,5
t045_C	toetspunt t045	158801,23	383695,72	7,50	17,1	14,1	6,7	17,4
t045_D	toetspunt t045	158801,23	383695,72	10,50	15,1	12,2	4,8	15,4
t046_A	toetspunt t046	158790,72	383718,75	1,50	14,3	11,4	4,0	14,7
t046_B	toetspunt t046	158790,72	383718,75	4,50	14,6	11,6	4,3	14,9
t046_C	toetspunt t046	158790,72	383718,75	7,50	14,6	11,6	4,2	14,9
t046_D	toetspunt t046	158790,72	383718,75	10,50	13,5	10,6	3,2	13,9
t047_A	toetspunt t047	158789,09	383722,34	1,50	14,1	11,1	3,7	14,4
t047_B	toetspunt t047	158789,09	383722,34	4,50	14,4	11,4	4,0	14,7
t047_C	toetspunt t047	158789,09	383722,34	7,50	14,5	11,6	4,2	14,9
t048_A	toetspunt t048	158783,17	383735,31	1,50	20,9	18,0	10,6	21,3
t048_B	toetspunt t048	158783,17	383735,31	4,50	21,7	18,9	11,5	22,1
t048_C	toetspunt t048	158783,17	383735,31	7,50	22,6	19,7	12,3	22,9
t049_A	toetspunt t049	158800,19	383750,81	1,50	34,7	31,9	24,5	35,1
t049_B	toetspunt t049	158800,19	383750,81	4,50	36,2	33,3	26,0	36,6
t049_C	toetspunt t049	158800,19	383750,81	7,50	36,5	33,7	26,3	36,9
t049_D	toetspunt t049	158800,19	383750,81	10,50	36,3	33,5	26,1	36,7
t049_E	toetspunt t049	158800,19	383750,81	13,50	36,1	33,2	25,8	36,5
t050_A	toetspunt t050	158816,30	383761,75	1,50	38,6	35,7	28,3	38,9
t050_B	toetspunt t050	158816,30	383761,75	4,50	39,8	36,9	29,5	40,1
t050_C	toetspunt t050	158816,30	383761,75	7,50	39,8	36,9	29,5	40,1
t050_D	toetspunt t050	158816,30	383761,75	10,50	39,3	36,4	29,0	39,6
t050_E	toetspunt t050	158816,30	383761,75	13,50	39,1	36,2	28,8	39,4
t051_A	toetspunt t051	158833,20	383773,22	1,50	46,1	43,2	35,9	46,5
t051_B	toetspunt t051	158833,20	383773,22	4,50	46,0	43,1	35,7	46,3
t051_C	toetspunt t051	158833,20	383773,22	7,50	45,6	42,8	35,4	46,0
t051_D	toetspunt t051	158833,20	383773,22	10,50	44,9	42,1	34,7	45,3
t051_E	toetspunt t051	158833,20	383773,22	13,50	44,3	41,4	34,0	44,6
t052_A	toetspunt t052	158836,40	383772,16	1,50	50,9	48,0	40,7	51,3
t052_B	toetspunt t052	158836,40	383772,16	4,50	50,8	48,0	40,6	51,2
t052_C	toetspunt t052	158836,40	383772,16	7,50	50,4	47,6	40,2	50,8
t052_D	toetspunt t052	158836,40	383772,16	10,50	49,8	46,9	39,5	50,2
t052_E	toetspunt t052	158836,40	383772,16	13,50	49,1	46,3	38,9	49,5
t053_A	toetspunt t053	158841,13	383765,27	1,50	51,2	48,4	41,0	51,6
t053_B	toetspunt t053	158841,13	383765,27	4,50	51,2	48,3	40,9	51,5
t053_C	toetspunt t053	158841,13	383765,27	7,50	50,7	47,8	40,5	51,1
t053_D	toetspunt t053	158841,13	383765,27	10,50	50,0	47,2	39,8	50,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t053_E	toetspunt t053	158841,13	383765,27	13,50	49,3	46,5	39,1	49,7
t054_A	toetspunt t054	158840,49	383761,60	1,50	47,4	44,5	37,1	47,8
t054_B	toetspunt t054	158840,49	383761,60	4,50	47,5	44,6	37,2	47,8
t054_C	toetspunt t054	158840,49	383761,60	7,50	47,1	44,3	36,9	47,5
t054_D	toetspunt t054	158840,49	383761,60	10,50	46,8	44,0	36,6	47,2
t054_E	toetspunt t054	158840,49	383761,60	13,50	46,4	43,5	36,2	46,8
t055_A	toetspunt t055	158824,20	383750,53	1,50	39,3	36,4	29,0	39,6
t055_B	toetspunt t055	158824,20	383750,53	4,50	40,5	37,7	30,3	40,9
t055_C	toetspunt t055	158824,20	383750,53	7,50	40,5	37,7	30,3	40,9
t055_D	toetspunt t055	158824,20	383750,53	10,50	40,4	37,6	30,2	40,8
t055_E	toetspunt t055	158824,20	383750,53	13,50	40,1	37,2	29,9	40,5
t056_A	toetspunt t056	158807,45	383739,15	1,50	32,8	29,9	22,6	33,2
t056_B	toetspunt t056	158807,45	383739,15	4,50	34,7	31,9	24,5	35,1
t056_C	toetspunt t056	158807,45	383739,15	7,50	34,9	32,1	24,7	35,3
t056_D	toetspunt t056	158807,45	383739,15	10,50	35,0	32,2	24,8	35,4
t056_E	toetspunt t056	158807,45	383739,15	13,50	35,1	32,2	24,8	35,5
t057_A	toetspunt t057	158803,94	383739,56	1,50	20,0	17,1	9,7	20,3
t057_B	toetspunt t057	158803,94	383739,56	4,50	20,9	18,0	10,7	21,3
t057_C	toetspunt t057	158803,94	383739,56	7,50	22,2	19,3	11,9	22,5
t057_D	toetspunt t057	158803,94	383739,56	10,50	23,6	20,7	13,3	23,9
t057_E	toetspunt t057	158803,94	383739,56	13,50	24,4	21,6	14,2	24,8
t058_A	toetspunt t058	158799,02	383746,86	1,50	19,1	16,2	8,8	19,4
t058_B	toetspunt t058	158799,02	383746,86	4,50	20,0	17,1	9,7	20,4
t058_C	toetspunt t058	158799,02	383746,86	7,50	21,1	18,2	10,8	21,5
t058_D	toetspunt t058	158799,02	383746,86	10,50	22,5	19,6	12,2	22,8
t058_E	toetspunt t058	158799,02	383746,86	13,50	22,3	19,5	12,1	22,7
t059_A	toetspunt t059	158878,53	383603,46	1,50	23,8	21,0	13,6	24,2
t059_B	toetspunt t059	158878,53	383603,46	4,50	26,1	23,3	15,9	26,5
t059_C	toetspunt t059	158878,53	383603,46	7,50	27,8	25,0	17,6	28,2
t060_A	toetspunt t060	158880,30	383571,53	1,50	19,4	16,5	9,1	19,7
t060_B	toetspunt t060	158880,30	383571,53	4,50	20,8	17,9	10,5	21,2
t060_C	toetspunt t060	158880,30	383571,53	7,50	22,7	19,8	12,4	23,0
t061_A	toetspunt t061	158878,77	383567,85	1,50	15,6	12,7	5,3	15,9
t061_B	toetspunt t061	158878,77	383567,85	4,50	16,8	13,9	6,5	17,2
t061_C	toetspunt t061	158878,77	383567,85	7,50	19,2	16,3	8,9	19,5
t062_A	toetspunt t062	158872,22	383567,55	1,50	14,4	11,5	4,1	14,8
t062_B	toetspunt t062	158872,22	383567,55	4,50	14,9	12,0	4,6	15,3
t062_C	toetspunt t062	158872,22	383567,55	7,50	18,4	15,5	8,1	18,7
t063_A	toetspunt t063	158870,28	383570,25	1,50	17,6	14,7	7,3	17,9
t063_B	toetspunt t063	158870,28	383570,25	4,50	17,0	14,1	6,7	17,4
t063_C	toetspunt t063	158870,28	383570,25	7,50	17,6	14,7	7,3	18,0
t064_A	toetspunt t064	158868,49	383602,68	1,50	21,5	18,6	11,2	21,9
t064_B	toetspunt t064	158868,49	383602,68	4,50	17,5	14,6	7,3	17,9
t064_C	toetspunt t064	158868,49	383602,68	7,50	18,1	15,2	7,9	18,5
t065_A	toetspunt t065	158870,92	383606,69	1,50	25,3	22,4	15,0	25,6
t065_B	toetspunt t065	158870,92	383606,69	4,50	28,7	25,8	18,4	29,0
t065_C	toetspunt t065	158870,92	383606,69	7,50	30,3	27,5	20,1	30,7
t066_A	toetspunt t066	158875,94	383606,87	1,50	25,9	23,0	15,6	26,2
t066_B	toetspunt t066	158875,94	383606,87	4,50	27,8	24,9	17,5	28,2
t066_C	toetspunt t066	158875,94	383606,87	7,50	29,5	26,6	19,2	29,9
t067_A	toetspunt t067	158870,84	383566,34	1,50	15,8	12,9	5,5	16,1
t067_B	toetspunt t067	158870,84	383566,34	4,50	16,5	13,6	6,2	16,8
t067_C	toetspunt t067	158870,84	383566,34	7,50	19,1	16,2	8,8	19,4
t068_A	toetspunt t068	158877,27	383566,55	1,50	14,5	11,6	4,2	14,8
t068_B	toetspunt t068	158877,27	383566,55	4,50	15,4	12,5	5,1	15,8
t068_C	toetspunt t068	158877,27	383566,55	7,50	18,1	15,2	7,8	18,4
t069_A	toetspunt t069	158878,94	383564,14	1,50	16,4	13,5	6,1	16,8
t069_B	toetspunt t069	158878,94	383564,14	4,50	18,0	15,1	7,7	18,4
t069_C	toetspunt t069	158878,94	383564,14	7,50	20,5	17,5	10,1	20,8
t070_A	toetspunt t070	158879,88	383547,21	1,50	18,5	15,6	8,2	18,9
t070_B	toetspunt t070	158879,88	383547,21	4,50	20,4	17,5	10,1	20,8
t070_C	toetspunt t070	158879,88	383547,21	7,50	22,3	19,4	12,0	22,7
t071_A	toetspunt t071	158877,92	383544,29	1,50	14,1	11,2	3,8	14,4
t071_B	toetspunt t071	158877,92	383544,29	4,50	14,8	11,9	4,5	15,2
t071_C	toetspunt t071	158877,92	383544,29	7,50	18,1	15,2	7,8	18,5
t072_A	toetspunt t072	158871,95	383543,98	1,50	15,9	13,0	5,7	16,3
t072_B	toetspunt t072	158871,95	383543,98	4,50	16,1	13,2	5,8	16,5
t072_C	toetspunt t072	158871,95	383543,98	7,50	18,5	15,6	8,2	18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t073_A	toetspunt t073	158870,02	383546,66	1,50	17,7	14,8	7,4	18,0
t073_B	toetspunt t073	158870,02	383546,66	4,50	17,7	14,8	7,4	18,1
t073_C	toetspunt t073	158870,02	383546,66	7,50	18,5	15,6	8,2	18,8
t074_A	toetspunt t074	158869,17	383563,60	1,50	17,4	14,4	7,1	17,7
t074_B	toetspunt t074	158869,17	383563,60	4,50	16,0	13,0	5,6	16,3
t074_C	toetspunt t074	158869,17	383563,60	7,50	16,6	13,6	6,3	16,9
t075_A	toetspunt t075	158873,97	383542,95	1,50	13,7	10,8	3,4	14,0
t075_B	toetspunt t075	158873,97	383542,95	4,50	14,3	11,3	4,0	14,6
t075_C	toetspunt t075	158873,97	383542,95	7,50	17,7	14,8	7,4	18,0
t076_A	toetspunt t076	158879,54	383543,25	1,50	14,2	11,3	3,9	14,5
t076_B	toetspunt t076	158879,54	383543,25	4,50	14,8	11,9	4,5	15,2
t076_C	toetspunt t076	158879,54	383543,25	7,50	17,3	14,3	7,0	17,6
t077_A	toetspunt t077	158881,66	383541,05	1,50	17,9	15,0	7,6	18,3
t077_B	toetspunt t077	158881,66	383541,05	4,50	19,9	17,0	9,7	20,3
t077_C	toetspunt t077	158881,66	383541,05	7,50	22,2	19,3	11,9	22,5
t078_A	toetspunt t078	158882,73	383521,37	1,50	17,7	14,8	7,4	18,0
t078_B	toetspunt t078	158882,73	383521,37	4,50	18,9	16,0	8,6	19,2
t078_C	toetspunt t078	158882,73	383521,37	7,50	21,0	18,1	10,7	21,3
t079_A	toetspunt t079	158883,96	383498,55	1,50	17,6	14,7	7,3	17,9
t079_B	toetspunt t079	158883,96	383498,55	4,50	18,9	15,9	8,6	19,2
t079_C	toetspunt t079	158883,96	383498,55	7,50	20,9	18,0	10,6	21,3
t080_A	toetspunt t080	158882,30	383496,75	1,50	15,5	12,6	5,2	15,8
t080_B	toetspunt t080	158882,30	383496,75	4,50	16,8	13,9	6,5	17,1
t080_C	toetspunt t080	158882,30	383496,75	7,50	19,1	16,2	8,8	19,4
t081_A	toetspunt t081	158876,15	383496,46	1,50	14,3	11,4	4,0	14,6
t081_B	toetspunt t081	158876,15	383496,46	4,50	14,8	11,9	4,5	15,1
t081_C	toetspunt t081	158876,15	383496,46	7,50	18,1	15,2	7,8	18,4
t082_A	toetspunt t082	158874,03	383498,30	1,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t082_B	toetspunt t082	158874,03	383498,30	4,50	17,6	14,7	7,3	17,9
t082_C	toetspunt t082	158874,03	383498,30	7,50	18,0	15,1	7,7	18,4
t083_A	toetspunt t083	158872,87	383520,89	1,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t083_B	toetspunt t083	158872,87	383520,89	4,50	16,9	14,0	6,7	17,3
t083_C	toetspunt t083	158872,87	383520,89	7,50	17,6	14,7	7,3	17,9
t084_A	toetspunt t084	158871,84	383540,82	1,50	17,2	14,3	6,9	17,5
t084_B	toetspunt t084	158871,84	383540,82	4,50	17,3	14,4	7,0	17,6
t084_C	toetspunt t084	158871,84	383540,82	7,50	18,2	15,3	7,9	18,5
t085_A	toetspunt t085	158874,52	383495,19	1,50	16,1	13,2	5,8	16,5
t085_B	toetspunt t085	158874,52	383495,19	4,50	17,1	14,2	6,8	17,4
t085_C	toetspunt t085	158874,52	383495,19	7,50	19,2	16,3	8,9	19,5
t086_A	toetspunt t086	158880,83	383495,44	1,50	14,5	11,6	4,2	14,8
t086_B	toetspunt t086	158880,83	383495,44	4,50	15,7	12,7	5,4	16,0
t086_C	toetspunt t086	158880,83	383495,44	7,50	18,3	15,4	8,0	18,6
t087_A	toetspunt t087	158882,71	383493,27	1,50	16,6	13,6	6,3	16,9
t087_B	toetspunt t087	158882,71	383493,27	4,50	18,0	15,0	7,7	18,3
t087_C	toetspunt t087	158882,71	383493,27	7,50	20,2	17,3	9,9	20,5
t088_A	toetspunt t088	158883,81	383471,43	1,50	18,0	15,1	7,7	18,3
t088_B	toetspunt t088	158883,81	383471,43	4,50	19,2	16,2	8,8	19,5
t088_C	toetspunt t088	158883,81	383471,43	7,50	20,8	17,9	10,5	21,2
t089_A	toetspunt t089	158884,92	383449,32	1,50	18,1	15,2	7,8	18,4
t089_B	toetspunt t089	158884,92	383449,32	4,50	19,3	16,3	8,9	19,6
t089_C	toetspunt t089	158884,92	383449,32	7,50	21,0	18,1	10,7	21,4
t090_A	toetspunt t090	158883,05	383446,83	1,50	14,7	11,9	4,5	15,1
t090_B	toetspunt t090	158883,05	383446,83	4,50	15,5	12,6	5,2	15,8
t090_C	toetspunt t090	158883,05	383446,83	7,50	18,0	15,1	7,7	18,4
t091_A	toetspunt t091	158876,89	383446,52	1,50	15,6	12,7	5,3	16,0
t091_B	toetspunt t091	158876,89	383446,52	4,50	15,5	12,6	5,2	15,9
t091_C	toetspunt t091	158876,89	383446,52	7,50	18,2	15,3	7,9	18,5
t092_A	toetspunt t092	158875,20	383448,87	1,50	16,2	13,2	5,9	16,5
t092_B	toetspunt t092	158875,20	383448,87	4,50	15,3	12,4	5,0	15,6
t092_C	toetspunt t092	158875,20	383448,87	7,50	15,8	12,9	5,5	16,1
t093_A	toetspunt t093	158874,04	383470,69	1,50	16,8	13,9	6,5	17,1
t093_B	toetspunt t093	158874,04	383470,69	4,50	16,0	13,1	5,7	16,4
t093_C	toetspunt t093	158874,04	383470,69	7,50	16,5	13,5	6,2	16,8
t094_A	toetspunt t094	158872,88	383492,72	1,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t094_B	toetspunt t094	158872,88	383492,72	4,50	16,0	13,1	5,7	16,3
t094_C	toetspunt t094	158872,88	383492,72	7,50	16,4	13,5	6,1	16,7
t095_A	toetspunt t095	158878,81	383445,61	1,50	14,2	11,3	3,9	14,5
t095_B	toetspunt t095	158878,81	383445,61	4,50	15,0	12,1	4,7	15,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t095_C	toetspunt t095	158878,81	383445,61	7,50	18,2	15,3	7,9	18,5
t096_A	toetspunt t096	158884,76	383445,96	1,50	14,9	11,9	4,6	15,2
t096_B	toetspunt t096	158884,76	383445,96	4,50	15,5	12,5	5,2	15,8
t096_C	toetspunt t096	158884,76	383445,96	7,50	17,7	14,7	7,4	18,0
t097_A	toetspunt t097	158886,90	383444,11	1,50	18,5	15,6	8,2	18,8
t097_B	toetspunt t097	158886,90	383444,11	4,50	19,1	16,1	8,8	19,4
t097_C	toetspunt t097	158886,90	383444,11	7,50	20,8	17,9	10,5	21,1
t098_A	toetspunt t098	158887,65	383428,35	1,50	18,6	15,7	8,3	18,9
t098_B	toetspunt t098	158887,65	383428,35	4,50	19,4	16,4	9,0	19,7
t098_C	toetspunt t098	158887,65	383428,35	7,50	21,2	18,2	10,9	21,5
t099_A	toetspunt t099	158888,44	383411,91	1,50	19,3	16,4	9,0	19,6
t099_B	toetspunt t099	158888,44	383411,91	4,50	20,0	17,1	9,7	20,4
t099_C	toetspunt t099	158888,44	383411,91	7,50	21,6	18,6	11,3	21,9
t100_A	toetspunt t100	158886,44	383409,92	1,50	17,9	15,0	7,6	18,2
t100_B	toetspunt t100	158886,44	383409,92	4,50	18,7	15,8	8,4	19,0
t100_C	toetspunt t100	158886,44	383409,92	7,50	20,0	17,1	9,7	20,4
t101_A	toetspunt t101	158881,09	383409,67	1,50	17,0	14,0	6,7	17,3
t101_B	toetspunt t101	158881,09	383409,67	4,50	18,0	15,1	7,7	18,3
t101_C	toetspunt t101	158881,09	383409,67	7,50	20,4	17,5	10,1	20,7
t102_A	toetspunt t102	158878,76	383411,96	1,50	16,3	13,3	6,0	16,6
t102_B	toetspunt t102	158878,76	383411,96	4,50	15,3	12,4	5,0	15,6
t102_C	toetspunt t102	158878,76	383411,96	7,50	15,5	12,6	5,2	15,8
t103_A	toetspunt t103	158877,82	383428,82	1,50	16,2	13,3	5,9	16,6
t103_B	toetspunt t103	158877,82	383428,82	4,50	15,0	12,1	4,7	15,4
t103_C	toetspunt t103	158877,82	383428,82	7,50	15,3	12,3	4,9	15,6
t104_A	toetspunt t104	158877,06	383442,44	1,50	15,4	12,5	5,1	15,8
t104_B	toetspunt t104	158877,06	383442,44	4,50	14,0	11,0	3,7	14,3
t104_C	toetspunt t104	158877,06	383442,44	7,50	14,5	11,6	4,2	14,8
t105_A	toetspunt t105	158915,11	383403,05	1,50	20,9	18,0	10,6	21,3
t105_B	toetspunt t105	158915,11	383403,05	4,50	21,5	18,6	11,2	21,8
t105_C	toetspunt t105	158915,11	383403,05	7,50	24,1	21,2	13,8	24,4
t106_A	toetspunt t106	158908,92	383402,77	1,50	17,6	14,7	7,3	18,0
t106_B	toetspunt t106	158908,92	383402,77	4,50	20,0	17,1	9,7	20,3
t106_C	toetspunt t106	158908,92	383402,77	7,50	24,1	21,2	13,8	24,4
t107_A	toetspunt t107	158906,96	383405,13	1,50	17,0	14,0	6,7	17,3
t107_B	toetspunt t107	158906,96	383405,13	4,50	17,7	14,8	7,4	18,0
t107_C	toetspunt t107	158906,96	383405,13	7,50	19,0	16,1	8,7	19,3
t108_A	toetspunt t108	158905,78	383427,26	1,50	17,7	14,8	7,4	18,0
t108_B	toetspunt t108	158905,78	383427,26	4,50	17,8	14,8	7,4	18,1
t108_C	toetspunt t108	158905,78	383427,26	7,50	18,5	15,6	8,2	18,8
t109_A	toetspunt t109	158904,71	383447,28	1,50	17,5	14,6	7,2	17,9
t109_B	toetspunt t109	158904,71	383447,28	4,50	17,6	14,7	7,3	17,9
t109_C	toetspunt t109	158904,71	383447,28	7,50	18,5	15,5	8,2	18,8
t110_A	toetspunt t110	158906,05	383449,80	1,50	16,0	13,1	5,7	16,3
t110_B	toetspunt t110	158906,05	383449,80	4,50	17,0	14,0	6,6	17,3
t110_C	toetspunt t110	158906,05	383449,80	7,50	19,9	17,0	9,6	20,3
t111_A	toetspunt t111	158912,80	383450,16	1,50	15,9	13,0	5,6	16,2
t111_B	toetspunt t111	158912,80	383450,16	4,50	16,8	13,8	6,5	17,1
t111_C	toetspunt t111	158912,80	383450,16	7,50	19,3	16,3	9,0	19,6
t112_A	toetspunt t112	158914,48	383448,20	1,50	21,4	18,5	11,1	21,7
t112_B	toetspunt t112	158914,48	383448,20	4,50	22,7	19,8	12,4	23,0
t112_C	toetspunt t112	158914,48	383448,20	7,50	24,3	21,4	14,0	24,6
t113_A	toetspunt t113	158915,46	383427,94	1,50	22,8	19,9	12,5	23,1
t113_B	toetspunt t113	158915,46	383427,94	4,50	26,2	23,4	16,0	26,6
t113_C	toetspunt t113	158915,46	383427,94	7,50	27,8	25,0	17,6	28,2
t114_A	toetspunt t114	158916,50	383406,37	1,50	22,8	19,8	12,5	23,1
t114_B	toetspunt t114	158916,50	383406,37	4,50	24,0	21,1	13,8	24,4
t114_C	toetspunt t114	158916,50	383406,37	7,50	26,8	23,9	16,5	27,1
t115_A	toetspunt t115	158906,11	383451,26	1,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t115_B	toetspunt t115	158906,11	383451,26	4,50	17,6	14,7	7,3	17,9
t115_C	toetspunt t115	158906,11	383451,26	7,50	20,9	18,0	10,6	21,2
t116_A	toetspunt t116	158912,56	383451,54	1,50	18,2	15,3	7,9	18,6
t116_B	toetspunt t116	158912,56	383451,54	4,50	20,0	17,1	9,7	20,3
t116_C	toetspunt t116	158912,56	383451,54	7,50	22,5	19,6	12,2	22,8
t117_A	toetspunt t117	158904,36	383453,76	1,50	17,5	14,5	7,2	17,8
t117_B	toetspunt t117	158904,36	383453,76	4,50	17,3	14,4	7,0	17,7
t117_C	toetspunt t117	158904,36	383453,76	7,50	18,2	15,2	7,9	18,5
t118_A	toetspunt t118	158903,35	383474,68	1,50	17,3	14,4	7,0	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t118_B	toetspunt t118	158903,35	383474,68	4,50	17,5	14,5	7,2	17,8
t118_C	toetspunt t118	158903,35	383474,68	7,50	18,7	15,8	8,4	19,0
t119_A	toetspunt t119	158905,16	383477,22	1,50	15,2	12,3	4,9	15,6
t119_B	toetspunt t119	158905,16	383477,22	4,50	16,2	13,3	5,9	16,5
t119_C	toetspunt t119	158905,16	383477,22	7,50	19,8	16,8	9,5	20,1
t120_A	toetspunt t120	158911,05	383477,61	1,50	16,6	13,7	6,3	17,0
t120_B	toetspunt t120	158911,05	383477,61	4,50	16,4	13,4	6,0	16,7
t120_C	toetspunt t120	158911,05	383477,61	7,50	19,0	16,1	8,7	19,3
t121_A	toetspunt t121	158913,12	383475,54	1,50	20,4	17,5	10,1	20,8
t121_B	toetspunt t121	158913,12	383475,54	4,50	22,2	19,3	11,9	22,5
t121_C	toetspunt t121	158913,12	383475,54	7,50	23,7	20,8	13,5	24,1
t122_A	toetspunt t122	158914,22	383454,41	1,50	21,1	18,2	10,8	21,4
t122_B	toetspunt t122	158914,22	383454,41	4,50	22,4	19,5	12,2	22,8
t122_C	toetspunt t122	158914,22	383454,41	7,50	24,4	21,5	14,1	24,7
t123_A	toetspunt t123	158909,99	383478,89	1,50	16,7	13,8	6,4	17,0
t123_B	toetspunt t123	158909,99	383478,89	4,50	17,8	14,9	7,5	18,2
t123_C	toetspunt t123	158909,99	383478,89	7,50	20,9	18,0	10,6	21,3
t124_A	toetspunt t124	158904,25	383478,58	1,50	17,1	14,2	6,8	17,4
t124_B	toetspunt t124	158904,25	383478,58	4,50	17,9	15,0	7,6	18,2
t124_C	toetspunt t124	158904,25	383478,58	7,50	20,7	17,8	10,4	21,0
t125_A	toetspunt t125	158901,97	383480,87	1,50	17,6	14,6	7,2	17,9
t125_B	toetspunt t125	158901,97	383480,87	4,50	17,8	14,9	7,5	18,1
t125_C	toetspunt t125	158901,97	383480,87	7,50	18,7	15,8	8,4	19,1
t126_A	toetspunt t126	158901,12	383497,64	1,50	17,6	14,7	7,3	18,0
t126_B	toetspunt t126	158901,12	383497,64	4,50	17,8	14,9	7,5	18,1
t126_C	toetspunt t126	158901,12	383497,64	7,50	18,8	15,9	8,5	19,1
t127_A	toetspunt t127	158900,22	383515,38	1,50	17,5	14,6	7,2	17,8
t127_B	toetspunt t127	158900,22	383515,38	4,50	18,1	15,1	7,7	18,4
t127_C	toetspunt t127	158900,22	383515,38	7,50	19,3	16,3	9,0	19,6
t128_A	toetspunt t128	158902,31	383517,68	1,50	16,6	13,7	6,3	16,9
t128_B	toetspunt t128	158902,31	383517,68	4,50	17,2	14,3	6,9	17,6
t128_C	toetspunt t128	158902,31	383517,68	7,50	20,2	17,3	9,9	20,5
t129_A	toetspunt t129	158907,91	383517,92	1,50	16,7	13,8	6,4	17,0
t129_B	toetspunt t129	158907,91	383517,92	4,50	17,7	14,8	7,4	18,1
t129_C	toetspunt t129	158907,91	383517,92	7,50	20,4	17,5	10,1	20,8
t130_A	toetspunt t130	158910,08	383516,06	1,50	19,0	16,0	8,7	19,3
t130_B	toetspunt t130	158910,08	383516,06	4,50	19,8	16,9	9,5	20,1
t130_C	toetspunt t130	158910,08	383516,06	7,50	22,1	19,2	11,8	22,5
t131_A	toetspunt t131	158910,93	383498,51	1,50	19,9	17,0	9,6	20,2
t131_B	toetspunt t131	158910,93	383498,51	4,50	20,7	17,8	10,4	21,0
t131_C	toetspunt t131	158910,93	383498,51	7,50	22,8	19,8	12,5	23,1
t132_A	toetspunt t132	158911,76	383481,24	1,50	20,4	17,5	10,1	20,8
t132_B	toetspunt t132	158911,76	383481,24	4,50	22,2	19,3	11,9	22,6
t132_C	toetspunt t132	158911,76	383481,24	7,50	24,0	21,1	13,7	24,4
t133_A	toetspunt t133	158909,85	383519,64	1,50	18,3	15,4	8,0	18,6
t133_B	toetspunt t133	158909,85	383519,64	4,50	19,3	16,3	9,0	19,6
t133_C	toetspunt t133	158909,85	383519,64	7,50	21,7	18,8	11,4	22,0
t134_A	toetspunt t134	158904,23	383519,23	1,50	15,5	12,6	5,2	15,8
t134_B	toetspunt t134	158904,23	383519,23	4,50	16,8	13,8	6,4	17,1
t134_C	toetspunt t134	158904,23	383519,23	7,50	20,3	17,4	10,0	20,6
t135_A	toetspunt t135	158901,67	383521,14	1,50	18,0	15,1	7,7	18,4
t135_B	toetspunt t135	158901,67	383521,14	4,50	18,5	15,6	8,2	18,9
t135_C	toetspunt t135	158901,67	383521,14	7,50	19,6	16,7	9,3	20,0
t136_A	toetspunt t136	158900,53	383542,76	1,50	16,7	13,8	6,4	17,1
t136_B	toetspunt t136	158900,53	383542,76	4,50	17,1	14,2	6,8	17,5
t136_C	toetspunt t136	158900,53	383542,76	7,50	18,8	15,9	8,5	19,1
t137_A	toetspunt t137	158902,60	383544,99	1,50	17,6	14,7	7,3	18,0
t137_B	toetspunt t137	158902,60	383544,99	4,50	23,4	20,5	13,1	23,7
t137_C	toetspunt t137	158902,60	383544,99	7,50	26,2	23,3	16,0	26,6
t138_A	toetspunt t138	158908,39	383545,36	1,50	19,8	16,9	9,5	20,1
t138_B	toetspunt t138	158908,39	383545,36	4,50	25,5	22,7	15,3	25,9
t138_C	toetspunt t138	158908,39	383545,36	7,50	27,5	24,6	17,2	27,8
t139_A	toetspunt t139	158910,52	383543,61	1,50	21,8	18,9	11,6	22,2
t139_B	toetspunt t139	158910,52	383543,61	4,50	25,9	23,1	15,7	26,3
t139_C	toetspunt t139	158910,52	383543,61	7,50	27,7	24,8	17,4	28,1
t140_A	toetspunt t140	158911,85	383521,93	1,50	21,1	18,2	10,8	21,4
t140_B	toetspunt t140	158911,85	383521,93	4,50	23,2	20,4	13,0	23,6
t140_C	toetspunt t140	158911,85	383521,93	7,50	25,4	22,5	15,2	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t141_A	toetspunt t141	158906,43	383546,86	1,50	15,8	12,9	5,5	16,2
t141_B	toetspunt t141	158906,43	383546,86	4,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t141_C	toetspunt t141	158906,43	383546,86	7,50	20,3	17,3	10,0	20,6
t142_A	toetspunt t142	158900,55	383546,54	1,50	17,7	14,8	7,4	18,0
t142_B	toetspunt t142	158900,55	383546,54	4,50	21,8	18,9	11,5	22,2
t142_C	toetspunt t142	158900,55	383546,54	7,50	24,7	21,8	14,5	25,1
t143_A	toetspunt t143	158898,24	383548,38	1,50	17,7	14,7	7,3	18,0
t143_B	toetspunt t143	158898,24	383548,38	4,50	18,1	15,1	7,8	18,4
t143_C	toetspunt t143	158898,24	383548,38	7,50	19,2	16,3	8,9	19,5
t144_A	toetspunt t144	158896,64	383577,55	1,50	19,9	17,0	9,6	20,3
t144_B	toetspunt t144	158896,64	383577,55	4,50	18,5	15,6	8,2	18,9
t144_C	toetspunt t144	158896,64	383577,55	7,50	19,8	16,8	9,4	20,1
t145_A	toetspunt t145	158898,76	383580,80	1,50	15,7	12,8	5,4	16,1
t145_B	toetspunt t145	158898,76	383580,80	4,50	18,4	15,5	8,1	18,7
t145_C	toetspunt t145	158898,76	383580,80	7,50	21,7	18,8	11,4	22,0
t146_A	toetspunt t146	158904,56	383581,17	1,50	16,7	13,8	6,4	17,1
t146_B	toetspunt t146	158904,56	383581,17	4,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t146_C	toetspunt t146	158904,56	383581,17	7,50	19,8	16,9	9,5	20,2
t147_A	toetspunt t147	158906,67	383578,99	1,50	22,6	19,7	12,3	23,0
t147_B	toetspunt t147	158906,67	383578,99	4,50	27,6	24,7	17,3	28,0
t147_C	toetspunt t147	158906,67	383578,99	7,50	30,5	27,6	20,2	30,9
t148_A	toetspunt t148	158904,19	383582,67	1,50	18,8	15,9	8,5	19,1
t148_B	toetspunt t148	158904,19	383582,67	4,50	24,0	21,2	13,8	24,4
t148_C	toetspunt t148	158904,19	383582,67	7,50	27,0	24,1	16,7	27,3
t149_A	toetspunt t149	158898,53	383582,19	1,50	16,3	13,4	6,0	16,6
t149_B	toetspunt t149	158898,53	383582,19	4,50	17,2	14,3	6,9	17,6
t149_C	toetspunt t149	158898,53	383582,19	7,50	20,6	17,6	10,3	20,9
t150_A	toetspunt t150	158896,36	383584,46	1,50	18,0	15,1	7,7	18,3
t150_B	toetspunt t150	158896,36	383584,46	4,50	18,6	15,6	8,2	18,9
t150_C	toetspunt t150	158896,36	383584,46	7,50	19,8	16,9	9,5	20,1
t151_A	toetspunt t151	158894,90	383614,75	1,50	17,9	14,9	7,6	18,2
t151_B	toetspunt t151	158894,90	383614,75	4,50	18,3	15,4	8,0	18,7
t151_C	toetspunt t151	158894,90	383614,75	7,50	19,6	16,7	9,3	19,9
t152_A	toetspunt t152	158896,67	383617,91	1,50	28,7	25,9	18,5	29,1
t152_B	toetspunt t152	158896,67	383617,91	4,50	33,4	30,5	23,1	33,7
t152_C	toetspunt t152	158896,67	383617,91	7,50	33,8	30,9	23,6	34,2
t153_A	toetspunt t153	158902,23	383618,00	1,50	31,3	28,4	21,1	31,7
t153_B	toetspunt t153	158902,23	383618,00	4,50	34,7	31,8	24,4	35,0
t153_C	toetspunt t153	158902,23	383618,00	7,50	35,0	32,1	24,7	35,3
t154_A	toetspunt t154	158904,50	383615,68	1,50	32,3	29,5	22,1	32,7
t154_B	toetspunt t154	158904,50	383615,68	4,50	34,2	31,3	23,9	34,6
t154_C	toetspunt t154	158904,50	383615,68	7,50	34,4	31,6	24,2	34,8
t155_A	toetspunt t155	158906,20	383585,93	1,50	23,5	20,6	13,2	23,9
t155_B	toetspunt t155	158906,20	383585,93	4,50	27,9	25,0	17,6	28,2
t155_C	toetspunt t155	158906,20	383585,93	7,50	30,7	27,9	20,5	31,1
t156_A	toetspunt t156	158747,61	383350,03	1,50	14,7	11,8	4,4	15,0
t156_B	toetspunt t156	158747,61	383350,03	4,50	14,5	11,6	4,2	14,9
t156_C	toetspunt t156	158747,61	383350,03	7,50	15,5	12,6	5,3	15,9
t156_D	toetspunt t156	158747,61	383350,03	10,50	17,3	14,4	7,0	17,6
t157_A	toetspunt t157	158764,24	383345,22	1,50	14,4	11,5	4,1	14,7
t157_B	toetspunt t157	158764,24	383345,22	4,50	14,4	11,4	4,1	14,7
t157_C	toetspunt t157	158764,24	383345,22	7,50	15,6	12,7	5,3	15,9
t157_D	toetspunt t157	158764,24	383345,22	10,50	17,8	14,9	7,5	18,1
t158_A	toetspunt t158	158765,74	383342,27	1,50	11,8	8,9	1,5	12,2
t158_B	toetspunt t158	158765,74	383342,27	4,50	13,1	10,2	2,8	13,4
t158_C	toetspunt t158	158765,74	383342,27	7,50	14,8	11,8	4,5	15,1
t158_D	toetspunt t158	158765,74	383342,27	10,50	17,8	15,0	7,6	18,2
t159_A	toetspunt t159	158764,09	383336,80	1,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t159_B	toetspunt t159	158764,09	383336,80	4,50	12,4	9,5	2,1	12,7
t159_C	toetspunt t159	158764,09	383336,80	7,50	14,1	11,2	3,8	14,5
t159_D	toetspunt t159	158764,09	383336,80	10,50	17,1	14,3	6,9	17,5
t160_A	toetspunt t160	158761,45	383335,52	1,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t160_B	toetspunt t160	158761,45	383335,52	4,50	9,8	6,9	-0,5	10,1
t160_C	toetspunt t160	158761,45	383335,52	7,50	9,9	7,0	-0,4	10,3
t160_D	toetspunt t160	158761,45	383335,52	10,50	10,3	7,3	-0,1	10,6
t161_A	toetspunt t161	158745,16	383340,06	1,50	10,1	7,2	-0,2	10,4
t161_B	toetspunt t161	158745,16	383340,06	4,50	11,1	8,1	0,8	11,4
t161_C	toetspunt t161	158745,16	383340,06	7,50	11,5	8,6	1,2	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Jacob Oppenheimstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t161_D	toetspunt t161	158745,16	383340,06	10,50	11,9	9,0	1,6	12,2
t162_A	toetspunt t162	158743,22	383342,93	1,50	11,5	8,6	1,2	11,8
t162_B	toetspunt t162	158743,22	383342,93	4,50	9,3	6,4	-1,0	9,6
t162_C	toetspunt t162	158743,22	383342,93	7,50	9,6	6,7	-0,7	9,9
t162_D	toetspunt t162	158743,22	383342,93	10,50	9,6	6,6	-0,7	9,9
t163_A	toetspunt t163	158744,73	383348,75	1,50	11,1	8,1	0,8	11,4
t163_B	toetspunt t163	158744,73	383348,75	4,50	7,6	4,7	-2,7	7,9
t163_C	toetspunt t163	158744,73	383348,75	7,50	7,7	4,8	-2,6	8,0
t163_D	toetspunt t163	158744,73	383348,75	10,50	7,3	4,3	-3,1	7,6
t164_A	toetspunt t164	158716,65	383348,91	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,6
t164_B	toetspunt t164	158716,65	383348,91	4,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t164_C	toetspunt t164	158716,65	383348,91	7,50	10,1	7,2	-0,2	10,4
t164_D	toetspunt t164	158716,65	383348,91	10,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t165_A	toetspunt t165	158700,71	383354,21	1,50	8,3	5,3	-2,0	8,6
t165_B	toetspunt t165	158700,71	383354,21	4,50	9,0	6,0	-1,4	9,3
t165_C	toetspunt t165	158700,71	383354,21	7,50	9,7	6,7	-0,7	10,0
t165_D	toetspunt t165	158700,71	383354,21	10,50	10,1	7,1	-0,2	10,4
t166_A	toetspunt t166	158699,01	383357,57	1,50	7,5	4,6	-2,8	7,8
t166_B	toetspunt t166	158699,01	383357,57	4,50	8,3	5,4	-2,0	8,6
t166_C	toetspunt t166	158699,01	383357,57	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t166_D	toetspunt t166	158699,01	383357,57	10,50	13,6	10,7	3,3	13,9
t167_A	toetspunt t167	158704,11	383363,93	1,50	14,1	11,2	3,8	14,4
t167_B	toetspunt t167	158704,11	383363,93	4,50	13,7	10,8	3,4	14,0
t167_C	toetspunt t167	158704,11	383363,93	7,50	15,1	12,2	4,9	15,5
t167_D	toetspunt t167	158704,11	383363,93	10,50	16,4	13,5	6,1	16,7
t168_A	toetspunt t168	158712,16	383361,27	1,50	13,7	10,8	3,4	14,0
t168_B	toetspunt t168	158712,16	383361,27	4,50	13,6	10,6	3,3	13,9
t168_C	toetspunt t168	158712,16	383361,27	7,50	15,1	12,2	4,8	15,4
t168_D	toetspunt t168	158712,16	383361,27	10,50	17,3	14,4	7,0	17,6
t169_A	toetspunt t169	158719,97	383358,68	1,50	13,6	10,7	3,3	13,9
t169_B	toetspunt t169	158719,97	383358,68	4,50	13,7	10,8	3,4	14,0
t169_C	toetspunt t169	158719,97	383358,68	7,50	15,0	12,1	4,7	15,3
t169_D	toetspunt t169	158719,97	383358,68	10,50	16,4	13,6	6,2	16,8
t170_A	toetspunt t170	158721,40	383355,71	1,50	14,2	11,2	3,9	14,5
t170_B	toetspunt t170	158721,40	383355,71	4,50	15,1	12,2	4,8	15,4
t170_C	toetspunt t170	158721,40	383355,71	7,50	16,1	13,2	5,8	16,4
t170_D	toetspunt t170	158721,40	383355,71	10,50	17,5	14,7	7,3	17,9
t171_A	toetspunt t171	158719,62	383350,29	1,50	13,9	10,9	3,5	14,2
t171_B	toetspunt t171	158719,62	383350,29	4,50	14,7	11,8	4,4	15,1
t171_C	toetspunt t171	158719,62	383350,29	7,50	15,9	12,9	5,6	16,2
t171_D	toetspunt t171	158719,62	383350,29	10,50	17,0	14,1	6,7	17,3
t172_A	toetspunt t172	158724,06	383368,82	1,50	14,1	11,2	3,8	14,4
t173_A	toetspunt t173	158725,66	383363,71	1,50	14,0	11,1	3,7	14,4
t174_A	toetspunt t174	158721,06	383359,77	1,50	9,3	6,3	-1,1	9,6
t175_A	toetspunt t175	158718,46	383362,61	1,50	8,8	5,9	-1,5	9,1
t176_A	toetspunt t176	158720,27	383368,49	1,50	11,5	8,6	1,2	11,9
t177_A	toetspunt t177	158730,86	383379,31	1,50	14,8	11,8	4,4	15,1
t178_A	toetspunt t178	158731,40	383384,81	1,50	13,9	10,9	3,5	14,2
t179_A	toetspunt t179	158726,62	383376,53	1,50	11,7	8,8	1,4	12,0
t180_A	toetspunt t180	158724,97	383382,03	1,50	6,9	4,0	-3,4	7,3
t181_A	toetspunt t181	158754,19	383377,13	1,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t182_A	toetspunt t182	158756,01	383371,76	1,50	15,1	12,2	4,8	15,4
t183_A	toetspunt t183	158751,80	383369,28	1,50	13,0	10,1	2,7	13,3
t184_A	toetspunt t184	158749,89	383373,85	1,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t185_A	toetspunt t185	158749,46	383360,52	1,50	14,1	11,2	3,8	14,5
t186_A	toetspunt t186	158752,24	383358,16	1,50	15,2	12,3	4,9	15,5
t187_A	toetspunt t187	158750,70	383352,73	1,50	14,2	11,3	3,9	14,6
t188_A	toetspunt t188	158746,89	383352,61	1,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t189_A	toetspunt t189	158745,34	383357,51	1,50	10,6	7,7	0,3	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt t001	158599,06	383612,55	1,50	5,6	2,7	-4,7	5,9
t001_B	toetspunt t001	158599,06	383612,55	4,50	5,6	2,7	-4,7	5,9
t001_C	toetspunt t001	158599,06	383612,55	7,50	6,4	3,6	-3,8	6,8
t002_A	toetspunt t002	158606,97	383616,24	1,50	13,2	10,4	3,0	13,6
t002_B	toetspunt t002	158606,97	383616,24	4,50	13,3	10,5	3,1	13,7
t002_C	toetspunt t002	158606,97	383616,24	7,50	13,2	10,4	3,0	13,6
t003_A	toetspunt t003	158609,37	383614,92	1,50	11,9	9,1	1,6	12,3
t003_B	toetspunt t003	158609,37	383614,92	4,50	10,9	8,1	0,7	11,3
t003_C	toetspunt t003	158609,37	383614,92	7,50	11,7	8,8	1,4	12,0
t004_A	toetspunt t004	158613,58	383606,14	1,50	12,2	9,4	2,0	12,6
t004_B	toetspunt t004	158613,58	383606,14	4,50	10,9	8,1	0,7	11,3
t004_C	toetspunt t004	158613,58	383606,14	7,50	11,9	9,0	1,6	12,2
t005_A	toetspunt t005	158617,82	383597,28	1,50	12,1	9,3	1,9	12,5
t005_B	toetspunt t005	158617,82	383597,28	4,50	10,2	7,4	0,0	10,6
t005_C	toetspunt t005	158617,82	383597,28	7,50	10,6	7,8	0,4	11,0
t006_A	toetspunt t006	158616,97	383594,26	1,50	13,8	10,9	3,5	14,1
t006_B	toetspunt t006	158616,97	383594,26	4,50	13,5	10,6	3,2	13,8
t006_C	toetspunt t006	158616,97	383594,26	7,50	14,4	11,5	4,1	14,7
t007_A	toetspunt t007	158608,87	383590,39	1,50	16,4	13,5	6,1	16,8
t007_B	toetspunt t007	158608,87	383590,39	4,50	16,2	13,3	6,0	16,6
t007_C	toetspunt t007	158608,87	383590,39	7,50	16,5	13,6	6,2	16,8
t008_A	toetspunt t008	158606,18	383591,61	1,50	19,6	16,8	9,4	20,0
t008_B	toetspunt t008	158606,18	383591,61	4,50	19,2	16,3	8,9	19,6
t008_C	toetspunt t008	158606,18	383591,61	7,50	19,2	16,3	8,9	19,5
t009_A	toetspunt t009	158601,86	383600,78	1,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t009_B	toetspunt t009	158601,86	383600,78	4,50	11,4	8,5	1,1	11,7
t009_C	toetspunt t009	158601,86	383600,78	7,50	12,5	9,7	2,3	12,9
t010_A	toetspunt t010	158597,88	383609,26	1,50	14,6	11,8	4,4	15,0
t010_B	toetspunt t010	158597,88	383609,26	4,50	14,7	11,8	4,4	15,0
t010_C	toetspunt t010	158597,88	383609,26	7,50	15,6	12,8	5,4	16,0
t011_A	toetspunt t011	158724,01	383697,83	1,50	2,3	-0,6	-8,0	2,6
t011_B	toetspunt t011	158724,01	383697,83	4,50	2,9	0,0	-7,4	3,2
t011_C	toetspunt t011	158724,01	383697,83	7,50	3,3	0,4	-7,0	3,6
t012_A	toetspunt t012	158731,23	383701,11	1,50	3,0	0,1	-7,3	3,3
t012_B	toetspunt t012	158731,23	383701,11	4,50	3,7	0,9	-6,5	4,1
t012_C	toetspunt t012	158731,23	383701,11	7,50	4,9	2,0	-5,3	5,3
t013_A	toetspunt t013	158735,32	383699,52	1,50	8,7	5,7	-1,7	9,0
t013_B	toetspunt t013	158735,32	383699,52	4,50	9,7	6,7	-0,7	10,0
t013_C	toetspunt t013	158735,32	383699,52	7,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t014_A	toetspunt t014	158740,90	383687,28	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t014_B	toetspunt t014	158740,90	383687,28	4,50	9,5	6,5	-0,8	9,8
t014_C	toetspunt t014	158740,90	383687,28	7,50	10,2	7,3	-0,1	10,5
t015_A	toetspunt t015	158743,26	383682,11	1,50	9,6	6,6	-0,8	9,9
t015_B	toetspunt t015	158743,26	383682,11	4,50	9,9	6,9	-0,5	10,2
t015_C	toetspunt t015	158743,26	383682,11	7,50	10,6	7,7	0,3	11,0
t015_D	toetspunt t015	158743,26	383682,11	10,50	6,9	4,0	-3,4	7,2
t016_A	toetspunt t016	158753,49	383659,63	1,50	9,4	6,6	-0,9	9,8
t016_B	toetspunt t016	158753,49	383659,63	4,50	9,0	6,1	-1,3	9,4
t016_C	toetspunt t016	158753,49	383659,63	7,50	9,1	6,2	-1,2	9,4
t016_D	toetspunt t016	158753,49	383659,63	10,50	6,9	4,0	-3,4	7,2
t017_A	toetspunt t017	158763,07	383638,60	1,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t017_B	toetspunt t017	158763,07	383638,60	4,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t017_C	toetspunt t017	158763,07	383638,60	7,50	9,1	6,2	-1,2	9,4
t017_D	toetspunt t017	158763,07	383638,60	10,50	6,7	3,7	-3,6	7,0
t018_A	toetspunt t018	158762,19	383634,85	1,50	11,3	8,4	1,0	11,7
t018_B	toetspunt t018	158762,19	383634,85	4,50	11,9	9,0	1,6	12,3
t018_C	toetspunt t018	158762,19	383634,85	7,50	13,6	10,7	3,3	14,0
t018_D	toetspunt t018	158762,19	383634,85	10,50	15,1	12,2	4,9	15,5
t019_A	toetspunt t019	158754,97	383631,55	1,50	11,2	8,4	1,0	11,6
t019_B	toetspunt t019	158754,97	383631,55	4,50	12,0	9,1	1,7	12,3
t019_C	toetspunt t019	158754,97	383631,55	7,50	14,2	11,3	3,9	14,6
t019_D	toetspunt t019	158754,97	383631,55	10,50	15,3	12,4	5,0	15,6
t020_A	toetspunt t020	158750,79	383632,67	1,50	15,7	12,8	5,4	16,0
t020_B	toetspunt t020	158750,79	383632,67	4,50	15,6	12,6	5,2	15,9
t020_C	toetspunt t020	158750,79	383632,67	7,50	15,3	12,3	5,0	15,6
t020_D	toetspunt t020	158750,79	383632,67	10,50	15,2	12,2	4,9	15,5
t021_A	toetspunt t021	158740,44	383655,31	1,50	14,6	11,7	4,3	15,0
t021_B	toetspunt t021	158740,44	383655,31	4,50	14,6	11,7	4,3	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t021_C	toetspunt t021	158740,44	383655,31	7,50	14,3	11,4	4,0	14,7
t021_D	toetspunt t021	158740,44	383655,31	10,50	14,3	11,4	4,0	14,6
t022_A	toetspunt t022	158730,50	383677,06	1,50	12,4	9,5	2,1	12,8
t022_B	toetspunt t022	158730,50	383677,06	4,50	12,4	9,5	2,1	12,7
t022_C	toetspunt t022	158730,50	383677,06	7,50	12,2	9,3	2,0	12,6
t022_D	toetspunt t022	158730,50	383677,06	10,50	12,1	9,2	1,8	12,5
t023_A	toetspunt t023	158728,62	383681,17	1,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t023_B	toetspunt t023	158728,62	383681,17	4,50	11,4	8,5	1,1	11,8
t023_C	toetspunt t023	158728,62	383681,17	7,50	11,6	8,7	1,3	12,0
t024_A	toetspunt t024	158722,69	383694,15	1,50	13,8	11,0	3,6	14,2
t024_B	toetspunt t024	158722,69	383694,15	4,50	13,7	10,9	3,5	14,1
t024_C	toetspunt t024	158722,69	383694,15	7,50	13,5	10,7	3,3	13,9
t025_A	toetspunt t025	158740,06	383709,31	1,50	14,6	11,8	4,4	15,0
t025_B	toetspunt t025	158740,06	383709,31	4,50	14,5	11,7	4,3	14,9
t025_C	toetspunt t025	158740,06	383709,31	7,50	14,2	11,4	4,0	14,6
t025_D	toetspunt t025	158740,06	383709,31	10,50	13,9	11,1	3,7	14,3
t025_E	toetspunt t025	158740,06	383709,31	13,50	13,4	10,7	3,3	13,8
t026_A	toetspunt t026	158752,11	383717,52	1,50	14,3	11,6	4,2	14,7
t026_B	toetspunt t026	158752,11	383717,52	4,50	14,3	11,5	4,1	14,7
t026_C	toetspunt t026	158752,11	383717,52	7,50	14,0	11,2	3,8	14,4
t026_D	toetspunt t026	158752,11	383717,52	10,50	13,6	10,9	3,4	14,0
t026_E	toetspunt t026	158752,11	383717,52	13,50	13,2	10,4	3,0	13,6
t027_A	toetspunt t027	158763,43	383725,22	1,50	14,2	11,4	4,0	14,6
t027_B	toetspunt t027	158763,43	383725,22	4,50	14,0	11,2	3,8	14,4
t027_C	toetspunt t027	158763,43	383725,22	7,50	13,7	10,9	3,5	14,1
t027_D	toetspunt t027	158763,43	383725,22	10,50	13,3	10,5	3,1	13,7
t027_E	toetspunt t027	158763,43	383725,22	13,50	13,0	10,2	2,8	13,4
t028_A	toetspunt t028	158766,70	383724,71	1,50	8,4	5,5	-1,9	8,8
t028_B	toetspunt t028	158766,70	383724,71	4,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t028_C	toetspunt t028	158766,70	383724,71	7,50	10,2	7,2	-0,1	10,5
t028_D	toetspunt t028	158766,70	383724,71	10,50	12,9	10,0	2,6	13,2
t028_E	toetspunt t028	158766,70	383724,71	13,50	14,3	11,4	4,0	14,6
t029_A	toetspunt t029	158771,90	383717,19	1,50	8,1	5,1	-2,3	8,4
t029_B	toetspunt t029	158771,90	383717,19	4,50	8,6	5,7	-1,7	9,0
t029_C	toetspunt t029	158771,90	383717,19	7,50	9,5	6,5	-0,9	9,8
t029_D	toetspunt t029	158771,90	383717,19	10,50	11,7	8,7	1,3	12,0
t029_E	toetspunt t029	158771,90	383717,19	13,50	13,2	10,3	2,9	13,6
t030_A	toetspunt t030	158771,97	383714,44	1,50	10,1	7,1	-0,3	10,4
t030_B	toetspunt t030	158771,97	383714,44	4,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t030_C	toetspunt t030	158771,97	383714,44	7,50	12,2	9,2	1,9	12,5
t030_D	toetspunt t030	158771,97	383714,44	10,50	14,2	11,3	3,9	14,6
t030_E	toetspunt t030	158771,97	383714,44	13,50	15,4	12,5	5,1	15,8
t031_A	toetspunt t031	158760,72	383706,79	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t031_B	toetspunt t031	158760,72	383706,79	4,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t031_C	toetspunt t031	158760,72	383706,79	7,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t031_D	toetspunt t031	158760,72	383706,79	10,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t031_E	toetspunt t031	158760,72	383706,79	13,50	13,5	10,6	3,2	13,9
t032_A	toetspunt t032	158747,79	383698,00	1,50	9,3	6,4	-1,0	9,7
t032_B	toetspunt t032	158747,79	383698,00	4,50	10,0	7,1	-0,3	10,4
t032_C	toetspunt t032	158747,79	383698,00	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t032_D	toetspunt t032	158747,79	383698,00	10,50	11,1	8,1	0,7	11,4
t032_E	toetspunt t032	158747,79	383698,00	13,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t033_A	toetspunt t033	158744,49	383698,38	1,50	5,7	2,8	-4,6	6,1
t033_B	toetspunt t033	158744,49	383698,38	4,50	6,4	3,5	-3,9	6,8
t033_C	toetspunt t033	158744,49	383698,38	7,50	7,2	4,3	-3,1	7,6
t033_D	toetspunt t033	158744,49	383698,38	10,50	8,0	5,1	-2,3	8,3
t033_E	toetspunt t033	158744,49	383698,38	13,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t034_A	toetspunt t034	158739,27	383706,13	1,50	6,4	3,5	-3,9	6,8
t034_B	toetspunt t034	158739,27	383706,13	4,50	7,1	4,2	-3,2	7,4
t034_C	toetspunt t034	158739,27	383706,13	7,50	7,9	5,0	-2,4	8,2
t034_D	toetspunt t034	158739,27	383706,13	10,50	10,3	7,5	0,1	10,7
t034_E	toetspunt t034	158739,27	383706,13	13,50	13,5	10,7	3,3	13,9
t035_A	toetspunt t035	158783,49	383738,58	1,50	9,8	7,0	-0,4	10,2
t035_B	toetspunt t035	158783,49	383738,58	4,50	9,5	6,7	-0,7	9,9
t035_C	toetspunt t035	158783,49	383738,58	7,50	9,2	6,4	-1,0	9,6
t036_A	toetspunt t036	158792,84	383742,92	1,50	4,0	1,1	-6,3	4,4
t036_B	toetspunt t036	158792,84	383742,92	4,50	3,4	0,5	-6,9	3,7
t036_C	toetspunt t036	158792,84	383742,92	7,50	3,0	0,1	-7,3	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t037_A	toetspunt t037	158795,04	383742,03	1,50	4,9	2,0	-5,4	5,2
t037_B	toetspunt t037	158795,04	383742,03	4,50	4,8	1,9	-5,5	5,2
t037_C	toetspunt t037	158795,04	383742,03	7,50	5,3	2,4	-5,0	5,7
t038_A	toetspunt t038	158801,49	383727,90	1,50	7,1	4,1	-3,3	7,4
t038_B	toetspunt t038	158801,49	383727,90	4,50	5,5	2,5	-4,9	5,8
t038_C	toetspunt t038	158801,49	383727,90	7,50	5,6	2,6	-4,8	5,9
t039_A	toetspunt t039	158803,09	383724,38	1,50	7,8	4,9	-2,5	8,1
t039_B	toetspunt t039	158803,09	383724,38	4,50	6,2	3,2	-4,2	6,5
t039_C	toetspunt t039	158803,09	383724,38	7,50	6,4	3,4	-4,0	6,7
t039_D	toetspunt t039	158803,09	383724,38	10,50	2,4	-0,5	-7,9	2,7
t040_A	toetspunt t040	158813,26	383702,10	1,50	11,9	9,0	1,6	12,2
t040_B	toetspunt t040	158813,26	383702,10	4,50	12,3	9,5	2,1	12,7
t040_C	toetspunt t040	158813,26	383702,10	7,50	8,2	5,2	-2,2	8,5
t040_D	toetspunt t040	158813,26	383702,10	10,50	6,2	3,3	-4,1	6,5
t041_A	toetspunt t041	158823,49	383679,68	1,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t041_B	toetspunt t041	158823,49	383679,68	4,50	7,5	4,6	-2,8	7,9
t041_C	toetspunt t041	158823,49	383679,68	7,50	7,5	4,6	-2,8	7,9
t041_D	toetspunt t041	158823,49	383679,68	10,50	3,4	0,5	-6,9	3,7
t042_A	toetspunt t042	158822,38	383676,03	1,50	8,6	5,6	-1,8	8,9
t042_B	toetspunt t042	158822,38	383676,03	4,50	8,8	5,9	-1,5	9,1
t042_C	toetspunt t042	158822,38	383676,03	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t042_D	toetspunt t042	158822,38	383676,03	10,50	11,5	8,5	1,1	11,8
t043_A	toetspunt t043	158815,33	383672,85	1,50	8,1	5,1	-2,3	8,4
t043_B	toetspunt t043	158815,33	383672,85	4,50	8,4	5,5	-1,9	8,8
t043_C	toetspunt t043	158815,33	383672,85	7,50	10,6	7,6	0,3	10,9
t043_D	toetspunt t043	158815,33	383672,85	10,50	13,7	10,8	3,4	14,1
t044_A	toetspunt t044	158811,00	383674,33	1,50	9,3	6,3	-1,1	9,6
t044_B	toetspunt t044	158811,00	383674,33	4,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t044_C	toetspunt t044	158811,00	383674,33	7,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t044_D	toetspunt t044	158811,00	383674,33	10,50	12,5	9,5	2,2	12,8
t045_A	toetspunt t045	158801,23	383695,72	1,50	8,3	5,4	-2,0	8,6
t045_B	toetspunt t045	158801,23	383695,72	4,50	9,6	6,6	-0,8	9,9
t045_C	toetspunt t045	158801,23	383695,72	7,50	10,7	7,8	0,4	11,1
t045_D	toetspunt t045	158801,23	383695,72	10,50	13,1	10,2	2,8	13,4
t046_A	toetspunt t046	158790,72	383718,75	1,50	7,7	4,8	-2,6	8,0
t046_B	toetspunt t046	158790,72	383718,75	4,50	8,5	5,6	-1,8	8,8
t046_C	toetspunt t046	158790,72	383718,75	7,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t046_D	toetspunt t046	158790,72	383718,75	10,50	12,5	9,6	2,2	12,8
t047_A	toetspunt t047	158789,09	383722,34	1,50	8,7	5,7	-1,7	9,0
t047_B	toetspunt t047	158789,09	383722,34	4,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t047_C	toetspunt t047	158789,09	383722,34	7,50	10,4	7,4	0,1	10,7
t048_A	toetspunt t048	158783,17	383735,31	1,50	7,6	4,6	-2,8	7,9
t048_B	toetspunt t048	158783,17	383735,31	4,50	8,3	5,3	-2,1	8,6
t048_C	toetspunt t048	158783,17	383735,31	7,50	9,6	6,7	-0,7	9,9
t049_A	toetspunt t049	158800,19	383750,81	1,50	13,4	10,6	3,2	13,8
t049_B	toetspunt t049	158800,19	383750,81	4,50	13,2	10,4	3,0	13,6
t049_C	toetspunt t049	158800,19	383750,81	7,50	12,9	10,1	2,7	13,3
t049_D	toetspunt t049	158800,19	383750,81	10,50	12,7	9,9	2,5	13,1
t049_E	toetspunt t049	158800,19	383750,81	13,50	12,3	9,5	2,1	12,7
t050_A	toetspunt t050	158816,30	383761,75	1,50	13,2	10,4	3,0	13,6
t050_B	toetspunt t050	158816,30	383761,75	4,50	13,4	10,6	3,2	13,8
t050_C	toetspunt t050	158816,30	383761,75	7,50	13,3	10,5	3,1	13,7
t050_D	toetspunt t050	158816,30	383761,75	10,50	12,4	9,6	2,2	12,8
t050_E	toetspunt t050	158816,30	383761,75	13,50	11,9	9,1	1,7	12,3
t051_A	toetspunt t051	158833,20	383773,22	1,50	13,6	10,8	3,4	14,0
t051_B	toetspunt t051	158833,20	383773,22	4,50	12,2	9,4	2,0	12,6
t051_C	toetspunt t051	158833,20	383773,22	7,50	11,8	9,1	1,7	12,2
t051_D	toetspunt t051	158833,20	383773,22	10,50	11,5	8,7	1,3	11,9
t051_E	toetspunt t051	158833,20	383773,22	13,50	11,2	8,4	1,0	11,6
t052_A	toetspunt t052	158836,40	383772,16	1,50	8,8	5,9	-1,5	9,1
t052_B	toetspunt t052	158836,40	383772,16	4,50	6,0	3,1	-4,3	6,4
t052_C	toetspunt t052	158836,40	383772,16	7,50	5,6	2,8	-4,6	6,0
t052_D	toetspunt t052	158836,40	383772,16	10,50	-4,0	-7,0	-14,4	-3,7
t052_E	toetspunt t052	158836,40	383772,16	13,50	-4,5	-7,5	-14,9	-4,2
t053_A	toetspunt t053	158841,13	383765,27	1,50	8,8	6,0	-1,4	9,2
t053_B	toetspunt t053	158841,13	383765,27	4,50	5,7	2,9	-4,5	6,1
t053_C	toetspunt t053	158841,13	383765,27	7,50	6,0	3,2	-4,2	6,4
t053_D	toetspunt t053	158841,13	383765,27	10,50	-3,3	-6,3	-13,7	-3,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t053_E	toetspunt t053	158841,13	383765,27	13,50	-5,1	-8,1	-15,5	-4,8
t054_A	toetspunt t054	158840,49	383761,60	1,50	4,4	1,4	-6,0	4,7
t054_B	toetspunt t054	158840,49	383761,60	4,50	5,5	2,5	-4,9	5,8
t054_C	toetspunt t054	158840,49	383761,60	7,50	6,4	3,4	-4,0	6,7
t054_D	toetspunt t054	158840,49	383761,60	10,50	7,4	4,5	-2,9	7,7
t054_E	toetspunt t054	158840,49	383761,60	13,50	9,0	6,1	-1,3	9,3
t055_A	toetspunt t055	158824,20	383750,53	1,50	5,8	2,9	-4,5	6,1
t055_B	toetspunt t055	158824,20	383750,53	4,50	6,6	3,7	-3,7	6,9
t055_C	toetspunt t055	158824,20	383750,53	7,50	7,2	4,3	-3,1	7,6
t055_D	toetspunt t055	158824,20	383750,53	10,50	7,3	4,3	-3,1	7,6
t055_E	toetspunt t055	158824,20	383750,53	13,50	9,3	6,4	-1,0	9,6
t056_A	toetspunt t056	158807,45	383739,15	1,50	7,2	4,2	-3,2	7,5
t056_B	toetspunt t056	158807,45	383739,15	4,50	7,6	4,6	-2,8	7,9
t056_C	toetspunt t056	158807,45	383739,15	7,50	8,3	5,3	-2,1	8,6
t056_D	toetspunt t056	158807,45	383739,15	10,50	7,2	4,3	-3,1	7,5
t056_E	toetspunt t056	158807,45	383739,15	13,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t057_A	toetspunt t057	158803,94	383739,56	1,50	5,4	2,5	-4,9	5,7
t057_B	toetspunt t057	158803,94	383739,56	4,50	5,9	3,0	-4,4	6,3
t057_C	toetspunt t057	158803,94	383739,56	7,50	7,0	4,1	-3,3	7,4
t057_D	toetspunt t057	158803,94	383739,56	10,50	7,8	4,9	-2,5	8,1
t057_E	toetspunt t057	158803,94	383739,56	13,50	9,8	6,9	-0,5	10,1
t058_A	toetspunt t058	158799,02	383746,86	1,50	5,4	2,5	-4,9	5,7
t058_B	toetspunt t058	158799,02	383746,86	4,50	6,0	3,1	-4,3	6,3
t058_C	toetspunt t058	158799,02	383746,86	7,50	7,0	4,0	-3,4	7,3
t058_D	toetspunt t058	158799,02	383746,86	10,50	8,0	5,0	-2,4	8,3
t058_E	toetspunt t058	158799,02	383746,86	13,50	9,8	6,9	-0,5	10,1
t059_A	toetspunt t059	158878,53	383603,46	1,50	8,3	5,4	-2,0	8,6
t059_B	toetspunt t059	158878,53	383603,46	4,50	8,2	5,2	-2,2	8,5
t059_C	toetspunt t059	158878,53	383603,46	7,50	8,8	5,9	-1,5	9,1
t060_A	toetspunt t060	158880,30	383571,53	1,50	10,0	7,1	-0,3	10,4
t060_B	toetspunt t060	158880,30	383571,53	4,50	9,7	6,7	-0,7	10,0
t060_C	toetspunt t060	158880,30	383571,53	7,50	10,0	7,0	-0,4	10,3
t061_A	toetspunt t061	158878,77	383567,85	1,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t061_B	toetspunt t061	158878,77	383567,85	4,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t061_C	toetspunt t061	158878,77	383567,85	7,50	11,4	8,5	1,1	11,7
t062_A	toetspunt t062	158872,22	383567,55	1,50	8,4	5,5	-1,9	8,8
t062_B	toetspunt t062	158872,22	383567,55	4,50	8,1	5,2	-2,2	8,5
t062_C	toetspunt t062	158872,22	383567,55	7,50	10,1	7,2	-0,2	10,5
t063_A	toetspunt t063	158870,28	383570,25	1,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t063_B	toetspunt t063	158870,28	383570,25	4,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t063_C	toetspunt t063	158870,28	383570,25	7,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t064_A	toetspunt t064	158868,49	383602,68	1,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t064_B	toetspunt t064	158868,49	383602,68	4,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t064_C	toetspunt t064	158868,49	383602,68	7,50	13,1	10,2	2,8	13,4
t065_A	toetspunt t065	158870,92	383606,69	1,50	9,4	6,4	-1,0	9,7
t065_B	toetspunt t065	158870,92	383606,69	4,50	10,5	7,5	0,2	10,8
t065_C	toetspunt t065	158870,92	383606,69	7,50	11,5	8,5	1,1	11,8
t066_A	toetspunt t066	158875,94	383606,87	1,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t066_B	toetspunt t066	158875,94	383606,87	4,50	10,4	7,4	0,1	10,7
t066_C	toetspunt t066	158875,94	383606,87	7,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t067_A	toetspunt t067	158870,84	383566,34	1,50	8,4	5,4	-1,9	8,7
t067_B	toetspunt t067	158870,84	383566,34	4,50	6,9	3,9	-3,5	7,2
t067_C	toetspunt t067	158870,84	383566,34	7,50	8,0	5,1	-2,3	8,3
t068_A	toetspunt t068	158877,27	383566,55	1,50	7,1	4,2	-3,2	7,4
t068_B	toetspunt t068	158877,27	383566,55	4,50	7,2	4,3	-3,1	7,5
t068_C	toetspunt t068	158877,27	383566,55	7,50	9,6	6,7	-0,7	9,9
t069_A	toetspunt t069	158878,94	383564,14	1,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t069_B	toetspunt t069	158878,94	383564,14	4,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t069_C	toetspunt t069	158878,94	383564,14	7,50	11,2	8,3	0,9	11,6
t070_A	toetspunt t070	158879,88	383547,21	1,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t070_B	toetspunt t070	158879,88	383547,21	4,50	9,6	6,7	-0,7	9,9
t070_C	toetspunt t070	158879,88	383547,21	7,50	10,1	7,1	-0,3	10,4
t071_A	toetspunt t071	158877,92	383544,29	1,50	9,4	6,6	-0,8	9,8
t071_B	toetspunt t071	158877,92	383544,29	4,50	9,1	6,2	-1,2	9,4
t071_C	toetspunt t071	158877,92	383544,29	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t072_A	toetspunt t072	158871,95	383543,98	1,50	10,4	7,6	0,2	10,8
t072_B	toetspunt t072	158871,95	383543,98	4,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t072_C	toetspunt t072	158871,95	383543,98	7,50	11,8	8,8	1,5	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t073_A	toetspunt t073	158870,02	383546,66	1,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t073_B	toetspunt t073	158870,02	383546,66	4,50	10,6	7,7	0,3	10,9
t073_C	toetspunt t073	158870,02	383546,66	7,50	12,6	9,7	2,3	12,9
t074_A	toetspunt t074	158869,17	383563,60	1,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t074_B	toetspunt t074	158869,17	383563,60	4,50	10,3	7,4	0,0	10,7
t074_C	toetspunt t074	158869,17	383563,60	7,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t075_A	toetspunt t075	158873,97	383542,95	1,50	7,9	5,0	-2,4	8,2
t075_B	toetspunt t075	158873,97	383542,95	4,50	7,4	4,5	-2,9	7,7
t075_C	toetspunt t075	158873,97	383542,95	7,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t076_A	toetspunt t076	158879,54	383543,25	1,50	7,8	4,9	-2,5	8,1
t076_B	toetspunt t076	158879,54	383543,25	4,50	8,1	5,2	-2,2	8,4
t076_C	toetspunt t076	158879,54	383543,25	7,50	10,0	7,0	-0,4	10,3
t077_A	toetspunt t077	158881,66	383541,05	1,50	11,0	8,0	0,6	11,3
t077_B	toetspunt t077	158881,66	383541,05	4,50	10,3	7,4	0,0	10,7
t077_C	toetspunt t077	158881,66	383541,05	7,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t078_A	toetspunt t078	158882,73	383521,37	1,50	11,1	8,2	0,8	11,5
t078_B	toetspunt t078	158882,73	383521,37	4,50	10,6	7,7	0,3	11,0
t078_C	toetspunt t078	158882,73	383521,37	7,50	10,9	8,0	0,6	11,2
t079_A	toetspunt t079	158883,96	383498,55	1,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t079_B	toetspunt t079	158883,96	383498,55	4,50	11,4	8,4	1,0	11,7
t079_C	toetspunt t079	158883,96	383498,55	7,50	11,6	8,6	1,3	11,9
t080_A	toetspunt t080	158882,30	383496,75	1,50	12,7	9,8	2,4	13,0
t080_B	toetspunt t080	158882,30	383496,75	4,50	12,4	9,5	2,1	12,7
t080_C	toetspunt t080	158882,30	383496,75	7,50	13,5	10,6	3,2	13,9
t081_A	toetspunt t081	158876,15	383496,46	1,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t081_B	toetspunt t081	158876,15	383496,46	4,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t081_C	toetspunt t081	158876,15	383496,46	7,50	12,5	9,6	2,2	12,8
t082_A	toetspunt t082	158874,03	383498,30	1,50	12,1	9,2	1,8	12,4
t082_B	toetspunt t082	158874,03	383498,30	4,50	12,2	9,2	1,8	12,5
t082_C	toetspunt t082	158874,03	383498,30	7,50	12,9	10,0	2,6	13,3
t083_A	toetspunt t083	158872,87	383520,89	1,50	11,8	8,8	1,5	12,1
t083_B	toetspunt t083	158872,87	383520,89	4,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t083_C	toetspunt t083	158872,87	383520,89	7,50	11,5	8,6	1,2	11,8
t084_A	toetspunt t084	158871,84	383540,82	1,50	11,5	8,6	1,2	11,8
t084_B	toetspunt t084	158871,84	383540,82	4,50	10,7	7,8	0,4	11,1
t084_C	toetspunt t084	158871,84	383540,82	7,50	12,3	9,3	1,9	12,6
t085_A	toetspunt t085	158874,52	383495,19	1,50	8,8	5,9	-1,5	9,1
t085_B	toetspunt t085	158874,52	383495,19	4,50	8,5	5,5	-1,9	8,8
t085_C	toetspunt t085	158874,52	383495,19	7,50	10,4	7,4	0,0	10,7
t086_A	toetspunt t086	158880,83	383495,44	1,50	7,5	4,6	-2,8	7,8
t086_B	toetspunt t086	158880,83	383495,44	4,50	7,2	4,3	-3,1	7,5
t086_C	toetspunt t086	158880,83	383495,44	7,50	9,3	6,4	-1,0	9,6
t087_A	toetspunt t087	158882,71	383493,27	1,50	12,6	9,7	2,3	13,0
t087_B	toetspunt t087	158882,71	383493,27	4,50	12,3	9,4	2,0	12,6
t087_C	toetspunt t087	158882,71	383493,27	7,50	12,8	9,8	2,5	13,1
t088_A	toetspunt t088	158883,81	383471,43	1,50	12,6	9,7	2,3	12,9
t088_B	toetspunt t088	158883,81	383471,43	4,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t088_C	toetspunt t088	158883,81	383471,43	7,50	12,3	9,4	2,0	12,7
t089_A	toetspunt t089	158884,92	383449,32	1,50	12,2	9,3	1,9	12,6
t089_B	toetspunt t089	158884,92	383449,32	4,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t089_C	toetspunt t089	158884,92	383449,32	7,50	11,4	8,5	1,1	11,8
t090_A	toetspunt t090	158883,05	383446,83	1,50	13,2	10,3	2,9	13,6
t090_B	toetspunt t090	158883,05	383446,83	4,50	13,1	10,2	2,8	13,4
t090_C	toetspunt t090	158883,05	383446,83	7,50	14,6	11,7	4,3	14,9
t091_A	toetspunt t091	158876,89	383446,52	1,50	14,6	11,7	4,3	14,9
t091_B	toetspunt t091	158876,89	383446,52	4,50	14,7	11,8	4,4	15,0
t091_C	toetspunt t091	158876,89	383446,52	7,50	15,8	12,8	5,4	16,1
t092_A	toetspunt t092	158875,20	383448,87	1,50	13,7	10,8	3,4	14,0
t092_B	toetspunt t092	158875,20	383448,87	4,50	13,9	10,9	3,6	14,2
t092_C	toetspunt t092	158875,20	383448,87	7,50	14,6	11,6	4,3	14,9
t093_A	toetspunt t093	158874,04	383470,69	1,50	12,7	9,8	2,4	13,1
t093_B	toetspunt t093	158874,04	383470,69	4,50	12,5	9,6	2,2	12,9
t093_C	toetspunt t093	158874,04	383470,69	7,50	12,7	9,7	2,3	13,0
t094_A	toetspunt t094	158872,88	383492,72	1,50	12,4	9,5	2,1	12,8
t094_B	toetspunt t094	158872,88	383492,72	4,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t094_C	toetspunt t094	158872,88	383492,72	7,50	12,1	9,2	1,8	12,4
t095_A	toetspunt t095	158878,81	383445,61	1,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t095_B	toetspunt t095	158878,81	383445,61	4,50	9,5	6,6	-0,8	9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t095_C	toetspunt t095	158878,81	383445,61	7,50	11,1	8,1	0,7	11,4
t096_A	toetspunt t096	158884,76	383445,96	1,50	8,8	6,0	-1,5	9,2
t096_B	toetspunt t096	158884,76	383445,96	4,50	8,6	5,7	-1,7	8,9
t096_C	toetspunt t096	158884,76	383445,96	7,50	10,2	7,2	-0,2	10,5
t097_A	toetspunt t097	158886,90	383444,11	1,50	13,0	10,1	2,7	13,4
t097_B	toetspunt t097	158886,90	383444,11	4,50	12,4	9,5	2,1	12,8
t097_C	toetspunt t097	158886,90	383444,11	7,50	12,6	9,7	2,3	12,9
t098_A	toetspunt t098	158887,65	383428,35	1,50	13,3	10,4	3,0	13,6
t098_B	toetspunt t098	158887,65	383428,35	4,50	13,1	10,2	2,8	13,5
t098_C	toetspunt t098	158887,65	383428,35	7,50	13,5	10,6	3,2	13,8
t099_A	toetspunt t099	158888,44	383411,91	1,50	13,0	10,1	2,7	13,4
t099_B	toetspunt t099	158888,44	383411,91	4,50	13,6	10,7	3,3	13,9
t099_C	toetspunt t099	158888,44	383411,91	7,50	15,2	12,3	4,9	15,5
t100_A	toetspunt t100	158886,44	383409,92	1,50	14,7	11,8	4,4	15,0
t100_B	toetspunt t100	158886,44	383409,92	4,50	15,6	12,7	5,3	15,9
t100_C	toetspunt t100	158886,44	383409,92	7,50	17,2	14,2	6,8	17,5
t101_A	toetspunt t101	158881,09	383409,67	1,50	14,5	11,5	4,1	14,8
t101_B	toetspunt t101	158881,09	383409,67	4,50	15,6	12,7	5,3	16,0
t101_C	toetspunt t101	158881,09	383409,67	7,50	17,0	14,1	6,7	17,3
t102_A	toetspunt t102	158878,76	383411,96	1,50	13,6	10,7	3,3	13,9
t102_B	toetspunt t102	158878,76	383411,96	4,50	14,4	11,5	4,1	14,7
t102_C	toetspunt t102	158878,76	383411,96	7,50	15,7	12,7	5,4	16,0
t103_A	toetspunt t103	158877,82	383428,82	1,50	13,8	10,9	3,5	14,2
t103_B	toetspunt t103	158877,82	383428,82	4,50	13,9	10,9	3,5	14,2
t103_C	toetspunt t103	158877,82	383428,82	7,50	14,7	11,7	4,4	15,0
t104_A	toetspunt t104	158877,06	383442,44	1,50	14,0	11,1	3,7	14,3
t104_B	toetspunt t104	158877,06	383442,44	4,50	14,0	11,1	3,7	14,4
t104_C	toetspunt t104	158877,06	383442,44	7,50	14,8	11,9	4,5	15,2
t105_A	toetspunt t105	158915,11	383403,05	1,50	15,2	12,3	4,9	15,6
t105_B	toetspunt t105	158915,11	383403,05	4,50	16,7	13,7	6,4	17,0
t105_C	toetspunt t105	158915,11	383403,05	7,50	19,7	16,9	9,5	20,1
t106_A	toetspunt t106	158908,92	383402,77	1,50	12,7	9,8	2,4	13,1
t106_B	toetspunt t106	158908,92	383402,77	4,50	14,9	11,9	4,5	15,2
t106_C	toetspunt t106	158908,92	383402,77	7,50	18,5	15,6	8,3	18,9
t107_A	toetspunt t107	158906,96	383405,13	1,50	12,4	9,4	2,0	12,7
t107_B	toetspunt t107	158906,96	383405,13	4,50	14,2	11,2	3,8	14,5
t107_C	toetspunt t107	158906,96	383405,13	7,50	15,6	12,7	5,3	15,9
t108_A	toetspunt t108	158905,78	383427,26	1,50	12,5	9,5	2,1	12,8
t108_B	toetspunt t108	158905,78	383427,26	4,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t108_C	toetspunt t108	158905,78	383427,26	7,50	14,9	11,9	4,6	15,2
t109_A	toetspunt t109	158904,71	383447,28	1,50	11,4	8,4	1,1	11,7
t109_B	toetspunt t109	158904,71	383447,28	4,50	12,1	9,2	1,8	12,5
t109_C	toetspunt t109	158904,71	383447,28	7,50	13,1	10,2	2,8	13,4
t110_A	toetspunt t110	158906,05	383449,80	1,50	7,7	4,8	-2,6	8,1
t110_B	toetspunt t110	158906,05	383449,80	4,50	7,7	4,8	-2,6	8,1
t110_C	toetspunt t110	158906,05	383449,80	7,50	9,6	6,6	-0,8	9,9
t111_A	toetspunt t111	158912,80	383450,16	1,50	8,3	5,4	-2,0	8,7
t111_B	toetspunt t111	158912,80	383450,16	4,50	8,5	5,6	-1,8	8,8
t111_C	toetspunt t111	158912,80	383450,16	7,50	10,3	7,4	0,0	10,7
t112_A	toetspunt t112	158914,48	383448,20	1,50	13,2	10,3	2,9	13,5
t112_B	toetspunt t112	158914,48	383448,20	4,50	10,9	8,0	0,6	11,2
t112_C	toetspunt t112	158914,48	383448,20	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t113_A	toetspunt t113	158915,46	383427,94	1,50	13,6	10,7	3,3	13,9
t113_B	toetspunt t113	158915,46	383427,94	4,50	11,7	8,7	1,4	12,0
t113_C	toetspunt t113	158915,46	383427,94	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t114_A	toetspunt t114	158916,50	383406,37	1,50	14,1	11,1	3,7	14,4
t114_B	toetspunt t114	158916,50	383406,37	4,50	13,3	10,4	3,0	13,7
t114_C	toetspunt t114	158916,50	383406,37	7,50	17,0	14,1	6,7	17,4
t115_A	toetspunt t115	158906,11	383451,26	1,50	12,6	9,7	2,3	13,0
t115_B	toetspunt t115	158906,11	383451,26	4,50	11,8	8,9	1,5	12,2
t115_C	toetspunt t115	158906,11	383451,26	7,50	13,5	10,5	3,2	13,8
t116_A	toetspunt t116	158912,56	383451,54	1,50	13,1	10,2	2,8	13,4
t116_B	toetspunt t116	158912,56	383451,54	4,50	11,9	9,0	1,6	12,2
t116_C	toetspunt t116	158912,56	383451,54	7,50	13,2	10,2	2,8	13,5
t117_A	toetspunt t117	158904,36	383453,76	1,50	11,3	8,3	1,0	11,6
t117_B	toetspunt t117	158904,36	383453,76	4,50	12,1	9,2	1,8	12,4
t117_C	toetspunt t117	158904,36	383453,76	7,50	13,1	10,2	2,8	13,5
t118_A	toetspunt t118	158903,35	383474,68	1,50	11,0	8,1	0,7	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t118_B	toetspunt t118	158903,35	383474,68	4,50	11,8	8,9	1,5	12,2
t118_C	toetspunt t118	158903,35	383474,68	7,50	12,5	9,6	2,2	12,8
t119_A	toetspunt t119	158905,16	383477,22	1,50	7,5	4,6	-2,8	7,8
t119_B	toetspunt t119	158905,16	383477,22	4,50	8,0	5,1	-2,3	8,4
t119_C	toetspunt t119	158905,16	383477,22	7,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t120_A	toetspunt t120	158911,05	383477,61	1,50	7,3	4,4	-3,0	7,6
t120_B	toetspunt t120	158911,05	383477,61	4,50	7,7	4,8	-2,6	8,1
t120_C	toetspunt t120	158911,05	383477,61	7,50	9,4	6,4	-0,9	9,7
t121_A	toetspunt t121	158913,12	383475,54	1,50	13,0	10,1	2,7	13,3
t121_B	toetspunt t121	158913,12	383475,54	4,50	10,2	7,3	-0,1	10,6
t121_C	toetspunt t121	158913,12	383475,54	7,50	10,2	7,2	-0,2	10,5
t122_A	toetspunt t122	158914,22	383454,41	1,50	12,9	10,0	2,6	13,3
t122_B	toetspunt t122	158914,22	383454,41	4,50	10,6	7,7	0,3	11,0
t122_C	toetspunt t122	158914,22	383454,41	7,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t123_A	toetspunt t123	158909,99	383478,89	1,50	11,8	9,0	1,6	12,2
t123_B	toetspunt t123	158909,99	383478,89	4,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t123_C	toetspunt t123	158909,99	383478,89	7,50	11,7	8,7	1,4	12,0
t124_A	toetspunt t124	158904,25	383478,58	1,50	11,8	8,9	1,6	12,2
t124_B	toetspunt t124	158904,25	383478,58	4,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t124_C	toetspunt t124	158904,25	383478,58	7,50	12,1	9,2	1,8	12,5
t125_A	toetspunt t125	158901,97	383480,87	1,50	10,8	7,8	0,5	11,1
t125_B	toetspunt t125	158901,97	383480,87	4,50	11,6	8,7	1,3	12,0
t125_C	toetspunt t125	158901,97	383480,87	7,50	12,1	9,1	1,8	12,4
t126_A	toetspunt t126	158901,12	383497,64	1,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t126_B	toetspunt t126	158901,12	383497,64	4,50	10,8	7,9	0,5	11,1
t126_C	toetspunt t126	158901,12	383497,64	7,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t127_A	toetspunt t127	158900,22	383515,38	1,50	10,1	7,1	-0,3	10,4
t127_B	toetspunt t127	158900,22	383515,38	4,50	11,1	8,1	0,7	11,4
t127_C	toetspunt t127	158900,22	383515,38	7,50	11,9	9,0	1,6	12,2
t128_A	toetspunt t128	158902,31	383517,68	1,50	6,3	3,3	-4,1	6,6
t128_B	toetspunt t128	158902,31	383517,68	4,50	7,0	4,0	-3,4	7,3
t128_C	toetspunt t128	158902,31	383517,68	7,50	8,8	5,9	-1,5	9,2
t129_A	toetspunt t129	158907,91	383517,92	1,50	6,2	3,3	-4,1	6,5
t129_B	toetspunt t129	158907,91	383517,92	4,50	6,9	4,0	-3,4	7,3
t129_C	toetspunt t129	158907,91	383517,92	7,50	9,3	6,3	-1,1	9,6
t130_A	toetspunt t130	158910,08	383516,06	1,50	11,6	8,7	1,3	12,0
t130_B	toetspunt t130	158910,08	383516,06	4,50	10,1	7,2	-0,2	10,5
t130_C	toetspunt t130	158910,08	383516,06	7,50	10,1	7,2	-0,2	10,4
t131_A	toetspunt t131	158910,93	383498,51	1,50	11,6	8,7	1,3	12,0
t131_B	toetspunt t131	158910,93	383498,51	4,50	10,0	7,0	-0,3	10,3
t131_C	toetspunt t131	158910,93	383498,51	7,50	10,0	7,1	-0,3	10,4
t132_A	toetspunt t132	158911,76	383481,24	1,50	11,6	8,7	1,3	11,9
t132_B	toetspunt t132	158911,76	383481,24	4,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t132_C	toetspunt t132	158911,76	383481,24	7,50	8,3	5,4	-2,0	8,7
t133_A	toetspunt t133	158909,85	383519,64	1,50	11,6	8,7	1,3	11,9
t133_B	toetspunt t133	158909,85	383519,64	4,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t133_C	toetspunt t133	158909,85	383519,64	7,50	11,5	8,5	1,2	11,8
t134_A	toetspunt t134	158904,23	383519,23	1,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t134_B	toetspunt t134	158904,23	383519,23	4,50	9,1	6,3	-1,1	9,5
t134_C	toetspunt t134	158904,23	383519,23	7,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t135_A	toetspunt t135	158901,67	383521,14	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t135_B	toetspunt t135	158901,67	383521,14	4,50	10,2	7,2	-0,2	10,5
t135_C	toetspunt t135	158901,67	383521,14	7,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t136_A	toetspunt t136	158900,53	383542,76	1,50	9,8	6,9	-0,5	10,2
t136_B	toetspunt t136	158900,53	383542,76	4,50	10,9	7,9	0,6	11,2
t136_C	toetspunt t136	158900,53	383542,76	7,50	11,8	8,8	1,5	12,1
t137_A	toetspunt t137	158902,60	383544,99	1,50	6,6	3,7	-3,7	6,9
t137_B	toetspunt t137	158902,60	383544,99	4,50	7,3	4,4	-3,0	7,6
t137_C	toetspunt t137	158902,60	383544,99	7,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t138_A	toetspunt t138	158908,39	383545,36	1,50	7,9	5,0	-2,4	8,3
t138_B	toetspunt t138	158908,39	383545,36	4,50	7,9	5,0	-2,4	8,2
t138_C	toetspunt t138	158908,39	383545,36	7,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t139_A	toetspunt t139	158910,52	383543,61	1,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t139_B	toetspunt t139	158910,52	383543,61	4,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t139_C	toetspunt t139	158910,52	383543,61	7,50	8,9	6,0	-1,4	9,3
t140_A	toetspunt t140	158911,85	383521,93	1,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t140_B	toetspunt t140	158911,85	383521,93	4,50	8,9	6,0	-1,4	9,3
t140_C	toetspunt t140	158911,85	383521,93	7,50	8,7	5,8	-1,6	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t141_A	toetspunt t141	158906,43	383546,86	1,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t141_B	toetspunt t141	158906,43	383546,86	4,50	8,2	5,3	-2,1	8,5
t141_C	toetspunt t141	158906,43	383546,86	7,50	9,6	6,7	-0,7	10,0
t142_A	toetspunt t142	158900,55	383546,54	1,50	10,0	7,1	-0,3	10,4
t142_B	toetspunt t142	158900,55	383546,54	4,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t142_C	toetspunt t142	158900,55	383546,54	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t143_A	toetspunt t143	158898,24	383548,38	1,50	9,5	6,6	-0,8	9,9
t143_B	toetspunt t143	158898,24	383548,38	4,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t143_C	toetspunt t143	158898,24	383548,38	7,50	11,5	8,5	1,2	11,8
t144_A	toetspunt t144	158896,64	383577,55	1,50	9,3	6,4	-1,0	9,6
t144_B	toetspunt t144	158896,64	383577,55	4,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t144_C	toetspunt t144	158896,64	383577,55	7,50	11,0	8,1	0,7	11,3
t145_A	toetspunt t145	158898,76	383580,80	1,50	5,9	3,0	-4,4	6,2
t145_B	toetspunt t145	158898,76	383580,80	4,50	6,7	3,7	-3,7	7,0
t145_C	toetspunt t145	158898,76	383580,80	7,50	9,0	6,0	-1,4	9,3
t146_A	toetspunt t146	158904,56	383581,17	1,50	7,0	4,1	-3,3	7,3
t146_B	toetspunt t146	158904,56	383581,17	4,50	8,0	5,1	-2,3	8,4
t146_C	toetspunt t146	158904,56	383581,17	7,50	9,8	6,8	-0,6	10,1
t147_A	toetspunt t147	158906,67	383578,99	1,50	9,5	6,6	-0,8	9,8
t147_B	toetspunt t147	158906,67	383578,99	4,50	7,5	4,6	-2,8	7,8
t147_C	toetspunt t147	158906,67	383578,99	7,50	7,6	4,6	-2,8	7,9
t148_A	toetspunt t148	158904,19	383582,67	1,50	8,3	5,4	-2,0	8,6
t148_B	toetspunt t148	158904,19	383582,67	4,50	6,3	3,4	-4,0	6,6
t148_C	toetspunt t148	158904,19	383582,67	7,50	8,3	5,4	-2,0	8,7
t149_A	toetspunt t149	158898,53	383582,19	1,50	7,6	4,8	-2,6	8,0
t149_B	toetspunt t149	158898,53	383582,19	4,50	6,9	4,0	-3,4	7,3
t149_C	toetspunt t149	158898,53	383582,19	7,50	8,6	5,6	-1,8	8,9
t150_A	toetspunt t150	158896,36	383584,46	1,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t150_B	toetspunt t150	158896,36	383584,46	4,50	10,1	7,1	-0,3	10,4
t150_C	toetspunt t150	158896,36	383584,46	7,50	11,4	8,4	1,1	11,7
t151_A	toetspunt t151	158894,90	383614,75	1,50	9,7	6,7	-0,7	10,0
t151_B	toetspunt t151	158894,90	383614,75	4,50	11,3	8,4	1,0	11,7
t151_C	toetspunt t151	158894,90	383614,75	7,50	13,0	10,0	2,7	13,3
t152_A	toetspunt t152	158896,67	383617,91	1,50	7,0	4,0	-3,4	7,3
t152_B	toetspunt t152	158896,67	383617,91	4,50	8,0	5,1	-2,3	8,3
t152_C	toetspunt t152	158896,67	383617,91	7,50	9,8	6,9	-0,5	10,2
t153_A	toetspunt t153	158902,23	383618,00	1,50	7,0	4,0	-3,3	7,3
t153_B	toetspunt t153	158902,23	383618,00	4,50	8,3	5,3	-2,0	8,6
t153_C	toetspunt t153	158902,23	383618,00	7,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t154_A	toetspunt t154	158904,50	383615,68	1,50	6,3	3,4	-4,0	6,6
t154_B	toetspunt t154	158904,50	383615,68	4,50	7,5	4,6	-2,8	7,8
t154_C	toetspunt t154	158904,50	383615,68	7,50	7,6	4,7	-2,7	8,0
t155_A	toetspunt t155	158906,20	383585,93	1,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t155_B	toetspunt t155	158906,20	383585,93	4,50	8,2	5,2	-2,2	8,5
t155_C	toetspunt t155	158906,20	383585,93	7,50	8,2	5,2	-2,2	8,5
t156_A	toetspunt t156	158747,61	383350,03	1,50	35,5	32,6	25,3	35,9
t156_B	toetspunt t156	158747,61	383350,03	4,50	15,8	12,8	5,4	16,1
t156_C	toetspunt t156	158747,61	383350,03	7,50	19,5	16,6	9,3	19,9
t156_D	toetspunt t156	158747,61	383350,03	10,50	21,0	18,0	10,7	21,3
t157_A	toetspunt t157	158764,24	383345,22	1,50	27,3	24,4	17,0	27,6
t157_B	toetspunt t157	158764,24	383345,22	4,50	23,9	21,0	13,6	24,3
t157_C	toetspunt t157	158764,24	383345,22	7,50	26,9	24,0	16,7	27,3
t157_D	toetspunt t157	158764,24	383345,22	10,50	27,9	25,0	17,6	28,3
t158_A	toetspunt t158	158765,74	383342,27	1,50	39,0	36,2	28,8	39,4
t158_B	toetspunt t158	158765,74	383342,27	4,50	39,7	36,8	29,4	40,0
t158_C	toetspunt t158	158765,74	383342,27	7,50	39,6	36,7	29,3	39,9
t158_D	toetspunt t158	158765,74	383342,27	10,50	39,7	36,9	29,5	40,1
t159_A	toetspunt t159	158764,09	383336,80	1,50	42,9	40,0	32,6	43,2
t159_B	toetspunt t159	158764,09	383336,80	4,50	43,4	40,6	33,2	43,8
t159_C	toetspunt t159	158764,09	383336,80	7,50	43,3	40,4	33,0	43,6
t159_D	toetspunt t159	158764,09	383336,80	10,50	42,9	40,1	32,7	43,3
t160_A	toetspunt t160	158761,45	383335,52	1,50	47,1	44,2	36,8	47,4
t160_B	toetspunt t160	158761,45	383335,52	4,50	47,5	44,6	37,2	47,8
t160_C	toetspunt t160	158761,45	383335,52	7,50	47,3	44,4	37,0	47,6
t160_D	toetspunt t160	158761,45	383335,52	10,50	46,9	44,0	36,6	47,3
t161_A	toetspunt t161	158745,16	383340,06	1,50	47,7	44,8	37,4	48,1
t161_B	toetspunt t161	158745,16	383340,06	4,50	48,0	45,1	37,7	48,3
t161_C	toetspunt t161	158745,16	383340,06	7,50	47,7	44,8	37,4	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bredalaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t161_D	toetspunt t161	158745,16	383340,06	10,50	47,2	44,4	37,0	47,6
t162_A	toetspunt t162	158743,22	383342,93	1,50	45,3	42,3	35,0	45,6
t162_B	toetspunt t162	158743,22	383342,93	4,50	45,3	42,4	35,0	45,7
t162_C	toetspunt t162	158743,22	383342,93	7,50	45,1	42,1	34,8	45,4
t162_D	toetspunt t162	158743,22	383342,93	10,50	44,7	41,7	34,4	45,0
t163_A	toetspunt t163	158744,73	383348,75	1,50	43,5	40,6	33,2	43,9
t163_B	toetspunt t163	158744,73	383348,75	4,50	43,5	40,5	33,2	43,8
t163_C	toetspunt t163	158744,73	383348,75	7,50	43,4	40,5	33,1	43,7
t163_D	toetspunt t163	158744,73	383348,75	10,50	43,2	40,2	32,9	43,5
t164_A	toetspunt t164	158716,65	383348,91	1,50	47,4	44,5	37,1	47,7
t164_B	toetspunt t164	158716,65	383348,91	4,50	47,6	44,7	37,4	48,0
t164_C	toetspunt t164	158716,65	383348,91	7,50	47,4	44,5	37,1	47,7
t164_D	toetspunt t164	158716,65	383348,91	10,50	46,9	44,1	36,7	47,3
t165_A	toetspunt t165	158700,71	383354,21	1,50	46,7	43,9	36,5	47,1
t165_B	toetspunt t165	158700,71	383354,21	4,50	47,1	44,2	36,8	47,5
t165_C	toetspunt t165	158700,71	383354,21	7,50	46,8	44,0	36,6	47,2
t165_D	toetspunt t165	158700,71	383354,21	10,50	46,4	43,5	36,2	46,8
t166_A	toetspunt t166	158699,01	383357,57	1,50	42,5	39,7	32,3	42,9
t166_B	toetspunt t166	158699,01	383357,57	4,50	42,8	40,0	32,6	43,2
t166_C	toetspunt t166	158699,01	383357,57	7,50	42,2	39,4	32,0	42,6
t166_D	toetspunt t166	158699,01	383357,57	10,50	41,9	39,0	31,6	42,2
t167_A	toetspunt t167	158704,11	383363,93	1,50	22,0	19,0	11,6	22,3
t167_B	toetspunt t167	158704,11	383363,93	4,50	24,9	22,0	14,6	25,3
t167_C	toetspunt t167	158704,11	383363,93	7,50	26,1	23,2	15,8	26,5
t167_D	toetspunt t167	158704,11	383363,93	10,50	27,4	24,5	17,1	27,7
t168_A	toetspunt t168	158712,16	383361,27	1,50	21,4	18,4	11,0	21,7
t168_B	toetspunt t168	158712,16	383361,27	4,50	22,3	19,4	12,0	22,7
t168_C	toetspunt t168	158712,16	383361,27	7,50	25,5	22,6	15,2	25,8
t168_D	toetspunt t168	158712,16	383361,27	10,50	26,7	23,8	16,4	27,1
t169_A	toetspunt t169	158719,97	383358,68	1,50	34,8	31,9	24,5	35,2
t169_B	toetspunt t169	158719,97	383358,68	4,50	13,3	10,4	3,0	13,7
t169_C	toetspunt t169	158719,97	383358,68	7,50	13,5	10,6	3,2	13,9
t169_D	toetspunt t169	158719,97	383358,68	10,50	15,2	12,3	5,0	15,6
t170_A	toetspunt t170	158721,40	383355,71	1,50	43,4	40,5	33,1	43,7
t170_B	toetspunt t170	158721,40	383355,71	4,50	43,5	40,6	33,2	43,9
t170_C	toetspunt t170	158721,40	383355,71	7,50	43,5	40,6	33,2	43,9
t170_D	toetspunt t170	158721,40	383355,71	10,50	43,3	40,4	33,0	43,7
t171_A	toetspunt t171	158719,62	383350,29	1,50	44,9	42,0	34,6	45,3
t171_B	toetspunt t171	158719,62	383350,29	4,50	45,2	42,3	34,9	45,5
t171_C	toetspunt t171	158719,62	383350,29	7,50	45,0	42,1	34,7	45,3
t171_D	toetspunt t171	158719,62	383350,29	10,50	44,7	41,8	34,4	45,0
t172_A	toetspunt t172	158724,06	383368,82	1,50	28,3	25,3	18,0	28,6
t173_A	toetspunt t173	158725,66	383363,71	1,50	40,2	37,3	30,0	40,6
t174_A	toetspunt t174	158721,06	383359,77	1,50	36,2	33,4	26,0	36,6
t175_A	toetspunt t175	158718,46	383362,61	1,50	19,7	16,8	9,4	20,0
t176_A	toetspunt t176	158720,27	383368,49	1,50	18,3	15,4	8,0	18,6
t177_A	toetspunt t177	158730,86	383379,31	1,50	36,5	33,6	26,2	36,8
t178_A	toetspunt t178	158731,40	383384,81	1,50	11,5	8,7	1,3	11,9
t179_A	toetspunt t179	158726,62	383376,53	1,50	35,3	32,4	25,0	35,6
t180_A	toetspunt t180	158724,97	383382,03	1,50	19,6	16,7	9,3	19,9
t181_A	toetspunt t181	158754,19	383377,13	1,50	19,4	16,4	9,1	19,7
t182_A	toetspunt t182	158756,01	383371,76	1,50	19,6	16,7	9,3	20,0
t183_A	toetspunt t183	158751,80	383369,28	1,50	35,4	32,4	25,1	35,7
t184_A	toetspunt t184	158749,89	383373,85	1,50	36,2	33,3	25,9	36,5
t185_A	toetspunt t185	158749,46	383360,52	1,50	28,8	25,9	18,5	29,1
t186_A	toetspunt t186	158752,24	383358,16	1,50	18,7	15,7	8,3	19,0
t187_A	toetspunt t187	158750,70	383352,73	1,50	20,3	17,4	10,0	20,6
t188_A	toetspunt t188	158746,89	383352,61	1,50	39,0	36,1	28,7	39,3
t189_A	toetspunt t189	158745,34	383357,51	1,50	40,1	37,2	29,8	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt t001	158599,06	383612,55	1,50	28,7	25,9	18,5	29,1
t001_B	toetspunt t001	158599,06	383612,55	4,50	28,9	26,1	18,7	29,3
t001_C	toetspunt t001	158599,06	383612,55	7,50	29,6	26,8	19,4	30,0
t002_A	toetspunt t002	158606,97	383616,24	1,50	29,0	26,2	18,8	29,4
t002_B	toetspunt t002	158606,97	383616,24	4,50	29,5	26,7	19,3	29,9
t002_C	toetspunt t002	158606,97	383616,24	7,50	30,3	27,5	20,1	30,7
t003_A	toetspunt t003	158609,37	383614,92	1,50	29,4	26,6	19,2	29,8
t003_B	toetspunt t003	158609,37	383614,92	4,50	29,3	26,5	19,1	29,7
t003_C	toetspunt t003	158609,37	383614,92	7,50	30,1	27,3	19,8	30,5
t004_A	toetspunt t004	158613,58	383606,14	1,50	22,6	19,8	12,4	23,0
t004_B	toetspunt t004	158613,58	383606,14	4,50	22,6	19,8	12,4	23,0
t004_C	toetspunt t004	158613,58	383606,14	7,50	24,4	21,6	14,2	24,8
t005_A	toetspunt t005	158617,82	383597,28	1,50	16,9	14,0	6,6	17,2
t005_B	toetspunt t005	158617,82	383597,28	4,50	17,6	14,8	7,4	18,0
t005_C	toetspunt t005	158617,82	383597,28	7,50	20,8	18,0	10,6	21,2
t006_A	toetspunt t006	158616,97	383594,26	1,50	19,8	17,0	9,6	20,2
t006_B	toetspunt t006	158616,97	383594,26	4,50	12,5	9,7	2,3	12,9
t006_C	toetspunt t006	158616,97	383594,26	7,50	13,0	10,1	2,7	13,4
t007_A	toetspunt t007	158608,87	383590,39	1,50	12,0	9,2	1,8	12,4
t007_B	toetspunt t007	158608,87	383590,39	4,50	13,8	11,0	3,6	14,2
t007_C	toetspunt t007	158608,87	383590,39	7,50	17,0	14,1	6,7	17,3
t008_A	toetspunt t008	158606,18	383591,61	1,50	14,5	11,6	4,2	14,9
t008_B	toetspunt t008	158606,18	383591,61	4,50	15,6	12,7	5,3	16,0
t008_C	toetspunt t008	158606,18	383591,61	7,50	18,6	15,7	8,3	18,9
t009_A	toetspunt t009	158601,86	383600,78	1,50	20,3	17,5	10,1	20,7
t009_B	toetspunt t009	158601,86	383600,78	4,50	20,3	17,5	10,1	20,7
t009_C	toetspunt t009	158601,86	383600,78	7,50	21,3	18,4	11,0	21,6
t010_A	toetspunt t010	158597,88	383609,26	1,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t010_B	toetspunt t010	158597,88	383609,26	4,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t010_C	toetspunt t010	158597,88	383609,26	7,50	11,4	8,6	1,2	11,8
t011_A	toetspunt t011	158724,01	383697,83	1,50	41,5	38,7	31,3	41,9
t011_B	toetspunt t011	158724,01	383697,83	4,50	42,8	40,0	32,6	43,2
t011_C	toetspunt t011	158724,01	383697,83	7,50	43,1	40,3	32,9	43,5
t012_A	toetspunt t012	158731,23	383701,11	1,50	40,1	37,2	29,8	40,4
t012_B	toetspunt t012	158731,23	383701,11	4,50	41,5	38,7	31,3	41,9
t012_C	toetspunt t012	158731,23	383701,11	7,50	41,9	39,0	31,6	42,2
t013_A	toetspunt t013	158735,32	383699,52	1,50	25,5	22,7	15,3	25,9
t013_B	toetspunt t013	158735,32	383699,52	4,50	27,5	24,7	17,3	27,9
t013_C	toetspunt t013	158735,32	383699,52	7,50	27,5	24,7	17,3	27,9
t014_A	toetspunt t014	158740,90	383687,28	1,50	32,5	29,7	22,3	32,9
t014_B	toetspunt t014	158740,90	383687,28	4,50	34,0	31,2	23,8	34,4
t014_C	toetspunt t014	158740,90	383687,28	7,50	35,0	32,2	24,8	35,4
t015_A	toetspunt t015	158743,26	383682,11	1,50	31,0	28,2	20,8	31,4
t015_B	toetspunt t015	158743,26	383682,11	4,50	32,2	29,4	22,0	32,6
t015_C	toetspunt t015	158743,26	383682,11	7,50	33,3	30,5	23,1	33,7
t015_D	toetspunt t015	158743,26	383682,11	10,50	33,7	30,9	23,5	34,1
t016_A	toetspunt t016	158753,49	383659,63	1,50	27,1	24,3	16,9	27,5
t016_B	toetspunt t016	158753,49	383659,63	4,50	27,1	24,3	16,9	27,5
t016_C	toetspunt t016	158753,49	383659,63	7,50	27,8	25,0	17,6	28,2
t016_D	toetspunt t016	158753,49	383659,63	10,50	28,8	25,9	18,5	29,1
t017_A	toetspunt t017	158763,07	383638,60	1,50	14,0	11,1	3,7	14,3
t017_B	toetspunt t017	158763,07	383638,60	4,50	13,7	10,9	3,5	14,1
t017_C	toetspunt t017	158763,07	383638,60	7,50	14,5	11,6	4,2	14,9
t017_D	toetspunt t017	158763,07	383638,60	10,50	15,6	12,7	5,3	15,9
t018_A	toetspunt t018	158762,19	383634,85	1,50	29,4	26,6	19,2	29,8
t018_B	toetspunt t018	158762,19	383634,85	4,50	29,4	26,6	19,2	29,8
t018_C	toetspunt t018	158762,19	383634,85	7,50	29,5	26,7	19,3	29,9
t018_D	toetspunt t018	158762,19	383634,85	10,50	-3,8	-6,7	-14,1	-3,5
t019_A	toetspunt t019	158754,97	383631,55	1,50	30,2	27,4	20,0	30,6
t019_B	toetspunt t019	158754,97	383631,55	4,50	29,8	27,0	19,6	30,2
t019_C	toetspunt t019	158754,97	383631,55	7,50	29,8	27,0	19,6	30,2
t019_D	toetspunt t019	158754,97	383631,55	10,50	-3,9	-6,8	-14,2	-3,6
t020_A	toetspunt t020	158750,79	383632,67	1,50	34,5	31,7	24,3	34,9
t020_B	toetspunt t020	158750,79	383632,67	4,50	34,7	31,9	24,5	35,1
t020_C	toetspunt t020	158750,79	383632,67	7,50	35,3	32,5	25,1	35,7
t020_D	toetspunt t020	158750,79	383632,67	10,50	35,3	32,5	25,1	35,7
t021_A	toetspunt t021	158740,44	383655,31	1,50	34,9	32,1	24,7	35,3
t021_B	toetspunt t021	158740,44	383655,31	4,50	35,4	32,6	25,2	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t021_C	toetspunt t021	158740,44	383655,31	7,50	36,2	33,4	26,0	36,6
t021_D	toetspunt t021	158740,44	383655,31	10,50	36,7	33,9	26,5	37,1
t022_A	toetspunt t022	158730,50	383677,06	1,50	38,1	35,3	27,9	38,5
t022_B	toetspunt t022	158730,50	383677,06	4,50	39,3	36,5	29,1	39,7
t022_C	toetspunt t022	158730,50	383677,06	7,50	39,9	37,1	29,7	40,3
t022_D	toetspunt t022	158730,50	383677,06	10,50	40,1	37,3	29,8	40,5
t023_A	toetspunt t023	158728,62	383681,17	1,50	39,0	36,2	28,8	39,4
t023_B	toetspunt t023	158728,62	383681,17	4,50	40,2	37,4	30,0	40,6
t023_C	toetspunt t023	158728,62	383681,17	7,50	40,7	37,9	30,4	41,0
t024_A	toetspunt t024	158722,69	383694,15	1,50	41,3	38,5	31,1	41,7
t024_B	toetspunt t024	158722,69	383694,15	4,50	42,5	39,7	32,3	42,9
t024_C	toetspunt t024	158722,69	383694,15	7,50	42,8	40,0	32,6	43,2
t025_A	toetspunt t025	158740,06	383709,31	1,50	37,9	35,1	27,7	38,3
t025_B	toetspunt t025	158740,06	383709,31	4,50	39,7	36,9	29,5	40,1
t025_C	toetspunt t025	158740,06	383709,31	7,50	40,2	37,4	30,0	40,6
t025_D	toetspunt t025	158740,06	383709,31	10,50	40,4	37,6	30,2	40,8
t025_E	toetspunt t025	158740,06	383709,31	13,50	40,6	37,8	30,4	41,0
t026_A	toetspunt t026	158752,11	383717,52	1,50	35,6	32,8	25,4	36,0
t026_B	toetspunt t026	158752,11	383717,52	4,50	37,3	34,5	27,1	37,7
t026_C	toetspunt t026	158752,11	383717,52	7,50	38,1	35,3	27,9	38,5
t026_D	toetspunt t026	158752,11	383717,52	10,50	38,5	35,7	28,3	38,9
t026_E	toetspunt t026	158752,11	383717,52	13,50	38,8	35,9	28,5	39,1
t027_A	toetspunt t027	158763,43	383725,22	1,50	33,8	31,0	23,6	34,2
t027_B	toetspunt t027	158763,43	383725,22	4,50	35,3	32,4	25,0	35,6
t027_C	toetspunt t027	158763,43	383725,22	7,50	36,4	33,6	26,2	36,8
t027_D	toetspunt t027	158763,43	383725,22	10,50	36,9	34,1	26,7	37,3
t027_E	toetspunt t027	158763,43	383725,22	13,50	37,3	34,5	27,1	37,7
t028_A	toetspunt t028	158766,70	383724,71	1,50	24,9	22,1	14,7	25,2
t028_B	toetspunt t028	158766,70	383724,71	4,50	25,8	23,0	15,6	26,2
t028_C	toetspunt t028	158766,70	383724,71	7,50	26,7	23,9	16,5	27,1
t028_D	toetspunt t028	158766,70	383724,71	10,50	27,6	24,8	17,4	28,0
t028_E	toetspunt t028	158766,70	383724,71	13,50	-1,2	-4,1	-11,5	-0,9
t029_A	toetspunt t029	158771,90	383717,19	1,50	25,9	23,1	15,7	26,3
t029_B	toetspunt t029	158771,90	383717,19	4,50	26,8	24,0	16,6	27,2
t029_C	toetspunt t029	158771,90	383717,19	7,50	27,7	24,9	17,5	28,1
t029_D	toetspunt t029	158771,90	383717,19	10,50	28,6	25,8	18,4	29,0
t029_E	toetspunt t029	158771,90	383717,19	13,50	19,5	16,7	9,3	19,9
t030_A	toetspunt t030	158771,97	383714,44	1,50	17,0	14,2	6,8	17,4
t030_B	toetspunt t030	158771,97	383714,44	4,50	11,4	8,5	1,1	11,7
t030_C	toetspunt t030	158771,97	383714,44	7,50	12,9	10,0	2,6	13,2
t030_D	toetspunt t030	158771,97	383714,44	10,50	12,2	9,4	2,0	12,6
t030_E	toetspunt t030	158771,97	383714,44	13,50	--	--	--	--
t031_A	toetspunt t031	158760,72	383706,79	1,50	23,2	20,4	13,0	23,6
t031_B	toetspunt t031	158760,72	383706,79	4,50	10,1	7,3	-0,1	10,5
t031_C	toetspunt t031	158760,72	383706,79	7,50	11,8	8,9	1,5	12,2
t031_D	toetspunt t031	158760,72	383706,79	10,50	12,8	9,9	2,5	13,1
t031_E	toetspunt t031	158760,72	383706,79	13,50	--	--	--	--
t032_A	toetspunt t032	158747,79	383698,00	1,50	-4,3	-7,2	-14,6	-3,9
t032_B	toetspunt t032	158747,79	383698,00	4,50	-3,2	-6,1	-13,5	-2,9
t032_C	toetspunt t032	158747,79	383698,00	7,50	-2,9	-5,8	-13,2	-2,6
t032_D	toetspunt t032	158747,79	383698,00	10,50	-2,9	-5,8	-13,2	-2,5
t032_E	toetspunt t032	158747,79	383698,00	13,50	--	--	--	--
t033_A	toetspunt t033	158744,49	383698,38	1,50	35,0	32,2	24,8	35,4
t033_B	toetspunt t033	158744,49	383698,38	4,50	36,4	33,6	26,2	36,8
t033_C	toetspunt t033	158744,49	383698,38	7,50	37,4	34,6	27,2	37,8
t033_D	toetspunt t033	158744,49	383698,38	10,50	37,9	35,1	27,7	38,3
t033_E	toetspunt t033	158744,49	383698,38	13,50	38,9	36,1	28,6	39,2
t034_A	toetspunt t034	158739,27	383706,13	1,50	38,3	35,5	28,1	38,7
t034_B	toetspunt t034	158739,27	383706,13	4,50	40,0	37,2	29,8	40,4
t034_C	toetspunt t034	158739,27	383706,13	7,50	40,5	37,7	30,3	40,9
t034_D	toetspunt t034	158739,27	383706,13	10,50	40,8	38,0	30,5	41,1
t034_E	toetspunt t034	158739,27	383706,13	13,50	41,0	38,2	30,8	41,4
t035_A	toetspunt t035	158783,49	383738,58	1,50	31,1	28,3	20,9	31,4
t035_B	toetspunt t035	158783,49	383738,58	4,50	32,3	29,5	22,1	32,7
t035_C	toetspunt t035	158783,49	383738,58	7,50	33,4	30,6	23,2	33,8
t036_A	toetspunt t036	158792,84	383742,92	1,50	30,5	27,7	20,3	30,9
t036_B	toetspunt t036	158792,84	383742,92	4,50	31,5	28,7	21,3	31,9
t036_C	toetspunt t036	158792,84	383742,92	7,50	32,5	29,7	22,3	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t037_A	toetspunt t037	158795,04	383742,03	1,50	26,0	23,2	15,8	26,4
t037_B	toetspunt t037	158795,04	383742,03	4,50	27,0	24,2	16,8	27,4
t037_C	toetspunt t037	158795,04	383742,03	7,50	27,8	25,0	17,6	28,2
t038_A	toetspunt t038	158801,49	383727,90	1,50	12,7	9,9	2,5	13,1
t038_B	toetspunt t038	158801,49	383727,90	4,50	13,7	10,8	3,4	14,0
t038_C	toetspunt t038	158801,49	383727,90	7,50	15,7	12,8	5,4	16,0
t039_A	toetspunt t039	158803,09	383724,38	1,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t039_B	toetspunt t039	158803,09	383724,38	4,50	11,1	8,2	0,8	11,5
t039_C	toetspunt t039	158803,09	383724,38	7,50	12,6	9,7	2,3	12,9
t039_D	toetspunt t039	158803,09	383724,38	10,50	15,7	12,8	5,4	16,0
t040_A	toetspunt t040	158813,26	383702,10	1,50	10,2	7,3	-0,1	10,5
t040_B	toetspunt t040	158813,26	383702,10	4,50	3,1	0,2	-7,2	3,5
t040_C	toetspunt t040	158813,26	383702,10	7,50	2,0	-0,9	-8,4	2,3
t040_D	toetspunt t040	158813,26	383702,10	10,50	-2,5	-5,4	-12,8	-2,1
t041_A	toetspunt t041	158823,49	383679,68	1,50	14,1	11,2	3,8	14,5
t041_B	toetspunt t041	158823,49	383679,68	4,50	11,7	8,9	1,5	12,1
t041_C	toetspunt t041	158823,49	383679,68	7,50	7,4	4,5	-2,9	7,7
t041_D	toetspunt t041	158823,49	383679,68	10,50	-4,0	-6,9	-14,3	-3,7
t042_A	toetspunt t042	158822,38	383676,03	1,50	7,7	4,8	-2,6	8,0
t042_B	toetspunt t042	158822,38	383676,03	4,50	8,1	5,2	-2,2	8,4
t042_C	toetspunt t042	158822,38	383676,03	7,50	9,8	6,9	-0,5	10,2
t042_D	toetspunt t042	158822,38	383676,03	10,50	-2,2	-5,1	-12,5	-1,8
t043_A	toetspunt t043	158815,33	383672,85	1,50	10,4	7,5	0,1	10,7
t043_B	toetspunt t043	158815,33	383672,85	4,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t043_C	toetspunt t043	158815,33	383672,85	7,50	12,5	9,6	2,2	12,8
t043_D	toetspunt t043	158815,33	383672,85	10,50	-0,2	-3,1	-10,5	0,1
t044_A	toetspunt t044	158811,00	383674,33	1,50	14,0	11,1	3,7	14,4
t044_B	toetspunt t044	158811,00	383674,33	4,50	14,7	11,8	4,4	15,0
t044_C	toetspunt t044	158811,00	383674,33	7,50	15,7	12,8	5,4	16,1
t044_D	toetspunt t044	158811,00	383674,33	10,50	15,2	12,3	4,9	15,6
t045_A	toetspunt t045	158801,23	383695,72	1,50	14,0	11,1	3,7	14,4
t045_B	toetspunt t045	158801,23	383695,72	4,50	14,7	11,8	4,4	15,1
t045_C	toetspunt t045	158801,23	383695,72	7,50	15,9	13,0	5,6	16,2
t045_D	toetspunt t045	158801,23	383695,72	10,50	16,5	13,6	6,2	16,8
t046_A	toetspunt t046	158790,72	383718,75	1,50	18,9	16,1	8,7	19,3
t046_B	toetspunt t046	158790,72	383718,75	4,50	19,0	16,2	8,8	19,4
t046_C	toetspunt t046	158790,72	383718,75	7,50	20,9	18,0	10,6	21,2
t046_D	toetspunt t046	158790,72	383718,75	10,50	21,3	18,4	11,0	21,7
t047_A	toetspunt t047	158789,09	383722,34	1,50	25,6	22,8	15,4	26,0
t047_B	toetspunt t047	158789,09	383722,34	4,50	26,1	23,2	15,8	26,4
t047_C	toetspunt t047	158789,09	383722,34	7,50	27,2	24,4	17,0	27,6
t048_A	toetspunt t048	158783,17	383735,31	1,50	31,5	28,7	21,3	31,9
t048_B	toetspunt t048	158783,17	383735,31	4,50	32,6	29,8	22,4	33,0
t048_C	toetspunt t048	158783,17	383735,31	7,50	33,7	30,9	23,5	34,1
t049_A	toetspunt t049	158800,19	383750,81	1,50	28,7	25,9	18,5	29,1
t049_B	toetspunt t049	158800,19	383750,81	4,50	29,7	26,9	19,5	30,1
t049_C	toetspunt t049	158800,19	383750,81	7,50	30,6	27,8	20,4	31,0
t049_D	toetspunt t049	158800,19	383750,81	10,50	31,6	28,8	21,4	32,0
t049_E	toetspunt t049	158800,19	383750,81	13,50	32,1	29,3	21,9	32,5
t050_A	toetspunt t050	158816,30	383761,75	1,50	27,1	24,3	16,9	27,5
t050_B	toetspunt t050	158816,30	383761,75	4,50	27,7	24,9	17,5	28,1
t050_C	toetspunt t050	158816,30	383761,75	7,50	28,5	25,7	18,3	28,9
t050_D	toetspunt t050	158816,30	383761,75	10,50	29,3	26,5	19,1	29,7
t050_E	toetspunt t050	158816,30	383761,75	13,50	30,1	27,3	19,9	30,5
t051_A	toetspunt t051	158833,20	383773,22	1,50	26,3	23,5	16,1	26,7
t051_B	toetspunt t051	158833,20	383773,22	4,50	26,1	23,3	15,9	26,5
t051_C	toetspunt t051	158833,20	383773,22	7,50	26,1	23,3	15,9	26,5
t051_D	toetspunt t051	158833,20	383773,22	10,50	26,8	24,0	16,6	27,2
t051_E	toetspunt t051	158833,20	383773,22	13,50	27,6	24,8	17,4	28,0
t052_A	toetspunt t052	158836,40	383772,16	1,50	18,9	16,1	8,7	19,3
t052_B	toetspunt t052	158836,40	383772,16	4,50	19,1	16,3	8,9	19,5
t052_C	toetspunt t052	158836,40	383772,16	7,50	13,6	10,8	3,3	14,0
t052_D	toetspunt t052	158836,40	383772,16	10,50	-1,6	-4,5	-11,9	-1,2
t052_E	toetspunt t052	158836,40	383772,16	13,50	-1,4	-4,3	-11,7	-1,0
t053_A	toetspunt t053	158841,13	383765,27	1,50	17,9	15,1	7,7	18,3
t053_B	toetspunt t053	158841,13	383765,27	4,50	17,5	14,7	7,3	17,9
t053_C	toetspunt t053	158841,13	383765,27	7,50	6,5	3,6	-3,8	6,9
t053_D	toetspunt t053	158841,13	383765,27	10,50	-2,8	-5,7	-13,1	-2,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t053_E	toetspunt t053	158841,13	383765,27	13,50	-2,5	-5,4	-12,8	-2,1
t054_A	toetspunt t054	158840,49	383761,60	1,50	8,6	5,7	-1,7	8,9
t054_B	toetspunt t054	158840,49	383761,60	4,50	7,4	4,5	-2,9	7,8
t054_C	toetspunt t054	158840,49	383761,60	7,50	7,7	4,8	-2,6	8,1
t054_D	toetspunt t054	158840,49	383761,60	10,50	7,7	4,8	-2,6	8,1
t054_E	toetspunt t054	158840,49	383761,60	13,50	2,5	-0,3	-7,7	2,9
t055_A	toetspunt t055	158824,20	383750,53	1,50	12,0	9,1	1,7	12,4
t055_B	toetspunt t055	158824,20	383750,53	4,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t055_C	toetspunt t055	158824,20	383750,53	7,50	11,5	8,6	1,2	11,8
t055_D	toetspunt t055	158824,20	383750,53	10,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t055_E	toetspunt t055	158824,20	383750,53	13,50	5,8	3,0	-4,5	6,2
t056_A	toetspunt t056	158807,45	383739,15	1,50	10,1	7,2	-0,2	10,4
t056_B	toetspunt t056	158807,45	383739,15	4,50	11,3	8,4	1,0	11,7
t056_C	toetspunt t056	158807,45	383739,15	7,50	14,3	11,4	4,0	14,7
t056_D	toetspunt t056	158807,45	383739,15	10,50	17,3	14,4	7,0	17,7
t056_E	toetspunt t056	158807,45	383739,15	13,50	21,6	18,8	11,4	22,0
t057_A	toetspunt t057	158803,94	383739,56	1,50	14,8	11,9	4,5	15,1
t057_B	toetspunt t057	158803,94	383739,56	4,50	16,1	13,2	5,8	16,4
t057_C	toetspunt t057	158803,94	383739,56	7,50	19,6	16,7	9,3	19,9
t057_D	toetspunt t057	158803,94	383739,56	10,50	25,1	22,2	14,8	25,5
t057_E	toetspunt t057	158803,94	383739,56	13,50	31,6	28,8	21,4	32,0
t058_A	toetspunt t058	158799,02	383746,86	1,50	29,8	27,0	19,6	30,1
t058_B	toetspunt t058	158799,02	383746,86	4,50	30,7	27,9	20,5	31,1
t058_C	toetspunt t058	158799,02	383746,86	7,50	31,7	28,9	21,5	32,1
t058_D	toetspunt t058	158799,02	383746,86	10,50	32,7	29,9	22,5	33,1
t058_E	toetspunt t058	158799,02	383746,86	13,50	32,6	29,8	22,4	33,0
t059_A	toetspunt t059	158878,53	383603,46	1,50	10,8	7,9	0,5	11,1
t059_B	toetspunt t059	158878,53	383603,46	4,50	11,5	8,6	1,2	11,8
t059_C	toetspunt t059	158878,53	383603,46	7,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t060_A	toetspunt t060	158880,30	383571,53	1,50	11,1	8,2	0,8	11,5
t060_B	toetspunt t060	158880,30	383571,53	4,50	10,3	7,4	0,0	10,7
t060_C	toetspunt t060	158880,30	383571,53	7,50	8,6	5,7	-1,7	8,9
t061_A	toetspunt t061	158878,77	383567,85	1,50	7,0	4,2	-3,2	7,4
t061_B	toetspunt t061	158878,77	383567,85	4,50	7,2	4,3	-3,1	7,5
t061_C	toetspunt t061	158878,77	383567,85	7,50	11,0	8,1	0,7	11,3
t062_A	toetspunt t062	158872,22	383567,55	1,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t062_B	toetspunt t062	158872,22	383567,55	4,50	11,6	8,7	1,3	11,9
t062_C	toetspunt t062	158872,22	383567,55	7,50	12,6	9,7	2,3	13,0
t063_A	toetspunt t063	158870,28	383570,25	1,50	14,4	11,6	4,2	14,8
t063_B	toetspunt t063	158870,28	383570,25	4,50	15,8	12,9	5,5	16,2
t063_C	toetspunt t063	158870,28	383570,25	7,50	20,0	17,1	9,7	20,3
t064_A	toetspunt t064	158868,49	383602,68	1,50	13,4	10,6	3,2	13,8
t064_B	toetspunt t064	158868,49	383602,68	4,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t064_C	toetspunt t064	158868,49	383602,68	7,50	11,3	8,4	1,0	11,7
t065_A	toetspunt t065	158870,92	383606,69	1,50	12,5	9,7	2,3	12,9
t065_B	toetspunt t065	158870,92	383606,69	4,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t065_C	toetspunt t065	158870,92	383606,69	7,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t066_A	toetspunt t066	158875,94	383606,87	1,50	12,6	9,7	2,3	13,0
t066_B	toetspunt t066	158875,94	383606,87	4,50	13,8	11,0	3,6	14,2
t066_C	toetspunt t066	158875,94	383606,87	7,50	15,0	12,2	4,8	15,4
t067_A	toetspunt t067	158870,84	383566,34	1,50	12,1	9,2	1,8	12,4
t067_B	toetspunt t067	158870,84	383566,34	4,50	13,3	10,4	3,0	13,6
t067_C	toetspunt t067	158870,84	383566,34	7,50	14,6	11,7	4,3	15,0
t068_A	toetspunt t068	158877,27	383566,55	1,50	7,3	4,5	-2,9	7,7
t068_B	toetspunt t068	158877,27	383566,55	4,50	7,7	4,8	-2,6	8,0
t068_C	toetspunt t068	158877,27	383566,55	7,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t069_A	toetspunt t069	158878,94	383564,14	1,50	8,9	6,0	-1,4	9,3
t069_B	toetspunt t069	158878,94	383564,14	4,50	7,8	4,9	-2,5	8,1
t069_C	toetspunt t069	158878,94	383564,14	7,50	8,1	5,3	-2,2	8,5
t070_A	toetspunt t070	158879,88	383547,21	1,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t070_B	toetspunt t070	158879,88	383547,21	4,50	9,7	6,8	-0,6	10,1
t070_C	toetspunt t070	158879,88	383547,21	7,50	10,2	7,4	-0,1	10,6
t071_A	toetspunt t071	158877,92	383544,29	1,50	7,5	4,7	-2,8	7,9
t071_B	toetspunt t071	158877,92	383544,29	4,50	6,1	3,3	-4,2	6,5
t071_C	toetspunt t071	158877,92	383544,29	7,50	9,9	7,0	-0,4	10,3
t072_A	toetspunt t072	158871,95	383543,98	1,50	9,4	6,6	-0,8	9,8
t072_B	toetspunt t072	158871,95	383543,98	4,50	9,7	6,9	-0,5	10,1
t072_C	toetspunt t072	158871,95	383543,98	7,50	13,9	11,1	3,6	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t073_A	toetspunt t073	158870,02	383546,66	1,50	13,3	10,5	3,1	13,7
t073_B	toetspunt t073	158870,02	383546,66	4,50	14,8	11,9	4,5	15,1
t073_C	toetspunt t073	158870,02	383546,66	7,50	18,8	15,9	8,5	19,1
t074_A	toetspunt t074	158869,17	383563,60	1,50	14,7	11,8	4,4	15,0
t074_B	toetspunt t074	158869,17	383563,60	4,50	15,6	12,8	5,4	16,0
t074_C	toetspunt t074	158869,17	383563,60	7,50	19,9	17,1	9,7	20,3
t075_A	toetspunt t075	158873,97	383542,95	1,50	7,7	4,9	-2,6	8,1
t075_B	toetspunt t075	158873,97	383542,95	4,50	8,4	5,6	-1,8	8,8
t075_C	toetspunt t075	158873,97	383542,95	7,50	11,4	8,6	1,2	11,8
t076_A	toetspunt t076	158879,54	383543,25	1,50	10,3	7,4	0,0	10,7
t076_B	toetspunt t076	158879,54	383543,25	4,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t076_C	toetspunt t076	158879,54	383543,25	7,50	11,8	8,9	1,5	12,2
t077_A	toetspunt t077	158881,66	383541,05	1,50	11,0	8,1	0,7	11,3
t077_B	toetspunt t077	158881,66	383541,05	4,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t077_C	toetspunt t077	158881,66	383541,05	7,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t078_A	toetspunt t078	158882,73	383521,37	1,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t078_B	toetspunt t078	158882,73	383521,37	4,50	10,4	7,5	0,1	10,7
t078_C	toetspunt t078	158882,73	383521,37	7,50	11,4	8,5	1,1	11,8
t079_A	toetspunt t079	158883,96	383498,55	1,50	11,3	8,4	1,0	11,7
t079_B	toetspunt t079	158883,96	383498,55	4,50	10,1	7,2	-0,2	10,4
t079_C	toetspunt t079	158883,96	383498,55	7,50	10,8	7,9	0,5	11,1
t080_A	toetspunt t080	158882,30	383496,75	1,50	5,4	2,6	-4,9	5,8
t080_B	toetspunt t080	158882,30	383496,75	4,50	3,8	0,9	-6,5	4,1
t080_C	toetspunt t080	158882,30	383496,75	7,50	8,0	5,1	-2,3	8,3
t081_A	toetspunt t081	158876,15	383496,46	1,50	8,7	5,8	-1,6	9,0
t081_B	toetspunt t081	158876,15	383496,46	4,50	8,4	5,5	-1,9	8,8
t081_C	toetspunt t081	158876,15	383496,46	7,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t082_A	toetspunt t082	158874,03	383498,30	1,50	12,6	9,7	2,3	12,9
t082_B	toetspunt t082	158874,03	383498,30	4,50	10,0	7,2	-0,3	10,4
t082_C	toetspunt t082	158874,03	383498,30	7,50	10,6	7,7	0,3	11,0
t083_A	toetspunt t083	158872,87	383520,89	1,50	13,3	10,4	3,0	13,7
t083_B	toetspunt t083	158872,87	383520,89	4,50	12,0	9,2	1,8	12,4
t083_C	toetspunt t083	158872,87	383520,89	7,50	13,1	10,2	2,8	13,4
t084_A	toetspunt t084	158871,84	383540,82	1,50	13,5	10,6	3,2	13,8
t084_B	toetspunt t084	158871,84	383540,82	4,50	14,2	11,4	4,0	14,6
t084_C	toetspunt t084	158871,84	383540,82	7,50	18,1	15,2	7,8	18,5
t085_A	toetspunt t085	158874,52	383495,19	1,50	9,9	7,1	-0,4	10,3
t085_B	toetspunt t085	158874,52	383495,19	4,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t085_C	toetspunt t085	158874,52	383495,19	7,50	11,8	8,9	1,5	12,1
t086_A	toetspunt t086	158880,83	383495,44	1,50	6,6	3,8	-3,7	7,0
t086_B	toetspunt t086	158880,83	383495,44	4,50	6,1	3,3	-4,1	6,5
t086_C	toetspunt t086	158880,83	383495,44	7,50	9,8	6,9	-0,5	10,1
t087_A	toetspunt t087	158882,71	383493,27	1,50	10,9	8,1	0,7	11,3
t087_B	toetspunt t087	158882,71	383493,27	4,50	10,0	7,2	-0,2	10,4
t087_C	toetspunt t087	158882,71	383493,27	7,50	11,6	8,7	1,3	11,9
t088_A	toetspunt t088	158883,81	383471,43	1,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t088_B	toetspunt t088	158883,81	383471,43	4,50	10,1	7,3	-0,2	10,5
t088_C	toetspunt t088	158883,81	383471,43	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t089_A	toetspunt t089	158884,92	383449,32	1,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t089_B	toetspunt t089	158884,92	383449,32	4,50	10,4	7,5	0,1	10,7
t089_C	toetspunt t089	158884,92	383449,32	7,50	11,2	8,3	0,9	11,5
t090_A	toetspunt t090	158883,05	383446,83	1,50	4,5	1,7	-5,7	4,9
t090_B	toetspunt t090	158883,05	383446,83	4,50	3,9	1,0	-6,4	4,2
t090_C	toetspunt t090	158883,05	383446,83	7,50	7,8	5,0	-2,5	8,2
t091_A	toetspunt t091	158876,89	383446,52	1,50	8,8	6,0	-1,4	9,2
t091_B	toetspunt t091	158876,89	383446,52	4,50	2,2	-0,7	-8,1	2,5
t091_C	toetspunt t091	158876,89	383446,52	7,50	2,4	-0,5	-7,9	2,8
t092_A	toetspunt t092	158875,20	383448,87	1,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t092_B	toetspunt t092	158875,20	383448,87	4,50	14,4	11,6	4,2	14,8
t092_C	toetspunt t092	158875,20	383448,87	7,50	20,4	17,5	10,1	20,7
t093_A	toetspunt t093	158874,04	383470,69	1,50	9,1	6,3	-1,1	9,5
t093_B	toetspunt t093	158874,04	383470,69	4,50	9,9	7,0	-0,4	10,3
t093_C	toetspunt t093	158874,04	383470,69	7,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t094_A	toetspunt t094	158872,88	383492,72	1,50	14,1	11,3	3,9	14,5
t094_B	toetspunt t094	158872,88	383492,72	4,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t094_C	toetspunt t094	158872,88	383492,72	7,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t095_A	toetspunt t095	158878,81	383445,61	1,50	5,0	2,2	-5,2	5,4
t095_B	toetspunt t095	158878,81	383445,61	4,50	5,7	2,8	-4,6	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t095_C	toetspunt t095	158878,81	383445,61	7,50	9,3	6,4	-1,0	9,7
t096_A	toetspunt t096	158884,76	383445,96	1,50	9,6	6,7	-0,7	10,0
t096_B	toetspunt t096	158884,76	383445,96	4,50	10,2	7,4	0,0	10,6
t096_C	toetspunt t096	158884,76	383445,96	7,50	11,7	8,9	1,5	12,1
t097_A	toetspunt t097	158886,90	383444,11	1,50	10,4	7,5	0,1	10,8
t097_B	toetspunt t097	158886,90	383444,11	4,50	10,0	7,1	-0,3	10,4
t097_C	toetspunt t097	158886,90	383444,11	7,50	10,6	7,8	0,4	11,0
t098_A	toetspunt t098	158887,65	383428,35	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,6
t098_B	toetspunt t098	158887,65	383428,35	4,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t098_C	toetspunt t098	158887,65	383428,35	7,50	9,8	6,9	-0,5	10,2
t099_A	toetspunt t099	158888,44	383411,91	1,50	9,3	6,4	-1,0	9,6
t099_B	toetspunt t099	158888,44	383411,91	4,50	9,0	6,1	-1,3	9,3
t099_C	toetspunt t099	158888,44	383411,91	7,50	9,4	6,5	-0,9	9,8
t100_A	toetspunt t100	158886,44	383409,92	1,50	7,2	4,3	-3,1	7,6
t100_B	toetspunt t100	158886,44	383409,92	4,50	9,0	6,1	-1,3	9,3
t100_C	toetspunt t100	158886,44	383409,92	7,50	13,0	10,1	2,7	13,3
t101_A	toetspunt t101	158881,09	383409,67	1,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t101_B	toetspunt t101	158881,09	383409,67	4,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t101_C	toetspunt t101	158881,09	383409,67	7,50	18,7	15,9	8,5	19,1
t102_A	toetspunt t102	158878,76	383411,96	1,50	14,0	11,1	3,7	14,3
t102_B	toetspunt t102	158878,76	383411,96	4,50	16,7	13,9	6,5	17,1
t102_C	toetspunt t102	158878,76	383411,96	7,50	22,3	19,5	12,1	22,7
t103_A	toetspunt t103	158877,82	383428,82	1,50	14,8	11,9	4,5	15,1
t103_B	toetspunt t103	158877,82	383428,82	4,50	15,8	12,9	5,5	16,2
t103_C	toetspunt t103	158877,82	383428,82	7,50	21,7	18,9	11,5	22,1
t104_A	toetspunt t104	158877,06	383442,44	1,50	14,9	12,1	4,7	15,3
t104_B	toetspunt t104	158877,06	383442,44	4,50	14,5	11,6	4,2	14,8
t104_C	toetspunt t104	158877,06	383442,44	7,50	20,3	17,5	10,1	20,7
t105_A	toetspunt t105	158915,11	383403,05	1,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t105_B	toetspunt t105	158915,11	383403,05	4,50	10,8	7,9	0,5	11,1
t105_C	toetspunt t105	158915,11	383403,05	7,50	15,6	12,8	5,4	16,0
t106_A	toetspunt t106	158908,92	383402,77	1,50	6,5	3,6	-3,8	6,8
t106_B	toetspunt t106	158908,92	383402,77	4,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t106_C	toetspunt t106	158908,92	383402,77	7,50	2,9	-0,1	-7,5	3,2
t107_A	toetspunt t107	158906,96	383405,13	1,50	10,2	7,3	-0,1	10,5
t107_B	toetspunt t107	158906,96	383405,13	4,50	12,4	9,5	2,1	12,8
t107_C	toetspunt t107	158906,96	383405,13	7,50	13,8	10,9	3,5	14,1
t108_A	toetspunt t108	158905,78	383427,26	1,50	8,1	5,2	-2,2	8,4
t108_B	toetspunt t108	158905,78	383427,26	4,50	9,7	6,8	-0,6	10,0
t108_C	toetspunt t108	158905,78	383427,26	7,50	10,3	7,4	0,0	10,7
t109_A	toetspunt t109	158904,71	383447,28	1,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t109_B	toetspunt t109	158904,71	383447,28	4,50	13,1	10,2	2,8	13,5
t109_C	toetspunt t109	158904,71	383447,28	7,50	15,8	12,9	5,5	16,2
t110_A	toetspunt t110	158906,05	383449,80	1,50	6,3	3,5	-4,0	6,7
t110_B	toetspunt t110	158906,05	383449,80	4,50	4,3	1,5	-6,0	4,7
t110_C	toetspunt t110	158906,05	383449,80	7,50	7,9	5,0	-2,4	8,3
t111_A	toetspunt t111	158912,80	383450,16	1,50	5,8	3,0	-4,4	6,2
t111_B	toetspunt t111	158912,80	383450,16	4,50	4,1	1,3	-6,1	4,5
t111_C	toetspunt t111	158912,80	383450,16	7,50	7,3	4,4	-3,0	7,6
t112_A	toetspunt t112	158914,48	383448,20	1,50	10,3	7,5	0,1	10,7
t112_B	toetspunt t112	158914,48	383448,20	4,50	5,4	2,6	-4,8	5,8
t112_C	toetspunt t112	158914,48	383448,20	7,50	5,9	3,0	-4,4	6,2
t113_A	toetspunt t113	158915,46	383427,94	1,50	10,0	7,1	-0,3	10,3
t113_B	toetspunt t113	158915,46	383427,94	4,50	6,6	3,7	-3,7	7,0
t113_C	toetspunt t113	158915,46	383427,94	7,50	7,3	4,4	-3,0	7,6
t114_A	toetspunt t114	158916,50	383406,37	1,50	9,4	6,5	-0,9	9,8
t114_B	toetspunt t114	158916,50	383406,37	4,50	8,4	5,5	-1,9	8,7
t114_C	toetspunt t114	158916,50	383406,37	7,50	8,1	5,3	-2,1	8,5
t115_A	toetspunt t115	158906,11	383451,26	1,50	7,8	4,9	-2,5	8,1
t115_B	toetspunt t115	158906,11	383451,26	4,50	9,4	6,5	-0,9	9,7
t115_C	toetspunt t115	158906,11	383451,26	7,50	10,9	8,1	0,7	11,3
t116_A	toetspunt t116	158912,56	383451,54	1,50	2,1	-0,8	-8,2	2,5
t116_B	toetspunt t116	158912,56	383451,54	4,50	3,7	0,9	-6,5	4,1
t116_C	toetspunt t116	158912,56	383451,54	7,50	8,2	5,3	-2,1	8,5
t117_A	toetspunt t117	158904,36	383453,76	1,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t117_B	toetspunt t117	158904,36	383453,76	4,50	12,0	9,1	1,7	12,3
t117_C	toetspunt t117	158904,36	383453,76	7,50	14,1	11,2	3,8	14,5
t118_A	toetspunt t118	158903,35	383474,68	1,50	9,7	6,9	-0,6	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t118_B	toetspunt t118	158903,35	383474,68	4,50	11,4	8,5	1,1	11,8
t118_C	toetspunt t118	158903,35	383474,68	7,50	13,4	10,5	3,1	13,7
t119_A	toetspunt t119	158905,16	383477,22	1,50	7,0	4,2	-3,2	7,4
t119_B	toetspunt t119	158905,16	383477,22	4,50	5,6	2,8	-4,7	6,0
t119_C	toetspunt t119	158905,16	383477,22	7,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t120_A	toetspunt t120	158911,05	383477,61	1,50	11,6	8,7	1,3	11,9
t120_B	toetspunt t120	158911,05	383477,61	4,50	8,8	5,9	-1,5	9,1
t120_C	toetspunt t120	158911,05	383477,61	7,50	11,0	8,2	0,8	11,4
t121_A	toetspunt t121	158913,12	383475,54	1,50	12,0	9,1	1,7	12,4
t121_B	toetspunt t121	158913,12	383475,54	4,50	7,7	4,8	-2,6	8,0
t121_C	toetspunt t121	158913,12	383475,54	7,50	9,2	6,3	-1,1	9,6
t122_A	toetspunt t122	158914,22	383454,41	1,50	9,3	6,4	-1,0	9,7
t122_B	toetspunt t122	158914,22	383454,41	4,50	4,8	2,0	-5,4	5,2
t122_C	toetspunt t122	158914,22	383454,41	7,50	5,9	3,0	-4,4	6,3
t123_A	toetspunt t123	158909,99	383478,89	1,50	4,1	1,3	-6,1	4,5
t123_B	toetspunt t123	158909,99	383478,89	4,50	5,5	2,6	-4,8	5,9
t123_C	toetspunt t123	158909,99	383478,89	7,50	9,6	6,7	-0,7	9,9
t124_A	toetspunt t124	158904,25	383478,58	1,50	3,9	1,0	-6,4	4,3
t124_B	toetspunt t124	158904,25	383478,58	4,50	4,3	1,4	-6,0	4,6
t124_C	toetspunt t124	158904,25	383478,58	7,50	6,9	4,0	-3,4	7,2
t125_A	toetspunt t125	158901,97	383480,87	1,50	11,4	8,5	1,1	11,7
t125_B	toetspunt t125	158901,97	383480,87	4,50	13,1	10,2	2,8	13,5
t125_C	toetspunt t125	158901,97	383480,87	7,50	14,9	12,0	4,6	15,3
t126_A	toetspunt t126	158901,12	383497,64	1,50	8,9	6,0	-1,4	9,2
t126_B	toetspunt t126	158901,12	383497,64	4,50	9,9	7,0	-0,4	10,3
t126_C	toetspunt t126	158901,12	383497,64	7,50	10,6	7,7	0,3	10,9
t127_A	toetspunt t127	158900,22	383515,38	1,50	8,4	5,6	-1,8	8,8
t127_B	toetspunt t127	158900,22	383515,38	4,50	9,9	7,0	-0,4	10,2
t127_C	toetspunt t127	158900,22	383515,38	7,50	11,9	9,0	1,6	12,3
t128_A	toetspunt t128	158902,31	383517,68	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t128_B	toetspunt t128	158902,31	383517,68	4,50	9,6	6,7	-0,7	9,9
t128_C	toetspunt t128	158902,31	383517,68	7,50	11,7	8,8	1,4	12,0
t129_A	toetspunt t129	158907,91	383517,92	1,50	6,7	3,9	-3,5	7,1
t129_B	toetspunt t129	158907,91	383517,92	4,50	4,7	1,9	-5,5	5,1
t129_C	toetspunt t129	158907,91	383517,92	7,50	8,5	5,7	-1,8	8,9
t130_A	toetspunt t130	158910,08	383516,06	1,50	10,2	7,3	-0,1	10,6
t130_B	toetspunt t130	158910,08	383516,06	4,50	3,5	0,6	-6,8	3,8
t130_C	toetspunt t130	158910,08	383516,06	7,50	4,2	1,3	-6,1	4,5
t131_A	toetspunt t131	158910,93	383498,51	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t131_B	toetspunt t131	158910,93	383498,51	4,50	5,9	3,0	-4,4	6,2
t131_C	toetspunt t131	158910,93	383498,51	7,50	6,5	3,7	-3,8	6,9
t132_A	toetspunt t132	158911,76	383481,24	1,50	10,3	7,5	0,1	10,7
t132_B	toetspunt t132	158911,76	383481,24	4,50	7,7	4,8	-2,6	8,1
t132_C	toetspunt t132	158911,76	383481,24	7,50	9,1	6,3	-1,1	9,5
t133_A	toetspunt t133	158909,85	383519,64	1,50	3,4	0,6	-6,8	3,8
t133_B	toetspunt t133	158909,85	383519,64	4,50	4,3	1,5	-5,9	4,7
t133_C	toetspunt t133	158909,85	383519,64	7,50	8,3	5,4	-2,0	8,7
t134_A	toetspunt t134	158904,23	383519,23	1,50	7,0	4,2	-3,2	7,4
t134_B	toetspunt t134	158904,23	383519,23	4,50	8,4	5,5	-1,9	8,7
t134_C	toetspunt t134	158904,23	383519,23	7,50	10,2	7,3	-0,1	10,5
t135_A	toetspunt t135	158901,67	383521,14	1,50	9,0	6,1	-1,3	9,4
t135_B	toetspunt t135	158901,67	383521,14	4,50	10,4	7,5	0,1	10,7
t135_C	toetspunt t135	158901,67	383521,14	7,50	12,2	9,3	1,9	12,5
t136_A	toetspunt t136	158900,53	383542,76	1,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t136_B	toetspunt t136	158900,53	383542,76	4,50	10,2	7,3	-0,1	10,5
t136_C	toetspunt t136	158900,53	383542,76	7,50	12,2	9,3	1,9	12,5
t137_A	toetspunt t137	158902,60	383544,99	1,50	6,9	4,1	-3,3	7,3
t137_B	toetspunt t137	158902,60	383544,99	4,50	5,4	2,5	-4,9	5,8
t137_C	toetspunt t137	158902,60	383544,99	7,50	9,1	6,2	-1,2	9,5
t138_A	toetspunt t138	158908,39	383545,36	1,50	8,9	6,0	-1,4	9,2
t138_B	toetspunt t138	158908,39	383545,36	4,50	6,6	3,7	-3,7	6,9
t138_C	toetspunt t138	158908,39	383545,36	7,50	9,2	6,4	-1,1	9,6
t139_A	toetspunt t139	158910,52	383543,61	1,50	8,2	5,3	-2,1	8,6
t139_B	toetspunt t139	158910,52	383543,61	4,50	2,0	-0,9	-8,3	2,3
t139_C	toetspunt t139	158910,52	383543,61	7,50	-0,1	-3,0	-10,3	0,3
t140_A	toetspunt t140	158911,85	383521,93	1,50	9,5	6,6	-0,8	9,9
t140_B	toetspunt t140	158911,85	383521,93	4,50	1,8	-1,1	-8,5	2,2
t140_C	toetspunt t140	158911,85	383521,93	7,50	2,4	-0,5	-7,9	2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t141_A	toetspunt t141	158906,43	383546,86	1,50	3,0	0,1	-7,3	3,4
t141_B	toetspunt t141	158906,43	383546,86	4,50	4,6	1,7	-5,7	4,9
t141_C	toetspunt t141	158906,43	383546,86	7,50	8,9	6,0	-1,4	9,2
t142_A	toetspunt t142	158900,55	383546,54	1,50	1,2	-1,6	-9,1	1,6
t142_B	toetspunt t142	158900,55	383546,54	4,50	0,1	-2,8	-10,2	0,5
t142_C	toetspunt t142	158900,55	383546,54	7,50	-0,2	-3,0	-10,4	0,2
t143_A	toetspunt t143	158898,24	383548,38	1,50	8,9	6,0	-1,4	9,3
t143_B	toetspunt t143	158898,24	383548,38	4,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t143_C	toetspunt t143	158898,24	383548,38	7,50	12,5	9,6	2,2	12,8
t144_A	toetspunt t144	158896,64	383577,55	1,50	8,6	5,7	-1,7	8,9
t144_B	toetspunt t144	158896,64	383577,55	4,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t144_C	toetspunt t144	158896,64	383577,55	7,50	11,6	8,7	1,3	12,0
t145_A	toetspunt t145	158898,76	383580,80	1,50	6,5	3,6	-3,8	6,8
t145_B	toetspunt t145	158898,76	383580,80	4,50	6,0	3,1	-4,3	6,4
t145_C	toetspunt t145	158898,76	383580,80	7,50	9,3	6,4	-1,0	9,6
t146_A	toetspunt t146	158904,56	383581,17	1,50	9,0	6,2	-1,2	9,4
t146_B	toetspunt t146	158904,56	383581,17	4,50	6,2	3,3	-4,1	6,5
t146_C	toetspunt t146	158904,56	383581,17	7,50	9,3	6,4	-1,0	9,6
t147_A	toetspunt t147	158906,67	383578,99	1,50	5,3	2,5	-4,9	5,7
t147_B	toetspunt t147	158906,67	383578,99	4,50	1,5	-1,3	-8,7	1,9
t147_C	toetspunt t147	158906,67	383578,99	7,50	--	--	--	--
t148_A	toetspunt t148	158904,19	383582,67	1,50	4,7	1,8	-5,6	5,1
t148_B	toetspunt t148	158904,19	383582,67	4,50	6,3	3,4	-4,0	6,7
t148_C	toetspunt t148	158904,19	383582,67	7,50	9,9	7,0	-0,4	10,3
t149_A	toetspunt t149	158898,53	383582,19	1,50	7,3	4,4	-3,0	7,6
t149_B	toetspunt t149	158898,53	383582,19	4,50	8,5	5,6	-1,8	8,8
t149_C	toetspunt t149	158898,53	383582,19	7,50	9,5	6,6	-0,8	9,9
t150_A	toetspunt t150	158896,36	383584,46	1,50	9,7	6,8	-0,6	10,1
t150_B	toetspunt t150	158896,36	383584,46	4,50	11,0	8,1	0,7	11,3
t150_C	toetspunt t150	158896,36	383584,46	7,50	11,9	9,0	1,6	12,2
t151_A	toetspunt t151	158894,90	383614,75	1,50	10,7	7,8	0,4	11,0
t151_B	toetspunt t151	158894,90	383614,75	4,50	11,6	8,7	1,3	12,0
t151_C	toetspunt t151	158894,90	383614,75	7,50	13,6	10,8	3,4	14,0
t152_A	toetspunt t152	158896,67	383617,91	1,50	12,4	9,5	2,1	12,7
t152_B	toetspunt t152	158896,67	383617,91	4,50	12,3	9,5	2,0	12,7
t152_C	toetspunt t152	158896,67	383617,91	7,50	11,4	8,5	1,1	11,7
t153_A	toetspunt t153	158902,23	383618,00	1,50	10,8	7,9	0,5	11,2
t153_B	toetspunt t153	158902,23	383618,00	4,50	11,9	9,0	1,6	12,3
t153_C	toetspunt t153	158902,23	383618,00	7,50	10,5	7,6	0,2	10,9
t154_A	toetspunt t154	158904,50	383615,68	1,50	1,1	-1,8	-9,2	1,5
t154_B	toetspunt t154	158904,50	383615,68	4,50	3,2	0,3	-7,1	3,6
t154_C	toetspunt t154	158904,50	383615,68	7,50	-12,2	-15,1	-22,5	-11,8
t155_A	toetspunt t155	158906,20	383585,93	1,50	6,5	3,7	-3,8	6,9
t155_B	toetspunt t155	158906,20	383585,93	4,50	1,7	-1,1	-8,5	2,1
t155_C	toetspunt t155	158906,20	383585,93	7,50	--	--	--	--
t156_A	toetspunt t156	158747,61	383350,03	1,50	11,0	8,1	0,7	11,3
t156_B	toetspunt t156	158747,61	383350,03	4,50	15,1	12,3	4,9	15,5
t156_C	toetspunt t156	158747,61	383350,03	7,50	15,5	12,6	5,2	15,8
t156_D	toetspunt t156	158747,61	383350,03	10,50	16,0	13,2	5,8	16,4
t157_A	toetspunt t157	158764,24	383345,22	1,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t157_B	toetspunt t157	158764,24	383345,22	4,50	11,1	8,2	0,8	11,4
t157_C	toetspunt t157	158764,24	383345,22	7,50	12,1	9,2	1,8	12,4
t157_D	toetspunt t157	158764,24	383345,22	10,50	13,9	11,1	3,7	14,3
t158_A	toetspunt t158	158765,74	383342,27	1,50	8,5	5,7	-1,8	8,9
t158_B	toetspunt t158	158765,74	383342,27	4,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t158_C	toetspunt t158	158765,74	383342,27	7,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t158_D	toetspunt t158	158765,74	383342,27	10,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t159_A	toetspunt t159	158764,09	383336,80	1,50	8,3	5,5	-2,0	8,7
t159_B	toetspunt t159	158764,09	383336,80	4,50	9,0	6,1	-1,3	9,4
t159_C	toetspunt t159	158764,09	383336,80	7,50	9,6	6,7	-0,7	10,0
t159_D	toetspunt t159	158764,09	383336,80	10,50	8,7	5,8	-1,6	9,1
t160_A	toetspunt t160	158761,45	383335,52	1,50	6,1	3,2	-4,2	6,4
t160_B	toetspunt t160	158761,45	383335,52	4,50	7,1	4,2	-3,2	7,5
t160_C	toetspunt t160	158761,45	383335,52	7,50	7,2	4,4	-3,0	7,6
t160_D	toetspunt t160	158761,45	383335,52	10,50	7,3	4,4	-3,0	7,7
t161_A	toetspunt t161	158745,16	383340,06	1,50	-0,3	-3,2	-10,6	0,1
t161_B	toetspunt t161	158745,16	383340,06	4,50	1,2	-1,7	-9,1	1,5
t161_C	toetspunt t161	158745,16	383340,06	7,50	1,8	-1,2	-8,6	2,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Muydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t161_D	toetspunt t161	158745,16	383340,06	10,50	2,2	-0,7	-8,1	2,6
t162_A	toetspunt t162	158743,22	383342,93	1,50	15,2	12,4	5,0	15,6
t162_B	toetspunt t162	158743,22	383342,93	4,50	14,9	12,1	4,7	15,3
t162_C	toetspunt t162	158743,22	383342,93	7,50	15,0	12,2	4,8	15,4
t162_D	toetspunt t162	158743,22	383342,93	10,50	15,7	12,9	5,5	16,1
t163_A	toetspunt t163	158744,73	383348,75	1,50	13,5	10,7	3,2	13,9
t163_B	toetspunt t163	158744,73	383348,75	4,50	16,4	13,6	6,2	16,8
t163_C	toetspunt t163	158744,73	383348,75	7,50	16,3	13,5	6,1	16,7
t163_D	toetspunt t163	158744,73	383348,75	10,50	16,1	13,3	5,9	16,5
t164_A	toetspunt t164	158716,65	383348,91	1,50	1,5	-1,4	-8,8	1,9
t164_B	toetspunt t164	158716,65	383348,91	4,50	2,3	-0,6	-8,0	2,7
t164_C	toetspunt t164	158716,65	383348,91	7,50	2,9	0,0	-7,4	3,2
t164_D	toetspunt t164	158716,65	383348,91	10,50	0,9	-2,0	-9,4	1,2
t165_A	toetspunt t165	158700,71	383354,21	1,50	5,1	2,2	-5,2	5,4
t165_B	toetspunt t165	158700,71	383354,21	4,50	6,2	3,3	-4,1	6,5
t165_C	toetspunt t165	158700,71	383354,21	7,50	7,6	4,7	-2,7	7,9
t165_D	toetspunt t165	158700,71	383354,21	10,50	9,2	6,3	-1,1	9,6
t166_A	toetspunt t166	158699,01	383357,57	1,50	9,2	6,3	-1,1	9,5
t166_B	toetspunt t166	158699,01	383357,57	4,50	10,8	7,9	0,5	11,1
t166_C	toetspunt t166	158699,01	383357,57	7,50	13,2	10,4	3,0	13,6
t166_D	toetspunt t166	158699,01	383357,57	10,50	17,0	14,2	6,8	17,4
t167_A	toetspunt t167	158704,11	383363,93	1,50	11,0	8,2	0,8	11,4
t167_B	toetspunt t167	158704,11	383363,93	4,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t167_C	toetspunt t167	158704,11	383363,93	7,50	12,4	9,6	2,2	12,8
t167_D	toetspunt t167	158704,11	383363,93	10,50	14,7	11,9	4,5	15,1
t168_A	toetspunt t168	158712,16	383361,27	1,50	10,6	7,7	0,3	10,9
t168_B	toetspunt t168	158712,16	383361,27	4,50	11,0	8,1	0,7	11,3
t168_C	toetspunt t168	158712,16	383361,27	7,50	12,3	9,5	2,1	12,7
t168_D	toetspunt t168	158712,16	383361,27	10,50	15,0	12,2	4,8	15,4
t169_A	toetspunt t169	158719,97	383358,68	1,50	11,3	8,4	1,0	11,6
t169_B	toetspunt t169	158719,97	383358,68	4,50	12,6	9,7	2,3	12,9
t169_C	toetspunt t169	158719,97	383358,68	7,50	14,1	11,2	3,8	14,4
t169_D	toetspunt t169	158719,97	383358,68	10,50	16,8	14,0	6,6	17,2
t170_A	toetspunt t170	158721,40	383355,71	1,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t170_B	toetspunt t170	158721,40	383355,71	4,50	10,6	7,7	0,3	11,0
t170_C	toetspunt t170	158721,40	383355,71	7,50	12,4	9,5	2,1	12,7
t170_D	toetspunt t170	158721,40	383355,71	10,50	12,3	9,4	2,0	12,6
t171_A	toetspunt t171	158719,62	383350,29	1,50	9,5	6,6	-0,8	9,8
t171_B	toetspunt t171	158719,62	383350,29	4,50	9,0	6,1	-1,3	9,3
t171_C	toetspunt t171	158719,62	383350,29	7,50	10,9	8,0	0,6	11,3
t171_D	toetspunt t171	158719,62	383350,29	10,50	10,3	7,4	0,0	10,6
t172_A	toetspunt t172	158724,06	383368,82	1,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t173_A	toetspunt t173	158725,66	383363,71	1,50	8,7	5,8	-1,6	9,0
t174_A	toetspunt t174	158721,06	383359,77	1,50	4,5	1,6	-5,8	4,9
t175_A	toetspunt t175	158718,46	383362,61	1,50	9,1	6,2	-1,2	9,4
t176_A	toetspunt t176	158720,27	383368,49	1,50	10,0	7,2	-0,2	10,4
t177_A	toetspunt t177	158730,86	383379,31	1,50	10,0	7,1	-0,3	10,3
t178_A	toetspunt t178	158731,40	383384,81	1,50	10,1	7,2	-0,2	10,4
t179_A	toetspunt t179	158726,62	383376,53	1,50	7,3	4,4	-3,0	7,6
t180_A	toetspunt t180	158724,97	383382,03	1,50	10,9	8,1	0,7	11,3
t181_A	toetspunt t181	158754,19	383377,13	1,50	5,7	2,9	-4,5	6,1
t182_A	toetspunt t182	158756,01	383371,76	1,50	3,3	0,4	-7,0	3,7
t183_A	toetspunt t183	158751,80	383369,28	1,50	-1,5	-4,4	-11,8	-1,1
t184_A	toetspunt t184	158749,89	383373,85	1,50	7,8	4,9	-2,5	8,1
t185_A	toetspunt t185	158749,46	383360,52	1,50	10,5	7,6	0,2	10,8
t186_A	toetspunt t186	158752,24	383358,16	1,50	8,3	5,4	-2,0	8,6
t187_A	toetspunt t187	158750,70	383352,73	1,50	8,1	5,2	-2,2	8,5
t188_A	toetspunt t188	158746,89	383352,61	1,50	-3,8	-6,6	-14,0	-3,4
t189_A	toetspunt t189	158745,34	383357,51	1,50	15,3	12,5	5,1	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t001_A	toetspunt t001	158599,06	383612,55	1,50	63,7	61,0	55,3	64,7
t001_B	toetspunt t001	158599,06	383612,55	4,50	64,3	61,7	56,0	65,4
t001_C	toetspunt t001	158599,06	383612,55	7,50	64,3	61,6	56,0	65,4
t002_A	toetspunt t002	158606,97	383616,24	1,50	63,2	60,6	54,9	64,3
t002_B	toetspunt t002	158606,97	383616,24	4,50	63,9	61,3	55,6	65,0
t002_C	toetspunt t002	158606,97	383616,24	7,50	63,9	61,3	55,6	65,0
t003_A	toetspunt t003	158609,37	383614,92	1,50	58,8	56,2	50,5	59,9
t003_B	toetspunt t003	158609,37	383614,92	4,50	59,7	57,1	51,4	60,8
t003_C	toetspunt t003	158609,37	383614,92	7,50	59,9	57,2	51,6	60,9
t004_A	toetspunt t004	158613,58	383606,14	1,50	55,7	53,1	47,4	56,8
t004_B	toetspunt t004	158613,58	383606,14	4,50	57,1	54,4	48,8	58,1
t004_C	toetspunt t004	158613,58	383606,14	7,50	57,5	54,8	49,2	58,5
t005_A	toetspunt t005	158617,82	383597,28	1,50	54,0	51,3	45,6	55,0
t005_B	toetspunt t005	158617,82	383597,28	4,50	54,9	52,3	46,6	56,0
t005_C	toetspunt t005	158617,82	383597,28	7,50	55,6	52,9	47,3	56,6
t006_A	toetspunt t006	158616,97	383594,26	1,50	45,8	43,1	37,5	46,8
t006_B	toetspunt t006	158616,97	383594,26	4,50	47,0	44,3	38,7	48,1
t006_C	toetspunt t006	158616,97	383594,26	7,50	48,3	45,6	40,0	49,4
t007_A	toetspunt t007	158608,87	383590,39	1,50	39,8	37,0	31,6	40,9
t007_B	toetspunt t007	158608,87	383590,39	4,50	42,9	40,2	34,7	44,0
t007_C	toetspunt t007	158608,87	383590,39	7,50	45,2	42,5	37,1	46,3
t008_A	toetspunt t008	158606,18	383591,61	1,50	55,3	52,6	46,9	56,3
t008_B	toetspunt t008	158606,18	383591,61	4,50	57,0	54,3	48,6	58,0
t008_C	toetspunt t008	158606,18	383591,61	7,50	57,3	54,6	49,0	58,4
t009_A	toetspunt t009	158601,86	383600,78	1,50	57,9	55,2	49,5	58,9
t009_B	toetspunt t009	158601,86	383600,78	4,50	59,2	56,6	50,9	60,3
t009_C	toetspunt t009	158601,86	383600,78	7,50	59,4	56,7	51,1	60,4
t010_A	toetspunt t010	158597,88	383609,26	1,50	60,6	58,0	52,3	61,7
t010_B	toetspunt t010	158597,88	383609,26	4,50	61,4	58,7	53,0	62,4
t010_C	toetspunt t010	158597,88	383609,26	7,50	61,3	58,7	53,0	62,4
t011_A	toetspunt t011	158724,01	383697,83	1,50	63,9	61,2	55,5	64,9
t011_B	toetspunt t011	158724,01	383697,83	4,50	64,7	62,0	56,3	65,7
t011_C	toetspunt t011	158724,01	383697,83	7,50	64,8	62,1	56,4	65,8
t012_A	toetspunt t012	158731,23	383701,11	1,50	63,5	60,9	55,2	64,6
t012_B	toetspunt t012	158731,23	383701,11	4,50	64,4	61,7	56,0	65,4
t012_C	toetspunt t012	158731,23	383701,11	7,50	64,5	61,8	56,2	65,6
t013_A	toetspunt t013	158735,32	383699,52	1,50	58,4	55,8	50,1	59,5
t013_B	toetspunt t013	158735,32	383699,52	4,50	59,5	56,9	51,2	60,6
t013_C	toetspunt t013	158735,32	383699,52	7,50	59,8	57,1	51,5	60,8
t014_A	toetspunt t014	158740,90	383687,28	1,50	53,9	51,2	45,5	54,9
t014_B	toetspunt t014	158740,90	383687,28	4,50	55,4	52,8	47,1	56,5
t014_C	toetspunt t014	158740,90	383687,28	7,50	55,7	53,0	47,4	56,8
t015_A	toetspunt t015	158743,26	383682,11	1,50	52,2	49,6	43,9	53,3
t015_B	toetspunt t015	158743,26	383682,11	4,50	53,9	51,2	45,5	54,9
t015_C	toetspunt t015	158743,26	383682,11	7,50	54,3	51,6	46,0	55,3
t015_D	toetspunt t015	158743,26	383682,11	10,50	54,4	51,7	46,1	55,5
t016_A	toetspunt t016	158753,49	383659,63	1,50	47,3	44,6	39,0	48,4
t016_B	toetspunt t016	158753,49	383659,63	4,50	49,3	46,6	41,0	50,3
t016_C	toetspunt t016	158753,49	383659,63	7,50	50,6	47,8	42,3	51,6
t016_D	toetspunt t016	158753,49	383659,63	10,50	51,3	48,5	43,1	52,4
t017_A	toetspunt t017	158763,07	383638,60	1,50	43,8	41,0	35,6	44,9
t017_B	toetspunt t017	158763,07	383638,60	4,50	45,3	42,5	37,1	46,4
t017_C	toetspunt t017	158763,07	383638,60	7,50	47,5	44,7	39,6	48,7
t017_D	toetspunt t017	158763,07	383638,60	10,50	49,0	46,1	41,1	50,1
t018_A	toetspunt t018	158762,19	383634,85	1,50	43,9	41,1	35,7	45,0
t018_B	toetspunt t018	158762,19	383634,85	4,50	43,9	41,1	35,8	45,0
t018_C	toetspunt t018	158762,19	383634,85	7,50	45,8	42,9	37,9	46,9
t018_D	toetspunt t018	158762,19	383634,85	10,50	42,7	39,5	35,5	44,1
t019_A	toetspunt t019	158754,97	383631,55	1,50	44,1	41,3	35,9	45,2
t019_B	toetspunt t019	158754,97	383631,55	4,50	44,5	41,7	36,4	45,6
t019_C	toetspunt t019	158754,97	383631,55	7,50	46,3	43,4	38,3	47,4
t019_D	toetspunt t019	158754,97	383631,55	10,50	42,3	39,1	35,1	43,7
t020_A	toetspunt t020	158750,79	383632,67	1,50	50,5	47,8	42,1	51,5
t020_B	toetspunt t020	158750,79	383632,67	4,50	51,3	48,6	42,8	52,3
t020_C	toetspunt t020	158750,79	383632,67	7,50	52,3	49,6	43,9	53,3
t020_D	toetspunt t020	158750,79	383632,67	10,50	52,4	49,8	44,0	53,5
t021_A	toetspunt t021	158740,44	383655,31	1,50	52,9	50,2	44,5	53,9
t021_B	toetspunt t021	158740,44	383655,31	4,50	54,1	51,5	45,8	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t021_C	toetspunt t021	158740,44	383655,31	7,50	55,1	52,4	46,7	56,1	
t021_D	toetspunt t021	158740,44	383655,31	10,50	55,2	52,6	46,8	56,3	
t022_A	toetspunt t022	158730,50	383677,06	1,50	57,0	54,3	48,6	58,0	
t022_B	toetspunt t022	158730,50	383677,06	4,50	58,6	55,9	50,2	59,6	
t022_C	toetspunt t022	158730,50	383677,06	7,50	58,9	56,2	50,5	59,9	
t022_D	toetspunt t022	158730,50	383677,06	10,50	58,9	56,3	50,5	60,0	
t023_A	toetspunt t023	158728,62	383681,17	1,50	57,8	55,1	49,4	58,8	
t023_B	toetspunt t023	158728,62	383681,17	4,50	59,3	56,6	50,9	60,3	
t023_C	toetspunt t023	158728,62	383681,17	7,50	59,6	56,9	51,2	60,6	
t024_A	toetspunt t024	158722,69	383694,15	1,50	61,0	58,4	52,6	62,1	
t024_B	toetspunt t024	158722,69	383694,15	4,50	61,9	59,3	53,5	63,0	
t024_C	toetspunt t024	158722,69	383694,15	7,50	62,0	59,4	53,6	63,0	
t025_A	toetspunt t025	158740,06	383709,31	1,50	64,2	61,5	55,8	65,2	
t025_B	toetspunt t025	158740,06	383709,31	4,50	64,9	62,2	56,6	66,0	
t025_C	toetspunt t025	158740,06	383709,31	7,50	65,0	62,3	56,6	66,0	
t025_D	toetspunt t025	158740,06	383709,31	10,50	64,9	62,2	56,5	65,9	
t025_E	toetspunt t025	158740,06	383709,31	13,50	64,7	62,0	56,4	65,7	
t026_A	toetspunt t026	158752,11	383717,52	1,50	64,2	61,5	55,9	65,3	
t026_B	toetspunt t026	158752,11	383717,52	4,50	64,9	62,2	56,6	66,0	
t026_C	toetspunt t026	158752,11	383717,52	7,50	65,0	62,3	56,7	66,0	
t026_D	toetspunt t026	158752,11	383717,52	10,50	64,9	62,2	56,5	65,9	
t026_E	toetspunt t026	158752,11	383717,52	13,50	64,7	62,0	56,4	65,7	
t027_A	toetspunt t027	158763,43	383725,22	1,50	64,2	61,5	55,8	65,2	
t027_B	toetspunt t027	158763,43	383725,22	4,50	64,9	62,2	56,5	65,9	
t027_C	toetspunt t027	158763,43	383725,22	7,50	64,9	62,3	56,6	66,0	
t027_D	toetspunt t027	158763,43	383725,22	10,50	64,8	62,2	56,5	65,9	
t027_E	toetspunt t027	158763,43	383725,22	13,50	64,6	61,9	56,3	65,7	
t028_A	toetspunt t028	158766,70	383724,71	1,50	60,8	58,2	52,5	61,9	
t028_B	toetspunt t028	158766,70	383724,71	4,50	61,7	59,0	53,4	62,7	
t028_C	toetspunt t028	158766,70	383724,71	7,50	61,9	59,2	53,6	63,0	
t028_D	toetspunt t028	158766,70	383724,71	10,50	62,0	59,3	53,7	63,0	
t028_E	toetspunt t028	158766,70	383724,71	13,50	61,8	59,1	53,6	62,9	
t029_A	toetspunt t029	158771,90	383717,19	1,50	58,3	55,6	50,0	59,3	
t029_B	toetspunt t029	158771,90	383717,19	4,50	59,7	57,0	51,3	60,7	
t029_C	toetspunt t029	158771,90	383717,19	7,50	59,9	57,2	51,6	61,0	
t029_D	toetspunt t029	158771,90	383717,19	10,50	60,1	57,4	51,8	61,2	
t029_E	toetspunt t029	158771,90	383717,19	13,50	60,4	57,7	52,2	61,5	
t030_A	toetspunt t030	158771,97	383714,44	1,50	39,3	36,5	31,1	40,4	
t030_B	toetspunt t030	158771,97	383714,44	4,50	40,7	37,9	32,6	41,8	
t030_C	toetspunt t030	158771,97	383714,44	7,50	43,0	40,2	35,1	44,2	
t030_D	toetspunt t030	158771,97	383714,44	10,50	43,2	40,2	35,5	44,4	
t030_E	toetspunt t030	158771,97	383714,44	13,50	46,8	43,8	39,3	48,1	
t031_A	toetspunt t031	158760,72	383706,79	1,50	46,9	44,2	38,6	48,0	
t031_B	toetspunt t031	158760,72	383706,79	4,50	46,3	43,5	38,0	47,3	
t031_C	toetspunt t031	158760,72	383706,79	7,50	47,8	45,1	39,7	49,0	
t031_D	toetspunt t031	158760,72	383706,79	10,50	43,9	41,0	36,1	45,1	
t031_E	toetspunt t031	158760,72	383706,79	13,50	46,1	43,1	38,5	47,4	
t032_A	toetspunt t032	158747,79	383698,00	1,50	36,3	33,3	28,6	37,6	
t032_B	toetspunt t032	158747,79	383698,00	4,50	37,3	34,3	29,7	38,6	
t032_C	toetspunt t032	158747,79	383698,00	7,50	40,4	37,3	32,8	41,6	
t032_D	toetspunt t032	158747,79	383698,00	10,50	42,5	39,6	34,6	43,7	
t032_E	toetspunt t032	158747,79	383698,00	13,50	46,8	44,0	38,9	48,0	
t033_A	toetspunt t033	158744,49	383698,38	1,50	56,0	53,4	47,7	57,1	
t033_B	toetspunt t033	158744,49	383698,38	4,50	57,4	54,7	49,0	58,4	
t033_C	toetspunt t033	158744,49	383698,38	7,50	57,5	54,8	49,1	58,5	
t033_D	toetspunt t033	158744,49	383698,38	10,50	57,6	54,9	49,2	58,6	
t033_E	toetspunt t033	158744,49	383698,38	13,50	58,7	56,0	50,3	59,7	
t034_A	toetspunt t034	158739,27	383706,13	1,50	60,7	58,1	52,4	61,8	
t034_B	toetspunt t034	158739,27	383706,13	4,50	61,7	59,0	53,3	62,7	
t034_C	toetspunt t034	158739,27	383706,13	7,50	61,8	59,1	53,4	62,8	
t034_D	toetspunt t034	158739,27	383706,13	10,50	61,7	59,1	53,4	62,8	
t034_E	toetspunt t034	158739,27	383706,13	13,50	61,4	58,8	53,0	62,4	
t035_A	toetspunt t035	158783,49	383738,58	1,50	64,0	61,3	55,6	65,0	
t035_B	toetspunt t035	158783,49	383738,58	4,50	64,7	62,0	56,4	65,8	
t035_C	toetspunt t035	158783,49	383738,58	7,50	64,8	62,2	56,5	65,9	
t036_A	toetspunt t036	158792,84	383742,92	1,50	63,6	60,9	55,3	64,7	
t036_B	toetspunt t036	158792,84	383742,92	4,50	64,4	61,7	56,1	65,5	
t036_C	toetspunt t036	158792,84	383742,92	7,50	64,6	61,9	56,2	65,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t037_A	toetspunt t037	158795,04	383742,03	1,50	59,1	56,4	50,8	60,1
t037_B	toetspunt t037	158795,04	383742,03	4,50	60,0	57,3	51,7	61,1
t037_C	toetspunt t037	158795,04	383742,03	7,50	60,2	57,5	51,9	61,3
t038_A	toetspunt t038	158801,49	383727,90	1,50	53,9	51,2	45,7	55,0
t038_B	toetspunt t038	158801,49	383727,90	4,50	55,4	52,7	47,2	56,5
t038_C	toetspunt t038	158801,49	383727,90	7,50	56,1	53,3	48,1	57,3
t039_A	toetspunt t039	158803,09	383724,38	1,50	52,9	50,2	44,8	54,1
t039_B	toetspunt t039	158803,09	383724,38	4,50	54,5	51,8	46,4	55,6
t039_C	toetspunt t039	158803,09	383724,38	7,50	55,5	52,7	47,6	56,7
t039_D	toetspunt t039	158803,09	383724,38	10,50	56,1	53,2	48,2	57,3
t040_A	toetspunt t040	158813,26	383702,10	1,50	49,4	46,7	41,4	50,6
t040_B	toetspunt t040	158813,26	383702,10	4,50	51,8	49,1	43,8	53,0
t040_C	toetspunt t040	158813,26	383702,10	7,50	53,7	50,8	45,9	55,0
t040_D	toetspunt t040	158813,26	383702,10	10,50	54,3	51,4	46,6	55,6
t041_A	toetspunt t041	158823,49	383679,68	1,50	46,4	43,6	38,5	47,6
t041_B	toetspunt t041	158823,49	383679,68	4,50	48,5	45,6	40,6	49,6
t041_C	toetspunt t041	158823,49	383679,68	7,50	52,5	49,6	44,9	53,8
t041_D	toetspunt t041	158823,49	383679,68	10,50	53,1	50,1	45,5	54,4
t042_A	toetspunt t042	158822,38	383676,03	1,50	39,5	36,5	31,9	40,8
t042_B	toetspunt t042	158822,38	383676,03	4,50	41,9	38,9	34,4	43,2
t042_C	toetspunt t042	158822,38	383676,03	7,50	48,2	45,1	40,8	49,6
t042_D	toetspunt t042	158822,38	383676,03	10,50	46,9	43,8	39,6	48,3
t043_A	toetspunt t043	158815,33	383672,85	1,50	36,4	33,3	28,8	37,7
t043_B	toetspunt t043	158815,33	383672,85	4,50	38,9	35,8	31,4	40,2
t043_C	toetspunt t043	158815,33	383672,85	7,50	45,8	42,7	38,4	47,1
t043_D	toetspunt t043	158815,33	383672,85	10,50	46,5	43,4	39,3	47,9
t044_A	toetspunt t044	158811,00	383674,33	1,50	47,3	44,6	39,0	48,3
t044_B	toetspunt t044	158811,00	383674,33	4,50	48,2	45,5	39,9	49,2
t044_C	toetspunt t044	158811,00	383674,33	7,50	49,6	46,9	41,4	50,7
t044_D	toetspunt t044	158811,00	383674,33	10,50	50,1	47,4	41,9	51,2
t045_A	toetspunt t045	158801,23	383695,72	1,50	50,8	48,1	42,4	51,8
t045_B	toetspunt t045	158801,23	383695,72	4,50	52,2	49,5	43,9	53,3
t045_C	toetspunt t045	158801,23	383695,72	7,50	53,2	50,5	44,9	54,2
t045_D	toetspunt t045	158801,23	383695,72	10,50	53,5	50,8	45,2	54,6
t046_A	toetspunt t046	158790,72	383718,75	1,50	56,4	53,8	48,1	57,5
t046_B	toetspunt t046	158790,72	383718,75	4,50	58,0	55,3	49,7	59,1
t046_C	toetspunt t046	158790,72	383718,75	7,50	58,4	55,7	50,0	59,4
t046_D	toetspunt t046	158790,72	383718,75	10,50	58,4	55,7	50,1	59,5
t047_A	toetspunt t047	158789,09	383722,34	1,50	57,2	54,6	48,9	58,3
t047_B	toetspunt t047	158789,09	383722,34	4,50	58,8	56,1	50,4	59,8
t047_C	toetspunt t047	158789,09	383722,34	7,50	59,0	56,4	50,7	60,1
t048_A	toetspunt t048	158783,17	383735,31	1,50	60,8	58,2	52,5	61,9
t048_B	toetspunt t048	158783,17	383735,31	4,50	61,6	59,0	53,3	62,7
t048_C	toetspunt t048	158783,17	383735,31	7,50	61,8	59,1	53,4	62,8
t049_A	toetspunt t049	158800,19	383750,81	1,50	64,4	61,7	56,1	65,4
t049_B	toetspunt t049	158800,19	383750,81	4,50	65,1	62,4	56,8	66,2
t049_C	toetspunt t049	158800,19	383750,81	7,50	65,2	62,5	56,9	66,3
t049_D	toetspunt t049	158800,19	383750,81	10,50	65,1	62,4	56,8	66,2
t049_E	toetspunt t049	158800,19	383750,81	13,50	64,9	62,2	56,6	65,9
t050_A	toetspunt t050	158816,30	383761,75	1,50	64,8	62,1	56,5	65,8
t050_B	toetspunt t050	158816,30	383761,75	4,50	65,6	62,9	57,3	66,6
t050_C	toetspunt t050	158816,30	383761,75	7,50	65,6	62,9	57,3	66,7
t050_D	toetspunt t050	158816,30	383761,75	10,50	65,5	62,8	57,2	66,5
t050_E	toetspunt t050	158816,30	383761,75	13,50	65,2	62,5	57,0	66,3
t051_A	toetspunt t051	158833,20	383773,22	1,50	65,7	63,0	57,4	66,8
t051_B	toetspunt t051	158833,20	383773,22	4,50	66,4	63,7	58,1	67,5
t051_C	toetspunt t051	158833,20	383773,22	7,50	66,4	63,7	58,1	67,4
t051_D	toetspunt t051	158833,20	383773,22	10,50	66,2	63,4	57,9	67,2
t051_E	toetspunt t051	158833,20	383773,22	13,50	65,9	63,2	57,7	67,0
t052_A	toetspunt t052	158836,40	383772,16	1,50	63,9	61,1	55,5	64,9
t052_B	toetspunt t052	158836,40	383772,16	4,50	64,7	62,0	56,4	65,8
t052_C	toetspunt t052	158836,40	383772,16	7,50	64,7	61,9	56,4	65,8
t052_D	toetspunt t052	158836,40	383772,16	10,50	64,5	61,7	56,3	65,6
t052_E	toetspunt t052	158836,40	383772,16	13,50	64,3	61,5	56,1	65,4
t053_A	toetspunt t053	158841,13	383765,27	1,50	62,6	59,8	54,2	63,6
t053_B	toetspunt t053	158841,13	383765,27	4,50	63,7	60,9	55,3	64,7
t053_C	toetspunt t053	158841,13	383765,27	7,50	63,7	60,9	55,4	64,7
t053_D	toetspunt t053	158841,13	383765,27	10,50	63,6	60,7	55,3	64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t053_E	toetspunt t053	158841,13	383765,27	13,50	63,4	60,6	55,2	64,5
t054_A	toetspunt t054	158840,49	383761,60	1,50	55,1	52,1	46,3	55,9
t054_B	toetspunt t054	158840,49	383761,60	4,50	55,9	52,9	47,3	56,8
t054_C	toetspunt t054	158840,49	383761,60	7,50	56,3	53,3	47,9	57,3
t054_D	toetspunt t054	158840,49	383761,60	10,50	55,2	52,2	46,9	56,2
t054_E	toetspunt t054	158840,49	383761,60	13,50	55,0	52,0	46,8	56,1
t055_A	toetspunt t055	158824,20	383750,53	1,50	50,9	47,9	42,9	52,0
t055_B	toetspunt t055	158824,20	383750,53	4,50	52,5	49,5	44,6	53,6
t055_C	toetspunt t055	158824,20	383750,53	7,50	53,9	50,8	46,1	55,1
t055_D	toetspunt t055	158824,20	383750,53	10,50	52,7	49,6	45,1	54,0
t055_E	toetspunt t055	158824,20	383750,53	13,50	52,6	49,5	45,0	53,9
t056_A	toetspunt t056	158807,45	383739,15	1,50	46,4	43,4	38,8	47,7
t056_B	toetspunt t056	158807,45	383739,15	4,50	48,1	45,0	40,4	49,3
t056_C	toetspunt t056	158807,45	383739,15	7,50	50,7	47,5	43,3	52,0
t056_D	toetspunt t056	158807,45	383739,15	10,50	51,7	48,6	44,3	53,1
t056_E	toetspunt t056	158807,45	383739,15	13,50	51,3	48,1	43,8	52,6
t057_A	toetspunt t057	158803,94	383739,56	1,50	55,9	53,3	47,6	57,0
t057_B	toetspunt t057	158803,94	383739,56	4,50	57,2	54,5	48,9	58,2
t057_C	toetspunt t057	158803,94	383739,56	7,50	57,5	54,8	49,2	58,5
t057_D	toetspunt t057	158803,94	383739,56	10,50	57,7	55,0	49,4	58,8
t057_E	toetspunt t057	158803,94	383739,56	13,50	58,6	55,9	50,3	59,6
t058_A	toetspunt t058	158799,02	383746,86	1,50	60,7	58,1	52,4	61,8
t058_B	toetspunt t058	158799,02	383746,86	4,50	61,5	58,9	53,2	62,6
t058_C	toetspunt t058	158799,02	383746,86	7,50	61,7	59,0	53,4	62,8
t058_D	toetspunt t058	158799,02	383746,86	10,50	61,6	59,0	53,3	62,7
t058_E	toetspunt t058	158799,02	383746,86	13,50	61,2	58,5	52,8	62,2
t059_A	toetspunt t059	158878,53	383603,46	1,50	39,5	36,4	32,0	40,8
t059_B	toetspunt t059	158878,53	383603,46	4,50	41,8	38,7	34,3	43,1
t059_C	toetspunt t059	158878,53	383603,46	7,50	47,5	44,5	40,0	48,8
t060_A	toetspunt t060	158880,30	383571,53	1,50	36,6	33,5	28,9	37,8
t060_B	toetspunt t060	158880,30	383571,53	4,50	38,9	35,9	31,3	40,2
t060_C	toetspunt t060	158880,30	383571,53	7,50	44,3	41,2	36,7	45,6
t061_A	toetspunt t061	158878,77	383567,85	1,50	32,0	29,0	24,1	33,2
t061_B	toetspunt t061	158878,77	383567,85	4,50	33,4	30,4	25,7	34,7
t061_C	toetspunt t061	158878,77	383567,85	7,50	36,6	33,5	29,0	37,8
t062_A	toetspunt t062	158872,22	383567,55	1,50	31,3	28,4	23,3	32,4
t062_B	toetspunt t062	158872,22	383567,55	4,50	31,6	28,7	23,7	32,8
t062_C	toetspunt t062	158872,22	383567,55	7,50	34,7	31,6	26,9	35,9
t063_A	toetspunt t063	158870,28	383570,25	1,50	36,9	33,9	29,2	38,2
t063_B	toetspunt t063	158870,28	383570,25	4,50	38,0	34,9	30,4	39,3
t063_C	toetspunt t063	158870,28	383570,25	7,50	42,0	38,8	34,5	43,3
t064_A	toetspunt t064	158868,49	383602,68	1,50	39,5	36,4	31,8	40,7
t064_B	toetspunt t064	158868,49	383602,68	4,50	37,2	34,1	29,5	38,4
t064_C	toetspunt t064	158868,49	383602,68	7,50	39,3	36,2	31,7	40,6
t065_A	toetspunt t065	158870,92	383606,69	1,50	43,2	40,1	35,6	44,5
t065_B	toetspunt t065	158870,92	383606,69	4,50	44,7	41,6	37,2	46,0
t065_C	toetspunt t065	158870,92	383606,69	7,50	48,7	45,6	41,2	50,0
t066_A	toetspunt t066	158875,94	383606,87	1,50	42,3	39,1	34,8	43,6
t066_B	toetspunt t066	158875,94	383606,87	4,50	44,1	41,0	36,5	45,4
t066_C	toetspunt t066	158875,94	383606,87	7,50	48,8	45,8	41,4	50,2
t067_A	toetspunt t067	158870,84	383566,34	1,50	35,5	32,5	27,8	36,8
t067_B	toetspunt t067	158870,84	383566,34	4,50	38,0	35,0	30,4	39,3
t067_C	toetspunt t067	158870,84	383566,34	7,50	41,6	38,5	34,0	42,9
t068_A	toetspunt t068	158877,27	383566,55	1,50	32,4	29,4	24,5	33,6
t068_B	toetspunt t068	158877,27	383566,55	4,50	32,9	29,9	25,1	34,1
t068_C	toetspunt t068	158877,27	383566,55	7,50	36,0	32,9	28,4	37,2
t069_A	toetspunt t069	158878,94	383564,14	1,50	33,3	30,3	25,5	34,5
t069_B	toetspunt t069	158878,94	383564,14	4,50	35,2	32,1	27,6	36,5
t069_C	toetspunt t069	158878,94	383564,14	7,50	39,2	36,1	31,5	40,4
t070_A	toetspunt t070	158879,88	383547,21	1,50	35,9	32,9	28,3	37,2
t070_B	toetspunt t070	158879,88	383547,21	4,50	38,6	35,5	31,1	39,9
t070_C	toetspunt t070	158879,88	383547,21	7,50	43,2	40,1	35,7	44,5
t071_A	toetspunt t071	158877,92	383544,29	1,50	30,4	27,5	22,4	31,6
t071_B	toetspunt t071	158877,92	383544,29	4,50	31,0	28,0	23,1	32,2
t071_C	toetspunt t071	158877,92	383544,29	7,50	34,2	31,1	26,5	35,4
t072_A	toetspunt t072	158871,95	383543,98	1,50	31,7	28,7	23,6	32,8
t072_B	toetspunt t072	158871,95	383543,98	4,50	31,8	28,8	23,8	32,9
t072_C	toetspunt t072	158871,95	383543,98	7,50	34,4	31,4	26,6	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t073_A	toetspunt t073	158870,02	383546,66	1,50	36,4	33,4	28,7	37,7
t073_B	toetspunt t073	158870,02	383546,66	4,50	38,3	35,3	30,7	39,6
t073_C	toetspunt t073	158870,02	383546,66	7,50	43,1	40,1	35,5	44,4
t074_A	toetspunt t074	158869,17	383563,60	1,50	36,4	33,4	28,7	37,7
t074_B	toetspunt t074	158869,17	383563,60	4,50	38,6	35,6	30,7	39,8
t074_C	toetspunt t074	158869,17	383563,60	7,50	42,1	39,1	34,5	43,4
t075_A	toetspunt t075	158873,97	383542,95	1,50	32,6	29,6	24,8	33,8
t075_B	toetspunt t075	158873,97	383542,95	4,50	33,1	30,0	25,4	34,3
t075_C	toetspunt t075	158873,97	383542,95	7,50	36,5	33,4	29,1	37,9
t076_A	toetspunt t076	158879,54	383543,25	1,50	33,4	30,4	25,6	34,6
t076_B	toetspunt t076	158879,54	383543,25	4,50	34,5	31,4	26,8	35,7
t076_C	toetspunt t076	158879,54	383543,25	7,50	38,5	35,3	30,8	39,7
t077_A	toetspunt t077	158881,66	383541,05	1,50	36,0	33,0	28,3	37,2
t077_B	toetspunt t077	158881,66	383541,05	4,50	38,8	35,7	31,3	40,1
t077_C	toetspunt t077	158881,66	383541,05	7,50	42,9	39,8	35,4	44,2
t078_A	toetspunt t078	158882,73	383521,37	1,50	36,0	33,0	28,3	37,2
t078_B	toetspunt t078	158882,73	383521,37	4,50	38,6	35,6	31,1	39,9
t078_C	toetspunt t078	158882,73	383521,37	7,50	42,1	39,0	34,5	43,4
t079_A	toetspunt t079	158883,96	383498,55	1,50	35,7	32,7	28,0	37,0
t079_B	toetspunt t079	158883,96	383498,55	4,50	38,5	35,4	31,0	39,8
t079_C	toetspunt t079	158883,96	383498,55	7,50	41,4	38,4	33,9	42,7
t080_A	toetspunt t080	158882,30	383496,75	1,50	31,1	28,1	23,2	32,3
t080_B	toetspunt t080	158882,30	383496,75	4,50	32,4	29,3	24,6	33,6
t080_C	toetspunt t080	158882,30	383496,75	7,50	35,2	32,1	27,5	36,4
t081_A	toetspunt t081	158876,15	383496,46	1,50	29,8	26,9	21,7	30,9
t081_B	toetspunt t081	158876,15	383496,46	4,50	30,4	27,5	22,3	31,5
t081_C	toetspunt t081	158876,15	383496,46	7,50	33,3	30,3	25,4	34,5
t082_A	toetspunt t082	158874,03	383498,30	1,50	36,1	33,1	28,5	37,4
t082_B	toetspunt t082	158874,03	383498,30	4,50	38,4	35,3	30,8	39,6
t082_C	toetspunt t082	158874,03	383498,30	7,50	42,6	39,6	35,1	43,9
t083_A	toetspunt t083	158872,87	383520,89	1,50	36,2	33,1	28,5	37,4
t083_B	toetspunt t083	158872,87	383520,89	4,50	38,6	35,6	30,9	39,9
t083_C	toetspunt t083	158872,87	383520,89	7,50	42,9	39,9	35,3	44,2
t084_A	toetspunt t084	158871,84	383540,82	1,50	35,7	32,7	27,9	36,9
t084_B	toetspunt t084	158871,84	383540,82	4,50	37,9	34,9	30,1	39,1
t084_C	toetspunt t084	158871,84	383540,82	7,50	42,4	39,4	34,8	43,7
t085_A	toetspunt t085	158874,52	383495,19	1,50	35,7	32,7	28,1	37,0
t085_B	toetspunt t085	158874,52	383495,19	4,50	37,6	34,6	29,9	38,8
t085_C	toetspunt t085	158874,52	383495,19	7,50	41,7	38,7	34,1	43,0
t086_A	toetspunt t086	158880,83	383495,44	1,50	31,5	28,5	23,5	32,6
t086_B	toetspunt t086	158880,83	383495,44	4,50	31,9	29,0	24,0	33,1
t086_C	toetspunt t086	158880,83	383495,44	7,50	35,0	31,9	27,3	36,2
t087_A	toetspunt t087	158882,71	383493,27	1,50	33,2	30,2	25,3	34,4
t087_B	toetspunt t087	158882,71	383493,27	4,50	34,7	31,6	26,9	35,9
t087_C	toetspunt t087	158882,71	383493,27	7,50	38,0	34,9	30,3	39,2
t088_A	toetspunt t088	158883,81	383471,43	1,50	35,6	32,5	27,9	36,8
t088_B	toetspunt t088	158883,81	383471,43	4,50	38,1	35,0	30,6	39,4
t088_C	toetspunt t088	158883,81	383471,43	7,50	40,7	37,7	33,2	42,0
t089_A	toetspunt t089	158884,92	383449,32	1,50	35,2	32,1	27,5	36,4
t089_B	toetspunt t089	158884,92	383449,32	4,50	37,8	34,7	30,4	39,1
t089_C	toetspunt t089	158884,92	383449,32	7,50	40,3	37,2	32,8	41,6
t090_A	toetspunt t090	158883,05	383446,83	1,50	29,5	26,5	21,5	30,6
t090_B	toetspunt t090	158883,05	383446,83	4,50	29,9	26,8	21,9	31,0
t090_C	toetspunt t090	158883,05	383446,83	7,50	32,8	29,7	25,0	34,0
t091_A	toetspunt t091	158876,89	383446,52	1,50	33,5	30,5	25,8	34,7
t091_B	toetspunt t091	158876,89	383446,52	4,50	34,9	31,7	27,4	36,2
t091_C	toetspunt t091	158876,89	383446,52	7,50	38,7	35,6	31,1	40,0
t092_A	toetspunt t092	158875,20	383448,87	1,50	36,0	33,0	28,4	37,3
t092_B	toetspunt t092	158875,20	383448,87	4,50	37,6	34,5	30,1	38,9
t092_C	toetspunt t092	158875,20	383448,87	7,50	41,3	38,2	33,9	42,7
t093_A	toetspunt t093	158874,04	383470,69	1,50	36,2	33,1	28,6	37,5
t093_B	toetspunt t093	158874,04	383470,69	4,50	37,7	34,6	30,2	39,0
t093_C	toetspunt t093	158874,04	383470,69	7,50	42,1	39,0	34,6	43,4
t094_A	toetspunt t094	158872,88	383492,72	1,50	36,1	33,0	28,5	37,4
t094_B	toetspunt t094	158872,88	383492,72	4,50	37,6	34,5	30,0	38,9
t094_C	toetspunt t094	158872,88	383492,72	7,50	42,3	39,2	34,7	43,6
t095_A	toetspunt t095	158878,81	383445,61	1,50	30,5	27,6	22,5	31,6
t095_B	toetspunt t095	158878,81	383445,61	4,50	30,9	27,9	23,0	32,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t095_C	toetspunt t095	158878,81	383445,61	7,50	33,8	30,8	26,1	35,0
t096_A	toetspunt t096	158884,76	383445,96	1,50	32,3	29,3	24,4	33,4
t096_B	toetspunt t096	158884,76	383445,96	4,50	33,5	30,5	25,7	34,7
t096_C	toetspunt t096	158884,76	383445,96	7,50	36,7	33,7	29,0	37,9
t097_A	toetspunt t097	158886,90	383444,11	1,50	35,3	32,2	27,6	36,5
t097_B	toetspunt t097	158886,90	383444,11	4,50	37,9	34,7	30,4	39,2
t097_C	toetspunt t097	158886,90	383444,11	7,50	40,4	37,3	32,9	41,7
t098_A	toetspunt t098	158887,65	383428,35	1,50	35,1	32,0	27,3	36,3
t098_B	toetspunt t098	158887,65	383428,35	4,50	37,8	34,7	30,4	39,2
t098_C	toetspunt t098	158887,65	383428,35	7,50	41,1	38,0	33,6	42,4
t099_A	toetspunt t099	158888,44	383411,91	1,50	35,2	32,1	27,5	36,4
t099_B	toetspunt t099	158888,44	383411,91	4,50	37,9	34,8	30,4	39,2
t099_C	toetspunt t099	158888,44	383411,91	7,50	41,9	38,8	34,4	43,2
t100_A	toetspunt t100	158886,44	383409,92	1,50	33,3	30,2	25,5	34,5
t100_B	toetspunt t100	158886,44	383409,92	4,50	35,9	32,8	28,3	37,2
t100_C	toetspunt t100	158886,44	383409,92	7,50	40,6	37,6	33,0	41,9
t101_A	toetspunt t101	158881,09	383409,67	1,50	32,3	29,3	24,3	33,4
t101_B	toetspunt t101	158881,09	383409,67	4,50	34,1	31,0	26,2	35,2
t101_C	toetspunt t101	158881,09	383409,67	7,50	37,9	34,9	30,0	39,0
t102_A	toetspunt t102	158878,76	383411,96	1,50	35,0	32,0	27,2	36,2
t102_B	toetspunt t102	158878,76	383411,96	4,50	37,1	34,0	29,2	38,2
t102_C	toetspunt t102	158878,76	383411,96	7,50	40,3	37,3	32,5	41,5
t103_A	toetspunt t103	158877,82	383428,82	1,50	35,5	32,4	27,8	36,7
t103_B	toetspunt t103	158877,82	383428,82	4,50	37,2	34,1	29,7	38,5
t103_C	toetspunt t103	158877,82	383428,82	7,50	41,0	37,9	33,3	42,2
t104_A	toetspunt t104	158877,06	383442,44	1,50	35,4	32,3	27,7	36,6
t104_B	toetspunt t104	158877,06	383442,44	4,50	37,0	33,9	29,4	38,3
t104_C	toetspunt t104	158877,06	383442,44	7,50	41,0	37,9	33,4	42,2
t105_A	toetspunt t105	158915,11	383403,05	1,50	35,7	32,6	28,0	36,9
t105_B	toetspunt t105	158915,11	383403,05	4,50	38,0	34,9	30,4	39,3
t105_C	toetspunt t105	158915,11	383403,05	7,50	43,2	40,1	35,8	44,6
t106_A	toetspunt t106	158908,92	383402,77	1,50	30,8	27,8	22,7	31,9
t106_B	toetspunt t106	158908,92	383402,77	4,50	32,7	29,6	24,6	33,7
t106_C	toetspunt t106	158908,92	383402,77	7,50	42,9	39,8	35,4	44,2
t107_A	toetspunt t107	158906,96	383405,13	1,50	35,2	32,1	27,7	36,5
t107_B	toetspunt t107	158906,96	383405,13	4,50	38,0	34,8	30,6	39,3
t107_C	toetspunt t107	158906,96	383405,13	7,50	42,1	39,0	34,7	43,5
t108_A	toetspunt t108	158905,78	383427,26	1,50	35,5	32,4	28,0	36,8
t108_B	toetspunt t108	158905,78	383427,26	4,50	38,1	34,9	30,7	39,4
t108_C	toetspunt t108	158905,78	383427,26	7,50	41,6	38,5	34,2	42,9
t109_A	toetspunt t109	158904,71	383447,28	1,50	35,3	32,2	27,9	36,6
t109_B	toetspunt t109	158904,71	383447,28	4,50	38,0	34,8	30,6	39,4
t109_C	toetspunt t109	158904,71	383447,28	7,50	41,2	38,0	33,7	42,5
t110_A	toetspunt t110	158906,05	383449,80	1,50	31,1	28,1	23,2	32,2
t110_B	toetspunt t110	158906,05	383449,80	4,50	31,7	28,7	24,0	33,0
t110_C	toetspunt t110	158906,05	383449,80	7,50	35,2	32,1	27,6	36,5
t111_A	toetspunt t111	158912,80	383450,16	1,50	31,4	28,5	23,4	32,5
t111_B	toetspunt t111	158912,80	383450,16	4,50	31,6	28,5	23,7	32,7
t111_C	toetspunt t111	158912,80	383450,16	7,50	34,7	31,6	27,1	36,0
t112_A	toetspunt t112	158914,48	383448,20	1,50	37,6	34,6	30,0	38,9
t112_B	toetspunt t112	158914,48	383448,20	4,50	39,4	36,3	32,0	40,7
t112_C	toetspunt t112	158914,48	383448,20	7,50	42,3	39,2	34,8	43,6
t113_A	toetspunt t113	158915,46	383427,94	1,50	37,8	34,7	30,2	39,0
t113_B	toetspunt t113	158915,46	383427,94	4,50	39,8	36,7	32,3	41,1
t113_C	toetspunt t113	158915,46	383427,94	7,50	42,9	39,8	35,3	44,2
t114_A	toetspunt t114	158916,50	383406,37	1,50	37,7	34,6	30,0	38,9
t114_B	toetspunt t114	158916,50	383406,37	4,50	40,0	36,9	32,5	41,3
t114_C	toetspunt t114	158916,50	383406,37	7,50	43,7	40,6	36,2	45,0
t115_A	toetspunt t115	158906,11	383451,26	1,50	29,6	26,6	21,4	30,6
t115_B	toetspunt t115	158906,11	383451,26	4,50	30,1	27,1	22,0	31,1
t115_C	toetspunt t115	158906,11	383451,26	7,50	33,2	30,2	25,2	34,3
t116_A	toetspunt t116	158912,56	383451,54	1,50	30,8	27,7	22,8	31,9
t116_B	toetspunt t116	158912,56	383451,54	4,50	32,9	29,7	25,1	34,1
t116_C	toetspunt t116	158912,56	383451,54	7,50	35,0	31,9	27,3	36,2
t117_A	toetspunt t117	158904,36	383453,76	1,50	35,4	32,3	27,9	36,7
t117_B	toetspunt t117	158904,36	383453,76	4,50	38,0	34,9	30,7	39,4
t117_C	toetspunt t117	158904,36	383453,76	7,50	41,0	37,8	33,6	42,3
t118_A	toetspunt t118	158903,35	383474,68	1,50	33,6	30,5	26,0	34,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t118_B	toetspunt t118	158903,35	383474,68	4,50	35,4	32,3	27,8	36,7
t118_C	toetspunt t118	158903,35	383474,68	7,50	38,7	35,6	31,1	40,0
t119_A	toetspunt t119	158905,16	383477,22	1,50	31,0	28,1	23,1	32,2
t119_B	toetspunt t119	158905,16	383477,22	4,50	31,4	28,3	23,6	32,6
t119_C	toetspunt t119	158905,16	383477,22	7,50	34,9	31,8	27,3	36,1
t120_A	toetspunt t120	158911,05	383477,61	1,50	32,7	29,7	24,8	33,9
t120_B	toetspunt t120	158911,05	383477,61	4,50	33,2	30,0	25,6	34,4
t120_C	toetspunt t120	158911,05	383477,61	7,50	36,6	33,4	29,2	37,9
t121_A	toetspunt t121	158913,12	383475,54	1,50	37,7	34,6	30,1	39,0
t121_B	toetspunt t121	158913,12	383475,54	4,50	39,0	35,9	31,6	40,4
t121_C	toetspunt t121	158913,12	383475,54	7,50	41,2	38,1	33,8	42,5
t122_A	toetspunt t122	158914,22	383454,41	1,50	37,4	34,4	29,8	38,7
t122_B	toetspunt t122	158914,22	383454,41	4,50	38,9	35,8	31,4	40,2
t122_C	toetspunt t122	158914,22	383454,41	7,50	41,6	38,5	34,1	42,9
t123_A	toetspunt t123	158909,99	383478,89	1,50	30,3	27,2	22,4	31,4
t123_B	toetspunt t123	158909,99	383478,89	4,50	31,2	28,1	23,4	32,4
t123_C	toetspunt t123	158909,99	383478,89	7,50	34,7	31,5	27,0	35,9
t124_A	toetspunt t124	158904,25	383478,58	1,50	29,4	26,4	21,3	30,5
t124_B	toetspunt t124	158904,25	383478,58	4,50	29,8	26,7	21,7	30,9
t124_C	toetspunt t124	158904,25	383478,58	7,50	32,9	29,8	25,1	34,1
t125_A	toetspunt t125	158901,97	383480,87	1,50	34,9	31,8	27,4	36,2
t125_B	toetspunt t125	158901,97	383480,87	4,50	38,0	34,8	30,6	39,3
t125_C	toetspunt t125	158901,97	383480,87	7,50	40,4	37,2	33,0	41,7
t126_A	toetspunt t126	158901,12	383497,64	1,50	35,3	32,2	27,8	36,6
t126_B	toetspunt t126	158901,12	383497,64	4,50	38,4	35,2	31,0	39,8
t126_C	toetspunt t126	158901,12	383497,64	7,50	41,0	37,9	33,6	42,4
t127_A	toetspunt t127	158900,22	383515,38	1,50	35,5	32,4	28,0	36,8
t127_B	toetspunt t127	158900,22	383515,38	4,50	38,7	35,5	31,3	40,0
t127_C	toetspunt t127	158900,22	383515,38	7,50	41,5	38,4	34,2	42,9
t128_A	toetspunt t128	158902,31	383517,68	1,50	34,3	31,3	26,7	35,6
t128_B	toetspunt t128	158902,31	383517,68	4,50	35,9	32,8	28,3	37,2
t128_C	toetspunt t128	158902,31	383517,68	7,50	39,8	36,7	32,3	41,1
t129_A	toetspunt t129	158907,91	383517,92	1,50	32,2	29,3	24,3	33,4
t129_B	toetspunt t129	158907,91	383517,92	4,50	32,4	29,3	24,6	33,6
t129_C	toetspunt t129	158907,91	383517,92	7,50	35,9	32,7	28,3	37,2
t130_A	toetspunt t130	158910,08	383516,06	1,50	35,3	32,3	27,6	36,6
t130_B	toetspunt t130	158910,08	383516,06	4,50	35,2	32,0	27,7	36,5
t130_C	toetspunt t130	158910,08	383516,06	7,50	38,7	35,6	31,3	40,0
t131_A	toetspunt t131	158910,93	383498,51	1,50	37,2	34,2	29,7	38,5
t131_B	toetspunt t131	158910,93	383498,51	4,50	37,8	34,6	30,3	39,1
t131_C	toetspunt t131	158910,93	383498,51	7,50	40,8	37,6	33,3	42,1
t132_A	toetspunt t132	158911,76	383481,24	1,50	37,7	34,6	30,1	39,0
t132_B	toetspunt t132	158911,76	383481,24	4,50	39,2	36,0	31,7	40,5
t132_C	toetspunt t132	158911,76	383481,24	7,50	41,8	38,7	34,4	43,1
t133_A	toetspunt t133	158909,85	383519,64	1,50	33,7	30,6	26,0	34,9
t133_B	toetspunt t133	158909,85	383519,64	4,50	33,2	30,1	25,5	34,4
t133_C	toetspunt t133	158909,85	383519,64	7,50	36,4	33,2	28,8	37,6
t134_A	toetspunt t134	158904,23	383519,23	1,50	29,7	26,7	21,6	30,8
t134_B	toetspunt t134	158904,23	383519,23	4,50	30,2	27,2	22,2	31,3
t134_C	toetspunt t134	158904,23	383519,23	7,50	33,6	30,6	25,8	34,8
t135_A	toetspunt t135	158901,67	383521,14	1,50	35,8	32,7	28,3	37,1
t135_B	toetspunt t135	158901,67	383521,14	4,50	38,9	35,7	31,6	40,3
t135_C	toetspunt t135	158901,67	383521,14	7,50	42,0	38,8	34,7	43,4
t136_A	toetspunt t136	158900,53	383542,76	1,50	33,3	30,2	25,6	34,5
t136_B	toetspunt t136	158900,53	383542,76	4,50	35,3	32,1	27,7	36,5
t136_C	toetspunt t136	158900,53	383542,76	7,50	38,5	35,4	31,1	39,9
t137_A	toetspunt t137	158902,60	383544,99	1,50	33,6	30,5	26,0	34,8
t137_B	toetspunt t137	158902,60	383544,99	4,50	36,5	33,4	29,0	37,8
t137_C	toetspunt t137	158902,60	383544,99	7,50	38,9	35,7	31,3	40,1
t138_A	toetspunt t138	158908,39	383545,36	1,50	37,9	34,8	30,4	39,2
t138_B	toetspunt t138	158908,39	383545,36	4,50	41,0	37,9	33,5	42,3
t138_C	toetspunt t138	158908,39	383545,36	7,50	44,1	41,0	36,6	45,4
t139_A	toetspunt t139	158910,52	383543,61	1,50	38,5	35,4	30,9	39,8
t139_B	toetspunt t139	158910,52	383543,61	4,50	40,8	37,7	33,3	42,1
t139_C	toetspunt t139	158910,52	383543,61	7,50	44,0	40,9	36,5	45,3
t140_A	toetspunt t140	158911,85	383521,93	1,50	37,9	34,9	30,3	39,2
t140_B	toetspunt t140	158911,85	383521,93	4,50	39,2	36,0	31,7	40,5
t140_C	toetspunt t140	158911,85	383521,93	7,50	42,1	39,0	34,7	43,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t141_A	toetspunt t141	158906,43	383546,86	1,50	31,5	28,4	23,7	32,7
t141_B	toetspunt t141	158906,43	383546,86	4,50	32,8	29,7	25,2	34,1
t141_C	toetspunt t141	158906,43	383546,86	7,50	36,7	33,6	29,2	38,0
t142_A	toetspunt t142	158900,55	383546,54	1,50	31,2	28,1	23,4	32,4
t142_B	toetspunt t142	158900,55	383546,54	4,50	35,0	31,9	27,5	36,3
t142_C	toetspunt t142	158900,55	383546,54	7,50	37,2	34,1	29,6	38,5
t143_A	toetspunt t143	158898,24	383548,38	1,50	35,6	32,5	28,1	36,9
t143_B	toetspunt t143	158898,24	383548,38	4,50	38,7	35,6	31,3	40,0
t143_C	toetspunt t143	158898,24	383548,38	7,50	42,5	39,4	35,1	43,9
t144_A	toetspunt t144	158896,64	383577,55	1,50	35,8	32,8	28,2	37,1
t144_B	toetspunt t144	158896,64	383577,55	4,50	38,3	35,2	30,9	39,6
t144_C	toetspunt t144	158896,64	383577,55	7,50	43,5	40,4	36,0	44,8
t145_A	toetspunt t145	158898,76	383580,80	1,50	32,4	29,4	24,7	33,6
t145_B	toetspunt t145	158898,76	383580,80	4,50	33,4	30,3	25,7	34,6
t145_C	toetspunt t145	158898,76	383580,80	7,50	37,0	33,9	29,5	38,3
t146_A	toetspunt t146	158904,56	383581,17	1,50	32,8	29,7	25,1	34,0
t146_B	toetspunt t146	158904,56	383581,17	4,50	33,8	30,6	26,3	35,1
t146_C	toetspunt t146	158904,56	383581,17	7,50	38,0	34,8	30,7	39,4
t147_A	toetspunt t147	158906,67	383578,99	1,50	39,0	35,9	31,4	40,2
t147_B	toetspunt t147	158906,67	383578,99	4,50	43,2	40,1	35,6	44,5
t147_C	toetspunt t147	158906,67	383578,99	7,50	46,1	43,0	38,5	47,4
t148_A	toetspunt t148	158904,19	383582,67	1,50	33,8	30,8	26,2	35,1
t148_B	toetspunt t148	158904,19	383582,67	4,50	35,7	32,6	28,0	36,9
t148_C	toetspunt t148	158904,19	383582,67	7,50	38,8	35,7	31,0	40,0
t149_A	toetspunt t149	158898,53	383582,19	1,50	31,6	28,6	23,8	32,8
t149_B	toetspunt t149	158898,53	383582,19	4,50	31,8	28,7	24,1	33,0
t149_C	toetspunt t149	158898,53	383582,19	7,50	35,8	32,6	28,3	37,1
t150_A	toetspunt t150	158896,36	383584,46	1,50	35,7	32,6	28,1	37,0
t150_B	toetspunt t150	158896,36	383584,46	4,50	38,1	34,9	30,6	39,4
t150_C	toetspunt t150	158896,36	383584,46	7,50	43,1	39,9	35,7	44,4
t151_A	toetspunt t151	158894,90	383614,75	1,50	36,9	33,9	29,3	38,2
t151_B	toetspunt t151	158894,90	383614,75	4,50	38,8	35,8	31,2	40,1
t151_C	toetspunt t151	158894,90	383614,75	7,50	44,1	41,0	36,6	45,4
t152_A	toetspunt t152	158896,67	383617,91	1,50	42,8	39,7	35,3	44,1
t152_B	toetspunt t152	158896,67	383617,91	4,50	46,4	43,3	38,9	47,7
t152_C	toetspunt t152	158896,67	383617,91	7,50	50,3	47,2	42,8	51,6
t153_A	toetspunt t153	158902,23	383618,00	1,50	44,7	41,5	37,2	46,0
t153_B	toetspunt t153	158902,23	383618,00	4,50	47,9	44,7	40,3	49,1
t153_C	toetspunt t153	158902,23	383618,00	7,50	50,7	47,6	43,1	52,0
t154_A	toetspunt t154	158904,50	383615,68	1,50	46,0	42,9	38,4	47,3
t154_B	toetspunt t154	158904,50	383615,68	4,50	47,1	44,0	39,5	48,4
t154_C	toetspunt t154	158904,50	383615,68	7,50	49,4	46,3	41,9	50,7
t155_A	toetspunt t155	158906,20	383585,93	1,50	39,3	36,2	31,7	40,5
t155_B	toetspunt t155	158906,20	383585,93	4,50	43,9	40,9	36,2	45,2
t155_C	toetspunt t155	158906,20	383585,93	7,50	46,6	43,6	39,1	47,9
t156_A	toetspunt t156	158747,61	383350,03	1,50	41,5	38,6	31,7	42,0
t156_B	toetspunt t156	158747,61	383350,03	4,50	39,6	36,7	31,5	40,7
t156_C	toetspunt t156	158747,61	383350,03	7,50	41,7	38,8	33,8	42,9
t156_D	toetspunt t156	158747,61	383350,03	10,50	44,2	41,3	36,4	45,4
t157_A	toetspunt t157	158764,24	383345,22	1,50	36,0	33,1	27,2	36,8
t157_B	toetspunt t157	158764,24	383345,22	4,50	37,5	34,6	29,2	38,5
t157_C	toetspunt t157	158764,24	383345,22	7,50	41,1	38,2	33,1	42,2
t157_D	toetspunt t157	158764,24	383345,22	10,50	44,2	41,2	36,3	45,3
t158_A	toetspunt t158	158765,74	383342,27	1,50	44,2	41,4	34,2	44,7
t158_B	toetspunt t158	158765,74	383342,27	4,50	45,0	42,1	35,0	45,4
t158_C	toetspunt t158	158765,74	383342,27	7,50	45,5	42,6	35,9	46,1
t158_D	toetspunt t158	158765,74	383342,27	10,50	46,8	43,8	37,7	47,5
t159_A	toetspunt t159	158764,09	383336,80	1,50	48,0	45,1	37,8	48,3
t159_B	toetspunt t159	158764,09	383336,80	4,50	48,5	45,7	38,4	48,9
t159_C	toetspunt t159	158764,09	383336,80	7,50	48,7	45,8	38,7	49,1
t159_D	toetspunt t159	158764,09	383336,80	10,50	49,0	46,1	39,5	49,6
t160_A	toetspunt t160	158761,45	383335,52	1,50	52,1	49,2	41,9	52,5
t160_B	toetspunt t160	158761,45	383335,52	4,50	52,5	49,7	42,3	52,9
t160_C	toetspunt t160	158761,45	383335,52	7,50	52,4	49,5	42,2	52,8
t160_D	toetspunt t160	158761,45	383335,52	10,50	52,2	49,3	42,2	52,6
t161_A	toetspunt t161	158745,16	383340,06	1,50	52,7	49,8	42,5	53,1
t161_B	toetspunt t161	158745,16	383340,06	4,50	53,0	50,1	42,8	53,4
t161_C	toetspunt t161	158745,16	383340,06	7,50	52,8	49,9	42,6	53,1


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: wegverkeer
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t161_D	toetspunt t161	158745,16	383340,06	10,50	52,6	49,7	42,6	53,0
t162_A	toetspunt t162	158743,22	383342,93	1,50	50,5	47,6	40,3	50,8
t162_B	toetspunt t162	158743,22	383342,93	4,50	50,5	47,6	40,4	50,9
t162_C	toetspunt t162	158743,22	383342,93	7,50	50,4	47,5	40,3	50,8
t162_D	toetspunt t162	158743,22	383342,93	10,50	50,1	47,2	40,2	50,6
t163_A	toetspunt t163	158744,73	383348,75	1,50	48,7	45,8	38,6	49,1
t163_B	toetspunt t163	158744,73	383348,75	4,50	48,9	46,0	38,8	49,3
t163_C	toetspunt t163	158744,73	383348,75	7,50	48,9	46,0	38,9	49,3
t163_D	toetspunt t163	158744,73	383348,75	10,50	48,8	45,9	39,0	49,3
t164_A	toetspunt t164	158716,65	383348,91	1,50	52,4	49,5	42,1	52,7
t164_B	toetspunt t164	158716,65	383348,91	4,50	52,7	49,8	42,4	53,0
t164_C	toetspunt t164	158716,65	383348,91	7,50	52,4	49,6	42,2	52,8
t164_D	toetspunt t164	158716,65	383348,91	10,50	52,1	49,2	42,0	52,5
t165_A	toetspunt t165	158700,71	383354,21	1,50	51,8	48,9	41,5	52,1
t165_B	toetspunt t165	158700,71	383354,21	4,50	52,1	49,3	41,9	52,5
t165_C	toetspunt t165	158700,71	383354,21	7,50	51,9	49,0	41,7	52,3
t165_D	toetspunt t165	158700,71	383354,21	10,50	51,6	48,7	41,4	52,0
t166_A	toetspunt t166	158699,01	383357,57	1,50	47,6	44,8	37,4	48,0
t166_B	toetspunt t166	158699,01	383357,57	4,50	47,9	45,1	37,8	48,3
t166_C	toetspunt t166	158699,01	383357,57	7,50	47,6	44,7	37,6	48,0
t166_D	toetspunt t166	158699,01	383357,57	10,50	47,8	44,9	38,1	48,3
t167_A	toetspunt t167	158704,11	383363,93	1,50	34,8	31,9	26,5	35,8
t167_B	toetspunt t167	158704,11	383363,93	4,50	36,6	33,7	28,3	37,6
t167_C	toetspunt t167	158704,11	383363,93	7,50	40,3	37,3	32,2	41,4
t167_D	toetspunt t167	158704,11	383363,93	10,50	43,8	40,9	35,9	45,0
t168_A	toetspunt t168	158712,16	383361,27	1,50	35,1	32,1	26,8	36,1
t168_B	toetspunt t168	158712,16	383361,27	4,50	36,8	33,9	28,8	38,0
t168_C	toetspunt t168	158712,16	383361,27	7,50	40,5	37,6	32,6	41,7
t168_D	toetspunt t168	158712,16	383361,27	10,50	44,0	41,1	36,0	45,1
t169_A	toetspunt t169	158719,97	383358,68	1,50	40,8	37,9	31,1	41,3
t169_B	toetspunt t169	158719,97	383358,68	4,50	38,4	35,5	30,4	39,5
t169_C	toetspunt t169	158719,97	383358,68	7,50	41,9	39,0	34,0	43,1
t169_D	toetspunt t169	158719,97	383358,68	10,50	43,8	40,9	36,0	45,0
t170_A	toetspunt t170	158721,40	383355,71	1,50	48,7	45,8	38,6	49,1
t170_B	toetspunt t170	158721,40	383355,71	4,50	49,0	46,1	38,9	49,4
t170_C	toetspunt t170	158721,40	383355,71	7,50	49,5	46,6	39,8	50,0
t170_D	toetspunt t170	158721,40	383355,71	10,50	49,6	46,7	40,2	50,2
t171_A	toetspunt t171	158719,62	383350,29	1,50	50,2	47,3	40,0	50,6
t171_B	toetspunt t171	158719,62	383350,29	4,50	50,4	47,5	40,4	50,8
t171_C	toetspunt t171	158719,62	383350,29	7,50	50,7	47,8	40,9	51,2
t171_D	toetspunt t171	158719,62	383350,29	10,50	50,6	47,7	41,0	51,2
t172_A	toetspunt t172	158724,06	383368,82	1,50	37,3	34,4	28,7	38,2
t173_A	toetspunt t173	158725,66	383363,71	1,50	45,7	42,8	35,7	46,1
t174_A	toetspunt t174	158721,06	383359,77	1,50	41,6	38,7	31,6	42,0
t175_A	toetspunt t175	158718,46	383362,61	1,50	32,8	29,9	24,5	33,8
t176_A	toetspunt t176	158720,27	383368,49	1,50	33,7	30,7	25,6	34,8
t177_A	toetspunt t177	158730,86	383379,31	1,50	42,5	39,5	32,8	43,0
t178_A	toetspunt t178	158731,40	383384,81	1,50	35,7	32,7	27,8	36,9
t179_A	toetspunt t179	158726,62	383376,53	1,50	41,1	38,2	31,4	41,6
t180_A	toetspunt t180	158724,97	383382,03	1,50	33,6	30,7	25,3	34,6
t181_A	toetspunt t181	158754,19	383377,13	1,50	31,1	28,3	22,5	32,0
t182_A	toetspunt t182	158756,01	383371,76	1,50	32,9	29,9	24,8	34,0
t183_A	toetspunt t183	158751,80	383369,28	1,50	41,0	38,1	31,1	41,5
t184_A	toetspunt t184	158749,89	383373,85	1,50	43,5	40,7	34,2	44,2
t185_A	toetspunt t185	158749,46	383360,52	1,50	39,9	37,1	31,3	40,8
t186_A	toetspunt t186	158752,24	383358,16	1,50	33,7	30,8	25,5	34,7
t187_A	toetspunt t187	158750,70	383352,73	1,50	32,9	29,9	24,6	33,9
t188_A	toetspunt t188	158746,89	383352,61	1,50	44,1	41,2	34,0	44,5
t189_A	toetspunt t189	158745,34	383357,51	1,50	45,9	43,0	36,0	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

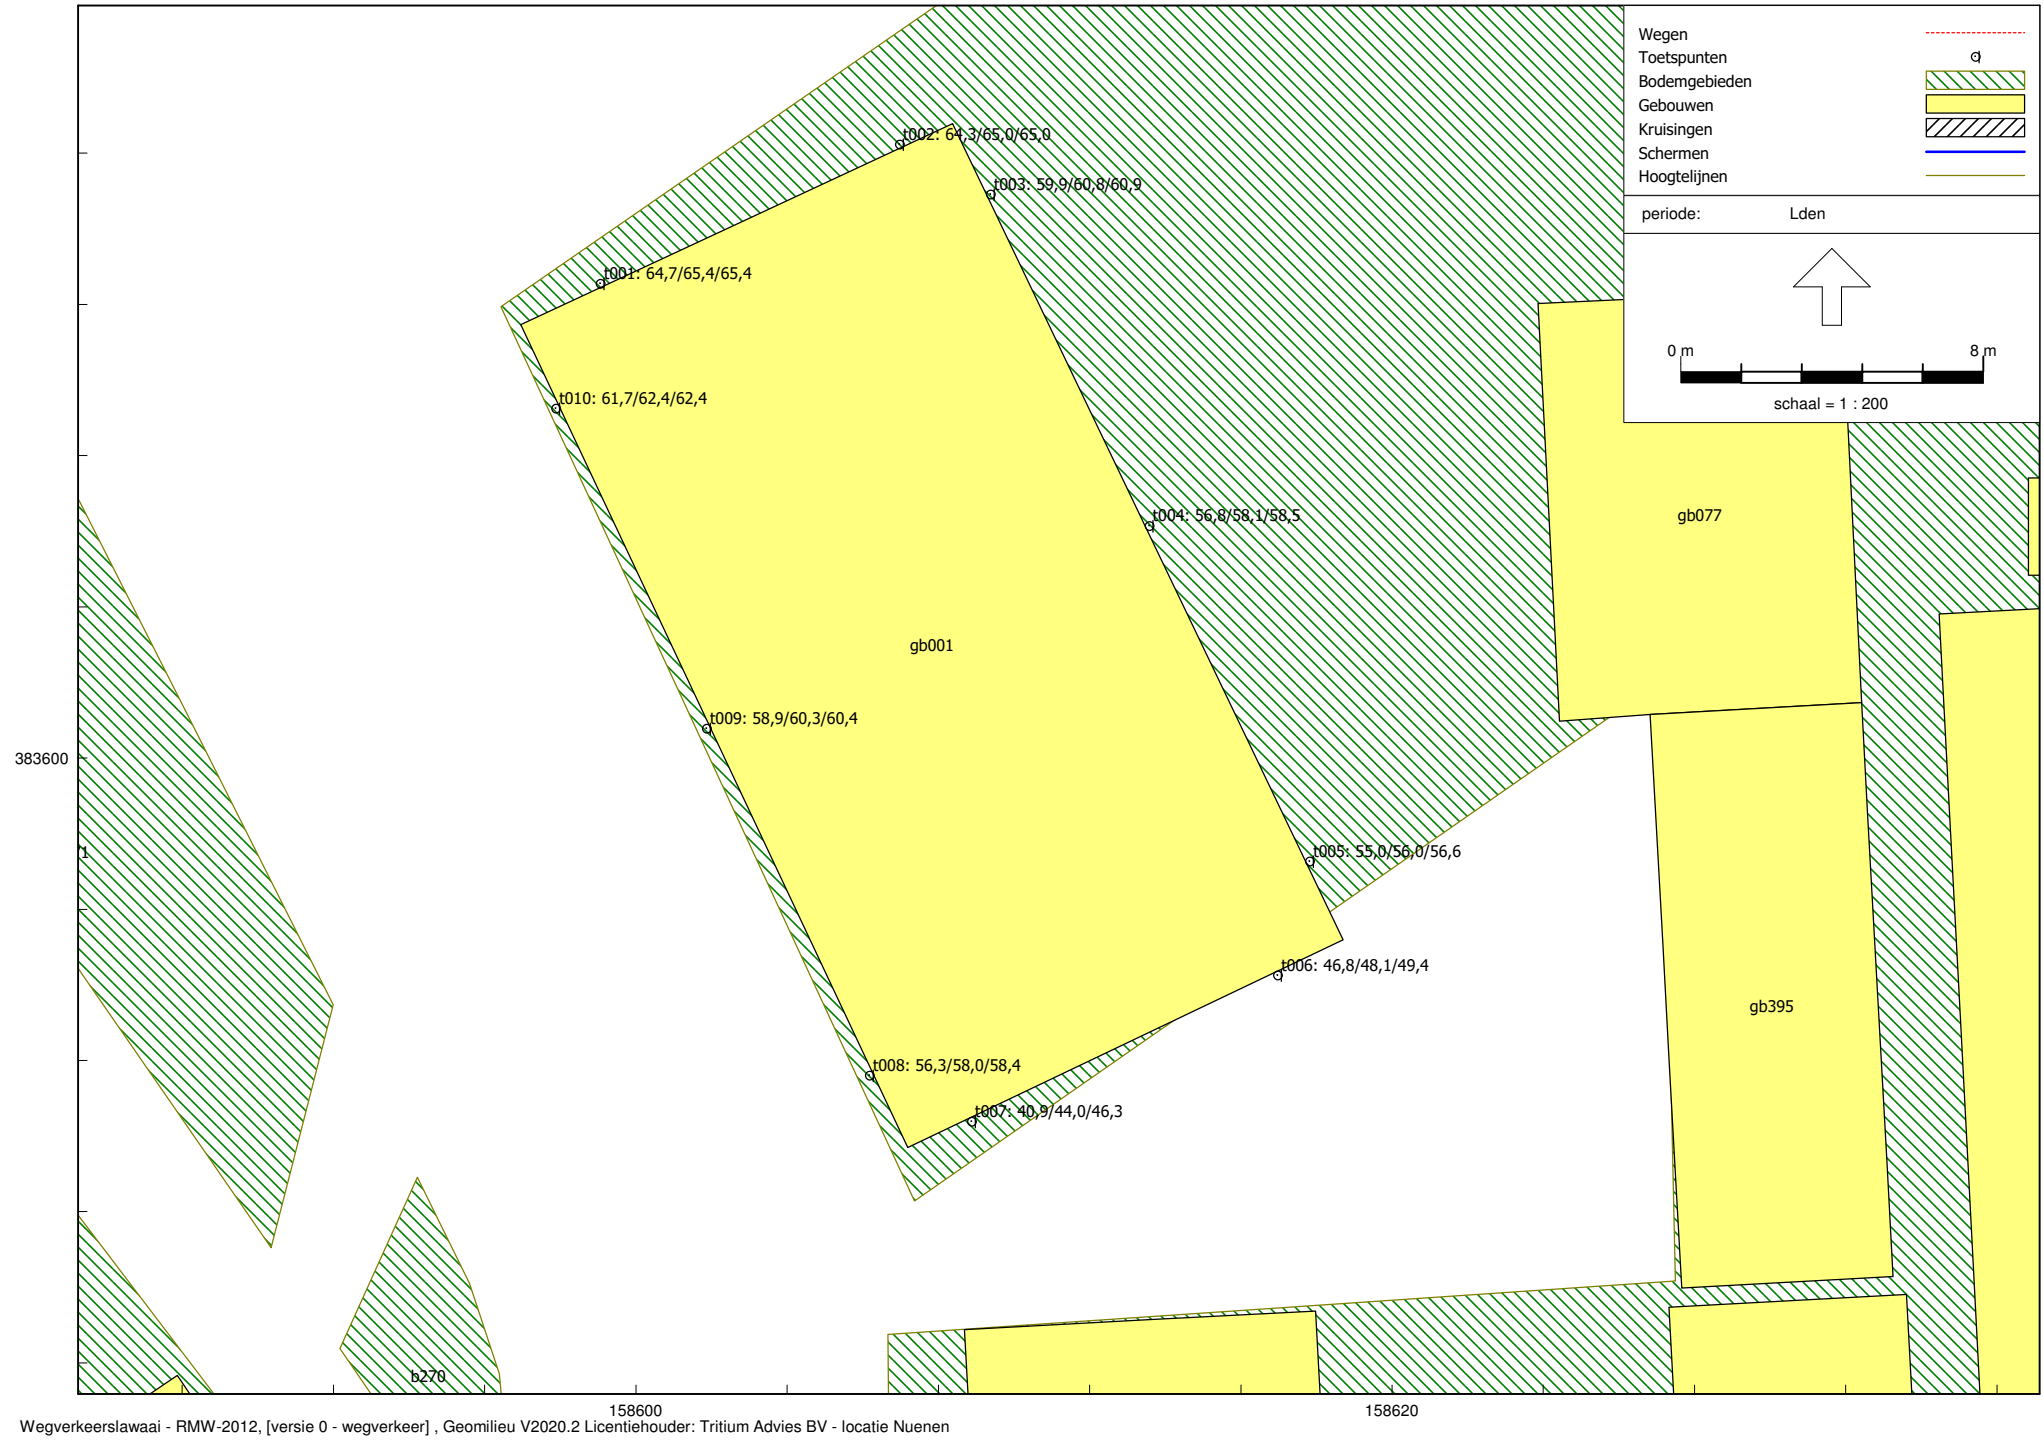

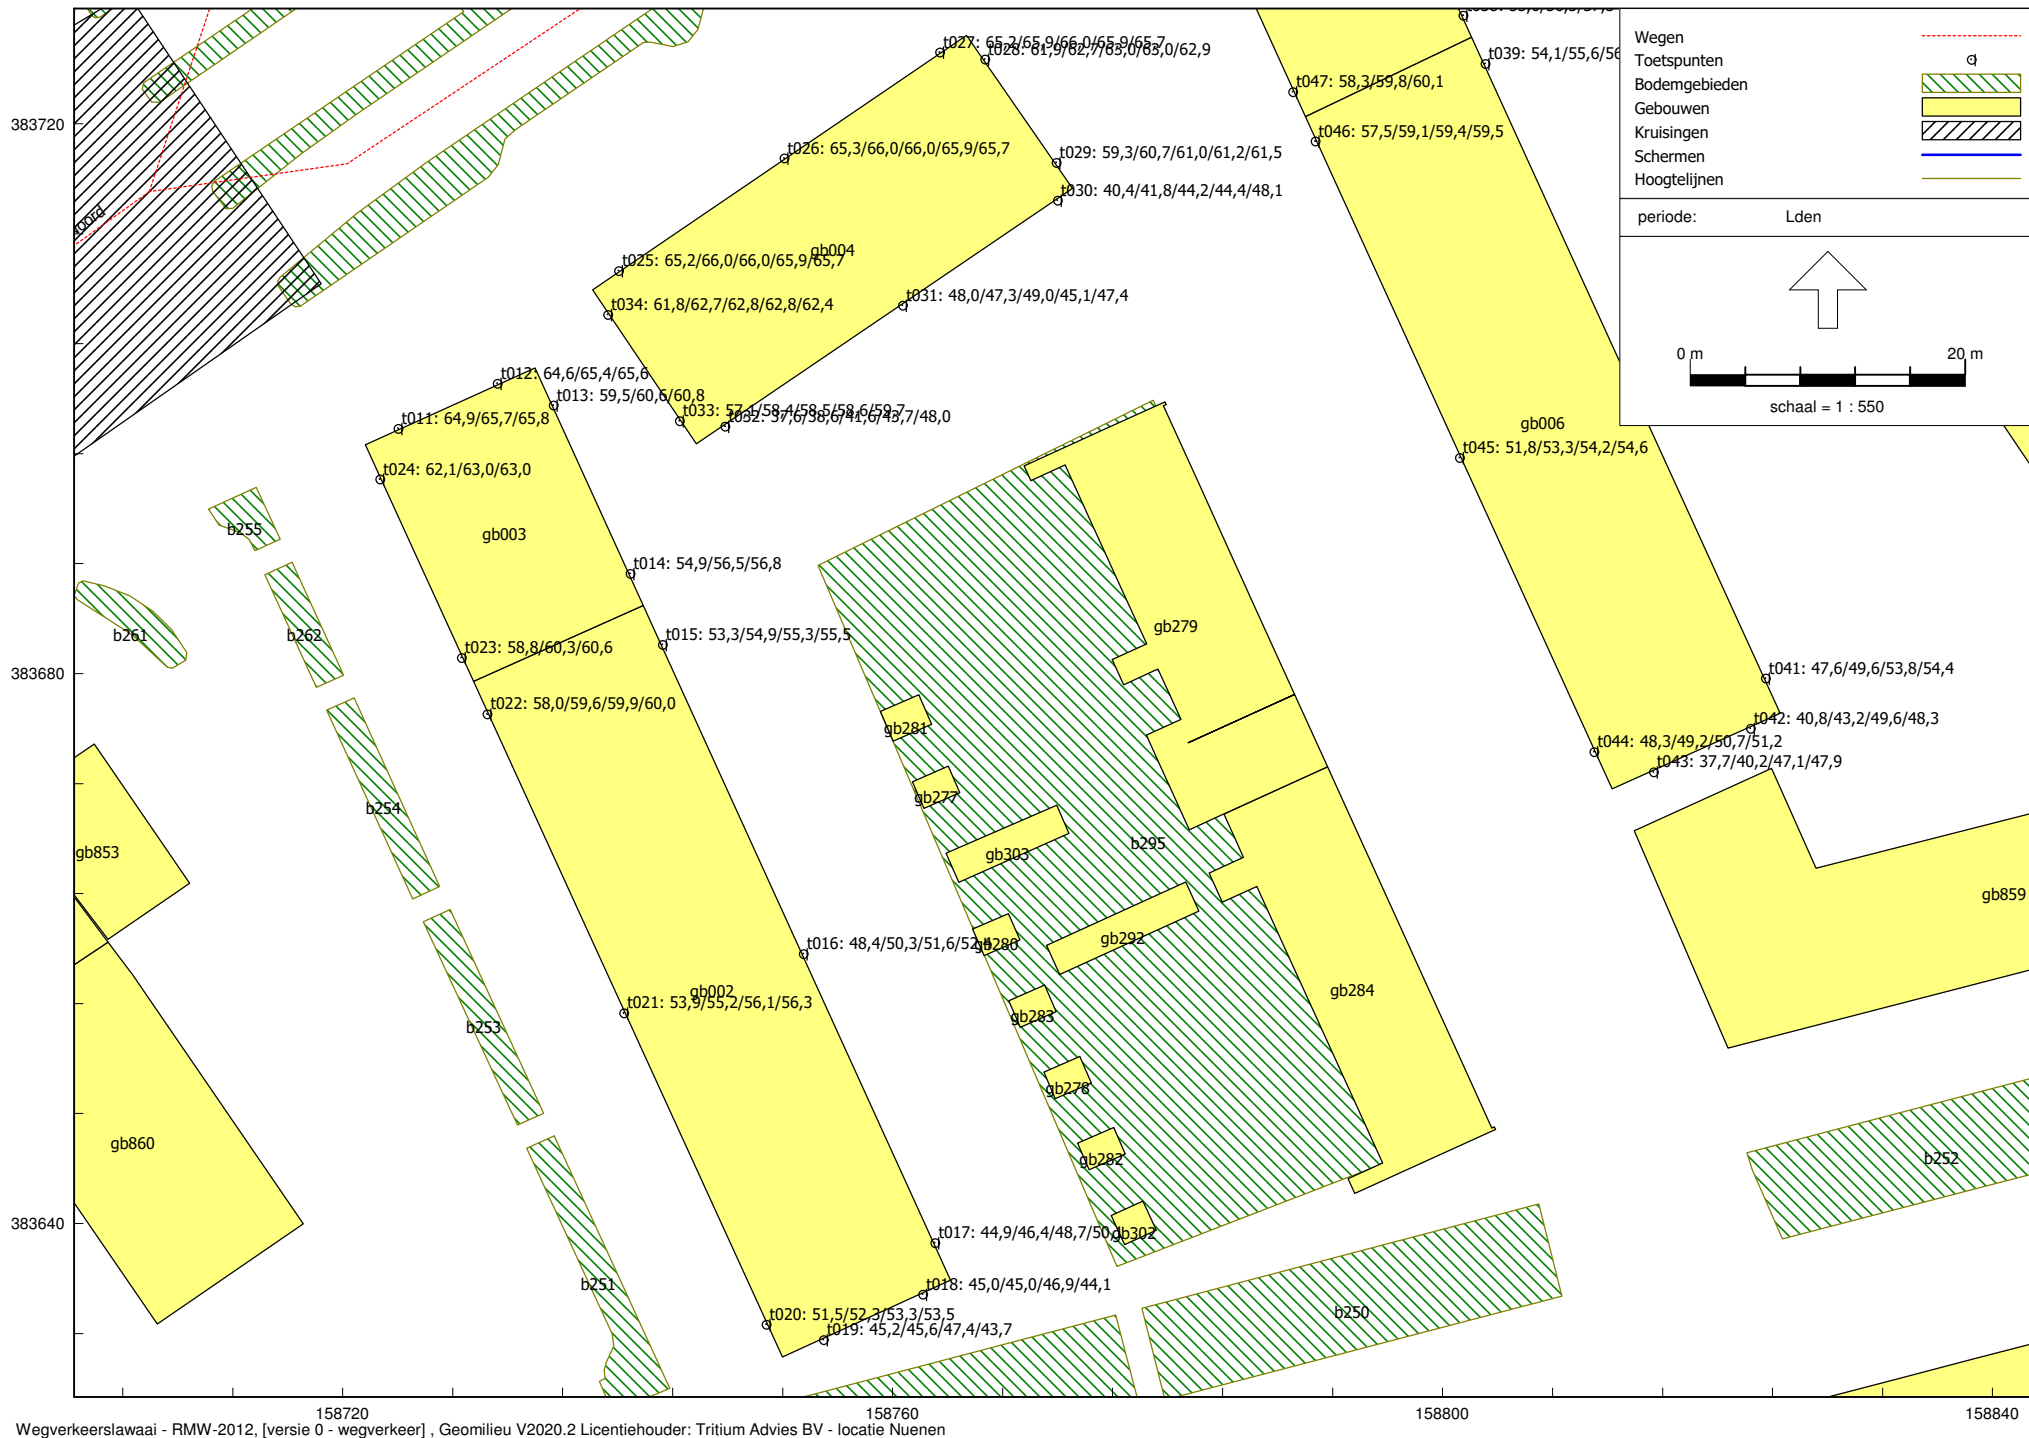

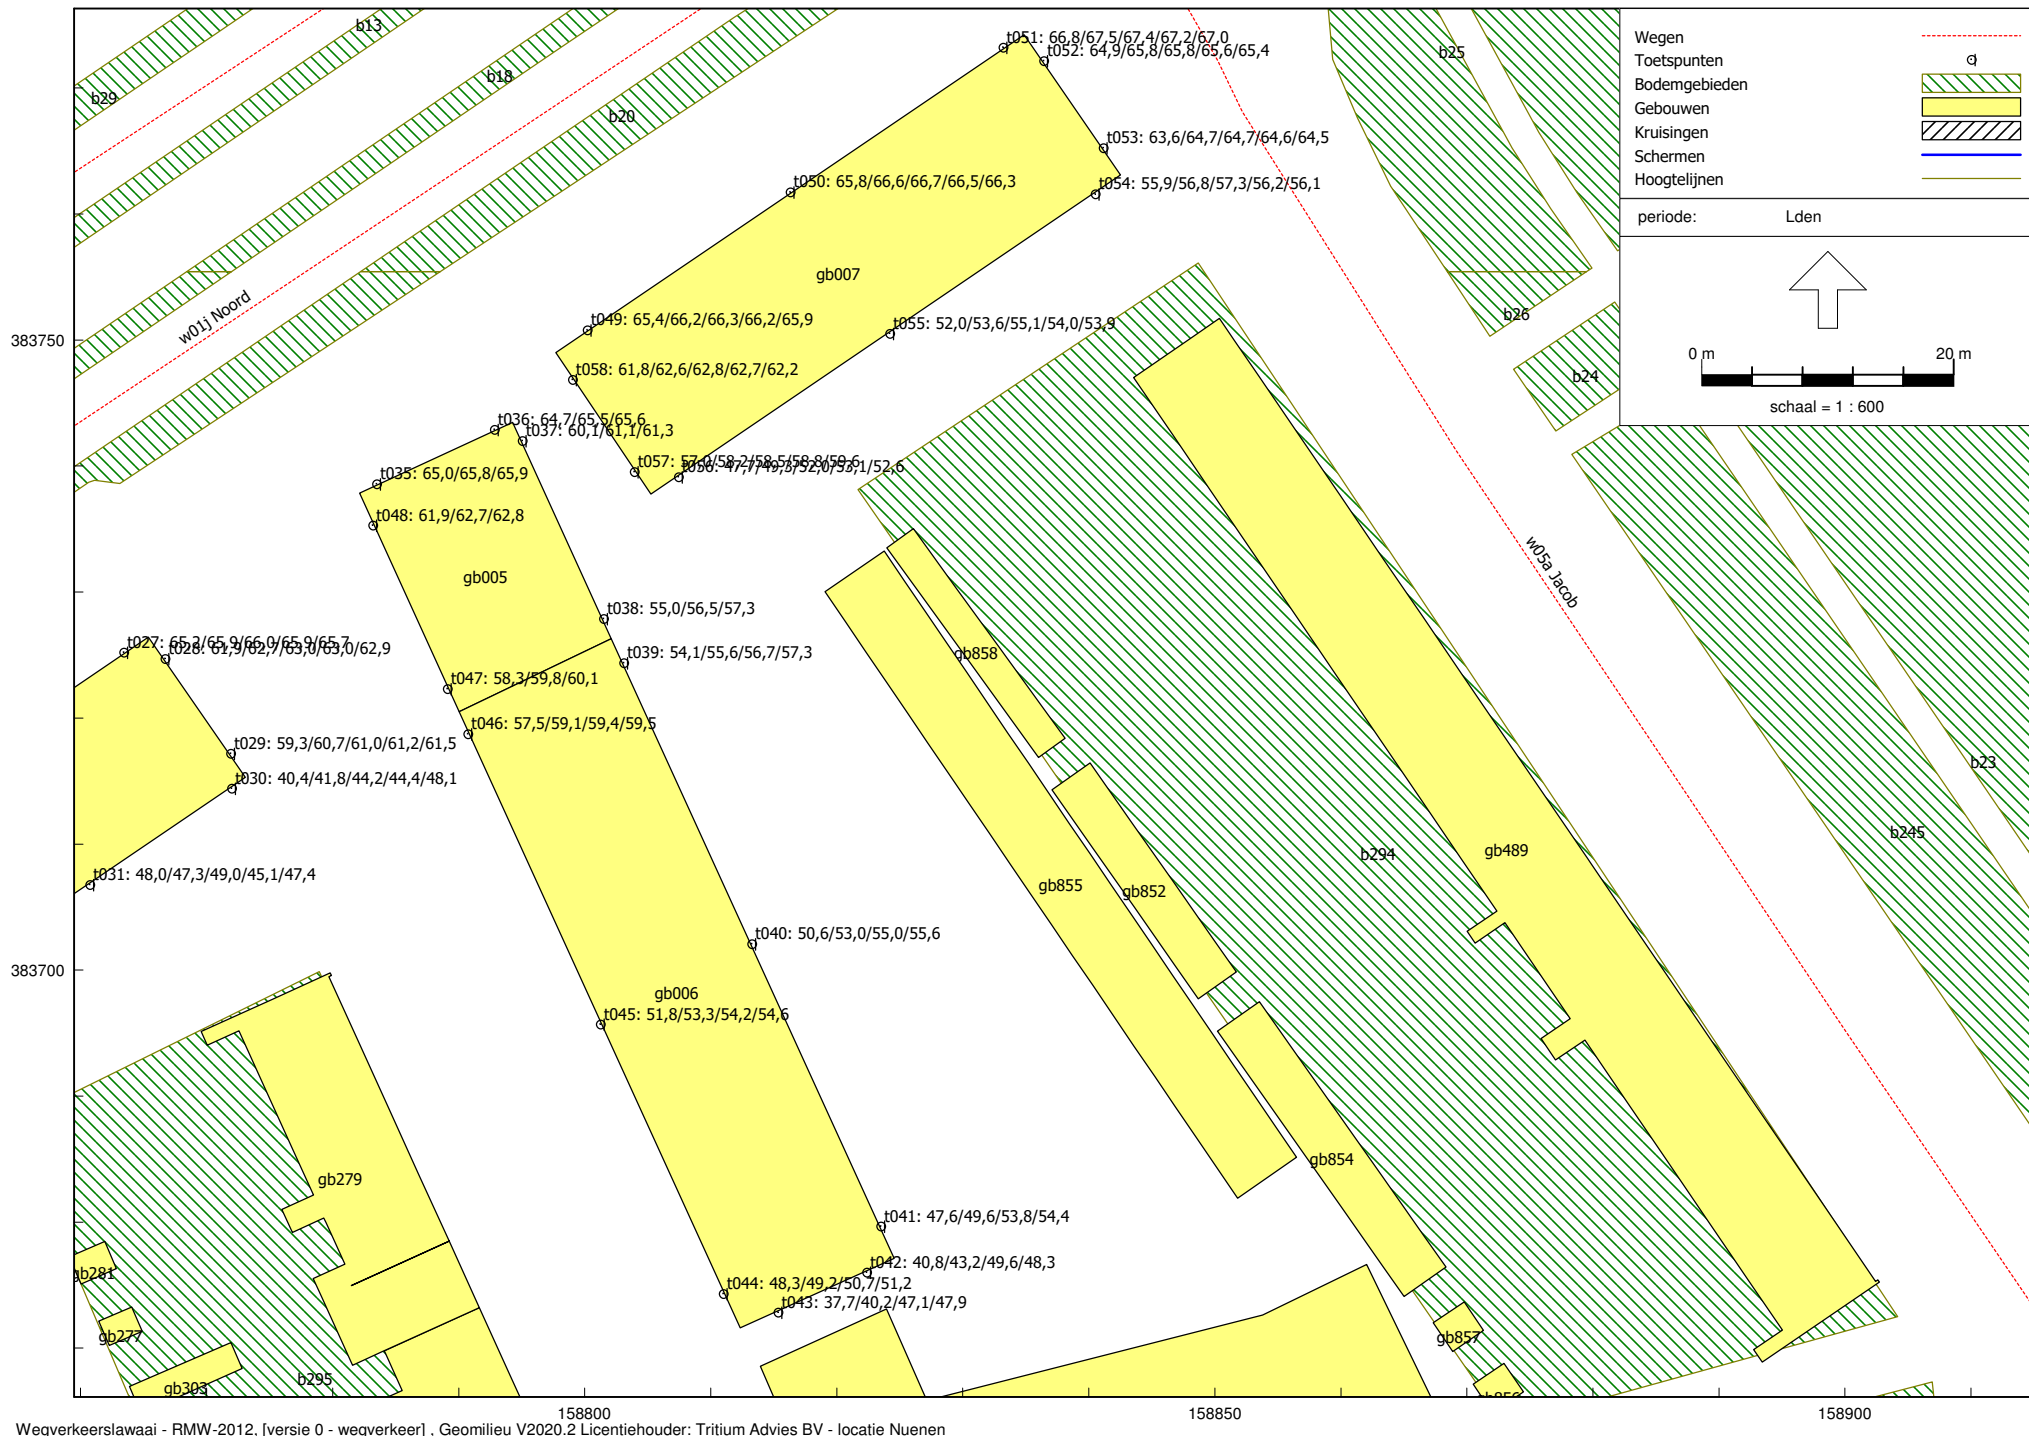

Bijlage 5: Rekenresultaten geluidbelasting industrielawaai

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
t01_A	toetspunt t01	158599,1	383612,6	1,5	26	23	18	28
t01_B	toetspunt t01	158599,1	383612,6	4,5	26	23	19	29
t01_C	toetspunt t01	158599,1	383612,6	7,5	27	24	20	30
t02_A	toetspunt t02	158607	383616,2	1,5	30	26	20	31
t02_B	toetspunt t02	158607	383616,2	4,5	26	23	18	28
t02_C	toetspunt t02	158607	383616,2	7,5	26	24	18	29
t03_A	toetspunt t03	158609,4	383614,9	1,5	30	26	21	31
t03_B	toetspunt t03	158609,4	383614,9	4,5	32	28	23	33
t03_C	toetspunt t03	158609,4	383614,9	7,5	32	28	23	33
t04_A	toetspunt t04	158613,6	383606,1	1,5	29	25	20	30
t04_B	toetspunt t04	158613,6	383606,1	4,5	32	28	23	33
t04_C	toetspunt t04	158613,6	383606,1	7,5	33	28	23	33
t05_A	toetspunt t05	158617,8	383597,3	1,5	30	27	21	32
t05_B	toetspunt t05	158617,8	383597,3	4,5	32	29	23	34
t05_C	toetspunt t05	158617,8	383597,3	7,5	33	29	24	34
t06_A	toetspunt t06	158617	383594,3	1,5	31	28	22	33
t06_B	toetspunt t06	158617	383594,3	4,5	34	31	25	36
t06_C	toetspunt t06	158617	383594,3	7,5	36	33	28	38
t07_A	toetspunt t07	158608,9	383590,4	1,5	31	28	23	33
t07_B	toetspunt t07	158608,9	383590,4	4,5	34	31	27	37
t07_C	toetspunt t07	158608,9	383590,4	7,5	36	33	29	39
t08_A	toetspunt t08	158606,2	383591,6	1,5	31	28	23	33
t08_B	toetspunt t08	158606,2	383591,6	4,5	34	31	26	36
t08_C	toetspunt t08	158606,2	383591,6	7,5	36	33	28	38
t09_A	toetspunt t09	158601,9	383600,8	1,5	31	29	23	34
t09_B	toetspunt t09	158601,9	383600,8	4,5	34	31	26	36
t09_C	toetspunt t09	158601,9	383600,8	7,5	35	32	27	37
t10_A	toetspunt t10	158597,9	383609,3	1,5	32	30	24	35
t10_B	toetspunt t10	158597,9	383609,3	4,5	33	30	25	35
t10_C	toetspunt t10	158597,9	383609,3	7,5	34	31	26	36
t100_A	toetspunt t100	158886,4	383409,9	1,5	37	32	27	37
t100_B	toetspunt t100	158886,4	383409,9	4,5	40	35	30	40
t100_C	toetspunt t100	158886,4	383409,9	7,5	43	36	31	43
t101_A	toetspunt t101	158881,1	383409,7	1,5	32	29	24	34
t101_B	toetspunt t101	158881,1	383409,7	4,5	34	30	26	36
t101_C	toetspunt t101	158881,1	383409,7	7,5	38	34	29	39
t102_A	toetspunt t102	158878,8	383412	1,5	36	32	27	37
t102_B	toetspunt t102	158878,8	383412	4,5	37	33	29	39
t102_C	toetspunt t102	158878,8	383412	7,5	39	35	30	40
t103_A	toetspunt t103	158877,8	383428,8	1,5	35	32	27	37
t103_B	toetspunt t103	158877,8	383428,8	4,5	37	34	29	39
t103_C	toetspunt t103	158877,8	383428,8	7,5	40	36	31	41
t104_A	toetspunt t104	158877,1	383442,4	1,5	36	33	28	38
t104_B	toetspunt t104	158877,1	383442,4	4,5	38	35	29	40
t104_C	toetspunt t104	158877,1	383442,4	7,5	41	37	32	42
t105_A	toetspunt t105	158915,1	383403,1	1,5	37	34	29	39
t105_B	toetspunt t105	158915,1	383403,1	4,5	42	37	33	43
t105_C	toetspunt t105	158915,1	383403,1	7,5	46	40	35	46
t106_A	toetspunt t106	158908,9	383402,8	1,5	37	34	29	39
t106_B	toetspunt t106	158908,9	383402,8	4,5	42	37	33	43
t106_C	toetspunt t106	158908,9	383402,8	7,5	45	40	35	45
t107_A	toetspunt t107	158907	383405,1	1,5	38	34	29	39
t107_B	toetspunt t107	158907	383405,1	4,5	41	37	32	42
t107_C	toetspunt t107	158907	383405,1	7,5	43	38	33	43
t108_A	toetspunt t108	158905,8	383427,3	1,5	36	33	29	39
t108_B	toetspunt t108	158905,8	383427,3	4,5	40	36	31	41
t108_C	toetspunt t108	158905,8	383427,3	7,5	41	37	31	42
t109_A	toetspunt t109	158904,7	383447,3	1,5	37	34	29	39
t109_B	toetspunt t109	158904,7	383447,3	4,5	39	36	30	41
t109_C	toetspunt t109	158904,7	383447,3	7,5	41	37	31	42
t11_A	toetspunt t11	158724	383697,8	1,5	26	21	18	28
t11_B	toetspunt t11	158724	383697,8	4,5	26	22	18	28
t11_C	toetspunt t11	158724	383697,8	7,5	23	20	17	27
t110_A	toetspunt t110	158906,1	383449,8	1,5	33	30	25	35
t110_B	toetspunt t110	158906,1	383449,8	4,5	35	31	26	36
t110_C	toetspunt t110	158906,1	383449,8	7,5	36	32	26	37
t111_A	toetspunt t111	158912,8	383450,2	1,5	34	30	25	35
t111_B	toetspunt t111	158912,8	383450,2	4,5	35	31	26	36
t111_C	toetspunt t111	158912,8	383450,2	7,5	36	31	26	36
t112_A	toetspunt t112	158914,5	383448,2	1,5	37	33	29	39
t112_B	toetspunt t112	158914,5	383448,2	4,5	41	36	32	42
t112_C	toetspunt t112	158914,5	383448,2	7,5	43	37	32	43
t113_A	toetspunt t113	158915,5	383427,9	1,5	37	33	28	38
t113_B	toetspunt t113	158915,5	383427,9	4,5	42	36	31	42
t113_C	toetspunt t113	158915,5	383427,9	7,5	43	37	32	43
t114_A	toetspunt t114	158916,5	383406,4	1,5	36	33	28	38
t114_B	toetspunt t114	158916,5	383406,4	4,5	40	35	31	41
t114_C	toetspunt t114	158916,5	383406,4	7,5	44	38	33	44
t115_A	toetspunt t115	158906,1	383451,3	1,5	32	29	24	34
t115_B	toetspunt t115	158906,1	383451,3	4,5	34	30	25	35
t115_C	toetspunt t115	158906,1	383451,3	7,5	35	31	26	36
t116_A	toetspunt t116	158912,6	383451,5	1,5	33	28	24	34

t116_B	toetspunt t116	158912,6	383451,5	4,5	33	29	23	34
t116_C	toetspunt t116	158912,6	383451,5	7,5	34	30	24	35
t117_A	toetspunt t117	158904,4	383453,8	1,5	37	33	28	38
t117_B	toetspunt t117	158904,4	383453,8	4,5	39	35	30	40
t117_C	toetspunt t117	158904,4	383453,8	7,5	40	37	31	42
t118_A	toetspunt t118	158903,4	383474,7	1,5	38	34	29	39
t118_B	toetspunt t118	158903,4	383474,7	4,5	39	35	30	40
t118_C	toetspunt t118	158903,4	383474,7	7,5	40	36	31	41
t119_A	toetspunt t119	158905,2	383477,2	1,5	33	29	24	34
t119_B	toetspunt t119	158905,2	383477,2	4,5	34	30	24	35
t119_C	toetspunt t119	158905,2	383477,2	7,5	35	31	26	36
t12_A	toetspunt t12	158731,2	383701,1	1,5	25	21	18	28
t12_B	toetspunt t12	158731,2	383701,1	4,5	26	21	18	28
t12_C	toetspunt t12	158731,2	383701,1	7,5	24	20	18	28
t120_A	toetspunt t120	158911,1	383477,6	1,5	32	28	24	34
t120_B	toetspunt t120	158911,1	383477,6	4,5	33	29	24	34
t120_C	toetspunt t120	158911,1	383477,6	7,5	34	30	25	35
t121_A	toetspunt t121	158913,1	383475,5	1,5	39	34	29	39
t121_B	toetspunt t121	158913,1	383475,5	4,5	42	36	31	42
t121_C	toetspunt t121	158913,1	383475,5	7,5	42	36	31	42
t122_A	toetspunt t122	158914,2	383454,4	1,5	38	34	29	39
t122_B	toetspunt t122	158914,2	383454,4	4,5	41	36	32	42
t122_C	toetspunt t122	158914,2	383454,4	7,5	43	37	32	43
t123_A	toetspunt t123	158910	383478,9	1,5	30	26	21	31
t123_B	toetspunt t123	158910	383478,9	4,5	31	27	22	32
t123_C	toetspunt t123	158910	383478,9	7,5	32	28	22	33
t124_A	toetspunt t124	158904,3	383478,6	1,5	33	30	25	35
t124_B	toetspunt t124	158904,3	383478,6	4,5	34	31	25	36
t124_C	toetspunt t124	158904,3	383478,6	7,5	35	31	26	36
t125_A	toetspunt t125	158902	383480,9	1,5	38	33	28	38
t125_B	toetspunt t125	158902	383480,9	4,5	39	35	29	40
t125_C	toetspunt t125	158902	383480,9	7,5	40	36	30	41
t126_A	toetspunt t126	158901,1	383497,6	1,5	37	33	28	38
t126_B	toetspunt t126	158901,1	383497,6	4,5	39	34	29	39
t126_C	toetspunt t126	158901,1	383497,6	7,5	38	35	29	40
t127_A	toetspunt t127	158900,2	383515,4	1,5	36	33	28	38
t127_B	toetspunt t127	158900,2	383515,4	4,5	38	34	29	39
t127_C	toetspunt t127	158900,2	383515,4	7,5	38	35	29	40
t128_A	toetspunt t128	158902,3	383517,7	1,5	31	28	23	33
t128_B	toetspunt t128	158902,3	383517,7	4,5	33	29	24	34
t128_C	toetspunt t128	158902,3	383517,7	7,5	32	29	24	34
t129_A	toetspunt t129	158907,9	383517,9	1,5	31	27	22	32
t129_B	toetspunt t129	158907,9	383517,9	4,5	32	28	23	33
t129_C	toetspunt t129	158907,9	383517,9	7,5	33	29	24	34
t13_A	toetspunt t13	158735,3	383699,5	1,5	24	21	18	28
t13_B	toetspunt t13	158735,3	383699,5	4,5	25	22	19	29
t13_C	toetspunt t13	158735,3	383699,5	7,5	26	23	20	30
t130_A	toetspunt t130	158910,1	383516,1	1,5	40	34	30	40
t130_B	toetspunt t130	158910,1	383516,1	4,5	42	36	31	42
t130_C	toetspunt t130	158910,1	383516,1	7,5	42	36	32	42
t131_A	toetspunt t131	158910,9	383498,5	1,5	39	34	29	39
t131_B	toetspunt t131	158910,9	383498,5	4,5	41	35	31	41
t131_C	toetspunt t131	158910,9	383498,5	7,5	42	36	31	42
t132_A	toetspunt t132	158911,8	383481,2	1,5	37	32	28	38
t132_B	toetspunt t132	158911,8	383481,2	4,5	38	33	29	39
t132_C	toetspunt t132	158911,8	383481,2	7,5	38	33	27	38
t133_A	toetspunt t133	158909,9	383519,6	1,5	39	32	28	39
t133_B	toetspunt t133	158909,9	383519,6	4,5	40	34	29	40
t133_C	toetspunt t133	158909,9	383519,6	7,5	41	35	30	41
t134_A	toetspunt t134	158904,2	383519,2	1,5	29	25	20	30
t134_B	toetspunt t134	158904,2	383519,2	4,5	30	26	21	31
t134_C	toetspunt t134	158904,2	383519,2	7,5	31	27	22	32
t135_A	toetspunt t135	158901,7	383521,1	1,5	35	31	26	36
t135_B	toetspunt t135	158901,7	383521,1	4,5	35	32	26	36
t135_C	toetspunt t135	158901,7	383521,1	7,5	36	33	27	38
t136_A	toetspunt t136	158900,5	383542,8	1,5	37	32	27	37
t136_B	toetspunt t136	158900,5	383542,8	4,5	38	33	28	38
t136_C	toetspunt t136	158900,5	383542,8	7,5	39	35	29	40
t137_A	toetspunt t137	158902,6	383545	1,5	31	27	22	32


t137_B	toetspunt t137	158902,6	383545	4,5	31	28	22	33
t137_C	toetspunt t137	158902,6	383545	7,5	33	29	23	34
t138_A	toetspunt t138	158908,4	383545,4	1,5	29	25	21	31
t138_B	toetspunt t138	158908,4	383545,4	4,5	30	26	22	32
t138_C	toetspunt t138	158908,4	383545,4	7,5	30	26	21	31
t139_A	toetspunt t139	158910,5	383543,6	1,5	38	32	27	38
t139_B	toetspunt t139	158910,5	383543,6	4,5	40	33	29	40
t139_C	toetspunt t139	158910,5	383543,6	7,5	40	33	28	40
t14_A	toetspunt t14	158740,9	383687,3	1,5	25	21	17	27
t14_B	toetspunt t14	158740,9	383687,3	4,5	25	22	19	29
t14_C	toetspunt t14	158740,9	383687,3	7,5	26	23	20	30
t140_A	toetspunt t140	158911,9	383521,9	1,5	39	33	29	39
t140_B	toetspunt t140	158911,9	383521,9	4,5	41	35	30	41
t140_C	toetspunt t140	158911,9	383521,9	7,5	41	35	30	41
t141_A	toetspunt t141	158906,4	383546,9	1,5	28	24	19	29
t141_B	toetspunt t141	158906,4	383546,9	4,5	29	25	20	30
t141_C	toetspunt t141	158906,4	383546,9	7,5	30	26	20	31
t142_A	toetspunt t142	158900,6	383546,5	1,5	35	31	25	36
t142_B	toetspunt t142	158900,6	383546,5	4,5	36	32	26	37
t142_C	toetspunt t142	158900,6	383546,5	7,5	37	33	27	38
t143_A	toetspunt t143	158898,2	383548,4	1,5	36	32	26	37
t143_B	toetspunt t143	158898,2	383548,4	4,5	38	33	27	38
t143_C	toetspunt t143	158898,2	383548,4	7,5	38	34	28	39
t144_A	toetspunt t144	158896,6	383577,6	1,5	35	31	27	37
t144_B	toetspunt t144	158896,6	383577,6	4,5	36	32	26	37
t144_C	toetspunt t144	158896,6	383577,6	7,5	36	33	27	38
t145_A	toetspunt t145	158898,8	383580,8	1,5	31	28	23	33
t145_B	toetspunt t145	158898,8	383580,8	4,5	32	28	23	33
t145_C	toetspunt t145	158898,8	383580,8	7,5	32	28	22	33
t146_A	toetspunt t146	158904,6	383581,2	1,5	30	26	22	32
t146_B	toetspunt t146	158904,6	383581,2	4,5	32	28	23	33
t146_C	toetspunt t146	158904,6	383581,2	7,5	31	26	21	31
t147_A	toetspunt t147	158906,7	383579	1,5	37	30	26	37
t147_B	toetspunt t147	158906,7	383579	4,5	39	31	27	39
t147_C	toetspunt t147	158906,7	383579	7,5	40	32	27	40
t148_A	toetspunt t148	158904,2	383582,7	1,5	28	24	19	29
t148_B	toetspunt t148	158904,2	383582,7	4,5	30	26	20	31
t148_C	toetspunt t148	158904,2	383582,7	7,5	30	25	20	30
t149_A	toetspunt t149	158898,5	383582,2	1,5	30	26	21	31
t149_B	toetspunt t149	158898,5	383582,2	4,5	31	27	22	32
t149_C	toetspunt t149	158898,5	383582,2	7,5	30	27	21	32
t15_A	toetspunt t15	158743,3	383682,1	1,5	27	23	18	28
t15_B	toetspunt t15	158743,3	383682,1	4,5	27	23	18	28
t15_C	toetspunt t15	158743,3	383682,1	7,5	27	22	18	28
t15_D	toetspunt t15	158743,3	383682,1	10,5	26	22	18	28
t150_A	toetspunt t150	158896,4	383584,5	1,5	35	31	26	36
t150_B	toetspunt t150	158896,4	383584,5	4,5	36	32	26	36
t150_C	toetspunt t150	158896,4	383584,5	7,5	36	33	26	38
t151_A	toetspunt t151	158894,9	383614,8	1,5	33	31	25	36
t151_B	toetspunt t151	158894,9	383614,8	4,5	35	32	26	37
t151_C	toetspunt t151	158894,9	383614,8	7,5	35	32	26	37
t152_A	toetspunt t152	158896,7	383617,9	1,5	31	28	23	33
t152_B	toetspunt t152	158896,7	383617,9	4,5	32	29	24	34
t152_C	toetspunt t152	158896,7	383617,9	7,5	29	27	21	32
t153_A	toetspunt t153	158902,2	383618	1,5	31	28	23	33
t153_B	toetspunt t153	158902,2	383618	4,5	32	29	24	34
t153_C	toetspunt t153	158902,2	383618	7,5	30	27	22	32
t154_A	toetspunt t154	158904,5	383615,7	1,5	34	29	25	35
t154_B	toetspunt t154	158904,5	383615,7	4,5	35	30	26	36
t154_C	toetspunt t154	158904,5	383615,7	7,5	36	31	26	36
t155_A	toetspunt t155	158906,2	383585,9	1,5	37	30	25	37
t155_B	toetspunt t155	158906,2	383585,9	4,5	39	31	26	39
t155_C	toetspunt t155	158906,2	383585,9	7,5	39	31	27	39
t156_A	toetspunt t156	158747,6	383350	1,5	34	31	27	37
t156_B	toetspunt t156	158747,6	383350	4,5	35	32	28	38
t156_C	toetspunt t156	158747,6	383350	7,5	33	29	24	34
t156_D	toetspunt t156	158747,6	383350	10,5	35	31	26	36
t157_A	toetspunt t157	158764,2	383345,2	1,5	36	33	27	38
t157_B	toetspunt t157	158764,2	383345,2	4,5	37	33	29	39
t157_C	toetspunt t157	158764,2	383345,2	7,5	34	30	24	35
t157_D	toetspunt t157	158764,2	383345,2	10,5	36	32	26	37
t158_A	toetspunt t158	158765,7	383342,3	1,5	37	34	29	39
t158_B	toetspunt t158	158765,7	383342,3	4,5	39	36	31	41
t158_C	toetspunt t158	158765,7	383342,3	7,5	40	37	31	42
t158_D	toetspunt t158	158765,7	383342,3	10,5	47	42	36	47
t159_A	toetspunt t159	158764,1	383336,8	1,5	38	34	29	39
t159_B	toetspunt t159	158764,1	383336,8	4,5	39	36	31	41
t159_C	toetspunt t159	158764,1	383336,8	7,5	42	38	33	43
t159_D	toetspunt t159	158764,1	383336,8	10,5	47	43	36	48
t16_A	toetspunt t16	158753,5	383659,6	1,5	27	23	19	29
t16_B	toetspunt t16	158753,5	383659,6	4,5	28	24	21	31
t16_C	toetspunt t16	158753,5	383659,6	7,5	26	22	17	27
t16_D	toetspunt t16	158753,5	383659,6	10,5	26	23	18	28
t160_A	toetspunt t160	158761,5	383335,5	1,5	39	36	32	42
t160_B	toetspunt t160	158761,5	383335,5	4,5	41	38	33	43
t160_C	toetspunt t160	158761,5	383335,5	7,5	44	40	35	45
t160_D	toetspunt t160	158761,5	383335,5	10,5	47	43	37	48
t161_A	toetspunt t161	158745,2	383340,1	1,5	39	35	31	41

t161_B	toetspunt t161	158745,2	383340,1	4,5	41	37	33	43
t161_C	toetspunt t161	158745,2	383340,1	7,5	44	40	35	45
t161_D	toetspunt t161	158745,2	383340,1	10,5	47	43	37	48
t162_A	toetspunt t162	158743,2	383342,9	1,5	38	36	32	42
t162_B	toetspunt t162	158743,2	383342,9	4,5	39	36	32	42
t162_C	toetspunt t162	158743,2	383342,9	7,5	40	38	33	43
t162_D	toetspunt t162	158743,2	383342,9	10,5	41	38	33	43
t163_A	toetspunt t163	158744,7	383348,8	1,5	38	35	31	41
t163_B	toetspunt t163	158744,7	383348,8	4,5	38	36	31	41
t163_C	toetspunt t163	158744,7	383348,8	7,5	39	37	32	42
t163_D	toetspunt t163	158744,7	383348,8	10,5	40	37	32	42
t164_A	toetspunt t164	158716,7	383348,9	1,5	40	37	31	42
t164_B	toetspunt t164	158716,7	383348,9	4,5	42	39	33	44
t164_C	toetspunt t164	158716,7	383348,9	7,5	45	42	35	47
t164_D	toetspunt t164	158716,7	383348,9	10,5	47	43	36	48
t165_A	toetspunt t165	158700,7	383354,2	1,5	39	37	30	42
t165_B	toetspunt t165	158700,7	383354,2	4,5	42	39	33	44
t165_C	toetspunt t165	158700,7	383354,2	7,5	46	42	35	47
t165_D	toetspunt t165	158700,7	383354,2	10,5	46	42	35	47
t166_A	toetspunt t166	158699	383357,6	1,5	31	28	23	33
t166_B	toetspunt t166	158699	383357,6	4,5	33	29	24	34
t166_C	toetspunt t166	158699	383357,6	7,5	35	31	27	37
t166_D	toetspunt t166	158699	383357,6	10,5	37	34	29	39
t167_A	toetspunt t167	158704,1	383363,9	1,5	33	28	22	33
t167_B	toetspunt t167	158704,1	383363,9	4,5	35	32	25	37
t167_C	toetspunt t167	158704,1	383363,9	7,5	37	34	26	39
t167_D	toetspunt t167	158704,1	383363,9	10,5	34	30	25	35
t168_A	toetspunt t168	158712,2	383361,3	1,5	32	29	24	34
t168_B	toetspunt t168	158712,2	383361,3	4,5	34	31	26	36
t168_C	toetspunt t168	158712,2	383361,3	7,5	33	29	24	34
t168_D	toetspunt t168	158712,2	383361,3	10,5	34	30	24	35
t169_A	toetspunt t169	158720	383358,7	1,5	36	32	28	38
t169_B	toetspunt t169	158720	383358,7	4,5	35	31	26	36
t169_C	toetspunt t169	158720	383358,7	7,5	35	32	27	37
t169_D	toetspunt t169	158720	383358,7	10,5	36	32	27	37
t17_A	toetspunt t17	158763,1	383638,6	1,5	29	25	20	30
t17_B	toetspunt t17	158763,1	383638,6	4,5	29	26	20	31
t17_C	toetspunt t17	158763,1	383638,6	7,5	30	27	22	32
t17_D	toetspunt t17	158763,1	383638,6	10,5	30	27	21	32
t170_A	toetspunt t170	158721,4	383355,7	1,5	40	37	31	42
t170_B	toetspunt t170	158721,4	383355,7	4,5	41	38	32	43
t170_C	toetspunt t170	158721,4	383355,7	7,5	44	40	34	45
t170_D	toetspunt t170	158721,4	383355,7	10,5	47	42	36	47
t171_A	toetspunt t171	158719,6	383350,3	1,5	40	36	31	41
t171_B	toetspunt t171	158719,6	383350,3	4,5	41	38	33	43
t171_C	toetspunt t171	158719,6	383350,3	7,5	44	41	34	46
t171_D	toetspunt t171	158719,6	383350,3	10,5	47	43	36	48
t172_A	toetspunt t172	158724,1	383368,8	1,5	36	33	27	38
t173_A	toetspunt t173	158725,7	383363,7	1,5	40	36	30	41
t174_A	toetspunt t174	158721,1	383359,8	1,5	36	33	27	38
t175_A	toetspunt t175	158718,5	383362,6	1,5	33	30	24	35
t176_A	toetspunt t176	158720,3	383368,5	1,5	35	32	26	37
t177_A	toetspunt t177	158730,9	383379,3	1,5	39	36	30	41
t178_A	toetspunt t178	158731,4	383384,8	1,5	38	34	29	39
t179_A	toetspunt t179	158726,6	383376,5	1,5	38	35	30	40
t18_A	toetspunt t18	158762,2	383634,9	1,5	31	28	25	35
t18_B	toetspunt t18	158762,2	383634,9	4,5	32	29	26	36
t18_C	toetspunt t18	158762,2	383634,9	7,5	36	32	28	38
t18_D	toetspunt t18	158762,2	383634,9	10,5	37	33	29	39
t180_A	toetspunt t180	158725	383382	1,5	37	34	29	39
t181_A	toetspunt t181	158754,2	383377,1	1,5	36	33	28	38
t182_A	toetspunt t182	158756	383371,8	1,5	37	34	29	39
t183_A	toetspunt t183	158751,8	383369,3	1,5	38	35	31	41
t184_A	toetspunt t184	158749,9	383373,9	1,5	39	36	32	42
t185_A	toetspunt t185	158749,5	383360,5	1,5	38	34	30	40
t186_A	toetspunt t186	158752,2	383358,2	1,5	35	32	27	37
t187_A	toetspunt t187	158750,7	383352,7	1,5	34	31	25	36
t188_A	toetspunt t188	158746,9	383352,6	1,5	36	33	29	39
t189_A	toetspunt t189	158745,3	383357,5	1,5	39	36	31	41
t19_A	toetspunt t19	158755	383631,6	1,5	32	30	26	36
t19_B	toetspunt t19	158755	383631,6	4,5	34	31	27	37
t19_C	toetspunt t19	158755	383631,6	7,5	38	36	29	41
t19_D	toetspunt t19	158755	383631,6	10,5	38	36	29	41
t20_A	toetspunt t20	158750,8	383632,7	1,5	33	30	26	36
t20_B	toetspunt t20	158750,8	383632,7	4,5	34	32	27	37
t20_C	toetspunt t20	158750,8	383632,7	7,5	36	33	28	38
t20_D	toetspunt t20	158750,8	383632,7	10,5	37	34	29	39
t21_A	toetspunt t21	158740,4	383655,3	1,5	34	30	26	36
t21_B	toetspunt t21	158740,4	383655,3	4,5	35	31	27	37
t21_C	toetspunt t21	158740,4	383655,3	7,5	36	32	28	38
t21_D	toetspunt t21	158740,4	383655,3	10,5	36	32	28	38
t22_A	toetspunt t22	158730,5	383677,1	1,5	33	30	24	35
t22_B	toetspunt t22	158730,5	383677,1	4,5	33	30	25	35
t22_C	toetspunt t22	158730,5	383677,1	7,5	34	30	25	35
t22_D	toetspunt t22	158730,5	383677,1	10,5	34	30	25	35
t23_A	toetspunt t23	158728,6	383681,2	1,5	32	28	23	33
t23_B	toetspunt t23	158728,6	383681,2	4,5	33	28	24	34
t23_C	toetspunt t23	158728,6	383681,2	7,5	33	29	24	34

t24_A	toetspunt t24	158722,7	383694,2	1,5	31	26	22	32
t24_B	toetspunt t24	158722,7	383694,2	4,5	32	27	23	33
t24_C	toetspunt t24	158722,7	383694,2	7,5	32	27	22	32
t25_A	toetspunt t25	158740,1	383709,3	1,5	29	24	21	31
t25_B	toetspunt t25	158740,1	383709,3	4,5	24	20	16	26
t25_C	toetspunt t25	158740,1	383709,3	7,5	23	19	16	26
t25_D	toetspunt t25	158740,1	383709,3	10,5	23	19	16	26
t25_E	toetspunt t25	158740,1	383709,3	13,5	23	19	16	26
t26_A	toetspunt t26	158752,1	383717,5	1,5	27	23	20	30
t26_B	toetspunt t26	158752,1	383717,5	4,5	19	15	12	22
t26_C	toetspunt t26	158752,1	383717,5	7,5	19	14	11	21
t26_D	toetspunt t26	158752,1	383717,5	10,5	18	14	11	21
t26_E	toetspunt t26	158752,1	383717,5	13,5	19	15	12	22
t27_A	toetspunt t27	158763,4	383725,2	1,5	25	21	17	27
t27_B	toetspunt t27	158763,4	383725,2	4,5	20	16	13	23
t27_C	toetspunt t27	158763,4	383725,2	7,5	20	15	11	21
t27_D	toetspunt t27	158763,4	383725,2	10,5	21	17	13	23
t27_E	toetspunt t27	158763,4	383725,2	13,5	20	15	12	22
t28_A	toetspunt t28	158766,7	383724,7	1,5	26	22	18	28
t28_B	toetspunt t28	158766,7	383724,7	4,5	29	24	20	30
t28_C	toetspunt t28	158766,7	383724,7	7,5	29	25	20	30
t28_D	toetspunt t28	158766,7	383724,7	10,5	30	25	21	31
t28_E	toetspunt t28	158766,7	383724,7	13,5	22	17	13	23
t29_A	toetspunt t29	158771,9	383717,2	1,5	28	23	19	29
t29_B	toetspunt t29	158771,9	383717,2	4,5	30	25	21	31
t29_C	toetspunt t29	158771,9	383717,2	7,5	31	26	22	32
t29_D	toetspunt t29	158771,9	383717,2	10,5	31	26	22	32
t29_E	toetspunt t29	158771,9	383717,2	13,5	25	21	16	26
t30_A	toetspunt t30	158772	383714,4	1,5	28	23	19	29
t30_B	toetspunt t30	158772	383714,4	4,5	30	25	21	31
t30_C	toetspunt t30	158772	383714,4	7,5	33	29	24	34
t30_D	toetspunt t30	158772	383714,4	10,5	34	29	25	35
t30_E	toetspunt t30	158772	383714,4	13,5	34	29	24	34
t31_A	toetspunt t31	158760,7	383706,8	1,5	28	24	20	30
t31_B	toetspunt t31	158760,7	383706,8	4,5	32	27	23	33
t31_C	toetspunt t31	158760,7	383706,8	7,5	33	28	24	34
t31_D	toetspunt t31	158760,7	383706,8	10,5	33	28	24	34
t31_E	toetspunt t31	158760,7	383706,8	13,5	34	29	24	34
t32_A	toetspunt t32	158747,8	383698	4	28	24	20	30
t33_A	toetspunt t33	158744,5	383698,4	4	29	24	20	30
t34_A	toetspunt t34	158739,3	383706,1	4	29	24	20	30
t35_A	toetspunt t35	158783,5	383738,6	1,5	26	21	16	26
t35_B	toetspunt t35	158783,5	383738,6	4,5	24	19	14	24
t35_C	toetspunt t35	158783,5	383738,6	7,5	23	18	13	23
t36_A	toetspunt t36	158792,8	383742,9	1,5	26	21	16	26
t36_B	toetspunt t36	158792,8	383742,9	4,5	24	19	14	24
t36_C	toetspunt t36	158792,8	383742,9	7,5	23	18	13	23
t37_A	toetspunt t37	158795	383742	1,5	21	16	11	21
t37_B	toetspunt t37	158795	383742	4,5	21	16	11	22
t37_C	toetspunt t37	158795	383742	7,5	23	18	13	23
t38_A	toetspunt t38	158801,5	383727,9	1,5	22	17	12	22
t38_B	toetspunt t38	158801,5	383727,9	4,5	21	16	11	21
t38_C	toetspunt t38	158801,5	383727,9	7,5	20	15	10	20
t39_A	toetspunt t39	158803,1	383724,4	1,5	23	18	13	23
t39_B	toetspunt t39	158803,1	383724,4	4,5	23	18	13	23
t39_C	toetspunt t39	158803,1	383724,4	7,5	20	15	10	20
t39_D	toetspunt t39	158803,1	383724,4	10,5	21	16	11	21
t40_A	toetspunt t40	158813,3	383702,1	1,5	24	20	15	25
t40_B	toetspunt t40	158813,3	383702,1	4,5	22	18	13	23
t40_C	toetspunt t40	158813,3	383702,1	7,5	22	18	13	23
t40_D	toetspunt t40	158813,3	383702,1	10,5	23	18	14	24
t41_A	toetspunt t41	158823,5	383679,7	1,5	25	21	17	27
t41_B	toetspunt t41	158823,5	383679,7	4,5	26	22	18	28
t41_C	toetspunt t41	158823,5	383679,7	7,5	29	24	20	30
t41_D	toetspunt t41	158823,5	383679,7	10,5	30	25	21	31
t42_A	toetspunt t42	158822,4	383676	1,5	24	20	17	27
t42_B	toetspunt t42	158822,4	383676	4,5	25	21	18	28
t42_C	toetspunt t42	158822,4	383676	7,5	29	25	21	31
t42_D	toetspunt t42	158822,4	383676	10,5	36	31	26	36
t43_A	toetspunt t43	158815,3	383672,9	1,5	27	24	20	30
t43_B	toetspunt t43	158815,3	383672,9	4,5	28	26	21	31
t43_C	toetspunt t43	158815,3	383672,9	7,5	32	28	24	34
t43_D	toetspunt t43	158815,3	383672,9	10,5	36	32	27	37
t44_A	toetspunt t44	158811	383674,3	1,5	33	29	24	34
t44_B	toetspunt t44	158811	383674,3	4,5	34	31	25	36
t44_C	toetspunt t44	158811	383674,3	7,5	36	32	27	37
t44_D	toetspunt t44	158811	383674,3	10,5	37	33	27	38
t45_A	toetspunt t45	158801,2	383695,7	1,5	31	26	22	32
t45_B	toetspunt t45	158801,2	383695,7	4,5	33	28	23	33
t45_C	toetspunt t45	158801,2	383695,7	7,5	35	30	25	35
t45_D	toetspunt t45	158801,2	383695,7	10,5	35	30	26	36
t46_A	toetspunt t46	158790,7	383718,8	1,5	30	25	20	30
t46_B	toetspunt t46	158790,7	383718,8	4,5	30	26	21	31
t46_C	toetspunt t46	158790,7	383718,8	7,5	33	28	23	33
t46_D	toetspunt t46	158790,7	383718,8	10,5	33	28	24	34
t47_A	toetspunt t47	158789,1	383722,3	1,5	29	24	20	30
t47_B	toetspunt t47	158789,1	383722,3	4,5	30	25	21	31
t47_C	toetspunt t47	158789,1	383722,3	7,5	32	27	23	33

t48_A	toetspunt t48	158783,2	383735,3	1,5	29	24	19	29
t48_B	toetspunt t48	158783,2	383735,3	4,5	30	25	20	30
t48_C	toetspunt t48	158783,2	383735,3	7,5	32	27	22	32
t49_A	toetspunt t49	158800,2	383750,8	1,5	26	21	16	26
t49_B	toetspunt t49	158800,2	383750,8	4,5	26	21	16	26
t49_C	toetspunt t49	158800,2	383750,8	7,5	24	19	14	24
t49_D	toetspunt t49	158800,2	383750,8	10,5	21	16	11	21
t49_E	toetspunt t49	158800,2	383750,8	13,5	21	16	11	21
t50_A	toetspunt t50	158816,3	383761,8	1,5	20	15	10	20
t50_B	toetspunt t50	158816,3	383761,8	4,5	21	16	11	21
t50_C	toetspunt t50	158816,3	383761,8	7,5	16	11	6	16
t50_D	toetspunt t50	158816,3	383761,8	10,5	17	12	7	17
t50_E	toetspunt t50	158816,3	383761,8	13,5	18	13	8	18
t51_A	toetspunt t51	158833,2	383773,2	1,5	19	14	9	19
t51_B	toetspunt t51	158833,2	383773,2	4,5	20	15	9	20
t51_C	toetspunt t51	158833,2	383773,2	7,5	16	11	6	16
t51_D	toetspunt t51	158833,2	383773,2	10,5	17	12	7	17
t51_E	toetspunt t51	158833,2	383773,2	13,5	18	13	8	18
t52_A	toetspunt t52	158836,4	383772,2	1,5	18	13	8	18
t52_B	toetspunt t52	158836,4	383772,2	4,5	18	13	8	18
t52_C	toetspunt t52	158836,4	383772,2	7,5	18	13	8	18
t52_D	toetspunt t52	158836,4	383772,2	10,5	19	14	9	19
t52_E	toetspunt t52	158836,4	383772,2	13,5	19	14	9	19
t53_A	toetspunt t53	158841,1	383765,3	1,5	22	17	12	22
t53_B	toetspunt t53	158841,1	383765,3	4,5	22	17	12	22
t53_C	toetspunt t53	158841,1	383765,3	7,5	22	17	12	22
t53_D	toetspunt t53	158841,1	383765,3	10,5	22	17	12	22
t53_E	toetspunt t53	158841,1	383765,3	13,5	23	18	12	23
t54_A	toetspunt t54	158840,5	383761,6	1,5	25	19	14	25
t54_B	toetspunt t54	158840,5	383761,6	4,5	28	23	18	28
t54_C	toetspunt t54	158840,5	383761,6	7,5	30	25	20	30
t54_D	toetspunt t54	158840,5	383761,6	10,5	31	26	21	31
t54_E	toetspunt t54	158840,5	383761,6	13,5	32	27	22	32
t55_A	toetspunt t55	158824,2	383750,5	1,5	26	21	16	26
t55_B	toetspunt t55	158824,2	383750,5	4,5	30	25	20	30
t55_C	toetspunt t55	158824,2	383750,5	7,5	31	26	20	31
t55_D	toetspunt t55	158824,2	383750,5	10,5	31	26	21	31
t55_E	toetspunt t55	158824,2	383750,5	13,5	33	28	23	33
t56_A	toetspunt t56	158807,5	383739,2	1,5	25	20	15	25
t56_B	toetspunt t56	158807,5	383739,2	4,5	27	22	17	27
t56_C	toetspunt t56	158807,5	383739,2	7,5	26	21	16	26
t56_D	toetspunt t56	158807,5	383739,2	10,5	28	23	18	28
t56_E	toetspunt t56	158807,5	383739,2	13,5	33	28	22	33
t57_A	toetspunt t57	158803,9	383739,6	1,5	26	21	16	26
t57_B	toetspunt t57	158803,9	383739,6	4,5	27	22	17	27
t57_C	toetspunt t57	158803,9	383739,6	7,5	24	19	14	24
t57_D	toetspunt t57	158803,9	383739,6	10,5	27	22	17	27
t57_E	toetspunt t57	158803,9	383739,6	13,5	33	28	22	33
t58_A	toetspunt t58	158799	383746,9	1,5	27	22	17	27
t58_B	toetspunt t58	158799	383746,9	4,5	27	22	17	27
t58_C	toetspunt t58	158799	383746,9	7,5	24	19	14	24
t58_D	toetspunt t58	158799	383746,9	10,5	28	23	18	28
t58_E	toetspunt t58	158799	383746,9	13,5	33	28	23	33
t59_A	toetspunt t59	158878,5	383603,5	1,5	34	30	27	37
t59_B	toetspunt t59	158878,5	383603,5	4,5	36	32	28	38
t59_C	toetspunt t59	158878,5	383603,5	7,5	37	32	28	38
t60_A	toetspunt t60	158880,3	383571,5	1,5	36	32	28	38
t60_B	toetspunt t60	158880,3	383571,5	4,5	38	33	29	39
t60_C	toetspunt t60	158880,3	383571,5	7,5	41	34	29	41
t61_A	toetspunt t61	158878,8	383567,9	1,5	36	32	28	38
t61_B	toetspunt t61	158878,8	383567,9	4,5	38	34	29	39
t61_C	toetspunt t61	158878,8	383567,9	7,5	40	33	30	40
t62_A	toetspunt t62	158872,2	383567,6	1,5	28	24	19	29
t62_B	toetspunt t62	158872,2	383567,6	4,5	28	25	19	30
t62_C	toetspunt t62	158872,2	383567,6	7,5	30	26	21	31
t63_A	toetspunt t63	158870,3	383570,3	1,5	35	31	26	36
t63_B	toetspunt t63	158870,3	383570,3	4,5	35	30	25	35
t63_C	toetspunt t63	158870,3	383570,3	7,5	36	32	27	37
t64_A	toetspunt t64	158868,5	383602,7	1,5	35	33	27	38
t64_B	toetspunt t64	158868,5	383602,7	4,5	38	34	29	39
t64_C	toetspunt t64	158868,5	383602,7	7,5	37	33	29	39
t65_A	toetspunt t65	158870,9	383606,7	1,5	32	28	24	34
t65_B	toetspunt t65	158870,9	383606,7	4,5	34	31	26	36
t65_C	toetspunt t65	158870,9	383606,7	7,5	33	29	24	34
t66_A	toetspunt t66	158875,9	383606,9	1,5	31	28	23	33
t66_B	toetspunt t66	158875,9	383606,9	4,5	34	30	26	36
t66_C	toetspunt t66	158875,9	383606,9	7,5	30	28	23	33
t67_A	toetspunt t67	158870,8	383566,3	1,5	33	29	25	35
t67_B	toetspunt t67	158870,8	383566,3	4,5	30	26	21	31
t67_C	toetspunt t67	158870,8	383566,3	7,5	31	27	22	32
t68_A	toetspunt t68	158877,3	383566,6	1,5	31	27	21	32
t68_B	toetspunt t68	158877,3	383566,6	4,5	31	27	22	32
t68_C	toetspunt t68	158877,3	383566,6	7,5	32	28	23	33
t69_A	toetspunt t69	158878,9	383564,1	1,5	37	33	29	39
t69_B	toetspunt t69	158878,9	383564,1	4,5	39	35	30	40
t69_C	toetspunt t69	158878,9	383564,1	7,5	41	35	30	41
t70_A	toetspunt t70	158879,9	383547,2	1,5	35	31	26	36
t70_B	toetspunt t70	158879,9	383547,2	4,5	36	32	26	37

t70_C	toetspunt t70	158879,9	383547,2	7,5	37	32	27	37
t71_A	toetspunt t71	158877,9	383544,3	1,5	28	25	19	30
t71_B	toetspunt t71	158877,9	383544,3	4,5	29	25	20	30
t71_C	toetspunt t71	158877,9	383544,3	7,5	30	26	21	31
t72_A	toetspunt t72	158872	383544	1,5	34	32	26	37
t72_B	toetspunt t72	158872	383544	4,5	36	33	27	38
t72_C	toetspunt t72	158872	383544	7,5	37	34	28	39
t73_A	toetspunt t73	158870	383546,7	1,5	36	33	28	38
t73_B	toetspunt t73	158870	383546,7	4,5	38	34	28	39
t73_C	toetspunt t73	158870	383546,7	7,5	39	35	30	40
t74_A	toetspunt t74	158869,2	383563,6	1,5	36	33	27	38
t74_B	toetspunt t74	158869,2	383563,6	4,5	37	34	28	39
t74_C	toetspunt t74	158869,2	383563,6	7,5	37	34	29	39
t75_A	toetspunt t75	158874	383543	1,5	31	27	22	32
t75_B	toetspunt t75	158874	383543	4,5	32	28	23	33
t75_C	toetspunt t75	158874	383543	7,5	33	29	25	35
t76_A	toetspunt t76	158879,5	383543,3	1,5	31	27	22	32
t76_B	toetspunt t76	158879,5	383543,3	4,5	31	27	22	32
t76_C	toetspunt t76	158879,5	383543,3	7,5	32	28	23	33
t77_A	toetspunt t77	158881,7	383541,1	1,5	36	33	28	38
t77_B	toetspunt t77	158881,7	383541,1	4,5	38	34	29	39
t77_C	toetspunt t77	158881,7	383541,1	7,5	41	34	30	41
t78_A	toetspunt t78	158882,7	383521,4	1,5	37	33	29	39
t78_B	toetspunt t78	158882,7	383521,4	4,5	38	34	30	40
t78_C	toetspunt t78	158882,7	383521,4	7,5	42	35	31	42
t79_A	toetspunt t79	158884	383498,6	1,5	38	34	30	40
t79_B	toetspunt t79	158884	383498,6	4,5	40	36	31	41
t79_C	toetspunt t79	158884	383498,6	7,5	42	37	32	42
t80_A	toetspunt t80	158882,3	383496,8	1,5	37	33	28	38
t80_B	toetspunt t80	158882,3	383496,8	4,5	39	35	29	40
t80_C	toetspunt t80	158882,3	383496,8	7,5	42	35	30	42
t81_A	toetspunt t81	158876,2	383496,5	1,5	30	26	21	31
t81_B	toetspunt t81	158876,2	383496,5	4,5	30	27	21	32
t81_C	toetspunt t81	158876,2	383496,5	7,5	31	28	22	33
t82_A	toetspunt t82	158874	383498,3	1,5	35	32	26	37
t82_B	toetspunt t82	158874	383498,3	4,5	36	32	27	37
t82_C	toetspunt t82	158874	383498,3	7,5	37	33	28	38
t83_A	toetspunt t83	158872,9	383520,9	1,5	36	33	27	38
t83_B	toetspunt t83	158872,9	383520,9	4,5	38	34	29	39
t83_C	toetspunt t83	158872,9	383520,9	7,5	39	35	30	40
t84_A	toetspunt t84	158871,8	383540,8	1,5	37	33	28	38
t84_B	toetspunt t84	158871,8	383540,8	4,5	38	35	29	40
t84_C	toetspunt t84	158871,8	383540,8	7,5	39	35	30	40
t85_A	toetspunt t85	158874,5	383495,2	1,5	32	28	24	34
t85_B	toetspunt t85	158874,5	383495,2	4,5	32	28	23	33
t85_C	toetspunt t85	158874,5	383495,2	7,5	32	29	23	34
t86_A	toetspunt t86	158880,8	383495,4	1,5	32	28	23	33
t86_B	toetspunt t86	158880,8	383495,4	4,5	33	29	24	34
t86_C	toetspunt t86	158880,8	383495,4	7,5	34	30	24	35
t87_A	toetspunt t87	158882,7	383493,3	1,5	39	35	31	41
t87_B	toetspunt t87	158882,7	383493,3	4,5	41	37	33	43
t87_C	toetspunt t87	158882,7	383493,3	7,5	43	38	33	43
t88_A	toetspunt t88	158883,8	383471,4	1,5	39	35	30	40
t88_B	toetspunt t88	158883,8	383471,4	4,5	42	37	31	42
t88_C	toetspunt t88	158883,8	383471,4	7,5	42	37	32	42
t89_A	toetspunt t89	158884,9	383449,3	1,5	36	32	26	37
t89_B	toetspunt t89	158884,9	383449,3	4,5	37	33	28	38
t89_C	toetspunt t89	158884,9	383449,3	7,5	38	34	29	39
t90_A	toetspunt t90	158883,1	383446,8	1,5	30	26	21	31
t90_B	toetspunt t90	158883,1	383446,8	4,5	31	27	22	32
t90_C	toetspunt t90	158883,1	383446,8	7,5	32	28	23	33
t91_A	toetspunt t91	158876,9	383446,5	1,5	34	32	26	37
t91_B	toetspunt t91	158876,9	383446,5	4,5	37	33	28	38
t91_C	toetspunt t91	158876,9	383446,5	7,5	40	36	31	41
t92_A	toetspunt t92	158875,2	383448,9	1,5	37	34	29	39
t92_B	toetspunt t92	158875,2	383448,9	4,5	38	35	29	40
t92_C	toetspunt t92	158875,2	383448,9	7,5	41	37	31	42
t93_A	toetspunt t93	158874	383470,7	1,5	36	33	28	38
t93_B	toetspunt t93	158874	383470,7	4,5	38	35	29	40
t93_C	toetspunt t93	158874	383470,7	7,5	40	36	30	41
t94_A	toetspunt t94	158872,9	383492,7	1,5	36	33	27	38
t94_B	toetspunt t94	158872,9	383492,7	4,5	38	35	29	40
t94_C	toetspunt t94	158872,9	383492,7	7,5	39	35	30	40
t95_A	toetspunt t95	158878,8	383445,6	1,5	32	29	24	34
t95_B	toetspunt t95	158878,8	383445,6	4,5	34	31	26	36
t95_C	toetspunt t95	158878,8	383445,6	7,5	36	32	27	37
t96_A	toetspunt t96	158884,8	383446	1,5	32	28	23	33
t96_B	toetspunt t96	158884,8	383446	4,5	33	29	24	34
t96_C	toetspunt t96	158884,8	383446	7,5	34	30	25	35
t97_A	toetspunt t97	158886,9	383444,1	1,5	38	33	29	39
t97_B	toetspunt t97	158886,9	383444,1	4,5	42	37	32	42
t97_C	toetspunt t97	158886,9	383444,1	7,5	43	37	33	43
t98_A	toetspunt t98	158887,7	383428,4	1,5	38	33	28	38
t98_B	toetspunt t98	158887,7	383428,4	4,5	42	37	32	42
t98_C	toetspunt t98	158887,7	383428,4	7,5	44	38	33	44
t99_A	toetspunt t99	158888,4	383411,9	1,5	38	33	29	39
t99_B	toetspunt t99	158888,4	383411,9	4,5	42	36	32	42
t99_C	toetspunt t99	158888,4	383411,9	7,5	44	38	33	44



[Hulp] 1



Berichten

15:39:01 1 items verwijderen

	15:39:19	1 items verwijderen
	15:39:19	1 items verwijderen

Bijlage 6: Aanvullend onderzoek: stiller wegdek

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t001_A	toetspunt t001	1,50	56,4	59,7	-3,3
t001_B	toetspunt t001	4,50	57,1	60,4	-3,3
t001_C	toetspunt t001	7,50	57,1	60,3	-3,3
t002_A	toetspunt t002	1,50	56,0	59,2	-3,3
t002_B	toetspunt t002	4,50	56,7	60,0	-3,3
t002_C	toetspunt t002	7,50	56,7	60,0	-3,3
t003_A	toetspunt t003	1,50	51,6	54,8	-3,2
t003_B	toetspunt t003	4,50	52,5	55,7	-3,2
t003_C	toetspunt t003	7,50	52,7	55,9	-3,2
t004_A	toetspunt t004	1,50	48,3	51,8	-3,5
t004_B	toetspunt t004	4,50	49,7	53,1	-3,4
t004_C	toetspunt t004	7,50	50,1	53,4	-3,3
t005_A	toetspunt t005	1,50	46,5	50,0	-3,5
t005_B	toetspunt t005	4,50	47,5	50,9	-3,4
t005_C	toetspunt t005	7,50	48,1	51,5	-3,3
t006_A	toetspunt t006	1,50	38,7	41,5	-2,9
t006_B	toetspunt t006	4,50	39,9	42,9	-3,1
t006_C	toetspunt t006	7,50	41,1	44,1	-3,0
t007_A	toetspunt t007	1,50	33,5	35,2	-1,7
t007_B	toetspunt t007	4,50	35,6	38,4	-2,8
t007_C	toetspunt t007	7,50	37,8	40,5	-2,6
t008_A	toetspunt t008	1,50	47,9	51,3	-3,4
t008_B	toetspunt t008	4,50	49,7	53,0	-3,3
t008_C	toetspunt t008	7,50	50,0	53,3	-3,3
t009_A	toetspunt t009	1,50	50,6	53,9	-3,4
t009_B	toetspunt t009	4,50	51,9	55,3	-3,3
t009_C	toetspunt t009	7,50	52,1	55,4	-3,3
t010_A	toetspunt t010	1,50	53,5	56,7	-3,2
t010_B	toetspunt t010	4,50	54,3	57,4	-3,1
t010_C	toetspunt t010	7,50	54,2	57,4	-3,1
t011_A	toetspunt t011	1,50	56,5	59,8	-3,3
t011_B	toetspunt t011	4,50	57,3	60,6	-3,2
t011_C	toetspunt t011	7,50	57,4	60,6	-3,2
t012_A	toetspunt t012	1,50	56,2	59,5	-3,3
t012_B	toetspunt t012	4,50	57,1	60,3	-3,2
t012_C	toetspunt t012	7,50	57,2	60,4	-3,2
t013_A	toetspunt t013	1,50	51,2	54,4	-3,3
t013_B	toetspunt t013	4,50	52,3	55,5	-3,2
t013_C	toetspunt t013	7,50	52,5	55,7	-3,2
t014_A	toetspunt t014	1,50	46,5	49,7	-3,3
t014_B	toetspunt t014	4,50	48,1	51,3	-3,2
t014_C	toetspunt t014	7,50	48,3	51,5	-3,2
t015_A	toetspunt t015	1,50	44,8	48,1	-3,2
t015_B	toetspunt t015	4,50	46,5	49,7	-3,2
t015_C	toetspunt t015	7,50	46,8	50,0	-3,2
t015_D	toetspunt t015	10,50	46,9	50,0	-3,1
t016_A	toetspunt t016	1,50	39,9	42,9	-3,1
t016_B	toetspunt t016	4,50	41,7	44,8	-3,1
t016_C	toetspunt t016	7,50	42,9	45,9	-3,0
t016_D	toetspunt t016	10,50	43,4	46,5	-3,1
t017_A	toetspunt t017	1,50	36,3	39,2	-2,9
t017_B	toetspunt t017	4,50	37,4	40,2	-2,9
t017_C	toetspunt t017	7,50	39,1	41,7	-2,7
t017_D	toetspunt t017	10,50	40,1	43,1	-3,1
t018_A	toetspunt t018	1,50	35,1	38,3	-3,1
t018_B	toetspunt t018	4,50	35,0	37,9	-2,9
t018_C	toetspunt t018	7,50	36,9	39,3	-2,4
t018_D	toetspunt t018	10,50	29,7	30,1	-0,4
t019_A	toetspunt t019	1,50	35,3	38,3	-3,1
t019_B	toetspunt t019	4,50	36,0	38,9	-2,9
t019_C	toetspunt t019	7,50	38,0	40,3	-2,4
t019_D	toetspunt t019	10,50	29,1	29,6	-0,5
t020_A	toetspunt t020	1,50	42,9	46,1	-3,2
t020_B	toetspunt t020	4,50	43,7	46,9	-3,2
t020_C	toetspunt t020	7,50	44,7	47,9	-3,2
t020_D	toetspunt t020	10,50	44,9	48,0	-3,2
t021_A	toetspunt t021	1,50	45,4	48,7	-3,3
t021_B	toetspunt t021	4,50	46,7	50,0	-3,2
t021_C	toetspunt t021	7,50	47,7	50,9	-3,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t021_D	toetspunt t021	10,50	47,8	51,0	-3,2
t022_A	toetspunt t022	1,50	49,6	52,8	-3,3
t022_B	toetspunt t022	4,50	51,2	54,5	-3,2
t022_C	toetspunt t022	7,50	51,5	54,7	-3,2
t022_D	toetspunt t022	10,50	51,6	54,8	-3,2
t023_A	toetspunt t023	1,50	50,3	53,6	-3,3
t023_B	toetspunt t023	4,50	51,9	55,2	-3,2
t023_C	toetspunt t023	7,50	52,2	55,4	-3,2
t024_A	toetspunt t024	1,50	53,8	56,9	-3,2
t024_B	toetspunt t024	4,50	54,7	57,8	-3,2
t024_C	toetspunt t024	7,50	54,7	57,9	-3,2
t025_A	toetspunt t025	1,50	56,9	60,1	-3,3
t025_B	toetspunt t025	4,50	57,6	60,8	-3,2
t025_C	toetspunt t025	7,50	57,7	60,9	-3,2
t025_D	toetspunt t025	10,50	57,5	60,7	-3,2
t025_E	toetspunt t025	13,50	57,3	60,5	-3,2
t026_A	toetspunt t026	1,50	56,9	60,2	-3,3
t026_B	toetspunt t026	4,50	57,6	60,8	-3,2
t026_C	toetspunt t026	7,50	57,7	60,9	-3,2
t026_D	toetspunt t026	10,50	57,5	60,7	-3,2
t026_E	toetspunt t026	13,50	57,3	60,5	-3,2
t027_A	toetspunt t027	1,50	56,8	60,1	-3,3
t027_B	toetspunt t027	4,50	57,5	60,8	-3,3
t027_C	toetspunt t027	7,50	57,6	60,8	-3,2
t027_D	toetspunt t027	10,50	57,4	60,7	-3,2
t027_E	toetspunt t027	13,50	57,2	60,4	-3,2
t028_A	toetspunt t028	1,50	53,4	56,7	-3,3
t028_B	toetspunt t028	4,50	54,2	57,5	-3,3
t028_C	toetspunt t028	7,50	54,4	57,7	-3,3
t028_D	toetspunt t028	10,50	54,4	57,7	-3,3
t028_E	toetspunt t028	13,50	54,1	57,3	-3,3
t029_A	toetspunt t029	1,50	50,8	54,1	-3,3
t029_B	toetspunt t029	4,50	52,3	55,5	-3,3
t029_C	toetspunt t029	7,50	52,5	55,8	-3,3
t029_D	toetspunt t029	10,50	52,6	55,8	-3,2
t029_E	toetspunt t029	13,50	52,7	55,9	-3,2
t030_A	toetspunt t030	1,50	31,7	34,4	-2,7
t030_B	toetspunt t030	4,50	33,1	35,8	-2,7
t030_C	toetspunt t030	7,50	35,0	37,4	-2,4
t030_D	toetspunt t030	10,50	35,8	36,5	-0,7
t030_E	toetspunt t030	13,50	38,6	39,1	-0,4
t031_A	toetspunt t031	1,50	39,4	42,7	-3,3
t031_B	toetspunt t031	4,50	38,7	41,8	-3,1
t031_C	toetspunt t031	7,50	40,2	43,1	-2,9
t031_D	toetspunt t031	10,50	36,8	38,2	-1,4
t031_E	toetspunt t031	13,50	38,3	39,2	-0,8
t032_A	toetspunt t032	1,50	27,6	29,2	-1,5
t032_B	toetspunt t032	4,50	28,7	30,0	-1,2
t032_C	toetspunt t032	7,50	31,8	32,9	-1,1
t032_D	toetspunt t032	10,50	35,9	36,8	-1,0
t032_E	toetspunt t032	13,50	39,7	41,5	-1,8
t033_A	toetspunt t033	1,50	48,7	52,0	-3,3
t033_B	toetspunt t033	4,50	50,1	53,3	-3,3
t033_C	toetspunt t033	7,50	50,2	53,4	-3,2
t033_D	toetspunt t033	10,50	50,3	53,5	-3,2
t033_E	toetspunt t033	13,50	51,3	54,5	-3,2
t034_A	toetspunt t034	1,50	53,4	56,7	-3,3
t034_B	toetspunt t034	4,50	54,3	57,6	-3,3
t034_C	toetspunt t034	7,50	54,5	57,7	-3,3
t034_D	toetspunt t034	10,50	54,4	57,7	-3,2
t034_E	toetspunt t034	13,50	54,1	57,3	-3,2
t035_A	toetspunt t035	1,50	56,5	59,9	-3,3
t035_B	toetspunt t035	4,50	57,3	60,6	-3,3
t035_C	toetspunt t035	7,50	57,4	60,7	-3,3
t036_A	toetspunt t036	1,50	56,2	59,5	-3,3
t036_B	toetspunt t036	4,50	57,0	60,3	-3,3
t036_C	toetspunt t036	7,50	57,1	60,4	-3,3
t037_A	toetspunt t037	1,50	51,5	54,8	-3,3
t037_B	toetspunt t037	4,50	52,5	55,8	-3,3

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t037_C	toetspunt t037	7,50	52,6	55,9	-3,2
t038_A	toetspunt t038	1,50	46,2	49,2	-3,0
t038_B	toetspunt t038	4,50	47,8	50,8	-2,9
t038_C	toetspunt t038	7,50	48,1	51,0	-2,8
t039_A	toetspunt t039	1,50	45,1	48,1	-3,0
t039_B	toetspunt t039	4,50	46,9	49,8	-2,8
t039_C	toetspunt t039	7,50	47,4	50,1	-2,7
t039_D	toetspunt t039	10,50	47,7	50,3	-2,6
t040_A	toetspunt t040	1,50	41,5	44,5	-3,1
t040_B	toetspunt t040	4,50	43,7	46,8	-3,1
t040_C	toetspunt t040	7,50	44,7	47,5	-2,8
t040_D	toetspunt t040	10,50	45,4	47,8	-2,4
t041_A	toetspunt t041	1,50	38,2	40,9	-2,8
t041_B	toetspunt t041	4,50	40,0	42,7	-2,7
t041_C	toetspunt t041	7,50	43,5	45,5	-2,0
t041_D	toetspunt t041	10,50	44,0	46,0	-2,0
t042_A	toetspunt t042	1,50	30,4	32,5	-2,2
t042_B	toetspunt t042	4,50	32,5	34,3	-1,8
t042_C	toetspunt t042	7,50	38,5	39,3	-0,8
t042_D	toetspunt t042	10,50	35,7	36,5	-0,8
t043_A	toetspunt t043	1,50	27,3	28,7	-1,4
t043_B	toetspunt t043	4,50	29,5	30,5	-1,1
t043_C	toetspunt t043	7,50	35,7	36,4	-0,7
t043_D	toetspunt t043	10,50	34,8	35,7	-0,8
t044_A	toetspunt t044	1,50	40,0	43,1	-3,1
t044_B	toetspunt t044	4,50	40,8	44,0	-3,1
t044_C	toetspunt t044	7,50	42,0	45,1	-3,1
t044_D	toetspunt t044	10,50	42,6	45,7	-3,1
t045_A	toetspunt t045	1,50	43,5	46,7	-3,2
t045_B	toetspunt t045	4,50	45,0	48,2	-3,2
t045_C	toetspunt t045	7,50	45,8	49,0	-3,2
t045_D	toetspunt t045	10,50	46,0	49,2	-3,2
t046_A	toetspunt t046	1,50	49,1	52,4	-3,3
t046_B	toetspunt t046	4,50	50,7	54,0	-3,3
t046_C	toetspunt t046	7,50	51,0	54,3	-3,3
t046_D	toetspunt t046	10,50	51,0	54,3	-3,2
t047_A	toetspunt t047	1,50	49,9	53,2	-3,3
t047_B	toetspunt t047	4,50	51,5	54,7	-3,3
t047_C	toetspunt t047	7,50	51,7	55,0	-3,2
t048_A	toetspunt t048	1,50	53,5	56,9	-3,3
t048_B	toetspunt t048	4,50	54,4	57,7	-3,3
t048_C	toetspunt t048	7,50	54,5	57,8	-3,3
t049_A	toetspunt t049	1,50	56,9	60,2	-3,3
t049_B	toetspunt t049	4,50	57,7	60,9	-3,2
t049_C	toetspunt t049	7,50	57,7	61,0	-3,2
t049_D	toetspunt t049	10,50	57,6	60,8	-3,2
t049_E	toetspunt t049	13,50	57,3	60,5	-3,2
t050_A	toetspunt t050	1,50	57,2	60,4	-3,2
t050_B	toetspunt t050	4,50	58,0	61,2	-3,2
t050_C	toetspunt t050	7,50	58,0	61,2	-3,2
t050_D	toetspunt t050	10,50	57,8	61,0	-3,2
t050_E	toetspunt t050	13,50	57,5	60,7	-3,2
t051_A	toetspunt t051	1,50	58,0	61,1	-3,1
t051_B	toetspunt t051	4,50	58,7	61,8	-3,1
t051_C	toetspunt t051	7,50	58,6	61,7	-3,1
t051_D	toetspunt t051	10,50	58,3	61,4	-3,1
t051_E	toetspunt t051	13,50	58,0	61,2	-3,1
t052_A	toetspunt t052	1,50	55,1	58,2	-3,1
t052_B	toetspunt t052	4,50	56,0	59,1	-3,0
t052_C	toetspunt t052	7,50	56,0	59,0	-3,0
t052_D	toetspunt t052	10,50	55,8	58,7	-2,9
t052_E	toetspunt t052	13,50	55,6	58,5	-2,9
t053_A	toetspunt t053	1,50	53,2	56,3	-3,0
t053_B	toetspunt t053	4,50	54,6	57,6	-3,0
t053_C	toetspunt t053	7,50	54,6	57,5	-3,0
t053_D	toetspunt t053	10,50	54,5	57,4	-2,9
t053_E	toetspunt t053	13,50	54,3	57,2	-2,9
t054_A	toetspunt t054	1,50	38,4	40,9	-2,6
t054_B	toetspunt t054	4,50	41,6	43,5	-1,9

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t054_C	toetspunt t054	7,50	42,4	44,2	-1,9
t054_D	toetspunt t054	10,50	40,3	40,6	-0,3
t054_E	toetspunt t054	13,50	40,7	40,9	-0,2
t055_A	toetspunt t055	1,50	39,2	41,9	-2,7
t055_B	toetspunt t055	4,50	41,8	43,9	-2,1
t055_C	toetspunt t055	7,50	42,6	44,8	-2,2
t055_D	toetspunt t055	10,50	39,7	40,2	-0,6
t055_E	toetspunt t055	13,50	39,7	40,1	-0,4
t056_A	toetspunt t056	1,50	36,4	37,1	-0,7
t056_B	toetspunt t056	4,50	38,7	39,1	-0,4
t056_C	toetspunt t056	7,50	39,5	39,9	-0,5
t056_D	toetspunt t056	10,50	40,6	41,2	-0,5
t056_E	toetspunt t056	13,50	40,7	41,4	-0,7
t057_A	toetspunt t057	1,50	48,6	51,9	-3,3
t057_B	toetspunt t057	4,50	49,9	53,1	-3,2
t057_C	toetspunt t057	7,50	50,0	53,2	-3,2
t057_D	toetspunt t057	10,50	50,2	53,3	-3,1
t057_E	toetspunt t057	13,50	51,2	54,5	-3,3
t058_A	toetspunt t058	1,50	53,4	56,7	-3,3
t058_B	toetspunt t058	4,50	54,3	57,5	-3,3
t058_C	toetspunt t058	7,50	54,4	57,7	-3,3
t058_D	toetspunt t058	10,50	54,4	57,6	-3,3
t058_E	toetspunt t058	13,50	54,0	57,2	-3,2
t059_A	toetspunt t059	1,50	28,4	29,5	-1,2
t059_B	toetspunt t059	4,50	31,2	32,4	-1,2
t059_C	toetspunt t059	7,50	38,1	39,0	-0,9
t060_A	toetspunt t060	1,50	27,4	28,8	-1,3
t060_B	toetspunt t060	4,50	29,5	30,9	-1,4
t060_C	toetspunt t060	7,50	33,9	35,6	-1,7
t061_A	toetspunt t061	1,50	23,9	25,1	-1,2
t061_B	toetspunt t061	4,50	24,8	25,6	-0,9
t061_C	toetspunt t061	7,50	27,7	28,3	-0,7
t062_A	toetspunt t062	1,50	23,8	25,1	-1,2
t062_B	toetspunt t062	4,50	24,2	25,1	-0,9
t062_C	toetspunt t062	7,50	26,0	27,0	-0,9
t063_A	toetspunt t063	1,50	27,9	29,5	-1,6
t063_B	toetspunt t063	4,50	28,2	29,9	-1,7
t063_C	toetspunt t063	7,50	29,7	31,8	-2,2
t064_A	toetspunt t064	1,50	31,0	31,8	-0,8
t064_B	toetspunt t064	4,50	28,1	29,6	-1,6
t064_C	toetspunt t064	7,50	29,5	31,0	-1,5
t065_A	toetspunt t065	1,50	34,2	34,8	-0,5
t065_B	toetspunt t065	4,50	34,8	35,6	-0,8
t065_C	toetspunt t065	7,50	38,7	39,8	-1,1
t066_A	toetspunt t066	1,50	30,2	31,7	-1,5
t066_B	toetspunt t066	4,50	33,1	34,4	-1,4
t066_C	toetspunt t066	7,50	38,6	39,8	-1,1
t067_A	toetspunt t067	1,50	26,4	28,2	-1,7
t067_B	toetspunt t067	4,50	28,4	30,8	-2,4
t067_C	toetspunt t067	7,50	30,2	32,7	-2,5
t068_A	toetspunt t068	1,50	24,0	25,9	-1,9
t068_B	toetspunt t068	4,50	24,3	25,9	-1,7
t068_C	toetspunt t068	7,50	26,5	27,9	-1,4
t069_A	toetspunt t069	1,50	25,0	25,9	-1,0
t069_B	toetspunt t069	4,50	26,2	27,0	-0,7
t069_C	toetspunt t069	7,50	29,7	30,3	-0,5
t070_A	toetspunt t070	1,50	26,9	28,2	-1,3
t070_B	toetspunt t070	4,50	28,7	30,0	-1,4
t070_C	toetspunt t070	7,50	32,1	33,8	-1,7
t071_A	toetspunt t071	1,50	22,9	24,1	-1,2
t071_B	toetspunt t071	4,50	23,4	24,2	-0,9
t071_C	toetspunt t071	7,50	25,3	26,1	-0,8
t072_A	toetspunt t072	1,50	23,6	24,7	-1,1
t072_B	toetspunt t072	4,50	24,1	25,2	-1,0
t072_C	toetspunt t072	7,50	25,7	26,9	-1,2
t073_A	toetspunt t073	1,50	27,8	29,0	-1,3
t073_B	toetspunt t073	4,50	29,4	30,6	-1,1
t073_C	toetspunt t073	7,50	34,3	35,2	-0,9
t074_A	toetspunt t074	1,50	27,4	29,0	-1,6

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t074_B	toetspunt t074	4,50	29,7	32,2	-2,5
t074_C	toetspunt t074	7,50	31,3	33,6	-2,4
t075_A	toetspunt t075	1,50	24,2	25,9	-1,7
t075_B	toetspunt t075	4,50	24,1	25,6	-1,5
t075_C	toetspunt t075	7,50	26,2	27,5	-1,3
t076_A	toetspunt t076	1,50	25,3	26,6	-1,3
t076_B	toetspunt t076	4,50	26,1	27,0	-1,0
t076_C	toetspunt t076	7,50	29,0	29,7	-0,7
t077_A	toetspunt t077	1,50	27,1	28,4	-1,3
t077_B	toetspunt t077	4,50	28,7	30,0	-1,4
t077_C	toetspunt t077	7,50	32,1	33,8	-1,7
t078_A	toetspunt t078	1,50	27,6	28,9	-1,3
t078_B	toetspunt t078	4,50	29,0	30,4	-1,4
t078_C	toetspunt t078	7,50	32,3	33,9	-1,6
t079_A	toetspunt t079	1,50	27,1	28,3	-1,3
t079_B	toetspunt t079	4,50	28,5	29,8	-1,3
t079_C	toetspunt t079	7,50	31,6	33,2	-1,5
t080_A	toetspunt t080	1,50	22,6	23,8	-1,3
t080_B	toetspunt t080	4,50	23,5	24,6	-1,1
t080_C	toetspunt t080	7,50	26,0	26,9	-0,9
t081_A	toetspunt t081	1,50	22,0	23,4	-1,4
t081_B	toetspunt t081	4,50	22,7	24,1	-1,3
t081_C	toetspunt t081	7,50	24,9	26,4	-1,5
t082_A	toetspunt t082	1,50	27,4	28,6	-1,3
t082_B	toetspunt t082	4,50	29,9	30,9	-1,0
t082_C	toetspunt t082	7,50	33,8	34,9	-1,1
t083_A	toetspunt t083	1,50	27,5	28,7	-1,2
t083_B	toetspunt t083	4,50	30,9	31,7	-0,8
t083_C	toetspunt t083	7,50	34,6	35,5	-0,9
t084_A	toetspunt t084	1,50	27,2	28,4	-1,2
t084_B	toetspunt t084	4,50	29,9	30,7	-0,9
t084_C	toetspunt t084	7,50	34,0	34,9	-0,9
t085_A	toetspunt t085	1,50	27,8	28,7	-0,9
t085_B	toetspunt t085	4,50	29,6	30,4	-0,8
t085_C	toetspunt t085	7,50	33,7	34,5	-0,8
t086_A	toetspunt t086	1,50	23,8	25,2	-1,4
t086_B	toetspunt t086	4,50	24,3	25,4	-1,1
t086_C	toetspunt t086	7,50	26,5	27,5	-1,0
t087_A	toetspunt t087	1,50	25,2	26,2	-1,0
t087_B	toetspunt t087	4,50	26,3	27,1	-0,9
t087_C	toetspunt t087	7,50	29,1	29,9	-0,8
t088_A	toetspunt t088	1,50	26,7	27,9	-1,2
t088_B	toetspunt t088	4,50	28,0	29,3	-1,3
t088_C	toetspunt t088	7,50	30,9	32,4	-1,5
t089_A	toetspunt t089	1,50	26,1	27,0	-0,9
t089_B	toetspunt t089	4,50	27,5	28,4	-0,9
t089_C	toetspunt t089	7,50	30,3	31,2	-0,9
t090_A	toetspunt t090	1,50	20,6	22,0	-1,4
t090_B	toetspunt t090	4,50	20,9	21,9	-1,1
t090_C	toetspunt t090	7,50	23,2	24,2	-0,9
t091_A	toetspunt t091	1,50	24,2	25,6	-1,3
t091_B	toetspunt t091	4,50	24,0	25,3	-1,3
t091_C	toetspunt t091	7,50	27,5	29,3	-1,8
t092_A	toetspunt t092	1,50	26,9	28,2	-1,3
t092_B	toetspunt t092	4,50	27,9	29,2	-1,3
t092_C	toetspunt t092	7,50	31,0	32,3	-1,3
t093_A	toetspunt t093	1,50	27,4	28,6	-1,3
t093_B	toetspunt t093	4,50	28,6	29,8	-1,1
t093_C	toetspunt t093	7,50	32,5	33,6	-1,1
t094_A	toetspunt t094	1,50	27,2	28,4	-1,2
t094_B	toetspunt t094	4,50	28,7	29,8	-1,1
t094_C	toetspunt t094	7,50	33,7	34,7	-1,0
t095_A	toetspunt t095	1,50	22,9	24,1	-1,2
t095_B	toetspunt t095	4,50	23,2	24,1	-0,9
t095_C	toetspunt t095	7,50	25,2	26,0	-0,8
t096_A	toetspunt t096	1,50	24,6	25,6	-1,0
t096_B	toetspunt t096	4,50	25,8	26,6	-0,8
t096_C	toetspunt t096	7,50	28,4	29,2	-0,7
t097_A	toetspunt t097	1,50	26,0	27,0	-1,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t097_B	toetspunt t097	4,50	27,2	28,3	-1,1
t097_C	toetspunt t097	7,50	29,8	31,0	-1,1
t098_A	toetspunt t098	1,50	26,0	27,0	-1,0
t098_B	toetspunt t098	4,50	27,5	28,6	-1,0
t098_C	toetspunt t098	7,50	30,7	31,7	-1,0
t099_A	toetspunt t099	1,50	26,0	26,9	-0,9
t099_B	toetspunt t099	4,50	28,0	28,8	-0,8
t099_C	toetspunt t099	7,50	32,4	33,0	-0,6
t100_A	toetspunt t100	1,50	24,2	25,3	-1,2
t100_B	toetspunt t100	4,50	26,4	27,3	-0,9
t100_C	toetspunt t100	7,50	31,9	32,5	-0,7
t101_A	toetspunt t101	1,50	23,4	24,9	-1,5
t101_B	toetspunt t101	4,50	24,7	26,3	-1,6
t101_C	toetspunt t101	7,50	28,6	30,3	-1,7
t102_A	toetspunt t102	1,50	26,2	27,6	-1,4
t102_B	toetspunt t102	4,50	27,8	29,3	-1,4
t102_C	toetspunt t102	7,50	31,2	32,8	-1,7
t103_A	toetspunt t103	1,50	26,4	27,7	-1,3
t103_B	toetspunt t103	4,50	27,7	29,0	-1,3
t103_C	toetspunt t103	7,50	31,2	32,7	-1,6
t104_A	toetspunt t104	1,50	26,4	27,7	-1,3
t104_B	toetspunt t104	4,50	27,5	28,8	-1,2
t104_C	toetspunt t104	7,50	31,1	32,6	-1,5
t105_A	toetspunt t105	1,50	26,6	27,2	-0,6
t105_B	toetspunt t105	4,50	28,0	28,7	-0,7
t105_C	toetspunt t105	7,50	33,2	33,6	-0,4
t106_A	toetspunt t106	1,50	22,2	23,1	-1,0
t106_B	toetspunt t106	4,50	23,4	24,3	-0,9
t106_C	toetspunt t106	7,50	33,0	33,3	-0,4
t107_A	toetspunt t107	1,50	25,0	26,1	-1,1
t107_B	toetspunt t107	4,50	26,9	27,9	-1,0
t107_C	toetspunt t107	7,50	32,2	32,7	-0,5
t108_A	toetspunt t108	1,50	25,6	26,5	-0,9
t108_B	toetspunt t108	4,50	27,8	28,6	-0,8
t108_C	toetspunt t108	7,50	32,2	32,7	-0,6
t109_A	toetspunt t109	1,50	25,2	26,2	-1,0
t109_B	toetspunt t109	4,50	27,4	28,3	-0,9
t109_C	toetspunt t109	7,50	31,1	31,9	-0,7
t110_A	toetspunt t110	1,50	22,7	24,0	-1,3
t110_B	toetspunt t110	4,50	22,9	23,9	-1,1
t110_C	toetspunt t110	7,50	25,5	26,5	-1,0
t111_A	toetspunt t111	1,50	23,8	25,1	-1,2
t111_B	toetspunt t111	4,50	23,1	24,1	-1,0
t111_C	toetspunt t111	7,50	24,9	25,9	-1,0
t112_A	toetspunt t112	1,50	28,4	29,1	-0,8
t112_B	toetspunt t112	4,50	28,3	29,0	-0,8
t112_C	toetspunt t112	7,50	32,4	32,8	-0,4
t113_A	toetspunt t113	1,50	28,2	28,9	-0,8
t113_B	toetspunt t113	4,50	28,4	29,3	-0,8
t113_C	toetspunt t113	7,50	32,9	33,2	-0,3
t114_A	toetspunt t114	1,50	28,7	29,3	-0,6
t114_B	toetspunt t114	4,50	30,0	30,5	-0,6
t114_C	toetspunt t114	7,50	33,6	33,9	-0,3
t115_A	toetspunt t115	1,50	20,1	21,4	-1,3
t115_B	toetspunt t115	4,50	20,7	21,9	-1,2
t115_C	toetspunt t115	7,50	23,3	24,4	-1,2
t116_A	toetspunt t116	1,50	20,8	21,9	-1,2
t116_B	toetspunt t116	4,50	21,5	22,4	-0,9
t116_C	toetspunt t116	7,50	24,0	24,8	-0,8
t117_A	toetspunt t117	1,50	25,3	26,3	-1,0
t117_B	toetspunt t117	4,50	27,4	28,4	-0,9
t117_C	toetspunt t117	7,50	30,7	31,6	-0,9
t118_A	toetspunt t118	1,50	24,2	25,1	-0,9
t118_B	toetspunt t118	4,50	26,3	27,1	-0,9
t118_C	toetspunt t118	7,50	29,5	30,5	-0,9
t119_A	toetspunt t119	1,50	23,0	24,3	-1,3
t119_B	toetspunt t119	4,50	22,8	23,8	-1,0
t119_C	toetspunt t119	7,50	25,3	26,2	-0,9
t120_A	toetspunt t120	1,50	24,6	25,8	-1,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t120_B	toetspunt t120	4,50	24,0	24,8	-0,8
t120_C	toetspunt t120	7,50	26,1	26,8	-0,7
t121_A	toetspunt t121	1,50	28,2	28,9	-0,8
t121_B	toetspunt t121	4,50	27,6	28,2	-0,7
t121_C	toetspunt t121	7,50	30,7	31,2	-0,4
t122_A	toetspunt t122	1,50	28,2	28,9	-0,8
t122_B	toetspunt t122	4,50	27,8	28,6	-0,8
t122_C	toetspunt t122	7,50	31,6	32,0	-0,4
t123_A	toetspunt t123	1,50	20,3	21,7	-1,4
t123_B	toetspunt t123	4,50	20,6	21,8	-1,2
t123_C	toetspunt t123	7,50	23,4	24,5	-1,1
t124_A	toetspunt t124	1,50	19,9	21,1	-1,1
t124_B	toetspunt t124	4,50	20,0	21,1	-1,1
t124_C	toetspunt t124	7,50	22,4	23,5	-1,1
t125_A	toetspunt t125	1,50	24,7	26,0	-1,3
t125_B	toetspunt t125	4,50	26,8	28,0	-1,2
t125_C	toetspunt t125	7,50	29,5	30,7	-1,2
t126_A	toetspunt t126	1,50	25,2	26,4	-1,2
t126_B	toetspunt t126	4,50	27,2	28,3	-1,1
t126_C	toetspunt t126	7,50	30,1	31,1	-1,0
t127_A	toetspunt t127	1,50	25,3	26,6	-1,3
t127_B	toetspunt t127	4,50	27,4	28,6	-1,2
t127_C	toetspunt t127	7,50	30,2	31,3	-1,1
t128_A	toetspunt t128	1,50	25,7	26,9	-1,2
t128_B	toetspunt t128	4,50	26,9	27,8	-0,9
t128_C	toetspunt t128	7,50	30,3	31,0	-0,7
t129_A	toetspunt t129	1,50	24,0	25,5	-1,5
t129_B	toetspunt t129	4,50	23,4	24,6	-1,2
t129_C	toetspunt t129	7,50	25,9	27,0	-1,1
t130_A	toetspunt t130	1,50	27,0	27,6	-0,6
t130_B	toetspunt t130	4,50	25,3	25,8	-0,4
t130_C	toetspunt t130	7,50	28,3	28,6	-0,4
t131_A	toetspunt t131	1,50	28,2	28,9	-0,7
t131_B	toetspunt t131	4,50	27,6	28,2	-0,6
t131_C	toetspunt t131	7,50	30,8	31,2	-0,4
t132_A	toetspunt t132	1,50	27,6	28,6	-0,9
t132_B	toetspunt t132	4,50	28,1	28,8	-0,7
t132_C	toetspunt t132	7,50	31,4	31,8	-0,4
t133_A	toetspunt t133	1,50	24,9	25,5	-0,6
t133_B	toetspunt t133	4,50	23,0	24,0	-1,0
t133_C	toetspunt t133	7,50	25,6	26,5	-0,8
t134_A	toetspunt t134	1,50	21,5	22,6	-1,1
t134_B	toetspunt t134	4,50	21,6	22,7	-1,1
t134_C	toetspunt t134	7,50	24,1	25,1	-1,0
t135_A	toetspunt t135	1,50	25,9	27,2	-1,2
t135_B	toetspunt t135	4,50	27,8	28,9	-1,1
t135_C	toetspunt t135	7,50	31,0	31,9	-0,9
t136_A	toetspunt t136	1,50	23,9	25,1	-1,2
t136_B	toetspunt t136	4,50	25,5	26,6	-1,1
t136_C	toetspunt t136	7,50	28,3	29,4	-1,1
t137_A	toetspunt t137	1,50	23,7	25,2	-1,5
t137_B	toetspunt t137	4,50	23,1	24,4	-1,3
t137_C	toetspunt t137	7,50	25,8	26,9	-1,1
t138_A	toetspunt t138	1,50	28,4	29,4	-1,0
t138_B	toetspunt t138	4,50	29,9	30,7	-0,8
t138_C	toetspunt t138	7,50	33,1	33,9	-0,8
t139_A	toetspunt t139	1,50	29,3	30,1	-0,8
t139_B	toetspunt t139	4,50	29,7	30,4	-0,7
t139_C	toetspunt t139	7,50	33,0	33,7	-0,7
t140_A	toetspunt t140	1,50	28,8	29,5	-0,6
t140_B	toetspunt t140	4,50	28,5	29,1	-0,6
t140_C	toetspunt t140	7,50	31,4	31,8	-0,4
t141_A	toetspunt t141	1,50	23,0	23,9	-0,9
t141_B	toetspunt t141	4,50	23,8	24,5	-0,7
t141_C	toetspunt t141	7,50	27,2	27,7	-0,5
t142_A	toetspunt t142	1,50	21,9	22,4	-0,5
t142_B	toetspunt t142	4,50	21,9	22,5	-0,7
t142_C	toetspunt t142	7,50	24,3	25,1	-0,8
t143_A	toetspunt t143	1,50	26,0	27,2	-1,2

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t143_B	toetspunt t143	4,50	28,2	29,3	-1,1
t143_C	toetspunt t143	7,50	32,3	33,1	-0,8
t144_A	toetspunt t144	1,50	26,6	27,8	-1,2
t144_B	toetspunt t144	4,50	28,1	29,3	-1,2
t144_C	toetspunt t144	7,50	34,0	34,6	-0,6
t145_A	toetspunt t145	1,50	23,1	24,8	-1,8
t145_B	toetspunt t145	4,50	23,7	25,1	-1,4
t145_C	toetspunt t145	7,50	26,6	27,7	-1,1
t146_A	toetspunt t146	1,50	23,0	24,8	-1,9
t146_B	toetspunt t146	4,50	23,1	24,6	-1,6
t146_C	toetspunt t146	7,50	26,2	27,5	-1,4
t147_A	toetspunt t147	1,50	30,2	30,5	-0,3
t147_B	toetspunt t147	4,50	34,2	34,3	-0,2
t147_C	toetspunt t147	7,50	36,5	36,7	-0,2
t148_A	toetspunt t148	1,50	24,7	25,6	-0,9
t148_B	toetspunt t148	4,50	23,7	24,6	-0,9
t148_C	toetspunt t148	7,50	27,4	28,0	-0,6
t149_A	toetspunt t149	1,50	23,0	23,9	-1,0
t149_B	toetspunt t149	4,50	22,1	23,2	-1,1
t149_C	toetspunt t149	7,50	25,4	26,2	-0,8
t150_A	toetspunt t150	1,50	26,0	27,4	-1,4
t150_B	toetspunt t150	4,50	27,6	29,0	-1,4
t150_C	toetspunt t150	7,50	32,3	33,2	-0,9
t151_A	toetspunt t151	1,50	27,8	29,4	-1,6
t151_B	toetspunt t151	4,50	29,6	31,2	-1,6
t151_C	toetspunt t151	7,50	33,2	34,9	-1,6
t152_A	toetspunt t152	1,50	31,3	32,1	-0,8
t152_B	toetspunt t152	4,50	33,4	34,2	-0,9
t152_C	toetspunt t152	7,50	39,7	40,6	-0,9
t153_A	toetspunt t153	1,50	30,9	32,2	-1,3
t153_B	toetspunt t153	4,50	35,7	36,4	-0,7
t153_C	toetspunt t153	7,50	40,1	40,9	-0,8
t154_A	toetspunt t154	1,50	34,5	35,0	-0,5
t154_B	toetspunt t154	4,50	35,2	35,7	-0,4
t154_C	toetspunt t154	7,50	38,8	39,3	-0,5
t155_A	toetspunt t155	1,50	30,2	30,6	-0,4
t155_B	toetspunt t155	4,50	35,6	35,7	-0,1
t155_C	toetspunt t155	7,50	37,5	37,7	-0,2
t156_A	toetspunt t156	1,50	27,4	28,5	-1,1
t156_B	toetspunt t156	4,50	31,9	34,3	-2,4
t156_C	toetspunt t156	7,50	33,5	35,7	-2,2
t156_D	toetspunt t156	10,50	35,7	37,8	-2,0
t157_A	toetspunt t157	1,50	26,8	27,9	-1,1
t157_B	toetspunt t157	4,50	29,5	31,4	-1,9
t157_C	toetspunt t157	7,50	32,6	34,4	-1,8
t157_D	toetspunt t157	10,50	35,2	37,1	-1,9
t158_A	toetspunt t158	1,50	24,3	25,2	-0,9
t158_B	toetspunt t158	4,50	26,0	26,8	-0,8
t158_C	toetspunt t158	7,50	30,2	31,0	-0,8
t158_D	toetspunt t158	10,50	33,7	34,1	-0,4
t159_A	toetspunt t159	1,50	23,1	24,1	-1,0
t159_B	toetspunt t159	4,50	25,4	26,2	-0,8
t159_C	toetspunt t159	7,50	30,2	30,9	-0,6
t159_D	toetspunt t159	10,50	33,5	33,9	-0,4
t160_A	toetspunt t160	1,50	22,2	23,1	-0,9
t160_B	toetspunt t160	4,50	24,2	25,1	-0,9
t160_C	toetspunt t160	7,50	28,1	29,3	-1,2
t160_D	toetspunt t160	10,50	31,0	32,2	-1,2
t161_A	toetspunt t161	1,50	21,8	22,4	-0,5
t161_B	toetspunt t161	4,50	23,9	24,3	-0,4
t161_C	toetspunt t161	7,50	28,2	28,5	-0,3
t161_D	toetspunt t161	10,50	33,3	33,5	-0,2
t162_A	toetspunt t162	1,50	29,5	32,1	-2,6
t162_B	toetspunt t162	4,50	29,8	32,2	-2,5
t162_C	toetspunt t162	7,50	30,4	32,8	-2,4
t162_D	toetspunt t162	10,50	31,9	34,6	-2,7
t163_A	toetspunt t163	1,50	27,8	29,9	-2,2
t163_B	toetspunt t163	4,50	30,4	32,9	-2,5
t163_C	toetspunt t163	7,50	30,9	33,4	-2,4

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Noord Brabantlaan / Referentie=Noord Brabantlaan
(inclusief groepsreducties) / (inclusief groepsreducties)
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t163_D	toetspunt t163	10,50	31,9	34,5	-2,7
t164_A	toetspunt t164	1,50	21,1	21,8	-0,7
t164_B	toetspunt t164	4,50	23,1	23,7	-0,6
t164_C	toetspunt t164	7,50	26,1	26,5	-0,4
t164_D	toetspunt t164	10,50	26,8	27,4	-0,6
t165_A	toetspunt t165	1,50	22,6	23,3	-0,7
t165_B	toetspunt t165	4,50	23,8	24,4	-0,7
t165_C	toetspunt t165	7,50	25,1	25,8	-0,7
t165_D	toetspunt t165	10,50	24,9	26,2	-1,2
t166_A	toetspunt t166	1,50	22,3	23,8	-1,5
t166_B	toetspunt t166	4,50	24,0	25,5	-1,6
t166_C	toetspunt t166	7,50	26,7	28,7	-2,0
t166_D	toetspunt t166	10,50	31,3	34,0	-2,7
t167_A	toetspunt t167	1,50	27,4	28,3	-1,0
t167_B	toetspunt t167	4,50	28,5	29,7	-1,2
t167_C	toetspunt t167	7,50	31,5	33,2	-1,7
t167_D	toetspunt t167	10,50	35,2	37,2	-2,1
t168_A	toetspunt t168	1,50	27,9	28,9	-1,0
t168_B	toetspunt t168	4,50	28,8	30,0	-1,2
t168_C	toetspunt t168	7,50	31,8	33,6	-1,8
t168_D	toetspunt t168	10,50	35,5	37,5	-2,0
t169_A	toetspunt t169	1,50	27,8	28,6	-0,9
t169_B	toetspunt t169	4,50	31,1	32,7	-1,6
t169_C	toetspunt t169	7,50	34,2	35,9	-1,7
t169_D	toetspunt t169	10,50	35,4	37,4	-2,0
t170_A	toetspunt t170	1,50	30,1	32,1	-2,0
t170_B	toetspunt t170	4,50	31,4	33,1	-1,7
t170_C	toetspunt t170	7,50	35,0	36,9	-1,9
t170_D	toetspunt t170	10,50	35,2	36,1	-1,0
t171_A	toetspunt t171	1,50	30,8	32,8	-2,0
t171_B	toetspunt t171	4,50	31,3	32,5	-1,2
t171_C	toetspunt t171	7,50	34,8	36,6	-1,8
t171_D	toetspunt t171	10,50	34,9	36,0	-1,1
t172_A	toetspunt t172	1,50	28,5	29,4	-0,8
t173_A	toetspunt t173	1,50	29,0	30,3	-1,3
t174_A	toetspunt t174	1,50	23,4	24,4	-0,9
t175_A	toetspunt t175	1,50	25,3	26,5	-1,2
t176_A	toetspunt t176	1,50	26,2	27,4	-1,2
t177_A	toetspunt t177	1,50	29,1	29,9	-0,8
t178_A	toetspunt t178	1,50	28,8	29,7	-0,9
t179_A	toetspunt t179	1,50	26,4	27,3	-1,0
t180_A	toetspunt t180	1,50	26,3	27,6	-1,3
t181_A	toetspunt t181	1,50	23,7	25,0	-1,3
t182_A	toetspunt t182	1,50	25,4	25,8	-0,4
t183_A	toetspunt t183	1,50	25,3	25,8	-0,5
t184_A	toetspunt t184	1,50	32,4	35,2	-2,9
t185_A	toetspunt t185	1,50	31,5	33,9	-2,4
t186_A	toetspunt t186	1,50	26,5	27,6	-1,1
t187_A	toetspunt t187	1,50	25,3	26,2	-0,9
t188_A	toetspunt t188	1,50	21,8	22,6	-0,8
t189_A	toetspunt t189	1,50	30,2	32,9	-2,6

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t001_A	toetspunt t001	1,50	38,5	40,7	-2,2
t001_B	toetspunt t001	4,50	40,5	42,3	-1,9
t001_C	toetspunt t001	7,50	42,2	44,0	-1,7
t002_A	toetspunt t002	1,50	38,0	40,2	-2,2
t002_B	toetspunt t002	4,50	40,0	41,8	-1,9
t002_C	toetspunt t002	7,50	42,1	43,8	-1,7
t003_A	toetspunt t003	1,50	35,4	37,5	-2,1
t003_B	toetspunt t003	4,50	37,9	39,7	-1,7
t003_C	toetspunt t003	7,50	41,2	42,9	-1,7
t004_A	toetspunt t004	1,50	32,5	34,1	-1,6
t004_B	toetspunt t004	4,50	35,6	37,0	-1,4
t004_C	toetspunt t004	7,50	40,6	42,3	-1,7
t005_A	toetspunt t005	1,50	32,4	34,1	-1,7
t005_B	toetspunt t005	4,50	36,5	38,3	-1,8
t005_C	toetspunt t005	7,50	40,8	42,5	-1,7
t006_A	toetspunt t006	1,50	31,9	34,0	-2,1
t006_B	toetspunt t006	4,50	31,4	32,8	-1,5
t006_C	toetspunt t006	7,50	36,1	37,3	-1,2
t007_A	toetspunt t007	1,50	29,7	31,8	-2,1
t007_B	toetspunt t007	4,50	32,2	34,5	-2,3
t007_C	toetspunt t007	7,50	36,6	38,6	-2,0
t008_A	toetspunt t008	1,50	31,6	33,3	-1,6
t008_B	toetspunt t008	4,50	35,1	36,6	-1,5
t008_C	toetspunt t008	7,50	39,6	41,3	-1,7
t009_A	toetspunt t009	1,50	33,6	34,9	-1,3
t009_B	toetspunt t009	4,50	36,2	37,5	-1,3
t009_C	toetspunt t009	7,50	39,1	40,8	-1,7
t010_A	toetspunt t010	1,50	35,3	36,8	-1,5
t010_B	toetspunt t010	4,50	37,4	38,6	-1,2
t010_C	toetspunt t010	7,50	38,7	40,1	-1,4
t011_A	toetspunt t011	1,50	43,3	46,1	-2,8
t011_B	toetspunt t011	4,50	44,3	46,9	-2,6
t011_C	toetspunt t011	7,50	46,6	48,9	-2,3
t012_A	toetspunt t012	1,50	42,7	45,6	-2,9
t012_B	toetspunt t012	4,50	43,9	46,6	-2,7
t012_C	toetspunt t012	7,50	46,3	48,6	-2,3
t013_A	toetspunt t013	1,50	35,8	38,0	-2,3
t013_B	toetspunt t013	4,50	37,9	40,2	-2,3
t013_C	toetspunt t013	7,50	42,9	44,5	-1,6
t014_A	toetspunt t014	1,50	35,9	38,2	-2,3
t014_B	toetspunt t014	4,50	36,6	38,2	-1,6
t014_C	toetspunt t014	7,50	41,8	43,1	-1,3
t015_A	toetspunt t015	1,50	35,2	37,3	-2,1
t015_B	toetspunt t015	4,50	36,1	37,6	-1,5
t015_C	toetspunt t015	7,50	41,4	42,7	-1,3
t015_D	toetspunt t015	10,50	42,5	43,7	-1,3
t016_A	toetspunt t016	1,50	34,8	36,9	-2,1
t016_B	toetspunt t016	4,50	37,8	39,6	-1,8
t016_C	toetspunt t016	7,50	41,3	42,8	-1,5
t016_D	toetspunt t016	10,50	43,0	44,6	-1,6
t017_A	toetspunt t017	1,50	34,6	36,3	-1,7
t017_B	toetspunt t017	4,50	38,4	39,9	-1,4
t017_C	toetspunt t017	7,50	42,6	44,3	-1,7
t017_D	toetspunt t017	10,50	43,8	45,7	-1,9
t018_A	toetspunt t018	1,50	36,0	38,3	-2,3
t018_B	toetspunt t018	4,50	37,1	39,3	-2,2
t018_C	toetspunt t018	7,50	40,8	42,8	-2,0
t018_D	toetspunt t018	10,50	41,4	43,4	-1,9
t019_A	toetspunt t019	1,50	36,2	38,6	-2,4
t019_B	toetspunt t019	4,50	37,0	39,3	-2,3
t019_C	toetspunt t019	7,50	40,3	42,4	-2,1
t019_D	toetspunt t019	10,50	41,1	43,0	-1,9
t020_A	toetspunt t020	1,50	32,8	34,5	-1,7
t020_B	toetspunt t020	4,50	35,6	37,4	-1,8
t020_C	toetspunt t020	7,50	37,3	39,4	-2,1
t020_D	toetspunt t020	10,50	37,0	39,4	-2,4
t021_A	toetspunt t021	1,50	31,1	33,2	-2,1
t021_B	toetspunt t021	4,50	33,5	35,3	-1,8
t021_C	toetspunt t021	7,50	35,9	37,7	-1,8

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t021_D	toetspunt t021	10,50	36,6	38,5	-1,9
t022_A	toetspunt t022	1,50	33,2	35,0	-1,8
t022_B	toetspunt t022	4,50	35,0	36,5	-1,5
t022_C	toetspunt t022	7,50	37,0	38,4	-1,4
t022_D	toetspunt t022	10,50	34,2	36,8	-2,6
t023_A	toetspunt t023	1,50	34,8	37,0	-2,2
t023_B	toetspunt t023	4,50	35,9	37,9	-1,9
t023_C	toetspunt t023	7,50	37,9	39,6	-1,7
t024_A	toetspunt t024	1,50	32,3	34,2	-1,9
t024_B	toetspunt t024	4,50	34,0	35,5	-1,5
t024_C	toetspunt t024	7,50	36,5	38,1	-1,5
t025_A	toetspunt t025	1,50	44,4	47,2	-2,8
t025_B	toetspunt t025	4,50	45,3	48,0	-2,7
t025_C	toetspunt t025	7,50	47,2	49,6	-2,4
t025_D	toetspunt t025	10,50	48,1	50,6	-2,5
t025_E	toetspunt t025	13,50	48,9	51,5	-2,6
t026_A	toetspunt t026	1,50	45,0	47,9	-2,8
t026_B	toetspunt t026	4,50	46,5	49,1	-2,6
t026_C	toetspunt t026	7,50	47,6	50,1	-2,6
t026_D	toetspunt t026	10,50	48,7	51,2	-2,6
t026_E	toetspunt t026	13,50	49,6	52,3	-2,7
t027_A	toetspunt t027	1,50	45,8	48,7	-2,9
t027_B	toetspunt t027	4,50	46,7	49,6	-2,9
t027_C	toetspunt t027	7,50	47,7	50,6	-2,9
t027_D	toetspunt t027	10,50	49,3	52,1	-2,7
t027_E	toetspunt t027	13,50	50,2	53,0	-2,7
t028_A	toetspunt t028	1,50	45,4	48,3	-2,9
t028_B	toetspunt t028	4,50	46,3	49,2	-2,9
t028_C	toetspunt t028	7,50	47,3	50,2	-2,9
t028_D	toetspunt t028	10,50	49,3	52,0	-2,7
t028_E	toetspunt t028	13,50	50,7	53,4	-2,7
t029_A	toetspunt t029	1,50	42,7	45,6	-2,9
t029_B	toetspunt t029	4,50	43,5	46,4	-2,8
t029_C	toetspunt t029	7,50	44,7	47,5	-2,8
t029_D	toetspunt t029	10,50	47,5	50,1	-2,6
t029_E	toetspunt t029	13,50	50,0	52,6	-2,7
t030_A	toetspunt t030	1,50	30,9	32,6	-1,8
t030_B	toetspunt t030	4,50	32,9	34,7	-1,8
t030_C	toetspunt t030	7,50	37,8	39,5	-1,7
t030_D	toetspunt t030	10,50	39,1	41,1	-2,0
t030_E	toetspunt t030	13,50	43,5	45,9	-2,4
t031_A	toetspunt t031	1,50	33,8	35,4	-1,6
t031_B	toetspunt t031	4,50	35,9	37,7	-1,8
t031_C	toetspunt t031	7,50	39,3	41,4	-2,1
t031_D	toetspunt t031	10,50	38,4	40,5	-2,1
t031_E	toetspunt t031	13,50	42,1	44,5	-2,3
t032_A	toetspunt t032	1,50	32,5	34,6	-2,1
t032_B	toetspunt t032	4,50	33,5	35,9	-2,3
t032_C	toetspunt t032	7,50	36,7	39,1	-2,4
t032_D	toetspunt t032	10,50	36,5	38,8	-2,3
t032_E	toetspunt t032	13,50	40,2	42,7	-2,5
t033_A	toetspunt t033	1,50	31,5	33,1	-1,6
t033_B	toetspunt t033	4,50	34,2	35,5	-1,3
t033_C	toetspunt t033	7,50	35,9	37,4	-1,5
t033_D	toetspunt t033	10,50	36,4	38,0	-1,6
t033_E	toetspunt t033	13,50	33,1	35,8	-2,7
t034_A	toetspunt t034	1,50	32,6	34,5	-1,9
t034_B	toetspunt t034	4,50	35,0	36,9	-1,9
t034_C	toetspunt t034	7,50	37,4	39,1	-1,8
t034_D	toetspunt t034	10,50	35,8	37,3	-1,5
t034_E	toetspunt t034	13,50	33,4	35,7	-2,3
t035_A	toetspunt t035	1,50	47,4	50,3	-2,9
t035_B	toetspunt t035	4,50	48,4	51,4	-3,0
t035_C	toetspunt t035	7,50	49,5	52,5	-2,9
t036_A	toetspunt t036	1,50	47,5	50,4	-2,9
t036_B	toetspunt t036	4,50	48,6	51,5	-2,9
t036_C	toetspunt t036	7,50	49,7	52,6	-2,9
t037_A	toetspunt t037	1,50	45,3	48,2	-2,9
t037_B	toetspunt t037	4,50	46,4	49,3	-2,9

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t037_C	toetspunt t037	7,50	47,7	50,6	-2,9
t038_A	toetspunt t038	1,50	43,9	46,7	-2,7
t038_B	toetspunt t038	4,50	45,0	47,7	-2,7
t038_C	toetspunt t038	7,50	48,4	51,0	-2,6
t039_A	toetspunt t039	1,50	43,8	46,5	-2,7
t039_B	toetspunt t039	4,50	44,8	47,5	-2,7
t039_C	toetspunt t039	7,50	48,6	51,2	-2,6
t039_D	toetspunt t039	10,50	50,0	52,7	-2,6
t040_A	toetspunt t040	1,50	40,9	43,5	-2,6
t040_B	toetspunt t040	4,50	43,6	46,3	-2,7
t040_C	toetspunt t040	7,50	48,6	51,2	-2,5
t040_D	toetspunt t040	10,50	49,6	52,1	-2,5
t041_A	toetspunt t041	1,50	39,7	42,3	-2,6
t041_B	toetspunt t041	4,50	42,4	45,0	-2,6
t041_C	toetspunt t041	7,50	48,3	51,0	-2,7
t041_D	toetspunt t041	10,50	49,1	51,6	-2,5
t042_A	toetspunt t042	1,50	35,3	37,7	-2,5
t042_B	toetspunt t042	4,50	38,2	40,8	-2,6
t042_C	toetspunt t042	7,50	45,3	47,9	-2,7
t042_D	toetspunt t042	10,50	44,9	47,2	-2,4
t043_A	toetspunt t043	1,50	33,0	35,2	-2,2
t043_B	toetspunt t043	4,50	35,9	38,2	-2,3
t043_C	toetspunt t043	7,50	43,3	45,7	-2,4
t043_D	toetspunt t043	10,50	44,6	46,9	-2,3
t044_A	toetspunt t044	1,50	32,9	34,9	-2,0
t044_B	toetspunt t044	4,50	34,7	36,7	-2,1
t044_C	toetspunt t044	7,50	39,4	41,6	-2,2
t044_D	toetspunt t044	10,50	40,1	42,0	-1,9
t045_A	toetspunt t045	1,50	32,2	34,0	-1,8
t045_B	toetspunt t045	4,50	34,1	36,0	-1,9
t045_C	toetspunt t045	7,50	38,9	40,6	-1,7
t045_D	toetspunt t045	10,50	42,0	43,3	-1,3
t046_A	toetspunt t046	1,50	38,8	41,6	-2,8
t046_B	toetspunt t046	4,50	39,6	42,3	-2,7
t046_C	toetspunt t046	7,50	41,5	43,9	-2,4
t046_D	toetspunt t046	10,50	43,7	45,8	-2,1
t047_A	toetspunt t047	1,50	39,8	42,7	-2,8
t047_B	toetspunt t047	4,50	40,7	43,4	-2,8
t047_C	toetspunt t047	7,50	42,4	44,8	-2,4
t048_A	toetspunt t048	1,50	36,0	38,2	-2,2
t048_B	toetspunt t048	4,50	36,7	39,2	-2,5
t048_C	toetspunt t048	7,50	39,0	41,4	-2,4
t049_A	toetspunt t049	1,50	49,3	52,2	-2,9
t049_B	toetspunt t049	4,50	50,7	53,6	-2,9
t049_C	toetspunt t049	7,50	51,7	54,6	-2,9
t049_D	toetspunt t049	10,50	52,5	55,4	-2,9
t049_E	toetspunt t049	13,50	52,9	55,8	-2,9
t050_A	toetspunt t050	1,50	51,6	54,6	-3,1
t050_B	toetspunt t050	4,50	53,0	56,1	-3,1
t050_C	toetspunt t050	7,50	53,7	56,7	-3,0
t050_D	toetspunt t050	10,50	54,2	57,2	-3,0
t050_E	toetspunt t050	13,50	54,4	57,4	-3,0
t051_A	toetspunt t051	1,50	54,1	57,0	-2,9
t051_B	toetspunt t051	4,50	55,4	58,4	-3,0
t051_C	toetspunt t051	7,50	55,8	58,7	-3,0
t051_D	toetspunt t051	10,50	55,9	58,9	-3,0
t051_E	toetspunt t051	13,50	56,0	59,0	-3,0
t052_A	toetspunt t052	1,50	54,8	57,7	-2,9
t052_B	toetspunt t052	4,50	56,2	59,1	-2,9
t052_C	toetspunt t052	7,50	56,6	59,5	-2,9
t052_D	toetspunt t052	10,50	56,8	59,7	-2,9
t052_E	toetspunt t052	13,50	56,8	59,8	-3,0
t053_A	toetspunt t053	1,50	54,1	56,9	-2,9
t053_B	toetspunt t053	4,50	55,5	58,4	-2,9
t053_C	toetspunt t053	7,50	56,0	58,9	-2,9
t053_D	toetspunt t053	10,50	56,2	59,1	-2,9
t053_E	toetspunt t053	13,50	56,3	59,2	-2,9
t054_A	toetspunt t054	1,50	49,4	52,1	-2,7
t054_B	toetspunt t054	4,50	50,6	53,3	-2,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t054_C	toetspunt t054	7,50	51,7	54,3	-2,6
t054_D	toetspunt t054	10,50	50,8	53,3	-2,5
t054_E	toetspunt t054	13,50	50,9	53,3	-2,5
t055_A	toetspunt t055	1,50	46,4	49,1	-2,7
t055_B	toetspunt t055	4,50	47,8	50,6	-2,7
t055_C	toetspunt t055	7,50	50,1	52,7	-2,6
t055_D	toetspunt t055	10,50	50,0	52,5	-2,5
t055_E	toetspunt t055	13,50	50,0	52,5	-2,4
t056_A	toetspunt t056	1,50	42,8	45,5	-2,7
t056_B	toetspunt t056	4,50	44,3	46,9	-2,7
t056_C	toetspunt t056	7,50	48,2	50,7	-2,5
t056_D	toetspunt t056	10,50	49,3	51,8	-2,5
t056_E	toetspunt t056	13,50	48,4	51,0	-2,6
t057_A	toetspunt t057	1,50	38,9	41,6	-2,7
t057_B	toetspunt t057	4,50	40,7	43,2	-2,5
t057_C	toetspunt t057	7,50	44,6	47,0	-2,4
t057_D	toetspunt t057	10,50	45,9	48,3	-2,4
t057_E	toetspunt t057	13,50	41,4	43,5	-2,1
t058_A	toetspunt t058	1,50	34,4	36,4	-1,9
t058_B	toetspunt t058	4,50	37,2	39,1	-1,9
t058_C	toetspunt t058	7,50	40,9	42,8	-1,8
t058_D	toetspunt t058	10,50	41,2	42,6	-1,4
t058_E	toetspunt t058	13,50	41,0	42,6	-1,6
t059_A	toetspunt t059	1,50	37,7	39,2	-1,4
t059_B	toetspunt t059	4,50	39,5	41,3	-1,8
t059_C	toetspunt t059	7,50	44,4	46,9	-2,5
t060_A	toetspunt t060	1,50	33,6	35,2	-1,6
t060_B	toetspunt t060	4,50	35,9	37,8	-1,9
t060_C	toetspunt t060	7,50	41,7	43,8	-2,1
t061_A	toetspunt t061	1,50	27,1	29,4	-2,3
t061_B	toetspunt t061	4,50	29,5	31,9	-2,4
t061_C	toetspunt t061	7,50	33,3	35,5	-2,2
t062_A	toetspunt t062	1,50	25,7	27,6	-2,0
t062_B	toetspunt t062	4,50	26,8	28,4	-1,6
t062_C	toetspunt t062	7,50	31,5	33,0	-1,5
t063_A	toetspunt t063	1,50	33,6	35,3	-1,8
t063_B	toetspunt t063	4,50	35,0	37,0	-2,0
t063_C	toetspunt t063	7,50	40,0	42,0	-2,0
t064_A	toetspunt t064	1,50	35,7	38,1	-2,4
t064_B	toetspunt t064	4,50	33,5	35,7	-2,3
t064_C	toetspunt t064	7,50	36,5	38,5	-2,0
t065_A	toetspunt t065	1,50	39,7	42,3	-2,6
t065_B	toetspunt t065	4,50	41,5	44,1	-2,6
t065_C	toetspunt t065	7,50	45,5	48,2	-2,7
t066_A	toetspunt t066	1,50	40,1	42,2	-2,2
t066_B	toetspunt t066	4,50	41,4	43,7	-2,3
t066_C	toetspunt t066	7,50	45,8	48,5	-2,6
t067_A	toetspunt t067	1,50	31,9	33,9	-2,0
t067_B	toetspunt t067	4,50	34,3	36,5	-2,2
t067_C	toetspunt t067	7,50	39,0	41,1	-2,1
t068_A	toetspunt t068	1,50	28,1	29,6	-1,5
t068_B	toetspunt t068	4,50	29,6	30,7	-1,1
t068_C	toetspunt t068	7,50	33,7	34,8	-1,1
t069_A	toetspunt t069	1,50	29,5	31,4	-1,9
t069_B	toetspunt t069	4,50	32,1	34,1	-2,0
t069_C	toetspunt t069	7,50	36,7	38,6	-1,9
t070_A	toetspunt t070	1,50	32,4	34,5	-2,1
t070_B	toetspunt t070	4,50	35,8	37,9	-2,1
t070_C	toetspunt t070	7,50	40,8	43,0	-2,2
t071_A	toetspunt t071	1,50	24,6	26,8	-2,2
t071_B	toetspunt t071	4,50	26,1	28,2	-2,2
t071_C	toetspunt t071	7,50	30,7	32,8	-2,1
t072_A	toetspunt t072	1,50	27,4	28,8	-1,4
t072_B	toetspunt t072	4,50	26,5	28,4	-1,9
t072_C	toetspunt t072	7,50	30,4	32,3	-1,9
t073_A	toetspunt t073	1,50	33,0	34,8	-1,8
t073_B	toetspunt t073	4,50	35,1	37,1	-2,0
t073_C	toetspunt t073	7,50	40,1	42,1	-2,0
t074_A	toetspunt t074	1,50	33,1	34,8	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t074_B	toetspunt t074	4,50	34,1	36,0	-1,8
t074_C	toetspunt t074	7,50	39,6	41,5	-1,8
t075_A	toetspunt t075	1,50	28,9	30,2	-1,3
t075_B	toetspunt t075	4,50	30,5	31,5	-1,0
t075_C	toetspunt t075	7,50	35,1	36,1	-0,9
t076_A	toetspunt t076	1,50	29,7	31,1	-1,4
t076_B	toetspunt t076	4,50	31,7	33,0	-1,3
t076_C	toetspunt t076	7,50	36,7	37,8	-1,2
t077_A	toetspunt t077	1,50	32,3	34,4	-2,1
t077_B	toetspunt t077	4,50	36,1	38,2	-2,2
t077_C	toetspunt t077	7,50	40,3	42,5	-2,2
t078_A	toetspunt t078	1,50	31,8	34,0	-2,2
t078_B	toetspunt t078	4,50	35,4	37,8	-2,4
t078_C	toetspunt t078	7,50	38,9	41,2	-2,4
t079_A	toetspunt t079	1,50	31,8	34,0	-2,1
t079_B	toetspunt t079	4,50	35,5	37,9	-2,4
t079_C	toetspunt t079	7,50	38,2	40,6	-2,5
t080_A	toetspunt t080	1,50	26,7	28,7	-2,0
t080_B	toetspunt t080	4,50	28,5	30,5	-2,1
t080_C	toetspunt t080	7,50	31,7	33,8	-2,2
t081_A	toetspunt t081	1,50	23,9	25,7	-1,8
t081_B	toetspunt t081	4,50	24,7	26,3	-1,6
t081_C	toetspunt t081	7,50	29,0	30,5	-1,5
t082_A	toetspunt t082	1,50	32,9	34,6	-1,7
t082_B	toetspunt t082	4,50	35,1	37,0	-1,9
t082_C	toetspunt t082	7,50	39,7	41,6	-2,0
t083_A	toetspunt t083	1,50	32,8	34,6	-1,8
t083_B	toetspunt t083	4,50	34,8	36,8	-2,0
t083_C	toetspunt t083	7,50	39,7	41,7	-2,0
t084_A	toetspunt t084	1,50	32,2	33,8	-1,7
t084_B	toetspunt t084	4,50	34,1	36,1	-2,0
t084_C	toetspunt t084	7,50	39,2	41,2	-2,0
t085_A	toetspunt t085	1,50	32,0	33,9	-1,9
t085_B	toetspunt t085	4,50	34,1	36,0	-1,9
t085_C	toetspunt t085	7,50	38,4	40,2	-1,9
t086_A	toetspunt t086	1,50	26,6	28,1	-1,4
t086_B	toetspunt t086	4,50	27,9	29,0	-1,1
t086_C	toetspunt t086	7,50	32,4	33,2	-0,9
t087_A	toetspunt t087	1,50	29,0	30,6	-1,6
t087_B	toetspunt t087	4,50	31,1	32,9	-1,8
t087_C	toetspunt t087	7,50	34,9	36,8	-1,9
t088_A	toetspunt t088	1,50	31,8	34,0	-2,1
t088_B	toetspunt t088	4,50	35,2	37,6	-2,4
t088_C	toetspunt t088	7,50	37,7	39,9	-2,3
t089_A	toetspunt t089	1,50	31,6	33,9	-2,3
t089_B	toetspunt t089	4,50	35,0	37,5	-2,5
t089_C	toetspunt t089	7,50	37,5	39,9	-2,4
t090_A	toetspunt t090	1,50	24,8	26,6	-1,8
t090_B	toetspunt t090	4,50	26,0	27,5	-1,6
t090_C	toetspunt t090	7,50	29,8	31,2	-1,4
t091_A	toetspunt t091	1,50	30,0	32,0	-2,0
t091_B	toetspunt t091	4,50	32,3	34,5	-2,3
t091_C	toetspunt t091	7,50	36,3	38,4	-2,1
t092_A	toetspunt t092	1,50	32,8	34,7	-1,9
t092_B	toetspunt t092	4,50	34,8	36,8	-2,0
t092_C	toetspunt t092	7,50	39,0	41,0	-2,0
t093_A	toetspunt t093	1,50	33,0	34,8	-1,8
t093_B	toetspunt t093	4,50	34,7	36,7	-2,0
t093_C	toetspunt t093	7,50	39,5	41,6	-2,1
t094_A	toetspunt t094	1,50	32,8	34,7	-1,8
t094_B	toetspunt t094	4,50	34,5	36,5	-2,0
t094_C	toetspunt t094	7,50	39,1	41,2	-2,0
t095_A	toetspunt t095	1,50	25,8	27,0	-1,3
t095_B	toetspunt t095	4,50	27,1	28,0	-0,9
t095_C	toetspunt t095	7,50	31,5	32,1	-0,7
t096_A	toetspunt t096	1,50	27,9	29,5	-1,6
t096_B	toetspunt t096	4,50	29,7	31,3	-1,6
t096_C	toetspunt t096	7,50	33,8	35,2	-1,4
t097_A	toetspunt t097	1,50	32,1	34,1	-2,0

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t097_B	toetspunt t097	4,50	35,5	37,6	-2,1
t097_C	toetspunt t097	7,50	38,2	40,1	-2,0
t098_A	toetspunt t098	1,50	31,8	33,7	-1,9
t098_B	toetspunt t098	4,50	35,6	37,4	-1,9
t098_C	toetspunt t098	7,50	38,9	40,8	-2,0
t099_A	toetspunt t099	1,50	32,0	33,8	-1,8
t099_B	toetspunt t099	4,50	35,6	37,3	-1,8
t099_C	toetspunt t099	7,50	39,4	41,5	-2,1
t100_A	toetspunt t100	1,50	29,3	31,4	-2,1
t100_B	toetspunt t100	4,50	32,5	34,9	-2,4
t100_C	toetspunt t100	7,50	37,2	39,7	-2,5
t101_A	toetspunt t101	1,50	28,1	29,7	-1,6
t101_B	toetspunt t101	4,50	30,3	31,9	-1,6
t101_C	toetspunt t101	7,50	34,1	35,8	-1,7
t102_A	toetspunt t102	1,50	31,7	33,1	-1,5
t102_B	toetspunt t102	4,50	34,2	35,6	-1,4
t102_C	toetspunt t102	7,50	37,0	38,5	-1,5
t103_A	toetspunt t103	1,50	32,3	33,9	-1,6
t103_B	toetspunt t103	4,50	34,6	36,3	-1,7
t103_C	toetspunt t103	7,50	38,5	40,0	-1,5
t104_A	toetspunt t104	1,50	32,1	33,8	-1,7
t104_B	toetspunt t104	4,50	34,2	36,1	-1,9
t104_C	toetspunt t104	7,50	38,4	40,2	-1,8
t105_A	toetspunt t105	1,50	32,0	34,3	-2,3
t105_B	toetspunt t105	4,50	34,9	37,3	-2,4
t105_C	toetspunt t105	7,50	40,6	43,0	-2,5
t106_A	toetspunt t106	1,50	25,9	27,9	-1,9
t106_B	toetspunt t106	4,50	28,5	30,2	-1,7
t106_C	toetspunt t106	7,50	40,1	42,6	-2,5
t107_A	toetspunt t107	1,50	32,5	34,7	-2,2
t107_B	toetspunt t107	4,50	35,5	37,9	-2,4
t107_C	toetspunt t107	7,50	39,5	42,0	-2,5
t108_A	toetspunt t108	1,50	32,7	34,9	-2,2
t108_B	toetspunt t108	4,50	35,5	37,9	-2,4
t108_C	toetspunt t108	7,50	38,9	41,3	-2,4
t109_A	toetspunt t109	1,50	32,6	34,8	-2,2
t109_B	toetspunt t109	4,50	35,5	37,9	-2,4
t109_C	toetspunt t109	7,50	38,6	41,0	-2,4
t110_A	toetspunt t110	1,50	27,2	28,5	-1,3
t110_B	toetspunt t110	4,50	28,8	30,0	-1,2
t110_C	toetspunt t110	7,50	33,1	34,3	-1,1
t111_A	toetspunt t111	1,50	26,9	27,9	-1,0
t111_B	toetspunt t111	4,50	28,7	29,4	-0,7
t111_C	toetspunt t111	7,50	33,1	33,7	-0,6
t112_A	toetspunt t112	1,50	34,6	36,6	-2,0
t112_B	toetspunt t112	4,50	37,6	39,4	-1,8
t112_C	toetspunt t112	7,50	39,9	42,0	-2,1
t113_A	toetspunt t113	1,50	34,6	36,8	-2,2
t113_B	toetspunt t113	4,50	37,1	39,4	-2,3
t113_C	toetspunt t113	7,50	40,1	42,4	-2,3
t114_A	toetspunt t114	1,50	34,1	36,3	-2,2
t114_B	toetspunt t114	4,50	37,4	39,6	-2,2
t114_C	toetspunt t114	7,50	41,2	43,4	-2,2
t115_A	toetspunt t115	1,50	25,0	26,8	-1,8
t115_B	toetspunt t115	4,50	25,8	27,3	-1,4
t115_C	toetspunt t115	7,50	29,8	31,1	-1,3
t116_A	toetspunt t116	1,50	27,2	28,8	-1,6
t116_B	toetspunt t116	4,50	31,1	32,0	-0,9
t116_C	toetspunt t116	7,50	32,4	34,0	-1,6
t117_A	toetspunt t117	1,50	32,7	34,9	-2,2
t117_B	toetspunt t117	4,50	35,5	37,9	-2,4
t117_C	toetspunt t117	7,50	38,5	40,8	-2,3
t118_A	toetspunt t118	1,50	30,7	32,5	-1,8
t118_B	toetspunt t118	4,50	32,5	34,3	-1,9
t118_C	toetspunt t118	7,50	35,9	37,8	-1,8
t119_A	toetspunt t119	1,50	27,0	28,2	-1,3
t119_B	toetspunt t119	4,50	28,4	29,4	-1,0
t119_C	toetspunt t119	7,50	32,9	33,8	-0,9
t120_A	toetspunt t120	1,50	28,6	30,0	-1,4

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t120_B	toetspunt t120	4,50	30,7	32,1	-1,4
t120_C	toetspunt t120	7,50	35,0	36,4	-1,3
t121_A	toetspunt t121	1,50	34,8	36,9	-2,1
t121_B	toetspunt t121	4,50	37,0	39,1	-2,1
t121_C	toetspunt t121	7,50	39,0	41,1	-2,1
t122_A	toetspunt t122	1,50	34,5	36,4	-1,9
t122_B	toetspunt t122	4,50	37,1	38,8	-1,7
t122_C	toetspunt t122	7,50	39,2	41,3	-2,1
t123_A	toetspunt t123	1,50	26,6	28,4	-1,8
t123_B	toetspunt t123	4,50	28,3	30,0	-1,7
t123_C	toetspunt t123	7,50	32,2	34,0	-1,7
t124_A	toetspunt t124	1,50	25,3	26,8	-1,5
t124_B	toetspunt t124	4,50	26,2	27,4	-1,2
t124_C	toetspunt t124	7,50	30,3	31,4	-1,1
t125_A	toetspunt t125	1,50	32,1	34,3	-2,2
t125_B	toetspunt t125	4,50	35,6	38,0	-2,4
t125_C	toetspunt t125	7,50	38,0	40,3	-2,3
t126_A	toetspunt t126	1,50	32,5	34,7	-2,2
t126_B	toetspunt t126	4,50	36,1	38,5	-2,4
t126_C	toetspunt t126	7,50	38,7	41,1	-2,3
t127_A	toetspunt t127	1,50	32,7	34,9	-2,2
t127_B	toetspunt t127	4,50	36,3	38,7	-2,4
t127_C	toetspunt t127	7,50	39,3	41,7	-2,4
t128_A	toetspunt t128	1,50	31,0	32,7	-1,8
t128_B	toetspunt t128	4,50	33,1	34,9	-1,8
t128_C	toetspunt t128	7,50	37,4	39,3	-1,9
t129_A	toetspunt t129	1,50	28,3	29,5	-1,1
t129_B	toetspunt t129	4,50	29,7	30,5	-0,9
t129_C	toetspunt t129	7,50	34,3	35,0	-0,8
t130_A	toetspunt t130	1,50	31,9	33,7	-1,8
t130_B	toetspunt t130	4,50	33,0	34,6	-1,6
t130_C	toetspunt t130	7,50	36,8	38,6	-1,8
t131_A	toetspunt t131	1,50	34,2	36,3	-2,1
t131_B	toetspunt t131	4,50	35,5	37,5	-1,9
t131_C	toetspunt t131	7,50	38,5	40,5	-2,0
t132_A	toetspunt t132	1,50	34,8	37,1	-2,3
t132_B	toetspunt t132	4,50	36,8	39,1	-2,3
t132_C	toetspunt t132	7,50	39,4	41,7	-2,3
t133_A	toetspunt t133	1,50	30,3	32,2	-2,0
t133_B	toetspunt t133	4,50	30,5	32,1	-1,6
t133_C	toetspunt t133	7,50	33,7	35,8	-2,1
t134_A	toetspunt t134	1,50	24,9	26,6	-1,7
t134_B	toetspunt t134	4,50	26,0	27,4	-1,4
t134_C	toetspunt t134	7,50	30,6	32,0	-1,4
t135_A	toetspunt t135	1,50	32,9	35,1	-2,2
t135_B	toetspunt t135	4,50	36,5	38,9	-2,4
t135_C	toetspunt t135	7,50	39,7	42,1	-2,4
t136_A	toetspunt t136	1,50	30,4	32,0	-1,6
t136_B	toetspunt t136	4,50	32,6	34,4	-1,8
t136_C	toetspunt t136	7,50	36,4	38,2	-1,8
t137_A	toetspunt t137	1,50	31,8	32,5	-0,7
t137_B	toetspunt t137	4,50	36,1	36,4	-0,3
t137_C	toetspunt t137	7,50	38,1	38,6	-0,5
t138_A	toetspunt t138	1,50	35,1	37,2	-2,1
t138_B	toetspunt t138	4,50	39,3	40,8	-1,6
t138_C	toetspunt t138	7,50	42,0	44,0	-2,0
t139_A	toetspunt t139	1,50	35,8	37,5	-1,7
t139_B	toetspunt t139	4,50	39,2	40,6	-1,4
t139_C	toetspunt t139	7,50	41,9	43,9	-2,0
t140_A	toetspunt t140	1,50	34,4	37,0	-2,6
t140_B	toetspunt t140	4,50	36,1	39,0	-2,8
t140_C	toetspunt t140	7,50	39,5	42,1	-2,6
t141_A	toetspunt t141	1,50	27,3	29,6	-2,3
t141_B	toetspunt t141	4,50	29,3	31,7	-2,4
t141_C	toetspunt t141	7,50	33,6	36,1	-2,5
t142_A	toetspunt t142	1,50	28,6	29,8	-1,2
t142_B	toetspunt t142	4,50	34,5	35,0	-0,4
t142_C	toetspunt t142	7,50	36,2	36,9	-0,8
t143_A	toetspunt t143	1,50	32,7	34,8	-2,1

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t143_B	toetspunt t143	4,50	36,1	38,5	-2,4
t143_C	toetspunt t143	7,50	40,0	42,4	-2,4
t144_A	toetspunt t144	1,50	32,5	34,5	-2,0
t144_B	toetspunt t144	4,50	35,6	37,9	-2,3
t144_C	toetspunt t144	7,50	40,9	43,2	-2,3
t145_A	toetspunt t145	1,50	29,1	30,7	-1,7
t145_B	toetspunt t145	4,50	30,5	32,0	-1,5
t145_C	toetspunt t145	7,50	34,9	36,4	-1,4
t146_A	toetspunt t146	1,50	29,7	31,4	-1,7
t146_B	toetspunt t146	4,50	31,6	33,2	-1,6
t146_C	toetspunt t146	7,50	36,4	38,1	-1,7
t147_A	toetspunt t147	1,50	35,7	38,0	-2,3
t147_B	toetspunt t147	4,50	40,2	42,4	-2,2
t147_C	toetspunt t147	7,50	43,1	45,6	-2,4
t148_A	toetspunt t148	1,50	30,5	32,5	-2,0
t148_B	toetspunt t148	4,50	33,7	34,9	-1,3
t148_C	toetspunt t148	7,50	36,3	37,9	-1,6
t149_A	toetspunt t149	1,50	27,9	29,7	-1,8
t149_B	toetspunt t149	4,50	29,1	30,5	-1,4
t149_C	toetspunt t149	7,50	33,8	35,2	-1,4
t150_A	toetspunt t150	1,50	32,6	34,7	-2,1
t150_B	toetspunt t150	4,50	35,4	37,6	-2,3
t150_C	toetspunt t150	7,50	40,7	43,1	-2,4
t151_A	toetspunt t151	1,50	33,3	35,5	-2,1
t151_B	toetspunt t151	4,50	35,1	37,6	-2,5
t151_C	toetspunt t151	7,50	41,2	43,9	-2,7
t152_A	toetspunt t152	1,50	39,8	42,5	-2,7
t152_B	toetspunt t152	4,50	43,6	46,4	-2,7
t152_C	toetspunt t152	7,50	47,2	50,0	-2,8
t153_A	toetspunt t153	1,50	42,0	44,7	-2,7
t153_B	toetspunt t153	4,50	44,9	47,6	-2,7
t153_C	toetspunt t153	7,50	47,6	50,3	-2,8
t154_A	toetspunt t154	1,50	43,1	45,8	-2,7
t154_B	toetspunt t154	4,50	44,2	46,8	-2,6
t154_C	toetspunt t154	7,50	46,4	49,1	-2,7
t155_A	toetspunt t155	1,50	36,1	38,4	-2,3
t155_B	toetspunt t155	4,50	40,3	42,7	-2,4
t155_C	toetspunt t155	7,50	43,3	45,9	-2,6
t156_A	toetspunt t156	1,50	29,1	30,5	-1,4
t156_B	toetspunt t156	4,50	32,8	34,6	-1,7
t156_C	toetspunt t156	7,50	36,7	38,6	-1,8
t156_D	toetspunt t156	10,50	39,9	41,8	-1,9
t157_A	toetspunt t157	1,50	28,3	29,6	-1,3
t157_B	toetspunt t157	4,50	31,0	32,5	-1,5
t157_C	toetspunt t157	7,50	36,4	37,9	-1,5
t157_D	toetspunt t157	10,50	40,3	41,9	-1,6
t158_A	toetspunt t158	1,50	26,7	28,3	-1,6
t158_B	toetspunt t158	4,50	29,5	31,2	-1,7
t158_C	toetspunt t158	7,50	35,2	37,0	-1,9
t158_D	toetspunt t158	10,50	40,2	41,9	-1,7
t159_A	toetspunt t159	1,50	26,1	27,7	-1,6
t159_B	toetspunt t159	4,50	29,0	30,8	-1,8
t159_C	toetspunt t159	7,50	34,6	36,6	-2,0
t159_D	toetspunt t159	10,50	40,1	41,8	-1,7
t160_A	toetspunt t160	1,50	26,8	28,5	-1,7
t160_B	toetspunt t160	4,50	29,7	31,4	-1,8
t160_C	toetspunt t160	7,50	33,8	35,6	-1,8
t160_D	toetspunt t160	10,50	38,3	40,0	-1,7
t161_A	toetspunt t161	1,50	26,0	27,9	-2,0
t161_B	toetspunt t161	4,50	28,5	30,5	-2,0
t161_C	toetspunt t161	7,50	32,1	34,2	-2,0
t161_D	toetspunt t161	10,50	38,1	40,2	-2,1
t162_A	toetspunt t162	1,50	29,6	31,6	-2,0
t162_B	toetspunt t162	4,50	30,9	33,1	-2,2
t162_C	toetspunt t162	7,50	34,0	35,8	-1,8
t162_D	toetspunt t162	10,50	35,5	37,2	-1,7
t163_A	toetspunt t163	1,50	30,5	31,7	-1,2
t163_B	toetspunt t163	4,50	32,1	33,9	-1,7
t163_C	toetspunt t163	7,50	34,4	36,1	-1,7

Rapport: Vergelijkingstabel
Map: C:\Users\sh\Desktop\metingen en berekeningen\V2020.2 2101304JOW\V2020.2 2101304JOW\
Model Voorgrond: wegverkeer stiller wegdek
Model Achtergrond: wegverkeer
Groep: Waarde=Tilburgseweg / Referentie=Tilburgseweg
Periode: Waarde=Lden / Referentie=Lden
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=Berekende waarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Waarde	Referentie	Vershil
t163_D	toetspunt t163	10,50	35,9	37,6	-1,7
t164_A	toetspunt t164	1,50	24,6	26,1	-1,4
t164_B	toetspunt t164	4,50	27,7	29,2	-1,6
t164_C	toetspunt t164	7,50	31,5	33,2	-1,7
t164_D	toetspunt t164	10,50	37,3	38,6	-1,3
t165_A	toetspunt t165	1,50	25,0	26,5	-1,5
t165_B	toetspunt t165	4,50	27,4	28,9	-1,6
t165_C	toetspunt t165	7,50	30,7	32,2	-1,5
t165_D	toetspunt t165	10,50	36,5	37,2	-0,7
t166_A	toetspunt t166	1,50	25,4	27,1	-1,7
t166_B	toetspunt t166	4,50	28,6	30,3	-1,7
t166_C	toetspunt t166	7,50	33,7	35,1	-1,4
t166_D	toetspunt t166	10,50	36,7	38,4	-1,6
t167_A	toetspunt t167	1,50	28,6	29,8	-1,2
t167_B	toetspunt t167	4,50	30,5	32,1	-1,5
t167_C	toetspunt t167	7,50	36,0	37,5	-1,5
t167_D	toetspunt t167	10,50	39,3	41,0	-1,8
t168_A	toetspunt t168	1,50	28,2	30,0	-1,8
t168_B	toetspunt t168	4,50	31,6	33,8	-2,2
t168_C	toetspunt t168	7,50	36,0	37,8	-1,8
t168_D	toetspunt t168	10,50	39,2	41,1	-1,8
t169_A	toetspunt t169	1,50	27,4	29,0	-1,6
t169_B	toetspunt t169	4,50	32,5	34,5	-2,0
t169_C	toetspunt t169	7,50	36,9	38,9	-1,9
t169_D	toetspunt t169	10,50	39,6	41,4	-1,9
t170_A	toetspunt t170	1,50	28,8	30,7	-1,8
t170_B	toetspunt t170	4,50	32,8	34,7	-1,9
t170_C	toetspunt t170	7,50	37,0	39,1	-2,0
t170_D	toetspunt t170	10,50	40,8	42,7	-1,8
t171_A	toetspunt t171	1,50	29,3	31,3	-1,9
t171_B	toetspunt t171	4,50	33,4	35,5	-2,1
t171_C	toetspunt t171	7,50	37,1	39,2	-2,1
t171_D	toetspunt t171	10,50	40,6	42,4	-1,8
t172_A	toetspunt t172	1,50	29,9	31,7	-1,7
t173_A	toetspunt t173	1,50	29,1	31,1	-2,0
t174_A	toetspunt t174	1,50	26,0	27,9	-1,9
t175_A	toetspunt t175	1,50	26,3	27,9	-1,6
t176_A	toetspunt t176	1,50	28,1	29,7	-1,6
t177_A	toetspunt t177	1,50	29,7	31,6	-1,9
t178_A	toetspunt t178	1,50	30,7	32,5	-1,8
t179_A	toetspunt t179	1,50	29,0	31,2	-2,1
t180_A	toetspunt t180	1,50	27,1	28,7	-1,6
t181_A	toetspunt t181	1,50	21,7	23,7	-2,0
t182_A	toetspunt t182	1,50	27,7	29,4	-1,7
t183_A	toetspunt t183	1,50	28,2	29,9	-1,8
t184_A	toetspunt t184	1,50	29,9	31,1	-1,3
t185_A	toetspunt t185	1,50	30,8	31,9	-1,1
t186_A	toetspunt t186	1,50	27,4	28,8	-1,4
t187_A	toetspunt t187	1,50	26,6	28,1	-1,5
t188_A	toetspunt t188	1,50	26,2	28,1	-1,9
t189_A	toetspunt t189	1,50	30,0	31,7	-1,7

Bijlage 7: Documentatie SilentAir

Metaglas | Total Glas SilentAir

Glazen gevelgeluidschermen



Opdrachtgever

Metaglas BV

Datum

27 februari 2019

Auteurs

[Redacted]
[Redacted]

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
	Geluidreductie in transformatieprojecten	3
	Waarom geen 'standaard' glaspanelen?	3
	Geluidreductie tot 16 dB(A) voor wegverkeer	3
	Geluidreductie tot 24 dB(A) voor railverkeer	3
2	Wettelijk kader	4
	Wegverkeer	4
	Spoorwegverkeer	4
	Industrielawaai	4
3	Waarom niet alleen glas?	5
4	Productomschrijving SilentAir gevelschermen	6
5	Geluidreductie SilentAir gevelschermen	7
	Meetsituatie	7
	Meetmethode	7
	Meetresultaten	8
6	Berekende geluidreductie SilentAir gevelschermen	9

Bijlagen

Bijlage I	Productinformatie
Bijlage II	Foto's meetsituatie
Bijlage III	Grafische weergaven metingen geluidreductie
Bijlage IV	Grafische weergaven rekenresultaten geluidreductie extra varianten

1 Inleiding

Geluidreductie in transformatieprojecten

In opdracht van Metaglas BV is onderzoek verricht naar de geluidreductie bij transformatieprojecten door middel van een nieuw product: **Total Glas SilentAir** geluidschermen. Met deze glazen schermen met geluidwerend kader wordt de geluidbelasting - van bijvoorbeeld verkeerslawaaï - op achterliggende gevels van een gebouw verminderd. Hierdoor kan het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, op locaties met een hoge geluidbelasting in veel situaties mogelijk worden gemaakt.

Waarom geen 'standaard' glaspanelen?

De aanleiding voor de ontwikkeling van **Total Glas SilentAir** schermen is een eerder uitgevoerd praktijkonderzoek naar de geluidreductie van 'standaard' glasplaten - zonder extra geluidwerende materialen - als geluidscherm op korte afstand voor de gevel.

Uit dat onderzoek is gebleken dat de geluidreductie voor het wegverkeersgeluidsspectrum hiermee minimaal is en veel lager dan doorgaans - op basis van theoretische modellen - werd verwacht. Dit wordt veroorzaakt door opslinging van geluid dat achter deze glasplaten optreedt. Deze oplossing volstaat daarom meestal niet voor de benodigde geluidreductie bij transformatieprojecten. Zie ook hoofdstuk 2.

Geluidreductie tot 16 dB(A) voor wegverkeer

De ontwikkeling van **Total Glas SilentAir** schermen is tot stand gekomen door samenwerking tussen Metaglas BV en LBP | SIGHT. Hiertoe is eerst uitgebreid gebrainstormd, ontworpen en gerekend. Daarna is de geluidreductie van de schermen in een praktijksituatie gemeten. Uit de metingen en berekeningen blijkt dat de **Total Glas SilentAir** schermen zorgen voor een geluidreductie op de gevel van 4 tot 16 dB(A) voor het wegverkeerspectrum, afhankelijk van de gekozen samenstelling van de schermen. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven.

Aanvullend zijn er nieuwe varianten ontwikkeld die rekentechnisch onderzocht zijn, waarbij de opgedane kennis uit de eerdere geluidsmetingen is meegenomen. Dit aanvullende onderzoek is gedaan m.b.v. een eindig elementen model (Comsol V53a). In dit rapport worden de resultaten van beide onderzoeken beschreven.

Geluidreductie tot 24 dB(A) voor railverkeer

In deze rapportage zijn eveneens geluidreducties voor railverkeerslawaaï (RL) gegeven. Daarvoor worden reducties tot 24 dB gehaald.

2 Wettelijk kader

Wegverkeer

Alle wegen, behalve woonerven en 30 km/uur wegen, hebben een zone met een bepaalde breedte. Dit is vastgelegd in de Wet geluidhinder. Binnen deze zone moet de geluidsbelasting (Lden) op de gevels van woningen worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde. Voor woningen is deze grenswaarde 48 dB en wanneer deze overschreden wordt, kunnen hogere grenswaarden worden aangevraagd waarbij onderzoek verricht moet worden naar bron- en overdrachtsmaatregelen. De maximale grenswaarde in stedelijk gebied bedraagt 63 dB en in buitenstedelijk gebied 53 dB. Boven deze waarde is wonen alleen mogelijk achter een 'dove' gevel of door het toepassen van **Total Glas SilentAir** schermen waardoor de geluidsbelasting afneemt tot onder de uiterste grenswaarde. Auto(snel)wegen worden getoetst aan de eisen van buitenstedelijk gebied.

Spoorwegverkeer

Conform het besluit geluidhinder hebben alle spoortrajecten een zone met een bepaalde breedte. Binnen deze zone moet de geluidsbelasting (Lden) op de gevels van woningen worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Bij overschrijding van deze waarde is onder voorwaarden ontheffing mogelijk tot een maximale grenswaarde van 68 dB. Boven deze waarde is wonen alleen mogelijk achter een 'dove' gevel of door het toepassen van **Total Glas SilentAir** schermen, waardoor de geluidsbelasting afneemt tot onder de uiterste grenswaarde.

Industrielawaai

Rond industrieterreinen is een zone aanwezig. Op de grens van deze zone mag de geluidsbelasting niet hoger zijn dan 50 dB. In deze zone mogen in principe geen woningen staan, echter kan hierop afgeweken worden. De voorkeursgrenswaarde in deze zone is 50 dB. Bij overschrijding van deze waarde is onder voorwaarden ontheffing mogelijk tot een maximale grenswaarde van 65 dB. Boven deze waarde is wonen alleen mogelijk achter een 'dove' gevel of door het toepassen van **Total Glas SilentAir** schermen waardoor de geluidsbelasting afneemt tot onder de uiterste grenswaarde.

3 Waarom niet alleen glas?

In een praktijksituatie is onderzocht wat het effect is van het plaatsen van glasplaten (glazen gevelgeluidschermen) voor het raam in de gevel van het kantoorpand aan de Heuvellaan 1 te Gouda. Hiertoe zijn op 11 juni 2013 metingen verricht van de geluidreductie van de glazen gevelgeluidschermen (zie ook onderstaande foto). Daarbij is gevarieerd in schermafmeting, afstand tussen het scherm en de gevel.



Foto 3.1

Glazen gevelgeluidscherm voor het raam in de gevel

Conclusie en bevindingen meetresultaten

Uit de metingen is gebleken dat de glazen gevelgeluidschermen een geluidreductie voor het wegverkeersgeluidsspectrum geven van 0 tot maximaal 2 dB(A). In de hoge frequenties (vanaf circa 500 Hz) is wel een substantiële geluidreductie gemeten maar in de lage frequenties (bij 125 en 250 Hz) is de geluidreductie erg beperkt of negatief (een verhoging van het geluidniveau).

4 Productomschrijving **SilentAir** gevelschermen

Total Glas SilentAir schermen zijn geluidafschermende voorzieningen voor te openen ramen in de gevel van een gebouw. De schermen bestaan uit een glasplaat en één of meerdere aluminium geluidabsorberende cassettes die worden bevestigd aan de gevel.

Hieronder zijn afbeeldingen gegeven van de praktijktoepassing van de schermen.



Foto 4.1

Praktijktoepassing van de schermen

Voor meer productinformatie en tekeningen van de opbouw van de **Total Glas SilentAir** wordt verwezen naar bijlage I. In bijlage II zijn meer foto's opgenomen van de schermen.

5 Geluidreductie SilentAir gevelschermen

De geluidreductie van diverse varianten van de **Total Glas SilentAir** schermen zijn gemeten in een praktijk-situatie in een - van kantoorfunctie tot woonfunctie - getransformeerd gebouw in Nieuwegein. Hieronder wordt eerst de meetsituatie toegelicht en de meetmethode beschreven. Daarna worden de resultaten van de metingen gegeven.

Meetsituatie

De **Total Glas SilentAir** schermen zijn aangebracht voor een te openen raam in een slaapkamer van een woning in een gebouw in Nieuwegein. Het andere raam in deze slaapkamer, een niet te openen vast raam, is tijdens de metingen voorzien van een houten voorzetconstructie aan de buitenzijde van het raam. Dit is gedaan om de geluidoverdracht via dat raam naar de achterliggende ruimte te beperken. De directe geluid-overdracht via het overige deel van de gevel, een metselwerk spouwmuur, is binnen dit onderzoek verwaarloosbaar. Ter verduidelijking van de situatie wordt verwezen naar de foto's in bijlage II.

In totaal zijn 15 verschillende varianten van de schermen gemeten. Er is gevarieerd in:

- aantal geluidabsorberende cassettes (0, 1, 2 of 3)
- diepte van de opening tussen het raam, de cassettes en de glasplaat
- wel of geen afdichting tussen een of meerdere cassettes

In bijlage I zijn de bouwkundige tekeningen opgenomen van alle gemeten varianten.

Meetmethode

De metingen zijn zoveel mogelijk verricht volgens de in NEN 5077 beschreven meetprocedure. Bij de metingen is steeds het geluidniveau van een ruisbron gemeten:

- aan de buitenzijde op twee meter afstand voor de gevel;
- op drie posities in de spouw tussen het gesloten raam en het **Total Glas SilentAir** scherm;
- in de achterliggende slaapkamer;
- in het midden van het volledig geopende raam.

De gemeten geluidreductie en geluidwering met de schermvarianten is telkens vergeleken met de nul-situatie (de situatie zonder scherm). De geluidreductie geeft aan wat de afname is van het geluidniveau op de gevel en de geluidwering wat de afname is van het geluidniveau in de slaapkamer.

Het geluid is steeds gemeten in de octaafbanden van 125 t/m 2.000 Hz. Bij de beoordeling van het totale geluidniveau is het wegverkeerspectrum aangehouden conform NEN-EN-ISO 717-1 d.d. maart 2013, welk overeenkomt met het spectrum volgens artikel 6.5 uit het Reken en meetvoorschrift geluid 2012. Voor railverkeerslawaai is eveneens gerekend met het spectrum volgens bovengenoemd artikel 6.5, zie hieronder.

Spectrum	K _i [dB] voor de octaafbanden met middenfrequentie [Hz]				
	125 <i>i</i> = 1	250 <i>i</i> = 2	500 <i>i</i> = 3	1000 <i>i</i> = 4	2000 <i>i</i> = 5
spoorwegverkeersgeluid	-27	-17	-9	-4	-4
wegverkeersgeluid	-14	-10	-7	-4	-6

Meetresultaten

De resultaten van de gemeten geluidreductie en geluidwering van de verschillende varianten zijn samengevat in tabel 1. In de tabel worden drie waarden onderscheiden:

- 1 De gemeten geluidreductie met het raam dicht (gemiddeld over drie verschillende meetposities in de spouw tussen het raam en het scherm).
- 2 De gemeten geluidreductie met het raam 90° naar binnen geopend (één meetpositie, ongeveer in het midden van de raamopening).
- 3 De gemeten geluidwering met het raam dicht (gemiddeld in de slaapkamer).

De resultaten van de metingen zijn ook grafisch weergegeven in bijlage III.

Tabel 1

Samenvatting meetresultaten $\Delta L_{A, tr}$ voor wegverkeer / $\Delta L_{A, rail}$ voor railverkeer

Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A, tr}$ [dB]	/ $\Delta L_{A, rail}$ [dB]	
			Raam dicht	Raam open (90°)	
SAG-10A-50	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	50	5,4 / 6,6	7,9 / 10,3	2,7 / 3,0
SAG-11A-50	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	50	6,8 / 7,6	10,0 / 11,9	2,8 / 3,0
SAG-20A-50	2 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	50	6,5 / 8,0	8,3 / 10,4	2,6 / 2,9
SAG-21A-50	2 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	50	7,5 / 9,1	8,7 / 10,6	3,4 / 3,7
SAG-30A-50	3 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	50	7,8 / 9,7	7,9 / 10,1	3,3 / 4,0
SAG-31A-50	3 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	50	8,5 / 10,5	9,0 / 11,5	3,6 / 4,2
SAG-32A-50	3 cassettes 80x210 mm met 2 afdichtingen	50	9,5 / 11,5	10,0 / 12,3	5,1 / 6,1
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A, tr}$ [dB]	/ $\Delta L_{A, rail}$ [dB]	
			Raam dicht	Raam open (90°)	
SAG-10A-75	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	75	4,2 / 5,4	6,6 / 8,3	1,7 / 1,8
SAG-11A-75	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	75	5,9 / 6,8	7,8 / 9,1	3,0 / 3,0
SAG-20A-75	2 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	75	6,1 / 7,4	7,1 / 8,8	4,1 / 4,8
SAG-21A-75	2 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	75	6,7 / 7,9	7,3 / 9,1	4,4 / 5,2
SAG-30A-75	3 cassettes 80x210 mm zonder afdichting	75	6,8 / 8,3	7,4 / 9,2	4,4 / 5,6
SAG-31A-75	3 cassettes 80x210 mm met 1 afdichting	75	7,9 / 9,4	8,4 / 10,4	5,4 / 6,4
SAG-32A-75	3 cassettes 80x210 mm met 2 afdichtingen	75	8,8 / 10,1	9,0 / 10,6	5,6 / 6,8
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Gemeten geluidreductie op de gevel		Gemeten geluid- wering in de ruimte
			$\Delta L_{A, tr}$ [dB]	/ $\Delta L_{A, rail}$ [dB]	
			Raam dicht	Raam open (90°)	
SAG-15A-75	geen cassette	75	0,8 / 1,6	2,9 / 3,8	0,1 / 0,2

Opgemerkt wordt dat de gemeten geluidreductie met alleen een glasplaat, dus zonder cassettes, zeer beperkt is. Dit is volgens de verwachting en ook uit het eerdere onderzoek gebleken. Tevens wordt opgemerkt dat de gemeten geluidreductie, vooral met één of twee cassettes, met het raam open hoger is dan met het raam dicht. Dat komt naar verwachting doordat een deel van het geluid dan door het open raam naar binnen gaat. Verder valt op dat het gemeten verschil in geluidwering ongeveer de helft is van het gemeten verschil in geluidreductie. In het ontwerpstadium dient hiermee rekening te worden gehouden bij het bepalen van de benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevel. Dat verschil komt waarschijnlijk doordat:

- de geluidisolatie van het raam lager wordt, doordat de hoek van het op het raam invallende geluid veranderd door het scherm voor het raam;
- er enige geluidoverdracht plaatsvindt via het niet te openen raam.

6 Berekenende geluidreductie SilentAir gevelschermen

Er is extra onderzoek verricht naar de **Total Glas SilentAir** schermen met als doel om hogere geluidisolaties te verkrijgen dan met de huidige gemeten schermen mogelijk is. Daartoe zijn berekeningen uitgevoerd met een eindig elementen model.


Varianten

Het streven is om meer geluidreductie te behalen met toepassing van slechts 1 cassette. Daarbij wordt naar de volgende mogelijkheden gekeken:

- optimalisatie van het type wol (specifieke stromingsweerstand van minerale wol);
- toepassen van een dikkere cassette: 160 mm i.p.v. 80 mm dikte;
- toepassen van een langere dempende lengte van de cassette: 310 mm i.p.v. 210 mm;
- afstand tussen glas/cassette en gevel/cassette 40 resp. 50 mm;
- toepassen van additionele $\frac{1}{4} \lambda$ sleuven aan de cassette.

Figuur 1

Schets doorsnede met afmetingen en rechts met plaatsing en afmeting van de $\frac{1}{4} \lambda$ sleuven.

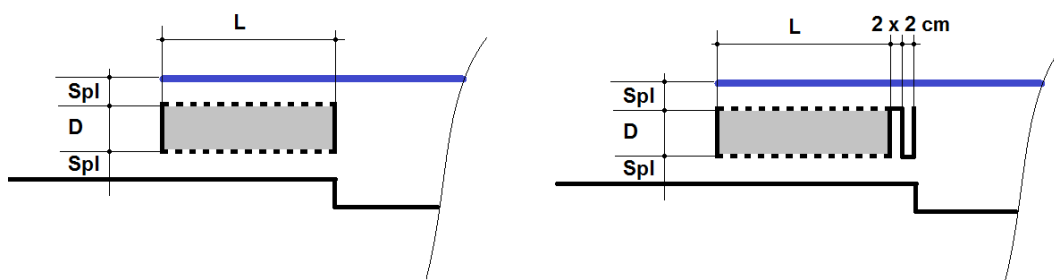


Tevens is berekend wat de geluidreductie is wanneer er gebruik gemaakt wordt van 2 cassettes van 16 cm dikte waarbij de volgende situaties onderzocht zijn:

- twee cassettes met 3 openingen;
- twee cassettes met 2 openingen, door 1 opening rondom af te dichten.

Figuur 2

Schets doorsnede met afmetingen bij gebruik 2 cassettes (rechts situatie met afdichting).

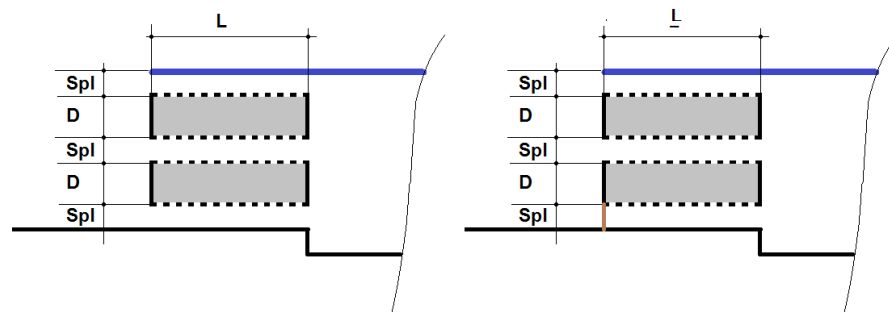

De varianten zijn doorerekend voor de situatie met een scherm van 1,7 m x 2,5 m. Het onderzoek is rekentechnisch m.b.v. een eindig elementen model (Comsol V53a). De resultaten van de **Total Glas SilentAir** scherm zijn behaald nadat er een optimalisatie heeft plaatsgevonden van de toegepaste minerale wol.

Resultaten van de berekeningen

De berekende geluidreducties van de varianten staan in bijlage IV in verschillende figuren weergegeven, voor de situatie met het raam dicht. Dit is de maatgevende situatie bij de beoordeling of aan de uiterste grenswaarde wordt voldaan, waardoor er geen dove gevel nodig is en het raam open mag.

Tabel 2.

Samenvatting berekende resultaten geluidreductie extra varianten, met raam dicht

Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Berekende geluidreductie op de gevel $\Delta L_{A,r} [dB] / \Delta L_{A,r,ref} [dB]$	
			Raam dicht	Raam open (90°)
SAG-10A-40	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	40	5,9 / 10,4	NPD
SAG-11A-40	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	40	7,9 / 12,4	NPD
SAG-10F-40	1 cassette 80x210 mm met λ -demper	40	6,0 / 10,8	NPD
SAG-10G-40	1 cassette 80x310 mm zonder afdichting	40	7,2 / 12,8	NPD
SAG-11G-40	1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting	40	9,0 / 15,4	NPD
SAG-10H-40	1 cassette 80x310 mm met λ -demper	40	7,3 / 13,0	NPD
SAG-10B-40	1 cassette 160x210 mm zonder afdichting	40	8,9 / 14,0	NPD
SAG-11B-40	1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting	40	10,3 / 14,1	NPD
SAG-10C-40	1 cassette 160x210 mm met λ -demper	40	9,6 / 14,6	NPD
SAG-20B-40	2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting	40	10,4 / 15,3	NPD
SAG-21B-40	2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting	40	14,1 / 20,5	NPD
SAG-10D-40	1 cassette 160x310 mm zonder afdichting	40	10,8 / 17,8	NPD
SAG-11D-40	1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting	40	12,6 / 19,4	NPD
SAG-10E-40	1 cassette 160x310 mm met λ -demper	40	11,8 / 18,8	NPD
SAG-20D-40	2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting	40	12,8 / 19,5	NPD
SAG-21D-40	2 cassettes 160x310 mm met 1 afdichting	40	16,3 / 23,8	NPD
Scherm type	Aantal en type cassette	Opening tussen de cassettes	Berekende geluidreductie op de gevel $\Delta L_{A,r} [dB] / \Delta L_{A,r,ref} [dB]$	
			Raam dicht	Raam open (90°)
SAG-10A-50	1 cassette 80x210 mm zonder afdichting	50	5,5 / 9,4	NPD
SAG-11A-50	1 cassette 80x210 mm met 1 afdichting	50	7,3 / 10,8	NPD
SAG-10F-50	1 cassette 80x210 mm met λ -demper	50	5,6 / 9,7	NPD
SAG-10G-50	1 cassette 80x310 mm zonder afdichting	50	6,8 / 11,7	NPD
SAG-11G-50	1 cassette 80x310 mm met 1 afdichting	50	8,7 / 14,1	NPD
SAG-10H-50	1 cassette 80x310 mm met λ -demper	50	6,8 / 11,9	NPD
SAG-10B-50	1 cassette 160x210 mm zonder afdichting	50	8,2 / 12,1	NPD
SAG-11B-50	1 cassette 160x210 mm met 1 afdichting	50	9,4 / 12,2	NPD
SAG-10C-50	1 cassette 160x210 mm met λ -demper	50	8,8 / 12,7	NPD
SAG-20B-50	2 cassettes 160x210 mm zonder afdichting	50	9,6 / 13,4	NPD
SAG-21B-50	2 cassettes 160x210 mm met 1 afdichting	50	13,4 / 19,0	NPD
SAG-10D-50	1 cassette 160x310 mm zonder afdichting	50	10,2 / 15,9	NPD
SAG-11D-50	1 cassette 160x310 mm met 1 afdichting	50	11,7 / 16,6	NPD
SAG-10E-50	1 cassette 160x310 mm met λ -demper	50	11,0 / 16,8	NPD
SAG-20D-50	2 cassettes 160x310 mm zonder afdichting	50	11,9 / 17,4	NPD
SAG-21D-50	2 cassettes 160x310 mm met 1 afdichting	50	15,7 / 22,5	NPD

Uit bovenstaande blijkt dat met de onderzochte constructies berekende geluidreducties mogelijk zijn tot 16 dB(A) voor verkeerslawaai. Voor railverkeerslawaai zijn reducties mogelijk tot 24 dB(A).

LBP|SIGHT BV

