

**Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
plan Gildebuurt te Eindhoven**
(2203/021/JOW-01, versie 0)



Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï (toetsing Wet geluidhinder)

in opdracht van

Woonstichting 'thuis

T.a.v. de heer [REDACTED]

Postbus 787

5600 AT EINDHOVEN

betreffende locatie

plan Gildebuurt

Eindhoven

documentkenmerk

2203/021/JOW-01

versie

0

vestiging

Nuenen

datum

27 juni 2022

opgesteld door:

[REDACTED]

Projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

[REDACTED]

Teamleider geluid & bouwfysica

Op dit rapport is een disclaimer van toepassing; zie <https://www.tritium.nl/disclaimer/29-04-2021/>

Tritium Advies B.V.

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900

E. info@tritium.nl

I. www.tritium.nl

KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Arkel >> Breda >> Neer >>

Nuenen >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Uitgangspunten	2
2.1 Locatiegegevens	2
2.2 Gegevens wegverkeer	2
2.3 Modellerings	4
3 Wet- en regelgeving	6
3.1 Berekeningsmethode	6
3.2 Randvoorwaarden Wgh	6
3.2.1 Inleiding	6
3.2.2 Geluidzones	6
3.2.3 Artikel 110g	6
3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied	7
3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)	7
3.2.6 Normen geluidbelasting	8
3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	9
4 Rekenresultaten en toetsing	10
4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaaï	10
4.2 Bronmaatregelen	13
4.3 Overdrachtsmaatregelen	13
4.4 Cumulatieve geluidbelasting	14
4.5 Geluidbeleid gemeente Eindhoven	14
4.6 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)	15
5 Samenvatting en conclusie	16

Bijlagen

Bijlage 1:	Situatietekening van het plan
Bijlage 2:	Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 3:	Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï
Bijlage 4:	Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

1 Inleiding

In opdracht van Woonstichting 'thuis is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling van de Gildebuurt te Eindhoven. Beoogd wordt om binnen het gebied de realisatie van diverse woningen en appartementen mogelijk te maken. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

In onderhavige rapportage is deze zogenaamde "Nieuwe situatie" getoetst aan de normstelling van de Wet geluidhinder (verder: Wgh) en is aangegeven wat hiervan de consequenties zijn. Op basis van de resultaten van deze toetsing is vervolgens beoordeeld of voor de woningen en appartementen extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De aspecten spoorweglawaai, luchtverkeerslawaai en industrielawaai zijn in het onderhavige onderzoek niet beschouwd.

2 Uitgangspunten

2.1 Locatiegegevens

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Eindhoven en wordt omsloten door de wegen Pastoriestraat, Verwerstraat, Bakkerstraat en Wassenaarstraat. In bijlage 1 is een situatietekening van het plangebied opgenomen.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Kronehoefstraat, Pastoriestraat, Veldmaarschalk Montgomerylaan en de Onze Lieve Vrouwenstraat. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen. Dit type weg vormt een afwijkende categorie binnen de Wgh. Formeel kan voor deze wegen geen hogere waarde worden aangevraagd of verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn. Voor de waarborging van een goed akoestisch woon- en leefklimaat dient de geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen woningen nabij 30 km/uur wegen echter alsnog te worden bepaald. Derhalve is in het onderhavige akoestisch onderzoek tevens de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/uur wegen Verwerstraat, Bakkerstraat, Wassenaarstraat en het gedeelte van de Pastoriestraat met een snelheidsregime van 30 km/uur inzichtelijk gemaakt.

2.2 Gegevens wegverkeer

De verkeersgegevens van de bovengenoemde wegen zijn namens de gemeente Eindhoven verstrekt door de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Van de gezoneerde wegen zijn prognosegegevens van het jaar 2032 voorhanden, afkomstig uit het provinciale BBMA2018. De etmaalintensiteit op de voornoemde 30 km/uur wegen wordt door de omgevingsdienst ingeschat op 500 motorvoertuigen per etmaal.

Voor de verdeling van lichte, middelzware en zware motorvoertuigen over dag-, avond- en nachtperiode op de beschouwde 30 km/uur wegen is gebruik gemaakt van het door het ministerie van VROM uitgegeven rapport "bepaling van verkeersgegevens ten behoeve van de Wet geluidhinder", GF-DR-35-01. De 30 km/uur wegen zijn hierbij als een "buurtontsluitingsweg" beschouwd.

Conform telefonische opgave van de gemeente Eindhoven is de Pastoriestraat voorzien van Deciville-asfalt.

De verkeersinvoergegevens inclusief de maximumsnelheid en wegdektype worden gepresenteerd in navolgende tabellen 2.1 tot en met 2.5. De verkeersgegevens verschillen per wegvak. De in onderstaande tabellen opgenomen gegevens gelden voor de dichtst bij het plangebied gelegen wegvakken.

Tabel 2.1: gegevens wegverkeer Pastoriestraat, Bakkerstraat, Wassenaarstraat en Verwerstraat

Pastoriestraat, Bakkerstraat, Wassenaarstraat en Verwerstraat			
maximumsnelheid: 30 km/uur			
wegdek: elementenverharding in keperverband			
jaar: 2032		etmaalintensiteit: 500 mvt.	
	dag	avond	nacht
gemiddeld per uur (%)	6,48	3,73	0,92
lichte mvt. (%)	84,96	92,23	84,31
middelzware mvt. (%)	10,65	6,17	10,89
zware mvt. (%)	4,38	1,61	4,79

Tabel 2.2: gegevens wegverkeer Kronehoefstraat

Kronehoefstraat						
maximumsnelheid: 70 km/uur						
wegdek: asfalt (referentiewegdek)						
jaar: 2032		etmaalintensiteit ri. oost: 16.312 mvt.				
		etmaalintensiteit ri. west: 16.621 mvt.				
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,65	3,65	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	93,19	93,92	94,87	95,42	93,80	94,46
middelzware mvt. (%)	4,50	4,02	2,93	2,61	3,60	3,22
zware mvt. (%)	2,32	2,07	2,21	1,97	2,61	2,33

Tabel 2.3: gegevens wegverkeer Onze Lieve Vrouwestraat

Onze Lieve Vrouwestraat						
maximumsnelheid: 70 km/uur						
wegdek: asfalt (referentiewegdek)						
jaar: 2032		etmaalintensiteit ri. oost: 18.474 mvt.				
		etmaalintensiteit ri. west: 14.919 mvt.				
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,65	3,65	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	93,73	93,92	95,28	95,43	94,29	94,47
middelzware mvt. (%)	4,15	4,01	2,70	2,61	3,32	3,21
zware mvt. (%)	2,14	2,07	2,04	1,97	2,40	2,32

Tabel 2.4: gegevens wegverkeer Pastoriestraat

Pastoriestraat						
maximumsnelheid: 70 km/uur						
wegdek: Deciville						
jaar: 2032		etmaalintensiteit ri. oost: 15.706 mvt.				
		etmaalintensiteit ri. west: 16.284 mvt.				
	dag		avond		nacht	
	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west	ri. oost	ri. west
gemiddeld per uur (%)	6,48	6,48	3,65	3,65	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	93,02	93,77	94,74	95,31	93,65	94,33
middelzware mvt. (%)	4,61	4,12	3,00	2,67	3,69	3,29
zware mvt. (%)	2,38	2,12	2,27	2,02	2,67	2,38

Tabel 2.5: gegevens wegverkeer Veldm. Montgomerylaan

Veldm. Montgomerylaan						
maximumsnelheid: 50 km/uur						
wegdek: asfalt (referentiewegdek)						
jaar: 2032				etmaalintensiteit ri. noord: 7.535 mvt.		
				etmaalintensiteit ri. zuid: 6.868 mvt.		
	dag		avond		nacht	
	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid	ri. noord	ri. zuid
gemiddeld per uur (%)	6,47	6,47	3,67	3,66	0,96	0,96
lichte mvt. (%)	95,60	95,43	96,71	96,58	96,01	95,85
middelzware mvt. (%)	3,17	3,29	2,21	2,30	2,76	2,87
zware mvt. (%)	1,23	1,28	1,09	1,13	1,24	1,29

2.3 Modellerings

Voor de locatie en afmetingen van de woningen en appartementen is uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen situatietekening.

Als maatgevende toetshoogte voor de nieuwe woningen en appartementen is gerekend met de in tabel 2.6 weergegeven hoogten. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid.

Tabel 2.6: toetshoogten

bouwlaag	toetshoogte (m)
begane grond	1,5
1 ^e verdieping	4,5
2 ^e verdieping	7,5
3 ^e verdieping	10,5

Voor de omgeving van het plangebied is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu, versie 2022.2. Alle bodemgebieden en gebouwen zijn verkregen uit de dataset 3D geluid zoals beschikbaar gesteld op PDOK. De invoergegevens van deze objecten zijn steekproefsgewijs gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld.

In de berekeningen is als rekenparameter bodemfactor 0,00 (akoestisch hard) aangehouden met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden. De ingevoerde bodemgebieden zijn als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) en akoestisch half hard/zacht (bodemfactor 0,50) gemodelleerd. De akoestisch zachte bodemgebieden betreffen groenvoorzieningen. De akoestisch half harde/zachte bodemgebieden betreffen tuinen.

Voor het lokale maaiveld is 19 meter +NAP aangehouden. De nieuwe tunnel onder de Veldm. Montgomerylaan is gemodelleerd met behulp van hoogtelijnen. Hierbij is gebruik gemaakt van de hoogtegegevens uit het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Er hoeft ter hoogte van het plangebied geen hellingcorrectie te worden toegepast.

Ter plaatse van de geregelde kruisingen van de Pastoriestraat en de Veldm. Montgomerylaan zijn kruispuntcorrecties toegepast met een kruispuntkental (q) van 2/3.

Het geluidscherm langs de Pastoriestraat is zijn gemodelleerd met een hoogte van 3 meter, een profielcorrectie van 0 dB (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,2.

3 Wet- en regelgeving

3.1 Berekeningsmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van "Standaardrekenmethode 2" zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

De invoergegevens van het akoestisch model wegverkeerslawaaï zijn weergegeven in bijlage 2. Een grafische weergave van deze invoergegevens is weergegeven in bijlage 3.

3.2 Randvoorwaarden Wgh

3.2.1 Inleiding

De maat voor de geluidbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de L_{den} -waarde. L_{den} is de geluidbelasting in dB op een plaats en vanwege een bron over alle perioden van 07.00 - 19.00 uur, van 19.00 - 23.00 uur en van 23.00 - 07.00 uur van een jaar, zoals omschreven in bijlage I, onderdeel 1, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaaï (PbEG L 189).

3.2.2 Geluidzones

Volgens de Wgh hebben wegen een zone die zich aan weerszijden van de weg uitstrekt vanaf de as van de weg (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- ligging binnen een woonerf;
- een maximumsnelheid van 30 km/uur.

In tabel 3.1 is de breedte van de geluidzones weergegeven.

Tabel 3.1: breedte van de geluidzones langs wegen

soort gebied	aantal rijstroken	breedte geluidzone (m)
stedelijk	1 of 2	200
	3 of meer	350
buitenstedelijk	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

3.2.3 Artikel 110g

Onze Minister stelt regels op grond waarvan telkens voor een bepaalde periode, al naar gelang de geluidproductie van motorvoertuigen in de betrokken periode hoger ligt dan voor de toekomst redelijkerwijs is te verwachten, bij de berekening en meting van de geluidbelasting op de gevel van

woningen of op andere geluidgevoelige gebouwen of aan de grens van geluidgevoelige terreinen op het resultaat een door hem bepaalde aftrek van niet meer dan 5 dB wordt toegepast.

Conform artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 bedraagt voornoemde aftrek:

- a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 56 dB is;
- b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wgh 57 dB is;
- c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde waarden;
- d. 5 dB voor de overige wegen;
- e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wgh.

De voornoemde aftrek van 5 dB voor overige wegen is tevens gehanteerd voor de beschouwde 30 km/uur wegen. Uit technische overwegingen zijn er geen argumenten waarom de aftrek bij 30 km/uur lager zou zijn dan bij 50 km/uur. De meest logische werkwijze is derhalve om aan te sluiten bij de aftrek zoals die voor 50 km/uur wegen bestaat.

3.2.4 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Binnen de Wgh is de toetsing van de geluidbelasting afhankelijk gesteld van de ligging van het bouwplan. Volgens artikel 1 van de Wgh wordt onderscheiden:

- Stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII van de Wgh, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
- Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

3.2.5 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012)

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;

- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
 - a. Zeer Open Asfalt Beton;
 - b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
 - c. uitgeborsteld beton;
 - d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
 - e. oppervlaktbewerking.

3.2.6 Normen geluidbelasting

Artikel 82 tot en met 85 van de Wgh geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties" (er dient een ruimtelijke procedure te worden gevolgd).

De zogenaamde voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. Is de geluidbelasting lager dan 48 dB dan legt de Wgh geen restricties op aan het onderhavige plan. Wordt deze voorkeursgrenswaarde overschreden dan kan door de gemeente een hogere waarde worden vastgesteld. Indien de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn dan wel op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. In navolgende tabellen 3.2 en 3.3 worden de normen uit de Wgh weergegeven.

Tabel 3.2: normen geluidbelasting in stedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een stedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	63 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	68 dB

Tabel 3.3: normen geluidbelasting in buitenstedelijk gebied

normen voor nog niet-geprojecteerde woningen in een buitenstedelijk gebied	
voorkeursgrenswaarde	48 dB
maximale ontheffingswaarde	53 dB
maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw, buiten de bebouwde kom	58 dB
maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 dB

De locatie in onderhavig onderzoek is gelegen in het stedelijk gebied van Eindhoven en betreft de nieuwbouw van woningen en appartementen. Derhalve bedraagt de maximale ontheffingswaarde 63 dB.

3.3 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met de documenten "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 en "het gemeenteblad Beleidsregels hogere waardenbeleid geluid" d.d. 17 juli 2018 van de gemeente Eindhoven. De volgende voorwaarden worden in deze beleidsstukken gesteld:

- bij een geluidbelasting van meer dan 53 dB (wegverkeer) dient een woning voorzien te zijn van tenminste één geluidluwe gevel, waaraan een verblijfsruimte is gesitueerd. Een geluidluwe gevel is een gevel met een maximale geluidbelasting van 48 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). In geval van railverkeerslawaaï of industrielawaai geldt bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde hetzelfde;
- wanneer de bestemming ligt binnen de zone van meerdere bronnen dan geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde (maximale ontheffingswaarde) niet mag overschrijden.

Ten aanzien van punt 1 wordt ook geaccepteerd dat in minimale zin aan de eis van een geluidluwe zijde wordt voldaan wanneer (vooral bij eenzijdig gerichte woningen (dus met maar één buitengevel) en bij hoogstedelijke (ver)nieuwbouw) per woning tenminste één geluidgevoelige ruimte beschikt over een raam waar de geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde en dit raam over zodanige spuiventilatie mogelijkheden beschikt dat voldaan wordt aan de desbetreffende eisen van het bouwbesluit. Wanneer de geluidbelasting op de te openen delen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kunnen in/op en/of aan de gevel maatregelen worden getroffen waardoor alsnog een stille zijde gerealiseerd wordt. Minimaal moeten deze maatregelen de te openen delen afdoende afschermen zodat aldaar aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan. Hierbij speelt mee in hoeverre de bewoner de mogelijkheid heeft om zelf in of nabij de woning een stille omgeving op te zoeken, bijvoorbeeld een collectieve geluidluwe binnen- of buitenruimte.

Als een aanvrager gebruik wil maken van deze beleidsregels, dan dient hij/zij (voorafgaand aan de daadwerkelijke vergunningaanvraag) een rapport van een onafhankelijke, deskundige instantie, waarin op basis van praktijkmetingen is aangetoond dat de voorgestelde geluiddempende constructie voldoet aan de beoogde geluiddemping, benodigde spuicapaciteit, doorzichtigheid, etc. (zie bouwbesluit), ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeente. Het onafhankelijke rapport en het bewijs van goedkeuring van de gemeente worden vervolgens als bijlage bij de aanvraag Omgevingsvergunning toegevoegd.

Dove gevel

Een "dove gevel" is een bouwkundige constructie zonder te openen delen. Bij het gebruik van een "dove gevel" vindt geen toetsing plaats aan grenswaarden. Met het gebruik van dove gevels wordt in Eindhoven zeer terughoudend omgegaan. Het gebruik van een "dove gevel" moet gezien worden als een noodgreep. Het draagt onvoldoende bij aan kwaliteit van de leefomgeving. In voorkomende gevallen wordt in beginsel op woningniveau getoetst of sprake is van een dove gevel.

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 Geluidbelasting wegverkeerslawaai

In de navolgende tabellen 4.1 tot en met 4.3 zijn per bron de berekeningsresultaten van de toetspunten samengevat weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. Aangezien de aftrek volgens artikel 110g Wgh voor de Pastoriestraat 2, 3 of 4 dB betreft (afhankelijk van de geluidbelasting) is in bijlage 4 voor deze weg de geluidbelasting weergegeven exclusief deze aftrek.

Uit de rekenresultaten blijkt de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de hoofdrijbanen van de Pastoriestraat en de Onze Lieve Vrouwestraat maatgevend te zijn ten opzichte van de geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de op- en afritten hiervan. Derhalve zijn de op- en afritten worst-case gemodelleerd binnen de groep met wegvakken met een maximum snelheid van 70 km/uur. Voor de op- en afritten geldt derhalve tevens een worst-case aftrek van 2 dB.

De bouwblokken zijn door ons genummerd 1 t/m 8. Deze nummering is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 4.1: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Kronehoefstraat, de Onze Lieve Vrouwestraat en de Veldm. Montgomerylaan

gevel	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
alle blokken				
alle	alle	≤48	48	63

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Pastoriestraat

tabel 112 geluidbelasting tgv met wegverkeer op de Pastorenstraat				
gevel	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
blok 1				
voorgevel	1,5	≤48 – 52	48	63
	4,5 / 7,5 / 10,5	≤48 – 53		
kopgevel noord	1,5 en 4,5	≤48		
	7,5	50		
	10,5	52		
achtergevel en kopgevel zuid	alle	≤48		
blok 2				
voorgevel	alle	≤48 – 53	48	63
kopgevel noord	1,5	51		
	4,5 en 7,5	53		

Tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Pastoriestraat (vervolg)

tabel 4.2: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de Pastorenstraat (vervolg)				
gevel	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	voorkeursgrenswaarde (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
kopgevel zuid en achtergevel	alle	≤48	48	63
blok 3				
voorgevel	1,5 en 4,5	≤48	48	63
	7,5	≤48 – 50		
achtergevel en kopgevel	alle	≤48		
blok 4				
voorgevel en kopgevels	alle	≤48	48	63
achtergevel	1,5	≤48		
	4,5	≤48 – 49		
	7,5	≤48 – 53		
blok 5				
voorgevel en kopgevel noord	1,5	≤48 – 51	48	63
	4,5 en 7,5	≤48 – 53		
achtergevel	1,5	≤48		
	4,5	≤48 – 50		
	7,5	≤48 – 53		
kopgevel zuid	alle	≤48		
blok 6, 7 en 8				
alle	alle	≤48	48	63

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de 30 km/uur wegen (30 km/uur)

gevel	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	richtwaarde ¹ (dB)	maximale ontheffingswaarde (dB)
blok 1				
voorgevel 4-laags	1,5 en 4,5	52 – 53	48	n.v.t.
	7,5	52		
	10,5	51 – 52		
kopgevel noord en achtergevel 4-laags	alle	≤48		
kopgevel zuid 4-laags	1,5 en 4,5	52		
	7,5	51		
	10,5	50		
voorgevel 3-laags	1,5	54		
	4,5 en 7,5	53		

Tabel 4.3: geluidbelasting t.g.v. het wegverkeer op de 30 km/uur wegen (30 km/uur) (vervolg)

gevel	toetshoogte (m)	geluidbelasting incl. artikel 110g Wgh (dB)	richtwaarde ¹ (dB)	maximale ontheffings- waarde (dB)
achtergevel 3-laags	alle	≤48	48	n.v.t.
blok 2				
voorgevel	1,5 en 4,5	54	48	n.v.t.
	7,5	53		
kopgevel noord en achtergevel	alle	≤48		
kopgevel zuid	alle	50		
blok 3 en blok 4				
alle	alle	≤48	48	n.v.t.
blok 5				
voorgevel	1,5 en 4,5	51 – 52	48	n.v.t.
	7,5	51		
kopgevel noord en achtergevel	alle	≤48		
kopgevel zuid	alle	49		
blok 6				
voorgevel	1,5	54	48	n.v.t.
	4,5 en 7,5	53		
kopgevel oost en achtergevel	alle	≤48		
kopgevel west	alle	51		
blok 7				
voorgevel	1,5 en 4,5	53	48	n.v.t.
	7,5	52		
kopgevel oost	alle	49		
achtergevel en kopgevel west	alle	≤48		
blok 8				
voorgevel	1,5 en 4,5	51 – 54	48	n.v.t.
	7,5	51 – 53		
	10,5	51 – 52		
achtergevel	alle	≤48		

Opmerking bij tabel 4.3:

- 1) Voor 30 km/uur wegen is een voorkeursgrenswaarde conform de Wgh niet aan de orde. In het kader van een goede ruimtelijk ordening wordt de bijbehorende waarde van 48 dB als richtwaarde beschouwd.

De gevels van blok 3 en 4 zijn niet geluidbelast ten gevolge van de beschouwde 30 km/uur wegen. Voor de overige blokken geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen en appartementen de richtwaarde met maximaal 6 dB overschrijdt. Voor 30 km/uur wegen kan echter geen hogere waarde worden verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn.

Voor de gezoneerde wegen Kronehoefstraat, de Onze Lieve Vrouwestraat en de Veldmaarschalk Montgomerylaan geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen en appartementen overschrijdt. Derhalve is voor deze wegen een procedure hogere waarde niet aan de orde.

Voor blok 6, 7 en 8 geldt dat deze ten gevolge van de Pastoriestraat niet geluidbelast zijn. Voor de overige blokken geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen en appartementen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Voor blok 1, 2, 4 en 5 betreft de geluidbelasting maximaal 53 dB. Blok 3 is geluidbelasting met maximaal 50 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet en wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

4.2 Bronmaatregelen

Bij maatregelen aan de geluidbron wordt bekeken of het geluidniveau van de veroorzaker van het geluid kan worden gereduceerd. Er zijn twee oorzaken van geluidproductie bij voertuigen, namelijk de mechanische geluiden van de automobielen en het geluid dat de banden op het wegdek maken. Mogelijke maatregelen zijn stillere voertuigen, verlaging van de maximumsnelheid of een geluidreducerend wegdek.

- stillere voertuigen: een vermindering van mechanische geluiden kan alleen plaatsvinden door de ontwikkeling van nieuwe technieken en is zodoende niet realistisch;
- verlaging van de maximumsnelheid: voor een verlaging van het snelheidsregime op de Pastoriestraat gelden overwegende bezwaren van verkeerskundige aard;
- geluidreducerend wegdek: een vermindering van het geluid dat de banden op het wegdek veroorzaken is te realiseren door het toepassen van een geluidreducerend wegdek. Conform het eerder genoemde akoestisch onderzoek van Antea Group is de Pastoriestraat reeds voorzien van het stille wegdek ZSA-SD. Het verder verbeteren van dit wegdek wordt niet realistisch geacht.

4.3 Overdrachtsmaatregelen

Bij overdrachtsmaatregelen wordt bekeken of de geluidoverdracht tussen geluidbron en ontvanger kan worden belemmerd. Om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Pastoriestraat te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde dient de reeds aanwezige geluidscherm langs deze weg aan weerszijden te worden verlengd met 24 meter. Het totale geluidscherm dient vervolgens te worden opgehoogd naar 7,5 meter. Het ophogen van het geluidscherm tot een hoogte van 7,5 meter ontmoet overwegende bezwaren van stedenbouwkundige aard. Het met 24 meter verlengen van het scherm is in verband met de op- en afritten van de Pastoriestraat naar de 30 km/uur gedeelten hiervan niet wenselijk vanuit verkeerskundige aard.

Een andere mogelijke overdrachtsmaatregel is normaal gesproken het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger. In de onderhavige situatie is echter al sprake van een afstand van circa 40 meter tot de wegas van de Pastoriestraat. Aangezien een verdubbeling van deze afstand slechts 3 dB reductie oplevert, is het vergroten van deze afstand niet erg doeltreffend als maatregel.

4.4 Cumulatieve geluidbelasting

Ten behoeve van de procedure hogere waarde dient conform artikel 110f Wgh de cumulatieve geluidbelasting te worden bepaald, indien sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of sprake is van een relevante blootstelling door verschillende geluidbronnen. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Conform de Wgh dienen voor de cumulatie de zoneplichtige wegen en spoorwegen en de geluidbelasting ten gevolge van industrie en/of luchtvaart meegenomen te worden. De cumulatieve geluidbelasting dient bepaald te worden conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (bijlage I, hoofdstuk 2 'Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting'). De correctie conform artikel 110g Wgh met betrekking tot wegverkeer wordt hierbij niet toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden en dat uitsluitend rekening dient te worden gehouden met de geluidbelasting ten gevolge van de Pastoriestraat. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is (in verband met de hoogte van de geluidbelasting ten gevolge van de niet zoneplichtige wegen) de cumulatieve geluidbelasting echter alsnog bepaald voor alle gemodelleerde wegen.

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van het planvoornemen is opgenomen in bijlage 4 (exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh) en bedraagt maximaal 57 en 61 dB, respectievelijk inclusief en exclusief aftrek conform artikel 110g Wgh.

4.5 Geluidbeleid gemeente Eindhoven

Om een hogere waarde te kunnen verlenen dient tevens voldaan te worden aan de in het "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 en "het gemeenteblad Beleidsregels hogere waardenbeleid geluid" d.d. 17 juli 2018 van de gemeente Eindhoven genoemde aanvullende voorwaarden.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorgevels van de blokken 1, 2, 6 en 8 met meer dan 53 dB geluidbelast zijn ten gevolge van de beschouwde 30 km/uur wegen. De woningen en appartementen van deze blokken beschikken allen over een volledig geluidluwe achtergevel. De woningen en appartementen van de overige blokken die ten gevolge van de Pastoriestraat of de beschouwde 30 km/uur wegen met niet meer dan 53 dB geluidbelast zijn, dienen formeel niet te beschikken over een geluidluwe gevel. Desalniettemin beschikken deze woningen allemaal over ten minste één geluidluw geveldeel (in het geval van de appartementen) of geluidluwe achtergevels ter plaatse van in ieder geval de begane grond (in het geval van woningen). Aan de geluidluwe gevels dient ten minste één verblijfsruimte te worden gesitueerd.

Daarnaast geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet mag overschrijden. Bij de voornoemde cumulatieve geluidbelasting van maximaal 57 dB geldt dat aan deze eis tevens wordt voldaan.

Derhalve wordt aan alle aanvullende eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid voldaan.

4.6 Geluidwering gevels ($G_{A;k}$)

Volgens het bouwbesluit dient de karakteristieke geluidwering van de gevel $G_{A;k}$ voor verblijfsgebieden in een woning minimaal de in het vastgestelde besluit hogere waarde opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting minus 33 dB te bedragen. Een gevel van een nieuwbouwwoning dient bovendien minimaal een $G_{A;k}$ van 20 dB te hebben.

Aangezien voor onderhavige plan sprake is van een procedure hogere waarde, is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Aangezien blok 3 niet geluidbelast is met meer dan 53 dB (exclusief aftrek) wordt voor dit blok een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht. Er wordt van uitgegaan dat een gevel bij een normale bouwkundige opzet aan de minimaal vereiste $G_{A;k}$ van 20 dB voldoet en dat derhalve een goed akoestisch woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd.

5 Samenvatting en conclusie

In opdracht van Woonstichting 'thuis is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd ten behoeve van de beoogde ontwikkeling van de Gildebuurt te Eindhoven. Beoogd wordt om binnen het gebied de realisatie van diverse woningen en appartementen mogelijk te maken. De ontwikkeling past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Het onderzoek is derhalve uitgevoerd ten behoeve van een juridisch-planologische procedure.

Voor wegverkeerslawaaï is het plan gelegen binnen de geluidzone van de Kronehoefstraat, Pastoriestraat, Veldmaarschalk Montgomerylaan en de Onze Lieve Vrouwenstraat. Het plan is tevens gelegen in de nabijheid van diverse 30 km/uur wegen.

De gevels van blok 3 en 4 zijn niet geluidbelast ten gevolge van de beschouwde 30 km/uur wegen. Voor de overige blokken geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen en appartementen de richtwaarde met maximaal 6 dB overschrijdt. Voor 30 km/uur wegen kan echter geen hogere waarde worden verleend, aangezien deze wegen niet zoneplichtig zijn.

Voor de gezoneerde wegen Kronehoefstraat, de Onze Lieve Vrouwestraat en de Veldmaarschalk Montgomerylaan geldt dat de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van de nieuwe woningen en appartementen overschrijdt. Derhalve is voor deze wegen een procedure hogere waarde niet aan de orde.

Voor blok 6, 7 en 8 geldt dat deze ten gevolge van de Pastoriestraat niet geluidbelast zijn. Voor de overige blokken geldt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen en appartementen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Voor blok 1, 2, 4 en 5 betreft de geluidbelasting maximaal 53 dB. Blok 3 is geluidbelast met maximaal 50 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor nieuwbouw in stedelijk gebied wordt nergens overschreden. Derhalve is het mogelijk om een beschikking hogere waarde aan te vragen bij de gemeente indien de toepassing van overdrachts- of bronmaatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting onvoldoende doeltreffend is dan wel overwegende bezwaren ontmoet en wordt voldaan aan de voorwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid.

Het verlengen en verhogen van het reeds aanwezige geluidscherm langs de Pastoriestraat gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer tot de voorkeursgrenswaarde ontmoet in de onderhavige situatie overwegende bezwaren van stedenbouwkundige en verkeerskundige aard. Het vergroten van de afstand tussen geluidbron en ontvanger is in onderhavige situatie niet doeltreffend. Het verder verbeteren van het wegdek op de Pastoriestraat (bronmaatregel) is in de onderhavige situatie niet realistisch.

Om een hogere waarde te kunnen verlenen dient tevens voldaan te worden aan de in het "Hogere Waarden Beleid Geluid" d.d. maart 2010 en "het gemeenteblad Beleidsregels hogere waardenbeleid geluid" d.d. 17 juli 2018 van de gemeente Eindhoven genoemde aanvullende voorwaarden.

Uit de rekenresultaten blijkt dat de voorgevels van de blokken 1, 2, 6 en 8 met meer dan 53 dB geluidbelast zijn ten gevolge van de beschouwde 30 km/uur wegen. De woningen en appartementen van deze blokken beschikken allen over een volledig geluidluwe achtergevel. De woningen en appartementen van de overige blokken die ten gevolge van de Pastoriestraat of de

beschouwde 30 km/uur wegen met niet meer dan 53 dB geluidbelast zijn, dienen formeel niet te beschikken over een geluidluwe gevel. Desalniettemin beschikken deze woningen allemaal over ten minste één geluidluw geveldeel (in het geval van de appartementen) of geluidluwe achtergevels ter plaatse van in ieder geval de begane grond (in het geval van woningen). Aan de geluidluwe gevels dient ten minste één verblijfsruimte te worden gesitueerd.

Daarnaast geldt dat de gecumuleerde geluidbelasting de maximaal toelaatbare grenswaarde van 63 dB niet mag overschrijden. Bij de voornoemde cumulatieve geluidbelasting van maximaal 57 dB geldt dat aan deze eis tevens wordt voldaan.


Derhalve wordt aan alle aanvullende eisen uit het gemeentelijk geluidbeleid voldaan en wordt onderbouwd verzocht hogere waarde te verlenen conform artikel 110a, lid 5 van de Wet geluidhinder.


Aangezien voor onderhavige plan sprake is van een procedure hogere waarde, is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels noodzakelijk. Bij toepassing van de juiste geluidwerende materialen en maatregelen (conform een nader onderzoek) is vervolgens een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Aangezien blok 3 niet geluidbelast is met meer dan 53 dB (exclusief aftrek) wordt voor dit blok een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet noodzakelijk geacht. Bij toepassing van standaard geluidwerende materialen en maatregelen is een goed akoestisch woon- en leefklimaat gewaarborgd.

Bijlage 1: Situatietekening van het plan

woningen	type	gbo	aantal
grondgebonden	B.01Xs	75	13
	B.01	105/111	25
	B.06	96	16
corridor app	D	49	28
	E	67	34
	F	65	12
	G	44	10
	H	88	4
appartementen	B: Klassiek	65	77
totaal			219
parkeren volgens norm	aantal	norm	plaatsen
grondgebonden midden	54	1	54
appartementen klein	38	0.5	19
appartementen midden	127	0.6	76.2
bezoekers	219	0.3	65.7
totaal aantal parkeerplaatsen volgens norm			214.9
parkeerbehoefte gemeente rekentool (op basis van aanwezigheidspercentages)			187
verplichte HOV reductie 25%			47
parkeerbehoefte nieuwe situatie			141
131 parkeerplaatsen opgelost op parkeerterreinen achtergebied			
10 langspaarkeerplaatsen aan Bakkerstraat en Verwerstraat			
optioneel:			
4 deelauto's (vervangt 7 pp/deelauto)			-28
woningtypes			
B01 koop 111m² B.01 _XS 75m² B.01 105m² B.01 111m² B.06 96m²			
B 65m² D-E-F G-H 49-65- 67-44- 88m²			
grondgebonden 2 lagen+kap			
appartementen 3 lagen			
appartementen 4 lagen			
appartementen 3 lagen			
entree / trappenhuis / lift			
bergingen (op b.g.) / doorgang			
* exacte ligging n.t.b.			

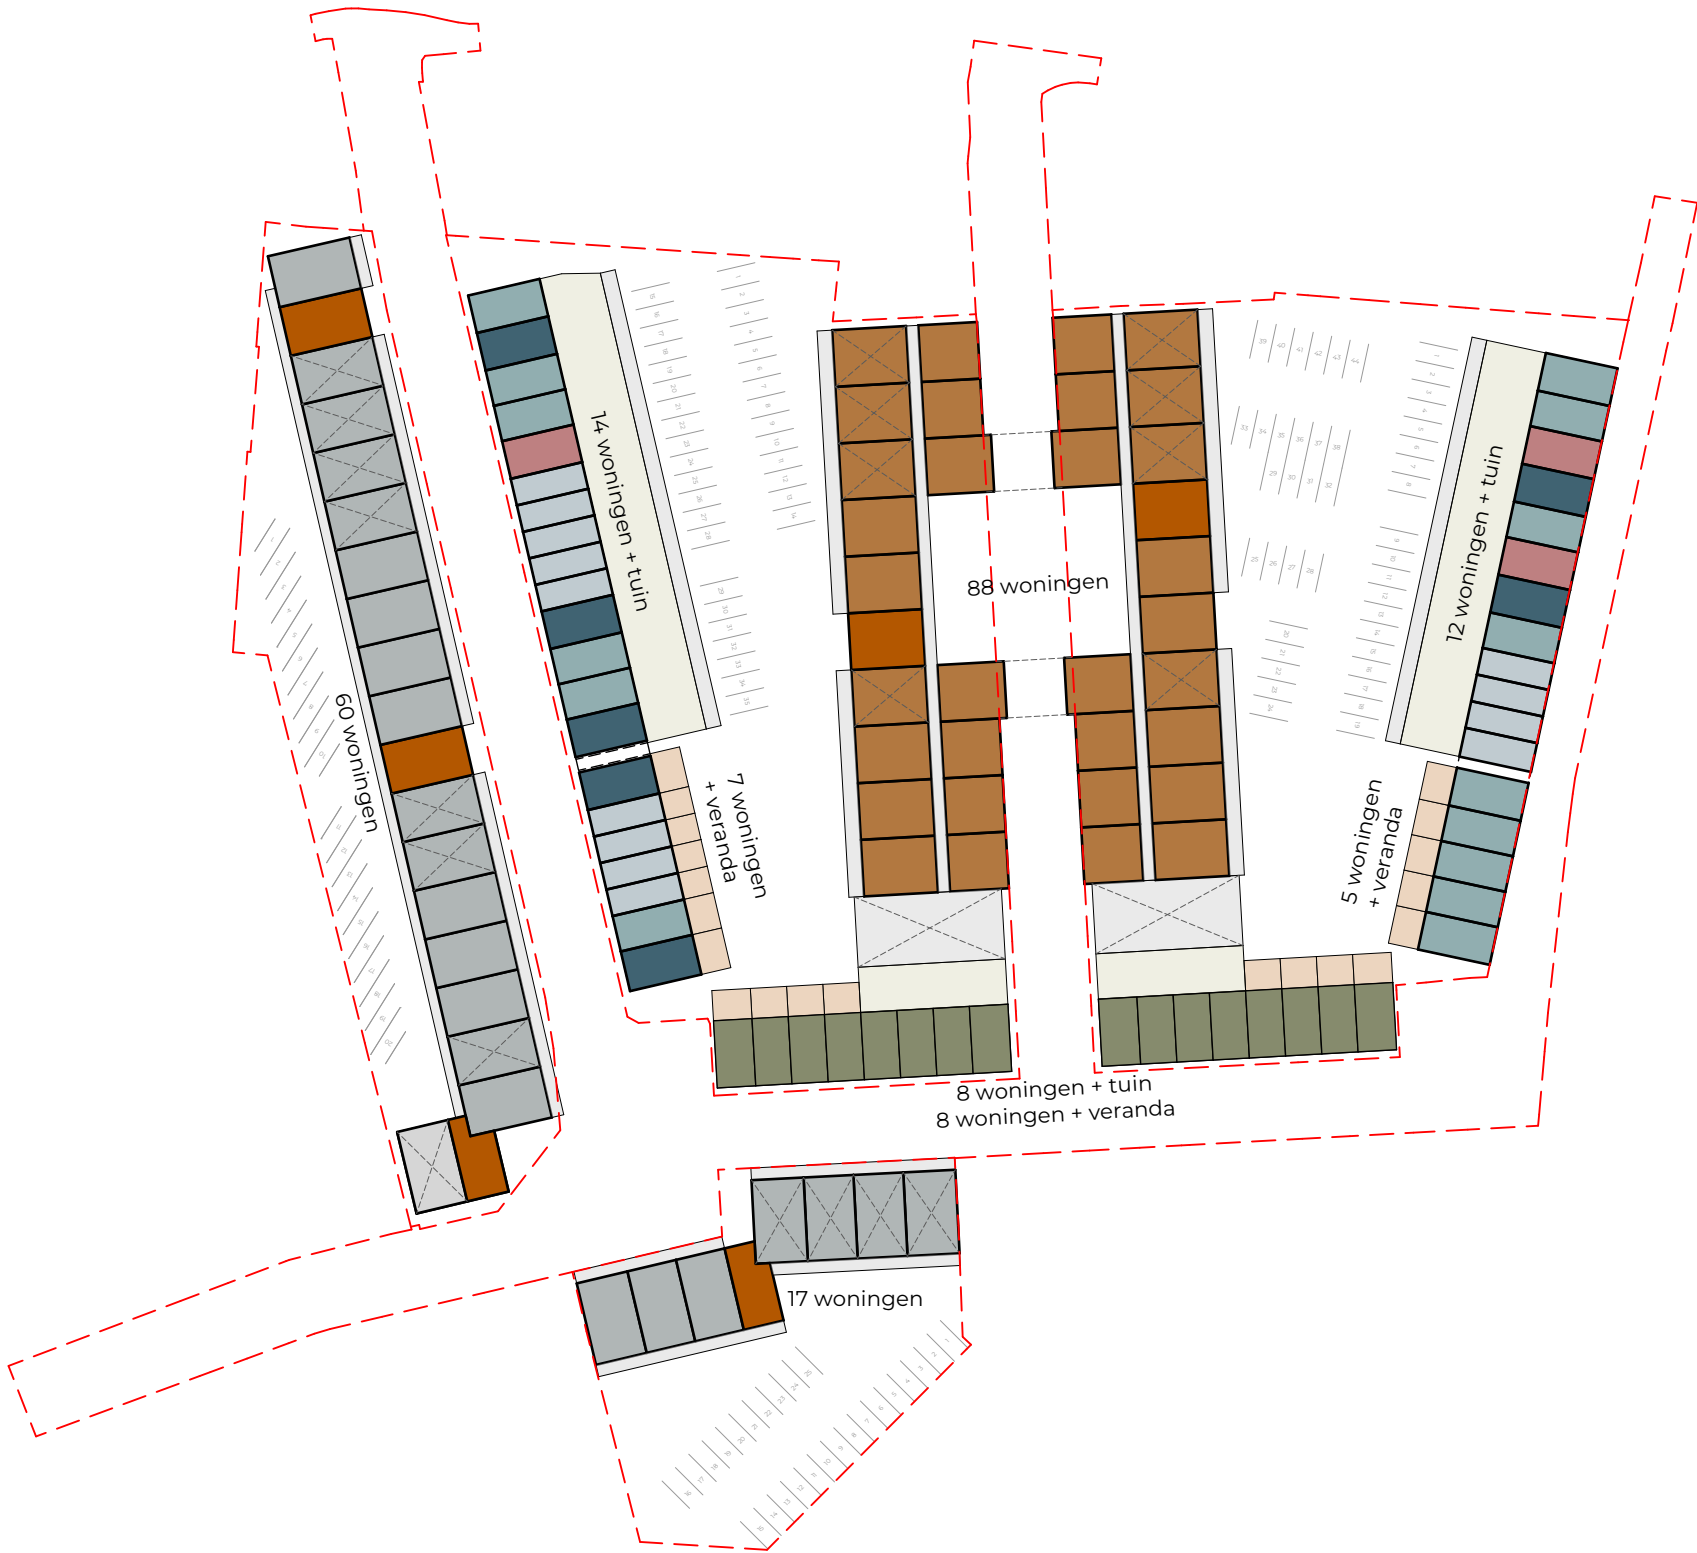

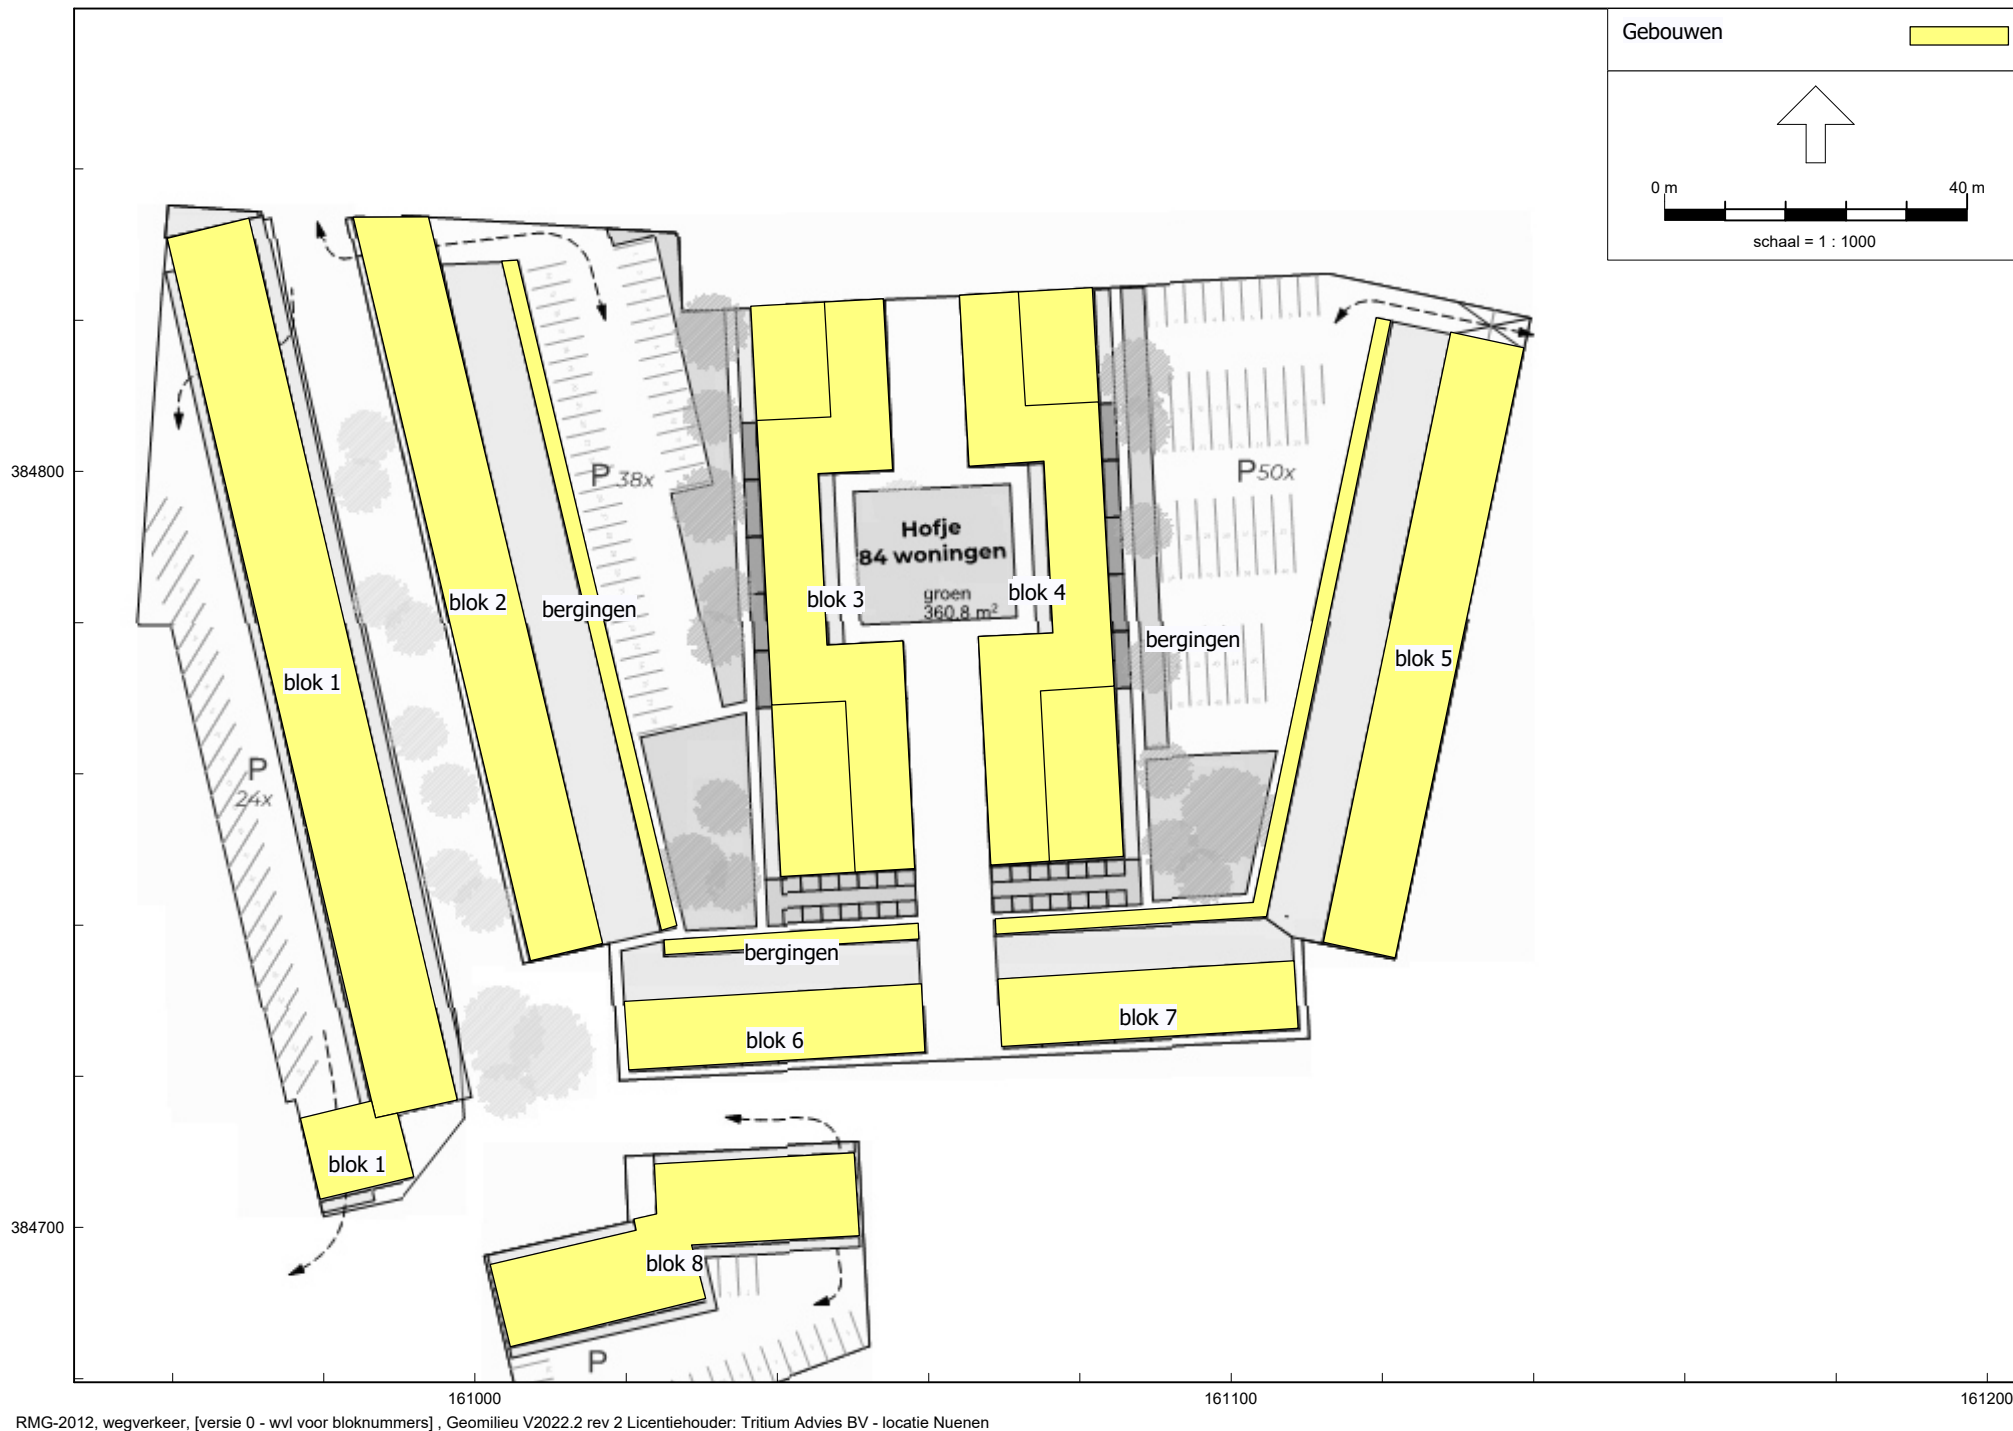

Bijlage 2: Invoergegevens akoestisch model wegverkeerslawaaï

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: wvl

Model eigenschap

Omschrijving	wvl
Verantwoordelijke	CK
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	CK op 22-6-2022
Laatst ingezien door	CK op 24-6-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	19
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50
Berekening diffractoreffect	Volgens rekenregels van RMG-2012 (1-10-2022)

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Type	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))
w01	Kronehoefstraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w02	Kronehoefstraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w03	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W25	Deciville	70	70	70
w04	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W25	Deciville	70	70	70
w05	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W25	Deciville	70	70	70
w06	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W25	Deciville	50	50	50
w07	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w08	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	70	70	70
w09	Onze Lieve Vrouwestraat	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w10	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w11	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w12	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w13	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w14	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w15	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w16	Veldm Montgomerylaan	Verdeling	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
w17	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w18	Pastoriestraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w19	Bakkerstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w20	Wassenaarstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30
w21	Verwerstraat	Verdeling	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	Cpl
w01	16621,00	6,48	3,65	0,96	93,92	95,42	94,46	4,02	2,61	3,22	2,07	1,97	2,33	False
w02	16312,00	6,48	3,65	0,96	93,19	94,87	93,80	4,50	2,93	3,60	2,32	2,21	2,61	False
w03	15706,00	6,48	3,65	0,96	93,02	94,74	93,65	4,61	3,00	3,69	2,38	2,27	2,67	False
w04	16284,00	6,48	3,65	0,96	93,77	95,31	94,33	4,12	2,67	3,29	2,12	2,02	2,38	False
w05	14403,00	6,48	3,65	0,96	93,75	95,30	94,31	4,13	2,68	3,30	2,13	2,02	2,39	False
w06	2353,00	6,48	3,66	0,96	94,82	96,11	95,29	3,74	2,61	3,26	1,46	1,29	1,47	False
w07	14919,00	6,48	3,65	0,96	93,92	95,43	94,47	4,01	2,61	3,21	2,07	1,97	2,32	False
w08	18474,00	6,48	3,65	0,96	93,73	95,28	94,29	4,15	2,70	3,32	2,14	2,04	2,40	False
w09	3515,00	6,47	3,66	0,96	95,12	96,34	95,56	3,52	2,46	3,06	1,37	1,21	1,38	False
w10	6434,00	6,48	3,66	0,96	94,95	96,21	95,41	3,64	2,54	3,17	1,42	1,25	1,43	False
w11	5636,00	6,48	3,66	0,96	94,48	95,85	94,98	3,98	2,78	3,47	1,55	1,37	1,56	False
w12	6868,00	6,47	3,66	0,96	95,43	96,58	95,85	3,29	2,30	2,87	1,28	1,13	1,29	False
w13	7535,00	6,47	3,67	0,96	95,60	96,71	96,01	3,17	2,21	2,76	1,23	1,09	1,24	False
w14	6868,00	6,47	3,66	0,96	95,43	96,58	95,85	3,29	2,30	2,87	1,28	1,13	1,29	False
w15	4998,00	6,48	3,65	0,96	93,72	95,27	94,28	4,53	3,17	3,95	1,77	1,57	1,78	False
w16	6583,00	6,48	3,66	0,96	94,65	95,99	95,14	3,85	2,69	3,36	1,50	1,33	1,51	False
w17	500,00	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	False
w18	500,00	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	False
w19	500,00	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	False
w20	500,00	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	False
w21	500,00	6,48	3,73	0,92	84,96	92,23	84,31	10,65	6,17	10,89	4,38	1,61	4,79	False

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cpl_W
w01	1,5
w02	1,5
w03	1,5
w04	1,5
w05	1,5
w06	1,5
w07	1,5
w08	1,5
w09	1,5
w10	1,5
w11	1,5
w12	1,5
w13	1,5
w14	1,5
w15	1,5
w16	1,5
w17	1,5
w18	1,5
w19	1,5
w20	1,5
w21	1,5

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t1.01	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160985,36	384705,05
t1.02	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160990,83	384711,29
t1.03	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160993,33	384715,82
t1.04	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160996,66	384721,47
t1.05	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160991,89	384741,64
t1.06	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160984,98	384770,90
t1.07	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160978,58	384798,00
t1.08	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160976,32	384807,59
t1.09	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160974,68	384814,53
t1.10	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160972,63	384823,20
t1.11	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160970,84	384830,77
t1.12	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160964,65	384832,25
t1.13	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160959,84	384828,15
t1.14	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160961,82	384819,81
t1.15	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160963,76	384811,62
t1.16	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160965,46	384804,42
t1.17	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160967,75	384794,74
t1.18	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160974,19	384767,55
t1.19	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160980,97	384738,92
t1.20	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	160985,40	384720,20
t1.21	toetspunt blok 1	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160981,80	384715,74
t2.01	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161012,51	384736,44
t2.02	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161005,01	384744,61
t2.03	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160998,00	384774,00
t2.04	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160991,51	384801,21
t2.05	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160989,25	384810,67
t2.06	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160987,54	384817,85
t2.07	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160986,44	384822,45
t2.08	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160984,92	384828,82
t2.09	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160988,43	384833,74
t2.10	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160994,83	384829,92
t2.11	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160996,02	384824,95
t2.12	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160997,28	384819,69
t2.13	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	160998,87	384813,07
t2.14	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161001,14	384803,62
t2.15	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161007,77	384775,98
t2.16	toetspunt blok 2	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161014,67	384747,20
t3.01	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161045,76	384746,64
t3.02	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161054,30	384747,15
t3.03	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161057,99	384752,15
t3.04	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161057,39	384763,67
t3.05	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161056,88	384773,58
t3.06	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161051,63	384777,41
t3.07	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161046,09	384787,68
t3.08	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161050,33	384799,87
t3.09	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161055,10	384804,48
t3.10	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161054,49	384815,68
t3.11.A	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161036,74	384814,61
t3.11.B	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161046,49	384815,32
t3.12	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161042,13	384807,08
t3.13	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161037,36	384802,94
t3.14	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161038,19	384787,27
t3.15	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161038,98	384772,45
t3.16	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161044,22	384769,26
t3.17.A	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161039,50	384762,64
t3.17.B	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161049,22	384763,88
t3.18.A	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161040,16	384750,31
t3.18.B	toetspunt blok 3	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161049,92	384751,39
t4.01	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161080,96	384748,67
t4.02	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161072,11	384748,09
t4.03	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161067,86	384752,61
t4.04	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161067,24	384763,86
t4.05	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161066,71	384773,48
t4.06	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161071,55	384778,49
t4.07	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161075,77	384789,74
t4.08	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161070,94	384800,96
t4.09	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161065,02	384804,68
t4.10	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161064,37	384816,15

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel	X	Y
t4.11.A	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161082,14	384816,64
t4.11.B	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161072,39	384816,62
t4.12	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161077,74	384809,06
t4.13	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161082,77	384805,13
t4.14	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161083,62	384789,77
t4.15	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161084,44	384774,91
t4.16	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161079,83	384771,20
t4.17.A	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161084,99	384764,80
t4.17.B	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161075,23	384764,23
t4.18.A	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161085,65	384752,85
t4.18.B	toetspunt blok 4	19,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja	161075,84	384752,96
t5.01	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161116,91	384736,62
t5.02	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161123,86	384745,48
t5.03	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161129,06	384770,14
t5.04	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161133,65	384791,92
t5.05	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161135,83	384802,26
t5.06	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161137,32	384809,33
t5.07	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161138,35	384814,21
t5.08	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja	161134,16	384817,43
t5.09	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161128,54	384816,38
t5.10	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161127,45	384811,15
t5.11	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161125,95	384803,99
t5.12	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161123,84	384793,91
t5.13	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161119,30	384772,19
t5.14	toetspunt blok 5	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161114,12	384747,41
t6.01	toetspunt blok 6	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161019,96	384725,25
t6.02	toetspunt blok 6	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161030,39	384721,36
t6.03	toetspunt blok 6	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161049,54	384722,52
t6.04	toetspunt blok 6	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161059,39	384727,48
t6.05	toetspunt blok 6	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161049,04	384731,76
t6.06	toetspunt blok 6	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161029,99	384730,62
t7.01	toetspunt blok 7	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161069,30	384728,53
t7.02	toetspunt blok 7	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161079,60	384724,45
t7.03	toetspunt blok 7	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161098,99	384725,64
t7.04	toetspunt blok 7	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161108,67	384730,82
t7.05	toetspunt blok 7	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161098,36	384734,76
t7.06	toetspunt blok 7	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja	161079,24	384733,60
t8.01	toetspunt blok 8	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	161011,89	384697,54
t8.02	toetspunt blok 8	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	161037,51	384709,28
t8.03	toetspunt blok 8	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	161039,66	384698,21
t8.04	toetspunt blok 8	19,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja	161016,06	384686,95

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
kp1	kruising	2/3
kp2	kruising	2/3

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 500	Refl.R 500	Lengte
s1	viaductscherm	17,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	9,49
s2	viaductscherm	17,00	--	Absoluut	0 dB	Nee	0,80	0,80	9,24
s3	geluidscherm	3,00	19,00	Relatief	0 dB	Nee	0,20	0,20	170,83

Model: wvl
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H
HL01	standaard maaiveld	19,00
HL03	maaiveld	19,00
HL04	maaiveld	19,00
HL05	viaduct	--
HL06	viaduct	--
HL07	viaduct	--
HL08	viaduct	14,40
HL09	viaduct	--
HL10	viaduct	--
HL11	viaduct	--
HL12	viaduct	14,40

Rapport: Groepsreducties
Model: wvl

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
30 km/uur-wegen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kronehoefstraat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Onze Lieve Vrouwestraat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Pastoriestraat	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veldm Montgomerylaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Bijlage 3: Grafische weergave akoestisch model wegverkeerslawaaï



160800


161200


161600


384800



384400




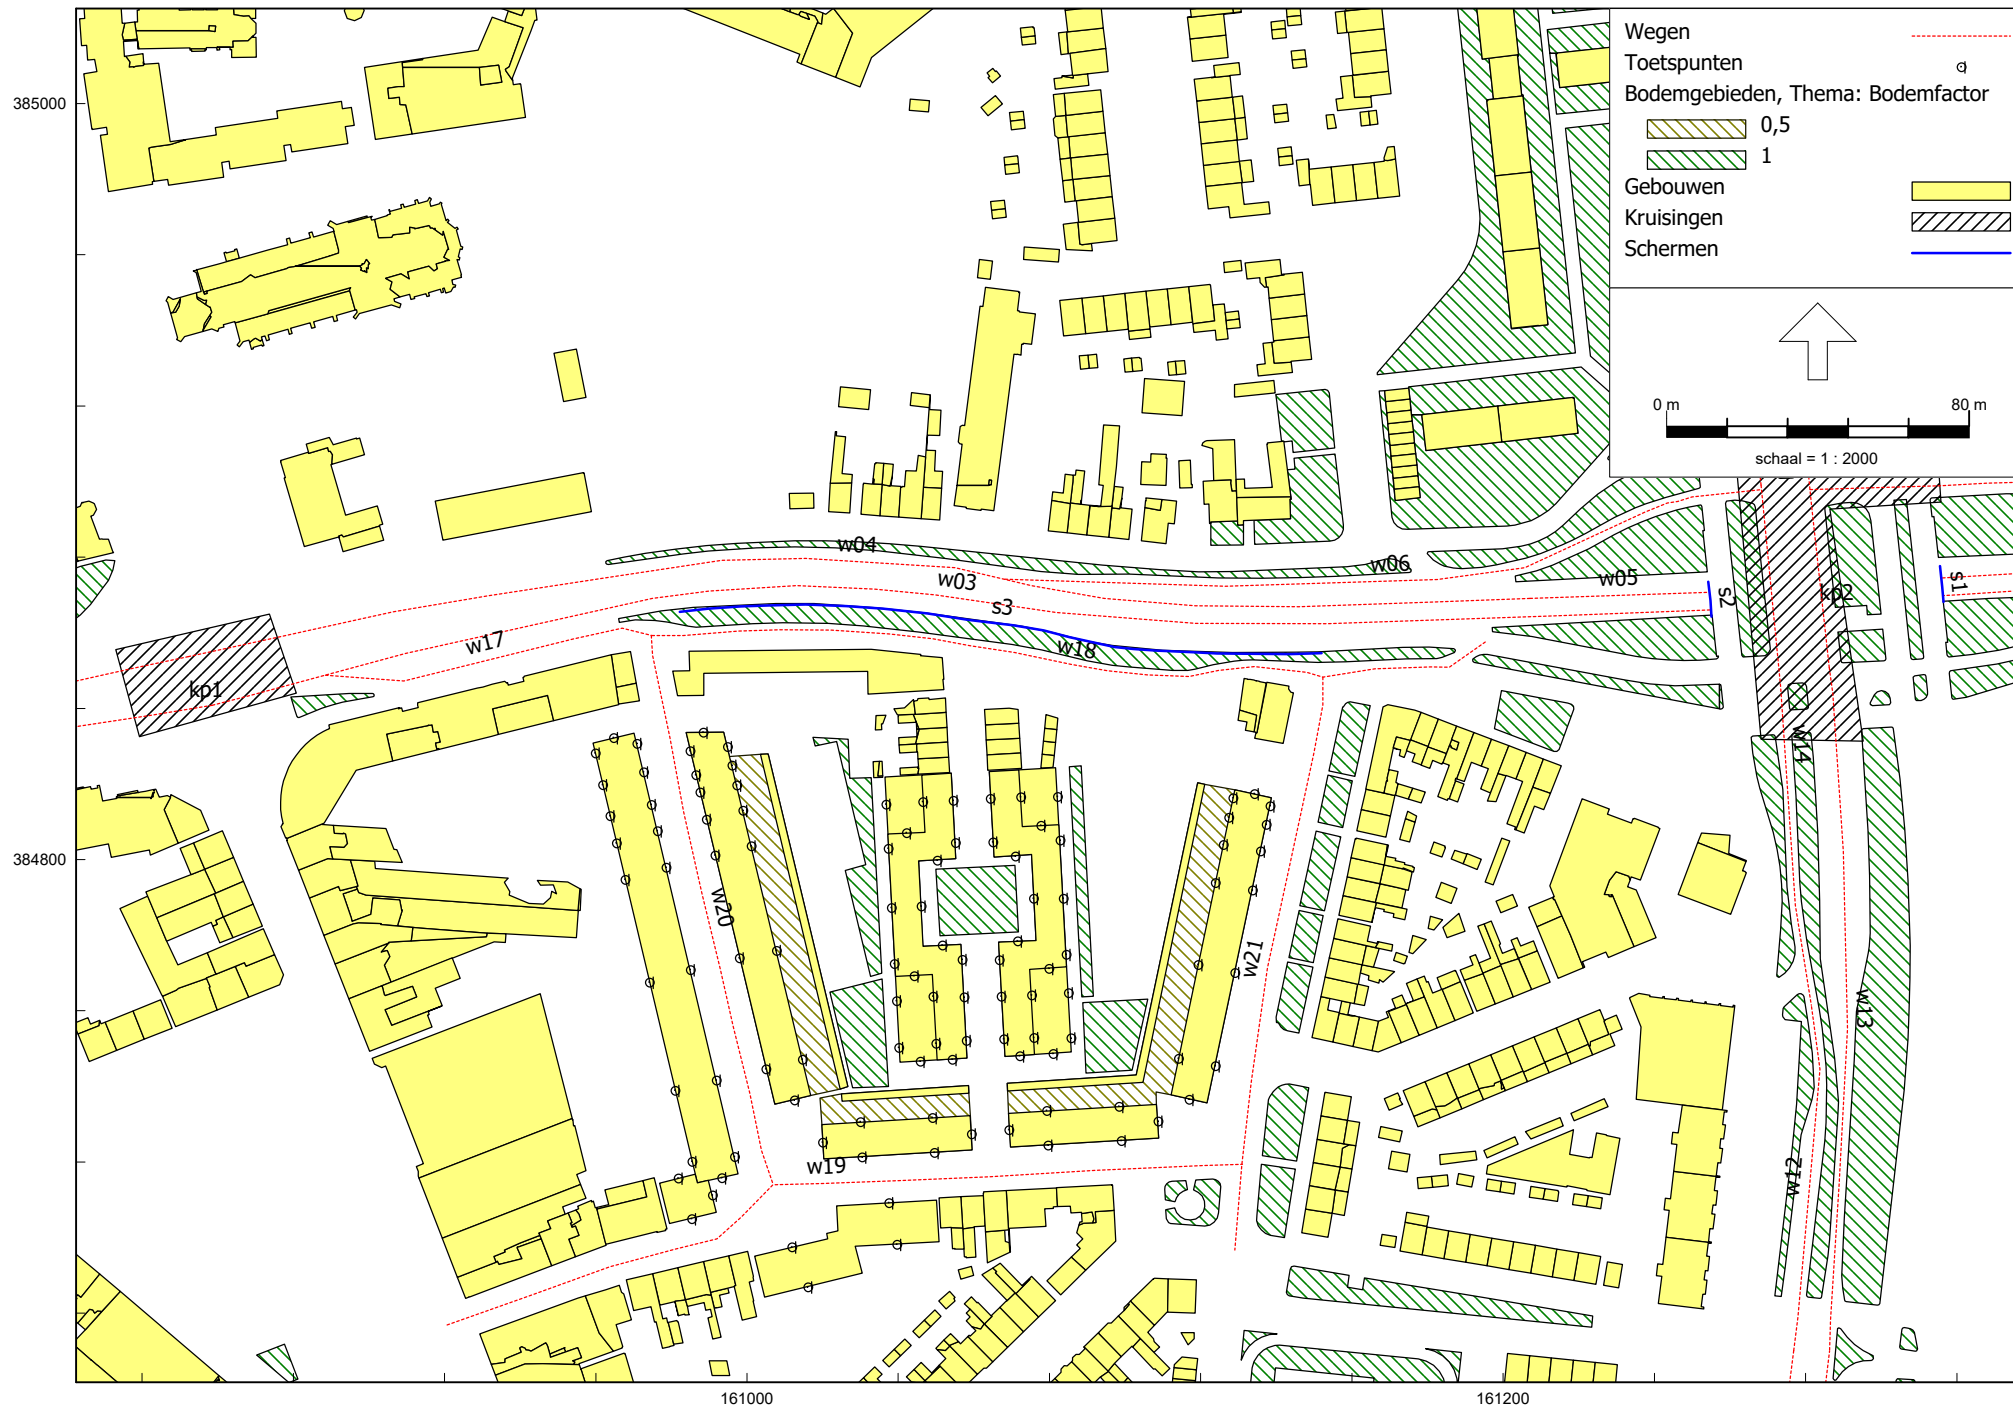

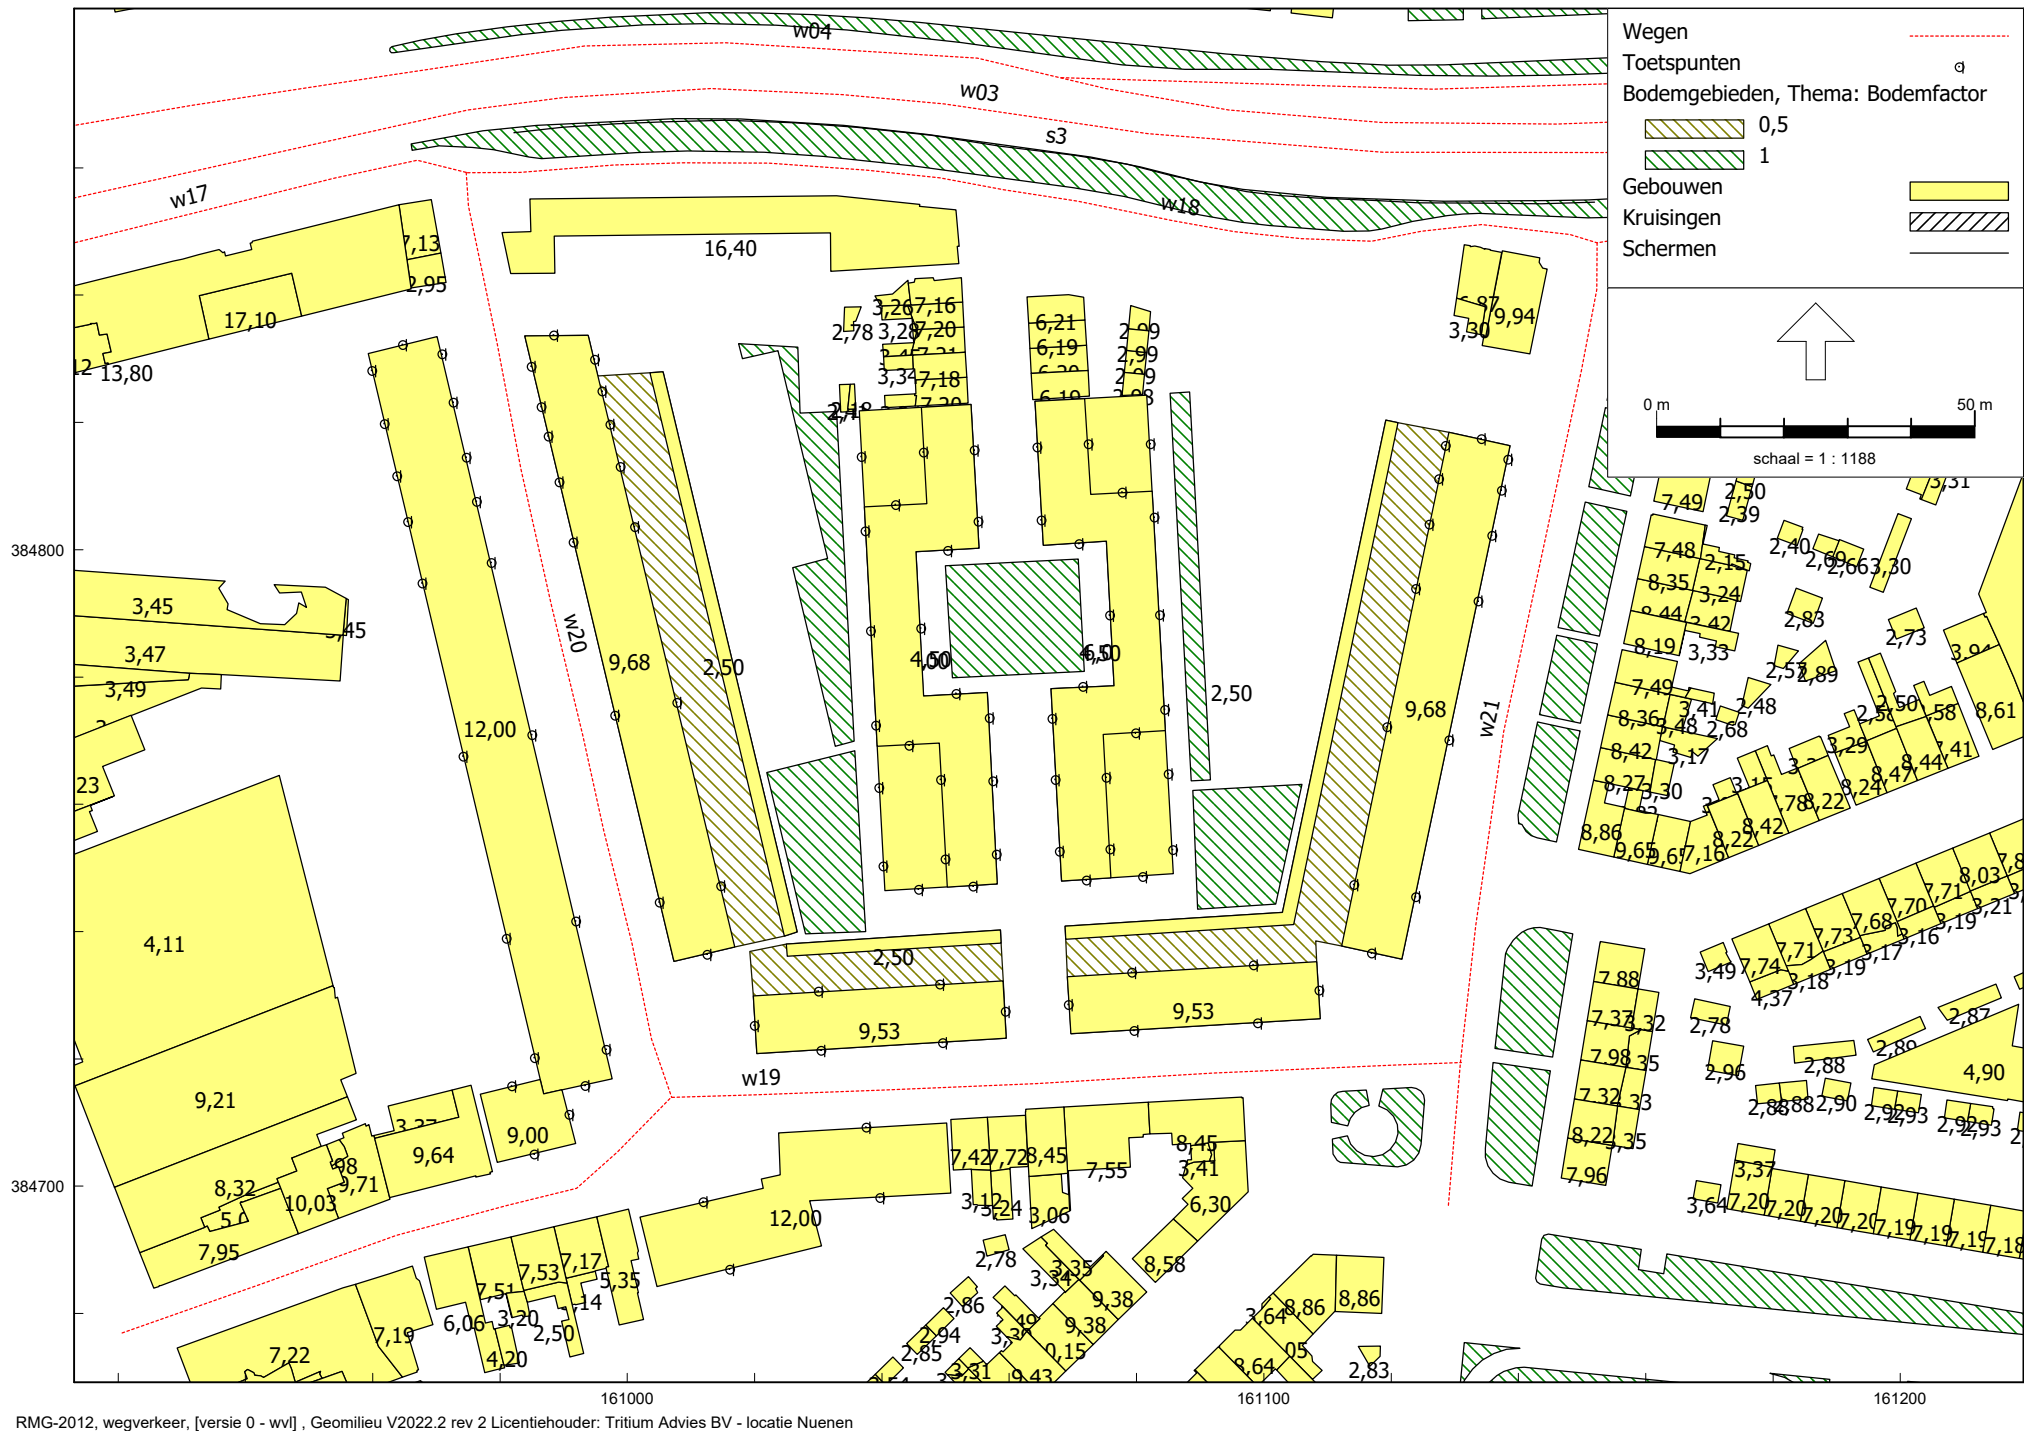



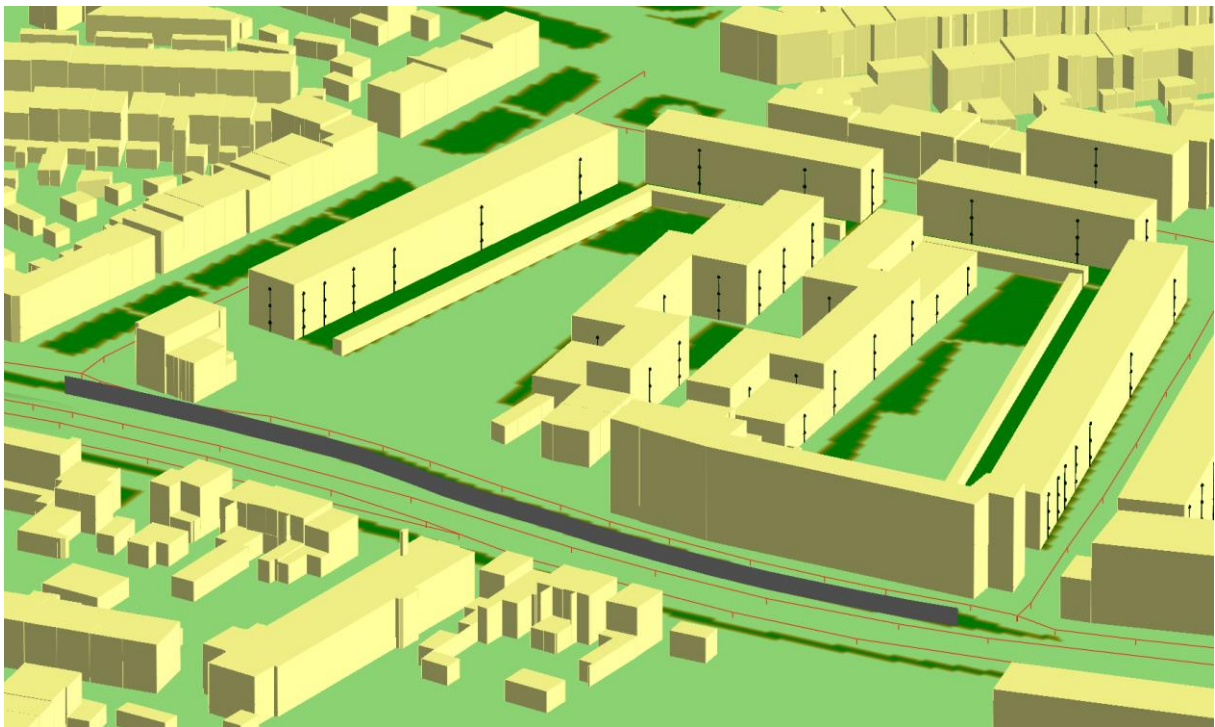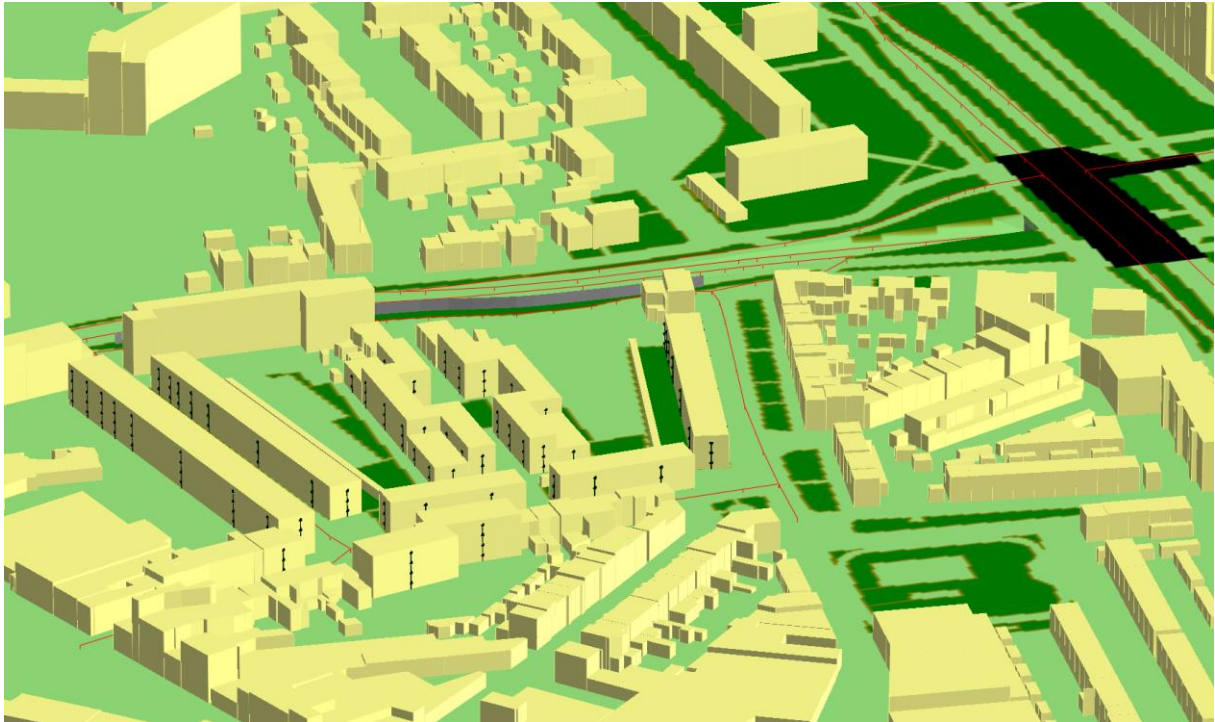

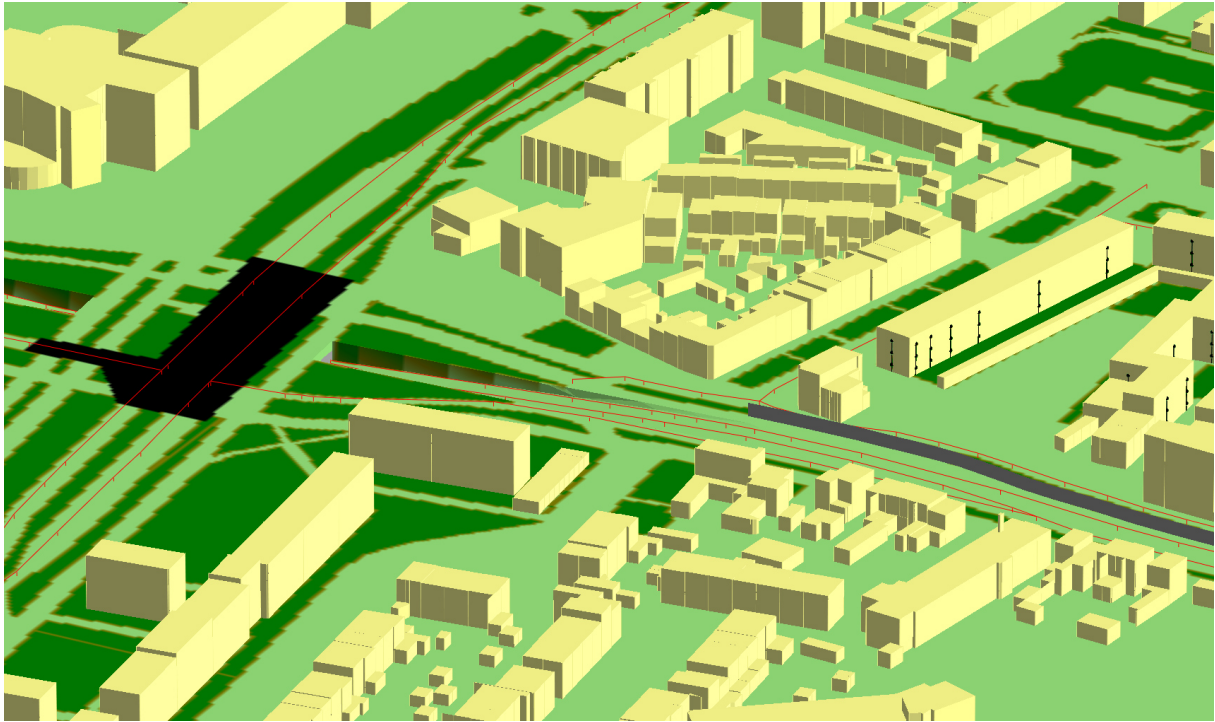

Bijlage 4: Rekenresultaten geluidbelasting wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.01_A	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	1,50	52,9	48,7	44,6	53,7
t1.01_B	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	4,50	52,6	48,4	44,3	53,3
t1.01_C	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	7,50	51,8	47,6	43,5	52,6
t1.02_A	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	1,50	50,8	46,6	42,5	51,6
t1.02_B	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	4,50	50,8	46,6	42,4	51,5
t1.02_C	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	7,50	50,3	46,0	41,9	51,0
t1.03_A	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	1,50	51,0	46,8	42,6	51,7
t1.03_B	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	4,50	51,0	46,8	42,7	51,8
t1.03_C	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	7,50	50,7	46,4	42,3	51,4
t1.03_D	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	10,50	49,7	45,5	41,3	50,4
t1.04_A	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	1,50	52,4	48,2	44,1	53,2
t1.04_B	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	4,50	52,3	48,1	44,0	53,1
t1.04_C	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	7,50	51,7	47,5	43,3	52,4
t1.04_D	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	10,50	50,9	46,7	42,6	51,7
t1.05_A	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	1,50	52,3	48,1	44,0	53,0
t1.05_B	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	4,50	52,2	48,0	43,8	52,9
t1.05_C	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	7,50	51,6	47,4	43,2	52,3
t1.05_D	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	10,50	50,9	46,7	42,5	51,6
t1.06_A	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	1,50	52,3	48,1	44,0	53,0
t1.06_B	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	4,50	52,2	48,0	43,8	52,9
t1.06_C	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	7,50	51,6	47,4	43,2	52,3
t1.06_D	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	10,50	50,9	46,7	42,5	51,6
t1.07_A	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	1,50	52,2	48,0	43,9	53,0
t1.07_B	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	4,50	52,1	47,9	43,8	52,9
t1.07_C	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	7,50	51,5	47,3	43,1	52,2
t1.07_D	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	10,50	50,7	46,5	42,4	51,5
t1.08_A	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	1,50	52,1	48,0	43,8	52,9
t1.08_B	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	4,50	52,0	47,8	43,7	52,8
t1.08_C	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	7,50	51,4	47,2	43,0	52,1
t1.08_D	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	10,50	50,7	46,5	42,3	51,4
t1.09_A	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	1,50	52,0	47,8	43,7	52,8
t1.09_B	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	4,50	51,9	47,7	43,6	52,6
t1.09_C	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	7,50	51,3	47,1	42,9	52,0
t1.09_D	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	10,50	50,6	46,4	42,2	51,3
t1.10_A	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	1,50	51,8	47,6	43,4	52,5
t1.10_B	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	4,50	51,6	47,4	43,3	52,4
t1.10_C	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	7,50	51,1	46,9	42,8	51,9
t1.10_D	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	10,50	50,4	46,2	42,0	51,1
t1.11_A	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	1,50	51,5	47,3	43,2	52,3
t1.11_B	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	4,50	51,4	47,2	43,1	52,1
t1.11_C	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	7,50	50,9	46,7	42,6	51,7
t1.11_D	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	10,50	50,1	45,9	41,8	50,9
t1.12_A	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	1,50	45,1	40,9	36,8	45,9
t1.12_B	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	4,50	44,7	40,5	36,4	45,5
t1.12_C	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	7,50	44,9	40,7	36,5	45,6
t1.12_D	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	10,50	44,9	40,7	36,5	45,6
t1.13_A	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	1,50	22,4	17,9	14,1	23,1
t1.13_B	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	4,50	23,1	18,7	14,7	23,8
t1.13_C	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	7,50	23,2	18,8	14,8	23,9
t1.13_D	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	10,50	23,9	19,5	15,6	24,7
t1.14_A	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	1,50	23,1	18,7	14,8	23,8
t1.14_B	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	4,50	23,9	19,5	15,6	24,6
t1.14_C	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	7,50	23,2	18,7	14,8	23,9
t1.14_D	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	10,50	23,7	19,2	15,3	24,4
t1.15_A	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	1,50	21,3	16,9	13,0	22,1
t1.15_B	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	4,50	21,5	17,0	13,2	22,2
t1.15_C	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	7,50	21,4	16,9	13,1	22,1
t1.15_D	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	10,50	21,9	17,3	13,5	22,6
t1.16_A	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	1,50	21,3	16,8	13,0	22,0
t1.16_B	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	4,50	21,6	17,2	13,3	22,4
t1.16_C	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	7,50	21,9	17,5	13,6	22,7
t1.16_D	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	10,50	22,6	18,1	14,2	23,3
t1.17_A	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	1,50	22,0	17,5	13,7	22,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur-wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.17_B	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	4,50	21,4	16,8	13,1	22,1
t1.17_C	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	7,50	21,1	16,6	12,8	21,8
t1.17_D	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	10,50	21,3	16,8	13,0	22,0
t1.18_A	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	1,50	22,5	17,9	14,1	23,2
t1.18_B	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	4,50	22,8	18,3	14,5	23,5
t1.18_C	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	7,50	22,1	17,6	13,8	22,8
t1.18_D	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	10,50	22,0	17,5	13,7	22,7
t1.19_A	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	1,50	24,4	19,9	16,1	25,1
t1.19_B	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	4,50	25,7	21,1	17,4	26,4
t1.19_C	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	7,50	26,2	21,6	17,9	26,9
t1.19_D	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	10,50	27,0	22,5	18,7	27,7
t1.20_A	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	1,50	25,7	21,3	17,4	26,5
t1.20_B	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	4,50	28,1	23,6	19,8	28,8
t1.20_C	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	7,50	30,0	25,4	21,7	30,7
t1.20_D	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	10,50	31,9	27,3	23,6	32,6
t1.21_A	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	1,50	23,5	19,1	15,2	24,2
t1.21_B	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	4,50	25,0	20,5	16,7	25,7
t1.21_C	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	7,50	26,3	21,7	18,0	27,0
t2.01_A	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	1,50	48,8	44,6	40,5	49,6
t2.01_B	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	4,50	49,2	44,9	40,8	49,9
t2.01_C	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	7,50	48,9	44,7	40,6	49,7
t2.02_A	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	1,50	53,4	49,2	45,1	54,1
t2.02_B	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	4,50	53,0	48,7	44,6	53,7
t2.02_C	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	7,50	52,0	47,8	43,7	52,8
t2.03_A	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	1,50	53,4	49,2	45,1	54,2
t2.03_B	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	4,50	53,0	48,8	44,6	53,7
t2.03_C	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	7,50	52,0	47,8	43,7	52,8
t2.04_A	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	1,50	53,5	49,3	45,1	54,2
t2.04_B	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	4,50	53,0	48,8	44,6	53,7
t2.04_C	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	7,50	52,0	47,8	43,6	52,7
t2.05_A	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	1,50	53,5	49,4	45,2	54,3
t2.05_B	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	4,50	53,0	48,8	44,7	53,8
t2.05_C	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	7,50	52,0	47,8	43,6	52,7
t2.06_A	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	1,50	53,7	49,5	45,4	54,4
t2.06_B	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	4,50	53,1	48,9	44,7	53,8
t2.06_C	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	7,50	52,0	47,8	43,6	52,7
t2.07_A	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	1,50	53,9	49,7	45,5	54,6
t2.07_B	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	4,50	53,1	48,9	44,8	53,9
t2.07_C	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	7,50	52,0	47,8	43,6	52,7
t2.08_A	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	1,50	54,1	49,9	45,8	54,8
t2.08_B	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	4,50	53,2	49,0	44,9	54,0
t2.08_C	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	7,50	51,9	47,7	43,6	52,7
t2.09_A	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	1,50	47,4	43,2	39,1	48,2
t2.09_B	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	4,50	47,4	43,2	39,0	48,1
t2.09_C	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	7,50	46,7	42,5	38,4	47,5
t2.10_A	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	1,50	26,1	21,7	17,8	26,8
t2.10_B	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	4,50	27,3	22,9	18,9	28,0
t2.10_C	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	7,50	28,2	23,9	19,9	29,0
t2.11_A	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	1,50	25,3	20,8	16,9	26,0
t2.11_B	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	4,50	26,6	22,2	18,3	27,3
t2.11_C	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	7,50	27,4	23,0	19,0	28,1
t2.12_A	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	1,50	25,6	21,2	17,3	26,4
t2.12_B	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	4,50	26,9	22,6	18,6	27,7
t2.12_C	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	7,50	27,4	23,0	19,1	28,2
t2.13_A	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	1,50	25,8	21,4	17,5	26,6
t2.13_B	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	4,50	26,9	22,6	18,6	27,7
t2.13_C	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	7,50	28,2	23,9	19,9	29,0
t2.14_A	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	1,50	25,7	21,3	17,4	26,4
t2.14_B	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	4,50	26,4	22,1	18,1	27,2
t2.14_C	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	7,50	28,1	23,7	19,7	28,8
t2.15_A	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	1,50	26,4	22,0	18,1	27,1
t2.15_B	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	4,50	26,2	21,8	17,8	26,9
t2.15_C	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	7,50	27,9	23,6	19,6	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur-wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t2.16_A	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	1,50	36,0	31,9	27,7	36,8
t2.16_B	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	4,50	29,5	25,2	21,2	30,3
t2.16_C	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	7,50	30,1	25,7	21,7	30,8
t3.01_A	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	1,50	31,5	27,2	23,2	32,2
t3.01_B	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	4,50	36,9	32,8	28,5	37,6
t3.02_A	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	1,50	35,1	30,8	26,7	35,8
t3.02_B	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	4,50	39,0	34,9	30,7	39,8
t3.02_C	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	7,50	39,9	35,7	31,6	40,7
t3.03_A	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	1,50	37,2	33,0	28,8	37,9
t3.03_B	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	4,50	38,6	34,4	30,3	39,4
t3.03_C	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	7,50	38,9	34,7	30,6	39,6
t3.04_A	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	1,50	34,4	30,2	26,1	35,2
t3.04_B	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	4,50	36,2	31,9	27,8	36,9
t3.04_C	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	7,50	36,7	32,4	28,3	37,4
t3.05_A	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	1,50	32,8	28,6	24,5	33,6
t3.05_B	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	4,50	34,5	30,2	26,2	35,2
t3.05_C	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	7,50	35,4	31,2	27,1	36,2
t3.06_A	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	1,50	24,1	19,7	15,8	24,8
t3.06_B	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	4,50	25,6	21,2	17,3	26,3
t3.06_C	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	7,50	28,7	24,2	20,3	29,4
t3.07_A	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	1,50	23,3	18,8	15,0	24,0
t3.07_B	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	4,50	25,1	20,5	16,8	25,8
t3.07_C	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	7,50	28,1	23,5	19,8	28,8
t3.08_A	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	1,50	23,8	19,3	15,5	24,5
t3.08_B	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	4,50	25,1	20,5	16,8	25,8
t3.08_C	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	7,50	27,6	23,0	19,2	28,3
t3.09_A	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	1,50	33,5	29,3	25,2	34,3
t3.09_B	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	4,50	35,4	31,2	27,1	36,1
t3.09_C	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	7,50	36,0	31,8	27,7	36,8
t3.10_A	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	1,50	35,5	31,3	27,2	36,3
t3.10_B	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	4,50	37,3	33,0	28,9	38,0
t3.10_C	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	7,50	37,7	33,4	29,3	38,4
t3.11.A_A	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	1,50	30,6	26,3	22,2	31,3
t3.11.A_B	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	4,50	32,1	27,8	23,7	32,8
t3.11.B_A	toetspunt blok 3	161046,49	384815,32	7,50	30,3	26,0	22,0	31,0
t3.12_A	toetspunt blok 3	161042,13	384807,08	7,50	31,1	26,8	22,8	31,8
t3.13_A	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	1,50	26,2	21,8	17,9	26,9
t3.13_B	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	4,50	28,2	23,9	19,9	29,0
t3.13_C	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	7,50	29,8	25,6	21,5	30,6
t3.14_A	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	1,50	26,1	21,7	17,8	26,8
t3.14_B	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	4,50	28,2	23,9	19,9	28,9
t3.14_C	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	7,50	30,0	25,7	21,6	30,7
t3.15_A	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	1,50	26,8	22,4	18,4	27,5
t3.15_B	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	4,50	30,5	26,4	22,2	31,3
t3.15_C	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	7,50	33,0	28,8	24,7	33,8
t3.16_A	toetspunt blok 3	161044,22	384769,26	7,50	34,2	30,0	25,9	35,0
t3.17.A_A	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	1,50	27,8	23,4	19,5	28,5
t3.17.A_B	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	4,50	32,7	28,6	24,3	33,4
t3.17.B_A	toetspunt blok 3	161049,22	384763,88	7,50	33,6	29,4	25,2	34,3
t3.18.A_A	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	1,50	30,7	26,5	22,4	31,5
t3.18.A_B	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	4,50	35,2	31,1	26,9	36,0
t3.18.B_A	toetspunt blok 3	161049,92	384751,39	7,50	33,8	29,6	25,4	34,5
t4.01_A	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	1,50	30,6	26,2	22,3	31,3
t4.01_B	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	4,50	36,2	32,2	27,9	37,0
t4.02_A	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	1,50	34,6	30,3	26,2	35,3
t4.02_B	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	4,50	38,7	34,5	30,4	39,5
t4.02_C	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	7,50	39,5	35,3	31,2	40,3
t4.03_A	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	1,50	36,8	32,6	28,5	37,6
t4.03_B	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	4,50	38,3	34,0	29,9	39,0
t4.03_C	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	7,50	38,4	34,2	30,1	39,2
t4.04_A	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	1,50	34,2	30,0	25,9	35,0
t4.04_B	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	4,50	36,0	31,7	27,6	36,7
t4.04_C	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	7,50	36,4	32,1	28,0	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 30 km/uur-wegen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t4.05_A	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	1,50	32,9	28,6	24,5	33,6
t4.05_B	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	4,50	34,5	30,3	26,2	35,2
t4.05_C	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	7,50	35,3	31,1	27,0	36,1
t4.06_A	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	1,50	22,5	18,0	14,1	23,2
t4.06_B	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	4,50	23,9	19,4	15,6	24,6
t4.06_C	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	7,50	27,5	22,9	19,1	28,2
t4.07_A	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	1,50	23,8	19,4	15,5	24,6
t4.07_B	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	4,50	24,9	20,4	16,6	25,6
t4.07_C	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	7,50	27,2	22,7	18,9	27,9
t4.08_A	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	1,50	23,7	19,2	15,4	24,4
t4.08_B	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	4,50	24,8	20,2	16,5	25,5
t4.08_C	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	7,50	27,9	23,4	19,5	28,6
t4.09_A	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	1,50	32,9	28,7	24,6	33,6
t4.09_B	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	4,50	34,6	30,4	26,3	35,4
t4.09_C	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	7,50	35,2	31,0	26,9	36,0
t4.10_A	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	1,50	36,0	31,8	27,7	36,8
t4.10_B	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	4,50	37,7	33,4	29,3	38,4
t4.10_C	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	7,50	38,0	33,8	29,7	38,8
t4.11.A_A	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	1,50	39,8	35,6	31,5	40,6
t4.11.A_B	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	4,50	41,4	37,2	33,0	42,1
t4.11.B_A	toetspunt blok 4	161072,39	384816,62	7,50	39,2	35,1	30,9	40,0
t4.12_A	toetspunt blok 4	161077,74	384809,06	7,50	39,2	35,1	30,9	40,0
t4.13_A	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	1,50	37,8	33,7	29,5	38,6
t4.13_B	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	4,50	39,4	35,2	31,0	40,1
t4.13_C	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	7,50	40,0	35,8	31,7	40,8
t4.14_A	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	1,50	36,0	31,8	27,7	36,8
t4.14_B	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	4,50	37,2	33,0	28,9	38,0
t4.14_C	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	7,50	38,3	34,1	29,9	39,0
t4.15_A	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	1,50	35,0	30,8	26,6	35,7
t4.15_B	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	4,50	35,9	31,7	27,6	36,7
t4.15_C	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	7,50	37,3	33,1	28,9	38,0
t4.16_A	toetspunt blok 4	161079,83	384771,20	7,50	32,4	28,1	24,0	33,1
t4.17.A_A	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	1,50	34,3	30,1	26,0	35,1
t4.17.A_B	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	4,50	35,2	31,0	26,9	36,0
t4.17.B_A	toetspunt blok 4	161075,23	384764,23	7,50	32,6	28,3	24,2	33,3
t4.18.A_A	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	1,50	33,5	29,3	25,2	34,2
t4.18.A_B	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	4,50	34,5	30,3	26,1	35,2
t4.18.B_A	toetspunt blok 4	161075,84	384752,96	7,50	33,2	29,0	24,9	34,0
t5.01_A	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	1,50	48,0	43,8	39,6	48,7
t5.01_B	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	4,50	48,2	44,0	39,9	49,0
t5.01_C	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	7,50	48,0	43,8	39,7	48,8
t5.02_A	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	1,50	50,4	46,2	42,0	51,1
t5.02_B	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	4,50	50,4	46,2	42,1	51,1
t5.02_C	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	7,50	49,9	45,7	41,6	50,7
t5.03_A	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	1,50	51,0	46,9	42,7	51,8
t5.03_B	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	4,50	51,0	46,8	42,6	51,7
t5.03_C	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	7,50	50,3	46,1	42,0	51,1
t5.04_A	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	1,50	51,2	47,0	42,8	51,9
t5.04_B	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	4,50	51,1	46,9	42,7	51,8
t5.04_C	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	7,50	50,4	46,3	42,1	51,2
t5.05_A	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	1,50	51,1	46,9	42,8	51,9
t5.05_B	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	4,50	51,1	46,9	42,7	51,8
t5.05_C	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	7,50	50,5	46,3	42,1	51,2
t5.06_A	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	1,50	51,1	46,9	42,8	51,9
t5.06_B	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	4,50	51,1	46,9	42,8	51,8
t5.06_C	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	7,50	50,5	46,3	42,1	51,2
t5.07_A	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	1,50	51,2	47,0	42,8	51,9
t5.07_B	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	4,50	51,1	46,9	42,8	51,9
t5.07_C	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	7,50	50,5	46,3	42,2	51,2
t5.08_A	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	1,50	47,0	42,8	38,7	47,8
t5.08_B	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	4,50	47,6	43,4	39,3	48,4
t5.09_A	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	1,50	40,3	36,1	32,0	41,1
t5.09_B	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	4,50	41,7	37,5	33,4	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t5.09_C	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	7,50	41,9	37,7	33,6	42,7
t5.10_A	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	1,50	38,4	34,2	30,1	39,1
t5.10_B	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	4,50	40,4	36,3	32,1	41,2
t5.10_C	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	7,50	40,9	36,7	32,6	41,6
t5.11_A	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	1,50	35,6	31,4	27,3	36,4
t5.11_B	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	4,50	39,0	34,9	30,7	39,8
t5.11_C	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	7,50	39,8	35,6	31,5	40,6
t5.12_A	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	1,50	32,5	28,3	24,2	33,3
t5.12_B	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	4,50	37,3	33,2	29,0	38,1
t5.12_C	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	7,50	38,6	34,4	30,2	39,3
t5.13_A	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	1,50	30,9	26,6	22,5	31,6
t5.13_B	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	4,50	34,1	30,0	25,8	34,9
t5.13_C	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	7,50	36,1	31,9	27,8	36,9
t5.14_A	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	1,50	36,4	32,2	28,1	37,2
t5.14_B	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	4,50	35,8	31,6	27,5	36,6
t5.14_C	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	7,50	36,7	32,4	28,3	37,4
t6.01_A	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	1,50	50,0	45,8	41,6	50,7
t6.01_B	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	4,50	50,3	46,1	41,9	51,0
t6.01_C	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	7,50	50,0	45,8	41,6	50,7
t6.02_A	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	1,50	52,9	48,7	44,6	53,7
t6.02_B	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	4,50	52,7	48,5	44,3	53,4
t6.02_C	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	7,50	51,9	47,7	43,6	52,7
t6.03_A	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	1,50	52,7	48,5	44,4	53,5
t6.03_B	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	4,50	52,5	48,3	44,2	53,3
t6.03_C	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	7,50	51,8	47,6	43,5	52,6
t6.04_A	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	1,50	47,5	43,3	39,2	48,3
t6.04_B	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	4,50	47,6	43,4	39,3	48,4
t6.04_C	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	7,50	47,3	43,1	39,0	48,1
t6.05_A	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	1,50	33,3	29,1	24,9	34,0
t6.05_B	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	4,50	33,0	28,8	24,6	33,7
t6.05_C	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	7,50	33,5	29,3	25,2	34,2
t6.06_A	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	1,50	37,2	33,1	28,9	38,0
t6.06_B	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	4,50	38,4	34,2	30,1	39,2
t6.06_C	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	7,50	38,4	34,2	30,1	39,2
t7.01_A	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	1,50	47,1	42,9	38,8	47,9
t7.01_B	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	4,50	47,3	43,1	38,9	48,0
t7.01_C	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	7,50	46,9	42,7	38,6	47,7
t7.02_A	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	1,50	52,6	48,4	44,3	53,4
t7.02_B	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	4,50	52,4	48,2	44,1	53,1
t7.02_C	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	7,50	51,7	47,5	43,4	52,5
t7.03_A	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	1,50	52,0	47,8	43,7	52,8
t7.03_B	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	4,50	51,8	47,7	43,5	52,6
t7.03_C	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	7,50	51,2	47,0	42,8	51,9
t7.04_A	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	1,50	48,0	43,8	39,7	48,8
t7.04_B	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	4,50	48,3	44,1	40,0	49,1
t7.04_C	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	7,50	48,1	43,9	39,8	48,8
t7.05_A	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	1,50	34,5	30,3	26,2	35,3
t7.05_B	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	4,50	35,2	31,0	26,8	35,9
t7.05_C	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	7,50	36,0	31,7	27,6	36,7
t7.06_A	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	1,50	31,6	27,4	23,3	32,4
t7.06_B	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	4,50	31,5	27,3	23,2	32,2
t7.06_C	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	7,50	32,8	28,6	24,5	33,6
t8.01_A	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	1,50	49,9	45,7	41,5	50,6
t8.01_B	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	4,50	50,2	46,0	41,9	51,0
t8.01_C	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	7,50	50,1	45,9	41,8	50,9
t8.01_D	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	10,50	49,8	45,6	41,5	50,6
t8.02_A	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	1,50	53,4	49,2	45,0	54,1
t8.02_B	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	4,50	52,9	48,7	44,5	53,6
t8.02_C	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	7,50	51,9	47,7	43,6	52,7
t8.02_D	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	10,50	51,0	46,8	42,6	51,7
t8.03_A	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	1,50	25,1	20,6	16,8	25,8
t8.03_B	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	4,50	25,0	20,5	16,7	25,7
t8.03_C	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	7,50	26,0	21,4	17,7	26,7


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur-wegen
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t8.03_D	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	10,50	27,4	23,0	19,1	28,2
t8.04_A	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	1,50	26,5	22,0	18,1	27,2
t8.04_B	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	4,50	25,9	21,4	17,5	26,6
t8.04_C	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	7,50	23,2	18,6	14,8	23,9
t8.04_D	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	10,50	25,2	20,9	16,9	26,0

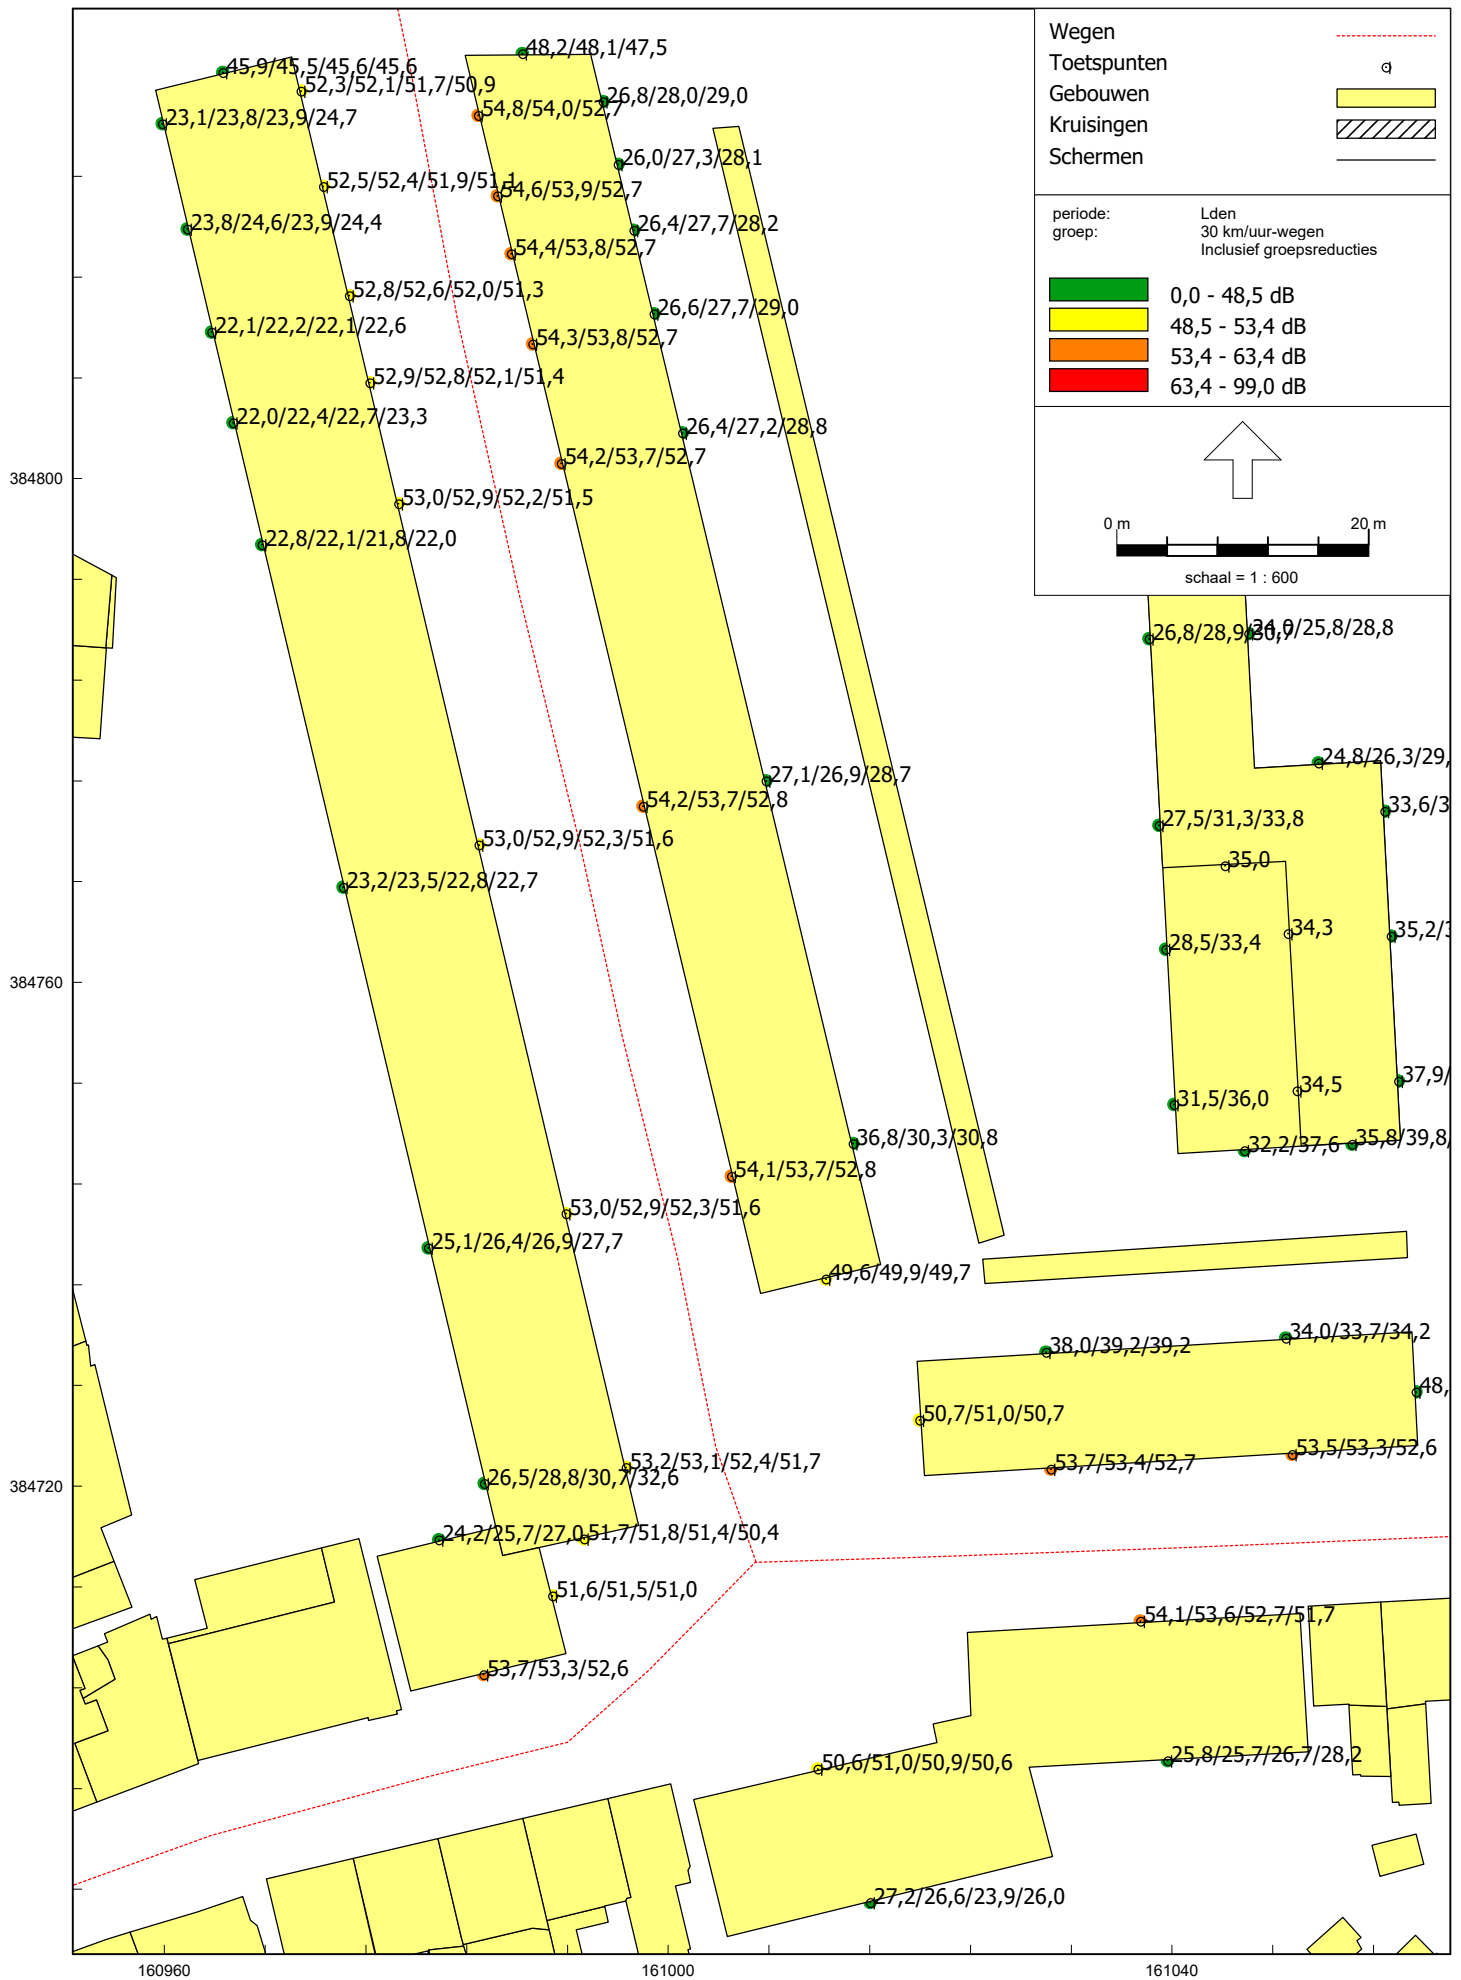



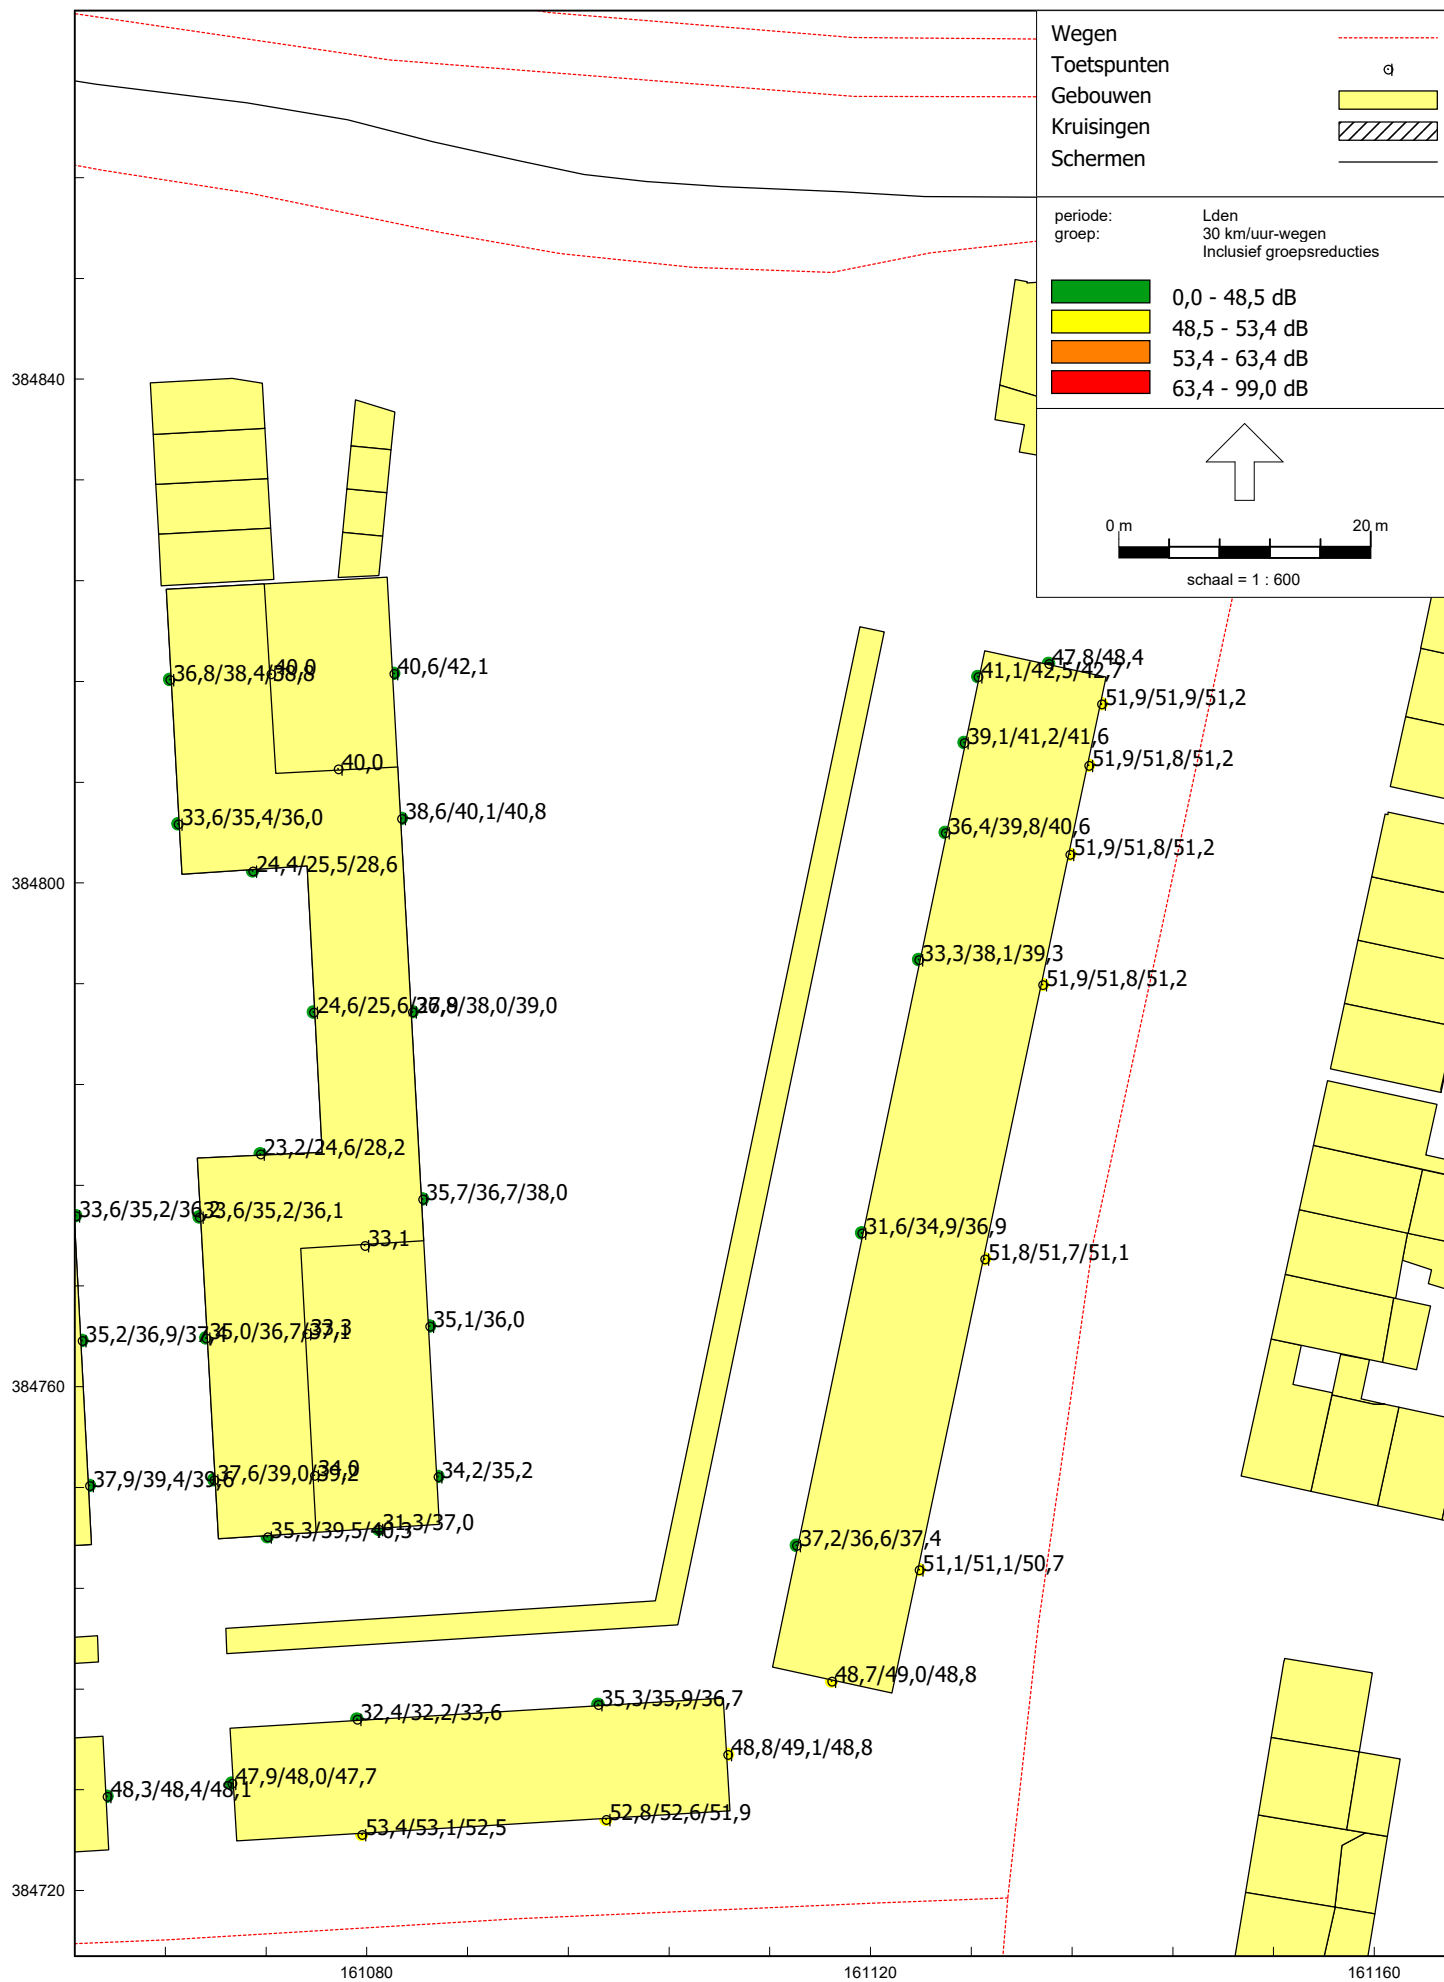

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kronehoefstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.01_A	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	1,50	31,0	28,3	22,7	32,1
t1.01_B	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	4,50	31,4	28,7	23,0	32,4
t1.01_C	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	7,50	30,0	27,3	21,7	31,0
t1.02_A	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	1,50	29,7	27,0	21,3	30,7
t1.02_B	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	4,50	28,8	26,2	20,5	29,9
t1.02_C	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	7,50	28,7	26,0	20,4	29,8
t1.03_A	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	1,50	30,1	27,4	21,8	31,2
t1.03_B	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	4,50	30,3	27,7	22,0	31,4
t1.03_C	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	7,50	29,4	26,7	21,1	30,4
t1.03_D	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	10,50	26,8	24,1	18,5	27,9
t1.04_A	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	1,50	29,7	27,0	21,4	30,8
t1.04_B	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	4,50	27,9	25,3	19,6	29,0
t1.04_C	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	7,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t1.04_D	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	10,50	28,1	25,5	19,8	29,2
t1.05_A	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	1,50	30,5	27,8	22,2	31,5
t1.05_B	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	4,50	29,7	27,1	21,4	30,8
t1.05_C	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	7,50	30,2	27,5	21,8	31,2
t1.05_D	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	10,50	29,5	26,8	21,1	30,5
t1.06_A	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	1,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t1.06_B	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	4,50	28,4	25,7	20,1	29,5
t1.06_C	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	7,50	29,8	27,2	21,5	30,9
t1.06_D	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	10,50	28,5	25,9	20,2	29,6
t1.07_A	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	1,50	29,9	27,2	21,6	31,0
t1.07_B	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	4,50	29,7	27,0	21,3	30,7
t1.07_C	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	7,50	30,5	27,8	22,1	31,5
t1.07_D	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	10,50	29,3	26,6	21,0	30,4
t1.08_A	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	1,50	30,0	27,4	21,7	31,1
t1.08_B	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	4,50	29,7	27,0	21,4	30,8
t1.08_C	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	7,50	30,3	27,7	22,0	31,4
t1.08_D	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	10,50	28,4	25,7	20,1	29,5
t1.09_A	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	1,50	29,4	26,7	21,1	30,5
t1.09_B	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	4,50	29,7	27,0	21,4	30,8
t1.09_C	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	7,50	30,2	27,5	21,9	31,3
t1.09_D	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	10,50	25,9	23,2	17,6	26,9
t1.10_A	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	1,50	29,0	26,4	20,7	30,1
t1.10_B	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	4,50	29,6	26,9	21,3	30,7
t1.10_C	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	7,50	29,9	27,2	21,6	31,0
t1.10_D	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	10,50	25,1	22,4	16,8	26,2
t1.11_A	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	1,50	25,5	22,8	17,2	26,5
t1.11_B	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	4,50	25,7	23,1	17,4	26,8
t1.11_C	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	7,50	25,6	22,9	17,3	26,7
t1.11_D	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	10,50	22,4	19,7	14,1	23,5
t1.12_A	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	1,50	28,7	26,0	20,3	29,7
t1.12_B	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	4,50	28,7	26,1	20,4	29,8
t1.12_C	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	7,50	29,7	27,0	21,4	30,8
t1.12_D	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	10,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t1.13_A	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	1,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t1.13_B	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	4,50	34,9	32,2	26,5	35,9
t1.13_C	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	7,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t1.13_D	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	10,50	36,4	33,8	28,1	37,5
t1.14_A	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	1,50	35,0	32,3	26,7	36,1
t1.14_B	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	4,50	35,5	32,8	27,2	36,6
t1.14_C	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	7,50	35,6	32,9	27,3	36,7
t1.14_D	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	10,50	39,0	36,4	30,7	40,1
t1.15_A	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	1,50	35,0	32,3	26,7	36,1
t1.15_B	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	4,50	35,4	32,7	27,1	36,4
t1.15_C	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	7,50	34,9	32,3	26,6	36,0
t1.15_D	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	10,50	37,2	34,6	28,9	38,3
t1.16_A	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	1,50	35,4	32,7	27,1	36,5
t1.16_B	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	4,50	35,6	32,9	27,3	36,6
t1.16_C	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	7,50	36,8	34,2	28,5	37,9
t1.16_D	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	10,50	38,5	35,9	30,2	39,6
t1.17_A	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	1,50	34,8	32,1	26,5	35,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoefstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.17_B	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	4,50	34,4	31,7	26,1	35,4
t1.17_C	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	7,50	36,1	33,4	27,8	37,2
t1.17_D	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	10,50	38,3	35,7	30,0	39,4
t1.18_A	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	1,50	33,7	31,0	25,3	34,7
t1.18_B	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	4,50	34,2	31,5	25,9	35,2
t1.18_C	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	7,50	34,6	32,0	26,3	35,7
t1.18_D	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	10,50	34,7	32,1	26,4	35,8
t1.19_A	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	1,50	33,5	30,8	25,2	34,5
t1.19_B	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	4,50	33,2	30,5	24,9	34,2
t1.19_C	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	7,50	33,2	30,5	24,9	34,3
t1.19_D	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	10,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t1.20_A	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	1,50	32,2	29,5	23,8	33,2
t1.20_B	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	4,50	32,6	30,0	24,3	33,7
t1.20_C	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	7,50	33,9	31,3	25,6	35,0
t1.20_D	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	10,50	33,9	31,3	25,6	35,0
t1.21_A	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	1,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t1.21_B	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	4,50	32,7	30,0	24,4	33,7
t1.21_C	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	7,50	34,8	32,2	26,5	35,9
t2.01_A	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	1,50	28,7	26,0	20,4	29,8
t2.01_B	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	4,50	28,9	26,2	20,5	29,9
t2.01_C	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	7,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t2.02_A	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	1,50	29,7	27,1	21,4	30,8
t2.02_B	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	4,50	30,5	27,8	22,1	31,5
t2.02_C	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	7,50	30,7	28,0	22,3	31,7
t2.03_A	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	1,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t2.03_B	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	4,50	30,5	27,8	22,2	31,6
t2.03_C	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	7,50	31,0	28,3	22,7	32,1
t2.04_A	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	1,50	31,3	28,6	23,0	32,3
t2.04_B	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	4,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t2.04_C	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	7,50	31,6	28,9	23,3	32,7
t2.05_A	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	1,50	31,8	29,1	23,5	32,8
t2.05_B	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	4,50	32,2	29,6	23,9	33,3
t2.05_C	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	7,50	31,9	29,3	23,6	33,0
t2.06_A	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	1,50	31,7	29,0	23,4	32,7
t2.06_B	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	4,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t2.06_C	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	7,50	31,8	29,1	23,4	32,8
t2.07_A	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	1,50	31,5	28,9	23,2	32,6
t2.07_B	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	4,50	32,0	29,4	23,7	33,1
t2.07_C	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	7,50	31,9	29,2	23,6	32,9
t2.08_A	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	1,50	31,7	29,1	23,4	32,8
t2.08_B	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	4,50	32,4	29,7	24,0	33,4
t2.08_C	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	7,50	32,3	29,6	24,0	33,3
t2.09_A	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	1,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t2.09_B	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	4,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t2.09_C	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	7,50	28,6	26,0	20,3	29,7
t2.10_A	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	1,50	29,2	26,5	20,8	30,2
t2.10_B	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	4,50	27,5	24,8	19,1	28,5
t2.10_C	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	7,50	26,7	24,0	18,4	27,8
t2.11_A	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	1,50	29,1	26,4	20,7	30,1
t2.11_B	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	4,50	27,7	25,1	19,4	28,8
t2.11_C	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	7,50	26,8	24,1	18,5	27,9
t2.12_A	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	1,50	31,0	28,3	22,7	32,0
t2.12_B	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	4,50	28,2	25,5	19,8	29,2
t2.12_C	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	7,50	26,8	24,1	18,5	27,9
t2.13_A	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	1,50	29,3	26,7	21,0	30,4
t2.13_B	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	4,50	27,5	24,9	19,2	28,6
t2.13_C	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	7,50	27,9	25,2	19,6	29,0
t2.14_A	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	1,50	29,6	27,0	21,3	30,7
t2.14_B	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	4,50	28,3	25,6	20,0	29,3
t2.14_C	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	7,50	28,8	26,2	20,5	29,9
t2.15_A	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	1,50	28,1	25,4	19,7	29,1
t2.15_B	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	4,50	24,9	22,3	16,6	26,0
t2.15_C	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	7,50	28,0	25,4	19,7	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoefstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t2.16_A	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	1,50	28,8	26,1	20,5	29,8
t2.16_B	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	4,50	27,6	24,9	19,2	28,6
t2.16_C	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	7,50	28,4	25,7	20,0	29,4
t3.01_A	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	1,50	28,7	26,1	20,4	29,8
t3.01_B	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	4,50	28,1	25,4	19,8	29,2
t3.02_A	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	1,50	29,4	26,7	21,1	30,5
t3.02_B	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	4,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t3.02_C	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	7,50	27,8	25,1	19,5	28,9
t3.03_A	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	1,50	25,6	22,9	17,3	26,6
t3.03_B	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	4,50	25,4	22,7	17,1	26,4
t3.03_C	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	7,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t3.04_A	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	1,50	25,0	22,3	16,7	26,0
t3.04_B	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	4,50	24,4	21,7	16,0	25,4
t3.04_C	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	7,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t3.05_A	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	1,50	24,9	22,2	16,6	26,0
t3.05_B	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	4,50	24,8	22,1	16,5	25,9
t3.05_C	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	7,50	28,9	26,2	20,6	29,9
t3.06_A	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	1,50	25,4	22,7	17,1	26,4
t3.06_B	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	4,50	26,0	23,3	17,7	27,0
t3.06_C	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	7,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t3.07_A	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	1,50	25,3	22,6	17,0	26,4
t3.07_B	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	4,50	24,9	22,3	16,6	26,0
t3.07_C	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	7,50	27,5	24,8	19,2	28,6
t3.08_A	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	1,50	26,7	24,0	18,3	27,7
t3.08_B	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	4,50	26,6	24,0	18,3	27,7
t3.08_C	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	7,50	26,8	24,1	18,5	27,9
t3.09_A	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	1,50	22,7	20,0	14,4	23,7
t3.09_B	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	4,50	22,5	19,8	14,2	23,6
t3.09_C	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	7,50	27,5	24,8	19,2	28,5
t3.10_A	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	1,50	22,9	20,3	14,6	24,0
t3.10_B	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	4,50	22,7	20,1	14,4	23,8
t3.10_C	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	7,50	27,7	25,1	19,4	28,8
t3.11.A_A	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	1,50	30,5	27,9	22,2	31,6
t3.11.A_B	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	4,50	31,1	28,4	22,8	32,1
t3.11.B_A	toetspunt blok 3	161046,49	384815,32	7,50	30,3	27,6	22,0	31,3
t3.12_A	toetspunt blok 3	161042,13	384807,08	7,50	31,5	28,8	23,1	32,5
t3.13_A	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	1,50	30,0	27,3	21,7	31,1
t3.13_B	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	4,50	30,5	27,8	22,2	31,5
t3.13_C	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	7,50	30,2	27,5	21,8	31,2
t3.14_A	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	1,50	29,2	26,5	20,8	30,2
t3.14_B	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	4,50	29,8	27,2	21,5	30,9
t3.14_C	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	7,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t3.15_A	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	1,50	29,3	26,6	21,0	30,3
t3.15_B	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	4,50	30,1	27,4	21,7	31,1
t3.15_C	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	7,50	30,8	28,1	22,4	31,8
t3.16_A	toetspunt blok 3	161044,22	384769,26	7,50	27,6	25,0	19,3	28,7
t3.17.A_A	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	1,50	29,4	26,7	21,1	30,5
t3.17.A_B	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	4,50	30,4	27,7	22,0	31,4
t3.17.B_A	toetspunt blok 3	161049,22	384763,88	7,50	29,9	27,2	21,6	31,0
t3.18.A_A	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	1,50	28,7	26,1	20,4	29,8
t3.18.A_B	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	4,50	29,7	27,0	21,4	30,8
t3.18.B_A	toetspunt blok 3	161049,92	384751,39	7,50	30,2	27,6	21,9	31,3
t4.01_A	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	1,50	28,7	26,0	20,4	29,7
t4.01_B	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	4,50	28,0	25,3	19,7	29,1
t4.02_A	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	1,50	29,1	26,4	20,8	30,2
t4.02_B	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	4,50	28,5	25,8	20,2	29,6
t4.02_C	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	7,50	27,4	24,7	19,1	28,5
t4.03_A	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	1,50	28,3	25,7	20,0	29,4
t4.03_B	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	4,50	28,2	25,6	19,9	29,3
t4.03_C	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	7,50	28,9	26,2	20,6	30,0
t4.04_A	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	1,50	27,0	24,3	18,6	28,0
t4.04_B	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	4,50	27,6	24,9	19,3	28,6
t4.04_C	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	7,50	29,1	26,5	20,8	30,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoefstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t4.05_A	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	1,50	25,6	23,0	17,3	26,7
t4.05_B	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	4,50	26,8	24,1	18,5	27,8
t4.05_C	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	7,50	28,6	25,9	20,2	29,6
t4.06_A	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	1,50	26,1	23,4	17,8	27,1
t4.06_B	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	4,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t4.06_C	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	7,50	29,4	26,7	21,1	30,5
t4.07_A	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	1,50	26,6	23,9	18,3	27,7
t4.07_B	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	4,50	27,8	25,1	19,5	28,9
t4.07_C	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	7,50	28,8	26,1	20,5	29,9
t4.08_A	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	1,50	25,0	22,3	16,7	26,0
t4.08_B	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	4,50	25,1	22,5	16,8	26,2
t4.08_C	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	7,50	27,1	24,4	18,8	28,1
t4.09_A	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	1,50	27,0	24,3	18,6	28,0
t4.09_B	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	4,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t4.09_C	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	7,50	30,8	28,1	22,5	31,8
t4.10_A	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	1,50	27,2	24,5	18,9	28,3
t4.10_B	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	4,50	28,3	25,6	20,0	29,3
t4.10_C	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	7,50	29,0	26,4	20,7	30,1
t4.11.A_A	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	1,50	26,2	23,5	17,8	27,2
t4.11.A_B	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	4,50	24,3	21,7	16,0	25,4
t4.11.B_A	toetspunt blok 4	161072,39	384816,62	7,50	24,4	21,7	16,1	25,5
t4.12_A	toetspunt blok 4	161077,74	384809,06	7,50	26,9	24,3	18,6	28,0
t4.13_A	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	1,50	26,4	23,7	18,1	27,5
t4.13_B	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	4,50	24,4	21,7	16,1	25,5
t4.13_C	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	7,50	24,6	21,9	16,3	25,7
t4.14_A	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	1,50	25,9	23,2	17,6	27,0
t4.14_B	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	4,50	24,2	21,5	15,9	25,3
t4.14_C	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	7,50	24,4	21,7	16,1	25,4
t4.15_A	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	1,50	26,8	24,2	18,5	27,9
t4.15_B	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	4,50	25,2	22,5	16,9	26,3
t4.15_C	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	7,50	25,3	22,6	17,0	26,4
t4.16_A	toetspunt blok 4	161079,83	384771,20	7,50	27,0	24,4	18,7	28,1
t4.17.A_A	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	1,50	25,8	23,1	17,5	26,8
t4.17.A_B	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	4,50	24,4	21,7	16,1	25,5
t4.17.B_A	toetspunt blok 4	161075,23	384764,23	7,50	24,2	21,6	15,9	25,3
t4.18.A_A	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	1,50	24,8	22,1	16,5	25,8
t4.18.A_B	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	4,50	23,3	20,6	14,9	24,3
t4.18.B_A	toetspunt blok 4	161075,84	384752,96	7,50	24,0	21,3	15,7	25,0
t5.01_A	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	1,50	26,0	23,4	17,7	27,1
t5.01_B	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	4,50	27,4	24,8	19,1	28,5
t5.01_C	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	7,50	27,9	25,2	19,6	29,0
t5.02_A	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	1,50	21,1	18,3	12,7	22,1
t5.02_B	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	4,50	21,8	19,1	13,4	22,8
t5.02_C	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	7,50	22,4	19,7	14,1	23,4
t5.03_A	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	1,50	23,1	20,4	14,8	24,2
t5.03_B	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	4,50	22,7	20,1	14,4	23,8
t5.03_C	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	7,50	22,9	20,2	14,6	24,0
t5.04_A	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	1,50	24,6	21,9	16,2	25,6
t5.04_B	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	4,50	21,1	18,5	12,8	22,2
t5.04_C	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	7,50	21,3	18,6	13,0	22,3
t5.05_A	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	1,50	21,7	19,0	13,3	22,7
t5.05_B	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	4,50	22,3	19,6	13,9	23,3
t5.05_C	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	7,50	22,5	19,8	14,2	23,6
t5.06_A	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	1,50	21,6	18,9	13,3	22,7
t5.06_B	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	4,50	22,2	19,6	13,9	23,3
t5.06_C	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	7,50	22,5	19,8	14,1	23,5
t5.07_A	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	1,50	18,1	15,5	9,8	19,2
t5.07_B	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	4,50	18,8	16,1	10,4	19,8
t5.07_C	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	7,50	19,1	16,4	10,8	20,2
t5.08_A	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	1,50	18,9	16,2	10,6	20,0
t5.08_B	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	4,50	19,4	16,7	11,1	20,4
t5.09_A	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	1,50	26,7	24,0	18,4	27,7
t5.09_B	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	4,50	27,3	24,7	19,0	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kronehoefstraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t5.09_C	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	7,50	27,8	25,2	19,5	28,9
t5.10_A	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	1,50	27,0	24,4	18,7	28,1
t5.10_B	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	4,50	27,4	24,7	19,1	28,4
t5.10_C	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	7,50	27,3	24,6	19,0	28,3
t5.11_A	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	1,50	27,0	24,4	18,7	28,1
t5.11_B	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	4,50	27,4	24,7	19,1	28,4
t5.11_C	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	7,50	27,7	25,0	19,4	28,7
t5.12_A	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	1,50	27,0	24,3	18,7	28,0
t5.12_B	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	4,50	27,1	24,4	18,8	28,2
t5.12_C	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	7,50	27,6	25,0	19,3	28,7
t5.13_A	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	1,50	28,1	25,4	19,8	29,1
t5.13_B	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	4,50	28,4	25,7	20,1	29,4
t5.13_C	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	7,50	28,5	25,9	20,2	29,6
t5.14_A	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	1,50	28,5	25,9	20,2	29,6
t5.14_B	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	4,50	28,9	26,3	20,6	30,0
t5.14_C	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	7,50	28,9	26,2	20,6	29,9
t6.01_A	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	1,50	29,5	26,8	21,2	30,6
t6.01_B	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	4,50	30,3	27,7	22,0	31,4
t6.01_C	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	7,50	30,9	28,2	22,5	31,9
t6.02_A	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	1,50	28,1	25,5	19,8	29,2
t6.02_B	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	4,50	28,0	25,3	19,7	29,1
t6.02_C	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	7,50	28,7	26,1	20,4	29,8
t6.03_A	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	1,50	28,4	25,7	20,1	29,5
t6.03_B	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	4,50	28,1	25,5	19,8	29,2
t6.03_C	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	7,50	27,2	24,6	18,9	28,3
t6.04_A	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	1,50	26,6	23,9	18,2	27,6
t6.04_B	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	4,50	26,8	24,2	18,5	27,9
t6.04_C	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	7,50	26,6	23,9	18,3	27,7
t6.05_A	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	1,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t6.05_B	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	4,50	27,5	24,9	19,2	28,6
t6.05_C	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	7,50	27,9	25,3	19,6	29,0
t6.06_A	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	1,50	27,3	24,7	19,0	28,4
t6.06_B	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	4,50	28,5	25,8	20,2	29,5
t6.06_C	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	7,50	29,6	26,9	21,3	30,6
t7.01_A	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	1,50	28,2	25,5	19,8	29,2
t7.01_B	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	4,50	28,8	26,1	20,5	29,9
t7.01_C	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	7,50	29,3	26,6	21,0	30,3
t7.02_A	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	1,50	28,4	25,7	20,1	29,4
t7.02_B	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	4,50	28,6	25,9	20,3	29,7
t7.02_C	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	7,50	27,3	24,6	19,0	28,3
t7.03_A	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	1,50	27,2	24,5	18,9	28,3
t7.03_B	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	4,50	27,1	24,4	18,7	28,1
t7.03_C	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	7,50	25,1	22,4	16,7	26,1
t7.04_A	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	1,50	24,2	21,5	15,8	25,2
t7.04_B	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	4,50	23,8	21,1	15,4	24,8
t7.04_C	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	7,50	24,0	21,3	15,6	25,0
t7.05_A	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	1,50	26,1	23,4	17,7	27,1
t7.05_B	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	4,50	27,0	24,3	18,6	28,0
t7.05_C	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	7,50	27,4	24,8	19,1	28,5
t7.06_A	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	1,50	27,3	24,6	19,0	28,4
t7.06_B	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	4,50	28,1	25,4	19,8	29,1
t7.06_C	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	7,50	28,6	25,9	20,3	29,7
t8.01_A	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	1,50	29,4	26,7	21,1	30,4
t8.01_B	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	4,50	30,1	27,4	21,8	31,1
t8.01_C	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	7,50	30,8	28,2	22,5	31,9
t8.01_D	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	10,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t8.02_A	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	1,50	28,1	25,4	19,8	29,2
t8.02_B	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	4,50	28,8	26,2	20,5	29,9
t8.02_C	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	7,50	29,3	26,6	21,0	30,4
t8.02_D	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	10,50	30,1	27,4	21,8	31,2
t8.03_A	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	1,50	29,7	27,0	21,4	30,7
t8.03_B	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	4,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t8.03_C	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	7,50	28,1	25,4	19,8	29,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kronehoefstraat
Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t8.03_D	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	10,50	20,5	17,8	12,2	21,6
t8.04_A	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	1,50	31,1	28,4	22,8	32,1
t8.04_B	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	4,50	27,9	25,2	19,6	28,9
t8.04_C	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	7,50	27,1	24,5	18,8	28,2
t8.04_D	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	10,50	19,1	16,4	10,8	20,2

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.01_A	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	1,50	16,2	13,5	7,9	17,2
t1.01_B	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	4,50	17,7	15,0	9,3	18,7
t1.01_C	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	7,50	22,5	19,8	14,2	23,5
t1.02_A	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	1,50	21,7	19,1	13,4	22,8
t1.02_B	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	4,50	24,5	21,9	16,2	25,6
t1.02_C	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	7,50	27,2	24,6	18,9	28,3
t1.03_A	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	1,50	17,2	14,5	8,9	18,2
t1.03_B	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	4,50	19,4	16,7	11,1	20,5
t1.03_C	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	7,50	25,2	22,6	16,9	26,3
t1.03_D	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	10,50	26,1	23,5	17,8	27,2
t1.04_A	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	1,50	25,4	22,8	17,1	26,5
t1.04_B	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	4,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t1.04_C	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	7,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t1.04_D	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	10,50	31,8	29,2	23,5	32,9
t1.05_A	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	1,50	22,3	19,6	14,0	23,4
t1.05_B	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	4,50	25,1	22,4	16,7	26,1
t1.05_C	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	7,50	30,3	27,7	22,0	31,4
t1.05_D	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	10,50	33,2	30,6	24,9	34,3
t1.06_A	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	1,50	22,2	19,5	13,8	23,2
t1.06_B	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	4,50	23,8	21,1	15,5	24,9
t1.06_C	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	7,50	28,2	25,6	19,9	29,3
t1.06_D	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	10,50	36,3	33,7	28,0	37,3
t1.07_A	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	1,50	20,8	18,2	12,5	21,9
t1.07_B	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	4,50	23,4	20,7	15,0	24,4
t1.07_C	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	7,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t1.07_D	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	10,50	36,0	33,5	27,7	37,1
t1.08_A	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	1,50	21,2	18,5	12,9	22,3
t1.08_B	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	4,50	23,4	20,7	15,0	24,4
t1.08_C	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	7,50	27,6	25,0	19,3	28,7
t1.08_D	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	10,50	35,8	33,2	27,5	36,9
t1.09_A	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	1,50	21,2	18,5	12,8	22,2
t1.09_B	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	4,50	23,2	20,6	14,9	24,3
t1.09_C	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	7,50	27,3	24,7	19,0	28,4
t1.09_D	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	10,50	35,9	33,3	27,6	37,0
t1.10_A	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	1,50	20,9	18,2	12,5	21,9
t1.10_B	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	4,50	23,0	20,4	14,7	24,1
t1.10_C	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	7,50	27,3	24,7	19,0	28,4
t1.10_D	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	10,50	36,0	33,4	27,7	37,1
t1.11_A	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	1,50	20,7	18,0	12,3	21,7
t1.11_B	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	4,50	23,0	20,3	14,7	24,0
t1.11_C	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	7,50	27,1	24,5	18,8	28,2
t1.11_D	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	10,50	37,4	34,8	29,1	38,4
t1.12_A	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	1,50	-4,4	-7,1	-12,8	-3,4
t1.12_B	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	4,50	-2,5	-5,2	-10,9	-1,5
t1.12_C	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	7,50	0,4	-2,3	-8,0	1,5
t1.12_D	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	10,50	--	--	--	--
t1.13_A	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	1,50	25,7	23,0	17,3	26,7
t1.13_B	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	4,50	27,4	24,8	19,1	28,5
t1.13_C	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	7,50	29,8	27,1	21,4	30,8
t1.13_D	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	10,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t1.14_A	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	1,50	22,8	20,1	14,5	23,9
t1.14_B	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	4,50	24,4	21,8	16,1	25,5
t1.14_C	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	7,50	26,4	23,8	18,1	27,5
t1.14_D	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	10,50	27,6	25,0	19,3	28,6
t1.15_A	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	1,50	21,3	18,6	13,0	22,3
t1.15_B	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	4,50	22,9	20,3	14,6	24,0
t1.15_C	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	7,50	24,8	22,2	16,5	25,9
t1.15_D	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	10,50	30,6	28,0	22,3	31,7
t1.16_A	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	1,50	21,3	18,7	13,0	22,4
t1.16_B	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	4,50	23,0	20,3	14,7	24,1
t1.16_C	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	7,50	25,1	22,4	16,8	26,1
t1.16_D	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	10,50	28,0	25,4	19,7	29,1
t1.17_A	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	1,50	23,3	20,7	15,0	24,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.17_B	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	4,50	21,5	18,8	13,2	22,6
t1.17_C	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	7,50	23,1	20,4	14,8	24,1
t1.17_D	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	10,50	26,7	24,1	18,4	27,8
t1.18_A	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	1,50	21,2	18,5	12,8	22,2
t1.18_B	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	4,50	16,9	14,2	8,6	18,0
t1.18_C	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	7,50	12,9	10,3	4,6	14,0
t1.18_D	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	10,50	15,2	12,6	6,9	16,3
t1.19_A	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	1,50	19,5	16,8	11,2	20,5
t1.19_B	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	4,50	17,9	15,2	9,5	18,9
t1.19_C	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	7,50	16,1	13,4	7,7	17,1
t1.19_D	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	10,50	17,5	14,8	9,2	18,6
t1.20_A	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	1,50	18,2	15,5	9,8	19,2
t1.20_B	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	4,50	20,4	17,8	12,1	21,5
t1.20_C	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	7,50	24,6	21,9	16,3	25,7
t1.20_D	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	10,50	22,5	19,9	14,2	23,6
t1.21_A	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	1,50	22,3	19,6	14,0	23,3
t1.21_B	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	4,50	23,8	21,2	15,5	24,9
t1.21_C	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	7,50	26,4	23,8	18,1	27,5
t2.01_A	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	1,50	25,0	22,4	16,7	26,1
t2.01_B	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	4,50	26,9	24,3	18,6	28,0
t2.01_C	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	7,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t2.02_A	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	1,50	20,2	17,5	11,8	21,2
t2.02_B	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	4,50	22,6	19,9	14,3	23,6
t2.02_C	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	7,50	26,5	23,9	18,2	27,6
t2.03_A	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	1,50	20,7	18,0	12,4	21,7
t2.03_B	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	4,50	22,4	19,7	14,0	23,4
t2.03_C	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	7,50	26,9	24,2	18,5	27,9
t2.04_A	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	1,50	19,5	16,8	11,1	20,5
t2.04_B	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	4,50	22,0	19,3	13,7	23,1
t2.04_C	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	7,50	26,9	24,3	18,6	28,0
t2.05_A	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	1,50	20,3	17,7	12,0	21,4
t2.05_B	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	4,50	22,2	19,6	13,9	23,3
t2.05_C	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	7,50	27,2	24,6	18,9	28,3
t2.06_A	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	1,50	19,6	16,9	11,2	20,6
t2.06_B	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	4,50	22,4	19,7	14,1	23,5
t2.06_C	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	7,50	27,4	24,8	19,1	28,5
t2.07_A	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	1,50	20,1	17,4	11,7	21,1
t2.07_B	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	4,50	22,9	20,2	14,6	23,9
t2.07_C	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	7,50	27,8	25,1	19,5	28,8
t2.08_A	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	1,50	19,9	17,2	11,5	20,9
t2.08_B	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	4,50	22,8	20,1	14,4	23,8
t2.08_C	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	7,50	27,7	25,1	19,4	28,8
t2.09_A	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	1,50	27,0	24,3	18,6	28,0
t2.09_B	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	4,50	30,0	27,4	21,7	31,1
t2.09_C	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	7,50	37,4	34,9	29,1	38,5
t2.10_A	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	1,50	27,2	24,6	18,9	28,3
t2.10_B	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	4,50	30,1	27,4	21,7	31,1
t2.10_C	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	7,50	35,5	32,9	27,2	36,6
t2.11_A	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	1,50	27,1	24,4	18,8	28,2
t2.11_B	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	4,50	29,3	26,7	21,0	30,4
t2.11_C	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	7,50	32,6	30,0	24,3	33,7
t2.12_A	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	1,50	26,6	24,0	18,3	27,7
t2.12_B	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	4,50	28,9	26,3	20,6	30,0
t2.12_C	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	7,50	32,4	29,7	24,0	33,4
t2.13_A	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	1,50	25,0	22,3	16,6	26,0
t2.13_B	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	4,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t2.13_C	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	7,50	31,6	28,9	23,2	32,6
t2.14_A	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	1,50	24,6	21,9	16,2	25,6
t2.14_B	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	4,50	26,5	23,8	18,1	27,5
t2.14_C	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	7,50	29,0	26,4	20,7	30,1
t2.15_A	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	1,50	24,8	22,2	16,5	25,9
t2.15_B	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	4,50	26,6	23,9	18,3	27,7
t2.15_C	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	7,50	28,9	26,3	20,6	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t2.16_A	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	1,50	27,5	24,8	19,1	28,5
t2.16_B	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	4,50	28,0	25,3	19,7	29,0
t2.16_C	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	7,50	30,2	27,6	21,9	31,3
t3.01_A	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	1,50	29,0	26,3	20,7	30,1
t3.01_B	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	4,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t3.02_A	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	1,50	30,3	27,6	22,0	31,3
t3.02_B	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	4,50	30,8	28,1	22,4	31,8
t3.02_C	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	7,50	32,4	29,7	24,0	33,4
t3.03_A	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	1,50	24,9	22,2	16,6	26,0
t3.03_B	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	4,50	26,5	23,8	18,2	27,6
t3.03_C	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	7,50	28,9	26,3	20,6	30,0
t3.04_A	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	1,50	22,3	19,7	14,0	23,4
t3.04_B	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	4,50	25,4	22,7	17,1	26,5
t3.04_C	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	7,50	27,7	25,1	19,4	28,8
t3.05_A	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	1,50	22,0	19,4	13,7	23,1
t3.05_B	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	4,50	25,0	22,3	16,7	26,1
t3.05_C	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	7,50	27,8	25,1	19,4	28,8
t3.06_A	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	1,50	21,3	18,7	13,0	22,4
t3.06_B	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	4,50	23,9	21,2	15,5	24,9
t3.06_C	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	7,50	30,5	27,9	22,2	31,6
t3.07_A	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	1,50	22,3	19,6	14,0	23,4
t3.07_B	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	4,50	25,2	22,5	16,9	26,3
t3.07_C	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	7,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t3.08_A	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	1,50	20,6	18,0	12,3	21,7
t3.08_B	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	4,50	22,7	20,0	14,3	23,7
t3.08_C	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	7,50	24,6	21,9	16,3	25,7
t3.09_A	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	1,50	20,1	17,4	11,7	21,1
t3.09_B	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	4,50	23,3	20,6	14,9	24,3
t3.09_C	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	7,50	26,9	24,2	18,5	27,9
t3.10_A	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	1,50	20,5	17,8	12,1	21,5
t3.10_B	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	4,50	24,0	21,4	15,7	25,1
t3.10_C	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	7,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t3.11.A_A	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	1,50	25,6	22,9	17,2	26,6
t3.11.A_B	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	4,50	26,2	23,5	17,8	27,2
t3.11.B_A	toetspunt blok 3	161046,49	384815,32	7,50	30,0	27,4	21,7	31,0
t3.12_A	toetspunt blok 3	161042,13	384807,08	7,50	23,8	21,1	15,5	24,9
t3.13_A	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	1,50	25,0	22,4	16,7	26,1
t3.13_B	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	4,50	25,8	23,2	17,5	26,9
t3.13_C	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	7,50	29,8	27,2	21,5	30,9
t3.14_A	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	1,50	25,2	22,5	16,8	26,2
t3.14_B	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	4,50	26,4	23,7	18,0	27,4
t3.14_C	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	7,50	29,8	27,2	21,5	30,8
t3.15_A	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	1,50	25,1	22,5	16,8	26,2
t3.15_B	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	4,50	26,4	23,8	18,1	27,5
t3.15_C	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	7,50	29,6	26,9	21,2	30,6
t3.16_A	toetspunt blok 3	161044,22	384769,26	7,50	30,3	27,7	22,0	31,4
t3.17.A_A	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	1,50	25,7	23,0	17,4	26,8
t3.17.A_B	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	4,50	26,5	23,8	18,2	27,5
t3.17.B_A	toetspunt blok 3	161049,22	384763,88	7,50	29,1	26,5	20,8	30,2
t3.18.A_A	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	1,50	25,5	22,9	17,2	26,6
t3.18.A_B	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	4,50	26,5	23,9	18,2	27,6
t3.18.B_A	toetspunt blok 3	161049,92	384751,39	7,50	29,3	26,6	21,0	30,3
t4.01_A	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	1,50	27,6	24,9	19,3	28,6
t4.01_B	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	4,50	28,4	25,8	20,1	29,5
t4.02_A	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	1,50	28,8	26,1	20,4	29,8
t4.02_B	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	4,50	29,2	26,5	20,9	30,3
t4.02_C	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	7,50	31,2	28,5	22,9	32,2
t4.03_A	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	1,50	22,1	19,4	13,8	23,2
t4.03_B	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	4,50	22,7	20,0	14,4	23,8
t4.03_C	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	7,50	28,9	26,3	20,6	30,0
t4.04_A	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	1,50	21,7	19,1	13,4	22,8
t4.04_B	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	4,50	22,2	19,5	13,8	23,2
t4.04_C	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	7,50	28,6	25,9	20,2	29,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t4.05_A	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	1,50	22,4	19,8	14,1	23,5
t4.05_B	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	4,50	23,0	20,3	14,6	24,0
t4.05_C	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	7,50	29,6	27,0	21,3	30,7
t4.06_A	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	1,50	19,9	17,3	11,6	20,9
t4.06_B	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	4,50	20,9	18,2	12,6	21,9
t4.06_C	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	7,50	29,3	26,6	20,9	30,3
t4.07_A	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	1,50	23,0	20,3	14,6	24,0
t4.07_B	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	4,50	24,3	21,6	15,9	25,3
t4.07_C	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	7,50	30,3	27,7	22,0	31,4
t4.08_A	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	1,50	22,2	19,6	13,9	23,3
t4.08_B	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	4,50	23,5	20,8	15,2	24,6
t4.08_C	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	7,50	27,4	24,8	19,1	28,5
t4.09_A	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	1,50	22,8	20,1	14,5	23,9
t4.09_B	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	4,50	22,4	19,7	14,1	23,5
t4.09_C	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	7,50	28,7	26,1	20,4	29,8
t4.10_A	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	1,50	22,6	19,9	14,2	23,6
t4.10_B	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	4,50	22,5	19,9	14,2	23,6
t4.10_C	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	7,50	28,8	26,2	20,5	29,9
t4.11.A_A	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	1,50	28,5	25,9	20,2	29,6
t4.11.A_B	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	4,50	31,2	28,6	22,9	32,3
t4.11.B_A	toetspunt blok 4	161072,39	384816,62	7,50	36,8	34,2	28,5	37,8
t4.12_A	toetspunt blok 4	161077,74	384809,06	7,50	37,3	34,7	28,9	38,3
t4.13_A	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	1,50	26,9	24,3	18,6	28,0
t4.13_B	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	4,50	29,7	27,0	21,3	30,7
t4.13_C	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	7,50	33,5	30,9	25,2	34,6
t4.14_A	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	1,50	25,8	23,2	17,5	26,9
t4.14_B	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	4,50	28,9	26,2	20,6	30,0
t4.14_C	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	7,50	32,2	29,6	23,9	33,3
t4.15_A	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	1,50	24,8	22,2	16,5	25,9
t4.15_B	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	4,50	27,6	25,0	19,3	28,7
t4.15_C	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	7,50	30,5	27,8	22,1	31,5
t4.16_A	toetspunt blok 4	161079,83	384771,20	7,50	23,9	21,2	15,6	24,9
t4.17.A_A	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	1,50	24,6	21,9	16,2	25,6
t4.17.A_B	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	4,50	27,5	24,9	19,2	28,6
t4.17.B_A	toetspunt blok 4	161075,23	384764,23	7,50	30,2	27,6	21,9	31,3
t4.18.A_A	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	1,50	23,7	21,1	15,4	24,8
t4.18.A_B	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	4,50	27,1	24,5	18,8	28,2
t4.18.B_A	toetspunt blok 4	161075,84	384752,96	7,50	30,2	27,5	21,9	31,2
t5.01_A	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	1,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t5.01_B	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	4,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t5.01_C	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	7,50	30,4	27,7	22,0	31,4
t5.02_A	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	1,50	28,2	25,5	19,9	29,3
t5.02_B	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	4,50	29,9	27,3	21,6	31,0
t5.02_C	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	7,50	32,5	29,9	24,2	33,6
t5.03_A	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	1,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t5.03_B	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	4,50	30,5	27,8	22,1	31,5
t5.03_C	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	7,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t5.04_A	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	1,50	29,6	26,9	21,2	30,6
t5.04_B	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	4,50	31,9	29,2	23,5	32,9
t5.04_C	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	7,50	35,9	33,3	27,6	37,0
t5.05_A	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	1,50	31,2	28,5	22,9	32,3
t5.05_B	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	4,50	33,4	30,8	25,1	34,5
t5.05_C	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	7,50	40,6	38,0	32,2	41,6
t5.06_A	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	1,50	31,4	28,8	23,1	32,5
t5.06_B	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	4,50	33,3	30,6	25,0	34,3
t5.06_C	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	7,50	39,7	37,1	31,4	40,7
t5.07_A	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	1,50	30,6	28,0	22,3	31,7
t5.07_B	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	4,50	32,7	30,1	24,4	33,8
t5.07_C	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	7,50	37,5	34,9	29,1	38,5
t5.08_A	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	1,50	28,6	26,0	20,3	29,7
t5.08_B	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	4,50	30,2	27,6	21,9	31,3
t5.09_A	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	1,50	30,7	28,0	22,4	31,7
t5.09_B	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	4,50	30,9	28,3	22,6	32,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t5.09_C	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	7,50	36,1	33,5	27,8	37,1
t5.10_A	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	1,50	31,4	28,7	23,1	32,4
t5.10_B	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	4,50	30,8	28,2	22,5	31,9
t5.10_C	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	7,50	35,9	33,3	27,6	37,0
t5.11_A	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	1,50	29,5	26,8	21,2	30,5
t5.11_B	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	4,50	29,8	27,2	21,5	30,9
t5.11_C	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	7,50	34,5	31,9	26,2	35,6
t5.12_A	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	1,50	28,6	25,9	20,3	29,6
t5.12_B	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	4,50	29,1	26,4	20,7	30,1
t5.12_C	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	7,50	34,2	31,6	25,9	35,3
t5.13_A	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	1,50	29,3	26,6	21,0	30,4
t5.13_B	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	4,50	30,7	28,0	22,3	31,7
t5.13_C	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	7,50	35,4	32,8	27,1	36,5
t5.14_A	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	1,50	29,9	27,3	21,6	31,0
t5.14_B	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	4,50	31,4	28,8	23,1	32,5
t5.14_C	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	7,50	34,4	31,8	26,1	35,5
t6.01_A	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	1,50	23,8	21,1	15,5	24,8
t6.01_B	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	4,50	26,3	23,7	18,0	27,4
t6.01_C	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	7,50	28,7	26,1	20,4	29,8
t6.02_A	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	1,50	27,0	24,4	18,7	28,1
t6.02_B	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	4,50	29,1	26,5	20,8	30,2
t6.02_C	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	7,50	30,5	27,9	22,2	31,6
t6.03_A	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	1,50	29,4	26,7	21,0	30,4
t6.03_B	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	4,50	31,5	28,8	23,2	32,5
t6.03_C	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	7,50	34,8	32,2	26,5	35,8
t6.04_A	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	1,50	27,1	24,5	18,8	28,2
t6.04_B	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	4,50	29,7	27,1	21,4	30,8
t6.04_C	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	7,50	31,9	29,3	23,6	33,0
t6.05_A	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	1,50	24,6	21,9	16,3	25,6
t6.05_B	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	4,50	26,4	23,8	18,1	27,5
t6.05_C	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	7,50	28,2	25,5	19,9	29,2
t6.06_A	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	1,50	23,8	21,2	15,5	24,9
t6.06_B	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	4,50	25,9	23,2	17,5	26,9
t6.06_C	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	7,50	27,9	25,2	19,6	29,0
t7.01_A	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	1,50	24,5	21,8	16,2	25,6
t7.01_B	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	4,50	25,8	23,1	17,5	26,9
t7.01_C	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	7,50	29,2	26,5	20,8	30,2
t7.02_A	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	1,50	29,0	26,3	20,6	30,0
t7.02_B	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	4,50	29,9	27,2	21,5	30,9
t7.02_C	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	7,50	31,2	28,5	22,9	32,2
t7.03_A	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	1,50	29,9	27,3	21,6	31,0
t7.03_B	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	4,50	32,1	29,4	23,8	33,2
t7.03_C	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	7,50	35,3	32,6	26,9	36,3
t7.04_A	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	1,50	24,2	21,5	15,9	25,3
t7.04_B	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	4,50	26,5	23,9	18,2	27,6
t7.04_C	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	7,50	29,6	27,0	21,3	30,7
t7.05_A	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	1,50	23,6	21,0	15,3	24,7
t7.05_B	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	4,50	26,2	23,6	17,9	27,3
t7.05_C	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	7,50	30,1	27,4	21,7	31,1
t7.06_A	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	1,50	25,7	23,1	17,4	26,8
t7.06_B	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	4,50	26,8	24,2	18,5	27,9
t7.06_C	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	7,50	28,8	26,2	20,5	29,9
t8.01_A	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	1,50	18,7	16,1	10,4	19,8
t8.01_B	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	4,50	20,7	18,0	12,4	21,7
t8.01_C	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	7,50	22,7	20,0	14,3	23,7
t8.01_D	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	10,50	27,9	25,2	19,5	28,9
t8.02_A	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	1,50	24,1	21,4	15,7	25,1
t8.02_B	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	4,50	27,2	24,5	18,9	28,2
t8.02_C	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	7,50	29,1	26,5	20,8	30,2
t8.02_D	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	10,50	30,7	28,0	22,3	31,7
t8.03_A	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	1,50	23,1	20,4	14,8	24,1
t8.03_B	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	4,50	23,9	21,2	15,6	25,0
t8.03_C	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	7,50	22,5	19,9	14,2	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Onze Lieve Vrouwestraat
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t8.03_D	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	10,50	25,2	22,6	16,9	26,3
t8.04_A	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	1,50	19,7	17,0	11,3	20,7
t8.04_B	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	4,50	21,5	18,9	13,2	22,6
t8.04_C	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	7,50	23,6	21,0	15,3	24,7
t8.04_D	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	10,50	25,0	22,4	16,7	26,1

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoriestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.01_A	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	1,50	33,3	30,5	24,9	34,3
t1.01_B	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	4,50	32,9	30,1	24,6	33,9
t1.01_C	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	7,50	31,3	28,5	22,9	32,3
t1.02_A	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	1,50	34,8	32,0	26,4	35,8
t1.02_B	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	4,50	34,9	32,1	26,6	35,9
t1.02_C	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	7,50	35,3	32,5	26,9	36,3
t1.03_A	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	1,50	32,2	29,4	23,8	33,2
t1.03_B	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	4,50	31,4	28,6	23,0	32,4
t1.03_C	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	7,50	30,2	27,4	21,9	31,3
t1.03_D	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	10,50	30,9	28,1	22,5	31,9
t1.04_A	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	1,50	43,2	40,4	34,9	44,2
t1.04_B	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	4,50	42,5	39,7	34,1	43,5
t1.04_C	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	7,50	43,0	40,3	34,7	44,1
t1.04_D	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	10,50	43,9	41,1	35,5	44,9
t1.05_A	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	1,50	41,4	38,7	33,1	42,5
t1.05_B	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	4,50	42,0	39,2	33,7	43,0
t1.05_C	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	7,50	42,8	40,1	34,5	43,9
t1.05_D	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	10,50	43,8	41,1	35,5	44,9
t1.06_A	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	1,50	44,5	41,7	36,2	45,5
t1.06_B	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	4,50	45,4	42,7	37,1	46,4
t1.06_C	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	7,50	46,5	43,8	38,2	47,5
t1.06_D	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	10,50	47,3	44,6	39,0	48,4
t1.07_A	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	1,50	46,6	43,8	38,3	47,6
t1.07_B	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	4,50	47,9	45,1	39,6	48,9
t1.07_C	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	7,50	49,0	46,2	40,6	50,0
t1.07_D	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	10,50	49,5	46,8	41,2	50,6
t1.08_A	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	1,50	48,9	46,1	40,6	49,9
t1.08_B	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	4,50	50,6	47,8	42,2	51,6
t1.08_C	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	7,50	51,5	48,7	43,2	52,5
t1.08_D	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	10,50	52,1	49,4	43,8	53,2
t1.09_A	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	1,50	50,5	47,7	42,2	51,5
t1.09_B	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	4,50	52,3	49,5	43,9	53,3
t1.09_C	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	7,50	52,6	49,9	44,3	53,7
t1.09_D	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	10,50	53,1	50,3	44,8	54,1
t1.10_A	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	1,50	51,8	49,1	43,5	52,9
t1.10_B	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	4,50	53,9	51,1	45,5	54,9
t1.10_C	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	7,50	54,2	51,4	45,8	55,2
t1.10_D	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	10,50	54,6	51,8	46,3	55,6
t1.11_A	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	1,50	52,9	50,1	44,5	53,9
t1.11_B	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	4,50	54,9	52,2	46,6	56,0
t1.11_C	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	7,50	55,4	52,6	47,0	56,4
t1.11_D	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	10,50	55,8	53,0	47,5	56,8
t1.12_A	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	1,50	41,7	38,9	33,4	42,8
t1.12_B	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	4,50	47,9	45,2	39,6	49,0
t1.12_C	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	7,50	50,9	48,1	42,6	51,9
t1.12_D	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	10,50	52,5	49,7	44,2	53,5
t1.13_A	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	1,50	37,2	34,4	28,9	38,3
t1.13_B	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	4,50	38,1	35,3	29,7	39,1
t1.13_C	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	7,50	38,2	35,3	29,8	39,2
t1.13_D	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	10,50	39,4	36,6	31,1	40,4
t1.14_A	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	1,50	37,2	34,4	28,8	38,2
t1.14_B	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	4,50	37,9	35,1	29,6	38,9
t1.14_C	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	7,50	38,2	35,4	29,9	39,2
t1.14_D	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	10,50	39,0	36,1	30,6	40,0
t1.15_A	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	1,50	36,2	33,4	27,9	37,2
t1.15_B	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	4,50	36,5	33,6	28,1	37,5
t1.15_C	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	7,50	36,9	34,0	28,5	37,9
t1.15_D	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	10,50	37,7	34,9	29,3	38,7
t1.16_A	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	1,50	35,9	33,0	27,5	36,9
t1.16_B	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	4,50	35,7	32,9	27,4	36,7
t1.16_C	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	7,50	36,3	33,5	28,0	37,3
t1.16_D	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	10,50	37,2	34,4	28,9	38,2
t1.17_A	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	1,50	35,1	32,2	26,7	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoriestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.17_B	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	4,50	35,1	32,2	26,7	36,1
t1.17_C	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	7,50	35,9	33,1	27,6	36,9
t1.17_D	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	10,50	37,4	34,6	29,0	38,4
t1.18_A	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	1,50	34,1	31,3	25,7	35,1
t1.18_B	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	4,50	33,4	30,6	25,1	34,5
t1.18_C	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	7,50	33,6	30,8	25,3	34,6
t1.18_D	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	10,50	34,6	31,8	26,2	35,6
t1.19_A	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	1,50	33,7	30,9	25,3	34,7
t1.19_B	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	4,50	33,7	30,9	25,3	34,7
t1.19_C	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	7,50	32,0	29,2	23,6	33,0
t1.19_D	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	10,50	31,9	29,1	23,6	33,0
t1.20_A	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	1,50	33,1	30,3	24,7	34,1
t1.20_B	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	4,50	33,1	30,3	24,8	34,2
t1.20_C	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	7,50	32,8	30,0	24,5	33,8
t1.20_D	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	10,50	30,5	27,7	22,1	31,5
t1.21_A	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	1,50	34,1	31,3	25,8	35,1
t1.21_B	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	4,50	34,0	31,2	25,6	35,0
t1.21_C	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	7,50	35,0	32,2	26,6	36,0
t2.01_A	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	1,50	32,0	29,2	23,6	33,0
t2.01_B	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	4,50	32,5	29,7	24,2	33,5
t2.01_C	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	7,50	32,9	30,1	24,5	33,9
t2.02_A	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	1,50	42,5	39,7	34,1	43,5
t2.02_B	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	4,50	43,0	40,2	34,6	44,0
t2.02_C	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	7,50	43,5	40,8	35,2	44,6
t2.03_A	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	1,50	45,1	42,3	36,7	46,1
t2.03_B	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	4,50	46,0	43,2	37,6	47,0
t2.03_C	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	7,50	47,1	44,4	38,8	48,1
t2.04_A	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	1,50	48,5	45,8	40,2	49,6
t2.04_B	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	4,50	49,9	47,1	41,5	50,9
t2.04_C	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	7,50	51,0	48,2	42,6	52,0
t2.05_A	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	1,50	49,7	46,9	41,3	50,7
t2.05_B	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	4,50	51,2	48,4	42,8	52,2
t2.05_C	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	7,50	51,6	48,8	43,2	52,6
t2.06_A	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	1,50	50,9	48,1	42,5	51,9
t2.06_B	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	4,50	52,6	49,8	44,3	53,6
t2.06_C	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	7,50	52,7	49,9	44,3	53,7
t2.07_A	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	1,50	51,9	49,2	43,6	53,0
t2.07_B	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	4,50	53,7	51,0	45,4	54,8
t2.07_C	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	7,50	53,4	50,6	45,0	54,4
t2.08_A	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	1,50	53,9	51,1	45,5	54,9
t2.08_B	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	4,50	55,2	52,4	46,9	56,2
t2.08_C	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	7,50	55,1	52,3	46,8	56,1
t2.09_A	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	1,50	52,2	49,5	43,9	53,3
t2.09_B	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	4,50	54,0	51,2	45,6	55,0
t2.09_C	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	7,50	54,4	51,6	46,1	55,4
t2.10_A	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	1,50	38,8	36,0	30,5	39,8
t2.10_B	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	4,50	40,2	37,4	31,9	41,2
t2.10_C	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	7,50	42,7	39,9	34,3	43,7
t2.11_A	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	1,50	38,2	35,4	29,9	39,3
t2.11_B	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	4,50	39,7	36,9	31,3	40,7
t2.11_C	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	7,50	42,1	39,3	33,8	43,1
t2.12_A	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	1,50	38,3	35,5	29,9	39,3
t2.12_B	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	4,50	39,6	36,8	31,3	40,7
t2.12_C	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	7,50	42,3	39,5	33,9	43,3
t2.13_A	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	1,50	38,4	35,6	30,0	39,4
t2.13_B	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	4,50	39,5	36,7	31,2	40,5
t2.13_C	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	7,50	42,3	39,6	34,0	43,4
t2.14_A	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	1,50	37,9	35,1	29,6	38,9
t2.14_B	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	4,50	38,9	36,1	30,5	39,9
t2.14_C	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	7,50	41,1	38,3	32,7	42,1
t2.15_A	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	1,50	36,4	33,6	28,0	37,4
t2.15_B	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	4,50	37,0	34,2	28,6	38,0
t2.15_C	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	7,50	38,9	36,1	30,5	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoriestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t2.16_A	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	1,50	35,8	33,0	27,4	36,8
t2.16_B	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	4,50	36,5	33,7	28,1	37,5
t2.16_C	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	7,50	38,0	35,1	29,6	39,0
t3.01_A	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	1,50	34,3	31,5	25,9	35,3
t3.01_B	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	4,50	33,6	30,8	25,2	34,6
t3.02_A	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	1,50	33,7	30,9	25,3	34,7
t3.02_B	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	4,50	33,4	30,6	25,0	34,4
t3.02_C	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	7,50	34,5	31,7	26,1	35,5
t3.03_A	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	1,50	36,3	33,5	27,9	37,3
t3.03_B	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	4,50	37,4	34,6	29,0	38,4
t3.03_C	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	7,50	40,0	37,2	31,7	41,1
t3.04_A	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	1,50	36,8	34,0	28,4	37,8
t3.04_B	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	4,50	38,0	35,2	29,7	39,0
t3.04_C	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	7,50	40,6	37,9	32,3	41,7
t3.05_A	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	1,50	36,7	33,9	28,4	37,7
t3.05_B	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	4,50	38,2	35,4	29,8	39,2
t3.05_C	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	7,50	41,1	38,3	32,7	42,1
t3.06_A	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	1,50	37,1	34,3	28,8	38,2
t3.06_B	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	4,50	38,4	35,6	30,1	39,5
t3.06_C	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	7,50	42,1	39,4	33,8	43,2
t3.07_A	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	1,50	35,8	33,0	27,5	36,8
t3.07_B	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	4,50	37,4	34,6	29,1	38,4
t3.07_C	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	7,50	41,5	38,7	33,2	42,5
t3.08_A	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	1,50	32,9	30,1	24,5	33,9
t3.08_B	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	4,50	32,8	30,0	24,4	33,8
t3.08_C	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	7,50	36,1	33,3	27,8	37,2
t3.09_A	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	1,50	39,7	36,9	31,4	40,7
t3.09_B	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	4,50	43,8	41,0	35,4	44,8
t3.09_C	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	7,50	46,8	44,0	38,4	47,8
t3.10_A	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	1,50	41,3	38,5	32,9	42,3
t3.10_B	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	4,50	46,0	43,2	37,7	47,0
t3.10_C	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	7,50	50,6	47,8	42,2	51,6
t3.11.A_A	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	1,50	38,2	35,4	29,9	39,2
t3.11.A_B	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	4,50	38,4	35,6	30,0	39,4
t3.11.B_A	toetspunt blok 3	161046,49	384815,32	7,50	39,7	37,0	31,4	40,8
t3.12_A	toetspunt blok 3	161042,13	384807,08	7,50	42,0	39,2	33,7	43,0
t3.13_A	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	1,50	37,4	34,7	29,1	38,5
t3.13_B	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	4,50	37,3	34,5	29,0	38,4
t3.13_C	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	7,50	38,9	36,1	30,6	39,9
t3.14_A	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	1,50	36,6	33,8	28,2	37,6
t3.14_B	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	4,50	36,5	33,7	28,1	37,5
t3.14_C	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	7,50	37,9	35,1	29,5	38,9
t3.15_A	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	1,50	36,3	33,5	28,0	37,4
t3.15_B	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	4,50	36,1	33,3	27,8	37,1
t3.15_C	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	7,50	37,3	34,5	28,9	38,3
t3.16_A	toetspunt blok 3	161044,22	384769,26	7,50	33,2	30,4	24,8	34,2
t3.17.A_A	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	1,50	36,1	33,4	27,8	37,2
t3.17.A_B	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	4,50	35,9	33,1	27,6	37,0
t3.17.B_A	toetspunt blok 3	161049,22	384763,88	7,50	36,3	33,5	28,0	37,3
t3.18.A_A	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	1,50	36,1	33,3	27,7	37,1
t3.18.A_B	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	4,50	35,8	33,0	27,5	36,8
t3.18.B_A	toetspunt blok 3	161049,92	384751,39	7,50	36,0	33,2	27,6	37,0
t4.01_A	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	1,50	36,5	33,7	28,1	37,5
t4.01_B	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	4,50	35,3	32,5	26,9	36,3
t4.02_A	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	1,50	35,2	32,4	26,8	36,2
t4.02_B	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	4,50	34,7	31,9	26,4	35,7
t4.02_C	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	7,50	36,5	33,7	28,1	37,5
t4.03_A	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	1,50	35,0	32,2	26,7	36,0
t4.03_B	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	4,50	35,7	32,9	27,4	36,7
t4.03_C	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	7,50	38,9	36,1	30,5	39,9
t4.04_A	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	1,50	35,3	32,5	26,9	36,3
t4.04_B	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	4,50	36,1	33,3	27,7	37,1
t4.04_C	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	7,50	39,5	36,7	31,1	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoriestraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t4.05_A	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	1,50	35,9	33,1	27,6	36,9
t4.05_B	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	4,50	37,6	34,8	29,3	38,6
t4.05_C	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	7,50	40,7	37,9	32,3	41,7
t4.06_A	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	1,50	36,6	33,8	28,2	37,6
t4.06_B	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	4,50	37,5	34,7	29,2	38,6
t4.06_C	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	7,50	41,5	38,7	33,1	42,5
t4.07_A	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	1,50	35,4	32,6	27,0	36,4
t4.07_B	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	4,50	35,8	33,0	27,5	36,8
t4.07_C	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	7,50	39,3	36,5	30,9	40,3
t4.08_A	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	1,50	32,6	29,8	24,2	33,6
t4.08_B	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	4,50	32,6	29,8	24,2	33,6
t4.08_C	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	7,50	35,9	33,1	27,6	36,9
t4.09_A	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	1,50	38,7	35,9	30,3	39,7
t4.09_B	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	4,50	42,6	39,8	34,3	43,6
t4.09_C	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	7,50	46,2	43,4	37,8	47,2
t4.10_A	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	1,50	40,8	38,0	32,4	41,8
t4.10_B	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	4,50	45,3	42,6	37,0	46,4
t4.10_C	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	7,50	49,5	46,7	41,1	50,5
t4.11.A_A	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	1,50	45,4	42,6	37,1	46,4
t4.11.A_B	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	4,50	50,1	47,4	41,8	51,2
t4.11.B_A	toetspunt blok 4	161072,39	384816,62	7,50	53,6	50,8	45,2	54,6
t4.12_A	toetspunt blok 4	161077,74	384809,06	7,50	53,0	50,3	44,7	54,1
t4.13_A	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	1,50	44,7	41,9	36,3	45,7
t4.13_B	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	4,50	48,8	46,1	40,5	49,8
t4.13_C	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	7,50	51,2	48,5	42,9	52,3
t4.14_A	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	1,50	43,9	41,1	35,5	44,9
t4.14_B	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	4,50	47,2	44,5	38,9	48,2
t4.14_C	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	7,50	49,3	46,6	41,0	50,4
t4.15_A	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	1,50	42,8	40,1	34,5	43,9
t4.15_B	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	4,50	45,2	42,4	36,8	46,2
t4.15_C	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	7,50	47,2	44,4	38,8	48,2
t4.16_A	toetspunt blok 4	161079,83	384771,20	7,50	35,7	32,9	27,3	36,7
t4.17.A_A	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	1,50	42,5	39,8	34,2	43,6
t4.17.A_B	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	4,50	44,5	41,7	36,1	45,5
t4.17.B_A	toetspunt blok 4	161075,23	384764,23	7,50	41,3	38,5	32,9	42,3
t4.18.A_A	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	1,50	42,2	39,4	33,8	43,2
t4.18.A_B	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	4,50	43,6	40,8	35,2	44,6
t4.18.B_A	toetspunt blok 4	161075,84	384752,96	7,50	42,2	39,4	33,9	43,2
t5.01_A	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	1,50	32,1	29,3	23,8	33,2
t5.01_B	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	4,50	32,6	29,8	24,3	33,7
t5.01_C	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	7,50	31,8	29,0	23,5	32,8
t5.02_A	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	1,50	43,6	40,8	35,2	44,6
t5.02_B	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	4,50	44,6	41,9	36,3	45,7
t5.02_C	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	7,50	45,6	42,9	37,3	46,7
t5.03_A	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	1,50	46,8	44,1	38,5	47,9
t5.03_B	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	4,50	48,1	45,4	39,8	49,1
t5.03_C	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	7,50	49,2	46,5	40,9	50,3
t5.04_A	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	1,50	49,0	46,2	40,6	50,0
t5.04_B	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	4,50	50,6	47,8	42,2	51,6
t5.04_C	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	7,50	52,0	49,2	43,6	53,0
t5.05_A	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	1,50	50,5	47,7	42,1	51,5
t5.05_B	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	4,50	52,3	49,6	44,0	53,4
t5.05_C	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	7,50	53,7	50,9	45,3	54,7
t5.06_A	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	1,50	51,6	48,9	43,3	52,7
t5.06_B	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	4,50	53,6	50,9	45,3	54,7
t5.06_C	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	7,50	54,8	52,1	46,5	55,8
t5.07_A	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	1,50	52,2	49,5	43,9	53,3
t5.07_B	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	4,50	54,4	51,6	46,0	55,4
t5.07_C	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	7,50	55,4	52,7	47,1	56,5
t5.08_A	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	1,50	52,1	49,4	43,8	53,2
t5.08_B	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	4,50	55,0	52,2	46,6	56,0
t5.09_A	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	1,50	45,8	43,1	37,5	46,9
t5.09_B	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	4,50	50,8	48,0	42,5	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoriestraat
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t5.09_C	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	7,50	53,9	51,2	45,6	55,0
t5.10_A	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	1,50	45,5	42,7	37,2	46,5
t5.10_B	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	4,50	49,8	47,0	41,4	50,8
t5.10_C	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	7,50	52,5	49,8	44,2	53,5
t5.11_A	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	1,50	45,3	42,5	36,9	46,3
t5.11_B	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	4,50	48,8	46,1	40,5	49,9
t5.11_C	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	7,50	51,2	48,5	42,9	52,2
t5.12_A	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	1,50	43,7	40,9	35,3	44,7
t5.12_B	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	4,50	47,7	44,9	39,3	48,7
t5.12_C	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	7,50	49,6	46,8	41,2	50,6
t5.13_A	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	1,50	41,2	38,4	32,8	42,2
t5.13_B	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	4,50	44,8	42,0	36,4	45,8
t5.13_C	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	7,50	46,7	43,9	38,3	47,7
t5.14_A	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	1,50	39,6	36,8	31,3	40,6
t5.14_B	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	4,50	42,4	39,6	34,0	43,4
t5.14_C	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	7,50	44,1	41,4	35,8	45,2
t6.01_A	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	1,50	33,3	30,5	25,0	34,3
t6.01_B	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	4,50	33,8	31,0	25,4	34,8
t6.01_C	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	7,50	34,1	31,3	25,7	35,1
t6.02_A	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	1,50	31,9	29,1	23,6	32,9
t6.02_B	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	4,50	32,4	29,6	24,1	33,4
t6.02_C	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	7,50	32,6	29,8	24,3	33,6
t6.03_A	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	1,50	32,0	29,2	23,6	33,0
t6.03_B	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	4,50	32,7	29,9	24,4	33,7
t6.03_C	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	7,50	33,4	30,6	25,1	34,4
t6.04_A	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	1,50	36,7	33,9	28,4	37,8
t6.04_B	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	4,50	37,5	34,7	29,2	38,6
t6.04_C	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	7,50	39,4	36,6	31,1	40,4
t6.05_A	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	1,50	36,6	33,8	28,3	37,6
t6.05_B	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	4,50	37,5	34,7	29,1	38,5
t6.05_C	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	7,50	39,1	36,3	30,7	40,1
t6.06_A	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	1,50	35,9	33,1	27,5	36,9
t6.06_B	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	4,50	37,0	34,2	28,6	38,0
t6.06_C	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	7,50	38,4	35,6	30,1	39,4
t7.01_A	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	1,50	34,8	32,0	26,4	35,8
t7.01_B	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	4,50	34,8	32,0	26,5	35,8
t7.01_C	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	7,50	36,0	33,2	27,6	37,0
t7.02_A	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	1,50	31,1	28,3	22,8	32,1
t7.02_B	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	4,50	32,4	29,6	24,1	33,4
t7.02_C	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	7,50	34,1	31,3	25,8	35,2
t7.03_A	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	1,50	36,1	33,3	27,7	37,1
t7.03_B	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	4,50	35,7	33,0	27,4	36,8
t7.03_C	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	7,50	35,2	32,5	26,9	36,3
t7.04_A	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	1,50	40,0	37,3	31,7	41,1
t7.04_B	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	4,50	41,2	38,5	32,9	42,3
t7.04_C	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	7,50	42,4	39,7	34,1	43,5
t7.05_A	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	1,50	40,2	37,4	31,8	41,2
t7.05_B	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	4,50	42,6	39,8	34,2	43,6
t7.05_C	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	7,50	44,1	41,3	35,7	45,1
t7.06_A	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	1,50	39,0	36,3	30,7	40,1
t7.06_B	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	4,50	40,0	37,2	31,6	41,0
t7.06_C	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	7,50	43,0	40,2	34,7	44,0
t8.01_A	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	1,50	42,4	39,7	34,1	43,4
t8.01_B	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	4,50	41,8	39,0	33,5	42,8
t8.01_C	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	7,50	42,1	39,4	33,8	43,2
t8.01_D	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	10,50	43,0	40,2	34,7	44,0
t8.02_A	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	1,50	34,6	31,8	26,3	35,6
t8.02_B	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	4,50	36,0	33,2	27,7	37,0
t8.02_C	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	7,50	37,9	35,1	29,5	38,9
t8.02_D	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	10,50	40,1	37,3	31,7	41,1
t8.03_A	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	1,50	31,5	28,7	23,1	32,5
t8.03_B	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	4,50	29,9	27,1	21,5	30,9
t8.03_C	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	7,50	29,8	27,0	21,5	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pastoriestraat
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t8.03_D	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	10,50	29,5	26,7	21,1	30,5
t8.04_A	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	1,50	33,4	30,6	25,0	34,4
t8.04_B	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	4,50	31,9	29,1	23,5	32,9
t8.04_C	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	7,50	30,6	27,8	22,3	31,6
t8.04_D	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	10,50	31,3	28,5	22,9	32,3

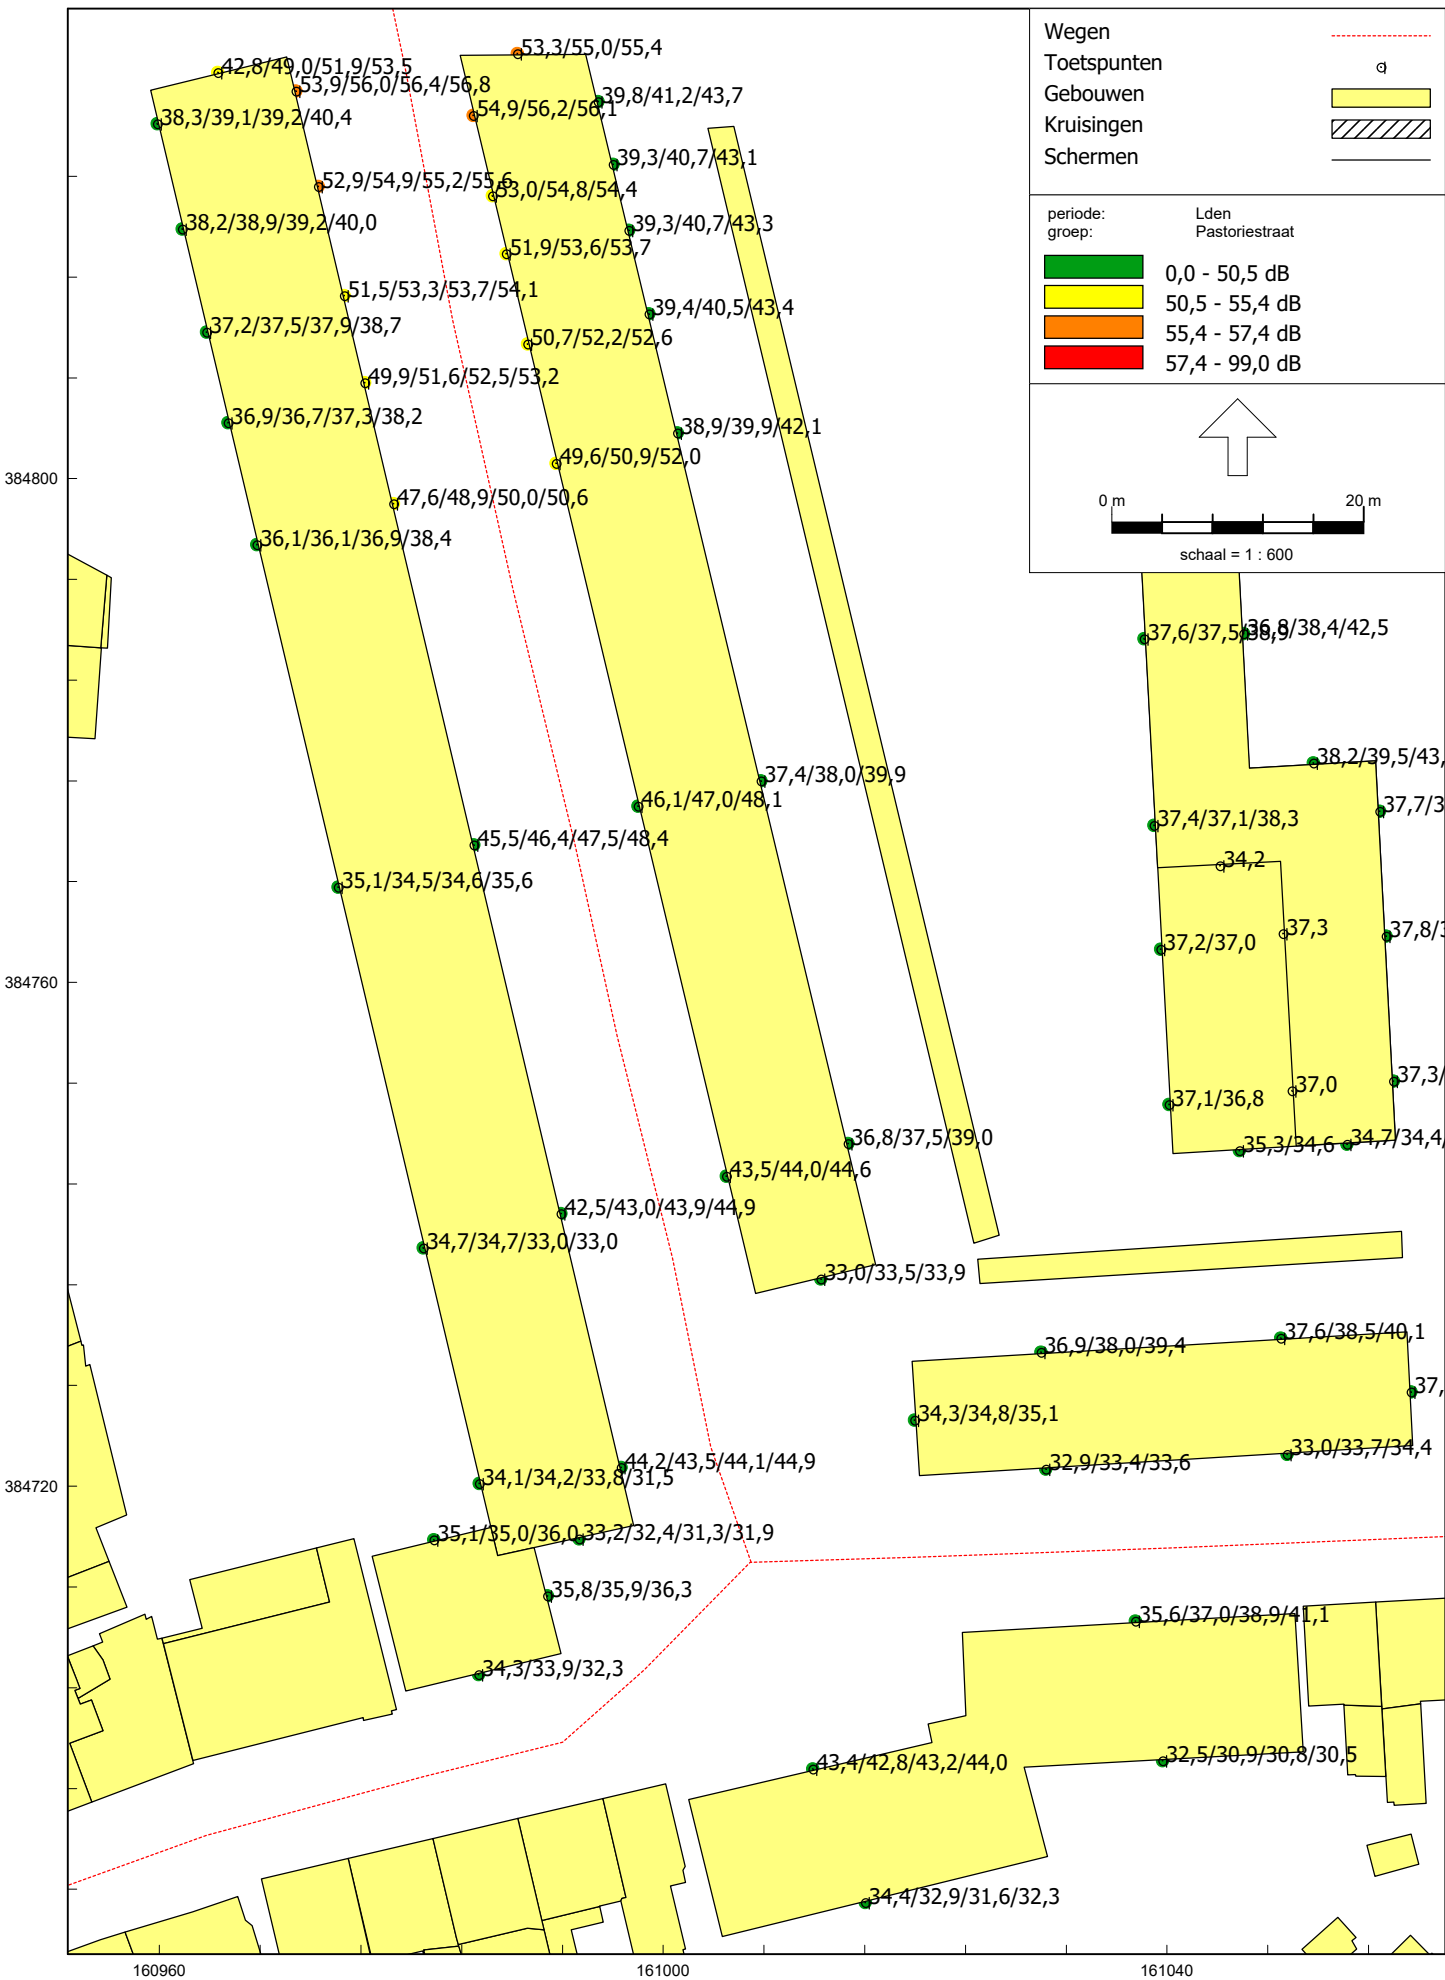

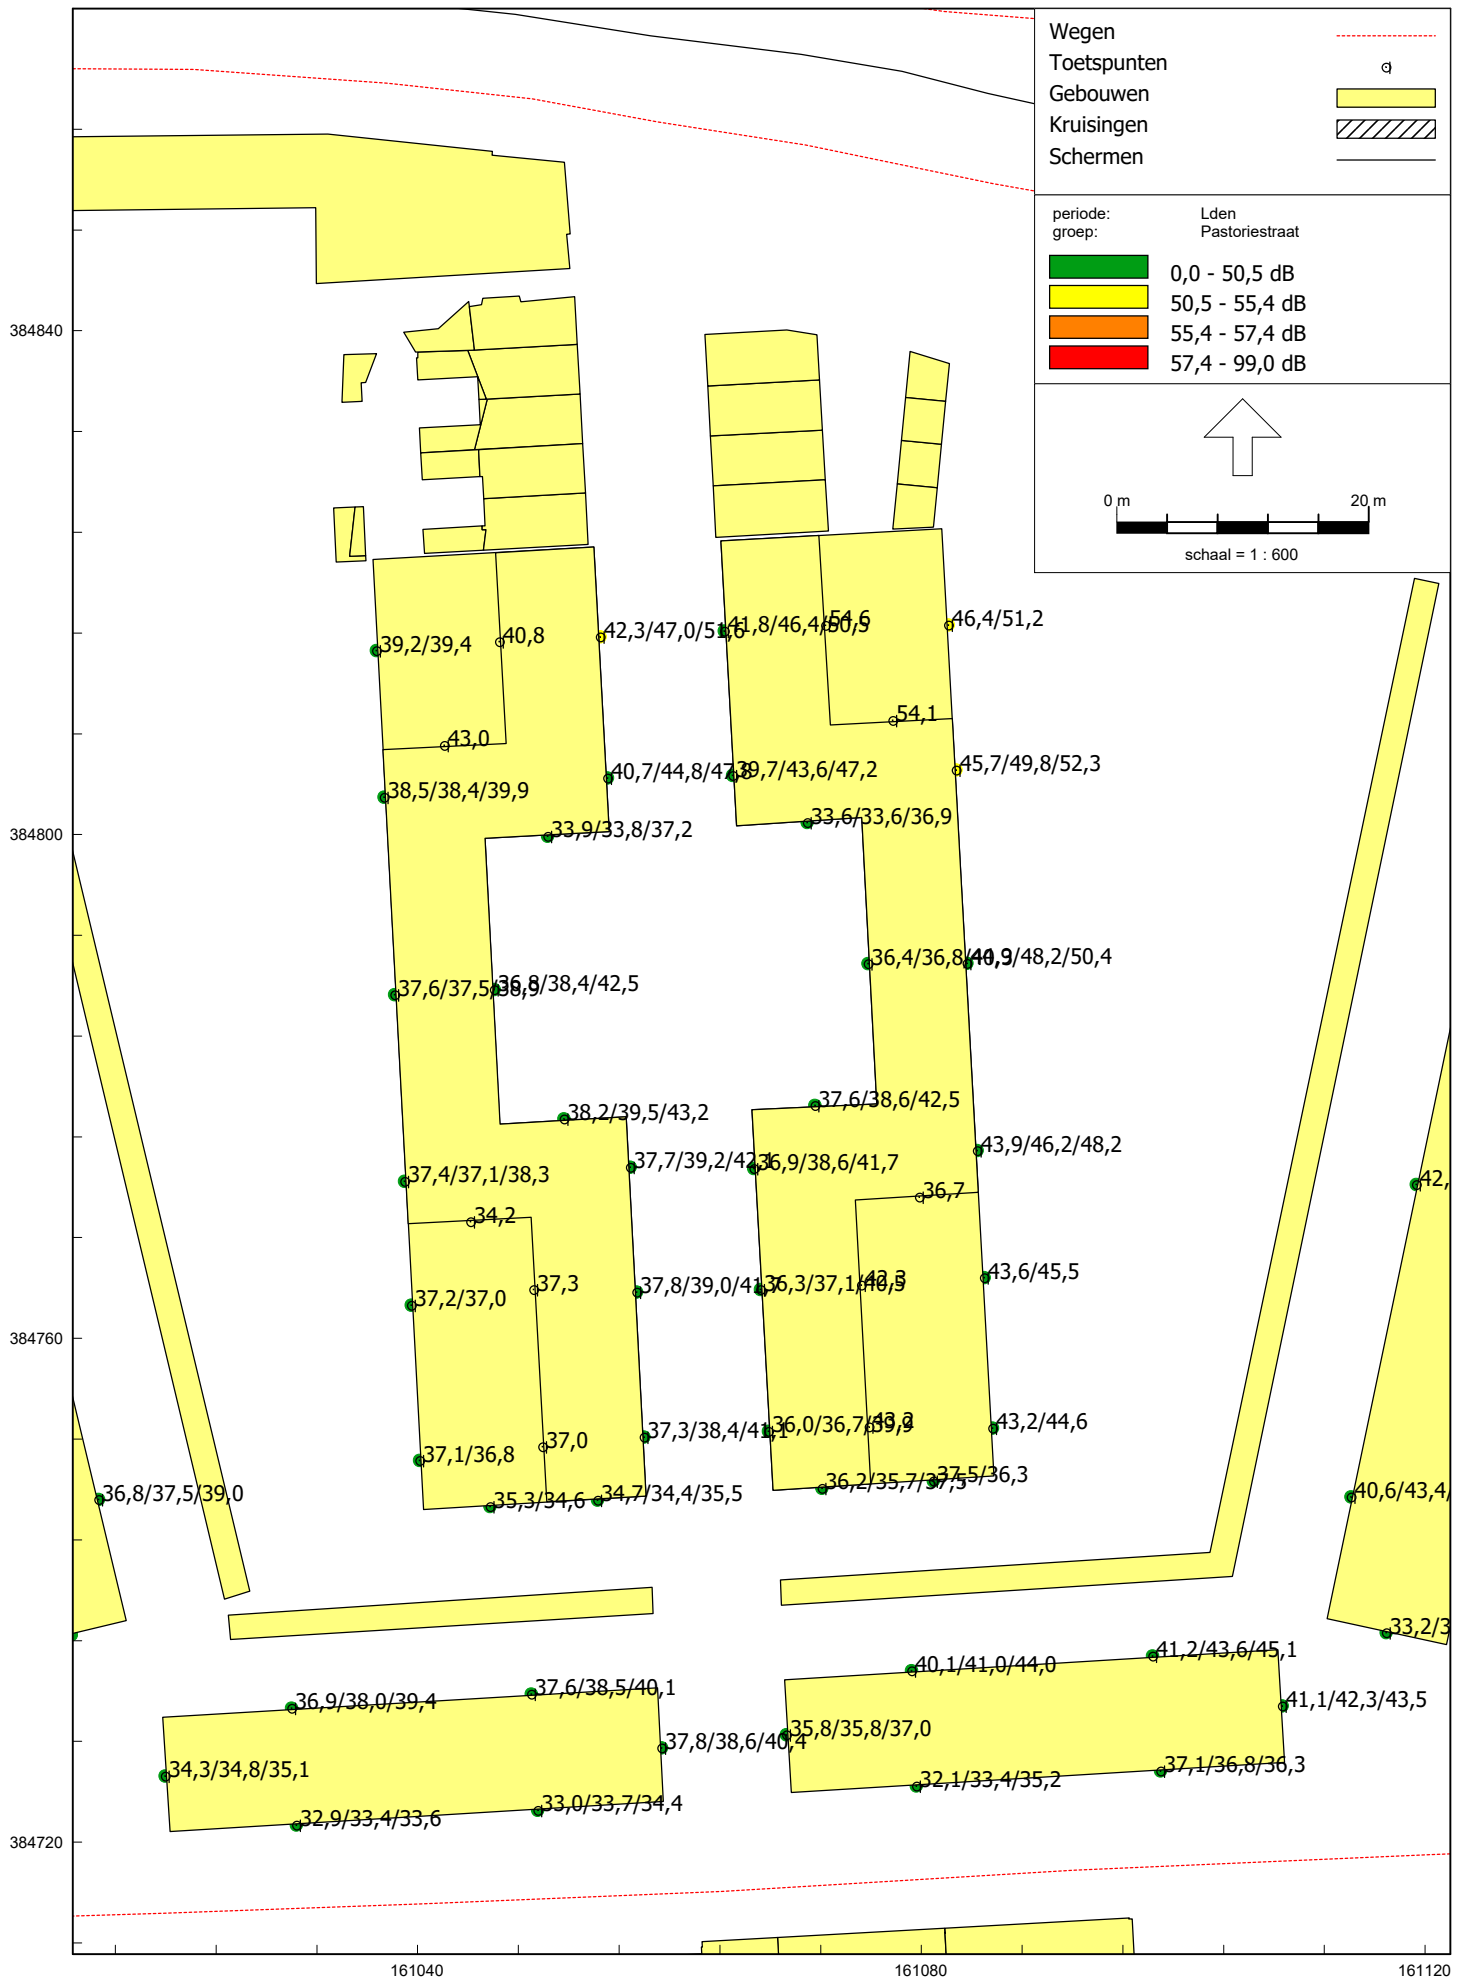



Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Veldm Montgomerylaan
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.01_A	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	1,50	24,1	21,3	15,7	25,1
t1.01_B	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	4,50	24,4	21,7	16,1	25,5
t1.01_C	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	7,50	25,4	22,7	17,0	26,4
t1.02_A	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	1,50	24,5	21,8	16,1	25,5
t1.02_B	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	4,50	24,7	22,0	16,4	25,8
t1.02_C	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	7,50	25,9	23,2	17,5	26,9
t1.03_A	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	1,50	24,8	22,1	16,5	25,9
t1.03_B	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	4,50	25,3	22,6	16,9	26,3
t1.03_C	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	7,50	26,3	23,6	18,0	27,4
t1.03_D	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	10,50	27,2	24,5	18,8	28,2
t1.04_A	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	1,50	24,5	21,8	16,1	25,5
t1.04_B	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	4,50	25,6	22,9	17,2	26,6
t1.04_C	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	7,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t1.04_D	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	10,50	30,7	28,1	22,4	31,8
t1.05_A	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	1,50	23,5	20,8	15,1	24,5
t1.05_B	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	4,50	24,9	22,1	16,5	25,9
t1.05_C	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	7,50	27,0	24,3	18,7	28,1
t1.05_D	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	10,50	30,1	27,5	21,8	31,2
t1.06_A	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	1,50	23,3	20,6	14,9	24,3
t1.06_B	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	4,50	24,7	22,0	16,3	25,7
t1.06_C	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	7,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t1.06_D	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	10,50	30,6	28,0	22,3	31,7
t1.07_A	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	1,50	22,9	20,2	14,5	23,9
t1.07_B	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	4,50	24,1	21,4	15,7	25,1
t1.07_C	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	7,50	26,4	23,7	18,1	27,5
t1.07_D	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	10,50	30,4	27,8	22,1	31,5
t1.08_A	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	1,50	22,9	20,2	14,5	23,9
t1.08_B	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	4,50	24,1	21,4	15,8	25,2
t1.08_C	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	7,50	26,6	23,9	18,2	27,6
t1.08_D	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	10,50	31,4	28,7	23,0	32,4
t1.09_A	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	1,50	22,9	20,1	14,5	23,9
t1.09_B	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	4,50	24,0	21,3	15,7	25,1
t1.09_C	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	7,50	26,5	23,8	18,1	27,5
t1.09_D	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	10,50	31,2	28,6	22,9	32,3
t1.10_A	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	1,50	22,8	20,1	14,4	23,8
t1.10_B	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	4,50	23,8	21,1	15,4	24,8
t1.10_C	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	7,50	26,4	23,7	18,1	27,5
t1.10_D	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	10,50	31,0	28,3	22,6	32,0
t1.11_A	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	1,50	22,7	19,9	14,3	23,7
t1.11_B	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	4,50	23,6	20,8	15,2	24,6
t1.11_C	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	7,50	25,8	23,1	17,4	26,8
t1.11_D	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	10,50	29,8	27,2	21,5	30,9
t1.12_A	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	1,50	19,4	16,7	11,0	20,4
t1.12_B	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	4,50	18,8	16,1	10,4	19,8
t1.12_C	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	7,50	19,0	16,2	10,6	20,0
t1.12_D	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	10,50	19,2	16,4	10,8	20,2
t1.13_A	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	1,50	20,7	18,0	12,4	21,8
t1.13_B	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	4,50	20,3	17,6	11,9	21,3
t1.13_C	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	7,50	21,1	18,4	12,8	22,2
t1.13_D	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	10,50	18,8	16,2	10,5	19,9
t1.14_A	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	1,50	20,2	17,5	11,8	21,2
t1.14_B	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	4,50	20,0	17,3	11,7	21,1
t1.14_C	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	7,50	20,6	17,9	12,3	21,6
t1.14_D	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	10,50	18,7	16,0	10,3	19,7
t1.15_A	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	1,50	19,5	16,8	11,2	20,6
t1.15_B	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	4,50	18,9	16,2	10,6	20,0
t1.15_C	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	7,50	19,4	16,7	11,0	20,4
t1.15_D	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	10,50	16,7	14,0	8,4	17,8
t1.16_A	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	1,50	19,6	16,8	11,2	20,6
t1.16_B	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	4,50	18,8	16,1	10,5	19,9
t1.16_C	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	7,50	19,3	16,5	10,9	20,3
t1.16_D	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	10,50	17,6	14,9	9,2	18,6
t1.17_A	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	1,50	20,2	17,4	11,8	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldm Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.17_B	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	4,50	18,3	15,6	9,9	19,3
t1.17_C	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	7,50	18,7	16,0	10,4	19,8
t1.17_D	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	10,50	17,0	14,3	8,6	18,0
t1.18_A	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	1,50	20,6	17,9	12,3	21,7
t1.18_B	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	4,50	17,5	14,7	9,1	18,5
t1.18_C	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	7,50	18,2	15,5	9,9	19,3
t1.18_D	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	10,50	14,8	12,1	6,4	15,8
t1.19_A	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	1,50	21,0	18,3	12,6	22,0
t1.19_B	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	4,50	20,7	18,0	12,3	21,7
t1.19_C	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	7,50	21,8	19,1	13,5	22,9
t1.19_D	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	10,50	18,2	15,5	9,8	19,2
t1.20_A	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	1,50	21,0	18,3	12,7	22,1
t1.20_B	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	4,50	21,8	19,1	13,4	22,8
t1.20_C	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	7,50	23,2	20,5	14,8	24,2
t1.20_D	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	10,50	18,6	15,9	10,2	19,6
t1.21_A	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	1,50	18,9	16,2	10,6	20,0
t1.21_B	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	4,50	19,4	16,7	11,0	20,4
t1.21_C	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	7,50	21,2	18,5	12,8	22,2
t2.01_A	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	1,50	25,8	23,1	17,4	26,8
t2.01_B	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	4,50	26,8	24,1	18,4	27,8
t2.01_C	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	7,50	28,3	25,6	19,9	29,3
t2.02_A	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	1,50	22,1	19,4	13,7	23,1
t2.02_B	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	4,50	22,8	20,1	14,5	23,9
t2.02_C	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	7,50	24,4	21,7	16,0	25,4
t2.03_A	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	1,50	21,3	18,6	13,0	22,4
t2.03_B	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	4,50	22,0	19,3	13,6	23,0
t2.03_C	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	7,50	23,4	20,7	15,1	24,5
t2.04_A	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	1,50	20,4	17,7	12,1	21,5
t2.04_B	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	4,50	21,2	18,4	12,8	22,2
t2.04_C	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	7,50	23,0	20,3	14,7	24,1
t2.05_A	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	1,50	20,4	17,7	12,1	21,5
t2.05_B	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	4,50	21,1	18,4	12,7	22,1
t2.05_C	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	7,50	23,2	20,5	14,8	24,2
t2.06_A	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	1,50	20,4	17,7	12,0	21,4
t2.06_B	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	4,50	21,2	18,5	12,9	22,3
t2.06_C	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	7,50	23,4	20,7	15,1	24,5
t2.07_A	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	1,50	20,1	17,4	11,8	21,2
t2.07_B	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	4,50	21,0	18,3	12,7	22,0
t2.07_C	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	7,50	23,3	20,6	14,9	24,3
t2.08_A	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	1,50	19,8	17,1	11,5	20,9
t2.08_B	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	4,50	20,8	18,0	12,4	21,8
t2.08_C	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	7,50	23,0	20,3	14,7	24,0
t2.09_A	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	1,50	21,3	18,5	12,9	22,3
t2.09_B	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	4,50	22,2	19,5	13,8	23,2
t2.09_C	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	7,50	26,8	24,2	18,5	27,9
t2.10_A	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	1,50	25,4	22,7	17,0	26,4
t2.10_B	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	4,50	26,4	23,7	18,1	27,5
t2.10_C	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	7,50	30,4	27,7	22,0	31,4
t2.11_A	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	1,50	25,0	22,3	16,6	26,0
t2.11_B	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	4,50	26,2	23,5	17,8	27,2
t2.11_C	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	7,50	30,8	28,2	22,5	31,9
t2.12_A	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	1,50	24,9	22,2	16,5	25,9
t2.12_B	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	4,50	26,2	23,5	17,9	27,3
t2.12_C	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	7,50	31,2	28,5	22,8	32,2
t2.13_A	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	1,50	25,0	22,3	16,6	26,0
t2.13_B	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	4,50	26,3	23,6	18,0	27,4
t2.13_C	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	7,50	31,1	28,4	22,8	32,1
t2.14_A	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	1,50	25,0	22,3	16,6	26,0
t2.14_B	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	4,50	26,1	23,4	17,7	27,1
t2.14_C	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	7,50	30,3	27,7	22,0	31,4
t2.15_A	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	1,50	25,3	22,6	16,9	26,3
t2.15_B	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	4,50	26,1	23,4	17,7	27,1
t2.15_C	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	7,50	27,8	25,1	19,4	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldm Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t2.16_A	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	1,50	26,0	23,3	17,6	27,0
t2.16_B	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	4,50	26,8	24,0	18,4	27,8
t2.16_C	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	7,50	28,6	25,9	20,3	29,7
t3.01_A	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	1,50	27,0	24,3	18,6	28,0
t3.01_B	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	4,50	27,4	24,7	19,1	28,5
t3.02_A	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	1,50	27,1	24,4	18,8	28,1
t3.02_B	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	4,50	27,5	24,8	19,1	28,5
t3.02_C	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	7,50	28,6	25,9	20,2	29,6
t3.03_A	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	1,50	26,8	24,1	18,4	27,8
t3.03_B	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	4,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t3.03_C	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	7,50	28,8	26,1	20,5	29,9
t3.04_A	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	1,50	25,7	23,0	17,3	26,7
t3.04_B	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	4,50	26,3	23,6	18,0	27,4
t3.04_C	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	7,50	27,5	24,8	19,2	28,5
t3.05_A	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	1,50	25,5	22,8	17,2	26,5
t3.05_B	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	4,50	26,4	23,7	18,1	27,5
t3.05_C	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	7,50	27,6	24,9	19,3	28,7
t3.06_A	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	1,50	22,2	19,4	13,8	23,2
t3.06_B	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	4,50	23,0	20,3	14,7	24,1
t3.06_C	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	7,50	27,0	24,3	18,6	28,0
t3.07_A	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	1,50	24,8	22,1	16,5	25,9
t3.07_B	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	4,50	26,2	23,4	17,8	27,2
t3.07_C	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	7,50	28,4	25,7	20,0	29,4
t3.08_A	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	1,50	25,5	22,9	17,2	26,6
t3.08_B	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	4,50	26,1	23,4	17,8	27,1
t3.08_C	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	7,50	27,2	24,4	18,8	28,2
t3.09_A	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	1,50	25,3	22,5	16,9	26,3
t3.09_B	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	4,50	26,3	23,5	17,9	27,3
t3.09_C	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	7,50	27,5	24,8	19,1	28,5
t3.10_A	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	1,50	26,0	23,3	17,6	27,0
t3.10_B	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	4,50	26,7	24,0	18,4	27,8
t3.10_C	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	7,50	28,5	25,8	20,1	29,5
t3.11.A_A	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	1,50	25,0	22,3	16,7	26,1
t3.11.A_B	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	4,50	24,5	21,8	16,2	25,6
t3.11.B_A	toetspunt blok 3	161046,49	384815,32	7,50	27,8	25,1	19,4	28,8
t3.12_A	toetspunt blok 3	161042,13	384807,08	7,50	25,2	22,6	16,9	26,3
t3.13_A	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	1,50	24,7	22,0	16,3	25,7
t3.13_B	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	4,50	24,2	21,5	15,9	25,2
t3.13_C	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	7,50	26,5	23,8	18,2	27,5
t3.14_A	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	1,50	24,8	22,1	16,4	25,8
t3.14_B	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	4,50	24,4	21,7	16,1	25,4
t3.14_C	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	7,50	26,0	23,3	17,7	27,1
t3.15_A	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	1,50	24,7	22,0	16,4	25,8
t3.15_B	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	4,50	24,3	21,6	15,9	25,3
t3.15_C	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	7,50	25,8	23,1	17,4	26,8
t3.16_A	toetspunt blok 3	161044,22	384769,26	7,50	27,1	24,4	18,7	28,1
t3.17.A_A	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	1,50	24,6	21,9	16,2	25,6
t3.17.A_B	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	4,50	24,1	21,4	15,8	25,2
t3.17.B_A	toetspunt blok 3	161049,22	384763,88	7,50	25,9	23,2	17,6	27,0
t3.18.A_A	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	1,50	24,4	21,7	16,0	25,4
t3.18.A_B	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	4,50	24,4	21,7	16,0	25,4
t3.18.B_A	toetspunt blok 3	161049,92	384751,39	7,50	25,8	23,1	17,4	26,8
t4.01_A	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	1,50	27,8	25,1	19,5	28,9
t4.01_B	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	4,50	28,1	25,4	19,7	29,1
t4.02_A	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	1,50	27,7	25,0	19,4	28,8
t4.02_B	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	4,50	28,0	25,3	19,6	29,0
t4.02_C	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	7,50	29,3	26,6	20,9	30,3
t4.03_A	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	1,50	22,7	20,0	14,3	23,7
t4.03_B	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	4,50	22,5	19,8	14,2	23,5
t4.03_C	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	7,50	26,4	23,7	18,0	27,4
t4.04_A	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	1,50	23,1	20,4	14,8	24,1
t4.04_B	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	4,50	23,2	20,5	14,8	24,2
t4.04_C	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	7,50	27,4	24,7	19,0	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldm Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t4.05_A	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	1,50	22,9	20,2	14,6	24,0
t4.05_B	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	4,50	22,9	20,2	14,5	23,9
t4.05_C	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	7,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t4.06_A	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	1,50	21,8	19,1	13,5	22,9
t4.06_B	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	4,50	22,0	19,2	13,6	23,0
t4.06_C	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	7,50	26,2	23,5	17,8	27,2
t4.07_A	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	1,50	23,4	20,7	15,0	24,4
t4.07_B	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	4,50	23,4	20,7	15,0	24,4
t4.07_C	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	7,50	26,6	23,9	18,2	27,6
t4.08_A	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	1,50	25,1	22,4	16,7	26,1
t4.08_B	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	4,50	25,5	22,8	17,2	26,6
t4.08_C	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	7,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t4.09_A	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	1,50	23,0	20,3	14,7	24,1
t4.09_B	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	4,50	23,4	20,7	15,1	24,5
t4.09_C	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	7,50	27,3	24,6	18,9	28,3
t4.10_A	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	1,50	23,4	20,7	15,0	24,4
t4.10_B	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	4,50	23,5	20,8	15,2	24,6
t4.10_C	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	7,50	29,5	26,8	21,1	30,5
t4.11.A_A	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	1,50	30,4	27,8	22,1	31,5
t4.11.A_B	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	4,50	32,6	29,9	24,2	33,6
t4.11.B_A	toetspunt blok 4	161072,39	384816,62	7,50	34,6	31,9	26,2	35,6
t4.12_A	toetspunt blok 4	161077,74	384809,06	7,50	34,1	31,5	25,8	35,2
t4.13_A	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	1,50	30,2	27,5	21,9	31,3
t4.13_B	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	4,50	31,6	29,0	23,3	32,7
t4.13_C	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	7,50	33,3	30,7	25,0	34,4
t4.14_A	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	1,50	28,8	26,1	20,5	29,9
t4.14_B	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	4,50	30,3	27,6	22,0	31,3
t4.14_C	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	7,50	32,3	29,7	24,0	33,4
t4.15_A	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	1,50	27,8	25,0	19,4	28,8
t4.15_B	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	4,50	29,0	26,2	20,6	30,0
t4.15_C	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	7,50	31,0	28,4	22,7	32,1
t4.16_A	toetspunt blok 4	161079,83	384771,20	7,50	29,0	26,3	20,6	30,0
t4.17.A_A	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	1,50	27,4	24,7	19,1	28,5
t4.17.A_B	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	4,50	28,6	25,9	20,3	29,7
t4.17.B_A	toetspunt blok 4	161075,23	384764,23	7,50	30,0	27,3	21,7	31,1
t4.18.A_A	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	1,50	27,4	24,7	19,1	28,5
t4.18.A_B	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	4,50	28,4	25,7	20,1	29,5
t4.18.B_A	toetspunt blok 4	161075,84	384752,96	7,50	30,7	28,0	22,3	31,7
t5.01_A	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	1,50	29,2	26,5	20,9	30,3
t5.01_B	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	4,50	29,9	27,2	21,5	30,9
t5.01_C	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	7,50	32,1	29,4	23,8	33,2
t5.02_A	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	1,50	31,5	28,8	23,2	32,6
t5.02_B	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	4,50	32,1	29,5	23,8	33,2
t5.02_C	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	7,50	34,6	31,9	26,2	35,6
t5.03_A	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	1,50	32,8	30,1	24,4	33,8
t5.03_B	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	4,50	33,4	30,7	25,0	34,4
t5.03_C	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	7,50	35,4	32,8	27,1	36,5
t5.04_A	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	1,50	35,1	32,5	26,8	36,1
t5.04_B	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	4,50	35,6	32,9	27,2	36,6
t5.04_C	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	7,50	37,5	34,9	29,1	38,5
t5.05_A	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	1,50	36,1	33,5	27,8	37,2
t5.05_B	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	4,50	36,7	34,0	28,3	37,7
t5.05_C	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	7,50	38,1	35,5	29,7	39,1
t5.06_A	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	1,50	36,7	34,1	28,4	37,8
t5.06_B	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	4,50	37,1	34,4	28,7	38,1
t5.06_C	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	7,50	38,5	35,9	30,2	39,6
t5.07_A	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	1,50	37,6	35,0	29,3	38,7
t5.07_B	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	4,50	37,9	35,2	29,5	38,9
t5.07_C	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	7,50	39,2	36,6	30,9	40,3
t5.08_A	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	1,50	38,1	35,5	29,8	39,2
t5.08_B	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	4,50	38,2	35,6	29,9	39,3
t5.09_A	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	1,50	28,7	26,0	20,3	29,7
t5.09_B	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	4,50	31,2	28,6	22,9	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldm Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t5.09_C	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	7,50	32,7	30,1	24,4	33,8
t5.10_A	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	1,50	31,8	29,2	23,5	32,9
t5.10_B	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	4,50	30,3	27,6	21,9	31,3
t5.10_C	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	7,50	32,0	29,3	23,6	33,0
t5.11_A	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	1,50	32,3	29,6	23,9	33,3
t5.11_B	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	4,50	29,7	27,1	21,4	30,8
t5.11_C	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	7,50	30,6	28,0	22,3	31,7
t5.12_A	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	1,50	28,1	25,4	19,8	29,2
t5.12_B	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	4,50	27,5	24,8	19,2	28,6
t5.12_C	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	7,50	30,7	28,0	22,4	31,8
t5.13_A	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	1,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t5.13_B	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	4,50	26,2	23,5	17,9	27,3
t5.13_C	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	7,50	29,5	26,8	21,2	30,6
t5.14_A	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	1,50	27,5	24,8	19,1	28,5
t5.14_B	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	4,50	26,8	24,1	18,5	27,9
t5.14_C	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	7,50	28,3	25,6	19,9	29,3
t6.01_A	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	1,50	23,0	20,3	14,6	24,0
t6.01_B	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	4,50	23,6	20,9	15,2	24,6
t6.01_C	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	7,50	24,3	21,6	16,0	25,4
t6.02_A	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	1,50	29,2	26,5	20,8	30,2
t6.02_B	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	4,50	29,3	26,6	21,0	30,4
t6.02_C	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	7,50	29,8	27,1	21,4	30,8
t6.03_A	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	1,50	26,9	24,2	18,6	28,0
t6.03_B	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	4,50	27,4	24,7	19,0	28,4
t6.03_C	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	7,50	28,4	25,8	20,1	29,5
t6.04_A	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	1,50	27,3	24,5	18,9	28,3
t6.04_B	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	4,50	27,9	25,2	19,6	28,9
t6.04_C	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	7,50	29,6	27,0	21,3	30,7
t6.05_A	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	1,50	24,6	21,9	16,3	25,7
t6.05_B	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	4,50	25,5	22,8	17,2	26,6
t6.05_C	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	7,50	27,4	24,7	19,1	28,4
t6.06_A	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	1,50	23,7	21,0	15,3	24,7
t6.06_B	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	4,50	24,5	21,7	16,1	25,5
t6.06_C	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	7,50	26,2	23,5	17,9	27,3
t7.01_A	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	1,50	25,1	22,4	16,7	26,1
t7.01_B	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	4,50	25,0	22,2	16,6	26,0
t7.01_C	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	7,50	26,7	24,1	18,4	27,8
t7.02_A	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	1,50	31,4	28,8	23,1	32,5
t7.02_B	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	4,50	31,4	28,8	23,1	32,5
t7.02_C	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	7,50	31,8	29,2	23,5	32,9
t7.03_A	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	1,50	29,5	26,7	21,1	30,5
t7.03_B	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	4,50	29,7	27,0	21,4	30,8
t7.03_C	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	7,50	31,1	28,4	22,7	32,1
t7.04_A	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	1,50	32,4	29,7	24,0	33,4
t7.04_B	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	4,50	32,2	29,5	23,9	33,2
t7.04_C	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	7,50	33,3	30,6	24,9	34,3
t7.05_A	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	1,50	25,9	23,2	17,5	26,9
t7.05_B	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	4,50	26,7	24,0	18,3	27,7
t7.05_C	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	7,50	29,7	27,1	21,4	30,8
t7.06_A	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	1,50	25,9	23,2	17,5	26,9
t7.06_B	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	4,50	26,6	23,9	18,2	27,6
t7.06_C	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	7,50	28,8	26,1	20,5	29,9
t8.01_A	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	1,50	22,4	19,7	14,0	23,4
t8.01_B	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	4,50	23,0	20,3	14,7	24,1
t8.01_C	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	7,50	24,5	21,8	16,2	25,6
t8.01_D	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	10,50	26,9	24,2	18,6	28,0
t8.02_A	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	1,50	26,7	24,0	18,3	27,7
t8.02_B	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	4,50	27,1	24,5	18,8	28,2
t8.02_C	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	7,50	28,7	26,1	20,4	29,8
t8.02_D	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	10,50	31,9	29,3	23,5	32,9
t8.03_A	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	1,50	26,6	23,9	18,2	27,6
t8.03_B	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	4,50	26,5	23,8	18,1	27,5
t8.03_C	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	7,50	27,3	24,6	19,0	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Veldm Montgomerylaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t8.03_D	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	10,50	31,8	29,2	23,5	32,9
t8.04_A	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	1,50	25,6	22,9	17,3	26,7
t8.04_B	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	4,50	25,5	22,8	17,1	26,5
t8.04_C	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	7,50	25,1	22,4	16,8	26,2
t8.04_D	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	10,50	28,0	25,4	19,7	29,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.01_A	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	1,50	57,9	53,8	49,6	58,7
t1.01_B	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	4,50	57,6	53,4	49,3	58,4
t1.01_C	toetspunt blok 1	160985,36	384705,05	7,50	56,8	52,7	48,5	57,6
t1.02_A	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	1,50	55,9	51,7	47,5	56,6
t1.02_B	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	4,50	55,8	51,6	47,5	56,6
t1.02_C	toetspunt blok 1	160990,83	384711,29	7,50	55,3	51,2	47,0	56,1
t1.03_A	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	1,50	56,0	51,8	47,7	56,8
t1.03_B	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	4,50	56,1	51,9	47,7	56,8
t1.03_C	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	7,50	55,7	51,5	47,4	56,5
t1.03_D	toetspunt blok 1	160993,33	384715,82	10,50	54,7	50,5	46,4	55,5
t1.04_A	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	1,50	57,6	53,5	49,3	58,4
t1.04_B	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	4,50	57,5	53,3	49,1	58,2
t1.04_C	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	7,50	56,9	52,8	48,6	57,7
t1.04_D	toetspunt blok 1	160996,66	384721,47	10,50	56,3	52,2	47,9	57,0
t1.05_A	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	1,50	57,4	53,3	49,1	58,2
t1.05_B	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	4,50	57,3	53,2	49,0	58,1
t1.05_C	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	7,50	56,8	52,7	48,4	57,6
t1.05_D	toetspunt blok 1	160991,89	384741,64	10,50	56,2	52,1	47,9	57,0
t1.06_A	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	1,50	57,5	53,4	49,2	58,3
t1.06_B	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	4,50	57,5	53,4	49,1	58,2
t1.06_C	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	7,50	57,0	53,0	48,7	57,8
t1.06_D	toetspunt blok 1	160984,98	384770,90	10,50	56,5	52,6	48,2	57,3
t1.07_A	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	1,50	57,6	53,6	49,3	58,4
t1.07_B	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	4,50	57,6	53,6	49,3	58,4
t1.07_C	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	7,50	57,2	53,3	48,9	58,0
t1.07_D	toetspunt blok 1	160978,58	384798,00	10,50	56,8	52,9	48,4	57,6
t1.08_A	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	1,50	57,8	53,8	49,4	58,6
t1.08_B	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	4,50	57,9	54,0	49,6	58,7
t1.08_C	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	7,50	57,6	53,8	49,3	58,5
t1.08_D	toetspunt blok 1	160976,32	384807,59	10,50	57,3	53,7	49,0	58,2
t1.09_A	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	1,50	57,9	54,0	49,6	58,7
t1.09_B	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	4,50	58,2	54,4	49,9	59,0
t1.09_C	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	7,50	57,9	54,2	49,5	58,7
t1.09_D	toetspunt blok 1	160974,68	384814,53	10,50	57,6	54,0	49,3	58,5
t1.10_A	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	1,50	58,0	54,2	49,7	58,8
t1.10_B	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	4,50	58,5	54,8	50,2	59,4
t1.10_C	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	7,50	58,3	54,7	49,9	59,1
t1.10_D	toetspunt blok 1	160972,63	384823,20	10,50	58,1	54,6	49,8	59,0
t1.11_A	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	1,50	58,1	54,4	49,8	58,9
t1.11_B	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	4,50	58,7	55,2	50,4	59,6
t1.11_C	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	7,50	58,7	55,2	50,3	59,6
t1.11_D	toetspunt blok 1	160970,84	384830,77	10,50	58,6	55,2	50,2	59,5
t1.12_A	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	1,50	50,8	46,8	42,4	51,5
t1.12_B	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	4,50	52,0	48,4	43,6	52,8
t1.12_C	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	7,50	53,5	50,1	45,1	54,4
t1.12_D	toetspunt blok 1	160964,65	384832,25	10,50	54,4	51,2	46,1	55,4
t1.13_A	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	1,50	40,5	37,7	32,2	41,6
t1.13_B	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	4,50	41,2	38,4	32,8	42,2
t1.13_C	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	7,50	41,3	38,5	33,0	42,4
t1.13_D	toetspunt blok 1	160959,84	384828,15	10,50	42,6	39,9	34,3	43,7
t1.14_A	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	1,50	40,6	37,8	32,3	41,6
t1.14_B	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	4,50	41,3	38,4	32,9	42,3
t1.14_C	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	7,50	41,5	38,7	33,2	42,5
t1.14_D	toetspunt blok 1	160961,82	384819,81	10,50	43,5	40,8	35,2	44,6
t1.15_A	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	1,50	40,1	37,3	31,7	41,1
t1.15_B	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	4,50	40,4	37,6	32,0	41,4
t1.15_C	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	7,50	40,4	37,6	32,1	41,4
t1.15_D	toetspunt blok 1	160963,76	384811,62	10,50	42,2	39,5	33,9	43,3
t1.16_A	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	1,50	40,1	37,3	31,8	41,1
t1.16_B	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	4,50	40,2	37,4	31,9	41,2
t1.16_C	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	7,50	41,2	38,4	32,9	42,2
t1.16_D	toetspunt blok 1	160965,46	384804,42	10,50	42,6	39,9	34,3	43,7
t1.17_A	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	1,50	39,6	36,8	31,3	40,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t1.17_B	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	4,50	39,3	36,4	30,9	40,3
t1.17_C	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	7,50	40,5	37,8	32,2	41,6
t1.17_D	toetspunt blok 1	160967,75	384794,74	10,50	42,4	39,7	34,1	43,5
t1.18_A	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	1,50	38,7	35,8	30,3	39,7
t1.18_B	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	4,50	38,6	35,7	30,2	39,6
t1.18_C	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	7,50	38,8	36,0	30,5	39,9
t1.18_D	toetspunt blok 1	160974,19	384767,55	10,50	39,1	36,3	30,8	40,2
t1.19_A	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	1,50	38,6	35,7	30,3	39,6
t1.19_B	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	4,50	38,6	35,6	30,3	39,6
t1.19_C	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	7,50	38,3	35,3	30,0	39,3
t1.19_D	toetspunt blok 1	160980,97	384738,92	10,50	39,0	36,0	30,7	40,0
t1.20_A	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	1,50	38,0	35,0	29,7	39,0
t1.20_B	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	4,50	38,8	35,7	30,5	39,8
t1.20_C	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	7,50	40,0	36,8	31,7	41,0
t1.20_D	toetspunt blok 1	160985,40	384720,20	10,50	40,2	36,7	31,9	41,1
t1.21_A	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	1,50	38,1	35,2	29,7	39,1
t1.21_B	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	4,50	38,5	35,6	30,2	39,5
t1.21_C	toetspunt blok 1	160981,80	384715,74	7,50	40,2	37,3	31,8	41,2
t2.01_A	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	1,50	53,9	49,7	45,6	54,7
t2.01_B	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	4,50	54,2	50,1	45,9	55,0
t2.01_C	toetspunt blok 2	161012,51	384736,44	7,50	54,0	49,9	45,7	54,8
t2.02_A	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	1,50	58,5	54,4	50,2	59,3
t2.02_B	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	4,50	58,1	54,0	49,8	58,9
t2.02_C	toetspunt blok 2	161005,01	384744,61	7,50	57,3	53,1	48,9	58,0
t2.03_A	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	1,50	58,6	54,5	50,3	59,4
t2.03_B	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	4,50	58,2	54,1	49,9	59,0
t2.03_C	toetspunt blok 2	160998,00	384774,00	7,50	57,4	53,4	49,1	58,2
t2.04_A	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	1,50	58,9	54,9	50,6	59,7
t2.04_B	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	4,50	58,6	54,6	50,3	59,4
t2.04_C	toetspunt blok 2	160991,51	384801,21	7,50	58,0	54,1	49,6	58,8
t2.05_A	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	1,50	59,1	55,1	50,8	59,9
t2.05_B	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	4,50	58,8	54,9	50,5	59,6
t2.05_C	toetspunt blok 2	160989,25	384810,67	7,50	58,1	54,3	49,8	58,9
t2.06_A	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	1,50	59,4	55,4	51,0	60,2
t2.06_B	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	4,50	59,2	55,3	50,8	60,0
t2.06_C	toetspunt blok 2	160987,54	384817,85	7,50	58,4	54,6	50,0	59,2
t2.07_A	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	1,50	59,7	55,8	51,3	60,5
t2.07_B	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	4,50	59,5	55,7	51,2	60,3
t2.07_C	toetspunt blok 2	160986,44	384822,45	7,50	58,6	54,8	50,2	59,4
t2.08_A	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	1,50	60,2	56,4	51,9	61,1
t2.08_B	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	4,50	60,0	56,3	51,7	60,9
t2.08_C	toetspunt blok 2	160984,92	384828,82	7,50	59,1	55,6	50,8	60,0
t2.09_A	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	1,50	55,4	51,9	47,0	56,3
t2.09_B	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	4,50	56,3	53,0	47,9	57,2
t2.09_C	toetspunt blok 2	160988,43	384833,74	7,50	56,4	53,2	48,0	57,3
t2.10_A	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	1,50	40,8	37,9	32,5	41,8
t2.10_B	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	4,50	42,1	39,2	33,7	43,1
t2.10_C	toetspunt blok 2	160994,83	384829,92	7,50	44,8	42,0	36,5	45,9
t2.11_A	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	1,50	40,3	37,4	32,0	41,3
t2.11_B	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	4,50	41,6	38,7	33,2	42,6
t2.11_C	toetspunt blok 2	160996,02	384824,95	7,50	44,0	41,2	35,7	45,1
t2.12_A	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	1,50	40,6	37,7	32,3	41,6
t2.12_B	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	4,50	41,6	38,7	33,2	42,6
t2.12_C	toetspunt blok 2	160997,28	384819,69	7,50	44,2	41,4	35,9	45,2
t2.13_A	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	1,50	40,4	37,5	32,0	41,4
t2.13_B	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	4,50	41,3	38,4	33,0	42,3
t2.13_C	toetspunt blok 2	160998,87	384813,07	7,50	44,2	41,4	35,9	45,3
t2.14_A	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	1,50	40,1	37,2	31,8	41,1
t2.14_B	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	4,50	40,9	37,9	32,5	41,9
t2.14_C	toetspunt blok 2	161001,14	384803,62	7,50	43,2	40,3	34,8	44,2
t2.15_A	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	1,50	39,2	36,2	30,8	40,2
t2.15_B	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	4,50	39,4	36,5	31,1	40,4
t2.15_C	toetspunt blok 2	161007,77	384775,98	7,50	41,4	38,5	33,1	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t2.16_A	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	1,50	43,0	39,4	34,6	43,8
t2.16_B	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	4,50	40,3	37,2	31,9	41,2
t2.16_C	toetspunt blok 2	161014,67	384747,20	7,50	41,6	38,6	33,3	42,6
t3.01_A	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	1,50	40,5	37,2	32,1	41,4
t3.01_B	toetspunt blok 3	161045,76	384746,64	4,50	43,4	39,8	35,1	44,3
t3.02_A	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	1,50	42,4	38,8	34,0	43,2
t3.02_B	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	4,50	45,1	41,3	36,7	45,9
t3.02_C	toetspunt blok 3	161054,30	384747,15	7,50	46,0	42,2	37,7	46,8
t3.03_A	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	1,50	43,7	39,9	35,3	44,5
t3.03_B	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	4,50	45,0	41,2	36,6	45,8
t3.03_C	toetspunt blok 3	161057,99	384752,15	7,50	45,9	42,3	37,6	46,8
t3.04_A	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	1,50	41,9	38,4	33,5	42,8
t3.04_B	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	4,50	43,4	39,8	35,0	44,2
t3.04_C	toetspunt blok 3	161057,39	384763,67	7,50	44,8	41,3	36,4	45,7
t3.05_A	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	1,50	41,0	37,6	32,7	41,9
t3.05_B	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	4,50	42,5	39,1	34,2	43,4
t3.05_C	toetspunt blok 3	161056,88	384773,58	7,50	44,5	41,2	36,1	45,4
t3.06_A	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	1,50	38,6	35,7	30,3	39,6
t3.06_B	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	4,50	39,9	37,0	31,6	40,9
t3.06_C	toetspunt blok 3	161051,63	384777,41	7,50	43,7	40,8	35,4	44,7
t3.07_A	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	1,50	38,0	35,0	29,6	39,0
t3.07_B	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	4,50	39,5	36,5	31,1	40,5
t3.07_C	toetspunt blok 3	161046,09	384787,68	7,50	43,2	40,2	34,8	44,1
t3.08_A	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	1,50	36,8	33,8	28,4	37,8
t3.08_B	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	4,50	37,2	34,2	28,8	38,2
t3.08_C	toetspunt blok 3	161050,33	384799,87	7,50	39,4	36,4	31,1	40,4
t3.09_A	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	1,50	42,6	39,3	34,2	43,5
t3.09_B	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	4,50	45,6	42,5	37,3	46,6
t3.09_C	toetspunt blok 3	161055,10	384804,48	7,50	48,0	45,0	39,7	49,0
t3.10_A	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	1,50	44,2	40,9	35,9	45,1
t3.10_B	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	4,50	47,7	44,6	39,4	48,6
t3.10_C	toetspunt blok 3	161054,49	384815,68	7,50	51,4	48,4	43,0	52,3
t3.11.A_A	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	1,50	41,3	38,2	33,0	42,3
t3.11.A_B	toetspunt blok 3	161036,74	384814,61	4,50	41,9	38,7	33,6	42,9
t3.11.B_A	toetspunt blok 3	161046,49	384815,32	7,50	42,5	39,6	34,2	43,5
t3.12_A	toetspunt blok 3	161042,13	384807,08	7,50	43,7	40,8	35,4	44,7
t3.13_A	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	1,50	39,9	37,0	31,6	40,9
t3.13_B	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	4,50	40,3	37,3	32,0	41,3
t3.13_C	toetspunt blok 3	161037,36	384802,94	7,50	41,9	38,9	33,5	42,9
t3.14_A	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	1,50	39,3	36,4	31,0	40,3
t3.14_B	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	4,50	39,8	36,8	31,5	40,8
t3.14_C	toetspunt blok 3	161038,19	384787,27	7,50	41,4	38,3	33,0	42,3
t3.15_A	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	1,50	39,3	36,4	31,0	40,3
t3.15_B	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	4,50	40,3	37,2	32,0	41,3
t3.15_C	toetspunt blok 3	161038,98	384772,45	7,50	42,1	38,8	33,8	43,0
t3.16_A	toetspunt blok 3	161044,22	384769,26	7,50	41,6	38,2	33,3	42,5
t3.17.A_A	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	1,50	39,5	36,4	31,2	40,5
t3.17.A_B	toetspunt blok 3	161039,50	384762,64	4,50	41,1	37,8	32,8	42,1
t3.17.B_A	toetspunt blok 3	161049,22	384763,88	7,50	41,9	38,6	33,6	42,8
t3.18.A_A	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	1,50	40,2	36,9	31,8	41,1
t3.18.A_B	toetspunt blok 3	161040,16	384750,31	4,50	42,4	38,9	34,1	43,3
t3.18.B_A	toetspunt blok 3	161049,92	384751,39	7,50	42,0	38,6	33,6	42,9
t4.01_A	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	1,50	40,8	37,6	32,5	41,8
t4.01_B	toetspunt blok 4	161080,96	384748,67	4,50	43,2	39,6	34,8	44,1
t4.02_A	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	1,50	42,2	38,7	33,9	43,1
t4.02_B	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	4,50	44,9	41,1	36,5	45,7
t4.02_C	toetspunt blok 4	161072,11	384748,09	7,50	45,9	42,1	37,5	46,7
t4.03_A	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	1,50	43,1	39,3	34,7	43,9
t4.03_B	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	4,50	44,3	40,4	36,0	45,1
t4.03_C	toetspunt blok 4	161067,86	384752,61	7,50	45,3	41,6	36,9	46,1
t4.04_A	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	1,50	41,3	37,7	32,9	42,1
t4.04_B	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	4,50	42,6	38,9	34,3	43,5
t4.04_C	toetspunt blok 4	161067,24	384763,86	7,50	44,3	40,8	35,9	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t4.05_A	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	1,50	40,6	37,1	32,3	41,5
t4.05_B	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	4,50	42,1	38,6	33,8	43,0
t4.05_C	toetspunt blok 4	161066,71	384773,48	7,50	44,3	41,0	35,9	45,2
t4.06_A	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	1,50	38,0	35,2	29,7	39,0
t4.06_B	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	4,50	39,0	36,1	30,7	40,0
t4.06_C	toetspunt blok 4	161071,55	384778,49	7,50	43,0	40,1	34,6	44,0
t4.07_A	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	1,50	37,7	34,8	29,4	38,7
t4.07_B	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	4,50	38,4	35,4	30,0	39,3
t4.07_C	toetspunt blok 4	161075,77	384789,74	7,50	41,6	38,7	33,3	42,6
t4.08_A	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	1,50	36,4	33,4	28,0	37,3
t4.08_B	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	4,50	36,8	33,7	28,4	37,7
t4.08_C	toetspunt blok 4	161070,94	384800,96	7,50	39,7	36,6	31,3	40,6
t4.09_A	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	1,50	41,8	38,5	33,5	42,7
t4.09_B	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	4,50	44,7	41,5	36,3	45,6
t4.09_C	toetspunt blok 4	161065,02	384804,68	7,50	47,5	44,5	39,2	48,5
t4.10_A	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	1,50	44,2	40,8	35,9	45,1
t4.10_B	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	4,50	47,4	44,2	39,0	48,3
t4.10_C	toetspunt blok 4	161064,37	384816,15	7,50	50,6	47,6	42,2	51,5
t4.11.A_A	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	1,50	48,5	45,2	40,1	49,4
t4.11.A_B	toetspunt blok 4	161082,14	384816,64	4,50	51,9	48,8	43,6	52,9
t4.11.B_A	toetspunt blok 4	161072,39	384816,62	7,50	54,3	51,5	46,0	55,3
t4.12_A	toetspunt blok 4	161077,74	384809,06	7,50	53,9	51,0	45,6	54,9
t4.13_A	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	1,50	47,3	44,1	38,9	48,2
t4.13_B	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	4,50	50,4	47,3	42,1	51,4
t4.13_C	toetspunt blok 4	161082,77	384805,13	7,50	52,5	49,5	44,1	53,4
t4.14_A	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	1,50	46,1	42,9	37,7	47,0
t4.14_B	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	4,50	48,7	45,7	40,4	49,7
t4.14_C	toetspunt blok 4	161083,62	384789,77	7,50	50,6	47,7	42,3	51,6
t4.15_A	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	1,50	45,1	41,9	36,8	46,0
t4.15_B	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	4,50	46,9	43,9	38,6	47,9
t4.15_C	toetspunt blok 4	161084,44	384774,91	7,50	48,8	45,7	40,4	49,7
t4.16_A	toetspunt blok 4	161079,83	384771,20	7,50	41,1	37,8	32,7	42,0
t4.17.A_A	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	1,50	44,7	41,5	36,3	45,6
t4.17.A_B	toetspunt blok 4	161084,99	384764,80	4,50	46,3	43,2	37,9	47,2
t4.17.B_A	toetspunt blok 4	161075,23	384764,23	7,50	43,9	40,8	35,5	44,9
t4.18.A_A	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	1,50	44,2	41,1	35,8	45,1
t4.18.A_B	toetspunt blok 4	161085,65	384752,85	4,50	45,4	42,4	37,1	46,4
t4.18.B_A	toetspunt blok 4	161075,84	384752,96	7,50	44,6	41,6	36,3	45,6
t5.01_A	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	1,50	53,1	49,0	44,8	53,9
t5.01_B	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	4,50	53,4	49,2	45,0	54,1
t5.01_C	toetspunt blok 5	161116,91	384736,62	7,50	53,2	49,1	44,9	54,0
t5.02_A	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	1,50	55,7	51,6	47,4	56,5
t5.02_B	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	4,50	55,8	51,8	47,5	56,6
t5.02_C	toetspunt blok 5	161123,86	384745,48	7,50	55,6	51,6	47,2	56,3
t5.03_A	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	1,50	56,6	52,6	48,3	57,4
t5.03_B	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	4,50	56,7	52,8	48,4	57,5
t5.03_C	toetspunt blok 5	161129,06	384770,14	7,50	56,4	52,6	48,1	57,3
t5.04_A	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	1,50	57,0	53,1	48,7	57,8
t5.04_B	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	4,50	57,3	53,5	48,9	58,1
t5.04_C	toetspunt blok 5	161133,65	384791,92	7,50	57,3	53,6	48,9	58,1
t5.05_A	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	1,50	57,3	53,5	49,0	58,1
t5.05_B	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	4,50	57,7	54,1	49,4	58,6
t5.05_C	toetspunt blok 5	161135,83	384802,26	7,50	57,9	54,4	49,6	58,8
t5.06_A	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	1,50	57,6	53,9	49,3	58,4
t5.06_B	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	4,50	58,2	54,6	49,8	59,0
t5.06_C	toetspunt blok 5	161137,32	384809,33	7,50	58,4	55,0	50,1	59,3
t5.07_A	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	1,50	57,8	54,1	49,4	58,6
t5.07_B	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	4,50	58,5	55,0	50,1	59,4
t5.07_C	toetspunt blok 5	161138,35	384814,21	7,50	58,7	55,3	50,3	59,6
t5.08_A	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	1,50	55,4	52,0	47,0	56,3
t5.08_B	toetspunt blok 5	161134,16	384817,43	4,50	57,1	53,9	48,8	58,1
t5.09_A	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	1,50	48,9	45,6	40,5	49,8
t5.09_B	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	4,50	52,4	49,3	44,1	53,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: wvl
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie:

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t5.09_C	toetspunt blok 5	161128,54	384816,38	7,50	54,9	52,0	46,6	55,9
t5.10_A	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	1,50	48,1	45,0	39,8	49,1
t5.10_B	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	4,50	51,3	48,3	43,0	52,3
t5.10_C	toetspunt blok 5	161127,45	384811,15	7,50	53,6	50,6	45,3	54,6
t5.11_A	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	1,50	47,2	44,2	38,9	48,2
t5.11_B	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	4,50	50,3	47,2	41,9	51,3
t5.11_C	toetspunt blok 5	161125,95	384803,99	7,50	52,3	49,4	44,0	53,3
t5.12_A	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	1,50	45,2	42,2	36,8	46,2
t5.12_B	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	4,50	49,0	46,0	40,6	50,0
t5.12_C	toetspunt blok 5	161123,84	384793,91	7,50	50,9	47,9	42,5	51,9
t5.13_A	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	1,50	43,2	40,2	34,9	44,2
t5.13_B	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	4,50	46,3	43,3	37,9	47,2
t5.13_C	toetspunt blok 5	161119,30	384772,19	7,50	48,4	45,4	40,0	49,4
t5.14_A	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	1,50	44,4	41,0	36,0	45,3
t5.14_B	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	4,50	45,4	42,2	37,0	46,3
t5.14_C	toetspunt blok 5	161114,12	384747,41	7,50	46,8	43,7	38,5	47,8
t6.01_A	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	1,50	55,0	50,9	46,7	55,8
t6.01_B	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	4,50	55,3	51,2	47,0	56,1
t6.01_C	toetspunt blok 6	161019,96	384725,25	7,50	55,1	50,9	46,7	55,8
t6.02_A	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	1,50	58,0	53,8	49,6	58,7
t6.02_B	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	4,50	57,7	53,5	49,4	58,5
t6.02_C	toetspunt blok 6	161030,39	384721,36	7,50	57,0	52,8	48,6	57,7
t6.03_A	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	1,50	57,8	53,6	49,4	58,5
t6.03_B	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	4,50	57,6	53,4	49,2	58,3
t6.03_C	toetspunt blok 6	161049,54	384722,52	7,50	56,9	52,7	48,6	57,7
t6.04_A	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	1,50	52,7	48,6	44,4	53,5
t6.04_B	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	4,50	52,9	48,7	44,5	53,6
t6.04_C	toetspunt blok 6	161059,39	384727,48	7,50	52,7	48,6	44,3	53,4
t6.05_A	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	1,50	41,3	37,9	33,0	42,2
t6.05_B	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	4,50	41,6	38,3	33,3	42,5
t6.05_C	toetspunt blok 6	161049,04	384731,76	7,50	42,8	39,5	34,4	43,7
t6.06_A	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	1,50	43,5	39,8	35,2	44,4
t6.06_B	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	4,50	44,7	40,9	36,4	45,5
t6.06_C	toetspunt blok 6	161029,99	384730,62	7,50	45,2	41,5	36,8	46,0
t7.01_A	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	1,50	52,3	48,1	43,9	53,0
t7.01_B	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	4,50	52,4	48,3	44,1	53,2
t7.01_C	toetspunt blok 7	161069,30	384728,53	7,50	52,1	48,0	43,8	52,9
t7.02_A	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	1,50	57,7	53,5	49,3	58,4
t7.02_B	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	4,50	57,5	53,3	49,1	58,2
t7.02_C	toetspunt blok 7	161079,60	384724,45	7,50	56,8	52,6	48,5	57,6
t7.03_A	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	1,50	57,1	52,9	48,8	57,9
t7.03_B	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	4,50	56,9	52,8	48,6	57,7
t7.03_C	toetspunt blok 7	161098,99	384725,64	7,50	56,3	52,2	48,0	57,1
t7.04_A	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	1,50	53,4	49,3	45,0	54,1
t7.04_B	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	4,50	53,7	49,6	45,3	54,5
t7.04_C	toetspunt blok 7	161108,67	384730,82	7,50	53,6	49,6	45,3	54,4
t7.05_A	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	1,50	43,4	40,1	35,0	44,3
t7.05_B	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	4,50	45,0	41,8	36,6	45,9
t7.05_C	toetspunt blok 7	161098,36	384734,76	7,50	46,4	43,2	38,0	47,3
t7.06_A	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	1,50	41,8	38,7	33,5	42,8
t7.06_B	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	4,50	42,5	39,4	34,1	43,4
t7.06_C	toetspunt blok 7	161079,24	384733,60	7,50	44,9	41,9	36,6	45,9
t8.01_A	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	1,50	55,1	51,0	46,8	55,9
t8.01_B	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	4,50	55,5	51,3	47,1	56,2
t8.01_C	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	7,50	55,4	51,2	47,0	56,1
t8.01_D	toetspunt blok 8	161011,89	384697,54	10,50	55,2	51,1	46,9	56,0
t8.02_A	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	1,50	58,4	54,2	50,1	59,2
t8.02_B	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	4,50	57,9	53,8	49,6	58,7
t8.02_C	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	7,50	57,0	52,8	48,7	57,8
t8.02_D	toetspunt blok 8	161037,51	384709,28	10,50	56,2	52,1	47,8	56,9
t8.03_A	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	1,50	37,5	34,5	29,2	38,5
t8.03_B	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	4,50	36,8	33,8	28,5	37,8
t8.03_C	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	7,50	37,2	34,1	28,8	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: wvl
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t8.03_D	toetspunt blok 8	161039,66	384698,21	10,50	39,1	36,1	30,8	40,1
t8.04_A	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	1,50	38,4	35,4	30,1	39,4
t8.04_B	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	4,50	37,1	34,0	28,7	38,0
t8.04_C	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	7,50	36,1	33,1	27,7	37,0
t8.04_D	toetspunt blok 8	161016,06	384686,95	10,50	37,0	34,0	28,7	38,0

