DOORSNEDE C

DOORSNEDE D

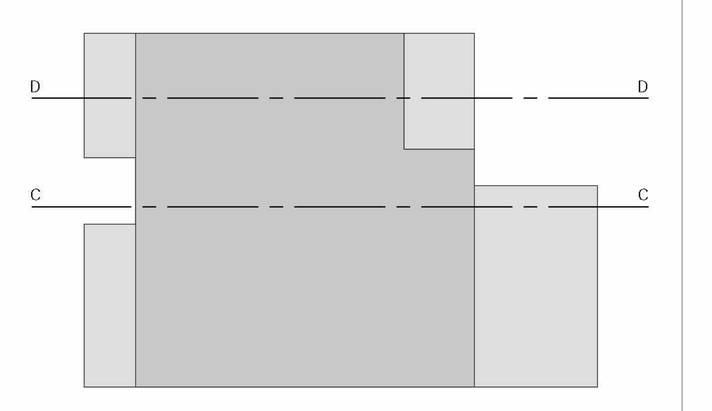

Renvooi

- betonsteen - dragend
- betonsteen - niet dragend
- isolatie (open cel)
- isolatie (gesloten cel)
- prefab beton
- lichte scheidingswand twee zijdig gips
- licht scheidingswand twee zijdig hout
- cementdekvloer inlcusief afwerking

LEGENDA

Peil
peil = 0 = bk. afgewerkte vloer
exacte peilmaat 16,2m + NAP

▲ = entree aanduiding

Bouwbesluit
- Oppervlaktes, verblijfsgebieden en integrale toegankelijkheid zie rapportage 5.1.2.e van der Velde Architecten
- Vloerafscheidingen cf. afdeling 2.3 van het Bouwbesluit
min. hoogte 1000mm t.o.v. bk. afgewerkte vloer
- Trappen cf. afdeling 2.5 van het Bouwbesluit
- optrede max. 188mm
- aantrede min. 220mm
- leuning 900mm t.o.v. klimlijn
- Beglazing cf. de NEN3569 / NEN6702.
- glas < 0,85m t.o.v. vloer/maaiveld letselwerend uitvoeren.
- glas als vloerafscheiding < 0,85m t.o.v. vloer/maaiveld doorvalveilig uitvoeren.
- Aanduiding letselwerend glas (binnen- en buitenruit) = *
- Aanduiding letselwerend/doorvalveilig glas (binnenruit) = **
- Kozijnen, ramen en deuren weerstandsklasse 2 cf. NEN 5087
- Hang- en sluitwerk skg**
- Wering van vocht cf. afdeling 3.5 van het Bouwbesluit
- Vrije doorgang + bereikbaarheid cf. afdeling 4.4. van het Bouwbesluit.
- dagmaat ≥ 900mm x 2300mm
- Bescherming tegen ratten en muizen cf. afdeling 3.10 van het Bouwbesluit.
- Daken voldoen aan beschrijving niet-brandgevaarlijk dak cf. NEN 6063.
- Max. hoogteverschil t.p.v. entree 20mm t.o.v. aansluitend terrein.

Brandwerendheid en vluchten
Eisen ten aanzien van brandveiligheid als aangeduid op tekening en vermeld in rapportage DGMR:
B.2020.0645.11R001 dd. 21.04.2023

= WBDBORa 30min/Ra
= WBDBO/Ra 60min/Ra
= opening WBDBO 60 min
= zelfsluitende deur WBDBO 30min
= zelfsluitende deur WBDBO 60min
= nooduitgang
= brandslanghaspel
= rookmelder
= noodverlichting
= handbrandmelder

Energieprestatierapport
Bouwkundige, bouwfysische- en installatietechnische uitgangspunten BENG-berekening volgens:
NTA8800 - berekening, opgesteld door Innax, dd. 21.04.2023

Rc-waardebepaling volgens cf. berekening NTA8800 Innax

Rc gevel ≥ 4,7 m².K/W
Rc dak ≥ 6,3 m².K/W
Rc vloer ≥ 3,7 m².K/W

U-waarde:
glas ≤ 1,1 W/(m².K)
gevelopeningen ≤ 1,65 W/(m².K)

Geluidisolatie
Bouwkundige en bouwfysische uitgangspunten met betrekking tot geluidisolatie zie opgave DGMR:
B.2020.0645.10.R001, dd. 21.04.2023

Fundering en (hoofd)draagconstructie
- Fundering- en (hoofd)draagconstructies
- Brandwerendheid (hoofd)draagconstructie volgens opgave Advies- en Ingenieursbureau Van de Laar:
Tekeningen cf. tekeningenlijst, dd. 21.04.2023 en UR-rapport, dd. 21.04.2023

NO = noodoverstort

Installaties
- W-installaties/riolering en E-installaties volgens opgave Innax

- Alle standleidingen isoleren
- VWA aansluiten op bestaande riolering
- HWA aansluiten op bestaande riolering
- T.p.v. aansluiting binnen 1m van de perceelsgrens een ontstoppingsstuk opnemen.
- VWA leidingen uitvoeren in de kleur grijs
- HWA leidingen uitvoeren in de kleur bruin
- Op afschot liggende leidingen min. 1:500
- Rioleringvolgens gescheiden systeem

Algemeen
- Niet van tekening meten
- Maatvoering in het werk te controleren
- Tekening niet geschikt voor uitvoering

Editie	Datum	Get	Status
B	28-11-2023		
A	21-04-2023		

Project: Achter de Tuintjes
Project № 2042
Opdrachtgever: Gemeente Gilze-Rijen, Kapittelstraat 15, 5126 HA, Gilze
Ontwerpfase: TO
Omschrijving: doorsneden
Formaat: A0+(2xA4)
Schaal: 1:50

Tekening № 2042 - TO202

Grosfeld Bekkers van der Velde
Reduitlaan 39, 4814 DC Breda
076-522 18 11
info@gbv-a.nl
www.grosfeldbekkersvandervelde.nl