


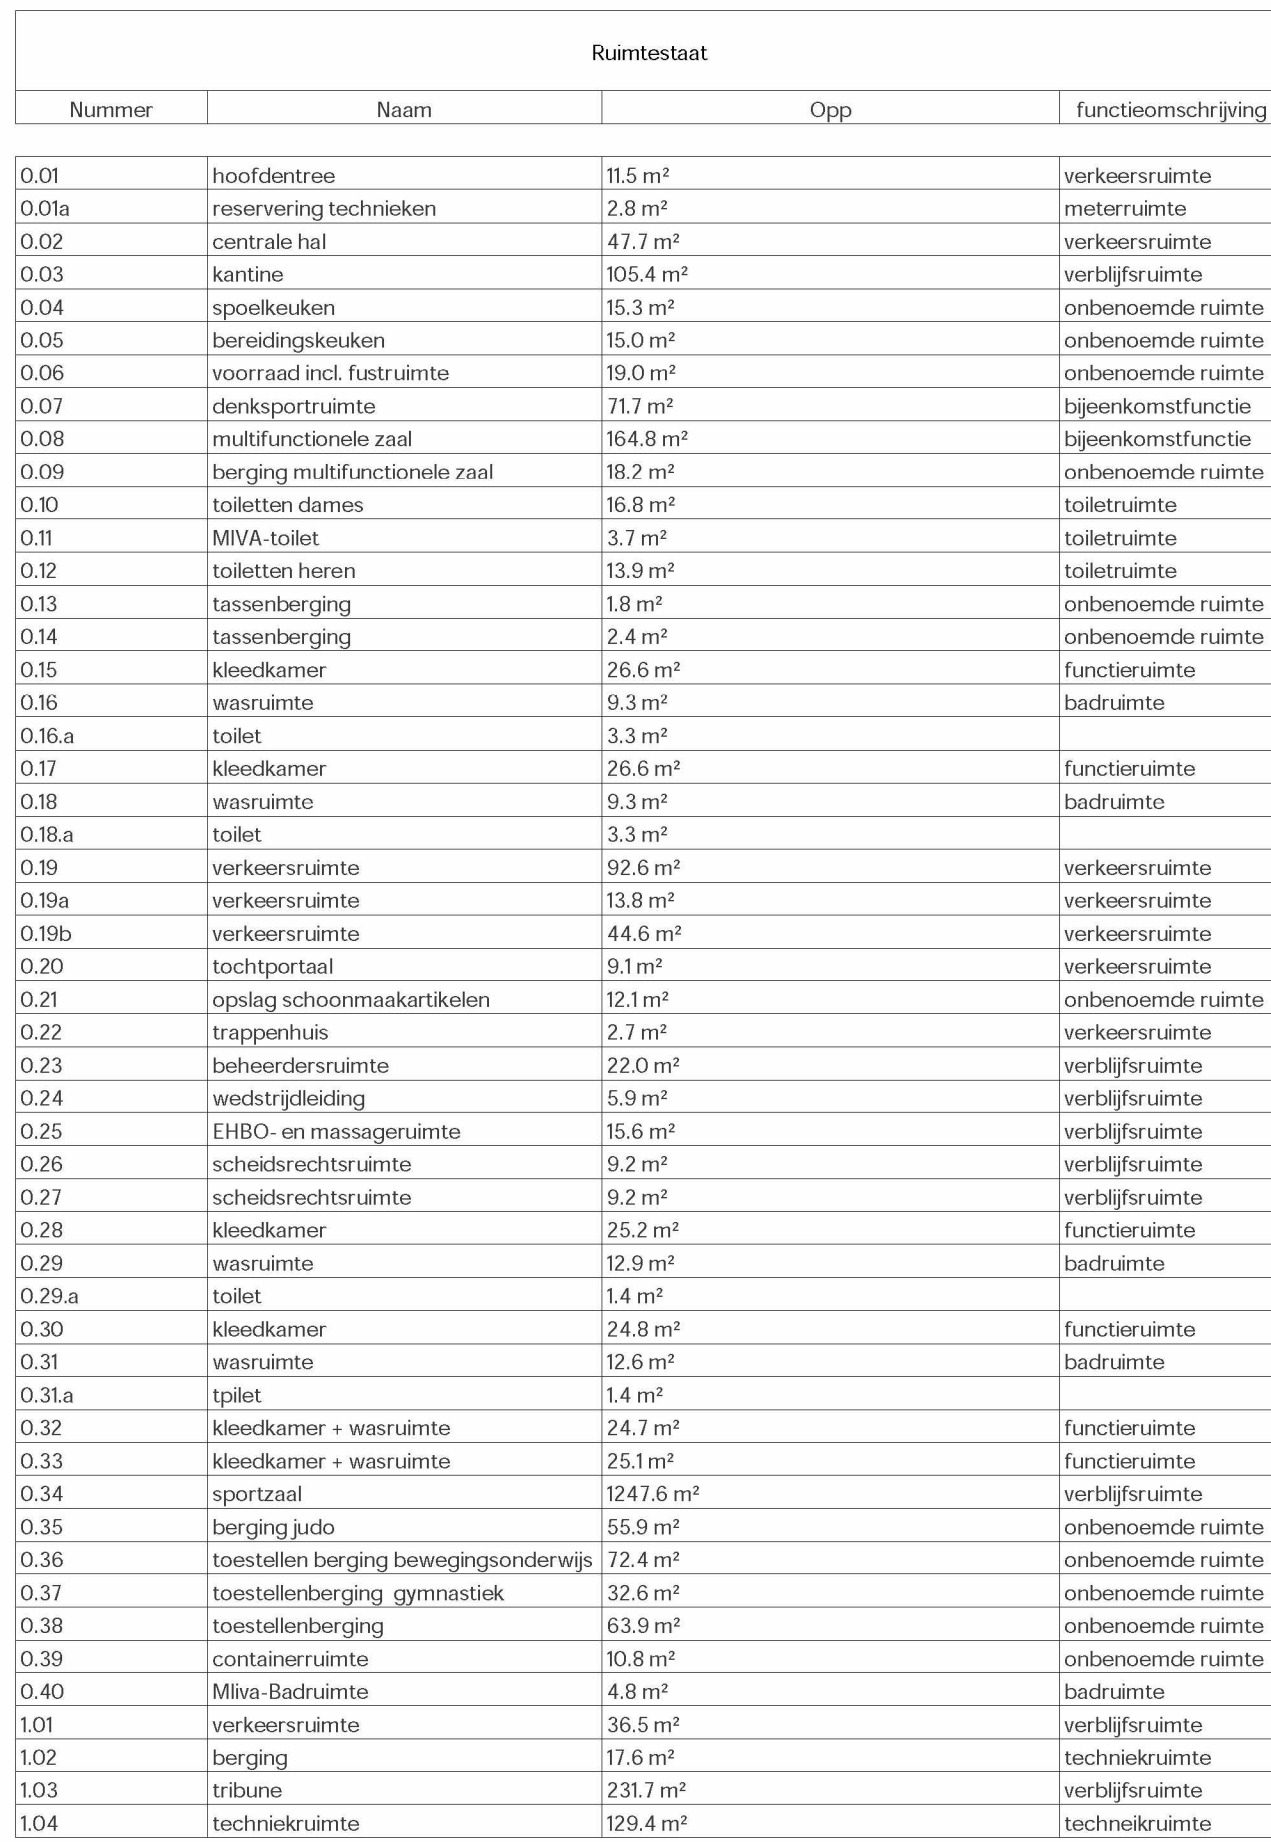

Standaard

-  bodembodem - draagend
-  bodembodem - niet draagend
-  isolatie (pijpen coil)
-  isolatie (grote coil)
-  prefab beton
-  licht scheidingwand twee zijdig (pijpen)
-  licht scheidingwand twee zijdig (vloer)
-  cement-sclerolac insulatie afwerking

LEGENDA
 Pol = 0 = tek, afgewerkte vloer
 groen = onafgewerkte vloer, M.T. 2000, M.A.O.

[illegible]

Brondeurtoefheid en vluchten
 Een bron van risico van brandveiligheid als gevolg van opheffing en
 vermeld in rapportage DGMG:
 B.2020.0045.FROOF d.d. 21-04-2022

 = WECE/Ra 30min/Ra
 = WECE/Ra 60min/Ra

 = opening WECO 60 min
 = zafixatonda dur WECO 20min
 = zafixatonda dur WECO 60min

 = noodaligang

 = brachlorfempel

 = rookmolder
 = noodverlichting

 = handbremsmelder

Energiespeicherapparat

NTA800 - berekening, opgesteld door Inax, dd. 21.04.2022

lic dak	$\geq 0,3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
lic vloer	$\geq 2,7 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
U-waarde:	
glas	$\leq 1,1 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$
overblijfselen	$\leq 1,65 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}$

Gedurende:
houwperiode en bouwtechnische afhangepunten met betrekking tot
gedurende: zie opgegeven DGM:
§ 2020.0645.10.9001, d.s. 21.04.2023

Tekeningen cf. tekeningenslijst, d1. 21.04.2023 en UR-rapport, d1. 21.04.2023

MO = moodswampart

Installation

- W-installer/locking on I -installer volgens opgave linux

- Alle standleidingen isoleren
- VVA aansluiten op bestaande riolering
- HWA aansluiten op bestaande riolering
- T.p.v. aansluiting binnen lin van de perceelsgrens een ontstoppingsput opzetten.

- PWA, leidingen uitbreiden in de kleur bruin
- Op afschot, liggende leidingen min. 1500
- Rookringvolgders geschieden systeem

- Niet van toelating meten
- Meetvoering in het werktoe controleeren
- Toelating niet geschikt voor uitvoering

B 28-11-2023
A 21-04-2023

Achter de Tuintjes

Gemeente Gilze-Rijen
Kapittelstraat 15
5126 HA, Gilze

g gedeelte B

on	NO_2 (toM)
on	150

2042 - T0102B

Redactie 39 006 522 18 11
4014 DC Dordrecht info@gbv-a.nl www.grofeldebekkersanders.nl