


The background image shows a surveying instrument, possibly a total station or a similar optical device, mounted on a tripod. The instrument has a black body with a red and black handle. It is positioned in a grassy field. In the background, there are trees and a building. A semi-transparent grid is overlaid on the entire image. The text is white and positioned in the center-left area.

**Akoestisch onderzoek
Ruimtelijke zonering**

**Herontwikkeling
Mgr. Schaepmanstraat 32
Rijen**



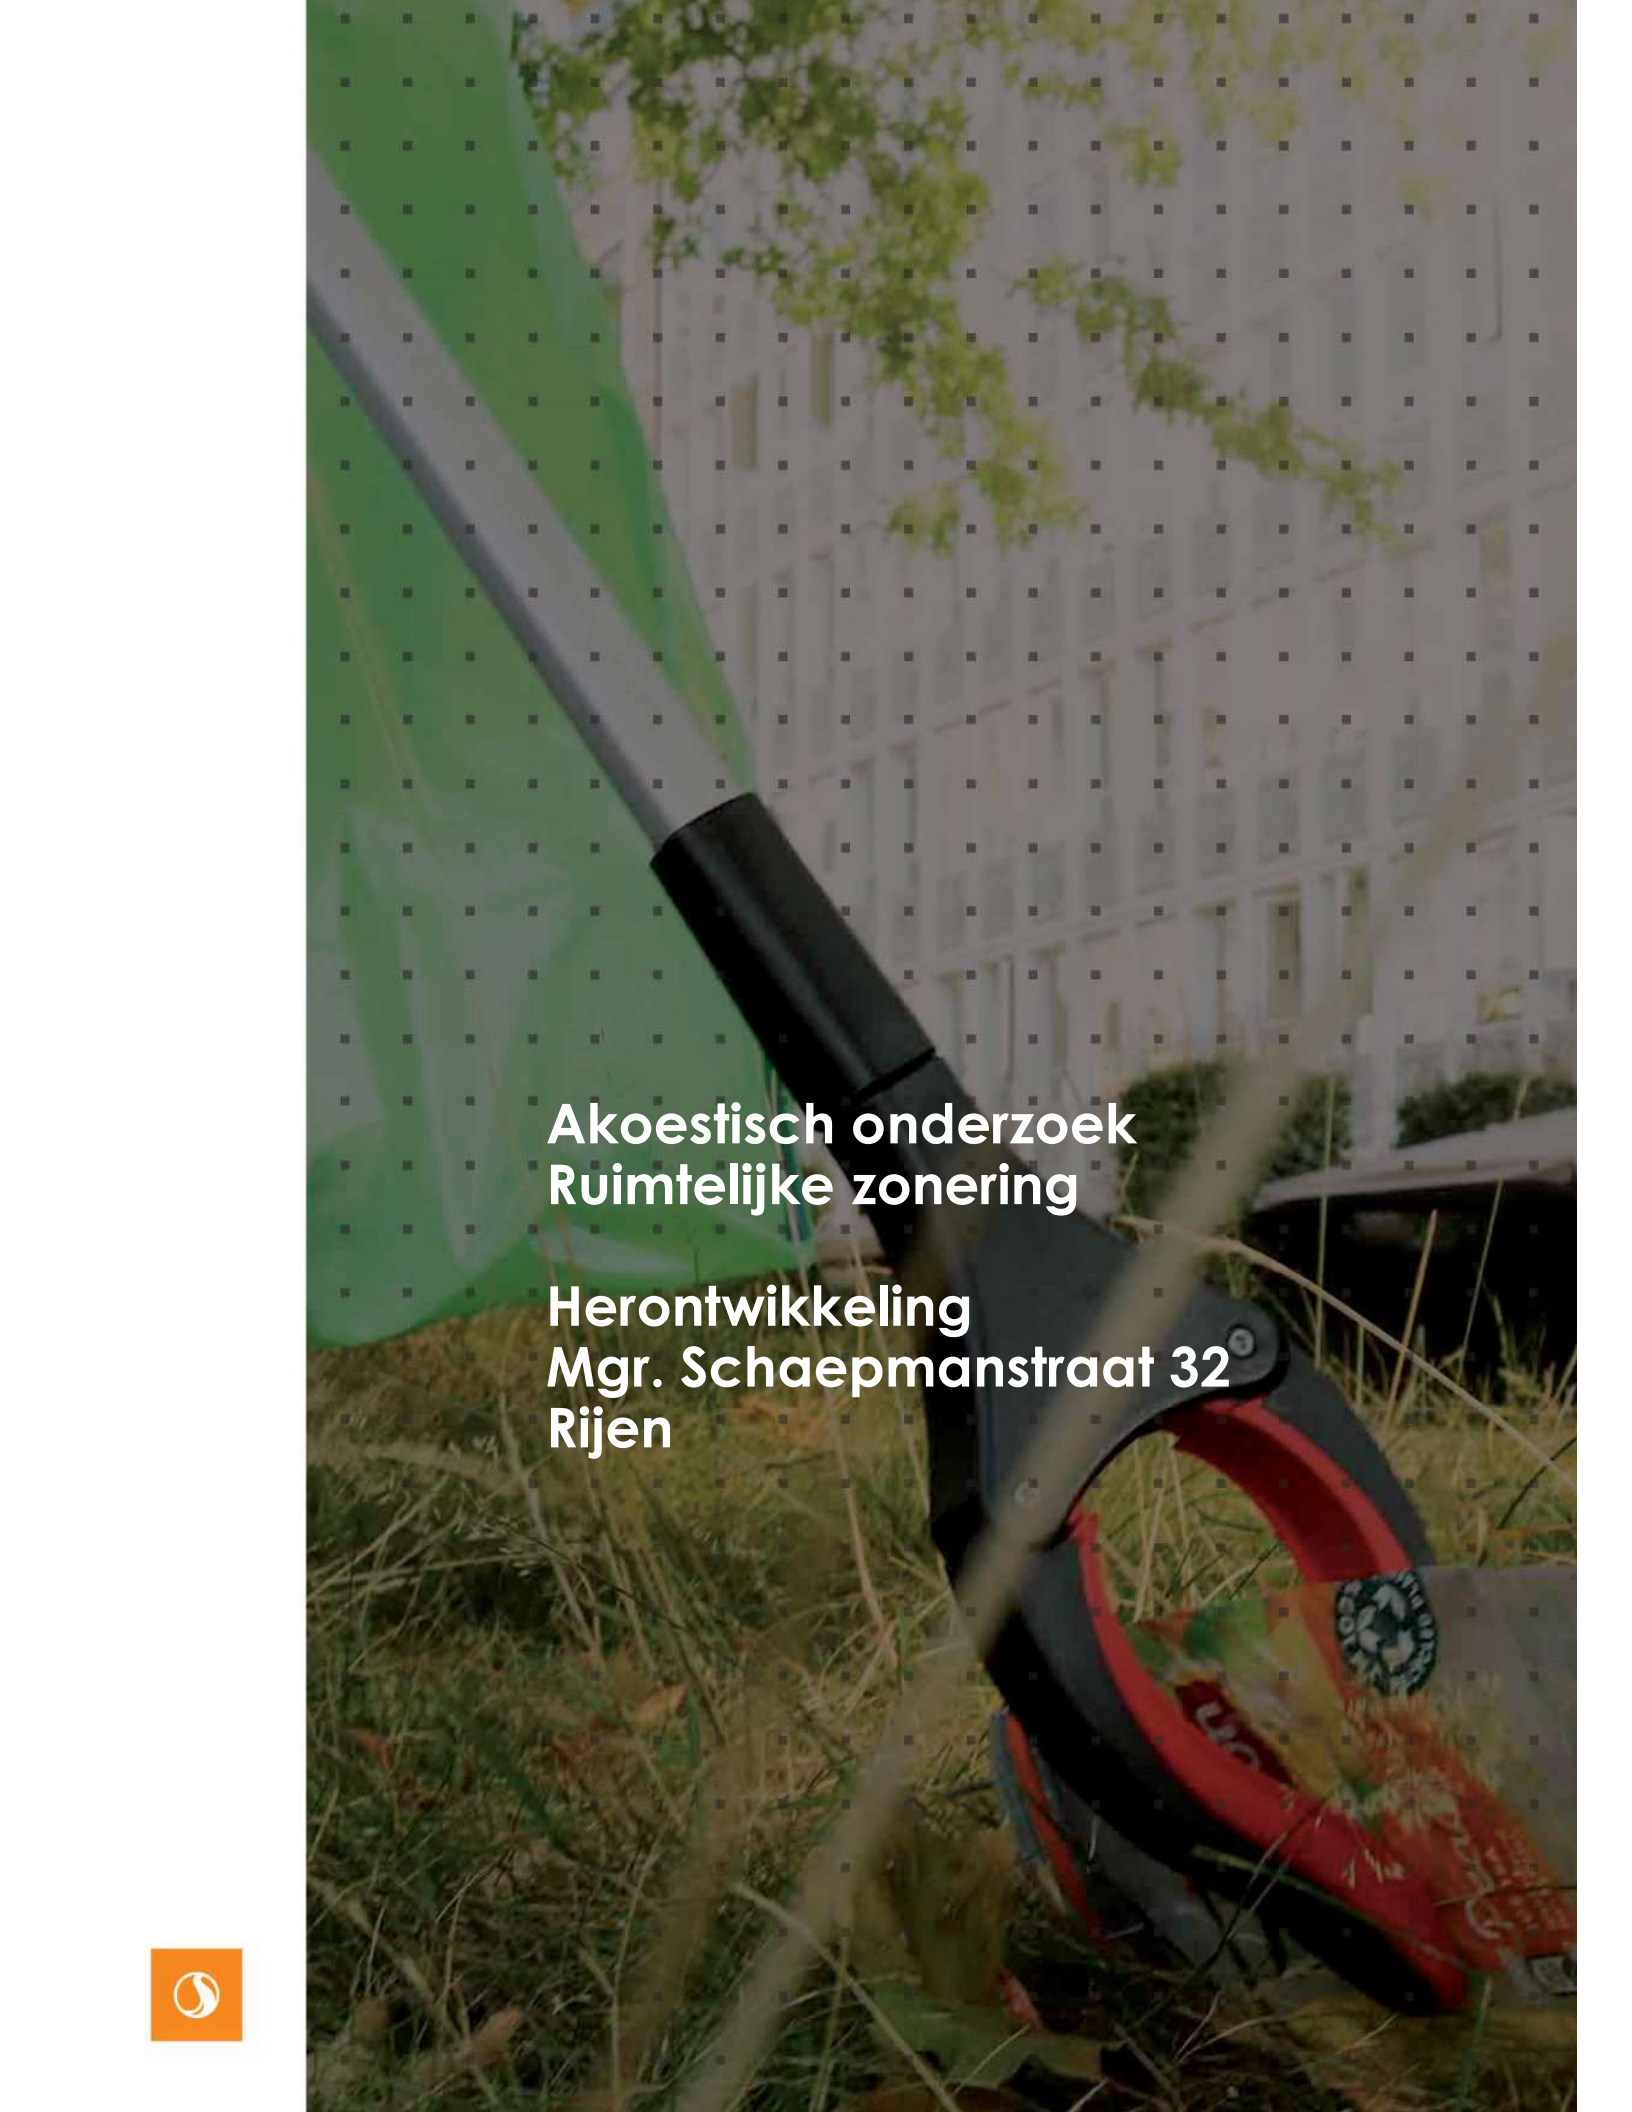

Akoestisch onderzoek
Ruimtelijke zonering
Herontwikkeling Mgr. Schaepmanstraat 32
Rijen

In opdracht van:
Gemeente Gilze en Rijen

Opgesteld door:
Ir. H.J.M. Schipperen

Projectnummer:
20220221-01

Documentnaam:
20220221-01 IL B&M Sporthal Margriethal.docx

Datum:
28 juli 2022

Versie	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
1	mw. ing. M. Staps		28-07-2022

Bezoekadres
Hoevestein 20b
4903 SC OOSTERHOUT
www.stantec.com/nl

KVK Haaglanden 27 18 43 23
BNP Paribas 022 77 40 432
IBAN NL11BNPA0227740432 BIC BNPANL2A
Stantec BV is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en VCA** gecertificeerd

Het is niet toegestaan de inhoud en/of vorm van door Stantec opgestelde rapportages aan te passen

Inhoudsopgave

1.0 Inleiding	1
2.0 Onderzoekslokatie	2
3.0 Toetsingskader	4
3.1 Algemeen	4
3.2 VNG-handreiking bedrijven en milieuzonering	4
3.3 Omgevingstypering	5
3.4 Toetsing aan de richtafstanden (stap 1)	5
3.5 Activiteitenbesluit milieubeheer	6
3.6 Verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder)	6
3.7 Ruimtelijke ordening	7
4.0 Uitgangspunten	8
4.1 Representatieve situatie	8
4.2 Bronvermogens	9
4.3 Modellerings	10
5.0 Rekenresultaten	11
5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus	11
5.2 Maximale geluidniveaus	12
5.3 Verkeersaantrekkende werking	15
6.0 Samenvatting en beoordeling	17

Bijlage 1:	Figuren
Bijlage 2:	Invoergegevens akoestisch rekenmodel
Bijlage 3:	Rekenresultaten $L_{A_{r,LT}}$
Bijlage 4:	Model + rekenresultaten $L_{A_{max}}$
Bijlage 5:	Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking

1.0 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen is door Stantec een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de milieuzonering van een nieuw te bouwen sporthal aan de Mgr. Schaepmanstraat 32 te Rijen. Lokaal zal de sporthal bekend zijn als Margriethal. Een en ander in het kader van een herontwikkeling.

Door het bevoegd gezag is gevraagd om voor de planologische inpassing van de herontwikkeling het geluid van de sporthal en de verkeersaantrekkende werking te beoordelen conform de VNG handreiking "Bedrijven en Milieuzonering" inzake het aspect geluid.

Deze handreiking geeft richtafstanden voor de ruimtelijke relevante milieuaspecten waaronder geluid en gelden als richtwaarde voor een goede ruimtelijke ordening.

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd volgens methode II.8 uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", uit 1999.

2.0 ONDERZOEKSLOKATIE

De nieuw te bouwen sporthal Margriethal ligt aan de Mgr. Schaepmanstraat 32 te Rijen. Aan de oostzijde van de sporthal zijn tevens nieuwe appartementen geprojecteerd. Rondom de sporthal zijn bestaande woningen gesitueerd.


In figuur 2.1 is de ligging van de herontwikkeling weergegeven.

Figuur 2.1: Situering herontwikkeling



In figuur 2.2 is de indeling van het plangebied weergegeven.

Figuur 2.2: Indeling plangebied

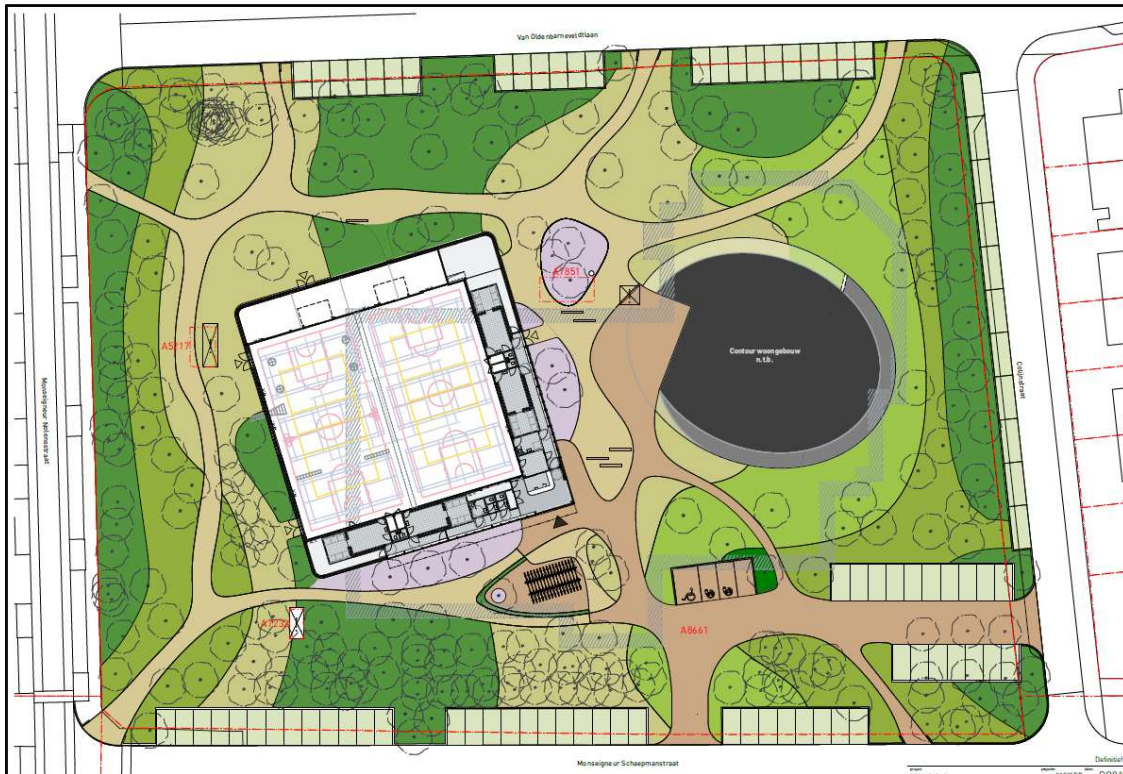

In figuur 2.3 zijn de aanzichten van de sporthal weergegeven.

Figuur 2.2: Aanzichten sporthal



3.0 TOETSINGSKADER

3.1 ALGEMEEN

Omdat er sprake is van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling in de nabijheid van woningen dient een beoordeling plaats te vinden op basis van een goede ruimtelijke ordening. Omdat hiervoor geen wettelijke normering is vastgesteld wordt gebruik gemaakt van de systematiek uit de VNG-handreiking “Bedrijven en Milieuzonering”. In de onderhavige situatie wordt alleen het aspect geluid van de sporthal met de verkeersaantrekkende werking beschouwd; de aspecten geur en stof zijn in onderhavige situatie niet relevant.

3.2 VNG-HANDREIKING BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING

Voor de beoordeling van de geluidskwaliteit ter plaatse van woningen van derden wordt gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid zoals deze is omschreven in bijlage 5 van de VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering ‘Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen’. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee ook het belang van de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1

Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden, kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidsonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevingstype rustige woonwijk voldaan te worden aan de volgende richtwaarde:

- 45 dB(A) etmaalwaarde¹ voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype gemengd gebied dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking.

¹ De etmaalwaarde is als gedefinieerd als de hoogste waarde van:

- De equivalente geluidsbelasting gedurende de dag (07.00 - 19.00 uur)
- De equivalente geluidsbelasting gedurende de avond (19.00 - 23.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A)
- De equivalente geluidsbelasting gedurende de nacht (23.00 - 07.00 uur), vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A).

Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een rustige woonwijk een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype gemengd gebied is een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze concrete situatie de geluidbelasting acceptabel acht. Bij de beoordeling dient rekening gehouden te worden met de cumulatie van andere aanwezige geluidbronnen.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van reeds aanwezige geluidsbronnen.

3.3 OMGEVINGSTYPERING

Het omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied dient aangemerkt te worden als een locatie waar uitsluitend sprake is van een woonfunctie met uitsluitend een wegenstructuur ten dienste van het plangebied en geen versturende invloed heeft vanwege wegverkeer van nabijgelegen wegen. Bij een gemengd gebied is sprake van een vermenging van de functie wonen en andere gebruiksfuncties zoals o.a. voorzieningen, kantoren en bedrijven. Ook worden woongebieden direct gelegen langs hoofdontsluitingswegen aangemerkt als gemengd gebied evenals lintbebouwing in het buitengebied met overwegende agrarische en andere bedrijvigheid.

De ruimtelijke ontwikkeling is gelegen in een gebied welke kan worden aangemerkt als een rustige woonwijk met een richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximale geluidniveau.

3.4 TOETSING AAN DE RICHTAFSTANDEN (STAP 1)

Voor een sporthal geldt conform de systematiek uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) een richtafstand van 50 meter tot milieugevoelige functies in een rustige woonwijk. De 50 meter heeft betrekking op het aspect 'geluid'. Hierdoor voldoet de situering van de voorgenomen ontwikkeling niet aan de minimale richtafstand van 50 meter t.o.v. de bestaande woningen en het nieuw te bouwen appartementengebouw. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient nader onderzoek te worden uitgevoerd voor het aspect bedrijven en milieuzonering.

3.5 ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

De sporthal zal onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit gaan vallen. Onderstaand is een overzicht gegeven van de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit. In artikel 2.17 van dit besluit worden de in tabel 3.1 weergegeven grenswaarden gesteld.

Tabel 3.1: Grenswaarden geluid Activiteitenbesluit

	07:00–19:00	19:00–23:00	23:00–07:00 uur
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Het besluit geeft aan dat bij het bepalen van de in tabel 3.1 genoemde langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveau buiten beschouwing blijven (artikel 2.18):

- Het stemgeluid van personen op een onverwarmd terras en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van een inrichting, tenzij dat terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein.
- Het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- en recreatieactiviteiten.

Bij het bepalen van maximale geluidsniveaus worden het komen en gaan van bezoekers, het in de openlucht verrichten van sportactiviteiten en het in de dagperiode ten behoeve van de inrichting laden en lossen buiten beschouwing gelaten.

Beschouwing

De geluidnormen volgens het Activiteitenbesluit zijn 5 dB minder streng dan de VNG handreiking. Als aan de geluidnormen volgens de VNG voldaan wordt, wordt ook aan de normen volgens het Activiteitenbesluit voldaan.

Het beoordelingsniveau ten gevolge van het komen en gaan van bezoekers is moeilijk in te schatten. Inzake reguliere bezoekers is de verwachting dat het geluid in de omgeving verwaarloosbaar is. Inzake de klassen met leerlingen zal het wellicht hoorbaar kunnen zijn. Derhalve is het geluid van arriverende en vertrekkende leerlingen/klassen akoestisch beschouwd.

3.6 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING (INDIRECTE HINDER)

De Circulaire “geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar een inrichting; beoordeling in het kader van vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer”, d.d. 29 februari 1996 / Nr. MBG 96006131 van het Directoraat-generaal Directie Geluid en Verkeer geeft richtlijnen met betrekking tot het beoordelen van het geluid vanwege verkeer welke in principe tot een inrichting behoort (indirecte hinder).

Conform deze circulaire wordt, met betrekking tot de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten het terrein van de inrichting, aan de volgende voorkeursgrenswaarden (equivalente geluidsniveaus L_{Aeq}) getoetst:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

De voorkeursgrenswaarden komen overeen met de richtwaarden voor de verkeersaantrekkende werking van de in paragraaf 3.2 behandelde VNG-handreiking Bedrijven en milieuzonering en gelden ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige objecten.

Wanneer het bevoegd gezag een hogere grenswaarde overweegt (hoger dan de voorkeursgrenswaarde) tot maximaal 65 dB(A) etmaalwaarde, dient rekening te worden gehouden met de bestaande situatie, de mogelijkheden om geluidgevoelige ruimten van betrokken woningen door gevelmaatregelen voldoende te beschermen en met de geldende grenswaarden uit de Wet geluidhinder, waaronder de maximaal toelaatbare binnenwaarde van $L_{Aeq} = 35$ dB(A).

In de onderhavige situatie is de ontsluiting van de sporthal via de Mgr. Schaepmanstraat en de Van Oldenbarneveldlaan. Daar de ontwikkeling in het westen van Rijen is gelegen zullen de meeste voertuigbewegingen van en naar het oosten/centrum van Rijen plaatsvinden.

De verkeersaantrekkende werking van de sporthal is derhalve alleen op en nabij genoemde wegen beschouwd.

3.7 RUIMTELIJKE ORDENING

Als toetsingskader voor een beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt uitgegaan van de milieukwaliteitsmaat (MKM L_{den}). Tabel 3.1 toont de gehanteerde classificering.

Tabel 3.1: Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in MKM L_{den}

Gecumuleerde L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	zeer goed
46 - 50	goed
50 – 55	redelijk
56 – 60	matig
61 – 65	slecht
≥ 65	zeer slecht

4.0 UITGANGSPUNTEN

4.1 REPRESENTATIEVE SITUATIE

Inzake de representatieve bedrijfssituatie worden de activiteiten in de sporthal beschouwd alsmede de verkeersaantrekkende werking. Tevens worden arriverende en vertrekkende leerlingen/klassen beschouwd.

Ingevolge het toetsingskader wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beoordelingsperioden in een etmaal:

- De dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur;
- De avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur;
- De nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur.

De representatieve situatie is in overleg met de gemeente vastgesteld.

De openingstijden zijn op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 23.00 u en op zaterdag van 08.00 tot 16.00 u. Gezien de situering van de sporthal in een rustige woonwijk wordt voorgesteld om in de nachtperiode geen akoestisch relevante activiteiten te ontplooiën dan wel dat activiteiten dan planologisch worden uitgesloten.

De sporthal heeft straks twee zaaldelen. Er kunnen twee schoolklassen tegelijk les krijgen. Dat zou dan gaan om in totaal maximaal 70 leerlingen + 2 docenten. De schoolkinderen komend lopend of met de fiets. In de dagperiode kunnen maximaal 3 klassen gebruik maken van de sporthal. Ten behoeve van het arriveren en vertrekken is verondersteld dat nagenoeg iedere leerling circa 2 minuten praakt bij arriveren en vertrek via het geprojecteerde looppad op de ontwikkeling.

Verder wordt de sporthal gebruikt als trainingslocatie voor verenigingen. Dat zijn plaatselijke verenigingen waarvan zeker 50% van de bezoekers met de fiets of lopend komt. Er zijn geen competities/wedstrijden. De hal is alleen bedoeld als trainingslocatie en als locatie voor bewegingsonderwijs. Er is ook geen tribune, horeca of omroepinstallatie aanwezig. Wel komt er een noodomroepinstallatie in het geval van brandalarm om te kunnen ontruimen. Ook zal er een mobiele instructiemicrofoon zijn voor bijvoorbeeld senioren-gym in groepjes. Het geluidsniveau in de sporthal zal dientengevolge niet hoger zijn dan tijdens het sporten van 2 schoolklassen.

In bijlage 2 is het bezettingsrooster voor de nieuwe sporthal gegeven.

Verkeersaantrekkende werking

Rondom de sporthal zijn parkeerplaatsen geprojecteerd. Worst case is als uitgangspunt gehanteerd dat iedere parkeerplaats zowel in de dagperiode als avondperiode 1 keer gebruikt wordt; dus 2 bewegingen per parkeerplaats per periode. Voor de gemiddelde rijdsnelheid voor de auto's op de lokale wegen is 30 km/uur gehanteerd.

4.2 BRONVERMOGENS

De geluiduitstraling van de geveldelen van de sporthal is gebaseerd op de detailtekeningen van de gevel- en dakopbouw en het binnenniveau. Het onderste deel van de sporthal tot 3,6 meter hoog heeft geen uitstraling vanwege de aanwezige aanliggende ruimtes en een muurconstructie met ruim voldoende geluidisolatie.

Voor het binnenniveau is er vanuit gegaan dat 70 kinderen aanwezig zijn die onderling kunnen spelen/sporten. In bijlage 2 is een prognoseberekening gegeven waaruit een nagalmniveau van 80 dB(A) resulteert puur op basis van het stemgeluid van de kinderen. Dit niveau is worst case continu gemodelleerd in de dag- en avondperiode.

Eventuele balspellen/balcontacten zullen lagere geluidniveaus veroorzaken.

Voor de nieuwe hal is uitgegaan van standaard geïsoleerde gevel- en dakdelen conform de detailtekeningen. De geveldelen bestaan uit Kingspan All Weather Panel mini-micro b=1100 en dubbel glas in de achtergevel. Het plat dak gaat bestaan uit SAB 158R perfo + EPS + dakbedekking.

In bijlage 2 zijn de uitgangspunten en bronvermogenberekeningen van de geveldelen en de dakconstructie gegeven. Het dubbel glas in de achtergevel is inzake het isolatiespectrum met de Kingspan panelen logaritmisch gemiddeld teneinde de aparte geveldelen als één gevel te kunnen modelleren.

Met betrekking tot het maximale geluidniveau in de hal is 20 dB meer aangehouden ten opzichte van genoemd nagalmniveau. Met het dichtslaan van autoportieren op de geprojecteerde parkeerplaatsen is tevens rekening gehouden.

Verder worden er warmtepompen ter hoogte van de achtergevel geplaatst. In het model zijn er 5 geplaatst. De bedrijfstijden zijn geprognosticeerd op 12 uur in de dagperiode en 4 uur in de avond- en nachtperiode.

In tabel 4.1 zijn de gehanteerde bronvermogens samengevat. De bronvermogens van een spelend kind zijn overgenomen uit publicatie 'Journaal geluid', uitgave nr. 10, d.d. december 2009. Daarbij is uitgegaan van de maximale (worst case) situatie. Spelende kinderen spelen met stemverheffing en kunnen sporadisch schreeuwen. Het bronvermogen voor een personenauto is gebaseerd op in de advieswereld geaccepteerde praktijkwaarden. Het bronvermogen van de warmtepomp is gebaseerd op leverancier gegevens. Het bronvermogen van een pratende leerling is tevens afgeleid uit genoemde publicatie.

Tabel 4.1: Gehanteerde bronvermogens

Omschrijving	L _{WR} in dB(A)	L _{WR max} in dB(A)
Spelend kind	87	-
Pratend kind	80	95
Schreeuwend kind	-	107
Personenauto	94	98
Warmtepomp	58	61

4.3 MODELLERING

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", van 1999. Toegepast is de methode II.8 (berekening van overdracht) ter bepaling van de geluidbelasting ter plaatse van beoordelingspunten.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu, versie 2022. Het model is opgebouwd uit een dwg-tekening van de verbeelding en het (bouw)plan, BAG 3D informatie en de Basiskaart Grootchalige Topografie. Als standaard bodemfactor B_f is een factor 0,5 (half harde bodem) aangehouden. De wegen bestaan uit klinkers met een bodemfactor hard, $B_f = 0,0$.

Voor de beoordelingshoogte ter hoogte van de nieuwe appartementen is 1,5 meter tot 10,5 meter aangehouden met stappen van 3 meter, exclusief gevelreflectie.


Voor de beoordelingshoogte ter hoogte van de bestaande woningen 1,5 meter tot 7,5 meter aangehouden met stappen van 3 meter, exclusief gevelreflectie.

Een en ander in analogie met de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. De rekenpunten zijn weergegeven in bijlage 1 figuur 1.

In bijlage 2 is de akoestische modellering tekstueel opgenomen ten behoeve van de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en in bijlage 4 ten behoeve van het maximale geluidniveau.

Figuur 4.1 toont een 3D weergave van het akoestisch rekenmodel.

Figuur 4.1: Akoestisch rekenmodel; 3D weergave

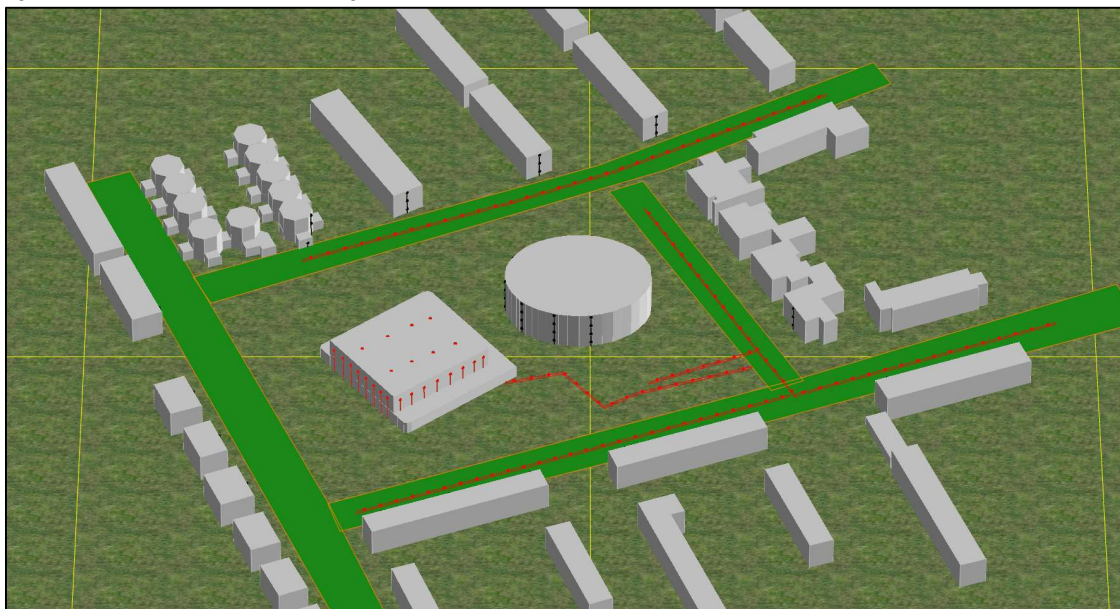

In bijlage 1 figuur 1 en 2 en in bijlage 4 figuur 1 is het akoestisch rekenmodel grafisch weergegeven.

5.0 REKENRESULTATEN

5.1 LANGTIJDGEMIDDELTE BEOORDELINGSNIVEAUS

In tabel 5.1 zijn de etmaalwaarden van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de sporthal met arriverende en vertrekkende leerlingen gegeven ter hoogte van de toetspunten volgens bijlage 1 figuur 1. De rekenresultaten zijn in detail gegeven in bijlage 3. De eventuele overschrijdingen van de richtwaarden volgens de VNG zijn in het rood aangegeven.

Tabel 5.1: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,Lt}$); etmaalwaarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Letmaal	Richtwaarde
01a_A	Bestaande woning	1,5	36,1	45
01b_A	Bestaande woning	4,5	36,2	45
01b_B	Bestaande woning	7,5	36,3	45
02_A	Bestaande woning	1,5	36,0	45
02_B	Bestaande woning	4,5	37,0	45
02_C	Bestaande woning	7,5	37,0	45
03_A	Bestaande woning	1,5	26,6	45
03_B	Bestaande woning	4,5	28,4	45
03_C	Bestaande woning	7,5	29,5	45
04_A	Bestaande woning	1,5	35,1	45
04_B	Bestaande woning	4,5	35,6	45
04_C	Bestaande woning	7,5	35,8	45
05_A	Bestaande woning	1,5	36,5	45
05_B	Bestaande woning	4,5	37,0	45
05_C	Bestaande woning	7,5	37,1	45
06_A	Bestaande woning	1,5	34,4	45
06_B	Bestaande woning	4,5	35,0	45
06_C	Bestaande woning	7,5	34,6	45
07_A	Bestaande woning	1,5	34,5	45
07_B	Bestaande woning	4,5	35,4	45
07_C	Bestaande woning	7,5	35,3	45
08_A	Bestaande woning	1,5	35,6	45
08_B	Bestaande woning	4,5	36,3	45
08_C	Bestaande woning	7,5	36,0	45
09_A	Bestaande woning	1,5	36,7	45
09_B	Bestaande woning	4,5	37,2	45
09_C	Bestaande woning	7,5	37,1	45
10_A	Bestaande woning	1,5	35,2	45
10_B	Bestaande woning	4,5	35,0	45
10_C	Bestaande woning	7,5	35,2	45
11_A	Bestaande woning	1,5	36,1	45
11_B	Bestaande woning	4,5	37,4	45
11_C	Bestaande woning	7,5	37,4	45
12_A	Nieuwbouw (W) WN	1,5	36,5	45
12_B	Nieuwbouw (W) WN	4,5	37,4	45
12_C	Nieuwbouw (W) WN	7,5	37,3	45
12_D	Nieuwbouw (W) WN	10,5	37,5	45
13_A	Nieuwbouw (W) W	1,5	40,0	45
13_B	Nieuwbouw (W) W	4,5	40,7	45
13_C	Nieuwbouw (W) W	7,5	40,8	45
13_D	Nieuwbouw (W) W	10,5	40,9	45
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	1,5	40,7	45

14_B	Nieuwbouw (W) WZ	4,5	41,3	45
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	7,5	41,5	45
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	10,5	41,5	45
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	1,5	40,8	45
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	4,5	41,2	45
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	7,5	41,0	45
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	10,5	41,1	45
16_A	Nieuwbouw (W) Z	1,5	40,8	45
16_B	Nieuwbouw (W) Z	4,5	41,2	45
16_C	Nieuwbouw (W) Z	7,5	41,0	45
16_D	Nieuwbouw (W) Z	10,5	40,7	45
17_A	Bestaande woning	1,5	31,5	45
17_B	Bestaande woning	4,5	33,5	45
17_C	Bestaande woning	7,5	33,7	45
18_A	Bestaande woning	1,5	34,0	45
18_B	Bestaande woning	4,5	35,3	45
18_C	Bestaande woning	7,5	35,2	45
19_A	Bestaande woning	1,5	29,0	45
19_B	Bestaande woning	4,5	31,1	45
19_C	Bestaande woning	7,5	31,7	45
20_A	Bestaande woning	1,5	35,7	45
20_B	Bestaande woning	4,5	37,0	45
20_C	Bestaande woning	7,5	36,9	45
21_A	Nieuwbouw (O) Z	1,5	35,6	45
21_B	Nieuwbouw (O) Z	4,5	37,1	45
21_C	Nieuwbouw (O) Z	7,5	37,0	45
21_D	Nieuwbouw (O) Z	10,5	36,8	45
22_A	Nieuwbouw (O) O	1,5	27,5	45
22_B	Nieuwbouw (O) O	4,5	29,6	45
22_C	Nieuwbouw (O) O	7,5	29,5	45
22_D	Nieuwbouw (O) O	10,5	29,6	45
23_A	Nieuwbouw (O) N	1,5	23,1	45
23_B	Nieuwbouw (O) N	4,5	25,0	45
23_C	Nieuwbouw (O) N	7,5	24,9	45
23_D	Nieuwbouw (O) N	10,5	25,3	45

Ten gevolge van de sporthal treedt geen overschrijding op van de richtwaarde zowel op de bestaande woningen als op de nieuw te bouwen appartementen uitgaande van een worst case nagalmsituatie in de sporthal.

De kwaliteit van de akoestische omgeving ten gevolge van de sporthal ter hoogte van de toetspunten is te classificeren als “zeer goed” volgens tabel 3.1.

5.2 MAXIMALE GELUIDNIVEAUS

De maximale geluidniveaus in de sporthal zijn 20 dB hoger dan de niveaus in tabel 5.1 ten gevolge van schreeuwende kinderen (worst case) en zijn gegeven in tabel 5.2 voor de bepalende avondperiode. Tevens zijn de maximale geluidniveaus van arriverende en vertrekkende leerlingen in de dagperiode gegeven alsmede het dichtslaan van autoportieren in de bepalende avondperiode. De rekenresultaten zijn (in detail) gegeven in bijlage 4. De eventuele overschrijdingen van de richtwaarden volgens de VNG zijn in het rood aangegeven.

Tabel 5.2: Maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$)

Naam	Omschrijving	Hoogte	LA,max Sporthal	LA,max Leerlingen	LA,max Autoportieren	Richtwaarde dag	Richtwaarde avond
01a_A	Bestaande woning	1,5	50,3	34,8	66,8	65	60
01b_A	Bestaande woning	4,5	50,3	39,8	64,2	65	60
01b_B	Bestaande woning	7,5	50,4	41,6	63,8	65	60
02_A	Bestaande woning	1,5	50,5	40,9	65,4	65	60
02_B	Bestaande woning	4,5	51,2	42,8	65,2	65	60
02_C	Bestaande woning	7,5	51,3	44,8	64,6	65	60
03_A	Bestaande woning	1,5	41,3	39,1	58,4	65	60
03_B	Bestaande woning	4,5	43,1	39,8	59,3	65	60
03_C	Bestaande woning	7,5	44,1	41,3	59,2	65	60
04_A	Bestaande woning	1,5	49,9	31,1	50,9	65	60
04_B	Bestaande woning	4,5	50,3	31,6	53,8	65	60
04_C	Bestaande woning	7,5	50,4	33,0	54,4	65	60
05_A	Bestaande woning	1,5	51,4	34,8	51,6	65	60
05_B	Bestaande woning	4,5	51,8	35,4	54,2	65	60
05_C	Bestaande woning	7,5	51,9	36,9	55,1	65	60
06_A	Bestaande woning	1,5	49,4	37,8	54,3	65	60
06_B	Bestaande woning	4,5	50,0	40,4	56,5	65	60
06_C	Bestaande woning	7,5	49,6	41,9	56,4	65	60
07_A	Bestaande woning	1,5	49,5	41,9	57,4	65	60
07_B	Bestaande woning	4,5	50,4	42,7	58,5	65	60
07_C	Bestaande woning	7,5	50,3	44,2	58,4	65	60
08_A	Bestaande woning	1,5	50,6	44,9	63,4	65	60
08_B	Bestaande woning	4,5	51,3	46,7	63,3	65	60
08_C	Bestaande woning	7,5	51,0	48,2	62,9	65	60
09_A	Bestaande woning	1,5	51,7	46,7	63,1	65	60
09_B	Bestaande woning	4,5	52,2	49,1	63,0	65	60
09_C	Bestaande woning	7,5	52,0	49,7	62,6	65	60
10_A	Bestaande woning	1,5	50,1	48,9	63,6	65	60
10_B	Bestaande woning	4,5	50,0	51,4	63,4	65	60
10_C	Bestaande woning	7,5	50,2	51,4	63,1	65	60
11_A	Bestaande woning	1,5	49,5	53,1	63,5	65	60
11_B	Bestaande woning	4,5	50,0	54,6	63,3	65	60
11_C	Bestaande woning	7,5	50,1	54,4	62,9	65	60
12_A	Nieuwbouw (W) WN	1,5	51,1	33,2	58,2	65	60
12_B	Nieuwbouw (W) WN	4,5	51,7	34,7	59,0	65	60
12_C	Nieuwbouw (W) WN	7,5	51,5	34,6	58,8	65	60
12_D	Nieuwbouw (W) WN	10,5	51,8	35,2	58,6	65	60
13_A	Nieuwbouw (W) W	1,5	54,9	47,2	56,1	65	60
13_B	Nieuwbouw (W) W	4,5	55,6	48,9	58,0	65	60
13_C	Nieuwbouw (W) W	7,5	55,8	46,7	57,9	65	60
13_D	Nieuwbouw (W) W	10,5	55,8	46,2	57,4	65	60
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	1,5	55,6	54,2	55,9	65	60
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	4,5	56,3	54,7	57,4	65	60
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	7,5	56,5	54,1	57,3	65	60
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	10,5	56,5	53,5	57,1	65	60
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	1,5	55,1	57,4	60,0	65	60
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	4,5	55,9	57,7	60,1	65	60
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	7,5	56,0	57,3	59,9	65	60
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	10,5	56,0	56,8	59,6	65	60
16_A	Nieuwbouw (W) Z	1,5	53,5	57,9	61,9	65	60
16_B	Nieuwbouw (W) Z	4,5	54,3	58,2	61,9	65	60
16_C	Nieuwbouw (W) Z	7,5	54,4	57,9	61,5	65	60

16_D	Nieuwbouw (W) Z	10,5	54,5	57,5	61,0	65	60
17_A	Bestaande woning	1,5	46,1	37,1	65,7	65	60
17_B	Bestaande woning	4,5	48,0	38,8	65,5	65	60
17_C	Bestaande woning	7,5	48,1	40,4	64,8	65	60
18_A	Bestaande woning	1,5	43,9	51,5	62,5	65	60
18_B	Bestaande woning	4,5	45,6	52,8	62,4	65	60
18_C	Bestaande woning	7,5	44,5	52,8	62,0	65	60
19_A	Bestaande woning	1,5	41,1	46,2	52,7	65	60
19_B	Bestaande woning	4,5	42,5	48,4	55,2	65	60
19_C	Bestaande woning	7,5	43,7	48,9	55,1	65	60
20_A	Bestaande woning	1,5	44,8	53,4	62,8	65	60
20_B	Bestaande woning	4,5	46,7	54,6	62,6	65	60
20_C	Bestaande woning	7,5	46,9	54,5	62,3	65	60
21_A	Nieuwbouw (O) Z	1,5	40,9	53,5	65,7	65	60
21_B	Nieuwbouw (O) Z	4,5	35,7	55,1	65,4	65	60
21_C	Nieuwbouw (O) Z	7,5	31,8	55,0	64,7	65	60
21_D	Nieuwbouw (O) Z	10,5	35,4	54,8	63,8	65	60
22_A	Nieuwbouw (O) O	1,5	34,4	45,2	68,8	65	60
22_B	Nieuwbouw (O) O	4,5	33,7	47,5	68,2	65	60
22_C	Nieuwbouw (O) O	7,5	30,9	47,4	66,9	65	60
22_D	Nieuwbouw (O) O	10,5	34,3	47,5	65,5	65	60
23_A	Nieuwbouw (O) N	1,5	35,2	40,2	67,3	65	60
23_B	Nieuwbouw (O) N	4,5	33,6	42,7	66,9	65	60
23_C	Nieuwbouw (O) N	7,5	30,3	42,7	65,9	65	60
23_D	Nieuwbouw (O) N	10,5	34,2	42,9	64,7	65	60

Ter hoogte van de bestaande woningen alsmede ter hoogte van de nieuwe appartementen treedt geen overschrijding op van de richtwaarden ten gevolge van schreeuwende kinderen in de sporthal alsmede ten gevolge van arriverende en vertrekkende leerlingen.

Echter ter hoogte van de bestaande woningen alsmede ter hoogte van de nieuwe appartementen treedt op een aantal posities overschrijding op van de richtwaarden ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren.

Volgens paragraaf 3.2 is stap 2 derhalve niet toereikend. Stap 3 is wel toereikend tot en met $L_{\max} = 65 \text{ dB(A)}$. Op een aantal posities met maximale geluidniveaus boven $L_{\max} = 65 \text{ dB(A)}$ is stap 3 ook niet toereikend.

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Bij de besluitvorming dient het bevoegd gezag te motiveren waarom het in deze concrete situatie de maximale geluidbelasting acceptabel acht.

Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden.

Argumenten zijn:

- De piekniveaus ten gevolge van het verkeer op de omliggende wegen zijn van dezelfde ordegrrootte;
- In de huidige situatie zijn op een aantal locaties ook reeds parkeerplaatsen;
- In de huidige situatie is het dichtslaan van autoportieren als omgevingseigen te kenmerken;
- Het is evenwel in het kader van de zorgplicht aan te bevelen om een maximaal binnenniveau van 55 dB(A) aan te houden. Voor de nieuwe appartementen is een geluidwering van

maximaal $69 - 45 = 24$ dB mogelijk welke bouwkundig goed haalbaar is waardoor binnen in de appartementen een goed woon- en leefklimaat gecreëerd kan worden. Voor de bestaande woningen is een geluidwering van maximaal $67 - 45 = 22$ dB nodig. Gezien de goede staat van onderhoud van deze woningen is deze geluidwering goed haalbaar waardoor binnen in de woningen een goed woon- en leefklimaat heerst.

5.3 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

In tabel 5.3 zijn de etmaalwaardes van de equivalente geluidniveaus ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de sporthal in een worst case situatie gegeven ter hoogte van de toetspunten, zie bijlage 1 figuur 1. De rekenresultaten zijn tevens gegeven in bijlage 5. De eventuele overschrijdingen van de richtwaarden zijn in het rood aangegeven.

Tabel 5.3: Geluid ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking (L_{Aeq}); etmaalwaarden

Naam	Omschrijving	Hoogte	Etmaal	Richtwaarde
01a_A	Bestaande woning	1,5	46,9	50
01b_A	Bestaande woning	4,5	43,6	50
01b_B	Bestaande woning	7,5	43,7	50
02_A	Bestaande woning	1,5	48,0	50
02_B	Bestaande woning	4,5	47,8	50
02_C	Bestaande woning	7,5	47,1	50
03_A	Bestaande woning	1,5	50,9	50
03_B	Bestaande woning	4,5	50,7	50
03_C	Bestaande woning	7,5	50,0	50
04_A	Bestaande woning	1,5	34,1	50
04_B	Bestaande woning	4,5	35,5	50
04_C	Bestaande woning	7,5	36,7	50
05_A	Bestaande woning	1,5	34,6	50
05_B	Bestaande woning	4,5	36,3	50
05_C	Bestaande woning	7,5	37,6	50
06_A	Bestaande woning	1,5	36,7	50
06_B	Bestaande woning	4,5	38,4	50
06_C	Bestaande woning	7,5	39,3	50
07_A	Bestaande woning	1,5	38,5	50
07_B	Bestaande woning	4,5	40,0	50
07_C	Bestaande woning	7,5	40,6	50
08_A	Bestaande woning	1,5	46,0	50
08_B	Bestaande woning	4,5	46,3	50
08_C	Bestaande woning	7,5	45,8	50
09_A	Bestaande woning	1,5	47,9	50
09_B	Bestaande woning	4,5	48,1	50
09_C	Bestaande woning	7,5	47,6	50
10_A	Bestaande woning	1,5	49,7	50
10_B	Bestaande woning	4,5	49,7	50
10_C	Bestaande woning	7,5	49,3	50
11_A	Bestaande woning	1,5	50,7	50
11_B	Bestaande woning	4,5	50,9	50
11_C	Bestaande woning	7,5	50,4	50
12_A	Nieuwbouw (W) WN	1,5	39,9	50
12_B	Nieuwbouw (W) WN	4,5	41,7	50
12_C	Nieuwbouw (W) WN	7,5	41,8	50
12_D	Nieuwbouw (W) WN	10,5	41,9	50
13_A	Nieuwbouw (W) W	1,5	38,3	50

13_B	Nieuwbouw (W) W	4,5	40,2	50
13_C	Nieuwbouw (W) W	7,5	40,6	50
13_D	Nieuwbouw (W) W	10,5	40,7	50
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	1,5	39,5	50
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	4,5	41,6	50
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	7,5	41,7	50
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	10,5	41,7	50
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	1,5	41,3	50
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	4,5	43,9	50
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	7,5	44,1	50
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	10,5	44,1	50
16_A	Nieuwbouw (W) Z	1,5	44,0	50
16_B	Nieuwbouw (W) Z	4,5	46,1	50
16_C	Nieuwbouw (W) Z	7,5	46,3	50
16_D	Nieuwbouw (W) Z	10,5	46,3	50
17_A	Bestaande woning	1,5	50,8	50
17_B	Bestaande woning	4,5	50,5	50
17_C	Bestaande woning	7,5	49,8	50
18_A	Bestaande woning	1,5	48,6	50
18_B	Bestaande woning	4,5	49,2	50
18_C	Bestaande woning	7,5	49,1	50
19_A	Bestaande woning	1,5	53,7	50
19_B	Bestaande woning	4,5	53,7	50
19_C	Bestaande woning	7,5	53,2	50
20_A	Bestaande woning	1,5	51,7	50
20_B	Bestaande woning	4,5	52,0	50
20_C	Bestaande woning	7,5	51,6	50
21_A	Nieuwbouw (O) Z	1,5	46,9	50
21_B	Nieuwbouw (O) Z	4,5	48,4	50
21_C	Nieuwbouw (O) Z	7,5	48,5	50
21_D	Nieuwbouw (O) Z	10,5	48,3	50
22_A	Nieuwbouw (O) O	1,5	45,5	50
22_B	Nieuwbouw (O) O	4,5	46,7	50
22_C	Nieuwbouw (O) O	7,5	46,7	50
22_D	Nieuwbouw (O) O	10,5	46,5	50
23_A	Nieuwbouw (O) N	1,5	44,5	50
23_B	Nieuwbouw (O) N	4,5	45,7	50
23_C	Nieuwbouw (O) N	7,5	45,7	50
23_D	Nieuwbouw (O) N	10,5	45,6	50

Ter hoogte van de woningen en nieuwbouwappartementen treedt over het geheel geen overschrijding op van de richtwaarde behalve bij een aantal bestaande woningen tot maximaal 4 dB.

Voor de betreffende woningen is een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde nodig. Bij een geluidbelasting van 54 dB(A) is derhalve een geluidwering benodigd van 19 dB(A). Op basis van ervaring met geluidsaneringsprojecten wordt gesteld dat zelfs bij zeer slecht geïsoleerde woningen deze geluidwering nog behaald wordt.

Ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de sporthal zal een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de bestaande woningen onaangetast blijven.

6.0 SAMENVATTING EN BEOORDELING

In opdracht van de gemeente Gilze en Rijen is door Stantec een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de milieuzonering van een nieuw te bouwen sporthal Margriethal aan de Mgr. Schaepmanstraat 32 te Rijen. Lokaal zal de sporthal bekend zijn als Margriethal. Een en ander in het kader van een herontwikkeling.

Door het bevoegd gezag is gevraagd om voor de planologische inpassing van de herontwikkeling het geluid van de sporthal en de verkeersaantrekkende werking te beoordelen conform de VNG handreiking "Bedrijven en Milieuzonering" inzake het aspect geluid.

Deze handreiking geeft richtafstanden voor de ruimtelijke relevante milieuaspecten waaronder geluid en gelden als richtwaarde voor een goede ruimtelijke ordening.

De geluidberekeningen zijn uitgevoerd volgens de methoden uit de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", van 1999. Op basis daarvan is de geluidbelasting berekend ter plaatse van de gevels van de recreatiewoningen.

De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Geomilieu, versie 2022.

Beoordeling onderzoeksresultaten:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Gezien de resultaten is het optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van spelende kinderen in de sporthal (worst case) en het arriveren en vertrekken van schoolklassen ter hoogte van de dichtstbij gelegen bestaande woningen en nieuwe appartementen lager dan de richtwaarde.

Maximaal geluidniveau

Ter hoogte van de bestaande woningen alsmede ter hoogte van de nieuwe appartementen treedt geen overschrijding op van de richtwaarden ten gevolge van schreeuwende kinderen in de sporthal alsmede ten gevolge van arriverende en vertrekkende leerlingen.

Echter ter hoogte van de bestaande woningen alsmede ter hoogte van de nieuwe appartementen treedt op een aantal posities overschrijding op van de richtwaarden ten gevolge van het dichtslaan van autoportieren. In paragraaf 5.2 zijn argumenten gegeven teneinde medewerking te kunnen verlenen aan de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Indirecte hinder

Gezien de resultaten is de geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking ter hoogte van een aantal woningen maximaal 4 dB hoger dan de richtwaarde.

Echter voor de betreffende woningen is een binnenniveau van 35 dB(A) etmaalwaarde gegarandeerd. Ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking van de sporthal zal een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de bestaande woningen onaangetast blijven.


Conclusie


Ten gevolge van de sporthal zal op akoestische gronden een goed woon- en leefklimaat ter hoogte van de bestaande woningen onaangetast blijven. Ditzelfde geldt voor de nieuwe appartementen.

Bijlagen

- Bijlage 1: Figuren
- Bijlage 2: Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- Bijlage 3: Rekenresultaten $L_{A,r,LT}$
- Bijlage 4: Model + rekenresultaten $L_{A,max}$
- Bijlage 5: Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking

Bijlage 1: Figuren

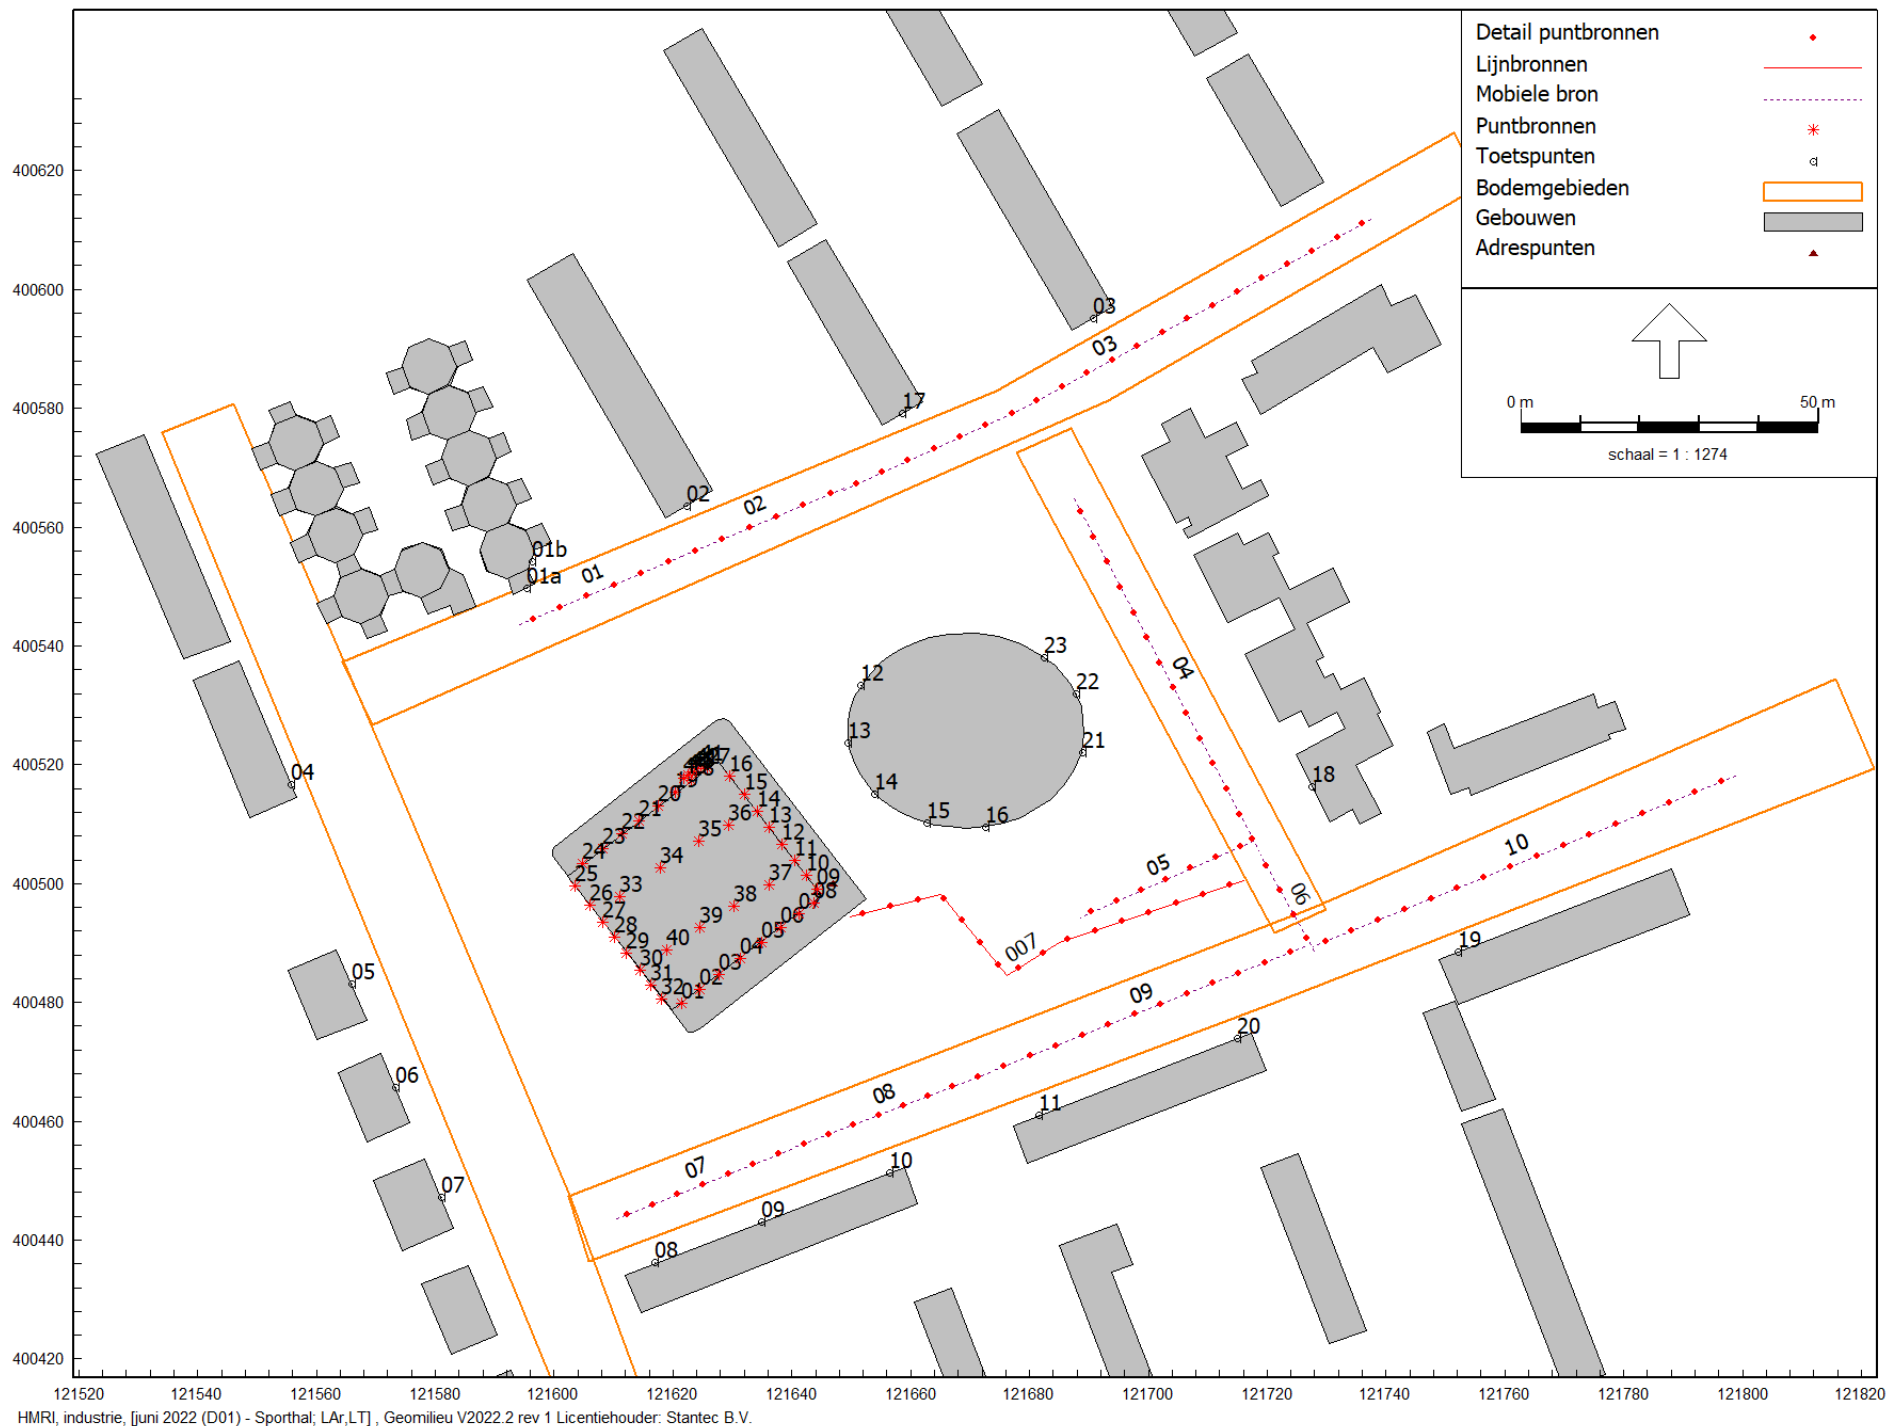

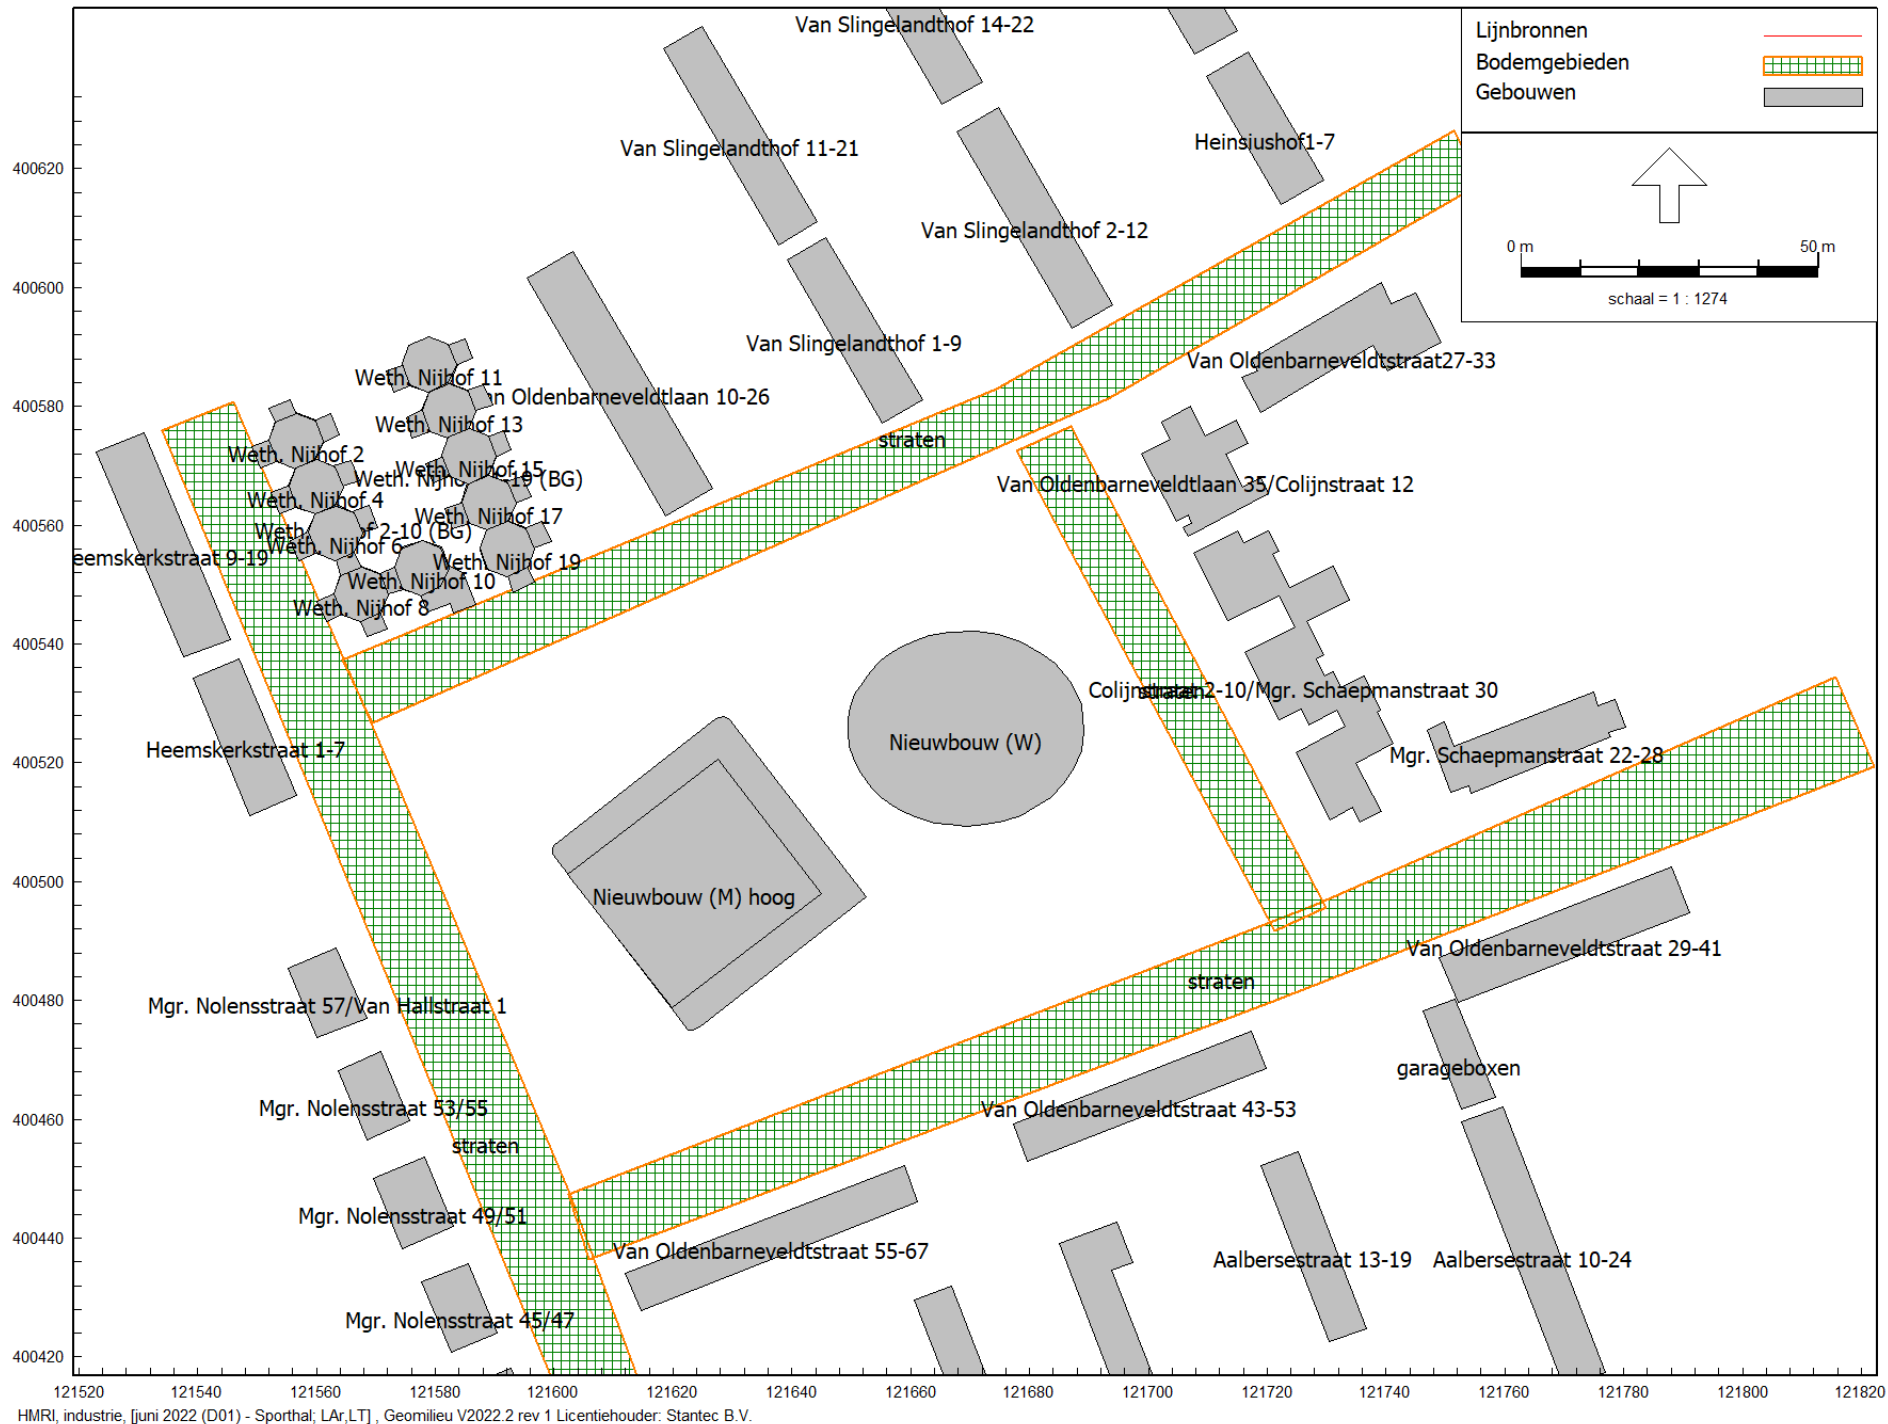

Akoestisch rekenmodel; overzicht van gebouwen en straten

Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel

Gehanteerde geluidvermogens

Stantec
20220221

Spectraal bronvermogen in dB(A) voor langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Bron	Octaafbanden									L _{WR}
	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
Spelend kind	41,0	56,0	61,0	64,0	83,5	83,0	75,0	59,0	-	86,6

Worst case	Gecumuleerd	afstand	afstandreductie	Ruimtecorrectie	Geprognoseerd nagalmniveau
Aantal kinderen	L_{Wr}	in m	in dB	in dB	in dB(A)
70	105,1	8	29,1	4	80,0

Geprognoseerd nagalmniveau (worst case)

Bron	Octaafbanden									L _p
	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
Spelende kinderen	34,4	49,4	54,4	57,4	76,9	76,4	68,4	52,4	-	80,0

Spectraal bronvermogen in dB(A) voor maximaal geluidniveau

Bron	Octaafbanden									L _{WR}
	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
Schreeuwend kind	61,0	76,0	81,0	84,0	103,5	103,0	95,0	79,0	-	106,6

Spectraal bronvermogen in dB(A) voor indirecte hinder

Bron	Octaafbanden									L _{WR}
	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	
Rijden personenauto	-	74,7	74,0	78,1	83,9	89,4	89,4	81,4	76,0	93,6

rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen											
Bronnummer:	01-08	Dus	8	bronnen							
Beschrijving:	Voorgevel								Totaal:	190	m2
Onderdelen:	1. Kingspan AWP mini-micro b=1100mm									24	m2
	2. GC9									0	m2
	3.									0	m2
	4.									0	m2
	totaal oppervlak geveldeel Si									24	m2
middenfrequenties		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	som
L _{pi} (gem) binnen	[dB(A)]	34,4	49,4	54,4	57,4	76,9	76,4	68,4	52,4	50,0	80,0
10log(Si)	[dB]	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	
R1	[dB]	10,0	16,0	22,0	26,0	30,0	31,0	26,0	30,0	30,0	
R2	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
R3	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
R4	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ri totaal	[dB]	10,0	16,0	22,0	26,0	30,0	31,0	26,0	30,0	30,0	
Di	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd	[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw i = L _{pi} + 10lgSi - Ri - Cd =	[dB(A)]	37,2	46,2	45,2	44,2	59,7	58,2	55,2	35,2	32,8	63,0

rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen											
Bronnummer:	09-16, 25-32	Dus	8	bronnen per gevel							
Beschrijving:	Rechter en linker zijgevel								Totaal:	175	m2
Onderdelen:	1. Kingspan AWP mini-micro b=1100mm									22	m2
	2. GC9									0	m2
	3.									0	m2
	4.									0	m2
	totaal oppervlak geveldeel Si									22	m2
middenfrequenties		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	som
L _{pi} (gem) binnen	[dB(A)]	34,4	49,4	54,4	57,4	76,9	76,4	68,4	52,4	50,0	80,0
10log(Si)	[dB]	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	
R1	[dB]	10,0	16,0	22,0	26,0	30,0	31,0	26,0	30,0	30,0	
R2	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
R3	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
R4	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ri totaal	[dB]	10,0	16,0	22,0	26,0	30,0	31,0	26,0	30,0	30,0	
Di	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd	[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lw i = L _{pi} + 10lgSi - Ri - Cd =	[dB(A)]	36,8	45,8	44,8	43,8	59,3	57,8	54,8	34,8	32,4	62,7

rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen											
Bronnummer:	27-24	Dus	8	bronnen							
Beschrijving:	Achtergevel								Totaal:	190	m2
Onderdelen:	1. Kingspan AWP mini-micro b=1100mm									24	m2
	2. GC9									0	m2
	3. Dubbelglas 4-12-6 LG									7	m2
	4.									0	m2
	totaal oppervlak geveldeel Si									31	m2
middenfrequenties		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	som
L_{pi} (gem) binnen	[dB(A)]	34,4	49,4	54,4	57,4	76,9	76,4	68,4	52,4	50,0	80,0
$10\log(Si)$	[dB]	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	
R1	[dB]	10,0	16,0	22,0	26,0	30,0	31,0	26,0	30,0	30,0	
R2	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
R3	[dB]	10,0	16,0	22,0	21,0	29,0	37,0	37,0	37,0	37,0	
R4	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ri totaal	[dB]	10,0	16,0	22,0	24,3	29,8	31,8	27,0	30,8	30,8	
Di	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd	[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
$Lw_i = L_{pi} + 10\lg Si - R_i - C_d =$	[dB(A)]	38,2	47,2	46,2	46,9	61,0	58,5	55,3	35,4	33,0	63,9

rekenmethode II.7 - Uitstraling gebouwen											
Bronnummer:	33-40	Dus	8	bronnen							
Beschrijving:	Dakconstructie								Totaal:	920	m2
Onderdelen:	1. SAB 158R Perfo + EPS dakisolatie + dakbedekking									115	m2
	2. Conform opgave leverancier									0	m2
	3.									0	m2
	4.									0	m2
	totaal oppervlak geveldeel Si									115	m2
middenfrequenties		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	som
L_{pi} (gem) binnen	[dB(A)]	34,4	49,4	54,4	57,4	76,9	76,4	68,4	52,4	50,0	80,0
$10\log(Si)$	[dB]	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	
R1	[dB]	12,9	18,9	24,9	30,3	39,2	53,8	63,2	70,2	70,0	
R2	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
R3	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
R4	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ri totaal	[dB]	12,9	18,9	24,9	30,3	39,2	53,8	63,2	70,2	70,0	
Di	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Cd	[dB]	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
$Lw_i = L_{pi} + 10\lg Si - R_i - C_d =$	[dB(A)]	41,1	50,1	49,1	46,7	57,3	42,2	24,8	1,8	-0,4	59,0

[illegible]

Authorized distributor  ALKLIMA KLIMAOPLOSSINGEN  MITSUBISHI ELECTRIC LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS		SUZ-SWM40 VA	
Hoeveelheid koudemiddel		1.2 kg	
Max. leidinglengte		30 m	
Geluidsprestaties			
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN12102 bij 0/35°C		58 dB	
Geluidsdruk (Lpa) volgens EN ISO 11203 bij 0/35°C op 1 meter afstand		44 dB	

Model: Sporthal
Groep: Sporthal
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
Gevels	01	Voorgevel	Punt	121621,46	400479,87	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	02	Voorgevel	Punt	121624,48	400482,17	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	03	Voorgevel	Punt	121627,83	400484,72	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	04	Voorgevel	Punt	121631,34	400487,40	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	05	Voorgevel	Punt	121634,84	400490,06	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	06	Voorgevel	Punt	121638,15	400492,59	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	07	Voorgevel	Punt	121641,23	400494,93	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	08	Voorgevel	Punt	121643,63	400496,76	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	09	Rechter zijgevel	Punt	121644,17	400499,11	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	10	Rechter zijgevel	Punt	121642,43	400501,38	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	11	Rechter zijgevel	Punt	121640,50	400503,90	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	12	Rechter zijgevel	Punt	121638,36	400506,68	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	13	Rechter zijgevel	Punt	121636,20	400509,49	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	14	Rechter zijgevel	Punt	121634,16	400512,14	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	15	Rechter zijgevel	Punt	121632,00	400514,96	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	16	Rechter zijgevel	Punt	121629,60	400518,08	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	17	Achtergevel	Punt	121625,68	400519,36	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	18	Achtergevel	Punt	121623,16	400517,42	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	19	Achtergevel	Punt	121620,43	400515,32	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	20	Achtergevel	Punt	121617,43	400513,01	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	21	Achtergevel	Punt	121614,34	400510,64	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	22	Achtergevel	Punt	121611,46	400508,43	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	23	Achtergevel	Punt	121608,17	400505,90	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	24	Achtergevel	Punt	121604,85	400503,35	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	32	Linker zijgevel	Punt	121618,06	400480,63	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	31	Linker zijgevel	Punt	121616,26	400482,98	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Sporthal
Groep: Sporthal
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	37,20	46,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	38,20	47,20
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80

Model: Sporthal
Groep: Sporthal
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	45,20	44,20	59,70	58,20	55,20	35,20	32,80	63,09
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	46,20	46,90	61,00	58,50	55,30	35,40	33,00	63,91
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69

Model: Sporthal
Groep: Sporthal
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek
Gevels	30	Linker zijgevel	Punt	121614,37	400485,45	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	29	Linker zijgevel	Punt	121612,19	400488,29	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	28	Linker zijgevel	Punt	121610,11	400491,00	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	27	Linker zijgevel	Punt	121608,14	400493,56	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	26	Linker zijgevel	Punt	121605,93	400496,40	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	25	Linker zijgevel	Punt	121603,46	400499,58	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	33	Dakconstructie	Punt	121611,10	400497,73	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	34	Dakconstructie	Punt	121617,88	400502,58	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	35	Dakconstructie	Punt	121624,34	400507,10	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	36	Dakconstructie	Punt	121629,29	400509,79	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	37	Dakconstructie	Punt	121636,12	400499,75	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	38	Dakconstructie	Punt	121630,21	400496,20	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	39	Dakconstructie	Punt	121624,50	400492,54	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Gevels	40	Dakconstructie	Punt	121619,01	400488,78	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00
Installaties	41	Warmtepomp	Punt	121624,65	400519,90	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Installaties	42	Warmtepomp	Punt	121623,90	400519,36	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Installaties	43	Warmtepomp	Punt	121623,20	400518,83	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Installaties	44	Warmtepomp	Punt	121622,53	400518,32	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00
Installaties	45	Warmtepomp	Punt	121621,78	400517,70	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00

Groep	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	36,80	45,80
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Gevels	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	41,10	50,10
Installaties	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee	18,60	33,80
Installaties	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee	18,60	33,80
Installaties	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee	18,60	33,80
Installaties	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee	18,60	33,80
Installaties	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee	18,60	33,80

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	44,80	43,80	59,30	57,80	54,80	34,80	32,40	62,69
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Gevels	49,10	46,70	57,30	42,20	24,80	1,80	-0,40	59,02
Installaties	44,90	50,40	54,80	52,00	46,20	41,00	33,40	58,20
Installaties	44,90	50,40	54,80	52,00	46,20	41,00	33,40	58,20
Installaties	44,90	50,40	54,80	52,00	46,20	41,00	33,40	58,20
Installaties	44,90	50,40	54,80	52,00	46,20	41,00	33,40	58,20
Installaties	44,90	50,40	54,80	52,00	46,20	41,00	33,40	58,20

Concept Bezettingsoverzicht sporthal-

	linker-deel	rechter-deel	linker-deel	rechter-deel	linker-deel	rechter-deel	linker-deel	rechter-deel	linker-deel	rechter-deel	linker-deel	rechter-deel		
	maandag		dinsdag		woensdag		donderdag		vrijdag		zaterdag		zondag	
07.00	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45	07.00-08.45		
07.30	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak	schoonmaak		
08.00														
08.30														
08.45			08.45-12.00	08.45-12.00	08.45-12.15		08.45-12.15		08.45-12.00	08.45-12.00				
09.00		09.00 - 11.00	vijf eiken school	vijf eiken school	BvM		BvM	09.00 - 11.00	vijf eiken school	vijf eiken school				
09.15		gemeente						gemeente						
09.30		werkstraat						werkstraat						
10.00														
10.15														
10.30														
11.00														
11.30														
11.45														
12.00														
12.15														
12.30														
12.45														
13.00				13.00 - 15.00			13.00-14.15			13.00 - 15.00				
13.30			13.30- 14.30	vijf Eiken school			BvM			Vijf Eiken school				
14.00			beweegprogr.		14.00 - 16.00	14.00 - 16.00								
14.15			allochtone vrouwen		schoonmaak	schoonmaak								
14.30														
14.45														
15.00														
15.30				15.30-16.45			15.30-16.45							
16.00	16.00 - 17.00	16.00 - 17.00		Sportscool	16.00 - 17.00	16.00 - 17.00		Sportscool						
16.15	hele hal door RHV	beweegprog.			hele hal door RHV	hele hal door RHV								
16.30		ouderen												
16.45														
17.00														
17.30														
18.00	18.00-20.00	18.00-20.00			18.00-20.00	18.00-20.00								
18.15	hele hal door RHV	hele hal door RHV			hele hal door RHV	hele hal door RHV								
18.30														
18.45				18.45 - 21.15										
19.00	19.00 - 20.00	19.00 - 20.00	19.00 - 20.00	BBF Migliore	19.00 - 21.30		19.00 - 21.00	19.00 - 20.00						
19.30	gymnastiekvereniging	beweegprogramma	gymnastiekvereniging	hele hal	gymnastiekvereniging	gymnastiekvereniging	gymnastiekvereniging	beweegprogramma						
19.45	Flos (Clubfit)	gemeente	Flos (Clubfit)		Flos Clubfit)		Flos (Clubfit)	gemeente						
20.00	20.00 -21.30					20.00 -21.30		20.00 - 21.30						
20.30	twilights					twilights	let op: gelijktijdig met	badmintonclub						
21.00	of 20.30 - 22.00					of 20.30 - 22.00	20.00 -21.30	De Bever						
21.15							Badmintonclub De Bever							
21.30														
21.45														
22.00														
22.15														
22.30														
23.00														
23.30														

schoonmaak
basisscholen BvM en Vijf Eiken
gemeente werkstraat
beweegprogramma gemeente: ouderen, allochtone vrouwen
badmintonclub De Bever
Sport's Cool
Gymnastiekvereniging Flos (vervolg beweegprogramma gemeente: Clubfit)
Basketbalvereniging BBF Migloire
volleybalvereniging CSS wil incidenteel huren
handbalvereniging RHV) wil hele hal als extra trainingslocatie huren op maandag en woensdagavond (18.00 - 20.00 uur) en in de middag van 16.00 - 17.00
HCGR (zaalhockey) incidentele huurder in de periode december t/m maart
Twilights (onder voorbehoud financiële mogelijkheden van de vereniging wegens wegvallen subsidie): wens maandag en woensdagavond 20.00-21.30 (20.30-22.00

Berekening bedrijfstijdcorrectie van arriverende en vertrekkende kinderen								
Arriverende en vertrekkende kinderen								
Dagperiode								
Totale tijd dagperiode:	12	uur						
Totaal aantal kinderen per dag:	180	kinderen	3 groepen van 30 leerlingen die arriveren en vertrekken					
Aantal minuten buiten per kind:	2	minuten	Uitgangspunt is dat ieder kind 2 minuten praat bij arriveren en vertrek					
Aantal lijnbronnen:	1							
Bedrijfstijdcorrectie tbv kinderen:	3,0	dB	per bron					

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Leerlingen	150	5	10:52, 27 jul 2022	-459	16	007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	Polylijn	121716,04

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
Leerlingen	400500,46	121649,68	400494,34	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)
Leerlingen	Relatief	5	76,67	76,67	10,49	32,65	A	True	50,119	--	--	6,0142

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125
Leerlingen	--	--	3,00	--	--	5,00	1	Nee	Nee	Nee	--	38,15	36,15

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	LwM Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Leerlingen	46,15	54,15	58,15	55,15	49,15	--	61,38	--	57,00	55,00	65,00	73,00	77,00	74,00	68,00

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125
Leerlingen	--	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	38,15	36,15

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k	LwrM Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Leerlingen	46,15	54,15	58,15	55,15	49,15	--	61,38	--	57,00	55,00	65,00	73,00	77,00	74,00

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Leerlingen	68,00	--	80,23

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
Verkeersaantrekkende werking	01	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121594,14	400543,59	121621,52	400555,11	0,75
Verkeersaantrekkende werking	02	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121621,46	400555,04	121648,84	400566,55	0,75
Verkeersaantrekkende werking	03	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121648,67	400566,28	121738,14	400612,21	0,75
Verkeersaantrekkende werking	04	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121687,45	400564,73	121718,69	400505,35	0,75
Verkeersaantrekkende werking	05	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121717,63	400507,20	121688,35	400494,29	0,75
Verkeersaantrekkende werking	06	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121727,84	400488,70	121718,79	400505,08	0,75
Verkeersaantrekkende werking	07	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121639,94	400455,34	121610,19	400443,41	0,75
Verkeersaantrekkende werking	08	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121673,36	400468,26	121640,03	400455,37	0,75
Verkeersaantrekkende werking	09	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121726,23	400489,32	121673,56	400468,39	0,75
Verkeersaantrekkende werking	10	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121798,75	400518,18	121727,58	400489,44	0,75

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	29,70	29,70	29,70	29,70
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	29,70	29,70	29,70	29,70
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	3	100,64	100,64	33,01	67,63
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	67,10	67,10	67,10	67,10
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	32,01	32,01	32,01	32,01
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	18,71	18,71	18,71	18,71
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	32,05	32,05	32,05	32,05
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	35,74	35,74	35,74	35,74
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	56,67	56,67	56,67	56,67
Verkeersaantrekkende werking	0,75	0,00	0,00	0,75	Relatief	2	76,76	76,76	76,76	76,76

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63
Verkeersaantrekkende werking	14	14	--	37,16	32,38	--	30	5,00	6	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	26	26	--	34,47	29,70	--	30	5,00	6	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	46	46	--	32,13	27,36	--	30	5,00	21	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	22	22	--	35,33	30,56	--	30	5,00	14	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	34	34	--	33,65	28,88	--	30	5,00	7	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	56	56	--	31,38	26,61	--	30	5,00	4	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	26	26	--	34,81	30,03	--	30	5,00	7	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	48	48	--	32,25	27,48	--	30	5,00	8	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	64	64	--	30,76	25,99	--	30	5,00	12	70,00	74,70
Verkeersaantrekkende werking	120	120	--	27,96	23,19	--	30	5,00	16	70,00	74,70

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61
Verkeersaantrekkende werking	74,00	78,10	83,90	89,40	89,40	81,40	76,00	93,61

Rapport: Groepenbeheer
Model: Sporthal; LAr,LT
juni 2022 (D01) - 20220221 Schaepmanstraat Rijen
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 6
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 4
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 2
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 11-19 (BG)
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 10
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 8
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 57/Van Hallstraat 1
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 53/55
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 49/51
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 2-10 (BG)
(hoofdgroep)	Gebouw		Heemskerkstraat 9-19
(hoofdgroep)	Gebouw		Heemskerkstraat 1-7
(hoofdgroep)	Bodemgebied		straten
(hoofdgroep)	Gebouw		Nieuwbouw (M) hoog
(hoofdgroep)	Gebouw		Nieuwbouw (M) laag
(hoofdgroep)	Bodemgebied		straten
(hoofdgroep)	Bodemgebied		straten
(hoofdgroep)	Bodemgebied		straten
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 15
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 13
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 11
(hoofdgroep)	Gebouw		Nieuwbouw (W)
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 19
(hoofdgroep)	Gebouw		Weth. Nijhof 17
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 45/47
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Oldenbarneveldtlaan 35/Colijnstraat 12
(hoofdgroep)	Gebouw		Heinsiushof 9-19
(hoofdgroep)	Gebouw		Heinsiushof1-7
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Oldenbarneveldtstraat27-33
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Schaepmanstraat 22-28
(hoofdgroep)	Gebouw		Colijnstraat 2-10/Mgr. Schaepmanstraat 30
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Slingelandthof 1-9
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Oldenbarneveldtlaan 10-26
(hoofdgroep)	Adrespunt		
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Slingelandthof 14-22
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Slingelandthof 2-12
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Slingelandthof 11-21
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 8-28
(hoofdgroep)	Gebouw		Goselingstraat 13-19
(hoofdgroep)	Gebouw		Goselingstraat 2-22
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 41/43
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 39/Gerbrandystraat 2

Rapport: Groepenbeheer
Model: Sporthal; LAr,LT
juni 2022 (D01) - 20220221 Schaepmanstraat Rijen
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw		Mgr. Nolensstraat 31-37
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Oldenbarneveldtstraat 55-67
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Oldenbarneveldtstraat 43-53
(hoofdgroep)	Gebouw		Van Oldenbarneveldtstraat 29-41
(hoofdgroep)	Gebouw		Aalbersestraat 13-19
(hoofdgroep)	Gebouw		Aalbersestraat 10-24
(hoofdgroep)	Gebouw		garageboxen
(hoofdgroep)	Toetspunt	01a	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	01b	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	02	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	03	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	04	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	05	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	06	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	07	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	08	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	09	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	10	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	11	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	12	Nieuwbouw (W) WN
(hoofdgroep)	Toetspunt	13	Nieuwbouw (W) W
(hoofdgroep)	Toetspunt	14	Nieuwbouw (W) WZ
(hoofdgroep)	Toetspunt	15	Nieuwbouw (W) ZW
(hoofdgroep)	Toetspunt	16	Nieuwbouw (W) Z
(hoofdgroep)	Toetspunt	17	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	18	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	19	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	20	Bestaande woning
(hoofdgroep)	Toetspunt	21	Nieuwbouw (O) Z
(hoofdgroep)	Toetspunt	22	Nieuwbouw (O) O
(hoofdgroep)	Toetspunt	23	Nieuwbouw (O) N
Gevels	Puntbron	01	Voorgevel
Gevels	Puntbron	02	Voorgevel
Gevels	Puntbron	03	Voorgevel
Gevels	Puntbron	04	Voorgevel
Gevels	Puntbron	05	Voorgevel
Gevels	Puntbron	06	Voorgevel
Gevels	Puntbron	07	Voorgevel
Gevels	Puntbron	08	Voorgevel
Gevels	Puntbron	09	Rechter zijgevel
Gevels	Puntbron	10	Rechter zijgevel
Gevels	Puntbron	11	Rechter zijgevel

Rapport: Groepenbeheer
Model: Sporthal; LAr,LT
juni 2022 (D01) - 20220221 Schaepmanstraat Rijen
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Gevels	Puntbron	12	Rechter zijgevel
Gevels	Puntbron	13	Rechter zijgevel
Gevels	Puntbron	14	Rechter zijgevel
Gevels	Puntbron	15	Rechter zijgevel
Gevels	Puntbron	16	Rechter zijgevel
Gevels	Puntbron	17	Achtergevel
Gevels	Puntbron	18	Achtergevel
Gevels	Puntbron	19	Achtergevel
Gevels	Puntbron	20	Achtergevel
Gevels	Puntbron	21	Achtergevel
Gevels	Puntbron	22	Achtergevel
Gevels	Puntbron	23	Achtergevel
Gevels	Puntbron	24	Achtergevel
Gevels	Puntbron	25	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	26	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	27	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	28	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	29	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	30	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	31	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	32	Linker zijgevel
Gevels	Puntbron	33	Dakconstructie
Gevels	Puntbron	34	Dakconstructie
Gevels	Puntbron	35	Dakconstructie
Gevels	Puntbron	36	Dakconstructie
Gevels	Puntbron	37	Dakconstructie
Gevels	Puntbron	38	Dakconstructie
Gevels	Puntbron	39	Dakconstructie
Gevels	Puntbron	40	Dakconstructie
Installaties	Puntbron	41	Warmtepomp
Installaties	Puntbron	42	Warmtepomp
Installaties	Puntbron	43	Warmtepomp
Installaties	Puntbron	44	Warmtepomp
Installaties	Puntbron	45	Warmtepomp
Leerlingen	Lijnbron	007	Arriverende en vertrekkende leerlingen
Verkeersaantrekkende werking	Mobiele bron	01	Verkeersaantrekkende werking
Verkeersaantrekkende werking	Mobiele bron	02	Verkeersaantrekkende werking
Verkeersaantrekkende werking	Mobiele bron	03	Verkeersaantrekkende werking
Verkeersaantrekkende werking	Mobiele bron	04	Verkeersaantrekkende werking
Verkeersaantrekkende werking	Mobiele bron	05	Verkeersaantrekkende werking
Verkeersaantrekkende werking	Mobiele bron	06	Verkeersaantrekkende werking
Verkeersaantrekkende werking	Mobiele bron	07	Verkeersaantrekkende werking

Rapport: Groepenbeheer
Model: Sporthal; LAr,LT
juni 2022 (D01) - 20220221 Schaepmanstraat Rijen
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Verkeers aantrekkende werking	Mobiele bron	08	Verkeers aantrekkende werking
Verkeers aantrekkende werking	Mobiele bron	09	Verkeers aantrekkende werking
Verkeers aantrekkende werking	Mobiele bron	10	Verkeers aantrekkende werking

Model: Sporthal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	Van Oldenbarneveldtlaan 10-26	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Slingelandthof 1-9	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Slingelandthof 11-21	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Slingelandthof 2-12	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Slingelandthof 14-22	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Heinsiushof1-7	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Heinsiushof 9-19	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Oldenbarneveldtlaan 35/Colijnstraat 12	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Colijnstraat 2-10/Mgr. Schaepmanstraat 30	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Schaepmanstraat 22-28	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Oldenbarneveldtstraat27-33	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Oldenbarneveldtstraat 29-41	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Oldenbarneveldtstraat 43-53	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Van Oldenbarneveldtstraat 55-67	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	garageboxen	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Aalbersestraat 10-24	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Aalbersestraat 13-19	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Goselingstraat 2-22	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Goselingstraat 13-19	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 8-28	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 31-37	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 39/Gerbrandystraat 2	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 41/43	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 45/47	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 49/51	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 53/55	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Mgr. Nolensstraat 57/Van Hallstraat 1	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Heemskerkstraat 1-7	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Heemskerkstraat 9-19	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 2-10 (BG)	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Sporthal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: Sporthal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	Weth. Nijhof 2	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 4	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 6	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 8	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 10	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 11-19 (BG)	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 11	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 13	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 15	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 17	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Weth. Nijhof 19	8,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Nieuwbouw (W)	11,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Nieuwbouw (M) laag	3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
	Nieuwbouw (M) hoog	9,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

Model: Sporthal
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
01a	Bestaande woning	Punt	121595,41	400549,64	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--
01b	Bestaande woning	Punt	121596,26	400554,26	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--
02	Bestaande woning	Punt	121622,40	400563,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
03	Bestaande woning	Punt	121690,81	400595,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
04	Bestaande woning	Punt	121555,83	400516,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
05	Bestaande woning	Punt	121565,94	400483,07	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
06	Bestaande woning	Punt	121573,26	400465,69	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
07	Bestaande woning	Punt	121581,00	400447,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
08	Bestaande woning	Punt	121616,95	400436,15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
09	Bestaande woning	Punt	121634,84	400443,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
10	Bestaande woning	Punt	121656,51	400451,36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
11	Bestaande woning	Punt	121681,63	400461,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
12	Nieuwbouw (W) WN	Punt	121651,60	400533,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
13	Nieuwbouw (W) W	Punt	121649,47	400523,74	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
14	Nieuwbouw (W) WZ	Punt	121654,01	400514,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
15	Nieuwbouw (W) ZW	Punt	121662,73	400510,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
16	Nieuwbouw (W) Z	Punt	121672,67	400509,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
17	Bestaande woning	Punt	121658,60	400579,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
18	Bestaande woning	Punt	121727,47	400516,35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
19	Bestaande woning	Punt	121752,21	400488,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
20	Bestaande woning	Punt	121714,99	400473,96	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
21	Nieuwbouw (O) Z	Punt	121688,87	400522,11	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
22	Nieuwbouw (O) O	Punt	121687,84	400531,83	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--
23	Nieuwbouw (O) N	Punt	121682,58	400538,05	<-->	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gevel
01a	Ja
01b	Ja
02	Ja
03	Ja
04	Ja
05	Ja
06	Ja
07	Ja
08	Ja
09	Ja
10	Ja
11	Ja
12	Ja
13	Ja
14	Ja
15	Ja
16	Ja
17	Ja
18	Ja
19	Ja
20	Ja
21	Ja
22	Ja
23	Ja

Rapport: Controleer model
Model: Sporthal; LAr,LT

Itemtype	Type	Categorie	Naam	Omschrijving	Bericht
Puntbron	Info	Koppeling	01	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	01a	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Weth. Nijhof 11-19 (BG)" (afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	01b	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Weth. Nijhof 19" (afstand 0,20 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	02	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Oldenbarneveldtlaan 10-26" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	02	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	03	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Slingelandthof 2-12" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	03	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	04	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Heemskerkstraat 1-7" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	04	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	05	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Mgr. Nolensstraat 57/Van Hallstraat 1" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	05	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	06	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Mgr. Nolensstraat 53/55" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	06	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	07	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Mgr. Nolensstraat 49/51" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	07	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	08	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Oldenbarneveldtstraat 55-67" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	08	Voorgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	09	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Oldenbarneveldtstraat 55-67" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	09	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	10	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Oldenbarneveldtstraat 55-67" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	10	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	11	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Oldenbarneveldtstraat 43-53" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	11	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	12	Nieuwbouw (W) WN	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Nieuwbouw (W)" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	12	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	13	Nieuwbouw (W) W	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Nieuwbouw (W)" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	13	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	14	Nieuwbouw (W) WZ	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Nieuwbouw (W)" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	14	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	15	Nieuwbouw (W) ZW	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Nieuwbouw (W)" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	15	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	16	Nieuwbouw (W) Z	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Nieuwbouw (W)" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	16	Rechter zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	17	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	17	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Slingelandthof 1-9" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	18	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)

Rapport: Controleer model
Model: Sporthal; LAr,LT

Itemtype	Type	Categorie	Naam	Omschrijving	Bericht
Toetspunt	Info	Koppeling	18	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Colijnstraat 2-10/Mgr. Schaepmanstraat 30" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	19	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	19	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Oldenbarneveldtstraat 29-41" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	20	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Toetspunt	Info	Koppeling	20	Bestaande woning	Invalided geluidsniveau voor gebouw "Van Oldenbarneveldtstraat 43-53" (afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	21	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	22	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	23	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	24	Achtergevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	25	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	26	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	27	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,10 m)
Puntbron	Info	Koppeling	28	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,11 m)
Puntbron	Info	Koppeling	29	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,13 m)
Puntbron	Info	Koppeling	30	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,15 m)
Puntbron	Info	Koppeling	31	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,17 m)
Puntbron	Info	Koppeling	32	Linker zijgevel	Negeer reflectie in gebouw "Nieuwbouw (M) hoog" (op afstand 0,18 m)

Model: Sporthal; LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	straten	0,00
	straten	0,00
	straten	0,00
	straten	0,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Sporthal; LAr,LT

Model eigenschap

Omschrijving	Sporthal; LAr,LT
Verantwoordelijke	eschipperen
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	eschipperen op 13-7-2022
Laatst ingezien door	eschipperen op 27-7-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.2 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Totaalresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,5
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Bijlage 3: Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01a_A	Bestaande woning	121595,41	400549,64	1,50	31,3	31,1	19,7	36,1	
01b_A	Bestaande woning	121596,26	400554,26	4,50	31,7	31,2	20,9	36,2	
01b_B	Bestaande woning	121596,26	400554,26	7,50	32,0	31,3	20,9	36,3	
02_A	Bestaande woning	121622,40	400563,55	1,50	31,6	31,0	18,4	36,0	
02_B	Bestaande woning	121622,40	400563,55	4,50	32,7	32,0	20,9	37,0	
02_C	Bestaande woning	121622,40	400563,55	7,50	33,2	32,0	21,0	37,0	
03_A	Bestaande woning	121690,81	400595,16	1,50	24,4	21,6	7,1	26,6	
03_B	Bestaande woning	121690,81	400595,16	4,50	25,7	23,4	8,8	28,4	
03_C	Bestaande woning	121690,81	400595,16	7,50	26,9	24,5	10,4	29,5	
04_A	Bestaande woning	121555,83	400516,69	1,50	30,1	30,1	13,1	35,1	
04_B	Bestaande woning	121555,83	400516,69	4,50	30,7	30,6	16,1	35,6	
04_C	Bestaande woning	121555,83	400516,69	7,50	30,9	30,8	16,8	35,8	
05_A	Bestaande woning	121565,94	400483,07	1,50	31,7	31,5	12,3	36,5	
05_B	Bestaande woning	121565,94	400483,07	4,50	32,2	32,0	16,0	37,0	
05_C	Bestaande woning	121565,94	400483,07	7,50	32,4	32,1	16,8	37,1	
06_A	Bestaande woning	121573,26	400465,69	1,50	29,9	29,4	-1,7	34,4	
06_B	Bestaande woning	121573,26	400465,69	4,50	30,7	30,0	0,6	35,0	
06_C	Bestaande woning	121573,26	400465,69	7,50	30,7	29,6	1,8	34,6	
07_A	Bestaande woning	121581,00	400447,26	1,50	30,6	29,5	-8,0	34,5	
07_B	Bestaande woning	121581,00	400447,26	4,50	31,5	30,4	-5,7	35,4	
07_C	Bestaande woning	121581,00	400447,26	7,50	31,7	30,3	-3,8	35,3	
08_A	Bestaande woning	121616,95	400436,15	1,50	32,1	30,6	-7,3	35,6	
08_B	Bestaande woning	121616,95	400436,15	4,50	33,2	31,3	-5,4	36,3	
08_C	Bestaande woning	121616,95	400436,15	7,50	33,7	31,0	-5,7	36,0	
09_A	Bestaande woning	121634,84	400443,03	1,50	33,4	31,7	-6,1	36,7	
09_B	Bestaande woning	121634,84	400443,03	4,50	34,7	32,2	-6,5	37,2	
09_C	Bestaande woning	121634,84	400443,03	7,50	34,9	32,1	-5,0	37,1	
10_A	Bestaande woning	121656,51	400451,36	1,50	33,6	30,2	-7,6	35,2	
10_B	Bestaande woning	121656,51	400451,36	4,50	35,0	30,0	-6,1	35,0	
10_C	Bestaande woning	121656,51	400451,36	7,50	35,1	30,2	-4,8	35,2	
11_A	Bestaande woning	121681,63	400461,09	1,50	36,1	29,5	-7,6	36,1	
11_B	Bestaande woning	121681,63	400461,09	4,50	37,4	30,0	-7,0	37,4	
11_C	Bestaande woning	121681,63	400461,09	7,50	37,4	30,1	-5,4	37,4	
12_A	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	1,50	31,6	31,5	18,6	36,5	
12_B	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	4,50	32,5	32,4	21,1	37,4	
12_C	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	7,50	32,4	32,3	21,2	37,3	
12_D	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	10,50	32,6	32,5	21,2	37,5	
13_A	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	1,50	36,0	35,0	14,7	40,0	
13_B	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	4,50	36,9	35,7	15,2	40,7	
13_C	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	7,50	36,6	35,8	15,3	40,8	
13_D	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	10,50	36,6	35,9	15,2	40,9	
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	1,50	38,9	35,7	7,7	40,7	
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	4,50	39,5	36,3	8,4	41,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	7,50	39,3	36,5	8,6	41,5	
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	10,50	39,1	36,5	8,7	41,5	
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	1,50	40,8	35,1	3,4	40,8	
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	4,50	41,2	35,9	5,3	41,2	
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	7,50	41,0	36,0	5,5	41,0	
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	10,50	40,6	36,1	5,6	41,1	
16_A	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	1,50	40,8	33,5	-6,2	40,8	
16_B	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	4,50	41,2	34,3	-4,1	41,2	
16_C	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	7,50	41,0	34,4	-4,1	41,0	
16_D	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	10,50	40,7	34,5	-2,5	40,7	
17_A	Bestaande woning	121658,60	400579,04	1,50	27,2	26,5	12,7	31,5	
17_B	Bestaande woning	121658,60	400579,04	4,50	29,2	28,5	15,6	33,5	
17_C	Bestaande woning	121658,60	400579,04	7,50	29,6	28,7	16,5	33,7	
18_A	Bestaande woning	121727,47	400516,35	1,50	34,0	23,9	-3,2	34,0	
18_B	Bestaande woning	121727,47	400516,35	4,50	35,3	25,7	-1,9	35,3	
18_C	Bestaande woning	121727,47	400516,35	7,50	35,2	24,5	-0,9	35,2	
19_A	Bestaande woning	121752,21	400488,55	1,50	29,0	21,1	-6,5	29,0	
19_B	Bestaande woning	121752,21	400488,55	4,50	31,1	22,5	-5,5	31,1	
19_C	Bestaande woning	121752,21	400488,55	7,50	31,7	23,7	-3,4	31,7	
20_A	Bestaande woning	121714,99	400473,96	1,50	35,7	24,8	-8,6	35,7	
20_B	Bestaande woning	121714,99	400473,96	4,50	37,0	26,7	-6,6	37,0	
20_C	Bestaande woning	121714,99	400473,96	7,50	36,9	26,9	-4,9	36,9	
21_A	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	1,50	35,6	20,9	-9,1	35,6	
21_B	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	4,50	37,1	15,8	-9,2	37,1	
21_C	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	7,50	37,0	12,0	-8,6	37,0	
21_D	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	10,50	36,8	15,6	-6,3	36,8	
22_A	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	1,50	27,5	14,5	-4,2	27,5	
22_B	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	4,50	29,6	14,0	-2,4	29,6	
22_C	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	7,50	29,5	11,3	-4,9	29,5	
22_D	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	10,50	29,6	14,7	-0,8	29,6	
23_A	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	1,50	23,1	15,7	2,6	23,1	
23_B	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	4,50	25,0	14,0	0,6	25,0	
23_C	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	7,50	24,9	11,0	-1,1	24,9	
23_D	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	10,50	25,3	14,7	0,4	25,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
01a_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01a_A	Bestaande woning	121595,41	400549,64	1,50	31,3	31,1	19,7	36,1
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	21,6	21,6	--	26,6
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	21,2	21,2	--	26,2
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	21,2	21,2	--	26,2
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	21,1	21,1	--	26,1
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	20,9	20,9	--	25,9
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	20,7	20,7	--	25,7
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	20,5	20,5	--	25,5
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	20,3	20,3	--	25,3
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	15,8	15,8	12,8	22,8
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	15,8	15,8	12,8	22,8
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	15,8	15,8	12,8	22,8
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	15,6	15,6	12,6	22,6
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	15,6	15,6	12,6	22,6
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	15,4	15,4	--	20,4
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	14,1	14,1	--	19,1
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	17,0	--	--	17,0
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	9,7	9,7	--	14,7
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	8,1	8,1	--	13,1
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	4,4	4,4	--	9,4
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	4,3	4,3	--	9,3
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	4,3	4,3	--	9,3
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	4,1	4,1	--	9,1
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	4,1	4,1	--	9,1
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	2,6	2,6	--	7,6
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	2,3	2,3	--	7,3
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	1,9	1,9	--	6,9
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	1,9	1,9	--	6,9
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	1,8	1,8	--	6,8
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	1,8	1,8	--	6,8
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	0,8	0,8	--	5,8
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-0,4	-0,4	--	4,6
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,5	-1,5	--	3,5
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-2,1	-2,1	--	2,9
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-2,7	-2,7	--	2,3
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-3,1	-3,1	--	1,9
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-3,6	-3,6	--	1,4
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-4,9	-4,9	--	0,1
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-4,9	-4,9	--	0,1
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-5,0	-5,0	--	0,0
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-5,3	-5,3	--	-0,3
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-5,4	-5,4	--	-0,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
01b_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01b_A	Bestaande woning	121596,26	400554,26	4,50	31,7	31,2	20,9	36,2
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	21,1	21,1	--	26,1
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	21,1	21,1	--	26,1
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	21,0	21,0	--	26,0
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	20,9	20,9	--	25,9
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	20,7	20,7	--	25,7
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	20,6	20,6	--	25,6
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	20,3	20,3	--	25,3
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	20,0	20,0	--	25,0
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	21,8	--	--	21,8
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	15,4	15,4	--	20,4
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	14,0	14,0	--	19,0
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	12,3	12,3	--	17,3
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,4	7,4	--	12,4
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	7,1	7,1	--	12,1
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	7,1	7,1	--	12,1
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	7,1	7,1	--	12,1
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	7,0	7,0	--	12,0
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	6,3	6,3	--	11,3
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	5,1	5,1	--	10,1
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,3	4,3	--	9,3
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	4,3	4,3	--	9,3
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	4,2	4,2	--	9,2
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	4,1	4,1	--	9,1
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	4,1	4,1	--	9,1
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	3,7	3,7	--	8,7
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	3,3	3,3	--	8,3
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	2,7	2,7	--	7,7
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	2,3	2,3	--	7,3
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,6	-1,6	--	3,4
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-2,2	-2,2	--	2,8
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-2,7	-2,7	--	2,3
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-3,1	-3,1	--	1,9
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-3,4	-3,4	--	1,7
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-3,5	-3,5	--	1,6
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-3,5	-3,5	--	1,5
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-3,6	-3,6	--	1,4
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
01b_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01b_B	Bestaande woning	121596,26	400554,26	7,50	32,0	31,3	20,9	36,3
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	21,1	21,1	--	26,1
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	21,0	21,0	--	26,0
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	21,0	21,0	--	26,0
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	20,9	20,9	--	25,9
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	20,7	20,7	--	25,7
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	20,5	20,5	--	25,5
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	20,4	20,4	--	25,4
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	20,1	20,1	--	25,1
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	17,0	17,0	13,9	23,9
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	17,0	17,0	13,9	23,9
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	17,0	17,0	13,9	23,9
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	23,6	--	--	23,6
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	15,4	15,4	--	20,4
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	14,0	14,0	--	19,0
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	12,4	12,4	--	17,4
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	9,0	9,0	--	14,0
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	9,0	9,0	--	14,0
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	8,8	8,8	--	13,8
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	8,7	8,7	--	13,7
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	7,3	7,3	--	12,3
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	7,3	7,3	--	12,3
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	7,3	7,3	--	12,3
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	7,1	7,1	--	12,1
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,1	7,1	--	12,1
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	6,2	6,2	--	11,2
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	5,1	5,1	--	10,1
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	4,2	4,2	--	9,2
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	3,8	3,8	--	8,8
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	3,5	3,5	--	8,5
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	2,9	2,9	--	7,9
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	2,4	2,4	--	7,4
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-1,6	-1,6	--	3,4
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-2,1	-2,1	--	2,9
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-2,6	-2,6	--	2,5
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-2,9	-2,9	--	2,1
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,1	-3,1	--	1,9
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
02_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Bestaande woning	121622,40	400563,55	1,50	31,6	31,0	18,4	36,0
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	20,7	20,7	--	25,7
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	20,4	20,4	--	25,4
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	20,1	20,1	--	25,1
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	19,4	19,4	--	24,4
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	19,1	19,1	--	24,1
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	19,0	19,0	--	24,0
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	18,4	18,4	--	23,4
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	18,4	18,4	--	23,4
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	22,9	--	--	22,9
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	17,8	17,8	--	22,8
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	17,7	17,7	--	22,7
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	17,2	17,2	--	22,2
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	17,0	17,0	--	22,0
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	14,7	14,7	11,7	21,7
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	14,5	14,5	11,5	21,5
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	14,5	14,5	11,5	21,5
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	16,4	16,4	--	21,4
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	14,3	14,3	11,3	21,3
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	14,2	14,2	11,2	21,2
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	15,7	15,7	--	20,7
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	15,1	15,1	--	20,1
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	14,5	14,5	--	19,5
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	8,1	8,1	--	13,1
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	8,0	8,0	--	13,0
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,8	3,8	--	8,8
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,5	3,5	--	8,5
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	3,2	3,2	--	8,2
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,0	3,0	--	8,0
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,6	2,6	--	7,6
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	1,9	1,9	--	6,9
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	1,3	1,3	--	6,3
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	1,1	1,1	--	6,1
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	0,9	0,9	--	5,9
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	0,4	0,4	--	5,4
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-0,6	-0,6	--	4,4
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-3,3	-3,3	--	1,7
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-3,8	-3,8	--	1,2
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-4,0	-4,0	--	1,0
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-4,3	-4,3	--	0,8
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-4,7	-4,7	--	0,4
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-4,7	-4,7	--	0,3
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-5,2	-5,2	--	-0,2
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-5,6	-5,6	--	-0,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
02_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Bestaande woning	121622,40	400563,55	4,50	32,7	32,0	20,9	37,0
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	21,3	21,3	--	26,3
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	21,1	21,1	--	26,1
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	20,7	20,7	--	25,7
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	20,1	20,1	--	25,1
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	24,8	--	--	24,8
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	19,7	19,7	--	24,7
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	19,6	19,6	--	24,6
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	19,2	19,2	--	24,2
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	17,1	17,1	14,1	24,1
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	19,0	19,0	--	24,0
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	17,0	17,0	14,0	24,0
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	16,8	16,8	13,8	23,8
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	16,7	16,7	13,7	23,7
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	18,7	18,7	--	23,7
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	18,5	18,5	--	23,5
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	18,2	18,2	--	23,2
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	18,0	18,0	--	23,0
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	17,4	17,4	--	22,4
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,0	17,0	--	22,0
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	16,5	16,5	--	21,5
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	16,2	16,2	--	21,2
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	7,5	7,5	--	12,5
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,1	7,1	--	12,1
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	5,9	5,9	--	10,9
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	5,1	5,1	--	10,1
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	5,0	5,0	--	10,0
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,0	4,0	--	9,0
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,5	3,5	--	8,5
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,0	3,0	--	8,0
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	2,4	2,4	--	7,4
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	1,7	1,7	--	6,7
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-0,1	-0,1	--	4,9
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-2,8	-2,8	--	2,2
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-2,9	-2,9	--	2,2
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-3,2	-3,2	--	1,8
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-3,7	-3,7	--	1,4
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-4,0	-4,0	--	1,0
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-4,1	-4,1	--	1,0
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-4,3	-4,3	--	0,7
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-4,4	-4,4	--	0,6
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-4,7	-4,7	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
02_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_C	Bestaande woning	121622,40	400563,55	7,50	33,2	32,0	21,0	37,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	26,8	--	--	26,8	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	21,3	21,3	--	26,3	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	20,9	20,9	--	25,9	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	20,1	20,1	--	25,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	19,7	19,7	--	24,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	19,6	19,6	--	24,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	19,2	19,2	--	24,2	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	17,2	17,2	14,1	24,1	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	19,1	19,1	--	24,1	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	17,0	17,0	14,0	24,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	17,0	17,0	14,0	24,0	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	17,0	17,0	13,9	23,9	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	16,8	16,8	13,8	23,8	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	18,7	18,7	--	23,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	18,5	18,5	--	23,5	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	18,2	18,2	--	23,2	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	18,0	18,0	--	23,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	17,5	17,5	--	22,5	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,0	17,0	--	22,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	16,6	16,6	--	21,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	16,2	16,2	--	21,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	9,2	9,2	--	14,2	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	8,8	8,8	--	13,8	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	8,1	8,1	--	13,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	7,6	7,6	--	12,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	7,2	7,2	--	12,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	6,9	6,9	--	11,9	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	6,6	6,6	--	11,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	2,5	2,5	--	7,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	1,8	1,8	--	6,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	0,0	0,0	--	5,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-2,5	-2,5	--	2,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-2,9	-2,9	--	2,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-3,3	-3,3	--	1,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-3,6	-3,6	--	1,4	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-3,6	-3,6	--	1,4	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-3,9	-3,9	--	1,1	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-4,1	-4,1	--	0,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-4,2	-4,2	--	0,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
03_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Bestaande woning	121690,81	400595,16	1,50	24,4	21,6	7,1	26,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	21,1	--	--	21,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	11,5	11,5	--	16,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	11,1	11,1	--	16,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	10,7	10,7	--	15,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	10,4	10,4	--	15,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	10,3	10,3	--	15,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	10,2	10,2	--	15,2	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	10,0	10,0	--	15,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	9,9	9,9	--	14,9	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	9,9	9,9	--	14,9	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	9,5	9,5	--	14,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	9,1	9,1	--	14,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	8,7	8,7	--	13,7	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	4,8	4,8	1,8	11,8	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	2,7	2,7	-0,3	9,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	2,6	2,6	-0,4	9,6	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	2,6	2,6	-0,5	9,6	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	2,4	2,4	-0,6	9,4	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	1,8	1,8	--	6,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	0,1	0,1	--	5,1	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-0,3	-0,3	--	4,7	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-0,8	-0,8	--	4,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-1,5	-1,5	--	3,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-1,8	-1,8	--	3,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-2,2	-2,2	--	2,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-2,2	-2,2	--	2,8	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-6,6	-6,6	--	-1,6	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-9,4	-9,4	--	-4,4	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-9,9	-9,9	--	-4,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-10,3	-10,3	--	-5,3	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-10,4	-10,4	--	-5,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-10,6	-10,6	--	-5,6	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-10,7	-10,7	--	-5,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-10,8	-10,8	--	-5,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-10,9	-10,9	--	-5,9	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-10,9	-10,9	--	-5,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-10,9	-10,9	--	-5,9	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-11,2	-11,2	--	-6,2	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-11,6	-11,6	--	-6,6	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-11,9	-11,9	--	-6,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-12,1	-12,1	--	-7,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
03_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_B	Bestaande woning	121690,81	400595,16	4,50	25,7	23,4	8,8	28,4	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	21,8	--	--	21,8	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	13,3	13,3	--	18,3	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	12,9	12,9	--	17,9	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	12,5	12,5	--	17,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	12,3	12,3	--	17,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	12,1	12,1	--	17,1	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	12,1	12,1	--	17,1	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	12,0	12,0	--	17,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	11,8	11,8	--	16,8	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	11,2	11,2	--	16,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	10,7	10,7	--	15,7	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	10,3	10,3	--	15,3	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	6,5	6,5	3,5	13,5	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	4,5	4,5	1,5	11,5	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	4,4	4,4	1,3	11,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	4,2	4,2	1,2	11,2	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	4,1	4,1	1,1	11,1	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	3,5	3,5	--	8,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	0,9	0,9	--	5,9	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	0,4	0,4	--	5,4	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	0,3	0,3	--	5,3	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-0,1	-0,1	--	4,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-0,6	-0,6	--	4,4	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-1,0	-1,0	--	4,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-1,4	-1,4	--	3,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-1,7	-1,7	--	3,3	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-5,2	-5,2	--	-0,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-7,7	-7,7	--	-2,7	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-8,2	-8,2	--	-3,2	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-8,7	-8,7	--	-3,7	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-8,7	-8,7	--	-3,7	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-8,9	-8,9	--	-3,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-9,0	-9,0	--	-4,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-9,0	-9,0	--	-4,0	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-9,1	-9,1	--	-4,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-9,1	-9,1	--	-4,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-9,2	-9,2	--	-4,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-9,2	-9,2	--	-4,2	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-9,5	-9,5	--	-4,5	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-9,9	-9,9	--	-4,9	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-10,2	-10,2	--	-5,2	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-10,5	-10,5	--	-5,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
03_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_C	Bestaande woning	121690,81	400595,16	7,50	26,9	24,5	10,4	29,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	23,3	--	--	23,3	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	14,1	14,1	--	19,1	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	13,8	13,8	--	18,8	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	13,5	13,5	--	18,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	13,2	13,2	--	18,2	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	13,0	13,0	--	18,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	12,9	12,9	--	17,9	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	12,9	12,9	--	17,9	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	12,8	12,8	--	17,8	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	12,7	12,7	--	17,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	12,5	12,5	--	17,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	12,0	12,0	--	17,0	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	8,1	8,1	5,1	15,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	6,1	6,1	3,1	13,1	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	6,0	6,0	2,9	12,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	5,8	5,8	2,8	12,8	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	5,7	5,7	2,7	12,7	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	4,7	4,7	--	9,7	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	2,5	2,5	--	7,5	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,2	2,2	--	7,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	1,5	1,5	--	6,5	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	1,4	1,4	--	6,4	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	1,2	1,2	--	6,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	0,8	0,8	--	5,8	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	0,6	0,6	--	5,6	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	0,6	0,6	--	5,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	0,5	0,5	--	5,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	0,4	0,4	--	5,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	0,2	0,2	--	5,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-4,8	-4,8	--	0,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-6,3	-6,3	--	-1,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-6,8	-6,8	--	-1,8	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-7,1	-7,1	--	-2,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-7,6	-7,6	--	-2,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-8,0	-8,0	--	-3,0	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-8,1	-8,1	--	-3,1	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-8,1	-8,1	--	-3,1	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-8,2	-8,2	--	-3,2	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-8,2	-8,2	--	-3,2	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-8,3	-8,3	--	-3,3	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-8,3	-8,3	--	-3,3	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-8,3	-8,3	--	-3,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-8,5	-8,5	--	-3,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-8,9	-8,9	--	-3,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-9,3	-9,3	--	-4,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
04_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_A	Bestaande woning	121555,83	400516,69	1,50	30,1	30,1	13,1	35,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	19,7	19,7	--	24,7	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	19,2	19,2	--	24,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	18,9	18,9	--	23,9	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	18,6	18,6	--	23,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	18,4	18,4	--	23,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	17,9	17,9	--	22,9	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	17,9	17,9	--	22,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	17,6	17,6	--	22,6	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	17,3	17,3	--	22,3	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	17,2	17,2	--	22,2	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	16,9	16,9	--	21,9	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	16,6	16,6	--	21,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	16,6	16,6	--	21,6	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	16,3	16,3	--	21,3	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	16,1	16,1	--	21,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	15,5	15,5	--	20,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	9,4	9,4	6,4	16,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	9,3	9,3	6,2	16,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	9,1	9,1	6,1	16,1	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	9,0	9,0	6,0	16,0	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	8,9	8,9	5,9	15,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	8,4	8,4	--	13,4	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	13,1	--	--	13,1	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	7,9	7,9	--	12,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	4,3	4,3	--	9,3	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,7	3,7	--	8,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,1	3,1	--	8,1	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	2,4	2,4	--	7,4	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	2,1	2,1	--	7,1	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	1,8	1,8	--	6,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	0,7	0,7	--	5,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	0,2	0,2	--	5,2	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-5,4	-5,4	--	-0,4	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-5,7	-5,7	--	-0,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-6,1	-6,1	--	-1,1	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-6,2	-6,2	--	-1,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-6,7	-6,7	--	-1,7	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-7,1	-7,1	--	-2,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-7,3	-7,3	--	-2,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-7,4	-7,4	--	-2,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-7,7	-7,7	--	-2,7	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-7,7	-7,7	--	-2,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-8,1	-8,1	--	-3,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
04_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_B	Bestaande woning	121555,83	400516,69	4,50	30,7	30,6	16,1	35,6	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	20,2	20,2	--	25,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	19,7	19,7	--	24,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	19,2	19,2	--	24,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	18,8	18,8	--	23,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	18,4	18,4	--	23,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	18,4	18,4	--	23,4	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	17,9	17,9	--	22,9	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	17,9	17,9	--	22,9	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	17,6	17,6	--	22,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	17,5	17,5	--	22,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	17,2	17,2	--	22,2	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	17,0	17,0	--	22,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	16,6	16,6	--	21,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	16,2	16,2	--	21,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	15,9	15,9	--	20,9	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	12,4	12,4	9,4	19,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	12,3	12,3	9,3	19,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	12,1	12,1	9,1	19,1	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	12,0	12,0	9,0	19,0	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	11,8	11,8	8,8	18,8	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	13,6	--	--	13,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	6,6	6,6	--	11,6	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	4,6	4,6	--	9,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	4,5	4,5	--	9,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	4,5	4,5	--	9,5	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,8	3,8	--	8,8	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,5	3,5	--	8,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	2,7	2,7	--	7,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	1,1	1,1	--	6,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-1,0	-1,0	--	4,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-1,2	-1,2	--	3,9	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-3,5	-3,5	--	1,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-4,1	-4,1	--	0,9	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-4,9	-4,9	--	0,1	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-5,4	-5,4	--	-0,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-5,4	-5,4	--	-0,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-5,7	-5,7	--	-0,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
04_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_C	Bestaande woning	121555,83	400516,69	7,50	30,9	30,8	16,8	35,8	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	20,2	20,2	--	25,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	19,7	19,7	--	24,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	19,2	19,2	--	24,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	18,8	18,8	--	23,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	18,4	18,4	--	23,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	18,4	18,4	--	23,4	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	18,0	18,0	--	23,0	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	17,9	17,9	--	22,9	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	17,6	17,6	--	22,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	17,5	17,5	--	22,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	17,2	17,2	--	22,2	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	17,0	17,0	--	22,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	16,6	16,6	--	21,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	16,2	16,2	--	21,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	15,9	15,9	--	20,9	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	13,0	13,0	10,0	20,0	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	12,9	12,9	9,9	19,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	12,8	12,8	9,8	19,8	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	12,7	12,7	9,7	19,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	12,6	12,6	9,6	19,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	15,0	--	--	15,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	8,5	8,5	--	13,5	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	7,8	7,8	--	12,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,1	7,1	--	12,1	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,1	7,1	--	12,1	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	6,8	6,8	--	11,8	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	6,6	6,6	--	11,6	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	6,3	6,3	--	11,3	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	6,0	6,0	--	11,0	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	1,1	1,1	--	6,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-1,1	-1,1	--	4,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-3,1	-3,1	--	1,9	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-3,4	-3,4	--	1,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-4,5	-4,5	--	0,6	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-4,6	-4,6	--	0,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-5,0	-5,0	--	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
05_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Bestaande woning	121565,94	400483,07	1,50	31,7	31,5	12,3	36,5
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	20,9	20,9	--	25,9
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	20,3	20,3	--	25,3
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	20,1	20,1	--	25,1
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	20,0	20,0	--	25,0
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	19,8	19,8	--	24,8
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	19,5	19,5	--	24,5
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,4	19,4	--	24,4
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	19,3	19,3	--	24,3
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,2	19,2	--	24,2
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,1	19,1	--	24,1
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	19,0	19,0	--	24,0
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	18,5	18,5	--	23,5
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	17,6	17,6	--	22,6
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	16,7	16,7	--	21,7
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	16,0	16,0	--	21,0
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	15,3	15,3	--	20,3
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	12,6	12,6	--	17,6
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	16,8	--	--	16,8
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	11,7	11,7	--	16,7
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	10,6	10,6	--	15,6
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	8,6	8,6	5,5	15,5
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	8,4	8,4	5,4	15,4
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	8,3	8,3	5,3	15,3
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	8,2	8,2	5,2	15,2
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	8,0	8,0	5,0	15,0
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	9,8	9,8	--	14,8
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	9,3	9,3	--	14,3
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	8,8	8,8	--	13,8
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	8,4	8,4	--	13,4
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	8,1	8,1	--	13,1
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	5,5	5,5	--	10,5
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	5,4	5,4	--	10,4
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	4,3	4,3	--	9,3
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	4,3	4,3	--	9,3
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	3,2	3,2	--	8,2
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,1	3,1	--	8,1
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	2,7	2,7	--	7,7
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,4	2,4	--	7,4
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-0,6	-0,6	--	4,5
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
05_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_B	Bestaande woning	121565,94	400483,07	4,50	32,2	32,0	16,0	37,0	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	21,4	21,4	--	26,4	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	20,8	20,8	--	25,8	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	20,6	20,6	--	25,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	20,3	20,3	--	25,3	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	20,0	20,0	--	25,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	19,9	19,9	--	24,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,7	19,7	--	24,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,3	19,3	--	24,3	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	19,3	19,3	--	24,3	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	18,7	18,7	--	23,7	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	18,7	18,7	--	23,7	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	18,1	18,1	--	23,1	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	17,6	17,6	--	22,6	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	17,1	17,1	--	22,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	12,4	12,4	9,4	19,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	12,2	12,2	9,2	19,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	12,0	12,0	9,0	19,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	11,8	11,8	8,8	18,8	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	11,6	11,6	8,6	18,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	17,4	--	--	17,4	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	9,5	9,5	--	14,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	8,0	8,0	--	13,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	6,8	6,8	--	11,8	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	6,2	6,2	--	11,2	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	6,0	6,0	--	11,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	4,9	4,9	--	9,9	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,5	4,5	--	9,5	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,9	3,9	--	8,9	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	3,2	3,2	--	8,2	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	3,0	3,0	--	8,0	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	1,9	1,9	--	6,9	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	1,6	1,6	--	6,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	0,1	0,1	--	5,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-3,8	-3,8	--	1,3	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-4,0	-4,0	--	1,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-4,1	-4,1	--	0,9	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
05_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_C	Bestaande woning	121565,94	400483,07	7,50	32,4	32,1	16,8	37,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	21,5	21,5	--	26,5	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	20,9	20,9	--	25,9	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	20,7	20,7	--	25,7	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	20,6	20,6	--	25,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	20,3	20,3	--	25,3	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	20,0	20,0	--	25,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	19,9	19,9	--	24,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,7	19,7	--	24,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,4	19,4	--	24,4	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	19,3	19,3	--	24,3	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	18,7	18,7	--	23,7	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	18,7	18,7	--	23,7	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	18,1	18,1	--	23,1	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	17,7	17,7	--	22,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	17,2	17,2	--	22,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	13,1	13,1	10,1	20,1	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	12,9	12,9	9,9	19,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	12,8	12,8	9,8	19,8	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	12,7	12,7	9,7	19,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	12,6	12,6	9,5	19,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	18,9	--	--	18,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	10,3	10,3	--	15,3	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,4	9,4	--	14,4	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	9,0	9,0	--	14,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	8,5	8,5	--	13,5	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,8	7,8	--	12,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	7,1	7,1	--	12,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	6,7	6,7	--	11,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	6,1	6,1	--	11,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	5,4	5,4	--	10,4	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	3,1	3,1	--	8,1	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	3,1	3,1	--	8,1	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	1,7	1,7	--	6,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-4,1	-4,1	--	0,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
06_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	Bestaande woning	121573,26	400465,69	1,50	29,9	29,4	-1,7	34,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	19,6	19,6	--	24,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	19,5	19,5	--	24,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	19,5	19,5	--	24,5	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,5	19,5	--	24,5	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	19,4	19,4	--	24,4	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,3	19,3	--	24,3	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,2	19,2	--	24,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	19,8	--	--	19,8	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	14,5	14,5	--	19,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	13,4	13,4	--	18,4	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	12,6	12,6	--	17,6	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	12,1	12,1	--	17,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	11,5	11,5	--	16,5	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	10,9	10,9	--	15,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	10,4	10,4	--	15,4	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	9,8	9,8	--	14,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	9,5	9,5	--	14,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	9,4	9,4	--	14,4	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	7,6	7,6	--	12,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	5,2	5,2	--	10,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	4,6	4,6	--	9,6	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	3,6	3,6	--	8,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,2	3,2	--	8,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,2	3,2	--	8,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,9	2,9	--	7,9	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	2,6	2,6	--	7,6	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	1,3	1,3	--	6,3	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	0,0	0,0	--	5,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-5,2	-5,2	-8,3	1,8	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-5,4	-5,4	-8,4	1,6	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-5,7	-5,7	-8,7	1,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-5,9	-5,9	-9,0	1,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-4,0	-4,0	--	1,0	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-6,2	-6,2	-9,2	0,8	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-4,3	-4,3	--	0,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-4,9	-4,9	--	0,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-5,0	-5,0	--	0,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
06_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Bestaande woning	121573,26	400465,69	4,50	30,7	30,0	0,6	35,0
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	20,1	20,1	--	25,1
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	20,1	20,1	--	25,1
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	20,0	20,0	--	25,0
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	20,0	20,0	--	25,0
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	19,9	19,9	--	24,9
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,9	19,9	--	24,9
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,7	19,7	--	24,7
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	19,6	19,6	--	24,6
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	22,4	--	--	22,4
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	14,8	14,8	--	19,8
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	13,6	13,6	--	18,6
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	13,0	13,0	--	18,0
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	12,7	12,7	--	17,7
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	12,2	12,2	--	17,2
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	11,9	11,9	--	16,9
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	11,6	11,6	--	16,6
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	10,0	10,0	--	15,0
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	9,0	9,0	--	14,0
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	8,5	8,5	--	13,5
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	8,4	8,4	--	13,4
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	7,5	7,5	--	12,5
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	6,4	6,4	--	11,4
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	6,0	6,0	--	11,0
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	5,6	5,6	--	10,6
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	4,8	4,8	--	9,8
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	4,7	4,7	--	9,7
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	2,7	2,7	--	7,7
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	2,4	2,4	--	7,4
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	1,3	1,3	--	6,3
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	0,5	0,5	--	5,5
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	0,4	0,4	--	5,4
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-2,9	-2,9	-5,9	4,1
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-3,1	-3,1	-6,1	3,9
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-3,3	-3,3	-6,4	3,7
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-3,6	-3,6	-6,6	3,4
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-3,9	-3,9	-6,9	3,1
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-2,6	-2,6	--	2,4
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
06_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_C	Bestaande woning	121573,26	400465,69	7,50	30,7	29,6	1,8	34,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	20,1	20,1	--	25,1	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	20,1	20,1	--	25,1	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	20,1	20,1	--	25,1	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	20,0	20,0	--	25,0	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	20,0	20,0	--	25,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,9	19,9	--	24,9	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,8	19,8	--	24,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	19,6	19,6	--	24,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	23,9	--	--	23,9	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	12,7	12,7	--	17,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	10,6	10,6	--	15,6	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	10,1	10,1	--	15,1	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	9,9	9,9	--	14,9	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,6	9,6	--	14,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	8,6	8,6	--	13,6	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	8,6	8,6	--	13,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	8,5	8,5	--	13,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	7,7	7,7	--	12,7	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	7,1	7,1	--	12,1	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	6,9	6,9	--	11,9	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	6,8	6,8	--	11,8	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	5,5	5,5	--	10,5	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	5,2	5,2	--	10,2	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	3,1	3,1	--	8,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	2,9	2,9	--	7,9	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	1,9	1,9	--	6,9	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	1,1	1,1	--	6,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	0,4	0,4	--	5,4	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-1,8	-1,8	-4,8	5,2	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-2,0	-2,0	-5,0	5,0	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-2,2	-2,2	-5,2	4,8	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-2,4	-2,4	-5,4	4,6	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-0,4	-0,4	--	4,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-2,6	-2,6	-5,6	4,4	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-1,9	-1,9	--	3,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
07_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	Bestaande woning	121581,00	400447,26	1,50	30,6	29,5	-8,0	34,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	23,9	--	--	23,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	18,6	18,6	--	23,6	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	18,6	18,6	--	23,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	18,5	18,5	--	23,5	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	18,4	18,4	--	23,4	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	18,3	18,3	--	23,3	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	18,2	18,2	--	23,2	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	18,0	18,0	--	23,0	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	17,9	17,9	--	22,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	17,8	17,8	--	22,8	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	17,5	17,5	--	22,5	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	16,8	16,8	--	21,8	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	16,0	16,0	--	21,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	15,3	15,3	--	20,3	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	15,0	15,0	--	20,0	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	14,8	14,8	--	19,8	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	14,2	14,2	--	19,2	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	5,5	5,5	--	10,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	4,2	4,2	--	9,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	4,2	4,2	--	9,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	2,8	2,8	--	7,8	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	2,7	2,7	--	7,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	2,3	2,3	--	7,3	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,2	2,2	--	7,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	1,7	1,7	--	6,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	1,2	1,2	--	6,2	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	1,2	1,2	--	6,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	0,5	0,5	--	5,5	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-3,6	-3,6	--	1,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-5,2	-5,2	--	-0,2	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-5,7	-5,7	--	-0,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-6,0	-6,0	--	-1,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-6,1	-6,1	--	-1,1	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-7,2	-7,2	--	-2,2	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-7,4	-7,4	--	-2,4	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-11,7	-11,7	-14,7	-4,7	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-11,8	-11,8	-14,8	-4,8	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-12,0	-12,0	-15,0	-5,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,1	-12,1	-15,1	-5,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-12,3	-12,3	-15,4	-5,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
07_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_B	Bestaande woning	121581,00	400447,26	4,50	31,5	30,4	-5,7	35,4	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	24,7	--	--	24,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	19,1	19,1	--	24,1	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	18,9	18,9	--	23,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	18,8	18,8	--	23,8	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	18,6	18,6	--	23,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	18,5	18,5	--	23,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	18,5	18,5	--	23,5	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	18,2	18,2	--	23,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	18,0	18,0	--	23,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	17,8	17,8	--	22,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	17,6	17,6	--	22,6	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	17,5	17,5	--	22,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	17,3	17,3	--	22,3	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	17,0	17,0	--	22,0	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	16,5	16,5	--	21,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,3	7,3	--	12,3	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	6,9	6,9	--	11,9	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	6,4	6,4	--	11,4	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,1	4,1	--	9,1	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	3,9	3,9	--	8,9	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	3,9	3,9	--	8,9	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,3	3,3	--	8,3	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	2,6	2,6	--	7,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	2,4	2,4	--	7,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	1,0	1,0	--	6,0	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	0,9	0,9	--	5,9	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-0,4	-0,4	--	4,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-4,9	-4,9	--	0,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,3	-9,3	-12,3	-2,3	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,5	-9,5	-12,5	-2,5	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-9,7	-9,7	-12,7	-2,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-9,8	-9,8	-12,9	-2,9	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
07_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_C	Bestaande woning	121581,00	400447,26	7,50	31,7	30,3	-3,8	35,3	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	26,2	--	--	26,2	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	19,1	19,1	--	24,1	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	18,8	18,8	--	23,8	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	18,7	18,7	--	23,7	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	18,5	18,5	--	23,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	18,5	18,5	--	23,5	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	18,3	18,3	--	23,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	18,0	18,0	--	23,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	17,8	17,8	--	22,8	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	17,2	17,2	--	22,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	16,6	16,6	--	21,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	16,0	16,0	--	21,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	15,6	15,6	--	20,6	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	15,2	15,2	--	20,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	8,7	8,7	--	13,7	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	8,5	8,5	--	13,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	7,9	7,9	--	12,9	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	7,4	7,4	--	12,4	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	7,1	7,1	--	12,1	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	6,6	6,6	--	11,6	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	6,5	6,5	--	11,5	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	6,4	6,4	--	11,4	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	6,0	6,0	--	11,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	4,0	4,0	--	9,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	3,0	3,0	--	8,0	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	3,0	3,0	--	8,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	2,9	2,9	--	7,9	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	2,7	2,7	--	7,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-4,1	-4,1	--	0,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-4,3	-4,3	--	0,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-7,5	-7,5	-10,5	-0,5	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-7,6	-7,6	-10,6	-0,6	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-7,7	-7,7	-10,7	-0,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-7,9	-7,9	-10,9	-0,9	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-8,0	-8,0	-11,0	-1,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
08_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_A	Bestaande woning	121616,95	400436,15	1,50	32,1	30,6	-7,3	35,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	26,9	--	--	26,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,0	20,0	--	25,0	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	19,5	19,5	--	24,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	19,5	19,5	--	24,5	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,0	19,0	--	24,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	18,9	18,9	--	23,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	18,7	18,7	--	23,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	18,5	18,5	--	23,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	18,3	18,3	--	23,3	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	18,3	18,3	--	23,3	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	17,9	17,9	--	22,9	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	17,6	17,6	--	22,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	17,5	17,5	--	22,5	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	16,8	16,8	--	21,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	16,2	16,2	--	21,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	15,5	15,5	--	20,5	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	10,0	10,0	--	15,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	9,3	9,3	--	14,3	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	4,2	4,2	--	9,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,5	3,5	--	8,4	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	3,2	3,2	--	8,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	3,0	3,0	--	8,0	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,6	2,6	--	7,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	2,6	2,6	--	7,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	2,4	2,4	--	7,4	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	0,2	0,2	--	5,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-0,9	-0,9	--	4,2	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-2,3	-2,3	--	2,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,3	-4,3	--	0,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-5,4	-5,4	--	-0,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-5,7	-5,7	--	-0,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-5,8	-5,8	--	-0,8	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-6,2	-6,2	--	-1,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-11,1	-11,1	-14,1	-4,1	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-11,2	-11,2	-14,2	-4,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-11,3	-11,3	-14,3	-4,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-11,4	-11,4	-14,4	-4,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-11,5	-11,5	-14,5	-4,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
08_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_B	Bestaande woning	121616,95	400436,15	4,50	33,2	31,3	-5,4	36,3	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	28,7	--	--	28,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	20,1	20,1	--	25,1	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,0	20,0	--	25,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,7	19,7	--	24,7	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,6	19,6	--	24,6	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	19,5	19,5	--	24,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	19,2	19,2	--	24,2	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	18,9	18,9	--	23,9	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	18,9	18,9	--	23,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	18,5	18,5	--	23,5	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	18,3	18,3	--	23,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	18,1	18,1	--	23,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	17,7	17,7	--	22,7	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	17,4	17,4	--	22,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	16,9	16,9	--	21,9	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	11,1	11,1	--	16,1	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,9	7,9	--	12,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	7,2	7,2	--	12,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	6,7	6,7	--	11,7	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	5,8	5,8	--	10,8	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	5,8	5,8	--	10,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	5,1	5,1	--	10,1	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	4,7	4,7	--	9,7	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	4,4	4,4	--	9,4	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	1,8	1,8	--	6,8	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	0,9	0,9	--	5,9	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	0,0	0,0	--	5,0	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-3,2	-3,2	--	1,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-4,1	-4,1	--	0,9	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,2	-9,2	-12,2	-2,2	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,3	-9,3	-12,3	-2,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-9,4	-9,4	-12,4	-2,4	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-9,5	-9,5	-12,5	-2,5	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-9,6	-9,6	-12,6	-2,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
08_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_C	Bestaande woning	121616,95	400436,15	7,50	33,7	31,0	-5,7	36,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	30,2	--	--	30,2	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	20,1	20,1	--	25,1	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,1	20,1	--	25,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	19,6	19,6	--	24,6	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	19,5	19,5	--	24,5	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	18,9	18,9	--	23,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	18,6	18,6	--	23,6	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	18,3	18,3	--	23,3	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	18,1	18,1	--	23,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	17,8	17,8	--	22,8	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	17,7	17,7	--	22,7	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	17,4	17,4	--	22,4	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	17,2	17,2	--	22,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	16,9	16,9	--	21,9	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	16,7	16,7	--	21,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	11,2	11,2	--	16,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,4	9,4	--	14,4	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	8,8	8,8	--	13,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	8,1	8,1	--	13,1	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	8,0	8,0	--	13,0	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	6,8	6,8	--	11,8	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	6,5	6,5	--	11,5	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	2,0	2,0	--	7,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	0,1	0,1	--	5,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-1,1	-1,1	--	3,9	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,7	-2,7	--	2,3	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-3,1	-3,1	--	2,0	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-4,0	-4,0	--	1,0	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,6	-9,6	-12,6	-2,6	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,6	-9,6	-12,7	-2,7	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-9,7	-9,7	-12,7	-2,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-9,8	-9,8	-12,8	-2,8	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-9,8	-9,8	-12,8	-2,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
09_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_A	Bestaande woning	121634,84	400443,03	1,50	33,4	31,7	-6,1	36,7	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	28,7	--	--	28,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	21,5	21,5	--	26,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	20,8	20,8	--	25,8	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,7	20,7	--	25,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,4	20,4	--	25,4	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	20,2	20,2	--	25,2	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	19,9	19,9	--	24,9	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,7	19,7	--	24,7	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	19,4	19,4	--	24,4	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	18,9	18,9	--	23,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	18,6	18,6	--	23,6	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	18,4	18,4	--	23,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	18,4	18,4	--	23,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	18,2	18,2	--	23,2	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	16,6	16,6	--	21,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	16,1	16,1	--	21,1	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	12,2	12,2	--	17,2	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	11,7	11,7	--	16,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	10,7	10,7	--	15,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	5,8	5,8	--	10,8	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	5,4	5,4	--	10,4	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	5,1	5,1	--	10,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	4,0	4,0	--	9,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,5	3,5	--	8,5	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,1	3,1	--	8,1	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,1	3,1	--	8,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-2,6	-2,6	--	2,4	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-3,6	-3,6	--	1,4	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-3,6	-3,6	--	1,4	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-4,1	-4,1	--	1,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-4,3	-4,3	--	0,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,9	-9,9	-12,9	-2,9	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,9	-9,9	-13,0	-3,0	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-10,0	-10,0	-13,0	-3,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-10,2	-10,2	-13,2	-3,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
09_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_B	Bestaande woning	121634,84	400443,03	4,50	34,7	32,2	-6,5	37,2	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	31,1	--	--	31,1	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	22,0	22,0	--	27,0	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	21,3	21,3	--	26,3	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	21,3	21,3	--	26,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,9	20,9	--	25,9	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	20,7	20,7	--	25,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	20,4	20,4	--	25,4	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	20,2	20,2	--	25,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	19,9	19,9	--	24,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	19,6	19,6	--	24,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	19,5	19,5	--	24,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	19,1	19,1	--	24,1	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	19,0	19,0	--	24,0	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	18,9	18,9	--	23,9	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	17,8	17,8	--	22,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	17,2	17,2	--	22,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	16,7	16,7	--	21,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	13,0	13,0	--	18,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	12,7	12,7	--	17,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	12,2	12,2	--	17,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,5	9,5	--	14,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	9,0	9,0	--	14,0	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	8,4	8,4	--	13,4	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	7,8	7,8	--	12,8	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	6,1	6,1	--	11,1	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	5,6	5,6	--	10,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	5,6	5,6	--	10,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	5,4	5,4	--	10,4	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	1,5	1,5	--	6,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-1,1	-1,1	--	3,9	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-1,1	-1,1	--	3,9	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-2,5	-2,5	--	2,6	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,6	-2,6	--	2,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,7	-2,7	--	2,3	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-10,3	-10,3	-13,3	-3,3	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-10,4	-10,4	-13,4	-3,4	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-10,4	-10,4	-13,5	-3,5	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-10,5	-10,5	-13,5	-3,5	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-10,6	-10,6	-13,6	-3,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
09_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_C	Bestaande woning	121634,84	400443,03	7,50	34,9	32,1	-5,0	37,1	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	31,7	--	--	31,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	21,6	21,6	--	26,6	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	21,3	21,3	--	26,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,9	20,9	--	25,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	20,8	20,8	--	25,8	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	20,2	20,2	--	25,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	20,0	20,0	--	25,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	19,5	19,5	--	24,5	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	19,5	19,5	--	24,5	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	19,0	19,0	--	24,0	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	19,0	19,0	--	24,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	18,9	18,9	--	23,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	18,3	18,3	--	23,3	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	17,8	17,8	--	22,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	17,3	17,3	--	22,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	16,7	16,7	--	21,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	13,0	13,0	--	18,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	12,7	12,7	--	17,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	12,2	12,2	--	17,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	10,2	10,2	--	15,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	9,8	9,8	--	14,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	9,3	9,3	--	14,3	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	8,9	8,9	--	13,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	8,3	8,3	--	13,3	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	8,0	8,0	--	13,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,6	7,6	--	12,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	1,3	1,3	--	6,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-1,6	-1,6	--	3,5	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,5	-2,5	--	2,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-8,9	-8,9	-11,9	-1,9	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,0	-9,0	-12,0	-2,0	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-9,0	-9,0	-12,0	-2,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-9,1	-9,1	-12,1	-2,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-9,1	-9,1	-12,1	-2,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
10_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	Bestaande woning	121656,51	400451,36	1,50	33,6	30,2	-7,6	35,2	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	30,9	--	--	30,9	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	20,4	20,4	--	25,4	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	20,3	20,3	--	25,3	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,2	20,2	--	25,2	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	20,1	20,1	--	25,1	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	19,9	19,9	--	24,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	14,1	14,1	--	19,1	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	13,7	13,7	--	18,7	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	13,0	13,0	--	18,0	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	12,3	12,3	--	17,3	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	11,7	11,7	--	16,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	11,7	11,7	--	16,7	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	10,3	10,3	--	15,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	9,6	9,6	--	14,6	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	9,5	9,5	--	14,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,0	3,0	--	8,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	2,9	2,9	--	7,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,6	2,6	--	7,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	1,6	1,6	--	6,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	0,1	0,1	--	5,1	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-0,9	-0,9	--	4,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-1,6	-1,6	--	3,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,5	-9,5	-12,5	-2,5	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-12,3	-12,3	-15,3	-5,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,4	-12,4	-15,4	-5,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-12,4	-12,4	-15,4	-5,4	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-12,4	-12,4	-15,4	-5,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
10_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_B	Bestaande woning	121656,51	400451,36	4,50	35,0	30,0	-6,1	35,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	33,4	--	--	33,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,3	20,3	--	25,3	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	20,3	20,3	--	25,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	20,1	20,1	--	25,1	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	19,9	19,9	--	24,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	14,0	14,0	--	19,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	13,8	13,8	--	18,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	11,9	11,9	--	16,9	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	10,6	10,6	--	15,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	9,1	9,1	--	14,1	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	8,2	8,2	--	13,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	8,2	8,2	--	13,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	8,0	8,0	--	13,0	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,8	7,8	--	12,8	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	7,4	7,4	--	12,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	7,1	7,1	--	12,1	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	5,0	5,0	--	10,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	5,0	5,0	--	10,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	4,7	4,7	--	9,7	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	1,8	1,8	--	6,8	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	0,4	0,4	--	5,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-0,6	-0,6	--	4,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-1,4	-1,4	--	3,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-2,2	-2,2	--	2,8	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-2,4	-2,4	--	2,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-10,0	-10,0	-13,0	-3,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
10_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_C	Bestaande woning	121656,51	400451,36	7,50	35,1	30,2	-4,8	35,2	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	33,4	--	--	33,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,4	20,4	--	25,4	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	20,3	20,3	--	25,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	20,1	20,1	--	25,1	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	19,9	19,9	--	24,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	14,0	14,0	--	19,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	13,8	13,8	--	18,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	12,0	12,0	--	17,0	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	10,7	10,7	--	15,7	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	9,5	9,5	--	14,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	9,5	9,5	--	14,5	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	9,4	9,4	--	14,4	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,4	9,4	--	14,4	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	9,2	9,2	--	14,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	7,7	7,7	--	12,7	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	7,7	7,7	--	12,7	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,7	7,7	--	12,7	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	7,6	7,6	--	12,6	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	7,5	7,5	--	12,5	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	7,2	7,2	--	12,2	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	2,2	2,2	--	7,2	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	0,9	0,9	--	5,9	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	0,0	0,0	--	5,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,1	-1,1	--	3,9	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-1,5	-1,5	--	3,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-8,7	-8,7	-11,7	-1,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-8,7	-8,7	-11,7	-1,7	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-8,7	-8,7	-11,8	-1,8	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-8,8	-8,8	-11,8	-1,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-8,8	-8,8	-11,8	-1,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
11_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_A	Bestaande woning	121681,63	400461,09	1,50	36,1	29,5	-7,6	36,1	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	35,1	--	--	35,1	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	19,5	19,5	--	24,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	18,8	18,8	--	23,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	18,7	18,7	--	23,7	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	18,6	18,6	--	23,6	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	18,4	18,4	--	23,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	18,0	18,0	--	23,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	17,7	17,7	--	22,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	17,6	17,6	--	22,6	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	17,3	17,3	--	22,3	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,0	17,0	--	22,0	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	16,9	16,9	--	21,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	15,9	15,9	--	20,9	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	15,0	15,0	--	20,0	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	14,3	14,3	--	19,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	13,6	13,6	--	18,6	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	12,9	12,9	--	17,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	9,5	9,5	--	14,5	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	9,0	9,0	--	14,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	8,8	8,8	--	13,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,5	4,5	--	9,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,7	3,7	--	8,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,6	3,6	--	8,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,5	3,5	--	8,5	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,5	3,5	--	8,5	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	1,7	1,7	--	6,7	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-3,6	-3,6	--	1,4	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-3,9	-3,9	--	1,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-4,0	-4,0	--	1,0	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-4,5	-4,5	--	0,5	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-5,0	-5,0	--	0,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-5,2	-5,2	--	-0,2	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-11,0	-11,0	-14,1	-4,1	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-11,5	-11,5	-14,5	-4,5	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-11,7	-11,7	-14,7	-4,7	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-11,8	-11,8	-14,8	-4,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-11,9	-11,9	-14,9	-4,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
11_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_B	Bestaande woning	121681,63	400461,09	4,50	37,4	30,0	-7,0	37,4	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,6	--	--	36,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	19,8	19,8	--	24,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	19,0	19,0	--	24,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	18,9	18,9	--	23,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	18,8	18,8	--	23,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	18,6	18,6	--	23,6	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	18,3	18,3	--	23,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	18,0	18,0	--	23,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	17,9	17,9	--	22,9	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	17,7	17,7	--	22,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,4	17,4	--	22,4	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	17,4	17,4	--	22,4	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	16,9	16,9	--	21,9	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	16,4	16,4	--	21,4	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	16,0	16,0	--	21,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	15,5	15,5	--	20,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	15,0	15,0	--	20,0	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	6,5	6,5	--	11,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	5,9	5,9	--	10,9	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	5,3	5,3	--	10,3	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	4,9	4,9	--	9,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	4,4	4,4	--	9,4	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,8	3,8	--	8,8	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,0	3,0	--	8,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,6	2,6	--	7,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	2,0	2,0	--	7,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	0,7	0,7	--	5,7	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,3	-0,3	--	4,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-3,4	-3,4	--	1,6	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-3,6	-3,6	--	1,4	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-3,9	-3,9	--	1,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-4,0	-4,0	--	1,0	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-4,4	-4,4	--	0,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-4,9	-4,9	--	0,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-10,6	-10,6	-13,6	-3,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-10,9	-10,9	-13,9	-3,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-11,1	-11,1	-14,1	-4,1	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-11,1	-11,1	-14,1	-4,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-11,2	-11,2	-14,2	-4,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
11_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_C	Bestaande woning	121681,63	400461,09	7,50	37,4	30,1	-5,4	37,4	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,4	--	--	36,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	19,8	19,8	--	24,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	19,1	19,1	--	24,1	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	19,0	19,0	--	24,0	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	18,8	18,8	--	23,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	18,6	18,6	--	23,6	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	18,3	18,3	--	23,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	18,0	18,0	--	23,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	18,0	18,0	--	23,0	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	17,7	17,7	--	22,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,5	17,5	--	22,5	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	17,4	17,4	--	22,4	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	17,0	17,0	--	22,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	16,5	16,5	--	21,5	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	16,0	16,0	--	21,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	15,6	15,6	--	20,6	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	8,2	8,2	--	13,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	7,9	7,9	--	12,9	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,3	7,3	--	12,3	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	6,9	6,9	--	11,9	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	6,7	6,7	--	11,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	6,4	6,4	--	11,4	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	5,9	5,9	--	10,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	4,5	4,5	--	9,5	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	2,1	2,1	--	7,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	0,8	0,8	--	5,8	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,2	-0,2	--	4,9	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,9	-2,9	--	2,2	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-3,0	-3,0	--	2,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-3,1	-3,1	--	2,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-3,6	-3,6	--	1,5	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-4,0	-4,0	--	1,0	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-4,5	-4,5	--	0,5	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-9,0	-9,0	-12,0	-2,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-9,3	-9,3	-12,3	-2,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-9,4	-9,4	-12,4	-2,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,5	-9,5	-12,5	-2,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,5	-9,5	-12,5	-2,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
12_A - Nieuwbouw (W) WN
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	1,50	31,6	31,5	18,6	36,5
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	23,9	23,9	--	28,9
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	23,8	23,8	--	28,8
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	23,6	23,6	--	28,6
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	23,3	23,3	--	28,3
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	19,0	19,0	--	24,0
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	18,0	18,0	--	23,0
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	15,8	15,8	12,8	22,8
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,3	17,3	--	22,3
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	15,2	15,2	12,2	22,2
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	14,7	14,7	11,7	21,7
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	13,9	13,9	10,9	20,9
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	15,5	15,5	--	20,5
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	13,3	13,3	10,2	20,2
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	11,9	11,9	--	16,9
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	11,2	11,2	--	16,2
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	15,2	--	--	15,2
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	9,9	9,9	--	14,9
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	9,1	9,1	--	14,1
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	8,9	8,9	--	13,9
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	7,9	7,9	--	12,9
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	6,6	6,6	--	11,6
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	6,5	6,5	--	11,5
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	6,3	6,3	--	11,3
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	5,1	5,1	--	10,1
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	5,0	5,0	--	10,0
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,9	4,9	--	9,9
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	4,8	4,8	--	9,8
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	3,8	3,8	--	8,8
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	3,7	3,7	--	8,7
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,5	3,5	--	8,5
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	2,9	2,9	--	7,9
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	2,6	2,6	--	7,6
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	2,5	2,5	--	7,5
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,3	2,3	--	7,3
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	1,6	1,6	--	6,6
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	1,0	1,0	--	6,0
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	0,2	0,2	--	5,2
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	0,2	0,2	--	5,2
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	0,1	0,1	--	5,1
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,4	-0,4	--	4,7
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-3,3	-3,3	--	1,7
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-3,4	-3,4	--	1,6
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-3,5	-3,5	--	1,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
12_B - Nieuwbouw (W) WN
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_B	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	4,50	32,5	32,4	21,1	37,4	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	24,5	24,5	--	29,5	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	24,5	24,5	--	29,5	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	24,3	24,3	--	29,3	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	24,0	24,0	--	29,0	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	17,7	17,7	14,7	24,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	17,4	17,4	14,4	24,4	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	19,2	19,2	--	24,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	17,1	17,1	14,1	24,1	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	18,8	18,8	--	23,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	16,6	16,6	13,6	23,6	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,6	17,6	--	22,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	16,3	16,3	--	21,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	12,5	12,5	--	17,5	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	12,4	12,4	--	17,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	11,9	11,9	--	16,9	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	16,7	--	--	16,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	10,9	10,9	--	15,9	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	10,4	10,4	--	15,4	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	10,2	10,2	--	15,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	9,4	9,4	--	14,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	8,3	8,3	--	13,3	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	8,2	8,2	--	13,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	7,4	7,4	--	12,4	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	6,7	6,7	--	11,7	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	5,8	5,8	--	10,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	5,6	5,6	--	10,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	5,5	5,5	--	10,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	4,3	4,3	--	9,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	3,3	3,3	--	8,3	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	3,2	3,2	--	8,2	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	1,2	1,2	--	6,2	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	0,4	0,4	--	5,4	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-0,6	-0,6	--	4,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-2,1	-2,1	--	2,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-2,1	-2,1	--	2,9	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-2,2	-2,2	--	2,8	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-2,2	-2,2	--	2,8	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-2,3	-2,3	--	2,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-2,4	-2,4	--	2,6	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-2,5	-2,5	--	2,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-2,5	-2,5	--	2,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-2,6	-2,6	--	2,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
12_C - Nieuwbouw (W) WN
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_C	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	7,50	32,4	32,3	21,2	37,3
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	24,3	24,3	--	29,3
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	24,2	24,2	--	29,2
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	24,1	24,1	--	29,1
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	23,8	23,8	--	28,8
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	17,8	17,8	14,8	24,8
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	17,5	17,5	14,5	24,5
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	17,2	17,2	14,2	24,2
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	17,0	17,0	14,0	24,0
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	18,8	18,8	--	23,8
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	16,7	16,7	13,7	23,7
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	18,5	18,5	--	23,5
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	16,5	16,5	--	21,5
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	16,4	16,4	--	21,4
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	13,7	13,7	--	18,7
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	12,7	12,7	--	17,7
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	12,1	12,1	--	17,1
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	16,6	--	--	16,6
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	11,1	11,1	--	16,1
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	10,3	10,3	--	15,3
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	10,2	10,2	--	15,2
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	9,6	9,6	--	14,6
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	8,6	8,6	--	13,6
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	8,6	8,6	--	13,6
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	8,4	8,4	--	13,4
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	7,7	7,7	--	12,7
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	7,1	7,1	--	12,1
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	6,0	6,0	--	11,0
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	5,4	5,4	--	10,4
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	4,9	4,9	--	9,9
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	4,0	4,0	--	9,0
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	2,4	2,4	--	7,4
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	0,4	0,4	--	5,4
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-0,5	-0,5	--	4,5
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-1,6	-1,6	--	3,4
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-1,7	-1,7	--	3,3
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-1,7	-1,7	--	3,3
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,8	-1,8	--	3,2
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-1,9	-1,9	--	3,2
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-1,9	-1,9	--	3,1
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-2,0	-2,0	--	3,0
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-2,1	-2,1	--	2,9
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
12_D - Nieuwbouw (W) WN
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_D	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	10,50	32,6	32,5	21,2	37,5
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	24,2	24,2	--	29,2
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	24,2	24,2	--	29,2
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	24,0	24,0	--	29,0
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	23,7	23,7	--	28,7
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	17,7	17,7	14,7	24,7
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	17,4	17,4	14,4	24,4
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	19,3	19,3	--	24,3
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	17,2	17,2	14,1	24,1
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	16,9	16,9	13,9	23,9
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	18,8	18,8	--	23,8
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	16,7	16,7	13,7	23,7
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	17,4	17,4	--	22,4
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	16,4	16,4	--	21,4
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	14,3	14,3	--	19,3
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	14,3	14,3	--	19,3
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	13,2	13,2	--	18,2
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	17,2	--	--	17,2
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	12,2	12,2	--	17,2
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	11,7	11,7	--	16,7
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	11,3	11,3	--	16,3
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	11,1	11,1	--	16,1
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	10,9	10,9	--	15,9
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	10,5	10,5	--	15,5
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	10,3	10,3	--	15,3
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	10,0	10,0	--	15,0
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	9,5	9,5	--	14,5
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	9,2	9,2	--	14,2
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	9,0	9,0	--	14,0
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	8,5	8,5	--	13,5
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	7,8	7,8	--	12,8
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	4,0	4,0	--	9,0
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	2,0	2,0	--	7,0
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	1,7	1,7	--	6,7
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	1,0	1,0	--	6,0
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	0,9	0,9	--	5,9
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	0,5	0,5	--	5,5
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	0,2	0,2	--	5,2
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	0,2	0,2	--	5,2
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	0,2	0,2	--	5,2
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	0,1	0,1	--	5,1
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	0,1	0,1	--	5,1
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	0,0	0,0	--	5,0
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	0,0	0,0	--	5,0
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-0,4	-0,4	--	4,6
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
13_A - Nieuwbouw (W) W
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_A	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	1,50	36,0	35,0	14,7	40,0	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	26,4	26,4	--	31,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	26,3	26,3	--	31,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	26,2	26,2	--	31,2	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	25,9	25,9	--	30,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	25,8	25,8	--	30,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	25,3	25,3	--	30,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	24,7	24,7	--	29,7	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	29,2	--	--	29,2	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	24,1	24,1	--	29,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	13,7	13,7	10,7	20,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	14,9	14,9	--	19,9	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	11,4	11,4	8,4	18,4	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	9,7	9,7	6,7	16,7	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	10,7	10,7	--	15,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	10,7	10,7	--	15,7	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	8,4	8,4	5,4	15,4	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	9,7	9,7	--	14,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	9,7	9,7	--	14,7	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	7,0	7,0	4,0	14,0	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	8,8	8,8	--	13,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	8,4	8,4	--	13,4	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	8,2	8,2	--	13,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	7,6	7,6	--	12,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,3	7,3	--	12,3	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	6,5	6,5	--	11,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	5,7	5,7	--	10,7	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	5,7	5,7	--	10,7	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	5,0	5,0	--	10,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	5,0	5,0	--	10,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	4,7	4,7	--	9,7	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	4,6	4,6	--	9,6	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	4,3	4,3	--	9,3	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	3,9	3,9	--	8,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	3,7	3,7	--	8,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	3,6	3,6	--	8,6	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,3	3,3	--	8,3	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	3,3	3,3	--	8,3	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	3,2	3,2	--	8,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	3,1	3,1	--	8,1	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	3,0	3,0	--	8,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	2,9	2,9	--	7,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	2,7	2,7	--	7,7	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	2,5	2,5	--	7,5	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	2,5	2,5	--	7,5	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	2,4	2,4	--	7,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
13_B - Nieuwbouw (W) W
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_B	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	4,50	36,9	35,7	15,2	40,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	27,1	27,1	--	32,1	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	26,9	26,9	--	31,9	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	26,9	26,9	--	31,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	26,6	26,6	--	31,6	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	26,4	26,4	--	31,4	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	26,0	26,0	--	31,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	30,9	--	--	30,9	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	25,4	25,4	--	30,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	24,7	24,7	--	29,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	14,2	14,2	11,2	21,2	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	15,6	15,6	--	20,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	14,2	14,2	--	19,2	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	11,9	11,9	8,9	18,9	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	13,4	13,4	--	18,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	12,2	12,2	--	17,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	10,2	10,2	7,2	17,2	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	11,6	11,6	--	16,6	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	8,9	8,9	5,9	15,9	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	10,5	10,5	--	15,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	7,6	7,6	4,6	14,6	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	9,0	9,0	--	14,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	9,0	9,0	--	14,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	8,6	8,6	--	13,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	8,4	8,4	--	13,4	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,0	7,0	--	12,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	6,9	6,9	--	11,9	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	6,4	6,4	--	11,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	5,0	5,0	--	10,0	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	4,3	4,3	--	9,3	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	3,8	3,8	--	8,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	3,0	3,0	--	8,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	2,9	2,9	--	7,9	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	1,9	1,9	--	6,9	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	1,9	1,9	--	6,9	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	1,1	1,1	--	6,1	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	1,0	1,0	--	6,0	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	0,1	0,1	--	5,1	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-0,6	-0,6	--	4,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-1,2	-1,2	--	3,8	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-1,3	-1,3	--	3,7	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-1,4	-1,4	--	3,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
13_C - Nieuwbouw (W) W
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_C	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	7,50	36,6	35,8	15,3	40,8	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	27,2	27,2	--	32,2	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	27,1	27,1	--	32,1	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	27,0	27,0	--	32,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	26,7	26,7	--	31,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	26,5	26,5	--	31,5	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	26,1	26,1	--	31,1	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	25,4	25,4	--	30,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	24,8	24,8	--	29,8	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	28,7	--	--	28,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	14,3	14,3	11,3	21,3	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	16,1	16,1	--	21,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	15,8	15,8	--	20,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	15,2	15,2	--	20,2	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	12,0	12,0	9,0	19,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	13,8	13,8	--	18,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	12,8	12,8	--	17,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	12,4	12,4	--	17,4	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	10,3	10,3	7,3	17,3	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	11,4	11,4	--	16,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	9,0	9,0	6,0	16,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	11,0	11,0	--	16,0	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	7,7	7,7	4,7	14,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,5	9,5	--	14,5	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	9,5	9,5	--	14,5	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	9,2	9,2	--	14,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	9,0	9,0	--	14,0	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	7,2	7,2	--	12,2	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	5,6	5,6	--	10,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	4,9	4,9	--	9,9	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	4,3	4,3	--	9,3	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	3,5	3,5	--	8,5	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	3,4	3,4	--	8,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	2,5	2,5	--	7,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	2,4	2,4	--	7,4	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	1,6	1,6	--	6,6	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	1,5	1,5	--	6,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	0,6	0,6	--	5,6	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-0,9	-0,9	--	4,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
13_D - Nieuwbouw (W) W
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_D	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	10,50	36,6	35,9	15,2	40,9	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	27,1	27,1	--	32,1	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	27,0	27,0	--	32,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	26,9	26,9	--	31,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	26,6	26,6	--	31,6	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	26,5	26,5	--	31,5	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	26,0	26,0	--	31,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	25,4	25,4	--	30,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	24,7	24,7	--	29,7	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	28,2	--	--	28,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	17,1	17,1	--	22,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	16,2	16,2	--	21,2	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	14,1	14,1	11,1	21,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	15,8	15,8	--	20,8	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	15,5	15,5	--	20,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	14,5	14,5	--	19,5	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	11,9	11,9	8,9	18,9	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	13,6	13,6	--	18,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	13,2	13,2	--	18,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	12,4	12,4	--	17,4	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	10,2	10,2	7,2	17,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	12,0	12,0	--	17,0	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	12,0	12,0	--	17,0	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	9,0	9,0	6,0	16,0	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	10,0	10,0	--	15,0	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	7,8	7,8	4,7	14,7	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	9,4	9,4	--	14,4	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	8,6	8,6	--	13,6	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	7,6	7,6	--	12,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	7,2	7,2	--	12,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	7,0	7,0	--	12,0	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	6,3	6,3	--	11,3	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	6,3	6,3	--	11,3	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	5,5	5,5	--	10,5	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	5,4	5,4	--	10,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	5,0	5,0	--	10,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	4,1	4,1	--	9,1	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	3,3	3,3	--	8,3	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	2,6	2,6	--	7,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	2,6	2,6	--	7,6	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	1,6	1,6	--	6,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	1,6	1,6	--	6,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	1,5	1,5	--	6,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	1,4	1,4	--	6,4	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	1,3	1,3	--	6,3	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	1,3	1,3	--	6,3	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	1,3	1,3	--	6,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
14_A - Nieuwbouw (W) WZ
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	1,50	38,9	35,7	7,7	40,7	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,2	--	--	36,2	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	27,2	27,2	--	32,2	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	27,0	27,0	--	32,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	27,0	27,0	--	32,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	26,6	26,6	--	31,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	26,6	26,6	--	31,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	26,0	26,0	--	31,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	25,2	25,2	--	30,2	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	24,3	24,3	--	29,3	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	17,0	17,0	--	22,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	13,3	13,3	--	18,3	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	11,7	11,7	--	16,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	11,5	11,5	--	16,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	10,9	10,9	--	15,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	10,8	10,8	--	15,8	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	10,8	10,8	--	15,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	10,7	10,7	--	15,7	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	10,4	10,4	--	15,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	6,4	6,4	3,4	13,4	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,0	7,0	--	12,0	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	6,7	6,7	--	11,7	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	6,6	6,6	--	11,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	4,4	4,4	1,4	11,4	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	6,0	6,0	--	11,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	5,7	5,7	--	10,7	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	5,6	5,6	--	10,6	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	3,1	3,1	0,1	10,1	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	4,7	4,7	--	9,7	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	4,7	4,7	--	9,7	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	4,6	4,6	--	9,6	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	2,1	2,1	-0,9	9,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	3,8	3,8	--	8,8	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	3,7	3,7	--	8,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,6	3,6	--	8,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	3,0	3,0	--	8,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	2,8	2,8	--	7,8	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	2,7	2,7	--	7,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	2,5	2,5	--	7,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	2,1	2,1	--	7,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	0,1	0,1	-2,9	7,1	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	2,0	2,0	--	7,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	1,8	1,8	--	6,8	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	1,7	1,7	--	6,7	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	1,6	1,6	--	6,6	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	1,3	1,3	--	6,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
14_B - Nieuwbouw (W) WZ
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	4,50	39,5	36,3	8,4	41,3	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,7	--	--	36,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	27,9	27,9	--	32,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	27,8	27,8	--	32,8	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	27,7	27,7	--	32,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	27,3	27,3	--	32,3	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	27,3	27,3	--	32,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	26,7	26,7	--	31,7	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	25,9	25,9	--	30,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	24,9	24,9	--	29,9	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	17,7	17,7	--	22,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	14,2	14,2	--	19,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	14,0	14,0	--	19,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	13,9	13,9	--	18,9	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	11,4	11,4	--	16,4	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	11,3	11,3	--	16,3	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	11,1	11,1	--	16,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	7,0	7,0	4,0	14,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	8,9	8,9	--	13,9	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	8,8	8,8	--	13,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	7,2	7,2	--	12,2	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	7,2	7,2	--	12,2	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	5,1	5,1	2,1	12,1	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	6,8	6,8	--	11,8	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	5,9	5,9	--	10,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	3,8	3,8	0,8	10,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	5,3	5,3	--	10,3	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	2,9	2,9	-0,1	9,9	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	4,8	4,8	--	9,8	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	3,7	3,7	--	8,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	3,7	3,7	--	8,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	2,8	2,8	--	7,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	0,8	0,8	-2,3	7,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	2,5	2,5	--	7,5	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	2,0	2,0	--	7,0	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	1,6	1,6	--	6,6	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	1,2	1,2	--	6,2	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	0,8	0,8	--	5,8	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	0,4	0,4	--	5,4	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,9	-0,9	--	4,1	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-0,9	-0,9	--	4,1	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-1,1	-1,1	--	4,0	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-1,2	-1,2	--	3,8	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-1,4	-1,4	--	3,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
14_C - Nieuwbouw (W) WZ
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	7,50	39,3	36,5	8,6	41,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,1	--	--	36,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	28,0	28,0	--	33,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	27,9	27,9	--	32,9	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	27,8	27,8	--	32,8	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	27,4	27,4	--	32,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	27,4	27,4	--	32,4	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	26,8	26,8	--	31,8	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	26,0	26,0	--	31,0	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	25,0	25,0	--	30,0	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	17,9	17,9	--	22,9	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	16,3	16,3	--	21,3	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	15,8	15,8	--	20,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	14,1	14,1	--	19,1	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	13,6	13,6	--	18,6	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	13,5	13,5	--	18,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	11,5	11,5	--	16,5	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	11,3	11,3	--	16,3	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,9	9,9	--	14,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	9,4	9,4	--	14,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	7,1	7,1	4,1	14,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	7,9	7,9	--	12,9	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	5,3	5,3	2,2	12,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	6,6	6,6	--	11,6	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	6,1	6,1	--	11,1	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	4,0	4,0	1,0	11,0	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	5,3	5,3	--	10,3	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	3,1	3,1	0,1	10,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	4,5	4,5	--	9,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	4,2	4,2	--	9,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	3,3	3,3	--	8,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	3,2	3,2	--	8,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	1,2	1,2	-1,9	8,1	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	2,5	2,5	--	7,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	2,2	2,2	--	7,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	1,7	1,7	--	6,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	1,3	1,3	--	6,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	0,9	0,9	--	5,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-0,3	-0,3	--	4,7	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-0,3	-0,3	--	4,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-0,4	-0,4	--	4,6	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,4	-0,4	--	4,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-0,5	-0,5	--	4,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-0,6	-0,6	--	4,4	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-1,0	-1,0	--	4,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
14_D - Nieuwbouw (W) WZ
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	10,50	39,1	36,5	8,7	41,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	35,5	--	--	35,5	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	27,9	27,9	--	32,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	27,8	27,8	--	32,8	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	27,7	27,7	--	32,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	27,3	27,3	--	32,3	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	27,3	27,3	--	32,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	26,7	26,7	--	31,7	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	25,9	25,9	--	30,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	25,0	25,0	--	30,0	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	17,8	17,8	--	22,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	17,6	17,6	--	22,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	16,9	16,9	--	21,9	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	15,6	15,6	--	20,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	15,4	15,4	--	20,4	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	14,2	14,2	--	19,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	13,9	13,9	--	18,9	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	13,6	13,6	--	18,6	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	12,6	12,6	--	17,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	12,1	12,1	--	17,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	11,7	11,7	--	16,7	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	9,4	9,4	--	14,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	7,1	7,1	4,1	14,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	8,2	8,2	--	13,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	7,7	7,7	--	12,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	7,5	7,5	--	12,5	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	7,4	7,4	--	12,4	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	5,3	5,3	2,3	12,3	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	6,9	6,9	--	11,9	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	6,4	6,4	--	11,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	6,3	6,3	--	11,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	4,1	4,1	1,1	11,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	5,9	5,9	--	10,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	5,6	5,6	--	10,6	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	3,2	3,2	0,2	10,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	5,0	5,0	--	10,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	4,2	4,2	--	9,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	1,8	1,8	-1,2	8,8	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	3,5	3,5	--	8,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	2,8	2,8	--	7,8	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	2,1	2,1	--	7,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	1,8	1,8	--	6,8	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	1,7	1,7	--	6,7	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	1,5	1,5	--	6,5	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	1,5	1,5	--	6,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	1,5	1,5	--	6,5	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	1,4	1,4	--	6,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
15_A - Nieuwbouw (W) ZW
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	1,50	40,8	35,1	3,4	40,8	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	39,4	--	--	39,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	25,4	25,4	--	30,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	25,2	25,2	--	30,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	25,1	25,1	--	30,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	24,8	24,8	--	29,8	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	24,3	24,3	--	29,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,0	24,0	--	29,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	23,6	23,6	--	28,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	23,0	23,0	--	28,0	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	22,7	22,7	--	27,7	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	22,2	22,2	--	27,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	21,5	21,5	--	26,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	21,4	21,4	--	26,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	19,6	19,6	--	24,6	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	18,4	18,4	--	23,4	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	18,3	18,3	--	23,3	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	17,7	17,7	--	22,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	9,2	9,2	--	14,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	8,0	8,0	--	13,0	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	7,8	7,8	--	12,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	6,4	6,4	--	11,4	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	5,8	5,8	--	10,8	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	5,6	5,6	--	10,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	5,5	5,5	--	10,5	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	4,7	4,7	--	9,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	4,2	4,2	--	9,2	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	1,7	1,7	-1,3	8,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	3,7	3,7	--	8,7	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	2,9	2,9	--	7,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,8	2,8	--	7,8	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	2,1	2,1	--	7,1	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-0,1	-0,1	-3,1	6,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	1,9	1,9	--	6,9	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	1,3	1,3	--	6,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-1,2	-1,2	-4,2	5,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	0,7	0,7	--	5,7	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	0,6	0,6	--	5,6	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	0,2	0,2	--	5,2	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-2,0	-2,0	-5,0	5,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-2,8	-2,8	-5,8	4,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-1,0	-1,0	--	4,0	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Nieuwbouw (W) ZW
Groep: Sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	4,50	41,2	35,9	5,3	41,2	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	39,7	--	--	39,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	26,0	26,0	--	31,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	25,8	25,8	--	30,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	25,8	25,8	--	30,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	24,9	24,9	--	29,9	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,7	24,7	--	29,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	24,3	24,3	--	29,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	23,6	23,6	--	28,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	23,5	23,5	--	28,5	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	22,9	22,9	--	27,9	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	22,4	22,4	--	27,4	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	22,1	22,1	--	27,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	21,3	21,3	--	26,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,3	20,3	--	25,3	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	19,5	19,5	--	24,5	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	18,8	18,8	--	23,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	13,0	13,0	--	18,0	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	12,1	12,1	--	17,1	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	10,3	10,3	--	15,3	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	10,1	10,1	--	15,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	8,5	8,5	--	13,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	8,4	8,4	--	13,4	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	7,9	7,9	--	12,9	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	6,6	6,6	--	11,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	6,2	6,2	--	11,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	5,6	5,6	--	10,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	3,6	3,6	0,6	10,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	1,8	1,8	-1,2	8,8	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	2,7	2,7	--	7,7	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	0,7	0,7	-2,3	7,7	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	1,9	1,9	--	6,9	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-0,1	-0,1	-3,1	6,9	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	1,2	1,2	--	6,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-0,9	-0,9	-3,9	6,1	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-1,3	-1,3	--	3,7	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-1,4	-1,4	--	3,6	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-1,5	-1,5	--	3,5	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-1,7	-1,7	--	3,3	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,8	-1,8	--	3,2	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-2,0	-2,0	--	3,0	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-2,2	-2,2	--	2,8	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-2,5	-2,5	--	2,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
15_C - Nieuwbouw (W) ZW
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	7,50	41,0	36,0	5,5	41,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	39,3	--	--	39,3	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	26,1	26,1	--	31,1	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	25,9	25,9	--	30,9	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	25,9	25,9	--	30,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	25,6	25,6	--	30,6	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	25,0	25,0	--	30,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,8	24,8	--	29,8	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	24,3	24,3	--	29,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	23,7	23,7	--	28,7	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	23,6	23,6	--	28,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	23,0	23,0	--	28,0	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	22,5	22,5	--	27,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	22,2	22,2	--	27,2	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	21,4	21,4	--	26,4	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,5	20,5	--	25,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	19,6	19,6	--	24,6	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	19,0	19,0	--	24,0	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	14,7	14,7	--	19,7	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	13,4	13,4	--	18,4	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	12,4	12,4	--	17,4	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	11,9	11,9	--	16,9	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	10,7	10,7	--	15,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	10,1	10,1	--	15,1	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,2	9,2	--	14,2	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	8,6	8,6	--	13,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	8,5	8,5	--	13,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	6,4	6,4	--	11,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	3,7	3,7	0,7	10,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	2,0	2,0	-1,0	9,0	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	3,2	3,2	--	8,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	0,9	0,9	-2,1	7,9	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	2,4	2,4	--	7,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	0,1	0,1	-2,9	7,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	1,6	1,6	--	6,6	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-0,7	-0,7	-3,7	6,3	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	1,0	1,0	--	6,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-1,0	-1,0	--	4,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-1,2	-1,2	--	3,8	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,4	-1,4	--	3,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-1,6	-1,6	--	3,4	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-1,8	-1,8	--	3,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-2,0	-2,0	--	3,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
15_D - Nieuwbouw (W) ZW
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	10,50	40,6	36,1	5,6	41,1	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	38,8	--	--	38,8	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	26,1	26,1	--	31,1	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	25,9	25,9	--	30,9	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	25,8	25,8	--	30,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	24,9	24,9	--	29,9	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,8	24,8	--	29,8	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	24,3	24,3	--	29,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	23,6	23,6	--	28,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	23,6	23,6	--	28,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	22,9	22,9	--	27,9	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	22,4	22,4	--	27,4	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	22,1	22,1	--	27,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	21,4	21,4	--	26,4	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,4	20,4	--	25,4	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	19,6	19,6	--	24,6	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	19,0	19,0	--	24,0	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	15,6	15,6	--	20,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	14,1	14,1	--	19,1	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	14,0	14,0	--	19,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	13,2	13,2	--	18,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	12,6	12,6	--	17,6	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	11,9	11,9	--	16,9	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	11,5	11,5	--	16,5	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	10,7	10,7	--	15,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	8,7	8,7	--	13,7	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	6,5	6,5	--	11,5	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	3,8	3,8	0,8	10,8	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	4,5	4,5	--	9,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	4,1	4,1	--	9,1	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	2,1	2,1	-0,9	9,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	3,7	3,7	--	8,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	3,2	3,2	--	8,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	1,0	1,0	-2,0	8,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	2,5	2,5	--	7,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	2,4	2,4	--	7,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	0,2	0,2	-2,8	7,2	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	1,9	1,9	--	6,9	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	1,5	1,5	--	6,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-0,5	-0,5	-3,5	6,5	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	1,1	1,1	--	6,1	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	0,8	0,8	--	5,8	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	0,6	0,6	--	5,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	0,4	0,4	--	5,4	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	0,3	0,3	--	5,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	0,1	0,1	--	5,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
16_A - Nieuwbouw (W) Z
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_A	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	1,50	40,8	33,5	-6,2	40,8	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	39,9	--	--	39,9	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	24,8	24,8	--	29,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	24,8	24,8	--	29,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,0	24,0	--	29,0	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	23,7	23,7	--	28,7	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	23,0	23,0	--	28,0	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	22,4	22,4	--	27,4	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	22,1	22,1	--	27,1	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	21,4	21,4	--	26,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	21,2	21,2	--	26,2	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	20,4	20,4	--	25,4	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	19,2	19,2	--	24,2	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	18,1	18,1	--	23,1	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	16,0	16,0	--	21,0	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	7,0	7,0	--	12,0	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	6,8	6,8	--	11,8	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	6,0	6,0	--	11,0	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,4	4,4	--	9,4	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	4,0	4,0	--	9,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,6	3,6	--	8,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,2	3,2	--	8,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	2,3	2,3	--	7,3	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	1,8	1,8	--	6,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	1,6	1,6	--	6,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	1,0	1,0	--	6,0	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-0,7	-0,7	--	4,3	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-1,0	-1,0	--	4,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-1,5	-1,5	--	3,6	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-1,7	-1,7	--	3,4	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-2,6	-2,6	--	2,4	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,7	-2,7	--	2,3	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-2,8	-2,8	--	2,2	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-3,1	-3,1	--	1,9	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-3,4	-3,4	--	1,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-3,9	-3,9	--	1,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-4,0	-4,0	--	1,0	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-4,6	-4,6	--	0,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-8,5	-8,5	-11,5	-1,5	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-9,8	-9,8	-12,8	-2,8	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-10,5	-10,5	-13,5	-3,5	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-11,1	-11,1	-14,2	-4,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-11,7	-11,7	-14,7	-4,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
16_B - Nieuwbouw (W) Z
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_B	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	4,50	41,2	34,3	-4,1	41,2	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	40,2	--	--	40,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,7	24,7	--	29,7	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	24,2	24,2	--	29,2	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	23,8	23,8	--	28,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	23,0	23,0	--	28,0	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	22,9	22,9	--	27,9	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	22,0	22,0	--	27,0	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	22,0	22,0	--	27,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	21,3	21,3	--	26,3	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,0	20,0	--	25,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	16,1	16,1	--	21,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	11,2	11,2	--	16,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	9,1	9,1	--	14,1	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	7,6	7,6	--	12,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	7,2	7,2	--	12,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	6,1	6,1	--	11,1	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	5,8	5,8	--	10,8	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	4,2	4,2	--	9,2	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	4,1	4,1	--	9,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	2,1	2,1	--	7,1	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	0,2	0,2	--	5,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-0,3	-0,3	--	4,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-0,6	-0,6	--	4,4	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-0,6	-0,6	--	4,4	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,7	-0,7	--	4,3	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,8	-1,8	--	3,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-2,0	-2,0	--	3,0	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,6	-2,6	--	2,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-3,0	-3,0	--	2,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-3,1	-3,1	--	1,9	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-3,6	-3,6	--	1,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-6,4	-6,4	-9,5	0,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-7,7	-7,7	-10,7	-0,7	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-8,4	-8,4	-11,5	-1,5	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,0	-9,0	-12,0	-2,0	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,6	-9,6	-12,6	-2,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
16_C - Nieuwbouw (W) Z
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_C	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	7,50	41,0	34,4	-4,1	41,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	39,9	--	--	39,9	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,8	24,8	--	29,8	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	24,3	24,3	--	29,3	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	23,9	23,9	--	28,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	23,0	23,0	--	28,0	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	23,0	23,0	--	28,0	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	22,1	22,1	--	27,1	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	22,1	22,1	--	27,1	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	21,3	21,3	--	26,3	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,0	20,0	--	25,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	16,2	16,2	--	21,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	12,4	12,4	--	17,4	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	11,1	11,1	--	16,1	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	10,7	10,7	--	15,7	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	10,4	10,4	--	15,4	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	10,2	10,2	--	15,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	9,0	9,0	--	14,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	8,7	8,7	--	13,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	8,1	8,1	--	13,1	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	7,5	7,5	--	12,5	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	4,9	4,9	--	9,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	2,7	2,7	--	7,7	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	0,5	0,5	--	5,5	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	0,0	0,0	--	5,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-0,3	-0,3	--	4,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-0,4	-0,4	--	4,6	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-0,4	-0,4	--	4,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-1,5	-1,5	--	3,5	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-1,6	-1,6	--	3,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-1,6	-1,6	--	3,4	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-1,8	-1,8	--	3,3	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-2,6	-2,6	--	2,4	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-2,6	-2,6	--	2,4	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-3,2	-3,2	--	1,8	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-6,4	-6,4	-9,4	0,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-7,7	-7,7	-10,7	-0,7	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-8,4	-8,4	-11,4	-1,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,0	-9,0	-12,0	-2,0	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,5	-9,5	-12,6	-2,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
16_D - Nieuwbouw (W) Z
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_D	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	10,50	40,7	34,5	-2,5	40,7	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	39,5	--	--	39,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	25,5	25,5	--	30,5	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	24,7	24,7	--	29,7	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	24,2	24,2	--	29,2	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	23,8	23,8	--	28,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	23,0	23,0	--	28,0	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	22,9	22,9	--	27,9	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	22,1	22,1	--	27,1	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	22,0	22,0	--	27,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	21,3	21,3	--	26,3	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	20,6	20,6	--	25,6	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	20,0	20,0	--	25,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	17,2	17,2	--	22,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	12,9	12,9	--	17,9	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	12,8	12,8	--	17,8	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	12,3	12,3	--	17,3	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	12,0	12,0	--	17,0	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	11,9	11,9	--	16,9	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	11,4	11,4	--	16,4	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	11,2	11,2	--	16,2	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	10,0	10,0	--	15,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	9,2	9,2	--	14,2	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	8,5	8,5	--	13,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	6,0	6,0	--	11,0	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	1,8	1,8	--	6,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	1,5	1,5	--	6,5	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	1,4	1,4	--	6,4	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	1,4	1,4	--	6,4	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	1,1	1,1	--	6,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	0,6	0,6	--	5,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	0,0	0,0	--	5,0	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-0,1	-0,1	--	4,9	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-0,8	-0,8	--	4,2	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-1,2	-1,2	--	3,8	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-4,7	-4,7	-7,7	2,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-6,0	-6,0	-9,1	1,0	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-6,9	-6,9	-9,9	0,1	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-7,5	-7,5	-10,5	-0,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-8,1	-8,1	-11,1	-1,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
17_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_A	Bestaande woning	121658,60	400579,04	1,50	27,2	26,5	12,7	31,5
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	15,9	15,9	--	20,9
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	15,4	15,4	--	20,4
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	14,8	14,8	--	19,8
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	14,8	14,8	--	19,8
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	14,4	14,4	--	19,4
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	14,2	14,2	--	19,2
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	19,1	--	--	19,1
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	14,1	14,1	--	19,1
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	13,7	13,7	--	18,7
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	13,6	13,6	--	18,6
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	13,3	13,3	--	18,3
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	13,1	13,1	--	18,1
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	13,0	13,0	--	18,0
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	12,6	12,6	--	17,6
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	12,6	12,6	--	17,6
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	12,3	12,3	--	17,3
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	12,1	12,1	--	17,1
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	9,1	9,1	6,1	16,1
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	8,9	8,9	5,9	15,9
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	8,7	8,7	5,7	15,7
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	8,5	8,5	5,5	15,5
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	8,4	8,4	5,4	15,4
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	2,0	2,0	--	7,0
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	1,4	1,4	--	6,4
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	1,2	1,2	--	6,2
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	0,6	0,6	--	5,6
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	0,3	0,3	--	5,3
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	0,2	0,2	--	5,2
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-0,2	-0,2	--	4,8
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-0,3	-0,3	--	4,7
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-0,9	-0,9	--	4,1
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-2,6	-2,6	--	2,4
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-2,7	-2,7	--	2,3
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-4,1	-4,1	--	0,9
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-4,6	-4,6	--	0,4
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-5,0	-5,0	--	0,0
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-7,0	-7,0	--	-2,0
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-7,4	-7,4	--	-2,4
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-7,7	-7,7	--	-2,7
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-7,7	-7,7	--	-2,7
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-7,9	-7,9	--	-2,9
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-8,1	-8,1	--	-3,1
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-8,3	-8,3	--	-3,3
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-8,4	-8,4	--	-3,4
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-8,9	-8,9	--	-3,9
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-9,4	-9,4	--	-4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
17_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
17_B	Bestaande woning	121658,60	400579,04	4,50	29,2	28,5	15,6	33,5
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	17,5	17,5	--	22,5
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	17,1	17,1	--	22,1
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	16,7	16,7	--	21,7
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	16,3	16,3	--	21,3
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	16,3	16,3	--	21,3
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	16,0	16,0	--	21,0
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	15,9	15,9	--	20,9
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	15,8	15,8	--	20,8
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	20,8	--	--	20,8
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	15,6	15,6	--	20,6
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	15,5	15,5	--	20,5
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	15,3	15,3	--	20,3
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	15,0	15,0	--	20,0
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	14,9	14,9	--	19,9
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	14,8	14,8	--	19,8
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	14,6	14,6	--	19,6
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	14,3	14,3	--	19,3
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	12,0	12,0	9,0	19,0
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	11,8	11,8	8,8	18,8
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	11,6	11,6	8,6	18,6
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	11,5	11,5	8,4	18,5
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	11,3	11,3	8,3	18,3
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,7	3,7	--	8,7
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	2,9	2,9	--	7,9
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,8	2,8	--	7,8
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	2,6	2,6	--	7,6
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	1,9	1,9	--	6,9
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	1,8	1,8	--	6,8
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	1,0	1,0	--	6,0
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	1,0	1,0	--	6,0
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	0,3	0,3	--	5,3
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-2,0	-2,0	--	3,0
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-3,8	-3,8	--	1,2
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-5,6	-5,6	--	-0,6
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-6,0	-6,0	--	-1,0
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-6,2	-6,2	--	-1,2
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-6,3	-6,3	--	-1,3
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-6,5	-6,5	--	-1,5
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-6,6	-6,6	--	-1,6
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-6,7	-6,7	--	-1,7
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-6,8	-6,8	--	-1,8
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-6,8	-6,8	--	-1,8
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-7,3	-7,3	--	-2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
17_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_C	Bestaande woning	121658,60	400579,04	7,50	29,6	28,7	16,5	33,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	17,5	17,5	--	22,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	22,4	--	--	22,4	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	17,1	17,1	--	22,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	16,7	16,7	--	21,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	16,3	16,3	--	21,3	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	16,3	16,3	--	21,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	16,1	16,1	--	21,1	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	15,9	15,9	--	20,9	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	15,8	15,8	--	20,8	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	15,6	15,6	--	20,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	15,5	15,5	--	20,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	15,3	15,3	--	20,3	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	14,8	14,8	--	19,8	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	14,7	14,7	--	19,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	12,7	12,7	9,7	19,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	14,6	14,6	--	19,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	12,6	12,6	9,6	19,6	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	12,5	12,5	9,5	19,5	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	12,4	12,4	9,4	19,4	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	12,3	12,3	9,2	19,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	6,0	6,0	--	11,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	5,5	5,5	--	10,5	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	5,0	5,0	--	10,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	4,7	4,7	--	9,7	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,5	4,5	--	9,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,9	3,9	--	8,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	3,8	3,8	--	8,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	2,6	2,6	--	7,6	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-1,9	-1,9	--	3,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-3,7	-3,7	--	1,3	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-5,5	-5,5	--	-0,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-5,7	-5,7	--	-0,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-5,9	-5,9	--	-0,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-5,9	-5,9	--	-0,9	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-6,1	-6,1	--	-1,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-6,2	-6,2	--	-1,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-6,3	-6,3	--	-1,3	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-6,4	-6,4	--	-1,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
18_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_A	Bestaande woning	121727,47	400516,35	1,50	34,0	23,9	-3,2	34,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	33,5	--	--	33,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	13,7	13,7	--	18,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	13,4	13,4	--	18,4	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	13,3	13,3	--	18,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	13,2	13,2	--	18,2	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	13,0	13,0	--	18,0	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	12,9	12,9	--	17,9	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	12,5	12,5	--	17,5	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	12,0	12,0	--	17,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	11,2	11,2	--	16,2	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	10,9	10,9	--	15,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	10,0	10,0	--	15,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	8,1	8,1	--	13,1	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	7,6	7,6	--	12,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	7,2	7,2	--	12,2	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	6,9	6,9	--	11,9	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,1	2,1	--	7,1	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	1,5	1,5	--	6,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	1,0	1,0	--	6,0	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	0,9	0,9	--	5,9	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	0,8	0,8	--	5,8	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-1,3	-1,3	-4,3	5,7	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	0,6	0,6	--	5,6	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	0,6	0,6	--	5,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	0,1	0,1	--	5,1	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-2,2	-2,2	--	2,8	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-4,0	-4,0	--	1,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-4,7	-4,7	--	0,3	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-6,1	-6,1	--	-1,1	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-6,3	-6,3	--	-1,3	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-6,6	-6,6	--	-1,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-6,7	-6,7	--	-1,7	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-7,0	-7,0	--	-2,0	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-7,0	-7,0	--	-2,0	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-7,2	-7,2	--	-2,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-8,0	-8,0	--	-3,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-8,3	-8,3	--	-3,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-8,4	-8,4	--	-3,4	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-8,5	-8,5	--	-3,5	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-8,6	-8,6	--	-3,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,3	-12,3	-15,3	-5,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-12,7	-12,7	-15,8	-5,8	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-13,0	-13,0	-16,1	-6,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-13,3	-13,3	-16,3	-6,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
18_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_B	Bestaande woning	121727,47	400516,35	4,50	35,3	25,7	-1,9	35,3	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	34,8	--	--	34,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	16,0	16,0	--	21,0	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	15,7	15,7	--	20,7	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	15,6	15,6	--	20,6	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	15,5	15,5	--	20,5	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	15,2	15,2	--	20,2	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	14,6	14,6	--	19,6	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	12,3	12,3	--	17,3	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	11,9	11,9	--	16,9	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	11,8	11,8	--	16,8	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	11,3	11,3	--	16,3	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	10,9	10,9	--	15,9	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	10,0	10,0	--	15,0	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	9,5	9,5	--	14,5	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	9,1	9,1	--	14,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	8,7	8,7	--	13,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,9	2,9	--	7,9	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	2,8	2,8	--	7,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	2,2	2,2	--	7,2	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	0,1	0,1	-2,9	7,1	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	1,7	1,7	--	6,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	1,3	1,3	--	6,3	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	1,2	1,2	--	6,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	0,8	0,8	--	5,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-0,6	-0,6	--	4,4	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,1	-3,1	--	1,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-3,8	-3,8	--	1,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,2	-4,2	--	0,9	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-5,1	-5,1	--	-0,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-5,6	-5,6	--	-0,6	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-6,0	-6,0	--	-1,0	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-6,3	-6,3	--	-1,3	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-6,5	-6,5	--	-1,5	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-6,6	-6,6	--	-1,6	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-6,8	-6,8	--	-1,8	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-7,7	-7,7	--	-2,7	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-7,9	-7,9	--	-2,9	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-8,0	-8,0	--	-3,0	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-8,2	-8,2	--	-3,2	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-11,0	-11,0	-14,0	-4,0	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-11,5	-11,5	-14,5	-4,5	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-11,8	-11,8	-14,9	-4,9	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-12,1	-12,1	-15,2	-5,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
18_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_C	Bestaande woning	121727,47	400516,35	7,50	35,2	24,5	-0,9	35,2	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	34,8	--	--	34,8	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	14,5	14,5	--	19,5	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	14,2	14,2	--	19,2	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	14,2	14,2	--	19,2	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	14,0	14,0	--	19,0	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	13,9	13,9	--	18,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	13,8	13,8	--	18,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	13,5	13,5	--	18,5	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	13,1	13,1	--	18,1	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	12,7	12,7	--	17,7	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	12,4	12,4	--	17,4	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	12,1	12,1	--	17,1	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	8,6	8,6	--	13,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	1,5	1,5	-1,6	8,4	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	3,4	3,4	--	8,4	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	3,2	3,2	--	8,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	2,7	2,7	--	7,7	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	2,2	2,2	--	7,2	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	2,0	2,0	--	7,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	1,7	1,7	--	6,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	1,6	1,6	--	6,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	1,4	1,4	--	6,4	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	1,2	1,2	--	6,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	1,0	1,0	--	6,0	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	0,6	0,6	--	5,6	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-3,7	-3,7	--	1,3	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-5,0	-5,0	--	0,0	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-5,5	-5,5	--	-0,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-5,6	-5,6	--	-0,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-5,8	-5,8	--	-0,8	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-6,1	-6,1	--	-1,1	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-6,3	-6,3	--	-1,3	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-6,5	-6,5	--	-1,5	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-6,8	-6,8	--	-1,8	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-7,2	-7,2	--	-2,2	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-7,3	-7,3	--	-2,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-7,5	-7,5	--	-2,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-7,5	-7,5	--	-2,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-7,6	-7,6	--	-2,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-7,7	-7,7	--	-2,7	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-7,9	-7,9	--	-2,9	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,0	-12,0	-15,0	-5,0	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-12,2	-12,2	-15,2	-5,2	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-12,4	-12,4	-15,4	-5,4	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-12,6	-12,6	-15,6	-5,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
19_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_A	Bestaande woning	121752,21	400488,55	1,50	29,0	21,1	-6,5	29,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	28,2	--	--	28,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	9,8	9,8	--	14,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	9,6	9,6	--	14,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	9,4	9,4	--	14,4	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	9,4	9,4	--	14,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	9,2	9,2	--	14,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	9,1	9,1	--	14,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	8,9	8,9	--	13,9	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	8,9	8,9	--	13,9	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	8,7	8,7	--	13,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	8,5	8,5	--	13,5	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	8,4	8,4	--	13,4	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	8,2	8,2	--	13,2	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	8,2	8,2	--	13,2	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	8,0	8,0	--	13,0	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	7,9	7,9	--	12,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	7,7	7,7	--	12,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-1,3	-1,3	--	3,7	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-1,7	-1,7	--	3,3	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-1,8	-1,8	--	3,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-2,2	-2,2	--	2,9	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-2,2	-2,2	--	2,8	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-2,6	-2,6	--	2,4	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-3,0	-3,0	--	2,0	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-5,7	-5,7	--	-0,7	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-7,2	-7,2	--	-2,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-7,5	-7,5	--	-2,5	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-9,6	-9,6	-12,7	-2,7	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-8,1	-8,1	--	-3,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-8,2	-8,2	--	-3,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-10,3	-10,3	-13,3	-3,3	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-10,5	-10,5	-13,5	-3,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-8,7	-8,7	--	-3,7	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-8,8	-8,8	--	-3,8	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-10,8	-10,8	-13,8	-3,8	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-9,1	-9,1	--	-4,1	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-9,2	-9,2	--	-4,2	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-11,2	-11,2	-14,2	-4,2	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-9,6	-9,6	--	-4,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-11,2	-11,2	--	-6,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-11,3	-11,3	--	-6,3	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-11,6	-11,6	--	-6,6	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-11,6	-11,6	--	-6,6	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-11,9	-11,9	--	-6,9	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-12,0	-12,0	--	-7,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
19_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_B	Bestaande woning	121752,21	400488,55	4,50	31,1	22,5	-5,5	31,1	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	30,4	--	--	30,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	11,4	11,4	--	16,4	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	11,1	11,1	--	16,1	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	11,0	11,0	--	16,0	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	10,8	10,8	--	15,8	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	10,8	10,8	--	15,8	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	10,5	10,5	--	15,5	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	10,5	10,5	--	15,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	10,2	10,2	--	15,2	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	10,1	10,1	--	15,1	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	10,0	10,0	--	15,0	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	9,8	9,8	--	14,8	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	9,7	9,7	--	14,7	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	9,4	9,4	--	14,4	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	9,4	9,4	--	14,4	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	9,1	9,1	--	14,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	9,1	9,1	--	14,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-1,2	-1,2	--	3,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-1,8	-1,8	--	3,2	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-2,3	-2,3	--	2,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-2,3	-2,3	--	2,7	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-2,6	-2,6	--	2,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-4,6	-4,6	--	0,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-5,8	-5,8	--	-0,8	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-6,3	-6,3	--	-1,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-8,6	-8,6	-11,7	-1,7	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-6,7	-6,7	--	-1,7	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-7,1	-7,1	--	-2,1	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-9,3	-9,3	-12,3	-2,3	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-7,3	-7,3	--	-2,3	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-7,7	-7,7	--	-2,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-9,7	-9,7	-12,7	-2,7	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,7	-9,7	-12,7	-2,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-7,7	-7,7	--	-2,7	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-8,0	-8,0	--	-3,0	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-8,4	-8,4	--	-3,4	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-9,8	-9,8	--	-4,8	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-10,0	-10,0	--	-5,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-10,2	-10,2	--	-5,2	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-10,3	-10,3	--	-5,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-10,5	-10,5	--	-5,5	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-10,6	-10,6	--	-5,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_C - Bestaande woning
Groep: Sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_C	Bestaande woning	121752,21	400488,55	7,50	31,7	23,7	-3,4	31,7	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	30,9	--	--	30,9	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	12,5	12,5	--	17,5	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	12,3	12,3	--	17,3	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	12,1	12,1	--	17,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	12,1	12,1	--	17,1	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	12,0	12,0	--	17,0	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	11,8	11,8	--	16,8	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	11,8	11,8	--	16,8	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	11,5	11,5	--	16,5	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	11,4	11,4	--	16,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	11,2	11,2	--	16,2	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	11,0	11,0	--	16,0	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	11,0	11,0	--	16,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	10,6	10,6	--	15,6	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	10,6	10,6	--	15,6	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	10,3	10,3	--	15,3	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	10,3	10,3	--	15,3	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	0,4	0,4	--	5,4	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	0,0	0,0	--	5,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-0,3	-0,3	--	4,7	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-0,4	-0,4	--	4,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-0,4	-0,4	--	4,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-0,4	-0,4	--	4,6	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-0,5	-0,5	--	4,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-0,8	-0,8	--	4,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-4,0	-4,0	--	1,0	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,6	-4,6	--	0,4	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-6,6	-6,6	-9,7	0,4	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-7,2	-7,2	-10,2	-0,2	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-5,5	-5,5	--	-0,5	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-7,5	-7,5	-10,6	-0,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-7,6	-7,6	-10,6	-0,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-5,7	-5,7	--	-0,7	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-7,9	-7,9	-10,9	-0,9	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-6,1	-6,1	--	-1,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-6,4	-6,4	--	-1,4	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-6,6	-6,6	--	-1,6	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-6,9	-6,9	--	-1,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-7,2	-7,2	--	-2,2	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-7,2	-7,2	--	-2,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-8,4	-8,4	--	-3,4	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-8,8	-8,8	--	-3,8	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-8,8	-8,8	--	-3,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-9,1	-9,1	--	-4,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-9,1	-9,1	--	-4,1	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-9,3	-9,3	--	-4,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
20_A - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_A	Bestaande woning	121714,99	400473,96	1,50	35,7	24,8	-8,6	35,7	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	35,4	--	--	35,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	14,1	14,1	--	19,1	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	13,8	13,8	--	18,8	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	13,6	13,6	--	18,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	13,5	13,5	--	18,5	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	13,2	13,2	--	18,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	13,1	13,1	--	18,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	12,7	12,7	--	17,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	12,7	12,7	--	17,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	12,3	12,3	--	17,3	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	12,2	12,2	--	17,2	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	12,0	12,0	--	17,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	11,8	11,8	--	16,8	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	11,6	11,6	--	16,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	11,3	11,3	--	16,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	10,9	10,9	--	15,9	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	10,4	10,4	--	15,4	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	1,2	1,2	--	6,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	0,8	0,8	--	5,8	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	0,4	0,4	--	5,4	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	0,3	0,3	--	5,3	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	0,1	0,1	--	5,1	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-0,3	-0,3	--	4,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-0,8	-0,8	--	4,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-1,1	-1,1	--	4,0	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-1,1	-1,1	--	3,9	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-3,1	-3,1	--	1,9	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,4	-3,4	--	1,6	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-4,2	-4,2	--	0,8	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-5,0	-5,0	--	0,1	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-5,8	-5,8	--	-0,8	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-7,4	-7,4	--	-2,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-7,9	-7,9	--	-2,9	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-8,1	-8,1	--	-3,1	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-8,4	-8,4	--	-3,4	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-8,6	-8,6	--	-3,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-10,8	-10,8	-13,8	-3,8	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-8,9	-8,9	--	-3,9	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-8,9	-8,9	--	-3,9	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-9,1	-9,1	--	-4,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-9,3	-9,3	--	-4,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,2	-12,2	-15,2	-5,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-13,0	-13,0	-16,0	-6,0	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-13,5	-13,5	-16,5	-6,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-14,0	-14,0	-17,0	-7,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
20_B - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_B	Bestaande woning	121714,99	400473,96	4,50	37,0	26,7	-6,6	37,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,6	--	--	36,6	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	15,8	15,8	--	20,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	15,6	15,6	--	20,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	15,4	15,4	--	20,4	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	15,4	15,4	--	20,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	14,8	14,8	--	19,8	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	14,8	14,8	--	19,8	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	14,4	14,4	--	19,4	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	14,3	14,3	--	19,3	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	14,0	14,0	--	19,0	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	13,8	13,8	--	18,8	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	13,5	13,5	--	18,5	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	13,4	13,4	--	18,4	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	13,1	13,1	--	18,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	12,5	12,5	--	17,5	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	2,6	2,6	--	7,6	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	1,4	1,4	--	6,4	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	1,4	1,4	--	6,4	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	1,0	1,0	--	6,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	0,8	0,8	--	5,8	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	0,2	0,2	--	5,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-0,2	-0,2	--	4,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-0,6	-0,6	--	4,4	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-2,5	-2,5	--	2,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-3,4	-3,4	--	1,6	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-4,1	-4,1	--	0,9	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-6,1	-6,1	--	-1,1	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-6,3	-6,3	--	-1,3	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-6,5	-6,5	--	-1,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-6,6	-6,6	--	-1,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-8,8	-8,8	-11,8	-1,8	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-6,9	-6,9	--	-1,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-7,0	-7,0	--	-2,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-7,1	-7,1	--	-2,1	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-7,3	-7,3	--	-2,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-7,4	-7,4	--	-2,4	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-10,2	-10,2	-13,2	-3,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-11,0	-11,0	-14,0	-4,0	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-11,6	-11,6	-14,6	-4,6	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-12,1	-12,1	-15,1	-5,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
20_C - Bestaande woning
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	Bestaande woning	121714,99	400473,96	7,50	36,9	26,9	-4,9	36,9	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,5	--	--	36,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	15,9	15,9	--	20,9	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	15,6	15,6	--	20,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	15,4	15,4	--	20,4	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	15,4	15,4	--	20,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	15,1	15,1	--	20,1	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	14,8	14,8	--	19,8	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	14,8	14,8	--	19,8	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	14,5	14,5	--	19,5	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	14,5	14,5	--	19,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	14,2	14,2	--	19,2	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	14,1	14,1	--	19,1	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	13,9	13,9	--	18,9	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	13,8	13,8	--	18,8	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	13,5	13,5	--	18,5	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	13,1	13,1	--	18,1	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	4,8	4,8	--	9,8	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	4,1	4,1	--	9,1	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	3,5	3,5	--	8,5	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,4	3,4	--	8,4	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,0	3,0	--	8,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	2,9	2,9	--	7,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,5	2,5	--	7,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-0,5	-0,5	--	4,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-0,6	-0,6	--	4,4	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-2,4	-2,4	--	2,6	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-3,4	-3,4	--	1,7	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-4,0	-4,0	--	1,0	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-7,1	-7,1	-10,1	-0,1	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-5,3	-5,3	--	-0,3	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-5,5	-5,5	--	-0,5	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-5,7	-5,7	--	-0,7	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-6,0	-6,0	--	-1,0	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-6,3	-6,3	--	-1,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-8,5	-8,5	-11,5	-1,5	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-6,6	-6,6	--	-1,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-6,9	-6,9	--	-1,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-9,3	-9,3	-12,4	-2,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,9	-9,9	-12,9	-2,9	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-10,4	-10,4	-13,4	-3,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
21_A - Nieuwbouw (O) Z
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_A	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	1,50	35,6	20,9	-9,1	35,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	35,5	--	--	35,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	11,1	11,1	--	16,1	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	11,1	11,1	--	16,1	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	10,7	10,7	--	15,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	10,2	10,2	--	15,2	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	10,0	10,0	--	15,0	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	9,7	9,7	--	14,7	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	9,6	9,6	--	14,6	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	9,1	9,1	--	14,1	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	8,8	8,8	--	13,8	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	8,4	8,4	--	13,4	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	7,9	7,9	--	12,9	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	2,9	2,9	--	7,9	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	2,8	2,8	--	7,8	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	2,8	2,8	--	7,8	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	2,8	2,8	--	7,8	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	2,8	2,8	--	7,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	1,2	1,2	--	6,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	0,6	0,6	--	5,6	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-0,1	-0,1	--	4,9	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-0,4	-0,4	--	4,6	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-3,0	-3,0	--	2,0	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-3,5	-3,5	--	1,5	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-4,4	-4,4	--	0,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-5,0	-5,0	--	0,0	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-5,3	-5,3	--	-0,3	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-7,7	-7,7	--	-2,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-8,1	-8,1	--	-3,1	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-8,9	-8,9	--	-3,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-9,0	-9,0	--	-4,0	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-9,8	-9,8	--	-4,8	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-11,9	-11,9	-14,9	-4,9	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-10,1	-10,1	--	-5,1	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-10,4	-10,4	--	-5,4	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-10,6	-10,6	--	-5,6	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,7	-12,7	-15,8	-5,8	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-11,2	-11,2	--	-6,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-13,2	-13,2	-16,3	-6,3	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-11,6	-11,6	--	-6,6	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-11,8	-11,8	--	-6,8	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-13,8	-13,8	-16,8	-6,8	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-11,8	-11,8	--	-6,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-14,0	-14,0	-17,0	-7,0	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-12,1	-12,1	--	-7,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
21_B - Nieuwbouw (O) Z
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_B	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	4,50	37,1	15,8	-9,2	37,1	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	37,1	--	--	37,1	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	4,6	4,6	--	9,6	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	4,4	4,4	--	9,4	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	4,2	4,2	--	9,2	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	4,0	4,0	--	9,0	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	3,9	3,9	--	8,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	3,8	3,8	--	8,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	3,7	3,7	--	8,7	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	3,7	3,7	--	8,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	2,2	2,2	--	7,2	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	2,1	2,1	--	7,1	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	1,7	1,7	--	6,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	1,3	1,3	--	6,3	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	0,2	0,2	--	5,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	0,1	0,1	--	5,1	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	0,0	0,0	--	5,0	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-0,9	-0,9	--	4,1	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-1,8	-1,8	--	3,2	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-2,2	-2,2	--	2,8	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-2,5	-2,5	--	2,5	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-3,1	-3,1	--	1,9	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-3,9	-3,9	--	1,1	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-7,2	-7,2	--	-2,2	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-7,8	-7,8	--	-2,8	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-8,2	-8,2	--	-3,2	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-8,2	-8,2	--	-3,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-8,6	-8,6	--	-3,6	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-8,6	-8,6	--	-3,6	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-8,9	-8,9	--	-3,9	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-8,9	-8,9	--	-3,9	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-9,2	-9,2	--	-4,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-9,3	-9,3	--	-4,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-9,6	-9,6	--	-4,6	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-9,6	-9,6	--	-4,6	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-9,9	-9,9	--	-4,9	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-11,9	-11,9	-14,9	-4,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-10,0	-10,0	--	-5,0	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,8	-12,8	-15,9	-5,9	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-13,4	-13,4	-16,4	-6,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-13,8	-13,8	-16,8	-6,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-14,1	-14,1	-17,1	-7,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
21_C - Nieuwbouw (O) Z
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_C	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	7,50	37,0	12,0	-8,6	37,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	37,0	--	--	37,0	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-0,3	-0,3	--	4,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-0,5	-0,5	--	4,5	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-0,7	-0,7	--	4,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-0,7	-0,7	--	4,3	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-1,3	-1,3	--	3,8	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-2,0	-2,0	--	3,0	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-2,8	-2,8	--	2,2	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-2,9	-2,9	--	2,1	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-3,1	-3,1	--	1,9	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-3,3	-3,3	--	1,7	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-3,6	-3,6	--	1,5	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-3,7	-3,7	--	1,4	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-4,3	-4,3	--	0,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-4,3	-4,3	--	0,7	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-5,4	-5,4	--	-0,4	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-7,9	-7,9	--	-2,9	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-11,4	-11,4	-14,4	-4,4	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-9,8	-9,8	--	-4,8	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-12,3	-12,3	-15,3	-5,3	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-10,8	-10,8	--	-5,8	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-12,9	-12,9	-15,9	-5,9	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-13,3	-13,3	-16,3	-6,3	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-13,6	-13,6	-16,6	-6,6	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-11,6	-11,6	--	-6,6	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-11,8	-11,8	--	-6,8	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-12,2	-12,2	--	-7,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-12,7	-12,7	--	-7,7	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-13,1	-13,1	--	-8,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-13,2	-13,2	--	-8,2	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-13,5	-13,5	--	-8,5	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-14,0	-14,0	--	-9,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-14,5	-14,5	--	-9,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-15,0	-15,0	--	-10,0	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-15,2	-15,2	--	-10,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-15,3	-15,3	--	-10,3	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-15,3	-15,3	--	-10,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
21_D - Nieuwbouw (O) Z
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_D	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	10,50	36,8	15,6	-6,3	36,8
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	36,8	--	--	36,8
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	6,0	6,0	--	11,0
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	5,0	5,0	--	10,0
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	4,2	4,2	--	9,2
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	4,2	4,2	--	9,2
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	3,5	3,5	--	8,5
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	3,4	3,4	--	8,4
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,6	2,6	--	7,6
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	0,6	0,6	--	5,6
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	0,4	0,4	--	5,4
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	0,2	0,2	--	5,2
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	0,2	0,2	--	5,2
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	0,1	0,1	--	5,1
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	0,0	0,0	--	5,0
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-0,4	-0,4	--	4,7
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-0,5	-0,5	--	4,5
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-0,7	-0,7	--	4,3
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-1,0	-1,0	--	4,0
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-7,3	-7,3	-10,3	-0,3
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-5,4	-5,4	--	-0,4
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-6,6	-6,6	--	-1,6
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-7,4	-7,4	--	-2,4
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-10,1	-10,1	-13,1	-3,1
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-8,1	-8,1	--	-3,1
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-8,6	-8,6	--	-3,6
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-8,8	-8,8	--	-3,8
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-9,1	-9,1	--	-4,1
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-11,4	-11,4	-14,4	-4,4
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-9,6	-9,6	--	-4,6
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-10,1	-10,1	--	-5,1
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-12,3	-12,3	-15,3	-5,3
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-10,7	-10,7	--	-5,7
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-11,2	-11,2	--	-6,2
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-13,2	-13,2	-16,2	-6,2
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-11,5	-11,5	--	-6,5
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-11,5	-11,5	--	-6,5
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-11,6	-11,6	--	-6,6
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-11,7	-11,7	--	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
22_A - Nieuwbouw (O) O
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_A	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	1,50	27,5	14,5	-4,2	27,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	27,2	--	--	27,2	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	2,7	2,7	--	7,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	2,3	2,3	--	7,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	2,3	2,3	--	7,3	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	2,1	2,1	--	7,1	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	2,0	2,0	--	7,0	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	1,8	1,8	--	6,8	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	1,6	1,6	--	6,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	1,6	1,6	--	6,6	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	1,4	1,4	--	6,4	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	1,2	1,2	--	6,2	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	0,9	0,9	--	5,9	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-0,3	-0,3	--	4,7	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-0,5	-0,5	--	4,5	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-0,9	-0,9	--	4,1	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-1,0	-1,0	--	4,0	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-2,9	-2,9	--	2,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-3,0	-3,0	--	2,0	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-3,6	-3,6	--	1,4	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-3,8	-3,8	--	1,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-4,3	-4,3	--	0,8	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-4,4	-4,4	--	0,6	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-6,5	-6,5	-9,5	0,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-4,7	-4,7	--	0,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-8,0	-8,0	-11,0	-1,0	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-8,4	-8,4	-11,4	-1,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-9,1	-9,1	-12,1	-2,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-9,7	-9,7	-12,7	-2,7	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-7,9	-7,9	--	-2,9	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-8,6	-8,6	--	-3,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-10,0	-10,0	--	-5,0	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-10,6	-10,6	--	-5,6	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-10,9	-10,9	--	-5,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-11,0	-11,0	--	-6,0	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-11,1	-11,1	--	-6,1	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-11,5	-11,5	--	-6,5	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-11,8	-11,8	--	-6,8	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-12,0	-12,0	--	-7,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-18,4	-18,4	--	-13,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
22_B - Nieuwbouw (O) O
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_B	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	4,50	29,6	14,0	-2,4	29,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	29,5	--	--	29,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	1,2	1,2	--	6,2	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	1,0	1,0	--	6,0	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	1,0	1,0	--	6,0	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	0,9	0,9	--	5,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	0,7	0,7	--	5,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	0,7	0,7	--	5,7	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	0,6	0,6	--	5,6	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	0,4	0,4	--	5,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	0,4	0,4	--	5,4	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-1,1	-1,1	--	3,9	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-1,9	-1,9	--	3,2	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-4,3	-4,3	-7,3	2,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-2,8	-2,8	--	2,2	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-3,7	-3,7	--	1,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-5,8	-5,8	-8,8	1,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-3,8	-3,8	--	1,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-6,3	-6,3	-9,3	0,7	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-4,8	-4,8	--	0,2	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-7,0	-7,0	-10,0	0,0	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-5,9	-5,9	--	-0,9	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-6,1	-6,1	--	-1,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-6,5	-6,5	--	-1,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-7,0	-7,0	--	-2,0	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-7,2	-7,2	--	-2,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-7,5	-7,5	--	-2,5	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-7,9	-7,9	--	-2,9	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-8,3	-8,3	--	-3,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-8,8	-8,8	--	-3,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-10,9	-10,9	-13,9	-3,9	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-10,4	-10,4	--	-5,4	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-10,4	-10,4	--	-5,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-10,7	-10,7	--	-5,7	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-11,2	-11,2	--	-6,2	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-18,0	-18,0	--	-13,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
22_C - Nieuwbouw (O) O
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_C	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	7,50	29,5	11,3	-4,9	29,5	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	29,4	--	--	29,4	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-2,3	-2,3	--	2,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-2,4	-2,4	--	2,6	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-2,8	-2,8	--	2,2	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-3,3	-3,3	--	1,7	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,4	-3,4	--	1,7	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-3,7	-3,7	--	1,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-3,8	-3,8	--	1,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-4,1	-4,1	--	1,0	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-4,3	-4,3	--	0,7	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-4,8	-4,8	--	0,3	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-5,0	-5,0	--	0,0	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-7,3	-7,3	-10,3	-0,3	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-5,7	-5,7	--	-0,7	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-7,9	-7,9	-10,9	-0,9	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-6,0	-6,0	--	-1,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-6,3	-6,3	--	-1,3	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-8,3	-8,3	-11,3	-1,3	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-6,4	-6,4	--	-1,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-8,6	-8,6	-11,6	-1,6	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-7,3	-7,3	--	-2,3	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-9,1	-9,1	--	-4,1	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-10,3	-10,3	--	-5,3	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-11,3	-11,3	--	-6,3	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-12,1	-12,1	--	-7,1	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-12,7	-12,7	--	-7,7	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-13,3	-13,3	--	-8,3	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-13,8	-13,8	--	-8,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-16,8	-16,8	-19,8	-9,8	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-15,2	-15,2	--	-10,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-16,1	-16,1	--	-11,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-16,3	-16,3	--	-11,3	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-16,7	-16,7	--	-11,7	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-17,0	-17,0	--	-12,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-17,0	-17,0	--	-12,0	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-17,1	-17,1	--	-12,1	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-17,2	-17,2	--	-12,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
22_D - Nieuwbouw (O) O
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_D	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	10,50	29,6	14,7	-0,8	29,6	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	29,5	--	--	29,5	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	3,6	3,6	--	8,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,5	3,5	--	8,5	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	2,7	2,7	--	7,7	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	2,5	2,5	--	7,5	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	1,6	1,6	--	6,6	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-0,2	-0,2	--	4,8	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-0,2	-0,2	--	4,8	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-0,7	-0,7	--	4,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-0,7	-0,7	--	4,3	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-0,9	-0,9	--	4,1	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-3,1	-3,1	-6,1	3,9	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-1,2	-1,2	--	3,8	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,3	-1,3	--	3,8	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-1,4	-1,4	--	3,7	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-1,5	-1,5	--	3,5	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-3,8	-3,8	-6,8	3,2	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-1,9	-1,9	--	3,1	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-2,1	-2,1	--	2,9	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-4,4	-4,4	-7,4	2,6	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-2,6	-2,6	--	2,4	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-4,8	-4,8	-7,8	2,2	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,5	-4,5	--	0,5	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-5,8	-5,8	--	-0,8	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-6,8	-6,8	--	-1,8	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-7,6	-7,6	--	-2,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-8,2	-8,2	--	-3,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-8,8	-8,8	--	-3,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-11,1	-11,1	-14,1	-4,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-9,3	-9,3	--	-4,3	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-10,9	-10,9	--	-5,9	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-11,7	-11,7	--	-6,7	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-11,9	-11,9	--	-6,9	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-12,3	-12,3	--	-7,3	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-12,6	-12,6	--	-7,6	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-12,6	-12,6	--	-7,6	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-12,7	-12,7	--	-7,7	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-12,7	-12,7	--	-7,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
23_A - Nieuwbouw (O) N
Sporthal
Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
23_A	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	1,50	23,1	15,7	2,6	23,1
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	22,2	--	--	22,2
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	6,2	6,2	--	11,2
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	5,2	5,2	--	10,2
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	4,2	4,2	--	9,2
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	3,2	3,2	--	8,2
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	2,3	2,3	--	7,3
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	-0,8	-0,8	-3,8	6,2
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-1,0	-1,0	-4,0	6,0
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	1,0	1,0	--	6,0
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	0,9	0,9	--	5,9
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	0,9	0,9	--	5,9
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	0,8	0,8	--	5,8
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	0,7	0,7	--	5,7
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	0,7	0,7	--	5,7
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	0,7	0,7	--	5,7
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	0,7	0,7	--	5,7
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-1,5	-1,5	-4,5	5,5
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-1,7	-1,7	-4,7	5,3
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-0,1	-0,1	--	4,9
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-2,1	-2,1	-5,1	4,9
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-0,3	-0,3	--	4,7
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-1,0	-1,0	--	4,0
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-2,6	-2,6	--	2,5
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-2,6	-2,6	--	2,4
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-2,6	-2,6	--	2,4
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-3,0	-3,0	--	2,0
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-3,1	-3,1	--	1,9
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-3,2	-3,2	--	1,8
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-3,7	-3,7	--	1,3
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-3,7	-3,7	--	1,3
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-4,2	-4,2	--	0,8
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-4,2	-4,2	--	0,8
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-4,3	-4,3	--	0,7
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-4,6	-4,6	--	0,4
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-5,0	-5,0	--	0,0
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-9,8	-9,8	--	-4,8
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-10,4	-10,4	--	-5,4
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-10,8	-10,8	--	-5,8
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-10,8	-10,8	--	-5,8
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-11,0	-11,0	--	-6,0
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
23_B - Nieuwbouw (O) N
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_B	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	4,50	25,0	14,0	0,6	25,0	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	24,7	--	--	24,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	1,4	1,4	-1,6	8,4	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	0,8	0,8	--	5,8	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	0,8	0,8	--	5,8	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	0,7	0,7	--	5,7	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	0,7	0,7	--	5,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	0,6	0,6	--	5,6	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	0,6	0,6	--	5,6	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	0,5	0,5	--	5,5	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-0,4	-0,4	--	4,6	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-0,8	-0,8	--	4,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-0,8	-0,8	--	4,2	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-0,8	-0,8	--	4,2	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-1,1	-1,1	--	3,9	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-1,6	-1,6	--	3,4	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-1,7	-1,7	--	3,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-1,8	-1,8	--	3,2	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-2,0	-2,0	--	3,0	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-2,2	-2,2	--	2,8	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-2,6	-2,6	--	2,4	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-2,6	-2,6	--	2,4	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-4,8	-4,8	-7,8	2,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-3,4	-3,4	--	1,6	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-3,5	-3,5	--	1,5	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-6,4	-6,4	-9,5	0,6	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-4,7	-4,7	--	0,3	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-6,8	-6,8	-9,8	0,2	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-5,5	-5,5	--	-0,5	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-8,1	-8,1	-11,1	-1,1	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-6,2	-6,2	--	-1,2	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-6,7	-6,7	--	-1,7	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-7,2	-7,2	--	-2,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-7,6	-7,6	--	-2,6	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-8,0	-8,0	--	-3,0	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-10,2	-10,2	--	-5,2	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-10,2	-10,2	--	-5,2	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-10,4	-10,4	--	-5,4	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-10,5	-10,5	--	-5,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
23_C - Nieuwbouw (O) N
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_C	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	7,50	24,9	11,0	-1,1	24,9	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	24,7	--	--	24,7	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	0,8	0,8	-2,2	7,8	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-1,6	-1,6	--	3,4	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-1,7	-1,7	--	3,4	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,7	-1,7	--	3,3	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-1,8	-1,8	--	3,3	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-1,9	-1,9	--	3,2	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-3,2	-3,2	--	1,8	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-3,3	-3,3	--	1,7	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	-3,9	-3,9	--	1,2	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	-4,0	-4,0	--	1,0	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	-4,7	-4,7	--	0,3	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	-4,7	-4,7	--	0,3	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	-4,8	-4,8	--	0,2	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-5,2	-5,2	--	-0,2	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	-5,7	-5,7	--	-0,7	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	-5,9	-5,9	--	-0,9	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-8,2	-8,2	-11,2	-1,2	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-6,3	-6,3	--	-1,3	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-6,9	-6,9	--	-1,9	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-7,5	-7,5	--	-2,5	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-8,1	-8,1	--	-3,1	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-8,5	-8,5	--	-3,5	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-9,2	-9,2	--	-4,2	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-11,2	-11,2	-14,2	-4,2	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-9,3	-9,3	--	-4,3	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-10,0	-10,0	--	-5,0	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-10,0	-10,0	--	-5,0	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-12,1	-12,1	-15,1	-5,1	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-10,6	-10,6	--	-5,6	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-10,7	-10,7	--	-5,7	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-11,1	-11,1	--	-6,1	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-13,2	-13,2	-16,2	-6,2	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-11,4	-11,4	--	-6,4	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-12,0	-12,0	--	-7,0	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-15,2	-15,2	--	-10,2	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-15,8	-15,8	--	-10,8	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-16,5	-16,5	--	-11,5	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-16,6	-16,6	--	-11,6	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-16,9	-16,9	--	-11,9	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-16,9	-16,9	--	-11,9	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-17,0	-17,0	--	-12,0	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-17,0	-17,0	--	-12,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:


Resultatentabel
Sporthal; LAr,LT
23_D - Nieuwbouw (O) N
Sporthal
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_D	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	10,50	25,3	14,7	0,4	25,3	
007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	121716,04	400500,46	0,75	24,9	--	--	24,9	
35	Dakconstructie	121624,34	400507,10	0,10	3,9	3,9	--	8,9	
41	Warmtepomp	121624,65	400519,90	1,50	1,6	1,6	-1,4	8,6	
38	Dakconstructie	121630,21	400496,20	0,10	3,6	3,6	--	8,6	
34	Dakconstructie	121617,88	400502,58	0,10	2,9	2,9	--	7,9	
39	Dakconstructie	121624,50	400492,54	0,10	2,7	2,7	--	7,7	
40	Dakconstructie	121619,01	400488,78	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
33	Dakconstructie	121611,10	400497,73	0,10	2,0	2,0	--	7,0	
08	Voorgevel	121643,63	400496,76	4,00	0,3	0,3	--	5,3	
36	Dakconstructie	121629,29	400509,79	0,10	-0,1	-0,1	--	4,9	
37	Dakconstructie	121636,12	400499,75	0,10	-0,2	-0,2	--	4,8	
17	Achtergevel	121625,68	400519,36	4,00	-0,8	-0,8	--	4,3	
07	Voorgevel	121641,23	400494,93	4,00	-1,3	-1,3	--	3,8	
12	Rechter zijgevel	121638,36	400506,68	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
11	Rechter zijgevel	121640,50	400503,90	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
10	Rechter zijgevel	121642,43	400501,38	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
13	Rechter zijgevel	121636,20	400509,49	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
09	Rechter zijgevel	121644,17	400499,11	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
14	Rechter zijgevel	121634,16	400512,14	4,00	-1,3	-1,3	--	3,7	
15	Rechter zijgevel	121632,00	400514,96	4,00	-1,4	-1,4	--	3,7	
16	Rechter zijgevel	121629,60	400518,08	4,00	-1,4	-1,4	--	3,6	
06	Voorgevel	121638,15	400492,59	4,00	-2,5	-2,5	--	2,5	
18	Achtergevel	121623,16	400517,42	4,00	-2,6	-2,6	--	2,4	
05	Voorgevel	121634,84	400490,06	4,00	-3,5	-3,5	--	1,5	
19	Achtergevel	121620,43	400515,32	4,00	-3,9	-3,9	--	1,1	
43	Warmtepomp	121623,20	400518,83	1,50	-6,0	-6,0	-9,0	1,0	
04	Voorgevel	121631,34	400487,40	4,00	-4,4	-4,4	--	0,6	
20	Achtergevel	121617,43	400513,01	4,00	-4,9	-4,9	--	0,1	
44	Warmtepomp	121622,53	400518,32	1,50	-6,9	-6,9	-9,9	0,1	
03	Voorgevel	121627,83	400484,72	4,00	-5,1	-5,1	--	-0,1	
02	Voorgevel	121624,48	400482,17	4,00	-5,7	-5,7	--	-0,7	
21	Achtergevel	121614,34	400510,64	4,00	-5,8	-5,8	--	-0,8	
45	Warmtepomp	121621,78	400517,70	1,50	-8,0	-8,0	-11,0	-1,0	
01	Voorgevel	121621,46	400479,87	4,00	-6,2	-6,2	--	-1,2	
22	Achtergevel	121611,46	400508,43	4,00	-6,5	-6,5	--	-1,5	
42	Warmtepomp	121623,90	400519,36	1,50	-8,6	-8,6	-11,6	-1,6	
23	Achtergevel	121608,17	400505,90	4,00	-7,1	-7,1	--	-2,1	
24	Achtergevel	121604,85	400503,35	4,00	-7,7	-7,7	--	-2,7	
25	Linker zijgevel	121603,46	400499,58	7,60	-10,9	-10,9	--	-5,9	
32	Linker zijgevel	121618,06	400480,63	7,60	-11,1	-11,1	--	-6,1	
31	Linker zijgevel	121616,26	400482,98	7,60	-12,0	-12,0	--	-7,0	
26	Linker zijgevel	121605,93	400496,40	7,60	-12,2	-12,2	--	-7,2	
30	Linker zijgevel	121614,37	400485,45	7,60	-12,4	-12,4	--	-7,4	
27	Linker zijgevel	121608,14	400493,56	7,60	-12,5	-12,5	--	-7,5	
29	Linker zijgevel	121612,19	400488,29	7,60	-12,5	-12,5	--	-7,5	
28	Linker zijgevel	121610,11	400491,00	7,60	-12,6	-12,6	--	-7,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4 MODEL + REKENRESULTATEN TBV LA,MAX

20220221



Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)
Gevels	01	Voorgevel	Punt	121621,46	400479,87	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	02	Voorgevel	Punt	121624,48	400482,17	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	03	Voorgevel	Punt	121627,83	400484,72	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	04	Voorgevel	Punt	121631,34	400487,40	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	05	Voorgevel	Punt	121634,84	400490,06	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	06	Voorgevel	Punt	121638,15	400492,59	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	07	Voorgevel	Punt	121641,23	400494,93	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	08	Voorgevel	Punt	121643,63	400496,76	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	09	Rechter zijgevel	Punt	121644,17	400499,11	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	10	Rechter zijgevel	Punt	121642,43	400501,38	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	11	Rechter zijgevel	Punt	121640,50	400503,90	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	12	Rechter zijgevel	Punt	121638,36	400506,68	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	13	Rechter zijgevel	Punt	121636,20	400509,49	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	14	Rechter zijgevel	Punt	121634,16	400512,14	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	15	Rechter zijgevel	Punt	121632,00	400514,96	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	16	Rechter zijgevel	Punt	121629,60	400518,08	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	17	Achtergevel	Punt	121625,68	400519,36	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	18	Achtergevel	Punt	121623,16	400517,42	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	19	Achtergevel	Punt	121620,43	400515,32	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	20	Achtergevel	Punt	121617,43	400513,01	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	21	Achtergevel	Punt	121614,34	400510,64	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	22	Achtergevel	Punt	121611,46	400508,43	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	23	Achtergevel	Punt	121608,17	400505,90	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	24	Achtergevel	Punt	121604,85	400503,35	4,00	4,00	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	32	Linker zijgevel	Punt	121618,06	400480,63	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	31	Linker zijgevel	Punt	121616,26	400482,98	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	30	Linker zijgevel	Punt	121614,37	400485,45	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	29	Linker zijgevel	Punt	121612,19	400488,29	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	28	Linker zijgevel	Punt	121610,11	400491,00	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	27	Linker zijgevel	Punt	121608,14	400493,56	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Groep	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	66,20	65,20	64,20	79,70	78,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	67,20	66,20	66,90	81,00	78,50
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	67,20	66,20	66,90	81,00	78,50
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	67,20	66,20	66,90	81,00	78,50
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	67,20	66,20	66,90	81,00	78,50
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	67,20	66,20	66,90	81,00	78,50
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	67,20	66,20	66,90	81,00	78,50
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	67,20	66,20	66,90	81,00	78,50
Gevels	100														

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	75,20	55,20	52,80	83,09
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	75,30	55,40	53,00	83,91
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
Gevels	26	Linker zijgevel	Punt	121605,93	400496,40	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	25	Linker zijgevel	Punt	121603,46	400499,58	7,60	7,60	0,00	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	33	Dakconstructie	Punt	121611,10	400497,73	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	34	Dakconstructie	Punt	121617,88	400502,58	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	35	Dakconstructie	Punt	121624,34	400507,10	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	36	Dakconstructie	Punt	121629,29	400509,79	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	37	Dakconstructie	Punt	121636,12	400499,75	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	38	Dakconstructie	Punt	121630,21	400496,20	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	39	Dakconstructie	Punt	121624,50	400492,54	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Gevels	40	Dakconstructie	Punt	121619,01	400488,78	0,10	0,10	9,65	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Installaties	41	Warmtepomp	Punt	121624,65	400519,90	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Installaties	42	Warmtepomp	Punt	121623,90	400519,36	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Installaties	43	Warmtepomp	Punt	121623,20	400518,83	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Installaties	44	Warmtepomp	Punt	121622,53	400518,32	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Installaties	45	Warmtepomp	Punt	121621,78	400517,70	1,50	1,50	3,60	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRefl.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Ja	57,20	65,80	64,80	63,80	79,30	77,80
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Gevels	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	Nee	57,20	70,10	69,10	66,70	77,30	62,20
Installaties	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	Nee	21,60	36,80	47,90	53,40	57,80	55,00
Installaties	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	Nee	21,60	36,80	47,90	53,40	57,80	55,00
Installaties	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	Nee	21,60	36,80	47,90	53,40	57,80	55,00
Installaties	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	Nee	21,60	36,80	47,90	53,40	57,80	55,00
Installaties	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	Nee	21,60	36,80	47,90	53,40	57,80	55,00

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	74,80	54,80	52,40	82,69
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Gevels	44,80	21,80	19,60	78,97
Installaties	49,20	44,00	36,40	61,20
Installaties	49,20	44,00	36,40	61,20
Installaties	49,20	44,00	36,40	61,20
Installaties	49,20	44,00	36,40	61,20
Installaties	49,20	44,00	36,40	61,20

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LA,max
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01a_A	Bestaande woning	121594,85	400549,93	1,50	50,4	50,4	22,6
01b_A	Bestaande woning	121596,14	400554,26	4,50	50,3	50,3	23,9
01b_B	Bestaande woning	121596,14	400554,26	7,50	50,4	50,4	23,9
02_A	Bestaande woning	121622,40	400563,55	1,50	50,5	50,5	21,4
02_B	Bestaande woning	121622,40	400563,55	4,50	51,2	51,2	23,9
02_C	Bestaande woning	121622,40	400563,55	7,50	51,3	51,3	24,0
03_A	Bestaande woning	121690,81	400595,16	1,50	41,3	41,3	10,1
03_B	Bestaande woning	121690,81	400595,16	4,50	43,1	43,1	11,8
03_C	Bestaande woning	121690,81	400595,16	7,50	44,1	44,1	13,4
04_A	Bestaande woning	121555,83	400516,69	1,50	49,9	49,9	16,1
04_B	Bestaande woning	121555,83	400516,69	4,50	50,3	50,3	19,1
04_C	Bestaande woning	121555,83	400516,69	7,50	50,4	50,4	19,8
05_A	Bestaande woning	121565,94	400483,07	1,50	51,4	51,4	15,3
05_B	Bestaande woning	121565,94	400483,07	4,50	51,8	51,8	19,0
05_C	Bestaande woning	121565,94	400483,07	7,50	51,9	51,9	19,8
06_A	Bestaande woning	121573,26	400465,69	1,50	49,4	49,4	1,3
06_B	Bestaande woning	121573,26	400465,69	4,50	50,0	50,0	3,6
06_C	Bestaande woning	121573,26	400465,69	7,50	49,6	49,6	4,8
07_A	Bestaande woning	121581,00	400447,26	1,50	49,5	49,5	-5,0
07_B	Bestaande woning	121581,00	400447,26	4,50	50,4	50,4	-2,7
07_C	Bestaande woning	121581,00	400447,26	7,50	50,3	50,3	-0,8
08_A	Bestaande woning	121616,95	400436,15	1,50	50,6	50,6	-4,3
08_B	Bestaande woning	121616,95	400436,15	4,50	51,3	51,3	-2,4
08_C	Bestaande woning	121616,95	400436,15	7,50	51,0	51,0	-2,7
09_A	Bestaande woning	121634,84	400443,03	1,50	51,7	51,7	-3,1
09_B	Bestaande woning	121634,84	400443,03	4,50	52,2	52,2	-3,5
09_C	Bestaande woning	121634,84	400443,03	7,50	52,0	52,0	-2,0
10_A	Bestaande woning	121656,51	400451,36	1,50	50,1	50,1	-4,6
10_B	Bestaande woning	121656,51	400451,36	4,50	50,0	50,0	-3,1
10_C	Bestaande woning	121656,51	400451,36	7,50	50,2	50,2	-1,8
11_A	Bestaande woning	121681,63	400461,09	1,50	49,5	49,5	-4,6
11_B	Bestaande woning	121681,63	400461,09	4,50	50,0	50,0	-4,0
11_C	Bestaande woning	121681,63	400461,09	7,50	50,1	50,1	-2,4
12_A	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	1,50	51,1	51,1	21,6
12_B	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	4,50	51,7	51,7	24,1
12_C	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	7,50	51,5	51,5	24,2
12_D	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	10,50	51,8	51,8	24,2
13_A	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	1,50	54,9	54,9	17,7
13_B	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	4,50	55,6	55,6	18,2
13_C	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	7,50	55,8	55,8	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LA,max
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Sporthal
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_D	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	10,50	55,8	55,8	18,2	
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	1,50	55,6	55,6	10,7	
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	4,50	56,3	56,3	11,4	
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	7,50	56,5	56,5	11,6	
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	10,50	56,5	56,5	11,7	
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	1,50	55,1	55,1	6,4	
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	4,50	55,9	55,9	8,3	
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	7,50	56,0	56,0	8,5	
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	10,50	56,0	56,0	8,6	
16_A	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	1,50	53,5	53,5	-3,2	
16_B	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	4,50	54,3	54,3	-1,1	
16_C	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	7,50	54,4	54,4	-1,1	
16_D	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	10,50	54,5	54,5	0,5	
17_A	Bestaande woning	121658,60	400579,04	1,50	46,1	46,1	15,7	
17_B	Bestaande woning	121658,60	400579,04	4,50	48,0	48,0	18,6	
17_C	Bestaande woning	121658,60	400579,04	7,50	48,1	48,1	19,5	
18_A	Bestaande woning	121727,47	400516,35	1,50	43,9	43,9	-0,2	
18_B	Bestaande woning	121727,47	400516,35	4,50	45,6	45,6	1,2	
18_C	Bestaande woning	121727,47	400516,35	7,50	44,5	44,5	2,1	
19_A	Bestaande woning	121752,21	400488,55	1,50	41,1	41,1	-3,5	
19_B	Bestaande woning	121752,21	400488,55	4,50	42,5	42,5	-2,5	
19_C	Bestaande woning	121752,21	400488,55	7,50	43,7	43,7	-0,4	
20_A	Bestaande woning	121714,99	400473,96	1,50	44,8	44,8	-5,6	
20_B	Bestaande woning	121714,99	400473,96	4,50	46,7	46,7	-3,6	
20_C	Bestaande woning	121714,99	400473,96	7,50	46,9	46,9	-1,9	
21_A	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	1,50	40,9	40,9	-6,1	
21_B	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	4,50	35,7	35,7	-6,2	
21_C	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	7,50	31,8	31,8	-5,6	
21_D	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	10,50	35,4	35,4	-3,3	
22_A	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	1,50	34,4	34,4	-1,2	
22_B	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	4,50	33,7	33,7	0,6	
22_C	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	7,50	30,9	30,9	-1,9	
22_D	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	10,50	34,3	34,3	2,2	
23_A	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	1,50	35,2	35,2	5,6	
23_B	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	4,50	33,6	33,6	3,6	
23_C	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	7,50	30,3	30,3	1,9	
23_D	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	10,50	34,2	34,2	3,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
Leerlingen	150	5	11:15, 27 jul 2022	-462	16	007	Arriverende en vertrekkende leerlingen	Polylijn	121716,04

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.
Leerlingen	400500,46	121649,68	400494,34	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)
Leerlingen	Relatief	5	76,67	76,67	10,49	32,65	A	True	50,119	--	--	6,0142

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63	LwM 125
Leerlingen	--	--	3,00	--	--	5,00	1	Nee	Nee	Nee	--	53,15	51,15

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	LwM Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Leerlingen	61,15	69,15	73,15	70,15	64,15	--	76,38	--	72,00	70,00	80,00	88,00	92,00	89,00	83,00

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125
Leerlingen	--	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	53,15	51,15

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k	LwrM Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Leerlingen	61,15	69,15	73,15	70,15	64,15	--	76,38	--	72,00	70,00	80,00	88,00	92,00	89,00

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Leerlingen	83,00	--	95,23

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LA,max
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leerlingen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01a_A	Bestaande woning	121594,85	400549,93	1,50	34,8	--	--
01b_A	Bestaande woning	121596,14	400554,26	4,50	39,8	--	--
01b_B	Bestaande woning	121596,14	400554,26	7,50	41,6	--	--
02_A	Bestaande woning	121622,40	400563,55	1,50	40,9	--	--
02_B	Bestaande woning	121622,40	400563,55	4,50	42,8	--	--
02_C	Bestaande woning	121622,40	400563,55	7,50	44,8	--	--
03_A	Bestaande woning	121690,81	400595,16	1,50	39,1	--	--
03_B	Bestaande woning	121690,81	400595,16	4,50	39,8	--	--
03_C	Bestaande woning	121690,81	400595,16	7,50	41,3	--	--
04_A	Bestaande woning	121555,83	400516,69	1,50	31,1	--	--
04_B	Bestaande woning	121555,83	400516,69	4,50	31,6	--	--
04_C	Bestaande woning	121555,83	400516,69	7,50	33,0	--	--
05_A	Bestaande woning	121565,94	400483,07	1,50	34,8	--	--
05_B	Bestaande woning	121565,94	400483,07	4,50	35,4	--	--
05_C	Bestaande woning	121565,94	400483,07	7,50	36,9	--	--
06_A	Bestaande woning	121573,26	400465,69	1,50	37,8	--	--
06_B	Bestaande woning	121573,26	400465,69	4,50	40,4	--	--
06_C	Bestaande woning	121573,26	400465,69	7,50	41,9	--	--
07_A	Bestaande woning	121581,00	400447,26	1,50	41,9	--	--
07_B	Bestaande woning	121581,00	400447,26	4,50	42,7	--	--
07_C	Bestaande woning	121581,00	400447,26	7,50	44,2	--	--
08_A	Bestaande woning	121616,95	400436,15	1,50	44,9	--	--
08_B	Bestaande woning	121616,95	400436,15	4,50	46,7	--	--
08_C	Bestaande woning	121616,95	400436,15	7,50	48,2	--	--
09_A	Bestaande woning	121634,84	400443,03	1,50	46,7	--	--
09_B	Bestaande woning	121634,84	400443,03	4,50	49,1	--	--
09_C	Bestaande woning	121634,84	400443,03	7,50	49,7	--	--
10_A	Bestaande woning	121656,51	400451,36	1,50	48,9	--	--
10_B	Bestaande woning	121656,51	400451,36	4,50	51,4	--	--
10_C	Bestaande woning	121656,51	400451,36	7,50	51,4	--	--
11_A	Bestaande woning	121681,63	400461,09	1,50	53,1	--	--
11_B	Bestaande woning	121681,63	400461,09	4,50	54,6	--	--
11_C	Bestaande woning	121681,63	400461,09	7,50	54,4	--	--
12_A	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	1,50	33,2	--	--
12_B	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	4,50	34,7	--	--
12_C	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	7,50	34,6	--	--
12_D	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	10,50	35,2	--	--
13_A	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	1,50	47,2	--	--
13_B	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	4,50	48,9	--	--
13_C	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	7,50	46,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LA,max
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leerlingen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_D	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	10,50	46,2	--	--
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	1,50	54,2	--	--
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	4,50	54,7	--	--
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	7,50	54,1	--	--
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	10,50	53,5	--	--
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	1,50	57,4	--	--
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	4,50	57,7	--	--
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	7,50	57,3	--	--
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	10,50	56,8	--	--
16_A	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	1,50	57,9	--	--
16_B	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	4,50	58,2	--	--
16_C	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	7,50	57,9	--	--
16_D	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	10,50	57,5	--	--
17_A	Bestaande woning	121658,60	400579,04	1,50	37,1	--	--
17_B	Bestaande woning	121658,60	400579,04	4,50	38,8	--	--
17_C	Bestaande woning	121658,60	400579,04	7,50	40,4	--	--
18_A	Bestaande woning	121727,47	400516,35	1,50	51,5	--	--
18_B	Bestaande woning	121727,47	400516,35	4,50	52,8	--	--
18_C	Bestaande woning	121727,47	400516,35	7,50	52,8	--	--
19_A	Bestaande woning	121752,21	400488,55	1,50	46,2	--	--
19_B	Bestaande woning	121752,21	400488,55	4,50	48,4	--	--
19_C	Bestaande woning	121752,21	400488,55	7,50	48,9	--	--
20_A	Bestaande woning	121714,99	400473,96	1,50	53,4	--	--
20_B	Bestaande woning	121714,99	400473,96	4,50	54,6	--	--
20_C	Bestaande woning	121714,99	400473,96	7,50	54,5	--	--
21_A	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	1,50	53,5	--	--
21_B	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	4,50	55,1	--	--
21_C	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	7,50	55,0	--	--
21_D	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	10,50	54,8	--	--
22_A	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	1,50	45,2	--	--
22_B	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	4,50	47,5	--	--
22_C	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	7,50	47,4	--	--
22_D	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	10,50	47,5	--	--
23_A	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	1,50	40,2	--	--
23_B	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	4,50	42,7	--	--
23_C	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	7,50	42,7	--	--
23_D	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	10,50	42,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
Dichtslaan portieren	01	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121596,64	400537,21	121623,90	400549,16	0,75	0,75	0,00
Dichtslaan portieren	02	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121623,82	400549,13	121651,02	400561,12	0,75	0,75	0,00
Dichtslaan portieren	03	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121650,81	400561,07	121677,75	400572,86	0,75	0,75	0,00
Dichtslaan portieren	04	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121681,09	400562,19	121712,60	400504,58	0,75	0,75	0,00
Dichtslaan portieren	05	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121713,43	400505,66	121671,35	400488,91	0,75	0,75	0,00
Dichtslaan portieren	07	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121637,43	400463,44	121607,69	400451,51	0,75	0,75	0,00
Dichtslaan portieren	08	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121672,03	400476,03	121638,70	400463,14	0,75	0,75	0,00
Dichtslaan portieren	09	Verkeersaantrekkende werking	Polylijn	121705,40	400489,35	121671,59	400475,69	0,75	0,75	0,00

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	M-n	ISO_H	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	29,76	29,76	29,76	29,76	14	14	--
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	29,73	29,73	29,73	29,73	26	26	--
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	29,40	29,40	29,40	29,40	46	46	--
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	65,66	65,66	65,66	65,66	22	22	--
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	45,29	45,29	45,29	45,29	34	34	--
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	32,05	32,05	32,05	32,05	26	26	--
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	35,74	35,74	35,74	35,74	48	48	--
Dichtslaan portieren	0,00	0,75	Relatief	2	36,46	36,46	36,46	36,46	64	64	--

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Dichtslaan portieren	37,15	32,38	--	30	5,00	6	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40
Dichtslaan portieren	34,46	29,69	--	30	5,00	6	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40
Dichtslaan portieren	32,03	27,26	--	30	5,00	6	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40
Dichtslaan portieren	35,43	30,66	--	30	5,00	14	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40
Dichtslaan portieren	33,69	28,92	--	30	5,00	10	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40
Dichtslaan portieren	34,81	30,03	--	30	5,00	7	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40
Dichtslaan portieren	32,25	27,48	--	30	5,00	8	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40
Dichtslaan portieren	30,91	26,14	--	30	5,00	8	74,00	78,70	78,00	82,10	87,90	93,40	93,40

Model: Sporthal; LA,max
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61
Dichtslaan portieren	85,40	80,00	97,61

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LA,max
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaan portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01a_A	Bestaande woning	121594,85	400549,93	1,50	66,8	66,8	--
01b_A	Bestaande woning	121596,14	400554,26	4,50	64,2	64,2	--
01b_B	Bestaande woning	121596,14	400554,26	7,50	63,8	63,8	--
02_A	Bestaande woning	121622,40	400563,55	1,50	65,4	65,4	--
02_B	Bestaande woning	121622,40	400563,55	4,50	65,2	65,2	--
02_C	Bestaande woning	121622,40	400563,55	7,50	64,6	64,6	--
03_A	Bestaande woning	121690,81	400595,16	1,50	58,4	58,4	--
03_B	Bestaande woning	121690,81	400595,16	4,50	59,3	59,3	--
03_C	Bestaande woning	121690,81	400595,16	7,50	59,2	59,2	--
04_A	Bestaande woning	121555,83	400516,69	1,50	50,9	50,9	--
04_B	Bestaande woning	121555,83	400516,69	4,50	53,8	53,8	--
04_C	Bestaande woning	121555,83	400516,69	7,50	54,4	54,4	--
05_A	Bestaande woning	121565,94	400483,07	1,50	51,6	51,6	--
05_B	Bestaande woning	121565,94	400483,07	4,50	54,2	54,2	--
05_C	Bestaande woning	121565,94	400483,07	7,50	55,1	55,1	--
06_A	Bestaande woning	121573,26	400465,69	1,50	54,3	54,3	--
06_B	Bestaande woning	121573,26	400465,69	4,50	56,5	56,5	--
06_C	Bestaande woning	121573,26	400465,69	7,50	56,4	56,4	--
07_A	Bestaande woning	121581,00	400447,26	1,50	57,4	57,4	--
07_B	Bestaande woning	121581,00	400447,26	4,50	58,5	58,5	--
07_C	Bestaande woning	121581,00	400447,26	7,50	58,4	58,4	--
08_A	Bestaande woning	121616,95	400436,15	1,50	63,4	63,4	--
08_B	Bestaande woning	121616,95	400436,15	4,50	63,3	63,3	--
08_C	Bestaande woning	121616,95	400436,15	7,50	62,9	62,9	--
09_A	Bestaande woning	121634,84	400443,03	1,50	63,1	63,1	--
09_B	Bestaande woning	121634,84	400443,03	4,50	63,0	63,0	--
09_C	Bestaande woning	121634,84	400443,03	7,50	62,6	62,6	--
10_A	Bestaande woning	121656,51	400451,36	1,50	63,6	63,6	--
10_B	Bestaande woning	121656,51	400451,36	4,50	63,4	63,4	--
10_C	Bestaande woning	121656,51	400451,36	7,50	63,1	63,1	--
11_A	Bestaande woning	121681,63	400461,09	1,50	63,5	63,5	--
11_B	Bestaande woning	121681,63	400461,09	4,50	63,3	63,3	--
11_C	Bestaande woning	121681,63	400461,09	7,50	62,9	62,9	--
12_A	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	1,50	58,2	58,2	--
12_B	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	4,50	59,0	59,0	--
12_C	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	7,50	58,8	58,8	--
12_D	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	10,50	58,6	58,6	--
13_A	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	1,50	56,1	56,1	--
13_B	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	4,50	58,0	58,0	--
13_C	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	7,50	57,9	57,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LA,max
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dichtslaan portieren

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_D	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	10,50	57,4	57,4	--
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	1,50	55,9	55,9	--
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	4,50	57,4	57,4	--
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	7,50	57,3	57,3	--
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	10,50	57,1	57,1	--
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	1,50	60,0	60,0	--
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	4,50	60,1	60,1	--
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	7,50	59,9	59,9	--
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	10,50	59,6	59,6	--
16_A	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	1,50	61,9	61,9	--
16_B	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	4,50	61,9	61,9	--
16_C	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	7,50	61,5	61,5	--
16_D	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	10,50	61,0	61,0	--
17_A	Bestaande woning	121658,60	400579,04	1,50	65,7	65,7	--
17_B	Bestaande woning	121658,60	400579,04	4,50	65,5	65,5	--
17_C	Bestaande woning	121658,60	400579,04	7,50	64,8	64,8	--
18_A	Bestaande woning	121727,47	400516,35	1,50	62,5	62,5	--
18_B	Bestaande woning	121727,47	400516,35	4,50	62,4	62,4	--
18_C	Bestaande woning	121727,47	400516,35	7,50	62,0	62,0	--
19_A	Bestaande woning	121752,21	400488,55	1,50	52,7	52,7	--
19_B	Bestaande woning	121752,21	400488,55	4,50	55,2	55,2	--
19_C	Bestaande woning	121752,21	400488,55	7,50	55,1	55,1	--
20_A	Bestaande woning	121714,99	400473,96	1,50	62,8	62,8	--
20_B	Bestaande woning	121714,99	400473,96	4,50	62,6	62,6	--
20_C	Bestaande woning	121714,99	400473,96	7,50	62,3	62,3	--
21_A	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	1,50	65,7	65,7	--
21_B	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	4,50	65,4	65,4	--
21_C	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	7,50	64,7	64,7	--
21_D	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	10,50	63,8	63,8	--
22_A	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	1,50	68,8	68,8	--
22_B	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	4,50	68,2	68,2	--
22_C	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	7,50	66,9	66,9	--
22_D	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	10,50	65,5	65,5	--
23_A	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	1,50	67,3	67,3	--
23_B	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	4,50	66,9	66,9	--
23_C	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	7,50	65,9	65,9	--
23_D	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	10,50	64,7	64,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5 REKENRESULTATEN TGV VERKEERSAANTREKKENDE WERKING

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01a_A	Bestaande woning	121595,41	400549,64	1,50	37,1	41,9	--	46,9
01b_A	Bestaande woning	121596,26	400554,26	4,50	33,8	38,6	--	43,6
01b_B	Bestaande woning	121596,26	400554,26	7,50	33,9	38,7	--	43,7
02_A	Bestaande woning	121622,40	400563,55	1,50	38,2	43,0	--	48,0
02_B	Bestaande woning	121622,40	400563,55	4,50	38,1	42,8	--	47,8
02_C	Bestaande woning	121622,40	400563,55	7,50	37,4	42,1	--	47,1
03_A	Bestaande woning	121690,81	400595,16	1,50	41,1	45,9	--	50,9
03_B	Bestaande woning	121690,81	400595,16	4,50	41,0	45,7	--	50,7
03_C	Bestaande woning	121690,81	400595,16	7,50	40,2	45,0	--	50,0
04_A	Bestaande woning	121555,83	400516,69	1,50	24,4	29,1	--	34,1
04_B	Bestaande woning	121555,83	400516,69	4,50	25,7	30,5	--	35,5
04_C	Bestaande woning	121555,83	400516,69	7,50	26,9	31,7	--	36,7
05_A	Bestaande woning	121565,94	400483,07	1,50	24,9	29,6	--	34,6
05_B	Bestaande woning	121565,94	400483,07	4,50	26,5	31,3	--	36,3
05_C	Bestaande woning	121565,94	400483,07	7,50	27,8	32,6	--	37,6
06_A	Bestaande woning	121573,26	400465,69	1,50	26,9	31,7	--	36,7
06_B	Bestaande woning	121573,26	400465,69	4,50	28,6	33,4	--	38,4
06_C	Bestaande woning	121573,26	400465,69	7,50	29,5	34,3	--	39,3
07_A	Bestaande woning	121581,00	400447,26	1,50	28,7	33,5	--	38,5
07_B	Bestaande woning	121581,00	400447,26	4,50	30,2	35,0	--	40,0
07_C	Bestaande woning	121581,00	400447,26	7,50	30,8	35,6	--	40,6
08_A	Bestaande woning	121616,95	400436,15	1,50	36,3	41,0	--	46,0
08_B	Bestaande woning	121616,95	400436,15	4,50	36,5	41,3	--	46,3
08_C	Bestaande woning	121616,95	400436,15	7,50	36,1	40,8	--	45,8
09_A	Bestaande woning	121634,84	400443,03	1,50	38,1	42,9	--	47,9
09_B	Bestaande woning	121634,84	400443,03	4,50	38,3	43,1	--	48,1
09_C	Bestaande woning	121634,84	400443,03	7,50	37,8	42,6	--	47,6
10_A	Bestaande woning	121656,51	400451,36	1,50	39,9	44,7	--	49,7
10_B	Bestaande woning	121656,51	400451,36	4,50	40,0	44,7	--	49,7
10_C	Bestaande woning	121656,51	400451,36	7,50	39,5	44,3	--	49,3
11_A	Bestaande woning	121681,63	400461,09	1,50	41,0	45,7	--	50,7
11_B	Bestaande woning	121681,63	400461,09	4,50	41,1	45,9	--	50,9
11_C	Bestaande woning	121681,63	400461,09	7,50	40,7	45,4	--	50,4
12_A	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	1,50	30,1	34,9	--	39,9
12_B	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	4,50	31,9	36,7	--	41,7
12_C	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	7,50	32,1	36,8	--	41,8
12_D	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	10,50	32,1	36,9	--	41,9
13_A	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	1,50	28,6	33,3	--	38,3
13_B	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	4,50	30,5	35,2	--	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_C	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	7,50	30,8	35,6	--	40,6
13_D	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	10,50	31,0	35,7	--	40,7
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	1,50	29,8	34,5	--	39,5
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	4,50	31,8	36,6	--	41,6
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	7,50	31,9	36,7	--	41,7
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	10,50	32,0	36,7	--	41,7
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	1,50	31,6	36,3	--	41,3
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	4,50	34,1	38,9	--	43,9
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	7,50	34,3	39,1	--	44,1
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	10,50	34,4	39,1	--	44,1
16_A	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	1,50	34,2	39,0	--	44,0
16_B	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	4,50	36,3	41,1	--	46,1
16_C	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	7,50	36,5	41,3	--	46,3
16_D	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	10,50	36,5	41,3	--	46,3
17_A	Bestaande woning	121658,60	400579,04	1,50	41,0	45,8	--	50,8
17_B	Bestaande woning	121658,60	400579,04	4,50	40,8	45,5	--	50,5
17_C	Bestaande woning	121658,60	400579,04	7,50	40,0	44,8	--	49,8
18_A	Bestaande woning	121727,47	400516,35	1,50	38,9	43,6	--	48,6
18_B	Bestaande woning	121727,47	400516,35	4,50	39,4	44,2	--	49,2
18_C	Bestaande woning	121727,47	400516,35	7,50	39,3	44,1	--	49,1
19_A	Bestaande woning	121752,21	400488,55	1,50	43,9	48,7	--	53,7
19_B	Bestaande woning	121752,21	400488,55	4,50	44,0	48,7	--	53,7
19_C	Bestaande woning	121752,21	400488,55	7,50	43,4	48,2	--	53,2
20_A	Bestaande woning	121714,99	400473,96	1,50	41,9	46,7	--	51,7
20_B	Bestaande woning	121714,99	400473,96	4,50	42,2	47,0	--	52,0
20_C	Bestaande woning	121714,99	400473,96	7,50	41,8	46,6	--	51,6
21_A	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	1,50	37,1	41,9	--	46,9
21_B	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	4,50	38,7	43,4	--	48,4
21_C	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	7,50	38,7	43,5	--	48,5
21_D	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	10,50	38,6	43,3	--	48,3
22_A	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	1,50	35,7	40,5	--	45,5
22_B	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	4,50	36,9	41,7	--	46,7
22_C	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	7,50	36,9	41,7	--	46,7
22_D	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	10,50	36,7	41,5	--	46,5
23_A	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	1,50	34,7	39,5	--	44,5
23_B	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	4,50	35,9	40,7	--	45,7
23_C	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	7,50	36,0	40,7	--	45,7
23_D	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	10,50	35,8	40,6	--	45,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01a_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01a_A	Bestaande woning	121595,41	400549,64	1,50	37,1	41,9	--	46,9	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	36,6	41,3	--	46,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	24,7	29,4	--	34,4	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,7	28,5	--	33,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	15,1	19,9	--	24,9	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	14,0	18,8	--	23,8	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	10,9	15,6	--	20,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	8,7	13,5	--	18,5	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	6,7	11,4	--	16,4	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	5,9	10,7	--	15,7	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	5,8	10,6	--	15,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01b_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01b_A	Bestaande woning	121596,26	400554,26	4,50	33,8	38,6	--	43,6
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	32,1	36,9	--	41,9
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	26,2	31,0	--	36,0
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,4	28,2	--	33,2
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	18,2	23,0	--	28,0
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	16,3	21,1	--	26,1
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	11,3	16,1	--	21,1
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	10,7	15,4	--	20,4
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	9,3	14,1	--	19,1
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	6,1	10,9	--	15,9
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	5,5	10,2	--	15,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01b_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01b_B	Bestaande woning	121596,26	400554,26	7,50	33,9	38,7	--	43,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	31,9	36,6	--	41,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	26,1	30,9	--	35,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	24,6	29,4	--	34,4	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	19,7	24,5	--	29,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	17,7	22,5	--	27,5	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	12,6	17,4	--	22,4	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	11,9	16,6	--	21,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	10,9	15,6	--	20,6	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	7,5	12,3	--	17,3	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	6,6	11,4	--	16,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_A	Bestaande woning	121622,40	400563,55	1,50	38,2	43,0	--	48,0	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	36,7	41,5	--	46,5	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	30,7	35,5	--	40,5	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	27,9	32,7	--	37,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	18,0	22,8	--	27,8	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	17,0	21,7	--	26,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	13,9	18,6	--	23,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	9,1	13,9	--	18,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	8,1	12,9	--	17,9	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	7,4	12,2	--	17,2	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	3,0	7,8	--	12,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_B	Bestaande woning	121622,40	400563,55	4,50	38,1	42,8	--	47,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	36,1	40,9	--	45,9	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	30,5	35,3	--	40,3	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	29,7	34,5	--	39,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	19,6	24,4	--	29,4	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	19,2	24,0	--	29,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	14,8	19,6	--	24,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	10,7	15,5	--	20,5	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	8,4	13,2	--	18,2	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	7,7	12,5	--	17,5	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	3,5	8,3	--	13,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_C	Bestaande woning	121622,40	400563,55	7,50	37,4	42,1	--	47,1	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	35,0	39,7	--	44,7	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	30,0	34,7	--	39,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	29,9	34,6	--	39,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	21,0	25,8	--	30,8	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	20,7	25,5	--	30,5	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	17,1	21,9	--	26,9	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	12,3	17,1	--	22,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	9,9	14,7	--	19,7	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	9,1	13,8	--	18,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	5,1	9,8	--	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Bestaande woning	121690,81	400595,16	1,50	41,1	45,9	--	50,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	41,0	45,7	--	50,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	23,4	28,2	--	33,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	19,3	24,1	--	29,1	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	18,0	22,8	--	27,8	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	15,5	20,2	--	25,2	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	14,7	19,4	--	24,4	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	10,9	15,6	--	20,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	10,8	15,6	--	20,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	4,2	8,9	--	13,9	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	-2,4	2,4	--	7,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_B	Bestaande woning	121690,81	400595,16	4,50	41,0	45,7	--	50,7	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	40,7	45,5	--	50,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	25,6	30,4	--	35,4	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	20,7	25,4	--	30,4	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	19,8	24,6	--	29,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	16,4	21,2	--	26,2	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	15,8	20,6	--	25,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	12,2	17,0	--	22,0	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	11,7	16,5	--	21,5	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	4,7	9,5	--	14,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	-2,0	2,8	--	7,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_C	Bestaande woning	121690,81	400595,16	7,50	40,2	45,0	--	50,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	39,9	44,6	--	49,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	25,9	30,7	--	35,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	21,4	26,2	--	31,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	21,1	25,9	--	30,9	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,0	22,8	--	27,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	17,3	22,1	--	27,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	14,0	18,7	--	23,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	13,9	18,7	--	23,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	5,8	10,6	--	15,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	-0,5	4,3	--	9,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_A	Bestaande woning	121555,83	400516,69	1,50	24,4	29,1	--	34,1	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	18,4	23,2	--	28,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	18,4	23,1	--	28,1	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	16,8	21,6	--	26,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	16,6	21,3	--	26,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	14,3	19,1	--	24,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	9,1	13,9	--	18,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	5,2	10,0	--	15,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	4,7	9,5	--	14,5	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	-0,7	4,0	--	9,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	-1,1	3,7	--	8,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_B	Bestaande woning	121555,83	400516,69	4,50	25,7	30,5	--	35,5	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	21,1	25,8	--	30,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	18,6	23,4	--	28,4	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	18,0	22,8	--	27,8	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	17,8	22,6	--	27,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	15,0	19,8	--	24,8	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	9,4	14,2	--	19,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	6,2	10,9	--	15,9	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	5,4	10,2	--	15,2	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	-0,3	4,5	--	9,5	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	-0,3	4,4	--	9,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_C	Bestaande woning	121555,83	400516,69	7,50	26,9	31,7	--	36,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	21,1	25,9	--	30,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	20,1	24,9	--	29,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	19,6	24,4	--	29,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	19,5	24,3	--	29,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	16,8	21,6	--	26,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	10,5	15,2	--	20,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	8,2	13,0	--	18,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	7,3	12,0	--	17,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	1,7	6,5	--	11,5	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	1,6	6,4	--	11,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_A	Bestaande woning	121565,94	400483,07	1,50	24,9	29,6	--	34,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	19,2	24,0	--	29,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	19,0	23,8	--	28,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	17,5	22,2	--	27,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	14,6	19,3	--	24,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	13,2	18,0	--	23,0	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	13,1	17,8	--	22,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	7,8	12,5	--	17,5	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	7,4	12,1	--	17,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	5,9	10,7	--	15,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	4,0	8,8	--	13,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_B	Bestaande woning	121565,94	400483,07	4,50	26,5	31,3	--	36,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,4	26,2	--	31,2	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	20,3	25,1	--	30,1	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	17,3	22,1	--	27,1	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	15,1	19,9	--	24,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	14,1	18,8	--	23,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	9,3	14,1	--	19,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	8,4	13,2	--	18,2	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	7,4	12,2	--	17,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	4,3	9,1	--	14,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_C	Bestaande woning	121565,94	400483,07	7,50	27,8	32,6	--	37,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	22,5	27,3	--	32,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,0	26,7	--	31,7	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	19,2	24,0	--	29,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	18,6	23,4	--	28,4	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	16,6	21,4	--	26,4	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	15,5	20,3	--	25,3	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	10,7	15,5	--	20,5	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	10,3	15,1	--	20,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	8,3	13,1	--	18,1	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	5,6	10,4	--	15,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	Bestaande woning	121573,26	400465,69	1,50	26,9	31,7	--	36,7	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,3	26,1	--	31,1	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	20,7	25,5	--	30,5	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	19,6	24,3	--	29,3	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	19,0	23,8	--	28,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	11,9	16,7	--	21,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	11,8	16,6	--	21,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	11,8	16,6	--	21,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	8,4	13,1	--	18,1	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	8,2	13,0	--	18,0	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	6,8	11,5	--	16,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_B	Bestaande woning	121573,26	400465,69	4,50	28,6	33,4	--	38,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	24,0	28,8	--	33,8	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,3	27,1	--	32,1	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	20,2	24,9	--	29,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	19,9	24,7	--	29,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	13,6	18,3	--	23,3	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	13,3	18,0	--	23,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	13,3	18,0	--	23,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	12,2	17,0	--	22,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	11,8	16,6	--	21,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	6,9	11,7	--	16,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_C	Bestaande woning	121573,26	400465,69	7,50	29,5	34,3	--	39,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	24,2	29,0	--	34,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	23,9	28,6	--	33,6	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	21,4	26,2	--	31,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	20,5	25,3	--	30,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	15,0	19,8	--	24,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	14,9	19,6	--	24,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	14,2	19,0	--	24,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	13,4	18,2	--	23,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	13,0	17,8	--	22,8	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	7,9	12,7	--	17,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	Bestaande woning	121581,00	400447,26	1,50	28,7	33,5	--	38,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	24,4	29,2	--	34,2	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,1	26,9	--	31,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	20,9	25,7	--	30,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	20,4	25,2	--	30,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	14,7	19,5	--	24,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	12,0	16,8	--	21,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	12,0	16,8	--	21,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	9,5	14,3	--	19,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	4,6	9,3	--	14,3	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	3,4	8,2	--	13,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_B	Bestaande woning	121581,00	400447,26	4,50	30,2	35,0	--	40,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	26,6	31,3	--	36,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	24,1	28,8	--	33,8	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	21,0	25,8	--	30,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	20,9	25,7	--	30,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	15,0	19,7	--	24,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	12,1	16,9	--	21,9	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	12,0	16,8	--	21,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	11,1	15,9	--	20,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	9,1	13,9	--	18,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	4,2	9,0	--	14,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_C	Bestaande woning	121581,00	400447,26	7,50	30,8	35,6	--	40,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	26,5	31,3	--	36,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	25,4	30,1	--	35,1	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	22,4	27,1	--	32,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	21,5	26,3	--	31,3	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	16,0	20,8	--	25,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	13,0	17,8	--	22,8	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	12,6	17,4	--	22,4	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	12,5	17,3	--	22,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	10,5	15,2	--	20,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	4,9	9,7	--	14,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_A	Bestaande woning	121616,95	400436,15	1,50	36,3	41,0	--	46,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	35,2	40,0	--	45,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	26,4	31,2	--	36,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	23,0	27,8	--	32,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	22,8	27,6	--	32,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	16,2	21,0	--	26,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	15,1	19,8	--	24,8	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	13,6	18,4	--	23,4	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	4,1	8,9	--	13,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	4,0	8,8	--	13,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	1,1	5,9	--	10,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_B	Bestaande woning	121616,95	400436,15	4,50	36,5	41,3	--	46,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	34,8	39,6	--	44,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	28,6	33,3	--	38,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	25,3	30,1	--	35,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	23,8	28,5	--	33,5	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	17,6	22,4	--	27,4	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	16,2	21,0	--	26,0	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	14,0	18,7	--	23,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	5,1	9,9	--	14,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	4,4	9,1	--	14,1	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	3,7	8,4	--	13,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_C	Bestaande woning	121616,95	400436,15	7,50	36,1	40,8	--	45,8	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	34,0	38,8	--	43,8	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	28,6	33,4	--	38,4	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	26,4	31,2	--	36,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	23,3	28,1	--	33,1	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,4	23,1	--	28,1	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	16,5	21,2	--	26,2	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	14,4	19,1	--	24,1	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	6,5	11,3	--	16,3	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	5,2	9,9	--	14,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	3,7	8,5	--	13,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_A	Bestaande woning	121634,84	400443,03	1,50	38,1	42,9	--	47,9	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	35,9	40,6	--	45,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	33,0	37,8	--	42,8	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	25,1	29,8	--	34,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	22,9	27,7	--	32,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	17,4	22,2	--	27,2	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	15,6	20,3	--	25,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	14,9	19,6	--	24,6	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	6,7	11,5	--	16,5	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	6,5	11,3	--	16,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	4,0	8,8	--	13,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_B	Bestaande woning	121634,84	400443,03	4,50	38,3	43,1	--	48,1	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	35,5	40,2	--	45,2	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	33,5	38,2	--	43,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	27,9	32,7	--	37,7	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	23,5	28,3	--	33,3	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,6	23,3	--	28,3	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	16,5	21,3	--	26,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	15,4	20,2	--	25,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	7,4	12,1	--	17,1	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	7,0	11,7	--	16,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	5,1	9,8	--	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_C	Bestaande woning	121634,84	400443,03	7,50	37,8	42,6	--	47,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	34,6	39,4	--	44,4	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	33,1	37,8	--	42,8	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	28,4	33,2	--	38,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	23,6	28,4	--	33,4	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	19,1	23,8	--	28,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	17,2	21,9	--	26,9	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	16,4	21,2	--	26,2	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,2	13,0	--	18,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	7,8	12,6	--	17,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	6,4	11,2	--	16,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	Bestaande woning	121656,51	400451,36	1,50	39,9	44,7	--	49,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	38,9	43,7	--	48,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	30,0	34,7	--	39,7	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	28,3	33,1	--	38,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	24,2	29,0	--	34,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,9	23,7	--	28,7	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	17,3	22,1	--	27,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	16,7	21,5	--	26,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	10,3	15,1	--	20,1	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	6,5	11,3	--	16,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	2,3	7,1	--	12,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_B	Bestaande woning	121656,51	400451,36	4,50	40,0	44,7	--	49,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	38,5	43,3	--	48,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	31,7	36,5	--	41,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	29,0	33,8	--	38,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	24,5	29,3	--	34,3	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	20,8	25,6	--	30,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	18,4	23,1	--	28,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	17,7	22,5	--	27,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	12,8	17,6	--	22,6	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	5,6	10,4	--	15,4	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	2,9	7,6	--	12,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_C	Bestaande woning	121656,51	400451,36	7,50	39,5	44,3	--	49,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	37,7	42,5	--	47,5	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	31,5	36,3	--	41,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	28,9	33,7	--	38,7	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	26,0	30,7	--	35,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	21,7	26,5	--	31,5	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	20,1	24,9	--	29,9	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	19,3	24,1	--	29,1	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	14,0	18,8	--	23,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	7,1	11,8	--	16,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	4,3	9,1	--	14,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_A	Bestaande woning	121681,63	400461,09	1,50	41,0	45,7	--	50,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	39,3	44,1	--	49,1	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	34,7	39,5	--	44,5	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	26,6	31,4	--	36,4	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	23,4	28,2	--	33,2	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,1	25,9	--	30,9	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	20,9	25,7	--	30,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	19,6	24,4	--	29,4	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	12,7	17,5	--	22,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	10,8	15,6	--	20,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	7,7	12,5	--	17,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_B	Bestaande woning	121681,63	400461,09	4,50	41,1	45,9	--	50,9	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	39,1	43,9	--	48,9	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	34,8	39,6	--	44,6	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	28,3	33,0	--	38,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	25,6	30,4	--	35,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	23,7	28,5	--	33,5	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	23,5	28,3	--	33,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	21,5	26,3	--	31,3	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	13,1	17,9	--	22,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	11,5	16,3	--	21,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,7	13,5	--	18,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_C	Bestaande woning	121681,63	400461,09	7,50	40,7	45,4	--	50,4	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	38,4	43,1	--	48,1	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	34,4	39,2	--	44,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	29,4	34,2	--	39,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	25,6	30,3	--	35,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	24,3	29,1	--	34,1	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	23,7	28,5	--	33,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	22,7	27,4	--	32,4	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	14,5	19,2	--	24,2	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	12,8	17,6	--	22,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	10,7	15,5	--	20,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Nieuwbouw (W) WN
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	1,50	30,1	34,9	--	39,9
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	27,7	32,5	--	37,5
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	25,0	29,8	--	34,8
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	18,7	23,4	--	28,4
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	10,7	15,5	--	20,5
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	9,8	14,5	--	19,5
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	7,4	12,2	--	17,2
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	7,3	12,0	--	17,0
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	5,8	10,6	--	15,6
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	3,9	8,7	--	13,7
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	-1,0	3,8	--	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_B - Nieuwbouw (W) WN
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_B	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	4,50	31,9	36,7	--	41,7	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	29,5	34,2	--	39,2	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	26,7	31,5	--	36,5	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	21,3	26,1	--	31,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	12,1	16,9	--	21,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	11,3	16,1	--	21,1	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	9,7	14,5	--	19,5	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	8,1	12,9	--	17,9	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	7,8	12,6	--	17,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	4,8	9,6	--	14,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	2,8	7,6	--	12,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_C - Nieuwbouw (W) WN
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_C	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	7,50	32,1	36,8	--	41,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	29,7	34,5	--	39,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	26,6	31,4	--	36,4	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	21,4	26,2	--	31,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	12,7	17,4	--	22,4	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	12,5	17,3	--	22,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	12,2	17,0	--	22,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	9,4	14,2	--	19,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	8,8	13,6	--	18,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	6,4	11,2	--	16,2	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	4,9	9,7	--	14,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_D - Nieuwbouw (W) WN
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_D	Nieuwbouw (W) WN	121651,60	400533,30	10,50	32,1	36,9	--	41,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	29,7	34,5	--	39,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	26,5	31,2	--	36,2	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	21,3	26,1	--	31,1	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	14,6	19,3	--	24,3	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	14,5	19,3	--	24,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	12,9	17,6	--	22,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	12,3	17,0	--	22,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	9,6	14,4	--	19,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	7,6	12,4	--	17,4	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	7,2	11,9	--	16,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Nieuwbouw (W) W
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_A	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	1,50	28,6	33,3	--	38,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	23,5	28,2	--	33,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	21,2	26,0	--	31,0	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	20,4	25,2	--	30,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	17,9	22,6	--	27,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	16,4	21,2	--	26,2	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	16,2	21,0	--	26,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	13,9	18,6	--	23,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	10,1	14,9	--	19,9	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	6,2	11,0	--	16,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Nieuwbouw (W) W
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_B	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	4,50	30,5	35,2	--	40,2	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	25,9	30,7	--	35,7	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	22,5	27,3	--	32,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,0	26,8	--	31,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	20,6	25,4	--	30,4	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	20,1	24,9	--	29,9	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,5	23,2	--	28,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	14,7	19,5	--	24,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	14,5	19,2	--	24,2	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	13,2	17,9	--	22,9	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	12,3	17,0	--	22,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_C - Nieuwbouw (W) W
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_C	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	7,50	30,8	35,6	--	40,6
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	25,0	29,8	--	34,8
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	23,4	28,1	--	33,1
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,2	27,9	--	32,9
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	21,7	26,5	--	31,5
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	20,6	25,4	--	30,4
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,0	22,8	--	27,8
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	16,4	21,2	--	26,2
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	15,6	20,3	--	25,3
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	14,9	19,6	--	24,6
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	13,1	17,9	--	22,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_D - Nieuwbouw (W) W
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_D	Nieuwbouw (W) W	121649,47	400523,74	10,50	31,0	35,7	--	40,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	24,8	29,6	--	34,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	23,4	28,2	--	33,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,4	28,2	--	33,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	22,5	27,3	--	32,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	20,4	25,2	--	30,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,2	22,9	--	27,9	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	17,2	22,0	--	27,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	17,0	21,7	--	26,7	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	15,0	19,8	--	24,8	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	13,1	17,9	--	22,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Nieuwbouw (W) WZ
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_A	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	1,50	29,8	34,5	--	39,5	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	25,2	30,0	--	35,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,2	26,9	--	31,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	21,2	26,0	--	31,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	19,1	23,9	--	28,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	17,8	22,6	--	27,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	15,7	20,5	--	25,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	15,2	20,0	--	25,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	15,1	19,8	--	24,8	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	8,7	13,5	--	18,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_B - Nieuwbouw (W) WZ
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_B	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	4,50	31,8	36,6	--	41,6	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	27,9	32,7	--	37,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	25,7	30,5	--	35,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	21,1	25,9	--	30,9	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	19,7	24,5	--	29,5	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	19,5	24,2	--	29,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	19,4	24,2	--	29,2	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	18,6	23,3	--	28,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	16,5	21,2	--	26,2	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	9,0	13,7	--	18,7	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	8,2	13,0	--	18,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_C - Nieuwbouw (W) WZ
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_C	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	7,50	31,9	36,7	--	41,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	28,1	32,9	--	37,9	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	25,9	30,7	--	35,7	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,1	25,9	--	30,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	20,3	25,0	--	30,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	19,0	23,8	--	28,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	18,7	23,5	--	28,5	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	16,9	21,7	--	26,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	16,8	21,6	--	26,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	10,3	15,1	--	20,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	9,9	14,6	--	19,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_D - Nieuwbouw (W) WZ
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_D	Nieuwbouw (W) WZ	121654,01	400514,96	10,50	32,0	36,7	--	41,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	28,1	32,9	--	37,9	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	26,0	30,8	--	35,8	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,3	26,1	--	31,1	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	20,0	24,8	--	29,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	19,1	23,8	--	28,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	18,9	23,7	--	28,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	17,2	21,9	--	26,9	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	16,8	21,5	--	26,5	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	12,3	17,1	--	22,1	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	11,3	16,1	--	21,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_A - Nieuwbouw (W) ZW
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_A	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	1,50	31,6	36,3	--	41,3
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	28,1	32,9	--	37,9
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	24,0	28,7	--	33,7
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	23,2	28,0	--	33,0
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	20,2	25,0	--	30,0
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	18,4	23,2	--	28,2
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	17,0	21,8	--	26,8
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	16,0	20,8	--	25,8
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	15,6	20,3	--	25,3
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	14,3	19,1	--	24,1
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	2,7	7,4	--	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_B - Nieuwbouw (W) ZW
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_B	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	4,50	34,1	38,9	--	43,9	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	30,8	35,6	--	40,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	26,9	31,7	--	36,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	25,1	29,9	--	34,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	21,8	26,5	--	31,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,0	25,8	--	30,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	19,5	24,2	--	29,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	17,8	22,6	--	27,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	17,3	22,1	--	27,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	17,2	22,0	--	27,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	4,5	9,3	--	14,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_C - Nieuwbouw (W) ZW
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
15_C	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	7,50	34,3	39,1	--	44,1	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	30,9	35,7	--	40,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	26,9	31,7	--	36,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	25,0	29,8	--	34,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	23,2	28,0	--	33,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	22,2	27,0	--	32,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	20,2	25,0	--	30,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	17,3	22,0	--	27,0	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	16,6	21,3	--	26,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	5,8	10,5	--	15,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15_D - Nieuwbouw (W) ZW
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
15_D	Nieuwbouw (W) ZW	121662,73	400510,20	10,50	34,4	39,1	--	44,1
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	30,9	35,7	--	40,7
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	26,9	31,7	--	36,7
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	24,9	29,7	--	34,7
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	24,0	28,8	--	33,8
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	22,2	27,0	--	32,0
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	20,5	25,3	--	30,3
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	18,0	22,8	--	27,8
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	17,3	22,1	--	27,1
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	16,6	21,3	--	26,3
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	7,1	11,9	--	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_A - Nieuwbouw (W) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_A	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	1,50	34,2	39,0	--	44,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	29,9	34,7	--	39,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	28,0	32,8	--	37,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	26,0	30,8	--	35,8	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	24,3	29,1	--	34,1	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	21,5	26,3	--	31,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	20,6	25,4	--	30,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	13,0	17,8	--	22,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	6,2	11,0	--	16,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	2,0	6,8	--	11,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_B - Nieuwbouw (W) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_B	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	4,50	36,3	41,1	--	46,1	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	32,3	37,1	--	42,1	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	29,1	33,8	--	38,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	27,9	32,7	--	37,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	27,0	31,8	--	36,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	24,4	29,2	--	34,2	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	22,9	27,7	--	32,7	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	20,2	24,9	--	29,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	16,3	21,1	--	26,1	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	8,5	13,3	--	18,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	3,4	8,2	--	13,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_C - Nieuwbouw (W) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_C	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	7,50	36,5	41,3	--	46,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	32,3	37,0	--	42,0	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	29,2	34,0	--	39,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	28,9	33,7	--	38,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	27,1	31,9	--	36,9	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	24,5	29,2	--	34,2	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	22,8	27,6	--	32,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,6	26,3	--	31,3	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	16,4	21,2	--	26,2	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	9,7	14,4	--	19,4	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	4,9	9,7	--	14,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 16_D - Nieuwbouw (W) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
16_D	Nieuwbouw (W) Z	121672,67	400509,53	10,50	36,5	41,3	--	46,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	32,3	37,0	--	42,0	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	29,5	34,3	--	39,3	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	28,7	33,5	--	38,5	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	27,1	31,9	--	36,9	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	24,5	29,2	--	34,2	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	22,9	27,6	--	32,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	21,6	26,4	--	31,4	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	16,3	21,1	--	26,1	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	9,9	14,7	--	19,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	5,4	10,2	--	15,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_A	Bestaande woning	121658,60	400579,04	1,50	41,0	45,8	--	50,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	40,5	45,3	--	50,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	28,8	33,6	--	38,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	23,8	28,6	--	33,6	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	20,3	25,1	--	30,1	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	17,3	22,1	--	27,1	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	16,6	21,4	--	26,4	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	16,0	20,8	--	25,8	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	14,4	19,2	--	24,2	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	8,8	13,6	--	18,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	4,2	9,0	--	14,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_B	Bestaande woning	121658,60	400579,04	4,50	40,8	45,5	--	50,5	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	40,1	44,9	--	49,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	29,3	34,1	--	39,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	26,1	30,9	--	35,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	21,1	25,8	--	30,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	19,9	24,7	--	29,7	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	17,5	22,2	--	27,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	17,2	22,0	--	27,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	16,4	21,2	--	26,2	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	9,5	14,3	--	19,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	4,9	9,7	--	14,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
17_C	Bestaande woning	121658,60	400579,04	7,50	40,0	44,8	--	49,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	39,2	43,9	--	48,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	29,1	33,9	--	38,9	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	26,4	31,2	--	36,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	22,2	27,0	--	32,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	20,3	25,1	--	30,1	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	18,9	23,7	--	28,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	18,6	23,4	--	28,4	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	10,5	15,3	--	20,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	6,6	11,4	--	16,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_A	Bestaande woning	121727,47	400516,35	1,50	38,9	43,6	--	48,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,9	37,6	--	42,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	32,7	37,5	--	42,5	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	31,9	36,7	--	41,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	30,4	35,1	--	40,1	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	30,2	35,0	--	40,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	19,6	24,3	--	29,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	19,6	24,3	--	29,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	13,8	18,6	--	23,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	10,5	15,3	--	20,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	0,1	4,9	--	9,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_B	Bestaande woning	121727,47	400516,35	4,50	39,4	44,2	--	49,2	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	33,0	37,8	--	42,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	32,7	37,4	--	42,4	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	32,6	37,3	--	42,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	32,2	36,9	--	41,9	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	30,7	35,5	--	40,5	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	21,2	26,0	--	31,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	21,2	26,0	--	31,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	14,7	19,5	--	24,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	11,5	16,3	--	21,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	0,3	5,0	--	10,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 18_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
18_C	Bestaande woning	121727,47	400516,35	7,50	39,3	44,1	--	49,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,6	37,4	--	42,4	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	32,5	37,3	--	42,3	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	32,3	37,1	--	42,1	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	32,2	37,0	--	42,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	30,4	35,2	--	40,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,0	27,7	--	32,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,8	27,6	--	32,6	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	16,0	20,8	--	25,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	13,1	17,8	--	22,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	-2,2	2,6	--	7,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_A	Bestaande woning	121752,21	400488,55	1,50	43,9	48,7	--	53,7	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	43,6	48,3	--	53,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	29,0	33,8	--	38,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	28,4	33,2	--	38,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	22,1	26,8	--	31,8	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	21,0	25,8	--	30,8	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	18,3	23,0	--	28,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	14,2	18,9	--	23,9	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	13,6	18,3	--	23,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	5,4	10,2	--	15,2	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	-7,3	-2,6	--	2,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_B	Bestaande woning	121752,21	400488,55	4,50	44,0	48,7	--	53,7	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	43,4	48,2	--	53,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	30,9	35,7	--	40,7	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	29,5	34,3	--	39,3	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	24,6	29,3	--	34,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	23,5	28,3	--	33,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	19,4	24,2	--	29,2	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	14,6	19,4	--	24,4	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	14,3	19,0	--	24,0	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	6,8	11,6	--	16,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	-7,4	-2,6	--	2,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 19_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
19_C	Bestaande woning	121752,21	400488,55	7,50	43,4	48,2	--	53,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	42,8	47,6	--	52,6	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	31,0	35,8	--	40,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	29,3	34,1	--	39,1	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	24,6	29,4	--	34,4	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	23,9	28,6	--	33,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	20,9	25,7	--	30,7	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	16,1	20,8	--	25,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	15,8	20,5	--	25,5	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	8,8	13,6	--	18,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	-5,9	-1,2	--	3,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_A - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_A	Bestaande woning	121714,99	400473,96	1,50	41,9	46,7	--	51,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	40,3	45,0	--	50,0	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	34,3	39,0	--	44,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	30,9	35,7	--	40,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	27,5	32,3	--	37,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	23,6	28,4	--	33,4	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	23,5	28,2	--	33,2	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	17,6	22,4	--	27,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	16,9	21,7	--	26,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	8,2	13,0	--	18,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	3,3	8,1	--	13,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_B - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_B	Bestaande woning	121714,99	400473,96	4,50	42,2	47,0	--	52,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	40,0	44,8	--	49,8	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	35,5	40,3	--	45,3	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	31,2	36,0	--	41,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	28,9	33,6	--	38,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	26,0	30,8	--	35,8	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	25,9	30,6	--	35,6	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	9,8	14,6	--	19,6	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	3,7	8,5	--	13,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 20_C - Bestaande woning
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
20_C	Bestaande woning	121714,99	400473,96	7,50	41,8	46,6	--	51,6	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	39,3	44,1	--	49,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	35,6	40,3	--	45,3	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	31,0	35,8	--	40,8	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	28,7	33,5	--	38,5	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	26,5	31,3	--	36,3	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	26,2	31,0	--	36,0	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	20,3	25,1	--	30,1	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	19,6	24,3	--	29,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	11,7	16,4	--	21,4	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	5,8	10,5	--	15,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_A - Nieuwbouw (O) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_A	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	1,50	37,1	41,9	--	46,9	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,1	36,8	--	41,8	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	30,9	35,7	--	40,7	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	30,6	35,3	--	40,3	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	27,2	32,0	--	37,0	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	25,8	30,5	--	35,5	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	20,7	25,5	--	30,5	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	19,1	23,8	--	28,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	11,1	15,8	--	20,8	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	11,0	15,8	--	20,8	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,3	13,1	--	18,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_B - Nieuwbouw (O) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_B	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	4,50	38,7	43,4	--	48,4	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	33,3	38,1	--	43,1	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,4	37,2	--	42,2	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	31,7	36,5	--	41,5	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	29,7	34,5	--	39,5	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	28,2	33,0	--	38,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,0	27,7	--	32,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	21,5	26,3	--	31,3	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	12,8	17,5	--	22,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	11,9	16,7	--	21,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,9	13,7	--	18,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_C - Nieuwbouw (O) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
21_C	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	7,50	38,7	43,5	--	48,5
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	33,3	38,0	--	43,0
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,2	36,9	--	41,9
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	31,6	36,3	--	41,3
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	30,4	35,1	--	40,1
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	28,2	32,9	--	37,9
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,8	28,6	--	33,6
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,3	27,1	--	32,1
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	13,8	18,6	--	23,6
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	11,4	16,2	--	21,2
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	10,6	15,4	--	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 21_D - Nieuwbouw (O) Z
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
21_D	Nieuwbouw (O) Z	121688,87	400522,11	10,50	38,6	43,3	--	48,3	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	33,2	38,0	--	43,0	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	31,8	36,6	--	41,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	31,3	36,1	--	41,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	30,5	35,3	--	40,3	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	28,1	32,8	--	37,8	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	23,9	28,7	--	33,7	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	22,0	26,8	--	31,8	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	13,7	18,5	--	23,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	11,3	16,0	--	21,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,8	13,6	--	18,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_A - Nieuwbouw (O) O
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
22_A	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	1,50	35,7	40,5	--	45,5
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	33,6	38,4	--	43,4
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	25,5	30,3	--	35,3
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	25,2	29,9	--	34,9
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	24,0	28,8	--	33,8
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	23,9	28,6	--	33,6
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	23,2	28,0	--	33,0
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	14,4	19,1	--	24,1
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	9,1	13,9	--	18,9
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	6,7	11,5	--	16,5
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	5,9	10,7	--	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_B - Nieuwbouw (O) O
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_B	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	4,50	36,9	41,7	--	46,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	33,7	38,5	--	43,5	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	28,3	33,1	--	38,1	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	27,5	32,2	--	37,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	26,6	31,4	--	36,4	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	26,0	30,8	--	35,8	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	25,9	30,6	--	35,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	15,7	20,5	--	25,5	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	9,8	14,6	--	19,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	9,2	14,0	--	19,0	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	6,9	11,7	--	16,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_C - Nieuwbouw (O) O
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_C	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	7,50	36,9	41,7	--	46,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	33,4	38,2	--	43,2	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	28,5	33,3	--	38,3	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	28,4	33,2	--	38,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	26,9	31,7	--	36,7	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	26,0	30,8	--	35,8	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	25,8	30,6	--	35,6	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	17,2	22,0	--	27,0	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	9,4	14,1	--	19,1	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,7	13,4	--	18,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	5,0	9,8	--	14,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 22_D - Nieuwbouw (O) O
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
22_D	Nieuwbouw (O) O	121687,84	400531,83	10,50	36,7	41,5	--	46,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,9	37,7	--	42,7	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	28,7	33,5	--	38,5	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	28,4	33,2	--	38,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	27,0	31,8	--	36,8	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	26,0	30,7	--	35,7	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	25,7	30,5	--	35,5	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	14,1	18,9	--	23,9	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	9,5	14,2	--	19,2	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	1,6	6,3	--	11,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	-1,2	3,6	--	8,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_A - Nieuwbouw (O) N
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_A	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	1,50	34,7	39,5	--	44,5	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,6	37,4	--	42,4	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	28,2	32,9	--	37,9	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	22,5	27,2	--	32,2	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	19,9	24,7	--	29,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	18,2	23,0	--	28,0	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	17,8	22,6	--	27,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	17,6	22,3	--	27,3	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	11,5	16,3	--	21,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,6	13,4	--	18,4	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	1,4	6,2	--	11,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_B - Nieuwbouw (O) N
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_B	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	4,50	35,9	40,7	--	45,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,9	37,6	--	42,6	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	30,6	35,4	--	40,4	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	24,2	29,0	--	34,0	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	21,9	26,7	--	31,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	20,8	25,6	--	30,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	20,1	24,9	--	29,9	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	20,1	24,9	--	29,9	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	12,9	17,7	--	22,7	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	10,1	14,8	--	19,8	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	2,5	7,3	--	12,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_C - Nieuwbouw (O) N
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_C	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	7,50	36,0	40,7	--	45,7	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,6	37,4	--	42,4	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	30,7	35,5	--	40,5	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	25,8	30,6	--	35,6	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	22,8	27,6	--	32,6	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	20,9	25,6	--	30,6	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	20,6	25,4	--	30,4	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	20,1	24,9	--	29,9	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	14,5	19,3	--	24,3	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	11,5	16,3	--	21,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	-1,3	3,5	--	8,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Sporthal; LAr,LT
LAeq bij Bron voor toetspunt: 23_D - Nieuwbouw (O) N
Groep: Verkeersaantrekkende werking
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
23_D	Nieuwbouw (O) N	121682,58	400538,05	10,50	35,8	40,6	--	45,6	
04	Verkeersaantrekkende werking	121687,45	400564,73	0,75	32,2	37,0	--	42,0	
03	Verkeersaantrekkende werking	121648,67	400566,28	0,75	30,6	35,4	--	40,4	
10	Verkeersaantrekkende werking	121798,75	400518,18	0,75	26,2	30,9	--	35,9	
09	Verkeersaantrekkende werking	121726,23	400489,32	0,75	22,9	27,7	--	32,7	
02	Verkeersaantrekkende werking	121621,46	400555,04	0,75	20,9	25,7	--	30,7	
06	Verkeersaantrekkende werking	121727,84	400488,70	0,75	20,9	25,6	--	30,6	
05	Verkeersaantrekkende werking	121717,63	400507,20	0,75	20,2	25,0	--	30,0	
08	Verkeersaantrekkende werking	121673,36	400468,26	0,75	15,4	20,2	--	25,2	
01	Verkeersaantrekkende werking	121594,14	400543,59	0,75	8,5	13,3	--	18,3	
07	Verkeersaantrekkende werking	121639,94	400455,34	0,75	0,1	4,8	--	9,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen