



Ontwikkeling Land van Anna (van Puijenbroek)

**Akoestisch onderzoek biomassacentrale Van
Puijenbroek te Goirle**

projectnummer 0407072.101
definitief revisie 02
29 september 2021

Ontwikkeling Land van Anna (van Puijenbroek)

Akoestisch onderzoek biomassacentrale Van Puijenbroek te Goirle

projectnummer 0407072.101

definitief revisie 02
29 september 2021

Auteur

M.C. van der Wilt

Opdrachtgever

VP Grondexploitatie
Bergstraat 28
5051 HC Goirle

Gecontroleerd:

M.J. Reinders

datum
29 september 2021

beschrijving
definitief

vrijgave
M. Scholten



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Visie Zuidrand Goirle	1
1.2	Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders	2
1.3	Plangebied Van Puijenbroek	2
1.4	Doel en onderzoeksvragen	3
1.4.1	Relatie tot bestemmingsplan	4
2	Juridisch kader	5
2.1	Beoordelingskader Wet Ruimtelijke Ordening	5
2.2	Toetsingskader Activiteitenbesluit milieubeheer	6
2.3	Indirecte geluidhinder	6
2.4	Bedrijfswoning	7
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	8
3.1	Onderzoeksgebied	8
3.2	Representatieve bedrijfssituatie	8
3.2.1	Geluiduitstraling gebouwdelen	10
3.3	Indirect hinder	10
3.4	Cumulatie van geluid	11
3.5	Berekeningsmethodiek	11
4	Resultaten en toetsing	13
4.1	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	13
4.2	Maximaal geluidniveau	13
4.3	Indirect hinder	14
4.4	Cumulatief	15
5	Conclusie	17
Bijlage 1	Uitstralende gevels	
Bijlage 2	Invoergegevens akoestisch rekenmodel	
Bijlage 3	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	
Bijlage 4	Maximaal geluidniveau	
Bijlage 5	Indirecte hinder	


1 Inleiding

In deze rapportage zijn de resultaten van het akoestisch onderzoek industrieelawaai ten gevolge van de biomassacentrale voor de locatie Van Puijenbroek beschreven. In dit hoofdstuk wordt de overkoepelende ontwikkeling van de Zuidrand Goirle toegelicht, wordt de deellocatie nader gespecificeerd en worden het doel en de onderzoeksvragen beschreven.

1.1 Visie Zuidrand Goirle

Ten zuiden van de dorpskern van Goirle zijn sinds jaar en dag twee grote fabrieksterreinen aanwezig, te weten het terrein van de firma Van Besouw, waar vloerbedekking werd geproduceerd en het terrein van Van Puijenbroek, waar textiel werd geproduceerd. De werkzaamheden van de firma Van Besouw zijn enige tijd geleden gestaakt. Op het terrein van Van Puijenbroek vinden nog opslag en distributie plaats, maar dit wordt in de toekomst ondergebracht op een nieuwbouwlocatie buiten het huidige fabrieksterrein. De eigenaren van de terreinen, de Nederlandse Bouw Unie (eigenaar van het Van Besouw-terrein) en VP Exploitatie (eigenaar van het Van Puijenbroek-terrein) willen de terreinen herontwikkelen tot woningbouwlocaties. Tussen de twee fabrieksterreinen in ligt een verpleegtehuis in eigendom van Thebe. Op het terrein van Thebe is een ontwikkeling met zorgwoningen voorzien.

In 2015 heeft Kuiper Compagnons in opdracht van de genoemde eigenaren een integrale visie opgesteld voor het totale plangebied, de 'Visie Zuidrand Goirle'. In deze visie is niet alleen aandacht besteed aan de herontwikkeling van de locaties tot woningbouw, maar ook aan integrale vraagstukken als de invulling van groen en water, de inrichting van de openbare ruimte, en de omgang met het industrieel erfgoed in het gehele plangebied. De visie is op 15 december 2015 vastgesteld door de gemeenteraad van Goirle. Bij de totstandkoming van de visie werkten de initiatiefnemers samen met de gemeente Goirle. Ook het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel hebben een bijdrage geleverd aan de visie.

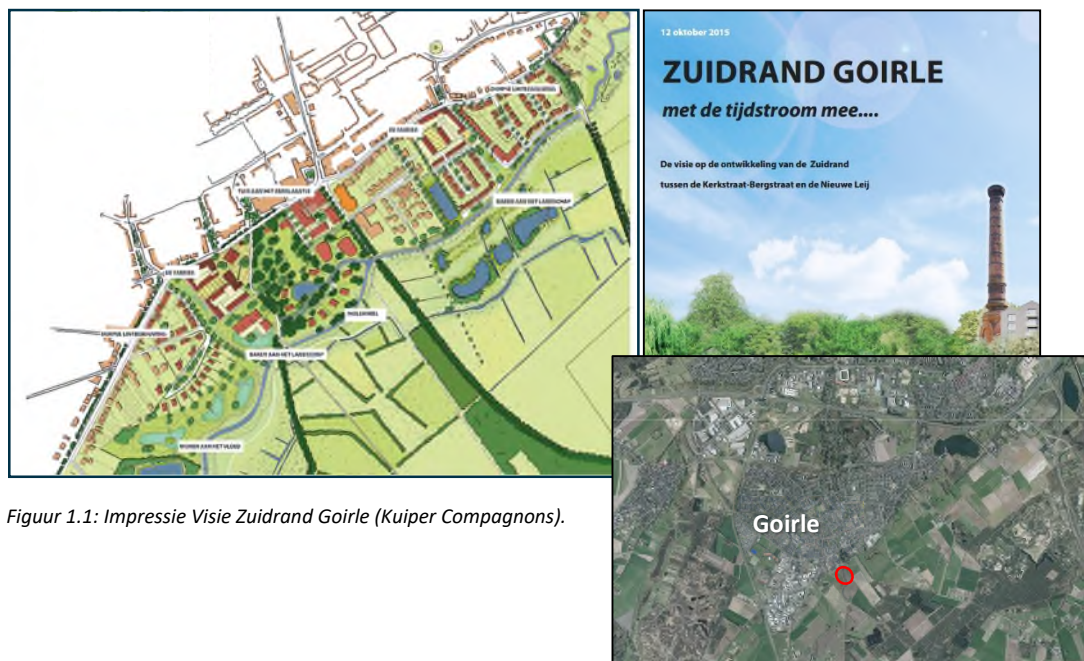

Figuur 1.1: Impressie Visie Zuidrand Goirle (Kuiper Compagnons).

1.2 Naar nieuwe stedenbouwkundige en planologische kaders

Op basis van de visie hebben de grondeigenaren/initiatiefnemers los van elkaar, maar wel met oog voor elkaar gewerkt aan het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen voor de deelgebieden. Ondanks het feit dat de ontwikkelende partijen los van elkaar verder gaan met de planvorming ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de integrale uitwerking van een aantal zaken binnen de verschillende ontwikkelingen (o.a. biodiversiteit en cultuurhistorie).

Vooruitlopend op de uitwerking van de stedenbouwkundige plannen voor de locaties zijn diverse gebiedsonderzoeken reeds opgestart/uitgevoerd met de visie als het uitgangspunt. Deze zijn later zo nodig geactualiseerd naar de plansituatie.

1.3 Plangebied Van Puijenbroek (Land van Anna)

Het plangebied bestaat enerzijds uit het fabrieksterrein van de voormalige textielfabriek en anderzijds uit het zuidelijk hiervan gelegen landelijke gebied en zijn grotendeels in eigendom van de familie Van Puijenbroek.

Het fabrieksterrein met haar gebouwen doet nog gedeeltelijk dienst voor opslag, productontwikkeling en als Texperience-center. Daarnaast is het hoofdkantoor aan de Bergstraat nog in gebruik. Het oudste gedeelte van de fabriek staat al jaren leeg. Momenteel wordt op een andere locatie in Goirle een nieuw bedrijfsgebouw gerealiseerd. De verhuizing van de activiteiten staat gepland voor medio 2022.

Aan de grens van het landelijke gebied bevindt zich de Nieuw Ley en het gebied bestaat verder voornamelijk uit landbouwpercelen. Het idee is de locaties te transformeren naar een gebied waarin wonen, werken, recreëren, cultuurhistorie en natuur samengaan.

Voor deze ontwikkeling worden een aantal bestaande fabrieksgebouwen afgebroken. Daarnaast wordt de Nieuwe Ley verlegd. Vervolgens worden de omgeving inricht als ruim opgezette woonwijk met een daarnaast gelegen natuurgebied. Met de verlegging van de Nieuwe Ley en de inrichting van de natuurgebieden is eind 2020 reeds aangevangen. De vergunningen hiervoor zijn afgegeven onder het vigerende bestemmingsplan. De inrichting van het gebied moet in het nieuwe bestemmingsplan worden geborgd.

Naast de natuurontwikkeling wordt ook geïnvesteerd in het behoud van cultuurerfgoed door de monumenten langs de Watermolenstraat (ketelhuis, schoorsteen, voormalig kantoorgebouw) te renoveren en in het plan elementen in te passen die verwijzen naar de rijke historie.

In het stedenbouwkundigplan zijn 190 nieuwe woningen geprojecteerd.

Voorheen werd het plangebied 'Van Puijenbroek' genoemd. Later is dit omgedoopt tot 'Land van Anna'. Beide termen worden gebruikt en betreffen dezelfde ontwikkeling

In Figuur 1.2 is het stedenbouwkundigplan met de verschillende buurtjes en de groen-blauwe zone weergegeven



Figuur 1.2: Stedenbouwkundigplan (Kuiper Compagnons) Van Puijenbroek met begrenzing van het plangebied (zwart met daarbinnen woongebied (rood met aanduiding buurtjes, toekomstige ontwikkeling Thebe (oranje) en de groen-blauwe zone (ten zuiden van de Nieuwe Ley)

1.4 Doel en onderzoeksvragen

Op het terrein van de voormalige fabriek Van Puijenbroek is een biomassacentrale gevestigd in één van de bestaande gebouwen. Deze biomassacentrale produceert warmte die wordt geleverd aan derden. De geluidbelasting van deze inrichting is in het verleden al onderzocht middels een akoestisch onderzoek. Dit akoestisch onderzoek is toegelicht in de memo betreffend "Akoestisch onderzoek stookinstallatie", memonummer 170221-407072.01-me-00 en datum 24 maart 2017. Bij het opstellen van het akoestisch onderzoek uit 2017 was de indeling in de directe omgeving van de biomassacentrale nog niet bekend. In het stedenbouwkundig plan van het project Van Puijenbroek zijn er woningen voorzien in de directe omgeving van de biomassacentrale. De geluidbelasting op de gevels van deze beoogde woningen is ten gevolge van de biomassacentrale bepaald met behulp van een akoestisch onderzoek. De geluidbelasting op de gevels is beoordeeld in het kader van een goede ruimtelijke ordening, er dient sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, en in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de inrichting mag niet worden belemmerd in zijn bedrijfsvoering. Het akoestisch onderzoek wordt toegelicht in deze rapportage.

1.4.1 Relatie tot bestemmingsplan

Om woningbouw op deze locatie mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Ten behoeve van dit bestemmingsplan dient er een afweging te worden gemaakt ten aanzien van geluid waaronder ook de geluidbelasting ten gevolge van bedrijfsmatige activiteiten. In het kader van deze afweging is dit akoestisch onderzoek opgesteld.

1.4.2 Revisie 01

Door wat kleine wijzigingen het stedenbouwkundig plan is het akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de biomassacentrale aangepast. Deze wijzigingen hebben betrekking op de ligging van de appartementen in het appartementengebouw aan de Bergstraat. Het appartementengebouw dat is gelegen aan de Nieuwe Ley, de Weverij-woningen met sheddaken en de appartementen die komen in het voormalig kantoorpand.

Daarnaast is er gekeken naar de beoordelingshoogtes ter plaatse van de verschillende woningen. Dit naar aanleiding van het “Advies Geluid”, met het onderwerp “Bestemmingsplan Zuidrand, locatie Van Puijenbroek Goirle” en datum 23 juni 2021, opgesteld door de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De beoordelingshoogtes worden toegelicht in paragraaf “3.5 Berekeningsmethodiek”.

1.5 Revisie 02

Het aantal woningen is in deze revisie correct (190 ipv 189) weergegeven. Daarnaast is figuur 1.2 geactualiseerd ten opzichte van de meest recente planbegrenzing. Deze wijzigingen hebben geen effect op de modellering of de resultaten.

2 Juridisch kader

Voor de geluidbelasting ten gevolge van bedrijfsmatige activiteiten van de inrichting biomassacentrale geldt een tweeledig beoordelingskader, namelijk: een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in het kader van de Wet Ruimtelijke ordening en de grenswaarde uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Beide beoordelingskaders worden hieronder toegelicht.

2.1 Beoordelingskader Wet Ruimtelijke Ordening

Het VNG-stappenplan dat is opgenomen in de publicatie Bedrijven en Milieuzoneringen geeft een beoordelingskader om de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige functies te beoordelen in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening. Het VNG-stappenplan bestaat uit vier stappen waarbij per stap de geluidbelasting en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht groter wordt. Vanaf stap 2 is nader milieutechnisch (akoestisch) onderzoek noodzakelijk.

Stap 1: Indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven.

Conform de memo betreffend “Milieuhinderonderzoek houtgestookte C.V.-installatie” en datum 21 maart 2014 heeft de biomassacentrale een richtafstand die gelijk is aan 10 m. De beoogde woningen zijn gelegen op een afstand van minimaal 13 m. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden en kan in beginsel verdere toetsing achterwege blijven. Echter, de richtafstanden uit de VNG-publicatie zijn bepaald op basis van een generalisatie van bedrijfsactiviteiten en geven hierbij slechts een indicatie op welke afstand er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Naar aanleiding hiervan is er voor deze concrete situatie besloten om nader akoestisch onderzoek uit te voeren om vast te stellen of dat deze aanname correct is.

Stap 2: Indien stap 1 niet toereikend is of wordt besloten om nader akoestisch onderzoek uit te voeren, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in een gebiedstype rustige woonwijk van ten hoogste:

- 45 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Stap 3: Indien stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in gebiedstype rustige woonwijk van ten hoogste:

- 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden);
- 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Het bevoegd gezag dient echter te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

Stap 4: Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 is inpassing doorgaans niet mogelijk. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het dit grondig te onderzoeken, onderbouwen, en motiveren waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken.

De bovenstaande aanpak is een richtlijn die wordt gebruikt voor het beoordelen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. In het VNG-stappenplan wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende gebiedstypes. Het gebiedstype dat van toepassing is op het nieuwbouwproject op de locatie “Van Puijenbroek” is het type ‘rustige woonwijk’. De bovenstaande geluidbelastingen horen bij dit gebiedstype.

2.2 Toetsingskader Activiteitenbesluit milieubeheer

Overeenkomstig de Wabo (onderdeel het Besluit omgevingsrecht Bor, bijlage 1) is het Activiteitenbesluit van toepassing op de inrichting van de biomassacentrale. Volgens de voorschriften zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit geldt dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de geluidniveaus niet meer bedragen dan de in tabel 2.1 aangegeven waarden. De in de dagperiode opgenomen voorschriften voor L_{Amax} zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

Tabel 2.1: Grenswaarde activiteitenbesluit in dB(A).

Toetsingskader	Grenswaarde in dB(A)		
	Dagperiode (07:00 – 19:00)	Avondperiode (19:00 – 23:00)	Nachtperiode (23:00 – 07:00)
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60

2.3 Indirecte geluidhinder

Verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting kan indirecte hinder met zich meebrengen. De geluidbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking kan worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde die staat omschreven in de schrikkelcirculaire “Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening w.m.” die geldend is vanaf 01-03-1996. De hoogte van de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde bedragen respectievelijk $L_{etmaal} = 50$ dB(A) en 65 dB(A). De gestelde voorkeursgrenswaarde is in lijn met de gestelde richtlijn voor de verkeersaantrekkende werking uit stap 3 van het VNG-stappenplan. Omdat het hier gaat om een onderzoek in het kader van de

goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit milieubeheer is er getoetst aan de richtlijn uit het VNG-stappenplan.


2.4 Bedrijfswoning

Formeel gezien dient de geluidbelasting ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van de eigen inrichting op de gevels van de bedrijfswoning niet te worden beoordeeld. Echter, omdat de inrichting biomassacentrale en belangrijke rol vervuld ten aanzien van de warmteopwekking voor in de buurt gelegen woningen en omdat het onzeker is of dat deze woning ten alle tijden wordt bewoond door de inrichtinghouder is de bedrijfswoning in het akoestisch onderzoek meegenomen en beschouwd als onafhankelijke woning.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De locatie Van Puijenbroek is gelegen aan de zuidrand van de gemeente Goirle op het terrein van een oude textielfabriek. Het terrein van deze organisch gegroeide textielfabriek staat voor het grootste gedeelte leeg. De gemeente Goirle is voornemens om op dit terrein woningbouw mogelijk te maken. De stedenbouwkundige visie die ten grondslag ligt aan dit plan is terug te vinden in het document met de titel “Zuidrand Van Puijenbroek Goirle – Stedenbouwkundig plan Land van Anna” en datum augustus 2021. Het stedenbouwkundig plan in de tekening van het werknummer 617.188.10, blad 1/1 en datum 9-12-2019 is gebruikt als basis voor het akoestisch rekenmodel. Deze is aangevuld met de wijzigingen die zijn opgenomen in het eerder genoemd stedenbouwkundig plan. De inrichting van de biomassacentrale is gelegen in een bestaand pand van de voormalige fabriek Van Puijenbroek en is hierdoor gelegen in het plangebied. Voor meer duidelijkheid over de ligging van de biomassacentrale zie figuur 3.1. In de directe omgeving van de biomassacentrale zijn geluidgevoelige bestemmingen (woningen) voorzien.

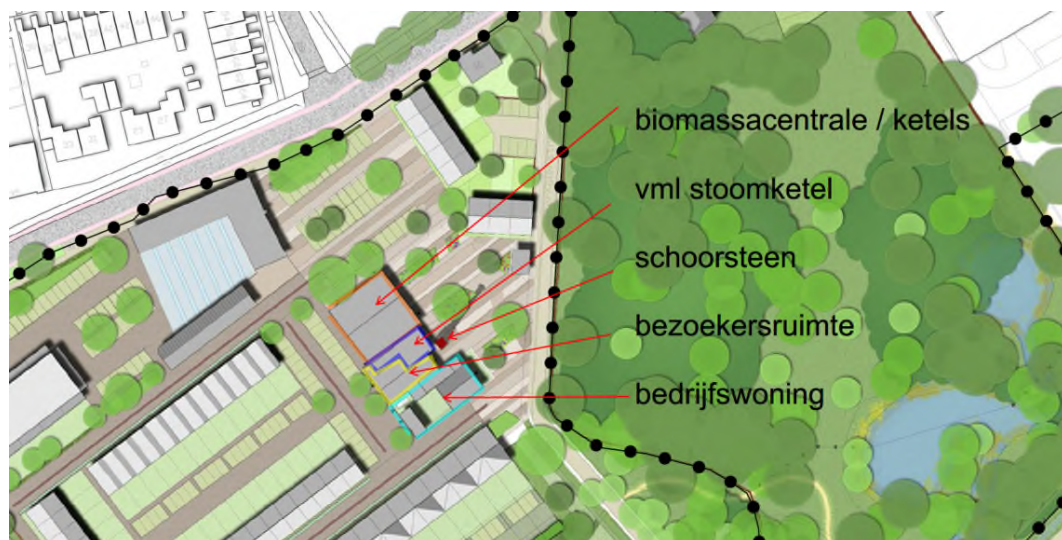

Figuur 3.1: Ligging van de biomassacentrale.

3.2 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie (RBS) van de biomassacentrale is opgenomen in tabel 3.1. Deze RBS komt in hoofdlijnen overeen met de RBS zoals is gehanteerd in een eerder akoestisch onderzoek dat is toegelicht in de memo betreffend “Akoestisch onderzoek stookinstallatie”, memonummer 170221-407072.01-me-00 en datum 24 maart 2017 en is daarnaast in lijn met het onderzoek luchtkwaliteit dat is omschreven in de rapportage met de titel “Luchtkwaliteitonderzoek – Zuidrand Goirle – Ontwikkeling Van Puijenbroek” en datum 11 maart

2021. De bronvermogens zijn in 2017 middels metingen vastgesteld, voor meer duidelijkheid zie bijlage 1 en de eerdergenoemde memo uit 2017. Na het uitvoeren van de metingen is er een ketel toegevoegd aan de biomassacentrale. Deze is tevens opgesteld in het ketelhuis. Tijdens zeer koud weer/zware vorst wordt er gebruik gemaakt van beide ketels tegelijkertijd. Naar aanleiding daarvan is het binnenniveau met 3 dB verhoogd, dit is gelijk aan een energetische verdubbeling van de energie en doet recht aan de situatie. Daarnaast is er geen bedrijfsduurcorrectie toegepast voor de uitstralende gevels. Het uitgangspunt is daarmee dat de biomassacentrale 24/7 in bedrijf is en dat er continu twee ketels worden verwarmd. De maximale capaciteit van de biomassacentrale zal naar alle waarschijnlijkheid nooit worden benut en is hiermee een conservatief standpunt.

Tabel 3.1: Representatieve bedrijfssituatie biomassacentrale.

Activiteit	L _w [dB(A)]	Bedrijfsduur in [uren / minuten] aantal voertuigen per dag [stuks] aanwezigheid piekbron [X]		
		Dag 07:00 – 19:00	Avond 19:00 – 23:00	Nacht 23:00 – 07:00
Ketelhuis	78 ³	12 uur	4 uur	8 uur
Tractor	97 ²	1 stuks ¹	--	--
Tractor (piek)	103 ⁴	X	--	--
Stationair draaien	95 ²	16 min	--	--
Manoeuvreren	97 ²	1 min	--	--
Lossen met tractor	100 ²	X	--	--


¹ Per voertuig zijn er twee bewegingen per etmaal opgenomen in het akoestisch onderzoek.

² Deze bronvermogens zijn in 2017 vastgesteld met een geluidmeting, voor meer duidelijkheid zie bijlage 1 of de memo betreffend "Akoestisch onderzoek stookinstallatie", memonummer 170221-407072.01-me-00 en datum 24 maart 2017.

³ Het bronvermogens in het ketelhuis is in 2017 gemeten, zie opmerking 2, maar is door het toepassen van een aanvullende ketel met 3 dB verhoogd.

⁴ Dit bronvermogens is bepaald op basis van kengetallen en/of de meetervaring van Antea Group.

Door de ontwikkeling van het omliggend gebied zullen de inrichtingsgrenzen van de biomassacentrale verschuiven. In figuur 3.2 is weergegeven welke gedeelte is beschouwd als inrichting. Het gedeelte ten noordoosten van het ketelhuis betreft openbaar terrein waar zeer specifieke handelingen plaatsvinden ten behoeve van de biomassacentrale, namelijk: het lossen van hout. Naar aanleiding hiervan is dit gebied beschouwd als onderdeel van de inrichting. Het naastgelegen plein is vrij toegankelijk en daardoor geen onderdeel van de inrichting.

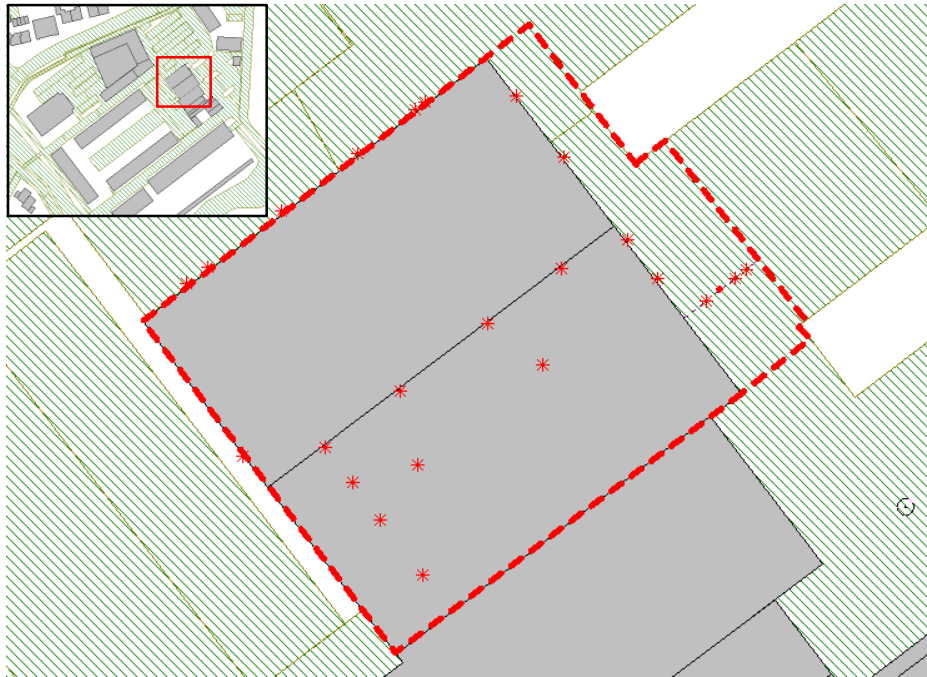

Figuur 3.2: Inrichtingsgrenzen Biomassacentrale.

3.2.1 Geluiduitstraling gebouwdelen

Ten gevolge van het geluidniveau in het ketelhuis vindt er geluiduitstraling plaats ter plaatse van de (dak)ramen, deuren, roosters en ventilatiekokers. Deze geluiduitstraling van de verschillende geveldelen is in het verleden bepaald, zie de memo betreffend "Akoestisch onderzoek stookinstallatie", memonummer 170221-407072.01-me-00 en datum 24 maart 2017. De luchtgeluidisolatie van de maatgevende geveldelen is opgenomen in tabel 3.2. De berekening van de immissie relevante bronsterktes van de uitstralende geveldelen is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 3.2: Luchtgeluidisolatie onafhankelijke geveldelen.

Onderdeel	Luchtgeluidisolatie R_i [dB] per frequentieband [Hz]								
	31.25	62.5	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Raam	9	14	19	23	26	30	32	32	32
Rooster	0	5	10	16	19	21	24	24	24
Deur	11	16	21	26	29	29	32	32	32
Lichtstraat	0	0	9	15	21	27	33	39	0

3.3 Indirecte hinder

Met betrekking tot de indirecte hinder is de geluidbelasting ten gevolge van de tractor die rijdt over het aangrenzend openbaar terrein meegenomen in het akoestisch rekenmodel. Voor meer duidelijkheid zie de mobiele bron die is weergegeven in figuur 3.3.



Figuur 3.3: Route tractor met betrekking tot indirecte hinder.

3.4 Cumulatie van geluid

Voor de woningen die door de biomassacentrale worden belast met een geluidbelasting die valt in stap 3 van het VNG-stappenplan is de cumulatieve geluidbelasting bepaald. Voor de cumulatie van het geluid is uitgegaan van de methode die staat omschreven in bijlage I van het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”. In de cumulatie zijn de volgende bronnen opgenomen:

Industrie: Hieronder valt het geluid ten gevolge van de biomassacentrale.

Wegverkeer: De belasting ten gevolge van wegverkeerslawaaï is bepaald met behulp van een akoestisch onderzoek. Dit akoestisch onderzoek is toegelicht in de rapportage met de titel “Ontwikkeling Van Puijenbroek – Akoestisch onderzoek wegverkeer” en datum “2 augustus 2021”. Deze belasting is gebruikt voor de cumulatie van het geluid.


3.5 Berekeningsmethodiek

De geluidbelasting ter plaatse van de beoogde woningen is in kaart gebracht. Deze belasting is bepaald met behulp van een akoestisch rekenmodel. De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai', die is gepubliceerd door

het Ministerie van VROM, 1999. Deze rekenmethode is toegepast met behulp van software Geomilieu V5.20.

De invoergegevens van het akoestisch rekenmodel zijn terug te vinden in bijlage 2. Hierbij moet worden opgemerkt dat er ter plaatse van de grondgebonden woningen in het akoestisch rekenmodel toetspunten zijn gelegd op 1,5 en 5 m hoogte boven het maaiveld. Voor het appartementengebouw aan de Berstraat is uitgegaan van een waarneemhoogte van 1,5 meter (begane grond); 4,5 meter (eerste verdieping); 7,5 meter (tweede verdieping) en 10,5 meter (derde verdieping). Het beoogde appartementengebouw aan de Leij wordt gebouwd op een verhoging van 1,5 m. Hierdoor zijn voor dit appartementengebouw de volgende toetshoogtes gehanteerd: 3 meter (begane grond); 6 meter (eerste verdieping); 9 meter (tweede verdieping); 12 meter (derde verdieping) en 15 meter (vierde verdieping). Bij de woningen in het voormalig kantoorpand is gezien de hoogte uitgegaan van een toetshoogte van 2 meter (begane grond) en 6 meter (eerste verdieping). Alleen de reflecterende bodemgebieden zijn opgenomen in het akoestisch rekenmodel.

Basis voor het akoestisch rekenmodel zijn de modellen die ten grondslag liggen aan de memo betreffend "Akoestisch onderzoek stookinstallatie", memonummer 170221-407072.01-me-00 en datum 24 maart 2017 en de rapportage met de titel "Ontwikkeling Van Puijenbroek – Akoestisch onderzoek industrielaawaai - Bergstraat 100 & 98-4 in Goirle", revisie 04 en datum 2 augustus 2021. Het model uit augustus 2021 is gebruikt voor het stedenbouwkundig plan de omgeving en de ligging van de toetspunten. De toegepaste geluidbronnen in het model uit 2017 zijn hieraan toegevoegd en daar waar nodig gewijzigd zodat dat de aanwezige geluidbronnen overeenkomen met de representatieve bedrijfssituatie. Daarnaast zijn er ter plaatse van de bedrijfswoning, de kopse gevels van een aantal in de buurt gelegen woonblokken en het pand aan de Bergstraat 50 voorzien van toetspunten. Voor de ligging van de toetspunten zie figuur 3.4. Voor meer informatie over de invoergegevens van het akoestisch rekenmodel zie bijlage 2.

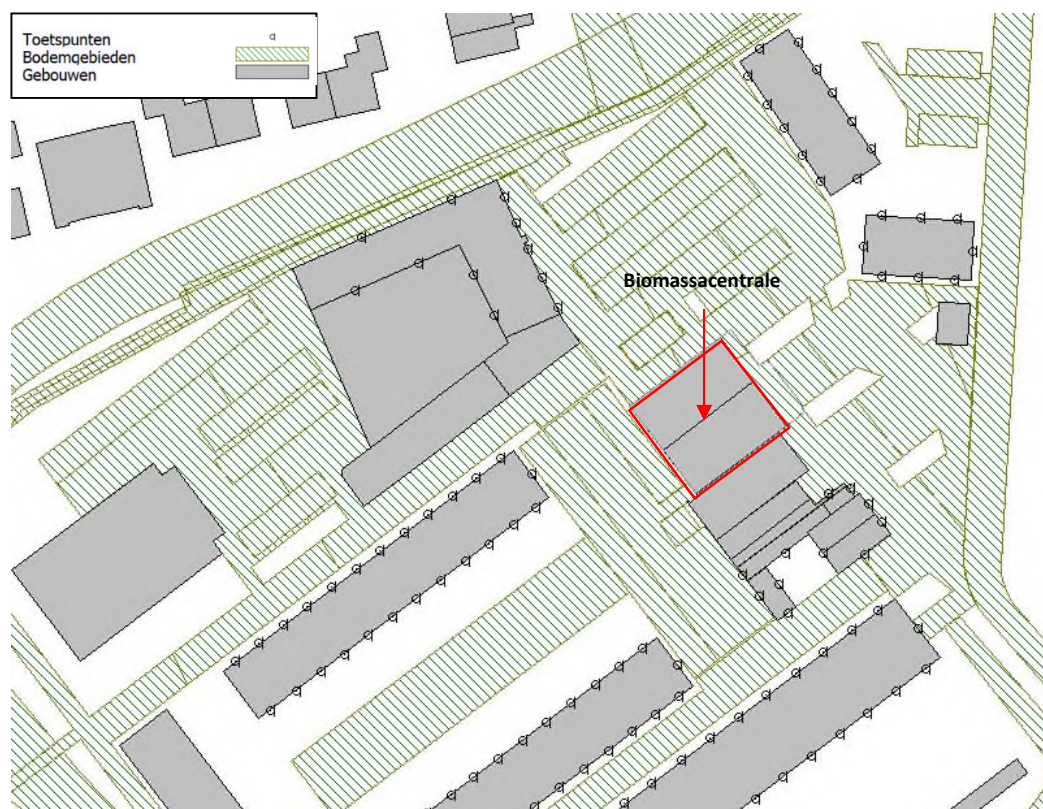

Figuur 3.4: Ligging van de toetspunten.

4 Resultaten en toetsing

4.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de bedrijfsmatige activiteiten die worden ontplooid op de inrichting biomassacentrale is bepaald met behulp van het akoestisch rekenmodel. De resultaten van de maatgevende woningen zijn weergegeven in tabel 4.1. Deze resultaten zijn in mate van hoogte van de geluidbelasting maatgevend boven de overige resultaten. Er zijn twee woningen met een geluidbelasting die valt in stap 3 van het VNG-stappenplan. De geluidbelastingen voldoen aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 3.

Tabel 4.1: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de maatgevende toetspunten ten gevolge van de biomassacentrale.

Toetspunt	Omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$		
		Dag 07:00-19:00	Avond 19:00-23:00	Nacht 23:00-07:00
TP-NB-0378 & TP-NB-0377	Bedrijfswoning	48	24	24
TP-NB-0019	Watermolenplein	46	30	30
TP-NB-0018	Watermolenplein	44	30	30
TP-NB-0011	Watermolenplein	44	30	30
TP-NB-0017	Watermolenplein	43	29	29
TP-NB-0407	Weverij-woningen	34	33	33

4.2 Maximaal geluidniveau

De maximale geluidniveaus ten gevolge van de bedrijfsmatige activiteiten die worden ontplooid op de inrichting biomassacentrale zijn weergegeven in tabel 4.2. Alleen de resultaten van de maatgevende woningen zijn in deze tabel weergegeven. Er zijn vier woning met een geluidniveau (van boven de $L_{A,max} = 65 \text{ dB(A)}$) die valt in stap 3 van het VNG-stappenplan. De activiteiten die zorgen voor het maximaal geluidniveau betreffen het lossen met tractor en tractor (piek). Omdat het hier gaat om losactiviteiten in de dagperiode dienen deze voor toetsing van het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten beschouwing te worden gelaten. Een overzicht van de resultaten is opgenomen in bijlage 4.

Toetspunt	Omschrijving	Maximaal geluidniveau L _{Amax}		
		Dag 07:00-19:00	Avond 19:00-23:00	Nacht 23:00-07:00
TP-NB-0378	bedrijfswoning	70	--	--
TP-NB-0019	Watermolenplein	68	--	--
TP-NB-0018	Watermolenplein	66	--	--
TP-NB-0011	Watermolenplein	66	--	--
TP-NB-0017	Watermolenplein	65	--	--

Blad 15 van 17

4.4 Cumulatief

Twee woningen ter plaatse van toetspunt (TP-NB-0378 en TP-NB-0019) hebben een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de bedrijfsmatige activiteiten van de inrichting biomassacentrale die buiten stap 2 van het VNG-stappenplan valt. Indien stap 2 niet toereikend is, is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op woningen die valt binnen stap 3 van het VNG-stappenplan. Het bevoegd gezag dient dan wel te motiveren waarom het deze belasting in de concrete situatie mogelijk acht, waarbij tevens de cumulatie met eventueel reeds aanwezige geluidbelasting moet worden betrokken. Voor de eerdergenoemde woningen is de cumulatieve geluidbelasting op het maatgevend toetspunt bepaald, zie tabel 4.3. De cumulatieve geluidbelasting is ten hoogste 50 dB(A). Ondanks formeel niet van toepassing op de cumulatieve geluidbelasting valt deze binnen stap 3 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van het VNG-stappenplan.

Tabel 4.3: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de biomassacentrale op de maatgevende toetspunten.

Toetspunt	Omschrijving	Bron	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T}$		
			Dag 07:00- 19:00	Avond 19:00- 23:00	Nacht 23:00- 07:00
TP-NB-0378 & TP-NB-0377	Bedrijfswoning	Industrielawaai	48	24	24
		Industrielawaai [$L_{A,IL}$]	49	25	25
		Indirecte hinder	26	--	--
		Wegverkeerslawaai	47	46	38
		Totaal [L_{cum}]	50	46	39
		Totaal [$L_{A,IL,CUM}$]	49	45	38
TP-NB-0019	Watermolenplein	Industrielawaai	46	30	30
		Industrielawaai [$L_{A,IL}$]	47	31	31
		Indirecte hinder	34	--	--
		Wegverkeerslawaai	42	41	34
		Totaal [L_{cum}]	48	41	36
		Totaal [$L_{A,IL,CUM}$]	47	40	35

5 Conclusie

In opdracht van "VP Grondexploitatie" is in het kader van een goede ruimtelijke ordening en het Activiteitenbesluit milieubeheer een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting als gevolg van de bedrijfsmatige activiteiten die worden ontplooid op de inrichting "biomassacentrale".

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van de biomassacentrale valt voor de meeste woningen in stap 2 van het VNG-stappenplan. Slechts twee woningen (waaronder de bedrijfswoning) hebben een geluidbelasting die valt in stap 3 van het VNG-stappenplan. De cumulatieve geluidbelasting is ten hoogste 50 dB(A). Ondanks formeel niet van toepassing op de cumulatieve geluidbelasting valt deze binnen stap 3 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van het VNG-stappenplan. Naar aanleiding daarvan is er, ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De gecumuleerde geluidbelasting van deze twee woningen is bepaald en valt binnen stap 3 van het VNG-stappenplan. De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus voldoen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer, de inrichting wordt hiermee niet beperkt in zijn bedrijfsvoering.

Het maximaal geluidniveau ten gevolge van de inrichting valt voor de meeste woningen in stap 2 van het VNG-stappenplan. Slechts 4 woningen hebben een maximaal geluidniveau dat valt in stap 3 van het VNG-stappenplan. Omdat het maximaal geluidniveau valt in stap 3 van het VNG-stappenplan is er ten aanzien van het maximale geluidniveau sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De activiteiten die zorgen voor het maximaal geluidniveau betreft het lossen met tractor en tractor (piek). Omdat het hier gaat om losactiviteiten in de dagperiode dienen deze voor toetsing van het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten beschouwing te worden gelaten. Echter, ondanks formeel niet van toepassing voldoet het maximaal geluidniveau aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De geluidbelasting in het kader van de indirecte hinder bedraagt ten hoogste 35 dB(A). Hiermee wordt voldaan aan stap 2 van het VNG-stappenplan.

Alle geluidbelastingen vallen binnen stap 2 en 3 van het VNG-stappenplan. *Hierdoor is er ten aanzien van de inrichting van de biomassacentrale sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.* Daarnaast vallen de geluidbelastingen binnen de grenswaarde van het Activiteitenbesluit milieubeheer waardoor de biomassacentrale niet wordt belemmerd in zijn bedrijfsmatige activiteiten. Op basis hiervan is bepaald dat de aanwezigheid van de biomassacentrale de inpassing van de woningen niet in de weg staat.

Bijlage 1 Uitstralende gevels

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep
 Bronnaam : Tractor met oplegger achteruitrijden LAeq
 MeetDatum : 10-2-2017
 Meetduur : : 1:54
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : 0,00
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Alu conform : HMRI-II.8
 Bronhoogte [m] : 2,00
 Meetafstand [m] : 7,00
 Meethoogte [m] : 2,75

Frequentie [Hz]		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]		--	42,4	47,8	57,5	62,5	62,9	60,6	56,7	49,6	67,8
Achtergr [dB(A)]		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]		27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R [dB]		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]		6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]		--	64,3	73,7	83,4	88,4	88,8	86,5	82,6	75,5	93,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep
 Bronnaam : Lossen hout uit rolbandwagen LAeq
 MeetDatum : 10-2-2017
 Meetduur : : :50
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : 0,00
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Alu conform : HMRI-II.8
 Bronhoogte [m] : 2,00
 Meetafstand [m] : 7,00
 Meethoogte [m] : 2,75

Frequentie [Hz]		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]		22,4	44,1	50,4	57,1	63,0	64,9	62,6	59,6	51,6	69,4
Achtergr [dB(A)]		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]		27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R [dB]		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]		6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]		44,3	66,0	76,2	83,0	88,9	90,8	88,5	85,5	77,5	95,2



D:\d08711\Projecten\407072 Goirle Zuidrand\Stookinstallatie\Media\Meting houtbunker___.jpg

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep
 Bronnaam : Lossen hout uit rolbandwagen LAmx
 MeetDatum : 10-2-2017
 Meetduur : : 2:44
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : 0,00
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Alu conform : HMRI-II.8
 Bronhoogte [m] : 2,00
 Meetafstand [m] : 7,00
 Meethoogte [m] : 2,75

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	--	50,6	51,5	64,0	70,8	68,5	65,1	61,8	53,5	74,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	--	72,5	77,4	89,9	96,6	94,4	91,0	87,7	79,4	100,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep
 Bronnaam : Tractor met oplegger wegrijden LAeq
 MeetDatum : 10-2-2017
 Meetduur : : 1:22
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : 0,00
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Alu conform : HMRI-II.8
 Bronhoogte [m] : 2,00
 Meetafstand [m] : 7,00
 Meethoogte [m] : 2,75

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,7	47,6	59,5	61,2	64,5	66,3	62,9	60,9	54,0	71,1
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	54,6	69,5	85,3	87,1	90,4	92,2	88,8	86,8	79,9	96,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep
 Bronnaam : Tractor met oplegger wegrijden LAmex
 MeetDatum : 10-2-2017
 Meetduur : : 1:22
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : 0,00
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Alu conform : HMRI-II.8
 Bronhoogte [m] : 2,00
 Meetafstand [m] : 7,00
 Meethoogte [m] : 2,75

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	47,1	54,1	64,3	68,3	69,7	71,3	73,8	68,8	65,1	78,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	69,0	76,0	90,2	94,2	95,6	97,2	99,7	94,7	91,0	104,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel : Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep
 Bronnaam : Ketelhuis positie 1
 MeetDatum : 10-2-2017
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Opp. meetv [m²] : 0,00
 Cd [dB] : 0

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	25,6	30,7	47,0	55,6	59,2	64,6	62,5	56,4	51,3	68,1
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Isolatie	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	25,6	30,7	47,0	55,6	59,2	64,6	62,5	56,4	51,3	68,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Ketelhuis positie 2									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	0,00									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	28,6	41,1	54,4	62,8	66,7	67,7	65,9	61,9	58,1	72,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	28,6	41,1	54,4	62,8	66,7	67,7	65,9	61,9	58,1	72,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Ketelhuis positie 3									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	0,00									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	27,0	38,3	51,3	60,6	62,9	66,1	66,2	61,8	59,5	71,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	27,0	38,3	51,3	60,6	62,9	66,1	66,2	61,8	59,5	71,4

II7 UITSTRALING GEBOUWEN


Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Ketelhuis positie 4									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	0,00									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	26,0	38,8	51,4	62,6	63,5	66,3	67,1	63,9	57,1	72,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	26,0	38,8	51,4	62,6	63,5	66,3	67,1	63,9	57,1	72,2

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gemiddelde binnenniveau 2 ketels									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	0,00									
Cd [dB]	:	0									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Cd [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A1 raam									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	3,00									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	21,6	29,1	37,4	41,8	42,7	39,7	35,9	31,9	28,1	47,4

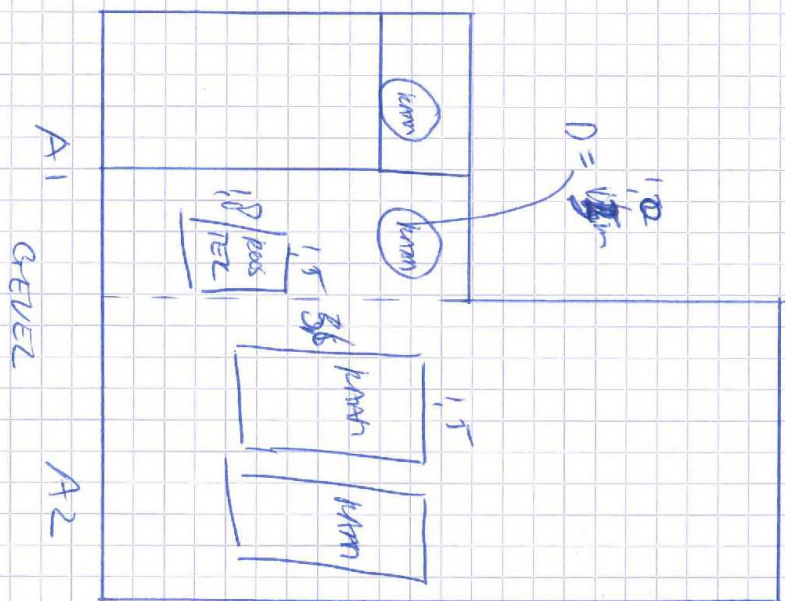

II7 UITSTRALING GEBOUWEN


Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A1 rooster									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	2,70									
Cd [dB]	:	3									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	
Isolatie [dB]	:	0,0	5,0	10,0	16,0	19,0	21,0	24,0	24,0	24,0	
Cd [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw [dB(A)]	:	32,1	39,6	47,9	50,3	51,2	50,2	45,4	41,4	37,6	56,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A2 raam									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	5,40									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	24,1	31,6	39,9	44,3	45,2	42,2	38,4	34,4	30,6	50,0

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A3 deur links									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	16,00									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Isolatie [dB]	:	11,0	16,0	21,0	26,0	29,0	29,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	26,8	34,3	42,6	46,0	46,9	47,9	43,1	39,1	35,3	53,1

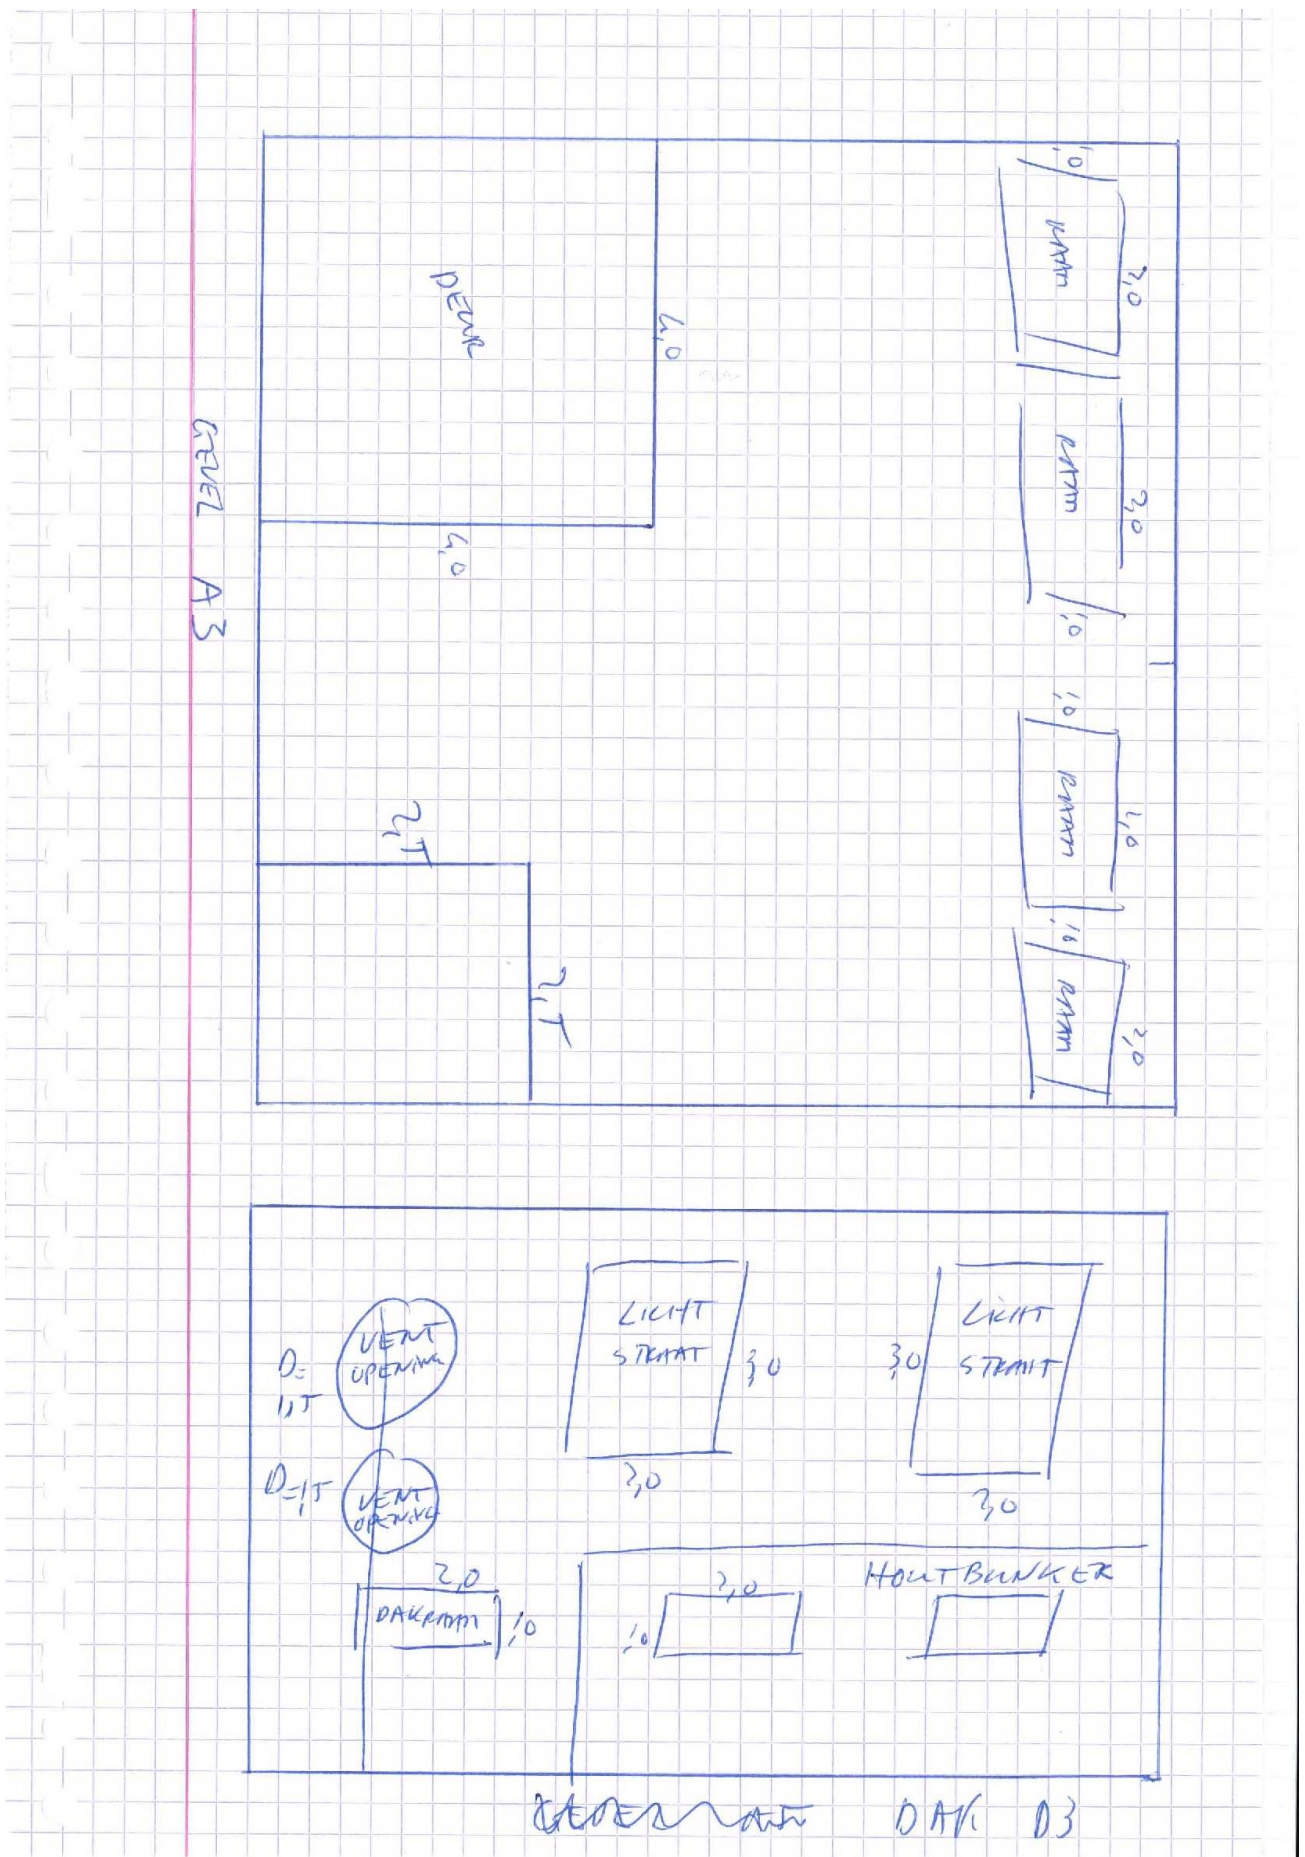

II7 UITSTRALING GEBOUWEN



Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A3 deur rechts									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	6,25									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
Isolatie [dB]	:	11,0	16,0	21,0	26,0	29,0	29,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	22,8	30,3	38,6	42,0	42,9	43,9	39,1	35,1	31,3	49,0

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A3 raam									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	2,00									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	19,8	27,3	35,6	40,0	40,9	37,9	34,1	30,1	26,3	45,7

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A5 raam									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	12,25									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	27,7	35,2	43,5	47,9	48,8	45,8	42,0	38,0	34,2	53,5

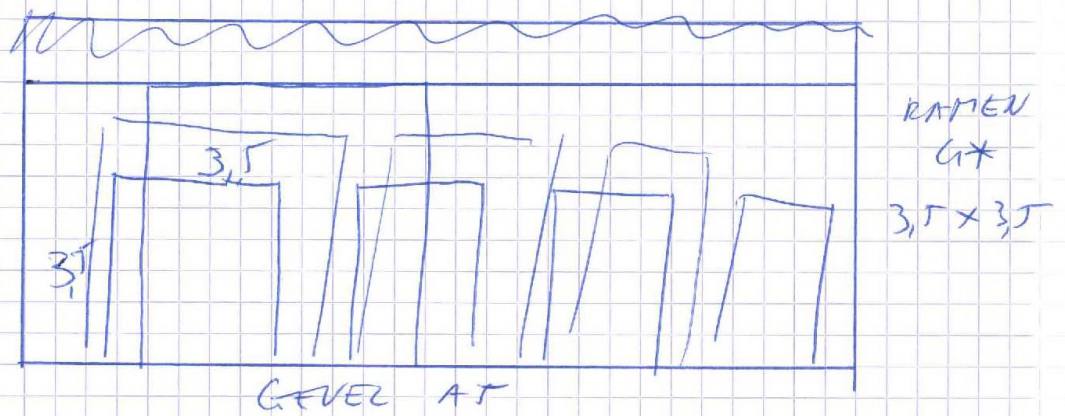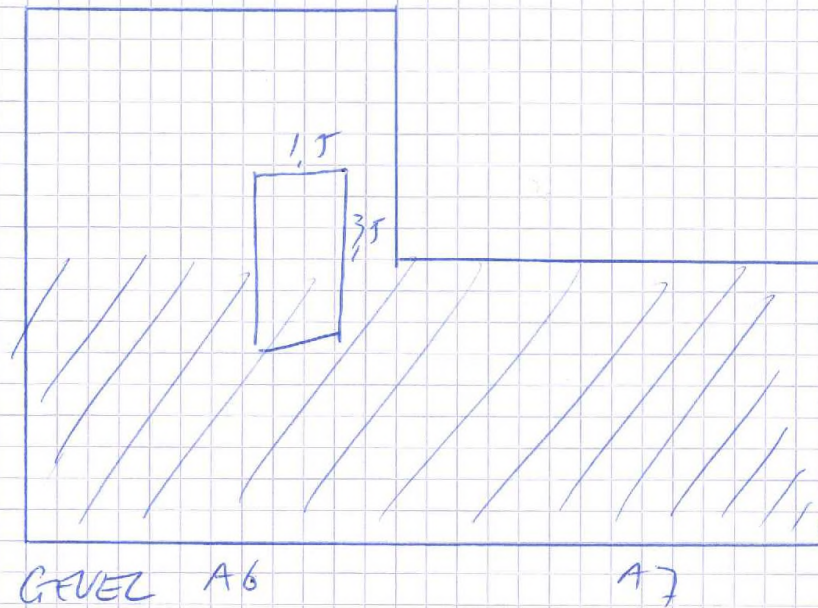


II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Gevel A6 raam									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	12,25									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	
Isolatie [dB]	:	9,0	14,0	19,0	23,0	26,0	30,0	32,0	32,0	32,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	27,7	35,2	43,5	47,9	48,8	45,8	42,0	38,0	34,2	53,5

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Dak D3 kunststof lichtstraat									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	6,00									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	9,0	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	0,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	33,6	46,1	50,4	52,8	50,7	45,7	37,9	27,9	63,1	64,0

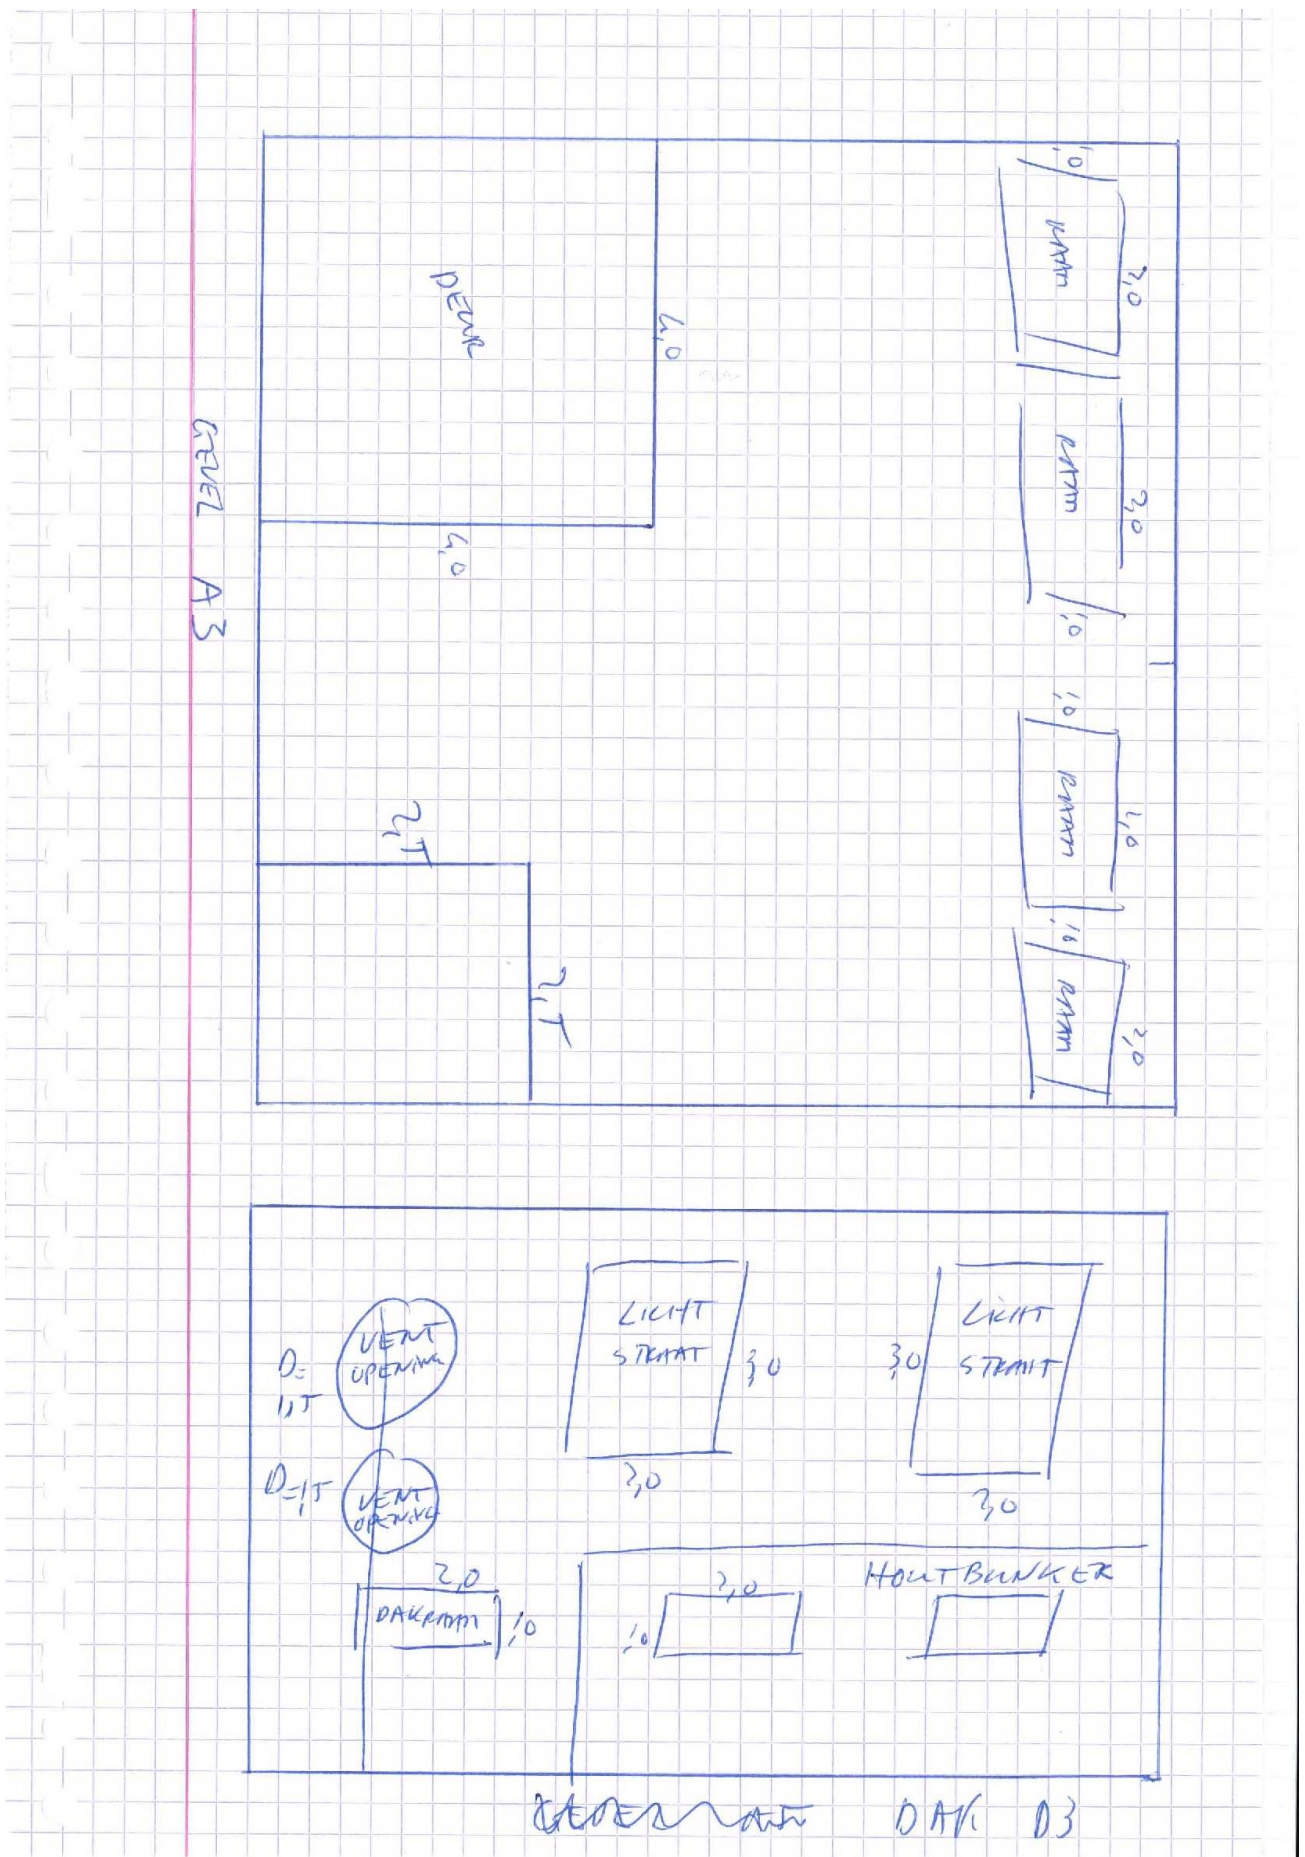

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Dak D3 kunststof lichtkoepel									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	2,00									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	9,0	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	0,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	28,8	41,3	45,6	48,0	45,9	40,9	33,1	23,1	58,3	59,3

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel	:	Goirle Zuidrand - ketelinstallatie Havep									
Bronnaam	:	Dak D3 ventilatiekoker									
MeetDatum	:	10-2-2017									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetv [m²]	:	7,10									
Cd [dB]	:	5									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	30,8	43,3	56,6	65,0	68,9	69,9	68,1	64,1	60,3	75,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Isolatie [dB]	:	0,0	0,0	9,0	15,0	21,0	27,0	33,0	39,0	0,0	
Cd [dB]	:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Lw [dB(A)]	:	34,3	46,8	51,1	53,5	51,4	46,4	38,6	28,6	63,8	64,8

Bijlage 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 210825 - Biomassacentrale

Model eigenschap

Omschrijving	210825 - Biomassacentrale
Verantwoordelijke	d16577
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL
Aangemaakt door	d16577 op 23-4-2021
Laatst ingezien door	d16577 op 2-9-2021
Model aangemaakt met	Geomilieu V5.20
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	ISO M.	Hdef.	Min.RH	Max.RH	Gem.snelheid
63_2	Tractor terugrijden	LAr,LT	0,00	Relatief	1,50	1,50	15
63_1	Tractor terugrijden	Goede ruimtelijke ordening	0,00	Relatief	1,50	1,50	15
63_3	Tractor terugrijden	Goede ruimtelijke ordening	0,00	Relatief	1,50	1,50	15

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lengte	Aant.puntbr	Max.afst.	Lw Totaal	Lwr Totaal
63_2	4,04	1	5,00	96,95	96,95
63_1	62,00	13	5,00	96,95	96,95
63_3	113,61	23	5,00	96,95	96,95

Model: 210825 - Biomassacentrale
 biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Maaiveld	Hdef.
01	Dakbron Ventilatie	LAr,LT	132629,55	391990,38	8,00	Relatief aan onderliggend item
02	Dakbron ventilatie	LAr,LT	132630,80	391988,76	8,00	Relatief aan onderliggend item
03	Dak Lichtstraat	LAr,LT	132632,45	391991,16	8,00	Relatief aan onderliggend item
04	Dak Lichtstraat	LAr,LT	132637,96	391995,61	8,00	Relatief aan onderliggend item
05	Dak Lichtkoepel	LAr,LT	132632,69	391986,30	8,00	Relatief aan onderliggend item
11	Gevel A1 Raam	LAr,LT	132643,05	391999,41	0,00	Relatief
12	Gevel A1 Rooster	LAr,LT	132641,73	392001,14	0,00	Relatief
13	Gevel A2 Raam 1	LAr,LT	132638,93	392004,82	0,00	Relatief
14	Gevel A2 Raam 2	LAr,LT	132636,83	392007,53	0,00	Relatief
15	Gevel A3 Deur 1	LAr,LT	132632,78	392007,24	0,00	Relatief
16	Gevel A3 Deur 2	LAr,LT	132622,20	391999,18	0,00	Relatief
17	Gevel A3 Raam 1	LAr,LT	132632,33	392006,90	0,00	Relatief
18	Gevel A3 Raam 2	LAr,LT	132629,79	392004,97	0,00	Relatief
19	Gevel A3 Raam 3	LAr,LT	132626,41	392002,39	0,00	Relatief
20	Gevel A3 Raam 4	LAr,LT	132623,16	391999,91	0,00	Relatief
21	Gevel A6 Raam	LAr,LT	132624,68	391991,53	0,00	Relatief
22	Gevel A5 Raam 1	LAr,LT	132628,33	391991,96	8,00	Relatief aan onderliggend item
23	Gevel A5 Raam 2	LAr,LT	132631,66	391994,46	8,00	Relatief aan onderliggend item
24	Gevel A5 Raam 3	LAr,LT	132635,54	391997,41	8,00	Relatief aan onderliggend item
25	Gevel A5 Raam 4	LAr,LT	132638,80	391999,87	8,00	Relatief aan onderliggend item
27	Lossen met tractor	LAr,LT	132645,23	391998,44	0,00	Relatief
30	stationair draaien	LAr,LT	132646,49	391999,44	0,00	Relatief
29	manoeuveren tracktor	LAr,LT	132647,02	391999,83	0,00	Relatief
26	Lossen met tractor	LAmx	132645,23	391998,44	0,00	Relatief
28	manoeuveren tracktor	LAmx	132647,23	392000,00	0,00	Relatief

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lw Totaal	Lwr Totaal
01	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	64,76	67,76
02	0,50	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	64,76	67,76
03	0,10	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	64,06	67,06
04	0,10	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	64,06	67,06
05	0,10	Uitstralend dak HMRI-II.8	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	59,26	62,26
11	5,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	47,45	50,45
12	2,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	56,72	59,72
13	3,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	49,95	52,95
14	3,50	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	49,95	52,95
15	3,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	53,02	56,02
16	1,75	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	49,09	52,09
17	8,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	45,65	48,65
18	8,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	45,65	48,65
19	8,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	45,65	48,65
20	8,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	45,65	48,65
21	7,00	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	53,55	56,55
22	2,75	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	53,55	56,55
23	2,75	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	53,55	56,55
24	2,75	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	53,55	56,55
25	2,75	Uitstralende gevel	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	53,55	56,55
27	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	18,56	--	--	95,24	95,24
30	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	16,53	--	--	95,24	95,24
29	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	28,49	--	--	95,24	95,24
26	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	100,13	100,13
28	2,00	Normale puntbron	0,00	360,00	99,00	--	--	103,00	103,00

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	0,00	Relatief	--
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	0,00	Relatief	--
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	0,00	Relatief	--
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	0,00	Relatief	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	0,00	Relatief	--
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	0,00	Relatief	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	0,00	Relatief	3,00
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	0,00	Relatief	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	0,00	Relatief	--
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	0,00	Relatief	--
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	0,00	Relatief	--
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	0,00	Relatief	--
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0039	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0040	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0041	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0042	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0043	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0044	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0045	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0046	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0047	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0048	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0049	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0050	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0051	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0052	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0053	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0054	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0055	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0056	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0057	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0058	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0059	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0060	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0061	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0062	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0280	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0281	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0282	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0283	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0284	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0285	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0286	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0287	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0288	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0289	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0290	6,00	9,00	12,00	--	--	Ja
TP-NB-0291	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0292	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0293	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0294	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0295	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0296	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0297	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0298	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0299	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0300	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0301	6,00	9,00	12,00	15,00	--	Ja
TP-NB-0302	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0303	--	--	--	15,00	--	Ja
TP-NB-0364	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0365	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0366	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0367	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0368	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0369	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0370	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0371	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0372	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: 210825 - Biomassacentrale
 biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0373	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0374	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0001	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0002	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0003	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0004	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0005	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0006	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0007	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0008	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0009	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0010	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0011	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0012	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0013	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0014	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0015	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0016	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0017	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0018	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0019	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0020	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0021	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0022	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0023	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0024	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0025	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0026	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0027	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0028	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0029	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0030	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0031	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0032	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0033	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0034	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0035	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0036	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0037	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0038	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0063	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0064	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0065	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0066	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0067	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0068	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0069	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0070	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0071	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0072	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0073	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0074	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0075	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0076	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0077	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0078	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0079	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0080	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0081	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0082	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0083	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0084	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0085	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0086	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0087	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0088	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0089	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0090	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0091	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0092	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0093	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0094	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0095	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0096	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0097	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0098	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0099	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0100	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0101	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0102	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0103	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0104	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0105	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0106	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0107	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0108	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0109	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0110	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0111	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0112	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0113	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0114	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0115	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0116	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0117	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0118	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0119	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0120	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0121	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0122	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0123	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0124	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0125	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0126	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0127	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0128	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0129	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0130	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0131	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0132	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0133	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0134	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0135	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0136	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0137	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0138	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0139	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0140	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0141	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0142	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0143	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0144	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0145	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0146	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0147	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0148	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0149	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0150	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0151	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0152	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0153	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0154	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0155	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0156	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0157	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0158	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0159	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0160	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0161	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0162	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0163	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0164	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0165	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0166	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0167	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0168	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0169	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0170	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0171	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0172	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0173	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0174	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0175	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0176	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0177	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0178	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0179	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0180	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0181	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0182	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0183	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0184	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0185	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0186	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0187	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0188	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0189	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0190	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0191	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0192	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0193	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0194	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0195	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0196	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0197	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0198	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0199	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0200	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0201	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0202	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0203	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0204	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0205	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0206	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0207	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0208	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0209	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0210	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0211	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0212	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0213	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0214	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0215	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0216	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0217	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0218	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0219	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0220	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0221	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0222	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0223	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0224	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0225	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0226	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0227	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0228	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0229	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0230	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0231	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0232	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0233	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0234	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0235	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0236	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0237	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0238	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0239	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0240	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0241	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0242	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0243	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0244	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0245	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0246	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0247	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0248	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0249	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0250	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0251	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0252	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0253	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0254	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0255	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0256	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0257	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0258	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0259	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0260	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0261	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0262	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0263	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0264	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0265	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0266	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0267	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0268	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0269	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0270	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0271	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0272	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0273	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0274	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0275	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0276	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0277	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0278	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0279	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0304	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0305	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0306	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0307	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0308	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0309	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0310	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0311	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0312	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0313	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0314	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0315	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0316	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0317	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0318	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0319	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0320	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0321	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0322	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0323	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0324	--	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0325	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0326	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0327	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0328	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0329	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0330	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0331	5,00	--	--	--	--	Ja

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	0,00	Relatief	--
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	0,00	Relatief	--
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	0,00	Relatief	--
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	0,00	Relatief	--
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	0,00	Relatief	--
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	0,00	Relatief	--
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	0,00	Relatief	--
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	0,00	Relatief	--
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	0,00	Relatief	--
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	0,00	Relatief	--
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	0,00	Relatief	--
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	0,00	Relatief	--
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	0,00	Relatief	--
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	0,00	Relatief	--
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	0,00	Relatief	--
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	0,00	Relatief	--
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	0,00	Relatief	--
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	0,00	Relatief	--
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	0,00	Relatief	--
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	0,00	Relatief	--
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	0,00	Relatief	1,50
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0332	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0333	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0334	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0335	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0336	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0337	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0338	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0339	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0340	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0341	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0342	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0343	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0344	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0345	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0346	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0347	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0348	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0349	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0350	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0351	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0352	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0353	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0354	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0355	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0356	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0357	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0358	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0359	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0360	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0361	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0362	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0363	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0001	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0003	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0002	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-BB-0004	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0375	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0376	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0377	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0378	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0379	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0380	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0381	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0382	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0383	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0384	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0385	5,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0389	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0399	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0402	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0403	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0404	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0408	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0407	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0406	4,50	7,50	--	--	--	Ja
TP-NB-0405	4,50	7,50	--	--	--	Ja


Model: 210825 - Biomassacentrale
 biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	0,00	Relatief	2,00
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	0,00	Relatief	1,50
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	0,00	Relatief	--
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	0,00	Relatief	--
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	0,00	Relatief	--
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	0,00	Relatief	--
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	0,00	Relatief	--
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	0,00	Relatief	--
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	0,00	Relatief	--
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	0,00	Relatief	--
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	0,00	Relatief	1,50

Model: 210825 - Biomassacentrale
biomassacentrale - augustus - 2021 - Puijenbroek - 407072 Zuidrand Goirle
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP-NB-0410	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0417	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0416	6,00	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0419	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0418	4,50	--	--	--	--	Ja
TP-NB-0424	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0425	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0426	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0427	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0421	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0420	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0422	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0423	--	--	10,50	--	--	Ja
TP-NB-0428	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

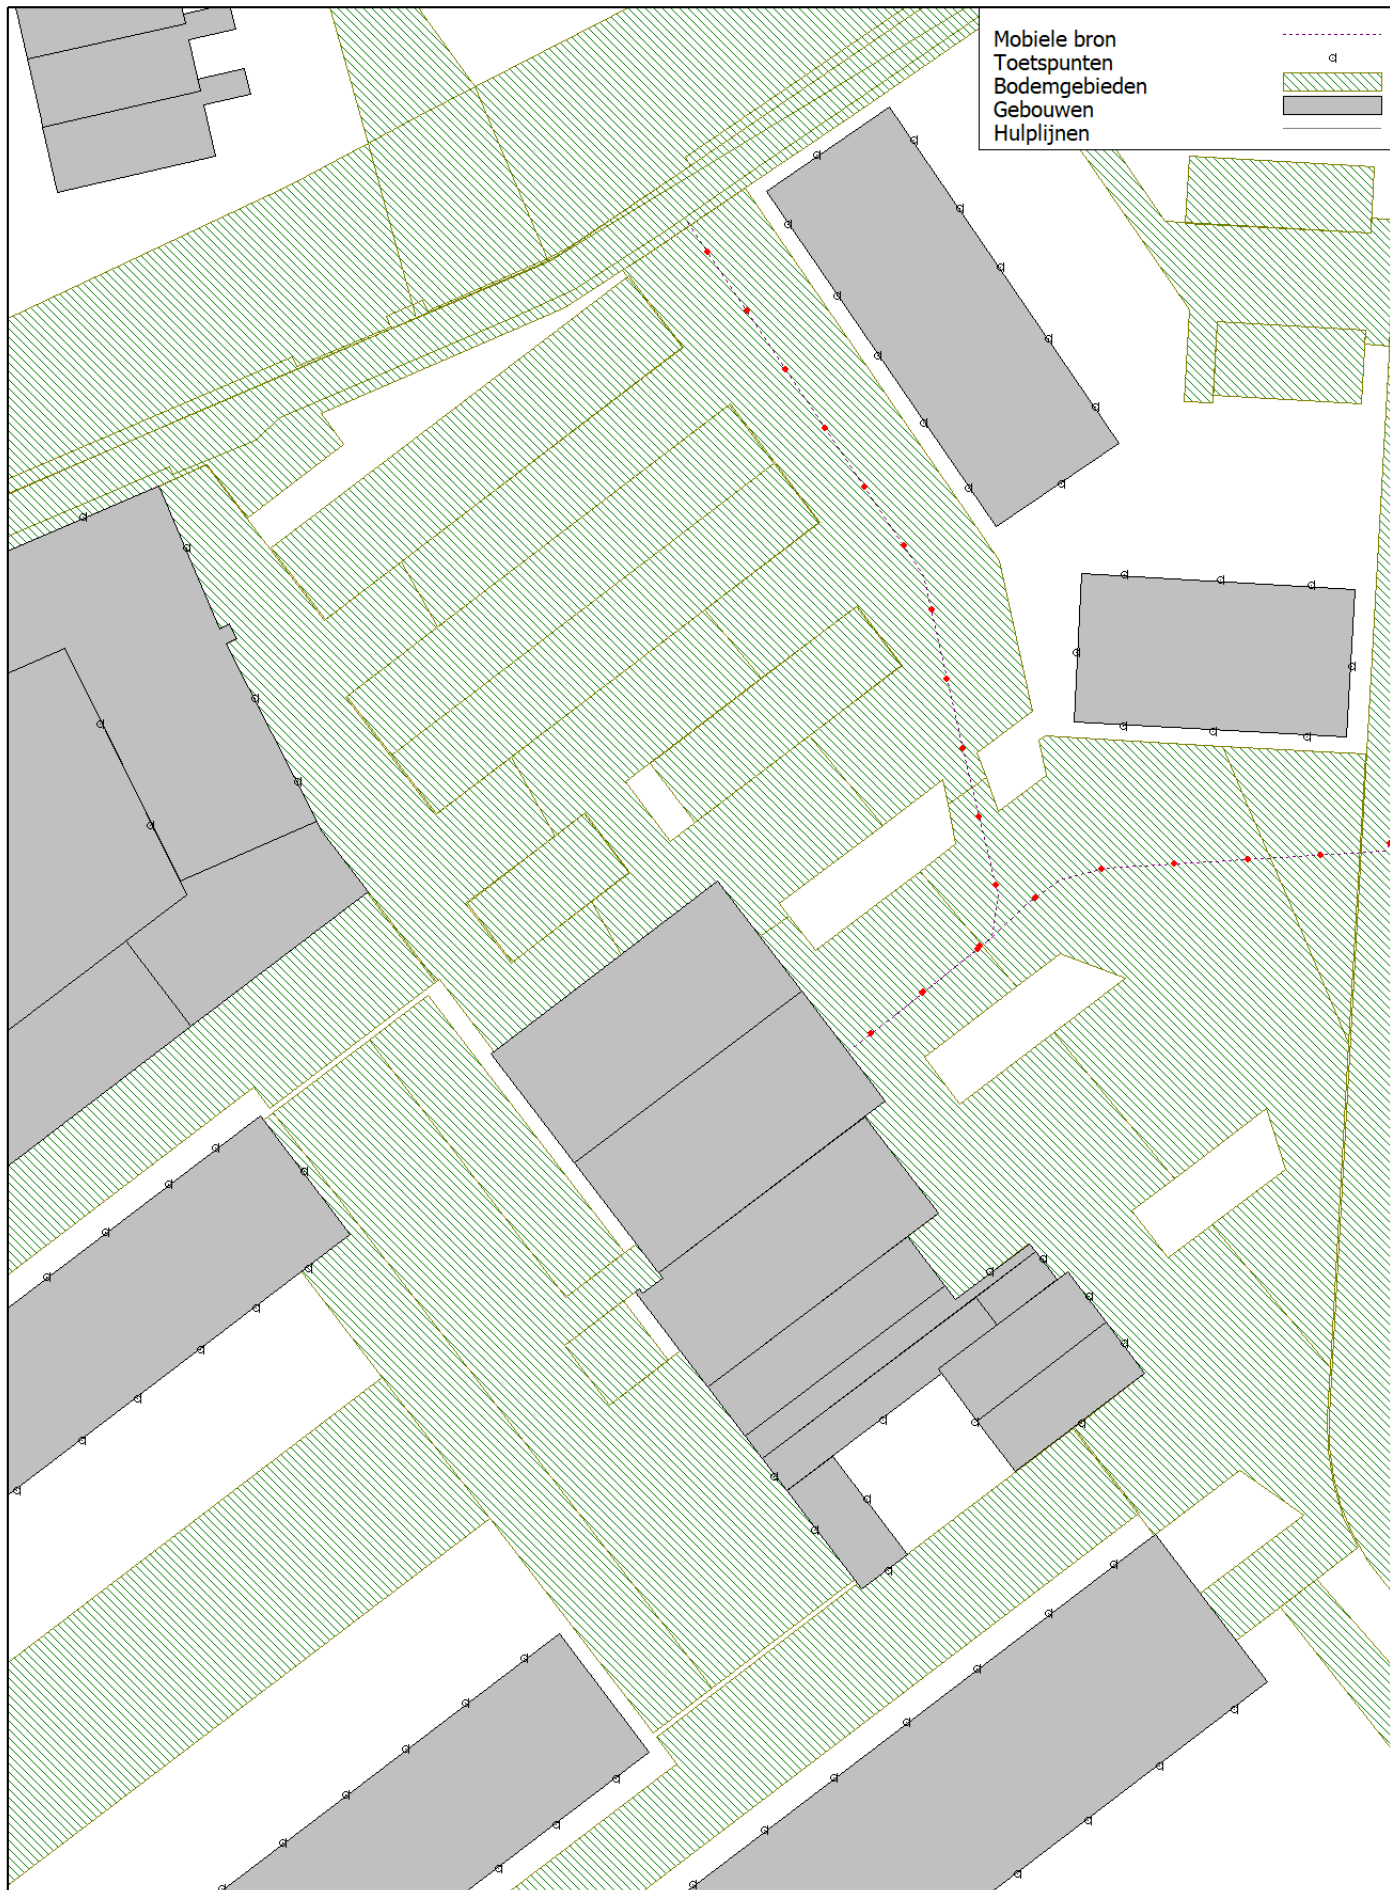

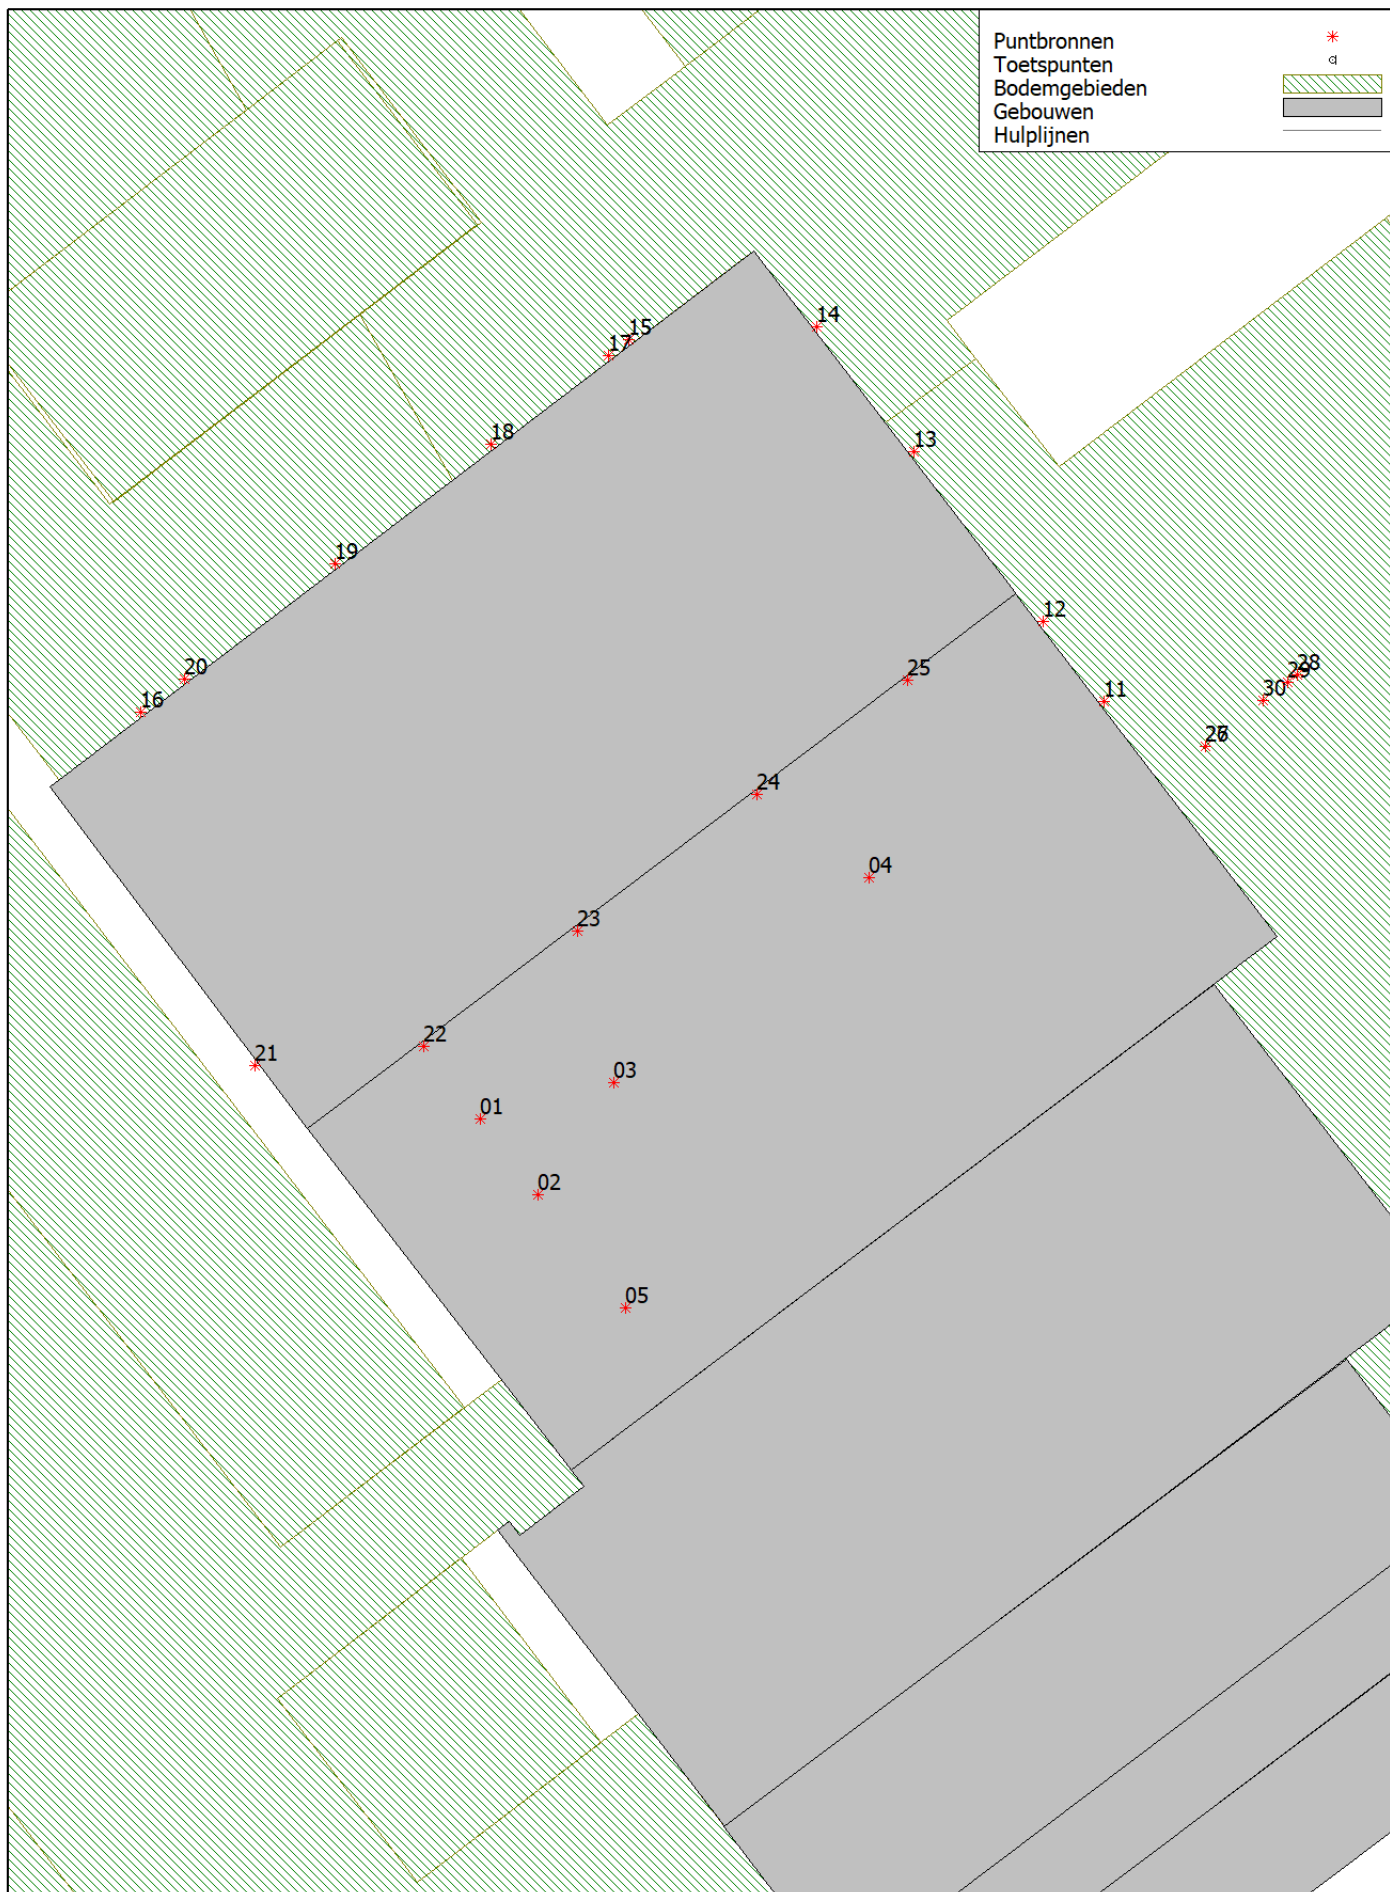

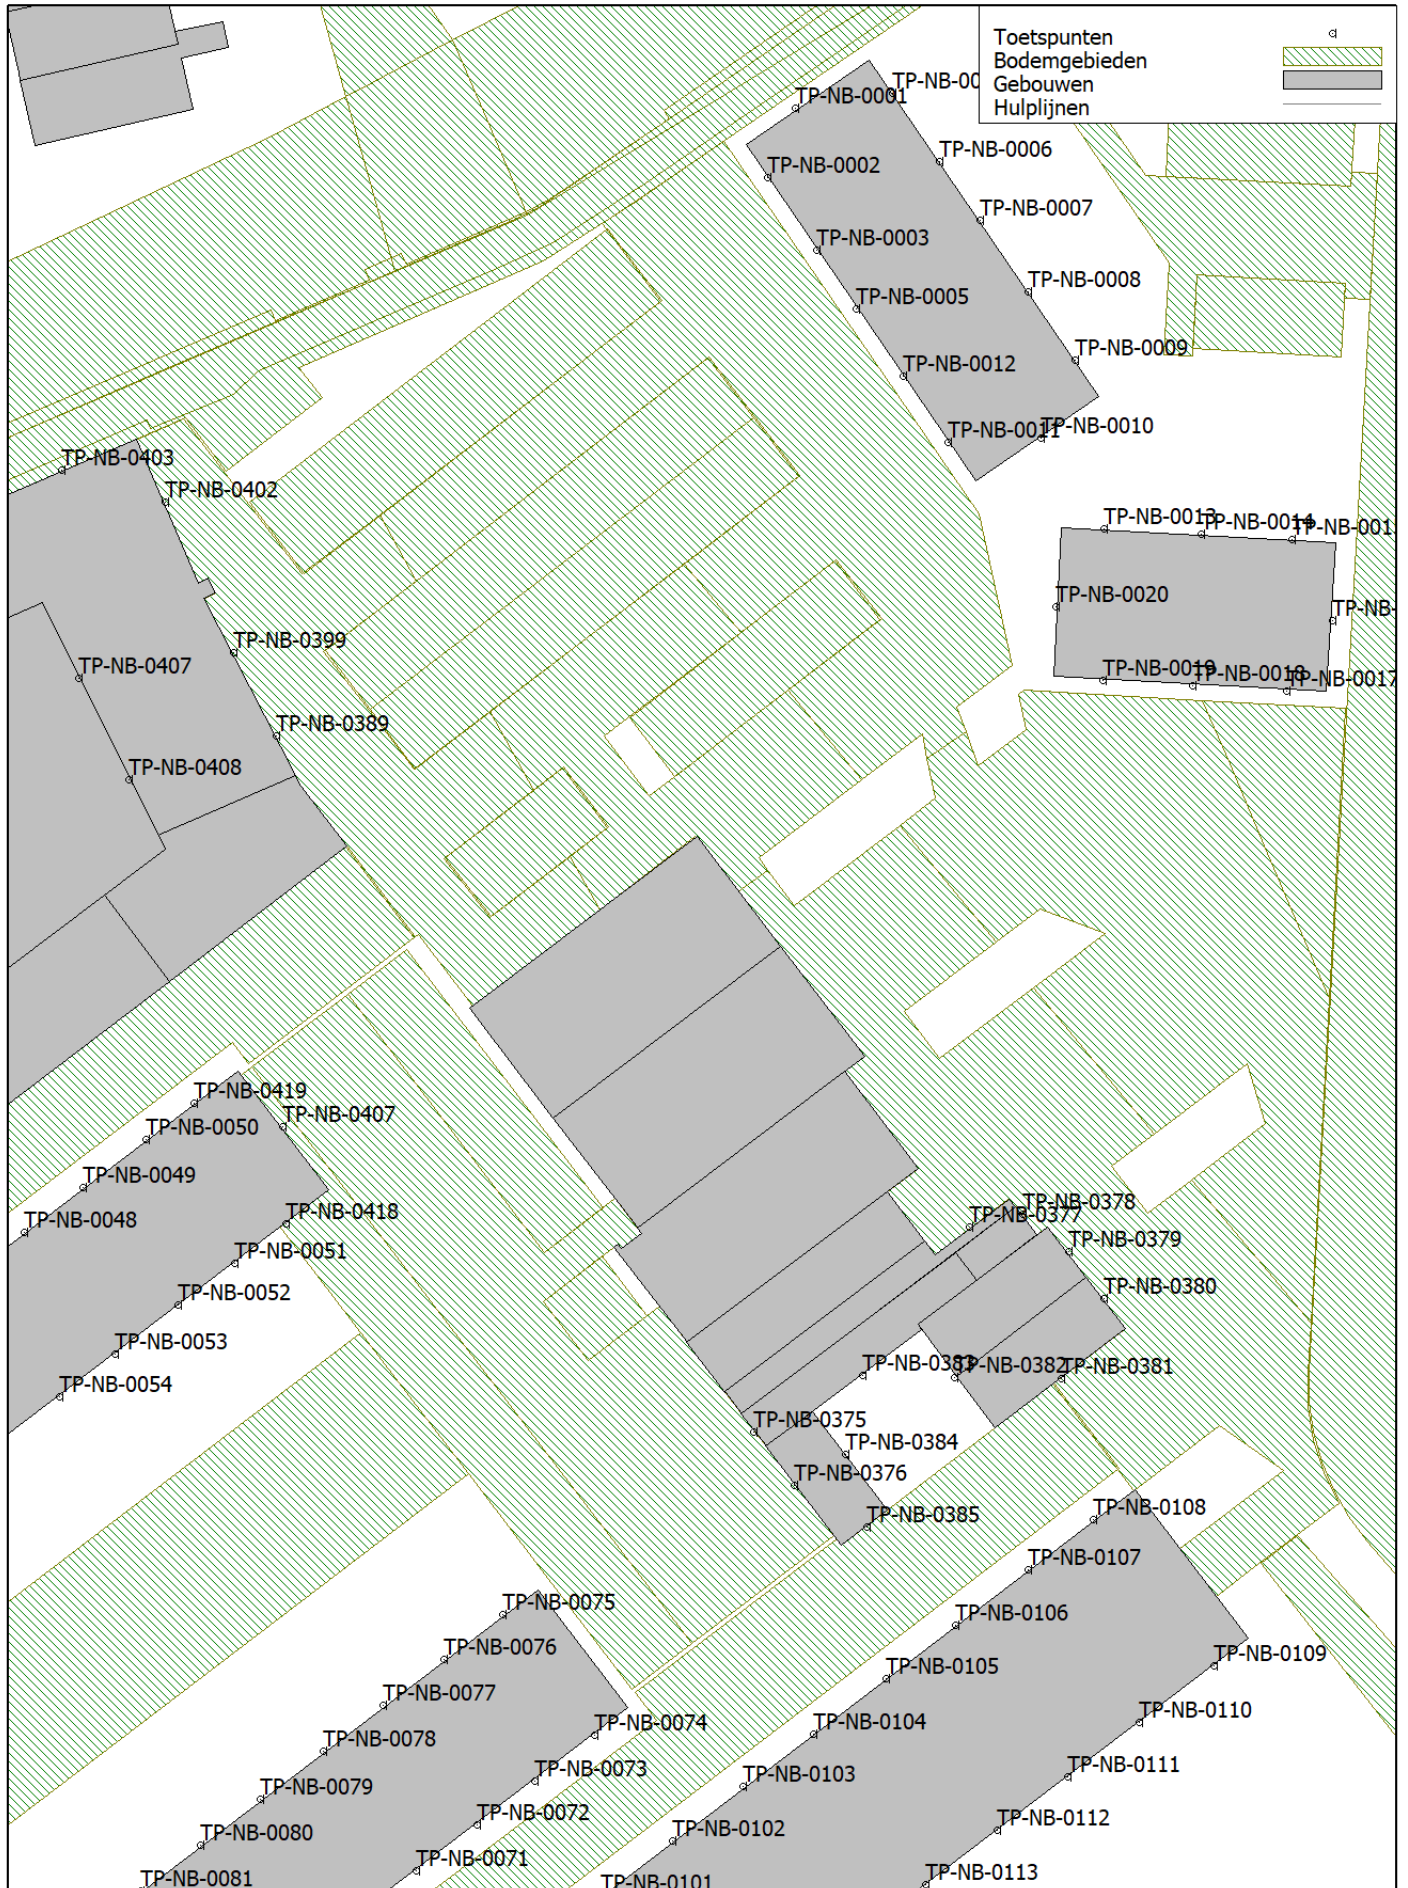

Bijlage 3 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	-3	-4	-4	6
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	-4	-5	-5	5
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	-7	-8	-8	2
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	0	-1	-1	9
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	5	4	4	14
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	6	4	4	14
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	4	3	3	13
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	2	1	1	11
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	30	14	14	30
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	28	13	13	28
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	40	26	26	40
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	38	25	25	38
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	40	27	27	40
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	39	26	26	39
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	24	15	15	25
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	22	14	14	24
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	41	27	27	41
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	40	27	27	40
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	23	14	14	24
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	21	14	14	24
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	22	14	14	24
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	21	13	13	23
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	23	14	14	24
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	22	14	14	24
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	24	14	14	24
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	23	14	14	24
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	42	27	27	42
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	42	26	26	42
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	44	30	30	44
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	44	28	28	44
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	42	28	28	42
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	42	28	28	42
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	25	15	15	25
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	25	14	14	25
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	24	14	14	24
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	24	13	13	24
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	23	13	13	23
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	22	13	13	23
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	24	13	13	24
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	24	11	11	24
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	43	29	29	43
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	43	27	27	43
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	44	30	30	44
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	44	28	28	44
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	45	30	30	45
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	45	28	28	45
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	45	29	29	45
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	45	28	28	45
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	6	5	5	15
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	4	4	4	14
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	4	4	4	14
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	3	3	3	13
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	4	4	4	14
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	3	3	3	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	4	4	4	14
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	3	3	3	13
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	6	4	4	14
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	6	3	3	13
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	7	4	4	14
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	6	3	3	13
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	11	9	9	19
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	9	6	6	16
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	7	5	5	15
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	8	4	4	14
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	9	6	6	16
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	21	19	19	29
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	19	18	18	28
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	23	21	21	31
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	21	20	20	30
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	24	23	23	33
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	23	22	22	32
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	24	23	23	33
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	23	22	22	32
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	24	23	23	33
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	23	23	23	33
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	24	23	23	33
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	24	23	23	33
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	24	23	23	33
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	23	23	23	33
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	22	21	21	31
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	19	19	19	29
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	21	20	20	30
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	16	15	15	25
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	16	15	15	25
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	15	14	14	24
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	17	15	15	25
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	15	14	14	24
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	18	14	14	24
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	17	13	13	23
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	19	14	14	24
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	17	13	13	23
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	20	16	16	26
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	18	14	14	24
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	20	17	17	27
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	18	14	14	24
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	21	17	17	27
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	18	14	14	24
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	21	18	18	28
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	20	17	17	27
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	21	19	19	29
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	20	18	18	28
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	21	20	20	30
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	20	19	19	29
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	21	19	19	29
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	22	22	22	32
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	22	21	21	31
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	24	23	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	33	33	33	43
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	29	28	28	38
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	32	32	32	42
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	28	28	28	38
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	31	30	30	40
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	28	28	28	38
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	29	29	29	39
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	27	26	26	36
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	28	28	28	38
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	26	25	25	35
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	28	27	27	37
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	25	25	25	35
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	27	26	26	36
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	25	24	24	34
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	27	26	26	36
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	25	24	24	34
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	26	25	25	35
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	24	24	24	34
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	26	25	25	35
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	24	24	24	34
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	26	25	25	35
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	24	24	24	34
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	25	25	25	35
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	24	24	24	34
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	6	6	6	16
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	4	4	4	14
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	11	6	6	16
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	9	5	5	15
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	14	11	11	21
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	12	9	9	19
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	14	12	12	22
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	12	10	10	20
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	15	13	13	23
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	12	9	9	19
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	15	13	13	23
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	13	10	10	20
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	16	14	14	24
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	14	10	10	20
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	18	15	15	25
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	15	12	12	22
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	20	19	19	29
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	17	15	15	25
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	24	24	24	34
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	20	19	19	29
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	25	25	25	35
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	21	21	21	31
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	26	25	25	35
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	22	21	21	31
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	32	31	31	41
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	27	27	27	37
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	31	30	30	40
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	27	27	27	37
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	30	29	29	39
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	27	27	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	29	29	29	39
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	27	26	26	36
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	29	28	28	38
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	26	25	25	35
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	28	27	27	37
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	25	24	24	34
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	27	26	26	36
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	24	24	24	34
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	26	25	25	35
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	24	23	23	33
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	25	25	25	35
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	23	23	23	33
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	25	25	25	35
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	23	23	23	33
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	25	24	24	34
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	23	23	23	33
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	25	24	24	34
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	23	23	23	33
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	14	12	12	22
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	12	8	8	18
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	14	12	12	22
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	12	9	9	19
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	15	12	12	22
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	13	9	9	19
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	15	12	12	22
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	13	9	9	19
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	15	11	11	21
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	12	8	8	18
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	6	4	4	14
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	5	3	3	13
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	5	4	4	14
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	3	2	2	12
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	6	5	5	15
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	4	3	3	13
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	7	6	6	16
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	4	4	4	14
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	9	9	9	19
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	6	6	6	16
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	15	11	11	21
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	12	8	8	18
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	16	13	13	23
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	13	9	9	19
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	17	14	14	24
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	14	11	11	21
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	19	15	15	25
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	16	12	12	22
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	22	20	20	30
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	19	16	16	26
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	28	27	27	37
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	23	22	22	32
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	28	28	28	38
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	23	22	22	32
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	29	28	28	38
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	26	25	25	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	28	27	27	37
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	25	23	23	33
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	27	25	25	35
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	24	21	21	31
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	26	24	24	34
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	23	18	18	28
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	26	20	20	30
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	24	16	16	26
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	19	13	13	23
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	20	10	10	20
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	19	13	13	23
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	17	10	10	20
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	18	14	14	24
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	15	11	11	21
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	15	15	15	25
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	12	11	11	21
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	17	15	15	25
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	12	11	11	21
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	17	15	15	25
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	13	11	11	21
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	17	14	14	24
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	13	11	11	21
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	16	14	14	24
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	12	10	10	20
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	16	13	13	23
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	12	9	9	19
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	14	11	11	21
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	12	11	11	21
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	8	7	7	17
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	11	9	9	19
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	7	6	6	16
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	-5	-7	-7	3
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	-3	-4	-4	6
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	-4	-6	-6	4
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	0	-1	-1	9
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	-4	-6	-6	4
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	-3	-4	-4	6
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	-1	-2	-2	8
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	-2	-2	-2	8
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	7	5	5	15
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	6	4	4	14
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	6	5	5	15
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	6	4	4	14
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	4	3	3	13
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	3	2	2	12
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	2	2	2	12
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	6	4	4	14
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	16	14	14	24
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	14	13	13	23
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	15	14	14	24
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	14	13	13	23
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	13	11	11	21
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	12	10	10	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	12	11	11	21
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	12	10	10	20
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	12	10	10	20
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	11	10	10	20
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	9	7	7	17
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	8	7	7	17
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	8	6	6	16
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	8	6	6	16
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	8	6	6	16
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	8	6	6	16
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	8	5	5	15
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	8	5	5	15
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	6	5	5	15
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	5	3	3	13
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	15	14	14	24
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	14	13	13	23
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	13	12	12	22
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	13	12	12	22
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	14	13	13	23
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	13	12	12	22
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	9	8	8	18
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	6	6	6	16
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	10	6	6	16
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	1	0	0	10
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	0	0	0	10
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	11	9	9	19
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	9	7	7	17
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	9	5	5	15
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	8	7	7	17
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	5	3	3	13
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	6	6	6	16
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	3	3	3	13
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	2	-1	-1	9
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	1	-3	-3	7
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	11	8	8	18
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	10	5	5	15
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	2	-1	-1	9
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	1	-2	-2	8
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	7	6	6	16
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	7	5	5	15
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	10	9	9	19
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	10	8	8	18
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	-1	-1	-1	9
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	-1	-2	-2	8
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	-5	-6	-6	4
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	-5	-5	-5	5
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	12	10	10	20
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	8	7	7	17
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	7	5	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	7	6	6	16
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	8	6	6	16
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	-6	-6	-6	4
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	4	2	2	12
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	-6	-6	-6	4
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	5	4	4	14
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	-3	-5	-5	5
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	-4	-6	-6	4
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	3	3	3	13
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	2	2	2	12
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	8	6	6	16
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	9	8	8	18
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	9	7	7	17
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	-2	-5	-5	5
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	6	5	5	15
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	-1	-5	-5	5
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	2	0	0	10
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	1	-6	-6	4
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	2	-3	-3	7
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	10	5	5	15
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	8	3	3	13
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	10	9	9	19
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	9	7	7	17
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	8	7	7	17
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	6	4	4	14
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	3	0	0	10
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	3	-3	-3	7
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	12	10	10	20
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	11	9	9	19
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	12	8	8	18
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	10	6	6	16
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	11	8	8	18
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	12	8	8	18
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	10	9	9	19
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	11	10	10	20
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	11	9	9	19
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	7	1	1	11
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	4	-2	-2	8
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	14	9	9	19
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	12	6	6	16
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	10	9	9	19
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	8	5	5	15
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	11	9	9	19
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	9	7	7	17
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	7	4	4	14
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	8	7	7	17
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	6	4	4	14
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	3	-1	-1	9
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	-2	-4	-4	6
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	11	9	9	19
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	9	5	5	15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	8	5	5	15
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	-3	-4	-4	6
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	-3	-5	-5	5
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	8	5	5	15
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	1	-1	-1	9
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	0	-2	-2	8
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	8	7	7	17
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	7	5	5	15
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	3	-3	-3	7
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	3	-5	-5	5
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	12	10	10	20
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	7	3	3	13
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	11	9	9	19
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	10	5	5	15
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	13	9	9	19
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	11	6	6	16
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	3	-1	-1	9
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	3	-5	-5	5
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	3	-5	-5	5
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	6	2	2	12
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	10	9	9	19
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	8	6	6	16
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	7	4	4	14
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	1	-2	-2	8
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	-3	-6	-6	4
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	-3	-7	-7	3
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	-3	-5	-5	5
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	0	-3	-3	7
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	1	0	0	10
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	-2	-4	-4	6
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	10	9	9	19
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	8	6	6	16
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	10	7	7	17
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	9	5	5	15
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	10	5	5	15
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	10	5	5	15
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	0	-7	-7	3
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	5	3	3	13
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	8	2	2	12
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	7	0	0	10
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	2	-3	-3	7
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	2	-4	-4	6
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	0	-7	-7	3
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	7	5	5	15
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	9	5	5	15
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	8	3	3	13
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	6	5	5	15
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	6	3	3	13
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	6	5	5	15
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	4	2	2	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	10	7	7	17
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	8	5	5	15
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	3	0	0	10
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	2	-3	-3	7
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	9	5	5	15
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	8	4	4	14
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	11	8	8	18
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	10	6	6	16
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	9	7	7	17
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	8	5	5	15
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	0	-3	-3	7
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	-1	-5	-5	5
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	7	6	6	16
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	7	5	5	15
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	2	-2	-2	8
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	2	-3	-3	7
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	3	-2	-2	8
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	2	-4	-4	6
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	9	5	5	15
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	3	1	1	11
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	9	3	3	13
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	9	4	4	14
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	-3	-8	-8	2
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	-3	-10	-10	0
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	-2	-7	-7	3
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	-2	-8	-8	2
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	3	1	1	11
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	2	-1	-1	9
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	7	5	5	15
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	5	2	2	12
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	-6	-10	-10	0
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	-7	-12	-12	-2
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	-4	-8	-8	2
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	-5	-8	-8	2
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	8	1	1	11
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	6	-1	-1	9
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	8	5	5	15
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	5	1	1	11
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	-2	-6	-6	4
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	2	-1	-1	9
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	-3	-8	-8	2
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	-4	-10	-10	0
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	5	2	2	12
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	4	0	0	10
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	-4	-8	-8	2
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	-4	-10	-10	0
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	-2	-7	-7	3
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	-3	-8	-8	2
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	6	0	0	10
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	6	2	2	12
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	5	1	1	11
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	8	4	4	14
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	7	3	3	13
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	-3	-9	-9	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	-3	-9	-9	1
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	2	-1	-1	9
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	-1	-6	-6	4
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	5	3	3	13
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	-3	-5	-5	5
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	5	2	2	12
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	3	0	0	10
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	8	5	5	15
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	8	4	4	14
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	-3	-7	-7	3
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	-3	-8	-8	2
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	3	3	3	13
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	2	1	1	11
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	8	6	6	16
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	8	5	5	15
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	4	1	1	11
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	3	-1	-1	9
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	-3	-5	-5	5
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	-3	-6	-6	4
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	-4	-7	-7	3
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	-5	-8	-8	2
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	6	3	3	13
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	7	3	3	13
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	8	6	6	16
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	7	5	5	15
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	-1	-3	-3	7
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	-3	-5	-5	5
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	-2	-2	-2	8
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	-3	-4	-4	6
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	7	5	5	15
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	8	6	6	16
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	6	3	3	13
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	7	4	4	14
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	-2	-4	-4	6
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	5	2	2	12
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	2	1	1	11
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	5	4	4	14
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	9	8	8	18
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	9	7	7	17
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	-1	-2	-2	8
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	6	4	4	14
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	-3	-3	-3	7
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	-2	-2	-2	8
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	12	10	10	20
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	-2	-3	-3	7
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	9	7	7	17
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	10	8	8	18
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	10	8	8	18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	10	7	7	17
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	-4	-6	-6	4
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	-3	-6	-6	4
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	-3	-5	-5	5
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	17	17	17	27
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	13	12	12	22
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	9	7	7	17
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	8	6	6	16
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	19	18	18	28
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	11	11	11	21
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	4	4	4	14
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	2	1	1	11
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	0	-1	-1	9
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	7	7	7	17
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	4	4	4	14
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	1	1	1	11
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	0	-1	-1	9
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	6	6	6	16
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	1	0	0	10
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	-1	-1	-1	9
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	6	6	6	16
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	1	1	1	11
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	0	-1	-1	9
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	8	7	7	17
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	5	4	4	14
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	2	1	1	11
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	0	-1	-1	9
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-1	-2	-2	8
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	22	20	20	30
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	18	16	16	26
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	16	12	12	22
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	14	9	9	19
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	22	21	21	31
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	18	16	16	26
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	15	12	12	22
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	13	9	9	19
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	21	20	20	30
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	17	16	16	26
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	14	11	11	21
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	11	8	8	18
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	21	20	20	30
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	17	16	16	26
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	13	11	11	21
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	11	8	8	18
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	21	21	21	31
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	17	16	16	26
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	14	11	11	21
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	11	8	8	18
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	22	21	21	31
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	21	21	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	17	16	16	26
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	14	12	12	22
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	12	8	8	18
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	22	21	21	31
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	21	21	21	31
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	17	16	16	26
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	13	11	11	21
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	11	8	8	18
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	21	20	20	30
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	22	21	21	31
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	15	14	14	24
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	17	16	16	26
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	12	11	11	21
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	14	13	13	23
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	21	20	20	30
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	12	11	11	21
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	5	4	4	14
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	2	1	1	11
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	0	-1	-1	9
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	7	7	7	17
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	5	5	5	15
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	1	0	0	10
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	-1	-1	-1	9
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	8	7	7	17
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	5	5	5	15
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	2	1	1	11
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	0	-1	-1	9
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	24	23	23	33
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	23	23	23	33
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	27	13	13	27
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	27	12	12	27
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	25	12	12	25
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	25	11	11	25
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	8	0	0	10
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	8	-2	-2	8
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	13	2	2	13
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	13	1	1	13
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	26	15	15	26
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	26	14	14	26
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	8	1	1	11
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	8	0	0	10
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	7	0	0	10
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	7	-1	-1	9
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	8	2	2	12
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	6	-2	-2	8
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	26	15	15	26
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	26	14	14	26
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	25	13	13	25
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	26	13	13	26
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	8	1	1	11
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	8	0	0	10
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	6	-1	-1	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	6	-2	-2	8
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	25	13	13	25
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	26	13	13	26
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	24	13	13	24
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	25	13	13	25
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	8	1	1	11
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	8	1	1	11
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	6	-1	-1	9
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	6	-2	-2	8
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	24	12	12	24
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	25	12	12	25
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	24	12	12	24
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	25	12	12	25
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	7	-1	-1	9
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	7	-1	-1	9
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	6	-1	-1	9
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	6	-2	-2	8
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	24	12	12	24
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	23	12	12	23
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	25	13	13	25
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	23	11	11	23
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	24	11	11	24
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	9	1	1	11
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	9	0	0	10
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	5	-2	-2	8
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	5	-3	-3	7
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	23	11	11	23
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	24	11	11	24
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	23	11	11	23
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	24	11	11	24
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	6	-1	-1	9
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	6	-2	-2	8
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	6	-1	-1	9
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	6	-2	-2	8
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	23	11	11	23
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	23	10	10	23
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	23	10	10	23
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	23	11	11	23
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	23	10	10	23
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	23	10	10	23
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	3	-4	-4	6
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	3	-6	-6	4
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	12	5	5	15
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	11	3	3	13
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	14	6	6	16
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	13	4	4	14
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	3	-6	-6	4
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	3	-7	-7	3
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	19	9	9	19
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	22	10	10	22
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	13	7	7	17
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	15	9	9	19
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	24	11	11	24
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	25	12	12	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	24	12	12	24
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	25	12	12	25
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	-3	-7	-7	3
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	-6	-11	-11	-1
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	3	1	1	11
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	-1	-5	-5	5
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	-4	-10	-10	0
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	-2	-6	-6	4
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	-5	-9	-9	1
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	-2	-5	-5	5
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	-6	-9	-9	1
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	-3	-6	-6	4
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	-6	-8	-8	2
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	-2	-4	-4	6
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	4	2	2	12
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	-3	-4	-4	6
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	-5	-6	-6	4
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	-4	-5	-5	5
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	-1	-2	-2	8
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	-3	-4	-4	6
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	-2	-3	-3	7
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	3	2	2	12
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	1	0	0	10
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	5	4	4	14
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	2	2	2	12
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	8	7	7	17
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	5	4	4	14
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	10	9	9	19
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	9	8	8	18
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	8	7	7	17
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	24	23	23	33
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	22	21	21	31
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	18	18	18	28
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	23	22	22	32
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	21	20	20	30
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	18	18	18	28
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	23	22	22	32
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	21	20	20	30
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	18	18	18	28
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	22	21	21	31
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	20	20	20	30
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	17	17	17	27
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	9	9	9	19
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	6	6	6	16
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	4	4	4	14
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	4	3	3	13
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	6	6	6	16
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	3	3	3	13
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	2	1	1	11
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	2	1	1	11
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	24	22	22	32
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	25	24	24	34
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	23	22	22	32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	22	21	21	31
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	24	22	22	32
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	23	19	19	29
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	21	20	20	30
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	18	17	17	27
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	47	24	24	47
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	47	22	22	47
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	48	23	23	48
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	48	22	22	48
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	43	24	24	43
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	43	23	23	43
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	42	21	21	42
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	42	20	20	42
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	24	20	20	30
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	23	15	15	25
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	26	23	23	33
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	25	18	18	28
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	27	23	23	33
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	26	19	19	29
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	26	24	24	34
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	24	19	19	29
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	25	22	22	32
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	23	17	17	27
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	28	27	27	37
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	28	27	27	37
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	27	25	25	35
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	27	25	25	35
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	32	24	24	34
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	31	24	24	34
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	31	18	18	31
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	29	17	17	29
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	29	13	13	29
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	27	11	11	27
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	24	22	22	32
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	23	21	21	31
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	22	20	20	30
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	19	18	18	28
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	18	14	14	24
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	15	8	8	18
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	34	33	33	43
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	31	31	31	41
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	15	15	15	25
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	11	9	9	19
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	18	18	18	28
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	13	12	12	22
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	11	11	11	21
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	8	7	7	17
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	18	18	18	28
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	16	16	16	26
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	34	34	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAr,LT
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	30	29	29	39
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	23	23	23	33
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	25	25	25	35
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	24	23	23	33
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	24	24	24	34
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	23	22	22	32
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	23	22	22	32
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	6	6	6	16
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	8	7	7	17
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	9	9	9	19
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	12	11	11	21
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	25	24	24	34
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	24	23	23	33
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	22	21	21	31
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	20	19	19	29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4 Maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmox

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	20	--	--	
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	19	--	--	
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	14	--	--	
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	20	--	--	
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	23	--	--	
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	25	--	--	
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	21	--	--	
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	23	--	--	
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	52	--	--	
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	50	--	--	
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	62	--	--	
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	60	--	--	
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	62	--	--	
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	61	--	--	
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	45	--	--	
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	43	--	--	
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	63	--	--	
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	62	--	--	
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	45	--	--	
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	43	--	--	
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	44	--	--	
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	42	--	--	
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	44	--	--	
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	43	--	--	
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	47	--	--	
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	46	--	--	
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	64	--	--	
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	64	--	--	
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	66	--	--	
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	66	--	--	
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	64	--	--	
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	63	--	--	
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	47	--	--	
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	47	--	--	
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	46	--	--	
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	46	--	--	
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	45	--	--	
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	45	--	--	
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	47	--	--	
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	46	--	--	
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	65	--	--	
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	65	--	--	
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	66	--	--	
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	66	--	--	
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	68	--	--	
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	68	--	--	
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	67	--	--	
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	67	--	--	
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	20	--	--	
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	18	--	--	
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	18	--	--	
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	17	--	--	
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	18	--	--	
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	17	--	--	
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	25	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmox

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	24	--	--	
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	27	--	--	
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	27	--	--	
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	26	--	--	
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	28	--	--	
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	28	--	--	
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	29	--	--	
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	28	--	--	
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	28	--	--	
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	29	--	--	
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	28	--	--	
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	36	--	--	
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	34	--	--	
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	40	--	--	
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	38	--	--	
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	40	--	--	
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	37	--	--	
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	40	--	--	
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	38	--	--	
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	41	--	--	
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	38	--	--	
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	40	--	--	
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	38	--	--	
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	39	--	--	
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	38	--	--	
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	32	--	--	
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	29	--	--	
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	33	--	--	
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	32	--	--	
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	32	--	--	
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	31	--	--	
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	38	--	--	
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	36	--	--	
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	39	--	--	
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	37	--	--	
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	39	--	--	
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	36	--	--	
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	40	--	--	
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	38	--	--	
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	39	--	--	
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	38	--	--	
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	41	--	--	
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	40	--	--	
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	42	--	--	
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	40	--	--	
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	39	--	--	
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	38	--	--	
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	40	--	--	
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	37	--	--	
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	40	--	--	
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	38	--	--	
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	35	--	--	
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	34	--	--	
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	46	--	--	
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	45	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmx

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	45	--	--
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	43	--	--
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	44	--	--
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	42	--	--
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	43	--	--
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	41	--	--
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	43	--	--
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	41	--	--
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	42	--	--
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	40	--	--
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	41	--	--
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	39	--	--
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	41	--	--
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	39	--	--
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	40	--	--
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	39	--	--
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	40	--	--
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	38	--	--
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	40	--	--
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	38	--	--
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	39	--	--
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	36	--	--
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	23	--	--
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	20	--	--
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	32	--	--
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	31	--	--
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	34	--	--
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	32	--	--
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	34	--	--
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	32	--	--
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	35	--	--
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	33	--	--
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	36	--	--
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	33	--	--
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	37	--	--
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	34	--	--
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	37	--	--
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	35	--	--
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	38	--	--
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	35	--	--
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	39	--	--
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	36	--	--
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	39	--	--
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	37	--	--
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	40	--	--
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	38	--	--
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	44	--	--
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	43	--	--
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	44	--	--
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	42	--	--
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	43	--	--
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	41	--	--
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	43	--	--
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	40	--	--
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	42	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmox

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	40	--	--	
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	42	--	--	
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	39	--	--	
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	41	--	--	
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	39	--	--	
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	40	--	--	
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	38	--	--	
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	40	--	--	
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	38	--	--	
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	39	--	--	
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	37	--	--	
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	39	--	--	
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	37	--	--	
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	39	--	--	
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	37	--	--	
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	34	--	--	
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	33	--	--	
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	34	--	--	
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	33	--	--	
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	35	--	--	
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	33	--	--	
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	35	--	--	
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	34	--	--	
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	36	--	--	
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	34	--	--	
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	27	--	--	
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	25	--	--	
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	27	--	--	
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	25	--	--	
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	25	--	--	
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	23	--	--	
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	24	--	--	
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	22	--	--	
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	23	--	--	
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	21	--	--	
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	35	--	--	
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	33	--	--	
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	36	--	--	
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	34	--	--	
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	38	--	--	
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	35	--	--	
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	40	--	--	
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	37	--	--	
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	42	--	--	
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	40	--	--	
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	43	--	--	
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	40	--	--	
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	43	--	--	
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	41	--	--	
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	41	--	--	
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	39	--	--	
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	43	--	--	
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	42	--	--	
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	45	--	--	
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	43	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmox

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	46	--	--	
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	44	--	--	
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	47	--	--	
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	46	--	--	
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	40	--	--	
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	43	--	--	
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	40	--	--	
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	41	--	--	
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	39	--	--	
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	37	--	--	
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	30	--	--	
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	27	--	--	
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	36	--	--	
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	30	--	--	
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	36	--	--	
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	31	--	--	
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	36	--	--	
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	32	--	--	
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	36	--	--	
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	32	--	--	
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	35	--	--	
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	32	--	--	
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	35	--	--	
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	32	--	--	
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	31	--	--	
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	26	--	--	
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	28	--	--	
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	27	--	--	
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	16	--	--	
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	15	--	--	
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	16	--	--	
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	15	--	--	
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	16	--	--	
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	14	--	--	
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	16	--	--	
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	14	--	--	
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	24	--	--	
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	24	--	--	
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	24	--	--	
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	24	--	--	
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	18	--	--	
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	16	--	--	
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	19	--	--	
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	25	--	--	
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	33	--	--	
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	30	--	--	
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	31	--	--	
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	29	--	--	
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	32	--	--	
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	29	--	--	
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	30	--	--	
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	30	--	--	
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	29	--	--	
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	29	--	--	
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	27	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	27	--	--
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	27	--	--
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	26	--	--
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	26	--	--
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	26	--	--
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	28	--	--
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	28	--	--
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	24	--	--
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	24	--	--
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	32	--	--
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	28	--	--
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	22	--	--
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	20	--	--
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	31	--	--
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	30	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	22	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	19	--	--
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	27	--	--
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	29	--	--
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	19	--	--
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	18	--	--
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	32	--	--
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	31	--	--
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	27	--	--
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	29	--	--
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	24	--	--
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	24	--	--
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	17	--	--
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	17	--	--
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	25	--	--
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	24	--	--
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	32	--	--
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	31	--	--
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	22	--	--
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	23	--	--
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	23	--	--
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	25	--	--
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	27	--	--
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	27	--	--
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	18	--	--
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	18	--	--
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	13	--	--
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	14	--	--
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	28	--	--
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	28	--	--
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	25	--	--
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	25	--	--
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	24	--	--
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	27	--	--
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	14	--	--
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	21	--	--
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	13	--	--
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	20	--	--	
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	19	--	--	
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	20	--	--	
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	21	--	--	
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	30	--	--	
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	30	--	--	
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	28	--	--	
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	29	--	--	
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	21	--	--	
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	25	--	--	
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	23	--	--	
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	23	--	--	
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	24	--	--	
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	25	--	--	
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	31	--	--	
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	30	--	--	
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	29	--	--	
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	29	--	--	
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	25	--	--	
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	26	--	--	
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	25	--	--	
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	26	--	--	
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	32	--	--	
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	31	--	--	
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	33	--	--	
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	32	--	--	
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	33	--	--	
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	33	--	--	
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	28	--	--	
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	30	--	--	
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	29	--	--	
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	30	--	--	
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	29	--	--	
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	26	--	--	
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	33	--	--	
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	32	--	--	
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	30	--	--	
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	30	--	--	
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	29	--	--	
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	31	--	--	
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	25	--	--	
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	25	--	--	
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	25	--	--	
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	25	--	--	
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	24	--	--	
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	22	--	--	
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	30	--	--	
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	30	--	--	
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	29	--	--	
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	29	--	--	
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	29	--	--	
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	30	--	--	
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	17	--	--	
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	17	--	--	
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	29	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmox

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	29	--	--
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	22	--	--
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	22	--	--
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	25	--	--
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	25	--	--
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	24	--	--
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	25	--	--
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	31	--	--
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	28	--	--
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	30	--	--
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	30	--	--
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	32	--	--
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	32	--	--
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	25	--	--
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	25	--	--
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	23	--	--
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	25	--	--
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	28	--	--
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	28	--	--
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	27	--	--
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	24	--	--
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	16	--	--
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	16	--	--
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	16	--	--
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	21	--	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	19	--	--
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	19	--	--
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	27	--	--
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	28	--	--
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	30	--	--
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	31	--	--
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	31	--	--
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	32	--	--
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	23	--	--
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	25	--	--
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	29	--	--
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	29	--	--
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	24	--	--
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	24	--	--
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	22	--	--
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	25	--	--
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	28	--	--
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	28	--	--
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	23	--	--
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	27	--	--
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	24	--	--
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	24	--	--
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	28	--	--
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	29	--	--
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	25	--	--
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	25	--	--
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	30	--	--
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	30	--	--
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	31	--	--
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	29	--	--
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	29	--	--
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	20	--	--
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	20	--	--
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	25	--	--
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	27	--	--
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	24	--	--
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	25	--	--
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	25	--	--
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	26	--	--
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	29	--	--
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	26	--	--
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	30	--	--
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	30	--	--
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	20	--	--
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	20	--	--
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	21	--	--
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	21	--	--
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	25	--	--
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	24	--	--
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	27	--	--
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	26	--	--
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	17	--	--
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	17	--	--
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	21	--	--
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	19	--	--
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	30	--	--
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	28	--	--
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	27	--	--
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	26	--	--
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	23	--	--
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	25	--	--
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	19	--	--
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	19	--	--
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	25	--	--
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	25	--	--
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	18	--	--
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	19	--	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	21	--	--
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	21	--	--
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	29	--	--
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	27	--	--
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	27	--	--
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	28	--	--
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	28	--	--
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	20	--	--
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	21	--	--
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	26	--	--
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	22	--	--
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	25	--	--
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	20	--	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	24	--	--
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	23	--	--
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	27	--	--
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	27	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	19	--	--
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	19	--	--
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	17	--	--
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	17	--	--
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	26	--	--
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	27	--	--
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	25	--	--
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	24	--	--
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	21	--	--
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	20	--	--
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	18	--	--
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	18	--	--
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	27	--	--
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	27	--	--
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	27	--	--
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	27	--	--
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	19	--	--
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	19	--	--
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	15	--	--
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	19	--	--
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	26	--	--
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	28	--	--
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	25	--	--
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	27	--	--
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	20	--	--
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	26	--	--
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	16	--	--
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	21	--	--
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	27	--	--
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	29	--	--
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	27	--	--
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	29	--	--
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	20	--	--
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	26	--	--
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	17	--	--
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	17	--	--
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	27	--	--
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	29	--	--
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	29	--	--
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	29	--	--
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	21	--	--
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	27	--	--
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	28	--	--
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	30	--	--
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	29	--	--
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	31	--	--
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	18	--	--
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	18	--	--
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	22	--	--
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	22	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	31	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	29	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	28	--	--
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	27	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	30	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	22	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	18	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	16	--	--
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	15	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	21	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	18	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	16	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	15	--	--
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	13	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	20	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	16	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	14	--	--
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	13	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	22	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	18	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	16	--	--
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	15	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	25	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	22	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	20	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	19	--	--
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	18	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	39	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	38	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	36	--	--
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	35	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	37	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	36	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	34	--	--
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	33	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	35	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	34	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	32	--	--
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	31	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	34	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	33	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	32	--	--
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	30	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	34	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	32	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	31	--	--
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	30	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	38	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	36	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	35	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	34	--	--
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	32	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	35	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	34	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	33	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	32	--	--
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	30	--	--
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	34	--	--
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	37	--	--
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	29	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	35	--	--
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	26	--	--
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	31	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	38	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	29	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	23	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	21	--	--
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	19	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	22	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	19	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	16	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	14	--	--
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	13	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	24	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	22	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	20	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	17	--	--
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	16	--	--
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	40	--	--
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	32	--	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	49	--	--
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	49	--	--
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	48	--	--
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	48	--	--
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	31	--	--
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	31	--	--
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	36	--	--
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	36	--	--
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	47	--	--
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	48	--	--
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	30	--	--
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	30	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	29	--	--
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	29	--	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	30	--	--
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	29	--	--
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	47	--	--
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	48	--	--
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	46	--	--
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	47	--	--
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	30	--	--
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	30	--	--
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	28	--	--
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	28	--	--
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	46	--	--
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	47	--	--
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	46	--	--
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	46	--	--
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	29	--	--
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	30	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	28	--	--
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	28	--	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	46	--	--
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	46	--	--
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	46	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	46	--	--	
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	28	--	--	
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	28	--	--	
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	28	--	--	
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	28	--	--	
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	46	--	--	
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	46	--	--	
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	48	--	--	
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	45	--	--	
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	46	--	--	
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	30	--	--	
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	30	--	--	
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	27	--	--	
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	27	--	--	
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	45	--	--	
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	45	--	--	
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	45	--	--	
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	46	--	--	
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	29	--	--	
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	29	--	--	
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	29	--	--	
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	29	--	--	
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	45	--	--	
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	46	--	--	
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	45	--	--	
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	46	--	--	
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	45	--	--	
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	45	--	--	
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	26	--	--	
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	26	--	--	
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	34	--	--	
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	33	--	--	
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	35	--	--	
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	35	--	--	
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	26	--	--	
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	26	--	--	
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	41	--	--	
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	44	--	--	
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	35	--	--	
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	36	--	--	
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	46	--	--	
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	46	--	--	
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	46	--	--	
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	47	--	--	
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	19	--	--	
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	17	--	--	
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	22	--	--	
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	20	--	--	
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	19	--	--	
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	21	--	--	
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	17	--	--	
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	18	--	--	
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	16	--	--	
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	19	--	--	
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	14	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmaz

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	17	--	--	
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	24	--	--	
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	17	--	--	
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	15	--	--	
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	18	--	--	
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	15	--	--	
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	19	--	--	
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	17	--	--	
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	19	--	--	
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	25	--	--	
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	21	--	--	
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	26	--	--	
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	22	--	--	
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	27	--	--	
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	24	--	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	28	--	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	26	--	--	
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	24	--	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	40	--	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	37	--	--	
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	35	--	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	39	--	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	36	--	--	
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	34	--	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	40	--	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	36	--	--	
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	34	--	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	39	--	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	36	--	--	
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	33	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	25	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	23	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	21	--	--	
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	20	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	25	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	22	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	21	--	--	
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	20	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	41	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	41	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	39	--	--	
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	36	--	--	
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	44	--	--	
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	45	--	--	
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	43	--	--	
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	43	--	--	
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	69	--	--	
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	69	--	--	
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	70	--	--	
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	70	--	--	
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	67	--	--	
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	67	--	--	
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	65	--	--	
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	65	--	--	
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	45	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: LAmix

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	45	--	--	
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	46	--	--	
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	46	--	--	
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	47	--	--	
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	47	--	--	
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	47	--	--	
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	46	--	--	
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	45	--	--	
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	45	--	--	
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	46	--	--	
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	45	--	--	
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	47	--	--	
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	46	--	--	
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	51	--	--	
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	49	--	--	
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	53	--	--	
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	51	--	--	
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	52	--	--	
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	50	--	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	43	--	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	42	--	--	
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	42	--	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	39	--	--	
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	37	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	35	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	47	--	--	
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	46	--	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	39	--	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	38	--	--	
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	30	--	--	
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	28	--	--	
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	29	--	--	
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	24	--	--	
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	33	--	--	
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	31	--	--	
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	47	--	--	
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	46	--	--	
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	37	--	--	
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	34	--	--	
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	40	--	--	
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	40	--	--	
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	40	--	--	
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	39	--	--	
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	26	--	--	
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	27	--	--	
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	28	--	--	
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	29	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	42	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	42	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	39	--	--	
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	37	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5 Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	5,00	-10	--	--	-10
TP-BB-0001	Bergstraat 98 a, Goirle [1/4]	132495,45	391792,30	1,50	-11	--	--	-11
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	5,00	-13	--	--	-13
TP-BB-0002	Bergstraat 98 a, Goirle [2/4]	132487,51	391795,34	1,50	-9	--	--	-9
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	5,00	-5	--	--	-5
TP-BB-0003	Bergstraat 98 a, Goirle [3/4]	132488,06	391805,86	1,50	-5	--	--	-5
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	5,00	-4	--	--	-4
TP-BB-0004	Bergstraat 98 a, Goirle [4/4]	132499,02	391803,23	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	5,00	19	--	--	19
TP-NB-0001	Watermolenplein	132642,13	392058,09	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0002	Watermolenplein	132640,22	392053,44	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0003	Watermolenplein	132643,53	392048,60	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	5,00	25	--	--	25
TP-NB-0004	Watermolenplein	132648,68	392059,13	1,50	24	--	--	24
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0005	Watermolenplein	132646,24	392044,63	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0006	Watermolenplein	132651,81	392054,56	1,50	25	--	--	25
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	5,00	26	--	--	26
TP-NB-0007	Watermolenplein	132654,53	392050,58	1,50	26	--	--	26
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	5,00	27	--	--	27
TP-NB-0008	Watermolenplein	132657,80	392045,78	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0009	Watermolenplein	132660,95	392041,17	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0010	Watermolenplein	132658,64	392035,95	1,50	31	--	--	31
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0011	Watermolenplein	132652,37	392035,64	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0012	Watermolenplein	132649,34	392040,08	1,50	35	--	--	35
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0013	Watermolenplein	132662,88	392029,85	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0014	Watermolenplein	132669,39	392029,48	1,50	29	--	--	29
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	5,00	31	--	--	31
TP-NB-0015	Watermolenplein	132675,50	392029,13	1,50	32	--	--	32
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	5,00	35	--	--	35
TP-NB-0016	Watermolenplein	132678,22	392023,64	1,50	36	--	--	36
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0017	Watermolenplein	132675,16	392018,94	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0018	Watermolenplein	132668,82	392019,30	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	5,00	34	--	--	34
TP-NB-0019	Watermolenplein	132662,83	392019,63	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	5,00	33	--	--	33
TP-NB-0020	Watermolenplein	132659,63	392024,58	1,50	34	--	--	34
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0021	Weverijwoningen	132535,77	391938,01	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0022	Weverijwoningen	132538,88	391933,92	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0023	Weverijwoningen	132541,98	391929,86	1,50	-5	--	--	-5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0024	Weverijwoningen	132545,12	391925,74	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0025	Weverijwoningen	132548,08	391921,86	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0026	Weverijwoningen	132551,22	391917,74	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0027	Weverijwoningen	132554,44	391913,52	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0028	Weverijwoningen	132557,62	391909,35	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0029	Weverijwoningen	132560,72	391905,28	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0030	Weverijwoningen	132568,49	391911,91	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0031	Weverijwoningen	132565,41	391915,96	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0032	Weverijwoningen	132562,34	391919,97	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0033	Weverijwoningen	132559,14	391924,17	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0034	Weverijwoningen	132556,13	391928,13	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0035	Weverijwoningen	132553,25	391931,90	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0036	Weverijwoningen	132549,97	391936,21	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0037	Weverijwoningen	132546,71	391940,47	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0038	Weverijwoningen	132543,68	391944,45	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0039	Weverij-woningen met sheddaken	132553,56	391954,51	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	4,50	11	--	--	11
TP-NB-0040	Weverij-woningen met sheddaken	132557,65	391957,63	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	4,50	12	--	--	12
TP-NB-0041	Weverij-woningen met sheddaken	132561,80	391960,80	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	4,50	12	--	--	12
TP-NB-0042	Weverij-woningen met sheddaken	132565,78	391963,83	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	4,50	13	--	--	13
TP-NB-0043	Weverij-woningen met sheddaken	132570,00	391967,04	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	4,50	14	--	--	14
TP-NB-0044	Weverij-woningen met sheddaken	132573,99	391970,09	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	4,50	14	--	--	14
TP-NB-0045	Weverij-woningen met sheddaken	132578,11	391973,23	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	4,50	15	--	--	15
TP-NB-0046	Weverij-woningen met sheddaken	132582,10	391976,27	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	4,50	16	--	--	16
TP-NB-0047	Weverij-woningen met sheddaken	132586,20	391979,39	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0048	Weverij-woningen met sheddaken	132590,26	391982,49	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	4,50	17	--	--	17
TP-NB-0049	Weverij-woningen met sheddaken	132594,20	391985,50	1,50	16	--	--	16
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	4,50	19	--	--	19
TP-NB-0050	Weverij-woningen met sheddaken	132598,46	391988,74	1,50	17	--	--	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	4,50	12	--	--	12
TP-NB-0051	Weverij-woningen met sheddaken	132604,38	391980,43	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	4,50	11	--	--	11
TP-NB-0052	Weverij-woningen met sheddaken	132600,63	391977,57	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0053	Weverij-woningen met sheddaken	132596,37	391974,32	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	4,50	9	--	--	9
TP-NB-0054	Weverij-woningen met sheddaken	132592,62	391971,47	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	4,50	9	--	--	9
TP-NB-0055	Weverij-woningen met sheddaken	132588,25	391968,14	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0056	Weverij-woningen met sheddaken	132584,26	391965,09	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0057	Weverij-woningen met sheddaken	132580,18	391961,98	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	4,50	9	--	--	9
TP-NB-0058	Weverij-woningen met sheddaken	132576,09	391958,87	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	4,50	9	--	--	9
TP-NB-0059	Weverij-woningen met sheddaken	132572,04	391955,78	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	4,50	8	--	--	8
TP-NB-0060	Weverij-woningen met sheddaken	132568,07	391952,75	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	4,50	7	--	--	7
TP-NB-0061	Weverij-woningen met sheddaken	132563,91	391949,58	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	4,50	7	--	--	7
TP-NB-0062	Weverij-woningen met sheddaken	132559,64	391946,32	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0063	Ververij-woningen	132584,14	391914,75	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	5,00	2	--	--	2
TP-NB-0064	Ververij-woningen	132588,10	391917,77	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0065	Ververij-woningen	132592,20	391920,90	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0066	Ververij-woningen	132596,16	391923,91	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0067	Ververij-woningen	132600,30	391927,07	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0068	Ververij-woningen	132604,25	391930,08	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0069	Ververij-woningen	132608,41	391933,26	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0070	Ververij-woningen	132612,51	391936,38	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0071	Ververij-woningen	132616,62	391939,52	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0072	Ververij-woningen	132620,69	391942,62	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0073	Ververij-woningen	132624,61	391945,60	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0074	Ververij-woningen	132628,63	391948,67	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0075	Ververij-woningen	132622,43	391956,77	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0076	Ververij-woningen	132618,47	391953,75	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0077	Ververij-woningen	132614,43	391950,67	1,50	6	--	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0078	Ververij-woningen	132610,40	391947,60	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0079	Ververij-woningen	132606,15	391944,36	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0080	Ververij-woningen	132602,11	391941,28	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0081	Ververij-woningen	132598,06	391938,19	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0082	Ververij-woningen	132593,90	391935,02	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0083	Ververij-woningen	132590,01	391932,06	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0084	Ververij-woningen	132585,86	391928,89	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0085	Ververij-woningen	132581,92	391925,89	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0086	Ververij-woningen	132578,21	391923,05	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0087	Magazijn-woningen	132582,08	391898,95	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0088	Magazijn-woningen	132587,36	391902,97	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0089	Magazijn-woningen	132592,18	391906,64	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0090	Magazijn-woningen	132596,72	391910,10	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0091	Magazijn-woningen	132601,43	391913,69	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0092	Magazijn-woningen	132608,74	391903,92	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0093	Magazijn-woningen	132604,52	391900,71	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0094	Magazijn-woningen	132599,65	391897,00	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0095	Magazijn-woningen	132594,70	391893,22	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0096	Magazijn-woningen	132589,95	391889,60	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0097	Magazijn-woningen	132609,62	391923,08	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0098	Magazijn-woningen	132614,27	391926,63	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0099	Magazijn-woningen	132619,39	391930,53	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0100	Magazijn-woningen	132623,81	391933,90	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0101	Magazijn-woningen	132629,02	391937,87	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0102	Magazijn-woningen	132633,83	391941,54	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0103	Magazijn-woningen	132638,61	391945,18	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0104	Magazijn-woningen	132643,31	391948,76	1,50	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0105	Magazijn-woningen	132648,22	391952,51	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0106	Magazijn-woningen	132652,92	391956,09	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0107	Magazijn-woningen	132657,79	391959,81	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	5,00	20	--	--	20
TP-NB-0108	Magazijn-woningen	132662,16	391963,14	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0109	Magazijn-woningen	132670,27	391953,35	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0110	Magazijn-woningen	132665,27	391949,54	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0111	Magazijn-woningen	132660,43	391945,85	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0112	Magazijn-woningen	132655,70	391942,24	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0113	Magazijn-woningen	132650,90	391938,59	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0114	Magazijn-woningen	132646,17	391934,98	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0115	Magazijn-woningen	132641,39	391931,33	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0116	Magazijn-woningen	132636,50	391927,61	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0117	Magazijn-woningen	132631,83	391924,05	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0118	Magazijn-woningen	132627,23	391920,54	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0119	Magazijn-woningen	132622,29	391916,77	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0120	Magazijn-woningen	132617,71	391913,28	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0121	Be-bo woningen	132460,00	391889,27	1,50	-12	--	--	-12
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	5,00	-10	--	--	-10
TP-NB-0122	Be-bo woningen	132463,59	391895,70	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0123	Be-bo woningen	132467,09	391901,96	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0124	Be-bo woningen	132470,17	391907,47	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0125	Be-bo woningen	132471,41	391915,86	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0126	Be-bo woningen	132474,79	391921,90	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0127	Be-bo woningen	132478,46	391928,48	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0128	Be-bo woningen	132481,97	391934,77	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0129	Be-bo woningen	132492,70	391928,96	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0130	Be-bo woningen	132489,30	391922,87	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0131	Be-bo woningen	132485,80	391916,61	1,50	6	--	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0132	Be-bo woningen	132482,21	391910,16	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0133	Be-bo woningen	132481,77	391906,76	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	5,00	5	--	--	5
TP-NB-0134	Be-bo woningen	132481,50	391902,74	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0135	Be-bo woningen	132477,96	391896,41	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	5,00	3	--	--	3
TP-NB-0136	Be-bo woningen	132474,50	391890,22	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0137	Be-bo woningen	132470,73	391883,46	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0138	Be-bo woningen	132463,79	391883,24	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0139	Be-bo woningen	132488,97	391936,06	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0140	Be-bo woningen	132516,66	391914,26	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0141	Be-bo woningen	132512,47	391913,74	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	5,00	--	--	--	--
TP-NB-0142	Be-bo woningen	132510,82	391906,14	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0143	Be-bo woningen	132520,47	391908,35	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0144	Be-bo woningen	132521,30	391904,23	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0145	Be-bo woningen	132514,03	391900,43	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0146	Be-bo woningen	132531,67	391891,27	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0147	Be-bo woningen	132527,05	391892,18	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0148	Be-bo woningen	132521,27	391884,90	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0149	Be-bo woningen	132524,29	391879,66	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0150	Be-bo woningen	132533,59	391881,18	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0151	Be-bo woningen	132534,66	391886,09	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0152	Be-bo woningen	132495,80	391861,49	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0153	Be-bo woningen	132497,07	391865,80	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0154	Be-bo woningen	132489,64	391869,62	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0155	Be-bo woningen	132489,97	391858,93	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	5,00	-11	--	--	-11
TP-NB-0156	Be-bo woningen	132485,77	391859,52	1,50	-11	--	--	-11
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0157	Be-bo woningen	132483,35	391866,71	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0158	Be-bo woningen	132506,34	391843,55	1,50	-2	--	--	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0159	Be-bo woningen	132501,39	391845,14	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0160	Be-bo woningen	132497,01	391839,30	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0161	Be-bo woningen	132502,67	391834,61	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0162	Be-bo woningen	132510,40	391835,59	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0163	Be-bo woningen	132511,21	391840,20	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0164	Be-bo woningen	132520,73	391824,05	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0165	Be-bo woningen	132516,34	391825,51	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0166	Be-bo woningen	132511,91	391818,92	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	5,00	-11	--	--	-11
TP-NB-0167	Be-bo woningen	132515,10	391813,50	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	5,00	-9	--	--	-9
TP-NB-0168	Be-bo woningen	132522,88	391814,50	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0169	Be-bo woningen	132523,63	391819,12	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0170	Be-bo woningen	132522,83	391856,36	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0171	Be-bo woningen	132522,78	391849,74	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0172	Be-bo woningen	132529,23	391845,97	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0173	Be-bo woningen	132527,59	391854,37	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0174	Be-bo woningen	132553,61	391863,44	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	5,00	0	--	--	0
TP-NB-0175	Be-bo woningen	132548,85	391862,86	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0176	Be-bo woningen	132547,35	391855,37	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0177	Be-bo woningen	132552,34	391851,76	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0178	Be-bo woningen	132559,20	391855,33	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0179	Be-bo woningen	132558,76	391859,71	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0180	Be-bo woningen	132576,31	391847,03	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0181	Be-bo woningen	132571,78	391846,78	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0182	Be-bo woningen	132570,27	391838,82	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0183	Be-bo woningen	132575,09	391835,33	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0184	Be-bo woningen	132581,96	391839,01	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0185	Be-bo woningen	132580,98	391843,66	1,50	-1	--	--	-1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0186	Be-bo woningen	132598,95	391830,67	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0187	Be-bo woningen	132594,30	391830,14	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	5,00	-10	--	--	-10
TP-NB-0188	Be-bo woningen	132592,81	391822,53	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0189	Be-bo woningen	132601,87	391824,86	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0190	Be-bo woningen	132603,01	391820,34	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0191	Be-bo woningen	132596,31	391816,29	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0192	Be-bo woningen	132544,69	391816,32	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0193	Be-bo woningen	132543,76	391820,98	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0194	Be-bo woningen	132551,30	391824,10	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0195	Be-bo woningen	132555,52	391820,34	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	5,00	-9	--	--	-9
TP-NB-0196	Be-bo woningen	132553,60	391812,79	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	5,00	-14	--	--	-14
TP-NB-0197	Be-bo woningen	132549,03	391812,46	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0198	Be-bo woningen	132573,80	391806,30	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0199	Be-bo woningen	132566,35	391802,77	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	5,00	-15	--	--	-15
TP-NB-0200	Be-bo woningen	132567,46	391798,28	1,50	-14	--	--	-14
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	5,00	-15	--	--	-15
TP-NB-0201	Be-bo woningen	132569,75	391792,22	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	5,00	-11	--	--	-11
TP-NB-0202	Be-bo woningen	132574,06	391792,17	1,50	-11	--	--	-11
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0203	Be-bo woningen	132576,62	391799,76	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0204	Be-bo woningen	132533,51	391802,34	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0205	Be-bo woningen	132529,46	391804,22	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	5,00	-9	--	--	-9
TP-NB-0206	Be-bo woningen	132524,48	391797,57	1,50	-9	--	--	-9
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0207	Be-bo woningen	132534,62	391795,53	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	5,00	-10	--	--	-10
TP-NB-0208	Be-bo woningen	132532,64	391791,24	1,50	-11	--	--	-11
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	5,00	-14	--	--	-14
TP-NB-0209	Be-bo woningen	132525,62	391790,70	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0210	Be-bo woningen	132550,98	391774,81	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0211	Be-bo woningen	132547,43	391769,45	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0212	Be-bo woningen	132540,18	391769,08	1,50	-7	--	--	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0213	Be-bo woningen	132545,79	391776,05	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0214	Be-bo woningen	132536,14	391748,51	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0215	Be-bo woningen	132530,69	391756,85	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0216	Be-bo woningen	132527,13	391755,17	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0217	Be-bo woningen	132521,85	391751,29	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	5,00	-13	--	--	-13
TP-NB-0218	Be-bo woningen	132530,53	391744,21	1,50	-13	--	--	-13
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0219	Be-bo woningen	132521,11	391747,59	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	5,00	-9	--	--	-9
TP-NB-0220	Be-bo woningen	132517,83	391727,74	1,50	-9	--	--	-9
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0221	Be-bo woningen	132518,12	391731,76	1,50	-13	--	--	-13
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0222	Be-bo woningen	132508,84	391734,43	1,50	-10	--	--	-10
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0223	Be-bo woningen	132503,17	391730,28	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	5,00	-17	--	--	-17
TP-NB-0224	Be-bo woningen	132508,35	391722,55	1,50	-17	--	--	-17
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	5,00	-16	--	--	-16
TP-NB-0225	Be-bo woningen	132512,46	391724,00	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0226	Be-bo woningen	132459,17	391664,70	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0227	Be-bo woningen	132466,96	391659,49	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	5,00	-18	--	--	-18
TP-NB-0228	Be-bo woningen	132458,37	391659,67	1,50	-18	--	--	-18
TP-NB-0229	Be-bo woningen	132465,74	391650,03	1,50	-15	--	--	-15
TP-NB-0230	Be-bo woningen	132458,56	391651,78	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0231	Be-bo woningen	132485,78	391676,34	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0232	Be-bo woningen	132492,54	391672,64	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0233	Be-bo woningen	132493,19	391662,19	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0234	Be-bo woningen	132485,19	391663,25	1,50	-9	--	--	-9
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	5,00	-17	--	--	-17
TP-NB-0235	Be-bo woningen	132484,57	391671,83	1,50	-17	--	--	-17
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0236	Be-bo woningen	132482,30	391709,32	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	5,00	-16	--	--	-16
TP-NB-0237	Be-bo woningen	132479,98	391703,55	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	5,00	-13	--	--	-13
TP-NB-0238	Be-bo woningen	132486,71	391704,15	1,50	-13	--	--	-13
TP-NB-0239	Be-bo woningen	132491,44	391711,93	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0240	Be-bo woningen	132507,48	391689,56	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0241	Be-bo woningen	132514,20	391686,04	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	5,00	-18	--	--	-18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0242	Be-bo woningen	132506,39	391684,97	1,50	-17	--	--	-17
TP-NB-0243	Be-bo woningen	132506,84	391676,67	1,50	-9	--	--	-9
TP-NB-0244	Be-bo woningen	132514,68	391675,29	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0245	Be-bo woningen	132526,98	391688,08	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0246	Be-bo woningen	132534,19	391686,78	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	5,00	-10	--	--	-10
TP-NB-0247	Be-bo woningen	132534,59	391696,68	1,50	-11	--	--	-11
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0248	Be-bo woningen	132526,73	391701,03	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	5,00	-17	--	--	-17
TP-NB-0249	Be-bo woningen	132525,68	391696,74	1,50	-17	--	--	-17
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0250	Terrassen aan het Vloed	132540,96	391715,36	1,50	-13	--	--	-13
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0251	Terrassen aan het Vloed	132541,71	391720,21	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	5,00	-11	--	--	-11
TP-NB-0252	Terrassen aan het Vloed	132548,66	391717,23	1,50	-12	--	--	-12
TP-NB-0253	Terrassen aan het Vloed	132549,95	391706,43	1,50	-15	--	--	-15
TP-NB-0254	Terrassen aan het Vloed	132542,79	391706,59	1,50	-17	--	--	-17
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	5,00	-16	--	--	-16
TP-NB-0255	Terrassen aan het Vloed	132553,35	391739,21	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0256	Terrassen aan het Vloed	132553,94	391744,01	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0257	Terrassen aan het Vloed	132560,95	391741,26	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0258	Terrassen aan het Vloed	132562,23	391730,25	1,50	-14	--	--	-14
TP-NB-0259	Terrassen aan het Vloed	132555,37	391730,34	1,50	-16	--	--	-16
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	5,00	-14	--	--	-14
TP-NB-0260	Terrassen aan het Vloed	132576,69	391752,22	1,50	-12	--	--	-12
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0261	Terrassen aan het Vloed	132577,10	391756,77	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0262	Terrassen aan het Vloed	132584,94	391753,69	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0263	Terrassen aan het Vloed	132586,26	391743,64	1,50	-14	--	--	-14
TP-NB-0264	Terrassen aan het Vloed	132578,79	391743,69	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0265	Terrassen aan het Vloed	132595,59	391766,57	1,50	-8	--	--	-8
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0266	Terrassen aan het Vloed	132595,73	391771,23	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0267	Terrassen aan het Vloed	132603,51	391768,62	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0268	Terrassen aan het Vloed	132605,13	391758,22	1,50	-13	--	--	-13
TP-NB-0269	Terrassen aan het Vloed	132598,15	391757,92	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	5,00	-14	--	--	-14
TP-NB-0270	Terrassen aan het Vloed	132612,91	391780,70	1,50	-13	--	--	-13
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0271	Terrassen aan het Vloed	132612,86	391785,43	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0272	Terrassen aan het Vloed	132620,89	391783,16	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0273	Terrassen aan het Vloed	132623,15	391773,09	1,50	-12	--	--	-12
TP-NB-0274	Terrassen aan het Vloed	132616,40	391772,09	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0275	Terrassen aan het Vloed	132627,88	391808,74	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	5,00	-4	--	--	-4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0276	Terrassen aan het Vloed	132635,31	391807,49	1,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0277	Terrassen aan het Vloed	132628,45	391804,00	1,50	-11	--	--	-11
TP-NB-0278	Terrassen aan het Vloed	132637,89	391796,10	1,50	-11	--	--	-11
TP-NB-0279	Terrassen aan het Vloed	132630,97	391796,27	1,50	-11	--	--	-11
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	12,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	9,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	6,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0280	appartementengebouw	132639,85	391862,46	3,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	15,00	0	--	--	0
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	12,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	9,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	6,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0281	appartementengebouw	132646,39	391854,81	3,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	15,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	12,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	9,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	6,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0282	appartementengebouw	132655,25	391851,93	3,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	12,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	9,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	6,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0283	appartementengebouw	132672,86	391854,22	3,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	12,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	9,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	6,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0284	appartementengebouw	132688,13	391860,48	3,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	15,00	0	--	--	0
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	12,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	9,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	6,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0285	appartementengebouw	132701,69	391870,82	3,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	12,00	17	--	--	17
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	9,00	16	--	--	16
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	6,00	15	--	--	15
TP-NB-0286	appartementengebouw	132706,04	391889,38	3,00	15	--	--	15
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	12,00	16	--	--	16
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	9,00	15	--	--	15
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	6,00	14	--	--	14
TP-NB-0287	appartementengebouw	132695,14	391886,57	3,00	13	--	--	13
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	12,00	13	--	--	13
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	9,00	12	--	--	12
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	6,00	11	--	--	11
TP-NB-0288	appartementengebouw	132676,75	391874,44	3,00	10	--	--	10
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	12,00	13	--	--	13
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	9,00	11	--	--	11
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	6,00	10	--	--	10
TP-NB-0289	appartementengebouw	132669,95	391871,99	3,00	10	--	--	10
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	12,00	6	--	--	6
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	9,00	4	--	--	4
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	6,00	2	--	--	2
TP-NB-0290	appartementengebouw	132649,96	391867,88	3,00	2	--	--	2
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	15,00	15	--	--	15
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	12,00	14	--	--	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	9,00	13	--	--	13
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	6,00	12	--	--	12
TP-NB-0291	appartementengebouw	132682,18	391879,83	3,00	11	--	--	11
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	15,00	13	--	--	13
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	12,00	12	--	--	12
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	9,00	10	--	--	10
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	6,00	9	--	--	9
TP-NB-0292	appartementengebouw	132663,11	391872,11	3,00	8	--	--	8
TP-NB-0293	appartementengebouw	132652,55	391860,35	15,00	9	--	--	9
TP-NB-0294	appartementengebouw	132698,44	391879,28	15,00	16	--	--	16
TP-NB-0295	appartementengebouw	132682,08	391874,29	15,00	1	--	--	1
TP-NB-0296	appartementengebouw	132667,52	391868,33	15,00	13	--	--	13
TP-NB-0297	appartementengebouw	132689,17	391864,99	15,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0298	appartementengebouw	132669,02	391856,82	15,00	12	--	--	12
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	15,00	16	--	--	16
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	12,00	4	--	--	4
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	9,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	6,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0299	appartementengebouw	132706,41	391879,81	3,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	15,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	12,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	9,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	6,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0300	appartementengebouw	132665,79	391851,28	3,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	15,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	12,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	9,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	6,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0301	appartementengebouw	132695,37	391863,48	3,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0302	appartementengebouw	132688,84	391878,12	15,00	17	--	--	17
TP-NB-0303	appartementengebouw	132659,99	391866,50	15,00	2	--	--	2
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0304	Kangoeroewoning	132749,71	391882,64	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0305	Kangoeroewoning	132750,79	391873,97	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0306	Kangoeroewoning	132763,43	391865,14	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0307	Kangoeroewoning	132761,72	391873,24	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0308	Kangoeroewoning	132783,93	391888,66	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0309	Kangoeroewoning	132792,83	391880,65	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0310	Kangoeroewoning	132793,17	391868,83	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	5,00	-5	--	--	-5
TP-NB-0311	Kangoeroewoning	132788,07	391875,14	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0312	Kangoeroewoning	132779,71	391883,95	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0313	Kangoeroewoning	132816,86	391892,70	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	5,00	-4	--	--	-4
TP-NB-0314	Kangoeroewoning	132828,71	391891,28	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	5,00	-7	--	--	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0315	Kangoeroewoning	132820,95	391883,72	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0316	Kangoeroewoning	132809,76	391886,04	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0317	Kangoeroewoning	132837,24	391910,11	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0318	Kangoeroewoning	132845,57	391907,82	1,50	-1	--	--	-1
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0319	Kangoeroewoning	132846,47	391898,38	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0320	Kangoeroewoning	132838,05	391901,65	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0321	Kangoeroewoning	132851,55	391929,65	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0322	Kangoeroewoning	132861,53	391924,87	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0323	Kangoeroewoning	132863,41	391916,21	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0324	Kangoeroewoning	132854,41	391914,42	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0325	Kangoeroewoning	132850,86	391924,72	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0326	Kangoeroewoning	132870,41	391943,00	1,50	12	--	--	12
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0327	Kangoeroewoning	132879,30	391943,65	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	5,00	-7	--	--	-7
TP-NB-0328	Kangoeroewoning	132882,99	391934,93	1,50	-7	--	--	-7
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0329	Kangoeroewoning	132874,36	391935,22	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	5,00	11	--	--	11
TP-NB-0330	Kangoeroewoning	132883,27	391967,02	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	5,00	-3	--	--	-3
TP-NB-0331	Kangoeroewoning	132892,53	391963,73	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	5,00	-6	--	--	-6
TP-NB-0332	Kangoeroewoning	132897,74	391950,55	1,50	-6	--	--	-6
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0333	Kangoeroewoning	132887,32	391955,47	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	5,00	6	--	--	6
TP-NB-0334	Kangoeroewoning	132887,58	391983,30	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0335	Kangoeroewoning	132897,00	391978,00	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	5,00	-9	--	--	-9
TP-NB-0336	Kangoeroewoning	132909,41	391983,76	1,50	-9	--	--	-9
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	5,00	4	--	--	4
TP-NB-0337	Kangoeroewoning	132905,97	391991,07	1,50	4	--	--	4
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	5,00	1	--	--	1
TP-NB-0338	Kangoeroewoning	132901,44	391987,99	1,50	0	--	--	0
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	5,00	-2	--	--	-2
TP-NB-0339	Kangoeroewoning	132895,56	391985,70	1,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0340	Kangoeroewoning	132866,53	391990,40	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	5,00	-1	--	--	-1
TP-NB-0341	Kangoeroewoning	132873,39	391999,18	1,50	2	--	--	2
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0342	Kangoeroewoning	132863,71	391997,41	1,50	13	--	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	5,00	12	--	--	12
TP-NB-0343	Kangoeroewoning	132857,55	391988,77	1,50	13	--	--	13
TP-NB-0344	Be-bo woningen	132466,19	391653,91	5,00	-14	--	--	-14
TP-NB-0345	Be-bo woningen	132461,03	391655,39	5,00	-18	--	--	-18
TP-NB-0346	Be-bo woningen	132487,94	391666,40	5,00	-11	--	--	-11
TP-NB-0347	Be-bo woningen	132493,18	391665,79	5,00	-16	--	--	-16
TP-NB-0348	Be-bo woningen	132509,44	391680,06	5,00	-19	--	--	-19
TP-NB-0349	Be-bo woningen	132514,62	391678,85	5,00	-16	--	--	-16
TP-NB-0350	Be-bo woningen	132529,61	391691,26	5,00	-14	--	--	-14
TP-NB-0351	Be-bo woningen	132534,64	391690,88	5,00	-16	--	--	-16
TP-NB-0352	Be-bo woningen	132545,04	391710,20	5,00	-18	--	--	-18
TP-NB-0353	Be-bo woningen	132549,75	391710,17	5,00	-15	--	--	-15
TP-NB-0354	Be-bo woningen	132557,22	391734,42	5,00	-17	--	--	-17
TP-NB-0355	Be-bo woningen	132562,05	391734,03	5,00	-15	--	--	-15
TP-NB-0356	Be-bo woningen	132580,82	391747,46	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0357	Be-bo woningen	132585,57	391747,08	5,00	-14	--	--	-14
TP-NB-0358	Be-bo woningen	132599,96	391761,85	5,00	-9	--	--	-9
TP-NB-0359	Be-bo woningen	132604,76	391762,06	5,00	-13	--	--	-13
TP-NB-0360	Be-bo woningen	132617,61	391776,41	5,00	-8	--	--	-8
TP-NB-0361	Be-bo woningen	132622,86	391777,30	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0362	Be-bo woningen	132632,73	391800,09	5,00	-12	--	--	-12
TP-NB-0363	Be-bo woningen	132637,68	391800,39	5,00	-11	--	--	-11
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	7,50	3	--	--	3
TP-NB-0364	Appartementen Bergstraat	132518,56	391972,04	4,50	2	--	--	2
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	7,50	3	--	--	3
TP-NB-0365	Appartementen Bergstraat	132524,31	391976,42	4,50	1	--	--	1
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	7,50	4	--	--	4
TP-NB-0366	Appartementen Bergstraat	132530,35	391981,00	4,50	1	--	--	1
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	7,50	6	--	--	6
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	4,50	3	--	--	3
TP-NB-0367	Appartementen Bergstraat	132536,99	391986,06	1,50	3	--	--	3
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	7,50	14	--	--	14
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	4,50	12	--	--	12
TP-NB-0368	Appartementen Bergstraat	132548,39	391970,43	1,50	9	--	--	9
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	7,50	13	--	--	13
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	4,50	12	--	--	12
TP-NB-0369	Appartementen Bergstraat	132542,06	391965,62	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	7,50	13	--	--	13
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	4,50	11	--	--	11
TP-NB-0370	Appartementen Bergstraat	132536,08	391961,07	1,50	11	--	--	11
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	7,50	12	--	--	12
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	4,50	10	--	--	10
TP-NB-0371	Appartementen Bergstraat	132529,80	391956,29	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	10,50	-2	--	--	-2
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	7,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	4,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0372	Appartementen Bergstraat	132523,37	391959,90	1,50	-4	--	--	-4
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	10,50	-3	--	--	-3
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	7,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	4,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0373	Appartementen Bergstraat	132519,45	391965,04	1,50	-5	--	--	-5
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	10,50	15	--	--	15
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	7,50	15	--	--	15
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	4,50	13	--	--	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0374	Appartementen Bergstraat	132543,35	391983,51	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	5,00	8	--	--	8
TP-NB-0375	bedrijfswoning	132639,29	391969,06	1,50	6	--	--	6
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	5,00	7	--	--	7
TP-NB-0376	bedrijfswoning	132642,03	391965,48	1,50	5	--	--	5
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0377	bedrijfswoning	132653,83	391982,86	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	5,00	30	--	--	30
TP-NB-0378	bedrijfswoning	132657,40	391983,73	1,50	30	--	--	30
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	5,00	29	--	--	29
TP-NB-0379	bedrijfswoning	132660,47	391981,19	1,50	28	--	--	28
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	5,00	28	--	--	28
TP-NB-0380	bedrijfswoning	132662,88	391978,03	1,50	27	--	--	27
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0381	bedrijfswoning	132660,00	391972,65	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	5,00	9	--	--	9
TP-NB-0382	bedrijfswoning	132652,84	391972,72	1,50	7	--	--	7
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	5,00	10	--	--	10
TP-NB-0383	bedrijfswoning	132646,62	391972,88	1,50	8	--	--	8
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	5,00	13	--	--	13
TP-NB-0384	bedrijfswoning	132645,52	391967,56	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	5,00	16	--	--	16
TP-NB-0385	bedrijfswoning	132646,95	391962,67	1,50	14	--	--	14
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	6,00	25	--	--	25
TP-NB-0389	Weverij-woningen met sheddaken	132607,20	392015,90	2,00	24	--	--	24
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	6,00	25	--	--	25
TP-NB-0399	Weverij-woningen met sheddaken	132604,32	392021,53	2,00	24	--	--	24
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	6,00	25	--	--	25
TP-NB-0402	Weverij-woningen met sheddaken	132599,72	392031,63	2,00	23	--	--	23
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	6,00	18	--	--	18
TP-NB-0403	Weverij-woningen met sheddaken	132592,75	392033,76	2,00	16	--	--	16
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	6,00	17	--	--	17
TP-NB-0404	Weverij-woningen met sheddaken	132583,75	392029,88	2,00	15	--	--	15
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	7,50	13	--	--	13
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	4,50	11	--	--	11
TP-NB-0405	Weverij-woningen met sheddaken	132573,89	392017,07	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	7,50	13	--	--	13
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	4,50	9	--	--	9
TP-NB-0406	Weverij-woningen met sheddaken	132584,72	392021,80	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	7,50	10	--	--	10
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	4,50	7	--	--	7
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132593,90	392019,77	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	4,50	21	--	--	21
TP-NB-0407	Weverij-woningen met sheddaken	132607,61	391989,63	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	7,50	10	--	--	10
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	4,50	6	--	--	6
TP-NB-0408	Weverij-woningen met sheddaken	132597,28	392012,96	1,50	--	--	--	--
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	4,50	2	--	--	2
TP-NB-0410	Weverij-woningen met sheddaken	132554,40	391949,03	1,50	1	--	--	1
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	6,00	15	--	--	15
TP-NB-0416	Weverij-woningen met sheddaken	132570,99	392024,39	2,00	12	--	--	12
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	6,00	9	--	--	9
TP-NB-0417	Weverij-woningen met sheddaken	132564,85	392017,19	2,00	7	--	--	7
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	4,50	12	--	--	12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: 210825 - Biomassacentrale
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Goede ruimtelijke ordening
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
TP-NB-0418	Weverij-woningen met sheddaken	132607,87	391983,09	1,50	10	--	--	10
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	4,50	20	--	--	20
TP-NB-0419	Weverij-woningen met sheddaken	132601,67	391991,19	1,50	18	--	--	18
TP-NB-0420	Appartementen Bergstraat	132541,04	391967,37	10,50	14	--	--	14
TP-NB-0421	Appartementen Bergstraat	132547,16	391972,01	10,50	15	--	--	15
TP-NB-0422	Appartementen Bergstraat	132534,92	391962,73	10,50	14	--	--	14
TP-NB-0423	Appartementen Bergstraat	132528,57	391957,91	10,50	13	--	--	13
TP-NB-0424	Appartementen Bergstraat	132519,82	391970,49	10,50	5	--	--	5
TP-NB-0425	Appartementen Bergstraat	132525,78	391975,02	10,50	7	--	--	7
TP-NB-0426	Appartementen Bergstraat	132531,71	391979,53	10,50	8	--	--	8
TP-NB-0427	Appartementen Bergstraat	132538,22	391984,48	10,50	9	--	--	9
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	10,50	16	--	--	16
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	7,50	14	--	--	14
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	4,50	13	--	--	13
TP-NB-0428	Appartementen Bergstraat	132548,11	391977,26	1,50	9	--	--	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

De informatie die in dit rapport is opgenomen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie, door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. De informatie is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde, voor het doel waarvoor dit rapport is vervaardigd. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group en wordt u verzocht de gegevens te verwijderen en direct melding te maken bij security@anteagroup.nl. Derden, zij die niet geadresseerd zijn, kunnen geen rechten aan dit rapport ontlelen, tenzij na schriftelijke toestemming door Antea Group.

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al bijna 70 jaar.

Contactgegevens

Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
T. 0162 487 000
E. marco.vanderwilt@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.