



klicmelding-nummer : 19G084910
adres : Tilburgseweg 154
5051 AL
plaats : Goirle

Graafschade voorkomen ...



Inhoudsopgave

<i>omschrijving</i>	<i>pagina</i>
Voorblad	1
Inhoudsopgave	2
Ontvangstbevestiging	3 - 5
Leveringsinformatie	6 - 8
Safety first	9
Overzichtskaart	10 - 20
Brabant Water	21
Breedband Tilburg B.V.	22 - 24
Enexis Netbeheer B.V.	25 - 26
Gemeente Goirle	27 - 28
KPN B.V.	29 - 30
Reggefiber Operator B.V.	31 - 34
Ziggo B.V.	35 - 38
Instructiekaart	39 - 40
Spitters Electrotechniek B.V.	geen belang 41 - 42

geen belang = Deze netbeheerders hebben geen kabels of leidingen liggen in het opgegeven graafgebied (geen belang).

Let op: voor aanvang van uw werkzaamheden dient u ten alle tijde te controleren of u alle papieren en tekeningen heeft ontvangen. Is uw set compleet dan pas kunt u aanvangen met uw werkzaamheden.



KLIC

Datum

14-02-2019 14:45

Onderwerp

Ontvangstbevestiging Graafmelding

19G084910

Blad

1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Het Kadaster heeft een Graafmelding ontvangen.

Het meldnummer van de Klic-melding is: **19G084910**

Het ordernummer van de Klic-melding is: **9809292512/10**

De referentie van de Klic-melding is: **0719.099**

Hieronder treft u de gegevens aan van de melding en het overzicht, per thema, van beheerders met een belang in het opgegeven gebied. Het is mogelijk dat netbeheerders meerdere thema's in beheer hebben.

Uit de brief die u ontvangt bij de levering, kunt u opmaken voor welke thema's deze netbeheerders informatie hebben geleverd.

Als er een Eis Voorzorgsmaatregel van toepassing is op uw graafmelding staat dit in de leveringsbrief vermeld. De betreffende netbeheerder(s) heeft/hebben tot 3 werkdagen de tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen, gerekend vanaf het moment dat u contact heeft opgenomen.

Gegevens aanvrager

Naam	Doormalen
E-mailadres	support3@klicmelding.nl
Relatienummer	656710
Bedrijf	Graafmelding.nl
Adres	De Hoekakker 16
Postcode / Plaats	5561CE, RIETHOVEN
Land	NL
Telefoon	084-0031434
Fax	084-0031434
Datum aanvraag	14-02-2019 14:45

Gegevens opdrachtgever

Bedrijf	Aannemersbedrijf Houtepen BV
Naam	P. van Dongen
Adres	Zandschelstraat 1-01
Postcode / Plaats	5051hk, Goirle
Land	NL
Telefoon	0135349032
E-mailadres	p.vandongen@houtepenbv.nl



Datum

14-02-2019 14:45

Onderwerp

Ontvangstbevestiging Graafmelding

19G084910

Blad



2 van 3

Aanvangsdatum graafwerkzaamheden 18-02-2019
Aard graafwerkzaamheden Proefsleuven graven
Graafgebied
RD-coördinaten [(132535,393487), (132253,393509), (132219,393383), (132439,393358), (132460,393446), (132533,393438), (132535,393487)]
Dichtstbijzijnd adres Rillaerse-Baan 3, 5051AL Goirle

Overzicht van beheerders met een belang in het opgegeven gebied:

Beheerder	Contactpersoon	E-mail	Tel	Fax	Thema
Enexis Netbeheer B.V.	KLICINFO	klicinfo@enexis.nl	0888577271		gas hoge druk gas lage druk laagspanning middenspanning
Gemeente Tilburg, Ruimtelijke Uitvoering	Cluster leidingcoördinatie	klic@tilburg.nl	14013		riool onder druk riool vrijverval datatransport laagspanning overig
Gemeente Goirle	Brakel	t.vanbrakel@goirle.nl	(013) 531 0633		riool vrijverval
Brabant Water	Midden	regiomiddenedministratie@brabantwater.nl	0736838900		water
Breedband Tilburg B.V.	Network Operations Center	noc@vddonk.nl	0883131000		datatransport
KPN B.V.	Klic	orderintakeplan@kpn.com	(030) 255 3334		datatransport
Reggefiber Operator B.V.	Reggefiber ttH B.V.	klic-reggefiber@kpn.com	0548800893		datatransport
Spitters Electrotechniek B.V.	Spitters	wion-klic@spitters.nl	0402580853		datatransport
Ziggo B.V.	Network Infrastructure South	topografie Zuid@office.ziggo.nl	0887168723		datatransport

Grafische weergave van het gebied:

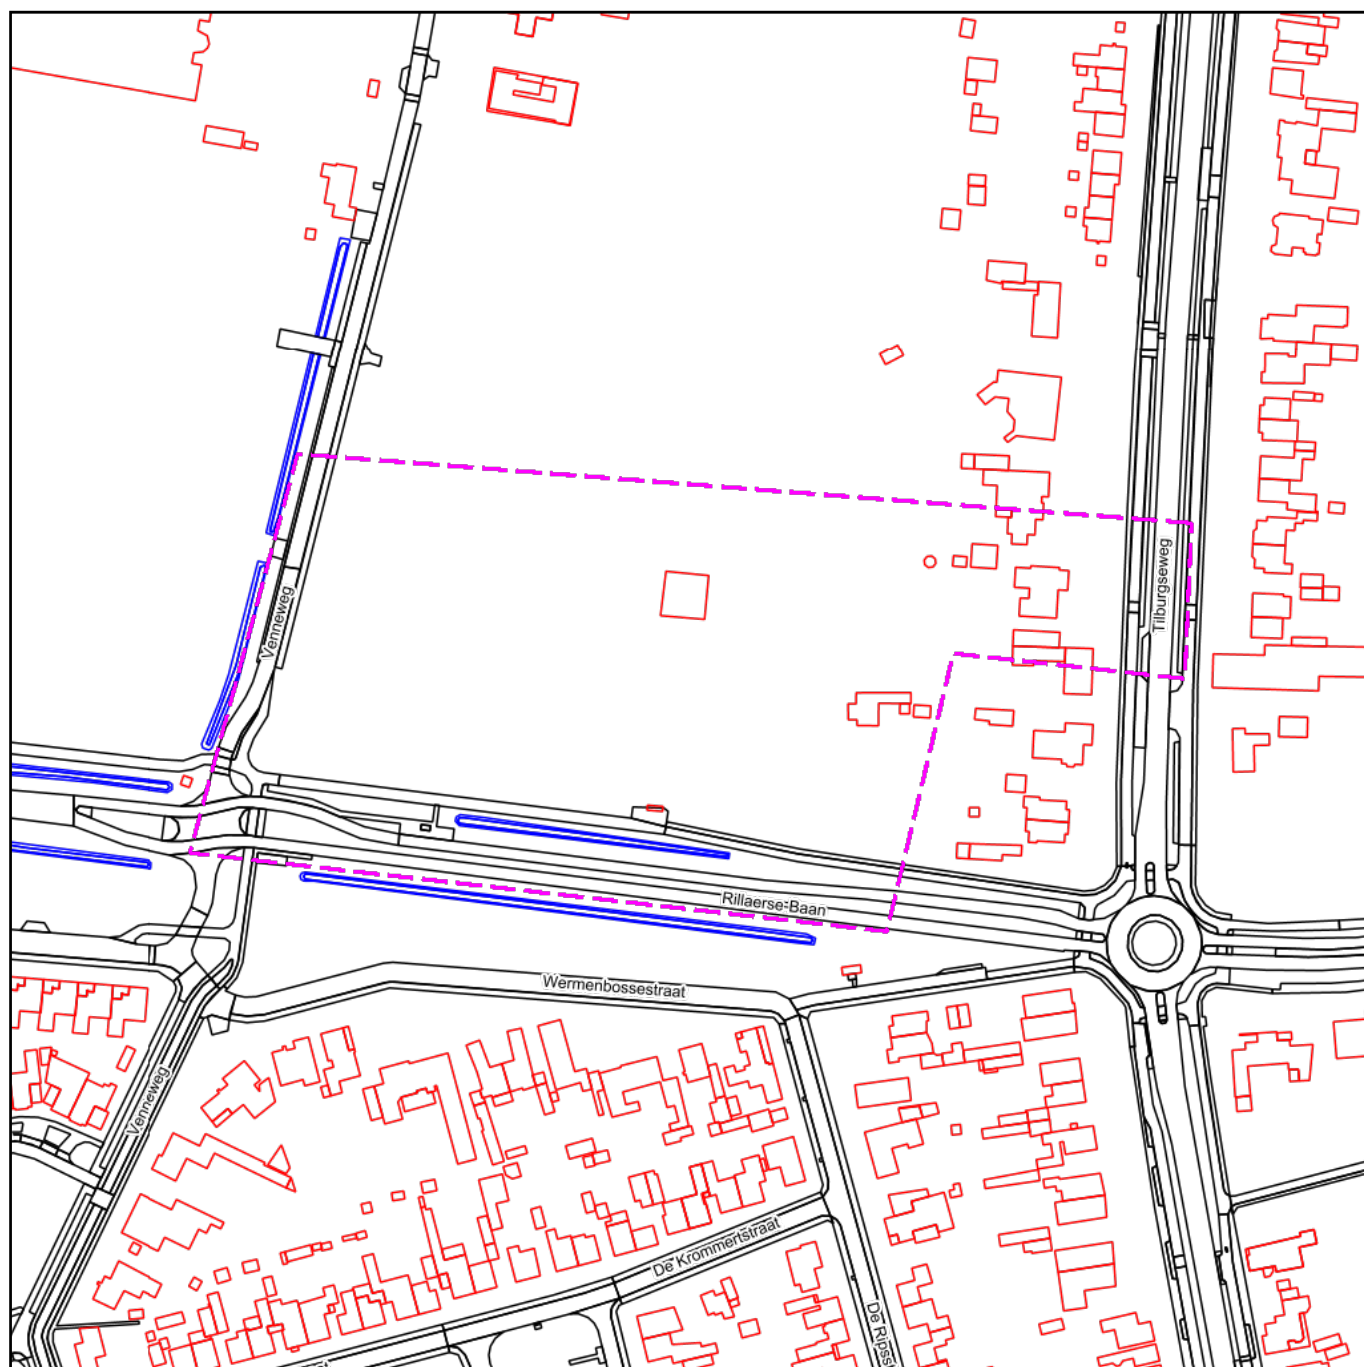



Datum

14-02-2019

Onderwerp

Klic-melding 19G084910 - 1

Klantreferentie

0719.099

Blad

1 van 3

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u een overzicht van de levering per netbeheerder per thema in het door u aangevraagde gebied. Hierin kunt u zien of de informatie over de kabels en leidingen van deze netbeheerders al dan niet is opgenomen.

Het meldnummer van de Klic-melding	19G084910
Het ordernummer van de Klic-melding	9809292512/10
De referentie van de Klic-melding	0719.099
De status van de levering	Levering compleet - 14-02-2019 15:03
Dichtstbijzijnd adres	Rillaerse-Baan 3, 5051AL Goirle

In bijgevoegde tabel vindt u een overzicht van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Kadaster Klantcontactcenter
klic@kadaster.nl
(0800) 00 80

Netbeheerders met belangen

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de netbeheerders die een belang hebben in het door u aangevraagde gebied.

Als een netbeheerder nog niet heeft geleverd, worden de thema's van de geraakte belangen weergegeven.

Als een netbeheerder wel heeft geleverd, is hij betrokken bij de levering tenzij anders aangegeven.

Van een betrokken netbeheerder worden de geleverde thema's met contactinformatie weergegeven.

Onderstaande netbeheerders hebben geleverd:

KL1031 Enexis Netbeheer B.V.

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
middenspanning		
gas lage druk		
laagspanning		

GM0785 Gemeente Goirle

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
riool onder over- of onderdruk		
riool vrijverval		

KL1001 Brabant Water

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
water	via administratie van de regio (zie brief) 073-6838888 regioadministratiexxx@brabantwater.nl	

KL1284 Breedband Tilburg B.V.

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
datatransport	Gebr. vd Donk B.V. 088 31 31 000 klic@vddonk.nl	

GM0855 Gemeente Tilburg, Ruimtelijke Uitvoering

Niet betrokken

KL1051 KPN B.V.

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
datatransport	KPN KLIC-loket 030-25 53334 orderintakeplan@kpn.com	

KL1049 Reggefiber Operator B.V.

<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>	<i>schade/storing</i>
datatransport	Reggefiber Operator bv +31 (0)548 800 8 beheerpassief@reggefiber.nl	

KL1168	Spitters Electrotechniek B.V.	Niet betrokken
KL1011	Ziggo B.V.	
	<i>thema</i>	<i>contact netinformatie</i>
	datatransport	<i>schade/storing</i>

Attentie zeer belangrijke informatie !

Leidingen met Gevaarlijke inhoud of hoge waarde.

Zodra u gaat graven in de nabijheid van netten met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde, is een aantal bepalingen van kracht. Beschadiging van deze netten kan tot ernstige gevolgen leiden. Dat willen we graag voorkomen. In de eerste plaats is het noodzakelijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met de beheerder van het net.

Eerst afspraken maken, dan graven

U mag pas starten met graafwerkzaamheden zodra u met de beheerder van het net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde afspraken heeft gemaakt over te nemen voorzorgsmaatregelen. Dat geldt ook wanneer de aangegeven veiligheidsstrook in uw graafpolygoon valt. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en aanwezig zijn op de graaflocatie. Zowel de beheerder als u leggen daarmee vast welke voorzorgsmaatregelen getroffen gaan worden.

Spreek snel af

Wanneer duidelijk is dat binnen uw graafpolygoon een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is, plan dan meteen een afspraak met de beheerder van dit net. De beheerder heeft maximaal drie werkdagen de tijd om aan te geven welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en om ter plaatse de ligging van het net aan te wijzen. Het is dus niet altijd mogelijk om direct na ontvangst van het kaartmateriaal te kunnen starten met graven in een graafpolygoon waar een net met gevaarlijke inhoud of met hoge waarde aanwezig is.


Binnen mijn graafpolygoon?

Als binnen de graafpolygoon netten met gevaarlijke inhoud aanwezig zijn, ziet u dat op de papieren van uw klic-melding. De beheerder van een net met gevaarlijke inhoud geeft vaak een veiligheidsstrook rond zijn leiding aan.


Netten met hoge waarde zijn netwerken die voor de beheerder of de gebruikers van dat netwerk een hoog belang hebben. De beheerder kan aan deze netwerken het label 'net met hoge waarde' geven.


Safety first !


Klicmelding.nl en Graafmelding.nl zijn handelsnamen van Graafmelding.nl BV (KvK 53112016)

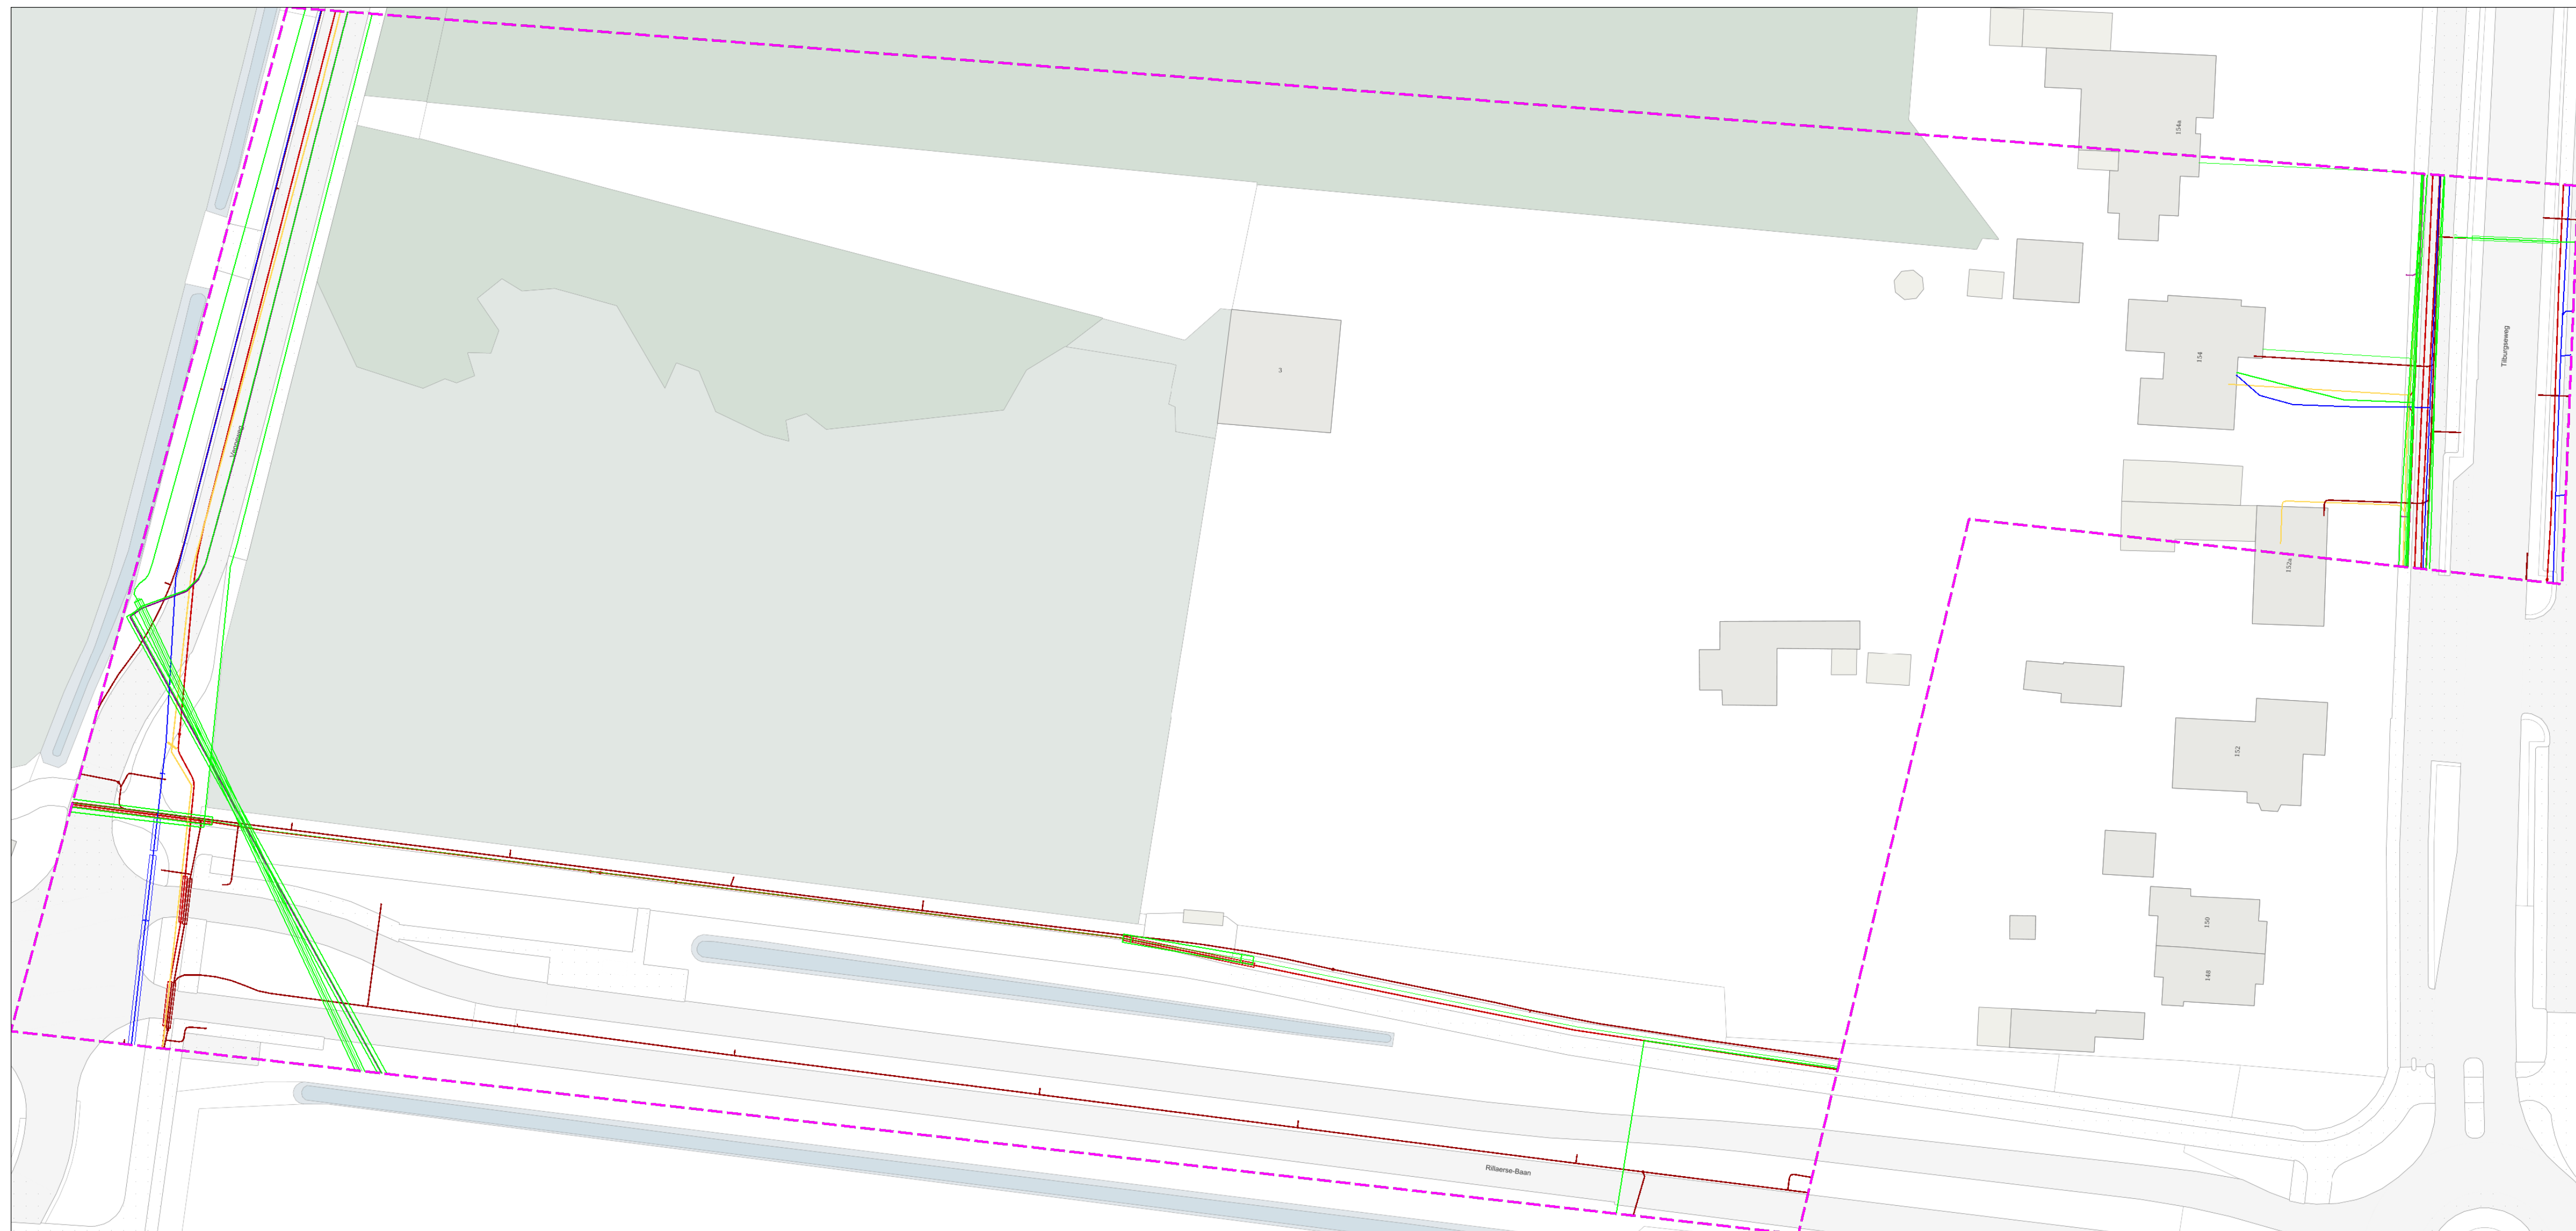

Beschadigungsnummer:
0800-9009
Storingsnummer:
0800-9009



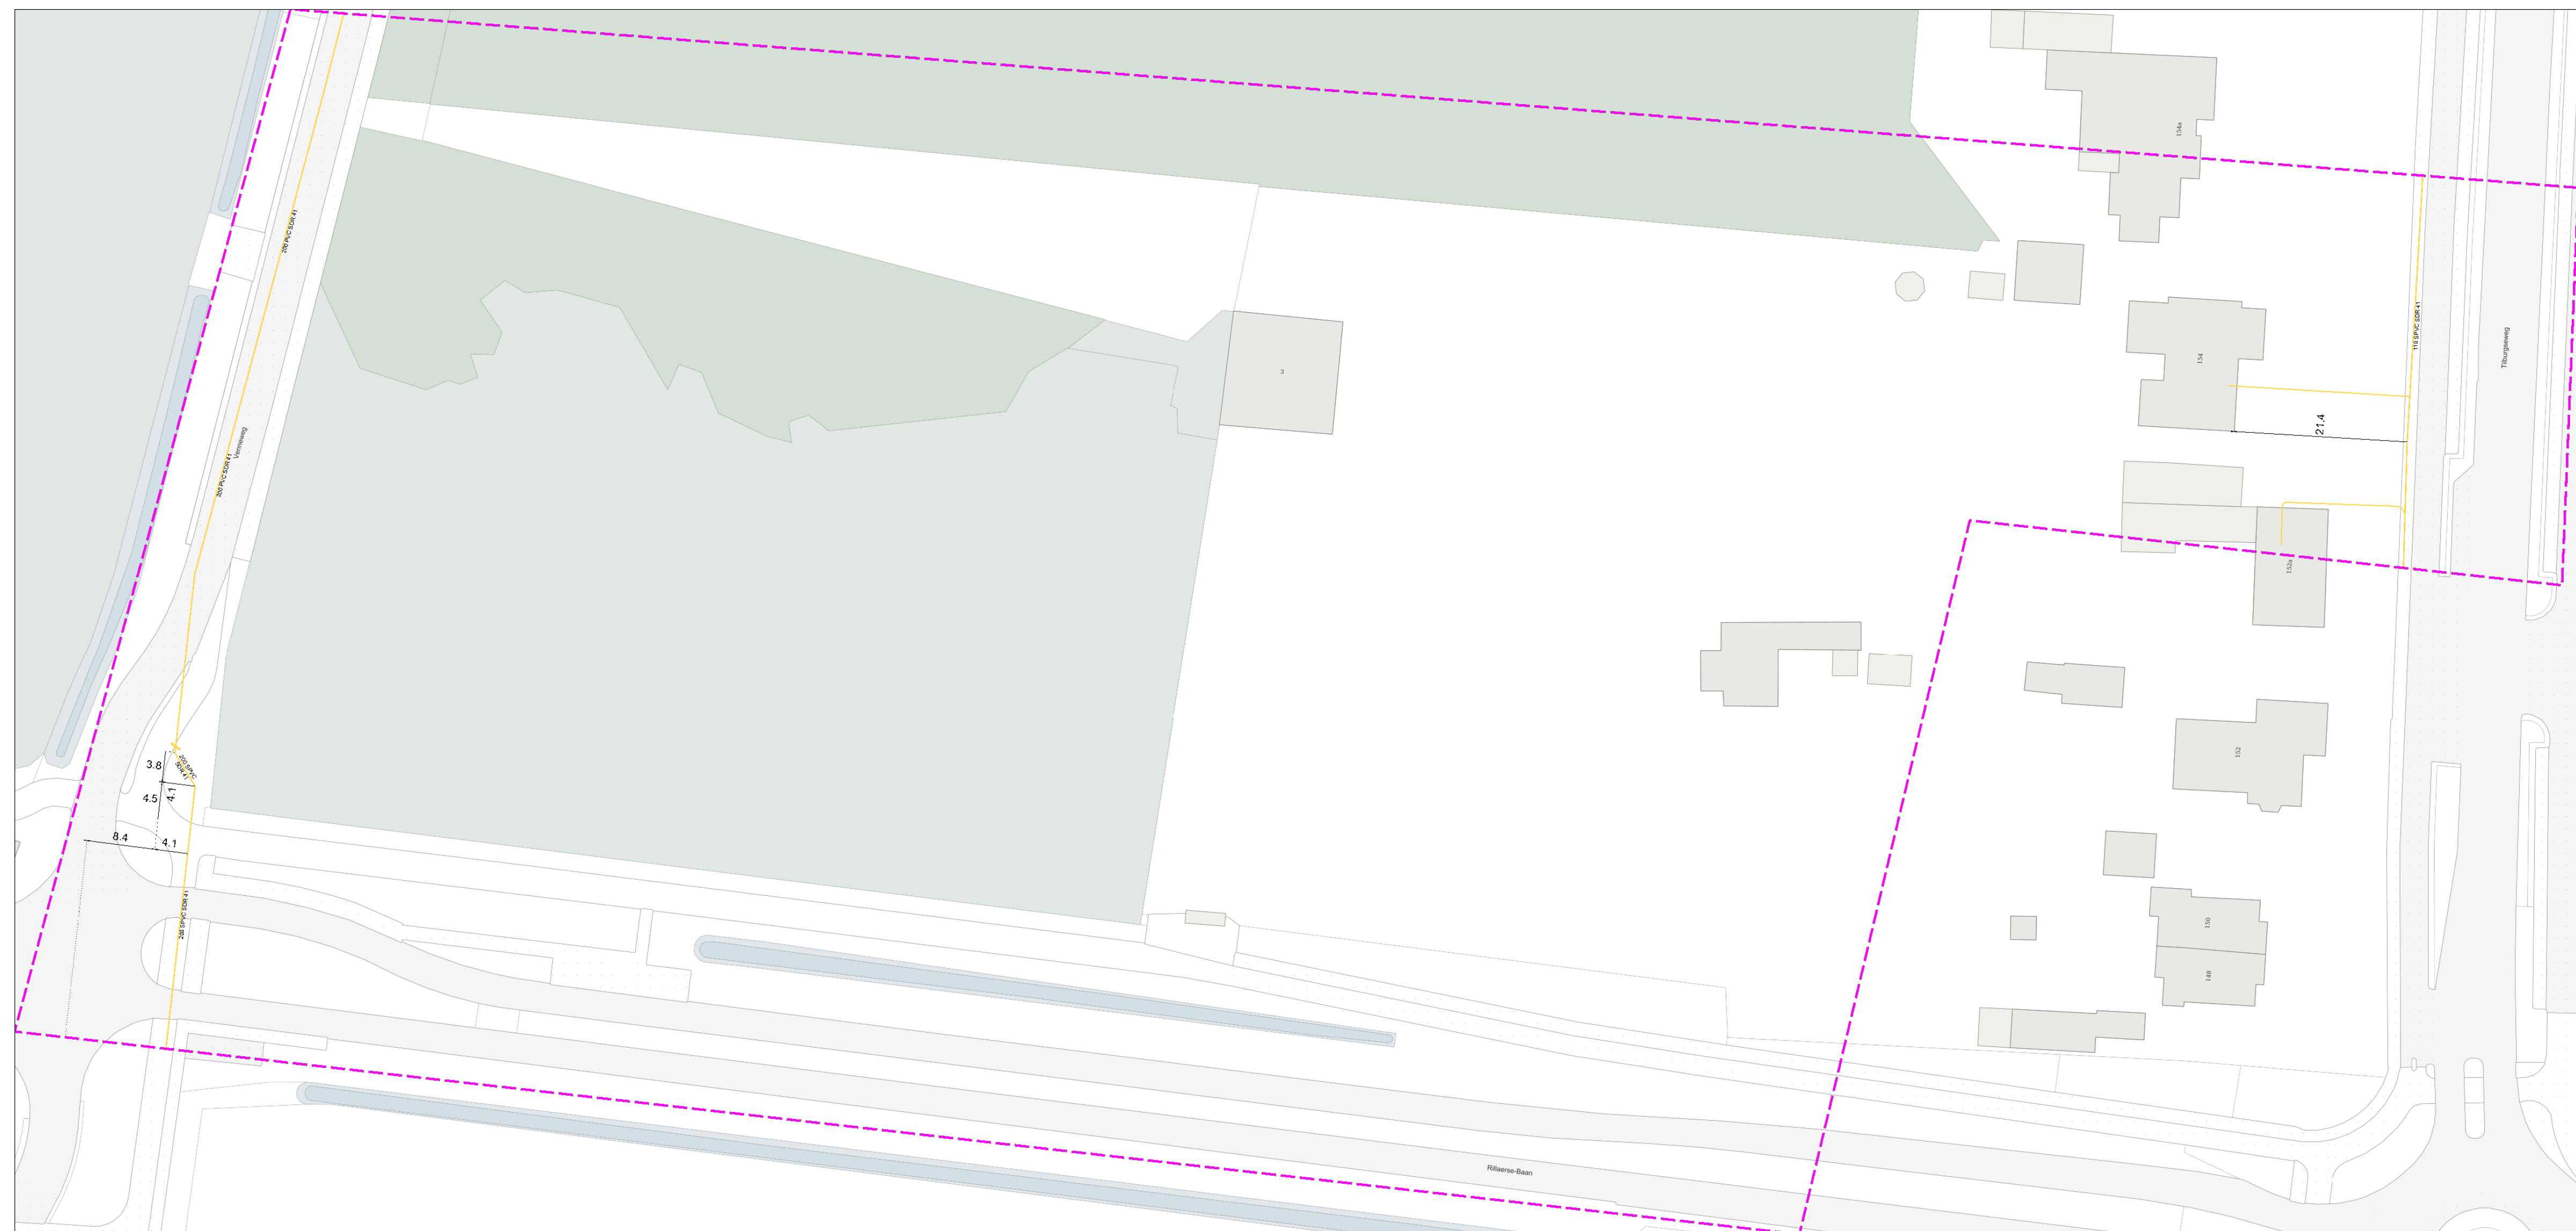


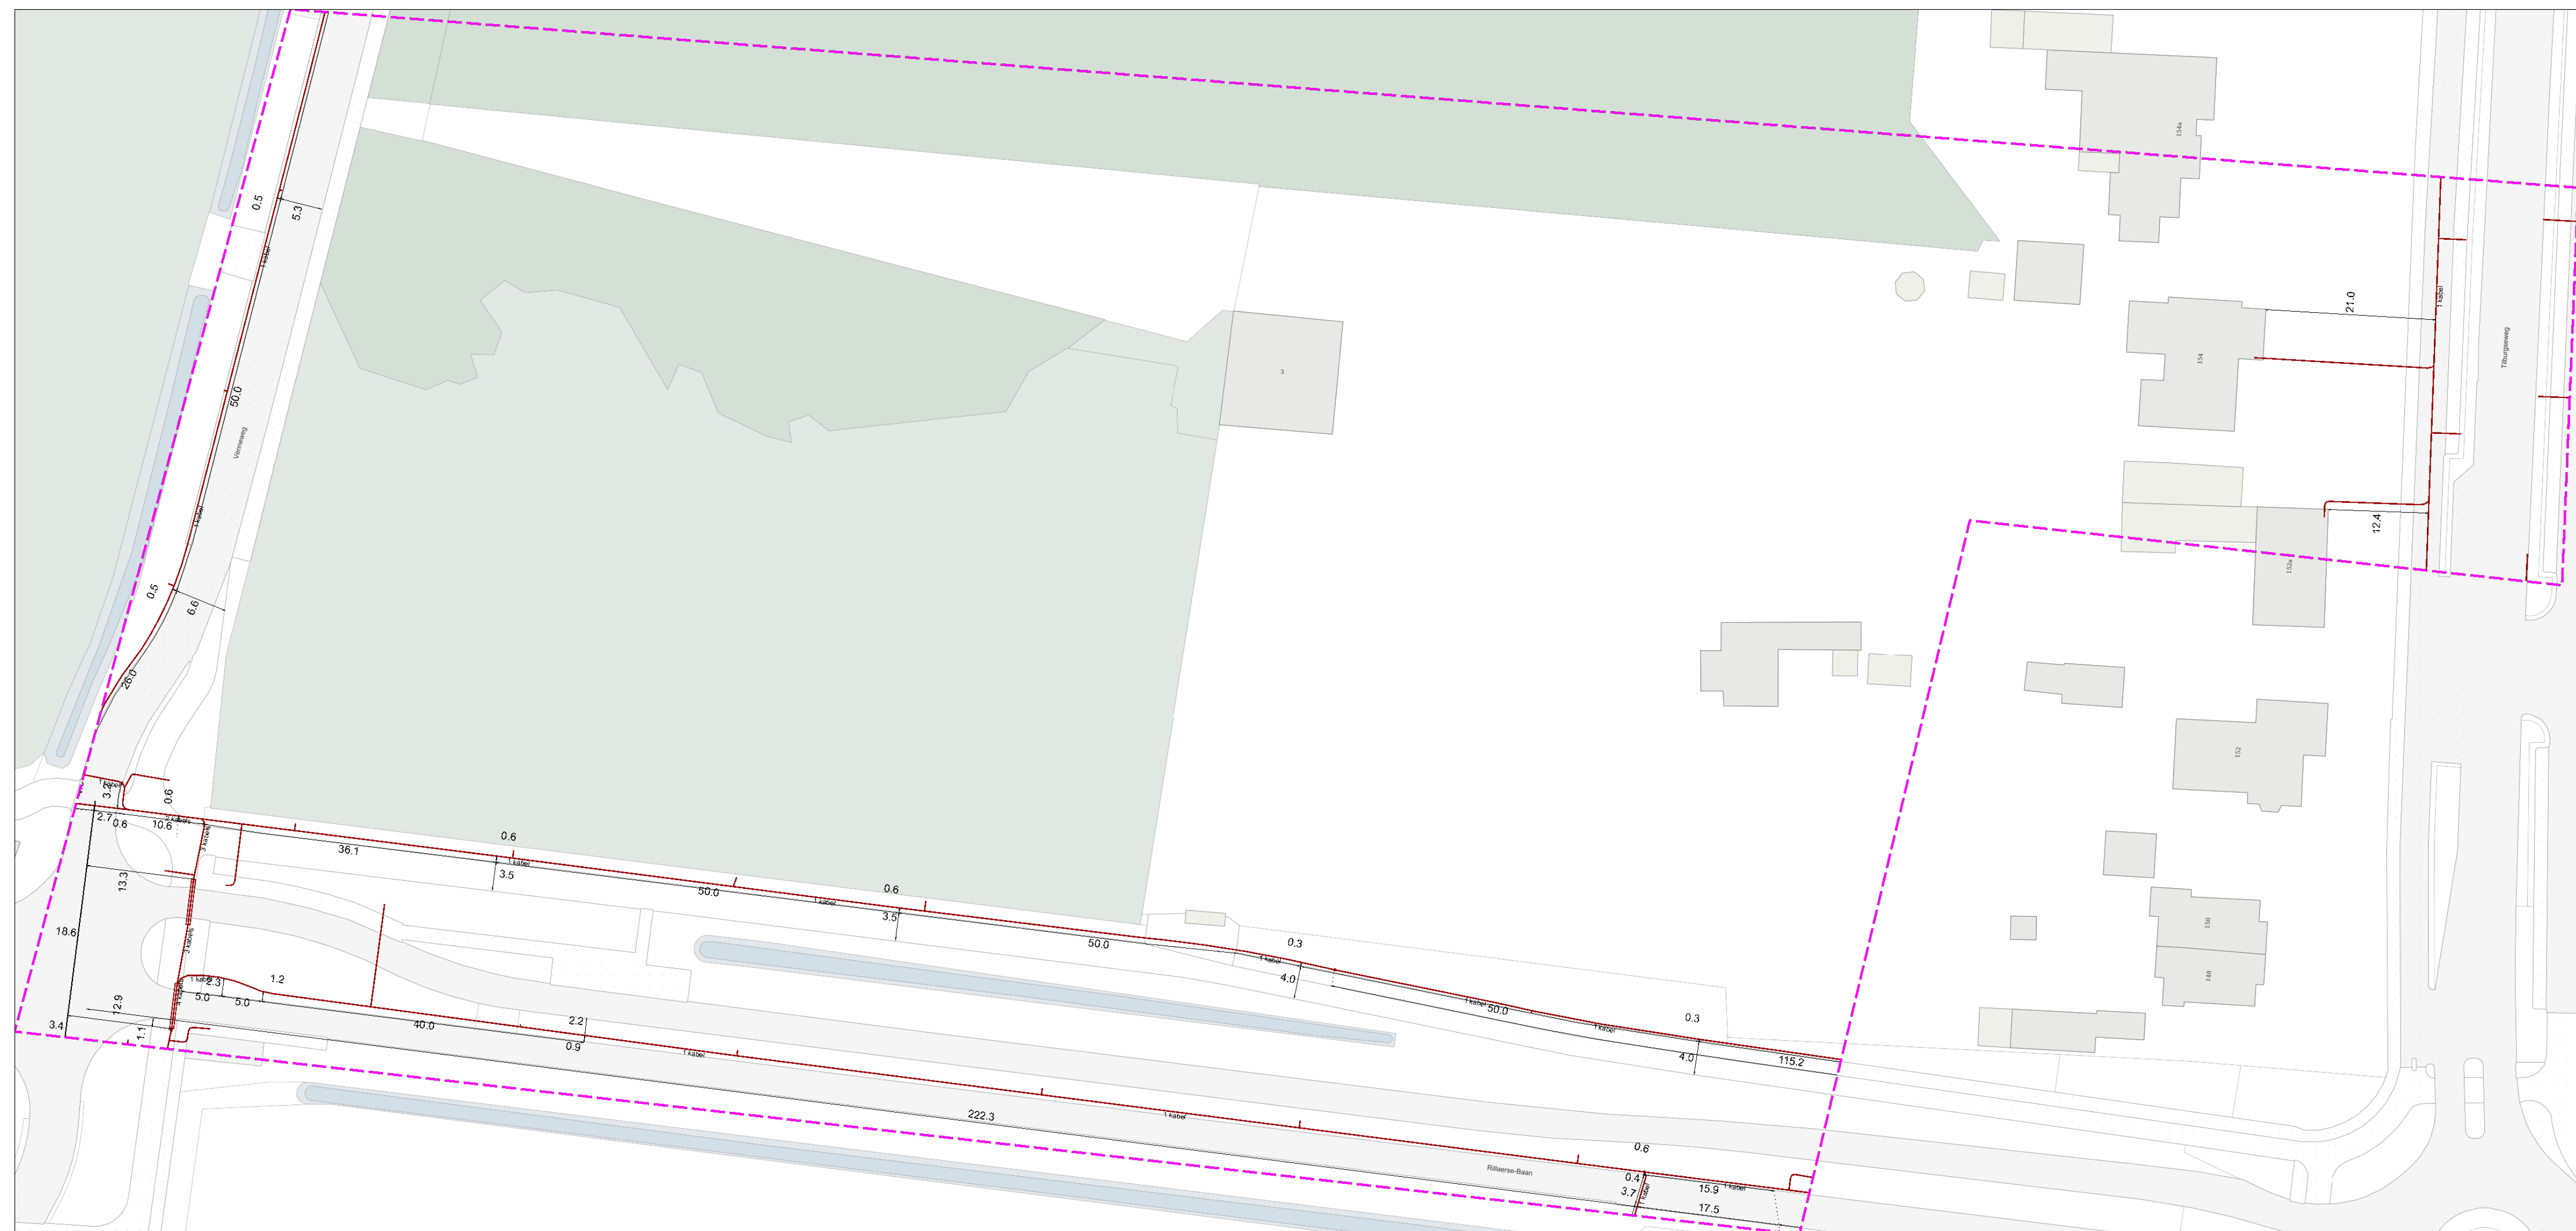

Themakaart: vdbgemgoirle riool onder over- of onderdruk


Contact:
Medewerker kabel en leiding beheer
Klic_goirle@bam.nl
0172-632032

Beschadigingsnummer:
013-5310610
Storingsnummer:
013-5310610

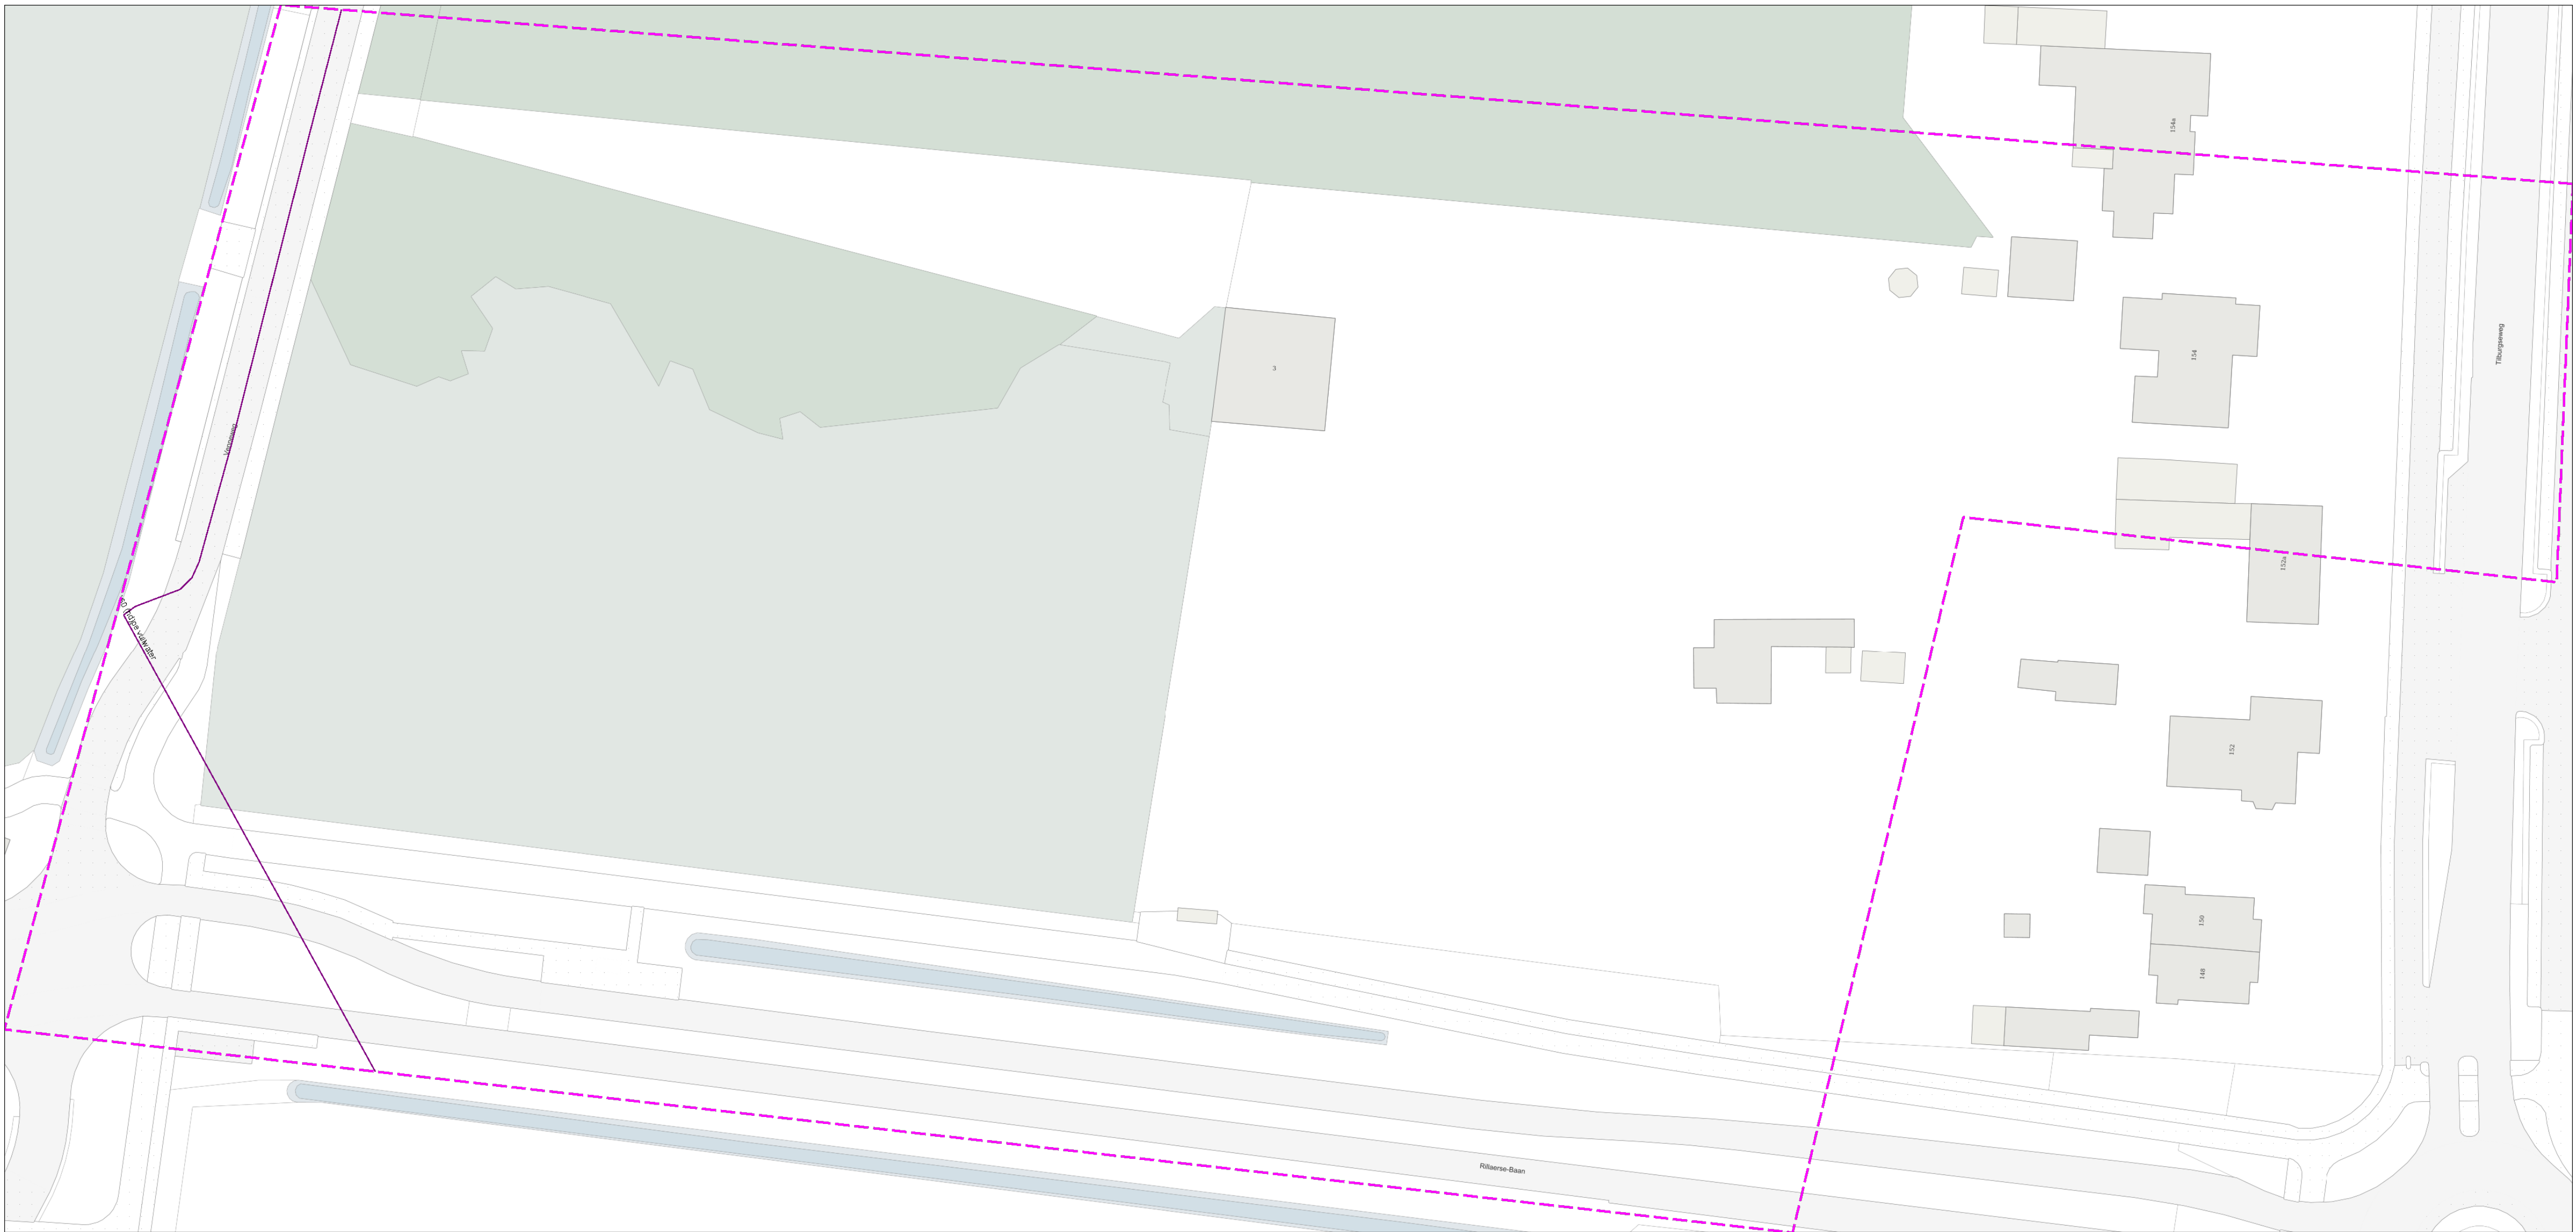

Contact:
Medewerker kabel en leiding beheer
Klic_goirle@bam.nl
0172-632032


Beschadigungsnummer:
013-5310610
Storingsnummer:
013-5310610

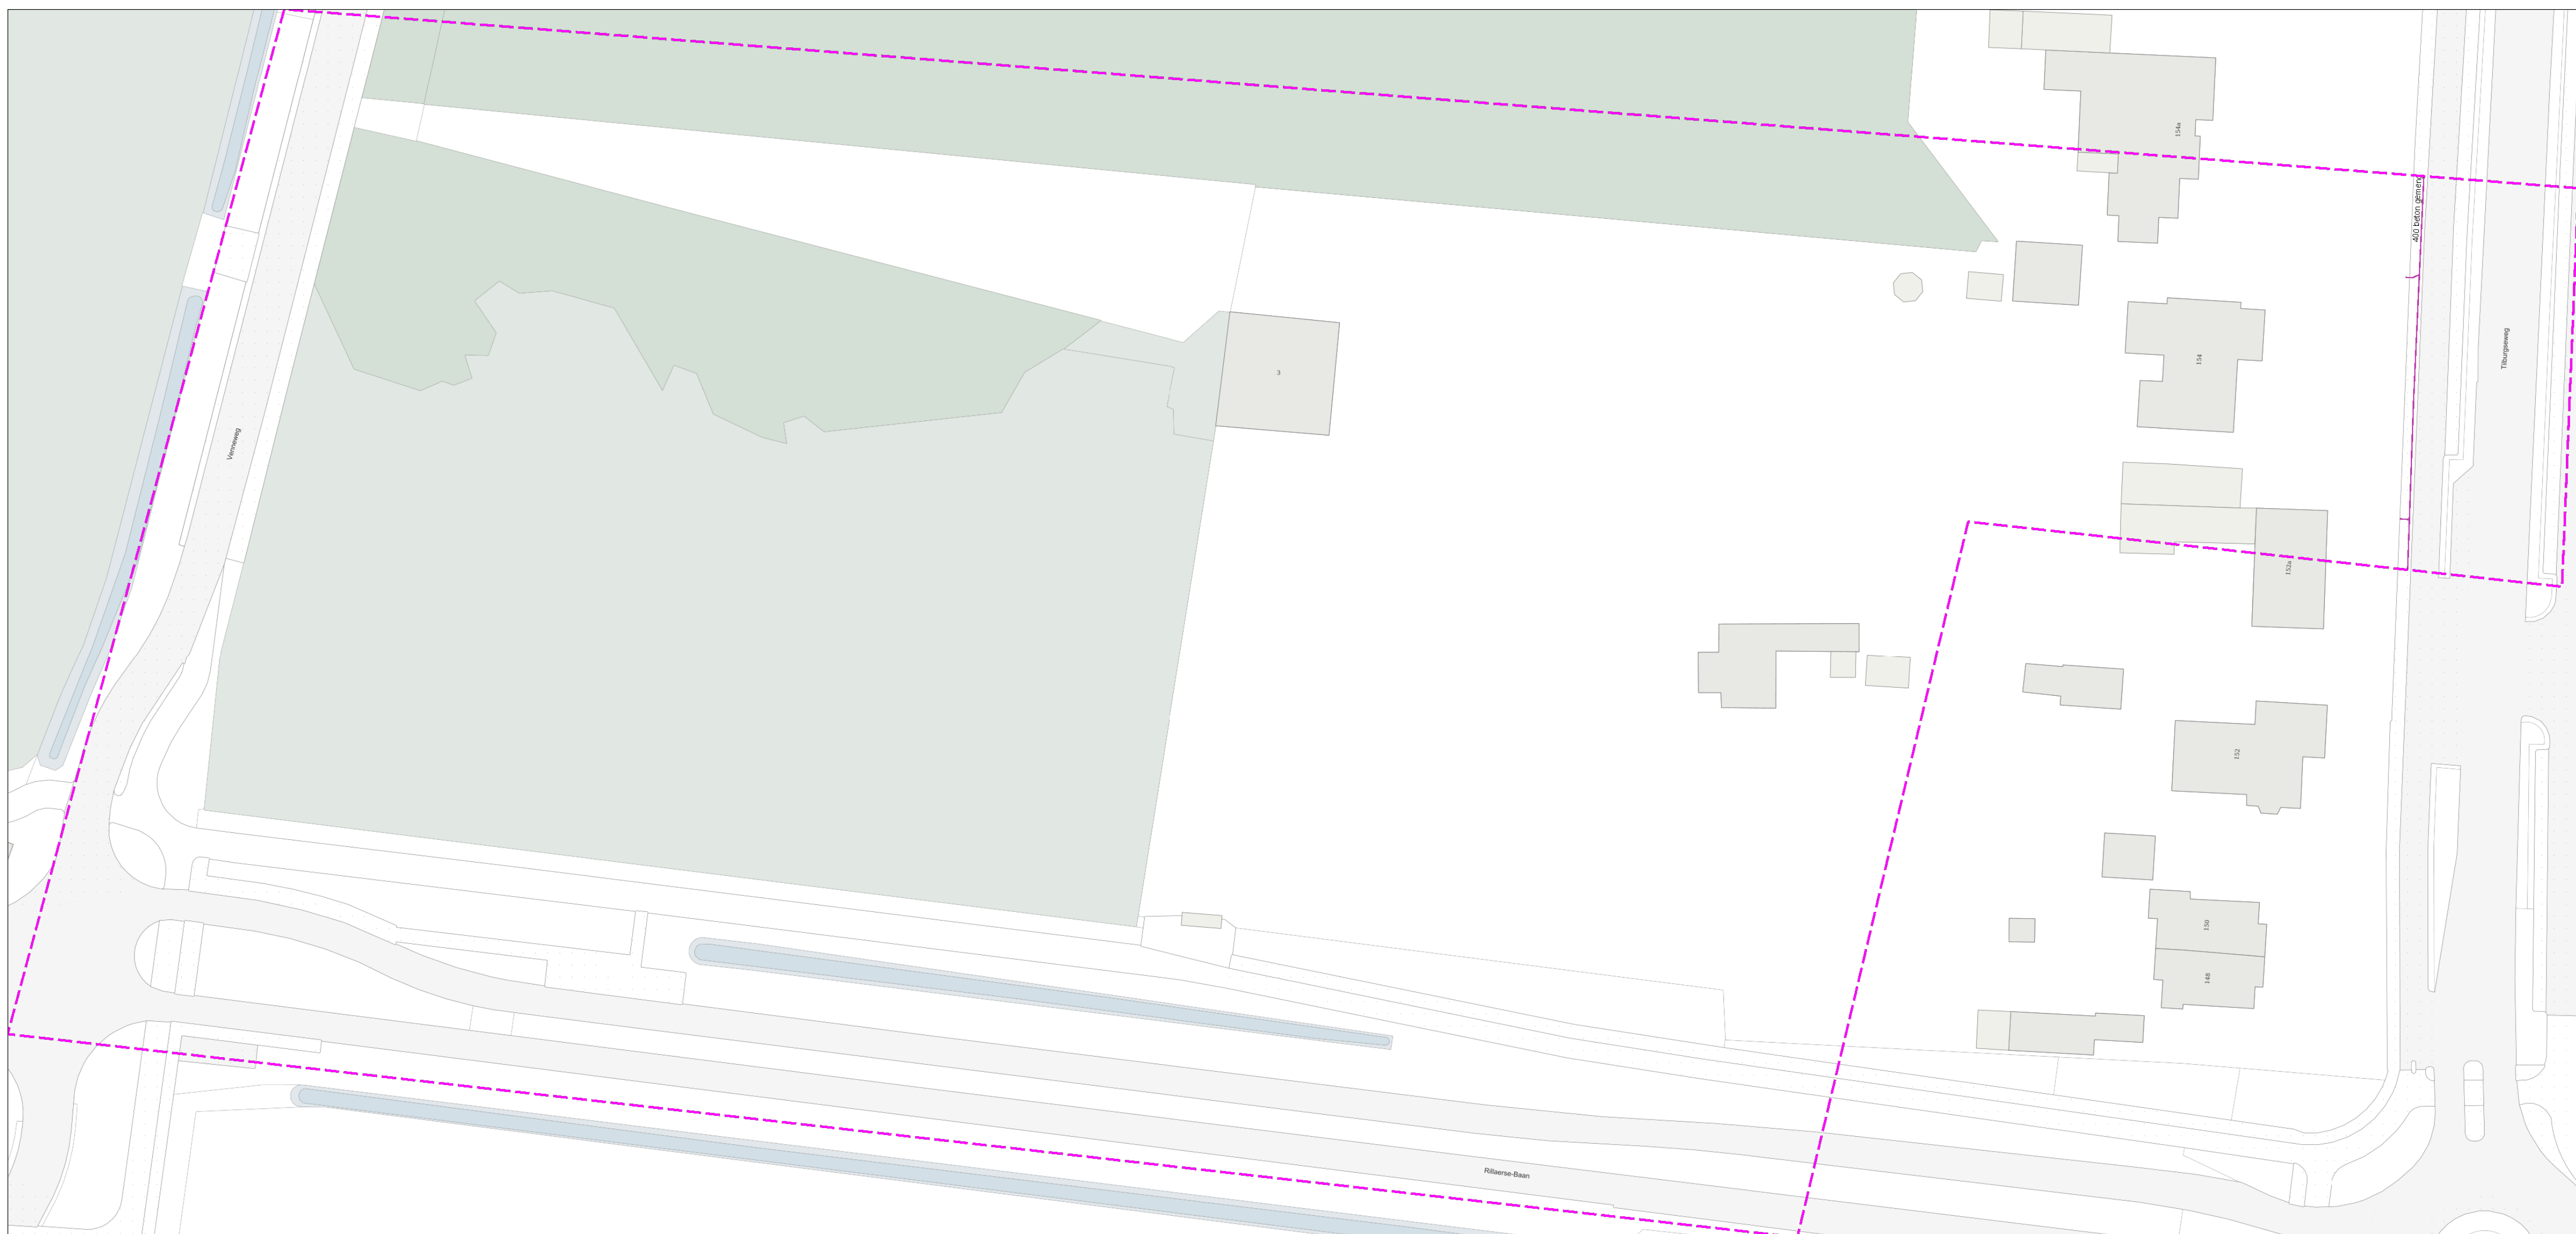


Contact:
Administratie van de regio
wion@brabantwater.nl
073-6838888

Beschadigingsnummer:
073-6838888
Storingsnummer:
073-6838888

Toezichthouder(s):
 via administratie van de regio (zie brief)
 regioadministratiexxx@brabantwater.nl
 073-6838888

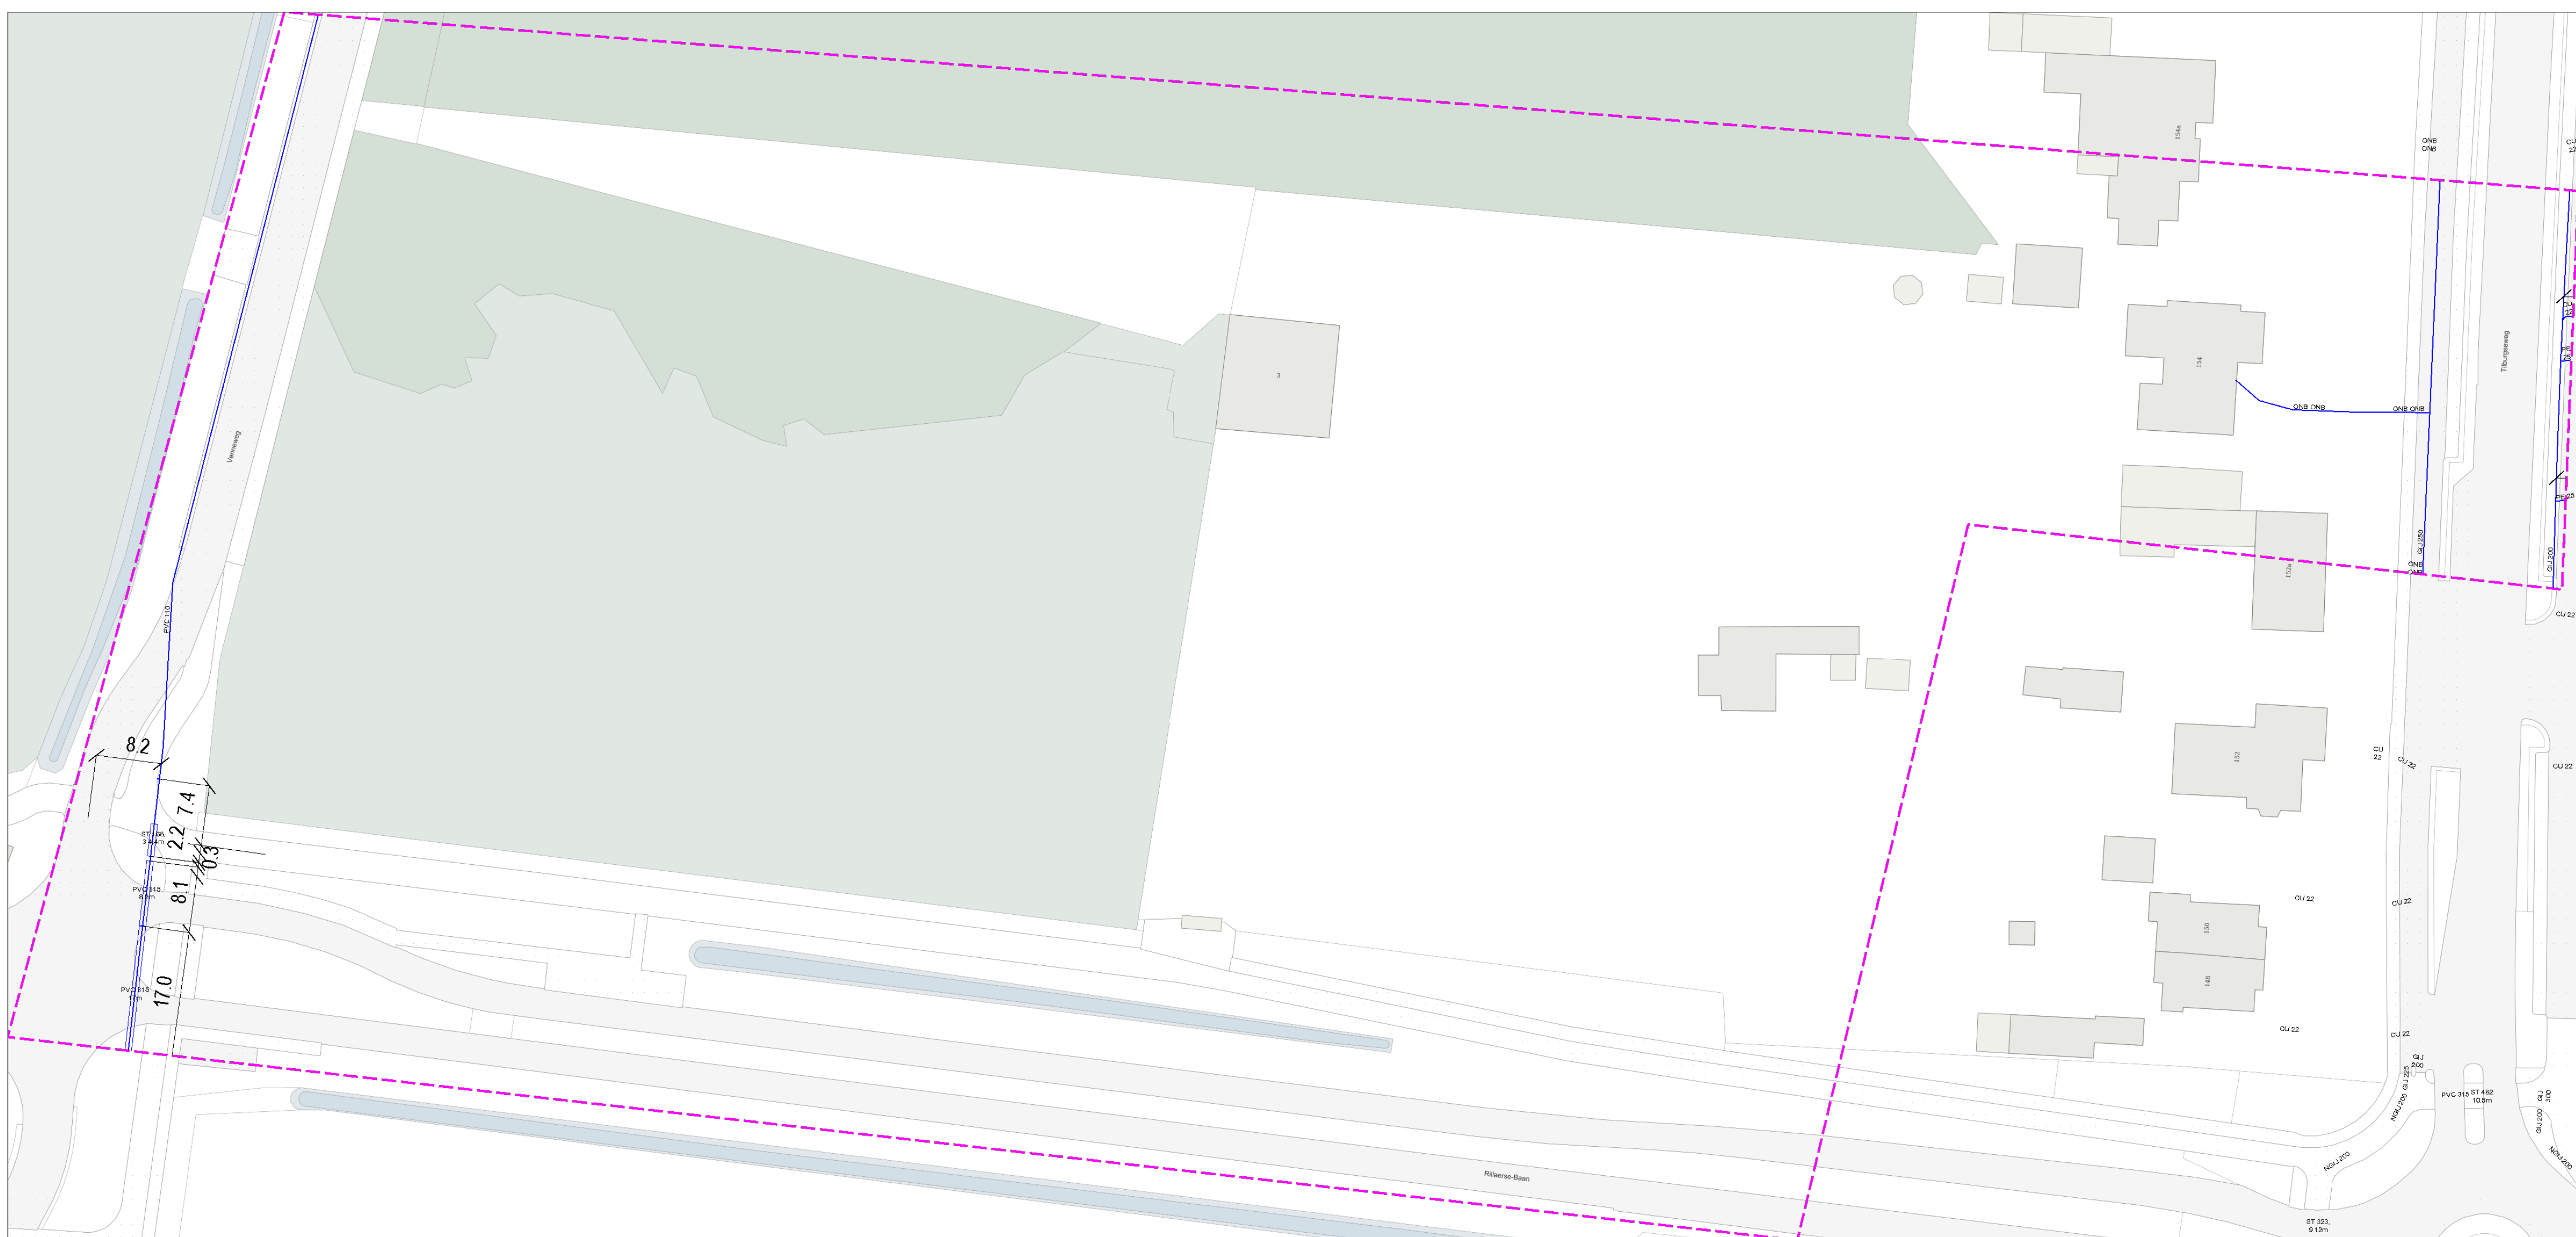

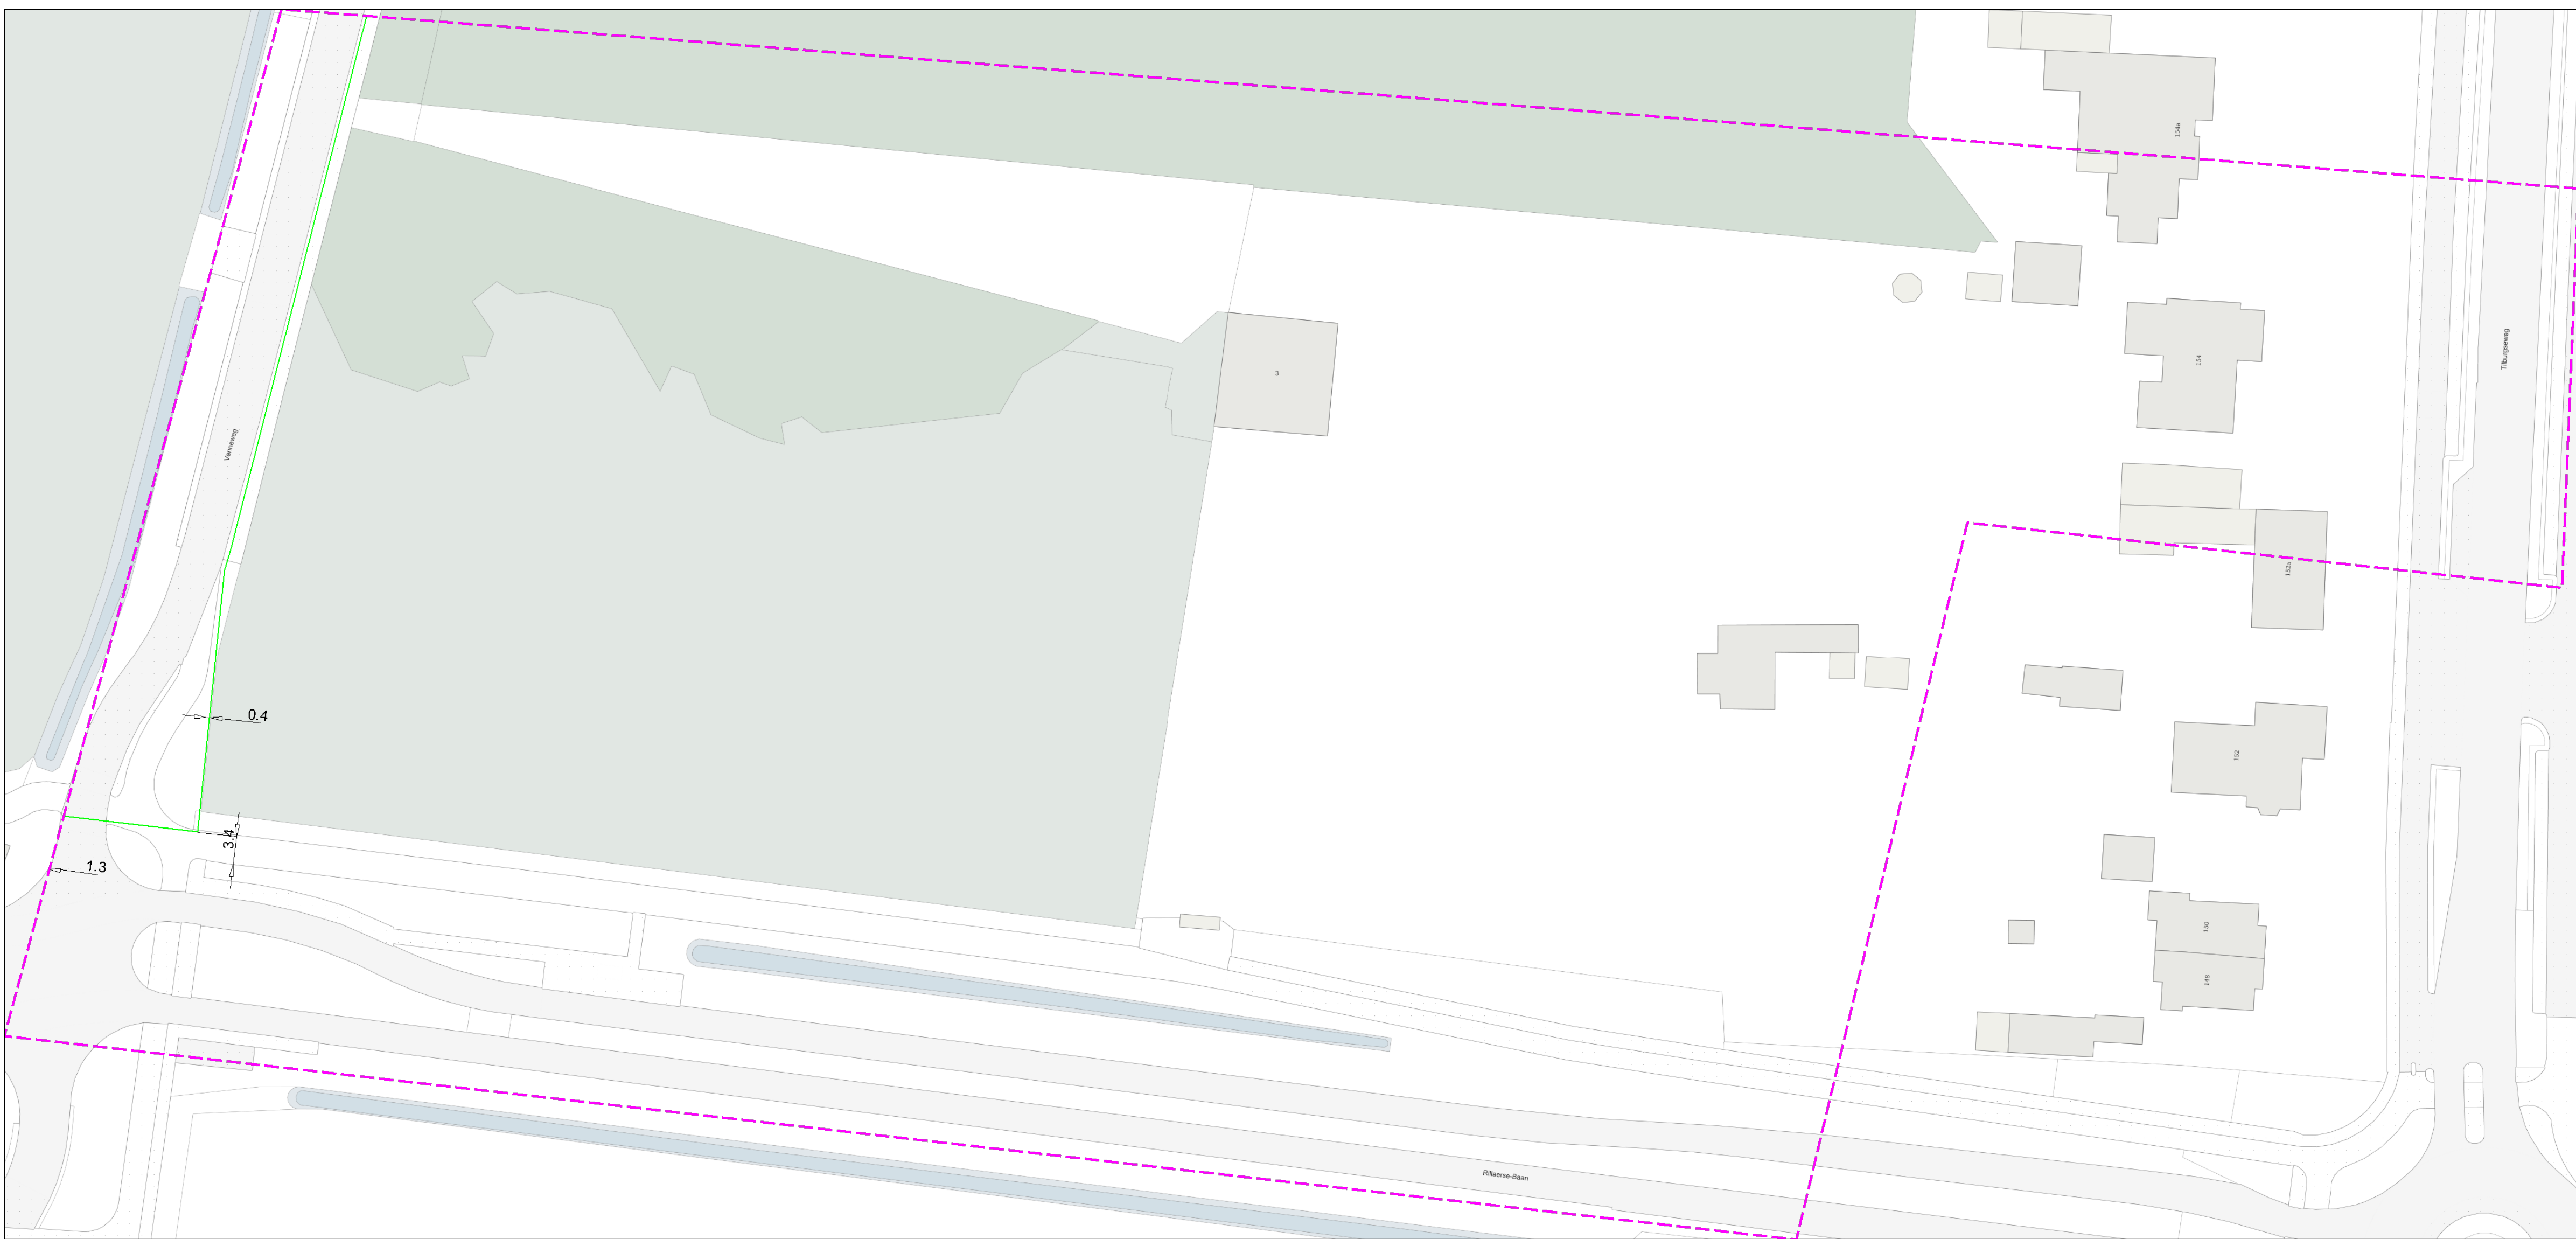

Contact:
KPN KLIC-loket
orderintakeplan@kpn.com
030-25 53334


Beschadigingsnummer:
0800 023 01 93
Storingsnummer:
0800 023 01 93

Toezichthouder(s):
 KPN KLIC-loket
 orderintakeplan@kpn.com
 030-25 53334





Themakaart: Reggefiber datatransport

Contact: Reggefiber Operator bv ReggefiberKliconMail@speirit.nl	Beschadigingsnummer: Storingsnummer:	Toezichthouder(s): Reggefiber Operator bv beheerpassief@reggefiber.nl +31 (0)548 800 8
---	---	---

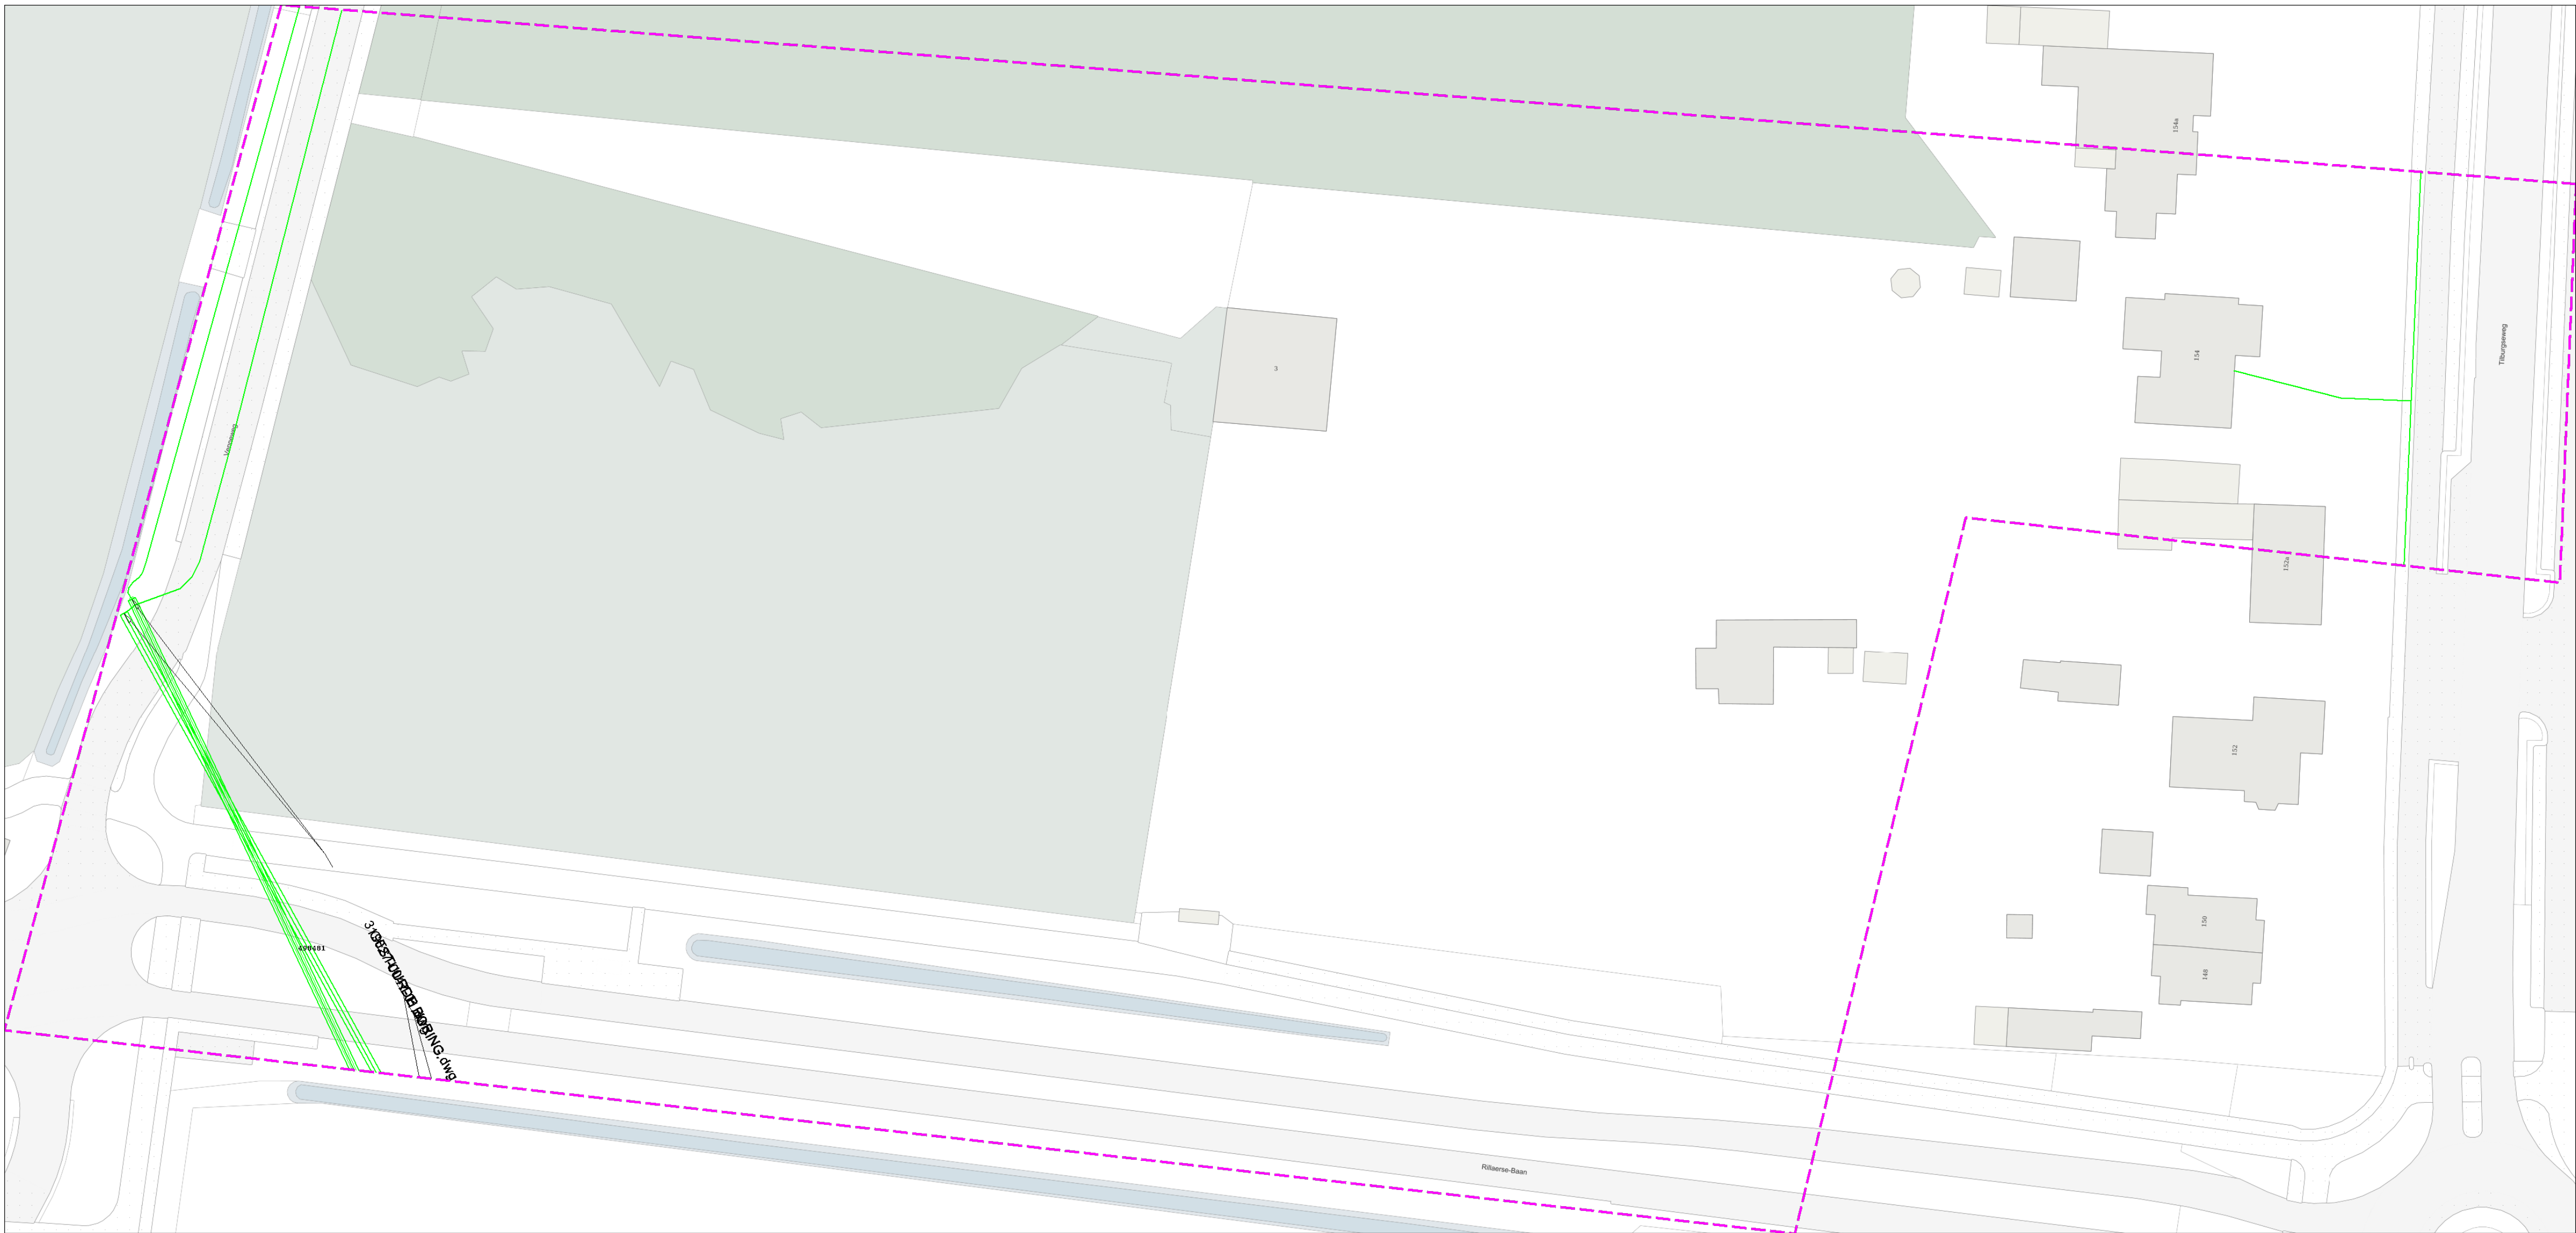

Contact:
Afd. ROS Regional Project Infrastructure
topografie.zuid@office.ziggo.nl
088 - 717 3025

Beschadigingsnummer:
088 - 717 4402
Storingsnummer:
088 - 717 4402

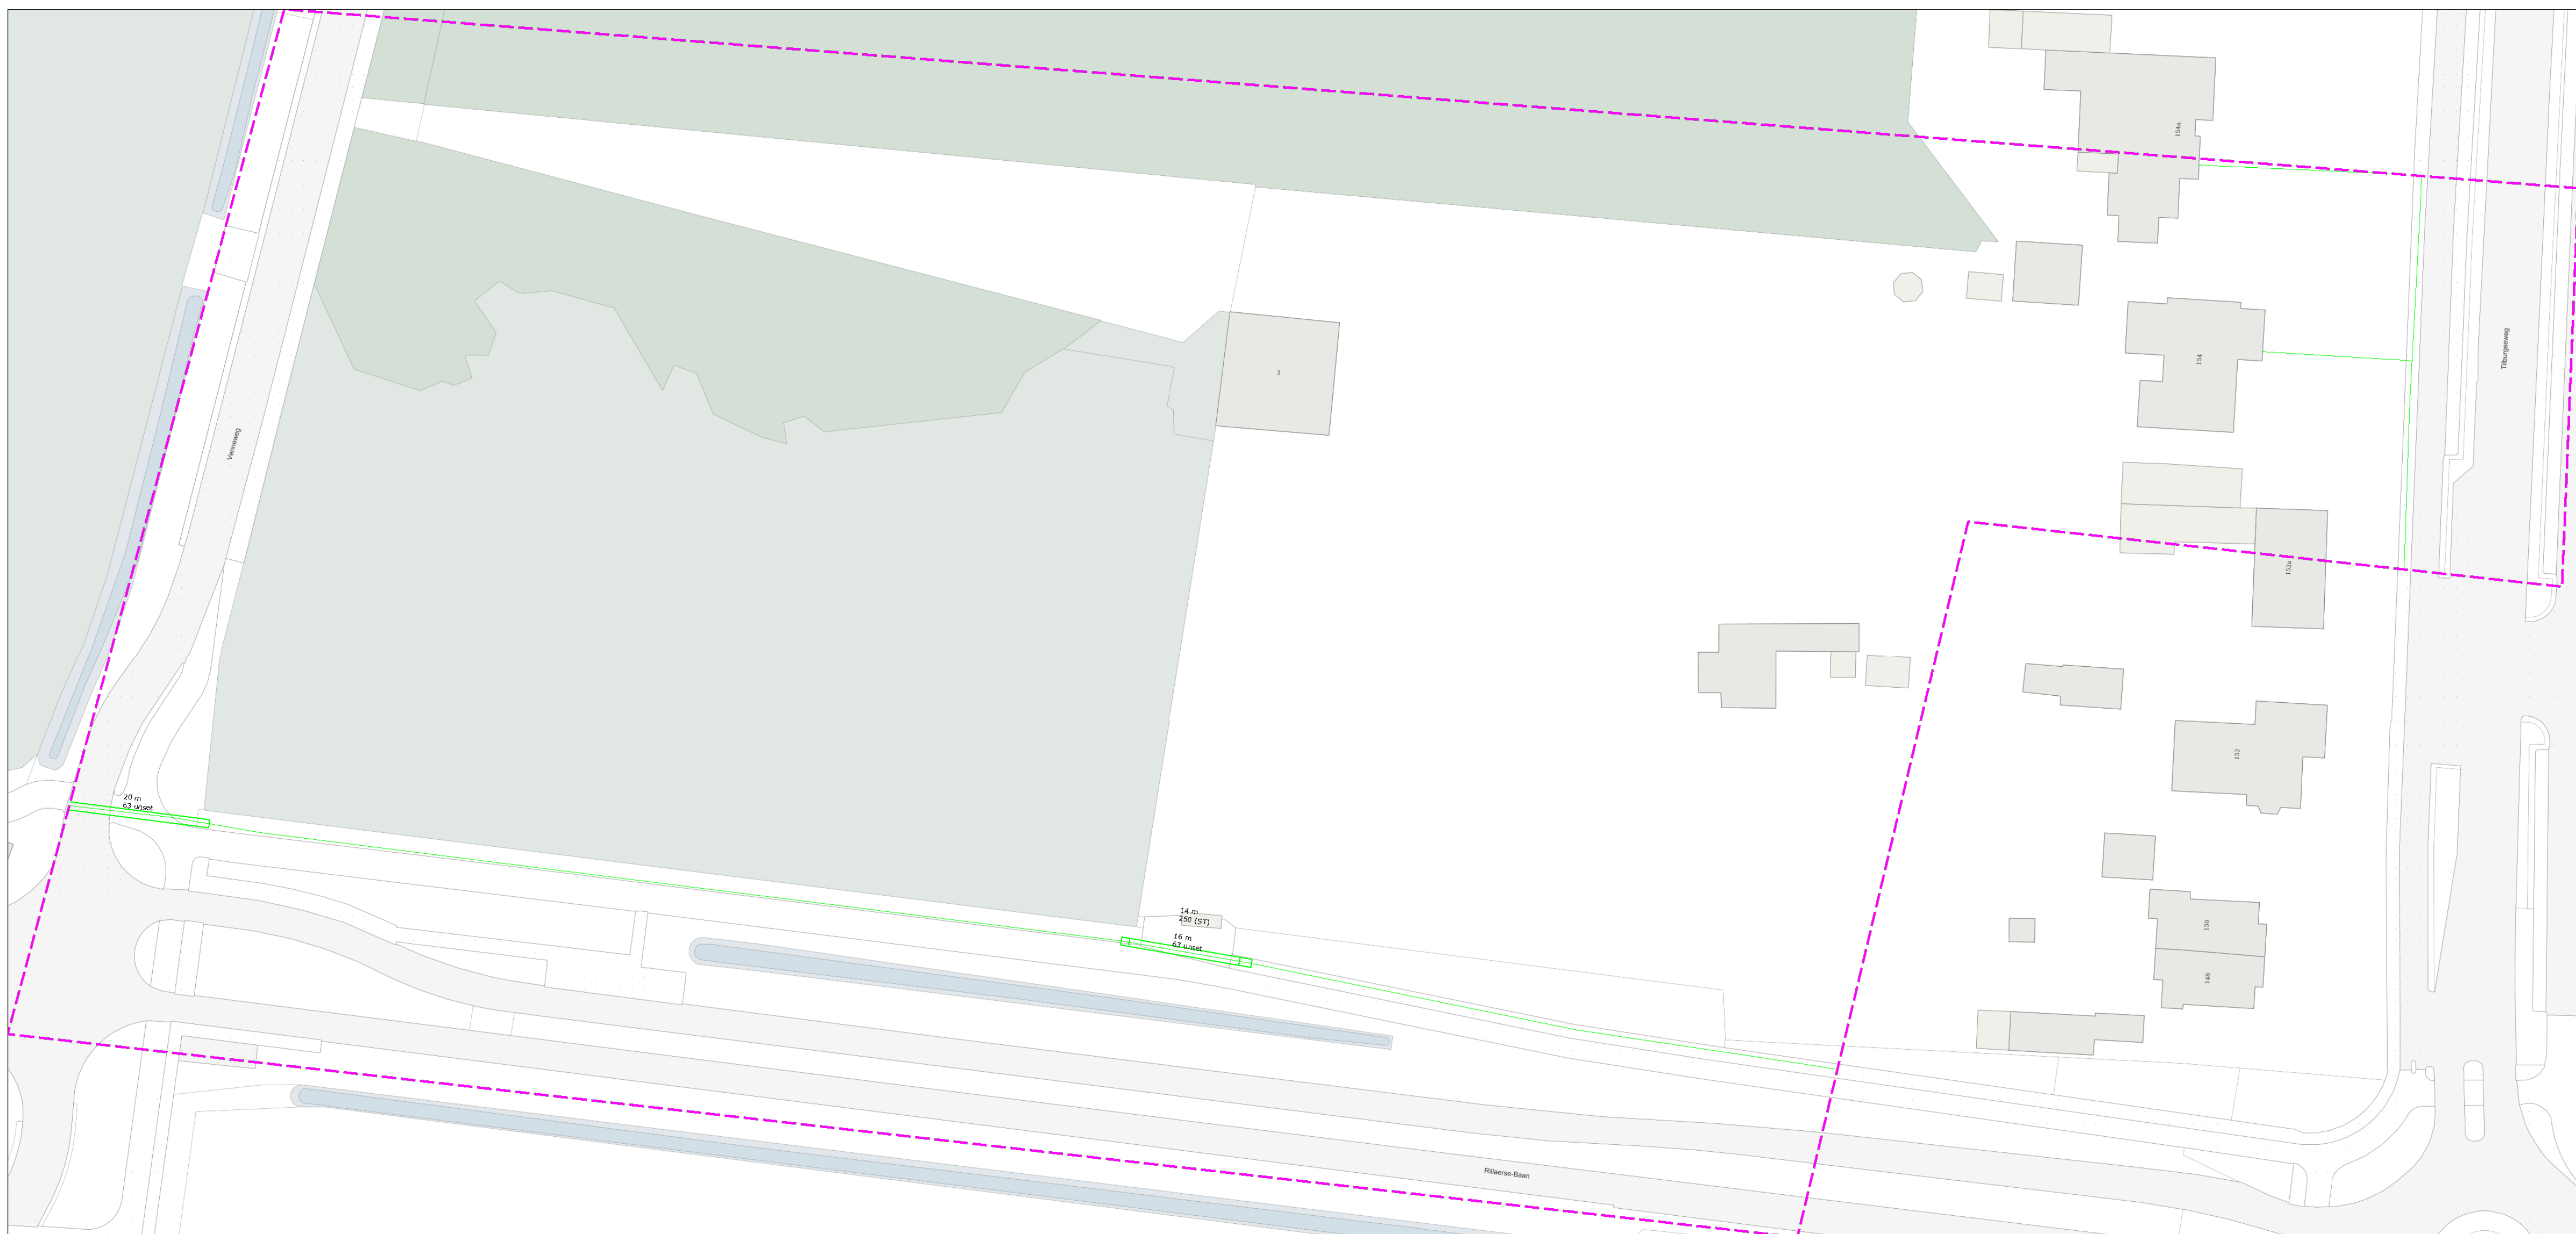

Graafmelding.nl
Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Postadres Postbus 1068

5200 BC 's-Hertogenbosch

Bezoekadres Magistratenlaan 200

5223 MA 's-Hertogenbosch

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw KLIC-melding delen we u mee, dat er leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn in het door u aangegeven gebied. In de bijgevoegde bestanden zijn die leidingen aangegeven.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de graafmelding. Bij het voorbereiden en uitvoeren van graafwerkzaamheden dient u zich rekenschap te geven van de bepalingen omtrent zorgvuldig graven, zoals ondermeer omschreven in de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten en de richtlijn Voorkomen van graafschade van het CROW.

Voor de goede orde merk ik op dat de diameters van de leidingen zijn aangegeven in millimeters.

Wij beschikken helaas niet in alle gevallen over de (volledige) gegevens van de ligging van onze aansluitleidingen. Van aansluitleidingen waar geen maatvoering bij staat is de ligging onbekend. Tevens kan het voorkomen dat er in het door u aangegeven gebied meer aansluitleidingen aanwezig zijn dan in onze bestanden is weergegeven.

Wij verzoeken u met deze omstandigheden rekening te houden en deze leidingen te allen tijde te lokaliseren door het maken van proefsleuven en hierbij de regels van zorgvuldig graven in acht te nemen.

De bijgevoegde gegevens worden verstrekt in het kader van de WION melding die door u is gedaan. Alle door Brabant Water verstrekte gegevens dienen als vertrouwelijk te worden behandeld en na gebruik te worden vernietigd.

Wij vertrouwen erop dat we u voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over de verstrekte informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met 073-6838900 of per mail via regiomiddenadministratie@brabantwater.nl.

Voor het melden van schades kunt u bellen met telefoonnummer 073-6838000.

Met vriendelijke groet,

Regio Midden

Datum

14 februari 2019

Onderwerp


KLIC-melding

Uw kenmerk

19G084910

Handelsregister

16005077

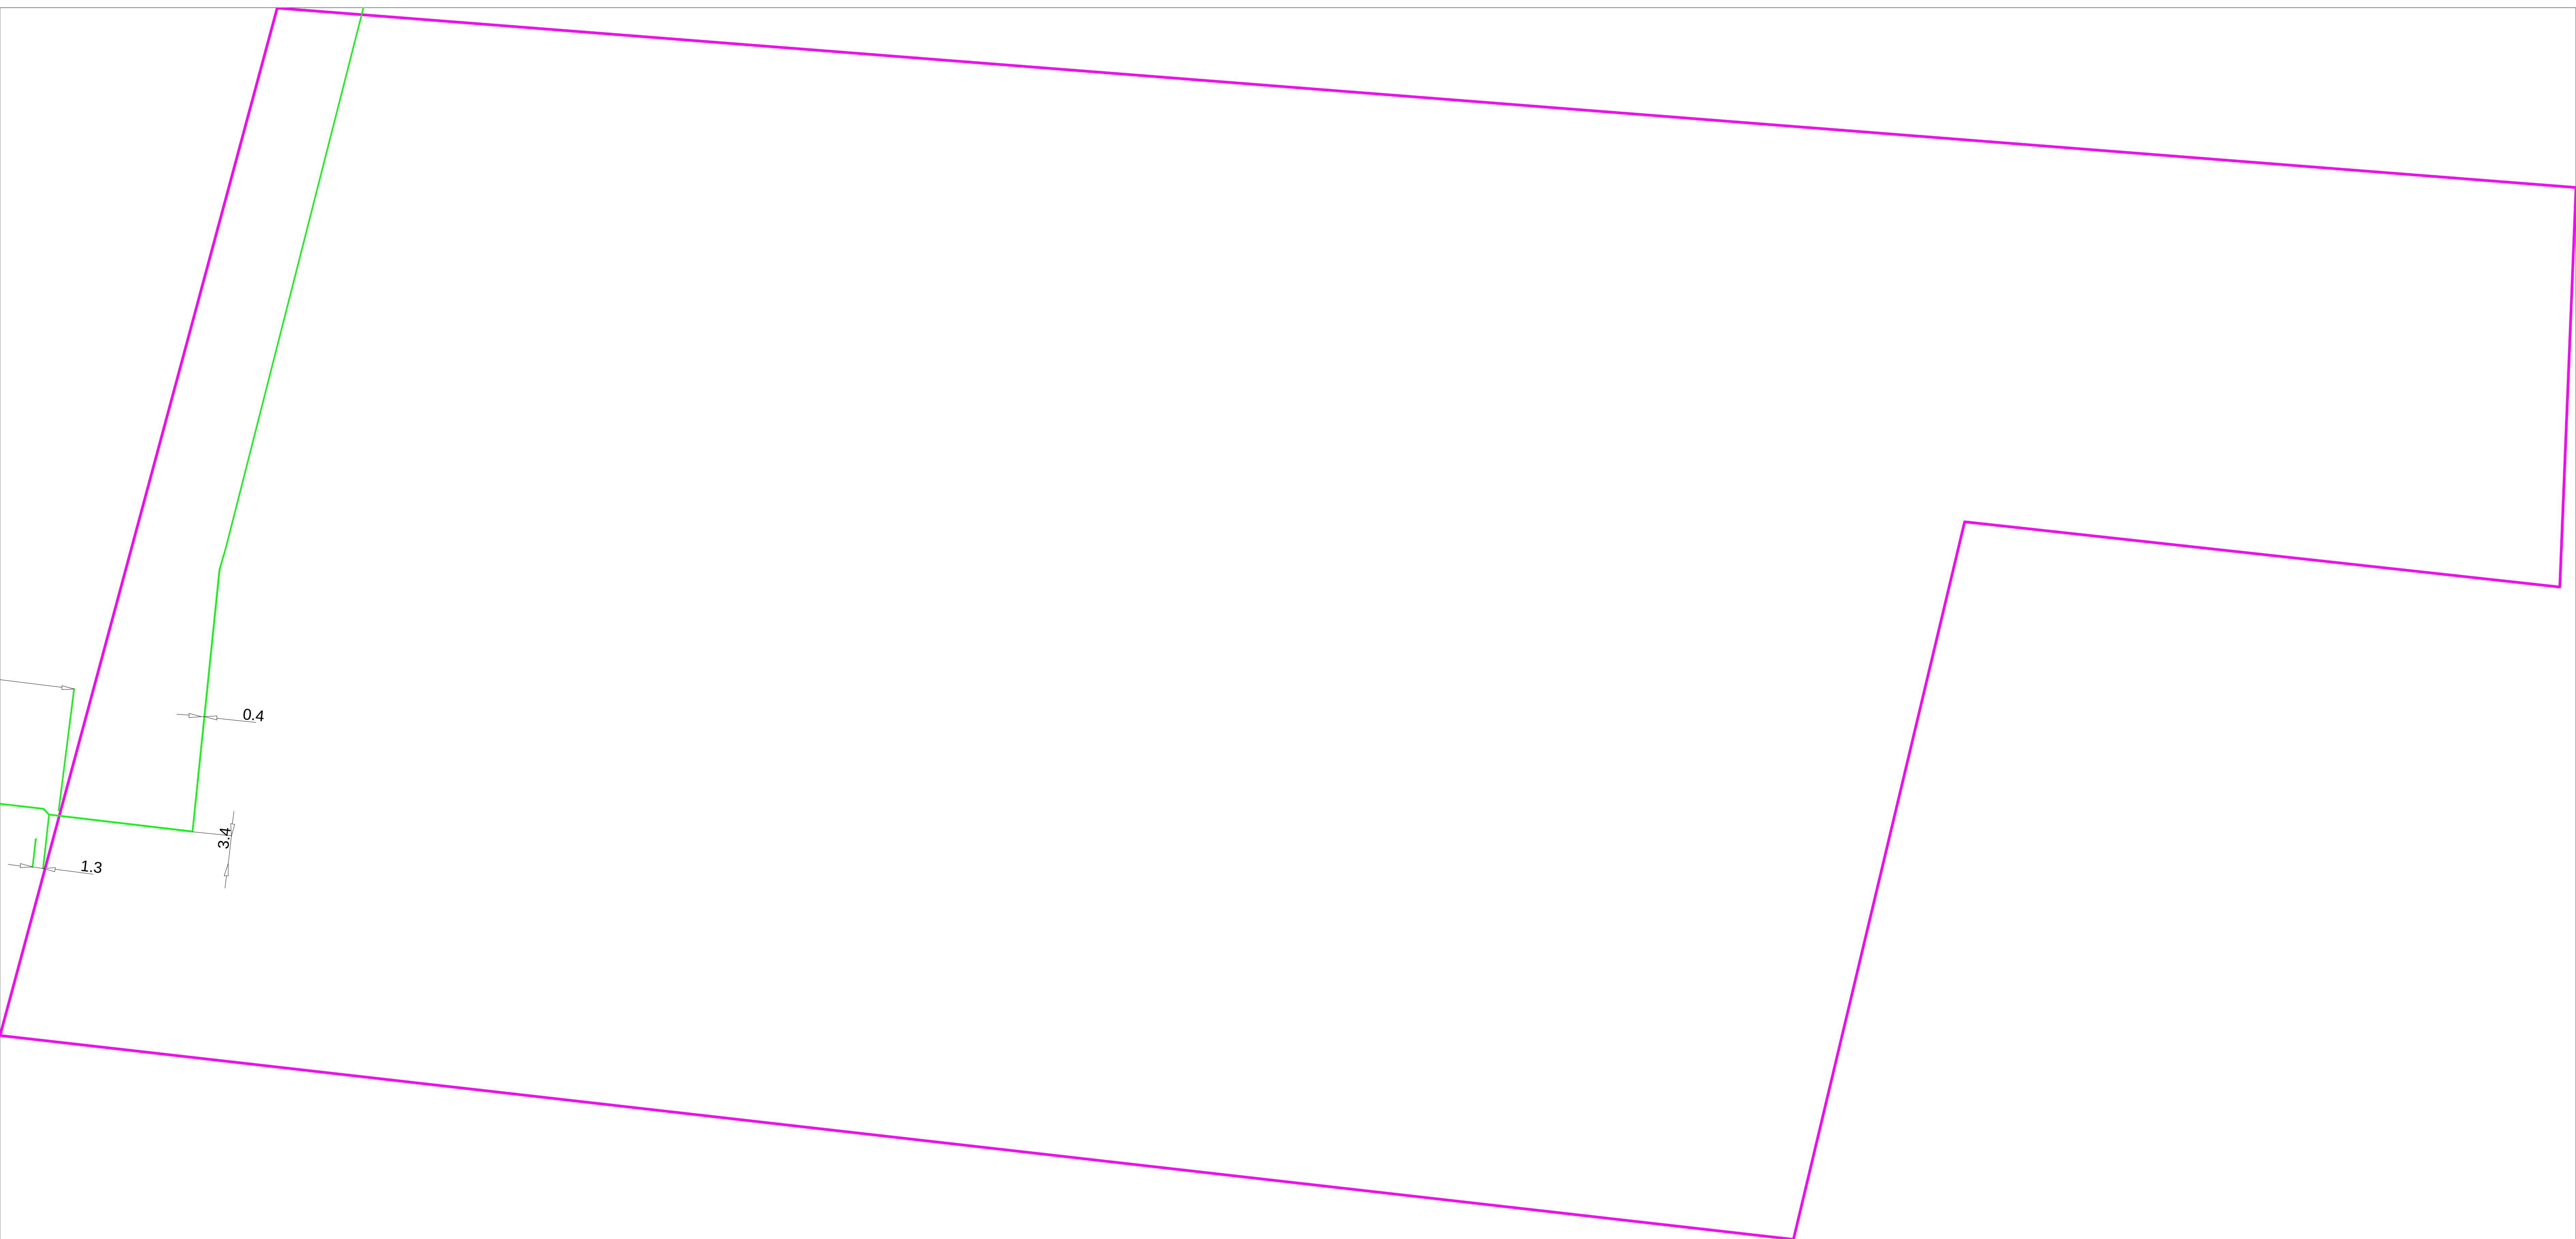



Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Oss, 14-02-2019

Betreft: Graafmelding 19G084910 (Breedband Tilburg B.V.)

T.a.v. Doormalen,

Naar aanleiding van uw graafmelding **19G084910** deel ik u mede, dat binnen het door u opgegeven gebied, er kabels of leidingen aanwezig zijn welke door Spie Nederland B.V. worden beheerd. Het belang bestaat uit één of meerdere glasvezel- of andere datakabels al dan niet beschermd door een HDPE- of Multiduct buis. De ligging van deze kabels is weergegeven op de volgende bijlagen:

Ligginggegevens:	LG_datatransport_vdDonk+BBTB_0000828916_19G084910.png
Maatvoering:	MV_datatransport_vdDonk+BBTB_0000828916_19G084910.png
Annotatie:	AN_datatransport_vdDonk+BBTB_0000828916_19G084910.png

Detailkaarten zijn, indien van toepassing, separaat bijgevoegd op de volgende bijlage:

Detailkaart: DK_datatransport_vdDonk+BBTB_0000828916_19G084910_Details.pdf

In verband met mogelijke profielwijzigingen worden er geen gegevens betreffende diepteligging verstrekt. De kabels/leidingen kunnen dieper of ondieper liggen dan verwacht. Indien beschikbaar en van toepassing zijn wel dwarsprofielen van gestuurde boringen bijgevoegd. Deze dienen slechts ter informatie, hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Afwijkingen

De weergave van de bij ons in beheer zijnde kabel- en leidingnetwerken is volgens het IMKL (Informatiemodel Kabels en Leidingen). De uitwisseling van de gebiedsinformatie is conform het BMKL (Berichtenmodel Kabels en Leidingen). Hiermee voldoen wij aan de WION (Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten) en verplicht u zich afwijkende situatie te melden aan het Kadaster, zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.

Ik attendeer u erop dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden het bij ons in beheer zijnde kabel- en leidingnetwerk kan zijn gewijzigd tussen de datum van uw graafmelding en de uitvoering van uw werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen.



Schade

Ingevolge de WION dient bij elke schade direct contact opgenomen te worden met Spie Nederland B.V. op telefoonnummer **088-31 31 099** o.v.v. het graafmelding 19G084910 (BBTB).

Vrijwaring

Spie Nederland B.V. te Oss treedt ten aanzien van deze graafmelding uitsluitend op als leidingbeheerder van op de bijlage vermelde kabels/leidingen. Voor overige kabels dient u door andere leidingbeheerders te worden geïnformeerd. Ligging van de kabels/leidingen zijn bij benadering ingetekend en kunnen afwijken. Dit geldt ook voor de diepte van de kabels/leidingen. Ter voorkoming van beschadiging van onze kabels/leidingen dient de ligging hiervan vóór aanvang van de werkzaamheden te allen tijde ter plaatse gecontroleerd te worden door middel van het maken van proefsleuven. Indien u er niet in slaagt de op de bijlage vermelde kabels/leidingen te lokaliseren bent u verplicht contact op te nemen met Spie Nederland B.V. te Oss.

De verwerking van deze graafmelding is een volledig geautomatiseerd proces en uitsluitend gebaseerd op basis van de door u opgegeven gebiedsinformatie. U dient derhalve zelf te controleren of de tekeningen overeenkomen met de graaflocatie. Bij beschadiging van kabels/leidingen op de gemelde locatie is de uitvoerende verantwoordelijk voor de te maken kosten voor herstel van de kabels/leidingen.

Elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit kennelijk onvolledige of niet tijdige ontvangst van geleverde informatie is door Spie Nederland B.V. te allen tijde uitgesloten.

Indien u verdere informatie wenst verzoek ik u contact op te nemen met ondergetekende met als referentie: "Graafmelding 19G084910 (BBTB)".

Met vriendelijke groet,

Network Operations Center (NOC)

Spie Infra Network Solutions, Oss

Telefoon : +31 (0)88-31 31 000
Fax : +31 (0)88-31 31 001
Storingen : +31 (0)88-31 31 099
Internet : www.vddonk.nl
E-mail : klic@vddonk.nl



Nationaal storingsnummer bij
storing, schade of direct gevaar:
0800 9009

Graafmelding.nl
T.a.v. : Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Datum	Klicnummer	Ordernummer
14.02.2019	19G084910	9200870831

Betreft : Leidinginformatie na Graaf of Calamiteiten Melding

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een graafmelding gedaan voor de graaflocatie:

- Woonplaats : **Goirle**
- Straatnaam : **Rillaerse-Baan**
- Nabij Huisnr : **3**

De start van deze werkzaamheden heeft u gepland op: **18.02.2019**

Graag reageren we op deze melding

Aanwezigheid kabels en leidingen

In onderstaand overzicht kunt u zien welke thema's aanwezig zijn van Enexis in het gebied dat u hebt aangegeven als graaflocatie.

Geleverde Thema's :

- ☒ Midden Spanning
- ☒ Laag Spanning
- ☐ Gas Hoge Druk
- ☒ Gas Lage Druk
- ☐ Riool Vrij Verval

Eis Voorzorgsmaatregel (EV) :

- ☐ Midden Spanning
- ☐ Laag Spanning
- ☐ Gas Hoge Druk
- ☐ Gas Lage Druk
- ☐ Riool Vrij Verval

Huisaansluiting gevraagd : **Nee**

Op de bijgevoegde tekening(en) is aangegeven waar de kabels en leidingen zich bevinden. De tekeningen zijn uitsluitend gebaseerd op de leggingsgegevens voor zover die bij ons bekend zijn. De exacte ligging, zowel in horizontale (x,y) als verticale (z) richting, kan door tal van oorzaken, waar op wij geen invloed hebben, afwijken. Het is belangrijk dat u altijd de exacte ligging lokaliseert, bijvoorbeeld door het maken van proefsleuven.

Huisaansluitingen zijn door Enexis vrijwel allemaal op de thema kaart (beheer kaart) ingetekend. Deze ontvangt u dus te allen tijden op de thema kaart. Slechts enkele schetsen zijn (nog) beschikbaar als individuele aansluitschets. Deze ontvangt u, indien u huisaansluitschetsen aangevraagd heeft, als pdf bijlage. Let op! Deze bijlage kan uit meerdere pagina's bestaan.



Graafmelding.nl
T.a.v. : Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

**Nationaal storingsnummer bij
storing, schade of direct gevaar:
0800 9009**

<i>Datum</i>	<i>Klicnummer</i>	<i>Ordernummer</i>
14.02.2019	19G084910	9200870831

Betreft : Leidinginformatie na Graaf of Calamiteiten Melding

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:

Algemene vragen Binnendienst Preventie Graafschade : **088 - 857 72 71**

Ligging kabels en leidingen Buitendienst Preventie Graafschade : **088 - 857 76 28**

Eis Voorzorgsmaatregel

Indien is aangegeven dat er een 'Eis Voorzorgsmaatregel' van toepassing is, dan bent u verplicht minimaal drie werkdagen voordat u begint contact met ons op te nemen. In de brief 'EV', apart bijgevoegd, is opgenomen wat deze Eis Voorzorgsmaatregel inhoudt. Wij verzoeken u deze brief goed door te lezen.

Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verwijzen wij u naar de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 500. U kunt deze bestellen op <http://www.crow.nl>. De CROW publicatie 500 is van toepassing op het gehele graafproces.

Als u de kabel of leiding niet kunt vinden, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze Buitendienst Preventie Graafschade helpt u de kabel of leiding te lokaliseren.

Wij verzoeken u beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij: Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis).

Onder bepaalde voorwaarden wordt de schade kosteloos gerepareerd. Deze voorwaarden kunt u vinden in de brochure "voorkom schade, graaf zorgvuldig". Hierin vindt u ook meer informatie over het verrichten van graafwerkzaamheden nabij onze kabels en leidingen.
<https://www.enexis.nl/klic>

Verdere informatie vindt u op de site van Netbeheer Nederland onder publicaties:
<http://www.netbeheernederland.nl/themas/dossier/documenten/?dossierid=11010052&title=Graafschade&tab=3>

Met vriendelijke groet,

René Gerrits, Teammanager Preventie Graafschade



Voorwaarden en richtlijnen:

1. Bij **werkzaamheden** in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever dien(t)en:
 - a. de ontgraving handmatig te geschieden.
 - b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven maatvoering.
 - c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld.
 - d. zodanig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd.
 - e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld te worden opgevolgd.
 - f. de aanvulgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig te worden verdicht.
 - g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft.
 - h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
3. Alle verstrekte informatie welke door Van den Berg Infrastructuren uit naam van onze opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en wettelijke bepalingen.
4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever belaste medewerker te worden getoond.
5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals vermeld in de brief welke bij de het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten.
6. Indien er door u of derden een weesleiding wordt geconstateerd binnen de gemeente grenzen van onze opdrachtgever dient u deze weesleiding te melden bij het Kadaster. Tevens dient van deze weesleiding de horizontale ligging te worden vermeld naar het Kadaster zodat deze weesleiding kan worden verwerkt in de gemeentelijke kabel en leiding gegevens.

Inlichtingen:

Van den Berg Infrastructuren, Afdeling Kabels en Leidingen beheer, telefoon 0172 - 63 20 32
telefax 0172 - 63 21 20



Geodan Van den Berg BV

GEO-ICT VOOR BOUW & INFRA



Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw graafmelding deelt Geodan Van den Berg bv u mede dat op de door u aangegeven locatie(s) kabels, leidingen en/of buizen van **Gemeente Goirle** aanwezig zijn.

Hierbij stuurt Geodan Van den Berg bv u de bijgevoegde tekening(en) en overige informatie betreffende de in uw graafmelding genoemde plaatsen. U wordt verzocht genoemde gegevens over de ligging van kabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw personeel en uw eventuele onderaannemers. Genoemde tekeningen dienen bovendien op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden aanwezig te zijn.

Onze opdrachtgever **Gemeente Goirle** heeft zich ingespannen om de locatie(s) van haar kabels, leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven op de verstrekte tekening(en) en overige informatie. **Gemeente Goirle** en Geodan Van den Berg bv aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor deze aan u verstrekte gegevens. Deze gegevens kunnen immers verouderd, onjuist of onvolledig zijn door allerlei omstandigheden zoals bijvoorbeeld een te vroege melding van de voorgenomen (graaf) werkzaamheden bij het Kadaster, inklinking van de grond, aardverschuivingen en kabelwerkzaamheden van derden etc.

Alle door **Gemeente Goirle** verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, betreffende het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet.

Voordat u tot de door u geplande werkzaamheden overgaat dient u dan ook de ligging van de kabels en/of leidingen te verifiëren aan de hand van de door u gevraagde graafmelding. Alle B.O.B. maatvoering is ten opzichte van het N.A.P. Zo dient u langs het tracé van uw werkzaamheden de exacte plaats van de kabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door middel van het maken van proefsleuven en/of het gebruik van elektronische kabel- of leidingzoekers. Tevens dient u blootliggende kabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadigingen. Indien u de kabels en/of leidingen niet op de aangegeven locatie aantreft dient u contact op te nemen met Geodan Van den Berg bv op telefoonnummer 0172 – 63 20 32, om de methode om de ligging van de kabels en/of leidingen vast te stellen af te stemmen. Pas wanneer u de ligging van alle mogelijk aanwezige kabels en/of leidingen heeft geverifieerd en heeft vastgesteld en gecontroleerd dat de uit te voeren werkzaamheden geen schade kunnen aanrichten aan de kabels en/of leidingen kunnen uw werkzaamheden op de wijze zoals beschreven in de 'richtlijn zorgvuldig graafproces' van het CROW (www.crow.nl) worden uitgevoerd.

Verder verwacht de **Gemeente Goirle** en Geodan Van den Berg bv dat u zorgvuldig te werk zult gaan en geen schade zult toebrengen aan kabels, leidingen en/of buizen van **Gemeente Goirle**. Mocht er ondanks alle door u getroffen voorzorgsmaatregelen toch schade aan deze kabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan dient u contact op te nemen met de **storingsdienst** onder **telefoonnummer: 013 – 531 06 10**.

Geodan Van den Berg bv vertrouwt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u niet alle informatie heeft ontvangen of indien u nog vragen heeft, dan dient u contact op te nemen met afdeling Kabels en Leidingen beheer van Geodan Van den Berg bv 0172 - 63 20 32.

Hoogachtend,
Geodan Van den Berg bv

P. Straver
Technical Services

Alle informatie, op de door ons meegeleverde tekeningen, vertegenwoordigt kabels, leidingen en/of buizen van **Gemeente Goirle**.

Datum
14-02-2019

Onderwerp
Graafmelding:
2019/G/*/084910/0

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
2019/G/*/084910/0

Graafmelding.nl

T.a.v. Dhr/Mevr. Doormalen
De Hoekakker 16
5561CE RIETHOVEN

Bijlage(n)

Geachte Dhr/Mevr. Doormalen,

Naar aanleiding van uw graafmelding deelt KPN u mede, dat op de door u aangegeven locatie kabels en of leidingen van KPN aanwezig zijn, zoals weergegeven op bijgevoegde gebiedsinformatie.

Ons gehele kabel- en leidingnetwerk is in drie netten opgebouwd, zijnde een core-net (Core), een accessnet (ASN) en een Trilinknet (Tri). De ligging van deze netten is in één kaartlaag weergegeven. In deze kaartlaag is van ieder net apart de bijbehorende aantallen kabels- en leidingen in de geul, inclusief bijbehorende maatvoering en annotatie, weergegeven. Detailkaarten zijn, indien van toepassing, apart bijgevoegd.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens van uw graafmelding. Voor nadere informatie of het beantwoorden van vragen over de geleverde gebiedsinformatie kunt u contact opnemen met onze helpdesk gebiedsinformatie.

[Telefoonnummer helpdesk gebiedsinformatie: 030-255 33 34](#)

Graafwerkzaamheden dienen zorgvuldig te worden uitgevoerd. KPN adviseert met klem de werkzaamheden uit te voeren zoals beschreven in de WION (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten) en de CROW publicatie 500, zijnde de "Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase".

Daarnaast waarschuwen wij voor het feit dat bij grondroeringen van niet mechanische aard ook ernstige schade toegebracht kan worden aan ons netwerk. Ter voorkoming van deze schade adviseren wij u, voordat u met uw werkzaamheden aanvangt, eerst onderzoek te doen naar de aard en locatie van ons netwerk. Dit geldt met name voor werkzaamheden in de directe nabijheid van onze aansluitkabels. Het zit in de aard van deze kabels dat zij minder beschermd zijn tegen invloeden van buitenaf..

Mocht u onverhoopt toch schade veroorzaken aan ons netwerk dan verzoeken wij u dit direct te melden bij de schadedesk van KPN. Hulpdiensten zoals 112 niet meer bereikbaar zijn.

[Telefoonnummer schadedesk van KPN \(0800\) 023 01 93.](#)

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort

Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01



Hoogachtend,

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud



Disclaimer:

- 1) Het kan voorkomen dat het totale bericht van de door KPN te leveren gebiedsinformatie groter of gelijk was aan 15 MByte als gevolg van het aantal gevraagde huisaansluitingen en of bijlagen. Als dit geval is, dan zijn deze huisaansluitingen en of bijlagen niet naar u meegestuurd via Klic-online. Deze worden apart via email nagezonden.
- 2) Het kan voorkomen dat er een lege PNG is bijgesloten. Echter, KPN heeft wel een belang omdat er huisaansluitschetsen bij betrokken zijn die u hebt aangevraagd.
- 3) Voor vragen over het gebruik van de viewer, Klic-online, het downloaden vanuit Klic-online, etc., dient u zich te wenden tot het Kadaster. Zie hiervoor www.kadaster.nl/klic.

KPN B.V.
Consumer Operations Infra Services
Infra Beheer & Onderhoud
Stationsstraat 115
3811 MH Amersfoort


Correspondentieadres
Postbus 3053
3800 DB Amersfoort

KPN B.V.
Handelsregister
K.v.K. Haaglanden
nr. 27124701
NL 009292056B01

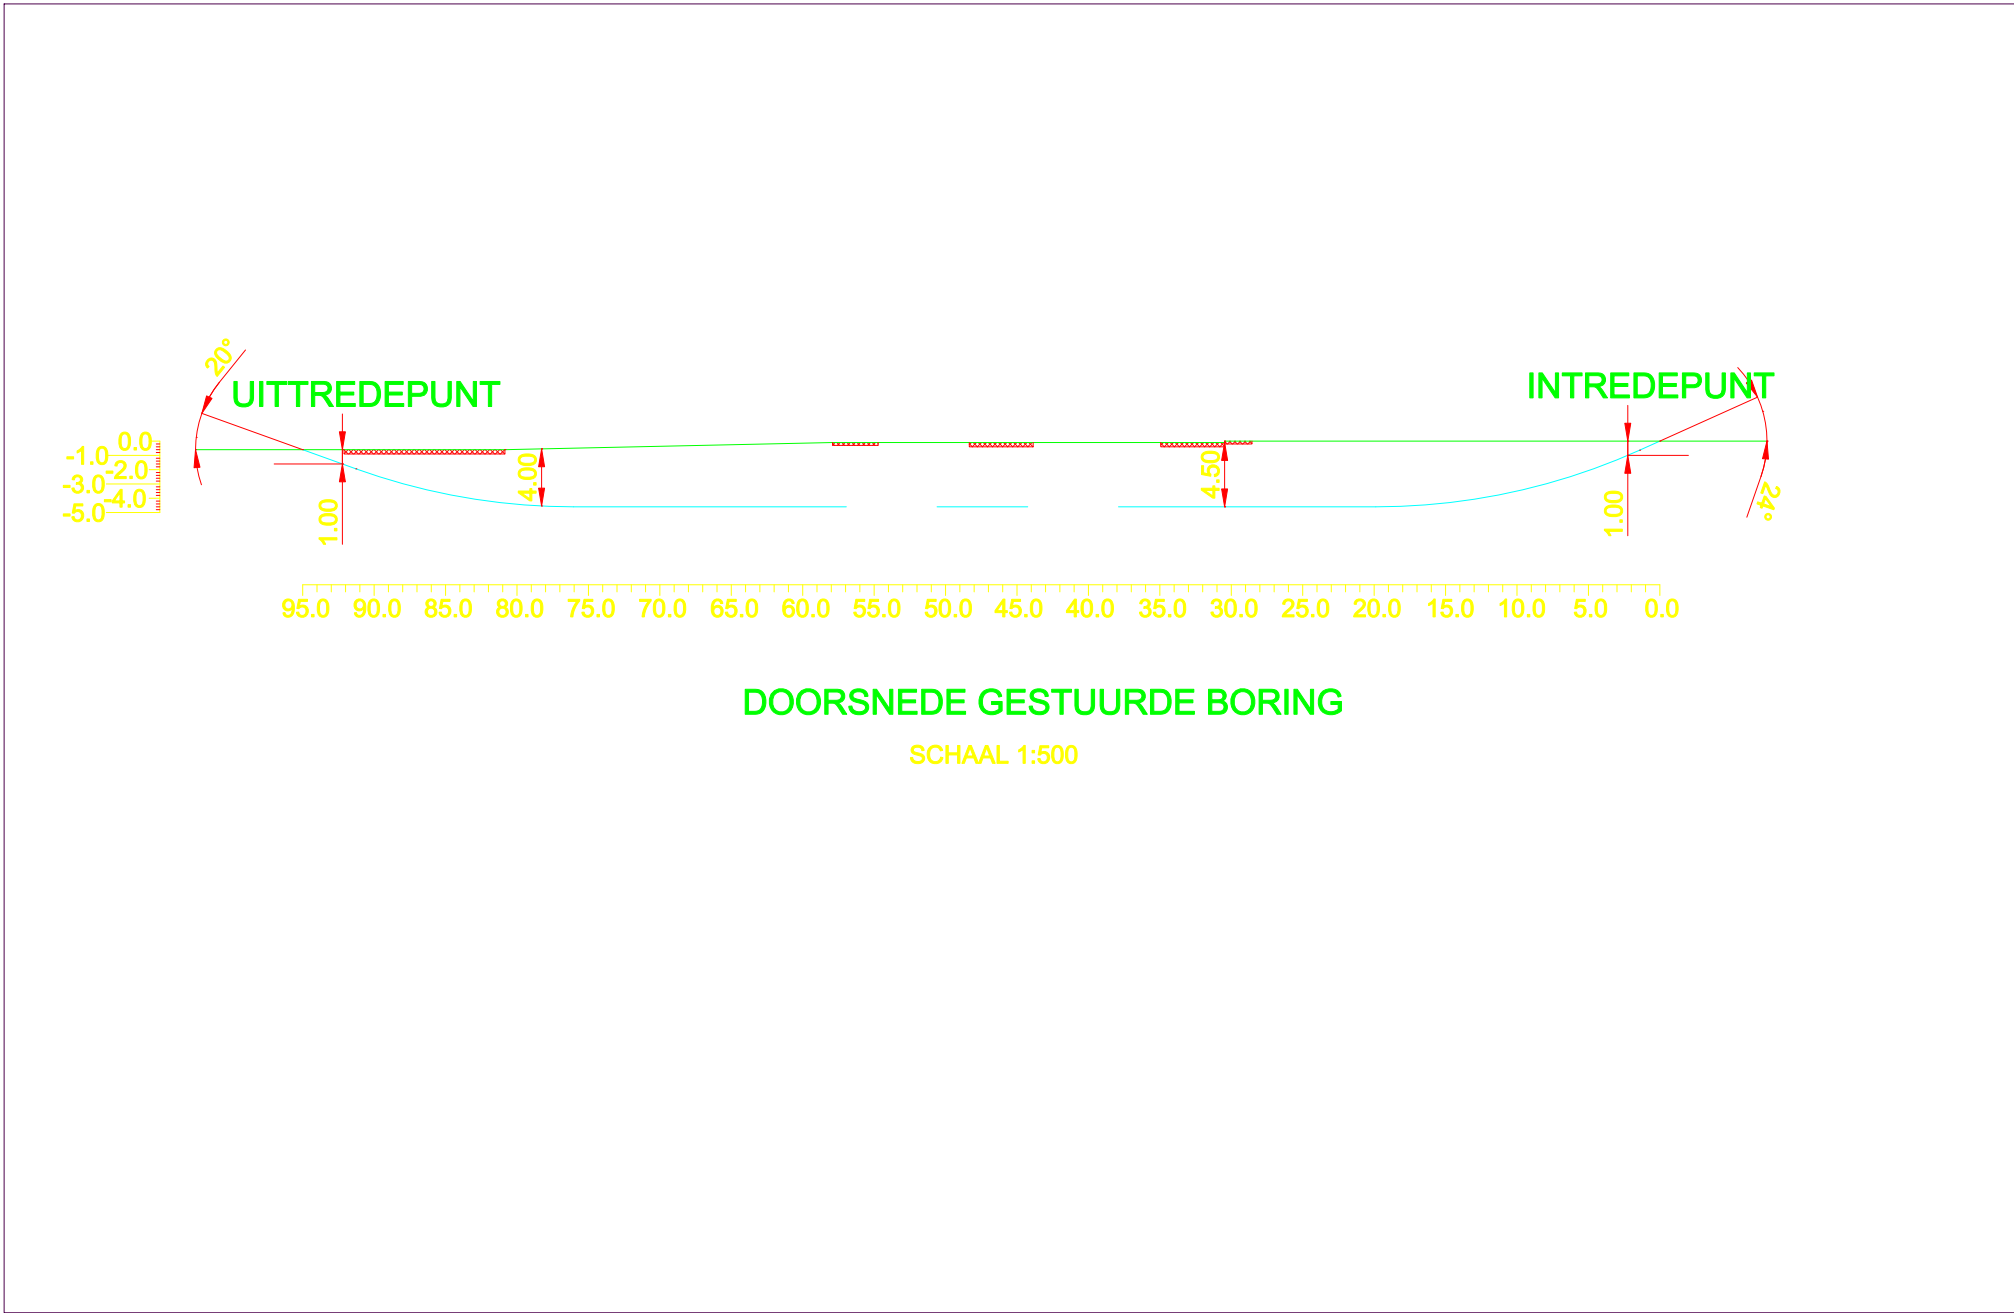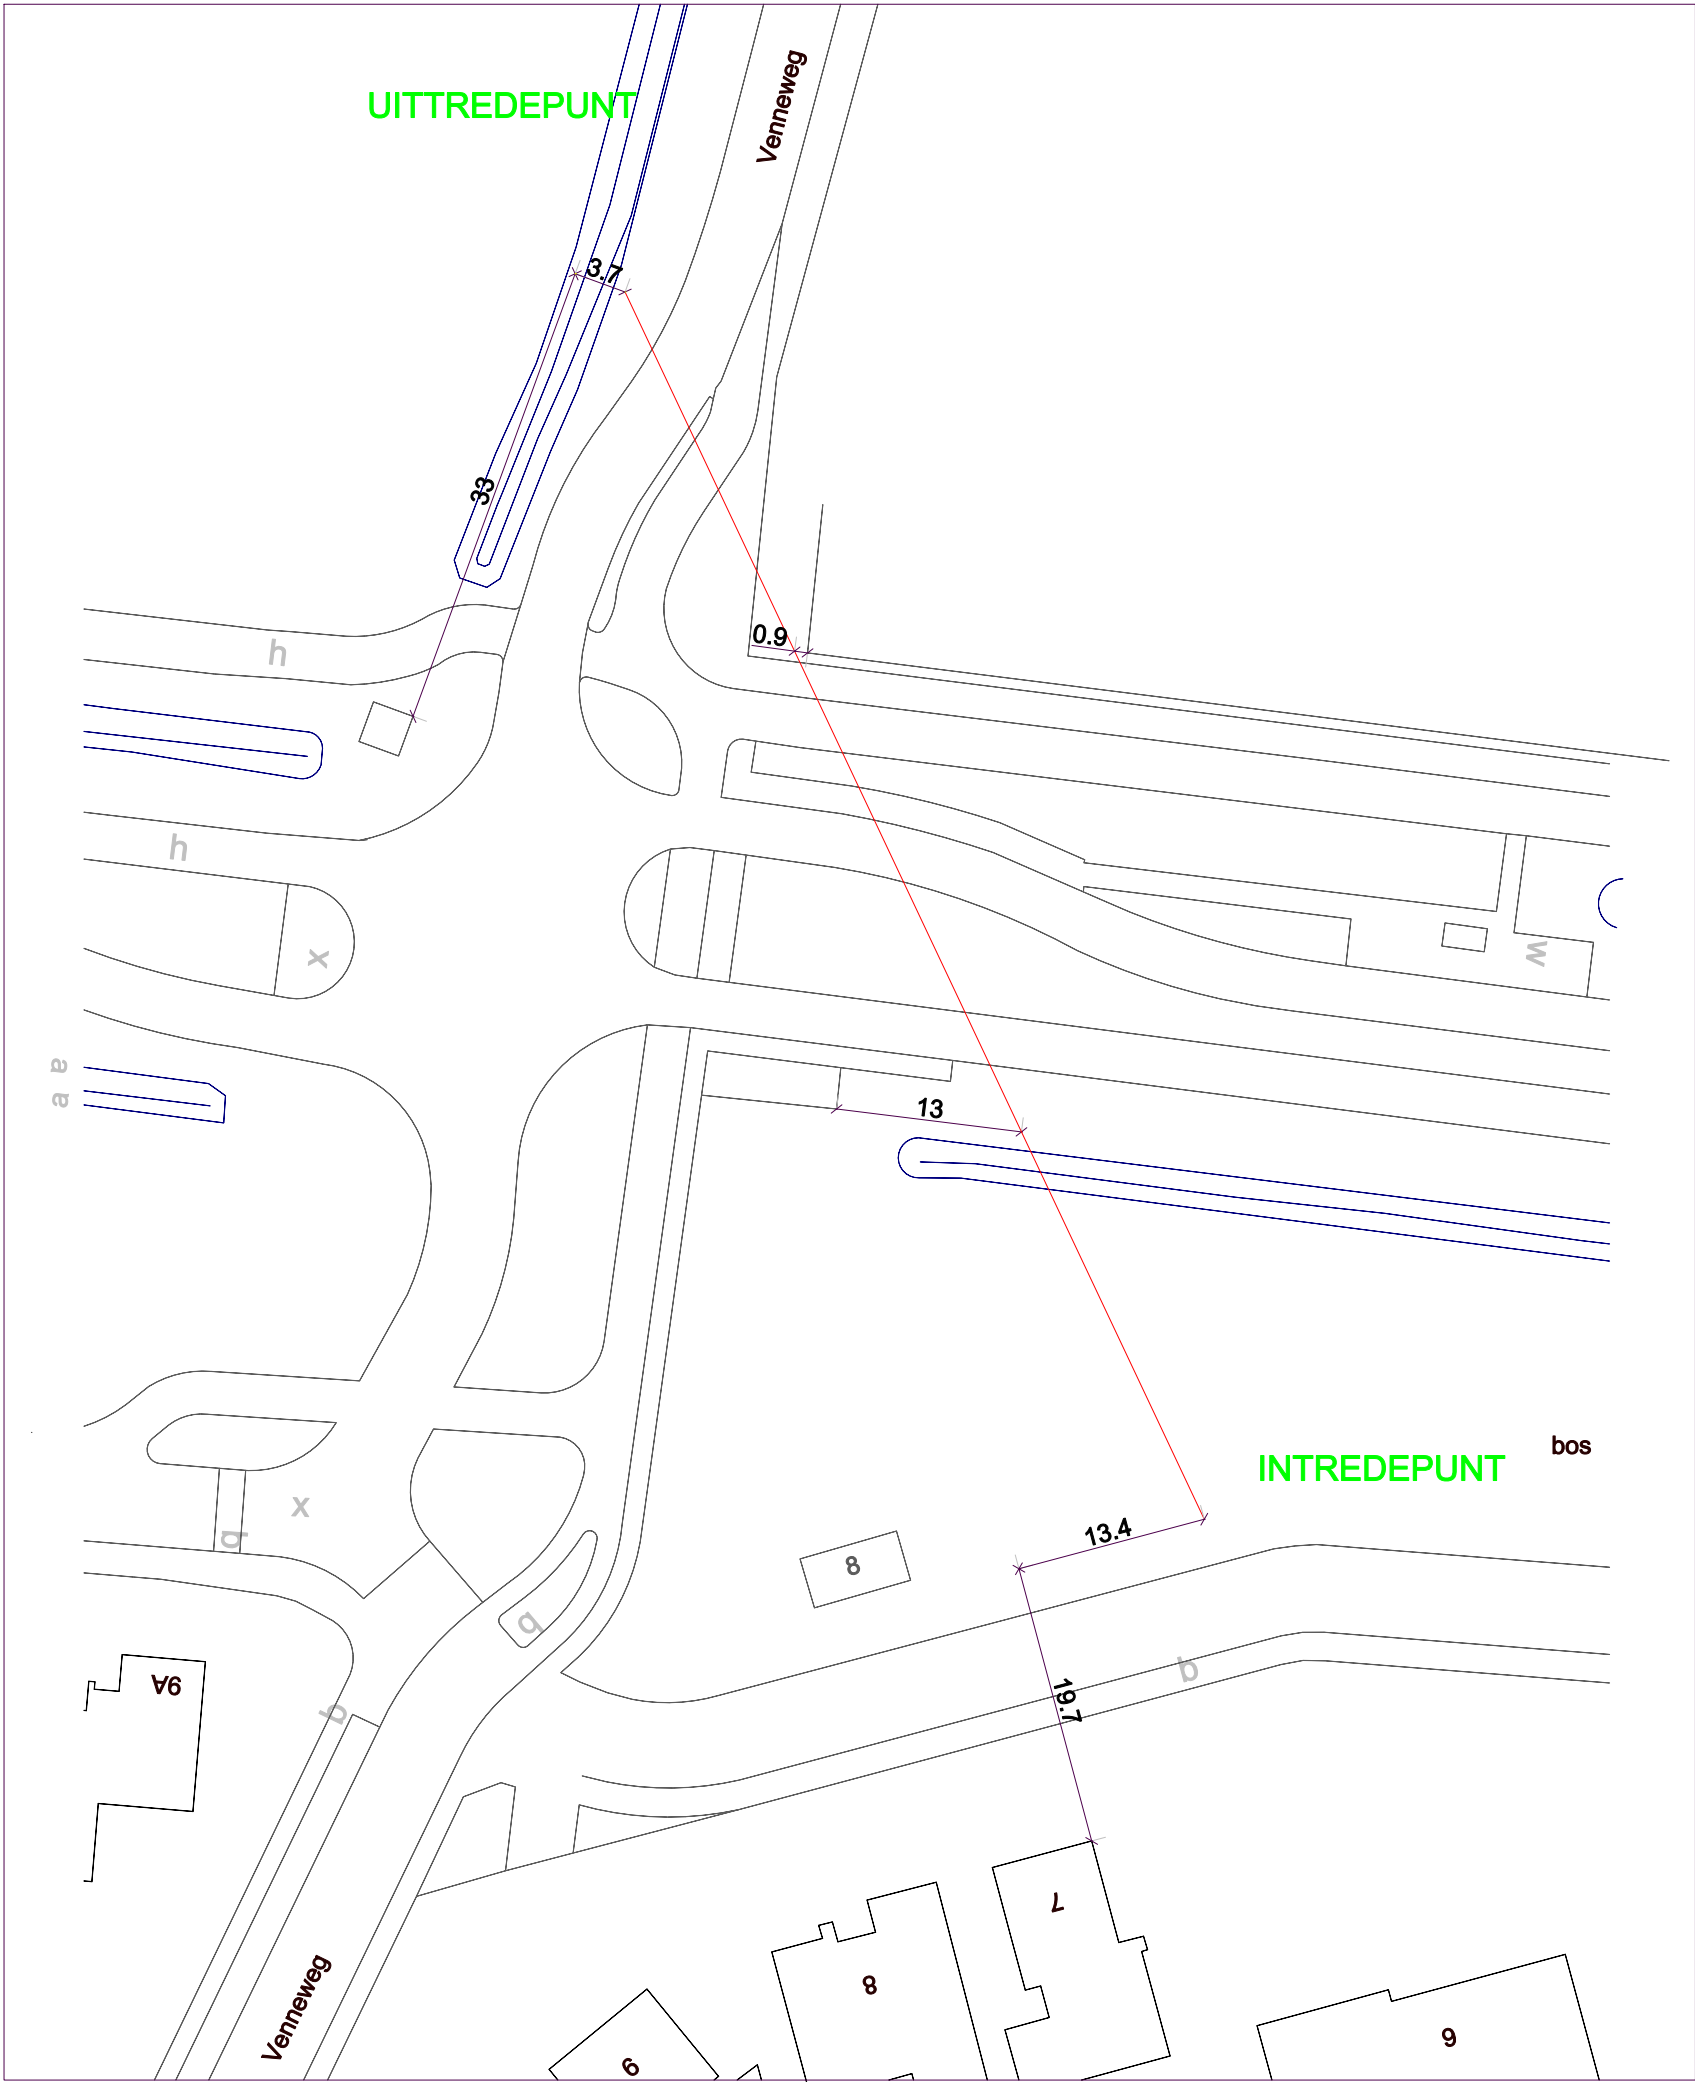

MAAIVELD EN TOPO INDICATIEF WEERGEGEVEN

	<u>onderwerp:</u> Revisie gestuurde boring lengte ca. 95.0m, 1xØ160 + 1xØ125mm Venneweg / Wermenbosseweg te Goirle		gevestigd: Energieweg 16 3481 MC Harmelen tel: 0348-441499 fax: 0348-443754 email: tekenkamer@gebr-vanleeuwen.nl	
	GEBR. VAN LEEUWEN BORINGEN B.V.			
<u>opdrachtgever:</u> Paulissen Grond-, Weg en Wegenbouw B.V.		gezien: B. v.d. Spek	datum uitv.: 25-08-2011	
		getekend: B. v.d. Spek	datum tek.: 25-08-2011	
		maateenheidn	schaal: 1:500	
kenmerk: -		formaat: A2	tek.nr.: 319027-0047-01	

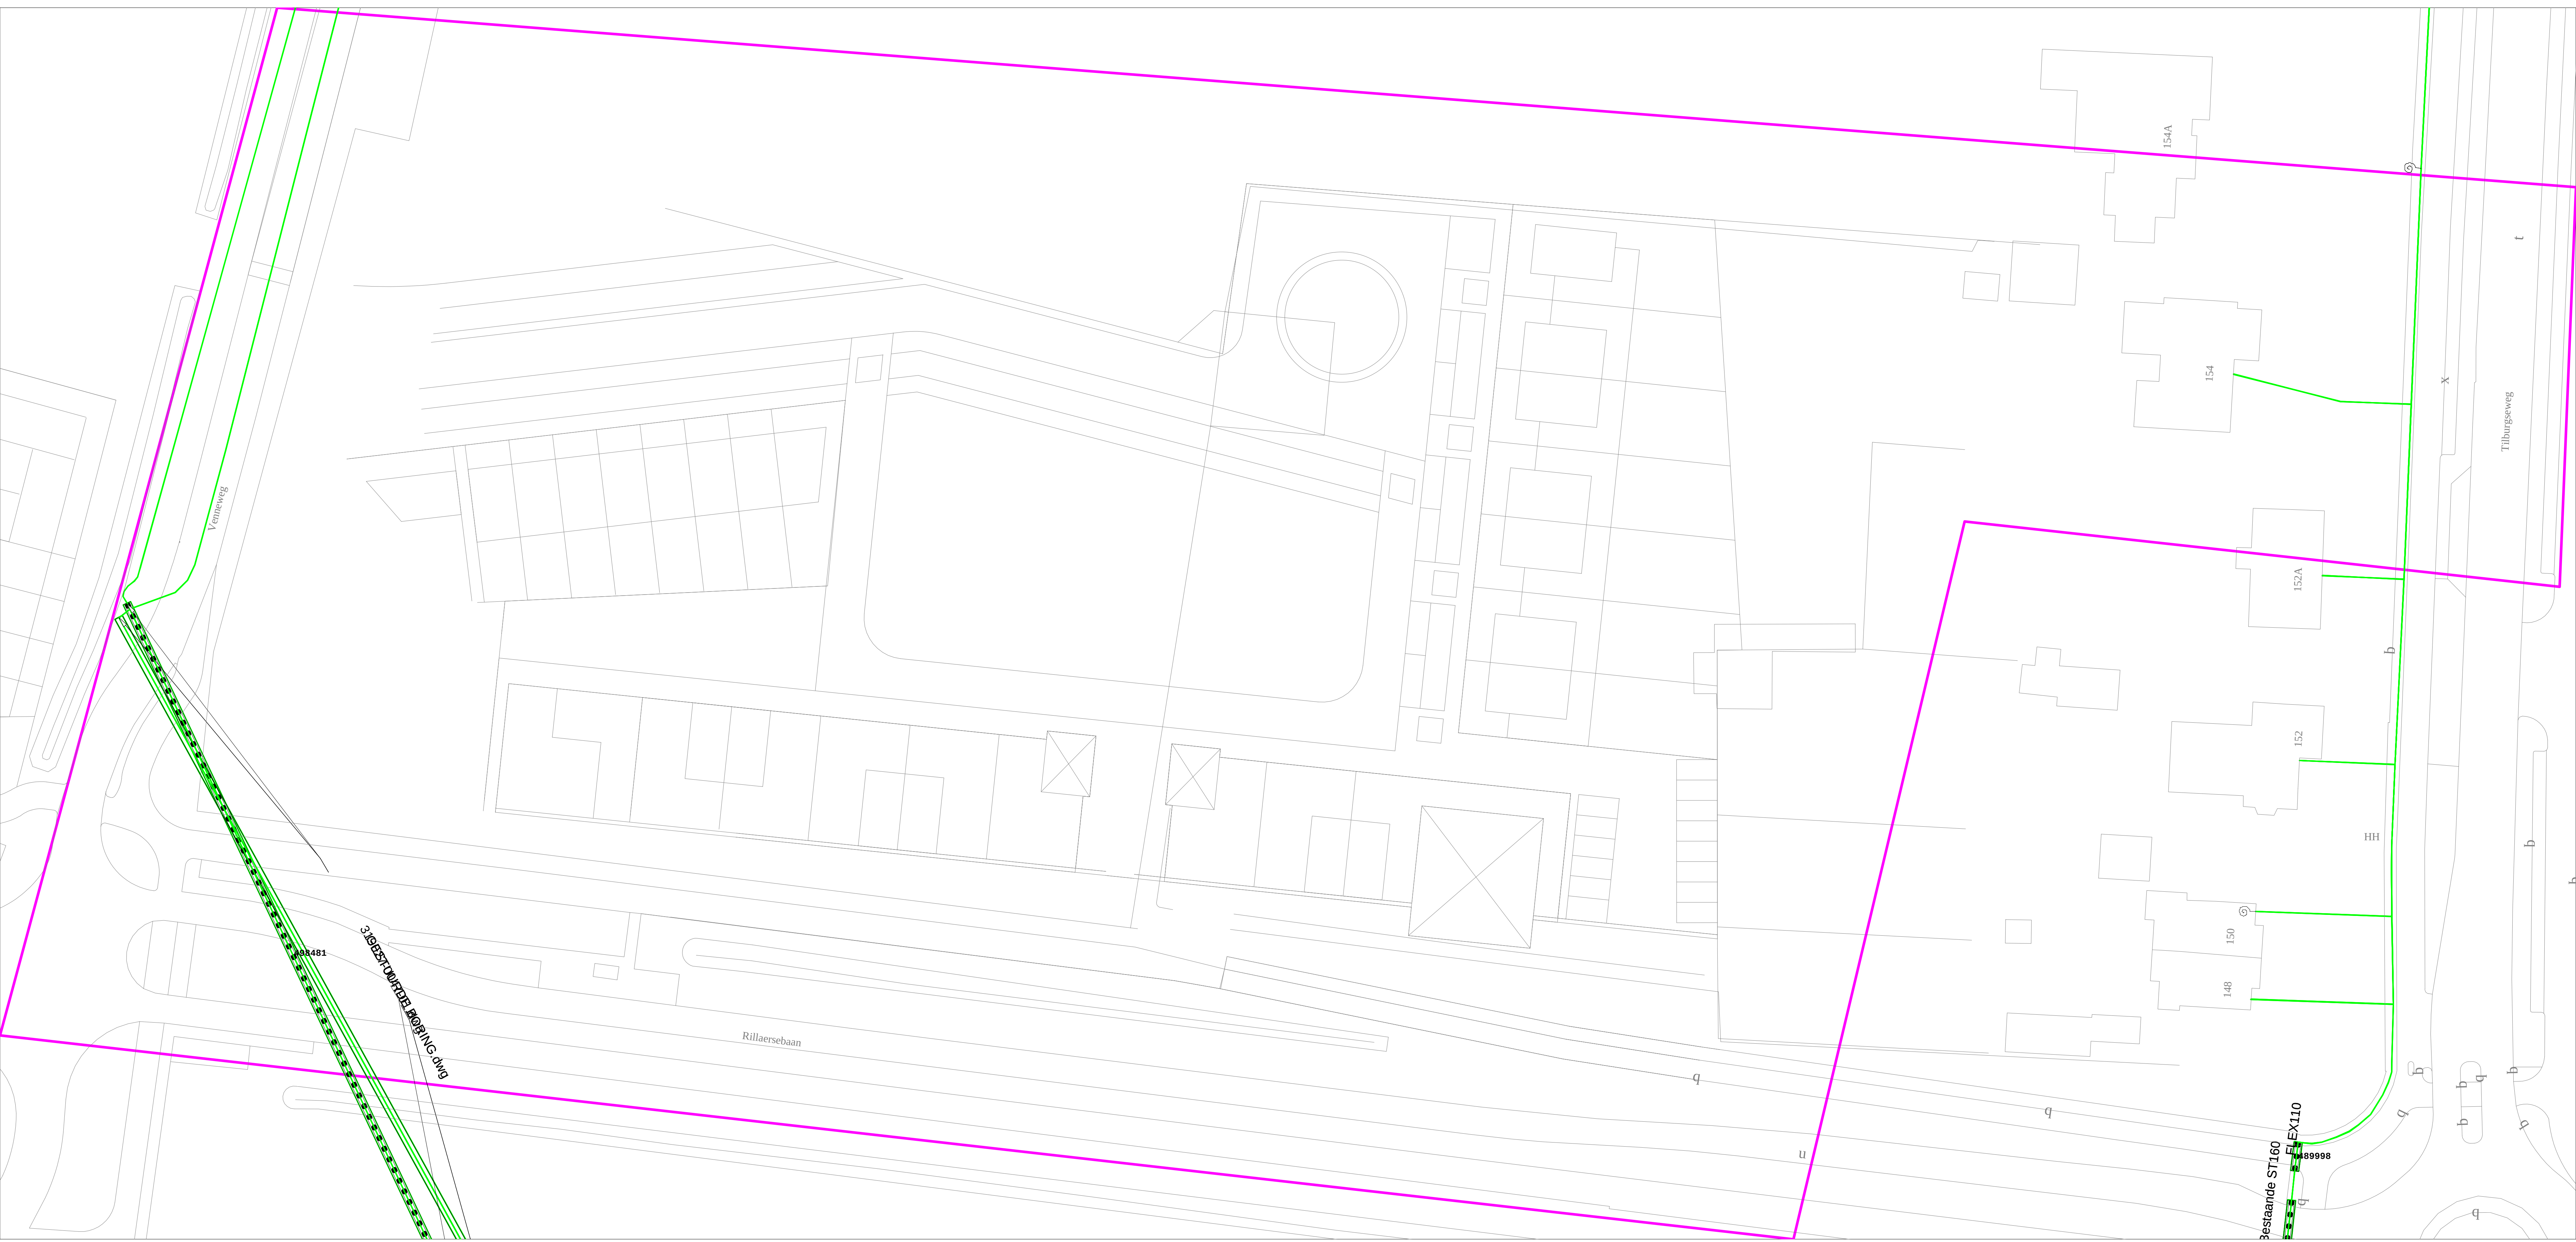

Graafmelding.nl
T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN

Onderwerp
Graafmelding
Uw referentie
19G084910

Datum
14-02-2019

Reggefiber ttH bv
T +31 (0)548 80 08 00
I www.reggefiber.nl

Beste Doormalen,

Naar aanleiding van uw Klikmelding 19G084910 geven wij u te kennen dat Reggefiber ttH bv **WEL** belang heeft. Binnen het polygoon van het door u aangegeven graafprofiel zijn kabels en of leidingen van Reggefiber ttH bv aanwezig.

Op bijgaande tekening is de ligging van onze kabels, leidingen en eventuele ondergrondse infrastructuur aangegeven.
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat er geen conflict situatie ontstaat met de door u uit te voeren werkzaamheden.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van onze infrastructuur, verzoeken wij u onze voorwaarden en richtlijnen in acht te nemen en zo nodig maatregelen te nemen ter bescherming van ter plaatse aanwezige kabels en leidingen. Een exemplaar van deze voorwaarden en richtlijnen is ter informatie bijgesloten.

Mocht u toch van mening zijn dat er een conflict ontstaat, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te brengen en ons een digitaal bestand (AutoCAD dwg of dxf formaat) te verstrekken, zodat wij een nauwkeurige inschatting kunnen maken. Dit bestand kunt u per e-mail versturen aan klic-reggefiber@kpn.com. Tevens kunt u verzoeken tot het nemen van maatregelen (VTA of VTM) e.d. naar bovenstaand mailadres sturen.

Met vriendelijke groet,

Reggefiber ttH bv
Afdeling CO IS Infra Beheer & Onderhoud

Voor melden van **graafschade**
Voor vragen betreffende ons FTTH netwerk

T: +31 (0)88 006 3700
T: +31 (0)548 800 893

Voorwaarden, richtlijnen en wettelijke verplichtingen voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van Reggefiber infrastructuur

- Onze infrastructuur is digitaal ingemeten, met X,Y coördinaten in het RD stelsel, daarom ontbreekt de geulmaatvoering op onze tekeningen.
- Wij wijzen u erop, dat de verstrekte gegevens dienen als aanwijzing.
- De exacte ligging dient middels graven van proefsleuven te worden vastgesteld.
- De ontgraving ter plaatse van de Reggefiber infrastructuur dient met de hand te geschieden.
- Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/of –buizen op deskundige wijze te worden opgehangen, volledig beschermd en dienen deze na de werkzaamheden weer op de oorspronkelijke plaats en diepte te worden terug gelegd.
- De aanvulgrond dient onder en/of boven de glasvezelinfrastructuur, vrij van puin e.d. doelmatig te worden verdicht.
- Indien de Handhole's (HH's) en/of lasmoffen als gevolg van werkzaamheden onder gesloten verharding dreigen te komen liggen is de initiatiefnemer verplicht voor het direct melden van de te ontstane situatie.
- De kosten voortvloeiend uit schade aan de infrastructuur als gevolg van werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
- De informatie verkregen naar aanleiding van een Klikmelding heeft een geldigheidsduur van 20 dagen.
- Detailtekeningen van gestuurde boringen zijn indien als pdf aanwezig bijgevoegd.
- Detailtekeningen van gestuurde boringen (indien aanwezig) worden niet meegestuurd bij Oriëntatie meldingen.
Hiervoor kan een verzoek worden ingediend door een mail te sturen naar: klic-reggefiber@kpn.com

Ziggo BV
Postbus 43048, 3540 AA Utrecht
www.ziggo.nl

Graafmelding.nl
De Hoekakker, 16
5561 CE RIETHOVEN

14 February, 2019

Klic melding: [19G084910](#)
Locatie: [Rillaerse-Baan 3 Goirle](#)

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw klicmelding via KLIC-online delen wij u mede dat er in het door u opgegeven gebied kabels/leidingen van ons bedrijf aanwezig zijn.

Hierbij sturen wij u de gegevens die betrekking hebben op uw aanvraag. Wij verzoeken u deze informatie over de ligging van glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen door te geven aan uw uitvoerend personeel en/of onderaannemers. Genoemde gegevens moeten, overeenkomstig de wetgeving, tijdens de uitvoering van de grondroerders activiteiten op het werk aanwezig zijn.

Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen de datum van verstrekking van de gegevens en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien de graafwerkzaamheden daarna plaatsvinden dient u een nieuwe KLIC-melding te doen.

Wij hebben er alles aan gedaan om de locatie van onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen nauwkeurig aan te geven in de verstrekte gegevens. Er kunnen echter afwijkingen zijn ontstaan van de werkelijke ligging door bijvoorbeeld inklinking van grond, grondverschuiving en/of door grondwerken van derden. Het is derhalve van belang de exacte plaats van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen daadwerkelijk op te zoeken door het maken van proefsleuven. Tevens dient u de tijdens het werk blootliggende glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen te beschermen tegen beschadiging.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens in de aanvraag. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen via onderstaand emailadres of telefoonnummer.

klic@vodafoneziggo.com 088 - 717 4401

Indien er afwijkende ligging wordt geconstateerd overeenkomstig de bepalingen in artikel 19 van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON), dient u dit per omgaande aan het

Kadaster te melden.

Wij attenderen u erop dat beschadiging van de glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen ernstige storingen in de dienstverlening aan duizenden klanten van Ziggo kan veroorzaken.

Daarom verwachten wij dat u, conform de CROW-publicatie-500 "Richtlijn zorgvuldig graafproces", de werkzaamheden zult uitvoeren. Mocht er desondanks toch schade aan onze glasvezel-, coaxkabels, leidingen en/of buizen ontstaan, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze storingsdienst onder telefoonnummer **088 717 4401**. Dit is tevens van belang voor uw eigen veiligheid.

De kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur worden verhaald op de veroorzaker.

Met vriendelijke groeten

Directeur Netwerk en Techniek

Bijlage 1: Voorwaarden en richtlijnen

Bijlage 2: Revisiegegevens

Ziggo BV
Postbus 43048, 3540 AA Utrecht
www.ziggo.nl


VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN ZIGGO INFRASTRUCTUREN

- 1) De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van in bijgaande KLIC-melding genoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
- 2) Ten gevolge van uitgevoerde werkzaamheden kan het kabelnet gewijzigd zijn tussen datum van verstrekking van de tekeningen en de uitvoering van uw werkzaamheden. De maximale geldigheid van een KLIC-melding is 20 werkdagen, indien deze periode langer is dan 20 werkdagen, dient u nieuwe KLIC-melding aan te vragen.
- 3) De voorwaarden en richtlijnen alsmede de gewaarmerkte tekening(en) dienen op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de, namens de directeur van Ziggo, met het toezicht belaste inspecteur te worden getoond.
- 4) Bij ontgraving ter plaatse van Ziggo infrastructuur gelden de volgende voorwaarden:
 - a. De ontgraving ter plaatse van de Ziggo infrastructuur dient met de hand te geschieden.
 - b. Er moet rekening gehouden worden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels.
 - c. De tekeningen zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op de ligging gegevens voor zover bij ons bekend. De juiste ligging van de kabels moet vastgesteld worden aan de hand van de door en op kosten van de uitvoerder van het werk te maken proefgaten of -sleuven en/of opsporingsapparatuur.
 - d. Voor zover het tracé van de werkzaamheden dat van een leiding kruist, is de enig veilige werkwijze het eerst over het volle kruisingsvlak handmatig vrij graven van de kabels. Hierbij dient men te zorgen voor een deugdelijke opvangconstructie ter voorkoming van breuk.
 - e. Mofslagen zijn sporadisch aangeduid, diepteligging nooit. Van een "gebruikelijke" of constante diepteligging kan nooit worden uitgegaan.
 - f. Aanwijzingen gegeven door de, namens de directeur van Ziggo, belaste inspecteur met betrekking tot de ligging van de kabels, dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 - g. De aanvulrand onder en/of boven de kabels moeten vrij van puin blijven en dienen doelmatig te worden verdicht.
 - h. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur moeten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, enz., welke boven dan wel binnen een afstand van 0,5 m van de kabelroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging te worden verwijderd, zodat de mogelijkheden tot het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft.
 - i. Mechanisch graven en het gebruik van peilijzers, pikhouwelen e.d. boven of vlak naast kabels is onverantwoord en zal ingeval van schade aanleiding geven tot aansprakelijkstelling.
 - j. De kosten die voortvloeien uit schade en/of omlieggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
 - k. Voor vragen over de KLIC-melding kunt u contact opnemen met de op de KLIC-melding vermelde contactpersoon.
 - l. Schades dient u meteen te melden bij onze storingsdienst. U kunt ons bereiken op **088 - 717 4401**


Bijlage 1: Voorwaarden en richtlijnen

ZIEN EN OPZOEKEN


BOVENAANZICHT ZOEKGEBIED

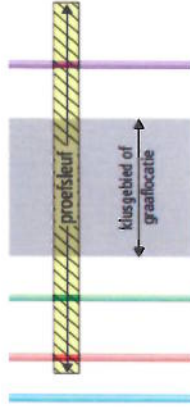

PERSPECTIEF ZOEKGEBIED

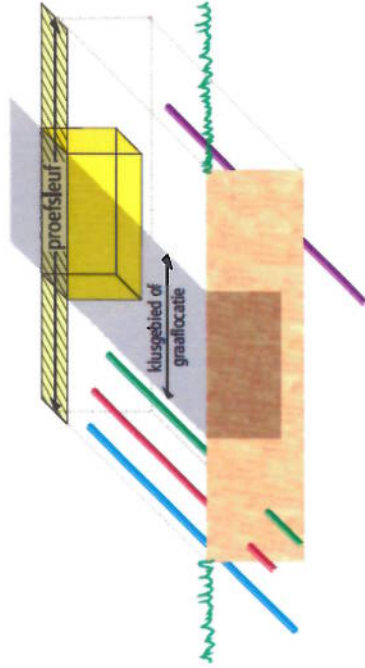

AFMETINGEN PROEFSLEUF

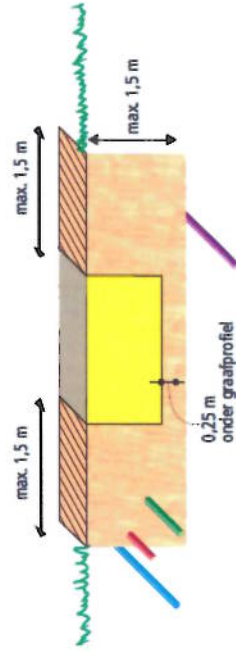

- graafprofiel
- klusgebied of graaflocatie
- zoekgebied
- maaiveld

TIPS

Ligging en lokaliseren kabels en leidingen

- Let op veranderingen in de grond (zoals kleur of verdichting).
- Let op je omgeving (zoals schakelkasten, verhardingsverschillen, straatpoten).
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de situatie inmeten en/of een foto te maken.
- Voór het aanvullen van de proefsleuven de ligging markeren op maaiveld.
- Wees alert op huizenaansluitingen; deze zitten niet altijd in KLIC-gegevens.
- Zet de liggingsgegevens uit (benut eventueel detectieapparaat).

Mogelijke afwijkingen tijdens het graven

- Hou je aan je werk- en klusgebied.
- Wees bedacht op plotselinge veranderde ligging.
- Wees bedacht op veranderingen in de lengterichting. Kabels/leidingen liggen niet altijd recht tussen twee proefsleuven.
- Gronddekking langs sloten is vaak minder dan verwacht.

Zorg tijdens het graven

- Houd de graafbak gestrekt in ongeroerde grond.
- De bak pas indraaien bij het scheppen van losse grond.
- Gebruik een vlakke graafbak zonder tanden.
- Let op (verschuiven bij) breek- en sloopwerk.
- Voorkom instorten van omringende verharding en grond.
- Voorkom te hoge puntlasten (aslast of stempels).
- Vul aan zonder scherpe delen (puin/stenen/grind).

Initiatief, overleg en communicatie

- Bij calamiteiten handelen op aanwijzing van netbeheerder.
- Stel je als graafteam verantwoordelijk op en neem initiatief.
- Overleg als je de situatie niet vertrouwt.
- Je bent nooit verplicht om door te gaan in een onzekere situatie.
- Veiligheid voor alles, zomaar graven is gevaarlijk voor je collega, jezelf en omstanders.
- Bij schade sleuven en putten niet dichtgooien.
- Meld ook alle kleine beschadigingen bij de netbeheerder.

Overig

- Werk netjes en veilig voor je omgeving.
- Zorg voor voldoende afdekking en afzettingen.
- Zorg dat je werk steeds goed zichtbaar is.
- Een vreemde geur of kleur kan duiden op verontreiniging. Niet verder graven als er aanwijzingen voor verontreiniging en/of asbest zijn.
- Archeologische sporen melden.

KLO



CROW

beoordelingen van
aanbevelingen, verspreiden
en openbare ruimte

Instructiekaart zorgvuldig graven

bij CROW-publicatie 256 'Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen'



SPECIAAL
VOOR HET
GRAAFTEAM
MENSEN DIE MECHANISCH
GRONDROEREN

1



KLIC

- ✓ Grafafmelding
- ✓ Gebiedsinformatie

OP GRAAFLOCATIE

Is de gemeente akkoord en zijn de voorwaarden bekend? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Is de ontvangstbevestiging van het kadaster met de contactgegevens van de netbeheerders aanwezig? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Zijn op de tekeningen kabels en leidingen aanwezig? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Is er een eis voorzorgsmaatregelen vanwege gevaar of grote waarde?

JA Minimaal 3 werkdagen vóór klus contact met netbeheerder gehad? → **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

NEE Geen extra voorzorg verplicht →

Is de informatie actueel (dat is niet ouder dan 20 werkdagen)? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Is vooraf werkinstructie ontvangen? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Is duidelijk welk effect de klus op kabels en leidingen heeft? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Zijn de eisen voor extra voorzorgsmaatregelen ingepland? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Is bepaald of er proefsleuven moeten komen en zo ja, hoeveel? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Is de informatie volledig en duidelijk? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Zijn de gegevens van de tekeningen in het werkgebied uitgezet? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Zijn de exacte plaatsen van de proefsleuven duidelijk? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Zijn proefsleuven overal mogelijk (geen beperking door bijvoorbeeld verharding, fundering, of water)? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

*Stel samen met de netbeheerder een andere manier van opzoeken vast

Zijn de proefsleuven gegraven? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Is de werkelijke situatie vergeleken met de KLIC-gegevens? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Zijn er alleen bekende leidingen aangetroffen? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Blijven de maatafwijkingen binnen de marge van 1 meter? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

Zijn al de gemelde kabels en leidingen gevonden? **JA** → **STOP** **NEE** → **STOP**

STOP Overleg met leidinggevend/raadpleeg CROW-publicatie 250 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen – Richtlijn zorgvuldig graafproces'

Instructies: **JA**

- Nabij kabels en leidingen graven met handmatig voorstellen
- Instructie veiligheidsrisico's netbeheerder kennen en opvolgen
- Voorzichtig met kabels en leidingen van anderen
- Niet zelf verleggen, aanboren of repareren
- Schade melden bij netbeheerder


2



KLUS

- ✓ Grafafinstructie


3

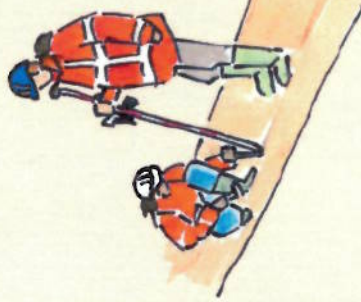

ZIEN




- ✓ Opzoeken kabels en leidingen

4

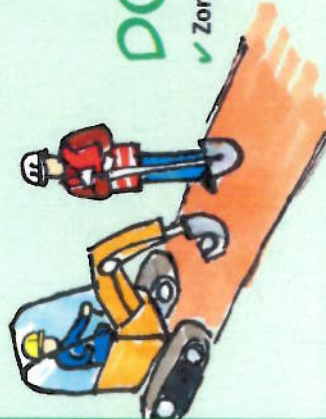

DOEN

- ✓ Zorgvuldig graven

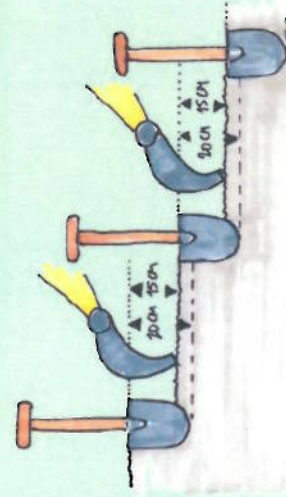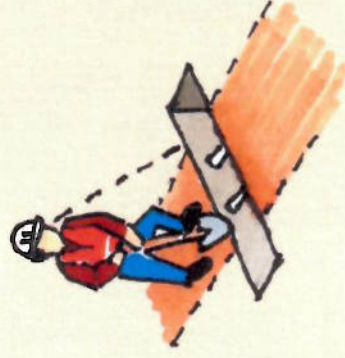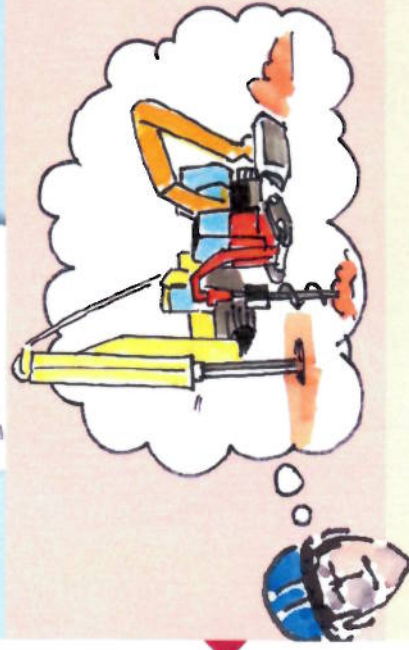



Datum 14-2-2019

Onderwerp

Klic-melding:

19G084910

Graafmelding.nl

T.a.v. Doormalen
De Hoekakker 16
5561 CE RIETHOVEN
Nederland

Ons kenmerk

19G084910/3854

Contactpersoon

De heer B. Zalmstra
Operationeel
manager

Telefoon

040-2580830

Email

Geachte heer/mevrouw Doormalen,

Naar aanleiding van uw graafmelding deel ik u mee, dat op de door u aangegeven locatie geen ondergrondse infrastructuur van Spitters Elektrotechniek B.V. aanwezig is.

Ik attendeer u er op dat tengevolge van uitgevoerde werkzaamheden onze netwerken gewijzigd kunnen zijn tussen de datum van verstrekking van de tekening(en) en de uitvoering van uw werkzaamheden. Indien deze periode langer is dan twintig werkdagen dient u een nieuwe graafmelding te doen.

De afhandeling van deze melding is een automatisch proces op basis van de gegevens uit uw graafmelding.

Hoogachtend,

De heer B. Zalmstra
Operationeel manager

Hoogachtend, Ter informatie: Het telefoonnummer voor melden graafschade aan ondergrondse infrastructuur van is: .