

BESTEMMINGSPLAN WISSEVELD

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Provincie Noord-Brabant

1 APRIL 2019

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING	4
2 WETTELIJK KADER	6
2.1 Dosismaat L_{den}	6
2.2 Geluidzone	6
2.3 Geluidgevoelige bestemmingen	7
2.4 Correctie ex artikel 110g Wgh	7
2.5 Grenswaarden voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen	8
2.6 Binnenwaarde	8
2.7 Hogere waarden beleid provincie Noord-Brabant	9
2.8 Cumulatie geluidsbronnen	9
3 UITGANGSPUNTEN	10
3.1 Onderzoeksgebied	10
3.2 Verkeersgegevens	11
3.3 Overige uitgangspunten	11
3.4 Rekenmethode	12
4 RESULTATEN	13
5 MAATREGELEN	22
5.1 Aan te vragen hogere waarden	22
6 CONCLUSIES	24

BIJLAGEN

BIJLAGE A INVOERGEGEVENS REKENMODEL	25
BIJLAGE B REKENRESULTATEN	33

1 INLEIDING

De gemeente Grave is voornemens circa 50 woningen te projecteren in het kader van bestemmingsplan Wisseveld, zie afbeelding 1.



Afbeelding 1 Plangebied BP Wisseveld

Om deze woningen mogelijk te maken op deze locatie is onder andere een akoestisch onderzoek noodzakelijk om aan te tonen dat er vanuit de bestaande bronnen geen bezwaren gelden tegen realisatie van woningen op deze locatie.

In onderliggend rapport wordt ingegaan op het akoestisch onderzoek vanwege wegverkeerslawaaï. Een akoestisch onderzoek vanwege industrielawaaï¹ is reeds uitgevoerd.

Het doel van het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï is het toetsen of voor de geprojecteerde woningen ten gevolge van de geluidsbelasting van de gezoneerde wegvakken (N324) voldaan kan worden aan de eisen gesteld in de Wet geluidhinder.

¹ Akoestisch onderzoek Tango Velp-Grave industriestraat te Velp-Grave, Greten Raadgevende Ingenieurs, 22-06-2018, docnr: Rwm1311aaA0.fa.

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 een samenvatting gegeven van de relevante onderdelen uit de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder. In hoofdstuk 3 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor dit onderzoek opgenomen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de berekeningsresultaten van het onderzoek waarna in hoofdstuk 5 het onderzoek naar maatregelen toegelicht wordt. Tot slot volgen in hoofdstuk 6 de conclusies.

2 WETTELIJK KADER

De geluidswetgeving vanwege wegverkeerslawaaï is uitgewerkt in de Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bgh). De geluidwetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van een bestaande weg of de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg. Dit rapport heeft betrekking op de situatie 'realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg'. In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van die onderdelen van het wettelijke kader die relevant zijn voor dit onderzoek.

2.1 Dosismaat L_{den}

De geluidsbelasting van een weg wordt uitgedrukt in de dosismaat L_{den} ('den' staat voor 'day, evening, night'). De eenheid voor L_{den} is dB.

De geluidsbelasting in L_{den} is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidsniveau in:

- De dagperiode (07:00-19:00).
- De avondperiode (19:00-23:00) na toepassing van een straffactor van 5 dB.
- De nachtperiode (23:00-07:00) na toepassing van een straffactor van 10 dB.

Voor onderwijsgebouwen en kinderdagverblijven worden de geluidsniveaus in de avond en/of nachtperiode buiten beschouwing gelaten, als de betreffende gebouwen in deze perioden niet als zodanig worden gebruikt (artikel 1.6 Besluit geluidhinder).

2.2 Geluidzone

Een weg heeft een wettelijke geluidzone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen, akoestisch onderzoek verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buitenstedelijk) en het aantal rijstroken. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidszones van autowegen en autosnelwegen.

In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidszones. De zonebreedte wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook.

Tabel 1 Geluidzones

Aantal rijstroken	Breedte geluidzone in meters [m]	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

Wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/h hebben geen wettelijke geluidzone, evenals wegen die gelegen zijn binnen een woonerf.

2.3 Geluidgevoelige bestemmingen

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen die liggen binnen de geluidszone van de weg. De Wet geluidhinder maakt onderscheid tussen woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.

In het Besluit geluidhinder zijn de andere geluidsgevoelige gebouwen als volgt gedefinieerd:

- Onderwijsgebouwen.
- Ziekenhuizen.
- Verpleeghuizen.
- Verzorgingstehuizen.
- Psychiatrische inrichtingen.
- Kinderdagverblijven.

De geluidsgevoelige terreinen zijn gedefinieerd als:

- Woonwagenstandplaatsen.
- Ligplaatsen voor woonschepen.

Een ligplaats voor woonschepen is alleen geluidsgevoelig indien de ligplaats is vastgelegd in een bestemmingsplan.

2.4 Correctie ex artikel 110g Wgh

Het beleid van de Nederlandse overheid en de Europese Unie is erop gericht om de geluidsemissie van het verkeer te verminderen. Dit wordt bereikt door steeds strengere eisen te stellen aan de geluidsemissies van voertuigen en banden en door onderzoek naar stillere wegdekverhardingen te stimuleren. In de Wet geluidhinder is in artikel 110g de mogelijkheid geboden om hierop te anticiperen in het geluidsonderzoek, aangezien in het geluidsonderzoek de toekomstige geluidsbelastingen maatgevend zijn. In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek wordt toegepast in verband met het stiller worden van het autoverkeer. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Op 20 mei 2014 is artikel 3.4 van het RMG 2012 gewijzigd. De wijziging betreft een tijdelijke verruiming van de aftrek voor wegen met een snelheid van 70 km/h of meer. Met de tijdelijke verruiming wordt tegemoet gekomen aan de belemmeringen die worden ervaren bij woningbouwplannen sinds de invoering van het RMG 2012. Met het RMG 2012 worden namelijk 1 tot 2 dB hogere geluidsbelastingen berekend voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/h. Dit is een gevolg van hogere emissiefactoren en van gewijzigde wegdeksoorten in het RMG 2012.

Hierdoor bedraagt de aftrek voor wegen met een representatief te achten snelheid voor lichte motorvoertuigen van 70 km/h of meer:

- 3 dB indien de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 56 dB is.
- 4 dB indien de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g Wgh 57 dB is.
- 2 dB voor alle andere geluidsbelastingen.
- 2 dB bij het bepalen van een verschil in geluidsbelasting, tenzij een hogere waarde is vastgesteld waarbij de hierboven genoemde aftrek van 3 of 4 dB is gehanteerd, dan geldt dezelfde aftrek.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder bedraagt dan 70 km/h, is de aftrek 5 dB. Bij het bepalen van de geluidswering van de gevels is de aftrek 0 dB.

2.5 Grenswaarden voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen

De realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. Indien de geluidsbelasting lager is dan de voorkeursgrenswaarde zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dienen maatregelen onderzocht te worden. Indien maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. Voor de maximaal toegestane waarde wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied en tussen de verschillende geluidsgevoelige bestemmingen. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de voorkeursgrenswaarden en de maximaal vast te stellen hogere waarden.

Tabel 2 Ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting

Geluidsgevoelige bestemming	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximaal hogere waarde [dB]	Maximaal hogere waarde [dB]
		Binnenstedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen	48	63	53
Woning vervangende nieuwbouw	48	68	58
Woning vervangende nieuwbouw in bebouwde kom en in zone van auto(snel)weg	48	--	63
Agrarische bedrijfswoning	48	--	58
Andere geluidsgevoelige gebouwen geprojecteerd	48	63	53
Geluidsgevoelige terreinen	48	53	53

2.6 Binnenwaarde

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet worden aangetoond dat de normen voor het binnenniveau zoals weergegeven in Tabel 3 niet worden overschreden. De normen voor het binnenniveau zijn opgenomen in artikel 111 van de Wet geluidhinder en artikel 3.10 van het Besluit geluidhinder. De optredende binnenwaarde wordt bepaald door de berekende geluidsbelasting op de gevel (zonder aftrek conform artikel 110g) te verminderen met de karakteristieke gevelwering.

Tabel 3 Binnenwaarden

Geluidsgevoelige bestemmingen	Binnenwaarde [dB]
Woningen	33
Leslokalen, onderzoeks- en behandelruimten etc.	28
Theorievaklokalen, ruimten voor patiëntenhuisvesting etc.	33

2.7 Hogere waarden beleid provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een ontheffingsbeleid Wet geluidhinder opgesteld, deze is vastgelegd in een notitie. De notitie bevat het beleid inzake de toepassing van ontheffingscriteria conform de Wgh en bijbehorende uitvoeringsbesluiten en geeft een toelichting op het stellen van voorwaarden bij ontheffingsverlening, zowel met betrekking tot wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï als met betrekking tot industrielawaaï.

De gemeente is bevoegd gezag inzake de vaststelling van een hogere grenswaarde in die gevallen waarin de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de gevels van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zal zijn, danwel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard. Het beleid stelt dat een ontheffing verleend kan worden mits goed is onderbouwd waarom er sprake is van een overwegend bezwaar voor (extra) maatregelen.

Verder is een aanbeveling in het provinciaal beleid opgenomen (art. 6.1) dat bij de aanvraag van een hogere waarde er bij minimaal één gevel er sprake moet zijn van een geluidluwe gevel. Dit houdt in dat de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt.

2.8 Cumulatie geluidsbronnen

Geluidsgevoelige bestemmingen kunnen worden belast door industrie- en wegverkeerslawaaï. De toelaatbaarheid wordt per geluidsbron getoetst. De samenhang (cumulatie) mag echter niet uit het oog worden verloren.


3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Onderzoeksgebied

Het akoestisch onderzoek richt zich op woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen in de geluidszone van een weg. Het onderzoek start met het afbakenen van het onderzoeksgebied aan de hand van de zonebreedte (zie Tabel 1) van de weg en de werkgrenzen van de ingreep.

Afbakenen van een onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied wordt loodrecht op de weg begrensd door de wettelijke zonebreedte en in de lengterichting door de locatie van de fysieke wijziging aan de weg. Het onderzoeksgebied loopt voorbij de werkgrenzen door met $\frac{1}{3}$ van de zonebreedte, zoals aangegeven op het linkerdeel van Figuur 1. Aan de uiteinden van een weg (zie rechterdeel van Figuur 1) loopt het onderzoeksgebied door over een afstand die gelijk is aan de zonebreedte.

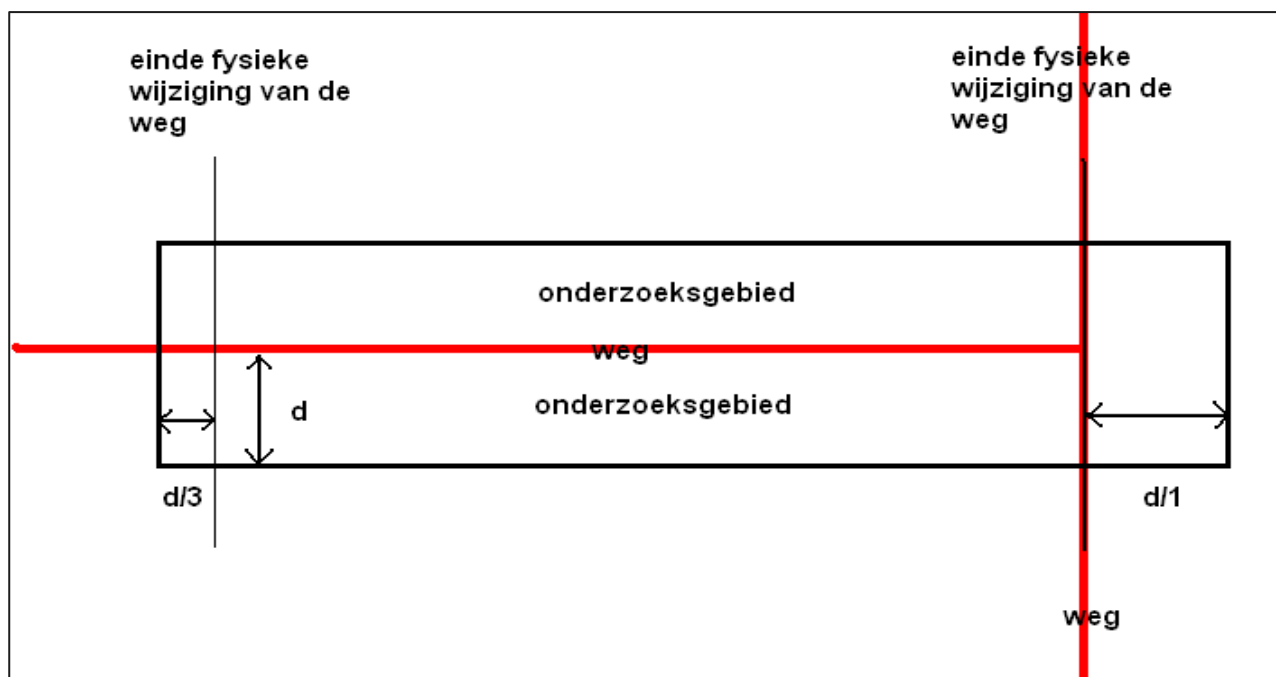

Figuur 1 Onderzoeksgebied (d =zonebreedte)

Indien de weg bestaat uit wegdelen met een verschillend aantal rijstroken, geldt dat de breedste zone doorloopt met een afstand van $\frac{1}{3}$ van de zonebreedte over de smallere zone.

Om een betrouwbare geluidsbelasting te kunnen berekenen aan de randen van het onderzoeksgebied, worden de weg en de omgeving ook buiten het onderzoeksgebied ingevoerd in het rekenmodel.

Afbakening onderzoeksgebied

Het onderzoek richt zich op de wegen waarvan de onderzoekszone de ligging van de geprojecteerde woningen overlapt. Dit betreft de N324. Daarnaast zijn nog een aantal (toekomstig) 30 km-wegen nabij gelegen, deze zijn ook in het onderzoek betrokken. Dit betreft de Industriestraat, Arnoud van Gelderweg en Koninginnedijk.

3.2 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten, verdelingen over de dag-, avond- en nachtperiode en verdeling over de verschillende voertuigcategorieën personenauto's en middelzwaar en zwaar vrachtverkeer) voor het toekomstige peiljaar 2030 zijn middels een verkeersmodel aangeleverd door de provincie².

De etmaalintensiteiten van de N324 en overige wegvakken die gehanteerd zijn voor dit onderzoek zijn weergegeven in Tabel 4. De overige gegevens (voertuigverdeling en verdeling over het etmaal) zijn opgenomen in Bijlage A.

Tabel 4 Wegvakken en weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten

Wegvak	Etmaalintensiteit #mvt/etmaal toekomstige situatie 2030
N324 tussen Trompetterstraat en Industriestraat	16.710
N324 tussen Industriestraat en Maasbrug	18.279
Arnoud van Gelderweg tussen Industriestraat en Landbouwstraat	380
Arnoud van Gelderweg tussen Industriestraat en Pater van den Elsenstraat	1.629
Industriestraat tussen N324 en Arnoud van Gelderstraat	2.118
Industriestraat tussen Arnoud van Gelderweg en Koninginnedijk	1.000
Koninginnedijk tussen Landbouwstraat en Industriestraat	500
Koninginnedijk tussen Industriestraat en Pater van den Elsenstraat	1.000

3.3 Overige uitgangspunten

Wegdekverhardingen en rijsnelheden

De maximale wettelijke rijsnelheid en wegdekverharding voor de onderzochte wegvakken is opgenomen in Tabel 5.

Tabel 5 Wettelijke maximale rijsnelheden en type wegdek voor het jaar 2030

Weg(vak)	Maximum snelheid [km/h]	Wegdek
N324 toekomstige situatie –tussen komgrens Grave thv kruising Generaal de Bonsweg en komgrens Grave thv Landbouwstraat	50	SMANL8G+

² In het kader van het akoestisch onderzoek reconstructie N324, definitief opgeleverd juli 2017.

Weg(vak)	Maximum snelheid [km/h]	Wegdek
N324 toekomstige situatie –tussen komgrens Grave thv Landbouwstraat en Maasbrug Grave	80	SMANL8G+
Arnoud van Gelderweg tussen Industriestraat en Landbouwstraat	30	DAB
Arnoud van Gelderweg tussen Industriestraat en Pater van den Elsenstraat	30	Klinker
Industriestraat tussen N324 en Arnoud van Gelderstraat	30	DAB
Industriestraat tussen Arnoud van Gelderweg en Koninginnedijk	30	DAB
Koninginnedijk tussen Landbouwstraat en Industriestraat	30	Klinker
Koninginnedijk tussen Industriestraat en Pater van den Elsenstraat	30	Klinker

Kruispuntcorrecties/rotonde correcties

Vanwege het effect van het optrekken en afremmen van vrachtverkeer op de geluidsemissie is in het geluidsmodel ter plaatse van de rotonde een optrekcorrectie toegepast. Verder is op de rotonde binnen de bebouwde kom een rijsnelheid van 30 km/uur aangehouden. Daar waar geen gegevens met betrekking tot intensiteit op de rotondes is gegeven, is de intensiteit van de aansluitende N324 (hoofdstroom) door 2 gedeeld.

3.4 Rekenmethode


De berekeningen zijn verricht met het computerprogramma Geomilieu (versie 4.5). De berekeningen met dit computerprogramma zijn in overeenstemming met standaardrekenmethode II van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hierin is voorgeschreven dat met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden wordt, zoals de samenstelling van het verkeer, wegdektype, afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispuntcorrecties, hoogteligging van de weg, enzovoorts.

In Bijlage A is een uitdraai met de invoergegevens van het model opgenomen.

4 RESULTATEN

De geluidsbelastingen voor de geprojecteerde woningen in het plan BP Wisseveld zijn ten gevolge van de N324 (en overige wegvakken) inzichtelijk gemaakt. De geluidsbelastingen zijn berekend voor de toekomstige situatie 10 jaar na realisatie van de woningen, te weten het jaar 2030.

In onderstaande afbeelding is de ligging van de nieuwe gebouwen in BP Wisseveld³ weergegeven.

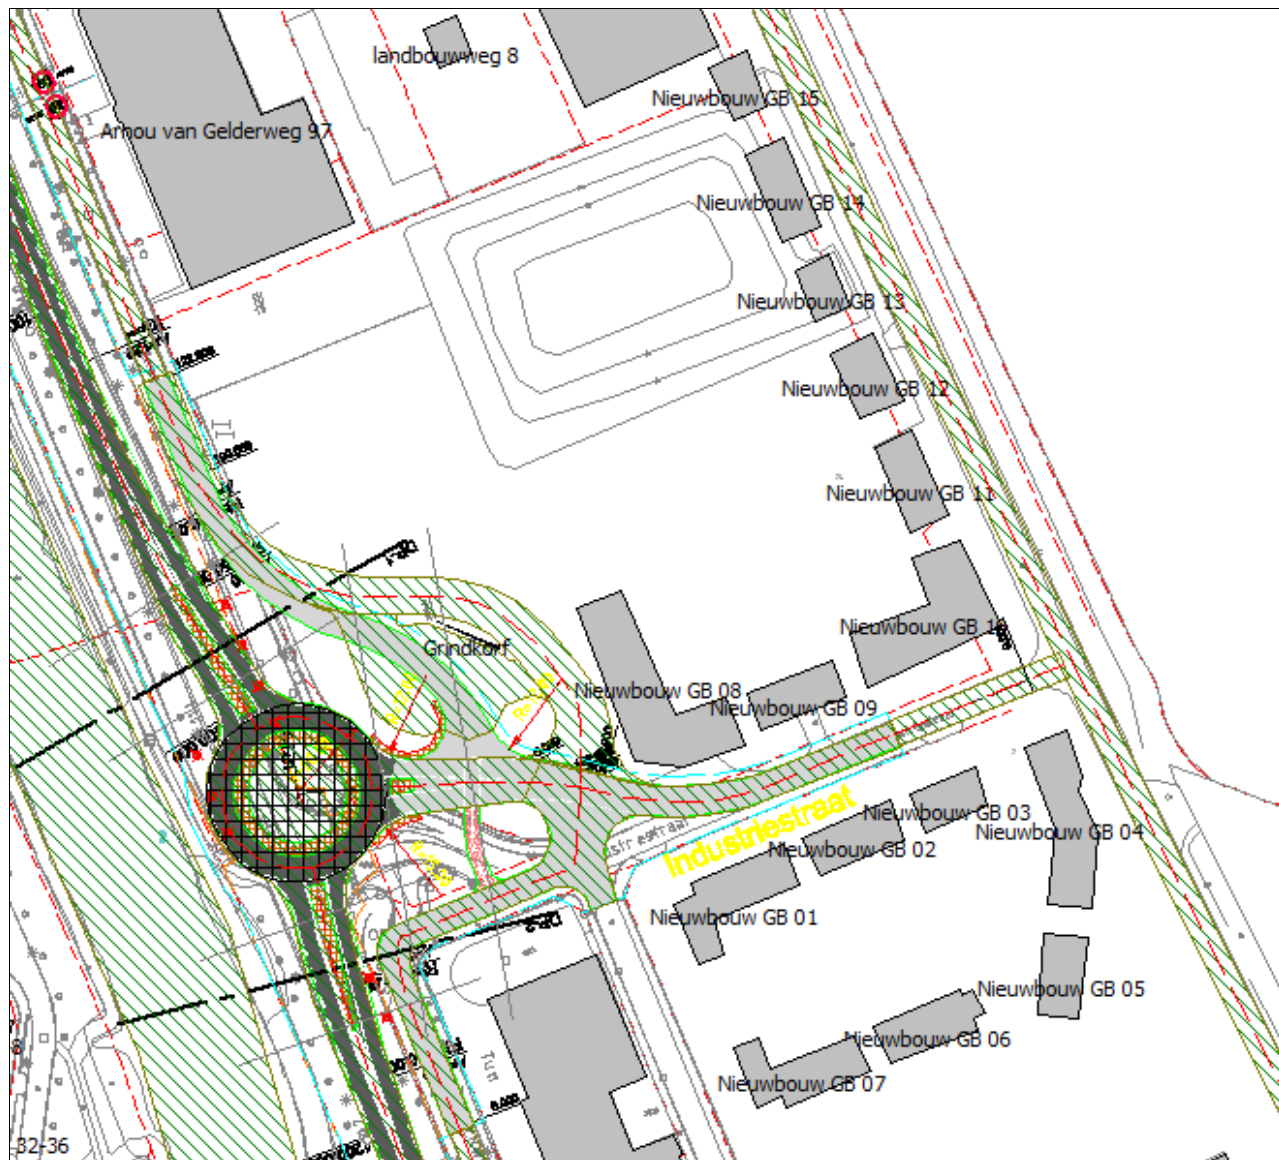

In bijlage 1 zijn afbeeldingen opgenomen met daarop de ligging van de toetspunten weergegeven.

³ Deze gebouwen komen qua ligging overeen met de gebouwen gehanteerd in het onderzoek industrielaawaai van Greten. In onderliggend onderzoek is een gebouwhoogte van 12 meter gehanteerd, aangezien het bestemmingsplan 4 bouwlagen toestaat.

In onderstaande tabel is het resultaat van de berekening weergegeven voor de toetspunten met een geluidsbelasting vanwege de N324 hoger dan 48 dB. Voor alle overige toetspunten geldt dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB).

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 08[28/30]	10,5	54,04
Nieuwbouw GB 08[29/30]	10,5	54,03
Nieuwbouw GB 08[27/30]	10,5	54
Nieuwbouw GB 08[26/30]	10,5	53,98
Nieuwbouw GB 08[30/30]	10,5	53,97
Nieuwbouw GB 08[25/30]	10,5	53,92
Nieuwbouw GB 08[24/30]	10,5	53,82
Nieuwbouw GB 08[28/30]	7,5	53,76
Nieuwbouw GB 08[29/30]	7,5	53,74
Nieuwbouw GB 08[27/30]	7,5	53,72
Nieuwbouw GB 08[30/30]	7,5	53,69
Nieuwbouw GB 08[26/30]	7,5	53,68
Nieuwbouw GB 08[23/30]	10,5	53,68
Nieuwbouw GB 08[25/30]	7,5	53,63
Nieuwbouw GB 08[24/30]	7,5	53,53
Nieuwbouw GB 08[23/30]	7,5	53,37
Nieuwbouw GB 01[3/22]	10,5	53,09
Nieuwbouw GB 08[28/30]	5	53,05
Nieuwbouw GB 08[29/30]	5	53,02
Nieuwbouw GB 08[27/30]	5	53
Nieuwbouw GB 08[26/30]	5	52,96
Nieuwbouw GB 08[30/30]	5	52,96
Nieuwbouw GB 08[25/30]	5	52,91
Nieuwbouw GB 01[2/22]	10,5	52,87
Nieuwbouw GB 08[24/30]	5	52,8

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 01[3/22]	7,5	52,71
Nieuwbouw GB 08[23/30]	5	52,65
Nieuwbouw GB 01[2/22]	7,5	52,5
Nieuwbouw GB 01[1/22]	10,5	52,08
Nieuwbouw GB 01[3/22]	5	51,89
Nieuwbouw GB 01[1/22]	7,5	51,75
Nieuwbouw GB 01[2/22]	5	51,67
Nieuwbouw GB 01[22/22]	10,5	51,4
Nieuwbouw GB 08[22/30]	10,5	51,39
Nieuwbouw GB 08[28/30]	1,5	51,32
Nieuwbouw GB 08[27/30]	1,5	51,31
Nieuwbouw GB 08[26/30]	1,5	51,29
Nieuwbouw GB 08[25/30]	1,5	51,23
Nieuwbouw GB 08[29/30]	1,5	51,17
Nieuwbouw GB 08[24/30]	1,5	51,13
Nieuwbouw GB 08[22/30]	7,5	51,11
Nieuwbouw GB 01[22/22]	7,5	51,01
Nieuwbouw GB 08[23/30]	1,5	51
Nieuwbouw GB 08[21/30]	10,5	50,98
Nieuwbouw GB 08[30/30]	1,5	50,95
Nieuwbouw GB 01[1/22]	5	50,93
Nieuwbouw GB 01[21/22]	10,5	50,83
Nieuwbouw GB 01[4/22]	10,5	50,79
Nieuwbouw GB 08[21/30]	7,5	50,63
Nieuwbouw GB 08[20/30]	10,5	50,59
Nieuwbouw GB 08[1/30]	10,5	50,55
Nieuwbouw GB 01[3/22]	1,5	50,44

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 01[5/22]	10,5	50,44
Nieuwbouw GB 01[4/22]	7,5	50,38
Nieuwbouw GB 01[21/22]	7,5	50,29
Nieuwbouw GB 08[22/30]	5	50,27
Nieuwbouw GB 01[22/22]	5	50,25
Nieuwbouw GB 08[1/30]	7,5	50,22
Nieuwbouw GB 08[20/30]	7,5	50,22
Nieuwbouw GB 08[2/30]	10,5	50,21
Nieuwbouw GB 01[2/22]	1,5	50,2
Nieuwbouw GB 01[20/22]	10,5	50,05
Nieuwbouw GB 01[6/22]	10,5	50,05
Nieuwbouw GB 08[3/30]	10,5	49,95
Nieuwbouw GB 01[5/22]	7,5	49,92
Nieuwbouw GB 08[2/30]	7,5	49,83
Nieuwbouw GB 08[21/30]	5	49,76
Nieuwbouw GB 01[7/22]	10,5	49,68
Nieuwbouw GB 01[4/22]	5	49,59
Nieuwbouw GB 08[3/30]	7,5	49,49
Nieuwbouw GB 01[21/22]	5	49,47
Nieuwbouw GB 01[6/22]	7,5	49,41
Nieuwbouw GB 01[1/22]	1,5	49,36
Nieuwbouw GB 01[20/22]	7,5	49,35
Nieuwbouw GB 08[1/30]	5	49,34
Nieuwbouw GB 08[20/30]	5	49,33
Nieuwbouw GB 01[8/22]	10,5	49,16
Nieuwbouw GB 01[5/22]	5	49,11
Nieuwbouw GB 08[2/30]	5	48,96

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 01[7/22]	7,5	48,95
Nieuwbouw GB 08[3/30]	5	48,63
Nieuwbouw GB 01[22/22]	1,5	48,56
Nieuwbouw GB 01[6/22]	5	48,56
Nieuwbouw GB 01[20/22]	5	48,52

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor een aantal gebouwen (GB 01 en GB 08) voor een aantal gevelzijdes (voor en zijgevel) niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale geluidsbelasting bedraagt afgerond 54 dB vanwege de N324. Daarnaast blijkt dat alle gebouwen een geluidluwe zijde hebben waar een geluidsbelasting van minder dan 48 dB geldt.

In onderstaande tabellen staan de resultaten weergegeven vanwege de overige (niet gezoneerde) wegvakken. Formeel hoeven deze wegen niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder, in het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' zijn deze wegen in het onderzoek meegenomen.

In onderstaande tabel is het resultaat van de berekening weergegeven voor de toetspunten met een geluidsbelasting vanwege de Arnoud van Gelderweg hoger dan 48 dB. Voor alle overige toetspunten geldt dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB).

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 08[23/30]	5	50,16
Nieuwbouw GB 08[25/30]	5	50,05
Nieuwbouw GB 08[24/30]	5	50,01
Nieuwbouw GB 08[26/30]	5	49,97
Nieuwbouw GB 08[23/30]	7,5	49,93
Nieuwbouw GB 08[25/30]	1,5	49,87
Nieuwbouw GB 08[26/30]	1,5	49,87
Nieuwbouw GB 08[23/30]	1,5	49,79
Nieuwbouw GB 08[24/30]	7,5	49,73
Nieuwbouw GB 08[24/30]	1,5	49,69
Nieuwbouw GB 08[25/30]	7,5	49,69
Nieuwbouw GB 08[26/30]	7,5	49,54
Nieuwbouw GB 08[27/30]	5	49,53
Nieuwbouw GB 08[23/30]	10,5	49,49
Nieuwbouw GB 08[27/30]	1,5	49,36

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 08[24/30]	10,5	49,25
Nieuwbouw GB 08[25/30]	10,5	49,14
Nieuwbouw GB 08[27/30]	7,5	49,11
Nieuwbouw GB 08[26/30]	10,5	48,94
Nieuwbouw GB 08[28/30]	5	48,85
Nieuwbouw GB 08[22/30]	5	48,72
Nieuwbouw GB 08[22/30]	7,5	48,59
Nieuwbouw GB 08[28/30]	1,5	48,55

Uit bovenstaande tabel blijkt dat vanwege de Arnoud van Gelderweg er maximaal 50 dB op de gevel van de nieuwbouw berekend wordt. Dit geldt alleen voor gebouw GB 08, voor alle overige gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

In onderstaande tabel is het resultaat van de berekening weergegeven voor de toetspunten met een geluidsbelasting vanwege de Industriestraat hoger dan 48 dB. Voor alle overige toetspunten geldt dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB).

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 08[22/30]	1,5	50,95
Nieuwbouw GB 08[22/30]	5	50,83
Nieuwbouw GB 08[21/30]	1,5	50,48
Nieuwbouw GB 08[21/30]	5	50,42
Nieuwbouw GB 08[20/30]	1,5	50,32
Nieuwbouw GB 08[22/30]	7,5	50,26
Nieuwbouw GB 08[20/30]	5	50,24
Nieuwbouw GB 08[21/30]	7,5	49,84
Nieuwbouw GB 08[20/30]	7,5	49,64
Nieuwbouw GB 08[22/30]	10,5	49,49
Nieuwbouw GB 08[23/30]	1,5	49,48
Nieuwbouw GB 08[23/30]	5	49,47
Nieuwbouw GB 08[19/30]	1,5	49,24
Nieuwbouw GB 08[19/30]	5	49,08
Nieuwbouw GB 08[21/30]	10,5	49,07
Nieuwbouw GB 08[23/30]	7,5	49,02

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 08[20/30]	10,5	48,84
Nieuwbouw GB 08[18/30]	1,5	48,66
Nieuwbouw GB 08[18/30]	5	48,66
Nieuwbouw GB 08[24/30]	5	48,57

Uit bovenstaande tabel blijkt dat vanwege de Industriestraat er maximaal 51 dB op de gevel van de nieuwbouw berekend wordt. Dit geldt alleen voor gebouw GB 08, voor alle overige gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

In onderstaande tabel is het resultaat van de berekening weergegeven voor de toetspunten met een geluidsbelasting vanwege de Koninginneweg hoger dan 48 dB. Voor alle overige toetspunten geldt dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB).

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 04[4/24]	1,5	52,4
Nieuwbouw GB 04[4/24]	5	52,17
Nieuwbouw GB 04[5/24]	1,5	52,11
Nieuwbouw GB 04[5/24]	5	51,96
Nieuwbouw GB 04[6/24]	1,5	51,8
Nieuwbouw GB 04[6/24]	5	51,74
Nieuwbouw GB 04[4/24]	7,5	51,46
Nieuwbouw GB 04[5/24]	7,5	51,31
Nieuwbouw GB 04[6/24]	7,5	51,14
Nieuwbouw GB 04[7/24]	5	50,89
Nieuwbouw GB 04[8/24]	5	50,75
Nieuwbouw GB 04[7/24]	1,5	50,74
Nieuwbouw GB 04[9/24]	5	50,63
Nieuwbouw GB 04[8/24]	1,5	50,59
Nieuwbouw GB 04[10/24]	5	50,57
Nieuwbouw GB 04[4/24]	10,5	50,49
Nieuwbouw GB 04[7/24]	7,5	50,44
Nieuwbouw GB 04[9/24]	1,5	50,4
Nieuwbouw GB 04[5/24]	10,5	50,39
Nieuwbouw GB 04[8/24]	7,5	50,34

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 04[10/24]	1,5	50,3
Nieuwbouw GB 04[6/24]	10,5	50,27
Nieuwbouw GB 04[9/24]	7,5	50,24
Nieuwbouw GB 04[10/24]	7,5	50,19
Nieuwbouw GB 04[7/24]	10,5	49,71
Nieuwbouw GB 04[8/24]	10,5	49,65
Nieuwbouw GB 04[9/24]	10,5	49,59
Nieuwbouw GB 04[10/24]	10,5	49,56
Nieuwbouw GB 04[11/24]	5	49,46
Nieuwbouw GB 15[3/10]	1,5	49,36
Nieuwbouw GB 15[3/10]	5	49,27
Nieuwbouw GB 04[11/24]	1,5	49,18
Nieuwbouw GB 04[11/24]	7,5	49,13
Nieuwbouw GB 15[4/10]	1,5	49,1
Nieuwbouw GB 15[4/10]	5	49,07
Nieuwbouw GB 12[4/14]	5	49,04
Nieuwbouw GB 12[5/14]	5	49,01
Nieuwbouw GB 14[3/14]	1,5	49,01
Nieuwbouw GB 14[3/14]	5	49,01
Nieuwbouw GB 12[4/14]	1,5	49
Nieuwbouw GB 12[6/14]	5	48,99
Nieuwbouw GB 12[7/14]	5	48,98
Nieuwbouw GB 12[5/14]	1,5	48,97
Nieuwbouw GB 12[6/14]	1,5	48,94
Nieuwbouw GB 14[4/14]	5	48,92
Nieuwbouw GB 12[7/14]	1,5	48,91
Nieuwbouw GB 14[4/14]	1,5	48,88
Nieuwbouw GB 15[5/10]	5	48,88
Nieuwbouw GB 15[5/10]	1,5	48,84
Nieuwbouw GB 14[5/14]	5	48,82

Toetspunt	Hoogte [m]	Geluidsbelasting Plan [dB]
Nieuwbouw GB 14[5/14]	1,5	48,76
Nieuwbouw GB 14[6/14]	5	48,73
Nieuwbouw GB 15[3/10]	7,5	48,66
Nieuwbouw GB 14[6/14]	1,5	48,64
Nieuwbouw GB 14[7/14]	5	48,64
Nieuwbouw GB 04[12/24]	5	48,55
Nieuwbouw GB 04[11/24]	10,5	48,52
Nieuwbouw GB 14[7/14]	1,5	48,52

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er vanwege de Koninginneweg er maximaal 52 dB op de gevel van de nieuwbouw berekend wordt. Dit geldt alleen voor gebouw GB 04,12,14 en 15 (allen gelegen direct aan de Koninginnedijk), voor alle overige gebouwen wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

In Bijlage B is een volledig overzicht van de rekenresultaten op alle rekenpunten opgenomen.

5 MAATREGELEN

Uit voorgaande blijkt dat er voor de geprojecteerde woonbebouwing in BP Wisseveld niet voor alle gebouwen voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Voor een aantal gebouwen geldt dat de voorkeursgrenswaarde overschreden wordt, de maximale geluidsbelasting bedraagt 54 dB vanwege de N324. Aangezien de N324 reeds voorzien wordt van een stiller wegdektype SMANL8G+ en ter hoogte van het plangebied 50 km/uur geldt op de N324, is geen aanvullende bronmaatregel te treffen. Een afscherpende maatregel is vanwege (verkeers)technische redenen niet goed toepasbaar aangezien er ter hoogte van het plangebied een aansluiting is op de N324. Derhalve resteert het vaststellen van een hogere waarde. Bij het vaststellen van een hogere waarde dient met alle bronnen in de directe omgeving rekening te worden gehouden. Uit het onderzoek is eveneens gebleken dat vanwege de omliggende 30 km/uur wegen niet overal voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde. Vanwege deze wegvakken is het vaststellen van een hogere waarde niet van toepassing. Wel is bij cumulatie rekening gehouden met deze wegen. Gezien de mate van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is de verwachting dat men zonder verdergaande maatregelen kan voldoen aan de binnenwaarde.

5.1 Aan te vragen hogere waarden

Vanwege de geluidsbelasting van de N324 is het noodzakelijk een hogere waarde vast te stellen. In onderstaande tabel staan deze situaties samengevat weergegeven. Voor deze situaties is eveneens de gecumuleerde geluidbelasting vermeld.

De wijze waarop uit de bijdragen van afzonderlijke bronnen een gecumuleerde geluidsbelasting kan worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Alle geluidsbronnen worden omgerekend naar een geluidsbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt. Voor industrielawaai en wegverkeerslawaaï dient dit te gebeuren aan de hand van de volgende formules:

$$L^*_{IL} = 1,00 \cdot L_{IL} + 1,00$$

$$L^*_{VL} = 1,00 \cdot L_{VL} + 0,00$$

Hierin is L_{IL} de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege de industrie uitgedrukt in dB(A). L_{VL} is de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer exclusief de aftrek conform art 110g Wgh.

Voor de woningen waarvoor een hogere waarde moet worden vastgesteld is op de beschreven wijze de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald. De resultaten zijn opgenomen in Tabel 6.

De gecumuleerde geluidsbelastingen leiden niet tot buitenproportionele geluidsbelastingen ten opzichte van de afzonderlijk vast te stellen hogere waarden. Kanttekening daarbij is dat bij het vaststellen van de hogere waarde rekening wordt gehouden met de aftrek van artikel 110g Wgh. Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidsbelasting wordt geen rekening gehouden met de aftrek conform artikel 110g Wgh. Voor binnenstedelijke situaties betreft de toe te passen aftrek conform artikel 110g Wgh 5dB.

Tabel 6 Gebouwen waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld en de gecumuleerde geluidbelasting (excl. Aftrek art. 110g Wgh)

woonplaats	BP Wisseveld	Hogere waarde [dB]	Bron	Cumulatieve geluidsbelasting [dB] ⁴
Grave	Nieuwbouw GB 08	54	N324	61

⁴ Bij cumulatie is rekening gehouden met de geluidsbelasting vanwege de N324 en de overige wegvakken (30 km/uur), en met industrielawaai zoals berekent in de rapportage van Greden Ingenieurs.

woonplaats	BP Wisseveld	Hogere waarde [dB]	Bron	Cumulatieve geluidsbelasting [dB] ⁴
Grave	Nieuwbouw GB 01	53	N324	60

Aangezien de indeling van de gebouwen nog niet helemaal bekend is, is een inschatting gemaakt naar het aantal woningen waarvoor hogere waarde dient te worden vastgesteld. Voor nieuwbouw GB01 betreft het circa 5 woningen waarvoor een hogere waarde benodigd is, voor nieuwbouw GB08 zijn het circa 5 woningen waarvoor een hogere waarde dient te worden vastgesteld.

De vast te stellen hogere waarden voldoen aan de maximaal te ontheffen grenswaarden conform art. 83 Wgh (maximale geluidsbelasting 63 dB).

De hogere waarden voor de woningen binnen het plan BP Wisseveld dienen te worden vastgesteld door de gemeente Grave.

Volgens het Hogere waarden beleid provincie Noord-Brabant – wat in veel gemeentes in Brabant gehanteerd wordt bij hogere waardes - moet bij de aanvraag van een hogere waarde bij minimaal één gevel er sprake moet zijn van een geluidluwe gevel.

Voor alle woningen binnen het plan BP Wisseveld is er sprake van een geluidluwe zijde.

6 CONCLUSIES

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft Arcadis een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is het BP Wisseveld, hierin worden geluidgevoelige gebouwen geprojecteerd.



Het doel van het akoestisch onderzoek is het toetsen of vanwege de geluidsbelasting van de N324 voor de geprojecteerde nieuwbouw voldaan kan worden aan de eisen gesteld in de Wet geluidhinder.



Uit het onderzoek blijkt dat vanwege de N324 niet voor alle geprojecteerde nieuwbouw voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde.


Uit het onderzoek blijkt dat er geen doelmatige maatregelen toepasbaar zijn om de geluidsbelasting terug te kunnen brengen tot 48 dB, derhalve resteert het vaststellen van een hogere waarde voor deze geprojecteerde nieuwbouw (GB 01 en GB 08). De vast te stellen hogere waarden staan weergegeven in tabel 6 in paragraaf 5.1. Deze hogere waarden dienen te worden vastgesteld door de gemeente Grave. Daarbij geldt dat voldaan dient te worden aan een binnenwaarde van 33 dB. In een nader uit te voeren gevelmaatregelenonderzoek dient uitgezocht te worden of er aanvullend gevelmaatregelen noodzakelijk zijn. Dit gevelmaatregelenonderzoek maakt geen onderdeel uit van voorliggend onderzoek.



BIJLAGE A INVOERGEGEVENS REKENMODEL



Ligging nieuwe gebouwen (GB) en toetspunten:

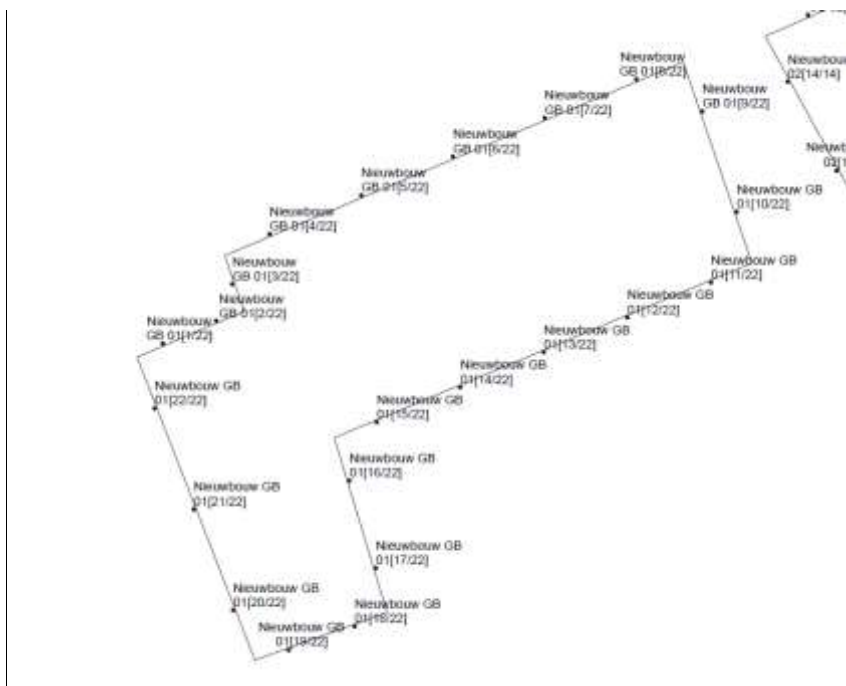
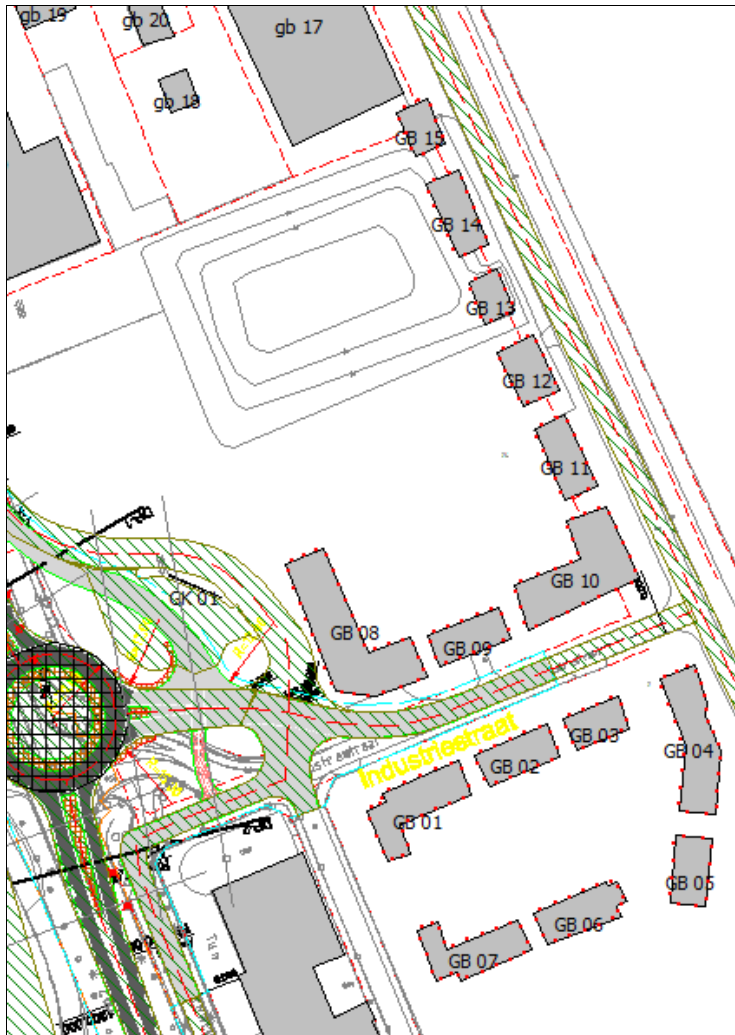


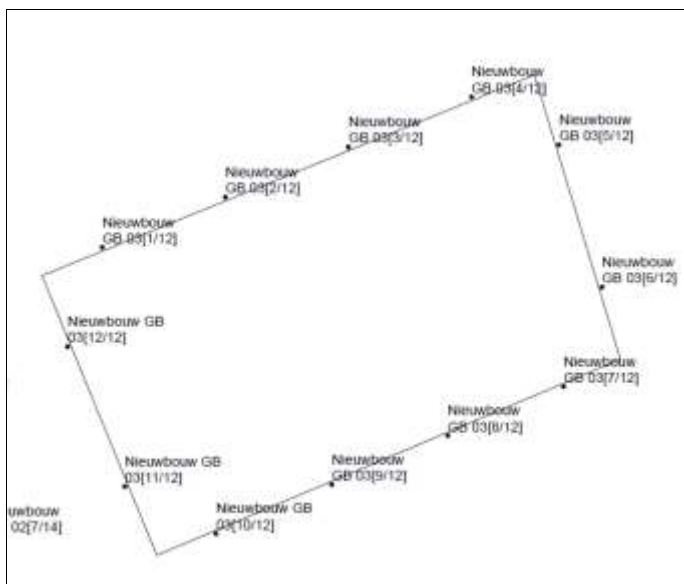
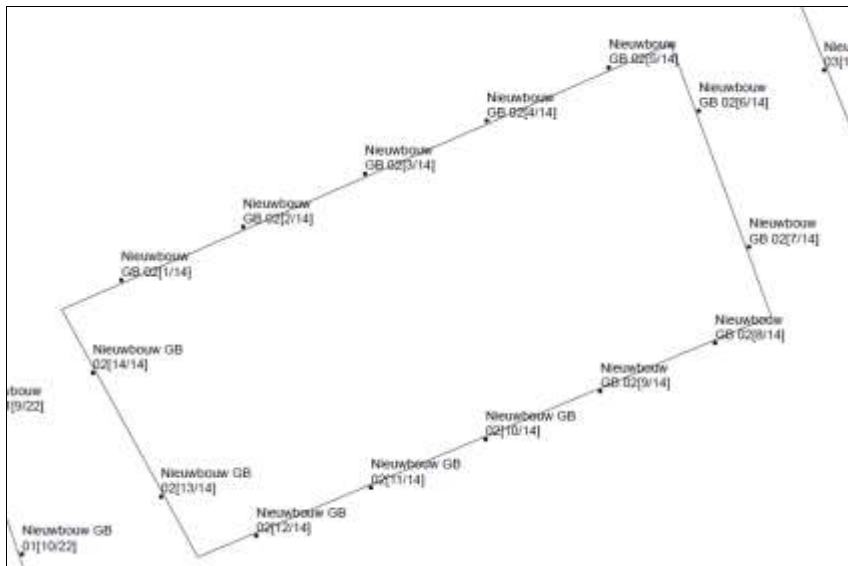




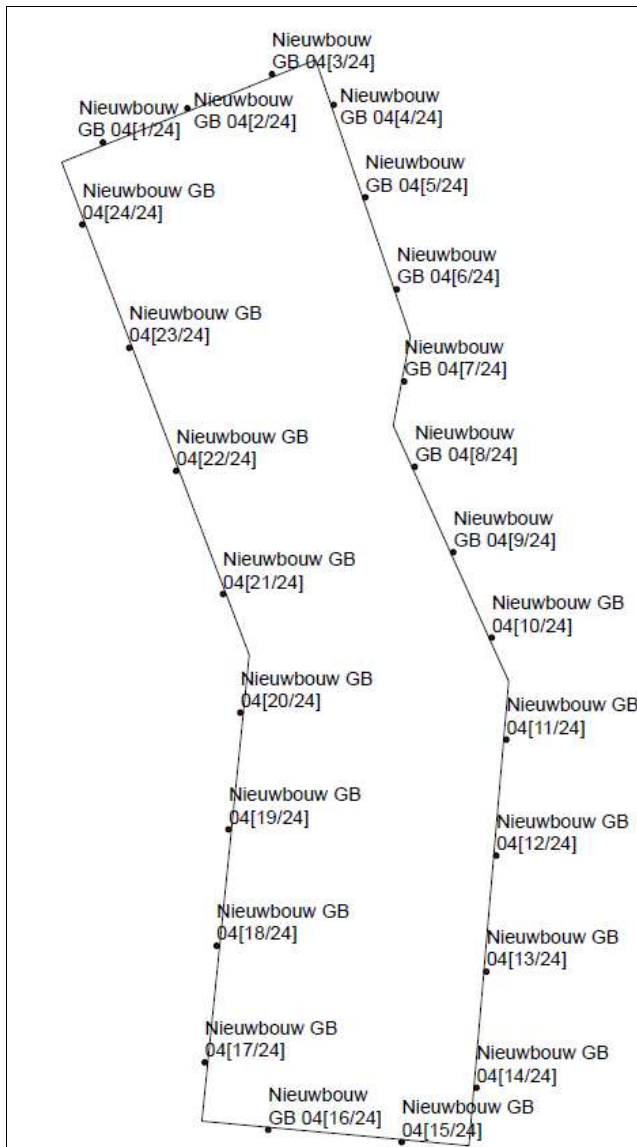


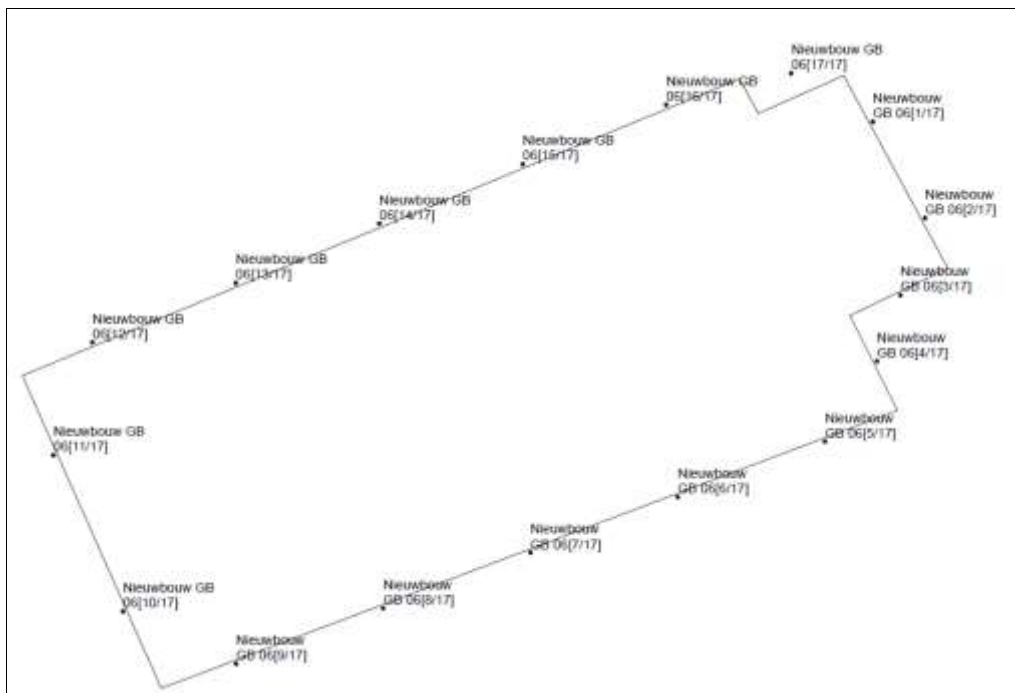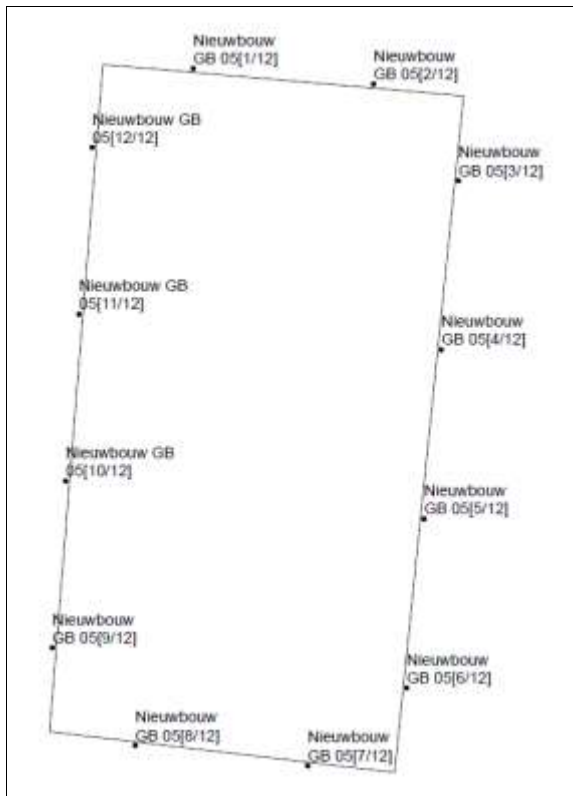

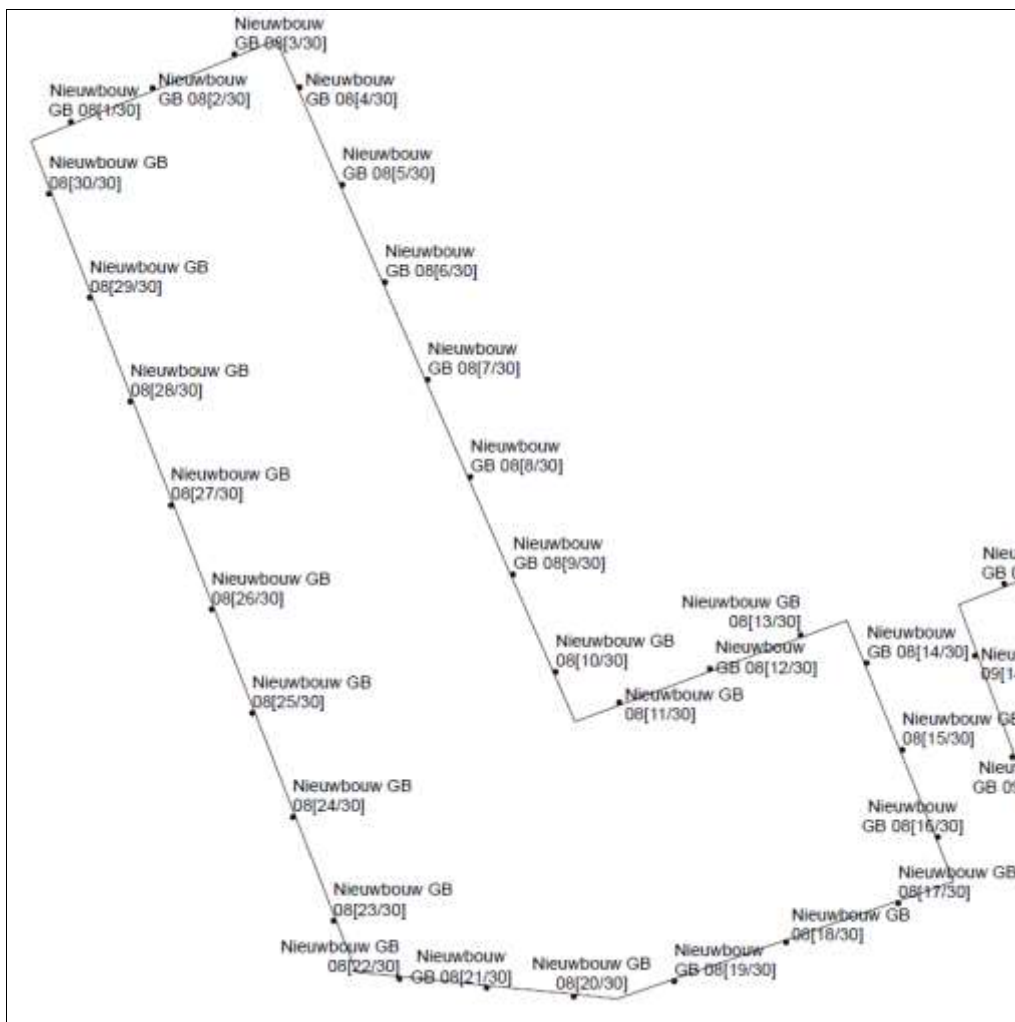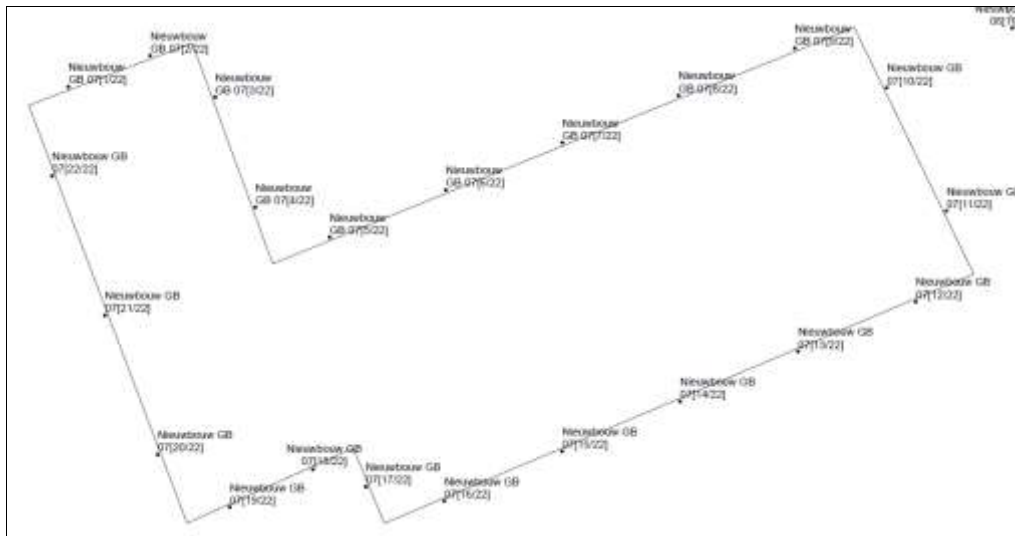

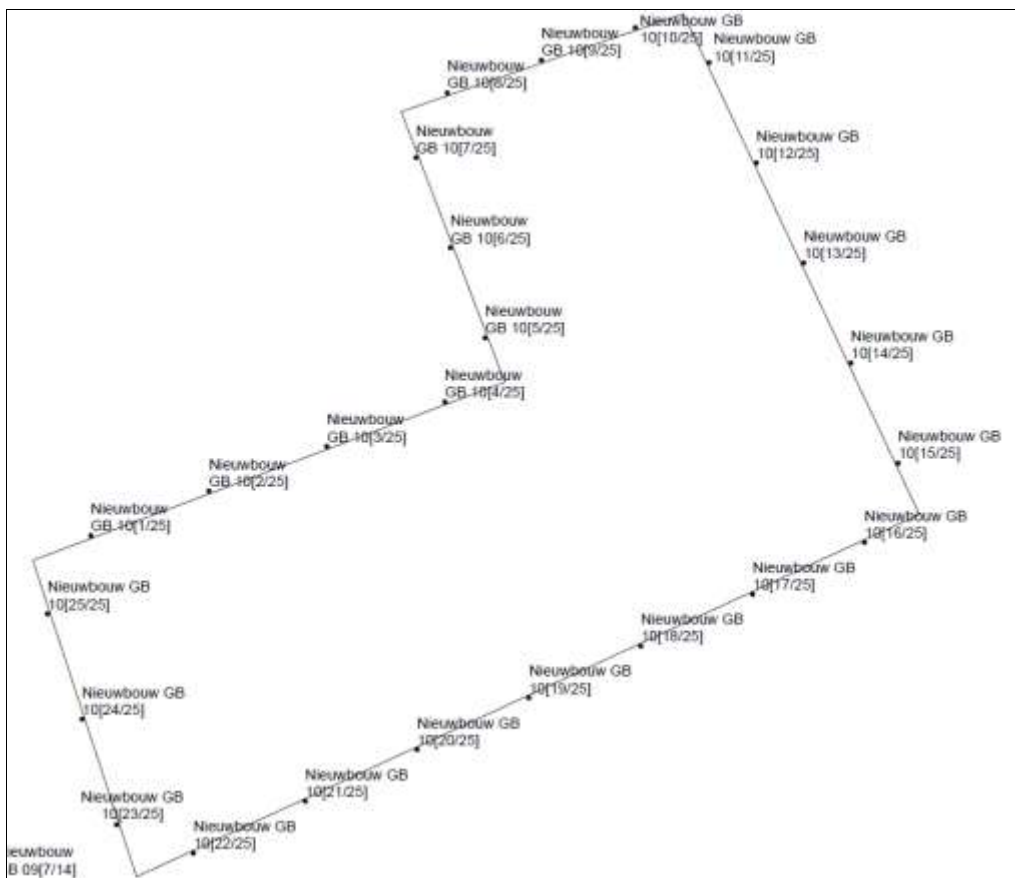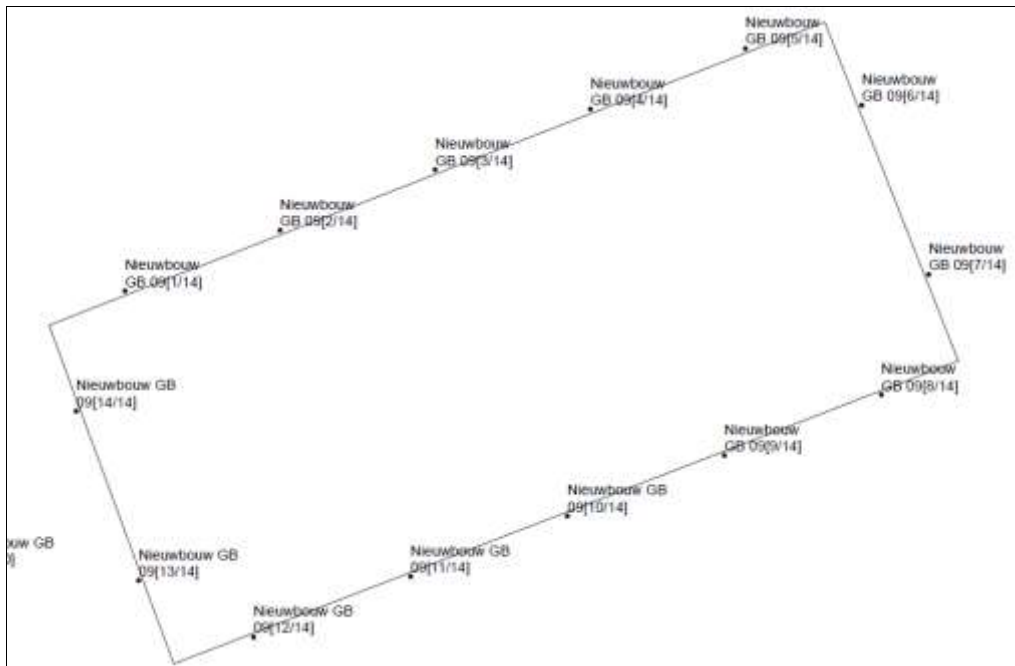

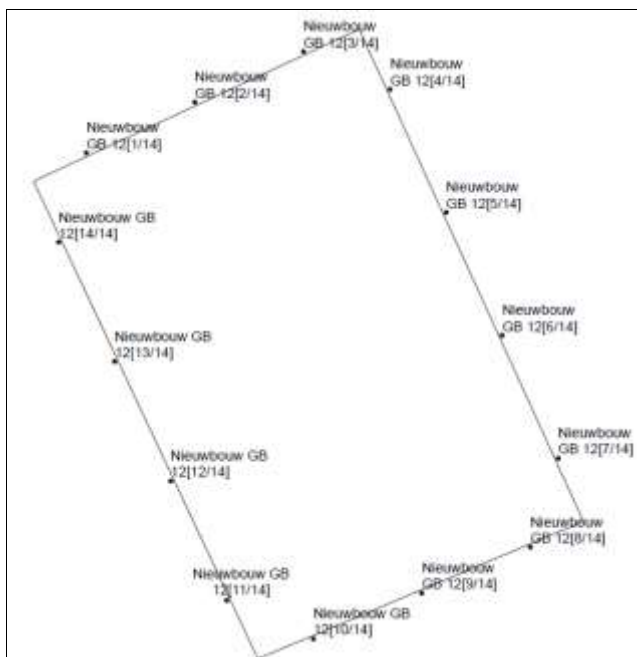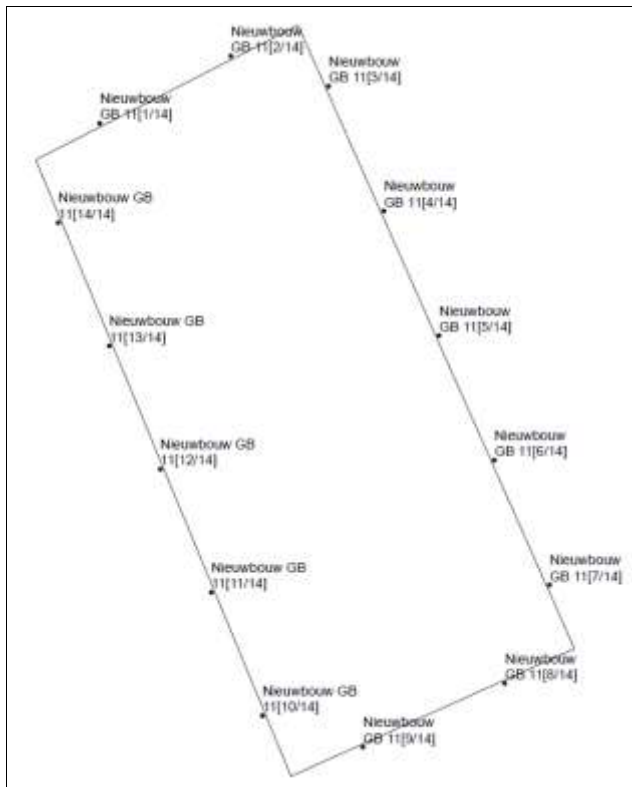

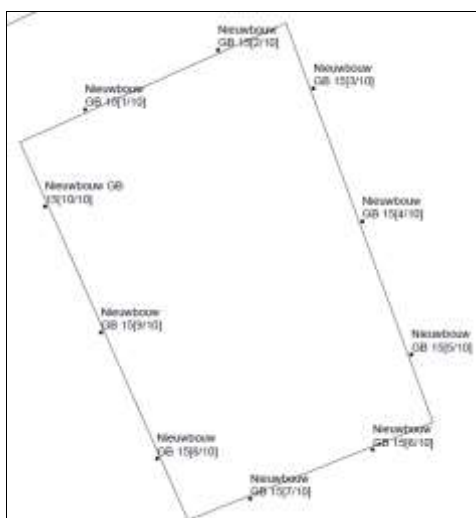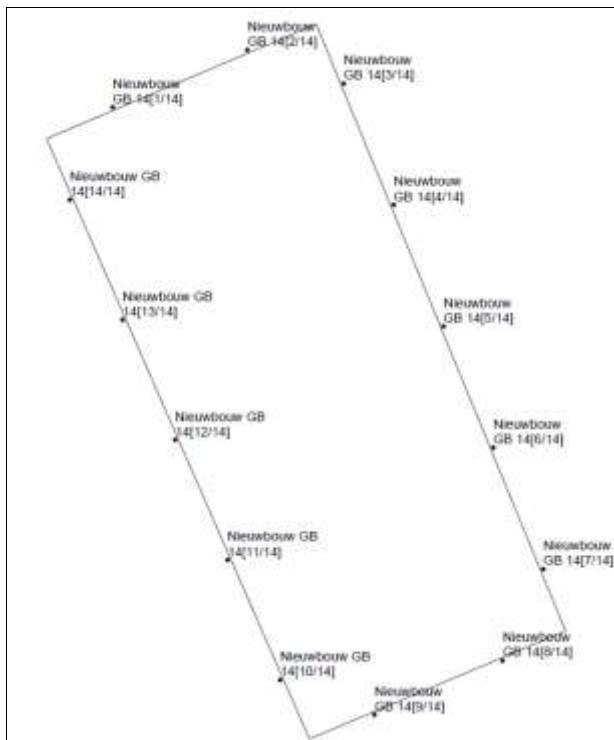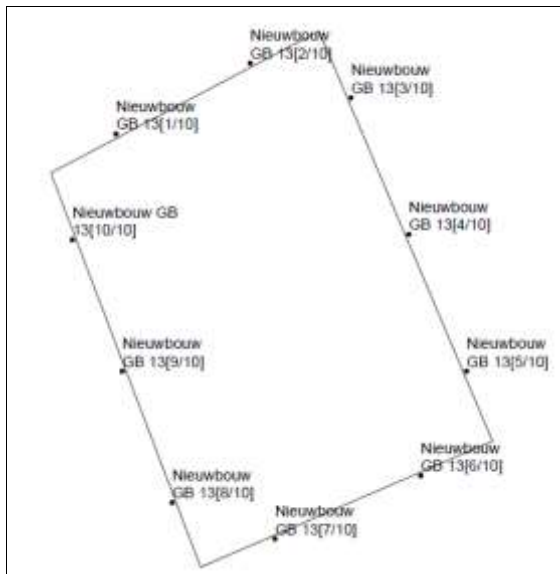

Model: toekomstige situatie Wisseveld
 Wisseveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))
112539	Industriestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
292390235	Industriestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
292390235	Industriestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
292390235	Industriestraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
101316	Arnoud van Gelderweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
158550	Arnoud van Gelderweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
101316	Arnoud van Gelderweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
158550	Arnoud van Gelderweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
101316	Arnoud van Gelderweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
108603	N324 - Bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W6	--
112538	N324 - bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
292376289	N324 - bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
292376290	N324 - bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
112538	N324 - Bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W6	--
108603	N324 - bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W6	--
292376290	N324 - bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
108603	N324 - bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
112538	N324 - bibeko	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W6	--
98394	N324 - Bubeke	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
159222	N324 - Bubeke	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
108603	N324 - Bubeke	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--
	Koniginnedijk	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--
	Koniginnedijk	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--
	Koniginnedijk	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--

Model: toekomstige situatie Wisseveld
 Wisseveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))
112539	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
292390235	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
292390235	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
292390235	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
101316	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
158550	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
101316	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
158550	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
101316	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
108603	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
112538	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
292376289	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
292376290	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
112538	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
108603	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
292376290	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
108603	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
112538	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--
98394	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
159222	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
108603	--	--	--	80	80	80	--	80	80	80	--
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--
	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Model: toekomstige situatie Wissenveld
 Wissenveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (ZV(D))	V (ZV(A))	V (ZV(N))	V (ZV(P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)
112539	30	30	30	--	2118,00	7,08	2,70	0,53	--	--	--
292390235	30	30	30	--	2118,00	7,06	2,71	0,56	--	--	--
292390235	30	30	30	--	1000,00	7,06	2,71	0,56	--	--	--
292390235	30	30	30	--	1000,00	7,06	2,71	0,56	--	--	--
101316	30	30	30	--	380,00	7,04	2,72	0,58	--	--	--
158550	30	30	30	--	1628,85	7,08	2,69	0,53	--	--	--
101316	30	30	30	--	46,53	7,04	2,72	0,58	--	--	--
158550	30	30	30	--	1628,85	7,08	2,69	0,53	--	--	--
101316	30	30	30	--	46,53	7,04	2,72	0,58	--	--	--
108603	30	30	30	--	9140,00	6,83	2,76	0,88	--	--	--
112538	50	50	50	--	16709,50	6,83	2,76	0,88	--	--	--
292376289	50	50	50	--	16709,50	6,83	2,76	0,88	--	--	--
292376290	50	50	50	--	16709,50	6,83	2,76	0,87	--	--	--
112538	30	30	30	--	9140,00	6,83	2,76	0,88	--	--	--
108603	50	50	50	--	18279,25	6,83	2,76	0,88	--	--	--
292376290	50	50	50	--	16709,50	6,83	2,76	0,87	--	--	--
108603	50	50	50	--	18279,25	6,83	2,76	0,88	--	--	--
112538	50	50	50	--	16709,50	6,83	2,76	0,88	--	--	--
98394	80	80	80	--	18279,25	6,83	2,76	0,88	--	--	--
159222	80	80	80	--	18279,25	6,83	2,76	0,88	--	--	--
108603	80	80	80	--	18279,25	6,83	2,76	0,88	--	--	--
	30	30	30	--	500,00	7,06	2,71	0,56	--	--	--
	30	30	30	--	1000,00	7,06	2,71	0,56	--	--	--
	30	30	30	--	1000,00	7,06	2,71	0,56	--	--	--

Model: toekomstige situatie Wissenveld
 Wissenveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
112539	--	--	87,82	87,74	82,69	--	7,15	6,28	7,65	--	5,03	5,98	9,66
292390235	--	--	79,01	78,36	70,14	--	10,16	8,86	10,24	--	10,83	12,78	19,62
292390235	--	--	85,00	85,00	85,00	--	10,00	10,00	10,00	--	5,00	5,00	5,00
292390235	--	--	85,00	85,00	85,00	--	10,00	10,00	10,00	--	5,00	5,00	5,00
101316	--	--	72,34	71,30	61,44	--	12,21	10,58	11,78	--	15,45	18,12	26,78
158550	--	--	88,93	88,93	84,37	--	6,76	5,95	7,29	--	4,31	5,13	8,34
101316	--	--	72,34	71,30	61,44	--	12,21	10,58	11,78	--	15,45	18,12	26,78
158550	--	--	88,93	88,93	84,37	--	6,76	5,95	7,29	--	4,31	5,13	8,34
101316	--	--	72,34	71,30	61,44	--	12,21	10,58	11,78	--	15,45	18,12	26,78
108603	--	--	88,08	82,02	84,66	--	7,07	9,33	6,89	--	4,85	8,64	8,45
112538	--	--	87,99	81,88	84,52	--	7,09	9,36	6,91	--	4,92	8,76	8,57
292376289	--	--	87,99	81,88	84,52	--	7,09	9,36	6,91	--	4,92	8,76	8,57
292376290	--	--	87,77	81,71	84,48	--	7,57	9,99	7,39	--	4,66	8,30	8,12
112538	--	--	87,99	81,88	84,52	--	7,09	9,36	6,91	--	4,92	8,76	8,57
108603	--	--	88,08	82,02	84,66	--	7,07	9,33	6,89	--	4,85	8,64	8,45
292376290	--	--	87,77	81,71	84,48	--	7,57	9,99	7,39	--	4,66	8,30	8,12
108603	--	--	88,08	82,02	84,66	--	7,07	9,33	6,89	--	4,85	8,64	8,45
112538	--	--	87,99	81,88	84,52	--	7,09	9,36	6,91	--	4,92	8,76	8,57
98394	--	--	88,08	82,02	84,66	--	7,07	9,33	6,89	--	4,85	8,64	8,45
159222	--	--	88,08	82,02	84,66	--	7,07	9,33	6,89	--	4,85	8,64	8,45
108603	--	--	88,08	82,02	84,66	--	7,07	9,33	6,89	--	4,85	8,64	8,45
	--	--	85,00	85,00	85,00	--	10,00	10,00	10,00	--	5,00	5,00	5,00
	--	--	85,00	85,00	85,00	--	10,00	10,00	10,00	--	5,00	5,00	5,00
	--	--	85,00	85,00	85,00	--	10,00	10,00	10,00	--	5,00	5,00	5,00

Model: toekomstige situatie Wisseveld
 Wisseveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)
112539	--	--	--	--	--	131,69	50,17	9,28	--	10,72	3,59	0,86
292390235	--	--	--	--	--	118,14	44,98	8,32	--	15,19	5,09	1,21
292390235	--	--	--	--	--	60,01	23,04	4,76	--	7,06	2,71	0,56
292390235	--	--	--	--	--	60,01	23,04	4,76	--	7,06	2,71	0,56
101316	--	--	--	--	--	19,35	7,37	1,35	--	3,27	1,09	0,26
158550	--	--	--	--	--	102,56	38,97	7,28	--	7,80	2,61	0,63
101316	--	--	--	--	--	2,37	0,90	0,17	--	0,40	0,13	0,03
158550	--	--	--	--	--	102,56	38,97	7,28	--	7,80	2,61	0,63
101316	--	--	--	--	--	2,37	0,90	0,17	--	0,40	0,13	0,03
108603	--	--	--	--	--	549,85	206,91	68,09	--	44,14	23,54	5,54
112538	--	--	--	--	--	1004,19	377,62	124,28	--	80,92	43,17	10,16
292376289	--	--	--	--	--	1004,19	377,62	124,28	--	80,92	43,17	10,16
292376290	--	--	--	--	--	1001,68	376,83	122,81	--	86,39	46,07	10,74
112538	--	--	--	--	--	549,29	206,55	67,98	--	44,26	23,61	5,56
108603	--	--	--	--	--	1099,65	413,80	136,18	--	88,27	47,07	11,08
292376290	--	--	--	--	--	1001,68	376,83	122,81	--	86,39	46,07	10,74
108603	--	--	--	--	--	1099,65	413,80	136,18	--	88,27	47,07	11,08
112538	--	--	--	--	--	1004,19	377,62	124,28	--	80,92	43,17	10,16
98394	--	--	--	--	--	1099,65	413,80	136,18	--	88,27	47,07	11,08
159222	--	--	--	--	--	1099,65	413,80	136,18	--	88,27	47,07	11,08
108603	--	--	--	--	--	1099,65	413,80	136,18	--	88,27	47,07	11,08
	--	--	--	--	--	30,00	11,52	2,38	--	3,53	1,36	0,28
	--	--	--	--	--	60,01	23,04	4,76	--	7,06	2,71	0,56
	--	--	--	--	--	60,01	23,04	4,76	--	7,06	2,71	0,56

Model: toekomstige situatie Wissenveld
 Wissenveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k
112539	--	7,54	3,42	1,08	--	79,56	84,74	94,49	94,19	98,64
292390235	--	16,19	7,34	2,33	--	81,30	86,91	96,79	95,91	99,81
292390235	--	3,53	1,36	0,28	--	76,88	82,05	92,03	91,12	95,55
292390235	--	3,53	1,36	0,28	--	76,88	82,05	92,03	91,12	95,55
101316	--	4,13	1,87	0,59	--	74,80	80,59	90,50	89,44	93,07
158550	--	4,97	2,25	0,72	--	85,48	90,98	99,81	96,79	99,32
101316	--	0,51	0,23	0,07	--	65,68	71,47	81,38	80,32	83,95
158550	--	4,97	2,25	0,72	--	85,48	90,98	99,81	96,79	99,32
101316	--	0,51	0,23	0,07	--	65,68	71,47	81,38	80,32	83,95
108603	--	30,28	21,80	6,80	--	87,16	93,73	101,29	101,27	105,53
112538	--	56,15	40,40	12,60	--	86,12	93,43	100,98	105,66	108,86
292376289	--	56,15	40,40	12,60	--	86,12	93,43	100,98	105,66	108,86
292376290	--	53,18	38,28	11,80	--	86,11	93,46	101,03	105,63	108,84
112538	--	30,71	22,10	6,89	--	87,19	93,77	101,32	101,30	105,55
108603	--	60,55	43,59	13,59	--	88,24	96,66	101,95	106,75	112,17
292376290	--	53,18	38,28	11,80	--	86,11	93,46	101,03	105,63	108,84
108603	--	60,55	43,59	13,59	--	86,48	93,79	101,34	106,03	109,24
112538	--	56,15	40,40	12,60	--	87,87	96,30	101,59	106,38	111,79
98394	--	60,55	43,59	13,59	--	84,58	94,04	99,84	107,48	111,35
159222	--	60,55	43,59	13,59	--	84,58	94,04	99,84	107,48	111,35
108603	--	60,55	43,59	13,59	--	84,58	94,04	99,84	107,48	111,35
	--	1,76	0,68	0,14	--	81,21	86,80	95,89	92,13	94,54
	--	3,53	1,36	0,28	--	76,88	82,05	92,03	91,12	95,55
	--	3,53	1,36	0,28	--	84,22	89,81	98,90	95,14	97,55

Model: toekomstige situatie Wissenveld
 Wissenveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
112539	96,20	89,83	85,50	75,42	80,72	90,37	90,24	94,58	92,13	85,79
292390235	97,61	91,39	87,80	77,27	83,01	92,80	92,10	95,87	93,66	87,48
292390235	93,24	86,88	82,89	72,72	77,89	87,87	86,96	91,39	89,08	82,72
292390235	93,24	86,88	82,89	72,72	77,89	87,87	86,96	91,39	89,08	82,72
101316	90,99	84,84	81,52	70,83	76,75	86,57	85,69	89,21	87,10	80,99
158550	93,15	88,26	84,82	81,30	86,92	95,66	92,81	95,23	89,05	84,19
101316	81,87	75,72	72,40	61,71	67,63	77,45	76,57	80,09	77,98	71,87
158550	93,15	88,26	84,82	81,30	86,92	95,66	92,81	95,23	89,05	84,19
101316	81,87	75,72	72,40	61,71	67,63	77,45	76,57	80,09	77,98	71,87
108603	101,54	95,57	92,09	84,72	91,62	99,10	98,66	102,45	98,86	93,11
112538	105,00	98,00	89,10	83,43	90,86	98,57	102,76	105,44	101,70	94,84
292376289	105,00	98,00	89,10	83,43	90,86	98,57	102,76	105,44	101,70	94,84
292376290	104,99	98,00	89,12	83,40	90,86	98,59	102,70	105,41	101,68	94,82
112538	101,56	95,60	92,12	84,75	91,65	99,14	98,70	102,47	98,89	93,15
108603	106,78	100,10	92,11	85,71	94,28	99,49	103,88	108,60	103,49	97,01
292376290	104,99	98,00	89,12	83,40	90,86	98,59	102,70	105,41	101,68	94,82
108603	105,37	98,37	89,47	83,79	91,22	98,93	103,13	105,82	102,07	95,21
112538	106,40	99,73	91,75	85,35	93,92	99,13	103,52	108,22	103,11	96,64
98394	106,93	99,66	88,40	81,97	91,25	97,06	104,64	107,78	103,36	96,17
159222	106,93	99,66	88,40	81,97	91,25	97,06	104,64	107,78	103,36	96,17
108603	106,93	99,66	88,40	81,97	91,25	97,06	104,64	107,78	103,36	96,17
	88,55	83,69	80,75	77,05	82,64	91,74	87,98	90,38	84,39	79,54
	93,24	86,88	82,89	72,72	77,89	87,87	86,96	91,39	89,08	82,72
	91,56	86,70	83,76	80,06	85,65	94,75	90,99	93,39	87,40	82,55

Model: toekomstige situatie Wissenveld
 Wissenveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
112539	81,46	69,43	75,02	84,76	84,27	88,25	85,94	79,70	75,85	--
292390235	83,89	71,58	77,55	87,35	86,51	89,97	87,87	81,77	78,47	--
292390235	78,73	65,87	71,04	81,02	80,12	84,54	82,24	75,88	71,89	--
292390235	78,73	65,87	71,04	81,02	80,12	84,54	82,24	75,88	71,89	--
101316	77,66	65,24	71,34	81,15	80,22	83,47	81,45	75,40	72,28	--
158550	80,75	75,31	81,22	90,06	86,80	88,87	82,84	78,08	75,14	--
101316	68,54	56,12	62,22	72,03	71,10	74,35	72,33	66,28	63,16	--
158550	80,75	75,31	81,22	90,06	86,80	88,87	82,84	78,08	75,14	--
101316	68,54	56,12	62,22	72,03	71,10	74,35	72,33	66,28	63,16	--
108603	89,97	79,21	86,15	93,52	93,49	97,31	93,56	87,79	84,47	--
112538	86,43	78,15	85,43	93,06	97,62	100,38	96,56	89,66	81,07	--
292376289	86,43	78,15	85,43	93,06	97,62	100,38	96,56	89,66	81,07	--
292376290	86,42	78,05	85,36	93,00	97,50	100,29	96,48	89,58	80,99	--
112538	90,00	79,24	86,19	93,56	93,52	97,33	93,59	87,82	84,51	--
108603	89,53	80,38	88,79	93,99	98,73	103,57	98,35	91,81	84,15	--
292376290	86,42	78,05	85,36	93,00	97,50	100,29	96,48	89,58	80,99	--
108603	86,79	78,51	85,79	93,42	97,98	100,75	96,93	90,03	81,43	--
112538	89,17	80,02	88,44	93,64	98,37	103,19	97,98	91,44	83,79	--
98394	85,07	76,77	85,83	91,67	99,45	102,75	98,29	91,07	79,91	--
159222	85,07	76,77	85,83	91,67	99,45	102,75	98,29	91,07	79,91	--
108603	85,07	76,77	85,83	91,67	99,45	102,75	98,29	91,07	79,91	--
	76,59	70,21	75,79	84,89	81,13	83,54	77,54	72,69	69,74	--
	78,73	65,87	71,04	81,02	80,12	84,54	82,24	75,88	71,89	--
	79,60	73,22	78,80	87,90	84,14	86,55	80,55	75,70	72,75	--

Model: toekomstige situatie Wisseveld
 Wisseveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
112539	--	--	--	--	--	--	--
292390235	--	--	--	--	--	--	--
292390235	--	--	--	--	--	--	--
292390235	--	--	--	--	--	--	--
101316	--	--	--	--	--	--	--
158550	--	--	--	--	--	--	--
101316	--	--	--	--	--	--	--
158550	--	--	--	--	--	--	--
101316	--	--	--	--	--	--	--
108603	--	--	--	--	--	--	--
112538	--	--	--	--	--	--	--
292376289	--	--	--	--	--	--	--
292376290	--	--	--	--	--	--	--
112538	--	--	--	--	--	--	--
108603	--	--	--	--	--	--	--
292376290	--	--	--	--	--	--	--
108603	--	--	--	--	--	--	--
112538	--	--	--	--	--	--	--
98394	--	--	--	--	--	--	--
159222	--	--	--	--	--	--	--
108603	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

Model: toekomstige situatie Wisseveld
 Wisseveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63
GB 01	Nieuwbouw GB 01	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 02	Nieuwbouw GB 02	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 03	Nieuwbouw GB 03	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 04	Nieuwbouw GB 04	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 05	Nieuwbouw GB 05	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 06	Nieuwbouw GB 06	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 07	Nieuwbouw GB 07	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 08	Nieuwbouw GB 08	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 09	Nieuwbouw GB 09	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 10	Nieuwbouw GB 10	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 11	Nieuwbouw GB 11	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 12	Nieuwbouw GB 12	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 13	Nieuwbouw GB 13	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 14	Nieuwbouw GB 14	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GB 15	Nieuwbouw GB 15	12,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 01	Arnou van Gelderweg 95-91	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 02	Arnou van Gelderweg 87	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 03	Arnou van Gelderweg 85	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 04	Arnou van Gelderweg 85	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 05	Arnou van Gelderweg 81	5,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 06	Arnou van Gelderweg 81	10,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 07	Arnou van Gelderweg 79	16,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 08	Arnou van Gelderweg 79	3,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 09	Arnou van Gelderweg 68	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 10	Arnou van Gelderweg 97	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 10	Arnou van Gelderweg 99	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 11	Arnou van Gelderweg 99	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 11	Arnou van Gelderweg 101	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 12	Arnou van Gelderweg 103	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 13	Arnou van Gelderweg 105	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 14	Arnou van Gelderweg 107	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 15	Arnou van Gelderweg 109	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 16	Koniginedijk 728	6,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 17	Koniginedijk 730-a	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 18	landbouwweg 8	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 19	landbouwweg 6	8,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 20	landbouwweg	4,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 21	Stadhouderslaan 46-48	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 22	Stadhouderslaan 44-42	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 23	Stadhouderslaan 40-38	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 24	Stadhouderslaan 32-36	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 25	Stadhouderslaan 24-30	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 26	Stadhouderslaan 18-22	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 27	Stadhouderslaan 7	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 28	Stadhouderslaan 5	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 29	Stadhouderslaan 1	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 30	Airborn 1-5	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 31	Airborn 7-9	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 32	Airborn 11-15	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 33	Airborn 17-23	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 34	Airborn 25-29	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 35	Airborn 31-37	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 36	Airborn 39-43	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 37	Airborn 45-51	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 38	Noordeind 14-16	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 39	Noordeind 6-12	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 40	Noordeind 2-4	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 41	Noordeind 18-22	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80

Model: toekomstige situatie Wisseveld
 Wisseveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
GB 01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GB 15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 02	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 03	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 04	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 05	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 06	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 07	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 08	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 09	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 27	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 28	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 39	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 41	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: toekomstige situatie Wisseveld
 Wisseveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63
gb 42	Noordeind 24-26	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 43	Noordeind 28-30	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 44	Noordeind 32-34	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 45	Noordeind 36-38	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 46	Noordeind 40-44	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 47	Emmastraat 1-9	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 48	Emmastraat 10-12	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 49	Juliana 23-25	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 50	Juliana 19-21	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 51	Juliana 17	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 52	Juliana 13-15	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 53	Wilhelminastraat 2-4	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 54	Wilhelminastraat 6-10	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 55	Wilhelminastraat 1-3	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 56	Wilhelminastraat 5-7	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 57	Julianastraat 9-11	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 58	Julianastraat 1-7	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 59	Julianastraat 2-8	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 60	Julianastraat 10-16	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 61	Julianastraat 18-24	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 62	Julianastraat 26-30	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 63	Leuvensestraat 2	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 64	Leuvensestraat 4	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 65	Leuvensestraat 6	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 66	Leuvensestraat 8	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 67	Leuvensestraat 10-26	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 68	Leuvensestraat 1-7	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 69	Leuvensestraat 9-15	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 70	Leuvensestraat 17-23	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 71	Leuvensestraat 25-29	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 72	Leuvensestraat 31-37	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 73	Leuvensestraat 39-41	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 74	Oranje Nassaustraat 2-8	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 75	Oranje Nassaustraat 10-14	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 76	Oranje Nassaustraat 16-22	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 77	Oranje Nassaustraat 26-30	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 78	Oranje Nassaustraat 1-7	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 79	Oranje Nassaustraat 9-19	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 80	Oranje Nassaustraat 21-29	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 81	Lod. Napoleonstraat 2-8	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 82	Lod. Napoleonstraat 10-16	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 83	Lod. Napoleonstraat 18-24	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 84	Lod. Napoleonstraat 1-7	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 85	Lod. Napoleonstraat 9-19	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 86	Lod. Napoleonstraat 21-29	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 87	Schimmelpenninckstraat 2-8	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 88	Schimmelpenninckstraat 10-16	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 89	Schimmelpenninckstraat 18-24	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 90	Schimmelpenninckstraat 1-7	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 91	Schimmelpenninckstraat 9-17	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 92	Schimmelpenninckstraat 19-27	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 93	Airbornplein 2-8	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 94	bebouwing Airbornplein	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 95	Habsburgsestraat 27-33	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 96	Habsburgsestraat 18-24	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
gb 97	Koninginplein/Pater van den Elsenstraat	9,00	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80
GK 01	Grindkorf	0,80	0,00	Eigen waarde		0 dB	False	0,80

Model: toekomstige situatie Wissenveld
 Wissenveld - modellen tbv rapport 20 mei 2016 - kladmodellen - N324
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
gb 42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 43	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 46	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 47	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 48	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 51	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 52	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 53	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 54	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 55	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 56	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 57	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 58	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 59	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 60	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 62	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 63	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 64	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 66	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 67	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 68	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 69	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 70	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 71	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 72	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 74	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 76	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 77	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 78	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 81	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 82	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 83	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 85	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 86	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 88	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 89	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 91	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 92	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 93	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 94	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 95	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 96	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
gb 97	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
GK 01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE B REKENRESULTATEN

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[1/22]		1,50	51,53
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[10/22]		1,50	42,93
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[11/22]		1,50	36,57
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[12/22]		1,50	38,16
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[13/22]		1,50	36,54
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[14/22]		1,50	36,81
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[15/22]		1,50	31,47
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[16/22]		1,50	27,03
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[17/22]		1,50	26,96
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[18/22]		1,50	32,95
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[19/22]		1,50	32,84
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[2/22]		1,50	52,13
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[20/22]		1,50	48,26
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[21/22]		1,50	49,29
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[22/22]		1,50	50,25
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[3/22]		1,50	52,29
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[4/22]		1,50	50,89
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[5/22]		1,50	50,65
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[6/22]		1,50	50,37
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[7/22]		1,50	50,19
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[8/22]		1,50	49,82
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[9/22]		1,50	42,84
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[1/22]		5,00	53,06
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[10/22]		5,00	44,08
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[11/22]		5,00	38,06
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[12/22]		5,00	39,50
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[13/22]		5,00	37,89
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[14/22]		5,00	37,96
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[15/22]		5,00	34,51
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[16/22]		5,00	29,21
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[17/22]		5,00	29,24
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[18/22]		5,00	37,64
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[19/22]		5,00	37,79
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[2/22]		5,00	53,65
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[20/22]		5,00	50,03
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[21/22]		5,00	51,03
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[22/22]		5,00	51,93
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[3/22]		5,00	53,82
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[4/22]		5,00	52,27
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[5/22]		5,00	51,96
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[6/22]		5,00	51,67
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[7/22]		5,00	51,41
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[8/22]		5,00	50,95
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[9/22]		5,00	43,76
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[1/22]		7,50	53,57
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[10/22]		7,50	44,56
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[11/22]		7,50	39,70
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[12/22]		7,50	40,84
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[13/22]		7,50	39,68
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[14/22]		7,50	38,61
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[15/22]		7,50	36,14
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[16/22]		7,50	30,88
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[17/22]		7,50	31,13
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[18/22]		7,50	40,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[19/22]		7,50	39,86
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[2/22]		7,50	54,20
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[20/22]		7,50	50,67
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[21/22]		7,50	51,64
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[22/22]		7,50	52,48
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[3/22]		7,50	54,38
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[4/22]		7,50	52,71
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[5/22]		7,50	52,42
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[6/22]		7,50	52,11
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[7/22]		7,50	51,81
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[8/22]		7,50	51,32
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[9/22]		7,50	43,98
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[1/22]		10,50	53,74
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[10/22]		10,50	45,24
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[11/22]		10,50	41,08
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[12/22]		10,50	42,07
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[13/22]		10,50	41,12
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[14/22]		10,50	40,19
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[15/22]		10,50	38,03
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[16/22]		10,50	34,63
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[17/22]		10,50	34,77
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[18/22]		10,50	41,53
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[19/22]		10,50	41,38
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[2/22]		10,50	54,41
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[20/22]		10,50	51,19
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[21/22]		10,50	52,03
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[22/22]		10,50	52,73
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[3/22]		10,50	54,61
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[4/22]		10,50	52,88
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[5/22]		10,50	52,64
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[6/22]		10,50	52,39
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[7/22]		10,50	52,10
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[8/22]		10,50	51,62
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[9/22]		10,50	44,31
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[1/14]		1,50	49,26
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[10/14]		1,50	36,02
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[11/14]		1,50	36,84
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[12/14]		1,50	35,33
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[13/14]		1,50	39,78
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[14/14]		1,50	45,72
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[2/14]		1,50	49,00
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[3/14]		1,50	48,74
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[4/14]		1,50	48,56
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[5/14]		1,50	48,41
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[6/14]		1,50	43,70
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[7/14]		1,50	39,57
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[8/14]		1,50	32,63
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[9/14]		1,50	33,77
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[1/14]		5,00	50,38
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[10/14]		5,00	37,48
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[11/14]		5,00	38,20
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[12/14]		5,00	36,87
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[13/14]		5,00	40,96
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[14/14]		5,00	46,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[2/14]		5,00	50,06
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[3/14]		5,00	49,74
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[4/14]		5,00	49,45
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[5/14]		5,00	49,26
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[6/14]		5,00	44,63
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[7/14]		5,00	40,41
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[8/14]		5,00	34,59
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[9/14]		5,00	35,63
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[1/14]		7,50	50,66
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[10/14]		7,50	38,43
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[11/14]		7,50	39,07
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[12/14]		7,50	38,34
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[13/14]		7,50	41,92
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[14/14]		7,50	47,31
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[2/14]		7,50	50,36
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[3/14]		7,50	49,97
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[4/14]		7,50	49,65
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[5/14]		7,50	49,44
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[6/14]		7,50	44,87
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[7/14]		7,50	40,70
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[8/14]		7,50	36,00
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[9/14]		7,50	36,94
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[1/14]		10,50	50,95
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[10/14]		10,50	39,91
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[11/14]		10,50	40,53
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[12/14]		10,50	39,96
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[13/14]		10,50	43,31
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[14/14]		10,50	47,98
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[2/14]		10,50	50,59
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[3/14]		10,50	50,20
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[4/14]		10,50	49,85
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[5/14]		10,50	49,58
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[6/14]		10,50	45,07
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[7/14]		10,50	41,29
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[8/14]		10,50	37,93
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[9/14]		10,50	38,70
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[1/12]		1,50	47,95
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[10/12]		1,50	33,20
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[11/12]		1,50	39,74
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[12/12]		1,50	42,40
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[2/12]		1,50	47,89
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[3/12]		1,50	47,80
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[4/12]		1,50	47,81
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[5/12]		1,50	43,21
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[6/12]		1,50	41,51
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[7/12]		1,50	30,38
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[8/12]		1,50	30,66
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[9/12]		1,50	32,02
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[1/12]		5,00	48,78
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[10/12]		5,00	35,00
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[11/12]		5,00	40,69
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[12/12]		5,00	43,19
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[2/12]		5,00	48,72
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[3/12]		5,00	48,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[4/12]		5,00	48,59
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[5/12]		5,00	44,14
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[6/12]		5,00	42,83
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[7/12]		5,00	32,49
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[8/12]		5,00	32,78
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[9/12]		5,00	34,04
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[1/12]		7,50	48,89
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[10/12]		7,50	36,19
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[11/12]		7,50	41,06
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[12/12]		7,50	43,33
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[2/12]		7,50	48,83
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[3/12]		7,50	48,67
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[4/12]		7,50	48,65
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[5/12]		7,50	44,18
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[6/12]		7,50	43,01
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[7/12]		7,50	34,10
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[8/12]		7,50	34,21
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[9/12]		7,50	35,33
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[1/12]		10,50	48,97
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[10/12]		10,50	37,94
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[11/12]		10,50	42,22
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[12/12]		10,50	43,87
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[2/12]		10,50	48,88
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[3/12]		10,50	48,69
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[4/12]		10,50	48,66
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[5/12]		10,50	44,13
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[6/12]		10,50	43,15
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[7/12]		10,50	36,16
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[8/12]		10,50	36,29
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[9/12]		10,50	37,13
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[1/24]		1,50	48,57
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[10/24]		1,50	50,35
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[11/24]		1,50	49,20
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[12/24]		1,50	48,08
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[13/24]		1,50	47,11
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[14/24]		1,50	46,20
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[15/24]		1,50	39,90
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[16/24]		1,50	38,93
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[17/24]		1,50	35,00
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[18/24]		1,50	35,55
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[19/24]		1,50	36,53
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[2/24]		1,50	49,21
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[20/24]		1,50	37,60
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[21/24]		1,50	37,75
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[22/24]		1,50	39,06
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[23/24]		1,50	40,92
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[24/24]		1,50	43,94
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[3/24]		1,50	50,21
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[4/24]		1,50	52,53
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[5/24]		1,50	52,20
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[6/24]		1,50	51,90
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[7/24]		1,50	50,74
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[8/24]		1,50	50,59
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[9/24]		1,50	50,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[1/24]		5,00	49,09
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[10/24]		5,00	50,62
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[11/24]		5,00	49,48
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[12/24]		5,00	48,58
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[13/24]		5,00	47,79
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[14/24]		5,00	47,06
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[15/24]		5,00	41,87
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[16/24]		5,00	41,13
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[17/24]		5,00	37,39
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[18/24]		5,00	37,88
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[19/24]		5,00	38,75
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[2/24]		5,00	49,62
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[20/24]		5,00	39,69
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[21/24]		5,00	39,72
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[22/24]		5,00	40,64
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[23/24]		5,00	42,04
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[24/24]		5,00	44,78
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[3/24]		5,00	50,38
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[4/24]		5,00	52,31
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[5/24]		5,00	52,07
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[6/24]		5,00	51,84
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[7/24]		5,00	50,89
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[8/24]		5,00	50,75
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[9/24]		5,00	50,67
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[1/24]		7,50	49,02
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[10/24]		7,50	50,26
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[11/24]		7,50	49,15
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[12/24]		7,50	48,36
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[13/24]		7,50	47,67
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[14/24]		7,50	46,99
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[15/24]		7,50	42,29
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[16/24]		7,50	41,65
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[17/24]		7,50	38,73
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[18/24]		7,50	39,02
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[19/24]		7,50	39,70
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[2/24]		7,50	49,48
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[20/24]		7,50	40,38
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[21/24]		7,50	40,34
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[22/24]		7,50	41,06
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[23/24]		7,50	42,26
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[24/24]		7,50	44,99
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[3/24]		7,50	50,05
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[4/24]		7,50	51,61
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[5/24]		7,50	51,44
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[6/24]		7,50	51,24
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[7/24]		7,50	50,44
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[8/24]		7,50	50,34
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[9/24]		7,50	50,29
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[1/24]		10,50	48,85
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[10/24]		10,50	49,63
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[11/24]		10,50	48,55
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[12/24]		10,50	47,89
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[13/24]		10,50	47,29
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[14/24]		10,50	46,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[15/24]		10,50	42,60
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[16/24]		10,50	42,05
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[17/24]		10,50	40,49
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[18/24]		10,50	40,60
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[19/24]		10,50	41,01
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[2/24]		10,50	49,22
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[20/24]		10,50	41,50
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[21/24]		10,50	41,41
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[22/24]		10,50	41,85
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[23/24]		10,50	42,82
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[24/24]		10,50	45,32
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[3/24]		10,50	49,56
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[4/24]		10,50	50,66
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[5/24]		10,50	50,54
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[6/24]		10,50	50,40
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[7/24]		10,50	49,73
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[8/24]		10,50	49,65
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[9/24]		10,50	49,65
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[1/12]		1,50	38,89
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[10/12]		1,50	35,16
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[11/12]		1,50	34,58
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[12/12]		1,50	34,90
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[2/12]		1,50	41,29
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[3/12]		1,50	43,89
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[4/12]		1,50	43,06
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[5/12]		1,50	42,38
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[6/12]		1,50	41,74
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[7/12]		1,50	37,23
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[8/12]		1,50	36,46
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[9/12]		1,50	34,33
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[1/12]		5,00	40,64
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[10/12]		5,00	37,23
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[11/12]		5,00	36,94
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[12/12]		5,00	37,30
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[2/12]		5,00	42,50
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[3/12]		5,00	45,36
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[4/12]		5,00	44,79
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[5/12]		5,00	44,29
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[6/12]		5,00	43,80
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[7/12]		5,00	39,39
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[8/12]		5,00	38,70
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[9/12]		5,00	36,56
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[1/12]		7,50	41,04
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[10/12]		7,50	38,52
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[11/12]		7,50	38,42
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[12/12]		7,50	38,80
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[2/12]		7,50	42,60
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[3/12]		7,50	45,42
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[4/12]		7,50	44,86
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[5/12]		7,50	44,43
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[6/12]		7,50	43,96
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[7/12]		7,50	40,10
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[8/12]		7,50	39,48
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[9/12]		7,50	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[1/12]		10,50	41,62
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[10/12]		10,50	40,35
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[11/12]		10,50	40,23
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[12/12]		10,50	40,58
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[2/12]		10,50	42,82
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[3/12]		10,50	45,27
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[4/12]		10,50	44,75
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[5/12]		10,50	44,32
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[6/12]		10,50	43,85
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[7/12]		10,50	40,83
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[8/12]		10,50	40,42
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[9/12]		10,50	40,05
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[1/17]		1,50	33,65
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[10/17]		1,50	33,54
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[11/17]		1,50	36,65
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[12/17]		1,50	36,62
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[13/17]		1,50	34,39
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[14/17]		1,50	34,28
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[15/17]		1,50	34,93
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[16/17]		1,50	33,29
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[17/17]		1,50	32,85
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[2/17]		1,50	34,20
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[3/17]		1,50	34,99
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[4/17]		1,50	34,73
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[5/17]		1,50	36,02
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[6/17]		1,50	36,17
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[7/17]		1,50	35,51
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[8/17]		1,50	35,27
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[9/17]		1,50	34,93
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[1/17]		5,00	35,92
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[10/17]		5,00	36,28
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[11/17]		5,00	38,51
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[12/17]		5,00	38,47
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[13/17]		5,00	36,60
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[14/17]		5,00	36,53
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[15/17]		5,00	37,04
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[16/17]		5,00	35,77
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[17/17]		5,00	35,24
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[2/17]		5,00	36,58
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[3/17]		5,00	37,27
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[4/17]		5,00	37,16
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[5/17]		5,00	38,24
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[6/17]		5,00	38,32
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[7/17]		5,00	37,67
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[8/17]		5,00	37,74
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[9/17]		5,00	37,32
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[1/17]		7,50	37,18
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[10/17]		7,50	38,41
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[11/17]		7,50	40,11
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[12/17]		7,50	39,63
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[13/17]		7,50	38,03
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[14/17]		7,50	38,05
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[15/17]		7,50	38,45
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[16/17]		7,50	37,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[17/17]	7,50	36,75
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[2/17]	7,50	37,77
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[3/17]	7,50	38,15
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[4/17]	7,50	38,10
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[5/17]	7,50	39,25
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[6/17]	7,50	39,36
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[7/17]	7,50	38,96
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[8/17]	7,50	39,07
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[9/17]	7,50	38,96
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[1/17]	10,50	38,21
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[10/17]	10,50	41,86
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[11/17]	10,50	42,18
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[12/17]	10,50	41,38
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[13/17]	10,50	40,17
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[14/17]	10,50	40,05
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[15/17]	10,50	40,22
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[16/17]	10,50	39,47
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[17/17]	10,50	38,72
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[2/17]	10,50	38,68
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[3/17]	10,50	38,86
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[4/17]	10,50	38,71
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[5/17]	10,50	40,62
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[6/17]	10,50	40,92
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[7/17]	10,50	40,79
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[8/17]	10,50	41,19
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[9/17]	10,50	41,06
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[1/22]	1,50	44,40
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[10/22]	1,50	30,60
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[11/22]	1,50	34,12
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[12/22]	1,50	34,63
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[13/22]	1,50	34,75
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[14/22]	1,50	34,26
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[15/22]	1,50	34,53
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[16/22]	1,50	34,50
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[17/22]	1,50	33,91
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[18/22]	1,50	33,96
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[19/22]	1,50	34,00
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[2/22]	1,50	43,73
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[20/22]	1,50	42,08
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[21/22]	1,50	43,43
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[22/22]	1,50	44,47
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[3/22]	1,50	27,93
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[4/22]	1,50	27,35
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[5/22]	1,50	32,02
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[6/22]	1,50	41,27
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[7/22]	1,50	40,70
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[8/22]	1,50	38,05
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[9/22]	1,50	36,06
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[1/22]	5,00	45,79
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[10/22]	5,00	33,11
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[11/22]	5,00	35,96
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[12/22]	5,00	37,01
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[13/22]	5,00	37,19
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[14/22]	5,00	36,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[15/22]		5,00	37,42
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[16/22]		5,00	37,50
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[17/22]		5,00	37,82
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[18/22]		5,00	37,60
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[19/22]		5,00	38,19
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[2/22]		5,00	45,27
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[20/22]		5,00	44,23
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[21/22]		5,00	45,28
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[22/22]		5,00	46,29
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[3/22]		5,00	30,18
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[4/22]		5,00	29,55
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[5/22]		5,00	34,30
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[6/22]		5,00	42,45
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[7/22]		5,00	41,90
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[8/22]		5,00	39,57
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[9/22]		5,00	38,02
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[1/22]		7,50	46,45
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[10/22]		7,50	34,73
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[11/22]		7,50	37,10
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[12/22]		7,50	39,14
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[13/22]		7,50	39,55
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[14/22]		7,50	39,72
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[15/22]		7,50	40,28
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[16/22]		7,50	40,68
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[17/22]		7,50	41,80
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[18/22]		7,50	41,09
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[19/22]		7,50	41,12
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[2/22]		7,50	46,02
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[20/22]		7,50	45,51
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[21/22]		7,50	46,30
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[22/22]		7,50	47,18
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[3/22]		7,50	32,15
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[4/22]		7,50	31,52
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[5/22]		7,50	35,72
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[6/22]		7,50	43,27
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[7/22]		7,50	42,84
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[8/22]		7,50	40,84
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[9/22]		7,50	39,60
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[1/22]		10,50	47,51
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[10/22]		10,50	38,09
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[11/22]		10,50	38,91
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[12/22]		10,50	41,35
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[13/22]		10,50	41,57
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[14/22]		10,50	41,46
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[15/22]		10,50	41,71
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[16/22]		10,50	41,53
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[17/22]		10,50	43,56
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[18/22]		10,50	42,31
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[19/22]		10,50	42,04
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[2/22]		10,50	47,17
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[20/22]		10,50	47,14
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[21/22]		10,50	47,60
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[22/22]		10,50	48,21
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[3/22]		10,50	34,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[4/22]		10,50	34,58
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[5/22]		10,50	38,71
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[6/22]		10,50	44,57
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[7/22]		10,50	44,24
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[8/22]		10,50	42,62
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[9/22]		10,50	41,61
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[1/30]		1,50	47,84
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[10/30]		1,50	34,24
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[11/30]		1,50	34,41
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[12/30]		1,50	35,05
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[13/30]		1,50	36,91
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[14/30]		1,50	39,81
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[15/30]		1,50	41,25
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[16/30]		1,50	44,22
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[17/30]		1,50	50,49
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[18/30]		1,50	50,77
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[19/30]		1,50	51,41
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[2/30]		1,50	47,31
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[20/30]		1,50	53,09
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[21/30]		1,50	53,51
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[22/30]		1,50	54,16
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[23/30]		1,50	54,92
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[24/30]		1,50	54,64
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[25/30]		1,50	54,55
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[26/30]		1,50	54,40
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[27/30]		1,50	54,01
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[28/30]		1,50	53,61
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[29/30]		1,50	53,14
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[3/30]		1,50	46,94
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[30/30]		1,50	52,66
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[4/30]		1,50	35,76
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[5/30]		1,50	35,62
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[6/30]		1,50	35,88
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[7/30]		1,50	35,69
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[8/30]		1,50	35,50
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[9/30]		1,50	35,24
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[1/30]		5,00	49,89
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[10/30]		5,00	36,55
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[11/30]		5,00	36,74
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[12/30]		5,00	37,99
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[13/30]		5,00	39,28
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[14/30]		5,00	40,72
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[15/30]		5,00	41,87
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[16/30]		5,00	44,81
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[17/30]		5,00	51,19
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[18/30]		5,00	51,38
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[19/30]		5,00	51,98
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[2/30]		5,00	49,40
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[20/30]		5,00	53,80
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[21/30]		5,00	54,20
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[22/30]		5,00	54,80
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[23/30]		5,00	55,76
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[24/30]		5,00	55,60
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[25/30]		5,00	55,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[26/30]	5,00	55,38	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[27/30]	5,00	55,15	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[28/30]	5,00	54,90	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[29/30]	5,00	54,61	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[3/30]	5,00	49,00	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[30/30]	5,00	54,33	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[4/30]	5,00	37,97	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[5/30]	5,00	37,70	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[6/30]	5,00	37,95	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[7/30]	5,00	37,74	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[8/30]	5,00	37,63	
GB 08_B	Nieuwbouw	GB 08[9/30]	5,00	37,34	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[1/30]	7,50	50,65	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[10/30]	7,50	38,92	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[11/30]	7,50	39,21	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[12/30]	7,50	39,71	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[13/30]	7,50	40,56	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[14/30]	7,50	41,39	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[15/30]	7,50	42,23	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[16/30]	7,50	44,86	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[17/30]	7,50	51,32	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[18/30]	7,50	51,47	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[19/30]	7,50	52,01	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[2/30]	7,50	50,20	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[20/30]	7,50	53,91	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[21/30]	7,50	54,32	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[22/30]	7,50	54,88	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[23/30]	7,50	55,98	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[24/30]	7,50	55,88	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[25/30]	7,50	55,80	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[26/30]	7,50	55,67	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[27/30]	7,50	55,48	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[28/30]	7,50	55,28	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[29/30]	7,50	55,07	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[3/30]	7,50	49,80	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[30/30]	7,50	54,85	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[4/30]	7,50	40,03	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[5/30]	7,50	39,84	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[6/30]	7,50	39,91	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[7/30]	7,50	39,67	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[8/30]	7,50	39,72	
GB 08_C	Nieuwbouw	GB 08[9/30]	7,50	39,55	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[1/30]	10,50	50,93	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[10/30]	10,50	39,94	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[11/30]	10,50	40,74	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[12/30]	10,50	41,38	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[13/30]	10,50	41,84	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[14/30]	10,50	42,26	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[15/30]	10,50	42,87	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[16/30]	10,50	44,89	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[17/30]	10,50	51,37	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[18/30]	10,50	51,42	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[19/30]	10,50	51,87	
GB 08_D	Nieuwbouw	GB 08[2/30]	10,50	50,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[20/30]		10,50	53,77
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[21/30]		10,50	54,16
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[22/30]		10,50	54,68
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[23/30]		10,50	55,93
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[24/30]		10,50	55,86
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[25/30]		10,50	55,81
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[26/30]		10,50	55,70
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[27/30]		10,50	55,53
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[28/30]		10,50	55,37
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[29/30]		10,50	55,20
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[3/30]		10,50	50,21
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[30/30]		10,50	55,00
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[4/30]		10,50	40,89
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[5/30]		10,50	40,65
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[6/30]		10,50	40,71
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[7/30]		10,50	40,50
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[8/30]		10,50	40,56
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[9/30]		10,50	40,43
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[1/14]		1,50	38,67
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[10/14]		1,50	49,01
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[11/14]		1,50	48,99
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[12/14]		1,50	48,71
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[13/14]		1,50	45,13
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[14/14]		1,50	41,71
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[2/14]		1,50	38,71
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[3/14]		1,50	39,35
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[4/14]		1,50	39,30
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[5/14]		1,50	38,49
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[6/14]		1,50	41,09
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[7/14]		1,50	43,85
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[8/14]		1,50	48,86
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[9/14]		1,50	48,99
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[1/14]		5,00	40,59
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[10/14]		5,00	49,62
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[11/14]		5,00	49,60
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[12/14]		5,00	49,21
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[13/14]		5,00	45,85
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[14/14]		5,00	42,78
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[2/14]		5,00	40,52
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[3/14]		5,00	40,99
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[4/14]		5,00	40,98
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[5/14]		5,00	40,23
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[6/14]		5,00	41,83
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[7/14]		5,00	44,50
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[8/14]		5,00	49,46
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[9/14]		5,00	49,61
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[1/14]		7,50	41,45
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[10/14]		7,50	49,73
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[11/14]		7,50	49,70
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[12/14]		7,50	49,27
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[13/14]		7,50	46,07
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[14/14]		7,50	42,98
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[2/14]		7,50	41,40
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[3/14]		7,50	41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[4/14]		7,50	41,71
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[5/14]		7,50	41,24
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[6/14]		7,50	42,14
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[7/14]		7,50	44,56
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[8/14]		7,50	49,53
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[9/14]		7,50	49,70
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[1/14]		10,50	42,51
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[10/14]		10,50	49,82
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[11/14]		10,50	49,80
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[12/14]		10,50	49,37
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[13/14]		10,50	46,63
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[14/14]		10,50	44,09
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[2/14]		10,50	42,38
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[3/14]		10,50	42,69
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[4/14]		10,50	42,62
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[5/14]		10,50	42,18
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[6/14]		10,50	42,55
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[7/14]		10,50	44,65
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[8/14]		10,50	49,56
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[9/14]		10,50	49,77
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[1/25]		1,50	39,65
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[10/25]		1,50	44,60
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[11/25]		1,50	47,89
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[12/25]		1,50	47,98
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[13/25]		1,50	48,08
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[14/25]		1,50	48,30
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[15/25]		1,50	48,63
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[16/25]		1,50	48,81
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[17/25]		1,50	48,55
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[18/25]		1,50	48,47
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[19/25]		1,50	48,34
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[2/25]		1,50	39,81
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[20/25]		1,50	48,37
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[21/25]		1,50	48,32
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[22/25]		1,50	48,58
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[23/25]		1,50	45,03
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[24/25]		1,50	42,13
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[25/25]		1,50	41,00
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[3/25]		1,50	39,65
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[4/25]		1,50	39,98
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[5/25]		1,50	39,83
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[6/25]		1,50	39,77
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[7/25]		1,50	40,23
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[8/25]		1,50	42,17
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[9/25]		1,50	42,96
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[1/25]		5,00	41,19
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[10/25]		5,00	45,22
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[11/25]		5,00	48,37
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[12/25]		5,00	48,45
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[13/25]		5,00	48,56
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[14/25]		5,00	48,76
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[15/25]		5,00	49,06
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[16/25]		5,00	49,36
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[17/25]		5,00	49,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[18/25]		5,00	49,06	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[19/25]		5,00	48,93	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[2/25]		5,00	41,28	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[20/25]		5,00	48,95	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[21/25]		5,00	48,91	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[22/25]		5,00	49,20	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[23/25]		5,00	45,87	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[24/25]		5,00	43,16	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[25/25]		5,00	42,22	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[3/25]		5,00	41,05	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[4/25]		5,00	41,39	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[5/25]		5,00	41,25	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[6/25]		5,00	41,23	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[7/25]		5,00	41,68	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[8/25]		5,00	43,22	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[9/25]		5,00	43,66	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[1/25]		7,50	42,06	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[10/25]		7,50	45,16	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[11/25]		7,50	48,12	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[12/25]		7,50	48,20	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[13/25]		7,50	48,30	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[14/25]		7,50	48,51	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[15/25]		7,50	48,82	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[16/25]		7,50	49,28	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[17/25]		7,50	49,11	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[18/25]		7,50	49,07	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[19/25]		7,50	48,93	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[2/25]		7,50	42,24	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[20/25]		7,50	48,96	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[21/25]		7,50	48,89	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[22/25]		7,50	49,25	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[23/25]		7,50	46,12	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[24/25]		7,50	43,47	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[25/25]		7,50	42,79	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[3/25]		7,50	41,90	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[4/25]		7,50	42,31	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[5/25]		7,50	42,29	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[6/25]		7,50	42,32	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[7/25]		7,50	42,68	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[8/25]		7,50	43,65	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[9/25]		7,50	43,76	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[1/25]		10,50	42,84	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[10/25]		10,50	45,11	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[11/25]		10,50	47,64	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[12/25]		10,50	47,72	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[13/25]		10,50	47,82	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[14/25]		10,50	48,02	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[15/25]		10,50	48,31	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[16/25]		10,50	49,10	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[17/25]		10,50	49,01	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[18/25]		10,50	49,02	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[19/25]		10,50	48,89	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[2/25]		10,50	43,01	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[20/25]		10,50	48,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[21/25]		10,50	48,86
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[22/25]		10,50	49,26
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[23/25]		10,50	46,55
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[24/25]		10,50	44,19
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[25/25]		10,50	43,82
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[3/25]		10,50	42,71
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[4/25]		10,50	43,08
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[5/25]		10,50	43,29
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[6/25]		10,50	43,37
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[7/25]		10,50	43,74
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[8/25]		10,50	44,02
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[9/25]		10,50	43,97
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[1/14]		1,50	43,37
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[10/14]		1,50	40,94
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[11/14]		1,50	41,00
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[12/14]		1,50	41,45
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[13/14]		1,50	41,51
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[14/14]		1,50	41,79
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[2/14]		1,50	44,73
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[3/14]		1,50	48,11
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[4/14]		1,50	48,04
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[5/14]		1,50	48,02
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[6/14]		1,50	47,98
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[7/14]		1,50	47,96
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[8/14]		1,50	43,45
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[9/14]		1,50	40,90
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[1/14]		5,00	44,38
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[10/14]		5,00	42,39
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[11/14]		5,00	42,56
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[12/14]		5,00	42,99
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[13/14]		5,00	43,07
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[14/14]		5,00	43,31
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[2/14]		5,00	45,42
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[3/14]		5,00	48,42
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[4/14]		5,00	48,35
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[5/14]		5,00	48,37
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[6/14]		5,00	48,37
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[7/14]		5,00	48,36
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[8/14]		5,00	43,97
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[9/14]		5,00	41,57
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[1/14]		7,50	44,78
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[10/14]		7,50	43,36
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[11/14]		7,50	43,55
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[12/14]		7,50	43,88
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[13/14]		7,50	44,01
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[14/14]		7,50	44,34
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[2/14]		7,50	45,52
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[3/14]		7,50	48,08
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[4/14]		7,50	48,03
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[5/14]		7,50	48,06
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[6/14]		7,50	48,05
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[7/14]		7,50	48,07
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[8/14]		7,50	43,83
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[9/14]		7,50	41,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[1/14]		10,50	45,32
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[10/14]		10,50	44,24
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[11/14]		10,50	44,39
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[12/14]		10,50	44,70
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[13/14]		10,50	44,83
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[14/14]		10,50	45,19
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[2/14]		10,50	45,67
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[3/14]		10,50	47,51
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[4/14]		10,50	47,46
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[5/14]		10,50	47,52
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[6/14]		10,50	47,52
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[7/14]		10,50	47,57
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[8/14]		10,50	43,94
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[9/14]		10,50	42,33
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[1/14]		1,50	43,01
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[10/14]		1,50	41,29
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[11/14]		1,50	42,02
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[12/14]		1,50	42,14
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[13/14]		1,50	42,48
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[14/14]		1,50	42,65
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[2/14]		1,50	43,89
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[3/14]		1,50	45,95
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[4/14]		1,50	49,19
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[5/14]		1,50	49,15
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[6/14]		1,50	49,11
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[7/14]		1,50	49,09
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[8/14]		1,50	45,12
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[9/14]		1,50	42,91
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[1/14]		5,00	43,99
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[10/14]		5,00	42,29
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[11/14]		5,00	43,62
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[12/14]		5,00	43,66
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[13/14]		5,00	44,03
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[14/14]		5,00	44,09
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[2/14]		5,00	44,54
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[3/14]		5,00	46,39
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[4/14]		5,00	49,24
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[5/14]		5,00	49,22
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[6/14]		5,00	49,19
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[7/14]		5,00	49,18
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[8/14]		5,00	45,64
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[9/14]		5,00	43,61
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[1/14]		7,50	44,53
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[10/14]		7,50	42,78
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[11/14]		7,50	44,64
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[12/14]		7,50	44,79
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[13/14]		7,50	45,05
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[14/14]		7,50	45,19
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[2/14]		7,50	44,59
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[3/14]		7,50	46,25
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[4/14]		7,50	48,75
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[5/14]		7,50	48,73
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[6/14]		7,50	48,71
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[7/14]		7,50	48,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[8/14]		7,50	45,60
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[9/14]		7,50	43,73
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[1/14]		10,50	44,73
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[10/14]		10,50	43,40
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[11/14]		10,50	45,51
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[12/14]		10,50	45,62
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[13/14]		10,50	45,88
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[14/14]		10,50	46,00
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[2/14]		10,50	44,70
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[3/14]		10,50	46,09
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[4/14]		10,50	48,03
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[5/14]		10,50	48,01
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[6/14]		10,50	48,00
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[7/14]		10,50	48,02
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[8/14]		10,50	45,62
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[9/14]		10,50	44,09
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[1/10]		1,50	42,56
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[10/10]		1,50	42,75
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[2/10]		1,50	44,17
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[3/10]		1,50	48,01
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[4/10]		1,50	47,95
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[5/10]		1,50	47,87
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[6/10]		1,50	44,91
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[7/10]		1,50	43,39
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[8/10]		1,50	43,06
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[9/10]		1,50	42,85
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[1/10]		5,00	43,50
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[10/10]		5,00	44,18
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[2/10]		5,00	44,71
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[3/10]		5,00	48,26
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[4/10]		5,00	48,21
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[5/10]		5,00	48,15
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[6/10]		5,00	45,65
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[7/10]		5,00	44,40
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[8/10]		5,00	44,53
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[9/10]		5,00	44,29
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[1/10]		7,50	44,16
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[10/10]		7,50	45,27
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[2/10]		7,50	44,65
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[3/10]		7,50	47,89
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[4/10]		7,50	47,85
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[5/10]		7,50	47,80
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[6/10]		7,50	45,82
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[7/10]		7,50	44,81
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[8/10]		7,50	45,53
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[9/10]		7,50	45,35
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[1/10]		10,50	44,54
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[10/10]		10,50	46,09
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[2/10]		10,50	44,62
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[3/10]		10,50	47,29
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[4/10]		10,50	47,27
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[5/10]		10,50	47,22
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[6/10]		10,50	46,15
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[7/10]		10,50	45,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[8/10]		10,50	46,22
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[9/10]		10,50	46,18
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[1/14]		1,50	42,94
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[10/14]		1,50	42,94
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[11/14]		1,50	42,83
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[12/14]		1,50	43,00
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[13/14]		1,50	43,06
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[14/14]		1,50	43,06
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[2/14]		1,50	45,48
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[3/14]		1,50	49,23
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[4/14]		1,50	49,11
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[5/14]		1,50	48,98
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[6/14]		1,50	48,86
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[7/14]		1,50	48,76
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[8/14]		1,50	45,35
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[9/14]		1,50	43,90
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[1/14]		5,00	43,78
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[10/14]		5,00	44,29
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[11/14]		5,00	44,18
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[12/14]		5,00	44,30
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[13/14]		5,00	44,36
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[14/14]		5,00	44,41
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[2/14]		5,00	45,91
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[3/14]		5,00	49,27
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[4/14]		5,00	49,17
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[5/14]		5,00	49,07
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[6/14]		5,00	48,98
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[7/14]		5,00	48,89
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[8/14]		5,00	45,96
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[9/14]		5,00	44,78
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[1/14]		7,50	44,25
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[10/14]		7,50	45,39
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[11/14]		7,50	45,35
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[12/14]		7,50	45,38
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[13/14]		7,50	45,41
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[14/14]		7,50	45,42
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[2/14]		7,50	45,77
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[3/14]		7,50	48,76
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[4/14]		7,50	48,67
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[5/14]		7,50	48,59
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[6/14]		7,50	48,52
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[7/14]		7,50	48,46
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[8/14]		7,50	46,04
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[9/14]		7,50	45,15
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[1/14]		10,50	43,95
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[10/14]		10,50	46,28
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[11/14]		10,50	46,29
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[12/14]		10,50	46,23
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[13/14]		10,50	46,22
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[14/14]		10,50	46,12
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[2/14]		10,50	44,91
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[3/14]		10,50	48,01
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[4/14]		10,50	47,96
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[5/14]		10,50	47,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege N324
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Ja
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[6/14]		10,50	47,83
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[7/14]		10,50	47,79
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[8/14]		10,50	46,22
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[9/14]		10,50	45,68
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[1/10]		1,50	44,09
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[10/10]		1,50	43,61
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[2/10]		1,50	46,89
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[3/10]		1,50	49,57
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[4/10]		1,50	49,33
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[5/10]		1,50	49,08
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[6/10]		1,50	45,90
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[7/10]		1,50	44,42
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[8/10]		1,50	43,59
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[9/10]		1,50	43,58
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[1/10]		5,00	44,85
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[10/10]		5,00	44,84
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[2/10]		5,00	47,48
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[3/10]		5,00	49,53
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[4/10]		5,00	49,35
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[5/10]		5,00	49,15
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[6/10]		5,00	46,51
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[7/10]		5,00	45,26
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[8/10]		5,00	44,88
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[9/10]		5,00	44,85
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[1/10]		7,50	45,40
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[10/10]		7,50	45,75
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[2/10]		7,50	47,64
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[3/10]		7,50	48,96
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[4/10]		7,50	48,82
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[5/10]		7,50	48,66
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[6/10]		7,50	46,57
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[7/10]		7,50	45,55
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[8/10]		7,50	45,78
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[9/10]		7,50	45,78
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[1/10]		10,50	45,37
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[10/10]		10,50	45,73
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[2/10]		10,50	46,25
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[3/10]		10,50	48,17
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[4/10]		10,50	48,07
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[5/10]		10,50	47,96
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[6/10]		10,50	46,80
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[7/10]		10,50	45,99
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[8/10]		10,50	45,94
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[9/10]		10,50	45,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[1/22]		1,50	45,37
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[10/22]		1,50	27,60
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[11/22]		1,50	24,59
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[12/22]		1,50	25,14
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[13/22]		1,50	26,94
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[14/22]		1,50	26,43
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[15/22]		1,50	24,94
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[16/22]		1,50	16,07
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[17/22]		1,50	16,78
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[18/22]		1,50	24,40
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[19/22]		1,50	23,17
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[2/22]		1,50	45,61
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[20/22]		1,50	41,07
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[21/22]		1,50	42,51
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[22/22]		1,50	44,06
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[3/22]		1,50	45,94
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[4/22]		1,50	43,57
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[5/22]		1,50	42,72
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[6/22]		1,50	41,96
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[7/22]		1,50	40,93
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[8/22]		1,50	38,91
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[9/22]		1,50	31,00
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[1/22]		5,00	46,95
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[10/22]		5,00	30,29
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[11/22]		5,00	26,64
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[12/22]		5,00	27,32
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[13/22]		5,00	29,05
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[14/22]		5,00	28,49
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[15/22]		5,00	27,02
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[16/22]		5,00	18,25
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[17/22]		5,00	19,13
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[18/22]		5,00	26,93
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[19/22]		5,00	25,97
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[2/22]		5,00	47,29
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[20/22]		5,00	43,20
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[21/22]		5,00	44,39
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[22/22]		5,00	45,62
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[3/22]		5,00	47,67
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[4/22]		5,00	45,35
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[5/22]		5,00	44,78
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[6/22]		5,00	44,17
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[7/22]		5,00	43,24
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[8/22]		5,00	41,35
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[9/22]		5,00	33,61
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[1/22]		7,50	46,98
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[10/22]		7,50	30,71
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[11/22]		7,50	28,19
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[12/22]		7,50	28,85
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[13/22]		7,50	30,43
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[14/22]		7,50	29,86
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[15/22]		7,50	28,37
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[16/22]		7,50	20,49
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[17/22]		7,50	21,35
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[18/22]		7,50	28,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[19/22]		7,50	27,81
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[2/22]		7,50	47,33
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[20/22]		7,50	43,35
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[21/22]		7,50	44,49
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[22/22]		7,50	45,67
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[3/22]		7,50	47,74
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[4/22]		7,50	45,44
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[5/22]		7,50	44,94
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[6/22]		7,50	44,43
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[7/22]		7,50	43,54
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[8/22]		7,50	41,59
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[9/22]		7,50	34,29
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[1/22]		10,50	46,84
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[10/22]		10,50	31,54
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[11/22]		10,50	29,41
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[12/22]		10,50	29,91
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[13/22]		10,50	31,30
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[14/22]		10,50	30,95
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[15/22]		10,50	30,43
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[16/22]		10,50	24,18
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[17/22]		10,50	24,03
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[18/22]		10,50	30,12
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[19/22]		10,50	29,60
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[2/22]		10,50	47,20
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[20/22]		10,50	43,39
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[21/22]		10,50	44,46
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[22/22]		10,50	45,56
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[3/22]		10,50	47,64
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[4/22]		10,50	45,33
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[5/22]		10,50	44,91
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[6/22]		10,50	44,43
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[7/22]		10,50	43,55
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[8/22]		10,50	41,59
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[9/22]		10,50	34,57
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[1/14]		1,50	36,94
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[10/14]		1,50	23,49
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[11/14]		1,50	23,74
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[12/14]		1,50	22,72
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[13/14]		1,50	25,44
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[14/14]		1,50	31,15
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[2/14]		1,50	36,03
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[3/14]		1,50	35,43
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[4/14]		1,50	34,80
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[5/14]		1,50	34,17
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[6/14]		1,50	26,83
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[7/14]		1,50	17,18
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[8/14]		1,50	22,43
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[9/14]		1,50	23,13
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[1/14]		5,00	39,51
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[10/14]		5,00	25,42
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[11/14]		5,00	25,75
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[12/14]		5,00	24,83
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[13/14]		5,00	28,00
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[14/14]		5,00	33,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[2/14]		5,00	38,58
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[3/14]		5,00	37,91
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[4/14]		5,00	37,17
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[5/14]		5,00	36,46
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[6/14]		5,00	29,12
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[7/14]		5,00	19,43
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[8/14]		5,00	24,36
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[9/14]		5,00	25,06
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[1/14]		7,50	39,84
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[10/14]		7,50	26,69
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[11/14]		7,50	27,10
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[12/14]		7,50	26,36
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[13/14]		7,50	29,14
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[14/14]		7,50	33,97
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[2/14]		7,50	39,03
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[3/14]		7,50	38,45
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[4/14]		7,50	37,87
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[5/14]		7,50	37,28
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[6/14]		7,50	30,33
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[7/14]		7,50	21,71
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[8/14]		7,50	25,64
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[9/14]		7,50	26,30
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[1/14]		10,50	39,90
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[10/14]		10,50	28,22
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[11/14]		10,50	28,59
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[12/14]		10,50	28,01
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[13/14]		10,50	31,17
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[14/14]		10,50	34,76
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[2/14]		10,50	39,11
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[3/14]		10,50	38,59
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[4/14]		10,50	38,13
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[5/14]		10,50	37,53
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[6/14]		10,50	31,01
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[7/14]		10,50	25,28
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[8/14]		10,50	27,26
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[9/14]		10,50	27,84
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[1/12]		1,50	33,06
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[10/12]		1,50	23,35
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[11/12]		1,50	22,33
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[12/12]		1,50	20,40
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[2/12]		1,50	33,15
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[3/12]		1,50	32,37
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[4/12]		1,50	32,35
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[5/12]		1,50	24,03
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[6/12]		1,50	19,39
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[7/12]		1,50	20,04
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[8/12]		1,50	19,81
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[9/12]		1,50	22,75
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[1/12]		5,00	35,25
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[10/12]		5,00	25,07
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[11/12]		5,00	24,25
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[12/12]		5,00	22,38
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[2/12]		5,00	35,29
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[3/12]		5,00	34,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[4/12]		5,00	34,38
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[5/12]		5,00	26,01
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[6/12]		5,00	21,41
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[7/12]		5,00	21,98
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[8/12]		5,00	21,81
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[9/12]		5,00	24,46
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[1/12]		7,50	36,25
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[10/12]		7,50	26,22
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[11/12]		7,50	25,78
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[12/12]		7,50	24,21
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[2/12]		7,50	36,32
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[3/12]		7,50	35,46
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[4/12]		7,50	35,41
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[5/12]		7,50	27,09
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[6/12]		7,50	22,83
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[7/12]		7,50	23,45
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[8/12]		7,50	23,35
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[9/12]		7,50	25,69
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[1/12]		10,50	36,61
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[10/12]		10,50	27,64
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[11/12]		10,50	28,71
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[12/12]		10,50	28,01
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[2/12]		10,50	36,74
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[3/12]		10,50	35,93
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[4/12]		10,50	36,01
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[5/12]		10,50	28,34
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[6/12]		10,50	24,65
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[7/12]		10,50	25,36
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[8/12]		10,50	25,30
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[9/12]		10,50	27,22
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[1/24]		1,50	31,04
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[10/24]		1,50	--
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[11/24]		1,50	4,52
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[12/24]		1,50	6,22
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[13/24]		1,50	6,17
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[14/24]		1,50	7,27
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[15/24]		1,50	18,42
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[16/24]		1,50	19,25
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[17/24]		1,50	21,47
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[18/24]		1,50	21,25
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[19/24]		1,50	21,28
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[2/24]		1,50	31,84
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[20/24]		1,50	21,10
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[21/24]		1,50	21,19
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[22/24]		1,50	20,48
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[23/24]		1,50	19,94
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[24/24]		1,50	28,42
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[3/24]		1,50	31,32
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[4/24]		1,50	--
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[5/24]		1,50	--
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[6/24]		1,50	--
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[7/24]		1,50	-6,10
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[8/24]		1,50	--
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[9/24]		1,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[1/24]		5,00	33,00
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[10/24]		5,00	--
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[11/24]		5,00	6,71
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[12/24]		5,00	8,38
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[13/24]		5,00	8,33
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[14/24]		5,00	9,40
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[15/24]		5,00	20,73
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[16/24]		5,00	21,62
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[17/24]		5,00	23,78
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[18/24]		5,00	23,49
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[19/24]		5,00	23,48
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[2/24]		5,00	33,75
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[20/24]		5,00	23,26
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[21/24]		5,00	23,35
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[22/24]		5,00	22,61
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[23/24]		5,00	22,08
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[24/24]		5,00	30,38
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[3/24]		5,00	33,21
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[4/24]		5,00	--
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[5/24]		5,00	--
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[6/24]		5,00	--
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[7/24]		5,00	-3,99
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[8/24]		5,00	--
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[9/24]		5,00	--
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[1/24]		7,50	33,94
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[10/24]		7,50	--
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[11/24]		7,50	7,52
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[12/24]		7,50	9,17
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[13/24]		7,50	9,15
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[14/24]		7,50	10,22
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[15/24]		7,50	23,28
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[16/24]		7,50	24,06
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[17/24]		7,50	25,77
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[18/24]		7,50	25,30
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[19/24]		7,50	25,34
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[2/24]		7,50	34,66
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[20/24]		7,50	25,11
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[21/24]		7,50	24,98
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[22/24]		7,50	24,45
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[23/24]		7,50	24,06
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[24/24]		7,50	31,49
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[3/24]		7,50	34,11
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[4/24]		7,50	--
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[5/24]		7,50	--
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[6/24]		7,50	--
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[7/24]		7,50	-1,39
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[8/24]		7,50	--
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[9/24]		7,50	--
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[1/24]		10,50	34,79
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[10/24]		10,50	--
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[11/24]		10,50	8,43
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[12/24]		10,50	10,09
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[13/24]		10,50	10,12
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[14/24]		10,50	11,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[15/24]		10,50	25,54
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[16/24]		10,50	26,23
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[17/24]		10,50	27,55
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[18/24]		10,50	27,13
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[19/24]		10,50	27,04
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[2/24]		10,50	35,53
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[20/24]		10,50	26,84
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[21/24]		10,50	26,91
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[22/24]		10,50	26,73
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[23/24]		10,50	27,04
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[24/24]		10,50	32,63
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[3/24]		10,50	35,01
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[4/24]		10,50	--
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[5/24]		10,50	--
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[6/24]		10,50	--
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[7/24]		10,50	4,32
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[8/24]		10,50	--
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[9/24]		10,50	--
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[1/12]		1,50	16,45
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[10/12]		1,50	23,24
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[11/12]		1,50	22,69
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[12/12]		1,50	22,68
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[2/12]		1,50	16,17
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[3/12]		1,50	9,07
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[4/12]		1,50	10,27
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[5/12]		1,50	11,21
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[6/12]		1,50	11,84
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[7/12]		1,50	22,58
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[8/12]		1,50	21,74
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[9/12]		1,50	22,11
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[1/12]		5,00	18,64
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[10/12]		5,00	25,15
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[11/12]		5,00	24,85
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[12/12]		5,00	24,88
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[2/12]		5,00	18,34
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[3/12]		5,00	11,14
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[4/12]		5,00	12,39
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[5/12]		5,00	13,33
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[6/12]		5,00	13,92
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[7/12]		5,00	24,44
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[8/12]		5,00	23,80
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[9/12]		5,00	24,18
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[1/12]		7,50	20,03
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[10/12]		7,50	26,55
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[11/12]		7,50	26,41
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[12/12]		7,50	26,67
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[2/12]		7,50	20,01
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[3/12]		7,50	11,94
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[4/12]		7,50	13,27
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[5/12]		7,50	14,24
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[6/12]		7,50	14,83
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[7/12]		7,50	25,78
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[8/12]		7,50	25,20
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[9/12]		7,50	25,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[1/12]		10,50	21,74
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[10/12]		10,50	27,93
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[11/12]		10,50	27,82
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[12/12]		10,50	28,10
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[2/12]		10,50	22,63
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[3/12]		10,50	12,93
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[4/12]		10,50	14,32
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[5/12]		10,50	15,28
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[6/12]		10,50	15,87
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[7/12]		10,50	27,27
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[8/12]		10,50	26,82
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[9/12]		10,50	27,52
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[1/17]		1,50	16,73
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[10/17]		1,50	23,62
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[11/17]		1,50	26,14
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[12/17]		1,50	24,50
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[13/17]		1,50	22,81
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[14/17]		1,50	24,18
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[15/17]		1,50	22,66
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[16/17]		1,50	19,85
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[17/17]		1,50	18,64
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[2/17]		1,50	16,42
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[3/17]		1,50	17,69
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[4/17]		1,50	16,04
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[5/17]		1,50	22,58
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[6/17]		1,50	23,78
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[7/17]		1,50	22,83
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[8/17]		1,50	23,36
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[9/17]		1,50	23,27
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[1/17]		5,00	18,52
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[10/17]		5,00	26,00
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[11/17]		5,00	28,39
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[12/17]		5,00	26,90
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[13/17]		5,00	25,30
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[14/17]		5,00	26,44
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[15/17]		5,00	24,97
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[16/17]		5,00	22,54
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[17/17]		5,00	21,06
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[2/17]		5,00	18,12
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[3/17]		5,00	19,41
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[4/17]		5,00	17,63
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[5/17]		5,00	24,63
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[6/17]		5,00	25,68
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[7/17]		5,00	24,96
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[8/17]		5,00	25,44
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[9/17]		5,00	25,47
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[1/17]		7,50	19,57
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[10/17]		7,50	27,74
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[11/17]		7,50	29,85
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[12/17]		7,50	28,45
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[13/17]		7,50	26,87
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[14/17]		7,50	27,92
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[15/17]		7,50	26,46
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[16/17]		7,50	24,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[17/17]		7,50	22,61
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[2/17]		7,50	19,20
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[3/17]		7,50	20,65
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[4/17]		7,50	18,46
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[5/17]		7,50	25,81
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[6/17]		7,50	26,78
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[7/17]		7,50	26,19
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[8/17]		7,50	26,67
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[9/17]		7,50	26,77
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[1/17]		10,50	20,88
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[10/17]		10,50	30,20
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[11/17]		10,50	31,50
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[12/17]		10,50	29,86
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[13/17]		10,50	28,47
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[14/17]		10,50	29,43
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[15/17]		10,50	27,97
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[16/17]		10,50	26,31
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[17/17]		10,50	24,89
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[2/17]		10,50	20,65
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[3/17]		10,50	23,78
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[4/17]		10,50	19,42
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[5/17]		10,50	27,14
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[6/17]		10,50	27,96
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[7/17]		10,50	27,60
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[8/17]		10,50	27,96
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[9/17]		10,50	28,03
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[1/22]		1,50	34,79
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[10/22]		1,50	18,48
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[11/22]		1,50	23,83
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[12/22]		1,50	23,67
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[13/22]		1,50	23,98
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[14/22]		1,50	23,55
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[15/22]		1,50	23,79
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[16/22]		1,50	23,92
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[17/22]		1,50	25,06
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[18/22]		1,50	24,78
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[19/22]		1,50	24,18
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[2/22]		1,50	33,64
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[20/22]		1,50	33,39
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[21/22]		1,50	34,16
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[22/22]		1,50	35,07
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[3/22]		1,50	12,14
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[4/22]		1,50	11,65
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[5/22]		1,50	18,62
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[6/22]		1,50	29,35
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[7/22]		1,50	28,92
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[8/22]		1,50	28,00
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[9/22]		1,50	27,16
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[1/22]		5,00	37,46
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[10/22]		5,00	20,99
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[11/22]		5,00	25,85
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[12/22]		5,00	25,97
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[13/22]		5,00	26,31
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[14/22]		5,00	25,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[15/22]		5,00	26,29
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[16/22]		5,00	26,46
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[17/22]		5,00	27,96
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[18/22]		5,00	27,54
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[19/22]		5,00	26,95
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[2/22]		5,00	36,42
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[20/22]		5,00	35,88
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[21/22]		5,00	36,73
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[22/22]		5,00	37,69
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[3/22]		5,00	14,41
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[4/22]		5,00	14,08
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[5/22]		5,00	21,22
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[6/22]		5,00	31,94
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[7/22]		5,00	31,44
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[8/22]		5,00	30,45
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[9/22]		5,00	29,55
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[1/22]		7,50	37,88
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[10/22]		7,50	22,94
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[11/22]		7,50	27,12
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[12/22]		7,50	27,37
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[13/22]		7,50	27,70
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[14/22]		7,50	27,46
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[15/22]		7,50	27,80
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[16/22]		7,50	27,99
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[17/22]		7,50	29,89
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[18/22]		7,50	29,22
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[19/22]		7,50	28,64
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[2/22]		7,50	36,85
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[20/22]		7,50	36,81
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[21/22]		7,50	37,48
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[22/22]		7,50	38,28
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[3/22]		7,50	17,09
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[4/22]		7,50	16,39
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[5/22]		7,50	23,32
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[6/22]		7,50	32,79
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[7/22]		7,50	32,53
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[8/22]		7,50	31,78
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[9/22]		7,50	31,01
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[1/22]		10,50	38,14
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[10/22]		10,50	25,01
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[11/22]		10,50	28,29
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[12/22]		10,50	28,70
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[13/22]		10,50	28,78
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[14/22]		10,50	28,73
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[15/22]		10,50	29,25
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[16/22]		10,50	29,17
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[17/22]		10,50	32,14
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[18/22]		10,50	30,94
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[19/22]		10,50	30,28
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[2/22]		10,50	37,18
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[20/22]		10,50	37,39
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[21/22]		10,50	37,98
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[22/22]		10,50	38,69
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[3/22]		10,50	19,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[4/22]		10,50	19,14
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[5/22]		10,50	27,76
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[6/22]		10,50	33,49
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[7/22]		10,50	33,10
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[8/22]		10,50	32,42
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[9/22]		10,50	31,76
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[1/30]		1,50	39,74
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[10/30]		1,50	18,11
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[11/30]		1,50	18,53
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[12/30]		1,50	20,24
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[13/30]		1,50	23,08
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[14/30]		1,50	20,48
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[15/30]		1,50	18,11
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[16/30]		1,50	15,57
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[17/30]		1,50	40,46
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[18/30]		1,50	41,77
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[19/30]		1,50	43,34
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[2/30]		1,50	38,11
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[20/30]		1,50	45,71
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[21/30]		1,50	46,86
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[22/30]		1,50	48,20
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[23/30]		1,50	49,79
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[24/30]		1,50	49,69
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[25/30]		1,50	49,87
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[26/30]		1,50	49,87
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[27/30]		1,50	49,36
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[28/30]		1,50	48,55
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[29/30]		1,50	47,62
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[3/30]		1,50	36,62
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[30/30]		1,50	46,67
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[4/30]		1,50	19,24
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[5/30]		1,50	19,21
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[6/30]		1,50	20,90
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[7/30]		1,50	20,78
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[8/30]		1,50	20,64
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[9/30]		1,50	19,24
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[1/30]		5,00	40,42
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[10/30]		5,00	20,22
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[11/30]		5,00	20,24
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[12/30]		5,00	22,90
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[13/30]		5,00	25,08
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[14/30]		5,00	22,71
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[15/30]		5,00	21,15
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[16/30]		5,00	18,13
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[17/30]		5,00	42,62
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[18/30]		5,00	43,74
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[19/30]		5,00	44,99
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[2/30]		5,00	39,07
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[20/30]		5,00	46,78
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[21/30]		5,00	47,63
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[22/30]		5,00	48,72
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[23/30]		5,00	50,16
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[24/30]		5,00	50,01
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[25/30]		5,00	50,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[26/30]		5,00	49,97
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[27/30]		5,00	49,53
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[28/30]		5,00	48,85
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[29/30]		5,00	48,09
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[3/30]		5,00	37,90
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[30/30]		5,00	47,28
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[4/30]		5,00	20,53
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[5/30]		5,00	20,58
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[6/30]		5,00	22,42
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[7/30]		5,00	22,35
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[8/30]		5,00	22,15
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[9/30]		5,00	20,98
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[1/30]		7,50	40,22
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[10/30]		7,50	21,91
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[11/30]		7,50	20,24
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[12/30]		7,50	21,36
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[13/30]		7,50	24,45
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[14/30]		7,50	24,38
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[15/30]		7,50	23,11
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[16/30]		7,50	18,82
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[17/30]		7,50	42,95
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[18/30]		7,50	44,00
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[19/30]		7,50	45,15
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[2/30]		7,50	38,95
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[20/30]		7,50	46,83
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[21/30]		7,50	47,61
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[22/30]		7,50	48,59
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[23/30]		7,50	49,93
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[24/30]		7,50	49,73
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[25/30]		7,50	49,69
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[26/30]		7,50	49,54
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[27/30]		7,50	49,11
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[28/30]		7,50	48,50
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[29/30]		7,50	47,82
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[3/30]		7,50	37,83
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[30/30]		7,50	47,10
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[4/30]		7,50	21,40
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[5/30]		7,50	21,46
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[6/30]		7,50	21,70
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[7/30]		7,50	21,86
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[8/30]		7,50	21,87
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[9/30]		7,50	22,28
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[1/30]		10,50	39,90
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[10/30]		10,50	25,51
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[11/30]		10,50	22,40
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[12/30]		10,50	23,29
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[13/30]		10,50	25,34
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[14/30]		10,50	27,15
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[15/30]		10,50	26,45
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[16/30]		10,50	20,61
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[17/30]		10,50	43,01
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[18/30]		10,50	44,00
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[19/30]		10,50	45,08
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[2/30]		10,50	38,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[20/30]		10,50	46,66
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[21/30]		10,50	47,37
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[22/30]		10,50	48,25
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[23/30]		10,50	49,49
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[24/30]		10,50	49,25
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[25/30]		10,50	49,14
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[26/30]		10,50	48,94
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[27/30]		10,50	48,50
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[28/30]		10,50	47,97
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[29/30]		10,50	47,35
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[3/30]		10,50	37,68
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[30/30]		10,50	46,71
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[4/30]		10,50	22,54
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[5/30]		10,50	22,68
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[6/30]		10,50	23,08
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[7/30]		10,50	23,22
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[8/30]		10,50	23,30
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[9/30]		10,50	24,30
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[1/14]		1,50	21,95
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[10/14]		1,50	36,61
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[11/14]		1,50	36,26
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[12/14]		1,50	32,24
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[13/14]		1,50	30,34
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[14/14]		1,50	23,97
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[2/14]		1,50	21,17
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[3/14]		1,50	20,83
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[4/14]		1,50	21,78
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[5/14]		1,50	18,14
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[6/14]		1,50	16,94
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[7/14]		1,50	25,36
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[8/14]		1,50	35,49
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[9/14]		1,50	36,03
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[1/14]		5,00	24,07
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[10/14]		5,00	38,89
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[11/14]		5,00	38,64
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[12/14]		5,00	34,49
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[13/14]		5,00	32,70
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[14/14]		5,00	26,40
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[2/14]		5,00	23,13
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[3/14]		5,00	22,83
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[4/14]		5,00	23,58
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[5/14]		5,00	20,24
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[6/14]		5,00	19,37
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[7/14]		5,00	27,53
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[8/14]		5,00	37,75
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[9/14]		5,00	38,31
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[1/14]		7,50	23,37
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[10/14]		7,50	39,70
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[11/14]		7,50	39,25
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[12/14]		7,50	35,40
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[13/14]		7,50	33,44
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[14/14]		7,50	27,33
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[2/14]		7,50	22,96
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[3/14]		7,50	22,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[4/14]		7,50	23,37
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[5/14]		7,50	20,65
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[6/14]		7,50	21,59
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[7/14]		7,50	28,74
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[8/14]		7,50	38,68
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[9/14]		7,50	39,17
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[1/14]		10,50	24,61
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[10/14]		10,50	39,98
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[11/14]		10,50	39,50
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[12/14]		10,50	36,15
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[13/14]		10,50	34,42
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[14/14]		10,50	30,31
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[2/14]		10,50	24,31
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[3/14]		10,50	24,26
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[4/14]		10,50	24,47
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[5/14]		10,50	22,52
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[6/14]		10,50	24,45
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[7/14]		10,50	29,68
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[8/14]		10,50	39,02
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[9/14]		10,50	39,46
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[1/25]		1,50	22,66
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[10/25]		1,50	22,49
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[11/25]		1,50	--
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[12/25]		1,50	--
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[13/25]		1,50	--
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[14/25]		1,50	--
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[15/25]		1,50	--
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[16/25]		1,50	31,50
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[17/25]		1,50	32,26
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[18/25]		1,50	32,79
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[19/25]		1,50	32,96
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[2/25]		1,50	21,81
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[20/25]		1,50	33,13
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[21/25]		1,50	33,72
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[22/25]		1,50	34,39
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[23/25]		1,50	28,94
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[24/25]		1,50	21,70
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[25/25]		1,50	21,52
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[3/25]		1,50	21,04
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[4/25]		1,50	20,35
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[5/25]		1,50	21,29
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[6/25]		1,50	23,54
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[7/25]		1,50	24,30
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[8/25]		1,50	23,44
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[9/25]		1,50	21,75
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[1/25]		5,00	24,46
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[10/25]		5,00	24,16
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[11/25]		5,00	--
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[12/25]		5,00	--
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[13/25]		5,00	--
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[14/25]		5,00	--
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[15/25]		5,00	--
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[16/25]		5,00	33,33
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[17/25]		5,00	34,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[18/25]		5,00	34,71	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[19/25]		5,00	35,01	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[2/25]		5,00	23,41	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[20/25]		5,00	35,24	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[21/25]		5,00	35,88	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[22/25]		5,00	36,60	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[23/25]		5,00	31,20	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[24/25]		5,00	23,86	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[25/25]		5,00	23,66	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[3/25]		5,00	22,72	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[4/25]		5,00	21,90	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[5/25]		5,00	22,98	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[6/25]		5,00	25,33	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[7/25]		5,00	26,11	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[8/25]		5,00	25,11	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[9/25]		5,00	23,38	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[1/25]		7,50	25,04	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[10/25]		7,50	24,99	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[11/25]		7,50	--	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[12/25]		7,50	--	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[13/25]		7,50	--	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[14/25]		7,50	--	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[15/25]		7,50	--	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[16/25]		7,50	34,25	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[17/25]		7,50	35,06	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[18/25]		7,50	35,67	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[19/25]		7,50	36,00	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[2/25]		7,50	23,84	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[20/25]		7,50	36,26	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[21/25]		7,50	36,92	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[22/25]		7,50	37,64	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[23/25]		7,50	32,28	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[24/25]		7,50	24,96	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[25/25]		7,50	24,88	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[3/25]		7,50	23,22	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[4/25]		7,50	22,34	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[5/25]		7,50	24,21	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[6/25]		7,50	26,54	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[7/25]		7,50	27,36	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[8/25]		7,50	25,95	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[9/25]		7,50	24,24	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[1/25]		10,50	25,51	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[10/25]		10,50	25,99	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[11/25]		10,50	--	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[12/25]		10,50	--	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[13/25]		10,50	--	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[14/25]		10,50	--	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[15/25]		10,50	--	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[16/25]		10,50	35,16	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[17/25]		10,50	35,93	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[18/25]		10,50	36,49	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[19/25]		10,50	36,77	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[2/25]		10,50	24,48	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[20/25]		10,50	36,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[21/25]		10,50	37,51
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[22/25]		10,50	38,12
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[23/25]		10,50	33,17
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[24/25]		10,50	27,96
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[25/25]		10,50	27,87
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[3/25]		10,50	23,69
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[4/25]		10,50	22,38
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[5/25]		10,50	26,56
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[6/25]		10,50	28,17
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[7/25]		10,50	28,79
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[8/25]		10,50	26,35
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[9/25]		10,50	25,25
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[1/14]		1,50	24,48
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[10/14]		1,50	25,67
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[11/14]		1,50	26,14
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[12/14]		1,50	26,31
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[13/14]		1,50	25,55
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[14/14]		1,50	26,20
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[2/14]		1,50	23,56
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[3/14]		1,50	--
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[4/14]		1,50	--
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[5/14]		1,50	--
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[6/14]		1,50	--
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[7/14]		1,50	--
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[8/14]		1,50	16,20
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[9/14]		1,50	17,11
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[1/14]		5,00	26,00
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[10/14]		5,00	27,31
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[11/14]		5,00	27,78
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[12/14]		5,00	28,07
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[13/14]		5,00	27,37
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[14/14]		5,00	27,97
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[2/14]		5,00	25,05
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[3/14]		5,00	--
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[4/14]		5,00	--
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[5/14]		5,00	--
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[6/14]		5,00	--
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[7/14]		5,00	--
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[8/14]		5,00	18,34
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[9/14]		5,00	19,37
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[1/14]		7,50	26,79
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[10/14]		7,50	28,32
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[11/14]		7,50	28,80
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[12/14]		7,50	29,04
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[13/14]		7,50	28,40
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[14/14]		7,50	28,92
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[2/14]		7,50	25,94
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[3/14]		7,50	--
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[4/14]		7,50	--
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[5/14]		7,50	--
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[6/14]		7,50	--
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[7/14]		7,50	--
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[8/14]		7,50	20,46
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[9/14]		7,50	21,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[1/14]		10,50	27,37
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[10/14]		10,50	29,07
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[11/14]		10,50	29,50
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[12/14]		10,50	29,67
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[13/14]		10,50	29,09
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[14/14]		10,50	29,50
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[2/14]		10,50	26,67
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[3/14]		10,50	--
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[4/14]		10,50	--
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[5/14]		10,50	--
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[6/14]		10,50	--
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[7/14]		10,50	--
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[8/14]		10,50	23,61
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[9/14]		10,50	23,94
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[1/14]		1,50	19,02
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[10/14]		1,50	22,33
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[11/14]		1,50	26,47
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[12/14]		1,50	26,52
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[13/14]		1,50	26,43
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[14/14]		1,50	27,29
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[2/14]		1,50	18,36
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[3/14]		1,50	18,76
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[4/14]		1,50	--
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[5/14]		1,50	--
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[6/14]		1,50	--
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[7/14]		1,50	--
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[8/14]		1,50	21,53
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[9/14]		1,50	22,05
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[1/14]		5,00	20,65
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[10/14]		5,00	23,86
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[11/14]		5,00	28,12
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[12/14]		5,00	28,16
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[13/14]		5,00	28,08
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[14/14]		5,00	28,94
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[2/14]		5,00	19,91
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[3/14]		5,00	20,30
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[4/14]		5,00	--
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[5/14]		5,00	--
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[6/14]		5,00	--
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[7/14]		5,00	--
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[8/14]		5,00	22,95
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[9/14]		5,00	23,53
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[1/14]		7,50	22,38
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[10/14]		7,50	25,05
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[11/14]		7,50	29,17
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[12/14]		7,50	29,22
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[13/14]		7,50	29,18
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[14/14]		7,50	29,98
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[2/14]		7,50	20,53
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[3/14]		7,50	21,03
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[4/14]		7,50	--
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[5/14]		7,50	--
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[6/14]		7,50	--
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[7/14]		7,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[8/14]		7,50	24,19
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[9/14]		7,50	24,71
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[1/14]		10,50	20,70
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[10/14]		10,50	26,15
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[11/14]		10,50	29,64
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[12/14]		10,50	29,68
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[13/14]		10,50	29,60
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[14/14]		10,50	30,42
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[2/14]		10,50	20,74
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[3/14]		10,50	21,55
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[4/14]		10,50	--
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[5/14]		10,50	--
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[6/14]		10,50	--
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[7/14]		10,50	--
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[8/14]		10,50	25,75
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[9/14]		10,50	26,02
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[1/10]		1,50	19,90
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[10/10]		1,50	25,84
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[2/10]		1,50	17,82
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[3/10]		1,50	--
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[4/10]		1,50	--
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[5/10]		1,50	--
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[6/10]		1,50	24,32
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[7/10]		1,50	25,56
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[8/10]		1,50	25,75
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[9/10]		1,50	25,93
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[1/10]		5,00	21,50
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[10/10]		5,00	27,10
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[2/10]		5,00	19,35
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[3/10]		5,00	--
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[4/10]		5,00	--
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[5/10]		5,00	--
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[6/10]		5,00	25,35
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[7/10]		5,00	27,20
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[8/10]		5,00	27,24
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[9/10]		5,00	27,20
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[1/10]		7,50	22,57
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[10/10]		7,50	28,12
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[2/10]		7,50	20,19
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[3/10]		7,50	--
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[4/10]		7,50	--
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[5/10]		7,50	--
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[6/10]		7,50	26,37
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[7/10]		7,50	28,16
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[8/10]		7,50	28,37
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[9/10]		7,50	28,26
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[1/10]		10,50	21,89
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[10/10]		10,50	28,45
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[2/10]		10,50	20,89
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[3/10]		10,50	--
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[4/10]		10,50	--
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[5/10]		10,50	--
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[6/10]		10,50	27,62
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[7/10]		10,50	29,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[8/10]		10,50	28,69
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[9/10]		10,50	28,62
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[1/14]		1,50	24,78
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[10/14]		1,50	26,47
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[11/14]		1,50	27,40
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[12/14]		1,50	27,93
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[13/14]		1,50	28,44
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[14/14]		1,50	28,69
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[2/14]		1,50	23,61
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[3/14]		1,50	--
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[4/14]		1,50	--
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[5/14]		1,50	--
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[6/14]		1,50	--
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[7/14]		1,50	--
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[8/14]		1,50	24,12
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[9/14]		1,50	24,83
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[1/14]		5,00	26,21
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[10/14]		5,00	27,77
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[11/14]		5,00	28,71
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[12/14]		5,00	29,24
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[13/14]		5,00	29,73
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[14/14]		5,00	29,93
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[2/14]		5,00	24,98
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[3/14]		5,00	--
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[4/14]		5,00	--
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[5/14]		5,00	--
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[6/14]		5,00	--
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[7/14]		5,00	--
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[8/14]		5,00	25,17
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[9/14]		5,00	25,82
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[1/14]		7,50	26,94
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[10/14]		7,50	28,67
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[11/14]		7,50	29,52
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[12/14]		7,50	30,04
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[13/14]		7,50	30,52
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[14/14]		7,50	30,69
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[2/14]		7,50	25,66
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[3/14]		7,50	--
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[4/14]		7,50	--
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[5/14]		7,50	--
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[6/14]		7,50	--
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[7/14]		7,50	--
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[8/14]		7,50	26,12
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[9/14]		7,50	26,73
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[1/14]		10,50	13,23
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[10/14]		10,50	28,46
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[11/14]		10,50	28,81
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[12/14]		10,50	28,68
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[13/14]		10,50	29,42
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[14/14]		10,50	29,27
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[2/14]		10,50	22,50
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[3/14]		10,50	--
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[4/14]		10,50	--
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[5/14]		10,50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Arnoud van Gelderweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Arnoud van Gelderweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[6/14]		10,50	--
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[7/14]		10,50	--
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[8/14]		10,50	27,42
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[9/14]		10,50	27,70
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[1/10]		1,50	24,78
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[10/10]		1,50	29,10
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[2/10]		1,50	19,42
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[3/10]		1,50	--
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[4/10]		1,50	-8,34
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[5/10]		1,50	-9,31
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[6/10]		1,50	25,62
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[7/10]		1,50	26,02
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[8/10]		1,50	29,18
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[9/10]		1,50	29,49
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[1/10]		5,00	26,15
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[10/10]		5,00	30,36
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[2/10]		5,00	20,95
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[3/10]		5,00	--
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[4/10]		5,00	-5,86
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[5/10]		5,00	-6,86
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[6/10]		5,00	26,54
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[7/10]		5,00	27,18
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[8/10]		5,00	30,47
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[9/10]		5,00	30,70
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[1/10]		7,50	26,93
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[10/10]		7,50	31,02
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[2/10]		7,50	22,21
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[3/10]		7,50	--
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[4/10]		7,50	-3,32
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[5/10]		7,50	-4,26
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[6/10]		7,50	27,26
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[7/10]		7,50	27,86
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[8/10]		7,50	31,14
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[9/10]		7,50	31,37
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[1/10]		10,50	8,23
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[10/10]		10,50	29,29
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[2/10]		10,50	7,89
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[3/10]		10,50	--
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[4/10]		10,50	1,06
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[5/10]		10,50	1,12
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[6/10]		10,50	28,28
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[7/10]		10,50	28,70
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[8/10]		10,50	29,58
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[9/10]		10,50	29,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[1/22]		1,50	43,26
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[10/22]		1,50	39,48
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[11/22]		1,50	22,13
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[12/22]		1,50	22,94
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[13/22]		1,50	25,23
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[14/22]		1,50	25,48
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[15/22]		1,50	23,58
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[16/22]		1,50	15,16
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[17/22]		1,50	17,12
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[18/22]		1,50	19,76
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[19/22]		1,50	7,35
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[2/22]		1,50	43,42
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[20/22]		1,50	37,10
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[21/22]		1,50	38,17
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[22/22]		1,50	39,43
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[3/22]		1,50	42,85
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[4/22]		1,50	45,27
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[5/22]		1,50	45,64
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[6/22]		1,50	46,01
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[7/22]		1,50	46,35
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[8/22]		1,50	46,57
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[9/22]		1,50	41,63
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[1/22]		5,00	44,51
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[10/22]		5,00	40,64
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[11/22]		5,00	23,77
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[12/22]		5,00	24,53
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[13/22]		5,00	26,94
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[14/22]		5,00	27,26
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[15/22]		5,00	25,38
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[16/22]		5,00	17,14
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[17/22]		5,00	19,36
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[18/22]		5,00	21,57
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[19/22]		5,00	9,66
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[2/22]		5,00	44,90
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[20/22]		5,00	39,29
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[21/22]		5,00	40,24
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[22/22]		5,00	41,30
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[3/22]		5,00	44,44
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[4/22]		5,00	46,27
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[5/22]		5,00	46,52
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[6/22]		5,00	46,80
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[7/22]		5,00	47,07
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[8/22]		5,00	47,23
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[9/22]		5,00	42,12
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[1/22]		7,50	44,46
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[10/22]		7,50	40,71
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[11/22]		7,50	24,64
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[12/22]		7,50	25,38
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[13/22]		7,50	27,82
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[14/22]		7,50	28,17
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[15/22]		7,50	26,34
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[16/22]		7,50	18,41
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[17/22]		7,50	20,79
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[18/22]		7,50	22,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[19/22]		7,50	10,95
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[2/22]		7,50	44,88
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[20/22]		7,50	39,45
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[21/22]		7,50	40,32
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[22/22]		7,50	41,32
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[3/22]		7,50	44,44
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[4/22]		7,50	46,18
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[5/22]		7,50	46,40
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[6/22]		7,50	46,65
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[7/22]		7,50	46,89
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[8/22]		7,50	47,05
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[9/22]		7,50	41,94
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[1/22]		10,50	44,27
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[10/22]		10,50	40,56
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[11/22]		10,50	25,57
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[12/22]		10,50	26,28
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[13/22]		10,50	28,71
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[14/22]		10,50	28,96
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[15/22]		10,50	26,96
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[16/22]		10,50	21,75
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[17/22]		10,50	22,44
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[18/22]		10,50	22,98
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[19/22]		10,50	11,88
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[2/22]		10,50	44,72
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[20/22]		10,50	39,33
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[21/22]		10,50	40,23
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[22/22]		10,50	41,21
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[3/22]		10,50	44,29
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[4/22]		10,50	45,91
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[5/22]		10,50	46,10
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[6/22]		10,50	46,30
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[7/22]		10,50	46,52
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[8/22]		10,50	46,65
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[9/22]		10,50	41,56
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[1/14]		1,50	46,65
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[10/14]		1,50	20,07
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[11/14]		1,50	21,97
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[12/14]		1,50	21,60
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[13/14]		1,50	38,54
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[14/14]		1,50	42,48
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[2/14]		1,50	46,77
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[3/14]		1,50	46,73
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[4/14]		1,50	46,70
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[5/14]		1,50	46,70
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[6/14]		1,50	42,59
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[7/14]		1,50	39,14
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[8/14]		1,50	16,32
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[9/14]		1,50	18,24
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[1/14]		5,00	47,32
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[10/14]		5,00	21,66
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[11/14]		5,00	23,32
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[12/14]		5,00	23,03
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[13/14]		5,00	39,34
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[14/14]		5,00	43,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[2/14]		5,00	47,41
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[3/14]		5,00	47,32
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[4/14]		5,00	47,25
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[5/14]		5,00	47,24
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[6/14]		5,00	43,32
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[7/14]		5,00	39,77
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[8/14]		5,00	18,20
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[9/14]		5,00	20,07
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[1/14]		7,50	47,14
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[10/14]		7,50	22,63
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[11/14]		7,50	24,14
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[12/14]		7,50	23,90
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[13/14]		7,50	39,24
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[14/14]		7,50	43,51
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[2/14]		7,50	47,26
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[3/14]		7,50	47,15
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[4/14]		7,50	47,06
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[5/14]		7,50	47,04
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[6/14]		7,50	43,26
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[7/14]		7,50	39,63
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[8/14]		7,50	19,34
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[9/14]		7,50	21,16
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[1/14]		10,50	46,75
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[10/14]		10,50	23,36
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[11/14]		10,50	24,91
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[12/14]		10,50	24,66
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[13/14]		10,50	39,06
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[14/14]		10,50	43,26
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[2/14]		10,50	46,87
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[3/14]		10,50	46,76
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[4/14]		10,50	46,65
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[5/14]		10,50	46,62
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[6/14]		10,50	43,00
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[7/14]		10,50	39,40
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[8/14]		10,50	20,27
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[9/14]		10,50	21,94
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[1/12]		1,50	46,49
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[10/12]		1,50	10,49
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[11/12]		1,50	39,00
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[12/12]		1,50	41,96
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[2/12]		1,50	46,40
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[3/12]		1,50	46,33
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[4/12]		1,50	46,26
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[5/12]		1,50	41,13
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[6/12]		1,50	39,81
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[7/12]		1,50	6,24
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[8/12]		1,50	8,94
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[9/12]		1,50	10,42
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[1/12]		5,00	47,01
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[10/12]		5,00	13,00
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[11/12]		5,00	39,66
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[12/12]		5,00	42,55
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[2/12]		5,00	46,91
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[3/12]		5,00	46,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[4/12]		5,00	46,72
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[5/12]		5,00	41,53
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[6/12]		5,00	40,73
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[7/12]		5,00	8,28
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[8/12]		5,00	11,35
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[9/12]		5,00	12,97
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[1/12]		7,50	46,83
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[10/12]		7,50	14,73
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[11/12]		7,50	39,52
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[12/12]		7,50	42,35
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[2/12]		7,50	46,70
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[3/12]		7,50	46,60
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[4/12]		7,50	46,51
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[5/12]		7,50	41,32
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[6/12]		7,50	40,69
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[7/12]		7,50	9,72
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[8/12]		7,50	13,14
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[9/12]		7,50	14,78
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[1/12]		10,50	46,42
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[10/12]		10,50	16,70
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[11/12]		10,50	39,31
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[12/12]		10,50	42,01
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[2/12]		10,50	46,29
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[3/12]		10,50	46,18
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[4/12]		10,50	46,08
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[5/12]		10,50	40,90
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[6/12]		10,50	40,52
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[7/12]		10,50	11,43
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[8/12]		10,50	15,23
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[9/12]		10,50	16,90
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[1/24]		1,50	45,61
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[10/24]		1,50	23,81
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[11/24]		1,50	-4,71
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[12/24]		1,50	-5,25
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[13/24]		1,50	8,93
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[14/24]		1,50	-3,94
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[15/24]		1,50	16,85
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[16/24]		1,50	22,86
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[17/24]		1,50	32,06
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[18/24]		1,50	33,44
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[19/24]		1,50	34,88
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[2/24]		1,50	45,28
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[20/24]		1,50	36,26
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[21/24]		1,50	36,11
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[22/24]		1,50	37,84
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[23/24]		1,50	40,06
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[24/24]		1,50	42,74
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[3/24]		1,50	44,78
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[4/24]		1,50	35,59
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[5/24]		1,50	33,57
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[6/24]		1,50	31,83
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[7/24]		1,50	-4,44
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[8/24]		1,50	7,71
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[9/24]		1,50	20,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[1/24]		5,00	46,01
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[10/24]		5,00	25,49
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[11/24]		5,00	-3,26
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[12/24]		5,00	-3,83
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[13/24]		5,00	9,74
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[14/24]		5,00	-2,50
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[15/24]		5,00	19,10
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[16/24]		5,00	25,29
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[17/24]		5,00	34,30
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[18/24]		5,00	35,56
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[19/24]		5,00	36,88
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[2/24]		5,00	45,68
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[20/24]		5,00	38,13
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[21/24]		5,00	37,84
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[22/24]		5,00	39,18
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[23/24]		5,00	40,93
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[24/24]		5,00	43,53
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[3/24]		5,00	45,20
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[4/24]		5,00	35,55
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[5/24]		5,00	33,67
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[6/24]		5,00	32,07
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[7/24]		5,00	-2,76
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[8/24]		5,00	8,99
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[9/24]		5,00	21,53
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[1/24]		7,50	45,77
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[10/24]		7,50	25,46
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[11/24]		7,50	-2,47
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[12/24]		7,50	-3,02
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[13/24]		7,50	10,16
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[14/24]		7,50	-1,60
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[15/24]		7,50	19,57
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[16/24]		7,50	25,55
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[17/24]		7,50	34,47
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[18/24]		7,50	35,69
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[19/24]		7,50	36,96
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[2/24]		7,50	45,43
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[20/24]		7,50	38,15
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[21/24]		7,50	37,83
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[22/24]		7,50	39,13
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[23/24]		7,50	40,86
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[24/24]		7,50	43,47
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[3/24]		7,50	44,95
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[4/24]		7,50	35,14
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[5/24]		7,50	33,40
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[6/24]		7,50	31,88
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[7/24]		7,50	-0,97
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[8/24]		7,50	9,80
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[9/24]		7,50	21,52
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[1/24]		10,50	45,31
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[10/24]		10,50	25,33
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[11/24]		10,50	-1,53
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[12/24]		10,50	-2,08
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[13/24]		10,50	10,72
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[14/24]		10,50	-0,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[15/24]		10,50	19,89
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[16/24]		10,50	25,53
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[17/24]		10,50	34,48
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[18/24]		10,50	35,68
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[19/24]		10,50	36,91
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[2/24]		10,50	44,97
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[20/24]		10,50	38,08
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[21/24]		10,50	37,75
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[22/24]		10,50	39,00
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[23/24]		10,50	40,64
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[24/24]		10,50	43,23
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[3/24]		10,50	44,48
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[4/24]		10,50	34,46
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[5/24]		10,50	32,91
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[6/24]		10,50	31,52
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[7/24]		10,50	-0,17
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[8/24]		10,50	11,96
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[9/24]		10,50	21,46
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[1/12]		1,50	27,60
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[10/12]		1,50	28,59
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[11/12]		1,50	29,26
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[12/12]		1,50	29,83
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[2/12]		1,50	18,09
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[3/12]		1,50	-6,21
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[4/12]		1,50	-5,97
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[5/12]		1,50	8,84
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[6/12]		1,50	--
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[7/12]		1,50	-0,31
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[8/12]		1,50	-0,65
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[9/12]		1,50	28,23
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[1/12]		5,00	29,97
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[10/12]		5,00	30,75
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[11/12]		5,00	31,57
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[12/12]		5,00	32,24
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[2/12]		5,00	20,58
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[3/12]		5,00	-4,78
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[4/12]		5,00	-4,53
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[5/12]		5,00	9,71
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[6/12]		5,00	--
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[7/12]		5,00	2,52
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[8/12]		5,00	1,86
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[9/12]		5,00	30,33
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[1/12]		7,50	30,36
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[10/12]		7,50	31,40
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[11/12]		7,50	32,06
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[12/12]		7,50	32,56
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[2/12]		7,50	21,68
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[3/12]		7,50	-3,77
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[4/12]		7,50	-3,56
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[5/12]		7,50	10,33
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[6/12]		7,50	--
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[7/12]		7,50	3,89
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[8/12]		7,50	4,04
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[9/12]		7,50	31,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[1/12]		10,50	30,49
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[10/12]		10,50	31,52
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[11/12]		10,50	32,13
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[12/12]		10,50	32,60
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[2/12]		10,50	23,00
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[3/12]		10,50	-2,76
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[4/12]		10,50	-2,60
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[5/12]		10,50	11,00
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[6/12]		10,50	--
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[7/12]		10,50	6,30
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[8/12]		10,50	6,63
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[9/12]		10,50	31,30
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[1/17]		1,50	28,01
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[10/17]		1,50	18,49
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[11/17]		1,50	21,63
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[12/17]		1,50	27,56
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[13/17]		1,50	28,29
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[14/17]		1,50	28,60
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[15/17]		1,50	29,01
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[16/17]		1,50	29,21
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[17/17]		1,50	28,40
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[2/17]		1,50	27,73
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[3/17]		1,50	6,87
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[4/17]		1,50	14,83
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[5/17]		1,50	2,21
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[6/17]		1,50	-1,77
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[7/17]		1,50	-2,05
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[8/17]		1,50	-5,40
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[9/17]		1,50	-5,57
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[1/17]		5,00	30,21
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[10/17]		5,00	20,90
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[11/17]		5,00	23,84
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[12/17]		5,00	29,71
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[13/17]		5,00	30,46
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[14/17]		5,00	30,76
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[15/17]		5,00	31,17
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[16/17]		5,00	31,39
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[17/17]		5,00	30,61
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[2/17]		5,00	29,86
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[3/17]		5,00	9,16
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[4/17]		5,00	16,89
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[5/17]		5,00	4,51
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[6/17]		5,00	0,41
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[7/17]		5,00	0,08
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[8/17]		5,00	-3,32
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[9/17]		5,00	-3,52
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[1/17]		7,50	30,92
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[10/17]		7,50	21,77
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[11/17]		7,50	25,10
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[12/17]		7,50	30,34
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[13/17]		7,50	31,15
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[14/17]		7,50	31,51
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[15/17]		7,50	31,90
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[16/17]		7,50	32,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[17/17]		7,50	31,33
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[2/17]		7,50	30,66
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[3/17]		7,50	10,72
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[4/17]		7,50	18,31
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[5/17]		7,50	5,98
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[6/17]		7,50	1,79
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[7/17]		7,50	1,42
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[8/17]		7,50	-2,04
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[9/17]		7,50	-2,25
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[1/17]		10,50	30,95
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[10/17]		10,50	22,52
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[11/17]		10,50	25,93
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[12/17]		10,50	30,63
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[13/17]		10,50	31,36
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[14/17]		10,50	31,69
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[15/17]		10,50	32,03
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[16/17]		10,50	32,21
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[17/17]		10,50	31,41
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[2/17]		10,50	30,73
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[3/17]		10,50	12,45
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[4/17]		10,50	19,84
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[5/17]		10,50	7,64
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[6/17]		10,50	3,31
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[7/17]		10,50	2,89
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[8/17]		10,50	-0,66
GB 06_D	Nieuwbouw GB 06[9/17]		10,50	-0,91
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[1/22]		1,50	32,96
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[10/22]		1,50	25,59
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[11/22]		1,50	23,15
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[12/22]		1,50	-4,10
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[13/22]		1,50	-4,03
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[14/22]		1,50	-4,29
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[15/22]		1,50	-8,42
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[16/22]		1,50	-8,68
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[17/22]		1,50	8,44
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[18/22]		1,50	-5,59
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[19/22]		1,50	-5,37
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[2/22]		1,50	32,07
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[20/22]		1,50	31,42
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[21/22]		1,50	32,34
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[22/22]		1,50	32,89
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[3/22]		1,50	19,06
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[4/22]		1,50	18,09
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[5/22]		1,50	22,52
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[6/22]		1,50	28,12
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[7/22]		1,50	28,16
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[8/22]		1,50	27,29
GB 07_A	Nieuwbouw GB 07[9/22]		1,50	26,89
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[1/22]		5,00	35,02
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[10/22]		5,00	27,77
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[11/22]		5,00	25,42
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[12/22]		5,00	-1,93
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[13/22]		5,00	-2,24
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[14/22]		5,00	-2,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[15/22]		5,00	-6,83
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[16/22]		5,00	-7,12
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[17/22]		5,00	10,23
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[18/22]		5,00	-4,64
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[19/22]		5,00	-4,12
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[2/22]		5,00	34,09
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[20/22]		5,00	33,35
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[21/22]		5,00	34,30
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[22/22]		5,00	34,93
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[3/22]		5,00	21,12
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[4/22]		5,00	20,23
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[5/22]		5,00	24,54
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[6/22]		5,00	29,97
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[7/22]		5,00	30,06
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[8/22]		5,00	29,37
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[9/22]		5,00	29,04
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[1/22]		7,50	35,92
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[10/22]		7,50	28,35
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[11/22]		7,50	26,09
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[12/22]		7,50	-0,77
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[13/22]		7,50	-1,10
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[14/22]		7,50	-1,42
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[15/22]		7,50	-5,78
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[16/22]		7,50	-6,09
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[17/22]		7,50	12,21
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[18/22]		7,50	-2,91
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[19/22]		7,50	-0,37
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[2/22]		7,50	35,06
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[20/22]		7,50	34,38
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[21/22]		7,50	35,27
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[22/22]		7,50	35,81
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[3/22]		7,50	22,26
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[4/22]		7,50	21,45
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[5/22]		7,50	25,60
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[6/22]		7,50	30,94
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[7/22]		7,50	30,92
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[8/22]		7,50	30,12
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[9/22]		7,50	29,90
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[1/22]		10,50	36,03
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[10/22]		10,50	28,65
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[11/22]		10,50	26,38
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[12/22]		10,50	0,47
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[13/22]		10,50	0,11
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[14/22]		10,50	-0,25
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[15/22]		10,50	-4,67
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[16/22]		10,50	-5,01
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[17/22]		10,50	17,21
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[18/22]		10,50	0,93
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[19/22]		10,50	0,70
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[2/22]		10,50	35,23
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[20/22]		10,50	34,55
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[21/22]		10,50	35,39
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[22/22]		10,50	35,87
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[3/22]		10,50	23,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[4/22]		10,50	22,68
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[5/22]		10,50	26,72
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[6/22]		10,50	31,55
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[7/22]		10,50	31,51
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[8/22]		10,50	30,61
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[9/22]		10,50	30,46
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[1/30]		1,50	18,87
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[10/30]		1,50	17,05
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[11/30]		1,50	15,15
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[12/30]		1,50	14,53
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[13/30]		1,50	17,23
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[14/30]		1,50	38,25
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[15/30]		1,50	40,94
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[16/30]		1,50	43,96
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[17/30]		1,50	48,40
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[18/30]		1,50	48,66
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[19/30]		1,50	49,24
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[2/30]		1,50	18,47
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[20/30]		1,50	50,32
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[21/30]		1,50	50,48
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[22/30]		1,50	50,95
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[23/30]		1,50	49,48
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[24/30]		1,50	48,37
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[25/30]		1,50	47,40
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[26/30]		1,50	46,31
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[27/30]		1,50	44,87
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[28/30]		1,50	43,49
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[29/30]		1,50	42,27
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[3/30]		1,50	17,56
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[30/30]		1,50	41,21
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[4/30]		1,50	21,02
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[5/30]		1,50	18,79
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[6/30]		1,50	19,97
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[7/30]		1,50	16,11
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[8/30]		1,50	16,67
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[9/30]		1,50	16,24
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[1/30]		5,00	20,05
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[10/30]		5,00	18,86
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[11/30]		5,00	17,05
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[12/30]		5,00	16,88
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[13/30]		5,00	18,99
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[14/30]		5,00	38,70
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[15/30]		5,00	41,29
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[16/30]		5,00	44,37
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[17/30]		5,00	48,48
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[18/30]		5,00	48,66
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[19/30]		5,00	49,08
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[2/30]		5,00	19,67
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[20/30]		5,00	50,24
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[21/30]		5,00	50,42
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[22/30]		5,00	50,83
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[23/30]		5,00	49,47
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[24/30]		5,00	48,57
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[25/30]		5,00	47,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[26/30]		5,00	46,80
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[27/30]		5,00	45,75
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[28/30]		5,00	44,75
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[29/30]		5,00	43,83
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[3/30]		5,00	18,83
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[30/30]		5,00	43,00
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[4/30]		5,00	23,57
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[5/30]		5,00	21,31
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[6/30]		5,00	22,23
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[7/30]		5,00	18,32
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[8/30]		5,00	18,86
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[9/30]		5,00	18,78
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[1/30]		7,50	19,85
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[10/30]		7,50	19,96
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[11/30]		7,50	17,53
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[12/30]		7,50	17,63
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[13/30]		7,50	19,68
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[14/30]		7,50	38,53
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[15/30]		7,50	41,04
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[16/30]		7,50	44,07
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[17/30]		7,50	48,04
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[18/30]		7,50	48,16
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[19/30]		7,50	48,46
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[2/30]		7,50	19,79
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[20/30]		7,50	49,64
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[21/30]		7,50	49,84
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[22/30]		7,50	50,26
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[23/30]		7,50	49,02
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[24/30]		7,50	48,28
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[25/30]		7,50	47,51
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[26/30]		7,50	46,65
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[27/30]		7,50	45,64
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[28/30]		7,50	44,67
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[29/30]		7,50	43,78
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[3/30]		7,50	18,86
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[30/30]		7,50	42,97
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[4/30]		7,50	23,78
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[5/30]		7,50	21,68
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[6/30]		7,50	22,20
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[7/30]		7,50	18,41
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[8/30]		7,50	19,06
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[9/30]		7,50	19,67
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[1/30]		10,50	20,23
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[10/30]		10,50	22,20
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[11/30]		10,50	21,43
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[12/30]		10,50	21,19
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[13/30]		10,50	21,69
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[14/30]		10,50	38,25
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[15/30]		10,50	40,64
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[16/30]		10,50	43,56
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[17/30]		10,50	47,34
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[18/30]		10,50	47,40
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[19/30]		10,50	47,58
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[2/30]		10,50	20,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[20/30]		10,50	48,84
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[21/30]		10,50	49,07
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[22/30]		10,50	49,49
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[23/30]		10,50	48,36
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[24/30]		10,50	47,81
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[25/30]		10,50	47,15
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[26/30]		10,50	46,37
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[27/30]		10,50	45,42
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[28/30]		10,50	44,50
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[29/30]		10,50	43,64
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[3/30]		10,50	19,38
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[30/30]		10,50	42,87
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[4/30]		10,50	23,94
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[5/30]		10,50	22,02
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[6/30]		10,50	22,57
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[7/30]		10,50	19,59
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[8/30]		10,50	20,53
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[9/30]		10,50	21,35
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[1/14]		1,50	14,95
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[10/14]		1,50	47,30
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[11/14]		1,50	47,27
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[12/14]		1,50	47,23
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[13/14]		1,50	42,75
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[14/14]		1,50	39,58
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[2/14]		1,50	13,20
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[3/14]		1,50	10,69
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[4/14]		1,50	12,84
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[5/14]		1,50	12,19
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[6/14]		1,50	40,12
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[7/14]		1,50	42,94
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[8/14]		1,50	47,35
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[9/14]		1,50	47,34
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[1/14]		5,00	16,92
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[10/14]		5,00	47,59
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[11/14]		5,00	47,55
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[12/14]		5,00	47,52
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[13/14]		5,00	43,27
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[14/14]		5,00	40,04
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[2/14]		5,00	15,63
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[3/14]		5,00	13,82
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[4/14]		5,00	15,49
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[5/14]		5,00	14,61
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[6/14]		5,00	40,64
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[7/14]		5,00	43,26
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[8/14]		5,00	47,62
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[9/14]		5,00	47,63
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[1/14]		7,50	17,71
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[10/14]		7,50	47,26
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[11/14]		7,50	47,24
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[12/14]		7,50	47,21
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[13/14]		7,50	43,10
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[14/14]		7,50	39,87
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[2/14]		7,50	17,35
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[3/14]		7,50	16,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[4/14]		7,50	16,89
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[5/14]		7,50	15,96
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[6/14]		7,50	40,46
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[7/14]		7,50	42,96
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[8/14]		7,50	47,27
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[9/14]		7,50	47,30
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[1/14]		10,50	19,97
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[10/14]		10,50	46,70
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[11/14]		10,50	46,68
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[12/14]		10,50	46,66
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[13/14]		10,50	42,71
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[14/14]		10,50	39,57
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[2/14]		10,50	18,92
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[3/14]		10,50	18,05
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[4/14]		10,50	18,12
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[5/14]		10,50	17,38
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[6/14]		10,50	40,11
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[7/14]		10,50	42,45
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[8/14]		10,50	46,71
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[9/14]		10,50	46,74
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[1/25]		1,50	15,97
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[10/25]		1,50	21,86
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[11/25]		1,50	30,86
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[12/25]		1,50	32,49
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[13/25]		1,50	34,53
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[14/25]		1,50	36,57
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[15/25]		1,50	38,74
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[16/25]		1,50	45,63
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[17/25]		1,50	46,06
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[18/25]		1,50	46,37
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[19/25]		1,50	46,59
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[2/25]		1,50	16,75
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[20/25]		1,50	46,77
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[21/25]		1,50	46,89
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[22/25]		1,50	47,10
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[23/25]		1,50	42,99
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[24/25]		1,50	40,25
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[25/25]		1,50	37,71
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[3/25]		1,50	16,50
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[4/25]		1,50	15,92
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[5/25]		1,50	18,19
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[6/25]		1,50	17,99
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[7/25]		1,50	17,90
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[8/25]		1,50	14,86
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[9/25]		1,50	9,81
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[1/25]		5,00	17,33
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[10/25]		5,00	24,15
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[11/25]		5,00	32,36
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[12/25]		5,00	33,61
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[13/25]		5,00	35,16
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[14/25]		5,00	36,81
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[15/25]		5,00	38,80
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[16/25]		5,00	45,93
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[17/25]		5,00	46,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[18/25]		5,00	46,64	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[19/25]		5,00	46,88	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[2/25]		5,00	17,98	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[20/25]		5,00	47,05	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[21/25]		5,00	47,15	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[22/25]		5,00	47,37	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[23/25]		5,00	43,52	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[24/25]		5,00	40,81	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[25/25]		5,00	38,43	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[3/25]		5,00	17,87	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[4/25]		5,00	17,32	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[5/25]		5,00	19,92	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[6/25]		5,00	20,07	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[7/25]		5,00	20,17	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[8/25]		5,00	16,48	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[9/25]		5,00	12,77	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[1/25]		7,50	17,74	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[10/25]		7,50	24,21	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[11/25]		7,50	32,32	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[12/25]		7,50	33,51	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[13/25]		7,50	35,03	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[14/25]		7,50	36,59	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[15/25]		7,50	38,43	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[16/25]		7,50	45,65	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[17/25]		7,50	46,04	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[18/25]		7,50	46,34	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[19/25]		7,50	46,56	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[2/25]		7,50	18,37	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[20/25]		7,50	46,72	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[21/25]		7,50	46,79	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[22/25]		7,50	47,03	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[23/25]		7,50	43,35	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[24/25]		7,50	40,64	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[25/25]		7,50	38,33	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[3/25]		7,50	18,32	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[4/25]		7,50	17,81	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[5/25]		7,50	21,26	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[6/25]		7,50	21,67	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[7/25]		7,50	21,63	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[8/25]		7,50	17,62	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[9/25]		7,50	13,45	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[1/25]		10,50	18,64	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[10/25]		10,50	24,28	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[11/25]		10,50	32,15	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[12/25]		10,50	33,29	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[13/25]		10,50	34,73	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[14/25]		10,50	36,18	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[15/25]		10,50	37,82	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[16/25]		10,50	45,14	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[17/25]		10,50	45,53	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[18/25]		10,50	45,81	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[19/25]		10,50	46,03	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[2/25]		10,50	19,01	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[20/25]		10,50	46,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[21/25]		10,50	46,22
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[22/25]		10,50	46,47
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[23/25]		10,50	42,99
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[24/25]		10,50	40,34
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[25/25]		10,50	38,13
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[3/25]		10,50	19,14
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[4/25]		10,50	18,71
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[5/25]		10,50	23,75
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[6/25]		10,50	23,77
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[7/25]		10,50	23,49
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[8/25]		10,50	18,34
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[9/25]		10,50	14,78
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[1/14]		1,50	13,35
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[10/14]		1,50	17,41
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[11/14]		1,50	18,08
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[12/14]		1,50	17,15
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[13/14]		1,50	19,01
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[14/14]		1,50	21,48
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[2/14]		1,50	7,92
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[3/14]		1,50	24,51
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[4/14]		1,50	25,13
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[5/14]		1,50	25,59
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[6/14]		1,50	26,50
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[7/14]		1,50	27,78
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[8/14]		1,50	14,99
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[9/14]		1,50	15,58
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[1/14]		5,00	14,80
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[10/14]		5,00	19,63
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[11/14]		5,00	20,12
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[12/14]		5,00	19,37
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[13/14]		5,00	21,34
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[14/14]		5,00	23,63
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[2/14]		5,00	10,48
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[3/14]		5,00	26,87
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[4/14]		5,00	27,52
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[5/14]		5,00	27,92
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[6/14]		5,00	28,71
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[7/14]		5,00	29,84
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[8/14]		5,00	17,79
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[9/14]		5,00	18,21
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[1/14]		7,50	15,38
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[10/14]		7,50	20,95
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[11/14]		7,50	21,55
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[12/14]		7,50	21,00
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[13/14]		7,50	22,56
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[14/14]		7,50	24,62
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[2/14]		7,50	11,84
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[3/14]		7,50	27,24
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[4/14]		7,50	27,78
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[5/14]		7,50	28,07
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[6/14]		7,50	28,82
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[7/14]		7,50	29,94
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[8/14]		7,50	19,26
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[9/14]		7,50	19,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[1/14]		10,50	15,94
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[10/14]		10,50	22,46
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[11/14]		10,50	22,80
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[12/14]		10,50	22,18
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[13/14]		10,50	23,23
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[14/14]		10,50	24,90
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[2/14]		10,50	12,87
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[3/14]		10,50	27,22
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[4/14]		10,50	27,73
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[5/14]		10,50	28,03
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[6/14]		10,50	28,76
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[7/14]		10,50	29,87
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[8/14]		10,50	21,76
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[9/14]		10,50	21,89
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[1/14]		1,50	5,31
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[10/14]		1,50	18,77
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[11/14]		1,50	20,03
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[12/14]		1,50	20,44
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[13/14]		1,50	17,65
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[14/14]		1,50	19,55
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[2/14]		1,50	6,12
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[3/14]		1,50	5,96
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[4/14]		1,50	18,69
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[5/14]		1,50	19,31
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[6/14]		1,50	19,88
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[7/14]		1,50	21,24
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[8/14]		1,50	19,54
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[9/14]		1,50	12,81
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[1/14]		5,00	7,95
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[10/14]		5,00	20,96
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[11/14]		5,00	22,04
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[12/14]		5,00	22,30
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[13/14]		5,00	19,57
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[14/14]		5,00	21,32
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[2/14]		5,00	8,34
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[3/14]		5,00	8,06
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[4/14]		5,00	20,63
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[5/14]		5,00	21,34
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[6/14]		5,00	21,99
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[7/14]		5,00	23,37
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[8/14]		5,00	21,85
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[9/14]		5,00	15,40
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[1/14]		7,50	12,11
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[10/14]		7,50	22,10
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[11/14]		7,50	23,28
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[12/14]		7,50	23,47
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[13/14]		7,50	21,02
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[14/14]		7,50	22,62
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[2/14]		7,50	9,69
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[3/14]		7,50	9,20
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[4/14]		7,50	21,74
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[5/14]		7,50	22,32
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[6/14]		7,50	22,82
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[7/14]		7,50	24,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[8/14]		7,50	22,71
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[9/14]		7,50	17,09
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[1/14]		10,50	9,61
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[10/14]		10,50	22,70
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[11/14]		10,50	23,32
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[12/14]		10,50	23,68
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[13/14]		10,50	21,16
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[14/14]		10,50	22,66
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[2/14]		10,50	10,81
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[3/14]		10,50	10,12
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[4/14]		10,50	21,73
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[5/14]		10,50	22,30
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[6/14]		10,50	22,80
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[7/14]		10,50	24,13
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[8/14]		10,50	23,41
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[9/14]		10,50	19,07
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[1/10]		1,50	15,72
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[10/10]		1,50	22,94
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[2/10]		1,50	5,70
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[3/10]		1,50	-0,41
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[4/10]		1,50	-1,10
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[5/10]		1,50	-1,29
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[6/10]		1,50	20,21
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[7/10]		1,50	21,34
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[8/10]		1,50	22,26
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[9/10]		1,50	22,09
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[1/10]		5,00	16,93
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[10/10]		5,00	24,45
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[2/10]		5,00	7,70
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[3/10]		5,00	2,19
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[4/10]		5,00	1,41
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[5/10]		5,00	1,19
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[6/10]		5,00	21,65
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[7/10]		5,00	23,04
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[8/10]		5,00	23,85
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[9/10]		5,00	23,64
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[1/10]		7,50	17,97
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[10/10]		7,50	25,41
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[2/10]		7,50	9,10
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[3/10]		7,50	4,77
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[4/10]		7,50	4,12
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[5/10]		7,50	3,98
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[6/10]		7,50	22,51
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[7/10]		7,50	23,91
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[8/10]		7,50	24,87
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[9/10]		7,50	24,56
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[1/10]		10,50	17,78
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[10/10]		10,50	25,94
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[2/10]		10,50	11,14
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[3/10]		10,50	8,19
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[4/10]		10,50	7,97
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[5/10]		10,50	8,29
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[6/10]		10,50	23,57
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[7/10]		10,50	24,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Industriestraat inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[8/10]		10,50	25,36
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[9/10]		10,50	25,13
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[1/14]		1,50	21,50
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[10/14]		1,50	24,06
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[11/14]		1,50	24,65
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[12/14]		1,50	25,46
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[13/14]		1,50	25,67
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[14/14]		1,50	26,08
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[2/14]		1,50	19,56
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[3/14]		1,50	13,96
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[4/14]		1,50	14,33
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[5/14]		1,50	14,70
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[6/14]		1,50	15,18
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[7/14]		1,50	12,62
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[8/14]		1,50	21,71
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[9/14]		1,50	22,36
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[1/14]		5,00	22,69
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[10/14]		5,00	25,47
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[11/14]		5,00	25,95
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[12/14]		5,00	26,74
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[13/14]		5,00	26,94
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[14/14]		5,00	27,34
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[2/14]		5,00	20,79
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[3/14]		5,00	15,41
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[4/14]		5,00	15,79
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[5/14]		5,00	16,14
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[6/14]		5,00	16,66
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[7/14]		5,00	14,16
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[8/14]		5,00	23,05
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[9/14]		5,00	23,82
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[1/14]		7,50	23,50
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[10/14]		7,50	26,40
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[11/14]		7,50	26,78
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[12/14]		7,50	27,53
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[13/14]		7,50	27,73
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[14/14]		7,50	28,14
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[2/14]		7,50	21,61
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[3/14]		7,50	16,18
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[4/14]		7,50	16,58
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[5/14]		7,50	16,93
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[6/14]		7,50	17,48
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[7/14]		7,50	15,04
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[8/14]		7,50	23,85
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[9/14]		7,50	24,67
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[1/14]		10,50	12,84
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[10/14]		10,50	26,21
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[11/14]		10,50	25,96
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[12/14]		10,50	26,47
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[13/14]		10,50	26,56
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[14/14]		10,50	26,71
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[2/14]		10,50	18,66
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[3/14]		10,50	17,05
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[4/14]		10,50	17,47
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[5/14]		10,50	17,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Industriestraat
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[6/14]		10,50	18,39
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[7/14]		10,50	16,06
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[8/14]		10,50	24,76
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[9/14]		10,50	25,56
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[1/10]		1,50	21,40
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[10/10]		1,50	25,24
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[2/10]		1,50	16,69
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[3/10]		1,50	12,18
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[4/10]		1,50	12,68
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[5/10]		1,50	13,20
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[6/10]		1,50	21,67
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[7/10]		1,50	22,60
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[8/10]		1,50	25,50
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[9/10]		1,50	25,61
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[1/10]		5,00	22,63
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[10/10]		5,00	26,44
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[2/10]		5,00	18,21
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[3/10]		5,00	13,15
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[4/10]		5,00	13,65
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[5/10]		5,00	14,22
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[6/10]		5,00	22,99
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[7/10]		5,00	23,89
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[8/10]		5,00	26,73
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[9/10]		5,00	26,84
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[1/10]		7,50	23,59
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[10/10]		7,50	27,30
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[2/10]		7,50	19,61
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[3/10]		7,50	13,85
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[4/10]		7,50	14,38
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[5/10]		7,50	14,94
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[6/10]		7,50	23,90
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[7/10]		7,50	24,71
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[8/10]		7,50	27,57
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[9/10]		7,50	27,71
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[1/10]		10,50	--
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[10/10]		10,50	25,56
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[2/10]		10,50	--
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[3/10]		10,50	14,63
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[4/10]		10,50	15,21
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[5/10]		10,50	15,71
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[6/10]		10,50	24,71
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[7/10]		10,50	25,48
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[8/10]		10,50	26,42
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[9/10]		10,50	26,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[1/22]		1,50	14,51
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[10/22]		1,50	24,51
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[11/22]		1,50	24,74
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[12/22]		1,50	22,60
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[13/22]		1,50	24,51
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[14/22]		1,50	23,83
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[15/22]		1,50	23,06
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[16/22]		1,50	22,86
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[17/22]		1,50	21,99
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[18/22]		1,50	20,49
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[19/22]		1,50	19,71
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[2/22]		1,50	12,25
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[20/22]		1,50	15,64
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[21/22]		1,50	15,85
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[22/22]		1,50	11,74
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[3/22]		1,50	6,85
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[4/22]		1,50	26,30
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[5/22]		1,50	26,85
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[6/22]		1,50	27,47
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[7/22]		1,50	28,37
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[8/22]		1,50	29,26
GB 01_A	Nieuwbouw GB 01[9/22]		1,50	26,38
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[1/22]		5,00	16,50
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[10/22]		5,00	26,55
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[11/22]		5,00	26,71
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[12/22]		5,00	24,62
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[13/22]		5,00	26,40
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[14/22]		5,00	25,76
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[15/22]		5,00	24,98
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[16/22]		5,00	24,82
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[17/22]		5,00	24,02
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[18/22]		5,00	22,30
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[19/22]		5,00	21,50
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[2/22]		5,00	14,20
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[20/22]		5,00	17,07
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[21/22]		5,00	17,23
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[22/22]		5,00	13,36
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[3/22]		5,00	8,26
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[4/22]		5,00	28,37
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[5/22]		5,00	28,98
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[6/22]		5,00	29,66
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[7/22]		5,00	30,62
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[8/22]		5,00	31,56
GB 01_B	Nieuwbouw GB 01[9/22]		5,00	28,46
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[1/22]		7,50	18,15
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[10/22]		7,50	27,82
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[11/22]		7,50	27,87
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[12/22]		7,50	25,86
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[13/22]		7,50	27,55
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[14/22]		7,50	26,95
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[15/22]		7,50	26,15
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[16/22]		7,50	26,14
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[17/22]		7,50	25,41
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[18/22]		7,50	23,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[19/22]		7,50	22,72
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[2/22]		7,50	16,78
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[20/22]		7,50	18,13
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[21/22]		7,50	18,18
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[22/22]		7,50	14,43
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[3/22]		7,50	10,11
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[4/22]		7,50	29,47
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[5/22]		7,50	30,10
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[6/22]		7,50	30,82
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[7/22]		7,50	31,80
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[8/22]		7,50	32,67
GB 01_C	Nieuwbouw GB 01[9/22]		7,50	29,68
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[1/22]		10,50	20,38
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[10/22]		10,50	28,88
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[11/22]		10,50	28,66
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[12/22]		10,50	26,64
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[13/22]		10,50	28,35
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[14/22]		10,50	27,80
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[15/22]		10,50	27,12
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[16/22]		10,50	27,63
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[17/22]		10,50	26,87
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[18/22]		10,50	23,54
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[19/22]		10,50	22,50
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[2/22]		10,50	19,83
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[20/22]		10,50	4,87
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[21/22]		10,50	7,12
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[22/22]		10,50	4,30
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[3/22]		10,50	4,14
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[4/22]		10,50	30,08
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[5/22]		10,50	30,59
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[6/22]		10,50	31,17
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[7/22]		10,50	32,02
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[8/22]		10,50	32,82
GB 01_D	Nieuwbouw GB 01[9/22]		10,50	30,42
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[1/14]		1,50	30,37
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[10/14]		1,50	24,98
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[11/14]		1,50	25,78
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[12/14]		1,50	25,44
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[13/14]		1,50	19,93
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[14/14]		1,50	23,60
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[2/14]		1,50	30,96
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[3/14]		1,50	31,61
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[4/14]		1,50	32,27
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[5/14]		1,50	33,21
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[6/14]		1,50	30,81
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[7/14]		1,50	26,17
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[8/14]		1,50	25,49
GB 02_A	Nieuwbouw GB 02[9/14]		1,50	25,14
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[1/14]		5,00	32,82
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[10/14]		5,00	27,22
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[11/14]		5,00	27,83
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[12/14]		5,00	27,36
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[13/14]		5,00	22,07
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[14/14]		5,00	25,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[2/14]		5,00	33,50
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[3/14]		5,00	34,25
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[4/14]		5,00	35,00
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[5/14]		5,00	35,91
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[6/14]		5,00	33,48
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[7/14]		5,00	28,67
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[8/14]		5,00	27,78
GB 02_B	Nieuwbouw GB 02[9/14]		5,00	27,44
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[1/14]		7,50	33,76
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[10/14]		7,50	28,39
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[11/14]		7,50	29,01
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[12/14]		7,50	28,51
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[13/14]		7,50	23,43
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[14/14]		7,50	26,87
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[2/14]		7,50	34,29
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[3/14]		7,50	34,86
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[4/14]		7,50	35,43
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[5/14]		7,50	36,25
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[6/14]		7,50	34,14
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[7/14]		7,50	29,91
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[8/14]		7,50	28,91
GB 02_C	Nieuwbouw GB 02[9/14]		7,50	28,60
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[1/14]		10,50	33,85
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[10/14]		10,50	28,85
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[11/14]		10,50	29,56
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[12/14]		10,50	29,18
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[13/14]		10,50	24,54
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[14/14]		10,50	27,59
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[2/14]		10,50	34,35
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[3/14]		10,50	34,89
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[4/14]		10,50	35,46
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[5/14]		10,50	36,27
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[6/14]		10,50	34,41
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[7/14]		10,50	30,81
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[8/14]		10,50	29,39
GB 02_D	Nieuwbouw GB 02[9/14]		10,50	29,07
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[1/12]		1,50	34,93
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[10/12]		1,50	25,95
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[11/12]		1,50	20,43
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[12/12]		1,50	27,16
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[2/12]		1,50	35,82
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[3/12]		1,50	36,90
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[4/12]		1,50	38,10
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[5/12]		1,50	37,70
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[6/12]		1,50	35,37
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[7/12]		1,50	23,32
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[8/12]		1,50	23,66
GB 03_A	Nieuwbouw GB 03[9/12]		1,50	25,56
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[1/12]		5,00	37,47
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[10/12]		5,00	28,40
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[11/12]		5,00	23,21
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[12/12]		5,00	29,87
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[2/12]		5,00	38,23
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[3/12]		5,00	39,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[4/12]		5,00	40,10
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[5/12]		5,00	39,68
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[6/12]		5,00	37,67
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[7/12]		5,00	25,75
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[8/12]		5,00	26,29
GB 03_B	Nieuwbouw GB 03[9/12]		5,00	28,11
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[1/12]		7,50	37,72
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[10/12]		7,50	29,32
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[11/12]		7,50	24,09
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[12/12]		7,50	30,32
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[2/12]		7,50	38,41
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[3/12]		7,50	39,30
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[4/12]		7,50	40,23
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[5/12]		7,50	39,84
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[6/12]		7,50	37,99
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[7/12]		7,50	26,84
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[8/12]		7,50	27,22
GB 03_C	Nieuwbouw GB 03[9/12]		7,50	28,86
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[1/12]		10,50	37,73
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[10/12]		10,50	29,92
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[11/12]		10,50	24,88
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[12/12]		10,50	30,61
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[2/12]		10,50	38,41
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[3/12]		10,50	39,29
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[4/12]		10,50	40,18
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[5/12]		10,50	39,84
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[6/12]		10,50	38,12
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[7/12]		10,50	28,25
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[8/12]		10,50	28,31
GB 03_D	Nieuwbouw GB 03[9/12]		10,50	29,50
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[1/24]		1,50	44,15
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[10/24]		1,50	50,30
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[11/24]		1,50	49,18
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[12/24]		1,50	48,06
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[13/24]		1,50	47,09
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[14/24]		1,50	46,17
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[15/24]		1,50	39,59
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[16/24]		1,50	38,46
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[17/24]		1,50	24,19
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[18/24]		1,50	24,88
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[19/24]		1,50	25,36
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[2/24]		1,50	45,91
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[20/24]		1,50	26,90
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[21/24]		1,50	27,49
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[22/24]		1,50	28,49
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[23/24]		1,50	28,31
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[24/24]		1,50	19,91
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[3/24]		1,50	48,11
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[4/24]		1,50	52,40
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[5/24]		1,50	52,11
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[6/24]		1,50	51,80
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[7/24]		1,50	50,74
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[8/24]		1,50	50,59
GB 04_A	Nieuwbouw GB 04[9/24]		1,50	50,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[1/24]		5,00	44,72
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[10/24]		5,00	50,57
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[11/24]		5,00	49,46
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[12/24]		5,00	48,55
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[13/24]		5,00	47,75
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[14/24]		5,00	47,01
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[15/24]		5,00	41,53
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[16/24]		5,00	40,63
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[17/24]		5,00	26,28
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[18/24]		5,00	27,11
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[19/24]		5,00	27,87
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[2/24]		5,00	46,21
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[20/24]		5,00	29,60
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[21/24]		5,00	30,22
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[22/24]		5,00	30,96
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[23/24]		5,00	30,70
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[24/24]		5,00	21,96
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[3/24]		5,00	48,04
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[4/24]		5,00	52,17
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[5/24]		5,00	51,96
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[6/24]		5,00	51,74
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[7/24]		5,00	50,89
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[8/24]		5,00	50,75
GB 04_B	Nieuwbouw GB 04[9/24]		5,00	50,63
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[1/24]		7,50	44,56
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[10/24]		7,50	50,19
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[11/24]		7,50	49,13
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[12/24]		7,50	48,33
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[13/24]		7,50	47,61
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[14/24]		7,50	46,95
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[15/24]		7,50	41,73
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[16/24]		7,50	40,82
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[17/24]		7,50	27,50
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[18/24]		7,50	28,41
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[19/24]		7,50	29,00
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[2/24]		7,50	45,89
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[20/24]		7,50	30,22
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[21/24]		7,50	30,48
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[22/24]		7,50	31,21
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[23/24]		7,50	30,88
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[24/24]		7,50	22,94
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[3/24]		7,50	47,44
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[4/24]		7,50	51,46
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[5/24]		7,50	51,31
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[6/24]		7,50	51,14
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[7/24]		7,50	50,44
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[8/24]		7,50	50,34
GB 04_C	Nieuwbouw GB 04[9/24]		7,50	50,24
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[1/24]		10,50	44,16
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[10/24]		10,50	49,56
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[11/24]		10,50	48,52
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[12/24]		10,50	47,86
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[13/24]		10,50	47,25
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[14/24]		10,50	46,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[15/24]		10,50	41,73
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[16/24]		10,50	40,81
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[17/24]		10,50	28,62
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[18/24]		10,50	29,60
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[19/24]		10,50	29,88
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[2/24]		10,50	45,29
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[20/24]		10,50	31,00
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[21/24]		10,50	30,67
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[22/24]		10,50	31,36
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[23/24]		10,50	30,96
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[24/24]		10,50	23,94
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[3/24]		10,50	46,56
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[4/24]		10,50	50,49
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[5/24]		10,50	50,39
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[6/24]		10,50	50,27
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[7/24]		10,50	49,71
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[8/24]		10,50	49,65
GB 04_D	Nieuwbouw GB 04[9/24]		10,50	49,59
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[1/12]		1,50	38,25
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[10/12]		1,50	25,25
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[11/12]		1,50	24,81
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[12/12]		1,50	26,33
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[2/12]		1,50	41,13
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[3/12]		1,50	43,79
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[4/12]		1,50	42,92
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[5/12]		1,50	42,19
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[6/12]		1,50	41,49
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[7/12]		1,50	34,67
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[8/12]		1,50	33,66
GB 05_A	Nieuwbouw GB 05[9/12]		1,50	25,57
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[1/12]		5,00	39,89
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[10/12]		5,00	27,26
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[11/12]		5,00	26,91
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[12/12]		5,00	28,42
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[2/12]		5,00	42,29
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[3/12]		5,00	45,27
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[4/12]		5,00	44,65
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[5/12]		5,00	44,13
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[6/12]		5,00	43,60
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[7/12]		5,00	37,19
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[8/12]		5,00	36,21
GB 05_B	Nieuwbouw GB 05[9/12]		5,00	27,46
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[1/12]		7,50	40,07
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[10/12]		7,50	28,35
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[11/12]		7,50	28,11
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[12/12]		7,50	29,59
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[2/12]		7,50	42,25
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[3/12]		7,50	45,32
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[4/12]		7,50	44,74
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[5/12]		7,50	44,25
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[6/12]		7,50	43,74
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[7/12]		7,50	37,64
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[8/12]		7,50	36,74
GB 05_C	Nieuwbouw GB 05[9/12]		7,50	28,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[1/12]		10,50	40,10
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[10/12]		10,50	29,37
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[11/12]		10,50	29,25
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[12/12]		10,50	30,56
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[2/12]		10,50	42,07
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[3/12]		10,50	45,18
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[4/12]		10,50	44,64
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[5/12]		10,50	44,18
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[6/12]		10,50	43,69
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[7/12]		10,50	37,80
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[8/12]		10,50	36,91
GB 05_D	Nieuwbouw GB 05[9/12]		10,50	29,58
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[1/17]		1,50	30,58
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[10/17]		1,50	23,10
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[11/17]		1,50	19,70
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[12/17]		1,50	24,70
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[13/17]		1,50	25,58
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[14/17]		1,50	24,70
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[15/17]		1,50	26,02
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[16/17]		1,50	26,76
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[17/17]		1,50	27,08
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[2/17]		1,50	31,76
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[3/17]		1,50	33,77
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[4/17]		1,50	33,98
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[5/17]		1,50	32,52
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[6/17]		1,50	32,00
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[7/17]		1,50	31,47
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[8/17]		1,50	31,00
GB 06_A	Nieuwbouw GB 06[9/17]		1,50	30,52
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[1/17]		5,00	32,79
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[10/17]		5,00	25,28
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[11/17]		5,00	21,76
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[12/17]		5,00	26,58
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[13/17]		5,00	27,55
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[14/17]		5,00	26,81
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[15/17]		5,00	28,08
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[16/17]		5,00	28,84
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[17/17]		5,00	29,11
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[2/17]		5,00	34,16
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[3/17]		5,00	36,28
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[4/17]		5,00	36,49
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[5/17]		5,00	34,95
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[6/17]		5,00	34,36
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[7/17]		5,00	33,75
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[8/17]		5,00	33,17
GB 06_B	Nieuwbouw GB 06[9/17]		5,00	32,62
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[1/17]		7,50	33,94
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[10/17]		7,50	26,58
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[11/17]		7,50	23,30
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[12/17]		7,50	27,67
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[13/17]		7,50	28,64
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[14/17]		7,50	28,01
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[15/17]		7,50	29,24
GB 06_C	Nieuwbouw GB 06[16/17]		7,50	29,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[17/17]	7,50	30,24
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[2/17]	7,50	35,15
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[3/17]	7,50	37,12
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[4/17]	7,50	37,36
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[5/17]	7,50	35,81
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[6/17]	7,50	35,30
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[7/17]	7,50	34,75
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[8/17]	7,50	34,23
GB 06_C	Nieuwbouw	GB 06[9/17]	7,50	33,72
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[1/17]	10,50	34,60
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[10/17]	10,50	27,16
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[11/17]	10,50	24,96
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[12/17]	10,50	28,62
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[13/17]	10,50	29,54
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[14/17]	10,50	28,93
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[15/17]	10,50	30,16
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[16/17]	10,50	30,92
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[17/17]	10,50	31,24
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[2/17]	10,50	35,63
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[3/17]	10,50	37,32
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[4/17]	10,50	37,63
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[5/17]	10,50	35,97
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[6/17]	10,50	35,50
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[7/17]	10,50	35,00
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[8/17]	10,50	34,55
GB 06_D	Nieuwbouw	GB 06[9/17]	10,50	34,09
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[1/22]	1,50	22,03
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[10/22]	1,50	18,35
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[11/22]	1,50	25,86
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[12/22]	1,50	29,63
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[13/22]	1,50	29,26
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[14/22]	1,50	28,76
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[15/22]	1,50	28,74
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[16/22]	1,50	28,39
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[17/22]	1,50	21,81
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[18/22]	1,50	21,46
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[19/22]	1,50	23,13
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[2/22]	1,50	23,40
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[20/22]	1,50	21,68
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[21/22]	1,50	21,05
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[22/22]	1,50	17,21
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[3/22]	1,50	23,43
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[4/22]	1,50	22,71
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[5/22]	1,50	23,45
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[6/22]	1,50	23,41
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[7/22]	1,50	23,03
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[8/22]	1,50	24,30
GB 07_A	Nieuwbouw	GB 07[9/22]	1,50	23,98
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[1/22]	5,00	23,76
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[10/22]	5,00	20,70
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[11/22]	5,00	27,89
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[12/22]	5,00	31,58
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[13/22]	5,00	31,12
GB 07_B	Nieuwbouw	GB 07[14/22]	5,00	30,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[15/22]		5,00	30,50
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[16/22]		5,00	30,10
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[17/22]		5,00	22,95
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[18/22]		5,00	22,64
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[19/22]		5,00	24,50
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[2/22]		5,00	25,07
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[20/22]		5,00	22,87
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[21/22]		5,00	22,24
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[22/22]		5,00	18,53
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[3/22]		5,00	25,31
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[4/22]		5,00	24,51
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[5/22]		5,00	25,16
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[6/22]		5,00	25,11
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[7/22]		5,00	24,84
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[8/22]		5,00	26,11
GB 07_B	Nieuwbouw GB 07[9/22]		5,00	25,84
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[1/22]		7,50	24,84
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[10/22]		7,50	22,74
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[11/22]		7,50	29,18
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[12/22]		7,50	32,68
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[13/22]		7,50	32,18
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[14/22]		7,50	31,59
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[15/22]		7,50	31,50
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[16/22]		7,50	31,07
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[17/22]		7,50	23,78
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[18/22]		7,50	23,57
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[19/22]		7,50	25,46
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[2/22]		7,50	26,12
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[20/22]		7,50	23,69
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[21/22]		7,50	23,12
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[22/22]		7,50	19,57
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[3/22]		7,50	26,56
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[4/22]		7,50	25,72
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[5/22]		7,50	26,27
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[6/22]		7,50	26,17
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[7/22]		7,50	25,98
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[8/22]		7,50	27,19
GB 07_C	Nieuwbouw GB 07[9/22]		7,50	26,96
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[1/22]		10,50	25,72
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[10/22]		10,50	25,39
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[11/22]		10,50	30,29
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[12/22]		10,50	33,20
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[13/22]		10,50	32,26
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[14/22]		10,50	31,73
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[15/22]		10,50	31,67
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[16/22]		10,50	31,20
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[17/22]		10,50	6,59
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[18/22]		10,50	19,57
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[19/22]		10,50	23,38
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[2/22]		10,50	26,97
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[20/22]		10,50	7,97
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[21/22]		10,50	7,65
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[22/22]		10,50	6,48
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[3/22]		10,50	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[4/22]		10,50	27,25
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[5/22]		10,50	27,16
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[6/22]		10,50	27,06
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[7/22]		10,50	26,91
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[8/22]		10,50	28,13
GB 07_D	Nieuwbouw GB 07[9/22]		10,50	27,91
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[1/30]		1,50	21,62
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[10/30]		1,50	23,52
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[11/30]		1,50	22,24
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[12/30]		1,50	23,29
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[13/30]		1,50	22,91
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[14/30]		1,50	21,64
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[15/30]		1,50	18,95
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[16/30]		1,50	29,11
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[17/30]		1,50	28,49
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[18/30]		1,50	28,19
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[19/30]		1,50	27,29
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[2/30]		1,50	22,35
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[20/30]		1,50	16,93
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[21/30]		1,50	16,67
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[22/30]		1,50	16,37
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[23/30]		1,50	4,61
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[24/30]		1,50	4,21
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[25/30]		1,50	5,23
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[26/30]		1,50	4,39
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[27/30]		1,50	4,81
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[28/30]		1,50	6,35
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[29/30]		1,50	4,15
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[3/30]		1,50	22,13
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[30/30]		1,50	4,61
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[4/30]		1,50	23,43
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[5/30]		1,50	23,87
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[6/30]		1,50	23,67
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[7/30]		1,50	23,44
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[8/30]		1,50	23,36
GB 08_A	Nieuwbouw GB 08[9/30]		1,50	22,35
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[1/30]		5,00	23,57
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[10/30]		5,00	25,59
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[11/30]		5,00	24,23
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[12/30]		5,00	25,36
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[13/30]		5,00	25,05
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[14/30]		5,00	24,01
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[15/30]		5,00	21,25
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[16/30]		5,00	31,46
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[17/30]		5,00	30,80
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[18/30]		5,00	30,43
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[19/30]		5,00	29,47
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[2/30]		5,00	24,29
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[20/30]		5,00	18,94
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[21/30]		5,00	18,69
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[22/30]		5,00	18,32
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[23/30]		5,00	5,48
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[24/30]		5,00	5,20
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[25/30]		5,00	6,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[26/30]		5,00	5,02
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[27/30]		5,00	5,46
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[28/30]		5,00	7,11
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[29/30]		5,00	5,09
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[3/30]		5,00	24,14
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[30/30]		5,00	5,71
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[4/30]		5,00	25,59
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[5/30]		5,00	26,01
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[6/30]		5,00	25,73
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[7/30]		5,00	25,56
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[8/30]		5,00	25,47
GB 08_B	Nieuwbouw GB 08[9/30]		5,00	24,49
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[1/30]		7,50	24,64
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[10/30]		7,50	26,87
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[11/30]		7,50	25,33
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[12/30]		7,50	26,48
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[13/30]		7,50	26,15
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[14/30]		7,50	25,42
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[15/30]		7,50	23,01
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[16/30]		7,50	32,57
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[17/30]		7,50	31,93
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[18/30]		7,50	31,64
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[19/30]		7,50	30,63
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[2/30]		7,50	25,36
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[20/30]		7,50	20,28
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[21/30]		7,50	20,01
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[22/30]		7,50	19,64
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[23/30]		7,50	5,71
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[24/30]		7,50	5,47
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[25/30]		7,50	6,42
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[26/30]		7,50	5,19
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[27/30]		7,50	5,65
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[28/30]		7,50	7,34
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[29/30]		7,50	5,33
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[3/30]		7,50	25,24
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[30/30]		7,50	6,01
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[4/30]		7,50	26,84
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[5/30]		7,50	27,24
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[6/30]		7,50	26,99
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[7/30]		7,50	26,85
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[8/30]		7,50	26,75
GB 08_C	Nieuwbouw GB 08[9/30]		7,50	25,85
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[1/30]		10,50	25,26
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[10/30]		10,50	28,00
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[11/30]		10,50	25,91
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[12/30]		10,50	26,94
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[13/30]		10,50	26,59
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[14/30]		10,50	26,58
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[15/30]		10,50	24,95
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[16/30]		10,50	32,76
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[17/30]		10,50	32,10
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[18/30]		10,50	31,84
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[19/30]		10,50	31,02
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[2/30]		10,50	25,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[20/30]		10,50	21,26
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[21/30]		10,50	21,14
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[22/30]		10,50	20,86
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[23/30]		10,50	5,85
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[24/30]		10,50	5,61
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[25/30]		10,50	6,57
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[26/30]		10,50	5,31
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[27/30]		10,50	5,78
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[28/30]		10,50	7,48
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[29/30]		10,50	5,48
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[3/30]		10,50	25,65
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[30/30]		10,50	6,18
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[4/30]		10,50	27,37
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[5/30]		10,50	27,81
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[6/30]		10,50	27,64
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[7/30]		10,50	27,54
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[8/30]		10,50	27,56
GB 08_D	Nieuwbouw GB 08[9/30]		10,50	26,84
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[1/14]		1,50	22,17
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[10/14]		1,50	31,35
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[11/14]		1,50	30,96
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[12/14]		1,50	30,75
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[13/14]		1,50	22,79
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[14/14]		1,50	16,81
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[2/14]		1,50	22,48
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[3/14]		1,50	22,02
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[4/14]		1,50	23,38
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[5/14]		1,50	23,37
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[6/14]		1,50	19,54
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[7/14]		1,50	30,83
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[8/14]		1,50	32,80
GB 09_A	Nieuwbouw GB 09[9/14]		1,50	31,83
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[1/14]		5,00	24,45
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[10/14]		5,00	33,99
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[11/14]		5,00	33,49
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[12/14]		5,00	33,18
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[13/14]		5,00	25,10
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[14/14]		5,00	19,27
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[2/14]		5,00	24,95
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[3/14]		5,00	24,46
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[4/14]		5,00	25,90
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[5/14]		5,00	26,15
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[6/14]		5,00	22,40
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[7/14]		5,00	33,61
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[8/14]		5,00	35,51
GB 09_B	Nieuwbouw GB 09[9/14]		5,00	34,57
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[1/14]		7,50	25,46
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[10/14]		7,50	34,56
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[11/14]		7,50	34,26
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[12/14]		7,50	34,13
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[13/14]		7,50	26,36
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[14/14]		7,50	20,97
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[2/14]		7,50	25,79
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[3/14]		7,50	25,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[4/14]		7,50	26,56
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[5/14]		7,50	26,53
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[6/14]		7,50	24,09
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[7/14]		7,50	33,93
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[8/14]		7,50	35,76
GB 09_C	Nieuwbouw GB 09[9/14]		7,50	34,94
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[1/14]		10,50	25,75
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[10/14]		10,50	34,64
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[11/14]		10,50	34,35
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[12/14]		10,50	34,23
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[13/14]		10,50	26,74
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[14/14]		10,50	22,49
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[2/14]		10,50	25,95
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[3/14]		10,50	25,55
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[4/14]		10,50	26,79
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[5/14]		10,50	26,79
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[6/14]		10,50	26,34
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[7/14]		10,50	34,12
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[8/14]		10,50	35,83
GB 09_D	Nieuwbouw GB 09[9/14]		10,50	35,01
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[1/25]		1,50	25,17
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[10/25]		1,50	43,60
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[11/25]		1,50	47,62
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[12/25]		1,50	47,66
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[13/25]		1,50	47,69
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[14/25]		1,50	47,81
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[15/25]		1,50	47,99
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[16/25]		1,50	44,50
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[17/25]		1,50	42,51
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[18/25]		1,50	40,75
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[19/25]		1,50	39,03
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[2/25]		1,50	24,13
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[20/25]		1,50	37,54
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[21/25]		1,50	36,14
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[22/25]		1,50	34,91
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[23/25]		1,50	27,99
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[24/25]		1,50	20,69
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[25/25]		1,50	16,79
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[3/25]		1,50	21,46
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[4/25]		1,50	20,81
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[5/25]		1,50	14,37
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[6/25]		1,50	13,26
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[7/25]		1,50	15,05
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[8/25]		1,50	38,89
GB 10_A	Nieuwbouw GB 10[9/25]		1,50	41,10
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[1/25]		5,00	27,67
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[10/25]		5,00	44,09
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[11/25]		5,00	48,06
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[12/25]		5,00	48,12
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[13/25]		5,00	48,16
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[14/25]		5,00	48,29
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[15/25]		5,00	48,46
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[16/25]		5,00	45,23
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[17/25]		5,00	43,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[18/25]		5,00	42,16	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[19/25]		5,00	40,84	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[2/25]		5,00	26,54	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[20/25]		5,00	39,64	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[21/25]		5,00	38,46	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[22/25]		5,00	37,42	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[23/25]		5,00	30,81	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[24/25]		5,00	23,46	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[25/25]		5,00	19,10	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[3/25]		5,00	23,91	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[4/25]		5,00	23,29	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[5/25]		5,00	15,89	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[6/25]		5,00	15,26	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[7/25]		5,00	16,87	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[8/25]		5,00	39,53	
GB 10_B	Nieuwbouw GB 10[9/25]		5,00	41,61	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[1/25]		7,50	28,02	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[10/25]		7,50	43,85	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[11/25]		7,50	47,78	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[12/25]		7,50	47,84	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[13/25]		7,50	47,87	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[14/25]		7,50	48,01	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[15/25]		7,50	48,20	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[16/25]		7,50	45,08	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[17/25]		7,50	43,50	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[18/25]		7,50	42,17	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[19/25]		7,50	40,88	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[2/25]		7,50	27,13	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[20/25]		7,50	39,70	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[21/25]		7,50	38,54	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[22/25]		7,50	37,53	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[23/25]		7,50	31,02	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[24/25]		7,50	24,40	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[25/25]		7,50	20,78	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[3/25]		7,50	25,25	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[4/25]		7,50	25,52	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[5/25]		7,50	17,44	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[6/25]		7,50	17,43	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[7/25]		7,50	18,51	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[8/25]		7,50	39,45	
GB 10_C	Nieuwbouw GB 10[9/25]		7,50	41,42	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[1/25]		10,50	28,32	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[10/25]		10,50	43,36	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[11/25]		10,50	47,26	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[12/25]		10,50	47,33	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[13/25]		10,50	47,35	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[14/25]		10,50	47,49	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[15/25]		10,50	47,69	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[16/25]		10,50	44,72	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[17/25]		10,50	43,27	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[18/25]		10,50	42,02	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[19/25]		10,50	40,77	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[2/25]		10,50	27,73	
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[20/25]		10,50	39,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[21/25]		10,50	38,53
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[22/25]		10,50	37,53
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[23/25]		10,50	31,09
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[24/25]		10,50	25,31
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[25/25]		10,50	22,79
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[3/25]		10,50	26,71
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[4/25]		10,50	27,55
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[5/25]		10,50	20,48
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[6/25]		10,50	19,69
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[7/25]		10,50	19,89
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[8/25]		10,50	39,31
GB 10_D	Nieuwbouw GB 10[9/25]		10,50	41,10
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[1/14]		1,50	40,04
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[10/14]		1,50	15,10
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[11/14]		1,50	13,95
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[12/14]		1,50	14,05
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[13/14]		1,50	13,93
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[14/14]		1,50	13,68
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[2/14]		1,50	43,00
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[3/14]		1,50	47,95
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[4/14]		1,50	47,85
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[5/14]		1,50	47,82
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[6/14]		1,50	47,78
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[7/14]		1,50	47,74
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[8/14]		1,50	43,09
GB 11_A	Nieuwbouw GB 11[9/14]		1,50	40,19
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[1/14]		5,00	40,61
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[10/14]		5,00	16,80
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[11/14]		5,00	15,78
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[12/14]		5,00	15,86
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[13/14]		5,00	15,65
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[14/14]		5,00	15,25
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[2/14]		5,00	43,41
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[3/14]		5,00	48,23
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[4/14]		5,00	48,14
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[5/14]		5,00	48,14
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[6/14]		5,00	48,12
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[7/14]		5,00	48,10
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[8/14]		5,00	43,56
GB 11_B	Nieuwbouw GB 11[9/14]		5,00	40,70
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[1/14]		7,50	40,46
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[10/14]		7,50	18,16
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[11/14]		7,50	17,18
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[12/14]		7,50	17,27
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[13/14]		7,50	16,86
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[14/14]		7,50	16,42
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[2/14]		7,50	43,13
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[3/14]		7,50	47,87
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[4/14]		7,50	47,80
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[5/14]		7,50	47,81
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[6/14]		7,50	47,79
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[7/14]		7,50	47,79
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[8/14]		7,50	43,30
GB 11_C	Nieuwbouw GB 11[9/14]		7,50	40,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[1/14]		10,50	40,19
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[10/14]		10,50	19,59
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[11/14]		10,50	18,60
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[12/14]		10,50	18,41
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[13/14]		10,50	17,98
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[14/14]		10,50	17,53
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[2/14]		10,50	42,63
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[3/14]		10,50	47,27
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[4/14]		10,50	47,18
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[5/14]		10,50	47,23
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[6/14]		10,50	47,22
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[7/14]		10,50	47,24
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[8/14]		10,50	42,86
GB 11_D	Nieuwbouw GB 11[9/14]		10,50	40,29
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[1/14]		1,50	40,03
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[10/14]		1,50	39,53
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[11/14]		1,50	13,61
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[12/14]		1,50	11,12
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[13/14]		1,50	10,84
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[14/14]		1,50	10,39
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[2/14]		1,50	42,22
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[3/14]		1,50	44,64
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[4/14]		1,50	49,00
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[5/14]		1,50	48,97
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[6/14]		1,50	48,94
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[7/14]		1,50	48,91
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[8/14]		1,50	44,57
GB 12_A	Nieuwbouw GB 12[9/14]		1,50	41,77
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[1/14]		5,00	40,58
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[10/14]		5,00	40,06
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[11/14]		5,00	15,16
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[12/14]		5,00	12,95
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[13/14]		5,00	12,62
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[14/14]		5,00	12,10
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[2/14]		5,00	42,63
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[3/14]		5,00	44,90
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[4/14]		5,00	49,04
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[5/14]		5,00	49,01
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[6/14]		5,00	48,99
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[7/14]		5,00	48,98
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[8/14]		5,00	44,92
GB 12_B	Nieuwbouw GB 12[9/14]		5,00	42,15
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[1/14]		7,50	40,44
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[10/14]		7,50	39,92
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[11/14]		7,50	16,24
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[12/14]		7,50	14,09
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[13/14]		7,50	13,75
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[14/14]		7,50	13,16
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[2/14]		7,50	42,37
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[3/14]		7,50	44,53
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[4/14]		7,50	48,50
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[5/14]		7,50	48,49
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[6/14]		7,50	48,48
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[7/14]		7,50	48,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[8/14]		7,50	44,65
GB 12_C	Nieuwbouw GB 12[9/14]		7,50	41,90
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[1/14]		10,50	40,17
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[10/14]		10,50	39,65
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[11/14]		10,50	17,39
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[12/14]		10,50	15,34
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[13/14]		10,50	15,03
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[14/14]		10,50	14,44
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[2/14]		10,50	41,93
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[3/14]		10,50	43,87
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[4/14]		10,50	47,73
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[5/14]		10,50	47,72
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[6/14]		10,50	47,72
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[7/14]		10,50	47,73
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[8/14]		10,50	44,15
GB 12_D	Nieuwbouw GB 12[9/14]		10,50	41,49
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[1/10]		1,50	40,48
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[10/10]		1,50	6,89
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[2/10]		1,50	43,10
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[3/10]		1,50	47,78
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[4/10]		1,50	47,68
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[5/10]		1,50	47,58
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[6/10]		1,50	42,89
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[7/10]		1,50	40,31
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[8/10]		1,50	7,81
GB 13_A	Nieuwbouw GB 13[9/10]		1,50	7,76
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[1/10]		5,00	41,06
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[10/10]		5,00	8,46
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[2/10]		5,00	43,48
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[3/10]		5,00	48,01
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[4/10]		5,00	47,92
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[5/10]		5,00	47,84
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[6/10]		5,00	43,36
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[7/10]		5,00	40,97
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[8/10]		5,00	9,39
GB 13_B	Nieuwbouw GB 13[9/10]		5,00	9,33
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[1/10]		7,50	40,89
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[10/10]		7,50	9,23
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[2/10]		7,50	43,18
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[3/10]		7,50	47,60
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[4/10]		7,50	47,53
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[5/10]		7,50	47,45
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[6/10]		7,50	43,11
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[7/10]		7,50	40,84
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[8/10]		7,50	10,26
GB 13_C	Nieuwbouw GB 13[9/10]		7,50	10,18
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[1/10]		10,50	40,58
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[10/10]		10,50	9,94
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[2/10]		10,50	42,66
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[3/10]		10,50	46,95
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[4/10]		10,50	46,87
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[5/10]		10,50	46,81
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[6/10]		10,50	42,64
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[7/10]		10,50	40,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

**Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh**

**D03071.000138
BP Wisseveld**

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[8/10]		10,50	10,97
GB 13_D	Nieuwbouw GB 13[9/10]		10,50	10,95
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[1/14]		1,50	41,14
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[10/14]		1,50	7,96
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[11/14]		1,50	6,91
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[12/14]		1,50	8,34
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[13/14]		1,50	7,33
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[14/14]		1,50	7,71
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[2/14]		1,50	44,27
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[3/14]		1,50	49,01
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[4/14]		1,50	48,88
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[5/14]		1,50	48,76
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[6/14]		1,50	48,64
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[7/14]		1,50	48,52
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[8/14]		1,50	43,64
GB 14_A	Nieuwbouw GB 14[9/14]		1,50	40,55
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[1/14]		5,00	41,60
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[10/14]		5,00	9,56
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[11/14]		5,00	8,47
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[12/14]		5,00	9,97
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[13/14]		5,00	8,92
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[14/14]		5,00	9,30
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[2/14]		5,00	44,45
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[3/14]		5,00	49,01
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[4/14]		5,00	48,92
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[5/14]		5,00	48,82
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[6/14]		5,00	48,73
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[7/14]		5,00	48,64
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[8/14]		5,00	43,95
GB 14_B	Nieuwbouw GB 14[9/14]		5,00	41,03
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[1/14]		7,50	41,38
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[10/14]		7,50	10,25
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[11/14]		7,50	9,14
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[12/14]		7,50	10,70
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[13/14]		7,50	9,58
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[14/14]		7,50	9,99
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[2/14]		7,50	44,05
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[3/14]		7,50	48,46
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[4/14]		7,50	48,39
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[5/14]		7,50	48,31
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[6/14]		7,50	48,23
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[7/14]		7,50	48,16
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[8/14]		7,50	43,60
GB 14_C	Nieuwbouw GB 14[9/14]		7,50	40,85
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[1/14]		10,50	40,97
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[10/14]		10,50	11,04
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[11/14]		10,50	9,92
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[12/14]		10,50	11,54
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[13/14]		10,50	10,34
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[14/14]		10,50	10,76
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[2/14]		10,50	43,39
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[3/14]		10,50	47,65
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[4/14]		10,50	47,59
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[5/14]		10,50	47,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelasting vanwege Koninginneweg
inclusief correctie conform art 110g Wgh

D03071.000138
BP Wisseveld

Rapport: Resultatentabel
Model: toekomstige situatie Wisseveld
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koninginneweg
Groepsreductie: Ja

Naam				
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[6/14]		10,50	47,48
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[7/14]		10,50	47,43
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[8/14]		10,50	43,02
GB 14_D	Nieuwbouw GB 14[9/14]		10,50	40,51
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[1/10]		1,50	41,72
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[10/10]		1,50	8,34
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[2/10]		1,50	45,04
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[3/10]		1,50	49,36
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[4/10]		1,50	49,10
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[5/10]		1,50	48,84
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[6/10]		1,50	43,92
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[7/10]		1,50	41,27
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[8/10]		1,50	7,31
GB 15_A	Nieuwbouw GB 15[9/10]		1,50	7,29
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[1/10]		5,00	42,15
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[10/10]		5,00	10,26
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[2/10]		5,00	45,41
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[3/10]		5,00	49,27
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[4/10]		5,00	49,07
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[5/10]		5,00	48,88
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[6/10]		5,00	44,23
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[7/10]		5,00	41,74
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[8/10]		5,00	9,01
GB 15_B	Nieuwbouw GB 15[9/10]		5,00	9,05
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[1/10]		7,50	41,97
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[10/10]		7,50	11,18
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[2/10]		7,50	45,04
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[3/10]		7,50	48,66
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[4/10]		7,50	48,50
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[5/10]		7,50	48,34
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[6/10]		7,50	43,86
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[7/10]		7,50	41,53
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[8/10]		7,50	9,90
GB 15_C	Nieuwbouw GB 15[9/10]		7,50	10,09
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[1/10]		10,50	42,08
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[10/10]		10,50	12,13
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[2/10]		10,50	43,69
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[3/10]		10,50	47,78
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[4/10]		10,50	47,66
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[5/10]		10,50	47,54
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[6/10]		10,50	43,27
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[7/10]		10,50	41,14
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[8/10]		10,50	10,90
GB 15_D	Nieuwbouw GB 15[9/10]		10,50	11,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

COLOFON

BESTEMMINGSPLAN WISSEVELD
AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI
PROVINCIE NOORD-BRABANT

AUTEUR

Paul Karman

PROJECTNUMMER

D03071.000138

ONZE REFERENTIE

083811484 C

DATUM

1 april 2019

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 264
6800 AG Arnhem
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com