



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

WOONTORENS IJZEREN VROUW 'S-HERTOGENBOSCH

Opdrachtgever:

BRO

Projectnr:

BRO107-0001

Datum:

19 december 2023

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

WOONTORENS IJZEREN VROUW 'S-HERTOGENBOSCH

Opdrachtgever:	BRO
Projectnr:	BRO107-0001
Rapportnr:	20231219-BRO107-RAP-AKO-VL 3.0
Status:	Definitief
Datum:	19 december 2023

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller(s):
MEV - JSCHU

Verificatie:
JSCHU

Validatie:
JSCHU



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Verkeersgegevens	7
2.4	Rekenmethode	8
3	TOETSINGSKADER.....	10
3.1	Wet geluidhinder.....	10
3.1.1	Algemeen	10
3.1.2	Wegverkeerslawaaï	10
3.1.3	Cumulatie.....	11
3.2	Goede ruimtelijke ordening	11
3.3	Gemeentelijk geluidbeleid	11
3.4	Bouwbesluit	12
4	RESULTATEN	13
4.1	Wet geluidhinder.....	13
4.1.1	Wegverkeer	13
4.1.2	Maatregelen	13
4.1.3	Hogere grenswaarden	14
4.2	Gemeentelijk geluidbeleid	14
4.3	Goede ruimtelijke ordening	15
4.4	Indirecte hinder.....	16
5	CONCLUSIE.....	17

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS
B2	REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van BRO is door Kragten een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van drie nieuwe woontorens bij de IJzeren vrouw in 's-Hertogenbosch (gemeente 's-Hertogenbosch).

In verband met de beoogde nieuwbouw wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure dient conform het gestelde in de Wet geluidhinder (WVgh) een onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt uitgevoerd te worden. Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Van Grobbendoncklaan (inclusief ventweg) – Lagelandstraat en de Graafseweg. Vanuit planologisch oogpunt (beoordeling van het woon- en leefklimaat op basis van de gecumuleerde geluidbelasting) is tevens wel een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege de 30 km/uur-wegen, de Westenburgerweg, de Elzenstraat en de Lucas van Leydenstraat.

Tevens is het aspect 'indirecte hinder', het effect van verkeersbewegingen (van bewoners en bezoekers,) gerelateerd aan de realisatie van drie nieuwe woontorens, in beeld gebracht op zowel de omliggende bestaande woningen als op de nieuwe woontorens.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

In voorliggende rapportage is een overzicht gegeven van de gehanteerde uitgangspunten, het vigerende toetsingskader, de rekenresultaten en de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder toepassing van de wet- en regelgeving op datum van uitgifte van dit rapport. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan kunnen andere rekenmethodes, normen en toetsingen van kracht zijn waardoor dit onderzoek mogelijk (op onderdelen) dient te worden geactualiseerd.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen aan de IJzeren vrouw in 's-Hertogenbosch (gemeente 's-Hertogenbosch). In onderstaande afbeelding is een geografisch overzicht opgenomen van de ligging van het plangebied.



Afbeelding 1 Ligging plangebied (rood kader)

De planlocatie is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de wegen Van Grobbendoncklaan, Lagelandstraat en de Graafseweg. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen. Wel is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de 30 km/uur-wegen Westenburgerweg, Elzenstraat, van Grobbendoncklaan (ventweg) en de Lucas van Leydenstraat.


2.2 Omschrijving

Het plan betreft de nieuwbouw van 3 woontorens met maximaal 195 woningen, daghoreca en een gezondheidscentrum. Plint 0 en 1 van de torens (14 meter boven het maaiveld) hebben geen appartementen. De ontwikkeling wordt ontsloten via één in- en uitrit op de Van Grobbendoncklaan, die vanuit beide rijrichtingen van de Van Grobbendoncklaan bereikt als verlaten kan worden.

In de navolgende afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.



Afbeelding 2 Ligging woontorens op kavel

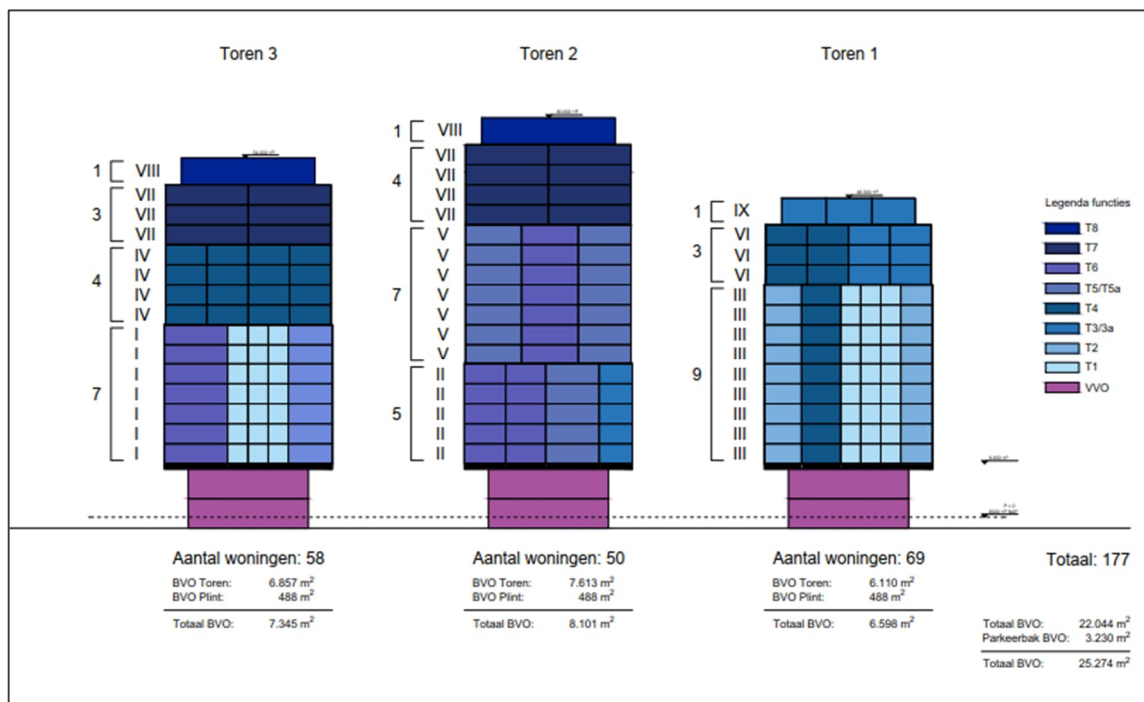

Afbeelding 3 Voorlopige indeling appartementen

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de wegen zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente 's-Hertogenbosch (intensiteiten, milieushapes en verschilplots). De aangeleverde gegevens hebben betrekking op het jaar 2030. Hierin is de planontwikkeling meegenomen. De etmaalintensiteiten zijn met 0,5% per jaar opgehoogd naar het representatieve peiljaar 2034.

In bijlage B1 zijn de aangereikte gegevens weergegeven. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2034)

Weg(vak)	Etmaalintensiteit* [mvt/etm]	Type wegdek	Snelheid [km/uur]
Van Grobbendoncklaan - tussen GW en ventweg - tussen ventweg en plangebied - tussen plangebied en PBS - tussen PBS en AHL - richting Stadionlaan	9.729 + 9.398 9.195 + 9.398 9.228 + 9.398 9.815 + 11.529 1.106	Dicht asfalt beton	50
Van Grobbendoncklaan (ventweg) - tussen VG en Lvl - tussen Lvl en PBS	534 1.554	Dicht asfalt beton	30
Lagelandstraat - tussen GW en ZF - tussen ZF en PS	7.597 + 6.842 7.269 + 6.842	Dicht asfalt beton	50
Graafseweg - tussen MB en AS - tussen AS en VG - tussen VG en ABS - tussen ABS en RS - tussen RS en RvdW	7.337 9.570 5.333 4.710 6.029	Dicht asfalt beton	50
Westenburgerweg	900	Klinkers in keperverband	30
Elzenstraat	900	Klinkers in keperverband	30
Lucas van Leydenstraat	900	Klinkers in keperverband	30
* Indien twee getallen aangegeven: per rijbaan GW: Graafseweg; PBS: Pieter Breughelstraat; AHL: Aartshertogenlaan; VG: Van Grobbendoncklaan; Lvl: Lucas van Leydenstraat; ZF: Zuidoosterfront; PS: Palmboomstraat; MB: Muntelbolwerk; AS: Anderlijnstraat; ABS: Abeelenstraat; RS: Rubenstraat; RvdW: Rogier van der Weydenstraat			

De verkeersgeneratie van het plan is met behulp van de kencijfers van het CROW berekend in de plantoelichting. De totale verkeersgeneratie bedraagt 1.490 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Er is uitgegaan van dezelfde verdeling per voertuigcategorieën als in de bestaande situatie op de Van Grobbendoncklaan ('worst-case' aangezien de verkeersgeneratie van het plan hoofdzakelijk zal bestaande uit personenwagens). Overige gehanteerde uitgangspunten zijn:

- De ontsluiting van het parkeerterrein ligt aan de aan oostzijde (Van Grobbendoncklaan).
- 50% van/naar zuidelijke richting (omgeving Graafseweg)
- 50% van/naar noordelijke richting (omgeving Aartshertogenlaan)


2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2023.12. Voor de wegvakken waar de snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens CROW publicatie 965 "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaï bij 30 km/uur".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen (paragraaf 2.2), de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter boven de verdiepingsvloer van iedere relevante bouwlaag. In de afbeelding 4 is de ligging van de rekenpunten weergegeven.

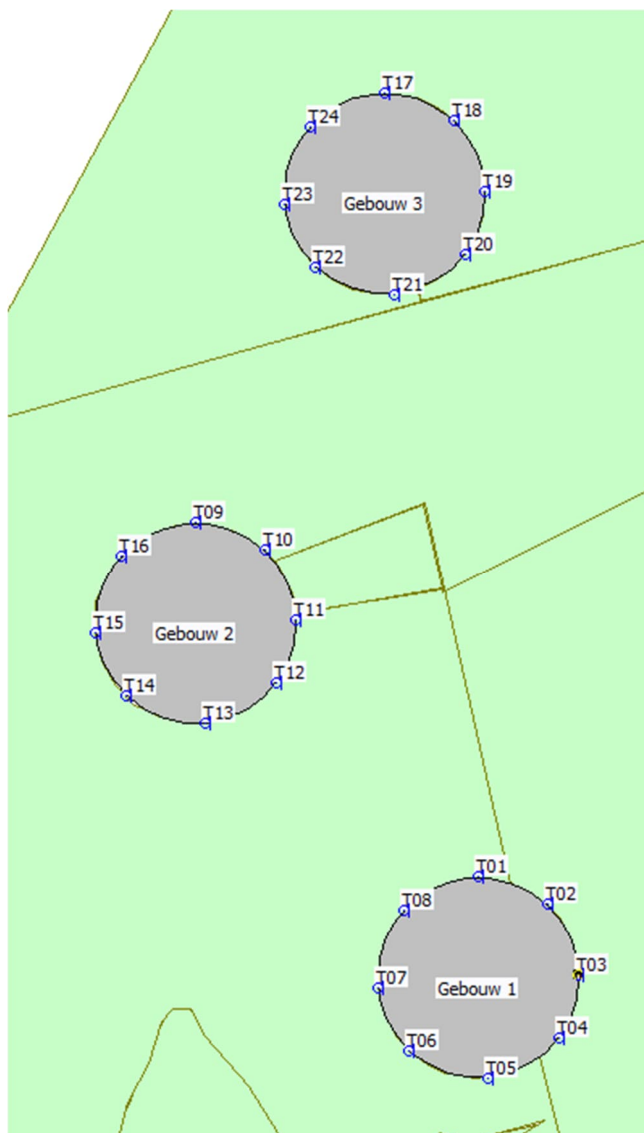

Afbeelding 4 Ligging rekenpunten

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{den} , in dB bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg. Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. De ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone van de weg. Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf (artikel 74 lid 2a Wgh) of als voor de weg een maximumsnelheid van 30 km/h geldt (artikel 74 lid 2b Wgh).

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In tabel 2 zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Van Grobbendoncklaan en de Lagelandstraat zijn stedelijk gelegen en hebben 4 rijstroken, waardoor de zonebreedte 350 meter bedraagt. De Graafseweg is stedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken, waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het

mogelijk om geluidgevoelige bebouwing c.q. bestemmingen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op alle beschouwde wegen bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is.

3.1.3 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege zowel de Van Grobbendoncklaan, de Graafseweg, de Lagelandstraat en de niet-zoneplichtige wegen (30 km/uur-wegen) inzichtelijk gemaakt. Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Voor de 30 km/uur-wegen worden de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder).

Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend.

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid

Het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website of op de overheidswebsite voor lokale wet- en regelgeving (www.overheid.nl). De gemeente 's-Hertogenbosch hanteert het "Nota hogere grenswaarden geluid voor gemeente 's-Hertogenbosch", zoals vastgesteld d.d. augustus 2010.

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wgh of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer/railverkeer en 33 dB (nieuwbouw] en het rechtens verkregen niveau [verbouw]

4 RESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

4.1.1 Wegverkeer

In onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen voor de Van Grobbendoncklaan, de Lagelandstraat en de Graafseweg weergegeven. De rekenresultaten zijn inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder.

Tabel 3 Geluidbelastingen 2034 (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Weg	Toetspunt	Gebouw	Zijde	Hoogte [m]	L_{den} [dB]
Van Grobbendoncklaan	T03	G-1	Oost	10,50	53
	T11	G-2	Oost	13,50	52
	T19	G-3	Oost	10,50	54
Lagelandstraat	T03	G-1	Oost	31,50	43
	T11	G-2	Oost	34,50	41
	T21	G-3	Zuid	31,50	41
Graafseweg	T04	G-1	Zuid-Oost	37,50	42
	T11	G-2	Oost	49,50	39
	T20	G-3	Zuid-Oost	43,50	38

* Inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder

Ten gevolge van het wegverkeer op de Van Grobbendoncklaan bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 54 dB voor gebouw 3, 52 dB voor gebouw 2 en 53 dB voor gebouw 1. De voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. In paragraaf 4.1.2 zijn maatregelen beschouwd ter reductie van de geluidbelasting op de gebouwen

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Lagelandstraat en de Graafseweg bedraagt minder dan 48 dB. De voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder wordt gerespecteerd.

Voor een volledig overzicht van de rekenresultaten wordt verwezen naar bijlage B2.

Er is in deze situatie enkel sprake van wegverkeerslawaai. Daarmee is er geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.1.2 Maatregelen

De voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder wordt ter plaatse van de oostzijde van alle gebouwen overschreden door het verkeer op de van Grobbendoncklaan niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd.

Maatregelen kunnen bestaan uit:

- Bronmaatregelen;
- Overdrachtsmaatregelen;
- Maatregelen bij de ontvanger.

Van Grobbendoncklaan

De Van Grobbendoncklaan is een doorgaande ontsluitingsweg. Het terugdringen van de verkeersintensiteit en/of het verlagen van de maximumsnelheid op deze weg stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard. Bovendien is hiervoor de medewerking van de wegbeheerder (gemeente) benodigd.

Door het toepassen van geluidreducerend wegdek, dunne deklaag type B, op deze weg kan de geluidbelasting met maximaal 3 dB worden verlaagd¹. Indien een dergelijk geluidreducerend wegdek wordt aangebracht, wordt de voorkeurswaarde alsnog overschreden. Het vervangen van het huidige wegdek door een stiller wegdek is derhalve niet doelmatig.

Om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeurswaarde kan afscherming worden gerealiseerd tussen het appartementen en de weg. In deze specifieke situatie hoogbouw (13-17 bouwlagen), waardoor een zeer hoog scherm nodig is om voor de bovenste bouwlagen voldoende geluidreductie te realiseren. Het plaatsen van geluidschermen in stedelijke situaties zijn daarom meestal ongewenst en stuit op bezwaren van stedenbouwkundige en financiële aard.

4.1.3 Hogere grenswaarden

Indien het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen stuit op overwegende bezwaren is nieuwbouw alleen mogelijk als het bevoegd gezag, de gemeente 's-Hertogenbosch, hogere waarden vastgesteld voor de woningen met een overschrijding van de voorkeurswaarde vanwege de Grobbendoncklaan. In bijlage B2 is in tabel 5 een overzicht opgenomen de overschrijdingen per toren en de daarbij behorende geluidbelastingen.

Uit een onderzoek naar de geluidwering van de gevel moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A;k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

4.2 Gemeentelijk geluidbeleid

Geluidbeleid 's-Hertogenbosch

Het doel van het geluidsbeleid van de gemeente 's-Hertogenbosch is het behouden van de goede kwaliteiten en het benutten van kansen om voor de gebieden de geluidskwaliteit te verbeteren. Een belangrijke subdoelstelling is het realiseren van een per gebied passende geluidskwaliteit. Daarnaast dient bij nieuwe ontwikkelingen de geluidskwaliteit vroeg in het afwegingsproces te worden meegenomen om de problemen in de toekomst te voorkomen.

Het geluidsbeleid voor gemeente 's-Hertogenbosch is gebiedsgericht ontwikkeld. Binnen het grondgebied worden negen gebiedstypen onderscheiden. Per gebiedstype is in de Nota Gebiedsgericht Geluidbeleid geformuleerd welke ambitie de gemeente 's-Hertogenbosch heeft voor geluid.

- Het plangebied is gelegen in het gebiedstype 'Stromingszone'²

Algemeen geldt dat bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidgevoelige bestemmingen de volgende criteria bij de afweging betrokken worden:

- indien mogelijk moet de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe geluidgevoelige bestemming worden vergroot;
- indien mogelijk moeten bronmaatregelen getroffen worden;
- indien mogelijk moeten overdrachtsmaatregelen worden getroffen;
- het stedenbouwkundig ontwerp dient zodanig vorm te worden gegeven dat zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat;
- in ieder geval bij woningen/appartementen dient de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied [Stromingszone 'onrustig' tot 53 dB];

¹ Wegdekc correctiefactoren conform Bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, lijst C_{wegdek} versie 21 februari 2019

² De stromingszone is een gebied langs wegen met een belangrijke verkeersfunctie (waaronder een stroomfunctie, die zorgt dat je van herkomst naar bestemming kan komen). De algemene kwalificatie voor de geluidambitie langs wegen met een stroomfunctie is "onrustig".

- de woning dient tenminste één geluidsluwe gevel³ te bezitten, waaraan minimaal één verblijfsruimte is gelegen;

Bij nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de geluidklasse “onrustig” en akoestisch slechter dient bij een aanvraag om bouwvergunning een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit 2012, waarbij voor de geluidsbelasting wordt uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting, indien daar sprake van is.

Voor de appartementen in gebouw G-1 en G-2 en een groot deel van de appartementen in gebouw G-3, waarvoor geldt dat de geluidbelasting meer dan 48 dB bedraagt, geldt dat voor wat betreft de buitenruimte (tuin/balkon) voldaan kan worden aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied (Stromingszone ‘onrustig’ tot 53 dB).

Voor de appartementen in gebouw G-3 die een geluidbelasting van meer dan 53 dB ondervinden, alsmede voor alle appartementen waarvoor een hogere waarde aangevraagd dient te worden, zal in het kader van de verdere uitwerking van de torens op het gebied van geluid (samen met de ontwerper) beschouwd moeten worden op welke wijze voldaan kan worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijke hogere waarde beleid (onder andere inzake de ligging van de buitenruimte en de aanwezigheid van een geluidluwe gevel).

In de regels van het bestemmingsplan is c.q. wordt opgenomen dat het bouwen van woningen uitsluitend is toegestaan indien met akoestisch onderzoek is aangetoond, dat wordt voldaan aan de voorwaarden, als bedoeld in beschikking hogere waarde (die als bijlage bij de regels wordt opgenomen). Dat moet bij aanvraag Omgevingsvergunning gebeuren.

4.3 Goede ruimtelijke ordening

30km/uur-wegen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen vanwege de omliggende 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel zijn de maatgevende geluidbelasting (incl. aftrek artikel 110g Wgh) weergegeven.

Tabel 4 Geluidbelastingen 2034 (L_{den} , inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

Weg	Toetspunt	Gebouw	Zijde	Hoogte [m]	L_{den} [dB]
Van Grobbendoncklaan (ventweg)	T03	G-1	Oost	16,50	32
	T11	G-2	Oost	13,50	30
	T18	G-3	Oost	10,50	33
Elzenstraat	T01	G-1	Zuid-Oost	37,50	25
	T09	G-2	Noord	28,50	29
	T20	G-3	Zuid-Oost	16,50	31
Lucas van Leydenstraat	T01	G-1	Noord	37,50	26
	T10	G-2	Noord-Oost	49,50	27
	T18	G-3	Noord-Oost	31,50	30
Westenburgerweg	T05	G-1	Zuid	7,50	36
	T14	G-2	Zuid-West	10,50	33
	T20	G-3	Zuid-Oost	13,50	28

Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Voor de 30 km/uur-wegen worden de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg.

³ Onder een geluidluwe gevel wordt verstaan een gevel met een gecumuleerde geluidsbelasting, berekend overeenkomstig de methode uit hoofdstuk 2 van bijlage I van het Reken en meetvoorschrift geluidhinder 2006, die kleiner of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder die geldt voor de bronsoort waarvoor de hogere waarde benodigd is. Bij eengezinswoningen kan per verdieping worden beoordeeld of er sprake is van tenminste één geluidluwe gevel.

Voor alle gebouwen en gevels wordt voldaan aan de voorkeurswaarde uit Wet geluidhinder, waardoor er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie

In het kader van goede ruimtelijke ordening is de ongecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen berekent. Per gebouw bedraagt de ongecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting maximaal;

- 59 dB voor gebouw 1
- 57 dB voor gebouw 2
- 59 dB voor gebouw 3

In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen. Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B2.

4.4 Indirecte hinder

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege verkeer op de Van Grobbendoncklaan via welk de ontwikkeling wordt ontsloten, ter plaatse van bestaande woningen in de directe omgeving hiervan met maximaal 0,4 dB toeneemt.

In de Wet geluidhinder bestaat geen directe normstelling voor het effect van de verkeersgeneratie van een nieuw plan op de geluidbelasting ter plaatse van de bestaande woningen. Voor de beoordeling van de eventuele toename van de geluidbelasting is aangesloten bij de normstelling voor 'reconstructies van wegen' conform de Wet geluidhinder. Hierin geldt als uitgangspunt dat een toename van de geluidbelasting van (afgerond) minder dan 2 dB toelaatbaar is. Gesteld kan worden dat de voorgestane ontwikkeling niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de geluidbelasting op deze woningen.

Uitgaande van 1.490 motorvoertuigbewegingen per etmaal op het gehele parkeerterrein van het plan ('worst-case' aangezien een deel van het verkeer gebruik zal maken van de bewonersparkeerplaatsen in de kelder) bedraagt de geluidbelasting (exclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder) 49 dB op de maatgevende woning binnen het plan.

5 CONCLUSIE

In opdracht van BRO is door Kragten een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van drie nieuwe woontorens bij de IJzeren vrouw in 's-Hertogenbosch (gemeente 's-Hertogenbosch).

In verband met de beoogde nieuwbouw wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure dient conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wvgh) een onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt uitgevoerd te worden. Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Van Grobbendoncklaan (inclusief ventweg) – Lagelandstraat en de Graafseweg. Vanuit planologisch oogpunt (beoordeling van het woon- en leefklimaat op basis van de gecumuleerde geluidbelasting) is tevens wel een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting vanwege de 30 km/uur-wegen, de Westenburgerweg, de Elzenstraat en de Lucas van Leydenstraat.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Wegverkeerslawaaï

In het kader van de Wet geluidhinder is de geluidbelasting ten gevolge van de Van Grobbendoncklaan, de Graafseweg en de Lagelandstraat inzichtelijk gemaakt. De berekende geluidbelasting ten gevolge van de Graafseweg en de Lagelandstraat respecteren de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ten gevolge van de Van Grobbendoncklaan bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 54 dB voor gebouw 3, 52 dB voor gebouw 2 en 53 dB voor gebouw 1. De voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd.

Maatregelen ten einde het verlagen van de geluidbelasting zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Voor de appartementen die een geluidbelasting van meer dan 53 dB ondervinden, alsmede voor alle appartementen waarvoor een hogere waarde aangevraagd dient te worden, zal in het kader van de verdere uitwerking van de torens op het gebied van geluid (samen met de ontwerper) beschouwd moeten worden op welke wijze voldaan kan worden aan de voorwaarden uit het gemeentelijke hogere waarde beleid (onder andere inzake de ligging van de buitenruimte en de aanwezigheid van een geluidluwe gevel). Op basis van de resultaten uit voorliggend akoestisch onderzoek kan een hogere waarde worden verleend. Bij de aanvraag om een Omgevingsvergunning zal vervolgens moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de voorwaarden van de beschikking hogere grenswaarden.

Goede ruimtelijke ordening.

In het kader van goed ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de niet-zoneplichtige wegen (30-km/uur wegen) inzichtelijk gemaakt. Voor niet-zoneplichtige wegen zijn de normen uit de Wet geluidhinder niet van toepassing. Voor de 30 km/uur-wegen zijn de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg. Voor alle gebouwen en gevels wordt voldaan aan de voorkeurswaarde uit Wet geluidhinder, waardoor er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

In het kader van goede ruimtelijke ordening is de ongecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen berekent. Per gebouw bedraagt de ongecorrigeerde gecumuleerde geluidbelasting maximaal;

- 59 dB voor gebouw 1
- 57 dB voor gebouw 2
- 59 dB voor gebouw 3

In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen.


Indirecte hinder

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege verkeer op de Van Grobbendoncklaan via welk de ontwikkeling wordt ontsloten, ter plaatse van bestaande woningen in de directe omgeving hiervan met maximaal 0,4 dB toeneemt. Gesteld kan worden dat de voorgestane ontwikkeling niet leidt tot een onaanvaardbare toename van de geluidbelasting op deze woningen.

Uitgaande van 1.490 motorvoertuigbewegingen per etmaal op het gehele parkeerterrein van het plan bedraagt de geluidbelasting (exclusief aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder) 49 dB op de maatgevende woning binnen het plan.

BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS

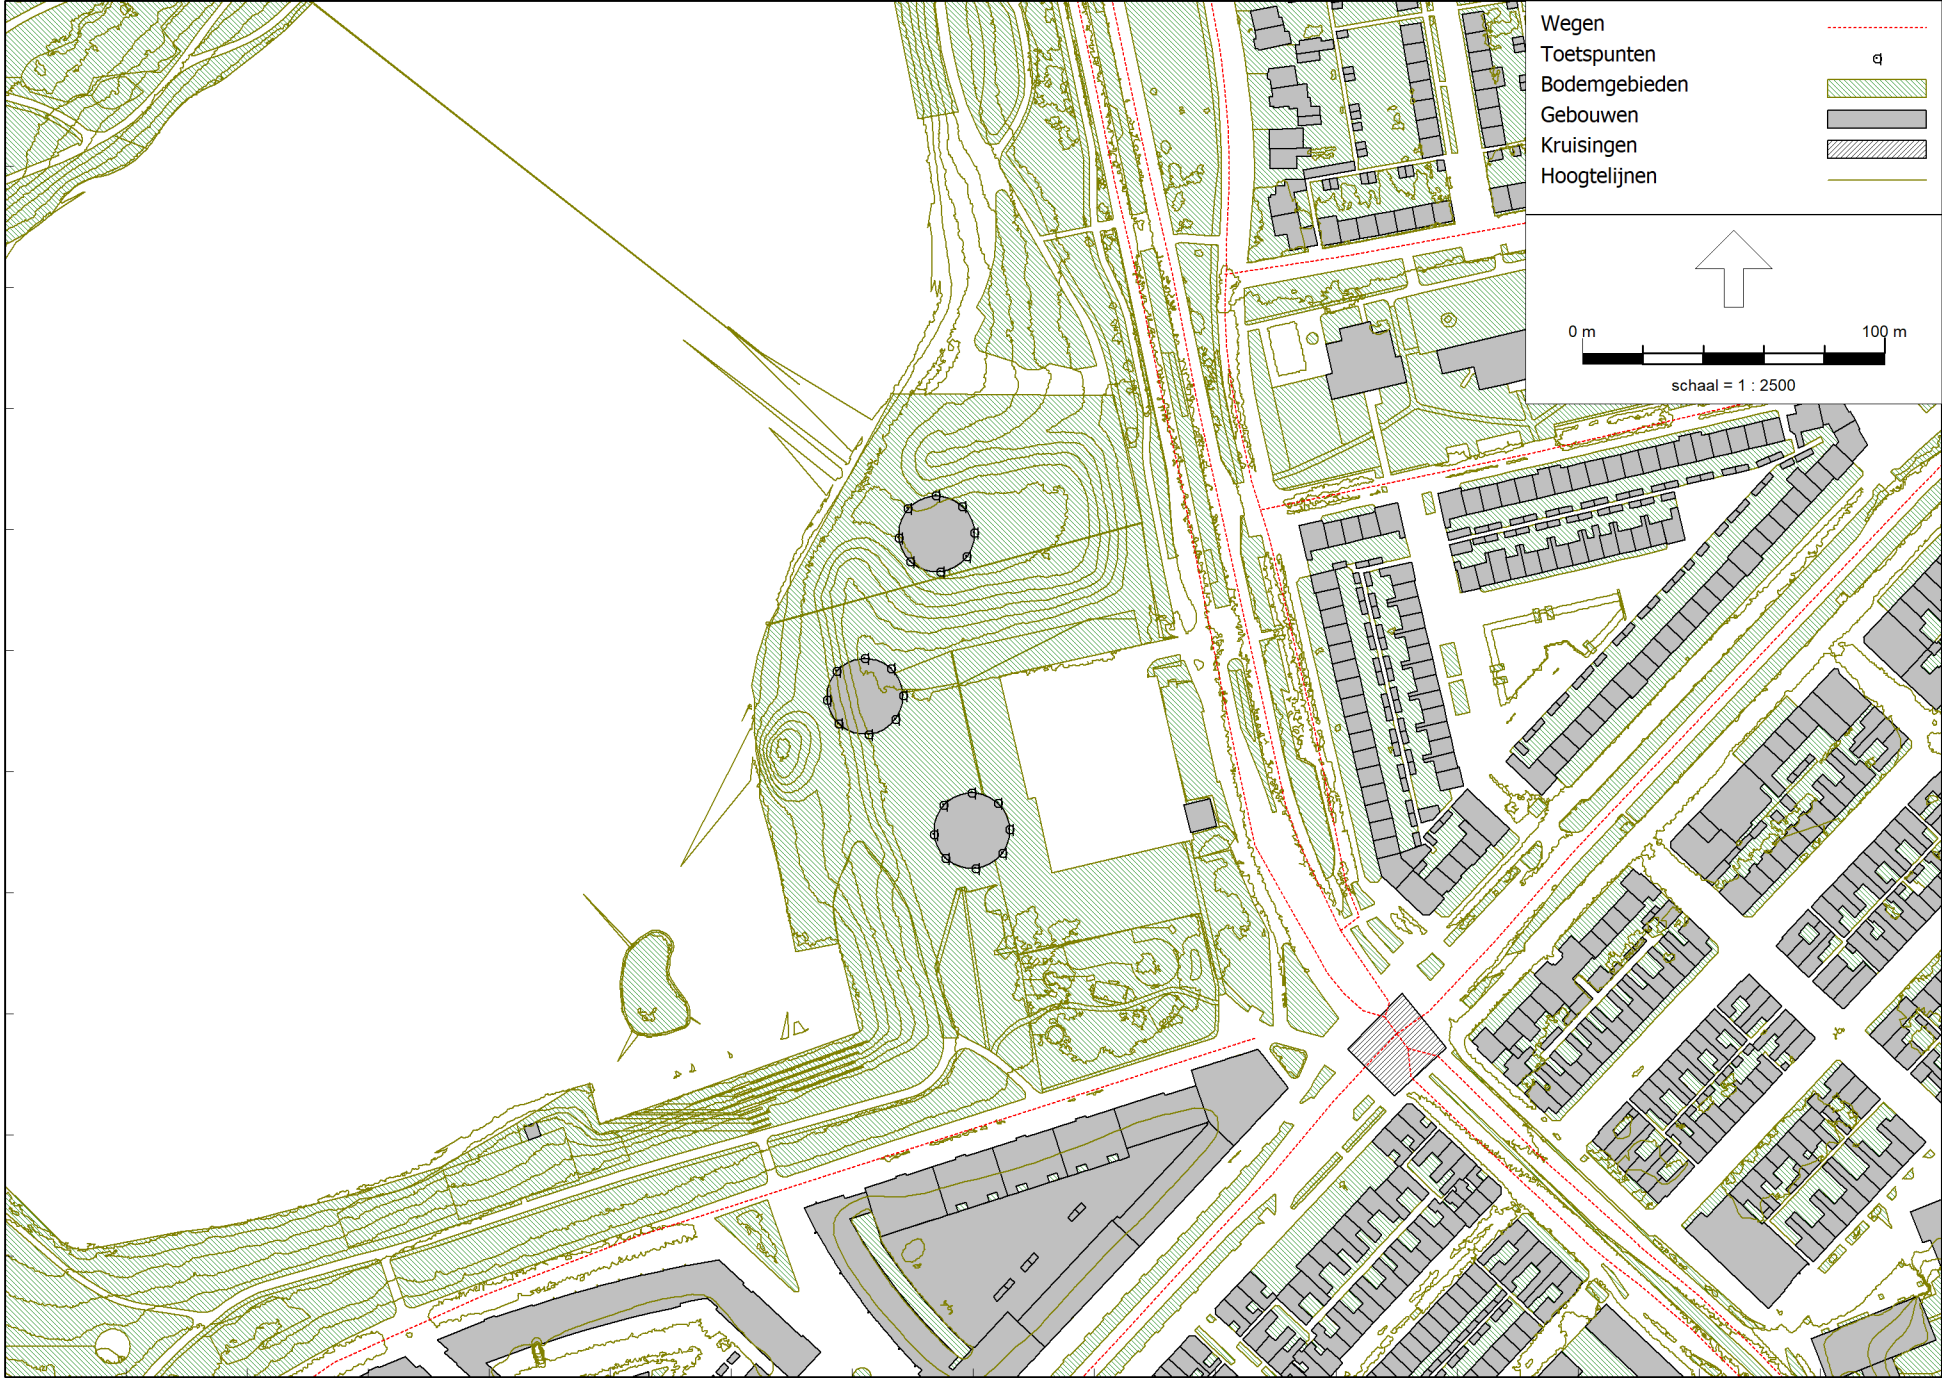

412000

411800

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1
Rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaï

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	mev
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mev op 16-8-2021
Laatst ingezien door	jschu op 9-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50








Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1
Gebouwen (plan)

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G-2	Gebouw 2	62,05	3,95	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G-1	Gebouw 1	50,05	3,95	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G-3	Gebouw 3	56,05	3,95	Eigen waarde	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

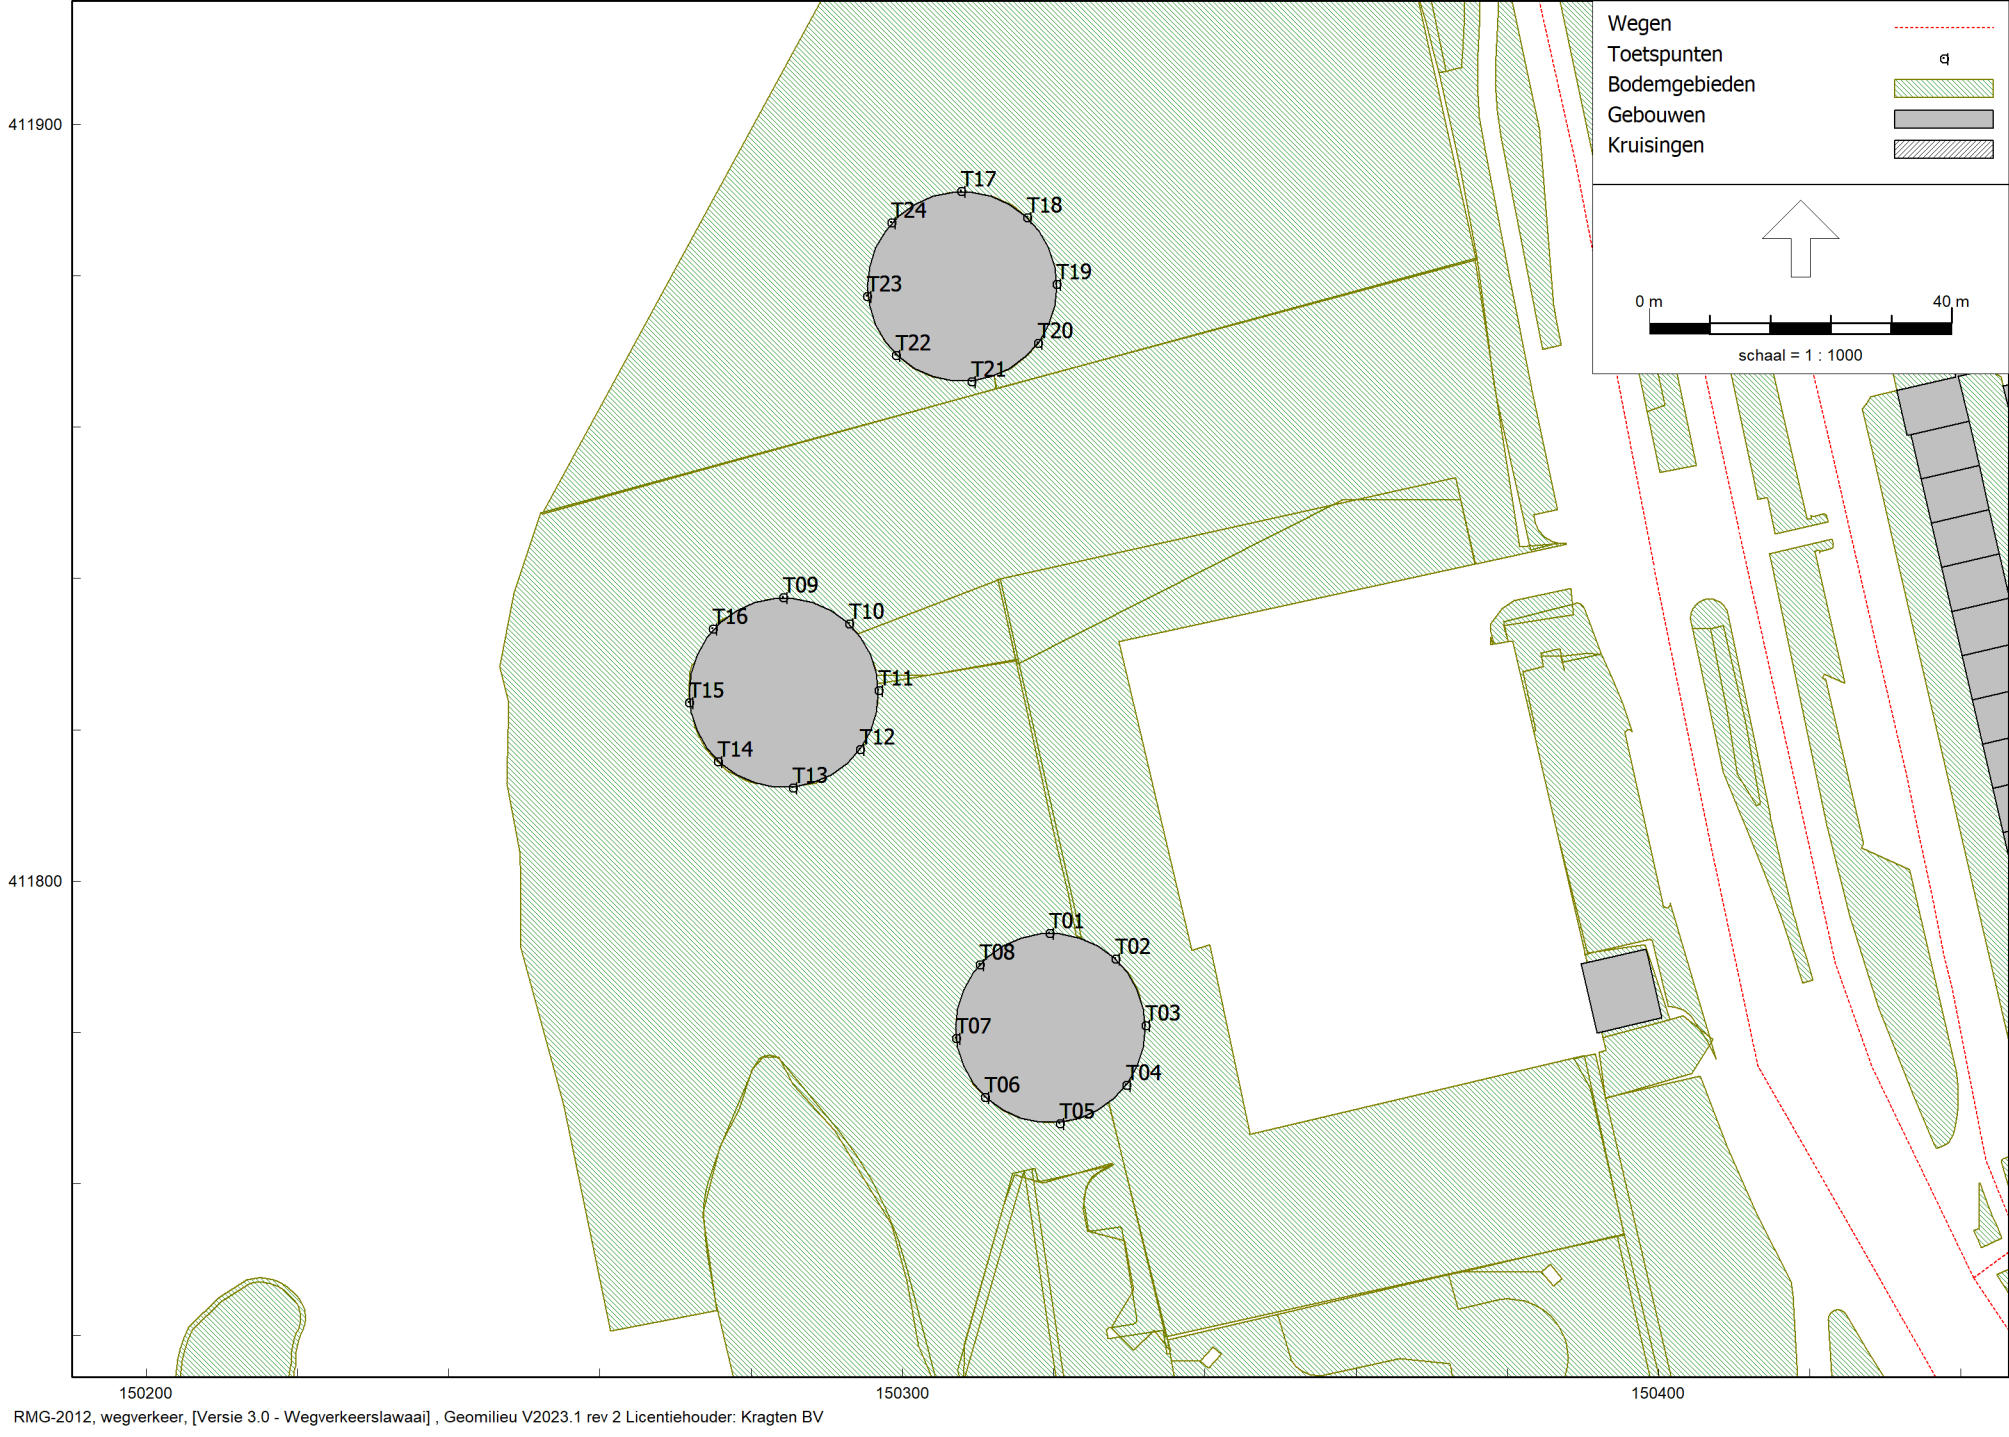

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T01	Noord gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T02	Noord-Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T03	Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T04	Zuid-Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T05	Zuid Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T06	Zuid-West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T07	West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T08	Noord-West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T01	Noord gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T02	Noord-Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T03	Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T04	Zuid-Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T05	Zuid Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T06	Zuid-West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T07	West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T08	Noord-West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T01	Noord gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T02	Noord-Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T03	Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T04	Zuid-Oost Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T05	Zuid Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T06	Zuid-West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T07	West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T08	Noord-West Gebouw 1	14,00	Eigen waarde	37,50	--	--	--	--	--	Ja
T09	Noord gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T10	Noord-Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T11	Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T12	Zuid-Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T13	Zuid Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T14	Zuid-West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T15	West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T16	Noord-West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T09	Noord gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T10	Noord-Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T11	Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T12	Zuid-Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja


Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch


Invoergegevens

Bijlage B1
Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T13	Zuid Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T14	Zuid-West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T15	West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T16	Noord-West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T09	Noord gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T10	Noord-Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T11	Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T12	Zuid-Oost Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T13	Zuid Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T14	Zuid-West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T15	West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T16	Noord-West Gebouw 2	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	46,50	49,50	--	Ja
T17	Noord gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T18	Noord-Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T19	Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T20	Zuid-Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T21	Zuid Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T22	Zuid-West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T23	West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T24	Noord-West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
T17	Noord gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T18	Noord-Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T19	Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T20	Zuid-Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T21	Zuid Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T22	Zuid-West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T23	West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T24	Noord-West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	19,50	22,50	25,50	28,50	31,50	34,50	Ja
T17	Noord gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
T18	Noord-Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
T19	Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
T20	Zuid-Oost Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
T21	Zuid Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
T22	Zuid-West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
T23	West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja
T24	Noord-West Gebouw 3	14,00	Eigen waarde	37,50	40,50	43,50	--	--	--	Ja

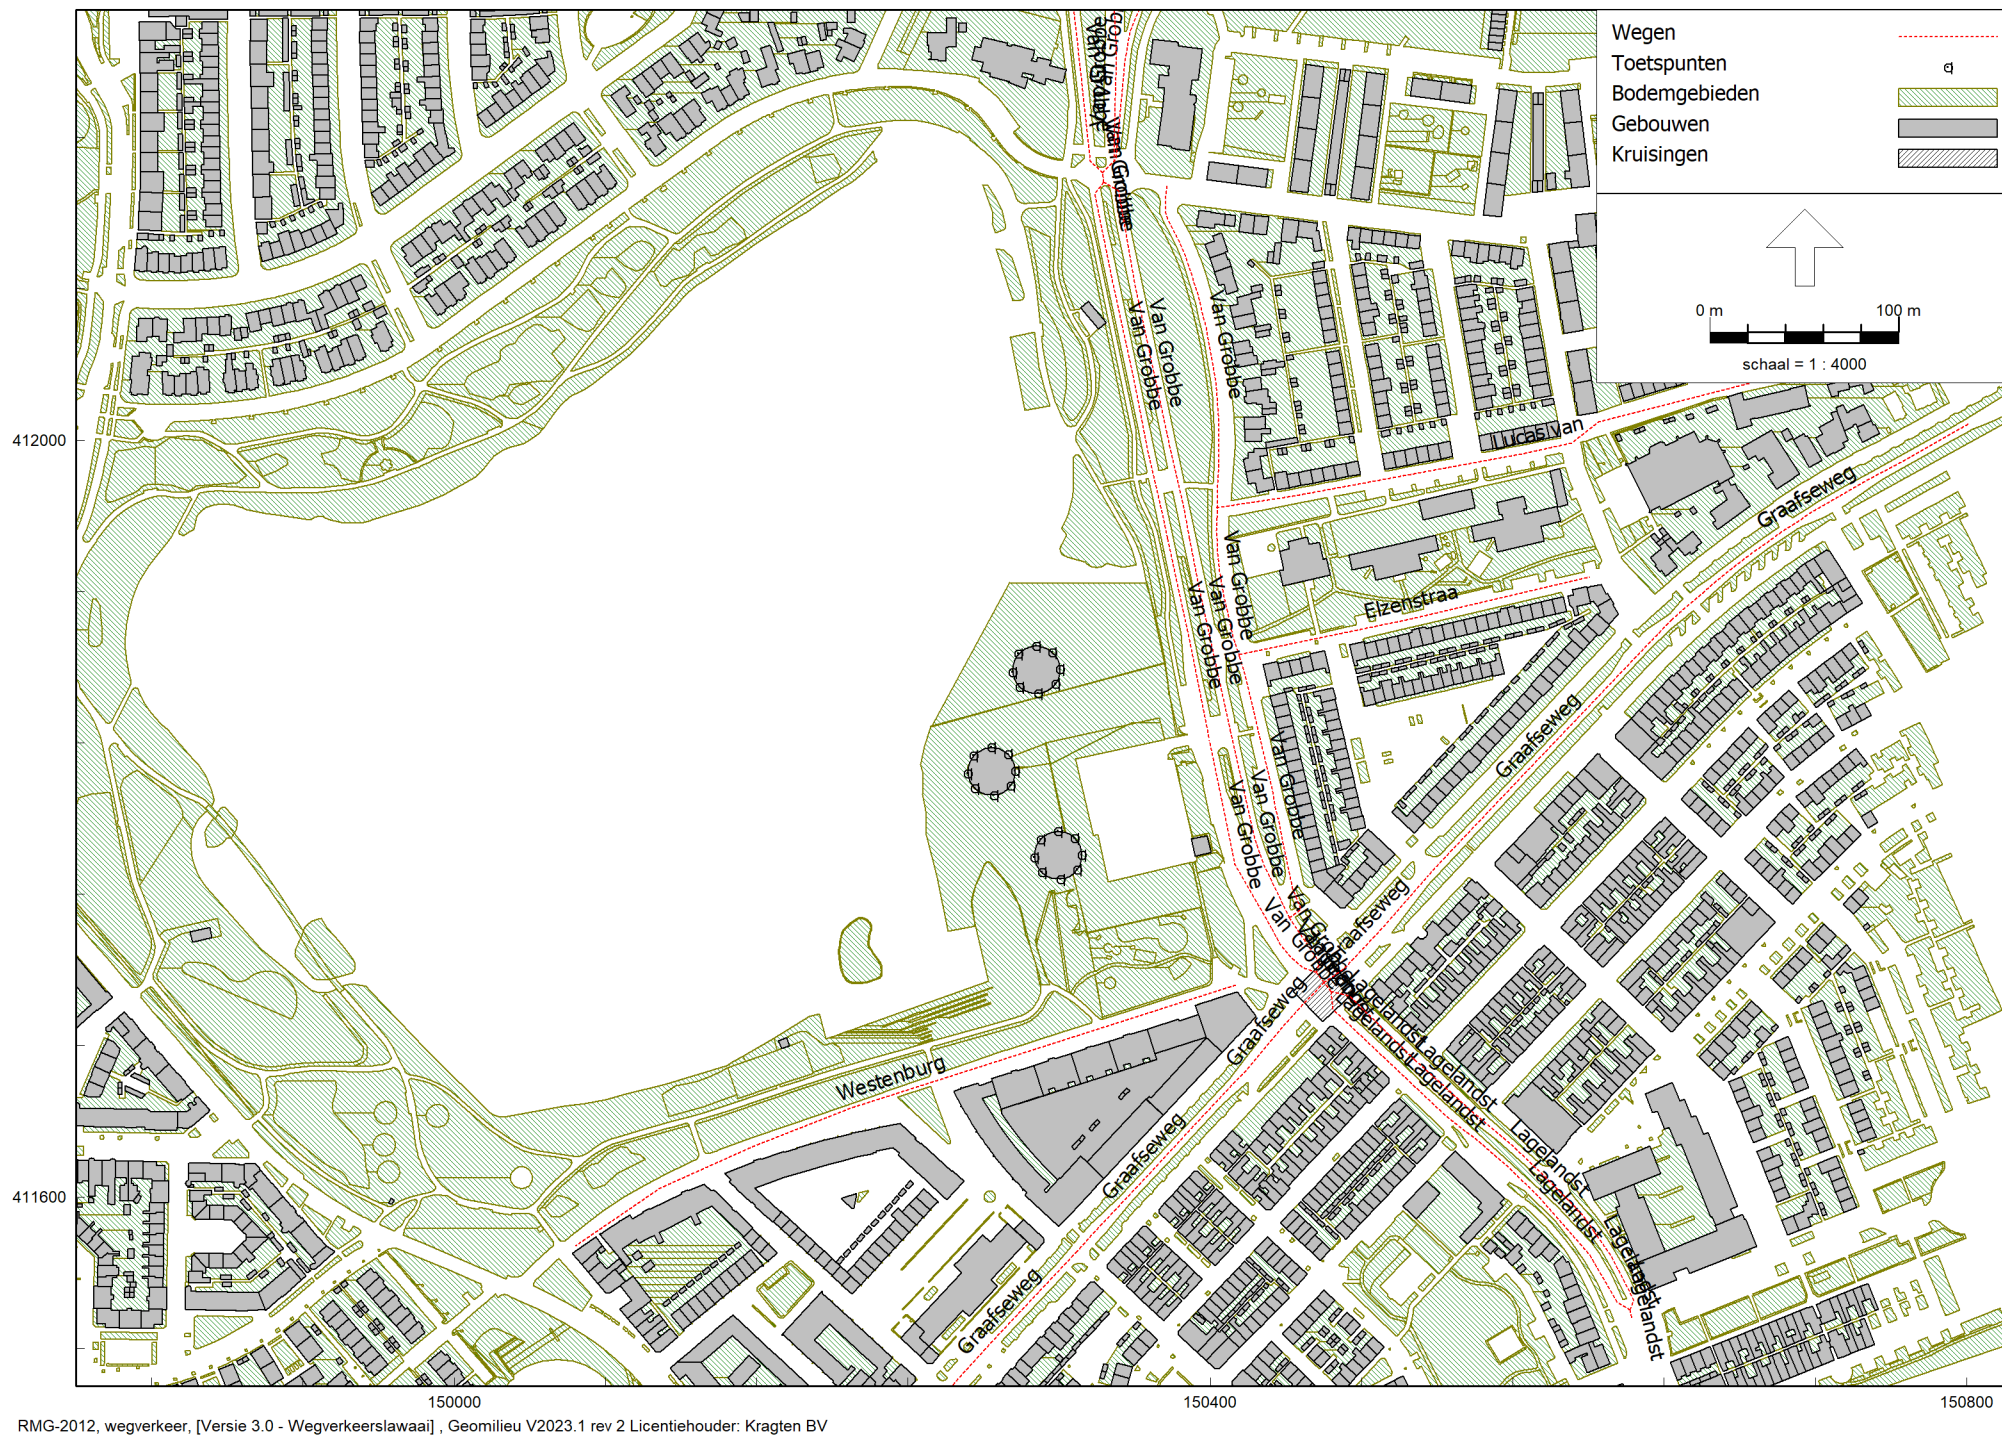

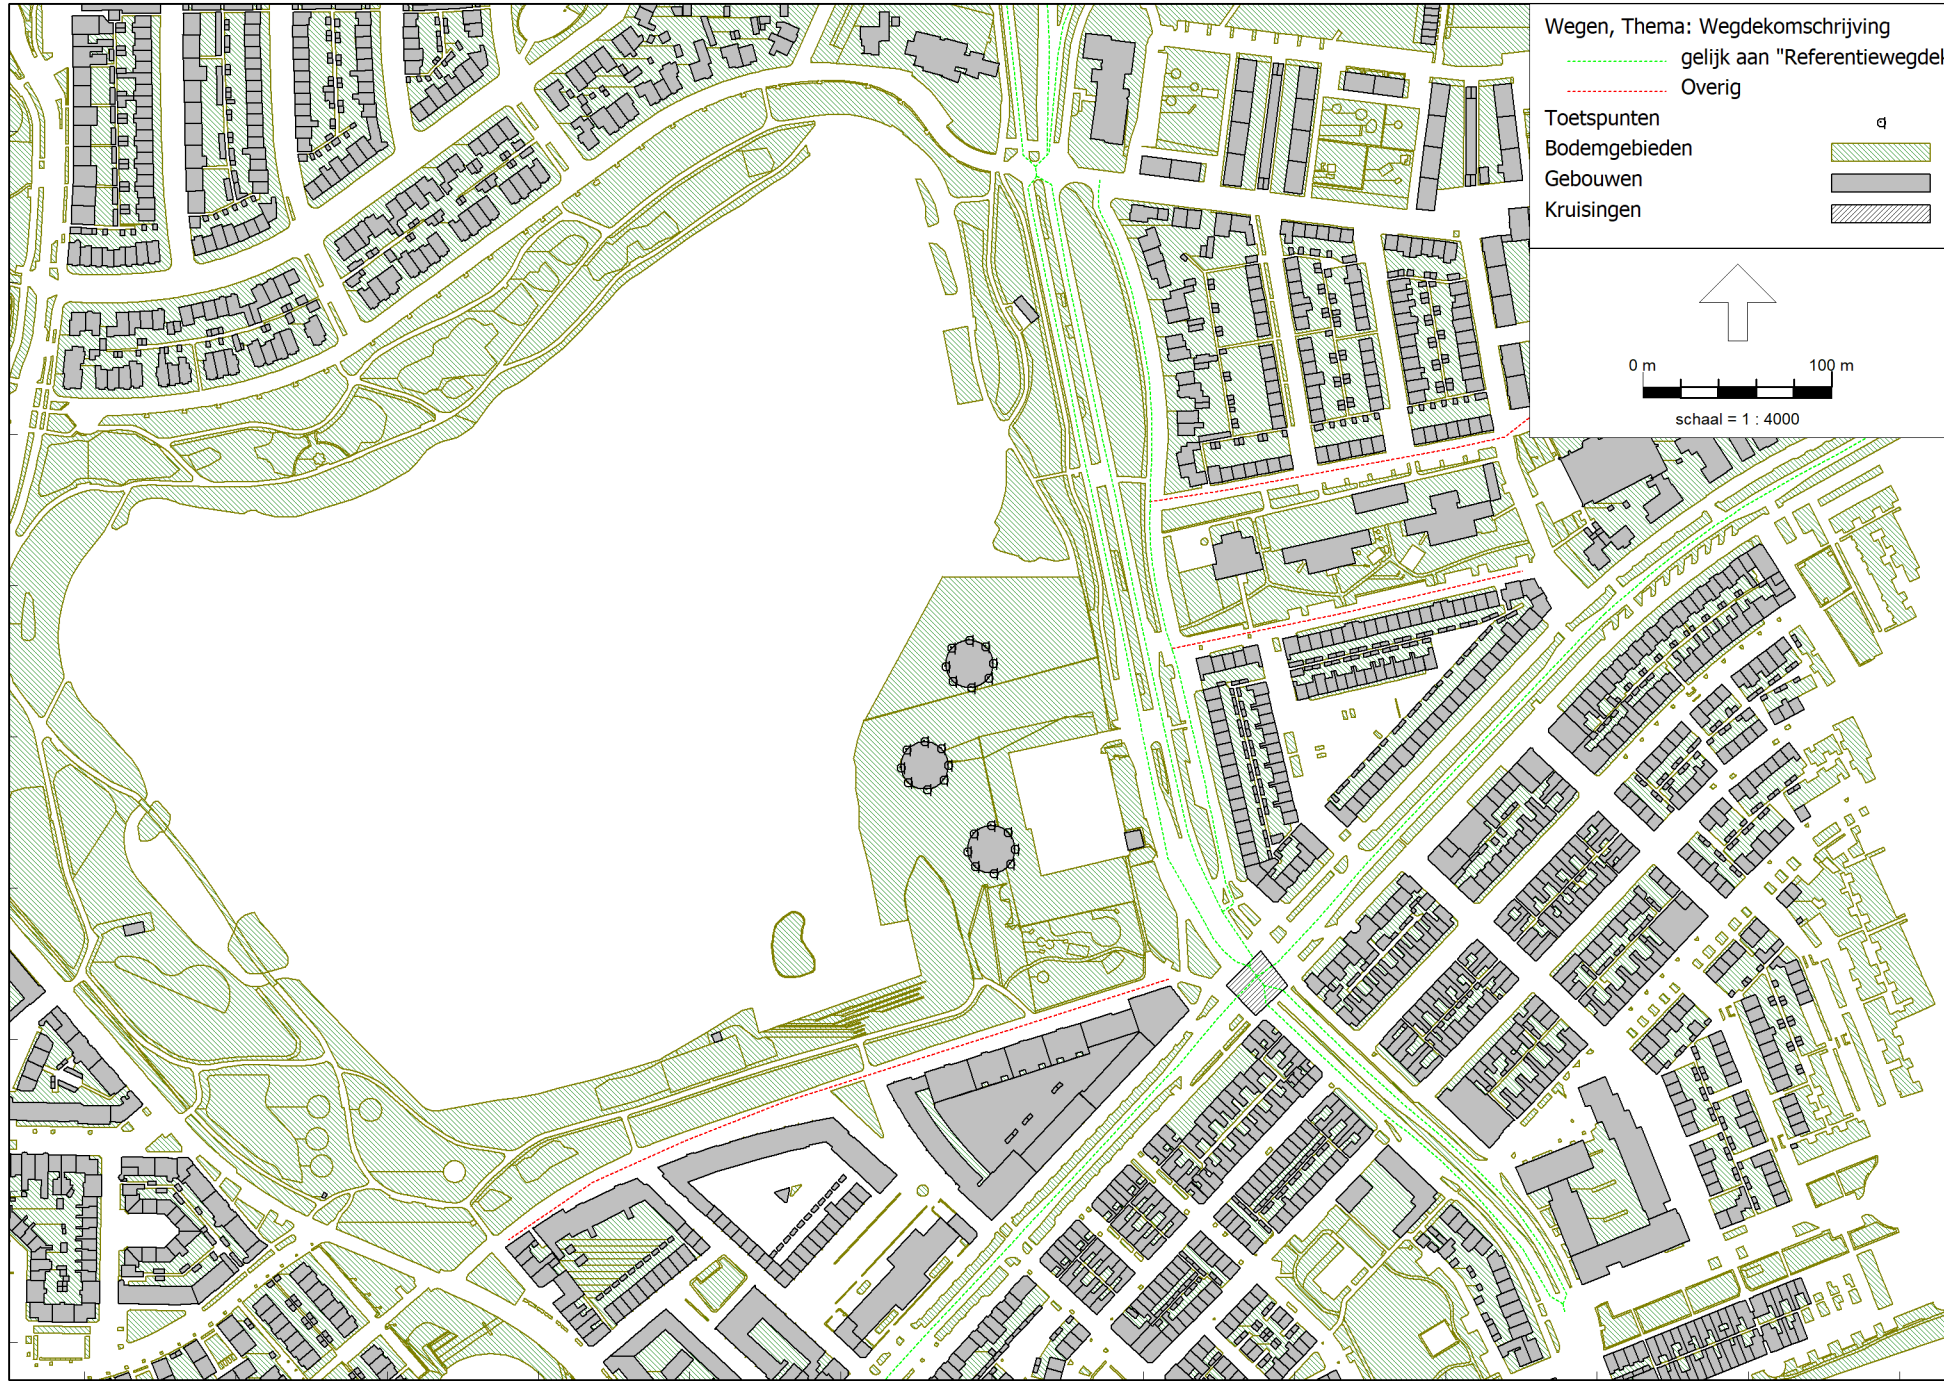


412000

411600

150000

150400

150800

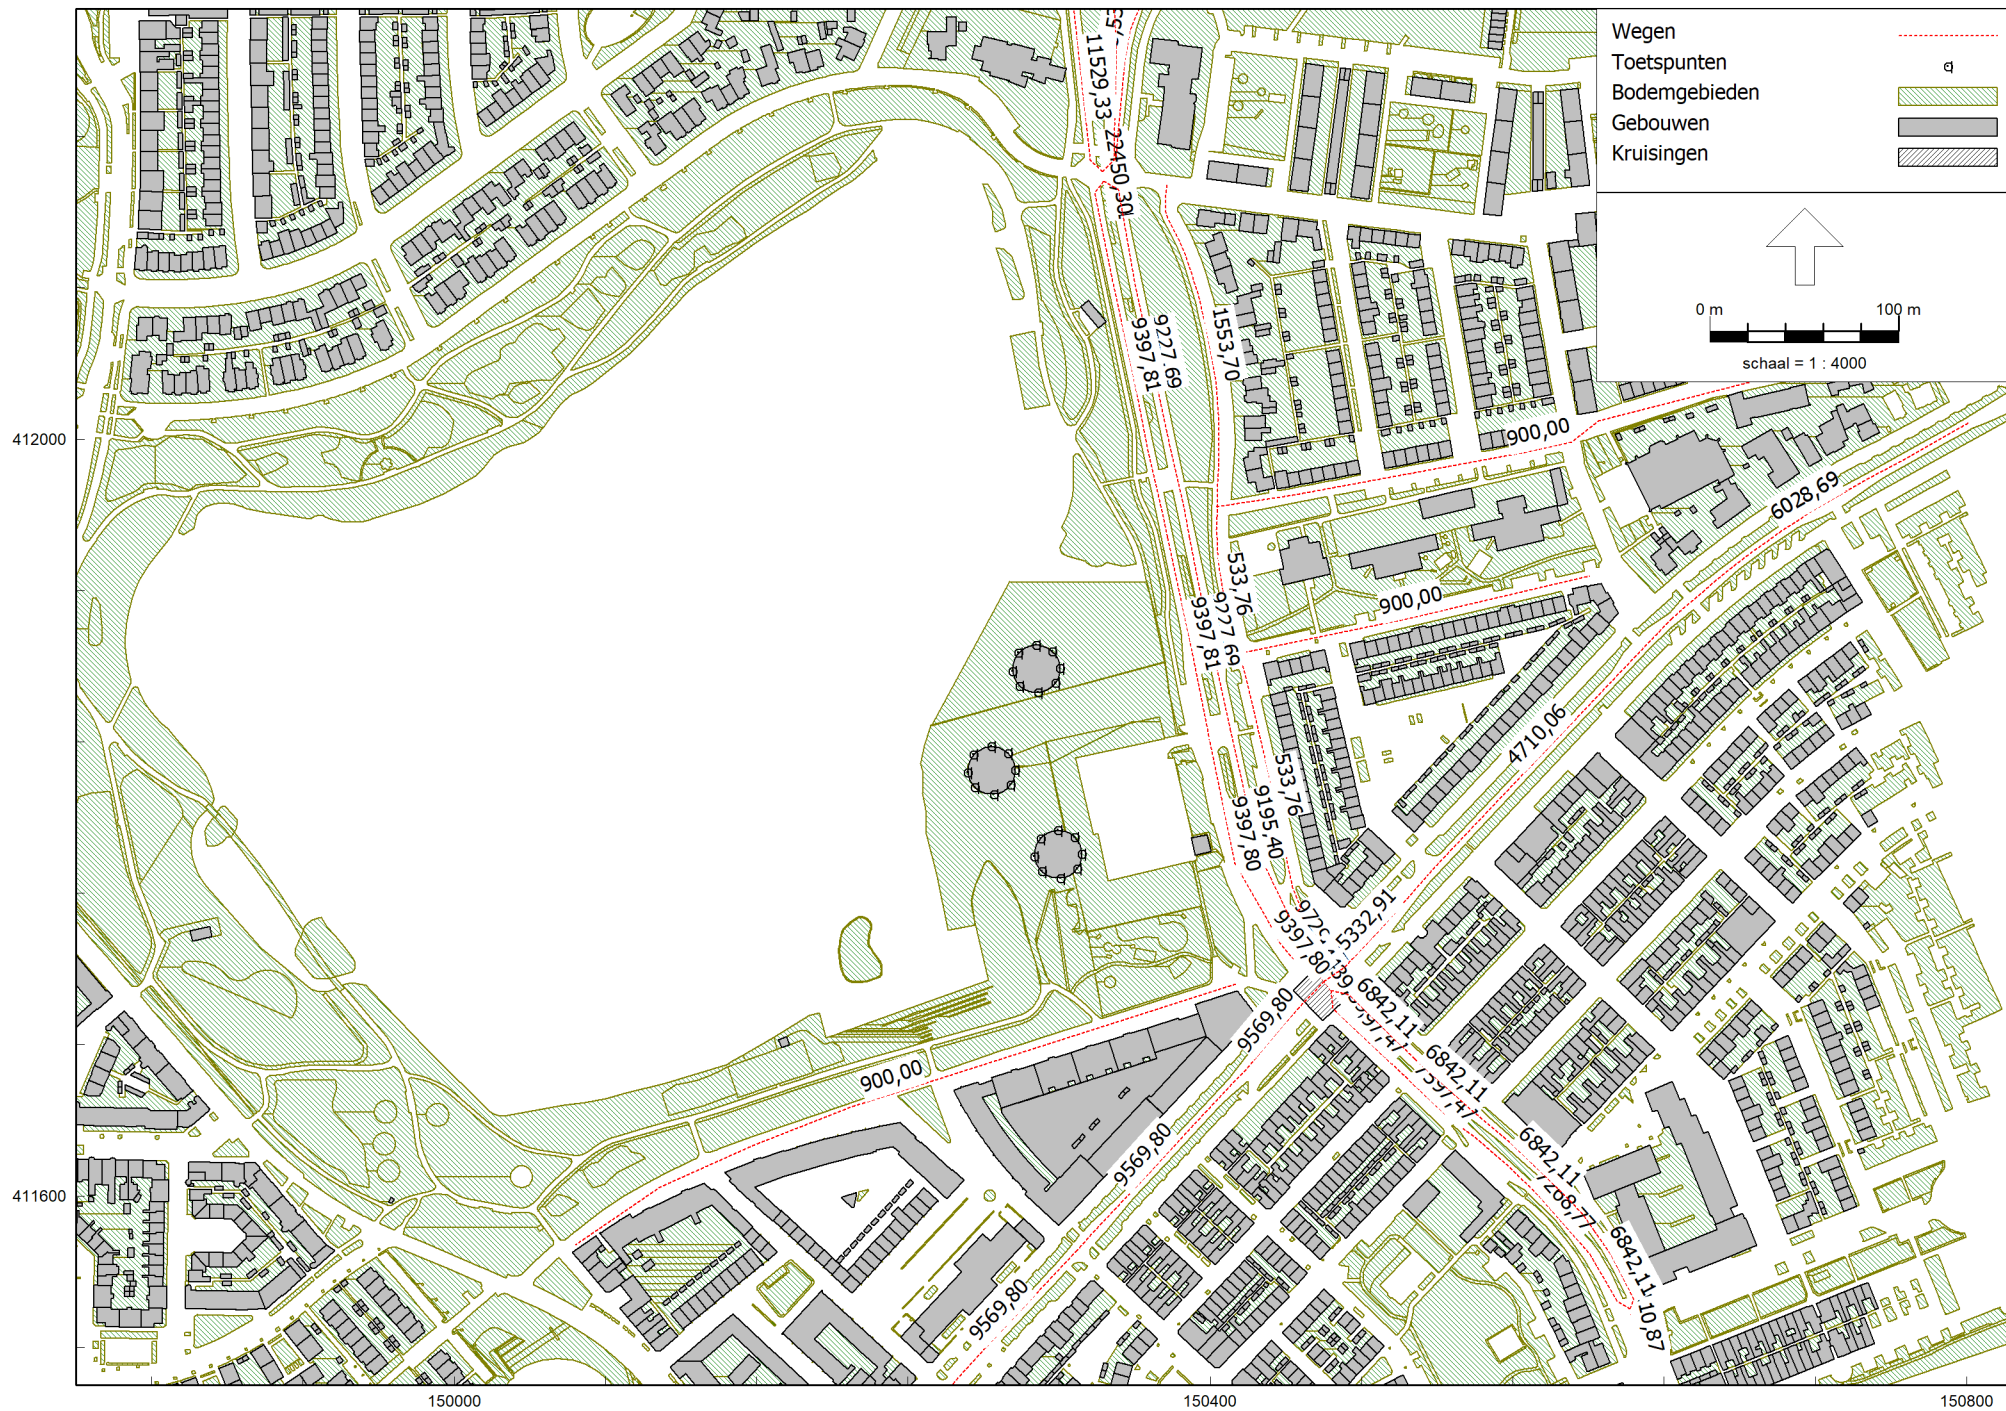

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Invoergegevens

Bijlage B1
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Hbron	Helling	Wegdek
Elzenstraa	Elzenstraat	150415,48	411886,60	150600,47	411927,64	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W9a
Graafseweg	Graafseweg	150643,98	411905,12	150515,14	411769,75	0,00	0,00	6,36	6,00	0,75	0	W0
Graafseweg	Graafseweg	150460,15	411713,34	150515,14	411769,75	0,00	0,00	6,18	6,00	0,75	0	W0
Graafseweg	Graafseweg	150183,77	411416,06	150260,22	411496,73	0,00	0,00	6,50	6,04	0,75	0	W0
Graafseweg	Graafseweg	150643,98	411905,12	150801,89	412009,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,75	0	W0
Graafseweg	Graafseweg	150260,22	411496,73	150328,98	411570,94	0,00	0,00	6,04	6,13	0,75	0	W0
Graafseweg	Graafseweg	150328,98	411570,94	150413,08	411660,88	0,00	0,00	6,13	6,00	0,75	0	W0
Graafseweg	Graafseweg	150460,15	411713,34	150413,08	411660,88	0,00	0,00	6,18	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150508,24	411672,26	150540,25	411643,48	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150463,67	411708,55	150508,24	411672,26	0,00	0,00	6,10	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150463,67	411708,55	150460,15	411713,34	0,00	0,00	6,10	6,18	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150621,75	411540,38	150603,12	411581,49	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150463,67	411708,55	150504,69	411661,67	0,00	0,00	6,10	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150621,75	411540,38	150622,98	411535,12	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150621,75	411540,38	150532,61	411636,50	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150603,12	411581,49	150540,25	411643,48	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Lagelandst	Lagelandstraat	150532,61	411636,50	150504,69	411661,67	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Lucas van	Lucas van Leydenstraat	150403,22	411964,19	150741,79	412044,45	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W9a
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150376,97	412134,37	150403,50	411958,98	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150415,26	411885,76	150403,50	411958,98	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150441,62	411747,63	150415,26	411885,76	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150441,62	411747,63	150456,05	411718,87	0,00	0,00	6,00	6,12	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150389,00	411948,21	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150377,55	411947,65	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150342,82	412141,35	150396,99	412259,20	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150456,05	411718,87	150460,15	411713,34	0,00	0,00	6,12	6,18	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150343,12	412139,25	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,12	412139,25	150342,82	412141,35	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150389,00	411948,21	150410,69	411846,23	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150377,55	411947,65	150399,38	411841,55	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150432,32	411742,00	150399,40	411841,33	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150441,62	411747,63	150410,70	411846,06	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150342,82	412141,35	150325,77	412243,05	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150342,82	412141,35	150348,70	412250,84	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150456,05	411718,87	150432,32	411742,00	0,00	0,00	6,12	6,00	0,75	0	W0
Westenburg	Westenburgerweg	150413,25	411711,92	150064,31	411574,16	0,00	0,00	6,38	6,00	0,75	0	W9a

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)
Elzenstraa	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	900,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	
Graafseweg	Referentiewegdek	50	50	50	4710,06	6,68	3,38	0,78	94,81	97,22	95,22	3,58	1,94	3,39	1,61	
Graafseweg	Referentiewegdek	50	50	50	5332,91	6,68	3,38	0,78	95,11	97,38	95,50	3,38	1,83	3,20	1,52	
Graafseweg	Referentiewegdek	50	50	50	7337,43	6,67	3,35	0,82	92,78	96,36	92,39	4,91	2,55	5,02	2,31	
Graafseweg	Referentiewegdek	50	50	50	6028,69	6,68	3,39	0,78	95,61	97,66	95,96	3,03	1,64	2,87	1,36	
Graafseweg	Referentiewegdek	50	50	50	9569,80	6,67	3,36	0,82	93,56	96,77	93,21	4,38	2,26	4,48	2,06	
Graafseweg	Referentiewegdek	50	50	50	9569,80	6,67	3,36	0,82	93,56	96,77	93,21	4,38	2,26	4,48	2,06	
Graafseweg	Referentiewegdek	50	50	50	9569,80	6,67	3,36	0,82	93,56	96,77	93,21	4,38	2,26	4,48	2,06	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	6842,11	6,67	3,34	0,82	92,23	96,07	91,81	5,28	2,75	5,41	2,49	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	6842,11	6,67	3,34	0,82	92,23	96,07	91,81	5,28	2,75	5,41	2,49	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	14439,59	6,67	3,34	0,82	92,31	96,12	91,90	5,23	2,72	5,35	2,46	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	6842,11	6,67	3,34	0,82	92,23	96,07	91,81	5,28	2,75	5,41	2,49	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	7597,47	6,67	3,34	0,82	92,39	96,16	91,97	5,18	2,69	5,30	2,44	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	14110,87	6,68	3,34	0,82	92,18	96,05	91,75	5,32	2,77	5,44	2,50	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	7268,77	6,68	3,34	0,82	92,13	96,02	91,70	5,35	2,79	5,48	2,52	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	6842,11	6,67	3,34	0,82	92,23	96,07	91,81	5,28	2,75	5,41	2,49	
Lagelandst	Referentiewegdek	50	50	50	7597,47	6,67	3,34	0,82	92,39	96,16	91,97	5,18	2,69	5,30	2,44	
Lucas van	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	900,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	
Van Grobde	Referentiewegdek	30	30	30	1553,70	6,72	3,46	0,68	99,08	99,48	99,18	0,60	0,35	0,64	0,32	
Van Grobde	Referentiewegdek	30	30	30	533,76	6,72	3,46	0,68	99,59	99,77	99,64	0,26	0,15	0,28	0,14	
Van Grobde	Referentiewegdek	30	30	30	533,76	6,72	3,46	0,68	99,59	99,77	99,64	0,26	0,15	0,28	0,14	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9729,17	6,67	3,34	0,82	92,31	96,12	91,90	5,23	2,72	5,35	2,46	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9227,69	6,68	3,33	0,82	91,92	95,91	91,48	5,49	2,86	5,62	2,58	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9397,81	6,68	3,34	0,82	92,08	95,99	91,65	5,39	2,81	5,51	2,54	
Van Grobde	Referentiewegdek	30	30	30	1105,53	6,73	3,45	0,68	98,07	98,91	98,28	1,26	0,73	1,35	0,68	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	19466,72	6,48	3,65	0,96	93,81	95,34	94,37	4,46	3,12	3,89	1,73	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	18625,51	6,68	3,34	0,82	92,00	95,95	91,57	5,44	2,83	5,57	2,56	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	22450,30	6,67	3,35	0,82	92,96	96,46	92,57	4,79	2,48	4,90	2,25	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9227,69	6,68	3,33	0,82	91,92	95,91	91,48	5,49	2,86	5,62	2,58	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9397,81	6,68	3,34	0,82	92,08	95,99	91,65	5,39	2,81	5,51	2,54	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9397,80	6,68	3,34	0,82	92,07	95,99	91,64	5,39	2,81	5,52	2,54	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9195,40	6,68	3,33	0,82	91,89	95,90	91,45	5,51	2,87	5,64	2,59	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	11529,33	6,67	3,35	0,82	93,15	96,56	92,78	4,66	2,41	4,77	2,19	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9815,44	6,68	3,34	0,82	92,16	96,04	91,74	5,33	2,77	5,45	2,51	
Van Grobde	Referentiewegdek	50	50	50	9397,80	6,68	3,34	0,82	92,07	95,99	91,64	5,39	2,81	5,52	2,54	
Westenburg	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	900,00	6,70	3,59	0,65	98,39	98,71	98,69	1,29	1,06	1,01	0,32	

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (A)	%ZV (N)	Groep
Elzenstraa	0,23	0,30	Elzenstraat
Graafseweg	0,83	1,39	Graafseweg
Graafseweg	0,79	1,31	Graafseweg
Graafseweg	1,09	2,59	Graafseweg
Graafseweg	0,70	1,17	Graafseweg
Graafseweg	0,97	2,31	Graafseweg
Graafseweg	0,97	2,31	Graafseweg
Graafseweg	0,97	2,31	Graafseweg
Lagelandst	1,18	2,78	Lagelandstraat
Lagelandst	1,18	2,78	Lagelandstraat
Lagelandst	1,16	2,76	Lagelandstraat
Lagelandst	1,18	2,78	Lagelandstraat
Lagelandst	1,15	2,73	Lagelandstraat
Lagelandst	1,19	2,80	Lagelandstraat
Lagelandst	1,19	2,82	Lagelandstraat
Lagelandst	1,18	2,78	Lagelandstraat
Lagelandst	1,15	2,73	Lagelandstraat
Lucas van	0,23	0,30	Lucas van Leydenstraat
Van Grobbe	0,17	0,18	Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Van Grobbe	0,08	0,08	Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Van Grobbe	0,08	0,08	Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Van Grobbe	1,16	2,76	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,23	2,90	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,20	2,84	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	0,36	0,38	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,54	1,75	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,21	2,87	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,06	2,52	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,23	2,90	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,20	2,84	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,20	2,84	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,23	2,91	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,03	2,46	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,19	2,81	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbe	1,20	2,84	Van Grobbendoncklaan
Westenburg	0,23	0,30	Westenburgerweg

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1
Kruising

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Corr.
KR001	Kruising vG-laan - G-weg - L-straat	1

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1 Groepen

Rapport: Groepenbeheer
Model: Wegverkeerslawaaï
Versie 3.0 - IJzeren Vrouw s-Hertogenbosch
Lijst van: Alle items

[illegible]

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Invoergegevens

Bijlage B1
Groepen

Rapport: Groepenbeheer
Model: Wegverkeerslawaaï
Versie 3.0 - IJzeren Vrouw s-Hertogenbosch
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
Van Grobbendoncklaan	Weg	Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan
Van Grobbendoncklaan	Weg	Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan


Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch


Invoergegevens


Bijlage B1
Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaaï

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogtelijnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<70 km/h	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
30 km/h wegen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Elzenstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Lucas van Leydenstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Van Grobbendoncklaan (ventweg)	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Westenburgerweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
50 km/h wegen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Graafseweg	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Lagelandstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Van Grobbendoncklaan	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
>70 km/h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

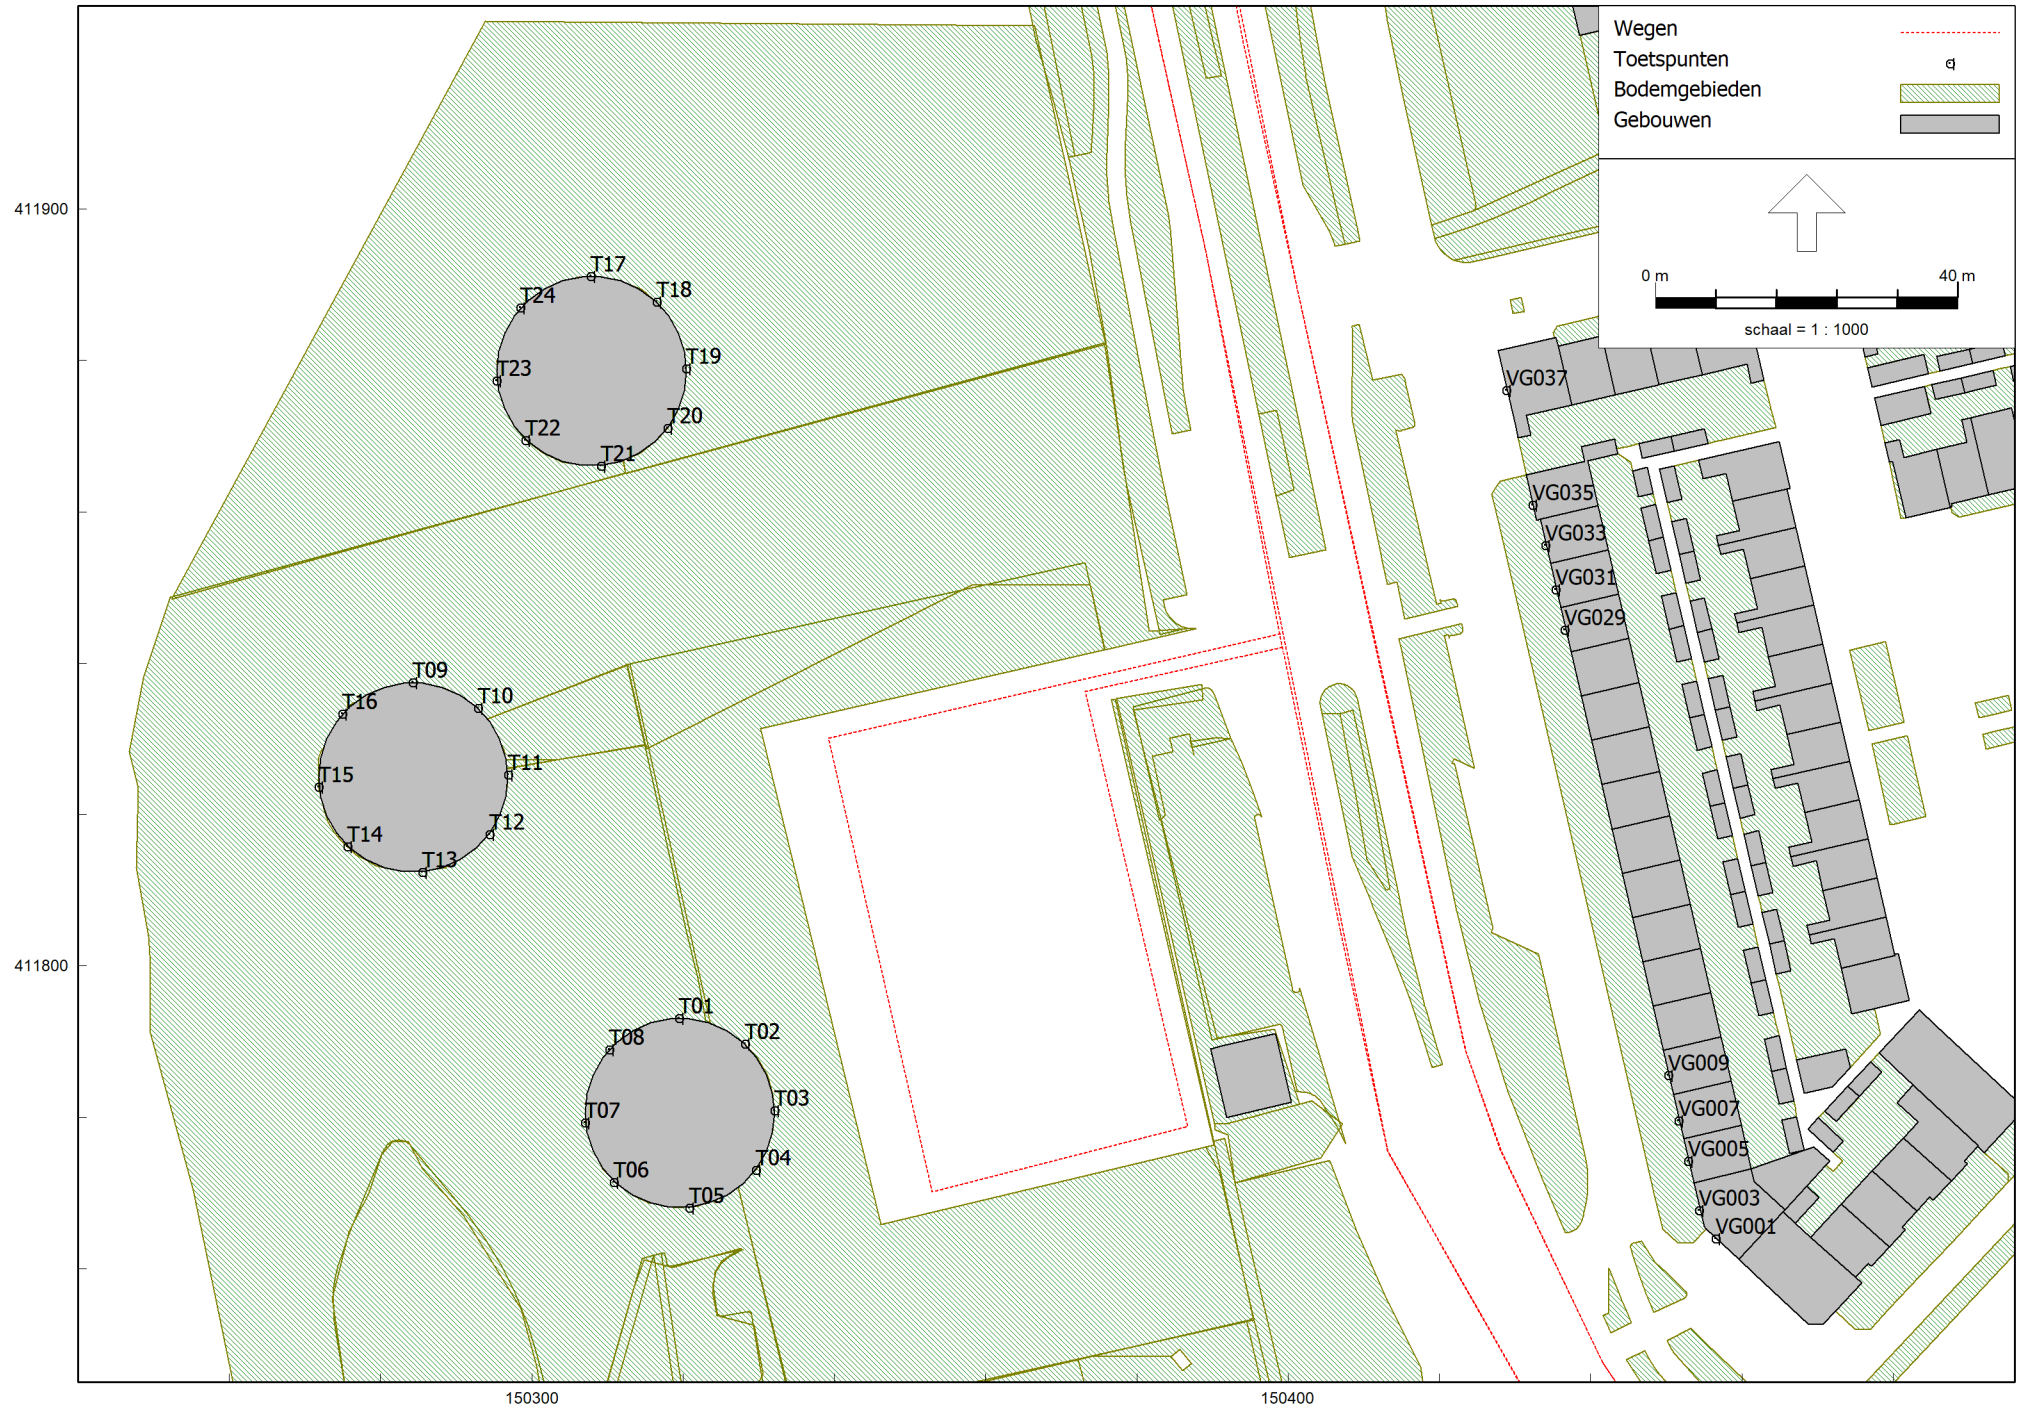

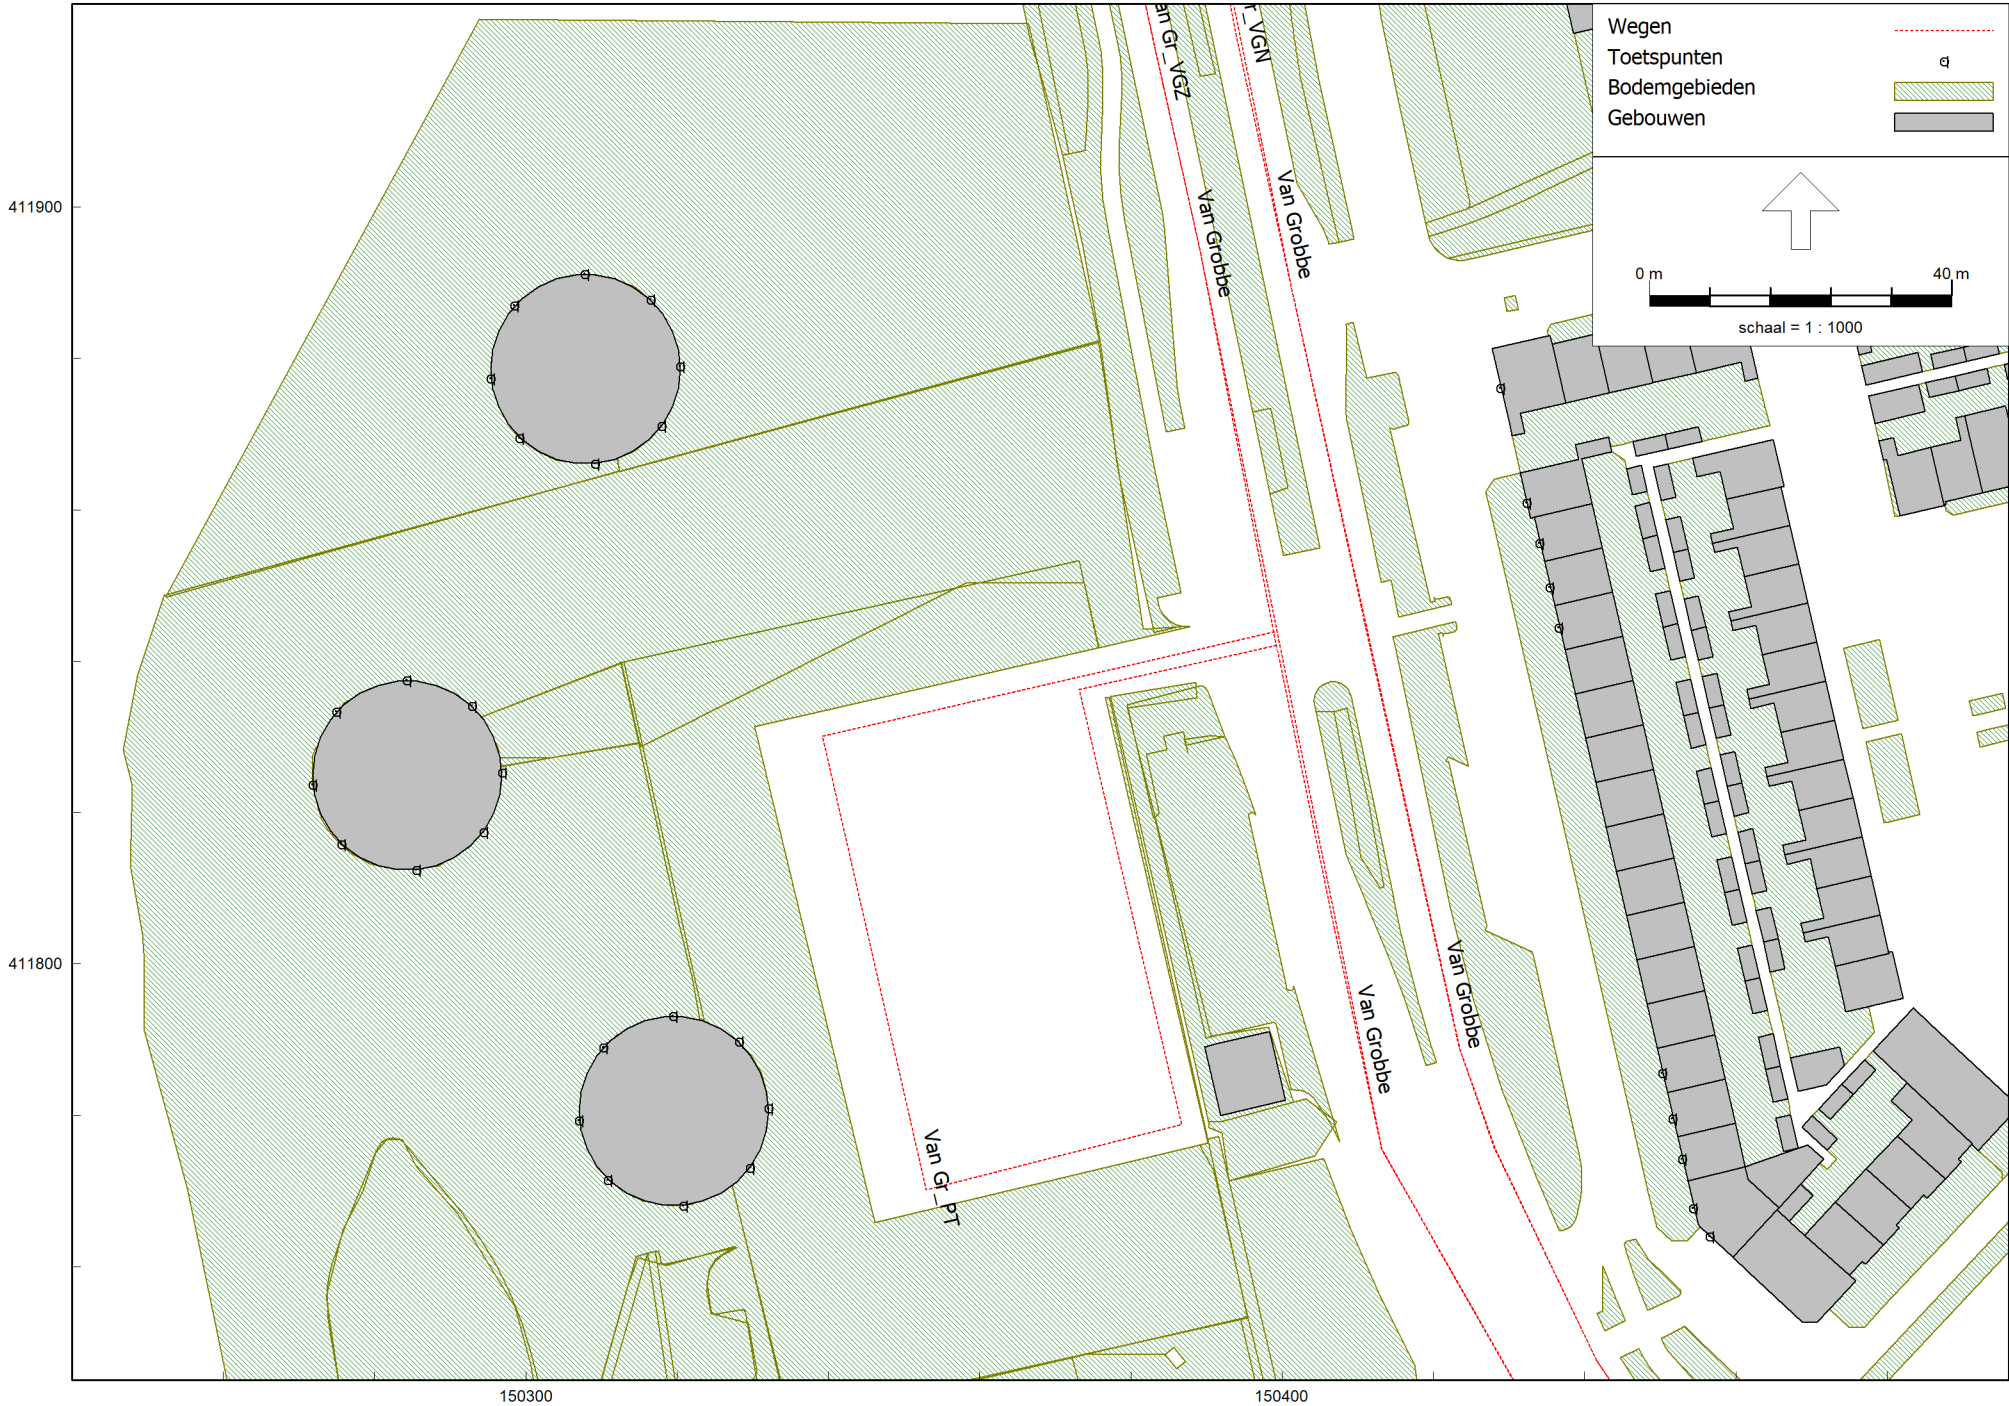

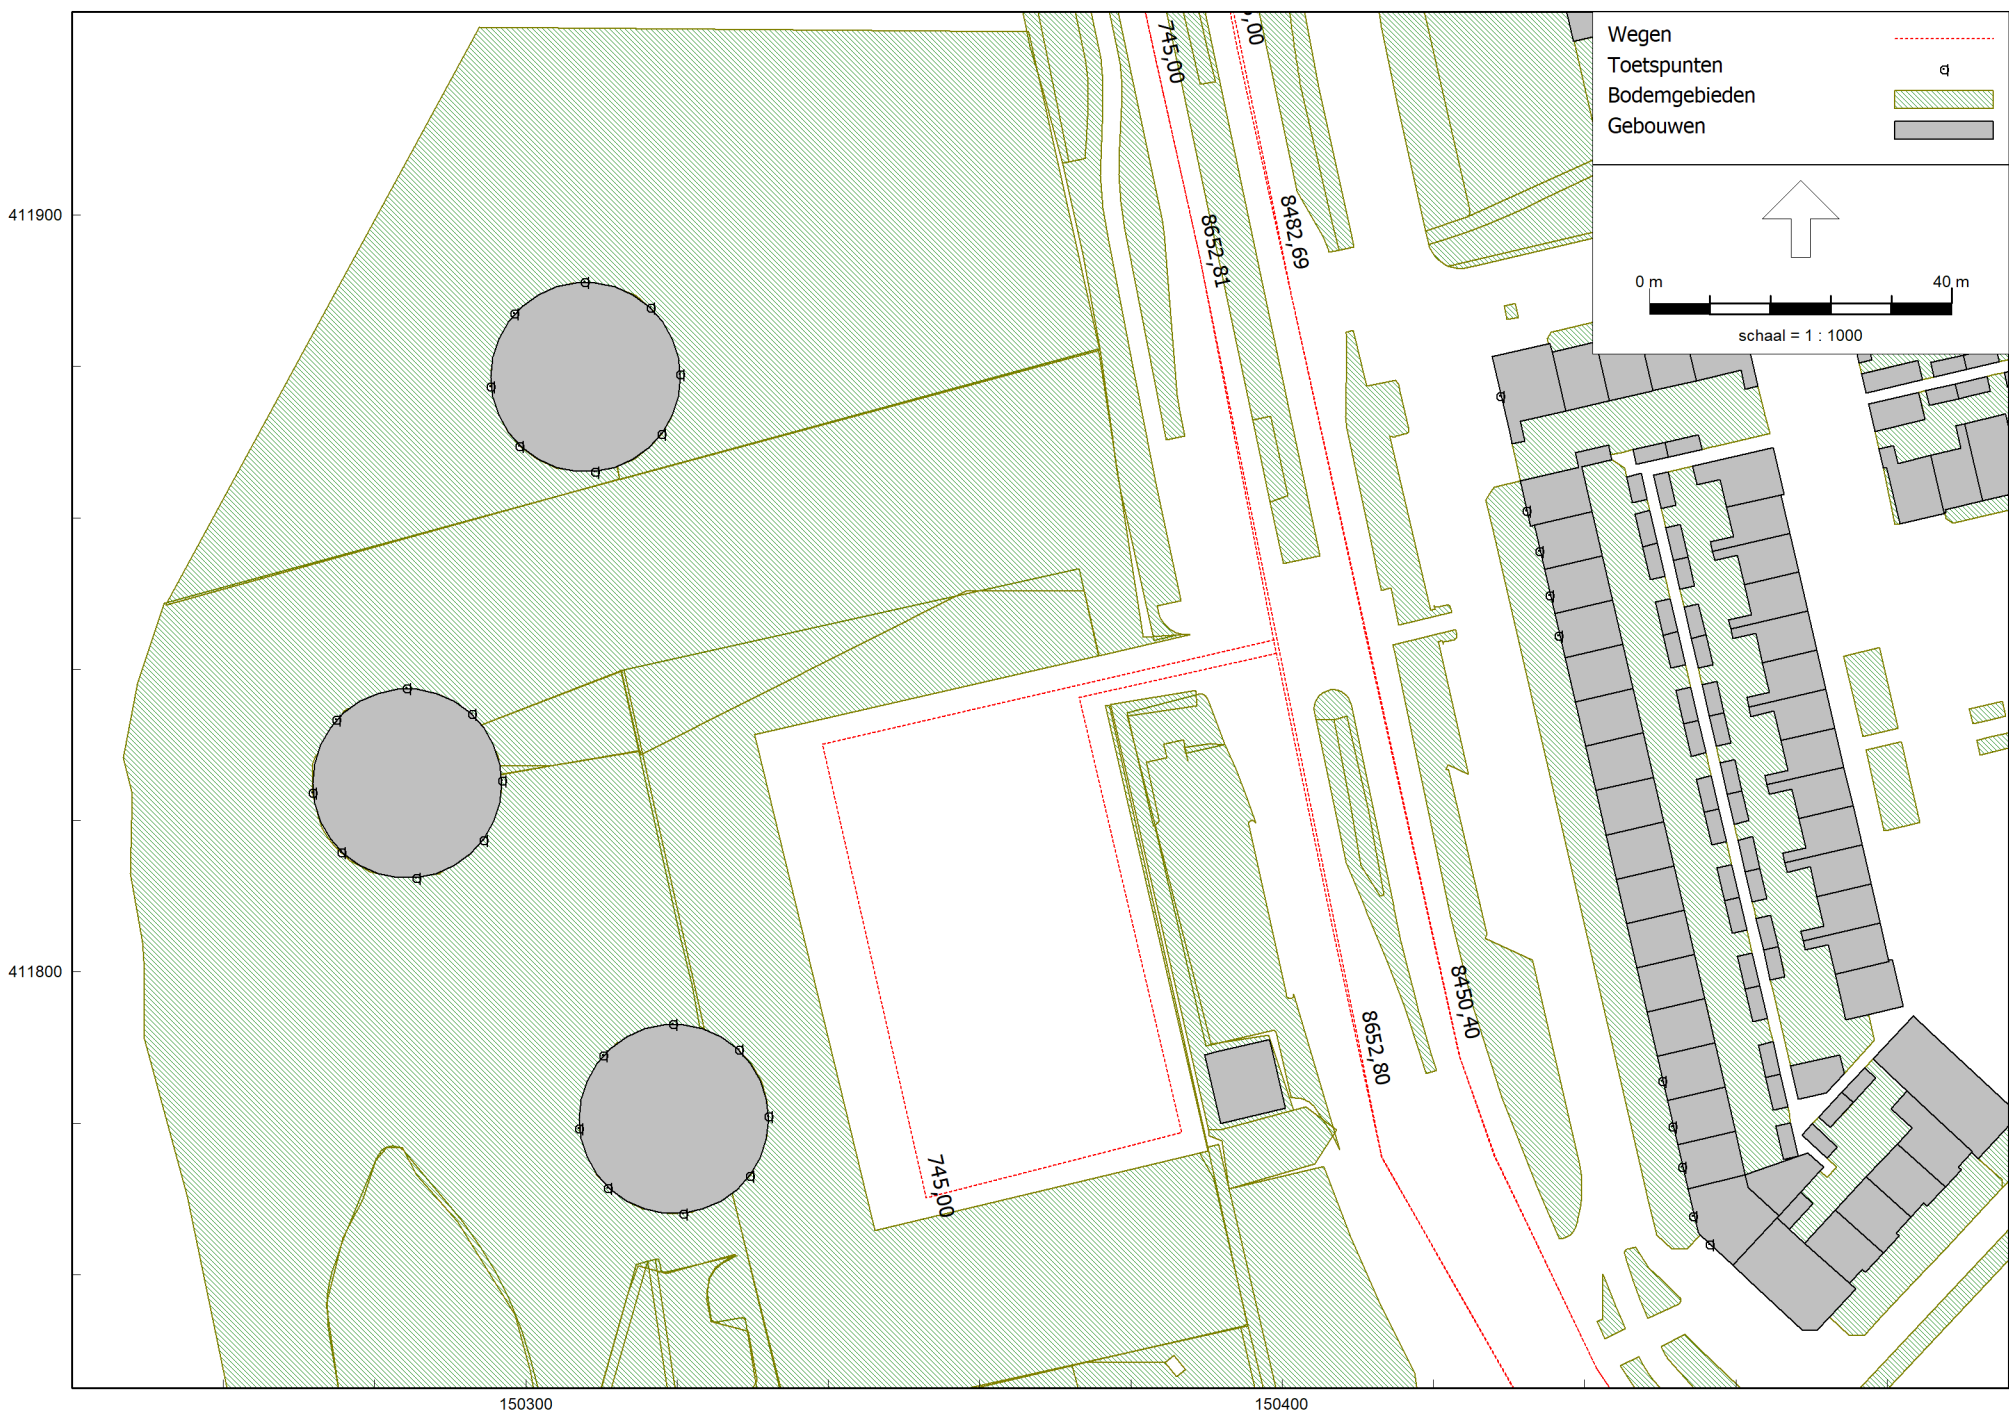

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Invoergegevens (indirecte hinder)

Bijlage B1
Wegen (openbaar) - autonoom en verkeersgeneratie

Model: Wegverkeerslawaa
Groep: Van Grobbendoncklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek
Van Gr_VGN	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150456,14	411719,38	0,00	0,00	6,00	6,11	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Gr_VGZ	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150455,99	411718,93	0,00	0,00	6,00	6,12	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150456,05	411718,87	150460,15	411713,34	0,00	0,00	6,12	6,18	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150343,12	412139,25	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,12	412139,25	150342,82	412141,35	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150342,82	412141,35	150396,99	412259,20	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150441,62	411747,63	150456,05	411718,87	0,00	0,00	6,00	6,12	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150389,00	411948,21	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150343,53	412136,40	150377,55	411947,65	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150342,82	412141,35	150348,70	412250,84	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150342,82	412141,35	150325,77	412243,05	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150456,05	411718,87	150432,32	411742,00	0,00	0,00	6,12	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150441,62	411747,63	150410,70	411846,06	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150389,00	411948,21	150410,69	411846,23	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150377,55	411947,65	150399,38	411841,55	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek
Van Grobbe	Van Grobbendoncklaan	150432,32	411742,00	150399,40	411841,33	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Invoergegevens (indirecte hinder)

Bijlage B1
Wegen (openbaar) - autonoom en verkeersgeneratie

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Van Grobbendoncklaan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	Groep
Van Gr_VGN	50	50	50	745,00	6,48	3,65	0,96	94,13	95,59	94,66	4,23	2,96	3,69	1,64	1,46	1,66	Verkeersgeneratie
Van Gr_VGZ	50	50	50	745,00	6,48	3,65	0,96	93,22	94,89	93,83	4,88	3,42	4,26	1,90	1,69	1,91	Verkeersgeneratie
Van Grobbe	50	50	50	18721,72	6,48	3,65	0,96	93,81	95,34	94,37	4,46	3,12	3,89	1,73	1,54	1,75	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	17880,51	6,68	3,34	0,82	92,00	95,95	91,57	5,44	2,83	5,57	2,56	1,21	2,87	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	21705,30	6,67	3,35	0,82	92,96	96,46	92,57	4,79	2,48	4,90	2,25	1,06	2,52	Autonoom
Van Grobbe	30	30	30	360,53	6,73	3,45	0,68	98,07	98,91	98,28	1,26	0,73	1,35	0,68	0,36	0,38	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8984,17	6,67	3,34	0,82	92,31	96,12	91,90	5,23	2,72	5,35	2,46	1,16	2,76	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8482,69	6,68	3,33	0,82	91,92	95,91	91,48	5,49	2,86	5,62	2,58	1,23	2,90	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8652,81	6,68	3,34	0,82	92,08	95,99	91,65	5,39	2,81	5,51	2,54	1,20	2,84	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	9070,44	6,68	3,34	0,82	92,16	96,04	91,74	5,33	2,77	5,45	2,51	1,19	2,81	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	10784,33	6,67	3,35	0,82	93,15	96,56	92,78	4,66	2,41	4,77	2,19	1,03	2,46	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8652,80	6,68	3,34	0,82	92,07	95,99	91,64	5,39	2,81	5,52	2,54	1,20	2,84	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8450,40	6,68	3,33	0,82	91,89	95,90	91,45	5,51	2,87	5,64	2,59	1,23	2,91	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8482,69	6,68	3,33	0,82	91,92	95,91	91,48	5,49	2,86	5,62	2,58	1,23	2,90	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8652,81	6,68	3,34	0,82	92,08	95,99	91,65	5,39	2,81	5,51	2,54	1,20	2,84	Autonoom
Van Grobbe	50	50	50	8652,80	6,68	3,34	0,82	92,07	95,99	91,64	5,39	2,81	5,52	2,54	1,20	2,84	Autonoom

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Invoergegevens (indirecte hinder)

Bijlage B1
Wegen (parkeerterrein) - verkeersgeneratie

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Parkeerterrein plan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Hbron	Helling	Wegdek
Van Gr_PT	Van Grobbendoncklaan - parkeerterrein plan	150398,98	411843,85	150399,32	411842,11	0,00	0,00	6,00	6,00	0,75	0	W0

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Invoergegevens (indirecte hinder)

Bijlage B1
Wegen (parkeerterrein) - verkeersgeneratie

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Parkeerterrein plan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
Van Gr_PT	Referentiewegdek	30	30	30	745,00	6,68	3,34	0,82	92,07	95,99	91,64	5,39	2,81	5,52	2,54	1,20	2,84

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Invoergegevens (indirecte hinder)

Bijlage B1
Wegen (parkeerterrein) - verkeersgeneratie

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Parkeerterrein plan
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Groep
Van Gr_PT	Parkeerterrein plan

B2 REKENRESULTATEN

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	32,05	28,80	22,67	32,60	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	29,52	26,26	20,14	30,06	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	22,19	18,80	12,86	22,72	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	30,08	26,83	20,70	30,63	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	23,89	20,56	14,55	24,43	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	30,67	27,41	21,29	31,21	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	25,63	22,35	16,28	26,18	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	31,26	28,00	21,88	31,80	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	26,20	22,93	16,82	26,74	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	31,79	28,53	22,42	32,34	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	27,01	23,75	17,64	27,56	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	31,38	28,13	22,01	31,93	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	28,68	25,42	19,30	29,22	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	40,48	37,18	31,23	41,06	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	39,96	36,65	30,75	40,55	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	36,99	33,67	27,81	37,59	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	40,06	36,76	30,84	40,65	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	37,75	34,43	28,57	38,35	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	40,13	36,82	30,90	40,71	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	38,50	35,18	29,31	39,10	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	40,04	36,73	30,82	40,63	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	39,23	35,92	30,04	39,83	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	40,19	36,89	30,96	40,78	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	39,62	36,30	30,42	40,21	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	40,31	37,01	31,07	40,89	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	39,84	36,53	30,63	40,43	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	41,32	38,03	32,06	41,90	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	40,57	37,26	31,33	41,15	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	37,74	34,42	28,53	38,33	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	40,61	37,30	31,36	41,19	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	38,53	35,20	29,31	39,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	40,73	37,43	31,48	41,31	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	39,30	35,98	30,08	39,89	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	40,81	37,51	31,56	41,39	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	39,94	36,62	30,72	40,53	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	40,74	37,44	31,50	41,32	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	40,28	36,96	31,05	40,86	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	40,97	37,66	31,72	41,55	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	40,50	37,19	31,27	41,08	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	41,33	38,02	32,08	41,91	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	40,61	37,28	31,38	41,19	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	37,59	34,26	28,39	38,18	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	40,61	37,29	31,38	41,19	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	38,41	35,08	29,21	39,00	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	40,59	37,27	31,36	41,17	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	39,26	35,92	30,05	39,84	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	40,66	37,34	31,42	41,24	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	39,92	36,59	30,71	40,51	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	40,73	37,41	31,50	41,31	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	40,17	36,85	30,95	40,76	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	41,00	37,69	31,76	41,58	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	40,40	37,08	31,18	40,99	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	39,43	36,09	30,25	40,03	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	39,10	35,76	29,91	39,69	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	36,92	33,59	27,73	37,51	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	39,04	35,70	29,85	39,63	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	37,60	34,27	28,41	38,19	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	39,01	35,67	29,82	39,60	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	38,28	34,95	29,10	38,88	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	39,01	35,67	29,82	39,60	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	38,76	35,43	29,57	39,35	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	39,15	35,81	29,98	39,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	38,99	35,65	29,79	39,58	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	39,35	36,01	30,17	39,95	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	39,03	35,70	29,84	39,62	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	30,91	27,45	21,87	31,53	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	26,82	23,19	17,80	27,41	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	22,94	19,27	13,90	23,52	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	27,71	24,12	18,68	28,31	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	23,68	20,02	14,64	24,26	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	26,98	23,36	17,96	27,57	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	24,64	20,99	15,59	25,22	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	26,71	23,09	17,69	27,30	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	25,34	21,70	16,29	25,92	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	27,91	24,35	18,88	28,51	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	26,03	22,40	16,98	26,61	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	30,16	26,69	21,13	30,78	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	26,21	22,56	17,19	26,80	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	25,92	22,32	16,85	26,50	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	22,96	19,28	13,92	23,54	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	21,03	17,36	11,96	21,60	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	23,13	19,45	14,08	23,70	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	21,48	17,81	12,41	22,05	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	23,63	19,96	14,58	24,20	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	21,78	18,09	12,72	22,35	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	24,15	20,50	15,10	24,73	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	22,12	18,44	13,06	22,69	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	24,75	21,11	15,69	25,33	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	22,69	19,02	13,62	23,26	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	25,28	21,66	16,22	25,86	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	22,77	19,10	13,70	23,34	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	26,78	23,51	17,40	27,32	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	26,58	23,32	17,20	27,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	25,24	21,98	15,89	25,79	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	26,80	23,53	17,42	27,34	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	24,98	21,70	15,63	25,53	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	26,80	23,53	17,41	27,34	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	25,22	21,95	15,87	25,77	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	26,80	23,52	17,42	27,34	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	25,28	22,00	15,90	25,82	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	26,80	23,52	17,41	27,34	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	25,71	22,45	16,33	26,25	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	26,79	23,51	17,41	27,33	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	26,15	22,88	16,76	26,69	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	31,10	27,84	21,82	31,68	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	28,66	25,36	19,46	29,26	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	26,14	22,83	16,97	26,75	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	31,27	28,02	21,99	31,85	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	29,09	25,80	19,87	29,68	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	26,50	23,19	17,33	27,11	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	31,46	28,20	22,17	32,03	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	29,50	26,22	20,26	30,09	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	26,86	23,55	17,69	27,47	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	31,71	28,46	22,42	32,29	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	29,91	26,63	20,66	30,49	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	27,34	24,02	18,16	27,94	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	31,91	28,65	22,62	32,48	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	30,34	27,06	21,08	30,92	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	27,89	24,58	18,71	28,49	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	30,79	27,52	21,51	31,37	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	28,36	25,06	19,18	28,96	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	37,58	34,28	28,32	38,16	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	36,72	33,41	27,49	37,30	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	34,45	31,14	25,24	35,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	37,66	34,36	28,40	38,24	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	36,95	33,63	27,71	37,53	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	34,96	31,64	25,75	35,55	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	37,77	34,47	28,50	38,34	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	37,08	33,78	27,84	37,66	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	35,46	32,14	26,25	36,05	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	37,87	34,58	28,60	38,44	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	37,26	33,96	28,01	37,84	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	35,96	32,64	26,75	36,55	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	37,96	34,67	28,69	38,53	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	37,38	34,08	28,13	37,96	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	36,39	33,07	27,18	36,98	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	37,49	34,19	28,24	38,07	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	36,57	33,25	27,35	37,16	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	37,86	34,57	28,60	38,44	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	37,02	33,71	27,80	37,61	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	34,38	31,07	25,18	34,97	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	37,95	34,66	28,69	38,53	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	37,28	33,97	28,05	37,86	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	34,45	31,13	25,24	35,04	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	38,05	34,75	28,78	38,62	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	37,39	34,09	28,15	37,97	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	34,98	31,66	25,78	35,57	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	38,19	34,90	28,92	38,76	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	37,56	34,26	28,31	38,14	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	35,53	32,21	26,32	36,12	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	38,29	35,00	29,02	38,86	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	37,71	34,41	28,45	38,29	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	36,15	32,83	26,93	36,74	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	37,81	34,52	28,56	38,39	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	36,79	33,48	27,58	37,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	37,17	33,88	27,89	37,74	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	36,19	32,88	26,93	36,76	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	33,44	30,12	24,20	34,02	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	37,28	33,98	27,99	37,85	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	36,42	33,12	27,16	37,00	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	33,68	30,36	24,43	34,25	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	37,40	34,10	28,11	37,97	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	36,62	33,31	27,35	37,19	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	34,44	31,11	25,20	35,02	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	37,57	34,27	28,27	38,13	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	36,74	33,45	27,47	37,31	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	34,89	31,57	25,65	35,47	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	37,76	34,46	28,46	38,32	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	36,94	33,64	27,66	37,51	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	35,38	32,06	26,13	35,95	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	37,08	33,79	27,80	37,65	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	35,94	32,63	26,69	36,52	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	33,41	30,11	24,06	33,95	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	32,21	28,89	22,86	32,75	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	29,46	26,14	20,12	30,00	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	33,55	30,23	24,20	34,09	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	32,56	29,26	23,21	33,10	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	29,50	26,18	20,16	30,04	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	33,68	30,37	24,33	34,22	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	32,76	29,45	23,41	33,30	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	30,29	26,96	20,95	30,83	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	33,87	30,56	24,52	34,41	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	33,08	29,77	23,73	33,62	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	30,63	27,30	21,29	31,17	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	33,71	30,39	24,37	34,25	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	33,26	29,96	23,91	33,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	31,25	27,93	21,91	31,79	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	33,36	30,06	24,00	33,90	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	31,79	28,47	22,44	32,33	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	22,92	19,23	13,91	23,50	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	24,42	20,81	15,40	25,02	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	21,49	17,82	12,41	22,05	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	22,39	18,69	13,37	22,97	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	24,12	20,51	15,10	24,72	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	23,10	19,50	14,00	23,67	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	22,77	19,08	13,76	23,35	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	25,07	21,52	16,04	25,68	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	26,44	22,95	17,33	27,03	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	23,17	19,48	14,15	23,75	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	22,53	18,82	13,51	23,11	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	26,53	23,01	17,46	27,13	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	23,59	19,91	14,57	24,17	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	22,76	19,06	13,75	23,34	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	25,89	22,36	16,80	26,48	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	22,81	19,11	13,79	23,39	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	24,54	20,95	15,51	25,14	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	19,92	16,20	10,91	20,50	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	21,35	17,72	12,33	21,94	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	19,82	16,12	10,75	20,38	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	20,33	16,61	11,32	20,91	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	19,67	15,93	10,66	20,24	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	21,52	17,94	12,38	22,08	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	20,52	16,82	11,51	21,10	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	19,89	16,15	10,88	20,46	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	24,30	20,80	15,19	24,89	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	20,97	17,28	11,95	21,55	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	20,19	16,46	11,18	20,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	24,02	20,49	14,98	24,63	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	21,32	17,65	12,30	21,90	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	19,34	15,60	10,33	19,91	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	22,82	19,26	13,77	23,42	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	19,59	15,86	10,58	20,17	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	21,98	18,38	12,92	22,56	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	8,26	4,48	-0,74	8,83	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	5,58	1,80	-3,42	6,15	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	4,88	1,09	-4,14	5,44	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	8,57	4,78	-0,44	9,13	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	6,06	2,28	-2,94	6,63	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	4,88	1,08	-4,14	5,44	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	8,91	5,14	-0,10	9,48	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	6,55	2,77	-2,45	7,12	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	5,16	1,37	-3,86	5,72	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	9,29	5,53	0,29	9,86	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	7,04	3,26	-1,96	7,61	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	4,20	0,42	-4,80	4,77	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	9,73	5,97	0,73	10,30	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	7,54	3,76	-1,47	8,11	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	4,65	0,88	-4,35	5,22	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	7,96	4,19	-1,04	8,53	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	5,11	1,34	-3,89	5,68	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	28,76	25,55	19,38	29,31	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	24,56	21,34	15,18	25,11	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	21,36	18,10	11,98	21,90	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	29,09	25,88	19,71	29,64	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	25,35	22,12	15,97	25,90	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	21,99	18,74	12,61	22,54	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	29,61	26,41	20,23	30,17	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	26,68	23,46	17,30	27,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	22,83	19,59	13,44	23,37	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	27,45	24,24	18,07	28,00	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	23,33	20,09	13,94	23,87	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	28,02	24,80	18,64	28,57	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	23,41	20,18	14,02	23,96	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	28,47	25,26	19,09	29,02	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	23,98	20,75	14,60	24,53	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	33,76	30,51	24,38	34,31	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	31,40	28,14	22,02	31,94	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	28,10	24,82	18,71	28,64	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	34,03	30,78	24,64	34,57	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	31,82	28,56	22,44	32,36	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	28,66	25,38	19,28	29,20	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	34,32	31,07	24,94	34,87	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	32,38	29,12	22,99	32,92	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	29,34	26,07	19,96	29,88	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	32,92	29,67	23,54	33,47	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	29,79	26,52	20,40	30,33	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	33,33	30,09	23,95	33,88	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	30,25	26,98	20,86	30,79	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	33,56	30,31	24,17	34,10	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	30,79	27,52	21,40	31,33	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	37,14	33,83	27,91	37,72	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	36,30	32,96	27,10	36,89	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	33,98	30,65	24,80	34,58	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	37,23	33,92	27,98	37,81	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	36,43	33,10	27,23	37,02	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	34,53	31,19	25,35	35,13	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	37,36	34,05	28,11	37,94	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	36,63	33,30	27,42	37,22	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	35,06	31,72	25,88	35,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	36,83	33,52	27,61	37,42	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	35,50	32,16	26,32	36,10	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	36,95	33,63	27,72	37,53	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	35,95	32,61	26,77	36,55	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	37,04	33,73	27,81	37,62	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	36,12	32,78	26,93	36,71	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	37,54	34,23	28,30	38,12	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	36,62	33,29	27,42	37,21	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	34,26	30,93	25,07	34,85	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	37,60	34,29	28,35	38,18	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	36,78	33,45	27,57	37,37	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	34,83	31,49	25,64	35,42	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	37,68	34,38	28,43	38,26	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	36,96	33,63	27,74	37,54	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	35,36	32,02	26,17	35,95	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	37,13	33,81	27,90	37,71	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	35,87	32,52	26,68	36,46	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	37,26	33,94	28,03	37,84	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	36,24	32,91	27,05	36,83	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	37,41	34,09	28,17	37,99	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	36,43	33,09	27,23	37,02	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	37,06	33,73	27,85	37,65	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	36,68	33,34	27,48	37,27	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	34,59	31,26	25,40	35,18	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	37,07	33,74	27,85	37,65	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	36,75	33,41	27,55	37,34	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	35,12	31,79	25,93	35,71	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	37,13	33,80	27,90	37,71	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	36,77	33,43	27,56	37,35	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	35,61	32,28	26,43	36,21	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	36,87	33,54	27,66	37,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	36,09	32,75	26,91	36,69	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	36,95	33,62	27,74	37,54	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	36,46	33,12	27,27	37,05	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	37,00	33,67	27,79	37,59	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	36,58	33,25	27,39	37,17	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	31,87	28,49	22,82	32,50	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	31,96	28,58	22,91	32,59	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	29,97	26,60	20,92	30,60	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	31,79	28,40	22,73	32,42	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	31,99	28,61	22,94	32,62	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	30,43	27,05	21,38	31,06	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	31,72	28,34	22,67	32,35	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	31,96	28,57	22,91	32,59	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	30,89	27,51	21,84	31,52	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	31,85	28,47	22,80	32,48	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	31,35	27,97	22,30	31,98	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	31,86	28,48	22,81	32,49	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	31,80	28,43	22,75	32,43	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	31,87	28,49	22,82	32,50	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	31,93	28,55	22,88	32,56	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	15,05	11,44	5,95	15,62	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	14,12	10,59	5,02	14,70	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	12,82	9,32	3,70	13,40	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	15,39	11,77	6,29	15,96	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	14,16	10,62	5,08	14,75	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	12,93	9,42	3,81	13,51	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	16,02	12,38	6,92	16,58	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	14,38	10,83	5,29	14,96	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	13,16	9,65	4,04	13,74	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	14,57	11,01	5,48	15,15	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	13,46	9,94	4,34	14,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Graafseweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafseweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	14,70	11,12	5,61	15,28	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	13,77	10,25	4,65	14,35	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	14,68	11,09	5,58	15,25	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	14,13	10,61	5,00	14,71	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	--	--	--	--	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	--	--	--	--	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	12,11	8,72	2,77	12,64	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	--	--	--	--	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	--	--	--	--	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	12,89	9,53	3,55	13,43	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	--	--	--	--	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	--	--	--	--	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	14,19	10,86	4,84	14,73	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	--	--	--	--	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	13,55	10,29	4,16	14,09	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	--	--	--	--	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	--	--	--	--	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	--	--	--	--	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	17,75	14,20	8,72	18,36
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	15,86	12,39	6,83	16,48
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	11,90	8,16	2,89	12,47
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	16,13	12,66	7,10	16,75
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	12,67	8,96	3,66	13,25
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	16,44	12,96	7,41	17,06
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	15,57	12,00	6,55	16,17
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	16,75	13,25	7,72	17,37
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	16,19	12,66	7,16	16,80
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	17,05	13,53	8,02	17,66
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	15,36	11,90	6,32	15,98
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	17,37	13,85	8,34	17,98
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	15,63	12,16	6,59	16,25
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	42,28	38,80	33,24	42,90
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	42,01	38,53	32,97	42,63
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	39,05	35,58	30,02	39,67
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	42,17	38,69	33,13	42,79
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	39,62	36,15	30,59	40,24
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	42,27	38,79	33,23	42,89
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	40,36	36,89	31,33	40,98
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	42,31	38,83	33,27	42,93
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	41,03	37,56	31,99	41,65
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	42,32	38,83	33,28	42,93
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	41,57	38,10	32,53	42,19
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	42,30	38,81	33,26	42,91
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	41,83	38,36	32,79	42,45
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	42,57	39,09	33,54	43,19
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	42,33	38,85	33,29	42,95
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	39,70	36,22	30,66	40,32
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	42,43	38,95	33,39	43,05
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	40,31	36,83	31,28	40,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	42,50	39,02	33,46	43,12
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	40,99	37,51	31,95	41,61
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	42,57	39,09	33,53	43,19
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	41,66	38,18	32,62	42,28
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	42,60	39,11	33,56	43,21
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	42,14	38,66	33,10	42,76
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	42,59	39,11	33,56	43,21
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	42,32	38,85	33,29	42,94
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	42,40	38,92	33,36	43,02
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	41,91	38,43	32,88	42,53
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	39,15	35,67	30,11	39,77
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	41,96	38,48	32,92	42,58
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	39,94	36,46	30,91	40,56
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	42,17	38,69	33,13	42,79
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	40,66	37,18	31,62	41,28
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	42,24	38,76	33,20	42,86
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	41,30	37,82	32,27	41,92
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	42,28	38,81	33,24	42,90
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	41,76	38,28	32,72	42,38
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	42,36	38,88	33,33	42,98
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	41,70	38,22	32,66	42,32
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	42,18	38,70	33,15	42,80
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	41,56	38,07	32,52	42,17
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	38,94	35,45	29,91	39,56
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	41,66	38,16	32,62	42,27
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	39,62	36,12	30,58	40,23
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	41,71	38,22	32,68	42,33
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	40,38	36,89	31,35	41,00
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	42,16	38,67	33,12	42,77
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	41,03	37,54	32,00	41,65
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	42,38	38,89	33,34	42,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	41,45	37,96	32,41	42,06	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	42,18	38,70	33,14	42,80	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	41,71	38,22	32,67	42,32	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	7,69	3,87	-1,32	8,25	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	17,29	13,42	8,29	17,84	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	--	--	--	--	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	17,49	13,62	8,49	18,04	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	--	--	--	--	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	16,66	12,80	7,66	17,22	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	--	--	--	--	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	11,49	7,64	2,49	12,05	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	--	--	--	--	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	11,93	8,07	2,93	12,49	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	8,40	4,58	-0,60	8,96	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	6,50	2,65	-2,51	7,05	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	12,01	8,23	3,00	12,58	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	16,77	12,91	7,78	17,33	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	-0,08	-3,82	-9,09	0,49	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	16,90	13,04	7,90	17,46	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	0,62	-3,19	-8,39	1,18	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	16,42	12,56	7,42	16,98	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	1,68	-2,16	-7,33	2,24	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	10,74	6,92	1,73	11,30	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	3,09	-0,76	-5,91	3,65	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	11,34	7,53	2,34	11,90	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	4,63	0,78	-4,37	5,19	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	11,23	7,44	2,23	11,80	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	--	--	--	--	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	-3,56	-7,46	-12,55	-3,01	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	--	--	--	--	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	-3,34	-7,24	-12,33	-2,79	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	--	--	--	--	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	-3,17	-7,07	-12,17	-2,62	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	--	--	--	--	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	--	--	--	--	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	--	--	--	--	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	--	--	--	--	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	--	--	--	--	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	--	--	--	--	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	--	--	--	--	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	--	--	--	--	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	-0,99	-4,57	-10,02	-0,39	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	--	--	--	--	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	--	--	--	--	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	-1,06	-4,64	-10,09	-0,46	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	--	--	--	--	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	--	--	--	--	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	-1,12	-4,70	-10,14	-0,52	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	--	--	--	--	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	--	--	--	--	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	--	--	--	--	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	--	--	--	--	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	--	--	--	--	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	--	--	--	--	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	--	--	--	--	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	--	--	--	--	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	40,54	37,03	31,50	41,15	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	40,32	36,81	31,28	40,93	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	38,31	34,81	29,28	38,93	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	40,52	37,01	31,48	41,13	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	40,43	36,92	31,40	41,04	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	38,69	35,19	29,66	39,31	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	40,50	36,99	31,47	41,11	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	40,50	36,99	31,47	41,11	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	39,09	35,58	30,05	39,70	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	40,48	36,97	31,45	41,09	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	40,54	37,03	31,50	41,15	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	39,46	35,96	30,43	40,08	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	40,48	36,97	31,44	41,09	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	40,55	37,04	31,52	41,16	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	39,84	36,34	30,81	40,46	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	40,55	37,04	31,51	41,16	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	40,16	36,65	31,12	40,77	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	40,77	37,26	31,73	41,38	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	40,28	36,78	31,24	40,89	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	38,39	34,90	29,35	39,00	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	40,75	37,25	31,72	41,37	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	40,50	37,00	31,46	41,11	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	38,48	34,99	29,45	39,10	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	40,74	37,23	31,70	41,35	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	40,63	37,13	31,59	41,24	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	38,73	35,24	29,70	39,35	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	40,72	37,21	31,68	41,33	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	40,71	37,21	31,67	41,32	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	39,12	35,62	30,08	39,73	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	40,71	37,20	31,67	41,32	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	40,75	37,25	31,72	41,37	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	39,52	36,02	30,48	40,13	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	40,77	37,26	31,73	41,38	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	39,93	36,43	30,89	40,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	40,50	37,01	31,47	41,12	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	39,93	36,45	30,89	40,55	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	37,23	33,75	28,19	37,85	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	40,49	37,00	31,46	41,11	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	40,16	36,68	31,12	40,78	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	37,43	33,95	28,39	38,05	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	40,49	37,00	31,46	41,11	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	40,32	36,83	31,29	40,94	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	37,95	34,47	28,92	38,57	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	40,55	37,05	31,52	41,17	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	40,43	36,94	31,40	41,05	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	38,48	35,00	29,44	39,10	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	40,55	37,05	31,52	41,17	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	40,48	36,99	31,45	41,10	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	39,06	35,58	30,03	39,68	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	40,51	37,01	31,47	41,12	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	39,56	36,08	30,52	40,18	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	20,47	16,66	11,47	21,03	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	16,52	12,90	7,49	17,11	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	17,96	14,25	8,95	18,54	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	22,64	18,84	13,63	23,20	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	16,26	12,65	7,24	16,86	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	18,03	14,31	9,02	18,61	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	25,63	21,90	16,62	26,21	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	16,32	12,68	7,29	16,91	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	18,35	14,64	9,33	18,93	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	31,03	27,48	22,00	31,64	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	16,85	13,15	7,83	17,43	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	16,36	12,74	7,33	16,95	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	35,91	32,42	26,87	36,52	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	17,61	13,84	8,60	18,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	16,03	12,43	7,01	16,63	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	18,85	15,04	9,84	19,41	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	16,08	12,48	7,05	16,67	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	--	--	--	--	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	13,03	9,20	4,03	13,59	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	15,05	11,17	6,06	15,60	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	15,29	11,43	6,29	15,85	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	16,18	12,40	7,18	16,75	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	11,72	7,87	2,72	12,28	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	12,15	8,31	3,15	12,71	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	--	--	--	--	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	12,59	8,75	3,59	13,15	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	10,20	6,36	1,20	10,76	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	13,77	9,88	4,77	14,32	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	-10,93	-14,80	-19,93	-10,38	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	14,11	10,25	5,11	14,67	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	15,37	11,60	6,37	15,94	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	8,89	5,05	-0,11	9,45
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	9,32	5,48	0,32	9,88
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	9,76	5,91	0,75	10,31
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	-1,47	-5,06	-10,49	-0,87
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	-1,50	-5,10	-10,53	-0,91
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	-1,53	-5,14	-10,56	-0,94
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	--	--	--	--
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	--	--	--	--
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	--	--	--	--
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	--	--	--	--
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	--	--	--	--
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	8,89	4,99	-0,10	9,44
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	--	--	--	--
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	--	--	--	--
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	9,02	5,12	0,02	9,57
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	--	--	--	--
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	6,07	2,21	-2,93	6,63
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	--	--	--	--
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	--	--	--	--
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	--	--	--	--
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	--	--	--	--
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	--	--	--	--
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	--	--	--	--
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	28,63	25,11	19,60	29,24
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	27,68	24,16	18,65	28,29
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	26,79	23,28	17,76	27,40
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	28,62	25,10	19,59	29,23
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	27,94	24,43	18,91	28,55
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	26,49	22,97	17,46	27,10
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	28,61	25,09	19,58	29,22
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	28,21	24,69	19,18	28,82
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	26,67	23,15	17,63	27,28
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	28,47	24,96	19,44	29,08
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	26,88	23,36	17,85	27,49
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	28,61	25,10	19,58	29,22
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	27,14	23,63	18,11	27,75
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	28,64	25,12	19,61	29,25
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	27,41	23,90	18,38	28,02
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	40,36	36,84	31,32	40,97
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	40,15	36,64	31,12	40,76
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	38,26	34,77	29,23	38,88
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	40,34	36,82	31,30	40,95
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	40,26	36,74	31,22	40,87
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	38,58	35,07	29,54	39,19
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	40,32	36,80	31,29	40,93
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	40,31	36,80	31,28	40,92
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	38,96	35,44	29,92	39,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	40,35	36,83	31,32	40,96
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	39,33	35,82	30,30	39,94
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	40,37	36,85	31,33	40,98
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	39,70	36,19	30,67	40,31
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	40,37	36,85	31,33	40,98
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	40,00	36,48	30,96	40,61
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	40,70	37,18	31,67	41,31
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	40,52	37,00	31,49	41,13
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	38,57	35,08	29,53	39,18
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	40,68	37,16	31,65	41,29
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	40,62	37,10	31,59	41,23
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	38,96	35,45	29,92	39,57
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	40,67	37,14	31,63	41,28
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	40,68	37,15	31,64	41,29
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	39,36	35,84	30,33	39,97
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	40,71	37,18	31,67	41,32
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	39,74	36,22	30,71	40,35
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	40,72	37,20	31,69	41,33
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	40,11	36,59	31,08	40,72
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	40,71	37,19	31,68	41,32
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	40,39	36,88	31,36	41,00
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	40,80	37,28	31,77	41,41
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	40,61	37,09	31,58	41,22
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	38,74	35,24	29,70	39,35
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	40,79	37,26	31,75	41,40
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	40,71	37,19	31,68	41,32
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	39,08	35,56	30,04	39,69
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	40,77	37,24	31,74	41,38
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	40,77	37,25	31,74	41,38
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	39,46	35,94	30,43	40,07
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	40,81	37,28	31,77	41,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	39,84	36,31	30,80	40,45
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	40,82	37,29	31,79	41,43
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	40,20	36,67	31,16	40,81
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	40,82	37,29	31,79	41,43
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	40,48	36,95	31,45	41,09
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	--	--	--	--
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	3,22	-0,33	-5,81	3,83
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	6,54	2,91	-2,48	7,13
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	--	--	--	--
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	3,47	-0,08	-5,56	4,08
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	6,43	2,79	-2,60	7,02
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	--	--	--	--
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	3,72	0,16	-5,30	4,33
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	6,31	2,67	-2,71	6,90
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	--	--	--	--
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	4,18	0,63	-4,85	4,79
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	--	--	--	--
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	2,75	-0,79	-6,28	3,36
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	--	--	--	--
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	2,98	-0,56	-6,05	3,59
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	--	--	--	--
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	2,23	-1,33	-6,80	2,83
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	5,23	1,67	-3,80	5,83
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	--	--	--	--
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	2,48	-1,09	-6,56	3,08
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	5,09	1,52	-3,94	5,69
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	--	--	--	--
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	2,74	-0,84	-6,28	3,34
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	4,97	1,40	-4,06	5,57
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	--	--	--	--
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	4,02	0,46	-5,01	4,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lagelandstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lagelandstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	--	--	--	--
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	1,76	-1,79	-7,27	2,37
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	--	--	--	--
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	1,99	-1,56	-7,04	2,60
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	9,93	6,05	0,93	10,48
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	10,14	6,28	1,14	10,70
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	9,28	5,44	0,28	9,84
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	--	--	--	--
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	--	--	--	--
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	--	--	--	--
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	--	--	--	--
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	--	--	--	--
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	50,11	46,62	41,07	50,72	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	50,81	47,32	41,77	51,42	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	49,14	45,65	40,10	49,75	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	50,77	47,27	41,72	51,38	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	49,98	46,49	40,94	50,59	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	50,72	47,22	41,68	51,33	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	50,62	47,12	41,57	51,23	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	50,49	46,99	41,44	51,10	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	50,79	47,29	41,75	51,40	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	50,25	46,75	41,21	50,86	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	50,86	47,36	41,82	51,47	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	50,18	46,68	41,14	50,79	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	50,84	47,35	41,80	51,45	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	51,83	48,34	42,79	52,44	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	52,59	49,11	43,56	53,21	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	50,86	47,37	41,82	51,47	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	52,54	49,05	43,50	53,15	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	51,80	48,31	42,77	52,42	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	52,46	48,97	43,43	53,08	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	52,37	48,88	43,34	52,99	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	52,13	48,64	43,09	52,74	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	52,58	49,09	43,55	53,20	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	51,98	48,49	42,94	52,59	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	52,62	49,13	43,58	53,23	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	51,91	48,42	42,87	52,52	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	52,62	49,13	43,58	53,23	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	51,78	48,29	42,74	52,39	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	52,65	49,16	43,62	53,27	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	50,97	47,48	41,94	51,59	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	52,59	49,10	43,55	53,20	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	51,92	48,44	42,89	52,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	52,45	48,96	43,41	53,06	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	52,47	48,98	43,43	53,08	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	52,15	48,66	43,12	52,77	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	52,68	49,20	43,65	53,30	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	52,00	48,51	42,97	52,62	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	52,68	49,19	43,65	53,30	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	51,91	48,41	42,87	52,52	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	52,67	49,19	43,64	53,29	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	49,81	46,32	40,78	50,43	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	50,87	47,38	41,83	51,48	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	49,24	45,75	40,20	49,85	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	50,77	47,28	41,74	51,39	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	50,20	46,71	41,17	50,82	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	50,70	47,21	41,67	51,32	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	50,81	47,33	41,78	51,43	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	50,20	46,72	41,17	50,82	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	51,05	47,56	42,01	51,66	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	50,01	46,53	40,99	50,63	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	50,99	47,51	41,96	51,61	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	49,91	46,42	40,88	50,53	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	50,92	47,44	41,89	51,54	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	43,11	39,70	34,12	43,76	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	43,76	40,34	34,76	44,40	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	43,31	39,87	34,29	43,94	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	43,58	40,16	34,58	44,22	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	44,02	40,58	35,01	44,65	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	43,52	40,10	34,53	44,17	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	44,72	41,28	35,71	45,35	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	43,46	40,04	34,46	44,10	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	44,94	41,50	35,93	45,57	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	43,39	39,98	34,40	44,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	44,77	41,34	35,76	45,41	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	43,19	39,77	34,19	43,83	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	44,53	41,10	35,52	45,17	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	25,85	22,37	16,81	26,47	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	35,82	32,32	26,77	36,43	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	--	--	--	--	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	35,88	32,38	26,84	36,49	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	--	--	--	--	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	36,10	32,60	27,05	36,71	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	--	--	--	--	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	36,40	32,90	27,36	37,01	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	--	--	--	--	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	34,94	31,45	25,90	35,55	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	28,73	25,25	19,68	29,34	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	35,51	31,99	26,48	36,12	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	35,84	32,31	26,80	36,45	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	32,40	28,87	23,36	33,01	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	35,42	31,90	26,38	36,03	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	32,95	29,41	23,91	33,55	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	35,41	31,88	26,37	36,02	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	33,76	30,22	24,72	34,36	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	35,41	31,89	26,37	36,02	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	34,48	30,94	25,44	35,08	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	35,45	31,92	26,41	36,06	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	35,18	31,65	26,14	35,79	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	35,49	31,96	26,45	36,10	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	35,74	32,22	26,70	36,35	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	44,99	41,52	35,94	45,60	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	45,16	41,69	36,12	45,78	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	43,43	39,96	34,39	44,05	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	45,16	41,68	36,11	45,77	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	43,91	40,44	34,87	44,53	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	45,14	41,66	36,09	45,75	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	44,52	41,05	35,48	45,14	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	45,10	41,63	36,06	45,72	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	44,90	41,42	35,85	45,51	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	45,07	41,59	36,02	45,68	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	45,06	41,59	36,02	45,68	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	45,03	41,55	35,98	45,64	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	45,15	41,67	36,10	45,76	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	46,32	42,83	37,27	46,93	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	46,94	43,45	37,90	47,55	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	46,33	42,85	37,29	46,95	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	46,27	42,78	37,22	46,88	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	46,81	43,32	37,77	47,42	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	46,70	43,22	37,66	47,32	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	46,23	42,74	37,18	46,84	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	46,74	43,26	37,70	47,36	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	46,85	43,36	37,80	47,46	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	46,17	42,69	37,13	46,79	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	46,71	43,22	37,66	47,32	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	46,96	43,47	37,91	47,57	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	45,98	42,49	36,93	46,59	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	46,68	43,20	37,64	47,30	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	47,01	43,52	37,97	47,62	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	46,48	43,00	37,44	47,10	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	46,99	43,51	37,95	47,61	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	49,68	46,20	40,65	50,30	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	50,29	46,81	41,25	50,91	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	49,34	45,86	40,30	49,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	49,62	46,13	40,58	50,23	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	50,23	46,75	41,19	50,85	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	49,92	46,43	40,88	50,53	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	49,55	46,06	40,51	50,16	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	50,19	46,70	41,15	50,80	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	50,23	46,74	41,19	50,84	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	49,43	45,94	40,39	50,04	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	50,14	46,66	41,10	50,76	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	50,32	46,84	41,29	50,94	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	49,12	45,63	40,08	49,73	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	50,02	46,54	40,99	50,64	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	50,37	46,88	41,33	50,98	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	49,79	46,30	40,75	50,40	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	50,32	46,83	41,28	50,93	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	50,27	46,78	41,23	50,88	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	50,85	47,36	41,81	51,46	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	50,12	46,64	41,08	50,74	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	50,20	46,72	41,17	50,82	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	50,80	47,31	41,76	51,41	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	50,51	47,02	41,47	51,12	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	50,13	46,65	41,10	50,75	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	50,75	47,27	41,72	51,37	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	50,71	47,23	41,68	51,33	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	49,92	46,43	40,88	50,53	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	50,71	47,22	41,67	51,32	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	50,81	47,33	41,78	51,43	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	49,62	46,14	40,59	50,24	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	50,58	47,09	41,54	51,19	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	50,89	47,40	41,85	51,50	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	50,33	46,85	41,30	50,95	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	50,87	47,39	41,83	51,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	49,25	45,76	40,22	49,87	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	49,93	46,45	40,90	50,55	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	48,25	44,77	39,21	48,87	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	49,18	45,70	40,15	49,80	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	49,87	46,38	40,83	50,48	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	48,91	45,42	39,87	49,52	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	49,11	45,62	40,08	49,73	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	49,81	46,33	40,78	50,43	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	49,41	45,93	40,38	50,03	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	49,01	45,52	39,98	49,63	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	49,77	46,28	40,74	50,39	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	49,77	46,28	40,73	50,38	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	48,48	44,99	39,44	49,09	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	49,68	46,19	40,64	50,29	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	49,94	46,45	40,91	50,56	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	49,36	45,87	40,32	49,97	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	49,95	46,47	40,92	50,57	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	44,58	41,08	35,54	45,19	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	44,86	41,36	35,82	45,47	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	42,48	39,00	33,44	43,10	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	44,53	41,04	35,49	45,14	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	44,86	41,36	35,82	45,47	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	42,98	39,49	33,94	43,59	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	44,48	40,98	35,44	45,09	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	44,88	41,38	35,84	45,49	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	43,60	40,11	34,56	44,21	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	44,12	40,62	35,08	44,73	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	44,89	41,39	35,85	45,50	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	44,29	40,79	35,25	44,90	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	44,06	40,56	35,02	44,67	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	44,88	41,39	35,84	45,49	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	44,67	41,17	35,62	45,28	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	44,69	41,19	35,65	45,30	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	44,83	41,33	35,79	45,44	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	--	--	--	--	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	19,34	15,86	10,29	19,95	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	32,47	28,96	23,42	33,08	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	5,81	2,16	-3,22	6,39	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	32,44	28,93	23,40	33,05	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	4,54	0,90	-4,49	5,13	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	32,50	28,99	23,45	33,11	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	32,63	29,12	23,58	33,24	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	32,82	29,31	23,78	33,43	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	--	--	--	--	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	30,29	26,79	21,24	30,90	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	17,57	14,07	8,53	18,18	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	10,42	6,72	1,43	11,01	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	14,90	11,45	5,85	15,52	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	11,49	7,87	2,54	12,11	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	12,65	9,15	3,76	13,32	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	11,73	8,03	2,72	12,31	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	12,62	8,93	3,60	13,20	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	12,85	9,18	3,83	13,43	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	39,18	35,72	30,13	39,80	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	38,60	35,14	29,55	39,22	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	36,83	33,37	27,78	37,45	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	39,22	35,76	30,17	39,84	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	38,77	35,31	29,71	39,38	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	37,15	33,69	28,09	37,76	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	39,23	35,77	30,17	39,84	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	38,90	35,44	29,85	39,52	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	37,51	34,05	28,46	38,13	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	39,25	35,79	30,20	39,87	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	38,97	35,51	29,92	39,59	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	37,88	34,42	28,82	38,49	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	39,37	35,91	30,32	39,99	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	39,00	35,53	29,94	39,61	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	38,21	34,75	29,16	38,83	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	39,10	35,64	30,04	39,71	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	38,44	34,98	29,39	39,06	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	49,14	45,68	40,10	49,76	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	49,53	46,06	40,48	50,14	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	49,60	46,13	40,55	50,21	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	49,07	45,60	40,02	49,68	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	49,46	45,99	40,41	50,07	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	49,71	46,24	40,66	50,32	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	48,99	45,52	39,94	49,60	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	49,44	45,97	40,39	50,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	49,76	46,29	40,71	50,37	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	49,38	45,91	40,33	49,99	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	49,79	46,32	40,74	50,40	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	49,30	45,83	40,25	49,91	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	49,70	46,23	40,65	50,31	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	49,22	45,75	40,17	49,83	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	49,62	46,15	40,58	50,24	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	51,67	48,19	42,62	52,28	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	52,44	48,96	43,39	53,05	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	52,48	49,00	43,44	53,10	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	51,51	48,04	42,47	52,13	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	52,37	48,89	43,32	52,98	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	52,63	49,15	43,59	53,25	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	51,41	47,93	42,36	52,02	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	52,19	48,71	43,14	52,80	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	52,70	49,22	43,66	53,32	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	52,07	48,59	43,02	52,68	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	52,71	49,23	43,67	53,33	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	51,98	48,50	42,94	52,60	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	52,62	49,14	43,57	53,23	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	51,88	48,40	42,84	52,50	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	52,53	49,05	43,48	53,14	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	52,06	48,58	43,02	52,68	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	52,87	49,39	43,83	53,49	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	52,80	49,33	43,76	53,42	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	51,94	48,47	42,90	52,56	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	52,80	49,32	43,76	53,42	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	52,96	49,48	43,92	53,58	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	51,84	48,36	42,80	52,46	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	52,62	49,14	43,58	53,24	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	53,06	49,59	44,02	53,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	52,49	49,01	43,44	53,10	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	53,09	49,61	44,04	53,70	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	52,40	48,92	43,36	53,02	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	53,03	49,55	43,99	53,65	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	52,27	48,80	43,23	52,89	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	52,95	49,47	43,91	53,57	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	50,79	47,32	41,76	51,41	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	51,75	48,28	42,72	52,37	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	51,75	48,27	42,71	52,37	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	50,64	47,16	41,61	51,26	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	51,68	48,20	42,64	52,30	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	51,93	48,46	42,89	52,55	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	50,53	47,05	41,49	51,15	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	51,42	47,94	42,38	52,04	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	51,99	48,51	42,95	52,61	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	51,30	47,82	42,26	51,92	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	52,02	48,55	42,99	52,64	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	51,21	47,73	42,17	51,83	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	51,95	48,47	42,91	52,57	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	51,11	47,63	42,07	51,73	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	51,83	48,35	42,79	52,45	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	48,38	44,91	39,36	49,00	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	49,01	45,54	39,98	49,63	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	48,49	45,02	39,46	49,11	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	48,05	44,58	39,02	48,67	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	48,95	45,48	39,93	49,57	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	48,87	45,39	39,83	49,49	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	47,93	44,46	38,91	48,55	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	48,90	45,43	39,87	49,52	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	49,02	45,55	39,99	49,64	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	48,59	45,12	39,57	49,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	49,06	45,59	40,03	49,68	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	48,53	45,05	39,50	49,15	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	49,06	45,59	40,03	49,68	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	48,46	44,99	39,43	49,08	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	49,04	45,57	40,01	49,66	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	37,42	33,92	28,38	38,03	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	37,42	33,92	28,38	38,03	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	36,62	33,12	27,58	37,23	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	37,38	33,88	28,34	37,99	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	37,42	33,91	28,37	38,03	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	37,30	33,80	28,26	37,91	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	37,34	33,83	28,30	37,95	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	37,40	33,89	28,36	38,01	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	37,59	34,08	28,55	38,20	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	37,40	33,89	28,36	38,01	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	37,66	34,16	28,62	38,27	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	37,42	33,92	28,38	38,03	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	37,71	34,20	28,67	38,32	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	37,42	33,92	28,38	38,03	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	37,32	33,82	28,28	37,93	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	36,15	32,67	27,10	36,76	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	36,30	32,81	27,25	36,91	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	35,28	31,80	26,24	35,90	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	36,11	32,63	27,06	36,72	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	36,35	32,87	27,30	36,96	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	35,91	32,43	26,86	36,52	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	36,06	32,58	27,01	36,67	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	36,31	32,83	27,26	36,92	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	36,30	32,81	27,25	36,91	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	36,26	32,78	27,21	36,87	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	36,32	32,84	27,28	36,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (50 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	36,22	32,74	27,17	36,83
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	36,32	32,83	27,27	36,93
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	36,19	32,71	27,14	36,80
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	36,30	32,81	27,25	36,91
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	44,81	41,35	35,75	45,42
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	44,82	41,36	35,77	45,44
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	43,89	40,43	34,84	44,51
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	44,78	41,32	35,73	45,40
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	44,84	41,38	35,78	45,45
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	44,26	40,81	35,21	44,88
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	44,78	41,32	35,73	45,40
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	44,87	41,41	35,82	45,49
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	44,44	40,99	35,39	45,06
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	44,88	41,42	35,83	45,50
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	44,58	41,12	35,53	45,20
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	44,86	41,40	35,80	45,47
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	44,69	41,24	35,64	45,31
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	44,83	41,37	35,78	45,45
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	44,77	41,32	35,72	45,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	29,62	26,66	19,64	30,04	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	29,94	26,98	19,96	30,36	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	27,95	24,99	17,96	28,37	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	29,91	26,95	19,93	30,33	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	28,62	25,66	18,64	29,04	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	29,87	26,91	19,89	30,29	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	29,32	26,36	19,34	29,74	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	29,80	26,84	19,81	30,22	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	29,76	26,80	19,78	30,18	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	29,75	26,79	19,77	30,17	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	29,87	26,92	19,89	30,29	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	29,70	26,75	19,72	30,12	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	29,93	26,97	19,94	30,35	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	30,75	27,79	20,77	31,17	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	31,10	28,15	21,12	31,52	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	29,22	26,26	19,24	29,64	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	31,07	28,12	21,09	31,49	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	30,01	27,05	20,03	30,43	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	31,00	28,05	21,02	31,42	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	30,73	27,78	20,75	31,15	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	30,95	27,99	20,97	31,37	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	31,01	28,05	21,03	31,43	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	30,89	27,94	20,91	31,31	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	31,08	28,13	21,10	31,50	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	30,84	27,89	20,86	31,26	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	31,11	28,15	21,13	31,53	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	30,66	27,70	20,68	31,08	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	31,19	28,24	21,21	31,61	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	29,37	26,41	19,39	29,79	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	31,19	28,23	21,20	31,61	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	30,10	27,15	20,12	30,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	31,04	28,08	21,06	31,46	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	30,80	27,84	20,82	31,22	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	30,92	27,97	20,94	31,34	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	31,06	28,11	21,09	31,49	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	30,85	27,90	20,87	31,27	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	31,13	28,18	21,15	31,55	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	30,73	27,77	20,75	31,15	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	31,19	28,23	21,21	31,61	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	28,38	25,44	18,40	28,80	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	28,96	26,01	18,98	29,38	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	27,32	24,38	17,34	27,74	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	28,89	25,95	18,92	29,32	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	28,18	25,24	18,21	28,61	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	28,79	25,84	18,81	29,21	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	28,98	26,03	19,00	29,40	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	28,74	25,79	18,76	29,16	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	29,25	26,30	19,27	29,67	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	28,64	25,70	18,67	29,07	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	29,03	26,09	19,06	29,46	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	28,49	25,54	18,51	28,91	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	28,99	26,05	19,01	29,41	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	18,52	15,58	8,54	18,94	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	19,59	16,65	9,61	20,01	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	20,47	17,51	10,49	20,89	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	19,49	16,55	9,51	19,91	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	20,92	17,96	10,94	21,34	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	19,44	16,50	9,46	19,86	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	21,46	18,50	11,48	21,88	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	19,39	16,45	9,41	19,81	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	22,28	19,32	12,30	22,70	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	19,34	16,40	9,36	19,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	20,82	17,88	10,85	21,25	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	18,60	15,66	8,62	19,02	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	20,00	17,06	10,02	20,42	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	4,78	1,84	-5,20	5,20	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	16,15	13,16	6,16	16,56	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	--	--	--	--	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	16,11	13,12	6,12	16,52	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	--	--	--	--	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	16,19	13,20	6,19	16,60	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	--	--	--	--	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	16,41	13,42	6,41	16,82	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	--	--	--	--	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	12,18	9,22	2,20	12,60	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	5,52	2,58	-4,45	5,95	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	14,11	11,16	4,13	14,53	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	14,80	11,86	4,83	15,23	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	12,08	9,13	2,10	12,50	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	14,26	11,32	4,29	14,69	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	11,99	9,05	2,02	12,42	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	14,24	11,29	4,26	14,66	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	12,70	9,76	2,73	13,13	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	14,21	11,26	4,23	14,63	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	13,47	10,53	3,50	13,90	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	14,18	11,23	4,20	14,60	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	14,25	11,31	4,28	14,68	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	14,15	11,20	4,17	14,57	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	14,90	11,96	4,92	15,32	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	25,41	22,43	15,42	25,82	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	25,43	22,45	15,44	25,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	23,48	20,50	13,49	23,89	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	25,48	22,50	15,49	25,89	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	23,83	20,85	13,84	24,24	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	25,50	22,52	15,51	25,91	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	24,31	21,33	14,32	24,72	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	25,49	22,51	15,50	25,90	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	24,79	21,81	14,80	25,20	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	25,46	22,48	15,47	25,87	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	25,13	22,15	15,14	25,54	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	25,44	22,46	15,45	25,85	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	25,33	22,35	15,34	25,74	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	25,03	22,09	15,06	25,46	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	25,58	22,64	15,61	26,01	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	24,48	21,54	14,51	24,91	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	24,98	22,04	15,01	25,41	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	25,55	22,61	15,58	25,98	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	25,16	22,22	15,19	25,59	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	24,93	21,98	14,95	25,35	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	25,52	22,58	15,55	25,95	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	25,46	22,52	15,49	25,89	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	24,87	21,93	14,90	25,30	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	25,48	22,54	15,51	25,91	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	25,61	22,66	15,63	26,03	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	24,82	21,88	14,84	25,24	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	25,13	22,19	15,16	25,56	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	25,64	22,69	15,66	26,06	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	25,08	22,14	15,11	25,51	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	25,63	22,69	15,65	26,05	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	28,85	25,90	18,87	29,27	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	29,17	26,22	19,19	29,59	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	27,83	24,88	17,85	28,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	28,79	25,84	18,81	29,21	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	29,14	26,19	19,16	29,56	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	28,53	25,58	18,55	28,95	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	28,74	25,79	18,76	29,16	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	29,10	26,14	19,12	29,52	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	29,06	26,10	19,08	29,48	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	28,68	25,73	18,70	29,10	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	29,05	26,10	19,07	29,47	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	29,27	26,31	19,29	29,69	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	28,63	25,68	18,65	29,05	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	28,94	25,99	18,96	29,36	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	29,26	26,31	19,28	29,68	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	28,90	25,95	18,92	29,32	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	29,24	26,29	19,26	29,66	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	29,52	26,57	19,54	29,94	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	29,83	26,88	19,85	30,25	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	28,72	25,77	18,74	29,14	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	29,47	26,51	19,49	29,89	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	29,80	26,85	19,82	30,22	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	29,37	26,42	19,39	29,79	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	29,42	26,46	19,44	29,84	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	29,76	26,81	19,78	30,18	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	29,70	26,75	19,72	30,12	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	29,36	26,40	19,38	29,78	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	29,72	26,77	19,74	30,14	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	29,83	26,88	19,85	30,25	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	29,31	26,35	19,32	29,73	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	29,62	26,66	19,63	30,04	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	29,90	26,94	19,92	30,32	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	29,57	26,61	19,59	29,99	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	29,88	26,93	19,90	30,30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	27,88	24,93	17,90	28,30	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	28,24	25,29	18,26	28,66	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	26,47	23,52	16,49	26,89	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	27,82	24,88	17,84	28,24	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	28,21	25,27	18,24	28,64	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	27,00	24,06	17,02	27,42	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	27,76	24,82	17,79	28,19	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	28,19	25,24	18,21	28,61	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	27,62	24,67	17,64	28,04	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	27,49	24,55	17,51	27,91	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	28,14	25,20	18,16	28,56	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	28,04	25,10	18,06	28,46	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	27,35	24,41	17,37	27,77	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	27,97	25,03	18,00	28,40	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	28,24	25,30	18,27	28,67	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	27,93	24,98	17,95	28,35	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	28,24	25,30	18,27	28,67	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	22,13	19,19	12,15	22,55	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	22,37	19,43	12,40	22,80	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	20,35	17,41	10,37	20,77	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	22,08	19,14	12,10	22,50	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	22,32	19,38	12,35	22,75	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	20,41	17,47	10,43	20,83	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	22,03	19,09	12,05	22,45	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	22,29	19,34	12,31	22,71	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	21,18	18,24	11,21	21,61	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	21,98	19,04	12,01	22,41	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	22,26	19,31	12,28	22,68	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	21,83	18,89	11,85	22,25	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	21,92	18,98	11,95	22,35	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	22,22	19,27	12,24	22,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	22,37	19,42	12,39	22,79	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	22,17	19,22	12,19	22,59	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	22,38	19,44	12,41	22,81	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	--	--	--	--	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	0,77	-2,17	-9,21	1,19	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	8,80	5,80	-1,20	9,20	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	8,80	5,80	-1,20	9,20	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	8,78	5,78	-1,22	9,18	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	8,81	5,81	-1,19	9,21	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	7,88	4,88	-2,12	8,28	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	--	--	--	--	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	-1,48	-4,42	-11,45	-1,05	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	0,01	-2,93	-9,97	0,43	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	-7,85	-10,86	-17,85	-7,45	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	-6,89	-9,90	-16,89	-6,49	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	-6,59	-9,61	-16,59	-6,19	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	-6,11	-9,12	-16,11	-5,71	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	-5,39	-8,39	-15,39	-4,99	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	-6,19	-9,15	-16,17	-5,77	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	15,94	12,94	5,94	16,34	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	15,92	12,91	5,91	16,32	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	13,87	10,87	3,87	14,27	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	15,94	12,94	5,94	16,34	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	15,99	12,99	5,99	16,39	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	14,22	11,22	4,22	14,62	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	15,93	12,93	5,94	16,34	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	15,98	12,98	5,98	16,38	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	14,57	11,56	4,56	14,97	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	15,94	12,94	5,95	16,35	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	15,97	12,97	5,97	16,37	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	14,91	11,91	4,91	15,31	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	15,98	12,98	5,98	16,38	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	15,96	12,96	5,96	16,36	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	15,25	12,25	5,25	15,65	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	15,95	12,95	5,95	16,35	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	15,59	12,59	5,59	15,99	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	29,79	26,81	19,80	30,20	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	30,34	27,36	20,35	30,75	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	29,78	26,80	19,79	30,19	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	29,73	26,74	19,74	30,14	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	30,29	27,31	20,30	30,70	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	30,20	27,22	20,21	30,61	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	29,66	26,67	19,67	30,07	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	30,13	27,15	20,14	30,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	30,37	27,39	20,38	30,78	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	30,08	27,09	20,08	30,49	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	30,43	27,45	20,44	30,84	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	30,02	27,04	20,03	30,43	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	30,43	27,45	20,44	30,84	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	29,96	26,98	19,97	30,37	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	30,38	27,39	20,38	30,79	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	31,87	28,90	21,88	32,28	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	32,36	29,39	22,38	32,78	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	31,91	28,94	21,92	32,32	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	31,79	28,83	21,81	32,21	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	32,24	29,27	22,25	32,65	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	32,30	29,33	22,31	32,71	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	31,72	28,75	21,73	32,13	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	32,17	29,21	22,19	32,59	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	32,46	29,49	22,47	32,87	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	32,12	29,15	22,13	32,53	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	32,48	29,52	22,50	32,90	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	32,06	29,09	22,08	32,48	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	32,47	29,51	22,49	32,89	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	31,94	28,98	21,96	32,36	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	32,41	29,43	22,42	32,82	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	31,91	28,94	21,92	32,32	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	32,36	29,39	22,37	32,77	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	31,91	28,95	21,92	32,33	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	31,83	28,87	21,85	32,25	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	32,23	29,26	22,24	32,64	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	32,29	29,33	22,31	32,71	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	31,75	28,79	21,77	32,17	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	32,17	29,21	22,19	32,59	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	32,44	29,47	22,45	32,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	32,12	29,16	22,14	32,54	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	32,47	29,50	22,48	32,88	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	32,06	29,10	22,08	32,48	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	32,45	29,49	22,47	32,87	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	31,98	29,01	21,99	32,39	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	32,40	29,44	22,42	32,82	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	29,96	27,01	19,98	30,38	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	30,54	27,59	20,56	30,96	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	30,23	27,28	20,25	30,65	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	29,88	26,93	19,90	30,30	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	30,42	27,48	20,44	30,84	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	30,58	27,63	20,60	31,00	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	29,79	26,84	19,81	30,21	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	30,25	27,31	20,27	30,67	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	30,66	27,72	20,68	31,08	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	30,18	27,24	20,21	30,61	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	30,67	27,72	20,69	31,09	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	30,11	27,16	20,13	30,53	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	30,65	27,70	20,67	31,07	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	30,03	27,09	20,06	30,46	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	30,59	27,64	20,61	31,01	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	26,35	23,40	16,37	26,77	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	26,65	23,70	16,67	27,07	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	26,06	23,11	16,08	26,48	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	26,28	23,34	16,30	26,70	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	26,61	23,67	16,63	27,03	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	26,57	23,62	16,59	26,99	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	26,21	23,27	16,24	26,64	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	26,56	23,62	16,59	26,99	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	26,72	23,78	16,75	27,15	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	26,52	23,58	16,55	26,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	26,75	23,81	16,77	27,17	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	26,47	23,52	16,49	26,89	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	26,73	23,78	16,75	27,15	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	26,41	23,46	16,43	26,83	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	26,69	23,74	16,71	27,11	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	15,70	12,75	5,72	16,12	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	15,88	12,94	5,90	16,30	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	14,45	11,51	4,48	14,88	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	15,66	12,71	5,68	16,08	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	15,85	12,91	5,88	16,28	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	15,07	12,13	5,09	15,49	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	15,61	12,67	5,64	16,04	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	15,83	12,89	5,86	16,26	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	15,71	12,77	5,73	16,13	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	15,80	12,86	5,82	16,22	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	15,90	12,96	5,93	16,33	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	15,77	12,83	5,79	16,19	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	15,93	12,99	5,95	16,35	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	15,73	12,79	5,75	16,15	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	15,90	12,96	5,93	16,33	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	15,95	12,99	5,97	16,37	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	16,18	13,22	6,20	16,60	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	14,78	11,82	4,80	15,20	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	15,92	12,95	5,93	16,33	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	16,19	13,23	6,21	16,61	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	15,32	12,36	5,34	15,74	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	15,88	12,92	5,90	16,30	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	16,07	13,11	6,08	16,49	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	15,86	12,90	5,88	16,28	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	16,04	13,08	6,06	16,46	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	16,10	13,13	6,11	16,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Van Grobbendonckstraat (30 km/h)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan (ventweg)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	16,02	13,05	6,03	16,43	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	16,19	13,23	6,21	16,61	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	15,98	13,02	6,00	16,40	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	16,16	13,19	6,17	16,57	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	24,97	21,98	14,98	25,38	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	25,13	22,14	15,14	25,54	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	23,84	20,85	13,85	24,25	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	24,94	21,94	14,94	25,34	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	25,11	22,12	15,12	25,52	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	24,38	21,38	14,37	24,78	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	24,90	21,91	14,91	25,31	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	25,09	22,10	15,10	25,50	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	24,86	21,86	14,86	25,26	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	25,06	22,07	15,07	25,47	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	25,08	22,08	15,08	25,48	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	25,03	22,04	15,04	25,44	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	25,16	22,17	15,17	25,57	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	25,00	22,01	15,01	25,41	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	25,15	22,16	15,16	25,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	26,01	23,15	15,76	26,37	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	24,82	21,96	14,56	25,18	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	21,44	18,58	11,19	21,80	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	25,09	22,24	14,84	25,46	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	21,93	19,07	11,67	22,29	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	25,39	22,54	15,15	25,76	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	22,59	19,73	12,34	22,95	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	25,56	22,71	15,32	25,93	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	23,23	20,37	12,97	23,59	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	25,74	22,89	15,50	26,11	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	23,91	21,06	13,67	24,28	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	25,90	23,06	15,67	26,28	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	24,39	21,54	14,15	24,76	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	25,71	22,87	15,47	26,08	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	24,40	21,55	14,16	24,77	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	20,75	17,88	10,49	21,11	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	24,69	21,84	14,45	25,06	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	21,26	18,38	10,99	21,61	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	25,05	22,21	14,81	25,42	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	21,89	19,03	11,64	22,25	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	25,31	22,46	15,07	25,68	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	22,65	19,79	12,40	23,01	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	25,47	22,62	15,22	25,84	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	23,44	20,58	13,19	23,80	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	25,59	22,74	15,35	25,96	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	23,99	21,14	13,74	24,36	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	25,02	22,16	14,77	25,38	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	23,70	20,83	13,44	24,06	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	20,70	17,84	10,45	21,06	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	23,99	21,13	13,74	24,35	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	21,07	18,20	10,80	21,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	24,32	21,47	14,08	24,69
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	21,49	18,62	11,23	21,85
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	24,46	21,61	14,21	24,83
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	22,05	19,18	11,78	22,41
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	24,70	21,85	14,46	25,07
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	22,74	19,87	12,48	23,10
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	24,86	22,01	14,62	25,23
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	23,28	20,43	13,03	23,65
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	19,78	16,93	9,54	20,15
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	14,92	12,02	4,63	15,26
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	11,58	8,64	1,25	11,90
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	16,42	13,54	6,15	16,77
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	11,81	8,87	1,49	12,13
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	17,05	14,19	6,80	17,41
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	11,54	8,61	1,22	11,87
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	18,14	15,29	7,90	18,51
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	12,12	9,18	1,80	12,44
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	18,95	16,11	8,71	19,32
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	12,77	9,86	2,47	13,11
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	19,39	16,55	9,15	19,76
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	13,69	10,78	3,39	14,03
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	--	--	--	--
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	-2,56	-5,54	-12,92	-2,26
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	11,65	8,80	1,40	12,02
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	-2,00	-4,97	-12,36	-1,69
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	11,69	8,83	1,44	12,05
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	--	--	--	--
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	11,65	8,79	1,40	12,01
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	--	--	--	--
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	12,46	9,60	2,21	12,82
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	-1,87	-4,85	-12,24	-1,57
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	--	--	--	--
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	-2,89	-5,86	-13,24	-2,58
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	--	--	--	--
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	7,98	5,12	-2,28	8,34
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	--	--	--	--
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	8,10	5,23	-2,17	8,46
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	--	--	--	--
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	8,22	5,35	-2,04	8,58
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	--	--	--	--
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	8,56	5,69	-1,70	8,92
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	--	--	--	--
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	8,83	5,95	-1,44	9,18
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	--	--	--	--
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	--	--	--	--
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	--	--	--	--
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	1,30	-1,69	-9,07	1,60
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	--	--	--	--
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	1,39	-1,61	-8,99	1,68
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	--	--	--	--
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	1,17	-1,83	-9,21	1,46
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	--	--	--	--
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	1,26	-1,73	-9,12	1,55
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	--	--	--	--
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	0,97	-2,01	-9,39	1,27
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	--	--	--	--
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	--	--	--	--
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	22,73	19,88	12,49	23,10
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	22,27	19,42	12,03	22,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	19,58	16,72	9,33	19,94	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	22,34	19,48	12,09	22,70	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	20,05	17,20	9,81	20,42	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	22,51	19,66	12,27	22,88	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	20,56	17,70	10,31	20,92	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	22,60	19,75	12,35	22,97	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	21,10	18,25	10,85	21,47	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	22,64	19,80	12,40	23,01	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	21,65	18,79	11,39	22,01	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	22,68	19,83	12,44	23,05	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	22,12	19,26	11,86	22,48	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	26,16	23,31	15,92	26,53	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	25,68	22,84	15,44	26,05	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	22,24	19,37	11,97	22,60	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	26,22	23,36	15,97	26,58	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	25,63	22,78	15,39	26,00	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	22,86	20,00	12,61	23,22	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	26,25	23,40	16,00	26,62	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	25,80	22,95	15,56	26,17	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	23,71	20,85	13,46	24,07	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	26,26	23,41	16,02	26,63	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	25,91	23,05	15,66	26,27	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	24,55	21,70	14,31	24,92	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	26,27	23,41	16,02	26,63	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	25,98	23,13	15,74	26,35	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	25,11	22,27	14,87	25,48	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	26,04	23,18	15,79	26,40	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	25,45	22,60	15,21	25,82	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	26,65	23,79	16,39	27,01	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	26,22	23,38	15,99	26,60	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	22,86	19,99	12,60	23,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	26,68	23,83	16,44	27,05	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	26,15	23,31	15,91	26,52	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	23,64	20,79	13,39	24,01	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	26,70	23,84	16,45	27,06	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	26,30	23,44	16,05	26,66	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	24,41	21,56	14,17	24,78	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	26,71	23,85	16,45	27,07	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	26,40	23,55	16,16	26,77	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	25,20	22,35	14,96	25,57	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	26,71	23,86	16,46	27,08	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	26,47	23,62	16,22	26,84	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	25,68	22,84	15,44	26,05	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	26,54	23,68	16,29	26,90	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	25,98	23,13	15,74	26,35	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	26,50	23,65	16,25	26,87	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	26,01	23,17	15,77	26,38	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	22,73	19,87	12,48	23,09	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	26,55	23,70	16,31	26,92	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	25,97	23,13	15,73	26,34	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	23,25	20,39	13,00	23,61	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	26,59	23,74	16,34	26,96	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	26,11	23,26	15,87	26,48	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	23,96	21,10	13,71	24,32	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	26,68	23,82	16,43	27,04	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	26,23	23,38	15,99	26,60	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	24,75	21,90	14,51	25,12	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	26,40	23,55	16,16	26,77	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	26,31	23,46	16,07	26,68	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	25,30	22,45	15,06	25,67	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	26,41	23,56	16,16	26,78	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	25,74	22,89	15,50	26,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	25,16	22,31	14,91	25,53	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	24,39	21,54	14,15	24,76	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	20,21	17,34	9,95	20,57	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	25,24	22,38	14,99	25,60	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	24,66	21,81	14,41	25,03	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	20,80	17,93	10,54	21,16	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	25,29	22,43	15,04	25,65	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	24,86	22,02	14,63	25,24	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	21,64	18,77	11,38	22,00	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	25,12	22,26	14,86	25,48	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	25,02	22,17	14,78	25,39	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	22,42	19,55	12,16	22,78	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	25,23	22,37	14,98	25,59	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	25,15	22,30	14,91	25,52	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	23,34	20,48	13,09	23,70	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	24,99	22,14	14,75	25,36	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	23,92	21,07	13,68	24,29	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	12,74	9,88	2,48	13,10	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	12,62	9,77	2,37	12,99	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	10,74	7,89	0,50	11,11	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	12,72	9,86	2,46	13,08	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	12,82	9,97	2,57	13,19	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	10,61	7,75	0,36	10,97	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	12,69	9,84	2,44	13,06	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	12,81	9,95	2,55	13,17	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	11,04	8,17	0,78	11,40	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	12,67	9,82	2,42	13,04	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	12,79	9,94	2,54	13,16	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	11,44	8,58	1,19	11,80	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	--	--	--	--	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	12,77	9,92	2,52	13,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	11,85	8,99	1,60	12,21	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	12,76	9,90	2,50	13,12	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	12,22	9,37	1,97	12,59	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	--	--	--	--	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	--	--	--	--	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	-13,11	-16,06	-23,45	-12,79	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	-13,11	-16,06	-23,45	-12,79	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	-16,61	-19,48	-26,87	-16,25	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	-16,17	-19,05	-26,44	-15,82	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	-15,61	-18,50	-25,89	-15,26	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	--	--	--	--	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	-14,98	-17,88	-25,27	-14,64	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	-14,71	-17,72	-25,10	-14,42	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	-14,72	-17,74	-25,12	-14,44	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	--	--	--	--
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	-13,93	-16,83	-24,22	-13,59
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	-15,61	-18,49	-25,88	-15,26
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	-15,63	-18,51	-25,90	-15,28
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	-15,56	-18,44	-25,83	-15,21
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	-15,22	-18,11	-25,50	-14,87
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	-14,86	-17,75	-25,14	-14,51
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	--	--	--	--
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	-14,46	-17,35	-24,74	-14,11
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	29,10	26,24	18,85	29,46
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	29,08	26,22	18,83	29,44
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	27,40	24,55	17,16	27,77
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	29,08	26,21	18,82	29,44
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	29,13	26,28	18,88	29,50
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	28,11	25,27	17,87	28,48
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	29,05	26,19	18,80	29,41
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	29,15	26,30	18,91	29,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	28,44	25,60	18,20	28,81
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	29,16	26,30	18,91	29,52
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	28,67	25,82	18,43	29,04
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	29,15	26,29	18,90	29,51
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	28,86	26,00	18,61	29,22
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	29,13	26,27	18,88	29,49
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	28,99	26,14	18,74	29,36
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	29,21	26,35	18,96	29,57
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	29,13	26,28	18,88	29,50
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	27,39	24,54	17,15	27,76
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	29,19	26,33	18,93	29,55
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	29,18	26,33	18,94	29,55
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	27,97	25,11	17,72	28,33
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	29,16	26,30	18,91	29,52
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	29,23	26,37	18,98	29,59
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	28,37	25,52	18,12	28,74
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	29,24	26,38	18,99	29,60
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	28,65	25,80	18,40	29,02
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	29,24	26,39	18,99	29,61
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	28,83	25,97	18,58	29,19
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	29,23	26,37	18,98	29,59
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	29,02	26,17	18,78	29,39
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	29,11	26,25	18,86	29,47
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	28,80	25,96	18,56	29,17
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	26,71	23,85	16,46	27,07
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	29,10	26,24	18,84	29,46
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	28,97	26,12	18,73	29,34
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	27,40	24,55	17,16	27,77
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	29,07	26,22	18,82	29,44
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	29,05	26,20	18,81	29,42
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	27,98	25,13	17,74	28,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	29,09	26,23	18,84	29,45
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	28,31	25,46	18,06	28,68
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	29,10	26,25	18,85	29,47
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	28,53	25,68	18,29	28,90
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	29,12	26,26	18,87	29,48
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	28,71	25,86	18,46	29,08
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	28,91	26,05	18,65	29,27
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	28,39	25,54	18,15	28,76
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	26,05	23,19	15,79	26,41
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	28,92	26,06	18,67	29,28
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	28,54	25,70	18,30	28,91
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	26,76	23,91	16,52	27,13
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	28,91	26,06	18,67	29,28
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	28,72	25,87	18,48	29,09
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	27,50	24,65	17,25	27,87
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	28,81	25,96	18,57	29,18
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	27,87	25,02	17,63	28,24
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	28,86	26,01	18,61	29,23
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	28,15	25,30	17,91	28,52
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	28,88	26,02	18,63	29,24
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	28,42	25,57	18,18	28,79
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	16,54	13,69	6,30	16,91
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	16,68	13,83	6,44	17,05
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	15,10	12,24	4,84	15,46
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	16,52	13,66	6,27	16,88
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	16,66	13,81	6,42	17,03
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	15,54	12,68	5,29	15,90
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	16,49	13,63	6,24	16,85
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	16,64	13,78	6,39	17,00
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	16,01	13,16	5,77	16,38
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	16,62	13,76	6,37	16,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	16,49	13,64	6,25	16,86	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	16,59	13,74	6,35	16,96	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	16,71	13,86	6,47	17,08	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	16,57	13,72	6,32	16,94	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	16,70	13,84	6,45	17,06	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	17,45	14,59	7,20	17,81	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	15,61	12,78	5,38	15,99	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	7,10	4,18	-3,21	7,43	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	17,87	15,02	7,62	18,24	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	16,20	13,35	5,96	16,57	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	8,69	5,79	-1,60	9,03	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	18,09	15,24	7,85	18,46	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	16,75	13,90	6,51	17,12	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	12,64	9,79	2,40	13,01	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	17,04	14,18	6,79	17,40	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	13,90	11,06	3,67	14,28	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	17,24	14,38	6,99	17,60	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	14,56	11,72	4,33	14,94	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	17,33	14,47	7,08	17,69	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	15,04	12,20	4,81	15,42	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	--	--	--	--	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	--	--	--	--	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	--	--	--	--	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	--	--	--	--	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	--	--	--	--	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	--	--	--	--	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	--	--	--	--	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	--	--	--	--	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	--	--	--	--	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	--	--	--	--	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Lucas van Leydenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lucas van Leydenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	--	--	--	--
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	--	--	--	--
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	--	--	--	--
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	-3,62	-6,60	-13,99	-3,32
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	-3,46	-6,44	-13,82	-3,16
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	-3,13	-6,11	-13,49	-2,83
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	--	--	--	--
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	-5,36	-8,34	-15,73	-5,06
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	--	--	--	--
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	-5,06	-8,04	-15,43	-4,76
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	--	--	--	--
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	-4,76	-7,74	-15,12	-4,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	21,04	18,20	10,80	21,41	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	21,17	18,33	10,93	21,54	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	19,19	16,35	8,96	19,57	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	21,15	18,31	10,91	21,52	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	19,56	16,71	9,32	19,93	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	21,13	18,30	10,90	21,51	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	20,05	17,20	9,80	20,42	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	21,11	18,27	10,87	21,48	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	20,45	17,60	10,20	20,82	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	21,09	18,25	10,85	21,46	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	20,78	17,93	10,53	21,15	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	21,07	18,23	10,83	21,44	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	21,06	18,21	10,81	21,43	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	17,84	14,99	7,59	18,21	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	18,26	15,41	8,01	18,63	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	21,88	19,04	11,65	22,26	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	18,20	15,35	7,95	18,57	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	20,61	17,76	10,37	20,98	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	18,14	15,29	7,89	18,51	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	19,73	16,88	9,48	20,10	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	18,07	15,22	7,82	18,44	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	18,40	15,55	8,15	18,77	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	18,00	15,15	7,75	18,37	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	18,36	15,51	8,11	18,73	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	17,92	15,07	7,67	18,29	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	18,31	15,46	8,06	18,68	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	29,98	27,14	19,75	30,36	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	30,52	27,68	20,29	30,90	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	30,43	27,59	20,19	30,80	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	30,45	27,60	20,21	30,82	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	30,85	28,01	20,62	31,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	30,36	27,52	20,13	30,74	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	30,76	27,92	20,52	31,13	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	30,28	27,44	20,04	30,65	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	30,71	27,87	20,47	31,08	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	30,18	27,34	19,95	30,56	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	30,65	27,81	20,41	31,02	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	30,08	27,25	19,85	30,46	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	30,59	27,75	20,36	30,97	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	34,54	31,69	24,30	34,91	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	35,04	32,20	24,81	35,42	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	34,67	31,83	24,44	35,05	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	34,97	32,13	24,74	35,35	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	35,12	32,28	24,88	35,49	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	34,90	32,05	24,66	35,27	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	35,23	32,39	24,99	35,60	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	34,81	31,97	24,58	35,19	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	35,20	32,36	24,97	35,58	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	34,73	31,88	24,49	35,10	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	35,16	32,32	24,93	35,54	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	34,63	31,79	24,40	35,01	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	35,11	32,26	24,87	35,48	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	35,43	32,58	25,18	35,80	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	35,91	33,07	25,67	36,28	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	35,49	32,64	25,24	35,86	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	35,84	33,00	25,60	36,21	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	35,97	33,13	25,73	36,34	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	35,77	32,93	25,53	36,14	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	36,05	33,21	25,81	36,42	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	35,69	32,85	25,45	36,06	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	36,04	33,20	25,80	36,41	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	35,61	32,76	25,36	35,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	36,01	33,16	25,76	36,38	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	35,52	32,68	25,28	35,89	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	35,96	33,12	25,72	36,33	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	34,87	32,03	24,64	35,25	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	35,30	32,46	25,07	35,68	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	34,75	31,90	24,51	35,12	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	35,24	32,40	25,01	35,62	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	35,29	32,45	25,06	35,67	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	35,18	32,33	24,94	35,55	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	35,42	32,58	25,19	35,80	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	35,11	32,26	24,87	35,48	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	35,41	32,57	25,18	35,79	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	35,03	32,19	24,80	35,41	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	35,39	32,55	25,16	35,77	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	34,95	32,11	24,72	35,33	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	35,35	32,51	25,12	35,73	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	32,83	30,00	22,60	33,21	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	33,15	30,31	22,91	33,52	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	32,67	29,83	22,43	33,04	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	33,10	30,27	22,87	33,48	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	33,05	30,20	22,81	33,42	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	33,06	30,22	22,82	33,43	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	33,15	30,30	22,91	33,52	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	33,01	30,17	22,77	33,38	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	33,18	30,34	22,95	33,56	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	32,95	30,12	22,72	33,33	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	33,19	30,34	22,95	33,56	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	32,89	30,06	22,66	33,27	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	33,18	30,33	22,94	33,55	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	25,02	22,17	14,78	25,39	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	25,12	22,28	14,89	25,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	23,37	20,53	13,13	23,74	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	25,12	22,28	14,89	25,50	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	23,85	21,01	13,61	24,22	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	25,11	22,26	14,87	25,48	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	24,32	21,47	14,08	24,69	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	25,09	22,24	14,85	25,46	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	24,75	21,91	14,51	25,12	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	25,07	22,22	14,83	25,44	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	24,97	22,13	14,73	25,34	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	25,04	22,20	14,81	25,42	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	25,07	22,22	14,83	25,44	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	-4,47	-7,37	-14,76	-4,13	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	-5,20	-8,07	-15,46	-4,84	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	10,31	7,44	0,05	10,67	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	-4,27	-7,17	-14,56	-3,93	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	-5,13	-8,00	-15,40	-4,77	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	10,27	7,38	-0,01	10,62	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	-4,02	-6,94	-14,33	-3,69	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	-5,05	-7,91	-15,31	-4,69	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	10,21	7,33	-0,06	10,56	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	-3,70	-6,61	-14,00	-3,36	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	-4,95	-7,82	-15,21	-4,59	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	5,85	2,96	-4,43	6,20	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	-3,28	-6,22	-13,61	-2,96	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	-4,81	-7,70	-15,09	-4,46	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	-5,36	-8,23	-15,62	-5,00	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	-4,66	-7,54	-14,93	-4,31	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	-5,25	-8,12	-15,52	-4,89	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	18,91	16,07	8,67	19,28	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	19,05	16,21	8,81	19,42	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	20,71	17,87	10,48	21,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	18,88	16,05	8,65	19,26	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	19,03	16,19	8,79	19,40	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	20,19	17,35	9,96	20,57	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	18,85	16,02	8,62	19,23	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	19,01	16,17	8,77	19,38	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	18,94	16,10	8,70	19,31	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	18,82	15,98	8,58	19,19	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	18,98	16,15	8,75	19,36	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	18,96	16,12	8,73	19,34	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	18,79	15,95	8,56	19,17	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	18,96	16,13	8,73	19,34	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	19,18	16,34	8,95	19,56	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	18,94	16,10	8,70	19,31	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	19,24	16,40	9,01	19,62	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	22,31	19,46	12,07	22,68	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	22,52	19,68	12,28	22,89	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	22,18	19,34	11,95	22,56	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	22,27	19,42	12,03	22,64	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	22,51	19,66	12,26	22,88	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	21,93	19,08	11,68	22,30	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	22,24	19,39	11,99	22,61	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	22,46	19,61	12,21	22,83	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	21,54	18,70	11,30	21,91	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	22,21	19,36	11,97	22,58	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	22,43	19,58	12,18	22,80	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	22,15	19,29	11,90	22,51	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	22,20	19,35	11,95	22,57	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	22,39	19,54	12,14	22,76	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	22,63	19,78	12,39	23,00	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	22,35	19,50	12,10	22,72	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	22,54	19,69	12,30	22,91	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	37,50	31,38	28,54	21,15	31,76
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	19,50	31,60	28,75	21,36	31,97
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	1,50	30,56	27,72	20,33	30,94
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	40,50	31,34	28,50	21,11	31,72
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	22,50	31,57	28,73	21,34	31,95
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	4,50	31,07	28,23	20,83	31,44
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	43,50	31,29	28,45	21,06	31,67
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	25,50	31,54	28,70	21,30	31,91
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	7,50	31,39	28,54	21,14	31,76
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	46,50	31,25	28,40	21,01	31,62
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	28,50	31,50	28,66	21,27	31,88
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	10,50	31,56	28,72	21,32	31,93
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	49,50	31,20	28,36	20,97	31,58
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	31,50	31,47	28,62	21,23	31,84
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	13,50	31,63	28,78	21,38	32,00
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	34,50	31,43	28,58	21,19	31,80
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--		150294,40	411817,41	16,50	31,62	28,78	21,38	31,99
T13_A	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	37,50	32,73	29,88	22,49	33,10
T13_A	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	19,50	32,89	30,05	22,66	33,27
T13_A	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	1,50	32,26	29,42	22,02	32,63
T13_B	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	40,50	32,69	29,84	22,45	33,06
T13_B	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	22,50	32,87	30,03	22,64	33,25
T13_B	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	4,50	32,67	29,83	22,43	33,04
T13_C	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	43,50	32,64	29,80	22,41	33,02
T13_C	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	25,50	32,85	30,00	22,61	33,22
T13_C	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	7,50	32,77	29,93	22,53	33,14
T13_D	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	46,50	32,49	29,65	22,25	32,86
T13_D	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	28,50	32,82	29,97	22,58	33,19
T13_D	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	10,50	32,87	30,03	22,63	33,24
T13_E	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	49,50	32,40	29,56	22,17	32,78
T13_E	Zuid Gebouw 2	--		150285,56	411812,38	31,50	32,78	29,94	22,55	33,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	32,91	30,06	22,67	33,28	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	32,75	29,91	22,52	33,13	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	32,90	30,06	22,67	33,28	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	32,75	29,91	22,51	33,12	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	32,96	30,11	22,71	33,33	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	32,32	29,47	22,07	32,69	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	32,73	29,89	22,50	33,11	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	32,93	30,09	22,69	33,30	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	32,77	29,93	22,53	33,14	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	32,69	29,85	22,46	33,07	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	32,90	30,06	22,66	33,27	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	32,96	30,11	22,71	33,33	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	32,64	29,80	22,41	33,02	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	32,86	30,02	22,62	33,23	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	32,98	30,14	22,74	33,35	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	32,60	29,76	22,37	32,98	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	32,83	29,98	22,58	33,20	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	32,98	30,14	22,74	33,35	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	32,79	29,94	22,54	33,16	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	32,98	30,13	22,73	33,35	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	30,20	27,36	19,96	30,57	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	30,36	27,52	20,12	30,73	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	29,32	26,47	19,07	29,69	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	30,18	27,33	19,93	30,55	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	30,34	27,49	20,09	30,71	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	29,88	27,04	19,64	30,25	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	30,18	27,34	19,95	30,56	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	30,31	27,47	20,07	30,68	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	30,20	27,35	19,96	30,57	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	30,16	27,31	19,92	30,53	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	30,29	27,44	20,04	30,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	30,32	27,47	20,07	30,69	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	30,12	27,28	19,89	30,50	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	30,26	27,42	20,02	30,63	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	30,36	27,51	20,11	30,73	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	30,23	27,39	19,99	30,60	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	30,37	27,52	20,12	30,74	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	14,38	11,53	4,14	14,75	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	14,28	11,43	4,04	14,65	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	13,87	11,02	3,63	14,24	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	14,36	11,51	4,12	14,73	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	14,34	11,49	4,10	14,71	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	14,13	11,28	3,88	14,50	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	14,34	11,49	4,10	14,71	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	14,40	11,56	4,17	14,78	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	14,42	11,56	4,17	14,78	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	14,32	11,47	4,08	14,69	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	14,42	11,58	4,19	14,80	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	13,83	10,98	3,59	14,20	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	14,30	11,45	4,06	14,67	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	14,41	11,56	4,17	14,78	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	14,16	11,32	3,93	14,54	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	14,39	11,55	4,16	14,77	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	14,22	11,37	3,98	14,59	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	--	--	--	--	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	--	--	--	--	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	11,59	8,74	1,35	11,96	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	--	--	--	--	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	--	--	--	--	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	11,72	8,87	1,47	12,09	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	--	--	--	--	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	11,73	8,88	1,49	12,10
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	--	--	--	--
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	9,75	6,90	-0,49	10,12
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	--	--	--	--
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	3,19	0,36	-7,03	3,57
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	--	--	--	--
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	--	--	--	--
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	--	--	--	--
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	--	--	--	--
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	18,57	15,74	8,34	18,95
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	--	--	--	--
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	--	--	--	--
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	15,50	12,67	5,27	15,88
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	--	--	--	--
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	--	--	--	--
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	11,14	8,30	0,90	11,51
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	--	--	--	--
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	8,73	5,90	-1,50	9,11
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	--	--	--	--
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	3,23	0,40	-6,99	3,61
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	--	--	--	--
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	--	--	--	--
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	24,41	21,57	14,18	24,79
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	24,58	21,74	14,34	24,95
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	24,34	21,50	14,11	24,72
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	24,38	21,54	14,14	24,75
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	24,56	21,72	14,32	24,93
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	24,31	21,47	14,08	24,69
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	24,34	21,50	14,11	24,72
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	24,54	21,70	14,30	24,91
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	24,24	21,41	14,01	24,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	24,51	21,66	14,27	24,88	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	24,69	21,85	14,45	25,06	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	24,48	21,64	14,24	24,85	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	24,63	21,80	14,40	25,01	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	24,44	21,60	14,21	24,82	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	24,63	21,79	14,39	25,00	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	27,67	24,83	17,44	28,05	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	27,82	24,97	17,58	28,19	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	27,12	24,28	16,89	27,50	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	27,64	24,80	17,41	28,02	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	27,80	24,96	17,57	28,18	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	27,33	24,48	17,09	27,70	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	27,61	24,77	17,38	27,99	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	27,78	24,93	17,54	28,15	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	27,48	24,64	17,25	27,86	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	27,75	24,91	17,52	28,13	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	27,82	24,97	17,58	28,19	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	27,73	24,88	17,49	28,10	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	27,84	25,00	17,61	28,22	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	27,70	24,86	17,47	28,08	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	27,84	24,99	17,60	28,21	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	27,19	24,35	16,95	27,56	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	27,34	24,50	17,11	27,72	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	26,55	23,71	16,31	26,92	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	27,16	24,32	16,92	27,53	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	27,32	24,49	17,09	27,70	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	26,76	23,92	16,53	27,14	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	27,13	24,29	16,89	27,50	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	27,30	24,46	17,07	27,68	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	27,03	24,19	16,80	27,41	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	27,28	24,44	17,04	27,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	27,37	24,53	17,14	27,75	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	27,25	24,41	17,01	27,62	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	27,38	24,53	17,14	27,75	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	27,22	24,38	16,98	27,59	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	27,36	24,52	17,13	27,74	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	25,72	22,89	15,49	26,10	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	25,79	22,95	15,55	26,16	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	24,25	21,41	14,02	24,63	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	25,71	22,87	15,47	26,08	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	25,80	22,97	15,57	26,18	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	24,76	21,91	14,52	25,13	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	25,70	22,85	15,46	26,07	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	25,80	22,97	15,57	26,18	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	25,27	22,42	15,03	25,64	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	25,78	22,95	15,55	26,16	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	25,71	22,87	15,47	26,08	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	25,76	22,93	15,53	26,14	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	25,77	22,94	15,54	26,15	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	25,74	22,91	15,51	26,12	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	25,81	22,98	15,58	26,19	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	23,59	20,74	13,35	23,96	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	23,53	20,70	13,30	23,91	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	21,91	19,08	11,68	22,29	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	23,58	20,73	13,34	23,95	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	23,59	20,76	13,36	23,97	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	22,31	19,48	12,08	22,69	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	23,56	20,72	13,33	23,94	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	23,62	20,79	13,39	24,00	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	22,71	19,87	12,47	23,08	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	23,61	20,78	13,38	23,99	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	23,00	20,17	12,77	23,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Westenburgerweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Westenburgerweg
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	23,60	20,76	13,37	23,98	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	23,22	20,38	12,98	23,59	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	23,59	20,75	13,36	23,97	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	23,41	20,58	13,18	23,79	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	--	--	--	--	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	--	--	--	--	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	7,65	4,79	-2,60	8,01	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	--	--	--	--	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	--	--	--	--	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	7,63	4,76	-2,63	7,99	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	--	--	--	--	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	--	--	--	--	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	7,56	4,69	-2,70	7,92	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	--	--	--	--	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	--	--	--	--	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	--	--	--	--	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	--	--	--	--	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	--	--	--	--	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	24,54	21,67	14,27	24,90
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	23,82	20,96	13,56	24,18
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	22,16	19,29	11,90	22,52
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	23,92	21,05	13,66	24,28
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	22,79	19,92	12,53	23,15
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	24,03	21,16	13,77	24,39
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	23,47	20,61	13,22	23,83
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	24,11	21,23	13,84	24,46
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	24,00	21,13	13,74	24,36
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	24,33	21,46	14,07	24,69
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	24,16	21,29	13,90	24,52
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	24,42	21,56	14,16	24,78
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	24,31	21,44	14,05	24,67
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	24,33	21,45	14,06	24,68
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	23,65	20,78	13,39	24,01
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	22,50	19,63	12,24	22,86
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	23,74	20,86	13,47	24,09
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	23,04	20,18	12,79	23,40
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	23,90	21,02	13,63	24,25
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	23,67	20,80	13,41	24,03
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	24,26	21,39	14,00	24,62
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	24,21	21,35	13,96	24,57
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	24,07	21,20	13,81	24,43
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	24,35	21,49	14,09	24,71
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	24,15	21,28	13,89	24,51
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	24,48	21,60	14,21	24,83
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	23,10	20,22	12,83	23,45
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	23,93	21,06	13,67	24,29
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	21,84	18,97	11,58	22,20
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	23,42	20,54	13,15	23,77
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	22,34	19,48	12,08	22,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	23,48	20,60	13,21	23,83
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	22,97	20,10	12,71	23,33
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	23,54	20,65	13,26	23,89
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	23,58	20,70	13,31	23,93
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	22,91	20,03	12,64	23,26
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	23,71	20,84	13,45	24,07
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	23,00	20,11	12,72	23,35
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	23,82	20,95	13,56	24,18
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	21,90	19,01	11,62	22,25
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	21,27	18,41	11,02	21,63
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	17,18	14,29	6,90	17,53
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	21,47	18,59	11,20	21,82
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	17,72	14,83	7,44	18,07
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	21,60	18,72	11,33	21,95
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	18,47	15,59	8,20	18,82
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	21,70	18,81	11,42	22,05
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	19,40	16,51	9,12	19,75
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	21,75	18,87	11,48	22,10
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	20,68	17,81	10,42	21,04
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	21,83	18,94	11,55	22,18
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	21,00	18,13	10,74	21,36
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	--	--	--	--
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	-8,89	-11,86	-19,24	-8,58
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	8,44	5,57	-1,83	8,80
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	-8,54	-11,51	-18,90	-8,23
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	8,69	5,81	-1,58	9,04
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	-8,44	-11,42	-18,80	-8,14
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	8,95	6,08	-1,31	9,31
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	-8,34	-11,32	-18,70	-8,04
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	9,12	6,25	-1,14	9,48
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	9,46	6,60	-0,80	9,82
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	--	--	--	--
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	-5,17	-8,15	-15,53	-4,87
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	--	--	--	--
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	-3,26	-6,24	-13,62	-2,96
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	--	--	--	--
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	-3,34	-6,33	-13,71	-3,04
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	--	--	--	--
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	-3,43	-6,42	-13,80	-3,13
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	--	--	--	--
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	-4,15	-7,14	-14,52	-3,85
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	--	--	--	--
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	-4,15	-7,13	-14,51	-3,85
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	-6,33	-9,31	-16,70	-6,03
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	--	--	--	--
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	--	--	--	--
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	-1,46	-4,44	-11,83	-1,16
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	--	--	--	--
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	-1,53	-4,53	-11,91	-1,24
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	--	--	--	--
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	-1,61	-4,60	-11,99	-1,32
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	--	--	--	--
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	-1,95	-4,94	-12,32	-1,65
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	--	--	--	--
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	-1,98	-4,97	-12,35	-1,68
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	--	--	--	--
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	-3,75	-6,75	-14,13	-3,46
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	--	--	--	--
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	-1,48	-4,38	-11,77	-1,14	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	--	--	--	--	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	0,68	-2,20	-9,59	1,03	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	--	--	--	--	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	1,43	-1,43	-8,82	1,79	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	--	--	--	--	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	1,73	-1,13	-8,53	2,09	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	--	--	--	--	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	2,56	-0,28	-7,68	2,93	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	--	--	--	--	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	--	--	--	--	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	28,59	25,71	18,32	28,94	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	28,44	25,59	18,20	28,81	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	25,93	23,07	15,68	26,29	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	28,56	25,69	18,30	28,92	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	28,53	25,66	18,27	28,89	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	26,55	23,68	16,29	26,91	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	28,49	25,62	18,22	28,85	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	28,58	25,70	18,31	28,93	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	27,07	24,21	16,82	27,43	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	28,45	25,59	18,19	28,81	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	28,61	25,74	18,35	28,97	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	27,78	24,91	17,52	28,14	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	28,42	25,55	18,15	28,78	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	28,61	25,74	18,35	28,97	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	28,14	25,29	17,89	28,51	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	28,60	25,73	18,34	28,96	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	28,29	25,43	18,04	28,65	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	28,49	25,63	18,24	28,85	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	28,18	25,31	17,92	28,54	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	25,82	22,96	15,57	26,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	28,48	25,62	18,23	28,84	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	28,31	25,46	18,07	28,68	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	26,46	23,59	16,20	26,82	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	28,45	25,59	18,20	28,81	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	28,34	25,48	18,08	28,70	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	27,06	24,19	16,80	27,42	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	28,43	25,56	18,17	28,79	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	28,43	25,57	18,18	28,79	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	27,23	24,37	16,97	27,59	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	28,31	25,44	18,05	28,67	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	28,49	25,64	18,25	28,86	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	27,39	24,53	17,13	27,75	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	28,48	25,62	18,23	28,84	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	27,83	24,97	17,58	28,19	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	28,19	25,34	17,95	28,56	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	26,45	23,59	16,20	26,81	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	24,77	21,90	14,51	25,13	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	28,21	25,34	17,95	28,57	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	27,39	24,53	17,13	27,75	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	25,45	22,58	15,19	25,81	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	28,21	25,35	17,96	28,57	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	27,71	24,85	17,46	28,07	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	25,96	23,09	15,70	26,32	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	28,22	25,35	17,96	28,58	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	27,83	24,98	17,59	28,20	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	25,69	22,82	15,43	26,05	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	28,14	25,28	17,89	28,50	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	27,93	25,08	17,69	28,30	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	25,81	22,94	15,54	26,17	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	28,12	25,26	17,87	28,48	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	25,98	23,12	15,72	26,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	27,68	24,83	17,44	28,05	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	25,82	22,95	15,56	26,18	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	24,37	21,51	14,12	24,73	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	27,81	24,96	17,57	28,18	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	25,99	23,11	15,72	26,34	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	24,98	22,12	14,72	25,34	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	27,89	25,04	17,65	28,26	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	26,69	23,82	16,43	27,05	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	25,59	22,73	15,34	25,95	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	27,96	25,10	17,71	28,32	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	27,06	24,20	16,81	27,42	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	25,94	23,07	15,68	26,30	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	27,95	25,10	17,70	28,32	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	27,20	24,35	16,96	27,57	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	25,63	22,76	15,37	25,99	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	27,43	24,58	17,18	27,80	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	25,71	22,84	15,45	26,07	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	--	--	--	--	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	-11,65	-14,63	-22,02	-11,35	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	-9,62	-12,57	-19,96	-9,30	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	--	--	--	--	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	--	--	--	--	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	-9,60	-12,57	-19,95	-9,29	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	--	--	--	--	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	--	--	--	--	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	-9,72	-12,70	-20,08	-9,42	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	--	--	--	--	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	--	--	--	--	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	-12,61	-15,59	-22,97	-12,31	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	--	--	--	--	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	-12,29	-15,27	-22,66	-11,99
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	--	--	--	--
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	-11,98	-14,95	-22,33	-11,67
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	--	--	--	--
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	--	--	--	--
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	--	--	--	--
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	--	--	--	--
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	--	--	--	--
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	--	--	--	--
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	--	--	--	--
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	--	--	--	--
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	--	--	--	--
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	--	--	--	--
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	--	--	--	--
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	--	--	--	--
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	--	--	--	--
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	--	--	--	--
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	--	--	--	--
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	--	--	--	--
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	--	--	--	--
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	--	--	--	--
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	--	--	--	--
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	--	--	--	--
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	--	--	--	--
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	-17,78	-20,66	-28,05	-17,43
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	-17,78	-20,65	-28,04	-17,42
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	-17,76	-20,62	-28,02	-17,40
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	-17,59	-20,46	-27,85	-17,23
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	-17,19	-20,06	-27,46	-16,83
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	--	--	--	--
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	--	--	--	--
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	27,08	24,22	16,83	27,44
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	27,16	24,31	16,92	27,53
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	25,62	22,75	15,36	25,98
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	27,05	24,18	16,79	27,41
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	27,15	24,30	16,91	27,52
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	26,19	23,33	15,94	26,55
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	26,90	24,04	16,64	27,26
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	27,14	24,29	16,90	27,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	26,55	23,70	16,31	26,92
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	27,13	24,27	16,88	27,49
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	26,81	23,96	16,56	27,18
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	27,12	24,26	16,87	27,48
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	26,98	24,13	16,73	27,35
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	27,11	24,24	16,85	27,47
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	27,17	24,31	16,92	27,53
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	29,74	26,88	19,49	30,10
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	29,98	27,12	19,72	30,34
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	28,94	26,09	18,69	29,31
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	29,68	26,83	19,44	30,05
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	29,95	27,09	19,69	30,31
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	29,52	26,66	19,27	29,88
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	29,62	26,77	19,38	29,99
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	29,91	27,06	19,66	30,28
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	29,81	26,95	19,56	30,17
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	29,88	27,02	19,62	30,24
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	29,95	27,10	19,70	30,32
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	29,84	26,98	19,59	30,20
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	30,03	27,17	19,77	30,39
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	29,79	26,93	19,54	30,15
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	30,01	27,15	19,75	30,37
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	30,56	27,70	20,30	30,92
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	30,80	27,93	20,54	31,16
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	29,63	26,76	19,37	29,99
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	30,51	27,64	20,25	30,87
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	30,76	27,90	20,51	31,12
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	30,22	27,36	19,97	30,58
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	30,40	27,53	20,13	30,76
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	30,73	27,87	20,48	31,09
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	30,46	27,59	20,20	30,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	30,69	27,83	20,44	31,05
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	30,69	27,82	20,43	31,05
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	30,66	27,79	20,40	31,02
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	30,77	27,90	20,51	31,13
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	30,62	27,74	20,35	30,97
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	30,83	27,96	20,57	31,19
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	30,77	27,90	20,51	31,13
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	31,02	28,15	20,76	31,38
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	29,72	26,85	19,45	30,08
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	30,72	27,85	20,46	31,08
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	30,98	28,12	20,73	31,34
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	30,37	27,51	20,11	30,73
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	30,66	27,79	20,40	31,02
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	30,95	28,08	20,69	31,31
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	30,81	27,94	20,55	31,17
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	30,91	28,04	20,65	31,27
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	30,90	28,03	20,64	31,26
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	30,87	28,00	20,61	31,23
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	30,99	28,12	20,73	31,35
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	30,83	27,96	20,57	31,19
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	31,05	28,19	20,80	31,41
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	24,23	21,37	13,98	24,59
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	23,24	20,37	12,97	23,60
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	20,26	17,38	9,99	20,61
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	24,29	21,42	14,03	24,65
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	23,79	20,93	13,54	24,15
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	20,75	17,87	10,48	21,10
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	24,31	21,45	14,06	24,67
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	23,96	21,10	13,71	24,32
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	21,26	18,37	10,98	21,61
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	23,98	21,12	13,73	24,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	21,76	18,89	11,50	22,12
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	24,08	21,21	13,82	24,44
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	22,29	19,41	12,02	22,64
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	24,16	21,31	13,91	24,53
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	22,45	19,57	12,18	22,80
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	--	--	--	--
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	--	--	--	--
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	--	--	--	--
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	--	--	--	--
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	--	--	--	--
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	--	--	--	--
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	--	--	--	--
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	--	--	--	--
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	--	--	--	--
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	--	--	--	--
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	--	--	--	--
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	--	--	--	--
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	--	--	--	--
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	--	--	--	--
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	--	--	--	--
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	19,84	16,98	9,59	20,20
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	20,00	17,14	9,75	20,36
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	18,61	15,74	8,35	18,97
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	19,81	16,95	9,55	20,17
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	19,98	17,12	9,73	20,34
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	19,16	16,29	8,90	19,52
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	19,77	16,91	9,52	20,13
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	19,96	17,09	9,70	20,32
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	19,70	16,84	9,45	20,06
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	19,93	17,07	9,68	20,29
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	20,05	17,19	9,80	20,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (incl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Elzenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Elzenstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	19,90	17,04	9,65	20,26
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	20,04	17,17	9,78	20,40
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	19,87	17,01	9,62	20,23
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	20,02	17,16	9,77	20,38
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	0,08	-2,87	-10,26	0,40
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	0,49	-2,45	-9,83	0,81
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	1,05	-1,88	-9,26	1,38
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	--	--	--	--
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	2,42	-0,48	-7,87	2,76
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	--	--	--	--
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	--	--	--	--
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	--	--	--	--
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	55,25	51,77	46,19	55,86	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	55,91	52,42	46,85	56,52	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	54,21	50,72	45,15	54,82	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	55,87	52,38	46,81	56,48	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	55,05	51,56	45,99	55,66	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	55,82	52,34	46,76	56,43	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	55,68	52,19	46,63	56,29	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	55,60	52,12	46,54	56,21	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	55,86	52,37	46,81	56,47	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	55,38	51,90	46,32	55,99	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	55,94	52,45	46,88	56,55	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	55,31	51,83	46,25	55,92	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	55,93	52,45	46,87	56,54	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	57,61	54,14	48,55	58,22	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	58,21	54,74	49,16	58,82	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	56,34	52,87	47,29	56,95	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	58,18	54,70	49,12	58,79	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	57,26	53,78	48,21	57,87	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	58,13	54,65	49,07	58,74	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	57,84	54,36	48,79	58,45	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	57,84	54,37	48,79	58,45	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	58,10	54,62	49,05	58,71	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	57,72	54,25	48,67	58,33	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	58,18	54,71	49,13	58,79	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	57,67	54,20	48,61	58,28	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	58,21	54,74	49,16	58,82	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	57,67	54,20	48,60	58,28	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	58,34	54,87	49,28	58,95	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	56,54	53,07	47,48	57,15	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	58,29	54,82	49,23	58,90	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	57,46	53,99	48,40	58,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	58,19	54,72	49,12	58,80	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	58,02	54,54	48,96	58,63	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	57,95	54,48	48,89	58,56	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	58,28	54,81	49,22	58,89	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	57,82	54,35	48,76	58,43	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	58,33	54,86	49,27	58,94	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	57,75	54,28	48,69	58,36	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	58,35	54,88	49,29	58,96	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	56,15	52,71	47,07	56,76	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	56,85	53,40	47,78	57,46	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	55,06	51,61	45,98	55,67	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	56,78	53,33	47,71	57,39	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	55,99	52,53	46,91	56,60	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	56,75	53,29	47,67	57,36	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	56,61	53,15	47,54	57,22	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	56,37	52,92	47,29	56,98	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	56,90	53,44	47,83	57,51	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	56,24	52,79	47,16	56,85	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	56,91	53,46	47,84	57,52	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	56,19	52,74	47,11	56,80	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	56,86	53,41	47,79	57,47	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	51,93	48,55	42,81	52,54	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	52,01	48,63	42,88	52,61	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	50,78	47,41	41,64	51,38	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	51,94	48,56	42,81	52,54	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	51,46	48,08	42,32	52,06	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	51,92	48,54	42,79	52,52	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	52,12	48,73	42,99	52,72	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	52,02	48,64	42,90	52,63	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	52,45	49,06	43,33	53,06	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	52,08	48,70	42,96	52,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	52,48	49,10	43,36	53,09	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	51,95	48,57	42,83	52,56	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	52,42	49,04	43,30	53,03	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	41,34	38,33	31,48	41,78	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	41,30	38,32	31,34	41,72	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	43,51	40,30	34,00	44,02	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	40,95	38,00	30,92	41,36	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	43,80	40,61	34,26	44,31	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	40,80	37,85	30,73	41,19	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	44,00	40,80	34,47	44,51	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	40,70	37,76	30,63	41,10	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	44,17	40,95	34,65	44,68	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	40,80	37,85	30,79	41,21	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	43,46	40,30	33,87	43,96	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	41,20	38,21	31,29	41,63	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	41,63	38,62	31,74	42,07	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	42,71	39,42	33,31	43,24	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	42,88	39,60	33,47	43,41	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	40,77	37,59	31,18	41,26	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	42,60	39,33	33,17	43,12	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	41,23	38,03	31,65	41,72	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	42,60	39,32	33,17	43,12	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	41,68	38,46	32,15	42,18	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	42,61	39,33	33,19	43,14	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	42,06	38,82	32,57	42,57	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	42,64	39,35	33,22	43,16	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	42,49	39,22	33,04	43,01	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	42,67	39,39	33,27	43,20	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	42,83	39,55	33,41	43,36	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	50,17	46,71	41,09	50,78	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	50,33	46,88	41,26	50,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	48,60	45,15	39,53	49,21	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	50,33	46,87	41,26	50,94	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	49,07	45,61	40,00	49,68	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	50,31	46,85	41,24	50,92	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	49,67	46,21	40,60	50,28	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	50,28	46,82	41,20	50,89	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	50,04	46,58	40,97	50,65	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	50,25	46,79	41,17	50,86	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	50,22	46,76	41,14	50,83	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	50,21	46,75	41,13	50,82	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	50,31	46,85	41,24	50,92	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	51,59	48,13	42,50	52,19	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	52,13	48,66	43,05	52,73	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	51,46	47,99	42,39	52,07	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	51,54	48,09	42,46	52,15	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	52,01	48,55	42,93	52,62	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	51,83	48,36	42,77	52,44	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	51,51	48,05	42,42	52,11	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	51,95	48,49	42,88	52,56	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	51,99	48,52	42,92	52,60	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	51,47	48,01	42,38	52,07	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	51,93	48,47	42,85	52,54	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	52,11	48,64	43,04	52,72	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	51,29	47,84	42,20	51,89	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	51,91	48,45	42,83	52,52	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	52,18	48,71	43,11	52,79	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	51,73	48,27	42,65	52,34	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	52,17	48,70	43,10	52,78	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	55,49	52,02	46,43	56,10	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	55,95	52,48	46,89	56,56	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	54,86	51,39	45,80	55,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	55,44	51,97	46,37	56,05	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	55,91	52,44	46,85	56,52	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	55,42	51,95	46,36	56,03	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	55,38	51,92	46,32	55,99	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	55,89	52,42	46,83	56,50	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	55,75	52,27	46,69	56,36	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	55,29	51,82	46,22	55,90	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	55,86	52,39	46,80	56,47	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	55,87	52,40	46,82	56,48	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	55,04	51,58	45,97	55,65	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	55,77	52,30	46,71	56,38	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	55,96	52,48	46,90	56,57	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	55,58	52,11	46,51	56,19	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	55,95	52,48	46,89	56,56	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	56,03	52,56	46,96	56,64	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	56,44	52,97	47,38	57,05	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	55,56	52,09	46,51	56,17	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	55,97	52,51	46,91	56,58	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	56,42	52,95	47,36	57,03	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	55,93	52,45	46,87	56,54	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	55,92	52,45	46,85	56,53	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	56,40	52,93	47,34	57,01	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	56,15	52,67	47,09	56,76	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	55,74	52,28	46,68	56,35	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	56,38	52,91	47,32	56,99	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	56,28	52,80	47,22	56,89	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	55,51	52,04	46,44	56,12	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	56,27	52,81	47,21	56,88	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	56,39	52,91	47,33	57,00	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	56,08	52,61	47,01	56,69	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	56,42	52,95	47,36	57,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	55,15	51,69	46,08	55,76	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	55,62	52,15	46,55	56,23	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	53,82	50,36	44,75	54,43	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	55,10	51,64	46,02	55,71	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	55,59	52,13	46,52	56,20	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	54,44	50,97	45,37	55,05	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	55,05	51,59	45,97	55,66	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	55,57	52,11	46,50	56,18	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	54,95	51,48	45,88	55,56	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	54,98	51,52	45,90	55,59	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	55,55	52,09	46,48	56,16	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	55,32	51,85	46,25	55,93	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	54,57	51,11	45,49	55,18	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	55,49	52,02	46,41	56,09	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	55,53	52,06	46,46	56,14	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	55,23	51,77	46,16	55,84	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	55,59	52,13	46,53	56,20	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	50,20	46,75	41,07	50,79	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	50,38	46,93	41,25	50,97	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	48,11	44,69	38,96	48,70	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	50,17	46,73	41,04	50,76	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	50,39	46,94	41,27	50,98	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	48,58	45,15	39,44	49,17	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	50,16	46,71	41,03	50,75	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	50,42	46,97	41,29	51,01	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	49,17	45,73	40,03	49,76	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	49,98	46,53	40,85	50,57	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	50,44	47,00	41,32	51,04	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	49,79	46,35	40,67	50,39	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	50,26	46,82	41,15	50,86	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	50,45	47,00	41,33	51,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	50,16	46,71	41,04	50,75	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	50,28	46,84	41,16	50,88	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	50,33	46,88	41,21	50,92	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	38,18	35,26	28,07	38,57	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	38,73	35,77	28,71	39,14	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	40,62	37,43	31,06	41,12	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	38,12	35,21	28,00	38,51	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	38,47	35,55	28,40	38,87	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	40,90	37,72	31,31	41,39	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	38,12	35,20	28,01	38,51	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	38,57	35,63	28,53	38,98	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	41,27	38,09	31,71	41,77	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	38,11	35,19	28,02	38,51	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	38,24	35,33	28,13	38,63	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	41,32	38,13	31,76	41,82	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	38,12	35,19	28,04	38,52	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	38,23	35,32	28,12	38,62	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	41,35	38,15	31,79	41,85	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	38,20	35,28	28,09	38,59	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	40,26	37,15	30,55	40,73	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	35,59	32,68	25,47	35,98	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	36,11	33,16	26,09	36,52	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	34,94	31,98	24,87	35,33	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	35,60	32,68	25,49	35,99	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	35,81	32,88	25,71	36,20	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	35,63	32,67	25,59	36,03	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	35,63	32,71	25,53	36,02	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	35,69	32,78	25,57	36,08	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	36,36	33,36	26,42	36,78	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	35,66	32,72	25,56	36,05	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	35,69	32,77	25,57	36,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	36,31	33,32	26,34	36,73	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	35,66	32,73	25,59	36,06	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	35,60	32,69	25,47	35,99	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	36,15	33,19	26,13	36,56	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	35,59	32,68	25,46	35,98	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	36,05	33,10	26,01	36,45	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	44,22	40,76	35,16	44,83	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	43,64	40,19	34,58	44,25	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	41,88	38,42	32,82	42,49	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	44,26	40,80	35,20	44,87	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	43,81	40,35	34,74	44,42	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	42,19	38,74	33,13	42,80	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	44,27	40,81	35,20	44,88	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	43,94	40,48	34,88	44,55	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	42,56	39,10	33,50	43,17	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	44,29	40,83	35,23	44,90	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	44,01	40,55	34,95	44,62	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	42,92	39,46	33,86	43,53	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	44,41	40,96	35,35	45,02	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	44,04	40,58	34,97	44,65	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	43,25	39,80	34,19	43,86	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	44,14	40,68	35,08	44,75	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	43,48	40,02	34,42	44,09	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	54,30	50,85	45,23	54,91	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	54,66	51,20	45,58	55,27	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	54,69	51,23	45,63	55,30	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	54,23	50,78	45,16	54,84	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	54,59	51,14	45,52	55,20	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	54,81	51,35	45,75	55,42	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	54,16	50,71	45,08	54,77	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	54,57	51,12	45,50	55,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	54,87	51,41	45,80	55,48	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	54,52	51,07	45,45	55,13	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	54,90	51,44	45,83	55,51	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	54,45	51,00	45,37	55,06	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	54,82	51,36	45,75	55,43	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	54,38	50,92	45,30	54,99	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	54,75	51,29	45,67	55,36	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	56,86	53,40	47,78	57,47	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	57,57	54,11	48,50	58,18	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	57,58	54,11	48,52	58,19	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	56,71	53,25	47,64	57,32	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	57,51	54,04	48,44	58,12	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	57,74	54,27	48,67	58,35	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	56,61	53,15	47,54	57,22	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	57,34	53,88	48,27	57,95	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	57,81	54,35	48,75	58,42	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	57,23	53,77	48,16	57,84	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	57,83	54,36	48,76	58,44	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	57,15	53,69	48,08	57,76	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	57,74	54,27	48,67	58,35	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	57,06	53,59	47,99	57,67	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	57,65	54,19	48,59	58,26	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	57,56	54,10	48,50	58,17	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	58,27	54,80	49,21	58,88	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	58,07	54,61	49,01	58,68	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	57,46	54,00	48,39	58,07	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	58,21	54,75	49,15	58,82	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	58,25	54,78	49,19	58,86	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	57,37	53,91	48,30	57,98	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	58,05	54,59	48,99	58,66	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	58,37	54,91	49,31	58,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	57,94	54,48	48,88	58,55	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	58,41	54,95	49,35	59,02	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	57,86	54,40	48,80	58,47	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	58,39	54,92	49,33	59,00	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	57,76	54,29	48,69	58,37	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	58,33	54,87	49,27	58,94	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	56,49	53,04	47,42	57,10	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	57,29	53,83	48,22	57,90	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	57,11	53,64	48,05	57,72	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	56,36	52,91	47,29	56,97	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	57,23	53,77	48,17	57,84	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	57,31	53,85	48,25	57,92	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	56,27	52,81	47,20	56,88	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	57,01	53,55	47,94	57,62	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	57,40	53,93	48,34	58,01	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	56,91	53,45	47,85	57,52	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	57,46	54,00	48,40	58,07	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	56,84	53,38	47,77	57,45	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	57,42	53,96	48,36	58,03	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	56,76	53,30	47,69	57,37	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	57,34	53,88	48,28	57,95	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	54,41	50,95	45,36	55,03	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	54,87	51,41	45,82	55,49	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	54,14	50,67	45,09	54,75	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	54,15	50,69	45,09	54,76	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	54,84	51,37	45,79	55,45	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	54,52	51,05	45,47	55,13	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	54,05	50,59	45,00	54,67	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	54,81	51,34	45,76	55,42	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	54,70	51,24	45,65	55,32	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	54,57	51,10	45,52	55,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	54,80	51,34	45,75	55,42	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	54,52	51,06	45,47	55,14	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	54,85	51,39	45,81	55,47	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	54,47	51,01	45,42	55,09	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	54,87	51,41	45,83	55,49	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	43,76	40,33	34,66	44,36	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	43,78	40,34	34,67	44,38	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	42,70	39,25	33,61	43,30	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	43,72	40,29	34,61	44,32	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	43,79	40,35	34,68	44,39	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	43,34	39,89	34,25	43,94	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	43,68	40,24	34,57	44,28	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	43,77	40,33	34,66	44,37	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	43,67	40,22	34,57	44,27	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	43,75	40,31	34,64	44,35	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	43,83	40,39	34,73	44,43	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	43,76	40,33	34,65	44,36	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	43,95	40,51	34,85	44,55	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	43,77	40,33	34,66	44,37	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	43,70	40,26	34,59	44,30	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	41,55	38,12	32,42	42,14	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	41,68	38,25	32,55	42,27	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	40,63	37,19	31,51	41,23	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	41,51	38,08	32,38	42,10	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	41,73	38,30	32,60	42,32	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	41,24	37,80	32,13	41,84	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	41,47	38,05	32,34	42,07	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	41,70	38,27	32,57	42,29	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	41,63	38,19	32,52	42,23	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	41,65	38,22	32,52	42,24	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	41,68	38,24	32,56	42,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (excl. aftrek ex artikel 110g Wgh)


Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	41,62	38,19	32,48	42,21	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	41,68	38,25	32,56	42,28	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	41,58	38,16	32,45	42,18	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	41,67	38,24	32,55	42,27	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	49,85	46,40	40,79	50,46	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	49,86	46,41	40,80	50,47	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	48,93	45,49	39,88	49,55	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	49,82	46,37	40,76	50,43	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	49,88	46,43	40,82	50,49	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	49,31	45,86	40,26	49,93	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	49,82	46,37	40,76	50,43	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	49,91	46,46	40,85	50,52	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	49,50	46,05	40,44	50,11	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	49,92	46,47	40,86	50,53	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	49,63	46,18	40,57	50,24	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	49,90	46,45	40,84	50,51	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	49,74	46,29	40,68	50,35	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	49,87	46,42	40,81	50,48	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	49,82	46,37	40,76	50,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Voorlopig(e) ontwerp en indeling

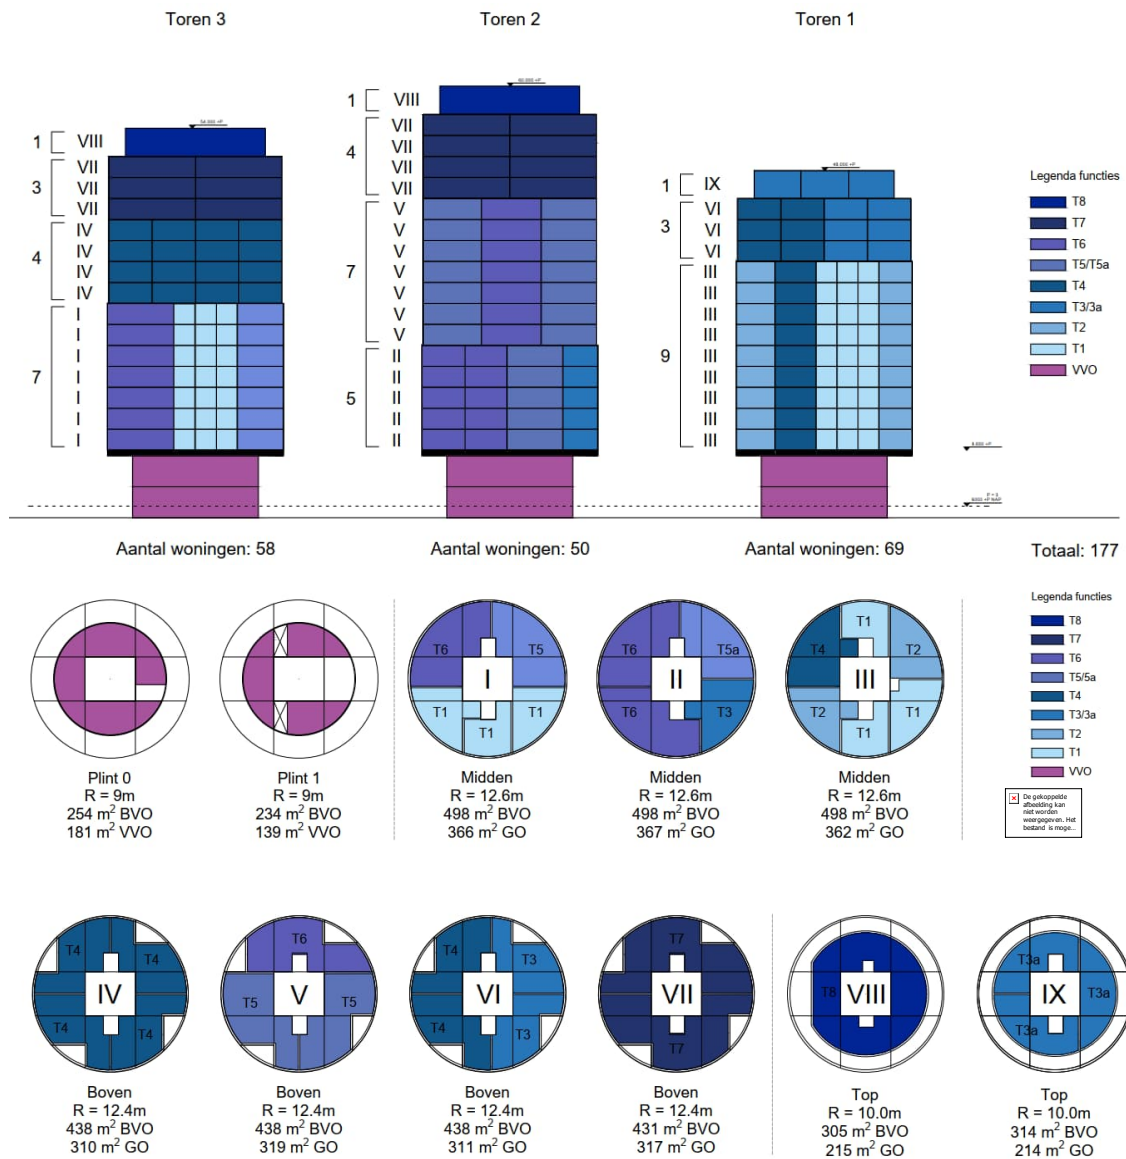

Tabel 5 Geluidbelastingen Van Grobbendoncklaan (L_{den} inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh)

Toren	Laag	Geluidbelasting [dB]	Aantal appartementen ¹
Toren 1	Woning-laag 1 (indeling III)	52	1x 3 (N, NO en ZO)
	Woning-laag 2 t/m 9 (indeling III)	53	8x 3 (N, NO en ZO)
	Woning-laag 10 t/m 12 (indeling VI)	53	3x 2 (NO en ZO)
	Woning-laag 13 (indeling IX)	52	1x 2 (NW en O)
		> 48	35 appartementen
Toren 2	Woning-laag 1 t/m 4 (indeling II)	51	4x 2 (NO en ZO)
	Woning-laag 5 (indeling II)	52	1x 2 (NO en ZO)
	Woning-laag 6 t/m 12 (indeling V)	51	7x 2 (NO en ZO)
	Woning-laag 13 t/m 16 (indeling VII)	51	4x 2 (N en Z)
	Woning-laag 17 (indeling VIII)	50	1x 1 (PH)
		> 48	33 appartementen
Toren 3	Woning-laag 1 (indeling I)	53	1x 3 (NO, ZO en Z)
	Woning-laag 2 t/m 6 (indeling I)	54	5x 4 (NW, NO, ZO en Z)
	Woning-laag 7 (indeling I)	53	1x 4 (NW, NO, ZO en Z)
	Woning-laag 8 t/m 11 (indeling IV)	53	4x 2 (NO en ZO)
	Woning-laag 12 t/m 14 (indeling VII)	53	3x 2 (N en Z)
	Woning-laag 15 (indeling VIII)	52	1x 1 (PH)
		> 48	42 appartementen
¹ : Op basis van voorlopig(e) ontwerp en indeling			



		Geluidbelasting [dB] incl. aftrek ex artikel 110g Wgh per rekenhoogte [m]																	
	Omschrijving	1,5	4,5	7,5	10,5	13,5	16,5	19,5	22,5	25,5	28,5	31,5	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	
T01	Noord gebouw 1	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51					
T02	Noord-Oost Gebouw 1	51	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52					
T03	Oost Gebouw 1	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52					
T04	Zuid-Oost Gebouw 1	50	51	51	52	52	52	51	51	51	51	51	51	50					
T05	Zuid Gebouw 1	44	45	45	46	45	45	44	44	44	44	44	44	44					
T06	Zuid-West Gebouw 1	36	36	37	37	36	29	26											
T07	West Gebouw 1	33	34	34	35	36	36	36	36	36	36	36	36	36					
T08	Noord-West Gebouw 1	44	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46					
T09	Noord gebouw 2	47	47	47	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	
T10	Noord-Oost Gebouw 2	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	
T11	Oost Gebouw 2	51	51	51	51	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	50	
T12	Zuid-Oost Gebouw 2	49	50	50	50	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	
T13	Zuid Gebouw 2	43	44	44	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45	45	45	45	45	
T14	Zuid-West Gebouw 2	33	33	33	33	33	31	20	6	5									
T15	West Gebouw 2	11	12	13	12	13	13	18	16										
T16	Noord-West Gebouw 2	37	38	38	38	39	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
T17	Noord gebouw 3	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
T18	Noord-Oost Gebouw 3	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	52	52	52			
T19	Oost Gebouw 3	53	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	52			
T20	Zuid-Oost Gebouw 3	52	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	52	51	51	51			
T21	Zuid Gebouw 3	49	49	50	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49			
T22	Zuid-West Gebouw 3	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38			
T23	West Gebouw 3	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37			
T24	Noord-West Gebouw 3	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	45	45	45	45	45			

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
WBW376_C	Westenburgerweg 376 (oa)	--	150420,20	411700,76	7,50	55,42	52,01	46,45	56,08	
WBW376_B	Westenburgerweg 376 (oa)	--	150420,20	411700,76	4,50	55,06	51,66	46,09	55,72	
VG037_C	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	7,50	58,39	54,88	49,35	59,00	
VG037_B	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	4,50	58,33	54,82	49,29	58,94	
VG037_A	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	1,50	57,17	53,67	48,13	57,78	
VG035_C	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	7,50	58,07	54,57	49,03	58,68	
VG035_B	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	4,50	58,00	54,50	48,96	58,61	
VG035_A	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	1,50	56,87	53,38	47,82	57,48	
VG033_C	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	7,50	57,91	54,41	48,87	58,52	
VG033_B	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	4,50	57,83	54,33	48,79	58,44	
VG033_A	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	1,50	56,68	53,19	47,64	57,29	
VG031_C	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	7,50	57,88	54,38	48,84	58,49	
VG031_B	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	4,50	57,80	54,30	48,76	58,41	
VG031_A	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	1,50	56,68	53,19	47,64	57,29	
VG029_C	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	7,50	57,85	54,35	48,81	58,46	
VG029_B	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	4,50	57,78	54,29	48,74	58,39	
VG029_A	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	1,50	56,80	53,31	47,75	57,41	
VG009_C	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	7,50	58,08	54,59	49,05	58,70	
VG009_B	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	4,50	58,05	54,56	49,02	58,67	
VG009_A	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	1,50	56,92	53,44	47,88	57,54	
VG007_C	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	7,50	58,28	54,80	49,26	58,90	
VG007_B	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	4,50	58,27	54,79	49,25	58,89	
VG007_A	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	1,50	57,15	53,67	48,11	57,77	
VG005_C	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	7,50	58,51	55,02	49,48	59,13	
VG005_B	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	4,50	58,53	55,05	49,50	59,15	
VG005_A	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	1,50	57,52	54,04	48,49	58,14	
VG003_C	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	7,50	58,81	55,33	49,79	59,43	
VG003_B	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	4,50	58,87	55,39	49,85	59,49	
VG003_A	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	1,50	57,98	54,51	48,95	58,60	
VG001_C	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	7,50	58,59	55,11	49,57	59,21	
VG001_B	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	4,50	58,69	55,22	49,68	59,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
VG001_A	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	1,50	57,88	54,41	48,86	58,50	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	44,41	40,96	35,36	45,03	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	44,46	41,01	35,41	45,08	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	44,33	40,88	35,28	44,95	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	44,49	41,04	35,44	45,11	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	44,22	40,77	35,17	44,84	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	44,51	41,06	35,46	45,13	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	44,09	40,63	35,04	44,71	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	44,50	41,05	35,45	45,12	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	44,41	40,96	35,36	45,03	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	43,91	40,45	34,86	44,53	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	44,48	41,02	35,42	45,09	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	44,42	40,96	35,37	45,04	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	43,53	40,08	34,48	44,15	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	44,46	41,00	35,40	45,07	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	44,44	40,99	35,39	45,06	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	35,89	32,41	26,85	36,51	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	35,78	32,30	26,73	36,39	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	35,92	32,44	26,88	36,54	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	35,82	32,34	26,77	36,43	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	35,93	32,45	26,89	36,55	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	35,85	32,37	26,80	36,46	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	35,91	32,42	26,86	36,52	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	35,90	32,42	26,86	36,52	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	35,66	32,17	26,61	36,27	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	35,52	32,04	26,48	36,14	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	35,94	32,46	26,90	36,56	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	35,70	32,22	26,65	36,31	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	34,89	31,41	25,85	35,51	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	35,90	32,41	26,85	36,51	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	35,74	32,26	26,70	36,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	36,92	33,42	27,88	37,53		
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	37,02	33,52	27,98	37,63		
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	37,31	33,81	28,27	37,92		
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	37,01	33,51	27,97	37,62		
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	37,27	33,77	28,23	37,88		
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	37,00	33,49	27,96	37,61		
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	37,20	33,69	28,16	37,81		
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	36,99	33,49	27,95	37,60		
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	36,93	33,43	27,89	37,54		
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	36,92	33,42	27,88	37,53		
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	37,02	33,52	27,97	37,63		
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	36,97	33,47	27,93	37,58		
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	36,24	32,73	27,20	36,85		
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	37,02	33,51	27,97	37,63		
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	37,01	33,51	27,97	37,62		
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	48,64	45,17	39,61	49,26		
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	48,06	44,59	39,03	48,68		
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	48,66	45,19	39,63	49,28		
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	48,12	44,65	39,10	48,74		
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	48,66	45,19	39,64	49,28		
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	48,19	44,72	39,17	48,81		
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	48,62	45,15	39,59	49,24		
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	48,50	45,03	39,47	49,12		
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	47,52	44,05	38,50	48,14		
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	48,47	44,99	39,43	49,09		
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	48,55	45,08	39,53	49,17		
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	47,64	44,18	38,62	48,27		
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	48,10	44,62	39,06	48,72		
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	48,61	45,14	39,59	49,23		
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	47,98	44,51	38,96	48,60		
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	51,45	47,97	42,41	52,07		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	50,73	47,25	41,69	51,35	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	51,56	48,09	42,53	52,18	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	50,82	47,34	41,78	51,44	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	51,65	48,17	42,61	52,27	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	50,91	47,43	41,87	51,53	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	51,61	48,13	42,57	52,23	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	51,03	47,55	42,00	51,65	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	50,14	46,67	41,11	50,76	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	51,55	48,08	42,51	52,17	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	51,30	47,82	42,26	51,92	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	50,26	46,78	41,22	50,88	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	51,37	47,90	42,33	51,99	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	51,37	47,89	42,34	51,99	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	50,41	46,93	41,37	51,03	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	52,57	49,10	43,53	53,19	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	51,90	48,42	42,86	52,52	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	52,65	49,18	43,61	53,27	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	52,02	48,55	42,98	52,64	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	52,71	49,24	43,67	53,33	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	52,11	48,63	43,07	52,73	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	52,69	49,21	43,65	53,31	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	52,24	48,77	43,20	52,86	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	51,46	47,99	42,42	52,08	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	52,59	49,11	43,55	53,21	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	52,42	48,95	43,39	53,04	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	51,57	48,09	42,53	52,19	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	52,43	48,95	43,39	53,05	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	52,49	49,02	43,45	53,11	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	51,68	48,21	42,64	52,30	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	52,16	48,68	43,11	52,77	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	51,51	48,04	42,47	52,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	52,25	48,77	43,21	52,87	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	51,61	48,13	42,57	52,23	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	52,34	48,86	43,30	52,96	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	51,70	48,22	42,65	52,31	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	52,34	48,86	43,29	52,95	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	51,82	48,34	42,77	52,43	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	51,04	47,56	41,99	51,65	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	52,27	48,79	43,22	52,88	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	52,00	48,52	42,95	52,61	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	51,15	47,67	42,10	51,76	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	52,12	48,64	43,07	52,73	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	52,07	48,59	43,02	52,68	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	51,30	47,82	42,26	51,92	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	49,26	45,79	40,21	49,87	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	48,86	45,39	39,81	49,47	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	49,34	45,87	40,29	49,95	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	48,94	45,47	39,89	49,55	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	49,42	45,95	40,38	50,04	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	49,01	45,54	39,97	49,63	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	49,40	45,93	40,35	50,01	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	49,07	45,60	40,03	49,69	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	48,63	45,16	39,58	49,24	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	49,35	45,88	40,30	49,96	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	49,10	45,63	40,05	49,71	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	48,71	45,24	39,66	49,32	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	49,23	45,76	40,19	49,85	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	49,16	45,69	40,12	49,78	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	48,78	45,31	39,73	49,39	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	38,07	34,61	29,03	38,69	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	38,73	35,27	29,68	39,35	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	37,85	34,38	28,80	38,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	38,63	35,17	29,58	39,25	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	39,01	35,55	29,96	39,63	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	37,51	34,05	28,46	38,13	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	38,60	35,14	29,56	39,22	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	38,88	35,42	29,83	39,50	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	37,15	33,68	28,10	37,76	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	38,53	35,07	29,49	39,15	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	38,86	35,40	29,81	39,48	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	36,78	33,32	27,73	37,40	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	38,40	34,94	29,35	39,02	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	38,85	35,39	29,81	39,47	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	36,47	33,00	27,42	37,08	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	38,24	34,77	29,19	38,85	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	38,82	35,36	29,77	39,44	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	12,49	8,82	3,47	13,07	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	12,25	8,57	3,23	12,83	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	11,37	7,67	2,35	11,95	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	12,32	8,84	3,44	12,99	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	11,14	7,53	2,19	11,76	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	14,54	11,09	5,50	15,16	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	10,07	6,37	1,08	10,66	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	17,21	13,71	8,17	17,82	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	29,92	26,42	20,87	30,53		
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	--	--	--	--		
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	32,45	28,94	23,41	33,06		
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	--	--	--	--		
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--		
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	32,26	28,75	23,21	32,87		
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	--	--	--	--		
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--		
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	32,12	28,61	23,08	32,73		
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	4,18	0,54	-4,84	4,77		
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	--	--	--	--		
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	32,07	28,56	23,03	32,68		
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	5,45	1,80	-3,57	6,04		
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	--	--	--	--		
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	32,09	28,58	23,05	32,70		
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	18,97	15,50	9,93	19,59		
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	--	--	--	--		
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	44,40	40,91	35,36	45,01		
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	44,25	40,76	35,21	44,86		
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	44,24	40,74	35,19	44,85		
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	44,45	40,96	35,41	45,06		
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	43,62	40,12	34,58	44,23		
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	43,86	40,36	34,82	44,47		
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	44,46	40,96	35,42	45,07		
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	43,68	40,18	34,64	44,29		
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	43,17	39,68	34,13	43,78		
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	44,45	40,95	35,41	45,06		
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	44,04	40,54	35,00	44,65		
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	42,56	39,07	33,52	43,17		
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	44,43	40,93	35,39	45,04		
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	44,10	40,60	35,06	44,71		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	42,06	38,58	33,02	42,68	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	44,43	40,93	35,39	45,04	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	44,15	40,65	35,11	44,76	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	49,55	46,06	40,51	50,16	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	48,94	45,46	39,91	49,56	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	49,53	46,05	40,50	50,15	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	49,27	45,78	40,24	49,89	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	48,06	44,57	39,03	48,68	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	49,36	45,87	40,32	49,97	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	49,37	45,88	40,33	49,98	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	48,60	45,11	39,57	49,22	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	49,01	45,52	39,97	49,62	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	49,41	45,92	40,37	50,02	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	48,70	45,21	39,67	49,32	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	48,51	45,02	39,47	49,12	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	49,46	45,97	40,42	50,07	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	48,77	45,28	39,74	49,39	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	47,84	44,36	38,81	48,46	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	49,53	46,04	40,49	50,14	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	48,84	45,35	39,81	49,46	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	50,48	46,99	41,44	51,09	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	49,94	46,45	40,90	50,55	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	50,50	47,01	41,46	51,11	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	50,18	46,70	41,15	50,80	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	49,23	45,75	40,19	49,85	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	50,42	46,94	41,38	51,04	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	50,32	46,83	41,28	50,93	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	49,52	46,04	40,49	50,14	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	50,32	46,84	41,28	50,94	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	50,36	46,88	41,32	50,98	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	49,74	46,25	40,70	50,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	50,12	46,63	41,08	50,73	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	50,40	46,92	41,37	51,02	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	49,81	46,32	40,77	50,42	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	49,73	46,25	40,69	50,35	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	50,46	46,97	41,42	51,07	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	49,87	46,39	40,84	50,49	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	49,92	46,44	40,89	50,54	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	49,39	45,90	40,35	50,00	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	49,97	46,48	40,93	50,58	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	49,63	46,15	40,59	50,25	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	48,72	45,23	39,68	49,33	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	49,93	46,45	40,89	50,55	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	49,74	46,26	40,71	50,36	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	49,03	45,54	39,99	49,64	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	49,83	46,35	40,80	50,45	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	49,79	46,31	40,76	50,41	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	49,15	45,66	40,11	49,76	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	49,52	46,03	40,48	50,13	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	49,84	46,35	40,80	50,45	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	49,22	45,73	40,18	49,83	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	48,95	45,46	39,91	49,56	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	49,90	46,42	40,86	50,52	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	49,29	45,80	40,25	49,90	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	46,63	43,14	37,58	47,24	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	46,12	42,63	37,07	46,73	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	46,65	43,16	37,60	47,26	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	46,31	42,83	37,27	46,93	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	45,61	42,13	36,57	46,23	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	46,59	43,11	37,55	47,21	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	46,34	42,86	37,30	46,96	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	45,81	42,32	36,76	46,42	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	46,49	43,00	37,44	47,10	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	46,38	42,90	37,34	47,00	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	45,86	42,38	36,82	46,48	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	46,34	42,85	37,29	46,95	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	46,45	42,96	37,40	47,06	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	45,90	42,42	36,86	46,52	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	45,97	42,49	36,93	46,59	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	46,58	43,09	37,53	47,19	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	45,95	42,47	36,91	46,57	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	44,77	41,30	35,72	45,38	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	44,65	41,18	35,61	45,27	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	44,68	41,21	35,64	45,30	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	44,69	41,21	35,64	45,30	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	44,52	41,04	35,47	45,13	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	44,73	41,25	35,68	45,34	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	44,14	40,67	35,10	44,76	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	44,76	41,28	35,71	45,37	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	43,53	40,06	34,49	44,15	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	44,78	41,30	35,73	45,39	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	43,04	39,57	33,99	43,65	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	44,79	41,31	35,74	45,40	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	44,61	41,14	35,57	45,23	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	35,47	31,94	26,43	36,08	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	35,21	31,68	26,17	35,82	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	34,94	31,40	25,90	35,54	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	35,17	31,64	26,13	35,78	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	34,23	30,69	25,20	34,84	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	35,14	31,61	26,11	35,75	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	33,52	29,98	24,48	34,12	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	35,14	31,61	26,10	35,75	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	32,71	29,17	23,68	33,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	35,15	31,62	26,12	35,76	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	32,15	28,62	23,11	32,76	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	35,56	32,03	26,52	36,17	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	35,23	31,71	26,20	35,84	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	28,24	24,77	19,20	28,86	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	34,56	31,07	25,52	35,17	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	--	--	--	--	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	36,02	32,52	26,98	36,63	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	--	--	--	--	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	35,72	32,22	26,67	36,33	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	--	--	--	--	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	35,50	32,00	26,46	36,11	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	--	--	--	--	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	35,43	31,94	26,39	36,04	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	25,43	21,95	16,39	26,05	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	44,18	40,75	35,17	44,82	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	42,84	39,43	33,84	43,48	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	44,42	40,99	35,41	45,06	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	43,05	39,64	34,05	43,69	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	44,59	41,15	35,58	45,22	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	43,11	39,70	34,12	43,76	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	44,37	40,93	35,36	45,00	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	43,17	39,76	34,18	43,82	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	43,67	40,23	34,66	44,30	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	43,23	39,82	34,23	43,87	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	42,96	39,53	33,94	43,59	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	43,41	40,00	34,41	44,05	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	42,76	39,36	33,77	43,41	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	50,51	47,03	41,48	51,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	49,49	46,01	40,46	50,11	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	50,58	47,10	41,55	51,20	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	49,60	46,12	40,57	50,22	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	50,64	47,16	41,61	51,26	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	49,79	46,31	40,76	50,41	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	50,40	46,92	41,37	51,02	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	50,29	46,81	41,26	50,91	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	49,79	46,31	40,76	50,41	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	50,36	46,88	41,33	50,98	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	48,83	45,35	39,80	49,45	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	50,46	46,97	41,42	51,07	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	49,40	45,91	40,37	50,02	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	52,26	48,78	43,23	52,88	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	51,49	48,01	42,46	52,11	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	52,27	48,79	43,24	52,89	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	51,59	48,11	42,56	52,21	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	52,28	48,79	43,24	52,89	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	51,74	48,25	42,71	52,36	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	52,06	48,57	43,02	52,67	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	52,04	48,56	43,01	52,66	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	51,52	48,03	42,48	52,13	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	52,18	48,69	43,14	52,79	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	50,56	47,08	41,53	51,18	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	52,24	48,76	43,21	52,86	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	51,37	47,88	42,33	51,98	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	52,20	48,71	43,16	52,81	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	51,49	48,00	42,45	52,10	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	52,20	48,71	43,16	52,81	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	51,56	48,07	42,52	52,17	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	52,16	48,67	43,13	52,78	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	51,71	48,22	42,67	52,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Autonoom
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	51,95	48,46	42,92	52,57	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	52,04	48,56	43,01	52,66	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	51,38	47,89	42,34	51,99	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	52,12	48,63	43,08	52,73	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	50,44	46,96	41,40	51,06	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	52,17	48,69	43,14	52,79	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	51,41	47,92	42,37	52,02	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	50,42	46,92	41,37	51,03	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	49,76	46,26	40,71	50,37	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	50,43	46,93	41,39	51,04	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	49,82	46,32	40,78	50,43	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	50,36	46,86	41,32	50,97	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	50,06	46,56	41,01	50,67	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	50,19	46,69	41,15	50,80	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	50,29	46,79	41,25	50,90	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	49,55	46,06	40,51	50,16	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	50,34	46,84	41,30	50,95	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	48,71	45,22	39,67	49,32	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	50,39	46,89	41,34	51,00	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	49,68	46,19	40,64	50,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
WBW376_C	Westenburgerweg 376 (oa)	--	150420,20	411700,76	7,50	55,72	52,37	46,80	56,41	
WBW376_B	Westenburgerweg 376 (oa)	--	150420,20	411700,76	4,50	55,36	52,01	46,43	56,04	
VG037_C	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	7,50	58,72	55,29	49,74	59,37	
VG037_B	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	4,50	58,66	55,22	49,68	59,31	
VG037_A	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	1,50	57,50	54,07	48,52	58,15	
VG035_C	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	7,50	58,40	54,97	49,42	59,05	
VG035_B	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	4,50	58,33	54,90	49,35	58,98	
VG035_A	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	1,50	57,21	53,79	48,22	57,86	
VG033_C	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	7,50	58,25	54,82	49,26	58,89	
VG033_B	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	4,50	58,17	54,74	49,18	58,81	
VG033_A	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	1,50	57,02	53,60	48,03	57,67	
VG031_C	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	7,50	58,22	54,79	49,24	58,87	
VG031_B	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	4,50	58,14	54,71	49,15	58,78	
VG031_A	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	1,50	57,02	53,60	48,03	57,67	
VG029_C	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	7,50	58,19	54,76	49,20	58,83	
VG029_B	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	4,50	58,12	54,69	49,14	58,77	
VG029_A	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	1,50	57,14	53,72	48,15	57,79	
VG009_C	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	7,50	58,41	54,99	49,44	59,06	
VG009_B	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	4,50	58,38	54,96	49,40	59,03	
VG009_A	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	1,50	57,25	53,84	48,27	57,90	
VG007_C	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	7,50	58,61	55,19	49,64	59,26	
VG007_B	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	4,50	58,60	55,19	49,63	59,26	
VG007_A	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	1,50	57,48	54,07	48,50	58,13	
VG005_C	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	7,50	58,84	55,42	49,86	59,49	
VG005_B	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	4,50	58,86	55,44	49,88	59,51	
VG005_A	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	1,50	57,85	54,44	48,87	58,50	
VG003_C	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	7,50	59,13	55,72	50,17	59,79	
VG003_B	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	4,50	59,19	55,78	50,23	59,85	
VG003_A	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	1,50	58,31	54,90	49,33	58,96	
VG001_C	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	7,50	58,91	55,49	49,94	59,56	
VG001_B	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	4,50	59,01	55,60	50,05	59,67	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
VG001_A	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	1,50	58,20	54,80	49,24	58,86	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	44,68	41,28	35,68	45,33	
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	44,73	41,33	35,72	45,37	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	44,61	41,21	35,60	45,25	
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	44,76	41,36	35,75	45,40	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	44,50	41,11	35,50	45,15	
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	44,78	41,38	35,78	45,43	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	44,38	40,98	35,38	45,03	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	44,77	41,37	35,77	45,42	
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	44,68	41,28	35,67	45,32	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	44,20	40,80	35,20	44,85	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	44,74	41,34	35,74	45,39	
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	44,68	41,28	35,68	45,33	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	43,82	40,43	34,83	44,47	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	44,73	41,32	35,72	45,37	
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	44,71	41,31	35,70	45,35	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	36,22	32,81	27,24	36,87	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	36,11	32,69	27,11	36,75	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	36,25	32,84	27,27	36,90	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	36,14	32,73	27,15	36,79	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	36,26	32,85	27,28	36,91	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	36,18	32,76	27,18	36,82	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	36,24	32,82	27,25	36,89	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	36,23	32,81	27,24	36,88	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	35,98	32,56	26,99	36,63	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	35,85	32,44	26,87	36,50	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	36,27	32,86	27,28	36,92	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	36,02	32,61	27,03	36,67	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	35,22	31,81	26,24	35,87	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	36,23	32,81	27,24	36,88	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	36,07	32,65	27,08	36,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam											
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	37,27	33,84	28,28	37,91		
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	37,37	33,94	28,38	38,01		
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	37,65	34,21	28,66	38,29		
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	37,36	33,93	28,37	38,00		
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	37,60	34,17	28,62	38,25		
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	37,35	33,91	28,36	37,99		
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	37,53	34,09	28,54	38,17		
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	37,34	33,91	28,36	37,99		
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	37,28	33,85	28,29	37,92		
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	37,25	33,81	28,26	37,89		
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	37,36	33,94	28,38	38,01		
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	37,32	33,89	28,33	37,96		
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	36,56	33,13	27,58	37,21		
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	37,37	33,93	28,38	38,01		
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	37,36	33,93	28,38	38,01		
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	48,97	45,56	40,00	49,63		
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	48,39	44,98	39,41	49,04		
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	48,99	45,59	40,02	49,65		
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	48,45	45,05	39,48	49,11		
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	48,99	45,59	40,02	49,65		
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	48,52	45,11	39,55	49,18		
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	48,95	45,54	39,97	49,60		
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	48,83	45,42	39,86	49,49		
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	47,85	44,44	38,88	48,51		
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	48,80	45,39	39,82	49,45		
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	48,88	45,47	39,91	49,54		
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	47,97	44,57	39,00	48,63		
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	48,43	45,02	39,45	49,08		
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	48,94	45,54	39,97	49,60		
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	48,31	44,90	39,34	48,97		
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	51,78	48,37	42,80	52,43		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	51,06	47,65	42,08	51,71	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	51,90	48,49	42,92	52,55	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	51,15	47,74	42,17	51,80	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	51,98	48,57	43,00	52,63	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	51,24	47,83	42,26	51,89	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	51,95	48,54	42,96	52,60	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	51,36	47,95	42,39	52,02	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	50,47	47,07	41,49	51,12	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	51,89	48,48	42,90	52,54	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	51,63	48,22	42,65	52,28	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	50,59	47,18	41,61	51,24	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	51,71	48,30	42,72	52,36	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	51,70	48,29	42,73	52,36	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	50,74	47,33	41,76	51,39	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	52,90	49,49	43,92	53,55	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	52,22	48,81	43,24	52,87	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	52,98	49,57	44,00	53,63	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	52,34	48,94	43,36	52,99	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	53,04	49,63	44,05	53,69	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	52,43	49,02	43,45	53,08	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	53,02	49,61	44,03	53,67	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	52,56	49,16	43,58	53,21	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	51,78	48,37	42,79	52,43	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	52,92	49,51	43,94	53,57	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	52,75	49,34	43,77	53,40	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	51,89	48,48	42,90	52,54	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	52,76	49,35	43,78	53,41	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	52,82	49,41	43,83	53,47	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	52,00	48,60	43,02	52,65	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	52,49	49,07	43,49	53,13	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	51,83	48,43	42,85	52,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	52,58	49,17	43,59	53,23	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	51,93	48,52	42,95	52,58	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	52,67	49,26	43,68	53,32	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	52,02	48,61	43,03	52,67	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	52,67	49,26	43,68	53,32	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	52,14	48,73	43,15	52,79	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	51,36	47,95	42,37	52,01	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	52,60	49,19	43,61	53,25	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	52,32	48,91	43,33	52,97	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	51,47	48,06	42,47	52,11	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	52,45	49,04	43,46	53,10	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	52,39	48,98	43,40	53,04	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	51,62	48,21	42,63	52,27	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	49,57	46,17	40,58	50,22	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	49,17	45,76	40,17	49,81	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	49,66	46,25	40,66	50,30	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	49,25	45,84	40,25	49,89	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	49,75	46,34	40,76	50,40	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	49,32	45,91	40,33	49,97	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	49,72	46,32	40,73	50,37	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	49,38	45,97	40,39	50,03	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	48,94	45,53	39,94	49,58	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	49,67	46,27	40,68	50,32	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	49,41	46,00	40,41	50,05	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	49,02	45,61	40,02	49,66	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	49,56	46,15	40,57	50,21	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	49,47	46,07	40,48	50,12	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	49,09	45,68	40,09	49,73	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	38,25	34,83	29,24	38,89	
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	38,90	35,48	29,88	39,54	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	38,03	34,60	29,01	38,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	38,80	35,37	29,78	39,43	
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	39,19	35,77	30,17	39,83	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	37,69	34,27	28,67	38,33	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	38,77	35,34	29,76	39,41	
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	39,06	35,63	30,04	39,69	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	37,33	33,90	28,31	37,96	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	38,70	35,27	29,69	39,34	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	39,04	35,61	30,02	39,67	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	36,96	33,53	27,94	37,59	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	38,57	35,14	29,55	39,20	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	39,03	35,60	30,02	39,67	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	36,64	33,21	27,62	37,27	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	38,41	34,98	29,40	39,05	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	38,99	35,57	29,98	39,63	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	12,83	9,24	3,87	13,45	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	12,59	8,99	3,62	13,21	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	11,70	8,08	2,74	12,32	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	12,59	9,16	3,74	13,29	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	11,44	7,90	2,53	12,09	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	14,95	11,58	5,97	15,61	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	10,38	6,76	1,44	11,00	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	17,56	14,13	8,58	18,21	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	30,16	26,72	21,16	30,80	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	32,72	29,27	23,72	33,36	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	--	--	--	--	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	32,53	29,07	23,52	33,16	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	--	--	--	--	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	32,39	28,93	23,39	33,02	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	4,48	0,90	-4,50	5,10	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	--	--	--	--	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	32,33	28,88	23,34	32,97	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	6,32	2,86	-2,57	6,99	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	--	--	--	--	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	32,36	28,90	23,36	32,99	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	19,28	15,87	10,29	19,93	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	--	--	--	--	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	44,73	41,31	35,75	45,38	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	44,58	41,15	35,59	45,22	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	44,57	41,14	35,58	45,21	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	44,78	41,35	35,79	45,42	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	43,96	40,52	34,97	44,60	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	44,19	40,76	35,21	44,84	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	44,79	41,36	35,80	45,43	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	44,01	40,58	35,03	44,66	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	43,51	40,08	34,52	44,15	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	44,78	41,35	35,79	45,42	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	44,37	40,94	35,38	45,01	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	42,90	39,47	33,91	43,54	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	44,76	41,33	35,77	45,40	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	44,43	40,99	35,44	45,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch
Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	42,40	38,98	33,41	43,05	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	44,76	41,33	35,77	45,40	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	44,48	41,04	35,49	45,12	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	49,88	46,46	40,90	50,53	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	49,28	45,86	40,30	49,93	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	49,86	46,45	40,89	50,52	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	49,60	46,18	40,62	50,25	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	48,39	44,97	39,41	49,04	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	49,69	46,27	40,71	50,34	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	49,70	46,28	40,72	50,35	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	48,93	45,51	39,96	49,58	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	49,34	45,92	40,36	49,99	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	49,74	46,32	40,76	50,39	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	49,03	45,61	40,05	49,68	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	48,84	45,42	39,86	49,49	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	49,79	46,37	40,81	50,44	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	49,10	45,68	40,12	49,75	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	48,17	44,76	39,20	48,83	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	49,86	46,44	40,88	50,51	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	49,17	45,75	40,19	49,82	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	50,81	47,39	41,83	51,46	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	50,27	46,85	41,29	50,92	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	50,83	47,41	41,85	51,48	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	50,52	47,10	41,54	51,17	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	49,56	46,15	40,58	50,21	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	50,76	47,34	41,77	51,41	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	50,65	47,23	41,67	51,30	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	49,85	46,44	40,88	50,51	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	50,66	47,24	41,67	51,31	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	50,69	47,28	41,71	51,34	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	50,07	46,65	41,09	50,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	50,45	47,03	41,47	51,10	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	50,74	47,32	41,76	51,39	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	50,14	46,72	41,15	50,79	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	50,06	46,65	41,08	50,71	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	50,79	47,37	41,81	51,44	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	50,21	46,79	41,22	50,86	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	50,26	46,84	41,28	50,91	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	49,72	46,30	40,74	50,37	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	50,30	46,88	41,32	50,95	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	49,96	46,55	40,98	50,61	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	49,05	45,63	40,07	49,70	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	50,26	46,85	41,28	50,91	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	50,08	46,66	41,10	50,73	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	49,36	45,94	40,38	50,01	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	50,16	46,75	41,19	50,82	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	50,13	46,71	41,15	50,78	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	49,48	46,06	40,50	50,13	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	49,85	46,44	40,87	50,50	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	50,17	46,75	41,19	50,82	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	49,55	46,13	40,57	50,20	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	49,28	45,86	40,30	49,93	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	50,23	46,82	41,25	50,88	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	49,62	46,20	40,64	50,27	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	46,94	43,52	37,95	47,59	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	46,43	43,01	37,44	47,08	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	46,97	43,54	37,97	47,61	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	46,62	43,20	37,63	47,27	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	45,92	42,50	36,93	46,57	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	46,91	43,49	37,92	47,56	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	46,65	43,23	37,66	47,30	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	46,12	42,69	37,12	46,76	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	46,81	43,38	37,81	47,45	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	46,69	43,27	37,70	47,34	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	46,17	42,75	37,18	46,82	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	46,66	43,24	37,67	47,31	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	46,76	43,34	37,77	47,41	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	46,21	42,79	37,22	46,86	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	46,29	42,87	37,30	46,94	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	46,89	43,47	37,90	47,54	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	46,26	42,84	37,27	46,91	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	45,10	41,70	36,11	45,75	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	44,99	41,58	36,00	45,64	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	45,01	41,61	36,03	45,66	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	45,02	41,61	36,03	45,67	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	44,85	41,44	35,86	45,50	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	45,06	41,65	36,07	45,71	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	44,47	41,07	35,49	45,12	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	45,09	41,68	36,10	45,74	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	43,87	40,46	34,88	44,52	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	45,11	41,70	36,12	45,76	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	43,37	39,97	34,38	44,02	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	45,12	41,71	36,13	45,77	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	44,94	41,54	35,96	45,59	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	35,81	32,35	26,82	36,45	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	35,55	32,09	26,56	36,19	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	35,28	31,81	26,29	35,92	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	35,51	32,05	26,53	36,15	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	34,57	31,10	25,59	35,21	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	35,48	32,02	26,50	36,12	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	33,85	30,39	24,87	34,49	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	35,48	32,02	26,49	36,12	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	33,05	29,58	24,07	33,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	35,49	32,03	26,51	36,13	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	32,49	29,03	23,51	33,13	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	35,90	32,44	26,92	36,54	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	35,57	32,12	26,59	36,21	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	28,70	25,32	19,73	29,36	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	34,88	31,46	25,90	35,53	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	--	--	--	--	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	36,34	32,90	27,35	36,98	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	--	--	--	--	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	36,03	32,60	27,04	36,67	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	--	--	--	--	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	35,82	32,38	26,82	36,46	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	--	--	--	--	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	35,74	32,31	26,75	36,38	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	25,80	22,40	16,83	26,46	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	44,50	41,13	35,54	45,17	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	43,15	39,80	34,20	43,83	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	44,74	41,38	35,79	45,41	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	43,36	40,01	34,41	44,04	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	44,90	41,52	35,94	45,57	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	43,42	40,07	34,48	44,10	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	44,69	41,31	35,73	45,36	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	43,48	40,13	34,54	44,16	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	43,98	40,61	35,02	44,65	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	43,54	40,19	34,59	44,22	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	43,27	39,90	34,31	43,94	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	43,73	40,37	34,78	44,40	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	43,08	39,73	34,13	43,76	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	50,84	47,43	41,87	51,50	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	49,82	46,41	40,84	50,47	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	50,92	47,50	41,94	51,57	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	49,93	46,52	40,96	50,59	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	50,97	47,56	41,99	51,62	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	50,12	46,71	41,15	50,78	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	50,73	47,32	41,76	51,39	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	50,62	47,21	41,65	51,28	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	50,12	46,71	41,14	50,77	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	50,69	47,28	41,71	51,34	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	49,16	45,75	40,18	49,81	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	50,79	47,37	41,81	51,44	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	49,73	46,31	40,75	50,38	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	52,59	49,17	43,61	53,24	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	51,82	48,40	42,84	52,47	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	52,60	49,18	43,62	53,25	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	51,92	48,50	42,94	52,57	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	52,61	49,18	43,62	53,25	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	52,07	48,65	43,09	52,72	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	52,39	48,97	43,40	53,04	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	52,37	48,95	43,39	53,02	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	51,85	48,42	42,86	52,49	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	52,51	49,08	43,52	53,15	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	50,89	47,47	41,91	51,54	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	52,57	49,15	43,59	53,22	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	51,69	48,27	42,71	52,34	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	52,53	49,11	43,55	53,18	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	51,81	48,39	42,83	52,46	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	52,53	49,11	43,54	53,18	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	51,88	48,46	42,90	52,53	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	52,49	49,07	43,51	53,14	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	52,04	48,61	43,05	52,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Van Grobbendoncklaan 2034 autonoom+plan

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van Grobbendoncklaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	52,28	48,86	43,30	52,93	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	52,37	48,95	43,39	53,02	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	51,71	48,29	42,73	52,36	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	52,45	49,02	43,46	53,09	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	50,77	47,35	41,79	51,42	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	52,50	49,08	43,52	53,15	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	51,73	48,31	42,75	52,38	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	50,75	47,32	41,76	51,39	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	50,08	46,65	41,09	50,72	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	50,76	47,33	41,78	51,41	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	50,15	46,72	41,16	50,79	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	50,69	47,26	41,71	51,34	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	50,39	46,96	41,40	51,03	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	50,52	47,09	41,54	51,17	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	50,62	47,19	41,63	51,26	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	49,88	46,46	40,90	50,53	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	50,67	47,24	41,68	51,31	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	49,04	45,62	40,06	49,69	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	50,72	47,29	41,73	51,36	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	50,01	46,58	41,02	50,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidbelastingen bestaande woningen (vanwege Van Grobbendoncklaan)

Situatie 2034										Situatie 2034 (inclusief plan)				Toename
Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	Dag	Avond	Nacht	Lden		
WBW376_C	Westenburgerweg 376 (oa)	150420,2	411700,8	7,5	55,42	52,01	46,45	56,08		55,72	52,37	46,8	56,41	0,33
WBW376_B	Westenburgerweg 376 (oa)	150420,2	411700,8	4,5	55,06	51,66	46,09	55,72		55,36	52,01	46,43	56,04	0,32
VG037_C	Van Grobbendoncklaan 37	150428,9	411876,1	7,5	58,39	54,88	49,35	59		58,72	55,29	49,74	59,37	0,37
VG037_B	Van Grobbendoncklaan 37	150428,9	411876,1	4,5	58,33	54,82	49,29	58,94		58,66	55,22	49,68	59,31	0,37
VG037_A	Van Grobbendoncklaan 37	150428,9	411876,1	1,5	57,17	53,67	48,13	57,78		57,5	54,07	48,52	58,15	0,37
VG035_C	Van Grobbendoncklaan 35	150432,3	411860,9	7,5	58,07	54,57	49,03	58,68		58,4	54,97	49,42	59,05	0,37
VG035_B	Van Grobbendoncklaan 35	150432,3	411860,9	4,5	58	54,5	48,96	58,61		58,33	54,9	49,35	58,98	0,37
VG035_A	Van Grobbendoncklaan 35	150432,3	411860,9	1,5	56,87	53,38	47,82	57,48		57,21	53,79	48,22	57,86	0,38
VG033_C	Van Grobbendoncklaan 33	150434,1	411855,5	7,5	57,91	54,41	48,87	58,52		58,25	54,82	49,26	58,89	0,37
VG033_B	Van Grobbendoncklaan 33	150434,1	411855,5	4,5	57,83	54,33	48,79	58,44		58,17	54,74	49,18	58,81	0,37
VG033_A	Van Grobbendoncklaan 33	150434,1	411855,5	1,5	56,68	53,19	47,64	57,29		57,02	53,6	48,03	57,67	0,38
VG031_C	Van Grobbendoncklaan 31	150435,4	411849,7	7,5	57,88	54,38	48,84	58,49		58,22	54,79	49,24	58,87	0,38
VG031_B	Van Grobbendoncklaan 31	150435,4	411849,7	4,5	57,8	54,3	48,76	58,41		58,14	54,71	49,15	58,78	0,37
VG031_A	Van Grobbendoncklaan 31	150435,4	411849,7	1,5	56,68	53,19	47,64	57,29		57,02	53,6	48,03	57,67	0,38
VG029_C	Van Grobbendoncklaan 29	150436,6	411844,4	7,5	57,85	54,35	48,81	58,46		58,19	54,76	49,2	58,83	0,37
VG029_B	Van Grobbendoncklaan 29	150436,6	411844,4	4,5	57,78	54,29	48,74	58,39		58,12	54,69	49,14	58,77	0,38
VG029_A	Van Grobbendoncklaan 29	150436,6	411844,4	1,5	56,8	53,31	47,75	57,41		57,14	53,72	48,15	57,79	0,38
VG009_C	Van Grobbendoncklaan 9	150450,3	411785,5	7,5	58,08	54,59	49,05	58,7		58,41	54,99	49,44	59,06	0,36
VG009_B	Van Grobbendoncklaan 9	150450,3	411785,5	4,5	58,05	54,56	49,02	58,67		58,38	54,96	49,4	59,03	0,36
VG009_A	Van Grobbendoncklaan 9	150450,3	411785,5	1,5	56,92	53,44	47,88	57,54		57,25	53,84	48,27	57,9	0,36
VG007_C	Van Grobbendoncklaan 7	150451,7	411779,5	7,5	58,28	54,8	49,26	58,9		58,61	55,19	49,64	59,26	0,36
VG007_B	Van Grobbendoncklaan 7	150451,7	411779,5	4,5	58,27	54,79	49,25	58,89		58,6	55,19	49,63	59,26	0,37
VG007_A	Van Grobbendoncklaan 7	150451,7	411779,5	1,5	57,15	53,67	48,11	57,77		57,48	54,07	48,5	58,13	0,36
VG005_C	Van Grobbendoncklaan 5	150452,9	411774,2	7,5	58,51	55,02	49,48	59,13		58,84	55,42	49,86	59,49	0,36
VG005_B	Van Grobbendoncklaan 5	150452,9	411774,2	4,5	58,53	55,05	49,5	59,15		58,86	55,44	49,88	59,51	0,36
VG005_A	Van Grobbendoncklaan 5	150452,9	411774,2	1,5	57,52	54,04	48,49	58,14		57,85	54,44	48,87	58,5	0,36
VG003_C	Van Grobbendoncklaan 3	150454,4	411767,7	7,5	58,81	55,33	49,79	59,43		59,13	55,72	50,17	59,79	0,36
VG003_B	Van Grobbendoncklaan 3	150454,4	411767,7	4,5	58,87	55,39	49,85	59,49		59,19	55,78	50,23	59,85	0,36
VG003_A	Van Grobbendoncklaan 3	150454,4	411767,7	1,5	57,98	54,51	48,95	58,6		58,31	54,9	49,33	58,96	0,36
VG001_C	Van Grobbendoncklaan 1	150456,5	411764	7,5	58,59	55,11	49,57	59,21		58,91	55,49	49,94	59,56	0,35
VG001_B	Van Grobbendoncklaan 1	150456,5	411764	4,5	58,69	55,22	49,68	59,32		59,01	55,6	50,05	59,67	0,35
VG001_A	Van Grobbendoncklaan 1	150456,5	411764	1,5	57,88	54,41	48,86	58,5		58,2	54,8	49,24	58,86	0,36
0,38														

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	1,50	48,84	44,90	39,84	49,38	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	4,50	48,55	44,62	39,56	49,10	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	1,50	48,44	44,51	39,45	48,99	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	4,50	48,25	44,31	39,25	48,79	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	7,50	48,21	44,27	39,21	48,75	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	7,50	47,93	44,00	38,94	48,48	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	10,50	47,84	43,91	38,85	48,39	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	10,50	47,60	43,67	38,60	48,14	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	13,50	47,44	43,51	38,45	47,99	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	13,50	47,18	43,25	38,19	47,73	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	16,50	47,04	43,10	38,04	47,58	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	16,50	46,77	42,83	37,77	47,31	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	19,50	46,60	42,66	37,60	47,14	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	19,50	46,40	42,47	37,41	46,95	
T03_B	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	22,50	46,06	42,12	37,06	46,60	
T02_B	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	22,50	46,02	42,08	37,02	46,56	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	1,50	46,00	42,07	37,00	46,54	
T03_C	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	25,50	45,68	41,74	36,68	46,22	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	4,50	45,67	41,73	36,67	46,21	
T02_C	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	25,50	45,58	41,65	36,59	46,13	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	7,50	45,41	41,47	36,41	45,95	
T03_D	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	28,50	45,30	41,36	36,30	45,84	
T02_D	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	28,50	45,23	41,29	36,23	45,77	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	10,50	45,12	41,18	36,12	45,66	
T03_E	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	31,50	44,95	41,01	35,95	45,49	
T02_E	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	31,50	44,89	40,95	35,89	45,43	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	13,50	44,76	40,82	35,76	45,30	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	4,50	44,62	40,69	35,62	45,16	
T03_F	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	34,50	44,60	40,66	35,61	45,14	
T02_F	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	34,50	44,55	40,61	35,55	45,09	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	1,50	44,53	40,60	35,53	45,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	7,50	44,47	40,54	35,47	45,01	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	16,50	44,38	40,44	35,38	44,92	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	10,50	44,27	40,34	35,27	44,81	
T03_A	Oost Gebouw 1	--	150332,15	411780,90	37,50	44,27	40,33	35,27	44,81	
T02_A	Noord-Oost Gebouw 1	--	150328,22	411789,71	37,50	44,22	40,28	35,22	44,76	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	13,50	44,01	40,08	35,01	44,55	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	19,50	43,90	39,96	34,90	44,44	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	16,50	43,69	39,76	34,69	44,23	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	7,50	43,59	39,66	34,59	44,13	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	4,50	43,57	39,65	34,57	44,11	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	10,50	43,51	39,58	34,51	44,05	
VG031_C	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	7,50	43,39	39,47	34,40	43,94	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	1,50	43,38	39,47	34,38	43,93	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	19,50	43,35	39,42	34,36	43,90	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	13,50	43,36	39,43	34,36	43,90	
T04_B	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	22,50	43,33	39,40	34,33	43,87	
VG033_C	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	7,50	43,31	39,38	34,31	43,85	
VG029_C	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	7,50	43,21	39,28	34,21	43,75	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	16,50	43,18	39,25	34,18	43,72	
VG031_B	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	4,50	43,16	39,24	34,16	43,70	
VG035_C	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	7,50	43,13	39,21	34,14	43,68	
T01_B	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	22,50	43,03	39,10	34,03	43,57	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	1,50	42,92	39,01	33,92	43,47	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	4,50	42,92	39,01	33,92	43,47	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	7,50	42,89	38,96	33,90	43,44	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	7,50	42,88	38,97	33,88	43,43	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	19,50	42,87	38,95	33,88	43,42	
VG033_B	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	4,50	42,87	38,96	33,88	43,42	
VG029_B	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	4,50	42,87	38,95	33,87	43,41	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	10,50	42,83	38,90	33,84	43,38	
T04_C	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	25,50	42,78	38,85	33,79	43,33	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	4,50	42,79	38,86	33,79	43,33	
T01_C	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	25,50	42,75	38,82	33,76	43,30	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	10,50	42,74	38,83	33,74	43,29	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	22,50	42,72	38,80	33,73	43,27	
VG035_B	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	4,50	42,71	38,79	33,71	43,25	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	13,50	42,70	38,77	33,70	43,24	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	13,50	42,63	38,72	33,63	43,18	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	1,50	42,62	38,72	33,63	43,17	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	4,50	42,62	38,73	33,63	43,17	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	7,50	42,58	38,69	33,59	43,13	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	16,50	42,52	38,59	33,52	43,06	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	25,50	42,52	38,59	33,52	43,06	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	10,50	42,49	38,59	33,49	43,04	
T01_D	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	28,50	42,47	38,54	33,48	43,02	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	16,50	42,42	38,51	33,42	42,97	
T04_D	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	28,50	42,42	38,48	33,42	42,96	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	4,50	42,36	38,44	33,36	42,90	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	28,50	42,35	38,42	33,35	42,89	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	13,50	42,34	38,45	33,35	42,89	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	7,50	42,34	38,42	33,34	42,88	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	19,50	42,29	38,38	33,29	42,84	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	19,50	42,27	38,34	33,27	42,81	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	10,50	42,26	38,34	33,26	42,80	
T01_E	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	31,50	42,20	38,26	33,20	42,74	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	16,50	42,18	38,29	33,19	42,73	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	31,50	42,18	38,25	33,18	42,72	
VG037_C	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	7,50	42,17	38,25	33,18	42,72	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	1,50	42,16	38,24	33,16	42,70	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	13,50	42,13	38,21	33,13	42,67	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	1,50	42,13	38,21	33,13	42,67	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	22,50	42,09	38,18	33,09	42,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T04_E	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	31,50	42,06	38,12	33,06	42,60	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	22,50	42,06	38,13	33,06	42,60	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	16,50	42,05	38,13	33,05	42,59	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	4,50	42,03	38,13	33,03	42,58	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	7,50	42,03	38,13	33,03	42,58	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	19,50	42,03	38,14	33,04	42,58	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	1,50	41,99	38,09	32,99	42,54	
T11_F	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	34,50	41,96	38,03	32,96	42,50	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	10,50	41,93	38,03	32,93	42,48	
T01_F	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	34,50	41,92	37,99	32,93	42,47	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	25,50	41,91	38,00	32,91	42,46	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	22,50	41,91	38,01	32,91	42,46	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	25,50	41,85	37,92	32,85	42,39	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	19,50	41,78	37,86	32,78	42,32	
T11_A	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	37,50	41,78	37,85	32,78	42,32	
T20_D	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	28,50	41,74	37,83	32,74	42,29	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	13,50	41,72	37,82	32,72	42,27	
T04_F	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	34,50	41,72	37,78	32,72	42,26	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	25,50	41,70	37,81	32,71	42,25	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	28,50	41,68	37,75	32,69	42,23	
T01_A	Noord gebouw 1	--	150319,52	411793,12	37,50	41,65	37,71	32,65	42,19	
VG037_B	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	4,50	41,64	37,73	32,65	42,19	
T11_B	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	40,50	41,59	37,66	32,59	42,13	
T20_E	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	31,50	41,58	37,67	32,58	42,13	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	22,50	41,55	37,63	32,55	42,09	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	31,50	41,51	37,58	32,51	42,05	
T21_D	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	28,50	41,49	37,60	32,50	42,04	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	16,50	41,45	37,55	32,45	42,00	
VG031_A	Van Grobbendoncklaan 31	--	150435,39	411849,74	1,50	41,41	37,51	32,41	41,96	
T11_C	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	43,50	41,41	37,48	32,41	41,95	
T04_A	Zuid-Oost Gebouw 1	--	150329,68	411773,06	37,50	41,38	37,44	32,38	41,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T20_F	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	34,50	41,37	37,46	32,37	41,92	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	19,50	41,34	37,44	32,34	41,89	
T21_E	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	31,50	41,34	37,44	32,34	41,89	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	25,50	41,34	37,42	32,34	41,88	
T12_F	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	34,50	41,33	37,40	32,34	41,88	
VG029_A	Van Grobbendoncklaan 29	--	150436,62	411844,43	1,50	41,28	37,40	32,29	41,83	
VG033_A	Van Grobbendoncklaan 33	--	150434,05	411855,54	1,50	41,26	37,36	32,26	41,81	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	22,50	41,22	37,32	32,22	41,77	
T11_D	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	46,50	41,22	37,29	32,22	41,76	
T20_A	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	37,50	41,20	37,29	32,20	41,75	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	28,50	41,19	37,27	32,19	41,73	
T21_F	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	34,50	41,13	37,24	32,14	41,68	
T12_A	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	37,50	41,11	37,18	32,11	41,65	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	25,50	41,09	37,19	32,09	41,64	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	31,50	41,04	37,12	32,04	41,58	
VG035_A	Van Grobbendoncklaan 35	--	150432,31	411860,91	1,50	41,03	37,13	32,03	41,58	
T11_E	Oost Gebouw 2	--	150296,87	411825,25	49,50	41,03	37,10	32,03	41,57	
T20_B	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	40,50	41,02	37,12	32,02	41,57	
T21_A	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	37,50	40,97	37,07	31,97	41,52	
T19_D	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	28,50	40,95	37,05	31,95	41,50	
T12_B	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	40,50	40,92	36,99	31,93	41,47	
T10_F	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	34,50	40,88	36,96	31,88	41,42	
T20_C	Zuid-Oost Gebouw 3	--	150317,98	411871,09	43,50	40,83	36,92	31,83	41,38	
T21_B	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	40,50	40,80	36,90	31,80	41,35	
T19_E	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	31,50	40,79	36,89	31,79	41,34	
T12_C	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	43,50	40,73	36,80	31,74	41,28	
T10_A	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	37,50	40,67	36,75	31,67	41,21	
T21_C	Zuid Gebouw 3	--	150309,13	411866,05	43,50	40,60	36,70	31,60	41,15	
T19_F	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	34,50	40,59	36,69	31,59	41,14	
T12_D	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	46,50	40,54	36,61	31,55	41,09	
T10_B	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	40,50	40,50	36,58	31,50	41,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_A	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	37,50	40,43	36,53	31,43	40,98	
T12_E	Zuid-Oost Gebouw 2	--	150294,40	411817,41	49,50	40,35	36,42	31,36	40,90	
T10_C	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	43,50	40,33	36,41	31,33	40,87	
T19_B	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	40,50	40,27	36,37	31,27	40,82	
VG009_C	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	7,50	40,23	36,32	31,23	40,78	
T10_D	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	46,50	40,15	36,23	31,15	40,69	
T19_C	Oost Gebouw 3	--	150320,44	411878,93	43,50	40,10	36,20	31,10	40,65	
T10_E	Noord-Oost Gebouw 2	--	150292,94	411834,06	49,50	39,98	36,06	30,98	40,52	
VG037_A	Van Grobbendoncklaan 37	--	150428,90	411876,07	1,50	39,95	36,05	30,95	40,50	
VG007_C	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	7,50	39,73	35,83	30,73	40,28	
VG005_C	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	7,50	39,27	35,37	30,27	39,82	
VG009_B	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	4,50	39,01	35,11	30,01	39,56	
VG003_C	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	7,50	38,74	34,84	29,74	39,29	
VG007_B	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	4,50	38,50	34,61	29,50	39,05	
VG005_B	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	4,50	38,05	34,16	29,05	38,60	
VG001_C	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	7,50	37,96	34,05	28,96	38,51	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	7,50	37,93	34,01	28,93	38,47	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	10,50	37,93	34,00	28,93	38,47	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	13,50	37,88	33,95	28,88	38,42	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	4,50	37,87	33,96	28,88	38,42	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	7,50	37,85	33,93	28,85	38,39	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	10,50	37,81	33,89	28,81	38,35	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	13,50	37,77	33,85	28,77	38,31	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	16,50	37,72	33,81	28,73	38,27	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	1,50	37,68	33,77	28,68	38,23	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	19,50	37,67	33,76	28,68	38,22	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	22,50	37,61	33,70	28,62	38,16	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	4,50	37,60	33,68	28,61	38,15	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	16,50	37,59	33,66	28,59	38,13	
VG003_B	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	4,50	37,54	33,66	28,55	38,09	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	25,50	37,53	33,62	28,53	38,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	19,50	37,44	33,51	28,44	37,98	
T22_D	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	28,50	37,41	33,49	28,41	37,95	
VG009_A	Van Grobbendoncklaan 9	--	150450,28	411785,51	1,50	37,38	33,53	28,38	37,94	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	22,50	37,34	33,41	28,34	37,88	
WBW376_C	Westenburgerweg 376 (oa)	--	150420,20	411700,76	7,50	37,31	33,42	28,31	37,86	
T22_E	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	31,50	37,26	33,35	28,27	37,81	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	25,50	37,22	33,29	28,22	37,76	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	7,50	37,10	33,21	28,10	37,65	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	28,50	37,09	33,16	28,09	37,63	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	10,50	37,00	33,11	28,00	37,55	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	4,50	36,98	33,08	27,97	37,52	
T22_F	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	34,50	36,93	33,02	27,94	37,48	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	31,50	36,93	33,00	27,93	37,47	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	1,50	36,88	32,98	27,88	37,43	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	1,50	36,86	32,97	27,86	37,41	
VG007_A	Van Grobbendoncklaan 7	--	150451,67	411779,51	1,50	36,85	33,00	27,85	37,41	
VG001_B	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	4,50	36,84	32,94	27,84	37,39	
T22_A	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	37,50	36,82	32,91	27,83	37,37	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	13,50	36,75	32,86	27,75	37,30	
T22_B	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	40,50	36,71	32,80	27,72	37,26	
T13_F	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	34,50	36,60	32,67	27,60	37,14	
T22_C	Zuid-West Gebouw 3	--	150299,19	411869,47	43,50	36,59	32,68	27,60	37,14	
VG005_A	Van Grobbendoncklaan 5	--	150452,90	411774,20	1,50	36,44	32,59	27,44	37,00	
T13_A	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	37,50	36,45	32,52	27,45	36,99	
T13_B	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	40,50	36,16	32,23	27,16	36,70	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	16,50	36,03	32,14	27,03	36,58	
WBW376_B	Westenburgerweg 376 (oa)	--	150420,20	411700,76	4,50	36,01	32,11	27,01	36,56	
T13_C	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	43,50	36,00	32,07	27,00	36,54	
VG003_A	Van Grobbendoncklaan 3	--	150454,41	411767,69	1,50	35,96	32,10	26,95	36,51	
T13_D	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	46,50	35,84	31,91	26,84	36,38	
T13_E	Zuid Gebouw 2	--	150285,56	411812,38	49,50	35,67	31,74	26,67	36,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	19,50	35,57	31,69	26,57	36,12	
VG001_A	Van Grobbendoncklaan 1	--	150456,54	411764,00	1,50	35,52	31,64	26,51	36,07	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	22,50	35,46	31,58	26,46	36,01	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	25,50	35,35	31,47	26,35	35,90	
T18_D	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	28,50	35,23	31,35	26,23	35,78	
T18_E	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	31,50	35,10	31,22	26,10	35,65	
T18_F	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	34,50	34,97	31,09	25,97	35,52	
T18_A	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	37,50	34,83	30,95	25,83	35,38	
T18_B	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	40,50	34,68	30,80	25,68	35,23	
T18_C	Noord-Oost Gebouw 3	--	150316,52	411887,74	43,50	34,53	30,65	25,53	35,08	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	7,50	34,53	30,61	25,53	35,07	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	10,50	34,50	30,58	25,51	35,05	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	4,50	34,48	30,56	25,48	35,02	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	13,50	34,37	30,45	25,37	34,91	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	1,50	34,27	30,36	25,27	34,82	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	16,50	34,22	30,30	25,22	34,76	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	10,50	34,15	30,23	25,15	34,69	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	13,50	34,07	30,16	25,07	34,62	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	19,50	34,05	30,13	25,06	34,60	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	16,50	34,05	30,14	25,06	34,60	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	7,50	34,03	30,12	25,04	34,58	
T08_B	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	22,50	33,88	29,96	24,88	34,42	
T08_C	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	25,50	33,70	29,77	24,70	34,24	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	4,50	33,60	29,69	24,60	34,15	
T08_D	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	28,50	33,51	29,58	24,51	34,05	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	13,50	33,42	29,49	24,42	33,96	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	19,50	33,41	29,48	24,41	33,95	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	10,50	33,40	29,47	24,40	33,94	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	16,50	33,40	29,47	24,40	33,94	
T08_E	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	31,50	33,31	29,39	24,32	33,86	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	19,50	33,31	29,41	24,31	33,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	22,50	33,30	29,36	24,30	33,84	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	1,50	33,17	29,27	24,17	33,72	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	25,50	33,17	29,24	24,17	33,71	
T08_F	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	34,50	33,11	29,19	24,12	33,66	
T07_D	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	28,50	33,10	29,17	24,10	33,64	
T07_E	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	31,50	33,03	29,10	24,03	33,57	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	22,50	33,00	29,09	24,00	33,55	
T07_F	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	34,50	32,95	29,02	23,95	33,49	
T08_A	Noord-West Gebouw 1	--	150310,24	411788,97	37,50	32,91	28,98	23,91	33,45	
T07_C	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	7,50	32,89	28,96	23,89	33,43	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	37,50	32,86	28,93	23,87	33,41	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	25,50	32,51	28,61	23,52	33,06	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	28,50	32,43	28,53	23,44	32,98	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	31,50	32,35	28,44	23,35	32,90	
T09_F	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	34,50	32,26	28,36	23,27	32,81	
T09_A	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	37,50	32,17	28,26	23,17	32,72	
T07_B	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	4,50	32,08	28,15	23,08	32,62	
T09_B	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	40,50	32,07	28,16	23,07	32,62	
T09_C	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	43,50	31,97	28,06	22,97	32,52	
T09_D	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	46,50	31,86	27,95	22,86	32,41	
T09_E	Noord gebouw 2	--	150284,24	411837,47	49,50	31,75	27,84	22,75	32,30	
T07_A	West Gebouw 1	--	150307,08	411779,27	1,50	31,09	27,20	22,09	31,64	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	16,50	30,90	26,99	21,90	31,45	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	13,50	30,63	26,73	21,63	31,18	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	16,50	30,41	26,51	21,42	30,96	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	10,50	30,27	26,36	21,27	30,82	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	13,50	30,13	26,23	21,13	30,68	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	7,50	29,77	25,87	20,77	30,32	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	10,50	29,70	25,80	20,70	30,25	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	19,50	29,44	25,54	20,44	29,99	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	4,50	29,41	25,50	20,41	29,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	1,50	29,27	25,37	20,27	29,82	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	7,50	29,21	25,31	20,21	29,76	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	4,50	28,73	24,83	19,73	29,28	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	19,50	28,43	24,54	19,43	28,98	
T06_B	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	22,50	28,31	24,41	19,31	28,86	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	1,50	28,24	24,34	19,24	28,79	
T05_B	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	22,50	28,03	24,15	19,03	28,58	
T06_C	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	25,50	26,71	22,82	17,70	27,26	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	22,50	25,23	21,30	16,24	25,78	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	19,50	25,15	21,22	16,16	25,70	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	16,50	24,91	20,98	15,91	25,45	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	13,50	24,58	20,65	15,58	25,12	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	10,50	24,21	20,28	15,21	24,75	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	7,50	23,84	19,91	14,84	24,38	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	25,50	23,63	19,71	14,63	24,17	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	4,50	23,47	19,54	14,47	24,01	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	1,50	23,09	19,16	14,09	23,63	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	4,50	21,97	18,07	12,97	22,52	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	7,50	21,94	18,04	12,94	22,49	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	10,50	21,90	18,00	12,90	22,45	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	13,50	21,85	17,95	12,85	22,40	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	16,50	21,80	17,90	12,80	22,35	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	19,50	21,74	17,84	12,74	22,29	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	1,50	21,73	17,83	12,73	22,28	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	22,50	21,67	17,77	12,68	22,22	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	25,50	21,60	17,70	12,61	22,15	
T23_D	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	28,50	21,53	17,63	12,53	22,08	
T23_E	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	31,50	21,45	17,54	12,45	22,00	
T23_F	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	34,50	21,36	17,46	12,37	21,91	
T23_A	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	37,50	21,28	17,37	12,28	21,83	
T23_B	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	40,50	21,18	17,27	12,18	21,73	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T23_C	West Gebouw 3	--	150295,38	411877,30	43,50	21,09	17,18	12,09	21,64	
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	28,50	20,46	16,57	11,46	21,01	
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	31,50	18,82	14,97	9,81	19,37	
T14_F	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	34,50	18,80	14,95	9,79	19,35	
T06_D	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	28,50	16,14	12,29	7,14	16,70	
T06_E	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	31,50	16,11	12,26	7,11	16,67	
T14_A	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	37,50	14,84	11,00	5,84	15,40	
T14_B	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	40,50	14,82	10,97	5,82	15,38	
T14_C	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	43,50	14,79	10,95	5,79	15,35	
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	16,50	3,02	-1,26	-5,94	3,51	
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	13,50	2,40	-1,91	-6,56	2,89	
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	10,50	2,05	-2,29	-6,92	2,53	
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	7,50	1,71	-2,66	-7,25	2,19	
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	4,50	1,40	-3,00	-7,57	1,87	
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	1,50	1,07	-3,34	-7,88	1,54	
T05_C	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	25,50	--	--	--	--	
T05_D	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	28,50	--	--	--	--	
T05_E	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	31,50	--	--	--	--	
T05_F	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	34,50	--	--	--	--	
T06_F	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	34,50	--	--	--	--	
T05_A	Zuid Gebouw 1	--	150320,84	411768,03	37,50	--	--	--	--	
T06_A	Zuid-West Gebouw 1	--	150310,90	411771,45	37,50	--	--	--	--	
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	1,50	--	--	--	--	
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	4,50	--	--	--	--	
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	7,50	--	--	--	--	
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	10,50	--	--	--	--	
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	13,50	--	--	--	--	
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	16,50	--	--	--	--	
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	1,50	--	--	--	--	
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	4,50	--	--	--	--	
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	10,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	13,50	--	--	--	--
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	16,50	--	--	--	--
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	19,50	--	--	--	--
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	22,50	--	--	--	--
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	25,50	--	--	--	--
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	28,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	31,50	--	--	--	--
T15_F	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	34,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	19,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	22,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	25,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	28,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	31,50	--	--	--	--
T16_F	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	34,50	--	--	--	--
T14_D	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	46,50	--	--	--	--
T14_E	Zuid-West Gebouw 2	--	150275,62	411815,80	49,50	--	--	--	--
T15_A	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	37,50	--	--	--	--
T15_B	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	40,50	--	--	--	--
T15_C	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	43,50	--	--	--	--
T15_D	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	46,50	--	--	--	--
T15_E	West Gebouw 2	--	150271,80	411823,62	49,50	--	--	--	--
T16_A	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	37,50	--	--	--	--
T16_B	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	40,50	--	--	--	--
T16_C	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	43,50	--	--	--	--
T16_D	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	46,50	--	--	--	--
T16_E	Noord-West Gebouw 2	--	150274,96	411833,32	49,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	1,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	4,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	7,50	--	--	--	--
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Woontorens IJzeren Vrouw 's-Hertogenbosch

Rekenresultaten (indirecte hinder)

Bijlage B2
Parkeerterrein

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Parkeerterrein plan
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	13,50	--	--	--	--
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	16,50	--	--	--	--
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	19,50	--	--	--	--
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	22,50	--	--	--	--
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	25,50	--	--	--	--
T17_D	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	28,50	--	--	--	--
T17_E	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	31,50	--	--	--	--
T17_F	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	34,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	19,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	22,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	25,50	--	--	--	--
T24_D	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	28,50	--	--	--	--
T24_E	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	31,50	--	--	--	--
T24_F	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	34,50	--	--	--	--
T17_A	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	37,50	--	--	--	--
T17_B	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	40,50	--	--	--	--
T17_C	Noord gebouw 3	--	150307,81	411891,15	43,50	--	--	--	--
T24_A	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	37,50	--	--	--	--
T24_B	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	40,50	--	--	--	--
T24_C	Noord-West Gebouw 3	--	150298,53	411887,00	43,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen