

Rapport 22200050.r01b

Bouwplan De Oosters in Oudheusden
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaaï


Rapport 22200050.r01b

Bouwplan De Oosters in Oudheusden
Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Wegverkeerslawaaï

Datum:
20 november 2023

Opdrachtgever: Pro Ruimte
De heer O. van Limburg
Modelleur 4
5171 SL KAATSHEUVEL

Auteur/adviseur:
De heer ing. L.F.A. Theuws





INHOUD	PAGINA
1. INLEIDING	4
2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID	5
2.1 Wet geluidhinder	5
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	7
3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK	8
3.1 Weg(verkeer)gegevens	8
3.2 Stedenbouwkundige gegevens	8
4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE	9
5. RESULTATEN EN BESPREKING – DEELGEBIED 2	9
5.1 Gezoneerde wegen: N267 en De Oosters (BuKo)	9
5.2 Niet-gezoneerde weg: 30 km/uur weg De Oosters (BiKo)	13
5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit	13
6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES	14

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en/of van SPA WNP ingenieurs. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij SPA WNP ingenieurs gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem dat is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.



FIGUREN

- 1 Situatie
 - 1.1 Plangebied en de ruime omgeving
 - 1.2 Deelgebied 2: indeling plangebied en de directe omgeving
- 2 Akoestisch rekenmodel
 - 2.1 Rekenmodellen: wegverkeer
 - 2.2 Rekenpunten – deelgebied 2 - maximale bouwvlakken
 - 2.3 Rekenpunten – deelgebied 2 - voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 3 Geluidbelastingen per gezoneerde weg – deelgebied 2
 - 3.1 Maximale bouwvlakken – N267
 - 3.2 Maximale bouwvlakken – De Oosters (60 km/uur)
 - 3.3 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet – N267
 - 3.4 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet – De Oosters (60 km/uur)
- 4 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg – deelgebied 2
 - 4.1 Maximale bouwvlakken
 - 4.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 5 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer – deelgebied 2
 - 5.1 Rekenpunten – deelgebied 2 - maximale bouwvlakken
 - 5.2 Rekenpunten – deelgebied 2 - voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 6 Geluidwal, (Tuin)schermen en/of bergingen en geluidbelastingen N267 – zuidwestelijk deel, deelgebied 2

BIJLAGEN

- 1 Overzicht verkeersgegevens
- 2 Invoergegevens akoestisch rekenmodel
- 3 Geluidbelastingen per gezoneerde weg – deelgebied 2
 - 3.1 Maximale bouwvlakken – N267
 - 3.2 Maximale bouwvlakken – De Oosters (60 km/uur)
 - 3.3 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet – N267
 - 3.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet - De Oosters (60 km/uur)
- 4 Geluidbelastingen per niet-gezoneerde weg – deelgebied 2
 - 4.1 Maximale bouwvlakken
 - 4.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 5 Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer – deelgebied 2
 - 5.1 Maximale bouwvlakken
 - 5.2 Voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet
- 6 Geluidreducties van balkons




1. INLEIDING

De ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) bestaat uit twee deelgebieden (zie afbeelding 1 en figuur 1). In voorliggend onderzoek is alleen deelgebied 2 onderzocht. Binnen deelgebied 2 wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd, gelegen tussen een provinciale weg en een gebiedsontsluitingsweg. Voor het plan de Oosters in Oudheusden zijn globale bestemmingen opgenomen, waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de maximale bouwvlakken en het voorgenomen stedenbouwkundig plan dient getoetst te worden of voldaan kan worden aan de wetgeving en het gemeentelijk beleid ten aanzien van wegverkeerslawaaï.

Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied, voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

In afbeelding 1 en in figuur 1.1 is de ligging van het plangebied en de omgeving weergegeven. In figuur 1.2.1 zijn de maximale bouwvlakken binnen deelgebied 2 weergegeven. In figuur 1.2.2 is de voorlopig gewenste stedenbouwkundige opzet van deelgebied 2 weergegeven, oftewel de indeling van het plangebied en de directe omgeving.

Afbeelding 1: Plangebied en de ruime omgeving + schets ligging plangebied 2

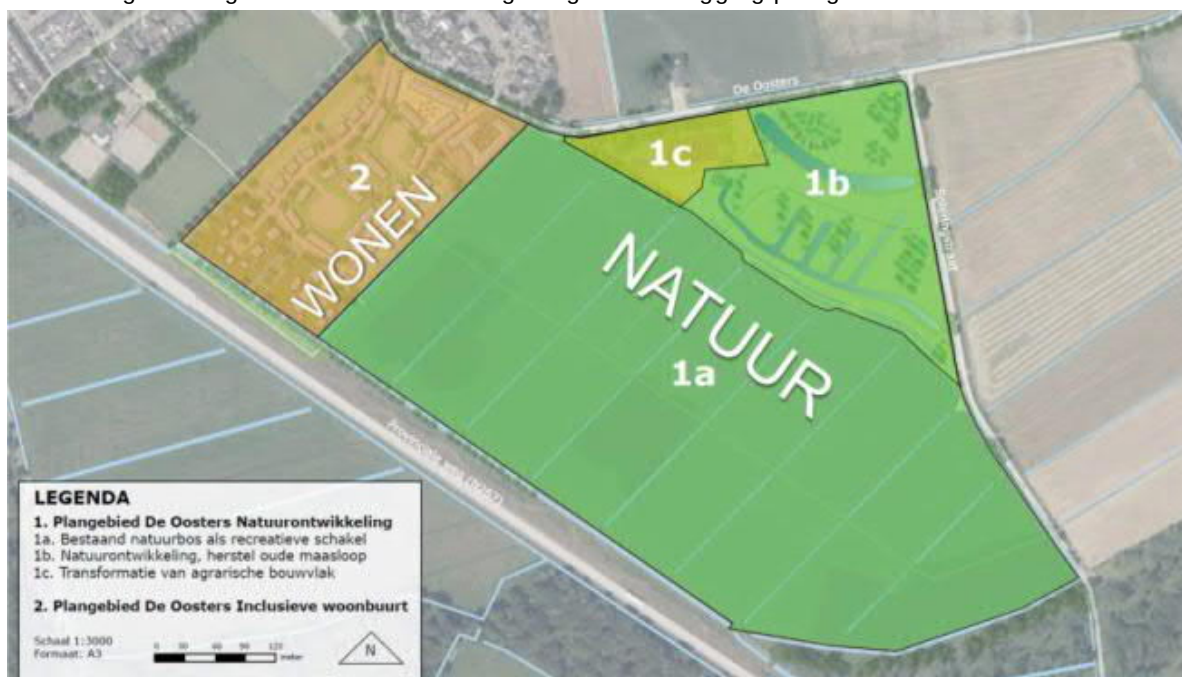



2. WET GELUIDHINDER EN GEMEENTELIJK GELUIDBELEID

2.1 Wet geluidhinder

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone, waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:

het gebied binnen de bebouwde kom, doch voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen), voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg, als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:

het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen), voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg, als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.

Tabel 1: Overzicht zonebreedte

Aard van het gebied	Aantal rijstroken	Zonebreedte aan weerszijden van de weg* [in m]
Stedelijk gebied	1 of 2	200
	3 of meer	350
Buitenstedelijk gebied	1 of 2	250
	3 of 4	400
	5 of meer	600

* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

- de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied
- of
- voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

Deelgebied 2 ligt momenteel buiten de bebouwde kom. Bij realisatie van het deelgebied 2 wordt dit aangepast naar binnen de bebouwde kom en dus in stedelijk gebied, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Dit gebied ligt in de geluidzone van N267 en voor een klein deel in de geluidzone van De Oosters (60 km/uur deel). Direct ten noorden van dit deelgebied geldt op De Oosters een maximale rijnsnelheid van 30 km/uur.



Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs dit deel van deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze weg toch berekend. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor geluidgevoelige bestemmingen (onder andere woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel 83, is een hogere waarde mogelijk.

De voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden waar in verschillende situaties aan moet worden voldaan, zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaaï

Woning	Weg	Stedelijk gebied		Buitenstedelijk gebied	
		Voorkeurs- waarde	Maximale ontheffing	Voorkeurs- waarde	Maximale ontheffing
Nieuw	Bestaand	48 dB	63 dB	48 dB	53 dB
Bestaand	Nieuw	48 dB	63 dB	48 dB	58 dB
Bestaand	Reconstructie	48 dB	68 dB	48 dB	68 dB
Nieuw	Nieuw	48 dB	58 dB	48 dB	53 dB

Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uitwendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het voorliggende plan is gelegen in stedelijk gebied. De maximaal toelaatbare geluidbelasting voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB en in stedelijk gebied 63 dB.



Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling "Reken- en meetvoorschrift geluid 2012" van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014. Er geldt de volgende aftrek:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt.
- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is.
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is.
- 5 dB voor de overige wegen.
- 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toekomst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertuigen en banden.

Voor de beoordeling van de 30 km/uur wegen in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, is ook rekening gehouden met een aftrek van 5 dB. Dit ligt in de lijn met de bedoeling van de wetgever en het bepaalde in de Wet geluidhinder (RvSt-uitspraak 201304862/3/R2, d.d. 29 juli 2015). Bij de bepaling van de gecumuleerde geluidbelasting in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing is net als bij gezoneerde wegen een aftrek van 0 dB toegepast. Hierdoor wordt bij de bepaling van de geluidwering van de gevels van geluidgevoelige gebouwen, uitgegaan van de maximaal optredende geluidbelasting, zonder correcties.

Cumulatie geluidbronnen

Volgens de Wet geluidhinder mag een hogere waarde dan de voorkeurswaarde (48 dB wegverkeer, 55 dB railverkeer en 50 dB(A) industrielawaai) alleen worden vastgesteld als de gecumuleerde geluidbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare geluidbelasting (artikel 110a, lid 6). Of er sprake is van een onaanvaardbare geluidbelasting is ter beoordeling van burgemeester en wethouders van de gemeente.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Heusden heeft richtlijnen vastgelegd voor het vaststellen van hogere waarden (Beleid hogere waarden Wet geluidhinder, gemeente Heusden). Indien de berekende geluidbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, moet er voldaan worden aan deze richtlijnen.



In de beleidsregels zijn, kort samengevat, de volgende aspecten opgenomen die van belang zijn voor de realisatie van het nieuwe woningen:

1. Hogere waarden worden alleen verleend als middels akoestisch onderzoek is aangetoond dat de geluidbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde.
2. De woning dient ten minste één geluidluwe gevel te hebben. Door de gemeente is aangegeven dat zij met gevel bedoelen: één gehele gevel “zijde” van de woning. Dit met name vanuit het oogpunt van geluid en gezondheid (m.n. slaapverstoring) voor de toekomstige bewoners.
3. Er moet naar gestreefd worden om minimaal één geluidluwe buitenruimte aan een geluidluwe gevel te realiseren. Volgens het beleid mag hier alleen van afwijken worden op grond van zwaarwegende stedenbouwkundige aspecten.
Voor het voorliggende plan heeft de gemeente aangegeven dat zij geen zwaarwegend stedenbouwkundig aspect zien om af te wijken: Het is een vrij overzichtelijke geluidssituatie met maar aan één zijde van het plan één bron die er toe doet. Afwijken hoort meer bij situaties, zoals op hoog geluidbelaste locaties met aan verschillende kanten geluidbronnen, geen andere indeling mogelijk en woningnood.

3. GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET AKOESTISCH ONDERZOEK

3.1 Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Heusden en door de provincie Noord-Brabant verstrekte informatie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van het jaar 2033. In tabel 3 zijn de wegdekgegevens en de maximale rijsnelheden weergegeven.

Tabel 3: Overzicht van de weggegevens

Wegnaam	Wegdektype	Maximaal toegestane rijsnelheid [km/uur]
N267, ter hoogte van Hm 3,8	Dicht asfalt beton (DAB)	80
De Oosters - BuKo	Dicht asfalt beton (DAB)	60
De Oosters - BiKo	Dicht asfalt beton (DAB)	30

Binnen het onderzoeksgebied is rekening gehouden met de verschillen in maaiveldhoogten. De wegen hebben geen hellingen van betekenis.

3.2 Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via Pro Ruimte uit Kaatsheuvel.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen online bronnen, zoals Google Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

De nieuwe woningen en het nieuwe appartementengebouw bestaan uit drie bouwlagen.



In het gebied waarbinnen de berekeningen zijn uitgevoerd, is de bodem als akoestisch zacht beschouwd, met uitzondering van die locaties waar sprake is van een akoestisch harde bodem, zoals de wegen, terreinverhardingen, waterpartijen, fiets- en voetpaden. Alle relevante afschermende en reflecterende objecten zijn in beschouwing genomen.

4. GEHANTEERDE ONDERZOEKSMETHODE

Voor het akoestisch onderzoek is een 3D-rekenmodel opgesteld van het onderzoeksgebied (zie de figuren 2.1 t/m 2.3). Met behulp van dit rekenmodel zijn de benodigde berekeningen uitgevoerd. Dit is gedaan in overeenstemming met de in bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012' gegeven rekenmethode 2.

Berekend zijn de geluidbelastingen op de maximale bouwvlakken en op de voorlopig gewenste woonbestemmingen binnen deelgebied 2, uitgedrukt in L_{den} . De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een zichthoek van 2^0 .

In het rekenmodel zijn de gebouwen beschouwd als blokken met een reflectiecoëfficiënt van 0,8 en een tophoekcorrectie van 0 dB.

Ter plaatse van de nieuwe maximale bouwvlakken en woonbestemmingen binnen deelgebied 2, zijn de waarden van de geluidbelastingen bepaald op de hoogtes 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het plaatselijke maaiveld. De posities van de rekenpunten zijn gegeven in respectievelijk figuren 2.2 en 2.3.

Behalve in de hiervoor genoemde figuren, zijn de invoergegevens van het rekenmodel ook gegeven in bijlage 2.

5. RESULTATEN EN BESPREKING – DEELGEBIED 2

5.1 Gezoneerde wegen: N267 en De Oosters (BuKo)

Resultaten op de maximale bouwvlakken

In de figuren 3.1 en 3.2 en in de bijlagen 3.1 en 3.2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege respectievelijk de N267 en De Oosters (BuKo). Uit de resultaten blijkt dat op de grenzen van de maximale bouwvlakken geluidbelastingen (L_{den}) kunnen optreden van maximaal:

- 60 dB vanwege het verkeer op de N267 zie figuur 3.1 en bijlage 3.1;
- 33 dB vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zie figuur 3.2 en bijlage 3.2.

Uit het onderzoek blijkt dat alleen de geluidbelasting vanwege het verkeer op de N267 hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale te ontheffen waarde van 63 dB. Vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zal de geluidbelasting op de maximale bouwvlakken ruim lager zijn dan de voorkeurswaarde.



Resultaten op de voorlopig gewenste woonbestemmingen

In de figuren 3.3 en 3.4 en in de bijlagen 3.3 en 3.4 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege respectievelijk de N267 en De Oosters (BuKo). Uit de resultaten blijkt dat de nieuwe woningen een geluidbelasting (L_{den}) zullen ondervinden van maximaal:

- 59 dB vanwege het verkeer op de N267 zie figuur 3.3 en bijlage 3.3;
- 32 dB vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zie figuur 3.4 en bijlage 3.4.

Uit het onderzoek blijkt dat alleen de geluidbelasting vanwege het verkeer op de N267 hoger is dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale te ontheffen waarde van 63 dB. Vanwege het verkeer op De Oosters (BuKo) zal de geluidbelasting op de nieuwe woningen ruim lager zijn dan de voorkeurswaarde.

Bij toetsing aan het gemeentelijke geluidbeleid blijkt dat meerdere rijtjeswoningen in het zuidwestelijke deel van het plangebied (zie figuur 2.3), niet beschikken over een:

- geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte op de begane grond plangebied (rekenpunten 15.1 t/m 19.2);
- geluidluwe gevel op de eerste verdieping, waar een geluidluwe slaapkamer gerealiseerd kan worden (rekenpunten 15.1 t/m 19.2 en 21.1 t/m 24.2);
- geluidluwe gevel op de tweede verdieping, waar een geluidluwe slaapkamer gerealiseerd kan worden (rekenpunten 14.1 t/m 24.2).

Beschouwde maatregelen

De Wet geluidhinder schrijft voor om bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en maatregelen bij de ontvanger te onderzoeken. In principe zijn de volgende maatregelen denkbaar om de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen te reduceren:

1. Een geluidscherm direct langs de weg of op de terreingrens van het bouwplan
2. Toepassen van een geluid reducerend wegdektype
3. Verlagen van de rijsnelheid c.q. andere route
4. De afstand tussen de weg en de nieuwe woningen vergroten
5. Een geluidscherm aan de geluidbelaste gevels c.q. plaatselijke geluidschermen
6. De geluid belaste gevels voorzien van (in pandige) balkons
7. De geluid belaste gevels uitvoeren als dove gevel¹

Ad. 1: Geluidschermen/-wallen direct langs de N267:

Om de geluidbelasting vanwege de N267 bij alle woningen te reduceren tot de voorkeurswaarde kunnen, gezien de afstand en de geluidbelastingen, hoge en lange wallen of schermen gerealiseerd worden direct langs de N267. Dit ligt buiten het plangebied van de projectontwikkelaar en deze grond is ook niet in eigendom van de gemeente maar van de provincie. Daarom is het niet direct aan de orde dat hier maatregelen getroffen worden.

¹ Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een constructie waarin bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits die delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (artikel 1b lid 5 Wgh.)



Toch is onderzocht welke afmetingen een geluidwal langs de N267 minimaal moet hebben om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan minimaal één geluidluwe gevel op alle bouwlagen en geluidluwe buitenruimte te realiseren bij alle woningen. Door de provincie is aangegeven dat de voet van de wal op minimaal zes meter uit de kantverharding van de weg moet liggen. Uit onderzoek blijkt dat de wal een hoogte van minimaal 4,5 meter moet hebben en een minimale lengte van 175 meter. In figuur 6.0 zijn de ligging van deze minimale geluidwal en de geluidbelastingen vanwege de N267 bij de maatgevende woningen weergegeven.

Geluidschermen/-wallen binnen het gewenste stedenbouwkundig plan:

Om de geluidbelasting vanwege de N267 bij alle woningen te reduceren tot de voorkeurswaarde moeten, gezien de afstand en de geluidbelastingen, lange schermen gerealiseerd worden op de plangrens.

Ter indicatie: Met een vijf meter hoog scherm op de hele zuidelijke plangrens bedraagt de geluidbelasting nog maximaal 59 dB op de derde bouwlaag van de woningen en wordt de voorkeurswaarde bij veel woningen nog overschreden (zie bijlage 3.3).

Dergelijke hoge schermen zijn in deze situatie vanuit landschappelijk en stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst en vanuit financieel oogpunt ook niet reëel.

Om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan geluidluwe gevels op de begane grond en geluidluwe buitenruimten te realiseren bij de woningen ter plaatse van de rekenpunten 15.1 t/m 19.2, kunnen tuinschermen op de zuidelijke en oostelijke terreingrens van de woningen gerealiseerd worden. Dit moet dan minimaal ter hoogte van rekenpunten 15.1 t/m 19.1 met een minimale hoogte van 2,0 meter (zie figuur 6.1.a, totale lengte circa 40 meter). Deze tuinschermen dienen gesloten uitgevoerd te worden en een massa van minimaal 10 kg/m² te hebben.

De woningen ter plaatse van rekenpunten 01, 02, 07, 09 en 11 t/m 14 beschikken allen over geluidluwe gevels en buitenruimten. Deze buitenruimten zijn bij deze woningen vooral gelegen aan de voorgevel (voortuinen). Om hier ook geluidluwe achtertuinen te realiseren, zijn tuinschermen op de zuidelijke plangrens onderzocht nodig met een minimale hoogte van 2,5 meter (zie figuur 6.1.b). Uit de resultaten blijkt dat de achtertuinen bij de rekenpunten 09 en 11 t/m 14 dan nog niet geluidluw zijn. Om ook hier geluidluwe achtertuinen te realiseren, zullen deze woningen dichter naar de zuidelijke plangrens gerealiseerd moeten worden, zodat de achtertuinen aan de noordzijde van deze woningen zijn gelegen.

Om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan geluidluwe gevels op de begane grond en eerste verdieping te realiseren bij de woningen ter plaatse van de rekenpunten 15.1 t/m 19.2 en 21.1 t/m 24.2, kunnen hoge schermen en/of bergingen/garages etc. op de zuidelijke terreingrens van het plangebied gerealiseerd worden. Deze schermen en/of gebouwen dienen een minimale hoogte van 6,5 meter te hebben (zie figuur 6.2, totale lengte circa 25 meter). Deze afscherming dient gesloten uitgevoerd te worden en een massa van minimaal 10 kg/m² te hebben. Bij de uitwerking van deze afscherming dient aandacht besteed te worden aan het beeld vanaf de provincialeweg. Denk hierbij aan een groen begroeide afscherming.



Met deze optie is het mogelijk om bij alle woningen geluidluwe slaapkamers te realiseren.

Het is niet mogelijk om binnen het gewenste stedenbouwkundig plan bij alle woningen geluidluwe gevels op de tweede verdieping te realiseren met hoge schermen en/of bergingen/garages etc. op de zuidelijke terreingrens van het plangebied. Dit omdat zeer hoge schermen/gebouwen nodig zijn van meer dan 10 meter en het geluid vervolgens om deze schermen/gebouwen heen gaat. In figuur 6.3 zijn de geluidbelastingen weergegeven, waarbij de afscherming (scherm/gebouwen) een hoogte van 11 meter hebben. Hieruit blijkt dat er dan nog vijf woningen zijn, waarbij de geluidbelasting op de tweede verdieping hoger is dan 48 dB, en wel ter plaatse van de rekenpunten 17.1 t/m 21.1. Ter plaatse van deze rekenpunten bedraagt de geluidbelasting dan nog maximaal 50 dB.

- Ad. 2: Door het wegdek op de N267 te vervangen door het geluidreducerende type dunne deklagen B, kan een geluidreductie van 3 tot 4 dB bereikt worden. Na het toepassen van een geluidreducerend wegdektype, wordt de voorkeurswaarde op de maximale bouwvlakken en bij veel woningen nog steeds overschreden (zie bijlage 3.1 en 3.3). Indien de N267 voorzien wordt van een geluidreducerend wegdek, is dit een zaak van de provincie (wegbeheerder). Zij kunnen middels een kosten-/batenanalyse afwegen of dit een doelmatige investering is.
- Ad. 3: De N267 is een drukke weg. Het verkeer via andere wegen door deze omgeving laten rijden, is geen optie omdat er dan elders knelpunten ontstaan. Na een snelheidsverlaging van 80 km/uur naar bijvoorbeeld 60 km/uur kan nog niet voldaan worden aan de voorkeurswaarde. Het verlagen van de rijsnelheid op deze weg is geen optie, omdat deze weg een doorstroombaan heeft.
- Ad. 4: De nieuwe woningen kunnen binnen het plangebied niet op een relevant ruimere afstand van de wegen gerealiseerd worden, waardoor overal voldaan kan worden aan de voorkeurswaarde zonder het bouwplan drastisch te wijzigen (veel minder woningen).

Wel is het mogelijk om middels extra maatregelen (zie ad.1.) of een andere stedenbouwkundig plan dan het gewenste plan (meer aaneengesloten woningen aan de zuidelijke plangrens die parallel aan de N267 liggen) meer woningen te realiseren die beschikken over een geluidluwe gevel.

- Ad. 5/6: Met een geluidscherm aan de gevel kan de gevel uitgevoerd worden als niet geluidbelaste gevel. Door het toepassen van (in)pendige balkons over de gehele gevelbreedte, kan de geluidbelasting op de gevels binnen deze (in)pendige balkons met 2 tot 4 dB gereduceerd worden (zie Nederlandse Praktijkrichtlijn: NPR 5272:2003; zie bijlage 6). Bij de uitwerking van de woningen, kunnen akoestisch goed uitgevoerde (in)pendige balkons overwogen worden.
- Ad. 7: Het toepassen van dove gevels wordt normaliter alleen toegepast, indien de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting overschreden wordt, wat hier niet het geval is. Een dove gevel legt beperkingen op aan de indeling van de woningen en het uiterlijk van de gevel. Het is voor de nieuwe woningen niet gewenst om gevels uit te voeren als dove gevel.



5.2 Niet-gezoneerde weg: 30 km/uur weg De Oosters (BiKo)

In figuren 4.1 en 4.2 en in bijlagen 4.1 en 4.2 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven vanwege het verkeer op De oosters (BiKo). Hieruit blijkt dat op de maximale bouwvlakken en bij de nieuwe woningen geluidbelastingen optreden van maximaal 39 dB.

Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze 30 km-weg aanvaardbaar is.

5.3 Cumulatie geluid en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke geluidwering ($G_{A,k}$) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet hier rekening mee worden gehouden. In Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering $G_{A,k}$ van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:

- verblijfsgebieden: $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 33]$, met een ondergrens van 20 dB;
- verblijfsruimten: $G_{A,k} = [\text{geluidbelasting } L_{\text{den}} - 35]$.

Volgens Bouwbesluit 2012 hoeft bij de bepaling van de geluidwering van de gevels alleen rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle geluidbronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende situatie hoeft dus alleen rekening gehouden te worden met de N267.

Vanuit een goed woon- en leefklimaat is het aan te bevelen om uit te gaan van de totale gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle relevante wegen (inclusief 30 km/uur-wegen). In figuren 5.1 en 5.2 en in bijlagen 5.1 en 5.2 is deze cumulatie weergegeven. Hieruit blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting maximaal:

- 62 dB bedraagt op de grenzen van de maximale bouwvlakken.
- 61 dB bedraagt op de voorlopig gewenste woonbestemmingen.



6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) bestaat uit twee deelgebieden. In voorliggend onderzoek is alleen deelgebied 2 onderzocht. Binnen deelgebied 2 wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd, gelegen tussen een provinciale weg en een gebiedsontsluitingsweg. Voor het plan de Oosters in Oudheusden zijn globale bestemmingen opgenomen, waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de maximale bouwvlakken en het voorgenomen stedenbouwkundig plan dient getoetst te worden of voldaan kan worden aan de wetgeving en het gemeentelijk beleid ten aanzien van wegverkeerslawaaï.

Nabij het plangebied liggen enkele drukke wegen. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand van de Wet geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en het gemeentelijke geluidbeleid. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting binnen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

Deelgebied 2 ligt momenteel buiten de bebouwde kom. Bij realisatie van het deelgebied 2 wordt dit aangepast naar binnen de bebouwde kom en dus in stedelijk gebied, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Dit gebied ligt in de geluidzone van N267 en voor een klein deel in de geluidzone van De Oosters (60 km/uur deel). Direct ten noorden van dit deelgebied geldt op De Oosters een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Ondanks het feit dat er geen sprake is van een geluidzone langs deze weg, is in het voorliggende onderzoek de geluidbelasting vanwege deze weg toch berekend. Dit omdat:

- de gemeente in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing de belangen van het realiseren van het bouwplan af moet wegen tegen de mogelijke hinder door de geluidbelasting;
- bij het realiseren van de woningen deze geluidbelasting meegenomen kan worden bij de beoordeling van de geluidwering in het kader van een goed woonklimaat.

De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot de geluidbelasting.

Binnen deelgebied 2 bedraagt de geluidbelasting maximaal:

- 60 dB ten gevolge van het verkeer op de N267 op de grenzen van de maximale bouwvlakken en maximaal 59 dB ter plaatse van de gewenste woningen. Dit is hoger dan de voorkeurswaarde van 48 dB, maar lager dan de maximale te ontheffen waarde van 63 dB;
- 33 dB ten gevolge van het verkeer op De Oosters (BuKo) op de grenzen van de maximale bouwvlakken en maximaal 32 dB ter plaatse van de gewenste woningen.. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder;
- 39 dB ten gevolge van het verkeer op De Oosters (BiKo, 30 km/uur), zowel ter plaatse van de grenzen van de maximale bouwvlakken en de gewenste woningen. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder, zoals deze geldt voor gezoneerde wegen. Op basis hiervan wordt gesteld dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze 30 km-weg aanvaardbaar is.

Gezien de situatie en de berekende waarden, zijn er binnen het bouwplan geen reële maatregelen mogelijk om de geluidbelasting ten gevolge van de N267 bij alle nieuwe woningen te reduceren tot maximaal 48 dB (de voorkeurswaarde).



Verder blijkt uit onderzoek dat het plan voldoet als er een geluidwal langs de provinciale weg aanlegt wordt. Omdat niet vaststaat dat deze geluidwal gerealiseerd kan worden, zijn binnen het plan verdere maatregelen onderzocht. Ook binnen de regels van het bestemmingsplan is het mogelijk te voldoen aan het gemeentelijk beleid.

Om de woningen te kunnen realiseren, moet de gemeente Heusden hogere waarden ten gevolge van het wegverkeerslawaaï op de N267 vaststellen en vastleggen in het kadaster. Bij toetsing aan het gemeentelijke geluidbeleid, blijken enkele rijtjeswoningen in het zuidwestelijke deel van plangebied 2 niet te beschikken over een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte aan deze gevel. Om hier geluidluwe gevels op de begane grond en eerste verdieping te kunnen realiseren, kan een gesloten scherm en/of bebouwing (bergingen garages) met een totale lengte van circa 25 meter en een minimale hoogte van 6,5 meter geplaatst worden. Op deze manier beschikken alle woningen over een geluidluwe buitenruimte en een verdieping waar geluidluwe slaapkamers gerealiseerd kunnen worden.

De gecumuleerde geluidbelasting, zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, bedraagt maximaal:

- 62 dB op de grenzen van de maximale bouwvlakken.
- 61 dB op de voorlopig gewenste woonbestemmingen.

Slotconclusie

Voor het plan de Oosters in Oudheusden is globale bestemming opgenomen, waarbinnen de woningen gerealiseerd kunnen worden. Op basis van het voorgenomen stedenbouwkundig plan is getoetst of voldaan kan worden aan de wetgeving en het gemeentelijk beleid ten aanzien van wegverkeerslawaaï.


Een belangrijke voorwaarde uit het gemeentelijk beleid is dat ten minste één gevelzijde geluidluw is, waarbij aan de geluidluwe gevel tenminste één buitenruimte en één slaapkamer is gelegen.

Uit het onderzoek blijkt dat binnen de regels van het bestemmingsplan hieraan voldaan kan worden. Aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van het plan zijn dat aan de zuidzijde van het plan een scherm geplaatst moet worden om het geluid, afkomstig van de provinciale weg, te reduceren. Een andere oplossing is om in dezelfde lijn en hoogte bebouwing te realiseren door bijvoorbeeld hoge afschermende gebouwen (bergingen, garages etc.) of door de woningen anders te positioneren (gesloten rijwoningen, parallel aan de provinciale weg).



FIGUREN



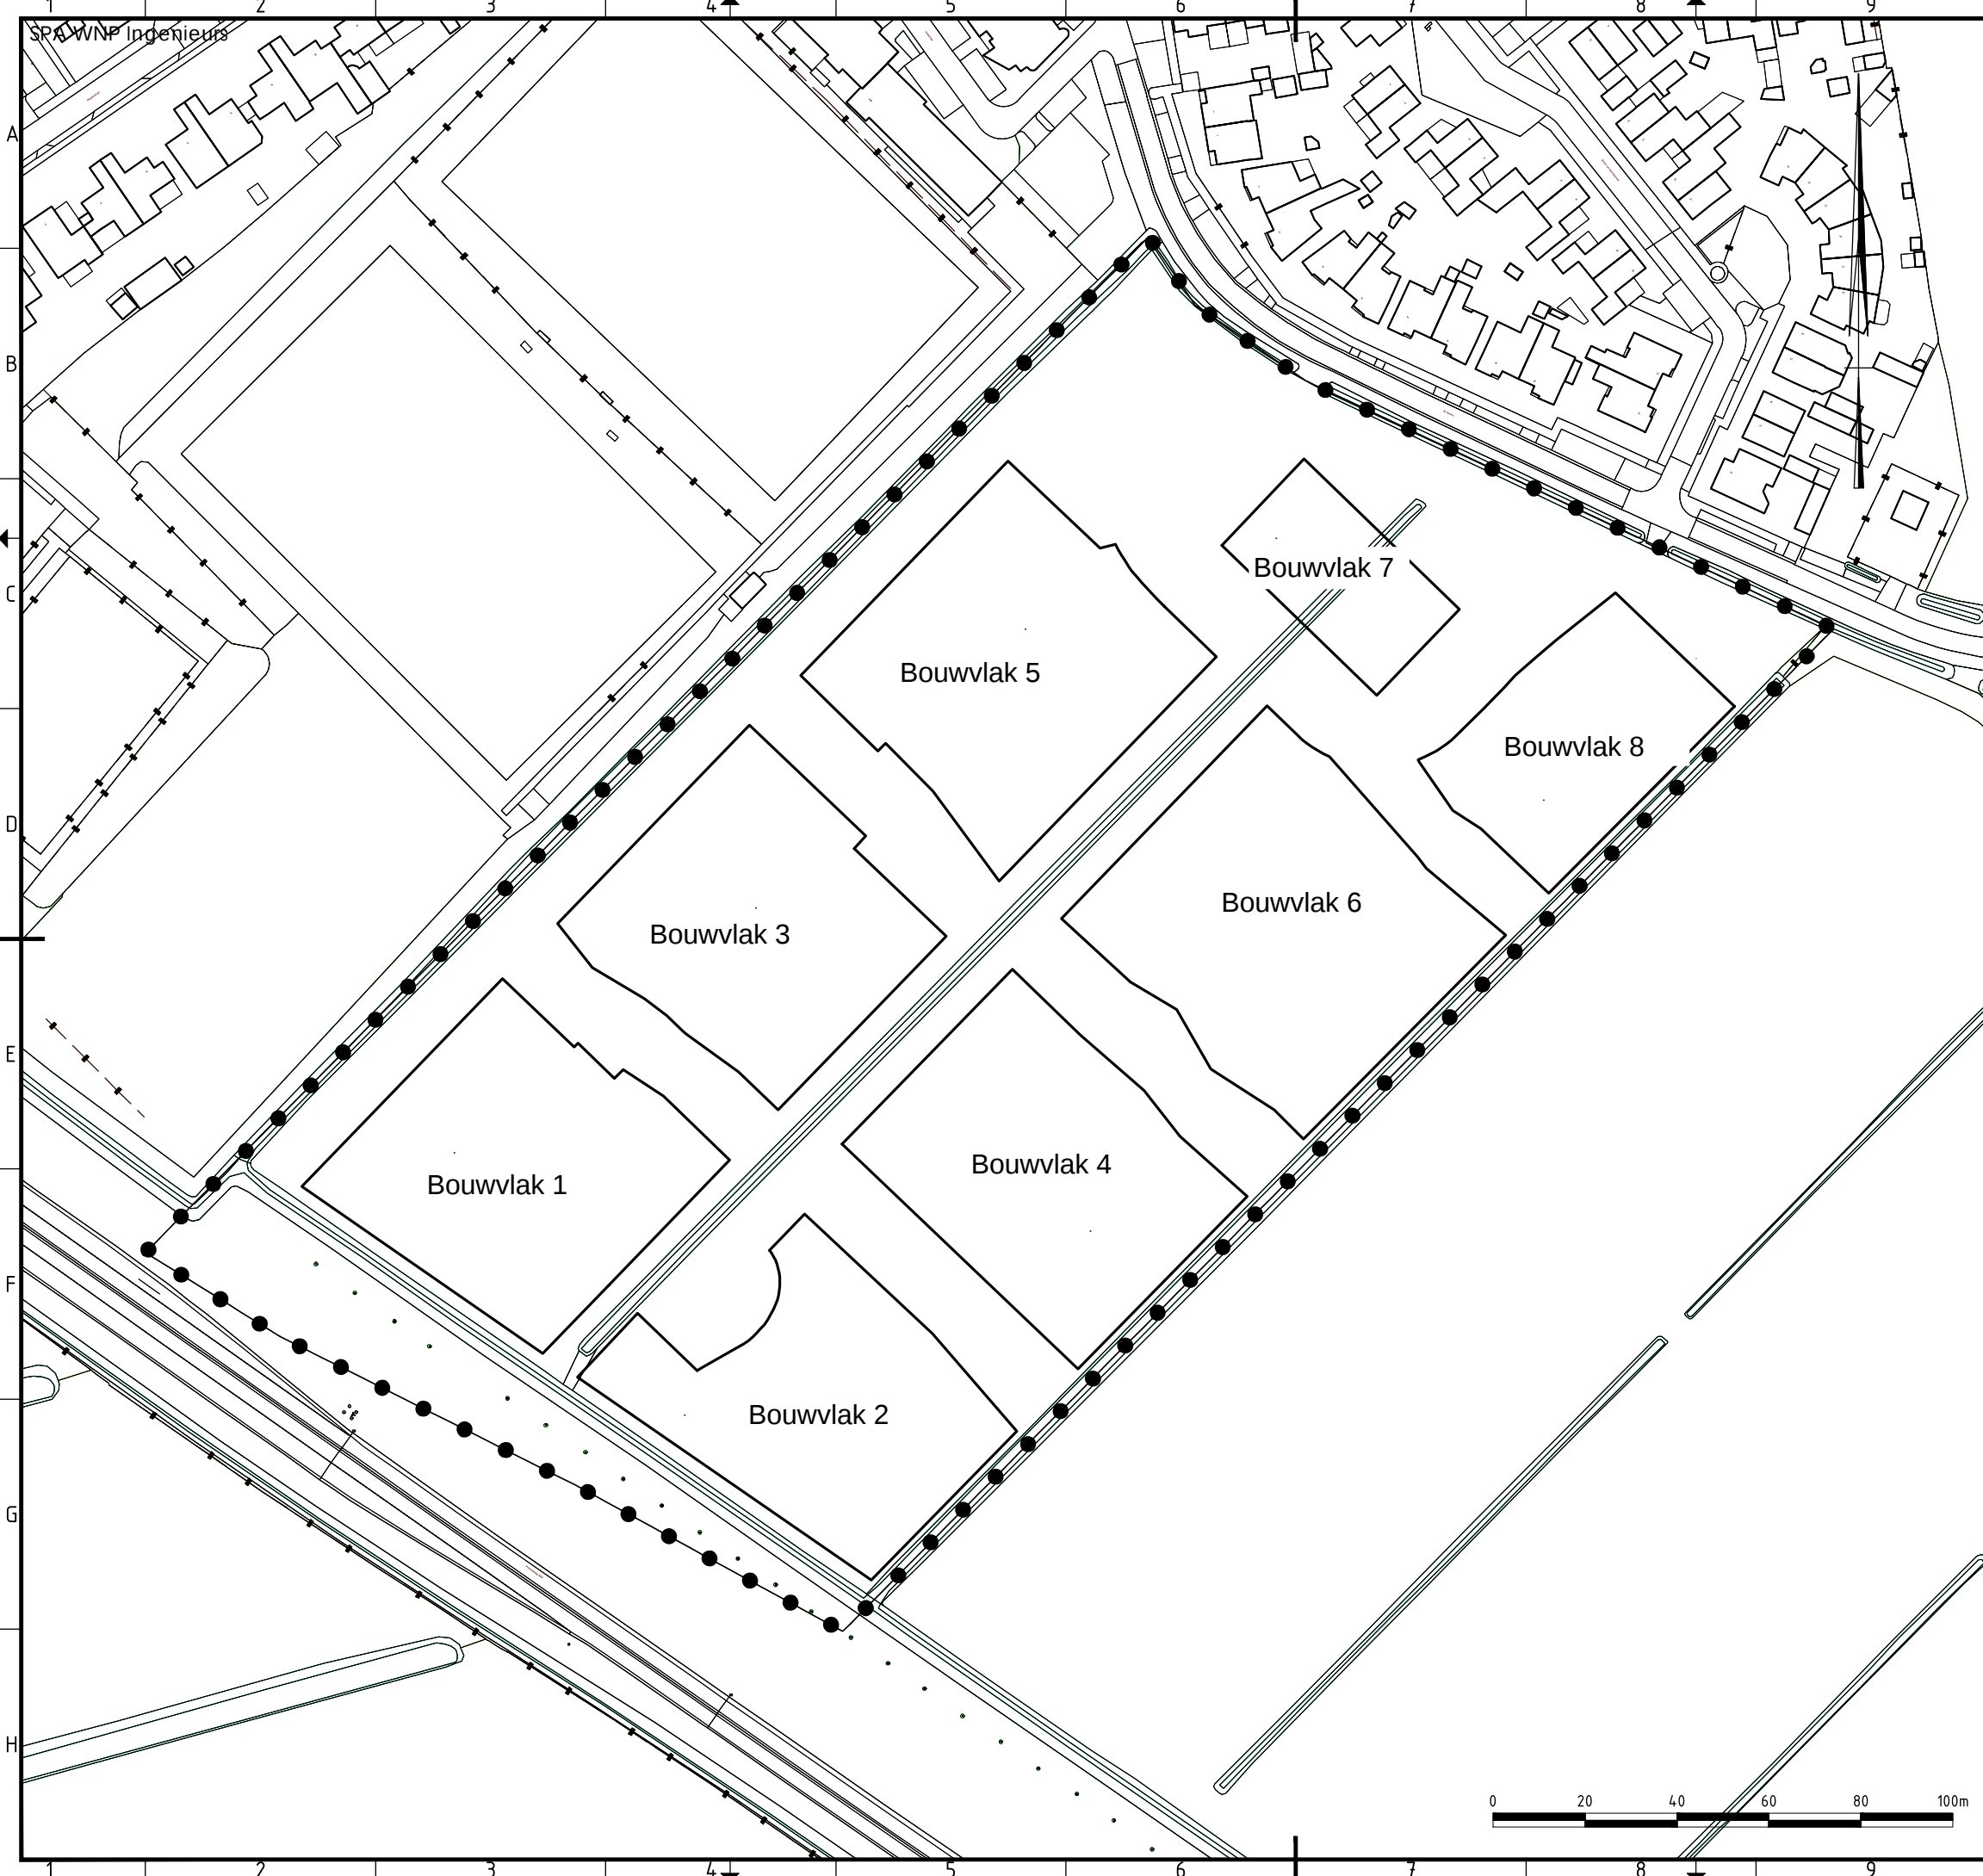



Plangebied

 De Oosters, Oudheusden

Enkelbestemmingen


 G Groen


 v-v Verkeer - Verblijfsgebied

 WA Water

 W Wonen

Dubbelbestemmingen

 L-R Leiding - Riool


 WA-A3 Waarde - Archeologie 3


Gebiedsaanduidingen

 overige zone - in IOV te verwijderen landelijk gebied

 overige zone - in IOV toe te voegen stedelijk gebied, Landelijke kern

Functionaanduidingen


 (sg-gv) specifieke vorm van groen - geluidwerende voorzieningen


 (sg-o) specifieke vorm van groen - ontsluiting


Bouwvlakken


 bouwvlak

Bouwaanduidingen


 [sba-1] specifieke bouwaanduiding - 1

 [sba-2] specifieke bouwaanduiding - 2

 [sba-3] specifieke bouwaanduiding - 3

 [sba-4] specifieke bouwaanduiding - 4

Maatvoeringen

 26 maximum aantal wooneenheden

identificatie code:**NL.IMRO.0797.WPDeOosters-ON01**

status:**ontwerp**

datum:**2023-11-14**

Gemeente Heusden

wijzigingsplan De Oosters, Oudheusden

datum: 2023-11-14 (13:15:34)

formaat: A2

schaal: 1:1000

VERBEELDING

file: x:\projecten\p025111_q-cad\st plankaart\ontwerp\p025111_de oosters deelgebied i oudheusden_ontwerp_141-2023.dwg

bouwvlakken
openbaar groen
prive groen
water
bouwvlak
container / trafo

17-05-2023

schaal 1:1000




De Oosters - Oud Heusden - Situatie




RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede



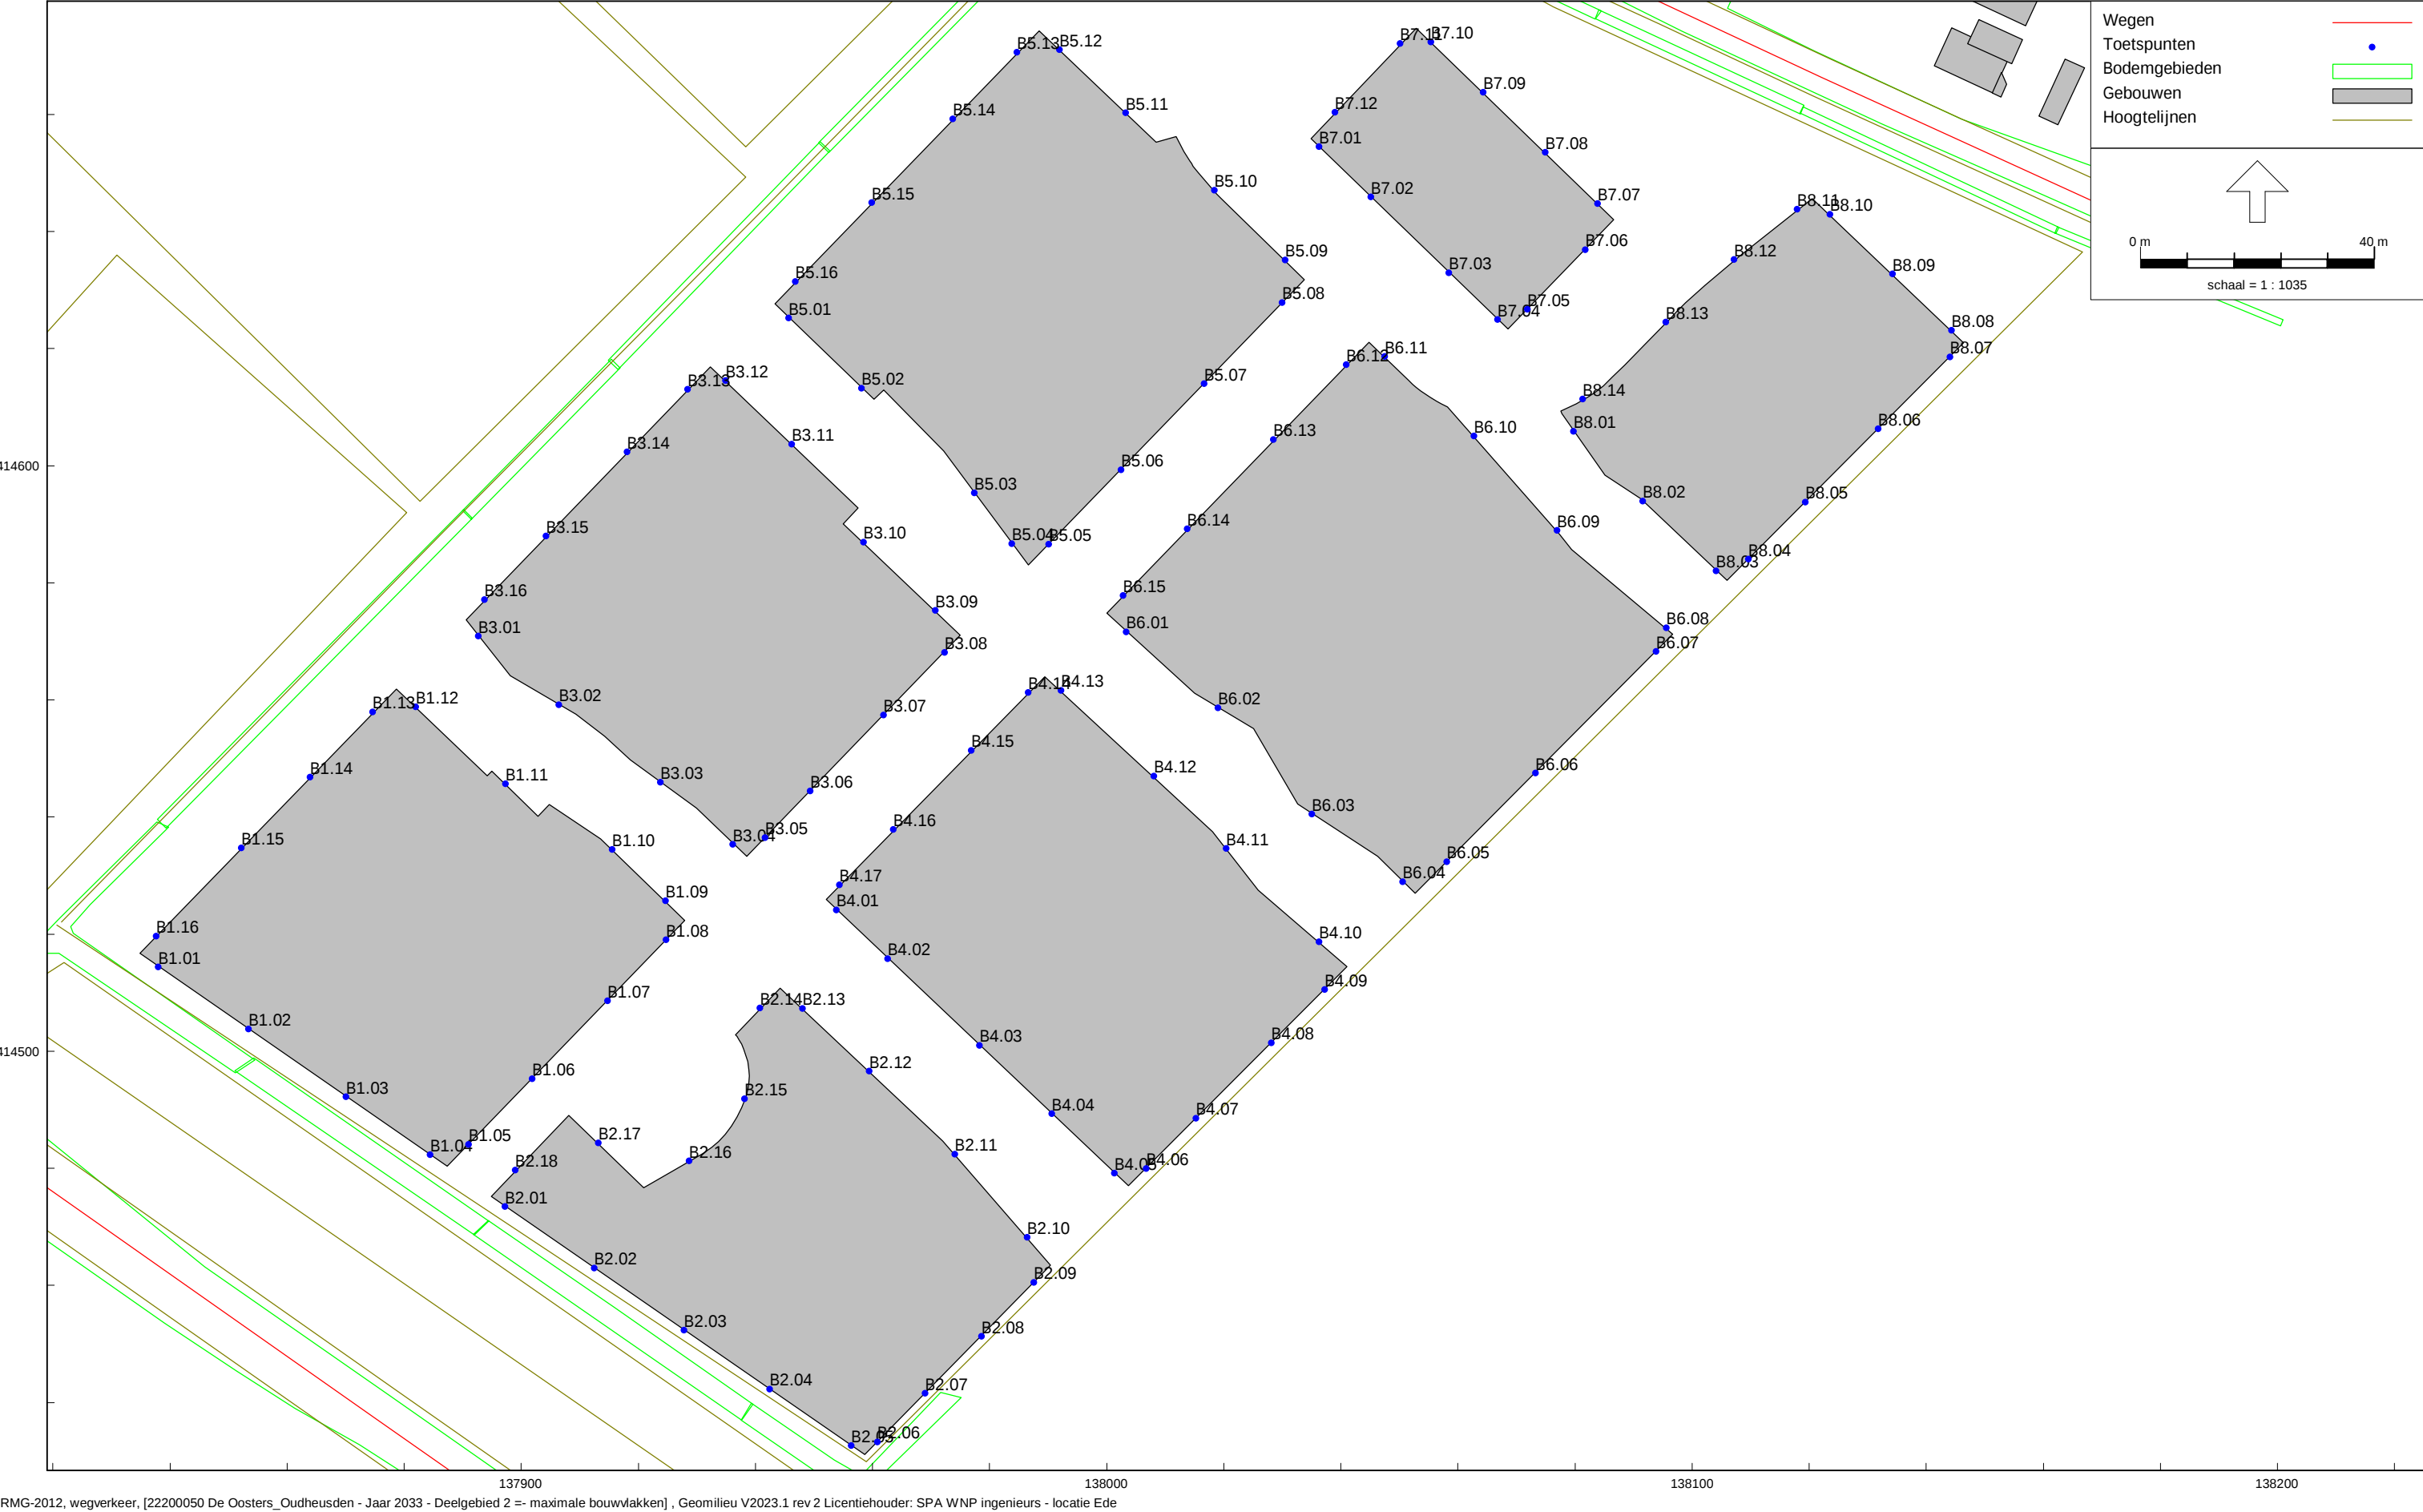



Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Rekenmodel wegverkeer (maximale bouwvlakken): ingevoerde rekenpunten - deelgebied 2

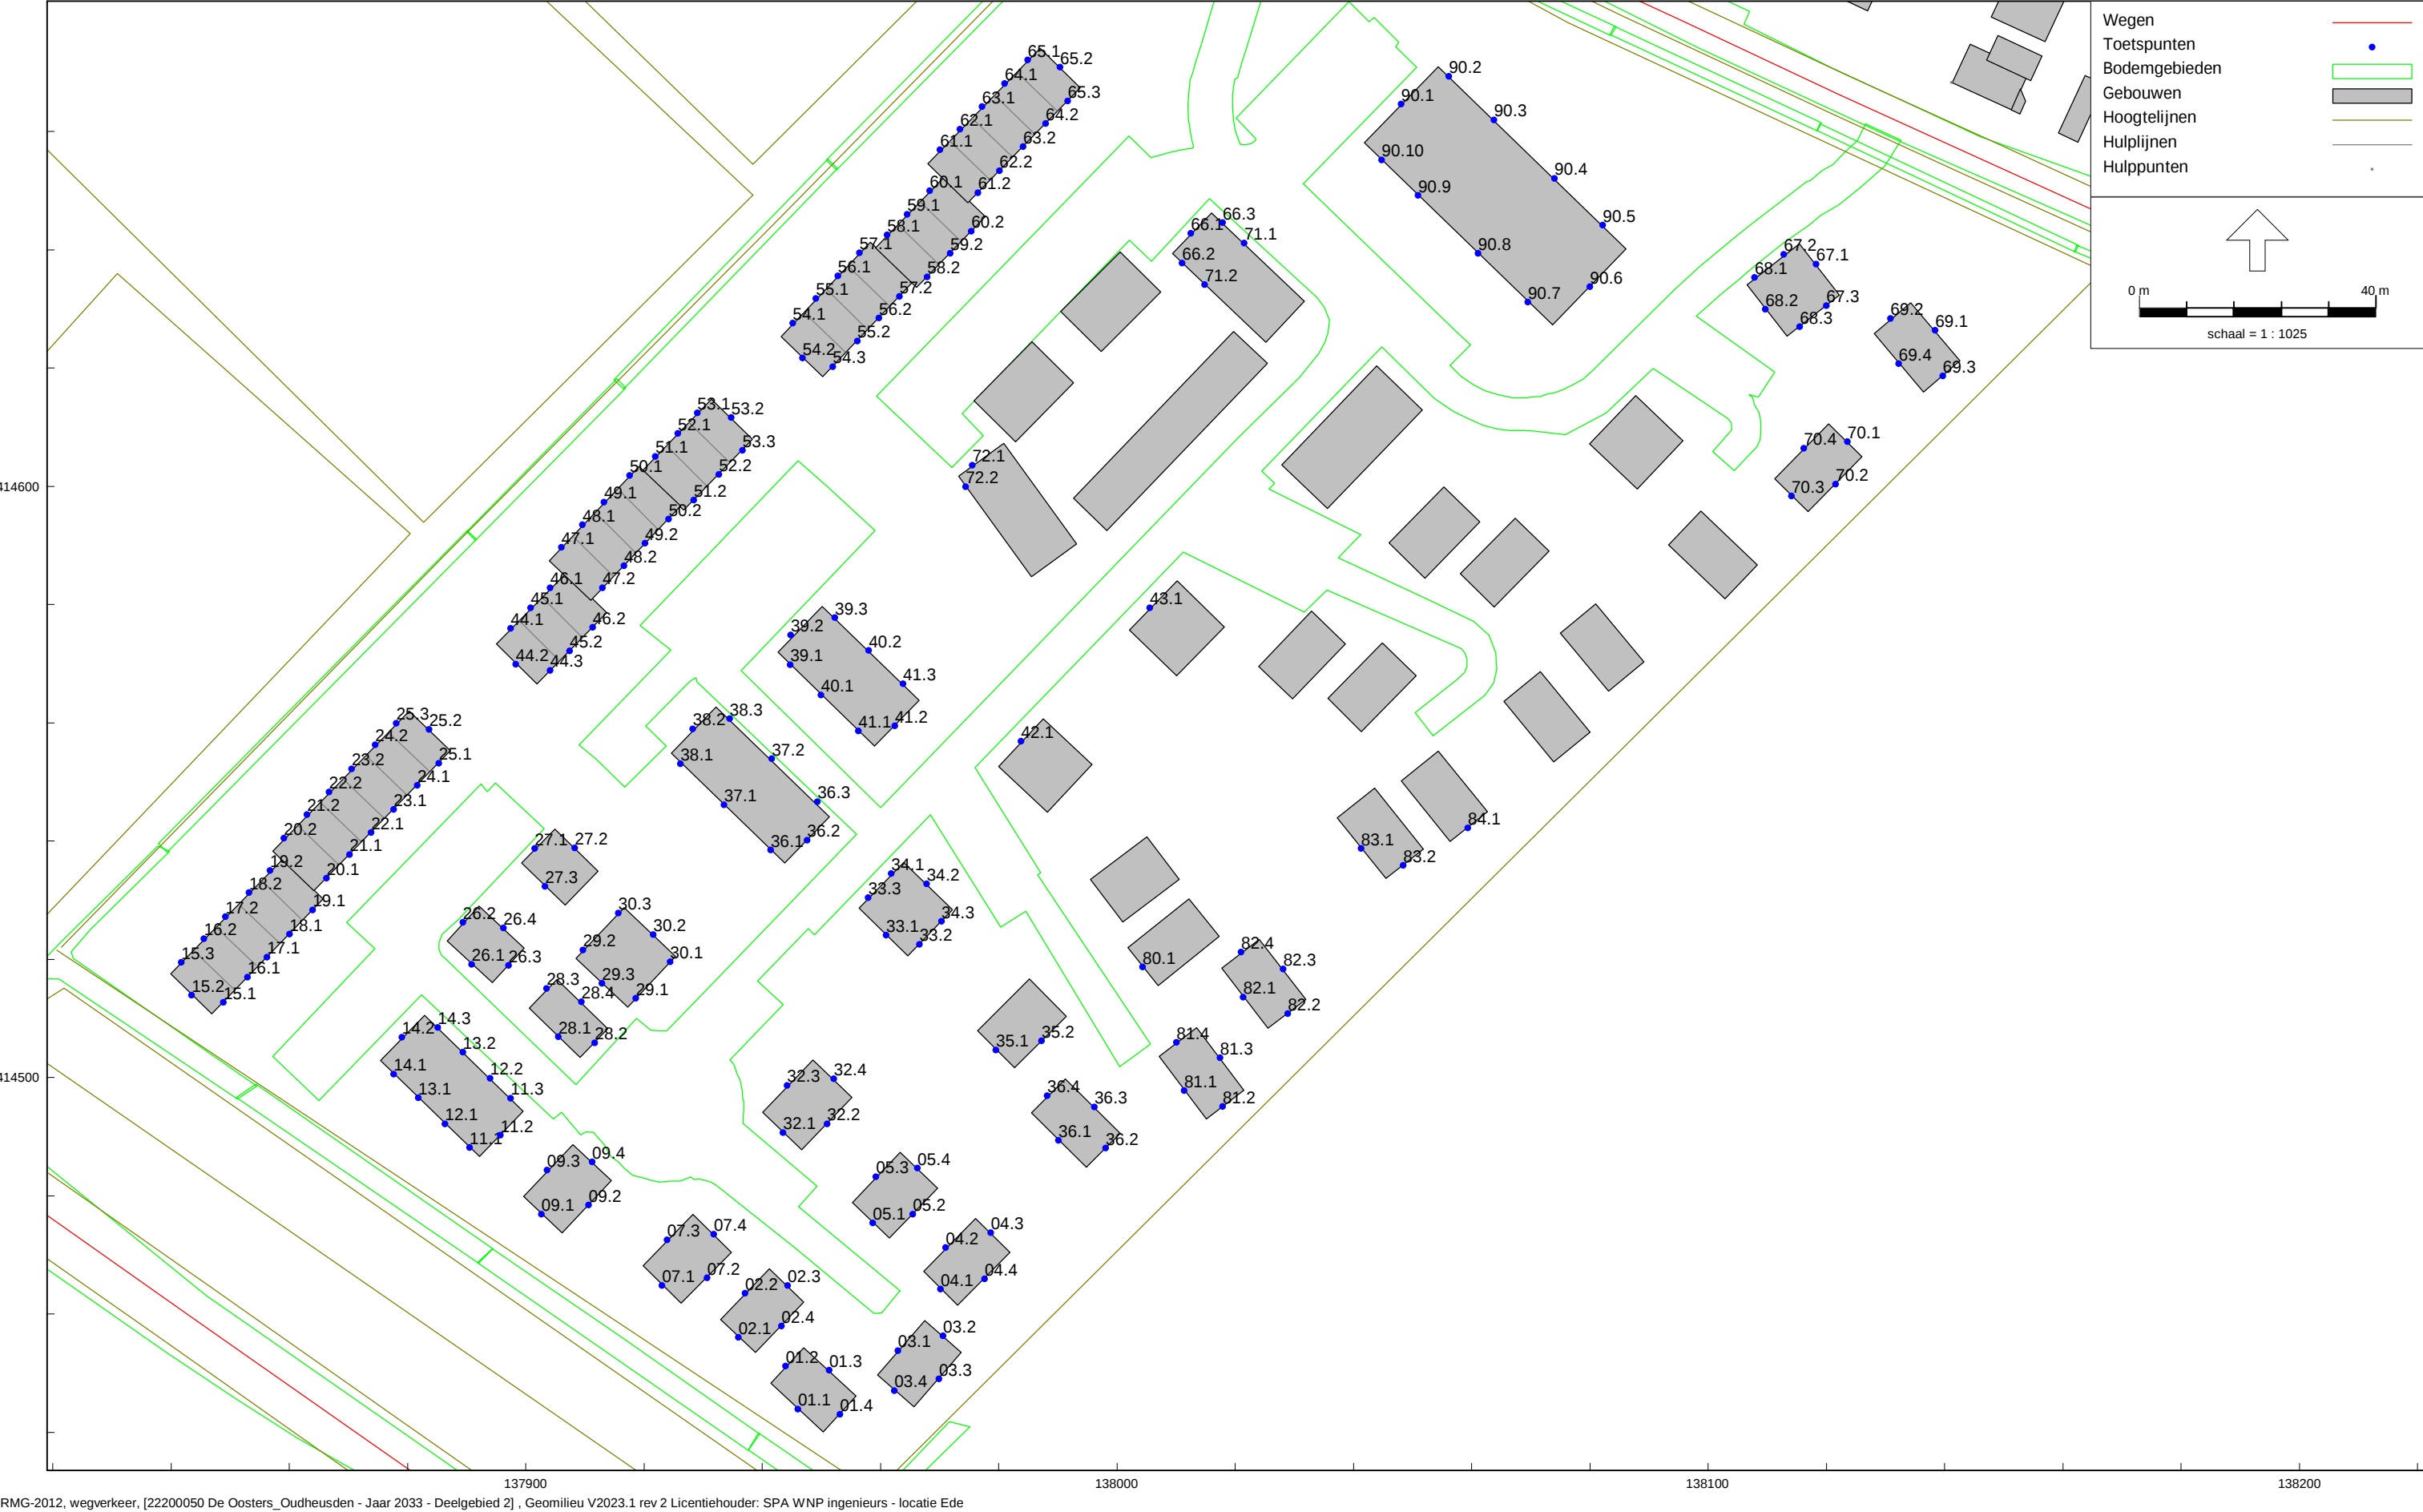

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

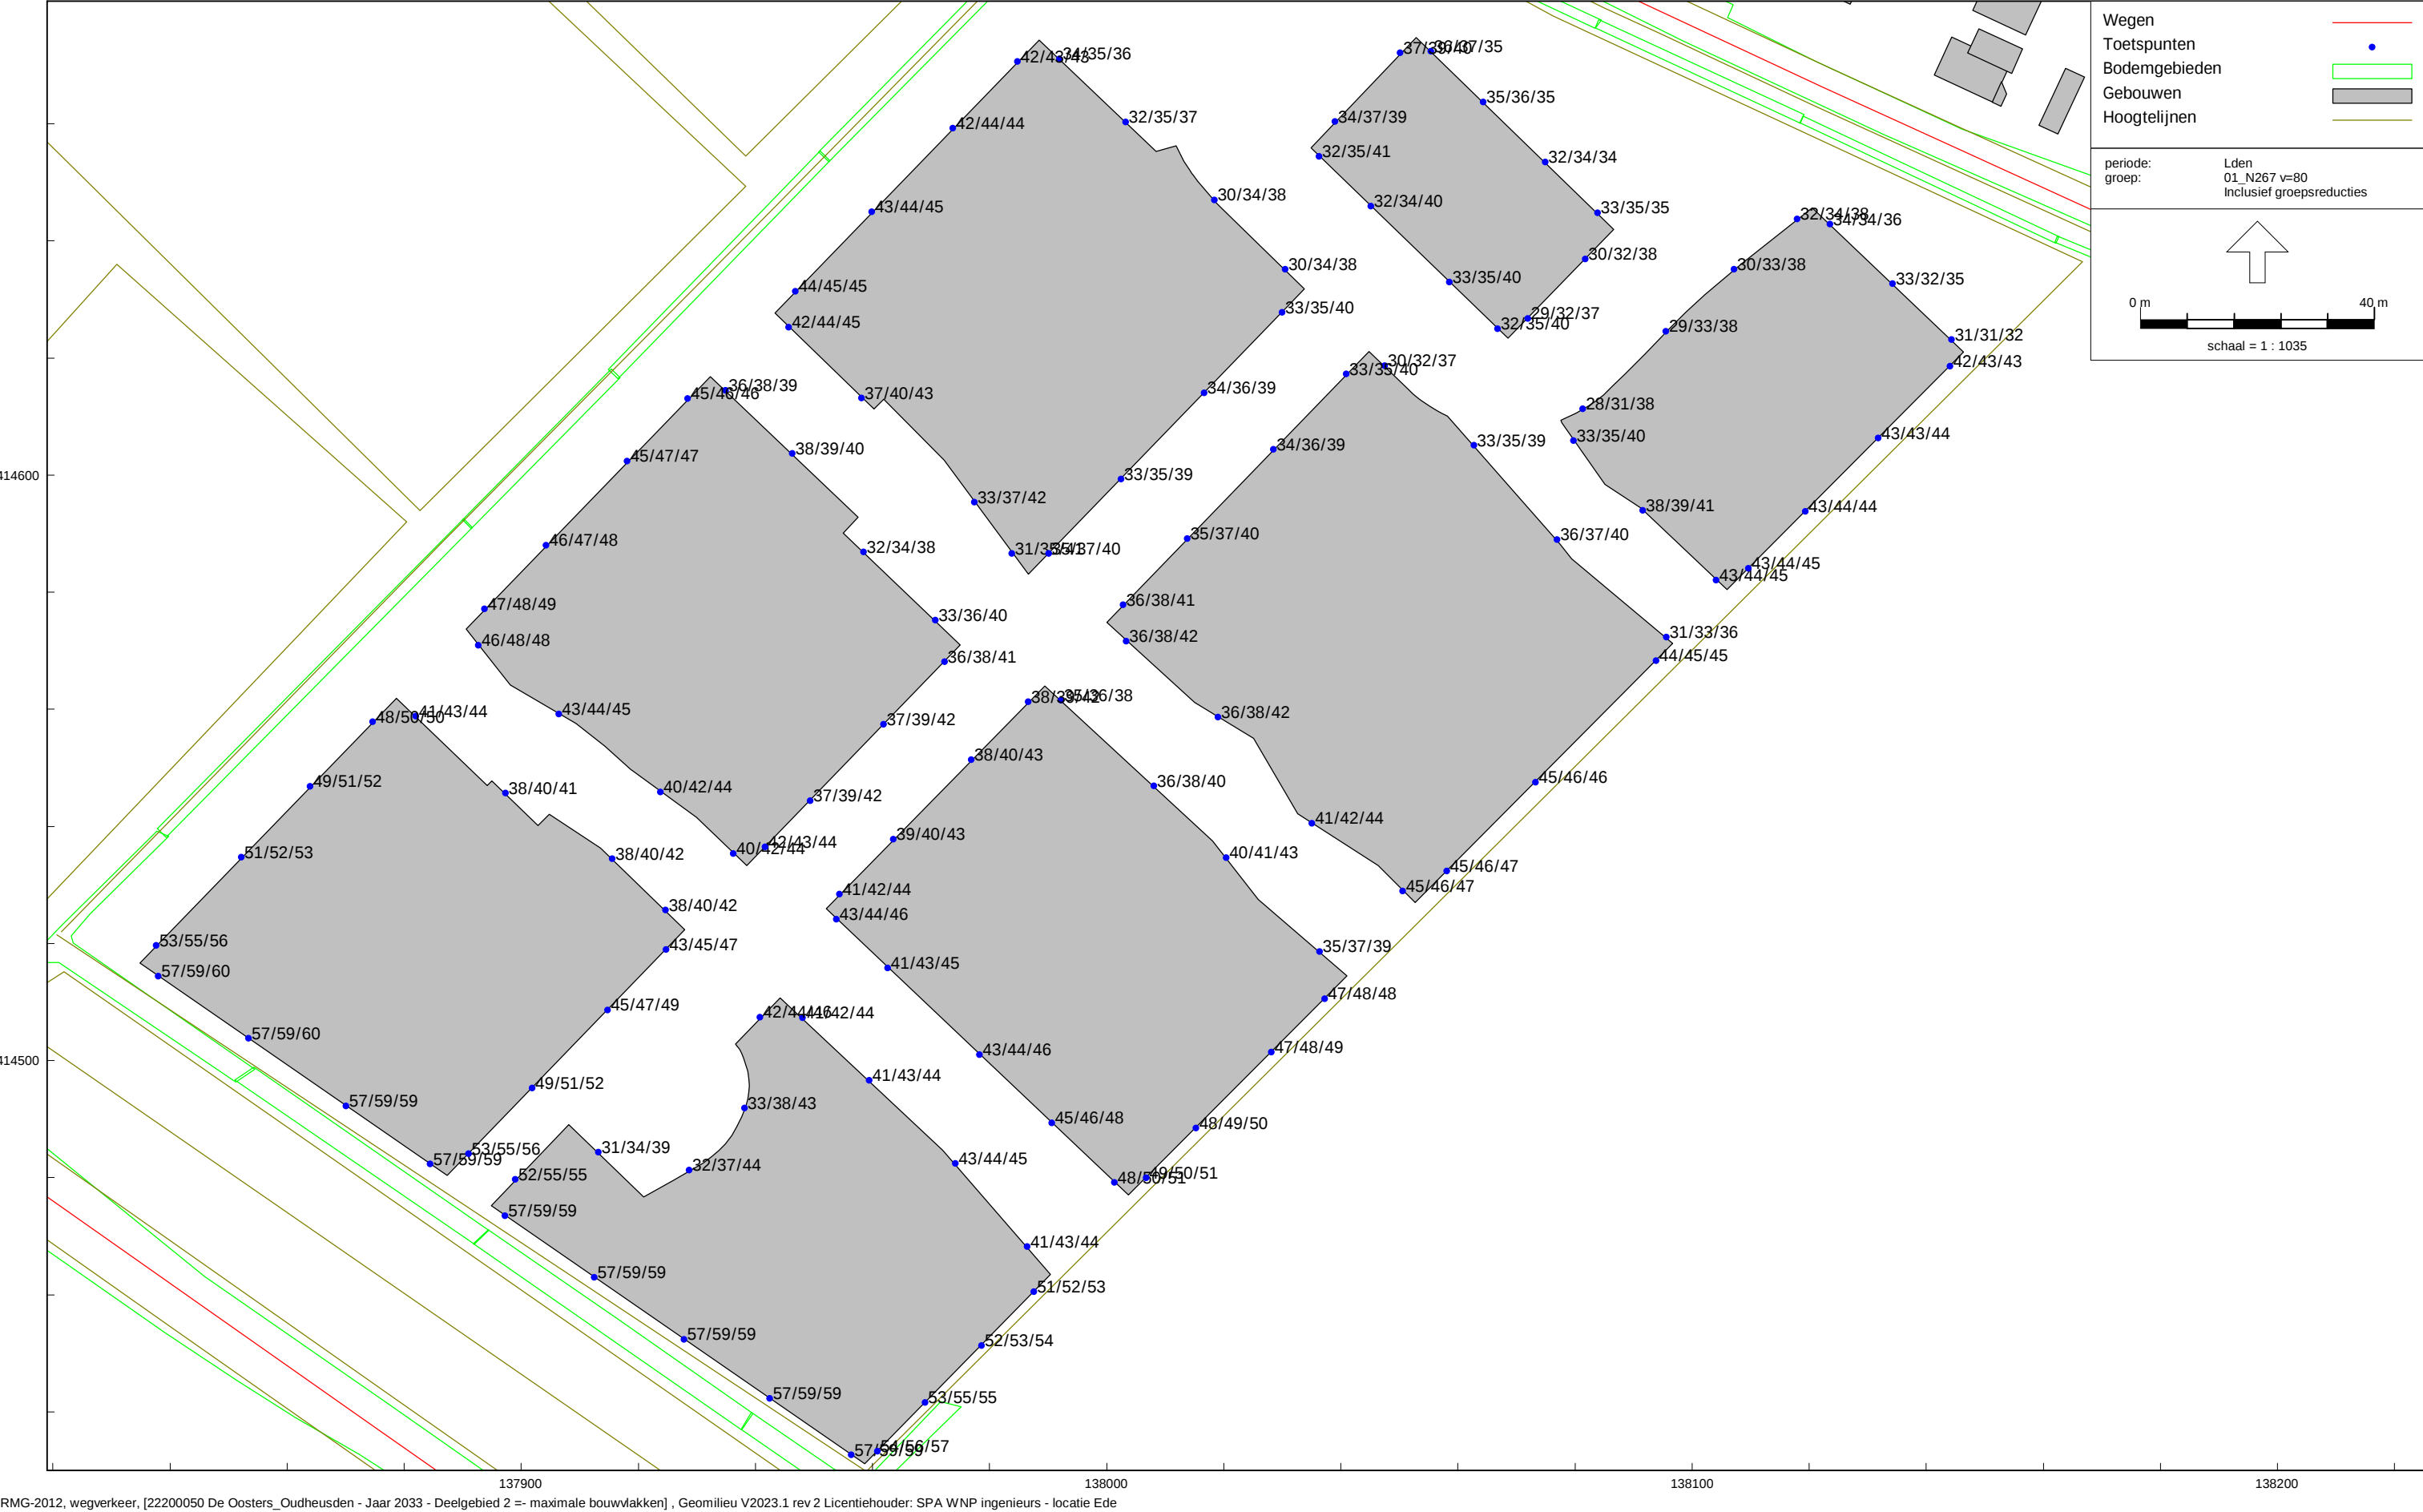




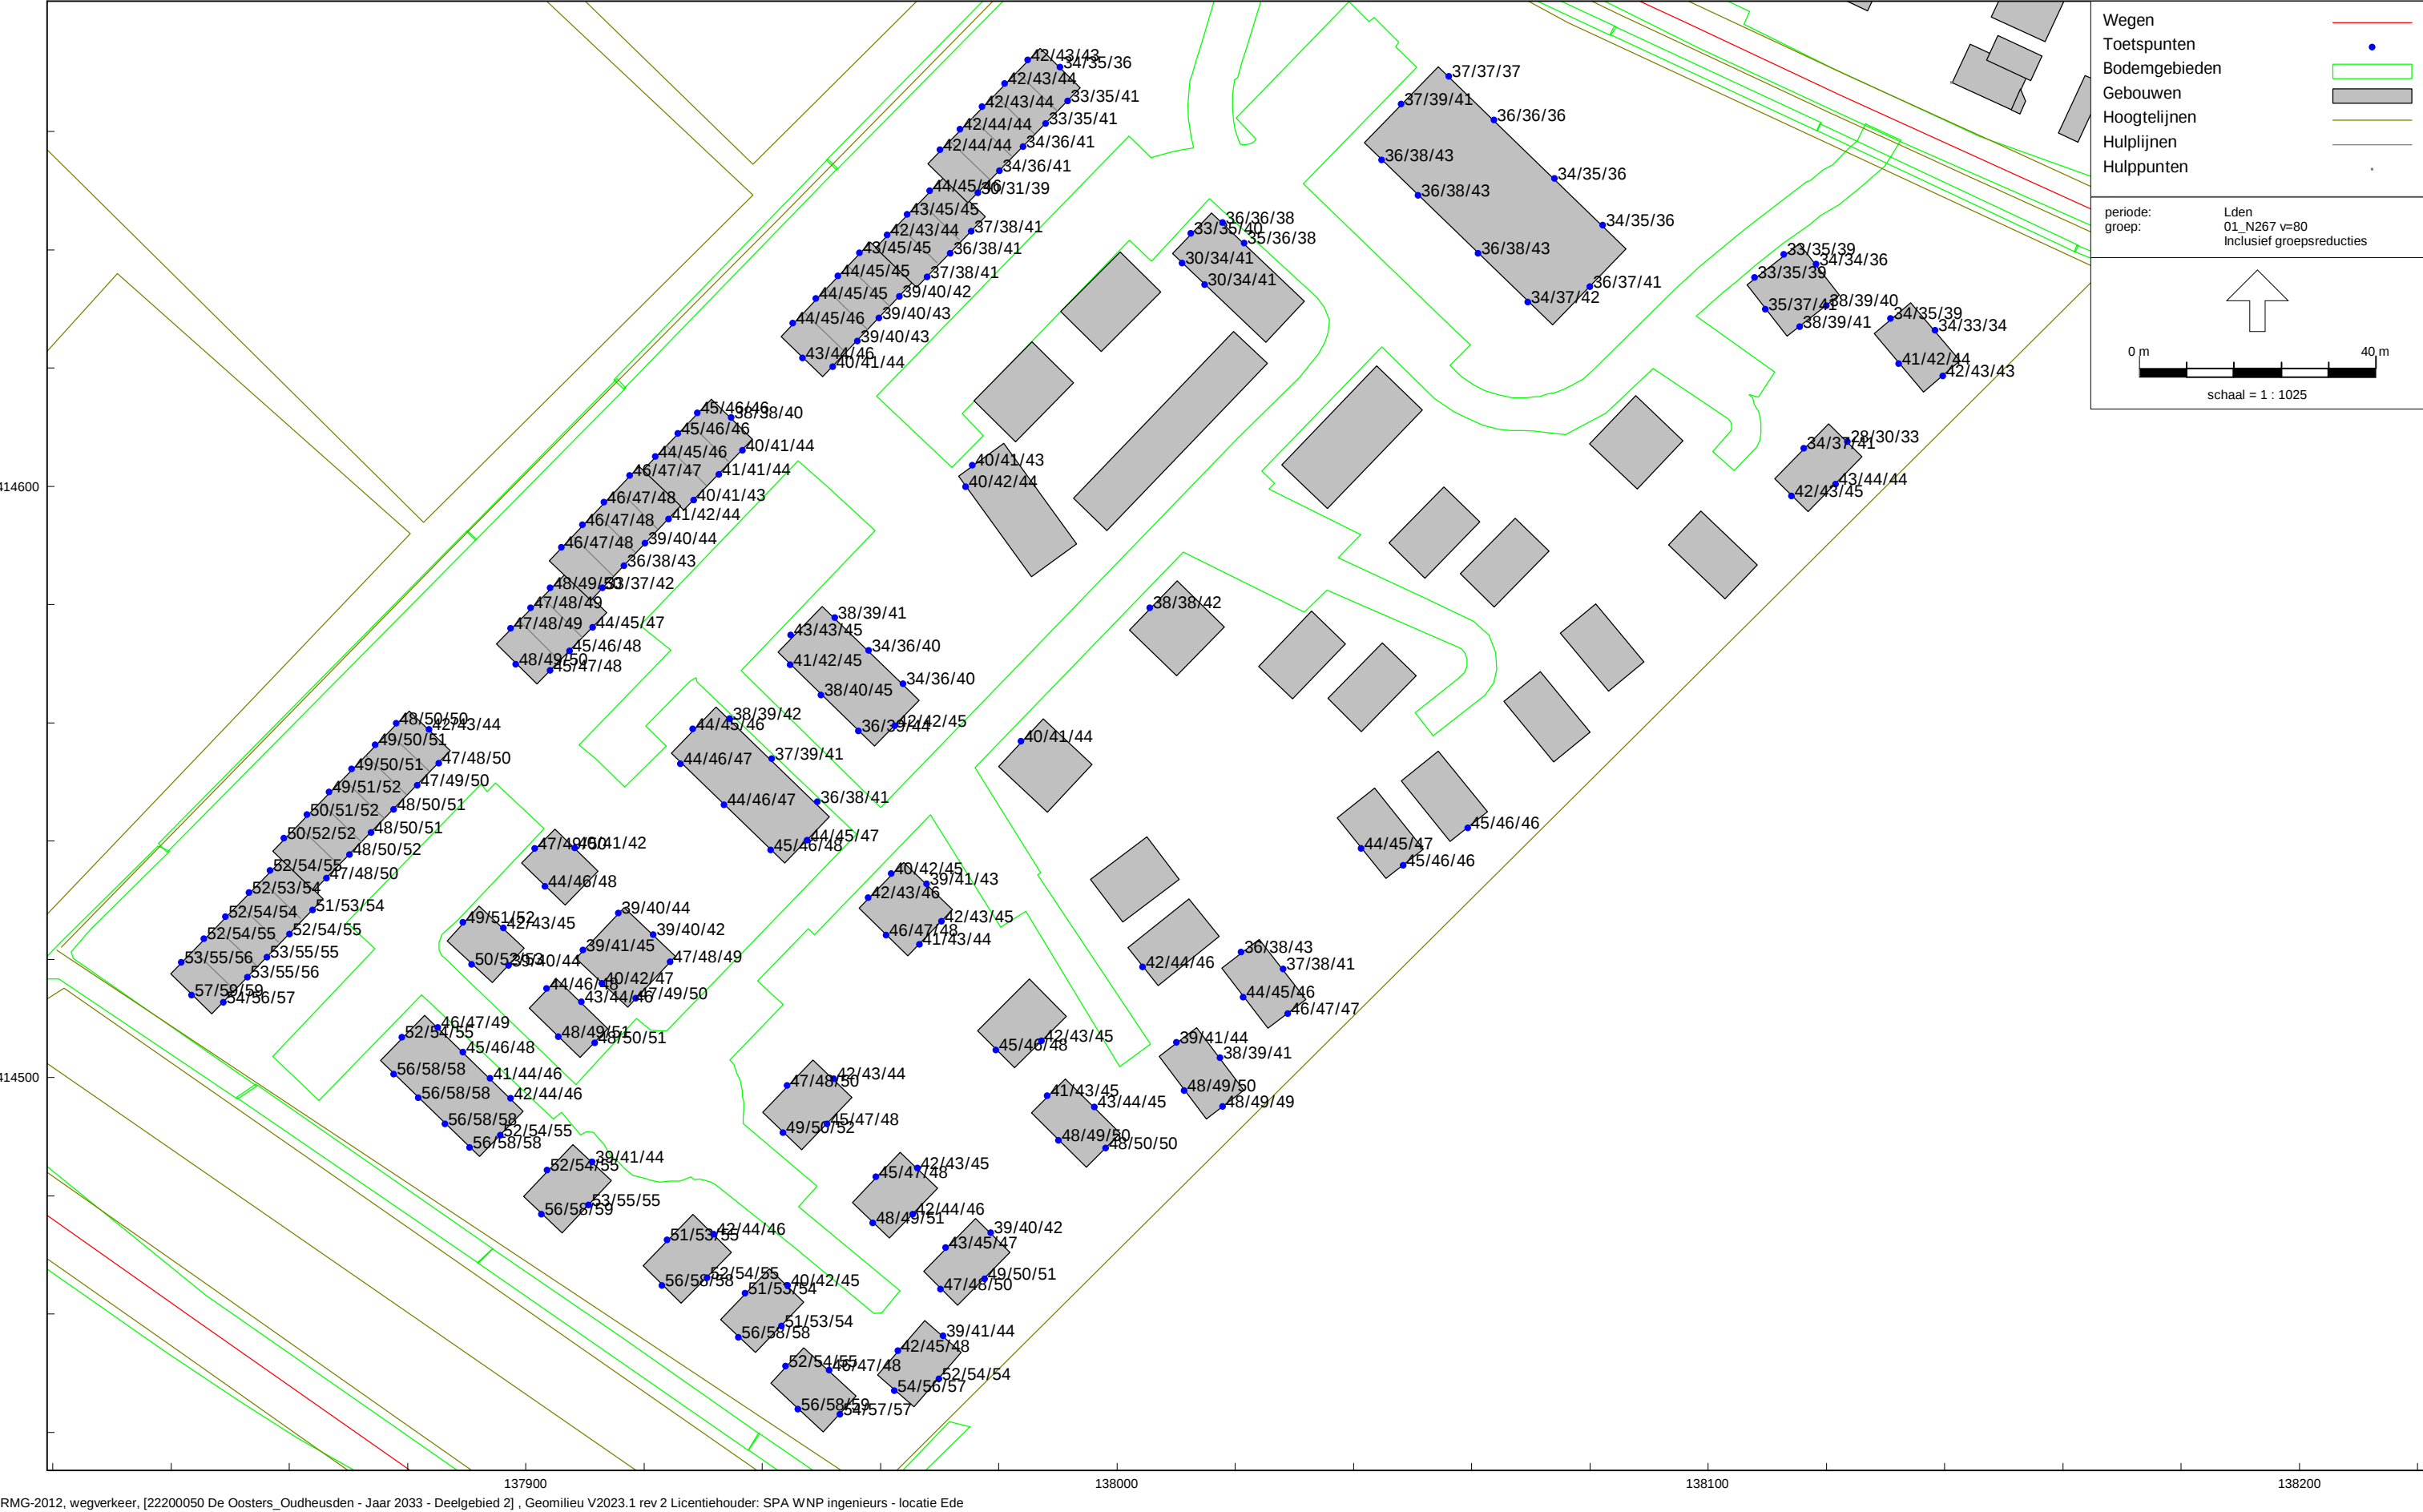


Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

Opmerking:
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.




Geluidbelastingen tgv de De Oosters (v=60 km/uur, BuKo), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

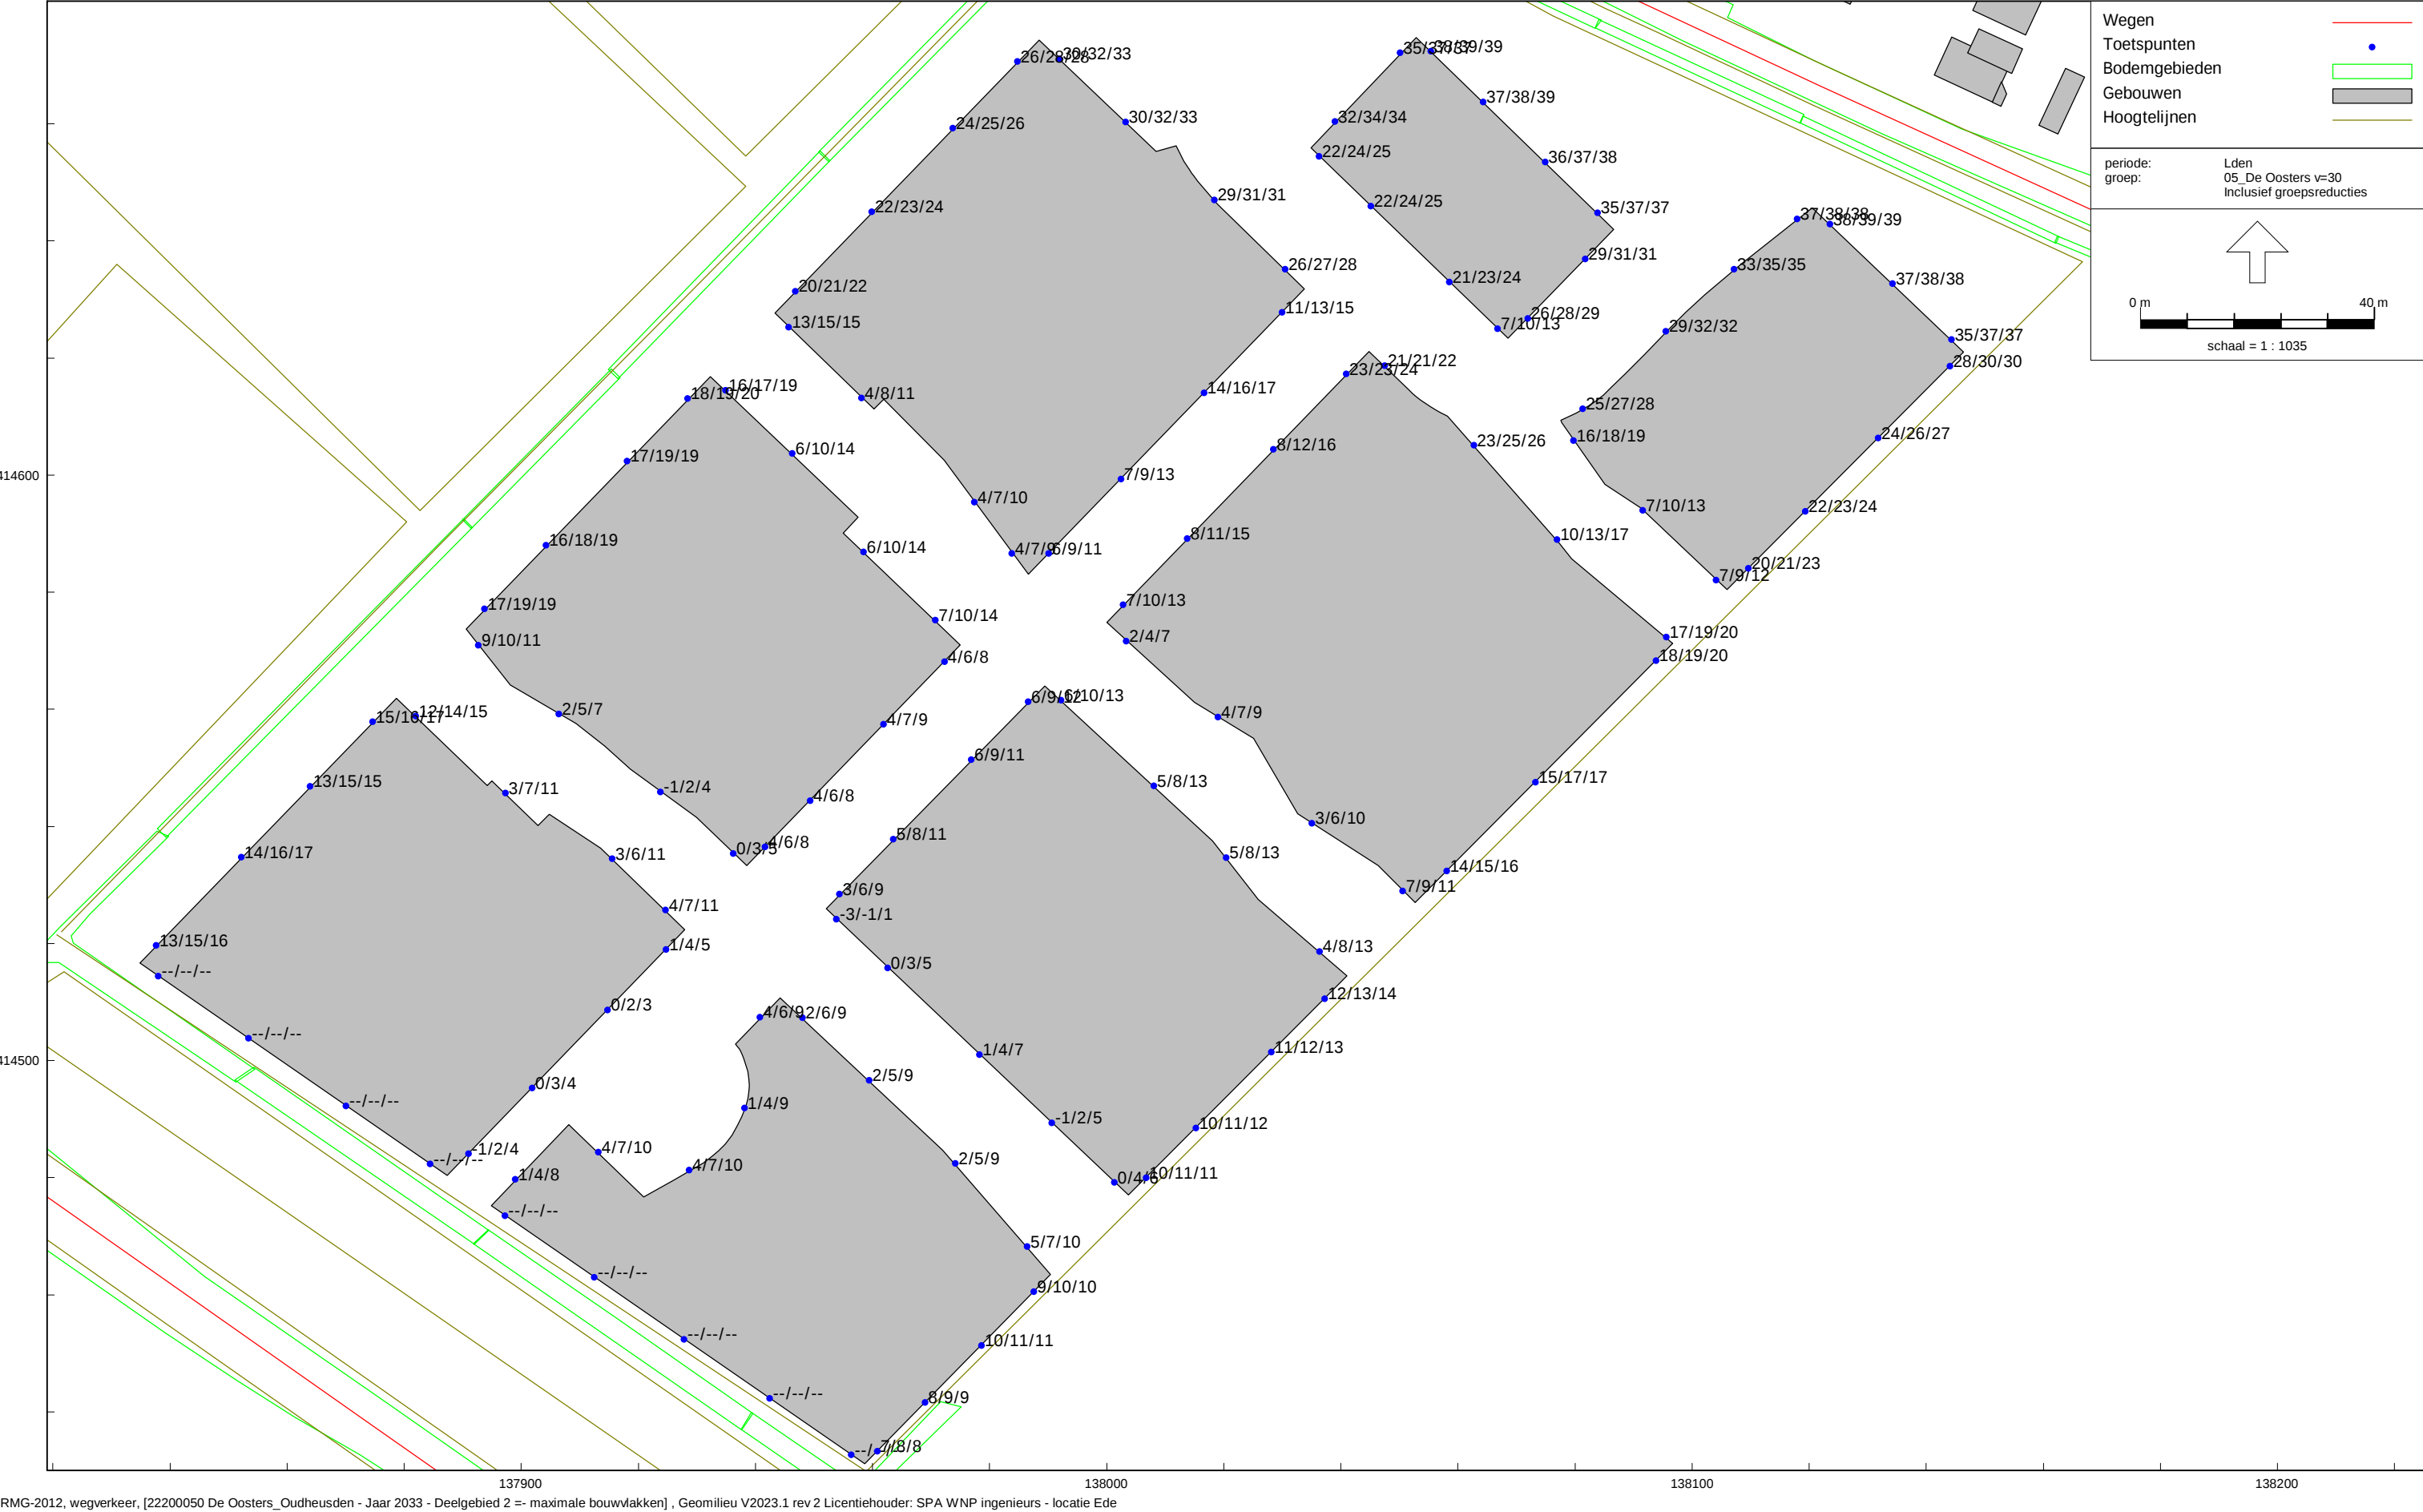


Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - Maximale bouwvlakken

Geluidbelastingen tgv de De Oosters (v=30 km/uur, BiKo), na aftrek 5 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

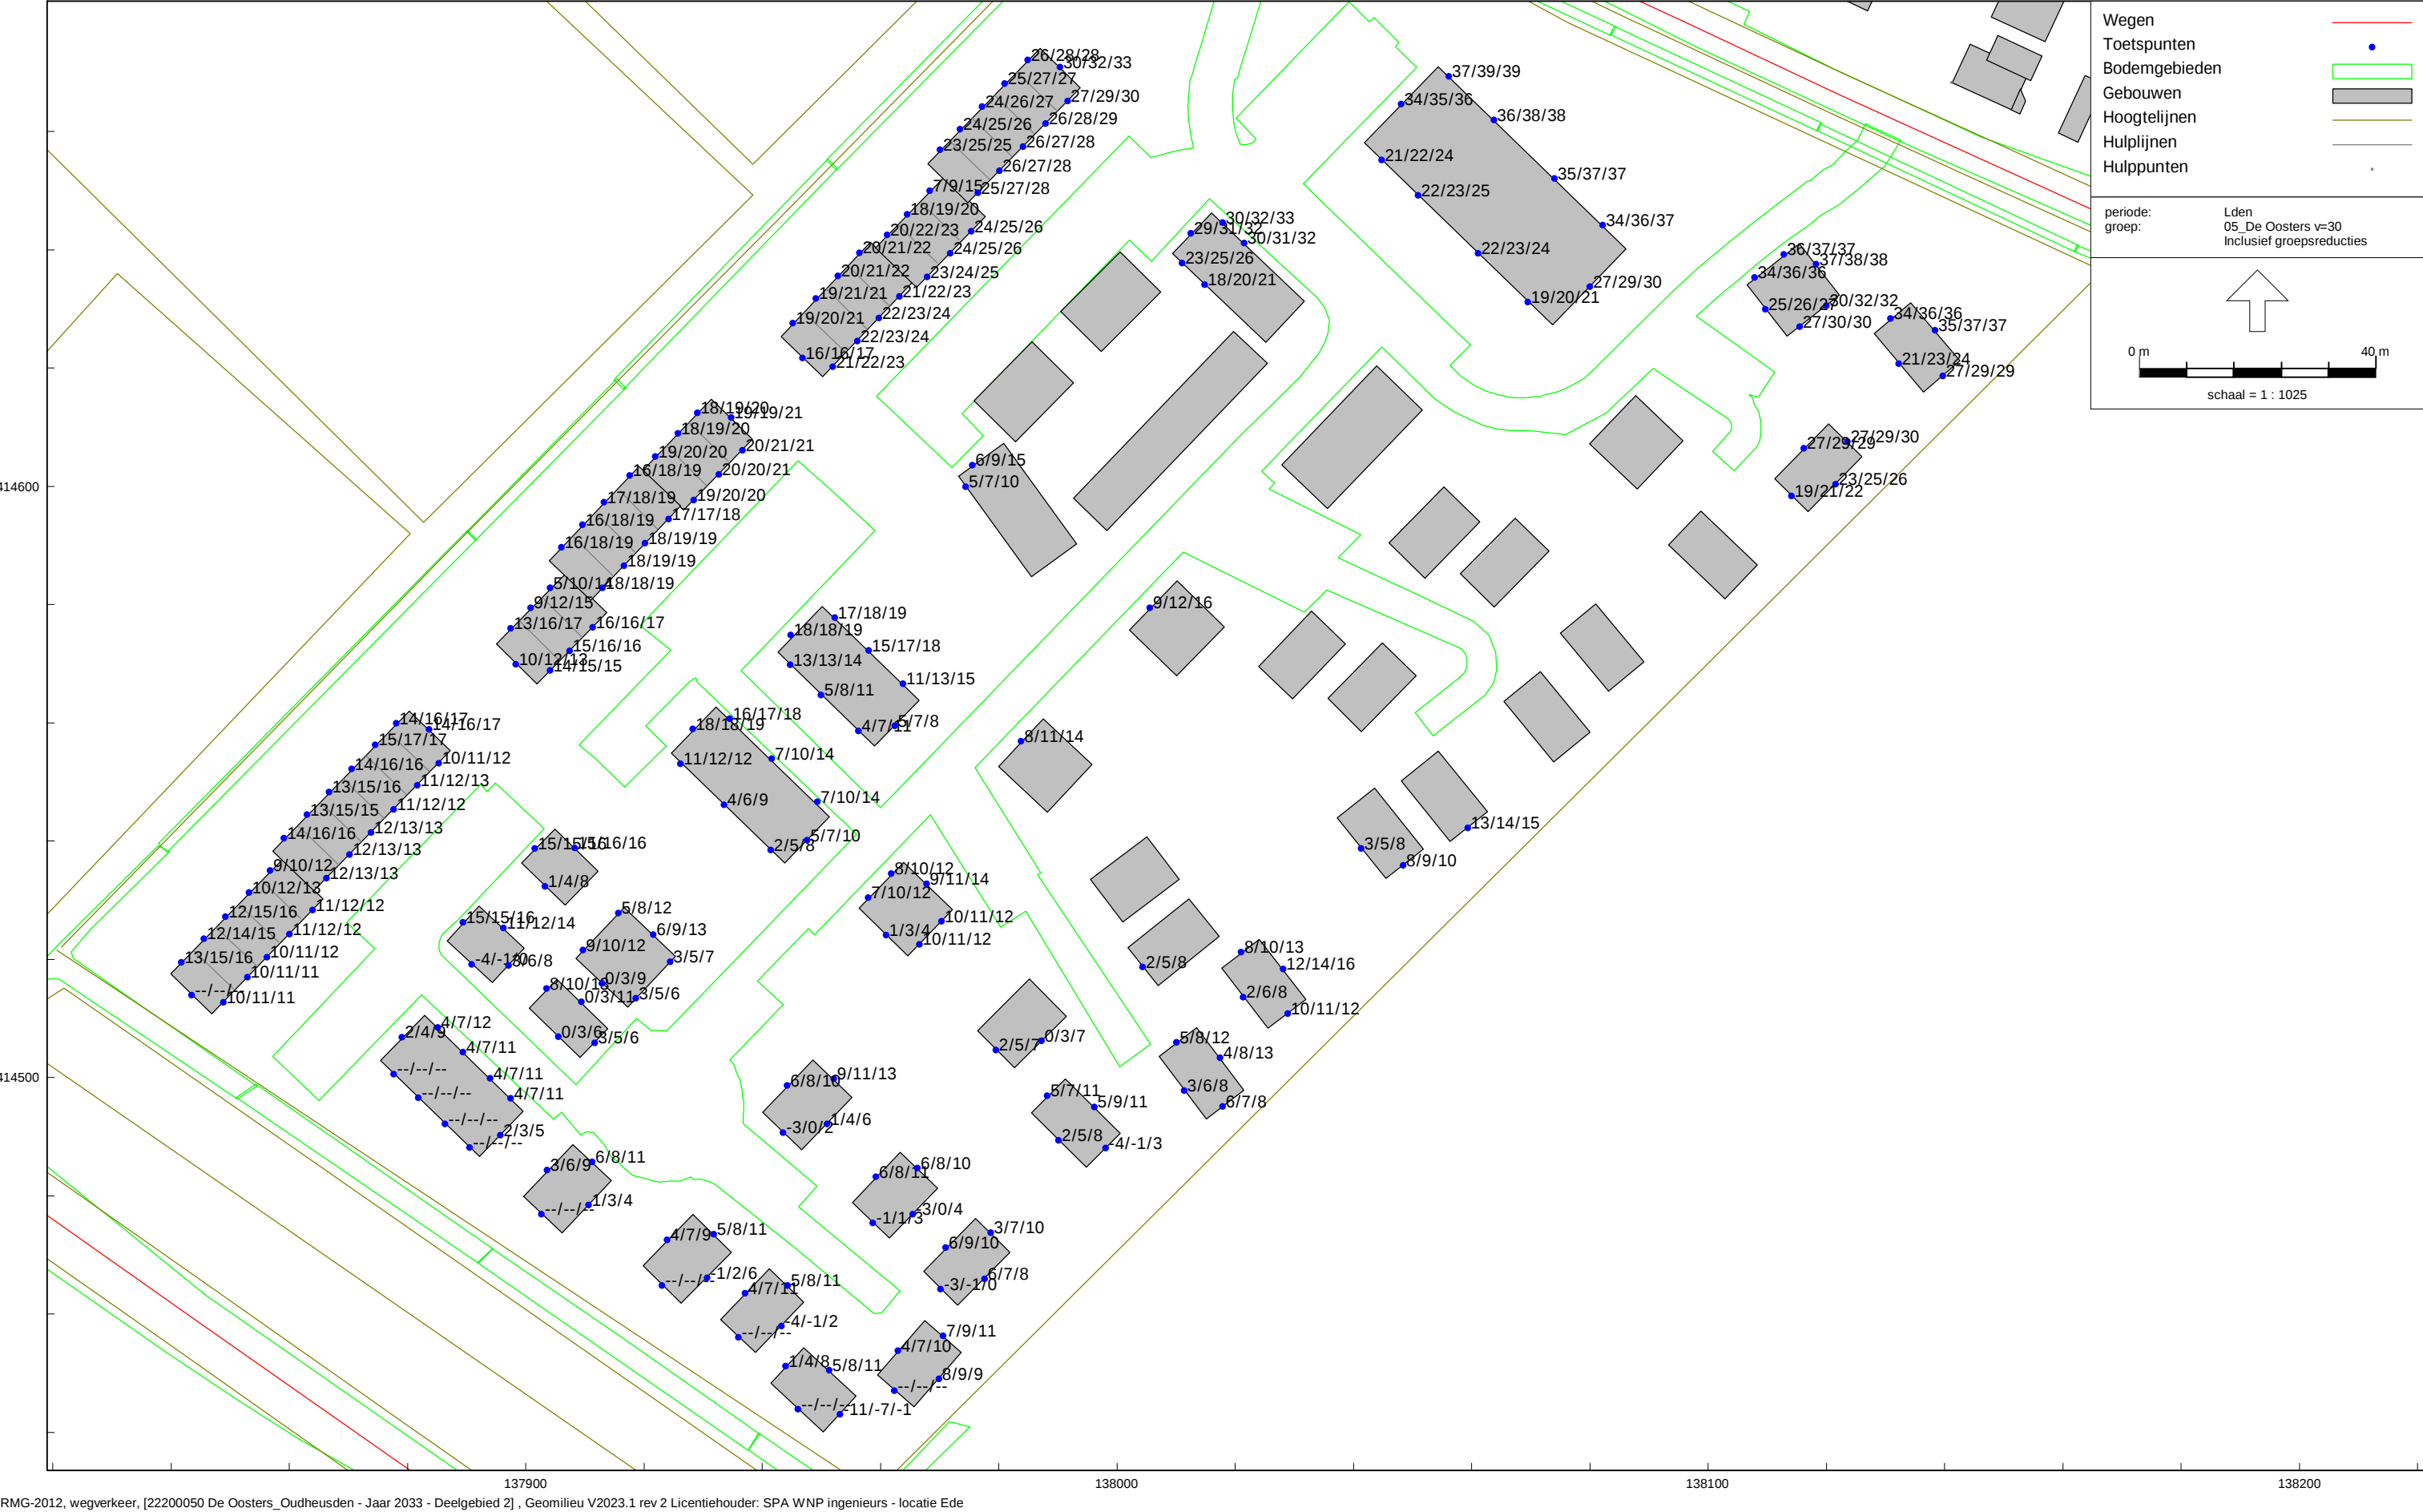


RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

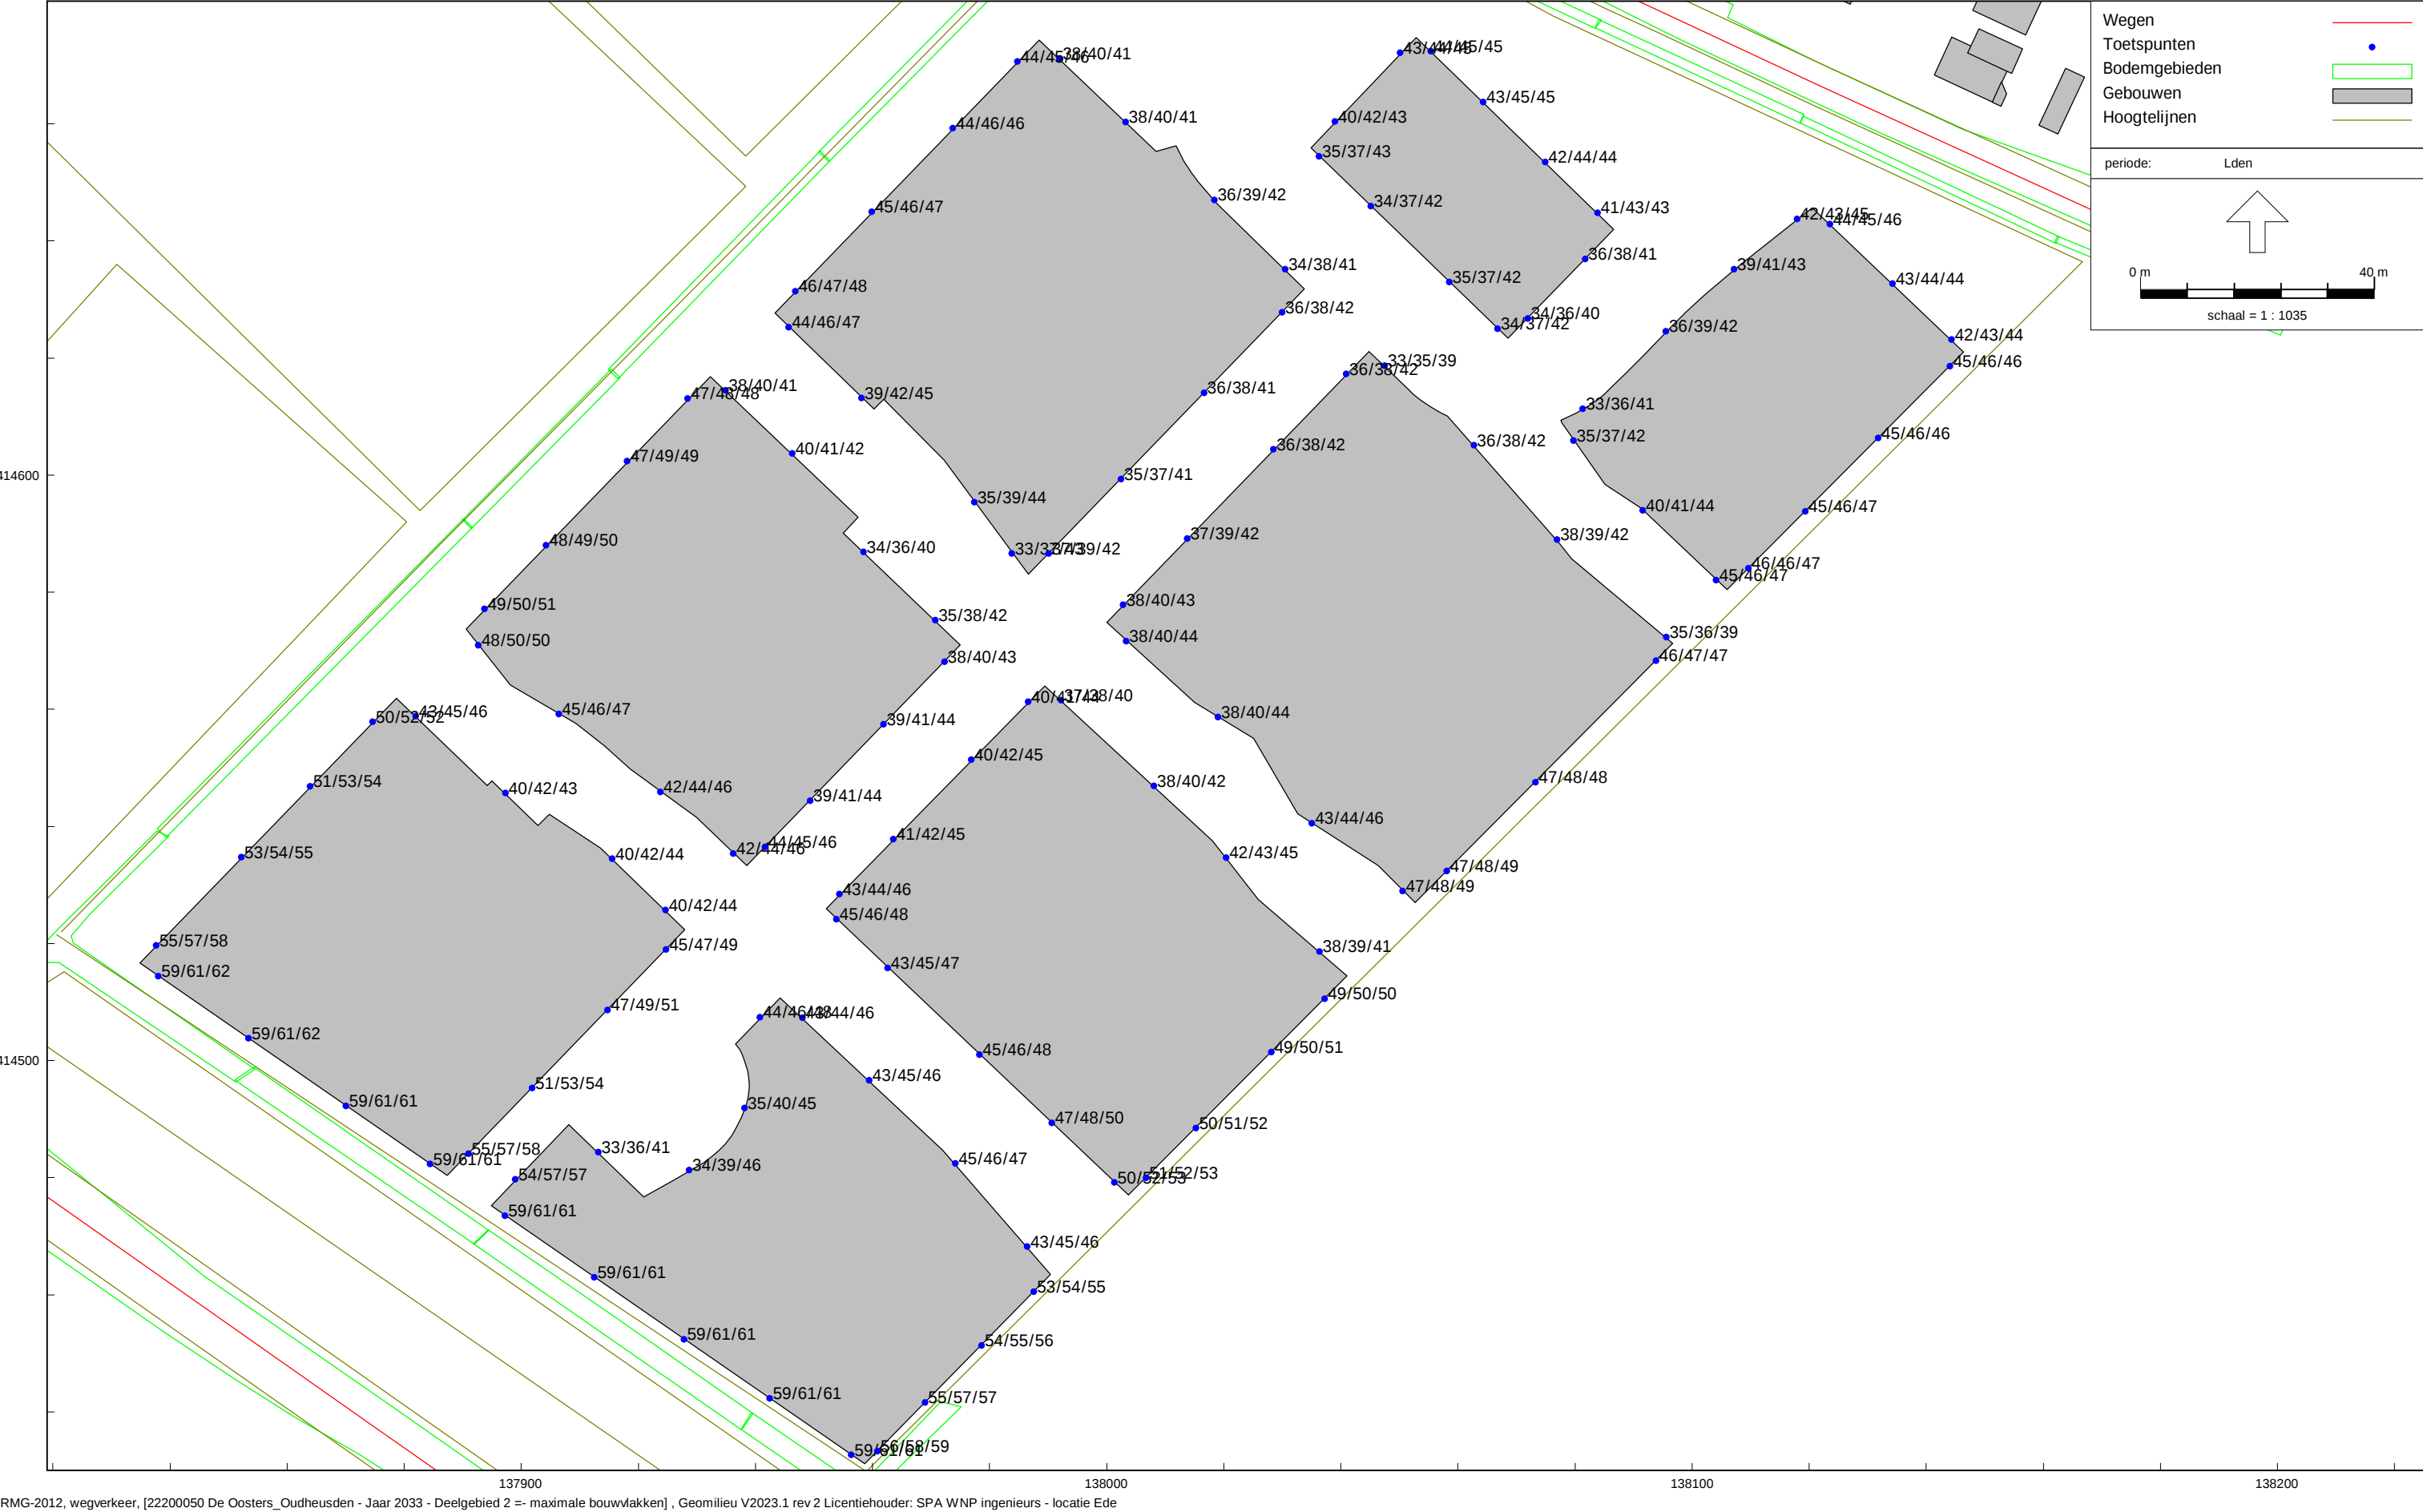

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - Maximale bouwvlakken


Gecumuleerde geluidbelastingen tgv alle wegen, zonder aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

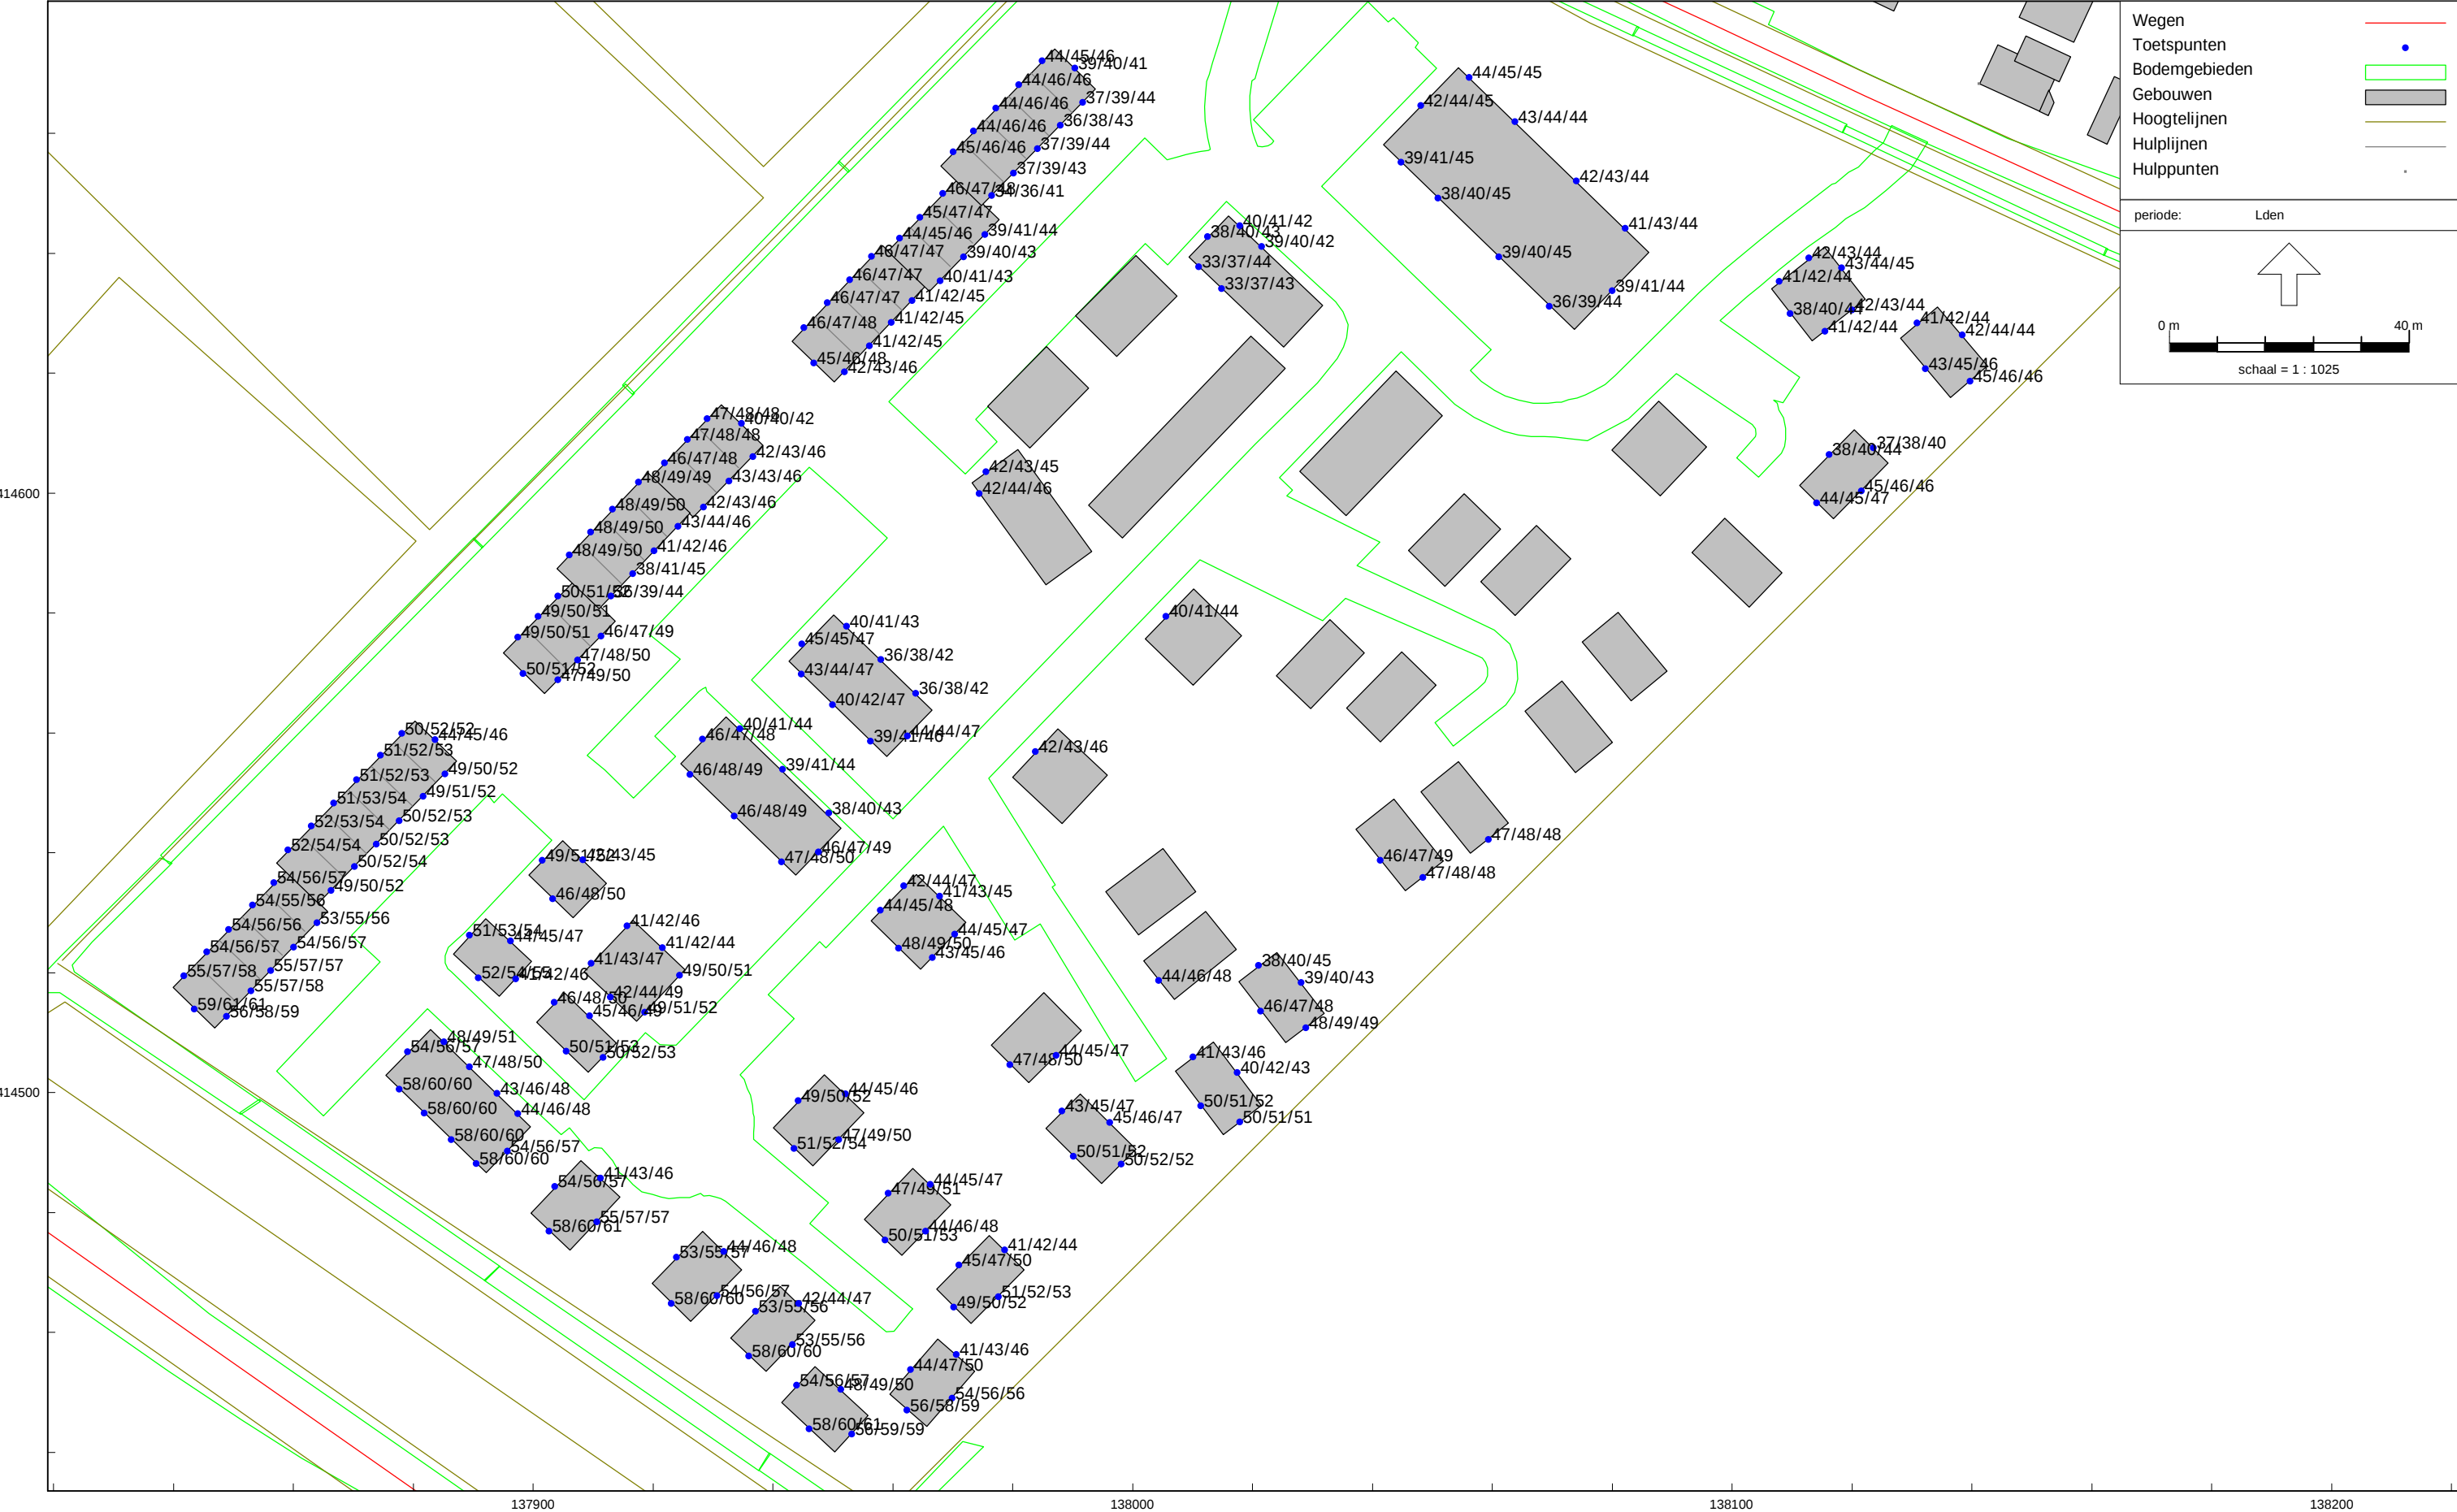

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede


Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Gecumuleerde geluidbelastingen tgv alle wegen, zonder aftrek art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

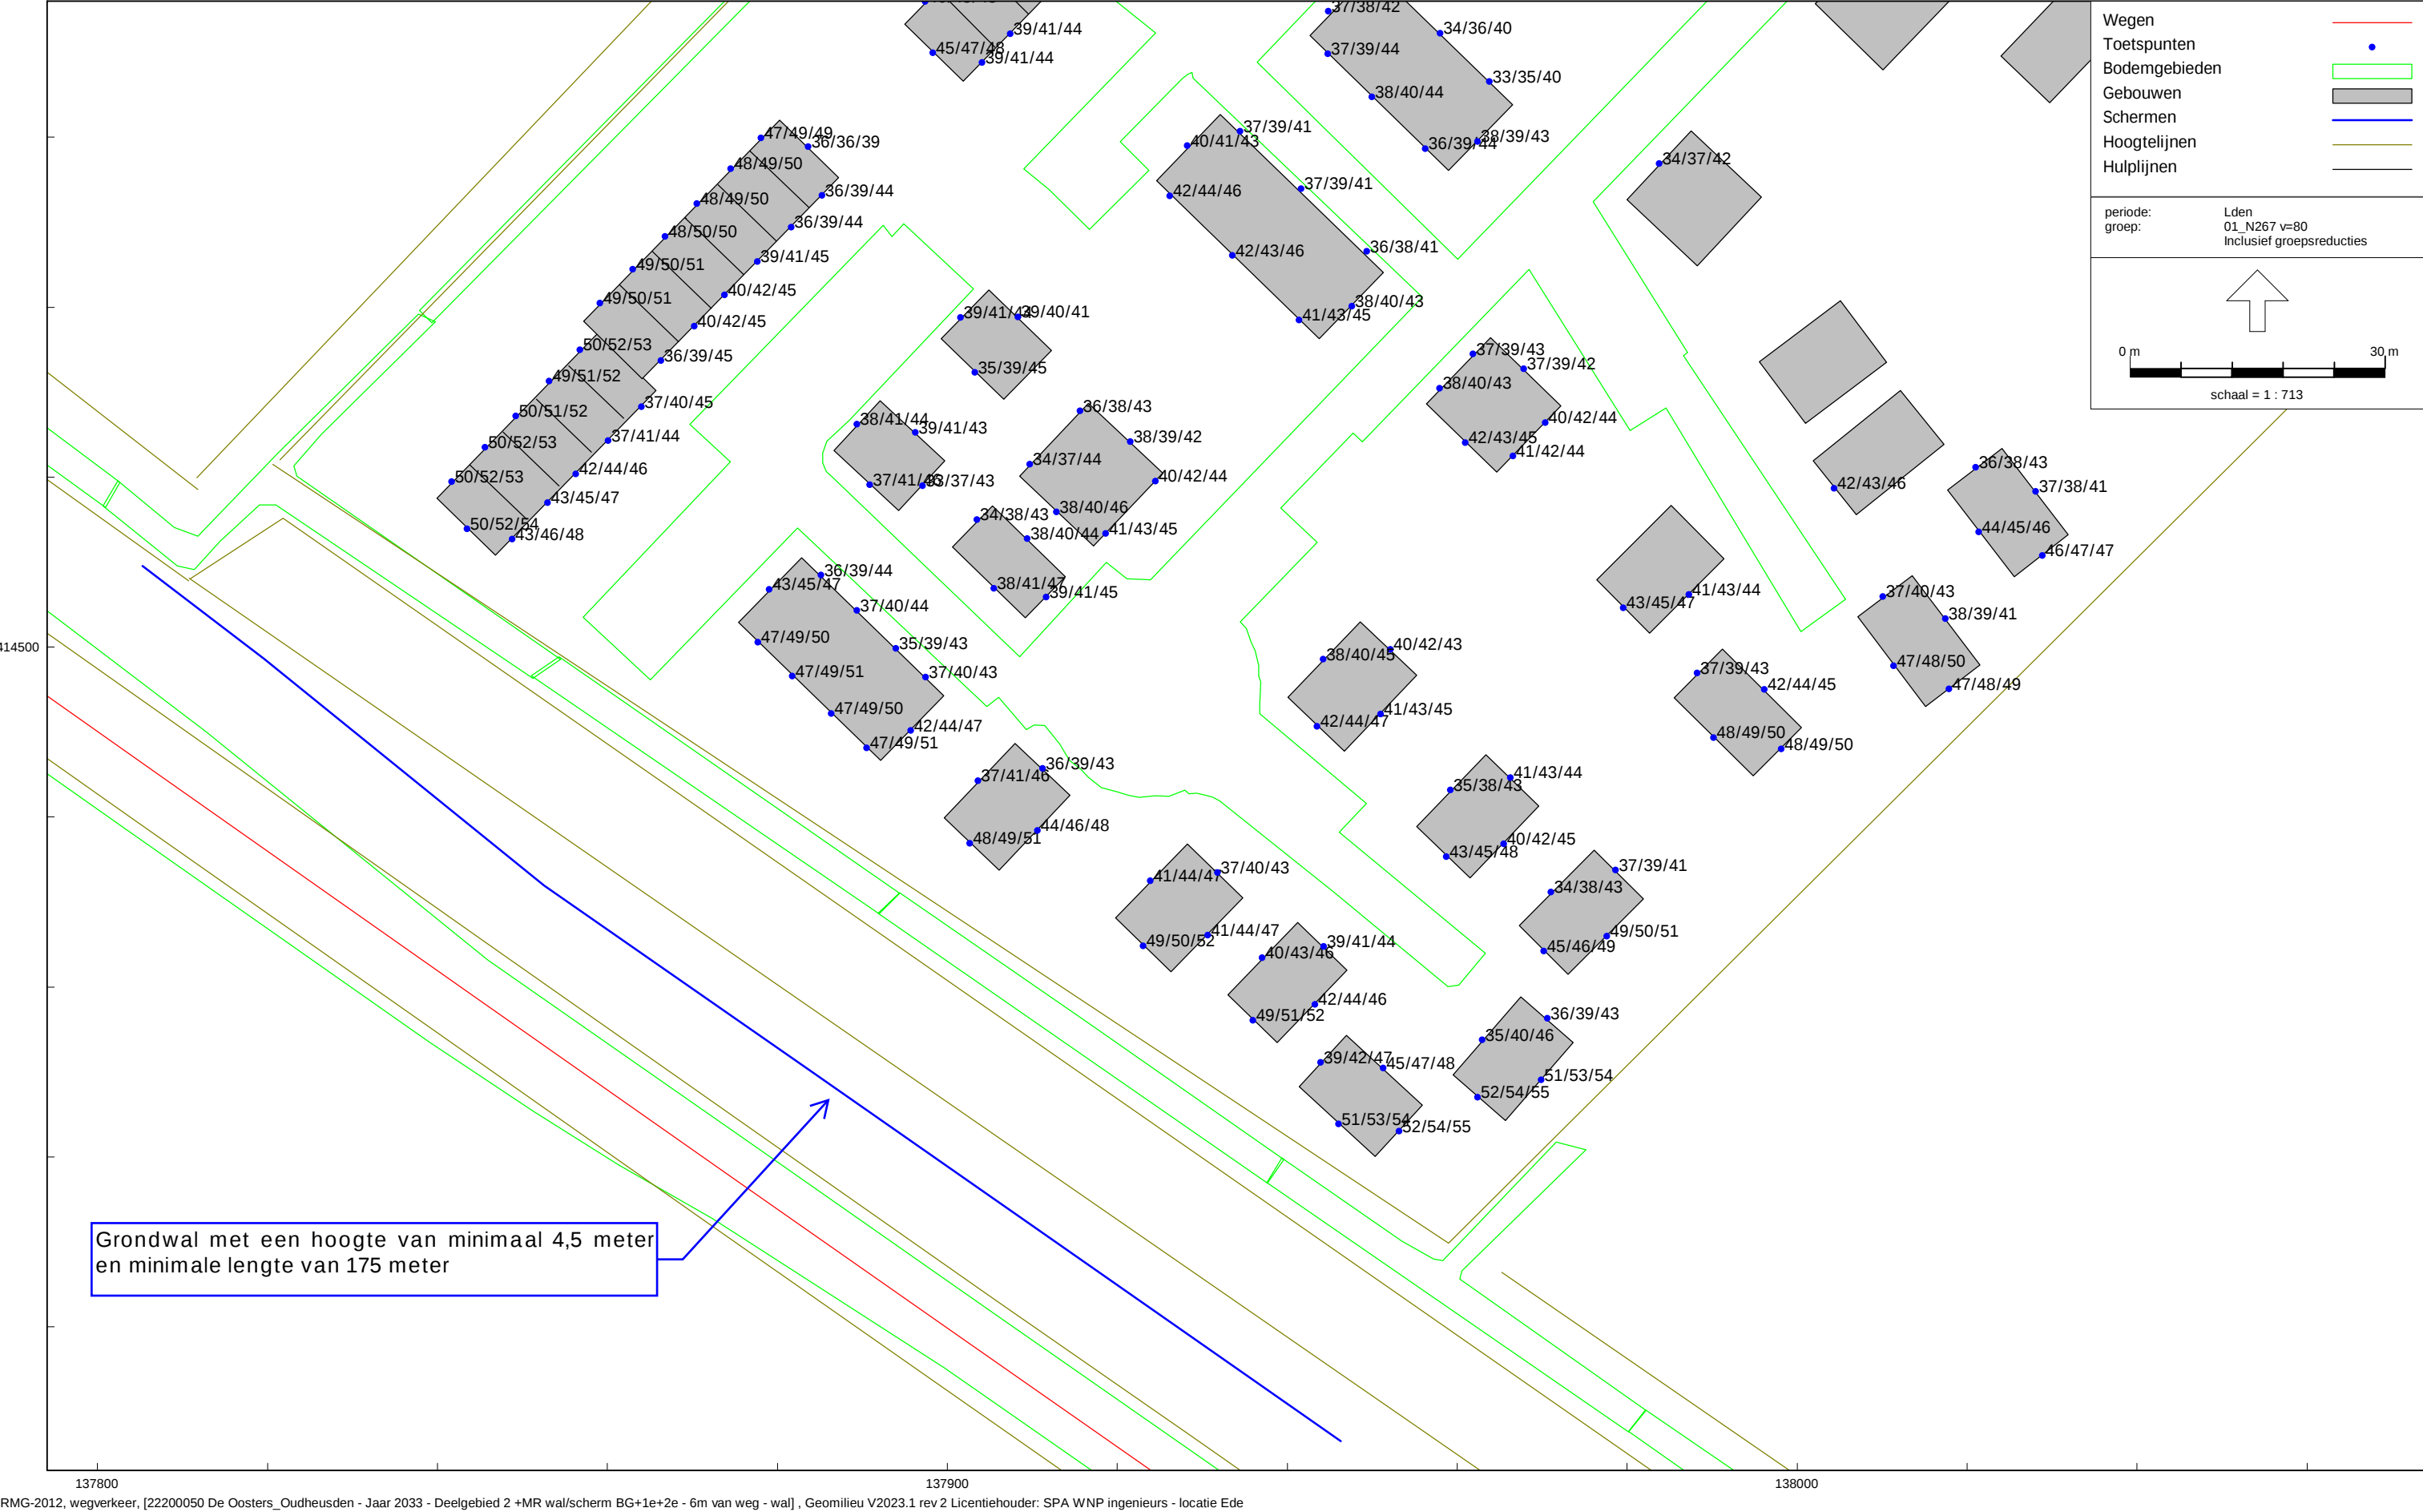

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET GRONDWAL LANGS DE N267 hoogte minimaal 4,5 meter
Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv


Opmerking:
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.

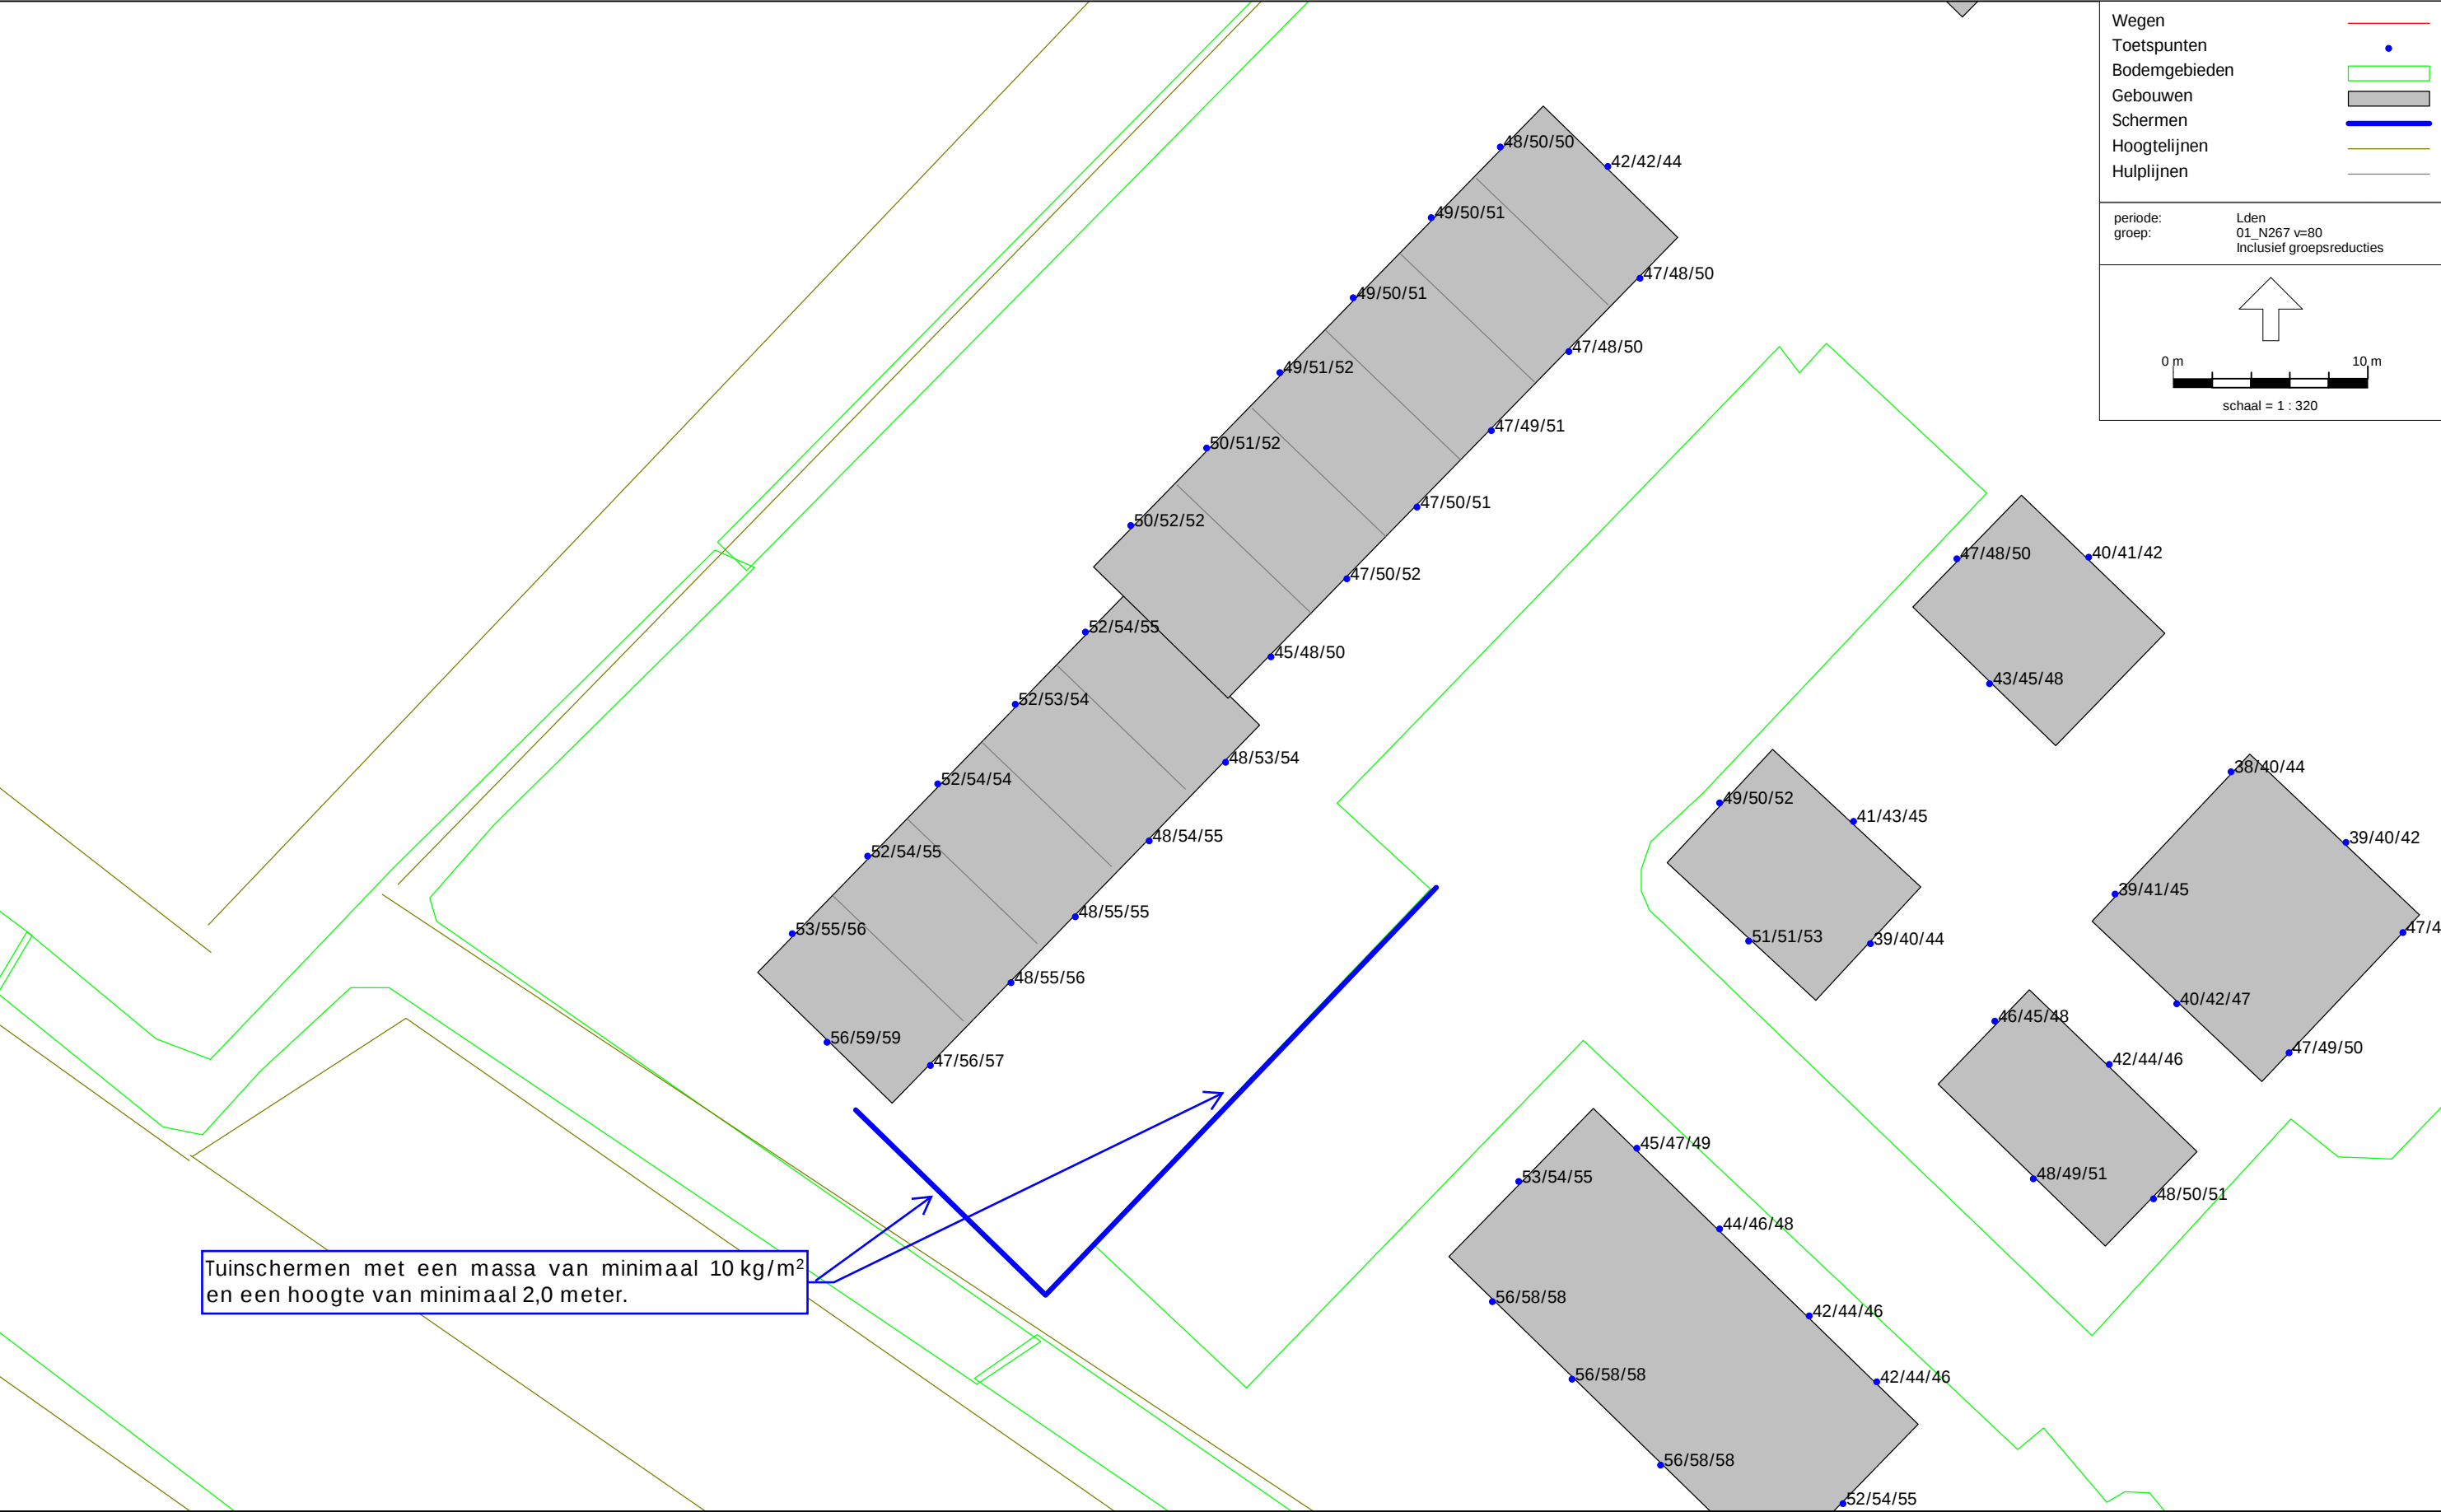

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 + tuinschermen -BG luw] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET TUINSCHERMEN
Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv


Opmerking:
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.

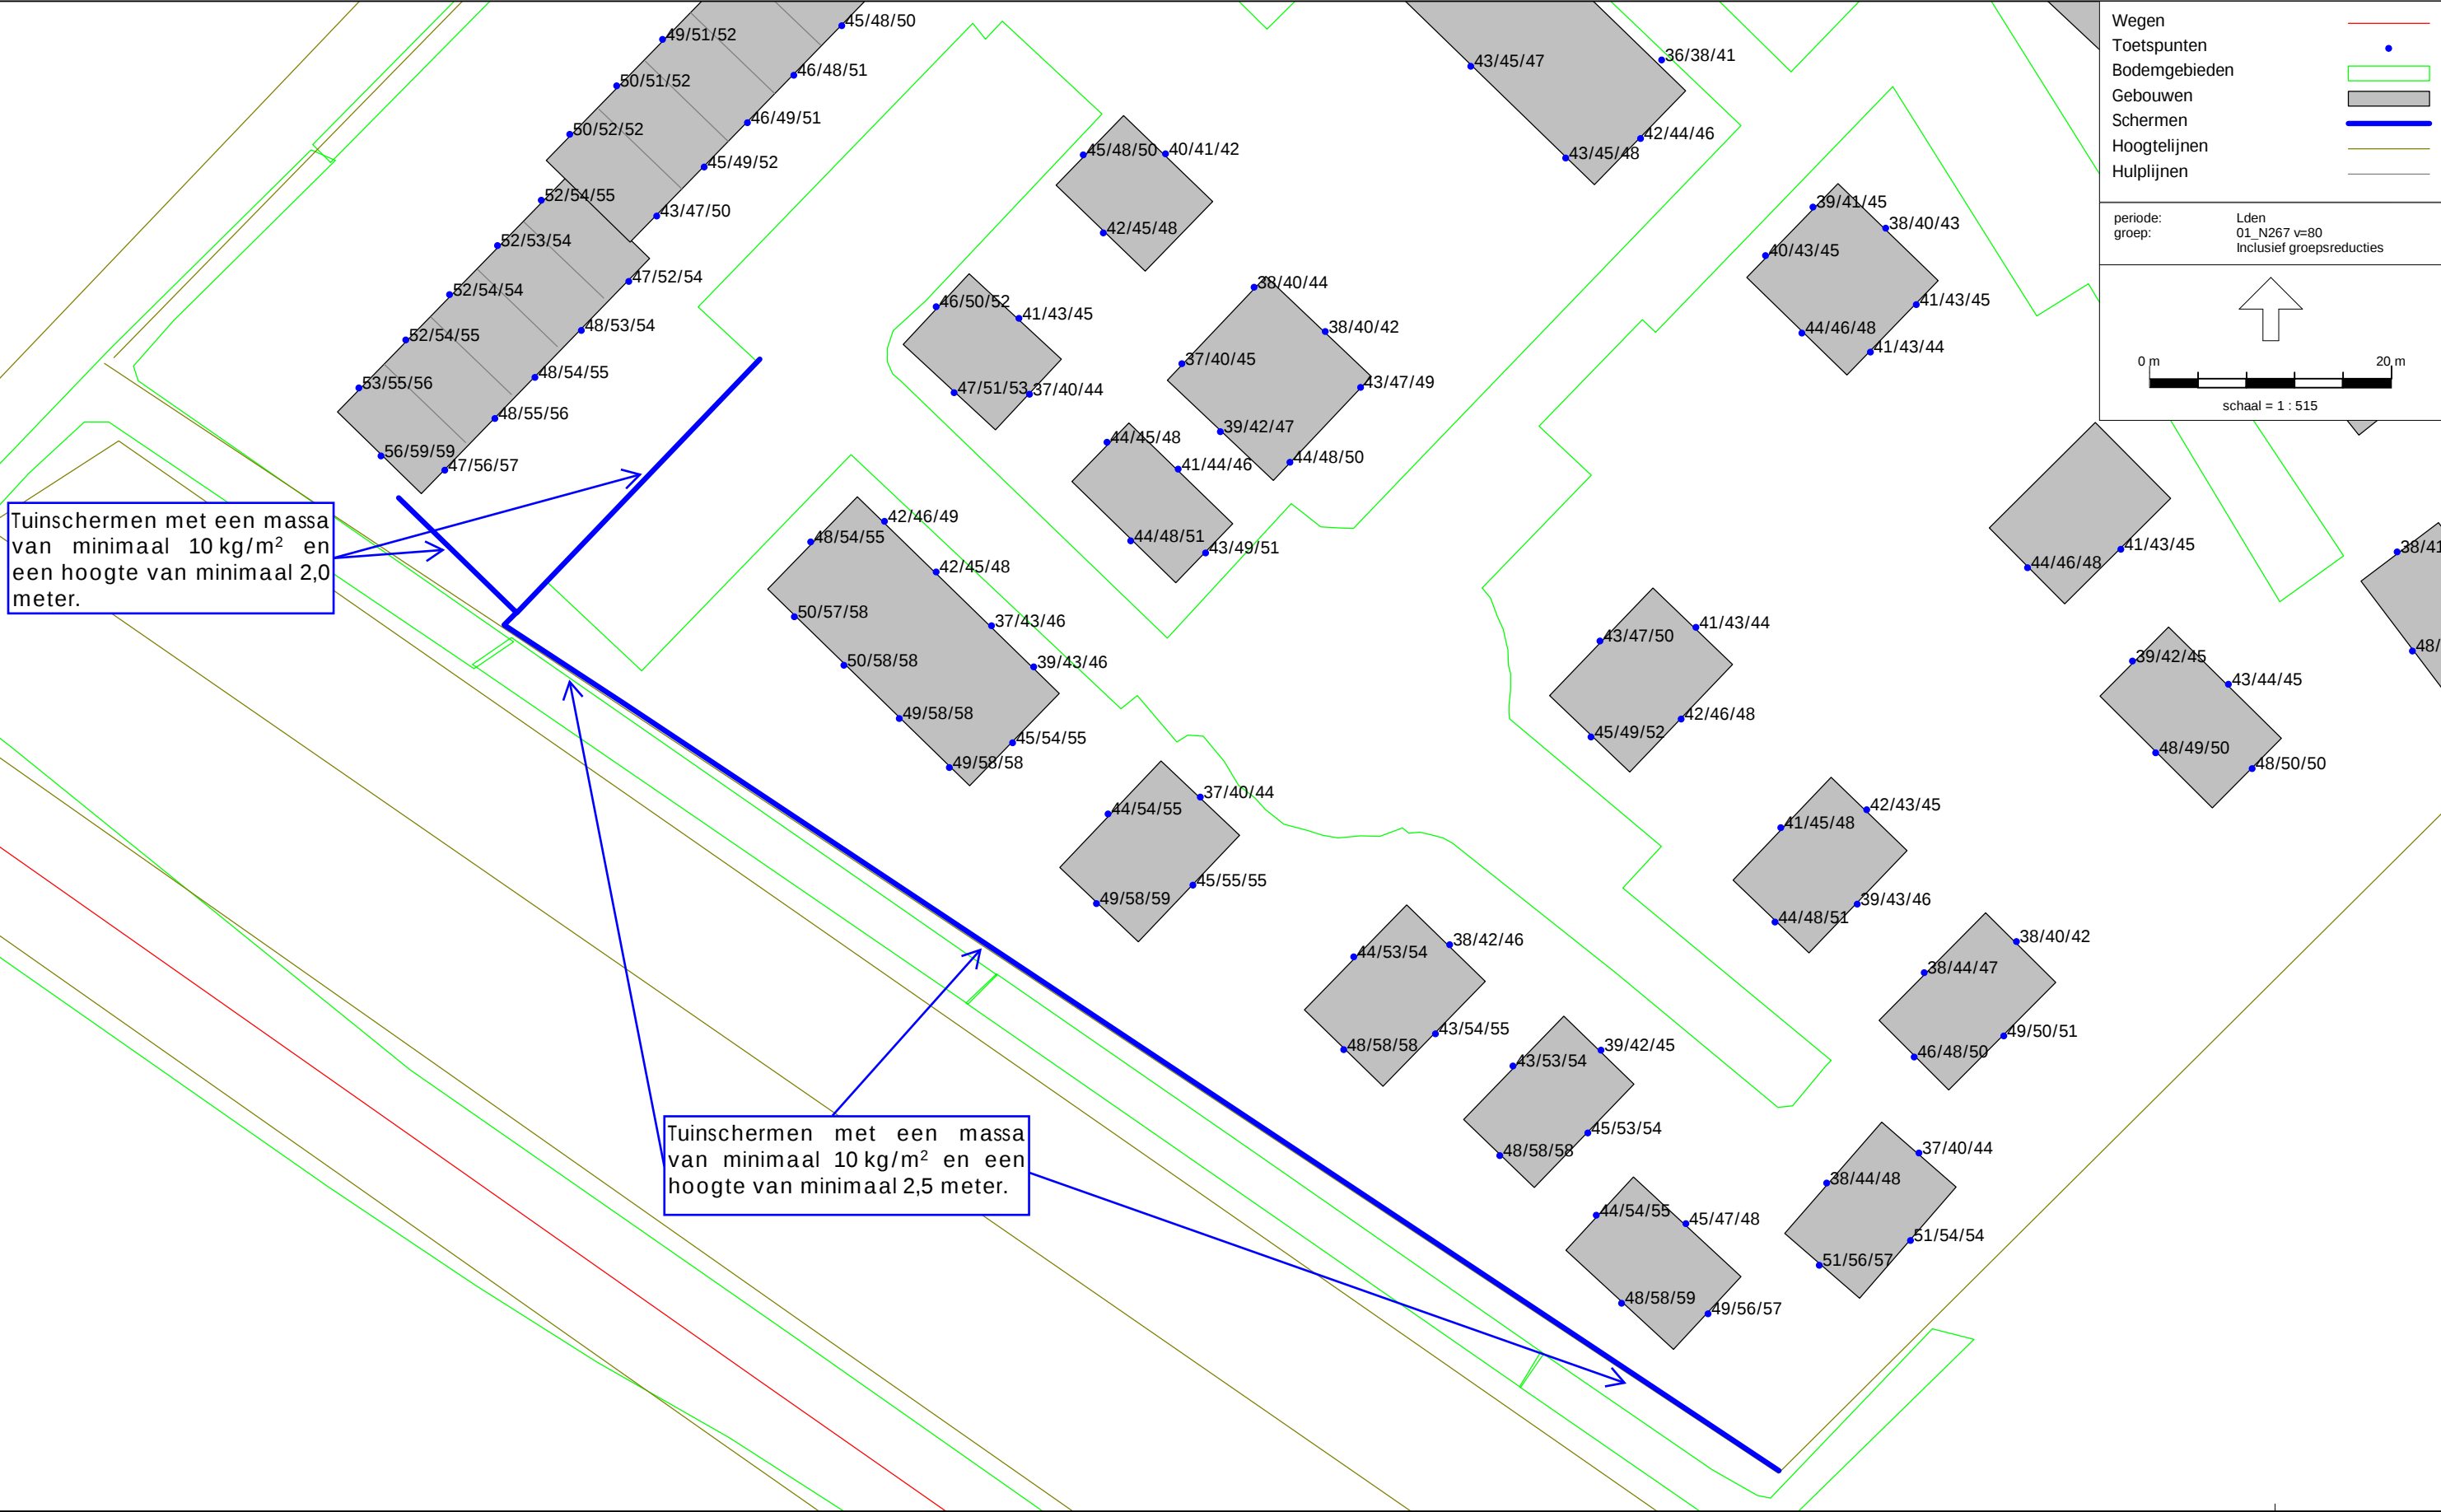

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 + tuinschermen +EXTRA tuinschermen -BG + achtertuin luw] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouders: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET TUINSCHERMEN
Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

Opmerking:
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.

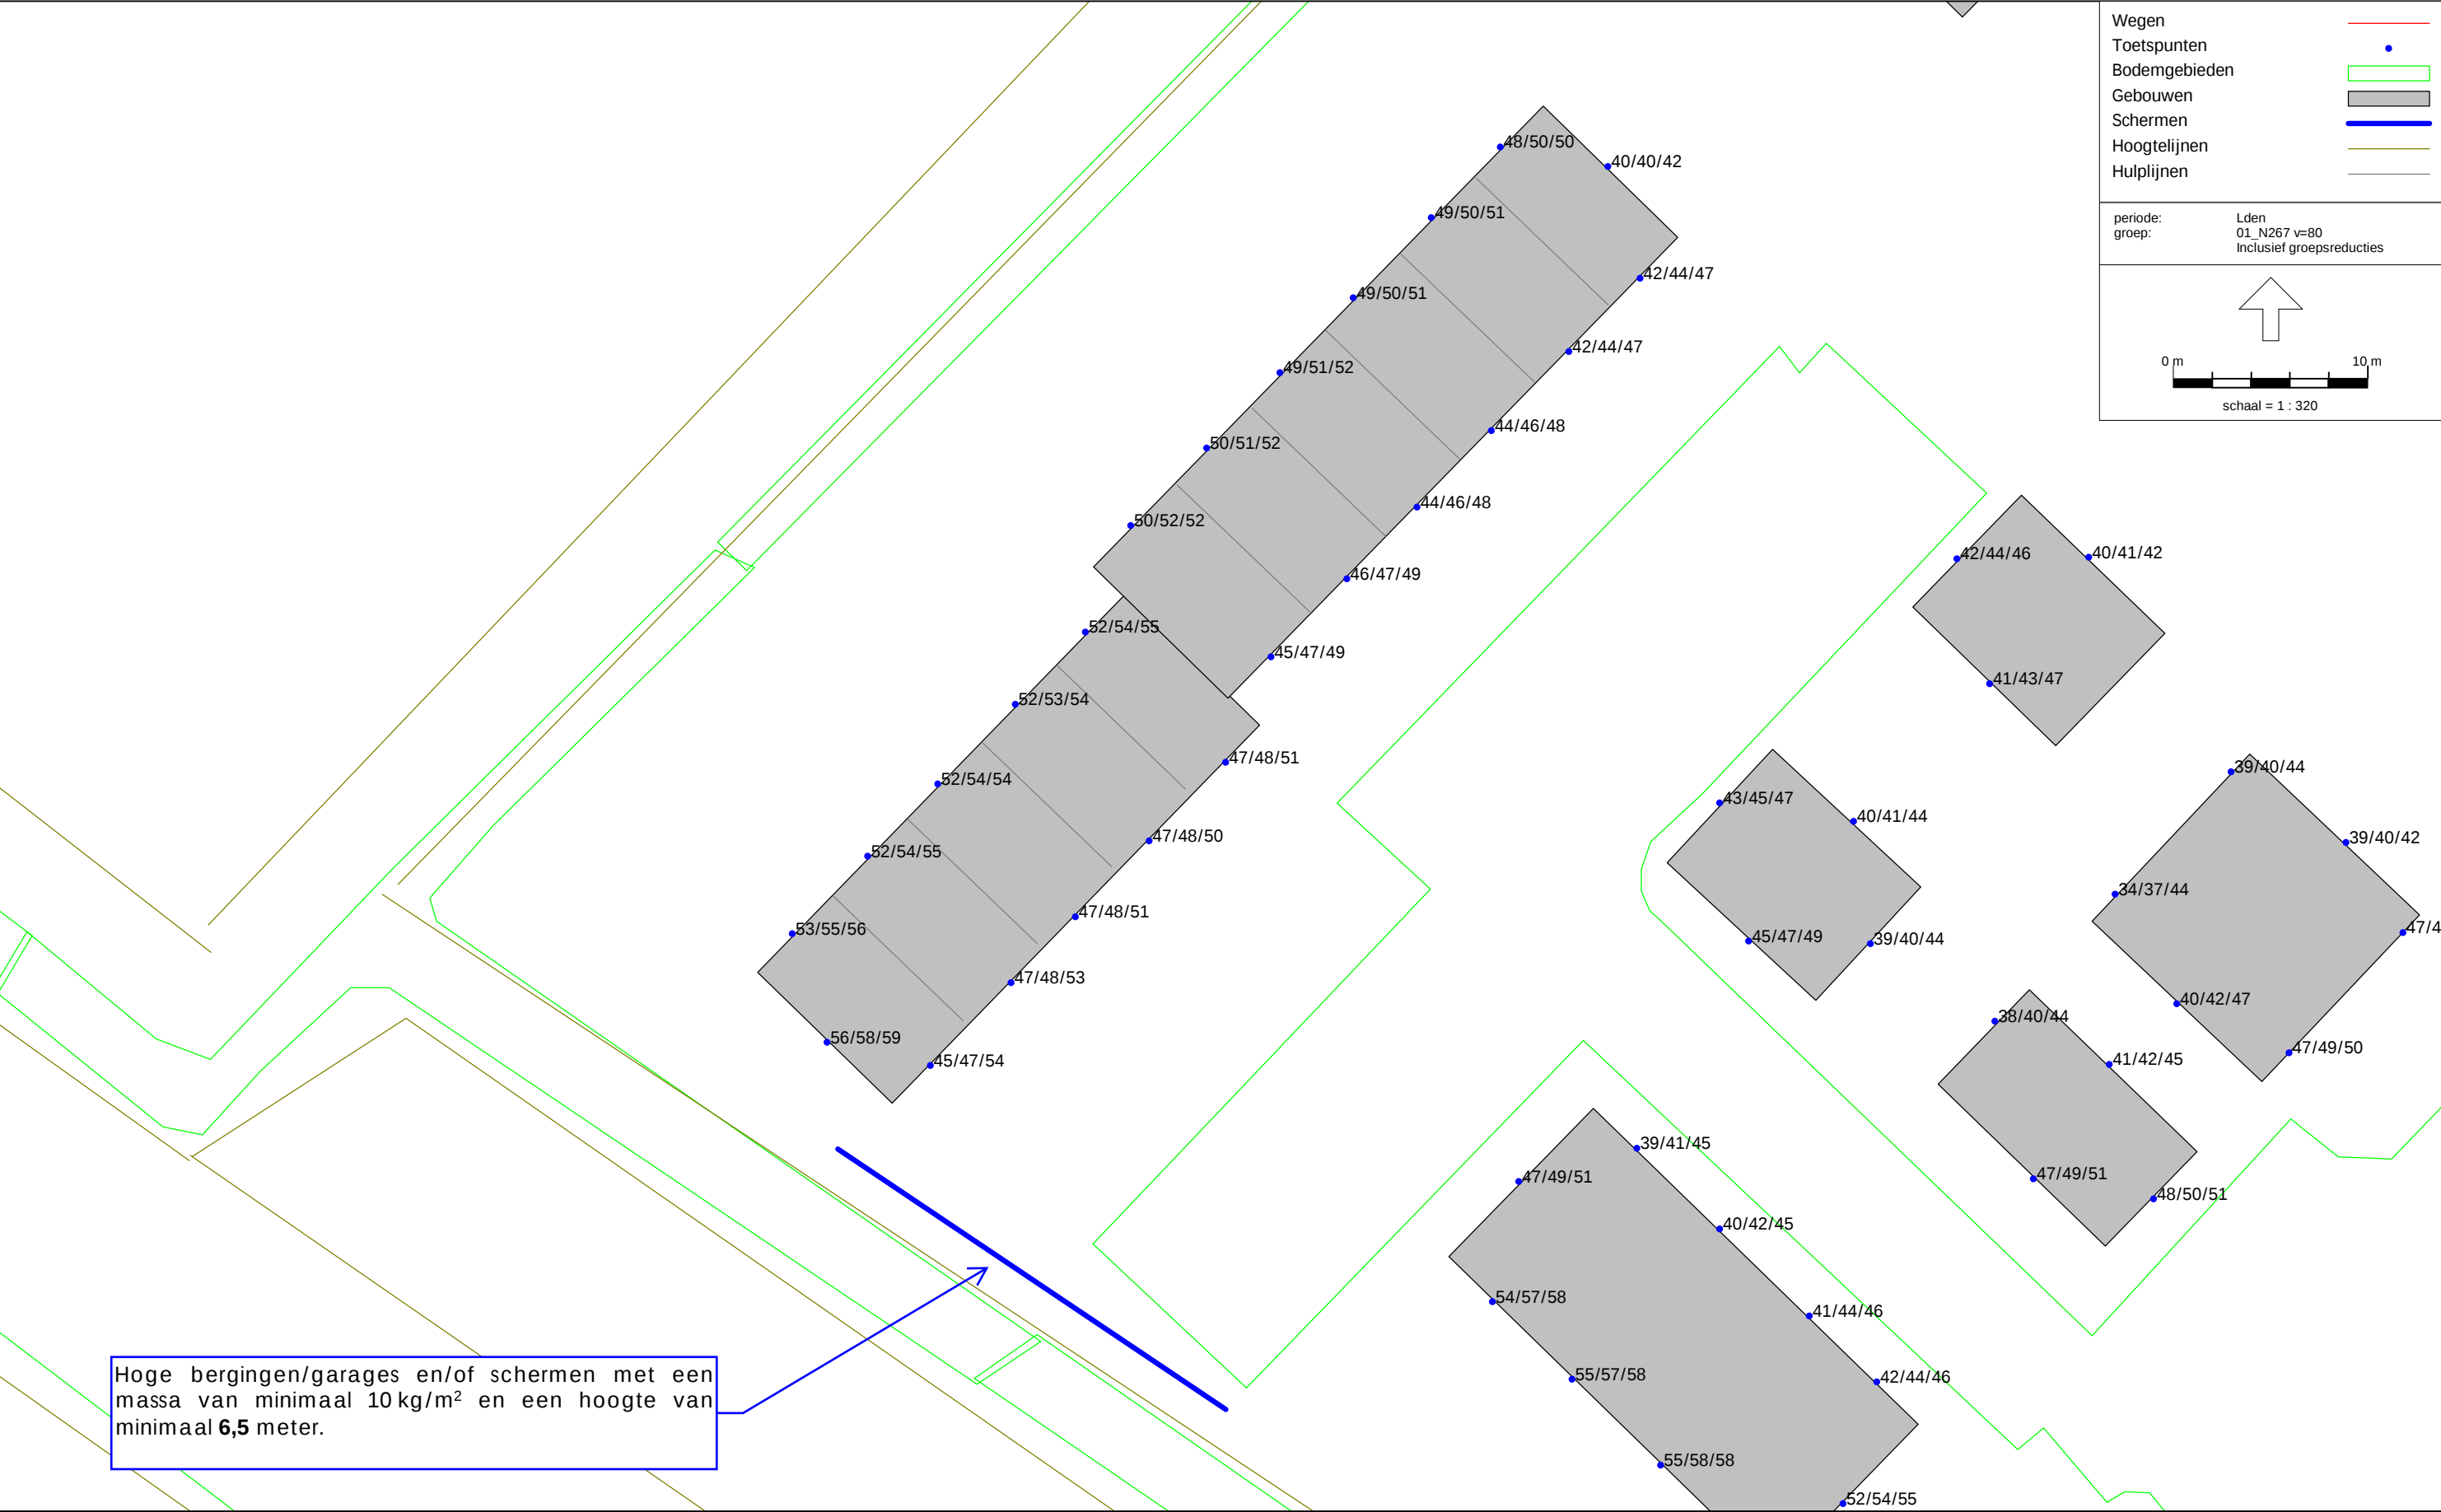


RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 + Wand/bergingen -BG+1e luw] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET SCHERMEN en/of HOGE BERGINGEN/GARAGES minimaal 6,5 meter

Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

Opmerking:
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.

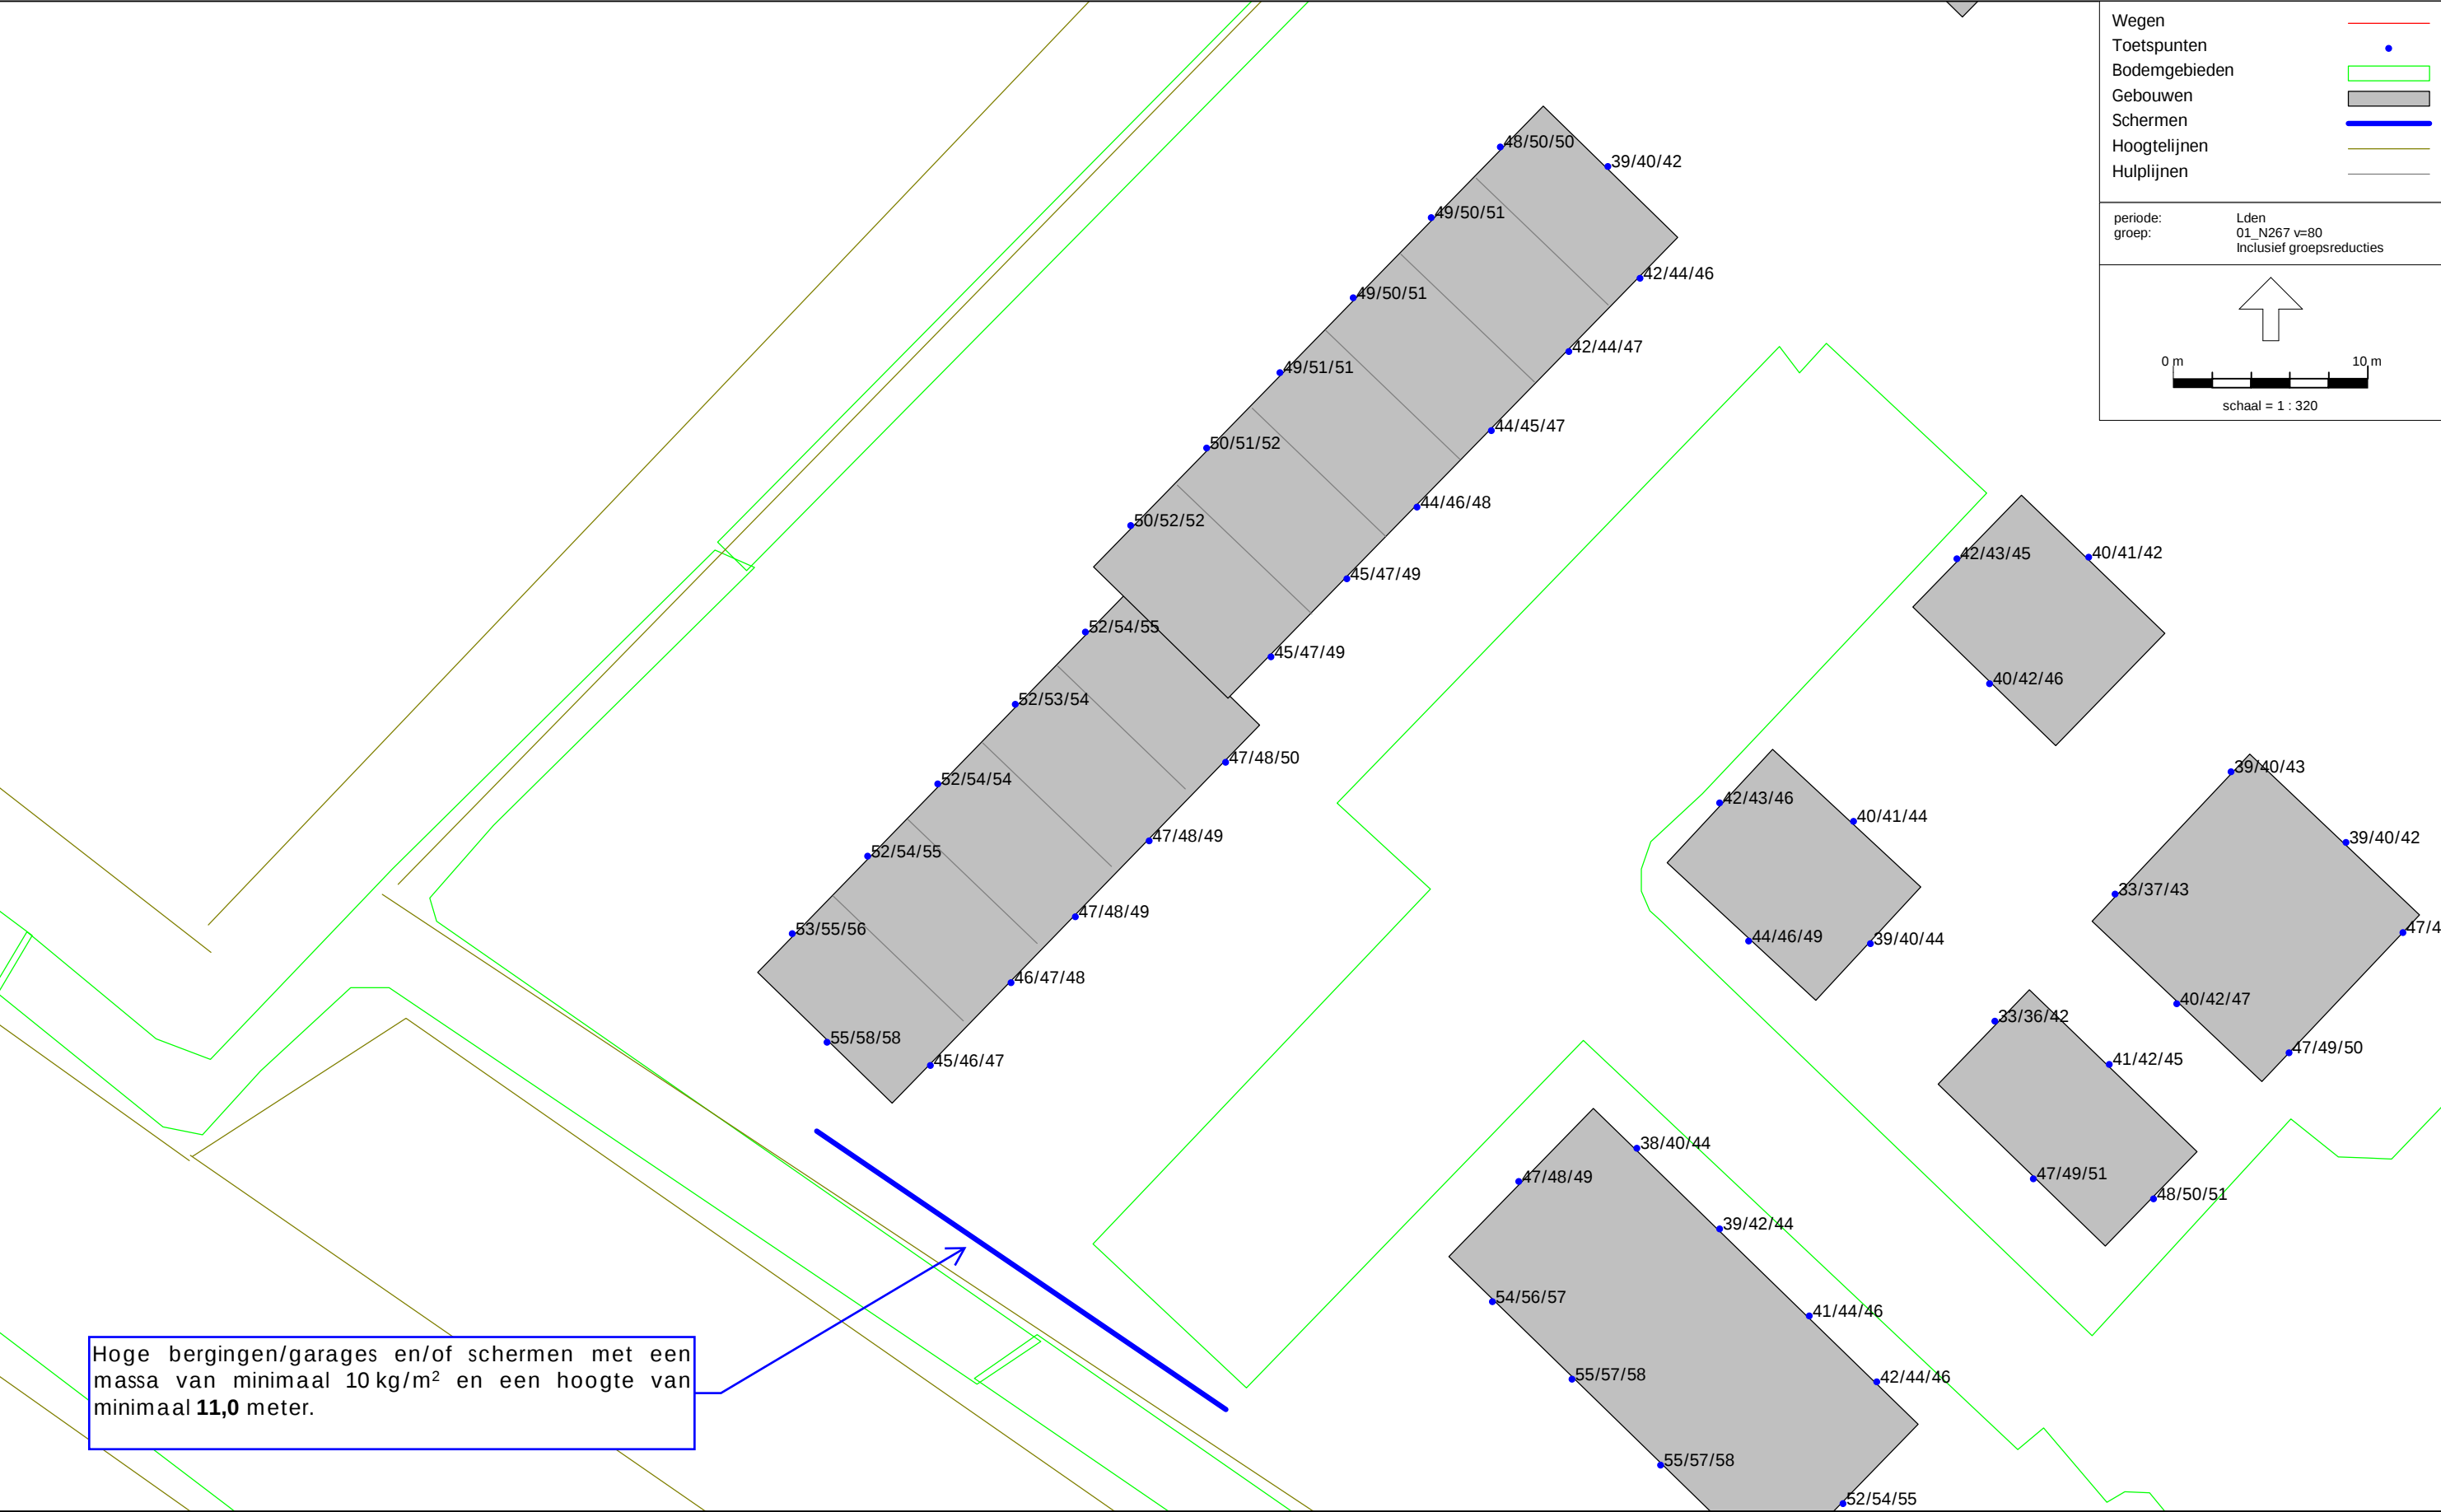

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 + Wand/bergingen -BG+1e+2e luw] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouden: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden) - MET SCHERMEN en/of HOGE BERGINGEN/GARAGES minimaal 11 meter
Geluidbelastingen tgv de N267, na aftrek 2 dB art. 110g Wgh - Hw = 1,5/4,5/7,5 m+mv

Opmerking:
Daar waar in de figuur geluidbelastingen van 54 en 55 dB vermeld staan, moet 53 dB gelezen worden i.v.m. een aftrek van 3 en 4 dB i.p.v. 2 dB.



BIJLAGEN

Weg N267, t.h.v. Hm 3,8			
Jaar	2030	2040	2033
Mvt/etmaal	13086,6	13741,5	13279,7 mvt/weekdag

Verdeling:

	Dag	Avond	Nacht
uur%	6,65%	2,98%	1,04%
Lv	86,70%	92,30%	84,40%
Mv	9,80%	5,50%	10,40%
Zv	3,50%	2,20%	5,20%
Totaal	100,00%	100,00%	100,00%

Maximaal toegestane rijsnelheid: 80 km/uur


Wegdektype: Dicht asfaltbeton met fijne oppervlaktetextuur

De verkeersprognoses en -gegevens voor de jaren 2030 en 2040, zijn verstrekt door de provincie Noord-Brabant. De gegevens komen uit het verkeersmodel BBMA2018 en zijn verrijkt van werkdag naar weekdag. Het jaar 2033 is bepaald op basis van interpolatie.

Weg De Oosters	
----------------	--

Weg	2022	2033	2033	Snelheid km/uur	Periode	uur%	%LV	%MV	%ZV
	Werkdag	Werkdag	Weekdag						
De Oosters Bibeko	700	600	528	30	Dag	6,6%	94,7%	4,9%	0,4%
					Avond	4,0%	97,5%	2,0%	0,5%
					Nacht	0,6%	96,8%	3,2%	0,0%
De oosters Bubeko	500	500	440	60	Dag	6,6%	94,7%	4,9%	0,4%
					Avond	4,0%	97,5%	2,0%	0,5%
					Nacht	0,6%	96,8%	3,2%	0,0%

De verkeersprognoses en -gegevens voor de jaren 2022 en 2032/33, zijn verstrekt door de gemeente Heusden. Op aangeven van de gemeente zijn de weekdaggemiddelden bepaald volgens CROW publicatie 256 (2007) en wel met de volgende formule:
werkdaggemiddelde X 0,88 = weekdaggemiddelde.

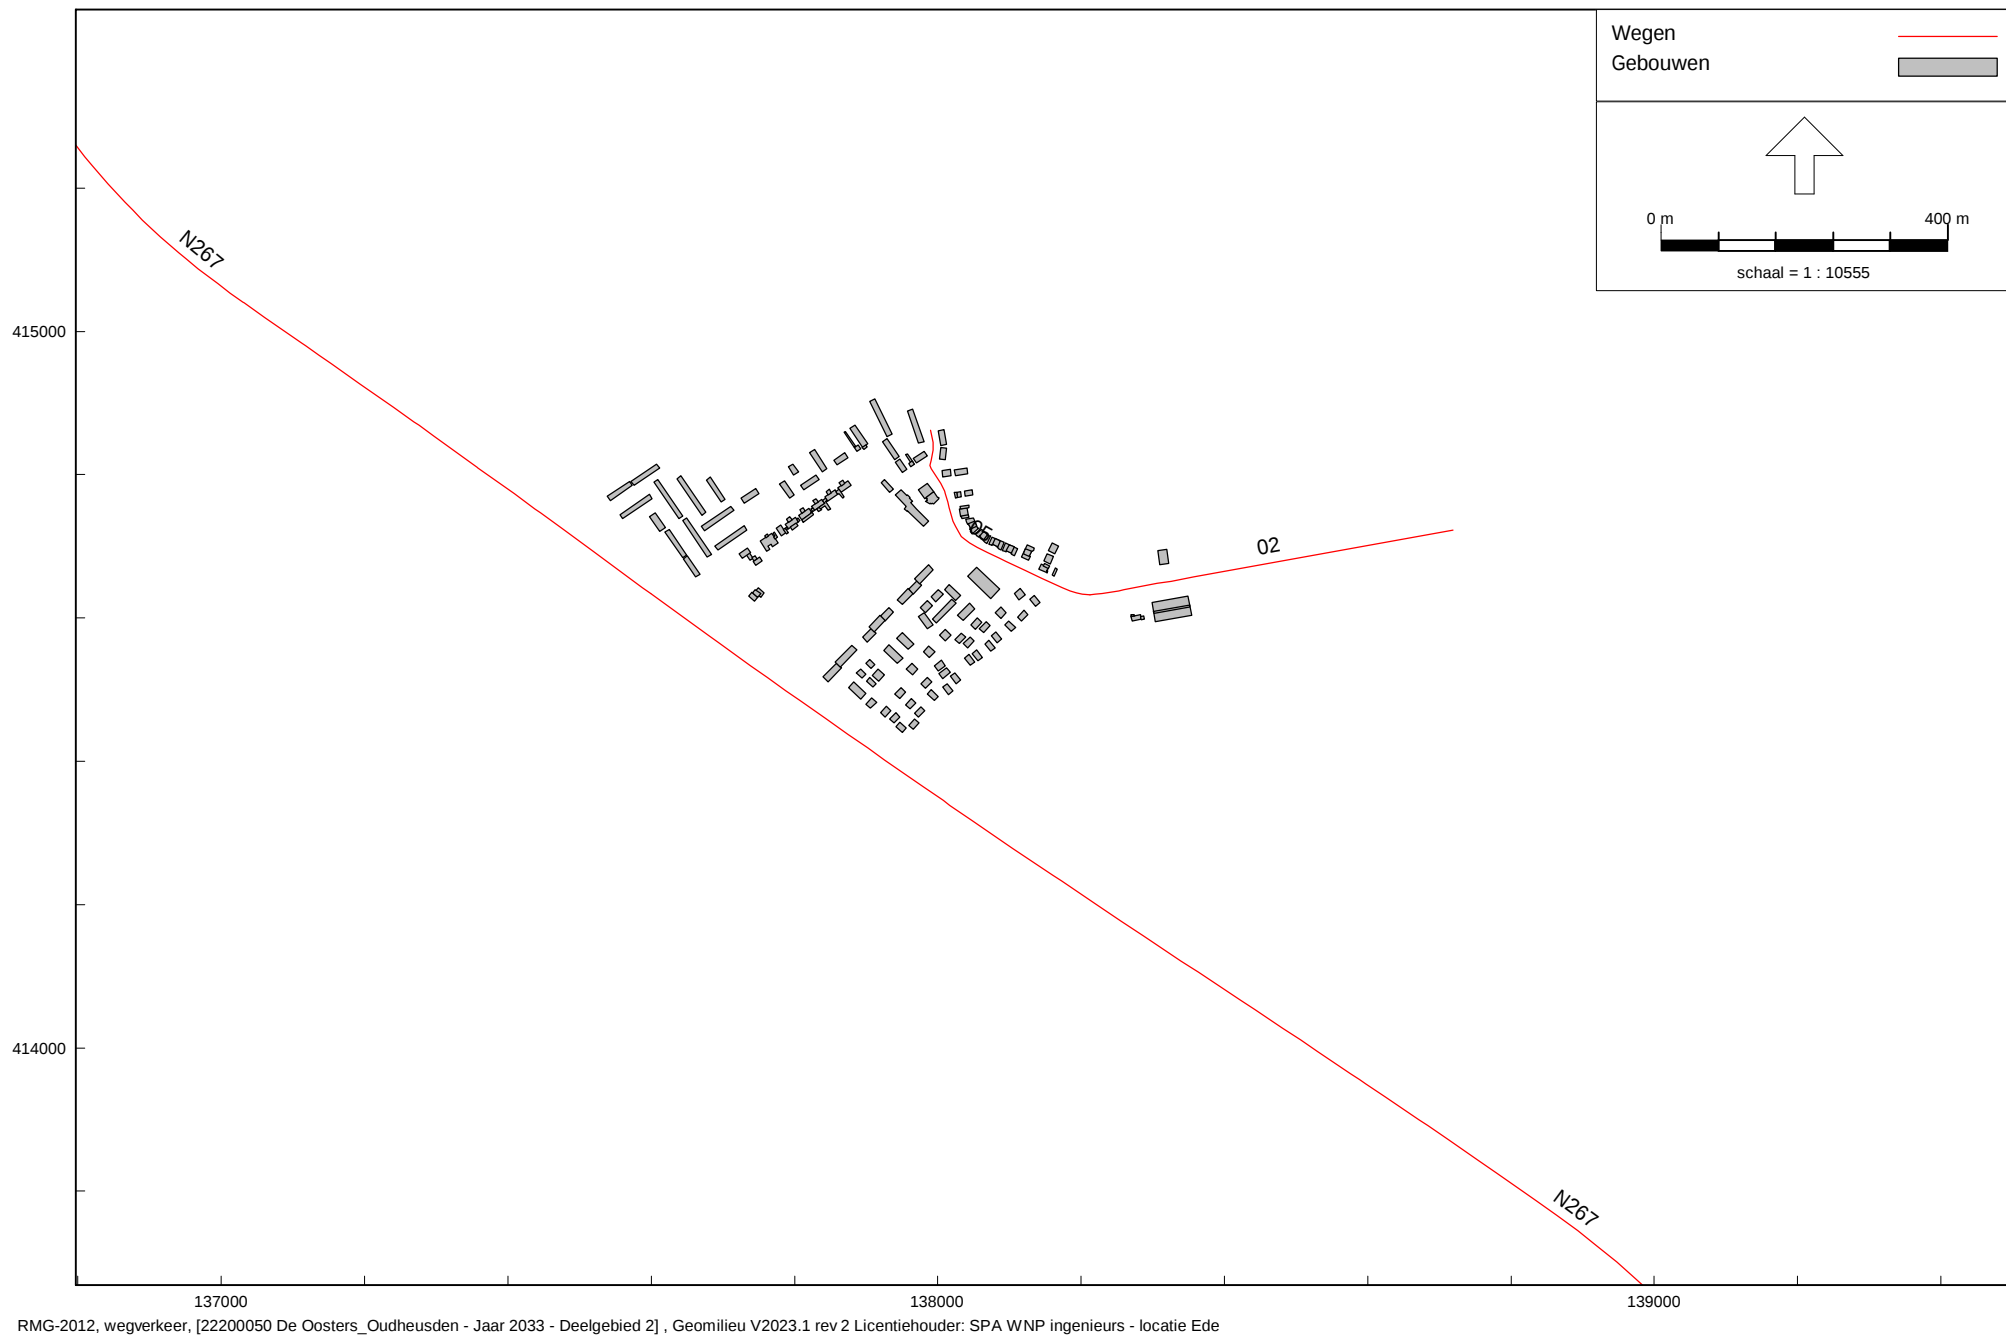

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen en wegen

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2033

22200050
Bijlage 2.1.1

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer


Naam	Omschr.	X-1	Y-1	M-1	H-1	Hbron	Helling	Wegdek	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)
N267	267DRUN	139569,27	412413,66	1,60	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	13279,70	6,65	2,98	1,04	86,70	92,30	84,40	9,80	5,50	10,40
N267	267HEUS	137599,34	414633,94	1,60	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	13279,70	6,65	2,98	1,04	86,70	92,30	84,40	9,80	5,50	10,40
02	De Oosters - BuKo	138212,74	414632,61	1,80	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	440,00	6,60	4,00	0,60	94,70	97,50	96,80	4,90	2,00	3,20
05	De Oosters - BiKo	137989,61	414861,92	1,50	0,00	0,75	0	Referentiewegdek	528,00	6,60	4,00	0,60	94,70	97,50	96,80	4,90	2,00	3,20

SPA WNP ingenieurs
Ingevoerde wegen - jaar 2033

22200050
Bijlage 2.1.1

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Groep
N267	3,50	2,20	5,20	80	80	80	80	80	80	80	80	80	01_N267 v=80
N267	3,50	2,20	5,20	80	80	80	80	80	80	80	80	80	01_N267 v=80
02	0,40	0,50	--	60	60	60	60	60	60	60	60	60	02_De Oosters v=60
05	0,40	0,50	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	05_De Oosters v=30

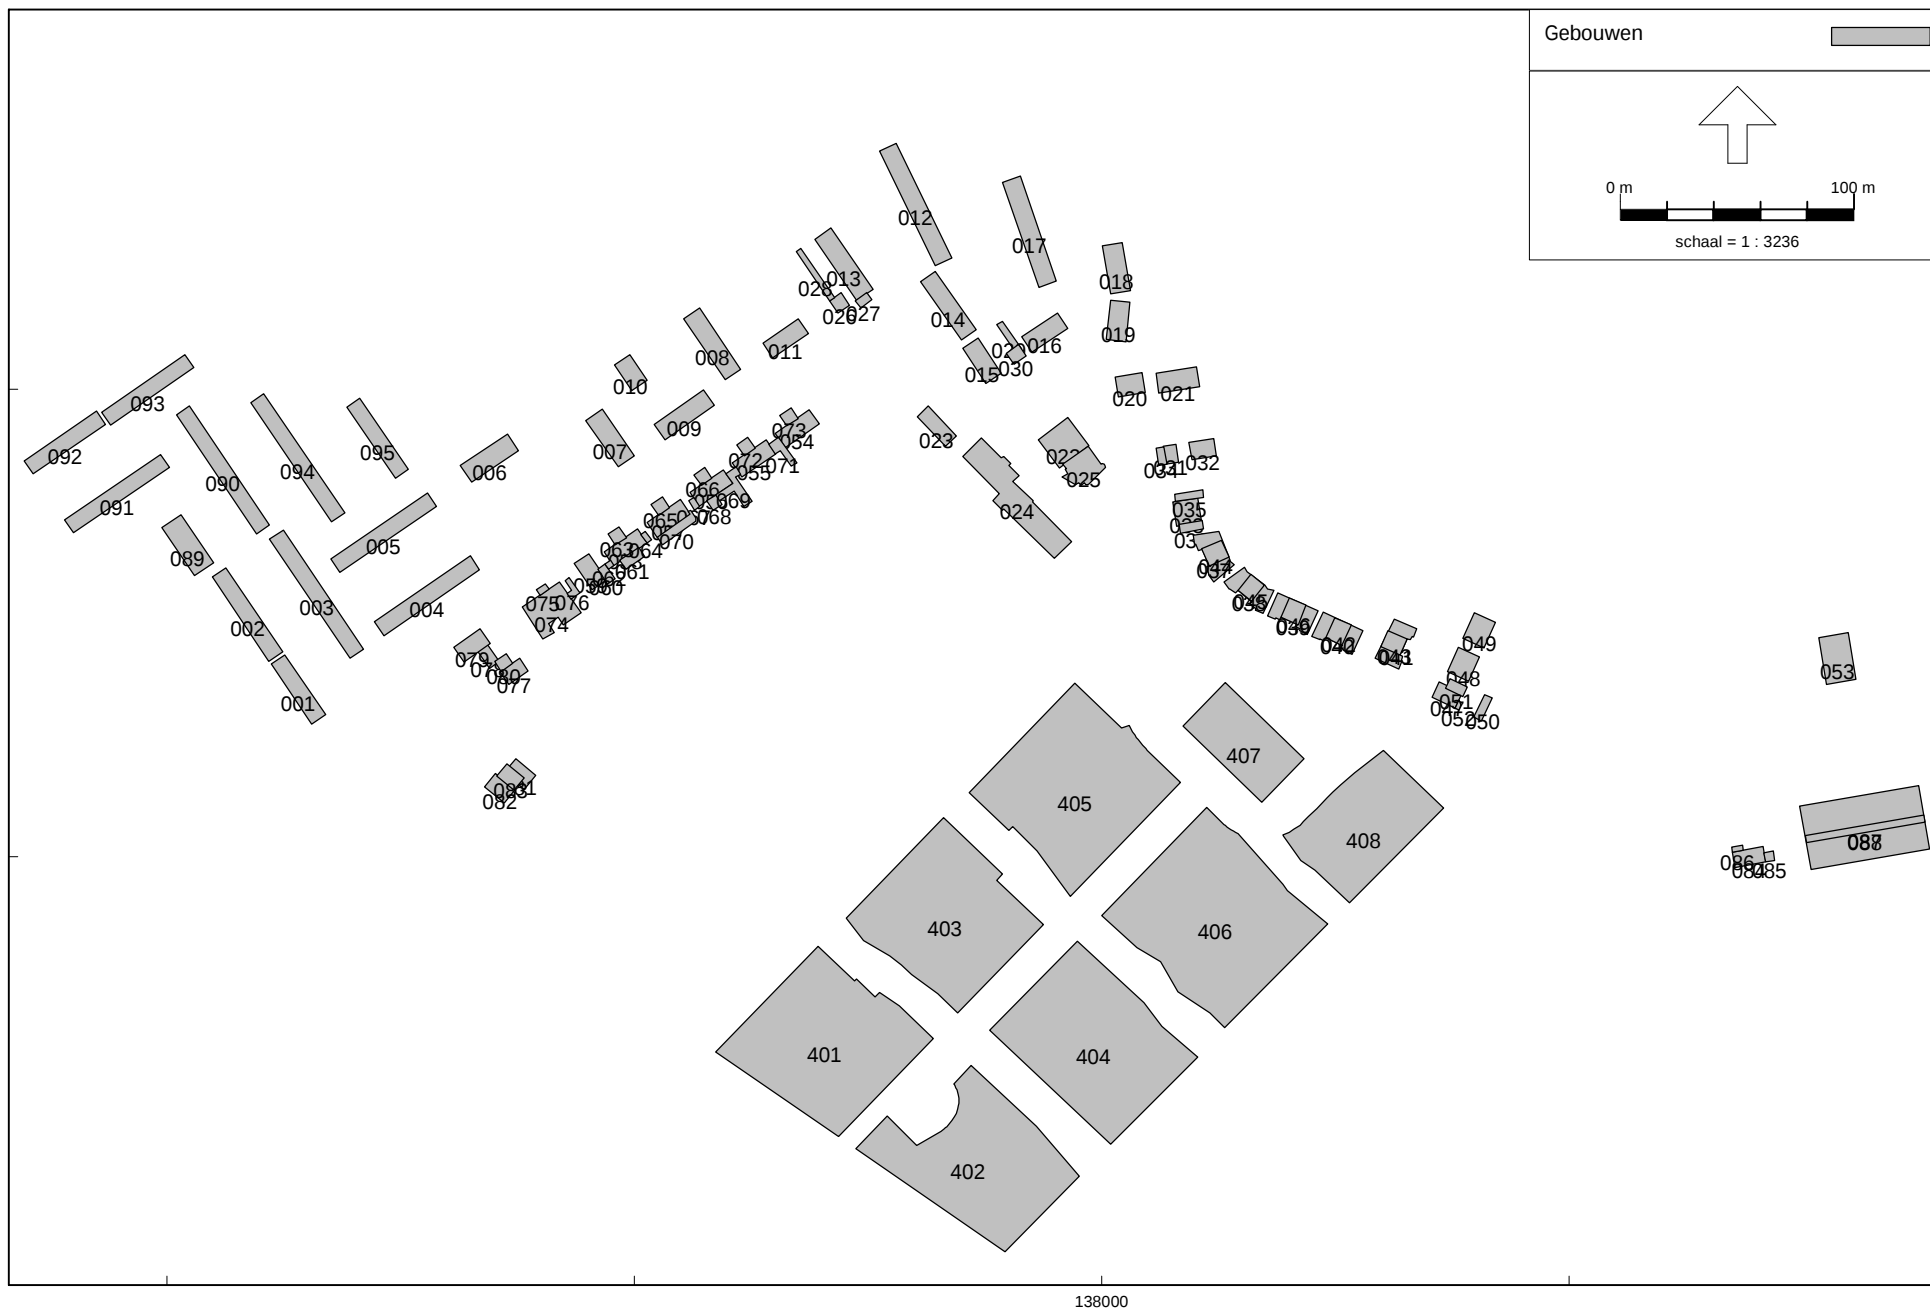

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2 == maximale bouwvlakken] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Akoestisch rekenmodel (maximale bouwvlakken): ingevoerde gebouwen (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
001	gebouwen	137661,99	414656,91	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
002	gebouwen	137619,35	414719,72	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
003	gebouwen	137649,72	414739,88	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
004	gebouwen	137692,90	414694,72	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
005	gebouwen	137711,45	414755,74	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
006	gebouwen	137730,28	414760,32	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
007	gebouwen	137799,92	414771,68	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
008	gebouwen	137827,95	414834,91	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
009	gebouwen	137813,11	414778,54	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
010	gebouwen	137791,54	414810,59	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
011	gebouwen	137859,25	414813,58	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
012	gebouwen	137904,89	414902,00	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
013	gebouwen	137902,15	414842,89	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
014	gebouwen	137922,47	414846,01	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
015	gebouwen	137940,45	414817,60	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
016	gebouwen	137970,16	414816,11	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
017	gebouwen	137980,62	414846,32	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
018	gebouwen	138000,20	414861,42	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
019	gebouwen	138003,85	414838,18	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
020	gebouwen	138007,01	414796,85	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
021	gebouwen	138024,43	414798,51	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
022	gebouwen	137972,81	414778,60	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
023	gebouwen	137925,86	414792,89	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
024	gebouwen	137948,36	414779,21	1,50	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
025	gebouwen	137994,14	414775,86	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
026	gebouwen	137887,11	414832,63	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
027	gebouwen	137896,86	414834,93	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
028	gebouwen	137869,25	414858,95	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
029	gebouwen	137957,40	414829,29	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
030	gebouwen	137959,06	414815,55	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
031	gebouwen	138031,73	414776,58	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
032	gebouwen	138037,37	414777,48	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
033	gebouwen	138030,34	414751,97	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
034	gebouwen	138023,31	414774,95	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
035	gebouwen	138031,16	414755,24	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
036	gebouwen	138033,69	414738,56	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
037	gebouwen	138039,17	414737,66	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
038	gebouwen	138061,00	414723,84	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
039	gebouwen	138071,06	414703,08	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
040	gebouwen	138089,95	414694,33	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
041	gebouwen	138126,98	414680,43	1,56	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
042	gebouwen	138095,75	414693,76	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
043	gebouwen	138127,72	414686,32	1,58	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
044	gebouwen	138042,85	414731,78	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
045	gebouwen	138058,22	414713,95	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
046	gebouwen	138076,62	414702,50	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
047	gebouwen	138141,33	414668,30	1,60	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
048	gebouwen	138152,71	414689,68	1,63	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
049	gebouwen	138159,45	414704,54	1,66	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
050	gebouwen	138162,52	414658,24	1,63	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
051	gebouwen	138149,00	414676,22	1,62	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
052	gebouwen	138151,28	414663,70	1,61	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
053	gebouwen	138310,23	414673,92	1,86	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
054	gebouwen	137879,09	414785,30	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
055	gebouwen	137856,46	414778,44	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
056	gebouwen	137838,09	414765,70	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
057	gebouwen	137819,71	414753,04	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
058	gebouwen	137801,33	414740,29	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
059	gebouwen	137774,26	414725,46	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
060	gebouwen	137791,80	414719,12	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
061	gebouwen	137796,50	414723,00	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
062	gebouwen	137787,47	414725,24	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
063	gebouwen	137788,81	414738,15	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
064	gebouwen	137804,70	414739,27	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
065	gebouwen	137807,24	414750,76	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
066	gebouwen	137825,45	414763,52	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
067	gebouwen	137823,21	414752,33	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
068	gebouwen	137830,97	414752,40	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
069	gebouwen	137843,50	414766,88	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
070	gebouwen	137809,93	414736,88	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
071	gebouwen	137857,52	414776,61	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
072	gebouwen	137843,82	414776,27	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
073	gebouwen	137862,29	414788,94	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
074	gebouwen	137751,97	414706,97	1,50	4,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
075	gebouwen	137758,20	414714,30	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
076	gebouwen	137772,89	414710,38	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
077	gebouwen	137746,34	414673,79	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
078	gebouwen	137738,00	414680,69	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
079	gebouwen	137734,09	414697,74	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
080	gebouwen	137745,07	414687,03	1,50	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
081	gebouwen	137757,89	414634,82	1,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
082	gebouwen	137735,77	414630,11	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
083	gebouwen	137745,44	414639,86	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
084	gebouwen	138282,96	414604,38	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
085	gebouwen	138288,01	414598,52	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
086	gebouwen	138269,54	414604,19	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
087	gebouwen	138298,75	414621,68	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
088	gebouwen	138301,51	414606,17	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
089	gebouwen	137611,79	414720,42	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
090	gebouwen	137643,93	414742,08	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
091	gebouwen	137559,92	414738,63	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
092	gebouwen	137538,95	414769,54	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
093	gebouwen	137571,92	414790,37	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
094	gebouwen	137635,79	414794,37	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
095	gebouwen	137682,56	414796,30	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
401	Maximaal bouwvlak 1	137834,90	414516,69	0,91	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
402	Maximaal bouwvlak 2	137894,86	414475,23	0,90	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
403	Maximaal bouwvlak 3	137890,61	414573,72	1,08	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
404	Maximaal bouwvlak 4	137952,07	414525,91	1,06	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
405	Maximaal bouwvlak 5	137943,34	414627,65	1,24	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
406	Maximaal bouwvlak 6	138000,05	414574,80	1,21	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
407	Maximaal bouwvlak 7	138052,84	414674,76	1,46	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
408	Maximaal bouwvlak 8	138077,59	414609,38	1,35	8,50	Polygoon	0,80	0 dB	False



RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
001	gebouwen	137661,99	414656,91	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
002	gebouwen	137619,35	414719,72	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
003	gebouwen	137649,72	414739,88	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
004	gebouwen	137692,90	414694,72	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
005	gebouwen	137711,45	414755,74	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
006	gebouwen	137730,28	414760,32	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
007	gebouwen	137799,92	414771,68	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
008	gebouwen	137827,95	414834,91	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
009	gebouwen	137813,11	414778,54	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
010	gebouwen	137791,54	414810,59	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
011	gebouwen	137859,25	414813,58	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
012	gebouwen	137904,89	414902,00	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
013	gebouwen	137902,15	414842,89	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
014	gebouwen	137922,47	414846,01	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
015	gebouwen	137940,45	414817,60	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
016	gebouwen	137970,16	414816,11	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
017	gebouwen	137980,62	414846,32	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
018	gebouwen	138000,20	414861,42	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
019	gebouwen	138003,85	414838,18	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
020	gebouwen	138007,01	414796,85	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
021	gebouwen	138024,43	414798,51	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
022	gebouwen	137972,81	414778,60	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
023	gebouwen	137925,86	414792,89	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
024	gebouwen	137948,36	414779,21	1,50	2,50	Polygoon	0,80	0 dB	False
025	gebouwen	137994,14	414775,86	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
026	gebouwen	137887,11	414832,63	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
027	gebouwen	137896,86	414834,93	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
028	gebouwen	137869,25	414858,95	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
029	gebouwen	137957,40	414829,29	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
030	gebouwen	137959,06	414815,55	1,50	2,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
031	gebouwen	138031,73	414776,58	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
032	gebouwen	138037,37	414777,48	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
033	gebouwen	138030,34	414751,97	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
034	gebouwen	138023,31	414774,95	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
035	gebouwen	138031,16	414755,24	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
036	gebouwen	138033,69	414738,56	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
037	gebouwen	138039,17	414737,66	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
038	gebouwen	138061,00	414723,84	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
039	gebouwen	138071,06	414703,08	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
040	gebouwen	138089,95	414694,33	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
041	gebouwen	138126,98	414680,43	1,56	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
042	gebouwen	138095,75	414693,76	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
043	gebouwen	138127,72	414686,32	1,58	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
044	gebouwen	138042,85	414731,78	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
045	gebouwen	138058,22	414713,95	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
046	gebouwen	138076,62	414702,50	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
047	gebouwen	138141,33	414668,30	1,60	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
048	gebouwen	138152,71	414689,68	1,63	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
049	gebouwen	138159,45	414704,54	1,66	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
050	gebouwen	138162,52	414658,24	1,63	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
051	gebouwen	138149,00	414676,22	1,62	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
052	gebouwen	138151,28	414663,70	1,61	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
053	gebouwen	138310,23	414673,92	1,86	3,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
054	gebouwen	137879,09	414785,30	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
055	gebouwen	137856,46	414778,44	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
056	gebouwen	137838,09	414765,70	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
057	gebouwen	137819,71	414753,04	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
058	gebouwen	137801,33	414740,29	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
059	gebouwen	137774,26	414725,46	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
060	gebouwen	137791,80	414719,12	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
061	gebouwen	137796,50	414723,00	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
062	gebouwen	137787,47	414725,24	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
063	gebouwen	137788,81	414738,15	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
064	gebouwen	137804,70	414739,27	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
065	gebouwen	137807,24	414750,76	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
066	gebouwen	137825,45	414763,52	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
067	gebouwen	137823,21	414752,33	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
068	gebouwen	137830,97	414752,40	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
069	gebouwen	137843,50	414766,88	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
070	gebouwen	137809,93	414736,88	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
071	gebouwen	137857,52	414776,61	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
072	gebouwen	137843,82	414776,27	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
073	gebouwen	137862,29	414788,94	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
074	gebouwen	137751,97	414706,97	1,50	4,50	Polygoon	0,80	0 dB	False

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 63	Cp	Zwevend
075	gebouwen	137758,20	414714,30	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
076	gebouwen	137772,89	414710,38	1,50	3,00	Polygoon	0,80	0 dB	False
077	gebouwen	137746,34	414673,79	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
078	gebouwen	137738,00	414680,69	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
079	gebouwen	137734,09	414697,74	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
080	gebouwen	137745,07	414687,03	1,50	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
081	gebouwen	137757,89	414634,82	1,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
082	gebouwen	137735,77	414630,11	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
083	gebouwen	137745,44	414639,86	1,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
084	gebouwen	138282,96	414604,38	1,50	8,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
085	gebouwen	138288,01	414598,52	1,50	6,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
086	gebouwen	138269,54	414604,19	1,50	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
087	gebouwen	138298,75	414621,68	1,50	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
088	gebouwen	138301,51	414606,17	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
089	gebouwen	137611,79	414720,42	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
090	gebouwen	137643,93	414742,08	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
091	gebouwen	137559,92	414738,63	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
092	gebouwen	137538,95	414769,54	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
093	gebouwen	137571,92	414790,37	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
094	gebouwen	137635,79	414794,37	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
095	gebouwen	137682,56	414796,30	1,50	7,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False
200	1 woning	137941,42	414448,26	0,91	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
201	1 woning	137932,99	414459,08	0,92	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
202	1 woning	137967,50	414458,85	0,96	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
203	1 woning	137973,05	414461,51	0,97	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
204	1 woning	137955,20	414478,86	0,98	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
205	1 woning	137919,80	414468,14	0,92	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
206	1 woning	137940,09	414494,08	0,99	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
207	1 woning	137899,61	414479,90	0,92	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
208	1 woning	137985,54	414494,05	1,04	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
209	1 woning	138007,11	414503,55	1,09	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
210	1 woning	138017,72	414518,47	1,12	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
211	1 woning	137976,40	414507,94	1,06	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
212	1 woning	138006,96	414515,59	1,11	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
213	1 woning	138001,00	414526,30	1,12	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
214	1 woning	138023,97	414569,55	1,22	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
215	1 woning	138035,66	414564,11	1,23	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
216	1 woning	138045,49	414533,65	1,18	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
217	1 woning	138048,09	414550,14	1,21	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
218	1 woning	138065,47	414563,62	1,26	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
219	1 woning	138074,97	414575,15	1,29	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
220	1 woning	138052,06	414584,48	1,28	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
221	1 woning	138063,80	414579,58	1,28	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
222	1 woning	138093,31	414590,05	1,34	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
223	1 woning	138116,92	414595,72	1,37	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
224	1 woning	138128,08	414625,84	1,44	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
225	1 woning	137886,67	414523,12	0,98	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
226	1 woning	137899,29	414536,26	1,02	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
227	1 woning	137900,59	414511,76	0,98	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
228	2 woningen	137908,50	414520,12	1,00	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
229	4 woningen	137899,55	414494,27	0,94	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
230	5 woningen	137846,83	414510,79	1,00	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
231	6 woningen	137880,29	414562,01	1,04	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
232	3 woningen	137894,98	414573,30	1,08	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
233	3 woningen	137931,41	414614,69	1,20	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
234	4 woningen	137903,98	414587,40	1,12	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
235	4 woningen	137942,66	414571,96	1,14	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
236	6 woningen	137924,61	414554,88	1,08	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
237	2 woningen	137956,35	414528,64	1,07	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
238	2 woningen	137979,96	414552,63	1,14	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
239	3 woningen	137973,22	414601,75	1,22	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
240	4 woningen	137992,64	414597,98	1,24	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
241	2 woningen	138002,11	414575,68	1,21	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
242	4 woningen	138027,85	414603,66	1,29	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
243	3 woningen	138009,43	414639,39	1,33	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
244	2 woningen	138000,56	414639,65	1,32	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
245	2 woningen	137975,77	414614,51	1,25	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
246	4 woningen	137943,14	414625,34	1,23	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
247	3 woningen	137959,15	414640,30	1,28	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
248	5 woningen	137967,97	414654,56	1,32	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
249	2 woningen	138079,97	414607,22	1,35	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
250	2 woningen	138106,54	414634,11	1,43	8,50	Rechthoek	0,80	0 dB	False
251	21 appartementen	138041,89	414658,12	1,41	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB	False

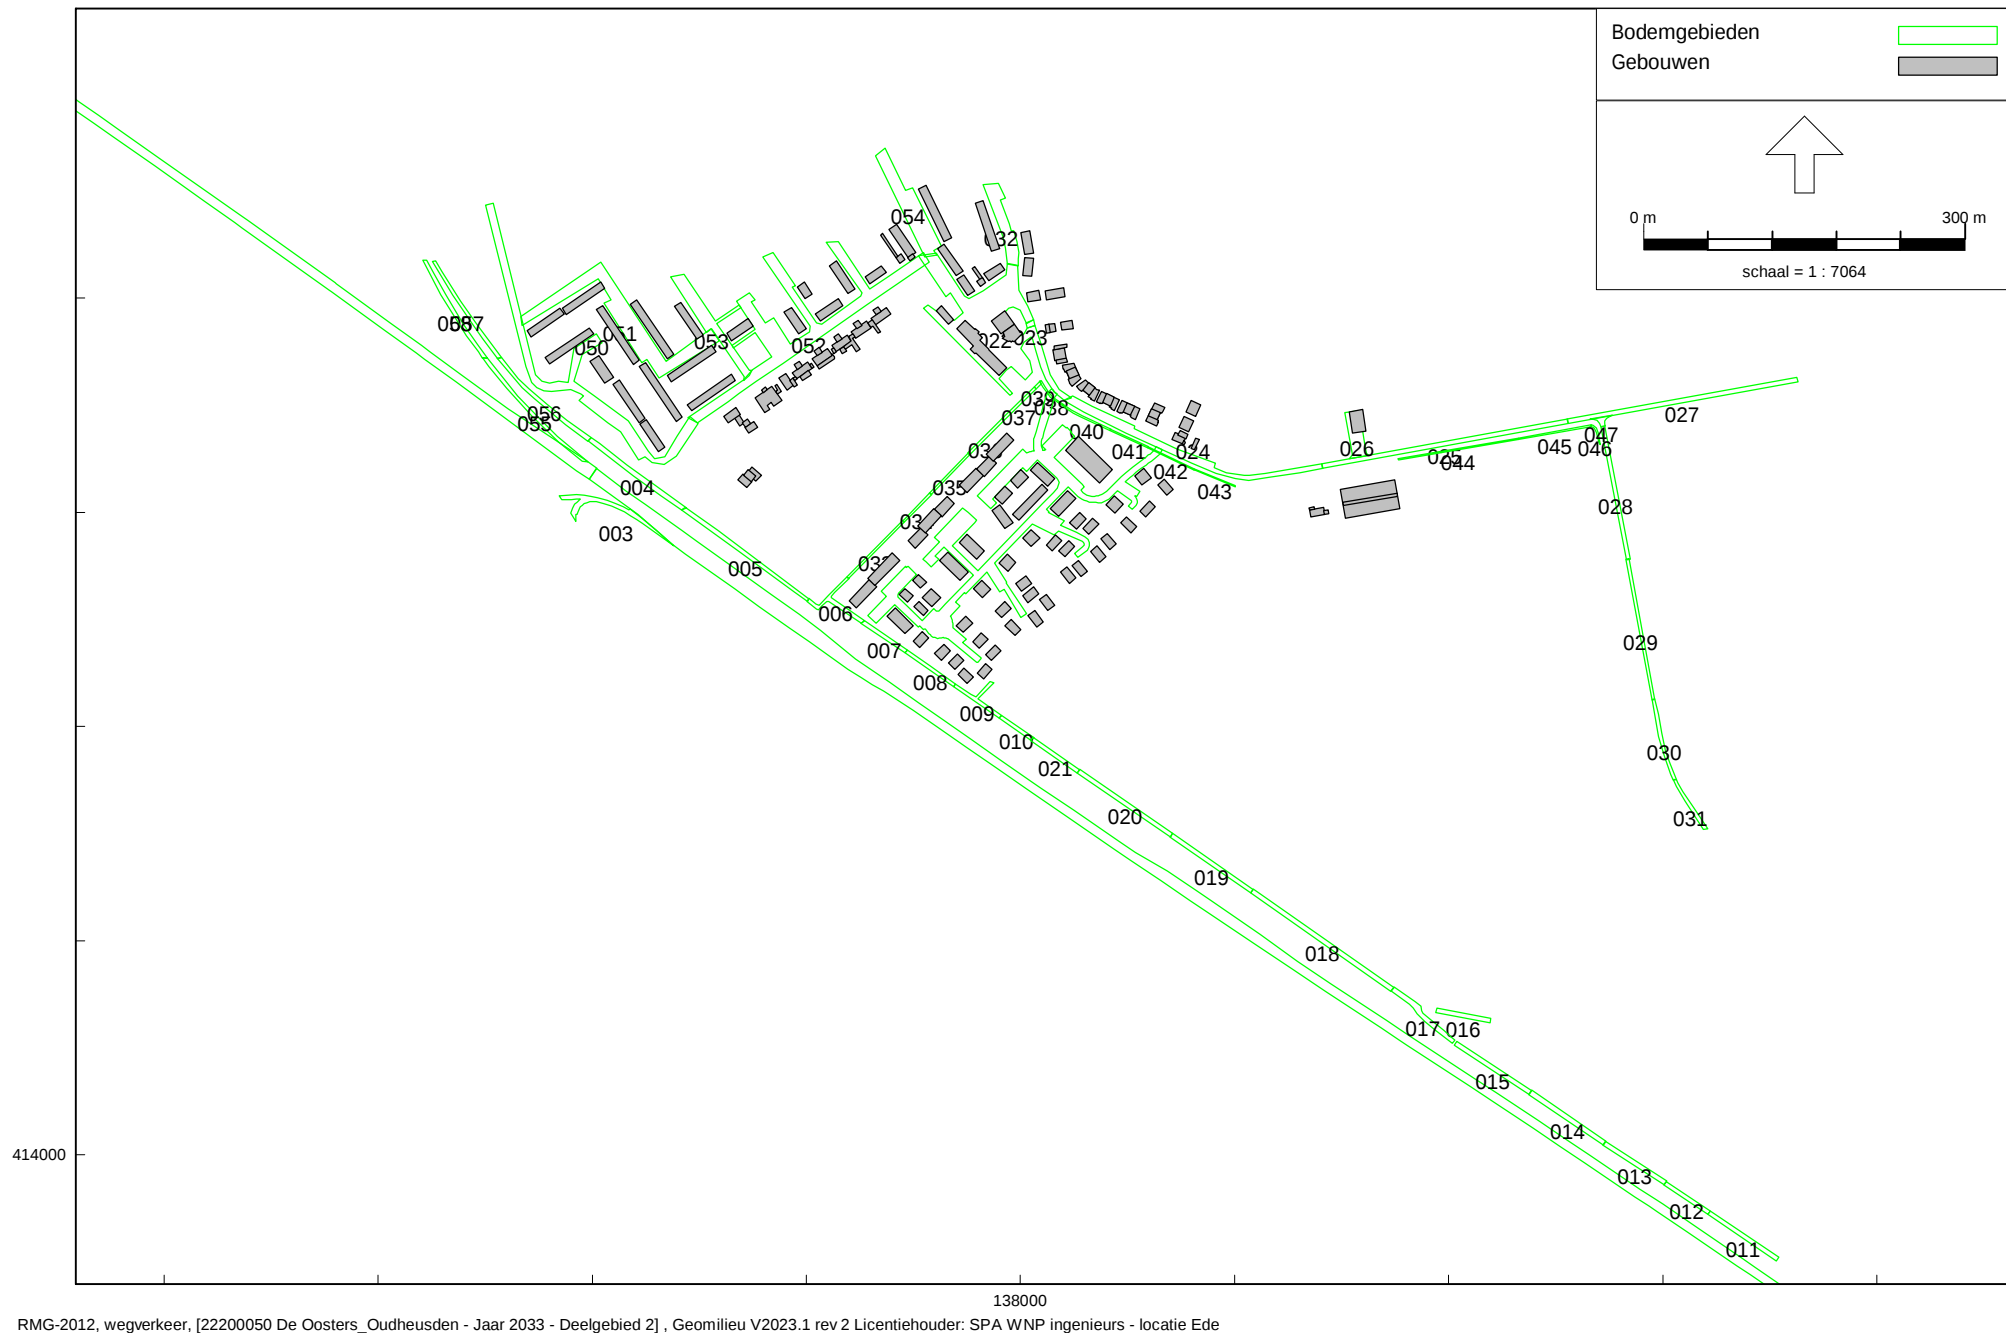

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)

Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen en bodemgebieden (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
N267	267HEUS -- 4,00/4,60m (L/R)	137596,99	414630,70	13823,03	0,00
N267	267DRUN -- 4,00/4,60m (L/R)	139565,43	412412,53	28806,11	0,00
003	hard bodemgebied	137568,90	414615,64	518,07	0,00
004	hard bodemgebied - sloot	137596,29	414666,84	487,66	0,00
005	hard bodemgebied - sloot	137683,57	414602,27	541,14	0,00
006	hard bodemgebied - sloot	137800,62	414516,62	282,22	0,00
007	hard bodemgebied - sloot	137851,06	414496,65	172,62	0,00
008	hard bodemgebied - sloot	137891,83	414468,69	189,42	0,00
009	hard bodemgebied - sloot	137937,60	414436,98	235,47	0,00
010	hard bodemgebied - sloot	137980,15	414407,71	126,51	0,00
011	hard bodemgebied - sloot	138706,03	413901,00	288,96	0,00
012	hard bodemgebied - sloot	138600,82	413971,65	185,11	0,00
013	hard bodemgebied - sloot	138601,11	413971,62	299,04	0,00
014	hard bodemgebied - sloot	138544,36	414008,90	393,37	0,00
015	hard bodemgebied - sloot	138475,05	414056,26	357,53	0,00
016	hard bodemgebied - sloot	138388,05	414132,76	224,62	0,00
017	hard bodemgebied - sloot	138403,38	414103,90	373,72	0,00
018	hard bodemgebied - sloot	138214,75	414244,55	704,41	0,00
019	hard bodemgebied - sloot	138215,11	414244,54	343,36	0,00
020	hard bodemgebied - sloot	138140,01	414296,74	413,22	0,00
021	hard bodemgebied - sloot	138053,15	414356,47	194,71	0,00
022	hard bodemgebied	138040,68	414704,23	6167,52	0,00
023	hard bodemgebied	138005,36	414777,07	40,56	0,00
024	hard bodemgebied	138040,40	414704,45	1609,38	0,00
025	hard bodemgebied	138282,23	414640,97	1085,12	0,00
026	hard bodemgebied	138306,95	414650,07	579,69	0,00
027	hard bodemgebied	138511,34	414683,16	947,29	0,00
028	hard bodemgebied	138565,80	414555,77	494,86	0,00
029	hard bodemgebied	138565,63	414556,10	372,02	0,00
030	hard bodemgebied	138589,84	414425,04	238,04	0,00
031	hard bodemgebied	138609,50	414350,27	165,81	0,00
032	hard bodemgebied	137987,60	414831,93	893,86	0,00
033	hard bodemgebied - sloot	137839,35	414538,14	156,00	0,00
034	hard bodemgebied - sloot	137891,50	414590,86	77,24	0,00
035	hard bodemgebied - sloot	137916,53	414616,44	119,97	0,00
036	hard bodemgebied - sloot	137952,54	414653,52	109,70	0,00
037	hard bodemgebied - sloot	137984,50	414685,86	100,17	0,00
038	hard bodemgebied - sloot	138017,66	414722,30	49,05	0,00
039	hard bodemgebied - sloot	138014,47	414715,17	16,65	0,00
040	hard bodemgebied - sloot	138038,91	414699,76	85,35	0,00
041	hard bodemgebied - sloot	138083,44	414676,41	61,13	0,00
042	hard bodemgebied - sloot	138118,43	414660,23	59,22	0,00
043	hard bodemgebied - sloot	138161,95	414639,74	46,81	0,00
044	hard bodemgebied - sloot	138353,04	414648,86	147,74	0,00
045	hard bodemgebied - sloot	138464,97	414668,15	92,81	0,00
046	hard bodemgebied - sloot	138533,12	414681,55	24,54	0,00
047	hard bodemgebied	138542,23	414679,86	68,92	0,00
050	hard bodemgebied	137500,56	414886,95	3499,63	0,00
051	hard bodemgebied	137533,42	414782,85	3302,29	0,00
052	hard bodemgebied	137689,23	414688,19	4959,86	0,00
053	hard bodemgebied	137741,28	414723,29	1208,70	0,00
054	hard bodemgebied	137908,69	414841,88	1635,73	0,00
055	hard bodemgebied	137568,59	414665,41	470,34	0,00
056	hard bodemgebied	137511,24	414743,88	421,62	0,00
057	hard bodemgebied	137450,91	414834,24	352,49	0,00
058	hard bodemgebied	137441,45	414835,26	395,09	0,00
		138020,19	414662,26	8328,89	0,00



138000

RMG-2012, wegverkeer, [22200050 De Oosters_Oudheusden - Jaar 2033 - Deelgebied 2] , Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: SPA WNP ingenieurs - locatie Ede

Ontwikkeling van locatie De Oosters in Oudheusden (gemeente Heusden)


Akoestisch rekenmodel: ingevoerde gebouwen en hoogtelijnen (genummerd)

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
N267	267HEUSDEN	137602,85	414638,80	1,60	1576,06
N267	267HEUSDEN	137595,82	414629,08	1,60	1583,93
N267	267HEUSDEN	139575,03	412415,35	1,60	3103,89
N267	267HEUSDEN	139563,51	412411,97	1,60	3095,97
05	De Oosters - Bibeko -- 3,50m (Rechts)	137986,20	414861,13	1,50	363,10
05	De Oosters - Bibeko -- 3,50m (Links)	137993,02	414862,72	1,50	353,95
02	De Oosters	138212,88	414629,12	1,80	515,16
02	De Oosters	138212,59	414636,11	1,80	514,20
050	AHN	137649,57	414651,88	1,50	554,40
050	AHN	137603,65	414766,77	1,50	278,34
051	AHN	137533,53	414782,80	1,50	547,54
052	AHN	137689,43	414688,21	1,50	1015,50
053	AHN	137741,42	414723,55	1,50	315,68
AHN	AHN	137635,30	414633,32	1,50	215,69
AHN	AHN	137810,77	414508,10	1,40	712,15
AHN	AHN	137810,89	414508,06	1,40	725,54
AHN	AHN	137697,67	414604,26	1,00	329,06
AHN	AHN	137811,70	414519,95	1,00	335,37
AHN	AHN	137799,53	414676,15	1,30	391,06
AHN	AHN	137855,84	414734,73	1,50	385,60
AHN	AHN	137820,64	414521,52	0,90	914,80
AHN	AHN	137965,27	414426,41	0,70	493,51
AHN	AHN	138240,96	414617,55	1,50	290,48
AHN	AHN - ruime omgeving	92649,09	450599,60	1,00	330084,85
001	AHN	137662,02	414657,05	1,50	75,42
002	AHN	137619,49	414719,69	1,50	100,02
003	AHN	137649,69	414739,74	1,50	136,35
004	AHN	137692,93	414694,86	1,50	112,66
005	AHN	137711,42	414755,60	1,50	113,37
006	AHN	137730,31	414760,46	1,50	64,74
007	AHN	137799,78	414771,70	1,50	64,27
008	AHN	137827,92	414834,77	1,50	78,53
009	AHN	137813,13	414778,68	1,50	66,40
010	AHN	137791,67	414810,56	1,50	41,32
011	AHN	137859,28	414813,72	1,50	51,32
012	AHN	137905,02	414901,95	1,50	124,26
013	AHN	137902,01	414842,91	1,50	79,68
014	AHN	137922,61	414845,98	1,50	75,25
015	AHN	137940,59	414817,57	1,50	50,85
016	AHN	137970,19	414816,25	1,50	51,58
017	AHN	137980,49	414846,38	1,50	110,37
018	AHN	138000,32	414861,34	1,50	58,14
019	AHN	138003,94	414838,07	1,50	49,53
020	AHN	138007,09	414796,97	1,50	39,77
021	AHN	138024,52	414798,63	1,50	51,52
022	AHN	137972,95	414778,58	1,50	61,08
023	AHN	137925,86	414792,74	1,50	47,17
024	AHN	137948,36	414779,07	1,50	149,23
025	AHN	137983,22	414762,46	1,50	31,89
025	AHN	138001,37	414767,44	1,50	0,60
025	AHN	137993,85	414759,46	1,50	6,60
026	AHN	137887,13	414832,77	1,50	24,33
027	AHN	137896,88	414835,06	1,50	18,83
028	AHN	137869,39	414858,92	1,50	55,28
029	AHN	137957,38	414829,15	1,50	33,88
030	AHN	137959,20	414815,52	1,50	23,85
054	AHN	137878,95	414785,32	1,50	49,81
055	AHN	137856,44	414778,30	1,50	48,60
056	AHN	137838,06	414765,56	1,50	48,34
057	AHN	137819,68	414752,90	1,50	49,77
058	AHN	137801,30	414740,15	1,50	48,12
059	AHN	137774,40	414725,44	1,50	41,61

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	H-1	Lengte
060	AHN	137791,66	414719,15	1,50	22,07
061	AHN	137796,52	414723,14	1,50	28,05
062	AHN	137787,61	414725,22	1,50	10,10
063	AHN	137788,95	414738,12	1,50	21,56
064	AHN	137804,68	414739,13	1,50	12,94
065	AHN	137807,38	414750,73	1,50	21,93
066	AHN	137825,59	414763,49	1,50	21,65
067	AHN	137823,35	414752,30	1,50	13,73
068	AHN	137831,11	414752,37	1,50	18,60
069	AHN	137843,48	414766,74	1,50	59,46
070	AHN	137811,97	414733,81	1,50	26,73
071	AHN	137857,66	414776,58	1,50	36,14
072	AHN	137843,96	414776,24	1,50	21,97
073	AHN	137862,43	414788,92	1,50	21,55
074	AHN	137752,10	414706,95	1,50	79,22
075	AHN	137758,34	414714,27	1,50	13,79
076	AHN	137772,91	414710,52	1,50	23,87
077	AHN	137746,36	414673,93	1,50	32,56
078	AHN	137738,03	414680,83	1,50	29,45
079	AHN	137734,06	414697,60	1,50	42,16
080	AHN	137745,04	414686,90	1,50	21,37
089	AHN	137611,82	414720,56	1,50	68,50
090	AHN	137643,80	414742,11	1,50	135,56
091	AHN	137559,95	414738,77	1,50	112,61
092	AHN	137539,09	414769,51	1,50	87,91
093	AHN	137572,06	414790,34	1,50	99,70
094	AHN	137635,93	414794,34	1,50	135,94
095	AHN	137682,54	414796,16	1,50	86,90

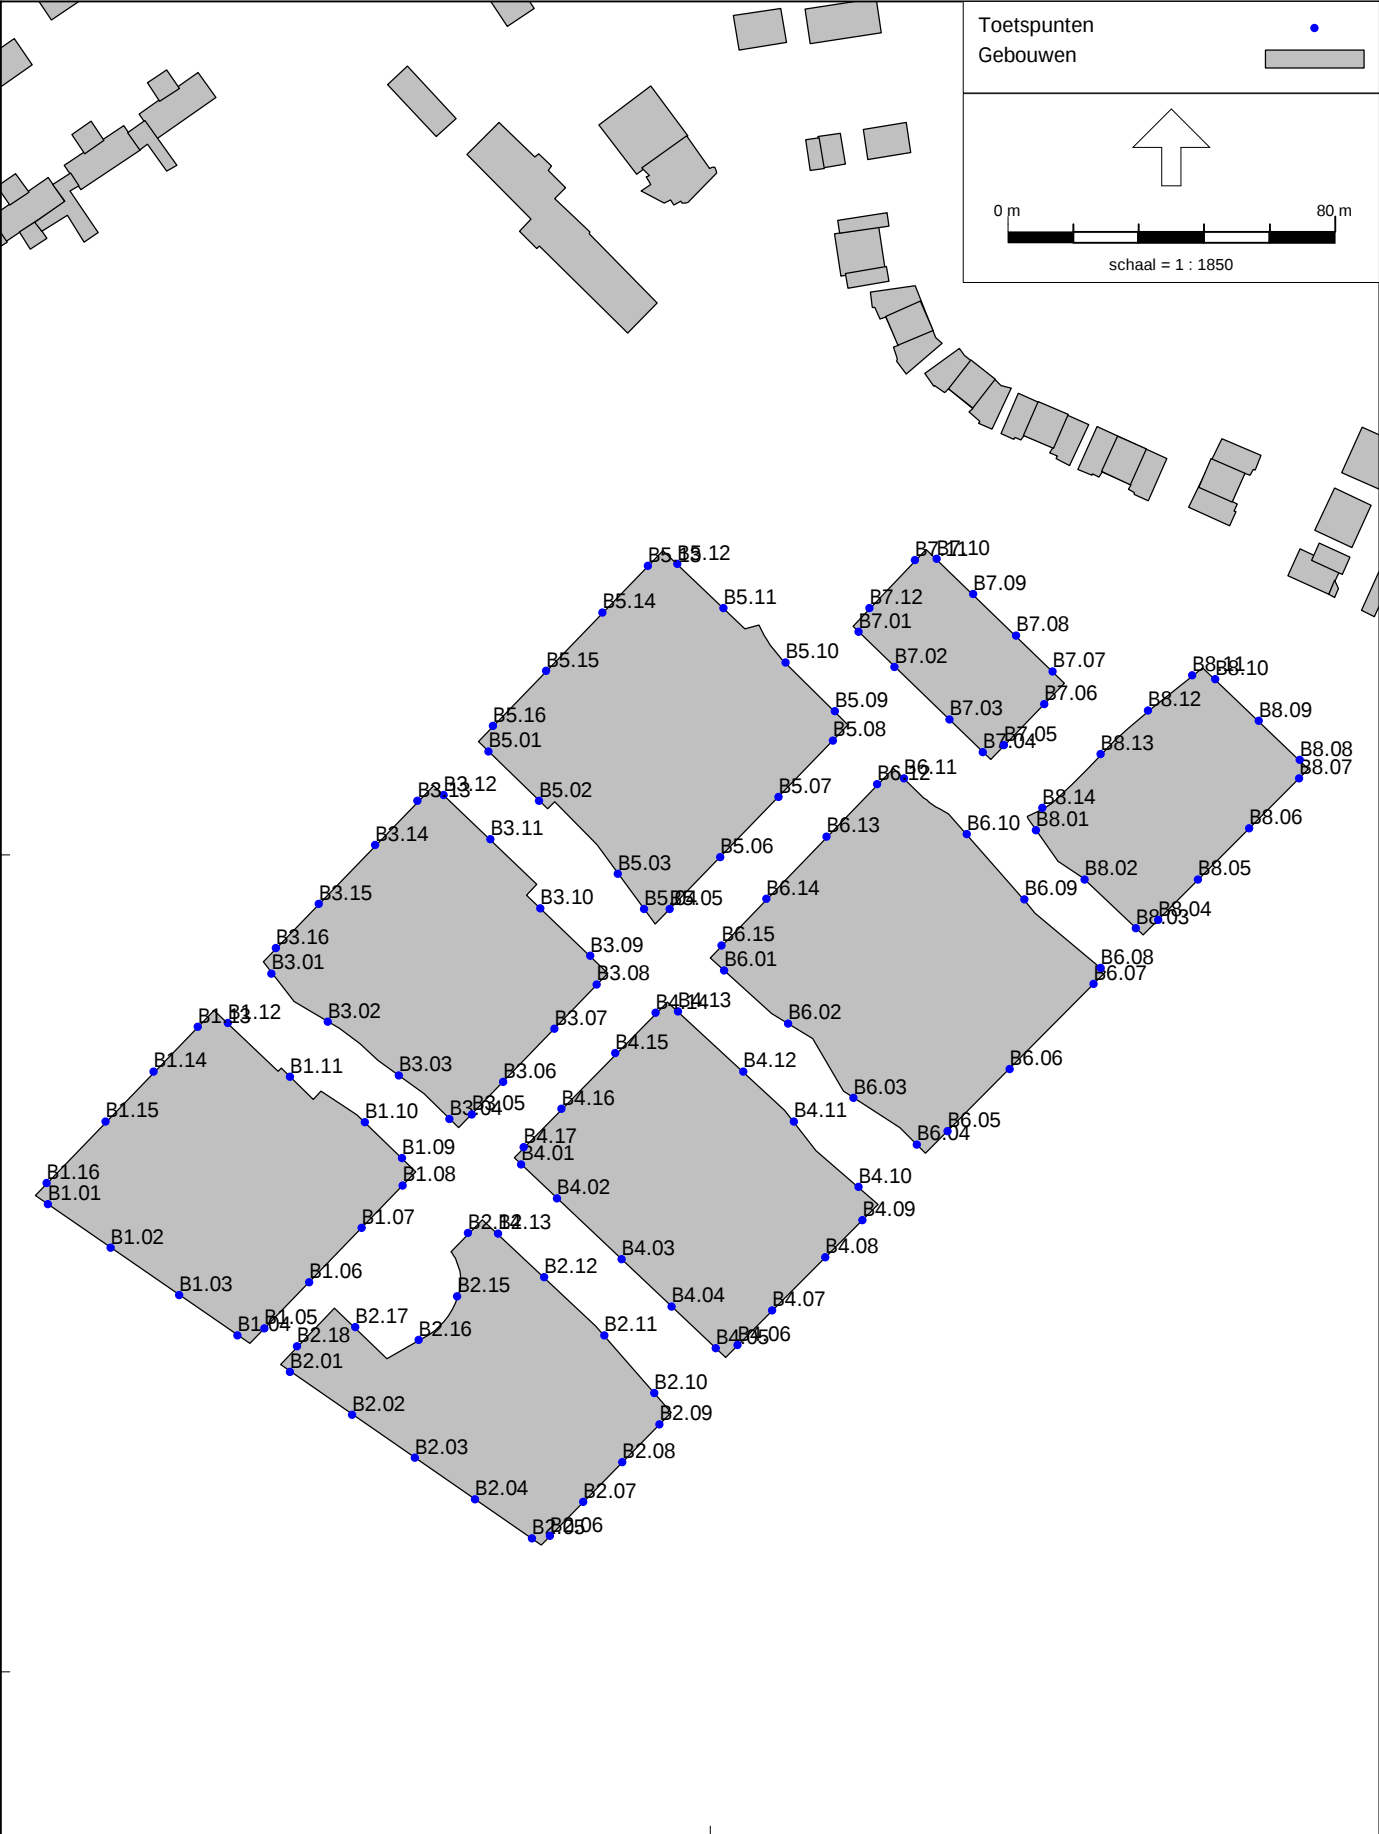


Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
B1.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	137838,04	414514,39	0,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	137853,42	414503,76	0,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	137870,10	414492,23	0,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.04	Maximaal bouwvlak - Zuid	137884,47	414482,29	0,90	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.05	Maximaal bouwvlak - oost	137891,04	414484,05	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.06	Maximaal bouwvlak - oost	137901,91	414495,29	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.07	Maximaal bouwvlak - oost	137914,75	414508,57	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.08	Maximaal bouwvlak - oost	137924,80	414518,97	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.09	Maximaal bouwvlak - Noord	137924,71	414525,65	1,03	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.10	Maximaal bouwvlak - Noord	137915,60	414534,45	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.11	Maximaal bouwvlak - Noord	137897,30	414545,68	1,03	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.12	Maximaal bouwvlak - Noord	137882,01	414558,77	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.13	Maximaal bouwvlak - West	137874,67	414557,87	1,03	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.14	Maximaal bouwvlak - West	137863,92	414546,78	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.15	Maximaal bouwvlak - West	137852,19	414534,67	0,96	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B1.16	Maximaal bouwvlak - West	137837,64	414519,66	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	137897,26	414473,45	0,90	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	137912,47	414462,95	0,90	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	137927,84	414452,34	0,90	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.04	Maximaal bouwvlak - Zuid	137942,44	414442,26	0,90	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.05	Maximaal bouwvlak - Zuid	137956,41	414432,61	0,90	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.06	Maximaal bouwvlak - Oost	137960,91	414433,24	0,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.07	Maximaal bouwvlak - Oost	137969,05	414441,54	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.08	Maximaal bouwvlak - Oost	137978,61	414451,30	0,96	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.09	Maximaal bouwvlak - Oost	137987,61	414460,47	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.10	Maximaal bouwvlak - Noord	137986,43	414468,17	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.11	Maximaal bouwvlak - Noord	137974,14	414482,38	1,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.12	Maximaal bouwvlak - Noord	137959,50	414496,56	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.13	Maximaal bouwvlak - Noord	137948,10	414507,25	1,03	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.14	Maximaal bouwvlak - West	137940,83	414507,36	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.15	Maximaal bouwvlak - West	137938,14	414491,84	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.16	Maximaal bouwvlak - West	137928,73	414481,27	0,96	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.17	Maximaal bouwvlak - West	137913,16	414484,30	0,94	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B2.18	Maximaal bouwvlak - West	137898,97	414479,67	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	137892,72	414570,88	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	137906,49	414559,12	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	137923,80	414545,88	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.04	Maximaal bouwvlak - Zuid	137936,20	414535,33	1,06	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.05	Maximaal bouwvlak - Oost	137941,67	414536,42	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.06	Maximaal bouwvlak - Oost	137949,37	414544,38	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.07	Maximaal bouwvlak - Oost	137961,95	414557,38	1,13	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.08	Maximaal bouwvlak - Oost	137972,33	414568,11	1,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.09	Maximaal bouwvlak - Noord	137970,74	414575,23	1,17	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.10	Maximaal bouwvlak - Noord	137958,50	414586,88	1,18	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.11	Maximaal bouwvlak - Noord	137946,28	414603,66	1,20	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.12	Maximaal bouwvlak - Noord	137934,91	414614,48	1,20	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.13	Maximaal bouwvlak - West	137928,47	414613,04	1,19	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.14	Maximaal bouwvlak - West	137918,10	414602,32	1,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.15	Maximaal bouwvlak - West	137904,24	414587,98	1,12	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B3.16	Maximaal bouwvlak - West	137893,76	414577,13	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	137953,82	414524,11	1,06	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	137962,61	414515,80	1,06	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	137978,32	414500,94	1,05	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.04	Maximaal bouwvlak - Zuid	137990,64	414489,29	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.05	Maximaal bouwvlak - Zuid	138001,34	414479,17	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.06	Maximaal bouwvlak - Oost	138006,75	414479,94	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.07	Maximaal bouwvlak - Oost	138015,27	414488,48	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.08	Maximaal bouwvlak - Oost	138028,18	414501,41	1,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.09	Maximaal bouwvlak - Oost	138037,29	414510,54	1,13	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.10	Maximaal bouwvlak - Noord	138036,35	414518,62	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.11	Maximaal bouwvlak - Noord	138020,48	414534,63	1,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.12	Maximaal bouwvlak - Noord	138008,09	414546,92	1,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.13	Maximaal bouwvlak - Noord	137992,25	414561,56	1,17	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.14	Maximaal bouwvlak - West	137986,62	414561,25	1,17	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.15	Maximaal bouwvlak - West	137976,88	414551,33	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.16	Maximaal bouwvlak - West	137963,60	414537,80	1,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B4.17	Maximaal bouwvlak - West	137954,34	414528,37	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	137945,72	414625,20	1,24	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	137958,16	414613,17	1,23	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	137977,42	414595,31	1,22	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.04	Maximaal bouwvlak - Zuid	137983,83	414586,63	1,21	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
B5.05	Maximaal bouwvlak - Oost	137990,16	414586,60	1,22	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.06	Maximaal bouwvlak - Oost	138002,45	414599,30	1,25	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.07	Maximaal bouwvlak - Oost	138016,69	414614,03	1,29	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.08	Maximaal bouwvlak - Oost	138030,02	414627,81	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.09	Maximaal bouwvlak - Noord	138030,50	414635,10	1,35	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.10	Maximaal bouwvlak - Noord	138018,44	414646,99	1,36	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.11	Maximaal bouwvlak - Noord	138003,31	414660,29	1,37	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.12	Maximaal bouwvlak - Noord	137992,00	414671,06	1,38	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.13	Maximaal bouwvlak - West	137984,74	414670,61	1,37	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.14	Maximaal bouwvlak - West	137973,73	414659,22	1,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.15	Maximaal bouwvlak - West	137959,89	414644,90	1,29	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B5.16	Maximaal bouwvlak - West	137946,82	414631,39	1,25	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	138003,40	414571,61	1,20	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	138019,06	414558,59	1,20	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	138035,06	414540,47	1,18	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.04	Maximaal bouwvlak - Zuid	138050,60	414528,95	1,18	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.05	Maximaal bouwvlak - Oost	138058,16	414532,34	1,19	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.06	Maximaal bouwvlak - Oost	138073,25	414547,53	1,24	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.07	Maximaal bouwvlak - Oost	138093,84	414568,25	1,30	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.08	Maximaal bouwvlak - Noord	138095,62	414572,26	1,31	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.09	Maximaal bouwvlak - Noord	138076,97	414588,94	1,32	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.10	Maximaal bouwvlak - Noord	138062,80	414605,04	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.11	Maximaal bouwvlak - Noord	138047,50	414618,65	1,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.12	Maximaal bouwvlak - West	138040,96	414617,24	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.13	Maximaal bouwvlak - West	138028,55	414604,41	1,29	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.14	Maximaal bouwvlak - West	138013,80	414589,16	1,25	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B6.15	Maximaal bouwvlak - West	138002,80	414577,78	1,21	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	138036,28	414654,43	1,40	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	138045,12	414645,89	1,39	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	138058,52	414632,94	1,37	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.04	Maximaal bouwvlak - Zuid	138066,79	414624,95	1,37	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.05	Maximaal bouwvlak - Oost	138071,93	414626,68	1,38	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.06	Maximaal bouwvlak - Oost	138081,76	414636,85	1,41	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.07	Maximaal bouwvlak - Noord	138083,87	414644,78	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.08	Maximaal bouwvlak - Noord	138074,92	414653,47	1,44	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.09	Maximaal bouwvlak - Noord	138064,36	414663,72	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.10	Maximaal bouwvlak - Noord	138055,43	414672,38	1,46	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.11	Maximaal bouwvlak - West	138050,14	414672,07	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B7.12	Maximaal bouwvlak - West	138038,99	414660,35	1,41	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.01	Maximaal bouwvlak - Zuid	138079,76	414605,87	1,35	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.02	Maximaal bouwvlak - Zuid	138091,57	414593,90	1,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.03	Maximaal bouwvlak - Zuid	138104,14	414581,99	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.04	Maximaal bouwvlak - Oost	138109,66	414584,02	1,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.05	Maximaal bouwvlak - Oost	138119,38	414593,78	1,37	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.06	Maximaal bouwvlak - Oost	138131,86	414606,31	1,41	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.07	Maximaal bouwvlak - Oost	138144,07	414618,58	1,44	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.08	Maximaal bouwvlak - Noord	138144,34	414623,08	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.09	Maximaal bouwvlak - Noord	138134,24	414632,71	1,46	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.10	Maximaal bouwvlak - Noord	138123,58	414642,87	1,47	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.11	Maximaal bouwvlak - West	138117,99	414643,75	1,46	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.12	Maximaal bouwvlak - West	138107,19	414635,15	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.13	Maximaal bouwvlak - West	138095,53	414624,51	1,40	1,50	4,50	7,50	--	Ja
B8.14	Maximaal bouwvlak - West	138081,32	414611,33	1,36	1,50	4,50	7,50	--	Ja

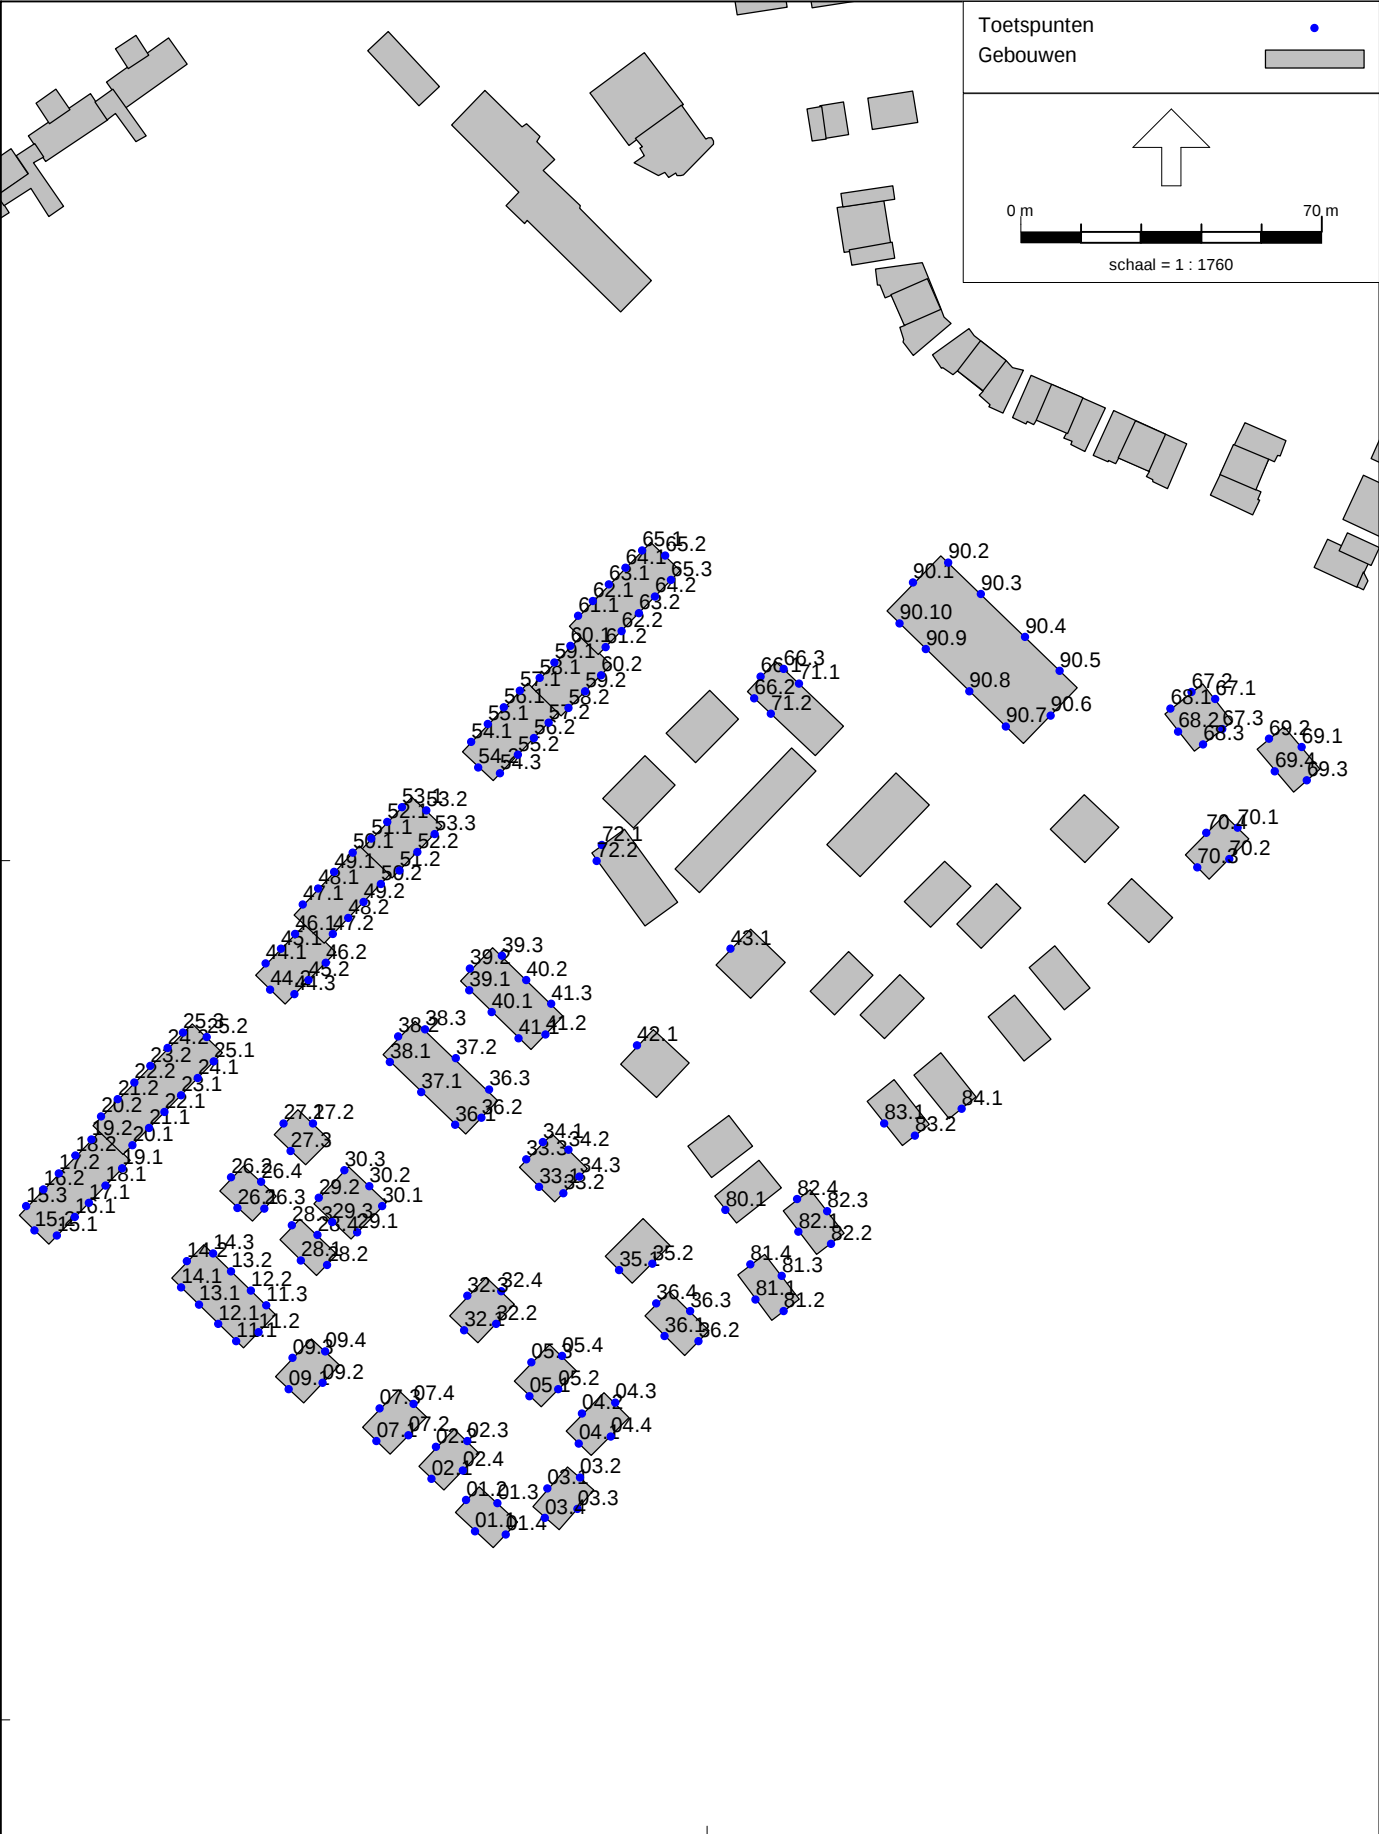

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
01.1	1 woning	137946,02	414443,88	0,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
01.2	1 woning	137943,94	414451,14	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
01.3	1 woning	137951,33	414450,43	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
01.4	1 woning	137953,19	414443,01	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.1	1 woning	137935,99	414456,04	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.2	1 woning	137937,07	414463,45	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.3	1 woning	137944,32	414464,77	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
02.4	1 woning	137943,27	414457,95	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.1	1 woning	137962,97	414453,79	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.2	1 woning	137970,60	414456,28	0,96	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.3	1 woning	137969,93	414449,04	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
03.4	1 woning	137962,39	414447,00	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
04.1	1 woning	137970,21	414464,19	0,97	1,50	4,50	7,50	--	Ja
04.2	1 woning	137971,05	414471,18	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
04.3	1 woning	137978,66	414473,74	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
04.4	1 woning	137977,61	414465,95	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
05.1	1 woning	137958,72	414475,34	0,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
05.2	1 woning	137965,50	414476,85	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
05.3	1 woning	137959,21	414483,17	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
05.4	1 woning	137966,28	414484,64	1,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
07.1	1 woning	137923,07	414464,81	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
07.2	1 woning	137930,66	414466,12	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
07.3	1 woning	137923,91	414472,50	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
07.4	1 woning	137931,82	414473,47	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
09.1	1 woning	137902,66	414476,86	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
09.2	1 woning	137910,64	414478,39	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
09.3	1 woning	137903,62	414484,28	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
09.4	1 woning	137911,24	414485,70	0,94	1,50	4,50	7,50	--	Ja
11.1	1 woning	137890,50	414488,11	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
11.2	1 woning	137895,71	414490,18	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
11.3	1 woning	137897,44	414496,46	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
12.1	1 woning	137886,33	414492,16	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
12.2	1 woning	137893,98	414499,83	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
13.1	1 woning	137881,79	414496,58	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
13.2	1 woning	137889,39	414504,30	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
14.1	1 woning	137877,70	414500,56	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
14.2	1 woning	137879,05	414506,75	0,94	1,50	4,50	7,50	--	Ja
14.3	1 woning	137885,13	414508,45	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15.1	1 woning	137848,82	414512,70	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15.2	1 woning	137843,51	414513,89	0,91	1,50	4,50	7,50	--	Ja
15.3	1 woning	137841,71	414519,48	0,92	1,50	4,50	7,50	--	Ja
16.1	1 woning	137852,96	414516,94	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
16.2	1 woning	137845,58	414523,46	0,93	1,50	4,50	7,50	--	Ja
17.1	1 woning	137856,26	414520,34	0,94	1,50	4,50	7,50	--	Ja
17.2	1 woning	137849,20	414527,18	0,94	1,50	4,50	7,50	--	Ja
18.1	1 woning	137860,08	414524,27	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
18.2	1 woning	137853,17	414531,26	0,95	1,50	4,50	7,50	--	Ja
19.1	1 woning	137863,99	414528,29	0,96	1,50	4,50	7,50	--	Ja
19.2	1 woning	137856,79	414534,98	0,97	1,50	4,50	7,50	--	Ja
20.1	1 woning	137866,32	414533,71	0,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
20.2	1 woning	137859,12	414540,45	0,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
21.1	1 woning	137870,23	414537,72	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
21.2	1 woning	137863,01	414544,44	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
22.1	1 woning	137873,82	414541,40	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
22.2	1 woning	137866,77	414548,30	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
23.1	1 woning	137877,64	414545,31	1,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
23.2	1 woning	137870,54	414552,16	1,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
24.1	1 woning	137881,62	414549,40	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
24.2	1 woning	137874,55	414556,26	1,03	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.1	1 woning	137885,27	414553,14	1,03	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.2	1 woning	137883,63	414558,89	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
25.3	1 woning	137878,10	414559,91	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.1	1 woning	137890,87	414519,09	0,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.2	1 woning	137889,38	414526,20	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.3	1 woning	137897,11	414518,95	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
26.4	1 woning	137896,25	414525,23	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
27.1	1 woning	137901,56	414538,75	1,03	1,50	4,50	7,50	--	Ja
27.2	1 woning	137908,34	414538,82	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
27.3	1 woning	137903,23	414532,31	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
28.1	1 woning	137905,49	414506,87	0,97	1,50	4,50	7,50	--	Ja
28.2	1 woning	137911,66	414505,85	0,98	1,50	4,50	7,50	--	Ja
28.3	1 woning	137903,52	414514,99	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
28.4	1 woning	137909,39	414512,77	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
29.1	1 woning	137918,62	414513,34	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
29.2	1 woning	137909,69	414521,50	1,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
29.3	1 woning	137912,86	414515,87	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.1	1 woning	137924,48	414519,53	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.2	1 woning	137921,56	414524,17	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
30.3	1 woning	137915,66	414527,81	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32.1	1 woning	137943,52	414490,66	0,99	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32.2	1 woning	137950,98	414492,11	1,00	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32.3	1 woning	137944,26	414498,59	1,01	1,50	4,50	7,50	--	Ja
32.4	1 woning	137952,16	414499,72	1,02	1,50	4,50	7,50	--	Ja
33.1	1 woning	137960,95	414524,02	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
33.2	1 woning	137966,59	414522,47	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
33.3	1 woning	137957,94	414530,42	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
34.1	1 woning	137961,87	414534,45	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
34.2	1 woning	137967,85	414532,71	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
34.3	1 woning	137970,37	414526,36	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
35.1	2 woningen	137979,56	414504,62	1,06	1,50	4,50	7,50	--	Ja
35.2	1 woning	137987,31	414506,16	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.1	1 woning	137941,41	414538,47	1,07	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.1	1 woning	137990,16	414489,33	1,04	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.2	1 woning	137947,61	414540,11	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.2	1 woning	137998,13	414488,02	1,05	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.3	1 woning	137949,36	414546,58	1,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.3	1 woning	137996,16	414495,02	1,06	1,50	4,50	7,50	--	Ja
36.4	1 woning	137988,26	414496,93	1,05	1,50	4,50	7,50	--	Ja
37.1	4 woningen	137933,57	414546,06	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
37.2	4 woningen	137941,64	414553,90	1,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
38.1	1 woning	137926,20	414553,05	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
38.2	1 woning	137928,27	414558,96	1,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
38.3	1 woning	137934,49	414560,69	1,11	1,50	4,50	7,50	--	Ja
39.1	1 woning	137944,77	414569,76	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
39.2	1 woning	137944,84	414574,80	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
39.3	1 woning	137952,29	414577,75	1,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
40.1	2 woningen	137949,98	414564,70	1,13	1,50	4,50	7,50	--	Ja
40.2	2 woningen	137958,00	414572,20	1,15	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41.1	1 woning	137956,25	414558,60	1,13	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41.2	1 woning	137962,43	414559,50	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
41.3	1 woning	137963,82	414566,54	1,15	1,50	4,50	7,50	--	Ja
42.1	2 woningen	137983,79	414556,86	1,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
43.1	2 woningen	138005,61	414579,43	1,22	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.1	1 woning	137897,43	414575,94	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.2	1 woning	137898,33	414569,88	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
44.3	1 woning	137904,13	414568,79	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
45.1	1 woning	137900,87	414579,45	1,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
45.2	1 woning	137907,40	414572,13	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
46.1	1 woning	137904,16	414582,82	1,11	1,50	4,50	7,50	--	Ja
46.2	1 woning	137911,30	414576,11	1,11	1,50	4,50	7,50	--	Ja
47.1	1 woning	137906,02	414589,68	1,12	1,50	4,50	7,50	--	Ja
47.2	1 woning	137913,03	414582,79	1,12	1,50	4,50	7,50	--	Ja
48.1	1 woning	137909,61	414593,45	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
48.2	1 woning	137916,60	414586,55	1,13	1,50	4,50	7,50	--	Ja
49.1	1 woning	137913,29	414597,31	1,15	1,50	4,50	7,50	--	Ja
49.2	1 woning	137920,19	414590,31	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
50.1	1 woning	137917,57	414601,81	1,16	1,50	4,50	7,50	--	Ja
50.2	1 woning	137924,15	414594,47	1,15	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.1	1 woning	137921,89	414605,00	1,17	1,50	4,50	7,50	--	Ja
51.2	1 woning	137928,47	414597,63	1,17	1,50	4,50	7,50	--	Ja
52.1	1 woning	137925,72	414608,97	1,18	1,50	4,50	7,50	--	Ja
52.2	1 woning	137932,65	414601,95	1,18	1,50	4,50	7,50	--	Ja
53.1	1 woning	137929,07	414612,42	1,19	1,50	4,50	7,50	--	Ja
53.2	1 woning	137934,75	414611,59	1,20	1,50	4,50	7,50	--	Ja
53.3	1 woning	137936,67	414606,10	1,19	1,50	4,50	7,50	--	Ja
54.1	1 woning	137945,17	414627,62	1,24	1,50	4,50	7,50	--	Ja
54.2	1 woning	137946,86	414621,66	1,23	1,50	4,50	7,50	--	Ja
54.3	1 woning	137951,96	414620,24	1,23	1,50	4,50	7,50	--	Ja
55.1	1 woning	137949,08	414631,72	1,25	1,50	4,50	7,50	--	Ja
55.2	1 woning	137956,09	414624,58	1,25	1,50	4,50	7,50	--	Ja
56.1	1 woning	137952,78	414635,60	1,26	1,50	4,50	7,50	--	Ja
56.2	1 woning	137959,78	414628,45	1,26	1,50	4,50	7,50	--	Ja
57.1	1 woning	137956,47	414639,48	1,27	1,50	4,50	7,50	--	Ja
57.2	1 woning	137963,23	414632,07	1,27	1,50	4,50	7,50	--	Ja
58.1	1 woning	137961,10	414642,47	1,28	1,50	4,50	7,50	--	Ja
58.2	1 woning	137967,92	414635,40	1,28	1,50	4,50	7,50	--	Ja
59.1	1 woning	137964,53	414646,00	1,29	1,50	4,50	7,50	--	Ja
59.2	1 woning	137971,78	414639,39	1,29	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RM G-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Gevel
60.1	1 woning	137968,33	414649,93	1,31	1,50	4,50	7,50	--	Ja
60.2	1 woning	137975,37	414643,10	1,30	1,50	4,50	7,50	--	Ja
61.1	1 woning	137970,10	414656,89	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
61.2	1 woning	137976,51	414649,58	1,32	1,50	4,50	7,50	--	Ja
62.1	1 woning	137973,48	414660,36	1,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
62.2	1 woning	137980,19	414653,36	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
63.1	1 woning	137977,19	414664,16	1,35	1,50	4,50	7,50	--	Ja
63.2	1 woning	137984,17	414657,45	1,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
64.1	1 woning	137981,04	414668,11	1,36	1,50	4,50	7,50	--	Ja
64.2	1 woning	137987,96	414661,34	1,36	1,50	4,50	7,50	--	Ja
65.1	1 woning	137984,94	414672,12	1,38	1,50	4,50	7,50	--	Ja
65.2	1 woning	137990,39	414670,90	1,38	1,50	4,50	7,50	--	Ja
65.3	1 woning	137991,72	414665,20	1,37	1,50	4,50	7,50	--	Ja
66.1	1 woning	138012,51	414642,78	1,34	1,50	4,50	7,50	--	Ja
66.2	1 woning	138011,03	414637,73	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
66.3	1 woning	138017,87	414644,59	1,35	1,50	4,50	7,50	--	Ja
67.1	1 woning	138118,30	414637,53	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
67.2	1 woning	138112,85	414639,19	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
67.3	1 woning	138120,03	414630,52	1,44	1,50	4,50	7,50	--	Ja
68.1	1 woning	138107,91	414635,31	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
68.2	1 woning	138109,71	414629,91	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
68.3	1 woning	138115,54	414626,99	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
69.1	1 woning	138138,44	414626,33	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
69.2	1 woning	138130,88	414628,36	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
69.3	1 woning	138139,69	414618,61	1,44	1,50	4,50	7,50	--	Ja
69.4	1 woning	138132,27	414620,76	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
70.1	1 woning	138123,59	414607,56	1,40	1,50	4,50	7,50	--	Ja
70.2	1 woning	138121,57	414600,31	1,39	1,50	4,50	7,50	--	Ja
70.3	1 woning	138114,10	414598,35	1,37	1,50	4,50	7,50	--	Ja
70.4	1 woning	138116,19	414606,42	1,39	1,50	4,50	7,50	--	Ja
71.1	1 woning	138021,53	414641,11	1,35	1,50	4,50	7,50	--	Ja
71.2	1 woning	138014,88	414634,07	1,33	1,50	4,50	7,50	--	Ja
72.1	1 woning	137975,58	414603,58	1,23	1,50	4,50	7,50	--	Ja
72.2	1 woning	137974,45	414599,88	1,22	1,50	4,50	7,50	--	Ja
80.1	2 woningen	138004,35	414518,68	1,11	1,50	4,50	7,50	--	Ja
81.1	1 woning	138011,37	414497,76	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
81.2	1 woning	138017,91	414495,04	1,08	1,50	4,50	7,50	--	Ja
81.3	1 woning	138017,48	414503,32	1,10	1,50	4,50	7,50	--	Ja
81.4	1 woning	138010,11	414505,95	1,09	1,50	4,50	7,50	--	Ja
82.1	1 woning	138021,41	414513,51	1,12	1,50	4,50	7,50	--	Ja
82.2	1 woning	138028,90	414510,76	1,12	1,50	4,50	7,50	--	Ja
82.3	1 woning	138028,11	414518,32	1,14	1,50	4,50	7,50	--	Ja
82.4	1 woning	138021,05	414521,17	1,13	1,50	4,50	7,50	--	Ja
83.1	1 woning	138041,33	414538,72	1,19	1,50	4,50	7,50	--	Ja
83.2	1 woning	138048,42	414535,85	1,19	1,50	4,50	7,50	--	Ja
84.1	1 woning	138059,38	414542,21	1,21	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.1	Appartementengebouw	138048,05	414664,63	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.10	Appartementengebouw	138044,83	414655,14	1,41	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.2	Appartementengebouw	138056,17	414669,35	1,46	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.3	Appartementengebouw	138063,83	414661,92	1,45	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.4	Appartementengebouw	138074,06	414652,01	1,43	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.5	Appartementengebouw	138082,16	414644,16	1,42	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.6	Appartementengebouw	138079,99	414633,72	1,40	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.7	Appartementengebouw	138069,55	414631,18	1,38	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.8	Appartementengebouw	138061,07	414639,40	1,39	1,50	4,50	7,50	--	Ja
90.9	Appartementengebouw	138050,98	414649,18	1,40	1,50	4,50	7,50	--	Ja

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2

Model eigenschap

Omschrijving	Jaar 2033 - Deelgebied 2
Verantwoordelijke	Leon
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RM G-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Leon op 16-2-2022
Laatst ingezien door	Leon op 5-9-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B1.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B1.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	56
B1.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	60	56
B1.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B1.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	56
B1.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	60	56
B1.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B1.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	53
B1.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	59	56
B1.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B1.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	53
B1.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	59	56
B1.05_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,5	53	49
B1.05_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,5	53	52
B1.05_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,5	56	52
B1.06_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,5	49	45
B1.06_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,5	51	47
B1.06_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,5	52	48
B1.07_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,5	45	41
B1.07_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,5	47	44
B1.07_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,5	49	45
B1.08_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,5	43	39
B1.08_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,5	45	41
B1.08_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,5	47	43
B1.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	38	34
B1.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	40	36
B1.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	42	38
B1.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	38	35
B1.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	40	37
B1.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	42	39
B1.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	38	35
B1.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	40	37
B1.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	41	38
B1.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	41	38
B1.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	43	39
B1.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	44	40
B1.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	48	44
B1.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	50	46
B1.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	50	47
B1.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	49	46
B1.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	51	47
B1.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	52	48
B1.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	51	47
B1.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	52	49
B1.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	53	50
B1.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	53	49
B1.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	53	52
B1.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	56	52
B2.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B2.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	53
B2.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	59	56

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B2.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B2.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	53
B2.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	59	56
B2.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B2.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	53
B2.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	59	56
B2.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B2.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	53
B2.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	59	56
B2.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	57	53
B2.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	59	53
B2.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	59	56
B2.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	53	50
B2.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	56	53
B2.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	57	53
B2.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	53	49
B2.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	53	51
B2.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	53	52
B2.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	52	48
B2.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	53	49
B2.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	53	50
B2.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	51	47
B2.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	52	48
B2.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	53	49
B2.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	41	38
B2.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	43	39
B2.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	44	41
B2.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	43	39
B2.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	44	40
B2.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	45	42
B2.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	41	38
B2.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	43	39
B2.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	44	41
B2.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	41	37
B2.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	42	39
B2.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	44	40
B2.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	42	38
B2.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	44	40
B2.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	46	43
B2.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	33	31
B2.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	38	35
B2.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	43	40
B2.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	32	30
B2.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	37	34
B2.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	44	40
B2.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	31	28
B2.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	34	32
B2.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	39	37
B2.18_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	52	48
B2.18_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	53	51
B2.18_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	53	51

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B3.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	46	42
B3.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	48	44
B3.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	48	45
B3.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	43	39
B3.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	44	41
B3.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	45	42
B3.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	40	37
B3.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	42	39
B3.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	44	41
B3.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	40	36
B3.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	42	38
B3.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	44	41
B3.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	42	38
B3.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	43	39
B3.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	44	41
B3.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	37	34
B3.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	39	36
B3.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	42	38
B3.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	37	34
B3.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	39	36
B3.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	42	38
B3.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	36	33
B3.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	38	35
B3.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	41	38
B3.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	33	30
B3.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	36	33
B3.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	40	37
B3.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	32	28
B3.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	34	31
B3.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	38	35
B3.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	38	34
B3.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	39	36
B3.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	40	37
B3.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	36	33
B3.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	38	34
B3.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	39	36
B3.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	45	41
B3.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	46	42
B3.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	46	43
B3.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	45	41
B3.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	47	43
B3.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	47	43
B3.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	46	42
B3.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	47	44
B3.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	48	44
B3.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	47	43
B3.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	48	44
B3.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	49	45
B4.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	43	39
B4.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	44	41
B4.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	46	42

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B4.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	41	38
B4.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	43	39
B4.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	45	41
B4.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	43	39
B4.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	44	41
B4.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	46	42
B4.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	45	41
B4.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	46	43
B4.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	48	44
B4.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	48	44
B4.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	50	46
B4.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	51	47
B4.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	49	45
B4.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	50	46
B4.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	51	47
B4.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	48	44
B4.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	49	45
B4.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	50	46
B4.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	47	43
B4.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	48	44
B4.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	49	45
B4.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	47	43
B4.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	48	44
B4.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	48	44
B4.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	35	32
B4.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	37	34
B4.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	39	36
B4.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	40	36
B4.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	41	37
B4.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	43	39
B4.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	36	32
B4.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	38	35
B4.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	40	37
B4.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	35	31
B4.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	36	33
B4.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	38	35
B4.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	38	34
B4.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	39	36
B4.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	42	39
B4.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	38	34
B4.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	40	36
B4.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	43	39
B4.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	39	35
B4.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	40	37
B4.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	43	39
B4.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	41	37
B4.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	42	39
B4.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	44	41
B5.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	42	38
B5.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	44	40
B5.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	45	42

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B5.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	37	33
B5.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	40	36
B5.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	43	39
B5.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	33	30
B5.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	37	34
B5.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	42	38
B5.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	31	29
B5.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	35	33
B5.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	41	37
B5.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	35	32
B5.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	37	34
B5.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	40	37
B5.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	33	30
B5.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	35	32
B5.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	39	36
B5.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	34	31
B5.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	36	33
B5.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	39	36
B5.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	33	30
B5.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	35	32
B5.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	40	36
B5.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	30	27
B5.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	34	31
B5.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	38	35
B5.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	30	27
B5.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	34	31
B5.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	38	34
B5.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	32	29
B5.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	35	31
B5.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	37	33
B5.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	34	30
B5.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	35	32
B5.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	36	32
B5.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	42	38
B5.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	43	39
B5.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	43	40
B5.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	42	38
B5.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	44	40
B5.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	44	40
B5.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	43	39
B5.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	44	41
B5.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	45	41
B5.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	44	40
B5.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	45	41
B5.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	45	42
B6.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	36	33
B6.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	38	35
B6.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	42	39
B6.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	36	33
B6.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	38	35
B6.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	42	39

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B6.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	41	37
B6.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	42	38
B6.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	44	40
B6.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	45	41
B6.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	46	42
B6.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	47	43
B6.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	45	41
B6.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	46	43
B6.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	47	43
B6.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	45	41
B6.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	46	42
B6.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	46	42
B6.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	44	40
B6.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	45	41
B6.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	45	42
B6.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	31	28
B6.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	33	30
B6.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	36	33
B6.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	36	32
B6.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	37	34
B6.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	40	36
B6.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	33	30
B6.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	35	32
B6.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	39	36
B6.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	30	27
B6.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	32	30
B6.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	37	34
B6.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	33	30
B6.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	35	32
B6.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	40	36
B6.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	34	30
B6.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	36	32
B6.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	39	36
B6.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	35	31
B6.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	37	33
B6.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	40	36
B6.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	36	32
B6.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	38	34
B6.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	41	37
B7.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	32	29
B7.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	35	32
B7.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	41	37
B7.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	32	29
B7.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	34	32
B7.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	40	37
B7.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	33	30
B7.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	35	32
B7.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	40	36
B7.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	32	29
B7.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	35	32
B7.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	40	37

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B7.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	29	26
B7.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	32	29
B7.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	37	34
B7.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	30	27
B7.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	32	29
B7.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	38	34
B7.07_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	33	29
B7.07_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	35	31
B7.07_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	35	32
B7.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	32	29
B7.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	34	31
B7.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	34	31
B7.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	35	32
B7.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	36	33
B7.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	35	32
B7.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	36	33
B7.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	37	34
B7.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	35	32
B7.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	37	34
B7.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	39	35
B7.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	40	37
B7.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	34	31
B7.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	37	33
B7.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	39	36
B8.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	33	29
B8.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	35	32
B8.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	40	36
B8.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	38	34
B8.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	39	36
B8.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	41	38
B8.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,5	43	39
B8.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,5	44	40
B8.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,5	45	41
B8.04_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	43	39
B8.04_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	44	41
B8.04_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	45	41
B8.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	43	39
B8.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	44	40
B8.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	44	41
B8.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	43	39
B8.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	43	40
B8.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	44	40
B8.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,5	42	38
B8.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,5	43	39
B8.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,5	43	40
B8.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	31	27
B8.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	31	28
B8.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	32	28
B8.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	33	29
B8.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	32	29
B8.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	35	31

Punt	Omschrijving Maximale invulling bouwvlakken	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B
B8.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,5	34	30
B8.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,5	34	31
B8.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,5	36	33
B8.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	32	29
B8.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	34	31
B8.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	38	35
B8.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	30	28
B8.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	33	31
B8.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	38	35
B8.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	29	27
B8.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	33	31
B8.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	38	35
B8.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,5	28	25
B8.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,5	31	29
B8.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,5	38	35

LEGENDA:

	= <= 48 dB; geluidluw
	= > 48 dB en <= 63 dB; hogere grenswaarde vaststellen
	= > 63 dB; niet toelaatbaar, maatregelen noodzakelijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 02_De Oosters v=60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.05_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	0	-2	-11	0
B1.05_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	4	2	-6	5
B1.05_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	13	11	2	13
B1.06_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	0	-2	-10	1
B1.06_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	5	2	-6	5
B1.06_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	13	11	2	13
B1.07_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	2	-1	-9	2
B1.07_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	6	4	-5	6
B1.07_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	15	12	4	15
B1.08_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	3	0	-8	3
B1.08_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	7	5	-4	7
B1.08_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	15	13	4	15
B1.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	0	-2	-10	1
B1.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	5	2	-6	5
B1.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	12	10	1	12
B1.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	-2	-5	-13	-2
B1.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	2	-1	-9	2
B1.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	10	7	-1	10
B1.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	-1	-4	-12	-1
B1.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	3	1	-8	3
B1.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	10	8	0	11
B1.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	2	0	-8	3
B1.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	6	3	-5	6
B1.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	12	9	1	12
B1.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	3	0	-8	3
B1.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	6	3	-5	6
B1.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	6	4	-4	7
B1.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	1	-1	-10	1
B1.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	4	1	-7	4
B1.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	4	2	-6	5
B1.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	5	3	-5	6
B1.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	7	5	-3	8
B1.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	8	6	-3	8
B1.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	6	4	-4	7
B1.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	8	6	-3	8
B1.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	8	6	-2	9
B2.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	16	14	5	16
B2.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	17	15	6	17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 02_De Oosters v=60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	17	15	7	18
B2.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	17	14	6	17
B2.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	17	15	7	18
B2.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	18	15	7	18
B2.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	17	15	6	17
B2.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	18	16	7	18
B2.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	19	16	8	19
B2.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	17	15	6	17
B2.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	18	16	7	18
B2.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	19	16	8	19
B2.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	13	11	3	14
B2.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	15	13	4	15
B2.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	17	15	7	18
B2.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	2	-1	-9	2
B2.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	6	4	-5	6
B2.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	14	11	3	14
B2.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	0	-3	-11	0
B2.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	4	2	-6	5
B2.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	12	10	2	13
B2.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	1	-2	-10	1
B2.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	5	3	-5	6
B2.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	13	11	3	14
B2.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	2	-1	-9	2
B2.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	6	4	-5	6
B2.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	14	12	3	14
B2.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	-6	-9	-17	-6
B2.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	-4	-7	-15	-4
B2.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	6	3	-5	6
B2.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	2	0	-9	2
B2.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	6	4	-5	6
B2.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	14	12	3	14
B2.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	3	0	-8	3
B2.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	7	4	-4	7
B2.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	15	12	4	15
B2.18_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	1	-2	-10	1
B2.18_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	5	2	-6	5
B2.18_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	13	11	3	14
B3.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	1	-2	-10	1
B3.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	5	3	-6	5
B3.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	13	11	2	13
B3.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	1	-1	-10	1
B3.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	6	3	-5	6
B3.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	13	11	3	14
B3.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-1	-4	-12	-1
B3.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	0	-8	3
B3.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	10	8	0	11
B3.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	0	-2	-10	1
B3.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	5	2	-6	5
B3.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	13	11	3	14
B3.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	2	0	-8	3
B3.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	7	4	-4	7
B3.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	14	12	4	15
B3.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	2	-1	-9	2
B3.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	6	4	-5	6
B3.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	13	10	2	13
B3.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	4	1	-7	4
B3.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	8	6	-2	9
B3.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	15	12	4	15
B3.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	3	1	-7	4
B3.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	8	5	-3	8
B3.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	15	12	4	15
B3.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	4	2	-7	4
B3.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	9	6	-2	9
B3.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	15	13	4	16
B3.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	4	1	-7	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 02_De Oosters v=60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	8	6	-3	8
B3.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	15	12	4	15
B3.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	1	-2	-10	1
B3.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	5	3	-5	6
B3.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	12	10	2	13
B3.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	5	3	-5	6
B3.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	8	5	-3	8
B3.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	12	10	1	12
B3.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	5	3	-5	6
B3.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	7	4	-4	7
B3.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	8	5	-3	8
B3.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	4	2	-6	4
B3.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	5	3	-5	6
B3.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	5	3	-5	6
B3.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	-4	-7	-15	-4
B3.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	-2	-5	-13	-2
B3.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	0	-3	-11	0
B3.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	-4	-7	-15	-4
B3.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	-2	-5	-13	-2
B3.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	-1	-4	-12	-1
B4.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-1	-4	-12	-1
B4.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	1	-7	4
B4.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	11	9	0	11
B4.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-1	-4	-12	-1
B4.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	1	-7	4
B4.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	11	9	0	11
B4.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-5	-7	-15	-4
B4.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	0	-3	-11	0
B4.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	7	4	-4	7
B4.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-1	-3	-12	-1
B4.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	1	-7	4
B4.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	11	9	0	11
B4.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	15	13	4	15
B4.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	16	13	5	16
B4.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	16	14	5	16
B4.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	18	16	8	19
B4.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	19	17	9	20
B4.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	20	17	9	20
B4.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	18	16	8	19
B4.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	19	17	9	20
B4.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	20	18	9	20
B4.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	19	17	9	20
B4.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	20	18	10	21
B4.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	21	19	10	21
B4.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	20	17	9	20
B4.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	21	18	10	21
B4.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	21	19	11	22
B4.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	17	15	7	18
B4.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	18	16	8	19
B4.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	20	17	9	20
B4.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	2	0	-8	3
B4.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	7	4	-4	7
B4.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	14	12	4	15
B4.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	3	0	-8	3
B4.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	7	5	-3	8
B4.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	15	12	4	15
B4.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	7	4	-4	7
B4.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	11	8	0	11
B4.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	18	16	8	19
B4.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	5	2	-6	5
B4.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	9	7	-1	10
B4.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	17	14	6	17
B4.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	-8	-11	-19	-8
B4.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	-4	-6	-14	-3
B4.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	5	3	-6	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 02_De Oosters v=60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	3	0	-8	3
B4.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	7	5	-3	8
B4.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	15	13	4	15
B4.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	2	0	-8	3
B4.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	6	4	-4	7
B4.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	14	12	4	15
B5.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	2	0	-8	3
B5.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	7	4	-4	7
B5.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	14	12	4	15
B5.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	5	2	-6	5
B5.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	10	7	-1	10
B5.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	17	14	6	17
B5.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	4	2	-7	4
B5.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	9	6	-2	9
B5.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	16	14	6	17
B5.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-2	-4	-12	-1
B5.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	0	-8	3
B5.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	12	10	1	12
B5.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	5	2	-6	5
B5.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	9	7	-1	10
B5.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	16	14	6	17
B5.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	7	4	-4	7
B5.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	11	9	1	12
B5.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	19	16	8	19
B5.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	5	3	-6	5
B5.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	10	7	-1	10
B5.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	17	14	6	17
B5.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	5	3	-6	5
B5.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	9	7	-1	10
B5.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	16	14	6	17
B5.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	7	5	-4	7
B5.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	8	5	-3	8
B5.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	14	12	4	15
B5.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	9	7	-1	10
B5.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	9	6	-2	9
B5.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	14	12	4	15
B5.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	10	8	-1	10
B5.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	13	11	2	13
B5.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	15	13	5	16
B5.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	10	8	-1	10
B5.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	13	11	2	13
B5.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	17	14	6	17
B5.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	8	6	-2	9
B5.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	11	9	0	11
B5.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	8	6	-3	8
B5.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	9	6	-2	9
B5.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	12	10	2	13
B5.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	9	7	-2	9
B5.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	7	4	-4	7
B5.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	11	9	1	12
B5.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	11	9	1	12
B5.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	6	3	-5	6
B5.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	9	7	-2	9
B5.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	9	7	-1	10
B6.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	1	-1	-9	2
B6.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	6	3	-5	6
B6.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	13	11	3	14
B6.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	1	-1	-9	2
B6.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	6	3	-5	6
B6.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	13	10	2	13
B6.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	3	1	-7	4
B6.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	8	5	-3	8
B6.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	15	13	4	15
B6.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-14	-17	-25	-14
B6.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	-10	-12	-20	-9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 02_De Oosters v=60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	-1	-4	-12	-1
B6.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	21	19	10	21
B6.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	22	20	12	23
B6.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	23	20	12	23
B6.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	22	20	12	23
B6.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	23	21	13	24
B6.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	24	21	13	24
B6.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	24	21	13	24
B6.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	25	22	14	25
B6.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	25	23	15	26
B6.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	24	21	13	24
B6.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	25	23	14	25
B6.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	25	23	15	26
B6.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	6	3	-5	6
B6.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	10	7	-1	10
B6.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	17	15	6	17
B6.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	5	2	-6	5
B6.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	9	7	-2	9
B6.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	17	14	6	17
B6.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	7	4	-4	7
B6.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	11	8	0	11
B6.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	18	15	7	18
B6.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	4	1	-7	4
B6.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	-10	-12	-20	-9
B6.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	-9	-11	-20	-9
B6.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	4	2	-7	4
B6.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	8	5	-3	8
B6.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	14	12	4	15
B6.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	4	2	-6	5
B6.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	9	6	-2	9
B6.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	16	14	5	16
B6.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	5	3	-6	5
B6.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	9	7	-1	10
B6.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	17	14	6	17
B7.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-3	-5	-13	-2
B7.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	2	-1	-9	2
B7.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	10	7	-1	10
B7.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-3	-5	-13	-2
B7.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	2	-1	-9	2
B7.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	9	7	-2	9
B7.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-3	-6	-14	-3
B7.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	1	-1	-10	1
B7.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	9	7	-1	10
B7.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	6	4	-4	7
B7.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	11	8	0	11
B7.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	17	15	7	18
B7.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	9	7	-2	10
B7.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	14	11	3	14
B7.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	20	18	9	20
B7.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	10	7	-1	10
B7.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	14	11	3	14
B7.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	21	19	10	22
B7.07_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	20	18	10	20
B7.07_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	21	19	11	22
B7.07_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	22	19	11	22
B7.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	25	22	14	25
B7.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	25	23	15	26
B7.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	26	23	15	26
B7.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	23	20	12	23
B7.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	24	21	13	24
B7.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	25	23	14	25
B7.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	22	19	11	22
B7.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	23	20	12	23
B7.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	24	22	14	25
B7.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	8	5	-3	8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 02_De Oosters v=60
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	--	--	--	--
B7.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	--	--	--	--
B7.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	1	-2	-10	1
B7.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	-6	-8	-17	-6
B7.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	-4	-7	-15	-4
B8.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	5	2	-6	5
B8.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	9	7	-2	9
B8.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	16	14	5	16
B8.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	12	10	1	12
B8.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	14	11	3	14
B8.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	16	14	6	17
B8.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-17	-19	-28	-16
B8.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	-13	-15	-23	-12
B8.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	-4	-6	-14	-3
B8.04_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	25	23	14	25
B8.04_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	26	24	15	26
B8.04_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	27	24	16	27
B8.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	26	24	15	26
B8.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	27	25	17	28
B8.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	28	25	17	28
B8.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	28	25	17	28
B8.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	29	27	18	29
B8.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	30	27	19	30
B8.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	31	28	20	31
B8.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	31	29	21	32
B8.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	32	30	21	32
B8.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	31	28	20	31
B8.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	32	29	21	32
B8.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	32	30	22	33
B8.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	29	26	18	29
B8.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	30	28	19	30
B8.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	31	28	20	31
B8.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	28	25	17	28
B8.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	29	26	18	29
B8.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	29	27	19	30
B8.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	2	-1	-9	2
B8.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	4	2	-6	4
B8.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	10	8	0	11
B8.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	1	-1	-9	2
B8.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	7	4	-4	7
B8.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	11	9	1	12
B8.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	10	8	-1	10
B8.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	12	10	1	12
B8.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	--	--	--	--
B8.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	5	3	-6	5
B8.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	9	7	-2	9
B8.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	16	14	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +schermb 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+schermb
							HGW	HGW	HGW
01.1_A	1 woning	1,5	56	52	41	1	1	1	1
01.1_B	1 woning	4,5	58	53	50				
01.1_C	1 woning	7,5	59	53	59				
01.2_A	1 woning	1,5	52	48	36				
01.2_B	1 woning	4,5	53	50	46				
01.2_C	1 woning	7,5	53	51	53				
01.3_A	1 woning	1,5	46	42	45				
01.3_B	1 woning	4,5	47	43	47				
01.3_C	1 woning	7,5	48	44	48				
01.4_A	1 woning	1,5	53	50	48				
01.4_B	1 woning	4,5	57	53	51				
01.4_C	1 woning	7,5	57	53	57				
02.1_A	1 woning	1,5	56	52	41	1	1	1	1
02.1_B	1 woning	4,5	58	53	49				
02.1_C	1 woning	7,5	58	53	58				
02.2_A	1 woning	1,5	51	47	36				
02.2_B	1 woning	4,5	53	49	44				
02.2_C	1 woning	7,5	53	50	53				
02.3_A	1 woning	1,5	40	37	39				
02.3_B	1 woning	4,5	42	39	41				
02.3_C	1 woning	7,5	45	42	44				
02.4_A	1 woning	1,5	51	47	42				
02.4_B	1 woning	4,5	53	50	46				
02.4_C	1 woning	7,5	53	50	53				
03.1_A	1 woning	1,5	42	39	35	1	1	1	1
03.1_B	1 woning	4,5	45	41	40				
03.1_C	1 woning	7,5	48	45	47				
03.2_A	1 woning	1,5	39	35	37				
03.2_B	1 woning	4,5	41	38	39				
03.2_C	1 woning	7,5	44	41	44				
03.3_A	1 woning	1,5	52	48	51				
03.3_B	1 woning	4,5	53	50	53				
03.3_C	1 woning	7,5	53	51	53				
03.4_A	1 woning	1,5	53	50	50				
03.4_B	1 woning	4,5	56	52	52				
03.4_C	1 woning	7,5	57	53	56				
04.1_A	1 woning	1,5	47	43	45	1	1	1	1
04.1_B	1 woning	4,5	48	45	46				
04.1_C	1 woning	7,5	50	47	50				
04.2_A	1 woning	1,5	43	39	34				
04.2_B	1 woning	4,5	45	42	39				
04.2_C	1 woning	7,5	47	44	46				
04.3_A	1 woning	1,5	39	35	37				
04.3_B	1 woning	4,5	40	37	39				
04.3_C	1 woning	7,5	42	39	41				
04.4_A	1 woning	1,5	49	45	49				
04.4_B	1 woning	4,5	50	46	50				
04.4_C	1 woning	7,5	51	47	51				
05.1_A	1 woning	1,5	48	44	42	1			1
05.1_B	1 woning	4,5	49	46	44				
05.1_C	1 woning	7,5	51	47	50				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
05.2_A	1 woning	1,5	42	38	39				
05.2_B	1 woning	4,5	44	40	41				
05.2_C	1 woning	7,5	46	42	45				
05.3_A	1 woning	1,5	45	41	36	1	1	1	1
05.3_B	1 woning	4,5	47	43	40				
05.3_C	1 woning	7,5	48	45	46				
05.4_A	1 woning	1,5	42	38	41				
05.4_B	1 woning	4,5	43	40	43				
05.4_C	1 woning	7,5	45	41	44				
07.1_A	1 woning	1,5	56	52	40				
07.1_B	1 woning	4,5	58	53	49				
07.1_C	1 woning	7,5	58	53	58				
07.2_A	1 woning	1,5	52	48	36				
07.2_B	1 woning	4,5	53	50	44				
07.2_C	1 woning	7,5	53	51	53				
07.3_A	1 woning	1,5	51	47	38				
07.3_B	1 woning	4,5	53	50	45				
07.3_C	1 woning	7,5	53	51	53				
07.4_A	1 woning	1,5	42	38	35	1	1	1	1
07.4_B	1 woning	4,5	44	40	38				
07.4_C	1 woning	7,5	46	42	43				
09.1_A	1 woning	1,5	56	52	42				
09.1_B	1 woning	4,5	58	53	50				
09.1_C	1 woning	7,5	59	53	59				
09.2_A	1 woning	1,5	53	49	38				
09.2_B	1 woning	4,5	53	51	46				
09.2_C	1 woning	7,5	53	52	53				
09.3_A	1 woning	1,5	52	48	37	1	1	1	1
09.3_B	1 woning	4,5	53	50	45				
09.3_C	1 woning	7,5	53	51	53				
09.4_A	1 woning	1,5	39	35	36				
09.4_B	1 woning	4,5	41	37	39				
09.4_C	1 woning	7,5	44	41	43				
11.1_A	1 woning	1,5	56	52	41				
11.1_B	1 woning	4,5	58	53	49				
11.1_C	1 woning	7,5	58	53	58				
11.2_A	1 woning	1,5	52	48	39	1	1	1	1
11.2_B	1 woning	4,5	53	51	46				
11.2_C	1 woning	7,5	53	51	53				
11.3_A	1 woning	1,5	42	38	37				
11.3_B	1 woning	4,5	44	40	40				
11.3_C	1 woning	7,5	46	43	45				
12.1_A	1 woning	1,5	56	52	40				
12.1_B	1 woning	4,5	58	53	49				
12.1_C	1 woning	7,5	58	53	58				
12.2_A	1 woning	1,5	41	38	35	1	1	1	1
12.2_B	1 woning	4,5	44	40	39				
12.2_C	1 woning	7,5	46	43	45				
13.1_A	1 woning	1,5	56	52	40				
13.1_B	1 woning	4,5	58	53	49				
13.1_C	1 woning	7,5	58	53	58				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
13.2_A	1 woning	1,5	45	41	37	1	1	1	1
13.2_B	1 woning	4,5	46	43	41				
13.2_C	1 woning	7,5	48	44	46				
14.1_A	1 woning	1,5	56	52	40				
14.1_B	1 woning	4,5	58	53	49				
14.1_C	1 woning	7,5	58	53	58				
14.2_A	1 woning	1,5	52	48	40				
14.2_B	1 woning	4,5	53	50	46				
14.2_C	1 woning	7,5	53	51	53				
14.3_A	1 woning	1,5	46	42	37	1	1	1	1
14.3_B	1 woning	4,5	47	44	40				
14.3_C	1 woning	7,5	49	45	47				
15.1_A	1 woning	1,5	53	50	39				
15.1_B	1 woning	4,5	56	52	48				
15.1_C	1 woning	7,5	57	53	56				
15.2_A	1 woning	1,5	57	53	45				
15.2_B	1 woning	4,5	59	53	50				
15.2_C	1 woning	7,5	59	53	59				
15.3_A	1 woning	1,5	53	49	48	1	1	1	1
15.3_B	1 woning	4,5	53	51	50				
15.3_C	1 woning	7,5	56	52	53				
16.1_A	1 woning	1,5	53	49	39				
16.1_B	1 woning	4,5	53	52	47				
16.1_C	1 woning	7,5	56	52	53				
16.2_A	1 woning	1,5	52	48	48				
16.2_B	1 woning	4,5	53	51	50				
16.2_C	1 woning	7,5	53	51	53				
17.1_A	1 woning	1,5	53	49	39	1	1	1	1
17.1_B	1 woning	4,5	53	51	46				
17.1_C	1 woning	7,5	53	51	53				
17.2_A	1 woning	1,5	52	48	49				
17.2_B	1 woning	4,5	53	50	50				
17.2_C	1 woning	7,5	53	51	53				
18.1_A	1 woning	1,5	52	48	38				
18.1_B	1 woning	4,5	53	50	44				
18.1_C	1 woning	7,5	53	51	53				
18.2_A	1 woning	1,5	52	48	49	1	1	1	1
18.2_B	1 woning	4,5	53	50	50				
18.2_C	1 woning	7,5	53	50	53				
19.1_A	1 woning	1,5	51	47	38				
19.1_B	1 woning	4,5	53	49	43				
19.1_C	1 woning	7,5	53	50	52				
19.2_A	1 woning	1,5	52	48	50				
19.2_B	1 woning	4,5	53	50	51				
19.2_C	1 woning	7,5	53	51	53				
20.1_A	1 woning	1,5	47	43	36	1	1	1	1
20.1_B	1 woning	4,5	48	45	41				
20.1_C	1 woning	7,5	50	47	49				
20.2_A	1 woning	1,5	50	46	49				
20.2_B	1 woning	4,5	52	48	50				
20.2_C	1 woning	7,5	52	49	52				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
21.1_A	1 woning	1,5	48	45	37				
21.1_B	1 woning	4,5	50	46	42				
21.1_C	1 woning	7,5	52	48	50				
21.2_A	1 woning	1,5	50	46	48				
21.2_B	1 woning	4,5	51	47	50				
21.2_C	1 woning	7,5	52	48	51		1		1
22.1_A	1 woning	1,5	48	44	38				
22.1_B	1 woning	4,5	50	46	42				
22.1_C	1 woning	7,5	51	48	49				
22.2_A	1 woning	1,5	49	45	48				
22.2_B	1 woning	4,5	51	47	50				
22.2_C	1 woning	7,5	52	48	51		1		1
23.1_A	1 woning	1,5	48	44	38				
23.1_B	1 woning	4,5	50	46	41				
23.1_C	1 woning	7,5	51	47	48				
23.2_A	1 woning	1,5	49	45	48				
23.2_B	1 woning	4,5	50	47	49				
23.2_C	1 woning	7,5	51	47	50		1		1
24.1_A	1 woning	1,5	47	44	37				
24.1_B	1 woning	4,5	49	45	41				
24.1_C	1 woning	7,5	50	47	47				
24.2_A	1 woning	1,5	49	45	48				
24.2_B	1 woning	4,5	50	46	49				
24.2_C	1 woning	7,5	51	47	50		1		1
25.1_A	1 woning	1,5	47	43	37				
25.1_B	1 woning	4,5	48	45	40				
25.1_C	1 woning	7,5	50	46	46				
25.2_A	1 woning	1,5	42	38	36				
25.2_B	1 woning	4,5	43	39	37				
25.2_C	1 woning	7,5	44	40	40				
25.3_A	1 woning	1,5	48	44	47				
25.3_B	1 woning	4,5	50	46	49				
25.3_C	1 woning	7,5	50	46	49		1		1
26.1_A	1 woning	1,5	50	46	38				
26.1_B	1 woning	4,5	52	48	43				
26.1_C	1 woning	7,5	53	50	51		1	1	1
26.2_A	1 woning	1,5	49	45	39				
26.2_B	1 woning	4,5	51	47	43				
26.2_C	1 woning	7,5	52	48	50				
26.3_A	1 woning	1,5	39	35	34				
26.3_B	1 woning	4,5	40	37	38				
26.3_C	1 woning	7,5	44	41	44				
26.4_A	1 woning	1,5	42	38	39				
26.4_B	1 woning	4,5	43	40	41				
26.4_C	1 woning	7,5	45	42	44				
27.1_A	1 woning	1,5	47	44	40				
27.1_B	1 woning	4,5	49	45	42				
27.1_C	1 woning	7,5	50	46	46		1		
27.2_A	1 woning	1,5	40	37	39				
27.2_B	1 woning	4,5	41	38	40				
27.2_C	1 woning	7,5	42	39	42				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
27.3_A	1 woning	1,5	44	40	36	1	1	1	1
27.3_B	1 woning	4,5	46	42	40				
27.3_C	1 woning	7,5	48	45	46				
28.1_A	1 woning	1,5	48	44	38				
28.1_B	1 woning	4,5	49	46	42				
28.1_C	1 woning	7,5	51	48	50				
28.2_A	1 woning	1,5	48	44	39				
28.2_B	1 woning	4,5	50	46	42				
28.2_C	1 woning	7,5	51	48	50				
28.3_A	1 woning	1,5	44	40	35	1	1	1	1
28.3_B	1 woning	4,5	46	42	39				
28.3_C	1 woning	7,5	48	44	46				
28.4_A	1 woning	1,5	43	39	38				
28.4_B	1 woning	4,5	44	41	40				
28.4_C	1 woning	7,5	46	43	45				
29.1_A	1 woning	1,5	47	44	41				
29.1_B	1 woning	4,5	49	45	43				
29.1_C	1 woning	7,5	50	47	48				
29.2_A	1 woning	1,5	39	35	34	1	1	1	1
29.2_B	1 woning	4,5	41	38	38				
29.2_C	1 woning	7,5	45	42	45				
29.3_A	1 woning	1,5	40	37	38				
29.3_B	1 woning	4,5	42	39	41				
29.3_C	1 woning	7,5	47	44	47				
30.1_A	1 woning	1,5	47	43	40				
30.1_B	1 woning	4,5	48	44	42				
30.1_C	1 woning	7,5	49	46	47				
30.2_A	1 woning	1,5	39	35	38	1	1	1	1
30.2_B	1 woning	4,5	40	37	39				
30.2_C	1 woning	7,5	42	39	42				
30.3_A	1 woning	1,5	39	35	36				
30.3_B	1 woning	4,5	40	37	38				
30.3_C	1 woning	7,5	44	41	43				
32.1_A	1 woning	1,5	49	45	42				
32.1_B	1 woning	4,5	50	46	45				
32.1_C	1 woning	7,5	52	48	50				
32.2_A	1 woning	1,5	45	41	41	1	1	1	1
32.2_B	1 woning	4,5	47	43	43				
32.2_C	1 woning	7,5	48	45	47				
32.3_A	1 woning	1,5	47	43	39				
32.3_B	1 woning	4,5	48	44	41				
32.3_C	1 woning	7,5	50	46	47				
32.4_A	1 woning	1,5	42	38	40				
32.4_B	1 woning	4,5	43	39	42				
32.4_C	1 woning	7,5	44	41	44				
33.1_A	1 woning	1,5	46	42	42	1	1	1	1
33.1_B	1 woning	4,5	47	43	44				
33.1_C	1 woning	7,5	48	45	46				
33.2_A	1 woning	1,5	41	37	41				
33.2_B	1 woning	4,5	43	39	42				
33.2_C	1 woning	7,5	44	41	44				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
33.3_A	1 woning	1,5	42	38	38				
33.3_B	1 woning	4,5	43	40	40				
33.3_C	1 woning	7,5	46	42	44				
34.1_A	1 woning	1,5	40	37	37				
34.1_B	1 woning	4,5	42	38	39				
34.1_C	1 woning	7,5	45	41	43				
34.2_A	1 woning	1,5	39	36	37				
34.2_B	1 woning	4,5	41	37	39				
34.2_C	1 woning	7,5	43	40	42				
34.3_A	1 woning	1,5	42	38	40				
34.3_B	1 woning	4,5	43	40	42				
34.3_C	1 woning	7,5	45	42	44				
35.1_A	2 woningen	1,5	45	41	44				
35.1_B	2 woningen	4,5	46	42	45				
35.1_C	2 woningen	7,5	48	44	47				
35.2_A	1 woning	1,5	42	38	41				
35.2_B	1 woning	4,5	43	40	43				
35.2_C	1 woning	7,5	45	41	44				
36.1_A	1 woning	1,5	45	41	41				
36.1_A	1 woning	1,5	48	44	48				
36.1_B	1 woning	4,5	46	43	43				
36.1_B	1 woning	4,5	49	46	49		1		1
36.1_C	1 woning	7,5	48	44	46				
36.1_C	1 woning	7,5	50	47	50		1		1
36.2_A	1 woning	1,5	44	40	39				
36.2_A	1 woning	1,5	48	44	48				
36.2_B	1 woning	4,5	45	42	41				
36.2_B	1 woning	4,5	50	46	49				
36.2_C	1 woning	7,5	47	43	44				
36.2_C	1 woning	7,5	50	47	50				
36.3_A	1 woning	1,5	36	33	36				
36.3_A	1 woning	1,5	43	39	43				
36.3_B	1 woning	4,5	38	35	38				
36.3_B	1 woning	4,5	44	41	44				
36.3_C	1 woning	7,5	41	38	41				
36.3_C	1 woning	7,5	45	42	45				
36.4_A	1 woning	1,5	41	38	37				
36.4_B	1 woning	4,5	43	39	40				
36.4_C	1 woning	7,5	45	42	43				
37.1_A	4 woningen	1,5	44	41	42				
37.1_B	4 woningen	4,5	46	42	43				
37.1_C	4 woningen	7,5	47	44	46				
37.2_A	4 woningen	1,5	37	34	37				
37.2_B	4 woningen	4,5	39	36	39				
37.2_C	4 woningen	7,5	41	38	41				
38.1_A	1 woning	1,5	44	41	42				
38.1_B	1 woning	4,5	46	42	44				
38.1_C	1 woning	7,5	47	44	46				
38.2_A	1 woning	1,5	44	40	40				
38.2_B	1 woning	4,5	45	41	42				
38.2_C	1 woning	7,5	46	43	44				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +schermb 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+schermb
							HGW	HGW	HGW
38.3_A	1 woning	1,5	38	35	37				
38.3_B	1 woning	4,5	39	36	39				
38.3_C	1 woning	7,5	42	38	41				
39.1_A	1 woning	1,5	41	37	37				
39.1_B	1 woning	4,5	42	39	39				
39.1_C	1 woning	7,5	45	42	44				
39.2_A	1 woning	1,5	43	39	37				
39.2_B	1 woning	4,5	43	40	39				
39.2_C	1 woning	7,5	45	42	42				
39.3_A	1 woning	1,5	38	34	36				
39.3_B	1 woning	4,5	39	36	37				
39.3_C	1 woning	7,5	41	38	40				
40.1_A	2 woningen	1,5	38	35	38				
40.1_B	2 woningen	4,5	40	37	40				
40.1_C	2 woningen	7,5	45	41	45				
40.2_A	2 woningen	1,5	34	31	34				
40.2_B	2 woningen	4,5	36	33	36				
40.2_C	2 woningen	7,5	40	37	40				
41.1_A	1 woning	1,5	36	34	36				
41.1_B	1 woning	4,5	39	36	39				
41.1_C	1 woning	7,5	44	41	44				
41.2_A	1 woning	1,5	42	38	38				
41.2_B	1 woning	4,5	42	39	40				
41.2_C	1 woning	7,5	45	41	43				
41.3_A	1 woning	1,5	34	31	33				
41.3_B	1 woning	4,5	36	33	36				
41.3_C	1 woning	7,5	40	37	40				
42.1_A	2 woningen	1,5	40	37	34				
42.1_B	2 woningen	4,5	41	38	37				
42.1_C	2 woningen	7,5	44	40	42				
43.1_A	2 woningen	1,5	38	34	32				
43.1_B	2 woningen	4,5	38	35	35				
43.1_C	2 woningen	7,5	42	38	40				
44.1_A	1 woning	1,5	47	43	47				
44.1_B	1 woning	4,5	48	44	48				
44.1_C	1 woning	7,5	49	45	48				
44.2_A	1 woning	1,5	48	44	46	1			
44.2_B	1 woning	4,5	49	45	47				
44.2_C	1 woning	7,5	50	46	49		1		1
44.3_A	1 woning	1,5	45	42	40				
44.3_B	1 woning	4,5	47	43	42				
44.3_C	1 woning	7,5	48	45	45				
45.1_A	1 woning	1,5	47	43	47	1			
45.1_B	1 woning	4,5	48	45	48				
45.1_C	1 woning	7,5	49	45	48		1		
45.2_A	1 woning	1,5	45	41	40				
45.2_B	1 woning	4,5	46	42	41				
45.2_C	1 woning	7,5	48	44	45				
46.1_A	1 woning	1,5	48	44	48	1			
46.1_B	1 woning	4,5	49	45	49				
46.1_C	1 woning	7,5	50	46	49		1		1

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
46.2_A	1 woning	1,5	44	40	36				
46.2_B	1 woning	4,5	45	41	39				
46.2_C	1 woning	7,5	47	43	43				
47.1_A	1 woning	1,5	46	42	46				
47.1_B	1 woning	4,5	47	44	47				
47.1_C	1 woning	7,5	48	44	47				
47.2_A	1 woning	1,5	33	31	33				
47.2_B	1 woning	4,5	37	34	37				
47.2_C	1 woning	7,5	42	39	42				
48.1_A	1 woning	1,5	46	42	46				
48.1_B	1 woning	4,5	47	43	47				
48.1_C	1 woning	7,5	48	44	47				
48.2_A	1 woning	1,5	36	33	36				
48.2_B	1 woning	4,5	38	36	38				
48.2_C	1 woning	7,5	43	40	43				
49.1_A	1 woning	1,5	46	42	45				
49.1_B	1 woning	4,5	47	43	47				
49.1_C	1 woning	7,5	48	44	47				
49.2_A	1 woning	1,5	39	35	38				
49.2_B	1 woning	4,5	40	37	40				
49.2_C	1 woning	7,5	44	40	43				
50.1_A	1 woning	1,5	46	42	45				
50.1_B	1 woning	4,5	47	43	46				
50.1_C	1 woning	7,5	47	43	47				
50.2_A	1 woning	1,5	41	37	37				
50.2_B	1 woning	4,5	42	38	39				
50.2_C	1 woning	7,5	44	41	43				
51.1_A	1 woning	1,5	44	40	44				
51.1_B	1 woning	4,5	45	42	45				
51.1_C	1 woning	7,5	46	42	46				
51.2_A	1 woning	1,5	40	37	35				
51.2_B	1 woning	4,5	41	38	38				
51.2_C	1 woning	7,5	43	40	42				
52.1_A	1 woning	1,5	45	41	45				
52.1_B	1 woning	4,5	46	42	46				
52.1_C	1 woning	7,5	46	43	46				
52.2_A	1 woning	1,5	41	37	34				
52.2_B	1 woning	4,5	41	38	37				
52.2_C	1 woning	7,5	44	40	42				
53.1_A	1 woning	1,5	45	41	44				
53.1_B	1 woning	4,5	46	42	45				
53.1_C	1 woning	7,5	46	43	46				
53.2_A	1 woning	1,5	38	34	37				
53.2_B	1 woning	4,5	38	35	38				
53.2_C	1 woning	7,5	40	37	40				
53.3_A	1 woning	1,5	40	36	35				
53.3_B	1 woning	4,5	41	37	37				
53.3_C	1 woning	7,5	44	40	42				
54.1_A	1 woning	1,5	44	40	44				
54.1_B	1 woning	4,5	45	41	45				
54.1_C	1 woning	7,5	46	42	45				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
54.2_A	1 woning	1,5	43	39	42				
54.2_B	1 woning	4,5	44	41	44				
54.2_C	1 woning	7,5	46	42	46				
54.3_A	1 woning	1,5	40	36	36				
54.3_B	1 woning	4,5	41	38	38				
54.3_C	1 woning	7,5	44	40	42				
55.1_A	1 woning	1,5	44	40	43				
55.1_B	1 woning	4,5	45	41	45				
55.1_C	1 woning	7,5	45	42	45				
55.2_A	1 woning	1,5	39	35	34				
55.2_B	1 woning	4,5	40	37	37				
55.2_C	1 woning	7,5	43	39	41				
56.1_A	1 woning	1,5	44	40	43				
56.1_B	1 woning	4,5	45	41	44				
56.1_C	1 woning	7,5	45	42	45				
56.2_A	1 woning	1,5	39	35	33				
56.2_B	1 woning	4,5	40	37	36				
56.2_C	1 woning	7,5	43	39	40				
57.1_A	1 woning	1,5	43	40	43				
57.1_B	1 woning	4,5	45	41	44				
57.1_C	1 woning	7,5	45	42	45				
57.2_A	1 woning	1,5	39	36	32				
57.2_B	1 woning	4,5	40	37	35				
57.2_C	1 woning	7,5	42	39	40				
58.1_A	1 woning	1,5	42	38	42				
58.1_B	1 woning	4,5	43	40	43				
58.1_C	1 woning	7,5	44	40	44				
58.2_A	1 woning	1,5	37	34	32				
58.2_B	1 woning	4,5	38	35	35				
58.2_C	1 woning	7,5	41	38	39				
59.1_A	1 woning	1,5	43	39	43				
59.1_B	1 woning	4,5	45	41	44				
59.1_C	1 woning	7,5	45	41	45				
59.2_A	1 woning	1,5	36	33	33				
59.2_B	1 woning	4,5	38	35	35				
59.2_C	1 woning	7,5	41	38	40				
60.1_A	1 woning	1,5	44	40	44				
60.1_B	1 woning	4,5	45	42	45				
60.1_C	1 woning	7,5	46	42	46				
60.2_A	1 woning	1,5	37	34	34				
60.2_B	1 woning	4,5	38	35	36				
60.2_C	1 woning	7,5	41	38	40				
61.1_A	1 woning	1,5	42	39	42				
61.1_B	1 woning	4,5	44	40	44				
61.1_C	1 woning	7,5	44	41	44				
61.2_A	1 woning	1,5	30	27	30				
61.2_B	1 woning	4,5	31	29	31				
61.2_C	1 woning	7,5	39	35	39				
62.1_A	1 woning	1,5	42	38	42				
62.1_B	1 woning	4,5	44	40	43				
62.1_C	1 woning	7,5	44	40	44				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
62.2_A	1 woning	1,5	34	31	34				
62.2_B	1 woning	4,5	36	33	36				
62.2_C	1 woning	7,5	41	38	41				
63.1_A	1 woning	1,5	42	38	42				
63.1_B	1 woning	4,5	43	40	43				
63.1_C	1 woning	7,5	44	40	44				
63.2_A	1 woning	1,5	34	31	34				
63.2_B	1 woning	4,5	36	33	36				
63.2_C	1 woning	7,5	41	38	41				
64.1_A	1 woning	1,5	42	38	42				
64.1_B	1 woning	4,5	43	40	43				
64.1_C	1 woning	7,5	44	40	43				
64.2_A	1 woning	1,5	33	30	33				
64.2_B	1 woning	4,5	35	32	35				
64.2_C	1 woning	7,5	41	37	41				
65.1_A	1 woning	1,5	42	38	42				
65.1_B	1 woning	4,5	43	39	43				
65.1_C	1 woning	7,5	43	40	43				
65.2_A	1 woning	1,5	34	31	34				
65.2_B	1 woning	4,5	35	32	35				
65.2_C	1 woning	7,5	36	33	36				
65.3_A	1 woning	1,5	33	30	33				
65.3_B	1 woning	4,5	35	32	35				
65.3_C	1 woning	7,5	41	38	41				
66.1_A	1 woning	1,5	33	30	32				
66.1_B	1 woning	4,5	35	32	35				
66.1_C	1 woning	7,5	40	37	40				
66.2_A	1 woning	1,5	30	28	30				
66.2_B	1 woning	4,5	34	32	34				
66.2_C	1 woning	7,5	41	38	41				
66.3_A	1 woning	1,5	36	32	33				
66.3_B	1 woning	4,5	36	33	36				
66.3_C	1 woning	7,5	38	35	38				
67.1_A	1 woning	1,5	34	31	34				
67.1_B	1 woning	4,5	34	31	34				
67.1_C	1 woning	7,5	36	32	36				
67.2_A	1 woning	1,5	33	30	33				
67.2_B	1 woning	4,5	35	32	35				
67.2_C	1 woning	7,5	39	35	39				
67.3_A	1 woning	1,5	38	34	38				
67.3_B	1 woning	4,5	39	35	39				
67.3_C	1 woning	7,5	40	36	40				
68.1_A	1 woning	1,5	33	30	33				
68.1_B	1 woning	4,5	35	32	35				
68.1_C	1 woning	7,5	39	35	39				
68.2_A	1 woning	1,5	35	32	35				
68.2_B	1 woning	4,5	37	34	37				
68.2_C	1 woning	7,5	41	38	41				
68.3_A	1 woning	1,5	38	35	38				
68.3_B	1 woning	4,5	39	36	39				
68.3_C	1 woning	7,5	41	37	41				

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
69.1_A	1 woning	1,5	34	30	34				
69.1_B	1 woning	4,5	33	30	33				
69.1_C	1 woning	7,5	34	31	34				
69.2_A	1 woning	1,5	34	30	34				
69.2_B	1 woning	4,5	35	32	35				
69.2_C	1 woning	7,5	39	36	39				
69.3_A	1 woning	1,5	42	38	42				
69.3_B	1 woning	4,5	43	40	43				
69.3_C	1 woning	7,5	43	40	43				
69.4_A	1 woning	1,5	41	38	41				
69.4_B	1 woning	4,5	42	39	42				
69.4_C	1 woning	7,5	44	41	44				
70.1_A	1 woning	1,5	28	25	28				
70.1_B	1 woning	4,5	30	28	30				
70.1_C	1 woning	7,5	33	30	33				
70.2_A	1 woning	1,5	43	39	43				
70.2_B	1 woning	4,5	44	40	44				
70.2_C	1 woning	7,5	44	40	44				
70.3_A	1 woning	1,5	42	38	42				
70.3_B	1 woning	4,5	43	40	43				
70.3_C	1 woning	7,5	45	41	45				
70.4_A	1 woning	1,5	34	31	34				
70.4_B	1 woning	4,5	37	34	37				
70.4_C	1 woning	7,5	41	38	41				
71.1_A	1 woning	1,5	35	31	32				
71.1_B	1 woning	4,5	36	33	35				
71.1_C	1 woning	7,5	38	34	38				
71.2_A	1 woning	1,5	30	28	30				
71.2_B	1 woning	4,5	34	32	34				
71.2_C	1 woning	7,5	41	38	41				
72.1_A	1 woning	1,5	40	36	37				
72.1_B	1 woning	4,5	41	38	39				
72.1_C	1 woning	7,5	43	40	42				
72.2_A	1 woning	1,5	40	37	37				
72.2_B	1 woning	4,5	42	38	40				
72.2_C	1 woning	7,5	44	40	43				
80.1_A	2 woningen	1,5	42	39	42				
80.1_B	2 woningen	4,5	44	40	43				
80.1_C	2 woningen	7,5	46	43	46				
81.1_A	1 woning	1,5	48	44	47				
81.1_B	1 woning	4,5	49	45	49				
81.1_C	1 woning	7,5	50	46	50				
81.2_A	1 woning	1,5	48	44	48				
81.2_B	1 woning	4,5	49	45	49				
81.2_C	1 woning	7,5	49	46	49				
81.3_A	1 woning	1,5	38	35	38				
81.3_B	1 woning	4,5	39	36	39				
81.3_C	1 woning	7,5	41	38	41				
81.4_A	1 woning	1,5	39	36	37				
81.4_B	1 woning	4,5	41	38	40				
81.4_C	1 woning	7,5	44	41	44				

1

1

Punt	Omschrijving Gewenste woningen	Hoogte m+mv	2033	2033 + DD-B	2033 +scherm 5 m hoog		2033	2033	2033
								+ DD-B	+scherm
							HGW	HGW	HGW
82.1_A	1 woning	1,5	44	40	44				
82.1_B	1 woning	4,5	45	41	45				
82.1_C	1 woning	7,5	46	43	46				
82.2_A	1 woning	1,5	46	42	46				
82.2_B	1 woning	4,5	47	43	47				
82.2_C	1 woning	7,5	47	44	47				
82.3_A	1 woning	1,5	37	33	37				
82.3_B	1 woning	4,5	38	35	38				
82.3_C	1 woning	7,5	41	37	41				
82.4_A	1 woning	1,5	36	33	36				
82.4_B	1 woning	4,5	38	35	38				
82.4_C	1 woning	7,5	43	40	43				
83.1_A	1 woning	1,5	44	40	44				
83.1_B	1 woning	4,5	45	42	45				
83.1_C	1 woning	7,5	47	43	47				
83.2_A	1 woning	1,5	45	41	45				
83.2_B	1 woning	4,5	46	42	46				
83.2_C	1 woning	7,5	46	43	46				
84.1_A	1 woning	1,5	45	41	45				
84.1_B	1 woning	4,5	46	42	46				
84.1_C	1 woning	7,5	46	43	46				
90.10_A	Appartementengebouw	1,5	36	33	36				
90.10_B	Appartementengebouw	4,5	38	35	38				
90.10_C	Appartementengebouw	7,5	43	39	43				
90.1_A	Appartementengebouw	1,5	37	34	37				
90.1_B	Appartementengebouw	4,5	39	35	38				
90.1_C	Appartementengebouw	7,5	41	37	41				
90.2_A	Appartementengebouw	1,5	37	33	37				
90.2_B	Appartementengebouw	4,5	37	34	37				
90.2_C	Appartementengebouw	7,5	37	33	37				
90.3_A	Appartementengebouw	1,5	36	32	36				
90.3_B	Appartementengebouw	4,5	36	33	36				
90.3_C	Appartementengebouw	7,5	36	33	36				
90.4_A	Appartementengebouw	1,5	34	31	33				
90.4_B	Appartementengebouw	4,5	35	32	35				
90.4_C	Appartementengebouw	7,5	36	32	36				
90.5_A	Appartementengebouw	1,5	34	30	34				
90.5_B	Appartementengebouw	4,5	35	32	35				
90.5_C	Appartementengebouw	7,5	36	33	36				
90.6_A	Appartementengebouw	1,5	36	32	36				
90.6_B	Appartementengebouw	4,5	37	34	37				
90.6_C	Appartementengebouw	7,5	41	37	41				
90.7_A	Appartementengebouw	1,5	34	31	34				
90.7_B	Appartementengebouw	4,5	37	34	37				
90.7_C	Appartementengebouw	7,5	42	39	42				
90.8_A	Appartementengebouw	1,5	36	33	35				
90.8_B	Appartementengebouw	4,5	38	35	37				
90.8_C	Appartementengebouw	7,5	43	39	42				
90.9_A	Appartementengebouw	1,5	36	33	35				
90.9_B	Appartementengebouw	4,5	38	35	38				

Punt	Omschrijving	Hoogte	2033	2033	2033		2033	2033	2033
	Gewenste woningen			+ DD-B	+scherm			+ DD-B	+scherm
		m+mv			5 m hoog		HGW	HGW	HGW

LEGENDA:

TOTAAL HGW: 34 16 30

	= <= 48 dB; geluidluw
	= > 48 dB en <= 63 dB; hogere grenswaarde vaststellen
	= > 63 dB; niet toelaatbaar, maatregelen noodzakelijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
01.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
01.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
01.2_A	1 woning	1,50	0	-2	-11	0
01.2_B	1 woning	4,50	3	1	-7	4
01.2_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
01.3_A	1 woning	1,50	4	2	-6	5
01.3_B	1 woning	4,50	8	6	-2	9
01.3_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
01.4_A	1 woning	1,50	-5	-7	-16	-5
01.4_B	1 woning	4,50	-1	-4	-12	-1
01.4_C	1 woning	7,50	8	6	-3	8
02.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
02.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
02.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
02.2_A	1 woning	1,50	-1	-3	-12	-1
02.2_B	1 woning	4,50	3	1	-7	4
02.2_C	1 woning	7,50	10	8	-1	10
02.3_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
02.3_B	1 woning	4,50	11	9	1	12
02.3_C	1 woning	7,50	17	15	7	18
02.4_A	1 woning	1,50	-1	-3	-11	0
02.4_B	1 woning	4,50	4	1	-7	4
02.4_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
03.1_A	1 woning	1,50	0	-2	-10	1
03.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
03.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
03.2_A	1 woning	1,50	19	17	9	20
03.2_B	1 woning	4,50	20	18	10	21
03.2_C	1 woning	7,50	21	19	11	22
03.3_A	1 woning	1,50	16	14	6	17
03.3_B	1 woning	4,50	17	15	7	18
03.3_C	1 woning	7,50	18	16	7	18
03.4_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
03.4_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
03.4_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
04.1_A	1 woning	1,50	15	12	4	15
04.1_B	1 woning	4,50	16	13	5	16
04.1_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
04.2_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
04.2_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
04.2_C	1 woning	7,50	19	17	9	20
04.3_A	1 woning	1,50	15	13	4	15
04.3_B	1 woning	4,50	16	14	6	17
04.3_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
04.4_A	1 woning	1,50	19	17	8	19
04.4_B	1 woning	4,50	20	18	9	20
04.4_C	1 woning	7,50	20	18	10	21
05.1_A	1 woning	1,50	-1	-3	-12	-1
05.1_B	1 woning	4,50	3	1	-7	4
05.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
05.2_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
05.2_B	1 woning	4,50	6	4	-5	6
05.2_C	1 woning	7,50	14	12	3	14
05.3_A	1 woning	1,50	2	0	-8	3
05.3_B	1 woning	4,50	6	4	-4	7
05.3_C	1 woning	7,50	15	13	5	16
05.4_A	1 woning	1,50	5	3	-6	5
05.4_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
05.4_C	1 woning	7,50	18	15	7	18
07.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
07.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
07.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
07.2_A	1 woning	1,50	-1	-4	-12	-1
07.2_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
07.2_C	1 woning	7,50	10	8	0	11
07.3_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
07.3_B	1 woning	4,50	6	4	-4	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07.3_C	1 woning	7,50	14	12	3	14
07.4_A	1 woning	1,50	5	3	-6	5
07.4_B	1 woning	4,50	9	7	-2	9
07.4_C	1 woning	7,50	17	15	6	17
09.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
09.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
09.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
09.2_A	1 woning	1,50	-1	-3	-11	0
09.2_B	1 woning	4,50	4	1	-7	4
09.2_C	1 woning	7,50	11	9	0	11
09.3_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
09.3_B	1 woning	4,50	6	3	-5	6
09.3_C	1 woning	7,50	12	10	2	13
09.4_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
09.4_B	1 woning	4,50	9	7	-2	9
09.4_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
11.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
11.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
11.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
11.2_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
11.2_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
11.2_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
11.3_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
11.3_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
11.3_C	1 woning	7,50	17	15	7	18
12.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
12.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
12.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
12.2_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
12.2_B	1 woning	4,50	7	5	-4	8
12.2_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
13.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
13.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
13.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
13.2_A	1 woning	1,50	-4	-6	-14	-3
13.2_B	1 woning	4,50	1	-2	-10	1
13.2_C	1 woning	7,50	9	7	-2	9
14.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
14.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
14.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
14.2_A	1 woning	1,50	-10	-12	-21	-10
14.2_B	1 woning	4,50	-6	-8	-16	-5
14.2_C	1 woning	7,50	1	-2	-10	1
14.3_A	1 woning	1,50	-2	-5	-13	-2
14.3_B	1 woning	4,50	2	0	-9	2
14.3_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
15.1_A	1 woning	1,50	-1	-3	-11	0
15.1_B	1 woning	4,50	4	1	-7	4
15.1_C	1 woning	7,50	11	9	1	12
15.2_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
15.2_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
15.2_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
15.3_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
15.3_B	1 woning	4,50	9	7	-2	9
15.3_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
16.1_A	1 woning	1,50	0	-3	-11	0
16.1_B	1 woning	4,50	4	2	-7	4
16.1_C	1 woning	7,50	11	9	1	12
16.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
16.2_B	1 woning	4,50	6	4	-4	7
16.2_C	1 woning	7,50	7	4	-4	7
17.1_A	1 woning	1,50	0	-2	-10	1
17.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
17.1_C	1 woning	7,50	13	11	2	13
17.2_A	1 woning	1,50	2	0	-9	2
17.2_B	1 woning	4,50	3	1	-7	4
17.2_C	1 woning	7,50	5	2	-6	5
18.1_A	1 woning	1,50	0	-2	-10	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
18.1_C	1 woning	7,50	12	10	2	13
18.2_A	1 woning	1,50	1	-1	-9	2
18.2_B	1 woning	4,50	4	1	-7	4
18.2_C	1 woning	7,50	5	3	-5	6
19.1_A	1 woning	1,50	0	-2	-11	0
19.1_B	1 woning	4,50	4	2	-6	5
19.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
19.2_A	1 woning	1,50	2	0	-8	3
19.2_B	1 woning	4,50	5	3	-6	5
19.2_C	1 woning	7,50	6	4	-5	6
20.1_A	1 woning	1,50	4	2	-6	5
20.1_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
20.1_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
20.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
20.2_B	1 woning	4,50	6	4	-4	7
20.2_C	1 woning	7,50	7	4	-4	7
21.1_A	1 woning	1,50	2	0	-8	3
21.1_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
21.1_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
21.2_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	1
21.2_B	1 woning	4,50	3	1	-7	4
21.2_C	1 woning	7,50	4	1	-7	4
22.1_A	1 woning	1,50	2	0	-9	2
22.1_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
22.1_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
22.2_A	1 woning	1,50	0	-3	-11	0
22.2_B	1 woning	4,50	2	0	-8	3
22.2_C	1 woning	7,50	3	1	-7	4
23.1_A	1 woning	1,50	2	0	-8	3
23.1_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
23.1_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
23.2_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
23.2_B	1 woning	4,50	4	2	-6	5
23.2_C	1 woning	7,50	5	3	-6	5
24.1_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
24.1_B	1 woning	4,50	7	5	-3	8
24.1_C	1 woning	7,50	15	13	5	16
24.2_A	1 woning	1,50	4	2	-6	5
24.2_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
24.2_C	1 woning	7,50	7	5	-4	7
25.1_A	1 woning	1,50	4	2	-7	4
25.1_B	1 woning	4,50	8	6	-2	9
25.1_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
25.2_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
25.2_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
25.2_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
25.3_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
25.3_B	1 woning	4,50	5	3	-5	6
25.3_C	1 woning	7,50	6	4	-5	6
26.1_A	1 woning	1,50	-3	-5	-13	-2
26.1_B	1 woning	4,50	2	-1	-9	2
26.1_C	1 woning	7,50	9	7	-2	9
26.2_A	1 woning	1,50	-3	-5	-14	-3
26.2_B	1 woning	4,50	-2	-4	-12	-2
26.2_C	1 woning	7,50	-2	-4	-12	-1
26.3_A	1 woning	1,50	0	-2	-10	1
26.3_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
26.3_C	1 woning	7,50	12	10	2	13
26.4_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
26.4_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
26.4_C	1 woning	7,50	18	16	8	19
27.1_A	1 woning	1,50	6	4	-5	7
27.1_B	1 woning	4,50	10	8	-1	10
27.1_C	1 woning	7,50	18	15	7	18
27.2_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
27.2_B	1 woning	4,50	8	6	-2	9
27.2_C	1 woning	7,50	15	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.3_A	1 woning	1,50	0	-3	-11	0
27.3_B	1 woning	4,50	5	3	-6	5
27.3_C	1 woning	7,50	13	10	2	13
28.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
28.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
28.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
28.2_A	1 woning	1,50	1	-1	-9	2
28.2_B	1 woning	4,50	6	3	-5	6
28.2_C	1 woning	7,50	14	12	3	14
28.3_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
28.3_B	1 woning	4,50	6	4	-5	6
28.3_C	1 woning	7,50	13	11	3	14
28.4_A	1 woning	1,50	-2	-4	-13	-2
28.4_B	1 woning	4,50	1	-1	-9	2
28.4_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
29.1_A	1 woning	1,50	4	2	-6	5
29.1_B	1 woning	4,50	8	6	-2	9
29.1_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
29.2_A	1 woning	1,50	-2	-5	-13	-2
29.2_B	1 woning	4,50	2	0	-9	2
29.2_C	1 woning	7,50	10	8	0	11
29.3_A	1 woning	1,50	-5	-8	-16	-5
29.3_B	1 woning	4,50	-1	-4	-12	-1
29.3_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
30.1_A	1 woning	1,50	3	1	-7	4
30.1_B	1 woning	4,50	7	5	-3	8
30.1_C	1 woning	7,50	15	13	5	16
30.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
30.2_B	1 woning	4,50	9	7	-2	9
30.2_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
30.3_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
30.3_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
30.3_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
32.1_A	1 woning	1,50	-3	-5	-14	-3
32.1_B	1 woning	4,50	1	-1	-10	1
32.1_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
32.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
32.2_B	1 woning	4,50	7	5	-3	8
32.2_C	1 woning	7,50	13	11	3	14
32.3_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
32.3_B	1 woning	4,50	7	5	-3	8
32.3_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
32.4_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
32.4_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
32.4_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
33.1_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	1
33.1_B	1 woning	4,50	5	3	-5	6
33.1_C	1 woning	7,50	14	11	3	14
33.2_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
33.2_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
33.2_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
33.3_A	1 woning	1,50	9	7	-1	10
33.3_B	1 woning	4,50	13	11	3	14
33.3_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
34.1_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
34.1_B	1 woning	4,50	11	9	1	12
34.1_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
34.2_A	1 woning	1,50	8	6	-3	8
34.2_B	1 woning	4,50	12	10	1	12
34.2_C	1 woning	7,50	19	17	9	20
34.3_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
34.3_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
34.3_C	1 woning	7,50	16	14	5	16
35.1_A	2 woningen	1,50	-1	-4	-12	-1
35.1_B	2 woningen	4,50	3	1	-7	4
35.1_C	2 woningen	7,50	11	9	1	12
35.2_A	1 woning	1,50	8	6	-2	9
35.2_B	1 woning	4,50	10	8	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35.2_C	1 woning	7,50	15	13	5	16
36.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
36.1_A	1 woning	1,50	12	10	2	13
36.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
36.1_B	1 woning	4,50	13	11	3	14
36.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
36.1_C	1 woning	7,50	14	12	4	15
36.2_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
36.2_A	1 woning	1,50	-2	-4	-12	-1
36.2_B	1 woning	4,50	6	3	-5	6
36.2_B	1 woning	4,50	2	0	-8	3
36.2_C	1 woning	7,50	13	11	2	13
36.2_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
36.3_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
36.3_A	1 woning	1,50	12	10	1	12
36.3_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
36.3_B	1 woning	4,50	14	12	4	15
36.3_C	1 woning	7,50	14	11	3	14
36.3_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
36.4_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	1
36.4_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
36.4_C	1 woning	7,50	13	11	2	13
37.1_A	4 woningen	1,50	-3	-6	-14	-3
37.1_B	4 woningen	4,50	1	-1	-10	1
37.1_C	4 woningen	7,50	7	5	-3	8
37.2_A	4 woningen	1,50	-1	-3	-12	-1
37.2_B	4 woningen	4,50	3	1	-7	4
37.2_C	4 woningen	7,50	11	9	1	12
38.1_A	1 woning	1,50	4	2	-7	4
38.1_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
38.1_C	1 woning	7,50	15	13	5	16
38.2_A	1 woning	1,50	6	4	-4	7
38.2_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
38.2_C	1 woning	7,50	16	14	5	16
38.3_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
38.3_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
38.3_C	1 woning	7,50	14	11	3	14
39.1_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	1
39.1_B	1 woning	4,50	5	3	-6	5
39.1_C	1 woning	7,50	12	10	1	12
39.2_A	1 woning	1,50	-9	-12	-20	-9
39.2_B	1 woning	4,50	-5	-7	-16	-5
39.2_C	1 woning	7,50	5	3	-6	5
39.3_A	1 woning	1,50	9	7	-1	10
39.3_B	1 woning	4,50	13	11	3	14
39.3_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
40.1_A	2 woningen	1,50	3	0	-8	3
40.1_B	2 woningen	4,50	7	4	-4	7
40.1_C	2 woningen	7,50	14	12	4	15
40.2_A	2 woningen	1,50	8	5	-3	8
40.2_B	2 woningen	4,50	12	9	1	12
40.2_C	2 woningen	7,50	19	17	9	20
41.1_A	1 woning	1,50	-2	-4	-13	-2
41.1_B	1 woning	4,50	4	2	-6	5
41.1_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
41.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
41.2_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
41.2_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
41.3_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
41.3_B	1 woning	4,50	11	9	0	11
41.3_C	1 woning	7,50	18	16	7	18
42.1_A	2 woningen	1,50	3	1	-7	4
42.1_B	2 woningen	4,50	8	5	-3	8
42.1_C	2 woningen	7,50	14	12	3	14
43.1_A	2 woningen	1,50	6	3	-5	6
43.1_B	2 woningen	4,50	10	8	-1	10
43.1_C	2 woningen	7,50	17	14	6	17
44.1_A	1 woning	1,50	-8	-10	-19	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44.1_B	1 woning	4,50	-6	-8	-16	-5
44.1_C	1 woning	7,50	-2	-4	-12	-1
44.2_A	1 woning	1,50	-6	-9	-17	-6
44.2_B	1 woning	4,50	-2	-4	-12	-1
44.2_C	1 woning	7,50	8	6	-2	9
44.3_A	1 woning	1,50	6	4	-4	7
44.3_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
44.3_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
45.1_A	1 woning	1,50	-15	-18	-26	-15
45.1_B	1 woning	4,50	-13	-15	-23	-12
45.1_C	1 woning	7,50	-6	-8	-16	-5
45.2_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
45.2_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
45.2_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
46.1_A	1 woning	1,50	-10	-13	-21	-10
46.1_B	1 woning	4,50	-8	-11	-19	-8
46.1_C	1 woning	7,50	-3	-5	-13	-2
46.2_A	1 woning	1,50	7	5	-3	8
46.2_B	1 woning	4,50	11	9	1	12
46.2_C	1 woning	7,50	19	17	8	19
47.1_A	1 woning	1,50	-6	-8	-17	-6
47.1_B	1 woning	4,50	-4	-7	-15	-4
47.1_C	1 woning	7,50	-3	-6	-14	-3
47.2_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
47.2_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
47.2_C	1 woning	7,50	20	18	10	21
48.1_A	1 woning	1,50	-7	-10	-18	-7
48.1_B	1 woning	4,50	-5	-8	-16	-5
48.1_C	1 woning	7,50	-4	-7	-15	-4
48.2_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
48.2_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
48.2_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
49.1_A	1 woning	1,50	-7	-10	-18	-7
49.1_B	1 woning	4,50	-5	-8	-16	-5
49.1_C	1 woning	7,50	-4	-7	-15	-4
49.2_A	1 woning	1,50	7	5	-3	8
49.2_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
49.2_C	1 woning	7,50	19	17	9	20
50.1_A	1 woning	1,50	4	2	-6	4
50.1_B	1 woning	4,50	5	3	-5	6
50.1_C	1 woning	7,50	5	3	-5	6
50.2_A	1 woning	1,50	7	5	-4	8
50.2_B	1 woning	4,50	11	9	1	12
50.2_C	1 woning	7,50	19	17	9	20
51.1_A	1 woning	1,50	4	2	-6	5
51.1_B	1 woning	4,50	5	3	-5	6
51.1_C	1 woning	7,50	5	3	-5	6
51.2_A	1 woning	1,50	6	4	-5	7
51.2_B	1 woning	4,50	10	8	0	11
51.2_C	1 woning	7,50	18	16	8	19
52.1_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
52.1_B	1 woning	4,50	4	2	-6	5
52.1_C	1 woning	7,50	6	4	-5	6
52.2_A	1 woning	1,50	7	5	-3	8
52.2_B	1 woning	4,50	12	10	2	13
52.2_C	1 woning	7,50	19	17	9	20
53.1_A	1 woning	1,50	5	3	-5	6
53.1_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
53.1_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
53.2_A	1 woning	1,50	6	4	-4	7
53.2_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
53.2_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
53.3_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
53.3_B	1 woning	4,50	11	9	0	11
53.3_C	1 woning	7,50	18	16	8	19
54.1_A	1 woning	1,50	5	3	-5	6
54.1_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
54.1_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54.2_A	1 woning	1,50	6	4	-5	6
54.2_B	1 woning	4,50	10	8	0	11
54.2_C	1 woning	7,50	18	16	7	18
54.3_A	1 woning	1,50	6	4	-4	7
54.3_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
54.3_C	1 woning	7,50	18	16	7	18
55.1_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
55.1_B	1 woning	4,50	8	6	-2	9
55.1_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9
55.2_A	1 woning	1,50	5	3	-5	6
55.2_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
55.2_C	1 woning	7,50	17	15	6	17
56.1_A	1 woning	1,50	6	4	-4	7
56.1_B	1 woning	4,50	8	6	-3	8
56.1_C	1 woning	7,50	8	6	-2	8
56.2_A	1 woning	1,50	8	6	-2	9
56.2_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
56.2_C	1 woning	7,50	20	18	10	21
57.1_A	1 woning	1,50	7	5	-4	7
57.1_B	1 woning	4,50	11	9	1	12
57.1_C	1 woning	7,50	11	9	1	12
57.2_A	1 woning	1,50	9	7	-2	9
57.2_B	1 woning	4,50	14	11	3	14
57.2_C	1 woning	7,50	20	18	9	20
58.1_A	1 woning	1,50	7	5	-4	7
58.1_B	1 woning	4,50	11	9	1	12
58.1_C	1 woning	7,50	10	8	0	11
58.2_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
58.2_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
58.2_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
59.1_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
59.1_B	1 woning	4,50	10	8	0	11
59.1_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9
59.2_A	1 woning	1,50	8	6	-2	9
59.2_B	1 woning	4,50	12	10	2	13
59.2_C	1 woning	7,50	19	17	9	20
60.1_A	1 woning	1,50	0	-2	-11	0
60.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
60.1_C	1 woning	7,50	6	4	-5	6
60.2_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
60.2_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
60.2_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
61.1_A	1 woning	1,50	5	3	-5	6
61.1_B	1 woning	4,50	10	8	-1	10
61.1_C	1 woning	7,50	8	6	-2	9
61.2_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
61.2_B	1 woning	4,50	11	9	0	12
61.2_C	1 woning	7,50	17	15	7	18
62.1_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
62.1_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
62.1_C	1 woning	7,50	9	7	-1	10
62.2_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
62.2_B	1 woning	4,50	12	10	2	13
62.2_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
63.1_A	1 woning	1,50	9	7	-1	10
63.1_B	1 woning	4,50	12	10	2	13
63.1_C	1 woning	7,50	9	7	-1	10
63.2_A	1 woning	1,50	7	5	-3	8
63.2_B	1 woning	4,50	11	9	0	11
63.2_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
64.1_A	1 woning	1,50	7	5	-3	8
64.1_B	1 woning	4,50	12	10	2	13
64.1_C	1 woning	7,50	9	7	-2	9
64.2_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
64.2_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
64.2_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
65.1_A	1 woning	1,50	8	6	-2	9
65.1_B	1 woning	4,50	11	9	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65.1_C	1 woning	7,50	8	6	-3	8
65.2_A	1 woning	1,50	10	8	-1	10
65.2_B	1 woning	4,50	16	14	5	16
65.2_C	1 woning	7,50	17	15	7	18
65.3_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
65.3_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
65.3_C	1 woning	7,50	18	16	8	19
66.1_A	1 woning	1,50	11	8	0	11
66.1_B	1 woning	4,50	11	9	0	11
66.1_C	1 woning	7,50	12	10	2	13
66.2_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
66.2_B	1 woning	4,50	10	8	0	11
66.2_C	1 woning	7,50	18	15	7	18
66.3_A	1 woning	1,50	11	9	0	11
66.3_B	1 woning	4,50	9	7	-2	10
66.3_C	1 woning	7,50	14	12	4	15
67.1_A	1 woning	1,50	27	25	17	28
67.1_B	1 woning	4,50	28	26	18	29
67.1_C	1 woning	7,50	29	27	18	29
67.2_A	1 woning	1,50	5	3	-5	6
67.2_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
67.2_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
67.3_A	1 woning	1,50	26	24	15	26
67.3_B	1 woning	4,50	27	25	16	27
67.3_C	1 woning	7,50	28	26	18	29
68.1_A	1 woning	1,50	1	-1	-9	2
68.1_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
68.1_C	1 woning	7,50	11	9	1	12
68.2_A	1 woning	1,50	20	17	9	20
68.2_B	1 woning	4,50	21	19	10	21
68.2_C	1 woning	7,50	23	21	13	24
68.3_A	1 woning	1,50	21	19	11	22
68.3_B	1 woning	4,50	23	20	12	23
68.3_C	1 woning	7,50	25	23	14	25
69.1_A	1 woning	1,50	29	27	19	30
69.1_B	1 woning	4,50	31	28	20	31
69.1_C	1 woning	7,50	31	29	21	32
69.2_A	1 woning	1,50	0	-2	-10	1
69.2_B	1 woning	4,50	2	0	-8	3
69.2_C	1 woning	7,50	9	7	-1	10
69.3_A	1 woning	1,50	30	28	20	31
69.3_B	1 woning	4,50	31	29	21	32
69.3_C	1 woning	7,50	32	29	21	32
69.4_A	1 woning	1,50	-7	-9	-18	-6
69.4_B	1 woning	4,50	-3	-5	-13	-2
69.4_C	1 woning	7,50	6	4	-5	6
70.1_A	1 woning	1,50	27	25	17	28
70.1_B	1 woning	4,50	29	27	18	29
70.1_C	1 woning	7,50	30	27	19	30
70.2_A	1 woning	1,50	26	24	16	27
70.2_B	1 woning	4,50	28	25	17	28
70.2_C	1 woning	7,50	28	26	18	29
70.3_A	1 woning	1,50	-8	-11	-19	-8
70.3_B	1 woning	4,50	-4	-7	-15	-4
70.3_C	1 woning	7,50	5	2	-6	5
70.4_A	1 woning	1,50	0	-2	-10	1
70.4_B	1 woning	4,50	4	2	-7	4
70.4_C	1 woning	7,50	11	9	0	11
71.1_A	1 woning	1,50	11	8	0	11
71.1_B	1 woning	4,50	10	8	-1	10
71.1_C	1 woning	7,50	15	13	4	15
71.2_A	1 woning	1,50	4	2	-7	4
71.2_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
71.2_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
72.1_A	1 woning	1,50	2	0	-9	3
72.1_B	1 woning	4,50	6	3	-5	6
72.1_C	1 woning	7,50	12	10	1	12
72.2_A	1 woning	1,50	-3	-5	-13	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 02_De Oosters v=60
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72.2_B	1 woning	4,50	1	-1	-9	2
72.2_C	1 woning	7,50	9	7	-1	10
80.1_A	2 woningen	1,50	1	-1	-9	2
80.1_B	2 woningen	4,50	6	3	-5	6
80.1_C	2 woningen	7,50	14	11	3	14
81.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
81.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
81.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
81.2_A	1 woning	1,50	19	17	8	19
81.2_B	1 woning	4,50	20	18	9	20
81.2_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
81.3_A	1 woning	1,50	18	16	8	19
81.3_B	1 woning	4,50	20	17	9	20
81.3_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
81.4_A	1 woning	1,50	-1	-4	-12	-1
81.4_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
81.4_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
82.1_A	1 woning	1,50	-2	-4	-13	-1
82.1_B	1 woning	4,50	2	0	-8	3
82.1_C	1 woning	7,50	10	8	0	11
82.2_A	1 woning	1,50	21	19	11	22
82.2_B	1 woning	4,50	23	20	12	23
82.2_C	1 woning	7,50	23	21	13	24
82.3_A	1 woning	1,50	20	18	10	21
82.3_B	1 woning	4,50	21	19	11	22
82.3_C	1 woning	7,50	23	21	12	23
82.4_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
82.4_B	1 woning	4,50	9	7	-1	10
82.4_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
83.1_A	1 woning	1,50	18	16	7	18
83.1_B	1 woning	4,50	19	17	9	20
83.1_C	1 woning	7,50	20	18	9	20
83.2_A	1 woning	1,50	22	20	11	22
83.2_B	1 woning	4,50	23	21	12	23
83.2_C	1 woning	7,50	24	21	13	24
84.1_A	1 woning	1,50	22	20	12	23
84.1_B	1 woning	4,50	23	21	13	24
84.1_C	1 woning	7,50	24	21	13	24
90.10_A	Appartementengebouw	1,50	-1	-3	-11	0
90.10_B	Appartementengebouw	4,50	4	1	-7	4
90.10_C	Appartementengebouw	7,50	13	11	3	14
90.1_A	Appartementengebouw	1,50	8	5	-3	8
90.1_B	Appartementengebouw	4,50	--	--	--	--
90.1_C	Appartementengebouw	7,50	--	--	--	--
90.2_A	Appartementengebouw	1,50	22	20	12	23
90.2_B	Appartementengebouw	4,50	23	21	13	24
90.2_C	Appartementengebouw	7,50	25	22	14	25
90.3_A	Appartementengebouw	1,50	23	21	13	24
90.3_B	Appartementengebouw	4,50	24	22	14	25
90.3_C	Appartementengebouw	7,50	25	23	15	26
90.4_A	Appartementengebouw	1,50	25	22	14	25
90.4_B	Appartementengebouw	4,50	25	23	15	26
90.4_C	Appartementengebouw	7,50	26	23	15	26
90.5_A	Appartementengebouw	1,50	25	23	14	25
90.5_B	Appartementengebouw	4,50	26	23	15	26
90.5_C	Appartementengebouw	7,50	26	24	15	26
90.6_A	Appartementengebouw	1,50	10	7	-1	10
90.6_B	Appartementengebouw	4,50	14	11	3	14
90.6_C	Appartementengebouw	7,50	21	19	11	22
90.7_A	Appartementengebouw	1,50	2	-1	-9	2
90.7_B	Appartementengebouw	4,50	6	4	-5	6
90.7_C	Appartementengebouw	7,50	15	13	5	16
90.8_A	Appartementengebouw	1,50	-1	-4	-12	-1
90.8_B	Appartementengebouw	4,50	3	1	-8	3
90.8_C	Appartementengebouw	7,50	12	10	2	13
90.9_A	Appartementengebouw	1,50	9	7	-2	9
90.9_B	Appartementengebouw	4,50	13	10	2	13
90.9_C	Appartementengebouw	7,50	20	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 05_De Oosters v=30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B1.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B1.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B1.05_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	-1	-4	-12	-1
B1.05_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	2	-1	-10	2
B1.05_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	3	0	-8	4
B1.06_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	0	-3	-11	0
B1.06_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	3	-1	-9	3
B1.06_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	4	1	-7	4
B1.07_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	-1	-4	-12	0
B1.07_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	2	-1	-9	2
B1.07_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	3	0	-8	3
B1.08_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	1	-2	-10	1
B1.08_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	4	1	-7	4
B1.08_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	5	2	-6	5
B1.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	4	1	-7	4
B1.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	7	4	-4	7
B1.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	11	8	0	11
B1.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	3	-1	-9	3
B1.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	6	3	-5	6
B1.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	11	8	0	11
B1.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	3	0	-8	3
B1.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	7	4	-5	7
B1.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	11	8	0	11
B1.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	12	9	1	12
B1.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	14	12	3	14
B1.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	15	13	4	15
B1.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	14	12	4	15
B1.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	16	13	5	16
B1.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	17	14	6	17
B1.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	13	10	2	13
B1.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	14	12	4	15
B1.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	15	12	4	15
B1.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	14	11	3	14
B1.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	16	13	5	16
B1.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	17	14	6	17
B1.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	13	10	2	13
B1.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	15	12	4	15
B1.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	16	13	5	16
B2.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 05_De Oosters v=30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	--	--	--	--
B2.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	--	--	--	--
B2.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	--	--	--	--
B2.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	7	4	-4	7
B2.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	8	5	-3	8
B2.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	8	6	-3	8
B2.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	7	5	-3	8
B2.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	8	6	-3	9
B2.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	9	6	-2	9
B2.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	9	7	-1	10
B2.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	10	8	-1	11
B2.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	11	8	0	11
B2.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	8	6	-2	9
B2.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	9	7	-2	10
B2.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	10	7	-1	10
B2.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	5	2	-6	5
B2.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	7	4	-4	7
B2.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	10	7	-1	10
B2.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	2	-1	-9	2
B2.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	5	2	-6	5
B2.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	9	6	-2	9
B2.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	2	-2	-10	2
B2.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	5	2	-6	5
B2.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	9	6	-2	9
B2.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	2	-1	-9	2
B2.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	6	3	-5	6
B2.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	9	6	-2	9
B2.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	3	0	-8	4
B2.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	6	3	-5	6
B2.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	9	6	-2	9
B2.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	1	-2	-10	1
B2.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	4	1	-7	4
B2.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	9	6	-2	9
B2.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	4	1	-7	4
B2.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	7	4	-4	7
B2.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	10	7	-1	10
B2.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	4	1	-7	4
B2.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	7	4	-4	7
B2.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	9	6	-2	10
B2.18_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	1	-2	-10	1
B2.18_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	4	1	-7	4
B2.18_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	8	5	-3	8
B3.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	8	6	-2	9
B3.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	10	7	-1	10
B3.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	10	8	0	11
B3.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	1	-2	-10	2
B3.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	4	1	-7	5
B3.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	7	4	-4	7
B3.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-1	-4	-12	-1
B3.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	2	-1	-9	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 05_De Oosters v=30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	4	1	-7	4
B3.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	0	-3	-11	0
B3.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	0	-8	3
B3.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	5	2	-6	5
B3.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	3	0	-8	4
B3.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	6	3	-5	6
B3.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	8	5	-4	8
B3.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	4	1	-7	4
B3.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	6	3	-5	6
B3.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	8	5	-3	8
B3.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	4	1	-7	4
B3.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	7	4	-5	7
B3.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	9	6	-2	9
B3.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	4	1	-8	4
B3.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	6	3	-5	6
B3.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	8	5	-3	8
B3.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	7	4	-4	7
B3.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	10	7	-1	10
B3.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	13	11	2	14
B3.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	6	3	-5	6
B3.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	10	7	-1	10
B3.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	14	11	3	14
B3.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	6	3	-5	6
B3.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	9	6	-2	10
B3.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	14	11	3	14
B3.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	16	13	5	16
B3.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	17	14	6	17
B3.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	18	16	8	19
B3.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	17	15	7	18
B3.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	19	16	8	19
B3.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	19	17	8	20
B3.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	17	15	6	17
B3.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	18	16	7	19
B3.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	19	16	8	19
B3.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	16	13	5	16
B3.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	17	15	7	18
B3.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	18	16	8	19
B3.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	17	14	6	17
B3.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	18	16	8	19
B3.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	19	17	8	19
B4.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-3	-6	-15	-3
B4.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	-1	-4	-12	-1
B4.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	1	-2	-10	1
B4.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	0	-3	-11	0
B4.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	0	-8	3
B4.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	5	2	-6	5
B4.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	1	-2	-10	1
B4.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	4	1	-7	4
B4.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	7	4	-4	7
B4.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	-1	-4	-12	-1
B4.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	2	-1	-9	2
B4.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	4	1	-7	5
B4.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	0	-3	-11	0
B4.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	3	0	-8	4
B4.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	6	3	-5	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 05_De Oosters v=30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	9	7	-1	10
B4.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	10	8	-1	11
B4.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	11	8	0	11
B4.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	10	7	-1	10
B4.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	11	8	0	11
B4.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	11	9	0	12
B4.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	11	8	0	11
B4.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	12	9	1	12
B4.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	12	10	1	13
B4.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	12	9	1	12
B4.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	13	10	2	13
B4.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	13	11	3	14
B4.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	4	1	-7	4
B4.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	8	5	-3	8
B4.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	12	10	1	13
B4.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	5	2	-6	5
B4.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	8	5	-3	8
B4.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	13	10	1	13
B4.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	5	2	-6	5
B4.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	8	5	-3	8
B4.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	13	10	2	13
B4.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	6	3	-5	6
B4.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	9	6	-2	10
B4.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	13	10	1	13
B4.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	5	2	-6	6
B4.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	8	5	-3	9
B4.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	11	8	0	12
B4.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	6	3	-6	6
B4.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	9	6	-2	9
B4.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	11	8	0	11
B4.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	5	2	-6	5
B4.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	8	5	-3	8
B4.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	11	8	-1	11
B4.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	3	0	-8	3
B4.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	6	3	-5	6
B4.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	9	6	-2	9
B5.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	13	11	2	13
B5.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	14	12	3	15
B5.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	15	12	4	15
B5.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	4	1	-7	4
B5.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	7	4	-4	8
B5.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	11	8	-1	11
B5.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	4	1	-7	4
B5.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	7	4	-4	7
B5.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	10	7	-1	10
B5.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	4	0	-8	4
B5.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	7	4	-5	7
B5.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	9	6	-2	9
B5.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	6	3	-5	6
B5.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	9	6	-3	9
B5.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	11	8	0	11
B5.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	6	3	-5	7
B5.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	9	6	-2	9
B5.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	12	9	1	13
B5.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	14	11	3	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 05_De Oosters v=30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B5.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	15	13	4	16
B5.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	17	14	6	17
B5.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	11	8	0	11
B5.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	13	10	2	13
B5.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	15	12	4	15
B5.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	25	23	15	26
B5.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	26	24	16	27
B5.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	27	25	17	28
B5.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	29	26	18	29
B5.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	30	28	19	31
B5.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	31	28	20	31
B5.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	30	27	19	30
B5.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	32	29	21	32
B5.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	32	30	22	33
B5.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	30	27	19	30
B5.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	32	29	21	32
B5.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	32	30	21	33
B5.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	26	23	15	26
B5.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	27	25	16	28
B5.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	28	25	17	28
B5.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	23	21	13	24
B5.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	25	22	14	25
B5.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	26	23	15	26
B5.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	21	19	11	22
B5.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	23	20	12	23
B5.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	24	21	13	24
B5.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	19	17	9	20
B5.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	21	18	10	21
B5.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	22	19	11	22
B6.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	1	-2	-10	2
B6.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	4	1	-7	4
B6.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	6	3	-5	7
B6.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	4	1	-7	4
B6.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	7	4	-4	7
B6.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	9	6	-2	9
B6.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	3	0	-8	3
B6.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	6	3	-5	6
B6.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	10	7	-1	10
B6.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	7	4	-4	7
B6.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	9	6	-2	9
B6.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	11	8	0	11
B6.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	14	11	3	14
B6.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	15	12	4	15
B6.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	15	13	5	16
B6.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	15	12	4	15
B6.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	16	14	5	17
B6.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	17	14	6	17
B6.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	17	15	7	18
B6.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	19	16	8	19
B6.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	20	17	9	20
B6.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	17	14	6	17
B6.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	19	16	8	19
B6.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	20	17	9	20
B6.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	9	6	-2	10
B6.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	13	10	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 05_De Oosters v=30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	17	14	6	17
B6.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	23	20	12	23
B6.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	25	22	14	25
B6.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	26	23	15	26
B6.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	21	18	10	21
B6.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	21	18	10	21
B6.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	22	19	11	22
B6.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	22	20	12	23
B6.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	23	20	12	23
B6.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	23	21	12	24
B6.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	8	5	-3	8
B6.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	12	9	0	12
B6.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	16	13	5	16
B6.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	8	5	-3	8
B6.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	11	8	0	11
B6.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	15	12	3	15
B6.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	7	4	-4	7
B6.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	10	7	-1	10
B6.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	13	10	2	13
B7.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	22	19	11	22
B7.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	24	21	13	24
B7.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	25	22	14	25
B7.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	22	19	11	22
B7.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	23	21	12	24
B7.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	24	22	14	25
B7.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	21	18	10	21
B7.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	22	20	12	23
B7.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	23	21	12	24
B7.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	7	4	-4	7
B7.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	10	7	-1	10
B7.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	13	10	2	13
B7.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	25	23	15	26
B7.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	27	25	16	28
B7.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	28	26	17	29
B7.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	28	26	18	29
B7.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	30	28	20	31
B7.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	31	28	20	31
B7.07_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	34	32	24	35
B7.07_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	36	34	26	37
B7.07_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	37	34	26	37
B7.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	35	33	24	36
B7.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	37	34	26	37
B7.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	37	35	27	38
B7.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	37	34	26	37
B7.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	38	35	27	38
B7.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	38	36	27	39
B7.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	38	35	27	38
B7.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	39	36	28	39
B7.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	39	36	28	39
B7.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	35	32	24	35
B7.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	36	34	25	37
B7.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	36	34	26	37
B7.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	31	29	21	32
B7.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	33	31	22	34
B7.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	34	31	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 05_De Oosters v=30
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B8.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	16	13	5	16
B8.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	18	15	7	18
B8.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	19	16	8	19
B8.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	7	4	-4	7
B8.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	10	7	-1	10
B8.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	13	10	2	13
B8.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	7	4	-5	7
B8.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	9	6	-2	9
B8.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	12	9	1	12
B8.04_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	20	17	9	20
B8.04_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	21	19	10	21
B8.04_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	22	20	12	23
B8.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	21	19	10	22
B8.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	23	20	12	23
B8.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	24	22	13	24
B8.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	24	21	13	24
B8.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	26	24	15	26
B8.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	27	24	16	27
B8.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	28	25	17	28
B8.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	30	27	19	30
B8.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	30	27	19	30
B8.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	35	32	24	35
B8.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	36	34	25	37
B8.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	36	34	26	37
B8.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	36	34	25	37
B8.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	38	35	27	38
B8.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	38	35	27	38
B8.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	38	35	27	38
B8.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	39	36	28	39
B8.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	39	36	28	39
B8.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	36	34	26	37
B8.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	37	35	26	38
B8.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	37	35	26	38
B8.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	33	30	22	33
B8.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	35	32	24	35
B8.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	35	32	24	35
B8.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	29	27	18	29
B8.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	31	29	20	32
B8.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	32	29	21	32
B8.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	25	22	14	25
B8.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	27	24	16	27
B8.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	28	26	17	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
01.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
01.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
01.2_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	1
01.2_B	1 woning	4,50	3	0	-8	4
01.2_C	1 woning	7,50	8	4	-4	8
01.3_A	1 woning	1,50	5	2	-7	5
01.3_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
01.3_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
01.4_A	1 woning	1,50	-11	-14	-22	-11
01.4_B	1 woning	4,50	-7	-10	-18	-7
01.4_C	1 woning	7,50	-1	-4	-12	-1
02.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
02.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
02.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
02.2_A	1 woning	1,50	4	0	-8	4
02.2_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
02.2_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
02.3_A	1 woning	1,50	5	1	-7	5
02.3_B	1 woning	4,50	7	4	-4	8
02.3_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
02.4_A	1 woning	1,50	-4	-7	-15	-4
02.4_B	1 woning	4,50	-1	-4	-12	-1
02.4_C	1 woning	7,50	2	-1	-9	2
03.1_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
03.1_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
03.1_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
03.2_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
03.2_B	1 woning	4,50	8	6	-3	9
03.2_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
03.3_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
03.3_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
03.3_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9
03.4_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
03.4_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
03.4_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
04.1_A	1 woning	1,50	-3	-6	-14	-3
04.1_B	1 woning	4,50	-1	-4	-12	-1
04.1_C	1 woning	7,50	0	-3	-11	0
04.2_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
04.2_B	1 woning	4,50	9	6	-3	9
04.2_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
04.3_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
04.3_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
04.3_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
04.4_A	1 woning	1,50	5	3	-5	6
04.4_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
04.4_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
05.1_A	1 woning	1,50	-1	-4	-12	-1
05.1_B	1 woning	4,50	1	-2	-10	1
05.1_C	1 woning	7,50	3	0	-9	3
05.2_A	1 woning	1,50	-3	-6	-14	-3
05.2_B	1 woning	4,50	0	-3	-11	0
05.2_C	1 woning	7,50	4	1	-7	4
05.3_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
05.3_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
05.3_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
05.4_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
05.4_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
05.4_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
07.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
07.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
07.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
07.2_A	1 woning	1,50	-1	-4	-12	-1
07.2_B	1 woning	4,50	2	-1	-9	2
07.2_C	1 woning	7,50	6	3	-6	6
07.3_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
07.3_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07.3_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9
07.4_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
07.4_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
07.4_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
09.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
09.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
09.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
09.2_A	1 woning	1,50	1	-2	-11	1
09.2_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
09.2_C	1 woning	7,50	4	1	-7	4
09.3_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	3
09.3_B	1 woning	4,50	6	3	-5	6
09.3_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9
09.4_A	1 woning	1,50	6	2	-6	6
09.4_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
09.4_C	1 woning	7,50	11	8	-1	11
11.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
11.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
11.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
11.2_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	2
11.2_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
11.2_C	1 woning	7,50	5	1	-7	5
11.3_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
11.3_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
11.3_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
12.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
12.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
12.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
12.2_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
12.2_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
12.2_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
13.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
13.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
13.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
13.2_A	1 woning	1,50	3	0	-8	4
13.2_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
13.2_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
14.1_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
14.1_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
14.1_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
14.2_A	1 woning	1,50	2	-2	-10	2
14.2_B	1 woning	4,50	4	1	-7	4
14.2_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9
14.3_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
14.3_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
14.3_C	1 woning	7,50	12	9	0	12
15.1_A	1 woning	1,50	10	7	-1	10
15.1_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
15.1_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
15.2_A	1 woning	1,50	--	--	--	--
15.2_B	1 woning	4,50	--	--	--	--
15.2_C	1 woning	7,50	--	--	--	--
15.3_A	1 woning	1,50	13	10	2	13
15.3_B	1 woning	4,50	15	12	4	15
15.3_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
16.1_A	1 woning	1,50	10	7	-1	10
16.1_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
16.1_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
16.2_A	1 woning	1,50	12	9	1	12
16.2_B	1 woning	4,50	14	11	3	14
16.2_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
17.1_A	1 woning	1,50	10	8	-1	10
17.1_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
17.1_C	1 woning	7,50	11	9	0	12
17.2_A	1 woning	1,50	12	9	1	12
17.2_B	1 woning	4,50	14	12	4	15
17.2_C	1 woning	7,50	15	13	4	16
18.1_A	1 woning	1,50	11	8	0	11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18.1_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
18.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
18.2_A	1 woning	1,50	9	7	-1	10
18.2_B	1 woning	4,50	11	9	1	12
18.2_C	1 woning	7,50	12	10	2	13
19.1_A	1 woning	1,50	11	8	0	11
19.1_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
19.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
19.2_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
19.2_B	1 woning	4,50	10	8	-1	10
19.2_C	1 woning	7,50	11	9	0	12
20.1_A	1 woning	1,50	12	9	1	12
20.1_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
20.1_C	1 woning	7,50	13	10	2	13
20.2_A	1 woning	1,50	14	11	3	14
20.2_B	1 woning	4,50	16	13	5	16
20.2_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
21.1_A	1 woning	1,50	12	9	1	12
21.1_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
21.1_C	1 woning	7,50	13	10	2	13
21.2_A	1 woning	1,50	13	10	2	13
21.2_B	1 woning	4,50	14	12	3	15
21.2_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
22.1_A	1 woning	1,50	12	9	1	12
22.1_B	1 woning	4,50	12	10	2	13
22.1_C	1 woning	7,50	13	10	2	13
22.2_A	1 woning	1,50	13	11	2	13
22.2_B	1 woning	4,50	15	12	4	15
22.2_C	1 woning	7,50	15	13	5	16
23.1_A	1 woning	1,50	11	8	0	11
23.1_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
23.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
23.2_A	1 woning	1,50	14	11	3	14
23.2_B	1 woning	4,50	15	13	4	16
23.2_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
24.1_A	1 woning	1,50	11	8	0	11
24.1_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
24.1_C	1 woning	7,50	13	10	2	13
24.2_A	1 woning	1,50	15	12	4	15
24.2_B	1 woning	4,50	16	14	5	17
24.2_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
25.1_A	1 woning	1,50	10	7	-1	10
25.1_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
25.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
25.2_A	1 woning	1,50	14	11	3	14
25.2_B	1 woning	4,50	16	13	5	16
25.2_C	1 woning	7,50	16	14	6	17
25.3_A	1 woning	1,50	14	11	3	14
25.3_B	1 woning	4,50	16	13	5	16
25.3_C	1 woning	7,50	16	14	5	17
26.1_A	1 woning	1,50	-4	-7	-15	-4
26.1_B	1 woning	4,50	-1	-4	-12	-1
26.1_C	1 woning	7,50	0	-3	-11	0
26.2_A	1 woning	1,50	14	12	4	15
26.2_B	1 woning	4,50	15	13	4	15
26.2_C	1 woning	7,50	15	13	5	16
26.3_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
26.3_B	1 woning	4,50	6	2	-6	6
26.3_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
26.4_A	1 woning	1,50	10	8	-1	11
26.4_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
26.4_C	1 woning	7,50	14	11	3	14
27.1_A	1 woning	1,50	14	12	3	15
27.1_B	1 woning	4,50	15	12	4	15
27.1_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
27.2_A	1 woning	1,50	15	12	4	15
27.2_B	1 woning	4,50	15	13	4	16
27.2_C	1 woning	7,50	16	13	5	16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.3_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	1
27.3_B	1 woning	4,50	4	1	-7	4
27.3_C	1 woning	7,50	8	5	-4	8
28.1_A	1 woning	1,50	0	-3	-11	0
28.1_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
28.1_C	1 woning	7,50	6	3	-6	6
28.2_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
28.2_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
28.2_C	1 woning	7,50	6	3	-5	6
28.3_A	1 woning	1,50	7	5	-4	8
28.3_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
28.3_C	1 woning	7,50	13	10	1	13
28.4_A	1 woning	1,50	0	-3	-11	0
28.4_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
28.4_C	1 woning	7,50	10	7	-1	11
29.1_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
29.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
29.1_C	1 woning	7,50	6	3	-5	6
29.2_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
29.2_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
29.2_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
29.3_A	1 woning	1,50	0	-4	-12	0
29.3_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
29.3_C	1 woning	7,50	9	6	-2	9
30.1_A	1 woning	1,50	3	0	-8	3
30.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
30.1_C	1 woning	7,50	7	4	-4	7
30.2_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
30.2_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
30.2_C	1 woning	7,50	13	10	2	13
30.3_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
30.3_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
30.3_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
32.1_A	1 woning	1,50	-3	-6	-14	-3
32.1_B	1 woning	4,50	0	-3	-11	0
32.1_C	1 woning	7,50	2	-1	-10	2
32.2_A	1 woning	1,50	1	-2	-10	1
32.2_B	1 woning	4,50	4	1	-7	4
32.2_C	1 woning	7,50	6	3	-5	6
32.3_A	1 woning	1,50	6	2	-6	6
32.3_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
32.3_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
32.4_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
32.4_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
32.4_C	1 woning	7,50	12	10	1	13
33.1_A	1 woning	1,50	1	-2	-11	1
33.1_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3
33.1_C	1 woning	7,50	4	1	-7	4
33.2_A	1 woning	1,50	10	7	-1	10
33.2_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
33.2_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
33.3_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
33.3_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
33.3_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
34.1_A	1 woning	1,50	7	4	-4	8
34.1_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
34.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
34.2_A	1 woning	1,50	9	6	-2	9
34.2_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
34.2_C	1 woning	7,50	13	10	2	14
34.3_A	1 woning	1,50	10	7	-1	10
34.3_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
34.3_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
35.1_A	2 woningen	1,50	2	-1	-9	2
35.1_B	2 woningen	4,50	5	2	-7	5
35.1_C	2 woningen	7,50	7	4	-4	7
35.2_A	1 woning	1,50	0	-3	-11	0
35.2_B	1 woning	4,50	3	0	-8	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35.2_C	1 woning	7,50	6	4	-5	7
36.1_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
36.1_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
36.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
36.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
36.1_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
36.1_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
36.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
36.2_A	1 woning	1,50	-4	-7	-16	-4
36.2_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
36.2_B	1 woning	4,50	-2	-5	-13	-1
36.2_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
36.2_C	1 woning	7,50	3	0	-8	3
36.3_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
36.3_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
36.3_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
36.3_B	1 woning	4,50	8	5	-3	9
36.3_C	1 woning	7,50	14	11	3	14
36.3_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
36.4_A	1 woning	1,50	5	1	-7	5
36.4_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
36.4_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
37.1_A	4 woningen	1,50	4	1	-8	4
37.1_B	4 woningen	4,50	6	3	-5	6
37.1_C	4 woningen	7,50	9	6	-2	9
37.2_A	4 woningen	1,50	6	3	-5	7
37.2_B	4 woningen	4,50	10	7	-1	10
37.2_C	4 woningen	7,50	14	11	2	14
38.1_A	1 woning	1,50	11	8	0	11
38.1_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
38.1_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
38.2_A	1 woning	1,50	18	15	7	18
38.2_B	1 woning	4,50	18	15	7	18
38.2_C	1 woning	7,50	18	16	8	19
38.3_A	1 woning	1,50	16	13	5	16
38.3_B	1 woning	4,50	16	14	5	17
38.3_C	1 woning	7,50	17	15	6	18
39.1_A	1 woning	1,50	13	10	2	13
39.1_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
39.1_C	1 woning	7,50	14	11	3	14
39.2_A	1 woning	1,50	18	15	7	18
39.2_B	1 woning	4,50	18	15	7	18
39.2_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
39.3_A	1 woning	1,50	17	14	6	17
39.3_B	1 woning	4,50	18	15	7	18
39.3_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
40.1_A	2 woningen	1,50	5	2	-6	5
40.1_B	2 woningen	4,50	8	5	-3	8
40.1_C	2 woningen	7,50	11	8	0	11
40.2_A	2 woningen	1,50	15	12	4	15
40.2_B	2 woningen	4,50	16	14	5	17
40.2_C	2 woningen	7,50	18	15	7	18
41.1_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
41.1_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
41.1_C	1 woning	7,50	11	8	0	11
41.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
41.2_B	1 woning	4,50	7	4	-5	7
41.2_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
41.3_A	1 woning	1,50	11	8	0	11
41.3_B	1 woning	4,50	13	10	2	13
41.3_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
42.1_A	2 woningen	1,50	8	5	-3	8
42.1_B	2 woningen	4,50	11	8	0	11
42.1_C	2 woningen	7,50	14	11	2	14
43.1_A	2 woningen	1,50	9	6	-2	9
43.1_B	2 woningen	4,50	12	9	1	12
43.1_C	2 woningen	7,50	15	13	4	16
44.1_A	1 woning	1,50	13	11	2	13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44.1_B	1 woning	4,50	16	13	5	16
44.1_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
44.2_A	1 woning	1,50	10	7	-1	10
44.2_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
44.2_C	1 woning	7,50	12	10	2	13
44.3_A	1 woning	1,50	14	11	3	14
44.3_B	1 woning	4,50	14	12	3	15
44.3_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
45.1_A	1 woning	1,50	8	6	-2	9
45.1_B	1 woning	4,50	12	9	1	12
45.1_C	1 woning	7,50	14	12	4	15
45.2_A	1 woning	1,50	15	13	4	15
45.2_B	1 woning	4,50	16	13	5	16
45.2_C	1 woning	7,50	16	13	5	16
46.1_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5
46.1_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
46.1_C	1 woning	7,50	13	11	2	14
46.2_A	1 woning	1,50	15	13	5	16
46.2_B	1 woning	4,50	16	13	5	16
46.2_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
47.1_A	1 woning	1,50	16	14	5	16
47.1_B	1 woning	4,50	18	15	7	18
47.1_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
47.2_A	1 woning	1,50	17	15	7	18
47.2_B	1 woning	4,50	18	15	7	18
47.2_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
48.1_A	1 woning	1,50	16	13	5	16
48.1_B	1 woning	4,50	17	15	6	18
48.1_C	1 woning	7,50	18	16	7	19
48.2_A	1 woning	1,50	18	15	7	18
48.2_B	1 woning	4,50	18	16	8	19
48.2_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
49.1_A	1 woning	1,50	16	14	5	17
49.1_B	1 woning	4,50	18	15	7	18
49.1_C	1 woning	7,50	18	16	8	19
49.2_A	1 woning	1,50	18	16	7	18
49.2_B	1 woning	4,50	19	16	8	19
49.2_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
50.1_A	1 woning	1,50	16	14	5	16
50.1_B	1 woning	4,50	18	15	7	18
50.1_C	1 woning	7,50	19	16	8	19
50.2_A	1 woning	1,50	17	14	6	17
50.2_B	1 woning	4,50	17	14	6	17
50.2_C	1 woning	7,50	18	15	7	18
51.1_A	1 woning	1,50	18	16	8	19
51.1_B	1 woning	4,50	19	17	9	20
51.1_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
51.2_A	1 woning	1,50	19	17	8	19
51.2_B	1 woning	4,50	19	17	9	20
51.2_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
52.1_A	1 woning	1,50	17	15	7	18
52.1_B	1 woning	4,50	19	16	8	19
52.1_C	1 woning	7,50	19	17	8	20
52.2_A	1 woning	1,50	20	17	9	20
52.2_B	1 woning	4,50	20	17	9	20
52.2_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
53.1_A	1 woning	1,50	18	15	7	18
53.1_B	1 woning	4,50	19	16	8	19
53.1_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
53.2_A	1 woning	1,50	18	16	7	19
53.2_B	1 woning	4,50	19	17	8	19
53.2_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
53.3_A	1 woning	1,50	20	18	9	20
53.3_B	1 woning	4,50	20	18	9	21
53.3_C	1 woning	7,50	21	19	10	21
54.1_A	1 woning	1,50	19	16	8	19
54.1_B	1 woning	4,50	20	17	9	20
54.1_C	1 woning	7,50	21	18	10	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54.2_A	1 woning	1,50	15	13	5	16
54.2_B	1 woning	4,50	16	14	5	16
54.2_C	1 woning	7,50	17	14	6	17
54.3_A	1 woning	1,50	21	18	10	21
54.3_B	1 woning	4,50	22	19	11	22
54.3_C	1 woning	7,50	23	20	12	23
55.1_A	1 woning	1,50	19	16	8	19
55.1_B	1 woning	4,50	20	18	9	21
55.1_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
55.2_A	1 woning	1,50	21	19	10	22
55.2_B	1 woning	4,50	22	20	11	23
55.2_C	1 woning	7,50	23	21	13	24
56.1_A	1 woning	1,50	19	17	9	20
56.1_B	1 woning	4,50	21	18	10	21
56.1_C	1 woning	7,50	22	19	11	22
56.2_A	1 woning	1,50	22	19	11	22
56.2_B	1 woning	4,50	23	20	12	23
56.2_C	1 woning	7,50	24	21	13	24
57.1_A	1 woning	1,50	20	17	9	20
57.1_B	1 woning	4,50	21	18	10	21
57.1_C	1 woning	7,50	22	19	11	22
57.2_A	1 woning	1,50	20	18	10	21
57.2_B	1 woning	4,50	22	19	11	22
57.2_C	1 woning	7,50	23	20	12	23
58.1_A	1 woning	1,50	20	18	9	20
58.1_B	1 woning	4,50	22	19	11	22
58.1_C	1 woning	7,50	23	20	12	23
58.2_A	1 woning	1,50	23	20	12	23
58.2_B	1 woning	4,50	24	21	13	24
58.2_C	1 woning	7,50	25	22	14	25
59.1_A	1 woning	1,50	17	15	6	18
59.1_B	1 woning	4,50	19	16	8	19
59.1_C	1 woning	7,50	20	17	9	20
59.2_A	1 woning	1,50	23	21	12	24
59.2_B	1 woning	4,50	24	22	14	25
59.2_C	1 woning	7,50	25	23	15	26
60.1_A	1 woning	1,50	7	4	-4	7
60.1_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
60.1_C	1 woning	7,50	14	11	3	15
60.2_A	1 woning	1,50	24	21	13	24
60.2_B	1 woning	4,50	25	22	14	25
60.2_C	1 woning	7,50	26	23	15	26
61.1_A	1 woning	1,50	23	20	12	23
61.1_B	1 woning	4,50	24	22	13	25
61.1_C	1 woning	7,50	25	22	14	25
61.2_A	1 woning	1,50	25	23	14	25
61.2_B	1 woning	4,50	27	24	16	27
61.2_C	1 woning	7,50	28	25	17	28
62.1_A	1 woning	1,50	23	21	13	24
62.1_B	1 woning	4,50	25	22	14	25
62.1_C	1 woning	7,50	26	23	15	26
62.2_A	1 woning	1,50	25	23	15	26
62.2_B	1 woning	4,50	27	24	16	27
62.2_C	1 woning	7,50	28	25	17	28
63.1_A	1 woning	1,50	24	21	13	24
63.1_B	1 woning	4,50	25	23	15	26
63.1_C	1 woning	7,50	26	24	15	27
63.2_A	1 woning	1,50	25	23	14	26
63.2_B	1 woning	4,50	27	24	16	27
63.2_C	1 woning	7,50	28	25	17	28
64.1_A	1 woning	1,50	25	22	14	25
64.1_B	1 woning	4,50	26	24	15	27
64.1_C	1 woning	7,50	27	24	16	27
64.2_A	1 woning	1,50	26	23	15	26
64.2_B	1 woning	4,50	28	25	17	28
64.2_C	1 woning	7,50	29	26	18	29
65.1_A	1 woning	1,50	26	23	15	26
65.1_B	1 woning	4,50	27	25	16	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65.1_C	1 woning	7,50	28	25	17	28
65.2_A	1 woning	1,50	30	27	19	30
65.2_B	1 woning	4,50	32	29	21	32
65.2_C	1 woning	7,50	32	30	21	33
65.3_A	1 woning	1,50	27	24	16	27
65.3_B	1 woning	4,50	29	26	18	29
65.3_C	1 woning	7,50	30	27	19	30
66.1_A	1 woning	1,50	29	26	18	29
66.1_B	1 woning	4,50	31	28	20	31
66.1_C	1 woning	7,50	32	29	21	32
66.2_A	1 woning	1,50	23	20	12	23
66.2_B	1 woning	4,50	25	22	14	25
66.2_C	1 woning	7,50	26	23	15	26
66.3_A	1 woning	1,50	30	28	19	30
66.3_B	1 woning	4,50	32	29	21	32
66.3_C	1 woning	7,50	32	30	21	33
67.1_A	1 woning	1,50	36	34	25	37
67.1_B	1 woning	4,50	38	35	27	38
67.1_C	1 woning	7,50	38	35	27	38
67.2_A	1 woning	1,50	36	33	25	36
67.2_B	1 woning	4,50	37	34	26	37
67.2_C	1 woning	7,50	37	34	26	37
67.3_A	1 woning	1,50	30	27	19	30
67.3_B	1 woning	4,50	32	29	21	32
67.3_C	1 woning	7,50	32	30	21	32
68.1_A	1 woning	1,50	34	31	23	34
68.1_B	1 woning	4,50	36	33	25	36
68.1_C	1 woning	7,50	36	33	25	36
68.2_A	1 woning	1,50	25	22	14	25
68.2_B	1 woning	4,50	26	23	15	26
68.2_C	1 woning	7,50	27	24	16	27
68.3_A	1 woning	1,50	27	25	16	27
68.3_B	1 woning	4,50	29	27	19	30
68.3_C	1 woning	7,50	30	27	19	30
69.1_A	1 woning	1,50	35	32	24	35
69.1_B	1 woning	4,50	37	34	26	37
69.1_C	1 woning	7,50	37	34	26	37
69.2_A	1 woning	1,50	34	31	23	34
69.2_B	1 woning	4,50	36	33	25	36
69.2_C	1 woning	7,50	36	33	25	36
69.3_A	1 woning	1,50	27	24	16	27
69.3_B	1 woning	4,50	29	26	18	29
69.3_C	1 woning	7,50	29	26	18	29
69.4_A	1 woning	1,50	21	18	10	21
69.4_B	1 woning	4,50	23	20	12	23
69.4_C	1 woning	7,50	24	21	13	24
70.1_A	1 woning	1,50	27	24	16	27
70.1_B	1 woning	4,50	29	26	18	29
70.1_C	1 woning	7,50	29	27	18	30
70.2_A	1 woning	1,50	23	20	12	23
70.2_B	1 woning	4,50	24	22	14	25
70.2_C	1 woning	7,50	25	23	15	26
70.3_A	1 woning	1,50	19	16	8	19
70.3_B	1 woning	4,50	20	18	9	21
70.3_C	1 woning	7,50	22	19	11	22
70.4_A	1 woning	1,50	27	24	16	27
70.4_B	1 woning	4,50	28	26	17	29
70.4_C	1 woning	7,50	29	26	18	29
71.1_A	1 woning	1,50	30	27	19	30
71.1_B	1 woning	4,50	31	28	20	31
71.1_C	1 woning	7,50	32	29	21	32
71.2_A	1 woning	1,50	18	15	7	18
71.2_B	1 woning	4,50	20	17	9	20
71.2_C	1 woning	7,50	21	18	10	21
72.1_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
72.1_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
72.1_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
72.2_A	1 woning	1,50	5	2	-6	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 05_De Oosters v=30
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72.2_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
72.2_C	1 woning	7,50	10	7	-1	10
80.1_A	2 woningen	1,50	2	-1	-9	2
80.1_B	2 woningen	4,50	5	2	-6	5
80.1_C	2 woningen	7,50	8	5	-3	8
81.1_A	1 woning	1,50	3	-1	-9	3
81.1_B	1 woning	4,50	6	2	-6	6
81.1_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
81.2_A	1 woning	1,50	6	3	-5	6
81.2_B	1 woning	4,50	7	4	-4	7
81.2_C	1 woning	7,50	7	5	-3	8
81.3_A	1 woning	1,50	4	1	-7	4
81.3_B	1 woning	4,50	7	4	-4	8
81.3_C	1 woning	7,50	12	9	1	13
81.4_A	1 woning	1,50	5	1	-7	5
81.4_B	1 woning	4,50	8	5	-3	8
81.4_C	1 woning	7,50	12	9	1	12
82.1_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	2
82.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	6
82.1_C	1 woning	7,50	8	5	-3	8
82.2_A	1 woning	1,50	10	7	-1	10
82.2_B	1 woning	4,50	11	8	0	11
82.2_C	1 woning	7,50	11	9	0	12
82.3_A	1 woning	1,50	12	9	1	12
82.3_B	1 woning	4,50	14	11	3	14
82.3_C	1 woning	7,50	15	13	4	16
82.4_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
82.4_B	1 woning	4,50	10	7	-1	10
82.4_C	1 woning	7,50	13	10	2	13
83.1_A	1 woning	1,50	2	-1	-9	3
83.1_B	1 woning	4,50	5	2	-6	5
83.1_C	1 woning	7,50	7	4	-4	8
83.2_A	1 woning	1,50	8	5	-3	8
83.2_B	1 woning	4,50	9	6	-2	9
83.2_C	1 woning	7,50	10	8	-1	10
84.1_A	1 woning	1,50	13	10	2	13
84.1_B	1 woning	4,50	14	11	3	14
84.1_C	1 woning	7,50	15	12	4	15
90.10_A	Appartementengebouw	1,50	21	18	10	21
90.10_B	Appartementengebouw	4,50	22	19	11	22
90.10_C	Appartementengebouw	7,50	23	21	12	24
90.1_A	Appartementengebouw	1,50	33	31	23	34
90.1_B	Appartementengebouw	4,50	35	32	24	35
90.1_C	Appartementengebouw	7,50	35	33	25	36
90.2_A	Appartementengebouw	1,50	37	34	26	37
90.2_B	Appartementengebouw	4,50	38	36	27	39
90.2_C	Appartementengebouw	7,50	38	36	28	39
90.3_A	Appartementengebouw	1,50	36	33	25	36
90.3_B	Appartementengebouw	4,50	38	35	27	38
90.3_C	Appartementengebouw	7,50	38	35	27	38
90.4_A	Appartementengebouw	1,50	35	32	24	35
90.4_B	Appartementengebouw	4,50	37	34	26	37
90.4_C	Appartementengebouw	7,50	37	34	26	37
90.5_A	Appartementengebouw	1,50	34	31	23	34
90.5_B	Appartementengebouw	4,50	36	33	25	36
90.5_C	Appartementengebouw	7,50	36	34	26	37
90.6_A	Appartementengebouw	1,50	27	25	16	27
90.6_B	Appartementengebouw	4,50	29	26	18	29
90.6_C	Appartementengebouw	7,50	30	27	19	30
90.7_A	Appartementengebouw	1,50	19	17	8	19
90.7_B	Appartementengebouw	4,50	20	17	9	20
90.7_C	Appartementengebouw	7,50	21	18	10	21
90.8_A	Appartementengebouw	1,50	22	19	11	22
90.8_B	Appartementengebouw	4,50	23	20	12	23
90.8_C	Appartementengebouw	7,50	24	21	13	24
90.9_A	Appartementengebouw	1,50	22	19	11	22
90.9_B	Appartementengebouw	4,50	23	21	12	23
90.9_C	Appartementengebouw	7,50	24	22	13	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B1.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B1.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	57	52	61
B1.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	61	57	53	62
B1.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B1.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	57	52	61
B1.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	61	57	53	62
B1.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B1.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	56	52	61
B1.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	60	57	53	61
B1.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B1.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	56	52	61
B1.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	60	57	53	61
B1.05_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	54	50	46	55
B1.05_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	56	53	48	57
B1.05_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	57	53	49	58
B1.06_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	50	46	42	51
B1.06_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	52	48	44	53
B1.06_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	53	49	45	54
B1.07_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	46	43	38	47
B1.07_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	48	45	40	49
B1.07_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	50	46	42	51
B1.08_A	Maximaal bouwvlak - oost	1,50	44	40	36	45
B1.08_B	Maximaal bouwvlak - oost	4,50	46	42	38	47
B1.08_C	Maximaal bouwvlak - oost	7,50	48	44	40	49
B1.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	39	35	31	40
B1.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	41	37	33	42
B1.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	43	39	35	44
B1.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	39	36	32	40
B1.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	41	37	33	42
B1.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	43	39	35	44
B1.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	39	36	31	40
B1.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	41	37	33	42
B1.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	42	39	35	43
B1.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	42	39	34	43
B1.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	44	40	36	45
B1.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	45	41	37	46
B1.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	49	46	42	50
B1.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	51	47	43	52
B1.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	51	48	44	52
B1.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	50	47	43	51
B1.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	52	48	44	53
B1.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	53	49	45	54
B1.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	52	48	44	53
B1.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	53	50	46	54
B1.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	54	51	46	55
B1.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	54	51	46	55
B1.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	56	53	48	57
B1.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	57	53	49	58
B2.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B2.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	56	52	61
B2.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	60	57	52	61
B2.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B2.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	56	52	61
B2.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	60	57	52	61
B2.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B2.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	56	52	61
B2.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	60	57	52	61
B2.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B2.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	56	52	61
B2.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	60	57	52	61
B2.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	58	54	50	59
B2.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	60	56	52	61
B2.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	60	57	52	61
B2.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	55	51	47	56
B2.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	57	54	49	58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 =- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B2.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	58	54	50	59
B2.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	54	50	46	55
B2.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	56	52	48	57
B2.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	56	53	48	57
B2.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	53	49	45	54
B2.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	54	50	46	55
B2.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	55	51	47	56
B2.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	52	48	44	53
B2.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	53	49	45	54
B2.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	54	50	46	55
B2.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	42	39	34	43
B2.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	44	40	36	45
B2.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	45	41	37	46
B2.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	44	40	36	45
B2.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	45	41	37	46
B2.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	46	42	38	47
B2.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	42	39	34	43
B2.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	44	40	36	45
B2.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	45	41	37	46
B2.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	42	38	34	43
B2.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	43	40	35	44
B2.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	45	41	37	46
B2.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	43	39	35	44
B2.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	45	41	37	46
B2.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	47	43	39	48
B2.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	34	31	27	35
B2.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	39	35	31	40
B2.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	44	40	36	45
B2.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	33	29	26	34
B2.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	38	34	30	39
B2.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	45	41	37	46
B2.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	32	28	24	33
B2.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	35	31	27	36
B2.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	40	37	33	41
B2.18_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	53	49	45	54
B2.18_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	55	52	48	57
B2.18_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	56	52	48	57
B3.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	47	44	39	48
B3.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	49	45	41	50
B3.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	49	46	41	50
B3.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	44	40	36	45
B3.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	45	41	37	46
B3.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	46	43	38	47
B3.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	41	38	33	42
B3.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	43	39	35	44
B3.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	45	42	38	46
B3.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	41	37	33	42
B3.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	43	39	35	44
B3.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	45	41	37	46
B3.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	43	39	35	44
B3.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	44	40	36	45
B3.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	45	41	37	46
B3.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	38	35	30	39
B3.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	40	36	32	41
B3.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	43	39	35	44
B3.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	38	34	30	39
B3.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	40	36	32	41
B3.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	43	39	35	44
B3.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	37	34	30	38
B3.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	39	35	31	40
B3.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	42	39	34	43
B3.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	34	30	26	35
B3.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	37	33	29	38
B3.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	41	37	33	42
B3.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	33	29	25	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B3.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	35	31	27	36
B3.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	39	36	31	40
B3.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	39	35	31	40
B3.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	40	36	32	41
B3.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	41	38	34	42
B3.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	37	34	30	38
B3.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	39	35	31	40
B3.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	40	36	32	41
B3.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	46	42	38	47
B3.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	47	43	39	48
B3.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	47	44	39	48
B3.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	46	43	38	47
B3.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	48	44	40	49
B3.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	48	44	40	49
B3.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	47	44	39	48
B3.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	48	45	40	49
B3.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	49	45	41	50
B3.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	48	44	40	49
B3.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	49	45	41	50
B3.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	50	46	42	51
B4.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	44	40	36	45
B4.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	45	41	37	46
B4.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	47	43	39	48
B4.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	42	39	34	43
B4.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	44	40	36	45
B4.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	46	42	38	47
B4.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	44	40	36	45
B4.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	45	41	37	46
B4.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	47	43	39	48
B4.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	46	43	38	47
B4.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	47	44	40	48
B4.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	49	45	41	50
B4.05_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	49	46	41	50
B4.05_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	51	47	43	52
B4.05_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	52	48	44	53
B4.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	50	46	42	51
B4.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	51	47	43	52
B4.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	52	48	44	53
B4.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	49	45	41	50
B4.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	50	46	42	51
B4.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	51	47	43	52
B4.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	48	44	40	49
B4.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	49	46	41	50
B4.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	50	46	42	51
B4.09_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	48	44	40	49
B4.09_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	49	45	41	50
B4.09_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	49	46	41	50
B4.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	37	33	29	38
B4.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	38	34	30	39
B4.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	40	36	32	41
B4.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	41	37	33	42
B4.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	42	38	34	43
B4.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	44	40	36	45
B4.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	37	33	29	38
B4.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	39	35	31	40
B4.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	41	37	33	42
B4.13_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	36	32	28	37
B4.13_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	37	34	29	38
B4.13_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	40	36	32	40
B4.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	39	35	31	40
B4.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	40	37	33	41
B4.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	43	39	35	44
B4.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	39	35	31	40
B4.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	41	37	33	42
B4.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	44	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B4.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	40	36	32	41
B4.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	41	38	33	42
B4.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	44	40	36	45
B4.17_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	42	38	34	43
B4.17_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	43	39	35	44
B4.17_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	45	41	37	46
B5.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	43	40	35	44
B5.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	45	41	37	46
B5.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	46	43	38	47
B5.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	38	34	30	39
B5.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	41	37	33	42
B5.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	44	40	36	45
B5.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	34	31	26	35
B5.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	38	34	30	39
B5.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	43	39	35	44
B5.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	32	28	24	33
B5.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	36	32	28	37
B5.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	42	38	34	43
B5.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	36	33	28	37
B5.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	38	34	30	39
B5.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	41	37	33	42
B5.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	34	31	26	35
B5.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	36	33	28	37
B5.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	40	37	33	41
B5.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	35	31	27	36
B5.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	37	33	29	38
B5.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	40	37	33	41
B5.08_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	35	31	27	36
B5.08_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	37	33	29	38
B5.08_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	41	37	33	42
B5.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	34	31	25	34
B5.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	37	34	28	38
B5.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	40	36	32	41
B5.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	36	33	26	36
B5.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	38	35	29	39
B5.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	41	37	32	42
B5.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	37	34	28	38
B5.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	39	36	30	40
B5.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	41	37	32	41
B5.12_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	38	35	29	38
B5.12_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	39	36	30	40
B5.12_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	40	37	31	41
B5.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	43	39	35	44
B5.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	44	41	36	45
B5.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	45	41	37	46
B5.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	44	40	36	44
B5.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	45	41	37	46
B5.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	45	41	37	46
B5.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	44	41	36	45
B5.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	45	42	37	46
B5.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	46	42	38	47
B5.16_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	45	41	37	46
B5.16_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	46	42	38	47
B5.16_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	46	43	39	48
B6.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	37	34	29	38
B6.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	39	35	31	40
B6.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	43	39	35	44
B6.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	37	34	29	38
B6.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	39	36	31	40
B6.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	43	39	35	44
B6.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	42	38	34	43
B6.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	43	39	35	44
B6.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	45	41	37	46
B6.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	46	42	38	47
B6.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	47	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B6.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	48	44	40	49
B6.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	46	43	38	47
B6.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	47	44	39	48
B6.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	48	44	40	49
B6.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	46	42	38	47
B6.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	47	43	39	48
B6.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	47	44	39	48
B6.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	45	41	37	46
B6.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	46	42	38	47
B6.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	46	43	38	47
B6.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	34	31	25	35
B6.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	36	32	27	36
B6.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	38	35	30	39
B6.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	37	33	29	38
B6.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	38	34	30	39
B6.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	41	37	33	42
B6.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	35	32	27	36
B6.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	37	34	29	38
B6.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	41	37	33	42
B6.11_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	32	29	24	33
B6.11_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	34	31	26	35
B6.11_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	38	35	30	39
B6.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	35	31	26	36
B6.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	37	33	29	38
B6.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	41	37	33	42
B6.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	35	31	27	36
B6.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	37	33	29	38
B6.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	41	37	33	42
B6.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	36	32	28	37
B6.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	38	34	30	39
B6.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	41	37	33	42
B6.15_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	37	33	29	38
B6.15_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	39	35	31	40
B6.15_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	42	38	34	43
B7.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	34	30	25	35
B7.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	36	33	28	37
B7.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	42	38	34	43
B7.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	34	30	25	34
B7.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	36	32	28	37
B7.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	41	38	33	42
B7.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	34	31	26	35
B7.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	36	33	28	37
B7.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	41	37	33	42
B7.04_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	33	29	25	34
B7.04_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	36	32	28	37
B7.04_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	41	37	33	42
B7.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	33	30	24	34
B7.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	36	32	27	36
B7.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	40	36	31	40
B7.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	35	32	26	36
B7.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	38	34	28	38
B7.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	41	37	32	41
B7.07_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	41	38	31	41
B7.07_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	42	40	32	43
B7.07_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	43	40	33	43
B7.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	41	39	31	42
B7.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	43	40	33	44
B7.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	43	41	33	44
B7.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	43	40	33	43
B7.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	44	41	34	45
B7.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	44	41	34	45
B7.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	44	41	34	44
B7.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	45	42	35	45
B7.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	45	42	35	45
B7.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	42	39	33	43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2 -- maximale bouwvlakken
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B7.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	44	40	34	44
B7.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	44	41	35	45
B7.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	39	36	30	40
B7.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	41	38	32	42
B7.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	43	39	34	43
B8.01_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	34	30	26	35
B8.01_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	36	32	28	37
B8.01_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	41	37	33	42
B8.02_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	39	35	31	40
B8.02_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	40	36	32	41
B8.02_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	43	39	35	44
B8.03_A	Maximaal bouwvlak - Zuid	1,50	44	40	36	45
B8.03_B	Maximaal bouwvlak - Zuid	4,50	45	41	37	46
B8.03_C	Maximaal bouwvlak - Zuid	7,50	46	42	38	47
B8.04_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	45	41	37	46
B8.04_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	45	42	37	46
B8.04_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	46	42	38	47
B8.05_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	44	41	36	45
B8.05_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	45	42	37	46
B8.05_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	46	42	38	47
B8.06_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	44	40	36	45
B8.06_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	45	41	37	46
B8.06_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	45	42	37	46
B8.07_A	Maximaal bouwvlak - Oost	1,50	44	41	36	45
B8.07_B	Maximaal bouwvlak - Oost	4,50	45	42	37	46
B8.07_C	Maximaal bouwvlak - Oost	7,50	45	42	37	46
B8.08_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	42	39	31	42
B8.08_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	43	40	33	43
B8.08_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	43	41	33	44
B8.09_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	43	40	32	43
B8.09_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	44	41	33	44
B8.09_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	44	41	34	44
B8.10_A	Maximaal bouwvlak - Noord	1,50	44	41	34	44
B8.10_B	Maximaal bouwvlak - Noord	4,50	45	42	34	45
B8.10_C	Maximaal bouwvlak - Noord	7,50	45	42	35	46
B8.11_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	42	39	32	42
B8.11_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	43	40	33	43
B8.11_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	44	41	34	45
B8.12_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	39	36	29	39
B8.12_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	41	38	31	41
B8.12_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	43	39	33	43
B8.13_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	36	33	26	36
B8.13_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	38	35	29	39
B8.13_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	41	38	32	42
B8.14_A	Maximaal bouwvlak - West	1,50	32	29	23	33
B8.14_B	Maximaal bouwvlak - West	4,50	35	32	26	36
B8.14_C	Maximaal bouwvlak - West	7,50	40	37	32	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01.1_A	1 woning	1,50	57	54	49	58
01.1_B	1 woning	4,50	59	56	52	60
01.1_C	1 woning	7,50	60	56	52	61
01.2_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
01.2_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
01.2_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
01.3_A	1 woning	1,50	46	43	39	48
01.3_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
01.3_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
01.4_A	1 woning	1,50	55	52	47	56
01.4_B	1 woning	4,50	58	54	50	59
01.4_C	1 woning	7,50	58	54	50	59
02.1_A	1 woning	1,50	57	53	49	58
02.1_B	1 woning	4,50	59	55	51	60
02.1_C	1 woning	7,50	59	56	51	60
02.2_A	1 woning	1,50	52	48	44	53
02.2_B	1 woning	4,50	54	50	46	55
02.2_C	1 woning	7,50	55	51	47	56
02.3_A	1 woning	1,50	41	38	34	42
02.3_B	1 woning	4,50	43	39	35	44
02.3_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
02.4_A	1 woning	1,50	52	49	44	53
02.4_B	1 woning	4,50	54	51	46	55
02.4_C	1 woning	7,50	55	51	47	56
03.1_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
03.1_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
03.1_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
03.2_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
03.2_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
03.2_C	1 woning	7,50	45	42	37	46
03.3_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
03.3_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
03.3_C	1 woning	7,50	55	52	47	56
03.4_A	1 woning	1,50	55	51	47	56
03.4_B	1 woning	4,50	57	53	49	58
03.4_C	1 woning	7,50	58	54	50	59
04.1_A	1 woning	1,50	48	44	40	49
04.1_B	1 woning	4,50	49	45	41	50
04.1_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
04.2_A	1 woning	1,50	44	41	36	45
04.2_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
04.2_C	1 woning	7,50	48	45	41	50
04.3_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
04.3_B	1 woning	4,50	41	37	33	42
04.3_C	1 woning	7,50	43	40	35	44
04.4_A	1 woning	1,50	50	46	42	51
04.4_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
04.4_C	1 woning	7,50	52	48	44	53
05.1_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
05.1_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
05.1_C	1 woning	7,50	52	48	44	53
05.2_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
05.2_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
05.2_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
05.3_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
05.3_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
05.3_C	1 woning	7,50	49	46	42	51
05.4_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
05.4_B	1 woning	4,50	44	41	36	45
05.4_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
07.1_A	1 woning	1,50	57	53	49	58
07.1_B	1 woning	4,50	59	55	51	60
07.1_C	1 woning	7,50	59	56	52	60
07.2_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
07.2_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
07.2_C	1 woning	7,50	55	52	48	57
07.3_A	1 woning	1,50	52	49	45	53
07.3_B	1 woning	4,50	54	51	47	55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
07.3_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
07.4_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
07.4_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
07.4_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
09.1_A	1 woning	1,50	57	53	49	58
09.1_B	1 woning	4,50	59	55	51	60
09.1_C	1 woning	7,50	60	56	52	61
09.2_A	1 woning	1,50	54	50	46	55
09.2_B	1 woning	4,50	56	52	48	57
09.2_C	1 woning	7,50	56	53	48	57
09.3_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
09.3_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
09.3_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
09.4_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
09.4_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
09.4_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
11.1_A	1 woning	1,50	57	53	49	58
11.1_B	1 woning	4,50	59	55	51	60
11.1_C	1 woning	7,50	59	56	51	60
11.2_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
11.2_B	1 woning	4,50	55	52	47	56
11.2_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
11.3_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
11.3_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
11.3_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
12.1_A	1 woning	1,50	57	53	49	58
12.1_B	1 woning	4,50	59	55	51	60
12.1_C	1 woning	7,50	59	56	51	60
12.2_A	1 woning	1,50	42	39	35	43
12.2_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
12.2_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
13.1_A	1 woning	1,50	57	53	49	58
13.1_B	1 woning	4,50	59	55	51	60
13.1_C	1 woning	7,50	59	55	51	60
13.2_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
13.2_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
13.2_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
14.1_A	1 woning	1,50	57	53	49	58
14.1_B	1 woning	4,50	59	55	51	60
14.1_C	1 woning	7,50	59	55	51	60
14.2_A	1 woning	1,50	53	50	46	54
14.2_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
14.2_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
14.3_A	1 woning	1,50	47	43	39	48
14.3_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
14.3_C	1 woning	7,50	50	46	42	51
15.1_A	1 woning	1,50	55	51	47	56
15.1_B	1 woning	4,50	57	53	49	58
15.1_C	1 woning	7,50	58	54	50	59
15.2_A	1 woning	1,50	58	54	50	59
15.2_B	1 woning	4,50	60	56	52	61
15.2_C	1 woning	7,50	60	56	52	61
15.3_A	1 woning	1,50	54	50	46	55
15.3_B	1 woning	4,50	56	52	48	57
15.3_C	1 woning	7,50	57	53	49	58
16.1_A	1 woning	1,50	54	51	46	55
16.1_B	1 woning	4,50	56	53	48	57
16.1_C	1 woning	7,50	57	53	49	58
16.2_A	1 woning	1,50	53	50	45	54
16.2_B	1 woning	4,50	55	52	47	56
16.2_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
17.1_A	1 woning	1,50	54	50	46	55
17.1_B	1 woning	4,50	56	52	48	57
17.1_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
17.2_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
17.2_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
17.2_C	1 woning	7,50	55	52	48	56
18.1_A	1 woning	1,50	53	49	45	54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18.1_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
18.1_C	1 woning	7,50	55	52	48	57
18.2_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
18.2_B	1 woning	4,50	54	51	46	55
18.2_C	1 woning	7,50	55	51	47	56
19.1_A	1 woning	1,50	52	48	44	53
19.1_B	1 woning	4,50	54	50	46	55
19.1_C	1 woning	7,50	55	51	47	56
19.2_A	1 woning	1,50	53	49	45	54
19.2_B	1 woning	4,50	55	51	47	56
19.2_C	1 woning	7,50	56	52	48	57
20.1_A	1 woning	1,50	48	44	40	49
20.1_B	1 woning	4,50	49	46	41	50
20.1_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
20.2_A	1 woning	1,50	51	47	43	52
20.2_B	1 woning	4,50	53	49	45	54
20.2_C	1 woning	7,50	53	50	46	54
21.1_A	1 woning	1,50	49	46	42	50
21.1_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
21.1_C	1 woning	7,50	53	49	45	54
21.2_A	1 woning	1,50	51	47	43	52
21.2_B	1 woning	4,50	52	48	44	53
21.2_C	1 woning	7,50	53	49	45	54
22.1_A	1 woning	1,50	49	46	41	50
22.1_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
22.1_C	1 woning	7,50	52	49	44	53
22.2_A	1 woning	1,50	50	47	42	51
22.2_B	1 woning	4,50	52	48	44	53
22.2_C	1 woning	7,50	52	49	45	54
23.1_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
23.1_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
23.1_C	1 woning	7,50	52	48	44	53
23.2_A	1 woning	1,50	50	46	42	51
23.2_B	1 woning	4,50	51	48	43	52
23.2_C	1 woning	7,50	52	48	44	53
24.1_A	1 woning	1,50	48	45	40	49
24.1_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
24.1_C	1 woning	7,50	51	48	44	52
24.2_A	1 woning	1,50	50	46	42	51
24.2_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
24.2_C	1 woning	7,50	52	48	44	53
25.1_A	1 woning	1,50	48	44	40	49
25.1_B	1 woning	4,50	49	46	41	50
25.1_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
25.2_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
25.2_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
25.2_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
25.3_A	1 woning	1,50	49	46	41	50
25.3_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
25.3_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
26.1_A	1 woning	1,50	51	47	43	52
26.1_B	1 woning	4,50	53	49	45	54
26.1_C	1 woning	7,50	54	50	46	55
26.2_A	1 woning	1,50	50	47	42	51
26.2_B	1 woning	4,50	52	48	44	53
26.2_C	1 woning	7,50	53	49	45	54
26.3_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
26.3_B	1 woning	4,50	41	38	34	42
26.3_C	1 woning	7,50	45	42	38	46
26.4_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
26.4_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
26.4_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
27.1_A	1 woning	1,50	48	45	41	49
27.1_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
27.1_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
27.2_A	1 woning	1,50	41	38	33	42
27.2_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
27.2_C	1 woning	7,50	44	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27.3_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
27.3_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
27.3_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
28.1_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
28.1_B	1 woning	4,50	50	47	42	51
28.1_C	1 woning	7,50	52	49	44	53
28.2_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
28.2_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
28.2_C	1 woning	7,50	52	48	44	53
28.3_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
28.3_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
28.3_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
28.4_A	1 woning	1,50	44	40	36	45
28.4_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
28.4_C	1 woning	7,50	47	44	40	49
29.1_A	1 woning	1,50	48	45	40	49
29.1_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
29.1_C	1 woning	7,50	51	48	43	52
29.2_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
29.2_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
29.2_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
29.3_A	1 woning	1,50	41	38	34	42
29.3_B	1 woning	4,50	43	40	35	44
29.3_C	1 woning	7,50	48	44	40	49
30.1_A	1 woning	1,50	48	44	40	49
30.1_B	1 woning	4,50	49	45	41	50
30.1_C	1 woning	7,50	50	47	42	51
30.2_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
30.2_B	1 woning	4,50	41	37	33	42
30.2_C	1 woning	7,50	43	39	35	44
30.3_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
30.3_B	1 woning	4,50	41	37	33	42
30.3_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
32.1_A	1 woning	1,50	50	46	42	51
32.1_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
32.1_C	1 woning	7,50	53	49	45	54
32.2_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
32.2_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
32.2_C	1 woning	7,50	49	46	41	50
32.3_A	1 woning	1,50	48	44	40	49
32.3_B	1 woning	4,50	49	45	41	50
32.3_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
32.4_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
32.4_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
32.4_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
33.1_A	1 woning	1,50	47	43	39	48
33.1_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
33.1_C	1 woning	7,50	49	46	41	50
33.2_A	1 woning	1,50	42	39	34	43
33.2_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
33.2_C	1 woning	7,50	45	42	37	46
33.3_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
33.3_B	1 woning	4,50	44	41	36	45
33.3_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
34.1_A	1 woning	1,50	41	37	33	42
34.1_B	1 woning	4,50	43	39	35	44
34.1_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
34.2_A	1 woning	1,50	40	37	32	41
34.2_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
34.2_C	1 woning	7,50	44	40	36	45
34.3_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
34.3_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
34.3_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
35.1_A	2 woningen	1,50	46	42	38	47
35.1_B	2 woningen	4,50	47	43	39	48
35.1_C	2 woningen	7,50	49	45	41	50
35.2_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
35.2_B	1 woning	4,50	44	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35.2_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
36.1_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
36.1_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
36.1_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
36.1_B	1 woning	4,50	50	47	42	51
36.1_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
36.1_C	1 woning	7,50	51	48	44	52
36.2_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
36.2_A	1 woning	1,50	49	46	41	50
36.2_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
36.2_B	1 woning	4,50	51	47	43	52
36.2_C	1 woning	7,50	48	44	40	49
36.2_C	1 woning	7,50	51	48	43	52
36.3_A	1 woning	1,50	37	33	29	38
36.3_A	1 woning	1,50	44	40	36	45
36.3_B	1 woning	4,50	39	35	31	40
36.3_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
36.3_C	1 woning	7,50	42	39	34	43
36.3_C	1 woning	7,50	46	43	39	47
36.4_A	1 woning	1,50	42	39	34	43
36.4_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
36.4_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
37.1_A	4 woningen	1,50	45	42	37	46
37.1_B	4 woningen	4,50	47	43	39	48
37.1_C	4 woningen	7,50	48	45	40	49
37.2_A	4 woningen	1,50	38	35	30	39
37.2_B	4 woningen	4,50	40	36	32	41
37.2_C	4 woningen	7,50	42	39	35	44
38.1_A	1 woning	1,50	45	42	38	46
38.1_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
38.1_C	1 woning	7,50	48	45	40	49
38.2_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
38.2_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
38.2_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
38.3_A	1 woning	1,50	39	36	31	40
38.3_B	1 woning	4,50	40	37	33	41
38.3_C	1 woning	7,50	43	39	35	44
39.1_A	1 woning	1,50	42	38	34	43
39.1_B	1 woning	4,50	43	39	35	44
39.1_C	1 woning	7,50	46	43	39	47
39.2_A	1 woning	1,50	44	40	36	45
39.2_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
39.2_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
39.3_A	1 woning	1,50	39	35	31	40
39.3_B	1 woning	4,50	40	36	32	41
39.3_C	1 woning	7,50	42	39	34	43
40.1_A	2 woningen	1,50	39	36	31	40
40.1_B	2 woningen	4,50	41	38	33	42
40.1_C	2 woningen	7,50	46	42	38	47
40.2_A	2 woningen	1,50	35	31	27	36
40.2_B	2 woningen	4,50	37	34	29	38
40.2_C	2 woningen	7,50	41	37	33	42
41.1_A	1 woning	1,50	37	34	30	39
41.1_B	1 woning	4,50	40	36	32	41
41.1_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
41.2_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
41.2_B	1 woning	4,50	43	40	35	44
41.2_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
41.3_A	1 woning	1,50	35	31	27	36
41.3_B	1 woning	4,50	37	34	29	38
41.3_C	1 woning	7,50	41	38	33	42
42.1_A	2 woningen	1,50	41	37	33	42
42.1_B	2 woningen	4,50	42	38	34	43
42.1_C	2 woningen	7,50	45	41	37	46
43.1_A	2 woningen	1,50	39	35	31	40
43.1_B	2 woningen	4,50	40	36	32	41
43.1_C	2 woningen	7,50	43	39	35	44
44.1_A	1 woning	1,50	48	44	40	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44.1_B	1 woning	4,50	49	45	41	50
44.1_C	1 woning	7,50	50	46	42	51
44.2_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
44.2_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
44.2_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
44.3_A	1 woning	1,50	46	43	38	47
44.3_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
44.3_C	1 woning	7,50	49	46	41	50
45.1_A	1 woning	1,50	48	45	40	49
45.1_B	1 woning	4,50	49	46	41	50
45.1_C	1 woning	7,50	50	46	42	51
45.2_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
45.2_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
45.2_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
46.1_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
46.1_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
46.1_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
46.2_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
46.2_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
46.2_C	1 woning	7,50	48	44	40	49
47.1_A	1 woning	1,50	47	44	39	48
47.1_B	1 woning	4,50	48	45	41	49
47.1_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
47.2_A	1 woning	1,50	35	31	27	36
47.2_B	1 woning	4,50	38	34	30	39
47.2_C	1 woning	7,50	43	40	35	44
48.1_A	1 woning	1,50	47	43	39	48
48.1_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
48.1_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
48.2_A	1 woning	1,50	37	34	30	38
48.2_B	1 woning	4,50	40	36	32	41
48.2_C	1 woning	7,50	44	40	36	45
49.1_A	1 woning	1,50	47	43	39	48
49.1_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
49.1_C	1 woning	7,50	49	45	41	50
49.2_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
49.2_B	1 woning	4,50	41	38	33	42
49.2_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
50.1_A	1 woning	1,50	47	43	39	48
50.1_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
50.1_C	1 woning	7,50	48	44	40	49
50.2_A	1 woning	1,50	42	38	34	43
50.2_B	1 woning	4,50	43	39	35	44
50.2_C	1 woning	7,50	45	42	38	46
51.1_A	1 woning	1,50	45	42	37	46
51.1_B	1 woning	4,50	46	43	38	47
51.1_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
51.2_A	1 woning	1,50	41	38	33	42
51.2_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
51.2_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
52.1_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
52.1_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
52.1_C	1 woning	7,50	47	44	40	48
52.2_A	1 woning	1,50	42	38	34	43
52.2_B	1 woning	4,50	42	39	34	43
52.2_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
53.1_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
53.1_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
53.1_C	1 woning	7,50	47	44	39	48
53.2_A	1 woning	1,50	39	35	31	40
53.2_B	1 woning	4,50	39	36	31	40
53.2_C	1 woning	7,50	41	37	33	42
53.3_A	1 woning	1,50	41	37	33	42
53.3_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
53.3_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
54.1_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
54.1_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
54.1_C	1 woning	7,50	47	43	39	48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54.2_A	1 woning	1,50	44	40	36	45
54.2_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
54.2_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
54.3_A	1 woning	1,50	41	37	33	42
54.3_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
54.3_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
55.1_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
55.1_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
55.1_C	1 woning	7,50	46	43	39	47
55.2_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
55.2_B	1 woning	4,50	41	37	33	42
55.2_C	1 woning	7,50	44	40	36	45
56.1_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
56.1_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
56.1_C	1 woning	7,50	46	43	38	47
56.2_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
56.2_B	1 woning	4,50	41	38	33	42
56.2_C	1 woning	7,50	44	40	36	45
57.1_A	1 woning	1,50	44	41	37	46
57.1_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
57.1_C	1 woning	7,50	46	43	38	47
57.2_A	1 woning	1,50	40	37	32	41
57.2_B	1 woning	4,50	41	38	34	42
57.2_C	1 woning	7,50	44	40	36	45
58.1_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
58.1_B	1 woning	4,50	44	41	36	45
58.1_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
58.2_A	1 woning	1,50	39	35	30	40
58.2_B	1 woning	4,50	40	36	32	41
58.2_C	1 woning	7,50	42	39	34	43
59.1_A	1 woning	1,50	44	41	37	45
59.1_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
59.1_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
59.2_A	1 woning	1,50	38	34	30	39
59.2_B	1 woning	4,50	39	36	31	40
59.2_C	1 woning	7,50	42	39	34	43
60.1_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
60.1_B	1 woning	4,50	46	43	38	47
60.1_C	1 woning	7,50	47	43	39	48
60.2_A	1 woning	1,50	39	35	30	39
60.2_B	1 woning	4,50	40	36	32	41
60.2_C	1 woning	7,50	43	39	35	44
61.1_A	1 woning	1,50	44	40	36	45
61.1_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
61.1_C	1 woning	7,50	45	42	37	46
61.2_A	1 woning	1,50	34	30	25	34
61.2_B	1 woning	4,50	35	32	26	36
61.2_C	1 woning	7,50	40	37	32	41
62.1_A	1 woning	1,50	43	40	35	44
62.1_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
62.1_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
62.2_A	1 woning	1,50	36	33	28	37
62.2_B	1 woning	4,50	38	34	29	39
62.2_C	1 woning	7,50	43	39	34	43
63.1_A	1 woning	1,50	43	40	35	44
63.1_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
63.1_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
63.2_A	1 woning	1,50	36	33	28	37
63.2_B	1 woning	4,50	38	35	30	39
63.2_C	1 woning	7,50	43	39	35	44
64.1_A	1 woning	1,50	43	40	35	44
64.1_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
64.1_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
64.2_A	1 woning	1,50	35	32	27	36
64.2_B	1 woning	4,50	38	34	29	38
64.2_C	1 woning	7,50	42	39	34	43
65.1_A	1 woning	1,50	43	39	35	44
65.1_B	1 woning	4,50	44	41	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65.1_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
65.2_A	1 woning	1,50	38	35	29	39
65.2_B	1 woning	4,50	39	36	30	40
65.2_C	1 woning	7,50	40	37	31	41
65.3_A	1 woning	1,50	36	33	27	37
65.3_B	1 woning	4,50	38	34	29	39
65.3_C	1 woning	7,50	43	39	34	44
66.1_A	1 woning	1,50	37	34	28	38
66.1_B	1 woning	4,50	39	36	30	40
66.1_C	1 woning	7,50	42	39	34	43
66.2_A	1 woning	1,50	33	29	24	33
66.2_B	1 woning	4,50	36	33	28	37
66.2_C	1 woning	7,50	43	39	35	44
66.3_A	1 woning	1,50	39	36	30	40
66.3_B	1 woning	4,50	40	37	31	41
66.3_C	1 woning	7,50	41	38	32	42
67.1_A	1 woning	1,50	43	40	32	43
67.1_B	1 woning	4,50	44	41	34	44
67.1_C	1 woning	7,50	44	41	34	45
67.2_A	1 woning	1,50	41	39	31	42
67.2_B	1 woning	4,50	43	40	33	43
67.2_C	1 woning	7,50	44	41	34	44
67.3_A	1 woning	1,50	41	37	32	42
67.3_B	1 woning	4,50	42	39	33	43
67.3_C	1 woning	7,50	43	40	34	44
68.1_A	1 woning	1,50	40	37	30	41
68.1_B	1 woning	4,50	42	39	32	42
68.1_C	1 woning	7,50	43	40	34	44
68.2_A	1 woning	1,50	37	34	29	38
68.2_B	1 woning	4,50	39	36	31	40
68.2_C	1 woning	7,50	43	39	34	44
68.3_A	1 woning	1,50	40	37	32	41
68.3_B	1 woning	4,50	41	38	33	42
68.3_C	1 woning	7,50	43	39	34	44
69.1_A	1 woning	1,50	42	39	32	42
69.1_B	1 woning	4,50	43	40	33	44
69.1_C	1 woning	7,50	43	41	33	44
69.2_A	1 woning	1,50	40	38	31	41
69.2_B	1 woning	4,50	42	39	32	42
69.2_C	1 woning	7,50	44	40	34	44
69.3_A	1 woning	1,50	44	41	36	45
69.3_B	1 woning	4,50	45	42	37	46
69.3_C	1 woning	7,50	45	42	37	46
69.4_A	1 woning	1,50	42	39	34	43
69.4_B	1 woning	4,50	44	40	36	45
69.4_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
70.1_A	1 woning	1,50	36	33	26	37
70.1_B	1 woning	4,50	38	35	28	38
70.1_C	1 woning	7,50	39	36	30	40
70.2_A	1 woning	1,50	44	40	36	45
70.2_B	1 woning	4,50	45	41	37	46
70.2_C	1 woning	7,50	45	42	37	46
70.3_A	1 woning	1,50	43	40	35	44
70.3_B	1 woning	4,50	44	41	36	45
70.3_C	1 woning	7,50	46	42	38	47
70.4_A	1 woning	1,50	37	33	28	38
70.4_B	1 woning	4,50	39	36	31	40
70.4_C	1 woning	7,50	43	39	34	44
71.1_A	1 woning	1,50	38	35	29	39
71.1_B	1 woning	4,50	40	36	31	40
71.1_C	1 woning	7,50	41	38	32	42
71.2_A	1 woning	1,50	32	28	24	33
71.2_B	1 woning	4,50	36	32	28	37
71.2_C	1 woning	7,50	42	38	34	43
72.1_A	1 woning	1,50	41	37	33	42
72.1_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
72.1_C	1 woning	7,50	44	40	36	45
72.2_A	1 woning	1,50	41	37	33	42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Jaar 2033 - Deelgebied 2
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72.2_B	1 woning	4,50	43	39	35	44
72.2_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
80.1_A	2 woningen	1,50	43	40	36	44
80.1_B	2 woningen	4,50	45	41	37	46
80.1_C	2 woningen	7,50	47	43	39	48
81.1_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
81.1_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
81.1_C	1 woning	7,50	51	47	43	52
81.2_A	1 woning	1,50	49	45	41	50
81.2_B	1 woning	4,50	50	46	42	51
81.2_C	1 woning	7,50	50	47	43	51
81.3_A	1 woning	1,50	39	36	31	40
81.3_B	1 woning	4,50	41	37	33	42
81.3_C	1 woning	7,50	42	38	34	43
81.4_A	1 woning	1,50	40	36	32	41
81.4_B	1 woning	4,50	42	38	34	43
81.4_C	1 woning	7,50	45	41	37	46
82.1_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
82.1_B	1 woning	4,50	46	42	38	47
82.1_C	1 woning	7,50	47	44	40	48
82.2_A	1 woning	1,50	47	43	39	48
82.2_B	1 woning	4,50	48	44	40	49
82.2_C	1 woning	7,50	48	45	41	49
82.3_A	1 woning	1,50	38	34	30	39
82.3_B	1 woning	4,50	39	36	31	40
82.3_C	1 woning	7,50	42	38	34	43
82.4_A	1 woning	1,50	37	33	29	38
82.4_B	1 woning	4,50	39	35	31	40
82.4_C	1 woning	7,50	44	40	36	45
83.1_A	1 woning	1,50	45	41	37	46
83.1_B	1 woning	4,50	46	43	38	47
83.1_C	1 woning	7,50	48	44	40	49
83.2_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
83.2_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
83.2_C	1 woning	7,50	47	44	40	48
84.1_A	1 woning	1,50	46	42	38	47
84.1_B	1 woning	4,50	47	43	39	48
84.1_C	1 woning	7,50	47	44	39	48
90.10_A	Appartementengebouw	1,50	38	34	30	39
90.10_B	Appartementengebouw	4,50	40	36	32	41
90.10_C	Appartementengebouw	7,50	44	40	36	45
90.1_A	Appartementengebouw	1,50	41	38	32	42
90.1_B	Appartementengebouw	4,50	43	40	34	44
90.1_C	Appartementengebouw	7,50	44	41	35	45
90.2_A	Appartementengebouw	1,50	43	40	34	44
90.2_B	Appartementengebouw	4,50	44	42	34	45
90.2_C	Appartementengebouw	7,50	45	42	34	45
90.3_A	Appartementengebouw	1,50	42	40	33	43
90.3_B	Appartementengebouw	4,50	44	41	34	44
90.3_C	Appartementengebouw	7,50	44	41	34	44
90.4_A	Appartementengebouw	1,50	41	38	31	42
90.4_B	Appartementengebouw	4,50	43	40	33	43
90.4_C	Appartementengebouw	7,50	43	40	33	44
90.5_A	Appartementengebouw	1,50	41	38	31	41
90.5_B	Appartementengebouw	4,50	43	40	33	43
90.5_C	Appartementengebouw	7,50	43	40	33	44
90.6_A	Appartementengebouw	1,50	38	35	29	39
90.6_B	Appartementengebouw	4,50	40	36	31	41
90.6_C	Appartementengebouw	7,50	43	39	34	44
90.7_A	Appartementengebouw	1,50	36	32	28	36
90.7_B	Appartementengebouw	4,50	38	34	30	39
90.7_C	Appartementengebouw	7,50	43	39	35	44
90.8_A	Appartementengebouw	1,50	38	34	30	39
90.8_B	Appartementengebouw	4,50	39	36	31	40
90.8_C	Appartementengebouw	7,50	44	40	36	45
90.9_A	Appartementengebouw	1,50	37	34	29	38
90.9_B	Appartementengebouw	4,50	39	36	31	40
90.9_C	Appartementengebouw	7,50	44	40	36	45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

				Galerij komt overeen met geheel uitkragend balkon	
ΔL_{fs} [dB]	gevel 1 	gevel 2 	galerij 1 	galerij 2 	galerij 3
absorptie plafond α_w	niet van toepassing	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	0	-1 -1 0	-1 -1 0	0 0 1	n.v.t.
1,5 m - 2,5 m	0	n.v.t.	-1 0 2	0 1 3	n.v.t.
> 2,5 m	0	n.v.t.	1 1 2	2 2 3	3 4 6
	balkon half inspringend 	balkon half inspringend 	balkon geheel inspringend 	terrasgevel open borstwering 	terrasgevel gesloten borstwering
absorptie plafond α_w	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$	$\leq 0,3$ 0,6 $\geq 0,9$
zichtlijn op gevel:					
< 1,5 m	-1 -1 0	0 0 1	1 1 2	1 1 1	3 3 3
1,5 m - 2,5 m	-1 1 3	0 2 4	1 1 2	3 4 5	5 6 7
> 2,5 m	1 2 3	2 3 4	1 1 2	4 4 5	6 6 7

Figuur C.2 — Gevelstructuurcorrectie ΔL_{fs} in dB

In NEN-EN 12354-3, bijlage C, zijn voor de invloed van de vormgeving van de gevel waarden gegeven die kunnen worden toegepast op het gevelvlak als geheel. Die gegevens zijn gebaseerd op praktijkonderzoek en schaalmodelonderzoek (zie o.a. VROM-publikatie 112). Deze gegevens zijn hier overgenomen in figuur C.2. Naast de vormgeving van de gevel, aangegeven met pictogrammen, zijn daarbij nog de absorptie van plafonds en de oriëntatie ten opzichte van de bron van belang. De absorptie wordt gegeven door de gewogen geluidabsorptie α_w volgens NEN-EN-ISO 11654, gebaseerd op metingen conform NEN-EN-ISO 354. De oriëntatie wordt aangegeven met de hoogte van de zichtlijn h_z vanaf de bron op het gevelvlak. Deze volgt uit:

$$h_z = h_b + \frac{H}{D} d_b$$

Absorptie plafond:
 $\geq 0,9$ wil zeggen het gehele plafond is voorzien van sterk geluidabsorberend materiaal.
 B.v.: minerale wol met houtwolcementplaten of geperforeerde platen (min. 20% perforatie).

(C.1)



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110