

Planpartners B.V.

T.a.v. de heer S. Kuijcks
Aert Heymlaan 7B
5263 AA VUGHT

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Heeswijk (hoofdkantoor)

Meerstraat 2, Postbus 83
5473 ZH Heeswijk (N.Br.)

Amsterdam

Petroleumhavenweg 8
1041 AC Amsterdam

Groningen

Stavangerweg 21-23
9723 JC Groningen

Spijkensisse

Malledijk 18
3208 LA Spijkensisse

Tel. +31 (0)88 214 66 00

ingenieursbureau@sgssearch.nl

www.sgssearch.nl

Heeswijk, 27 januari 2020

Behandeld door: Jeroen Geerdink
Onze ref.: 25.17.00051.3
Projectnaam: Park Vossenbergh, Antoniusstraat 1 te Kaatsheuvel
Betreft: Rapportage akoestisch onderzoek industrieweg

Geachte heer Kuijcks,

In aansluiting op uw opdracht, waarvoor dank, doen wij u hierbij de rapportage van het onderzoek toekomen.


Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld. De in de nieuwe situatie optredende geluidniveaus zijn in kaart gebracht en getoetst op de grenzen van het bouwvlak van het nieuwe bestemmingsplan.

Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen het plan en rond de gebouwen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Ook in het park is sprake van een goed tot acceptabel akoestisch klimaat.

Indien u vragen of opmerkingen over de rapportage heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Met het toezenden van deze eindrapportage beschouwen wij deze lopende opdracht als beëindigd.

Erop vertrouwend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij.

Met vriendelijke groet,
SGS Search Ingenieursbureau B.V.

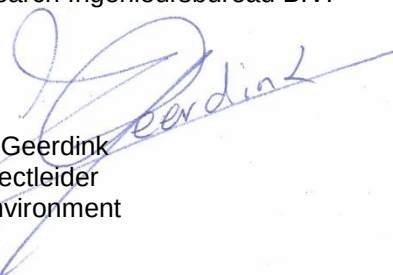
Jeroen Geerdink
Sr. projectleider
Built Environment



SGS Search is als ingenieurs- en adviesbureau door RICS gereguleerd in Nederland. We voldoen aan de hoogste normen van onafhankelijkheid en integriteit als het gaat om technische en milieukundige adviezen.

Rapport 21900058.R03

Park Vossenberg in Kaatsheuvel
Akoestisch onderzoek industrielawaai

Project 21900058.R03

Park Vossenbergh in Kaatsheuvel
Akoestisch onderzoek industriële lawaai

Datum:
24 januari 2020

Opdrachtgever: SGS Search Ingenieursbureau B.V.
De heer J. Geerdink
Postbus 83
5473 ZH HEESWIJK
jeroen.geerdink@sgs.com

Auteur:
De heer ir. A.C.W.M. Appels





INHOUD	PAGINA
1. INLEIDING	4
2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN	4
2.1 Algemeen/Locatie/Ligging	4
2.2 Beschikbare gegevens	4
2.3 Onderzochte situatie	5
2.4 Toetsingskader	6
3. ONDERZOEKMETHODE	9
4. REKENMODEL	9
4.1 Geluidbronnen	9
4.2 Gebouwen	10
4.3 Bodemgebieden	10
4.4 Ontvangerpunten	10
4.5 Geluidcontouren	11
5. RESULTATEN	11
5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{A,T,LT}$]	11
5.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]	12
5.3 Geluidcontouren	13
6. CONCLUSIES	13



FIGUREN

- 1 Planlocatie en bedrijventerrein
- 2 Bronnen
- 3 Gebouwen
- 4 Bodemgebieden
- 5 Ontvangers
- 6 Geluidcontouren langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidniveaus

BIJLAGEN

- 1 Bronnen $L_{Ar,LT}$
- 2 Bronnen L_{Amax}
- 3 Gebouwen
- 4 Bodemgebieden
- 5 Ontvangers
- 6 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus
- 7 Berekende maximale geluidniveaus



1. INLEIDING

Park Vossenbergh, gelegen aan de Antoniusstraat 1 in Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand, wil men herontwikkelen. De herontwikkeling bestaat uit het realiseren van diverse (zorg)appartementen.

Aan de noordzijde rond het plangebied ligt het bedrijvenpark Kaatsheuvel (zie figuur 1.2). Aan de westzijde, zuidzijde en oostzijde liggen in de woonwijk, langs de Antoniusstraat, meerdere kavels waarop bedrijven zijn toegelaten (zie figuur 1.3).

Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld. De in de nieuwe situatie optredende geluidniveaus zijn in kaart gebracht en getoetst op de grenzen van het bouwvlak van het nieuwe bestemmingsplan (zie figuur 1.4).

Voor het beoordelen van de geluidskwaliteit ter plaatse van de appartementen is gebruik gemaakt van het toetsingskader geluid uit hoofdstuk 5 van de VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009”. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de bedrijven op de kavels in de woonwijk voldoen aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In de voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten en de resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.

2. SITUATIE EN UITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen/Locatie/Ligging

In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied met de directe omgeving weergegeven.

2.2 Beschikbare gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse digitale tekeningen van het onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek beschikbaar gesteld via SGS Search Ingenieursbureau B.V. uit Heeswijk.

De hoogtes van gebouwen en overige stedenbouwkundige gegevens, die niet beschikbaar waren via de hiervoor vermelde tekeningen, zijn verkregen uit online bronnen zoals Google Maps (Street View) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Daarnaast is voor het onderzoek gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

- VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” Kadastrale kaart;
- Bouwdelen 1 t/m 3: 3 bouwlagen met geluidgevoelige bestemmingen, zie ook figuur 1.5;
- Kapschuur, indeling nog niet bekend, maar uitgegaan van 3 bouwlagen.

De bestaande kapel wordt verbouwd, maar hier worden geen geluidgevoelige bestemmingen gerealiseerd.



2.3 Onderzochte situatie

Voor de bepaling van de geluidniveaus, ter hoogte van de geluidgevoelige bestemmingen van het plan, is uitgegaan van de maximaal toelaatbare bedrijfscategorieën op de afzonderlijke terreinen van het Bedrijvenpark Kaatsheuvel en op de kavels binnen de woonwijk. De op de terreinen toelaatbare bedrijfscategorieën zijn weergegeven in figuur 1.2.

Op de terreinen van het bedrijvenpark zijn bedrijven uit de bedrijfscategorieën 2 t/m 3.2 toelaatbaar. Op de kavels in de woonwijk zijn bedrijven tot de bedrijfscategorie 2 toelaatbaar met uitzondering van de kavel waarop bedrijven tot bedrijfscategorie 3.1 toelaatbaar zijn. In het kader van het voorliggende onderzoek zijn de maatgevende kavels, zoals opgenomen in tabel 1, onderzocht.

Tabel 1, Overzicht kavels met bedrijfsbestemming

Adres kavel	Naam bedrijf	Toelaatbare bedrijfs-categorie	Afstand tot plangebied in m
Antoniusstraat 7		3.1	0
Antoniusstraat 7A	I.V.O. Handelsonderneming v.o.f. KAATSHEUVEL	3.1	38
Antoniusstraat 9/11	Sportscars gebrs. De Jong Kaatsheuvel	3.1	49
Antoniusstraat 22	Timmerbedrijf Antobouw V.O.F.	2	12
Antoniusstraat 32		2	22
Hoofdstraat 203	Bakkerij Bierman	2	0

De overige bedrijfskavels liggen, gelet op de toelaatbare bedrijfscategorieën, op dusdanige afstand van het plangebied dat deze geen relevante geluidniveaus veroorzaken binnen het plangebied. Dit laatste mede gelet op het feit dat direct rond de betreffende kavels diverse woningen zijn gelegen, waardoor de geluidemissie van de bedrijven op de betreffende kavels wordt beperkt.

Vanuit planologisch oogpunt zijn op terreinen van bedrijfscategorie twee bedrijven toelaatbaar, die op een afstand van 30 meter van het terrein langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus veroorzaken van 45 dB(A) etmaalwaarde. Voor een bedrijf uit bedrijfscategorie 3.1 geldt een dergelijke eis op 50 meter en voor categorie 3.2 op 100 meter.

Voor de bedrijven op het bedrijvenpark zijn in het geluidmodel oppervlakte bronnen ingevoerd met een bronhoogte van 5 meter, zodanig dat de, door de bron veroorzaakte, langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, op 30 meter, 50 meter c.q. 100 meter van het terrein, gemiddeld gelijk zijn aan 45 dB(A) etmaalwaarde. Er is gekozen voor een bronhoogte van 5 meter omdat op de kavels geen gebouwen zijn gemodelleerd.

Voor de bedrijven op de kavels in de woonwijk zijn in het geluidmodel oppervlakte bronnen ingevoerd met een bronhoogte van 1,5 meter, zodanig dat de, door de bron veroorzaakte, langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, op 30 meter c.q. 50 meter van het terrein, gemiddeld gelijk zijn aan 45 dB(A) etmaalwaarde. De broneigenschappen zijn zodanig gekozen dat de gebouwen binnen de bronnen niet worden beschouwd bij de bepaling van de geluidemissie van de betreffende geluidbron.

Er is gekozen voor een bronhoogte van 1,5 meter omdat de geluidemissie van de bedrijven voornamelijk wordt bepaald door de activiteiten (verkeersbewegingen, laad/losactiviteiten) op het (buiten-)terrein van de inrichting.



Voor de beoordeling van de, bij de geluidgevoelige bestemmingen van het plan, optredende, maximale geluidniveaus, zijn geluidbronnen ingevoerd ten behoeve van het laden en lossen van vrachtwagens (maximale bronsterkte 110 dB(A)). Waarbij ervan uitgegaan is dat deze activiteiten in alle drie de perioden kunnen optreden.

Voor de kavels in de woonwijk is een vergelijkbare aanpak gekozen. Echter omdat direct rond de kavels (bedrijfs-)woningen van derden zijn gelegen, zijn de optredende niveaus gecorrigeerd zodanig dat bij de bestaande woningen van derden voldaan wordt aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Opmerking: De gehanteerde bronsterkten voor de bepaling van de maximale geluidniveaus veroorzaakt door de bedrijven in de woonwijk, zijn voor de dagperiode niet gecorrigeerd, omdat laad- en losactiviteiten voor de dagperiode zijn uitgezonderd van toetsing (artikel 2.17.1.b van het Activiteitenbesluit milieubeheer). Voor de avond- en de nachtperiode is de bronsterkte aangepast zodanig dat bij de bestaande (bedrijfs-)woningen en appartementen juist wordt voldaan aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor de bedrijven op het bedrijvenpark geldt dat de afstand tussen bestaande (bedrijfswoningen) in de wijk en de bedrijven groter is dan de richtafstanden.

2.4 Toetsingskader

Ruimtelijke ordening

In het kader van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering, editie 2009” gebruikt als hulpmiddel. Deze handreiking geeft onder andere richtafstanden en stappenplannen om te komen tot het verantwoord inpassen van bedrijvigheid in de directe omgeving van gevoelige functies nabij bedrijven. Als toetsingskader is uitgegaan van bijlage 5 ‘Voorbeeld toetsingskaders voor ontheffingen en planherzieningen’. Het toetsingskader voor geluid bestaat uit 4 stappen waarbij per stap de geluidbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1

Toetsen aan de richtafstanden voor het aspect geluid. Indien deze niet worden overschreden kan een verdere beoordeling van geluid in beginsel achterwege blijven.

Stap 2

Indien stap 1 niet toereikend is, is een geluidonderzoek noodzakelijk en dient bij het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ voldaan te worden aan de volgende richtwaarden

- 45 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 65 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype ‘gemengd gebied’ dient voldaan te worden aan de volgende richtwaarden:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.



Stap 3

Indien stap 2 niet toereikend is, is voor woningen gelegen in een 'rustige woonwijk' een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Bij het omgevingstype 'gemengd gebied' is een maximale geluidbelasting mogelijk van:

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor het maximaal geluidniveau (piekgeluiden);
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Als voldaan wordt aan de bovenstaande richtwaarden is buitenplanse aanpassing mogelijk. Het bevoegd gezag dient te motiveren waarom, in deze concrete situatie, de geluidbelasting acceptabel geacht wordt. Tevens dient de cumulatie met eventueel aanwezige geluidbelasting te worden betrokken.

Stap 4

Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal het doorgaans niet mogelijk zijn om medewerking te verlenen aan een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Indien het bevoegd gezag toch van mening is dat medewerking aanvaardbaar is, dan dient dit grondig onderzocht, onderbouwd en gemotiveerd te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met cumulatie van aanwezige geluidbronnen.

Voorliggende situatie

In het voorliggende onderzoek wordt uitgegaan van de richtwaarden, zoals omschreven in stap 2.

Als definitie van het omgevingstype 'rustige woonwijk' wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

"Een rustige woonwijk is een woonwijk, die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.

Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied."

Als definitie van het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt de volgende omschrijving gehanteerd:

"Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Gebieden, die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend."

De omgeving van het plangebied kan het beste worden omschreven als 'gemengd gebied'. Indien bij de geluidgevoelige bestemmingen van het plan wordt voldaan aan de richtwaarden, die hiervoor worden gehanteerd, kan worden gesteld dat er bij de bestemmingen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.



Opmerking:

De door de afzonderlijke bedrijven veroorzaakte indirecte hinder is in het kader van het voorliggende onderzoek niet nader onderzocht. De door het verkeer op de openbare weg veroorzaakte geluidniveaus zijn beoordeeld in rapport 21900058.R01, "Park Vossenbergh in Kaatsheuvel, akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, wegverkeerslawaaï", d.d. 18 maart 2019.

Standaard eisen Activiteitenbesluit milieubeheer

Hieronder zijn de geldende eisen uit het "Activiteitenbesluit milieubeheer" weergegeven. (bron: www.wetten.nl).

Artikel 2.17

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
 - a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17a

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidniveaus L_{Amax} niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
3. In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat:
 - a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidniveau (L_{Amax}) op de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;



Tabel 2.17c

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
<i>L_{A,r,LT} op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein</i>	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)
<i>L_{A,r,LT} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein</i>	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
<i>L_{A,max} op de gevel van gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein</i>	75 dB(A)	70 dB(A)	65 dB(A)
<i>L_{A,max} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen op het bedrijventerrein</i>	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidniveaus $L_{A,max}$ niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

3. ONDERZOEKMETHODE

De onderzoeksmethode is gebaseerd op de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999", van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, versie 2004 zoals die op het internet is geplaatst.

4. REKENMODEL

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een computerprogramma, dat is gebaseerd op de berekening van de overdracht overeenkomstig de methode II.8 uit de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai", 1999, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

4.1 Geluidbronnen

Voor de bepaling van de geluidemissie van de afzonderlijke kavels is uitgegaan van de volgende vigerende bestemmingsplannen maatgevende bedrijfscategorieën. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de bedrijven voldoen aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Om de op basis van de op de kavels toelaatbare bedrijfscategorie toelaatbare equivalente geluidemissie te bepalen is een apart geluidmodel opgesteld, zie figuren 2.1.1 en 2.1.2. Met behulp van dit model zijn de door de kavels veroorzaakte langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus bepaald op respectievelijk 30 meter, 50 meter c.q. 100 meter van het terreingrenzen van de kavels.

De equivalente bronsterkte van de ingevoerde oppervlakte bronnen zijn daarna aangepast zodanig dat op de betreffende afstanden wordt voldaan aan een eis van 45 dB(A) etmaalwaarde.



In bijlage 1.1 zijn de ingevoerde bronsterkten van de oppervlakte bronnen op de kavels weergegeven. In bijlage 1.2 is een overzicht gegeven van de berekende geluidniveaus rond de kavels.

De met het model berekende bronsterkten zijn daarna ingevoerd in het geluidmodel voor de huidige planologische situatie (zie figuur 2.2). Hierna zijn de bronsterkten van de kavels in de woonwijk aangepast zodanig dat bij de (bedrijfs-)woningen wordt voldaan aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In bijlage 1.3 zijn de ingevoerde bronsterkten van de oppervlakte bronnen op de kavels weergegeven. De correcties voor de in de avond- en nachtperiode lagere toelaatbare bronsterkten zijn verwerkt in de bedrijfsduurcorrecties. In bijlage 1.4 zijn de met het model voor de afzonderlijke kavels berekende equivalente geluidniveaus op de rekenpunten bij de bestaande (bedrijfs-)woningen en appartementen weergegeven.

De met het laatste model berekende bronsterkten zijn ingevoerd in het uiteindelijk gehanteerde geluidmodel voor de toekomstige situatie, zie figuur 2.4.

Voor de bepaling van de door de bedrijven veroorzaakte maximale geluidniveaus ten gevolge van de laad-/losactiviteiten zijn puntbronnen in het geluidmodel ingevoerd. De bronsterkten van de bronnen in de avond- en nachtperiode is zodanig aan gepast dat bij de (bedrijfs-)woningen en appartementen wordt voldaan aan de standaard eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer. In bijlage 1.5 zijn de ingevoerde bronsterkten weergegeven.

De met het laatste model berekende bronsterkten zijn ingevoerd in het uiteindelijk gehanteerde geluidmodel voor de toekomstige situatie, zie figuur 2.5.

4.2 Gebouwen

De gebouwen en andere relevante objecten zijn in het rekenmodel ingevoerd met hun werkelijke hoogte en een reflectiecoëfficiënt, zodat de wanden van de ingevoerde gebouwen zowel een afschermende als reflecterende functie kunnen vervullen. De ligging van de gebouwen is gegeven in figuur 3 en in bijlage 3. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven. Er is aangegeven welke hoogte de gebouwen hebben ten opzichte van het plaatselijk maaiveld en welke tophoekcorrectieterm voor de afscherming is toegepast.

Opmerking: de gebouwen van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven zijn niet in het geluidmodel opgenomen, worstcase situatie ten aanzien van de invulling van het bedrijventerrein.

4.3 Bodemgebieden

De ligging van de bodemgebieden is gegeven in figuur 4 en in bijlage 4. In deze bijlage zijn de coördinaten van de hoekpunten gegeven en is de absorptiefactor vermeld. De standaard bodemfactor heeft een waarde van 1,0 (akoestisch zachte bodem). Deze bodemfactor is van toepassing op de gebieden van het geluidmodel, waarvoor geen bodemgebieden zijn ingevoerd.

4.4 Ontvangerpunten

In figuur 5 en bijlage 5 is een overzicht gegeven van de gebruikte ontvangerpunten op de grenzen van het bouwvlak.



4.5 Geluidcontouren

Voor de beoordeling van de geluidniveaus, in het park en in de tuinen, van het plan zijn geluidcontouren bepaald op een hoogte van 1,5 meter boven het maaiveld

5. RESULTATEN

5.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus [$L_{A,T}$]

In tabel 2 en in de bijlagen 6.1, 6.2 en 6.3 zijn de (maatgevende) langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten gegeven ter hoogte van de grenzen van het bouwvlak. In de tabel zijn ook de gehanteerde richtwaarden, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, weergegeven.

Tabel 2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,T}$) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 5)	Onderzochte bedrijfssituatie								
	Dagperiode			Avondperiode			Nachtperiode		
	Bedrij- ven- park	Woon- wijk	Totaal	Bedrij- ven- park	Woon- wijk	Totaal	Bedrij- ven- park	Woon- wijk	Totaal
01.2 C, Bouwdeel 3	36,6	37,2	39,9	31,6	32,2	34,9	26,6	27,2	29,9
06.1 C, Bouwdeel 3	30,2	42,6	42,9	25,2	37,6	37,9	20,2	32,6	32,9
07.1 C, Bouwdeel 3	44,6	46,2	48,4	39,6	41,1	43,4	34,6	36,1	38,4
08.1 C, Bouwdeel 3	45,3	47,3	49,4	40,3	42,2	44,4	35,3	37,2	39,4
22.1 C, Bouwdeel 2	45,1	51,2	52,1	40,1	46,2	47,1	35,1	41,2	42,1
23.1 C, Bouwdeel 2	30,6	45,6	45,7	25,6	40,6	40,7	20,6	35,6	35,7
27.2 C, Bouwdeel 2	48,7	33,5	48,8	43,7	28,5	43,8	38,7	23,5	38,8
27.3 C, Bouwdeel 2	48,3	48,7	51,5	43,3	43,7	46,5	38,3	38,7	41,5
28.1 C, Bouwdeel 2	47,1	51,5	52,8	42,1	46,5	47,8	37,1	41,5	42,8
52.1 C, Bouwdeel 1	48,9	23,1	48,9	43,9	18,0	43,9	38,9	13,0	38,9
54.1 C, Bouwdeel 1	49,8	30,5	49,8	44,8	25,5	44,8	39,8	20,5	39,8
54.2 C, Bouwdeel 1	49,8	46,0	51,3	44,8	40,9	46,3	39,8	35,9	41,3
59.2 C, Bouwdeel 1	48,5	50,5	52,7	43,5	45,5	47,6	38,5	40,5	42,6
70.3 Kapschuur	49,3	21,2	49,3	44,3	16,2	44,3	39,3	11,2	39,3
Richtwaarden RO stap 1	50			45			40		
Richtwaarden RO stap 2	55			50			45		

In de bijlagen 6.4.1 t/m 6.4.14 is de bijdrage gegeven van de verschillende kavels aan de totale geluidniveaus, op de weergegeven ontvangerpunten.

Uit tabel 2 blijkt dat in de onderzochte situatie voor het bedrijventerrein, op alle ontvangerpunten wordt voldaan aan de gehanteerde richtwaarden van stap 1.

Uit tabel 2 blijkt eveneens dat door de bedrijven in de woonwijk op het merendeel van de zijden van het bouwvlak, wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 1. Alleen aan de oostzijde van het bouwvlak, bouwdeel 2, op de 1^e en 2^e verdieping, wordt de richtwaarde van stap 1 in geringe mate (1 à 2 dB(A)) overschreden. Er wordt wel voldaan aan de richtwaarden van stap 2.

Indien de geluidniveaus van alle bedrijven en terreinen worden gecumuleerd, worden de richtwaarden van stap 1 ook aan de oostzijde van het bouwdeel 1 overschreden. Ook in deze situatie geldt dat op alle rekenpunten wordt voldaan aan de richtwaarden van stap 2.



Gelet op het feit dat het gebouw dient te voldoen aan de standaard eisen van het Bouwbesluit, zal de gevelwering van de appartementen minimaal 20 dB bedragen. Met andere woorden in de appartementen zullen de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus beperkt blijven tot maximaal 35 dB(A) (etmaalwaarde). Dit wil zeggen dat in de appartementen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat zich aan de westzijde van bouwdeel 1 geen buitenruimten van de appartementen bevinden. Aan de oostzijde van bouwdeel 2 worden galerijen voor de appartementen gerealiseerd. De balkons van de appartementen van bouwdeel 2 bevinden zich aan de andere gevels.

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat op de balkons van de appartementen van de bouwdelen 1 en 2 sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Gezien het voorgaande kan worden gesteld dat in en bij de appartementen in het plan ten aanzien van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Opmerking: Om te voorkomen dat de Activiteiten van Bakkerij Bierman (Hoofdstraat 203) worden beperkt door de nieuwe appartementen dienen voor Bakkerij Bierman maatwerkvoorschriften te worden opgesteld waarbij bij oostgevels van de appartementen van bouwdeel 2 langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus toelaatbaar zijn tot 52 dB(A).

5.2 Maximale geluidniveaus [L_{Amax}]

In tabel 3 en in bijlage 7.1 zijn de (maatgevende) maximale geluidniveaus op de ontvangerpunten gegeven, zoals deze veroorzaakt worden door het bedrijventerrein ter hoogte van de gevels van de geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied. In de tabel zijn ook de gehanteerde richtwaarden in het kader van een goede ruimtelijke ordening weergegeven.

Tabel 3: Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) in dB(A)

Ontvangerpunt (zie figuur 5)	Representatieve bedrijfssituatie		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01.2 C, Bouwdeel 3	59	44	39
06.1 C, Bouwdeel 3	64	57	55
07.1 C, Bouwdeel 3	63	58	56
08.1 C, Bouwdeel 3	67	62	58
22.1 C, Bouwdeel 2	74	62	57
23.1 C, Bouwdeel 2	72	60	55
27.2 C, Bouwdeel 2	58	57	57
27.3 C, Bouwdeel 2	73	60	56
28.1 C, Bouwdeel 2	74	61	56
52.1 C, Bouwdeel 1	53	53	53
54.1 C, Bouwdeel 1	58	58	58
54.2 C, Bouwdeel 1	70	64	59
59.2 C, Bouwdeel 1	67	62	57
70.3 Kapschuur	53	53	53
Richtwaarden RO	70	65	60

In de bijlagen 7.2.1 t/m 7.2.14 zijn de door de afzonderlijke geluidbronnen veroorzaakte maximale geluidniveaus op de weergegeven ontvangerpunten weergegeven.



Uit tabel 3 blijkt dat in de onderzochte situatie, op het merendeel van de zijden van het bouwvlak wordt voldaan aan de gehanteerde richtwaarden. Alleen aan de oostzijde van bouwdeel 2 wordt niet voldaan aan de richtwaarde. De overschrijding wordt veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten in de dagperiode op het terrein van Bakkerij Bierman (Hoofdstraat 203).

Opmerking: Laad- en losactiviteiten zijn in de dagperiode op basis van artikel 2.17.1.b c.q. 2.17.3.b uitgezonderd bij de toetsing van de maximale geluidniveaus omdat deze normaliter niet leiden tot hinder. Daarnaast gelden dezelfde overwegingen als voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (galerij en voldoende isolatie gevels)

Met andere woorden: bij de geluidgevoelige bestemmingen in het plan is, ten aanzien van de maximale geluidniveaus, sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.3 Geluidcontouren

In figuur 6.1 zijn de geluidcontouren (etmaalwaarde) weergegeven voor de geluidniveaus zoals deze optreden in de dagperiode, in het park en de tuinen, rond de gebouwen van het plangebied. De geluidcontouren voor de avond- en nachtperiode zijn gelijk aan de weergegeven contouren. De berekende waarden zijn in de avond- en nachtperiode respectievelijk 5 dB(A) en 10 dB(A) lager.

Uit de berekeningen blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in het park en rond de gebouwen lager zijn dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Alleen langs de randen treden niveaus op tussen de 50 en 55 dB(A) en in zeer smalle stroken, langs de randen van het park treden niveaus op hoger dan 55 dB(A). Met andere woorden in het merendeel van het park is sprake van een goed akoestisch klimaat en in een klein deel van een acceptabel klimaat.

In de figuren 6.2.1 t/m 6.2.9 zijn de, door de ingevoerde geluidbronnen afzonderlijk veroorzaakte, maximale geluidniveaus weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat, in het grootste deel van het park en rond de gebouwen van het plan, in de dag- en avondperiode de maximale geluidniveaus beperkt blijven tot maximaal 65 dB(A).

In de dagperiode blijven de maximale geluidniveaus in het park beperkt tot maximaal 70 dB(A). Alleen direct rond de gebouwen kunnen in de dagperiode geluidpieken optreden boven de 70 dB(A) ten gevolge van laad/losactiviteiten van omliggende bedrijven. Het betreft hier voornamelijk parkeerplaatsen rond de gebouwen.

In een klein deel van het park en een zeer klein gebied ten westen van de gebouwen kunnen in de avondperiode geluidniveaus optreden boven de 65 dB(A).


Uit het voorgaande blijkt dat in de dag- en avondperiode in nagenoeg het gehele park en rond de gebouwen van het plan sprake is van een goed akoestisch klimaat.


6. CONCLUSIES


Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat bij de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen het plan en rond de gebouwen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Ook in het park is sprake van een goed tot acceptabel akoestisch klimaat.



FIGUREN

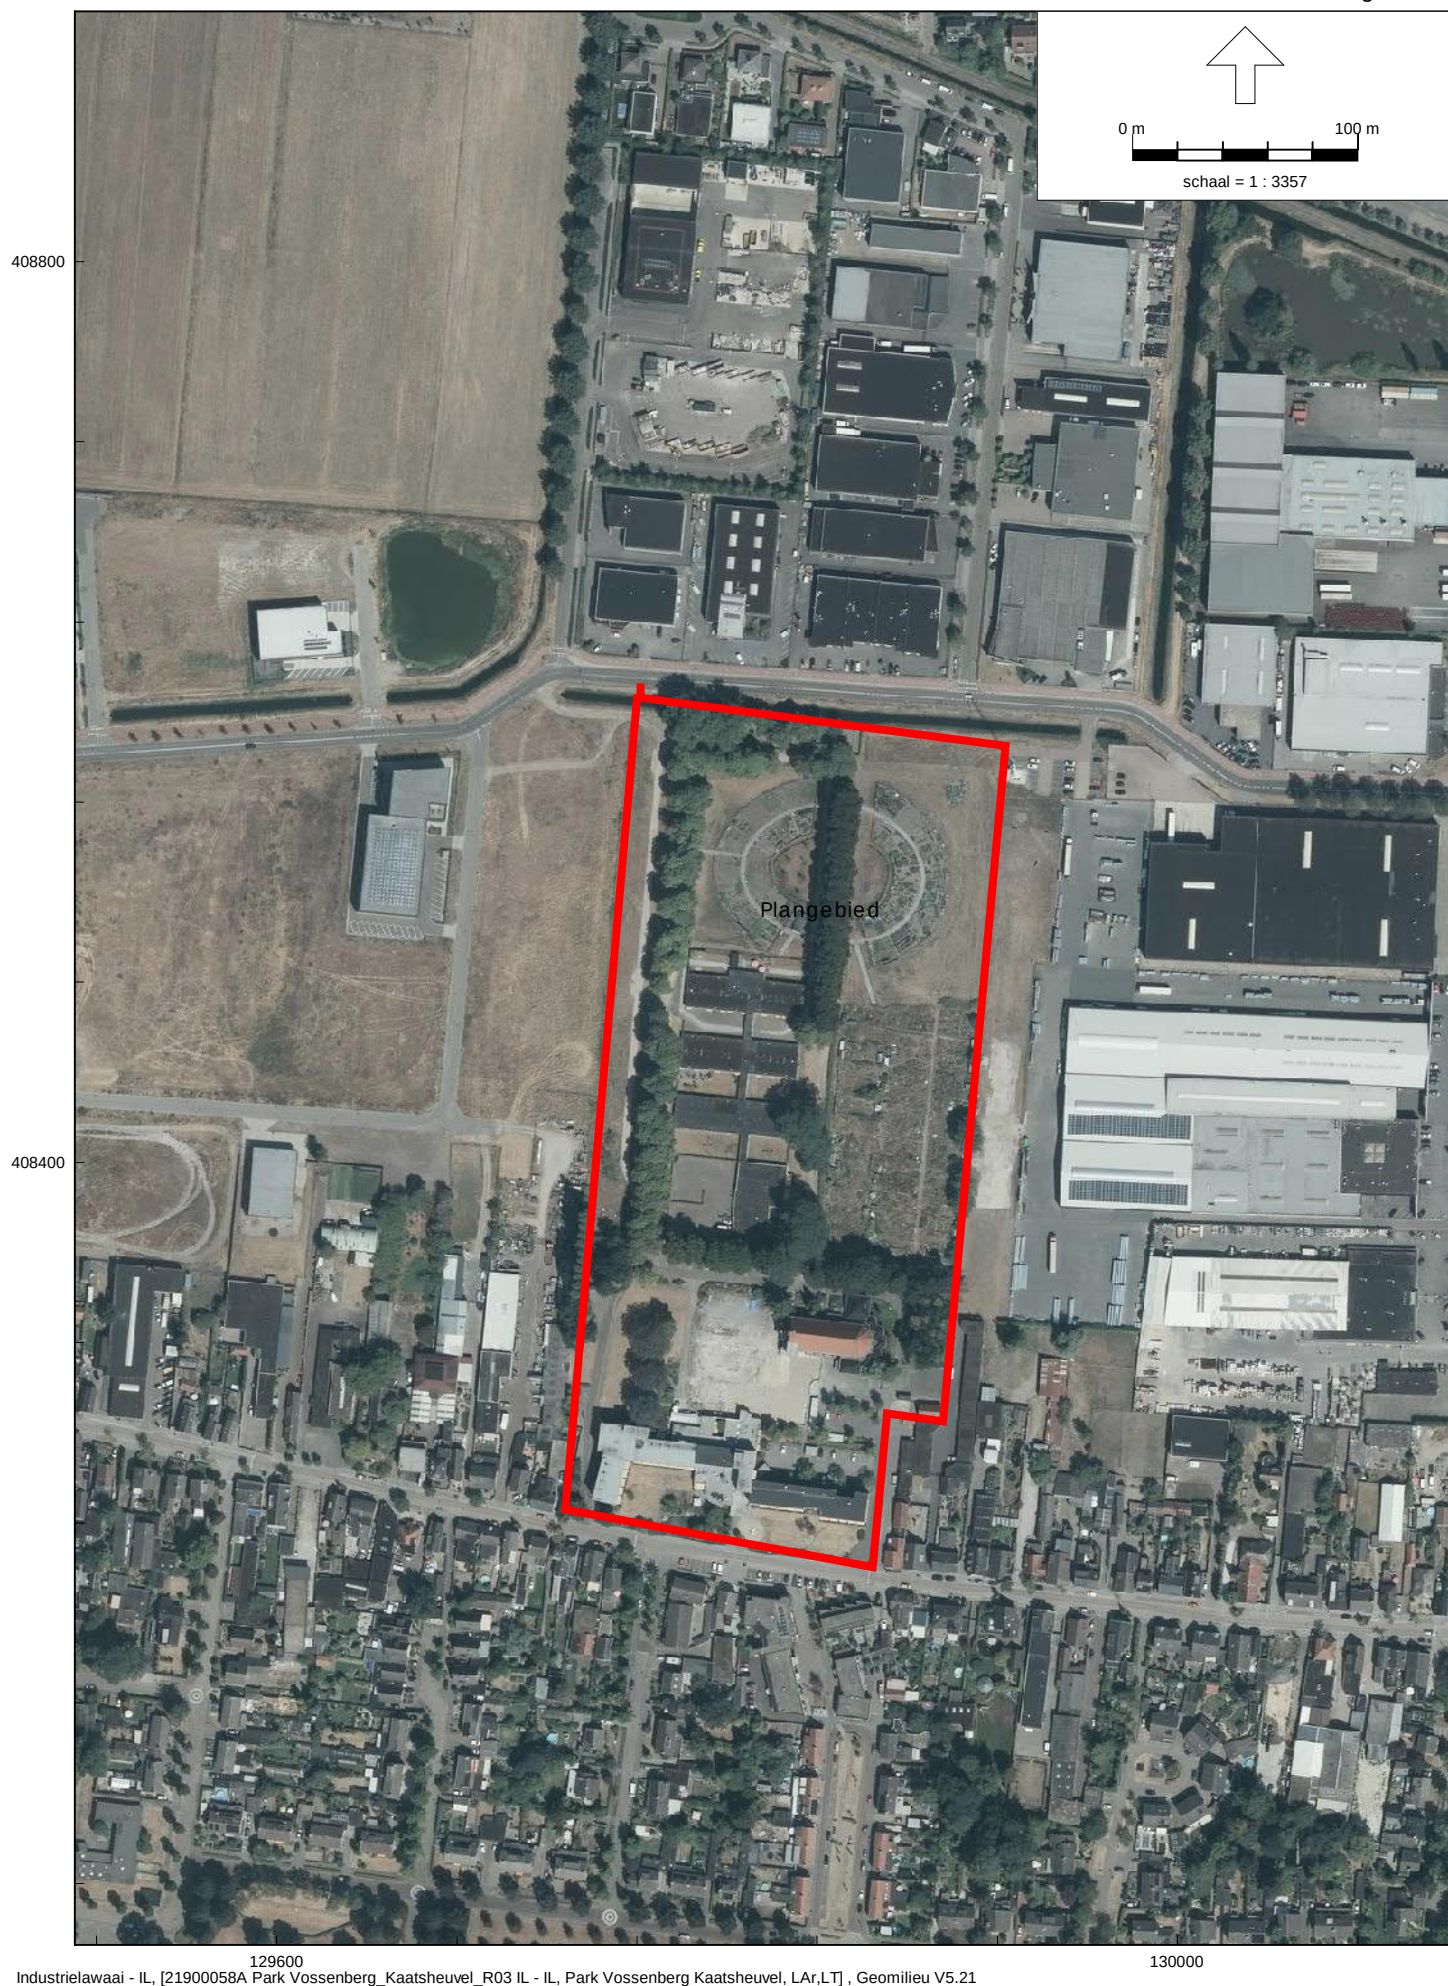


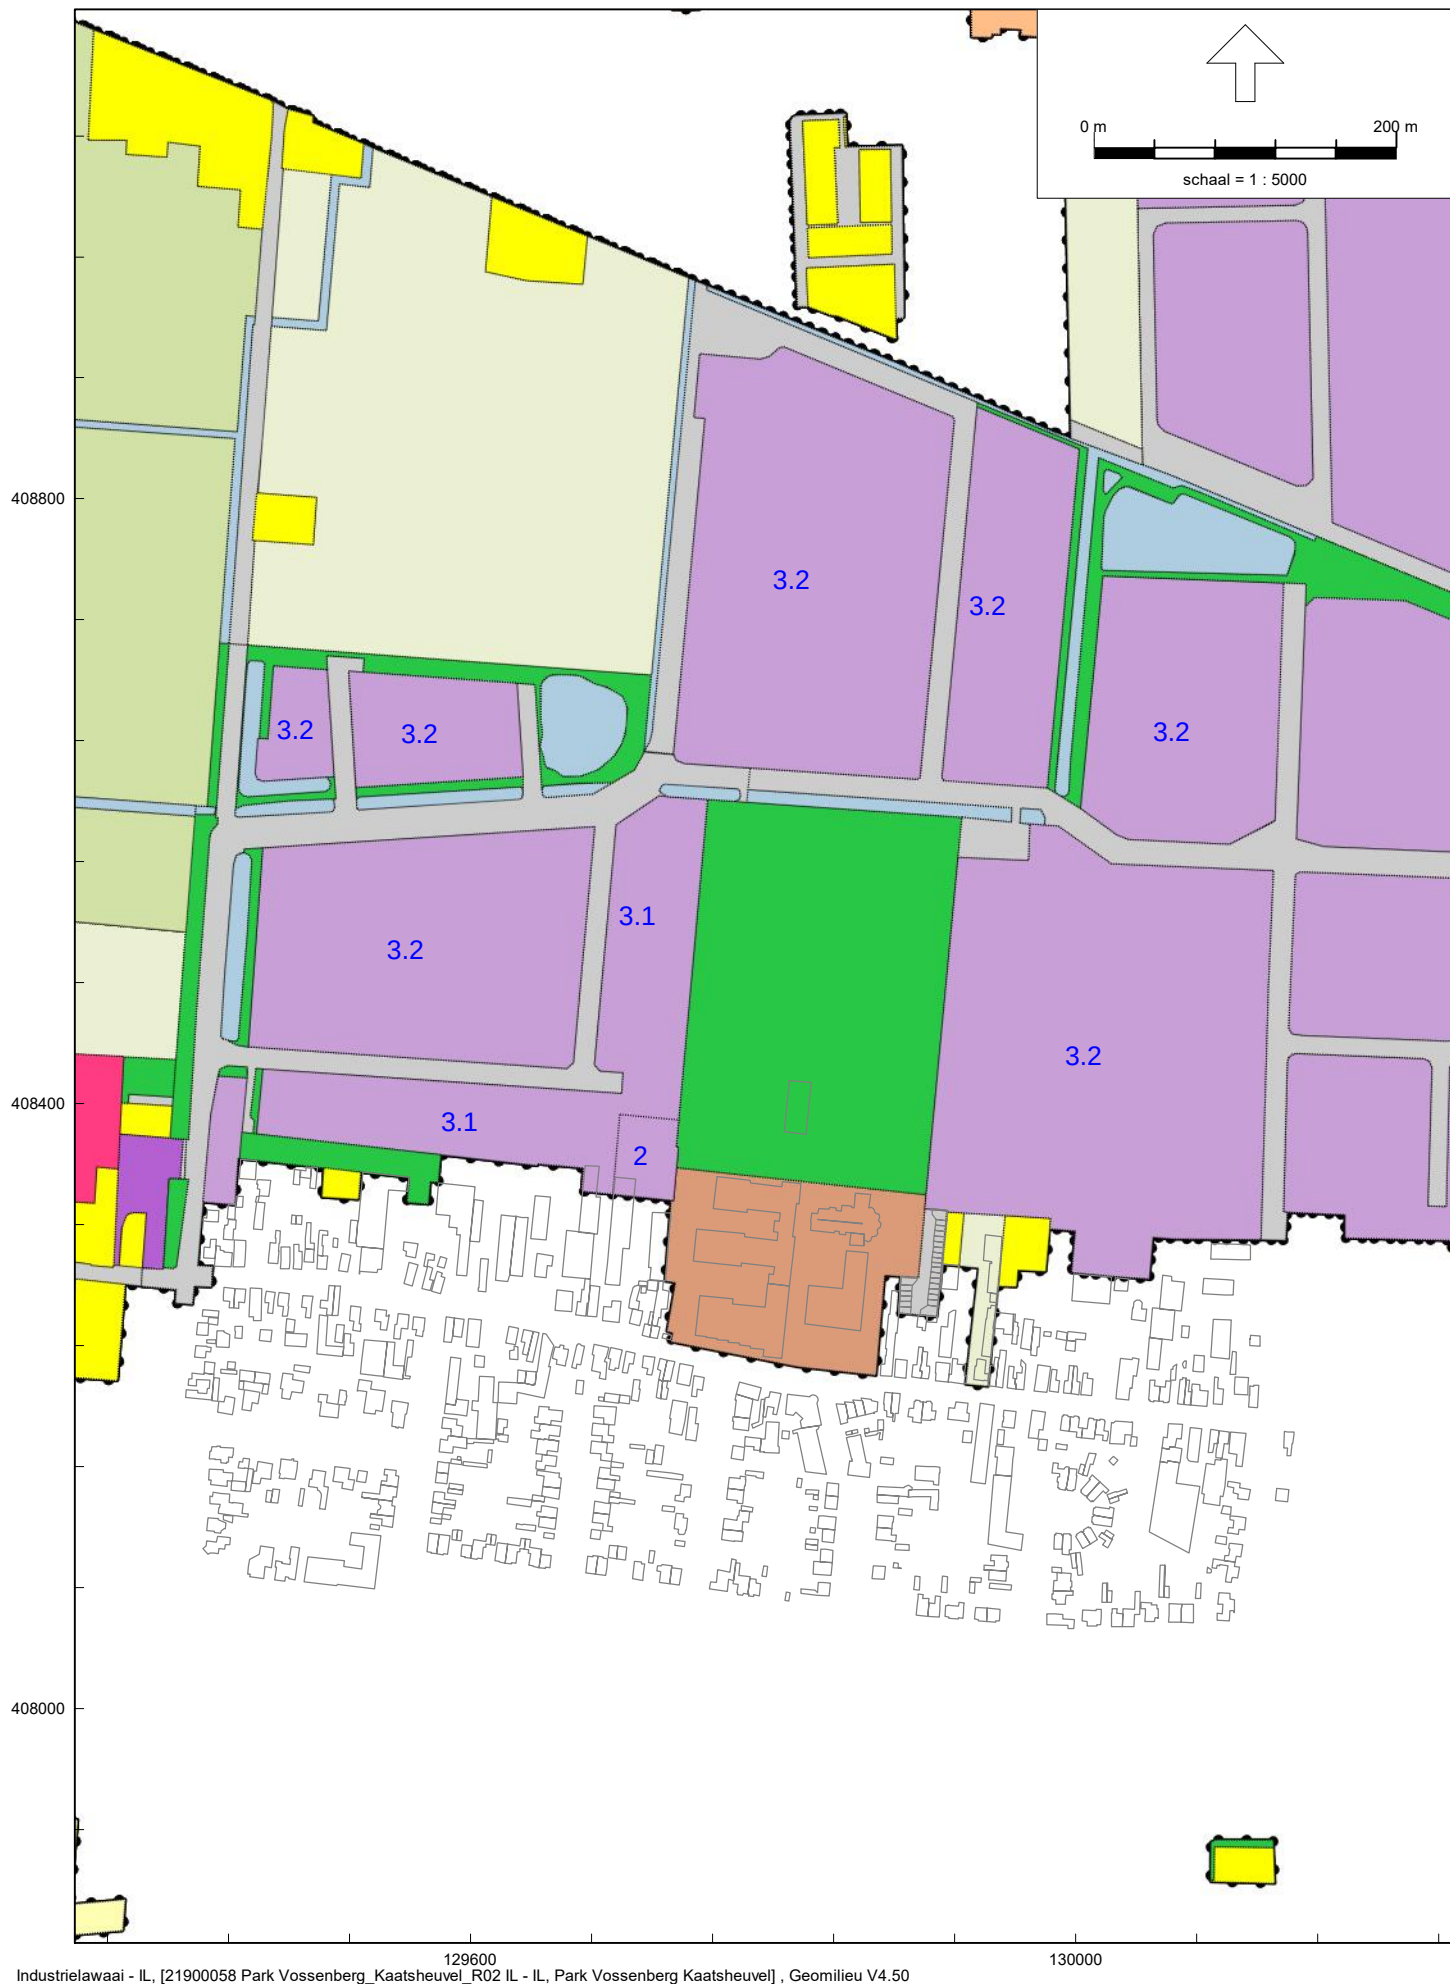


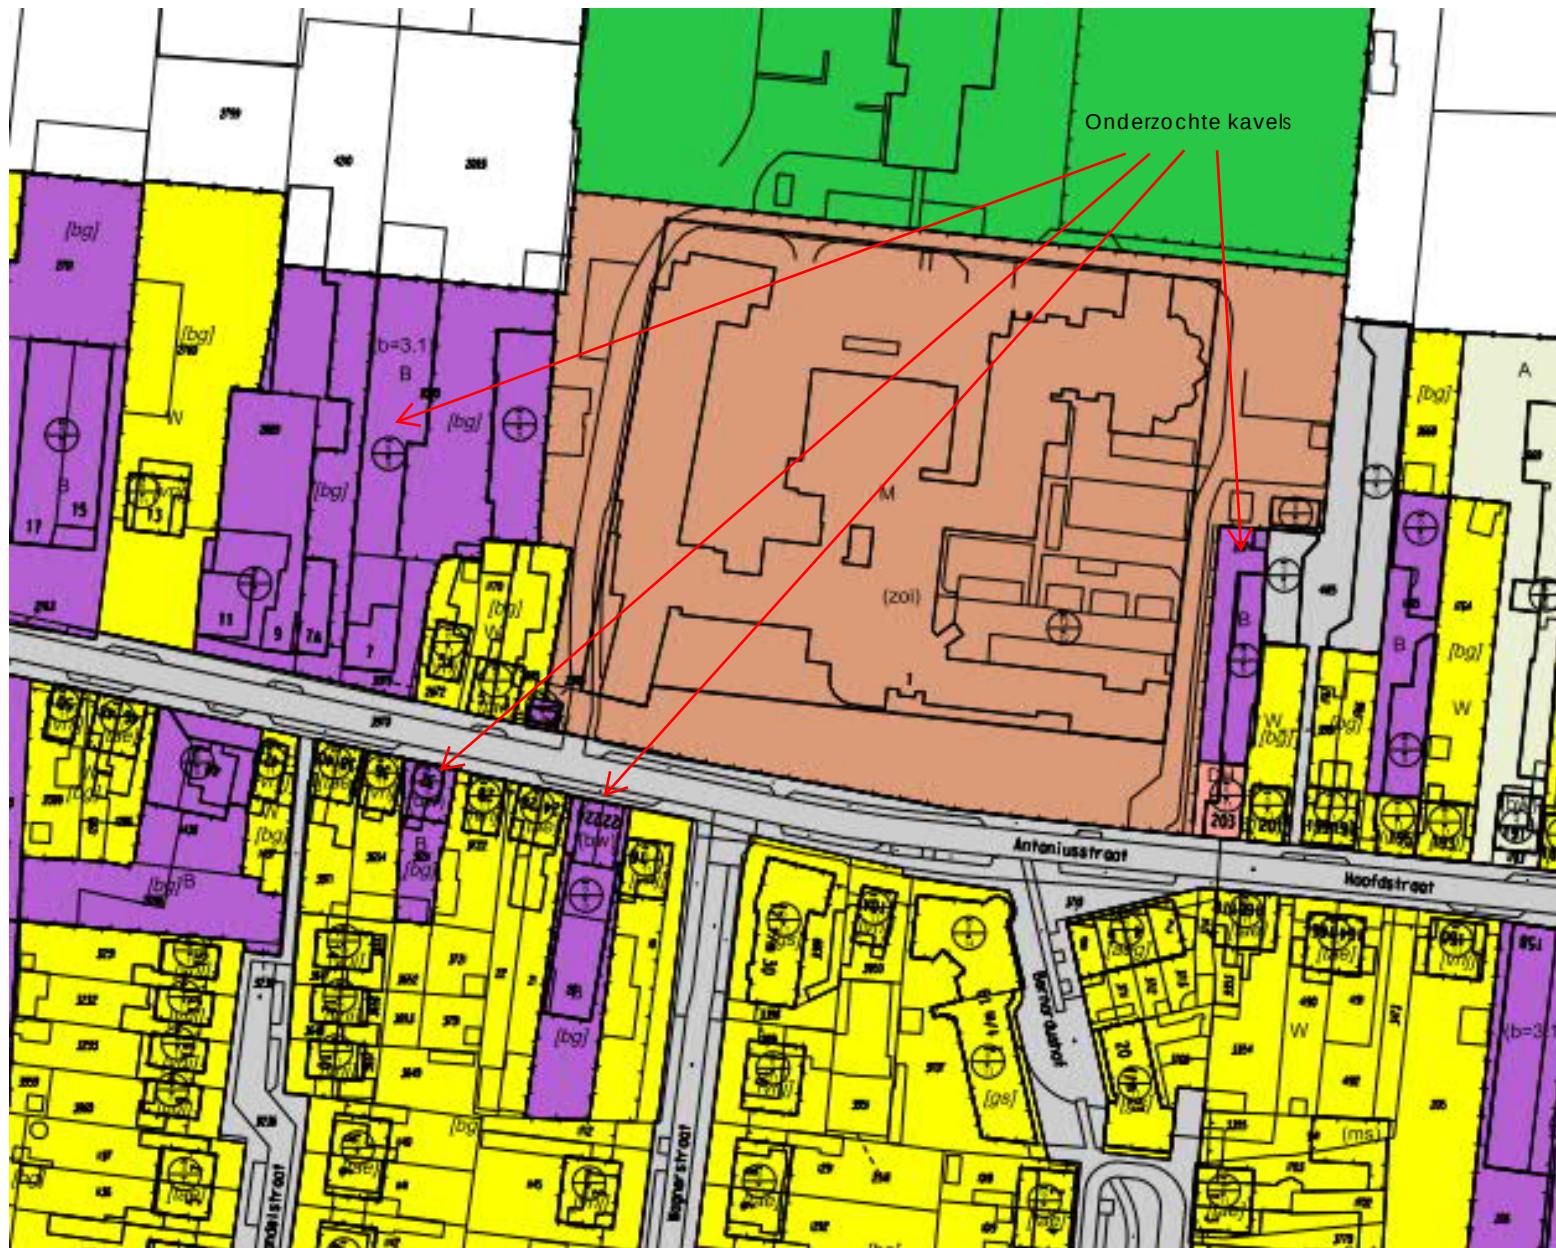


Figuur 1.3, De bedrijfskavels in de woonwijk rond het plangebied



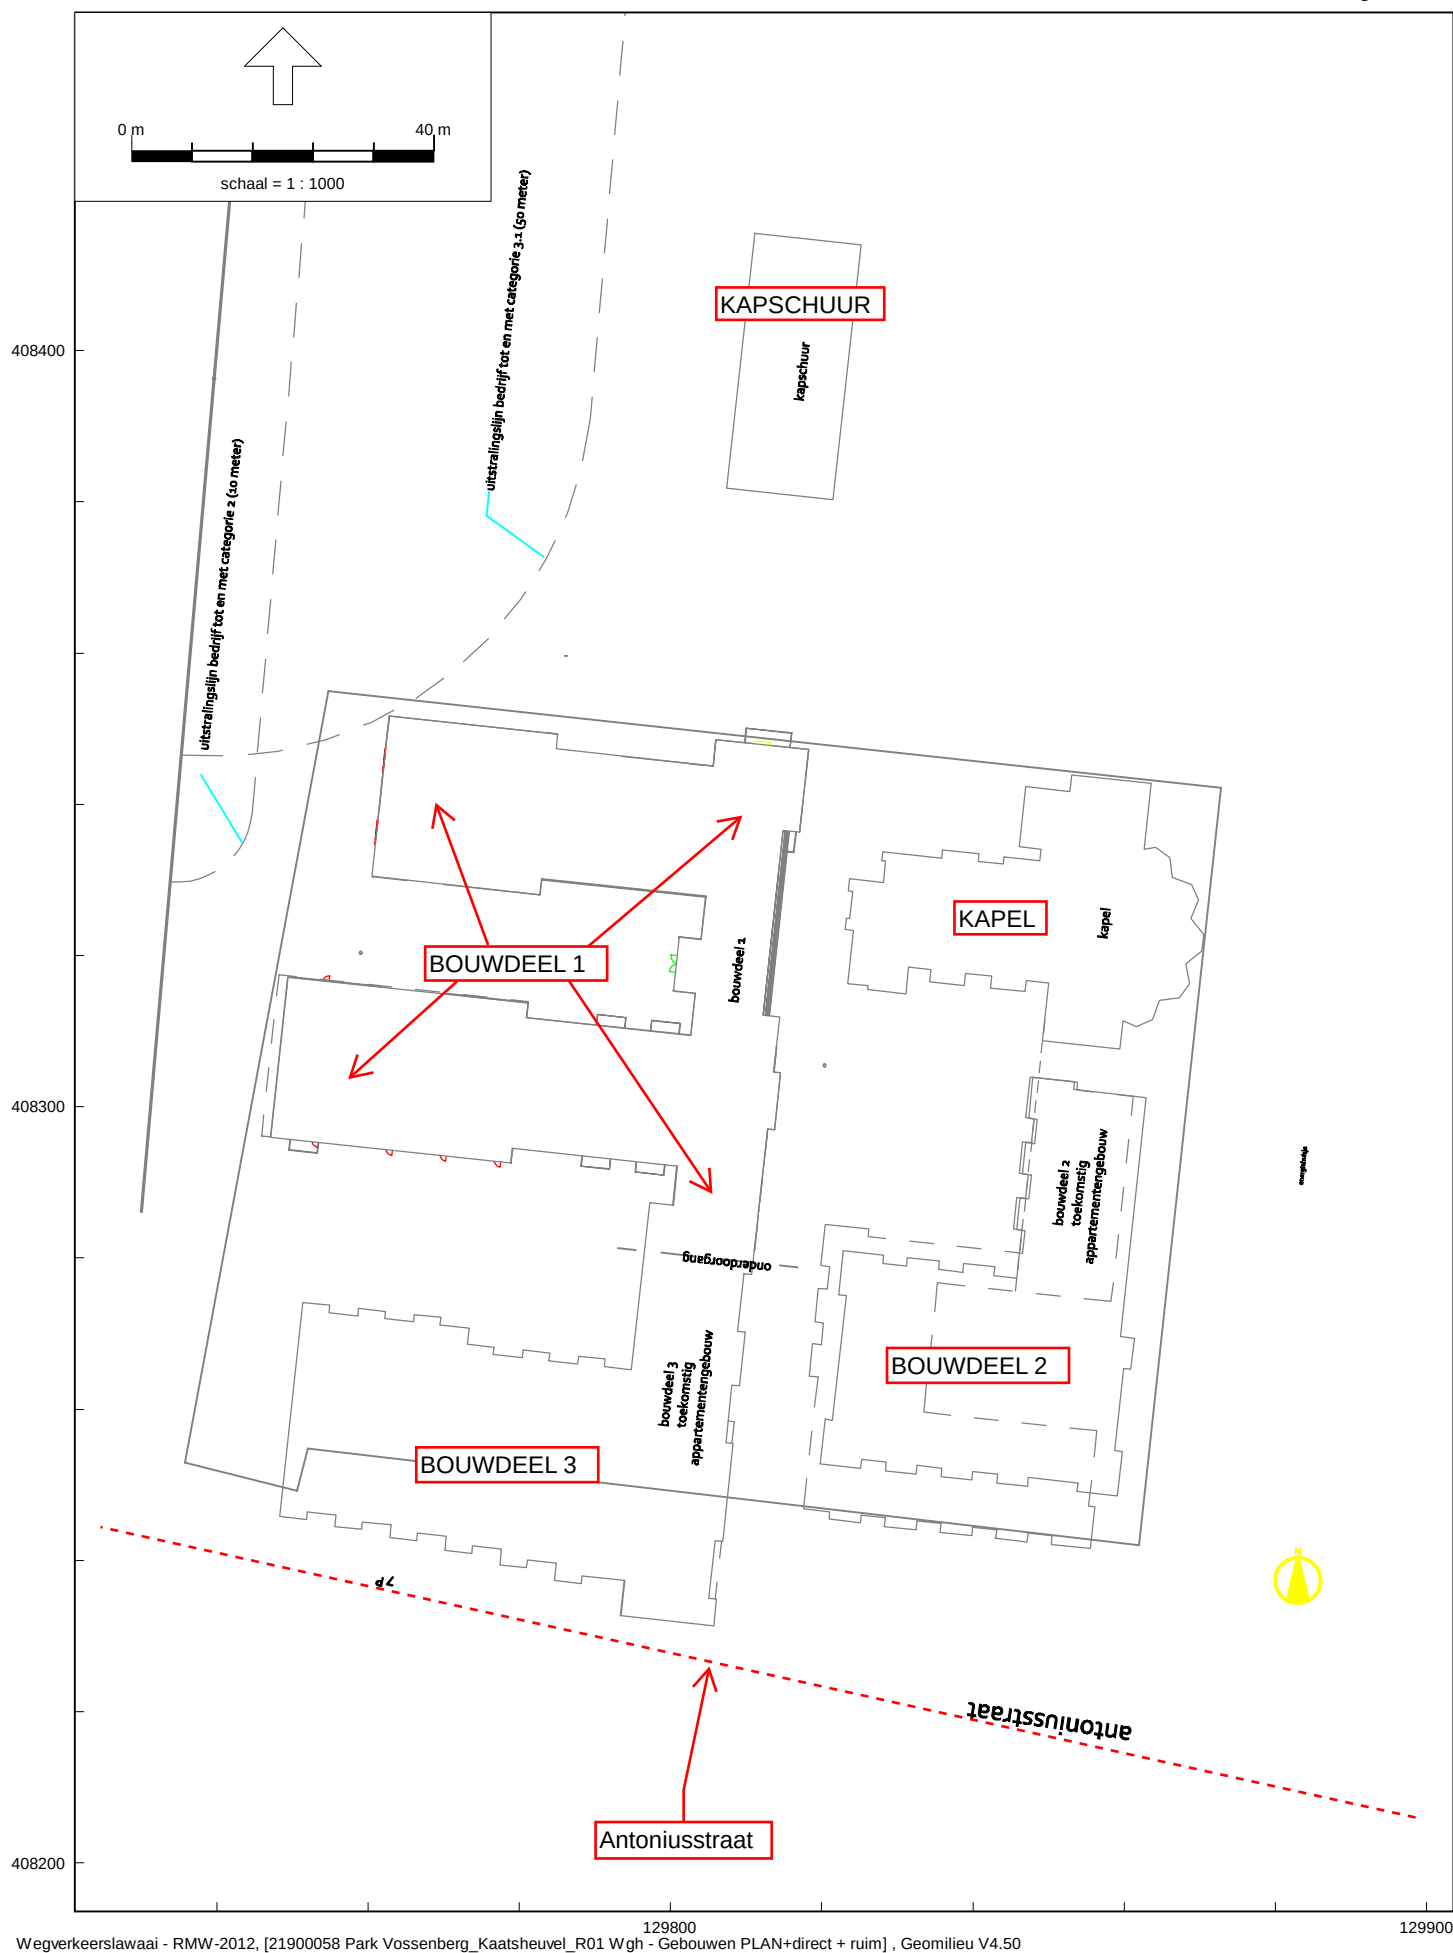

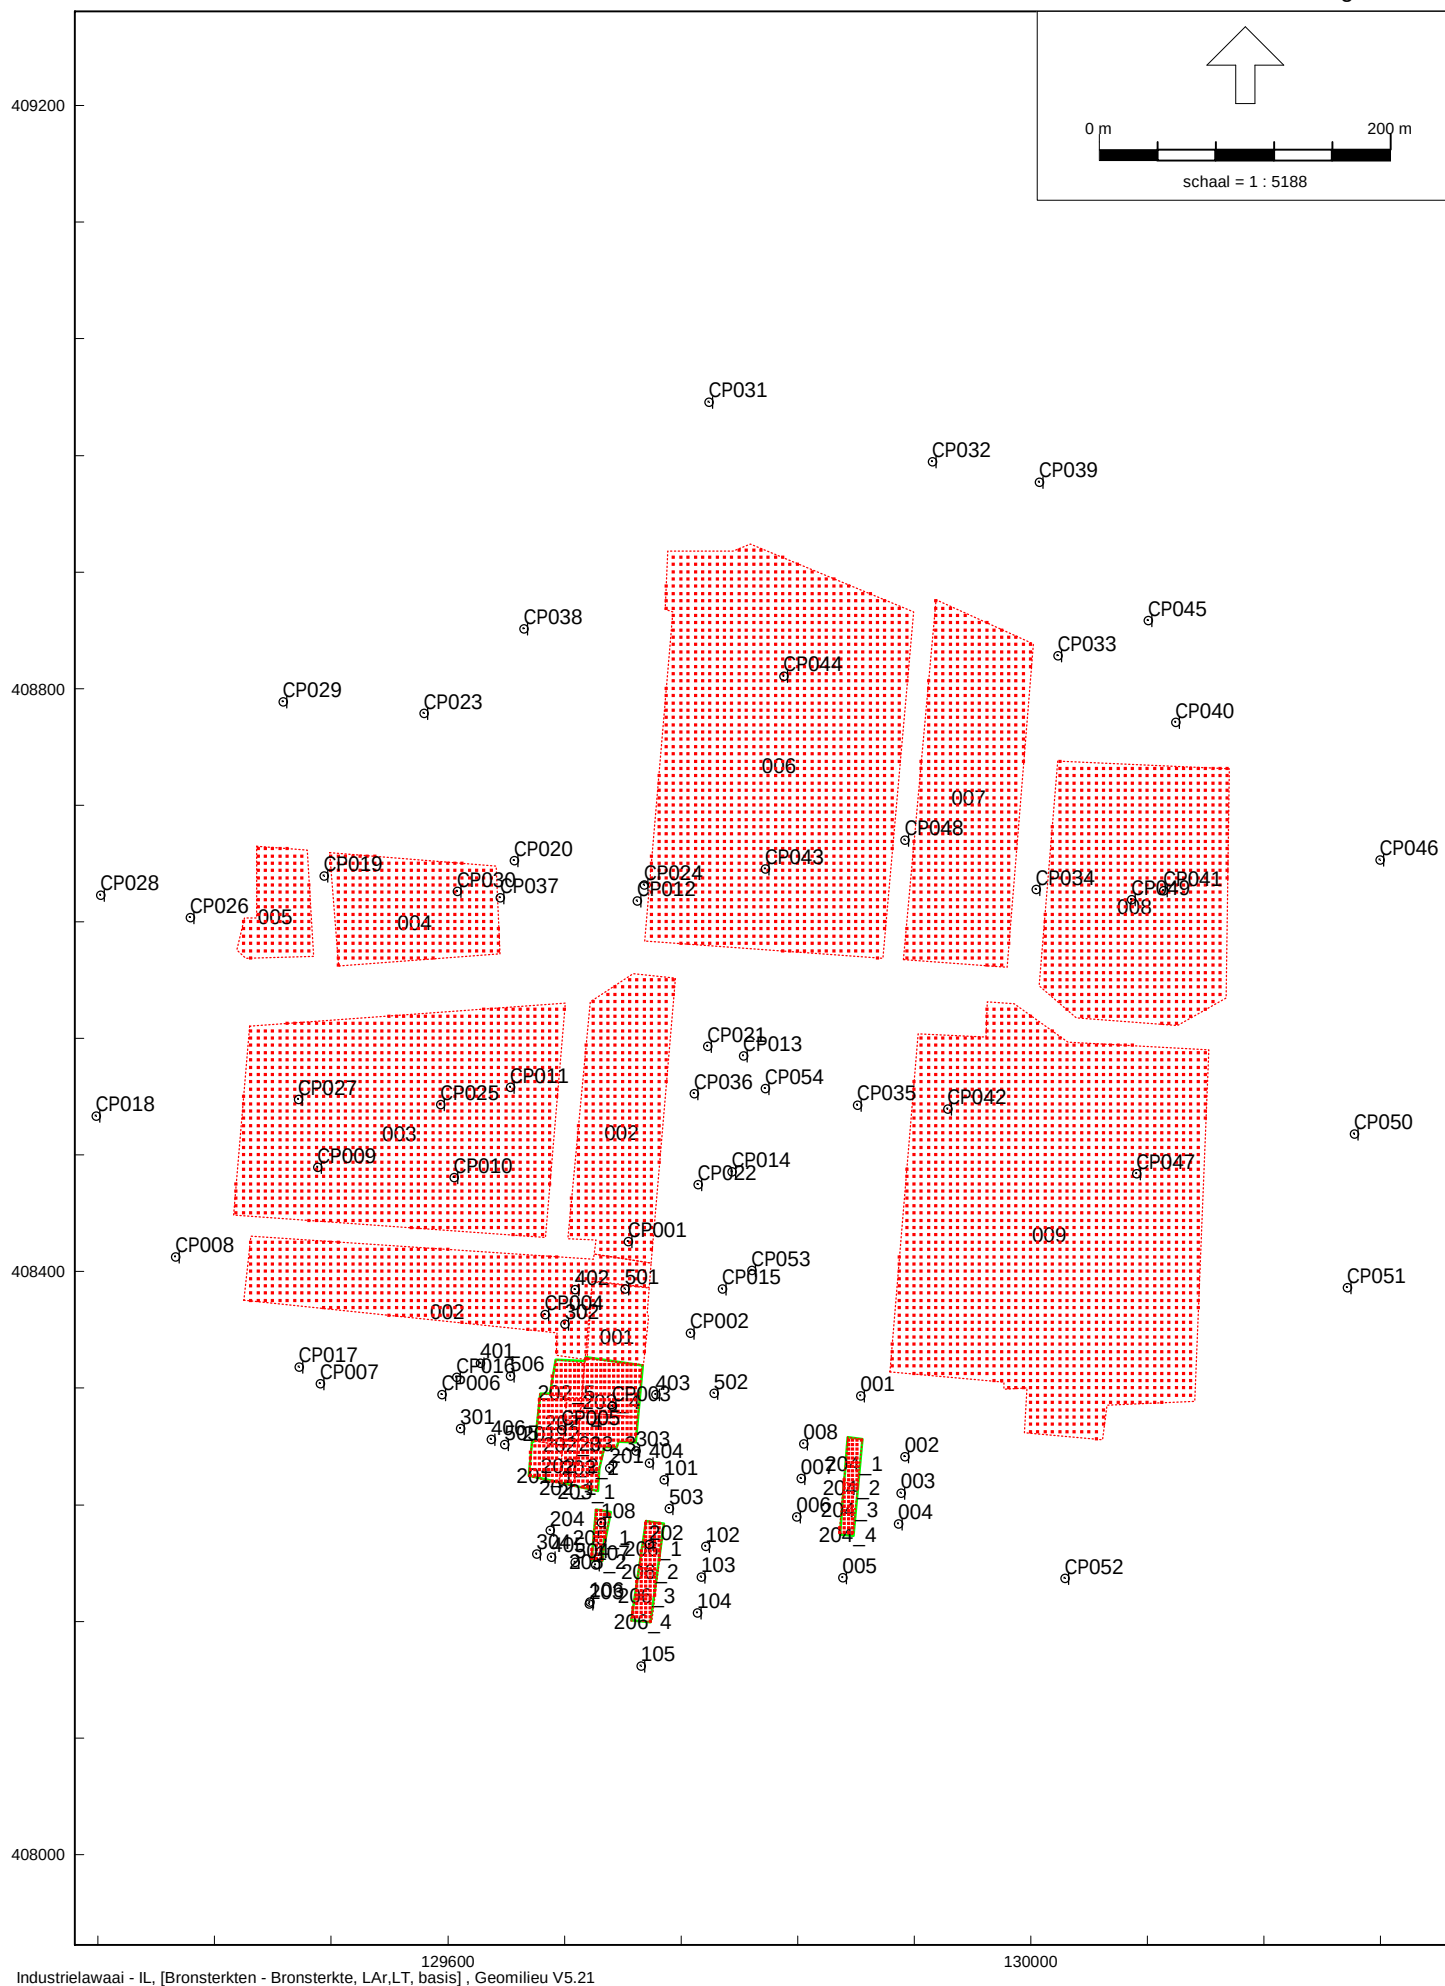

De ingevoerde gegevens ten behoeve van de bepaling van de bronsterkten van de kavels.








Industrielawaai - IL, [Bronsterkten - Park Vossenberga Kaatsheuvel, bronsterkte, LAmx], Geomilieu V5.21


Ingevoerde geluidbronnen, maximale geluidniveaus

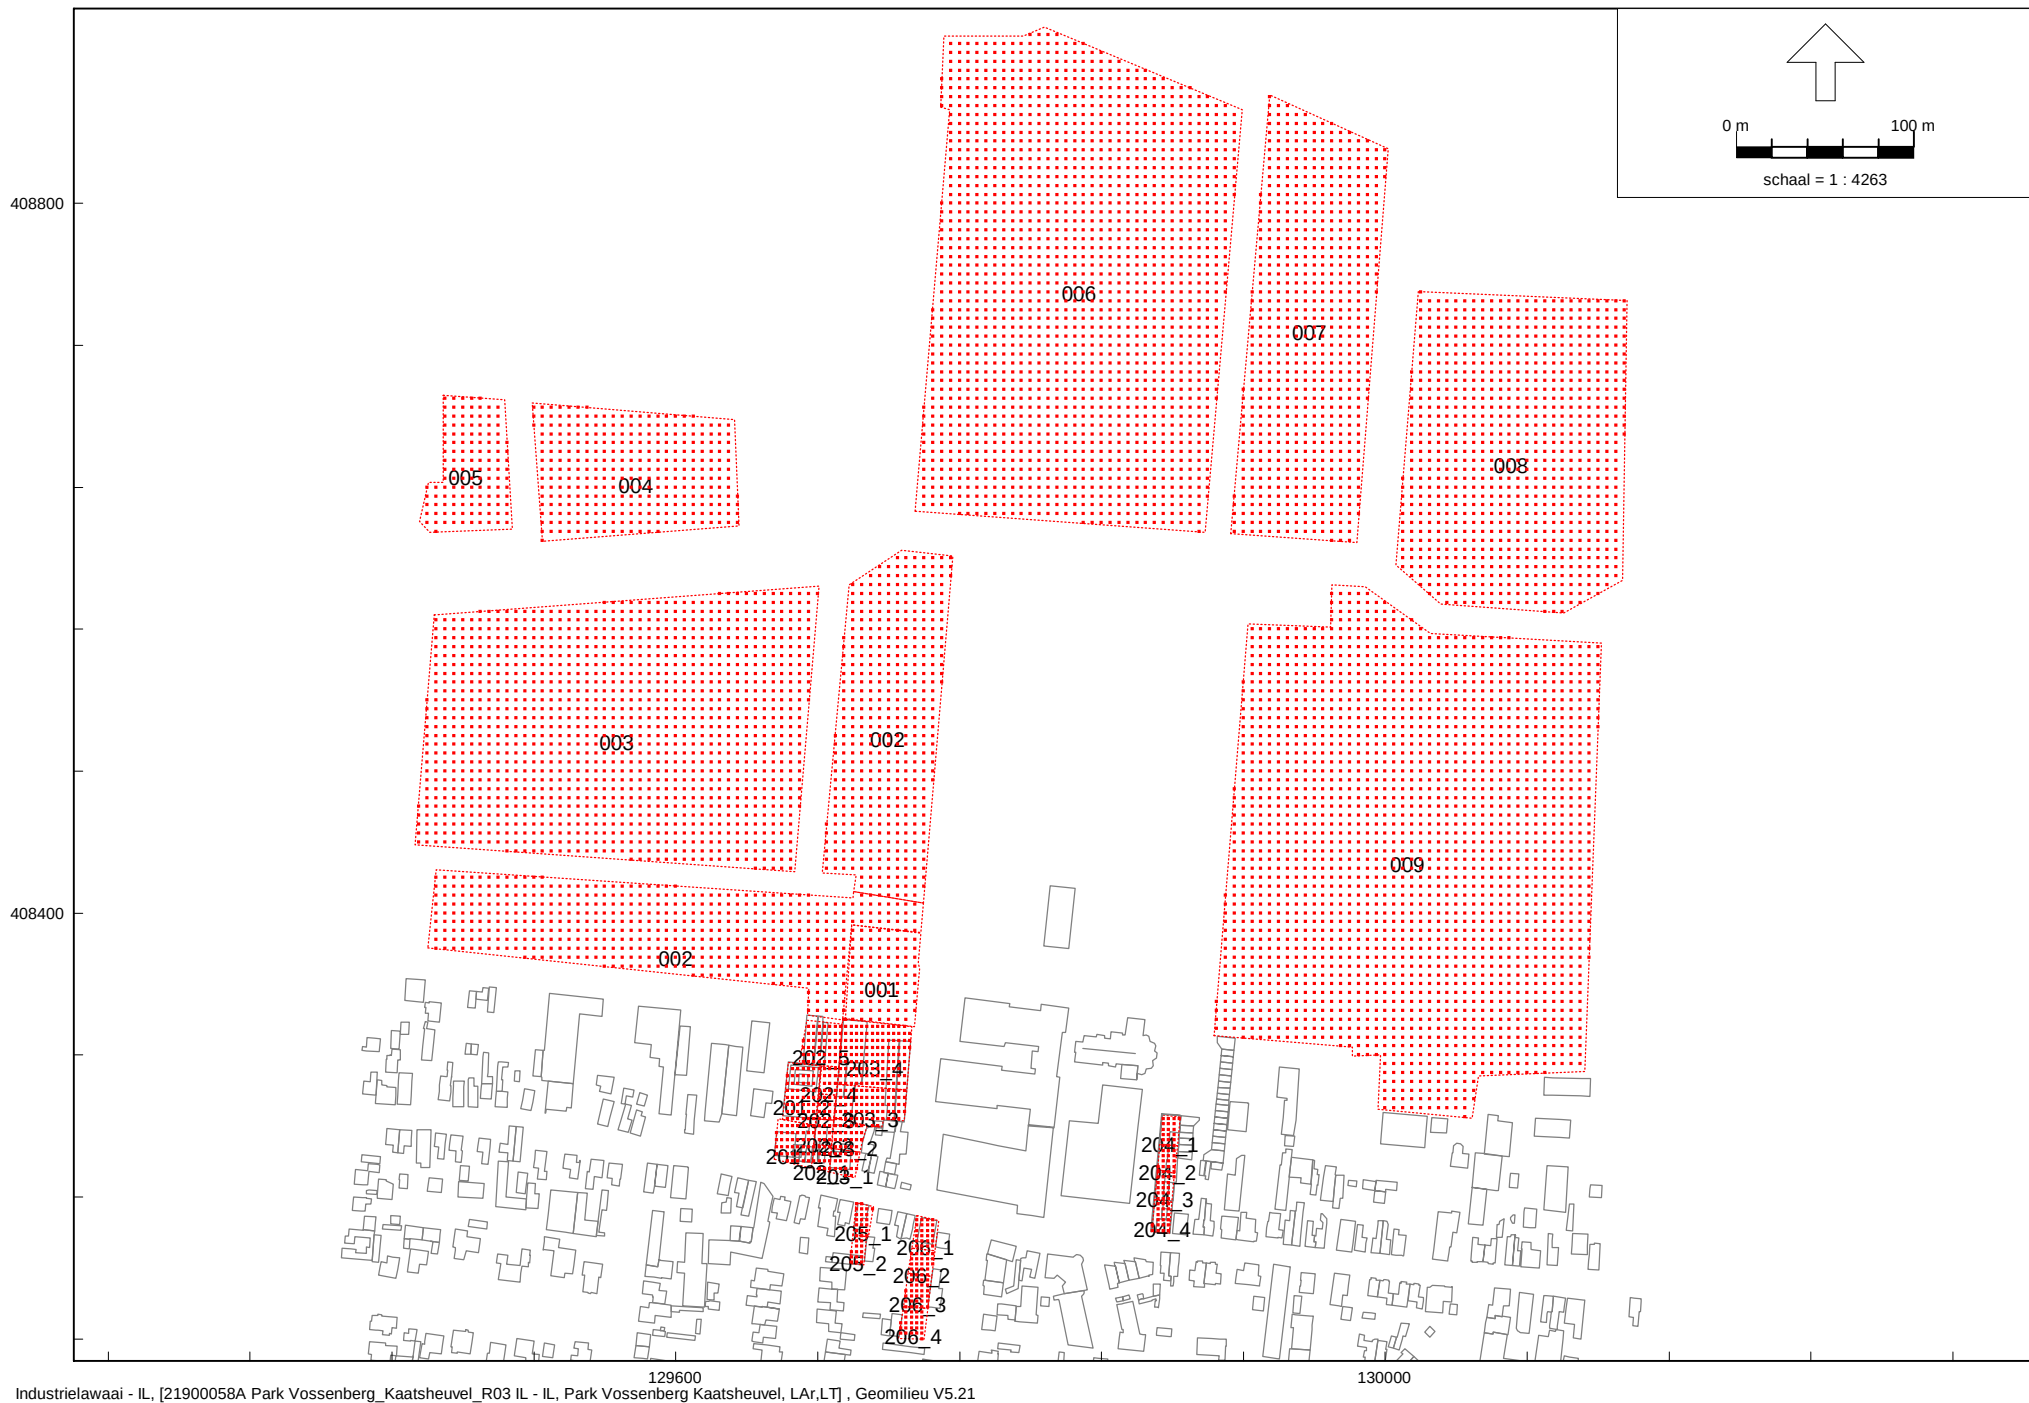


De ingevoerde geluidbronnen toekomstige situatie




De ingevoerde geluidbronnen toekomstige situatie LAmix

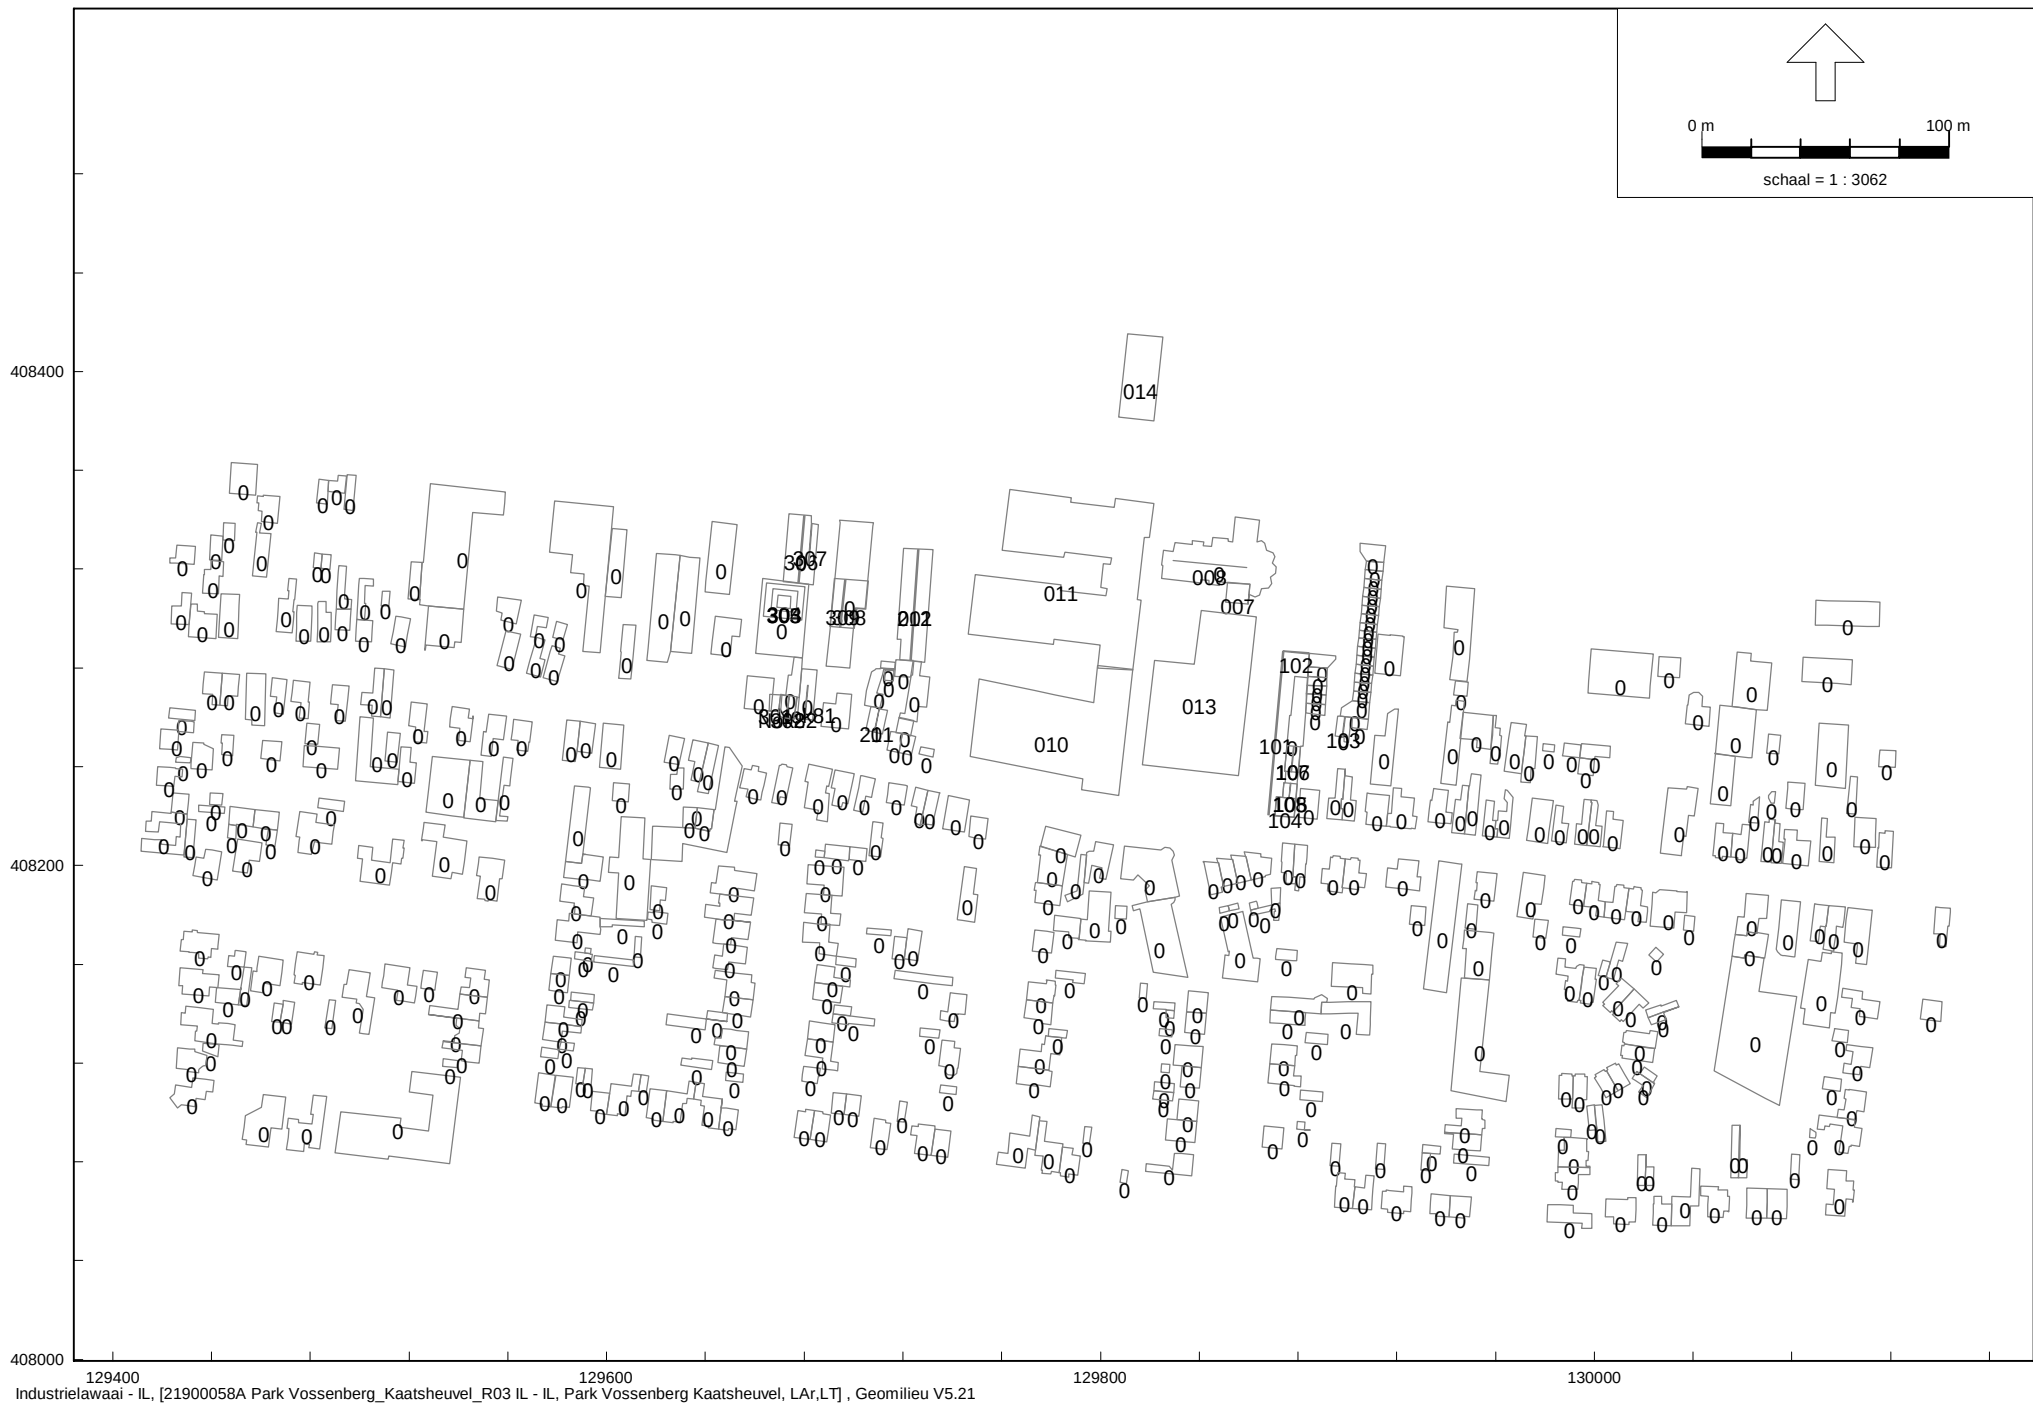

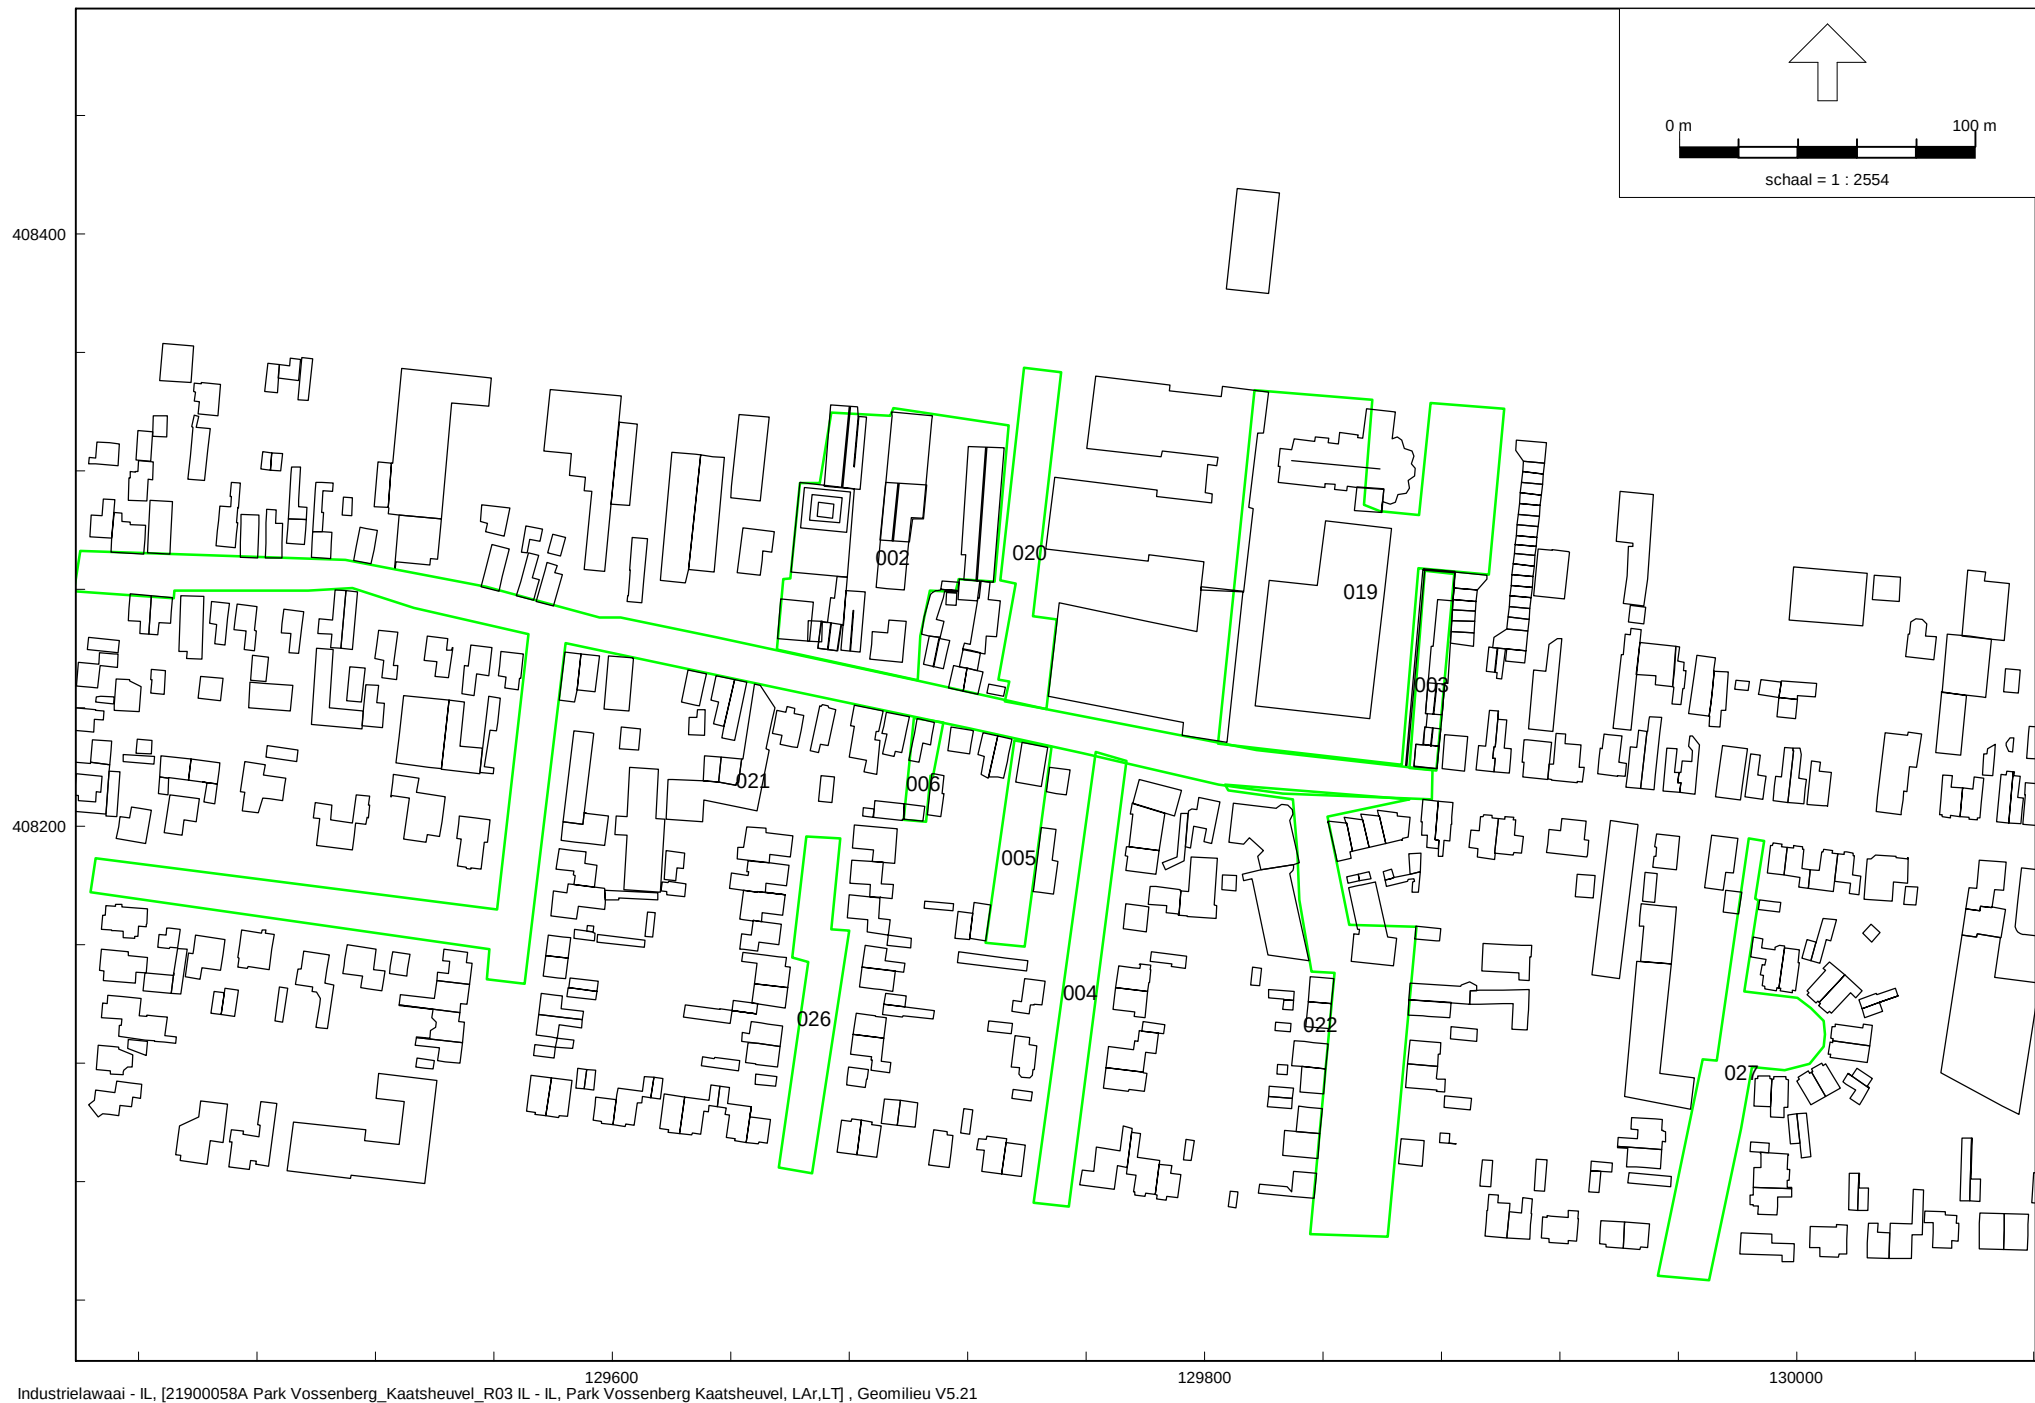


Industrielawaai - IL, [21900058A Park VossenbergaKaatsheuvel_R03 IL - IL, Park VossenbergaKaatsheuvel, LAr,LT] , Geomilieu V5.21


De ingevoerde bodemgebieden



De ingevoerde rekenpunten grenzen bouwvlakken

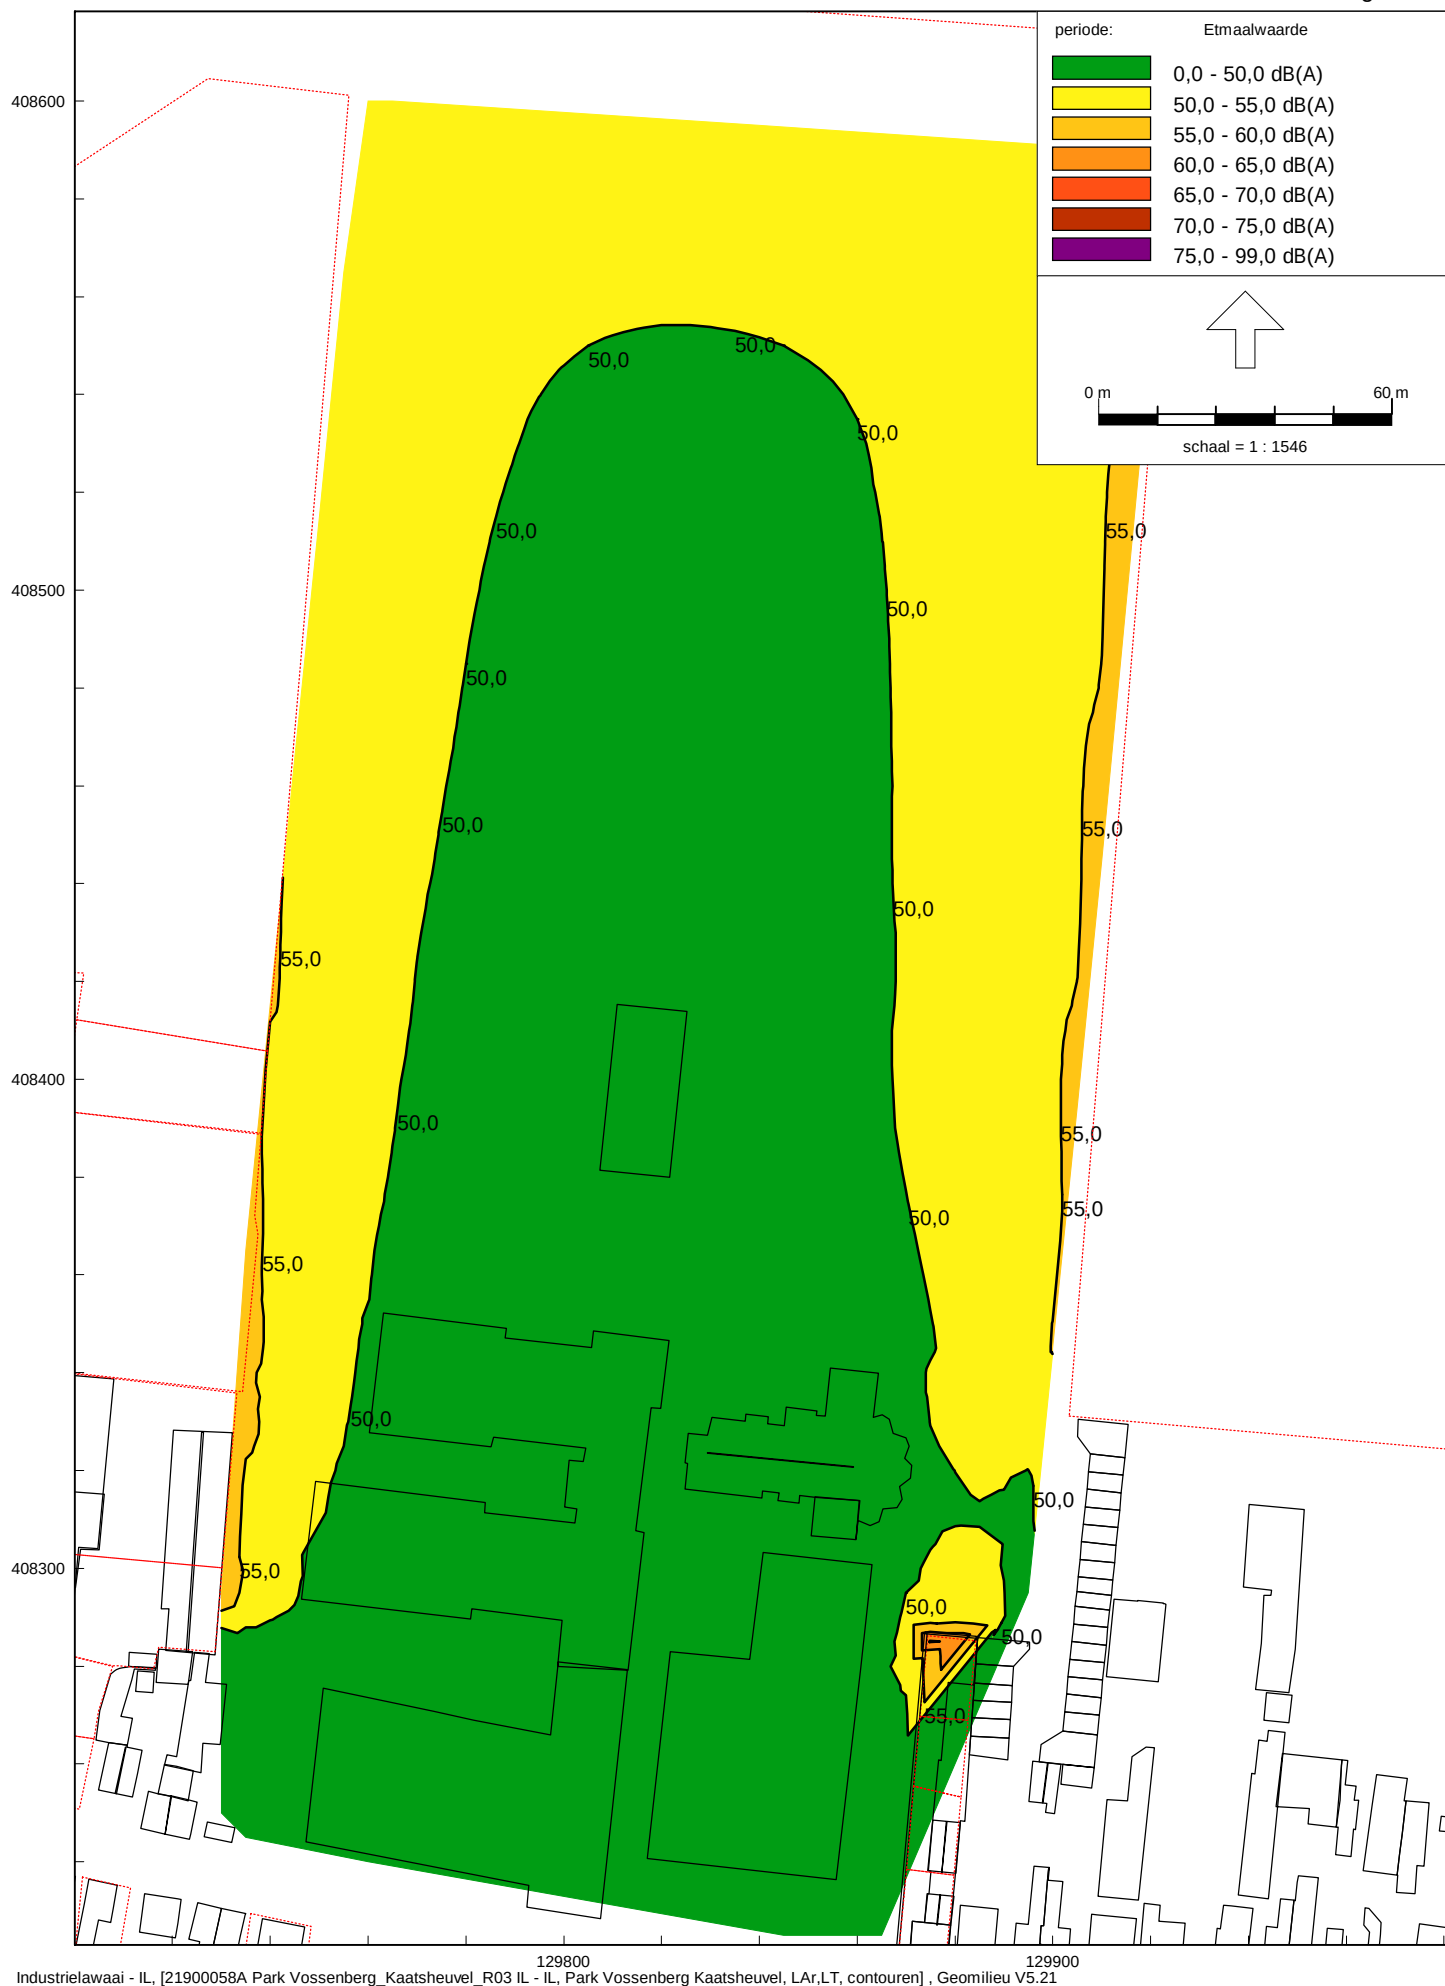

Figuur 6.2.1

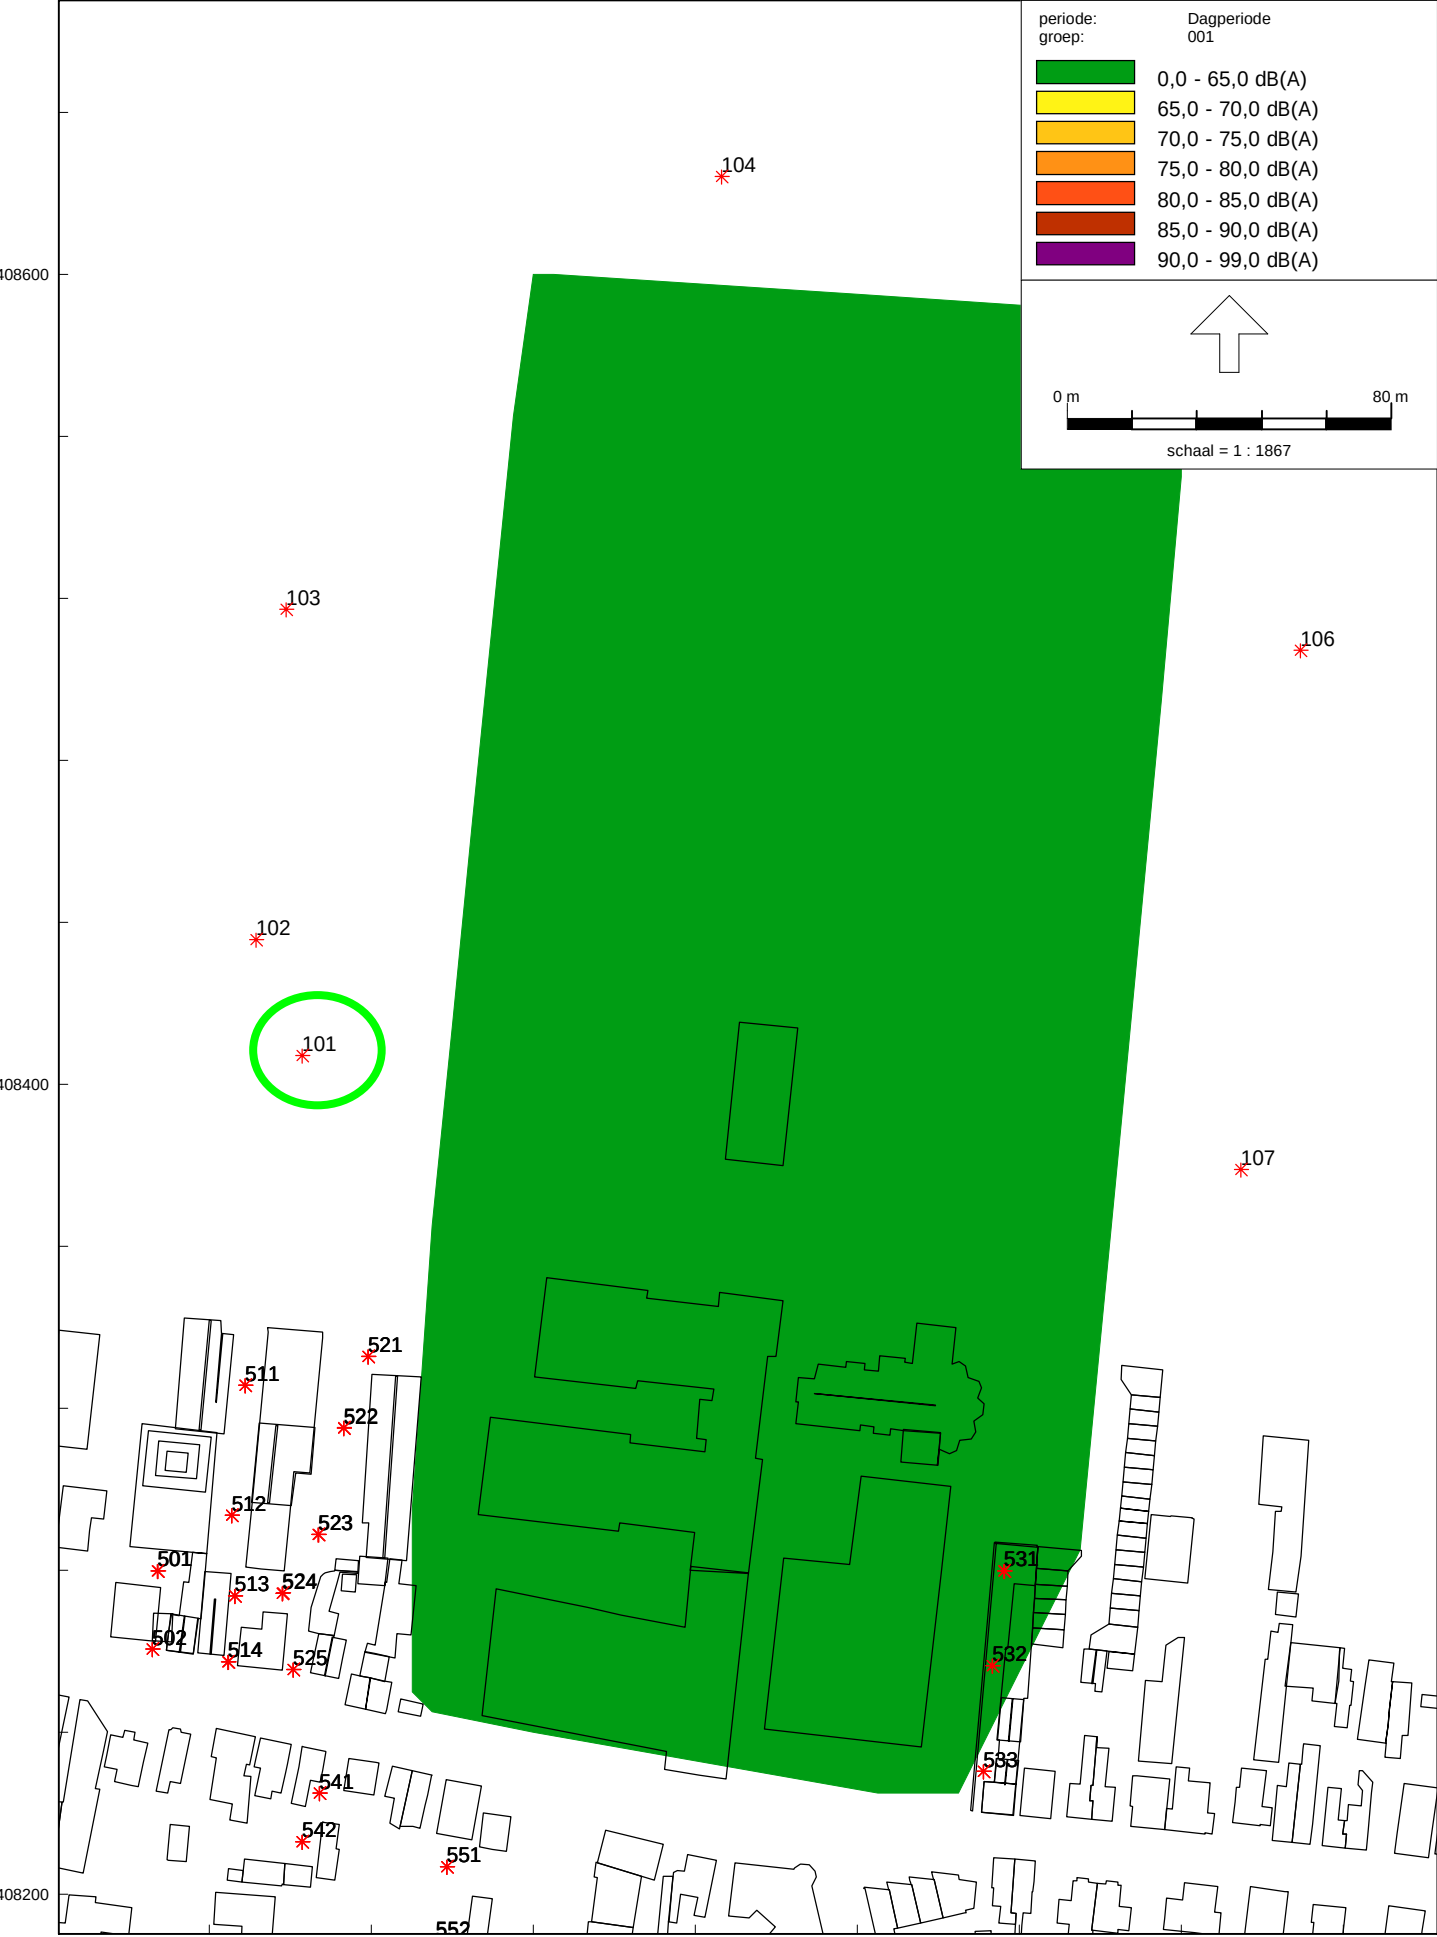



Industrielawaai - IL, [21900058A Park Vossenbergh_Kaatsheuvel_R03 IL - IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmaz, contouren] , Geomilieu V5.21

Maximale geluidniveaus bron 101, D/A



Maximale geluidniveaus bron 104, D/A

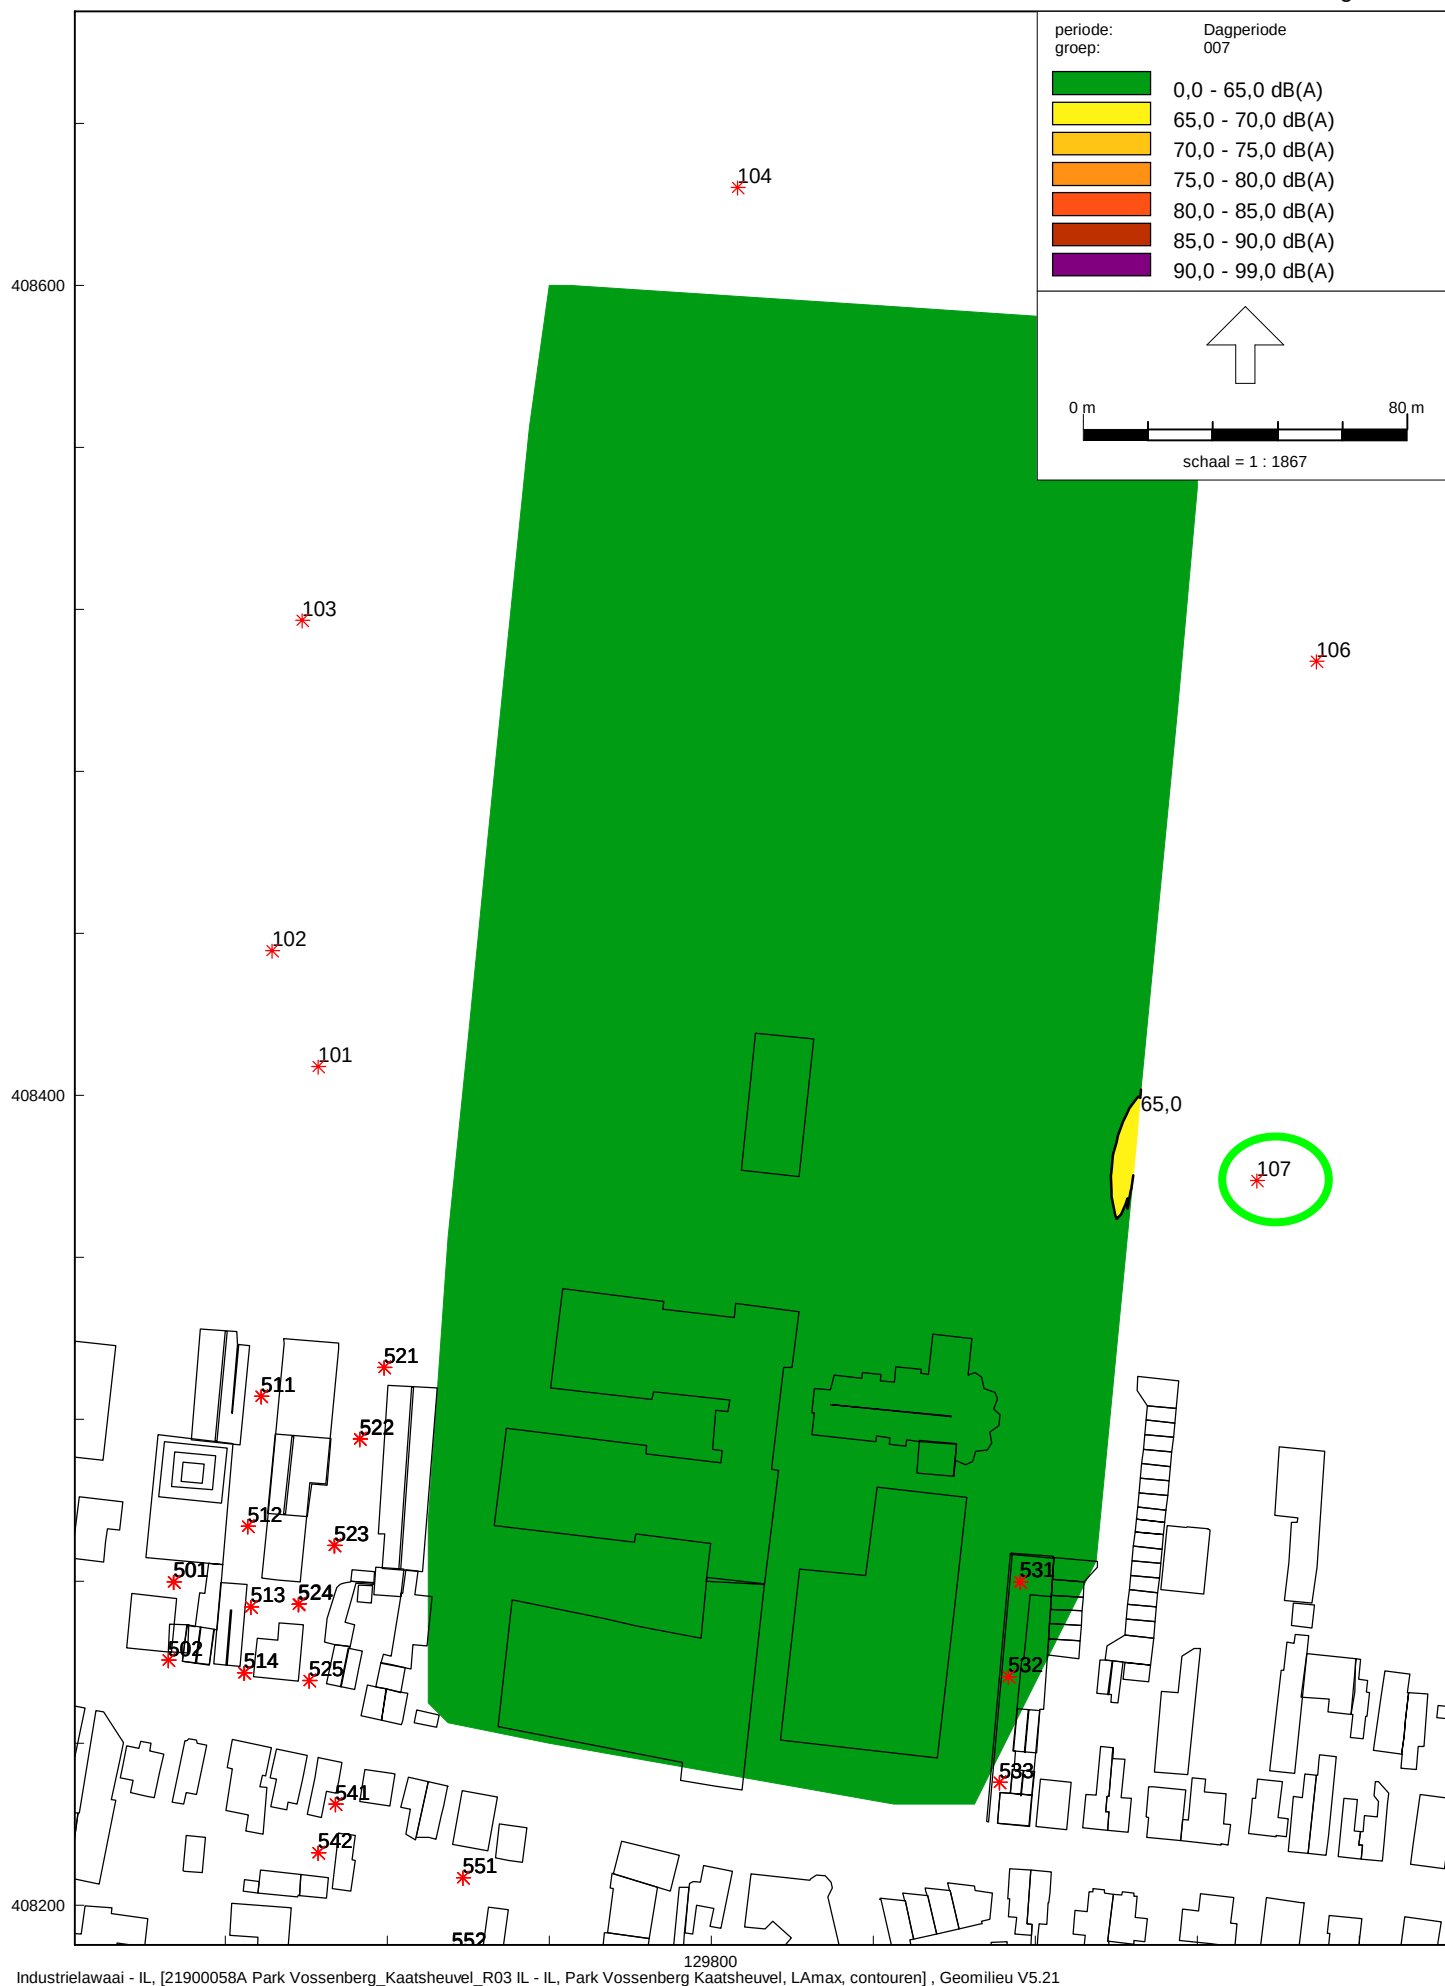


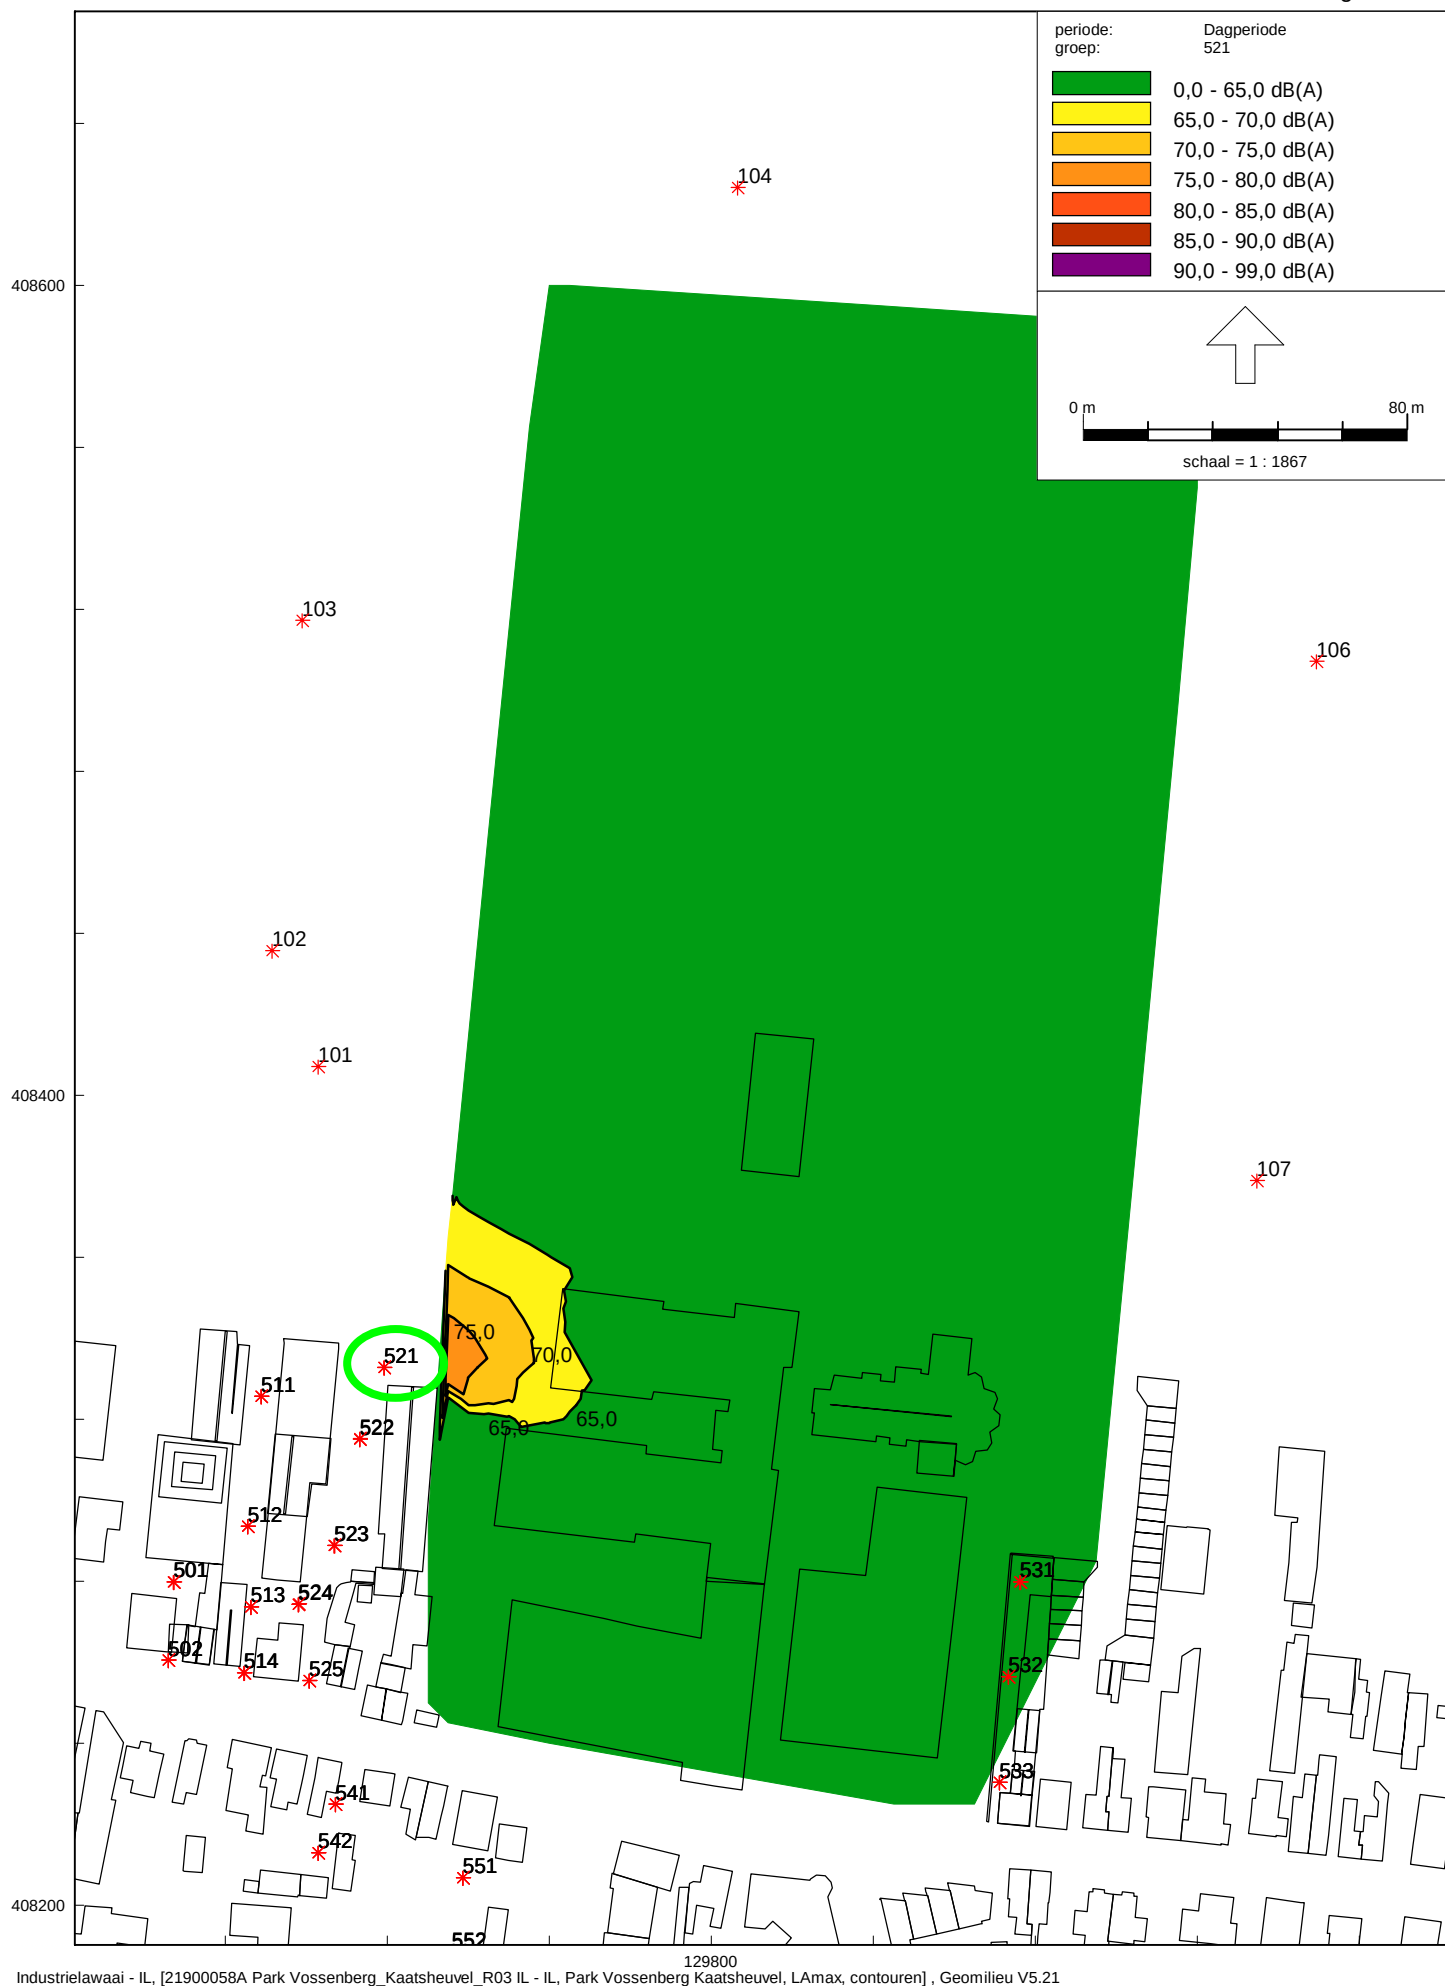







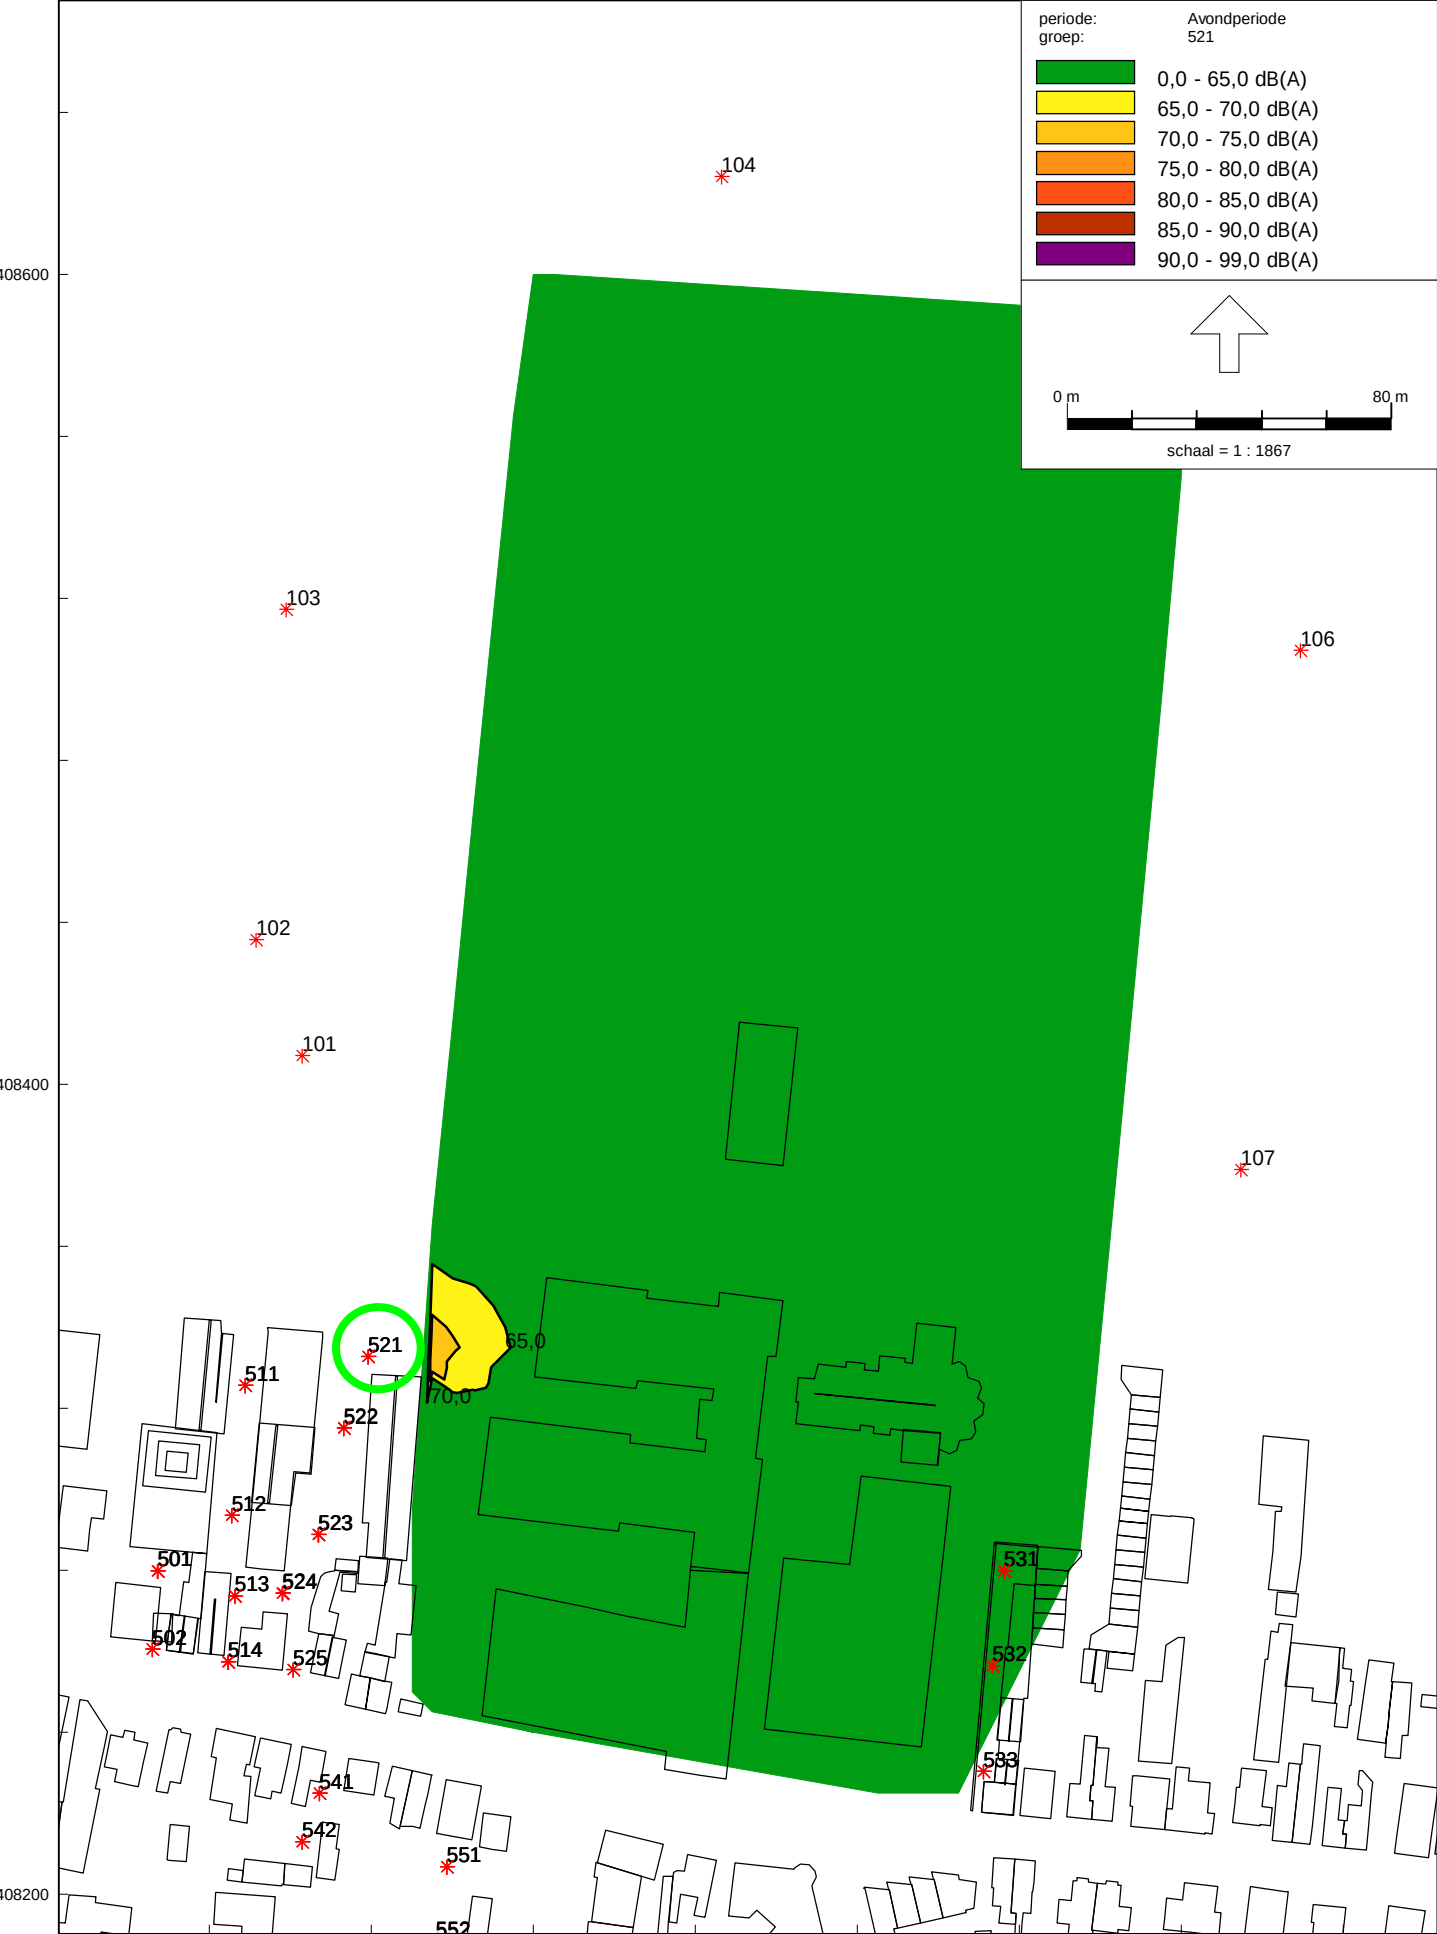

Industrielawaai - IL, [21900058A Park Vossenbergt_Kaatsheuvel_R03 IL - IL, Park Vossenbergt_Kaatsheuvel, LAmaz, contouren] , Geomilieu V5.21

Maximale geluidniveaus bron 321, A



Maximale geluidniveaus bron 531, A



BIJLAGEN

Model: Bronsterkte, LAr,LT, basis
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Oppervlak	Negeer obj.
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	0,00	1,50	63,89	68,89	73,89	77,89	81,89	83,89	82,89	79,89	77,89	89,29	12,000	1,265	0,800	536,28	Ja
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	0,00	1,50	64,53	69,53	74,53	78,53	82,53	84,53	83,53	80,53	78,53	89,93	12,000	1,265	0,800	621,45	Ja
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,77	63,77	68,77	72,77	76,77	78,77	77,77	74,77	72,77	84,17	12,000	1,265	0,800	153,84	Ja
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,50	63,50	68,50	72,50	76,50	78,50	77,50	74,50	72,50	83,90	12,000	1,265	0,800	144,68	Ja
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,41	63,41	68,41	72,41	76,41	78,41	77,41	74,41	72,41	83,81	12,000	1,265	0,800	141,57	Ja
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,79	63,79	68,79	72,79	76,79	78,79	77,79	74,79	72,79	84,19	12,000	1,265	0,800	154,65	Ja
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	64,06	69,06	74,06	78,06	82,06	84,06	83,06	80,06	78,06	89,46	12,000	1,265	0,800	520,54	Ja
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	58,27	63,27	68,27	72,27	76,27	78,27	77,27	74,27	72,27	83,67	12,000	1,265	0,800	249,41	Ja
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	58,83	63,83	68,83	72,83	76,83	78,83	77,83	74,83	72,83	84,23	12,000	1,265	0,800	283,62	Ja
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	63,26	68,26	73,26	77,26	81,26	83,26	82,26	79,26	77,26	88,66	12,000	1,265	0,800	786,87	Ja
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	65,85	70,85	75,85	79,85	83,85	85,85	84,85	81,85	79,85	91,25	12,000	1,265	0,800	1428,25	Ja
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,01	63,01	68,01	72,01	76,01	78,01	77,01	74,01	72,01	83,41	12,000	1,265	0,800	162,66	Ja
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	57,60	62,60	67,60	71,60	75,60	77,60	76,60	73,60	71,60	83,00	12,000	1,265	0,800	147,89	Ja
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,02	63,02	68,02	72,02	76,02	78,02	77,02	74,02	72,02	83,42	12,000	1,265	0,800	163,02	Ja
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,31	63,31	68,31	72,31	76,31	78,31	77,31	74,31	72,31	83,71	12,000	1,265	0,800	174,02	Ja
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	0,00	1,50	60,42	65,42	70,42	74,42	78,42	80,42	79,42	76,42	74,42	85,82	12,000	1,265	0,800	166,82	Ja
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	0,00	1,50	59,23	64,23	69,23	73,23	77,23	79,23	78,23	75,23	73,23	84,63	12,000	1,265	0,800	126,62	Ja
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	58,28	63,28	68,28	72,28	76,28	78,28	77,28	74,28	72,28	83,68	12,000	1,265	0,800	228,20	Ja
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	57,47	62,47	67,47	71,47	75,47	77,47	76,47	73,47	71,47	82,87	12,000	1,265	0,800	189,39	Ja
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	58,72	63,72	68,72	72,72	76,72	78,72	77,72	74,72	72,72	84,12	12,000	1,265	0,800	252,42	Ja
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	58,63	63,63	68,63	72,63	76,63	78,63	77,63	74,63	72,63	84,03	12,000	1,265	0,800	247,45	Ja
001	Categorie 2	0,00	5,00	64,60	69,60	74,60	78,60	82,60	84,60	83,60	80,60	78,60	90,00	12,000	1,265	0,800	2124,77	Ja
002	Categorie 3.1	0,00	5,00	70,71	75,71	80,71	84,71	88,71	90,71	89,71	86,71	84,71	96,11	12,000	1,265	0,800	10730,04	Ja
002	Categorie 3.1	0,00	5,00	71,39	76,39	81,39	85,39	89,39	91,39	90,39	87,39	85,39	96,79	12,000	1,265	0,800	12561,91	Ja
003	Categorie 3.2	0,00	5,00	78,70	83,70	88,70	92,70	96,70	98,70	97,70	94,70	92,70	104,10	12,000	1,265	0,800	31293,68	Ja
004	Categorie 3.2	0,00	5,00	75,70	80,70	85,70	89,70	93,70	95,70	94,70	91,70	89,70	101,10	12,000	1,265	0,800	7771,16	Ja
005	Categorie 3.2	0,00	5,00	74,50	79,50	84,50	88,50	92,50	94,50	93,50	90,50	88,50	99,90	12,000	1,265	0,800	3058,41	Ja
006	Categorie 3.2	0,00	5,00	79,90	84,90	89,90	93,90	97,90	99,90	98,90	95,90	93,90	105,30	12,000	1,265	0,800	43258,06	Ja
007	Categorie 3.2	0,00	5,00	77,40	82,40	87,40	91,40	95,40	97,40	96,40	93,40	91,40	102,80	12,000	1,265	0,800	16542,67	Ja
008	Categorie 3.2	0,00	5,00	77,80	82,80	87,80	91,80	95,80	97,80	96,80	93,80	91,80	103,20	12,000	1,265	0,800	21214,55	Ja
009	Categorie 3.2	0,00	5,00	79,90	84,90	89,90	93,90	97,90	99,90	98,90	95,90	93,90	105,30	12,000	1,265	0,800	51558,24	Ja

001	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP001_A	Punt 30 m	129.723,53	408.420,78	5	44,4
	CP002_A	Punt 30 m	129.766,35	408.358,09	5	45,0
	CP003_A	Punt 30 m	129.712,62	408.308,00	5	45,8
	CP004_A	Punt 30 m	129.666,73	408.370,69	5	44,8
				Gemiddelde:		45,0
002	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP005_A	Punt 50 m	129.677,91	408.291,49	5	44,7
	CP006_A	Punt 50 m	129.595,67	408.315,87	5	45,9
	CP007_A	Punt 50 m	129.512,47	408.323,35	5	45,1
	CP008_A	Punt 50 m	129.413,19	408.410,19	5	42,5
	CP009_A	Punt 50 m	129.510,51	408.471,81	5	45,0
	CP010_A	Punt 50 m	129.604,36	408.464,90	5	47,0
	CP011_A	Punt 50 m	129.642,94	408.526,51	5	46,4
	CP012_A	Punt 50 m	129.729,58	408.654,37	5	42,7
	CP013_A	Punt 50 m	129.802,70	408.548,11	5	45,2
	CP014_A	Punt 50 m	129.794,81	408.468,69	5	46,0
	CP015_A	Punt 50 m	129.788,41	408.388,45	5	44,6
				Gemiddelde:		45,0
003	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP016_A	Punt 100 m	129.605,93	408.327,57	5	45,4
	CP017_A	Punt 100 m	129.497,83	408.334,82	5	45,3
	CP018_A	Punt 100 m	129.358,75	408.506,86	5	44,8
	CP019_A	Punt 100 m	129.514,97	408.671,65	5	45,6
	CP020_A	Punt 100 m	129.645,48	408.682,20	5	44,8
	CP021_A	Punt 100 m	129.777,97	408.554,98	5	44,4
	CP022_A	Punt 100 m	129.771,38	408.460,06	5	44,9
				Gemiddelde:		45,0
004	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP023_A	Punt 100 m	129.583,53	408.783,23	5	45,5
	CP024_A	Punt 100 m	129.734,43	408.665,67	5	44,1
	CP025_A	Punt 100 m	129.594,94	408.514,76	5	45,5
	CP026_A	Punt 100 m	129.422,98	408.642,86	5	44,8
				Gemiddelde:		45,0
005	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP027_A	Punt 100 m	129.497,55	408.518,27	5	44,8
	CP028_A	Punt 100 m	129.361,56	408.658,65	5	45,4
	CP029_A	Punt 100 m	129.487,02	408.791,13	5	44,2
	CP030_A	Punt 100 m	129.606,34	408.661,28	5	45,5
				Gemiddelde:		45,0

006	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP031_A	Punt 100 m	129.779,21	408.996,53	5	44,3
	CP032_A	Punt 100 m	129.932,18	408.955,66	5	45,0
	CP033_A	Punt 100 m	130.018,59	408.822,53	5	45,2
	CP034_A	Punt 100 m	130.003,41	408.662,56	5	45,7
	CP035_A	Punt 100 m	129.880,80	408.514,25	5	44,4
	CP036_A	Punt 100 m	129.768,70	408.522,43	5	44,9
	CP037_A	Punt 100 m	129.635,57	408.656,72	5	44,9
	CP038_A	Punt 100 m	129.651,92	408.841,22	5	45,8
				Gemiddelde:		45,0
007	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP039_A	Punt 100 m	130.005,75	408.941,64	5	43,6
	CP040_A	Punt 100 m	130.099,16	408.776,99	5	45,6
	CP041_A	Punt 100 m	130.090,99	408.661,39	5	45,6
	CP042_A	Punt 100 m	129.942,69	408.511,92	5	43,8
	CP043_A	Punt 100 m	129.817,74	408.676,57	5	45,7
	CP044_A	Punt 100 m	129.830,59	408.808,52	5	45,8
				Gemiddelde:		45,0
008	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP045_A	Punt 100 m	130.080,48	408.847,06	5	45,0
	CP046_A	Punt 100 m	130.239,29	408.682,41	5	45,2
	CP047_A	Punt 100 m	130.072,31	408.467,54	5	44,4
	CP048_A	Punt 100 m	129.913,50	408.696,42	5	45,5
				Gemiddelde:		45,0
009	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	CP049_A	Punt 100 m	130.068,80	408.655,55	5	45,3
	CP050_A	Punt 100 m	130.221,78	408.494,40	5	45,0
	CP051_A	Punt 100 m	130.217,11	408.389,31	5	45,4
	CP052_A	Punt 100 m	130.023,26	408.189,62	5	44,2
	CP053_A	Punt 100 m	129.808,40	408.400,98	5	45,2
	CP054_A	Punt 100 m	129.817,74	408.525,93	5	44,9
				Gemiddelde:		45,0
201	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	301_A	Toetspunt 50 m	129.608,71	408.292,45	5	44,8
	302_A	Toetspunt 50 m	129.680,35	408.364,09	5	44,8
	303_A	Toetspunt 50 m	129.728,85	408.277,24	5	46,8
	304_A	Toetspunt 50 m	129.661,01	408.206,55	5	43,4
				Gemiddelde:		45,0
202	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	401_A	Toetspunt 50 m	129.622,34	408.337,15	5	44,0
	402_A	Toetspunt 50 m	129.687,32	408.387,87	5	45,2
	403_A	Toetspunt 50 m	129.742,48	408.315,59	5	47,0
	404_A	Toetspunt 50 m	129.738,36	408.268,68	5	45,7
	405_A	Toetspunt 50 m	129.670,84	408.204,33	5	41,7
	406_A	Toetspunt 50 m	129.629,63	408.285,16	5	46,1
				Gemiddelde:		45,0

203	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	501_A	Toetspunt 50 m	129.721,24	408.388,18	5	45,7
	502_A	Toetspunt 50 m	129.782,42	408.316,86	5	44,6
	503_A	Toetspunt 50 m	129.751,67	408.237,62	5	44,4
	504_A	Toetspunt 50 m	129.687,32	408.200,85	5	42,3
	505_A	Toetspunt 50 m	129.638,82	408.281,36	5	46,5
	506_A	Toetspunt 50 m	129.642,94	408.328,59	5	46,3
				Gemiddelde:		45,0
204	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	001_A	Toetspunt 30 m	129.882,96	408.314,94	5	43,9
	002_A	Toetspunt 30 m	129.913,54	408.273,32	5	45,2
	003_A	Toetspunt 30 m	129.910,97	408.248,14	5	46,0
	004_A	Toetspunt 30 m	129.909,17	408.227,07	5	45,2
	005_A	Toetspunt 30 m	129.870,63	408.190,07	5	43,7
	006_A	Toetspunt 30 m	129.839,28	408.231,95	5	45,1
	007_A	Toetspunt 30 m	129.842,37	408.258,41	5	46,0
	008_A	Toetspunt 30 m	129.843,91	408.281,79	5	45,1
				Gemiddelde:		45,0
205	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	201_A	Toetspunt 30 m	129.710,98	408.265,42	5	44,3
	202_A	Toetspunt 30 m	129.738,17	408.213,03	5	45,9
	203_A	Toetspunt 30 m	129.696,66	408.172,12	5	44,1
	204_A	Toetspunt 30 m	129.670,12	408.222,48	5	45,6
				Gemiddelde:		45,0
206	Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag
	101_A	Toetspunt 30 m	129.748,03	408.257,32	5	43,7
	102_A	Toetspunt 30 m	129.776,90	408.211,55	5	45,2
	103_A	Toetspunt 30 m	129.773,85	408.190,43	5	45,9
	104_A	Toetspunt 30 m	129.771,04	408.165,79	5	45,3
	105_A	Toetspunt 30 m	129.732,54	408.129,64	5	43,9
	106_A	Toetspunt 30 m	129.697,34	408.173,30	5	45,2
	107_A	Toetspunt 30 m	129.701,09	408.198,88	5	46,0
	108_A	Toetspunt 30 m	129.705,32	408.227,75	5	45,2
				Gemiddelde:		45,0

Model: Park Vossenbergr Kaatsheuvel, bronsterkte LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Oppervlak	Negeer obj.
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	0,00	1,50	57,34	62,34	67,34	71,34	75,34	77,34	76,34	73,34	71,34	82,74	12,000	1,265	0,800	505,81	Ja
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	0,00	1,50	60,23	65,23	70,23	74,23	78,23	80,23	79,23	76,23	74,23	85,63	12,000	1,265	0,800	621,45	Ja
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	46,76	51,76	56,76	60,76	64,76	66,76	65,76	62,76	60,76	72,16	12,000	1,265	0,800	139,98	Ja
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	56,90	61,90	66,90	70,90	74,90	76,90	75,90	72,90	70,90	82,30	12,000	1,265	0,800	144,68	Ja
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,41	63,41	68,41	72,41	76,41	78,41	77,41	74,41	72,41	83,81	12,000	1,265	0,800	141,57	Ja
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,79	63,79	68,79	72,79	76,79	78,79	77,79	74,79	72,79	84,19	12,000	1,265	0,800	154,65	Ja
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	64,06	69,06	74,06	78,06	82,06	84,06	83,06	80,06	78,06	89,46	12,000	1,265	0,800	520,54	Ja
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	47,70	52,70	57,70	61,70	65,70	67,70	66,70	63,70	61,70	73,10	12,000	1,005	0,635	218,93	Ja
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	55,83	60,83	65,83	69,83	73,83	75,83	74,83	71,83	69,83	81,23	12,000	1,005	0,635	283,62	Ja
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	61,26	66,26	71,26	75,26	79,26	81,26	80,26	77,26	75,26	86,66	12,000	1,265	0,800	786,87	Ja
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	62,85	67,85	72,85	76,85	80,85	82,85	81,85	78,85	76,85	88,25	12,000	1,265	0,800	1428,25	Ja
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,01	63,01	68,01	72,01	76,01	78,01	77,01	74,01	72,01	83,41	12,000	1,265	0,800	162,66	Ja
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	57,00	62,00	67,00	71,00	75,00	77,00	76,00	73,00	71,00	82,40	12,000	1,265	0,800	147,89	Ja
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,02	63,02	68,02	72,02	76,02	78,02	77,02	74,02	72,02	83,42	12,000	1,265	0,800	163,02	Ja
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,31	63,31	68,31	72,31	76,31	78,31	77,31	74,31	72,31	83,71	12,000	1,265	0,800	174,02	Ja
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	0,00	1,50	50,52	55,52	60,52	64,52	68,52	70,52	69,52	66,52	64,52	75,92	12,000	1,265	0,800	166,82	Ja
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	0,00	1,50	57,33	62,33	67,33	71,33	75,33	77,33	76,33	73,33	71,33	82,73	12,000	1,265	0,800	126,62	Ja
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	46,88	51,88	56,88	60,88	64,88	66,88	65,88	62,88	60,88	72,28	12,000	1,265	0,800	228,20	Ja
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	54,07	59,07	64,07	68,07	72,07	74,07	73,07	70,07	68,07	79,47	12,000	1,265	0,800	189,39	Ja
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	58,72	63,72	68,72	72,72	76,72	78,72	77,72	74,72	72,72	84,12	12,000	1,265	0,800	252,42	Ja
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	58,63	63,63	68,63	72,63	76,63	78,63	77,63	74,63	72,63	84,03	12,000	1,265	0,800	247,45	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 201
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	1,50	23,6	18,6	13,6
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	4,50	29,4	24,4	19,4
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	7,50	33,9	28,9	23,9
07.1_D	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	11,50	34,9	29,9	24,9
118_A	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	1,50	24,2	19,2	14,2
118_B	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	4,50	28,7	23,7	18,7
118_C	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	7,50	32,2	27,2	22,2
118_D	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	10,50	34,1	29,1	24,1
203_A	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	1,50	15,9	10,9	5,9
203_B	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	4,50	16,7	11,7	6,7
203_C	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	7,50	17,2	12,2	7,2
203_D	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	10,50	18,5	13,5	8,5
204_A	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	1,50	13,4	8,4	3,4
204_B	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	4,50	12,5	7,5	2,5
204_C	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	7,50	13,7	8,7	3,7
204_D	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	10,50	16,0	11,0	6,0
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	1,50	22,9	17,9	12,9
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	4,50	27,8	22,8	17,8
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	7,50	31,6	26,6	21,6
59.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	11,50	32,9	27,9	22,9
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	1,50	22,8	17,8	12,8
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	4,50	28,1	23,1	18,1
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	7,50	31,8	26,8	21,8
59.2_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	11,50	33,3	28,3	23,3
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	1,50	23,7	18,7	13,7
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	4,50	28,1	23,1	18,1
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	7,50	32,0	27,0	22,0
60.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	11,50	34,2	29,2	24,2
801_A	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	1,50	21,6	16,6	11,6
801_B	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	4,50	25,8	20,8	15,8
802_A	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	1,50	24,0	19,0	14,0
802_B	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	4,50	28,6	23,6	18,6
803_A	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	1,50	34,3	29,3	24,3
803_B	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	4,50	36,5	31,5	26,5
804_A	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	1,50	26,0	21,0	16,0
804_B	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	4,50	33,6	28,6	23,6
805_A	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	1,50	24,6	19,6	14,6
805_B	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	4,50	27,7	22,7	17,7
806_A	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	1,50	32,9	27,9	22,9
806_B	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	4,50	34,8	29,8	24,8
807_A	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	1,50	28,3	23,3	18,3
807_B	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	4,50	29,9	24,9	19,9
808_A	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	1,50	34,1	29,1	24,1
808_B	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	4,50	37,1	32,1	27,1
809_A	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	1,50	35,9	30,9	25,9
809_B	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	4,50	38,2	33,2	28,2
810_A	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	1,50	33,0	28,0	23,0
810_B	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	4,50	34,5	29,5	24,5
811_A	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	1,50	39,9	34,9	29,9
811_B	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	4,50	50,5	45,5	40,5
812_A	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	1,50	54,8	49,8	44,8
812_B	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	4,50	53,9	48,9	43,9
813_A	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	1,50	60,5	55,5	50,5
813_B	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	4,50	57,7	52,7	47,7
814_A	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	1,50	57,9	52,9	47,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAr,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 201
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
814_B	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	4,50	56,2	51,2	46,2
815_A	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	1,50	49,8	44,8	39,8
815_B	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	4,50	50,0	45,0	40,0
816_A	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	1,50	43,9	38,9	33,9
816_B	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	4,50	44,2	39,2	34,2
817_A	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	1,50	45,4	40,4	35,4
817_B	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	4,50	45,6	40,6	35,6
819_A	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	1,50	21,2	16,2	11,2
819_B	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	4,50	23,7	18,7	13,7
820_A	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	1,50	25,4	20,4	15,4
820_B	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	4,50	28,5	23,5	18,5
821_A	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	1,50	25,2	20,2	15,2
821_B	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	4,50	27,6	22,6	17,6
822_A	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	1,50	24,6	19,6	14,6
822_B	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	4,50	27,4	22,4	17,4
823_A	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	1,50	17,6	12,6	7,6
823_B	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	4,50	20,2	15,2	10,2
824_A	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	1,50	13,7	8,7	3,7
824_B	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	4,50	16,1	11,1	6,1
825_A	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	1,50	14,5	9,5	4,5
825_B	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	4,50	14,9	9,9	4,9
826_A	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	1,50	18,8	13,8	8,8
826_B	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	4,50	16,5	11,5	6,5
831_A	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	1,50	7,9	2,9	-2,1
831_B	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	4,50	13,7	8,7	3,7
832_A	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	1,50	11,2	6,2	1,2
832_B	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	4,50	13,5	8,5	3,5
841_A	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	1,50	16,0	11,0	6,0
841_B	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	4,50	18,6	13,6	8,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAR,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 202
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	1,50	30,5	25,5	20,5
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	4,50	38,9	33,9	28,9
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	7,50	40,6	35,6	30,6
07.1_D	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	11,50	42,2	37,2	32,2
118_A	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	1,50	30,7	25,7	20,7
118_B	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	4,50	38,4	33,4	28,4
118_C	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	7,50	40,7	35,7	30,7
118_D	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	10,50	42,2	37,2	32,2
203_A	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	1,50	16,4	11,4	6,4
203_B	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	4,50	14,5	9,5	4,5
203_C	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	7,50	15,0	10,0	5,0
203_D	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	10,50	18,5	13,5	8,4
204_A	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	1,50	19,0	14,0	9,0
204_B	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	4,50	17,8	12,8	7,8
204_C	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	7,50	19,3	14,3	9,3
204_D	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	10,50	21,3	16,3	11,3
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	1,50	31,8	26,8	21,8
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	4,50	37,1	32,1	27,1
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	7,50	40,9	35,9	30,9
59.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	11,50	42,5	37,5	32,5
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	1,50	30,6	25,6	20,6
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	4,50	37,1	32,1	27,1
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	7,50	41,1	36,1	31,1
59.2_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	11,50	42,8	37,8	32,8
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	1,50	30,9	25,9	20,9
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	4,50	36,9	31,9	26,9
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	7,50	41,5	36,5	31,5
60.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	11,50	43,2	38,2	33,2
801_A	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	1,50	29,1	24,1	19,1
801_B	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	4,50	34,8	29,8	24,8
802_A	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	1,50	31,4	26,4	21,4
802_B	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	4,50	35,8	30,8	25,8
803_A	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	1,50	33,1	28,1	23,1
803_B	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	4,50	35,5	30,5	25,5
804_A	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	1,50	35,1	30,1	25,1
804_B	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	4,50	45,7	40,7	35,7
805_A	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	1,50	32,7	27,7	22,7
805_B	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	4,50	35,0	30,0	25,0
806_A	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	1,50	40,2	35,2	30,2
806_B	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	4,50	43,0	38,0	33,0
807_A	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	1,50	36,2	31,2	26,2
807_B	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	4,50	38,7	33,7	28,7
808_A	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	1,50	55,4	50,4	45,4
808_B	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	4,50	55,4	50,4	45,4
809_A	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	1,50	55,4	50,4	45,4
809_B	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	4,50	53,6	48,6	43,6
810_A	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	1,50	61,2	56,2	51,2
810_B	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	4,50	58,5	53,5	48,5
811_A	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	1,50	66,7	61,7	56,7
811_B	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	4,50	62,0	57,0	52,0
812_A	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	1,50	54,3	49,3	44,3
812_B	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	4,50	50,5	45,5	40,5
813_A	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	1,50	39,9	34,9	29,9
813_B	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	4,50	52,3	47,3	42,3
814_A	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	1,50	52,1	47,1	42,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAr,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 202
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
814_B	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	4,50	48,8	43,8	38,8
815_A	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	1,50	33,8	28,8	23,8
815_B	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	4,50	36,7	31,7	26,7
816_A	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	1,50	33,0	28,0	23,0
816_B	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	4,50	36,4	31,4	26,4
817_A	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	1,50	37,4	32,4	27,4
817_B	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	4,50	39,8	34,8	29,8
819_A	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	1,50	24,9	19,9	14,9
819_B	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	4,50	27,3	22,3	17,3
820_A	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	1,50	31,0	26,0	21,0
820_B	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	4,50	34,2	29,2	24,2
821_A	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	1,50	27,5	22,5	17,5
821_B	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	4,50	30,0	25,0	20,0
822_A	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	1,50	28,8	23,8	18,8
822_B	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	4,50	31,2	26,2	21,2
823_A	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	1,50	23,9	18,9	13,9
823_B	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	4,50	26,1	21,1	16,1
824_A	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	1,50	19,8	14,8	9,8
824_B	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	4,50	22,0	17,0	12,0
825_A	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	1,50	21,7	16,7	11,7
825_B	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	4,50	20,1	15,1	10,1
826_A	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	1,50	21,9	16,9	11,9
826_B	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	4,50	21,3	16,3	11,3
831_A	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	1,50	14,0	9,0	4,0
831_B	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	4,50	17,7	12,7	7,7
832_A	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	1,50	16,5	11,5	6,5
832_B	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	4,50	16,9	11,9	6,9
841_A	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	1,50	22,0	17,0	12,0
841_B	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	4,50	23,8	18,8	13,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAR,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 203
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	1,50	38,6	33,6	28,6
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	4,50	45,0	39,9	34,9
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	7,50	46,7	41,5	36,5
07.1_D	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	11,50	47,1	41,9	36,9
118_A	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	1,50	43,8	38,8	33,8
118_B	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	4,50	47,7	42,6	37,6
118_C	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	7,50	49,0	43,9	38,9
118_D	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	10,50	49,2	44,1	39,1
203_A	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	1,50	17,1	11,9	6,9
203_B	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	4,50	15,6	10,3	5,3
203_C	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	7,50	15,1	9,8	4,8
203_D	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	10,50	17,4	12,1	7,1
204_A	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	1,50	18,8	13,6	8,6
204_B	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	4,50	17,7	12,6	7,6
204_C	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	7,50	19,1	14,0	9,0
204_D	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	10,50	21,0	15,9	10,9
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	1,50	46,5	41,5	36,5
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	4,50	47,8	42,8	37,8
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	7,50	48,3	43,3	38,3
59.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	11,50	48,3	43,2	38,2
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	1,50	47,9	42,9	37,9
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	4,50	49,0	44,0	39,0
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	7,50	49,4	44,4	39,4
59.2_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	11,50	49,4	44,3	39,3
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	1,50	48,9	43,9	38,9
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	4,50	50,0	44,9	39,9
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	7,50	50,3	45,2	40,2
60.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	11,50	50,1	45,1	40,1
801_A	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	1,50	36,3	31,2	26,2
801_B	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	4,50	42,4	37,3	32,3
802_A	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	1,50	39,3	34,1	29,1
802_B	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	4,50	46,2	41,2	36,2
803_A	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	1,50	40,9	35,3	30,3
803_B	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	4,50	43,8	38,6	33,6
804_A	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	1,50	40,6	35,4	30,4
804_B	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	4,50	50,5	45,2	40,2
805_A	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	1,50	38,4	33,2	28,2
805_B	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	4,50	43,6	38,5	33,5
806_A	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	1,50	49,7	43,9	38,9
806_B	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	4,50	51,0	45,4	40,4
807_A	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	1,50	55,9	50,0	45,0
807_B	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	4,50	52,7	47,0	42,0
808_A	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	1,50	56,6	50,7	45,7
808_B	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	4,50	55,0	49,1	44,1
809_A	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	1,50	50,5	44,6	39,6
809_B	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	4,50	50,2	44,4	39,4
810_A	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	1,50	52,9	47,1	42,1
810_B	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	4,50	53,2	47,5	42,5
811_A	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	1,50	51,0	45,7	40,7
811_B	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	4,50	51,0	45,8	40,8
812_A	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	1,50	33,6	28,1	23,1
812_B	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	4,50	37,9	32,6	27,6
813_A	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	1,50	34,4	29,1	24,1
813_B	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	4,50	42,4	37,2	32,2
814_A	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	1,50	32,1	26,7	21,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAr,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 203
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
814_B	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	4,50	36,7	31,4	26,4
815_A	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	1,50	30,5	25,3	20,3
815_B	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	4,50	35,3	30,2	25,2
816_A	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	1,50	30,7	25,4	20,4
816_B	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	4,50	37,1	31,8	26,8
817_A	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	1,50	28,3	23,2	18,2
817_B	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	4,50	32,0	27,0	22,0
819_A	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	1,50	28,4	23,1	18,1
819_B	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	4,50	29,9	24,5	19,5
820_A	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	1,50	37,2	31,7	26,7
820_B	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	4,50	39,8	34,4	29,4
821_A	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	1,50	28,5	23,3	18,3
821_B	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	4,50	31,1	25,9	20,9
822_A	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	1,50	35,4	29,9	24,9
822_B	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	4,50	38,0	32,7	27,7
823_A	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	1,50	27,9	22,7	17,7
823_B	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	4,50	32,2	27,1	22,1
824_A	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	1,50	25,9	20,8	15,8
824_B	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	4,50	28,8	23,8	18,8
825_A	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	1,50	22,3	17,0	12,0
825_B	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	4,50	22,9	17,8	12,8
826_A	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	1,50	24,1	18,9	13,9
826_B	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	4,50	23,9	18,7	13,7
831_A	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	1,50	11,9	6,7	1,7
831_B	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	4,50	15,6	10,3	5,3
832_A	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	1,50	14,9	9,7	4,7
832_B	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	4,50	16,6	11,4	6,4
841_A	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	1,50	24,5	19,4	14,4
841_B	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	4,50	26,5	21,3	16,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAR, LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 204
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	1,50	13,9	8,9	3,9
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	4,50	12,6	7,6	2,6
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	7,50	13,6	8,6	3,6
07.1_D	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	11,50	21,6	16,6	11,6
118_A	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	1,50	9,3	4,3	-0,7
118_B	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	4,50	11,0	6,0	1,0
118_C	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	7,50	12,8	7,8	2,8
118_D	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	10,50	16,0	11,0	6,0
203_A	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	1,50	43,9	38,9	33,9
203_B	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	4,50	48,9	43,9	38,9
203_C	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	7,50	49,2	44,2	39,2
203_D	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	10,50	48,8	43,8	38,8
204_A	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	1,50	44,7	39,7	34,7
204_B	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	4,50	50,2	45,2	40,2
204_C	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	7,50	50,4	45,4	40,4
204_D	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	10,50	50,0	45,0	40,0
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	1,50	9,3	4,3	-0,7
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	4,50	10,9	5,9	0,9
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	7,50	12,8	7,8	2,8
59.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	11,50	20,0	15,0	10,0
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	1,50	9,1	4,1	-0,9
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	4,50	10,7	5,7	0,7
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	7,50	12,6	7,6	2,6
59.2_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	11,50	20,2	15,2	10,2
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	1,50	9,0	4,0	-1,0
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	4,50	10,6	5,6	0,6
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	7,50	12,5	7,5	2,5
60.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	11,50	19,9	14,9	9,9
801_A	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	1,50	20,7	15,7	10,7
801_B	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	4,50	22,2	17,2	12,2
802_A	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	1,50	13,3	8,3	3,3
802_B	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	4,50	17,7	12,7	7,7
803_A	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	1,50	14,1	9,1	4,1
803_B	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	4,50	14,4	9,4	4,4
804_A	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	1,50	14,3	9,3	4,3
804_B	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	4,50	15,2	10,2	5,2
805_A	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	1,50	14,7	9,7	4,7
805_B	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	4,50	15,5	10,5	5,5
806_A	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	1,50	13,5	8,5	3,5
806_B	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	4,50	14,7	9,7	4,7
807_A	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	1,50	13,8	8,8	3,8
807_B	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	4,50	15,8	10,8	5,8
808_A	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	1,50	13,0	8,0	3,0
808_B	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	4,50	11,7	6,7	1,7
809_A	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	1,50	13,5	8,4	3,5
809_B	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	4,50	12,8	7,8	2,8
810_A	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	1,50	13,6	8,6	3,6
810_B	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	4,50	14,2	9,2	4,2
811_A	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	1,50	13,4	8,4	3,4
811_B	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	4,50	15,0	10,0	5,0
812_A	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	1,50	10,5	5,5	0,5
812_B	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	4,50	13,0	8,0	3,0
813_A	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	1,50	13,0	8,0	3,0
813_B	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	4,50	16,7	11,7	6,7
814_A	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	1,50	9,5	4,5	-0,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAr,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 204
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
814_B	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	4,50	12,4	7,4	2,4
815_A	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	1,50	11,6	6,6	1,6
815_B	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	4,50	12,8	7,8	2,8
816_A	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	1,50	14,9	9,9	4,9
816_B	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	4,50	14,4	9,4	4,4
817_A	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	1,50	12,7	7,7	2,7
817_B	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	4,50	13,4	8,4	3,4
819_A	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	1,50	16,0	11,0	6,0
819_B	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	4,50	16,3	11,3	6,3
820_A	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	1,50	17,0	12,0	7,0
820_B	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	4,50	18,3	13,3	8,3
821_A	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	1,50	17,2	12,2	7,2
821_B	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	4,50	17,1	12,1	7,1
822_A	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	1,50	11,5	6,5	1,5
822_B	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	4,50	12,8	7,8	2,8
823_A	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	1,50	15,3	10,3	5,3
823_B	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	4,50	17,0	12,0	7,0
824_A	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	1,50	26,9	21,9	16,9
824_B	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	4,50	28,8	23,8	18,8
825_A	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	1,50	18,8	13,8	8,8
825_B	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	4,50	18,8	13,8	8,8
826_A	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	1,50	17,4	12,4	7,4
826_B	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	4,50	18,1	13,1	8,1
831_A	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	1,50	44,2	39,2	34,2
831_B	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	4,50	50,1	45,1	40,1
832_A	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	1,50	41,6	36,6	31,6
832_B	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	4,50	48,4	43,4	38,4
841_A	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	1,50	17,0	12,0	7,0
841_B	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	4,50	19,1	14,1	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAR,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 205
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	1,50	26,2	21,2	16,2
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	4,50	29,8	24,8	19,8
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	7,50	31,4	26,4	21,4
07.1_D	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	11,50	33,6	28,6	23,6
118_A	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	1,50	23,4	18,4	13,4
118_B	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	4,50	25,9	20,9	15,9
118_C	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	7,50	29,0	24,0	19,0
118_D	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	10,50	31,5	26,5	21,5
203_A	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	1,50	16,1	11,1	6,1
203_B	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	4,50	17,3	12,3	7,3
203_C	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	7,50	18,7	13,7	8,7
203_D	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	10,50	19,8	14,8	9,8
204_A	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	1,50	2,3	-2,7	-7,7
204_B	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	4,50	1,8	-3,2	-8,2
204_C	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	7,50	3,2	-1,8	-6,8
204_D	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	10,50	7,9	2,9	-2,1
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	1,50	21,0	16,0	11,0
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	4,50	22,8	17,8	12,8
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	7,50	24,7	19,7	14,7
59.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	11,50	28,6	23,6	18,6
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	1,50	21,4	16,4	11,4
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	4,50	23,7	18,7	13,7
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	7,50	26,2	21,2	16,2
59.2_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	11,50	30,3	25,3	20,3
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	1,50	22,0	17,0	12,0
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	4,50	24,7	19,7	14,7
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	7,50	27,7	22,7	17,7
60.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	11,50	31,7	26,7	21,7
801_A	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	1,50	23,5	18,5	13,5
801_B	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	4,50	25,1	20,1	15,1
802_A	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	1,50	29,0	24,0	19,0
802_B	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	4,50	26,9	21,9	16,9
803_A	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	1,50	41,7	36,7	31,7
803_B	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	4,50	42,4	37,4	32,4
804_A	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	1,50	23,9	18,9	13,9
804_B	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	4,50	22,2	17,2	12,2
805_A	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	1,50	38,2	33,2	28,2
805_B	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	4,50	39,1	34,1	29,1
806_A	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	1,50	24,0	19,0	14,0
806_B	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	4,50	30,7	25,7	20,7
807_A	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	1,50	38,2	33,2	28,2
807_B	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	4,50	39,0	34,0	29,0
808_A	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	1,50	25,1	20,1	15,1
808_B	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	4,50	20,9	15,9	10,9
809_A	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	1,50	20,7	15,7	10,7
809_B	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	4,50	22,2	17,2	12,2
810_A	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	1,50	23,8	18,8	13,8
810_B	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	4,50	25,1	20,1	15,1
811_A	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	1,50	16,1	11,1	6,1
811_B	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	4,50	18,1	13,1	8,1
812_A	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	1,50	20,1	15,1	10,1
812_B	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	4,50	24,8	19,8	14,8
813_A	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	1,50	17,0	12,0	7,0
813_B	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	4,50	19,4	14,4	9,4
814_A	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	1,50	19,2	14,2	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAr,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 205
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
814_B	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	4,50	24,7	19,7	14,7
815_A	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	1,50	18,0	13,0	8,0
815_B	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	4,50	20,2	15,2	10,2
816_A	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	1,50	17,5	12,5	7,5
816_B	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	4,50	19,9	14,9	9,9
817_A	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	1,50	10,3	5,3	0,3
817_B	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	4,50	11,6	6,6	1,6
819_A	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	1,50	46,8	41,8	36,8
819_B	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	4,50	46,8	41,8	36,8
820_A	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	1,50	49,5	44,5	39,5
820_B	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	4,50	49,2	44,2	39,2
821_A	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	1,50	50,3	45,3	40,3
821_B	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	4,50	50,4	45,4	40,4
822_A	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	1,50	50,4	45,4	40,4
822_B	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	4,50	49,7	44,7	39,7
823_A	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	1,50	25,6	20,6	15,6
823_B	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	4,50	26,2	21,2	16,2
824_A	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	1,50	19,2	14,2	9,2
824_B	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	4,50	21,4	16,4	11,4
825_A	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	1,50	28,8	23,8	18,8
825_B	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	4,50	30,9	25,9	20,9
826_A	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	1,50	32,2	27,2	22,2
826_B	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	4,50	32,6	27,6	22,6
831_A	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	1,50	6,4	1,4	-3,6
831_B	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	4,50	12,2	7,2	2,2
832_A	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	1,50	9,3	4,3	-0,7
832_B	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	4,50	11,7	6,7	1,7
841_A	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	1,50	19,2	14,2	9,2
841_B	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	4,50	25,3	20,3	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 206
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	1,50	29,8	24,8	19,8
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	4,50	31,7	26,7	21,7
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	7,50	32,6	27,6	22,6
07.1_D	Bouwdeel 3-Appartementen	129743,88	408261,48	11,50	34,0	29,0	24,0
118_A	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	1,50	31,4	26,4	21,4
118_B	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	4,50	33,2	28,2	23,2
118_C	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	7,50	34,7	29,7	24,7
118_D	Antoniusstraat 1	129745,17	408281,70	10,50	35,7	30,7	25,7
203_A	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	1,50	23,6	18,6	13,6
203_B	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	4,50	24,7	19,7	14,7
203_C	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	7,50	26,6	21,6	16,6
203_D	Hoofdstraat 201	129861,22	408240,19	10,50	29,0	24,0	19,0
204_A	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	1,50	16,1	11,1	6,1
204_B	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	4,50	10,8	5,8	0,8
204_C	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	7,50	13,7	8,7	3,7
204_D	Hoofdstraat 201	129863,19	408253,21	10,50	17,3	12,3	7,3
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	1,50	18,7	13,7	8,7
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	4,50	19,5	14,5	9,5
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	7,50	20,8	15,8	10,8
59.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129752,03	408330,77	11,50	24,6	19,6	14,6
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	1,50	21,4	16,4	11,4
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	4,50	22,2	17,2	12,2
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	7,50	23,7	18,7	13,7
59.2_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129749,64	408317,68	11,50	27,3	22,3	17,3
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	1,50	24,6	19,6	14,6
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	4,50	25,9	20,9	15,9
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	7,50	27,6	22,6	17,6
60.1_D	Bouwdeel 1-Appartementen	129746,81	408301,76	11,50	30,4	25,4	20,4
801_A	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	1,50	26,1	21,1	16,1
801_B	Antoniusstraat 3	129724,02	408252,59	4,50	23,8	18,8	13,8
802_A	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	1,50	23,0	18,0	13,0
802_B	Antoniusstraat 5	129716,12	408254,24	4,50	22,0	17,0	12,0
803_A	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	1,50	24,1	19,1	14,1
803_B	Antoniusstraat 5	129714,22	408250,68	4,50	24,9	19,9	14,9
804_A	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	1,50	22,8	17,8	12,8
804_B	Antoniusstraat 5A	129712,06	408263,24	4,50	20,9	15,9	10,9
805_A	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	1,50	25,6	20,6	15,6
805_B	Antoniusstraat 5A	129712,79	408257,38	4,50	27,0	22,0	17,0
806_A	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	1,50	20,8	15,8	10,8
806_B	Antoniusstraat 5A	129705,79	408259,32	4,50	22,7	17,7	12,7
807_A	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	1,50	28,7	23,7	18,7
807_B	Antoniusstraat 7, BW	129698,57	408260,75	4,50	30,6	25,6	20,6
808_A	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	1,50	19,6	14,6	9,6
808_B	Antoniusstraat 7, BW	129690,65	408265,70	4,50	17,5	12,5	7,5
809_A	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	1,50	17,7	12,7	7,7
809_B	Antoniusstraat 7, BW	129687,32	408261,43	4,50	19,0	14,0	9,0
810_A	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	1,50	22,1	17,1	12,1
810_B	Antoniusstraat 7A, BW	129684,63	408270,04	4,50	20,9	15,9	10,9
811_A	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	1,50	18,3	13,3	8,3
811_B	Antoniusstraat 7A, BW	129681,85	408279,54	4,50	16,1	11,1	6,1
812_A	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	1,50	17,7	12,7	7,7
812_B	Antoniusstraat 7A, BW	129677,53	408264,92	4,50	20,5	15,5	10,5
813_A	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	1,50	15,0	10,0	5,0
813_B	Antoniusstraat 9, BW	129671,82	408269,15	4,50	15,5	10,5	5,5
814_A	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	1,50	16,4	11,4	6,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Park Vossenbergh Kaatsheuvel, bronsterkte LAr,LT
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 206
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
814_B	Antoniusstraat 9	129676,79	408264,08	4,50	19,5	14,5	9,5
815_A	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	1,50	19,5	14,5	9,5
815_B	Antoniusstraat 13	129650,62	408290,35	4,50	20,3	15,3	10,3
816_A	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	1,50	17,7	12,7	7,7
816_B	Antoniusstraat 13	129646,01	408285,14	4,50	19,0	14,0	9,0
817_A	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	1,50	11,6	6,6	1,6
817_B	Antoniusstraat 13	129648,04	408300,44	4,50	11,7	6,7	1,7
819_A	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	1,50	42,6	37,6	32,6
819_B	Antoniusstraat 28	129715,19	408225,16	4,50	44,4	39,4	34,4
820_A	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	1,50	34,4	29,4	24,4
820_B	Antoniusstraat 28	129713,61	408228,85	4,50	36,1	31,1	26,1
821_A	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	1,50	32,3	27,3	22,3
821_B	Antoniusstraat 36	129693,45	408223,81	4,50	35,0	30,0	25,0
822_A	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	1,50	25,2	20,2	15,2
822_B	Antoniusstraat 36	129698,73	408229,11	4,50	27,7	22,7	17,7
823_A	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	1,50	50,1	45,1	40,1
823_B	Antoniusstraat 24	129733,46	408222,24	4,50	50,3	45,3	40,3
824_A	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	1,50	43,9	38,9	33,9
824_B	Antoniusstraat 16	129748,32	408219,98	4,50	43,1	38,1	33,1
825_A	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	1,50	50,4	45,4	40,4
825_B	Antoniusstraat 16	129749,95	408210,96	4,50	50,3	45,3	40,3
826_A	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	1,50	49,4	44,4	39,4
826_B	Antoniusstraat 24	129729,01	408216,58	4,50	49,9	44,9	39,9
831_A	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	1,50	13,1	8,1	3,1
831_B	Hoofdstraat 201	129880,61	408226,23	4,50	17,5	12,5	7,5
832_A	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	1,50	13,5	8,5	3,5
832_B	Hoofdstraat 201	129884,88	408230,92	4,50	15,7	10,7	5,7
841_A	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	1,50	45,9	40,9	35,9
841_B	Wagnerstraat 3	129742,26	408148,30	4,50	48,5	43,5	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Model: Park Vossenbergr Kaatsheuvel, bronsterkte, LAmaz
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefL.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	56,50	74,50	77,50	80,50	86,50	98,50	89,50	84,50	71,50	99,50	--	4,000	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	51,50	69,50	72,50	75,50	81,50	93,50	84,50	79,50	66,50	94,50	--	--	8,000
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	65,00	83,00	86,00	89,00	95,00	107,00	98,00	93,00	80,00	108,00	--	--	8,000
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	--	4,000	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	65,00	83,00	86,00	89,00	95,00	107,00	98,00	93,00	80,00	108,00	--	--	8,000
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	--	4,000	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	65,00	83,00	86,00	89,00	95,00	107,00	98,00	93,00	80,00	108,00	--	4,000	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	60,00	78,00	81,00	84,00	90,00	102,00	93,00	88,00	75,00	103,00	--	--	8,000
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	48,00	66,00	69,00	72,00	78,00	90,00	81,00	76,00	63,00	91,00	--	--	8,000
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	53,00	71,00	74,00	77,00	83,00	95,00	86,00	81,00	68,00	96,00	--	4,000	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	44,00	62,00	65,00	68,00	74,00	86,00	77,00	72,00	59,00	87,00	--	--	8,000
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	67,00	70,00	73,00	79,00	91,00	82,00	77,00	64,00	92,00	--	4,000	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	61,00	79,00	82,00	85,00	91,00	103,00	94,00	89,00	76,00	104,00	--	4,000	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	56,00	74,00	77,00	80,00	86,00	98,00	89,00	84,00	71,00	99,00	--	--	8,000
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	63,00	80,00	83,00	86,00	92,00	104,00	95,00	90,00	77,00	105,00	--	4,000	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	75,00	78,00	81,00	87,00	99,00	90,00	85,00	72,00	100,00	--	--	8,000
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	75,00	78,00	81,00	87,00	99,00	90,00	85,00	72,00	100,00	--	--	8,000
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	62,00	80,00	83,00	86,00	92,00	104,00	95,00	90,00	77,00	105,00	--	4,000	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	51,00	69,00	72,00	75,00	81,00	93,00	84,00	79,00	66,00	94,00	--	--	8,000
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	74,00	77,00	80,00	86,00	98,00	89,00	84,00	71,00	99,00	--	4,000	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	42,00	60,00	63,00	66,00	72,00	84,00	75,00	70,00	57,00	85,00	--	--	8,000
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	47,00	65,00	68,00	71,00	77,00	89,00	80,00	75,00	62,00	90,00	--	4,000	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	60,00	78,00	81,00	84,00	90,00	102,00	93,00	88,00	75,00	103,00	--	4,000	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	55,50	73,50	76,50	79,50	85,50	97,50	88,50	83,50	70,50	98,50	--	--	8,000
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	67,00	70,00	73,00	79,00	91,00	82,00	77,00	64,00	92,00	--	--	8,000
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	54,00	72,00	75,00	78,00	84,00	96,00	87,00	82,00	69,00	97,00	--	4,000	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	55,50	73,50	76,50	79,50	85,50	97,50	88,50	83,50	70,50	98,50	--	4,000	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	50,50	68,50	71,50	74,50	80,50	92,50	83,50	78,50	65,50	93,50	--	--	8,000
541	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	67,00	70,00	73,00	79,00	91,00	82,00	77,00	64,00	92,00	--	4,000	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	44,00	62,00	65,00	68,00	74,00	86,00	77,00	72,00	59,00	87,00	--	--	8,000
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	48,00	66,00	69,00	72,00	78,00	90,00	81,00	76,00	63,00	91,00	--	--	8,000
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	53,00	71,00	74,00	77,00	83,00	95,00	86,00	81,00	68,00	96,00	--	4,000	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	51,00	69,00	72,00	75,00	81,00	93,00	84,00	79,00	66,00	94,00	--	4,000	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	46,50	64,50	67,50	70,50	76,50	88,50	79,50	74,50	61,50	89,50	--	--	8,000
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	54,00	72,00	75,00	78,00	84,00	96,00	87,00	82,00	69,00	97,00	--	--	8,000
552	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	59,00	77,00	80,00	83,00	89,00	101,00	92,00	87,00	74,00	102,00	--	4,000	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	53,00	71,00	74,00	77,00	83,00	95,00	86,00	81,00	68,00	96,00	--	--	8,000
553	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	58,00	76,00	79,00	82,00	88,00	100,00	91,00	86,00	73,00	101,00	--	4,000	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--

Model: IL, Park Vossenber Kaatsheuvel, LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Oppervlak	Negeer obj.
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	0,00	1,50	57,34	62,34	67,34	71,34	75,34	77,34	76,34	73,34	71,34	82,74	12,000	1,265	0,800	505,81	Ja
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	0,00	1,50	60,15	65,15	70,15	74,15	78,15	80,15	79,15	76,15	74,15	85,55	12,000	1,265	0,800	609,92	Ja
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	46,76	51,76	56,76	60,76	64,76	66,76	65,76	62,76	60,76	72,16	12,000	1,265	0,800	139,98	Ja
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	56,90	61,90	66,90	70,90	74,90	76,90	75,90	72,90	70,90	82,30	12,000	1,265	0,800	144,68	Ja
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,40	63,40	68,40	72,40	76,40	78,40	77,40	74,40	72,40	83,80	12,000	1,265	0,800	141,23	Ja
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	58,78	63,78	68,78	72,78	76,78	78,78	77,78	74,78	72,78	84,18	12,000	1,265	0,800	154,01	Ja
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	0,00	1,50	64,03	69,03	74,03	78,03	82,03	84,03	83,03	80,03	78,03	89,43	12,000	1,265	0,800	516,75	Ja
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	47,70	52,70	57,70	61,70	65,70	67,70	66,70	63,70	61,70	73,10	12,000	1,005	0,635	218,93	Ja
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	55,82	60,82	65,82	69,82	73,82	75,82	74,82	71,82	69,82	81,22	12,000	1,005	0,635	282,84	Ja
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	61,23	66,23	71,23	75,23	79,23	81,23	80,23	77,23	75,23	86,63	12,000	1,265	0,800	781,22	Ja
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	0,00	1,50	62,84	67,84	72,84	76,84	80,84	82,84	81,84	78,84	76,84	88,24	12,000	1,265	0,800	1424,16	Ja
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,01	63,01	68,01	72,01	76,01	78,01	77,01	74,01	72,01	83,41	12,000	1,265	0,800	162,66	Ja
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	57,00	62,00	67,00	71,00	75,00	77,00	76,00	73,00	71,00	82,40	12,000	1,265	0,800	147,89	Ja
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,02	63,02	68,02	72,02	76,02	78,02	77,02	74,02	72,02	83,42	12,000	1,265	0,800	163,02	Ja
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	0,00	1,50	58,31	63,31	68,31	72,31	76,31	78,31	77,31	74,31	72,31	83,71	12,000	1,265	0,800	174,02	Ja
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	0,00	1,50	50,52	55,52	60,52	64,52	68,52	70,52	69,52	66,52	64,52	75,92	12,000	1,265	0,800	166,82	Ja
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	0,00	1,50	57,33	62,33	67,33	71,33	75,33	77,33	76,33	73,33	71,33	82,73	12,000	1,265	0,800	126,62	Ja
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	46,88	51,88	56,88	60,88	64,88	66,88	65,88	62,88	60,88	72,28	12,000	1,265	0,800	228,20	Ja
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	54,07	59,07	64,07	68,07	72,07	74,07	73,07	70,07	68,07	79,47	12,000	1,265	0,800	189,39	Ja
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	58,72	63,72	68,72	72,72	76,72	78,72	77,72	74,72	72,72	84,12	12,000	1,265	0,800	252,42	Ja
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	0,00	1,50	58,63	63,63	68,63	72,63	76,63	78,63	77,63	74,63	72,63	84,03	12,000	1,265	0,800	247,45	Ja
001	Categorie 2	0,00	5,00	64,60	69,60	74,60	78,60	82,60	84,60	83,60	80,60	78,60	90,00	12,000	1,265	0,800	2124,77	Ja
002	Categorie 3.1	0,00	5,00	70,71	75,71	80,71	84,71	88,71	90,71	89,71	86,71	84,71	96,11	12,000	1,265	0,800	10730,04	Ja
002	Categorie 3.1	0,00	5,00	71,39	76,39	81,39	85,39	89,39	91,39	90,39	87,39	85,39	96,79	12,000	1,265	0,800	12561,91	Ja
003	Categorie 3.2	0,00	5,00	78,70	83,70	88,70	92,70	96,70	98,70	97,70	94,70	92,70	104,10	12,000	1,265	0,800	31293,68	Ja
004	Categorie 3.2	0,00	5,00	75,70	80,70	85,70	89,70	93,70	95,70	94,70	91,70	89,70	101,10	12,000	1,265	0,800	7771,16	Ja
005	Categorie 3.2	0,00	5,00	74,50	79,50	84,50	88,50	92,50	94,50	93,50	90,50	88,50	99,90	12,000	1,265	0,800	3058,41	Ja
006	Categorie 3.2	0,00	5,00	79,90	84,90	89,90	93,90	97,90	99,90	98,90	95,90	93,90	105,30	12,000	1,265	0,800	43258,06	Ja
007	Categorie 3.2	0,00	5,00	77,40	82,40	87,40	91,40	95,40	97,40	96,40	93,40	91,40	102,80	12,000	1,265	0,800	16542,67	Ja
008	Categorie 3.2	0,00	5,00	77,80	82,80	87,80	91,80	95,80	97,80	96,80	93,80	91,80	103,20	12,000	1,265	0,800	21214,55	Ja
009	Categorie 3.2	0,00	5,00	79,90	84,90	89,90	93,90	97,90	99,90	98,90	95,90	93,90	105,30	12,000	1,265	0,800	51558,24	Ja

Model: IL, Park Vossenbergt Kaatsheuvel, LAMax
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
101	Laden/lossen vrachtwagens	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	4,000	8,000
102	Laden/lossen vrachtwagens	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	4,000	8,000
103	Laden/lossen vrachtwagens	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	4,000	8,000
104	Laden/lossen vrachtwagens	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	4,000	8,000
105	Laden/lossen vrachtwagens	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	4,000	8,000
106	Laden/lossen vrachtwagens	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	4,000	8,000
107	Laden/lossen vrachtwagens	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	4,000	8,000
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	56,50	74,50	77,50	80,50	86,50	98,50	89,50	84,50	71,50	99,50	--	4,000	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	--	4,000	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	51,50	69,50	72,50	75,50	81,50	93,50	84,50	79,50	66,50	94,50	--	--	8,000
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	65,00	83,00	86,00	89,00	95,00	107,00	98,00	93,00	80,00	108,00	--	--	8,000
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	--	4,000	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	65,00	83,00	86,00	89,00	95,00	107,00	98,00	93,00	80,00	108,00	--	4,000	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	53,00	71,00	74,00	77,00	83,00	95,00	86,00	81,00	68,00	96,00	--	4,000	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	67,00	70,00	73,00	79,00	91,00	82,00	77,00	64,00	92,00	--	4,000	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	65,00	83,00	86,00	89,00	95,00	107,00	98,00	93,00	80,00	108,00	--	--	8,000
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	60,00	78,00	81,00	84,00	90,00	102,00	93,00	88,00	75,00	103,00	--	--	8,000
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	48,00	66,00	69,00	72,00	78,00	90,00	81,00	76,00	63,00	91,00	--	--	8,000
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	44,00	62,00	65,00	68,00	74,00	86,00	77,00	72,00	59,00	87,00	--	--	8,000
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	61,00	79,00	82,00	85,00	91,00	103,00	94,00	89,00	76,00	104,00	--	4,000	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	63,00	80,00	83,00	86,00	92,00	104,00	95,00	90,00	77,00	105,00	--	4,000	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	62,00	80,00	83,00	86,00	92,00	104,00	95,00	90,00	77,00	105,00	--	4,000	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	74,00	77,00	80,00	86,00	98,00	89,00	84,00	71,00	99,00	--	4,000	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	47,00	65,00	68,00	71,00	77,00	89,00	80,00	75,00	62,00	90,00	--	4,000	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	56,00	74,00	77,00	80,00	86,00	98,00	89,00	84,00	71,00	99,00	--	--	8,000
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	75,00	78,00	81,00	87,00	99,00	90,00	85,00	72,00	100,00	--	--	8,000
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	57,00	75,00	78,00	81,00	87,00	99,00	90,00	85,00	72,00	100,00	--	--	8,000
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	51,00	69,00	72,00	75,00	81,00	93,00	84,00	79,00	66,00	94,00	--	--	8,000
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	42,00	60,00	63,00	66,00	72,00	84,00	75,00	70,00	57,00	85,00	--	--	8,000
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	55,50	73,50	76,50	79,50	85,50	97,50	88,50	83,50	70,50	98,50	--	4,000	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	54,00	72,00	75,00	78,00	84,00	96,00	87,00	82,00	69,00	97,00	--	4,000	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	54,00	72,00	75,00	78,00	84,00	96,00	87,00	82,00	69,00	97,00	--	4,000	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	50,50	68,50	71,50	74,50	80,50	92,50	83,50	78,50	65,50	93,50	--	--	8,000
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	67,00	70,00	73,00	79,00	91,00	82,00	77,00	64,00	92,00	--	--	8,000
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	67,00	70,00	73,00	79,00	91,00	82,00	77,00	64,00	92,00	--	--	8,000
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	49,00	67,00	70,00	73,00	79,00	91,00	82,00	77,00	64,00	92,00	--	4,000	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	53,00	71,00	74,00	77,00	83,00	95,00	86,00	81,00	68,00	96,00	--	4,000	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	44,00	62,00	65,00	68,00	74,00	86,00	77,00	72,00	59,00	87,00	--	--	8,000
542	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	48,00	66,00	69,00	72,00	78,00	90,00	81,00	76,00	63,00	91,00	--	--	8,000
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	67,00	85,00	88,00	91,00	97,00	109,00	100,00	95,00	82,00	110,00	12,000	--	--

Model: IL, Park Vossenbergr Kaatsheuvel, LAmag
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hoogte	Type	GeenRefl.	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)
551	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	51,00	69,00	72,00	75,00	81,00	93,00	84,00	79,00	66,00	94,00	--	4,000	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	59,00	77,00	80,00	83,00	89,00	101,00	92,00	87,00	74,00	102,00	--	4,000	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	58,00	76,00	79,00	82,00	88,00	100,00	91,00	86,00	73,00	101,00	--	4,000	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	46,50	64,00	67,00	70,00	76,00	88,00	79,00	74,00	61,00	89,00	--	--	8,000
552	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	54,00	72,00	75,00	78,00	84,00	96,00	87,00	82,00	69,00	97,00	--	--	8,000
553	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	0,00	1,00	Normale puntbron	Nee	0,00	360,00	53,00	71,00	74,00	77,00	83,00	95,00	86,00	81,00	68,00	96,00	--	--	8,000

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0	industriefunctie	129605,86	408219,88	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129453,16	408094,02	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129739,19	408148,58	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129777,36	408164,77	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129474,01	408160,05	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129514,71	408301,02	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129454,64	408196,94	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129461,50	408214,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129872,80	408184,68	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129483,51	408227,19	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129577,48	408156,37	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129648,47	408116,27	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129723,36	408277,06	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129577,92	408289,03	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129509,16	408311,14	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129833,67	408127,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129611,02	408162,97	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129716,66	408171,28	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129767,57	408125,59	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129868,96	408141,54	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129432,01	408164,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129691,55	408233,72	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129688,35	408205,85	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129552,17	408261,27	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129735,23	408111,21	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129573,84	408102,71	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129594,38	408108,58	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129717,17	408283,42	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129439,70	408333,74	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129826,67	408141,51	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129432,46	408249,89	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129809,70	408207,77	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129834,89	408140,78	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129524,19	408307,64	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129641,23	408249,51	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129434,68	408221,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129423,08	408322,54	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129447,00	408216,63	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129583,37	408201,55	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129509,63	408155,09	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129679,78	408118,73	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0	woonfunctie	129775,84	408152,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129819,12	408152,14	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129457,39	408325,10	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129536,77	408259,32	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129774,36	408193,10	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129705,34	408172,27	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	Bakkerij	129884,57	408285,86	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129430,07	408218,72	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129633,79	408324,90	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129433,13	408258,66	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129516,69	408247,90	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129871,33	408166,28	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129555,86	408308,69	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129578,07	408292,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129439,16	408224,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129738,38	408228,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129471,02	408089,97	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129615,32	408177,62	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129673,78	408342,32	0,00	4,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129852,72	408204,24	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129684,30	408152,52	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	winkelfunctie	129528,72	408354,71	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129594,77	408160,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129648,68	408136,78	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129648,74	408153,70	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129681,28	408129,70	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129681,59	408200,39	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129648,67	408136,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	gezondheidszorgfunctie	129495,04	408358,29	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129686,92	408176,37	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129863,19	408185,52	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129694,54	408338,74	0,00	3,50	Polygoon	0,80	0 dB
0		129449,68	408338,55	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129585,35	408145,47	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129857,66	408181,29	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129444,27	408252,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129575,02	408136,54	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129588,26	408118,26	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129710,98	408280,01	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129470,49	408307,92	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129702,89	408236,42	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0		129698,54	408207,54	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129795,35	408189,73	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129642,72	408290,68	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129858,29	408205,49	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129457,66	408222,72	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129834,89	408140,78	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129726,02	408161,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129437,08	408278,45	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129792,95	408188,37	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	kapel	129824,76	408316,15	0,00	7,50	Polygoon	0,80	0 dB
0		129826,44	408138,25	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129647,86	408146,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129605,06	408278,00	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129602,27	408336,44	0,00	3,50	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129714,38	408233,47	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129598,67	408257,65	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129770,00	408145,59	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129645,30	408199,88	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129587,08	408127,88	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129586,96	408180,41	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129618,82	408096,80	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129711,23	408282,87	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129484,92	408326,17	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129691,73	408140,04	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129556,95	408285,85	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129730,05	408230,50	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129464,12	408270,97	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129436,97	408202,81	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129589,46	408258,28	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129443,00	408127,36	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129613,93	408115,19	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129656,62	408125,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129578,94	408347,54	0,00	3,50	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129647,49	408168,08	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129647,97	408248,10	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129624,88	408180,68	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129601,90	408111,66	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	winkelfunctie	129616,69	408288,05	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129527,98	408139,64	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129832,92	408118,89	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129446,41	408159,23	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0	winkelfunctie	129656,92	408276,89	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129589,46	408258,28	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129427,37	408158,52	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129577,48	408156,37	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129718,39	408259,95	0,00	5,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129878,79	408208,59	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129481,22	408320,62	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129730,05	408230,50	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129510,06	408279,56	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	winkelfunctie, woonfunctie, industrie functie	129654,58	408234,38	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129631,07	408230,82	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129851,75	408183,82	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129777,82	408215,86	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129593,72	408166,35	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129430,14	408102,80	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129851,75	408183,82	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129734,60	408129,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129640,26	408314,95	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129821,85	408112,34	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129645,88	408188,46	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129791,25	408169,98	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129585,35	408145,47	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129690,42	408175,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129644,27	408178,42	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129744,89	408199,53	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129868,58	408119,82	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129625,48	408252,83	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129773,38	408185,10	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129782,01	408157,65	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129734,70	408118,83	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129891,77	408144,58	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129707,93	408217,76	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129727,19	408248,16	0,00	2,50	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129766,71	408118,64	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129697,29	408107,40	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129681,28	408129,70	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129693,06	408163,28	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129684,30	408152,52	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129568,93	408282,70	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129491,56	408321,42	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129474,57	408302,35	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0	woonfunctie	129847,16	408202,98	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129810,81	408183,45	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129631,11	408223,78	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129423,74	408221,64	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129584,94	408180,52	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129779,18	408134,00	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129525,03	408152,63	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129641,23	408249,51	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129624,39	408108,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129577,53	408102,29	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129716,32	408278,82	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129747,61	408219,97	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129670,35	408217,17	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129558,28	408243,84	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129478,53	408257,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129642,58	408117,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129482,52	408248,22	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129602,94	408233,50	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129841,57	408201,40	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129878,79	408208,59	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129829,22	408133,55	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129687,42	408261,41	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129663,31	408316,09	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129618,06	408191,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129691,73	408140,04	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129423,87	408246,88	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129573,80	408126,32	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129670,02	408240,64	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129444,28	408277,89	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129483,58	408356,30	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129732,43	408152,12	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129868,58	408119,82	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129828,04	408119,34	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129675,85	408284,46	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129636,70	408223,30	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129586,97	408232,27	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129475,78	408211,46	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129591,32	408117,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129646,82	408134,03	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129511,28	408253,99	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129872,80	408184,65	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0		129570,75	408301,37	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129561,82	408254,18	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129684,73	408206,24	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129454,25	408277,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129793,38	408193,10	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129460,03	408243,37	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129540,64	408147,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129678,92	408279,70	0,00	5,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129575,02	408136,54	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129691,80	408108,02	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129520,34	408261,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129587,29	408165,18	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129512,23	408201,22	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129459,25	408346,71	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129821,54	408108,86	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129681,76	408240,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129451,90	408150,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129891,52	408272,63	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129425,50	408241,90	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129413,52	408218,00	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129499,66	408313,50	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129549,98	408242,04	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129491,02	408355,53	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129483,22	408307,00	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	kantoorfunctie, sportfunctie	129540,76	408114,16	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129434,74	408116,10	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129468,93	408143,82	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129433,23	408129,06	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129488,48	408268,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129548,01	408200,90	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129508,33	408260,09	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129464,33	408136,92	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129436,77	408317,70	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129533,57	408118,75	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129500,07	408260,21	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129472,67	408270,01	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129533,73	408128,78	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129540,64	408147,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129431,66	408305,91	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129525,75	408215,01	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129443,67	408305,78	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0	industriefunctie	129457,77	408349,82	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129529,46	408244,05	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129487,62	408145,74	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129447,00	408216,63	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129458,52	408158,26	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129492,93	408146,75	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129442,01	408150,54	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129430,96	408297,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130000,79	408114,59	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129951,44	408312,04	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129998,64	408226,51	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129980,36	408170,45	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129925,85	408183,86	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130036,68	408179,81	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130000,10	408242,88	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129920,70	408263,34	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130049,26	408217,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129997,72	408274,74	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129916,36	408221,12	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129904,20	408288,61	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129903,49	408281,45	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129934,29	408226,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129921,55	408276,84	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130006,59	408248,18	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130036,79	408257,31	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129994,00	408243,59	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130056,01	408212,92	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129973,23	408215,05	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129959,08	408260,82	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130018,47	408115,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129903,13	408277,87	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129943,64	408274,63	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129880,75	408105,09	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130013,89	408190,77	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129952,54	408197,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129909,50	408144,94	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129983,94	408248,83	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129907,67	408323,34	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129891,29	408269,14	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129892,48	408227,40	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129948,68	408184,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0	woonfunctie	129995,64	408183,51	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130025,03	408166,97	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie, industriefunctie, kantoorfunctie	129936,94	408201,89	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129899,17	408202,72	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129907,31	408319,76	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129903,85	408285,03	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130027,04	408143,09	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130012,13	408127,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129902,42	408270,70	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129900,39	408249,87	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129894,06	408160,57	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130034,21	408142,80	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129883,26	408132,35	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129942,84	408218,23	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130004,66	408154,72	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129905,88	408305,43	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129904,56	408292,20	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	130060,60	408162,57	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	130057,80	408286,51	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129905,17	408298,27	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129960,87	408218,11	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130061,51	408188,55	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129998,96	408193,51	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129891,73	408276,00	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130004,88	408116,94	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130007,51	408140,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129972,16	408252,40	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129899,13	408238,87	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129905,25	408330,48	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129997,19	408114,53	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130006,55	408160,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129993,87	408145,36	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129904,86	408295,23	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129891,04	408265,26	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130016,06	408191,40	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130026,45	408190,28	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130057,11	408172,17	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129906,60	408312,60	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129887,71	408218,65	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129965,33	408251,48	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129947,48	408266,51	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0	woonfunctie	129920,21	408198,56	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129984,45	408224,40	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129991,18	408105,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130007,51	408140,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129906,95	408316,18	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129884,57	408285,86	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129946,99	408262,16	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130003,52	408207,86	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129956,13	408226,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130017,21	408116,50	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129950,19	408237,12	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129985,27	408162,54	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130026,14	408284,72	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129902,08	408266,66	0,00	4,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129908,41	408259,24	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130012,99	408133,30	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129971,18	408197,09	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129987,42	408175,16	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129899,17	408202,72	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129908,97	408229,14	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129946,00	408154,52	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	129948,27	408166,29	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129995,70	408224,78	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130027,27	408209,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129906,24	408309,01	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129905,52	408301,85	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129902,78	408274,28	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	overige gebruiksfunctie	129891,98	408279,88	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129999,03	408057,94	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129987,63	408089,99	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130073,13	408218,48	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129957,57	408081,81	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130000,01	408102,90	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130102,03	408178,05	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129893,80	408087,51	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130031,12	408054,18	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130067,47	408201,60	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130073,29	408229,82	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129916,39	408060,73	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129941,27	408057,66	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	bijeenkomstfunctie	130089,82	408307,37	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0		130078,36	408233,72	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130094,71	408076,83	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130101,22	408101,04	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129939,36	408091,84	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130087,43	408093,42	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130074,62	408174,55	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130000,00	408103,04	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130094,95	408183,84	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129930,55	408086,91	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129943,90	408097,76	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129902,93	408069,86	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130070,18	408250,39	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129930,31	408083,76	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130023,81	408059,36	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130013,38	408064,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130090,97	408098,93	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130117,85	408213,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie, industriefunctie	130091,94	408219,20	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130102,20	408127,55	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129984,36	408093,46	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129914,77	408076,81	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130058,94	408094,75	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130017,69	408082,95	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130077,10	408214,65	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130070,12	408069,19	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130066,94	408227,80	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130093,06	408114,46	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130097,22	408133,44	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	130098,62	408273,59	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130105,23	408212,69	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130079,87	408083,11	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130046,06	408066,14	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130055,77	408094,83	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	130091,85	408161,24	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130061,67	408065,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130100,74	408150,28	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130115,57	408246,81	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130089,27	408184,49	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130132,98	408145,79	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129895,76	408073,30	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130020,90	408082,87	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
0		130090,99	408257,52	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129933,66	408064,08	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		130102,12	408221,00	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129985,32	408078,03	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	130138,18	408183,17	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129829,28	408076,64	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129831,65	408105,48	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129422,59	408232,11	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129758,56	408084,00	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129723,56	408094,56	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129732,94	408093,28	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129784,58	408085,96	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129778,31	408096,24	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129879,63	408096,46	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129808,66	408076,57	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129636,29	408112,22	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129646,85	408105,42	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129865,56	408086,05	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129718,60	408104,62	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129680,60	408100,29	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0		129793,65	408094,32	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129708,40	408097,55	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129838,93	408096,31	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129684,10	408100,73	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129710,73	408263,80	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129723,13	408252,69	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129719,79	408253,40	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129501,97	408299,40	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129496,53	408303,67	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	winkelfunctie	129542,23	408303,88	0,00	3,50	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	130057,18	408244,23	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	industriefunctie	130065,74	408263,12	0,00	6,00	Polygoon	0,80	0 dB
0	woonfunctie	129830,11	408187,17	0,00	7,00	Polygoon	0,80	0 dB
001	gebouw	129718,62	408283,19	0,00	3,00	Polygoon	0,80	0 dB
007	kapel-uitbouw zuid	129850,65	408306,71	0,00	5,00	Rechthoek	0,80	0 dB
008	kapel-nok	129829,40	408323,53	0,00	17,00	Rechthoek	0,80	2 dB
010	Bouwdeel 3 - nieuw	129807,49	408228,41	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
011	Bouwdeel 1	129763,20	408352,16	0,00	12,00	Polygoon	0,80	0 dB
013	Bouwdeel 2 - Nieuw	129863,00	408300,70	0,00	9,00	Polygoon	0,80	0 dB
014	Kapschuur - Nieuw	129807,35	408381,44	0,00	9,00	Rechthoek	0,80	0 dB
101	Muur terreingrens	129868,39	408220,59	0,00	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB

Model: IL, Park Vossenbergr Kaatsheuvel, LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Vorm	Refl. 31	Cp
102	Muur terreingrens	129873,91	408286,59	0,00	2,00	Rechthoek	0,80	0 dB
103	Nok	129898,85	408260,17	0,00	5,50	Rechthoek	0,00	2 dB
104	Bakkerij	129870,59	408220,14	0,00	5,00	Rechthoek	0,80	2 dB
105	Bakkerij	129874,32	408233,52	0,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
106	Bakkerij	129874,51	408238,13	0,00	4,00	Rechthoek	0,80	0 dB
107	Nok	129878,23	408248,15	0,00	6,50	Rechthoek	0,20	0 dB
108	Nok	129876,95	408233,18	0,00	6,50	Rechthoek	0,20	0 dB
211	Nok woning	129710,53	408263,43	0,00	8,50	Rechthoek	0,00	2 dB
212	Nok schuur	129725,97	408327,86	0,00	5,00	Rechthoek	0,00	2 dB
Nok81	Nok woning	129680,12	408259,29	0,00	7,50	Rechthoek	0,00	2 dB
Nok82	Nok woning	129672,59	408259,76	0,00	8,50	Rechthoek	0,00	2 dB
301	Woning	129665,85	408262,50	0,00	3,00	Rechthoek	0,80	0 dB
302	Woning	129669,34	408260,20	0,00	9,50	Polygoon	0,80	0 dB
303	Dak	129664,91	408314,46	0,00	5,00	Rechthoek	0,00	2 dB
304	Dak	129667,42	408311,96	0,00	6,50	Rechthoek	0,00	2 dB
305	Dak	129669,49	408309,38	0,00	9,00	Rechthoek	0,00	2 dB
306	Dak	129680,36	408341,68	0,00	5,00	Rechthoek	0,00	2 dB
307	Dak	129683,27	408338,32	0,00	6,00	Rechthoek	0,00	2 dB
308	Dak	129706,02	408315,22	0,00	5,00	Polygoon	0,80	0 dB
309	Daklicht	129696,34	408315,70	0,00	6,00	Rechthoek	0,00	2 dB

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Oppervlak	Bf
002	hard bodemgebied	129655,56	408259,80	5075,10	0,00
003	hard bodemgebied	129869,20	408219,76	639,05	0,00
004	hard bodemgebied	129763,29	408225,07	1720,97	0,00
005	hard bodemgebied	129725,93	408160,64	893,02	0,00
006	hard bodemgebied	129698,39	408202,20	288,41	0,00
019	hard bodemgebied	129804,39	408228,04	8064,30	0,00
020	hard bodemgebied	129746,65	408239,51	1462,77	0,00
021	hard bodemgebied	129420,36	408292,99	8826,83	0,00
022	hard bodemgebied	129869,23	408209,20	3666,83	0,00
026	hard bodemgebied	129665,47	408196,65	1382,02	0,00
027	hard bodemgebied	129983,66	408195,91	2362,28	0,00

Model: IL, Park Vossenbergr Kaatsheuvel, LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01.2	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
01.3	Bouwdeel 3-Appartementen	129795,85	408230,09	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
02.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129792,53	408233,00	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
03.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,15	408236,96	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129772,27	408239,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129762,94	408240,88	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
06.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
07.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129859,04	408264,03	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
21.2	Bouwdeel 2-Appartementen	129857,81	408253,24	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
22.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
23.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
24.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
25.2	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26.2	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.2	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27.3	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28.1	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52.2	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54.2	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55.2	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59.2	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAR,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
70.1	Kapschuur	129814,24	408380,62	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70.2	Kapschuur	129809,16	408399,69	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70.3	Kapschuur	129819,01	408414,59	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
70.4	Kapschuur	129823,32	408395,07	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
08.2	Bouwdeel 3-Appartementen	129755,15	408274,64	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
09.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129769,81	408271,63	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
10.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,85	408268,60	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
11.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129797,98	408272,87	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
12.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129812,27	408271,38	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
13.1	Bouwdeel 3-Appartementen	129810,00	408250,51	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60.2	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
62.1	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	0,00	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bedrijvenpark
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129808,30	408234,95	1,50	34,1	29,1	24,1
01.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129808,30	408234,95	4,50	35,5	30,5	25,5
01.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129808,30	408234,95	7,50	36,7	31,7	26,7
01.2_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129803,95	408228,84	1,50	33,6	28,6	23,6
01.2_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129803,95	408228,84	4,50	35,0	30,0	25,0
01.2_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129803,95	408228,84	7,50	36,6	31,6	26,6
01.3_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129795,85	408230,09	1,50	33,4	28,4	23,4
01.3_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129795,85	408230,09	4,50	34,6	29,6	24,6
01.3_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129795,85	408230,09	7,50	28,7	23,7	18,7
02.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129792,53	408233,00	1,50	28,4	23,4	18,4
02.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129792,53	408233,00	4,50	28,9	23,9	18,9
02.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129792,53	408233,00	7,50	30,4	25,4	20,4
03.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,15	408236,96	1,50	33,3	28,3	23,3
03.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,15	408236,96	4,50	34,8	29,8	24,8
03.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,15	408236,96	7,50	28,4	23,4	18,4
04.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129772,27	408239,07	1,50	35,6	30,6	25,6
04.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129772,27	408239,07	4,50	36,8	31,8	26,8
04.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129772,27	408239,07	7,50	28,7	23,7	18,7
05.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129762,94	408240,88	1,50	37,6	32,6	27,6
05.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129762,94	408240,88	4,50	39,0	34,0	29,0
05.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129762,94	408240,88	7,50	29,1	24,1	19,1
06.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129753,27	408242,76	1,50	38,7	33,7	28,7
06.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129753,27	408242,76	4,50	40,4	35,4	30,4
06.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129753,27	408242,76	7,50	30,2	25,2	20,2
07.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129747,70	408248,62	1,50	42,9	37,9	32,9
07.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129747,70	408248,62	4,50	45,2	40,2	35,2
07.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129747,70	408248,62	7,50	44,6	39,6	34,6
08.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129750,21	408270,91	1,50	42,1	37,1	32,1
08.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129750,21	408270,91	4,50	44,7	39,7	34,7
08.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129750,21	408270,91	7,50	45,3	40,3	35,3
08.2_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129755,15	408274,64	1,50	39,3	34,3	29,3
08.2_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129755,15	408274,64	4,50	43,5	38,5	33,5
08.2_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129755,15	408274,64	7,50	44,2	39,2	34,2
09.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129769,81	408271,63	1,50	34,9	29,9	24,9
09.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129769,81	408271,63	4,50	38,2	33,2	28,2
09.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129769,81	408271,63	7,50	39,6	34,6	29,6
10.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,85	408268,60	1,50	33,2	28,2	23,2
10.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,85	408268,60	4,50	35,4	30,4	25,4
10.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,85	408268,60	7,50	37,3	32,3	27,3
11.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129797,98	408272,87	1,50	32,6	27,6	22,6
11.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129797,98	408272,87	4,50	34,6	29,6	24,6
11.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129797,98	408272,87	7,50	36,0	31,0	26,0
12.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129812,27	408271,38	1,50	34,8	29,8	24,8
12.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129812,27	408271,38	4,50	36,2	31,2	26,2
12.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129812,27	408271,38	7,50	37,5	32,5	27,5
13.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129810,00	408250,51	1,50	34,0	29,0	24,0
13.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129810,00	408250,51	4,50	35,7	30,7	25,7
13.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129810,00	408250,51	7,50	37,1	32,1	27,1
21.1_A	Bouwdeel	2-Appartementen	129859,04	408264,03	1,50	45,4	40,4	35,4
21.1_B	Bouwdeel	2-Appartementen	129859,04	408264,03	4,50	46,0	41,0	36,0
21.1_C	Bouwdeel	2-Appartementen	129859,04	408264,03	7,50	46,4	41,4	36,4
21.2_A	Bouwdeel	2-Appartementen	129857,81	408253,24	1,50	44,8	39,8	34,8
21.2_B	Bouwdeel	2-Appartementen	129857,81	408253,24	4,50	45,7	40,7	35,7
21.2_C	Bouwdeel	2-Appartementen	129857,81	408253,24	7,50	45,8	40,8	35,8
22.1_A	Bouwdeel	2-Appartementen	129856,39	408240,89	1,50	44,3	39,3	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergt Kaatsheuvel, LAr,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bedrijventpark
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	4,50	45,5	40,5	35,5
22.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	7,50	45,1	40,1	35,1
23.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	1,50	38,4	33,4	28,4
23.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	4,50	40,0	35,0	30,0
23.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	7,50	30,6	25,6	20,6
24.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	1,50	37,8	32,8	27,8
24.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	4,50	38,7	33,7	28,7
24.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	7,50	29,4	24,4	19,4
25.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	1,50	33,3	28,3	23,3
25.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	4,50	34,2	29,2	24,2
25.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	7,50	29,8	24,8	19,8
25.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	1,50	34,8	29,8	24,8
25.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	4,50	36,0	31,0	26,0
25.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	7,50	38,0	33,0	28,0
26.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	1,50	36,6	31,6	26,6
26.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	4,50	37,9	32,9	27,9
26.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	7,50	40,7	35,7	30,7
26.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	1,50	37,0	32,0	27,0
26.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	4,50	38,8	33,8	28,8
26.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	7,50	42,7	37,7	32,7
27.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	1,50	38,5	33,5	28,5
27.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	4,50	40,4	35,4	30,4
27.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	7,50	46,8	41,8	36,8
27.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	1,50	46,1	41,1	36,1
27.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	4,50	47,0	42,0	37,0
27.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	7,50	48,7	43,7	38,7
27.3_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	1,50	47,0	42,0	37,0
27.3_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	4,50	47,5	42,5	37,5
27.3_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	7,50	48,3	43,3	38,3
28.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	1,50	46,3	41,3	36,3
28.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	4,50	46,5	41,5	36,5
28.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	7,50	47,1	42,1	37,1
50.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	1,50	35,8	30,8	25,8
50.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	4,50	36,8	31,8	26,8
50.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	7,50	40,0	35,0	30,0
51.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	1,50	38,2	33,2	28,2
51.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	4,50	39,0	34,0	29,0
51.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	7,50	42,9	37,9	32,9
52.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	1,50	46,1	41,1	36,1
52.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	4,50	48,0	43,0	38,0
52.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	7,50	48,9	43,9	38,9
52.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	1,50	45,3	40,3	35,3
52.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	4,50	46,6	41,6	36,6
52.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	7,50	47,4	42,4	37,4
53.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	1,50	45,3	40,3	35,3
53.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	4,50	47,2	42,2	37,2
53.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	7,50	48,0	43,0	38,0
54.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	1,50	47,5	42,5	37,5
54.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	4,50	49,1	44,1	39,1
54.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	7,50	49,8	44,8	39,8
54.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	1,50	48,2	43,2	38,2
54.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	4,50	49,4	44,4	39,4
54.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	7,50	49,8	44,8	39,8
55.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	1,50	48,1	43,1	38,1
55.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	4,50	49,2	44,2	39,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: bedrijvenpark
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129760,56	408331,35	7,50	49,6	44,6	39,6
55.2_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129763,64	408327,21	1,50	42,6	37,6	32,6
55.2_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129763,64	408327,21	4,50	43,7	38,7	33,7
55.2_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129763,64	408327,21	7,50	44,2	39,2	34,2
56.1_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129792,04	408325,97	1,50	38,7	33,7	28,7
56.1_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129792,04	408325,97	4,50	40,7	35,7	30,7
56.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129792,04	408325,97	7,50	41,4	36,4	31,4
57.1_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129791,85	408310,56	1,50	36,5	31,5	26,5
57.1_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129791,85	408310,56	4,50	38,6	33,6	28,6
57.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129791,85	408310,56	7,50	39,6	34,6	29,6
58.1_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129768,64	408315,52	1,50	44,2	39,2	34,2
58.1_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129768,64	408315,52	4,50	45,5	40,5	35,5
58.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129768,64	408315,52	7,50	45,9	40,9	35,9
59.1_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129753,64	408317,38	1,50	47,5	42,5	37,5
59.1_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129753,64	408317,38	4,50	48,5	43,5	38,5
59.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129753,64	408317,38	7,50	48,9	43,9	38,9
59.2_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129748,24	408309,84	1,50	46,7	41,7	36,7
59.2_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129748,24	408309,84	4,50	48,1	43,1	38,1
59.2_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129748,24	408309,84	7,50	48,5	43,5	38,5
60.1_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129747,08	408300,10	1,50	45,4	40,4	35,4
60.1_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129747,08	408300,10	4,50	47,4	42,4	37,4
60.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129747,08	408300,10	7,50	47,9	42,9	37,9
60.2_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129750,89	408293,05	1,50	32,7	27,7	22,7
60.2_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129750,89	408293,05	4,50	31,2	26,2	21,2
60.2_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129750,89	408293,05	7,50	30,7	25,7	20,7
61.1_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129769,65	408290,84	1,50	34,8	29,8	24,8
61.1_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129769,65	408290,84	4,50	36,8	31,8	26,8
61.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129769,65	408290,84	7,50	36,3	31,3	26,3
62.1_A	Bouwdeel	1-Appartementen	129791,11	408290,35	1,50	35,1	30,1	25,1
62.1_B	Bouwdeel	1-Appartementen	129791,11	408290,35	4,50	37,1	32,1	27,1
62.1_C	Bouwdeel	1-Appartementen	129791,11	408290,35	7,50	28,6	23,6	18,6
70.1_A	Kapschuur		129814,24	408380,62	1,50	44,1	39,1	34,1
70.1_B	Kapschuur		129814,24	408380,62	4,50	45,7	40,7	35,7
70.1_C	Kapschuur		129814,24	408380,62	7,50	46,7	41,7	36,7
70.2_A	Kapschuur		129809,16	408399,69	1,50	45,4	40,4	35,4
70.2_B	Kapschuur		129809,16	408399,69	4,50	47,4	42,4	37,4
70.2_C	Kapschuur		129809,16	408399,69	7,50	48,0	43,0	38,0
70.3_A	Kapschuur		129819,01	408414,59	1,50	46,6	41,6	36,6
70.3_B	Kapschuur		129819,01	408414,59	4,50	48,5	43,5	38,5
70.3_C	Kapschuur		129819,01	408414,59	7,50	49,3	44,3	39,3
70.4_A	Kapschuur		129823,32	408395,07	1,50	45,6	40,6	35,6
70.4_B	Kapschuur		129823,32	408395,07	4,50	47,3	42,3	37,3
70.4_C	Kapschuur		129823,32	408395,07	7,50	48,2	43,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Woonwijk
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129808,30	408234,95	1,50	31,9	26,9	21,9
01.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129808,30	408234,95	4,50	35,9	30,9	25,9
01.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129808,30	408234,95	7,50	37,4	32,4	27,4
01.2_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129803,95	408228,84	1,50	33,0	28,0	23,0
01.2_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129803,95	408228,84	4,50	35,4	30,4	25,4
01.2_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129803,95	408228,84	7,50	37,2	32,2	27,2
01.3_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129795,85	408230,09	1,50	33,5	28,5	23,5
01.3_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129795,85	408230,09	4,50	35,9	30,9	25,9
01.3_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129795,85	408230,09	7,50	37,8	32,8	27,8
02.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129792,53	408233,00	1,50	34,6	29,6	24,6
02.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129792,53	408233,00	4,50	36,9	31,9	26,9
02.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129792,53	408233,00	7,50	38,7	33,6	28,6
03.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,15	408236,96	1,50	35,0	30,0	25,0
03.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,15	408236,96	4,50	37,2	32,2	27,2
03.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,15	408236,96	7,50	38,2	33,2	28,2
04.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129772,27	408239,07	1,50	35,5	30,5	25,5
04.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129772,27	408239,07	4,50	37,4	32,4	27,4
04.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129772,27	408239,07	7,50	38,3	33,3	28,3
05.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129762,94	408240,88	1,50	36,8	31,8	26,8
05.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129762,94	408240,88	4,50	38,5	33,5	28,5
05.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129762,94	408240,88	7,50	39,3	34,2	29,2
06.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129753,27	408242,76	1,50	40,2	35,2	30,2
06.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129753,27	408242,76	4,50	41,9	36,9	31,9
06.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129753,27	408242,76	7,50	42,6	37,6	32,6
07.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129747,70	408248,62	1,50	39,9	34,9	29,9
07.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129747,70	408248,62	4,50	44,3	39,2	34,2
07.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129747,70	408248,62	7,50	46,2	41,1	36,1
08.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129750,21	408270,91	1,50	40,8	35,7	30,7
08.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129750,21	408270,91	4,50	45,6	40,5	35,5
08.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129750,21	408270,91	7,50	47,3	42,2	37,2
08.2_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129755,15	408274,64	1,50	40,2	35,2	30,2
08.2_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129755,15	408274,64	4,50	44,3	39,3	34,3
08.2_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129755,15	408274,64	7,50	45,7	40,7	35,7
09.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129769,81	408271,63	1,50	37,0	32,0	27,0
09.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129769,81	408271,63	4,50	41,2	36,2	31,2
09.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129769,81	408271,63	7,50	42,9	37,9	32,9
10.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,85	408268,60	1,50	34,7	29,7	24,7
10.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,85	408268,60	4,50	38,9	33,9	28,9
10.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129783,85	408268,60	7,50	41,1	36,1	31,1
11.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129797,98	408272,87	1,50	34,3	29,3	24,3
11.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129797,98	408272,87	4,50	38,2	33,1	28,1
11.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129797,98	408272,87	7,50	40,5	35,5	30,5
12.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129812,27	408271,38	1,50	25,1	20,1	15,1
12.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129812,27	408271,38	4,50	27,1	22,1	17,1
12.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129812,27	408271,38	7,50	29,8	24,8	19,8
13.1_A	Bouwdeel	3-Appartementen	129810,00	408250,51	1,50	26,6	21,6	16,6
13.1_B	Bouwdeel	3-Appartementen	129810,00	408250,51	4,50	29,0	24,0	19,0
13.1_C	Bouwdeel	3-Appartementen	129810,00	408250,51	7,50	31,0	26,0	21,0
21.1_A	Bouwdeel	2-Appartementen	129859,04	408264,03	1,50	46,0	41,0	36,0
21.1_B	Bouwdeel	2-Appartementen	129859,04	408264,03	4,50	50,8	45,8	40,8
21.1_C	Bouwdeel	2-Appartementen	129859,04	408264,03	7,50	51,6	46,6	41,6
21.2_A	Bouwdeel	2-Appartementen	129857,81	408253,24	1,50	45,9	40,9	35,9
21.2_B	Bouwdeel	2-Appartementen	129857,81	408253,24	4,50	50,6	45,6	40,6
21.2_C	Bouwdeel	2-Appartementen	129857,81	408253,24	7,50	51,5	46,5	41,5
22.1_A	Bouwdeel	2-Appartementen	129856,39	408240,89	1,50	45,5	40,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Woonwijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	4,50	50,2	45,2	40,2
22.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	7,50	51,2	46,2	41,2
23.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	1,50	41,4	36,4	31,4
23.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	4,50	44,5	39,5	34,5
23.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	7,50	45,6	40,6	35,6
24.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	1,50	38,2	33,2	28,2
24.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	4,50	41,2	36,2	31,2
24.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	7,50	42,3	37,3	32,3
25.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	1,50	33,9	28,9	23,9
25.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	4,50	37,9	32,9	27,9
25.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	7,50	38,9	33,9	28,9
25.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	1,50	28,0	23,0	18,0
25.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	4,50	31,3	26,3	21,3
25.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	7,50	32,9	27,9	22,9
26.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	1,50	25,5	20,5	15,5
26.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	4,50	27,7	22,7	17,7
26.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	7,50	30,1	25,1	20,1
26.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	1,50	26,1	21,1	16,1
26.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	4,50	28,2	23,2	18,2
26.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	7,50	29,3	24,3	19,3
27.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	1,50	28,0	23,0	18,0
27.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	4,50	30,7	25,7	20,7
27.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	7,50	32,5	27,5	22,5
27.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	1,50	32,2	27,2	22,2
27.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	4,50	32,9	27,9	22,9
27.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	7,50	33,5	28,5	23,5
27.3_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	1,50	43,8	38,8	33,8
27.3_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	4,50	48,0	43,0	38,0
27.3_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	7,50	48,7	43,7	38,7
28.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	1,50	46,0	41,0	36,0
28.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	4,50	50,9	45,9	40,9
28.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	7,50	51,5	46,5	41,5
50.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	1,50	25,1	20,0	15,0
50.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	4,50	27,2	22,2	17,2
50.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	7,50	29,8	24,7	19,7
51.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	1,50	26,5	21,5	16,5
51.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	4,50	28,4	23,4	18,4
51.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	7,50	29,1	24,1	19,1
52.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	1,50	20,9	15,9	10,9
52.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	4,50	21,9	16,9	11,9
52.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	7,50	23,1	18,0	13,0
52.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	1,50	22,8	17,7	12,7
52.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	4,50	24,7	19,7	14,7
52.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	7,50	27,4	22,4	17,4
53.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	1,50	21,9	16,9	11,9
53.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	4,50	23,2	18,1	13,1
53.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	7,50	23,9	18,9	13,9
54.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	1,50	27,3	22,3	17,3
54.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	4,50	29,1	24,1	19,1
54.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	7,50	30,5	25,5	20,5
54.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	1,50	42,0	37,0	32,0
54.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	4,50	44,7	39,6	34,6
54.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	7,50	46,0	40,9	35,9
55.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	1,50	43,9	38,9	33,9
55.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	4,50	46,1	41,1	36,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Woonwijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	7,50	47,1	42,1	37,1
55.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	1,50	42,5	37,5	32,5
55.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	4,50	44,8	39,8	34,8
55.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	7,50	45,8	40,8	35,8
56.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	1,50	30,6	25,6	20,6
56.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	4,50	33,5	28,5	23,5
56.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	7,50	34,8	29,8	24,8
57.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	1,50	31,7	26,7	21,7
57.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	4,50	34,6	29,6	24,6
57.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	7,50	35,8	30,8	25,8
58.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	1,50	38,3	33,3	28,3
58.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	4,50	41,0	36,0	31,0
58.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	7,50	41,5	36,5	31,5
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	1,50	43,1	38,1	33,1
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	4,50	44,3	39,3	34,3
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	7,50	44,6	39,6	34,6
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	1,50	48,6	43,6	38,6
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	4,50	49,8	44,8	39,8
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	7,50	50,5	45,5	40,5
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	1,50	49,2	44,2	39,2
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	4,50	50,3	45,3	40,3
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	7,50	50,8	45,8	40,8
60.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	1,50	42,8	37,7	32,7
60.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	4,50	45,0	40,0	35,0
60.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	7,50	46,4	41,3	36,3
61.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	1,50	37,2	32,1	27,1
61.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	4,50	41,1	36,1	31,1
61.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	7,50	42,6	37,5	32,5
62.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	1,50	32,1	27,0	22,0
62.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	4,50	36,2	31,1	26,1
62.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	7,50	38,4	33,3	28,3
70.1_A	Kapschuur	129814,24	408380,62	1,50	31,2	26,2	21,2
70.1_B	Kapschuur	129814,24	408380,62	4,50	33,4	28,3	23,3
70.1_C	Kapschuur	129814,24	408380,62	7,50	35,0	30,0	25,0
70.2_A	Kapschuur	129809,16	408399,69	1,50	32,6	27,5	22,5
70.2_B	Kapschuur	129809,16	408399,69	4,50	34,7	29,7	24,7
70.2_C	Kapschuur	129809,16	408399,69	7,50	36,4	31,4	26,4
70.3_A	Kapschuur	129819,01	408414,59	1,50	18,2	13,1	8,1
70.3_B	Kapschuur	129819,01	408414,59	4,50	18,9	13,8	8,8
70.3_C	Kapschuur	129819,01	408414,59	7,50	21,2	16,2	11,2
70.4_A	Kapschuur	129823,32	408395,07	1,50	20,9	15,9	10,9
70.4_B	Kapschuur	129823,32	408395,07	4,50	22,2	17,2	12,2
70.4_C	Kapschuur	129823,32	408395,07	7,50	24,3	19,3	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam	Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	1,50	36,1	31,1	26,1	
01.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	4,50	38,7	33,7	28,7	
01.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	7,50	40,1	35,1	30,1	
01.2_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	1,50	36,3	31,3	26,3	
01.2_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	4,50	38,2	33,2	28,2	
01.2_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	7,50	39,9	34,9	29,9	
01.3_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129795,85	408230,09	1,50	36,4	31,4	26,4	
01.3_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129795,85	408230,09	4,50	38,3	33,3	28,3	
01.3_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129795,85	408230,09	7,50	38,3	33,3	28,3	
02.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129792,53	408233,00	1,50	35,6	30,5	25,5	
02.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129792,53	408233,00	4,50	37,5	32,5	27,5	
02.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129792,53	408233,00	7,50	39,3	34,3	29,3	
03.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,15	408236,96	1,50	37,3	32,3	27,3	
03.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,15	408236,96	4,50	39,2	34,2	29,2	
03.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,15	408236,96	7,50	38,7	33,7	28,7	
04.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129772,27	408239,07	1,50	38,6	33,6	28,6	
04.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129772,27	408239,07	4,50	40,1	35,1	30,1	
04.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129772,27	408239,07	7,50	38,7	33,7	28,7	
05.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129762,94	408240,88	1,50	40,3	35,3	30,3	
05.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129762,94	408240,88	4,50	41,8	36,8	31,8	
05.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129762,94	408240,88	7,50	39,7	34,6	29,6	
06.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	1,50	42,5	37,5	32,5	
06.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	4,50	44,2	39,2	34,2	
06.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	7,50	42,9	37,9	32,9	
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	1,50	44,7	39,7	34,7	
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	4,50	47,8	42,8	37,8	
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	7,50	48,4	43,4	38,4	
08.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	1,50	44,5	39,5	34,5	
08.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	4,50	48,2	43,2	38,2	
08.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	7,50	49,4	44,4	39,4	
08.2_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129755,15	408274,64	1,50	42,8	37,8	32,8	
08.2_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129755,15	408274,64	4,50	46,9	41,9	36,9	
08.2_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129755,15	408274,64	7,50	48,0	43,0	38,0	
09.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129769,81	408271,63	1,50	39,1	34,1	29,1	
09.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129769,81	408271,63	4,50	43,0	38,0	33,0	
09.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129769,81	408271,63	7,50	44,6	39,6	34,6	
10.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,85	408268,60	1,50	37,0	32,0	27,0	
10.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,85	408268,60	4,50	40,5	35,5	30,5	
10.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,85	408268,60	7,50	42,6	37,6	32,6	
11.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129797,98	408272,87	1,50	36,6	31,5	26,5	
11.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129797,98	408272,87	4,50	39,7	34,7	29,7	
11.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129797,98	408272,87	7,50	41,8	36,8	31,8	
12.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129812,27	408271,38	1,50	35,3	30,3	25,3	
12.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129812,27	408271,38	4,50	36,7	31,7	26,7	
12.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129812,27	408271,38	7,50	38,2	33,2	28,2	
13.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129810,00	408250,51	1,50	34,7	29,7	24,7	
13.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129810,00	408250,51	4,50	36,5	31,5	26,5	
13.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129810,00	408250,51	7,50	38,0	33,0	28,0	
21.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129859,04	408264,03	1,50	48,7	43,7	38,7	
21.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129859,04	408264,03	4,50	52,0	47,0	42,0	
21.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129859,04	408264,03	7,50	52,7	47,7	42,7	
21.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129857,81	408253,24	1,50	48,4	43,4	38,4	
21.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129857,81	408253,24	4,50	51,8	46,8	41,8	
21.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129857,81	408253,24	7,50	52,5	47,5	42,5	
22.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	1,50	48,0	43,0	38,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	4,50	51,5	46,5	41,5
22.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	7,50	52,1	47,1	42,1
23.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	1,50	43,2	38,2	33,2
23.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	4,50	45,8	40,8	35,8
23.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	7,50	45,7	40,7	35,7
24.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	1,50	41,0	36,0	31,0
24.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	4,50	43,2	38,2	33,2
24.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	7,50	42,5	37,5	32,5
25.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	1,50	36,6	31,6	26,6
25.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	4,50	39,5	34,5	29,5
25.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	7,50	39,4	34,4	29,4
25.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	1,50	35,6	30,6	25,6
25.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	4,50	37,3	32,3	27,3
25.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	7,50	39,1	34,1	29,1
26.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	1,50	36,9	31,9	26,9
26.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	4,50	38,3	33,3	28,3
26.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	7,50	41,1	36,1	31,1
26.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	1,50	37,4	32,4	27,4
26.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	4,50	39,2	34,2	29,2
26.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	7,50	42,9	37,9	32,9
27.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	1,50	38,9	33,9	28,9
27.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	4,50	40,8	35,8	30,8
27.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	7,50	47,0	42,0	37,0
27.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	1,50	46,3	41,3	36,3
27.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	4,50	47,2	42,2	37,2
27.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	7,50	48,8	43,8	38,8
27.3_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	1,50	48,7	43,7	38,7
27.3_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	4,50	50,8	45,8	40,8
27.3_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	7,50	51,5	46,5	41,5
28.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	1,50	49,1	44,1	39,1
28.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	4,50	52,3	47,3	42,3
28.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	7,50	52,8	47,8	42,8
50.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	1,50	36,2	31,2	26,2
50.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	4,50	37,3	32,3	27,3
50.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	7,50	40,4	35,4	30,4
51.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	1,50	38,5	33,5	28,5
51.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	4,50	39,4	34,4	29,4
51.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	7,50	43,0	38,0	33,0
52.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	1,50	46,1	41,1	36,1
52.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	4,50	48,0	43,0	38,0
52.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	7,50	48,9	43,9	38,9
52.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	1,50	45,4	40,4	35,4
52.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	4,50	46,7	41,7	36,7
52.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	7,50	47,4	42,4	37,4
53.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	1,50	45,3	40,3	35,3
53.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	4,50	47,2	42,2	37,2
53.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	7,50	48,1	43,1	38,1
54.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	1,50	47,6	42,6	37,6
54.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	4,50	49,2	44,2	39,2
54.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	7,50	49,8	44,8	39,8
54.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	1,50	49,1	44,1	39,1
54.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	4,50	50,7	45,7	40,7
54.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	7,50	51,3	46,3	41,3
55.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	1,50	49,5	44,5	39,5
55.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	4,50	50,9	45,9	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
55.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	7,50	51,5	46,5	41,5
55.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	1,50	45,5	40,5	35,5
55.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	4,50	47,3	42,3	37,3
55.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	7,50	48,1	43,1	38,1
56.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	1,50	39,4	34,4	29,4
56.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	4,50	41,4	36,4	31,4
56.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	7,50	42,2	37,2	32,2
57.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	1,50	37,8	32,8	27,8
57.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	4,50	40,0	35,0	30,0
57.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	7,50	41,1	36,1	31,1
58.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	1,50	45,2	40,2	35,2
58.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	4,50	46,8	41,8	36,8
58.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	7,50	47,3	42,3	37,3
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	1,50	48,8	43,8	38,8
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	4,50	49,9	44,9	39,9
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	7,50	50,3	45,3	40,3
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	1,50	50,8	45,8	40,8
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	4,50	52,1	47,1	42,1
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	7,50	52,7	47,6	42,6
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	1,50	50,7	45,7	40,7
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	4,50	52,1	47,1	42,1
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	7,50	52,6	47,6	42,6
60.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	1,50	43,2	38,1	33,1
60.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	4,50	45,2	40,2	35,2
60.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	7,50	46,5	41,4	36,4
61.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	1,50	39,2	34,2	29,2
61.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	4,50	42,5	37,4	32,4
61.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	7,50	43,6	38,5	33,5
62.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	1,50	36,9	31,8	26,8
62.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	4,50	39,7	34,7	29,7
62.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	7,50	38,8	33,7	28,7
70.1_A	Kapschuur	129814,24	408380,62	1,50	44,3	39,3	34,3
70.1_B	Kapschuur	129814,24	408380,62	4,50	45,9	40,9	35,9
70.1_C	Kapschuur	129814,24	408380,62	7,50	47,0	42,0	37,0
70.2_A	Kapschuur	129809,16	408399,69	1,50	45,6	40,6	35,6
70.2_B	Kapschuur	129809,16	408399,69	4,50	47,6	42,6	37,6
70.2_C	Kapschuur	129809,16	408399,69	7,50	48,3	43,3	38,3
70.3_A	Kapschuur	129819,01	408414,59	1,50	46,6	41,6	36,6
70.3_B	Kapschuur	129819,01	408414,59	4,50	48,5	43,5	38,5
70.3_C	Kapschuur	129819,01	408414,59	7,50	49,3	44,3	39,3
70.4_A	Kapschuur	129823,32	408395,07	1,50	45,6	40,6	35,6
70.4_B	Kapschuur	129823,32	408395,07	4,50	47,4	42,4	37,4
70.4_C	Kapschuur	129823,32	408395,07	7,50	48,2	43,2	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	7,50	40,1	35,1	30,1
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	36,8	31,8	26,8
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	33,2	28,2	23,2
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	29,8	24,8	19,8
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	26,7	21,7	16,7
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	25,7	20,7	15,7
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	25,4	20,4	15,4
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	23,7	18,7	13,7
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	21,5	16,5	11,5
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	21,3	16,3	11,3
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	20,3	15,3	10,3
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	19,2	14,2	9,2
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	19,1	14,1	9,1
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	18,8	13,8	8,8
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	18,7	13,7	8,7
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	15,1	10,1	5,1
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	14,4	9,4	4,4
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	14,0	9,0	4,0
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	13,7	8,7	3,7
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	13,7	8,7	3,7
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	10,9	5,9	0,9
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	8,8	3,8	-1,3
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	8,0	2,0	-3,0
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	7,9	2,9	-2,1
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	7,6	2,6	-2,4
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	7,3	2,3	-2,7
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	7,1	2,1	-2,9
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	5,5	0,5	-4,6
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	5,2	0,2	-4,8
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	4,7	-0,3	-5,3
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	0,2	-5,9	-10,9
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	-5,0	-10,0	-15,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01.2_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.2_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	7,50	39,9	34,9	29,9
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	35,2	30,2	25,2
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	30,4	25,4	20,4
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	30,2	25,2	20,2
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	29,6	24,6	19,6
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	28,9	23,9	18,9
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	28,5	23,5	18,5
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	27,6	22,6	17,6
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	26,4	21,4	16,4
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	21,4	16,4	11,4
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	21,1	16,1	11,1
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	20,8	15,8	10,8
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	19,6	14,6	9,6
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	19,3	14,3	9,3
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	18,5	13,5	8,5
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	17,8	12,8	7,8
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	17,1	12,1	7,1
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	15,6	10,6	5,6
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	15,0	10,0	5,0
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	14,4	9,4	4,4
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	13,6	8,6	3,6
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	13,5	8,5	3,5
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	13,1	8,1	3,1
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	12,6	7,6	2,6
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	12,6	7,6	2,6
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	11,6	6,6	1,6
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	11,0	6,0	1,0
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	10,8	4,8	-0,2
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	10,4	5,4	0,4
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	8,2	3,2	-1,8
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	5,6	-0,4	-5,4
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	2,4	-2,7	-7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	7,50	42,9	37,9	32,9
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	35,8	30,8	25,8
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	35,8	30,8	25,8
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	35,1	30,1	25,1
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	33,9	28,9	23,9
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	31,1	26,1	21,1
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	30,3	25,3	20,3
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	28,4	23,4	18,4
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	26,3	21,3	16,3
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	25,2	20,2	15,2
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	25,1	20,1	15,1
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	24,3	19,3	14,3
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	23,3	18,3	13,3
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	22,8	17,8	12,8
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	22,4	16,4	11,4
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	22,4	17,4	12,4
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	21,4	16,4	11,4
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	20,8	15,8	10,8
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	19,5	14,5	9,5
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	19,1	14,1	9,1
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	18,4	13,4	8,4
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	18,3	13,3	8,3
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	17,4	11,4	6,4
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	16,9	11,9	6,9
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	16,9	11,9	6,9
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	15,3	10,3	5,3
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	15,2	10,2	5,2
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	15,1	10,1	5,1
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	14,2	9,2	4,2
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	6,7	1,7	-3,3
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	6,2	1,2	-3,8
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	3,3	-1,7	-6,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	7,50	48,4	43,4	38,4
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	40,5	35,5	30,5
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	40,2	35,2	30,2
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	39,5	34,5	29,5
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	38,7	33,7	28,7
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	38,2	33,2	28,2
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	34,3	29,3	24,3
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	33,9	28,9	23,9
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	33,6	28,6	23,6
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	33,3	28,3	23,3
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	33,2	28,2	23,2
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	32,5	27,5	22,5
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	32,2	27,2	22,2
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	32,2	26,2	21,2
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	32,1	27,1	22,1
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	31,3	26,3	21,3
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	29,9	24,9	19,9
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	29,8	24,8	19,8
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	29,7	24,7	19,7
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	28,9	23,9	18,9
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	28,2	23,2	18,2
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	27,5	22,5	17,5
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	25,0	19,0	14,0
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	24,7	19,7	14,7
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	21,8	16,8	11,8
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	17,4	12,4	7,4
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	15,9	10,9	5,9
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	15,7	10,7	5,7
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	12,0	7,0	2,0
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	5,0	0,0	-5,0
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	4,6	-0,4	-5,4
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	1,6	-3,4	-8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	7,50	49,4	44,4	39,4
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	42,8	37,8	32,8
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	42,4	37,4	32,4
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	40,1	35,1	30,1
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	39,9	34,9	29,9
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	39,5	34,5	29,5
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	35,5	30,5	25,5
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	34,8	28,8	23,8
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	33,1	28,1	23,1
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	32,5	27,5	22,5
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	32,4	27,4	22,4
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	31,8	26,8	21,8
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	30,4	25,4	20,4
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	30,2	25,2	20,2
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	30,1	25,1	20,1
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	30,1	25,1	20,1
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	30,0	25,0	20,0
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	29,1	24,1	19,1
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	28,5	23,5	18,5
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	26,7	21,7	16,7
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	26,3	21,3	16,3
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	25,3	20,3	15,3
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	24,1	18,1	13,1
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	22,8	17,8	12,8
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	21,8	16,8	11,8
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	19,2	14,2	9,2
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	16,3	11,3	6,3
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	15,5	10,5	5,5
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	8,1	3,1	-1,9
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	5,9	0,9	-4,1
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	4,9	-0,1	-5,1
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	1,2	-3,8	-8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 23.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	7,50	45,7	40,7	35,7
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	45,0	40,0	35,0
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	33,5	28,5	23,5
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	30,3	25,3	20,3
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	30,3	25,3	20,3
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	29,0	24,0	19,0
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	21,9	16,9	11,9
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	21,8	16,8	11,8
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	21,6	16,6	11,6
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	18,6	13,6	8,6
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	18,1	13,1	8,1
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	18,0	13,0	8,0
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	16,9	11,9	6,9
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	15,2	10,2	5,2
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	14,1	9,1	4,1
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	12,6	7,6	2,6
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	12,3	7,3	2,3
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	12,3	7,3	2,3
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	12,3	7,3	2,3
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	12,1	7,1	2,1
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	11,8	6,8	1,8
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	11,8	6,8	1,8
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	11,7	6,7	1,7
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	10,2	5,2	0,2
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	9,7	4,7	-0,3
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	8,9	3,9	-1,1
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	8,9	3,9	-1,2
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	8,6	2,6	-2,4
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	6,6	1,6	-3,5
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	6,5	1,5	-3,5
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	4,3	-1,7	-6,7
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	-0,2	-5,2	-10,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 27.2_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	7,50	48,8	43,8	38,8
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	48,3	43,3	38,3
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	34,0	29,0	24,0
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	32,1	27,1	22,1
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	32,0	27,0	22,0
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	31,6	26,6	21,6
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	27,1	22,1	17,1
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	24,9	19,9	14,9
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	23,1	18,1	13,1
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	22,0	17,0	12,0
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	21,9	16,9	11,9
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	20,1	15,1	10,1
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	20,0	15,0	10,0
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	19,7	14,7	9,7
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	18,9	13,9	8,9
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	17,5	12,5	7,5
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	16,9	11,9	6,9
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	12,8	7,8	2,8
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	10,7	5,7	0,7
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	9,9	4,9	-0,1
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	7,9	2,9	-2,1
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	6,9	1,9	-3,1
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	6,3	1,3	-3,7
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	6,2	0,2	-4,9
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	5,8	0,8	-4,2
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	5,7	0,7	-4,3
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	3,6	-1,4	-6,4
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	3,2	-1,8	-6,8
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	0,2	-4,8	-9,8
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	-1,6	-7,6	-12,6
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	-1,6	-6,6	-11,6
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	-5,1	-10,1	-15,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 27.3_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27.3_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	7,50	51,5	46,5	41,5
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	47,9	42,9	37,9
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	46,8	41,8	36,8
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	41,6	36,6	31,6
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	39,5	34,5	29,5
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	35,8	30,8	25,8
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	34,6	29,6	24,6
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	33,1	28,1	23,1
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	29,8	24,8	19,8
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	20,2	15,2	10,2
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	19,5	14,5	9,5
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	18,8	13,8	8,8
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	15,1	10,1	5,1
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	15,0	10,0	5,0
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	13,7	8,7	3,7
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	13,1	8,1	3,1
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	11,1	6,1	1,1
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	10,8	5,8	0,8
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	5,7	0,7	-4,3
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	5,6	0,6	-4,4
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	4,9	-1,1	-6,1
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	4,9	-0,1	-5,1
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	4,6	-0,4	-5,4
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	4,3	-0,7	-5,7
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	3,4	-1,6	-6,6
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	1,8	-3,2	-8,2
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	1,3	-3,7	-8,7
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	0,9	-4,1	-9,1
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	-1,3	-6,3	-11,3
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	-2,6	-7,6	-12,6
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	-3,9	-9,9	-14,9
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	-7,6	-12,6	-17,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 28.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	7,50	52,8	47,8	42,8
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	48,4	43,4	38,4
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	46,6	41,6	36,6
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	46,0	41,0	36,0
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	43,4	38,4	33,4
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	39,6	34,6	29,6
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	34,2	29,2	24,2
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	33,3	28,3	23,3
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	26,6	21,6	16,6
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	18,2	13,2	8,2
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	14,9	9,9	4,9
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	14,7	9,7	4,7
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	14,4	9,4	4,4
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	13,1	8,1	3,1
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	12,9	7,9	2,9
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	12,2	7,2	2,2
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	11,5	6,5	1,5
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	9,9	4,9	-0,1
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	6,1	1,1	-3,9
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	6,0	1,0	-4,0
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	5,2	0,2	-4,8
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	4,8	-0,2	-5,2
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	4,8	-1,3	-6,3
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	4,0	-1,0	-6,0
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	3,8	-1,3	-6,3
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	2,2	-2,8	-7,8
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	1,7	-3,3	-8,3
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	1,3	-3,7	-8,7
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	-1,0	-6,0	-11,0
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	-1,2	-6,2	-11,2
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	-4,5	-10,5	-15,5
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	-8,9	-13,9	-18,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 52.1_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	7,50	48,9	43,9	38,9
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	45,7	40,7	35,7
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	40,2	35,2	30,2
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	38,4	33,4	28,4
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	37,4	32,4	27,4
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	36,3	31,3	26,3
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	35,7	30,7	25,7
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	34,9	29,9	24,9
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	34,8	29,8	24,8
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	33,2	28,2	23,2
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	30,2	25,2	20,2
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	17,1	12,1	7,1
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	16,0	11,0	6,0
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	13,5	8,5	3,5
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	13,4	8,4	3,4
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	12,0	7,0	2,0
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	11,6	6,6	1,6
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	10,2	5,2	0,2
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	7,4	1,4	-3,6
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	7,0	2,0	-3,0
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	5,2	0,2	-4,8
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	4,9	-0,1	-5,1
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	3,2	-1,8	-6,8
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	2,9	-2,1	-7,1
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	2,7	-2,3	-7,3
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	1,1	-3,9	-8,9
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	-0,9	-5,9	-10,9
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	-1,6	-6,6	-11,6
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	-2,6	-8,6	-13,6
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	-3,6	-8,6	-13,6
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	-3,8	-8,8	-13,8
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	-7,3	-12,3	-17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 54.1_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	7,50	49,8	44,8	39,8
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	42,6	37,6	32,6
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	42,4	37,4	32,4
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	42,2	37,2	32,2
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	41,8	36,8	31,8
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	41,0	36,0	31,0
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	37,5	32,5	27,5
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	34,2	29,2	24,2
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	34,2	29,2	24,2
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	33,7	28,7	23,7
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	31,2	26,2	21,2
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	27,5	22,5	17,5
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	25,0	20,0	15,0
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	20,7	15,7	10,7
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	15,2	10,2	5,2
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	13,4	7,4	2,4
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	13,2	8,2	3,2
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	11,1	6,1	1,1
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	9,4	4,4	-0,6
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	7,9	2,9	-2,1
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	7,6	2,6	-2,4
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	6,6	1,6	-3,4
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	5,9	0,9	-4,1
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	5,5	0,5	-4,5
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	3,3	-2,7	-7,7
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	2,2	-2,8	-7,8
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	1,5	-3,5	-8,5
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	1,3	-3,7	-8,7
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	0,7	-4,3	-9,3
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	-0,3	-5,3	-10,3
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	-0,9	-5,9	-10,9
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	-3,0	-8,0	-13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 54.2_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	7,50	51,3	46,3	41,3
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	45,7	40,7	35,7
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	43,7	38,7	33,7
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	42,6	37,6	32,6
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	42,4	37,4	32,4
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	41,4	36,4	31,4
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	37,9	32,9	27,9
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	37,5	32,5	27,5
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	35,8	30,8	25,8
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	34,1	29,1	24,1
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	31,2	26,2	21,2
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	31,0	25,0	20,0
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	28,9	23,9	18,9
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	27,9	22,9	17,9
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	27,4	22,4	17,4
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	25,0	20,0	15,0
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	24,5	19,5	14,5
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	23,1	18,1	13,1
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	20,8	15,8	10,8
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	20,3	14,3	9,3
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	18,8	13,8	8,8
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	18,1	13,1	8,1
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	16,6	11,6	6,6
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	15,4	10,4	5,4
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	13,8	8,8	3,8
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	11,5	6,5	1,5
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	8,1	3,1	-1,9
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	5,5	0,5	-4,5
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	3,1	-1,9	-6,9
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	1,5	-3,5	-8,5
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	-0,7	-5,7	-10,7
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	-1,7	-6,7	-11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 59.2_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	7,50	52,7	47,6	42,6
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	48,1	43,1	38,1
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	44,5	39,5	34,5
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	44,3	39,3	34,3
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	42,4	37,4	32,4
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	41,6	36,6	31,6
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	38,9	33,9	28,9
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	38,6	33,6	28,6
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	35,7	29,7	24,7
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	34,2	29,2	24,2
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	33,4	28,4	23,4
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	33,1	28,1	23,1
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	33,0	28,0	23,0
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	30,8	25,8	20,8
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	29,3	24,3	19,3
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	27,6	22,6	17,6
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	27,5	22,5	17,5
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	26,2	21,2	16,2
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	26,2	21,2	16,2
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	24,8	18,8	13,8
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	24,8	19,8	14,8
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	23,8	18,8	13,8
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	22,6	17,6	12,6
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	22,2	17,2	12,2
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	20,9	15,9	10,9
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	19,7	14,7	9,7
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	19,7	14,7	9,7
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	15,7	10,7	5,7
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	3,0	-2,0	-7,0
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	2,2	-2,8	-7,8
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	0,3	-4,8	-9,8
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	-2,6	-7,6	-12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAr,LT
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 70.3_C - Kapschuur
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70.3_C	Kapschuur	129819,01	408414,59	7,50	49,3	44,3	39,3
009	Categorie 3.2	129903,41	408331,07	5,00	45,1	40,1	35,1
003	Categorie 3.2	129463,92	408568,18	5,00	41,5	36,5	31,5
002	Categorie 3.1	129739,51	408405,75	5,00	41,3	36,3	31,3
006	Categorie 3.2	129734,90	408626,61	5,00	40,0	35,0	30,0
007	Categorie 3.2	129912,73	408613,91	5,00	37,0	32,0	27,0
008	Categorie 3.2	130018,58	408750,25	5,00	36,5	31,5	26,5
004	Categorie 3.2	129518,96	408687,58	5,00	34,8	29,8	24,8
005	Categorie 3.2	129469,00	408691,82	5,00	31,2	26,2	21,2
002	Categorie 3.1	129460,21	408380,24	5,00	27,3	22,3	17,3
001	Categorie 2	129699,01	408393,26	5,00	22,8	17,8	12,8
203_4	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129691,17	408303,64	1,50	16,7	11,7	6,7
202_5	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129691,79	408313,16	1,50	14,6	9,6	4,6
203_3	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129689,23	408284,57	1,50	11,3	6,3	1,3
204_1	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129874,36	408286,17	1,50	7,7	2,7	-2,3
202_4	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129690,37	408297,37	1,50	7,2	2,2	-2,8
204_3	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129871,60	408255,51	1,50	6,6	1,6	-3,4
202_3	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129689,24	408283,12	1,50	6,4	1,4	-3,6
204_2	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129872,87	408269,67	1,50	6,4	1,4	-3,6
203_2	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129687,69	408267,53	1,50	5,9	-0,1	-5,1
204_4	Hoofdstraat 203, Cat. 2	129870,06	408238,43	1,50	5,4	0,4	-4,6
202_2	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129688,02	408268,72	1,50	4,1	-0,9	-5,9
206_4	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129728,26	408178,11	1,50	2,7	-2,3	-7,3
201_2	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129660,07	408283,68	1,50	2,5	-2,5	-7,5
206_3	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129731,12	408197,07	1,50	1,5	-3,5	-8,5
201_1	Antoniusstraat 9/11, Cat 3.1	129655,50	408261,07	1,50	1,3	-3,7	-8,7
205_2	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129699,82	408218,68	1,50	0,8	-4,2	-9,2
203_1	Antoniusstraat 7, Cat 3.1	129686,54	408254,03	1,50	-2,9	-8,9	-13,9
206_2	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129733,25	408211,20	1,50	-4,0	-9,0	-14,0
202_1	Antoniusstraat 7A, Cat 3.1	129686,54	408253,99	1,50	-5,3	-10,3	-15,3
205_1	Antoniusstraat 32, Cat. 2	129701,63	408236,82	1,50	-5,7	-10,7	-15,7
206_1	Antoniusstraat 22, Cat. 2	129736,00	408229,43	1,50	-14,1	-19,1	-24,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	1,50	54,5	43,0	38,0
01.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	4,50	58,2	46,7	41,7
01.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129808,30	408234,95	7,50	61,0	49,5	44,5
01.2_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	1,50	55,5	39,7	34,7
01.2_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	4,50	57,5	41,7	36,7
01.2_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129803,95	408228,84	7,50	59,0	43,7	38,7
01.3_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129795,85	408230,09	1,50	58,7	42,7	37,7
01.3_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129795,85	408230,09	4,50	61,1	45,1	40,1
01.3_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129795,85	408230,09	7,50	61,8	45,8	41,1
02.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129792,53	408233,00	1,50	51,3	44,5	42,5
02.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129792,53	408233,00	4,50	53,7	46,4	44,4
02.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129792,53	408233,00	7,50	55,0	49,5	47,5
03.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,15	408236,96	1,50	54,9	46,9	41,9
03.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,15	408236,96	4,50	56,9	48,9	43,9
03.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,15	408236,96	7,50	58,2	50,2	45,2
04.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129772,27	408239,07	1,50	52,9	44,8	39,8
04.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129772,27	408239,07	4,50	55,7	47,6	42,6
04.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129772,27	408239,07	7,50	57,1	49,1	44,7
05.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129762,94	408240,88	1,50	56,3	43,7	43,7
05.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129762,94	408240,88	4,50	58,4	46,2	46,2
05.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129762,94	408240,88	7,50	58,7	48,5	46,5
06.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	1,50	60,0	51,0	46,0
06.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	4,50	62,1	53,1	48,1
06.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129753,27	408242,76	7,50	64,0	57,0	55,0
07.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	1,50	59,3	49,5	49,5
07.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	4,50	61,7	54,5	51,3
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129747,70	408248,62	7,50	63,2	58,2	56,1
07.2_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129748,97	408259,91	1,50	55,6	51,5	51,5
07.2_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129748,97	408259,91	4,50	62,7	55,8	51,6
07.2_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129748,97	408259,91	7,50	65,7	61,3	59,3
08.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	1,50	54,2	50,1	50,1
08.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	4,50	64,2	59,2	54,2
08.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129750,21	408270,91	7,50	66,6	61,6	57,6
08.2_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129755,15	408274,64	1,50	53,9	48,8	43,8
08.2_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129755,15	408274,64	4,50	64,0	59,0	54,0
08.2_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129755,15	408274,64	7,50	65,1	60,1	55,1
09.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129769,81	408271,63	1,50	51,9	46,9	41,9
09.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129769,81	408271,63	4,50	60,3	55,3	50,3
09.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129769,81	408271,63	7,50	62,7	57,7	52,7
10.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,85	408268,60	1,50	50,2	45,2	40,3
10.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,85	408268,60	4,50	57,5	52,5	47,5
10.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129783,85	408268,60	7,50	61,1	56,2	51,2
11.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129797,98	408272,87	1,50	50,0	45,0	40,0
11.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129797,98	408272,87	4,50	52,5	47,5	42,5
11.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129797,98	408272,87	7,50	56,0	50,5	45,5
12.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129812,27	408271,38	1,50	43,9	36,7	36,7
12.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129812,27	408271,38	4,50	46,2	37,1	37,1
12.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129812,27	408271,38	7,50	47,9	41,2	41,2
13.1_A	Bouwdeel 3-Appartementen	129810,00	408250,51	1,50	46,4	34,8	34,6
13.1_B	Bouwdeel 3-Appartementen	129810,00	408250,51	4,50	48,7	37,1	36,9
13.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen	129810,00	408250,51	7,50	50,3	40,7	40,7
21.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129859,04	408264,03	1,50	66,5	53,5	51,4
21.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129859,04	408264,03	4,50	72,5	59,5	54,5
21.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129859,04	408264,03	7,50	74,3	61,3	56,3
21.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129857,81	408253,24	1,50	66,5	53,5	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
21.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129857,81	408253,24	4,50	72,4	59,4	54,4
21.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129857,81	408253,24	7,50	74,4	61,4	56,4
22.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	1,50	66,4	54,9	50,8
22.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	4,50	71,9	60,4	55,4
22.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	7,50	73,9	62,3	57,3
23.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	1,50	64,7	53,1	48,1
23.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	4,50	69,5	58,0	53,0
23.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129850,50	408236,80	7,50	71,8	60,3	55,3
24.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	1,50	60,1	48,6	43,6
24.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	4,50	64,8	53,4	48,4
24.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129837,81	408238,24	7,50	67,1	55,6	50,6
25.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	1,50	56,5	45,0	40,0
25.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	4,50	60,9	49,4	44,4
25.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129820,69	408240,20	7,50	63,4	51,8	46,8
25.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	1,50	44,4	34,5	34,5
25.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	4,50	47,2	35,7	34,2
25.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129817,22	408242,99	7,50	47,5	36,8	36,8
26.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	1,50	45,3	37,4	37,4
26.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	4,50	49,9	39,0	39,0
26.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129821,08	408277,13	7,50	49,9	43,6	43,6
26.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	1,50	47,8	37,9	37,9
26.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	4,50	50,6	40,1	40,1
26.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129824,53	408282,84	7,50	51,4	44,2	44,2
27.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	1,50	49,9	43,2	43,2
27.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	4,50	53,5	44,0	44,0
27.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129843,04	408303,05	7,50	56,9	51,6	51,6
27.2_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	1,50	55,2	53,4	53,4
27.2_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	4,50	56,9	54,3	54,3
27.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,08	408301,13	7,50	57,7	56,6	56,6
27.3_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	1,50	66,1	53,6	53,6
27.3_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	4,50	71,3	58,2	54,2
27.3_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129862,71	408297,11	7,50	73,3	60,2	55,6
28.1_A	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	1,50	66,9	53,9	52,8
28.1_B	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	4,50	72,3	59,2	54,2
28.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129860,37	408274,99	7,50	74,3	61,3	56,3
50.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	1,50	41,0	38,6	38,6
50.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	4,50	46,5	39,3	39,3
50.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129813,53	408281,79	7,50	47,7	43,5	43,5
51.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	1,50	46,3	42,3	42,3
51.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	4,50	49,0	41,9	41,9
51.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129816,27	408304,73	7,50	51,0	45,5	45,5
52.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	1,50	50,6	50,6	50,6
52.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	4,50	52,3	52,3	52,3
52.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	7,50	53,4	53,4	53,4
52.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	1,50	51,7	51,7	51,7
52.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	4,50	53,1	53,1	53,1
52.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129820,94	408340,99	7,50	54,1	54,1	54,1
53.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	1,50	51,9	51,9	51,9
53.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	4,50	53,7	53,7	53,7
53.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129793,84	408346,53	7,50	55,1	55,1	55,1
54.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	1,50	54,6	54,6	54,6
54.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	4,50	56,8	56,8	56,8
54.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129767,64	408351,71	7,50	58,5	58,5	58,5
54.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	1,50	67,3	61,3	56,3
54.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	4,50	69,8	63,8	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAMax
 LAMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129762,45	408346,83	7,50	69,7	63,7	58,7
55.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	1,50	67,1	61,1	56,1
55.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	4,50	69,3	63,3	58,3
55.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129760,56	408331,35	7,50	69,2	63,2	58,2
55.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	1,50	66,1	60,1	55,1
55.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	4,50	68,6	62,6	57,6
55.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129763,64	408327,21	7,50	68,5	62,5	57,5
56.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	1,50	50,4	44,3	39,3
56.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	4,50	53,7	47,6	42,6
56.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129792,04	408325,97	7,50	56,0	49,9	44,9
57.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	1,50	54,9	48,9	43,9
57.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	4,50	57,7	51,7	46,7
57.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,85	408310,56	7,50	59,1	53,1	48,1
58.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	1,50	63,6	57,6	52,6
58.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	4,50	66,9	60,9	55,9
58.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129768,64	408315,52	7,50	67,3	61,2	56,2
59.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	1,50	62,0	55,9	53,2
59.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	4,50	65,5	59,4	54,6
59.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129753,64	408317,38	7,50	69,6	63,6	58,6
59.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	1,50	55,8	52,8	52,8
59.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	4,50	60,4	55,1	54,1
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129748,24	408309,84	7,50	66,6	61,6	56,6
60.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	1,50	55,6	52,4	52,4
60.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	4,50	60,6	55,6	53,2
60.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129747,08	408300,10	7,50	67,1	62,2	57,2
60.2_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	1,50	54,2	48,5	44,3
60.2_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	4,50	60,0	53,6	48,6
60.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129750,89	408293,05	7,50	66,5	60,5	55,5
61.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	1,50	51,6	45,4	40,4
61.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	4,50	58,6	50,1	45,1
61.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129769,65	408290,84	7,50	64,9	54,5	49,5
62.1_A	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	1,50	50,5	42,3	40,3
62.1_B	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	4,50	56,1	45,1	42,6
62.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129791,11	408290,35	7,50	61,2	48,2	46,2
70.1_A	Kapschuur	129814,24	408380,62	1,50	54,3	49,7	49,7
70.1_B	Kapschuur	129814,24	408380,62	4,50	56,3	51,3	51,3
70.1_C	Kapschuur	129814,24	408380,62	7,50	57,7	52,4	52,4
70.2_A	Kapschuur	129809,16	408399,69	1,50	55,6	52,1	52,1
70.2_B	Kapschuur	129809,16	408399,69	4,50	57,5	54,0	54,0
70.2_C	Kapschuur	129809,16	408399,69	7,50	58,9	55,4	55,4
70.3_A	Kapschuur	129819,01	408414,59	1,50	50,1	50,1	50,1
70.3_B	Kapschuur	129819,01	408414,59	4,50	51,7	51,7	51,7
70.3_C	Kapschuur	129819,01	408414,59	7,50	52,9	52,9	52,9
70.4_A	Kapschuur	129823,32	408395,07	1,50	51,5	51,5	51,5
70.4_B	Kapschuur	129823,32	408395,07	4,50	53,3	53,3	53,3
70.4_C	Kapschuur	129823,32	408395,07	7,50	54,7	54,7	54,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 01.2_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01.2_C	Bouwdeel 3-Appartementen		129803,95	408228,84	7,50	59,0	43,7	38,7
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129738,60	408206,82	1,00	59,0	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129871,07	408230,33	1,00	55,4	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129735,94	408188,36	1,00	49,8	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129707,14	408225,01	1,00	48,3	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129733,74	408168,39	1,00	48,3	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129873,25	408256,39	1,00	45,8	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129876,24	408279,88	1,00	44,1	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129702,89	408212,91	1,00	43,2	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129684,65	408257,33	1,00	41,7	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129665,92	408260,50	1,00	38,4	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	38,2	38,2	38,2
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129686,26	408273,64	1,00	37,3	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129700,68	408255,43	1,00	36,6	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129706,94	408288,79	1,00	36,1	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129713,21	408315,16	1,00	35,4	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129698,06	408274,37	1,00	34,4	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129667,24	408279,83	1,00	34,3	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129719,18	408332,79	1,00	34,3	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129685,53	408293,60	1,00	30,5	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	27,4	27,4	27,4
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	25,8	25,8	25,8
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129688,88	408325,65	1,00	25,8	--	--
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	24,7	24,7	24,7
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	22,8	22,8	22,8
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	22,0	22,0	22,0
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	20,1	20,1	20,1
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129667,18	408279,79	1,00	--	23,8	--
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129667,18	408279,79	1,00	--	--	18,8
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129665,87	408260,47	1,00	--	38,5	--
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129665,87	408260,47	1,00	--	--	36,5
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129688,82	408325,62	1,00	--	25,8	--
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129688,82	408325,62	1,00	--	--	23,8
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129685,47	408293,57	1,00	--	28,5	--
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129685,47	408293,57	1,00	--	--	23,5
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129686,20	408273,61	1,00	--	23,2	--
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129686,20	408273,61	1,00	--	--	18,2
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129684,60	408257,29	1,00	--	24,2	--
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129684,60	408257,29	1,00	--	--	19,2
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129719,13	408332,76	1,00	--	28,3	--
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129719,13	408332,76	1,00	--	--	23,3
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129713,15	408315,13	1,00	--	30,5	--
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129713,15	408315,13	1,00	--	--	25,5
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129706,89	408288,76	1,00	--	31,1	--
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129706,89	408288,76	1,00	--	--	26,1
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129698,00	408274,34	1,00	--	23,4	--
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129698,00	408274,34	1,00	--	--	23,3
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129700,62	408255,40	1,00	--	16,7	--
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129700,62	408255,40	1,00	--	--	11,7
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129876,18	408279,85	1,00	--	31,0	--
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129876,18	408279,85	1,00	--	--	26,0
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129873,25	408256,39	1,00	--	32,8	--
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129873,25	408256,39	1,00	--	--	27,8
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129871,02	408230,29	1,00	--	43,7	--
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129871,02	408230,29	1,00	--	--	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 01.2_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	30,3	--	
541	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	25,3	
542	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	29,2	--	
542	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	24,2	
551	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	43,2	--	
551	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	38,2	
552	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	41,8	--	
552	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	36,8	
553	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	39,2	--	
553	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	34,2	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	59,0	43,7	38,7	

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 06.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen		129753,27	408242,76	7,50	64,0	57,0	55,0
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	64,0	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	61,8	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	61,1	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	58,2	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	56,9	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	53,1	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	52,6	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	52,0	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	48,9	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	46,1	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	46,0	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	45,8	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	44,4	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	43,9	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	41,9	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	40,4	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	34,6	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	32,6	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	31,1	31,1	31,1
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	29,2	29,2	29,2
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	28,8	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	26,4	26,4	26,4
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	25,3	25,3	25,3
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	22,1	22,1	22,1
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	20,3	20,3	20,3
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	19,8	19,8	19,8
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	31,4	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	26,4
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	57,0	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	55,0
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	32,6	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	30,6
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	44,1	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	39,1
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	29,5	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	24,5
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	22,7	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	17,7
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	34,4	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	29,4
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	48,2	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	43,2
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	40,8	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	35,8
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	37,9	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	37,1
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	23,9	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	18,9
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	21,6	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	16,6
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	15,8	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	10,8
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	32,2	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 06.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	34,6	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	29,6
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	38,0	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	33,0
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	42,2	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	37,2
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	52,8	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	47,8
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	55,0	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	50,0
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	64,0	57,0	55,0

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 07.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen		129747,70	408248,62	7,50	63,2	58,2	56,1
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	63,2	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	62,7	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	62,5	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	59,8	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	58,7	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	58,2	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	58,1	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	57,8	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	57,1	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	56,1	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	56,0	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	55,5	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	55,1	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	54,9	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	52,0	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	50,4	50,4	50,4
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	48,6	--	--
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	48,3	48,3	48,3
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	44,3	44,3	44,3
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	34,2	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	33,1	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	28,0	28,0	28,0
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	27,9	--	--
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	22,1	22,1	22,1
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	21,5	21,5	21,5
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	19,9	19,9	19,9
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	41,4	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	36,4
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	58,1	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	56,1
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	48,6	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	46,6
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	53,5	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	48,5
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	41,0	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	36,0
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	44,5	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	39,5
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	53,8	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	48,8
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	58,2	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	53,2
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	57,6	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	52,6
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	45,1	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	43,0
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	37,2	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	32,2
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	21,2	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	16,2
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	14,9	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	9,9
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	21,6	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	16,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 07.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	38,0	--
541	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	33,0
542	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	40,8	--
542	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	35,8
551	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	41,7	--
551	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	36,7
552	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	50,2	--
552	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	45,2
553	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	49,7	--
553	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	44,7
LAmx	(hoofdgroep)			0,00	0,00	0,00	63,2	58,2	56,1

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 08.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08.1_C	Bouwdeel 3-Appartementen		129750,21	408270,91	7,50	66,6	61,6	57,6
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	66,6	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	65,6	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	63,0	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	62,6	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	61,6	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	59,6	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	58,4	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	56,5	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	55,5	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	55,2	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	54,5	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	54,4	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	53,1	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	53,0	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	51,8	51,8	51,8
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	51,4	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	50,6	--	--
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	49,4	49,4	49,4
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	45,1	45,1	45,1
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	34,6	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	28,9	28,9	28,9
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	28,3	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	27,6	--	--
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	26,9	26,9	26,9
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	22,7	22,7	22,7
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	20,6	20,6	20,6
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	42,7	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	37,7
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	59,6	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	57,6
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	50,6	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	48,6
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	54,5	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	49,5
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	51,6	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	46,6
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	37,2	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	32,2
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	55,6	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	50,6
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	57,9	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	52,9
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	61,6	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	56,6
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	51,6	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	48,9
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	31,4	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	26,4
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	21,6	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	16,6
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	14,6	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	9,6
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	16,8	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 08.1_C - Bouwdeel 3-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	40,5	--	
541	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	35,5	
542	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	39,0	--	
542	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	34,0	
551	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	38,4	--	
551	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	33,4	
552	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	47,5	--	
552	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	42,5	
553	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	45,5	--	
553	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	40,5	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,6	61,6	57,6	

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 22.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
22.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen	129856,39	408240,89	7,50	73,9	62,3	57,3
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129871,07	408230,33	1,00	73,9	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129873,25	408256,39	1,00	72,2	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129876,24	408279,88	1,00	69,8	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens	129934,66	408378,98	1,00	50,8	50,8	50,8
106	Laden/lossen vrachtwagens	129949,35	408507,22	1,00	44,1	44,1	44,1
105	Laden/lossen vrachtwagens	129904,60	408620,10	1,00	40,5	40,5	40,5
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129738,60	408206,82	1,00	37,2	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129686,26	408273,64	1,00	35,8	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129719,18	408332,79	1,00	35,1	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129733,74	408168,39	1,00	33,2	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129706,94	408288,79	1,00	32,6	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129698,06	408274,37	1,00	32,1	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129700,68	408255,43	1,00	28,1	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129713,21	408315,16	1,00	27,4	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129707,14	408225,01	1,00	27,2	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129667,24	408279,83	1,00	27,0	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129735,94	408188,36	1,00	26,8	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens	129702,89	408407,03	1,00	26,4	26,4	26,4
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129685,53	408293,60	1,00	25,1	--	--
102	Laden/lossen vrachtwagens	129691,54	408435,75	1,00	25,1	25,1	25,1
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129665,92	408260,50	1,00	24,4	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129684,65	408257,33	1,00	24,2	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129688,88	408325,65	1,00	24,0	--	--
103	Laden/lossen vrachtwagens	129698,89	408517,24	1,00	22,8	22,8	22,8
104	Laden/lossen vrachtwagens	129806,42	408624,10	1,00	22,6	22,6	22,6
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129702,89	408212,91	1,00	20,1	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129667,18	408279,79	1,00	--	16,5	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129667,18	408279,79	1,00	--	--	11,5
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129665,87	408260,47	1,00	--	24,5	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129665,87	408260,47	1,00	--	--	22,5
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129688,82	408325,62	1,00	--	24,0	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129688,82	408325,62	1,00	--	--	22,0
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129685,47	408293,57	1,00	--	23,1	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129685,47	408293,57	1,00	--	--	18,1
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129686,20	408273,61	1,00	--	21,8	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129686,20	408273,61	1,00	--	--	16,8
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129684,60	408257,29	1,00	--	6,5	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129684,60	408257,29	1,00	--	--	1,5
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129719,13	408332,76	1,00	--	29,1	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129719,13	408332,76	1,00	--	--	24,1
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129713,15	408315,13	1,00	--	22,5	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129713,15	408315,13	1,00	--	--	17,4
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129706,89	408288,76	1,00	--	27,6	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129706,89	408288,76	1,00	--	--	22,6
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129698,00	408274,34	1,00	--	21,2	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129698,00	408274,34	1,00	--	--	18,9
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129700,62	408255,40	1,00	--	8,2	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129700,62	408255,40	1,00	--	--	3,2
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129876,18	408279,85	1,00	--	56,7	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129876,18	408279,85	1,00	--	--	51,7
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129873,25	408256,39	1,00	--	59,2	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129873,25	408256,39	1,00	--	--	54,2
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129871,02	408230,29	1,00	--	62,3	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129871,02	408230,29	1,00	--	--	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 22.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	9,2	--
541	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	4,2
542	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	6,1	--
542	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	1,1
551	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	21,2	--
551	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	16,2
552	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	18,8	--
552	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	13,8
553	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	24,2	--
553	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	19,2
LAmx	(hoofdgroep)			0,00	0,00	0,00	73,9	62,3	57,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 23.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
23.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen		129850,50	408236,80	7,50	71,8	60,3	55,3
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129871,07	408230,33	1,00	71,8	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129876,24	408279,88	1,00	57,4	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129873,25	408256,39	1,00	56,2	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129738,60	408206,82	1,00	53,2	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129733,74	408168,39	1,00	43,4	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129735,94	408188,36	1,00	42,5	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129700,68	408255,43	1,00	40,0	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129665,92	408260,50	1,00	39,3	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129707,14	408225,01	1,00	38,4	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129686,26	408273,64	1,00	36,4	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129719,18	408332,79	1,00	35,3	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129698,06	408274,37	1,00	34,2	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129702,89	408212,91	1,00	34,1	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129706,94	408288,79	1,00	33,6	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129684,65	408257,33	1,00	33,1	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	31,7	31,7	31,7
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129667,24	408279,83	1,00	30,1	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129713,21	408315,16	1,00	28,6	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129685,53	408293,60	1,00	28,5	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	26,5	26,5	26,5
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	25,2	25,2	25,2
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129688,88	408325,65	1,00	25,2	--	--
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	25,1	25,1	25,1
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	22,7	22,7	22,7
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	22,3	22,3	22,3
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	21,9	21,9	21,9
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129667,18	408279,79	1,00	--	19,6	--
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129667,18	408279,79	1,00	--	--	14,6
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129665,87	408260,47	1,00	--	39,5	--
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129665,87	408260,47	1,00	--	--	37,5
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129688,82	408325,62	1,00	--	25,2	--
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129688,82	408325,62	1,00	--	--	23,2
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129685,47	408293,57	1,00	--	26,5	--
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129685,47	408293,57	1,00	--	--	21,5
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129686,20	408273,61	1,00	--	22,4	--
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129686,20	408273,61	1,00	--	--	17,4
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129684,60	408257,29	1,00	--	15,1	--
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129684,60	408257,29	1,00	--	--	10,1
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129719,13	408332,76	1,00	--	29,3	--
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129719,13	408332,76	1,00	--	--	24,3
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129713,15	408315,13	1,00	--	23,6	--
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129713,15	408315,13	1,00	--	--	18,6
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129706,89	408288,76	1,00	--	28,6	--
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129706,89	408288,76	1,00	--	--	23,6
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129698,00	408274,34	1,00	--	23,3	--
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129698,00	408274,34	1,00	--	--	21,5
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129700,62	408255,40	1,00	--	20,1	--
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129700,62	408255,40	1,00	--	--	15,1
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129876,18	408279,85	1,00	--	44,2	--
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129876,18	408279,85	1,00	--	--	39,2
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129873,25	408256,39	1,00	--	43,2	--
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129873,25	408256,39	1,00	--	--	38,2
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129871,02	408230,29	1,00	--	60,3	--
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129871,02	408230,29	1,00	--	--	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 23.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	20,4	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	15,4
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	20,1	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	15,1
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	37,2	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	32,2
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	34,5	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	29,5
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	34,4	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	29,4
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	71,8	60,3	55,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 27.2_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27.2_C	Bouwdeel 2-Appartementen		129860,08	408301,13	7,50	57,7	56,6	56,6
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129876,24	408279,88	1,00	57,7	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	56,6	56,6	56,6
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129873,25	408256,39	1,00	49,3	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129871,07	408230,33	1,00	47,5	--	--
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	44,3	44,3	44,3
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	40,3	40,3	40,3
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129719,18	408332,79	1,00	39,8	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129713,21	408315,16	1,00	37,2	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129688,88	408325,65	1,00	35,5	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129686,26	408273,64	1,00	34,9	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	34,7	34,7	34,7
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	34,4	34,4	34,4
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129706,94	408288,79	1,00	34,4	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129698,06	408274,37	1,00	34,3	--	--
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	33,7	33,7	33,7
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129735,94	408188,36	1,00	32,8	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129665,92	408260,50	1,00	31,8	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129684,65	408257,33	1,00	31,8	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129685,53	408293,60	1,00	31,2	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129733,74	408168,39	1,00	31,2	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129667,24	408279,83	1,00	30,2	--	--
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	30,1	30,1	30,1
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129738,60	408206,82	1,00	29,2	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129700,68	408255,43	1,00	26,8	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129702,89	408212,91	1,00	26,6	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Dag	129707,14	408225,01	1,00	26,4	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129667,18	408279,79	1,00	--	19,7	--
501	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129667,18	408279,79	1,00	--	--	14,7
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129665,87	408260,47	1,00	--	31,8	--
502	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129665,87	408260,47	1,00	--	--	29,8
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129688,82	408325,62	1,00	--	35,5	--
511	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129688,82	408325,62	1,00	--	--	33,5
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129685,47	408293,57	1,00	--	29,2	--
512	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129685,47	408293,57	1,00	--	--	24,2
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129686,20	408273,61	1,00	--	20,9	--
513	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129686,20	408273,61	1,00	--	--	15,9
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129684,60	408257,29	1,00	--	13,9	--
514	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129684,60	408257,29	1,00	--	--	8,9
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129719,13	408332,76	1,00	--	33,8	--
521	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129719,13	408332,76	1,00	--	--	28,8
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129713,15	408315,13	1,00	--	32,2	--
522	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129713,15	408315,13	1,00	--	--	27,2
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129706,89	408288,76	1,00	--	29,4	--
523	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129706,89	408288,76	1,00	--	--	24,4
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129698,00	408274,34	1,00	--	23,3	--
524	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129698,00	408274,34	1,00	--	--	23,1
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129700,62	408255,40	1,00	--	6,8	--
525	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129700,62	408255,40	1,00	--	--	1,8
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129876,18	408279,85	1,00	--	44,2	--
531	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129876,18	408279,85	1,00	--	--	39,2
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129873,25	408256,39	1,00	--	36,3	--
532	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129873,25	408256,39	1,00	--	--	31,3
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129871,02	408230,29	1,00	--	35,9	--
533	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129871,02	408230,29	1,00	--	--	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 27.2_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	8,4	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	3,4
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	12,6	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	7,6
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	13,2	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	8,2
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	24,8	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	19,8
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	22,2	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	17,2
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	57,7	56,6	56,6

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 27.3_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
27.3_C	Bouwdeel 2-Appartementen		129862,71	408297,11	7,50	73,3	60,2	55,6
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	73,3	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	68,2	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	65,6	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	55,6	55,6	55,6
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	46,2	46,2	46,2
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	41,9	41,9	41,9
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	36,4	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	33,2	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	33,1	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	33,0	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	31,8	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	31,6	--	--
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	31,3	31,3	31,3
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	31,3	--	--
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	30,6	30,6	30,6
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	29,6	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	28,3	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	28,2	28,2	28,2
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	26,8	26,8	26,8
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	25,8	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	25,3	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	25,0	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	23,7	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	23,6	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	21,6	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	21,1	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	15,3	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	10,3
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	31,6	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	29,6
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	25,0	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	23,0
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	23,3	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	18,3
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	19,1	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	14,1
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	13,3	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	8,3
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	30,4	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	25,4
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	28,2	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	23,2
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	28,0	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	23,0
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	20,8	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	18,4
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	1,6	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	-3,4
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	60,2	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	55,2
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	55,2	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	50,2
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	53,9	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 27.3_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	3,1	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	-1,9
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	9,6	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	4,6
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	9,6	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	4,6
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	17,9	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	12,9
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	19,2	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	14,2
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	73,3	60,2	55,6

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 28.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
28.1_C	Bouwdeel 2-Appartementen		129860,37	408274,99	7,50	74,3	61,3	56,3
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	74,3	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	72,5	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	67,9	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	53,5	53,5	53,5
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	45,3	45,3	45,3
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	41,4	41,4	41,4
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	36,0	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	34,1	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	33,1	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	33,0	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	31,9	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	29,6	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	29,5	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	29,5	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	28,3	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	27,5	27,5	27,5
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	26,1	26,1	26,1
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	25,8	25,8	25,8
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	24,7	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	24,1	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	24,1	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	24,0	--	--
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	23,8	23,8	23,8
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	23,5	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	22,3	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	21,9	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	13,0	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	8,0
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	28,3	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	26,3
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	24,0	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	22,0
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	22,7	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	17,7
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	20,1	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	15,1
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	6,1	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	1,1
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	30,0	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	25,0
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	28,0	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	23,0
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	24,5	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	19,5
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	20,9	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	18,4
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	2,3	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	-2,7
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	61,3	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	56,3
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	59,5	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	54,5
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	56,3	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 28.1_C - Bouwdeel 2-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	3,9	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	-1,1
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	10,1	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	5,1
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	17,0	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	12,0
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	21,5	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	16,5
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	20,6	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	15,6
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	74,3	61,3	56,3

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 52.1_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
52.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen	129815,31	408347,47	7,50	53,4	53,4	53,4
107	Laden/lossen vrachtwagens	129934,66	408378,98	1,00	53,4	53,4	53,4
101	Laden/lossen vrachtwagens	129702,89	408407,03	1,00	53,1	53,1	53,1
102	Laden/lossen vrachtwagens	129691,54	408435,75	1,00	50,8	50,8	50,8
103	Laden/lossen vrachtwagens	129698,89	408517,24	1,00	47,2	47,2	47,2
106	Laden/lossen vrachtwagens	129949,35	408507,22	1,00	47,1	47,1	47,1
105	Laden/lossen vrachtwagens	129904,60	408620,10	1,00	43,4	43,4	43,4
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129876,24	408279,88	1,00	42,6	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129719,18	408332,79	1,00	41,2	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129706,94	408288,79	1,00	40,2	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129873,25	408256,39	1,00	38,1	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129698,06	408274,37	1,00	37,1	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129713,21	408315,16	1,00	37,0	--	--
104	Laden/lossen vrachtwagens	129806,42	408624,10	1,00	36,8	36,8	36,8
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129871,07	408230,33	1,00	36,1	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129686,26	408273,64	1,00	34,9	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129700,68	408255,43	1,00	34,5	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129707,14	408225,01	1,00	32,1	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129684,65	408257,33	1,00	31,2	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129688,88	408325,65	1,00	28,4	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129733,74	408168,39	1,00	25,2	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129685,53	408293,60	1,00	25,1	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129667,24	408279,83	1,00	24,5	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129735,94	408188,36	1,00	22,5	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129702,89	408212,91	1,00	22,2	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129738,60	408206,82	1,00	21,2	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129665,92	408260,50	1,00	16,7	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129667,18	408279,79	1,00	--	14,0	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129667,18	408279,79	1,00	--	--	9,0
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129665,87	408260,47	1,00	--	16,7	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129665,87	408260,47	1,00	--	--	14,7
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129688,82	408325,62	1,00	--	28,4	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129688,82	408325,62	1,00	--	--	26,4
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129685,47	408293,57	1,00	--	23,1	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129685,47	408293,57	1,00	--	--	18,1
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129686,20	408273,61	1,00	--	20,9	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129686,20	408273,61	1,00	--	--	15,9
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129684,60	408257,29	1,00	--	13,2	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129684,60	408257,29	1,00	--	--	8,2
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129719,13	408332,76	1,00	--	35,2	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129719,13	408332,76	1,00	--	--	30,2
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129713,15	408315,13	1,00	--	32,0	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129713,15	408315,13	1,00	--	--	27,0
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129706,89	408288,76	1,00	--	35,2	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129706,89	408288,76	1,00	--	--	30,2
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129698,00	408274,34	1,00	--	26,1	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129698,00	408274,34	1,00	--	--	23,4
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129700,62	408255,40	1,00	--	14,5	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129700,62	408255,40	1,00	--	--	9,5
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129876,18	408279,85	1,00	--	29,6	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129876,18	408279,85	1,00	--	--	24,6
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129873,25	408256,39	1,00	--	25,1	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129873,25	408256,39	1,00	--	--	20,1
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129871,02	408230,29	1,00	--	24,6	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129871,02	408230,29	1,00	--	--	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 52.1_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	14,1	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	9,1
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	8,2	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	3,2
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	5,1	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	0,2
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	14,5	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	9,5
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	16,2	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	11,2
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	53,4	53,4	53,4

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 54.1_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54.1_C	Bouwdeel 1-Appartementen		129767,64	408351,71	7,50	58,5	58,5	58,5
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	58,5	58,5	58,5
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	54,6	54,6	54,6
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	52,0	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	49,5	49,5	49,5
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	48,8	48,8	48,8
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	45,3	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	44,1	--	--
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	43,9	43,9	43,9
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	42,9	42,9	42,9
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	40,0	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	39,8	--	--
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	38,6	38,6	38,6
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	36,9	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	35,1	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	34,1	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	33,6	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	33,1	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	33,0	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	32,8	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	29,2	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	28,9	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	28,2	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	25,6	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	25,1	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	24,5	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	24,0	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	18,8	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	13,8
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	24,6	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	22,6
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	40,0	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	38,0
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	31,1	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	26,1
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	19,0	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	14,0
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	18,8	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	13,8
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	46,0	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	41,0
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	40,3	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	35,3
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	39,1	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	34,1
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	28,8	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	26,4
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	12,7	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	7,7
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	22,0	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	17,0
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	12,1	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	7,1
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	12,4	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	7,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 54.1_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	7,6	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	2,6
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	20,1	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	15,1
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	12,2	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	7,2
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	20,9	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	15,9
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	24,6	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	19,6
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	58,5	58,5	58,5

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 54.2_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
54.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen		129762,45	408346,83	7,50	69,7	63,7	58,7
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	69,7	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	63,2	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	61,7	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	58,7	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	58,6	58,6	58,6
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	55,4	--	--
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	54,5	54,5	54,5
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	53,6	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	51,7	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	51,4	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	50,6	--	--
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	48,7	48,7	48,7
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	47,1	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	44,2	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	42,5	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	41,1	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	37,7	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	36,8	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	34,8	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	33,2	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	29,8	29,8	29,8
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	28,5	28,5	28,5
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	25,4	25,4	25,4
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	24,9	--	--
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	24,4	24,4	24,4
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	23,8	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	36,6	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	31,6
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	42,5	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	40,5
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	53,6	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	51,6
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	49,4	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	44,4
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	36,7	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	31,7
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	37,4	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	32,4
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	63,7	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	58,7
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	58,2	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	53,2
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	56,5	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	51,5
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	47,8	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	44,6
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	31,6	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	26,6
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	21,8	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	16,8
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	11,9	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	6,9
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	12,2	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 54.2_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	26,2	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	21,2
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	27,1	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	22,1
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	20,8	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	15,8
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	25,2	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	20,2
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	28,7	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	23,7
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	69,7	63,7	58,7

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 59.2_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
59.2_C	Bouwdeel 1-Appartementen		129748,24	408309,84	7,50	66,6	61,6	56,6
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129706,94	408288,79	1,00	66,6	--	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129719,18	408332,79	1,00	66,5	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129713,21	408315,16	1,00	66,0	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129698,06	408274,37	1,00	65,9	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129686,26	408273,64	1,00	59,6	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129700,68	408255,43	1,00	56,5	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129684,65	408257,33	1,00	55,6	--	--
101	Laden/lossen vrachtwagens		129702,89	408407,03	1,00	55,5	55,5	55,5
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129688,88	408325,65	1,00	55,0	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129685,53	408293,60	1,00	53,4	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129667,24	408279,83	1,00	52,6	--	--
102	Laden/lossen vrachtwagens		129691,54	408435,75	1,00	52,2	52,2	52,2
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129702,89	408212,91	1,00	50,6	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129707,14	408225,01	1,00	50,1	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129665,92	408260,50	1,00	48,6	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129735,94	408188,36	1,00	47,2	--	--
103	Laden/lossen vrachtwagens		129698,89	408517,24	1,00	47,0	47,0	47,0
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129733,74	408168,39	1,00	46,5	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129738,60	408206,82	1,00	46,2	--	--
104	Laden/lossen vrachtwagens		129806,42	408624,10	1,00	36,2	36,2	36,2
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129876,24	408279,88	1,00	34,1	--	--
107	Laden/lossen vrachtwagens		129934,66	408378,98	1,00	27,8	27,8	27,8
105	Laden/lossen vrachtwagens		129904,60	408620,10	1,00	26,0	26,0	26,0
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129873,25	408256,39	1,00	25,2	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag		129871,07	408230,33	1,00	25,0	--	--
106	Laden/lossen vrachtwagens		129949,35	408507,22	1,00	24,3	24,3	24,3
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129667,18	408279,79	1,00	--	43,0	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129667,18	408279,79	1,00	--	--	38,0
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129665,87	408260,47	1,00	--	48,6	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129665,87	408260,47	1,00	--	--	46,6
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129688,82	408325,62	1,00	--	55,0	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129688,82	408325,62	1,00	--	--	53,0
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129685,47	408293,57	1,00	--	51,4	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129685,47	408293,57	1,00	--	--	46,4
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129686,20	408273,61	1,00	--	45,6	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129686,20	408273,61	1,00	--	--	40,6
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129684,60	408257,29	1,00	--	37,6	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129684,60	408257,29	1,00	--	--	32,6
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129719,13	408332,76	1,00	--	61,3	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129719,13	408332,76	1,00	--	--	56,3
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129713,15	408315,13	1,00	--	61,0	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129713,15	408315,13	1,00	--	--	56,0
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129706,89	408288,76	1,00	--	61,6	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129706,89	408288,76	1,00	--	--	56,6
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129698,00	408274,34	1,00	--	54,9	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129698,00	408274,34	1,00	--	--	51,1
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129700,62	408255,40	1,00	--	36,4	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129700,62	408255,40	1,00	--	--	31,4
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129876,18	408279,85	1,00	--	21,6	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129876,18	408279,85	1,00	--	--	16,6
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129873,25	408256,39	1,00	--	12,2	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129873,25	408256,39	1,00	--	--	7,2
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond		129871,02	408230,29	1,00	--	13,4	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht		129871,02	408230,29	1,00	--	--	8,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 59.2_C - Bouwdeel 1-Appartementen
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	32,1	--
541	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	27,1
542	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	36,6	--
542	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	31,6
551	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	30,2	--
551	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	25,2
552	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	39,2	--
552	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	34,2
553	Laden/lossen	vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	37,6	--
553	Laden/lossen	vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	32,6
LAmx	(hoofdgroep)			0,00	0,00	0,00	66,6	61,6	56,6

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LAmx
 LAmx bij Bron voor toetspunt: 70.3_B - Kapschuur
 Groep: (hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
70.3_B	Kapschuur	129819,01	408414,59	4,50	51,7	51,7	51,7
102	Laden/lossen vrachtwagens	129691,54	408435,75	1,00	51,7	51,7	51,7
103	Laden/lossen vrachtwagens	129698,89	408517,24	1,00	49,4	49,4	49,4
106	Laden/lossen vrachtwagens	129949,35	408507,22	1,00	49,3	49,3	49,3
104	Laden/lossen vrachtwagens	129806,42	408624,10	1,00	46,3	46,3	46,3
105	Laden/lossen vrachtwagens	129904,60	408620,10	1,00	45,7	45,7	45,7
101	Laden/lossen vrachtwagens	129702,89	408407,03	1,00	42,0	42,0	42,0
107	Laden/lossen vrachtwagens	129934,66	408378,98	1,00	41,6	41,6	41,6
521	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129719,18	408332,79	1,00	36,5	--	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129713,21	408315,16	1,00	33,2	--	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129706,94	408288,79	1,00	31,6	--	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129698,06	408274,37	1,00	31,4	--	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129873,25	408256,39	1,00	31,3	--	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129684,65	408257,33	1,00	31,1	--	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129700,68	408255,43	1,00	29,1	--	--
542	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129702,89	408212,91	1,00	28,2	--	--
552	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129735,94	408188,36	1,00	27,9	--	--
553	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129733,74	408168,39	1,00	27,6	--	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129871,07	408230,33	1,00	26,7	--	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129876,24	408279,88	1,00	26,6	--	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129688,88	408325,65	1,00	25,9	--	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129686,26	408273,64	1,00	24,3	--	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129685,53	408293,60	1,00	23,9	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129667,24	408279,83	1,00	22,9	--	--
541	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129707,14	408225,01	1,00	21,3	--	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129665,92	408260,50	1,00	20,8	--	--
551	Laden/lossen vrachtwagens, Dag	129738,60	408206,82	1,00	16,8	--	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129667,18	408279,79	1,00	--	12,4	--
501	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129667,18	408279,79	1,00	--	--	7,4
502	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129665,87	408260,47	1,00	--	20,8	--
502	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129665,87	408260,47	1,00	--	--	18,8
511	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129688,82	408325,62	1,00	--	25,9	--
511	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129688,82	408325,62	1,00	--	--	23,9
512	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129685,47	408293,57	1,00	--	21,9	--
512	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129685,47	408293,57	1,00	--	--	16,9
513	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129686,20	408273,61	1,00	--	10,4	--
513	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129686,20	408273,61	1,00	--	--	5,4
514	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129684,60	408257,29	1,00	--	13,0	--
514	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129684,60	408257,29	1,00	--	--	8,0
521	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129719,13	408332,76	1,00	--	30,5	--
521	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129719,13	408332,76	1,00	--	--	25,5
522	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129713,15	408315,13	1,00	--	28,2	--
522	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129713,15	408315,13	1,00	--	--	23,2
523	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129706,89	408288,76	1,00	--	26,6	--
523	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129706,89	408288,76	1,00	--	--	21,6
524	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129698,00	408274,34	1,00	--	20,4	--
524	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129698,00	408274,34	1,00	--	--	18,0
525	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129700,62	408255,40	1,00	--	9,1	--
525	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129700,62	408255,40	1,00	--	--	4,1
531	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129876,18	408279,85	1,00	--	13,5	--
531	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129876,18	408279,85	1,00	--	--	8,5
532	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129873,25	408256,39	1,00	--	18,3	--
532	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129873,25	408256,39	1,00	--	--	13,3
533	Laden/lossen vrachtwagens, Avond	129871,02	408230,29	1,00	--	15,1	--
533	Laden/lossen vrachtwagens, Nacht	129871,02	408230,29	1,00	--	--	10,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL, Park Vossenbergh Kaatsheuvel, LMax
 LMax bij Bron voor toetspunt: 70.3_B - Kapschuur
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129707,09	408224,98	1,00	--	3,3	--
541	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129707,09	408224,98	1,00	--	--	-1,7
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129702,83	408212,88	1,00	--	14,2	--
542	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129702,83	408212,88	1,00	--	--	9,2
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129738,55	408206,79	1,00	--	0,8	--
551	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129738,55	408206,79	1,00	--	--	-4,2
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129735,89	408188,33	1,00	--	19,9	--
552	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129735,89	408188,33	1,00	--	--	14,9
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Avond	129733,69	408168,36	1,00	--	18,6	--
553	Laden/lossen vrachtwagens,	Nacht	129733,69	408168,36	1,00	--	--	13,6
LAmx	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	51,7	51,7	51,7



Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466
Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 0591 238 110