

Nieuwbouwontwikkeling Doornboomstraat Middelbeers

Akoestisch onderzoek

Rapportnummer: Rm200201aaA0

Opdrachtgever:

Van Wanrooij Projectontwikkeling bv
Postbus 4 5386 ZG GEFFEN
Broekstraat 2 5386 KD GEFFEN
Tel.: 073-5340400

Contactpersoon: de heer C. Robbemondt

Adviseur:

K+ Adviesgroep
Jodenstraat 6 6101 AS ECHT
Postbus 224 6100 AE ECHT
Tel: 0475-470470
E-mail: info@k-plus.nl

Behandeld door: Mw. T.J.M. Eykenboom BSc

Datum : 12-05-2020

Referentie : Rm200201aaA0.teey

INHOUD

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Ruimtelijke gegevens	5
2.2	Verkeersgegevens	5
2.2.1	Wegverkeerslawaaï	5
2.3	Toegepaste rekenmethode	5
3	Normstelling Wet geluidhinder	6
3.1	Wegverkeerslawaaï	6
3.1.1	Algemeen	6
3.1.2	Omvang geluidzones langs wegen	6
3.1.3	Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
3.1.4	Aftrek stille banden	7
3.1.5	Stedelijk en buitenstedelijk gebied	7
3.1.6	Nieuwe situaties	8
3.1.7	Maximaal toelaatbare geluidbelasting	8
3.2	Bouwbesluit 2012	8
4	Berekeningsresultaten	9
4.1	Goede ruimtelijke ordening	9
4.1.1	Doornboomstraat/Kuikseindseweg	9
4.1.2	Willibrordstraat	10
4.1.3	Erica	11
4.1.4	Pijpestrootje	12
4.1.5	Smidsstraat	13
4.2	Cumulatie en Bouwbesluit	14
5	Evaluatie Rekenresultaten & Conclusie	17
5.1	Algemeen	17
5.2	Niet gezoneerde wegen	17
5.2.1	Doornboomstraat/Kuikseindseweg	17
5.2.2	Willibrordstraat	17
5.2.3	Erica	18
5.2.4	Pijpestrootje	18
5.2.1	Smidsstraat	18
Bijlagen:		
Bijlage I	Figuren akoestisch model	
Bijlage II	Berekeningsgegevens en –resultaten optredende gevelbelasting	
Bijlage III	Verstreckte verkeersgegevens	

1 INLEIDING

In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling bv is, in het kader van nieuwbouwwoningen in de omgeving van de Doornboomstraat/Kuikseindseweg te Middelbeers, gemeente Oirschot, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie Wet geluidhinder. In figuur 1.1 is een overzicht van de huidige situatie opgenomen, in bijlage I is de situatie opgenomen.



Figuur 1.1: Situatie (bron: Google maps)

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De ontwikkeling is niet binnen de zone van een weg gelegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Doorboomstraat/Kuikseindseweg, Willibrordstraat, Erica, Pijpestrootje en Smidsstraat opgenomen in het akoestisch onderzoek.

De berekeningen zijn gebaseerd op:

- de “Wet geluidhinder”;
- het “Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012”;
- het “Besluit Geluidhinder”.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Ruimtelijke gegevens

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een door de opdrachtgever verstrekte situatietekening, kaartmateriaal van de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) en Google Streetview. In bijlage I is de gehanteerde situatietekening opgenomen.

2.2 Verkeersgegevens

2.2.1 Wegverkeerslawaaï

De verkeersgegevens voor de Doornboomstraat, Kuikseindseweg, Willibrordstraat en Erica zijn aangeleverd door de gemeente Oirschot. De aangeleverde gegevens zijn afkomstig van verkeerstellingen uit 2018. Om te komen tot het maatgevende jaar 2031 is gerekend met een groeipercentage van 2% volgens opgave van de gemeente.

Voor de Smidsstraat en Pijpestrootje had de gemeente geen gegevens beschikbaar. Voor het Pijpestrootje is eenzelfde aantal voertuigen en verdeling aangehouden als Erica. Voor de Smidsstraat is gekeken naar het aantal woningen. Dit betreft in de toekomstige situatie alleen de nieuwbouwwoningen, zeven stuks. Hiervoor is per etmaal 50 voertuigen aangehouden.

Voor nadere informatie inzake de in- en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in bijlage II opgenomen rekenbladen. De verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage III.

2.3 Toegepaste rekenmethode

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is beschreven in het “Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012”.

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik als ontwikkeld door dirActivity.

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER

3.1 Wegverkeerslawaa

3.1.1 Algemeen

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe situaties de geluidbelasting in L_{den} in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau over de dag-, avond- en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule:

$$L_{den} = 10 \lg \frac{1}{24} \left(12 * 10^{\frac{L_{day}}{10}} + 4 * 10^{\frac{L_{evening}+5}{10}} + 8 * 10^{\frac{L_{night}+10}{10}} \right)$$

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van:

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of;
- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh).

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters.

Gebied		Breedte (m) geluidzones (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is.

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij het toetsen van de geluidbelasting aan de normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012). De

hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek.

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012).

Representatieve snelheid	Aftrek artikel 110g Wgh
< 70 km/h	5 dB
≥ 70 km/h	4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt
≥ 70 km/h	3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt
≥ 70 km/h	2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting

3.1.4 Aftrek stille banden

In artikel 3.5 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB:

- Zeer Open Asfalt Beton;
- 2-laags ZOAB, met uitzondering van 2-laags ZOAB-fijn;
- Uitgeborsteld beton;
- Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
- Oppervlaktebewerking.

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3.

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek.

Representatieve snelheid	Wegverharding	Correctie artikel 3.5 (stille banden aftrek)
< 70 km/h	Alle	0 dB
≥ 70 km/h	ZOAB, 2-laags ZOAB, uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, oppervlaktebewerking	1 dB
≥ 70 km/h	Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld	2 dB

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt.

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt.

3.1.6 Nieuwe situaties

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe situaties'.

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwbouw situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de Wet geluidhinder vermeld.

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffingswaarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is onder zeer strikte regels nieuwbouw mogelijk. Het plan dient dan te voorzien in zogenaamde dove-gevels.

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen in binnenstedelijk gebied de volgende eisen gesteld:

- voorkeursgrenswaarde: 48 dB (art. 82 lid 1)
- maximale ontheffingswaarde binnenstedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2)

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat of dat de huidige locatie geen woonbebouwing heeft zodat het bestemmingsplan moet worden herzien. In het kader van de Wet geluidhinder is sprake van een nieuwe situatie.

3.2 Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn in afdeling 3.1 voorschriften opgenomen voor bescherming tegen geluid van buiten. Als bij industrie-, weg- en spoorweglawaaai de betreffende voorkeursgrenswaarde wordt overschreden stellen gemeenten op basis van de Wet geluidhinder een zogenoemd hogere-waardenbesluit vast, waarin plaatselijk hogere geluidbelastingen worden toegestaan («hoogst toelaatbare geluidbelasting») die in het bestemmingsplan worden opgenomen. In dergelijke zones mag alleen worden gebouwd wanneer de door de aanvrager van een omgevingsvergunning te realiseren karakteristieke geluidwering hoger is dan de in artikel 3.2 gegeven minimumwaarde van 20 dB.

Wanneer dergelijke zones niet zijn vastgesteld, zoals bij 30 km/h wegen dan dient overeenkomstig artikel 3.2 te worden voldaan aan de minimeis van 20 dB.

4 BEREKENINGSRESULTATEN

De Droomboomstraat/Kuikseindeseweg, Willibrordstraat, Erica, Pijpestrootje en Smidsstraat g kennen een snelheidsregime van 30 km/uur, zodat deze wegen niet hoeven te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de wegen echter wel beschouwd. Om een afweging te kunnen maken is wel aansluiting gezocht bij de Wet geluidhinder en is dat toetsingskader dus ook gehanteerd voor deze wegen. De toetsingsgegevens zijn in navolgende tabellen cursief weergegeven.

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan van ongeveer het midden van de gevel, een en ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de waarneempunten is opgenomen in de in bijlage I opgenomen figuren.

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende waarde, en zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder: de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. De bijbehorende rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is als volgt:

- Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder worden geen restricties opgelegd.
- Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting.
- Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel.

4.1 Goede ruimtelijke ordening

4.1.1 Doornboomstraat/Kuikseindeseweg

Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Doornboomstraat/Kuikseindeseweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	64	5	59	wonen	48	63
1	4.5	64	5	59	wonen	48	63

Vervolgtabel 4.1: Berekeningsresultaten Doornboomstraat/Kuikseindseweg (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	7.5	64	5	59	wonen	48	63
2	1.5	64	5	59	wonen	48	63
2	4.5	64	5	59	wonen	48	63
2	7.5	64	5	59	wonen	48	63
3	1.5	60	5	55	wonen	48	63
3	4.5	61	5	56	wonen	48	63
3	7.5	61	5	56	wonen	48	63
4	1.5	46	5	41	wonen	48	63
4	4.5	46	5	41	wonen	48	63
4	7.5	47	5	42	wonen	48	63
5	1.5	46	5	41	wonen	48	63
5	4.5	46	5	41	wonen	48	63
5	7.5	46	5	41	wonen	48	63
6	1.5	60	5	55	wonen	48	63
6	4.5	60	5	55	wonen	48	63
6	7.5	60	5	55	wonen	48	63
7	1.5	51	5	46	wonen	48	63
7	4.5	53	5	48	wonen	48	63
7	7.5	53	5	48	wonen	48	63
8	1.5	49	5	44	wonen	48	63
8	4.5	50	5	45	wonen	48	63
8	7.5	51	5	46	wonen	48	63
9	1.5	46	5	41	wonen	48	63
9	4.5	48	5	43	wonen	48	63
9	7.5	49	5	44	wonen	48	63
10	1.5	32	5	27	wonen	48	63
10	4.5	29	5	24	wonen	48	63
10	7.5	30	5	25	wonen	48	63
11	1.5	48	5	43	wonen	48	63
11	4.5	48	5	43	wonen	48	63
11	7.5	49	5	44	wonen	48	63
12	1.5	49	5	44	wonen	48	63
12	4.5	50	5	45	wonen	48	63
12	7.5	51	5	46	wonen	48	63

4.1.2 Willibrordstraat

Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Willibrordstraat (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	53	5	48	wonen	48	63
1	4.5	54	5	49	wonen	48	63

Vervolgtabel 4.2: Berekeningsresultaten Willibrordstraat (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	7.5	54	5	49	wonen	48	63
2	1.5	54	5	49	wonen	48	63
2	4.5	55	5	50	wonen	48	63
2	7.5	55	5	50	wonen	48	63
3	1.5	28	5	23	wonen	48	63
3	4.5	30	5	25	wonen	48	63
3	7.5	34	5	29	wonen	48	63
4	1.5	28	5	23	wonen	48	63
4	4.5	29	5	24	wonen	48	63
4	7.5	31	5	26	wonen	48	63
5	1.5	24	5	19	wonen	48	63
5	4.5	24	5	19	wonen	48	63
5	7.5	25	5	20	wonen	48	63
6	1.5	41	5	36	wonen	48	63
6	4.5	43	5	38	wonen	48	63
6	7.5	43	5	38	wonen	48	63
7	1.5	40	5	35	wonen	48	63
7	4.5	41	5	36	wonen	48	63
7	7.5	40	5	35	wonen	48	63
8	1.5	34	5	29	wonen	48	63
8	4.5	35	5	30	wonen	48	63
8	7.5	37	5	32	wonen	48	63
9	1.5	38	5	33	wonen	48	63
9	4.5	39	5	34	wonen	48	63
9	7.5	40	5	35	wonen	48	63
10	1.5	-	5	-	wonen	48	63
10	4.5	-	5	-	wonen	48	63
10	7.5	-	5	-	wonen	48	63
11	1.5	33	5	28	wonen	48	63
11	4.5	32	5	27	wonen	48	63
11	7.5	26	5	21	wonen	48	63
12	1.5	37	5	32	wonen	48	63
12	4.5	37	5	32	wonen	48	63
12	7.5	-	5	-	wonen	48	63

4.1.3 Erica

Tabel 4.3: Berekeningsresultaten Erica (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	27	5	22	wonen	48	63
1	4.5	27	5	22	wonen	48	63

Vervolgtabel 4.3: Berekeningsresultaten Erica (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	7.5	29	5	24	wonen	48	63
2	1.5	29	5	24	wonen	48	63
2	4.5	30	5	25	wonen	48	63
2	7.5	31	5	26	wonen	48	63
3	1.5	36	5	31	wonen	48	63
3	4.5	38	5	33	wonen	48	63
3	7.5	38	5	33	wonen	48	63
4	1.5	33	5	28	wonen	48	63
4	4.5	35	5	30	wonen	48	63
4	7.5	36	5	31	wonen	48	63
5	1.5	32	5	27	wonen	48	63
5	4.5	33	5	28	wonen	48	63
5	7.5	33	5	28	wonen	48	63
6	1.5	25	5	20	wonen	48	63
6	4.5	24	5	19	wonen	48	63
6	7.5	17	5	12	wonen	48	63
7	1.5	28	5	23	wonen	48	63
7	4.5	29	5	24	wonen	48	63
7	7.5	33	5	28	wonen	48	63
8	1.5	34	5	29	wonen	48	63
8	4.5	36	5	31	wonen	48	63
8	7.5	37	5	32	wonen	48	63
9	1.5	31	5	26	wonen	48	63
9	4.5	33	5	28	wonen	48	63
9	7.5	35	5	30	wonen	48	63
10	1.5	31	5	26	wonen	48	63
10	4.5	33	5	28	wonen	48	63
10	7.5	34	5	29	wonen	48	63
11	1.5	22	5	17	wonen	48	63
11	4.5	23	5	18	wonen	48	63
11	7.5	26	5	21	wonen	48	63
12	1.5	18	5	13	wonen	48	63
12	4.5	17	5	12	wonen	48	63
12	7.5	20	5	15	wonen	48	63

4.1.4 Pijpestrootje

Tabel 4.4: Berekeningsresultaten Pijpestrootje (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	33	5	28	wonen	48	63
1	4.5	34	5	29	wonen	48	63

Vervolgtabel 4.4: Berekeningsresultaten Pijpestrootje (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	7.5	35	5	30	wonen	48	63
2	1.5	29	5	24	wonen	48	63
2	4.5	30	5	25	wonen	48	63
2	7.5	31	5	26	wonen	48	63
3	1.5	21	5	16	wonen	48	63
3	4.5	21	5	16	wonen	48	63
3	7.5	21	5	16	wonen	48	63
4	1.5	33	5	28	wonen	48	63
4	4.5	34	5	29	wonen	48	63
4	7.5	35	5	30	wonen	48	63
5	1.5	35	5	30	wonen	48	63
5	4.5	37	5	32	wonen	48	63
5	7.5	37	5	32	wonen	48	63
6	1.5	36	5	31	wonen	48	63
6	4.5	37	5	32	wonen	48	63
6	7.5	39	5	34	wonen	48	63
7	1.5	34	5	29	wonen	48	63
7	4.5	35	5	30	wonen	48	63
7	7.5	36	5	31	wonen	48	63
8	1.5	22	5	17	wonen	48	63
8	4.5	24	5	19	wonen	48	63
8	7.5	26	5	21	wonen	48	63
9	1.5	21	5	16	wonen	48	63
9	4.5	23	5	18	wonen	48	63
9	7.5	26	5	21	wonen	48	63
10	1.5	29	5	24	wonen	48	63
10	4.5	31	5	26	wonen	48	63
10	7.5	33	5	28	wonen	48	63
11	1.5	36	5	31	wonen	48	63
11	4.5	37	5	32	wonen	48	63
11	7.5	38	5	33	wonen	48	63
12	1.5	36	5	31	wonen	48	63
12	4.5	38	5	33	wonen	48	63
12	7.5	39	5	34	wonen	48	63

4.1.5 Smidsstraat

Tabel 4.5: Berekeningsresultaten Smidsstraat (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	1.5	33	5	28	wonen	48	63
1	4.5	34	5	29	wonen	48	63

Vervolgtabel 4.5: Berekeningsresultaten Smidsstraat (in dB).

Waar-neem-punt	Waar-neem-hoogte	Berekende waarde	Aftrek artikel 110g Wgh	Toetsings-waarde Wgh	Bestemming	Voorkeurs-grenswaarde Wgh	Maximale grenswaarde Wgh
1	7.5	35	5	30	wonen	48	63
2	1.5	29	5	24	wonen	48	63
2	4.5	30	5	25	wonen	48	63
2	7.5	31	5	26	wonen	48	63
3	1.5	21	5	16	wonen	48	63
3	4.5	21	5	16	wonen	48	63
3	7.5	21	5	16	wonen	48	63
4	1.5	33	5	28	wonen	48	63
4	4.5	34	5	29	wonen	48	63
4	7.5	35	5	30	wonen	48	63
5	1.5	35	5	30	wonen	48	63
5	4.5	37	5	32	wonen	48	63
5	7.5	37	5	32	wonen	48	63
6	1.5	36	5	31	wonen	48	63
6	4.5	37	5	32	wonen	48	63
6	7.5	39	5	34	wonen	48	63
7	1.5	34	5	29	wonen	48	63
7	4.5	35	5	30	wonen	48	63
7	7.5	36	5	31	wonen	48	63
8	1.5	22	5	17	wonen	48	63
8	4.5	24	5	19	wonen	48	63
8	7.5	26	5	21	wonen	48	63
9	1.5	21	5	16	wonen	48	63
9	4.5	23	5	18	wonen	48	63
9	7.5	26	5	21	wonen	48	63
10	1.5	29	5	24	wonen	48	63
10	4.5	31	5	26	wonen	48	63
10	7.5	33	5	28	wonen	48	63
11	1.5	36	5	31	wonen	48	63
11	4.5	37	5	32	wonen	48	63
11	7.5	38	5	33	wonen	48	63
12	1.5	36	5	31	wonen	48	63
12	4.5	38	5	33	wonen	48	63
12	7.5	39	5	34	wonen	48	63

4.2 Cumulatie en Bouwbesluit

Om te bezien of sprake is van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van alle wegen gecumuleerd. Het resultaat is weergegeven in tabel 4.6. De genoemde waarden zijn exclusief aftrek artikel 110g Wgh.

Het Bouwbesluit stelt alleen eisen aan de gevelgeluidwering voor situaties waar een Hogere Waarde is verleend. Dit betekent dat geen eisen gelden bij 30 km/uur wegen die een verhoogde geluidbelasting veroorzaken.

In de kolom eis Bouwbesluit is de benodigde karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen gebaseerd op de hoogste geluidbelasting per gezoneerde weg. In de kolom comforteis is de karakteristieke gevelgeluidwering opgenomen wanneer men uitgaat van de gecumuleerde geluidbelasting.

Tabel 4.6: Gecumuleerde geluidbelasting (in dB).

Waarneem-punt	Waarneem-hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort Eis
		Doornboomstraat Kuikseindseweg	Willibrordstraat	Erica	Pijpestrootje	Smitsstraat	Totaal wvl		
1	1.5	64	53	27	33	30	64	20	31
1	4.5	64	54	27	34	31	64	20	31
1	7.5	64	54	29	35	31	64	20	31
2	1.5	64	54	29	29	39	64	20	31
2	4.5	64	55	30	30	39	65	20	32
2	7.5	64	55	31	31	39	64	20	31
3	1.5	60	28	36	21	49	61	20	28
3	4.5	61	30	38	21	48	61	20	28
3	7.5	61	34	38	21	47	61	20	28
4	1.5	46	28	33	33	41	47	20	20
4	4.5	46	29	35	34	41	48	20	20
4	7.5	47	31	36	35	41	48	20	20
5	1.5	46	24	32	35	36	46	20	20
5	4.5	46	24	33	37	37	47	20	20
5	7.5	46	25	33	37	37	47	20	20
6	1.5	60	41	25	36	25	60	20	27
6	4.5	60	43	24	37	26	60	20	27
6	7.5	60	43	17	39	17	60	20	27
7	1.5	51	40	28	34	40	52	20	20
7	4.5	53	41	29	35	40	53	20	20
7	7.5	53	40	33	36	40	54	20	21
8	1.5	49	34	34	22	45	50	20	20
8	4.5	50	35	36	24	45	52	20	20
8	7.5	51	37	37	26	45	52	20	20
9	1.5	46	38	31	21	45	49	20	20
9	4.5	48	39	33	23	45	50	20	20
9	7.5	49	40	35	26	45	51	20	20
10	1.5	32	-100	31	29	43	44	20	20
10	4.5	29	-100	33	31	43	44	20	20
10	7.5	30	-100	34	33	42	43	20	20
11	1.5	48	33	22	36	22	48	20	20

Vervolgtabel 4.6: Gecumuleerde geluidbelasting (in dB).

Waar- neem- punt	Waar- neem- hoogte	Berekende waarde						Eis Bouw besluit	Comfort Eis
		Doornboomstraat Kuikseindseweg	Willibrordstraat	Erica	Pijpestrootje	Smitsstraat	Totaal wvl		
11	4.5	48	32	23	37	23	48	20	20
11	7.5	49	26	26	38	25	50	20	20
12	1.5	49	37	18	36	24	50	20	20
12	4.5	50	37	17	38	25	50	20	20
12	7.5	51	3	20	39	23	51	20	20

5 EVALUATIE REKENRESULTATEN & CONCLUSIE

5.1 Algemeen

In opdracht van Van Wanrooij Projectontwikkeling bv is, in het kader van nieuwbouwwoningen in de omgeving van de Doornboomstraat/Kuikseindseweg te Middelbeers, gemeente Oirschot, door K+ Adviesgroep een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situatie Wet geluidhinder.

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening. De ontwikkeling is niet binnen de zone van een weg gelegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de Doorboomstraat/Kuikseindseweg, Willibrordstraat, Erica, Pijpestrootje en Smidsstraat opgenomen in het akoestisch onderzoek.

5.2 Niet gezoneerde wegen

5.2.1 Doornboomstraat/Kuikseindseweg

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de weg wel beschouwd en wordt ook het toetsingskader van de Wet geluidhinder gehanteerd.
- In een aantal waarneempunten zijn gevelbelastingen vastgesteld hoger dan de 'voorkeursgrenswaarde'.
- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 64 dB, zonder aftrek artikel 110g. Zou die aftrek wel worden gehanteerd, dan is de geluidbelasting 59 dB waarmee deze boven de voorkeursgrenswaarde zou liggen wanneer getoetst zou worden aan de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Omdat geen sprake is van een gezoneerde weg, hoeft ook geen hogere waarde ten aanzien van deze weg te worden aangevraagd.
- Formeel hoeven ten gevolge van deze weg geen maatregelen te worden getroffen aan de gevel. Uit het oogpunt van wooncomfort en gezondheid wordt echter geadviseerd wel maatregelen te treffen om een binnenniveau van 33 dB te garanderen. Hiervoor wordt verwezen naar tabel 4.6 kolom comforteis.

5.2.2 Willibrordstraat

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de weg wel beschouwd en wordt ook het toetsingskader van de Wet geluidhinder gehanteerd.
- In een aantal waarneempunten zijn gevelbelastingen vastgesteld hoger dan de 'voorkeursgrenswaarde'.

- De geluidbelasting ten gevolge van deze weg is maximaal 55 dB, zonder aftrek artikel 110g. Zou die aftrek wel worden gehanteerd, dan is de geluidbelasting 50 dB waarmee deze boven de voorkeursgrenswaarde zou liggen wanneer getoetst zou worden aan de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Omdat geen sprake is van een gezoneerde weg, hoeft ook geen hogere waarde ten aanzien van deze weg te worden aangevraagd.
- Formeel hoeven ten gevolge van deze weg geen maatregelen te worden getroffen aan de gevel. Uit het oogpunt van wooncomfort en gezondheid wordt echter geadviseerd wel maatregelen te treffen om een binnenniveau van 33 dB te garanderen. Hiervoor wordt verwezen naar tabel 4.6 kolom comforteis.

5.2.3 Erica

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 38 dB (excl. art. 110g Wgh). Zou de aftrek gehanteerd mogen worden is de belasting 33 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.2.4 Pijpestrootje

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 39 dB (excl. art. 110g Wgh). Zou de aftrek gehanteerd mogen worden is de belasting 34 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.
- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

5.2.1 Smidsstraat

- Er is sprake van een 30 km/zone, zodat niet hoeft te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de weg wel meegenomen en zijn de optredende gevelbelastingen beschouwd volgens de systematiek van de Wet geluidhinder.
- De voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden zou getoetst worden aan de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is ten hoogste 39 dB (excl. art. 110g Wgh). Zou de aftrek

gehanteerd mogen worden is de belasting 34 dB (incl. art. 110g) waarmee deze waarde onder de voorkeursgrenswaarde ligt.

- Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat.

BIJLAGE I

Figuren akoestisch rekenmodel

K+ Adviesgroep b.v.

project 13 Nieuwbouw Doornboomstraat/Smidsstraat
opdrachtgever van Wanrooij Projectontwikkeling



objecten
■ bebouwing
■ rijlijn
+ waarneempunt gevel

omschrijving
Figuur 1
Situatie



K+ Adviesgroep b.v.

project 13 Nieuwbouw Doornboomstraat/Smidsstraat
opdrachtgever van Wanrooij Projectontwikkeling




K+ Adviesgroep b.v.

project 13 Nieuwbouw Doornboomstraat/Smidsstraat
opdrachtgever van Wanrooij Projectontwikkeling



K+ Adviesgroep b.v.

project 13 Nieuwbouw Doornboomstraat/Smidsstraat
opdrachtgever van Wanrooij Projectontwikkeling

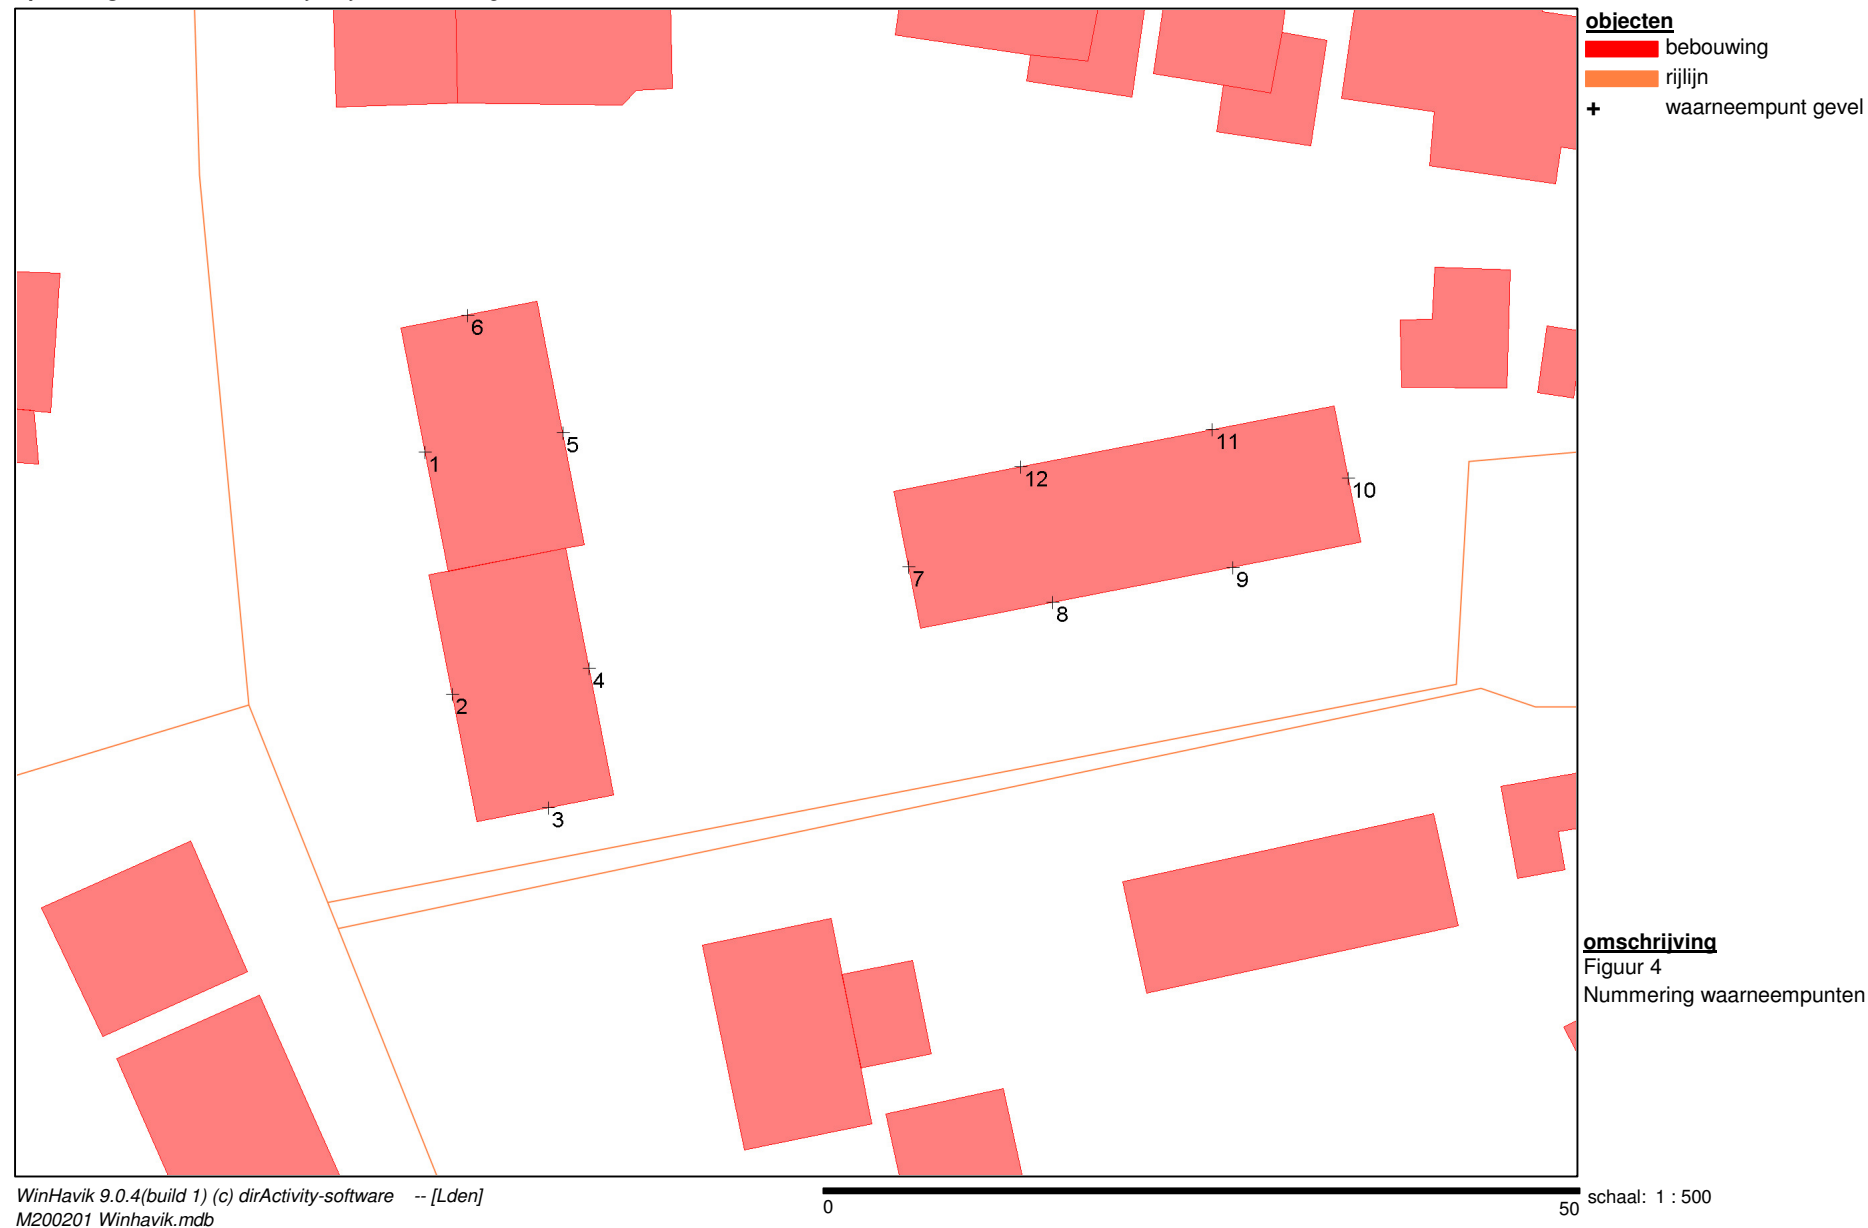

BIJLAGE II

Berekeningsgegevens en –resultaten optredende geluidbelasting

Projectgegevens

projectnaam: 13 Nieuwbouw Doornboomstraat/Smidsstraat
opdrachtgever: van Wanrooij Projectontwikkeling
adviseur: TE
databaseversie: 903
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerslawaa

rekenhart: 16.5.2 (build5)
rekenhart16;rmg2012
aut. berekening gemiddeld maaiveld: ☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 12-05-2020
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 13:50
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2
methode aftrek110g: per wnp per weg RMG2012/2014

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	42		80	
2	8.0	0.0	35		80	
3	8.0	0.0	48		80	
4	8.5	0.0	29		80	
5	4.0	0.0	44		80	
6	10.0	0.0	46		80	
7	7.5	0.0	26		80	
8	3.0	0.0	19		80	
9	6.5	0.0	78		80	
10	8.5	0.0	29		80	
11	9.0	0.0	41		80	
12	9.0	0.0	23		80	
13	6.5	0.0	36		80	
14	8.0	0.0	23		80	
15	6.0	0.0	27		80	
16	3.0	0.0	6		80	
17	3.0	0.0	6		80	
18	9.0	0.0	31		80	
19	0.0	0.0	17		80	
20	9.0	0.0	26		80	
21	3.0	0.0	23		80	
22	8.5	0.0	61		80	
23	8.0	0.0	36		80	
24	3.0	0.0	38		80	
25	3.0	0.0	32		80	
26	3.0	0.0	34		80	
27	3.0	0.0	9		80	
28	3.0	0.0	11		80	
29	3.0	0.0	23		80	
30	8.0	0.0	30		80	
31	8.0	0.0	46		80	
32	8.0	0.0	39		80	
33	8.0	0.0	24		80	
34	3.0	0.0	22		80	
35	8.0	0.0	29		80	
36	3.0	0.0	27		80	
37	8.5	0.0	26		80	
38	3.0	0.0	17		80	
39	8.5	0.0	30		80	
40	8.5	0.0	91		80	
41	3.0	0.0	12		80	
42	9.0	0.0	27		80	
43	3.0	0.0	24		80	
44	9.0	0.0	33		80	
45	3.0	0.0	23		80	
46	8.5	0.0	26		80	
47	3.0	0.0	10		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
48	3.0	0.0	15		80	
49	3.0	0.0	9		80	
50	7.0	0.0	24		80	
51	3.0	0.0	36		80	
52	7.5	0.0	46		80	
53	7.5	0.0	31		80	
54	9.5	0.0	45		80	
55	7.5	0.0	26		80	
56	6.0	0.0	45		80	
57	9.0	0.0	47		80	
58	9.0	0.0	31		80	
59	11.0	0.0	37		80	
60	9.0	0.0	22		80	
61	9.0	0.0	24		80	
62	9.0	0.0	42		80	
63	9.0	0.0	51		80	
64	7.5	0.0	28		80	
65	10.0	0.0	27		80	
66	3.0	0.0	10		80	
67	8.5	0.0	24		80	
68	8.5	0.0	26		80	
69	8.5	0.0	28		80	
70	7.0	0.0	71		80	
71	8.0	0.0	28		80	
72	8.0	0.0	23		80	
73	8.0	0.0	28		80	
74	4.0	0.0	74		80	
75	8.0	0.0	21		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag													(^) VL: ex. optrektoeslag							
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
1	0.0	0.0	gevel			VL (0)	1	1.5	63.66	58.39	54.75	64.01	64	64.75	65	63.66	58.39	54.75		
						VL (0)	1	4.5	64.02	58.75	55.10	64.37	64	65.10	65	64.02	58.75	55.10		
						VL (0)	1	7.5	63.92	58.65	55.00	64.27	64	65.00	65	63.92	58.65	55.00		
						VL (1)	1	1.5	63.31	58.00	54.46	63.68	5	59	64.46	5	59	63.31	58.00	54.46
						VL (1)	1	4.5	63.62	58.31	54.76	63.99	5	59	64.76	5	60	63.62	58.31	54.76
						VL (1)	1	7.5	63.49	58.18	54.64	63.86	5	59	64.64	5	60	63.49	58.18	54.64
						VL (2)	1	1.5	52.50	47.62	42.87	52.65	5	48	52.87	5	48	52.50	47.62	42.87
						VL (2)	1	4.5	53.38	48.50	43.74	53.52	5	49	53.74	5	49	53.38	48.50	43.74
						VL (2)	1	7.5	53.55	48.67	43.91	53.69	5	49	53.91	5	49	53.55	48.67	43.91
						VL (3)	1	1.5	26.85	21.95	16.99	26.91	5	22	26.99	5	22	26.85	21.95	16.99
						VL (3)	1	4.5	27.35	22.45	17.49	27.41	5	22	27.49	5	22	27.35	22.45	17.49
						VL (3)	1	7.5	28.56	23.66	18.70	28.62	5	24	28.70	5	24	28.56	23.66	18.70
						VL (4)	1	1.5	32.56	27.68	22.72	32.63	5	28	32.72	5	28	32.56	27.68	22.72
						VL (4)	1	4.5	34.10	29.23	24.26	34.18	5	29	34.26	5	29	34.10	29.23	24.26
						VL (4)	1	7.5	34.67	29.79	24.83	34.74	5	30	34.83	5	30	34.67	29.79	24.83
						VL (5)	1	1.5	29.84	26.83	17.63	29.68	5	25	29.84	5	25	29.84	26.83	17.63
						VL (5)	1	4.5	30.86	27.85	18.65	30.70	5	26	30.86	5	26	30.86	27.85	18.65
						VL (5)	1	7.5	30.83	27.81	18.61	30.67	5	26	30.83	5	26	30.83	27.81	18.61
2	0.0	0.0	gevel			VL (0)	1	1.5	63.89	58.63	54.95	64.23	64	64.95	65	63.89	58.63	54.95		
						VL (0)	1	4.5	64.18	58.93	55.25	64.53	65	65.25	65	64.18	58.93	55.25		
						VL (0)	1	7.5	64.07	58.81	55.13	64.41	64	65.13	65	64.07	58.81	55.13		
						VL (1)	1	1.5	63.40	58.09	54.54	63.77	5	59	64.54	5	60	63.40	58.09	54.54
						VL (1)	1	4.5	63.68	58.37	54.83	64.05	5	59	64.83	5	60	63.68	58.37	54.83
						VL (1)	1	7.5	63.54	58.23	54.69	63.91	5	59	64.69	5	60	63.54	58.23	54.69
						VL (2)	1	1.5	54.01	49.13	44.37	54.15	5	49	54.37	5	49	54.01	49.13	44.37
						VL (2)	1	4.5	54.42	49.54	44.78	54.56	5	50	54.78	5	50	54.42	49.54	44.78
						VL (2)	1	7.5	54.45	49.57	44.81	54.59	5	50	54.81	5	50	54.45	49.57	44.81
						VL (3)	1	1.5	28.67	23.78	18.81	28.74	5	24	28.81	5	24	28.67	23.78	18.81
						VL (3)	1	4.5	29.92	25.04	20.07	29.99	5	25	30.07	5	25	29.92	25.04	20.07
						VL (3)	1	7.5	30.97	26.09	21.12	31.04	5	26	31.12	5	26	30.97	26.09	21.12
						VL (4)	1	1.5	29.24	24.31	19.35	29.29	5	24	29.35	5	24	29.24	24.31	19.35
						VL (4)	1	4.5	30.33	25.42	20.46	30.39	5	25	30.46	5	25	30.33	25.42	20.46
						VL (4)	1	7.5	31.32	26.41	21.45	31.38	5	26	31.45	5	26	31.32	26.41	21.45
						VL (5)	1	1.5	39.00	35.99	26.80	38.84	5	34	39.00	5	34	39.00	35.99	26.80
						VL (5)	1	4.5	39.17	36.16	26.98	39.01	5	34	39.17	5	34	39.17	36.16	26.98
						VL (5)	1	7.5	39.00	35.99	26.81	38.84	5	34	39.00	5	34	39.00	35.99	26.81
3	0.0	0.0	gevel			VL (0)	1	1.5	60.18	55.10	51.14	60.51	61	61.14	61	60.18	55.10	51.14		
						VL (0)	1	4.5	60.63	55.50	51.63	60.97	61	61.63	62	60.63	55.50	51.63		
						VL (0)	1	7.5	60.56	55.39	51.59	60.91	61	61.59	62	60.56	55.39	51.59		
						VL (1)	1	1.5	59.80	54.49	50.95	60.17	5	55	60.95	5	56	59.80	54.49	50.95
						VL (1)	1	4.5	60.33	55.02	51.49	60.71	5	56	61.49	5	56	60.33	55.02	51.49
						VL (1)	1	7.5	60.30	54.99	51.46	60.68	5	56	61.46	5	56	60.30	54.99	51.46
						VL (2)	1	1.5	28.02	22.72	18.41	28.11	5	23	28.41	5	23	28.02	22.72	18.41
						VL (2)	1	4.5	29.64	24.34	20.03	29.73	5	25	30.03	5	25	29.64	24.34	20.03
						VL (2)	1	7.5	33.40	28.23	23.78	33.50	5	29	33.78	5	29	33.40	28.23	23.78
						VL (3)	1	1.5	35.89	31.01	26.05	35.96	5	31	36.05	5	31	35.89	31.01	26.05
						VL (3)	1	4.5	37.67	32.80	27.83	37.75	5	33	37.83	5	33	37.67	32.80	27.83
						VL (3)	1	7.5	37.98	33.10	28.13	38.05	5	33	38.13	5	33	37.98	33.10	28.13
						VL (4)	1	1.5	21.16	16.02	11.06	21.10	5	16	21.16	5	16	21.16	16.02	11.06

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag							(^\) VL: ex. optrektoeslag																				
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af	Lden(*)	Letm	af	Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)													
7	0.0	0.0			gevel						VL	(3)	1	7.5	16.80	11.76	6.79	16.79	5	12	16.80	5	12	16.80	11.76	6.79											
											VL	(4)	1	1.5	35.47	30.54	25.58	35.52	5	31	35.58	5	31	35.47	30.54	25.58											
											VL	(4)	1	4.5	37.43	32.50	27.53	37.48	5	32	37.53	5	33	37.43	32.50	27.53											
											VL	(4)	1	7.5	38.58	33.68	28.71	38.64	5	34	38.71	5	34	38.58	33.68	28.71											
											VL	(5)	1	1.5	24.73	21.69	12.44	24.55	5	20	24.73	5	20	24.73	21.69	12.44											
											VL	(5)	1	4.5	26.40	23.37	14.13	26.22	5	21	26.40	5	21	26.40	23.37	14.13											
											VL	(5)	1	7.5	17.55	14.46	5.02	17.30	5	12	17.55	5	13	17.55	14.46	5.02											
											VL	(0)	1	1.5	51.58	46.48	42.51	51.90		52	52.51		53	51.58	46.48	42.51											
											VL	(0)	1	4.5	53.06	47.90	44.04	53.39		53	54.04		54	53.06	47.90	44.04											
											VL	(0)	1	7.5	53.61	48.41	44.61	53.94		54	54.61		55	53.61	48.41	44.61											
											VL	(1)	1	1.5	50.83	45.48	42.00	51.20	5	46	52.00	5	47	50.83	45.48	42.00											
											VL	(1)	1	4.5	52.46	47.10	43.62	52.83	5	48	53.62	5	49	52.46	47.10	43.62											
											VL	(1)	1	7.5	53.08	47.72	44.25	53.45	5	48	54.25	5	49	53.08	47.72	44.25											
											VL	(2)	1	1.5	39.98	35.02	30.34	40.11	5	35	40.34	5	35	39.98	35.02	30.34											
											VL	(2)	1	4.5	40.46	35.46	30.83	40.59	5	36	40.83	5	36	40.46	35.46	30.83											
											VL	(2)	1	7.5	39.98	34.89	30.36	40.10	5	35	40.36	5	35	39.98	34.89	30.36											
											VL	(3)	1	1.5	27.56	22.55	17.58	27.57	5	23	27.58	5	23	27.56	22.55	17.58											
											VL	(3)	1	4.5	29.34	24.37	19.41	29.37	5	24	29.41	5	24	29.34	24.37	19.41											
											VL	(3)	1	7.5	32.62	27.83	22.86	32.74	5	28	32.86	5	28	32.62	27.83	22.86											
											VL	(4)	1	1.5	33.63	28.72	23.76	33.69	5	29	33.76	5	29	33.63	28.72	23.76											
											VL	(4)	1	4.5	35.31	30.40	25.44	35.37	5	30	35.44	5	30	35.31	30.40	25.44											
											VL	(4)	1	7.5	35.76	30.85	25.88	35.82	5	31	35.88	5	31	35.76	30.85	25.88											
											VL	(5)	1	1.5	40.02	37.01	27.83	39.86	5	35	40.02	5	35	40.02	37.01	27.83											
VL	(5)	1	4.5	40.38	37.37	28.18	40.22	5	35	40.38	5	35	40.38	37.37	28.18																						
VL	(5)	1	7.5	40.18	37.17	27.98	40.02	5	35	40.18	5	35	40.18	37.17	27.98																						
8	0.0	0.0		gevel							VL	(0)	1	1.5	50.07	45.60	40.38	50.27		50	50.38		50	50.07	45.60	40.38											
											VL	(0)	1	4.5	51.51	46.86	42.03	51.75		52	52.03		52	51.51	46.86	42.03											
											VL	(0)	1	7.5	52.02	47.29	42.63	52.28		52	52.63		53	52.02	47.29	42.63											
											VL	(1)	1	1.5	48.13	42.78	39.30	48.50	5	44	49.30	5	44	48.13	42.78	39.30											
											VL	(1)	1	4.5	50.05	44.72	41.20	50.42	5	45	51.20	5	46	50.05	44.72	41.20											
											VL	(1)	1	7.5	50.71	45.38	41.86	51.08	5	46	51.86	5	47	50.71	45.38	41.86											
											VL	(2)	1	1.5	33.55	28.54	23.93	33.68	5	29	33.93	5	29	33.55	28.54	23.93											
											VL	(2)	1	4.5	35.06	30.06	25.43	35.19	5	30	35.43	5	30	35.06	30.06	25.43											
											VL	(2)	1	7.5	36.80	31.79	27.17	36.93	5	32	37.17	5	32	36.80	31.79	27.17											
											VL	(3)	1	1.5	33.70	28.79	23.82	33.76	5	29	33.82	5	29	33.70	28.79	23.82											
											VL	(3)	1	4.5	35.75	30.83	25.87	35.80	5	31	35.87	5	31	35.75	30.83	25.87											
											VL	(3)	1	7.5	36.94	32.07	27.11	37.02	5	32	37.11	5	32	36.94	32.07	27.11											
											VL	(4)	1	1.5	22.29	17.03	12.07	22.17	5	17	22.29	5	17	22.29	17.03	12.07											
											VL	(4)	1	4.5	23.60	18.52	13.56	23.57	5	19	23.60	5	19	23.60	18.52	13.56											
											VL	(4)	1	7.5	25.61	20.68	15.72	25.66	5	21	25.72	5	21	25.61	20.68	15.72											
											VL	(5)	1	1.5	45.01	42.00	32.82	44.85	5	40	45.01	5	40	45.01	42.00	32.82											
											VL	(5)	1	4.5	45.22	42.21	33.03	45.06	5	40	45.22	5	40	45.22	42.21	33.03											
											VL	(5)	1	7.5	44.98	41.97	32.79	44.82	5	40	44.98	5	40	44.98	41.97	32.79											
											9	0.0	0.0		gevel							VL	(0)	1	1.5	49.00	44.80	38.98	49.14		49	49.00		49	49.00	44.80	38.98
																						VL	(0)	1	4.5	50.02	45.65	40.22	50.20		50	50.22		50	50.02	45.65	40.22
																						VL	(0)	1	7.5	50.82	46.28	41.20	51.03		51	51.20		51	50.82	46.28	41.20
																						VL	(1)	1	1.5	45.95	40.58	37.12	46.32	5	41	47.12	5	42	45.95	40.58	37.12
																						VL	(1)	1	4.5	47.57	42.22	38.73	47.94	5	43	48.73	5	44	47.57	42.22	38.73
VL	(1)	1	7.5	48.76	43.42	39.92	49.13	5	44	49.92												5	45	48.76	43.42	39.92											
VL	(2)	1	1.5	37.56	32.62	27.92	37.69	5	33	37.92												5	33	37.56	32.62	27.92											
VL	(2)	1	4.5	38.45	33.53	28.82	38.59	5	34	38.82												5	34	38.45	33.53	28.82											
VL	(2)	1	7.5	40.01	35.09	30.37	40.15	5	35	40.37												5	35	40.01	35.09	30.37											

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag																	(^) VL: ex. optrektoeslag			
nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
10	0.0	0.0	gevel			VL (3)	1	1.5	30.92	25.93	20.97	30.94	5	26	30.97	5	26	30.92	25.93	20.97
							1	4.5	33.03	28.08	23.11	33.07	5	28	33.11	5	28	33.03	28.08	23.11
							1	7.5	34.53	29.67	24.70	34.61	5	30	34.70	5	30	34.53	29.67	24.70
							1	1.5	20.71	15.27	10.30	20.51	5	16	20.71	5	16	20.71	15.27	10.30
							1	4.5	23.22	18.06	13.09	23.15	5	18	23.22	5	18	23.22	18.06	13.09
							1	7.5	26.18	21.22	16.26	26.21	5	21	26.26	5	21	26.18	21.22	16.26
							1	1.5	45.20	42.19	33.01	45.04	5	40	45.20	5	40	45.20	42.19	33.01
							1	4.5	45.34	42.33	33.15	45.18	5	40	45.34	5	40	45.34	42.33	33.15
							1	7.5	45.09	42.08	32.90	44.93	5	40	45.09	5	40	45.09	42.08	32.90
							1	1.5	43.97	40.69	32.32	43.86		44	43.97		44	43.97	40.69	32.32
							1	4.5	43.94	40.66	32.26	43.83		44	43.94		44	43.94	40.66	32.26
							1	7.5	43.16	39.71	31.80	43.08		43	43.16		43	43.16	39.71	31.80
							1	1.5	31.75	25.84	23.10	32.12	5	27	33.10	5	28	31.75	25.84	23.10
							1	4.5	28.50	22.60	19.85	28.88	5	24	29.85	5	25	28.50	22.60	19.85
							1	7.5	30.03	24.20	21.36	30.41	5	25	31.36	5	26	30.03	24.20	21.36
							1	1.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							1	4.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							1	7.5	--	--	--	-99.00	5	-104	-89.90	5	-95	--	--	--
							1	1.5	31.32	26.35	21.39	31.35	5	26	31.39	5	26	31.32	26.35	21.39
							1	4.5	32.91	28.03	23.07	32.98	5	28	33.07	5	28	32.91	28.03	23.07
							1	7.5	34.05	29.24	24.28	34.16	5	29	34.28	5	29	34.05	29.24	24.28
							1	1.5	28.92	23.86	18.89	28.90	5	24	28.92	5	24	28.92	23.86	18.89
							1	4.5	30.93	25.88	20.92	30.92	5	26	30.93	5	26	30.93	25.88	20.92
							1	7.5	32.49	27.53	22.57	32.52	5	28	32.57	5	28	32.49	27.53	22.57
							1	1.5	43.29	40.28	31.10	43.13	5	38	43.29	5	38	43.29	40.28	31.10
							1	4.5	43.20	40.18	31.00	43.04	5	38	43.20	5	38	43.20	40.18	31.00
11	0.0	0.0	gevel			VL (5)	1	7.5	41.87	38.86	29.67	41.71	5	37	41.87	5	37	41.87	38.86	29.67
							1	1.5	47.81	42.49	38.89	48.15		48	48.89		49	47.81	42.49	38.89
							1	4.5	48.14	42.83	39.20	48.48		48	49.20		49	48.14	42.83	39.20
							1	7.5	49.32	44.00	40.40	49.66		50	50.40		50	49.32	44.00	40.40
							1	1.5	47.34	41.97	38.51	47.71	5	43	48.51	5	44	47.34	41.97	38.51
							1	4.5	47.61	42.24	38.78	47.98	5	43	48.78	5	44	47.61	42.24	38.78
							1	7.5	48.91	43.54	40.08	49.28	5	44	50.08	5	45	48.91	43.54	40.08
							1	1.5	32.57	27.64	22.94	32.71	5	28	32.94	5	28	32.57	27.64	22.94
							1	4.5	32.28	27.34	22.65	32.42	5	27	32.65	5	28	32.28	27.34	22.65
							1	7.5	25.63	20.37	16.02	25.72	5	21	26.02	5	21	25.63	20.37	16.02
							1	1.5	21.96	16.76	11.80	21.87	5	17	21.96	5	17	21.96	16.76	11.80
							1	4.5	22.77	17.74	12.78	22.77	5	18	22.78	5	18	22.77	17.74	12.78
							1	7.5	25.47	20.56	15.59	25.53	5	21	25.59	5	21	25.47	20.56	15.59
							1	1.5	36.07	31.14	26.18	36.12	5	31	36.18	5	31	36.07	31.14	26.18
							1	4.5	37.29	32.37	27.40	37.34	5	32	37.40	5	32	37.29	32.37	27.40
							1	7.5	38.28	33.38	28.42	38.34	5	33	38.42	5	33	38.28	33.38	28.42
							1	1.5	22.26	19.19	9.79	22.03	5	17	22.26	5	17	22.26	19.19	9.79
							1	4.5	22.82	19.75	10.33	22.59	5	18	22.82	5	18	22.82	19.75	10.33
							1	7.5	25.25	22.23	12.98	25.08	5	20	25.25	5	20	25.25	22.23	12.98
12	0.0	0.0	gevel			VL (5)	1	1.5	49.16	43.85	40.22	49.50		49	50.22		50	49.16	43.85	40.22
							1	4.5	50.01	44.70	41.07	50.35		50	51.07		51	50.01	44.70	41.07
							1	7.5	50.61	45.29	41.72	50.97		51	51.72		52	50.61	45.29	41.72
							1	1.5	48.61	43.25	39.78	48.98	5	44	49.78	5	45	48.61	43.25	39.78
							1	4.5	49.48	44.11	40.64	49.85	5	45	50.64	5	46	49.48	44.11	40.64
							1	7.5	50.32	44.96	41.49	50.69	5	46	51.49	5	46	50.32	44.96	41.49
							1	1.5	37.35	32.44	27.72	37.49	5	32	37.72	5	33	37.35	32.44	27.72
							1	4.5	37.35	32.44	27.72	37.49	5	32	37.72	5	33	37.35	32.44	27.72

										(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag								(^) VL: ex. optrektoeslag					
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	af Lden(*)	Letm	af Letm(*)	dag(^)	avond(^)	nacht(^)		
								VL	(2)	1	4.5	36.95	32.04	27.32	37.09	5	32	37.32	5	32	36.95	32.04	27.32
								VL	(2)	1	7.5	3.16	-2.15	-6.45	3.25	5	-2	3.55	5	-1	3.16	-2.15	-6.45
								VL	(3)	1	1.5	18.63	13.05	8.08	18.36	5	13	18.63	5	14	18.63	13.05	8.08
								VL	(3)	1	4.5	17.66	12.19	7.23	17.44	5	12	17.66	5	13	17.66	12.19	7.23
								VL	(3)	1	7.5	20.56	15.40	10.43	20.49	5	15	20.56	5	16	20.56	15.40	10.43
								VL	(4)	1	1.5	35.94	31.02	26.06	35.99	5	31	36.06	5	31	35.94	31.02	26.06
								VL	(4)	1	4.5	37.89	32.97	28.01	37.94	5	33	38.01	5	33	37.89	32.97	28.01
								VL	(4)	1	7.5	38.52	33.63	28.66	38.59	5	34	38.66	5	34	38.52	33.63	28.66
								VL	(5)	1	1.5	24.13	21.10	11.83	23.95	5	19	24.13	5	19	24.13	21.10	11.83
								VL	(5)	1	4.5	25.45	22.41	13.15	25.26	5	20	25.45	5	20	25.45	22.41	13.15
								VL	(5)	1	7.5	23.33	20.29	11.02	23.14	5	18	23.33	5	18	23.33	20.29	11.02

Rijlijnen

nr	z.gem	lengte	wegdek	helling	cor. groep	omschrijving	kenmerk	art	110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
												%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	178	80 keperverband elementenverh CROW316	(1)		Doormboomstraat		vlicht		7603.0	☒	dag	6.90	95.35	2.80	1.85	30	30	30	
												avond	2.71	98.12	1.41	.47	30	30	30	
												nacht	.80	93.88	3.72	2.39	30	30	30	
2	0.0	129	80 keperverband elementenverh CROW316	(1)		Kuikseindseweg		vlicht		5830.0	☒	dag	6.90	95.35	2.80	1.85	30	30	30	
												avond	2.71	98.12	1.41	.47	30	30	30	
												nacht	.80	93.88	3.72	2.39	30	30	30	
3	0.0	124	80 keperverband elementenverh CROW316	(2)		Willibrordstraat		vlicht		3957.0	☒	dag	6.95	97.37	1.68	.94	30	30	30	
												avond	2.66	98.77	.92	.31	30	30	30	
												nacht	.74	97.24	1.66	1.10	30	30	30	
4	0.0	147	80 keperverband elementenverh CROW316	(3)		Erica		vlicht		458.0	☒	dag	6.79	97.88	1.77	.35	30	30	30	
												avond	2.82	100.00	.00	.00	30	30	30	
												nacht	.90	100.00	.00	.00	30	30	30	
5	0.0	212	80 keperverband elementenverh CROW316	(5)		Simtsstraat		vlicht		50.0	☒	dag	6.70	95.75	3.75	.50	30	30	30	
												avond	3.70	96.68	2.83	.50	30	30	30	
												nacht	.60	97.60	1.90	.50	30	30	30	
6	0.0	166	80 keperverband elementenverh CROW316	(4)		Pijpestrootje		vlicht		458.0	☒	dag	6.79	97.88	1.77	.35	30	30	30	
												avond	2.82	100.00	.00	.00	30	30	30	
												nacht	.90	100.00	.00	.00	30	30	30	

BIJLAGE III

Verstrekte verkeersgegevens

Verkeersprognose M200201

Doornboomstraat

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	4638	625	353	5616
mz	136	9	14	159
z	90	3	9	102
	5877	4864	637	376

7603 jaar 2031

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.35	98.12	93.88
mz	2.80	1.41	3.72
z	1.85	0.47	2.39
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	82.76	10.84	6.40
	6.90	2.71	0.80

Kuikseindseweg

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0

5830 jaar 2031

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.35	98.12	93.88
mz	2.80	1.41	3.72
z	1.85	0.47	2.39
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	82.76	10.84	6.40
	6.90	2.71	0.80

Willibrordstraat

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	2485	322	176	2983
mz	43	3	3	49
z	24	1	2	27
	3059	2552	326	181

3957 jaar 2031

percentages	dag	avond	nacht
Lm	97.37	98.77	97.24
mz	1.68	0.92	1.66
z	0.94	0.31	1.10
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	83.43	10.66	5.92
	6.95	2.66	0.74

Smitsstraat

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm				0
mz				0
z				0
	0	0	0	0

50 jaar 2031

percentages	dag	avond	nacht
Lm	95.75	96.68	97.60
mz	3.75	2.83	1.90
z	0.50	0.50	0.50
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	0.00	0.00	0.00
	6.70	3.70	0.60

Erica

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	277	51	20	348
mz	5	0	0	5
z	1	0	0	1
	354	283	51	20

458 jaar 2031

percentages	dag	avond	nacht
Lm	97.88	100.00	100.00
mz	1.77	0.00	0.00
z	0.35	0.00	0.00
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	79.94	14.41	5.65
	6.79	2.82	0.90

Pijpestrootje

Aantallen	7-19 uur	19-23 uur	23-7 uur	
	dag	avond	nacht	totaal
Lm	277	51	20	348
mz	5	0	0	5
z	1	0	0	1
	354	283	51	20

458 jaar 2031

percentages	dag	avond	nacht
Lm	97.88	100.00	100.00
mz	1.77	0.00	0.00
z	0.35	0.00	0.00
	100.0	100.0	100.0

verdeling	dag	avond	nacht
uur	79.94	14.41	5.65
	6.79	2.82	0.90