



RAPPORTAGE

onderzoek industrielawaai

Sweelinckstraat

Oosterhout



Rapport onderzoek industrielawaai

Sweelinckstraat, Oosterhout

Opdrachtgever	Van Stiphout Projectontwikkeling Jan Tinbergenstraat 2 5491 DC Sint-Oedenrode
Rapportnummer	23075.001
Versienummer	D3
Status	Definitief
Datum	2 november 2023
Opsteller ¹	
Kwaliteitscontrole	

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

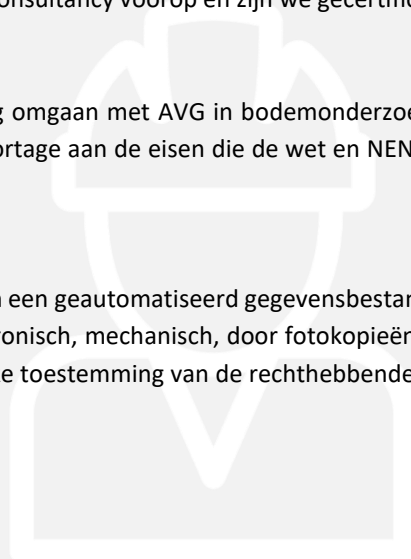

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 VNG-publicatie	3
2.2 Activiteitenbesluit	4
2.3 Indirecte hinder.....	4
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Representatieve bedrijfssituatie	5
3.2 Overdrachtsmodel	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING	7
5 MAATREGELEN	9
5.1 Bronmaatregelen	9
5.2 Overdrachtsmaatregelen	9
5.3 Beoordeling woon- en leefklimaat	10
6 CONCLUSIE	11

SAMENVATTING

Aan de Sweelinckstraat te Oosterhout is men voornemens 30 appartementen te realiseren. Ten noorden van het plangebied is het kinderdagverblijf 'Partou' gelegen. Derhalve is een onderzoek industrielawaai noodzakelijk. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen ten gevolge van het kinderdagverblijf en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2022.41. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. Voor de toekomstige appartementen zijn toetspunten conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voor de dagperiode geplaatst op de individuele bouwlaag.

De richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau worden overschreden met ten hoogste 5 dB(A). Aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig en stuit op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren. Het woon- en leefklimaat van de woningen wordt bij een minimale karakteristieke geluidwering voor nieuwbouw van 20 dB behaald. Derhalve wordt geconcludeerd dat de overschrijding acceptabel kan worden geacht en het woon- en leefklimaat voor de toekomstige woningen gewaarborgd wordt.

1 INLEIDING

Aan de Sweelinckstraat te Oosterhout is men voornemens 30 appartementen te realiseren. Ten noorden van het plangebied is het kinderdagverblijf 'Partou' gelegen. Derhalve is een onderzoek industrielawaai noodzakelijk. Het akoestisch onderzoek heeft als doel het bepalen van de geluidsbelasting op de gevels van de nieuw te realiseren woningen ten gevolge van het kinderdagverblijf en deze te toetsen aan de richtwaarden uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) en de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit. In figuur 1.1 is de situering van het appartementengebouw weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging plangebied.

2 TOETSINGSKADER

Voor toetsing van de inpasbaarheid van de realisatie van appartementen kan de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) als leidraad worden gehanteerd. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, heeft geen geluidbeleid voor industrielawaai opgesteld.

2.1 VNG-publicatie

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

De omgeving van het plangebied is voornamelijk ingevuld met woonbestemmingen. Derhalve wordt het gebied getypeerd als een rustig woonwijk.

Voor de school gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}). Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag, na motivatie, de richtwaarden van stap 3 hanteren. Hogere geluidbelastingen zijn enkel na grondig onderzoek, motivatie en cumulatie met andere geluidsbronnen door het bevoegd gezag acceptabel te achten.

Tabel 2.1 Richtwaarden rustig gebied [dB(A)]

	grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	45	40	35
	L_{Amax}	65	60	55
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40

2.2 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn grenswaarden opgenomen voor de geluidsbelasting als gevolg van inrichtingen. De relevante grenswaarden zijn opgenomen in artikel 2.17. Samengevat gelden de in tabel 2.2 opgenomen grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) voor inrichtingen. De grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) uit het Activiteitenbesluit komen overeen met de richtwaarden uit stap 3 van de publicatie.

Tabel 2.2 Overzicht grenswaarden Activiteitenbesluit [dB(A)]

beoordeling	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
$L_{A,r,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50	45	40
$L_{A,r,LT}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35	30	25
$L_{A,max}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	70	65	60
$L_{A,max}$ in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55	50	45

Bij het bepalen van de geluidsbelasting blijft zowel het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd en onoverdekt terrein als onderdeel van een inrichting voor primair onderwijs of kinderdagopvang als het maximale geluidsniveau ten behoeve van het laden en lossen van goederen in de dagperiode, waaronder het dichtslaan van portieren, buiten beschouwing. Het bevoegd gezag heeft conform het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om in afwijking van tabel 2.2 maatwerkvoorschriften vast te stellen.

2.3 Indirecte hinder

Voor de beoordeling van indirecte hinder wordt verwezen naar de Circulaire 'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting' (VROM, d.d. 29 februari 1996). Op basis van deze Circulaire bedraagt de voorkeurswaarde voor indirecte hinder 50 dB(A). De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overige voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Representatieve bedrijfssituatie

De representatieve bedrijfssituatie van Partou is in overleg met de inrichting vastgesteld. De relevante activiteiten zijn het volgende:

- aan- en afrijdend verkeer voor het halen en brengen van kinderen;
- het spelen van kinderen op het buitenspeelsterrein;
- installaties op de daken van het kinderdagverblijf;

Het kinderdagverblijf is geopend van 7.00 uur tot 18.30 uur. Dagelijks komen 52 kinderen naar het kinderdagverblijf (inclusief BSO). De kinderen hebben de mogelijkheid om de gehele dag buiten te spelen op het buitenspeelsterrein aan de westzijde van het pand. Om een worstcasescenario inzichtelijk te maken en het kinderdagverblijf niet te beperken in de bedrijfsvoering, is in onderhavig onderzoek gerekend met 52 kinderen die tijdens de gehele bedrijfsduur spelen op het buitenspeelsterrein. In werkelijkheid zal niet alleen het aantal kinderen dat tegelijkertijd speelt op het buitenspeelsterrein lager uitvallen, maar zal ook de totale speeltijd lager zijn.

Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is, voor het aandeel personenwagens, een situatie inzichtelijk gemaakt waarbij elk kind wordt gebracht en opgehaald. Op aangeven van Partou vindt het brengen van kinderen na 7.00 uur plaats. Incidenteel (≤ 12 keer per jaar) kunnen kinderen gebracht worden voor 7.00. Gezien dit incidentele karakter maakt dit geen onderdeel uit van de representatieve bedrijfssituatie. Van verkeersbewegingen ten behoeve van het brengen en halen van kinderen is voor de representatieve bedrijfssituatie in de nachtperiode dan ook geen sprake. Dit resulteert derhalve in 104 verkeersbewegingen van personenwagens in de dagperiode. De personenwagens zullen geparkeerd worden op de openbare parkeerplekken gesitueerd rondom het kinderdagverblijf. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario is een situatie gehanteerd waarbij alle personenwagens gebruik maken van de zuidelijk van de kinderdagverblijf gelegen parkeerplekken.

Aanvullend zullen voor 7.00 uur maximaal 4 verkeersbewegingen van personenwagens plaatsvinden ten behoeve van personeel. Deze personenwagens worden geparkeerd aan de oostzijde, ter plaatse van de ingang van het pand van Partou.

Ondanks dat geparkeerd wordt op openbare parkeerplekken, is in het kader van een goede ruimtelijke ordening het dichtslaan van de autoportieren wel beoordeeld in onderhavig onderzoek.

Aanvullend worden twee keer per week de containers geleege in de dagperiode. Dit gebeurt aan de oostzijde van het pand van Partou. Voor het in kaart brengen van een worstcasescenario wordt gerekend met 4 vrachtbewegingen. Aanvullend is, evenals voor het dichtslaan van portieren, rekening gehouden met optredende maximale geluidsniveaus ten behoeve van het laden en lossen van goederen in de openbare ruimte.

Als laatste zijn op de daken van het pand meerdere dakinstallaties (ventilatie) gevestigd. De schakeling en sturing van de dakinstallaties kan variëren per dag. Derhalve wordt gerekend met een worstcasescenario waarbij de dakinstallaties de gehele bedrijfsduur actief zijn met een relatief hoog bronvermogen.

Tabel 3.1 geeft de gegevens van de geluidsbronnen weer.

Tabel 3.1 Gegevens geluidsbronnen

bronnen		beoordeling	L _{wr} [dB(A)]	aantal bewegingen/aantal uur
01	spelende kinderen	L _{Ar,LT}	75 + 10*log(52)	11,5 uur
02-07	dakinstallatie	L _{Ar,LT}	71	11,5 uur
08	schreeuwen kinderen max	L _{Amax}	108	✓
09-10	dichtslaan portieren*	L _{Amax}	100	✓
11	dichtslaan portieren personeel**	L _{Amax}	100	✓
12	laden en lossen goederen*	L _{Amax}	108	✓
13	personenwagens	L _{ih}	87	104 bewegingen
14	manoeuvreren personenwagens	L _{ih}	86	104 bewegingen
15-16	personenwagens personeel**	L _{ih}	87	4 bewegingen
17	vrachtwagens	L _{ih}	103	4 bewegingen

* desbetreffende bronnen worden beoordeeld in het kader van een goede ruimtelijke ordening en zijn beide uitgesloten in het kader van het Activiteitenbesluit.

** desbetreffende activiteiten vinden plaats in de nachtperiode.

3.2 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2022.41. In het model is de inrichting en de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van het overdrachtsmodel opgenomen. In figuur 3.1 is een weergave van het overdrachtsmodel weergegeven.



Figuur 3.1 Weergave overdrachtsmodel.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningsresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder zijn in dit hoofdstuk weergegeven. Voor de toekomstige appartementen zijn toetspunten conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voor de dagperiode geplaatst op de individuele bouwlaag. De volledige resultaten zijn in bijlage 2 opgenomen. In tabel 4.1 (VNG-publicatie) en 4.2 (Activiteitenbesluit) zijn de hoogst berekende geluidsbelastingen weergegeven. Er zijn geen toeslagfactoren voor bijzondere geluiden (muziek, tonaal of impuls) toegepast.

Tabel 4.1 Berekeningsresultaten VNG-publicatie

toetspunt	L _{Af, LT}			L _{Amax}			L _{ih}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01	50	-	-	69	-	58	45	-	28
02	48	-	-	68	-	60	45	-	29
03	45	-	-	67	-	60	44	-	29
04	35	-	-	62	-	58	37	-	24
05	49	-	-	68	-	41	40	-	23
06	47	-	-	65	-	49	38	-	20
07	44	-	-	63	-	33	34	-	17
08	24	-	-	41	-	32	16	-	0
09	25	-	-	47	-	39	21	-	5
10	27	-	-	46	-	40	22	-	7
11	25	-	-	44	-	36	20	-	4

Tabel 4.2 Berekeningsresultaten Activiteitenbesluit

toetspunt	L _{Af, LT}			L _{Amax}			L _{ih}		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01	34	-	-	-	-	58	45	-	28
02	33	-	-	-	-	60	45	-	29
03	29	-	-	-	-	60	44	-	29
04	18	-	-	-	-	58	37	-	24
05	20	-	-	-	-	41	40	-	23
06	13	-	-	-	-	49	38	-	20
07	21	-	-	-	-	33	34	-	17
08	8	-	-	-	-	32	16	-	0
09	9	-	-	-	-	39	21	-	5
10	11	-	-	-	-	40	22	-	7
11	9	-	-	-	-	36	20	-	4

De richtwaarden uit de VNG-publicatie voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau wordt overschreden. De overschrijding van de richtwaarde is ten hoogste 5 dB(A) en komt zowel in de dag- als nachtperiode voor. Het stemgeluid van kinderen op de buitenspeelplaats en het dichtslaan van autoportieren is maatgevend voor de geluidsbelasting. Aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Bij stap 3 van de VNG-publicatie zijn hogere richtwaarde toegestaan. Aansluiten bij stap 3 van de VNG-publicatie kan enkel na motivatie. Derhalve is in het kader van een goede ruimtelijke ordening het afwegen van maatregelen gewenst.

5 MAATREGELEN

Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn de geluidsbelastingen bij de nieuw te realiseren woningen als gevolg van de activiteiten van het kinderdagverblijf Partou inzichtelijk gemaakt. De richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidsniveau worden met 5 dB(A) overschreden.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en de ruimtelijke inpasbaarheid van de toekomstige woningen wordt het stemgeluid wel beoordeeld en moeten maatregelen worden overwogen om de geluidsbelastingen ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen te reduceren.

5.1 Bronmaatregelen

Omdat er sprake is van een overschrijding wegens stemgeluid van kinderen en het dichtslaan van autoportieren, is het nemen van directe bronmaatregelen niet mogelijk. Eventueel kunnen speeltoestellen verplaatst worden op de speelterreinen, waardoor kinderen verder van de nieuw te realiseren woningen af komen te spelen. Hiermee wordt de speelruimte van de kinderen echter beperkt en dus ook de planologische activiteiten van de school. Daarnaast zijn de personenwagens niet in eigen beheer en wordt er geparkeerd binnen de openbare ruimte, waardoor het nemen van bronmaatregelen niet mogelijk is.

5.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van een geluidsscherf of -wal kan een effectief middel zijn om het geluid in de woonomgeving terug te dringen. Geluidsschermen zijn echter alleen mogelijk als er voldoende ruimte tussen de bron en de woningen is. Gezien de ligging van het plan en de hoogte van de bebouwing zal een hoog geluidsscherf nodig zijn om voldoende afscherming te bieden. Dit scherm zal dan gerealiseerd moeten worden op de perceelsgrens, wat tot zichthinder kan leiden voor beide de nieuw te realiseren woningen als het kinderdagverblijf. Tevens zal het realiseren van een relatief hoog geluidsscherf kostentechnisch niet in verhouding staan met de te behalen reductie. Derhalve zal het realiseren van overdrachtsmaatregelen voor het plan op overwegende bezwaren van financiële of stedenbouwkundige aard stuiten.

5.3 Beoordeling woon- en leefklimaat

Het nemen van bron- of overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig. Aan de richtwaarde van stap 3 van de VNG-publicatie kan worden voldaan. Aansluiten bij stap 3 van de VNG-publicatie kan enkel na motivatie en cumulatie met andere bronnen. De omgeving van het plangebied wordt aangemerkt als een rustige woonwijk, waarbij geen sprake is van overige (ten opzichte van het Partou maatgevende) bedrijvigheid en daarmee geluidsproducerende activiteiten. De geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt ten hoogste 52 dB L_{den}². Ondanks dat de Wet geluidhinder niet van toepassing is³ kan er wel een vergelijking worden gemaakt met de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder. Na toepassing van een aftrek van 5 dB (art. 110g Wgh) bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting ten hoogste 47 dB. Dit is lager dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB voor wegen (de niet gecumuleerde geluidsbelasting) en is daarmee niet relevant⁴ ten opzichte van het heersende geluidsniveau ten gevolge van industrielawaai. Daarmee is de geluidsbelasting afkomstig van Partou maatgevend voor het heersende equivalente geluidsniveau en is geen sprake van relevante cumulatie.

Al dient voor een ruimtelijke procedure de VNG-publicatie als leidraad gehanteerd te worden, wordt opgemerkt dat aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Als ter plaatse het plangebied wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit, acht de Raad van State⁵ het standpunt dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat niet onredelijk.

Voor het garanderen van het benodigde binnenniveau dienen de grenswaarden van het Activiteitenbesluit in acht te worden genomen, wat met een karakteristieke geluidwering van minimaal 20 dB⁶ voor nieuwbouw wordt behaald. Derhalve wordt geconcludeerd dat de overschrijding acceptabel kan worden geacht en het woon- en leefklimaat voor de toekomstige woningen gewaarborgd wordt.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout kan met bovenstaande argumenten aansluiting bij stap 3 in overweging nemen. Hiermee is aangetoond dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

² De Roever Omgevingsadvies, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Sweelinckstraat te Oosterhout, referentie: 20220379.v01.3, 16 oktober 2023

³ 30 km/h wegen hebben geen zone.

⁴ Reken en meetvoorschriften 2012, bijlage 1.



⁵ Raad van State: 201806401/1/R2 d.d. 18 december 2019

⁶ Bouwbesluit 2012

6 CONCLUSIE

De richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau worden overschreden met ten hoogste 5 dB(A). Aan de grenswaarde van het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen is niet doelmatig en stuit op overwegende financiële of stedenbouwkundige bezwaren. Het woon- en leefklimaat van de woningen wordt bij een minimale karakteristieke geluidwering voor nieuwbouw van 20 dB behaald. Derhalve wordt geconcludeerd dat de overschrijding acceptabel kan worden geacht en het woon- en leefklimaat voor de toekomstige woningen gewaarborgd wordt.

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

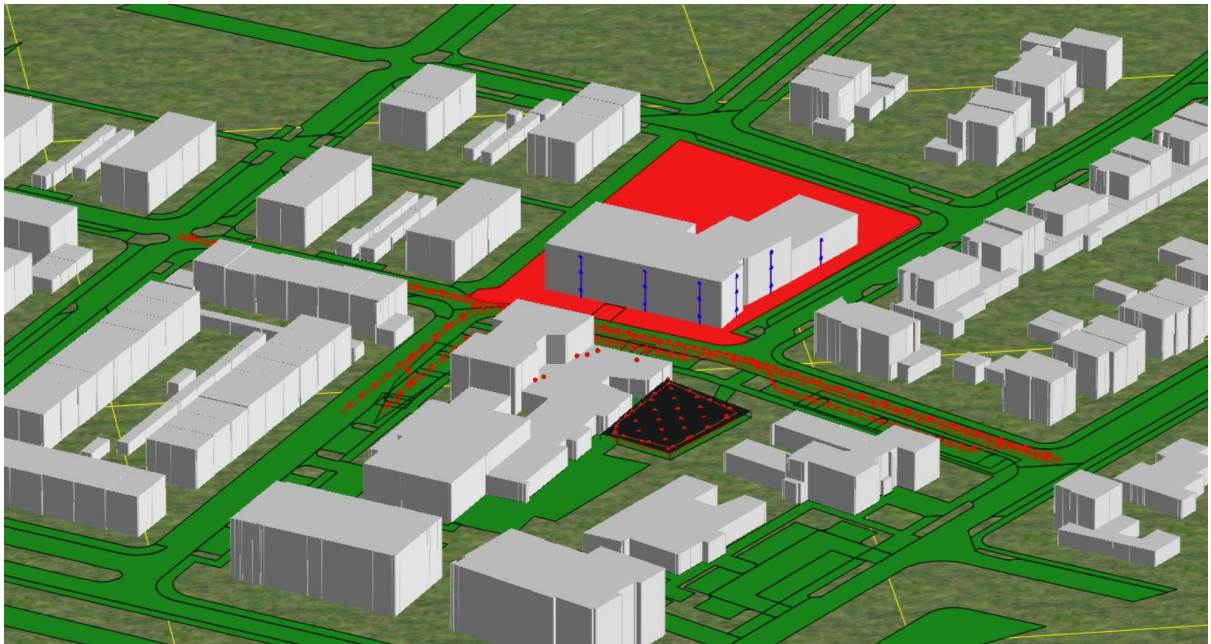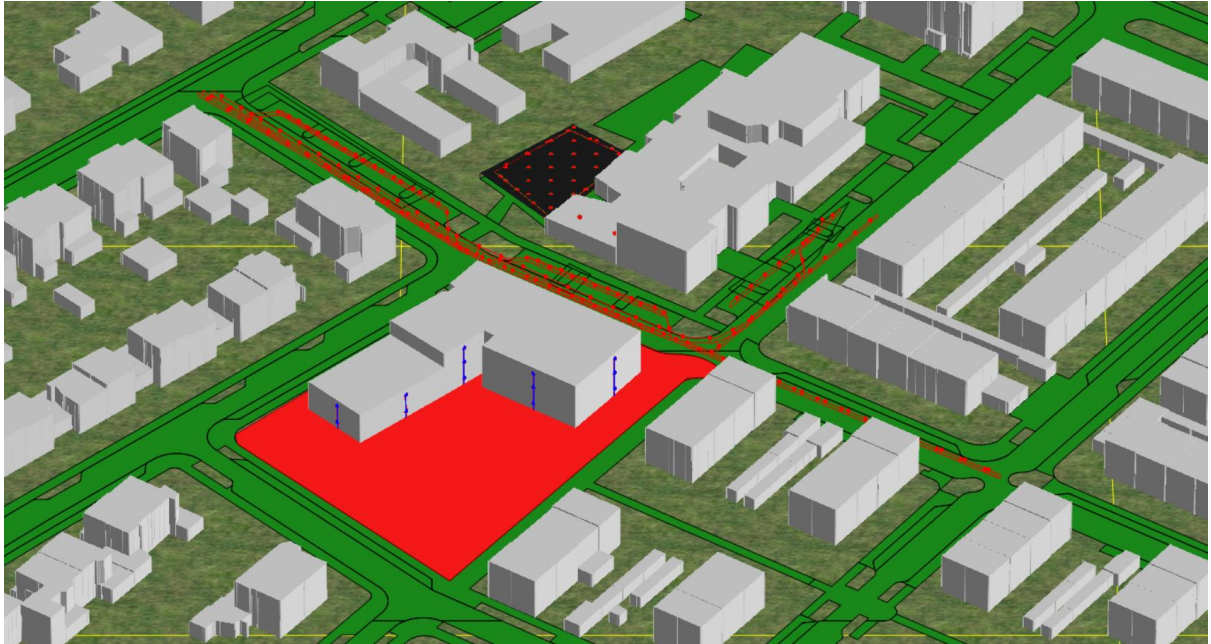


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: C3

Model eigenschap


Omschrijving	C3
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Nico Berends op 9-8-2023
Laatst ingezien door	Nico Berends op 2-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



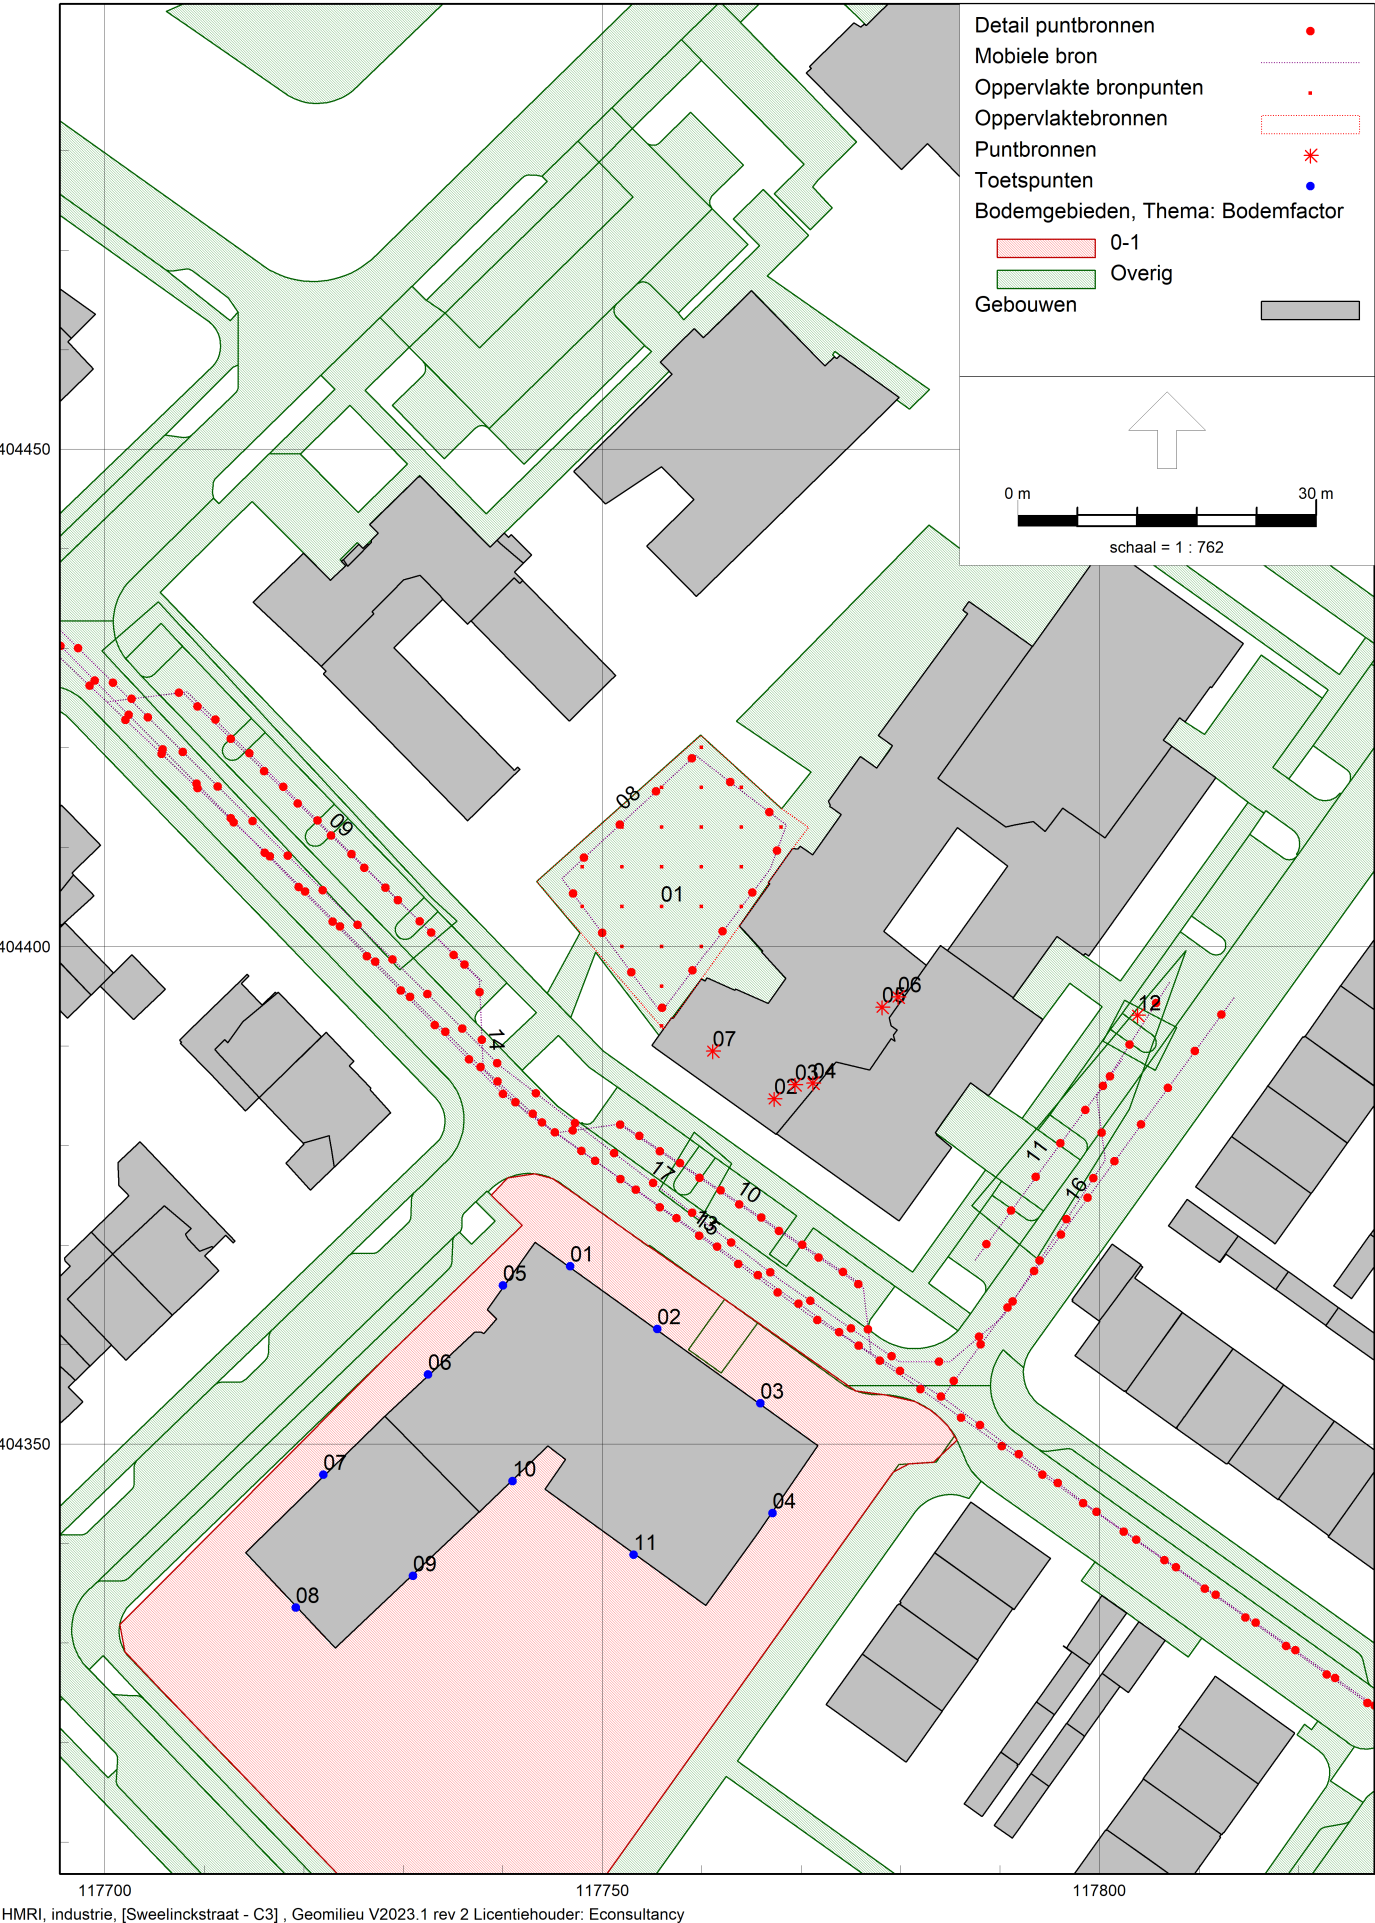

2 nov 2023, 09:06

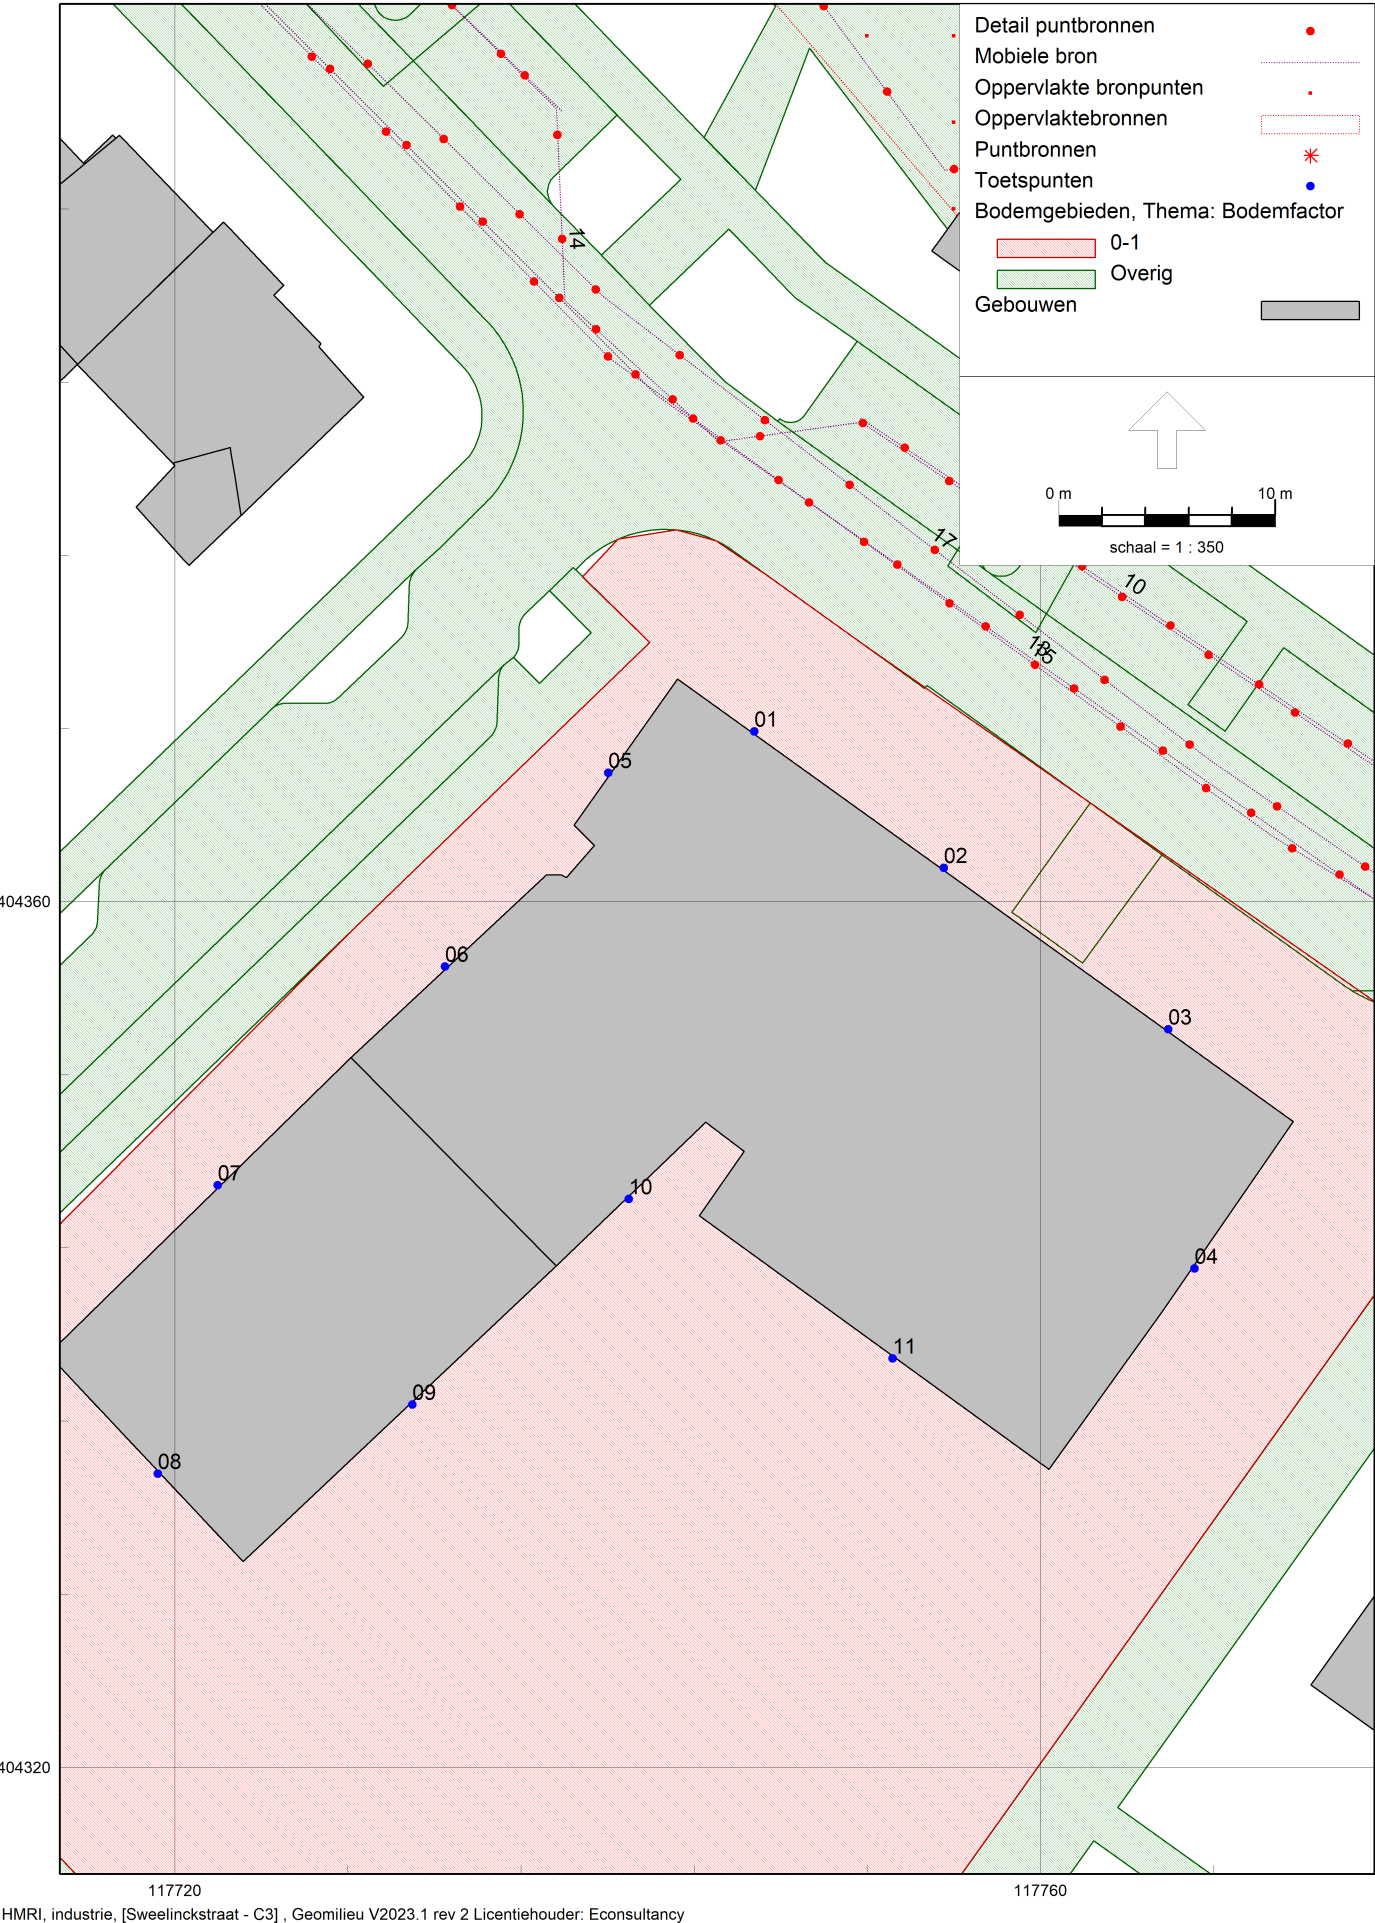

Model: C3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)
01	spelende kinderen	Ltg	1,20	0,00	Relatief	393,14	True	95,940	--	--

Model: C3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
01	4,0	4,0		Ja	17,16	17,16	58,86	74,46	86,66	88,56	85,56	78,36	17,16

Model: C3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
01		92,14

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Hdef.	X
02	dakinstallatie	Activiteitenbesluit	0,50	Relatief aan onderliggend item	117767,31
03	dakinstallatie	Activiteitenbesluit	0,50	Relatief aan onderliggend item	117769,38
04	dakinstallatie	Activiteitenbesluit	0,50	Relatief aan onderliggend item	117771,19
05	dakinstallatie	Activiteitenbesluit	0,50	Relatief aan onderliggend item	117778,13
06	dakinstallatie	Activiteitenbesluit	0,50	Relatief aan onderliggend item	117779,76
07	dakinstallatie	Activiteitenbesluit	0,50	Relatief aan onderliggend item	117761,11
12	laden en lossen goederen max	Lmax	1,00	Relatief	117803,82

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Y	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
02	404384,71	Normale puntbron	0,00	360,00	0,18	--	--	31,30	44,40	56,50	61,50
03	404386,10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,18	--	--	31,30	44,40	56,50	61,50
04	404386,26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,18	--	--	31,30	44,40	56,50	61,50
05	404393,90	Normale puntbron	0,00	360,00	0,18	--	--	31,30	44,40	56,50	61,50
06	404394,94	Normale puntbron	0,00	360,00	0,18	--	--	31,30	44,40	56,50	61,50
07	404389,48	Normale puntbron	0,00	360,00	0,18	--	--	31,30	44,40	56,50	61,50
12	404393,11	Normale puntbron	0,00	360,00	10,79	--	--	65,00	71,00	86,00	96,00

Model: C3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
02	64,20	65,60	65,50	59,50	48,90	71,03
03	64,20	65,60	65,50	59,50	48,90	71,03
04	64,20	65,60	65,50	59,50	48,90	71,03
05	64,20	65,60	65,50	59,50	48,90	71,03
06	64,20	65,60	65,50	59,50	48,90	71,03
07	64,20	65,60	65,50	59,50	48,90	71,03
12	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
08	schreeuwen kinderen max	Lmax	1,20	10	1	--	--
09	dichtslaan portieren	Lmax	0,75	10	1	--	--
10	dichtslaan portieren	Lmax	1,00	10	1	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	Activiteitenbesluit	1,00	10	--	--	1
13	personenwagens	Activiteitenbesluit	0,75	10	104	--	--
14	manoeuvreren personenwagens	Activiteitenbesluit	0,75	5	104	--	--
17	vrachtwagens	Activiteitenbesluit	1,00	30	4	--	--
15	personenwagens personeel	Activiteitenbesluit	0,75	10	--	--	4
16	personenwagens personeel	Activiteitenbesluit	0,75	10	--	--	4

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
08	43,87	--	--	0,00	0,00	51,30	83,60	98,40	105,10	103,10	95,40	0,00
09	44,10	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00
10	43,87	--	--	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00
11	--	--	42,81	68,80	79,30	83,20	86,10	96,10	95,90	88,60	87,90	78,00
13	23,64	--	--	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
14	20,79	--	--	0,00	61,00	68,00	73,00	79,00	81,00	80,00	74,00	64,00
17	42,60	--	--	62,40	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50
15	--	--	36,14	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00
16	--	--	36,42	0,00	62,00	69,00	74,00	80,00	82,00	81,00	75,00	65,00

Model: C3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal
08		108,02
09		100,03
10		100,03
11		100,03
13		86,57
14		85,57
17		103,04
15		86,57
16		86,57

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	toetspunt 1	117746,78	404367,86	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--
02	toetspunt 2	117755,54	404361,56	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--
03	toetspunt 3	117765,92	404354,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--
04	toetspunt 4	117767,12	404343,05	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--
05	toetspunt 5	117740,04	404365,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--
06	toetspunt 6	117732,49	404357,00	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--
07	toetspunt 7	117721,99	404346,90	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
08	toetspunt 8	117719,21	404333,55	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
09	toetspunt 9	117730,98	404336,75	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
10	toetspunt 10	117740,99	404346,26	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--
11	toetspunt 11	117753,17	404338,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	8,00	--

Model: C3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00

Naam	Omschr.	Bf
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
1		0,50
		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
		0,00

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
7487276		117893,70	404354,02	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7487361		117908,14	404351,29	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7487363		117915,76	404345,86	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488693		117909,34	404365,71	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488694		117904,52	404369,17	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488695		117912,56	404373,26	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488696		117917,56	404369,51	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488697		117921,83	404366,46	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488698		117904,69	404369,04	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488699		117913,05	404370,91	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488713		117907,55	404291,72	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488715		117909,78	404278,65	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488725		117892,21	404261,45	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488726		117890,03	404326,10	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488727		117880,69	404261,85	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488728		117892,03	404261,38	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488729		117884,94	404302,23	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488738		117886,80	404409,39	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488739		117903,96	404393,40	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488746		117916,15	404307,32	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488748		117915,91	404307,50	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488750		117901,38	404325,57	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488753		117901,78	404325,82	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488755		117897,41	404336,08	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488759		117913,62	404299,66	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488771		117886,46	404343,89	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488772		117881,91	404319,54	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488773		117879,26	404333,83	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488774		117888,32	404342,68	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488779		117888,22	404317,76	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488793		117904,85	404287,97	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488794		117913,51	404299,74	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488795		117891,49	404311,41	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488801		117915,15	404387,52	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488802		117912,99	404384,48	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488803		117908,30	404399,54	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488805		117923,34	404377,62	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488816		117929,05	404384,98	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488817		117930,49	404371,86	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488821		117918,63	404359,05	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488824		117923,07	404355,89	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488829		117876,36	404358,80	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488831		117888,36	404365,48	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488833		117894,97	404368,39	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488834		117894,72	404376,19	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488835		117898,45	404381,35	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488841		117898,75	404385,68	2,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488842		117902,78	404380,07	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488843		117893,73	404354,07	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488845		117899,11	404357,77	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
7488846		117900,77	404341,31	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227514		117632,53	404250,69	3,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227515		117637,93	404247,62	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227516		117648,87	404243,50	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227517		117651,60	404253,34	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227518		117640,53	404254,41	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227519		117648,63	404249,16	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227520		117652,25	404253,99	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227522		117655,82	404258,85	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227521		117647,30	404264,00	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227529		117688,99	404250,56	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227527		117680,61	404249,70	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227528		117689,43	404242,75	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227532		117687,09	404258,77	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
28227533		117696,53	404252,66	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227535		117641,32	404315,83	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227534		117651,80	404310,22	8,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227540		117632,42	404343,64	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227541		117632,27	404343,48	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227551		117631,92	404356,31	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227552		117642,38	404349,81	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227556		117650,34	404357,35	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227557		117636,34	404361,82	8,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227560		117657,30	404318,23	2,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227559		117645,89	404316,29	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227561		117683,16	404343,37	7,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227562		117673,89	404347,66	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227564		117686,00	404347,70	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227565		117692,28	404350,59	8,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227566		117688,67	404360,33	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227567		117690,14	404352,78	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227569		117675,34	404451,74	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227570		117653,11	404418,96	2,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227572		117652,97	404419,10	7,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227571		117663,26	404427,93	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227577		117654,77	404365,31	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227576		117656,82	404368,60	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227580		117845,23	404396,29	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227582		117762,56	404463,54	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227586		117851,79	404325,92	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227587		117854,32	404438,29	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227592		117872,72	404353,78	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227594		117845,18	404373,41	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227595		117860,30	404377,94	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227596		117853,38	404415,38	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227597		117848,83	404401,34	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227605		117661,77	404368,77	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227606		117659,71	404375,49	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227608		117650,93	404356,15	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227697		117877,04	404256,84	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227698		117847,44	404270,09	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227701		117869,12	404348,72	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227707		117727,03	404433,46	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227706		117727,88	404434,68	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227705		117742,00	404436,77	3,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227704		117742,08	404438,54	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227703		117724,42	404438,24	2,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227719		117820,72	404348,30	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227722		117822,65	404351,00	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227734		117843,95	404349,47	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227736		117809,11	404457,96	3,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227735		117831,04	404443,03	0,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227738		117823,16	404447,08	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227737		117835,72	404459,76	11,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227744		117848,74	404416,86	7,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227749		117852,97	404367,85	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227752		117812,83	404348,01	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227755		117804,14	404244,55	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227760		117799,79	404255,09	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227762		117753,24	404288,33	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227765		117756,46	404247,64	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227768		117850,60	404290,92	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227769		117822,43	404254,21	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227770		117825,53	404252,00	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227774		117753,53	404280,40	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227775		117738,89	404223,45	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227776		117748,92	404219,50	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227778		117746,24	404225,98	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
28227781		117721,01	404243,99	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227785		117738,91	404244,61	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227786		117748,96	404237,40	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227787		117744,54	404252,47	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227791		117735,16	404250,12	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227792		117749,61	404248,81	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227795		117839,35	404249,98	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227797		117760,27	404252,98	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227799		117817,15	404250,39	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227800		117753,98	404233,80	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227971		117820,28	404248,12	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227972		117781,26	404218,33	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227973		117771,49	404215,71	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28227974		117781,06	404212,58	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228091		117735,34	404218,19	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228092		117738,92	404223,42	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228093		117745,39	404214,54	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228095		117724,85	404241,25	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228097		117699,11	404220,95	7,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228098		117699,23	404220,87	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228103		117712,01	404223,12	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228104		117717,42	404230,86	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228106		117709,98	404236,18	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228113		117665,82	404227,94	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228114		117664,35	404232,41	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228117		117670,88	404227,75	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228116		117672,33	404230,30	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228389		117823,61	404230,38	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228395		117824,26	404237,57	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228396		117827,88	404242,71	7,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228398		117810,61	404217,12	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228399		117805,53	404220,55	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228403		117800,45	404224,29	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228407		117789,72	404219,97	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228408		117790,46	404231,52	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228410		117784,74	404223,67	7,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228413		117676,19	404236,09	7,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228412		117672,58	404245,46	3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228450		117839,64	404362,04	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228452		117819,00	404376,83	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228453		117824,90	404380,27	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228454		117816,97	404385,95	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228456		117828,18	404385,59	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228460		117804,56	404357,97	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228462		117808,32	404363,23	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228463		117801,67	404364,65	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228467		117837,79	404351,15	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228468		117824,02	404363,71	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228469		117813,84	404370,79	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228470		117822,75	404361,91	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228471		117842,86	404382,75	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228472		117834,43	404381,16	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228473		117843,43	404389,96	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228474		117828,97	404359,97	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228475		117832,63	404374,83	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228476		117843,42	404389,95	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228477		117832,63	404374,83	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228479		117858,54	404411,94	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228480		117864,75	404409,97	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228481		117860,97	404408,12	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228482		117861,89	404312,90	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228484		117869,88	404285,02	7,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228485		117871,99	404305,69	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228490		117877,56	404313,51	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
28228497		117854,73	404280,33	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228499		117854,71	404280,41	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228502		117876,91	404405,78	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228503		117873,48	404401,01	2,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228504		117861,84	404333,92	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228505		117828,92	404369,86	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228506		117812,88	404371,67	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228507		117803,57	404478,46	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228508		117786,22	404477,13	12,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228522		117788,04	404212,32	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228523		117755,72	404236,25	2,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228524		117813,18	404245,62	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228526		117781,15	404218,41	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228527		117819,28	404241,30	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228546		117828,19	404337,22	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228548		117783,32	404338,95	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228552		117783,55	404338,99	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228553		117823,04	404287,63	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228555		117826,74	404292,89	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228559		117838,28	404292,38	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228562		117845,39	404302,48	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228566		117815,82	404315,94	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228570		117815,97	404315,84	7,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228571		117866,97	404330,24	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228572		117871,82	404326,77	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228576		117875,71	404328,85	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228580		117858,05	404328,67	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228581		117861,36	404333,25	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228582		117854,85	404334,43	2,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228583		117863,14	404335,72	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228584		117613,78	404283,03	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228586		117613,21	404316,26	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228587		117641,13	404343,17	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228589		117625,05	404327,21	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228590		117590,62	404301,49	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228591		117808,68	404305,59	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228594		117812,24	404310,77	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228599		117813,38	404260,83	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228602		117807,07	404265,32	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228604		117774,16	404265,67	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228607		117785,32	404273,13	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228608		117777,47	404278,73	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228609		117781,06	404283,88	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228610		117766,94	404293,94	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228611		117764,40	404295,75	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228613		117765,03	404303,01	7,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228619		117776,58	404320,89	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228620		117776,61	404328,57	7,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228622		117800,26	404326,95	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228623		117767,52	404281,15	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228626		117843,97	404288,04	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228628		117843,41	404280,85	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228629		117769,73	404284,23	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228630		117799,03	404327,83	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228631		117768,47	404285,29	2,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228633		117798,49	404320,63	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228634		117601,22	404304,70	2,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228635		117616,68	404394,01	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228636		117629,17	404400,31	2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228637		117628,42	404405,28	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228638		117605,20	404383,08	7,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228640		117589,63	404366,15	2,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228642		117603,24	404366,08	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228682		117652,53	404271,44	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	28228681	117661,58	404266,47	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228680	117651,72	404270,19	3,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228683	117790,25	404319,28	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228684	117762,26	404281,98	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228686	117847,53	404293,02	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228689	117823,90	404253,15	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228690	117789,41	404311,68	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228691	117775,30	404288,21	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228692	117770,29	404291,44	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228693	117791,78	404317,61	2,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228695	117824,45	404260,51	2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228696	117836,68	404277,82	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228697	117845,22	404279,56	2,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228700	117835,56	404341,25	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228701	117834,04	404338,59	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228702	117660,30	404271,33	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228704	117702,83	404280,78	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228703	117709,17	404283,79	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228707	117714,52	404288,21	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228708	117709,29	404295,67	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228713	117685,01	404289,17	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228714	117671,28	404294,50	2,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228715	117677,01	404291,23	7,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228721	117683,83	404302,22	7,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228722	117696,51	404305,08	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228725	117658,26	404321,65	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228724	117654,96	404325,02	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228727	117658,55	404331,26	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228728	117662,70	404326,34	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228730	117672,52	404334,31	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228731	117668,74	404338,21	6,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228737	117701,67	404368,17	8,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228736	117708,61	404370,36	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228739	117719,19	404388,41	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228738	117719,90	404380,26	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228746	117716,49	404385,79	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228747	117711,49	404389,17	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228750	117706,68	404363,04	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228751	117698,61	404357,94	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228753	117683,18	404391,55	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228754	117681,73	404394,60	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228758	117680,80	404399,49	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228759	117690,94	404399,02	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228760	117698,91	404405,12	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228761	117692,28	404417,04	8,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228764	117669,42	404377,95	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228763	117666,99	404385,94	8,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228768	117663,41	404389,81	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228767	117675,19	404387,25	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228772	117702,73	404399,18	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228774	117856,96	404294,22	2,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228777	117853,83	404426,83	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228779	117869,61	404427,39	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228781	117874,76	404423,82	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228782	117875,15	404413,60	7,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228786	117874,26	404412,35	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228787	117867,57	404388,07	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228789	117867,23	404395,98	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228792	117698,62	404395,13	2,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228793	117669,07	404370,11	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228794	117690,31	404380,82	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228795	117692,26	404398,75	2,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228796	117688,01	404378,60	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28228797	117653,21	404358,34	2,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Ref1. 31	Ref1. 63	Ref1. 125
28228800		117696,63	404461,13	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228799		117689,96	404461,87	8,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228832		117860,28	404377,95	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228836		117867,51	404388,11	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228838		117869,81	404406,36	2,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228839		117859,66	404413,50	2,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228840		117861,79	404338,52	7,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228842		117870,11	404340,39	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228845		117851,67	404320,21	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228849		117861,95	404312,98	7,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228854		117761,17	404274,94	2,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228855		117802,55	404333,15	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228860		117802,89	404325,04	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228861		117831,50	404406,20	7,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228863		117835,08	404411,30	7,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228866		117827,90	404401,11	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228870		117839,33	404400,60	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228874		117785,14	404379,82	9,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228876		117795,63	404413,04	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228877		117792,57	404429,26	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228889		117841,85	404360,46	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228929		117619,27	404288,87	6,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228928		117627,73	404289,69	2,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228935		117637,59	404297,53	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228934		117633,46	404292,57	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228939		117605,82	404275,13	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228938		117610,52	404274,67	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228937		117598,76	404268,50	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228950		117601,29	404271,07	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228948		117596,04	404270,53	2,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228949		117605,38	404280,16	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228952		117635,25	404299,92	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228953		117641,25	404304,22	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228955		117611,84	404331,42	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228954		117613,53	404324,38	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228960		117616,23	404336,74	8,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228961		117618,75	404329,34	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228963		117626,39	404334,49	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228962		117617,82	404343,01	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228967		117581,02	404301,99	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228966		117584,42	404299,33	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228969		117585,14	404282,44	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228971		117589,76	404286,94	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228970		117594,25	404291,32	2,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228973		117584,84	404282,15	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228974		117590,58	404277,96	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228975		117599,01	404286,45	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228977		117588,92	404317,12	8,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228978		117599,70	404310,77	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228979		117605,58	404319,98	2,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228980		117593,21	404322,75	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228985		117608,60	404293,07	2,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228987		117592,97	404299,38	2,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228988		117608,04	404293,66	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228990		117646,01	404338,10	2,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228996		117743,85	404241,07	2,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28228997		117720,11	404217,31	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28229002		117721,89	404219,52	2,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28229004		117731,32	404244,16	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28229006		117737,90	404239,75	2,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28229012		117674,73	404281,00	7,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28229013		117664,68	404284,35	2,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28229014		117673,76	404273,47	2,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
28229019		117734,42	404259,62	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]


Model: C3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	28229021	117740,03	404267,49	7,75	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28229025	117695,19	404261,66	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28229030	117695,37	404269,85	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28229029	117695,59	404276,28	3,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28229076	117686,39	404295,45	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28229078	117675,64	404300,82	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	28229077	117680,10	404296,26	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
		117728,15	404352,80	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
1		117728,15	404352,80	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: C3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2. Berekeningsresultaten

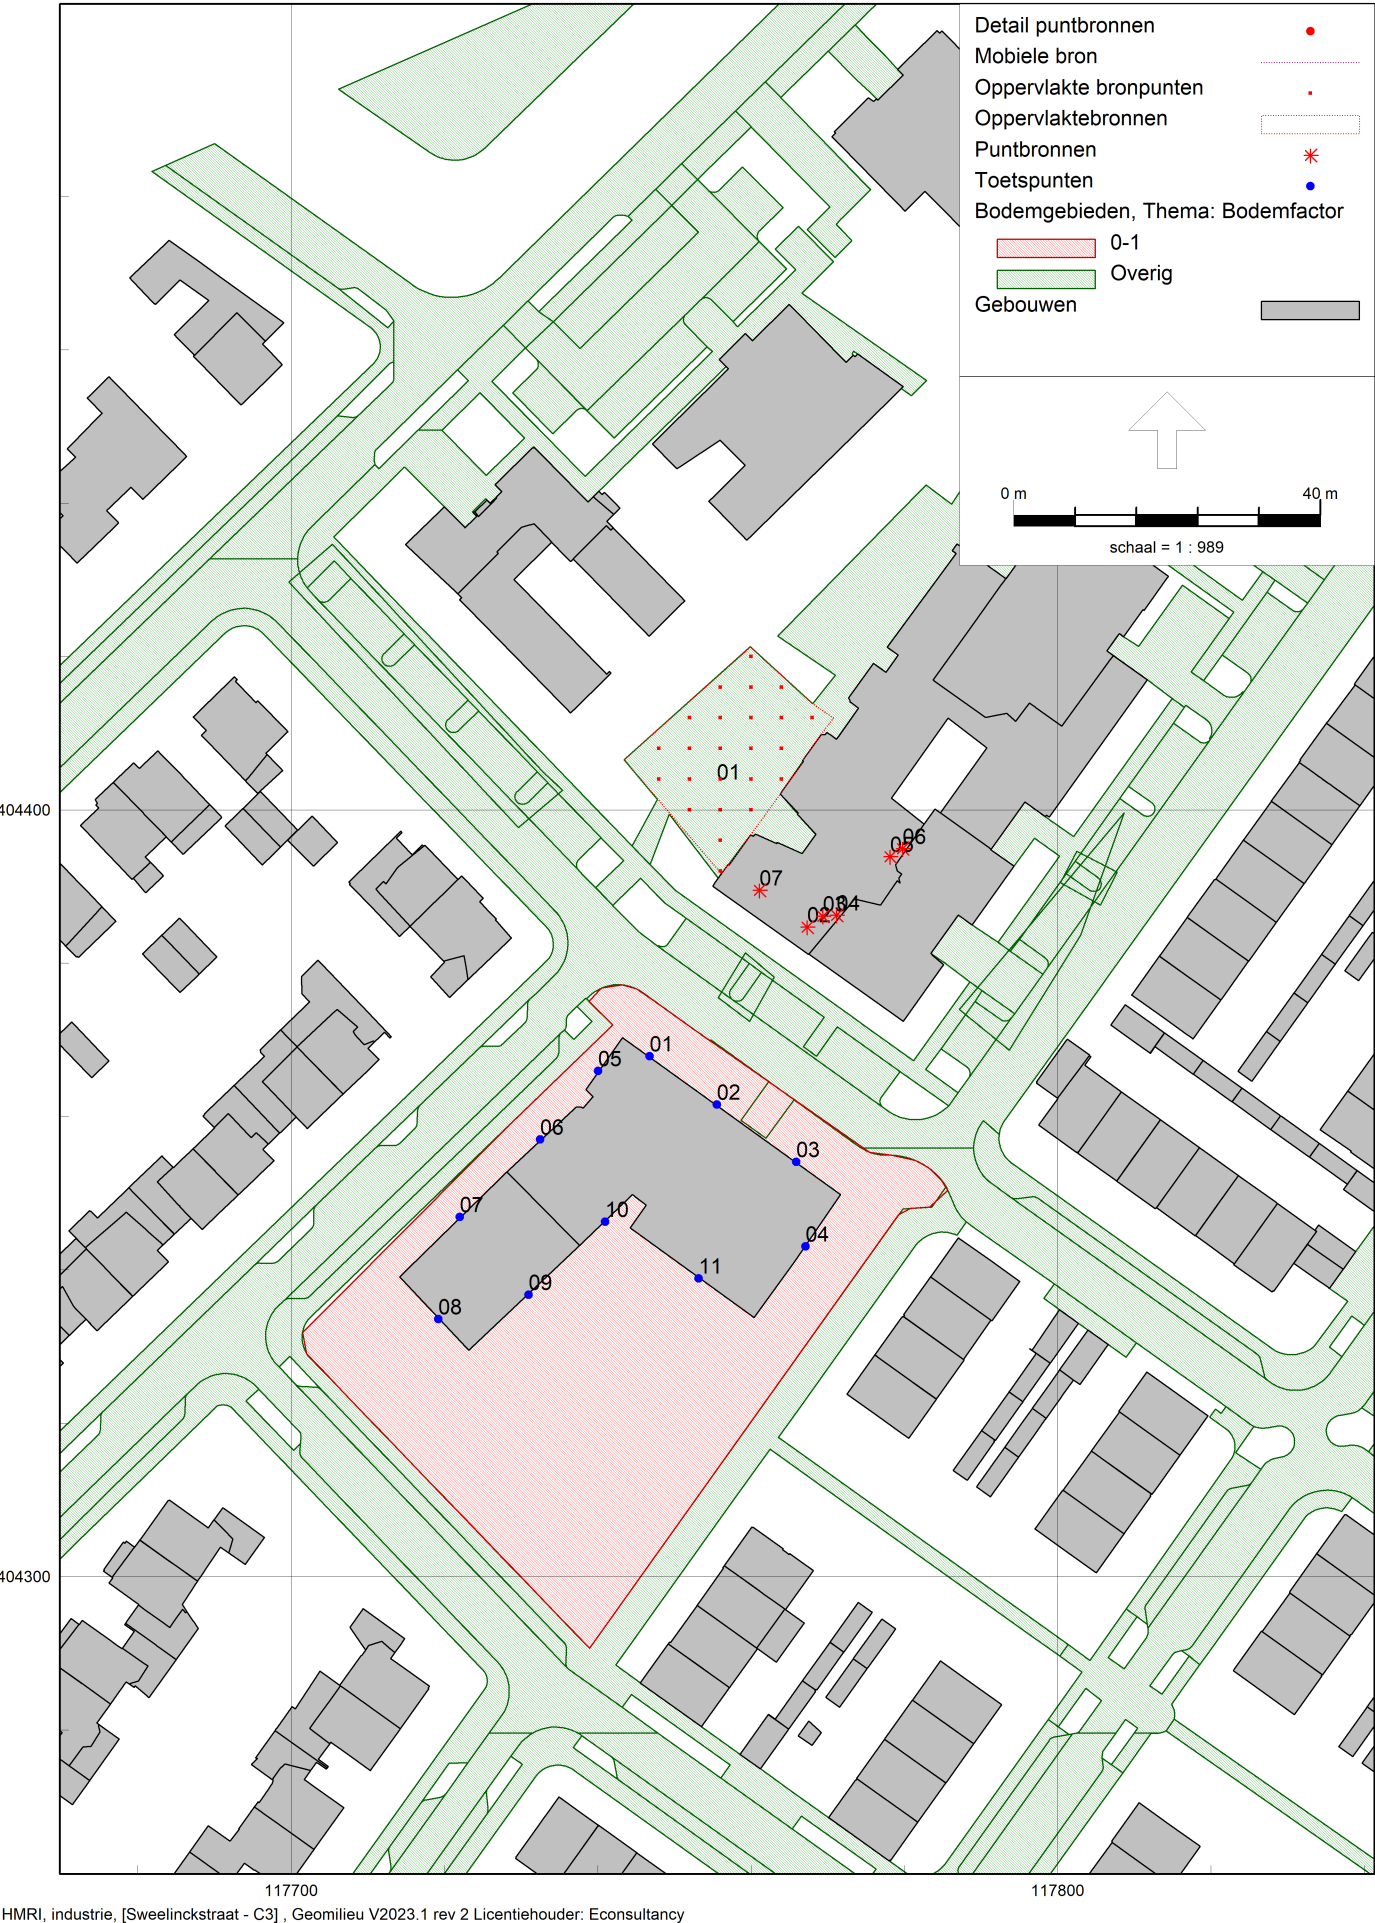

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - toetspunt 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	toetspunt 1	1,50	47,67	--	--	47,67
01	spelende kinderen	1,20	47,45	--	--	47,45
02	dakinstallatie	0,50	28,78	--	--	28,78
03	dakinstallatie	0,50	26,27	--	--	26,27
04	dakinstallatie	0,50	28,24	--	--	28,24
05	dakinstallatie	0,50	18,71	--	--	18,71
06	dakinstallatie	0,50	20,15	--	--	20,15
07	dakinstallatie	0,50	28,91	--	--	28,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - toetspunt 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	toetspunt 1	5,00	49,61	--	--	49,61
01	spelende kinderen	1,20	49,29	--	--	49,29
02	dakinstallatie	0,50	31,62	--	--	31,62
03	dakinstallatie	0,50	30,28	--	--	30,28
04	dakinstallatie	0,50	31,96	--	--	31,96
05	dakinstallatie	0,50	26,23	--	--	26,23
06	dakinstallatie	0,50	28,08	--	--	28,08
07	dakinstallatie	0,50	31,69	--	--	31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - toetspunt 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	toetspunt 1	8,00	49,97	--	--	49,97
01	spelende kinderen	1,20	49,66	--	--	49,66
02	dakinstallatie	0,50	31,74	--	--	31,74
03	dakinstallatie	0,50	30,50	--	--	30,50
04	dakinstallatie	0,50	32,14	--	--	32,14
05	dakinstallatie	0,50	26,47	--	--	26,47
06	dakinstallatie	0,50	28,24	--	--	28,24
07	dakinstallatie	0,50	31,83	--	--	31,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - toetspunt 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	toetspunt 2	1,50	43,20	--	--	43,20
01	spelende kinderen	1,20	42,74	--	--	42,74
02	dakinstallatie	0,50	29,10	--	--	29,10
03	dakinstallatie	0,50	26,65	--	--	26,65
04	dakinstallatie	0,50	23,19	--	--	23,19
05	dakinstallatie	0,50	13,07	--	--	13,07
06	dakinstallatie	0,50	11,84	--	--	11,84
07	dakinstallatie	0,50	27,67	--	--	27,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - toetspunt 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	toetspunt 2	5,00	46,43	--	--	46,43
01	spelende kinderen	1,20	45,99	--	--	45,99
02	dakinstallatie	0,50	31,78	--	--	31,78
03	dakinstallatie	0,50	30,49	--	--	30,49
04	dakinstallatie	0,50	24,97	--	--	24,97
05	dakinstallatie	0,50	15,55	--	--	15,55
06	dakinstallatie	0,50	14,56	--	--	14,56
07	dakinstallatie	0,50	30,85	--	--	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - toetspunt 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	toetspunt 2	8,00	48,04	--	--	48,04
01	spelende kinderen	1,20	47,73	--	--	47,73
02	dakinstallatie	0,50	31,89	--	--	31,89
03	dakinstallatie	0,50	30,69	--	--	30,69
04	dakinstallatie	0,50	24,97	--	--	24,97
05	dakinstallatie	0,50	15,80	--	--	15,80
06	dakinstallatie	0,50	14,92	--	--	14,92
07	dakinstallatie	0,50	31,00	--	--	31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - toetspunt 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	toetspunt 3	1,50	38,76	--	--	38,76
01	spelende kinderen	1,20	38,24	--	--	38,24
02	dakinstallatie	0,50	26,77	--	--	26,77
03	dakinstallatie	0,50	16,28	--	--	16,28
04	dakinstallatie	0,50	11,63	--	--	11,63
05	dakinstallatie	0,50	7,35	--	--	7,35
06	dakinstallatie	0,50	10,86	--	--	10,86
07	dakinstallatie	0,50	24,65	--	--	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - toetspunt 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	toetspunt 3	5,00	42,85	--	--	42,85
01	spelende kinderen	1,20	42,44	--	--	42,44
02	dakinstallatie	0,50	29,94	--	--	29,94
03	dakinstallatie	0,50	18,54	--	--	18,54
04	dakinstallatie	0,50	14,08	--	--	14,08
05	dakinstallatie	0,50	10,40	--	--	10,40
06	dakinstallatie	0,50	7,88	--	--	7,88
07	dakinstallatie	0,50	28,21	--	--	28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - toetspunt 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	toetspunt 3	8,00	44,98	--	--	44,98
01	spelende kinderen	1,20	44,72	--	--	44,72
02	dakinstallatie	0,50	30,10	--	--	30,10
03	dakinstallatie	0,50	18,60	--	--	18,60
04	dakinstallatie	0,50	14,21	--	--	14,21
05	dakinstallatie	0,50	11,01	--	--	11,01
06	dakinstallatie	0,50	8,20	--	--	8,20
07	dakinstallatie	0,50	28,39	--	--	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - toetspunt 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	toetspunt 4	1,50	28,11	--	--	28,11
01	spelende kinderen	1,20	27,65	--	--	27,65
02	dakinstallatie	0,50	10,14	--	--	10,14
03	dakinstallatie	0,50	3,59	--	--	3,59
04	dakinstallatie	0,50	2,87	--	--	2,87
05	dakinstallatie	0,50	-0,38	--	--	-0,38
06	dakinstallatie	0,50	-9,34	--	--	-9,34
07	dakinstallatie	0,50	16,87	--	--	16,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - toetspunt 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	toetspunt 4	5,00	32,34	--	--	32,34
01	spelende kinderen	1,20	32,01	--	--	32,01
02	dakinstallatie	0,50	12,83	--	--	12,83
03	dakinstallatie	0,50	7,29	--	--	7,29
04	dakinstallatie	0,50	4,41	--	--	4,41
05	dakinstallatie	0,50	-4,69	--	--	-4,69
06	dakinstallatie	0,50	-6,23	--	--	-6,23
07	dakinstallatie	0,50	19,77	--	--	19,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - toetspunt 4
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	toetspunt 4	8,00	35,35	--	--	35,35
01	spelende kinderen	1,20	35,19	--	--	35,19
02	dakinstallatie	0,50	13,10	--	--	13,10
03	dakinstallatie	0,50	6,88	--	--	6,88
04	dakinstallatie	0,50	-1,15	--	--	-1,15
05	dakinstallatie	0,50	-2,80	--	--	-2,80
06	dakinstallatie	0,50	-4,39	--	--	-4,39
07	dakinstallatie	0,50	19,89	--	--	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - toetspunt 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	toetspunt 5	1,50	46,99	--	--	46,99
01	spelende kinderen	1,20	46,98	--	--	46,98
02	dakinstallatie	0,50	13,66	--	--	13,66
03	dakinstallatie	0,50	13,93	--	--	13,93
04	dakinstallatie	0,50	12,78	--	--	12,78
05	dakinstallatie	0,50	8,39	--	--	8,39
06	dakinstallatie	0,50	9,46	--	--	9,46
07	dakinstallatie	0,50	8,47	--	--	8,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - toetspunt 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	toetspunt 5	5,00	49,06	--	--	49,06
01	spelende kinderen	1,20	49,05	--	--	49,05
02	dakinstallatie	0,50	15,74	--	--	15,74
03	dakinstallatie	0,50	16,24	--	--	16,24
04	dakinstallatie	0,50	15,24	--	--	15,24
05	dakinstallatie	0,50	12,29	--	--	12,29
06	dakinstallatie	0,50	13,19	--	--	13,19
07	dakinstallatie	0,50	10,59	--	--	10,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - toetspunt 5
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	toetspunt 5	8,00	49,12	--	--	49,12
01	spelende kinderen	1,20	49,11	--	--	49,11
02	dakinstallatie	0,50	16,96	--	--	16,96
03	dakinstallatie	0,50	17,96	--	--	17,96
04	dakinstallatie	0,50	16,96	--	--	16,96
05	dakinstallatie	0,50	13,41	--	--	13,41
06	dakinstallatie	0,50	14,32	--	--	14,32
07	dakinstallatie	0,50	14,07	--	--	14,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - toetspunt 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	toetspunt 6	1,50	44,18	--	--	44,18
01	spelende kinderen	1,20	44,17	--	--	44,17
02	dakinstallatie	0,50	6,04	--	--	6,04
03	dakinstallatie	0,50	5,26	--	--	5,26
04	dakinstallatie	0,50	6,78	--	--	6,78
05	dakinstallatie	0,50	2,80	--	--	2,80
06	dakinstallatie	0,50	4,28	--	--	4,28
07	dakinstallatie	0,50	5,95	--	--	5,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - toetspunt 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	toetspunt 6	5,00	47,01	--	--	47,01
01	spelende kinderen	1,20	47,01	--	--	47,01
02	dakinstallatie	0,50	9,12	--	--	9,12
03	dakinstallatie	0,50	8,30	--	--	8,30
04	dakinstallatie	0,50	9,52	--	--	9,52
05	dakinstallatie	0,50	5,58	--	--	5,58
06	dakinstallatie	0,50	6,81	--	--	6,81
07	dakinstallatie	0,50	9,97	--	--	9,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - toetspunt 6
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	toetspunt 6	8,00	47,03	--	--	47,03
01	spelende kinderen	1,20	47,02	--	--	47,02
02	dakinstallatie	0,50	11,59	--	--	11,59
03	dakinstallatie	0,50	10,80	--	--	10,80
04	dakinstallatie	0,50	11,21	--	--	11,21
05	dakinstallatie	0,50	9,09	--	--	9,09
06	dakinstallatie	0,50	9,91	--	--	9,91
07	dakinstallatie	0,50	14,03	--	--	14,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - toetspunt 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	toetspunt 7	1,50	41,65	--	--	41,65
01	spelende kinderen	1,20	41,61	--	--	41,61
02	dakinstallatie	0,50	17,57	--	--	17,57
03	dakinstallatie	0,50	15,57	--	--	15,57
04	dakinstallatie	0,50	15,37	--	--	15,37
05	dakinstallatie	0,50	2,66	--	--	2,66
06	dakinstallatie	0,50	6,41	--	--	6,41
07	dakinstallatie	0,50	8,58	--	--	8,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - toetspunt 7
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	toetspunt 7	5,00	44,40	--	--	44,40
01	spelende kinderen	1,20	44,35	--	--	44,35
02	dakinstallatie	0,50	20,45	--	--	20,45
03	dakinstallatie	0,50	18,92	--	--	18,92
04	dakinstallatie	0,50	18,39	--	--	18,39
05	dakinstallatie	0,50	8,14	--	--	8,14
06	dakinstallatie	0,50	8,15	--	--	8,15
07	dakinstallatie	0,50	16,60	--	--	16,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - toetspunt 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	toetspunt 8	1,50	24,02	--	--	24,02
01	spelende kinderen	1,20	23,91	--	--	23,91
02	dakinstallatie	0,50	0,92	--	--	0,92
03	dakinstallatie	0,50	0,54	--	--	0,54
04	dakinstallatie	0,50	2,33	--	--	2,33
05	dakinstallatie	0,50	-0,94	--	--	-0,94
06	dakinstallatie	0,50	-1,15	--	--	-1,15
07	dakinstallatie	0,50	0,36	--	--	0,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - toetspunt 8
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	toetspunt 8	5,00	22,40	--	--	22,40
01	spelende kinderen	1,20	22,18	--	--	22,18
02	dakinstallatie	0,50	2,52	--	--	2,52
03	dakinstallatie	0,50	1,76	--	--	1,76
04	dakinstallatie	0,50	3,39	--	--	3,39
05	dakinstallatie	0,50	-0,84	--	--	-0,84
06	dakinstallatie	0,50	-1,06	--	--	-1,06
07	dakinstallatie	0,50	2,06	--	--	2,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - toetspunt 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	toetspunt 9	1,50	22,22	--	--	22,22
01	spelende kinderen	1,20	21,99	--	--	21,99
02	dakinstallatie	0,50	2,24	--	--	2,24
03	dakinstallatie	0,50	1,82	--	--	1,82
04	dakinstallatie	0,50	1,62	--	--	1,62
05	dakinstallatie	0,50	0,20	--	--	0,20
06	dakinstallatie	0,50	-16,91	--	--	-16,91
07	dakinstallatie	0,50	4,23	--	--	4,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - toetspunt 9
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	toetspunt 9	5,00	25,29	--	--	25,29
01	spelende kinderen	1,20	25,13	--	--	25,13
02	dakinstallatie	0,50	4,96	--	--	4,96
03	dakinstallatie	0,50	4,24	--	--	4,24
04	dakinstallatie	0,50	3,93	--	--	3,93
05	dakinstallatie	0,50	1,54	--	--	1,54
06	dakinstallatie	0,50	-10,09	--	--	-10,09
07	dakinstallatie	0,50	4,21	--	--	4,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - toetspunt 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	toetspunt 10	1,50	23,98	--	--	23,98
01	spelende kinderen	1,20	23,75	--	--	23,75
02	dakinstallatie	0,50	4,85	--	--	4,85
03	dakinstallatie	0,50	4,16	--	--	4,16
04	dakinstallatie	0,50	3,83	--	--	3,83
05	dakinstallatie	0,50	1,64	--	--	1,64
06	dakinstallatie	0,50	-6,43	--	--	-6,43
07	dakinstallatie	0,50	5,12	--	--	5,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - toetspunt 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	toetspunt 10	5,00	26,38	--	--	26,38
01	spelende kinderen	1,20	26,15	--	--	26,15
02	dakinstallatie	0,50	7,47	--	--	7,47
03	dakinstallatie	0,50	6,77	--	--	6,77
04	dakinstallatie	0,50	6,43	--	--	6,43
05	dakinstallatie	0,50	0,35	--	--	0,35
06	dakinstallatie	0,50	-3,48	--	--	-3,48
07	dakinstallatie	0,50	7,61	--	--	7,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - toetspunt 10
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	toetspunt 10	8,00	26,88	--	--	26,88
01	spelende kinderen	1,20	26,63	--	--	26,63
02	dakinstallatie	0,50	7,70	--	--	7,70
03	dakinstallatie	0,50	6,97	--	--	6,97
04	dakinstallatie	0,50	6,75	--	--	6,75
05	dakinstallatie	0,50	4,60	--	--	4,60
06	dakinstallatie	0,50	1,77	--	--	1,77
07	dakinstallatie	0,50	8,19	--	--	8,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - toetspunt 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	toetspunt 11	1,50	22,34	--	--	22,34
01	spelende kinderen	1,20	22,12	--	--	22,12
02	dakinstallatie	0,50	4,27	--	--	4,27
03	dakinstallatie	0,50	3,62	--	--	3,62
04	dakinstallatie	0,50	-7,81	--	--	-7,81
05	dakinstallatie	0,50	-12,03	--	--	-12,03
06	dakinstallatie	0,50	-12,43	--	--	-12,43
07	dakinstallatie	0,50	4,86	--	--	4,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - toetspunt 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee


Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	toetspunt 11	5,00	24,63	--	--	24,63
01	spelende kinderen	1,20	24,40	--	--	24,40
02	dakinstallatie	0,50	6,87	--	--	6,87
03	dakinstallatie	0,50	6,18	--	--	6,18
04	dakinstallatie	0,50	-4,28	--	--	-4,28
05	dakinstallatie	0,50	-9,41	--	--	-9,41
06	dakinstallatie	0,50	-9,99	--	--	-9,99
07	dakinstallatie	0,50	7,38	--	--	7,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - toetspunt 11
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_C	toetspunt 11	8,00	24,98	--	--	24,98
01	spelende kinderen	1,20	24,80	--	--	24,80
02	dakinstallatie	0,50	6,47	--	--	6,47
03	dakinstallatie	0,50	4,66	--	--	4,66
04	dakinstallatie	0,50	-0,70	--	--	-0,70
05	dakinstallatie	0,50	-5,29	--	--	-5,29
06	dakinstallatie	0,50	-5,76	--	--	-5,76
07	dakinstallatie	0,50	6,08	--	--	6,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

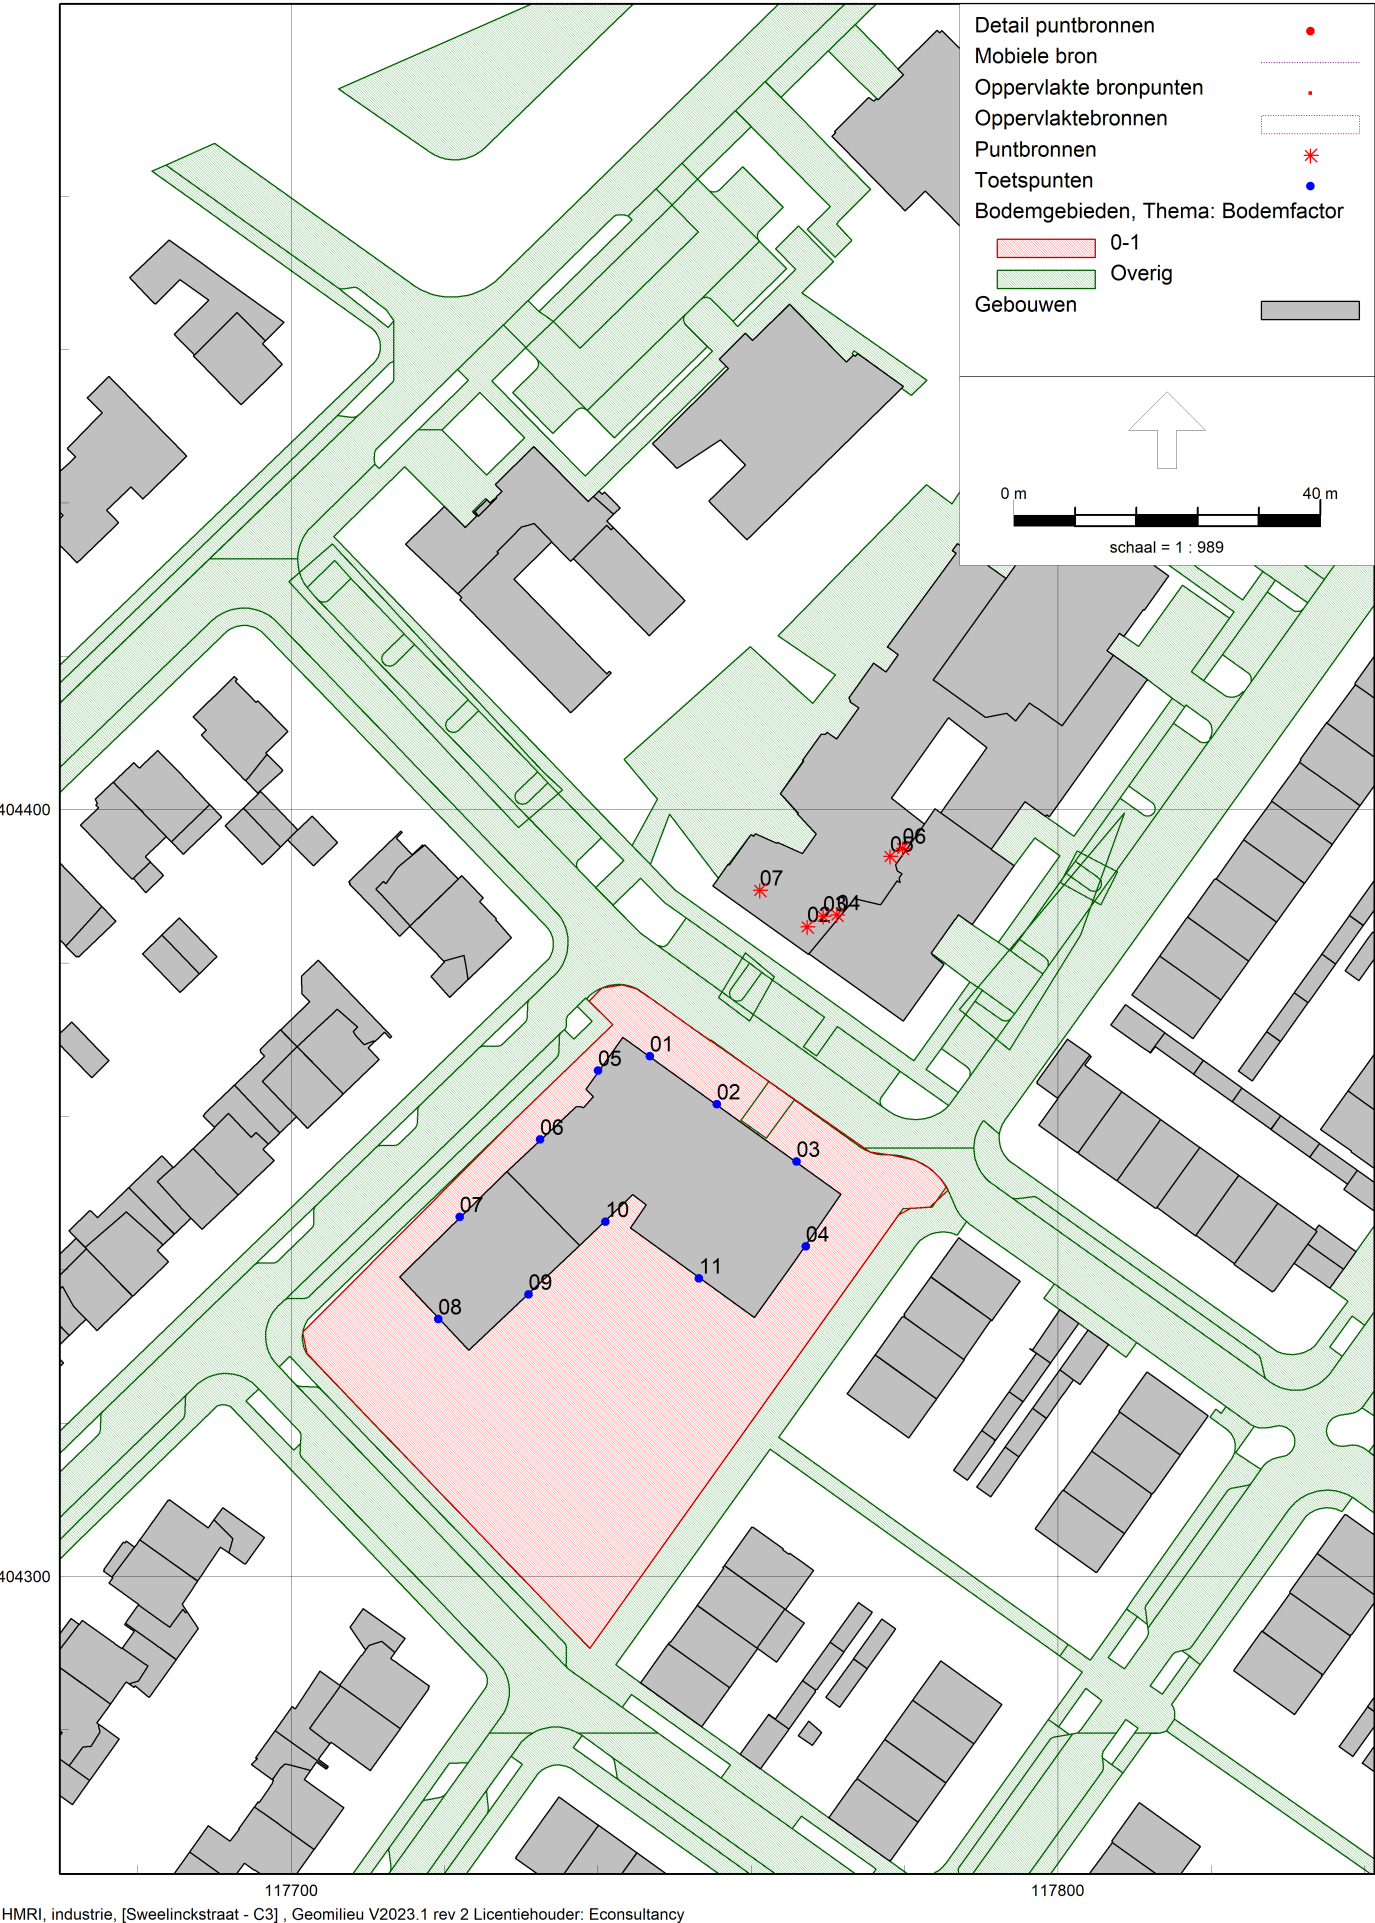

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	toetspunt 1	1,50	34,47	--	--	34,47
02	dakinstallatie	0,50	28,78	--	--	28,78
03	dakinstallatie	0,50	26,27	--	--	26,27
04	dakinstallatie	0,50	28,24	--	--	28,24
05	dakinstallatie	0,50	18,71	--	--	18,71
06	dakinstallatie	0,50	20,15	--	--	20,15
07	dakinstallatie	0,50	28,91	--	--	28,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	toetspunt 1	5,00	38,22	--	--	38,22
02	dakinstallatie	0,50	31,62	--	--	31,62
03	dakinstallatie	0,50	30,28	--	--	30,28
04	dakinstallatie	0,50	31,96	--	--	31,96
05	dakinstallatie	0,50	26,23	--	--	26,23
06	dakinstallatie	0,50	28,08	--	--	28,08
07	dakinstallatie	0,50	31,69	--	--	31,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	toetspunt 1	8,00	38,38	--	--	38,38
02	dakinstallatie	0,50	31,74	--	--	31,74
03	dakinstallatie	0,50	30,50	--	--	30,50
04	dakinstallatie	0,50	32,14	--	--	32,14
05	dakinstallatie	0,50	26,47	--	--	26,47
06	dakinstallatie	0,50	28,24	--	--	28,24
07	dakinstallatie	0,50	31,83	--	--	31,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	toetspunt 2	1,50	33,23	--	--	33,23
02	dakinstallatie	0,50	29,10	--	--	29,10
03	dakinstallatie	0,50	26,65	--	--	26,65
04	dakinstallatie	0,50	23,19	--	--	23,19
05	dakinstallatie	0,50	13,07	--	--	13,07
06	dakinstallatie	0,50	11,84	--	--	11,84
07	dakinstallatie	0,50	27,67	--	--	27,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	toetspunt 2	5,00	36,25	--	--	36,25
02	dakinstallatie	0,50	31,78	--	--	31,78
03	dakinstallatie	0,50	30,49	--	--	30,49
04	dakinstallatie	0,50	24,97	--	--	24,97
05	dakinstallatie	0,50	15,55	--	--	15,55
06	dakinstallatie	0,50	14,56	--	--	14,56
07	dakinstallatie	0,50	30,85	--	--	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	toetspunt 2	8,00	36,40	--	--	36,40
02	dakinstallatie	0,50	31,89	--	--	31,89
03	dakinstallatie	0,50	30,69	--	--	30,69
04	dakinstallatie	0,50	24,97	--	--	24,97
05	dakinstallatie	0,50	15,80	--	--	15,80
06	dakinstallatie	0,50	14,92	--	--	14,92
07	dakinstallatie	0,50	31,00	--	--	31,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	toetspunt 3	1,50	29,25	--	--	29,25
02	dakinstallatie	0,50	26,77	--	--	26,77
03	dakinstallatie	0,50	16,28	--	--	16,28
04	dakinstallatie	0,50	11,63	--	--	11,63
05	dakinstallatie	0,50	7,35	--	--	7,35
06	dakinstallatie	0,50	10,86	--	--	10,86
07	dakinstallatie	0,50	24,65	--	--	24,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	toetspunt 3	5,00	32,46	--	--	32,46
02	dakinstallatie	0,50	29,94	--	--	29,94
03	dakinstallatie	0,50	18,54	--	--	18,54
04	dakinstallatie	0,50	14,08	--	--	14,08
05	dakinstallatie	0,50	10,40	--	--	10,40
06	dakinstallatie	0,50	7,88	--	--	7,88
07	dakinstallatie	0,50	28,21	--	--	28,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	toetspunt 3	8,00	32,63	--	--	32,63
02	dakinstallatie	0,50	30,10	--	--	30,10
03	dakinstallatie	0,50	18,60	--	--	18,60
04	dakinstallatie	0,50	14,21	--	--	14,21
05	dakinstallatie	0,50	11,01	--	--	11,01
06	dakinstallatie	0,50	8,20	--	--	8,20
07	dakinstallatie	0,50	28,39	--	--	28,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	toetspunt 4	1,50	18,07	--	--	18,07
02	dakinstallatie	0,50	10,14	--	--	10,14
03	dakinstallatie	0,50	3,59	--	--	3,59
04	dakinstallatie	0,50	2,87	--	--	2,87
05	dakinstallatie	0,50	-0,38	--	--	-0,38
06	dakinstallatie	0,50	-9,34	--	--	-9,34
07	dakinstallatie	0,50	16,87	--	--	16,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	toetspunt 4	5,00	20,89	--	--	20,89
02	dakinstallatie	0,50	12,83	--	--	12,83
03	dakinstallatie	0,50	7,29	--	--	7,29
04	dakinstallatie	0,50	4,41	--	--	4,41
05	dakinstallatie	0,50	-4,69	--	--	-4,69
06	dakinstallatie	0,50	-6,23	--	--	-6,23
07	dakinstallatie	0,50	19,77	--	--	19,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	toetspunt 4	8,00	20,96	--	--	20,96
02	dakinstallatie	0,50	13,10	--	--	13,10
03	dakinstallatie	0,50	6,88	--	--	6,88
04	dakinstallatie	0,50	-1,15	--	--	-1,15
05	dakinstallatie	0,50	-2,80	--	--	-2,80
06	dakinstallatie	0,50	-4,39	--	--	-4,39
07	dakinstallatie	0,50	19,89	--	--	19,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	toetspunt 5	1,50	19,53	--	--	19,53
02	dakinstallatie	0,50	13,66	--	--	13,66
03	dakinstallatie	0,50	13,93	--	--	13,93
04	dakinstallatie	0,50	12,78	--	--	12,78
05	dakinstallatie	0,50	8,39	--	--	8,39
06	dakinstallatie	0,50	9,46	--	--	9,46
07	dakinstallatie	0,50	8,47	--	--	8,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	toetspunt 5	5,00	22,10	--	--	22,10
02	dakinstallatie	0,50	15,74	--	--	15,74
03	dakinstallatie	0,50	16,24	--	--	16,24
04	dakinstallatie	0,50	15,24	--	--	15,24
05	dakinstallatie	0,50	12,29	--	--	12,29
06	dakinstallatie	0,50	13,19	--	--	13,19
07	dakinstallatie	0,50	10,59	--	--	10,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	toetspunt 5	8,00	23,74	--	--	23,74
02	dakinstallatie	0,50	16,96	--	--	16,96
03	dakinstallatie	0,50	17,96	--	--	17,96
04	dakinstallatie	0,50	16,96	--	--	16,96
05	dakinstallatie	0,50	13,41	--	--	13,41
06	dakinstallatie	0,50	14,32	--	--	14,32
07	dakinstallatie	0,50	14,07	--	--	14,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	toetspunt 6	1,50	13,15	--	--	13,15
02	dakinstallatie	0,50	6,04	--	--	6,04
03	dakinstallatie	0,50	5,26	--	--	5,26
04	dakinstallatie	0,50	6,78	--	--	6,78
05	dakinstallatie	0,50	2,80	--	--	2,80
06	dakinstallatie	0,50	4,28	--	--	4,28
07	dakinstallatie	0,50	5,95	--	--	5,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	toetspunt 6	5,00	16,26	--	--	16,26
02	dakinstallatie	0,50	9,12	--	--	9,12
03	dakinstallatie	0,50	8,30	--	--	8,30
04	dakinstallatie	0,50	9,52	--	--	9,52
05	dakinstallatie	0,50	5,58	--	--	5,58
06	dakinstallatie	0,50	6,81	--	--	6,81
07	dakinstallatie	0,50	9,97	--	--	9,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	toetspunt 6	8,00	19,18	--	--	19,18
02	dakinstallatie	0,50	11,59	--	--	11,59
03	dakinstallatie	0,50	10,80	--	--	10,80
04	dakinstallatie	0,50	11,21	--	--	11,21
05	dakinstallatie	0,50	9,09	--	--	9,09
06	dakinstallatie	0,50	9,91	--	--	9,91
07	dakinstallatie	0,50	14,03	--	--	14,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - toetspunt 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	toetspunt 7	1,50	21,49	--	--	21,49
02	dakinstallatie	0,50	17,57	--	--	17,57
03	dakinstallatie	0,50	15,57	--	--	15,57
04	dakinstallatie	0,50	15,37	--	--	15,37
05	dakinstallatie	0,50	2,66	--	--	2,66
06	dakinstallatie	0,50	6,41	--	--	6,41
07	dakinstallatie	0,50	8,58	--	--	8,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - toetspunt 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	toetspunt 7	5,00	25,00	--	--	25,00
02	dakinstallatie	0,50	20,45	--	--	20,45
03	dakinstallatie	0,50	18,92	--	--	18,92
04	dakinstallatie	0,50	18,39	--	--	18,39
05	dakinstallatie	0,50	8,14	--	--	8,14
06	dakinstallatie	0,50	8,15	--	--	8,15
07	dakinstallatie	0,50	16,60	--	--	16,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - toetspunt 8
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	toetspunt 8	1,50	8,29	--	--	8,29
02	dakinstallatie	0,50	0,92	--	--	0,92
03	dakinstallatie	0,50	0,54	--	--	0,54
04	dakinstallatie	0,50	2,33	--	--	2,33
05	dakinstallatie	0,50	-0,94	--	--	-0,94
06	dakinstallatie	0,50	-1,15	--	--	-1,15
07	dakinstallatie	0,50	0,36	--	--	0,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - toetspunt 8
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	toetspunt 8	5,00	9,38	--	--	9,38
02	dakinstallatie	0,50	2,52	--	--	2,52
03	dakinstallatie	0,50	1,76	--	--	1,76
04	dakinstallatie	0,50	3,39	--	--	3,39
05	dakinstallatie	0,50	-0,84	--	--	-0,84
06	dakinstallatie	0,50	-1,06	--	--	-1,06
07	dakinstallatie	0,50	2,06	--	--	2,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - toetspunt 9
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	toetspunt 9	1,50	9,22	--	--	9,22
02	dakinstallatie	0,50	2,24	--	--	2,24
03	dakinstallatie	0,50	1,82	--	--	1,82
04	dakinstallatie	0,50	1,62	--	--	1,62
05	dakinstallatie	0,50	0,20	--	--	0,20
06	dakinstallatie	0,50	-16,91	--	--	-16,91
07	dakinstallatie	0,50	4,23	--	--	4,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - toetspunt 9
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	toetspunt 9	5,00	10,94	--	--	10,94
02	dakinstallatie	0,50	4,96	--	--	4,96
03	dakinstallatie	0,50	4,24	--	--	4,24
04	dakinstallatie	0,50	3,93	--	--	3,93
05	dakinstallatie	0,50	1,54	--	--	1,54
06	dakinstallatie	0,50	-10,09	--	--	-10,09
07	dakinstallatie	0,50	4,21	--	--	4,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	toetspunt 10	1,50	11,14	--	--	11,14
02	dakinstallatie	0,50	4,85	--	--	4,85
03	dakinstallatie	0,50	4,16	--	--	4,16
04	dakinstallatie	0,50	3,83	--	--	3,83
05	dakinstallatie	0,50	1,64	--	--	1,64
06	dakinstallatie	0,50	-6,43	--	--	-6,43
07	dakinstallatie	0,50	5,12	--	--	5,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	toetspunt 10	5,00	13,43	--	--	13,43
02	dakinstallatie	0,50	7,47	--	--	7,47
03	dakinstallatie	0,50	6,77	--	--	6,77
04	dakinstallatie	0,50	6,43	--	--	6,43
05	dakinstallatie	0,50	0,35	--	--	0,35
06	dakinstallatie	0,50	-3,48	--	--	-3,48
07	dakinstallatie	0,50	7,61	--	--	7,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	toetspunt 10	8,00	14,25	--	--	14,25
02	dakinstallatie	0,50	7,70	--	--	7,70
03	dakinstallatie	0,50	6,97	--	--	6,97
04	dakinstallatie	0,50	6,75	--	--	6,75
05	dakinstallatie	0,50	4,60	--	--	4,60
06	dakinstallatie	0,50	1,77	--	--	1,77
07	dakinstallatie	0,50	8,19	--	--	8,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	toetspunt 11	1,50	9,20	--	--	9,20
02	dakinstallatie	0,50	4,27	--	--	4,27
03	dakinstallatie	0,50	3,62	--	--	3,62
04	dakinstallatie	0,50	-7,81	--	--	-7,81
05	dakinstallatie	0,50	-12,03	--	--	-12,03
06	dakinstallatie	0,50	-12,43	--	--	-12,43
07	dakinstallatie	0,50	4,86	--	--	4,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee


Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_B	toetspunt 11	5,00	11,78	--	--	11,78	
02	dakinstallatie	0,50	6,87	--	--	6,87	
03	dakinstallatie	0,50	6,18	--	--	6,18	
04	dakinstallatie	0,50	-4,28	--	--	-4,28	
05	dakinstallatie	0,50	-9,41	--	--	-9,41	
06	dakinstallatie	0,50	-9,99	--	--	-9,99	
07	dakinstallatie	0,50	7,38	--	--	7,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_C	toetspunt 11	8,00	11,08	--	--	11,08	
02	dakinstallatie	0,50	6,47	--	--	6,47	
03	dakinstallatie	0,50	4,66	--	--	4,66	
04	dakinstallatie	0,50	-0,70	--	--	-0,70	
05	dakinstallatie	0,50	-5,29	--	--	-5,29	
06	dakinstallatie	0,50	-5,76	--	--	-5,76	
07	dakinstallatie	0,50	6,08	--	--	6,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

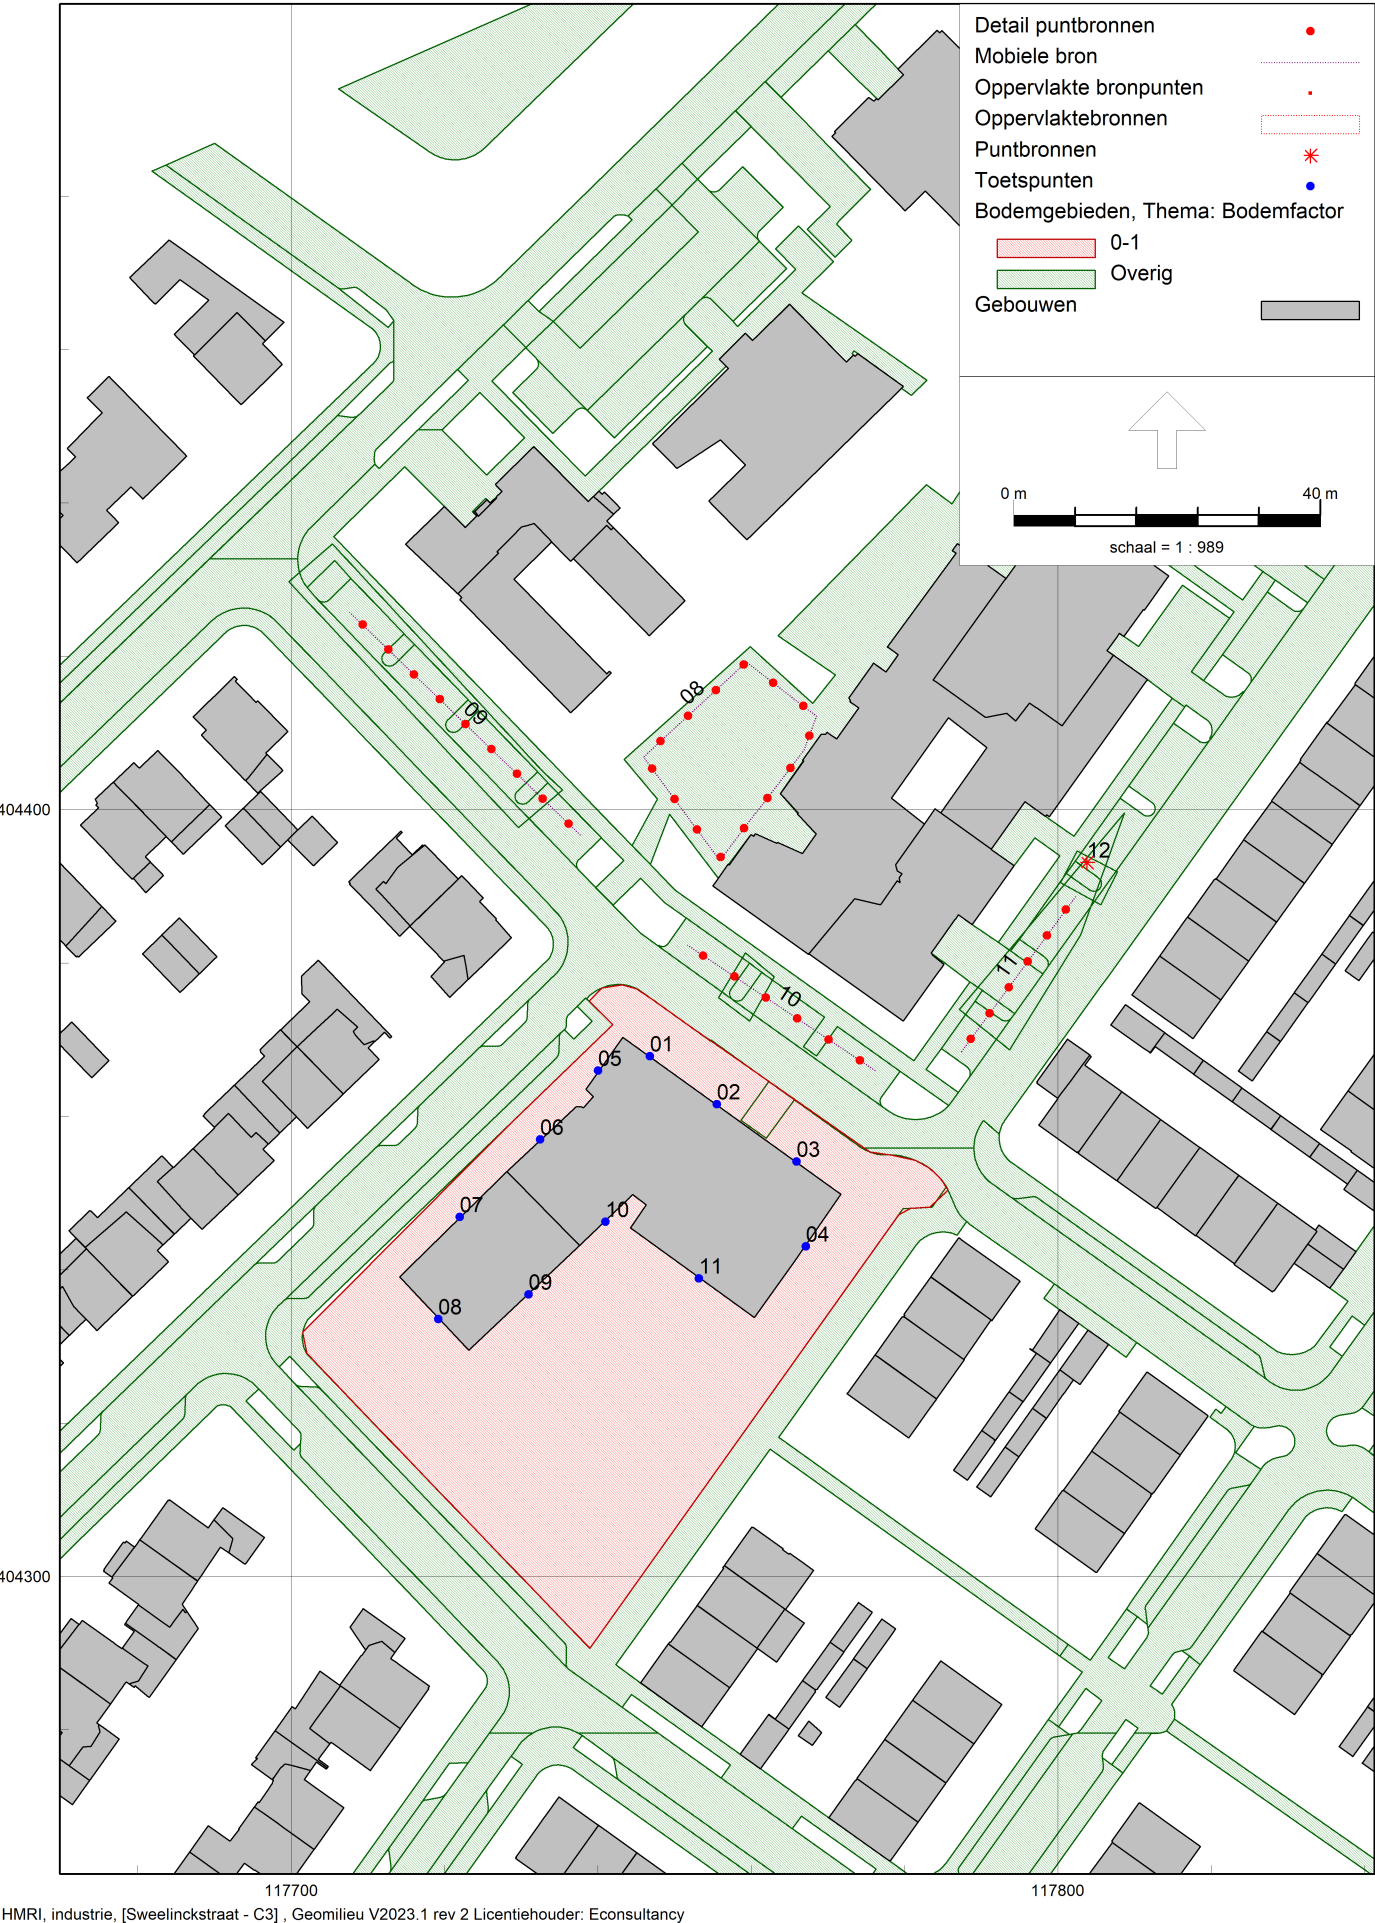

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 01_A - toetspunt 1
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	toetspunt 1	1,50	69,11	--	55,35
08	schreeuwen kinderen max	1,20	69,11	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	58,32	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	67,44	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	55,35
12	laden en lossen goederen max	1,00	54,74	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	72,10	--	56,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - toetspunt 1
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	toetspunt 1	5,00	69,25	--	57,63
08	schreeuwen kinderen max	1,20	69,25	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	60,01	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	67,32	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	57,63
12	laden en lossen goederen max	1,00	57,41	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	71,78	--	57,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 01_C - toetspunt 1
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C	toetspunt 1	8,00	69,05	--	57,56
08	schreeuwen kinderen max	1,20	69,05	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	59,87	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	66,82	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	57,56
12	laden en lossen goederen max	1,00	42,31	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,01	--	57,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 02_A - toetspunt 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	toetspunt 2	1,50	67,18	--	58,28
08	schreeuwen kinderen max	1,20	65,55	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	54,92	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	67,18	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	58,28
12	laden en lossen goederen max	1,00	41,78	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	72,33	--	58,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 02_B - toetspunt 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	toetspunt 2	5,00	67,09	--	59,74
08	schreeuwen kinderen max	1,20	67,03	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	57,49	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	67,09	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	59,74
12	laden en lossen goederen max	1,00	44,99	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	71,97	--	59,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_C - toetspunt 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	toetspunt 2	8,00	67,97	--	59,62
08	schreeuwen kinderen max	1,20	67,97	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	57,41	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	66,61	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	59,62
12	laden en lossen goederen max	1,00	45,45	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	71,16	--	59,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 03_A - toetspunt 3
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	toetspunt 3	1,50	67,08	--	59,58
08	schreeuwen kinderen max	1,20	61,56	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	50,85	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	67,08	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	59,58
12	laden en lossen goederen max	1,00	59,69	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	72,29	--	59,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 03_B - toetspunt 3
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	toetspunt 3	5,00	66,99	--	60,36
08	schreeuwen kinderen max	1,20	64,29	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	54,04	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	66,99	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	60,36
12	laden en lossen goederen max	1,00	62,54	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	71,94	--	60,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 03_C - toetspunt 3
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C	toetspunt 3	8,00	66,54	--	60,19
08	schreeuwen kinderen max	1,20	65,54	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	54,28	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	66,54	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	60,19
12	laden en lossen goederen max	1,00	62,52	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	71,13	--	60,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 04_A - toetspunt 4
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	toetspunt 4	1,50	58,52	--	56,55
08	schreeuwen kinderen max	1,20	49,36	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	44,86	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	54,88	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	56,55
12	laden en lossen goederen max	1,00	58,52	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	67,49	--	56,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_B - toetspunt 4
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	toetspunt 4	5,00	61,58	--	58,30
08	schreeuwen kinderen max	1,20	52,35	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	47,20	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	55,35	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	58,30
12	laden en lossen goederen max	1,00	61,58	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	67,55	--	58,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 04_C - toetspunt 4
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_C	toetspunt 4	8,00	61,72	--	58,20
08	schreeuwen kinderen max	1,20	53,40	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	48,68	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	55,51	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	58,20
12	laden en lossen goederen max	1,00	61,72	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	67,29	--	58,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 05_A - toetspunt 5
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	toetspunt 5	1,50	66,85	--	35,74
08	schreeuwen kinderen max	1,20	66,85	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	59,05	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	49,36	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	35,74
12	laden en lossen goederen max	1,00	38,55	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	67,81	--	52,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 05_B - toetspunt 5
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	toetspunt 5	5,00	67,72	--	38,59
08	schreeuwen kinderen max	1,20	67,72	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	60,61	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	49,40	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	38,59
12	laden en lossen goederen max	1,00	40,77	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	67,76	--	52,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 05_C - toetspunt 5
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C	toetspunt 5	8,00	67,59	--	40,86
08	schreeuwen kinderen max	1,20	67,59	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	60,47	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	53,35	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	40,86
12	laden en lossen goederen max	1,00	39,08	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	67,59	--	52,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 06_A - toetspunt 6
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	toetspunt 6	1,50	62,53	--	45,87
08	schreeuwen kinderen max	1,20	62,53	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	56,16	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	51,82	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	45,87
12	laden en lossen goederen max	1,00	35,13	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	62,53	--	47,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmix bij Bron voor toetspunt: 06_B - toetspunt 6
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	toetspunt 6	5,00	64,64	--	48,88
08	schreeuwen kinderen max	1,20	64,64	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	58,50	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	53,89	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	48,88
12	laden en lossen goederen max	1,00	36,93	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	64,64	--	48,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 06_C - toetspunt 6
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C	toetspunt 6	8,00	64,53	--	48,88
08	schreeuwen kinderen max	1,20	64,53	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	58,41	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	53,93	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	48,88
12	laden en lossen goederen max	1,00	37,97	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	64,53	--	48,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 07_A - toetspunt 7
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	toetspunt 7	1,50	59,81	--	31,97
08	schreeuwen kinderen max	1,20	59,81	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	51,09	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	52,50	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	31,97
12	laden en lossen goederen max	1,00	36,84	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	59,81	--	43,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 07_B - toetspunt 7
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	toetspunt 7	5,00	62,68	--	33,27
08	schreeuwen kinderen max	1,20	62,68	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	54,42	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	55,50	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	33,27
12	laden en lossen goederen max	1,00	38,19	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	62,68	--	45,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 08_A - toetspunt 8
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	toetspunt 8	1,50	41,20	--	30,85
08	schreeuwen kinderen max	1,20	41,20	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	34,46	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	34,17	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	30,85
12	laden en lossen goederen max	1,00	32,90	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	41,20	--	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 08_B - toetspunt 8
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	toetspunt 8	5,00	40,05	--	31,51
08	schreeuwen kinderen max	1,20	40,05	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	35,85	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	37,29	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	31,51
12	laden en lossen goederen max	1,00	33,78	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	41,02	--	31,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 09_A - toetspunt 9
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	toetspunt 9	1,50	42,98	--	34,52
08	schreeuwen kinderen max	1,20	42,98	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	35,59	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	38,78	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	34,52
12	laden en lossen goederen max	1,00	37,39	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	43,53	--	34,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 09_B - toetspunt 9
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	toetspunt 9	5,00	47,03	--	38,56
08	schreeuwen kinderen max	1,20	47,03	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	37,93	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	42,91	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	38,56
12	laden en lossen goederen max	1,00	37,81	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	47,03	--	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 10_A - toetspunt 10
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	toetspunt 10	1,50	42,60	--	33,81
08	schreeuwen kinderen max	1,20	42,60	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	36,06	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	39,79	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	33,81
12	laden en lossen goederen max	1,00	37,50	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	43,66	--	33,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmix bij Bron voor toetspunt: 10_B - toetspunt 10
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	toetspunt 10	5,00	44,94	--	37,05
08	schreeuwen kinderen max	1,20	44,94	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	39,22	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	41,83	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	37,05
12	laden en lossen goederen max	1,00	39,58	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	45,01	--	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_C - toetspunt 10
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C	toetspunt 10	8,00	45,68	--	40,16
08	schreeuwen kinderen max	1,20	45,68	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	40,42	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	44,13	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	40,16
12	laden en lossen goederen max	1,00	41,65	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	46,35	--	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_A - toetspunt 11
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	toetspunt 11	1,50	41,56	--	34,26
08	schreeuwen kinderen max	1,20	41,56	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	32,78	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	40,14	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	34,26
12	laden en lossen goederen max	1,00	36,47	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	44,03	--	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 11_B - toetspunt 11
Groep: Lmax


Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	toetspunt 11	5,00	44,17	--	36,45
08	schreeuwen kinderen max	1,20	44,17	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	34,22	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	41,71	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	36,45
12	laden en lossen goederen max	1,00	38,91	--	--
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	44,97	--	36,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_C - toetspunt 11
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C	toetspunt 11	8,00	43,94	--	35,67
08	schreeuwen kinderen max	1,20	43,94	--	--
09	dichtslaan portieren	0,75	34,37	--	--
10	dichtslaan portieren	1,00	41,80	--	--
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	35,67
12	laden en lossen goederen max	1,00	39,94	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	45,03	--	35,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

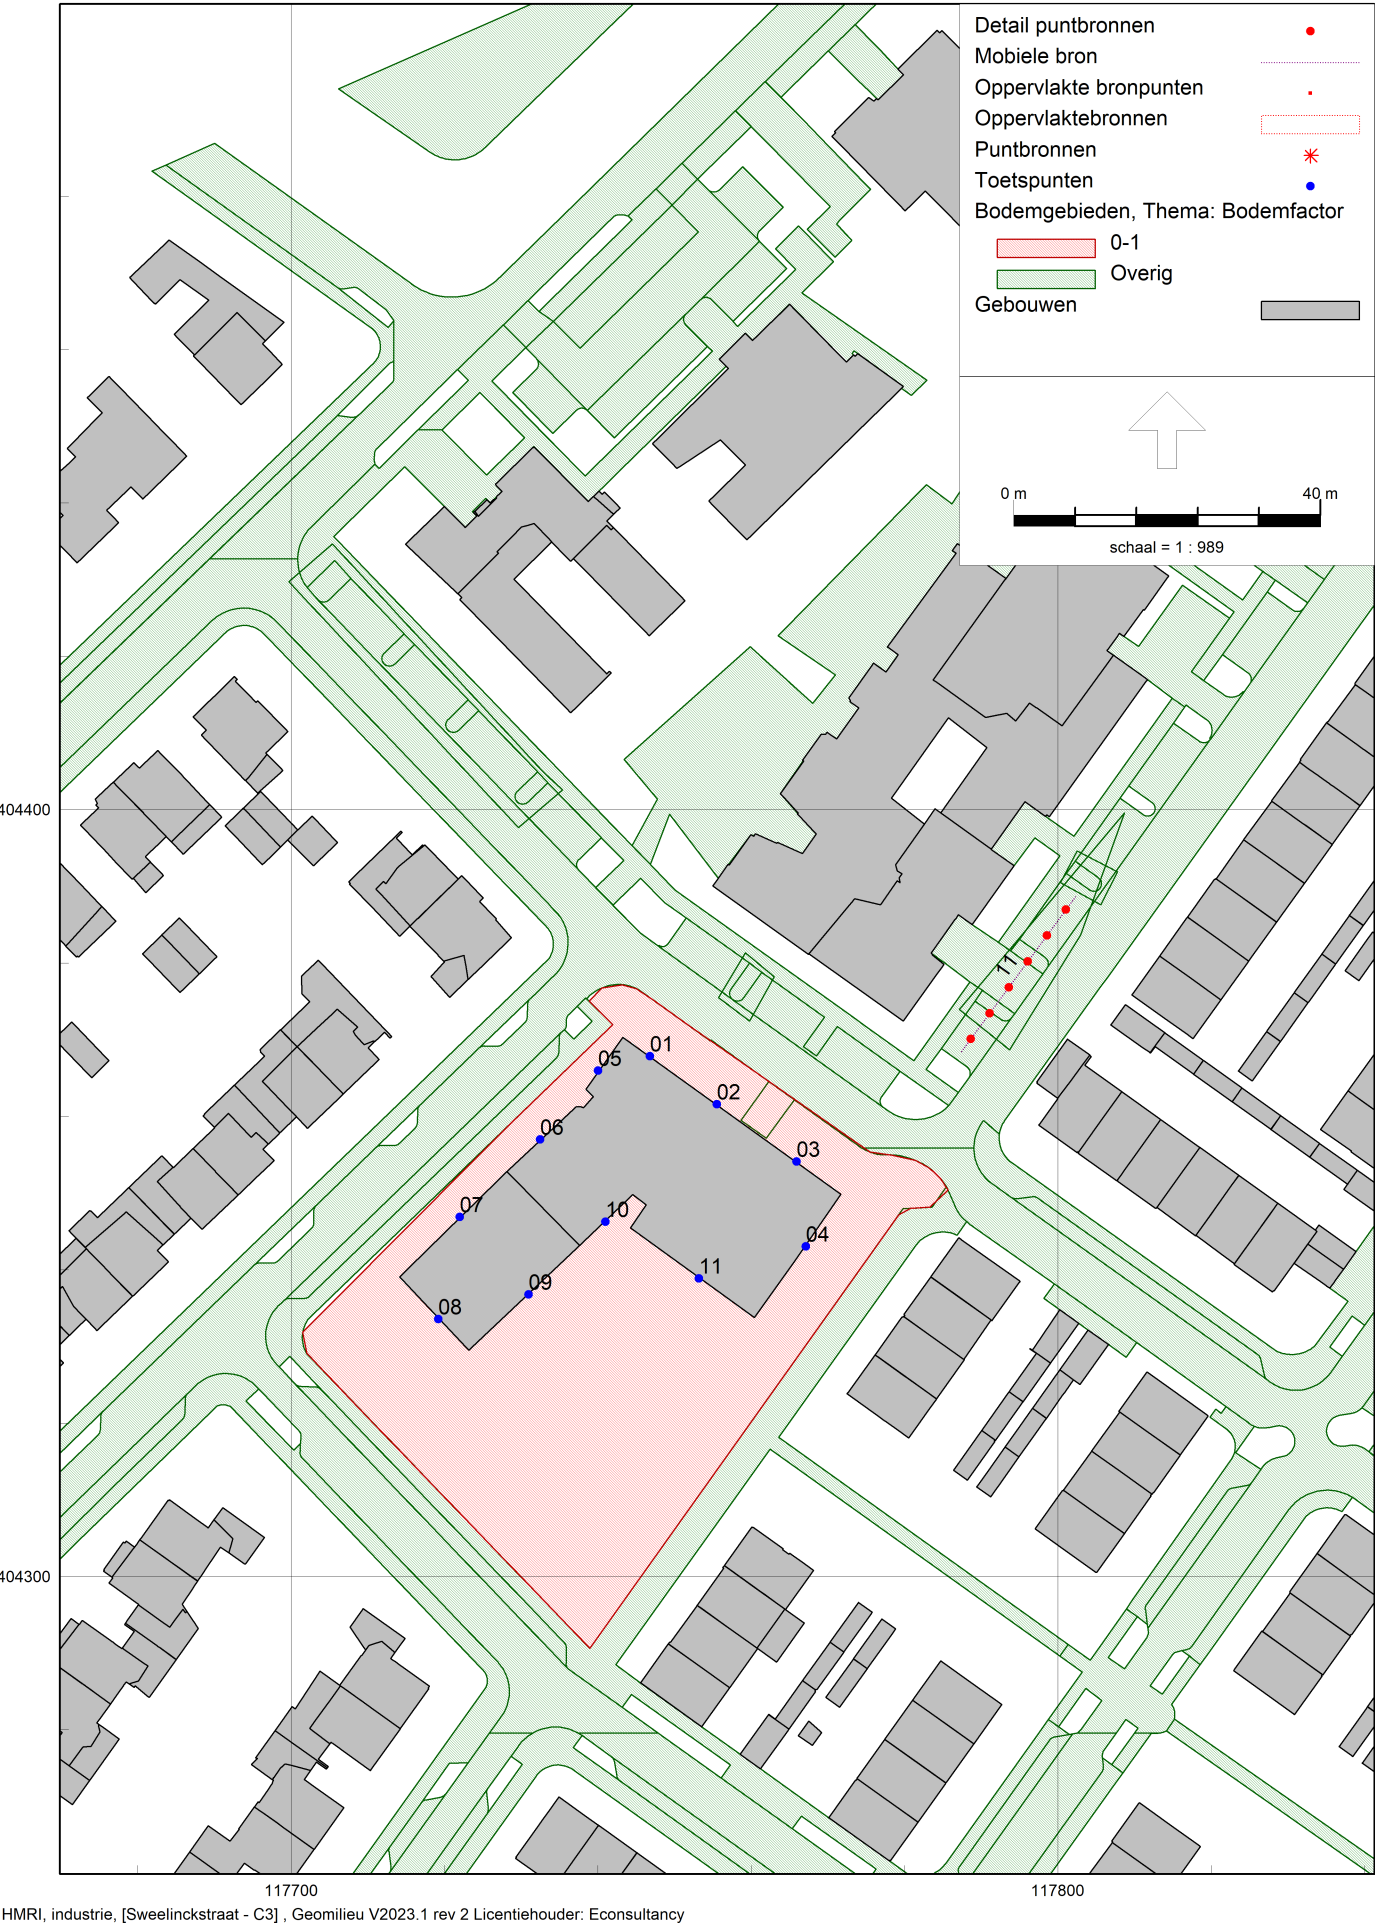

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 01_A - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	toetspunt 1	1,50	--	--	55,35
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	55,35
LMax	(hoofdgroep)	0,00	72,10	--	56,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 01_B - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	toetspunt 1	5,00	--	--	57,63
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	57,63
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,78	--	57,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_C - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_C	toetspunt 1	8,00	--	--	57,56
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	57,56
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	71,01	--	57,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 02_A - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	toetspunt 2	1,50	--	--	58,28
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	58,28
LMax	(hoofdgroep)	0,00	72,33	--	58,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 02_B - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	toetspunt 2	5,00	--	--	59,74
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	59,74
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	71,97	--	59,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 02_C - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_C	toetspunt 2	8,00	--	--	59,62
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	59,62
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,16	--	59,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 03_A - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	toetspunt 3	1,50	--	--	59,58
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	59,58
LMax	(hoofdgroep)	0,00	72,29	--	59,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 03_B - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	toetspunt 3	5,00	--	--	60,36
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	60,36
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,94	--	60,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 03_C - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_C	toetspunt 3	8,00	--	--	60,19
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	60,19
LMax	(hoofdgroep)	0,00	71,13	--	60,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 04_A - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	toetspunt 4	1,50	--	--	56,55
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	56,55
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,49	--	56,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 04_B - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	toetspunt 4	5,00	--	--	58,30
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	58,30
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,55	--	58,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 04_C - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_C	toetspunt 4	8,00	--	--	58,20
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	58,20
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,29	--	58,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 05_A - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	toetspunt 5	1,50	--	--	35,74
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	35,74
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,81	--	52,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 05_B - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	toetspunt 5	5,00	--	--	38,59
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	38,59
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,76	--	52,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 05_C - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_C	toetspunt 5	8,00	--	--	40,86
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	40,86
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,59	--	52,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 06_A - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	toetspunt 6	1,50	--	--	45,87
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	45,87
LMax	(hoofdgroep)	0,00	62,53	--	47,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 06_B - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	toetspunt 6	5,00	--	--	48,88
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	48,88
LMax	(hoofdgroep)	0,00	64,64	--	48,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 06_C - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_C	toetspunt 6	8,00	--	--	48,88
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	48,88
LMax	(hoofdgroep)	0,00	64,53	--	48,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 07_A - toetspunt 7
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	toetspunt 7	1,50	--	--	31,97
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	31,97
LMax	(hoofdgroep)	0,00	59,81	--	43,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 07_B - toetspunt 7
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_B	toetspunt 7	5,00	--	--	33,27
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	33,27
LMax	(hoofdgroep)	0,00	62,68	--	45,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 08_A - toetspunt 8
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	toetspunt 8	1,50	--	--	30,85
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	30,85
LMax	(hoofdgroep)	0,00	41,20	--	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 08_B - toetspunt 8
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_B	toetspunt 8	5,00	--	--	31,51
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	31,51
LMax	(hoofdgroep)	0,00	41,02	--	31,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 09_A - toetspunt 9
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	toetspunt 9	1,50	--	--	34,52
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	34,52
LMax	(hoofdgroep)	0,00	43,53	--	34,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 09_B - toetspunt 9
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_B	toetspunt 9	5,00	--	--	38,56
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	38,56
LMax	(hoofdgroep)	0,00	47,03	--	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_A - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	toetspunt 10	1,50	--	--	33,81
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	33,81
LMax	(hoofdgroep)	0,00	43,66	--	33,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_B - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_B	toetspunt 10	5,00	--	--	37,05
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	37,05
LMax	(hoofdgroep)	0,00	45,01	--	37,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAmx bij Bron voor toetspunt: 10_C - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_C	toetspunt 10	8,00	--	--	40,16
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	40,16
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	46,35	--	40,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_A - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	toetspunt 11	1,50	--	--	34,26
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	34,26
LMax	(hoofdgroep)	0,00	44,03	--	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_B - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit


Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_B	toetspunt 11	5,00	--	--	36,45
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	36,45
LMax	(hoofdgroep)	0,00	44,97	--	36,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_C - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_C	toetspunt 11	8,00	--	--	35,67
11	dichtslaan portieren personeel	1,00	--	--	35,67
LMax	(hoofdgroep)	0,00	45,03	--	35,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

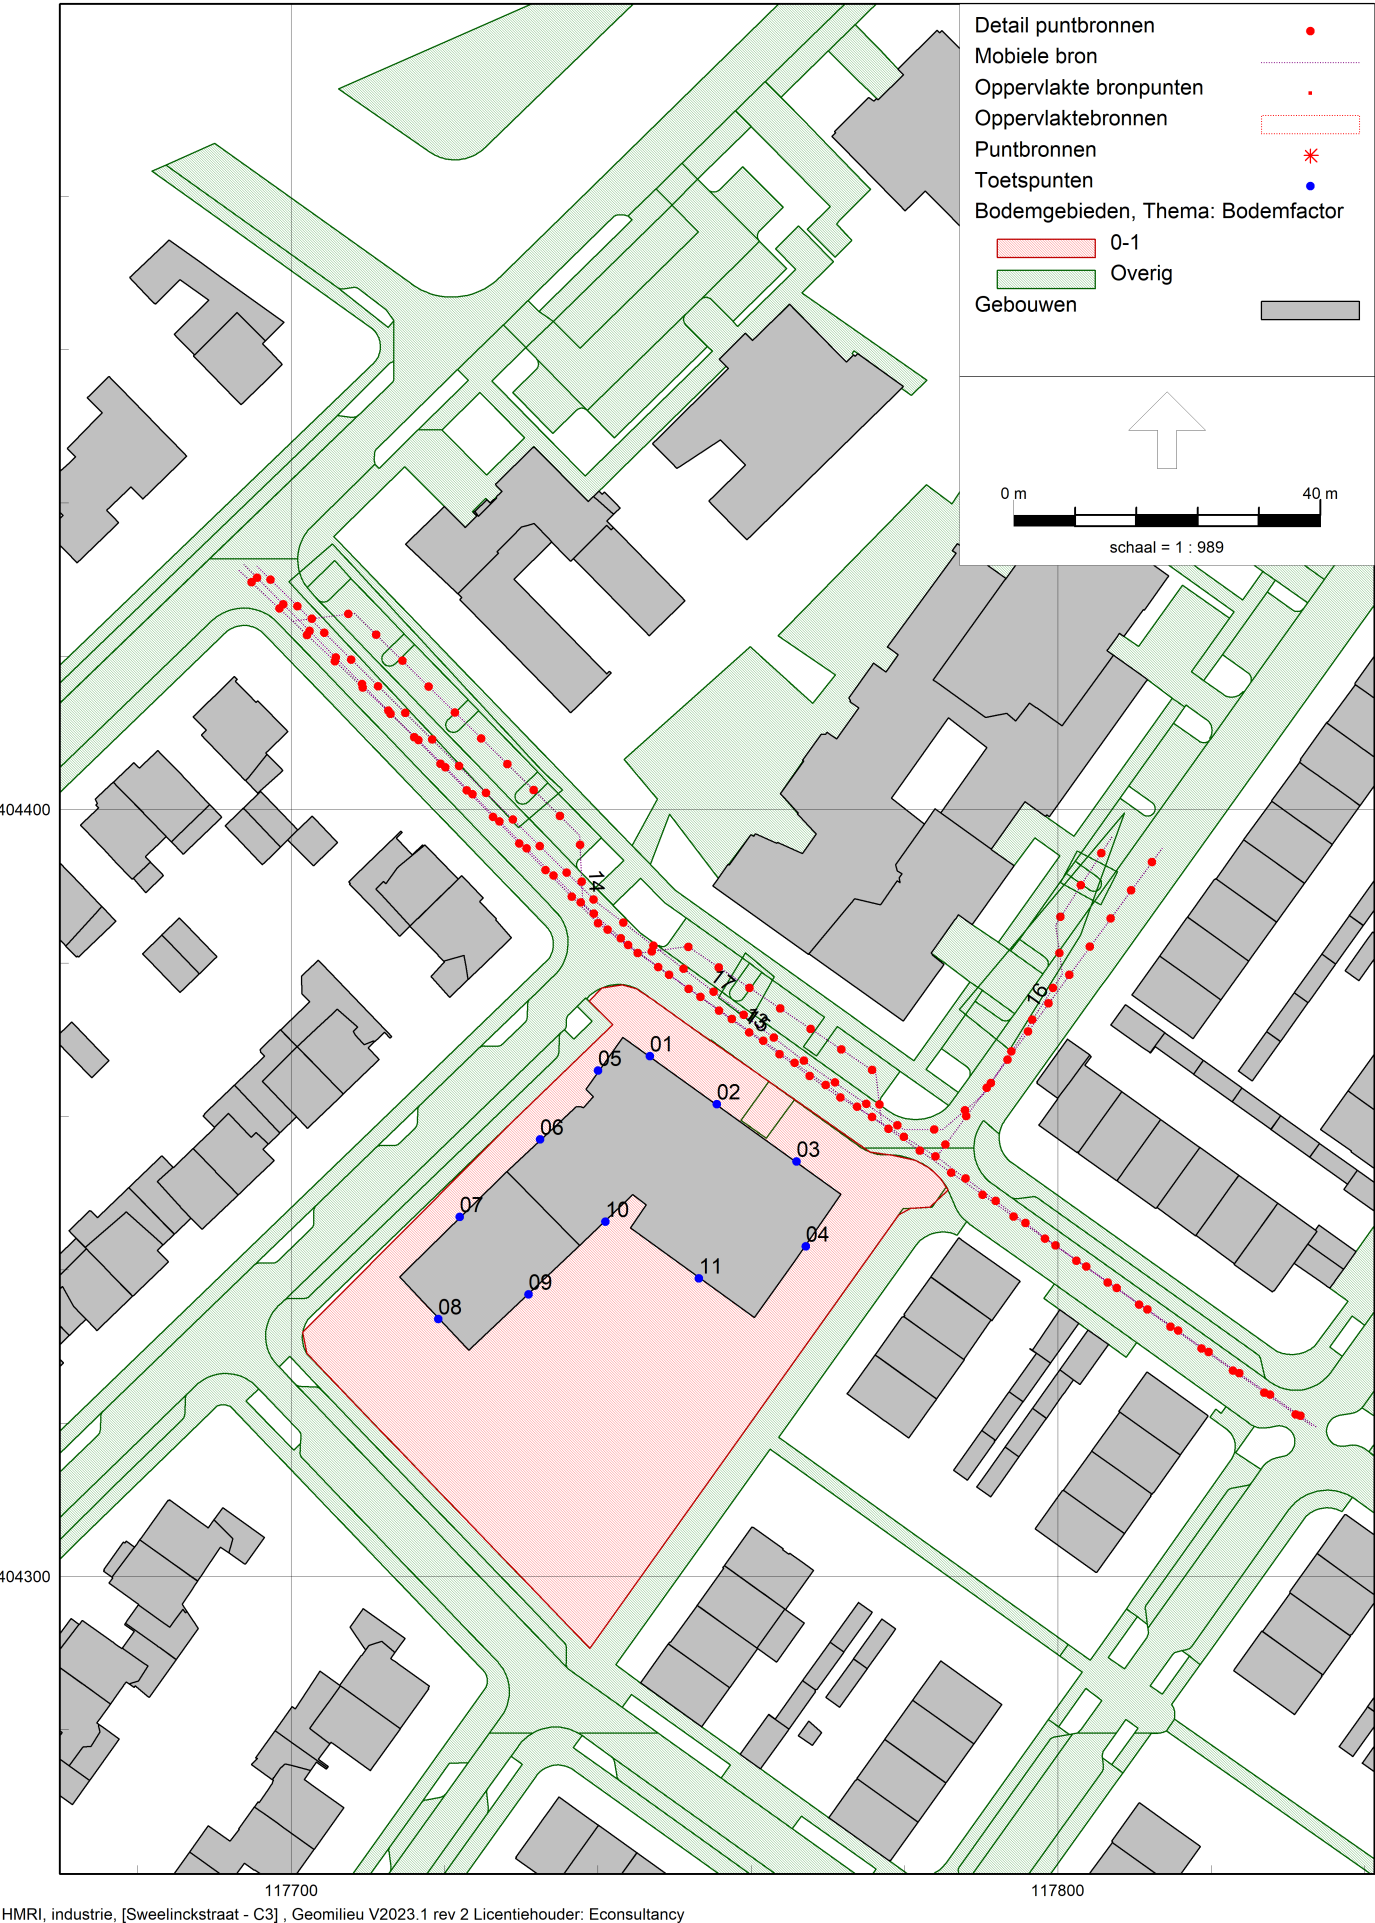

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - toetspunt 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	toetspunt 1	1,50	44,81	--	28,23	44,81
13	personenwagens	0,75	40,46	--	--	40,46
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	41,29	--	--	41,29
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,10	38,10
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	12,94	22,94
17	vrachtwagens	1,00	37,52	--	--	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - toetspunt 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	toetspunt 1	5,00	45,00	--	28,46	45,00
13	personenwagens	0,75	40,59	--	--	40,59
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	41,53	--	--	41,53
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,22	38,22
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	15,64	25,64
17	vrachtwagens	1,00	37,72	--	--	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - toetspunt 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	toetspunt 1	8,00	44,57	--	27,97	44,57
13	personenwagens	0,75	40,08	--	--	40,08
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	41,16	--	--	41,16
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	27,71	37,71
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	15,61	25,61
17	vrachtwagens	1,00	37,30	--	--	37,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - toetspunt 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	toetspunt 2	1,50	44,65	--	28,43	44,65
13	personenwagens	0,75	40,53	--	--	40,53
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,79	--	--	40,79
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,18	38,18
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	16,06	26,06
17	vrachtwagens	1,00	37,68	--	--	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - toetspunt 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	toetspunt 2	5,00	44,81	--	28,69	44,81
13	personenwagens	0,75	40,65	--	--	40,65
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,98	--	--	40,98
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,28	38,28
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	18,20	28,20
17	vrachtwagens	1,00	37,87	--	--	37,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - toetspunt 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	toetspunt 2	8,00	44,41	--	28,22	44,41
13	personenwagens	0,75	40,16	--	--	40,16
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,67	--	--	40,67
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	27,78	37,78
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	18,14	28,14
17	vrachtwagens	1,00	37,43	--	--	37,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - toetspunt 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	toetspunt 3	1,50	44,14	--	28,64	44,14
13	personenwagens	0,75	40,35	--	--	40,35
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	39,72	--	--	39,72
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,05	38,05
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	19,70	29,70
17	vrachtwagens	1,00	37,57	--	--	37,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - toetspunt 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	toetspunt 3	5,00	44,40	--	28,94	44,40
13	personenwagens	0,75	40,55	--	--	40,55
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,04	--	--	40,04
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,22	38,22
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,81	30,81
17	vrachtwagens	1,00	37,83	--	--	37,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - toetspunt 3
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	toetspunt 3	8,00	43,99	--	28,51	43,99
13	personenwagens	0,75	40,08	--	--	40,08
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	39,73	--	--	39,73
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	27,75	37,75
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,59	30,59
17	vrachtwagens	1,00	37,38	--	--	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - toetspunt 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	toetspunt 4	1,50	36,36	--	22,95	36,36
13	personenwagens	0,75	34,05	--	--	34,05
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	28,42	--	--	28,42
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	21,41	31,41
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	17,72	27,72
17	vrachtwagens	1,00	30,36	--	--	30,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - toetspunt 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	toetspunt 4	5,00	37,14	--	23,84	37,14
13	personenwagens	0,75	34,53	--	--	34,53
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	29,97	--	--	29,97
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	21,96	31,96
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	19,31	29,31
17	vrachtwagens	1,00	31,29	--	--	31,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - toetspunt 4
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	toetspunt 4	8,00	37,08	--	23,72	37,08
13	personenwagens	0,75	34,36	--	--	34,36
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	30,29	--	--	30,29
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	21,82	31,82
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	19,22	29,22
17	vrachtwagens	1,00	31,16	--	--	31,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - toetspunt 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	toetspunt 5	1,50	39,77	--	22,69	39,77
13	personenwagens	0,75	34,34	--	--	34,34
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	37,26	--	--	37,26
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	22,68	32,68
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-6,50	3,50
17	vrachtwagens	1,00	31,60	--	--	31,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - toetspunt 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	toetspunt 5	5,00	40,37	--	23,19	40,37
13	personenwagens	0,75	34,93	--	--	34,93
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	37,87	--	--	37,87
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	23,18	33,18
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,73	6,27
17	vrachtwagens	1,00	32,21	--	--	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - toetspunt 5
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	toetspunt 5	8,00	40,17	--	22,93	40,17
13	personenwagens	0,75	34,73	--	--	34,73
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	37,65	--	--	37,65
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	22,91	32,91
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-2,49	7,51
17	vrachtwagens	1,00	32,05	--	--	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - toetspunt 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	toetspunt 6	1,50	35,90	--	18,58	35,90
13	personenwagens	0,75	31,18	--	--	31,18
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	32,91	--	--	32,91
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	18,46	28,46
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	2,87	12,87
17	vrachtwagens	1,00	27,92	--	--	27,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - toetspunt 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	toetspunt 6	5,00	37,59	--	20,20	37,59
13	personenwagens	0,75	32,75	--	--	32,75
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	34,74	--	--	34,74
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,05	30,05
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	5,66	15,66
17	vrachtwagens	1,00	29,43	--	--	29,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - toetspunt 6
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	toetspunt 6	8,00	37,55	--	20,20	37,55
13	personenwagens	0,75	32,74	--	--	32,74
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	34,69	--	--	34,69
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,04	30,04
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	5,78	15,78
17	vrachtwagens	1,00	29,39	--	--	29,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - toetspunt 7
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	toetspunt 7	1,50	31,27	--	13,64	31,27
13	personenwagens	0,75	26,03	--	--	26,03
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	28,50	--	--	28,50
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	13,63	23,63
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-9,35	0,65
17	vrachtwagens	1,00	23,63	--	--	23,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - toetspunt 7
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	toetspunt 7	5,00	34,04	--	16,51	34,04
13	personenwagens	0,75	28,90	--	--	28,90
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	31,24	--	--	31,24
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	16,49	26,49
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-7,51	2,49
17	vrachtwagens	1,00	26,33	--	--	26,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - toetspunt 8
 Groep: Lih
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	toetspunt 8	1,50	14,28	--	-2,87	14,28
13	personenwagens	0,75	8,45	--	--	8,45
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	11,49	--	--	11,49
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,70	6,30
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-10,46	-0,46
17	vrachtwagens	1,00	7,57	--	--	7,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - toetspunt 8
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	toetspunt 8	5,00	16,31	--	-0,97	16,31
13	personenwagens	0,75	10,35	--	--	10,35
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	13,57	--	--	13,57
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	-1,71	8,29
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-8,99	1,01
17	vrachtwagens	1,00	9,62	--	--	9,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - toetspunt 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	toetspunt 9	1,50	17,66	--	1,80	17,66
13	personenwagens	0,75	13,42	--	--	13,42
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	13,88	--	--	13,88
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	1,22	11,22
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-7,24	2,76
17	vrachtwagens	1,00	10,80	--	--	10,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - toetspunt 9
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	toetspunt 9	5,00	20,65	--	4,99	20,65
13	personenwagens	0,75	16,40	--	--	16,40
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	16,88	--	--	16,88
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	4,38	14,38
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,87	6,13
17	vrachtwagens	1,00	13,72	--	--	13,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - toetspunt 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	toetspunt 10	1,50	19,27	--	3,02	19,27
13	personenwagens	0,75	14,92	--	--	14,92
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	15,60	--	--	15,60
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	2,53	12,53
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-6,71	3,29
17	vrachtwagens	1,00	12,32	--	--	12,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - toetspunt 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	toetspunt 10	5,00	21,23	--	5,06	21,23
13	personenwagens	0,75	16,80	--	--	16,80
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	17,73	--	--	17,73
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	4,44	14,44
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,73	6,27
17	vrachtwagens	1,00	14,11	--	--	14,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - toetspunt 10
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	toetspunt 10	8,00	22,48	--	6,52	22,48
13	personenwagens	0,75	17,88	--	--	17,88
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	19,01	--	--	19,01
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	5,55	15,55
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-0,47	9,53
17	vrachtwagens	1,00	15,56	--	--	15,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - toetspunt 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	toetspunt 11	1,50	18,37	--	2,70	18,37
13	personenwagens	0,75	14,39	--	--	14,39
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	14,33	--	--	14,33
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	2,03	12,03
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-5,72	4,28
17	vrachtwagens	1,00	11,53	--	--	11,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - toetspunt 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee


Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	toetspunt 11	5,00	20,01	--	4,41	20,01
13	personenwagens	0,75	15,97	--	--	15,97
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	16,11	--	--	16,11
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	3,63	13,63
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,43	6,57
17	vrachtwagens	1,00	12,99	--	--	12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - toetspunt 11
Groep: Lih
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_C	toetspunt 11	8,00	19,90	--	4,23	19,90
13	personenwagens	0,75	15,78	--	--	15,78
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	16,09	--	--	16,09
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	3,42	13,42
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,39	6,61
17	vrachtwagens	1,00	12,84	--	--	12,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

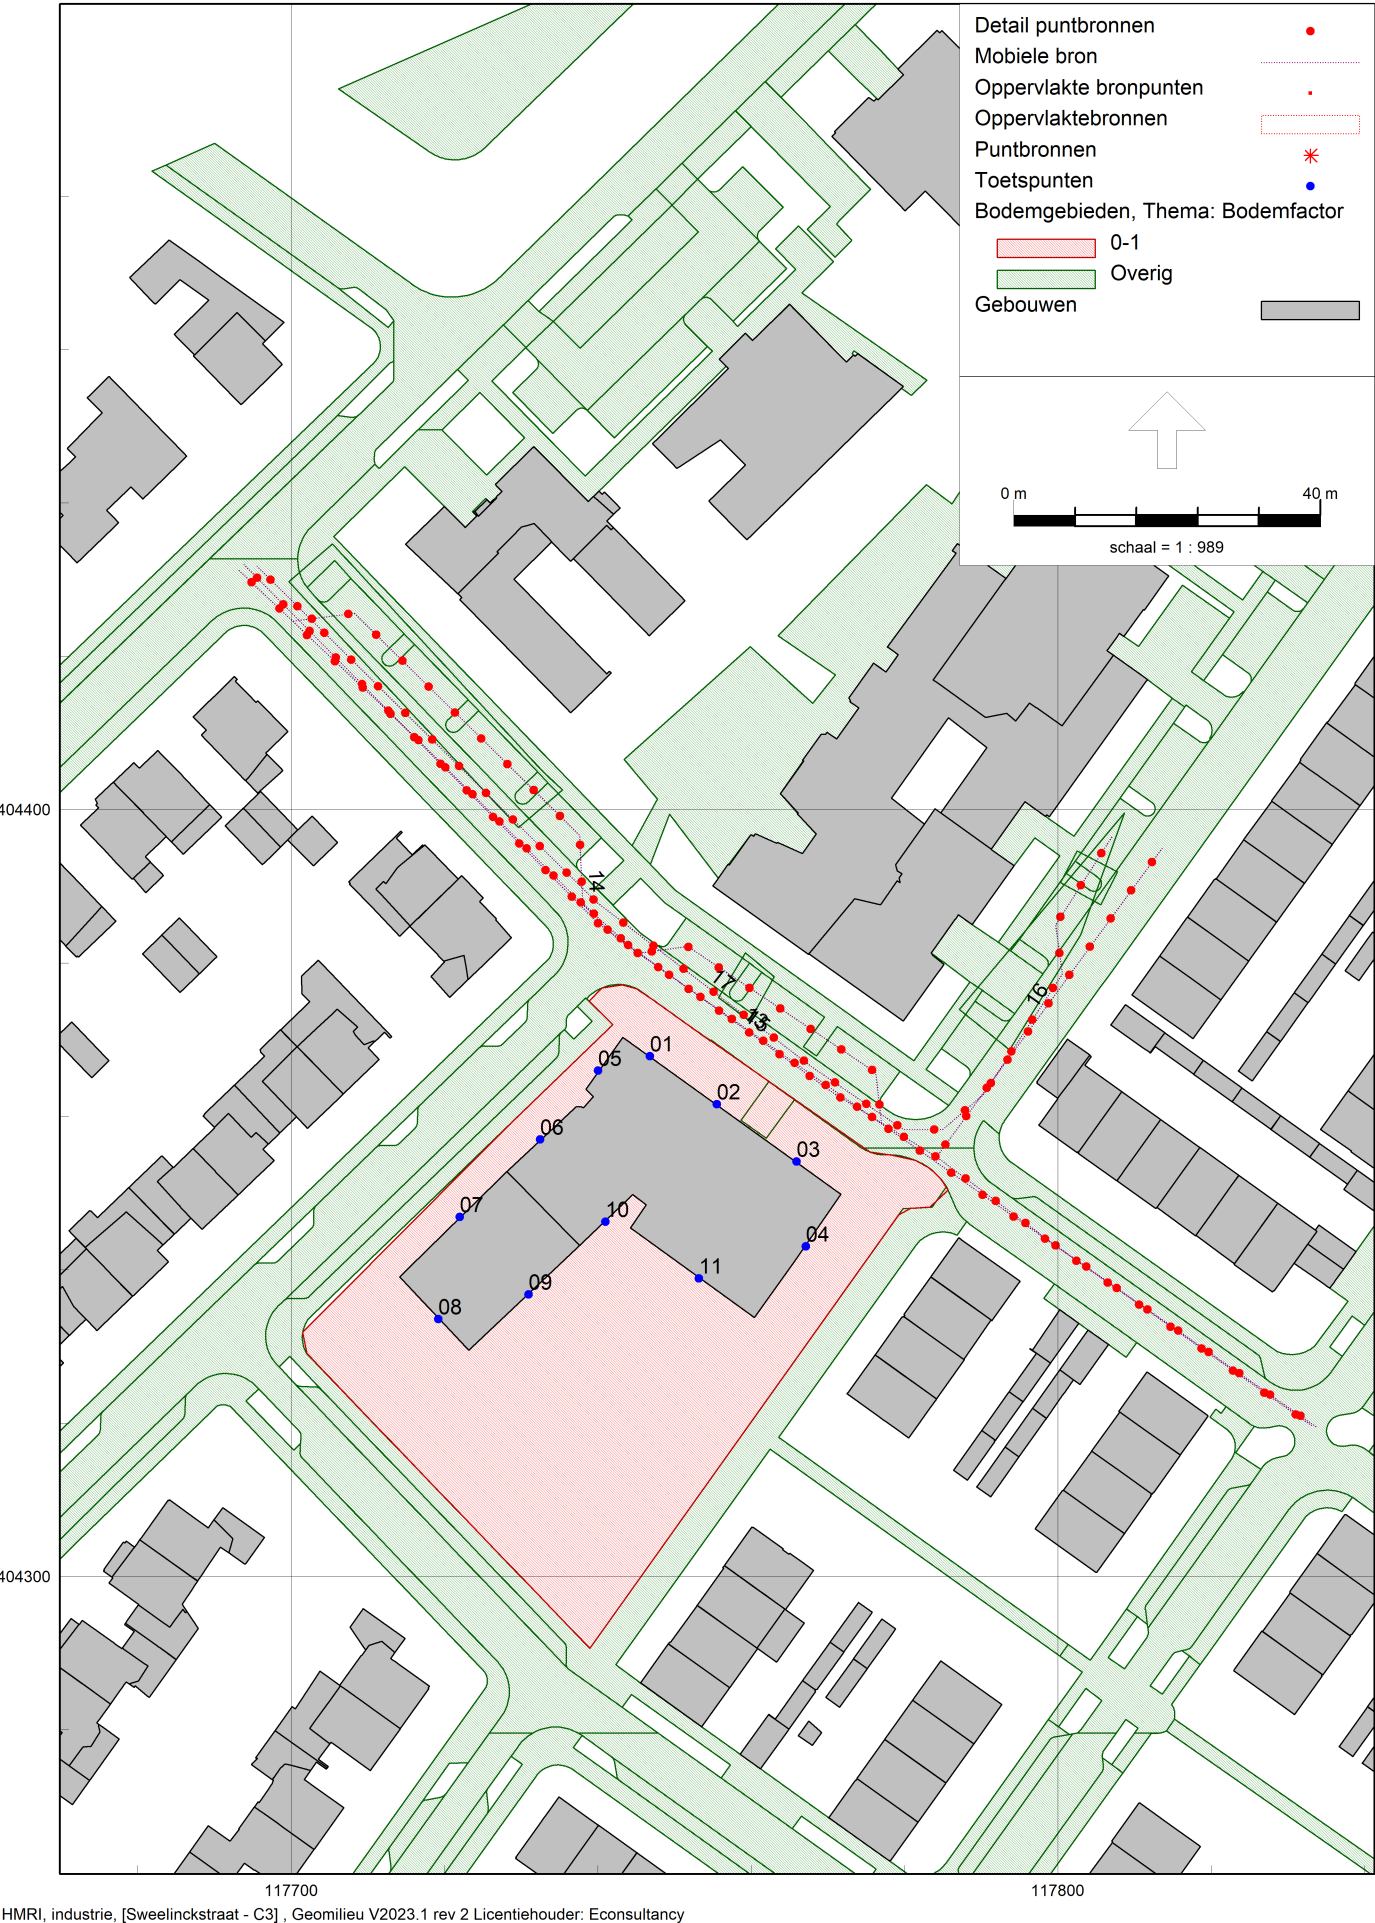

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	toetspunt 1	1,50	44,81	--	28,23	44,81
13	personenwagens	0,75	40,46	--	--	40,46
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	41,29	--	--	41,29
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,10	38,10
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	12,94	22,94
17	vrachtwagens	1,00	37,52	--	--	37,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	toetspunt 1	5,00	45,00	--	28,46	45,00
13	personenwagens	0,75	40,59	--	--	40,59
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	41,53	--	--	41,53
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,22	38,22
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	15,64	25,64
17	vrachtwagens	1,00	37,72	--	--	37,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_C - toetspunt 1
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_C	toetspunt 1	8,00	44,57	--	27,97	44,57
13	personenwagens	0,75	40,08	--	--	40,08
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	41,16	--	--	41,16
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	27,71	37,71
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	15,61	25,61
17	vrachtwagens	1,00	37,30	--	--	37,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	toetspunt 2	1,50	44,65	--	28,43	44,65
13	personenwagens	0,75	40,53	--	--	40,53
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,79	--	--	40,79
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,18	38,18
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	16,06	26,06
17	vrachtwagens	1,00	37,68	--	--	37,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - toetspunt 2
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	toetspunt 2	5,00	44,81	--	28,69	44,81
13	personenwagens	0,75	40,65	--	--	40,65
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,98	--	--	40,98
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,28	38,28
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	18,20	28,20
17	vrachtwagens	1,00	37,87	--	--	37,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_C - toetspunt 2
 Groep: Activiteitenbesluit
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_C	toetspunt 2	8,00	44,41	--	28,22	44,41
13	personenwagens	0,75	40,16	--	--	40,16
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,67	--	--	40,67
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	27,78	37,78
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	18,14	28,14
17	vrachtwagens	1,00	37,43	--	--	37,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	toetspunt 3	1,50	44,14	--	28,64	44,14
13	personenwagens	0,75	40,35	--	--	40,35
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	39,72	--	--	39,72
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,05	38,05
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	19,70	29,70
17	vrachtwagens	1,00	37,57	--	--	37,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - toetspunt 3
 Groep: Activiteitenbesluit
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	toetspunt 3	5,00	44,40	--	28,94	44,40
13	personenwagens	0,75	40,55	--	--	40,55
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	40,04	--	--	40,04
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	28,22	38,22
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,81	30,81
17	vrachtwagens	1,00	37,83	--	--	37,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_C - toetspunt 3
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_C	toetspunt 3	8,00	43,99	--	28,51	43,99
13	personenwagens	0,75	40,08	--	--	40,08
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	39,73	--	--	39,73
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	27,75	37,75
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,59	30,59
17	vrachtwagens	1,00	37,38	--	--	37,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	toetspunt 4	1,50	36,36	--	22,95	36,36
13	personenwagens	0,75	34,05	--	--	34,05
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	28,42	--	--	28,42
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	21,41	31,41
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	17,72	27,72
17	vrachtwagens	1,00	30,36	--	--	30,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	toetspunt 4	5,00	37,14	--	23,84	37,14
13	personenwagens	0,75	34,53	--	--	34,53
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	29,97	--	--	29,97
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	21,96	31,96
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	19,31	29,31
17	vrachtwagens	1,00	31,29	--	--	31,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_C - toetspunt 4
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_C	toetspunt 4	8,00	37,08	--	23,72	37,08
13	personenwagens	0,75	34,36	--	--	34,36
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	30,29	--	--	30,29
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	21,82	31,82
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	19,22	29,22
17	vrachtwagens	1,00	31,16	--	--	31,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	toetspunt 5	1,50	39,77	--	22,69	39,77
13	personenwagens	0,75	34,34	--	--	34,34
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	37,26	--	--	37,26
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	22,68	32,68
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-6,50	3,50
17	vrachtwagens	1,00	31,60	--	--	31,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	toetspunt 5	5,00	40,37	--	23,19	40,37
13	personenwagens	0,75	34,93	--	--	34,93
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	37,87	--	--	37,87
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	23,18	33,18
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,73	6,27
17	vrachtwagens	1,00	32,21	--	--	32,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_C - toetspunt 5
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_C	toetspunt 5	8,00	40,17	--	22,93	40,17
13	personenwagens	0,75	34,73	--	--	34,73
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	37,65	--	--	37,65
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	22,91	32,91
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-2,49	7,51
17	vrachtwagens	1,00	32,05	--	--	32,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	toetspunt 6	1,50	35,90	--	18,58	35,90
13	personenwagens	0,75	31,18	--	--	31,18
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	32,91	--	--	32,91
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	18,46	28,46
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	2,87	12,87
17	vrachtwagens	1,00	27,92	--	--	27,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	toetspunt 6	5,00	37,59	--	20,20	37,59
13	personenwagens	0,75	32,75	--	--	32,75
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	34,74	--	--	34,74
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,05	30,05
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	5,66	15,66
17	vrachtwagens	1,00	29,43	--	--	29,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_C - toetspunt 6
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_C	toetspunt 6	8,00	37,55	--	20,20	37,55
13	personenwagens	0,75	32,74	--	--	32,74
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	34,69	--	--	34,69
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	20,04	30,04
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	5,78	15,78
17	vrachtwagens	1,00	29,39	--	--	29,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - toetspunt 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	toetspunt 7	1,50	31,27	--	13,64	31,27
13	personenwagens	0,75	26,03	--	--	26,03
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	28,50	--	--	28,50
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	13,63	23,63
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-9,35	0,65
17	vrachtwagens	1,00	23,63	--	--	23,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_B - toetspunt 7
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_B	toetspunt 7	5,00	34,04	--	16,51	34,04
13	personenwagens	0,75	28,90	--	--	28,90
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	31,24	--	--	31,24
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	16,49	26,49
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-7,51	2,49
17	vrachtwagens	1,00	26,33	--	--	26,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - toetspunt 8
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	toetspunt 8	1,50	14,28	--	-2,87	14,28
13	personenwagens	0,75	8,45	--	--	8,45
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	11,49	--	--	11,49
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,70	6,30
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-10,46	-0,46
17	vrachtwagens	1,00	7,57	--	--	7,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - toetspunt 8
 Groep: Activiteitenbesluit
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_B	toetspunt 8	5,00	16,31	--	-0,97	16,31
13	personenwagens	0,75	10,35	--	--	10,35
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	13,57	--	--	13,57
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	-1,71	8,29
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-8,99	1,01
17	vrachtwagens	1,00	9,62	--	--	9,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C3
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - toetspunt 9
 Groep: Activiteitenbesluit
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	toetspunt 9	1,50	17,66	--	1,80	17,66
13	personenwagens	0,75	13,42	--	--	13,42
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	13,88	--	--	13,88
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	1,22	11,22
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-7,24	2,76
17	vrachtwagens	1,00	10,80	--	--	10,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - toetspunt 9
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_B	toetspunt 9	5,00	20,65	--	4,99	20,65
13	personenwagens	0,75	16,40	--	--	16,40
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	16,88	--	--	16,88
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	4,38	14,38
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,87	6,13
17	vrachtwagens	1,00	13,72	--	--	13,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	toetspunt 10	1,50	19,27	--	3,02	19,27
13	personenwagens	0,75	14,92	--	--	14,92
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	15,60	--	--	15,60
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	2,53	12,53
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-6,71	3,29
17	vrachtwagens	1,00	12,32	--	--	12,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_B - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_B	toetspunt 10	5,00	21,23	--	5,06	21,23
13	personenwagens	0,75	16,80	--	--	16,80
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	17,73	--	--	17,73
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	4,44	14,44
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,73	6,27
17	vrachtwagens	1,00	14,11	--	--	14,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_C - toetspunt 10
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_C	toetspunt 10	8,00	22,48	--	6,52	22,48
13	personenwagens	0,75	17,88	--	--	17,88
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	19,01	--	--	19,01
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	5,55	15,55
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-0,47	9,53
17	vrachtwagens	1,00	15,56	--	--	15,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	toetspunt 11	1,50	18,37	--	2,70	18,37
13	personenwagens	0,75	14,39	--	--	14,39
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	14,33	--	--	14,33
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	2,03	12,03
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-5,72	4,28
17	vrachtwagens	1,00	11,53	--	--	11,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_B - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_B	toetspunt 11	5,00	20,01	--	4,41	20,01
13	personenwagens	0,75	15,97	--	--	15,97
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	16,11	--	--	16,11
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	3,63	13,63
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,43	6,57
17	vrachtwagens	1,00	12,99	--	--	12,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_C - toetspunt 11
Groep: Activiteitenbesluit
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_C	toetspunt 11	8,00	19,90	--	4,23	19,90
13	personenwagens	0,75	15,78	--	--	15,78
14	manoeuvreren personenwagens	0,75	16,09	--	--	16,09
15	personenwagens personeel	0,75	--	--	3,42	13,42
16	personenwagens personeel	0,75	--	--	-3,39	6,61
17	vrachtwagens	1,00	12,84	--	--	12,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

