



BRANDWEER

Gemeente OOSTERHOUT
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10150
4900 GB OOSTERHOUT

Tramsingel 71, Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (088) 2250200
www.brandweermwb.nl


Datum	20 mei 2020	Behandeld door	Harry Killaars
Onze referentie		Doorkiesnummer	(06-53625089)
Uw referentie	R.K. Jansen	E-mail	harry.killaars@brandweermwb.nl
Uw brief van	Mail 15 mei 2020	Onderwerp	Bestemmingsplan Oosterhout Zuid 2017, herziening 1 Europaweg 15.

Geachte College,

Naar aanleiding van de aanvraag op 15 mei 2020 en verschillende mails treft u hierbij aan het advies in zake art 13.3 van het Besluit externe veiligheid Inrichtingen.

Inleiding


Het advies heeft betrekking op de aanvraag van een RO besluit in de nabijheid van een LPG tankstation en de autoweg A27. In de Notitie externe veiligheid d.d. 13 mei 2020 versie 1.0 is de aanleiding van de herziening van het bestemmingsplan beschreven.

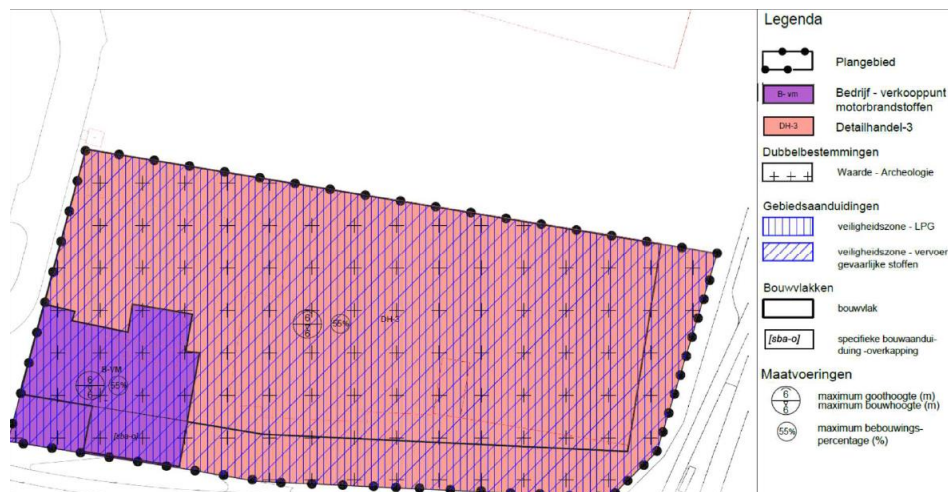

De aanpassingen van de herziening verbeteren de veiligheid en houden het groepsrisico op een acceptabeler niveau en derhalve stemmen wij in met deze aanpassingen.



BRANDWEER

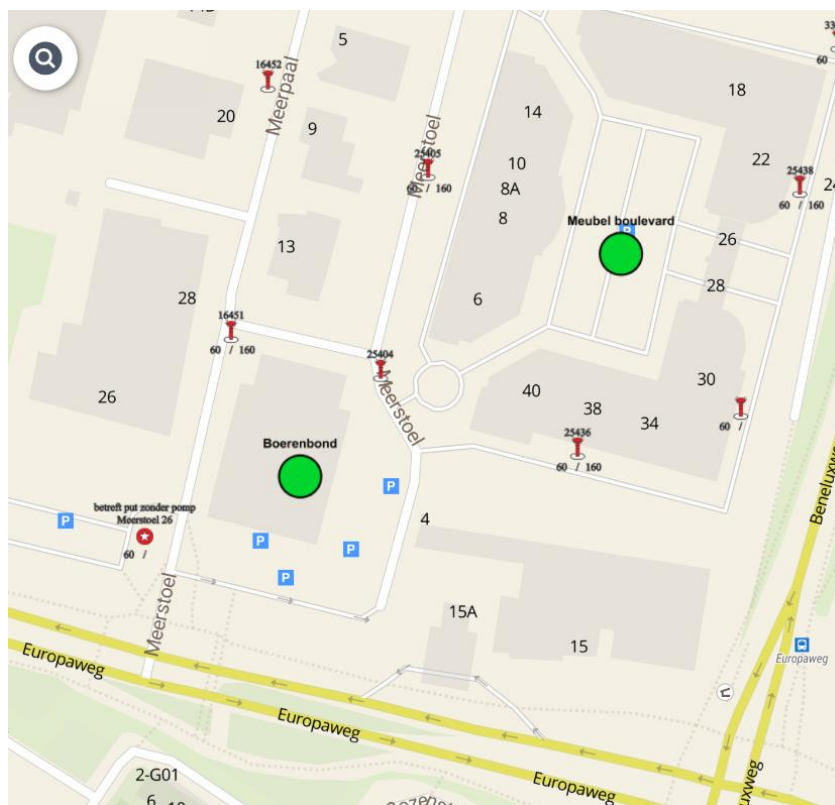

Bluswater

Op korte afstand zijn geen bluswaterpunten, hydranten van 60 m³/h aanwezig. Conform het bluswaterbeleid in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant is dit voor Verkooppunt en detailhandel de navolgende hoeveelheid:

A water	B water	C water
60	90/120	240

Opkomsttijd

Door het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn in het Dekkings- en spreidingsplan 2019-2023 de opkomsttijden voor de brandweer vastgesteld. In onderstaande tabel zijn deze opkomsttijden weergegeven:

Acht minuten	Twaalf minuten
woonfunctie voor 2003	woonfunctie na 2003
celfunctie	kantoorfunctie
gezondheidszorgfunctie	winkelfunctie
logiesfunctie	onderwijsfunctie overige
onderwijsfunctie basisonderwijs tot 12 jaar	industriefunctie
bijeenkomstfunctie bestemd voor kinderdagopvang	sportfunctie
	bijeenkomstfunctie overige
	overige gebruiksfunctie

De opkomsttijd is waarschijnlijk tussen de 8 en 12 minuten. Hiermee wordt voldaan aan de norm gesteld in het dekkings- en spreidingsplan van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.



BRANDWEER

Zelfredzaamheid

De zelfredzaamheid kan worden verbeterd door extra bouwkundige en organisatorische maatregelen te treffen:

1. Voor toxische scenario's zijn gebouwen een uitstekende schuilplaats mits tijdig de ventilatiesystemen worden afgezet en de ramen en deuren worden gesloten.

Indien u nog vragen op opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, tekenen wij met vriendelijke groeten

Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Afdelingshoofd Risicobeheersing,

H. Sijbring