



RAPPORTAGE

onderzoek wegverkeerslawaaï

Dorpstraat/Hoogstraat

Macharen



Rapport onderzoek wegverkeerslawaaï

Dorpstraat/Hoogstraat, Macharen

Opdrachtgever	Buro Waalbrug Schoenaker 10 6641 SZ Beuningen
Rapportnummer	22151.008
Versienummer	D1
Status	Definitief
Datum	17 november 2023
Opsteller ¹	De heer N. Berends, BSc
Kwaliteitscontrole	De heer Q. Duong, BEng

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

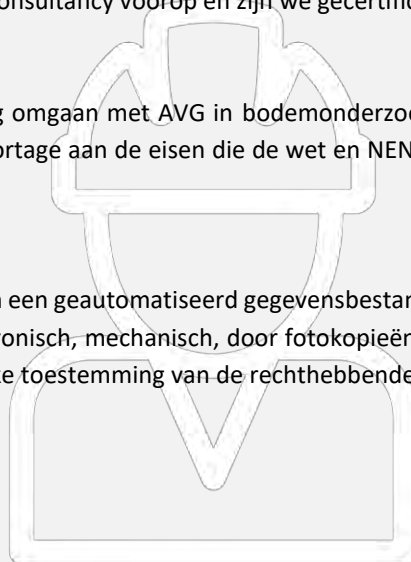

INHOUDSOPGAVE

SAMENVATTING	1
1 INLEIDING	2
2 TOETSINGSKADER.....	3
2.1 Wet geluidhinder	3
2.2 Gemeentelijk geluidbeleid	3
2.3 Kinderdagverblijf	4
2.4 Samenvatting toetsingskader.....	5
3 UITGANGSPUNTEN	5
3.1 Brongegevens.....	5
3.2 Plangegevens	6
4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING.....	7

BIJLAGEN:

1. - Opgave brongegevens wegbeheerder
2. - Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel
3. - Berekeningsresultaten

SAMENVATTING

De initiatiefnemer is voornemens het plangebied te herontwikkelen naar voornamelijk woningbouw inclusief de aanleg van infrastructuur (wegen) en de realisatie van een kinderdagverblijf. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaaai uitgevoerd. Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaai noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Dorpenweg en Kasteeldijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Dorpstraat en Hoogstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de invulling van het plangebied. Binnen het bestemmingsplan krijgen de woningen een maximale hoogte van 10 meter. Het pand binnen de maatschappelijke bestemming (kinderdagverblijf) krijgt een maximale hoogte van 6 meter. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12.

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 40 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Tevens kan worden voldaan aan de streefwaarde van het gemeentelijk beleid van het gebiedstype 'woonwijk met lage geluidsdruk'. Er gelden akoestisch oogpunt derhalve geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

1 INLEIDING

De initiatiefnemer is voornemens het plangebied te herontwikkelen naar voornamelijk woningbouw inclusief de aanleg van infrastructuur (wegen) en de realisatie van een kinderdagverblijf. Om af te wijken van het vigerende bestemmingsplan heeft Econsultancy voor de bestemmingsplanwijziging een onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. In figuur 1.1 is de invulling van het onderzoeksgebied weergegeven.



Figuur 1.1 Situering onderzoeksgebied.

Bij de projectie van een nieuwe geluidgevoelige bestemming binnen de zone van een weg is een onderzoek verkeerslawaaï noodzakelijk. De geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen in de geluidszone van de Dorpenweg en Kasteeldijk. In het kader van een goede ruimtelijke ordening worden tevens de nabijgelegen niet-gezoneerde wegen (Dorpstraat en Hoogstraat) in het onderzoek betrokken. In het onderzoek wordt de geluidbelasting op de geluidgevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op basis van het toetsingskader.

2 TOETSINGSKADER

Het toetsingskader wordt voor het akoestisch onderzoek gevormd door de Wet geluidhinder. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss heeft geluidbeleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarden voor wegverkeerslawaaï. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op de voorwaarden voor het verlenen van hogere waarden.

2.1 Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder is bepaald dat, met uitzondering van een weg binnen een woonerf of met een maximumsnelheid van 30 km/uur, elke weg van rechtswege een zone heeft. De breedte van deze zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg. Indien de geluidgevoelige bestemming gelegen zijn in de zone van de weg, is een akoestisch onderzoek noodzakelijk en dient de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in acht te worden genomen.

Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting is na afweging van geluidsreducerende maatregelen toegestaan tot de maximaal te ontheffen geluidsbelasting. Indien op basis van overwegende bezwaren de geluidsbelasting op de geluidgevoelige bestemming onvoldoende of niet kan worden gereduceerd, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning.

In de directe omgeving van het plan zijn meerdere wegen met een toegestane maximumsnelheid van 30 km/uur gelegen. Dergelijke wegen hebben volgens de Wet geluidhinder geen zone. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van jurisprudentie is een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen benodigd. Voor de beoordeling van het woon- en leefklimaat wordt aangesloten bij de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting uit de Wet geluidhinder. Voor de nabijgelegen 30 km/uur wegen kunnen vanwege het ontbreken van een zone geen hogere waarden worden vastgesteld.

2.2 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Oss heeft een aantal gebiedstypes vastgesteld, het plan ligt in het gebiedstype: “Bedrijventerrein niet gezoneerd, sportterreinen”. Met de invulling van het plan en het feit dat hier grootschalig woningbouw zal plaatsvinden, wordt echter aangesloten bij het gebiedstype ‘Woonwijk met lage geluidsdruk’. Hiervoor geldt een streefwaarde van 43-48 dB. Een hogere grenswaarde wordt restrictief toegestaan. Hiervoor dient aan tenminste één van de volgende criteria te worden voldaan:

- De woning(en) vult/vullen een open plaats op tussen de aanwezige bebouwing. Het gaat om (een) woning(en) die wordt/worden gebouwd in een planmatige verdichting van de woonbebouwing ter verbetering van de bestaande stedenbouwkundige structuur. De nieuwe woning(en) schermt/schermen hiermee andere woningen met minimaal 2 dB af. De afscherming mag zijn gericht op zowel nieuwe als bestaande geluidgevoelige bestemmingen.

- De woningen vervangen de bestaande bebouwing. Het vervangen van bestaande bebouwing, die niet per definitie een geluidsgevoelige bestemming heeft (bijvoorbeeld bedrijfspand), door een geluidsgevoelige bestemming (bijvoorbeeld woonruimte). Hier is sprake van een positieve (functie)verandering. Bij stadsvernieuwing is het belangrijk om functieverandering mogelijk te maken.
- Er is sprake van grond- of bedrijfsgebondenheid van woningen. Hieronder worden o.a. (agrarische) bedrijfswoningen, aanleunwoningen bij een bestaande zorginstelling en woningsplitsing verstaan.

Verder heeft de gemeente Oss nog voorwaarden vastgesteld voor het verlenen van een hogere waarde:

- De woning heeft ten minste één gevel met een lager (luw) geluidsniveau,
- Bij vervangende nieuwbouw wordt een ruimere marge aangehouden: 5 dB boven de streefwaarde (53 dB);
- De woning bevat voldoende verblijfsruimte aan de zijde van de geluidsluwe gevel, dit geldt voor ten minste 50% van het aantal verblijfsruimten of 50% van het oppervlakte van het verblijfsgebied;
- Indien de woning beschikt over een buitenruimte dan is deze bij voorkeur gelegen aan de geluidsluwe zijde;
- Bij niet-zelfstandige woonruimtes worden op individueel woningniveau geen eisen gesteld. Op gebouwniveau dient tenminste 50% van de wooneenheden te zijn gesitueerd aan een gevel met een geluidsbelasting van maximaal 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde (53 dB).

2.3 Kinderdagverblijf

Binnen het plangebied zal ter plaatse van de maatschappelijke bestemming een kinderdagverblijf worden gerealiseerd. Een kinderdagverblijf is enkel in de dagperiode actief. Ingevolge artikel 1.6 lid 1 van het Besluit geluidshinder dient derhalve, met tegenstelling tot de overige gevoelige functies binnen het plangebied, de geluidsbelasting te worden berekend als zijnde L_{day} in plaats van L_{den} .

2.4 Samenvatting toetsingskader

Het toetsingskader voor het akoestisch onderzoek is in tabel 2.1 samengevat. Uitgangspunt voor het toetsingskader is de realisatie van nieuwbouwwoningen en een kinderdagverblijf binnen de bebouwde kom van Macharen.

Tabel 2.1 Samenvatting toetsingskader.

geluidsbron	zonebreedte [m]	ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting [dB]	maximaal te ontheffen geluidsbelasting [dB]
Dorpenweg 50/80 km/u	200/250	48	63
Kasteeldijk	250	48	63
Hoogstraat	-	48	-
Dorpstraat	-	48	-

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Brongegevens

De voor het akoestisch onderzoek noodzakelijke gegevens van de wegen zijn afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente Oss². De aangeleverde gegevens van de wegbeheerder zijn opgenomen in bijlage 1. Het verkeersmodel is aangeleverd voor peiljaar 2040. Voor het akoestisch onderzoek met toekomstig peiljaar 2034 kan een jaarlijks krimpprocentage van 0,24% worden doorgerekend. Om een worstcasescenario inzichtelijk te maken worden de gegevens van 2040 als representatief beschouwd. Voor de Kasteeldijk is binnen het model een etmaalintensiteit van circa 58 motorvoertuigen opgenomen. Voor het inzichtelijk maken van een worstcasescenario is voor de Kasteeldijk rekening gehouden met een etmaalintensiteit van 500 motorvoertuigen. In bijlage 2 zijn de volledige invoergegevens van de wegen opgenomen.

² Verkeersmodel gemeente Oss 2022

3.2 Plangegevens

Voor het plangebied is reeds een tekening opgesteld met de invulling van het plangebied. Binnen het bestemmingsplan krijgen de woningen een maximale hoogte van 10 meter. Het pand binnen de maatschappelijke bestemming (kinderdagverblijf) krijgt een maximale hoogte van 6 meter. Voor elke zijde van de woning zijn toetspunten ten behoeve van 3 bouwlagen gemodelleerd. Voor het kinderdagverblijf is getoetst op 2 bouwlagen. In figuur 3.1 zijn de woningen en het kinderdagverblijf met de situering van de toetspunten weergegeven. Voor het overzichtelijk weergegeven van de resultaten zijn de woningen tevens onderverdeeld in woongroepen en aangegeven met nummering.



Figuur 3.1 Woningen en kinderdagverblijf met toetspunten.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

De berekeningen zijn verricht aan de hand van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en met behulp van het programma Geomilieu, versie 2023.12. Alle resultaten zijn inclusief een aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder weergegeven. Hoewel de Wet geluidhinder niet van toepassing is voor wegen met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, mag bij de bepaling van de geluidsbelasting als gevolg van deze wegen wel worden aangesloten bij art. 110g en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012) wat betreft de toe te passen aftrek. De berekende geluidsbelastingen beknopt in tabel 4.1 weergegeven. De volledige berekeningsresultaten zijn in bijlage 3 opgenomen. Voor het kinderdagverblijf is de geluidsbelasting in de dagperiode (L_{day} , 7.00 – 19.00 uur) beoordeeld. Voor de overige woningen is de geluidsbelasting berekend als L_{den} .

Tabel 4.1 Geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer [dB].

toetspunt/omschrijving	Dorpenweg	Kasteeldijk	Hoogstraat	Dorpstraat
01-07 kinderdagverblijf	40	23	15	20
08-13 woongroep 1	40	22	24	26
14-17 woongroep 2	36	22	26	22
18-21 woongroep 3	33	24	32	23
22-25 woongroep 4	31	28	21	12
26-29 woongroep 5	27	29	17	9
30-33 woongroep 6	31	30	14	9
34-37 woongroep 7	33	31	13	8
38-41 woongroep 8	35	29	8	13
42-45 woongroep 9	38	28	10	13
46-49 woongroep 10	39	24	10	14
50-55 woongroep 11	39	21	18	15
56-59 woongroep 12	34	21	20	17
60-65 woongroep 13	34	27	17	12

De geluidsbelasting op de nieuw te bouwen woningen bedraagt ten hoogste 40 dB. Er vindt geen overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB plaats. Tevens kan worden voldaan aan de streefwaarde van het gemeentelijk beleid van het gebiedstype 'woonwijk met lage geluidsdruk'. Er gelden vanuit akoestisch oogpunt derhalve geen belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Bijlage 1. Opgave brongegevens wegbeheerder

Gemeente Oss
Verkeersintensiteiten en samenstelling

Datum: 6 november 2023
Planjaar: 2040
Verkeersmodel: Verkeersmodel Gemeente Oss 2022

Gemiddelde groei 2019-2030
Gemiddelde groei 2030-2040
Gemiddelde groei na 2040



0,91 % / jaar
0,24 % / jaar
0,59 % / jaar

Definities	start [uur]	eind [uur]
dag	07:00	19:00
avond	19:00	23:00
nacht	23:00	07:00

Straatnaam		Dorpenweg		Snelheidsregime	
Nr	Wegvak van	Wegvak tot	Verharding	SMA/geluidreducerend asfalt	80 km/uur
1	Kasteeldijk	Hoogoordstraat		SMA/geluidreducerend asfalt	80 km/uur
2	Hoogoordstraat	Ossestraat		Geluidreducerend asfalt	50 km/uur
3	Hoogoordstraat	Hoogoordstraat		Geluidreducerend asfalt	50 km/uur
4	Ossestraat				
Straatnaam		Kasteeldijk		Snelheidsregime	
Nr	Wegvak van	Wegvak tot	Verharding	Oppervlakbehandeling/Asfalt	50 km/uur
5	Hoogstraat	Kasteelstraat			
Straatnaam		Hoogstraat		Snelheidsregime	
Nr	Wegvak van	Wegvak tot	Verharding		
6	Kasteeldijk	Meester Teunissenstraat		Verharding	30 km/uur
7	Meester Teunissenstraat	Caspar Boshartstraat		Verharding	30 km/uur
8	Caspar Boshartstraat	Marcellis Gremmenstraat		Betonstraatstenen	30 km/uur
9	Marcellis Gremmenstraat	Dorpstraat		Betonstraatstenen	30 km/uur
Straatnaam		Dorpstraat		Snelheidsregime	
Nr	Wegvak van	Wegvak tot	Verharding	Gebakken klinkers/betonstraat:	30 km/uur
10	Dorpenweg	Hoogstraat			



1	3398 Polyline	LINKNR	NAME	DIRECTIO LENGTH	ANODE	BNODE	GR IDENT	DESCR	HSTART	HENC ISO	HDE SRC	RSURF	RSURF_DESV_I		
1	1484 Polyline		46740 Dorpenweg	3	0.832791	65939	82622	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
1	2242 Polyline		17280 Dorpenweg	1	0.061902	65939	115285	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
2	1690 Polyline		30287 Dorpenweg	2	0.061902	99706	115285	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
2	1351 Polyline		22106 Dorpenweg	3	0.005885	99706	110238	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
3	1726 Polyline		15449 Dorpenweg	2	0.12312	65939	99706	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
3	1553 Polyline		22595 Dorpenweg	3	0.007745	101404	110238	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
4	2042 Polyline		18243 Dorpenweg	1	0.509973	101404	103722	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
4	1551 Polyline		28796 Dorpenweg	3	0.012931	103722	111305	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
4	4626 Polyline		18241 Dorpenweg	2	0.147381	102416	103722	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
			61380 Dorpenweg	2	0.360524	101404	102416	Dorpenweg		0	0	0	0.8	1	0
5	3207 Polyline	LINKNR	NAME	DIRECTIO LENGTH	ANODE	BNODE	GR IDENT	DESCR	HSTART	HENC ISO	HDE SRC	RSURF	RSURF_DESV_I		
			43484 Kasteeldijk	3	1.324182	65901	89631	Kasteeldijk		0	0	0	0.8	1	0
6	2658 Polyline	LINKNR	NAME	DIRECTIO LENGTH	ANODE	BNODE	GR IDENT	DESCR	HSTART	HENC ISO	HDE SRC	RSURF	RSURF_DESV_I		
7	2659 Polyline		37310 Hoogstraat	3	0.061409	65901	123068	Hoogstraat		0	0	0	0.8	1	0
8	610 Polyline		37311 Hoogstraat	3	0.085263	82664	123068	Hoogstraat		0	0	0	0.8	1	0
9	1087 Polyline		8818 Hoogstraat	3	0.057668	82663	82664	Hoogstraat		0	0	0	0.8	1	0
			13530 Hoogstraat	3	0.105575	72495	82663	Hoogstraat		0	0	0	0.8	1	0
10	3218 Polyline	LINKNR	NAME	DIRECTIO LENGTH	ANODE	BNODE	GR IDENT	DESCR	HSTART	HENC ISO	HDE SRC	RSURF	RSURF_DESV_I		
			43498 Dorpstraat	3	0.221865	72495	110238	Dorpstraat		0	0	0	0.8	1	0

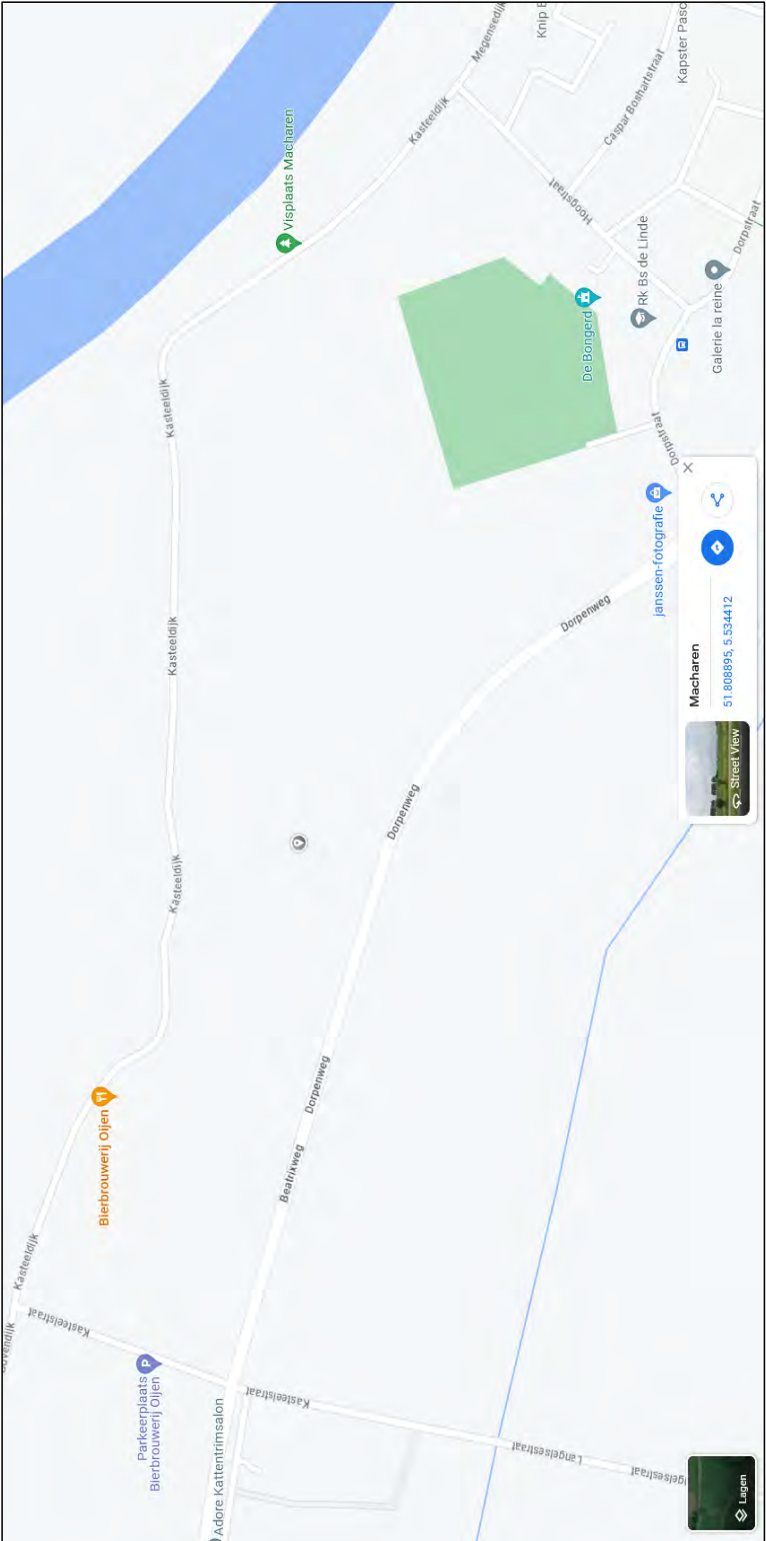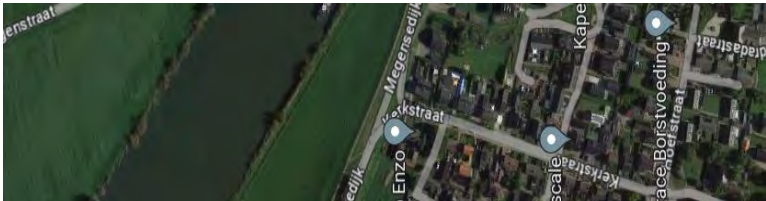

V_LVDAY	V_IV_IV_MV_LV_LV_HTEVE	V_IV_IV_IV_IV_IV_INF ROWIICA	CANH	CAN	VEITR	WECA	AVGSPEE	LOADAB	GPCTDAYAB	GPCTEVEAB	GPCTNIAB	PCTMCDAYAB	INTMCDAYAB	PCTMCEVEA	INTMCEVEA	PCTMCI	INTMCNIAB	PCTLVDA	INT PC
80	80	0	80	80	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	91.4318	## 95
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	93.8836	## 97
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0 ##
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	93.8836	## 97
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0 ##
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	93.8836	## 97
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0 ##
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	90.3878	99 95
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	93.2992	## 97
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	93.2992	## 97
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0 ##
50	50	50	0	50	50	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0 ##

V_LVDAY	V_IV_IV_MV_LV_LV_HTEVE	V_IV_IV_IV_IV_IV_INF ROWIICA	CANH	CAN	VEITR	WECA	AVGSPEE	LOADAB	GPCTDAYAB	GPCTEVEAB	GPCTNIAB	PCTMCDAYAB	INTMCDAYAB	PCTMCEVEA	INTMCEVEA	PCTMCI	INTMCNIAB	PCTLVDA	INT PC
60	60	60	0	60	60	60	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	100	2 ##

V_LVDAY	V_IV_IV_MV_LV_LV_HTEVE	V_IV_IV_IV_IV_IV_INF ROWIICA	CANH	CAN	VEITR	WECA	AVGSPEE	LOADAB	GPCTDAYAB	GPCTEVEAB	GPCTNIAB	PCTMCDAYAB	INTMCDAYAB	PCTMCEVEA	INTMCEVEA	PCTMCI	INTMCNIAB	PCTLVDA	INT PC
30	30	30	0	30	30	30	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	100	1 ##
30	30	30	0	30	30	30	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	99.6237	21 ##
30	30	30	0	30	30	30	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	98.869	5 99
30	30	30	0	30	30	30	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	99.6026	7 ##

V_LVDAY	V_IV_IV_MV_LV_LV_HTEVE	V_IV_IV_IV_IV_IV_INF ROWIICA	CANH	CAN	VEITR	WECA	AVGSPEE	LOADAB	GPCTDAYAB	GPCTEVEAB	GPCTNIAB	PCTMCDAYAB	INTMCDAYAB	PCTMCEVEA	INTMCEVEA	PCTMCI	INTMCNIAB	PCTLVDA	INT PC
30	30	30	0	30	30	30	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	100	11 ##

Dorpenweg 80km/h	Dorpenweg 50 km/h	Kesteeldijk 60km/h	Hoogstraat
3742,611328	3399,309082	57,536022	201,074402

[illegible]

INTNLVDAY	PCTLVEV	INTLVEVE	PCTLVNIE	INTLVNIB	PCTLTDA	INTLTDA	PCTLVEV	INTLVEVE	PCTLTNIE	INTLTNIB	PCTHTEV	INTHTEVE	PCTHTNIE	INTHTNIB	TOTINTENS	PFLOWDAY	PFLOWEVE	PFLOWNI	PFLOWMI	PFLOWMC	PFLOWMCI	PFLOWMCI	FLOWMCI
1.806899	98.16105	0.798644	96.57164	0.209611	1.77504	0.033068	1.048204	0.008528	1.954167	0.004242	1.233502	0.022979	0.79075	0.006434	1.474196	0.0032	57.536022	6.813715	2.99459	0.792064	0	0	0

[illegible]

	TOTINTENS	PFELOWDAY	PFELOWEVE	PFLOWNI	PFLOWMCI	PFLOWMCIFLOWMCI	PFLOWMCIFLOWMCI
INTLVDA\Y\PCTLVEV\INTLVEVE\PCTLVNIE\INTLVNIB\PCTLTDA\INTLTDA\Y\PCTLTEVI\INTLVEVE\PCTLTNIE\INTLTNIB\PCTHTD\INTHTDA\Y\PCTHTEV\INTHTEVE\PCTHTNIE\INTHTNIB	346,115021	6,72055	3,468452	0,679966	0	0	0
11,8262	99,86725	6,106686	99,78948	1,196699	0,153554	0,018203	0,088945
0,005439	0,164207	0,001969	0,082633	0,009801	0,043809	0,002679	0,046315
0,000555							

PFLOWM	0	0	92,763008	231,687546	PFLOWLVE	96,101074	FLOWLVE	108,353111	PFLOWLVE	91,847656	FLOWLVNI	33,795025	PFLOWLTDAY	4,414567	#	2,378344	3	4,402264	1,619797	FLOWLTN	PFLOWHTDA	FLOWHTI	PFLOWHTEVE	FLOWHTE	PFLOWHTNI	FLOWHTI	STAGPCT
	0	0	93,883644	121,647102	96,936111	96,936111	63,388401	63,388401	93,544746	93,544746	14,83948	14,83948	4,159124	5	2,144722	1	4,260467	0,67586	1,957235	2,536032	0,919167	0,601061	2,194786	0,34817	0		
	0	0	93,883644	121,647102	96,936111	96,936111	63,388401	63,388401	93,544746	93,544746	14,83948	14,83948	4,159124	5	2,144722	1	4,260467	0,67586	1,957235	2,536032	0,919167	0,601061	2,194786	0,34817	0		
	0	0	92,628052	231,339127	96,282326	96,282326	120,547195	120,547195	92,225349	92,225349	28,220589	28,220589	5,012926	#	2,60237	3	5,131271	1,570148	2,359024	5,891677	1,115301	1,396377	2,643382	0,808864	0		
	0	0	91,274315	109,692032	95,567528	95,567528	57,158798	57,158798	90,805	90,805	13,381106	13,381106	5,933466	7	3,102729	2	6,068699	0,894289	2,792219	3,355645	1,329741	0,795316	3,126299	0,460694	0		
	0	0	91,899734	208,569641	95,899055	95,899055	108,682373	108,682373	91,460915	91,460915	25,442984	25,442984	5,508181	#	2,870661	3	5,635798	1,56779	2,592085	5,882828	1,230283	1,39428	2,90329	0,807649	0		
	0	0	93,299248	109,961685	96,632912	96,632912	57,299316	57,299316	92,930412	92,930412	13,414001	13,414001	4,556509	5	2,356963	1	4,665927	0,673501	2,14424	2,527182	1,010127	0,598964	2,403659	0,346955	0		
	0	0	91,899734	208,569641	95,899055	95,899055	108,682373	108,682373	91,460915	91,460915	25,442984	25,442984	5,508181	#	2,870661	3	5,635798	1,56779	2,592085	5,882828	1,230283	1,39428	2,90329	0,807649	5,796362		
	0	0	90,387779	98,607948	95,093742	95,093742	51,38306	51,38306	89,876068	89,876068	12,028981	12,028981	6,536312	7	3,434382	2	6,681794	0,894289	3,075912	3,355645	1,471878	0,795316	3,442136	0,460694	0		
	0	0	90,387779	98,607948	95,093742	95,093742	51,38306	51,38306	89,876068	89,876068	12,028981	12,028981	6,536312	7	3,434382	2	6,681794	0,894289	3,075912	3,355645	1,471878	0,795316	3,442136	0,460694	0		
PFLOWM	0	0	98,570343	3,864293	PFLOWLVE	99,131622	FLOWLVE	1,708006	PFLOWLVE	98,367134	FLOWLVNI	0,448281	PFLOWLTDAY	0,843499	0	0,494974	0	0,930735	0,004242	0,586161	0,022979	0,373402	0,006434	0,702133	0,0032	0	
	0	0	98,570343	3,864293	99,131622	99,131622	1,708006	1,708006	98,367134	98,367134	0,448281	0,448281	0,843499	0	0,494974	0	0,930735	0,004242	0,586161	0,022979	0,373402	0,006434	0,702133	0,0032	0		
PFLOWM	0	0	98,96505	1,388364	PFLOWLVE	99,416359	FLOWLVE	0,716908	PFLOWLVE	99,076904	FLOWLVNI	0,140489	PFLOWLTDAY	0,672717	0	0,39104	0	0,720017	0,001021	0,362232	0,005082	0,192602	0,001389	0,203082	0,000288	0	
	0	0	99,719925	42,36145	99,842583	99,842583	21,874142	21,874142	99,750397	99,750397	4,286575	4,286575	0,182048	0	0,105471	0	0,194688	0,008366	0,098026	0,041642	0,051948	0,011381	0,054912	0,00236	0		
	0	0	99,228714	8,837208	99,565552	99,565552	4,563261	4,563261	99,312263	99,312263	0,894241	0,894241	0,501338	0	0,291081	0	0,536433	0,00483	0,269951	0,024042	0,143368	0,006571	0,151302	0,001362	0		
	0	0	99,792778	13,486098	99,883568	99,883568	6,963804	6,963804	99,815338	99,815338	1,364665	1,364665	0,134693	0	0,07801	0	0,144033	0,001969	0,072527	0,009801	0,038423	0,002679	0,040625	0,000555	0		
PFLOWM	0	0	99,879608	23,232826	PFLOWLVE	99,932381	FLOWLVE	11,996714	PFLOWLVE	99,892731	FLOWLVNI	2,350941	PFLOWLTDAY	0,078254	0	0,045305	0	0,083673	0,001969	0,042137	0,009801	0,022315	0,002679	0,0236	0,000555	2,109213	
	0	0	99,879608	23,232826	99,932381	99,932381	11,996714	11,996714	99,892731	99,892731	2,350941	2,350941	0,078254	0	0,045305	0	0,083673	0,001969	0,042137	0,009801	0,022315	0,002679	0,0236	0,000555	2,109213		

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: C1 woningen

Model eigenschap

Omschrijving	C1 woningen
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	Nico Berends op 15-11-2023
Laatst ingezien door	Nico Berends op 17-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar





Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	kinderdagverblijf	165517,55	424246,20	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
02	kinderdagverblijf	165521,44	424234,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
03	kinderdagverblijf	165535,43	424228,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
04	kinderdagverblijf	165555,29	424235,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
05	kinderdagverblijf	165560,20	424250,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
06	kinderdagverblijf	165549,25	424260,00	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
07	kinderdagverblijf	165529,41	424259,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--
08	woongroep 1	165566,34	424200,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
09	woongroep 1	165583,11	424198,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
10	woongroep 1	165601,19	424195,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
11	woongroep 1	165616,71	424191,99	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
12	woongroep 1	165609,34	424205,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
13	woongroep 1	165580,61	424211,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
14	woongroep 2	165642,95	424205,42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
15	woongroep 2	165657,22	424210,45	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
16	woongroep 2	165655,51	424223,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
17	woongroep 2	165643,58	424219,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
18	woongroep 3	165669,04	424186,68	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
19	woongroep 3	165680,56	424189,13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
20	woongroep 3	165677,89	424200,23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
21	woongroep 3	165667,20	424198,11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
22	woongroep 4	165663,78	424272,14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
23	woongroep 4	165664,51	424282,79	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
24	woongroep 4	165656,38	424291,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
25	woongroep 4	165654,84	424279,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
26	woongroep 5	165654,54	424298,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
27	woongroep 5	165656,08	424308,17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
28	woongroep 5	165647,81	424315,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
29	woongroep 5	165646,00	424306,06	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
30	woongroep 6	165644,99	424324,89	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
31	woongroep 6	165647,38	424334,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
32	woongroep 6	165639,76	424339,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
33	woongroep 6	165637,85	424330,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
34	woongroep 7	165638,56	424345,86	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
35	woongroep 7	165640,36	424355,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
36	woongroep 7	165633,67	424360,28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
37	woongroep 7	165630,86	424351,53	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
38	woongroep 8	165602,90	424342,77	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
39	woongroep 8	165608,67	424350,40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
40	woongroep 8	165600,19	424352,56	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
41	woongroep 8	165594,33	424345,31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
42	woongroep 9	165577,26	424334,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
43	woongroep 9	165581,61	424341,37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
44	woongroep 9	165574,43	424344,09	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
45	woongroep 9	165570,28	424336,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
46	woongroep 10	165589,85	424298,16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
47	woongroep 10	165591,68	424311,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
48	woongroep 10	165582,41	424319,55	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
49	woongroep 10	165580,23	424306,80	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
50	woongroep 11	165605,24	424252,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
51	woongroep 11	165607,48	424263,70	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
52	woongroep 11	165600,82	424283,72	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
53	woongroep 11	165591,74	424290,81	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
54	woongroep 11	165589,23	424280,26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
55	woongroep 11	165596,49	424258,43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
56	woongroep 12	165634,20	424262,25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
57	woongroep 12	165641,42	424271,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
58	woongroep 12	165629,65	424273,76	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
59	woongroep 12	165620,60	424263,90	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
60	woongroep 13	165628,38	424293,04	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
61	woongroep 13	165630,34	424305,30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
62	woongroep 13	165623,65	424325,44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
63	woongroep 13	165615,94	424331,29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
64	woongroep 13	165611,60	424322,05	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: C1 woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja
15	--	--	Ja
16	--	--	Ja
17	--	--	Ja
18	--	--	Ja
19	--	--	Ja
20	--	--	Ja
21	--	--	Ja
22	--	--	Ja
23	--	--	Ja
24	--	--	Ja
25	--	--	Ja
26	--	--	Ja
27	--	--	Ja
28	--	--	Ja
29	--	--	Ja
30	--	--	Ja
31	--	--	Ja
32	--	--	Ja
33	--	--	Ja
34	--	--	Ja
35	--	--	Ja
36	--	--	Ja
37	--	--	Ja
38	--	--	Ja
39	--	--	Ja
40	--	--	Ja
41	--	--	Ja
42	--	--	Ja
43	--	--	Ja
44	--	--	Ja
45	--	--	Ja
46	--	--	Ja
47	--	--	Ja
48	--	--	Ja
49	--	--	Ja
50	--	--	Ja
51	--	--	Ja
52	--	--	Ja
53	--	--	Ja
54	--	--	Ja
55	--	--	Ja
56	--	--	Ja
57	--	--	Ja
58	--	--	Ja
59	--	--	Ja
60	--	--	Ja
61	--	--	Ja
62	--	--	Ja
63	--	--	Ja
64	--	--	Ja

Model: C1 woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
65	woongroep 13	165618,71	424300,87	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Model: C1 woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
65	--	--	Ja

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Groep	Type	Cpl	Cpl_w	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))
01	Kasteeldijk	Kasteeldijk	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	60
02	Dorpenweg	< 70 km/u	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	50
03	Dorpenweg	>= 70 km/u	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	80
05	Hoogstraat	Hoogstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W0	Referentiewegdek	30
05	Hoogstraat	Hoogstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30
06	Dorpstraat	Dorpstraat	Verdeling	False	1,5	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
01	60	60	60	60	60	60	60	60	500,00	6,81	2,99
02	50	50	50	50	50	50	50	50	3399,31	6,68	3,33
03	80	80	80	80	80	80	80	80	3742,61	6,67	3,01
05	30	30	30	30	30	30	30	30	201,07	6,72	3,47
05	30	30	30	30	30	30	30	30	201,07	6,72	3,47
06	30	30	30	30	30	30	30	30	346,12	6,72	3,47

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)
01	0,79	98,57	99,13	98,37	0,84	0,49	0,93	0,59	0,37	0,70	33,56	14,82	3,89
02	0,82	91,90	95,90	91,46	5,51	2,87	5,64	2,59	1,23	2,90	208,68	108,56	25,49
03	0,98	92,76	96,10	91,85	4,41	2,38	4,40	2,82	1,52	3,75	231,56	108,26	33,69
05	0,68	99,79	99,88	99,82	0,13	0,08	0,14	0,07	0,04	0,04	13,48	6,97	1,36
05	0,68	99,79	99,88	99,82	0,13	0,08	0,14	0,07	0,04	0,04	13,48	6,97	1,36
06	0,68	99,88	99,93	99,89	0,08	0,04	0,08	0,04	0,02	0,02	23,23	12,00	2,35

Model: C1 woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
01	0,29	0,07	0,04	0,20	0,06	0,03
02	12,51	3,25	1,57	5,88	1,39	0,81
03	11,01	2,68	1,61	7,04	1,71	1,38
05	0,02	0,01	--	0,01	--	--
05	0,02	0,01	--	0,01	--	--
06	0,02	--	--	0,01	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Model: C1 woningen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,74	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,87	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,01	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,48	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,84	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,45	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,25	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,76	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,80	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,55	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,44	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,30	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,46	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,77	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,52	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,65	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,45	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,41	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,76	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,66	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,02	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,50	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,79	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,23	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,56	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,90	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,50	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,48	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,69	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,73	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,39	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,15	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,27	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,28	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		8,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,99	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,66	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		5,47	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,54	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		1,90	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,16	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,16	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,33	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,21	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,59	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,51	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,85	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,02	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,28	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,34	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,33	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,11	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,01	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,03	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,77	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,69	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,61	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,86	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,07	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,02	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,07	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,17	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,62	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,69	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,09	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,43	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,36	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,51	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,26	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,11	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,06	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,60	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,40	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,31	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,58	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,29	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,02	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,76	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,18	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,37	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,72	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,17	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,47	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,92	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,30	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		9,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,91	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,48	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,09	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,73	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,14	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,84	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,82	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		15,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,35	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		23,34	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		1,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,43	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,03	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,65	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,13	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,25	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,88	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,61	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,90	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,21	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,10	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		5,79	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,54	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,75	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,52	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,59	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,94	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,96	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,24	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		8,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,71	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,53	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,36	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		0,19	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,85	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,42	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,67	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		7,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		6,65	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,37	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,58	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,79	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,50	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,53	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,82	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,32	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,56	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,02	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,44	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,72	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,45	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,66	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,79	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,23	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,51	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,50	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,03	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,85	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,81	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,07	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,20	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,44	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,33	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		9,55	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,65	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,40	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,38	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,67	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,42	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,66	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,94	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,30	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,73	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,68	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,72	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,70	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,46	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,64	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,54	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,24	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,12	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,43	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,05	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,31	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,39	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,04	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,15	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		11,06	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,36	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		7,33	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,14	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,97	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,10	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,85	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,09	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,94	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,62	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,59	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,54	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,39	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,83	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		8,69	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,83	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,26	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,12	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,47	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,61	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		9,08	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,04	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		9,34	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,02	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,15	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,41	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,94	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		6,26	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,22	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,43	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		5,06	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,91	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,32	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,53	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,18	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,42	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		4,38	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,39	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,64	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,27	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		7,06	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,98	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,68	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,37	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,72	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,73	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,69	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,49	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,67	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,48	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		2,97	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,32	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB
		3,03	0,00	Relatief					0	0	0 0	dB

[illegible]

Model: C1 woningen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		2,74	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,57	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,51	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,55	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,01	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,45	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,16	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,33	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,87	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,93	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,89	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,39	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,81	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,38	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,77	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,86	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,78	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,95	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,08	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,07	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,46	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		4,05	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		3,69	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		6,41	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,63	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		2,64	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
2		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
3		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
4		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
5		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
6		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
7		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
8		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
9		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
10		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
11		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
		10,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB
1		6,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB

[illegible]



Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	kinderdagverblijf	1,50	41,31	37,72	32,84	42,12
01_B	kinderdagverblijf	4,50	42,41	38,80	33,94	43,21
02_A	kinderdagverblijf	1,50	41,23	37,64	32,75	42,03
02_B	kinderdagverblijf	4,50	42,29	38,68	33,81	43,09
03_A	kinderdagverblijf	1,50	36,37	32,84	27,54	37,05
03_B	kinderdagverblijf	4,50	38,18	34,63	29,40	38,88
04_A	kinderdagverblijf	1,50	35,65	32,12	26,83	36,34
04_B	kinderdagverblijf	4,50	37,78	34,21	29,12	38,52
05_A	kinderdagverblijf	1,50	35,28	31,62	26,99	36,15
05_B	kinderdagverblijf	4,50	36,10	32,42	27,81	36,96
06_A	kinderdagverblijf	1,50	38,44	34,77	30,20	39,33
06_B	kinderdagverblijf	4,50	39,20	35,50	30,97	40,08
07_A	kinderdagverblijf	1,50	39,66	36,01	31,41	40,55
07_B	kinderdagverblijf	4,50	40,45	36,77	32,22	41,34
08_A	woongroep 1	1,50	39,21	35,58	30,82	40,04
08_B	woongroep 1	4,50	40,57	36,93	32,15	41,39
08_C	woongroep 1	7,50	41,87	38,27	33,34	42,65
09_A	woongroep 1	1,50	34,19	30,59	25,56	34,93
09_B	woongroep 1	4,50	36,13	32,51	27,50	36,87
09_C	woongroep 1	7,50	36,50	32,95	27,66	37,17
10_A	woongroep 1	1,50	36,18	32,57	27,60	36,94
10_B	woongroep 1	4,50	36,71	33,10	27,99	37,42
10_C	woongroep 1	7,50	37,08	33,55	28,09	37,70
11_A	woongroep 1	1,50	31,18	27,58	22,39	31,86
11_B	woongroep 1	4,50	33,44	29,89	24,51	34,08
11_C	woongroep 1	7,50	34,43	30,90	25,55	35,09
12_A	woongroep 1	1,50	19,31	15,62	10,32	19,90
12_B	woongroep 1	4,50	21,54	17,85	12,54	22,13
12_C	woongroep 1	7,50	23,62	19,98	14,63	24,22
13_A	woongroep 1	1,50	36,42	32,83	27,93	37,22
13_B	woongroep 1	4,50	37,63	34,01	29,18	38,44
13_C	woongroep 1	7,50	39,45	35,82	31,09	40,29
14_A	woongroep 2	1,50	30,38	26,72	21,65	31,07
14_B	woongroep 2	4,50	36,28	32,65	27,74	37,05
14_C	woongroep 2	7,50	37,98	34,35	29,47	38,77
15_A	woongroep 2	1,50	27,22	23,59	18,29	27,85
15_B	woongroep 2	4,50	29,73	26,14	20,80	30,36
15_C	woongroep 2	7,50	30,96	27,38	22,14	31,64
16_A	woongroep 2	1,50	21,43	17,78	12,41	22,02
16_B	woongroep 2	4,50	21,94	18,23	12,94	22,52
16_C	woongroep 2	7,50	23,61	19,94	14,65	24,22
17_A	woongroep 2	1,50	30,32	26,64	21,95	31,15
17_B	woongroep 2	4,50	35,50	31,82	27,19	36,36
17_C	woongroep 2	7,50	37,49	33,84	29,14	38,34
18_A	woongroep 3	1,50	31,96	28,40	22,99	32,58
18_B	woongroep 3	4,50	34,55	31,01	25,58	35,18
18_C	woongroep 3	7,50	36,60	33,07	27,69	37,25
19_A	woongroep 3	1,50	27,35	23,68	18,41	27,96
19_B	woongroep 3	4,50	31,33	27,72	22,41	31,96
19_C	woongroep 3	7,50	32,99	29,39	24,24	33,69
20_A	woongroep 3	1,50	23,63	19,92	14,63	24,21
20_B	woongroep 3	4,50	24,75	21,05	15,80	25,35
20_C	woongroep 3	7,50	24,83	21,16	15,81	25,41
21_A	woongroep 3	1,50	29,34	25,82	20,34	29,96
21_B	woongroep 3	4,50	31,96	28,44	22,99	32,59
21_C	woongroep 3	7,50	33,41	29,86	24,49	34,06
22_A	woongroep 4	1,50	32,59	29,01	23,94	33,33
22_B	woongroep 4	4,50	33,44	29,84	24,76	34,17
22_C	woongroep 4	7,50	33,28	29,70	24,47	33,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	woongroep 4	1,50	22,90	19,19	14,51	23,72
23_B	woongroep 4	4,50	27,42	23,71	19,13	28,28
23_C	woongroep 4	7,50	21,82	18,13	13,27	22,58
24_A	woongroep 4	1,50	20,92	17,18	12,43	21,69
24_B	woongroep 4	4,50	23,15	19,40	14,63	23,91
24_C	woongroep 4	7,50	26,54	22,81	18,01	27,30
25_A	woongroep 4	1,50	26,25	22,53	17,68	26,99
25_B	woongroep 4	4,50	28,29	24,57	19,67	29,02
25_C	woongroep 4	7,50	31,12	27,43	22,48	31,84
26_A	woongroep 5	1,50	21,76	17,96	13,11	22,46
26_B	woongroep 5	4,50	24,75	20,95	16,23	25,50
26_C	woongroep 5	7,50	28,77	25,04	20,22	29,52
27_A	woongroep 5	1,50	25,89	22,21	17,58	26,75
27_B	woongroep 5	4,50	21,05	17,37	12,50	21,81
27_C	woongroep 5	7,50	21,53	17,90	13,05	22,33
28_A	woongroep 5	1,50	18,28	14,49	9,67	19,00
28_B	woongroep 5	4,50	20,21	16,42	11,61	20,93
28_C	woongroep 5	7,50	24,99	21,26	16,47	25,75
29_A	woongroep 5	1,50	21,84	18,03	13,12	22,51
29_B	woongroep 5	4,50	24,82	21,04	16,12	25,50
29_C	woongroep 5	7,50	29,09	25,36	20,46	29,81
30_A	woongroep 6	1,50	19,83	16,02	11,15	20,52
30_B	woongroep 6	4,50	22,63	18,83	13,97	23,32
30_C	woongroep 6	7,50	26,76	23,01	18,10	27,46
31_A	woongroep 6	1,50	21,70	18,02	13,27	22,51
31_B	woongroep 6	4,50	19,38	15,70	10,85	20,15
31_C	woongroep 6	7,50	20,96	17,31	12,50	21,76
32_A	woongroep 6	1,50	31,38	27,77	23,00	32,22
32_B	woongroep 6	4,50	31,57	27,95	23,19	32,41
32_C	woongroep 6	7,50	32,18	28,55	23,79	33,01
33_A	woongroep 6	1,50	21,35	17,54	12,62	22,02
33_B	woongroep 6	4,50	24,36	20,58	15,64	25,04
33_C	woongroep 6	7,50	28,63	24,91	20,00	29,35
34_A	woongroep 7	1,50	29,44	25,79	21,15	30,31
34_B	woongroep 7	4,50	30,11	26,45	21,80	30,97
34_C	woongroep 7	7,50	31,15	27,48	22,79	31,99
35_A	woongroep 7	1,50	16,33	12,62	7,55	17,00
35_B	woongroep 7	4,50	17,84	14,16	9,32	18,61
35_C	woongroep 7	7,50	15,28	11,57	6,47	15,93
36_A	woongroep 7	1,50	33,34	29,69	25,08	34,22
36_B	woongroep 7	4,50	33,98	30,31	25,74	34,87
36_C	woongroep 7	7,50	34,23	30,56	25,99	35,12
37_A	woongroep 7	1,50	32,95	29,30	24,64	33,81
37_B	woongroep 7	4,50	33,61	29,94	25,29	34,46
37_C	woongroep 7	7,50	34,32	30,66	25,97	35,16
38_A	woongroep 8	1,50	35,81	32,19	27,40	36,64
38_B	woongroep 8	4,50	36,42	32,79	28,01	37,24
38_C	woongroep 8	7,50	36,84	33,20	28,39	37,65
39_A	woongroep 8	1,50	24,86	21,21	16,52	25,71
39_B	woongroep 8	4,50	25,69	22,02	17,31	26,52
39_C	woongroep 8	7,50	26,99	23,33	18,51	27,78
40_A	woongroep 8	1,50	35,09	31,45	26,84	35,98
40_B	woongroep 8	4,50	35,73	32,07	27,49	36,62
40_C	woongroep 8	7,50	35,96	32,29	27,72	36,85
41_A	woongroep 8	1,50	35,57	31,95	27,14	36,39
41_B	woongroep 8	4,50	36,30	32,66	27,89	37,12
41_C	woongroep 8	7,50	36,23	32,60	27,77	37,04
42_A	woongroep 9	1,50	37,13	33,51	28,67	37,94
42_B	woongroep 9	4,50	38,13	34,49	29,68	38,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpenweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	woongroep 9	7,50	36,86	33,27	28,25	37,61
43_A	woongroep 9	1,50	31,23	27,61	22,82	32,06
43_B	woongroep 9	4,50	32,24	28,61	23,84	33,07
43_C	woongroep 9	7,50	32,94	29,31	24,52	33,76
44_A	woongroep 9	1,50	35,53	31,88	27,27	36,41
44_B	woongroep 9	4,50	36,20	32,54	27,96	37,09
44_C	woongroep 9	7,50	36,47	32,80	28,22	37,35
45_A	woongroep 9	1,50	38,72	35,11	30,31	39,55
45_B	woongroep 9	4,50	39,77	36,14	31,36	40,59
45_C	woongroep 9	7,50	40,00	36,38	31,57	40,82
46_A	woongroep 10	1,50	33,52	29,90	25,12	34,35
46_B	woongroep 10	4,50	34,77	31,14	26,32	35,58
46_C	woongroep 10	7,50	36,49	32,91	27,87	37,24
47_A	woongroep 10	1,50	30,95	27,28	22,65	31,81
47_B	woongroep 10	4,50	32,39	28,72	24,08	33,25
47_C	woongroep 10	7,50	33,76	30,09	25,38	34,59
48_A	woongroep 10	1,50	36,72	33,07	28,46	37,60
48_B	woongroep 10	4,50	37,28	33,62	29,04	38,17
48_C	woongroep 10	7,50	37,57	33,90	29,31	38,45
49_A	woongroep 10	1,50	39,16	35,52	30,83	40,02
49_B	woongroep 10	4,50	40,20	36,54	31,86	41,05
49_C	woongroep 10	7,50	39,97	36,36	31,54	40,79
50_A	woongroep 11	1,50	33,83	30,24	25,16	34,56
50_B	woongroep 11	4,50	37,51	33,88	29,03	38,31
50_C	woongroep 11	7,50	38,37	34,74	29,88	39,16
51_A	woongroep 11	1,50	27,84	24,11	19,48	28,67
51_B	woongroep 11	4,50	33,96	30,26	25,67	34,82
51_C	woongroep 11	7,50	35,00	31,31	26,67	35,85
52_A	woongroep 11	1,50	30,48	26,78	22,20	31,34
52_B	woongroep 11	4,50	34,14	30,43	25,87	35,01
52_C	woongroep 11	7,50	35,05	31,34	26,78	35,92
53_A	woongroep 11	1,50	37,79	34,14	29,54	38,68
53_B	woongroep 11	4,50	38,39	34,72	30,14	39,27
53_C	woongroep 11	7,50	38,74	35,07	30,49	39,62
54_A	woongroep 11	1,50	37,90	34,25	29,59	38,76
54_B	woongroep 11	4,50	38,82	35,16	30,49	39,67
54_C	woongroep 11	7,50	39,97	36,33	31,55	40,79
55_A	woongroep 11	1,50	37,52	33,85	29,23	38,39
55_B	woongroep 11	4,50	38,52	34,83	30,21	39,37
55_C	woongroep 11	7,50	40,26	36,62	31,87	41,09
56_A	woongroep 12	1,50	33,50	29,92	24,90	34,26
56_B	woongroep 12	4,50	34,98	31,39	26,35	35,73
56_C	woongroep 12	7,50	35,43	31,83	26,84	36,19
57_A	woongroep 12	1,50	25,20	21,50	16,77	26,00
57_B	woongroep 12	4,50	27,65	23,95	19,22	28,45
57_C	woongroep 12	7,50	29,12	25,45	20,60	29,89
58_A	woongroep 12	1,50	19,91	16,09	11,48	20,69
58_B	woongroep 12	4,50	22,76	18,96	14,35	23,55
58_C	woongroep 12	7,50	27,46	23,72	19,09	28,28
59_A	woongroep 12	1,50	30,96	27,32	22,49	31,76
59_B	woongroep 12	4,50	35,14	31,47	26,77	35,97
59_C	woongroep 12	7,50	35,92	32,23	27,57	36,76
60_A	woongroep 13	1,50	24,94	21,19	16,46	25,71
60_B	woongroep 13	4,50	27,63	23,88	19,14	28,40
60_C	woongroep 13	7,50	29,31	25,61	20,61	30,01
61_A	woongroep 13	1,50	20,98	17,21	12,29	21,67
61_B	woongroep 13	4,50	23,59	19,83	14,92	24,29
61_C	woongroep 13	7,50	25,23	21,53	16,44	25,89
62_A	woongroep 13	1,50	24,49	20,80	16,10	25,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1 woningen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpenweg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	woongroep 13	4,50	26,26	22,57	17,86	27,08
62_C	woongroep 13	7,50	28,45	24,77	20,03	29,26
63_A	woongroep 13	1,50	32,85	29,25	24,46	33,69
63_B	woongroep 13	4,50	33,42	29,80	25,03	34,25
63_C	woongroep 13	7,50	34,03	30,40	25,65	34,87
64_A	woongroep 13	1,50	34,22	30,56	25,90	35,08
64_B	woongroep 13	4,50	34,98	31,31	26,65	35,83
64_C	woongroep 13	7,50	35,66	31,99	27,29	36,49
65_A	woongroep 13	1,50	31,42	27,78	23,11	32,28
65_B	woongroep 13	4,50	32,19	28,53	23,84	33,03
65_C	woongroep 13	7,50	33,54	29,89	25,11	34,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kasteeldijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	kinderdagverblijf	1,50	23,89	20,26	14,55	24,37
01_B	kinderdagverblijf	4,50	24,33	20,70	14,99	24,81
02_A	kinderdagverblijf	1,50	24,07	20,44	14,73	24,55
02_B	kinderdagverblijf	4,50	24,48	20,85	15,14	24,96
03_A	kinderdagverblijf	1,50	16,71	13,07	7,37	17,19
03_B	kinderdagverblijf	4,50	16,28	12,64	6,95	16,76
04_A	kinderdagverblijf	1,50	17,99	14,35	8,65	18,47
04_B	kinderdagverblijf	4,50	19,57	15,94	10,24	20,05
05_A	kinderdagverblijf	1,50	24,12	20,49	14,78	24,60
05_B	kinderdagverblijf	4,50	24,83	21,20	15,50	25,31
06_A	kinderdagverblijf	1,50	26,65	23,03	17,32	27,13
06_B	kinderdagverblijf	4,50	27,25	23,62	17,92	27,73
07_A	kinderdagverblijf	1,50	27,30	23,67	17,96	27,78
07_B	kinderdagverblijf	4,50	27,87	24,24	18,53	28,35
08_A	woongroep 1	1,50	15,27	11,61	5,94	15,75
08_B	woongroep 1	4,50	19,66	16,03	10,33	20,14
08_C	woongroep 1	7,50	23,30	19,67	13,96	23,78
09_A	woongroep 1	1,50	15,89	12,26	6,56	16,37
09_B	woongroep 1	4,50	17,17	13,54	7,83	17,65
09_C	woongroep 1	7,50	17,76	14,13	8,43	18,24
10_A	woongroep 1	1,50	11,87	8,22	2,55	12,35
10_B	woongroep 1	4,50	16,40	12,76	7,07	16,88
10_C	woongroep 1	7,50	15,97	12,34	6,64	16,45
11_A	woongroep 1	1,50	17,20	13,55	7,86	17,67
11_B	woongroep 1	4,50	18,80	15,16	9,47	19,28
11_C	woongroep 1	7,50	19,93	16,30	10,60	20,41
12_A	woongroep 1	1,50	24,19	20,56	14,85	24,67
12_B	woongroep 1	4,50	25,28	21,65	15,95	25,76
12_C	woongroep 1	7,50	25,95	22,31	16,61	26,43
13_A	woongroep 1	1,50	24,69	21,06	15,35	25,17
13_B	woongroep 1	4,50	25,58	21,94	16,24	26,06
13_C	woongroep 1	7,50	26,99	23,36	17,66	27,47
14_A	woongroep 2	1,50	19,11	15,47	9,77	19,59
14_B	woongroep 2	4,50	20,44	16,81	11,11	20,92
14_C	woongroep 2	7,50	20,81	17,18	11,48	21,29
15_A	woongroep 2	1,50	20,63	17,00	11,30	21,11
15_B	woongroep 2	4,50	21,36	17,72	12,02	21,84
15_C	woongroep 2	7,50	22,25	18,61	12,91	22,73
16_A	woongroep 2	1,50	25,07	21,44	15,73	25,55
16_B	woongroep 2	4,50	25,82	22,18	16,49	26,30
16_C	woongroep 2	7,50	26,83	23,20	17,50	27,31
17_A	woongroep 2	1,50	21,48	17,84	12,14	21,96
17_B	woongroep 2	4,50	23,13	19,49	13,80	23,61
17_C	woongroep 2	7,50	24,51	20,87	15,17	24,99
18_A	woongroep 3	1,50	18,20	14,56	8,87	18,68
18_B	woongroep 3	4,50	20,16	16,52	10,83	20,64
18_C	woongroep 3	7,50	20,41	16,78	11,08	20,89
19_A	woongroep 3	1,50	18,91	15,26	9,57	19,38
19_B	woongroep 3	4,50	20,59	16,94	11,25	21,06
19_C	woongroep 3	7,50	25,03	21,40	15,69	25,51
20_A	woongroep 3	1,50	27,32	23,69	17,98	27,80
20_B	woongroep 3	4,50	27,69	24,06	18,35	28,17
20_C	woongroep 3	7,50	28,36	24,73	19,02	28,84
21_A	woongroep 3	1,50	24,00	20,37	14,66	24,48
21_B	woongroep 3	4,50	24,87	21,24	15,53	25,35
21_C	woongroep 3	7,50	25,34	21,71	16,02	25,83
22_A	woongroep 4	1,50	18,94	15,30	9,61	19,42
22_B	woongroep 4	4,50	20,53	16,89	11,19	21,01
22_C	woongroep 4	7,50	21,02	17,39	11,69	21,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kasteeldijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	woongroep 4	1,50	30,96	27,33	21,62	31,44
23_B	woongroep 4	4,50	31,92	28,29	22,58	32,40
23_C	woongroep 4	7,50	32,47	28,84	23,13	32,95
24_A	woongroep 4	1,50	28,59	24,96	19,25	29,07
24_B	woongroep 4	4,50	29,19	25,56	19,85	29,67
24_C	woongroep 4	7,50	29,92	26,29	20,58	30,40
25_A	woongroep 4	1,50	22,33	18,70	12,99	22,81
25_B	woongroep 4	4,50	23,01	19,37	13,67	23,49
25_C	woongroep 4	7,50	23,96	20,33	14,63	24,44
26_A	woongroep 5	1,50	25,05	21,42	15,71	25,53
26_B	woongroep 5	4,50	26,08	22,45	16,75	26,56
26_C	woongroep 5	7,50	26,78	23,15	17,44	27,26
27_A	woongroep 5	1,50	32,01	28,38	22,67	32,49
27_B	woongroep 5	4,50	32,83	29,20	23,49	33,31
27_C	woongroep 5	7,50	33,31	29,68	23,97	33,79
28_A	woongroep 5	1,50	29,90	26,27	20,56	30,38
28_B	woongroep 5	4,50	31,06	27,44	21,73	31,54
28_C	woongroep 5	7,50	32,11	28,48	22,77	32,59
29_A	woongroep 5	1,50	23,84	20,21	14,50	24,32
29_B	woongroep 5	4,50	24,62	20,98	15,28	25,10
29_C	woongroep 5	7,50	25,73	22,10	16,39	26,21
30_A	woongroep 6	1,50	27,92	24,29	18,58	28,40
30_B	woongroep 6	4,50	27,72	24,09	18,38	28,20
30_C	woongroep 6	7,50	28,55	24,92	19,21	29,03
31_A	woongroep 6	1,50	32,61	28,98	23,27	33,09
31_B	woongroep 6	4,50	33,80	30,17	24,46	34,28
31_C	woongroep 6	7,50	34,57	30,94	25,23	35,05
32_A	woongroep 6	1,50	30,86	27,23	21,52	31,34
32_B	woongroep 6	4,50	31,86	28,23	22,52	32,34
32_C	woongroep 6	7,50	32,79	29,16	23,45	33,27
33_A	woongroep 6	1,50	26,57	22,94	17,23	27,05
33_B	woongroep 6	4,50	27,28	23,65	17,94	27,76
33_C	woongroep 6	7,50	27,95	24,32	18,61	28,43
34_A	woongroep 7	1,50	29,37	25,74	20,03	29,85
34_B	woongroep 7	4,50	30,22	26,59	20,88	30,70
34_C	woongroep 7	7,50	31,09	27,46	21,75	31,57
35_A	woongroep 7	1,50	33,33	29,70	23,99	33,81
35_B	woongroep 7	4,50	34,65	31,02	25,31	35,13
35_C	woongroep 7	7,50	35,56	31,93	26,22	36,04
36_A	woongroep 7	1,50	33,61	29,98	24,27	34,09
36_B	woongroep 7	4,50	34,62	30,99	25,28	35,10
36_C	woongroep 7	7,50	35,30	31,67	25,97	35,78
37_A	woongroep 7	1,50	27,45	23,82	18,11	27,93
37_B	woongroep 7	4,50	28,15	24,52	18,81	28,63
37_C	woongroep 7	7,50	28,69	25,06	19,35	29,17
38_A	woongroep 8	1,50	25,29	21,66	15,95	25,77
38_B	woongroep 8	4,50	26,13	22,50	16,80	26,61
38_C	woongroep 8	7,50	26,99	23,36	17,65	27,47
39_A	woongroep 8	1,50	32,02	28,39	22,68	32,50
39_B	woongroep 8	4,50	32,86	29,23	23,52	33,34
39_C	woongroep 8	7,50	33,50	29,87	24,16	33,98
40_A	woongroep 8	1,50	32,12	28,49	22,78	32,60
40_B	woongroep 8	4,50	32,95	29,32	23,61	33,43
40_C	woongroep 8	7,50	33,55	29,92	24,21	34,03
41_A	woongroep 8	1,50	27,42	23,79	18,08	27,90
41_B	woongroep 8	4,50	28,11	24,48	18,78	28,59
41_C	woongroep 8	7,50	28,57	24,94	19,23	29,05
42_A	woongroep 9	1,50	22,60	18,97	13,26	23,08
42_B	woongroep 9	4,50	23,55	19,91	14,21	24,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kasteeldijk
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	woongroep 9	7,50	23,76	20,12	14,42	24,24
43_A	woongroep 9	1,50	29,46	25,83	20,12	29,94
43_B	woongroep 9	4,50	30,24	26,61	20,90	30,72
43_C	woongroep 9	7,50	30,84	27,21	21,50	31,32
44_A	woongroep 9	1,50	31,38	27,75	22,04	31,86
44_B	woongroep 9	4,50	32,14	28,51	22,80	32,62
44_C	woongroep 9	7,50	32,60	28,97	23,26	33,08
45_A	woongroep 9	1,50	25,84	22,21	16,50	26,32
45_B	woongroep 9	4,50	26,74	23,11	17,40	27,22
45_C	woongroep 9	7,50	26,62	22,99	17,28	27,10
46_A	woongroep 10	1,50	20,77	17,14	11,43	21,25
46_B	woongroep 10	4,50	21,59	17,95	12,25	22,07
46_C	woongroep 10	7,50	22,46	18,83	13,13	22,94
47_A	woongroep 10	1,50	25,62	21,99	16,28	26,10
47_B	woongroep 10	4,50	26,28	22,65	16,94	26,76
47_C	woongroep 10	7,50	27,12	23,49	17,78	27,60
48_A	woongroep 10	1,50	27,03	23,40	17,69	27,51
48_B	woongroep 10	4,50	27,63	24,00	18,30	28,11
48_C	woongroep 10	7,50	28,15	24,52	18,81	28,63
49_A	woongroep 10	1,50	24,83	21,20	15,49	25,31
49_B	woongroep 10	4,50	25,87	22,24	16,53	26,35
49_C	woongroep 10	7,50	26,12	22,49	16,78	26,60
50_A	woongroep 11	1,50	18,37	14,73	9,04	18,85
50_B	woongroep 11	4,50	20,37	16,73	11,03	20,85
50_C	woongroep 11	7,50	19,55	15,91	10,22	20,03
51_A	woongroep 11	1,50	20,44	16,81	11,11	20,92
51_B	woongroep 11	4,50	21,52	17,88	12,19	22,00
51_C	woongroep 11	7,50	23,16	19,52	13,84	23,64
52_A	woongroep 11	1,50	22,42	18,79	13,09	22,90
52_B	woongroep 11	4,50	23,26	19,62	13,92	23,74
52_C	woongroep 11	7,50	24,56	20,92	15,22	25,04
53_A	woongroep 11	1,50	20,25	16,61	10,91	20,73
53_B	woongroep 11	4,50	21,06	17,42	11,72	21,54
53_C	woongroep 11	7,50	22,45	18,80	13,11	22,92
54_A	woongroep 11	1,50	24,40	20,78	15,07	24,88
54_B	woongroep 11	4,50	25,45	21,82	16,11	25,93
54_C	woongroep 11	7,50	25,73	22,10	16,39	26,21
55_A	woongroep 11	1,50	23,74	20,11	14,40	24,22
55_B	woongroep 11	4,50	24,86	21,23	15,53	25,34
55_C	woongroep 11	7,50	25,05	21,42	15,71	25,53
56_A	woongroep 12	1,50	18,35	14,71	9,01	18,83
56_B	woongroep 12	4,50	20,14	16,50	10,80	20,62
56_C	woongroep 12	7,50	20,47	16,83	11,13	20,95
57_A	woongroep 12	1,50	21,96	18,33	12,63	22,44
57_B	woongroep 12	4,50	22,97	19,33	13,63	23,45
57_C	woongroep 12	7,50	24,03	20,40	14,70	24,51
58_A	woongroep 12	1,50	22,20	18,56	12,86	22,68
58_B	woongroep 12	4,50	23,53	19,90	14,20	24,01
58_C	woongroep 12	7,50	25,16	21,52	15,82	25,64
59_A	woongroep 12	1,50	21,25	17,62	11,92	21,73
59_B	woongroep 12	4,50	22,09	18,45	12,75	22,57
59_C	woongroep 12	7,50	23,15	19,51	13,81	23,63
60_A	woongroep 13	1,50	20,48	16,84	11,14	20,96
60_B	woongroep 13	4,50	22,03	18,39	12,70	22,51
60_C	woongroep 13	7,50	23,37	19,73	14,03	23,85
61_A	woongroep 13	1,50	27,33	23,70	17,99	27,81
61_B	woongroep 13	4,50	27,37	23,74	18,03	27,85
61_C	woongroep 13	7,50	28,23	24,59	18,89	28,71
62_A	woongroep 13	1,50	27,64	24,01	18,30	28,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1 woningen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kasteeldijk
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	woongroep 13	4,50	28,23	24,60	18,90	28,71
62_C	woongroep 13	7,50	29,00	25,37	19,66	29,48
63_A	woongroep 13	1,50	30,02	26,39	20,68	30,50
63_B	woongroep 13	4,50	30,56	26,93	21,22	31,04
63_C	woongroep 13	7,50	31,16	27,53	21,82	31,64
64_A	woongroep 13	1,50	22,86	19,23	13,53	23,34
64_B	woongroep 13	4,50	23,59	19,96	14,25	24,07
64_C	woongroep 13	7,50	24,40	20,76	15,06	24,88
65_A	woongroep 13	1,50	23,32	19,69	13,98	23,80
65_B	woongroep 13	4,50	23,94	20,31	14,60	24,42
65_C	woongroep 13	7,50	24,73	21,10	15,40	25,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	kinderdagverblijf	1,50	6,88	3,96	-3,08	7,32
01_B	kinderdagverblijf	4,50	9,96	7,03	-0,01	10,39
02_A	kinderdagverblijf	1,50	7,64	4,71	-2,33	8,07
02_B	kinderdagverblijf	4,50	10,73	7,80	0,75	11,16
03_A	kinderdagverblijf	1,50	13,92	11,00	3,95	14,35
03_B	kinderdagverblijf	4,50	15,17	12,24	5,20	15,60
04_A	kinderdagverblijf	1,50	15,34	12,42	5,38	15,78
04_B	kinderdagverblijf	4,50	16,30	13,37	6,33	16,73
05_A	kinderdagverblijf	1,50	19,52	16,61	9,56	19,96
05_B	kinderdagverblijf	4,50	19,96	17,05	10,00	20,40
06_A	kinderdagverblijf	1,50	-4,10	-7,03	-14,07	-3,67
06_B	kinderdagverblijf	4,50	-2,62	-5,54	-12,58	-2,18
07_A	kinderdagverblijf	1,50	-7,64	-10,55	-17,60	-7,20
07_B	kinderdagverblijf	4,50	-6,11	-9,02	-16,07	-5,67
08_A	woongroep 1	1,50	7,57	4,64	-2,39	8,00
08_B	woongroep 1	4,50	8,95	6,01	-1,03	9,37
08_C	woongroep 1	7,50	8,71	5,78	-1,26	9,14
09_A	woongroep 1	1,50	18,09	15,17	8,13	18,53
09_B	woongroep 1	4,50	20,18	17,25	10,20	20,61
09_C	woongroep 1	7,50	22,13	19,20	12,16	22,56
10_A	woongroep 1	1,50	17,42	14,50	7,45	17,85
10_B	woongroep 1	4,50	19,67	16,74	9,69	20,10
10_C	woongroep 1	7,50	21,42	18,51	11,45	21,85
11_A	woongroep 1	1,50	24,59	21,68	14,62	25,02
11_B	woongroep 1	4,50	26,76	23,84	16,79	27,19
11_C	woongroep 1	7,50	28,70	25,79	18,74	29,14
12_A	woongroep 1	1,50	22,46	19,55	12,50	22,90
12_B	woongroep 1	4,50	23,93	21,01	13,96	24,36
12_C	woongroep 1	7,50	25,24	22,33	15,28	25,68
13_A	woongroep 1	1,50	12,70	9,79	2,74	13,14
13_B	woongroep 1	4,50	13,93	11,01	3,96	14,36
13_C	woongroep 1	7,50	14,35	11,43	4,38	14,78
14_A	woongroep 2	1,50	26,62	23,71	16,65	27,05
14_B	woongroep 2	4,50	28,94	26,02	18,97	29,37
14_C	woongroep 2	7,50	30,40	27,48	20,43	30,83
15_A	woongroep 2	1,50	25,91	22,99	15,94	26,34
15_B	woongroep 2	4,50	28,19	25,27	18,22	28,62
15_C	woongroep 2	7,50	29,91	26,99	19,94	30,34
16_A	woongroep 2	1,50	24,44	21,53	14,48	24,88
16_B	woongroep 2	4,50	26,12	23,20	16,15	26,55
16_C	woongroep 2	7,50	27,41	24,49	17,44	27,84
17_A	woongroep 2	1,50	10,31	7,38	0,34	10,74
17_B	woongroep 2	4,50	11,19	8,25	1,21	11,61
17_C	woongroep 2	7,50	11,93	9,00	1,96	12,36
18_A	woongroep 3	1,50	32,81	29,89	22,84	33,24
18_B	woongroep 3	4,50	34,93	32,01	24,96	35,36
18_C	woongroep 3	7,50	35,02	32,10	25,05	35,45
19_A	woongroep 3	1,50	26,26	23,34	16,29	26,69
19_B	woongroep 3	4,50	32,02	29,09	22,05	32,45
19_C	woongroep 3	7,50	36,55	33,63	26,58	36,98
20_A	woongroep 3	1,50	29,24	26,32	19,27	29,67
20_B	woongroep 3	4,50	31,69	28,77	21,72	32,12
20_C	woongroep 3	7,50	32,64	29,73	22,67	33,07
21_A	woongroep 3	1,50	22,66	19,75	12,69	23,09
21_B	woongroep 3	4,50	24,26	21,34	14,29	24,69
21_C	woongroep 3	7,50	25,59	22,68	15,63	26,03
22_A	woongroep 4	1,50	22,69	19,78	12,73	23,13
22_B	woongroep 4	4,50	24,31	21,39	14,34	24,74
22_C	woongroep 4	7,50	25,31	22,39	15,34	25,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	woongroep 4	1,50	21,51	18,60	11,54	21,94
23_B	woongroep 4	4,50	22,86	19,95	12,90	23,30
23_C	woongroep 4	7,50	23,81	20,89	13,84	24,24
24_A	woongroep 4	1,50	12,69	9,77	2,72	13,12
24_B	woongroep 4	4,50	13,96	11,05	3,99	14,39
24_C	woongroep 4	7,50	15,29	12,36	5,32	15,72
25_A	woongroep 4	1,50	15,07	12,15	5,10	15,50
25_B	woongroep 4	4,50	16,13	13,20	6,16	16,56
25_C	woongroep 4	7,50	17,85	14,93	7,88	18,28
26_A	woongroep 5	1,50	14,44	11,53	4,47	14,87
26_B	woongroep 5	4,50	16,09	13,17	6,12	16,52
26_C	woongroep 5	7,50	17,94	15,02	7,98	18,38
27_A	woongroep 5	1,50	19,52	16,61	9,56	19,96
27_B	woongroep 5	4,50	20,84	17,93	10,87	21,27
27_C	woongroep 5	7,50	21,77	18,86	11,81	22,21
28_A	woongroep 5	1,50	8,56	5,64	-1,41	8,99
28_B	woongroep 5	4,50	9,68	6,75	-0,29	10,11
28_C	woongroep 5	7,50	11,09	8,15	1,11	11,51
29_A	woongroep 5	1,50	14,68	11,77	4,71	15,11
29_B	woongroep 5	4,50	16,17	13,25	6,20	16,60
29_C	woongroep 5	7,50	17,68	14,76	7,72	18,12
30_A	woongroep 6	1,50	11,47	8,56	1,51	11,91
30_B	woongroep 6	4,50	13,54	10,63	3,58	13,98
30_C	woongroep 6	7,50	15,59	12,67	5,62	16,02
31_A	woongroep 6	1,50	17,06	14,15	7,09	17,49
31_B	woongroep 6	4,50	17,60	14,69	7,64	18,04
31_C	woongroep 6	7,50	18,45	15,54	8,49	18,89
32_A	woongroep 6	1,50	4,20	1,28	-5,76	4,64
32_B	woongroep 6	4,50	7,32	4,39	-2,65	7,75
32_C	woongroep 6	7,50	9,25	6,32	-0,72	9,68
33_A	woongroep 6	1,50	9,21	6,29	-0,76	9,64
33_B	woongroep 6	4,50	10,87	7,93	0,89	11,29
33_C	woongroep 6	7,50	13,15	10,21	3,18	13,58
34_A	woongroep 7	1,50	9,23	6,31	-0,74	9,66
34_B	woongroep 7	4,50	12,42	9,52	2,46	12,86
34_C	woongroep 7	7,50	14,58	11,66	4,62	15,02
35_A	woongroep 7	1,50	16,20	13,30	6,24	16,64
35_B	woongroep 7	4,50	16,79	13,88	6,83	17,23
35_C	woongroep 7	7,50	17,37	14,46	7,41	17,81
36_A	woongroep 7	1,50	--	--	--	--
36_B	woongroep 7	4,50	--	--	--	--
36_C	woongroep 7	7,50	--	--	--	--
37_A	woongroep 7	1,50	8,28	5,34	-1,70	8,70
37_B	woongroep 7	4,50	9,91	6,97	-0,07	10,33
37_C	woongroep 7	7,50	12,21	9,26	2,23	12,63
38_A	woongroep 8	1,50	9,12	6,17	-0,86	9,54
38_B	woongroep 8	4,50	10,82	7,88	0,85	11,25
38_C	woongroep 8	7,50	12,58	9,64	2,61	13,01
39_A	woongroep 8	1,50	5,16	2,22	-4,81	5,59
39_B	woongroep 8	4,50	6,92	3,98	-3,06	7,34
39_C	woongroep 8	7,50	8,60	5,66	-1,37	9,03
40_A	woongroep 8	1,50	--	--	--	--
40_B	woongroep 8	4,50	--	--	--	--
40_C	woongroep 8	7,50	--	--	--	--
41_A	woongroep 8	1,50	6,98	4,04	-2,99	7,41
41_B	woongroep 8	4,50	9,00	6,05	-0,98	9,42
41_C	woongroep 8	7,50	10,31	7,36	0,33	10,73
42_A	woongroep 9	1,50	12,74	9,82	2,77	13,17
42_B	woongroep 9	4,50	13,79	10,86	3,82	14,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Hoogstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	woongroep 9	7,50	14,56	11,63	4,59	14,99
43_A	woongroep 9	1,50	6,55	3,61	-3,43	6,97
43_B	woongroep 9	4,50	8,05	5,12	-1,92	8,48
43_C	woongroep 9	7,50	9,82	6,88	-0,15	10,25
44_A	woongroep 9	1,50	--	--	--	--
44_B	woongroep 9	4,50	--	--	--	--
44_C	woongroep 9	7,50	--	--	--	--
45_A	woongroep 9	1,50	8,82	5,90	-1,15	9,25
45_B	woongroep 9	4,50	10,30	7,37	0,33	10,73
45_C	woongroep 9	7,50	11,01	8,10	1,04	11,44
46_A	woongroep 10	1,50	13,44	10,52	3,47	13,87
46_B	woongroep 10	4,50	14,57	11,64	4,60	15,00
46_C	woongroep 10	7,50	14,62	11,69	4,65	15,05
47_A	woongroep 10	1,50	8,48	5,55	-1,49	8,91
47_B	woongroep 10	4,50	10,05	7,11	0,07	10,47
47_C	woongroep 10	7,50	12,05	9,11	2,08	12,48
48_A	woongroep 10	1,50	1,81	-1,14	-8,17	2,23
48_B	woongroep 10	4,50	3,47	0,52	-6,50	3,90
48_C	woongroep 10	7,50	5,58	2,63	-4,39	6,01
49_A	woongroep 10	1,50	12,27	9,35	2,30	12,70
49_B	woongroep 10	4,50	13,27	10,35	3,30	13,70
49_C	woongroep 10	7,50	13,77	10,85	3,80	14,20
50_A	woongroep 11	1,50	20,29	17,38	10,32	20,72
50_B	woongroep 11	4,50	21,92	19,01	11,95	22,35
50_C	woongroep 11	7,50	22,79	19,87	12,82	23,22
51_A	woongroep 11	1,50	17,38	14,47	7,42	17,82
51_B	woongroep 11	4,50	19,41	16,51	9,45	19,85
51_C	woongroep 11	7,50	20,64	17,72	10,67	21,07
52_A	woongroep 11	1,50	8,95	6,02	-1,02	9,38
52_B	woongroep 11	4,50	10,44	7,49	0,46	10,86
52_C	woongroep 11	7,50	12,62	9,68	2,64	13,04
53_A	woongroep 11	1,50	4,02	1,07	-5,95	4,45
53_B	woongroep 11	4,50	5,98	3,03	-4,00	6,40
53_C	woongroep 11	7,50	9,32	6,36	-0,66	9,74
54_A	woongroep 11	1,50	9,03	6,10	-0,94	9,46
54_B	woongroep 11	4,50	10,16	7,23	0,19	10,59
54_C	woongroep 11	7,50	10,21	7,28	0,24	10,64
55_A	woongroep 11	1,50	8,58	5,66	-1,38	9,02
55_B	woongroep 11	4,50	9,74	6,81	-0,23	10,17
55_C	woongroep 11	7,50	9,96	7,03	-0,01	10,39
56_A	woongroep 12	1,50	20,84	17,93	10,88	21,28
56_B	woongroep 12	4,50	22,86	19,94	12,89	23,29
56_C	woongroep 12	7,50	24,07	21,15	14,10	24,50
57_A	woongroep 12	1,50	20,04	17,14	10,08	20,48
57_B	woongroep 12	4,50	21,73	18,81	11,76	22,16
57_C	woongroep 12	7,50	22,84	19,92	12,87	23,27
58_A	woongroep 12	1,50	12,54	9,62	2,57	12,97
58_B	woongroep 12	4,50	13,37	10,44	3,40	13,80
58_C	woongroep 12	7,50	14,19	11,27	4,23	14,63
59_A	woongroep 12	1,50	13,78	10,85	3,81	14,21
59_B	woongroep 12	4,50	14,78	11,85	4,81	15,21
59_C	woongroep 12	7,50	14,24	11,32	4,27	14,67
60_A	woongroep 13	1,50	19,40	16,49	9,43	19,83
60_B	woongroep 13	4,50	21,00	18,09	11,03	21,43
60_C	woongroep 13	7,50	22,01	19,09	12,04	22,44
61_A	woongroep 13	1,50	13,82	10,91	3,85	14,25
61_B	woongroep 13	4,50	15,01	12,09	5,04	15,44
61_C	woongroep 13	7,50	16,26	13,33	6,29	16,69
62_A	woongroep 13	1,50	10,62	7,70	0,65	11,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1 woningen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	woongroep 13	4,50	11,48	8,55	1,51	11,91
62_C	woongroep 13	7,50	12,71	9,77	2,74	13,14
63_A	woongroep 13	1,50	-3,48	-6,44	-13,46	-3,06
63_B	woongroep 13	4,50	-0,91	-3,88	-10,90	-0,50
63_C	woongroep 13	7,50	2,22	-0,74	-7,76	2,64
64_A	woongroep 13	1,50	11,11	8,20	1,14	11,54
64_B	woongroep 13	4,50	12,19	9,25	2,21	12,61
64_C	woongroep 13	7,50	13,20	10,26	3,22	13,62
65_A	woongroep 13	1,50	11,01	8,09	1,04	11,44
65_B	woongroep 13	4,50	12,12	9,19	2,15	12,55
65_C	woongroep 13	7,50	13,43	10,50	3,46	13,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	kinderdagverblijf	1,50	17,95	15,04	7,98	18,38
01_B	kinderdagverblijf	4,50	19,78	16,87	9,82	20,22
02_A	kinderdagverblijf	1,50	20,68	17,78	10,72	21,12
02_B	kinderdagverblijf	4,50	22,32	19,41	12,35	22,75
03_A	kinderdagverblijf	1,50	23,42	20,52	13,46	23,86
03_B	kinderdagverblijf	4,50	24,86	21,97	14,91	25,31
04_A	kinderdagverblijf	1,50	22,03	19,12	12,06	22,46
04_B	kinderdagverblijf	4,50	23,46	20,55	13,49	23,89
05_A	kinderdagverblijf	1,50	5,26	2,35	-4,70	5,70
05_B	kinderdagverblijf	4,50	7,13	4,21	-2,84	7,56
06_A	kinderdagverblijf	1,50	--	--	--	--
06_B	kinderdagverblijf	4,50	--	--	--	--
07_A	kinderdagverblijf	1,50	--	--	--	--
07_B	kinderdagverblijf	4,50	--	--	--	--
08_A	woongroep 1	1,50	21,75	18,85	11,79	22,19
08_B	woongroep 1	4,50	24,78	21,89	14,83	25,23
08_C	woongroep 1	7,50	27,06	24,16	17,10	27,50
09_A	woongroep 1	1,50	23,12	20,22	13,16	23,56
09_B	woongroep 1	4,50	27,70	24,80	17,74	28,14
09_C	woongroep 1	7,50	30,21	27,31	20,25	30,65
10_A	woongroep 1	1,50	25,49	22,59	15,53	25,93
10_B	woongroep 1	4,50	28,23	25,33	18,27	28,67
10_C	woongroep 1	7,50	29,72	26,82	19,76	30,16
11_A	woongroep 1	1,50	24,60	21,69	14,63	25,03
11_B	woongroep 1	4,50	27,68	24,77	17,71	28,11
11_C	woongroep 1	7,50	29,11	26,20	19,14	29,54
12_A	woongroep 1	1,50	--	--	--	--
12_B	woongroep 1	4,50	--	--	--	--
12_C	woongroep 1	7,50	--	--	--	--
13_A	woongroep 1	1,50	17,85	14,94	7,88	18,28
13_B	woongroep 1	4,50	18,59	15,68	8,62	19,02
13_C	woongroep 1	7,50	11,77	8,86	1,80	12,20
14_A	woongroep 2	1,50	22,32	19,43	12,37	22,77
14_B	woongroep 2	4,50	24,79	21,88	14,82	25,22
14_C	woongroep 2	7,50	26,55	23,64	16,58	26,98
15_A	woongroep 2	1,50	17,35	14,43	7,38	17,78
15_B	woongroep 2	4,50	20,23	17,33	10,27	20,67
15_C	woongroep 2	7,50	22,97	20,06	13,00	23,40
16_A	woongroep 2	1,50	8,18	5,27	-1,79	8,61
16_B	woongroep 2	4,50	6,78	3,87	-3,18	7,22
16_C	woongroep 2	7,50	7,54	4,61	-2,44	7,97
17_A	woongroep 2	1,50	17,93	15,03	7,97	18,37
17_B	woongroep 2	4,50	19,06	16,16	9,10	19,50
17_C	woongroep 2	7,50	20,30	17,40	10,34	20,74
18_A	woongroep 3	1,50	24,10	21,21	14,15	24,55
18_B	woongroep 3	4,50	26,07	23,16	16,10	26,50
18_C	woongroep 3	7,50	27,69	24,78	17,72	28,12
19_A	woongroep 3	1,50	16,09	13,17	6,12	16,52
19_B	woongroep 3	4,50	18,90	15,98	8,93	19,33
19_C	woongroep 3	7,50	20,09	17,19	10,13	20,53
20_A	woongroep 3	1,50	12,19	9,28	2,22	12,62
20_B	woongroep 3	4,50	6,71	3,78	-3,26	7,14
20_C	woongroep 3	7,50	6,28	3,36	-3,69	6,71
21_A	woongroep 3	1,50	20,18	17,28	10,22	20,62
21_B	woongroep 3	4,50	21,70	18,79	11,73	22,13
21_C	woongroep 3	7,50	23,24	20,34	13,28	23,68
22_A	woongroep 4	1,50	11,67	8,75	1,70	12,10
22_B	woongroep 4	4,50	13,40	10,46	3,42	13,82
22_C	woongroep 4	7,50	15,28	12,36	5,32	15,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_A	woongroep 4	1,50	-8,85	-11,76	-18,81	-8,41
23_B	woongroep 4	4,50	--	--	--	--
23_C	woongroep 4	7,50	--	--	--	--
24_A	woongroep 4	1,50	11,06	8,16	1,10	11,50
24_B	woongroep 4	4,50	11,72	8,81	1,75	12,15
24_C	woongroep 4	7,50	12,33	9,41	2,36	12,76
25_A	woongroep 4	1,50	12,47	9,55	2,50	12,90
25_B	woongroep 4	4,50	14,59	11,67	4,63	15,03
25_C	woongroep 4	7,50	16,37	13,46	6,41	16,81
26_A	woongroep 5	1,50	6,97	4,06	-2,99	7,41
26_B	woongroep 5	4,50	9,41	6,47	-0,57	9,83
26_C	woongroep 5	7,50	12,45	9,53	2,48	12,88
27_A	woongroep 5	1,50	--	--	--	--
27_B	woongroep 5	4,50	--	--	--	--
27_C	woongroep 5	7,50	--	--	--	--
28_A	woongroep 5	1,50	3,77	0,83	-6,21	4,19
28_B	woongroep 5	4,50	5,78	2,86	-4,18	6,22
28_C	woongroep 5	7,50	7,88	4,95	-2,09	8,31
29_A	woongroep 5	1,50	9,15	6,23	-0,82	9,58
29_B	woongroep 5	4,50	11,30	8,37	1,33	11,73
29_C	woongroep 5	7,50	13,34	10,40	3,36	13,76
30_A	woongroep 6	1,50	8,33	5,42	-1,63	8,77
30_B	woongroep 6	4,50	10,47	7,54	0,50	10,90
30_C	woongroep 6	7,50	12,21	9,28	2,23	12,64
31_A	woongroep 6	1,50	3,38	0,46	-6,59	3,81
31_B	woongroep 6	4,50	1,70	-1,23	-8,27	2,13
31_C	woongroep 6	7,50	-0,46	-3,40	-10,44	-0,04
32_A	woongroep 6	1,50	1,83	-1,09	-8,14	2,26
32_B	woongroep 6	4,50	3,96	1,03	-6,01	4,39
32_C	woongroep 6	7,50	5,77	2,85	-4,19	6,21
33_A	woongroep 6	1,50	8,71	5,79	-1,25	9,15
33_B	woongroep 6	4,50	10,93	8,00	0,96	11,36
33_C	woongroep 6	7,50	13,25	10,31	3,27	13,67
34_A	woongroep 7	1,50	7,61	4,70	-2,35	8,05
34_B	woongroep 7	4,50	9,14	6,22	-0,83	9,57
34_C	woongroep 7	7,50	11,71	8,79	1,74	12,14
35_A	woongroep 7	1,50	-2,86	-5,77	-12,82	-2,42
35_B	woongroep 7	4,50	-5,94	-8,86	-15,90	-5,50
35_C	woongroep 7	7,50	-5,10	-8,04	-15,08	-4,68
36_A	woongroep 7	1,50	-0,21	-3,13	-10,18	0,22
36_B	woongroep 7	4,50	--	--	--	--
36_C	woongroep 7	7,50	--	--	--	--
37_A	woongroep 7	1,50	7,57	4,65	-2,39	8,01
37_B	woongroep 7	4,50	9,95	7,02	-0,02	10,38
37_C	woongroep 7	7,50	12,37	9,45	2,41	12,81
38_A	woongroep 8	1,50	14,31	11,40	4,35	14,75
38_B	woongroep 8	4,50	15,77	12,87	5,81	16,21
38_C	woongroep 8	7,50	17,38	14,47	7,42	17,82
39_A	woongroep 8	1,50	4,61	1,69	-5,36	5,04
39_B	woongroep 8	4,50	5,76	2,82	-4,22	6,18
39_C	woongroep 8	7,50	5,75	2,82	-4,22	6,18
40_A	woongroep 8	1,50	-2,59	-5,50	-12,55	-2,15
40_B	woongroep 8	4,50	-1,60	-4,53	-11,58	-1,17
40_C	woongroep 8	7,50	--	--	--	--
41_A	woongroep 8	1,50	9,45	6,54	-0,51	9,89
41_B	woongroep 8	4,50	11,44	8,51	1,47	11,87
41_C	woongroep 8	7,50	13,68	10,76	3,71	14,11
42_A	woongroep 9	1,50	12,57	9,66	2,61	13,01
42_B	woongroep 9	4,50	14,38	11,47	4,42	14,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: C1 woningen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_C	woongroep 9	7,50	17,68	14,76	7,71	18,11
43_A	woongroep 9	1,50	6,91	3,98	-3,07	7,34
43_B	woongroep 9	4,50	8,49	5,55	-1,49	8,91
43_C	woongroep 9	7,50	9,64	6,70	-0,34	10,06
44_A	woongroep 9	1,50	-9,68	-12,59	-19,64	-9,24
44_B	woongroep 9	4,50	-9,00	-11,92	-18,96	-8,56
44_C	woongroep 9	7,50	--	--	--	--
45_A	woongroep 9	1,50	12,10	9,18	2,14	12,54
45_B	woongroep 9	4,50	13,73	10,82	3,77	14,17
45_C	woongroep 9	7,50	16,67	13,76	6,71	17,11
46_A	woongroep 10	1,50	10,41	7,49	0,44	10,84
46_B	woongroep 10	4,50	12,52	9,59	2,54	12,95
46_C	woongroep 10	7,50	16,45	13,54	6,49	16,89
47_A	woongroep 10	1,50	6,95	4,03	-3,01	7,39
47_B	woongroep 10	4,50	8,85	5,92	-1,12	9,28
47_C	woongroep 10	7,50	10,61	7,68	0,64	11,04
48_A	woongroep 10	1,50	2,66	-0,25	-7,30	3,10
48_B	woongroep 10	4,50	3,92	0,98	-6,06	4,34
48_C	woongroep 10	7,50	5,32	2,40	-4,65	5,75
49_A	woongroep 10	1,50	13,28	10,36	3,31	13,71
49_B	woongroep 10	4,50	15,69	12,77	5,72	16,12
49_C	woongroep 10	7,50	18,91	16,00	8,94	19,34
50_A	woongroep 11	1,50	13,66	10,74	3,69	14,09
50_B	woongroep 11	4,50	15,69	12,77	5,73	16,13
50_C	woongroep 11	7,50	18,19	15,27	8,23	18,63
51_A	woongroep 11	1,50	4,87	1,93	-5,11	5,29
51_B	woongroep 11	4,50	6,59	3,67	-3,38	7,02
51_C	woongroep 11	7,50	8,19	5,26	-1,78	8,62
52_A	woongroep 11	1,50	5,80	2,88	-4,17	6,23
52_B	woongroep 11	4,50	7,35	4,42	-2,62	7,78
52_C	woongroep 11	7,50	8,64	5,70	-1,34	9,06
53_A	woongroep 11	1,50	7,38	4,46	-2,59	7,81
53_B	woongroep 11	4,50	8,69	5,78	-1,27	9,13
53_C	woongroep 11	7,50	10,99	8,07	1,03	11,43
54_A	woongroep 11	1,50	16,63	13,73	6,67	17,07
54_B	woongroep 11	4,50	17,90	15,00	7,94	18,34
54_C	woongroep 11	7,50	19,07	16,17	9,11	19,51
55_A	woongroep 11	1,50	14,03	11,11	4,06	14,46
55_B	woongroep 11	4,50	15,78	12,86	5,82	16,22
55_C	woongroep 11	7,50	17,68	14,76	7,72	18,12
56_A	woongroep 12	1,50	17,39	14,48	7,42	17,82
56_B	woongroep 12	4,50	19,88	16,98	9,92	20,32
56_C	woongroep 12	7,50	21,53	18,63	11,57	21,97
57_A	woongroep 12	1,50	--	--	--	--
57_B	woongroep 12	4,50	--	--	--	--
57_C	woongroep 12	7,50	--	--	--	--
58_A	woongroep 12	1,50	3,24	0,31	-6,73	3,67
58_B	woongroep 12	4,50	4,82	1,90	-5,15	5,25
58_C	woongroep 12	7,50	7,23	4,30	-2,74	7,66
59_A	woongroep 12	1,50	18,63	15,72	8,66	19,06
59_B	woongroep 12	4,50	20,21	17,32	10,26	20,66
59_C	woongroep 12	7,50	21,30	18,39	11,33	21,73
60_A	woongroep 13	1,50	11,49	8,57	1,52	11,92
60_B	woongroep 13	4,50	13,58	10,65	3,61	14,01
60_C	woongroep 13	7,50	16,03	13,10	6,06	16,46
61_A	woongroep 13	1,50	7,46	4,55	-2,50	7,90
61_B	woongroep 13	4,50	9,11	6,19	-0,85	9,55
61_C	woongroep 13	7,50	10,52	7,60	0,56	10,96
62_A	woongroep 13	1,50	3,48	0,57	-6,48	3,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C1 woningen
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpstraat
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	woongroep 13	4,50	4,40	1,47	-5,57	4,83
62_C	woongroep 13	7,50	5,57	2,63	-4,41	5,99
63_A	woongroep 13	1,50	6,37	3,44	-3,61	6,80
63_B	woongroep 13	4,50	7,65	4,73	-2,32	8,08
63_C	woongroep 13	7,50	8,82	5,89	-1,16	9,25
64_A	woongroep 13	1,50	13,91	11,00	3,95	14,35
64_B	woongroep 13	4,50	15,54	12,63	5,57	15,97
64_C	woongroep 13	7,50	16,67	13,75	6,70	17,10
65_A	woongroep 13	1,50	11,86	8,94	1,89	12,29
65_B	woongroep 13	4,50	13,94	11,01	3,96	14,37
65_C	woongroep 13	7,50	16,85	13,92	6,88	17,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		>70	70	50m	>70	70	50m	>70	70	50m	>70	70	50m
01_A	1,5	35,77	39,88	41,30	23,89	--	23,89	6,88	--	6,88	17,95	--	17,95
01_B	4,5	37,23	40,84	42,41	24,33	--	24,33	9,96	--	9,96	19,78	--	19,78
02_A	1,5	36,03	39,66	41,22	24,07	--	24,07	7,64	--	7,64	20,68	--	20,68
02_B	4,5	37,28	40,64	42,29	24,48	--	24,48	10,73	--	10,73	22,32	--	22,32
03_A	1,5	35,11	30,39	36,37	16,71	--	16,71	13,92	--	13,92	23,42	--	23,42
03_B	4,5	36,56	33,10	38,18	16,28	--	16,28	15,17	--	15,17	24,86	--	24,86
04_A	1,5	34,27	29,99	35,65	17,99	--	17,99	15,34	--	15,34	22,03	--	22,03
04_B	4,5	35,10	34,41	37,78	19,57	--	19,57	16,30	--	16,30	23,46	--	23,46
05_A	1,5	22,86	35,02	35,28	24,12	--	24,12	19,52	--	19,52	5,26	--	5,26
05_B	4,5	25,12	35,74	36,10	24,83	--	24,83	19,96	--	19,96	7,13	--	7,13
06_A	1,5	--	38,44	38,44	26,65	--	26,65	-4,10	--	-4,10	--	--	--
06_B	4,5	--	39,20	39,20	27,25	--	27,25	-2,62	--	-2,62	--	--	--
07_A	1,5	--	39,66	39,66	27,30	--	27,30	-7,64	--	-7,64	--	--	--
07_B	4,5	--	40,45	40,45	27,87	--	27,87	-6,11	--	-6,11	--	--	--
08_A	1,5	32,45	39,22	40,05	15,75	--	15,75	8,00	--	8,00	22,19	--	22,19
08_B	4,5	34,77	40,32	41,39	20,14	--	20,14	9,37	--	9,37	25,23	--	25,23
08_C	7,5	38,36	40,64	42,66	23,78	--	23,78	9,14	--	9,14	27,50	--	27,50
09_A	1,5	31,89	31,96	34,94	16,37	--	16,37	18,53	--	18,53	23,56	--	23,56
09_B	4,5	33,85	33,87	36,87	17,65	--	17,65	20,61	--	20,61	28,14	--	28,14
09_C	7,5	35,98	30,99	37,18	18,24	--	18,24	22,56	--	22,56	30,65	--	30,65
10_A	1,5	33,29	34,49	36,94	12,35	--	12,35	17,85	--	17,85	25,93	--	25,93
10_B	4,5	35,16	33,50	37,42	16,88	--	16,88	20,10	--	20,10	28,67	--	28,67
10_C	7,5	37,43	25,45	37,70	16,45	--	16,45	21,85	--	21,85	30,16	--	30,16
11_A	1,5	30,25	26,78	31,86	17,67	--	17,67	25,02	--	25,02	25,03	--	25,03
11_B	4,5	33,43	25,55	34,09	19,28	--	19,28	27,19	--	27,19	28,11	--	28,11
11_C	7,5	34,07	28,34	35,10	20,41	--	20,41	29,14	--	29,14	29,54	--	29,54
12_A	1,5	19,71	6,33	19,90	24,67	--	24,67	22,90	--	22,90	--	--	--
12_B	4,5	21,95	8,28	22,13	25,76	--	25,76	24,36	--	24,36	--	--	--
12_C	7,5	24,04	10,29	24,22	26,43	--	26,43	25,68	--	25,68	--	--	--
13_A	1,5	32,08	35,63	37,22	25,17	--	25,17	13,14	--	13,14	18,28	--	18,28
13_B	4,5	32,65	37,11	38,44	26,06	--	26,06	14,36	--	14,36	19,02	--	19,02
13_C	7,5	32,17	39,57	40,30	27,47	--	27,47	14,78	--	14,78	12,20	--	12,20
14_A	1,5	29,21	26,50	31,07	19,59	--	19,59	27,05	--	27,05	22,77	--	22,77
14_B	4,5	33,01	34,87	37,05	20,92	--	20,92	29,37	--	29,37	25,22	--	25,22



Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg				Kasteeldijk				Hoogstraat			
		> 70	70	50m	< 70	> 70	70	50m	< 70	> 70	70	50m	< 70
14_C	7,5	34,14	36,93	38,77	21,29	--	21,29	30,83	26,98	--	30,83	26,98	--
15_A	1,5	27,27	18,76	27,84	21,11	--	21,11	26,34	17,78	--	26,34	17,78	--
15_B	4,5	29,77	21,44	30,37	21,84	--	21,84	28,62	20,67	--	28,62	20,67	--
15_C	7,5	30,36	25,70	31,64	22,73	--	22,73	30,34	23,40	--	30,34	23,40	--
16_A	1,5	21,96	2,84	22,01	25,55	--	25,55	24,88	8,61	--	24,88	8,61	--
16_B	4,5	22,43	5,81	22,52	26,30	--	26,30	26,55	7,22	--	26,55	7,22	--
16_C	7,5	23,87	13,03	24,21	27,31	--	27,31	27,84	7,97	--	27,84	7,97	--
17_A	1,5	23,66	30,30	31,15	21,96	--	21,96	10,74	18,37	--	10,74	18,37	--
17_B	4,5	26,33	35,90	36,35	23,61	--	23,61	11,61	19,50	--	11,61	19,50	--
17_C	7,5	30,09	37,63	38,33	24,99	--	24,99	12,36	20,74	--	12,36	20,74	--
18_A	1,5	32,20	21,96	32,59	18,68	--	18,68	33,24	24,55	--	33,24	24,55	--
18_B	4,5	34,78	24,66	35,18	20,64	--	20,64	35,36	26,50	--	35,36	26,50	--
18_C	7,5	36,51	29,22	37,25	20,89	--	20,89	35,45	28,12	--	35,45	28,12	--
19_A	1,5	27,51	17,95	27,97	19,38	--	19,38	26,69	16,52	--	26,69	16,52	--
19_B	4,5	31,35	23,17	31,96	21,06	--	21,06	32,45	19,33	--	32,45	19,33	--
19_C	7,5	31,81	29,14	33,69	25,51	--	25,51	36,98	20,53	--	36,98	20,53	--
20_A	1,5	24,09	8,86	24,22	27,80	--	27,80	29,67	12,62	--	29,67	12,62	--
20_B	4,5	24,94	14,93	25,35	28,17	--	28,17	32,12	7,14	--	32,12	7,14	--
20_C	7,5	25,41	--	25,41	28,84	--	28,84	33,07	6,71	--	33,07	6,71	--
21_A	1,5	29,74	17,00	29,97	24,48	--	24,48	23,09	20,62	--	23,09	20,62	--
21_B	4,5	32,24	21,50	32,59	25,35	--	25,35	24,69	22,13	--	24,69	22,13	--
21_C	7,5	33,39	25,58	34,06	25,83	--	25,83	26,03	23,68	--	26,03	23,68	--
22_A	1,5	30,51	30,12	33,33	19,42	--	19,42	23,13	12,10	--	23,13	12,10	--
22_B	4,5	31,66	30,58	34,16	21,01	--	21,01	24,74	13,82	--	24,74	13,82	--
22_C	7,5	32,51	28,49	33,96	21,50	--	21,50	25,74	15,72	--	25,74	15,72	--
23_A	1,5	17,19	22,63	23,72	31,44	--	31,44	21,94	-8,41	--	21,94	-8,41	--
23_B	4,5	17,69	27,88	28,28	32,40	--	32,40	23,30	--	--	23,30	--	--
23_C	7,5	18,93	20,12	22,58	32,95	--	32,95	24,24	--	--	24,24	--	--
24_A	1,5	17,10	19,83	21,69	29,07	--	29,07	13,12	11,50	--	13,12	11,50	--
24_B	4,5	19,76	21,80	23,91	29,67	--	29,67	14,39	12,15	--	14,39	12,15	--
24_C	7,5	23,24	25,13	27,30	30,40	--	30,40	15,72	12,76	--	15,72	12,76	--
25_A	1,5	23,39	24,51	27,00	22,81	--	22,81	15,50	12,90	--	15,50	12,90	--
25_B	4,5	26,05	25,97	29,02	23,49	--	23,49	16,56	15,03	--	16,56	15,03	--
25_C	7,5	28,97	28,69	31,84	24,44	--	24,44	18,28	16,81	--	18,28	16,81	--



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
26_A	1,5	20,00	18,81	22,46	25,53	--	25,53	14,87	--	14,87	7,41	--	7,41
26_B	4,5	21,62	23,21	25,50	26,56	--	26,56	16,52	--	16,52	9,83	--	9,83
26_C	7,5	25,78	27,14	29,52	27,26	--	27,26	18,38	--	18,38	12,88	--	12,88
27_A	1,5	16,45	26,32	26,75	32,49	--	32,49	19,96	--	19,96	--	--	--
27_B	4,5	17,82	19,60	21,81	33,31	--	33,31	21,27	--	21,27	--	--	--
27_C	7,5	17,11	20,77	22,32	33,79	--	33,79	22,21	--	22,21	--	--	--
28_A	1,5	16,12	15,85	19,00	30,38	--	30,38	8,99	--	8,99	4,19	--	4,19
28_B	4,5	17,98	17,86	20,93	31,54	--	31,54	10,11	--	10,11	6,22	--	6,22
28_C	7,5	21,67	23,60	25,75	32,59	--	32,59	11,51	--	11,51	8,31	--	8,31
29_A	1,5	20,68	17,89	22,52	24,32	--	24,32	15,11	--	15,11	9,58	--	9,58
29_B	4,5	23,50	21,17	25,50	25,10	--	25,10	16,60	--	16,60	11,73	--	11,73
29_C	7,5	26,98	26,61	29,81	26,21	--	26,21	18,12	--	18,12	13,76	--	13,76
30_A	1,5	18,31	16,51	20,51	28,40	--	28,40	11,91	--	11,91	8,77	--	8,77
30_B	4,5	20,97	19,54	23,32	28,20	--	28,20	13,98	--	13,98	10,90	--	10,90
30_C	7,5	24,95	23,88	27,46	29,03	--	29,03	16,02	--	16,02	12,64	--	12,64
31_A	1,5	16,70	21,19	22,51	33,09	--	33,09	17,49	--	17,49	3,81	--	3,81
31_B	4,5	15,99	18,05	20,15	34,28	--	34,28	18,04	--	18,04	2,13	--	2,13
31_C	7,5	16,08	20,39	21,76	35,05	--	35,05	18,89	--	18,89	-0,04	--	-0,04
32_A	1,5	24,42	31,44	32,23	31,34	--	31,34	4,64	--	4,64	2,26	--	2,26
32_B	4,5	24,90	31,56	32,41	32,34	--	32,34	7,75	--	7,75	4,39	--	4,39
32_C	7,5	25,67	32,13	33,01	33,27	--	33,27	9,68	--	9,68	6,21	--	6,21
33_A	1,5	20,26	17,24	22,02	27,05	--	27,05	9,64	--	9,64	9,15	--	9,15
33_B	4,5	23,16	20,50	25,04	27,76	--	27,76	11,29	--	11,29	11,36	--	11,36
33_C	7,5	26,62	26,05	29,35	28,43	--	28,43	13,58	--	13,58	13,67	--	13,67
34_A	1,5	17,00	30,10	30,31	29,85	--	29,85	9,66	--	9,66	8,05	--	8,05
34_B	4,5	19,74	30,63	30,97	30,70	--	30,70	12,86	--	12,86	9,57	--	9,57
34_C	7,5	23,96	31,24	31,98	31,57	--	31,57	15,02	--	15,02	12,14	--	12,14
35_A	1,5	15,48	11,69	17,00	33,81	--	33,81	16,64	--	16,64	-2,42	--	-2,42
35_B	4,5	14,17	16,68	18,61	35,13	--	35,13	17,23	--	17,23	-5,50	--	-5,50
35_C	7,5	14,61	10,14	15,94	36,04	--	36,04	17,81	--	17,81	-4,68	--	-4,68
36_A	1,5	9,91	34,21	34,23	34,09	--	34,09	--	--	--	0,22	--	0,22
36_B	4,5	--	34,87	34,87	35,10	--	35,10	--	--	--	--	--	--
36_C	7,5	--	35,12	35,12	35,78	--	35,78	--	--	--	--	--	--
37_A	1,5	22,37	33,49	33,81	27,93	--	27,93	8,70	--	8,70	8,01	--	8,01

toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
37_B	4,5	24,14	34,04	34,46	28,63	--	28,63	10,33	--	10,33	10,38	--	10,38
37_C	7,5	26,79	34,48	35,16	29,17	--	29,17	12,63	--	12,63	12,81	--	12,81
38_A	1,5	29,79	35,63	36,64	25,77	--	25,77	9,54	--	9,54	14,75	--	14,75
38_B	4,5	30,64	36,17	37,24	26,61	--	26,61	11,25	--	11,25	16,21	--	16,21
38_C	7,5	31,71	36,37	37,65	27,47	--	27,47	13,01	--	13,01	17,82	--	17,82
39_A	1,5	16,39	25,17	25,71	32,50	--	32,50	5,59	--	5,59	5,04	--	5,04
39_B	4,5	18,96	25,69	26,53	33,34	--	33,34	7,34	--	7,34	6,18	--	6,18
39_C	7,5	22,50	26,25	27,78	33,98	--	33,98	9,03	--	9,03	6,18	--	6,18
40_A	1,5	5,06	35,98	35,98	32,60	--	32,60	--	--	--	-2,15	--	-2,15
40_B	4,5	--	36,62	36,62	33,43	--	33,43	--	--	--	-1,17	--	-1,17
40_C	7,5	--	36,85	36,85	34,03	--	34,03	--	--	--	--	--	--
41_A	1,5	30,01	35,25	36,39	27,90	--	27,90	7,41	--	7,41	9,89	--	9,89
41_B	4,5	30,80	35,97	37,12	28,59	--	28,59	9,42	--	9,42	11,87	--	11,87
41_C	7,5	31,59	35,58	37,04	29,05	--	29,05	10,73	--	10,73	14,11	--	14,11
42_A	1,5	32,29	36,56	37,94	23,08	--	23,08	13,17	--	13,17	13,01	--	13,01
42_B	4,5	33,29	37,56	38,94	24,03	--	24,03	14,22	--	14,22	14,82	--	14,82
42_C	7,5	34,21	34,96	37,61	24,24	--	24,24	14,99	--	14,99	18,11	--	18,11
43_A	1,5	25,06	31,09	32,06	29,94	--	29,94	6,97	--	6,97	7,34	--	7,34
43_B	4,5	26,08	32,10	33,07	30,72	--	30,72	8,48	--	8,48	8,91	--	8,91
43_C	7,5	27,25	32,66	33,76	31,32	--	31,32	10,25	--	10,25	10,06	--	10,06
44_A	1,5	2,37	36,41	36,41	31,86	--	31,86	--	--	--	-9,24	--	-9,24
44_B	4,5	3,57	37,09	37,09	32,62	--	32,62	--	--	--	-8,56	--	-8,56
44_C	7,5	--	37,35	37,35	33,08	--	33,08	--	--	--	--	--	--
45_A	1,5	32,62	38,56	39,55	26,32	--	26,32	9,25	--	9,25	12,54	--	12,54
45_B	4,5	33,61	39,62	40,59	27,22	--	27,22	10,73	--	10,73	14,17	--	14,17
45_C	7,5	34,29	39,72	40,81	27,10	--	27,10	11,44	--	11,44	17,11	--	17,11
46_A	1,5	27,11	33,44	34,35	21,25	--	21,25	13,87	--	13,87	10,84	--	10,84
46_B	4,5	29,80	34,25	35,58	22,07	--	22,07	15,00	--	15,00	12,95	--	12,95
46_C	7,5	34,00	34,45	37,24	22,94	--	22,94	15,05	--	15,05	16,89	--	16,89
47_A	1,5	20,10	31,51	31,81	26,10	--	26,10	8,91	--	8,91	7,39	--	7,39
47_B	4,5	22,93	32,83	33,25	26,76	--	26,76	10,47	--	10,47	9,28	--	9,28
47_C	7,5	27,12	33,73	34,59	27,60	--	27,60	12,48	--	12,48	11,04	--	11,04
48_A	1,5	14,25	37,58	37,60	27,51	--	27,51	2,23	--	2,23	3,10	--	3,10
48_B	4,5	16,74	38,14	38,17	28,11	--	28,11	3,90	--	3,90	4,34	--	4,34

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
48_C	7,5	20,25	38,38	38,45	28,63	--	28,63	6,01	--	6,01	5,75	--	5,75
49_A	1,5	30,17	39,54	40,02	25,31	--	25,31	12,70	--	12,70	13,71	--	13,71
49_B	4,5	32,03	40,47	41,05	26,35	--	26,35	13,70	--	13,70	16,12	--	16,12
49_C	7,5	34,64	39,58	40,79	26,60	--	26,60	14,20	--	14,20	19,34	--	19,34
50_A	1,5	31,96	31,10	34,56	18,85	--	18,85	20,72	--	20,72	14,09	--	14,09
50_B	4,5	33,21	36,70	38,31	20,85	--	20,85	22,35	--	22,35	16,13	--	16,13
50_C	7,5	34,26	37,47	39,17	20,03	--	20,03	23,22	--	23,22	18,63	--	18,63
51_A	1,5	21,39	27,77	28,67	20,92	--	20,92	17,82	--	17,82	5,29	--	5,29
51_B	4,5	23,58	34,48	34,82	22,00	--	22,00	19,85	--	19,85	7,02	--	7,02
51_C	7,5	27,08	35,23	35,85	23,64	--	23,64	21,07	--	21,07	8,62	--	8,62
52_A	1,5	19,83	31,02	31,34	22,90	--	22,90	9,38	--	9,38	6,23	--	6,23
52_B	4,5	22,01	34,78	35,00	23,74	--	23,74	10,86	--	10,86	7,78	--	7,78
52_C	7,5	24,15	35,62	35,92	25,04	--	25,04	13,04	--	13,04	9,06	--	9,06
53_A	1,5	16,31	38,65	38,68	20,73	--	20,73	4,45	--	4,45	7,81	--	7,81
53_B	4,5	18,58	39,24	39,28	21,54	--	21,54	6,40	--	6,40	9,13	--	9,13
53_C	7,5	21,78	39,55	39,62	22,92	--	22,92	9,74	--	9,74	11,43	--	11,43
54_A	1,5	27,98	38,38	38,76	24,88	--	24,88	9,46	--	9,46	17,07	--	17,07
54_B	4,5	30,70	39,08	39,67	25,93	--	25,93	10,59	--	10,59	18,34	--	18,34
54_C	7,5	34,20	39,71	40,79	26,21	--	26,21	10,64	--	10,64	19,51	--	19,51
55_A	1,5	26,57	38,09	38,39	24,22	--	24,22	9,02	--	9,02	14,46	--	14,46
55_B	4,5	29,56	38,89	39,37	25,34	--	25,34	10,17	--	10,17	16,22	--	16,22
55_C	7,5	33,99	40,15	41,09	25,53	--	25,53	10,39	--	10,39	18,12	--	18,12
56_A	1,5	30,81	31,65	34,26	18,83	--	18,83	21,28	--	21,28	17,82	--	17,82
56_B	4,5	32,56	32,87	35,73	20,62	--	20,62	23,29	--	23,29	20,32	--	20,32
56_C	7,5	32,67	33,64	36,19	20,95	--	20,95	24,50	--	24,50	21,97	--	21,97
57_A	1,5	20,16	24,69	26,00	22,44	--	22,44	20,48	--	20,48	--	--	--
57_B	4,5	22,69	27,12	28,46	23,45	--	23,45	22,16	--	22,16	--	--	--
57_C	7,5	25,46	27,95	29,89	24,51	--	24,51	23,27	--	23,27	--	--	--
58_A	1,5	15,52	19,12	20,69	22,68	--	22,68	12,97	--	12,97	3,67	--	3,67
58_B	4,5	18,03	22,13	23,56	24,01	--	24,01	13,80	--	13,80	5,25	--	5,25
58_C	7,5	21,48	27,26	28,28	25,64	--	25,64	14,63	--	14,63	7,66	--	7,66
59_A	1,5	26,63	30,17	31,76	21,73	--	21,73	14,21	--	14,21	19,06	--	19,06
59_B	4,5	28,27	35,16	35,97	22,57	--	22,57	15,21	--	15,21	20,66	--	20,66
59_C	7,5	28,34	36,08	36,76	23,63	--	23,63	14,67	--	14,67	21,73	--	21,73



toetspunt	hoogte [m]	excl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		>70	70	50m	>70	70	50m	>70	70	50m	>70	70	50m
60_A	1,5	20,94	23,95	25,71	20,96	--	20,96	19,83	--	19,83	11,92	--	11,92
60_B	4,5	23,86	26,51	28,39	22,51	--	22,51	21,43	--	21,43	14,01	--	14,01
60_C	7,5	27,84	25,95	30,01	23,85	--	23,85	22,44	--	22,44	16,46	--	16,46
61_A	1,5	19,48	17,64	21,67	27,81	--	27,81	14,25	--	14,25	7,90	--	7,90
61_B	4,5	21,91	20,52	24,28	27,85	--	27,85	15,44	--	15,44	9,55	--	9,55
61_C	7,5	24,36	20,61	25,89	28,71	--	28,71	16,69	--	16,69	10,96	--	10,96
62_A	1,5	18,16	24,38	25,31	28,12	--	28,12	11,05	--	11,05	3,92	--	3,92
62_B	4,5	20,60	25,97	27,08	28,71	--	28,71	11,91	--	11,91	4,83	--	4,83
62_C	7,5	22,90	28,12	29,26	29,48	--	29,48	13,14	--	13,14	5,99	--	5,99
63_A	1,5	26,16	32,85	33,69	30,50	--	30,50	-3,06	--	-3,06	6,80	--	6,80
63_B	4,5	26,81	33,40	34,26	31,04	--	31,04	-0,50	--	-0,50	8,08	--	8,08
63_C	7,5	27,35	34,02	34,87	31,64	--	31,64	2,64	--	2,64	9,25	--	9,25
64_A	1,5	24,77	34,65	35,07	23,34	--	23,34	11,54	--	11,54	14,35	--	14,35
64_B	4,5	26,75	35,26	35,83	24,07	--	24,07	12,61	--	12,61	15,97	--	15,97
64_C	7,5	29,00	35,64	36,49	24,88	--	24,88	13,62	--	13,62	17,10	--	17,10
65_A	1,5	21,16	31,93	32,28	23,80	--	23,80	11,44	--	11,44	12,29	--	12,29
65_B	4,5	23,85	32,48	33,04	24,42	--	24,42	12,55	--	12,55	14,37	--	14,37
65_C	7,5	28,10	33,18	34,35	25,21	--	25,21	13,86	--	13,86	17,28	--	17,28

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
01_A	1,5	30,77	37,88	38,65	18,89	--	18,89	1,88	--	1,88	12,95	--	12,95
01_B	4,5	32,23	38,84	39,70	19,33	--	19,33	4,96	--	4,96	14,78	--	14,78
02_A	1,5	31,03	37,66	38,51	19,07	--	19,07	2,64	--	2,64	15,68	--	15,68
02_B	4,5	32,28	38,64	39,54	19,48	--	19,48	5,73	--	5,73	17,32	--	17,32
03_A	1,5	30,11	28,39	32,34	11,71	--	11,71	8,92	--	8,92	18,42	--	18,42
03_B	4,5	31,56	31,10	34,35	11,28	--	11,28	10,17	--	10,17	19,86	--	19,86
04_A	1,5	29,27	27,99	31,69	12,99	--	12,99	10,34	--	10,34	17,03	--	17,03
04_B	4,5	30,10	32,41	34,42	14,57	--	14,57	11,30	--	11,30	18,46	--	18,46
05_A	1,5	17,86	33,02	33,15	19,12	--	19,12	14,52	--	14,52	0,26	--	0,26
05_B	4,5	20,12	33,74	33,92	19,83	--	19,83	14,96	--	14,96	2,13	--	2,13
06_A	1,5	--	36,44	36,44	21,65	--	21,65	-9,10	--	-9,10	--	--	--
06_B	4,5	--	37,20	37,20	22,25	--	22,25	-7,62	--	-7,62	--	--	--
07_A	1,5	--	37,66	37,66	22,30	--	22,30	-12,64	--	-12,64	--	--	--
07_B	4,5	--	38,45	38,45	22,87	--	22,87	-11,11	--	-11,11	--	--	--
08_A	1,5	27,45	37,22	37,66	10,75	--	10,75	3,00	--	3,00	17,19	--	17,19
08_B	4,5	29,77	38,32	38,89	15,14	--	15,14	4,37	--	4,37	20,23	--	20,23
08_C	7,5	33,36	38,64	39,77	18,78	--	18,78	4,14	--	4,14	22,50	--	22,50
09_A	1,5	26,89	29,96	31,70	11,37	--	11,37	13,53	--	13,53	18,56	--	18,56
09_B	4,5	28,85	31,87	33,63	12,65	--	12,65	15,61	--	15,61	23,14	--	23,14
09_C	7,5	30,98	28,99	33,11	13,24	--	13,24	17,56	--	17,56	25,65	--	25,65
10_A	1,5	28,29	32,49	33,89	7,35	--	7,35	12,85	--	12,85	20,93	--	20,93
10_B	4,5	30,16	31,50	33,89	11,88	--	11,88	15,10	--	15,10	23,67	--	23,67
10_C	7,5	32,43	23,45	32,95	11,45	--	11,45	16,85	--	16,85	25,16	--	25,16
11_A	1,5	25,25	24,78	28,03	12,67	--	12,67	20,02	--	20,02	20,03	--	20,03
11_B	4,5	28,43	23,55	29,65	14,28	--	14,28	22,19	--	22,19	23,11	--	23,11
11_C	7,5	29,07	26,34	30,93	15,41	--	15,41	24,14	--	24,14	24,54	--	24,54
12_A	1,5	14,71	4,33	15,09	19,67	--	19,67	17,90	--	17,90	--	--	--
12_B	4,5	16,95	6,28	17,31	20,76	--	20,76	19,36	--	19,36	--	--	--
12_C	7,5	19,04	8,29	19,39	21,43	--	21,43	20,68	--	20,68	--	--	--
13_A	1,5	27,08	33,63	34,50	20,17	--	20,17	8,14	--	8,14	13,28	--	13,28
13_B	4,5	27,65	35,11	35,83	21,06	--	21,06	9,36	--	9,36	14,02	--	14,02
13_C	7,5	27,17	37,57	37,95	22,47	--	22,47	9,78	--	9,78	7,20	--	7,20
14_A	1,5	24,21	24,50	27,37	14,59	--	14,59	22,05	--	22,05	17,77	--	17,77
14_B	4,5	28,01	32,87	34,10	15,92	--	15,92	24,37	--	24,37	20,22	--	20,22



Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
14_C	7,5	29,14	34,93	35,95	16,29	25,83	16,29	25,83	--	25,83	21,98	--	21,98
15_A	1,5	22,27	16,76	23,35	16,11	21,34	16,11	21,34	--	21,34	12,78	--	12,78
15_B	4,5	24,77	19,44	25,89	16,84	23,62	16,84	23,62	--	23,62	15,67	--	15,67
15_C	7,5	25,36	23,70	27,62	17,73	25,34	17,73	25,34	--	25,34	18,40	--	18,40
16_A	1,5	16,96	0,84	17,06	20,55	19,88	20,55	19,88	--	19,88	3,61	--	3,61
16_B	4,5	17,43	3,81	17,61	21,30	21,55	21,30	21,55	--	21,55	2,22	--	2,22
16_C	7,5	18,87	11,03	19,53	22,31	22,84	22,31	22,84	--	22,84	2,97	--	2,97
17_A	1,5	18,66	28,30	28,75	16,96	5,74	16,96	5,74	--	5,74	13,37	--	13,37
17_B	4,5	21,33	33,90	34,13	18,61	6,61	18,61	6,61	--	6,61	14,50	--	14,50
17_C	7,5	25,09	35,63	36,00	19,99	7,36	19,99	7,36	--	7,36	15,74	--	15,74
18_A	1,5	27,20	19,96	27,95	13,68	28,24	13,68	28,24	--	28,24	19,55	--	19,55
18_B	4,5	29,78	22,66	30,55	15,64	30,36	15,64	30,36	--	30,36	21,50	--	21,50
18_C	7,5	31,51	27,22	32,88	15,89	30,45	15,89	30,45	--	30,45	23,12	--	23,12
19_A	1,5	22,51	15,95	23,38	14,38	21,69	14,38	21,69	--	21,69	11,52	--	11,52
19_B	4,5	26,35	21,17	27,50	16,06	27,45	16,06	27,45	--	27,45	14,33	--	14,33
19_C	7,5	26,81	27,14	29,99	20,51	31,98	20,51	31,98	--	31,98	15,53	--	15,53
20_A	1,5	19,09	6,86	19,34	22,80	24,67	22,80	24,67	--	24,67	7,62	--	7,62
20_B	4,5	19,94	12,93	20,73	23,17	27,12	23,17	27,12	--	27,12	2,14	--	2,14
20_C	7,5	20,41	--	20,41	23,84	28,07	23,84	28,07	--	28,07	1,71	--	1,71
21_A	1,5	24,74	15,00	25,18	19,48	18,09	19,48	18,09	--	18,09	15,62	--	15,62
21_B	4,5	27,24	19,50	27,92	20,35	19,69	20,35	19,69	--	19,69	17,13	--	17,13
21_C	7,5	28,39	23,58	29,63	20,83	21,03	20,83	21,03	--	21,03	18,68	--	18,68
22_A	1,5	25,51	28,12	30,02	14,42	18,13	14,42	18,13	--	18,13	7,10	--	7,10
22_B	4,5	26,66	28,58	30,74	16,01	19,74	16,01	19,74	--	19,74	8,82	--	8,82
22_C	7,5	27,51	26,49	30,04	16,50	20,74	16,50	20,74	--	20,74	10,72	--	10,72
23_A	1,5	12,19	20,63	21,21	26,44	16,94	26,44	16,94	--	16,94	-13,41	--	-13,41
23_B	4,5	12,69	25,88	26,08	27,40	18,30	27,40	18,30	--	18,30	--	--	--
23_C	7,5	13,93	18,12	19,52	27,95	19,24	27,95	19,24	--	19,24	--	--	--
24_A	1,5	12,10	17,83	18,86	24,07	8,12	24,07	8,12	--	8,12	6,50	--	6,50
24_B	4,5	14,76	20,98	24,67	24,67	9,39	24,67	9,39	--	9,39	7,15	--	7,15
24_C	7,5	18,24	23,13	24,35	25,40	10,72	25,40	10,72	--	10,72	7,76	--	7,76
25_A	1,5	18,39	22,51	23,93	17,81	10,50	17,81	10,50	--	10,50	7,90	--	7,90
25_B	4,5	21,05	23,97	25,76	18,49	11,56	18,49	11,56	--	11,56	10,03	--	10,03
25_C	7,5	23,97	26,69	28,55	19,44	13,28	19,44	13,28	--	13,28	11,81	--	11,81



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
26_A	1,5	15,00	16,81	19,01	20,53	9,87	20,53	9,87	--	9,87	2,41	--	2,41
26_B	4,5	16,62	21,21	22,51	21,56	11,52	21,56	11,52	--	11,52	4,83	--	4,83
26_C	7,5	20,78	25,14	26,50	22,26	13,38	22,26	13,38	--	13,38	7,88	--	7,88
27_A	1,5	11,45	24,32	24,54	27,49	14,96	27,49	14,96	--	14,96	--	--	--
27_B	4,5	12,82	17,60	18,85	28,31	16,27	28,31	16,27	--	16,27	--	--	--
27_C	7,5	12,11	18,77	19,62	28,79	17,21	28,79	17,21	--	17,21	--	--	--
28_A	1,5	11,12	13,85	15,71	25,38	3,99	25,38	3,99	--	3,99	-0,81	--	-0,81
28_B	4,5	12,98	15,86	17,66	26,54	5,11	26,54	5,11	--	5,11	1,22	--	1,22
28_C	7,5	16,67	21,60	22,81	27,59	6,51	27,59	6,51	--	6,51	3,31	--	3,31
29_A	1,5	15,68	15,89	18,80	19,32	10,11	19,32	10,11	--	10,11	4,58	--	4,58
29_B	4,5	18,50	19,17	21,86	20,10	11,60	20,10	11,60	--	11,60	6,73	--	6,73
29_C	7,5	21,98	24,61	26,50	21,21	13,12	21,21	13,12	--	13,12	8,76	--	8,76
30_A	1,5	13,31	14,51	16,96	23,40	6,91	23,40	6,91	--	6,91	3,77	--	3,77
30_B	4,5	15,97	17,54	19,84	23,20	8,98	23,20	8,98	--	8,98	5,90	--	5,90
30_C	7,5	19,95	21,88	24,03	24,03	11,02	24,03	11,02	--	11,02	7,64	--	7,64
31_A	1,5	11,70	19,19	19,90	28,09	12,49	28,09	12,49	--	12,49	-1,19	--	-1,19
31_B	4,5	10,99	16,05	17,23	29,28	13,04	29,28	13,04	--	13,04	-2,87	--	-2,87
31_C	7,5	11,08	18,39	19,13	30,05	13,89	30,05	13,89	--	13,89	-5,04	--	-5,04
32_A	1,5	19,42	29,44	29,85	26,34	-0,36	26,34	-0,36	--	-0,36	-2,74	--	-2,74
32_B	4,5	19,90	29,56	30,01	27,34	2,75	27,34	2,75	--	2,75	-0,61	--	-0,61
32_C	7,5	20,67	30,13	30,60	28,27	4,68	28,27	4,68	--	4,68	1,21	--	1,21
33_A	1,5	15,26	15,24	18,26	22,05	4,64	22,05	4,64	--	4,64	4,15	--	4,15
33_B	4,5	18,16	18,50	21,34	22,76	6,29	22,76	6,29	--	6,29	6,36	--	6,36
33_C	7,5	21,62	24,05	26,01	23,43	8,58	23,43	8,58	--	8,58	8,67	--	8,67
34_A	1,5	12,00	28,10	28,21	24,85	4,66	24,85	4,66	--	4,66	3,05	--	3,05
34_B	4,5	14,74	28,63	28,80	25,70	7,86	25,70	7,86	--	7,86	4,57	--	4,57
34_C	7,5	18,96	29,24	29,63	26,57	10,02	26,57	10,02	--	10,02	7,14	--	7,14
35_A	1,5	10,48	9,69	13,11	28,81	11,64	28,81	11,64	--	11,64	-7,42	--	-7,42
35_B	4,5	9,17	14,68	15,76	30,13	12,23	30,13	12,23	--	12,23	-10,50	--	-10,50
35_C	7,5	9,61	8,14	11,95	31,04	12,81	31,04	12,81	--	12,81	-9,68	--	-9,68
36_A	1,5	4,91	32,21	32,22	29,09	--	29,09	--	--	--	-4,78	--	-4,78
36_B	4,5	--	32,87	32,87	30,10	--	30,10	--	--	--	--	--	--
36_C	7,5	--	33,12	33,12	30,78	--	30,78	--	--	--	--	--	--
37_A	1,5	17,37	31,49	31,66	22,93	3,70	22,93	3,70	--	3,70	3,01	--	3,01

toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		Δ	70	50m	Δ	70	50m	Δ	70	50m	Δ	70	50m
37_B	4,5	19,14	32,04	32,26	23,63	--	23,63	5,33	--	5,33	5,38	--	5,38
37_C	7,5	21,79	32,48	32,84	24,17	--	24,17	7,63	--	7,63	7,81	--	7,81
38_A	1,5	24,79	33,63	34,16	20,77	--	20,77	4,54	--	4,54	9,75	--	9,75
38_B	4,5	25,64	34,17	34,74	21,61	--	21,61	6,25	--	6,25	11,21	--	11,21
38_C	7,5	26,71	34,37	35,06	22,47	--	22,47	8,01	--	8,01	12,82	--	12,82
39_A	1,5	11,39	23,17	23,45	27,50	--	27,50	0,59	--	0,59	0,04	--	0,04
39_B	4,5	13,96	23,69	24,13	28,34	--	28,34	2,34	--	2,34	1,18	--	1,18
39_C	7,5	17,50	24,25	25,08	28,98	--	28,98	4,03	--	4,03	1,18	--	1,18
40_A	1,5	0,06	33,98	33,98	27,60	--	27,60	--	--	--	-7,15	--	-7,15
40_B	4,5	--	34,62	34,62	28,43	--	28,43	--	--	--	-6,17	--	-6,17
40_C	7,5	--	34,85	34,85	29,03	--	29,03	--	--	--	--	--	--
41_A	1,5	25,01	33,25	33,86	22,90	--	22,90	2,41	--	2,41	4,89	--	4,89
41_B	4,5	25,80	33,97	34,59	23,59	--	23,59	4,42	--	4,42	6,87	--	6,87
41_C	7,5	26,59	33,58	34,37	24,05	--	24,05	5,73	--	5,73	9,11	--	9,11
42_A	1,5	27,29	34,56	35,31	18,08	--	18,08	8,17	--	8,17	8,01	--	8,01
42_B	4,5	28,29	35,56	36,31	19,03	--	19,03	9,22	--	9,22	9,82	--	9,82
42_C	7,5	29,21	32,96	34,49	19,24	--	19,24	9,99	--	9,99	13,11	--	13,11
43_A	1,5	20,06	29,09	29,60	24,94	--	24,94	1,97	--	1,97	2,34	--	2,34
43_B	4,5	21,08	30,10	30,61	25,72	--	25,72	3,48	--	3,48	3,91	--	3,91
43_C	7,5	22,25	30,66	31,25	26,32	--	26,32	5,25	--	5,25	5,06	--	5,06
44_A	1,5	-2,63	34,41	34,41	26,86	--	26,86	--	--	--	-14,24	--	-14,24
44_B	4,5	-1,43	35,09	35,09	27,62	--	27,62	--	--	--	-13,56	--	-13,56
44_C	7,5	--	35,35	35,35	28,08	--	28,08	--	--	--	--	--	--
45_A	1,5	27,62	36,56	37,08	21,32	--	21,32	4,25	--	4,25	7,54	--	7,54
45_B	4,5	28,61	37,62	38,13	22,22	--	22,22	5,73	--	5,73	9,17	--	9,17
45_C	7,5	29,29	37,72	38,30	22,10	--	22,10	6,44	--	6,44	12,11	--	12,11
46_A	1,5	22,11	31,44	31,92	16,25	--	16,25	8,87	--	8,87	5,84	--	5,84
46_B	4,5	24,80	32,25	32,97	17,07	--	17,07	10,00	--	10,00	7,95	--	7,95
46_C	7,5	29,00	32,45	34,07	17,94	--	17,94	10,05	--	10,05	11,89	--	11,89
47_A	1,5	15,10	29,51	29,66	21,10	--	21,10	3,91	--	3,91	2,39	--	2,39
47_B	4,5	17,93	30,83	31,05	21,76	--	21,76	5,47	--	5,47	4,28	--	4,28
47_C	7,5	22,12	31,73	32,18	22,60	--	22,60	7,48	--	7,48	6,04	--	6,04
48_A	1,5	9,25	35,58	35,59	22,51	--	22,51	-2,77	--	-2,77	-1,90	--	-1,90
48_B	4,5	11,74	36,14	36,16	23,11	--	23,11	-1,10	--	-1,10	-0,66	--	-0,66

Geluidsbelastingen ten gevolge van wegverkeer



toetspunt	hoogte [m]	incl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
		> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
48_C	7,5	15,25	36,38	36,41	23,63	--	23,63	1,01	--	1,01	0,75	--	0,75
49_A	1,5	25,17	37,54	37,78	20,31	--	20,31	7,70	--	7,70	8,71	--	8,71
49_B	4,5	27,03	38,47	38,77	21,35	--	21,35	8,70	--	8,70	11,12	--	11,12
49_C	7,5	29,64	37,58	38,23	21,60	--	21,60	9,20	--	9,20	14,34	--	14,34
50_A	1,5	26,96	29,10	31,17	13,85	--	13,85	15,72	--	15,72	9,09	--	9,09
50_B	4,5	28,21	34,70	35,58	15,85	--	15,85	17,35	--	17,35	11,13	--	11,13
50_C	7,5	29,26	35,47	36,40	15,03	--	15,03	18,22	--	18,22	13,63	--	13,63
51_A	1,5	16,39	25,77	26,24	15,92	--	15,92	12,82	--	12,82	0,29	--	0,29
51_B	4,5	18,58	32,48	32,65	17,00	--	17,00	14,85	--	14,85	2,02	--	2,02
51_C	7,5	22,08	33,23	33,55	18,64	--	18,64	16,07	--	16,07	3,62	--	3,62
52_A	1,5	14,83	29,02	29,18	17,90	--	17,90	4,38	--	4,38	1,23	--	1,23
52_B	4,5	17,01	32,78	32,89	18,74	--	18,74	5,86	--	5,86	2,78	--	2,78
52_C	7,5	19,15	33,62	33,77	20,04	--	20,04	8,04	--	8,04	4,06	--	4,06
53_A	1,5	11,31	36,65	36,66	15,73	--	15,73	-0,55	--	-0,55	2,81	--	2,81
53_B	4,5	13,58	37,24	37,26	16,54	--	16,54	1,40	--	1,40	4,13	--	4,13
53_C	7,5	16,78	37,55	37,59	17,92	--	17,92	4,74	--	4,74	6,43	--	6,43
54_A	1,5	22,98	36,38	36,57	19,88	--	19,88	4,46	--	4,46	12,07	--	12,07
54_B	4,5	25,70	37,08	37,39	20,93	--	20,93	5,59	--	5,59	13,34	--	13,34
54_C	7,5	29,20	37,71	38,28	21,21	--	21,21	5,64	--	5,64	14,51	--	14,51
55_A	1,5	21,57	36,09	36,24	19,22	--	19,22	4,02	--	4,02	9,46	--	9,46
55_B	4,5	24,56	36,89	37,14	20,34	--	20,34	5,17	--	5,17	11,22	--	11,22
55_C	7,5	28,99	38,15	38,65	20,53	--	20,53	5,39	--	5,39	13,12	--	13,12
56_A	1,5	25,81	29,65	31,15	13,83	--	13,83	16,28	--	16,28	12,82	--	12,82
56_B	4,5	27,56	30,87	32,53	15,62	--	15,62	18,29	--	18,29	15,32	--	15,32
56_C	7,5	27,67	31,64	33,10	15,95	--	15,95	19,50	--	19,50	16,97	--	16,97
57_A	1,5	15,16	22,69	23,40	17,44	--	17,44	15,48	--	15,48	--	--	--
57_B	4,5	17,69	25,12	25,84	18,45	--	18,45	17,16	--	17,16	--	--	--
57_C	7,5	20,46	25,95	27,03	19,51	--	19,51	18,27	--	18,27	--	--	--
58_A	1,5	10,52	17,12	17,98	17,68	--	17,68	7,97	--	7,97	-1,33	--	-1,33
58_B	4,5	13,03	20,13	20,90	19,01	--	19,01	8,80	--	8,80	0,25	--	0,25
58_C	7,5	16,48	25,26	25,80	20,64	--	20,64	9,63	--	9,63	2,66	--	2,66
59_A	1,5	21,63	28,17	29,04	16,73	--	16,73	9,21	--	9,21	14,06	--	14,06
59_B	4,5	23,27	33,16	33,58	17,57	--	17,57	10,21	--	10,21	15,66	--	15,66
59_C	7,5	23,34	34,08	34,43	18,63	--	18,63	9,67	--	9,67	16,73	--	16,73



		incl. aftrek [dB]											
		Dorpenweg			Kasteeldijk			Hoogstraat			Dorpstraat		
toetspunt	hoogte [m]	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m	> 70	70	50m
60_A	1,5	15,94	21,95	22,92	15,96	--	15,96	14,83	--	14,83	6,92	--	6,92
60_B	4,5	18,86	24,51	25,56	17,51	--	17,51	16,43	--	16,43	9,01	--	9,01
60_C	7,5	22,84	23,95	26,44	18,85	--	18,85	17,44	--	17,44	11,46	--	11,46
61_A	1,5	14,48	15,64	18,11	22,81	--	22,81	9,25	--	9,25	2,90	--	2,90
61_B	4,5	16,91	18,52	20,80	22,85	--	22,85	10,44	--	10,44	4,55	--	4,55
61_C	7,5	19,36	18,61	22,01	23,71	--	23,71	11,69	--	11,69	5,96	--	5,96
62_A	1,5	13,16	22,38	22,87	23,12	--	23,12	6,05	--	6,05	-1,08	--	-1,08
62_B	4,5	15,60	23,97	24,56	23,71	--	23,71	6,91	--	6,91	-0,17	--	-0,17
62_C	7,5	17,90	26,12	26,73	24,48	--	24,48	8,14	--	8,14	0,99	--	0,99
63_A	1,5	21,16	30,85	31,29	25,50	--	25,50	-8,06	--	-8,06	1,80	--	1,80
63_B	4,5	21,81	31,40	31,85	26,04	--	26,04	-5,50	--	-5,50	3,08	--	3,08
63_C	7,5	22,35	32,02	32,46	26,64	--	26,64	-2,36	--	-2,36	4,25	--	4,25
64_A	1,5	19,77	32,65	32,87	18,34	--	18,34	6,54	--	6,54	9,35	--	9,35
64_B	4,5	21,75	33,26	33,56	19,07	--	19,07	7,61	--	7,61	10,97	--	10,97
64_C	7,5	24,00	33,64	34,09	19,88	--	19,88	8,62	--	8,62	12,10	--	12,10
65_A	1,5	16,16	29,93	30,11	18,80	--	18,80	6,44	--	6,44	7,29	--	7,29
65_B	4,5	18,85	30,48	30,77	19,42	--	19,42	7,55	--	7,55	9,37	--	9,37
65_C	7,5	23,10	31,18	31,81	20,21	--	20,21	8,86	--	8,86	12,28	--	12,28



Bijlage 3. Berekeningsresultaten