



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DORPSSTRAAT 113 ST. WILLEBRORD

Opdrachtgever:

Marwijmo Ontwikkeling en Exploitatiemaatschappij B.V.

Projectnr:

RUC003-0001

Datum:

13 november 2023

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

DORPSSTRAAT 113 ST. WILLEBRORD

Opdrachtgever:	Marwijmo Ontwikkeling en Exploitatiemaatschappij B.V.
Projectnr:	RUC003-0001
Rapportnr:	20231113-RUC003-AKO-WVL 1.0
Status:	Definitief
Datum:	13 november 2023

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
MEV

Verificatie:
DvDM

Validatie:
RVHE



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering.....	5
2.2	Omschrijving	5
2.3	Verkeersgegevens.....	6
2.4	Rekenmethode.....	7
3	TOETSINGSKADER	8
3.1	Goede ruimtelijke ordening	8
3.2	Bouwbesluit	8
4	REKENRESULTATEN	9
4.1	30 km/uur-wegen.....	9
4.2	Cumulatie.....	9
5	CONCLUSIE.....	11

BIJLAGEN

B1	GEBRUIKTE VERKEERSGEGEVENS
B2	INVOERGEGEVENS
B3	REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van Marwijmo Ontwikkeling en Exploitatiemaatschappij B.V. is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van een woongebouw met maximaal 34 appartementen gelegen aan de Dorpsstraat 113 te Sint Willebrord.


In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Het plan is niet gelegen binnen de wettelijke geluidzone van (spoor)wegen of industrieterreinen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ten gevolge van de relevante nabijgelegen 30 km/uur-wegen, de Pastoor Bastiaansensingel, Weberstraat en Dorpsstraat.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plan is gelegen aan de Dorpsstraat 113 te Sint Willebrord. In navolgende afbeelding is ligging van het plangebied weergegeven

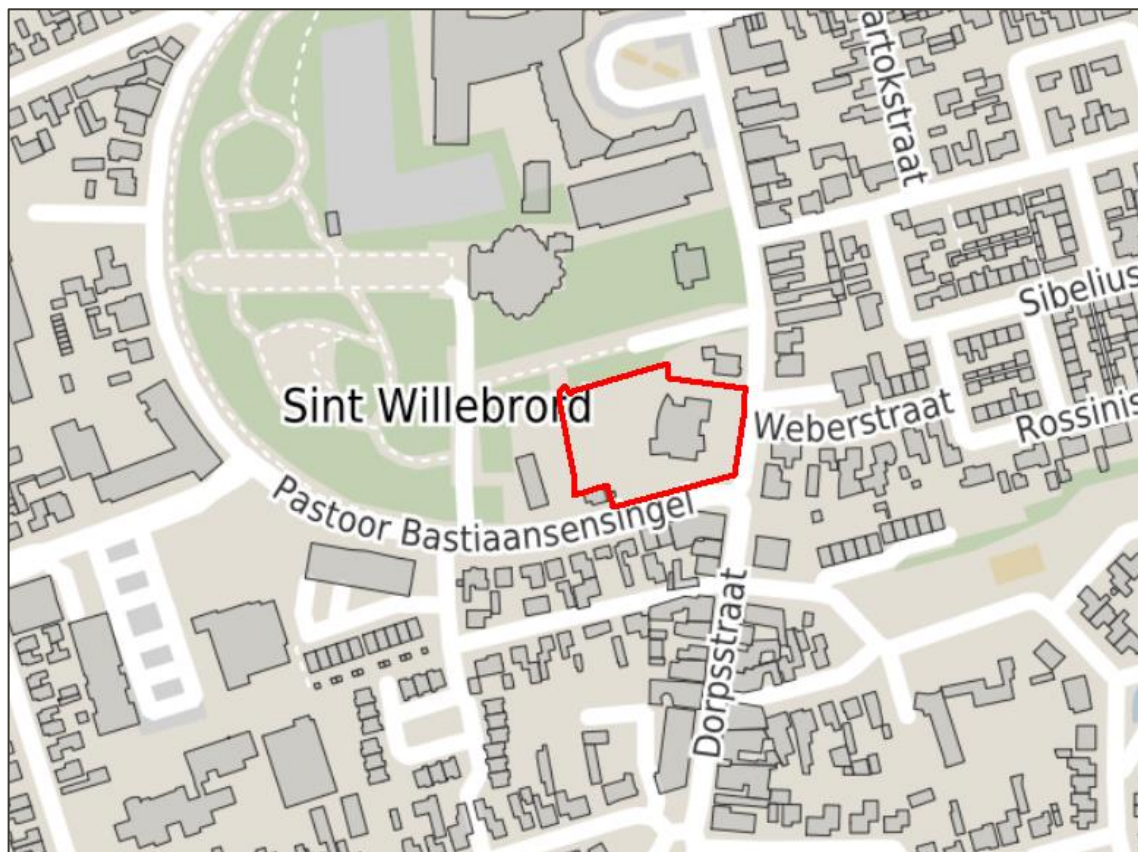

Afbeelding 1 Globale ligging plangebied (rood kader)

Het plan is niet gelegen binnen de wettelijke geluidzone van (spoor)wegen of industrieterreinen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ten gevolge van de relevante nabijgelegen 30 km/uur-wegen, de Pastoor Bastiaansensingel, Weberstraat en Dorpsstraat.

2.2 Omschrijving

Het plan betreft de sloop van de het voormalig Rabobank gebouw ter plaatse van het plangebied en de realisatie van een appartementengebouw met bijhorende groenstructuren. In navolgende afbeelding is de indeling van het plangebied met beoogde hoogtes (in meter) ten opzichte van het maaiveld weergegeven.



Afbeelding 2 Indeling plangebied

2.3 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Pastoor Bastiaansensingel, Weberstraat en Dorpsstraat zijn gebaseerd informatie aangeleverd door de gemeente Rucphen. De gemeente heeft aangegeven de verkeersgegevens te verkrijgen van de pagina 'Intensiteiten van het wegennetwerk!' van de Provincie Noord-Brabant. De verkeersgegevens hebben betrekking op werkdagen in het jaar 2019. De verkeersgegevens zijn omgerekend met een factor van 0,89 naar weekdagen en autonoom opgehoogd met 1,5% per jaar naar het peiljaar 2034. De periode verdeling dag/avond/nacht komen uit het VI lucht & geluid versie 4. Een volledig overzicht van de gebruikte gegevens is weergegeven in bijlage B1.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2034)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Pastoor Bastiaansensingel	2.800	Klinkers in keperverband	30
Weberstraat	752	Klinkers in keperverband	30
Dorpsstraat	2.260-4.269*	Klinkers in keperverband	30
* Per wegvak verschillend			

¹ <https://noordbrabant.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1827a5df85a14b74be6c0f2d582753cc>


2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2023.12. Voor de wegvakken waar de snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens CROW-publicatie 965 "Handreiking berekenen wegverkeerslawaai bij 30 km/uurwegen".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen (afbeelding 2) de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Verharde gebieden, waaronder wegen en water, zijn ingevoerd als akoestisch reflecterend (bodemfactor 0,0). Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter boven de verdiepingvloer van iedere relevante bouwlaag. In de volgende afbeelding is de ligging van de rekenpunten weergegeven.

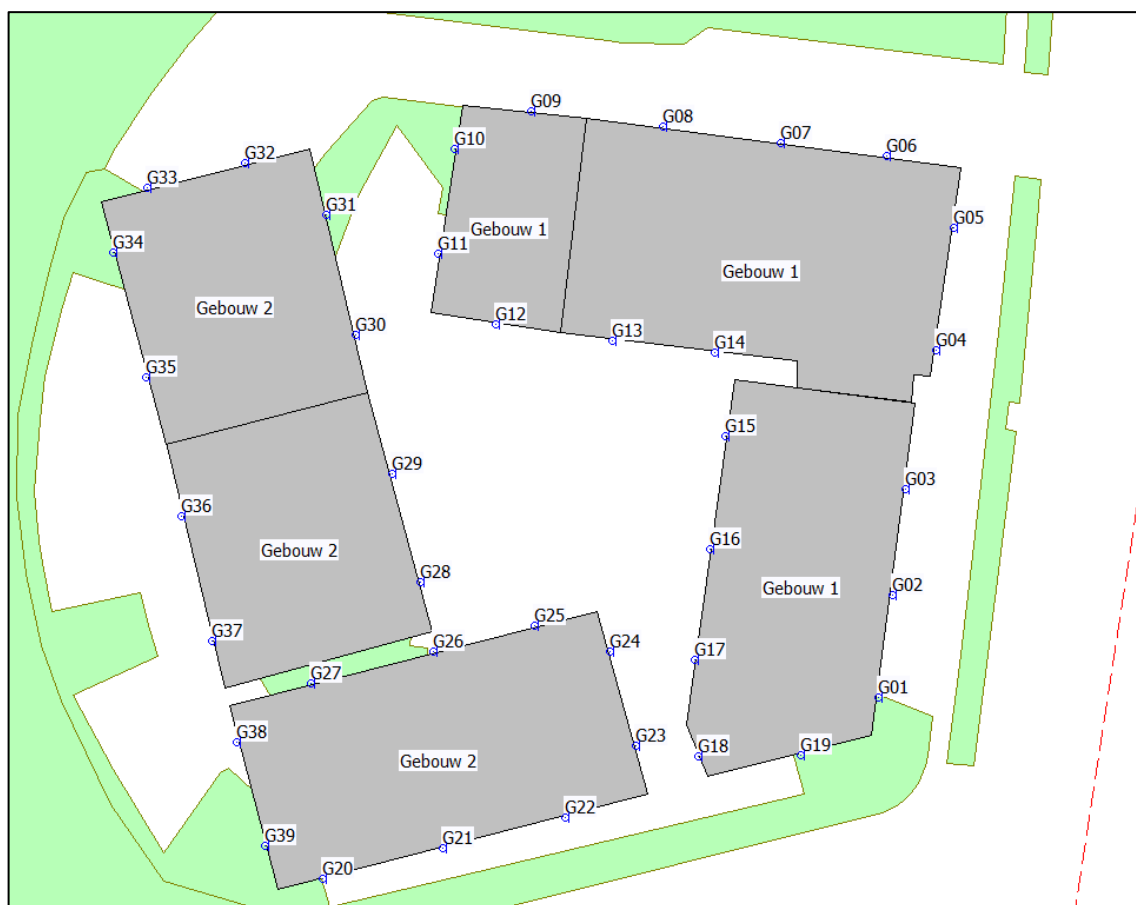

Afbeelding 3 Ligging rekenpunten

3 TOETSINGSKADER

3.1 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van de relevante 30 km/uur-wegen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend.

Voor de 30 km/uur-wegen worden de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder die geldt voor vergelijkbare gezoneerde (50 km/uur-)wegen, maar die formeel niet gelden voor deze wegen. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Vggh). Tevens wordt aangesloten bij artikel 110g uit de Wet geluidhinder met betrekking tot de wettelijke aftrek.

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op basis van de cumulatieve geluidbelasting. Voor de beoordeling hiervan wordt aangesloten bij de 'methode Miedema'. In deze milieukwaliteitsmaat wordt de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

Tabel 2 *L_{den} classificering volgens de methode Miedema*

Geluidklasse	Beoordeling
L _{den} < 50 dB	Goed
L _{den} 50 - 55 dB	Redelijk
L _{den} 55 - 60 dB	Matig
L _{den} 60 - 65 dB	Tamelijk slecht
L _{den} 65 - 70 dB	Slecht
L _{den} > 70 dB	Zeer slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is er sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig of slecht dient te worden bezien of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen.

3.2 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 REKENRESULTATEN

4.1 30 km/uur-wegen

In navolgende tabel zijn de maatgevende geluidbelastingen inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh ten gevolge van de beschouwde wegen weergegeven.

Wegvak	Gebouw	Rekenpunt	Gevel	Hoogte (m)	L _{den} (dB)
Pastoor Bastiaansensingel	G01	T19	Zuid	4,50	53
	G02	T21	Zuid	4,50	53
Weberstraat	Beide	Alle	Alle	Alle	<48
Dorpsstraat	G01	T02	Oost	4,50	56
	G02	T22	Zuid	7,50	50

Ten gevolge van de Pastoor Bastiaansensingel en de Dorpsstraat wordt de voorkeursgrenswaarde niet gerespecteerd, daarmee is niet zonder meer sprake van een goede ruimtelijk ordening. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. In navolgende paragraaf wordt de gecumuleerde geluidbelasting weergegeven, aan de hand van methode Miedema wordt beschreven of er alsnog sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ten gevolge van de Weberstraat bedraagt de geluidbelasting minder dan de voorkeursgrenswaarde en is zonder meer sprake van een goede ruimtelijke ordening.

4.2 Cumulatie

In navolgende afbeelding is de cumulatieve geluidbelasting exclusief aftrek artikel 110g Weergegeven.



Afbeelding 4 Cumulatieve geluidbelasting excl. aftrek ex artikel 110g Wgh

Op basis van bovenstaande afbeelding kan worden geconcludeerd dat de gevels gericht naar de wegen volgens methode Miedema kunnen worden beoordeeld als 'matig' en 'tamelijk slecht' daarmee is niet zonder meer sprake van een goede ruimtelijke ordening. De gevels die niet zijn gesitueerd aan de beschouwde wegen zijn te beoordelen als 'goed' of 'redelijk'. Ter plaatse van deze gevels is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Geadviseerd om rekening te houden met de indeling van het plan zodat verblijfsruimtes (zoals slaapkamers) worden gesitueerd aan de gevels die worden beoordeeld als 'goed' of 'redelijk'.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel (daar waar de cumulatieve geluidbelasting >53 dB bedraagt) uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen. Een volledig overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage B3.

5 CONCLUSIE

In opdracht van Marwijmo Ontwikkeling en Exploitatiemaatschappij B.V. is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd. Aanleiding is de realisatie van een woongebouw met maximaal 34 appartementen gelegen aan de Dorpsstraat 113 te Sint Willebrord.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. Het plan is niet gelegen binnen de wettelijke geluidzone van (spoor)wegen of industrieterreinen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidbelasting ten gevolge van de relevante nabijgelegen 30 km/uur-wegen, de Pastoor Bastiaansensingel, Weberstraat en Dorpsstraat.

30 km/uur-wegen

Ten gevolge van de Pastoor Bastiaansensingel en de Dorpsstraat wordt de voorkeursgrenswaarde niet gerespecteerd, daarmee is niet zonder meer sprake van een goede ruimtelijk ordening. De maximale ontheffingswaarde wordt wel gerespecteerd. De cumulatieve geluidbelasting is getoetst aan de hand van methode Miedema wordt getoetst of er alsnog sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ten gevolge van de Weberstraat bedraagt de geluidbelasting minder dan de voorkeursgrenswaarde en is zonder meer sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Cumulatie

Op basis van gecumuleerde geluidebelasting kan worden geconcludeerd dat de gevels gericht naar de wegen volgens methode Miedema kunnen worden beoordeeld als 'matig' en 'tamelijk slecht' daarmee is niet zonder meer sprake van een goede ruimtelijke ordening. De gevels die niet zijn gesitueerd aan de beschouwde wegen zijn te beoordelen als 'goed' of 'redelijk'. Ter plaatse van deze gevels is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Geadviseerd om rekening te houden met de indeling van het plan zodat verblijfsruimtes worden gesitueerd aan de gevels die worden beoordeeld als 'goed' of 'redelijk'.

In het kader van een goed woon- en leefklimaat wordt geadviseerd voor de berekening van de geluidwering van de gevel uit te gaan van deze gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder toepassing van de wet- en regelgeving op datum van uitgifte van dit rapport. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan kunnen andere rekenmethodes, normen en toetsingen van kracht zijn waardoor dit onderzoek mogelijk (op onderdelen) dient te worden geactualiseerd.

BIJLAGEN

B1 GEBRUIKTE VERKEERSGEGEVENS

Bron <https://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1827a5df85a14b74be6c0f2d582753cc>
Geraadpleegd op 3-11-2023


Intensiteiten van het netwerk

Alle kaartlagen bevatten gegevens over een gemiddelde werkdag in 2019.

De data is afkomstig van INWEVA (rijswegen), De Provincie Noord-Brabant (provinciale wegen) en het Brabantse verkeersmodel BBMA (overige wegen).




1. tussen de Gagelrijzen en de Pastoor Bastiaansensingel

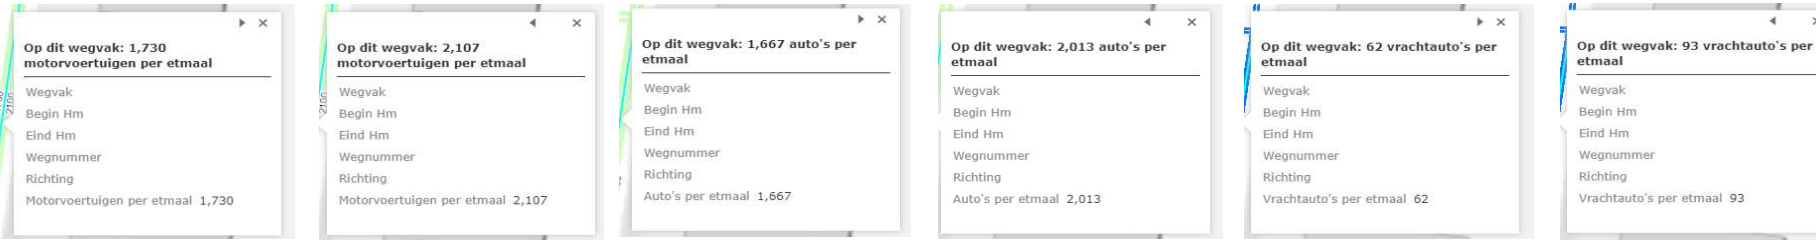


	werkdag 2019	Weekdag 2019	factor	weekdag 2034
Mvt/etmaal	3837	3414,93	1,5	4269,454991
verdeling	d	a	n	notitie
		6,39	3,3	1,2 standaard VI lucht en geluid V4.0
l	95,90826166	95,90826166	95,90826	
m	2,693076188	2,693076188	2,693076	
z	1,346538094	1,346538094	1,346538	

2. tussen de Pastoor Bastiaansensingel en de Weberstraat

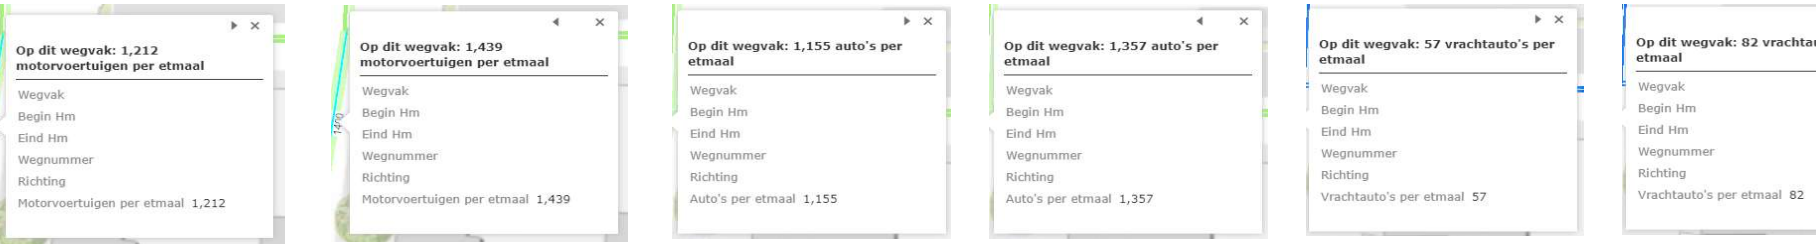

	werkdag 2019	Weekdag 2019	factor	weekdag 2034
Mvt/etmaal	2651	2359,39	1,5	2949,785036
verdeling	d	a	n	notitie
		6,39	3,3	1,2 standaard VI lucht en geluid V4.0
l	94,75669559	94,75669559	94,7567	
m	3,495536276	3,495536276	3,495536	
z	1,747768138	1,747768138	1,747768	

2. tussen de Weberstraat en de Sportparkstraat

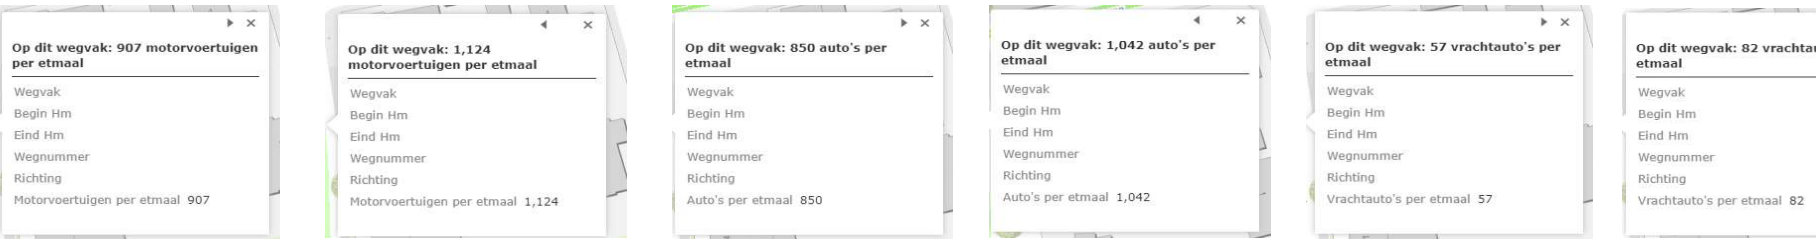

	werkdag 2019	Weekdag 2019	factor	weekdag 2034
Mvt/etmaal	2031	1807,59	1,5	2259,906981
verdeling	d	a	n	notitie
		6,39	3,3	1,2 standaard VI lucht en geluid V4.0
l	93,15608075	93,15608075	93,15608	
m	4,562612834	4,562612834	4,562613	
z	2,281306417	2,281306417	2,281306	



Pastoor Bastiaansensingel

Op dit wegvak: 1,183 motorvoertuigen per etmaal

Wegvak
Begin Hm
Eind Hm
Wegnummer
Richting
Motorvoertuigen per etmaal 1,183

Op dit wegvak: 1,333 motorvoertuigen per etmaal

Wegvak
Begin Hm
Eind Hm
Wegnummer
Richting
Motorvoertuigen per etmaal 1,333

Op dit wegvak: 1,176 auto's per etmaal

Wegvak
Begin Hm
Eind Hm
Wegnummer
Richting
Auto's per etmaal 1,176

Op dit wegvak: 1,321 auto's per etmaal

Wegvak
Begin Hm
Eind Hm
Wegnummer
Richting
Auto's per etmaal 1,321

Op dit wegvak: 6 vrachtauto's per etmaal

Wegvak
Begin Hm
Eind Hm
Wegnummer
Richting
Vrachtauto's per etmaal 6

Op dit wegvak: 12 vrachtauto's per etmaal

Wegvak
Begin Hm
Eind Hm
Wegnummer
Richting
Vrachtauto's per etmaal 12

	werkdag 2019	Weekdag 2019	factor	weekdag 2034
Mvt/etmaa	2516	2239,24	1,5	2799,57
verdeling	d	a	n	notitie
		6,39	3,3	1,2
				standaard VI lucht en geluid V4.0
l	99,24483307	99,24483307	99,24483	
m	0,503444621	0,503444621	0,503445	
z	0,251722311	0,251722311	0,251722	


B2 INVOERGEGEVENS

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Wegverkeerslawaaï

Model eigenschap


Omschrijving	Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	mev
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mev op 4-9-2023
Laatst ingezien door	mev op 13-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

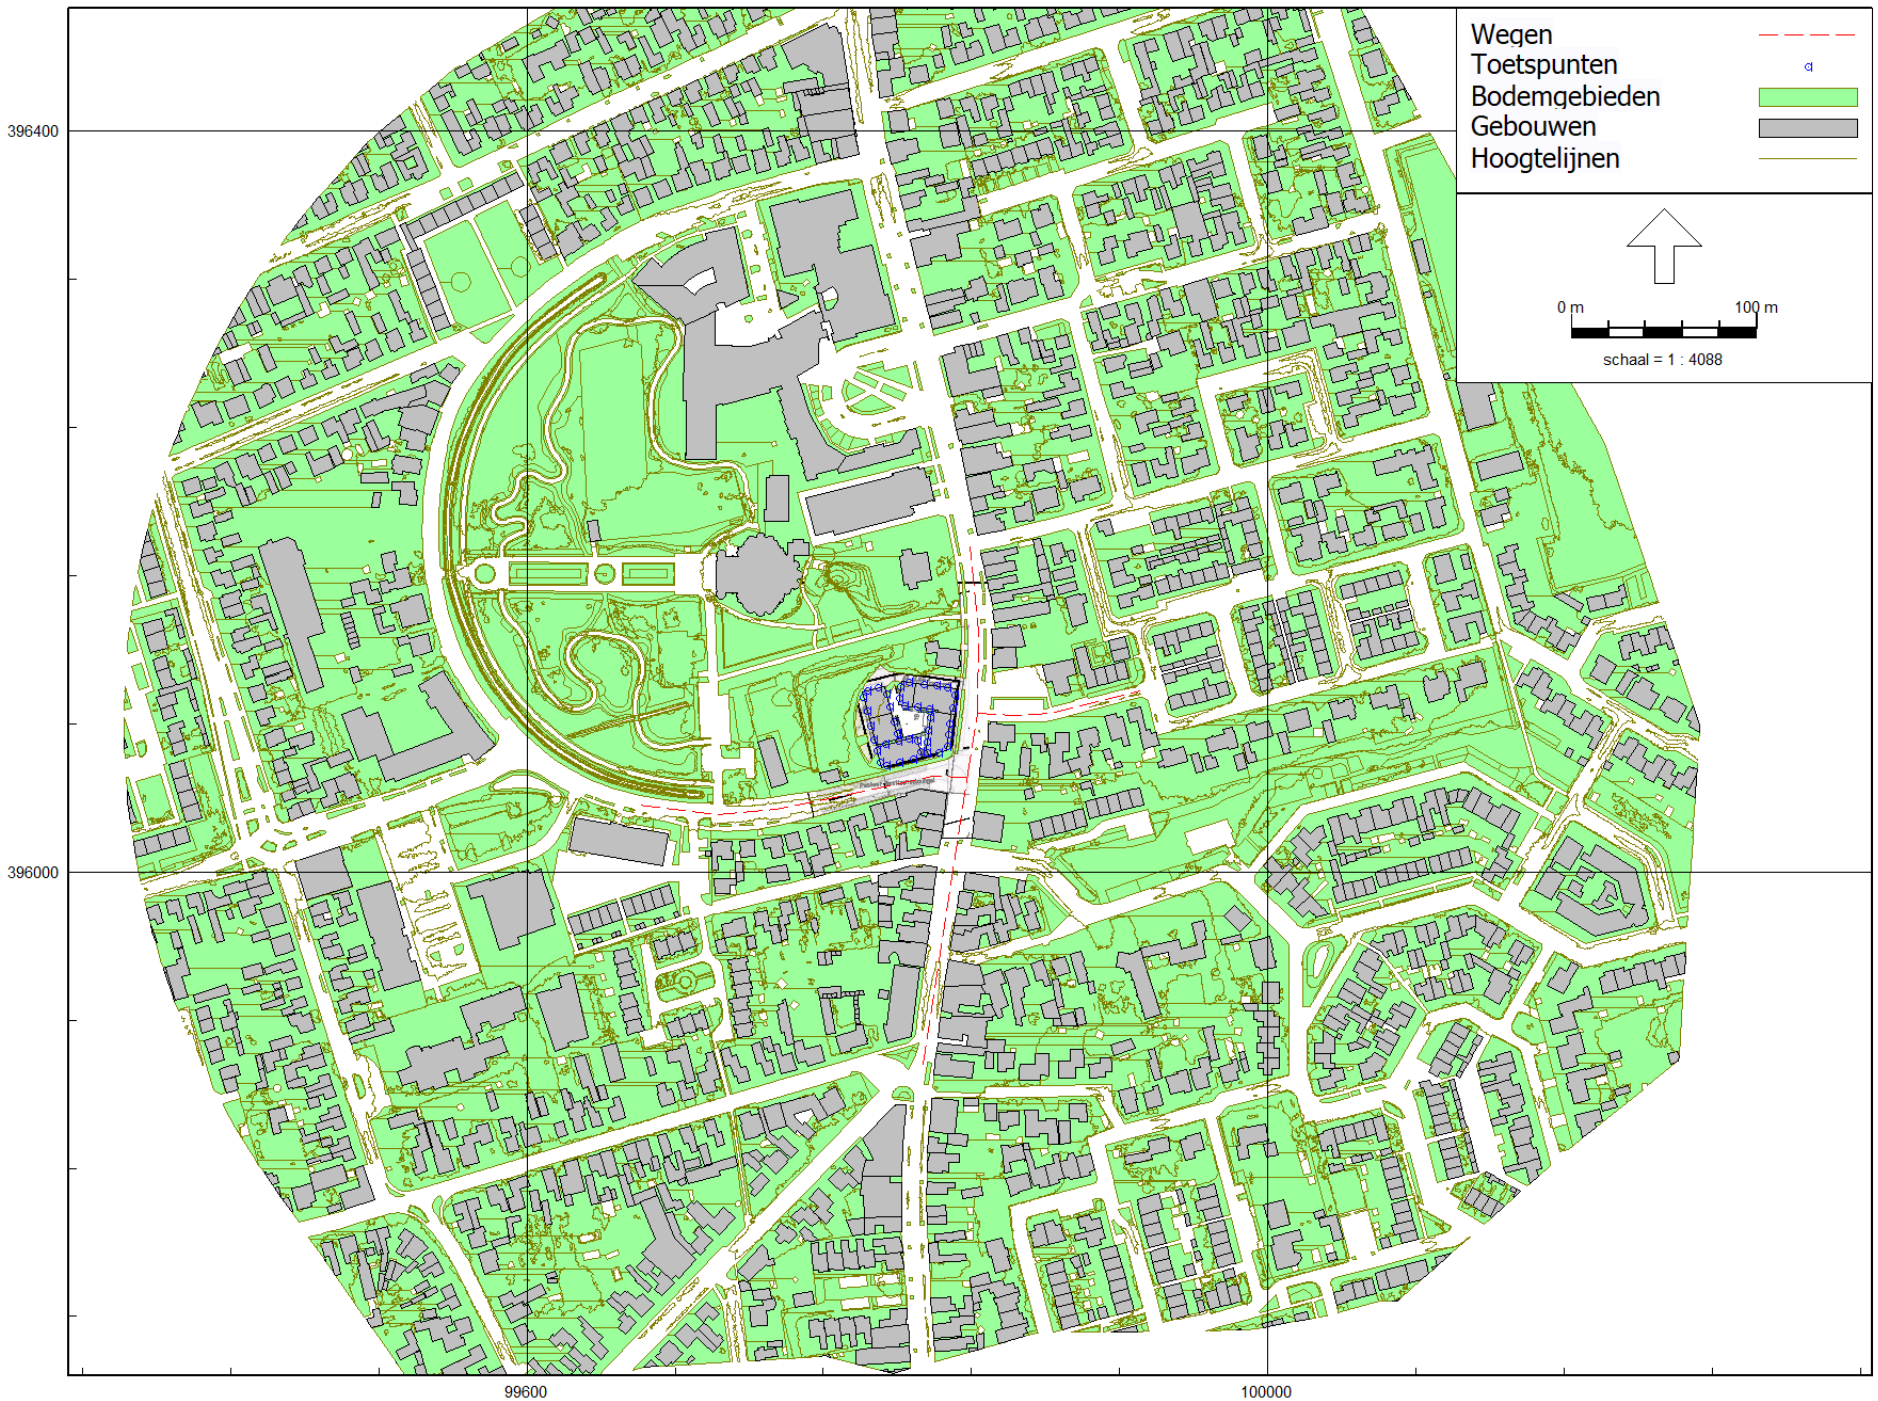

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 1 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouders: Kragten BV

Figuur 1: Geografische indeling rekenmodel

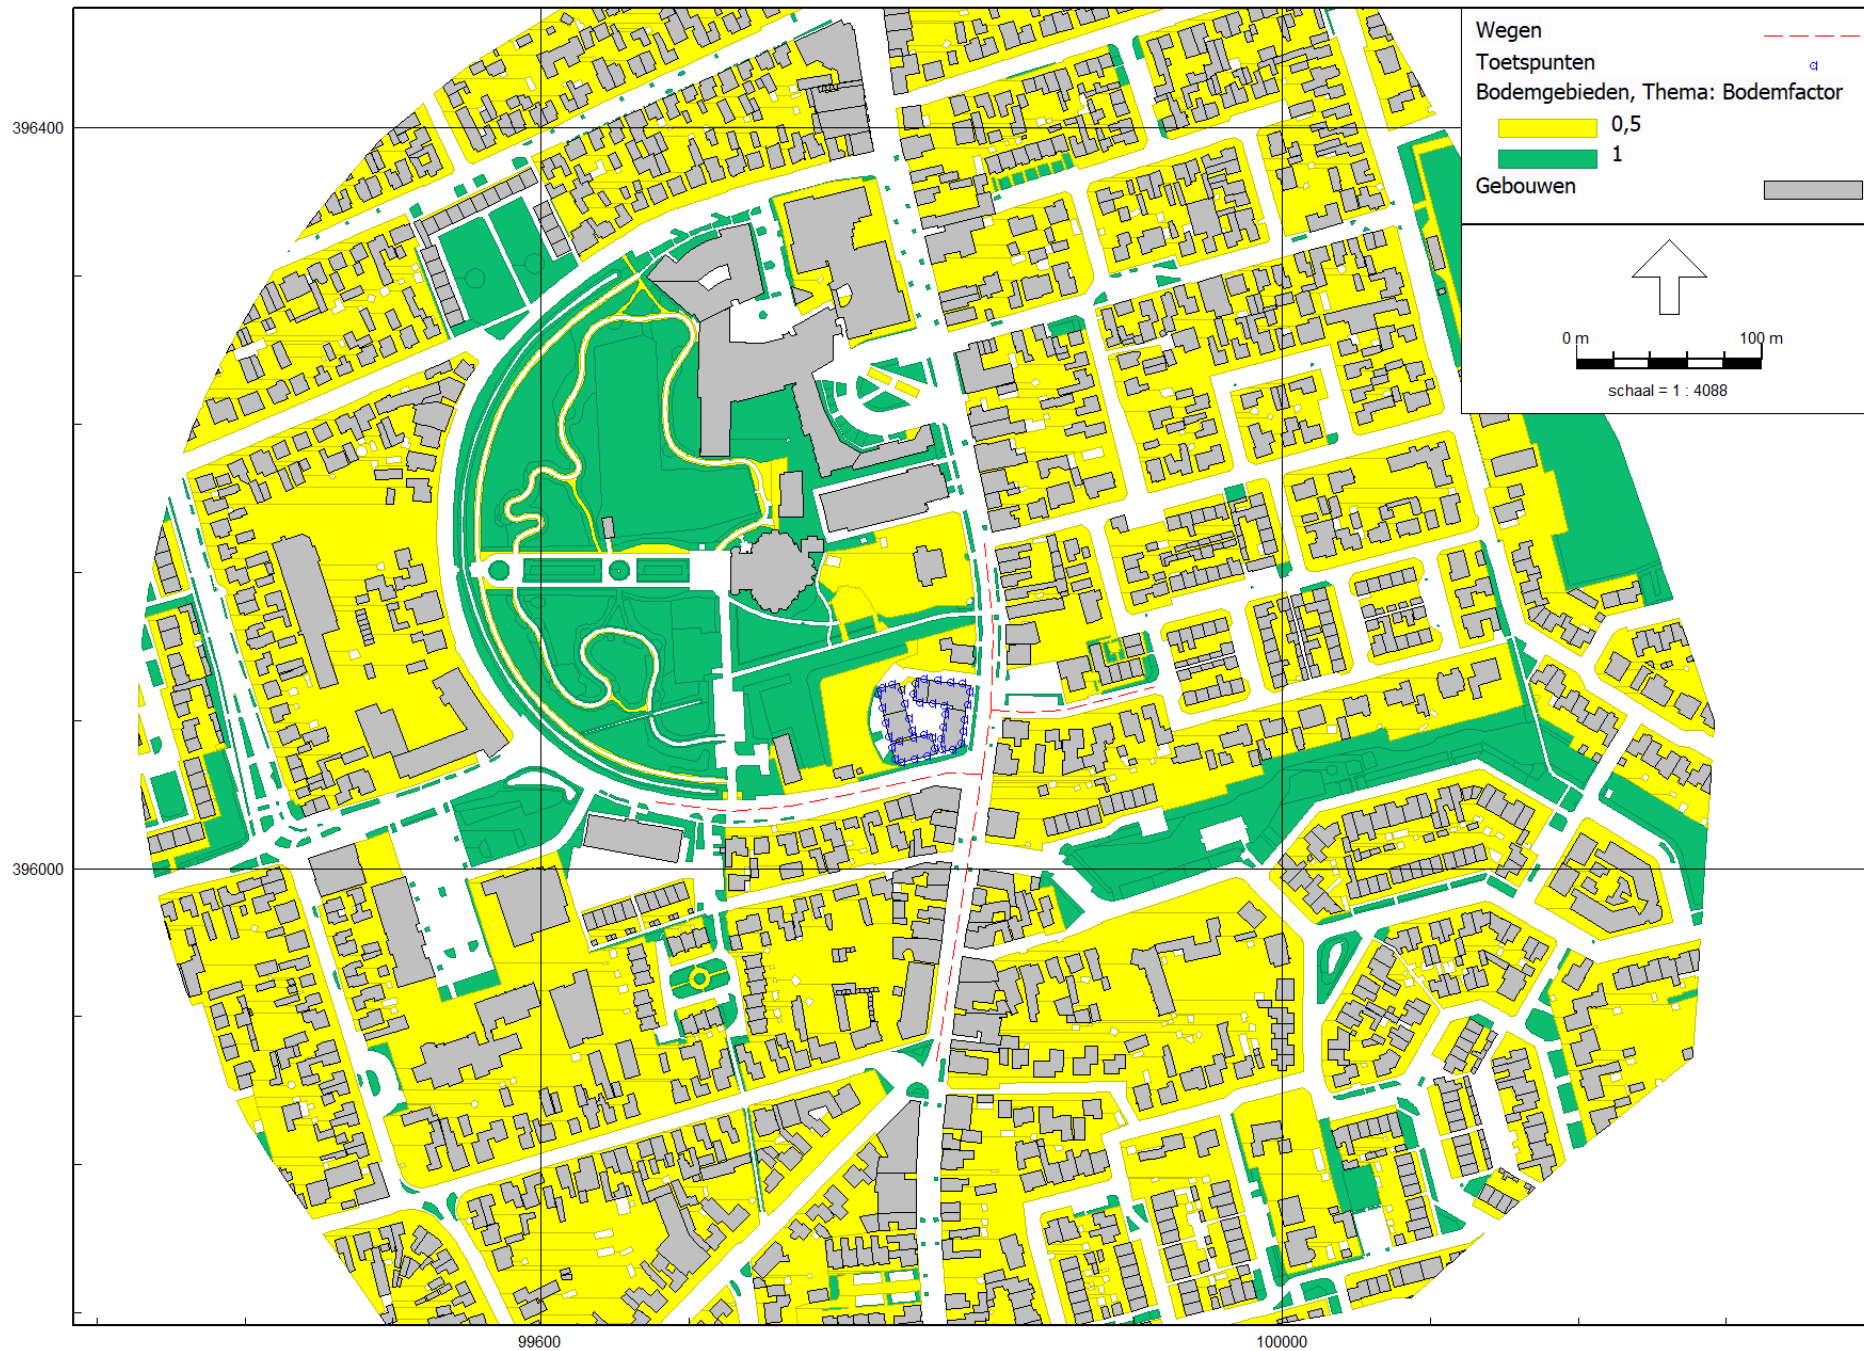

Figuur 2: Geografische indeling rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
W01.1	tussen de Gagelrijzen en de Pastoor Bastiaans	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W01.2	tussen de Pastoor Bastiaans en de Weberstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W01.3	tussen de Weberstraaten en de Sportparkstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W03.1	Pastoor Bastiaansensingel	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
W02.1	Weberstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0

Model: Wegverkeerslawai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
W01.1	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W01.2	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W01.3	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W03.1	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30
W02.1	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30

Model: Wegverkeerslawai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)
W01.1	30	--	30	30	30	--	4269,45	6,39	3,30	1,20	--	
W01.2	30	--	30	30	30	--	2949,78	6,39	3,30	1,20	--	
W01.3	30	--	30	30	30	--	2259,91	6,39	3,30	1,20	--	
W03.1	30	--	30	30	30	--	2799,57	6,39	3,30	1,20	--	
W02.1	30	--	30	30	30	--	752,19	6,39	3,30	1,20	--	

Model: Wegverkeerslawai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)
W01.1	--	--	--	--	95,91	95,91	95,91	--	2,69	2,69	2,69	--	1,35
W01.2	--	--	--	--	94,75	94,75	94,75	--	3,50	3,50	3,50	--	1,75
W01.3	--	--	--	--	93,15	93,15	93,15	--	4,56	4,56	4,56	--	2,28
W03.1	--	--	--	--	99,25	99,25	99,25	--	0,50	0,50	0,50	--	0,25
W02.1	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--

Model: Wegverkeerslawai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)
W01.1	1,35	1,35	--	--	--	--	--	261,66	135,13	49,14	--	7,34
W01.2	1,75	1,75	--	--	--	--	--	178,60	92,23	33,54	--	6,60
W01.3	2,28	2,28	--	--	--	--	--	134,52	69,47	25,26	--	6,59
W03.1	0,25	0,25	--	--	--	--	--	177,55	91,69	33,34	--	0,89
W02.1	--	--	--	--	--	--	--	48,06	24,82	9,03	--	--

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
W01.1	3,79	1,38	--	3,68	1,90	0,69	--	86,89	91,65	99,58
W01.2	3,41	1,24	--	3,30	1,70	0,62	--	85,78	90,72	98,96
W01.3	3,40	1,24	--	3,29	1,70	0,62	--	85,20	90,32	98,83
W03.1	0,46	0,17	--	0,45	0,23	0,08	--	83,34	87,16	92,62
W02.1	--	--	--	--	--	--	--	77,12	80,52	83,78

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer


Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k
W01.1	98,85	102,02	95,43	90,36	85,01	84,02	88,78	96,71	95,98	99,15
W01.2	97,55	100,59	94,09	89,06	84,23	82,91	87,85	96,09	94,68	97,72
W01.3	96,75	99,66	93,27	88,28	83,96	82,33	87,45	95,96	93,88	96,79
W03.1	96,08	99,66	92,76	87,56	79,50	80,47	84,29	89,75	93,21	96,79
W02.1	90,13	93,82	86,83	81,60	72,22	74,25	77,65	80,91	87,26	90,95

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k
W01.1	92,56	87,49	82,14	79,63	84,39	92,32	91,59	94,75	88,16	83,10
W01.2	91,22	86,19	81,36	78,52	83,46	91,70	90,28	93,33	86,83	81,80
W01.3	90,40	85,41	81,09	77,93	83,06	91,57	89,49	92,40	86,01	81,02
W03.1	89,89	84,69	76,63	76,08	79,90	85,36	88,82	92,39	85,49	80,30
W02.1	83,96	78,73	69,35	69,86	73,26	76,52	82,87	86,56	79,57	74,34

Model: Wegverkeerslawai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
W01.1	77,74	--	--	--	--	--	--	--	--
W01.2	76,96	--	--	--	--	--	--	--	--
W01.3	76,70	--	--	--	--	--	--	--	--
W03.1	72,24	--	--	--	--	--	--	--	--
W02.1	64,96	--	--	--	--	--	--	--	--

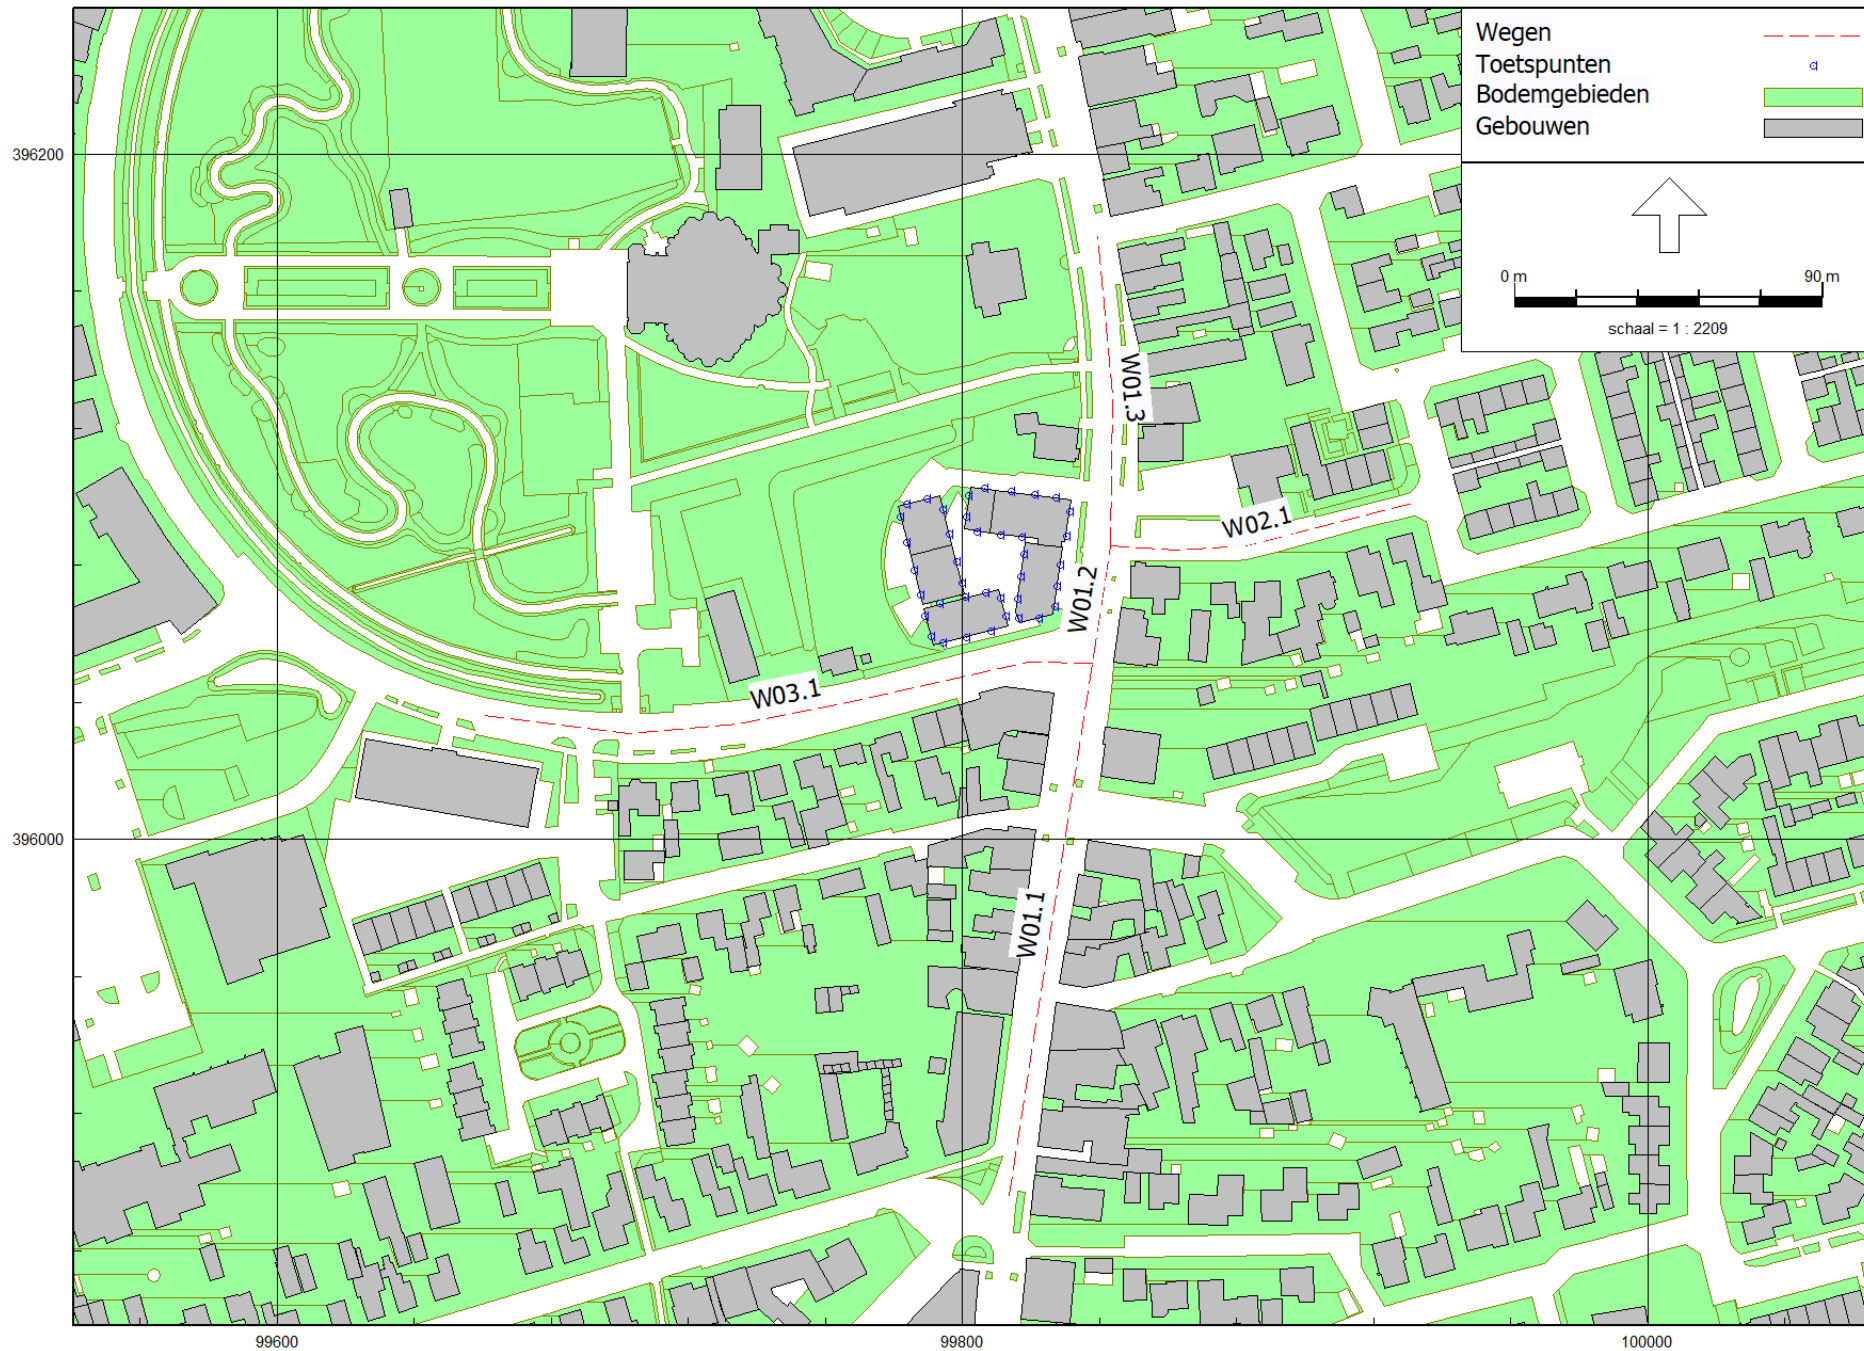

Figuur 3: Geografische indeling rekenmodel


Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Plangebied
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
G01,1	Gebouw 1	12,00	8,87	Relatief					0	0	0 0 dB	
G01,2	Gebouw 1	9,00	8,80	Relatief					0	0	0 0 dB	
G01,3	Gebouw 1	6,00	8,87	Relatief					0	0	0 0 dB	
G02,1	Gebouw 2	12,00	8,89	Relatief					0	0	0 0 dB	
G02,2	Gebouw 2	9,00	8,87	Relatief					0	0	0 0 dB	
G02,3	Gebouw 2	6,00	8,61	Relatief					0	0	0 0 dB	

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: Plangebied
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 125	Ref1. 250	Ref1. 500	Ref1. 1k	Ref1. 2k	Ref1. 4k	Ref1. 8k
G01,1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G01,2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G01,3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02,1	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02,2	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G02,3	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

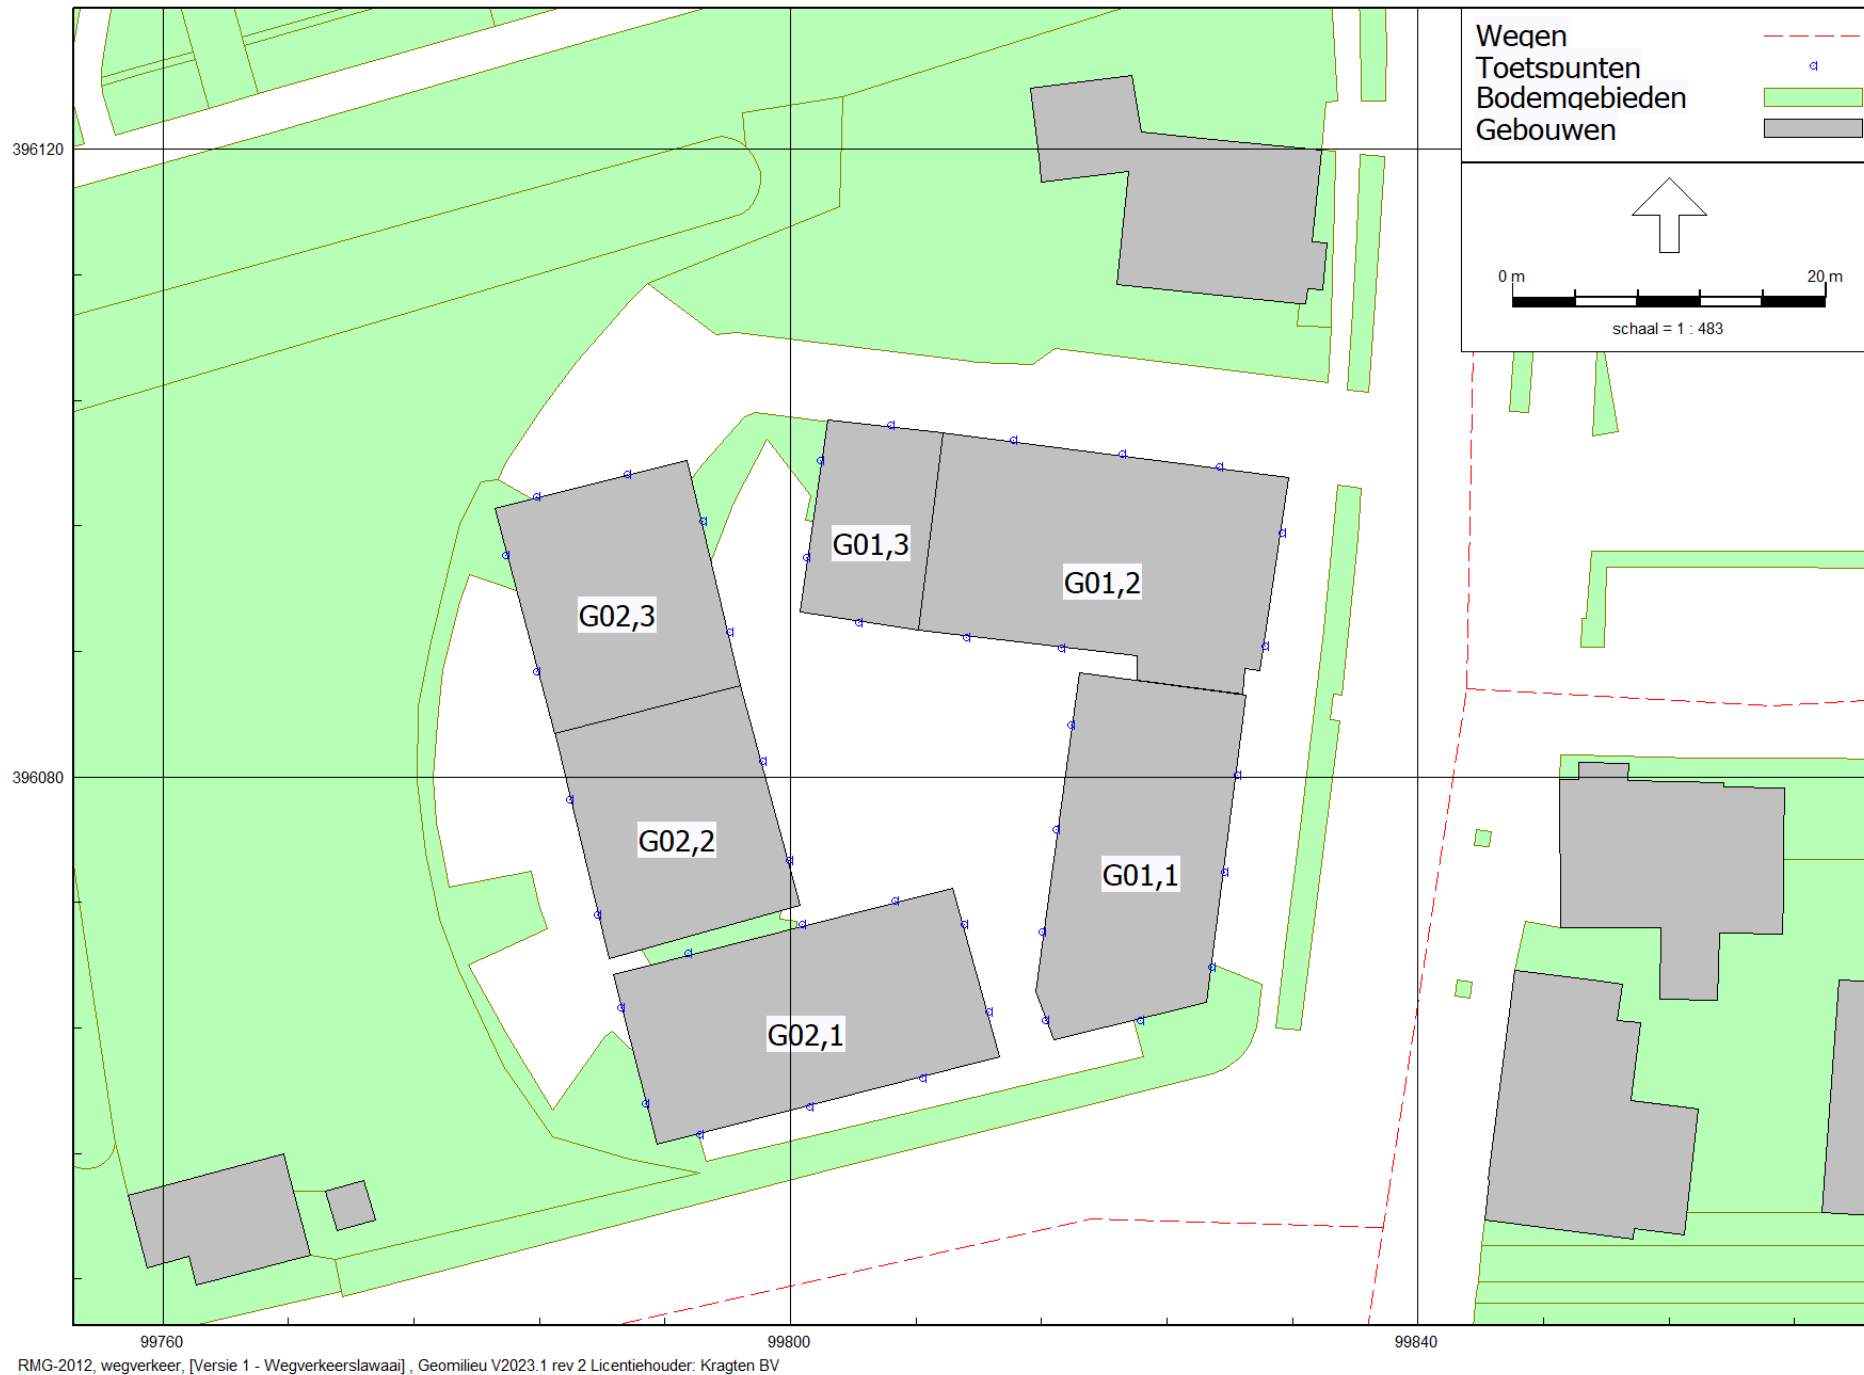


Figuur 4: Geografische indeling rekenmodel

Gebouwen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
T01	Gebouw 1 oostgevel	8,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T02	Gebouw 1 oostgevel	8,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T03	Gebouw 1 oostgevel	8,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T04	Gebouw 1 oostgevel	8,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T05	Gebouw 1 oostgevel	8,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T06	Gebouw 1 Noordgevel	8,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T07	Gebouw 1 Noordgevel	8,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T08	Gebouw 1 Noordgevel	8,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T09	Gebouw 1 Noordgevel	8,91	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T10	Gebouw 1 Westgevel	9,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T11	Gebouw 1 Westgevel	9,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T12	Gebouw 1 Zuidgevel	8,96	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T13	Gebouw 1 Zuidgevel	8,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T14	Gebouw 1 Zuidgevel	8,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T15	Gebouw 1 westgevel	8,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T16	Gebouw 1 westgevel	8,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T17	Gebouw 1 westgevel	8,85	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T18	Gebouw 1 westgevel	8,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T19	Gebouw 1 zuidgevel	8,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T20	Gebouw 2 zuidgevel	8,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T21	Gebouw 2 zuidgevel	8,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T22	Gebouw 2 zuidgevel	8,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T23	Gebouw 2 oostgevel	8,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T24	Gebouw 2 oostgevel	8,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T25	Gebouw 2 Noordgevel	8,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T26	Gebouw 2 Noordgevel	8,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T27	Gebouw 2 Noordgevel	9,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T28	Gebouw 2 Oostgevel	8,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T29	Gebouw 2 Oostgevel	8,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T30	Gebouw 2 Oostgevel	9,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T31	Gebouw 2 Oostgevel	9,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T32	Gebouw 2 Noordgevel	8,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T33	Gebouw 2 Noordgevel	8,67	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T34	Gebouw 2 westgevel	8,68	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T35	Gebouw 2 westgevel	8,81	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
T36	Gebouw 2 westgevel	8,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T37	Gebouw 2 westgevel	8,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
T38	Gebouw 2 westgevel	8,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
T39	Gebouw 2 westgevel	8,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

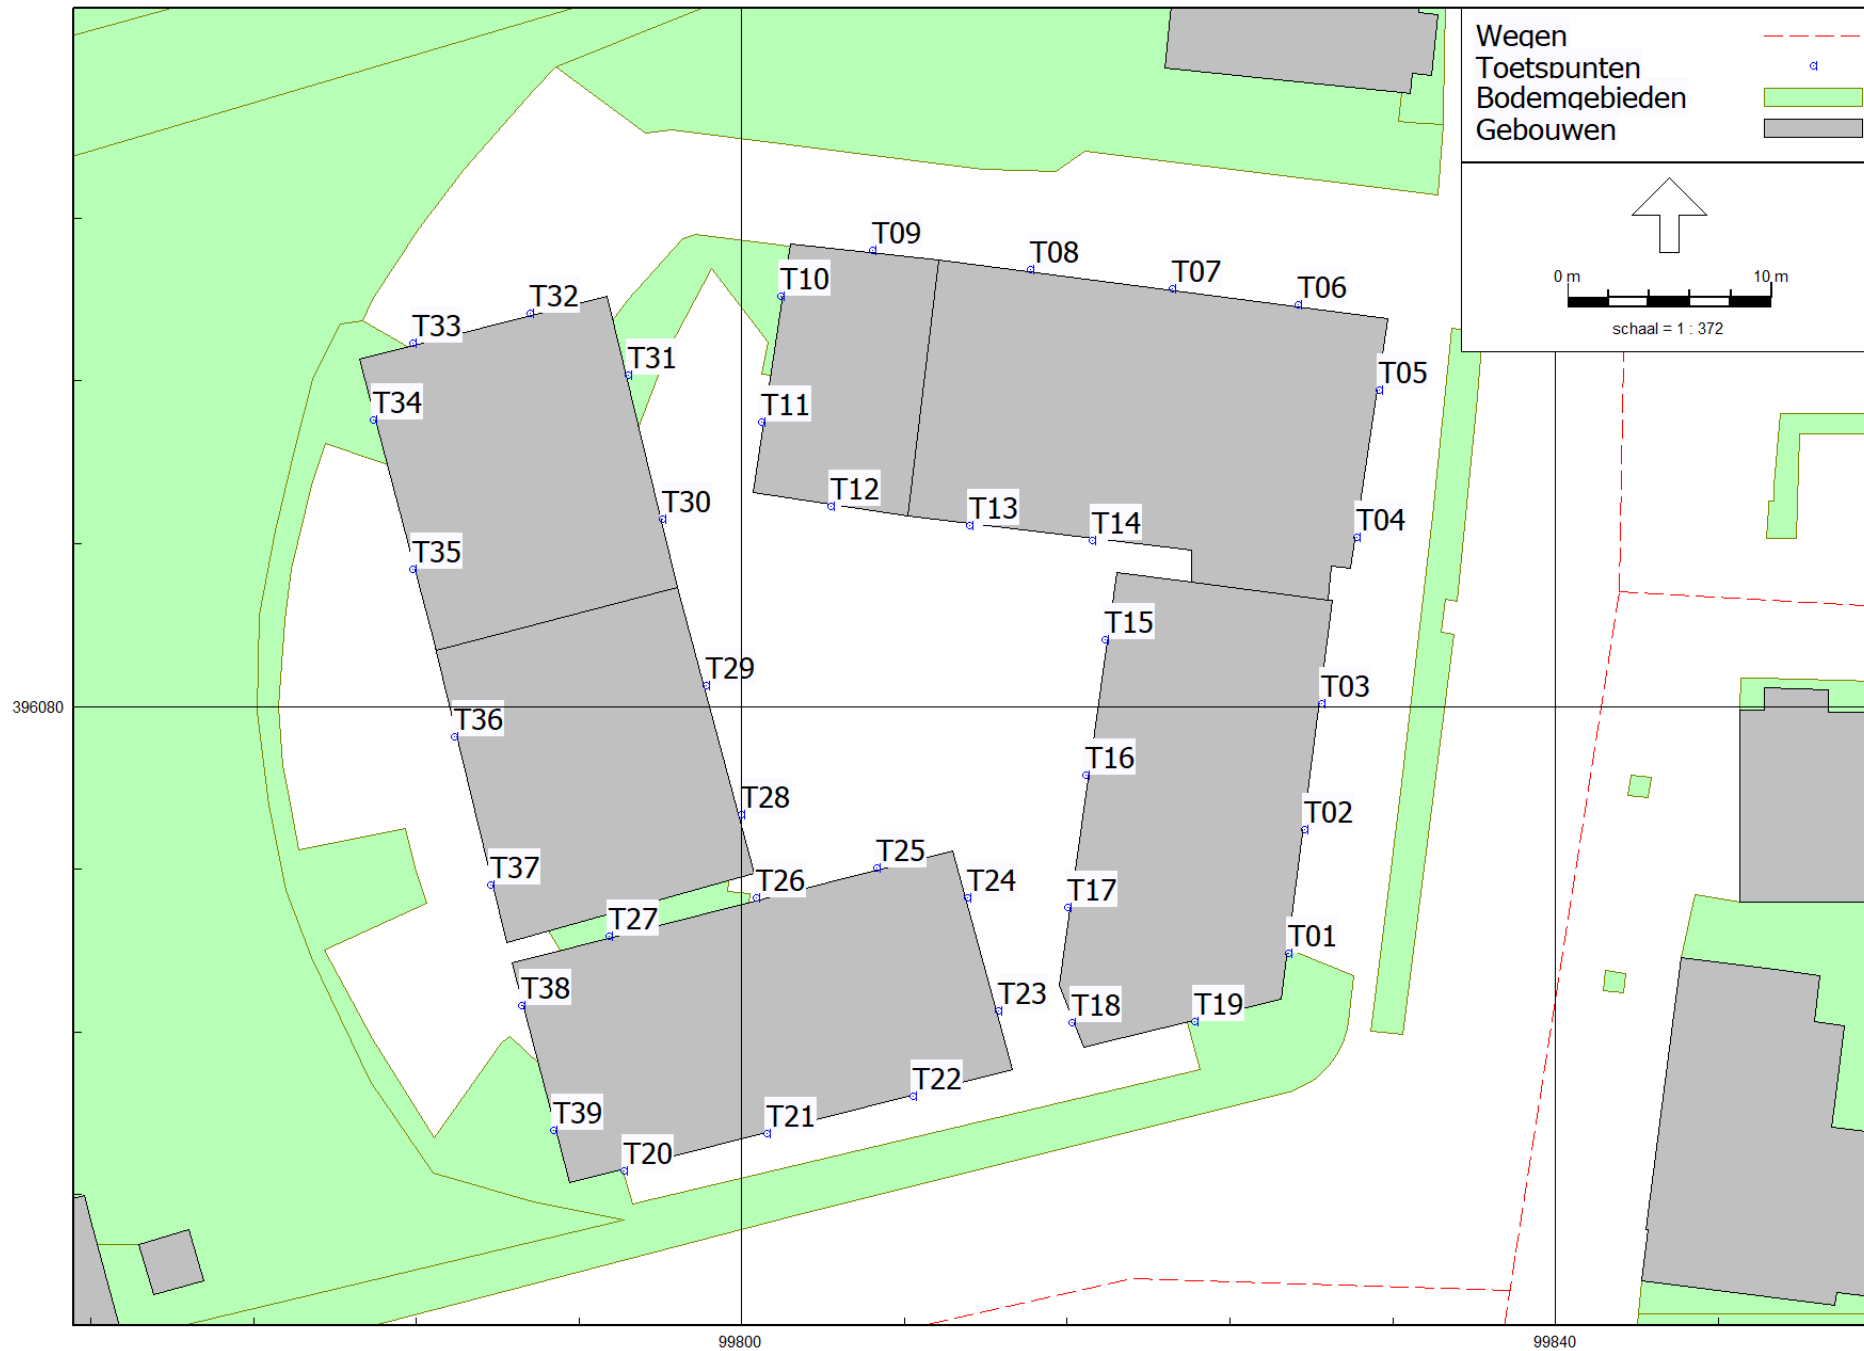

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 1 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2023.1 rev 2 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 5: Geografische indeling rekenmodel

Rekenpunten

B3 REKENRESULTATEN

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Dorpsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	1,50	58,81	55,94	51,55	60,27
T01_B	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	4,50	59,22	56,35	51,95	60,67
T01_C	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	7,50	59,02	56,15	51,76	60,48
T01_D	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	10,50	58,61	55,74	51,34	60,06
T02_A	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	1,50	58,97	56,10	51,71	60,43
T02_B	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	4,50	59,35	56,48	52,08	60,80
T02_C	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	7,50	59,14	56,27	51,88	60,60
T02_D	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	10,50	58,72	55,85	51,46	60,18
T03_A	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	1,50	58,81	55,94	51,54	60,26
T03_B	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	4,50	59,20	56,33	51,94	60,66
T03_C	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	7,50	59,02	56,15	51,76	60,48
T03_D	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	10,50	58,54	55,67	51,27	59,99
T04_A	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	1,50	58,76	55,89	51,50	60,22
T04_B	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	4,50	59,12	56,25	51,85	60,57
T04_C	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	7,50	58,87	56,00	51,61	60,33
T04_D	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	10,50	58,40	55,53	51,14	59,86
T05_A	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	1,50	58,91	56,04	51,65	60,37
T05_B	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	4,50	59,23	56,36	51,97	60,69
T05_C	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	7,50	58,95	56,08	51,69	60,41
T05_D	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	10,50	58,45	55,58	51,19	59,91
T06_A	Gebouw 1 Noordgevel		99827,36	396099,72	1,50	54,19	51,32	46,93	55,65
T06_B	Gebouw 1 Noordgevel		99827,36	396099,72	4,50	54,58	51,71	47,31	56,03
T06_C	Gebouw 1 Noordgevel		99827,36	396099,72	7,50	54,43	51,56	47,17	55,89
T07_A	Gebouw 1 Noordgevel		99821,16	396100,54	1,50	51,44	48,57	44,18	52,90
T07_B	Gebouw 1 Noordgevel		99821,16	396100,54	4,50	52,07	49,20	44,81	53,53
T07_C	Gebouw 1 Noordgevel		99821,16	396100,54	7,50	52,07	49,20	44,81	53,53
T08_A	Gebouw 1 Noordgevel		99814,22	396101,46	1,50	48,71	45,84	41,45	50,17
T08_B	Gebouw 1 Noordgevel		99814,22	396101,46	4,50	49,96	47,09	42,70	51,42
T08_C	Gebouw 1 Noordgevel		99814,22	396101,46	7,50	50,06	47,19	42,80	51,52
T09_A	Gebouw 1 Noordgevel		99806,43	396102,41	1,50	46,11	43,24	38,85	47,57
T09_B	Gebouw 1 Noordgevel		99806,43	396102,41	4,50	47,74	44,87	40,48	49,20
T10_A	Gebouw 1 Westgevel		99801,92	396100,18	1,50	29,56	26,69	22,30	31,02
T10_B	Gebouw 1 Westgevel		99801,92	396100,18	4,50	31,89	29,02	24,63	33,35
T11_A	Gebouw 1 Westgevel		99801,01	396094,00	1,50	33,82	30,95	26,56	35,28
T11_B	Gebouw 1 Westgevel		99801,01	396094,00	4,50	35,72	32,85	28,46	37,18
T12_A	Gebouw 1 Zuidgevel		99804,38	396089,83	1,50	37,96	35,09	30,70	39,42
T12_B	Gebouw 1 Zuidgevel		99804,38	396089,83	4,50	39,64	36,77	32,38	41,10
T13_A	Gebouw 1 Zuidgevel		99811,21	396088,89	1,50	38,85	35,98	31,58	40,30
T13_B	Gebouw 1 Zuidgevel		99811,21	396088,89	4,50	40,62	37,75	33,36	42,08
T13_C	Gebouw 1 Zuidgevel		99811,21	396088,89	7,50	41,90	39,03	34,63	43,35
T14_A	Gebouw 1 Zuidgevel		99817,26	396088,17	1,50	38,34	35,47	31,07	39,79
T14_B	Gebouw 1 Zuidgevel		99817,26	396088,17	4,50	40,25	37,38	32,99	41,71
T14_C	Gebouw 1 Zuidgevel		99817,26	396088,17	7,50	41,14	38,27	33,88	42,60
T15_A	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	1,50	39,00	36,13	31,74	40,46
T15_B	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	4,50	41,05	38,18	33,79	42,51
T15_C	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	7,50	41,16	38,29	33,90	42,62
T15_D	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	10,50	41,14	38,27	33,88	42,60
T16_A	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	1,50	40,85	37,98	33,59	42,31
T16_B	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	4,50	42,62	39,75	35,36	44,08
T16_C	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	7,50	42,50	39,63	35,24	43,96
T16_D	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	10,50	42,56	39,69	35,29	44,01
T17_A	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	1,50	43,36	40,49	36,10	44,82
T17_B	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	4,50	44,78	41,91	37,51	46,23
T17_C	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	7,50	44,76	41,89	37,50	46,22
T17_D	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	10,50	44,79	41,93	37,53	46,25
T18_A	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	1,50	45,07	42,20	37,81	46,53
T18_B	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	4,50	46,76	43,89	39,50	48,22
T18_C	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	7,50	47,60	44,73	40,34	49,06
T18_D	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	10,50	47,18	44,31	39,92	48,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Dorpsstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_A	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	1,50	55,37	52,50	48,11	56,83	
T19_B	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	4,50	56,03	53,16	48,77	57,49	
T19_C	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	7,50	55,95	53,08	48,69	57,41	
T19_D	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	10,50	55,57	52,70	48,31	57,03	
T20_A	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	1,50	47,42	44,55	40,16	48,88	
T20_B	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	4,50	49,41	46,54	42,14	50,86	
T20_C	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	7,50	49,60	46,73	42,34	51,06	
T20_D	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	10,50	49,80	46,93	42,53	51,25	
T21_A	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	1,50	49,41	46,54	42,15	50,87	
T21_B	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	4,50	51,18	48,31	43,92	52,64	
T21_C	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	7,50	51,30	48,43	44,04	52,76	
T21_D	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	10,50	51,37	48,50	44,11	52,83	
T22_A	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	1,50	51,76	48,89	44,50	53,22	
T22_B	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	4,50	53,21	50,34	45,95	54,67	
T22_C	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	7,50	53,30	50,43	46,04	54,76	
T22_D	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	10,50	52,98	50,11	45,71	54,43	
T23_A	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	1,50	50,18	47,31	42,91	51,63	
T23_B	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	4,50	51,50	48,63	44,24	52,96	
T23_C	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	7,50	51,57	48,70	44,30	53,02	
T23_D	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	10,50	51,31	48,44	44,05	52,77	
T24_A	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	1,50	46,41	43,54	39,14	47,86	
T24_B	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	4,50	48,19	45,32	40,93	49,65	
T24_C	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	7,50	48,64	45,77	41,37	50,09	
T24_D	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	10,50	48,78	45,91	41,52	50,24	
T25_A	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	1,50	31,80	28,93	24,54	33,26	
T25_B	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	4,50	34,44	31,57	27,17	35,89	
T25_C	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	7,50	36,77	33,90	29,51	38,23	
T25_D	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	10,50	37,75	34,88	30,49	39,21	
T26_A	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	1,50	30,70	27,83	23,43	32,15	
T26_B	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	4,50	33,25	30,38	25,99	34,71	
T26_C	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	7,50	35,85	32,98	28,59	37,31	
T26_D	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	10,50	37,53	34,66	30,27	38,99	
T27_A	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	1,50	28,51	25,64	21,25	29,97	
T27_B	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	4,50	31,01	28,14	23,75	32,47	
T27_C	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	7,50	34,32	31,45	27,06	35,78	
T27_D	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	10,50	36,27	33,40	29,01	37,73	
T28_A	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	1,50	33,54	30,67	26,27	34,99	
T28_B	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	4,50	36,11	33,24	28,84	37,56	
T28_C	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	7,50	38,50	35,63	31,24	39,96	
T29_A	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	1,50	33,88	31,01	26,62	35,34	
T29_B	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	4,50	36,62	33,75	29,35	38,07	
T29_C	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	7,50	38,83	35,96	31,57	40,29	
T30_A	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	1,50	35,02	32,15	27,76	36,48	
T30_B	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	4,50	37,55	34,68	30,28	39,00	
T31_A	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	1,50	37,47	34,60	30,21	38,93	
T31_B	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	4,50	39,66	36,79	32,40	41,12	
T32_A	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	1,50	39,51	36,64	32,25	40,97	
T32_B	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	4,50	41,33	38,46	34,07	42,79	
T33_A	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	1,50	39,05	36,18	31,79	40,51	
T33_B	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	4,50	40,84	37,97	33,57	42,29	
T34_A	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	1,50	30,01	27,15	22,75	31,47	
T34_B	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	4,50	29,57	26,70	22,31	31,03	
T35_A	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	1,50	29,89	27,02	22,63	31,35	
T35_B	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	4,50	30,30	27,43	23,04	31,76	
T36_A	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	1,50	30,24	27,37	22,98	31,70	
T36_B	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	4,50	30,87	28,00	23,60	32,32	
T36_C	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	7,50	30,84	27,97	23,57	32,29	
T37_A	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	1,50	32,54	29,67	25,28	34,00	
T37_B	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	4,50	33,98	31,11	26,72	35,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dorpsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T37_C	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	7,50	35,14	32,27	27,88	36,60	
T38_A	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	1,50	36,76	33,89	29,50	38,22	
T38_B	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	4,50	36,78	33,91	29,51	38,23	
T38_C	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	7,50	38,36	35,49	31,10	39,82	
T38_D	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	10,50	38,68	35,82	31,42	40,14	
T39_A	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	1,50	34,22	31,35	26,96	35,68	
T39_B	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	4,50	34,69	31,82	27,43	36,15	
T39_C	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	7,50	35,77	32,90	28,51	37,23	
T39_D	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	10,50	36,19	33,32	28,93	37,65	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Weberstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weberstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	1,50	39,09	36,22	31,83	40,55
T01_B	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	4,50	39,85	36,98	32,59	41,31
T01_C	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	7,50	39,90	37,03	32,64	41,36
T01_D	Gebouw 1 oostgevel		99826,89	396067,88	10,50	39,83	36,96	32,57	41,29
T02_A	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	1,50	41,43	38,56	34,17	42,89
T02_B	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	4,50	41,89	39,02	34,63	43,35
T02_C	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	7,50	41,85	38,98	34,59	43,31
T02_D	Gebouw 1 oostgevel		99827,68	396073,92	10,50	41,88	39,01	34,62	43,34
T03_A	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	1,50	44,06	41,19	36,80	45,52
T03_B	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	4,50	44,67	41,80	37,41	46,13
T03_C	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	7,50	44,60	41,73	37,34	46,06
T03_D	Gebouw 1 oostgevel		99828,50	396080,13	10,50	44,31	41,44	37,05	45,77
T04_A	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	1,50	45,27	42,40	38,01	46,73
T04_B	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	4,50	45,76	42,89	38,50	47,22
T04_C	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	7,50	45,67	42,80	38,41	47,13
T04_D	Gebouw 1 oostgevel		99830,26	396088,32	10,50	45,34	42,47	38,08	46,80
T05_A	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	1,50	44,80	41,93	37,54	46,26
T05_B	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	4,50	45,52	42,65	38,26	46,98
T05_C	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	7,50	45,52	42,65	38,26	46,98
T05_D	Gebouw 1 oostgevel		99831,34	396095,56	10,50	45,27	42,40	38,01	46,73
T06_A	Gebouw 1 Noordgevel		99827,36	396099,72	1,50	30,84	27,97	23,58	32,30
T06_B	Gebouw 1 Noordgevel		99827,36	396099,72	4,50	32,30	29,43	25,04	33,76
T06_C	Gebouw 1 Noordgevel		99827,36	396099,72	7,50	33,75	30,88	26,49	35,21
T07_A	Gebouw 1 Noordgevel		99821,16	396100,54	1,50	33,25	30,38	25,99	34,71
T07_B	Gebouw 1 Noordgevel		99821,16	396100,54	4,50	34,81	31,94	27,55	36,27
T07_C	Gebouw 1 Noordgevel		99821,16	396100,54	7,50	35,56	32,69	28,30	37,02
T08_A	Gebouw 1 Noordgevel		99814,22	396101,46	1,50	34,28	31,41	27,02	35,74
T08_B	Gebouw 1 Noordgevel		99814,22	396101,46	4,50	36,02	33,15	28,76	37,48
T08_C	Gebouw 1 Noordgevel		99814,22	396101,46	7,50	36,53	33,66	29,27	37,99
T09_A	Gebouw 1 Noordgevel		99806,43	396102,41	1,50	33,52	30,65	26,26	34,98
T09_B	Gebouw 1 Noordgevel		99806,43	396102,41	4,50	35,09	32,22	27,83	36,55
T10_A	Gebouw 1 Westgevel		99801,92	396100,18	1,50	16,07	13,20	8,81	17,53
T10_B	Gebouw 1 Westgevel		99801,92	396100,18	4,50	18,36	15,49	11,10	19,82
T11_A	Gebouw 1 Westgevel		99801,01	396094,00	1,50	16,07	13,20	8,81	17,53
T11_B	Gebouw 1 Westgevel		99801,01	396094,00	4,50	18,57	15,70	11,31	20,03
T12_A	Gebouw 1 Zuidgevel		99804,38	396089,83	1,50	21,74	18,87	14,48	23,20
T12_B	Gebouw 1 Zuidgevel		99804,38	396089,83	4,50	23,41	20,54	16,15	24,87
T13_A	Gebouw 1 Zuidgevel		99811,21	396088,89	1,50	19,06	16,19	11,80	20,52
T13_B	Gebouw 1 Zuidgevel		99811,21	396088,89	4,50	21,81	18,94	14,55	23,27
T13_C	Gebouw 1 Zuidgevel		99811,21	396088,89	7,50	25,33	22,46	18,07	26,79
T14_A	Gebouw 1 Zuidgevel		99817,26	396088,17	1,50	15,43	12,56	8,17	16,89
T14_B	Gebouw 1 Zuidgevel		99817,26	396088,17	4,50	17,05	14,18	9,79	18,51
T14_C	Gebouw 1 Zuidgevel		99817,26	396088,17	7,50	21,79	18,92	14,53	23,25
T15_A	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	1,50	13,02	10,15	5,76	14,48
T15_B	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	4,50	14,23	11,36	6,97	15,69
T15_C	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	7,50	16,22	13,35	8,96	17,68
T15_D	Gebouw 1 westgevel		99817,87	396083,29	10,50	17,36	14,49	10,10	18,82
T16_A	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	1,50	10,07	7,20	2,81	11,53
T16_B	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	4,50	10,13	7,26	2,87	11,59
T16_C	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	7,50	10,73	7,86	3,47	12,19
T16_D	Gebouw 1 westgevel		99816,95	396076,63	10,50	10,38	7,51	3,12	11,84
T17_A	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	1,50	13,32	10,45	6,06	14,78
T17_B	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	4,50	15,80	12,93	8,54	17,26
T17_C	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	7,50	18,07	15,20	10,81	19,53
T17_D	Gebouw 1 westgevel		99816,05	396070,12	10,50	21,41	18,54	14,15	22,87
T18_A	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	1,50	26,82	23,95	19,56	28,28
T18_B	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	4,50	28,49	25,62	21,23	29,95
T18_C	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	7,50	29,79	26,92	22,53	31,25
T18_D	Gebouw 1 westgevel		99816,26	396064,44	10,50	24,12	21,25	16,86	25,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Weberstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weberstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_A	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	1,50	24,72	21,85	17,46	26,18	
T19_B	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	4,50	26,39	23,52	19,13	27,85	
T19_C	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	7,50	27,66	24,79	20,40	29,12	
T19_D	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	10,50	18,76	15,89	11,50	20,22	
T20_A	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	1,50	16,18	13,31	8,92	17,64	
T20_B	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	4,50	18,49	15,62	11,23	19,95	
T20_C	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	7,50	17,48	14,61	10,22	18,94	
T20_D	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	10,50	16,73	13,86	9,47	18,19	
T21_A	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	1,50	17,93	15,06	10,67	19,39	
T21_B	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	4,50	20,11	17,24	12,85	21,57	
T21_C	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	7,50	20,54	17,67	13,28	22,00	
T21_D	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	10,50	17,30	14,43	10,04	18,76	
T22_A	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	1,50	27,52	24,65	20,26	28,98	
T22_B	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	4,50	29,20	26,33	21,94	30,66	
T22_C	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	7,50	30,17	27,30	22,91	31,63	
T22_D	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	10,50	20,94	18,07	13,68	22,40	
T23_A	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	1,50	26,42	23,55	19,16	27,88	
T23_B	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	4,50	27,98	25,11	20,72	29,44	
T23_C	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	7,50	28,97	26,10	21,71	30,43	
T23_D	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	10,50	23,56	20,69	16,30	25,02	
T24_A	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	1,50	25,90	23,03	18,64	27,36	
T24_B	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	4,50	27,37	24,50	20,11	28,83	
T24_C	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	7,50	28,58	25,71	21,32	30,04	
T24_D	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	10,50	24,07	21,20	16,81	25,53	
T25_A	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	1,50	13,30	10,43	6,04	14,76	
T25_B	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	4,50	15,54	12,67	8,28	17,00	
T25_C	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	7,50	15,80	12,93	8,54	17,26	
T25_D	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	10,50	17,69	14,82	10,43	19,15	
T26_A	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	1,50	12,96	10,09	5,70	14,42	
T26_B	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	4,50	15,40	12,53	8,14	16,86	
T26_C	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	7,50	18,74	15,87	11,48	20,20	
T26_D	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	10,50	20,68	17,81	13,42	22,14	
T27_A	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	1,50	9,84	6,97	2,58	11,30	
T27_B	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	4,50	12,04	9,17	4,78	13,50	
T27_C	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	7,50	15,87	13,00	8,61	17,33	
T27_D	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	10,50	20,24	17,37	12,98	21,70	
T28_A	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	1,50	17,84	14,97	10,58	19,30	
T28_B	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	4,50	20,37	17,50	13,11	21,83	
T28_C	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	7,50	23,02	20,15	15,76	24,48	
T29_A	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	1,50	18,09	15,22	10,83	19,55	
T29_B	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	4,50	20,76	17,89	13,50	22,22	
T29_C	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	7,50	23,79	20,92	16,53	25,25	
T30_A	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	1,50	22,12	19,25	14,86	23,58	
T30_B	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	4,50	24,05	21,18	16,79	25,51	
T31_A	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	1,50	22,89	20,02	15,63	24,35	
T31_B	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	4,50	25,16	22,29	17,90	26,62	
T32_A	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	1,50	26,75	23,88	19,49	28,21	
T32_B	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	4,50	28,16	25,29	20,90	29,62	
T33_A	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	1,50	24,26	21,39	17,00	25,72	
T33_B	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	4,50	25,57	22,70	18,31	27,03	
T34_A	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	1,50	11,12	8,25	3,86	12,58	
T34_B	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	4,50	10,75	7,88	3,49	12,21	
T35_A	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	1,50	11,65	8,78	4,39	13,11	
T35_B	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	4,50	11,60	8,73	4,34	13,06	
T36_A	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	1,50	11,55	8,68	4,29	13,01	
T36_B	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	4,50	11,65	8,78	4,39	13,11	
T36_C	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	7,50	8,85	5,98	1,59	10,31	
T37_A	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	1,50	11,42	8,55	4,16	12,88	
T37_B	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	4,50	11,95	9,08	4,69	13,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Weberstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T37_C	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	7,50	10,30	7,43	3,04	11,76	
T38_A	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	1,50	11,95	9,08	4,69	13,41	
T38_B	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	4,50	12,83	9,96	5,57	14,29	
T38_C	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	7,50	11,66	8,79	4,40	13,12	
T38_D	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	10,50	12,29	9,42	5,03	13,75	
T39_A	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	1,50	13,46	10,59	6,20	14,92	
T39_B	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	4,50	14,70	11,83	7,44	16,16	
T39_C	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	7,50	15,25	12,38	7,99	16,71	
T39_D	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	10,50	13,92	11,05	6,66	15,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Pastoor Bastiaansenstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Bastiaansenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T01_A	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	1,50	50,26	47,39	43,00	51,72	
T01_B	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	4,50	50,73	47,86	43,47	52,19	
T01_C	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	7,50	50,37	47,50	43,11	51,83	
T01_D	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	10,50	49,10	46,23	41,83	50,55	
T02_A	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	1,50	48,94	46,07	41,68	50,40	
T02_B	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	4,50	49,64	46,77	42,38	51,10	
T02_C	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	7,50	49,46	46,59	42,20	50,92	
T02_D	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	10,50	48,11	45,24	40,85	49,57	
T03_A	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	1,50	47,33	44,46	40,07	48,79	
T03_B	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	4,50	48,61	45,74	41,35	50,07	
T03_C	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	7,50	48,83	45,96	41,57	50,29	
T03_D	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	10,50	47,41	44,54	40,15	48,87	
T04_A	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	1,50	44,52	41,65	37,26	45,98	
T04_B	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	4,50	46,15	43,28	38,89	47,61	
T04_C	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	7,50	46,30	43,43	39,03	47,75	
T04_D	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	10,50	46,00	43,13	38,73	47,45	
T05_A	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	1,50	42,72	39,85	35,46	44,18	
T05_B	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	4,50	44,56	41,69	37,29	46,01	
T05_C	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	7,50	44,73	41,86	37,46	46,18	
T05_D	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	10,50	44,64	41,77	37,38	46,10	
T06_A	Gebouw 1 Noordgevel	99827,36	396099,72	1,50	28,59	25,72	21,33	30,05	
T06_B	Gebouw 1 Noordgevel	99827,36	396099,72	4,50	29,69	26,82	22,42	31,14	
T06_C	Gebouw 1 Noordgevel	99827,36	396099,72	7,50	30,63	27,76	23,37	32,09	
T07_A	Gebouw 1 Noordgevel	99821,16	396100,54	1,50	27,54	24,67	20,28	29,00	
T07_B	Gebouw 1 Noordgevel	99821,16	396100,54	4,50	28,72	25,85	21,45	30,17	
T07_C	Gebouw 1 Noordgevel	99821,16	396100,54	7,50	28,76	25,89	21,49	30,21	
T08_A	Gebouw 1 Noordgevel	99814,22	396101,46	1,50	26,13	23,26	18,86	27,58	
T08_B	Gebouw 1 Noordgevel	99814,22	396101,46	4,50	27,19	24,32	19,93	28,65	
T08_C	Gebouw 1 Noordgevel	99814,22	396101,46	7,50	26,23	23,36	18,97	27,69	
T09_A	Gebouw 1 Noordgevel	99806,43	396102,41	1,50	25,01	22,14	17,75	26,47	
T09_B	Gebouw 1 Noordgevel	99806,43	396102,41	4,50	25,95	23,08	18,68	27,40	
T10_A	Gebouw 1 Westgevel	99801,92	396100,18	1,50	26,33	23,46	19,06	27,78	
T10_B	Gebouw 1 Westgevel	99801,92	396100,18	4,50	30,37	27,50	23,11	31,83	
T11_A	Gebouw 1 Westgevel	99801,01	396094,00	1,50	25,33	22,46	18,06	26,78	
T11_B	Gebouw 1 Westgevel	99801,01	396094,00	4,50	29,32	26,45	22,06	30,78	
T12_A	Gebouw 1 Zuidgevel	99804,38	396089,83	1,50	38,39	35,52	31,12	39,84	
T12_B	Gebouw 1 Zuidgevel	99804,38	396089,83	4,50	40,15	37,28	32,89	41,61	
T13_A	Gebouw 1 Zuidgevel	99811,21	396088,89	1,50	40,81	37,94	33,54	42,26	
T13_B	Gebouw 1 Zuidgevel	99811,21	396088,89	4,50	42,45	39,58	35,19	43,91	
T13_C	Gebouw 1 Zuidgevel	99811,21	396088,89	7,50	42,63	39,76	35,37	44,09	
T14_A	Gebouw 1 Zuidgevel	99817,26	396088,17	1,50	40,68	37,81	33,42	42,14	
T14_B	Gebouw 1 Zuidgevel	99817,26	396088,17	4,50	42,34	39,47	35,07	43,79	
T14_C	Gebouw 1 Zuidgevel	99817,26	396088,17	7,50	42,45	39,58	35,19	43,91	
T15_A	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	1,50	42,34	39,47	35,08	43,80	
T15_B	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	4,50	43,85	40,98	36,58	45,30	
T15_C	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	7,50	43,88	41,01	36,62	45,34	
T15_D	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	10,50	43,42	40,55	36,15	44,87	
T16_A	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	1,50	44,52	41,65	37,26	45,98	
T16_B	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	4,50	45,63	42,76	38,36	47,08	
T16_C	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	7,50	45,53	42,66	38,27	46,99	
T16_D	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	10,50	45,48	42,61	38,22	46,94	
T17_A	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	1,50	47,22	44,35	39,95	48,67	
T17_B	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	4,50	47,74	44,87	40,47	49,19	
T17_C	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	7,50	47,59	44,72	40,32	49,04	
T17_D	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	10,50	47,40	44,53	40,14	48,86	
T18_A	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	1,50	54,10	51,23	46,84	55,56	
T18_B	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	4,50	54,32	51,45	47,06	55,78	
T18_C	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	7,50	53,97	51,10	46,70	55,42	
T18_D	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	10,50	53,50	50,63	46,24	54,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Ten gevolge van de Pastoor Bastiaansenstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Bastiaansenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_A	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	1,50	55,76	52,89	48,49	57,21	
T19_B	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	4,50	56,10	53,23	48,84	57,56	
T19_C	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	7,50	55,81	52,94	48,54	57,26	
T19_D	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	10,50	55,08	52,21	47,81	56,53	
T20_A	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	1,50	57,14	54,27	49,88	58,60	
T20_B	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	4,50	57,28	54,41	50,01	58,73	
T20_C	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	7,50	56,83	53,96	49,56	58,28	
T20_D	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	10,50	56,22	53,35	48,96	57,68	
T21_A	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	1,50	57,37	54,50	50,11	58,83	
T21_B	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	4,50	57,49	54,62	50,23	58,95	
T21_C	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	7,50	57,05	54,18	49,78	58,50	
T21_D	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	10,50	56,46	53,59	49,19	57,91	
T22_A	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	1,50	57,24	54,37	49,98	58,70	
T22_B	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	4,50	57,39	54,52	50,13	58,85	
T22_C	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	7,50	56,96	54,09	49,70	58,42	
T22_D	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	10,50	56,39	53,52	49,13	57,85	
T23_A	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	1,50	52,45	49,58	45,19	53,91	
T23_B	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	4,50	52,60	49,73	45,33	54,05	
T23_C	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	7,50	52,27	49,40	45,01	53,73	
T23_D	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	10,50	51,84	48,97	44,58	53,30	
T24_A	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	1,50	48,22	45,35	40,96	49,68	
T24_B	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	4,50	48,46	45,59	41,20	49,92	
T24_C	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	7,50	48,25	45,38	40,98	49,70	
T24_D	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	10,50	47,95	45,08	40,69	49,41	
T25_A	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	1,50	32,51	29,65	25,25	33,97	
T25_B	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	4,50	34,38	31,51	27,11	35,83	
T25_C	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	7,50	35,01	32,15	27,75	36,47	
T25_D	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	10,50	33,59	30,72	26,32	35,04	
T26_A	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	1,50	32,20	29,33	24,94	33,66	
T26_B	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	4,50	34,33	31,46	27,06	35,78	
T26_C	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	7,50	35,17	32,30	27,91	36,63	
T26_D	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	10,50	34,09	31,22	26,82	35,54	
T27_A	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	1,50	27,25	24,38	19,99	28,71	
T27_B	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	4,50	29,78	26,91	22,52	31,24	
T27_C	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	7,50	31,40	28,53	24,13	32,85	
T27_D	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	10,50	28,27	25,40	21,01	29,73	
T28_A	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	1,50	29,60	26,73	22,33	31,05	
T28_B	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	4,50	31,39	28,52	24,13	32,85	
T28_C	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	7,50	32,21	29,34	24,94	33,66	
T29_A	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	1,50	34,38	31,51	27,11	35,83	
T29_B	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	4,50	36,40	33,53	29,13	37,85	
T29_C	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	7,50	30,25	27,38	22,99	31,71	
T30_A	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	1,50	26,89	24,02	19,62	28,34	
T30_B	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	4,50	29,16	26,29	21,89	30,61	
T31_A	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	1,50	26,48	23,61	19,21	27,93	
T31_B	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	4,50	28,92	26,06	21,66	30,38	
T32_A	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	1,50	18,60	15,73	11,34	20,06	
T32_B	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	4,50	23,23	20,36	15,97	24,69	
T33_A	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	1,50	16,31	13,44	9,05	17,77	
T33_B	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	4,50	21,45	18,58	14,18	22,90	
T34_A	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	1,50	42,68	39,81	35,42	44,14	
T34_B	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	4,50	44,73	41,86	37,46	46,18	
T35_A	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	1,50	44,40	41,53	37,13	45,85	
T35_B	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	4,50	46,35	43,48	39,09	47,81	
T36_A	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	1,50	45,79	42,92	38,53	47,25	
T36_B	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	4,50	47,60	44,73	40,33	49,05	
T36_C	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	7,50	47,83	44,97	40,57	49,29	
T37_A	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	1,50	47,98	45,11	40,71	49,43	
T37_B	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	4,50	49,34	46,47	42,07	50,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor Bastiaansenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T37_C	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	7,50	49,69	46,82	42,42	51,14	
T38_A	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	1,50	50,18	47,31	42,92	51,64	
T38_B	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	4,50	50,95	48,08	43,68	52,40	
T38_C	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	7,50	51,11	48,24	43,85	52,57	
T38_D	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	10,50	51,00	48,13	43,74	52,46	
T39_A	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	1,50	52,60	49,73	45,34	54,06	
T39_B	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	4,50	53,05	50,18	45,79	54,51	
T39_C	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	7,50	52,80	49,93	45,54	54,26	
T39_D	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	10,50	52,43	49,56	45,17	53,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
T01_A	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	1,50	59,41	56,54	52,15	60,87	
T01_B	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	4,50	59,84	56,97	52,57	61,29	
T01_C	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	7,50	59,62	56,75	52,36	61,08	
T01_D	Gebouw 1 oostgevel	99826,89	396067,88	10,50	59,12	56,25	51,86	60,58	
T02_A	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	1,50	59,45	56,58	52,19	60,91	
T02_B	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	4,50	59,86	56,99	52,59	61,31	
T02_C	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	7,50	59,66	56,79	52,40	61,12	
T02_D	Gebouw 1 oostgevel	99827,68	396073,92	10,50	59,17	56,30	51,91	60,63	
T03_A	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	1,50	59,24	56,37	51,98	60,70	
T03_B	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	4,50	59,70	56,83	52,44	61,16	
T03_C	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	7,50	59,56	56,69	52,29	61,01	
T03_D	Gebouw 1 oostgevel	99828,50	396080,13	10,50	59,01	56,14	51,75	60,47	
T04_A	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	1,50	59,11	56,24	51,85	60,57	
T04_B	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	4,50	59,52	56,65	52,25	60,97	
T04_C	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	7,50	59,30	56,43	52,03	60,75	
T04_D	Gebouw 1 oostgevel	99830,26	396088,32	10,50	58,84	55,97	51,58	60,30	
T05_A	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	1,50	59,18	56,31	51,91	60,63	
T05_B	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	4,50	59,55	56,68	52,29	61,01	
T05_C	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	7,50	59,30	56,43	52,03	60,75	
T05_D	Gebouw 1 oostgevel	99831,34	396095,56	10,50	58,83	55,96	51,57	60,29	
T06_A	Gebouw 1 Noordgevel	99827,36	396099,72	1,50	54,22	51,35	46,96	55,68	
T06_B	Gebouw 1 Noordgevel	99827,36	396099,72	4,50	54,62	51,75	47,35	56,07	
T06_C	Gebouw 1 Noordgevel	99827,36	396099,72	7,50	54,49	51,62	47,23	55,95	
T07_A	Gebouw 1 Noordgevel	99821,16	396100,54	1,50	51,52	48,65	44,26	52,98	
T07_B	Gebouw 1 Noordgevel	99821,16	396100,54	4,50	52,17	49,30	44,91	53,63	
T07_C	Gebouw 1 Noordgevel	99821,16	396100,54	7,50	52,18	49,31	44,92	53,64	
T08_A	Gebouw 1 Noordgevel	99814,22	396101,46	1,50	48,89	46,02	41,62	50,34	
T08_B	Gebouw 1 Noordgevel	99814,22	396101,46	4,50	50,16	47,29	42,90	51,62	
T08_C	Gebouw 1 Noordgevel	99814,22	396101,46	7,50	50,26	47,39	43,00	51,72	
T09_A	Gebouw 1 Noordgevel	99806,43	396102,41	1,50	46,37	43,50	39,11	47,83	
T09_B	Gebouw 1 Noordgevel	99806,43	396102,41	4,50	48,00	45,13	40,73	49,45	
T10_A	Gebouw 1 Westgevel	99801,92	396100,18	1,50	31,38	28,51	24,12	32,84	
T10_B	Gebouw 1 Westgevel	99801,92	396100,18	4,50	34,32	31,45	27,06	35,78	
T11_A	Gebouw 1 Westgevel	99801,01	396094,00	1,50	34,46	31,59	27,20	35,92	
T11_B	Gebouw 1 Westgevel	99801,01	396094,00	4,50	36,68	33,81	29,42	38,14	
T12_A	Gebouw 1 Zuidgevel	99804,38	396089,83	1,50	41,24	38,37	33,98	42,70	
T12_B	Gebouw 1 Zuidgevel	99804,38	396089,83	4,50	42,96	40,09	35,70	44,42	
T13_A	Gebouw 1 Zuidgevel	99811,21	396088,89	1,50	42,96	40,09	35,70	44,42	
T13_B	Gebouw 1 Zuidgevel	99811,21	396088,89	4,50	44,66	41,79	37,40	46,12	
T13_C	Gebouw 1 Zuidgevel	99811,21	396088,89	7,50	45,33	42,46	38,07	46,79	
T14_A	Gebouw 1 Zuidgevel	99817,26	396088,17	1,50	42,69	39,82	35,42	44,14	
T14_B	Gebouw 1 Zuidgevel	99817,26	396088,17	4,50	44,44	41,57	37,17	45,89	
T14_C	Gebouw 1 Zuidgevel	99817,26	396088,17	7,50	44,87	42,00	37,61	46,33	
T15_A	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	1,50	44,00	41,13	36,74	45,46	
T15_B	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	4,50	45,69	42,82	38,42	47,14	
T15_C	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	7,50	45,75	42,88	38,48	47,20	
T15_D	Gebouw 1 westgevel	99817,87	396083,29	10,50	45,44	42,57	38,18	46,90	
T16_A	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	1,50	46,07	43,20	38,81	47,53	
T16_B	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	4,50	47,39	44,52	40,12	48,84	
T16_C	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	7,50	47,29	44,42	40,03	48,75	
T16_D	Gebouw 1 westgevel	99816,95	396076,63	10,50	47,27	44,40	40,01	48,73	
T17_A	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	1,50	48,71	45,85	41,45	50,17	
T17_B	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	4,50	49,52	46,65	42,25	50,97	
T17_C	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	7,50	49,42	46,55	42,15	50,87	
T17_D	Gebouw 1 westgevel	99816,05	396070,12	10,50	49,31	46,44	42,05	50,77	
T18_A	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	1,50	54,62	51,75	47,36	56,08	
T18_B	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	4,50	55,03	52,16	47,77	56,49	
T18_C	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	7,50	54,89	52,02	47,62	56,34	
T18_D	Gebouw 1 westgevel	99816,26	396064,44	10,50	54,41	51,54	47,15	55,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage B3

Rekenresultaten exc. aftrek artikel 110g Wgh
Cumulatie

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T19_A	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	1,50	58,58	55,71	51,32	60,04	
T19_B	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	4,50	59,08	56,21	51,82	60,54	
T19_C	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	7,50	58,89	56,02	51,63	60,35	
T19_D	Gebouw 1 zuidgevel	99822,28	396064,50	10,50	58,34	55,47	51,08	59,80	
T20_A	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	1,50	57,58	54,71	50,32	59,04	
T20_B	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	4,50	57,94	55,07	50,67	59,39	
T20_C	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	7,50	57,58	54,71	50,31	59,03	
T20_D	Gebouw 2 zuidgevel	99794,20	396057,19	10,50	57,11	54,24	49,85	58,57	
T21_A	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	1,50	58,01	55,14	50,75	59,47	
T21_B	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	4,50	58,40	55,53	51,14	59,86	
T21_C	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	7,50	58,08	55,21	50,81	59,53	
T21_D	Gebouw 2 zuidgevel	99801,24	396058,99	10,50	57,63	54,76	50,36	59,08	
T22_A	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	1,50	58,32	55,45	51,06	59,78	
T22_B	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	4,50	58,80	55,93	51,54	60,26	
T22_C	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	7,50	58,52	55,65	51,26	59,98	
T22_D	Gebouw 2 zuidgevel	99808,44	396060,82	10,50	58,02	55,15	50,76	59,48	
T23_A	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	1,50	54,48	51,61	47,22	55,94	
T23_B	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	4,50	55,10	52,23	47,84	56,56	
T23_C	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	7,50	54,96	52,09	47,70	56,42	
T23_D	Gebouw 2 oostgevel	99812,62	396065,04	10,50	54,59	51,72	47,33	56,05	
T24_A	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	1,50	50,43	47,56	43,17	51,89	
T24_B	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	4,50	51,36	48,49	44,10	52,82	
T24_C	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	7,50	51,48	48,61	44,21	52,93	
T24_D	Gebouw 2 oostgevel	99811,10	396070,57	10,50	51,41	48,54	44,14	52,86	
T25_A	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	1,50	35,21	32,34	27,95	36,67	
T25_B	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	4,50	37,44	34,57	30,18	38,90	
T25_C	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	7,50	39,01	36,14	31,75	40,47	
T25_D	Gebouw 2 Noordgevel	99806,66	396072,09	10,50	39,19	36,32	31,93	40,65	
T26_A	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	1,50	34,55	31,68	27,29	36,01	
T26_B	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	4,50	36,86	33,99	29,60	38,32	
T26_C	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	7,50	38,58	35,71	31,32	40,04	
T26_D	Gebouw 2 Noordgevel	99800,72	396070,57	10,50	39,21	36,34	31,95	40,67	
T27_A	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	1,50	30,97	28,10	23,71	32,43	
T27_B	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	4,50	33,48	30,61	26,22	34,94	
T27_C	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	7,50	36,16	33,29	28,89	37,61	
T27_D	Gebouw 2 Noordgevel	99793,48	396068,73	10,50	37,01	34,14	29,75	38,47	
T28_A	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	1,50	35,09	32,22	27,83	36,55	
T28_B	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	4,50	37,45	34,58	30,19	38,91	
T28_C	Gebouw 2 Oostgevel	99799,97	396074,66	7,50	39,52	36,65	32,25	40,97	
T29_A	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	1,50	37,20	34,33	29,94	38,66	
T29_B	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	4,50	39,58	36,71	32,31	41,03	
T29_C	Gebouw 2 Oostgevel	99798,24	396081,01	7,50	39,51	36,64	32,25	40,97	
T30_A	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	1,50	35,83	32,96	28,57	37,29	
T30_B	Gebouw 2 Oostgevel	99796,13	396089,22	4,50	38,30	35,43	31,04	39,76	
T31_A	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	1,50	37,94	35,07	30,68	39,40	
T31_B	Gebouw 2 Oostgevel	99794,43	396096,30	4,50	40,15	37,28	32,89	41,61	
T32_A	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	1,50	39,76	36,89	32,50	41,22	
T32_B	Gebouw 2 Noordgevel	99789,58	396099,31	4,50	41,60	38,73	34,34	43,06	
T33_A	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	1,50	39,21	36,34	31,95	40,67	
T33_B	Gebouw 2 Noordgevel	99783,85	396097,85	4,50	41,01	38,14	33,75	42,47	
T34_A	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	1,50	42,91	40,04	35,65	44,37	
T34_B	Gebouw 2 westgevel	99781,88	396094,08	4,50	44,86	41,99	37,59	46,31	
T35_A	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	1,50	44,55	41,68	37,28	46,00	
T35_B	Gebouw 2 westgevel	99783,83	396086,74	4,50	46,46	43,59	39,19	47,91	
T36_A	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	1,50	45,91	43,04	38,65	47,37	
T36_B	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	4,50	47,69	44,82	40,42	49,14	
T36_C	Gebouw 2 westgevel	99785,90	396078,54	7,50	47,92	45,06	40,66	49,38	
T37_A	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	1,50	48,10	45,23	40,83	49,55	
T37_B	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	4,50	49,46	46,59	42,20	50,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
T37_C	Gebouw 2 westgevel	99787,67	396071,20	7,50	49,84	46,97	42,57	51,29	
T38_A	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	1,50	50,37	47,50	43,11	51,83	
T38_B	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	4,50	51,11	48,24	43,84	52,56	
T38_C	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	7,50	51,34	48,47	44,08	52,80	
T38_D	Gebouw 2 westgevel	99789,17	396065,28	10,50	51,24	48,37	43,98	52,70	
T39_A	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	1,50	52,66	49,79	45,40	54,12	
T39_B	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	4,50	53,11	50,24	45,85	54,57	
T39_C	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	7,50	52,89	50,02	45,63	54,35	
T39_D	Gebouw 2 westgevel	99790,77	396059,15	10,50	52,53	49,66	45,27	53,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen