

Bezoekadres:

De Waal 18

5684 PH Best

Postadres:

Hoofdweg 70

3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505

E info@cauberg Huygen.nl

W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562

IBAN NL71RABO0112075584

Akoestisch onderzoek Sportpark Zeshoeven te Udenhout; ontwikkeling plan Berk & Hout

Datum **29 maart 2021**
Referentie **06662-53425-04v3**

Referentie 06662-53425-04v3
Rapporttitel Akoestisch onderzoek Sportpark Zeshoeven te Udenhout;
ontwikkeling plan Berk & Hout

Datum 29 maart 2021

Opdrachtgever Triborgh Gebiedsontwikkeling
Kempenaarplaats 14
5017 DX TILBURG
Contactpersoon Mevrouw A. Daniels

Behandeld door De heer ing. N.M.H.P. Geelen
Mevrouw R. Gerrickens
Cauberg Huygen B.V.
Bezoekadres:
De Waal 18
5684 PH Best
Postadres:
Hoofdweg 70
3067 GH ROTTERDAM
Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering	6
2.1	Algemeen	6
3	Normstelling	7
3.1	VNG-publicatie	7
4	Bedrijfssituatie	8
4.1	Jeu-de-boules-vereniging	8
4.2	Ruitersportvereniging	8
4.3	Algemeen	10
5	Rekenmodel	12
5.1	Gehanteerde meet- en rekenmethoden	12
5.2	Bodemgebieden	12
5.3	Gebouwen	12
5.4	Rekenpunten	12
5.5	Geluidbronnen	12
5.6	Indirecte hinder; van en naar het parkeerterrein	14
6	Rekenresultaten en toetsing	16
6.1	Directe hinder - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	16
6.2	Directe hinder - maximale geluidniveau	17
6.3	Indirecte hinder, van en naar het parkeerterrein	17
7	Evaluatie van resultaten	19
8	Conclusies	20

Figuren

Figuur I

Figuur I-1 Situatie- en inrichtingstekening

Figuur II

Figuur II-1 Overzicht rekenmodel

Figuur II-2 Overzicht bodemgebieden

Figuur II-3 Overzicht gebouwen

Figuur II-4 Overzicht waarneempunten

Figuur III

Figuur III-1 Overzicht geluidbronnen – representatieve situatie

Figuur III-2 Overzicht geluidbronnen – incidentele situatie

Bijlagen

Bijlage I

Bijlage I-1	Invoergegevens gebouwen
Bijlage I-2	Invoergegevens rekenpunten

Bijlage II

Bijlage II-1	Berekening bronvermogen verladen paarden/pony's
--------------	---

Bijlage III

Bijlage III-1	Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage III-2	Invoergegevens geluidbronnen – Incidentele situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage III-3	Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (L_{Amax})
Bijlage III-4	Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (L_{Amax})
Bijlage III-5	Invoergegevens geluidbronnen - indirecte hinder Representatieve situatie
Bijlage III-6	Invoergegevens geluidbronnen - indirecte hinder Incidentele situatie

Bijlage IV

Bijlage IV-1	Rekenresultaten - Representatieve situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage IV-2	Rekenresultaten - Incidentele situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage IV-3	Rekenresultaten - Representatieve situatie (L_{Amax})
Bijlage IV-4	Rekenresultaten - Incidentele situatie (L_{Amax})
Bijlage IV-5	Rekenresultaten - indirecte hinder Representatieve situatie
Bijlage IV-6	Rekenresultaten - indirecte hinder Incidentele situatie

1 Inleiding

Cauberg Huygen heeft in opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van activiteiten op sportpark Zeshoeven te Udenhout en met name in en rondom de rijhal. Aanleiding voor dit onderzoek is het bouwplan 'Berg & Hout' dat door Triborgh wordt ontwikkeld.

De projectlocatie van 'Berg & Hout' is gelegen tussen de Udenhoutseweg en de Zeshoevenstraat. Het nieuwbouwplan omvat de ontwikkeling van 56 grondgebonden woningen (twee-onder-één-kap-woningen en rijwoningen) en een appartementengebouw met 18 appartementen.

In de omgeving van het sportpark liggen reeds bestaande woningen in noordelijke en zuidelijke richting. In het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' dient vastgesteld te worden of ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen geen ontoelaatbare geluidhinder ontstaat door het sportpark. Het onderzoek richt zich uitsluitend op de nieuwe woningen.

In 2013 is in opdracht van de Stichting Paardensportbelangen Udenhout akoestisch onderzoek verricht. In verband met het nieuwe plan Berg & Hout wordt het onderzoek met nummer 20130339-04 na overleg met de stichting geactualiseerd.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (1999).

In deze rapportage worden de uitgangspunten, de resultaten en de toetsing van het akoestisch onderzoek beschreven.

2 VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering

2.1 Algemeen

De VNG-publicatie “Handreiking bedrijven en milieuzonering” is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar bedrijfsactiviteiten dichtbij geluidgevoelige bestemmingen worden voorzien. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de versie uit 2009. De VNG-publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie of activiteit. De afstanden worden gegeven voor milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtwaarde voor de aan te houden afstand zijn van toepassing tussen de perceelgrenzen van het bedrijf en de gevels van de geluidgevoelige bestemming. Er is sprake van een ‘goede ruimtelijke ordening’ indien aan de richtwaarde voldaan wordt. Bij een kleinere afstand dan de richtafstand is nader onderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’.

De VNG-richtafstanden zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de gebiedstypering. In tabel 2.1 zijn voor de verenigingen op het sportpark de milieucategorieën met bijbehorende richtafstanden voor het aandachtsgebied opgenomen.

Vanwege de combinatie van wonen, sport en beperkte bedrijvigheid is na overleg met gemeente besloten om het gebied te typeren als gemengd gebied. De genoemde richtafstanden zijn van toepassing op het milieuaspect geluid en zijn van toepassing op de gebiedstypering ‘gemengd gebied’.

Tabel 2.1: Milieucategorieën verenigingen en richtafstanden milieuaspect geluid bij gebiedstypering: ‘gemengd gebied’

Omschrijving	Milieucategorie	Richtafstand
Tennisbanen (met verlichting)	3.1	100 m
Sporthallen	3.1	100 m
Veldsportcomplex (met verlichting)	3.1	100 m
Maneges	3.1	50 m

De afstand tussen de nieuwe woningen in het plan Berk & Hout de tennis- en hockeyvelden is groter dan de richtafstand. Volgens de beoordelingssystematiek van VNG-publicatie is dan sprake van een ‘goede ruimtelijke ordening’ en bestaat er geen noodzaak om de geluidbijdrage van deze twee sportfaciliteiten nader te onderzoeken.

Ten aanzien van de nieuwe woningen in het plan Berk & Hout en de nabijheid van de ruitersport- en de jeu-de-boules-vereniging (rijhal) kan niet zondermeer aangenomen worden dat sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’. De geluidssituatie bij de woningen wordt daarom nader onderzocht.

3 Normstelling

Het akoestisch verblijfsklimaat bij de nieuwe woningen wordt getoetst volgens de systematiek van de VNG-publicatie.

3.1 VNG-publicatie

In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het aspect geluid dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt:

1. Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarde uit tabel 3.1.
2. Wanneer bij stap 1 niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, dan kan de gemeente ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de grenswaarden uit tabel 3.1. indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk, of haalbaar zijn.

Tabel 3.1: Richtwaarden voor 'gemengd gebied'

Beoordelingsgrootheid	Geluidbelasting in dB(A)		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
Directe geluidhinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)	50	45	40
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70	65	60
Indirecte geluidhinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)	50	45	40

Toelichting tabel:

Dagperiode : Tussen 07.00 uur en 19.00 uur

Avondperiode : Tussen 19.00 uur en 23.00 uur

Nachtperiode : Tussen 23.00 uur en 07.00 uur

De mogelijke indirecte hinder wordt berekend en getoetst volgens de systematiek van de 'Circulaire Indirecte Hinder' (1996).

4 Bedrijfssituatie

Aan de hand van aangereikte informatie door de opdrachtgever is per vereniging een representatieve bedrijfssituatie opgesteld.

De rijhal is in gebruik door de jeu-de-boules-vereniging V.O.P en door ruitersportvereniging Sint Lambertus Udenhout. Naast een gezamenlijke berging zijn in de hal 8 binnenbanen en een kantine voor de jeu-de-boules vereniging gerealiseerd. Voor de ruitersportvereniging is ook een eigen kantine in de hal aanwezig. Daarnaast is in de hal een tijdelijke stalling voor paarden ondergebracht. In figuur I-1 zijn nieuwe situatietekeningen van rondom het sportpark opgenomen.

4.1 Jeu-de-boules-vereniging

De jeu-de-boules-vereniging V.O.P beschikt over meerdere buitenbanen. In de rijhal zijn 8 binnenbanen en een kantine ondergebracht. De volgende activiteiten bij de vereniging zijn bepalend voor de geluiduitstraling naar de omgeving:

- Het gebruik van de buitenbanen (met name in de zomerperiode).
- Het gebruik van de openbare parkeerplaatsen door de leden van de vereniging.

De vereniging is op dinsdag en zaterdag geopend tussen 14.00 en 23.00 uur. Tijdens deze periode wordt op meerdere banen alleen recreatief jeu-de-boules gespeeld door ca. 20 personen. Op drukke zaterdagen (geen wedstrijddagen) is zowel in dag- als avondperiode sprake van 20 auto's die gebruik maken van het parkeerterrein.

Ongeveer 10 keer per jaar wordt er in wedstrijdverband gespeeld. Op wedstrijddagen is sprake van 125 deelnemers die met auto gebruik maken van het parkeerterrein; deze verlaten in de avond het terrein.

Buiten de zomerperiode zullen de leden van de vereniging voornamelijk gebruik maken van de binnenbanen. Vanwege het weer zullen alle ramen en deuren naar verwachting gesloten zijn, zodat het gebruik van de binnenbanen niet voor een relevante geluiduitstraling richting de omgeving zorgt.

4.2 Ruitersportvereniging

De rijhal wordt ook gebruikt door de leden van ruitersportvereniging Sint Lambertus Udenhout. Naast de bestaande buitenbak zijn in de hal twee oefenbakken, een tijdelijke stalling en een kantine voor de vereniging aanwezig.

De stalling wordt alleen gebruikt tijdens de openingstijden van de rijhal. Elk verenigingslid neemt zijn eigen paard/pony mee in een trailer. Na afloop worden de dieren ook weer meegenomen door de leden. Voor het vervoer van de dieren wordt gebruik gemaakt van personenauto's, of kleine vrachtauto's (bakwagens). Een deel van het parkeerterrein wordt gereserveerd voor de paardentrailers.

De laadkleppen van de trailers worden elektrisch/hydraulisch bediend of zijn voorzien van gasveren. Aan de binnenzijde van de laadkleppen is meestal een rubberen bekleding aangebracht. De maatregelen hebben als doel te voorkomen dat de paarden schrikken van het openen of sluiten van de laadklep.

Onderscheid kan worden gemaakt in de volgende activiteiten:

1. Springwedstrijden.
2. Dressuurwedstrijden.
3. Gebruik door derden.
4. Instructieavonden en springavonden.
5. Trainingen.

Voor elke activiteit is bepaald welke verkeersbewegingen hierbij horen. De activiteiten 1 t/m 4 vinden in de winterperiode plaats; van 1 oktober tot 1 april. Activiteit 5 vindt in de zomerperiode (van 1 april tot 1 oktober) plaats.

Ad 1: Springwedstrijden

Jaarlijks zijn er 4 weekenden (zaterdag en zondag) en 6 avonden (meestal vrijdagavond) waar springwedstrijden plaatsvinden. De paarden worden aangevoerd met personenauto plus trailer of met een vrachtwagen. Onderscheid wordt vervolgens gemaakt tussen wedstrijden met paarden en met pony's; bij wedstrijden met paarden is sprake van 70 trailers en 10 vrachtwagens. Bij wedstrijden met pony's met 100 trailers en 5 vrachtwagens. Bij avondwedstrijden is het aantal deelnemers geringer.

Ad 2: Dressuurwedstrijden

Meermaals per jaar worden dressuurwedstrijden georganiseerd, veelal in het weekend. Dit betekent voor de aanvoer van paarden: 100 trailers en 10 vrachtwagens en voor de aanvoer van pony's 100 trailers en 10 vrachtwagens.

Ad 3: Gebruik door derden

De enige activiteit die kan worden benoemd is dat 1 keer per jaar (op een zondag) de rijhal gebruikt wordt door een hondenvereniging. De honden worden aangevoerd in auto's met aanhanger. Er is sprake van ten hoogste 150 auto's die (als de gelegenheid er is) gebruik maken van het parkeerterrein.

Ad 4: Instructieavonden en springavonden

Instructieavonden worden met regelmaat georganiseerd op maandag en donderdag. Er worden dan 25 trailers met pony's aangevoerd en 10 trailers met paarden. Bij de springavonden worden paarden met 40 trailers en 5 vrachtwagens aangevoerd.

Ad 5: Trainingen

Op doordeweekse dagen trainen twee groepen van in totaal 40 deelnemers onder leiding van een commandant tussen 18.00 uur en 20.30 uur. Er wordt uitsluitend binnen getraind. Er kan worden uitgegaan van 35 trailers en 5 vrachtwagens die in de dagperiode arriveren en vertrekken in de avondperiode.

Ieder dier wordt vervoerd door één voertuig (personenauto of bakwagen). Bij de oefenwedstrijd zijn ook deelnemers aanwezig die lid zijn van andere verenigingen.

Tijdens de wedstrijden wordt in de hal gebruik gemaakt van een omroepinstallatie en wordt kortstondig muziek gedraaid. Vanwege de winterperiode (van 1 oktober tot 1 april) zijn alle deuren en ramen van de hal zoveel mogelijk gesloten, zodat de geluidbijdrage van de omroepinstallatie niet relevant zal zijn voor de omgeving.

4.3 Algemeen

Eenmaal per week worden door een leverancier goederen afgeleverd met een vrachtauto. Het afval wordt wekelijks door een vrachtauto van de afvaldienst opgehaald. Beide activiteiten vinden in de dagperiode plaats.

De hal is voorzien van een ventilatiesysteem voor de ventilatie van de verenigingsruimtes. Het systeem zal continu in bedrijf zijn.

In tabel 4.1 is een overzicht opgenomen van het aantal voertuigbewegingen tijdens de verschillende bedrijfssituaties. Vanwege de seizoensgebonden activiteiten is onderscheid gemaakt tussen de winter en de zomerperiode. Een voertuig zorgt voor twee voertuigbewegingen (arriveren en vertrekken).

Vaak is onduidelijk of deelnemers aan een wedstrijd in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur) het terrein verlaten of in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur). Als worst-case is ervan uitgegaan dat alle vertrekkende bewegingen in de avondperiode plaatsvinden.

Tabel 4.1: Voertuigbewegingen voor representatieve bedrijfssituatie

Activiteit	Voertuigbewegingen	
	Dagperiode	Avondperiode
Zomerperiode		
Personenauto's jeu-de-boules vereniging (recreatief)	arriveren: 20 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 20
Personenauto's jeu-de-boules vereniging (competitie)	arriveren: 125 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 125
Personenauto's ruitersportvereniging (ponytraining)	arriveren: 35 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 35
Vrachtauto's ruitersportvereniging (ponytraining)	arriveren: 5 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 5
Vrachtauto leveranciers, afvaldienst	arriveren: 2 vertrekken: 2	arriveren: -- vertrekken: --
Winterperiode		
Personenauto's jeu-de-boules vereniging (recreatief)	arriveren: 20 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 20
Personenauto's jeu-de-boules vereniging (competitie)	arriveren: 125 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 125
Personenauto's ruitersportvereniging Springwedstrijden	arriveren: 100 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 100
Vrachtauto's ruitersportvereniging Springwedstrijden	arriveren: 10 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 10

Activiteit	Voertuigbewegingen	
	Dagperiode	Avondperiode
Winterperiode		
Personenauto's ruitersportvereniging Dressuurwedstrijden	arriveren: 100 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 100
Vrachtauto's ruitersportvereniging Dressuurwedstrijden	arriveren: 10 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 10
Personenauto's ruitersportvereniging Gebruik door derden	arriveren: 150 vertrekken: --	arriveren: -- vertrekken: 150
Personenauto's ruitersportvereniging Instructieavonden	arriveren: -- vertrekken: --	arriveren: 40 vertrekken: 40
Vrachtauto's ruitersportvereniging Instructieavonden	arriveren: -- vertrekken: --	arriveren: 5 vertrekken: 5

Bij geluidberekeningen wordt in principe onderscheid gemaakt tussen de representatieve en bijzondere bedrijfssituatie; dit is de bedrijfssituatie die ten hoogste 12 maal per jaar voorkomt. Deze benadering is voor deze situatie complex. In feite zijn er vele voorkomende bedrijfssituaties die representatief kunnen zijn.

Bij verdere berekeningen gaan we ervan uit dat:

- Het gebruik door derden van de rijhal een bijzondere bedrijfssituatie is; dit geldt ook voor de wedstrijdsituatie bij de jeu-de-boules vereniging; deze activiteiten komen niet gelijktijdig voor.
- Gecombineerd (op dezelfde dag) kunnen voorkomen recreatief gebruik van de jeu-de-boules banen en een wedstrijd van de ruitersport in de rijhal.

Dit betekent dat bij een representatieve bedrijfssituatie sprake is van ten hoogste 120 personenauto's en 10 vrachtauto's die in de dagperiode arriveren en in de avondperiode vertrekken en 4 vrachtwagenbewegingen in de dagperiode in verband met leveranciers of afvaldienst. Bij een bijzondere bedrijfssituatie is sprake van ten hoogste 170 personenauto's die in de dagperiode arriveren en in de avondperiode vertrekken (uitgaande van gebruik door derden van de rijhal en recreatief gebruik van jeu-de-boules).

5 Rekenmodel

5.1 Gehanteerde meet- en rekenmethoden

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege de inrichting is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma "Geomilieu" versie 5.20. Met het rekenprogramma wordt de geluiduitstraling naar de omgeving berekend volgens rekenmethode II.8 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999), verder afgekort als 'Handleiding'.

5.2 Bodemgebieden

In figuur II-2 is per ingevoerd bodemgebied de gehanteerde bodemfactor aangegeven. Buiten de ingevoerde bodemvlakken is gerekend met een standaard bodemfactor van 0,0 (volledig geluid reflecterende bodem).

5.3 Gebouwen

In figuur II-3 is per gebouw de gebouwhoogte in meters aangegeven. In bijlage I-1 zijn de invoergegevens van de bebouwing opgenomen.

5.4 Rekenpunten

Op de gevels van geluidgevoelige objecten zijn beoordelingspunten in het rekenmodel opgenomen. In overeenstemming met de 'Handleiding' is voor de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 meter aangehouden.

Bij de nieuwe woningen, deels hoogbouw, zijn de rekenpunten op 1,5 meter boven het vloeroppervlak gesitueerd. De geluidbelasting op de gevels van de woningen is 'invallend' berekend, dus zonder een bijdrage door gevelreflecties.

In figuur II-4 is een overzicht van het rekenmodel met de ligging van de rekenpunten weergegeven. In bijlage I-2 zijn de invoergegevens van de rekenpunten opgenomen.

5.5 Geluidbronnen

Voor de mogelijk optredende maximale geluiduitstraling ter plaatse van de buitenbanen van de jeu-de-boules-vereniging is aansluiting gezocht bij de VDI 3770 (Emissionskennwerte technischer Schallquellen), Sport- und Freizeitanlagen van april 2002). De norm beveelt aan om voor een normaal sprekende persoon een gemiddeld bronvermogen van 65 dB(A) aan te houden. Het totale bronvermogen wordt bepaald door de formule $65 + 10 \times \log(n)$, waarbij 'n' het aantal leden is dat gelijktijdig gebruik maakt van de buitenbanen. In het rekenmodel zijn vijf puntbronnen opgenomen ter plaatse van de buitenbaan. Uitgaande van 20 spelers in de representatieve situatie en 125 in de incidentele situatie, levert dit een bronvermogen op van respectievelijk 71 dB(A) en 79 dB(A) per puntbron.

Gedurende de dagperiode bedraagt de totale bedrijfstijd voor het recreatief spelen van jeu-de-boules 4 uur en in de avondperiode 4 uur. Voor de competitie bedraagt de totale bedrijfstijd 1 uur in de dagperiode en 3 uur in de avondperiode.

De commandant in de buitenbak van de rijhal zal gedurende 25% van de training met een verhoogd geluidniveau aan het woord zijn. Het gemiddelde bronvermogen voor een persoon die met een verhoogd geluidniveau spreekt, bedraagt volgens de VDI-publicatie 70 dB(A).

Voor de bepaling van de maximale geluidniveaus door de leden van de ruitersport- en de jeu-de-boules-vereniging is rekening gehouden met een bronsterkte van 86 dB(A) wat volgens de VDI 3370 overeenkomt met een normaal roepende persoon.

Het laden of lossen van de paarden in de trailers en vrachtwagens vindt plaats op het openbare parkeerterrein. Uit metingen bij vergelijkbare inrichtingen is gebleken dat de bedrijfstijd voor het laden of lossen van een paard/pony gemiddeld 5 minuten bedraagt, waarbij gedurende 50% van de bedrijfstijd sprake is van relevante geluidbijdrage. De gemiddelde en maximale bronsterkte bedraagt 95 dB(A) en 106 dB(A). In bijlage II-1 zijn de meetresultaten opgenomen.

De totale bedrijfstijd voor het laden of lossen van dieren bedraagt $5 \times 0,5 \times 110 = 275$ minuten in de dagperiode en 275 minuten in de avondperiode. Dit komt overeen met 1,15 uur per bron voor dag en avond (4 bronnen).

In het rekenmodel is voor het ventilatiesysteem van de hal een geluidbron van 75 dB(A) op het dak van het gebouw opgenomen. Het ventilatiesysteem zal volcontinu in bedrijf zijn.

Voor het ophalen van het afval is in het rekenmodel een geluidbron opgenomen met een gemiddeld bronvermogen van 105 dB(A). Dit bronvermogen komt overeen met een vrachtauto met een verhoogd toerental. De bedrijfstijd bedraagt 5 minuten in de dagperiode. Door het ontsnappen van remlucht bedraagt de maximale bronsterkte van de vrachtauto 110 dB(A).

In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde geluidbronnen voor de berekening van de directe hinder voor de representatieve bedrijfssituatie. In tabel 5.2 zijn de gegevens opgenomen voor de bijzondere bedrijfssituatie.

Tabel 5.1: Directe hinder – overzicht bronvermogens en bedrijfstijden geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie

Nr.	Bronomschrijving	Bronvermogen		Bedrijfsduur		
		Gem.	Max.	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
P01a t/m P01e	4 spelers jeu-de-boules (recreatief) (in totaal 20 spelers)	71 dB(A)	86 dB(A)	4 uur	4 uur	--
P03	Commandant buitenbak (pony training)	70 dB(A)	86 dB(A)	0,25 uur	0,25 uur	--
P04	Ventilatie hal	75 dB(A)	78 dB(A)	12 uur	4 uur	8 uur
P05	Ophalen afval	105 dB(A)	110 dB(A)*	5 minuten	--	--
P06a t/m P06d	Verladen paarden	92 dB(A)	106 dB(A)**	1,15 uur	1,15 uur	--

Toelichting tabel:

*: Ontsnappen remlucht

**: Verladen dieren

Tabel 5.2: Directe hinder – overzicht bronvermogens en bedrijfstijden geluidbronnen incidentele bedrijfssituatie

Nr.	Bronomschrijving	Bronvermogen		Bedrijfsduur		
		Gem.	Max.	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
P01a t/m P01e	4 spelers jeu-de-boules (recreatief) (in totaal 20 spelers)	71 dB(A)	86 dB(A)	4 uur	4 uur	--
P04	Ventilatie hal	75 dB(A)	78 dB(A)	12 uur	4 uur	8 uur

De posities van de geluidbronnen zijn weergegeven in figuur III-1 en III-2. De invoergegevens van de geluidbronnen zijn opgenomen in bijlage III-1 tot en met III-4.

5.6 Indirecte hinder; van en naar het parkeerterrein

Voor het gemiddelde bronvermogen van een rustig rijdende personenauto en vrachtauto is op basis van ervaringscijfers 90 dB(A) en 100 dB(A) aangehouden. De gemiddelde rijsnelheid van de voertuigen bedraagt 30 kilometer per uur over de Sportlaan en 20 kilometer per uur over het parkeerterrein. In de nachtperiode vinden tijdens de representatieve bedrijfssituatie geen voertuigbewegingen op het parkeerterrein plaats.

In tabel 5.3 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde geluidbronnen voor gebruik parkeerterrein.

Tabel 5.3: Indirecte hinder - overzicht geluidbronnen

Bijlage 1: Overzicht geluidsoverlast					
Nr.	Bronomschrijving	Bronvermogen Gem.	Voertuigbewegingen		
			Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
Representatieve bedrijfssituatie					
M01	Personenauto's	90 dB(A)	120	120	--
M03	Vrachtauto's	100 dB(A)	10	10	--
M04	Vrachtauto's bezorgdienst en ophalen afval	100 dB(A)	4	--	--
Incidentele bedrijfssituatie					
M02	Personenauto's	90 dB(A)	170	170	--

Een volledig overzicht van de invoergegevens van de geluidbronnen is opgenomen in bijlage III-5 en III-6. In figuur III-1 en III-2 zijn de geluidbronnen voor de indirecte hinder grafisch weergegeven.

6 Rekenresultaten en toetsing

6.1 Directe hinder - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) voor de dag-, avond- en nachtperiode. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de representatieve en bijzondere bedrijfssituatie en zijn alleen de beoordelingspunten ter hoogte van het nieuwbouwplan opgenomen waar de hoogste bijdrage ontstaat.

Tabel 6.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) in dB(A) bij nieuwe woningen

Rekenpunt			Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)								
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode			Avondperiode			Nachtperiode		
			B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
Representatieve bedrijfssituatie											
B9-03	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	35	50	--	39	45	--	24	40	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	10,5	34	50	--	38	45	--	25	40	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	35	50	--	39	45	--	25	40	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	10,5	34	50	--	39	45	--	26	40	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	36	50	--	41	45	--	26	40	--
Incidentele bedrijfssituatie											
B9-03	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	24	50	--	25	45	--	24	40	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	10,5	25	50	--	25	45	--	25	40	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	25	50	--	26	45	--	25	40	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	10,5	26	50	--	26	45	--	26	40	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	26	50	--	26	45	--	26	40	--

Toelichting tabel:

- B: Berekende geluidbijdrage
 N: VNG-richtwaarden voor 'gemengd gebied'
 Δ : Ingeval van overschrijding: verschil tussen berekende geluidbijdrage en normstelling

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau zijn de uitgebreide rekenresultaten in bijlage IV opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ter hoogte van de nieuwe woningen voor zowel de representatieve bedrijfssituatie als de incidentele bedrijfssituatie voldoen aan stap 2 voor de VNG-richtwaarden voor een 'gemengd gebied'.

6.2 Directe hinder - maximale geluidniveau

Tabel 6.2 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}) voor de dag-, avond- en nachtperiode voor de nieuwe woningen. In de tabel zijn alleen de beoordelingspunten opgenomen waar de hoogste bijdrage ontstaat.

Tabel 6.2: Rekenresultaten maximale geluidniveau (L_{Amax}) in dB(A) bij nieuwe woningen

Rekenpunt			Maximale geluidniveaus (L_{Amax})								
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode			Avondperiode			Nachtperiode		
			B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
Representatieve bedrijfssituatie											
B3-11b	Blok 3 woning 11	*	54	70	--	48	65	--	20	60	--
B3-13b	Blok 3 woning 13	*	46	70	--	48	65	--	20	60	--
B2-09c	Blok 2 woning 9	*	54	70	--	47	65	--	22	60	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	52	70	--	52	65	--	28	60	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	52	70	--	52	65	--	29	60	--
Incidentele bedrijfssituatie											
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	29	70	--	29	65	--	29	60	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	10,5	29	70	--	29	65	--	29	60	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	28	70	--	28	65	--	28	60	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	10,5	28	70	--	28	65	--	28	60	--
B2-09c	Blok 2 woning 9	*	25	70	--	30	65	--	22	60	--

Toelichting tabel:

- B: Berekende geluidbijdrage
 N: VNG-richtwaarden voor 'gemengd gebied'
 Δ: Ingeval van overschrijding: verschil tussen berekende geluidbijdrage en normstelling
 *: Getoonde waarde is berekende resultaat in de dagperiode op 1,5m en in de avond- en nachtperiode de hoogste waarde op 4,5 en 7,5 meter

Voor het maximale geluidniveau zijn de uitgebreide rekenresultaten in bijlage IV opgenomen. Uit de rekenresultaten blijkt dat bij de nieuwe woningen de berekende maximale geluidniveaus voldoen aan de VNG-richtwaarden voor een 'gemengd gebied'.

6.3 Indirecte hinder, van en naar het parkeerterrein

Tabel 6.3 geeft voor de indirecte hinder een overzicht van de rekenresultaten voor de dag-, avond- en nachtperiode voor de nieuwe woningen. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen de representatieve en de incidentele bedrijfssituatie en zijn alleen de beoordelingspunten opgenomen waar de hoogste bijdrage ontstaat.

Tabel 6.3: Rekenresultaten ten gevolge van indirecte hinder in dB(A) bij nieuwe woningen

Rekenpunt			Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)								
Nr.	Omschrijving	Hoogte	Dagperiode			Avondperiode			Nachtperiode		
			B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
Representatieve bedrijfssituatie											
B3-14c	Blok 3 woning 14	*	24	50	--	30	45	--	--	40	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	25	50	--	30	45	--	--	40	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	13,5	25	50	--	29	45	--	--	40	--
B3-14b	Blok 3 woning 14	*	23	50	--	29	45	--	--	40	--
B4-15b	Blok 4 woning 15	*	23	50	--	30	45	--	--	40	--
Incidentele bedrijfssituatie											
B3-13b	Blok 3 woning 13	*	21	50	--	28	45	--	--	40	--
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	13.5	22	50	--	27	45	--	--	40	--
B3-10b	Blok 3 woning 10	*	21	50	--	27	45	--	--	40	--
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	13.5	21	50	--	26	45	--	--	40	--
B2-09b	Blok 2 woning 9	*	22	50	--	26	45	--	--	40	--

Toelichting tabel:

B: Berekende geluidbijdrage

N: Norm circulaire indirecte hinder

 Δ : Ingeval van overschrijding verschil tussen berekende geluidbijdrage en normstelling

*: Getoonde waarde is berekende resultaat in de dagperiode op 1,5m en in de avond- en nachtperiode de hoogste waarde op 4,5 en 7,5 meter.

Uit de berekeningen blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het verkeer van en naar de inrichting ter hoogte van alle nieuwe woningen voldoet aan de Circulaire indirecte hinder. In bijlage IV zijn de uitgebreide rekenresultaten opgenomen.

7 Evaluatie van resultaten

Ten gevolge van de ruitersportvereniging en de jeu-de-boules vereniging wordt bij nieuwe woningen in het plangebied ruimschoots voldaan aan de richtwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau. Ook ten gevolge van de indirecte hinder vindt bij de nieuwe woningen behorende tot het plan Berk & Hout geen overschrijding van voorkeurswaarden plaats.

8 Conclusies

Uit de rekenresultaten van het akoestische rekenmodel blijkt het volgende voor de geluidssituatie ter plaatse van de nieuwe woningen:

- Het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) voldoet aan de VNG-richtwaarden voor een 'gemengd gebied' nabij de nieuwe woningen.
- Het berekende maximale geluidniveau ($L_{A,max}$) voldoet aan de VNG-richtwaarden voor een 'gemengd gebied' voor de nieuwe woningen.
- Volgens de systematiek van de Circulaire indirecte hinder is ter hoogte van de nieuwe woningen geen sprake van indirecte hinder.

Cauberg Huygen B.V.




De heer ing. N.M.H.P. Geelen
Senior adviseur

Figuren

Figuur I


Figuur I-1 Situatie- en inrichtingstekening

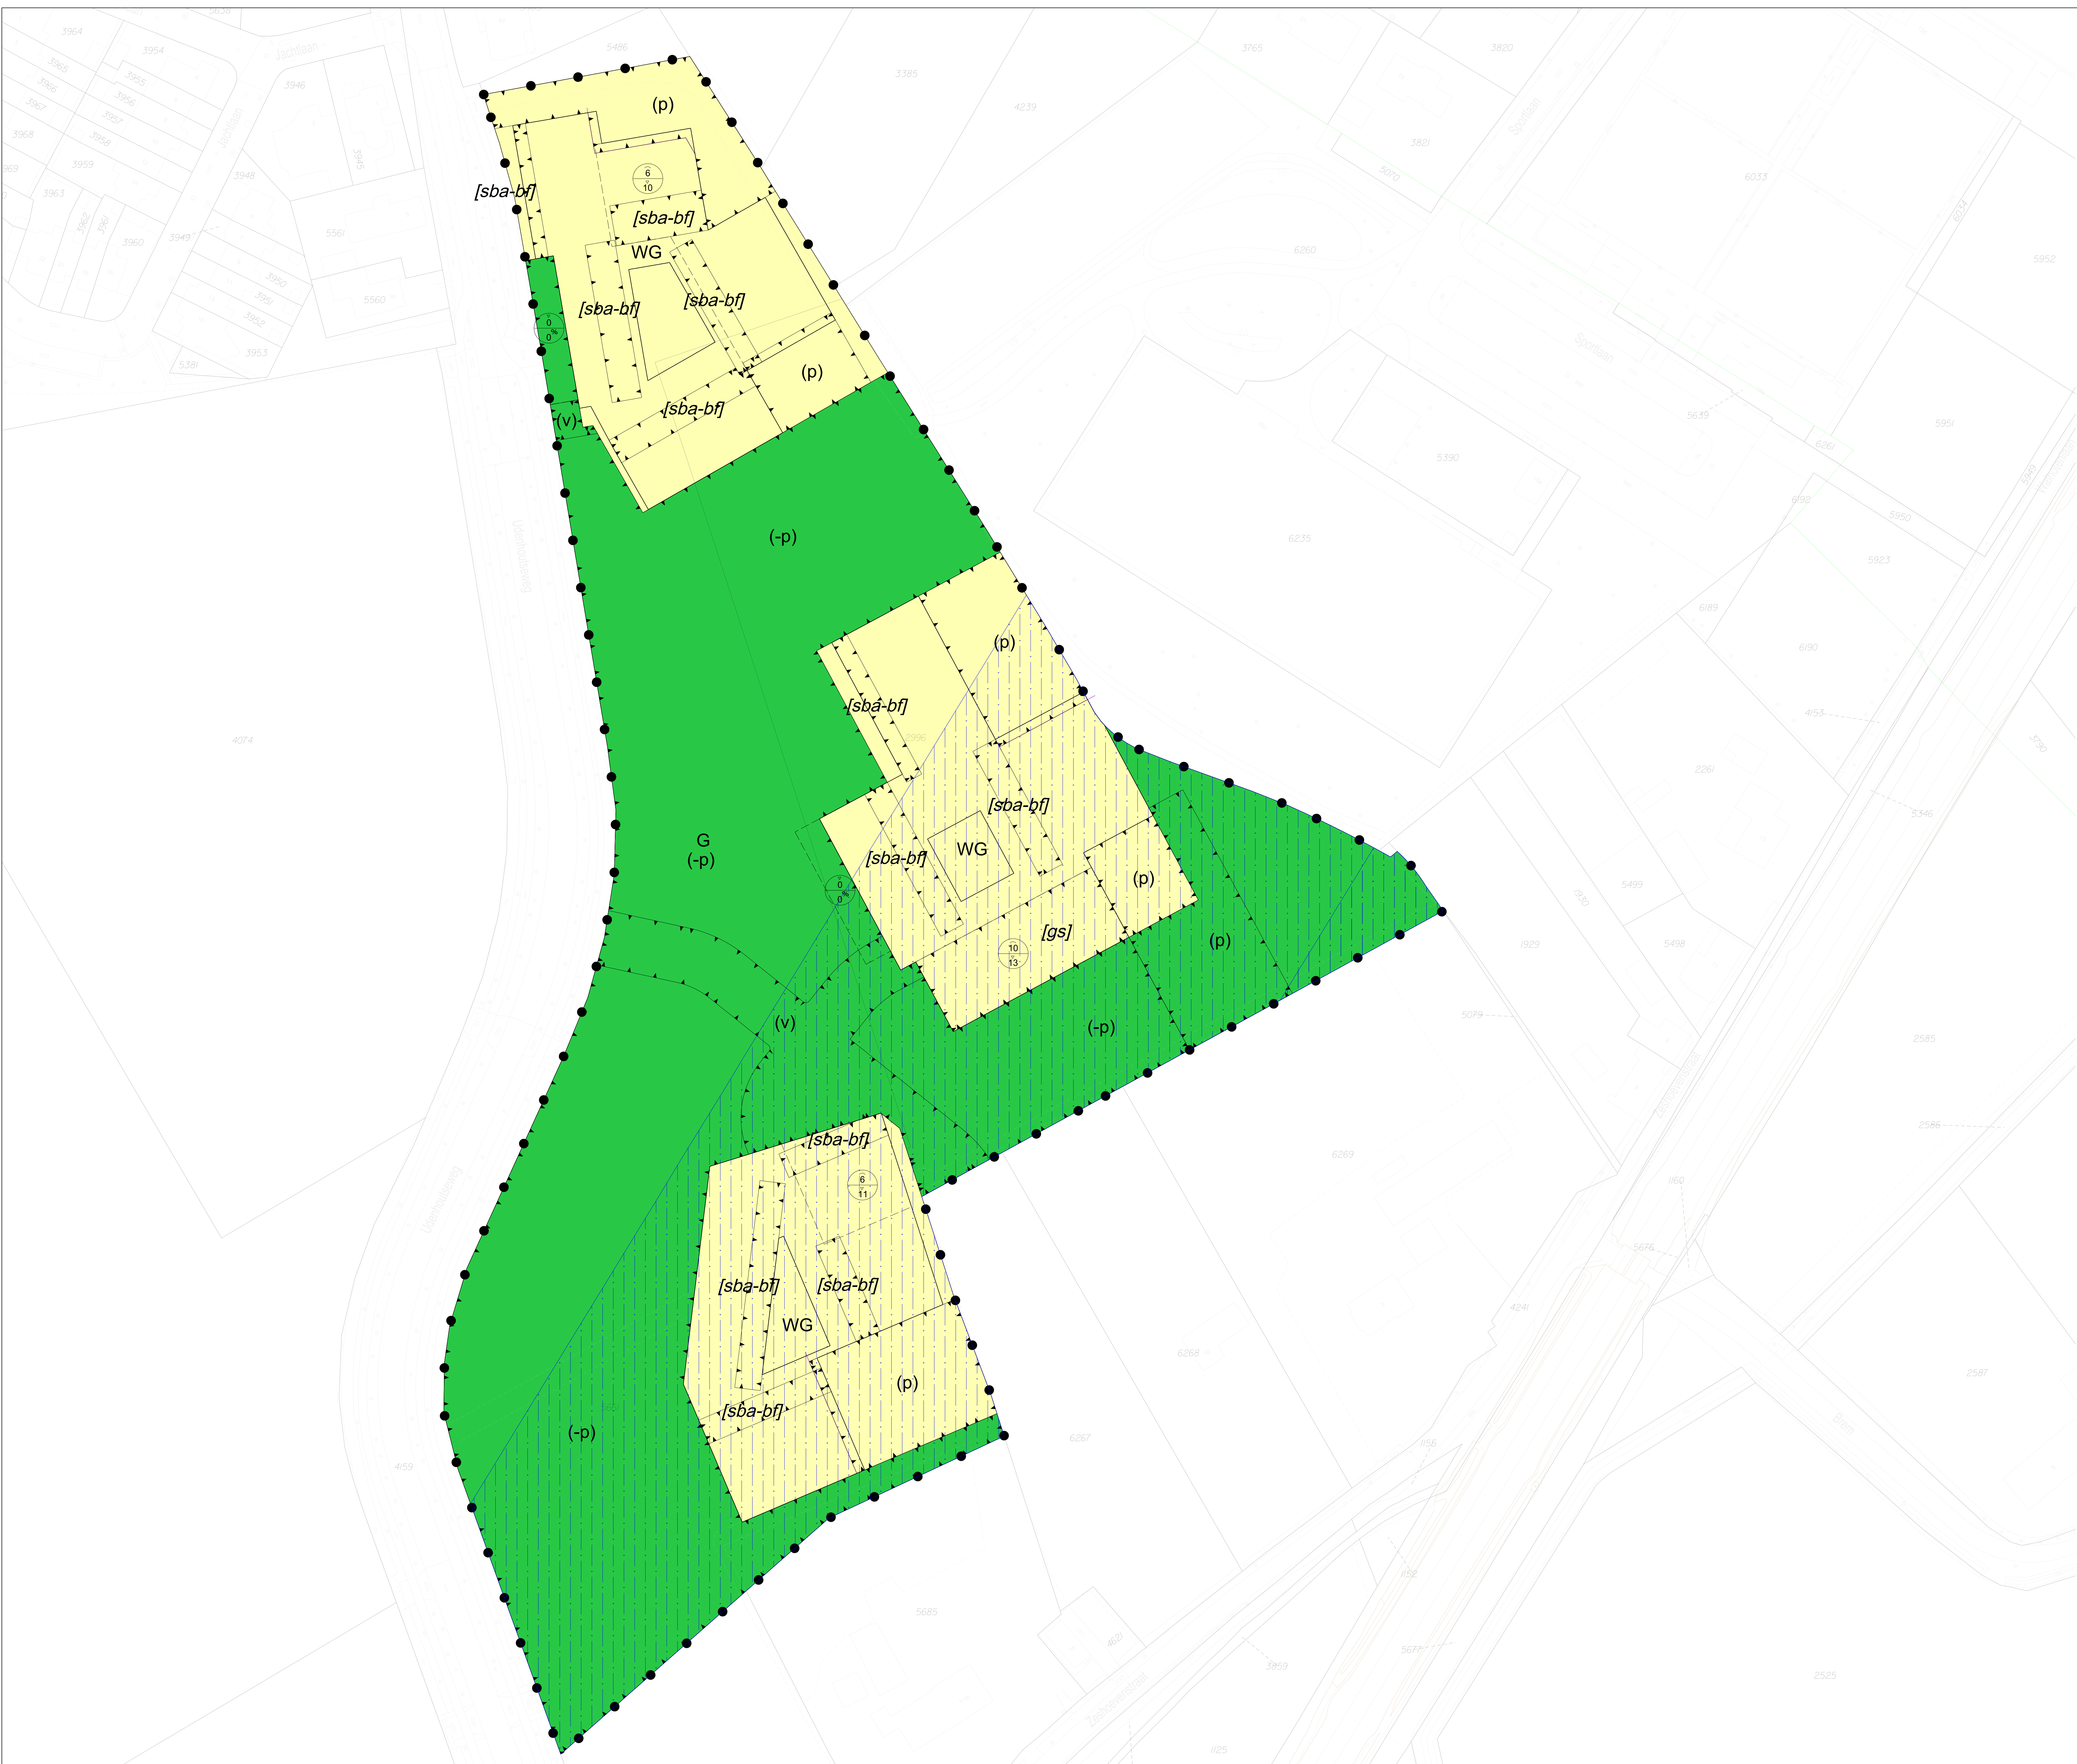

- Plangebied
 - Plangebiedsgrens
- Bestemmingen
 - G Groen
 - WG Woongebied
- Gebiedsaanduidingen
 - veiligheidszone - aandachtsgebied trillingshinder
 - veiligheidszone - aandachtsgebied vervoer gevaarlijke stoffen
- Funcieaanduidingen
 - (p) parkeerterrein
 - (-p) parkeerterrein uitgesloten
 - (v) verkeer
- Bouwvlak
 - bouwvlak
- Bouwaanduidingen
 - [gs] gestapeld
 - [sba-bf] specifieke bouwaanduiding - bebouwingsfront
- Maatvoeringaanduidingen
 - maatvoeringsvlak
 - maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
 - maximum bouwhoogte (m), maximum bebouwingspercentage (%)


Figuur II

Figuur II-1	Overzicht rekenmodel
Figuur II-2	Overzicht bodemgebieden
Figuur II-3	Overzicht gebouwen
Figuur II-4	Overzicht waarneempunten

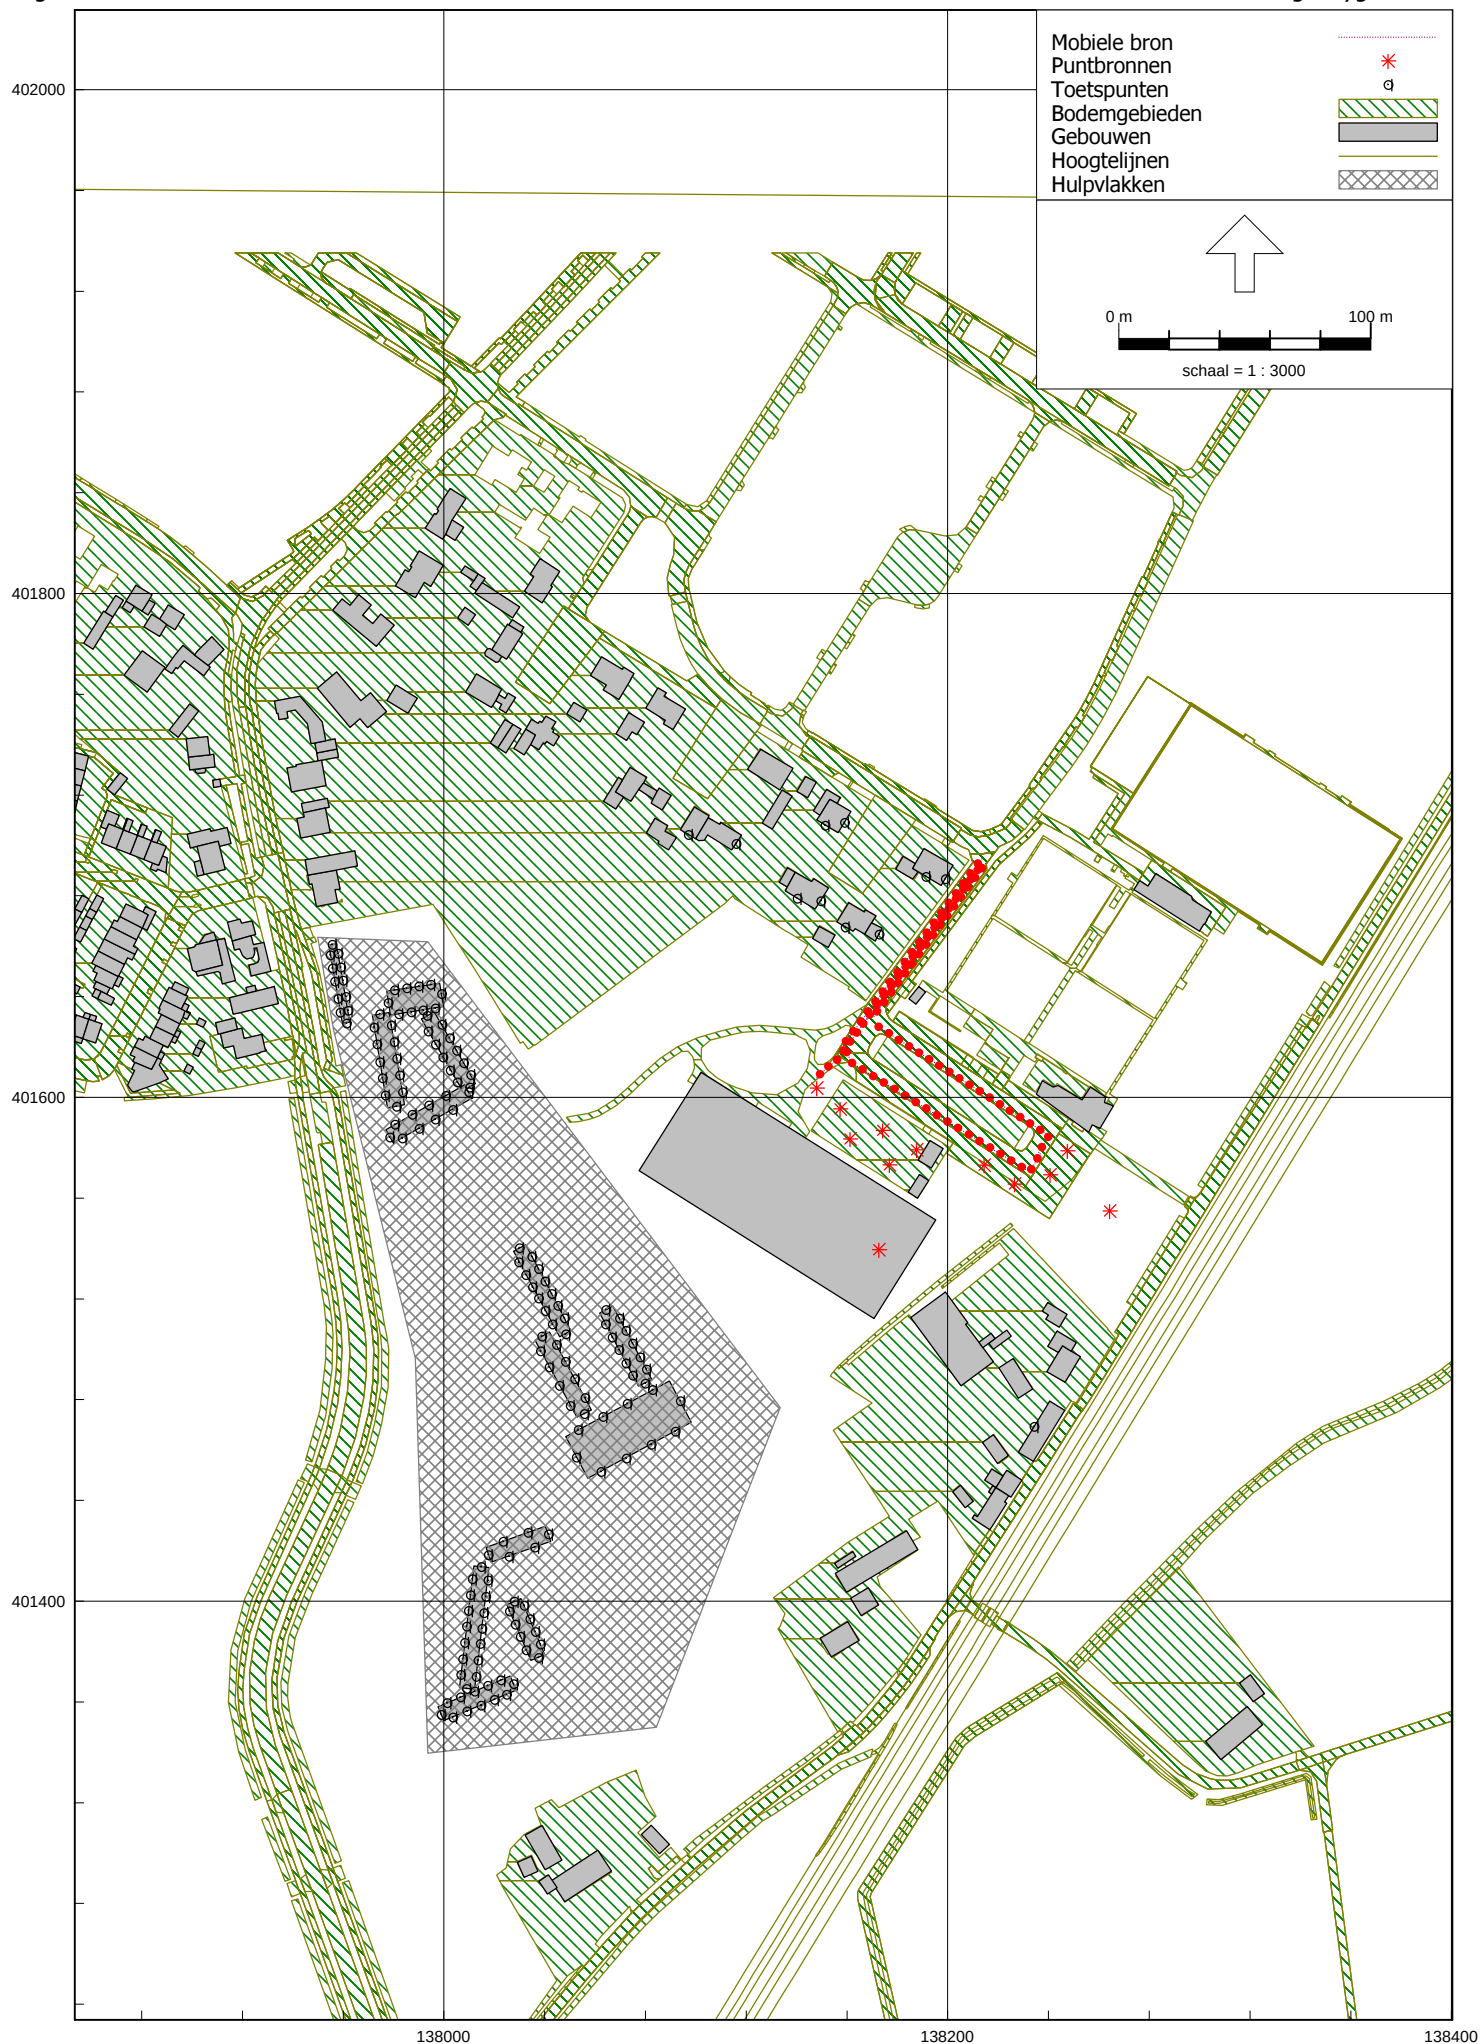



Cauberg-Huygen B.V.



Figuur II-4 Overzicht waarneempunten

Cauberg-Huygen B.V.




Figuur II-4 Overzicht waarneempunten

Cauberg-Huygen B.V.



Figuur II-4 Overzicht waarneempunten

Cauberg-Huygen B.V.

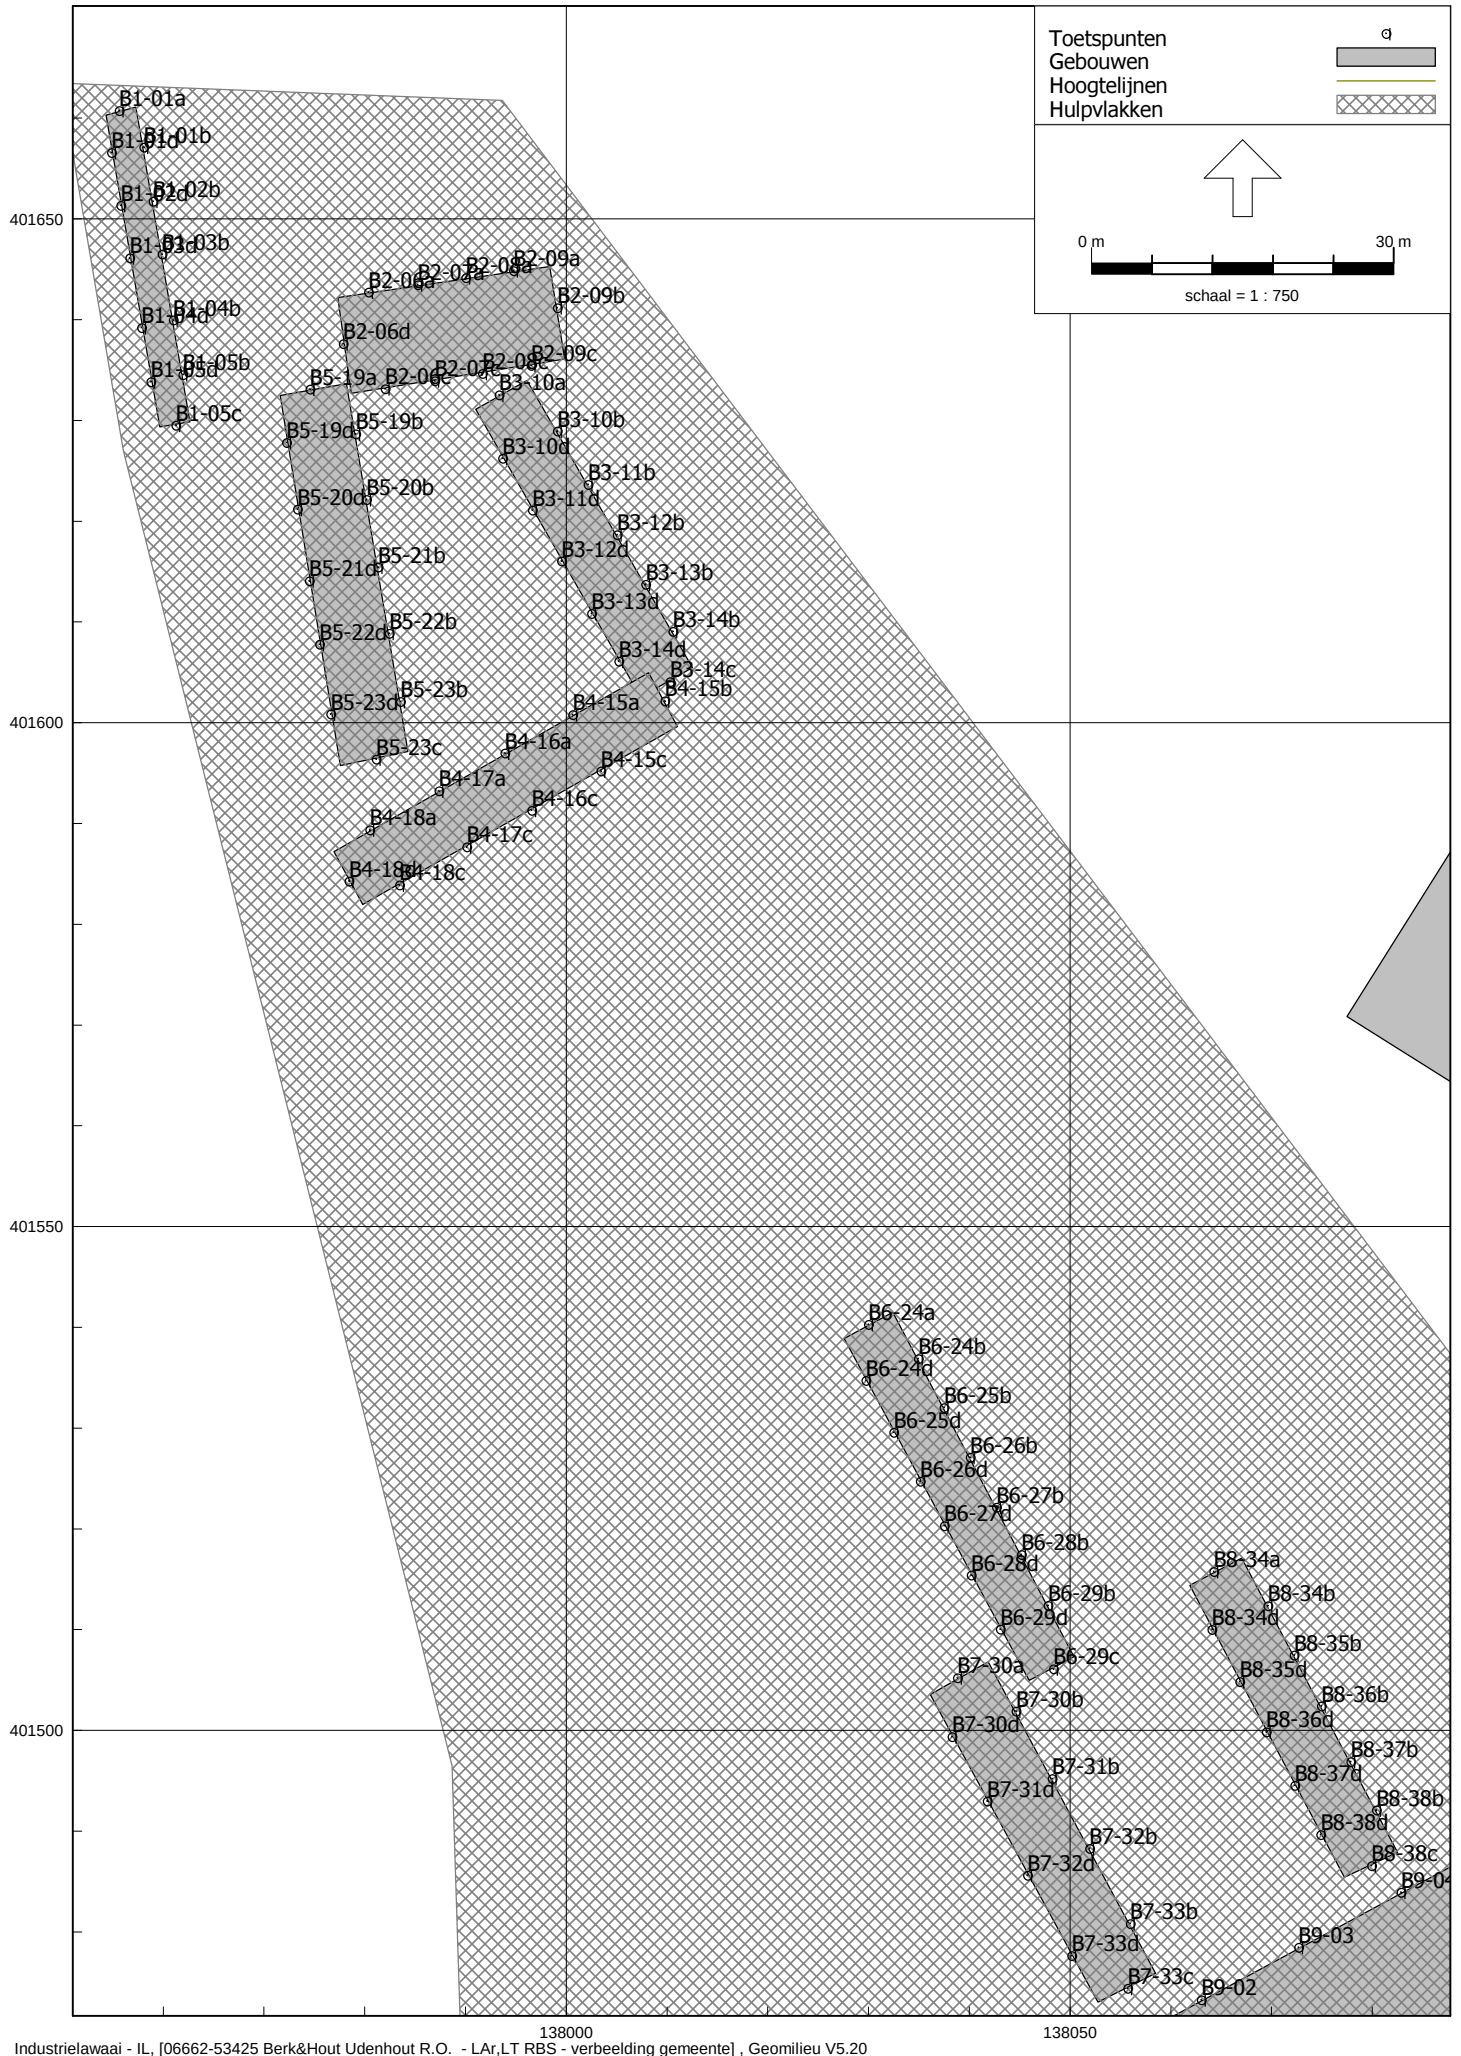


Figuur III


Figuur III-1 Overzicht geluidbronnen – representatieve situatie

Figuur III-2 Overzicht geluidbronnen – incidentele situatie

Figuur III-1 Overzicht geluidbronnen – representatieve situatie

Cauberg-Huygen B.V.

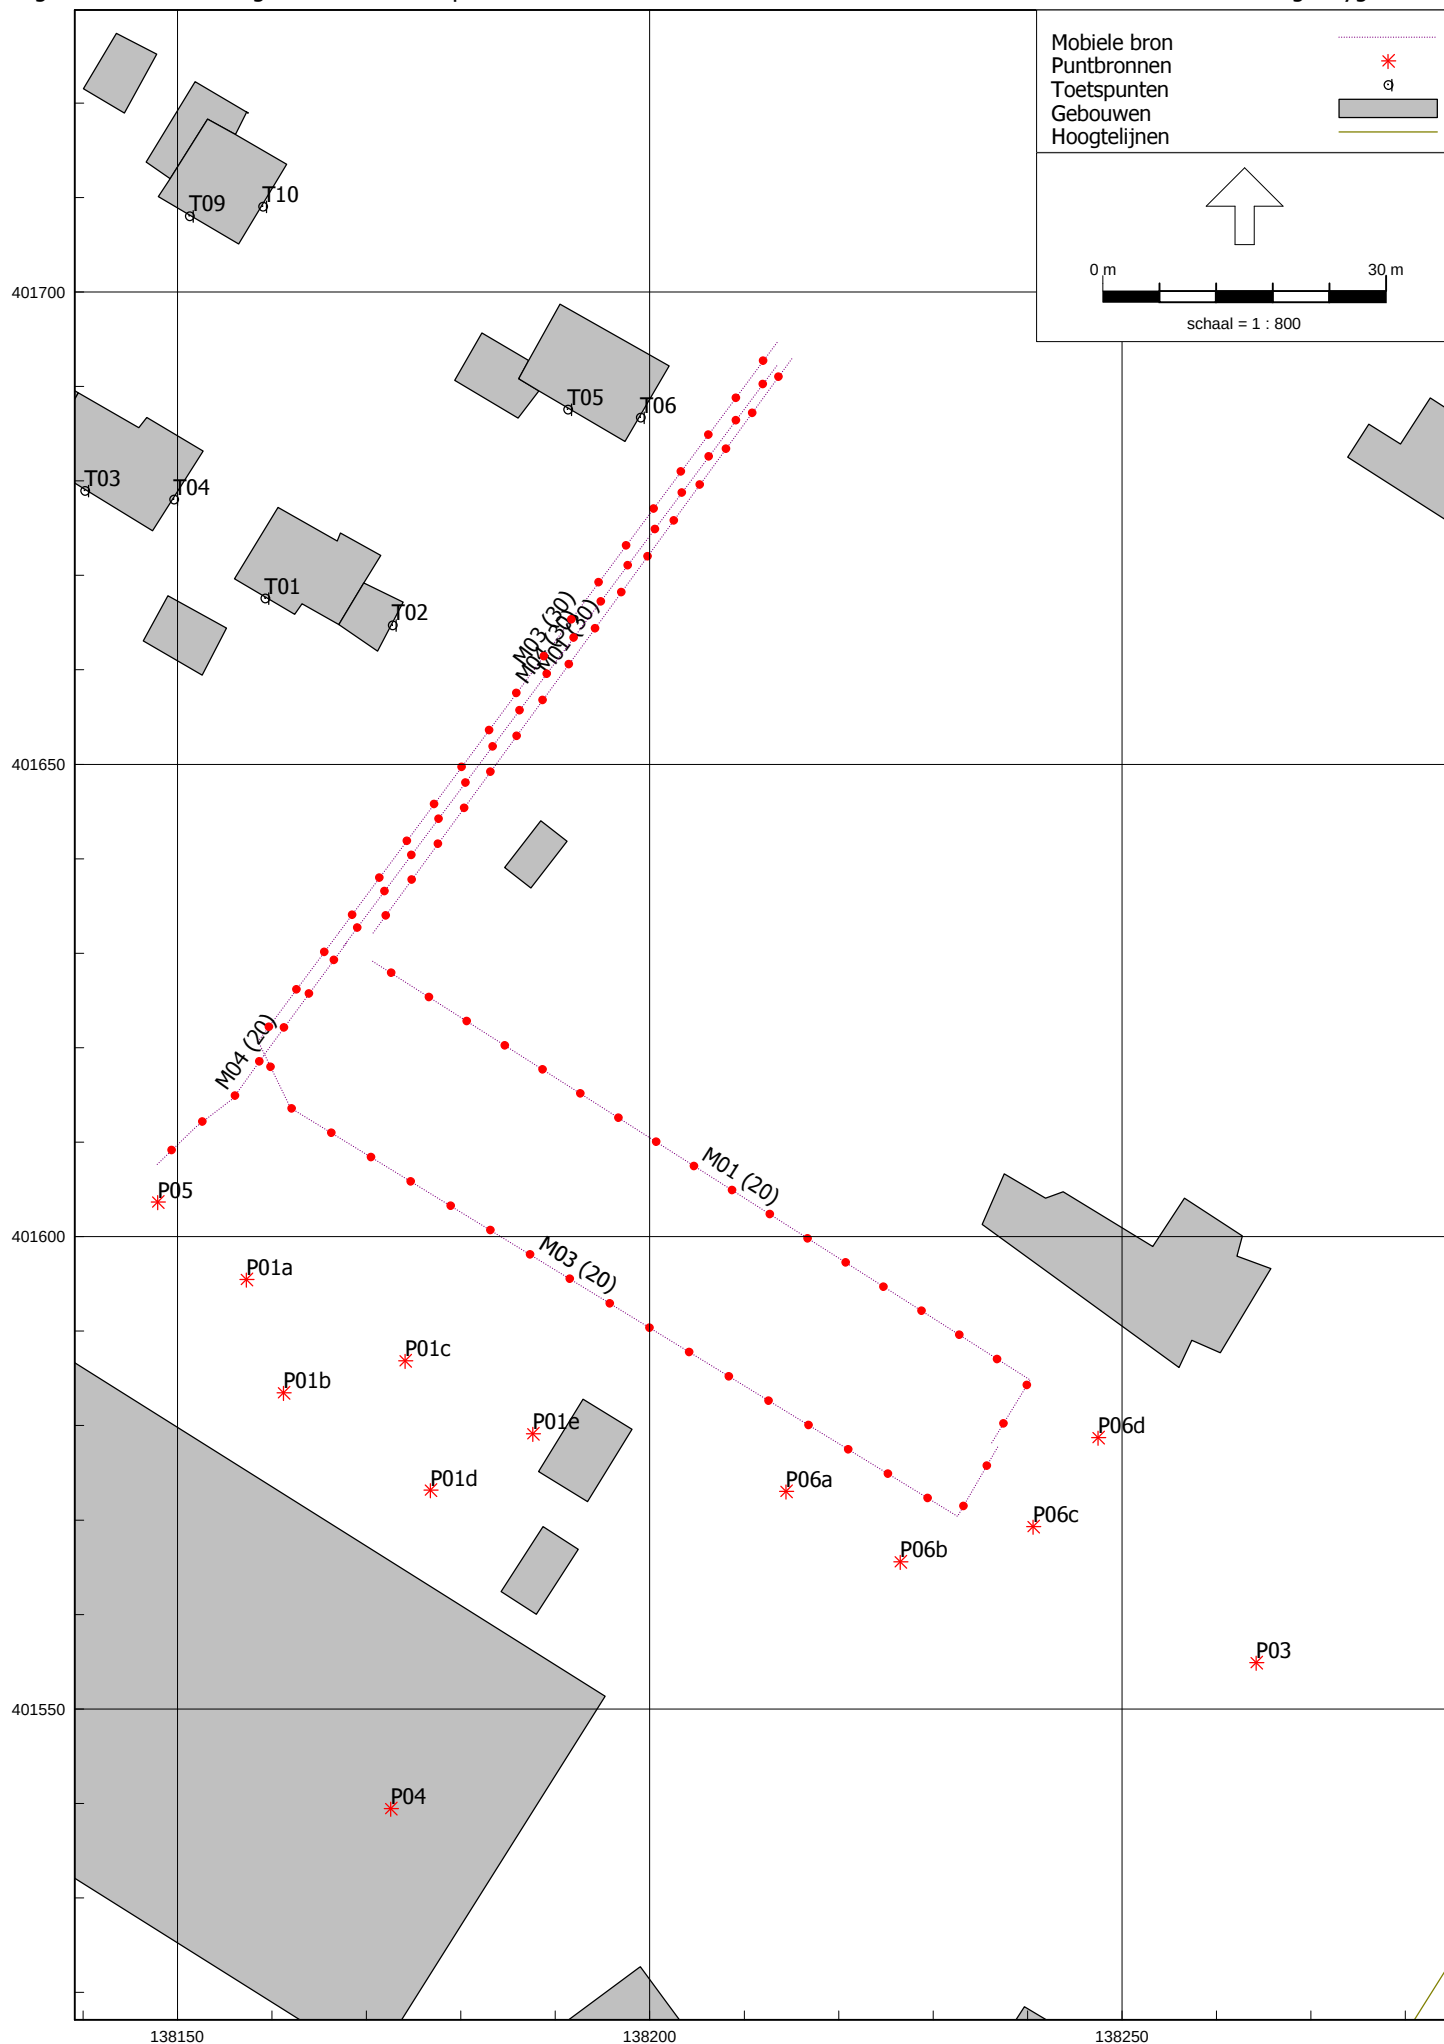

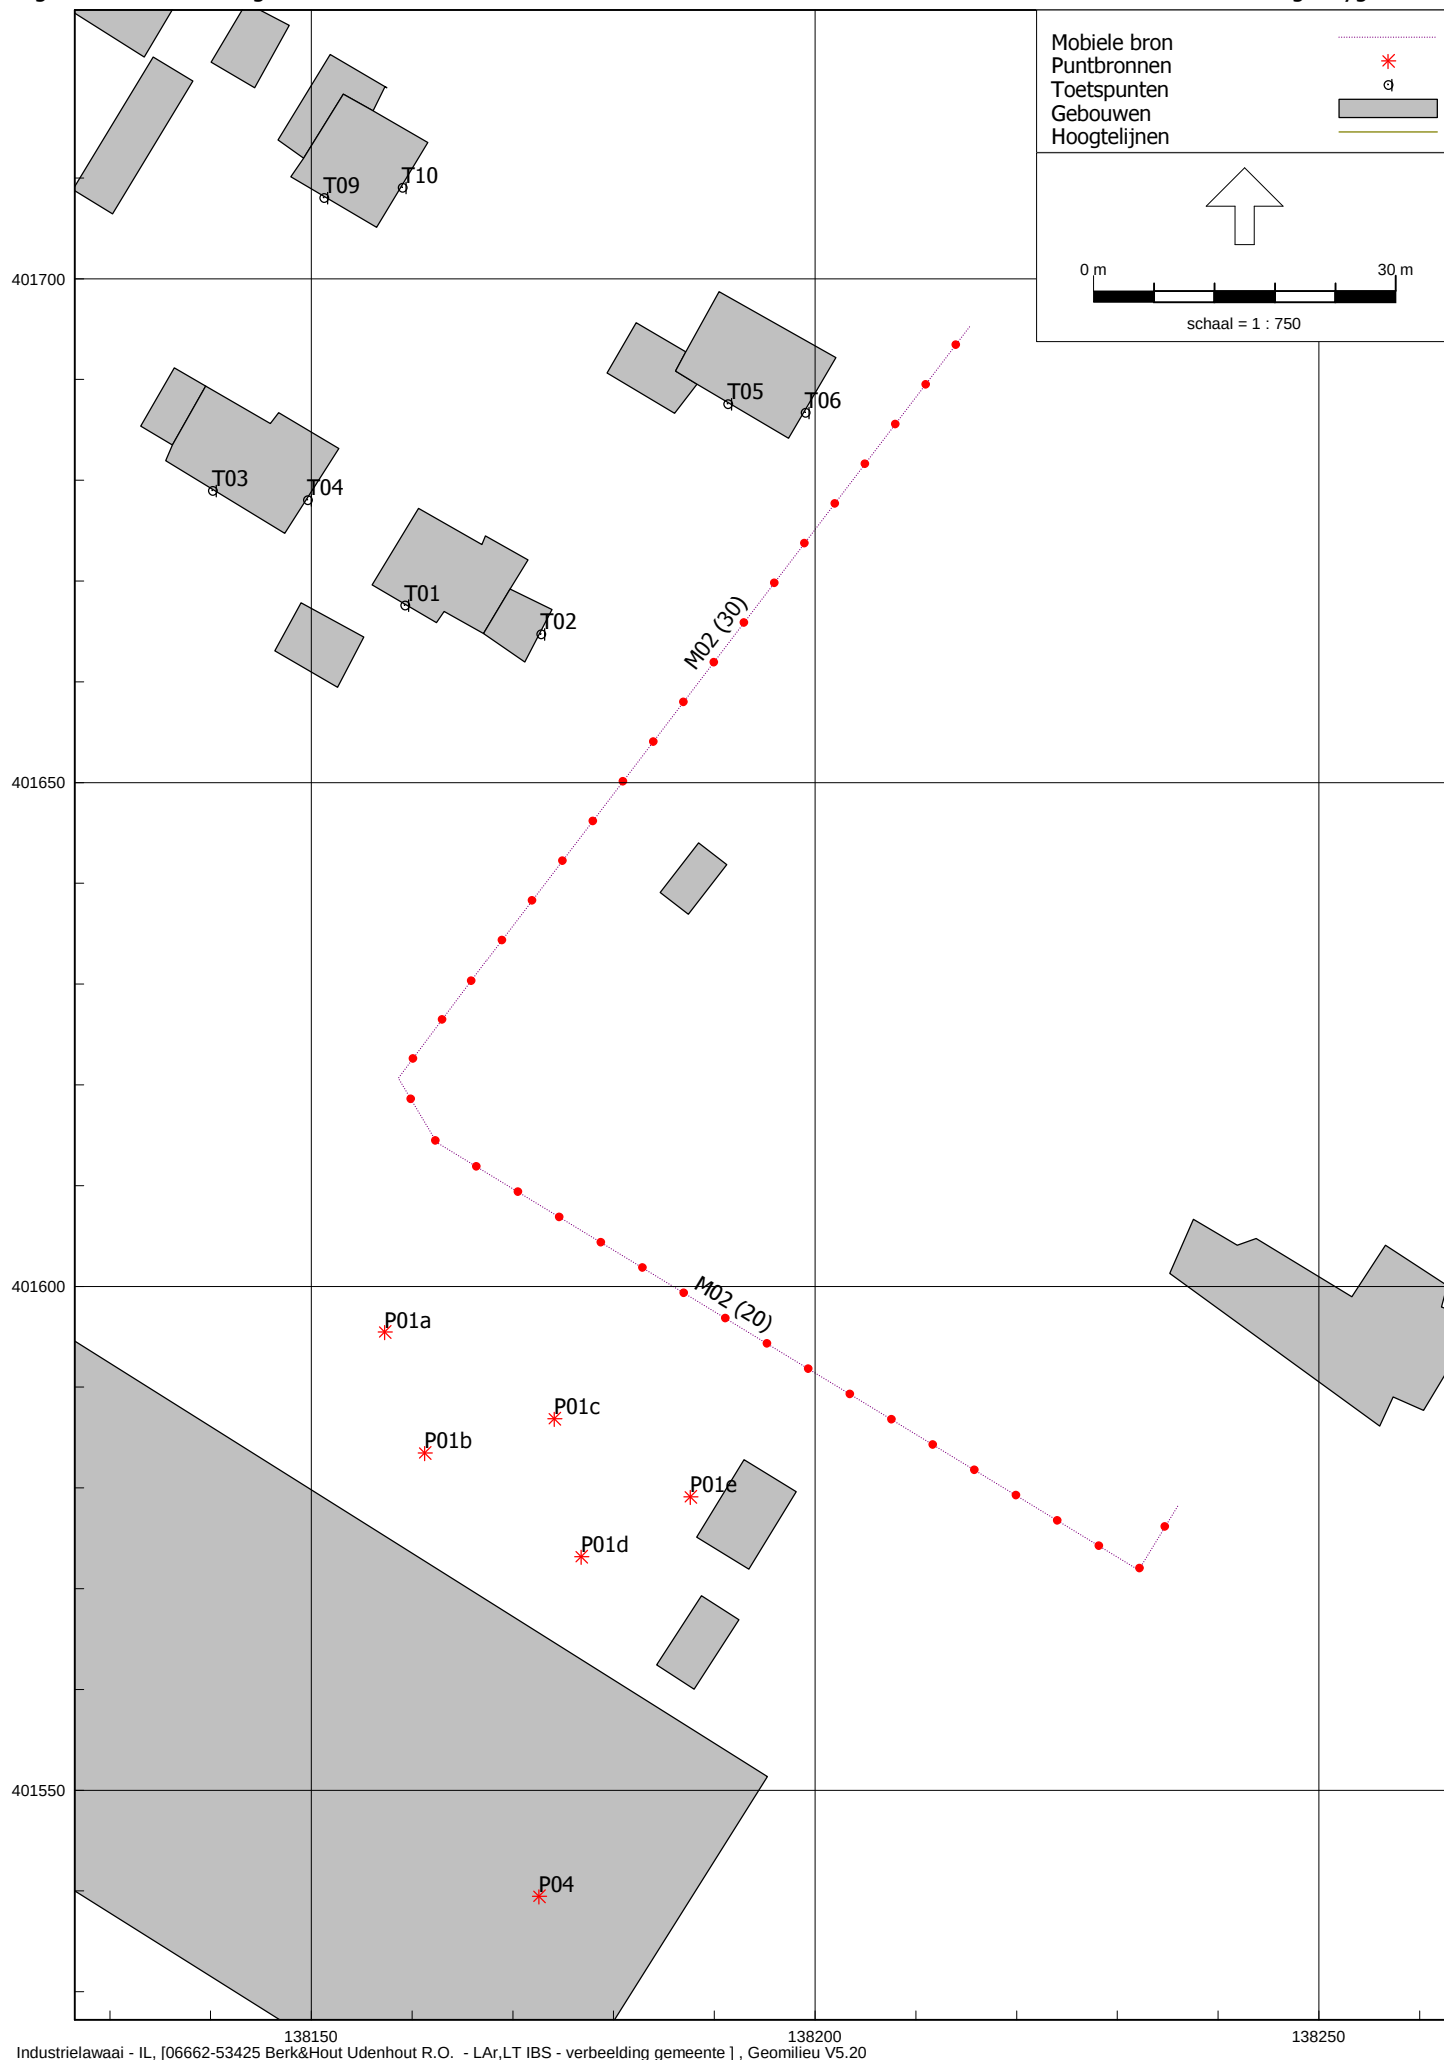

Bijlage I

Bijlage I-1	Invoergegevens gebouwen
Bijlage I-2	Invoergegevens rekenpunten

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
1		4,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
32		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
3		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
4		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5		6,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
6		5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
42		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
44		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
49		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
50		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
13		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
14		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
17		6,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
18		5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
19		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
29	Manage	6,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
31	Garage	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
33	Gebouw	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
35	Gebouw	3,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
37	Gebouw	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
24		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
26		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
30		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
2		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
34		3,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
36		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
38		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
40		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
10		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
		9,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1		9,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
4		13,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
6		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9		10,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
10		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
11		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
12		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
6b	0855100000708080	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1	0855100000289973	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
14	0855100000116111	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5/01	0855100000463877	2,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
13	0855100000116198	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000713254	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
10-12	0855100000029524	7,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000464032	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000376914	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9	0855100000203373	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000203282	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000116060	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000463881	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000705506	8,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000203230	4,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
3a	0855100000116681	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
87	0855100000464030	5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
15	0855100000376857	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
4	0855100000029523	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
18-20	0855100000116120	7,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5/01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10-12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAR, LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
9	0855100000116051	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000463865	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000680566	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029466	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000376801	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000203282	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000639131	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000551193	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000551123	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000463894	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
25	0855100000289903	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000116081	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
26-28	0855100000376912	7,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
10	0855100000551303	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22	0855100000463920	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
23	0855100000029520	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029525	7,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000638447	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029504	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000638453	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
11	0855100000463872	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000639181	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000116057	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029478	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000116060	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
12	0855100000550977	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000376804	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000463881	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000463952	7,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029524	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
18	0855100000290008	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000203379	3,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029456	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000203378	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000203285	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
19	0855100000551299	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000639125	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000376791	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000116045	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000203299	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
16	0855100000029318	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029494	3,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000463948	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000551238	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000463924	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
20	0855100000289876	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000290009	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000376807	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000376790	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000639140	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000203281	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000116123	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029495	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000116073	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000680565	4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1	0855100000376806	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000289973	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000638449	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000376983	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029484	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000638461	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000289878	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000704679	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens bouwen

00002-55425 Belkanoout Guennoout K.R.G. - 00002-55425 Belkanoout Guennoout K.R.G.
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
4	0855100000639139	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000029454	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000551192	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000639141	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
21	0855100000551297	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
41	0855100000203284	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000378477	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000291534	4,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000552764	3,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000205096	5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
35	0855100000378583	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000031332	5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000709318	3,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
15d	0855100000378630	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000031335	2,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
33	0855100000291645	5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000466679	5,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
31	0855100000117941	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9	0855100000032098	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000520725	3,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
1	0855100000466676	5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000118703	3,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000292405	6,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000466681	3,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000379370	5,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
37	0855100000204990	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000117782	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000465754	3,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000465853	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
39	0855100000205029	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7a	0855100000640526	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000640376	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000552785	2,70	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000640340	3,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000378463	7,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000292407	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000117819	5,50	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000641324	3,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000466682	4,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000640350	4,50	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
13	0855100000714514	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000709306	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000714765	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
	0855100000714764	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
13	0855100000709306	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9	0855100000032098	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000292407	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
34		6,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
2		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
30		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
36		5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
26		5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22		5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22		5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
35	0855100000031332	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
37	0855100000465853	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
39	0855100000205029	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
39	0855100000205029	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
87	0855100000464030	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8a	0855100000638449	3,30	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000463894	5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
6b	0855100000708080	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Invoergegevens bouwen

00002-55425 Belkanoit Guernioot K.R.G. - 00002-55425 Belkanoit
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

[illegible]

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAR, LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
18		4,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
17		3,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000116081	7,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
24		5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
24		3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000551193	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
13	0855100000116198	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
15	0855100000029484	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9	0855100000463865	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
11	0855100000376790	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000551193	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000116123	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
17	0855100000463924	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
25	0855100000289903	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
21	0855100000551297	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
19	0855100000551299	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
23	0855100000029520	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
25	0855100000289903	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
18	0855100000290008	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
20	0855100000290009	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22	0855100000463920	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22	0855100000463920	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
22	0855100000463920	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
20	0855100000290009	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
16	0855100000029318	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
18	0855100000290008	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
14	0855100000116111	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
14	0855100000116111	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
4	0855100000551192	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
1	0855100000289973	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
5	0855100000376914	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000464032	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
3	0855100000116045	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9	0855100000203373	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
11	0855100000639181	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
13	0855100000551238	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
15	0855100000376857	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
15	0855100000376857	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
2	0855100000638453	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
2	0855100000638453	5,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000638461	6,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000638461	7,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
9	0855100000203299	5,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
11	0855100000463948	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
13	0855100000029494	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
13	0855100000029494	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
10-12	0855100000029524	7,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
2	0855100000029504	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
2	0855100000029504	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
4	0855100000029523	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
4	0855100000029523	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
6	0855100000203378	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
6	0855100000203378	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000029495	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000029495	8,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
3a	0855100000116681	6,50	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
3a	0855100000116681	3,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000117819	7,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
7	0855100000378463	5,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000117819	5,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
8	0855100000117819	3,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
7a	0855100000640340	5,00	10,80	Relatief				0	0	0	0 dB
		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10-12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
		11,00	11,00	Relatief				0	0	0	0 dB

Bijlage I-1

Invoergegevens gebouwen

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I-2

Invoergegevens rekenpunten

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B1-01a	Blok 1 woning 1	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-01b	Blok 1 woning 1	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-01d	Blok 1 woning 1	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-02d	Blok 1 woning 2	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-02b	Blok 1 woning 2	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-03b	Blok 1 woning 3	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-03d	Blok 1 woning 3	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-04d	Blok 1 woning 4	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-04b	Blok 1 woning 4	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-05b	Blok 1 woning 5	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-05c	Blok 1 woning 5	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B1-05d	Blok 1 woning 5	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--
B2-06a	Blok 2 woning 6	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-06d	Blok 2 woning 6	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-06c	Blok 2 woning 6	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-07c	Blok 2 woning 7	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-07a	Blok 2 woning 7	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-08a	Blok 2 woning 8	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-08c	Blok 2 woning 8	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-09c	Blok 2 woning 9	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-09b	Blok 2 woning 9	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B2-09a	Blok 2 woning 9	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-10a	Blok 3 woning 10	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-10b	Blok 3 woning 10	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-10d	Blok 3 woning 10	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-11d	Blok 3 woning 11	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-11b	Blok 3 woning 11	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-12b	Blok 3 woning 12	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-12d	Blok 3 woning 12	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-13d	Blok 3 woning 13	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-13b	Blok 3 woning 13	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-14b	Blok 3 woning 14	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-14c	Blok 3 woning 14	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B3-14d	Blok 3 woning 14	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-15b	Blok 4 woning 15	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-15a	Blok 4 woning 15	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-15c	Blok 4 woning 15	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-16c	Blok 4 woning 16	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-16a	Blok 4 woning 16	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-17a	Blok 4 woning 17	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-17c	Blok 4 woning 17	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-18c	Blok 4 woning 18	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-18d	Blok 4 woning 18	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B4-18a	Blok 4 woning 18	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-19a	Blok 5 woning 19	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-19b	Blok 5 woning 19	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-19d	Blok 5 woning 19	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-20d	Blok 5 woning 20	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-20b	Blok 5 woning 20	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-21b	Blok 5 woning 21	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-21d	Blok 5 woning 21	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-22d	Blok 5 woning 22	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-22b	Blok 5 woning 22	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-23b	Blok 5 woning 23	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-23c	Blok 5 woning 23	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B5-23d	Blok 5 woning 23	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-24a	Blok 6 woning 24	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-24b	Blok 6 woning 24	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-24d	Blok 6 woning 24	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-25d	Blok 6 woning 25	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-25b	Blok 6 woning 25	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-26b	Blok 6 woning 26	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-26d	Blok 6 woning 26	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Bijlage I-2

Invoergegevens rekenpunten

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
B1-01a	--	Ja
B1-01b	--	Ja
B1-01d	--	Ja
B1-02d	--	Ja
B1-02b	--	Ja
B1-03b	--	Ja
B1-03d	--	Ja
B1-04d	--	Ja
B1-04b	--	Ja
B1-05b	--	Ja
B1-05c	--	Ja
B1-05d	--	Ja
B2-06a	--	Ja
B2-06d	--	Ja
B2-06c	--	Ja
B2-07c	--	Ja
B2-07a	--	Ja
B2-08a	--	Ja
B2-08c	--	Ja
B2-09c	--	Ja
B2-09b	--	Ja
B2-09a	--	Ja
B3-10a	--	Ja
B3-10b	--	Ja
B3-10d	--	Ja
B3-11d	--	Ja
B3-11b	--	Ja
B3-12b	--	Ja
B3-12d	--	Ja
B3-13d	--	Ja
B3-13b	--	Ja
B3-14b	--	Ja
B3-14c	--	Ja
B3-14d	--	Ja
B4-15b	--	Ja
B4-15a	--	Ja
B4-15c	--	Ja
B4-16c	--	Ja
B4-16a	--	Ja
B4-17a	--	Ja
B4-17c	--	Ja
B4-18c	--	Ja
B4-18d	--	Ja
B4-18a	--	Ja
B5-19a	--	Ja
B5-19b	--	Ja
B5-19d	--	Ja
B5-20d	--	Ja
B5-20b	--	Ja
B5-21b	--	Ja
B5-21d	--	Ja
B5-22d	--	Ja
B5-22b	--	Ja
B5-23b	--	Ja
B5-23c	--	Ja
B5-23d	--	Ja
B6-24a	--	Ja
B6-24b	--	Ja
B6-24d	--	Ja
B6-25d	--	Ja
B6-25b	--	Ja
B6-26b	--	Ja
B6-26d	--	Ja

Bijlage I-2

Invoergegevens rekenpunten

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B6-27d	Blok 6 woning 27	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-27b	Blok 6 woning 27	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-28b	Blok 6 woning 28	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-28d	Blok 6 woning 28	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-29d	Blok 6 woning 29	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-29c	Blok 6 woning 29	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B6-29b	Blok 6 woning 29	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-30b	Blok 7 woning 30	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-30a	Blok 7 woning 30	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-30d	Blok 7 woning 30	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-31d	Blok 7 woning 31	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-31b	Blok 7 woning 31	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-32b	Blok 7 woning 32	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-32d	Blok 7 woning 32	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-33d	Blok 7 woning 33	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-33c	Blok 7 woning 33	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B7-33b	Blok 7 woning 33	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-34b	Blok 8 woning 34	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-34a	Blok 8 woning 34	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-34d	Blok 8 woning 34	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-35d	Blok 8 woning 35	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-35b	Blok 8 woning 35	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-36b	Blok 8 woning 36	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-36d	Blok 8 woning 36	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-37d	Blok 8 woning 37	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-37b	Blok 8 woning 37	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-38b	Blok 8 woning 38	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-38c	Blok 8 woning 38	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B8-38d	Blok 8 woning 38	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B9-01	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-02	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-03	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-04	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-05	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-06	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-07	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-08	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-09	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B9-10	Blok 9 appartementen 39-56	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50
B10-57a	Blok 10 woning 57	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B10-57d	Blok 10 woning 57	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B10-57c	Blok 10 woning 57	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B10-58c	Blok 10 woning 58	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B10-58b	Blok 10 woning 58	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B10-58a	Blok 10 woning 58	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-59a	Blok 11 woning 59	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-59d	Blok 11 woning 59	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-59b	Blok 11 woning 59	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-60b	Blok 11 woning 60	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-60d	Blok 11 woning 60	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-61d	Blok 11 woning 61	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-61b	Blok 11 woning 61	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-62b	Blok 11 woning 62	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-62c	Blok 11 woning 62	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B11-62d	Blok 11 woning 62	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-63a	Blok 12 woning 63	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-63b	Blok 12 woning 63	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-63c	Blok 12 woning 63	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-64c	Blok 12 woning 64	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-64a	Blok 12 woning 64	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-65a	Blok 12 woning 65	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-65c	Blok 12 woning 65	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-66c	Blok 12 woning 66	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Bijlage I-2

Invoergegevens rekenpunten

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
B6-27d	--	Ja
B6-27b	--	Ja
B6-28b	--	Ja
B6-28d	--	Ja
B6-29d	--	Ja
B6-29c	--	Ja
B6-29b	--	Ja
B7-30b	--	Ja
B7-30a	--	Ja
B7-30d	--	Ja
B7-31d	--	Ja
B7-31b	--	Ja
B7-32b	--	Ja
B7-32d	--	Ja
B7-33d	--	Ja
B7-33c	--	Ja
B7-33b	--	Ja
B8-34b	--	Ja
B8-34a	--	Ja
B8-34d	--	Ja
B8-35d	--	Ja
B8-35b	--	Ja
B8-36b	--	Ja
B8-36d	--	Ja
B8-37d	--	Ja
B8-37b	--	Ja
B8-38b	--	Ja
B8-38c	--	Ja
B8-38d	--	Ja
B9-01	--	Ja
B9-02	--	Ja
B9-03	--	Ja
B9-04	--	Ja
B9-05	--	Ja
B9-06	--	Ja
B9-07	--	Ja
B9-08	--	Ja
B9-09	--	Ja
B9-10	--	Ja
B10-57a	--	Ja
B10-57d	--	Ja
B10-57c	--	Ja
B10-58c	--	Ja
B10-58b	--	Ja
B10-58a	--	Ja
B11-59a	--	Ja
B11-59d	--	Ja
B11-59b	--	Ja
B11-60b	--	Ja
B11-60d	--	Ja
B11-61d	--	Ja
B11-61b	--	Ja
B11-62b	--	Ja
B11-62c	--	Ja
B11-62d	--	Ja
B12-63a	--	Ja
B12-63b	--	Ja
B12-63c	--	Ja
B12-64c	--	Ja
B12-64a	--	Ja
B12-65a	--	Ja
B12-65c	--	Ja
B12-66c	--	Ja

Bijlage I-2

Invoergegevens rekenpunten

Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
B12-66a	Blok 12 woning 66	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-67a	Blok 12 woning 67	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-67d	Blok 12 woning 67	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B12-67c	Blok 12 woning 67	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-68c	Blok 13 woning 68	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-68b	Blok 13 woning 68	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-68d	Blok 13 woning 68	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-69d	Blok 13 woning 69	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-69b	Blok 13 woning 69	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-70b	Blok 13 woning 70	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-70d	Blok 13 woning 70	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-71d	Blok 13 woning 71	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-71b	Blok 13 woning 71	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-72b	Blok 13 woning 72	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-72d	Blok 13 woning 72	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-73d	Blok 13 woning 73	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-73b	Blok 13 woning 73	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-74b	Blok 13 woning 74	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-74a	Blok 13 woning 74	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
B13-74d	Blok 13 woning 74	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T06	Sportlaan 17 (zuidoost)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T05	Sportlaan 17 (zuidwest)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T02	Sportlaan 19 (zuidoost)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T01	Sportlaan 19 (zuidwest)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T04	Sportlaan 21 (zuidoost)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T03	Sportlaan 21 (zuidwest)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T08	Sportlaan 27 (zuidoost)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T07	Sportlaan 27 (zuidwest)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T11	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T09	Sportlaan 23 (zuidwest)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--
T10	Sportlaan 23 (zuidoost)	11,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--

Bijlage I-2

Invoergegevens rekenpunten

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Hoogte F	Gevel
B12-66a	--	Ja
B12-67a	--	Ja
B12-67d	--	Ja
B12-67c	--	Ja
B13-68c	--	Ja
B13-68b	--	Ja
B13-68d	--	Ja
B13-69d	--	Ja
B13-69b	--	Ja
B13-70b	--	Ja
B13-70d	--	Ja
B13-71d	--	Ja
B13-71b	--	Ja
B13-72b	--	Ja
B13-72d	--	Ja
B13-73d	--	Ja
B13-73b	--	Ja
B13-74b	--	Ja
B13-74a	--	Ja
B13-74d	--	Ja
T06	--	Ja
T05	--	Ja
T02	--	Ja
T01	--	Ja
T04	--	Ja
T03	--	Ja
T08	--	Ja
T07	--	Ja
T11	--	Ja
T09	--	Ja
T10	--	Ja

Bijlage II

Bijlage II-1 Berekening bronvermogen verladen paarden/pony's

METHODE II.2 GECONCENTREERDE BRONNEN (Handleiding 1999)

Project	Akoestisch onderzoek paardensportcentrum Eehzerwold te De Bult
Werknummer	
Initialen	

Bron Lossen/laden paard

Bron-ontv. afstand 8,0 m.

Bronhoogte 1,5 m.

Ontvanger hoogte 1,5 m.

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]													
	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
Ontvangniveau	11			32,1	37,4	42,7	47,6	57,4	65,6	61,6	55,2	46,8	67,8
Achtergrondniveau													
Gecorrigeerd ontvangniveau				32,1	37,4	42,7	47,6	57,4	65,6	61,6	55,2	46,8	67,8
D _{geo}				27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	
D _{lucht}													
L _{wr}				59,2	64,5	69,8	74,7	84,5	92,7	88,7	82,3	73,9	94,9

Bron Lossen/laden paard;LAmax

Bron-ontv. afstand 8,0 m.

Bronhoogte 1,5 m.

Ontvanger hoogte 1,5 m.

Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]													
	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
Ontvangniveau	25			32,7	47,7	56,2	57,3	70,4	75,8	72,3	64,9	63,1	78,6
Achtergrondniveau													
Gecorrigeerd ontvangniveau				32,7	47,7	56,2	57,3	70,4	75,8	72,3	64,9	63,1	78,6
D _{geo}				27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	
D _{lucht}													
L _{wr}				59,8	74,8	83,3	84,4	97,5	102,9	99,4	92,0	90,2	105,7

Bijlage III

Bijlage III-1	Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage III-2	Invoergegevens geluidbronnen – Incidentele situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage III-3	Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (L_{Amax})
Bijlage III-4	Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (L_{Amax})
Bijlage III-5	Invoergegevens geluidbronnen - indirecte hinder Representatieve situatie
Bijlage III-6	Invoergegevens geluidbronnen - indirecte hinder Incidentele situatie

Bijlage III-1

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X
Direct	70319	1	21:17, 29 okt 2020	P04	ventilatiesysteem hal	Punt	138172,58
Direct	70324	1	21:17, 29 okt 2020	P03	commandant buitenbak (ponytraining)	Punt	138264,21
Direct	70325	1	21:17, 29 okt 2020	P05	ophalen afval	Punt	138147,92
Direct	70326	1	21:30, 29 okt 2020	P06a	verladen paarden (laden & lossen)	Punt	138214,42
Direct	70327	1	21:30, 29 okt 2020	P06b	verladen paarden (laden & lossen)	Punt	138226,53
Direct	70328	1	21:32, 29 okt 2020	P06c	verladen paarden (laden & lossen)	Punt	138240,58
Direct	70329	1	21:32, 29 okt 2020	P06d	verladen paarden (laden & lossen)	Punt	138247,46
Direct	70426	1	08:59, 30 okt 2020	P01c	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	Punt	138174,09
Direct	70427	1	08:59, 30 okt 2020	P01b	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	Punt	138161,23
Direct	70428	1	08:59, 30 okt 2020	P01a	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	Punt	138157,28
Direct	70429	1	08:59, 30 okt 2020	P01d	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	Punt	138176,77
Direct	70440	1	08:59, 30 okt 2020	P01e	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	Punt	138187,60

Bijlage III-1

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Direct	401539,47	0,50	0,50	17,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401554,91	1,50	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401603,66	1,00	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401573,04	1,00	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401565,57	1,00	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401569,30	1,00	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401578,72	1,00	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401586,86	1,50	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401583,47	1,50	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401595,47	1,50	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401573,16	1,50	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Direct	401579,12	1,50	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Bijlage III-1

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)	Cb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
Direct	12,000	4,000	8,000	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A	Nee
Direct	--	--	--	--	--	--	--	--	--	A	Nee
Direct	0,083	--	--	0,692	--	--	21,60	--	--	A	Nee
Direct	1,146	1,146	--	9,550	28,642	--	10,20	5,43	--	A	Nee
Direct	1,146	1,146	--	9,550	28,642	--	10,20	5,43	--	A	Nee
Direct	1,146	1,146	--	9,550	28,642	--	10,20	5,43	--	A	Nee
Direct	1,146	1,146	--	9,550	28,642	--	10,20	5,43	--	A	Nee
Direct	4,001	4,000	--	33,343	100,000	--	4,77	0,00	--	A	Nee
Direct	4,001	4,000	--	33,343	100,000	--	4,77	0,00	--	A	Nee
Direct	4,001	4,000	--	33,343	100,000	--	4,77	0,00	--	A	Nee
Direct	4,001	4,000	--	33,343	100,000	--	4,77	0,00	--	A	Nee
Direct	4,001	4,000	--	33,343	100,000	--	4,77	0,00	--	A	Nee
Direct	4,001	4,000	--	33,343	100,000	--	4,77	0,00	--	A	Nee

Bijlage III-1

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
Direct	Nee	Nee	37,90	57,90	67,90	68,40	69,10	68,70	63,10	57,30	52,50
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00
Direct	Nee	Nee	69,10	81,30	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00
Direct	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90
Direct	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90
Direct	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90
Direct	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00
Direct	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00

Bijlage III-1

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
Direct	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	57,90
Direct	93,85	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	27,00	40,00
Direct	105,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	81,30
Direct	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	64,50
Direct	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	64,50
Direct	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	64,50
Direct	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20	64,50
Direct	93,85	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	28,00	41,00
Direct	93,85	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	28,00	41,00
Direct	93,85	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	28,00	41,00
Direct	93,85	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	28,00	41,00
Direct	93,85	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	28,00	41,00
Direct	93,85	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	28,00	41,00

Bijlage III-1

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Direct	67,90	68,40	69,10	68,70	63,10	57,30	52,50	75,05
Direct	52,00	61,00	68,00	61,00	58,00	43,00	39,00	69,85
Direct	93,50	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00	105,05
Direct	69,80	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90	94,94
Direct	69,80	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90	94,94
Direct	69,80	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90	94,94
Direct	53,00	62,00	69,00	62,00	59,00	44,00	40,00	70,85
Direct	53,00	62,00	69,00	62,00	59,00	44,00	40,00	70,85
Direct	53,00	62,00	69,00	62,00	59,00	44,00	40,00	70,85
Direct	53,00	62,00	69,00	62,00	59,00	44,00	40,00	70,85
Direct	53,00	62,00	69,00	62,00	59,00	44,00	40,00	70,85
Direct	53,00	62,00	69,00	62,00	59,00	44,00	40,00	70,85

Bijlage III-2

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
P04	ventilatiesysteem hal	0,50	17,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
P01c	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01b	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01a	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01d	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01e	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron

Bijlage III-2

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
P04	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	37,90	57,90	67,90
P01c	0,00	360,00	4,77	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01b	0,00	360,00	4,77	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01a	0,00	360,00	4,77	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01d	0,00	360,00	4,77	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01e	0,00	360,00	4,77	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00

Bijlage III-2

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
P04	68,40	69,10	68,70	63,10	57,30	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01c	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
P01b	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
P01a	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
P01d	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
P01e	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

Bijlage III-2

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAr,LT)

Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Direct
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P04	0,00	0,00	0,00
P01c	23,00	23,00	23,00
P01b	23,00	23,00	23,00
P01a	23,00	23,00	23,00
P01d	23,00	23,00	23,00
P01e	23,00	23,00	23,00

Bijlage III-3

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAmax)

Model: LAmax - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
P06a	verladen paarden (laden & lossen)	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron
P06b	verladen paarden (laden & lossen)	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron
P06c	verladen paarden (laden & lossen)	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron
P06d	verladen paarden (laden & lossen)	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron
P04	ventilatiesysteem hal	0,50	17,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
P01c	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01b	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01a	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01d	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P03	commandant buitenbak (ponytraining)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P05	ophalen afval	1,00	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01e	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron

Bijlage III-3

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAmax)

Model: LAmax - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: RBS
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
P06a	0,00	360,00	10,20	5,43	--	A	Nee	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80
P06b	0,00	360,00	10,20	5,43	--	A	Nee	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80
P06c	0,00	360,00	10,20	5,43	--	A	Nee	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80
P06d	0,00	360,00	10,20	5,43	--	A	Nee	Nee	Nee	59,20	64,50	69,80
P04	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	37,90	57,90	67,90
P01c	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01b	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01a	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01d	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P03	0,00	360,00	16,81	12,04	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P05	0,00	360,00	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	69,10	81,30	93,50
P01e	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00

Bijlage III-3

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAmox)

Model: LAmox - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: RBS
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
P06a	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
P06b	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
P06c	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
P06d	74,70	84,50	92,70	88,70	82,30	73,90	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
P04	68,40	69,10	68,70	63,10	57,30	52,50	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P01c	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P01b	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P01a	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P01d	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P03	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P05	93,40	99,40	100,20	97,80	93,00	83,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
P01e	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Bijlage III-3

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (LAmax)

Model: LAmax - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P06a	-11,00	-11,00	-11,00
P06b	-11,00	-11,00	-11,00
P06c	-11,00	-11,00	-11,00
P06d	-11,00	-11,00	-11,00
P04	-3,00	-3,00	-3,00
P01c	8,00	8,00	8,00
P01b	8,00	8,00	8,00
P01a	8,00	8,00	8,00
P01d	8,00	8,00	8,00
P03	8,00	8,00	8,00
P05	-5,00	-5,00	-5,00
P01e	8,00	8,00	8,00

Bijlage III-4

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAmax)

Model: LAmax - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: IBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type
P04	ventilatiesysteem hal	0,50	17,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron
P01c	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01b	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01a	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01d	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron
P01e	4 spelers jeu-de-boules (recreatief)	1,50	11,00	Relatief	Normale puntbron

Bijlage III-4

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAmax)

Model: LAmax - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: IBS
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125
P04	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	37,90	57,90	67,90
P01c	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01b	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01a	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01d	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00
P01e	0,00	360,00	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	51,00	64,00	76,00

Bijlage III-4

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAmaz)

Model: LAmaz - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: IBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
P04	68,40	69,10	68,70	63,10	57,30	52,50	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
P01c	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P01b	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P01a	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P01d	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
P01e	85,00	92,00	85,00	82,00	67,00	63,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Bijlage III-4

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (LAmax)

Model: LAmax - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: IBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k
P04	-3,00	-3,00	-3,00
P01c	8,00	8,00	8,00
P01b	8,00	8,00	8,00
P01a	8,00	8,00	8,00
P01d	8,00	8,00	8,00
P01e	8,00	8,00	8,00

Bijlage III-5

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (indirecte hinder)

Model: LAR, LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Indirect
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
M03 (30)	vrachtauto's - representatief	1,20	11,00	Relatief	A	10	10	--
M03 (20)	vrachtauto's - representatief	1,20	11,00	Relatief	A	10	10	--
M01 (30)	personenauto's - representatief	0,75	11,00	Relatief	A	120	120	--
M01 (20)	personenauto's - representatief	0,75	11,00	Relatief	A	120	120	--
M04 (30)	vrachtauto's - representatief	1,20	11,00	Relatief	A	4	--	--
M04 (20)	vrachtauto's - representatief	1,20	11,00	Relatief	A	4	--	--

Bijlage III-5

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (indirecte hinder)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
 Groep: Indirect
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
M03 (30)	38,69	33,92	--	30	5,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80	98,10
M03 (20)	36,87	32,10	--	20	5,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80	98,10
M01 (30)	28,05	23,27	--	30	5,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
M01 (20)	26,24	21,47	--	20	5,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
M04 (30)	42,74	--	--	30	5,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80	98,10
M04 (20)	41,30	--	--	20	5,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80	98,10

Bijlage III-5

Invoergegevens geluidbronnen - Representatieve situatie (indirecte hinder)

Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Indirect
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M03 (30)	97,70	91,60	81,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
M03 (20)	97,70	91,60	81,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
M01 (30)	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M01 (20)	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M04 (30)	97,70	91,60	81,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
M04 (20)	97,70	91,60	81,60	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Bijlage III-6

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Indirect
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)
M02 (30)	personenauto?s - incidenteel	0,75	11,00	Relatief	A	170	170	--
M02 (20)	personenauto?s - incidenteel	0,75	11,00	Relatief	A	170	170	--

Bijlage III-6

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Indirect
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
M02 (30)	26,31	21,54	--	30	5,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
M02 (20)	24,66	19,89	--	20	5,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00

Bijlage III-6

Invoergegevens geluidbronnen - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
06662-53425 Berk&Hout Udenhout R.O. - 06662-53425 Berk&Hout Udenhout
Groep: Indirect
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
M02 (30)	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M02 (20)	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage IV

Bijlage IV-1	Rekenresultaten - Representatieve situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage IV-2	Rekenresultaten - Incidentele situatie ($L_{Ar,LT}$)
Bijlage IV-3	Rekenresultaten - Representatieve situatie (L_{Amax})
Bijlage IV-4	Rekenresultaten - Incidentele situatie (L_{Amax})
Bijlage IV-5	Rekenresultaten - indirecte hinder Representatieve situatie
Bijlage IV-6	Rekenresultaten - indirecte hinder Incidentele situatie

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	1,50	16,52	18,03	-3,67
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	4,50	16,22	17,84	-3,83
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	7,50	16,38	17,73	-3,22
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	10,50	18,93	19,97	6,68
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	1,50	27,59	28,70	4,62
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	4,50	27,18	28,42	5,55
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	7,50	27,38	28,40	8,02
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	10,50	29,10	31,04	14,14
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	1,50	14,97	17,01	-2,00
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	4,50	15,41	17,56	-2,10
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	7,50	9,31	11,23	-1,64
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	10,50	15,00	15,95	4,26
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	1,50	19,71	22,51	4,18
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	4,50	19,91	22,77	4,96
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	7,50	21,43	24,07	7,32
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	10,50	29,47	32,14	13,93
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	1,50	9,99	12,61	-2,59
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	4,50	9,67	12,34	-2,63
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	7,50	9,75	12,19	-2,12
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	10,50	15,33	16,77	4,23
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	1,50	15,27	16,81	6,02
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	4,50	16,00	17,89	6,43
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	7,50	18,62	20,56	7,82
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	10,50	29,45	32,13	14,26
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	1,50	9,63	12,03	-3,65
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	4,50	9,67	12,39	-3,91
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	7,50	9,73	12,20	-3,87
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	10,50	15,43	16,85	4,37
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	1,50	16,37	17,80	3,71
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	4,50	17,02	18,96	4,76
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	7,50	19,46	21,55	6,99
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	10,50	28,39	31,68	13,34
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	1,50	9,74	11,94	-3,71
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	4,50	9,44	11,79	-3,94
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	7,50	9,96	12,36	-3,83
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	10,50	13,84	17,03	4,72
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	1,50	15,50	19,37	5,80
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	4,50	16,44	20,53	5,89
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	7,50	18,63	22,94	7,15
B10-57c_A	Blok 10 woning 57	1,50	10,62	15,14	-2,01
B10-57c_B	Blok 10 woning 57	4,50	10,21	14,72	-2,54
B10-57c_C	Blok 10 woning 57	7,50	11,33	15,87	-2,16
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	1,50	9,48	13,82	-2,35
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	4,50	9,10	13,45	-2,93
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	7,50	8,85	13,14	-2,84
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	1,50	17,18	21,61	6,74
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	4,50	18,33	22,84	6,73
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	7,50	21,77	26,38	8,07
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	1,50	20,96	25,42	10,86
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	4,50	23,52	28,13	10,54
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	7,50	28,00	32,70	11,66
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	1,50	11,15	15,61	-1,25
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	4,50	11,88	16,41	-1,79
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	7,50	14,40	19,02	-1,22
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	1,50	15,81	17,21	2,75
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	4,50	16,26	18,01	3,07
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	7,50	18,20	19,97	4,74
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	10,50	24,41	27,14	11,36
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	1,50	12,26	13,31	0,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	4,50	12,66	13,95	1,59
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	7,50	15,23	16,71	4,09
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	10,50	23,77	26,47	11,46
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	1,50	9,77	12,10	-3,67
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	4,50	9,50	12,00	-3,90
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	7,50	10,14	12,75	-3,73
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	10,50	14,22	17,51	5,36
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	1,50	24,09	28,30	16,17
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	4,50	27,14	31,67	15,65
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	7,50	28,45	33,05	15,50
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	1,50	26,43	30,90	16,03
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	4,50	28,36	32,96	15,49
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	7,50	28,45	33,05	15,58
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	1,50	14,88	19,19	6,13
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	4,50	15,51	19,88	6,25
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	7,50	19,42	23,97	7,59
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	1,50	27,95	32,51	15,93
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	4,50	28,75	33,37	15,39
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	7,50	28,58	33,19	15,45
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	1,50	17,41	21,95	5,95
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	4,50	18,56	23,15	6,12
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	7,50	22,77	27,44	7,43
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	1,50	28,49	33,08	15,83
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	4,50	28,91	33,54	15,30
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	7,50	29,01	33,64	15,33
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	1,50	18,32	22,88	6,42
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	4,50	19,71	24,33	6,53
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	7,50	24,23	28,93	7,63
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	1,50	29,97	34,61	15,73
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	4,50	29,56	34,21	15,21
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	7,50	29,17	33,81	15,20
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	1,50	18,17	22,66	7,20
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	4,50	17,83	22,33	6,78
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	7,50	17,87	22,33	7,31
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	1,50	18,59	23,13	7,19
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	4,50	19,98	24,59	7,16
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	7,50	10,43	14,66	1,81
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	1,50	16,05	19,98	8,55
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	4,50	17,22	21,25	9,49
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	7,50	21,92	26,18	13,24
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	1,50	24,23	28,80	11,59
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	4,50	24,30	28,88	11,43
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	7,50	24,48	29,11	10,56
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	1,50	15,70	20,13	5,57
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	4,50	15,53	19,98	5,22
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	7,50	14,96	19,42	4,41
B12-64a_A	Blok 12 woning 64	1,50	15,05	18,95	7,02
B12-64a_B	Blok 12 woning 64	4,50	16,50	20,50	8,55
B12-64a_C	Blok 12 woning 64	7,50	22,06	26,39	12,73
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	1,50	12,98	17,39	3,16
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	4,50	12,72	17,13	2,92
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	7,50	11,98	16,39	1,97
B12-65a_A	Blok 12 woning 65	1,50	12,87	17,02	4,32
B12-65a_B	Blok 12 woning 65	4,50	14,55	18,75	5,96
B12-65a_C	Blok 12 woning 65	7,50	20,62	25,05	10,20
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	1,50	10,65	15,06	0,69
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	4,50	10,45	14,86	0,45
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	7,50	10,53	14,93	0,60
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	1,50	12,69	16,87	4,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	4,50	14,29	18,59	5,46	
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	7,50	17,89	22,35	7,35	
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	1,50	9,84	14,25	-0,22	
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	4,50	9,58	13,98	-0,39	
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	7,50	9,68	14,07	-0,14	
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	1,50	12,56	16,89	3,35	
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	4,50	13,14	17,46	3,97	
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	7,50	16,68	21,02	7,20	
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	1,50	9,46	13,85	-0,49	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	4,50	9,18	13,57	-0,65	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	7,50	9,28	13,64	-0,37	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	1,50	9,28	13,77	-3,89	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	4,50	9,00	13,49	-3,93	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	7,50	9,36	13,59	0,63	
B13-68b_A	Blok 13 woning 68	1,50	12,98	16,48	7,42	
B13-68b_B	Blok 13 woning 68	4,50	14,70	18,36	8,76	
B13-68b_C	Blok 13 woning 68	7,50	20,15	24,24	12,59	
B13-68c_A	Blok 13 woning 68	1,50	14,05	18,19	5,87	
B13-68c_B	Blok 13 woning 68	4,50	14,65	18,75	6,87	
B13-68c_C	Blok 13 woning 68	7,50	19,23	23,53	10,21	
B13-68d_A	Blok 13 woning 68	1,50	9,55	13,85	0,64	
B13-68d_B	Blok 13 woning 68	4,50	9,35	13,60	0,86	
B13-68d_C	Blok 13 woning 68	7,50	9,85	13,84	2,98	
B13-69b_A	Blok 13 woning 69	1,50	11,92	15,53	4,45	
B13-69b_B	Blok 13 woning 69	4,50	13,82	17,72	5,81	
B13-69b_C	Blok 13 woning 69	7,50	19,16	23,44	9,73	
B13-69d_A	Blok 13 woning 69	1,50	9,38	13,86	-2,04	
B13-69d_B	Blok 13 woning 69	4,50	9,16	13,60	-1,78	
B13-69d_C	Blok 13 woning 69	7,50	9,51	13,76	0,56	
B13-70b_A	Blok 13 woning 70	1,50	12,95	16,22	6,65	
B13-70b_B	Blok 13 woning 70	4,50	14,76	18,54	7,24	
B13-70b_C	Blok 13 woning 70	7,50	18,97	23,19	10,19	
B13-70d_A	Blok 13 woning 70	1,50	9,51	13,98	-1,84	
B13-70d_B	Blok 13 woning 70	4,50	9,28	13,71	-1,59	
B13-70d_C	Blok 13 woning 70	7,50	9,66	13,89	0,80	
B13-71b_A	Blok 13 woning 71	1,50	17,57	20,01	15,31	
B13-71b_B	Blok 13 woning 71	4,50	20,75	24,67	14,78	
B13-71b_C	Blok 13 woning 71	7,50	22,28	26,48	14,62	
B13-71d_A	Blok 13 woning 71	1,50	9,57	14,09	-3,22	
B13-71d_B	Blok 13 woning 71	4,50	9,25	13,76	-3,72	
B13-71d_C	Blok 13 woning 71	7,50	9,42	13,90	-3,87	
B13-72b_A	Blok 13 woning 72	1,50	22,27	26,68	12,73	
B13-72b_B	Blok 13 woning 72	4,50	25,88	30,51	12,37	
B13-72b_C	Blok 13 woning 72	7,50	27,77	32,44	12,50	
B13-72d_A	Blok 13 woning 72	1,50	9,73	14,23	-3,16	
B13-72d_B	Blok 13 woning 72	4,50	9,41	13,91	-3,69	
B13-72d_C	Blok 13 woning 72	7,50	9,61	14,07	-3,81	
B13-73b_A	Blok 13 woning 73	1,50	21,12	25,62	8,88	
B13-73b_B	Blok 13 woning 73	4,50	24,97	29,64	8,49	
B13-73b_C	Blok 13 woning 73	7,50	27,72	32,43	8,80	
B13-73d_A	Blok 13 woning 73	1,50	8,88	13,27	-3,00	
B13-73d_B	Blok 13 woning 73	4,50	8,59	12,98	-3,54	
B13-73d_C	Blok 13 woning 73	7,50	9,04	13,40	-3,63	
B13-74a_A	Blok 13 woning 74	1,50	9,87	13,98	-0,19	
B13-74a_B	Blok 13 woning 74	4,50	9,66	13,74	-0,10	
B13-74a_C	Blok 13 woning 74	7,50	10,31	14,32	1,18	
B13-74b_A	Blok 13 woning 74	1,50	12,83	17,11	3,88	
B13-74b_B	Blok 13 woning 74	4,50	14,79	19,24	4,07	
B13-74b_C	Blok 13 woning 74	7,50	18,14	22,70	5,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B13-74d_A	Blok 13 woning 74	1,50	9,20	13,46	-2,82
B13-74d_B	Blok 13 woning 74	4,50	8,85	13,10	-3,37
B13-74d_C	Blok 13 woning 74	7,50	9,29	13,53	-3,37
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	1,50	13,96	15,67	0,25
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	4,50	14,09	16,22	0,15
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	7,50	13,69	14,88	1,13
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	1,50	17,40	17,76	4,73
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	4,50	17,72	18,69	5,61
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	7,50	19,91	20,85	8,20
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	1,50	11,69	13,23	1,40
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	4,50	11,47	13,12	1,20
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	7,50	12,59	13,84	1,94
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	1,50	14,22	15,55	0,51
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	4,50	14,06	15,59	0,39
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	7,50	14,44	15,60	1,39
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	1,50	19,27	19,84	5,50
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	4,50	19,54	20,84	6,10
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	7,50	21,20	22,28	8,23
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	1,50	15,48	16,76	3,53
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	4,50	15,23	16,61	3,39
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	7,50	15,74	16,88	2,25
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	1,50	26,56	29,28	8,47
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	4,50	26,49	29,41	8,55
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	7,50	26,90	29,32	9,86
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	1,50	18,14	19,92	4,65
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	4,50	17,87	19,72	4,36
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	7,50	18,52	19,78	4,34
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	1,50	30,90	33,26	16,65
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	4,50	31,07	33,49	16,76
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	7,50	31,41	33,35	16,80
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	1,50	30,51	32,31	18,90
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	4,50	31,47	34,09	18,85
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	7,50	32,18	34,63	18,93
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	1,50	28,47	29,13	15,46
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	4,50	29,12	30,86	15,35
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	7,50	29,82	31,24	15,30
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	1,50	29,59	30,04	16,43
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	4,50	30,62	32,61	16,43
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	7,50	31,45	33,32	16,52
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	1,50	14,43	15,70	3,56
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	4,50	14,80	16,10	4,72
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	7,50	17,36	18,97	7,30
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	1,50	29,85	29,80	16,58
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	4,50	30,71	32,49	16,63
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	7,50	31,72	33,53	16,80
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	1,50	14,51	16,25	3,37
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	4,50	14,92	16,79	4,55
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	7,50	17,47	19,71	7,21
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	1,50	26,98	29,79	16,61
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	4,50	28,96	32,58	16,82
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	7,50	30,22	33,77	17,08
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	1,50	14,56	16,42	3,17
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	4,50	14,96	16,94	4,32
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	7,50	17,51	19,93	7,01
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	1,50	24,36	26,60	16,35
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	4,50	28,75	32,70	16,95
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	7,50	30,17	34,06	17,36
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	1,50	14,57	16,42	3,10
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	4,50	14,88	16,80	4,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	7,50	17,33	19,70	6,82
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	1,50	26,38	26,15	16,41
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	4,50	29,87	32,91	17,20
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	7,50	31,18	34,38	17,77
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	1,50	25,14	27,57	18,63
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	4,50	30,47	34,57	19,59
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	7,50	32,80	37,00	20,19
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	1,50	14,21	15,42	-1,27
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	4,50	14,32	15,63	-1,50
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	7,50	15,84	17,02	0,02
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	1,50	12,23	14,78	-1,35
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	4,50	11,85	14,45	-1,58
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	7,50	12,61	14,99	-0,11
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	1,50	25,10	27,54	18,56
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	4,50	30,45	34,54	19,59
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	7,50	32,77	36,96	20,20
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	1,50	22,56	25,43	16,15
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	4,50	27,75	31,95	17,00
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	7,50	29,49	33,73	17,51
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	1,50	11,94	14,55	-1,50
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	4,50	11,53	14,23	-1,71
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	7,50	12,19	14,65	-0,33
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	1,50	22,59	25,47	16,87
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	4,50	27,34	31,55	16,87
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	7,50	29,12	33,40	17,18
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	1,50	11,68	14,35	-1,55
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	4,50	11,63	14,63	-1,77
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	7,50	11,83	14,37	-0,46
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	1,50	22,29	25,18	16,78
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	4,50	26,90	31,11	16,65
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	7,50	28,79	33,10	16,87
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	1,50	9,36	13,53	-0,96
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	4,50	10,14	14,43	-1,10
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	7,50	9,81	13,82	-0,05
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	1,50	22,15	25,13	16,64
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	4,50	26,62	30,85	16,42
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	7,50	28,45	32,78	16,54
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	1,50	10,93	14,59	4,02
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	4,50	11,15	14,99	3,60
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	7,50	11,32	14,95	4,07
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	1,50	15,44	16,69	2,35
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	4,50	15,84	17,50	3,47
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	7,50	17,65	19,03	3,93
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	1,50	21,31	21,33	5,23
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	4,50	21,09	21,39	6,02
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	7,50	22,57	22,93	8,51
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	1,50	12,03	12,57	-1,43
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	4,50	12,14	13,45	-1,55
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	7,50	11,21	13,07	-0,84
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	1,50	15,19	17,13	10,58
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	4,50	15,30	17,23	10,58
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	7,50	17,55	19,63	11,63
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	1,50	12,28	13,87	0,82
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	4,50	12,33	14,42	0,74
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	7,50	12,80	14,74	-1,15
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	1,50	12,15	13,88	1,64
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	4,50	12,48	14,14	3,23
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	7,50	15,97	18,16	6,56
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	1,50	11,24	13,84	0,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	4,50	10,85	13,57	0,54
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	7,50	11,41	14,04	1,36
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	1,50	12,48	14,69	1,12
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	4,50	12,79	14,97	2,66
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	7,50	16,32	18,97	6,14
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	1,50	11,16	13,82	-1,23
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	4,50	10,76	13,56	-1,36
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	7,50	11,32	14,00	-0,49
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	1,50	12,19	14,49	0,13
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	4,50	12,27	14,51	1,39
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	7,50	15,41	17,99	4,96
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	1,50	12,50	14,26	-0,41
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	4,50	12,68	14,17	0,41
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	7,50	15,10	16,28	3,71
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	1,50	11,36	14,00	0,38
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	4,50	10,99	13,78	0,17
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	7,50	11,54	14,20	0,94
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	1,50	17,08	18,90	9,97
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	4,50	20,06	23,28	9,38
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	7,50	21,52	24,40	10,67
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	1,50	22,59	25,20	18,97
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	4,50	27,03	31,09	18,83
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	7,50	29,70	33,92	20,10
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	1,50	13,73	18,17	2,11
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	4,50	13,25	17,66	1,84
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	7,50	13,62	17,85	3,84
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	1,50	22,67	25,27	19,07
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	4,50	26,86	30,87	18,99
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	7,50	29,55	33,74	20,27
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	1,50	13,73	18,23	1,55
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	4,50	13,23	17,70	1,36
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	7,50	13,60	17,90	3,52
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	1,50	22,73	25,34	19,16
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	4,50	26,53	30,46	19,15
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	7,50	29,30	33,45	20,44
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	1,50	13,78	18,28	1,59
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	4,50	13,27	17,74	1,42
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	7,50	13,66	17,97	3,61
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	1,50	23,27	26,17	19,25
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	4,50	26,67	30,61	19,29
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	7,50	30,30	34,58	20,60
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	1,50	14,36	18,89	1,75
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	4,50	13,85	18,36	1,62
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	7,50	14,23	18,59	3,82
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	1,50	23,36	26,28	19,33
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	4,50	26,54	30,44	19,42
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	7,50	30,42	34,71	20,74
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	1,50	14,43	18,95	2,11
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	4,50	13,93	18,42	2,04
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	7,50	14,33	18,68	4,18
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	1,50	22,11	25,10	16,13
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	4,50	25,55	29,53	15,91
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	7,50	28,82	33,03	17,59
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	1,50	17,23	20,66	10,88
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	4,50	18,46	22,21	11,42
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	7,50	20,86	24,55	14,65
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	1,50	12,84	17,17	3,21
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	4,50	12,42	16,70	3,08
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	7,50	12,92	16,98	5,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	1,50	14,37	18,80	2,49	
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	4,50	14,26	18,68	2,37	
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	7,50	16,26	20,63	4,64	
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	1,50	15,82	18,69	7,44	
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	4,50	16,56	19,81	8,16	
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	7,50	18,90	22,21	11,65	
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	1,50	12,36	16,77	1,05	
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	4,50	11,91	16,31	0,63	
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	7,50	12,16	16,40	2,24	
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	1,50	13,59	16,91	6,07	
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	4,50	14,00	17,31	7,19	
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	7,50	16,83	20,05	11,16	
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	1,50	11,47	15,85	1,00	
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	4,50	11,02	15,38	0,63	
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	7,50	11,23	15,41	2,24	
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	1,50	14,20	16,92	6,23	
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	4,50	14,45	17,21	7,33	
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	7,50	17,20	20,00	11,26	
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	1,50	11,49	15,87	1,08	
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	4,50	11,03	15,40	0,72	
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	7,50	11,24	15,43	2,35	
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	1,50	16,18	19,79	8,94	
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	4,50	16,83	20,56	9,41	
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	7,50	20,34	24,26	12,50	
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	1,50	20,67	24,47	14,82	
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	4,50	20,54	24,37	14,57	
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	7,50	22,47	26,60	14,64	
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	1,50	12,45	16,89	1,42	
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	4,50	11,98	16,41	1,03	
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	7,50	12,26	16,55	2,65	
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	1,50	20,31	22,13	14,82	
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	4,50	22,78	25,77	14,87	
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	7,50	25,16	28,33	16,19	
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	1,50	24,01	26,84	20,25	
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	4,50	26,79	30,26	21,53	
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	7,50	31,77	35,97	23,09	
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	1,50	18,26	21,44	8,51	
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	4,50	18,37	21,27	9,34	
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	7,50	20,13	22,71	12,58	
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	1,50	24,36	27,32	20,40	
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	4,50	26,86	30,34	21,64	
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	7,50	31,80	35,99	23,21	
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	1,50	17,93	21,40	8,13	
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	4,50	17,95	21,20	9,06	
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	7,50	19,63	22,61	12,44	
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	1,50	25,46	28,87	20,55	
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	4,50	27,35	30,99	21,68	
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	7,50	31,83	36,03	23,30	
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	1,50	17,38	21,01	8,29	
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	4,50	17,31	20,85	9,19	
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	7,50	19,01	22,32	12,55	
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	1,50	23,67	26,15	20,63	
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	4,50	25,97	29,13	21,67	
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	7,50	30,22	34,15	23,36	
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	1,50	17,42	21,15	9,08	
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	4,50	17,37	21,00	9,81	
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	7,50	19,10	22,48	12,97	
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	1,50	23,76	26,29	20,66	
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	4,50	25,93	29,10	21,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	7,50	30,22	34,16	23,38
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	1,50	24,06	27,78	17,70
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	4,50	24,39	28,11	17,84
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	7,50	29,10	33,39	19,35
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	1,50	17,50	20,99	11,09
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	4,50	17,54	20,97	11,45
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	7,50	19,30	22,51	14,13
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	22,48	25,74	18,82
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	24,08	27,93	18,54
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	27,88	32,16	19,74
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	31,03	35,46	21,27
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	32,40	36,75	22,58
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	22,82	26,00	19,35
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	24,51	28,26	19,38
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	28,55	32,80	20,73
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	31,98	36,39	22,45
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	33,12	37,46	23,38
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	23,55	26,65	19,91
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	25,24	28,86	20,28
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	29,40	33,57	21,83
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	32,85	37,20	23,70
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	34,61	39,00	24,26
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	24,48	27,40	20,53
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	26,21	29,56	21,35
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	30,45	34,46	23,12
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	33,82	38,07	24,94
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	34,85	39,17	25,36
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	24,32	27,13	20,82
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	26,40	29,68	21,96
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	31,76	35,91	23,94
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	34,38	38,66	25,53
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	36,27	40,67	25,94
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	16,78	19,93	13,21
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	16,51	19,50	13,31
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	23,76	28,12	14,80
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	25,93	30,34	16,43
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	34,52	38,98	22,90
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	15,09	18,73	10,15
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	14,67	18,23	10,02
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	20,45	24,82	11,45
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	21,56	25,85	13,25
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	34,05	38,59	22,28
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	20,27	24,98	2,12
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	23,73	28,48	1,92
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	24,34	29,08	3,62
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	25,21	29,93	6,12
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	33,44	37,99	21,19
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	21,31	26,04	1,11
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	23,31	28,06	0,67
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	23,62	28,36	2,17
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	24,43	29,16	4,48
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	32,30	36,84	20,10
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	12,29	16,78	0,24
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	11,78	16,27	-0,43
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	11,85	16,25	0,85
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	12,74	17,05	2,39
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	30,42	34,83	19,16
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	1,50	40,38	41,97	18,46
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	5,00	41,58	43,26	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-1

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	1,50	39,90	42,31	20,19
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	5,00	42,71	45,48	19,69
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	1,50	36,63	37,29	17,74
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	5,00	39,77	41,42	18,33
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	1,50	35,90	39,74	14,81
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	5,00	39,63	41,10	18,53
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	1,50	39,49	43,43	19,06
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	5,00	39,08	42,26	17,77
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	1,50	37,65	41,09	17,88
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	5,00	38,69	41,80	17,77
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	1,50	35,68	38,54	15,74
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	5,00	35,82	37,93	16,22
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	1,50	35,66	37,96	16,23
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	5,00	36,86	38,98	16,60
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	1,50	32,73	36,93	15,41
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	5,00	36,25	40,26	16,41
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	1,50	35,31	38,91	11,74
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	5,00	37,33	40,26	16,48
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	1,50	34,74	39,41	17,54
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	5,00	39,53	44,22	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	1,50	1,60	5,41	-3,67
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	4,50	2,51	6,55	-3,83
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	7,50	2,83	6,81	-3,22
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	10,50	8,63	10,99	6,68
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	1,50	8,46	11,83	4,62
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	4,50	9,09	12,35	5,55
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	7,50	11,07	14,10	8,02
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	10,50	16,82	19,65	14,14
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	1,50	1,17	4,26	-2,00
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	4,50	1,41	4,65	-2,10
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	7,50	-0,38	1,39	-1,64
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	10,50	5,81	7,86	4,26
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	1,50	5,70	7,71	4,18
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	4,50	6,49	8,52	4,96
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	7,50	9,14	11,41	7,32
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	10,50	16,56	19,37	13,93
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	1,50	-1,23	0,64	-2,59
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	4,50	-1,37	0,40	-2,63
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	7,50	-0,83	0,96	-2,12
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	10,50	5,73	7,73	4,23
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	1,50	6,63	7,64	6,02
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	4,50	7,12	8,24	6,43
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	7,50	9,01	10,70	7,82
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	10,50	16,38	18,87	14,26
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	1,50	-1,96	0,20	-3,65
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	4,50	-2,28	-0,17	-3,91
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	7,50	-2,07	0,18	-3,87
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	10,50	5,84	7,81	4,37
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	1,50	4,94	6,68	3,71
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	4,50	5,91	7,57	4,76
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	7,50	8,57	10,64	6,99
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	10,50	15,00	17,13	13,34
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	1,50	-1,96	0,25	-3,71
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	4,50	-2,27	-0,13	-3,94
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	7,50	-2,03	0,22	-3,83
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	10,50	5,85	7,49	4,72
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	1,50	6,03	6,45	5,80
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	4,50	6,09	6,48	5,89
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	7,50	7,33	7,66	7,15
B10-57c_A	Blok 10 woning 57	1,50	-1,88	-1,63	-2,01
B10-57c_B	Blok 10 woning 57	4,50	-2,39	-2,13	-2,54
B10-57c_C	Blok 10 woning 57	7,50	-2,00	-1,70	-2,16
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	1,50	-2,16	-1,79	-2,35
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	4,50	-2,72	-2,33	-2,93
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	7,50	-2,60	-2,15	-2,84
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	1,50	6,78	6,86	6,74
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	4,50	6,77	6,86	6,73
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	7,50	8,12	8,21	8,07
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	1,50	10,88	10,91	10,86
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	4,50	10,56	10,60	10,54
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	7,50	11,68	11,72	11,66
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	1,50	-1,03	-0,62	-1,25
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	4,50	-1,56	-1,13	-1,79
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	7,50	-0,98	-0,53	-1,22
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	1,50	3,68	5,09	2,75
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	4,50	4,03	5,48	3,07
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	7,50	5,82	7,39	4,74
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	10,50	12,99	15,11	11,36
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	1,50	1,77	3,25	0,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	4,50	2,51	3,92	1,59
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	7,50	5,02	6,43	4,09
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	10,50	13,02	15,06	11,46
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	1,50	-1,88	0,36	-3,67
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	4,50	-2,19	-0,02	-3,90
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	7,50	-2,00	0,20	-3,73
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	10,50	6,42	7,98	5,36
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	1,50	16,20	16,26	16,17
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	4,50	15,68	15,75	15,65
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	7,50	15,53	15,60	15,50
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	1,50	16,07	16,14	16,03
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	4,50	15,52	15,59	15,49
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	7,50	15,62	15,69	15,58
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	1,50	6,19	6,30	6,13
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	4,50	6,31	6,42	6,25
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	7,50	7,63	7,72	7,59
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	1,50	15,98	16,07	15,93
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	4,50	15,44	15,54	15,39
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	7,50	15,51	15,61	15,45
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	1,50	6,00	6,10	5,95
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	4,50	6,17	6,28	6,12
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	7,50	7,47	7,54	7,43
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	1,50	15,88	15,99	15,83
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	4,50	15,36	15,47	15,30
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	7,50	15,39	15,50	15,33
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	1,50	6,47	6,56	6,42
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	4,50	6,58	6,68	6,53
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	7,50	7,64	7,67	7,63
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	1,50	15,78	15,89	15,73
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	4,50	15,27	15,39	15,21
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	7,50	15,26	15,38	15,20
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	1,50	7,24	7,33	7,20
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	4,50	6,83	6,91	6,78
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	7,50	7,36	7,45	7,31
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	1,50	7,23	7,31	7,19
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	4,50	7,21	7,30	7,16
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	7,50	1,86	1,97	1,81
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	1,50	8,66	8,87	8,55
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	4,50	9,59	9,77	9,49
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	7,50	13,30	13,41	13,24
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	1,50	11,64	11,75	11,59
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	4,50	11,48	11,58	11,43
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	7,50	10,60	10,69	10,56
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	1,50	5,61	5,68	5,57
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	4,50	5,26	5,33	5,22
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	7,50	4,46	4,55	4,41
B12-64a_A	Blok 12 woning 64	1,50	7,10	7,25	7,02
B12-64a_B	Blok 12 woning 64	4,50	8,61	8,75	8,55
B12-64a_C	Blok 12 woning 64	7,50	12,79	12,91	12,73
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	1,50	3,19	3,26	3,16
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	4,50	2,95	3,02	2,92
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	7,50	2,01	2,10	1,97
B12-65a_A	Blok 12 woning 65	1,50	4,38	4,49	4,32
B12-65a_B	Blok 12 woning 65	4,50	6,02	6,13	5,96
B12-65a_C	Blok 12 woning 65	7,50	10,26	10,37	10,20
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	1,50	0,73	0,81	0,69
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	4,50	0,50	0,58	0,45
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	7,50	0,65	0,74	0,60
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	1,50	4,83	4,92	4,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	4,50	5,50	5,59	5,46	
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	7,50	7,40	7,50	7,35	
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	1,50	-0,18	-0,09	-0,22	
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	4,50	-0,35	-0,26	-0,39	
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	7,50	-0,09	0,00	-0,14	
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	1,50	3,39	3,47	3,35	
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	4,50	4,01	4,10	3,97	
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	7,50	7,26	7,37	7,20	
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	1,50	-0,45	-0,36	-0,49	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	4,50	-0,61	-0,52	-0,65	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	7,50	-0,32	-0,23	-0,37	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	1,50	-3,73	-3,42	-3,89	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	4,50	-3,78	-3,48	-3,93	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	7,50	0,69	0,80	0,63	
B13-68b_A	Blok 13 woning 68	1,50	7,48	7,58	7,42	
B13-68b_B	Blok 13 woning 68	4,50	8,82	8,93	8,76	
B13-68b_C	Blok 13 woning 68	7,50	12,64	12,76	12,59	
B13-68c_A	Blok 13 woning 68	1,50	5,93	6,03	5,87	
B13-68c_B	Blok 13 woning 68	4,50	6,93	7,03	6,87	
B13-68c_C	Blok 13 woning 68	7,50	10,26	10,37	10,21	
B13-68d_A	Blok 13 woning 68	1,50	0,68	0,74	0,64	
B13-68d_B	Blok 13 woning 68	4,50	0,89	0,95	0,86	
B13-68d_C	Blok 13 woning 68	7,50	3,01	3,08	2,98	
B13-69b_A	Blok 13 woning 69	1,50	4,55	4,74	4,45	
B13-69b_B	Blok 13 woning 69	4,50	5,90	6,06	5,81	
B13-69b_C	Blok 13 woning 69	7,50	9,80	9,93	9,73	
B13-69d_A	Blok 13 woning 69	1,50	-1,98	-1,86	-2,04	
B13-69d_B	Blok 13 woning 69	4,50	-1,72	-1,61	-1,78	
B13-69d_C	Blok 13 woning 69	7,50	0,62	0,74	0,56	
B13-70b_A	Blok 13 woning 70	1,50	6,80	7,08	6,65	
B13-70b_B	Blok 13 woning 70	4,50	7,37	7,62	7,24	
B13-70b_C	Blok 13 woning 70	7,50	10,28	10,45	10,19	
B13-70d_A	Blok 13 woning 70	1,50	-1,78	-1,66	-1,84	
B13-70d_B	Blok 13 woning 70	4,50	-1,53	-1,42	-1,59	
B13-70d_C	Blok 13 woning 70	7,50	0,86	0,97	0,80	
B13-71b_A	Blok 13 woning 71	1,50	15,34	15,41	15,31	
B13-71b_B	Blok 13 woning 71	4,50	14,81	14,88	14,78	
B13-71b_C	Blok 13 woning 71	7,50	14,65	14,73	14,62	
B13-71d_A	Blok 13 woning 71	1,50	-3,13	-2,95	-3,22	
B13-71d_B	Blok 13 woning 71	4,50	-3,62	-3,42	-3,72	
B13-71d_C	Blok 13 woning 71	7,50	-3,68	-3,33	-3,87	
B13-72b_A	Blok 13 woning 72	1,50	12,77	12,85	12,73	
B13-72b_B	Blok 13 woning 72	4,50	12,41	12,50	12,37	
B13-72b_C	Blok 13 woning 72	7,50	12,55	12,64	12,50	
B13-72d_A	Blok 13 woning 72	1,50	-3,06	-2,86	-3,16	
B13-72d_B	Blok 13 woning 72	4,50	-3,57	-3,34	-3,69	
B13-72d_C	Blok 13 woning 72	7,50	-3,60	-3,20	-3,81	
B13-73b_A	Blok 13 woning 73	1,50	8,99	9,20	8,88	
B13-73b_B	Blok 13 woning 73	4,50	8,61	8,83	8,49	
B13-73b_C	Blok 13 woning 73	7,50	8,92	9,17	8,80	
B13-73d_A	Blok 13 woning 73	1,50	-2,87	-2,62	-3,00	
B13-73d_B	Blok 13 woning 73	4,50	-3,39	-3,10	-3,54	
B13-73d_C	Blok 13 woning 73	7,50	-3,38	-2,93	-3,63	
B13-74a_A	Blok 13 woning 74	1,50	-0,01	0,31	-0,19	
B13-74a_B	Blok 13 woning 74	4,50	0,07	0,38	-0,10	
B13-74a_C	Blok 13 woning 74	7,50	1,34	1,65	1,18	
B13-74b_A	Blok 13 woning 74	1,50	3,94	4,06	3,88	
B13-74b_B	Blok 13 woning 74	4,50	4,14	4,26	4,07	
B13-74b_C	Blok 13 woning 74	7,50	5,47	5,62	5,40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B13-74d_A	Blok 13 woning 74	1,50	-2,59	-2,15	-2,82
B13-74d_B	Blok 13 woning 74	4,50	-3,11	-2,63	-3,37
B13-74d_C	Blok 13 woning 74	7,50	-3,03	-2,40	-3,37
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	1,50	1,47	3,20	0,25
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	4,50	1,32	2,99	0,15
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	7,50	2,86	5,05	1,13
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	1,50	5,69	7,14	4,73
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	4,50	6,53	7,93	5,61
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	7,50	9,32	10,94	8,20
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	1,50	2,17	3,38	1,40
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	4,50	1,92	3,08	1,20
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	7,50	3,01	4,57	1,94
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	1,50	2,05	4,08	0,51
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	4,50	1,85	3,81	0,39
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	7,50	3,42	5,85	1,39
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	1,50	6,42	7,82	5,50
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	4,50	7,02	8,44	6,10
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	7,50	9,53	11,33	8,23
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	1,50	4,54	6,05	3,53
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	4,50	4,35	5,81	3,39
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	7,50	4,43	6,95	2,25
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	1,50	9,35	10,71	8,47
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	4,50	9,51	10,97	8,55
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	7,50	12,07	14,61	9,86
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	1,50	6,18	8,20	4,65
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	4,50	5,88	7,90	4,36
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	7,50	6,67	9,30	4,34
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	1,50	17,81	19,49	16,65
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	4,50	18,15	20,05	16,76
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	7,50	19,06	21,64	16,80
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	1,50	19,47	20,42	18,90
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	4,50	19,57	20,71	18,85
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	7,50	20,33	22,25	18,93
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	1,50	16,17	17,32	15,46
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	4,50	16,19	17,51	15,35
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	7,50	16,90	18,99	15,30
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	1,50	16,98	17,90	16,43
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	4,50	17,09	18,18	16,43
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	7,50	17,77	19,54	16,52
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	1,50	4,56	6,06	3,56
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	4,50	5,57	6,89	4,72
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	7,50	8,11	9,38	7,30
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	1,50	17,04	17,83	16,58
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	4,50	17,18	18,11	16,63
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	7,50	17,79	19,27	16,80
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	1,50	4,49	6,11	3,37
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	4,50	5,48	6,89	4,55
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	7,50	8,04	9,34	7,21
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	1,50	17,04	17,81	16,61
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	4,50	17,37	18,28	16,82
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	7,50	18,02	19,45	17,08
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	1,50	4,44	6,22	3,17
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	4,50	5,37	6,93	4,32
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	7,50	7,92	9,32	7,01
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	1,50	16,77	17,52	16,35
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	4,50	17,45	18,30	16,95
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	7,50	18,17	19,44	17,36
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	1,50	4,10	5,58	3,10
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	4,50	4,95	6,21	4,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Lar,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	7,50	7,48	8,57	6,82
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	1,50	16,80	17,49	16,41
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	4,50	17,64	18,42	17,20
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	7,50	18,46	19,59	17,77
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	1,50	18,96	19,56	18,63
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	4,50	19,95	20,60	19,59
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	7,50	20,73	21,65	20,19
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	1,50	0,69	3,07	-1,27
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	4,50	0,45	2,81	-1,50
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	7,50	1,90	4,21	0,02
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	1,50	0,45	2,70	-1,35
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	4,50	0,14	2,32	-1,58
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	7,50	1,39	3,40	-0,11
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	1,50	18,90	19,50	18,56
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	4,50	19,95	20,59	19,59
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	7,50	20,73	21,64	20,20
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	1,50	16,45	16,98	16,15
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	4,50	17,33	17,91	17,00
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	7,50	17,98	18,79	17,51
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	1,50	-0,12	1,77	-1,50
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	4,50	-0,43	1,37	-1,71
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	7,50	0,79	2,41	-0,33
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	1,50	17,10	17,52	16,87
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	4,50	17,16	17,69	16,87
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	7,50	17,60	18,34	17,18
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	1,50	-0,72	0,57	-1,55
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	4,50	-0,99	0,24	-1,77
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	7,50	0,23	1,34	-0,46
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	1,50	17,00	17,39	16,78
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	4,50	16,93	17,43	16,65
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	7,50	17,21	17,82	16,87
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	1,50	-0,72	-0,27	-0,96
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	4,50	-0,86	-0,42	-1,10
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	7,50	0,18	0,61	-0,05
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	1,50	16,84	17,22	16,64
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	4,50	16,64	17,07	16,42
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	7,50	16,86	17,43	16,54
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	1,50	4,17	4,47	4,02
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	4,50	3,74	4,01	3,60
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	7,50	4,24	4,57	4,07
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	1,50	3,15	4,41	2,35
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	4,50	4,03	4,98	3,47
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	7,50	5,20	6,97	3,93
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	1,50	6,42	8,13	5,23
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	4,50	7,17	8,84	6,02
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	7,50	9,89	11,79	8,51
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	1,50	0,00	1,93	-1,43
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	4,50	-0,24	1,59	-1,55
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	7,50	0,39	2,12	-0,84
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	1,50	10,87	11,39	10,58
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	4,50	10,89	11,44	10,58
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	7,50	12,06	12,81	11,63
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	1,50	1,89	3,46	0,82
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	4,50	1,57	2,87	0,74
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	7,50	0,55	2,71	-1,15
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	1,50	2,62	4,10	1,64
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	4,50	4,09	5,42	3,23
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	7,50	7,42	8,76	6,56
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	1,50	1,56	3,02	0,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	4,50	1,42	2,77	0,54	
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	7,50	2,16	3,43	1,36	
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	1,50	2,22	3,83	1,12	
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	4,50	3,63	5,09	2,66	
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	7,50	7,07	8,49	6,14	
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	1,50	-0,10	1,55	-1,23	
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	4,50	-0,31	1,24	-1,36	
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	7,50	0,46	1,91	-0,49	
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	1,50	1,13	2,64	0,13	
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	4,50	2,18	3,43	1,39	
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	7,50	5,69	6,85	4,96	
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	1,50	0,25	1,32	-0,41	
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	4,50	0,96	1,88	0,41	
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	7,50	4,19	5,02	3,71	
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	1,50	1,10	2,25	0,38	
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	4,50	0,84	1,93	0,17	
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	7,50	1,59	2,64	0,94	
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	1,50	10,37	11,07	9,97	
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	4,50	9,82	10,58	9,38	
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	7,50	11,10	11,85	10,67	
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	1,50	19,07	19,26	18,97	
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	4,50	18,98	19,25	18,83	
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	7,50	20,29	20,63	20,10	
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	1,50	2,23	2,46	2,11	
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	4,50	1,97	2,22	1,84	
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	7,50	3,96	4,20	3,84	
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	1,50	19,16	19,35	19,07	
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	4,50	19,13	19,40	18,99	
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	7,50	20,45	20,78	20,27	
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	1,50	1,67	1,90	1,55	
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	4,50	1,49	1,73	1,36	
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	7,50	3,63	3,85	3,52	
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	1,50	19,25	19,44	19,16	
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	4,50	19,28	19,54	19,15	
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	7,50	20,61	20,92	20,44	
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	1,50	1,69	1,88	1,59	
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	4,50	1,52	1,71	1,42	
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	7,50	3,70	3,88	3,61	
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	1,50	19,34	19,52	19,25	
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	4,50	19,42	19,66	19,29	
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	7,50	20,75	21,04	20,60	
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	1,50	1,86	2,07	1,75	
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	4,50	1,73	1,94	1,62	
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	7,50	3,91	4,11	3,82	
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	1,50	19,42	19,59	19,33	
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	4,50	19,54	19,77	19,42	
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	7,50	20,88	21,16	20,74	
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	1,50	2,21	2,40	2,11	
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	4,50	2,14	2,33	2,04	
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	7,50	4,28	4,45	4,18	
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	1,50	16,32	16,67	16,13	
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	4,50	16,17	16,65	15,91	
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	7,50	17,88	18,40	17,59	
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	1,50	11,34	12,14	10,88	
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	4,50	11,82	12,53	11,42	
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	7,50	14,92	15,40	14,65	
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	1,50	3,29	3,45	3,21	
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	4,50	3,16	3,32	3,08	
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	7,50	5,20	5,35	5,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	1,50	2,99	3,84	2,49
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	4,50	2,86	3,70	2,37
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	7,50	5,08	5,85	4,64
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	1,50	8,01	8,97	7,44
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	4,50	8,71	9,63	8,16
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	7,50	12,03	12,71	11,65
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	1,50	1,17	1,40	1,05
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	4,50	0,76	1,01	0,63
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	7,50	2,37	2,63	2,24
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	1,50	6,19	6,42	6,07
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	4,50	7,30	7,51	7,19
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	7,50	11,25	11,42	11,16
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	1,50	1,11	1,30	1,00
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	4,50	0,74	0,94	0,63
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	7,50	2,35	2,56	2,24
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	1,50	6,37	6,62	6,23
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	4,50	7,45	7,68	7,33
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	7,50	11,35	11,52	11,26
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	1,50	1,18	1,36	1,08
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	4,50	0,82	1,01	0,72
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	7,50	2,43	2,60	2,35
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	1,50	9,31	9,96	8,94
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	4,50	9,80	10,49	9,41
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	7,50	12,81	13,39	12,50
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	1,50	14,94	15,18	14,82
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	4,50	14,70	14,96	14,57
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	7,50	14,83	15,20	14,64
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	1,50	1,50	1,65	1,42
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	4,50	1,12	1,28	1,03
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	7,50	2,74	2,90	2,65
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	1,50	15,26	16,01	14,82
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	4,50	15,44	16,41	14,87
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	7,50	16,88	18,01	16,19
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	1,50	20,33	20,49	20,25
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	4,50	21,63	21,82	21,53
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	7,50	23,21	23,44	23,09
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	1,50	8,90	9,59	8,51
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	4,50	9,66	10,24	9,34
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	7,50	12,80	13,20	12,58
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	1,50	20,48	20,64	20,40
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	4,50	21,73	21,91	21,64
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	7,50	23,32	23,54	23,21
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	1,50	8,50	9,15	8,13
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	4,50	9,36	9,91	9,06
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	7,50	12,65	13,03	12,44
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	1,50	20,62	20,77	20,55
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	4,50	21,77	21,94	21,68
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	7,50	23,39	23,56	23,30
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	1,50	8,59	9,14	8,29
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	4,50	9,44	9,91	9,19
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	7,50	12,73	13,06	12,55
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	1,50	20,69	20,81	20,63
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	4,50	21,74	21,89	21,67
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	7,50	23,44	23,61	23,36
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	1,50	9,31	9,74	9,08
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	4,50	10,01	10,40	9,81
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	7,50	13,12	13,41	12,97
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	1,50	20,72	20,84	20,66
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	4,50	21,71	21,85	21,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	7,50	23,46	23,61	23,38
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	1,50	17,77	17,91	17,70
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	4,50	17,91	18,06	17,84
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	7,50	19,43	19,58	19,35
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	1,50	11,23	11,51	11,09
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	4,50	11,59	11,85	11,45
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	7,50	14,25	14,47	14,13
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	18,83	18,85	18,82
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	18,55	18,57	18,54
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	19,76	19,78	19,74
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	21,30	21,35	21,27
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	22,68	22,86	22,58
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	19,36	19,39	19,35
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	19,40	19,42	19,38
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	20,75	20,78	20,73
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	22,48	22,53	22,45
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	23,47	23,67	23,38
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	19,95	20,04	19,91
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	20,33	20,43	20,28
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	21,88	21,97	21,83
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	23,75	23,85	23,70
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	24,36	24,56	24,26
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	20,61	20,76	20,53
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	21,43	21,59	21,35
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	23,21	23,38	23,12
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	25,02	25,17	24,94
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	25,45	25,64	25,36
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	20,88	20,99	20,82
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	22,03	22,16	21,96
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	24,01	24,14	23,94
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	25,60	25,74	25,53
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	26,03	26,21	25,94
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	13,23	13,28	13,21
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	13,34	13,38	13,31
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	14,82	14,87	14,80
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	16,45	16,50	16,43
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	23,05	23,32	22,90
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	10,18	10,22	10,15
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	10,04	10,08	10,02
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	11,47	11,51	11,45
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	13,28	13,32	13,25
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	22,38	22,56	22,28
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	2,21	2,39	2,12
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	2,01	2,18	1,92
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	3,71	3,87	3,62
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	6,20	6,35	6,12
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	21,24	21,36	21,19
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	1,20	1,38	1,11
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	0,76	0,94	0,67
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	2,26	2,43	2,17
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	4,57	4,75	4,48
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	20,17	20,30	20,10
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	0,34	0,52	0,24
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	-0,33	-0,14	-0,43
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	0,95	1,14	0,85
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	2,50	2,73	2,39
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	19,30	19,57	19,16
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	1,50	24,46	28,43	18,46
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	5,00	27,01	31,24	19,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-2

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Lar,LT)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	1,50	25,83	29,73	20,19
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	5,00	27,62	31,89	19,69
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	1,50	22,98	26,79	17,74
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	5,00	25,43	29,60	18,33
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	1,50	19,03	22,54	14,81
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	5,00	25,57	29,73	18,53
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	1,50	23,66	27,29	19,06
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	5,00	24,71	28,85	17,77
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	1,50	23,55	27,45	17,88
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	5,00	24,69	28,83	17,77
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	1,50	20,77	24,52	15,74
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	5,00	22,05	25,99	16,22
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	1,50	21,30	25,06	16,23
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	5,00	22,82	26,84	16,60
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	1,50	18,79	21,98	15,41
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	5,00	21,54	25,31	16,41
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	1,50	15,91	19,40	11,74
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	5,00	21,14	24,78	16,48
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	1,50	17,93	18,60	17,54
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	5,00	22,94	23,86	22,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	40,30	30,59	-0,67
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	39,89	30,30	-0,83
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	40,29	30,08	-0,22
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	42,83	31,82	9,68
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	51,73	43,69	7,62
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	51,20	43,33	8,55
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	51,54	42,98	11,01
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	52,31	43,20	17,15
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	38,13	29,38	0,99
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	38,45	29,82	0,90
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	32,21	23,33	1,37
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	38,84	27,55	7,26
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	41,70	38,12	7,17
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	41,75	38,07	7,96
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	43,59	38,92	10,32
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	51,69	45,54	16,94
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	32,06	26,22	0,40
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	31,62	25,89	0,36
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	32,07	25,62	0,88
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	38,76	29,69	7,22
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	38,36	31,07	9,02
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	38,75	31,63	9,43
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	41,49	34,16	10,82
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	51,63	45,54	17,26
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	32,13	26,30	-0,64
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	31,67	25,97	-0,91
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	32,16	25,69	-0,87
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	38,88	29,76	7,37
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	39,96	30,37	6,71
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	40,03	32,26	7,76
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	42,32	34,31	9,99
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	49,26	45,27	16,34
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	32,55	26,39	-0,71
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	32,03	26,10	-0,94
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	32,50	25,81	-0,83
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	33,90	29,94	7,72
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138023,46	401423,82	1,50	32,74	32,02	8,80
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138023,46	401423,82	4,50	33,49	33,49	8,88
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138023,46	401423,82	7,50	36,05	36,05	10,15
B10-57c_A	Blok 10 woning 57	138025,82	401417,84	1,50	27,10	27,10	0,99
B10-57c_B	Blok 10 woning 57	138025,82	401417,84	4,50	26,72	26,72	0,46
B10-57c_C	Blok 10 woning 57	138025,82	401417,84	7,50	28,47	28,47	0,84
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138017,61	401418,36	1,50	26,87	26,87	0,65
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138017,61	401418,36	4,50	26,49	26,49	0,06
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138017,61	401418,36	7,50	26,12	26,12	0,16
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138033,35	401427,33	1,50	34,62	34,62	9,74
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138033,35	401427,33	4,50	36,09	36,09	9,73
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138033,35	401427,33	7,50	40,21	40,21	11,07
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138041,43	401426,66	1,50	37,75	37,75	13,86
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138041,43	401426,66	4,50	41,00	41,00	13,55
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138041,43	401426,66	7,50	46,59	46,59	14,65
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138036,09	401421,49	1,50	27,47	27,47	1,75
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138036,09	401421,49	4,50	29,85	29,85	1,21
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138036,09	401421,49	7,50	32,25	32,25	1,78
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	39,46	31,24	5,75
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	39,57	32,36	6,07
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	41,50	33,88	7,74
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	46,34	40,88	14,36
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	36,08	27,59	3,78
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	36,23	28,18	4,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	38,65	30,00	7,09
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	45,70	39,61	14,45
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	32,38	26,54	-0,67
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	31,86	26,32	-0,90
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	32,36	26,13	-0,73
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	33,91	30,34	8,35
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138027,95	401400,00	1,50	41,50	41,50	19,17
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138027,95	401400,00	4,50	44,71	44,71	18,65
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138027,95	401400,00	7,50	46,13	46,13	18,49
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138031,81	401398,28	1,50	45,41	45,41	19,03
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138031,81	401398,28	4,50	46,44	46,44	18,48
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138031,81	401398,28	7,50	46,05	46,05	18,58
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138026,03	401396,04	1,50	31,62	31,62	9,14
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138026,03	401396,04	4,50	32,44	32,44	9,25
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138026,03	401396,04	7,50	37,49	37,49	10,59
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138034,07	401392,99	1,50	45,53	45,53	18,94
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138034,07	401392,99	4,50	46,39	46,39	18,40
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138034,07	401392,99	7,50	46,01	46,01	18,45
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138028,24	401390,87	1,50	35,20	35,20	8,94
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138028,24	401390,87	4,50	36,56	36,56	9,12
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138028,24	401390,87	7,50	42,09	42,09	10,43
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138036,22	401387,94	1,50	45,84	45,84	18,83
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138036,22	401387,94	4,50	46,34	46,34	18,31
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138036,22	401387,94	7,50	45,95	45,95	18,33
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138030,35	401385,96	1,50	35,41	35,41	9,42
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138030,35	401385,96	4,50	36,79	36,79	9,53
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138030,35	401385,96	7,50	42,08	42,08	10,63
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138038,36	401382,94	1,50	46,67	46,67	18,72
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138038,36	401382,94	4,50	46,29	46,29	18,21
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138038,36	401382,94	7,50	45,90	45,90	18,20
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138037,58	401377,65	1,50	34,76	34,76	10,19
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138037,58	401377,65	4,50	34,45	34,45	9,79
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138037,58	401377,65	7,50	34,43	34,43	10,31
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138032,59	401380,72	1,50	35,68	35,68	10,19
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138032,59	401380,72	4,50	37,03	37,03	10,16
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138032,59	401380,72	7,50	26,54	26,54	4,81
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138022,61	401368,78	1,50	32,01	32,01	11,55
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138022,61	401368,78	4,50	33,16	33,16	12,49
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138022,61	401368,78	7,50	38,26	38,26	16,23
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138027,68	401367,24	1,50	41,04	41,04	14,58
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138027,68	401367,24	4,50	41,22	41,22	14,43
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138027,68	401367,24	7,50	41,37	41,37	13,56
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138024,86	401363,01	1,50	32,48	32,48	8,57
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138024,86	401363,01	4,50	32,17	32,17	8,23
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138024,86	401363,01	7,50	31,51	31,51	7,42
B12-64a_A	Blok 12 woning 64	138017,34	401366,54	1,50	31,00	31,00	10,02
B12-64a_B	Blok 12 woning 64	138017,34	401366,54	4,50	32,64	32,64	11,55
B12-64a_C	Blok 12 woning 64	138017,34	401366,54	7,50	38,42	38,42	15,73
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138019,97	401360,94	1,50	29,65	29,65	6,16
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138019,97	401360,94	4,50	29,40	29,40	5,92
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138019,97	401360,94	7,50	28,45	28,45	4,97
B12-65a_A	Blok 12 woning 65	138012,14	401364,34	1,50	29,23	29,23	7,32
B12-65a_B	Blok 12 woning 65	138012,14	401364,34	4,50	31,05	31,05	8,96
B12-65a_C	Blok 12 woning 65	138012,14	401364,34	7,50	37,12	37,12	13,20
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138014,64	401358,68	1,50	27,07	27,07	3,69
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138014,64	401358,68	4,50	26,89	26,89	3,45
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138014,64	401358,68	7,50	26,98	26,98	3,61
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138006,56	401361,97	1,50	29,31	29,31	7,78
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138006,56	401361,97	4,50	31,37	31,37	8,46
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138006,56	401361,97	7,50	34,44	34,44	10,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmaz)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmaz - verbeelding gemeente
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B12-66c_A	Blok 12 woning 66		138009,13	401356,34	1,50	26,22	26,22	2,79
B12-66c_B	Blok 12 woning 66		138009,13	401356,34	4,50	25,98	25,98	2,61
B12-66c_C	Blok 12 woning 66		138009,13	401356,34	7,50	26,09	26,09	2,86
B12-67a_A	Blok 12 woning 67		138001,25	401359,72	1,50	29,46	29,46	6,35
B12-67a_B	Blok 12 woning 67		138001,25	401359,72	4,50	30,19	30,19	6,97
B12-67a_C	Blok 12 woning 67		138001,25	401359,72	7,50	33,89	33,89	10,20
B12-67c_A	Blok 12 woning 67		138003,47	401353,94	1,50	25,96	25,96	2,51
B12-67c_B	Blok 12 woning 67		138003,47	401353,94	4,50	25,69	25,69	2,35
B12-67c_C	Blok 12 woning 67		138003,47	401353,94	7,50	25,65	25,65	2,62
B12-67d_A	Blok 12 woning 67		137998,87	401355,00	1,50	25,98	25,98	-0,89
B12-67d_B	Blok 12 woning 67		137998,87	401355,00	4,50	25,71	25,71	-0,93
B12-67d_C	Blok 12 woning 67		137998,87	401355,00	7,50	25,75	25,75	3,63
B13-68b_A	Blok 13 woning 68		138012,83	401370,12	1,50	28,29	28,29	10,43
B13-68b_B	Blok 13 woning 68		138012,83	401370,12	4,50	30,29	30,29	11,76
B13-68b_C	Blok 13 woning 68		138012,83	401370,12	7,50	36,55	36,55	15,59
B13-68c_A	Blok 13 woning 68		138009,02	401365,26	1,50	30,17	30,17	8,88
B13-68c_B	Blok 13 woning 68		138009,02	401365,26	4,50	30,95	30,95	9,88
B13-68c_C	Blok 13 woning 68		138009,02	401365,26	7,50	34,95	34,95	13,20
B13-68d_A	Blok 13 woning 68		138006,66	401370,90	1,50	25,83	25,83	3,64
B13-68d_B	Blok 13 woning 68		138006,66	401370,90	4,50	25,54	25,54	3,86
B13-68d_C	Blok 13 woning 68		138006,66	401370,90	7,50	25,78	25,78	5,98
B13-69b_A	Blok 13 woning 69		138013,60	401376,58	1,50	29,14	27,73	7,45
B13-69b_B	Blok 13 woning 69		138013,60	401376,58	4,50	30,03	30,03	8,82
B13-69b_C	Blok 13 woning 69		138013,60	401376,58	7,50	36,08	36,08	12,73
B13-69d_A	Blok 13 woning 69		138007,40	401377,16	1,50	25,89	25,89	0,96
B13-69d_B	Blok 13 woning 69		138007,40	401377,16	4,50	25,64	25,64	1,22
B13-69d_C	Blok 13 woning 69		138007,40	401377,16	7,50	25,84	25,84	3,57
B13-70b_A	Blok 13 woning 70		138014,40	401383,18	1,50	30,88	28,76	9,65
B13-70b_B	Blok 13 woning 70		138014,40	401383,18	4,50	30,95	30,95	10,23
B13-70b_C	Blok 13 woning 70		138014,40	401383,18	7,50	35,88	35,88	13,19
B13-70d_A	Blok 13 woning 70		138008,18	401383,65	1,50	25,97	25,97	1,16
B13-70d_B	Blok 13 woning 70		138008,18	401383,65	4,50	25,68	25,68	1,41
B13-70d_C	Blok 13 woning 70		138008,18	401383,65	7,50	25,97	25,97	3,80
B13-71b_A	Blok 13 woning 71		138015,13	401389,25	1,50	30,09	30,09	18,31
B13-71b_B	Blok 13 woning 71		138015,13	401389,25	4,50	38,19	38,19	17,78
B13-71b_C	Blok 13 woning 71		138015,13	401389,25	7,50	39,26	39,26	17,62
B13-71d_A	Blok 13 woning 71		138008,94	401390,04	1,50	26,12	26,12	-0,22
B13-71d_B	Blok 13 woning 71		138008,94	401390,04	4,50	25,83	25,83	-0,72
B13-71d_C	Blok 13 woning 71		138008,94	401390,04	7,50	26,12	26,12	-0,87
B13-72b_A	Blok 13 woning 72		138015,87	401395,46	1,50	39,66	39,66	15,73
B13-72b_B	Blok 13 woning 72		138015,87	401395,46	4,50	43,60	43,60	15,36
B13-72b_C	Blok 13 woning 72		138015,87	401395,46	7,50	45,59	45,59	15,50
B13-72d_A	Blok 13 woning 72		138009,68	401396,26	1,50	26,25	26,25	-0,16
B13-72d_B	Blok 13 woning 72		138009,68	401396,26	4,50	25,96	25,96	-0,70
B13-72d_C	Blok 13 woning 72		138009,68	401396,26	7,50	26,29	26,29	-0,81
B13-73b_A	Blok 13 woning 73		138016,64	401401,87	1,50	38,50	38,50	11,88
B13-73b_B	Blok 13 woning 73		138016,64	401401,87	4,50	43,19	43,19	11,49
B13-73b_C	Blok 13 woning 73		138016,64	401401,87	7,50	45,64	45,64	11,79
B13-73d_A	Blok 13 woning 73		138010,43	401402,48	1,50	26,39	26,39	-0,01
B13-73d_B	Blok 13 woning 73		138010,43	401402,48	4,50	26,04	26,04	-0,54
B13-73d_C	Blok 13 woning 73		138010,43	401402,48	7,50	26,53	26,53	-0,63
B13-74a_A	Blok 13 woning 74		138014,87	401413,77	1,50	26,82	26,82	2,82
B13-74a_B	Blok 13 woning 74		138014,87	401413,77	4,50	26,56	26,56	2,91
B13-74a_C	Blok 13 woning 74		138014,87	401413,77	7,50	27,20	27,20	4,18
B13-74b_A	Blok 13 woning 74		138017,42	401408,33	1,50	29,34	29,34	6,87
B13-74b_B	Blok 13 woning 74		138017,42	401408,33	4,50	32,41	32,41	7,07
B13-74b_C	Blok 13 woning 74		138017,42	401408,33	7,50	35,66	35,66	8,40
B13-74d_A	Blok 13 woning 74		138011,20	401408,92	1,50	26,53	26,53	0,18
B13-74d_B	Blok 13 woning 74		138011,20	401408,92	4,50	26,15	26,15	-0,37
B13-74d_C	Blok 13 woning 74		138011,20	401408,92	7,50	27,09	27,09	-0,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,36	401642,73	1,50	37,35	30,72	3,25	
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,36	401642,73	4,50	37,02	31,10	3,16	
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,36	401642,73	7,50	37,49	28,47	4,13	
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	41,80	31,96	7,73	
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	41,67	33,02	8,61	
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	43,84	34,07	11,20	
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,86	401637,62	1,50	34,93	27,34	4,41	
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,86	401637,62	4,50	34,60	27,05	4,21	
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,86	401637,62	7,50	36,16	26,94	4,94	
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,26	401643,46	1,50	37,96	30,01	3,51	
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,26	401643,46	4,50	37,63	29,84	3,39	
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,26	401643,46	7,50	38,31	29,23	4,40	
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	43,58	34,35	8,50	
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	43,31	35,57	9,09	
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	45,12	36,01	11,23	
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,03	401644,16	1,50	39,15	30,71	6,53	
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,03	401644,16	4,50	38,81	30,55	6,39	
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,03	401644,16	7,50	39,64	30,62	5,25	
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	48,79	44,97	11,47	
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	48,36	44,73	11,54	
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	49,57	44,40	12,86	
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,77	401644,86	1,50	41,44	34,02	7,64	
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,77	401644,86	4,50	41,10	33,81	7,36	
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,77	401644,86	7,50	42,36	33,66	7,35	
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	53,52	47,29	19,66	
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	53,60	47,24	19,76	
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	54,59	46,82	19,80	
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,52	401635,45	1,50	53,64	47,38	21,90	
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,52	401635,45	4,50	53,55	47,21	21,85	
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,52	401635,45	7,50	54,61	47,08	21,92	
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,33	401632,52	1,50	52,69	44,07	18,46	
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,33	401632,52	4,50	52,48	43,89	18,35	
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,33	401632,52	7,50	53,53	43,60	18,30	
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	53,96	45,32	19,43	
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	53,72	47,35	19,42	
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	54,73	46,91	19,52	
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	38,00	29,66	6,55	
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	38,24	29,54	7,73	
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	40,51	31,04	10,30	
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	54,50	45,04	19,58	
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	54,05	47,50	19,63	
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	55,07	47,07	19,80	
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	37,63	29,80	6,37	
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	37,82	29,66	7,55	
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	39,85	31,24	10,21	
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	48,39	45,03	19,61	
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	48,38	47,61	19,82	
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	50,09	47,23	20,08	
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	37,60	29,93	6,17	
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	37,76	29,83	7,32	
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	39,66	31,48	10,01	
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	46,22	40,04	19,34	
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	47,68	47,68	19,95	
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	48,45	47,37	20,35	
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	37,63	29,85	6,10	
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	37,77	29,80	7,15	
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	39,57	31,37	9,82	
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	50,89	38,71	19,41	
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	51,13	47,75	20,20	
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	52,12	47,52	20,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	46,00	39,70	21,63
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	49,31	49,31	22,59
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	49,15	49,15	23,19
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	38,14	29,16	1,74
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	38,18	29,75	1,50
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	39,80	31,15	3,02
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	34,51	28,02	1,65
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	34,06	27,60	1,42
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	35,09	27,26	2,88
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	45,97	39,64	21,56
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	49,30	49,30	22,59
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	49,14	49,14	23,19
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	42,22	38,31	19,15
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	47,09	47,09	20,00
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	47,25	47,25	20,52
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	34,11	27,79	1,50
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	33,55	27,38	1,28
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	34,53	27,00	2,67
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	41,58	38,16	19,87
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	46,62	46,62	19,86
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	46,97	46,97	20,18
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	33,75	27,56	1,45
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	33,07	27,18	1,24
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	34,01	26,80	2,54
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	41,05	38,15	19,79
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	46,22	46,22	19,64
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	46,74	46,74	19,87
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,50	401589,36	1,50	25,67	25,67	2,03
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,50	401589,36	4,50	27,00	27,00	1,90
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,50	401589,36	7,50	26,65	26,65	2,96
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	40,54	38,20	19,63
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	46,05	46,05	19,42
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	46,52	46,52	19,54
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	27,04	25,60	7,02
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	27,58	27,58	6,60
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	28,15	27,52	7,07
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	39,23	30,13	5,36
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	39,19	31,51	6,47
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	41,36	32,83	6,93
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	46,03	35,90	8,23
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	45,63	35,74	9,02
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	47,04	36,28	11,51
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137972,25	401627,81	1,50	36,36	26,98	1,57
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137972,25	401627,81	4,50	35,91	28,28	1,45
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137972,25	401627,81	7,50	34,31	26,33	2,16
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	35,72	29,61	13,58
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	35,94	29,74	13,57
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	38,81	31,00	14,63
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,33	401621,19	1,50	35,62	28,59	3,81
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,33	401621,19	4,50	35,10	28,23	3,74
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,33	401621,19	7,50	35,95	27,89	1,85
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	35,24	27,91	4,64
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	35,44	27,68	6,22
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	38,26	30,86	9,55
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,49	401614,09	1,50	33,09	27,07	3,58
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,49	401614,09	4,50	32,41	26,73	3,54
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,49	401614,09	7,50	33,13	26,38	4,36
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	35,06	27,98	4,12
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	35,25	27,93	5,66
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	38,01	31,21	9,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,51	401607,81	1,50	33,15	27,13	1,77
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,51	401607,81	4,50	32,45	26,80	1,64
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,51	401607,81	7,50	33,20	26,45	2,51
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	34,72	27,81	3,12
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	34,75	27,64	4,39
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	37,29	30,54	7,96
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	35,78	27,50	2,59
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	36,19	27,30	3,40
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	38,81	29,16	6,71
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	33,21	27,18	3,39
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	32,51	26,93	3,17
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	33,27	26,64	3,95
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138029,99	401540,30	1,50	39,29	29,10	12,97
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138029,99	401540,30	4,50	40,51	36,16	12,38
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138029,99	401540,30	7,50	42,86	38,00	13,68
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,94	401536,88	1,50	39,35	35,92	21,97
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,94	401536,88	4,50	44,84	44,84	21,84
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,94	401536,88	7,50	47,80	47,80	23,11
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138029,73	401534,73	1,50	29,03	29,03	5,11
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138029,73	401534,73	4,50	28,59	28,59	4,84
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138029,73	401534,73	7,50	28,52	28,52	6,85
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,50	401532,03	1,50	39,32	35,99	22,07
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,50	401532,03	4,50	44,71	44,71	21,99
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,50	401532,03	7,50	47,50	47,50	23,28
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138032,51	401529,59	1,50	29,09	29,09	4,55
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138032,51	401529,59	4,50	28,63	28,63	4,36
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138032,51	401529,59	7,50	28,58	28,58	6,52
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,09	401527,10	1,50	39,28	36,06	22,16
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,09	401527,10	4,50	44,18	44,18	22,15
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,09	401527,10	7,50	46,97	46,97	23,45
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138035,14	401524,73	1,50	29,14	29,14	4,59
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138035,14	401524,73	4,50	28,68	28,68	4,42
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138035,14	401524,73	7,50	28,64	28,64	6,61
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,70	401522,14	1,50	39,22	36,65	22,25
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,70	401522,14	4,50	43,77	43,77	22,30
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,70	401522,14	7,50	46,59	46,59	23,60
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138037,53	401520,31	1,50	30,35	30,35	4,75
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138037,53	401520,31	4,50	29,78	29,78	4,62
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138037,53	401520,31	7,50	30,18	30,18	6,81
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,17	401517,45	1,50	39,16	36,90	22,32
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,17	401517,45	4,50	43,48	43,48	22,42
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,17	401517,45	7,50	46,39	46,39	23,73
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138040,18	401515,42	1,50	30,42	30,42	5,11
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138040,18	401515,42	4,50	29,84	29,84	5,04
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138040,18	401515,42	7,50	30,28	30,28	7,18
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138047,83	401512,40	1,50	40,93	36,23	19,13
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138047,83	401512,40	4,50	43,16	43,16	18,91
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138047,83	401512,40	7,50	46,25	46,25	20,58
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,35	401506,11	1,50	34,28	32,22	13,88
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,35	401506,11	4,50	35,14	35,14	14,41
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,35	401506,11	7,50	36,70	36,70	17,65
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138043,08	401510,06	1,50	29,30	29,30	6,21
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138043,08	401510,06	4,50	28,83	28,83	6,07
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138043,08	401510,06	7,50	28,85	28,85	8,12
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,83	401505,20	1,50	30,53	30,53	5,48
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,83	401505,20	4,50	30,05	30,05	5,37
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,83	401505,20	7,50	33,29	33,29	7,64
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,63	401501,90	1,50	36,51	30,29	10,44
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,63	401501,90	4,50	36,16	31,85	11,16
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,63	401501,90	7,50	37,52	34,17	14,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,29	401499,36	1,50	28,95	28,95	4,05	
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,29	401499,36	4,50	28,52	28,52	3,63	
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,29	401499,36	7,50	28,45	28,45	5,23	
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,22	401495,22	1,50	32,38	29,70	9,07	
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,22	401495,22	4,50	32,29	30,07	10,18	
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,22	401495,22	7,50	34,25	32,82	14,16	
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138041,77	401492,99	1,50	28,99	28,99	4,00	
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138041,77	401492,99	4,50	28,53	28,53	3,63	
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138041,77	401492,99	7,50	28,46	28,46	5,24	
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,96	401488,27	1,50	35,12	29,71	9,23	
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,96	401488,27	4,50	34,87	29,92	10,33	
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,96	401488,27	7,50	36,68	32,63	14,26	
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138045,80	401485,62	1,50	29,02	29,02	4,09	
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138045,80	401485,62	4,50	28,56	28,56	3,72	
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138045,80	401485,62	7,50	28,49	28,49	5,34	
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138055,97	401480,81	1,50	33,12	32,33	11,94	
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138055,97	401480,81	4,50	33,14	33,14	12,41	
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138055,97	401480,81	7,50	38,00	38,00	15,49	
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138055,72	401474,39	1,50	37,67	37,67	17,82	
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138055,72	401474,39	4,50	37,20	37,20	17,57	
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138055,72	401474,39	7,50	37,76	37,76	17,64	
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,15	401477,64	1,50	29,03	29,03	4,42	
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,15	401477,64	4,50	28,60	28,60	4,03	
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,15	401477,64	7,50	28,54	28,54	5,66	
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	41,75	33,11	17,82	
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	42,97	40,64	17,87	
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	45,24	40,74	19,19	
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	39,62	38,03	23,25	
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	41,87	41,87	24,53	
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	47,89	47,89	26,09	
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	38,61	32,83	11,51	
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	39,21	32,36	12,33	
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	41,19	33,60	15,58	
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	39,53	39,28	23,40	
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	41,60	41,60	24,63	
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	48,05	48,05	26,21	
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	37,29	32,85	11,14	
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	37,73	32,34	12,06	
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	39,47	33,39	15,44	
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	42,60	42,60	23,55	
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	43,24	43,24	24,68	
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	48,24	48,24	26,30	
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	35,69	31,74	11,30	
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	35,46	31,68	12,18	
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	36,90	33,30	15,55	
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	39,31	36,52	23,62	
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	41,29	41,29	24,67	
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	47,02	47,02	26,36	
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	34,61	31,93	12,07	
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	34,55	31,89	12,81	
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	36,14	33,34	15,97	
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	39,20	36,78	23,66	
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	41,27	41,27	24,64	
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	46,91	46,91	26,38	
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	42,34	42,34	20,71	
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	42,77	42,77	20,84	
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	48,01	48,01	22,35	
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	34,24	32,42	14,08	
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	34,22	32,48	14,45	
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	35,83	33,87	17,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	37,02	37,02	21,82		
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	40,73	40,73	21,55		
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	45,06	45,06	22,75		
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	48,65	48,65	24,28		
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	49,73	49,73	25,58		
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	37,15	37,15	22,35		
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	40,86	40,86	22,38		
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	45,67	45,67	23,74		
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	49,42	49,42	25,45		
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	50,39	50,39	26,37		
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	37,15	37,15	22,90		
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	41,09	41,09	23,29		
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	46,33	46,33	24,83		
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	50,18	50,18	26,70		
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	51,10	51,10	27,27		
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	40,04	38,33	23,54		
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	41,27	41,27	24,35		
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	47,09	47,09	26,12		
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	50,95	50,95	27,94		
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	51,89	51,89	28,36		
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	38,99	37,99	23,82		
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	41,57	41,57	24,97		
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	49,18	49,18	26,94		
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	51,55	51,55	28,53		
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	52,42	52,42	28,94		
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	30,44	30,44	16,21		
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	29,95	29,95	16,32		
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	41,57	41,57	17,80		
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	42,50	42,50	19,43		
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	50,79	50,79	25,90		
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	29,91	29,91	13,15		
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	29,41	29,41	13,01		
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	38,23	38,23	14,45		
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	39,22	39,22	16,25		
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	50,55	50,55	25,28		
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	40,77	40,77	5,12		
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	44,66	44,66	4,91		
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	44,49	44,49	6,63		
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	45,28	45,28	9,11		
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	49,69	49,69	24,19		
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	42,04	42,04	4,11		
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	44,26	44,26	3,67		
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	43,97	43,97	5,17		
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	44,69	44,69	7,48		
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	48,80	48,80	23,10		
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	28,71	28,71	3,25		
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	28,25	28,25	2,57		
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	28,14	28,14	3,85		
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	28,91	28,91	5,39		
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	48,26	48,26	22,16		
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	64,09	52,46	21,47		
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	65,21	53,55	22,44		
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	62,64	53,89	23,19		
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	64,95	55,97	22,68		
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	61,03	50,33	20,74		
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	63,42	51,97	21,33		
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	55,21	52,24	17,81		
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	63,44	52,53	21,54		
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	58,32	54,56	22,06		
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	60,50	53,16	20,77		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-3

Rekenresultaten - Representatieve situatie (LAmax)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax - verbeelding gemeente
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: RBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	58,37	52,58	20,89
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	60,24	53,24	20,77
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	57,71	49,50	18,74
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	58,97	48,94	19,22
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138129,00	401687,80	1,50	60,66	50,04	20,37
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	58,54	50,60	19,23
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138129,00	401687,80	5,00	61,92	52,03	20,57
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	59,98	50,79	19,60
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	49,82	49,30	18,41
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	54,72	51,08	19,41
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	55,57	49,81	14,74
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	59,24	50,96	19,49
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	53,50	53,50	20,54
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	56,23	56,23	25,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	1,50	16,12	16,12	-0,67
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	4,50	16,76	16,76	-0,83
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	7,50	16,75	16,75	-0,22
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	137955,63	401660,75	10,50	19,31	19,31	9,68
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	1,50	22,43	22,43	7,62
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	4,50	22,20	22,20	8,55
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	7,50	23,27	23,27	11,01
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	137958,07	401657,13	10,50	28,43	28,43	17,15
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	1,50	12,43	12,43	0,99
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	4,50	13,04	13,04	0,90
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	7,50	9,04	9,04	1,37
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	137954,88	401656,58	10,50	15,62	15,62	7,26
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	1,50	16,44	16,44	7,17
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	4,50	16,71	16,71	7,96
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	7,50	19,63	19,63	10,32
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	137958,99	401651,75	10,50	28,41	28,41	16,94
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	1,50	8,57	8,57	0,40
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	4,50	8,12	8,12	0,36
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	7,50	8,66	8,66	0,88
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	137955,77	401651,34	10,50	15,56	15,56	7,22
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	1,50	12,73	12,73	9,02
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	4,50	13,83	13,83	9,43
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	7,50	18,42	18,42	10,82
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	137959,88	401646,53	10,50	27,41	27,41	17,26
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	1,50	8,68	8,68	-0,64
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	4,50	8,23	8,23	-0,91
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	7,50	8,77	8,77	-0,87
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	137956,67	401646,13	10,50	15,66	15,66	7,37
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	1,50	13,80	13,80	6,71
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	4,50	14,89	14,89	7,76
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	7,50	20,13	20,13	9,99
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	137961,01	401639,98	10,50	25,29	25,29	16,34
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	1,50	8,86	8,86	-0,71
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	4,50	8,36	8,36	-0,94
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	7,50	9,11	9,11	-0,83
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	137957,86	401639,22	10,50	15,92	15,92	7,72
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	138023,46	401423,82	1,50	8,80	8,80	8,80
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	138023,46	401423,82	4,50	8,88	8,88	8,88
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	138023,46	401423,82	7,50	10,15	10,15	10,15
B10-57c_A	Blok 10 woning 57	138025,82	401417,84	1,50	0,99	0,99	0,99
B10-57c_B	Blok 10 woning 57	138025,82	401417,84	4,50	0,46	0,46	0,46
B10-57c_C	Blok 10 woning 57	138025,82	401417,84	7,50	0,84	0,84	0,84
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	138017,61	401418,36	1,50	0,65	0,65	0,65
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	138017,61	401418,36	4,50	0,06	0,06	0,06
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	138017,61	401418,36	7,50	0,16	0,16	0,16
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	138033,35	401427,33	1,50	9,74	9,74	9,74
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	138033,35	401427,33	4,50	9,73	9,73	9,73
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	138033,35	401427,33	7,50	11,07	11,07	11,07
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	138041,43	401426,66	1,50	13,86	13,86	13,86
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	138041,43	401426,66	4,50	13,55	13,55	13,55
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	138041,43	401426,66	7,50	14,65	14,65	14,65
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	138036,09	401421,49	1,50	1,75	1,75	1,75
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	138036,09	401421,49	4,50	1,21	1,21	1,21
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	138036,09	401421,49	7,50	1,78	1,78	1,78
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	1,50	10,99	10,99	5,75
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	4,50	11,75	11,75	6,07
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	7,50	14,23	14,23	7,74
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	137961,94	401634,54	10,50	23,92	23,92	14,36
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	1,50	9,77	9,77	3,78
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	4,50	10,24	10,24	4,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	7,50	12,72	12,72	7,09
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	137961,26	401629,53	10,50	23,55	23,55	14,45
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	1,50	8,94	8,94	-0,67
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	4,50	8,43	8,43	-0,90
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	7,50	8,35	8,35	-0,73
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	137958,78	401633,83	10,50	16,39	16,39	8,35
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	138027,95	401400,00	1,50	19,17	19,17	19,17
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	138027,95	401400,00	4,50	18,65	18,65	18,65
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	138027,95	401400,00	7,50	18,49	18,49	18,49
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	138031,81	401398,28	1,50	19,03	19,03	19,03
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	138031,81	401398,28	4,50	18,48	18,48	18,48
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	138031,81	401398,28	7,50	18,58	18,58	18,58
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	138026,03	401396,04	1,50	9,14	9,14	9,14
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	138026,03	401396,04	4,50	9,25	9,25	9,25
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	138026,03	401396,04	7,50	10,59	10,59	10,59
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	138034,07	401392,99	1,50	18,94	18,94	18,94
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	138034,07	401392,99	4,50	18,40	18,40	18,40
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	138034,07	401392,99	7,50	18,45	18,45	18,45
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	138028,24	401390,87	1,50	8,94	8,94	8,94
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	138028,24	401390,87	4,50	9,12	9,12	9,12
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	138028,24	401390,87	7,50	10,43	10,43	10,43
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	138036,22	401387,94	1,50	18,83	18,83	18,83
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	138036,22	401387,94	4,50	18,31	18,31	18,31
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	138036,22	401387,94	7,50	18,33	18,33	18,33
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	138030,35	401385,96	1,50	9,42	9,42	9,42
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	138030,35	401385,96	4,50	9,53	9,53	9,53
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	138030,35	401385,96	7,50	10,63	10,63	10,63
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	138038,36	401382,94	1,50	18,72	18,72	18,72
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	138038,36	401382,94	4,50	18,21	18,21	18,21
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	138038,36	401382,94	7,50	18,20	18,20	18,20
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	138037,58	401377,65	1,50	10,19	10,19	10,19
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	138037,58	401377,65	4,50	9,79	9,79	9,79
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	138037,58	401377,65	7,50	10,31	10,31	10,31
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	138032,59	401380,72	1,50	10,19	10,19	10,19
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	138032,59	401380,72	4,50	10,16	10,16	10,16
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	138032,59	401380,72	7,50	4,81	4,81	4,81
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	138022,61	401368,78	1,50	11,55	11,55	11,55
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	138022,61	401368,78	4,50	12,49	12,49	12,49
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	138022,61	401368,78	7,50	16,23	16,23	16,23
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	138027,68	401367,24	1,50	14,58	14,58	14,58
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	138027,68	401367,24	4,50	14,43	14,43	14,43
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	138027,68	401367,24	7,50	13,56	13,56	13,56
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	138024,86	401363,01	1,50	8,57	8,57	8,57
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	138024,86	401363,01	4,50	8,23	8,23	8,23
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	138024,86	401363,01	7,50	7,42	7,42	7,42
B12-64a_A	Blok 12 woning 64	138017,34	401366,54	1,50	10,02	10,02	10,02
B12-64a_B	Blok 12 woning 64	138017,34	401366,54	4,50	11,55	11,55	11,55
B12-64a_C	Blok 12 woning 64	138017,34	401366,54	7,50	15,73	15,73	15,73
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	138019,97	401360,94	1,50	6,16	6,16	6,16
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	138019,97	401360,94	4,50	5,92	5,92	5,92
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	138019,97	401360,94	7,50	4,97	4,97	4,97
B12-65a_A	Blok 12 woning 65	138012,14	401364,34	1,50	7,32	7,32	7,32
B12-65a_B	Blok 12 woning 65	138012,14	401364,34	4,50	8,96	8,96	8,96
B12-65a_C	Blok 12 woning 65	138012,14	401364,34	7,50	13,20	13,20	13,20
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	138014,64	401358,68	1,50	3,69	3,69	3,69
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	138014,64	401358,68	4,50	3,45	3,45	3,45
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	138014,64	401358,68	7,50	3,61	3,61	3,61
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	138006,56	401361,97	1,50	7,78	7,78	7,78
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	138006,56	401361,97	4,50	8,46	8,46	8,46
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	138006,56	401361,97	7,50	10,35	10,35	10,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	138009,13	401356,34	1,50	2,79	2,79	2,79
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	138009,13	401356,34	4,50	2,61	2,61	2,61
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	138009,13	401356,34	7,50	2,86	2,86	2,86
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	138001,25	401359,72	1,50	6,35	6,35	6,35
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	138001,25	401359,72	4,50	6,97	6,97	6,97
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	138001,25	401359,72	7,50	10,20	10,20	10,20
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	138003,47	401353,94	1,50	2,51	2,51	2,51
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	138003,47	401353,94	4,50	2,35	2,35	2,35
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	138003,47	401353,94	7,50	2,62	2,62	2,62
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	137998,87	401355,00	1,50	-0,89	-0,89	-0,89
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	137998,87	401355,00	4,50	-0,93	-0,93	-0,93
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	137998,87	401355,00	7,50	3,63	3,63	3,63
B13-68b_A	Blok 13 woning 68	138012,83	401370,12	1,50	10,43	10,43	10,43
B13-68b_B	Blok 13 woning 68	138012,83	401370,12	4,50	11,76	11,76	11,76
B13-68b_C	Blok 13 woning 68	138012,83	401370,12	7,50	15,59	15,59	15,59
B13-68c_A	Blok 13 woning 68	138009,02	401365,26	1,50	8,88	8,88	8,88
B13-68c_B	Blok 13 woning 68	138009,02	401365,26	4,50	9,88	9,88	9,88
B13-68c_C	Blok 13 woning 68	138009,02	401365,26	7,50	13,20	13,20	13,20
B13-68d_A	Blok 13 woning 68	138006,66	401370,90	1,50	3,64	3,64	3,64
B13-68d_B	Blok 13 woning 68	138006,66	401370,90	4,50	3,86	3,86	3,86
B13-68d_C	Blok 13 woning 68	138006,66	401370,90	7,50	5,98	5,98	5,98
B13-69b_A	Blok 13 woning 69	138013,60	401376,58	1,50	7,45	7,45	7,45
B13-69b_B	Blok 13 woning 69	138013,60	401376,58	4,50	8,82	8,82	8,82
B13-69b_C	Blok 13 woning 69	138013,60	401376,58	7,50	12,73	12,73	12,73
B13-69d_A	Blok 13 woning 69	138007,40	401377,16	1,50	0,96	0,96	0,96
B13-69d_B	Blok 13 woning 69	138007,40	401377,16	4,50	1,22	1,22	1,22
B13-69d_C	Blok 13 woning 69	138007,40	401377,16	7,50	3,57	3,57	3,57
B13-70b_A	Blok 13 woning 70	138014,40	401383,18	1,50	9,65	9,65	9,65
B13-70b_B	Blok 13 woning 70	138014,40	401383,18	4,50	10,23	10,23	10,23
B13-70b_C	Blok 13 woning 70	138014,40	401383,18	7,50	13,19	13,19	13,19
B13-70d_A	Blok 13 woning 70	138008,18	401383,65	1,50	1,16	1,16	1,16
B13-70d_B	Blok 13 woning 70	138008,18	401383,65	4,50	1,41	1,41	1,41
B13-70d_C	Blok 13 woning 70	138008,18	401383,65	7,50	3,80	3,80	3,80
B13-71b_A	Blok 13 woning 71	138015,13	401389,25	1,50	18,31	18,31	18,31
B13-71b_B	Blok 13 woning 71	138015,13	401389,25	4,50	17,78	17,78	17,78
B13-71b_C	Blok 13 woning 71	138015,13	401389,25	7,50	17,62	17,62	17,62
B13-71d_A	Blok 13 woning 71	138008,94	401390,04	1,50	-0,22	-0,22	-0,22
B13-71d_B	Blok 13 woning 71	138008,94	401390,04	4,50	-0,72	-0,72	-0,72
B13-71d_C	Blok 13 woning 71	138008,94	401390,04	7,50	-0,87	-0,87	-0,87
B13-72b_A	Blok 13 woning 72	138015,87	401395,46	1,50	15,73	15,73	15,73
B13-72b_B	Blok 13 woning 72	138015,87	401395,46	4,50	15,36	15,36	15,36
B13-72b_C	Blok 13 woning 72	138015,87	401395,46	7,50	15,50	15,50	15,50
B13-72d_A	Blok 13 woning 72	138009,68	401396,26	1,50	-0,16	-0,16	-0,16
B13-72d_B	Blok 13 woning 72	138009,68	401396,26	4,50	-0,70	-0,70	-0,70
B13-72d_C	Blok 13 woning 72	138009,68	401396,26	7,50	-0,81	-0,81	-0,81
B13-73b_A	Blok 13 woning 73	138016,64	401401,87	1,50	11,88	11,88	11,88
B13-73b_B	Blok 13 woning 73	138016,64	401401,87	4,50	11,49	11,49	11,49
B13-73b_C	Blok 13 woning 73	138016,64	401401,87	7,50	11,79	11,79	11,79
B13-73d_A	Blok 13 woning 73	138010,43	401402,48	1,50	-0,01	-0,01	-0,01
B13-73d_B	Blok 13 woning 73	138010,43	401402,48	4,50	-0,54	-0,54	-0,54
B13-73d_C	Blok 13 woning 73	138010,43	401402,48	7,50	-0,63	-0,63	-0,63
B13-74a_A	Blok 13 woning 74	138014,87	401413,77	1,50	2,82	2,82	2,82
B13-74a_B	Blok 13 woning 74	138014,87	401413,77	4,50	2,91	2,91	2,91
B13-74a_C	Blok 13 woning 74	138014,87	401413,77	7,50	4,18	4,18	4,18
B13-74b_A	Blok 13 woning 74	138017,42	401408,33	1,50	6,87	6,87	6,87
B13-74b_B	Blok 13 woning 74	138017,42	401408,33	4,50	7,07	7,07	7,07
B13-74b_C	Blok 13 woning 74	138017,42	401408,33	7,50	8,40	8,40	8,40
B13-74d_A	Blok 13 woning 74	138011,20	401408,92	1,50	0,18	0,18	0,18
B13-74d_B	Blok 13 woning 74	138011,20	401408,92	4,50	-0,37	-0,37	-0,37
B13-74d_C	Blok 13 woning 74	138011,20	401408,92	7,50	-0,16	-0,16	-0,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	137980,36	401642,73	1,50	11,31	11,31	3,25
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	137980,36	401642,73	4,50	11,03	11,03	3,16
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	137980,36	401642,73	7,50	13,05	13,05	4,13
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	1,50	13,56	13,56	7,73
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	4,50	14,11	14,11	8,61
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	137982,01	401633,13	7,50	18,42	18,42	11,20
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	137977,86	401637,62	1,50	9,55	9,55	4,41
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	137977,86	401637,62	4,50	9,04	9,04	4,21
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	137977,86	401637,62	7,50	12,37	12,37	4,94
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	137985,26	401643,46	1,50	12,15	12,15	3,51
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	137985,26	401643,46	4,50	11,89	11,89	3,39
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	137985,26	401643,46	7,50	13,75	13,75	4,40
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	1,50	13,97	13,97	8,50
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	4,50	14,59	14,59	9,09
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	137986,96	401633,92	7,50	19,59	19,59	11,23
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	137990,03	401644,16	1,50	13,71	13,71	6,53
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	137990,03	401644,16	4,50	13,47	13,47	6,39
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	137990,03	401644,16	7,50	15,03	15,03	5,25
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	1,50	16,33	16,33	11,47
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	4,50	17,05	17,05	11,54
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	137991,68	401634,67	7,50	23,95	23,95	12,86
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	137994,77	401644,86	1,50	16,85	16,85	7,64
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	137994,77	401644,86	4,50	16,59	16,59	7,36
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	137994,77	401644,86	7,50	17,83	17,83	7,35
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	1,50	28,29	28,29	19,66
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	4,50	28,90	28,90	19,76
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	137999,12	401641,19	7,50	30,11	30,11	19,80
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	137996,52	401635,45	1,50	24,87	24,87	21,90
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	137996,52	401635,45	4,50	25,62	25,62	21,85
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	137996,52	401635,45	7,50	30,43	30,43	21,92
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	137993,33	401632,52	1,50	24,23	24,23	18,46
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	137993,33	401632,52	4,50	24,56	24,56	18,35
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	137993,33	401632,52	7,50	26,67	26,67	18,30
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	1,50	22,43	22,43	19,43
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	4,50	23,12	23,12	19,42
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	137999,12	401628,95	7,50	27,57	27,57	19,52
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	1,50	12,66	12,66	6,55
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	4,50	12,98	12,98	7,73
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	137993,68	401626,24	7,50	15,33	15,33	10,30
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	1,50	21,36	21,36	19,58
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	4,50	22,64	22,64	19,63
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	138002,17	401623,65	7,50	26,37	26,37	19,80
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	1,50	12,93	12,93	6,37
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	4,50	13,15	13,15	7,55
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	137996,63	401621,11	7,50	15,24	15,24	10,21
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	1,50	20,93	20,93	19,61
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	4,50	22,39	22,39	19,82
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	138005,05	401618,65	7,50	25,64	25,64	20,08
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	1,50	13,05	13,05	6,17
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	4,50	13,24	13,24	7,32
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	137999,52	401616,05	7,50	15,19	15,19	10,01
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	1,50	20,63	20,63	19,34
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	4,50	22,12	22,12	19,95
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	138007,88	401613,75	7,50	25,15	25,15	20,35
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	1,50	12,70	12,70	6,10
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	4,50	12,98	12,98	7,15
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	138002,51	401610,85	7,50	15,00	15,00	9,82
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	1,50	20,19	20,19	19,41
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	4,50	21,88	21,88	20,20
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	138010,57	401609,08	7,50	24,78	24,78	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	1,50	21,63	21,63	21,63
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	4,50	23,08	23,08	22,59
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	138010,29	401604,08	7,50	25,75	25,75	23,19
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	1,50	11,56	11,56	1,74
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	4,50	11,33	11,33	1,50
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	138005,22	401606,11	7,50	12,72	12,72	3,02
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	1,50	10,94	10,94	1,65
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	4,50	10,41	10,41	1,42
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	138000,65	401600,81	7,50	11,11	11,11	2,88
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	1,50	21,56	21,56	21,56
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	4,50	23,02	23,02	22,59
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	138009,80	401602,16	7,50	25,66	25,66	23,19
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	1,50	19,15	19,15	19,15
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	4,50	20,50	20,50	20,00
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	138003,45	401595,21	7,50	22,79	22,79	20,52
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	1,50	10,65	10,65	1,50
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	4,50	10,09	10,09	1,28
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	137993,91	401596,98	7,50	10,71	10,71	2,67
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	1,50	19,87	19,87	19,87
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	4,50	19,97	19,97	19,86
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	137996,56	401591,32	7,50	22,00	22,00	20,18
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	1,50	10,29	10,29	1,45
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	4,50	9,70	9,70	1,24
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	137987,35	401593,25	7,50	10,11	10,11	2,54
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	1,50	19,79	19,79	19,79
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	4,50	19,64	19,64	19,64
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	137990,14	401587,68	7,50	21,31	21,31	19,87
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	137980,50	401589,36	1,50	2,03	2,03	2,03
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	137980,50	401589,36	4,50	1,90	1,90	1,90
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	137980,50	401589,36	7,50	2,96	2,96	2,96
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	1,50	19,63	19,63	19,63
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	4,50	19,42	19,42	19,42
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	137983,44	401583,89	7,50	20,65	20,65	19,54
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	1,50	7,02	7,02	7,02
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	4,50	6,60	6,60	6,60
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	137978,42	401584,29	7,50	7,07	7,07	7,07
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	1,50	9,52	9,52	5,36
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	4,50	8,99	8,99	6,47
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	137974,56	401633,11	7,50	17,35	17,35	6,93
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	1,50	15,55	15,55	8,23
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	4,50	16,01	16,01	9,02
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	137979,11	401628,67	7,50	19,43	19,43	11,51
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	137972,25	401627,81	1,50	9,48	9,48	1,57
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	137972,25	401627,81	4,50	8,96	8,96	1,45
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	137972,25	401627,81	7,50	9,05	9,05	2,16
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	1,50	13,58	13,58	13,58
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	4,50	13,57	13,57	13,57
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	137980,20	401622,14	7,50	15,07	15,07	14,63
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	137973,33	401621,19	1,50	10,84	10,84	3,81
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	137973,33	401621,19	4,50	9,16	9,16	3,74
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	137973,33	401621,19	7,50	11,32	11,32	1,85
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	1,50	10,76	10,76	4,64
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	4,50	11,72	11,72	6,22
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	137981,32	401615,46	7,50	15,02	15,02	9,55
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	137974,49	401614,09	1,50	9,75	9,75	3,58
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	137974,49	401614,09	4,50	9,25	9,25	3,54
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	137974,49	401614,09	7,50	9,50	9,50	4,36
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	1,50	10,84	10,84	4,12
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	4,50	11,77	11,77	5,66
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	137982,42	401608,86	7,50	15,01	15,01	9,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	137975,51	401607,81	1,50	9,83	9,83	1,77	
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	137975,51	401607,81	4,50	9,32	9,32	1,64	
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	137975,51	401607,81	7,50	9,60	9,60	2,51	
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	1,50	10,53	10,53	3,12	
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	4,50	10,46	10,46	4,39	
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	137983,56	401602,10	7,50	13,27	13,27	7,96	
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	1,50	10,11	10,11	2,59	
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	4,50	9,78	9,78	3,40	
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	137981,14	401596,39	7,50	11,22	11,22	6,71	
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	1,50	9,83	9,83	3,39	
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	4,50	9,27	9,27	3,17	
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	137976,64	401600,87	7,50	9,50	9,50	3,95	
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	138029,99	401540,30	1,50	14,37	14,37	12,97	
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	138029,99	401540,30	4,50	14,38	14,38	12,38	
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	138029,99	401540,30	7,50	15,64	15,64	13,68	
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	138034,94	401536,88	1,50	21,97	21,97	21,97	
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	138034,94	401536,88	4,50	21,84	21,84	21,84	
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	138034,94	401536,88	7,50	23,11	23,11	23,11	
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	138029,73	401534,73	1,50	5,11	5,11	5,11	
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	138029,73	401534,73	4,50	4,84	4,84	4,84	
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	138029,73	401534,73	7,50	6,85	6,85	6,85	
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	138037,50	401532,03	1,50	22,07	22,07	22,07	
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	138037,50	401532,03	4,50	21,99	21,99	21,99	
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	138037,50	401532,03	7,50	23,28	23,28	23,28	
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	138032,51	401529,59	1,50	4,55	4,55	4,55	
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	138032,51	401529,59	4,50	4,36	4,36	4,36	
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	138032,51	401529,59	7,50	6,52	6,52	6,52	
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	138040,09	401527,10	1,50	22,16	22,16	22,16	
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	138040,09	401527,10	4,50	22,15	22,15	22,15	
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	138040,09	401527,10	7,50	23,45	23,45	23,45	
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	138035,14	401524,73	1,50	4,59	4,59	4,59	
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	138035,14	401524,73	4,50	4,42	4,42	4,42	
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	138035,14	401524,73	7,50	6,61	6,61	6,61	
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	138042,70	401522,14	1,50	22,25	22,25	22,25	
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	138042,70	401522,14	4,50	22,30	22,30	22,30	
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	138042,70	401522,14	7,50	23,60	23,60	23,60	
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	138037,53	401520,31	1,50	4,75	4,75	4,75	
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	138037,53	401520,31	4,50	4,62	4,62	4,62	
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	138037,53	401520,31	7,50	6,81	6,81	6,81	
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	138045,17	401517,45	1,50	22,32	22,32	22,32	
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	138045,17	401517,45	4,50	22,42	22,42	22,42	
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	138045,17	401517,45	7,50	23,73	23,73	23,73	
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	138040,18	401515,42	1,50	5,11	5,11	5,11	
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	138040,18	401515,42	4,50	5,04	5,04	5,04	
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	138040,18	401515,42	7,50	7,18	7,18	7,18	
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	138047,83	401512,40	1,50	19,13	19,13	19,13	
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	138047,83	401512,40	4,50	18,92	18,92	18,91	
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	138047,83	401512,40	7,50	21,08	21,08	20,58	
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	138048,35	401506,11	1,50	15,50	15,50	13,88	
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	138048,35	401506,11	4,50	15,27	15,27	14,41	
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	138048,35	401506,11	7,50	17,65	17,65	17,65	
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	138043,08	401510,06	1,50	6,21	6,21	6,21	
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	138043,08	401510,06	4,50	6,07	6,07	6,07	
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	138043,08	401510,06	7,50	8,12	8,12	8,12	
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	138038,83	401505,20	1,50	11,89	11,89	5,48	
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	138038,83	401505,20	4,50	11,49	11,49	5,37	
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	138038,83	401505,20	7,50	12,84	12,84	7,64	
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	138044,63	401501,90	1,50	15,00	15,00	10,44	
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	138044,63	401501,90	4,50	16,18	16,18	11,16	
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	138044,63	401501,90	7,50	18,15	18,15	14,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	138038,29	401499,36	1,50	4,05	4,05	4,05	
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	138038,29	401499,36	4,50	3,63	3,63	3,63	
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	138038,29	401499,36	7,50	5,23	5,23	5,23	
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	138048,22	401495,22	1,50	9,07	9,07	9,07	
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	138048,22	401495,22	4,50	10,18	10,18	10,18	
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	138048,22	401495,22	7,50	14,16	14,16	14,16	
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	138041,77	401492,99	1,50	4,00	4,00	4,00	
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	138041,77	401492,99	4,50	3,63	3,63	3,63	
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	138041,77	401492,99	7,50	5,24	5,24	5,24	
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	138051,96	401488,27	1,50	9,23	9,23	9,23	
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	138051,96	401488,27	4,50	10,33	10,33	10,33	
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	138051,96	401488,27	7,50	14,26	14,26	14,26	
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	138045,80	401485,62	1,50	4,09	4,09	4,09	
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	138045,80	401485,62	4,50	3,72	3,72	3,72	
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	138045,80	401485,62	7,50	5,34	5,34	5,34	
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	138055,97	401480,81	1,50	13,92	13,92	11,94	
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	138055,97	401480,81	4,50	14,64	14,64	12,41	
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	138055,97	401480,81	7,50	16,49	16,49	15,49	
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	138055,72	401474,39	1,50	17,82	17,82	17,82	
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	138055,72	401474,39	4,50	17,57	17,57	17,57	
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	138055,72	401474,39	7,50	17,64	17,64	17,64	
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	138050,15	401477,64	1,50	4,42	4,42	4,42	
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	138050,15	401477,64	4,50	4,03	4,03	4,03	
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	138050,15	401477,64	7,50	5,66	5,66	5,66	
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	1,50	19,51	19,51	17,82	
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	4,50	20,28	20,28	17,87	
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	138064,28	401515,77	7,50	22,32	22,32	19,19	
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	1,50	23,25	23,25	23,25	
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	4,50	24,53	24,53	24,53	
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	138069,65	401512,37	7,50	26,09	26,09	26,09	
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	1,50	12,30	12,30	11,51	
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	4,50	12,33	12,33	12,33	
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	138064,09	401510,00	7,50	15,58	15,58	15,58	
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	1,50	23,40	23,40	23,40	
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	4,50	24,63	24,63	24,63	
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	138072,25	401507,47	7,50	26,21	26,21	26,21	
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	1,50	12,16	12,16	11,14	
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	4,50	12,13	12,13	12,06	
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	138066,83	401504,84	7,50	15,44	15,44	15,44	
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	1,50	23,55	23,55	23,55	
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	4,50	24,68	24,68	24,68	
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	138074,93	401502,41	7,50	26,30	26,30	26,30	
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	1,50	11,30	11,30	11,30	
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	4,50	12,18	12,18	12,18	
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	138069,48	401499,85	7,50	15,55	15,55	15,55	
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	1,50	23,62	23,62	23,62	
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	4,50	24,67	24,67	24,67	
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	138077,85	401496,90	7,50	26,36	26,36	26,36	
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	1,50	12,07	12,07	12,07	
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	4,50	12,81	12,81	12,81	
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	138072,30	401494,53	7,50	15,97	15,97	15,97	
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	1,50	23,66	23,66	23,66	
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	4,50	24,64	24,64	24,64	
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	138080,39	401492,11	7,50	26,38	26,38	26,38	
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	1,50	20,71	20,71	20,71	
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	4,50	20,84	20,84	20,84	
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	138079,92	401486,58	7,50	22,35	22,35	22,35	
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	1,50	14,08	14,08	14,08	
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	4,50	14,45	14,45	14,45	
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	138074,89	401489,65	7,50	17,14	17,14	17,14	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	1,50	21,82	21,82	21,82	
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	4,50	21,55	21,55	21,55	
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	7,50	22,75	22,75	22,75	
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	10,50	24,28	24,28	24,28	
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	138053,33	401468,04	13,50	25,58	25,58	25,58	
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	1,50	22,35	22,35	22,35	
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	4,50	22,38	22,38	22,38	
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	7,50	23,74	23,74	23,74	
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	10,50	25,45	25,45	25,45	
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	138063,04	401473,27	13,50	26,37	26,37	26,37	
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	1,50	22,90	22,90	22,90	
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	4,50	23,29	23,29	23,29	
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	7,50	24,83	24,83	24,83	
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	10,50	26,70	26,70	26,70	
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,70	401478,47	13,50	27,27	27,27	27,27	
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	1,50	23,54	23,54	23,54	
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	4,50	24,35	24,35	24,35	
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	7,50	26,12	26,12	26,12	
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	10,50	27,94	27,94	27,94	
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,84	401483,93	13,50	28,36	28,36	28,36	
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	1,50	23,82	23,82	23,82	
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	4,50	24,97	24,97	24,97	
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	7,50	26,94	26,94	26,94	
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	10,50	28,53	28,53	28,53	
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	138093,82	401479,56	13,50	28,94	28,94	28,94	
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	1,50	16,21	16,21	16,21	
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	4,50	16,32	16,32	16,32	
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	7,50	17,80	17,80	17,80	
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	10,50	19,43	19,43	19,43	
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	138091,81	401467,41	13,50	25,90	25,90	25,90	
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	1,50	13,15	13,15	13,15	
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	4,50	13,01	13,01	13,01	
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	7,50	14,45	14,45	14,45	
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	10,50	16,25	16,25	16,25	
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	138082,27	401462,24	13,50	25,28	25,28	25,28	
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	1,50	5,12	5,12	5,12	
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	4,50	4,91	4,91	4,91	
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	7,50	6,63	6,63	6,63	
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	10,50	9,11	9,11	9,11	
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	138072,31	401456,83	13,50	24,19	24,19	24,19	
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	1,50	4,11	4,11	4,11	
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	4,50	3,67	3,67	3,67	
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	7,50	5,17	5,17	5,17	
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	10,50	7,48	7,48	7,48	
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	138062,39	401451,44	13,50	23,10	23,10	23,10	
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	1,50	3,25	3,25	3,25	
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	4,50	2,57	2,57	2,57	
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	7,50	3,85	3,85	3,85	
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	10,50	5,39	5,39	5,39	
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	138052,61	401457,11	13,50	22,16	22,16	22,16	
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	1,50	37,09	37,09	21,47	
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	138159,27	401667,62	5,00	40,29	40,29	22,44	
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	1,50	37,60	37,60	23,19	
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	138172,76	401664,77	5,00	40,38	40,38	22,68	
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	1,50	35,55	35,55	20,74	
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	138140,18	401679,01	5,00	38,33	38,33	21,33	
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	1,50	32,65	32,65	17,81	
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	138149,61	401678,07	5,00	38,60	38,60	21,54	
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	1,50	35,62	35,62	22,06	
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	138191,33	401687,61	5,00	37,27	37,27	20,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-4

Rekenresultaten - Incidentele situatie (LAmox)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - verbeelding gemeente
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IBS

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	1,50	36,06	36,06	20,89
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	138199,00	401686,76	5,00	37,36	37,36	20,77
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	1,50	32,65	32,65	18,74
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	138097,03	401704,28	5,00	34,35	34,35	19,22
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138129,00	401687,80	1,50	34,67	34,67	20,37
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	1,50	33,24	33,24	19,23
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138129,00	401687,80	5,00	36,94	36,94	20,57
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	138116,00	401700,80	5,00	35,23	35,23	19,60
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	1,50	29,86	29,86	18,41
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	138151,25	401708,05	5,00	33,40	33,40	19,41
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	1,50	28,80	28,80	14,74
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	138159,00	401709,09	5,00	32,73	32,73	19,49
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	1,50	23,14	23,14	20,54
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	138234,26	401469,35	5,00	31,45	31,45	25,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	1,50	10,39	14,48	--
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	4,50	10,21	14,31	--
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	7,50	10,28	14,33	--
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	10,50	12,63	16,71	--
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	1,50	20,91	25,14	--
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	4,50	20,64	24,87	--
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	7,50	20,64	24,83	--
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	10,50	21,55	25,75	--
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	1,50	5,07	9,41	--
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	4,50	5,60	9,96	--
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	7,50	1,87	6,09	--
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	10,50	6,39	10,55	--
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	1,50	18,85	22,93	--
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	4,50	18,68	22,76	--
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	7,50	18,90	22,96	--
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	10,50	21,67	25,88	--
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	1,50	4,29	8,42	--
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	4,50	4,57	8,69	--
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	7,50	1,73	5,96	--
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	10,50	6,32	10,50	--
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	1,50	16,56	20,64	--
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	4,50	16,52	20,62	--
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	7,50	16,93	21,01	--
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	10,50	21,80	26,04	--
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	1,50	2,23	6,48	--
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	4,50	2,08	6,34	--
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	7,50	1,87	6,13	--
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	10,50	6,50	10,71	--
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	1,50	12,10	16,07	--
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	4,50	12,24	16,25	--
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	7,50	13,27	17,27	--
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	10,50	21,56	25,76	--
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	1,50	2,13	6,40	--
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	4,50	1,88	6,15	--
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	7,50	2,07	6,31	--
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	10,50	6,66	10,88	--
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	1,50	4,00	8,12	--
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	4,50	4,86	8,95	--
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	7,50	6,70	10,72	--
B10-57c_A	Blok 10 woning 57	1,50	-0,09	4,31	--
B10-57c_B	Blok 10 woning 57	4,50	-0,46	3,94	--
B10-57c_C	Blok 10 woning 57	7,50	-0,77	3,61	--
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	1,50	-0,22	4,15	--
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	4,50	-0,58	3,78	--
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	7,50	-0,89	3,47	--
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	1,50	3,07	7,39	--
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	4,50	3,64	7,95	--
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	7,50	4,75	9,03	--
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	1,50	4,16	8,69	--
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	4,50	4,89	9,43	--
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	7,50	6,24	10,78	--
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	1,50	0,55	4,93	--
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	4,50	0,19	4,56	--
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	7,50	-0,05	4,31	--
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	1,50	9,92	14,04	--
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	4,50	9,99	14,14	--
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	7,50	11,26	15,37	--
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	10,50	19,65	23,77	--
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	1,50	7,28	11,30	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAR,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	4,50	7,27	11,31	--
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	7,50	8,54	12,55	--
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	10,50	15,54	19,69	--
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	1,50	2,47	6,73	--
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	4,50	2,29	6,56	--
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	7,50	2,56	6,80	--
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	10,50	7,00	11,26	--
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	1,50	6,32	10,87	--
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	4,50	8,22	12,83	--
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	7,50	10,34	14,98	--
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	1,50	6,64	11,21	--
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	4,50	8,72	13,35	--
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	7,50	10,88	15,54	--
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	1,50	-0,23	4,24	--
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	4,50	-0,14	4,35	--
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	7,50	0,55	5,09	--
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	1,50	7,19	11,77	--
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	4,50	9,27	13,91	--
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	7,50	11,57	16,25	--
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	1,50	-0,13	4,40	--
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	4,50	-0,04	4,50	--
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	7,50	0,49	5,06	--
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	1,50	8,04	12,65	--
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	4,50	10,19	14,85	--
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	7,50	12,14	16,82	--
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	1,50	0,66	5,24	--
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	4,50	0,91	5,50	--
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	7,50	1,30	5,92	--
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	1,50	9,88	14,54	--
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	4,50	11,38	16,06	--
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	7,50	12,44	17,12	--
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	1,50	-0,17	4,32	--
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	4,50	0,60	5,16	--
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	7,50	1,77	6,37	--
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	1,50	1,13	5,73	--
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	4,50	1,45	6,08	--
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	7,50	-2,38	2,03	--
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	1,50	2,97	7,26	--
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	4,50	3,86	8,17	--
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	7,50	7,06	11,47	--
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	1,50	4,75	9,25	--
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	4,50	5,86	10,37	--
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	7,50	6,86	11,49	--
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	1,50	-0,86	3,66	--
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	4,50	-0,56	3,99	--
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	7,50	-0,48	4,09	--
B12-64a_A	Blok 12 woning 64	1,50	2,69	6,86	--
B12-64a_B	Blok 12 woning 64	4,50	3,83	8,02	--
B12-64a_C	Blok 12 woning 64	7,50	7,45	11,82	--
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	1,50	-2,70	1,73	--
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	4,50	-2,66	1,79	--
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	7,50	-2,29	2,20	--
B12-65a_A	Blok 12 woning 65	1,50	-0,35	3,94	--
B12-65a_B	Blok 12 woning 65	4,50	1,10	5,41	--
B12-65a_C	Blok 12 woning 65	7,50	6,02	10,43	--
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	1,50	-3,35	1,05	--
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	4,50	-3,41	1,01	--
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	7,50	-3,08	1,37	--
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	1,50	-2,17	2,21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	4,50	-1,19	3,26	--	
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	7,50	2,01	6,56	--	
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	1,50	-3,84	0,53	--	
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	4,50	-3,84	0,55	--	
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	7,50	-3,61	0,81	--	
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	1,50	-2,51	1,81	--	
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	4,50	-1,58	2,78	--	
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	7,50	2,06	6,49	--	
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	1,50	-4,03	0,32	--	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	4,50	-3,93	0,44	--	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	7,50	-3,72	0,69	--	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	1,50	-3,66	0,65	--	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	4,50	-3,65	0,69	--	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	7,50	-3,24	1,14	--	
B13-68b_A	Blok 13 woning 68	1,50	1,62	5,83	--	
B13-68b_B	Blok 13 woning 68	4,50	2,85	7,08	--	
B13-68b_C	Blok 13 woning 68	7,50	7,34	11,65	--	
B13-68c_A	Blok 13 woning 68	1,50	0,83	5,14	--	
B13-68c_B	Blok 13 woning 68	4,50	1,52	5,82	--	
B13-68c_C	Blok 13 woning 68	7,50	5,21	9,55	--	
B13-68d_A	Blok 13 woning 68	1,50	-3,51	0,76	--	
B13-68d_B	Blok 13 woning 68	4,50	-3,66	0,62	--	
B13-68d_C	Blok 13 woning 68	7,50	-3,14	1,19	--	
B13-69b_A	Blok 13 woning 69	1,50	0,95	5,06	--	
B13-69b_B	Blok 13 woning 69	4,50	1,95	6,09	--	
B13-69b_C	Blok 13 woning 69	7,50	5,49	9,77	--	
B13-69d_A	Blok 13 woning 69	1,50	-3,34	0,92	--	
B13-69d_B	Blok 13 woning 69	4,50	-3,49	0,77	--	
B13-69d_C	Blok 13 woning 69	7,50	-3,04	1,26	--	
B13-70b_A	Blok 13 woning 70	1,50	2,32	6,48	--	
B13-70b_B	Blok 13 woning 70	4,50	3,12	7,32	--	
B13-70b_C	Blok 13 woning 70	7,50	5,37	9,68	--	
B13-70d_A	Blok 13 woning 70	1,50	-3,10	1,16	--	
B13-70d_B	Blok 13 woning 70	4,50	-3,26	1,00	--	
B13-70d_C	Blok 13 woning 70	7,50	-2,87	1,43	--	
B13-71b_A	Blok 13 woning 71	1,50	4,00	8,44	--	
B13-71b_B	Blok 13 woning 71	4,50	5,56	10,05	--	
B13-71b_C	Blok 13 woning 71	7,50	7,62	12,14	--	
B13-71d_A	Blok 13 woning 71	1,50	-2,96	1,26	--	
B13-71d_B	Blok 13 woning 71	4,50	-3,13	1,10	--	
B13-71d_C	Blok 13 woning 71	7,50	-2,78	1,48	--	
B13-72b_A	Blok 13 woning 72	1,50	5,14	9,70	--	
B13-72b_B	Blok 13 woning 72	4,50	7,05	11,66	--	
B13-72b_C	Blok 13 woning 72	7,50	9,04	13,64	--	
B13-72d_A	Blok 13 woning 72	1,50	-2,66	1,56	--	
B13-72d_B	Blok 13 woning 72	4,50	-2,88	1,34	--	
B13-72d_C	Blok 13 woning 72	7,50	-2,69	1,55	--	
B13-73b_A	Blok 13 woning 73	1,50	5,14	9,58	--	
B13-73b_B	Blok 13 woning 73	4,50	6,08	10,54	--	
B13-73b_C	Blok 13 woning 73	7,50	7,57	12,01	--	
B13-73d_A	Blok 13 woning 73	1,50	-2,36	1,88	--	
B13-73d_B	Blok 13 woning 73	4,50	-2,58	1,65	--	
B13-73d_C	Blok 13 woning 73	7,50	-2,39	1,86	--	
B13-74a_A	Blok 13 woning 74	1,50	-0,75	3,46	--	
B13-74a_B	Blok 13 woning 74	4,50	-0,71	3,50	--	
B13-74a_C	Blok 13 woning 74	7,50	-0,04	4,15	--	
B13-74b_A	Blok 13 woning 74	1,50	-0,23	4,07	--	
B13-74b_B	Blok 13 woning 74	4,50	0,19	4,50	--	
B13-74b_C	Blok 13 woning 74	7,50	1,55	5,84	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B13-74d_A	Blok 13 woning 74	1,50	-1,71	2,51	--
B13-74d_B	Blok 13 woning 74	4,50	-1,94	2,28	--
B13-74d_C	Blok 13 woning 74	7,50	-1,76	2,48	--
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	1,50	12,90	16,82	--
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	4,50	12,98	16,89	--
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	7,50	13,54	17,39	--
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	1,50	17,28	21,33	--
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	4,50	17,04	21,10	--
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	7,50	17,60	21,65	--
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	1,50	9,20	13,25	--
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	4,50	9,18	13,24	--
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	7,50	10,09	14,11	--
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	1,50	13,22	17,16	--
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	4,50	13,37	17,31	--
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	7,50	14,02	17,89	--
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	1,50	18,52	22,54	--
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	4,50	18,29	22,32	--
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	7,50	18,86	22,87	--
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	1,50	13,86	17,79	--
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	4,50	14,05	17,99	--
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	7,50	14,80	18,68	--
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	1,50	21,76	25,92	--
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	4,50	21,57	25,74	--
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	7,50	22,09	26,21	--
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	1,50	15,16	19,18	--
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	4,50	15,32	19,34	--
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	7,50	16,12	20,07	--
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	1,50	22,96	27,23	--
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	4,50	22,93	27,20	--
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	7,50	23,46	27,66	--
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	1,50	22,75	26,98	--
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	4,50	22,83	27,09	--
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	7,50	23,36	27,57	--
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	1,50	15,88	20,44	--
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	4,50	16,21	20,79	--
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	7,50	16,65	21,19	--
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	1,50	22,75	26,93	--
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	4,50	22,92	27,15	--
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	7,50	23,57	27,75	--
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	1,50	6,54	10,78	--
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	4,50	6,72	10,95	--
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	7,50	8,51	12,70	--
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	1,50	22,72	26,86	--
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	4,50	22,88	27,07	--
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	7,50	23,74	27,93	--
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	1,50	6,35	10,60	--
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	4,50	6,54	10,79	--
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	7,50	8,45	12,65	--
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	1,50	22,89	26,98	--
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	4,50	23,00	27,15	--
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	7,50	24,04	28,22	--
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	1,50	6,47	10,71	--
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	4,50	6,69	10,92	--
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	7,50	8,61	12,80	--
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	1,50	22,78	26,82	--
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	4,50	22,87	26,99	--
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	7,50	24,25	28,45	--
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	1,50	6,53	10,79	--
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	4,50	6,80	11,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	7,50	8,80	13,02	--	
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	1,50	22,66	26,73	--	
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	4,50	22,66	26,79	--	
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	7,50	24,34	28,58	--	
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	1,50	24,19	28,19	--	
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	4,50	24,19	28,26	--	
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	7,50	26,19	30,43	--	
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	1,50	6,52	10,77	--	
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	4,50	6,74	10,96	--	
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	7,50	8,72	12,92	--	
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	1,50	5,30	9,47	--	
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	4,50	5,27	9,41	--	
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	7,50	6,90	10,96	--	
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	1,50	23,17	27,18	--	
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	4,50	23,26	27,34	--	
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	7,50	25,47	29,75	--	
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	1,50	21,07	25,08	--	
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	4,50	21,05	25,13	--	
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	7,50	23,05	27,31	--	
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	1,50	3,68	7,93	--	
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	4,50	3,34	7,59	--	
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	7,50	4,08	8,30	--	
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	1,50	20,53	24,56	--	
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	4,50	20,55	24,66	--	
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	7,50	22,43	26,71	--	
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	1,50	3,26	7,50	--	
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	4,50	2,87	7,12	--	
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	7,50	3,45	7,68	--	
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	1,50	20,27	24,30	--	
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	4,50	20,29	24,39	--	
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	7,50	21,95	26,21	--	
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	1,50	2,92	7,18	--	
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	4,50	2,58	6,84	--	
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	7,50	3,08	7,33	--	
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	1,50	19,66	23,69	--	
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	4,50	19,74	23,84	--	
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	7,50	21,33	25,60	--	
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	1,50	3,49	7,76	--	
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	4,50	3,14	7,41	--	
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	7,50	3,86	8,15	--	
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	1,50	11,17	15,20	--	
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	4,50	11,04	15,11	--	
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	7,50	11,89	15,93	--	
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	1,50	17,91	22,09	--	
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	4,50	17,55	21,74	--	
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	7,50	18,04	22,19	--	
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	1,50	4,47	8,70	--	
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	4,50	4,35	8,63	--	
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	7,50	4,36	8,54	--	
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	1,50	4,32	8,54	--	
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	4,50	4,53	8,75	--	
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	7,50	7,05	11,21	--	
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	1,50	3,28	7,58	--	
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	4,50	2,98	7,29	--	
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	7,50	3,40	7,68	--	
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	1,50	4,07	8,32	--	
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	4,50	4,32	8,57	--	
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	7,50	7,02	11,21	--	
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	1,50	2,73	6,97	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	4,50	2,35	6,59	--
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	7,50	2,83	7,05	--
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	1,50	4,31	8,54	--
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	4,50	4,67	8,89	--
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	7,50	7,45	11,62	--
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	1,50	2,95	7,18	--
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	4,50	2,56	6,78	--
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	7,50	3,07	7,29	--
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	1,50	4,24	8,49	--
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	4,50	4,57	8,81	--
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	7,50	7,42	11,61	--
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	1,50	5,10	9,28	--
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	4,50	5,09	9,29	--
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	7,50	7,06	11,20	--
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	1,50	3,12	7,36	--
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	4,50	2,75	7,00	--
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	7,50	3,32	7,56	--
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	1,50	10,61	14,75	--
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	4,50	16,39	20,52	--
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	7,50	19,65	23,75	--
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	1,50	11,04	15,31	--
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	4,50	17,26	21,48	--
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	7,50	20,76	25,00	--
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	1,50	4,53	8,89	--
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	4,50	4,03	8,37	--
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	7,50	4,79	9,09	--
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	1,50	10,71	14,98	--
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	4,50	17,19	21,38	--
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	7,50	20,56	24,77	--
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	1,50	4,45	8,80	--
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	4,50	3,95	8,29	--
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	7,50	4,56	8,86	--
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	1,50	10,68	14,96	--
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	4,50	17,21	21,41	--
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	7,50	20,38	24,59	--
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	1,50	4,51	8,87	--
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	4,50	3,96	8,30	--
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	7,50	4,57	8,89	--
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	1,50	10,79	15,05	--
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	4,50	17,24	21,39	--
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	7,50	20,29	24,47	--
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	1,50	4,60	8,96	--
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	4,50	4,01	8,35	--
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	7,50	4,59	8,91	--
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	1,50	10,78	15,02	--
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	4,50	17,23	21,35	--
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	7,50	20,11	24,26	--
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	1,50	4,51	8,86	--
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	4,50	3,95	8,28	--
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	7,50	4,54	8,85	--
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	1,50	11,01	15,24	--
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	4,50	17,26	21,36	--
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	7,50	20,05	24,19	--
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	1,50	7,33	11,85	--
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	4,50	9,22	13,56	--
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	7,50	11,53	15,84	--
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	1,50	4,49	8,86	--
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	4,50	3,91	8,27	--
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	7,50	4,44	8,77	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	1,50	4,67	9,04	--
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	4,50	4,46	8,81	--
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	7,50	5,80	10,09	--
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	1,50	7,56	11,88	--
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	4,50	10,43	14,60	--
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	7,50	12,94	17,10	--
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	1,50	4,00	8,37	--
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	4,50	3,55	7,89	--
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	7,50	4,01	8,32	--
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	1,50	7,57	11,71	--
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	4,50	10,02	14,03	--
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	7,50	11,59	15,63	--
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	1,50	3,97	8,35	--
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	4,50	3,47	7,83	--
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	7,50	3,85	8,20	--
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	1,50	7,45	11,56	--
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	4,50	8,69	12,72	--
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	7,50	10,93	14,95	--
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	1,50	4,25	8,61	--
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	4,50	3,71	8,06	--
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	7,50	4,16	8,48	--
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	1,50	8,60	12,87	--
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	4,50	10,25	14,43	--
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	7,50	12,28	16,46	--
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	1,50	7,43	11,85	--
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	4,50	8,08	12,47	--
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	7,50	10,27	14,62	--
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	1,50	4,08	8,46	--
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	4,50	3,63	7,98	--
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	7,50	4,23	8,55	--
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	1,50	12,80	17,00	--
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	4,50	18,75	22,80	--
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	7,50	22,13	26,22	--
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	1,50	10,81	15,05	--
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	4,50	16,92	20,96	--
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	7,50	20,94	25,08	--
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	1,50	10,32	14,45	--
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	4,50	14,17	18,17	--
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	7,50	16,86	20,85	--
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	1,50	10,81	15,06	--
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	4,50	16,86	20,90	--
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	7,50	20,78	24,93	--
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	1,50	9,50	13,66	--
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	4,50	11,43	15,49	--
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	7,50	13,74	17,78	--
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	1,50	10,75	15,00	--
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	4,50	16,53	20,52	--
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	7,50	20,47	24,61	--
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	1,50	9,41	13,56	--
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	4,50	11,81	16,02	--
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	7,50	13,15	17,32	--
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	1,50	10,81	15,07	--
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	4,50	16,51	20,52	--
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	7,50	20,31	24,47	--
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	1,50	7,84	12,13	--
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	4,50	8,15	12,38	--
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	7,50	9,69	13,90	--
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	1,50	10,69	14,96	--
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	4,50	16,14	20,17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	7,50	19,99	24,16	--
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	1,50	9,53	13,70	--
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	4,50	14,07	18,11	--
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	7,50	17,28	21,33	--
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	1,50	7,61	11,94	--
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	4,50	7,68	11,97	--
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	7,50	9,24	13,50	--
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	6,62	11,07	--
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	8,02	12,52	--
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	10,82	15,33	--
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	16,65	20,92	--
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	22,58	26,91	--
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	7,35	11,87	--
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	9,20	13,78	--
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	12,87	17,49	--
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	17,24	21,63	--
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	23,37	27,71	--
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	8,83	13,26	--
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	10,57	15,06	--
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	14,33	18,89	--
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	18,03	22,54	--
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	24,17	28,52	--
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	11,26	15,54	--
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	15,81	19,95	--
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	19,63	23,86	--
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	22,54	26,87	--
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	25,00	29,38	--
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	10,64	14,97	--
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	15,50	19,68	--
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	19,58	23,84	--
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	22,93	27,30	--
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	25,33	29,73	--
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	4,54	8,99	--
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	4,16	8,59	--
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	5,95	10,43	--
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	9,03	13,59	--
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	23,80	28,24	--
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	3,97	8,44	--
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	3,60	8,07	--
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	4,42	8,90	--
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	6,34	10,85	--
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	23,08	27,50	--
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	2,45	6,83	--
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	2,16	6,55	--
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	2,58	6,97	--
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	4,36	8,80	--
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	21,69	26,11	--
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	1,95	6,34	--
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	1,66	6,06	--
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	1,88	6,28	--
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	3,44	7,86	--
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	20,92	25,26	--
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	1,87	6,20	--
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	1,51	5,82	--
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	1,48	5,77	--
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	2,51	6,80	--
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	21,54	25,86	--
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	1,50	35,52	39,58	--
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	5,00	37,06	41,18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-5

Rekenresultaten - Representatieve situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT RBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	1,50	41,21	45,28	--
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	5,00	42,66	46,76	--
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	1,50	29,04	33,03	--
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	5,00	33,45	37,53	--
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	1,50	30,88	35,07	--
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	5,00	34,53	38,62	--
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	1,50	40,07	44,14	--
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	5,00	39,57	43,65	--
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	1,50	44,25	48,32	--
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	5,00	43,90	47,97	--
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	1,50	27,28	31,56	--
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	5,00	27,57	31,76	--
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	1,50	27,45	31,65	--
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	5,00	29,34	33,50	--
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	1,50	28,33	32,50	--
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	5,00	30,67	34,83	--
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	1,50	28,74	32,99	--
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	5,00	31,56	35,74	--
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	1,50	21,40	26,07	--
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	5,00	26,24	30,83	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-01a_A	Blok 1 woning 1	1,50	9,24	14,01	--
B1-01a_B	Blok 1 woning 1	4,50	9,28	14,05	--
B1-01a_C	Blok 1 woning 1	7,50	9,26	14,03	--
B1-01a_D	Blok 1 woning 1	10,50	11,27	16,04	--
B1-01b_A	Blok 1 woning 1	1,50	19,85	24,62	--
B1-01b_B	Blok 1 woning 1	4,50	19,62	24,39	--
B1-01b_C	Blok 1 woning 1	7,50	19,56	24,33	--
B1-01b_D	Blok 1 woning 1	10,50	20,51	25,28	--
B1-01d_A	Blok 1 woning 1	1,50	3,48	8,25	--
B1-01d_B	Blok 1 woning 1	4,50	4,07	8,84	--
B1-01d_C	Blok 1 woning 1	7,50	0,70	5,47	--
B1-01d_D	Blok 1 woning 1	10,50	4,59	9,36	--
B1-02b_A	Blok 1 woning 2	1,50	17,07	21,84	--
B1-02b_B	Blok 1 woning 2	4,50	17,06	21,83	--
B1-02b_C	Blok 1 woning 2	7,50	17,25	22,02	--
B1-02b_D	Blok 1 woning 2	10,50	20,58	25,35	--
B1-02d_A	Blok 1 woning 2	1,50	2,31	7,08	--
B1-02d_B	Blok 1 woning 2	4,50	2,48	7,25	--
B1-02d_C	Blok 1 woning 2	7,50	0,54	5,31	--
B1-02d_D	Blok 1 woning 2	10,50	4,47	9,24	--
B1-03b_A	Blok 1 woning 3	1,50	14,71	19,48	--
B1-03b_B	Blok 1 woning 3	4,50	14,99	19,76	--
B1-03b_C	Blok 1 woning 3	7,50	15,29	20,06	--
B1-03b_D	Blok 1 woning 3	10,50	20,63	25,40	--
B1-03d_A	Blok 1 woning 3	1,50	0,93	5,70	--
B1-03d_B	Blok 1 woning 3	4,50	0,84	5,61	--
B1-03d_C	Blok 1 woning 3	7,50	0,59	5,36	--
B1-03d_D	Blok 1 woning 3	10,50	4,58	9,35	--
B1-04b_A	Blok 1 woning 4	1,50	9,80	14,57	--
B1-04b_B	Blok 1 woning 4	4,50	10,67	15,44	--
B1-04b_C	Blok 1 woning 4	7,50	11,40	16,17	--
B1-04b_D	Blok 1 woning 4	10,50	19,76	24,53	--
B1-04d_A	Blok 1 woning 4	1,50	0,51	5,28	--
B1-04d_B	Blok 1 woning 4	4,50	0,38	5,15	--
B1-04d_C	Blok 1 woning 4	7,50	0,45	5,22	--
B1-04d_D	Blok 1 woning 4	10,50	4,45	9,22	--
B10-57a_A	Blok 10 woning 57	1,50	0,85	5,62	--
B10-57a_B	Blok 10 woning 57	4,50	1,75	6,52	--
B10-57a_C	Blok 10 woning 57	7,50	3,74	8,51	--
B10-57c_A	Blok 10 woning 57	1,50	-3,30	1,47	--
B10-57c_B	Blok 10 woning 57	4,50	-3,61	1,16	--
B10-57c_C	Blok 10 woning 57	7,50	-3,80	0,97	--
B10-57d_A	Blok 10 woning 57	1,50	-3,38	1,39	--
B10-57d_B	Blok 10 woning 57	4,50	-3,67	1,10	--
B10-57d_C	Blok 10 woning 57	7,50	-3,86	0,91	--
B10-58a_A	Blok 10 woning 58	1,50	-0,07	4,70	--
B10-58a_B	Blok 10 woning 58	4,50	0,41	5,18	--
B10-58a_C	Blok 10 woning 58	7,50	1,51	6,28	--
B10-58b_A	Blok 10 woning 58	1,50	1,36	6,13	--
B10-58b_B	Blok 10 woning 58	4,50	1,83	6,60	--
B10-58b_C	Blok 10 woning 58	7,50	3,04	7,81	--
B10-58c_A	Blok 10 woning 58	1,50	-2,47	2,30	--
B10-58c_B	Blok 10 woning 58	4,50	-2,79	1,98	--
B10-58c_C	Blok 10 woning 58	7,50	-2,92	1,85	--
B1-05b_A	Blok 1 woning 5	1,50	7,29	12,06	--
B1-05b_B	Blok 1 woning 5	4,50	7,49	12,26	--
B1-05b_C	Blok 1 woning 5	7,50	8,76	13,53	--
B1-05b_D	Blok 1 woning 5	10,50	17,47	22,24	--
B1-05c_A	Blok 1 woning 5	1,50	4,57	9,34	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B1-05c_B	Blok 1 woning 5	4,50	4,72	9,49	--
B1-05c_C	Blok 1 woning 5	7,50	5,84	10,61	--
B1-05c_D	Blok 1 woning 5	10,50	13,47	18,24	--
B1-05d_A	Blok 1 woning 5	1,50	1,00	5,77	--
B1-05d_B	Blok 1 woning 5	4,50	0,95	5,72	--
B1-05d_C	Blok 1 woning 5	7,50	1,13	5,90	--
B1-05d_D	Blok 1 woning 5	10,50	5,01	9,78	--
B11-59a_A	Blok 11 woning 59	1,50	3,99	8,76	--
B11-59a_B	Blok 11 woning 59	4,50	5,27	10,04	--
B11-59a_C	Blok 11 woning 59	7,50	8,54	13,31	--
B11-59b_A	Blok 11 woning 59	1,50	4,23	9,00	--
B11-59b_B	Blok 11 woning 59	4,50	5,55	10,32	--
B11-59b_C	Blok 11 woning 59	7,50	8,74	13,51	--
B11-59d_A	Blok 11 woning 59	1,50	-2,20	2,57	--
B11-59d_B	Blok 11 woning 59	4,50	-2,26	2,51	--
B11-59d_C	Blok 11 woning 59	7,50	-1,83	2,94	--
B11-60b_A	Blok 11 woning 60	1,50	4,76	9,53	--
B11-60b_B	Blok 11 woning 60	4,50	6,82	11,59	--
B11-60b_C	Blok 11 woning 60	7,50	9,26	14,03	--
B11-60d_A	Blok 11 woning 60	1,50	-2,18	2,59	--
B11-60d_B	Blok 11 woning 60	4,50	-2,20	2,57	--
B11-60d_C	Blok 11 woning 60	7,50	-1,95	2,82	--
B11-61b_A	Blok 11 woning 61	1,50	5,63	10,40	--
B11-61b_B	Blok 11 woning 61	4,50	7,90	12,67	--
B11-61b_C	Blok 11 woning 61	7,50	10,24	15,01	--
B11-61d_A	Blok 11 woning 61	1,50	-1,51	3,26	--
B11-61d_B	Blok 11 woning 61	4,50	-1,36	3,41	--
B11-61d_C	Blok 11 woning 61	7,50	-1,15	3,62	--
B11-62b_A	Blok 11 woning 62	1,50	7,96	12,73	--
B11-62b_B	Blok 11 woning 62	4,50	9,62	14,39	--
B11-62b_C	Blok 11 woning 62	7,50	10,45	15,22	--
B11-62c_A	Blok 11 woning 62	1,50	-1,77	3,00	--
B11-62c_B	Blok 11 woning 62	4,50	-1,12	3,65	--
B11-62c_C	Blok 11 woning 62	7,50	-0,31	4,46	--
B11-62d_A	Blok 11 woning 62	1,50	-1,15	3,62	--
B11-62d_B	Blok 11 woning 62	4,50	-0,97	3,80	--
B11-62d_C	Blok 11 woning 62	7,50	-4,49	0,28	--
B12-63a_A	Blok 12 woning 63	1,50	0,54	5,31	--
B12-63a_B	Blok 12 woning 63	4,50	1,26	6,03	--
B12-63a_C	Blok 12 woning 63	7,50	4,20	8,97	--
B12-63b_A	Blok 12 woning 63	1,50	3,01	7,78	--
B12-63b_B	Blok 12 woning 63	4,50	3,99	8,76	--
B12-63b_C	Blok 12 woning 63	7,50	4,81	9,58	--
B12-63c_A	Blok 12 woning 63	1,50	-3,47	1,30	--
B12-63c_B	Blok 12 woning 63	4,50	-3,03	1,74	--
B12-63c_C	Blok 12 woning 63	7,50	-2,61	2,16	--
B12-64a_A	Blok 12 woning 64	1,50	0,32	5,09	--
B12-64a_B	Blok 12 woning 64	4,50	1,27	6,04	--
B12-64a_C	Blok 12 woning 64	7,50	4,75	9,52	--
B12-64c_A	Blok 12 woning 64	1,50	-4,79	-0,02	--
B12-64c_B	Blok 12 woning 64	4,50	-4,67	0,10	--
B12-64c_C	Blok 12 woning 64	7,50	-4,64	0,13	--
B12-65a_A	Blok 12 woning 65	1,50	-2,75	2,02	--
B12-65a_B	Blok 12 woning 65	4,50	-1,56	3,21	--
B12-65a_C	Blok 12 woning 65	7,50	3,41	8,18	--
B12-65c_A	Blok 12 woning 65	1,50	-5,49	-0,72	--
B12-65c_B	Blok 12 woning 65	4,50	-5,47	-0,70	--
B12-65c_C	Blok 12 woning 65	7,50	-5,29	-0,52	--
B12-66a_A	Blok 12 woning 66	1,50	-4,24	0,53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
B12-66a_B	Blok 12 woning 66	4,50	-3,56	1,21	--	
B12-66a_C	Blok 12 woning 66	7,50	-0,44	4,33	--	
B12-66c_A	Blok 12 woning 66	1,50	-5,82	-1,05	--	
B12-66c_B	Blok 12 woning 66	4,50	-5,85	-1,08	--	
B12-66c_C	Blok 12 woning 66	7,50	-5,60	-0,83	--	
B12-67a_A	Blok 12 woning 67	1,50	-4,57	0,20	--	
B12-67a_B	Blok 12 woning 67	4,50	-3,87	0,90	--	
B12-67a_C	Blok 12 woning 67	7,50	-0,19	4,58	--	
B12-67c_A	Blok 12 woning 67	1,50	-6,01	-1,24	--	
B12-67c_B	Blok 12 woning 67	4,50	-6,10	-1,33	--	
B12-67c_C	Blok 12 woning 67	7,50	-5,78	-1,01	--	
B12-67d_A	Blok 12 woning 67	1,50	-5,62	-0,85	--	
B12-67d_B	Blok 12 woning 67	4,50	-5,69	-0,92	--	
B12-67d_C	Blok 12 woning 67	7,50	-5,32	-0,55	--	
B13-68b_A	Blok 13 woning 68	1,50	-0,78	3,99	--	
B13-68b_B	Blok 13 woning 68	4,50	0,23	5,00	--	
B13-68b_C	Blok 13 woning 68	7,50	4,57	9,34	--	
B13-68c_A	Blok 13 woning 68	1,50	-1,49	3,28	--	
B13-68c_B	Blok 13 woning 68	4,50	-0,99	3,78	--	
B13-68c_C	Blok 13 woning 68	7,50	2,41	7,18	--	
B13-68d_A	Blok 13 woning 68	1,50	-5,54	-0,77	--	
B13-68d_B	Blok 13 woning 68	4,50	-5,69	-0,92	--	
B13-68d_C	Blok 13 woning 68	7,50	-5,25	-0,48	--	
B13-69b_A	Blok 13 woning 69	1,50	-1,44	3,33	--	
B13-69b_B	Blok 13 woning 69	4,50	-0,63	4,14	--	
B13-69b_C	Blok 13 woning 69	7,50	2,79	7,56	--	
B13-69d_A	Blok 13 woning 69	1,50	-5,43	-0,66	--	
B13-69d_B	Blok 13 woning 69	4,50	-5,63	-0,86	--	
B13-69d_C	Blok 13 woning 69	7,50	-5,17	-0,40	--	
B13-70b_A	Blok 13 woning 70	1,50	0,04	4,81	--	
B13-70b_B	Blok 13 woning 70	4,50	0,53	5,30	--	
B13-70b_C	Blok 13 woning 70	7,50	2,83	7,60	--	
B13-70d_A	Blok 13 woning 70	1,50	-5,03	-0,26	--	
B13-70d_B	Blok 13 woning 70	4,50	-5,24	-0,47	--	
B13-70d_C	Blok 13 woning 70	7,50	-4,84	-0,07	--	
B13-71b_A	Blok 13 woning 71	1,50	1,73	6,50	--	
B13-71b_B	Blok 13 woning 71	4,50	2,68	7,45	--	
B13-71b_C	Blok 13 woning 71	7,50	5,82	10,59	--	
B13-71d_A	Blok 13 woning 71	1,50	-4,83	-0,06	--	
B13-71d_B	Blok 13 woning 71	4,50	-5,04	-0,27	--	
B13-71d_C	Blok 13 woning 71	7,50	-4,71	0,06	--	
B13-72b_A	Blok 13 woning 72	1,50	2,74	7,51	--	
B13-72b_B	Blok 13 woning 72	4,50	4,17	8,94	--	
B13-72b_C	Blok 13 woning 72	7,50	7,35	12,12	--	
B13-72d_A	Blok 13 woning 72	1,50	-4,69	0,08	--	
B13-72d_B	Blok 13 woning 72	4,50	-4,91	-0,14	--	
B13-72d_C	Blok 13 woning 72	7,50	-4,77	0,00	--	
B13-73b_A	Blok 13 woning 73	1,50	2,77	7,54	--	
B13-73b_B	Blok 13 woning 73	4,50	3,53	8,30	--	
B13-73b_C	Blok 13 woning 73	7,50	4,48	9,25	--	
B13-73d_A	Blok 13 woning 73	1,50	-4,25	0,52	--	
B13-73d_B	Blok 13 woning 73	4,50	-4,48	0,29	--	
B13-73d_C	Blok 13 woning 73	7,50	-4,39	0,38	--	
B13-74a_A	Blok 13 woning 74	1,50	-2,75	2,02	--	
B13-74a_B	Blok 13 woning 74	4,50	-2,76	2,01	--	
B13-74a_C	Blok 13 woning 74	7,50	-2,28	2,49	--	
B13-74b_A	Blok 13 woning 74	1,50	-2,38	2,39	--	
B13-74b_B	Blok 13 woning 74	4,50	-2,13	2,64	--	
B13-74b_C	Blok 13 woning 74	7,50	-1,07	3,70	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B13-74d_A	Blok 13 woning 74	1,50	-3,64	1,13	--
B13-74d_B	Blok 13 woning 74	4,50	-3,88	0,89	--
B13-74d_C	Blok 13 woning 74	7,50	-3,80	0,97	--
B2-06a_A	Blok 2 woning 6	1,50	10,54	15,31	--
B2-06a_B	Blok 2 woning 6	4,50	11,27	16,04	--
B2-06a_C	Blok 2 woning 6	7,50	11,52	16,29	--
B2-06c_A	Blok 2 woning 6	1,50	14,85	19,62	--
B2-06c_B	Blok 2 woning 6	4,50	14,70	19,47	--
B2-06c_C	Blok 2 woning 6	7,50	15,11	19,88	--
B2-06d_A	Blok 2 woning 6	1,50	6,86	11,63	--
B2-06d_B	Blok 2 woning 6	4,50	6,87	11,64	--
B2-06d_C	Blok 2 woning 6	7,50	7,59	12,36	--
B2-07a_A	Blok 2 woning 7	1,50	10,80	15,57	--
B2-07a_B	Blok 2 woning 7	4,50	11,60	16,37	--
B2-07a_C	Blok 2 woning 7	7,50	11,88	16,65	--
B2-07c_A	Blok 2 woning 7	1,50	16,08	20,85	--
B2-07c_B	Blok 2 woning 7	4,50	15,93	20,70	--
B2-07c_C	Blok 2 woning 7	7,50	16,36	21,13	--
B2-08a_A	Blok 2 woning 8	1,50	11,18	15,95	--
B2-08a_B	Blok 2 woning 8	4,50	11,97	16,74	--
B2-08a_C	Blok 2 woning 8	7,50	12,42	17,19	--
B2-08c_A	Blok 2 woning 8	1,50	19,67	24,44	--
B2-08c_B	Blok 2 woning 8	4,50	19,54	24,31	--
B2-08c_C	Blok 2 woning 8	7,50	20,00	24,77	--
B2-09a_A	Blok 2 woning 9	1,50	12,51	17,28	--
B2-09a_B	Blok 2 woning 9	4,50	13,31	18,08	--
B2-09a_C	Blok 2 woning 9	7,50	13,85	18,62	--
B2-09b_A	Blok 2 woning 9	1,50	21,61	26,38	--
B2-09b_B	Blok 2 woning 9	4,50	21,60	26,37	--
B2-09b_C	Blok 2 woning 9	7,50	22,01	26,78	--
B2-09c_A	Blok 2 woning 9	1,50	21,09	25,86	--
B2-09c_B	Blok 2 woning 9	4,50	21,37	26,14	--
B2-09c_C	Blok 2 woning 9	7,50	21,77	26,54	--
B3-10a_A	Blok 3 woning 10	1,50	15,74	20,51	--
B3-10a_B	Blok 3 woning 10	4,50	16,14	20,91	--
B3-10a_C	Blok 3 woning 10	7,50	16,28	21,05	--
B3-10b_A	Blok 3 woning 10	1,50	20,89	25,66	--
B3-10b_B	Blok 3 woning 10	4,50	21,15	25,92	--
B3-10b_C	Blok 3 woning 10	7,50	21,95	26,72	--
B3-10d_A	Blok 3 woning 10	1,50	4,88	9,65	--
B3-10d_B	Blok 3 woning 10	4,50	4,93	9,70	--
B3-10d_C	Blok 3 woning 10	7,50	6,40	11,17	--
B3-11b_A	Blok 3 woning 11	1,50	20,91	25,68	--
B3-11b_B	Blok 3 woning 11	4,50	21,12	25,89	--
B3-11b_C	Blok 3 woning 11	7,50	22,35	27,12	--
B3-11d_A	Blok 3 woning 11	1,50	4,77	9,54	--
B3-11d_B	Blok 3 woning 11	4,50	4,83	9,60	--
B3-11d_C	Blok 3 woning 11	7,50	6,38	11,15	--
B3-12b_A	Blok 3 woning 12	1,50	20,87	25,64	--
B3-12b_B	Blok 3 woning 12	4,50	20,86	25,63	--
B3-12b_C	Blok 3 woning 12	7,50	22,57	27,34	--
B3-12d_A	Blok 3 woning 12	1,50	4,89	9,66	--
B3-12d_B	Blok 3 woning 12	4,50	4,96	9,73	--
B3-12d_C	Blok 3 woning 12	7,50	6,66	11,43	--
B3-13b_A	Blok 3 woning 13	1,50	20,91	25,68	--
B3-13b_B	Blok 3 woning 13	4,50	20,76	25,53	--
B3-13b_C	Blok 3 woning 13	7,50	22,94	27,71	--
B3-13d_A	Blok 3 woning 13	1,50	5,05	9,82	--
B3-13d_B	Blok 3 woning 13	4,50	5,05	9,82	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B3-13d_C	Blok 3 woning 13	7,50	6,91	11,68	--
B3-14b_A	Blok 3 woning 14	1,50	20,82	25,59	--
B3-14b_B	Blok 3 woning 14	4,50	20,57	25,34	--
B3-14b_C	Blok 3 woning 14	7,50	22,94	27,71	--
B3-14c_A	Blok 3 woning 14	1,50	22,32	27,09	--
B3-14c_B	Blok 3 woning 14	4,50	21,98	26,75	--
B3-14c_C	Blok 3 woning 14	7,50	24,25	29,02	--
B3-14d_A	Blok 3 woning 14	1,50	5,03	9,80	--
B3-14d_B	Blok 3 woning 14	4,50	4,98	9,75	--
B3-14d_C	Blok 3 woning 14	7,50	6,75	11,52	--
B4-15a_A	Blok 4 woning 15	1,50	3,77	8,54	--
B4-15a_B	Blok 4 woning 15	4,50	3,51	8,28	--
B4-15a_C	Blok 4 woning 15	7,50	4,84	9,61	--
B4-15b_A	Blok 4 woning 15	1,50	21,26	26,03	--
B4-15b_B	Blok 4 woning 15	4,50	21,04	25,81	--
B4-15b_C	Blok 4 woning 15	7,50	23,63	28,40	--
B4-15c_A	Blok 4 woning 15	1,50	19,79	24,56	--
B4-15c_B	Blok 4 woning 15	4,50	19,48	24,25	--
B4-15c_C	Blok 4 woning 15	7,50	21,13	25,90	--
B4-16a_A	Blok 4 woning 16	1,50	2,41	7,18	--
B4-16a_B	Blok 4 woning 16	4,50	1,93	6,70	--
B4-16a_C	Blok 4 woning 16	7,50	2,54	7,31	--
B4-16c_A	Blok 4 woning 16	1,50	19,11	23,88	--
B4-16c_B	Blok 4 woning 16	4,50	18,86	23,63	--
B4-16c_C	Blok 4 woning 16	7,50	20,04	24,81	--
B4-17a_A	Blok 4 woning 17	1,50	2,03	6,80	--
B4-17a_B	Blok 4 woning 17	4,50	1,55	6,32	--
B4-17a_C	Blok 4 woning 17	7,50	1,98	6,75	--
B4-17c_A	Blok 4 woning 17	1,50	18,74	23,51	--
B4-17c_B	Blok 4 woning 17	4,50	18,46	23,23	--
B4-17c_C	Blok 4 woning 17	7,50	19,21	23,98	--
B4-18a_A	Blok 4 woning 18	1,50	1,76	6,53	--
B4-18a_B	Blok 4 woning 18	4,50	1,25	6,02	--
B4-18a_C	Blok 4 woning 18	7,50	1,56	6,33	--
B4-18c_A	Blok 4 woning 18	1,50	18,16	22,93	--
B4-18c_B	Blok 4 woning 18	4,50	17,92	22,69	--
B4-18c_C	Blok 4 woning 18	7,50	18,48	23,25	--
B4-18d_A	Blok 4 woning 18	1,50	2,06	6,83	--
B4-18d_B	Blok 4 woning 18	4,50	1,62	6,39	--
B4-18d_C	Blok 4 woning 18	7,50	1,83	6,60	--
B5-19a_A	Blok 5 woning 19	1,50	8,52	13,29	--
B5-19a_B	Blok 5 woning 19	4,50	8,50	13,27	--
B5-19a_C	Blok 5 woning 19	7,50	9,31	14,08	--
B5-19b_A	Blok 5 woning 19	1,50	15,79	20,56	--
B5-19b_B	Blok 5 woning 19	4,50	15,46	20,23	--
B5-19b_C	Blok 5 woning 19	7,50	15,91	20,68	--
B5-19d_A	Blok 5 woning 19	1,50	3,02	7,79	--
B5-19d_B	Blok 5 woning 19	4,50	2,97	7,74	--
B5-19d_C	Blok 5 woning 19	7,50	2,75	7,52	--
B5-20b_A	Blok 5 woning 20	1,50	2,47	7,24	--
B5-20b_B	Blok 5 woning 20	4,50	2,61	7,38	--
B5-20b_C	Blok 5 woning 20	7,50	4,56	9,33	--
B5-20d_A	Blok 5 woning 20	1,50	1,94	6,71	--
B5-20d_B	Blok 5 woning 20	4,50	1,71	6,48	--
B5-20d_C	Blok 5 woning 20	7,50	1,96	6,73	--
B5-21b_A	Blok 5 woning 21	1,50	2,54	7,31	--
B5-21b_B	Blok 5 woning 21	4,50	2,72	7,49	--
B5-21b_C	Blok 5 woning 21	7,50	4,85	9,62	--
B5-21d_A	Blok 5 woning 21	1,50	1,35	6,12	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B5-21d_B	Blok 5 woning 21	4,50	0,94	5,71	--
B5-21d_C	Blok 5 woning 21	7,50	1,32	6,09	--
B5-22b_A	Blok 5 woning 22	1,50	2,66	7,43	--
B5-22b_B	Blok 5 woning 22	4,50	2,88	7,65	--
B5-22b_C	Blok 5 woning 22	7,50	5,21	9,98	--
B5-22d_A	Blok 5 woning 22	1,50	1,46	6,23	--
B5-22d_B	Blok 5 woning 22	4,50	1,07	5,84	--
B5-22d_C	Blok 5 woning 22	7,50	1,42	6,19	--
B5-23b_A	Blok 5 woning 23	1,50	2,79	7,56	--
B5-23b_B	Blok 5 woning 23	4,50	2,92	7,69	--
B5-23b_C	Blok 5 woning 23	7,50	5,26	10,03	--
B5-23c_A	Blok 5 woning 23	1,50	3,18	7,95	--
B5-23c_B	Blok 5 woning 23	4,50	3,14	7,91	--
B5-23c_C	Blok 5 woning 23	7,50	4,72	9,49	--
B5-23d_A	Blok 5 woning 23	1,50	1,81	6,58	--
B5-23d_B	Blok 5 woning 23	4,50	1,38	6,15	--
B5-23d_C	Blok 5 woning 23	7,50	1,78	6,55	--
B6-24a_A	Blok 6 woning 24	1,50	8,09	12,86	--
B6-24a_B	Blok 6 woning 24	4,50	14,02	18,79	--
B6-24a_C	Blok 6 woning 24	7,50	17,09	21,86	--
B6-24b_A	Blok 6 woning 24	1,50	8,56	13,33	--
B6-24b_B	Blok 6 woning 24	4,50	14,73	19,50	--
B6-24b_C	Blok 6 woning 24	7,50	17,94	22,71	--
B6-24d_A	Blok 6 woning 24	1,50	3,13	7,90	--
B6-24d_B	Blok 6 woning 24	4,50	2,60	7,37	--
B6-24d_C	Blok 6 woning 24	7,50	3,14	7,91	--
B6-25b_A	Blok 6 woning 25	1,50	8,25	13,02	--
B6-25b_B	Blok 6 woning 25	4,50	14,74	19,51	--
B6-25b_C	Blok 6 woning 25	7,50	17,90	22,67	--
B6-25d_A	Blok 6 woning 25	1,50	3,19	7,96	--
B6-25d_B	Blok 6 woning 25	4,50	2,45	7,22	--
B6-25d_C	Blok 6 woning 25	7,50	3,06	7,83	--
B6-26b_A	Blok 6 woning 26	1,50	8,35	13,12	--
B6-26b_B	Blok 6 woning 26	4,50	14,90	19,67	--
B6-26b_C	Blok 6 woning 26	7,50	17,92	22,69	--
B6-26d_A	Blok 6 woning 26	1,50	3,37	8,14	--
B6-26d_B	Blok 6 woning 26	4,50	2,62	7,39	--
B6-26d_C	Blok 6 woning 26	7,50	3,21	7,98	--
B6-27b_A	Blok 6 woning 27	1,50	8,40	13,17	--
B6-27b_B	Blok 6 woning 27	4,50	15,02	19,79	--
B6-27b_C	Blok 6 woning 27	7,50	17,91	22,68	--
B6-27d_A	Blok 6 woning 27	1,50	3,21	7,98	--
B6-27d_B	Blok 6 woning 27	4,50	2,64	7,41	--
B6-27d_C	Blok 6 woning 27	7,50	3,13	7,90	--
B6-28b_A	Blok 6 woning 28	1,50	8,51	13,28	--
B6-28b_B	Blok 6 woning 28	4,50	15,17	19,94	--
B6-28b_C	Blok 6 woning 28	7,50	17,99	22,76	--
B6-28d_A	Blok 6 woning 28	1,50	3,27	8,04	--
B6-28d_B	Blok 6 woning 28	4,50	2,70	7,47	--
B6-28d_C	Blok 6 woning 28	7,50	3,25	8,02	--
B6-29b_A	Blok 6 woning 29	1,50	8,63	13,40	--
B6-29b_B	Blok 6 woning 29	4,50	15,27	20,04	--
B6-29b_C	Blok 6 woning 29	7,50	17,81	22,58	--
B6-29c_A	Blok 6 woning 29	1,50	5,80	10,57	--
B6-29c_B	Blok 6 woning 29	4,50	7,05	11,82	--
B6-29c_C	Blok 6 woning 29	7,50	8,80	13,57	--
B6-29d_A	Blok 6 woning 29	1,50	3,21	7,98	--
B6-29d_B	Blok 6 woning 29	4,50	2,69	7,46	--
B6-29d_C	Blok 6 woning 29	7,50	3,24	8,01	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B7-30a_A	Blok 7 woning 30	1,50	3,29	8,06	--
B7-30a_B	Blok 7 woning 30	4,50	3,03	7,80	--
B7-30a_C	Blok 7 woning 30	7,50	4,14	8,91	--
B7-30b_A	Blok 7 woning 30	1,50	5,40	10,17	--
B7-30b_B	Blok 7 woning 30	4,50	7,82	12,59	--
B7-30b_C	Blok 7 woning 30	7,50	10,01	14,78	--
B7-30d_A	Blok 7 woning 30	1,50	2,77	7,54	--
B7-30d_B	Blok 7 woning 30	4,50	2,33	7,10	--
B7-30d_C	Blok 7 woning 30	7,50	2,75	7,52	--
B7-31b_A	Blok 7 woning 31	1,50	5,60	10,37	--
B7-31b_B	Blok 7 woning 31	4,50	8,26	13,03	--
B7-31b_C	Blok 7 woning 31	7,50	9,51	14,28	--
B7-31d_A	Blok 7 woning 31	1,50	2,74	7,51	--
B7-31d_B	Blok 7 woning 31	4,50	2,24	7,01	--
B7-31d_C	Blok 7 woning 31	7,50	2,49	7,26	--
B7-32b_A	Blok 7 woning 32	1,50	5,64	10,41	--
B7-32b_B	Blok 7 woning 32	4,50	6,54	11,31	--
B7-32b_C	Blok 7 woning 32	7,50	8,45	13,22	--
B7-32d_A	Blok 7 woning 32	1,50	2,97	7,74	--
B7-32d_B	Blok 7 woning 32	4,50	2,44	7,21	--
B7-32d_C	Blok 7 woning 32	7,50	2,85	7,62	--
B7-33b_A	Blok 7 woning 33	1,50	6,89	11,66	--
B7-33b_B	Blok 7 woning 33	4,50	8,01	12,78	--
B7-33b_C	Blok 7 woning 33	7,50	9,69	14,46	--
B7-33c_A	Blok 7 woning 33	1,50	5,68	10,45	--
B7-33c_B	Blok 7 woning 33	4,50	5,90	10,67	--
B7-33c_C	Blok 7 woning 33	7,50	7,60	12,37	--
B7-33d_A	Blok 7 woning 33	1,50	2,76	7,53	--
B7-33d_B	Blok 7 woning 33	4,50	2,29	7,06	--
B7-33d_C	Blok 7 woning 33	7,50	2,71	7,48	--
B8-34a_A	Blok 8 woning 34	1,50	10,41	15,18	--
B8-34a_B	Blok 8 woning 34	4,50	16,67	21,44	--
B8-34a_C	Blok 8 woning 34	7,50	19,79	24,56	--
B8-34b_A	Blok 8 woning 34	1,50	8,80	13,57	--
B8-34b_B	Blok 8 woning 34	4,50	15,15	19,92	--
B8-34b_C	Blok 8 woning 34	7,50	19,02	23,79	--
B8-34d_A	Blok 8 woning 34	1,50	8,32	13,09	--
B8-34d_B	Blok 8 woning 34	4,50	11,78	16,55	--
B8-34d_C	Blok 8 woning 34	7,50	14,45	19,22	--
B8-35b_A	Blok 8 woning 35	1,50	8,65	13,42	--
B8-35b_B	Blok 8 woning 35	4,50	15,16	19,93	--
B8-35b_C	Blok 8 woning 35	7,50	18,66	23,43	--
B8-35d_A	Blok 8 woning 35	1,50	7,56	12,33	--
B8-35d_B	Blok 8 woning 35	4,50	9,08	13,85	--
B8-35d_C	Blok 8 woning 35	7,50	10,91	15,68	--
B8-36b_A	Blok 8 woning 36	1,50	8,93	13,70	--
B8-36b_B	Blok 8 woning 36	4,50	14,90	19,67	--
B8-36b_C	Blok 8 woning 36	7,50	18,59	23,36	--
B8-36d_A	Blok 8 woning 36	1,50	7,57	12,34	--
B8-36d_B	Blok 8 woning 36	4,50	10,05	14,82	--
B8-36d_C	Blok 8 woning 36	7,50	11,16	15,93	--
B8-37b_A	Blok 8 woning 37	1,50	8,73	13,50	--
B8-37b_B	Blok 8 woning 37	4,50	14,55	19,32	--
B8-37b_C	Blok 8 woning 37	7,50	18,17	22,94	--
B8-37d_A	Blok 8 woning 37	1,50	6,21	10,98	--
B8-37d_B	Blok 8 woning 37	4,50	6,26	11,03	--
B8-37d_C	Blok 8 woning 37	7,50	7,46	12,23	--
B8-38b_A	Blok 8 woning 38	1,50	8,80	13,57	--
B8-38b_B	Blok 8 woning 38	4,50	14,36	19,13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B8-38b_C	Blok 8 woning 38	7,50	17,98	22,75	--
B8-38c_A	Blok 8 woning 38	1,50	10,10	14,87	--
B8-38c_B	Blok 8 woning 38	4,50	12,60	17,37	--
B8-38c_C	Blok 8 woning 38	7,50	15,40	20,17	--
B8-38d_A	Blok 8 woning 38	1,50	6,03	10,80	--
B8-38d_B	Blok 8 woning 38	4,50	5,85	10,62	--
B8-38d_C	Blok 8 woning 38	7,50	7,07	11,84	--
B9-01_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	4,07	8,84	--
B9-01_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	4,80	9,57	--
B9-01_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	7,26	12,03	--
B9-01_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	13,66	18,43	--
B9-01_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	18,96	23,73	--
B9-02_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	5,45	10,22	--
B9-02_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	6,71	11,48	--
B9-02_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	10,42	15,19	--
B9-02_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	14,12	18,89	--
B9-02_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	19,75	24,52	--
B9-03_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	6,77	11,54	--
B9-03_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	8,07	12,84	--
B9-03_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	11,75	16,52	--
B9-03_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	14,27	19,04	--
B9-03_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	20,59	25,36	--
B9-04_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	8,87	13,64	--
B9-04_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	13,01	17,78	--
B9-04_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	16,90	21,67	--
B9-04_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	18,95	23,72	--
B9-04_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	21,41	26,18	--
B9-05_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	8,14	12,91	--
B9-05_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	12,79	17,56	--
B9-05_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	16,94	21,71	--
B9-05_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	19,26	24,03	--
B9-05_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	21,90	26,67	--
B9-06_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	3,22	7,99	--
B9-06_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	2,70	7,47	--
B9-06_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	4,20	8,97	--
B9-06_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	6,58	11,35	--
B9-06_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	20,81	25,58	--
B9-07_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	2,74	7,51	--
B9-07_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	2,17	6,94	--
B9-07_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	2,89	7,66	--
B9-07_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	4,68	9,45	--
B9-07_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	19,79	24,56	--
B9-08_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	0,83	5,60	--
B9-08_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	0,34	5,11	--
B9-08_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	0,77	5,54	--
B9-08_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	1,87	6,64	--
B9-08_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	18,09	22,86	--
B9-09_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	-1,04	3,73	--
B9-09_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	-1,45	3,32	--
B9-09_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	-1,13	3,64	--
B9-09_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	0,11	4,88	--
B9-09_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	17,42	22,19	--
B9-10_A	Blok 9 appartementen 39-56	1,50	-1,22	3,55	--
B9-10_B	Blok 9 appartementen 39-56	4,50	-1,51	3,26	--
B9-10_C	Blok 9 appartementen 39-56	7,50	-1,42	3,35	--
B9-10_D	Blok 9 appartementen 39-56	10,50	-0,36	4,41	--
B9-10_E	Blok 9 appartementen 39-56	13,50	17,90	22,67	--
T01_A	Sportlaan 19 (zuidwest)	1,50	33,70	38,47	--
T01_B	Sportlaan 19 (zuidwest)	5,00	35,42	40,19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV-6

Rekenresultaten - Incidentele situatie (Indirecte hinder)

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAr,LT IBS - verbeelding gemeente
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A	Sportlaan 19 (zuidoost)	1,50	39,51	44,28	--
T02_B	Sportlaan 19 (zuidoost)	5,00	40,94	45,71	--
T03_A	Sportlaan 21 (zuidwest)	1,50	27,54	32,31	--
T03_B	Sportlaan 21 (zuidwest)	5,00	32,13	36,90	--
T04_A	Sportlaan 21 (zuidoost)	1,50	28,84	33,61	--
T04_B	Sportlaan 21 (zuidoost)	5,00	33,03	37,80	--
T05_A	Sportlaan 17 (zuidwest)	1,50	37,85	42,62	--
T05_B	Sportlaan 17 (zuidwest)	5,00	37,53	42,30	--
T06_A	Sportlaan 17 (zuidoost)	1,50	42,45	47,22	--
T06_B	Sportlaan 17 (zuidoost)	5,00	42,03	46,80	--
T07_A	Sportlaan 27 (zuidwest)	1,50	25,94	30,71	--
T07_B	Sportlaan 27 (zuidwest)	5,00	26,23	31,00	--
T08_A	Sportlaan 27 (zuidoost)	1,50	26,83	31,60	--
T08_B	Sportlaan 27 (zuidoost)	5,00	28,01	32,78	--
T09_A	Sportlaan 23 (zuidwest)	1,50	26,26	31,03	--
T09_B	Sportlaan 23 (zuidwest)	5,00	28,82	33,59	--
T10_A	Sportlaan 23 (zuidoost)	1,50	26,46	31,23	--
T10_B	Sportlaan 23 (zuidoost)	5,00	29,34	34,11	--
T11_A	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	1,50	20,49	25,26	--
T11_B	Zeshoevenstraat 11-13 (noordwest)	5,00	25,27	30,04	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen