



VALKENSWAARD

Locatie Molensteen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawai



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Gemeente Valkenswaard

Locatie Molensteen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

identificatie

projectnummer:

20160904

projectleider:

mr. A.J.C.A. van Zitteren

auteur(s):

ing. R.F. Smit

planstatus

datum:

24-05-2017

opdrachtgever:

Gemeente Valkenswaard

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Toetsingskader	5
2.1. Normstelling	5
2.2. Nieuwe situaties	6
2.3. 30 km/u wegen	6
3. Berekeningsuitgangspunten	7
3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens	7
3.2. Verkeersgegevens	7
3.3. Ruimtelijke gegevens	8
3.4. Waarneempunten	9
3.5. Sectorhoek en reflecties	9
4. Onderzoek	11
4.1. Resultaten Zuidelijke Randweg N396 (gezoneerd)	11
4.2. Resultaten Maastrichterweg (gezoneerd)	12
4.3. Resultaten Molensteen (niet gezoneerd)	12
4.4. Resultaten Boomvalk (niet gezoneerd)	13
5. Conclusie	15

Bijlagen:

- 1 Invoergegevens
- 2 Resultaten gezoneerde wegen
- 3 Resultaten niet gezoneerde wegen

De locatie Molensteen is gelegen in het zuidwesten van Valkenswaard. Het plangebied ligt tussen de Molenstraat, de Molensteen en de Maastrichterweg in, zie figuur 1.1. In de huidige situatie is het een woonwagenlocatie. Ter hoogte van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Deelshurkse Akkers', vastgesteld op 27 juni 2013.

Voor de voorgenomen ontwikkeling van 46 (rij)woningen moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. De woningen worden in zeven rijtjesblokken opgebouwd, zie figuur 1.2. Bij het mogelijk maken van nieuwe woningen moet voldaan worden aan de wettelijke normen uit de Wet geluidhinder (hierna Wgh). Voorliggende rapportage betreft het hiervoor benodigde akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai.



Figuur 1.1: Huidige situatie plangebied



Figuur 1.2: Ontwikkeling plangebied

2.1. Normstelling

Langs alle wegen – met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven – bevinden zich op grond van de Wgh geluidszones waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen.

De breedte van de geluidszone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de binnen- of buitenstedelijke ligging. De zone wordt gemeten vanuit de as van de weg. De breedte van een geluidszone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	Breedte van de geluidszone (in meters)	
	Buitenstedelijk gebied	Stedelijk gebied
5 of meer	600	350
3 of 4	400	350
1 of 2	250	200

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze definities luiden:

- binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg;
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg

De ontwikkeling is gelegen binnen de geluidszone van de Zuidelijke Randweg (N396) en de Maastrichterweg. Deze wegen zijn op basis van een maximum snelheid van 50 km/u gezoneerd volgens de Wgh. Op basis van een indeling met één of twee rijstroken en een ligging binnen de bebouwde kom, geldt een geluidszone van 200 meter voor beide wegen.

De locatie ligt direct langs een tweetal wegen waarop een 30 km/u-regime geldt. Het betreft de Molensteen en Boomvalk. Vanwege het 30 km/u-regime zijn deze wegen gedezoneerd, zodat hiervoor geen onderzoekszone geldt.

Dosismaat L_{den}

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat L_{den} (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidswaarde in L_{den} vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.

Artikel 110g Wgh

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaaï betreffen waarden inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst

door innovatieve maatregelen aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt: 5 dB voor wegen waarvoor de representatieve te achten snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. Voor wegen met een representatieve te achten snelheid van 70 km/u of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidsbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidsbelastingen aan de normstellingen uit de Wgh. Bij binnenwaardenberekeningen dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting exclusief de aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken- en meetvoorschrift 2012.

2.2. Nieuwe situaties

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor de nieuwe woningen in het plangebied bedraagt volgens de Wgh 63 dB, gezien de ligging binnen de bebouwde kom.

Tabel 2.2: Relevante grenswaarden

	Voorkeursgrenswaarde	Uiterste grenswaarde
Wegverkeerslawaaï	48 dB	63 dB

2.3. 30 km/u wegen

Zoals aangegeven bij de normstellingen (paragraaf 2.1) zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet-gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Echter dient op basis van jurisprudentie in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of maatregelen ter beheersing van de geluidsbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig zijn. Ter onderbouwing van de aanvaardbaarheid van de geluidsbelasting wordt bij gebrek aan wettelijke normen aangesloten bij de benaderingswijze die de Wgh hanteert voor gezoneerde wegen. Vanuit dat oogpunt worden de voorkeursgrenswaarde en de uiterste grenswaarde als referentiekader gehanteerd. De voorkeursgrenswaarde geldt hierbij als richtwaarde en de uiterste grenswaarde als maximaal aanvaardbare waarde.

Omdat voor 30 km/u-wegen dezelfde benaderingswijze wordt gehanteerd als voor gezoneerde wegen, wordt ook hier een correctie toegepast op basis van artikel 110g Wgh. Deze aftrek is gelijk aan de aftrek bij gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/u (5 dB).

3. Berekeningsuitgangspunten

7

3.1. Rekenmethodiek en invoergegevens

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 (RMW 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma Geomilieu versie 4.01 van DGMR.

De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben deze factoren betrekking op het verkeer en de weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omgeving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.

3.2. Verkeersgegevens

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën:

1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's);
2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen);
3. zware voertuigen (zware vrachtauto's).

In het akoestisch onderzoek zijn de volgende wegen betrokken: de Zuidelijke Randweg (N396), de Maastrichterweg, de Molensteen en de Boomvalk. Deze wegen zijn geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 meter boven het wegdek liggen.

De verkeersgegevens voor de Zuidelijke Randweg (N396), de Maastrichterweg en de Molensteen zijn afkomstig uit het gemeentelijke verkeersmodel M009a. Omdat uitgegaan wordt van een situatie van 10 jaar na realisatie, zijn de verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel voor het jaar 2030 gebruikt. De ingevoerde intensiteiten uit het verkeersmodel geven de hoeveelheid motorvoertuigen voor een maatgevende werkdag weer. Met omrekenfactor 0,92 is dit omgezet naar motorvoertuig/etmaal voor een gemiddelde weekdag. Voor de Boomvalk is een andere bron geraadpleegd. Omdat de Boomvalk enkel verkeer van de ontwikkeling krijgt te verwerken zijn kencijfers van het CROW geraadpleegd (publicatie 317, 2012). Op basis van het aantal woningen, uitgaande van een gemiddelde verkeersgeneratie van 6 mvt/etmaal per woning én rekening houdend met routekeuzes is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid verkeer in de toekomst op de Boomvalk.

Tabel 3.1: Verkeersintensiteiten in mvt/etmaal weekdag 2030 afgerond

Verkeersintensiteiten mvt/etmaal weekdag 2030	Totaal
Zuidelijke Randweg (N396)	7.700
Maastrichterweg	2.650
Molensteen	350
Boomvalk	250

Voor de Zuidelijke Randweg (N396) en de Maastrichterweg is uitgegaan van een standaard voertuigverdeling voor wijkverzamelwegen. Voor de Molensteen en de Boomvalk is uitgegaan van een standaardverdeling voor Buurtverzamelwegen.

Tabel 3.2: Voertuigverdeling per wegtype

Weg	Voertuigverdeling (%) (Licht/Middelzwaar/Zwaar) ¹	Dag-, avond-, nachtpercentages ²
Wijkverzamelweg	Dagperiode: 93,46/5,08/1,46 Avondperiode: 93,46/5,08/1,46 Nachtperiode: 93,46/5,08/1,46,5	6,54/3,76/0,81
Buurtverzamelweg	Dagperiode: 94,59/4,76/0,65 Avondperiode: 94,59/4,76/0,65 Nachtperiode: 94,59/4,76/0,65	6,54/3,76/0,81

Voor de gehanteerde verkeersgegevens per wegvak wordt verwezen naar bijlage 1.

Verkeerssnelheid

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. Dit is in het algemeen de wettelijke toegestane snelheid. Op de Zuidelijke Randweg (N396) en de Maastrichterweg is de maximaal toegestane snelheid 50 km/u. Op de overige wegen is het snelheidsregime 30 km/u.

Type wegdek

Voor geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheid maken in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van invloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluidsbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.


De huidige wegdekverharding op de Zuidelijke Randweg (N396) bestaat uit fijn asfalt (in het rekenmodel opgenomen als WO – Referentiewegdek). De wegdekverharding van de Maastrichterweg, de Molensteen en de Boomvalk bestaat uit een klinkerverharding in keperverband (in het rekenmodel opgenomen als W9a – Elementenverharding in keperverband).

3.3. Ruimtelijke gegevens

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de omgeving en de aanwezigheid van geluidreflecterend (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of geluidabsorberend (bijvoorbeeld zandgrond of grasland) bodemgebied. In de omgeving van het plangebied is sprake van enkele significante hoogteverschillen. Zodoende zijn fluctuaties in het maaiveld gemodelleerd. Op basis van een luchtfoto ondergrond en plankkaart in DWG, zijn vervolgens ook de voor de locatie relevante rijlijnen en de nieuwe ontwikkeling ingevoerd. Figuur 3.1 geeft de gemodelleerde nieuw te realiseren woningen weer met daarbij de nummering zoals opgenomen in het rekenmodel.

¹ Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00

² Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode

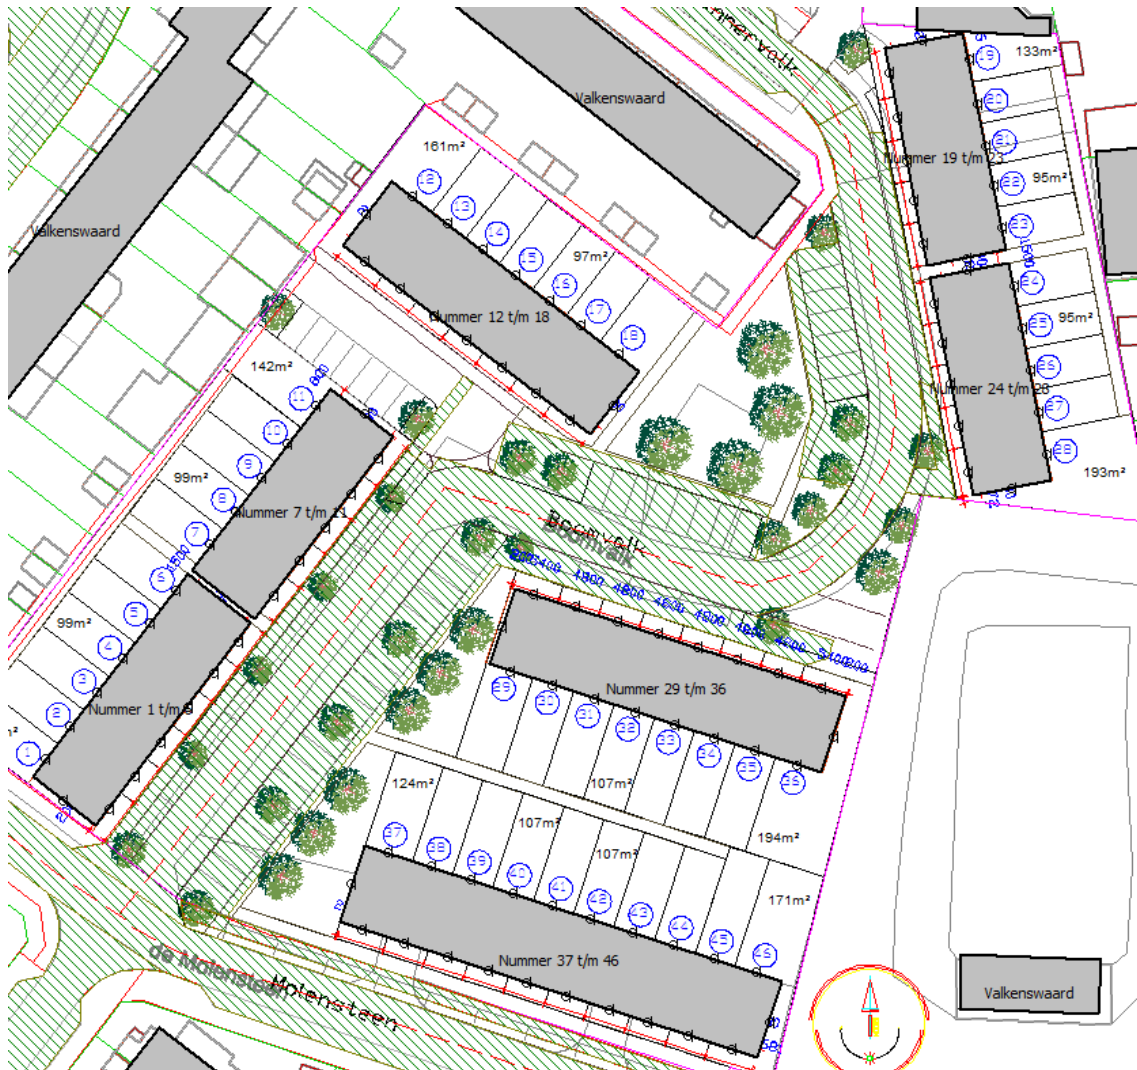

Figuur 3.1: Gemodelleerd plangebied

3.4. Waarneempunten

Om de hoogte van de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te kunnen bepalen, zijn op de gevels van alle nieuwe woningen waarneempunten geplaatst. De waarneemhoogten waarop de toetspunten zijn gesitueerd, zijn afhankelijk van het aantal bouwlagen. De maximale bouwhoogte van de nieuwe woningen ligt op 10 meter. De toetspunten zijn daarom op 1,5 meter (begane grond), 4,5 meter (eerste verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping) gemodelleerd en bevinden zich aan de voor-, zij- en achterkant van de nieuwe woningen.

3.5. Sectorhoek en reflecties

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een sectorhoek van 2° conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in rekenprogrammatuur te minimaliseren.


4.1. Resultaten Zuidelijke Randweg N396 (gezoneerd)

Als gevolg van het wegverkeer op de Zuidelijke Randweg N396 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. De maximale geluidsbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 32 dB voor de woningen met nummer 1 t/m 4 en 37 t/m 40, zie figuur 4.1.



4.2. Resultaten Maastrichterweg (gezoneerd)

Als gevolg van het wegverkeer op de Maastrichterweg wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden op de gevels van de nieuw te realiseren woningen. De maximale geluidsbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 37 dB voor de woningen met nummer 27 en 28, zie figuur 4.2.

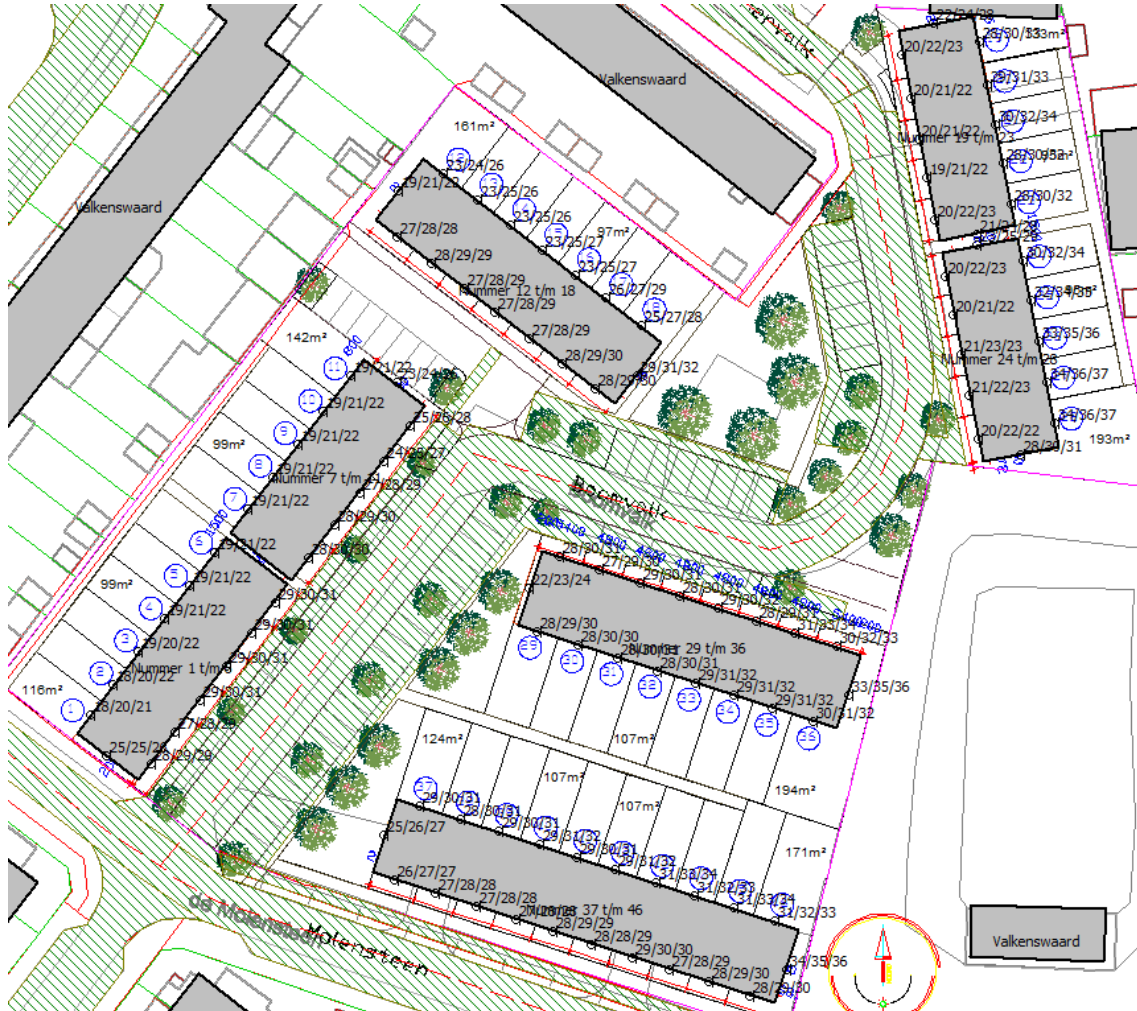

Figuur 4.2: Geluidsbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Maastrichterweg (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

4.3. Resultaten Molensteen (niet gezoneerd)

Als gevolg van het wegverkeer op de Molensteen wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden voor de nieuw te realiseren woningen. De maximale geluidsbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 47 dB voor de woning met nummer 1, zie figuur 4.3.



Figuur 4.3: Geluidsbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Molensteen (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

4.4. Resultaten Boomvalk (niet gezoneerd)

Als gevolg van het wegverkeer op de Boomvalk wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden voor de nieuw te realiseren woningen. De maximale geluidsbelasting bedraagt inclusief aftrek artikel 110g Wgh 47 dB voor de woningen met nummer 19 t/m 25, zie figuur 4.4.



Figuur 4.4: Geluidsbelasting plangebied als gevolg wegverkeer Boomvalk (inclusief aftrek artikel 110g Wgh)

5. Conclusie

Uit het onderzoek naar wegverkeerslawaaï blijkt dat ten aanzien van de gezoneerde Zuidelijke Randweg N396 en de gezoneerde Maastrichterweg geen sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van de nieuwe woningen.

Als gevolg van het verkeer op de niet gezoneerde Molensteen en de Boomvalk, wordt de richtwaarde van 48 dB niet overschreden voor de nieuwe woningen.

Er is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat voor het plangebied 'Molensteen' in Valkenswaard. De voorkeursgrenswaarde en de richtwaarde worden voor de nieuw te realiseren woningen niet overschreden. Onderzoek naar maatregelen om de geluidsbelasting aan de gevels van de geluidgevoelige objecten terug te dringen kunnen achterwege blijven. Een procedure hogere grenswaarde eveneens.



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Bijlagen

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))
N396 Oost	Zuidelijke Randweg N396 oostelijk deel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
N396 west	Zuidelijke Randweg N396 westelijk deel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
Molensteen	Molensteen westelijk deel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--
Molensteen	Molensteen oostelijk deel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--
N396 Rot.	N396 Rotonde met Molenstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	--	--	--	--
Maastr.weg	Maastrichterweg zuid oostelijk deel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--
Maastr.weg	Maastrichterweg zuid westelijk deel	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--
Boomvalk	Boomvalk	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--
Maastr.weg	Maastrichterweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)
N396 Oost	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7707,00	6,70	2,70
N396 west	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	7707,00	6,70	2,70
Molensteen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	346,00	6,54	3,76
Molensteen	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	250,00	6,54	3,76
N396 Rot.	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	4011,00	6,70	2,70
Maastr.weg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1274,00	6,54	3,76
Maastr.weg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	1643,00	6,54	3,76
Boomvalk	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--	253,00	6,54	3,76
Maastr.weg	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--	2651,00	6,54	3,76

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)
N396 Oost	1,10	--	--	--	--	--	87,91	87,91	87,91	--	7,46	7,46	7,46	--	4,63	4,63	4,63	--	--
N396 west	1,10	--	--	--	--	--	87,91	87,91	87,91	--	7,46	7,46	7,46	--	4,63	4,63	4,63	--	--
Molensteen	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--
Molensteen	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--
N396 Rot.	1,10	--	--	--	--	--	87,91	87,91	87,91	--	7,46	7,46	7,46	--	4,63	4,63	4,63	--	--
Maastr.weg	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--
Maastr.weg	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--
Boomvalk	0,81	--	--	--	--	--	94,59	94,59	94,59	--	4,76	4,76	4,76	--	0,65	0,65	0,65	--	--
Maastr.weg	0,81	--	--	--	--	--	93,46	93,46	93,46	--	5,08	5,08	5,08	--	1,46	1,46	1,46	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D)	63
N396 Oost	--	--	--	453,94	182,93	74,53	--	38,52	15,52	6,32	--	23,91	9,63	3,93	--	84,09	
N396 west	--	--	--	453,94	182,93	74,53	--	38,52	15,52	6,32	--	23,91	9,63	3,93	--	84,09	
Molensteen	--	--	--	21,40	12,31	2,65	--	1,08	0,62	0,13	--	0,15	0,08	0,02	--	76,58	
Molensteen	--	--	--	15,47	8,89	1,92	--	0,78	0,45	0,10	--	0,11	0,06	0,01	--	75,17	
N396 Rot.	--	--	--	236,25	95,20	38,79	--	20,05	8,08	3,29	--	12,44	5,01	2,04	--	82,06	
Maastr.weg	--	--	--	77,87	44,77	9,64	--	4,23	2,43	0,52	--	1,22	0,70	0,15	--	82,42	
Maastr.weg	--	--	--	100,42	57,74	12,44	--	5,46	3,14	0,68	--	1,57	0,90	0,19	--	83,53	
Boomvalk	--	--	--	15,65	9,00	1,94	--	0,79	0,45	0,10	--	0,11	0,06	0,01	--	75,22	
Maastr.weg	--	--	--	162,04	93,16	20,07	--	8,81	5,06	1,09	--	2,53	1,46	0,31	--	85,60	

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k
N396 Oost	91,53	98,69	102,63	107,84	104,56	97,87	89,44	80,14	87,58	94,74	98,68	103,89	100,61	93,93
N396 west	91,53	98,69	102,63	107,84	104,56	97,87	89,44	80,14	87,58	94,74	98,68	103,89	100,61	93,93
Molensteen	81,26	89,76	87,93	91,21	84,74	79,65	74,79	74,17	78,85	87,35	85,52	88,81	82,33	77,24
Molensteen	79,85	88,35	86,51	89,80	83,32	78,23	73,37	72,76	77,44	85,94	84,11	87,39	80,92	75,83
N396 Rot.	87,20	96,97	96,62	101,11	98,68	92,30	87,96	78,12	83,25	93,03	92,67	97,17	94,73	88,35
Maastr.weg	90,17	96,05	97,81	101,89	94,83	89,59	81,38	80,02	87,76	93,64	95,41	99,49	92,43	87,19
Maastr.weg	91,27	97,15	98,92	103,00	95,94	90,70	82,48	81,12	88,87	94,75	96,52	100,59	93,53	88,30
Boomvalk	79,90	88,40	86,57	89,85	83,38	78,29	73,43	72,82	77,50	85,99	84,16	87,45	80,97	75,88
Maastr.weg	93,35	99,23	101,00	105,07	98,01	92,78	84,56	83,20	90,95	96,83	98,59	102,67	95,61	90,37

Invoergegevens wegen


Model: Wegverkeerslawaaai
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500
N396 Oost	85,50	76,24	83,68	90,84	94,78	99,99	96,71	90,03	81,60	--	--	--	--
N396 west	85,50	76,24	83,68	90,84	94,78	99,99	96,71	90,03	81,60	--	--	--	--
Molensteen	72,38	67,51	72,19	80,69	78,85	82,14	75,66	70,58	65,71	--	--	--	--
Molensteen	70,97	66,10	70,78	79,28	77,44	80,73	74,25	69,16	64,30	--	--	--	--
N396 Rot.	84,01	74,22	79,35	89,13	88,77	93,27	90,83	84,45	80,11	--	--	--	--
Maastr.weg	78,97	73,35	81,10	86,98	88,74	92,82	85,76	80,52	72,30	--	--	--	--
Maastr.weg	80,08	74,45	82,20	88,08	89,85	93,93	86,87	81,63	73,41	--	--	--	--
Boomvalk	71,02	66,15	70,83	79,33	77,50	80,78	74,31	69,22	64,35	--	--	--	--
Maastr.weg	82,15	76,53	84,28	90,16	91,93	96,00	88,94	83,71	75,49	--	--	--	--

Invoergegevens wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
N396 Oost	--	--	--	--
N396 west	--	--	--	--
Molensteen	--	--	--	--
Molensteen	--	--	--	--
N396 Rot.	--	--	--	--
Maastr.weg	--	--	--	--
Maastr.weg	--	--	--	--
Boomvalk	--	--	--	--
Maastr.weg	--	--	--	--

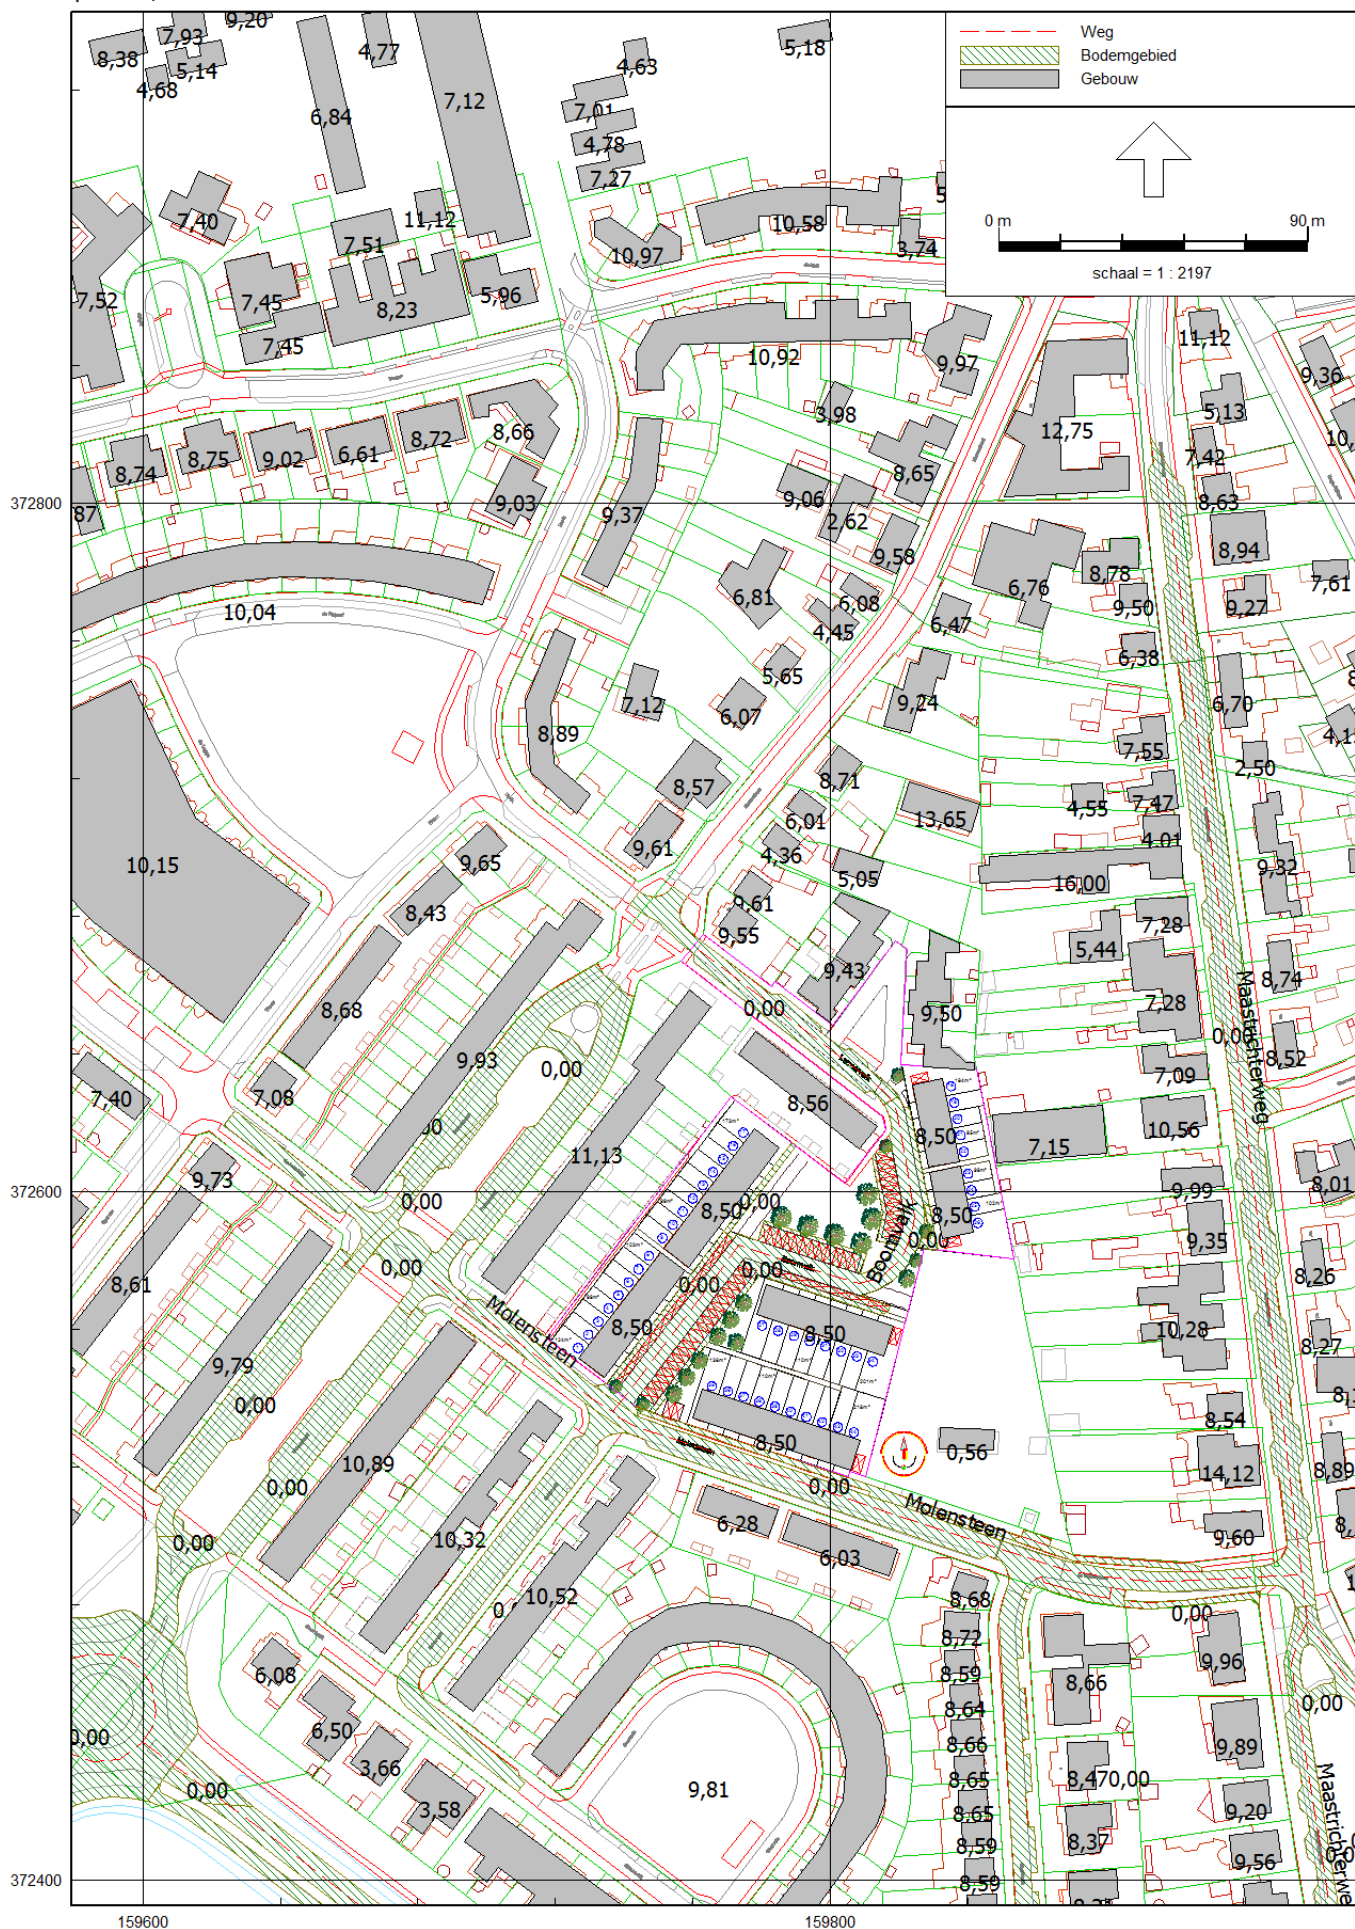

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T1 W1	Toetspunt 1 Woning 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W1	Toetspunt 2 Woning 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W1	Toetspunt 3 Woning 1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W2	Toetspunt 1 Woning 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W2	Toetspunt 2 Woning 2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W3	Toetspunt 1 Woning 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W3	Toetspunt 2 Woning 3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W4	Toetspunt 1 Woning 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W4	Toetspunt 2 Woning 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W5	Toetspunt 1 Woning 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W5	Toetspunt 2 Woning 5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W6	Toetspunt 1 Woning 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W6	Toetspunt 2 Woning 6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W7	Toetspunt 1 Woning 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W7	Toetspunt 2 Woning 7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W8	Toetspunt 1 Woning 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W8	Toetspunt 2 Woning 8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W9	Toetspunt 1 Woning 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W9	Toetspunt 2 Woning 9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W10	Toetspunt 1 Woning 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W10	Toetspunt 2 Woning 10	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W11	Toetspunt 1 Woning 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W11	Toetspunt 2 Woning 11	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W12	Toetspunt 1 Woning 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W12	Toetspunt 2 Woning 12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W13	Toetspunt 1 Woning 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W13	Toetspunt 2 Woning 13	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W14	Toetspunt 1 Woning 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W14	Toetspunt 2 Woning 14	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W15	Toetspunt 1 Woning 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W15	Toetspunt 2 Woning 15	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W16	Toetspunt 1 Woning 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W16	Toetspunt 2 Woning 16	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W17	Toetspunt 1 Woning 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W17	Toetspunt 2 Woning 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W17	Toetspunt 3 Woning 17	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W18	Toetspunt 1 Woning 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W18	Toetspunt 2 Woning 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W18	Toetspunt 3 Woning 18	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W19	Toetspunt 1 Woning 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W19	Toetspunt 2 Woning 19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W20	Toetspunt 1 Woning 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W20	Toetspunt 2 Woning 20	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W21	Toetspunt 1 Woning 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W21	Toetspunt 2 Woning 21	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W22	Toetspunt 1 Woning 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W22	Toetspunt 2 Woning 22	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W23	Toetspunt 1 Woning 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W23	Toetspunt 2 Woning 23	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W24	Toetspunt 1 Woning 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W24	Toetspunt 2 Woning 24	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W25	Toetspunt 1 Woning 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W25	Toetspunt 2 Woning 25	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W26	Toetspunt 1 Woning 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W26	Toetspunt 2 Woning 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W26	Toetspunt 3 Woning 26	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W27	Toetspunt 1 Woning 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W27	Toetspunt 2 Woning 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W27	Toetspunt 3 Woning 27	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W28	Toetspunt 1 Woning 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
T1 W1	--	Ja
T2 W1	--	Ja
T3 W1	--	Ja
T1 W2	--	Ja
T2 W2	--	Ja
T1 W3	--	Ja
T2 W3	--	Ja
T1 W4	--	Ja
T2 W4	--	Ja
T1 W5	--	Ja
T2 W5	--	Ja
T1 W6	--	Ja
T2 W6	--	Ja
T1 W7	--	Ja
T2 W7	--	Ja
T1 W8	--	Ja
T2 W8	--	Ja
T1 W9	--	Ja
T2 W9	--	Ja
T1 W10	--	Ja
T2 W10	--	Ja
T1 W11	--	Ja
T2 W11	--	Ja
T1 W12	--	Ja
T2 W12	--	Ja
T1 W13	--	Ja
T2 W13	--	Ja
T1 W14	--	Ja
T2 W14	--	Ja
T1 W15	--	Ja
T2 W15	--	Ja
T1 W16	--	Ja
T2 W16	--	Ja
T1 W17	--	Ja
T2 W17	--	Ja
T3 W17	--	Ja
T1 W18	--	Ja
T2 W18	--	Ja
T3 W18	--	Ja
T1 W19	--	Ja
T2 W19	--	Ja
T1 W20	--	Ja
T2 W20	--	Ja
T1 W21	--	Ja
T2 W21	--	Ja
T1 W22	--	Ja
T2 W22	--	Ja
T1 W23	--	Ja
T2 W23	--	Ja
T1 W24	--	Ja
T2 W24	--	Ja
T1 W25	--	Ja
T2 W25	--	Ja
T1 W26	--	Ja
T2 W26	--	Ja
T3 W26	--	Ja
T1 W27	--	Ja
T2 W27	--	Ja
T3 W27	--	Ja
T1 W28	--	Ja

Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
T2 W28	Toetspunt 2 Woning 28	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W29	Toetspunt 1 Woning 29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W29	Toetspunt 2 Woning 29	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W30	Toetspunt 1 Woning 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W30	Toetspunt 2 Woning 30	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W31	Toetspunt 1 Woning 31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W31	Toetspunt 2 Woning 31	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W32	Toetspunt 1 Woning 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W32	Toetspunt 2 Woning 32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W33	Toetspunt 1 Woning 33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W33	Toetspunt 2 Woning 33	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W34	Toetspunt 1 Woning 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W34	Toetspunt 2 Woning 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W34	Toetspunt 3 Woning 34	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W35	Toetspunt 1 Woning 35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W35	Toetspunt 2 Woning 35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W35	Toetspunt 3 Woning 35	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W36	Toetspunt 1 Woning 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W36	Toetspunt 2 Woning 36	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W37	Toetspunt 1 Woning 37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W37	Toetspunt 2 Woning 37	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W38	Toetspunt 1 Woning 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W38	Toetspunt 2 Woning 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W39	Toetspunt 1 Woning 39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W39	Toetspunt 2 Woning 39	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W40	Toetspunt 1 Woning 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W40	Toetspunt 2 Woning 40	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W41	Toetspunt 1 Woning 41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W41	Toetspunt 2 Woning 41	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W42	Toetspunt 1 Woning 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W42	Toetspunt 2 Woning 42	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W43	Toetspunt 1 Woning 43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W43	Toetspunt 2 Woning 43	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T1 W44	Toetspunt 1 Woning 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T2 W44	Toetspunt 2 Woning 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--
T3 W44	Toetspunt 3 Woning 44	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--


Invoergegevens toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaï

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Hoogte F	Gevel
T2 W28	--	Ja
T1 W29	--	Ja
T2 W29	--	Ja
T1 W30	--	Ja
T2 W30	--	Ja
T1 W31	--	Ja
T2 W31	--	Ja
T1 W32	--	Ja
T2 W32	--	Ja
T1 W33	--	Ja
T2 W33	--	Ja
T1 W34	--	Ja
T2 W34	--	Ja
T3 W34	--	Ja
T1 W35	--	Ja
T2 W35	--	Ja
T3 W35	--	Ja
T1 W36	--	Ja
T2 W36	--	Ja
T1 W37	--	Ja
T2 W37	--	Ja
T1 W38	--	Ja
T2 W38	--	Ja
T1 W39	--	Ja
T2 W39	--	Ja
T1 W40	--	Ja
T2 W40	--	Ja
T1 W41	--	Ja
T2 W41	--	Ja
T1 W42	--	Ja
T2 W42	--	Ja
T1 W43	--	Ja
T2 W43	--	Ja
T1 W44	--	Ja
T2 W44	--	Ja
T3 W44	--	Ja

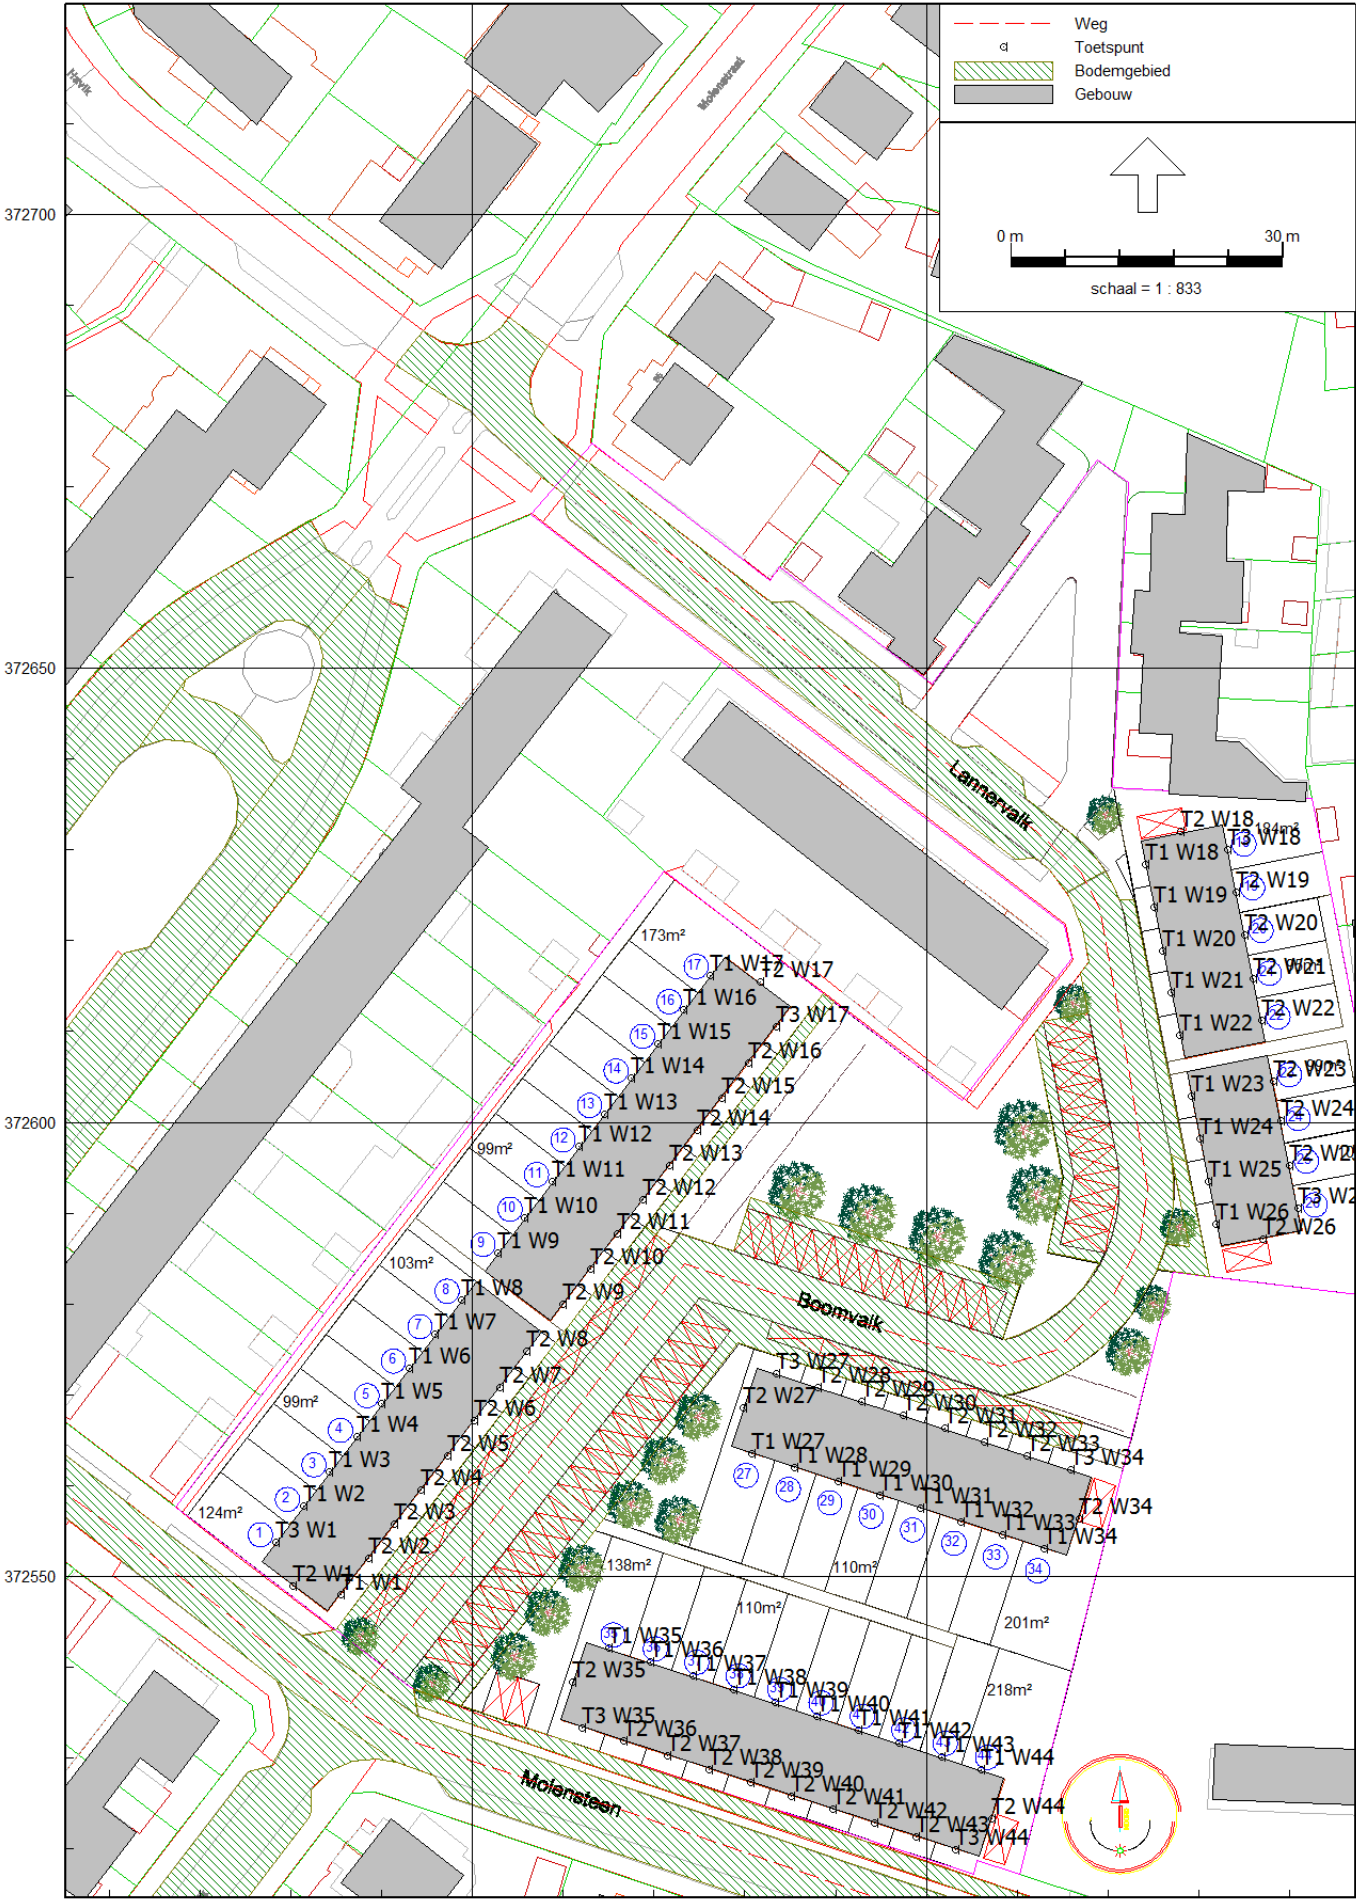

Resultaten N396

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 N396
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T3 W44_C	Toetspunt 3 Woning 44		7,50	31,4	
T3 W44_B	Toetspunt 3 Woning 44		4,50	29,0	
T3 W44_A	Toetspunt 3 Woning 44		1,50	25,9	
T3 W35_C	Toetspunt 3 Woning 35		7,50	31,8	
T3 W35_B	Toetspunt 3 Woning 35		4,50	29,2	
T3 W35_A	Toetspunt 3 Woning 35		1,50	26,7	
T3 W34_C	Toetspunt 3 Woning 34		7,50	25,2	
T3 W34_B	Toetspunt 3 Woning 34		4,50	24,2	
T3 W34_A	Toetspunt 3 Woning 34		1,50	21,5	
T3 W27_C	Toetspunt 3 Woning 27		7,50	26,0	
T3 W27_B	Toetspunt 3 Woning 27		4,50	24,7	
T3 W27_A	Toetspunt 3 Woning 27		1,50	21,8	
T3 W26_C	Toetspunt 3 Woning 26		7,50	24,9	
T3 W26_B	Toetspunt 3 Woning 26		4,50	23,3	
T3 W26_A	Toetspunt 3 Woning 26		1,50	20,3	
T3 W18_C	Toetspunt 3 Woning 18		7,50	25,7	
T3 W18_B	Toetspunt 3 Woning 18		4,50	23,3	
T3 W18_A	Toetspunt 3 Woning 18		1,50	20,1	
T3 W17_C	Toetspunt 3 Woning 17		7,50	27,9	
T3 W17_B	Toetspunt 3 Woning 17		4,50	26,4	
T3 W17_A	Toetspunt 3 Woning 17		1,50	24,0	
T3 W1_C	Toetspunt 3 Woning 1		7,50	32,3	
T3 W1_B	Toetspunt 3 Woning 1		4,50	30,4	
T3 W1_A	Toetspunt 3 Woning 1		1,50	28,5	
T2 W9_C	Toetspunt 2 Woning 9		7,50	28,5	
T2 W9_B	Toetspunt 2 Woning 9		4,50	26,7	
T2 W9_A	Toetspunt 2 Woning 9		1,50	24,5	
T2 W8_C	Toetspunt 2 Woning 8		7,50	28,2	
T2 W8_B	Toetspunt 2 Woning 8		4,50	26,5	
T2 W8_A	Toetspunt 2 Woning 8		1,50	24,3	
T2 W7_C	Toetspunt 2 Woning 7		7,50	28,5	
T2 W7_B	Toetspunt 2 Woning 7		4,50	26,7	
T2 W7_A	Toetspunt 2 Woning 7		1,50	24,5	
T2 W6_C	Toetspunt 2 Woning 6		7,50	28,6	
T2 W6_B	Toetspunt 2 Woning 6		4,50	26,8	
T2 W6_A	Toetspunt 2 Woning 6		1,50	24,6	
T2 W5_C	Toetspunt 2 Woning 5		7,50	28,8	
T2 W5_B	Toetspunt 2 Woning 5		4,50	27,0	
T2 W5_A	Toetspunt 2 Woning 5		1,50	24,8	
T2 W44_C	Toetspunt 2 Woning 44		7,50	27,0	
T2 W44_B	Toetspunt 2 Woning 44		4,50	25,1	
T2 W44_A	Toetspunt 2 Woning 44		1,50	22,4	
T2 W43_C	Toetspunt 2 Woning 43		7,50	31,5	
T2 W43_B	Toetspunt 2 Woning 43		4,50	29,0	
T2 W43_A	Toetspunt 2 Woning 43		1,50	25,9	
T2 W42_C	Toetspunt 2 Woning 42		7,50	31,6	
T2 W42_B	Toetspunt 2 Woning 42		4,50	29,0	
T2 W42_A	Toetspunt 2 Woning 42		1,50	26,0	
T2 W41_C	Toetspunt 2 Woning 41		7,50	31,7	
T2 W41_B	Toetspunt 2 Woning 41		4,50	29,1	
T2 W41_A	Toetspunt 2 Woning 41		1,50	25,9	
T2 W40_C	Toetspunt 2 Woning 40		7,50	31,8	
T2 W40_B	Toetspunt 2 Woning 40		4,50	29,2	
T2 W40_A	Toetspunt 2 Woning 40		1,50	26,0	
T2 W4_C	Toetspunt 2 Woning 4		7,50	29,0	
T2 W4_B	Toetspunt 2 Woning 4		4,50	27,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N396

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 N396
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T2 W4_A	Toetspunt 2 Woning 4		1,50	25,0	
T2 W39_C	Toetspunt 2 Woning 39		7,50	31,6	
T2 W39_B	Toetspunt 2 Woning 39		4,50	29,1	
T2 W39_A	Toetspunt 2 Woning 39		1,50	25,8	
T2 W38_C	Toetspunt 2 Woning 38		7,50	31,7	
T2 W38_B	Toetspunt 2 Woning 38		4,50	29,2	
T2 W38_A	Toetspunt 2 Woning 38		1,50	26,4	
T2 W37_C	Toetspunt 2 Woning 37		7,50	31,8	
T2 W37_B	Toetspunt 2 Woning 37		4,50	29,2	
T2 W37_A	Toetspunt 2 Woning 37		1,50	26,7	
T2 W36_C	Toetspunt 2 Woning 36		7,50	31,8	
T2 W36_B	Toetspunt 2 Woning 36		4,50	29,2	
T2 W36_A	Toetspunt 2 Woning 36		1,50	26,7	
T2 W35_C	Toetspunt 2 Woning 35		7,50	30,7	
T2 W35_B	Toetspunt 2 Woning 35		4,50	27,9	
T2 W35_A	Toetspunt 2 Woning 35		1,50	25,4	
T2 W34_C	Toetspunt 2 Woning 34		7,50	26,1	
T2 W34_B	Toetspunt 2 Woning 34		4,50	24,4	
T2 W34_A	Toetspunt 2 Woning 34		1,50	21,8	
T2 W33_C	Toetspunt 2 Woning 33		7,50	25,3	
T2 W33_B	Toetspunt 2 Woning 33		4,50	24,3	
T2 W33_A	Toetspunt 2 Woning 33		1,50	21,4	
T2 W32_C	Toetspunt 2 Woning 32		7,50	25,3	
T2 W32_B	Toetspunt 2 Woning 32		4,50	24,2	
T2 W32_A	Toetspunt 2 Woning 32		1,50	21,2	
T2 W31_C	Toetspunt 2 Woning 31		7,50	25,4	
T2 W31_B	Toetspunt 2 Woning 31		4,50	24,4	
T2 W31_A	Toetspunt 2 Woning 31		1,50	21,4	
T2 W30_C	Toetspunt 2 Woning 30		7,50	25,4	
T2 W30_B	Toetspunt 2 Woning 30		4,50	24,4	
T2 W30_A	Toetspunt 2 Woning 30		1,50	21,3	
T2 W3_C	Toetspunt 2 Woning 3		7,50	29,3	
T2 W3_B	Toetspunt 2 Woning 3		4,50	27,3	
T2 W3_A	Toetspunt 2 Woning 3		1,50	25,1	
T2 W29_C	Toetspunt 2 Woning 29		7,50	25,6	
T2 W29_B	Toetspunt 2 Woning 29		4,50	24,4	
T2 W29_A	Toetspunt 2 Woning 29		1,50	21,4	
T2 W28_C	Toetspunt 2 Woning 28		7,50	25,7	
T2 W28_B	Toetspunt 2 Woning 28		4,50	24,5	
T2 W28_A	Toetspunt 2 Woning 28		1,50	21,7	
T2 W27_C	Toetspunt 2 Woning 27		7,50	30,3	
T2 W27_B	Toetspunt 2 Woning 27		4,50	28,2	
T2 W27_A	Toetspunt 2 Woning 27		1,50	25,0	
T2 W26_C	Toetspunt 2 Woning 26		7,50	27,9	
T2 W26_B	Toetspunt 2 Woning 26		4,50	26,1	
T2 W26_A	Toetspunt 2 Woning 26		1,50	23,7	
T2 W25_C	Toetspunt 2 Woning 25		7,50	24,8	
T2 W25_B	Toetspunt 2 Woning 25		4,50	23,2	
T2 W25_A	Toetspunt 2 Woning 25		1,50	20,2	
T2 W24_C	Toetspunt 2 Woning 24		7,50	24,8	
T2 W24_B	Toetspunt 2 Woning 24		4,50	23,2	
T2 W24_A	Toetspunt 2 Woning 24		1,50	20,1	
T2 W23_C	Toetspunt 2 Woning 23		7,50	25,0	
T2 W23_B	Toetspunt 2 Woning 23		4,50	23,3	
T2 W23_A	Toetspunt 2 Woning 23		1,50	20,0	
T2 W22_C	Toetspunt 2 Woning 22		7,50	25,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N396

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 N396
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T2 W22_B	Toetspunt 2 Woning 22		4,50	23,7	
T2 W22_A	Toetspunt 2 Woning 22		1,50	20,0	
T2 W21_C	Toetspunt 2 Woning 21		7,50	24,9	
T2 W21_B	Toetspunt 2 Woning 21		4,50	24,0	
T2 W21_A	Toetspunt 2 Woning 21		1,50	20,2	
T2 W20_C	Toetspunt 2 Woning 20		7,50	25,5	
T2 W20_B	Toetspunt 2 Woning 20		4,50	24,4	
T2 W20_A	Toetspunt 2 Woning 20		1,50	20,8	
T2 W2_C	Toetspunt 2 Woning 2		7,50	29,7	
T2 W2_B	Toetspunt 2 Woning 2		4,50	27,6	
T2 W2_A	Toetspunt 2 Woning 2		1,50	25,5	
T2 W19_C	Toetspunt 2 Woning 19		7,50	25,3	
T2 W19_B	Toetspunt 2 Woning 19		4,50	23,9	
T2 W19_A	Toetspunt 2 Woning 19		1,50	20,5	
T2 W18_C	Toetspunt 2 Woning 18		7,50	26,6	
T2 W18_B	Toetspunt 2 Woning 18		4,50	22,9	
T2 W18_A	Toetspunt 2 Woning 18		1,50	19,5	
T2 W17_C	Toetspunt 2 Woning 17		7,50	28,1	
T2 W17_B	Toetspunt 2 Woning 17		4,50	25,5	
T2 W17_A	Toetspunt 2 Woning 17		1,50	22,6	
T2 W16_C	Toetspunt 2 Woning 16		7,50	27,9	
T2 W16_B	Toetspunt 2 Woning 16		4,50	26,3	
T2 W16_A	Toetspunt 2 Woning 16		1,50	23,9	
T2 W15_C	Toetspunt 2 Woning 15		7,50	28,0	
T2 W15_B	Toetspunt 2 Woning 15		4,50	26,6	
T2 W15_A	Toetspunt 2 Woning 15		1,50	24,3	
T2 W14_C	Toetspunt 2 Woning 14		7,50	27,9	
T2 W14_B	Toetspunt 2 Woning 14		4,50	26,5	
T2 W14_A	Toetspunt 2 Woning 14		1,50	24,3	
T2 W13_C	Toetspunt 2 Woning 13		7,50	28,1	
T2 W13_B	Toetspunt 2 Woning 13		4,50	26,5	
T2 W13_A	Toetspunt 2 Woning 13		1,50	24,3	
T2 W12_C	Toetspunt 2 Woning 12		7,50	28,1	
T2 W12_B	Toetspunt 2 Woning 12		4,50	26,7	
T2 W12_A	Toetspunt 2 Woning 12		1,50	24,6	
T2 W11_C	Toetspunt 2 Woning 11		7,50	28,2	
T2 W11_B	Toetspunt 2 Woning 11		4,50	26,7	
T2 W11_A	Toetspunt 2 Woning 11		1,50	24,6	
T2 W10_C	Toetspunt 2 Woning 10		7,50	28,6	
T2 W10_B	Toetspunt 2 Woning 10		4,50	27,0	
T2 W10_A	Toetspunt 2 Woning 10		1,50	24,7	
T2 W1_C	Toetspunt 2 Woning 1		7,50	31,8	
T2 W1_B	Toetspunt 2 Woning 1		4,50	28,8	
T2 W1_A	Toetspunt 2 Woning 1		1,50	26,5	
T1 W9_C	Toetspunt 1 Woning 9		7,50	30,3	
T1 W9_B	Toetspunt 1 Woning 9		4,50	28,5	
T1 W9_A	Toetspunt 1 Woning 9		1,50	26,6	
T1 W8_C	Toetspunt 1 Woning 8		7,50	30,6	
T1 W8_B	Toetspunt 1 Woning 8		4,50	28,9	
T1 W8_A	Toetspunt 1 Woning 8		1,50	27,1	
T1 W7_C	Toetspunt 1 Woning 7		7,50	30,7	
T1 W7_B	Toetspunt 1 Woning 7		4,50	28,8	
T1 W7_A	Toetspunt 1 Woning 7		1,50	27,0	
T1 W6_C	Toetspunt 1 Woning 6		7,50	30,4	
T1 W6_B	Toetspunt 1 Woning 6		4,50	28,5	
T1 W6_A	Toetspunt 1 Woning 6		1,50	26,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N396

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 N396
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W5_C	Toetspunt 1 Woning 5		7,50	31,0	
T1 W5_B	Toetspunt 1 Woning 5		4,50	29,2	
T1 W5_A	Toetspunt 1 Woning 5		1,50	27,0	
T1 W44_C	Toetspunt 1 Woning 44		7,50	26,6	
T1 W44_B	Toetspunt 1 Woning 44		4,50	24,9	
T1 W44_A	Toetspunt 1 Woning 44		1,50	21,8	
T1 W43_C	Toetspunt 1 Woning 43		7,50	26,8	
T1 W43_B	Toetspunt 1 Woning 43		4,50	25,1	
T1 W43_A	Toetspunt 1 Woning 43		1,50	22,0	
T1 W42_C	Toetspunt 1 Woning 42		7,50	27,0	
T1 W42_B	Toetspunt 1 Woning 42		4,50	25,2	
T1 W42_A	Toetspunt 1 Woning 42		1,50	22,1	
T1 W41_C	Toetspunt 1 Woning 41		7,50	27,1	
T1 W41_B	Toetspunt 1 Woning 41		4,50	25,2	
T1 W41_A	Toetspunt 1 Woning 41		1,50	22,1	
T1 W40_C	Toetspunt 1 Woning 40		7,50	27,4	
T1 W40_B	Toetspunt 1 Woning 40		4,50	25,6	
T1 W40_A	Toetspunt 1 Woning 40		1,50	22,5	
T1 W4_C	Toetspunt 1 Woning 4		7,50	31,4	
T1 W4_B	Toetspunt 1 Woning 4		4,50	29,6	
T1 W4_A	Toetspunt 1 Woning 4		1,50	27,5	
T1 W39_C	Toetspunt 1 Woning 39		7,50	27,2	
T1 W39_B	Toetspunt 1 Woning 39		4,50	25,4	
T1 W39_A	Toetspunt 1 Woning 39		1,50	22,3	
T1 W38_C	Toetspunt 1 Woning 38		7,50	27,3	
T1 W38_B	Toetspunt 1 Woning 38		4,50	25,3	
T1 W38_A	Toetspunt 1 Woning 38		1,50	22,0	
T1 W37_C	Toetspunt 1 Woning 37		7,50	26,9	
T1 W37_B	Toetspunt 1 Woning 37		4,50	25,0	
T1 W37_A	Toetspunt 1 Woning 37		1,50	21,9	
T1 W36_C	Toetspunt 1 Woning 36		7,50	26,8	
T1 W36_B	Toetspunt 1 Woning 36		4,50	25,0	
T1 W36_A	Toetspunt 1 Woning 36		1,50	22,0	
T1 W35_C	Toetspunt 1 Woning 35		7,50	26,4	
T1 W35_B	Toetspunt 1 Woning 35		4,50	24,6	
T1 W35_A	Toetspunt 1 Woning 35		1,50	21,6	
T1 W34_C	Toetspunt 1 Woning 34		7,50	29,8	
T1 W34_B	Toetspunt 1 Woning 34		4,50	27,6	
T1 W34_A	Toetspunt 1 Woning 34		1,50	24,9	
T1 W33_C	Toetspunt 1 Woning 33		7,50	29,8	
T1 W33_B	Toetspunt 1 Woning 33		4,50	27,4	
T1 W33_A	Toetspunt 1 Woning 33		1,50	24,7	
T1 W32_C	Toetspunt 1 Woning 32		7,50	29,9	
T1 W32_B	Toetspunt 1 Woning 32		4,50	27,5	
T1 W32_A	Toetspunt 1 Woning 32		1,50	24,7	
T1 W31_C	Toetspunt 1 Woning 31		7,50	29,9	
T1 W31_B	Toetspunt 1 Woning 31		4,50	27,4	
T1 W31_A	Toetspunt 1 Woning 31		1,50	24,7	
T1 W30_C	Toetspunt 1 Woning 30		7,50	30,1	
T1 W30_B	Toetspunt 1 Woning 30		4,50	27,5	
T1 W30_A	Toetspunt 1 Woning 30		1,50	24,7	
T1 W3_C	Toetspunt 1 Woning 3		7,50	31,7	
T1 W3_B	Toetspunt 1 Woning 3		4,50	29,8	
T1 W3_A	Toetspunt 1 Woning 3		1,50	27,8	
T1 W29_C	Toetspunt 1 Woning 29		7,50	30,1	
T1 W29_B	Toetspunt 1 Woning 29		4,50	27,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N396

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 N396
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W29_A	Toetspunt 1 Woning 29		1,50	24,6	
T1 W28_C	Toetspunt 1 Woning 28		7,50	30,2	
T1 W28_B	Toetspunt 1 Woning 28		4,50	27,7	
T1 W28_A	Toetspunt 1 Woning 28		1,50	24,8	
T1 W27_C	Toetspunt 1 Woning 27		7,50	30,6	
T1 W27_B	Toetspunt 1 Woning 27		4,50	28,0	
T1 W27_A	Toetspunt 1 Woning 27		1,50	24,9	
T1 W26_C	Toetspunt 1 Woning 26		7,50	29,2	
T1 W26_B	Toetspunt 1 Woning 26		4,50	27,3	
T1 W26_A	Toetspunt 1 Woning 26		1,50	24,8	
T1 W25_C	Toetspunt 1 Woning 25		7,50	29,2	
T1 W25_B	Toetspunt 1 Woning 25		4,50	27,4	
T1 W25_A	Toetspunt 1 Woning 25		1,50	24,9	
T1 W24_C	Toetspunt 1 Woning 24		7,50	29,1	
T1 W24_B	Toetspunt 1 Woning 24		4,50	27,2	
T1 W24_A	Toetspunt 1 Woning 24		1,50	24,7	
T1 W23_C	Toetspunt 1 Woning 23		7,50	28,9	
T1 W23_B	Toetspunt 1 Woning 23		4,50	27,1	
T1 W23_A	Toetspunt 1 Woning 23		1,50	24,6	
T1 W22_C	Toetspunt 1 Woning 22		7,50	28,8	
T1 W22_B	Toetspunt 1 Woning 22		4,50	26,8	
T1 W22_A	Toetspunt 1 Woning 22		1,50	24,3	
T1 W21_C	Toetspunt 1 Woning 21		7,50	29,2	
T1 W21_B	Toetspunt 1 Woning 21		4,50	26,7	
T1 W21_A	Toetspunt 1 Woning 21		1,50	24,2	
T1 W20_C	Toetspunt 1 Woning 20		7,50	29,2	
T1 W20_B	Toetspunt 1 Woning 20		4,50	26,3	
T1 W20_A	Toetspunt 1 Woning 20		1,50	23,8	
T1 W2_C	Toetspunt 1 Woning 2		7,50	32,3	
T1 W2_B	Toetspunt 1 Woning 2		4,50	30,1	
T1 W2_A	Toetspunt 1 Woning 2		1,50	28,1	
T1 W19_C	Toetspunt 1 Woning 19		7,50	28,9	
T1 W19_B	Toetspunt 1 Woning 19		4,50	26,5	
T1 W19_A	Toetspunt 1 Woning 19		1,50	23,8	
T1 W18_C	Toetspunt 1 Woning 18		7,50	28,5	
T1 W18_B	Toetspunt 1 Woning 18		4,50	25,8	
T1 W18_A	Toetspunt 1 Woning 18		1,50	22,8	
T1 W17_C	Toetspunt 1 Woning 17		7,50	30,1	
T1 W17_B	Toetspunt 1 Woning 17		4,50	28,1	
T1 W17_A	Toetspunt 1 Woning 17		1,50	26,1	
T1 W16_C	Toetspunt 1 Woning 16		7,50	30,0	
T1 W16_B	Toetspunt 1 Woning 16		4,50	28,2	
T1 W16_A	Toetspunt 1 Woning 16		1,50	26,3	
T1 W15_C	Toetspunt 1 Woning 15		7,50	30,3	
T1 W15_B	Toetspunt 1 Woning 15		4,50	28,4	
T1 W15_A	Toetspunt 1 Woning 15		1,50	26,5	
T1 W14_C	Toetspunt 1 Woning 14		7,50	30,0	
T1 W14_B	Toetspunt 1 Woning 14		4,50	28,2	
T1 W14_A	Toetspunt 1 Woning 14		1,50	26,2	
T1 W13_C	Toetspunt 1 Woning 13		7,50	30,0	
T1 W13_B	Toetspunt 1 Woning 13		4,50	28,3	
T1 W13_A	Toetspunt 1 Woning 13		1,50	26,2	
T1 W12_C	Toetspunt 1 Woning 12		7,50	30,1	
T1 W12_B	Toetspunt 1 Woning 12		4,50	28,3	
T1 W12_A	Toetspunt 1 Woning 12		1,50	26,4	
T1 W11_C	Toetspunt 1 Woning 11		7,50	30,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten N396

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N396
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
T1 W11_B	Toetspunt	1	Woning 11	4,50	28,4
T1 W11_A	Toetspunt	1	Woning 11	1,50	26,4
T1 W10_C	Toetspunt	1	Woning 10	7,50	30,6
T1 W10_B	Toetspunt	1	Woning 10	4,50	28,9
T1 W10_A	Toetspunt	1	Woning 10	1,50	27,1
T1 W1_C	Toetspunt	1	Woning 1	7,50	29,5
T1 W1_B	Toetspunt	1	Woning 1	4,50	27,4
T1 W1_A	Toetspunt	1	Woning 1	1,50	25,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Maastrichterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maastrichterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T3 W44_C	Toetspunt 3 Woning 44		7,50	30,8	
T3 W44_B	Toetspunt 3 Woning 44		4,50	30,5	
T3 W44_A	Toetspunt 3 Woning 44		1,50	29,9	
T3 W35_C	Toetspunt 3 Woning 35		7,50	28,7	
T3 W35_B	Toetspunt 3 Woning 35		4,50	28,5	
T3 W35_A	Toetspunt 3 Woning 35		1,50	27,7	
T3 W34_C	Toetspunt 3 Woning 34		7,50	32,9	
T3 W34_B	Toetspunt 3 Woning 34		4,50	31,8	
T3 W34_A	Toetspunt 3 Woning 34		1,50	30,4	
T3 W27_C	Toetspunt 3 Woning 27		7,50	31,0	
T3 W27_B	Toetspunt 3 Woning 27		4,50	29,9	
T3 W27_A	Toetspunt 3 Woning 27		1,50	28,6	
T3 W26_C	Toetspunt 3 Woning 26		7,50	37,0	
T3 W26_B	Toetspunt 3 Woning 26		4,50	35,7	
T3 W26_A	Toetspunt 3 Woning 26		1,50	34,0	
T3 W18_C	Toetspunt 3 Woning 18		7,50	32,9	
T3 W18_B	Toetspunt 3 Woning 18		4,50	30,9	
T3 W18_A	Toetspunt 3 Woning 18		1,50	28,8	
T3 W17_C	Toetspunt 3 Woning 17		7,50	30,7	
T3 W17_B	Toetspunt 3 Woning 17		4,50	29,7	
T3 W17_A	Toetspunt 3 Woning 17		1,50	28,4	
T3 W1_C	Toetspunt 3 Woning 1		7,50	21,2	
T3 W1_B	Toetspunt 3 Woning 1		4,50	20,1	
T3 W1_A	Toetspunt 3 Woning 1		1,50	18,4	
T2 W9_C	Toetspunt 2 Woning 9		7,50	28,5	
T2 W9_B	Toetspunt 2 Woning 9		4,50	27,3	
T2 W9_A	Toetspunt 2 Woning 9		1,50	26,1	
T2 W8_C	Toetspunt 2 Woning 8		7,50	30,5	
T2 W8_B	Toetspunt 2 Woning 8		4,50	29,7	
T2 W8_A	Toetspunt 2 Woning 8		1,50	28,5	
T2 W7_C	Toetspunt 2 Woning 7		7,50	31,1	
T2 W7_B	Toetspunt 2 Woning 7		4,50	30,4	
T2 W7_A	Toetspunt 2 Woning 7		1,50	29,4	
T2 W6_C	Toetspunt 2 Woning 6		7,50	31,1	
T2 W6_B	Toetspunt 2 Woning 6		4,50	30,3	
T2 W6_A	Toetspunt 2 Woning 6		1,50	29,1	
T2 W5_C	Toetspunt 2 Woning 5		7,50	30,8	
T2 W5_B	Toetspunt 2 Woning 5		4,50	29,9	
T2 W5_A	Toetspunt 2 Woning 5		1,50	28,7	
T2 W44_C	Toetspunt 2 Woning 44		7,50	35,1	
T2 W44_B	Toetspunt 2 Woning 44		4,50	34,3	
T2 W44_A	Toetspunt 2 Woning 44		1,50	32,9	
T2 W43_C	Toetspunt 2 Woning 43		7,50	29,7	
T2 W43_B	Toetspunt 2 Woning 43		4,50	29,6	
T2 W43_A	Toetspunt 2 Woning 43		1,50	28,8	
T2 W42_C	Toetspunt 2 Woning 42		7,50	29,0	
T2 W42_B	Toetspunt 2 Woning 42		4,50	28,8	
T2 W42_A	Toetspunt 2 Woning 42		1,50	28,1	
T2 W41_C	Toetspunt 2 Woning 41		7,50	29,7	
T2 W41_B	Toetspunt 2 Woning 41		4,50	29,5	
T2 W41_A	Toetspunt 2 Woning 41		1,50	28,9	
T2 W40_C	Toetspunt 2 Woning 40		7,50	28,6	
T2 W40_B	Toetspunt 2 Woning 40		4,50	28,5	
T2 W40_A	Toetspunt 2 Woning 40		1,50	27,7	
T2 W4_C	Toetspunt 2 Woning 4		7,50	30,3	
T2 W4_B	Toetspunt 2 Woning 4		4,50	29,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Maastrichterweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Maastrichterweg
Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T2 W4_A	Toetspunt 2 Woning 4		1,50	28,3	
T2 W39_C	Toetspunt 2 Woning 39		7,50	28,1	
T2 W39_B	Toetspunt 2 Woning 39		4,50	28,2	
T2 W39_A	Toetspunt 2 Woning 39		1,50	27,3	
T2 W38_C	Toetspunt 2 Woning 38		7,50	27,8	
T2 W38_B	Toetspunt 2 Woning 38		4,50	27,9	
T2 W38_A	Toetspunt 2 Woning 38		1,50	27,1	
T2 W37_C	Toetspunt 2 Woning 37		7,50	26,8	
T2 W37_B	Toetspunt 2 Woning 37		4,50	27,7	
T2 W37_A	Toetspunt 2 Woning 37		1,50	27,1	
T2 W36_C	Toetspunt 2 Woning 36		7,50	26,3	
T2 W36_B	Toetspunt 2 Woning 36		4,50	26,2	
T2 W36_A	Toetspunt 2 Woning 36		1,50	25,3	
T2 W35_C	Toetspunt 2 Woning 35		7,50	26,9	
T2 W35_B	Toetspunt 2 Woning 35		4,50	26,4	
T2 W35_A	Toetspunt 2 Woning 35		1,50	25,4	
T2 W34_C	Toetspunt 2 Woning 34		7,50	35,3	
T2 W34_B	Toetspunt 2 Woning 34		4,50	34,4	
T2 W34_A	Toetspunt 2 Woning 34		1,50	32,9	
T2 W33_C	Toetspunt 2 Woning 33		7,50	33,8	
T2 W33_B	Toetspunt 2 Woning 33		4,50	32,8	
T2 W33_A	Toetspunt 2 Woning 33		1,50	31,4	
T2 W32_C	Toetspunt 2 Woning 32		7,50	31,2	
T2 W32_B	Toetspunt 2 Woning 32		4,50	30,1	
T2 W32_A	Toetspunt 2 Woning 32		1,50	28,8	
T2 W31_C	Toetspunt 2 Woning 31		7,50	31,9	
T2 W31_B	Toetspunt 2 Woning 31		4,50	30,9	
T2 W31_A	Toetspunt 2 Woning 31		1,50	29,5	
T2 W30_C	Toetspunt 2 Woning 30		7,50	32,2	
T2 W30_B	Toetspunt 2 Woning 30		4,50	31,1	
T2 W30_A	Toetspunt 2 Woning 30		1,50	29,9	
T2 W3_C	Toetspunt 2 Woning 3		7,50	30,8	
T2 W3_B	Toetspunt 2 Woning 3		4,50	30,0	
T2 W3_A	Toetspunt 2 Woning 3		1,50	28,8	
T2 W29_C	Toetspunt 2 Woning 29		7,50	31,8	
T2 W29_B	Toetspunt 2 Woning 29		4,50	30,7	
T2 W29_A	Toetspunt 2 Woning 29		1,50	29,4	
T2 W28_C	Toetspunt 2 Woning 28		7,50	29,9	
T2 W28_B	Toetspunt 2 Woning 28		4,50	28,8	
T2 W28_A	Toetspunt 2 Woning 28		1,50	27,5	
T2 W27_C	Toetspunt 2 Woning 27		7,50	24,8	
T2 W27_B	Toetspunt 2 Woning 27		4,50	23,8	
T2 W27_A	Toetspunt 2 Woning 27		1,50	22,5	
T2 W26_C	Toetspunt 2 Woning 26		7,50	33,6	
T2 W26_B	Toetspunt 2 Woning 26		4,50	32,5	
T2 W26_A	Toetspunt 2 Woning 26		1,50	31,0	
T2 W25_C	Toetspunt 2 Woning 25		7,50	36,6	
T2 W25_B	Toetspunt 2 Woning 25		4,50	35,3	
T2 W25_A	Toetspunt 2 Woning 25		1,50	33,5	
T2 W24_C	Toetspunt 2 Woning 24		7,50	36,2	
T2 W24_B	Toetspunt 2 Woning 24		4,50	34,8	
T2 W24_A	Toetspunt 2 Woning 24		1,50	33,0	
T2 W23_C	Toetspunt 2 Woning 23		7,50	35,4	
T2 W23_B	Toetspunt 2 Woning 23		4,50	34,0	
T2 W23_A	Toetspunt 2 Woning 23		1,50	32,1	
T2 W22_C	Toetspunt 2 Woning 22		7,50	32,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Maastrichterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maastrichterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T2 W22_B	Toetspunt 2 Woning 22		4,50	30,2	
T2 W22_A	Toetspunt 2 Woning 22		1,50	28,1	
T2 W21_C	Toetspunt 2 Woning 21		7,50	32,0	
T2 W21_B	Toetspunt 2 Woning 21		4,50	30,1	
T2 W21_A	Toetspunt 2 Woning 21		1,50	28,1	
T2 W20_C	Toetspunt 2 Woning 20		7,50	32,7	
T2 W20_B	Toetspunt 2 Woning 20		4,50	31,0	
T2 W20_A	Toetspunt 2 Woning 20		1,50	29,0	
T2 W2_C	Toetspunt 2 Woning 2		7,50	28,8	
T2 W2_B	Toetspunt 2 Woning 2		4,50	28,0	
T2 W2_A	Toetspunt 2 Woning 2		1,50	27,0	
T2 W19_C	Toetspunt 2 Woning 19		7,50	33,3	
T2 W19_B	Toetspunt 2 Woning 19		4,50	31,4	
T2 W19_A	Toetspunt 2 Woning 19		1,50	29,4	
T2 W18_C	Toetspunt 2 Woning 18		7,50	28,8	
T2 W18_B	Toetspunt 2 Woning 18		4,50	25,9	
T2 W18_A	Toetspunt 2 Woning 18		1,50	23,7	
T2 W17_C	Toetspunt 2 Woning 17		7,50	27,3	
T2 W17_B	Toetspunt 2 Woning 17		4,50	25,8	
T2 W17_A	Toetspunt 2 Woning 17		1,50	24,0	
T2 W16_C	Toetspunt 2 Woning 16		7,50	30,6	
T2 W16_B	Toetspunt 2 Woning 16		4,50	29,7	
T2 W16_A	Toetspunt 2 Woning 16		1,50	28,4	
T2 W15_C	Toetspunt 2 Woning 15		7,50	31,6	
T2 W15_B	Toetspunt 2 Woning 15		4,50	30,8	
T2 W15_A	Toetspunt 2 Woning 15		1,50	29,6	
T2 W14_C	Toetspunt 2 Woning 14		7,50	30,1	
T2 W14_B	Toetspunt 2 Woning 14		4,50	29,1	
T2 W14_A	Toetspunt 2 Woning 14		1,50	28,0	
T2 W13_C	Toetspunt 2 Woning 13		7,50	28,4	
T2 W13_B	Toetspunt 2 Woning 13		4,50	27,2	
T2 W13_A	Toetspunt 2 Woning 13		1,50	25,8	
T2 W12_C	Toetspunt 2 Woning 12		7,50	28,6	
T2 W12_B	Toetspunt 2 Woning 12		4,50	27,4	
T2 W12_A	Toetspunt 2 Woning 12		1,50	26,1	
T2 W11_C	Toetspunt 2 Woning 11		7,50	28,0	
T2 W11_B	Toetspunt 2 Woning 11		4,50	26,5	
T2 W11_A	Toetspunt 2 Woning 11		1,50	25,1	
T2 W10_C	Toetspunt 2 Woning 10		7,50	26,9	
T2 W10_B	Toetspunt 2 Woning 10		4,50	25,4	
T2 W10_A	Toetspunt 2 Woning 10		1,50	23,8	
T2 W1_C	Toetspunt 2 Woning 1		7,50	25,5	
T2 W1_B	Toetspunt 2 Woning 1		4,50	25,3	
T2 W1_A	Toetspunt 2 Woning 1		1,50	24,6	
T1 W9_C	Toetspunt 1 Woning 9		7,50	22,1	
T1 W9_B	Toetspunt 1 Woning 9		4,50	20,8	
T1 W9_A	Toetspunt 1 Woning 9		1,50	19,0	
T1 W8_C	Toetspunt 1 Woning 8		7,50	21,9	
T1 W8_B	Toetspunt 1 Woning 8		4,50	20,8	
T1 W8_A	Toetspunt 1 Woning 8		1,50	18,8	
T1 W7_C	Toetspunt 1 Woning 7		7,50	21,9	
T1 W7_B	Toetspunt 1 Woning 7		4,50	20,7	
T1 W7_A	Toetspunt 1 Woning 7		1,50	18,8	
T1 W6_C	Toetspunt 1 Woning 6		7,50	22,0	
T1 W6_B	Toetspunt 1 Woning 6		4,50	20,7	
T1 W6_A	Toetspunt 1 Woning 6		1,50	18,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Maastrichterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maastrichterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W5_C	Toetspunt 1 Woning 5		7,50	21,9	
T1 W5_B	Toetspunt 1 Woning 5		4,50	20,7	
T1 W5_A	Toetspunt 1 Woning 5		1,50	18,9	
T1 W44_C	Toetspunt 1 Woning 44		7,50	33,8	
T1 W44_B	Toetspunt 1 Woning 44		4,50	32,8	
T1 W44_A	Toetspunt 1 Woning 44		1,50	31,5	
T1 W43_C	Toetspunt 1 Woning 43		7,50	33,4	
T1 W43_B	Toetspunt 1 Woning 43		4,50	32,4	
T1 W43_A	Toetspunt 1 Woning 43		1,50	31,0	
T1 W42_C	Toetspunt 1 Woning 42		7,50	33,6	
T1 W42_B	Toetspunt 1 Woning 42		4,50	32,6	
T1 W42_A	Toetspunt 1 Woning 42		1,50	31,3	
T1 W41_C	Toetspunt 1 Woning 41		7,50	33,5	
T1 W41_B	Toetspunt 1 Woning 41		4,50	32,6	
T1 W41_A	Toetspunt 1 Woning 41		1,50	31,3	
T1 W40_C	Toetspunt 1 Woning 40		7,50	32,8	
T1 W40_B	Toetspunt 1 Woning 40		4,50	31,8	
T1 W40_A	Toetspunt 1 Woning 40		1,50	30,4	
T1 W4_C	Toetspunt 1 Woning 4		7,50	21,7	
T1 W4_B	Toetspunt 1 Woning 4		4,50	20,4	
T1 W4_A	Toetspunt 1 Woning 4		1,50	18,6	
T1 W39_C	Toetspunt 1 Woning 39		7,50	32,0	
T1 W39_B	Toetspunt 1 Woning 39		4,50	31,2	
T1 W39_A	Toetspunt 1 Woning 39		1,50	29,8	
T1 W38_C	Toetspunt 1 Woning 38		7,50	32,1	
T1 W38_B	Toetspunt 1 Woning 38		4,50	31,1	
T1 W38_A	Toetspunt 1 Woning 38		1,50	29,8	
T1 W37_C	Toetspunt 1 Woning 37		7,50	30,5	
T1 W37_B	Toetspunt 1 Woning 37		4,50	29,5	
T1 W37_A	Toetspunt 1 Woning 37		1,50	28,2	
T1 W36_C	Toetspunt 1 Woning 36		7,50	31,7	
T1 W36_B	Toetspunt 1 Woning 36		4,50	30,8	
T1 W36_A	Toetspunt 1 Woning 36		1,50	29,6	
T1 W35_C	Toetspunt 1 Woning 35		7,50	31,7	
T1 W35_B	Toetspunt 1 Woning 35		4,50	30,8	
T1 W35_A	Toetspunt 1 Woning 35		1,50	29,5	
T1 W34_C	Toetspunt 1 Woning 34		7,50	32,1	
T1 W34_B	Toetspunt 1 Woning 34		4,50	31,4	
T1 W34_A	Toetspunt 1 Woning 34		1,50	29,7	
T1 W33_C	Toetspunt 1 Woning 33		7,50	31,9	
T1 W33_B	Toetspunt 1 Woning 33		4,50	31,1	
T1 W33_A	Toetspunt 1 Woning 33		1,50	29,4	
T1 W32_C	Toetspunt 1 Woning 32		7,50	31,7	
T1 W32_B	Toetspunt 1 Woning 32		4,50	30,9	
T1 W32_A	Toetspunt 1 Woning 32		1,50	29,2	
T1 W31_C	Toetspunt 1 Woning 31		7,50	31,9	
T1 W31_B	Toetspunt 1 Woning 31		4,50	31,2	
T1 W31_A	Toetspunt 1 Woning 31		1,50	29,5	
T1 W30_C	Toetspunt 1 Woning 30		7,50	30,9	
T1 W30_B	Toetspunt 1 Woning 30		4,50	30,1	
T1 W30_A	Toetspunt 1 Woning 30		1,50	28,4	
T1 W3_C	Toetspunt 1 Woning 3		7,50	21,6	
T1 W3_B	Toetspunt 1 Woning 3		4,50	20,4	
T1 W3_A	Toetspunt 1 Woning 3		1,50	18,7	
T1 W29_C	Toetspunt 1 Woning 29		7,50	30,8	
T1 W29_B	Toetspunt 1 Woning 29		4,50	30,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Maastrichterweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Maastrichterweg
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W29_A	Toetspunt 1 Woning 29		1,50	28,4	
T1 W28_C	Toetspunt 1 Woning 28		7,50	30,0	
T1 W28_B	Toetspunt 1 Woning 28		4,50	29,3	
T1 W28_A	Toetspunt 1 Woning 28		1,50	27,8	
T1 W27_C	Toetspunt 1 Woning 27		7,50	30,0	
T1 W27_B	Toetspunt 1 Woning 27		4,50	29,3	
T1 W27_A	Toetspunt 1 Woning 27		1,50	27,6	
T1 W26_C	Toetspunt 1 Woning 26		7,50	21,9	
T1 W26_B	Toetspunt 1 Woning 26		4,50	21,2	
T1 W26_A	Toetspunt 1 Woning 26		1,50	19,7	
T1 W25_C	Toetspunt 1 Woning 25		7,50	22,9	
T1 W25_B	Toetspunt 1 Woning 25		4,50	22,3	
T1 W25_A	Toetspunt 1 Woning 25		1,50	20,9	
T1 W24_C	Toetspunt 1 Woning 24		7,50	23,0	
T1 W24_B	Toetspunt 1 Woning 24		4,50	22,3	
T1 W24_A	Toetspunt 1 Woning 24		1,50	21,0	
T1 W23_C	Toetspunt 1 Woning 23		7,50	24,7	
T1 W23_B	Toetspunt 1 Woning 23		4,50	24,0	
T1 W23_A	Toetspunt 1 Woning 23		1,50	22,8	
T1 W22_C	Toetspunt 1 Woning 22		7,50	22,9	
T1 W22_B	Toetspunt 1 Woning 22		4,50	21,7	
T1 W22_A	Toetspunt 1 Woning 22		1,50	20,1	
T1 W21_C	Toetspunt 1 Woning 21		7,50	22,0	
T1 W21_B	Toetspunt 1 Woning 21		4,50	21,2	
T1 W21_A	Toetspunt 1 Woning 21		1,50	19,6	
T1 W20_C	Toetspunt 1 Woning 20		7,50	21,9	
T1 W20_B	Toetspunt 1 Woning 20		4,50	21,1	
T1 W20_A	Toetspunt 1 Woning 20		1,50	19,5	
T1 W2_C	Toetspunt 1 Woning 2		7,50	21,6	
T1 W2_B	Toetspunt 1 Woning 2		4,50	20,2	
T1 W2_A	Toetspunt 1 Woning 2		1,50	18,5	
T1 W19_C	Toetspunt 1 Woning 19		7,50	22,0	
T1 W19_B	Toetspunt 1 Woning 19		4,50	21,1	
T1 W19_A	Toetspunt 1 Woning 19		1,50	19,7	
T1 W18_C	Toetspunt 1 Woning 18		7,50	22,0	
T1 W18_B	Toetspunt 1 Woning 18		4,50	21,2	
T1 W18_A	Toetspunt 1 Woning 18		1,50	19,7	
T1 W17_C	Toetspunt 1 Woning 17		7,50	22,1	
T1 W17_B	Toetspunt 1 Woning 17		4,50	20,8	
T1 W17_A	Toetspunt 1 Woning 17		1,50	18,8	
T1 W16_C	Toetspunt 1 Woning 16		7,50	21,7	
T1 W16_B	Toetspunt 1 Woning 16		4,50	20,4	
T1 W16_A	Toetspunt 1 Woning 16		1,50	18,7	
T1 W15_C	Toetspunt 1 Woning 15		7,50	22,1	
T1 W15_B	Toetspunt 1 Woning 15		4,50	20,8	
T1 W15_A	Toetspunt 1 Woning 15		1,50	19,0	
T1 W14_C	Toetspunt 1 Woning 14		7,50	21,8	
T1 W14_B	Toetspunt 1 Woning 14		4,50	20,5	
T1 W14_A	Toetspunt 1 Woning 14		1,50	18,8	
T1 W13_C	Toetspunt 1 Woning 13		7,50	22,2	
T1 W13_B	Toetspunt 1 Woning 13		4,50	20,9	
T1 W13_A	Toetspunt 1 Woning 13		1,50	19,1	
T1 W12_C	Toetspunt 1 Woning 12		7,50	21,9	
T1 W12_B	Toetspunt 1 Woning 12		4,50	20,6	
T1 W12_A	Toetspunt 1 Woning 12		1,50	18,8	
T1 W11_C	Toetspunt 1 Woning 11		7,50	22,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Maastrichterweg

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Maastrichterweg
 Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
T1 W11_B	Toetspunt 1	Woning 11		4,50	21,0
T1 W11_A	Toetspunt 1	Woning 11		1,50	19,2
T1 W10_C	Toetspunt 1	Woning 10		7,50	22,0
T1 W10_B	Toetspunt 1	Woning 10		4,50	20,9
T1 W10_A	Toetspunt 1	Woning 10		1,50	19,1
T1 W1_C	Toetspunt 1	Woning 1		7,50	29,4
T1 W1_B	Toetspunt 1	Woning 1		4,50	28,8
T1 W1_A	Toetspunt 1	Woning 1		1,50	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Molensteen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molensteen
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T3 W44_C	Toetspunt 3 Woning 44		7,50	44,7	
T3 W44_B	Toetspunt 3 Woning 44		4,50	45,3	
T3 W44_A	Toetspunt 3 Woning 44		1,50	45,3	
T3 W35_C	Toetspunt 3 Woning 35		7,50	44,6	
T3 W35_B	Toetspunt 3 Woning 35		4,50	45,4	
T3 W35_A	Toetspunt 3 Woning 35		1,50	45,5	
T3 W34_C	Toetspunt 3 Woning 34		7,50	15,7	
T3 W34_B	Toetspunt 3 Woning 34		4,50	14,5	
T3 W34_A	Toetspunt 3 Woning 34		1,50	13,3	
T3 W27_C	Toetspunt 3 Woning 27		7,50	17,7	
T3 W27_B	Toetspunt 3 Woning 27		4,50	16,3	
T3 W27_A	Toetspunt 3 Woning 27		1,50	14,9	
T3 W26_C	Toetspunt 3 Woning 26		7,50	23,5	
T3 W26_B	Toetspunt 3 Woning 26		4,50	22,3	
T3 W26_A	Toetspunt 3 Woning 26		1,50	21,0	
T3 W18_C	Toetspunt 3 Woning 18		7,50	21,1	
T3 W18_B	Toetspunt 3 Woning 18		4,50	19,8	
T3 W18_A	Toetspunt 3 Woning 18		1,50	18,7	
T3 W17_C	Toetspunt 3 Woning 17		7,50	27,4	
T3 W17_B	Toetspunt 3 Woning 17		4,50	26,2	
T3 W17_A	Toetspunt 3 Woning 17		1,50	24,6	
T3 W1_C	Toetspunt 3 Woning 1		7,50	40,9	
T3 W1_B	Toetspunt 3 Woning 1		4,50	41,5	
T3 W1_A	Toetspunt 3 Woning 1		1,50	41,4	
T2 W9_C	Toetspunt 2 Woning 9		7,50	32,0	
T2 W9_B	Toetspunt 2 Woning 9		4,50	31,7	
T2 W9_A	Toetspunt 2 Woning 9		1,50	29,6	
T2 W8_C	Toetspunt 2 Woning 8		7,50	33,1	
T2 W8_B	Toetspunt 2 Woning 8		4,50	32,9	
T2 W8_A	Toetspunt 2 Woning 8		1,50	30,9	
T2 W7_C	Toetspunt 2 Woning 7		7,50	34,1	
T2 W7_B	Toetspunt 2 Woning 7		4,50	34,0	
T2 W7_A	Toetspunt 2 Woning 7		1,50	32,1	
T2 W6_C	Toetspunt 2 Woning 6		7,50	35,1	
T2 W6_B	Toetspunt 2 Woning 6		4,50	35,0	
T2 W6_A	Toetspunt 2 Woning 6		1,50	33,4	
T2 W5_C	Toetspunt 2 Woning 5		7,50	36,3	
T2 W5_B	Toetspunt 2 Woning 5		4,50	36,2	
T2 W5_A	Toetspunt 2 Woning 5		1,50	34,8	
T2 W44_C	Toetspunt 2 Woning 44		7,50	39,5	
T2 W44_B	Toetspunt 2 Woning 44		4,50	39,8	
T2 W44_A	Toetspunt 2 Woning 44		1,50	39,2	
T2 W43_C	Toetspunt 2 Woning 43		7,50	44,7	
T2 W43_B	Toetspunt 2 Woning 43		4,50	45,3	
T2 W43_A	Toetspunt 2 Woning 43		1,50	45,3	
T2 W42_C	Toetspunt 2 Woning 42		7,50	44,7	
T2 W42_B	Toetspunt 2 Woning 42		4,50	45,4	
T2 W42_A	Toetspunt 2 Woning 42		1,50	45,3	
T2 W41_C	Toetspunt 2 Woning 41		7,50	44,7	
T2 W41_B	Toetspunt 2 Woning 41		4,50	45,4	
T2 W41_A	Toetspunt 2 Woning 41		1,50	45,4	
T2 W40_C	Toetspunt 2 Woning 40		7,50	44,7	
T2 W40_B	Toetspunt 2 Woning 40		4,50	45,4	
T2 W40_A	Toetspunt 2 Woning 40		1,50	45,4	
T2 W4_C	Toetspunt 2 Woning 4		7,50	37,5	
T2 W4_B	Toetspunt 2 Woning 4		4,50	37,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Molensteen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Molensteen
 Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
T2 W4_A	Toetspunt 2 Woning 4	1,50	36,5
T2 W39_C	Toetspunt 2 Woning 39	7,50	44,7
T2 W39_B	Toetspunt 2 Woning 39	4,50	45,5
T2 W39_A	Toetspunt 2 Woning 39	1,50	45,5
T2 W38_C	Toetspunt 2 Woning 38	7,50	44,7
T2 W38_B	Toetspunt 2 Woning 38	4,50	45,5
T2 W38_A	Toetspunt 2 Woning 38	1,50	45,5
T2 W37_C	Toetspunt 2 Woning 37	7,50	44,7
T2 W37_B	Toetspunt 2 Woning 37	4,50	45,5
T2 W37_A	Toetspunt 2 Woning 37	1,50	45,5
T2 W36_C	Toetspunt 2 Woning 36	7,50	44,6
T2 W36_B	Toetspunt 2 Woning 36	4,50	45,4
T2 W36_A	Toetspunt 2 Woning 36	1,50	45,5
T2 W35_C	Toetspunt 2 Woning 35	7,50	40,0
T2 W35_B	Toetspunt 2 Woning 35	4,50	40,3
T2 W35_A	Toetspunt 2 Woning 35	1,50	39,7
T2 W34_C	Toetspunt 2 Woning 34	7,50	31,5
T2 W34_B	Toetspunt 2 Woning 34	4,50	30,8
T2 W34_A	Toetspunt 2 Woning 34	1,50	28,4
T2 W33_C	Toetspunt 2 Woning 33	7,50	16,0
T2 W33_B	Toetspunt 2 Woning 33	4,50	14,8
T2 W33_A	Toetspunt 2 Woning 33	1,50	13,6
T2 W32_C	Toetspunt 2 Woning 32	7,50	16,3
T2 W32_B	Toetspunt 2 Woning 32	4,50	15,1
T2 W32_A	Toetspunt 2 Woning 32	1,50	13,8
T2 W31_C	Toetspunt 2 Woning 31	7,50	15,7
T2 W31_B	Toetspunt 2 Woning 31	4,50	14,2
T2 W31_A	Toetspunt 2 Woning 31	1,50	12,8
T2 W30_C	Toetspunt 2 Woning 30	7,50	15,7
T2 W30_B	Toetspunt 2 Woning 30	4,50	14,2
T2 W30_A	Toetspunt 2 Woning 30	1,50	12,7
T2 W3_C	Toetspunt 2 Woning 3	7,50	38,9
T2 W3_B	Toetspunt 2 Woning 3	4,50	39,0
T2 W3_A	Toetspunt 2 Woning 3	1,50	38,3
T2 W29_C	Toetspunt 2 Woning 29	7,50	15,3
T2 W29_B	Toetspunt 2 Woning 29	4,50	13,7
T2 W29_A	Toetspunt 2 Woning 29	1,50	12,2
T2 W28_C	Toetspunt 2 Woning 28	7,50	15,6
T2 W28_B	Toetspunt 2 Woning 28	4,50	14,0
T2 W28_A	Toetspunt 2 Woning 28	1,50	12,5
T2 W27_C	Toetspunt 2 Woning 27	7,50	31,9
T2 W27_B	Toetspunt 2 Woning 27	4,50	31,4
T2 W27_A	Toetspunt 2 Woning 27	1,50	29,2
T2 W26_C	Toetspunt 2 Woning 26	7,50	28,3
T2 W26_B	Toetspunt 2 Woning 26	4,50	26,9
T2 W26_A	Toetspunt 2 Woning 26	1,50	25,2
T2 W25_C	Toetspunt 2 Woning 25	7,50	22,8
T2 W25_B	Toetspunt 2 Woning 25	4,50	21,7
T2 W25_A	Toetspunt 2 Woning 25	1,50	20,4
T2 W24_C	Toetspunt 2 Woning 24	7,50	22,3
T2 W24_B	Toetspunt 2 Woning 24	4,50	21,2
T2 W24_A	Toetspunt 2 Woning 24	1,50	19,9
T2 W23_C	Toetspunt 2 Woning 23	7,50	22,3
T2 W23_B	Toetspunt 2 Woning 23	4,50	21,2
T2 W23_A	Toetspunt 2 Woning 23	1,50	19,9
T2 W22_C	Toetspunt 2 Woning 22	7,50	21,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Molensteen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molensteen
 Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Lden
T2 W22_B	Toetspunt 2 Woning 22	4,50	20,7
T2 W22_A	Toetspunt 2 Woning 22	1,50	19,4
T2 W21_C	Toetspunt 2 Woning 21	7,50	21,7
T2 W21_B	Toetspunt 2 Woning 21	4,50	20,6
T2 W21_A	Toetspunt 2 Woning 21	1,50	19,4
T2 W20_C	Toetspunt 2 Woning 20	7,50	21,5
T2 W20_B	Toetspunt 2 Woning 20	4,50	20,3
T2 W20_A	Toetspunt 2 Woning 20	1,50	19,1
T2 W2_C	Toetspunt 2 Woning 2	7,50	40,3
T2 W2_B	Toetspunt 2 Woning 2	4,50	40,5
T2 W2_A	Toetspunt 2 Woning 2	1,50	40,0
T2 W19_C	Toetspunt 2 Woning 19	7,50	21,3
T2 W19_B	Toetspunt 2 Woning 19	4,50	20,0
T2 W19_A	Toetspunt 2 Woning 19	1,50	18,9
T2 W18_C	Toetspunt 2 Woning 18	7,50	14,6
T2 W18_B	Toetspunt 2 Woning 18	4,50	12,0
T2 W18_A	Toetspunt 2 Woning 18	1,50	10,4
T2 W17_C	Toetspunt 2 Woning 17	7,50	21,3
T2 W17_B	Toetspunt 2 Woning 17	4,50	20,0
T2 W17_A	Toetspunt 2 Woning 17	1,50	18,5
T2 W16_C	Toetspunt 2 Woning 16	7,50	28,1
T2 W16_B	Toetspunt 2 Woning 16	4,50	26,8
T2 W16_A	Toetspunt 2 Woning 16	1,50	25,2
T2 W15_C	Toetspunt 2 Woning 15	7,50	28,5
T2 W15_B	Toetspunt 2 Woning 15	4,50	27,3
T2 W15_A	Toetspunt 2 Woning 15	1,50	25,6
T2 W14_C	Toetspunt 2 Woning 14	7,50	29,0
T2 W14_B	Toetspunt 2 Woning 14	4,50	27,8
T2 W14_A	Toetspunt 2 Woning 14	1,50	26,1
T2 W13_C	Toetspunt 2 Woning 13	7,50	29,7
T2 W13_B	Toetspunt 2 Woning 13	4,50	28,7
T2 W13_A	Toetspunt 2 Woning 13	1,50	26,9
T2 W12_C	Toetspunt 2 Woning 12	7,50	30,3
T2 W12_B	Toetspunt 2 Woning 12	4,50	29,3
T2 W12_A	Toetspunt 2 Woning 12	1,50	27,5
T2 W11_C	Toetspunt 2 Woning 11	7,50	30,4
T2 W11_B	Toetspunt 2 Woning 11	4,50	29,7
T2 W11_A	Toetspunt 2 Woning 11	1,50	27,7
T2 W10_C	Toetspunt 2 Woning 10	7,50	31,0
T2 W10_B	Toetspunt 2 Woning 10	4,50	30,5
T2 W10_A	Toetspunt 2 Woning 10	1,50	28,4
T2 W1_C	Toetspunt 2 Woning 1	7,50	45,3
T2 W1_B	Toetspunt 2 Woning 1	4,50	46,3
T2 W1_A	Toetspunt 2 Woning 1	1,50	46,6
T1 W9_C	Toetspunt 1 Woning 9	7,50	30,7
T1 W9_B	Toetspunt 1 Woning 9	4,50	30,2
T1 W9_A	Toetspunt 1 Woning 9	1,50	27,8
T1 W8_C	Toetspunt 1 Woning 8	7,50	31,7
T1 W8_B	Toetspunt 1 Woning 8	4,50	31,3
T1 W8_A	Toetspunt 1 Woning 8	1,50	29,0
T1 W7_C	Toetspunt 1 Woning 7	7,50	32,7
T1 W7_B	Toetspunt 1 Woning 7	4,50	32,4
T1 W7_A	Toetspunt 1 Woning 7	1,50	30,2
T1 W6_C	Toetspunt 1 Woning 6	7,50	33,7
T1 W6_B	Toetspunt 1 Woning 6	4,50	33,5
T1 W6_A	Toetspunt 1 Woning 6	1,50	31,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Molensteen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Molensteen
 Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W5_C	Toetspunt 1 Woning 5		7,50	34,8	
T1 W5_B	Toetspunt 1 Woning 5		4,50	34,7	
T1 W5_A	Toetspunt 1 Woning 5		1,50	32,9	
T1 W44_C	Toetspunt 1 Woning 44		7,50	24,3	
T1 W44_B	Toetspunt 1 Woning 44		4,50	23,2	
T1 W44_A	Toetspunt 1 Woning 44		1,50	21,6	
T1 W43_C	Toetspunt 1 Woning 43		7,50	24,6	
T1 W43_B	Toetspunt 1 Woning 43		4,50	23,4	
T1 W43_A	Toetspunt 1 Woning 43		1,50	21,7	
T1 W42_C	Toetspunt 1 Woning 42		7,50	25,5	
T1 W42_B	Toetspunt 1 Woning 42		4,50	24,3	
T1 W42_A	Toetspunt 1 Woning 42		1,50	22,6	
T1 W41_C	Toetspunt 1 Woning 41		7,50	26,0	
T1 W41_B	Toetspunt 1 Woning 41		4,50	24,8	
T1 W41_A	Toetspunt 1 Woning 41		1,50	23,0	
T1 W40_C	Toetspunt 1 Woning 40		7,50	25,9	
T1 W40_B	Toetspunt 1 Woning 40		4,50	24,6	
T1 W40_A	Toetspunt 1 Woning 40		1,50	22,8	
T1 W4_C	Toetspunt 1 Woning 4		7,50	36,0	
T1 W4_B	Toetspunt 1 Woning 4		4,50	35,9	
T1 W4_A	Toetspunt 1 Woning 4		1,50	34,5	
T1 W39_C	Toetspunt 1 Woning 39		7,50	25,9	
T1 W39_B	Toetspunt 1 Woning 39		4,50	24,6	
T1 W39_A	Toetspunt 1 Woning 39		1,50	22,9	
T1 W38_C	Toetspunt 1 Woning 38		7,50	25,6	
T1 W38_B	Toetspunt 1 Woning 38		4,50	24,4	
T1 W38_A	Toetspunt 1 Woning 38		1,50	22,7	
T1 W37_C	Toetspunt 1 Woning 37		7,50	26,1	
T1 W37_B	Toetspunt 1 Woning 37		4,50	24,9	
T1 W37_A	Toetspunt 1 Woning 37		1,50	23,1	
T1 W36_C	Toetspunt 1 Woning 36		7,50	26,0	
T1 W36_B	Toetspunt 1 Woning 36		4,50	24,9	
T1 W36_A	Toetspunt 1 Woning 36		1,50	23,1	
T1 W35_C	Toetspunt 1 Woning 35		7,50	26,5	
T1 W35_B	Toetspunt 1 Woning 35		4,50	25,7	
T1 W35_A	Toetspunt 1 Woning 35		1,50	23,8	
T1 W34_C	Toetspunt 1 Woning 34		7,50	32,4	
T1 W34_B	Toetspunt 1 Woning 34		4,50	31,6	
T1 W34_A	Toetspunt 1 Woning 34		1,50	29,3	
T1 W33_C	Toetspunt 1 Woning 33		7,50	31,9	
T1 W33_B	Toetspunt 1 Woning 33		4,50	31,0	
T1 W33_A	Toetspunt 1 Woning 33		1,50	28,8	
T1 W32_C	Toetspunt 1 Woning 32		7,50	31,4	
T1 W32_B	Toetspunt 1 Woning 32		4,50	30,4	
T1 W32_A	Toetspunt 1 Woning 32		1,50	28,3	
T1 W31_C	Toetspunt 1 Woning 31		7,50	31,1	
T1 W31_B	Toetspunt 1 Woning 31		4,50	30,1	
T1 W31_A	Toetspunt 1 Woning 31		1,50	28,0	
T1 W30_C	Toetspunt 1 Woning 30		7,50	31,2	
T1 W30_B	Toetspunt 1 Woning 30		4,50	30,1	
T1 W30_A	Toetspunt 1 Woning 30		1,50	28,0	
T1 W3_C	Toetspunt 1 Woning 3		7,50	37,3	
T1 W3_B	Toetspunt 1 Woning 3		4,50	37,3	
T1 W3_A	Toetspunt 1 Woning 3		1,50	36,3	
T1 W29_C	Toetspunt 1 Woning 29		7,50	31,3	
T1 W29_B	Toetspunt 1 Woning 29		4,50	30,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Molensteen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Molensteen
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W29_A	Toetspunt 1 Woning 29		1,50	28,2	
T1 W28_C	Toetspunt 1 Woning 28		7,50	31,8	
T1 W28_B	Toetspunt 1 Woning 28		4,50	30,9	
T1 W28_A	Toetspunt 1 Woning 28		1,50	28,8	
T1 W27_C	Toetspunt 1 Woning 27		7,50	32,5	
T1 W27_B	Toetspunt 1 Woning 27		4,50	31,9	
T1 W27_A	Toetspunt 1 Woning 27		1,50	29,7	
T1 W26_C	Toetspunt 1 Woning 26		7,50	26,2	
T1 W26_B	Toetspunt 1 Woning 26		4,50	24,8	
T1 W26_A	Toetspunt 1 Woning 26		1,50	23,0	
T1 W25_C	Toetspunt 1 Woning 25		7,50	25,9	
T1 W25_B	Toetspunt 1 Woning 25		4,50	24,6	
T1 W25_A	Toetspunt 1 Woning 25		1,50	22,9	
T1 W24_C	Toetspunt 1 Woning 24		7,50	25,6	
T1 W24_B	Toetspunt 1 Woning 24		4,50	24,3	
T1 W24_A	Toetspunt 1 Woning 24		1,50	22,7	
T1 W23_C	Toetspunt 1 Woning 23		7,50	26,0	
T1 W23_B	Toetspunt 1 Woning 23		4,50	24,8	
T1 W23_A	Toetspunt 1 Woning 23		1,50	23,2	
T1 W22_C	Toetspunt 1 Woning 22		7,50	25,7	
T1 W22_B	Toetspunt 1 Woning 22		4,50	24,5	
T1 W22_A	Toetspunt 1 Woning 22		1,50	23,0	
T1 W21_C	Toetspunt 1 Woning 21		7,50	25,6	
T1 W21_B	Toetspunt 1 Woning 21		4,50	24,4	
T1 W21_A	Toetspunt 1 Woning 21		1,50	22,9	
T1 W20_C	Toetspunt 1 Woning 20		7,50	25,1	
T1 W20_B	Toetspunt 1 Woning 20		4,50	23,9	
T1 W20_A	Toetspunt 1 Woning 20		1,50	22,3	
T1 W2_C	Toetspunt 1 Woning 2		7,50	38,8	
T1 W2_B	Toetspunt 1 Woning 2		4,50	39,0	
T1 W2_A	Toetspunt 1 Woning 2		1,50	38,4	
T1 W19_C	Toetspunt 1 Woning 19		7,50	24,1	
T1 W19_B	Toetspunt 1 Woning 19		4,50	22,9	
T1 W19_A	Toetspunt 1 Woning 19		1,50	21,2	
T1 W18_C	Toetspunt 1 Woning 18		7,50	23,0	
T1 W18_B	Toetspunt 1 Woning 18		4,50	21,6	
T1 W18_A	Toetspunt 1 Woning 18		1,50	20,0	
T1 W17_C	Toetspunt 1 Woning 17		7,50	25,9	
T1 W17_B	Toetspunt 1 Woning 17		4,50	24,5	
T1 W17_A	Toetspunt 1 Woning 17		1,50	23,0	
T1 W16_C	Toetspunt 1 Woning 16		7,50	26,5	
T1 W16_B	Toetspunt 1 Woning 16		4,50	25,2	
T1 W16_A	Toetspunt 1 Woning 16		1,50	23,5	
T1 W15_C	Toetspunt 1 Woning 15		7,50	26,8	
T1 W15_B	Toetspunt 1 Woning 15		4,50	25,4	
T1 W15_A	Toetspunt 1 Woning 15		1,50	23,7	
T1 W14_C	Toetspunt 1 Woning 14		7,50	27,4	
T1 W14_B	Toetspunt 1 Woning 14		4,50	26,1	
T1 W14_A	Toetspunt 1 Woning 14		1,50	24,3	
T1 W13_C	Toetspunt 1 Woning 13		7,50	28,1	
T1 W13_B	Toetspunt 1 Woning 13		4,50	26,9	
T1 W13_A	Toetspunt 1 Woning 13		1,50	25,0	
T1 W12_C	Toetspunt 1 Woning 12		7,50	28,7	
T1 W12_B	Toetspunt 1 Woning 12		4,50	27,6	
T1 W12_A	Toetspunt 1 Woning 12		1,50	25,6	
T1 W11_C	Toetspunt 1 Woning 11		7,50	29,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Molensteen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Molensteen
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
T1 W11_B	Toetspunt 1	Woning 11		4,50	28,4
T1 W11_A	Toetspunt 1	Woning 11		1,50	26,3
T1 W10_C	Toetspunt 1	Woning 10		7,50	29,9
T1 W10_B	Toetspunt 1	Woning 10		4,50	29,2
T1 W10_A	Toetspunt 1	Woning 10		1,50	26,9
T1 W1_C	Toetspunt 1	Woning 1		7,50	42,0
T1 W1_B	Toetspunt 1	Woning 1		4,50	42,6
T1 W1_A	Toetspunt 1	Woning 1		1,50	42,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Boomvalk

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Boomvalk
 Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T3 W44_C	Toetspunt 3 Woning 44		7,50	24,9	
T3 W44_B	Toetspunt 3 Woning 44		4,50	23,8	
T3 W44_A	Toetspunt 3 Woning 44		1,50	21,7	
T3 W35_C	Toetspunt 3 Woning 35		7,50	31,8	
T3 W35_B	Toetspunt 3 Woning 35		4,50	31,5	
T3 W35_A	Toetspunt 3 Woning 35		1,50	30,4	
T3 W34_C	Toetspunt 3 Woning 34		7,50	41,7	
T3 W34_B	Toetspunt 3 Woning 34		4,50	41,9	
T3 W34_A	Toetspunt 3 Woning 34		1,50	41,3	
T3 W27_C	Toetspunt 3 Woning 27		7,50	44,7	
T3 W27_B	Toetspunt 3 Woning 27		4,50	45,4	
T3 W27_A	Toetspunt 3 Woning 27		1,50	45,5	
T3 W26_C	Toetspunt 3 Woning 26		7,50	17,2	
T3 W26_B	Toetspunt 3 Woning 26		4,50	16,1	
T3 W26_A	Toetspunt 3 Woning 26		1,50	14,7	
T3 W18_C	Toetspunt 3 Woning 18		7,50	17,6	
T3 W18_B	Toetspunt 3 Woning 18		4,50	15,1	
T3 W18_A	Toetspunt 3 Woning 18		1,50	12,2	
T3 W17_C	Toetspunt 3 Woning 17		7,50	39,1	
T3 W17_B	Toetspunt 3 Woning 17		4,50	38,8	
T3 W17_A	Toetspunt 3 Woning 17		1,50	36,9	
T3 W1_C	Toetspunt 3 Woning 1		7,50	18,1	
T3 W1_B	Toetspunt 3 Woning 1		4,50	16,7	
T3 W1_A	Toetspunt 3 Woning 1		1,50	15,2	
T2 W9_C	Toetspunt 2 Woning 9		7,50	44,8	
T2 W9_B	Toetspunt 2 Woning 9		4,50	45,5	
T2 W9_A	Toetspunt 2 Woning 9		1,50	45,6	
T2 W8_C	Toetspunt 2 Woning 8		7,50	44,7	
T2 W8_B	Toetspunt 2 Woning 8		4,50	45,4	
T2 W8_A	Toetspunt 2 Woning 8		1,50	45,5	
T2 W7_C	Toetspunt 2 Woning 7		7,50	44,5	
T2 W7_B	Toetspunt 2 Woning 7		4,50	45,3	
T2 W7_A	Toetspunt 2 Woning 7		1,50	45,4	
T2 W6_C	Toetspunt 2 Woning 6		7,50	44,4	
T2 W6_B	Toetspunt 2 Woning 6		4,50	45,2	
T2 W6_A	Toetspunt 2 Woning 6		1,50	45,3	
T2 W5_C	Toetspunt 2 Woning 5		7,50	44,3	
T2 W5_B	Toetspunt 2 Woning 5		4,50	45,1	
T2 W5_A	Toetspunt 2 Woning 5		1,50	45,3	
T2 W44_C	Toetspunt 2 Woning 44		7,50	16,4	
T2 W44_B	Toetspunt 2 Woning 44		4,50	15,1	
T2 W44_A	Toetspunt 2 Woning 44		1,50	13,4	
T2 W43_C	Toetspunt 2 Woning 43		7,50	25,3	
T2 W43_B	Toetspunt 2 Woning 43		4,50	24,3	
T2 W43_A	Toetspunt 2 Woning 43		1,50	22,2	
T2 W42_C	Toetspunt 2 Woning 42		7,50	25,9	
T2 W42_B	Toetspunt 2 Woning 42		4,50	25,0	
T2 W42_A	Toetspunt 2 Woning 42		1,50	22,8	
T2 W41_C	Toetspunt 2 Woning 41		7,50	26,4	
T2 W41_B	Toetspunt 2 Woning 41		4,50	25,7	
T2 W41_A	Toetspunt 2 Woning 41		1,50	23,4	
T2 W40_C	Toetspunt 2 Woning 40		7,50	27,1	
T2 W40_B	Toetspunt 2 Woning 40		4,50	26,5	
T2 W40_A	Toetspunt 2 Woning 40		1,50	24,2	
T2 W4_C	Toetspunt 2 Woning 4		7,50	44,2	
T2 W4_B	Toetspunt 2 Woning 4		4,50	44,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Boomvalk

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Boomvalk
 Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T2 W4_A	Toetspunt 2 Woning 4		1,50	45,2	
T2 W39_C	Toetspunt 2 Woning 39		7,50	27,1	
T2 W39_B	Toetspunt 2 Woning 39		4,50	26,7	
T2 W39_A	Toetspunt 2 Woning 39		1,50	24,5	
T2 W38_C	Toetspunt 2 Woning 38		7,50	28,3	
T2 W38_B	Toetspunt 2 Woning 38		4,50	27,9	
T2 W38_A	Toetspunt 2 Woning 38		1,50	25,8	
T2 W37_C	Toetspunt 2 Woning 37		7,50	29,7	
T2 W37_B	Toetspunt 2 Woning 37		4,50	29,4	
T2 W37_A	Toetspunt 2 Woning 37		1,50	27,4	
T2 W36_C	Toetspunt 2 Woning 36		7,50	30,8	
T2 W36_B	Toetspunt 2 Woning 36		4,50	30,5	
T2 W36_A	Toetspunt 2 Woning 36		1,50	28,8	
T2 W35_C	Toetspunt 2 Woning 35		7,50	40,6	
T2 W35_B	Toetspunt 2 Woning 35		4,50	40,7	
T2 W35_A	Toetspunt 2 Woning 35		1,50	40,0	
T2 W34_C	Toetspunt 2 Woning 34		7,50	24,3	
T2 W34_B	Toetspunt 2 Woning 34		4,50	24,0	
T2 W34_A	Toetspunt 2 Woning 34		1,50	21,8	
T2 W33_C	Toetspunt 2 Woning 33		7,50	43,0	
T2 W33_B	Toetspunt 2 Woning 33		4,50	43,4	
T2 W33_A	Toetspunt 2 Woning 33		1,50	43,2	
T2 W32_C	Toetspunt 2 Woning 32		7,50	44,0	
T2 W32_B	Toetspunt 2 Woning 32		4,50	44,5	
T2 W32_A	Toetspunt 2 Woning 32		1,50	44,5	
T2 W31_C	Toetspunt 2 Woning 31		7,50	44,4	
T2 W31_B	Toetspunt 2 Woning 31		4,50	45,1	
T2 W31_A	Toetspunt 2 Woning 31		1,50	45,1	
T2 W30_C	Toetspunt 2 Woning 30		7,50	44,6	
T2 W30_B	Toetspunt 2 Woning 30		4,50	45,3	
T2 W30_A	Toetspunt 2 Woning 30		1,50	45,3	
T2 W3_C	Toetspunt 2 Woning 3		7,50	44,0	
T2 W3_B	Toetspunt 2 Woning 3		4,50	44,8	
T2 W3_A	Toetspunt 2 Woning 3		1,50	45,0	
T2 W29_C	Toetspunt 2 Woning 29		7,50	44,6	
T2 W29_B	Toetspunt 2 Woning 29		4,50	45,3	
T2 W29_A	Toetspunt 2 Woning 29		1,50	45,4	
T2 W28_C	Toetspunt 2 Woning 28		7,50	44,7	
T2 W28_B	Toetspunt 2 Woning 28		4,50	45,3	
T2 W28_A	Toetspunt 2 Woning 28		1,50	45,4	
T2 W27_C	Toetspunt 2 Woning 27		7,50	42,8	
T2 W27_B	Toetspunt 2 Woning 27		4,50	43,1	
T2 W27_A	Toetspunt 2 Woning 27		1,50	42,6	
T2 W26_C	Toetspunt 2 Woning 26		7,50	37,1	
T2 W26_B	Toetspunt 2 Woning 26		4,50	37,1	
T2 W26_A	Toetspunt 2 Woning 26		1,50	36,2	
T2 W25_C	Toetspunt 2 Woning 25		7,50	15,6	
T2 W25_B	Toetspunt 2 Woning 25		4,50	14,3	
T2 W25_A	Toetspunt 2 Woning 25		1,50	12,8	
T2 W24_C	Toetspunt 2 Woning 24		7,50	16,2	
T2 W24_B	Toetspunt 2 Woning 24		4,50	14,1	
T2 W24_A	Toetspunt 2 Woning 24		1,50	11,7	
T2 W23_C	Toetspunt 2 Woning 23		7,50	16,5	
T2 W23_B	Toetspunt 2 Woning 23		4,50	14,3	
T2 W23_A	Toetspunt 2 Woning 23		1,50	11,5	
T2 W22_C	Toetspunt 2 Woning 22		7,50	20,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Boomvalk

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Boomvalk
 Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T2 W22_B	Toetspunt 2 Woning 22		4,50	18,7	
T2 W22_A	Toetspunt 2 Woning 22		1,50	16,2	
T2 W21_C	Toetspunt 2 Woning 21		7,50	18,5	
T2 W21_B	Toetspunt 2 Woning 21		4,50	16,1	
T2 W21_A	Toetspunt 2 Woning 21		1,50	13,0	
T2 W20_C	Toetspunt 2 Woning 20		7,50	18,8	
T2 W20_B	Toetspunt 2 Woning 20		4,50	16,5	
T2 W20_A	Toetspunt 2 Woning 20		1,50	13,7	
T2 W2_C	Toetspunt 2 Woning 2		7,50	43,8	
T2 W2_B	Toetspunt 2 Woning 2		4,50	44,6	
T2 W2_A	Toetspunt 2 Woning 2		1,50	44,8	
T2 W19_C	Toetspunt 2 Woning 19		7,50	18,5	
T2 W19_B	Toetspunt 2 Woning 19		4,50	15,7	
T2 W19_A	Toetspunt 2 Woning 19		1,50	12,5	
T2 W18_C	Toetspunt 2 Woning 18		7,50	37,3	
T2 W18_B	Toetspunt 2 Woning 18		4,50	37,3	
T2 W18_A	Toetspunt 2 Woning 18		1,50	36,4	
T2 W17_C	Toetspunt 2 Woning 17		7,50	33,8	
T2 W17_B	Toetspunt 2 Woning 17		4,50	33,2	
T2 W17_A	Toetspunt 2 Woning 17		1,50	31,0	
T2 W16_C	Toetspunt 2 Woning 16		7,50	39,7	
T2 W16_B	Toetspunt 2 Woning 16		4,50	39,5	
T2 W16_A	Toetspunt 2 Woning 16		1,50	37,9	
T2 W15_C	Toetspunt 2 Woning 15		7,50	40,5	
T2 W15_B	Toetspunt 2 Woning 15		4,50	40,4	
T2 W15_A	Toetspunt 2 Woning 15		1,50	39,1	
T2 W14_C	Toetspunt 2 Woning 14		7,50	41,3	
T2 W14_B	Toetspunt 2 Woning 14		4,50	41,3	
T2 W14_A	Toetspunt 2 Woning 14		1,50	40,4	
T2 W13_C	Toetspunt 2 Woning 13		7,50	42,4	
T2 W13_B	Toetspunt 2 Woning 13		4,50	42,6	
T2 W13_A	Toetspunt 2 Woning 13		1,50	42,0	
T2 W12_C	Toetspunt 2 Woning 12		7,50	43,6	
T2 W12_B	Toetspunt 2 Woning 12		4,50	44,1	
T2 W12_A	Toetspunt 2 Woning 12		1,50	43,8	
T2 W11_C	Toetspunt 2 Woning 11		7,50	44,5	
T2 W11_B	Toetspunt 2 Woning 11		4,50	45,2	
T2 W11_A	Toetspunt 2 Woning 11		1,50	45,2	
T2 W10_C	Toetspunt 2 Woning 10		7,50	44,7	
T2 W10_B	Toetspunt 2 Woning 10		4,50	45,4	
T2 W10_A	Toetspunt 2 Woning 10		1,50	45,5	
T2 W1_C	Toetspunt 2 Woning 1		7,50	34,1	
T2 W1_B	Toetspunt 2 Woning 1		4,50	34,7	
T2 W1_A	Toetspunt 2 Woning 1		1,50	34,8	
T1 W9_C	Toetspunt 1 Woning 9		7,50	23,1	
T1 W9_B	Toetspunt 1 Woning 9		4,50	21,6	
T1 W9_A	Toetspunt 1 Woning 9		1,50	19,7	
T1 W8_C	Toetspunt 1 Woning 8		7,50	22,3	
T1 W8_B	Toetspunt 1 Woning 8		4,50	20,8	
T1 W8_A	Toetspunt 1 Woning 8		1,50	19,0	
T1 W7_C	Toetspunt 1 Woning 7		7,50	21,5	
T1 W7_B	Toetspunt 1 Woning 7		4,50	20,1	
T1 W7_A	Toetspunt 1 Woning 7		1,50	18,3	
T1 W6_C	Toetspunt 1 Woning 6		7,50	21,2	
T1 W6_B	Toetspunt 1 Woning 6		4,50	19,8	
T1 W6_A	Toetspunt 1 Woning 6		1,50	18,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Boomvalk

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Boomvalk
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W5_C	Toetspunt 1 Woning 5		7,50	20,4	
T1 W5_B	Toetspunt 1 Woning 5		4,50	19,1	
T1 W5_A	Toetspunt 1 Woning 5		1,50	17,4	
T1 W44_C	Toetspunt 1 Woning 44		7,50	30,1	
T1 W44_B	Toetspunt 1 Woning 44		4,50	29,1	
T1 W44_A	Toetspunt 1 Woning 44		1,50	26,9	
T1 W43_C	Toetspunt 1 Woning 43		7,50	30,6	
T1 W43_B	Toetspunt 1 Woning 43		4,50	29,7	
T1 W43_A	Toetspunt 1 Woning 43		1,50	27,4	
T1 W42_C	Toetspunt 1 Woning 42		7,50	32,0	
T1 W42_B	Toetspunt 1 Woning 42		4,50	31,3	
T1 W42_A	Toetspunt 1 Woning 42		1,50	28,9	
T1 W41_C	Toetspunt 1 Woning 41		7,50	32,8	
T1 W41_B	Toetspunt 1 Woning 41		4,50	32,2	
T1 W41_A	Toetspunt 1 Woning 41		1,50	29,9	
T1 W40_C	Toetspunt 1 Woning 40		7,50	33,7	
T1 W40_B	Toetspunt 1 Woning 40		4,50	33,2	
T1 W40_A	Toetspunt 1 Woning 40		1,50	31,0	
T1 W4_C	Toetspunt 1 Woning 4		7,50	20,2	
T1 W4_B	Toetspunt 1 Woning 4		4,50	18,8	
T1 W4_A	Toetspunt 1 Woning 4		1,50	17,2	
T1 W39_C	Toetspunt 1 Woning 39		7,50	34,6	
T1 W39_B	Toetspunt 1 Woning 39		4,50	34,3	
T1 W39_A	Toetspunt 1 Woning 39		1,50	32,1	
T1 W38_C	Toetspunt 1 Woning 38		7,50	35,7	
T1 W38_B	Toetspunt 1 Woning 38		4,50	35,5	
T1 W38_A	Toetspunt 1 Woning 38		1,50	33,5	
T1 W37_C	Toetspunt 1 Woning 37		7,50	36,9	
T1 W37_B	Toetspunt 1 Woning 37		4,50	36,7	
T1 W37_A	Toetspunt 1 Woning 37		1,50	35,0	
T1 W36_C	Toetspunt 1 Woning 36		7,50	38,0	
T1 W36_B	Toetspunt 1 Woning 36		4,50	37,9	
T1 W36_A	Toetspunt 1 Woning 36		1,50	36,7	
T1 W35_C	Toetspunt 1 Woning 35		7,50	39,6	
T1 W35_B	Toetspunt 1 Woning 35		4,50	39,6	
T1 W35_A	Toetspunt 1 Woning 35		1,50	38,7	
T1 W34_C	Toetspunt 1 Woning 34		7,50	30,0	
T1 W34_B	Toetspunt 1 Woning 34		4,50	29,0	
T1 W34_A	Toetspunt 1 Woning 34		1,50	26,8	
T1 W33_C	Toetspunt 1 Woning 33		7,50	30,7	
T1 W33_B	Toetspunt 1 Woning 33		4,50	30,0	
T1 W33_A	Toetspunt 1 Woning 33		1,50	27,7	
T1 W32_C	Toetspunt 1 Woning 32		7,50	31,6	
T1 W32_B	Toetspunt 1 Woning 32		4,50	31,0	
T1 W32_A	Toetspunt 1 Woning 32		1,50	28,7	
T1 W31_C	Toetspunt 1 Woning 31		7,50	32,4	
T1 W31_B	Toetspunt 1 Woning 31		4,50	31,9	
T1 W31_A	Toetspunt 1 Woning 31		1,50	29,7	
T1 W30_C	Toetspunt 1 Woning 30		7,50	33,2	
T1 W30_B	Toetspunt 1 Woning 30		4,50	32,9	
T1 W30_A	Toetspunt 1 Woning 30		1,50	30,7	
T1 W3_C	Toetspunt 1 Woning 3		7,50	19,8	
T1 W3_B	Toetspunt 1 Woning 3		4,50	18,4	
T1 W3_A	Toetspunt 1 Woning 3		1,50	16,7	
T1 W29_C	Toetspunt 1 Woning 29		7,50	34,3	
T1 W29_B	Toetspunt 1 Woning 29		4,50	34,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Boomvalk

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Boomvalk
 Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Lden	
T1 W29_A	Toetspunt 1 Woning 29		1,50	32,1	
T1 W28_C	Toetspunt 1 Woning 28		7,50	35,5	
T1 W28_B	Toetspunt 1 Woning 28		4,50	35,5	
T1 W28_A	Toetspunt 1 Woning 28		1,50	33,8	
T1 W27_C	Toetspunt 1 Woning 27		7,50	37,1	
T1 W27_B	Toetspunt 1 Woning 27		4,50	37,1	
T1 W27_A	Toetspunt 1 Woning 27		1,50	36,0	
T1 W26_C	Toetspunt 1 Woning 26		7,50	44,3	
T1 W26_B	Toetspunt 1 Woning 26		4,50	44,9	
T1 W26_A	Toetspunt 1 Woning 26		1,50	44,8	
T1 W25_C	Toetspunt 1 Woning 25		7,50	44,9	
T1 W25_B	Toetspunt 1 Woning 25		4,50	45,7	
T1 W25_A	Toetspunt 1 Woning 25		1,50	45,8	
T1 W24_C	Toetspunt 1 Woning 24		7,50	45,3	
T1 W24_B	Toetspunt 1 Woning 24		4,50	46,2	
T1 W24_A	Toetspunt 1 Woning 24		1,50	46,4	
T1 W23_C	Toetspunt 1 Woning 23		7,50	45,4	
T1 W23_B	Toetspunt 1 Woning 23		4,50	46,3	
T1 W23_A	Toetspunt 1 Woning 23		1,50	46,6	
T1 W22_C	Toetspunt 1 Woning 22		7,50	45,5	
T1 W22_B	Toetspunt 1 Woning 22		4,50	46,5	
T1 W22_A	Toetspunt 1 Woning 22		1,50	46,8	
T1 W21_C	Toetspunt 1 Woning 21		7,50	45,6	
T1 W21_B	Toetspunt 1 Woning 21		4,50	46,5	
T1 W21_A	Toetspunt 1 Woning 21		1,50	46,8	
T1 W20_C	Toetspunt 1 Woning 20		7,50	45,5	
T1 W20_B	Toetspunt 1 Woning 20		4,50	46,5	
T1 W20_A	Toetspunt 1 Woning 20		1,50	46,8	
T1 W2_C	Toetspunt 1 Woning 2		7,50	20,5	
T1 W2_B	Toetspunt 1 Woning 2		4,50	19,2	
T1 W2_A	Toetspunt 1 Woning 2		1,50	17,5	
T1 W19_C	Toetspunt 1 Woning 19		7,50	45,2	
T1 W19_B	Toetspunt 1 Woning 19		4,50	46,2	
T1 W19_A	Toetspunt 1 Woning 19		1,50	46,5	
T1 W18_C	Toetspunt 1 Woning 18		7,50	44,4	
T1 W18_B	Toetspunt 1 Woning 18		4,50	45,2	
T1 W18_A	Toetspunt 1 Woning 18		1,50	45,2	
T1 W17_C	Toetspunt 1 Woning 17		7,50	25,9	
T1 W17_B	Toetspunt 1 Woning 17		4,50	25,2	
T1 W17_A	Toetspunt 1 Woning 17		1,50	22,9	
T1 W16_C	Toetspunt 1 Woning 16		7,50	26,0	
T1 W16_B	Toetspunt 1 Woning 16		4,50	25,4	
T1 W16_A	Toetspunt 1 Woning 16		1,50	23,0	
T1 W15_C	Toetspunt 1 Woning 15		7,50	25,9	
T1 W15_B	Toetspunt 1 Woning 15		4,50	25,2	
T1 W15_A	Toetspunt 1 Woning 15		1,50	22,8	
T1 W14_C	Toetspunt 1 Woning 14		7,50	25,4	
T1 W14_B	Toetspunt 1 Woning 14		4,50	24,5	
T1 W14_A	Toetspunt 1 Woning 14		1,50	22,3	
T1 W13_C	Toetspunt 1 Woning 13		7,50	25,0	
T1 W13_B	Toetspunt 1 Woning 13		4,50	24,1	
T1 W13_A	Toetspunt 1 Woning 13		1,50	21,9	
T1 W12_C	Toetspunt 1 Woning 12		7,50	24,3	
T1 W12_B	Toetspunt 1 Woning 12		4,50	23,2	
T1 W12_A	Toetspunt 1 Woning 12		1,50	21,1	
T1 W11_C	Toetspunt 1 Woning 11		7,50	23,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten Boomvalk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Boomvalk
Groepsreductie: Ja

Naam					
Toetspunt	Omschrijving			Hoogte	Lden
T1 W11_B	Toetspunt 1	Woning 11		4,50	22,6
T1 W11_A	Toetspunt 1	Woning 11		1,50	20,6
T1 W10_C	Toetspunt 1	Woning 10		7,50	23,6
T1 W10_B	Toetspunt 1	Woning 10		4,50	22,2
T1 W10_A	Toetspunt 1	Woning 10		1,50	20,2
T1 W1_C	Toetspunt 1	Woning 1		7,50	43,4
T1 W1_B	Toetspunt 1	Woning 1		4,50	44,2
T1 W1_A	Toetspunt 1	Woning 1		1,50	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE