



11/0082661

Midden- en West-Brabant
Concern Brandweertaken



-- EER

Gemeente Waalwijk
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10500
5140 GB Waalwijk

Gemeente Waalwijk
ingekeken

23 DEC 2011

Concern Brandweertaken
Afdeling Risicobeheersing
Tramsingel 71
Breda
Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (076) 5296600
Fax (076) 5202409

Datum 22 december 2011
Onze referentie U11.001368/HKI/JvdS
Uw referentie M. Ketelaars
Uw mail van 21 november 2011


Behandeld door Dhr. Ing. H. Killaars
Telefoon (076) 529 6778
E-mail harry.killaars@brandweermwb.nl
Onderwerp Advies externe veiligheid
bestemmingsplan Putstraat

Geacht college,

Naar aanleiding van uw verzoek om een advies externe veiligheid voor het bestemmingplan Putstraat, treft u hierbij ons advies aan, inzake art.13 lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het advies is gebaseerd op de door u toegezonden QRA van december 2011 en van het concept bestemmingplan van augustus 2011.

algemeen

Het betreft een nieuw bestemmingplan. De bouw van 17 appartementen wordt hiermee mogelijk gemaakt.

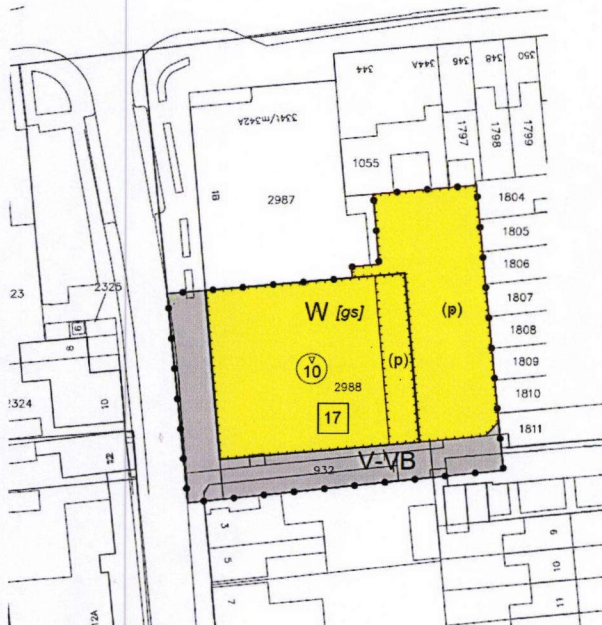




BRANDWEER

Risicoschets

Het plangebied is gelegen op een afstand van ca. 500 m¹ van het doorgaande autoweg en op ca 1350 m¹ van Stahl BV.

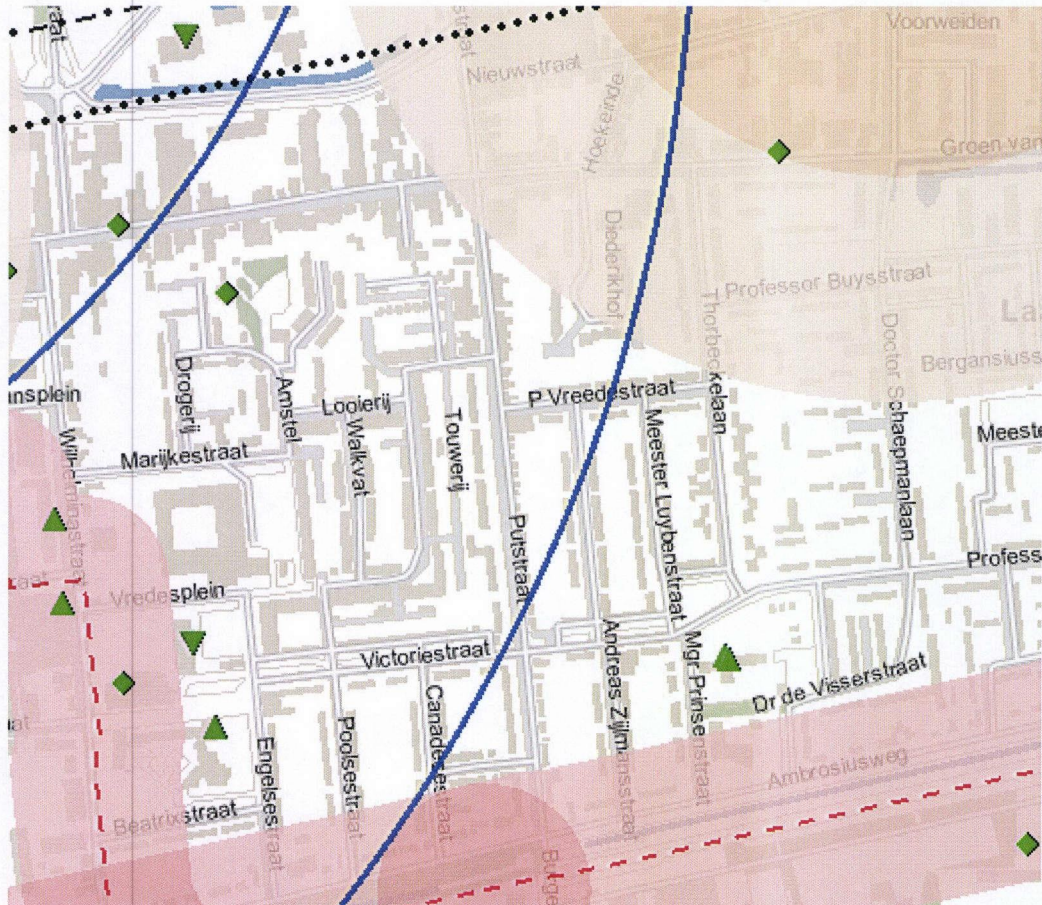

De locatie is gelegen binnen de effectgebieden van verschillende scenario's dominant is een loodsbrand bij Stahl BV en het vrijkomen van een toxische gaswolk van een ernstig scenario op de autoweg. In alle gevallen kunnen personen negatieve gevolgen oplopen indien de rook of toxische stof langer dan 30 minuten wordt opgenomen. Derhalve is het noodzakelijk dat de bewoners bij een loodsbrand en/of toxische wolk kort worden blootgesteld aan gevaarlijke concentraties. Dit kan alleen indien de zelfredzaamheid op orde is en dat personen een handelingsperspectief hebben.

Zelfredzaamheid

Scenario	Gebouw- type	Afwegingscriteria				
		Fysieke gesteldheid personen	Zelfstandig- heid personen	Alarmerings- mogelijkheden personen en aanwezigen	Vlucht- mogelijkheden gebouw & omgeving	Gevaar- inschatting- mogelijkheden- scenario
	appartement	+	+	-	+	+/-

De zelfredzaamheid van de aanwezigen is voldoende. U kunt ervan uitgaan dat de bewoners c.q. werknemers van de woningen van de appartementen zelfredzaam zijn. In het 'hoofdstuk maatregelen' zijn maatregelen genoemd die de zelfredzaamheid nog verder kunnen verbeteren.




BRANDWEER

Hulpverlening

Om effectief en efficiënt hulp te kunnen bieden ten tijde van een ongeval zijn de opkomsttijd, de bereikbaarheid en de bluswatervoorzieningen van belang. De hulpverleningsdiensten moeten voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om alle effecten binnen een kort tijdsbestek te kunnen bestrijden.

Opkomsttijd

De opkomsttijd is minder dan 8 minuten en hiermee wordt voldaan aan de norm voor de opkomsttijden zoals door het bestuur vastgesteld in het Dekkings- en spreidingsplan 2011-2013.

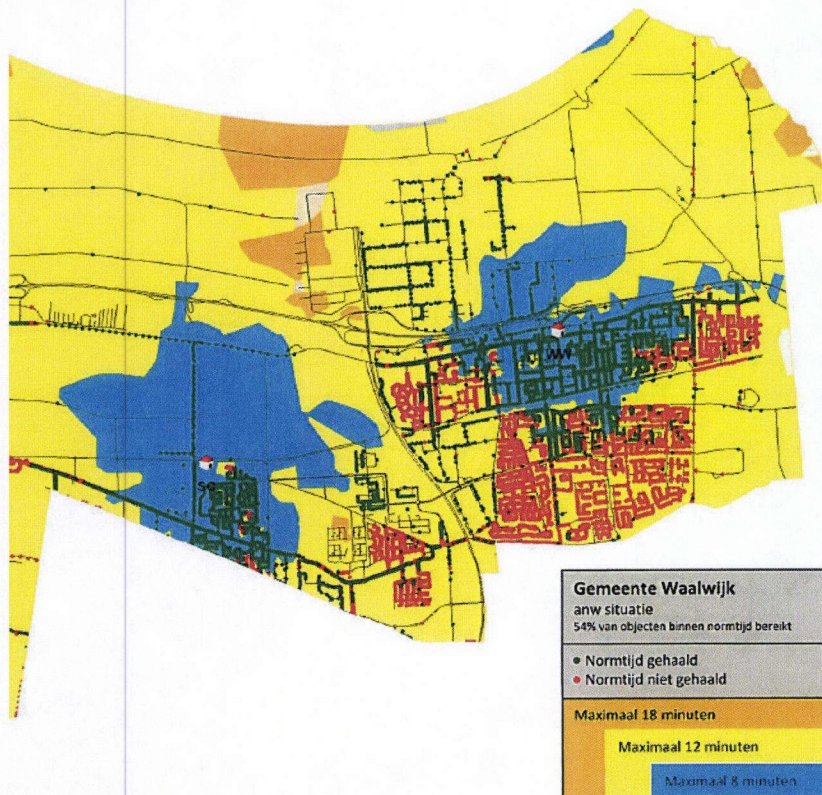

Opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd meldkamer (standaard 1 minuut), uitrijtijd van het betreffende korps en de rijtijd van de kazerne naar de locatie. Genoemde tijden zijn een theoretische benadering en kunnen afhankelijk van de situatie in positieve of negatieve zin afwijken.

Bluswater

In de wijk dienen voldoende bluswatervoorzieningen te worden aangebracht, de capaciteit van de primaire bluswatervoorziening op de drinkwaterleiding dient 60 m³/h te zijn.

Bereikbaarheid

Wij hebben geen opmerkingen ten aanzien van de bereikbaarheid van de wegen mits geen verdere wijzigingen in rijrichtingen en snelheidsbeperkende voorzieningen worden aangebracht.

Waarschuwinginstallatie

Het plangebied ligt binnen het dekkingsgebied van een waarschuwing- en alarmeringsinstallatie. Dit kan gebruikt worden om de bevolking te waarschuwen.

Maatregelen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor het verkleinen van de effecten door middel van bouwkundige, planologische of organisatorische maatregelen. Deze maatregelen dienen tevens ter verbetering van de zelfredzaamheid. De maatregelen richten zich niet slechts tot het bestemmingsplan maar tot de gehele gemeentelijke organisatie.



BRANDWEER

Organisatorische

- Risicocommunicatie, Wij adviseren u om, eventueel samen met de afdeling communicatie van de Veiligheidsregio, actief te communiceren over de risico's en de te nemen maatregelen. Werknemers en bewoners moeten op de hoogte zijn van wat men moet doen in geval van het vrijkomen van toxische (verbrandings)stoffen.

Aandacht moet worden besteed aan het handelingsperspectief van de bewoners dat zodra de bewoners de WAS installatie horen, naar binnen gaan, ramen en deuren sluiten en de ventilatiesystemen afzetten.

Geadviseerd wordt in de meterkast een aparte schakeling aan te brengen om de mechanische ventilatie uit te schakelen.

Hulpverleningscapaciteit

Indien zich een scenario voordoet, zoals beschreven; is de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voldoende ingericht om binnen het eerste uur materieel te kunnen leveren en de ramp te bestrijden.

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvangen wij graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit.

Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,
namens deze,

G.J.P. Verhoeven
Commandant Concern Brandweertaken

In afschrift aan:

- Commandant cluster Dongen. Loon op Zand en Waalwijk, Arjan van den Hoven, Hertog Janstraat 5, 5141 KJ Waalwijk.