

## Memo

|            |                                         |             |
|------------|-----------------------------------------|-------------|
| memonummer | 20150528,401530,water01                 |             |
| datum      | 28 mei 2015                             |             |
| aan        | Gemeente Zundert                        |             |
| van        | A. van Beek                             | Antea Group |
| kopie      | M. Fransen                              | Antea Group |
| project    | Prinsenstraat te Zundert                |             |
| projectnr. | 0401530.00                              |             |
| betreft    | Waterparagraaf Prinsenstraat te Zundert |             |

### Aanleiding

Gemeente Zundert is voornemens om twee bestaande corso-bouwplaatsen binnen de gemeente te verplaatsen en samen te voegen op de locatie aan de Prinsenstraat in Zundert. Het voornemen is om de locatie Prinsenstraat (figuur 1), dat nu de bestemming 'Agrarisch' heeft, te herontwikkelen en twee corso-bouwplaatsen te realiseren. Om deze herontwikkeling mogelijk te kunnen maken dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Onderdeel van de procedure is het doorlopen van een watertoets.

In deze waterparagraaf wordt de huidige en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van het watersysteem om te voldoen aan het landelijke beleid en het beleid van het waterschap.

### Huidige situatie

#### Ligging plangebied

Het plangebied betreft een perceel gelegen ten noorden van de Prinsenstraat te Zundert in de "oksel" van de Prinsenstraat en de nieuwe Randweg. De oppervlakte van het perceel bedraagt circa 0,6 ha. Het plangebied is momenteel onverhard en in gebruik als grasland/akkerland. De Kleine Beek en het plangebied voor de nieuwe Randweg zijn ten westen aanwezig. Op onderstaande luchtfoto is het plangebied weergegeven.



**Figuur 1** Luchtfoto met globale ligging plangebied (bron: Googlemaps)

## **Maaiveldhoogte**

De maaiveldhoogte in het plangebied ligt op circa NAP +8,0 m (bron: ahn.nl).

## **Bodemopbouw**

In het Dino-loket van TNO zijn verschillende boringen gevonden in de omgeving van het plangebied. De boringen geven inzicht in de bodemopbouw tot maximaal 61 meter beneden maaiveld. De eerste 1 a 2 meter beneden maaiveld bestaat voornamelijk matig fijn tot matig grof zand. Van circa 2 meter beneden maaiveld tot 13 meter beneden maaiveld, bestaat de bodem uit een leemlaag. Vervolgens bestaat de bodem tot de een diepte van 37 meter beneden maaiveld uit fijn zand. Onder deze laag fijn zand is tot de maximaal geboorde diepte van 61 meter beneden maaiveld matig grof zand aanwezig.

## **Grondwater**

### *Geohydrologie*

Ten aanzien van de geohydrologie kan het volgende worden vermeld:

- regionale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket: noordoostelijk.

De gegevens over de geohydrologie zijn verkregen uit de Grondwaterkaart van Nederland (DGV-TNO).

### *Grondwaterstand*

Door de variatie in maaiveldhoogte is er eveneens een sterke variatie in de aard van het grondwater in de omgeving van Zundert. De kern van Zundert ligt op een hoger gelegen dekzandrug. Hier treedt infiltratie van neerslag op. De grondwaterstanden liggen hier relatief diep ten opzichte van maaiveld: grondwatertrap VI en VII, met een Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) van 40 - 80 cm -mv. of meer dan 80 cm -mv., en een Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) van meer dan 120 cm -mv.

De Kleine Beek heeft een drainerende werking, waardoor hier kwelwater uittreedt. In de Wateratlas Noord-Brabant is het plangebied aangeduid als gebied waar kwel kan voorkomen. Mede door de lagere maaiveldligging van het beekdal liggen de grondwaterstanden nabij de Kleine Beek ondiep: grondwatertrap III met een GHG van minder dan 40 cm -mv. en een GLG van 80 tot 120 cm -mv.

Voor het plangebied is een grondwatertrap VI aangeduid met een GHG van 40 - 80 cm -mv. en een GLG van meer dan 120 cm -mv.

### *Peilbuizen gemeente Zundert*

Nabij het plangebied zijn twee peilbuizen van de gemeente Zundert aanwezig. De grondwaterstand in peilbuis 9511 is vanaf 2011 gemonitord. Uit de waarnemingen blijkt dat de GHG nabij het plangebied (peilbuis 9101 en 9511) van vrijwel direct onder maaiveld aanwezig is en de GLG op circa 85 cm -mv. tot 110 cm -mv. varieert. De ligging van de peilbuizen en gemeten grondwaterstanden zijn opgenomen in bijlage 1.

### *(Grondwater)beschermingsgebied*

Het plangebied is niet in een grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied gelegen (Provinciale Milieuverordening 2010).

## **Oppervlaktewater**

Ten westen van het plangebied is de Kleine Beek gelegen, een categorie A-waterloop. Aan de rondom het plangebied zijn B-waterlopen gelegen welke afwateren op de Kleine Beek. Een overzicht van de aanwezige waterlopen is opgenomen in figuur 2.



**Figuur 2** Overzicht oppervlaktewater (bron: Waterschap Brabantse Delta)

### Beschermde gebieden

#### *Reserveringsgebied waterberging*

Een deel van het plangebied is aangewezen als reserveringsgebied voor waterberging (zie figuur 2) en is opgenomen in Provinciaal Waterplan 2010-2015 en in de Structuurvisie ruimtelijke ordening als onderdeel van de gebieden voor waterberging. Tevens zijn deze gebieden opgenomen in de Verordening ruimte. Met de reserveringsgebieden waterberging zijn de gebieden bedoeld die zijn vastgelegd op kaart omdat deze in de toekomst noodzakelijk kunnen zijn voor waterberging. De komende jaren gaan de waterschappen verdere berekeningen uitvoeren waaruit een nadere begrenzing van deze gebieden volgt.



**Figuur 3** Ligging reserveringsgebied waterberging (bron: Wateratlas Provincie Noord-Brabant)

#### *Keurbeschermingsgebied*

De Kleine Beek gelegen ten westen van het plangebied is een volledig beschermd gebied zoals aangegeven in de Keur gelegen (Keur Waterschap Brabantse Delta). Het plangebied zelf valt buiten het volledig beschermd gebied.

## **Riolering**

Binnen het plangebied liggen geen afwatertransportleidingen van waterschap Brabantse Delta.

In de huidige situatie is er vanuit het plangebied geen rioolaansluiting aanwezig op de drukriolering gelegen in de Prinsenstraat, zie bijlage 2. Het hemelwater dat terecht komt in het plangebied infiltreert ter plaatsen in de bodem of stroomt af naar de aanwezige waterlopen.

## **Beleid**

### **Algemeen**

In 2009 zijn de eerdere beleidsdoelen ten aanzien van water (o.m. Nationaal Bestuursakkoord Water - geactualiseerd, de 4<sup>e</sup> Nota water, en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)) in concrete beleidsdoelen en maatregelen vertaald. Deze zijn opgenomen in het Nationale waterplan 2010-2015, het provinciale waterplan Noord-Brabant 2010-2015 en het waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Brabantse Delta. De waterplannen op deze drie niveaus zijn gelijktijdig opgesteld en sluiten inhoudelijk op elkaar aan.

De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is uitgewerkt in de twee drietrapsstrategieën voor: waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en waterkwaliteit (schoonhouden, schoon en vuil scheiden, zuiveren).

### **Europees beleid**

Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Nederland een resultaatsverplichting voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit en ecologie van grond- en oppervlaktewatersystemen. Voor grote wateren of watersystemen, de zogenaamde KRW-waterlichamen, zijn hiertoe doelen opgesteld. De (bindende) maatregelen om de doelen te bereiken zijn vastgelegd in de stroomgebiedsbeheerplannen. Voor de overige wateren geldt minimaal het stand-still principe. Waterbeheerders mogen hiervoor zelf aanvullende doelen opstellen.

### **Rijksbeleid**

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het rijksbeleid is de watertoets. De watertoets wordt toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Als een gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder op de hoogte van dit voornemen. De waterbeheerder stelt dan een zogenaamd wateradvies op. Het ruimtelijk plan geeft in de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit wateradvies. In de watertoets worden alle aspecten van water meegenomen.

### **Provinciaal beleid**

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en -beheer voor de korte en de lange termijn, rekening houdend met Europese, landelijke, provinciale en regionale doelen, duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met talloze belanghebbende (water)partijen in Brabant.

Het Provinciaal Waterplan borduurt ook voort op het beleid en de maatregelen die in het Reconstructieplan en de Verordening Ruimte zijn opgenomen, zoals de reservering voor waterberging.

In de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (PMV) zijn milieuregels opgenomen die het drinkwater moeten beschermen. Het grondwater rond de Brabantse drinkwaterwinningen wordt beschermd met speciale zones.

### **Regionaal beleid**

#### *Gemeente Zundert*

De gemeente Zundert heeft in 2006 in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta een waterplan vastgesteld. In het waterplan Zundert zijn de uitgangpunten voor de watertoets bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Zundert weergegeven. In 2008 hebben de gemeente en het waterschap gezamenlijk een afvalwaterakkoord gesloten. Het gemeentelijke beleid geeft de visie en doelen ten aanzien van (afval)water weer, alsmede te treffen maatregelen.

#### *Waterschap Brabantse Delta*

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het gaat dan om het waterkwantiteits en - kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer. Het waterschap heeft de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 2010-2015, wat is afgestemd op Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn veiligheid, droge voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en het waterschap als calamiteitenorganisatie. Het waterschap heeft in een toetsingskader RO "De ruimte blauw geordend" aangegeven wat de ruimtelijke consequenties zijn van het waterbeleid.

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta.

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de 'Beleidsregels waterkering, waterkwantiteit en grondwater waterschap Brabantse Delta', 'Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur', 'Algemene regels waterschap Brabantse Delta', 'Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater' en 'beleidsregel Waterlopen op orde 2011'.

### Watertoets

Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt.


### Toekomstige situatie

#### Ontwikkeling

In de toekomstige situatie worden twee corsobouwplaatsen gerealiseerd binnen het plangebied. De definitieve inrichting van het plangebied is vooralsnog niet exact bekend. De corsobouwplaatsen zijn opgedeeld in:

- een permanent bouwwerk met een maximaal bouwvlak van 250 m<sup>2</sup>, maximale goothoogte van 3,5 meter en een maximale bouwhoogte van 5 meter;
- een tijdelijk bouwwerk (tent) met een maximaal oppervlakte van 650 m<sup>2</sup> en een maximale bouwhoogte van 12 meter;
- ruimte voor het parkeren en het in- en uitrijden van de corsowagen, circa 1500 m<sup>2</sup>.

De corsobouwplaatsen worden ontsloten door een ontsluitingsweg die gerealiseerd zal worden binnen het plangebied. Daarnaast wordt als afscherming van de randweg een groenstrook aangelegd in het noorden van het plangebied. Deze strook zorgt daarnaast voor een toevoeging van groen en natuurwaarden. Daarmee blijft er naast een fietsverbinding ook een voetgangersverbinding bestaan op de Prinsenstraat.

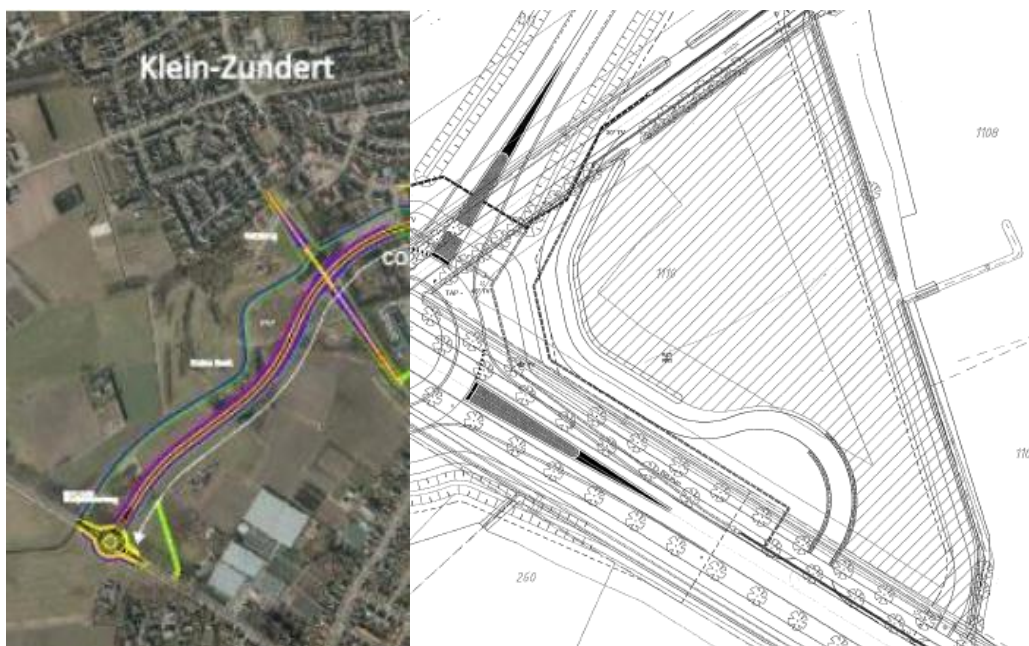

**Figuur 4 Ligging randweg en ontsluitingsweg voor perceel 60 en corsobouwplaatsen**

### **Waterkwaliteit**

Het hemelwater dat terechtkomt op de bebouwing en de terreinverharding wordt beschouwd als schoon wanneer geen uitlogende bouwmaterialen (zoals lood, koper, zink en zacht PVC) gebruikt worden. Dit schone hemelwater dient gescheiden van het vuilwater verwerkt te worden.

### **Oppervlaktewater en beschermde gebieden**

De aan- en afvoer functie van de aanwezige B-waterlopen rondom het plangebied dient gewaarborgd te blijven. Ten behoeve van de ontwikkeling worden geen bestaande sloten of waterlopen gedempt.

#### *Reserveringsgebied waterberging*

Waterschap Brabantse Delta heeft het volgende aangegeven met betrekking tot de ligging van het plangebied binnen een reserveringsgebied voor waterberging: Het waterschap zal geen maatregelen nemen op kleinere individuele percelen om waterbergingen aan te leggen. Dit is ook de reden dat er grotere gebieden worden aangelegd. In de afgelopen periode zijn er een aantal maatregelen genomen waardoor er extra water geborgen kan worden in de Kleine Beek. Daarnaast zal de komende jaren het gebied langs de nieuw aan te leggen randweg Zundert worden ingericht. Mochten er nog extra maatregelen voor waterberging nodig zijn dan is het beter om maatregelen in dit gebied langs de Randweg uit te voeren.

### **Waterkwantiteit**

#### *Vuilwater*

De vuilwaterafvoer (DWA) van de ontwikkeling wordt aangesloten middels een drukrioolgemaal op de drukriolering aanwezig in de Prinsenstraat.


#### *Hemelwater*

Gezien beperkte toename verhard oppervlak (naar verwachting minder dan 2.000 m<sup>2</sup>) is er conform 'Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater' van het waterschap geen berging benodigd. Indien er wel sprake is van meer dan 2.000 m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak dient 60 mm per m<sup>2</sup> berging worden gerealiseerd. De gemeente Zundert heeft aangegeven dat de hemelwaterafvoer vanaf de percelen gescheiden van de vuilwaterafvoer moet worden aangeleverd op de omliggende B-waterlopen.

### **Ontwateringsdiepte**

De gewenste ontwateringsdiepte voor nieuw stedelijk gebied is over het algemeen minimaal 70 cm. Op basis van de beschikbare grondwatergegevens is de GHG te bepalen. De GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) ligt naar verwachting slechts enkele cm beneden maaiveld. Deze ontwateringsdiepte is voor nieuwe bebouwing niet voldoende. Maatregelen ten behoeve van voldoende ontwatering zoals ophoging of drainage zijn nodig. Bij de verdere uitwerking van het plan moet op basis van de gegevens over de optredende grondwaterstand en maaiveldhoogte in het plangebied de benodigde aanleghoogte worden bepaald.



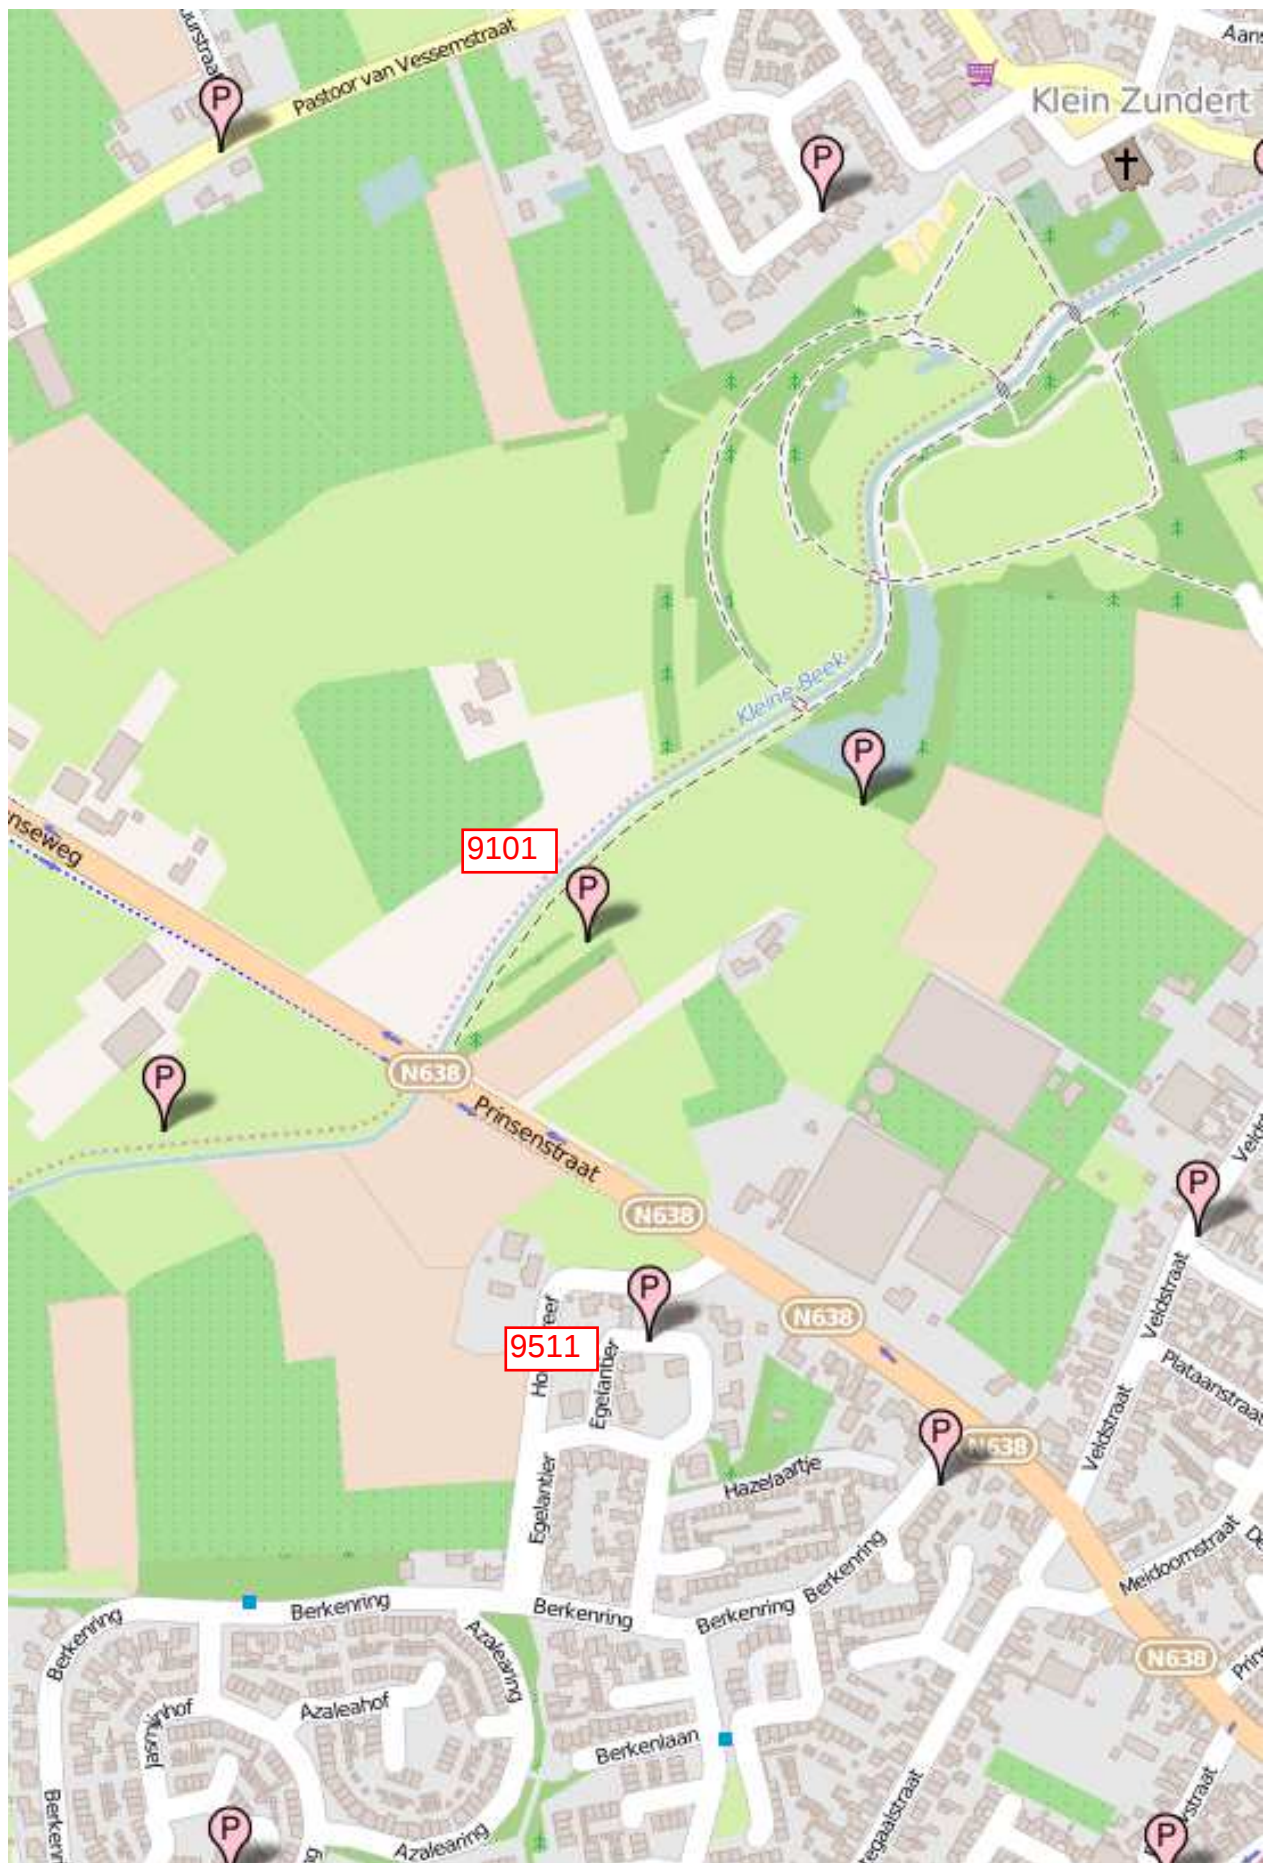

Peilbuisnummer: 9101

Stad: Zundert

Straatnaam: Bosje nabij Prinsenstraat 58

Maaiveldhoogte [m NAP]: 7,64

Onderzijde filter [m NAP]: 0,00

Onderzijde filter [m mv]: 0,00

Meetfrequentie [x per uur]: 1


Bijzonderheden:

Handmeting [m NAP]: 7,51

Verschil (m):


Logger [m NAP]: 7,53

0,02

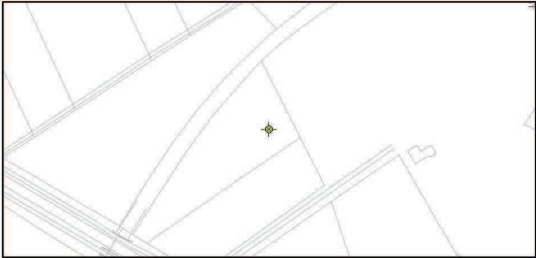

(kaart is noordgericht)

Rapportage januari 2015

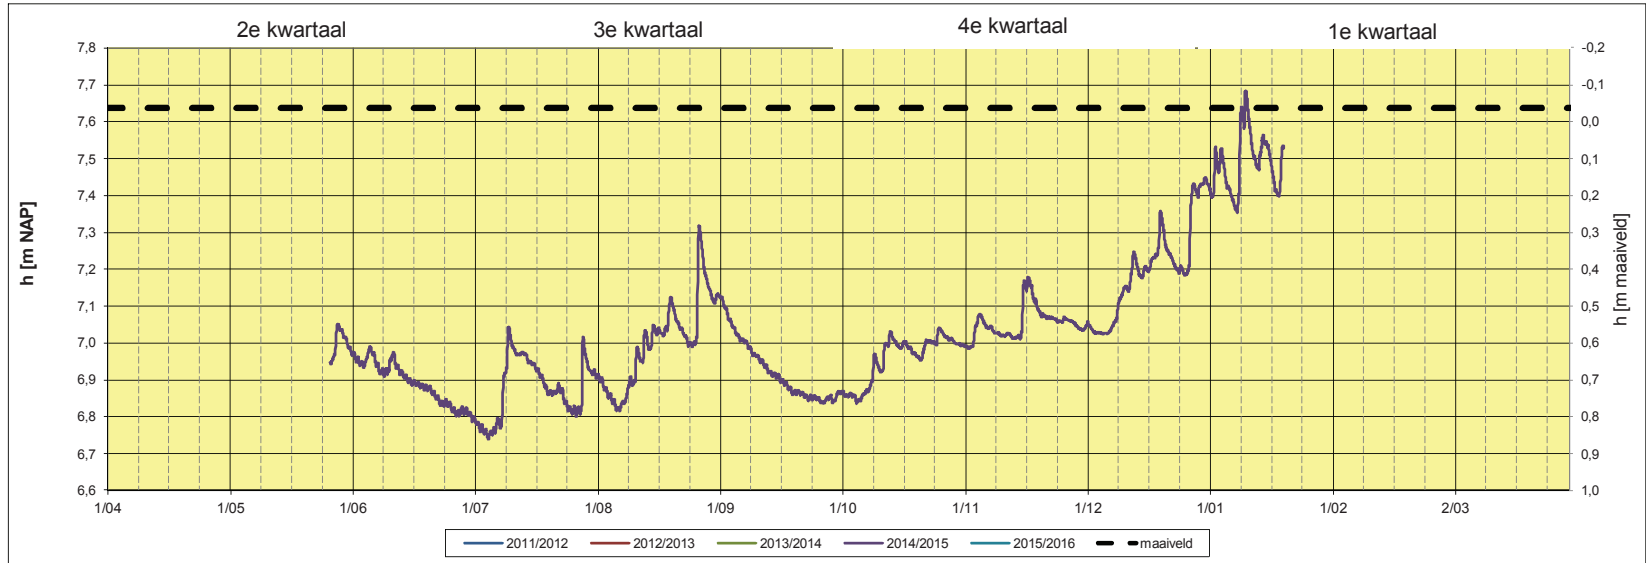

gemeten waarden in m t.o.v. NAP; weergegeven zijn de laatste metingen per dag

| 2e kwartaal |       |       |       |       |       | 3e kwartaal |       |       |       |       |       | 4e kwartaal |       |       |       |       |       | 1e kwartaal |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Datum       | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Datum       | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Datum       | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | Datum       | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| 1-4         |       |       |       |       |       | 1-7         |       |       |       | 6,78  |       | 1-10        |       |       |       | 6,86  |       | 1-1         |       |       |       |       | 7,40  |
| 2-4         |       |       |       |       |       | 2-7         |       |       |       | 6,76  |       | 2-10        |       |       |       | 6,86  |       | 2-1         |       |       |       |       | 7,49  |
| 3-4         |       |       |       |       |       | 3-7         |       |       |       | 6,75  |       | 3-10        |       |       |       | 6,85  |       | 3-1         |       |       |       |       | 7,53  |
| 4-4         |       |       |       |       |       | 4-7         |       |       |       | 6,74  |       | 4-10        |       |       |       | 6,84  |       | 4-1         |       |       |       |       | 7,46  |
| 5-4         |       |       |       |       |       | 5-7         |       |       |       | 6,75  |       | 5-10        |       |       |       | 6,85  |       | 5-1         |       |       |       |       | 7,42  |
| 6-4         |       |       |       |       |       | 6-7         |       |       |       | 6,78  |       | 6-10        |       |       |       | 6,86  |       | 6-1         |       |       |       |       | 7,38  |
| 7-4         |       |       |       |       |       | 7-7         |       |       |       | 6,77  |       | 7-10        |       |       |       | 6,87  |       | 7-1         |       |       |       |       | 7,36  |
| 8-4         |       |       |       |       |       | 8-7         |       |       |       | 6,92  |       | 8-10        |       |       |       | 6,91  |       | 8-1         |       |       |       |       | 7,64  |
| 9-4         |       |       |       |       |       | 9-7         |       |       |       | 7,04  |       | 9-10        |       |       |       | 6,95  |       | 9-1         |       |       |       |       | 7,68  |
| 10-4        |       |       |       |       |       | 10-7        |       |       |       | 6,99  |       | 10-10       |       |       |       | 6,92  |       | 10-1        |       |       |       |       | 7,60  |
| 11-4        |       |       |       |       |       | 11-7        |       |       |       | 6,97  |       | 11-10       |       |       |       | 7,00  |       | 11-1        |       |       |       |       | 7,51  |
| 12-4        |       |       |       |       |       | 12-7        |       |       |       | 6,97  |       | 12-10       |       |       |       | 7,01  |       | 12-1        |       |       |       |       | 7,48  |
| 13-4        |       |       |       |       |       | 13-7        |       |       |       | 6,97  |       | 13-10       |       |       |       | 7,01  |       | 13-1        |       |       |       |       | 7,52  |
| 14-4        |       |       |       |       |       | 14-7        |       |       |       | 6,95  |       | 14-10       |       |       |       | 7,00  |       | 14-1        |       |       |       |       | 7,54  |
| 15-4        |       |       |       |       |       | 15-7        |       |       |       | 6,94  |       | 15-10       |       |       |       | 6,98  |       | 15-1        |       |       |       |       | 7,52  |
| 16-4        |       |       |       |       |       | 16-7        |       |       |       | 6,93  |       | 16-10       |       |       |       | 7,00  |       | 16-1        |       |       |       |       | 7,45  |
| 17-4        |       |       |       |       |       | 17-7        |       |       |       | 6,91  |       | 17-10       |       |       |       | 6,99  |       | 17-1        |       |       |       |       | 7,40  |
| 18-4        |       |       |       |       |       | 18-7        |       |       |       | 6,88  |       | 18-10       |       |       |       | 6,97  |       | 18-1        |       |       |       |       | 7,49  |
| 19-4        |       |       |       |       |       | 19-7        |       |       |       | 6,86  |       | 19-10       |       |       |       | 6,96  |       | 19-1        |       |       |       |       | 7,53  |
| 20-4        |       |       |       |       |       | 20-7        |       |       |       | 6,86  |       | 20-10       |       |       |       | 6,95  |       | 20-1        |       |       |       |       |       |
| 21-4        |       |       |       |       |       | 21-7        |       |       |       | 6,87  |       | 21-10       |       |       |       | 6,99  |       | 21-1        |       |       |       |       |       |
| 22-4        |       |       |       |       |       | 22-7        |       |       |       | 6,86  |       | 22-10       |       |       |       | 7,01  |       | 22-1        |       |       |       |       |       |
| 23-4        |       |       |       |       |       | 23-7        |       |       |       | 6,84  |       | 23-10       |       |       |       | 7,01  |       | 23-1        |       |       |       |       |       |
| 24-4        |       |       |       |       |       | 24-7        |       |       |       | 6,82  |       | 24-10       |       |       |       | 7,00  |       | 24-1        |       |       |       |       |       |
| 25-4        |       |       |       |       |       | 25-7        |       |       |       | 6,81  |       | 25-10       |       |       |       | 7,03  |       | 25-1        |       |       |       |       |       |
| 26-4        |       |       |       |       |       | 26-7        |       |       |       | 6,80  |       | 26-10       |       |       |       | 7,02  |       | 26-1        |       |       |       |       |       |
| 27-4        |       |       |       |       |       | 27-7        |       |       |       | 6,81  |       | 27-10       |       |       |       | 7,01  |       | 27-1        |       |       |       |       |       |
| 28-4        |       |       |       |       |       | 28-7        |       |       |       | 6,98  |       | 28-10       |       |       |       | 7,01  |       | 28-1        |       |       |       |       |       |
| 29-4        |       |       |       |       |       | 29-7        |       |       |       | 6,93  |       | 29-10       |       |       |       | 7,00  |       | 29-1        |       |       |       |       |       |
| 30-4        |       |       |       |       |       | 30-7        |       |       |       | 6,92  |       | 30-10       |       |       |       | 7,00  |       | 30-1        |       |       |       |       |       |
| 1-5         |       |       |       |       |       | 31-7        |       |       |       | 6,90  |       | 31-10       |       |       |       | 6,99  |       | 31-1        |       |       |       |       |       |
| 2-5         |       |       |       |       |       | 1-8         |       |       |       | 6,90  |       | 1-11        |       |       |       | 6,99  |       | 1-2         |       |       |       |       |       |
| 3-5         |       |       |       |       |       | 2-8         |       |       |       | 6,87  |       | 2-11        |       |       |       | 6,99  |       | 2-2         |       |       |       |       |       |
| 4-5         |       |       |       |       |       | 3-8         |       |       |       | 6,85  |       | 3-11        |       |       |       | 7,05  |       | 3-2         |       |       |       |       |       |
| 5-5         |       |       |       |       |       | 4-8         |       |       |       | 6,84  |       | 4-11        |       |       |       | 7,07  |       | 4-2         |       |       |       |       |       |
| 6-5         |       |       |       |       |       | 5-8         |       |       |       | 6,82  |       | 5-11        |       |       |       | 7,05  |       | 5-2         |       |       |       |       |       |
| 7-5         |       |       |       |       |       | 6-8         |       |       |       | 6,83  |       | 6-11        |       |       |       | 7,04  |       | 6-2         |       |       |       |       |       |
| 8-5         |       |       |       |       |       | 7-8         |       |       |       | 6,84  |       | 7-11        |       |       |       | 7,03  |       | 7-2         |       |       |       |       |       |
| 9-5         |       |       |       |       |       | 8-8         |       |       |       | 6,88  |       | 8-11        |       |       |       | 7,03  |       | 8-2         |       |       |       |       |       |
| 10-5        |       |       |       |       |       | 9-8         |       |       |       | 6,89  |       | 9-11        |       |       |       | 7,02  |       | 9-2         |       |       |       |       |       |
| 11-5        |       |       |       |       |       | 10-8        |       |       |       | 6,98  |       | 10-11       |       |       |       | 7,02  |       | 10-2        |       |       |       |       |       |
| 12-5        |       |       |       |       |       | 11-8        |       |       |       | 6,95  |       | 11-11       |       |       |       | 7,03  |       | 11-2        |       |       |       |       |       |
| 13-5        |       |       |       |       |       | 12-8        |       |       |       | 7,03  |       | 12-11       |       |       |       | 7,01  |       | 12-2        |       |       |       |       |       |
| 14-5        |       |       |       |       |       | 13-8        |       |       |       | 6,98  |       | 13-11       |       |       |       | 7,02  |       | 13-2        |       |       |       |       |       |
| 15-5        |       |       |       |       |       | 14-8        |       |       |       | 7,04  |       | 14-11       |       |       |       | 7,02  |       | 14-2        |       |       |       |       |       |
| 16-5        |       |       |       |       |       | 15-8        |       |       |       | 7,02  |       | 15-11       |       |       |       | 7,16  |       | 15-2        |       |       |       |       |       |
| 17-5        |       |       |       |       |       | 16-8        |       |       |       | 7,03  |       | 16-11       |       |       |       | 7,18  |       | 16-2        |       |       |       |       |       |
| 18-5        |       |       |       |       |       | 17-8        |       |       |       | 7,03  |       | 17-11       |       |       |       | 7,13  |       | 17-2        |       |       |       |       |       |
| 19-5        |       |       |       |       |       | 18-8        |       |       |       | 7,09  |       | 18-11       |       |       |       | 7,10  |       | 18-2        |       |       |       |       |       |
| 20-5        |       |       |       |       |       | 19-8        |       |       |       | 7,10  |       | 19-11       |       |       |       | 7,08  |       | 19-2        |       |       |       |       |       |
| 21-5        |       |       |       |       |       | 20-8        |       |       |       | 7,06  |       | 20-11       |       |       |       | 7,07  |       | 20-2        |       |       |       |       |       |
| 22-5        |       |       |       |       |       | 21-8        |       |       |       | 7,04  |       | 21-11       |       |       |       | 7,07  |       | 21-2        |       |       |       |       |       |
| 23-5        |       |       |       |       |       | 22-8        |       |       |       | 7,02  |       | 22-11       |       |       |       | 7,07  |       | 22-2        |       |       |       |       |       |
| 24-5        |       |       |       |       |       | 23-8        |       |       |       | 6,99  |       | 23-11       |       |       |       | 7,06  |       | 23-2        |       |       |       |       |       |
| 25-5        |       |       |       |       |       | 24-8        |       |       |       | 6,99  |       | 24-11       |       |       |       | 7,06  |       | 24-2        |       |       |       |       |       |
| 26-5        |       |       |       |       | 6,95  | 25-8        |       |       |       | 7,02  |       | 25-11       |       |       |       | 7,06  |       | 25-2        |       |       |       |       |       |
| 27-5        |       |       |       |       | 7,03  | 26-8        |       |       |       | 7,29  |       | 26-11       |       |       |       | 7,06  |       | 26-2        |       |       |       |       |       |
| 28-5        |       |       |       |       | 7,03  | 27-8        |       |       |       | 7,19  |       | 27-11       |       |       |       | 7,06  |       | 27-2        |       |       |       |       |       |
| 29-5        |       |       |       |       | 7,02  | 28-8        |       |       |       | 7,15  |       | 28-11       |       |       |       | 7,04  |       | 28-2        |       |       |       |       |       |
| 30-5        |       |       |       |       | 6,99  | 29-8        |       |       |       | 7,12  |       | 29-11       |       |       |       | 7,04  |       | 29-2        |       |       |       |       |       |
| 31-5        |       |       |       |       | 6,97  | 30-8        |       |       |       | 7,13  |       | 30-11       |       |       |       | 7,04  |       | 1-3         |       |       |       |       |       |
| 1-6         |       |       |       |       | 6,95  | 31-8        |       |       |       | 7,12  |       | 1-12        |       |       |       | 7,05  |       | 2-3         |       |       |       |       |       |
| 2-6         |       |       |       |       | 6,94  | 1-9         |       |       |       | 7,10  |       | 2-12        |       |       |       | 7,03  |       | 3-3         |       |       |       |       |       |
| 3-6         |       |       |       |       | 6,94  | 2-9         |       |       |       | 7,06  |       | 3-12        |       |       |       | 7,03  |       | 4-3         |       |       |       |       |       |
| 4-6         |       |       |       |       | 6,98  | 3-9         |       |       |       | 7,04  |       | 4-12        |       |       |       | 7,03  |       | 5-3         |       |       |       |       |       |
| 5-6         |       |       |       |       | 6,97  | 4-9         |       |       |       | 7,02  |       | 5-12        |       |       |       | 7,03  |       | 6-3         |       |       |       |       |       |
| 6-6         |       |       |       |       | 6,94  | 5-9         |       |       |       | 7,01  |       | 6-12        |       |       |       | 7,03  |       | 7-3         |       |       |       |       |       |
| 7-6         |       |       |       |       | 6,92  | 6-9         |       |       |       | 7,00  |       | 7-12        |       |       |       | 7,05  |       | 8-3         |       |       |       |       |       |
| 8-6         |       |       |       |       | 6,91  | 7-9         |       |       |       | 6,99  |       | 8-12        |       |       |       | 7,07  |       | 9-3         |       |       |       |       |       |
| 9-6         |       |       |       |       | 6,92  | 8-9         |       |       |       | 6,97  |       | 9-12        |       |       |       | 7,12  |       | 10-3        |       |       |       |       |       |
| 10-6        |       |       |       |       | 6,97  | 9-9         |       |       |       | 6,96  |       | 10-12       |       |       |       | 7,15  |       | 11-3        |       |       |       |       |       |
| 11-6        |       |       |       |       | 6,93  | 10-9        |       |       |       | 6,95  |       | 11-12       |       |       |       | 7,14  |       | 12-3        |       |       |       |       |       |
| 12-6        |       |       |       |       | 6,91  | 11-9        |       |       |       | 6,94  |       | 12-12       |       |       |       | 7,24  |       | 13-3        |       |       |       |       |       |
| 13-6        |       |       |       |       | 6,90  | 12-9        |       |       |       | 6,92  |       | 13-12       |       |       |       | 7,21  |       | 14-3        |       |       |       |       |       |
| 14-6        |       |       |       |       | 6,89  | 13-9        |       |       |       | 6,91  |       | 14-12       |       |       |       | 7,18  |       | 15-3        |       |       |       |       |       |
| 15-6        |       |       |       |       | 6,89  | 14-9        |       |       |       | 6,91  |       | 15-12       |       |       |       | 7,21  |       | 16-3        |       |       |       |       |       |
| 16-6        |       |       |       |       | 6,88  | 15-9        |       |       |       | 6,89  |       | 16-12       |       |       |       | 7,20  |       | 17-3        |       |       |       |       |       |
| 17-6        |       |       |       |       | 6,88  | 16-9        |       |       |       | 6,89  |       | 17-12       |       |       |       | 7,23  |       | 18-3        |       |       |       |       |       |
| 18-6        |       |       |       |       | 6,87  | 17-9        | </    |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |

Peilbuisnummer: 9511

Stad: Zundert

Straatnaam: Egelantier 16

Maaiveldhoogte [m NAP]: 8,96

Onderzijde filter [m NAP]: 7,56

Onderzijde filter [m mv]: 1,40

Meetfrequentie [x per uur]: 1


Bijzonderheden:

Handmeting [m NAP]: 8,91

Verschil (m):


Logger [m NAP]: 8,92

0,01

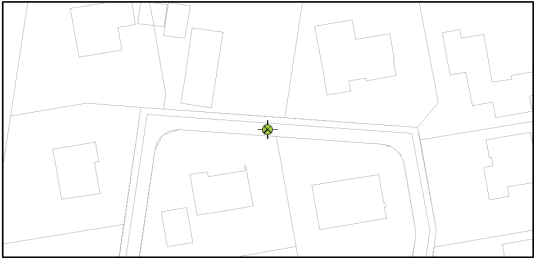

(kaart is noordgericht)

Rapportage januari 2015

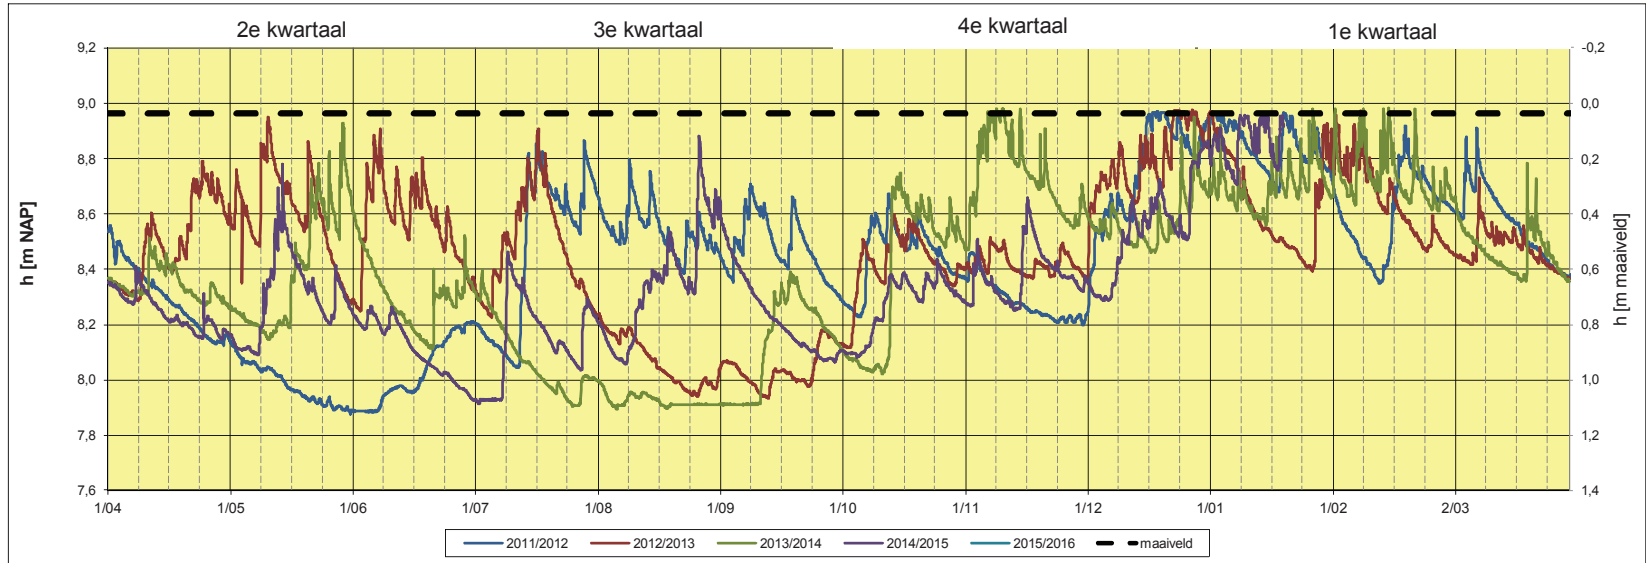

gemeten waarden in m t.o.v. NAP; weergegeven zijn de laatste metingen per dag

| 2e kwartaal |       |       |       |       | 3e kwartaal |       |       |       |       | 4e kwartaal |       |       |       |       | 1e kwartaal |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Datum       | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16       | Datum | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15       | 15/16 | Datum | 11/12 | 12/13 | 13/14       | 14/15 | 15/16 | Datum | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
| 1-4         | 8,53  | 8,35  | 8,36  | 8,34  |             | 1-7   | 8,20  | 8,31  | 8,30  | 7,92        |       | 1-10  | 8,27  | 8,12  | 8,09        | 8,10  |       | 1-1   | 8,97  | 8,94  | 8,75  | 8,86  |       |
| 2-4         | 8,42  | 8,35  | 8,34  | 8,33  |             | 2-7   | 8,19  | 8,29  | 8,30  | 7,93        |       | 2-10  | 8,27  | 8,12  | 8,08        | 8,10  |       | 2-1   | 8,95  | 8,87  | 8,66  | 8,84  |       |
| 3-4         | 8,49  | 8,34  | 8,34  | 8,31  |             | 3-7   | 8,16  | 8,26  | 8,32  | 7,93        |       | 3-10  | 8,25  | 8,18  | 8,07        | 8,09  |       | 3-1   | 8,94  | 8,85  | 8,77  | 8,90  |       |
| 4-4         | 8,45  | 8,32  | 8,33  | 8,29  |             | 4-7   | 8,15  | 8,24  | 8,28  | 7,93        |       | 4-10  | 8,23  | 8,31  | 8,07        | 8,08  |       | 4-1   | 8,92  | 8,84  | 8,72  | 8,80  |       |
| 5-4         | 8,44  | 8,31  | 8,32  | 8,28  |             | 5-7   | 8,14  | 8,33  | 8,25  | 7,93        |       | 5-10  | 8,23  | 8,44  | 8,05        | 8,09  |       | 5-1   | 8,93  | 8,82  | 8,66  | 8,77  |       |
| 6-4         | 8,42  | 8,31  | 8,30  | 8,28  |             | 6-7   | 8,13  | 8,38  | 8,23  | 7,93        |       | 6-10  | 8,27  | 8,49  | 8,04        | 8,10  |       | 6-1   | 8,91  | 8,80  | 8,70  | 8,75  |       |
| 7-4         | 8,40  | 8,30  | 8,32  | 8,35  |             | 7-7   | 8,11  | 8,38  | 8,20  | 7,93        |       | 7-10  | 8,52  | 8,44  | 8,03        | 8,12  |       | 7-1   | 8,91  | 8,77  | 8,61  | 8,71  |       |
| 8-4         | 8,38  | 8,30  | 8,31  | 8,35  |             | 8-7   | 8,09  | 8,52  | 8,18  | 8,10        |       | 8-10  | 8,58  | 8,42  | 8,03        | 8,18  |       | 8-1   | 8,88  | 8,66  | 8,66  | 8,94  |       |
| 9-4         | 8,37  | 8,46  | 8,32  | 8,33  |             | 9-7   | 8,08  | 8,51  | 8,15  | 8,44        |       | 9-10  | 8,59  | 8,38  | 8,05        | 8,22  |       | 9-1   | 8,86  | 8,70  | 8,67  | 8,96  |       |
| 10-4        | 8,35  | 8,54  | 8,32  | 8,31  |             | 10-7  | 8,06  | 8,46  | 8,12  | 8,38        |       | 10-10 | 8,53  | 8,36  | 8,04        | 8,22  |       | 10-1  | 8,83  | 8,65  | 8,62  | 8,92  |       |
| 11-4        | 8,33  | 8,59  | 8,45  | 8,28  |             | 11-7  | 8,05  | 8,61  | 8,10  | 8,34        |       | 11-10 | 8,50  | 8,35  | 8,04        | 8,29  |       | 11-1  | 8,82  | 8,62  | 8,59  | 8,83  |       |
| 12-4        | 8,33  | 8,53  | 8,44  | 8,27  |             | 12-7  | 8,20  | 8,57  | 8,08  | 8,32        |       | 12-10 | 8,67  | 8,47  | 8,08        | 8,36  |       | 12-1  | 8,80  | 8,59  | 8,59  | 8,83  |       |
| 13-4        | 8,32  | 8,50  | 8,43  | 8,25  |             | 13-7  | 8,38  | 8,63  | 8,07  | 8,32        |       | 13-10 | 8,58  | 8,56  | 8,69        | 8,37  |       | 13-1  | 8,78  | 8,56  | 8,58  | 8,94  |       |
| 14-4        | 8,31  | 8,45  | 8,39  | 8,23  |             | 14-7  | 8,82  | 8,78  | 8,07  | 8,27        |       | 14-10 | 8,53  | 8,56  | 8,73        | 8,34  |       | 14-1  | 8,76  | 8,55  | 8,57  | 8,90  |       |
| 15-4        | 8,29  | 8,41  | 8,42  | 8,22  |             | 15-7  | 8,69  | 8,67  | 8,04  | 8,24        |       | 15-10 | 8,50  | 8,49  | 8,72        | 8,34  |       | 15-1  | 8,74  | 8,54  | 8,71  | 8,89  |       |
| 16-4        | 8,28  | 8,39  | 8,38  | 8,21  |             | 16-7  | 8,85  | 8,80  | 8,03  | 8,22        |       | 16-10 | 8,47  | 8,47  | 8,66        | 8,38  |       | 16-1  | 8,71  | 8,51  | 8,71  | 8,83  |       |
| 17-4        | 8,26  | 8,44  | 8,40  | 8,23  |             | 17-7  | 8,77  | 8,78  | 8,01  | 8,20        |       | 17-10 | 8,47  | 8,58  | 8,62        | 8,35  |       | 17-1  | 8,69  | 8,50  | 8,85  | 8,76  |       |
| 18-4        | 8,26  | 8,51  | 8,35  | 8,21  |             | 18-7  | 8,74  | 8,70  | 7,99  | 8,18        |       | 18-10 | 8,52  | 8,53  | 8,59        | 8,32  |       | 18-1  | 8,81  | 8,51  | 8,73  | 8,95  |       |
| 19-4        | 8,24  | 8,46  | 8,32  | 8,20  |             | 19-7  | 8,71  | 8,67  | 7,98  | 8,15        |       | 19-10 | 8,52  | 8,53  | 8,64        | 8,30  |       | 19-1  | 8,94  | 8,49  | 8,67  | 8,92  |       |
| 20-4        | 8,23  | 8,55  | 8,32  | 8,20  |             | 20-7  | 8,67  | 8,61  | 7,97  | 8,12        |       | 20-10 | 8,57  | 8,50  | 8,67        | 8,28  |       | 20-1  | 8,90  | 8,48  | 8,83  |       |       |
| 21-4        | 8,22  | 8,68  | 8,31  | 8,18  |             | 21-7  | 8,68  | 8,55  | 7,95  | 8,10        |       | 21-10 | 8,52  | 8,48  | 8,59        | 8,35  |       | 21-1  | 8,90  | 8,48  | 8,72  |       |       |
| 22-4        | 8,20  | 8,68  | 8,30  | 8,16  |             | 22-7  | 8,62  | 8,50  | 7,97  | 8,14        |       | 22-10 | 8,50  | 8,45  | 8,66        | 8,37  |       | 22-1  | 8,84  | 8,46  | 8,66  |       |       |
| 23-4        | 8,18  | 8,69  | 8,28  | 8,15  |             | 23-7  | 8,60  | 8,46  | 7,95  | 8,12        |       | 23-10 | 8,48  | 8,42  | 8,55        | 8,34  |       | 23-1  | 8,82  | 8,44  | 8,81  |       |       |
| 24-4        | 8,16  | 8,74  | 8,27  | 8,23  |             | 24-7  | 8,62  | 8,42  | 7,92  | 8,10        |       | 24-10 | 8,46  | 8,42  | 8,52        | 8,42  |       | 24-1  | 8,80  | 8,42  | 8,70  |       |       |
| 25-4        | 8,15  | 8,72  | 8,28  | 8,23  |             | 25-7  | 8,57  | 8,37  | 7,91  | 8,08        |       | 25-10 | 8,46  | 8,41  | 8,51        | 8,39  |       | 25-1  | 8,80  | 8,41  | 8,90  |       |       |
| 26-4        | 8,14  | 8,73  | 8,35  | 8,21  |             | 26-7  | 8,56  | 8,34  | 7,91  | 8,05        |       | 26-10 | 8,42  | 8,39  | 8,48        | 8,36  |       | 26-1  | 8,89  | 8,40  | 8,95  |       |       |
| 27-4        | 8,13  | 8,64  | 8,31  | 8,18  |             | 27-7  | 8,55  | 8,37  | 7,93  | 8,04        |       | 27-10 | 8,41  | 8,35  | 8,52        | 8,34  |       | 27-1  | 8,89  | 8,68  | 8,81  |       |       |
| 28-4        | 8,14  | 8,67  | 8,29  | 8,15  |             | 28-7  | 8,86  | 8,32  | 8,01  | 8,26        |       | 28-10 | 8,38  | 8,34  | 8,54        | 8,32  |       | 28-1  | 8,81  | 8,67  | 8,78  |       |       |
| 29-4        | 8,15  | 8,61  | 8,28  | 8,18  |             | 29-7  | 8,77  | 8,28  | 8,01  | 8,28        |       | 29-10 | 8,38  | 8,40  | 8,59        | 8,31  |       | 29-1  | 8,77  | 8,91  | 8,71  |       |       |
| 30-4        | 8,15  | 8,56  | 8,26  | 8,17  |             | 30-7  | 8,73  | 8,26  | 8,01  | 8,24        |       | 30-10 | 8,37  | 8,41  | 8,51        | 8,29  |       | 30-1  | 8,76  | 8,79  | 8,67  |       |       |
| 1-5         | 8,13  | 8,55  | 8,25  | 8,15  |             | 31-7  | 8,68  | 8,24  | 8,00  | 8,22        |       | 31-10 | 8,37  | 8,40  | 8,48        | 8,28  |       | 31-1  | 8,70  | 8,75  | 8,67  |       |       |
| 2-5         | 8,11  | 8,76  | 8,25  | 8,12  |             | 1-8   | 8,62  | 8,22  | 7,99  | 8,20        |       | 1-11  | 8,44  | 8,41  | 8,47        | 8,27  |       | 1-2   | 8,64  | 8,92  | 8,82  |       |       |
| 3-5         | 8,08  | 8,67  | 8,24  | 8,11  |             | 2-8   | 8,58  | 8,19  | 7,96  | 8,17        |       | 2-11  | 8,46  | 8,38  | 8,68        | 8,29  |       | 2-2   | 8,59  | 8,76  | 8,73  |       |       |
| 4-5         | 8,07  | 8,62  | 8,23  | 8,11  |             | 3-8   | 8,55  | 8,17  | 7,92  | 8,13        |       | 3-11  | 8,45  | 8,42  | 8,68        | 8,49  |       | 3-2   | 8,56  | 8,75  | 8,71  |       |       |
| 5-5         | 8,06  | 8,58  | 8,21  | 8,12  |             | 4-8   | 8,56  | 8,17  | 7,91  | 8,10        |       | 4-11  | 8,40  | 8,46  | 8,90        | 8,41  |       | 4-2   | 8,54  | 8,72  | 8,66  |       |       |
| 6-5         | 8,06  | 8,52  | 8,20  | 8,10  |             | 5-8   | 8,50  | 8,15  | 7,90  | 8,08        |       | 5-11  | 8,37  | 8,41  | 8,88        | 8,36  |       | 5-2   | 8,52  | 8,78  | 8,67  |       |       |
| 7-5         | 8,06  | 8,49  | 8,20  | 8,10  |             | 6-8   | 8,57  | 8,17  | 7,91  | 8,08        |       | 6-11  | 8,35  | 8,41  | 8,93        | 8,34  |       | 6-2   | 8,49  | 8,77  | 8,82  |       |       |
| 8-5         | 8,04  | 8,51  | 8,18  | 8,18  |             | 7-8   | 8,49  | 8,17  | 7,91  | 8,06        |       | 7-11  | 8,34  | 8,49  | 8,96        | 8,34  |       | 7-2   | 8,45  | 8,90  | 8,87  |       |       |
| 9-5         | 8,04  | 8,81  | 8,17  | 8,24  |             | 8-8   | 8,59  | 8,19  | 7,94  | 8,11        |       | 8-11  | 8,33  | 8,47  | 8,96        | 8,32  |       | 8-2   | 8,44  | 8,75  | 8,84  |       |       |
| 10-5        | 8,04  | 8,94  | 8,15  | 8,35  |             | 9-8   | 8,70  | 8,16  | 7,95  | 8,13        |       | 9-11  | 8,32  | 8,47  | 8,97        | 8,29  |       | 9-2   | 8,42  | 8,80  | 8,74  |       |       |
| 11-5        | 8,04  | 8,82  | 8,16  | 8,37  |             | 10-8  | 8,63  | 8,14  | 7,94  | 8,25        |       | 10-11 | 8,31  | 8,48  | 8,94        | 8,28  |       | 10-2  | 8,40  | 8,72  | 8,70  |       |       |
| 12-5        | 8,02  | 8,75  | 8,18  | 8,49  |             | 11-8  | 8,59  | 8,13  | 7,94  | 8,27        |       | 11-11 | 8,29  | 8,42  | 8,82        | 8,28  |       | 11-2  | 8,37  | 8,68  | 8,75  |       |       |
| 13-5        | 8,01  | 8,72  | 8,21  | 8,57  |             | 12-8  | 8,55  | 8,11  | 7,95  | 8,35        |       | 12-11 | 8,27  | 8,40  | 8,83        | 8,26  |       | 12-2  | 8,35  | 8,63  | 8,80  |       |       |
| 14-5        | 7,99  | 8,67  | 8,22  | 8,59  |             | 13-8  | 8,57  | 8,08  | 7,94  | 8,33        |       | 13-11 | 8,28  | 8,39  | 8,78        | 8,26  |       | 13-2  | 8,41  | 8,61  | 8,82  |       |       |
| 15-5        | 7,97  | 8,71  | 8,19  | 8,50  |             | 14-8  | 8,68  | 8,07  | 7,93  | 8,39        |       | 14-11 | 8,28  | 8,39  | 8,94        | 8,32  |       | 14-2  | 8,46  | 8,67  | 8,96  |       |       |
| 16-5        | 7,97  | 8,64  | 8,36  | 8,46  |             | 15-8  | 8,59  | 8,05  | 7,93  | 8,37        |       | 15-11 | 8,27  | 8,38  | 8,76        | 8,53  |       | 15-2  | 8,67  | 8,68  | 8,82  |       |       |
| 17-5        | 7,96  | 8,61  | 8,46  | 8,42  |             | 16-8  | 8,54  | 8,04  | 7,91  | 8,36        |       | 16-11 | 8,25  | 8,38  | 8,74        | 8,62  |       | 16-2  | 8,70  | 8,63  | 8,72  |       |       |
| 18-5        | 7,95  | 8,57  | 8,43  | 8,40  |             | 17-8  | 8,50  | 8,03  | 7,90  | 8,41        |       | 17-11 | 8,24  | 8,37  | 8,73        | 8,55  |       | 17-2  | 8,79  | 8,60  | 8,69  |       |       |
| 19-5        | 7,94  | 8,54  | 8,40  | 8,36  |             | 18-8  | 8,54  | 8,02  | 7,91  | 8,47        |       | 18-11 | 8,25  | 8,42  | 8,70        | 8,50  |       | 18-2  | 8,92  | 8,58  | 8,69  |       |       |
| 20-5        | 7,93  | 8,86  | 8,41  | 8,31  |             | 19-8  | 8,47  | 8,00  | 7,91  | 8,48        |       | 19-11 | 8,24  | 8,42  | 8,73        | 8,46  |       | 19-2  | 8,80  | 8,58  | 8,64  |       |       |
| 21-5        | 7,93  | 8,75  | 8,66  | 8,32  |             | 20-8  | 8,44  | 8,00  | 7,91  | 8,42        |       | 20-11 | 8,23  | 8,41  | 8,91        | 8,44  |       | 20-2  | 8,76  | 8,53  | 8,77  |       |       |
| 22-5        | 7,92  | 8,66  | 8,66  | 8,30  |             | 21-8  | 8,40  | 7,99  | 7,91  | 8,38        |       | 21-11 | 8,23  | 8,39  | 8,70        | 8,42  |       | 21-2  | 8,74  | 8,52  | 8,80  |       |       |
| 23-5        | 7,93  | 8,60  | 8,67  | 8,27  |             | 22-8  | 8,39  | 7,97  | 7,91  | 8,34        |       | 22-11 | 8,22  | 8,37  | 8,66        | 8,40  |       | 22-2  | 8,73  | 8,49  | 8,70  |       |       |
| 24-5        | 7,91  | 8,54  | 8,61  | 8,23  |             | </    |       |       |       |             |       |       |       |       |             |       |       |       |       |       |       |       |       |

**Bijlage 2    Overzicht ligging riolering nabij plangebied**

