Bezonningsuren 19 februari nieuw 0900



Bezonningsuren 19 februari nieuw 1000



Bezonningsuren 19 februari nieuw 1100

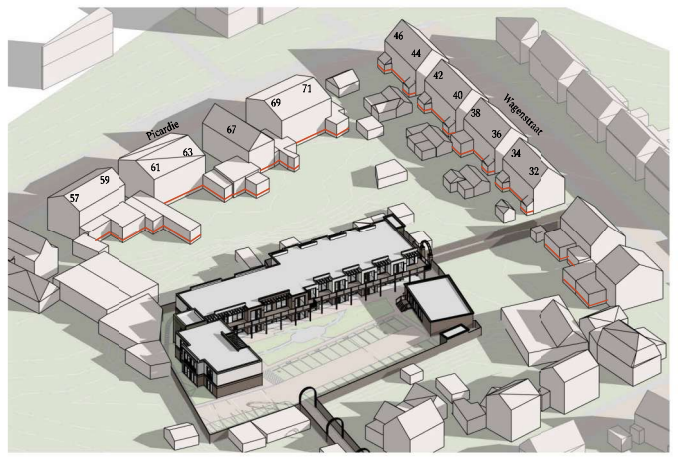

Bezonningsuren 19 februari nieuw 1200



Bezonningsuren 19 februari nieuw 1300



nieuwe toestand

bestaande toestand



Bezonningsuren 19 februari bestaand 0900



Bezonningsuren 19 februari bestaand 1000

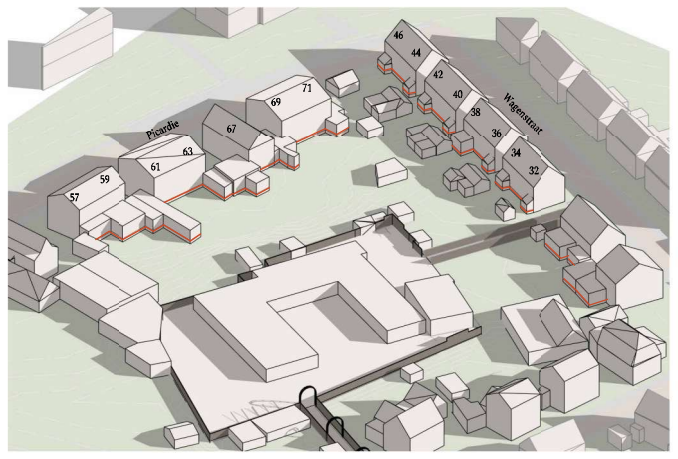

Bezonningsuren 19 februari bestaand 1100



Bezonningsuren 19 februari bestaand 1200



Bezonningsuren 19 februari bestaand 1300

09:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

10:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

11:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

12:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

13:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

Bezonningsuren 19 februari nieuw 1400

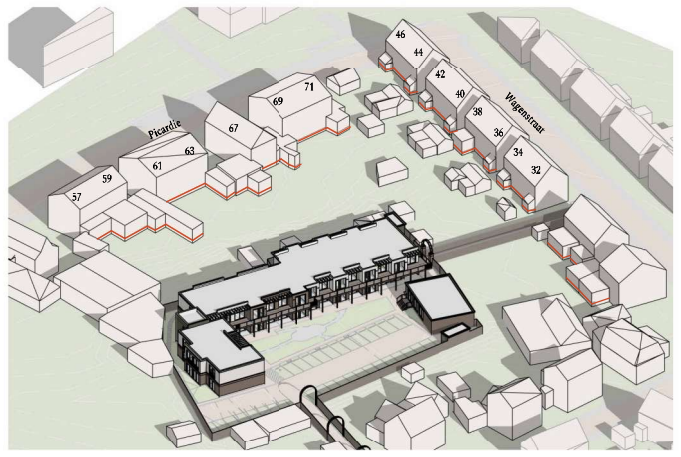

Bezonningsuren 19 februari nieuw 1500

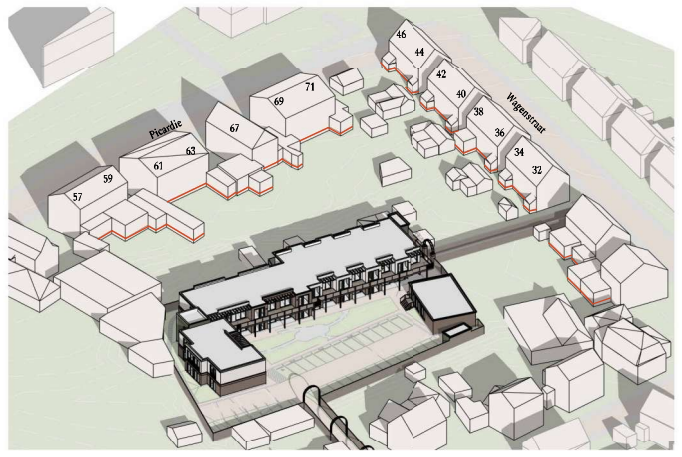

Bezonningsuren 19 februari nieuw 1600

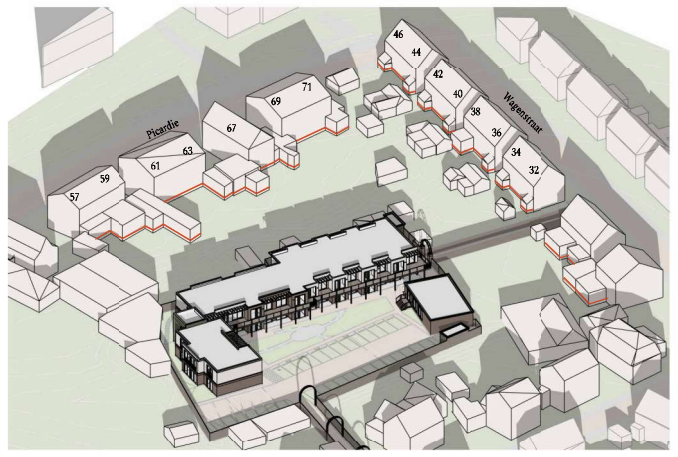

Bezonningsuren 19 februari nieuw 1700

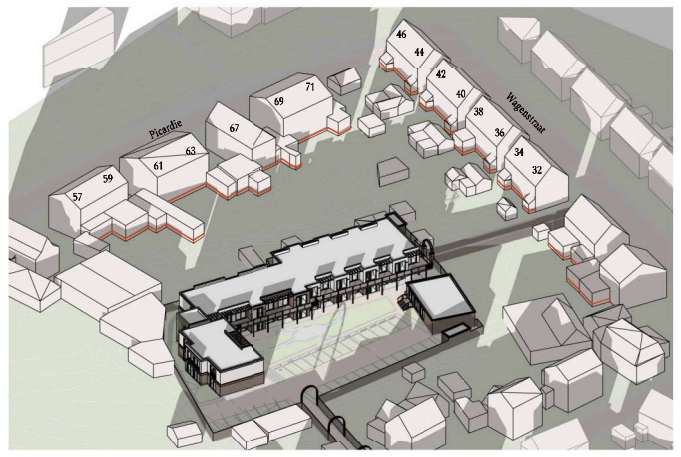

Bezonningsuren 19 februari nieuw 1800

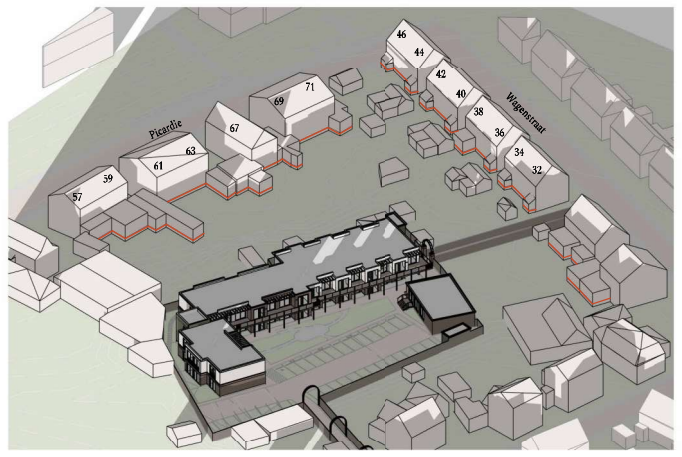

nieuwe toestand

bestaande toestand



Bezonningsuren 19 februari bestaand 1400



Bezonningsuren 19 februari bestaand 1500

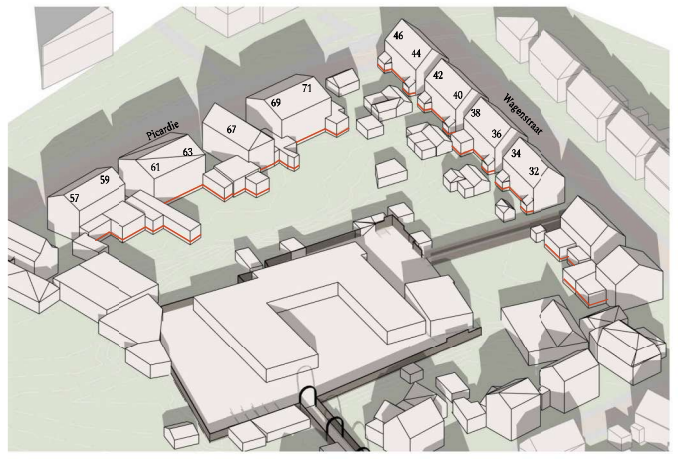

Bezonningsuren 19 februari bestaand 1600



Bezonningsuren 19 februari bestaand 1700

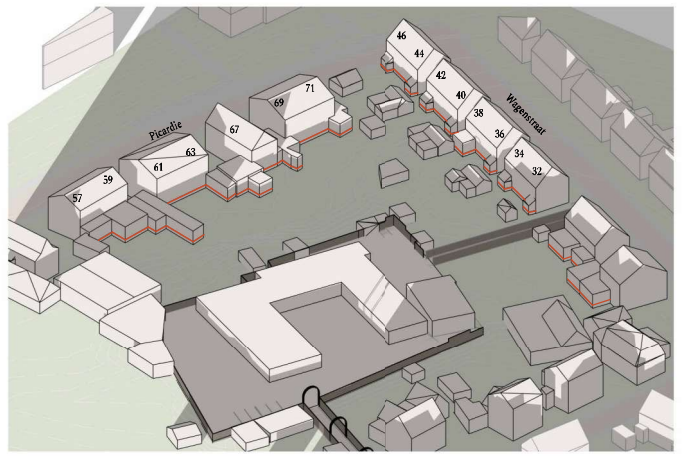

Bezonningsuren 19 februari bestaand 1800

14:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

15:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

16:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geen impact op gevels van woonvertrekken

17:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geringe impact op gevels van uitbouwen Picardie 63 en Picardie 67 ten opzichte van de bestaande toestand. Voor deze adressen is er een afname van zonlicht op het meetpunt volgens de TNO normen (oranje lijn, 0.75m. hoogte)

18:00
beoogde nieuwe bebouwing heeft geringe impact op achtergevels van Wagenstraat 36 tot 46 en Picardie 69 & 71 ten opzichte van de bestaande toestand.
Er is geen afname in zonlicht op het meetpunt volgens de TNO normen (oranje lijn, 0,75m. hoogte)

Toelichting bezonningsstudie

Paragraaf 2.3.2 Bezonning
uit TNO-rapport 2005-BBE-R036

De 'lichte' TNO-norm:
Ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari - 21 oktober (gedurende 8 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.

De 'strenge' TNO-norm:
Ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari - 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.

De impact van de nieuwe bebouwing zal in werkelijkheid minder zijn omdat de bestaande vegetatie en begroeiing buiten het perceel niet zijn opgenomen in de analyse, zie tekening SO-26 voor foto's projectlocatie waarop begroeiing te zien is.

Hoogte terrein ten opzichte van N.A.P. herleid uit gegevens Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) - werkelijk terreinniveau kan afwijken

◌ geschatte locatie en hoogte bestaande bomen, zie tekening SO-26

BaltusABT
phone: 0436814432 - ir. M.I.M. Baltus
email: michiel_baltus_93@hotmail.com

project
Ontwikkeling 20 levensloopbestendige woningen
Steendalerstraat 56, 6591 EG,
Gennep, Nederland

client
B. Janssen & E. Wendel

info
Bezonning op bestaande gevels 19 februari
revisie: A 24-12-2025

N

info
schaal : 1:1000
datum : 23-12-2025
getekend : MB

2025002
tek. SO-25 A1