

Rapport

Akoestisch onderzoek in het kader van actualisatie
bestemmingsplan Kerkrade Centrum - Oost III

projectnr. 260666
revisie 00
15 april 2013

auteur

L.G. Brinkhuis

Opdrachtgever

Gemeente Kerkrade - Ruimtelijke Ordening
T.a.v. mevrouw J. Brouns
Postbus 600
6460 AP Kerkrade

datum vrijgave
15 april 2013

beschrijving revisie 00
concept


goedkeuring
H. Vossen


vrijgave
R. Hemmen

Projectgroep bestaande uit:

Han Vossen
Marcel Truijen
Marieke Brinkhuis

Tekstbijdragen:

Marieke Brinkhuis

Datum van uitgave:

15 april 2013

Contactadres:

Mijnweg 3
6167 AC GELEEN
Postbus 17
6160 AA GELEEN

Copyright © 2013

Ingenieursbureau Oranjewoud

Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins of worden toegepast op situaties waarvoor dit rapport oorspronkelijk niet bedoeld was.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van rekenprogramma's waarvan het gebruik van overheidswege verplicht is gesteld. Ook voor verschillen in uitkomsten met eerdere en/of toekomstige versies van deze rekenprogramma's kan Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden.

Samenvatting/conclusie

In opdracht van de gemeente Kerkrade is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Kerkrade Centrum - Oost III te Kerkrade.

In het vigerende bestemmingsplan zijn nog onbenutte bouwtitels voor woningen opgenomen. Op de bouwtitels rusten vigerende rechten. Middels deze actualisatie van het bestemmingsplan worden de rechten van die bouwkavels overgenomen.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van die betreffende bouwvlakken aan de regelgeving uit de Wet geluidhinder kan worden voldaan, en sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten gevolge van wegverkeerslawaaï.

In totaal zijn er 56 locaties waarop woningbouw door middel van een wijziging in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, 54 van deze locaties zijn gelegen binnen de geluidzone van wegen. In onderliggend rapport is de geluidbelasting vanwege het verkeer op deze geluidgezoneerde wegen op de bouwvlakken in beeld gebracht. Overige geluidgezoneerde bronnen zijn in onderhavig onderzoek niet van toepassing.

In onderliggend onderzoek is de geluidbelasting vanwege de gezoneerde wegbronnen op de gevels van de nog te realiseren woningbouw berekend. In de zin van de Wet geluidhinder zijn de bouwplannen gelegen binnen de zone van de:

- Roderlandbaan
- Zonstraat
- Ailbertuslaan
- Nieuwstraat
- Holzstraat
- Domaniale Mijnstraat
- Kruisstraat
- Hoofdstraat
- Stationsstraat
- Grupellostraat
- Oranjestraat
- Koninginnestraat
- Oranjeplein
- Koningsweg
- Niersprinkstraat
- Onze Lieve Vrouwestraat

Voor de overige wegen gelegen in het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Echter, gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht.

Derhalve worden de Abtenlaan, Bockstraat, Burgermeester Savelberglaan, Deken Quodbachlaan, Directeur Cortenstraat, Directeur van der Muhlenlaan, Directeur Schrijnenstraat, Einderstraat, Erpostraat, Honeestraat, Jozef Eckstraat, Kipstraat, Koestraat, Marktstraat, Mijweg, Monseigneur van Gilsstraat, Niersprinkstraat, Nullanderstraat, Oranjeplein, Pastoor van der Heijdenlaan, Poststraat, Richerstraat en de Rolduckerstraat wel bij dit onderzoek betrokken. In bijlage 3 is een overzicht van de geluidbelastingen vanwege verkeer op deze wegen weergegeven.

Conclusie

Bij de onderstaand genoemde bouwplannen wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB overschreden:

- bouwplan 1 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 56 dB);
- bouwplan 2 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 56 dB);
- bouwplan 3 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 54 dB);
- bouwplan 4 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 51 dB);

- bouwplan 23 overschrijding vanwege Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 58 dB);
- bouwplan 25 overschrijding vanwege Domaniale Mijnstraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 26 overschrijding vanwege Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 57 dB);
- bouwplan 27 overschrijding vanwege Kruisstraat (maximale geluidbelasting 63 dB);
- bouwplan 28 overschrijding vanwege Kruisstraat (maximale geluidbelasting 66 dB);
- bouwplan 31 overschrijding vanwege Domaniale Mijnstraat (maximale geluidbelasting 56 dB);
- bouwplan 39 overschrijding vanwege Grupellostraat (maximale geluidbelasting 52 dB);
- bouwplan 41 overschrijding vanwege Koninginnestraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 42 overschrijding vanwege Koninginnestraat (maximale geluidbelasting 54 dB);
- bouwplan 47 overschrijding vanwege Niersprinkstraat (maximale geluidbelasting 60 dB);
- bouwplan 48 overschrijding vanwege Niersprinkstraat (maximale geluidbelasting 61 dB);
- bouwplan 49 overschrijding vanwege Niersprinkstraat (maximale geluidbelasting 62 dB);
- bouwplan 56 overschrijding vanwege Onze Lieve Vrouwstraat (maximale geluidbelasting 61 dB).

Gelet op de overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB vanwege het wegverkeer is het aan het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade om een hogere waarde te verlenen. Een hogere waarde kan verleend worden indien de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet worden overschreden en nadat inzichtelijk is gemaakt dat bron-, overdrachts- en/of ontvangermaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Uit onderzoek blijkt het toepassen van stiller asfalt (Dunne Deklagen B) alleen toereikend te zijn voor bouwplan 28, waarmee een reductie tot de maximale ontheffingswaarde kan worden bereikt. De kosten per bouwplan voor het toepassen van stiller asfalt zijn dermate hoog dat het financieel niet doelmatig is deze maatregel ter hoogte van de bouwplannen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde toe te passen. De kosten voor extra maatregelen aan de gevel zijn beduidend lager. Overdrachtsmaatregelen zijn of stedenbouwkundig niet gewenst of financieel niet doelmatig.

De niet genoemde bouwplannen hebben geen overschrijding van de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB waarmee nader onderzoek achterwege kan blijven.

Inhoud

blz.

1	Inleiding.....	4
2	Juridisch kader.....	6
2.1	Algemeen.....	6
2.1.1	<i>Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder</i>	7
2.1.2	<i>30 km/uur zone.....</i>	7
2.1.3	<i>Cumulatie.....</i>	7
2.2	Plansituatie.....	7
3	Onderzoeksopzet en uitgangspunten	11
3.1	Onderzoeksgebied	11
3.2	Rekenmethode	12
3.3	Uitgangspunten	13
4	Resultaten, toetsing en maatregelen.....	14
4.1	Resultaten en toetsing	14
4.2	Maatregelen	18
4.3	Vast te stellen hogere waarde.....	19

Bijlagen

1. Invoergegevens Geomilieu
2. Rekenresultaten zoneplichtige wegen
3. Rekenresultaten niet-zoneplichtige wegen
4. Gecumuleerde geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Figuren

1. Situatieoverzicht
2. Overzicht ligging bouwplannen
3. Overzicht ligging toetspunten
4. Overzicht ligging wegen

1 Inleiding


In opdracht van de gemeente Kerkrade is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan Kerkrade Centrum - Oost III te Kerkrade.

In het vigerende bestemmingsplan zijn nog onbenutte bouwtitels voor woningen opgenomen, in totaal 56 locaties. Op de bouwtitels rusten vigerende rechten. Middels deze actualisatie van het bestemmingsplan worden de rechten van die bouwkvavels overgenomen.

De bouwtitels zijn voornamelijk gelegen tussen bestaande woningbouw.

In onderstaande afbeelding 1 is een overzicht van de locaties weergegeven. In figuur 2 van de bijlage is een overzicht gegeven van de nummering van de 56 bouwplannen.

Afbeelding 1: Locatie bouwvlakken wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Kerkrade Centrum - Oost III

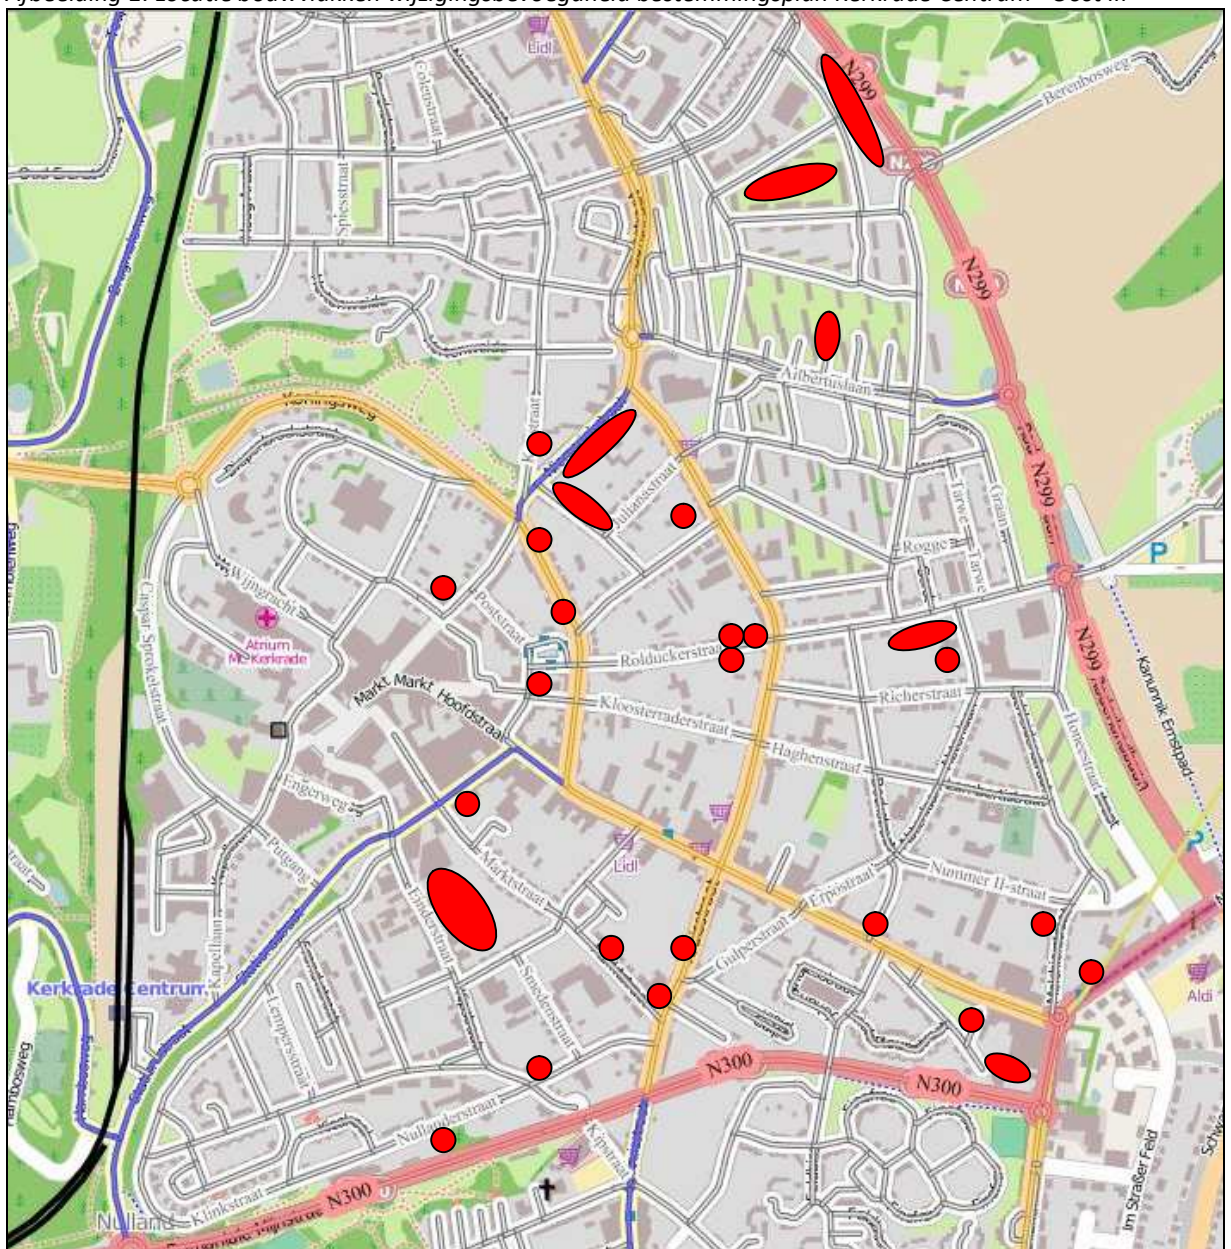

Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen of ter plaatse van die betreffende bouwvlakken aan de regelgeving uit de Wet geluidhinder kan worden voldaan, en sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten gevolge van wegverkeerslawaai.

Andere geluidgezoneerde bronnen zijn niet aan de orde.

De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden. Wanneer de in de Wgh gestelde grenswaarden worden overschreden, is beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of er een hogere grenswaarde moet worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade.

In onderhavig onderzoek zijn de werkwijze en de resultaten van dit akoestisch onderzoek weergegeven.

In hoofdstuk 2 is het juridisch kader en de procedure beschreven. De onderzoeksopzet en de uitgangspunten voor de berekeningen, waaronder de verkeersgegevens zijn weergegeven in hoofdstuk 3. De resultaten van de geluidberekeningen, toetsing en maatregelen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

2 Juridisch kader

2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijke vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wgh en is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De afstanden worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 2.1 weergegeven.

Tabel 2.1 Zonebreedte wegverkeer

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
5 of meer	-	600
3 of meer	350	-
3 of 4	-	400
1 of 2	200	250

Het stedelijk gebied wordt in de Wgh gedefinieerd als 'het gebied binnen de bebouwde kom doch voor de toepassing van de hoofdstukken VI en VII met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone van een autoweg of autosnelweg'. Dit laatste gebied valt onder het buitenstedelijk gebied.

In artikel 75 Wgh is geregeld dat het breedste zonedeel van een weg, bij een overgang tussen weggedeelten met verschillende zonebreedte, over een afstand van een derde van de breedte nog langs de weg doorloopt. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte van de zone ter hoogte van het einde van de weg.

Binnen de zone van een weg dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt de L_{den} -waarde in dB bepaald.

De L_{den} -waarde is het energetisch en naar de tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden:

- het geluidniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur);
- het geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB;
- het geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) + 10 dB.

De berekende geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de (voorkeurs)grenswaarde wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders.

Voor alle woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen waarvoor het college van Burgemeester en Wethouders een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of deze woningen en andere (geluidgevoelige) bestemmingen aan de wettelijke geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kunnen voldoen. De wettelijke grondslag hiervoor is terug te vinden in artikel 3.2 van het Bouwbesluit.

In artikel 82 en volgende worden de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties bij zones. In tabel 2.2 zijn deze waarden ((voorkeurs)grenswaarden en de maximaal toelaatbare hogere grenswaarde) opgenomen.

Tabel 2.2 Grenswaarden voor woningen langs een weg

Status van de woning	Voorkeursgrenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]	
		Stedelijk	Buitenstedelijk
nieuw te bouwen woning langs een bestaande weg	48	63*	53**
bestaande woning langs een nieuw aan te leggen weg	48	63	58

* Vervangende nieuwbouw binnen de bebouwde kom 68 dB;

Vervangende nieuwbouw langs auto(snel)weg binnen de bebouwde kom 63 dB.

** Vervangende nieuwbouw buiten de bebouwde kom 58 dB.

2.1.1 Aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder

Artikel 110g van de Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid het resultaat van berekening en meting van de geluidbelasting vanwege wegverkeer met maximaal 5 dB te verlagen alvorens de waarden te toetsen aan de (voorkeurs)grenswaarden. De werkelijk toe te passen aftrek wordt door de minister van VROM bepaald. Deze bepaling geldt telkens voor een bepaalde periode. De correctie biedt de mogelijkheid te anticiperen op het afnemen van de geluidproductie van de motorvoertuigen.

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012'. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, een aftrek van 2 dB worden toegepast. Voor de overige zoneplichtige wegen bedraagt de aftrek 5 dB.

2.1.2 30 km/uur zone

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk.

Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' is derhalve akoestisch onderzoek gewenst. In de zin van de Wet geluidhinder zijn geen streef- en/of grenswaarden gesteld aan dergelijke wegen. De aftrek ex artikel 110g Wgh is eveneens niet van toepassing op wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

2.1.3 Cumulatie

Indien een geluidgevoelige bestemming waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld in de zone van meerdere geluidbronnen (wegverkeer, railverkeer en/of industrie) ligt, dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde geluidbelasting is. De gecumuleerde geluidbelasting wordt berekend met de rekenmethode die in het "Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012" is vastgelegd, rekening houdend met de dosiseffect relaties van de verschillende bronsoorten. Het bevoegd gezag moet dan een oordeel vellen over de hoogte van deze geluidbelasting. Een wettelijke toets aan een grenswaarde voor deze gecumuleerde geluidbelasting is niet aan de orde.

2.2 Plansituatie

In onderhavige situatie is er sprake van 56 locaties waar woningbouw wordt gerealiseerd. Deze locaties zijn gelegen binnen de invloedsfeer van wegverkeerslawaaï. Alle bouwlocaties zijn gelegen in stedelijk gebied.

De zoneplichtige wegen in de omgeving van de plangebieden (Roderlandbaan, Zonstraat, Ailbertuslaan, Nieuwstraat, Holzstraat, Domaniale Mijnstraat, Kruisstraat, Hoofdstraat, Stationsstraat, Grupellostraat, Oranjestraat, Koninginnestraat, Oranjeplein, Koningsweg, Niersprinkstraat en Onze Lieve Vrouwestraat) betreffen allen stedelijke wegen met 2 rijstroken met een zonebreedte van 200 meter. Voor de wegen

geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur. De aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt derhalve 5 dB. Voor een deel van de Roderlandbaan (tussen Berenbosweg en Deken Deutzlaan) en de Domaniale Mijnstraat (tussen Kruisstraat en Stationsstraat) geldt een maximumsnelheid van 70 km/uur. De aftrek ex artikel 110 Wgh bedraagt voor dit deel van de Domaniale Mijnstraat derhalve 2 dB. In afbeelding 2.1 is de ligging van de zoneplichtige wegen (lichtblauw gearceerd) binnen het plangebied weergegeven.

Afbeelding 2.1: Ligging zoneplichtige wegen



In tabel 2.3 is voor alle bouwplannen aangegeven in welke geluidzone deze bouwplannen vallen. In figuur 2 van de bijlagen is een overzicht gegeven van de nummering van de 56 bouwplannen.

Tabel 2.3: Bouwplannen en zoneplichtige wegen

Bouwplan	ligt in zone van	zonebreedte in (m)	snelheid km/h	af trek ex art. 110g Wgh
Bouwplan 1 t/m 3	Roderlandbaan	200	70	2
Bouwplan 4	Roderlandbaan	200	50	5
Bouwplan 5 t/m 7	Roderlandbaan	200	70	2
Bouwplan 8 t/m 10	Zonstraat	200	50	5
Bouwplan 11 t/m 13	Roderlandbaan	200	70	2
Bouwplan 14 en 15	Ailbertuslaan	200	50	5
Bouwplan 16 en 17	Onze Lieve Vrouwestraat	200	50	5
Bouwplan 18 en 19	Deze bouwplannen zijn niet gelegen in een geluidzone			
Bouwplan 20	Roderlandbaan	200	50	5
Bouwplan 21 t/m 23	Nieuwstraat ¹	200	50	5
	Holzstraat	200	50	5
Bouwplan 24 t/m 26	Holzstraat	200	50	5
	Nieuwstraat	200	50	5
	Domaniale Mijnstraat	200	50	5
Bouwplan 27 t/m 29	Kruisstraat	200	50	5
	Domaniale Mijnstraat	200	50	5
	Hoofdstraat	200	50	5
Bouwplan 30	Domaniale Mijnstraat	200	70	2
	Kruisstraat	200	50	2
Bouwplan 31	Domaniale Mijnstraat	200	70	2
Bouwplan 32 t/m 38	Stationsstraat / Grupellostraat	200	50	5
	Hoofdstraat ²	200	50	5
Bouwplan 39	Grupellostraat	200	50	5
	Hoofdstraat	200	50	5
Bouwplan 40	Oranjestraat	200	50	5
	Hoofdstraat	200	50	5
Bouwplan 41	Koninginnestraat	200	50	5
Bouwplan 42	Koninginnestraat	200	50	5
	Niersprinkstraat	200	50	5
Bouwplan 43 en 44	Onze Lieve Vrouwestraat	200	50	5
Bouwplan 45 t/m 51	Niersprinkstraat	200	50	5
	Koninginnestraat / Koningsweg	200	50	5
	Onze Lieve Vrouwestraat	200	50	5
Bouwplan 52	Koninginnestraat / Koningsweg	200	50	5
Bouwplan 53	Onze Lieve Vrouwestraat	200	50	5
Bouwplan 54 en 55	Roderlandbaan	200	50	5
Bouwplan 56	Onze Lieve Vrouwestraat	200	50	5

1: alleen bouwplan 21 en 23

2: alleen bouwplan 36

Uit tabel 2.3 blijkt dat:

- 54 bouwplannen zijn gelegen binnen de geluidzone van één of meerdere zoneplichtige wegen;
- 2 bouwplannen (bouwplan 18 en 19) niet zijn gelegen binnen een geluidzone van een zoneplichtige weg.

In de zin van de Wet geluidhinder hebben alle bouwlocaties betrekking op "nieuw te bouwen woningen" die zijn gelegen binnen de geluidzone van een aanwezige weg in stedelijk gebied. De onderstaande grenswaarden zijn van toepassing.

Tabel 2.4: Grenswaarden plansituatie na aftrek ex artikel 110g Wgh

Weg	(Voorkeurs)grenswaarde [dB]	Maximale ontheffing [dB]
wegverkeer	48	63

Voor de overige wegen gelegen in de nabije omgeving van of in het plangebied geldt een maximum snelheid van 30 km/uur. In de zin van de Wet geluidhinder zijn dergelijke wegen niet-zoneplichtig en zouden derhalve buiten beschouwing kunnen blijven. Gelet op jurisprudentie blijken 30 km/uur wegen vanuit het oogpunt van een 'goede ruimtelijke ordening' toch akoestisch te moeten worden onderzocht. Derhalve worden de Abtenlaan, Bockstraat, Burgermeester Savelberglaan, Deken Quodbachlaan, Directeur Cortenstraat, Directeur van der Muhlenlaan, Directeur Schrijnenstraat, Einderstraat, Erpostraat, Honeestraat, Jozef Eckstraat, Kipstraat, Koestraat, Marktstraat, Mijweg, Monseigneur van Gilsstraat, Niersprinkstraat, Nullanderstraat, Oranjeplein, Pastoor van der Heijdenlaan, Poststraat, Richerstraat en de Rolduckerstraat wel bij dit onderzoek betrokken. In bijlage 3 is een overzicht van de geluidbelastingen vanwege deze wegen weergegeven.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

Onderhavig situatie betreft de ontwikkeling van geluidgevoelige bestemmingen in de regio Kerkrade Centrum - Oost III. De belangrijkste wegen in het gebied zijn:

- Roderlandbaan
- Zonstraat
- Ailbertuslaan
- Nieuwstraat
- Holzstraat
- Domaniale Mijnstraat
- Kruisstraat
- Hoofdstraat
- Stationsstraat
- Grupellostraat
- Oranjestraat
- Koninginnestraat
- Oranjeplein
- Koningsweg
- Niersprinkstraat
- Onze Lieve Vrouwestraat

De nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen hebben, met uitzondering van de bouwvlakken 14, 15 en 24, een hoogte van maximaal 3 bouwlagen (begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping). Voor de bouwvlakken 14 en 15 is maximale hoogte 4 bouwlagen. Voor bouwvlak 24 geldt er voor het overgrote deel van die vlak een maximale hoogte van 6 bouwlagen, op het zuidoostelijke deel van dit bouwvlak is een hoogte van maximaal 4 bouwlagen toegestaan. Een overzicht van de onderzochte bouwplannen is weergegeven in onderstaande figuur 3.1.

Figuur 3.1 Overzichtsituatie onderzochte woningen (blauw gearceerd)



In figuur 2 van de bijlage is een overzicht gegeven van de nummering van de 56 bouwplannen.

Bij dit akoestisch onderzoek is de volgende tekening als uitgangspunt gehanteerd:

- Bestemmingsplan Kerkrade Centrum - Oost III verbeelding, opgesteld door de Gemeente Kerkrade sector Stad, afdeling Ruimtelijke Ordening (kenmerk NL.IMRO.0928.BPKerkradeOostIII-Vo01, d.d. februari 2013).

3.2 Rekenmethode

In het kader van het onderhavige onderzoek zijn voor de effectbeschrijving van de diverse wegen akoestische berekeningen uitgevoerd. Deze berekeningen dienen ter bepaling van de geluidbelasting per woning en groepen van woningen.

Voor het bepalen van het geluidniveau vanwege het verkeer op een weg zijn twee wettelijk vastgestelde rekenmethodes voorhanden: de Standaardrekenmethode I en de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012' ex artikel 110d van de Wet geluidhinder, kortweg aangeduid als SRM I respectievelijk SRM II.

De SRM II is een rekenmethode waarbij rekening kan worden gehouden met afscherming van objecten, hetgeen met de SRM I niet mogelijk is. De berekeningen voor het onderzoek zijn dan ook uitgevoerd conform SRM II. De berekeningen zijn uitgevoerd met één reflectie en een sectorhoek van 2 graden.

In het onderhavige onderzoek zijn de relevante wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermiddel dat rekent volgens de SRM II. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2.13.

3.3 Uitgangspunten

Voor de berekening van de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de gevels van de nieuw te realiseren geluidgevoelige bestemmingen is een berekeningsmodel opgezet waarin de relevante wegen, de omliggende bebouwing en bodemgebieden zijn opgenomen. Gezien de groenstructuur in het gebied valt de omgeving van het onderzoeksgebied te kenmerken als akoestisch zacht (bodemfactor 1,0). De aanwezige wegen en water zijn als akoestisch hard (bodemfactor 0,0) in de berekeningen meegenomen.

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Kerkrade en gelden voor het prognosejaar 2025. De voor de berekeningen gehanteerde verkeersintensiteiten van de belangrijkste wegen of delen van wegen worden weergegeven in onderstaande tabel. De complete verkeersgegevens van alle relevante wegen zijn weergegeven in bijlage 1.

Tabel 3.1 Gehanteerde verkeersgegevens voor prognosejaar 2025

Weg	Wegvak		Asfalt type	Snelheid [km/h]	Intensiteit [mvt/etm]
	van	tot			
Roderlandbaan	Deken Deutzlaan	Berenbosweg	dab	70	9.577
Roderlandbaan	Berenbosweg	Ailbertuslaan	dab	50	9.577
Roderlandbaan	Rolduckerstraat	Nieuwstraat	dab	50	7.359
Zonstraat	Deken Deutzlaan	Erensteinerstraat	dab	50	7.206
Ailbertuslaan	Hertogenlaan	Mgr. van Gilsstraat	dab	50	766
Nieuwstraat	Honeestraat	Holzstraat	dab	50	6.014
Nieuwstraat	Holzstraat	Domaniale Mijnstraat	dab	50	8.249
Holzstraat	Nieuwstraat	Mijnweg	dab	50	4.522 / 4.530
Holzstraat	Mijnweg	Gulperstraat/Erpostr.	dab	50	4.697
Domaniale Mijnstraat	Nieuwstraat	Kruisstraat	dab	50	3.709
Domaniale Mijnstraat	Kruisstraat	Stationsstraat	dab	70	15.561
Kruisstraat	Marktstraat	Gulperstraat	dab	50	10.871
Kruisstraat	Gulperstraat	Hoofdstraat	dab	50	9.521
Hoofdstraat	Kruisstraat	Ambachtsstraat	dab	50	4.061
Hoofdstraat	Oranjestraat	Poststraat	dab	50	3.951
Stationsstraat	Putgang	Einderstraat	dab	50	8.749
Grupellostraat	Einderstraat	Markstraat	dab	50	7.748
Oranjestraat	Kloosterraderstraat	Oranjeplein	dab	50	2.140
Koninginnestraat	Oranjeplein	Niersprinkstraat	dab	50	1.886
Oranjeplein	Rolduckerstraat	Koninginnestraat	dab	50	1.908
Koningsweg	Niersprinkstraat	Diepenbrockstraat	dab	50	3.855
Niersprinkstraat	Koningsweg	Koestraat	dab	50	6.903
Niersprinkstraat	Koestraat	Onze Lieve Vrouwestr.	dab	50	3.979
Onze Lieve Vrouwestr.	Julianastraat	Prof. Cobbenhagenstr.	dab	50	6.031
Onze Lieve Vrouwestr.	Prof. Cobbenhagenstr.	Rolduckerstraat	dab	50	6.568
Onze Lieve Vrouwestr.	Rolduckerstraat	Haghenstraat	dab	50	8.689

Bij de overige wegen gelegen in het plangebied (Kerkrade Centrum - Oost III) bedraagt de maximum snelheid 30 km/uur. De verkeersgegevens zijn weergegeven in bijlage 1. De wegen die niet in de bijlage zijn opgenomen hebben vanwege de lage verkeersintensiteit alsmede vanwege de afstand tot aan de bouwplannen geen invloed op de cumulatieve geluidbelasting. Deze wegen zijn derhalve niet nader onderzocht.

4 Resultaten, toetsing en maatregelen

4.1 Resultaten en toetsing

Aan de hand van het rekenmodel is op alle ontvangerpunten de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de relevante wegen voor het jaar 2025 berekend.

De berekeningsresultaten zijn voor alle wegen per ontvangerpunt weergegeven in bijlage 2. In onderstaande tabellen is per bouwplan (bp) het waarneempunt met de hoogste geluidbelasting weergegeven.

Tabel 4.1: Rekenresultaten bouwplan 1, 2 en 3, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
2 (bp1)	Roderlandbaan	10,50	56
11 (bp2)	Roderlandbaan	7,50	56
16 (bp3)	Roderlandbaan	10,50	54

Tabel 4.2: Rekenresultaten bouwplan 4, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
22	Roderlandbaan	10,50	51

Tabel 4.3: Rekenresultaten bouwplan 5,6 en 7 inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
27 (bp5)	Roderlandbaan	7,50	≤48
32 (bp6)	Roderlandbaan	7,50	≤48
33 (bp7)	Roderlandbaan	7,50	≤48

Tabel 4.4: Rekenresultaten bouwplan 8, 9 en 10 inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
38 (bp8)	Zonstraat	7,50	≤48
43 (bp9)	Zonstraat	7,50	≤48
48 (bp10)	Zonstraat	7,50	≤48

Tabel 4.5: Rekenresultaten bouwplan 11,12 en 13 inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
50 (bp11)	Roderlandbaan	7,50	≤48
54 (bp12)	Roderlandbaan	7,50	≤48
58 (bp13)	Roderlandbaan	7,50	≤48

Tabel 4.6: Rekenresultaten bouwplan 14 en 15 inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
63 (bp14)	Ailbertuslaan	7,50	≤48
69 (bp15)	Ailbertuslaan	4,50 / 7,50	≤48

Tabel 4.7: Rekenresultaten bouwplan 16 en 17 inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
76 (bp16)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48
80 (bp17)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48

Tabel 4.8: Rekenresultaten bouwplan 20, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
89	Roderlandbaan	7,50	≤48

Tabel 4.9: Rekenresultaten bouwplan 21 t/m 23, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
93 (bp21)	Nieuwstraat	7,50	≤48
93 (bp21)	Holzstraat	7,50	≤48
95 (bp22)	Holzstraat	7,50	≤48
97 (bp23)	Nieuwstraat	4,50	58
97 (bp23)	Holzstraat	7,50	≤48

Tabel 4.10: Rekenresultaten bouwplan 24, 25 en 26 inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
102 (bp24)	Holzstraat	10,50	≤48
103 (bp24)	Nieuwstraat	16,50	≤48
101 (bp24)	Domaniale Mijnstraat	16,50	≤48
106 (bp25)	Holzstraat	7,50	≤48
104 (bp25)	Nieuwstraat	7,50	≤48
104 (bp25)	Domaniale Mijnstraat	4,50	53
109 (bp26)	Holzstraat	7,50	≤48
107 (bp26)	Nieuwstraat	4,50	57
107 (bp26)	Domaniale Mijnstraat	4,50	≤48

Tabel 4.11: Rekenresultaten bouwplan 27, 28 en 29 inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
110 (bp27)	Kruisstraat	1,50	63
110 (bp27)	Domaniale Mijnstraat	7,50	≤48
111 (bp27)	Hoofdstraat	7,50	≤48
113 (bp28)	Kruisstraat	1,50	66
113 (bp28)	Domaniale Mijnstraat	7,50	≤48
113 (bp28)	Hoofdstraat	7,50	≤48
115 (bp29)	Kruisstraat	7,50	≤48
115 (bp29)	Domaniale Mijnstraat	7,50	≤48
116 (bp29)	Hoofdstraat	7,50	≤48

Tabel 4.12: Rekenresultaten bouwplan 30, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
117	Domaniale Mijnstraat	7,50	≤48
117	Kruisstraat	7,50	≤48

Tabel 4.13: Rekenresultaten bouwplan 31, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
119	Domaniale Mijnstraat	7,50	56

Tabel 4.14: Rekenresultaten bouwplan 32, 33, 34, 35, 36, 37 en 38 inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
124 (bp32)	Stationsstraat/Grupellostr.	7,50	≤48
125 (bp33)	Stationsstraat/Grupellostr.	7,50	≤48
132 (bp34)	Stationsstraat/Grupellostr.	7,50	≤48
134 (bp35)	Stationsstraat/Grupellostr.	4,50	≤48
142 (bp36)	Stationsstraat/Grupellostr.	7,50	≤48
143 (bp37)	Stationsstraat/Grupellostr.	7,50	≤48
147 (bp38)	Stationsstraat/Grupellostr.	7,50	≤48

Tabel 4.15: Rekenresultaten bouwplan 39, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
153	Grupellostraat/Hoofdstraat	4,50	52

Tabel 4.16: Rekenresultaten bouwplan 40, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
156	Oranjestraat/Oranjeplein	7,50	≤48
158	Hoofdstraat	7,50	≤48

Tabel 4.17: Rekenresultaten bouwplan 41, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
159	Koninginnestr./Oranjeplein	4,50	53

Tabel 4.18: Rekenresultaten bouwplan 42, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
163	Koninginnestraat	4,50	54
163	Niersprinkstraat	7,50	≤48

Tabel 4.19: Rekenresultaten bouwplan 43 en 44, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
167 (bp43)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48
169 (bp44)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48

Tabel 4.20: Rekenresultaten bouwplan 45, 46, 47, 48, 49, 50 en 51 inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
173 (bp45)	Niersprinkstraat	7,50	≤48
173 (bp45)	Koninginnestr./Koningsweg	7,50	≤48
175 (bp45)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48
176 (bp46)	Niersprinkstraat	4,50	≤48
176 (bp46)	Koninginnestr./Koningsweg	7,50	≤48
179 (bp46)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48
180 (bp47)	Niersprinkstraat	1,50	60
180 (bp47)	Koninginnestr./Koningsweg	4,50	≤48
180 (bp47)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48
182 (bp48)	Niersprinkstraat	1,50	61
182 (bp48)	Koninginnestr./Koningsweg	7,50	≤48
182 (bp48)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48
184 (bp49)	Niersprinkstraat	1,50	62
184 (bp49)	Koninginnestr./Koningsweg	7,50	≤48
184 (bp49)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48
186 (bp50)	Niersprinkstraat	7,50	≤48
187 (bp50)	Koninginnestr./Koningsweg	7,50	≤48
188 (bp50)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
189 (bp51)	Niersprinkstraat	7,50	≤48
189 (bp51)	Koninginnestr./Koningsweg	7,50	≤48
191 (bp51)	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48

Tabel 4.21: Rekenresultaten bouwplan 52, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
192	Koninginnestr./Koningsweg	7,50	≤48

Tabel 4.22: Rekenresultaten bouwplan 53, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
196	Onze Lieve Vrouwestraat	7,50	≤48

Tabel 4.23: Rekenresultaten bouwplan 54 en 55, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
200 (bp54)	Roderlandbaan	7,50	≤48
203 (bp55)	Roderlandbaan	7,50	≤48

Tabel 4.24: Rekenresultaten bouwplan 56, inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh

Ontvanger-punt	Geluidbelasting vanwege	Hoogte [m]	Geluidbelasting 2025 [dB]
209	Onze Lieve Vrouwestraat	1,50	61

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat bij 17 van de 52 binnen de geluidzone van zoneplichtige wegen gelegen bouwplannen de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB wordt overschreden:

- bouwplan 1 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 56 dB);
- bouwplan 2 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 56 dB);
- bouwplan 3 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 54 dB);
- bouwplan 4 overschrijding vanwege Roderlandbaan (maximale geluidbelasting 51 dB);
- bouwplan 23 overschrijding vanwege Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 58 dB);
- bouwplan 25 overschrijding vanwege Domaniale Mijnstraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 26 overschrijding vanwege Nieuwstraat (maximale geluidbelasting 57 dB);
- bouwplan 27 overschrijding vanwege Kruisstraat (maximale geluidbelasting 63 dB);
- bouwplan 28 overschrijding vanwege Kruisstraat (maximale geluidbelasting 66 dB);
- bouwplan 31 overschrijding vanwege Domaniale Mijnstraat (maximale geluidbelasting 56 dB);
- bouwplan 39 overschrijding vanwege Grupellostraat (maximale geluidbelasting 52 dB);
- bouwplan 41 overschrijding vanwege Koninginnestraat (maximale geluidbelasting 53 dB);
- bouwplan 42 overschrijding vanwege Koninginnestraat (maximale geluidbelasting 54 dB);
- bouwplan 47 overschrijding vanwege Niersprinkstraat (maximale geluidbelasting 60 dB);
- bouwplan 48 overschrijding vanwege Niersprinkstraat (maximale geluidbelasting 61 dB);
- bouwplan 49 overschrijding vanwege Niersprinkstraat (maximale geluidbelasting 62 dB);
- bouwplan 56 overschrijding vanwege Onze Lieve Vrouwestraat (maximale geluidbelasting 61 dB).

De maximaal te ontheffen geluidbelasting van 63 dB wordt voor bouwplan 28 eveneens overschreden. Voor dit bouwplan bedraagt de maximaal berekende geluidbelasting 66 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Gelet op de overschrijdingen van de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB en de overschrijding van de maximaal te ontheffen waarde van 63 dB dient te worden onderzocht of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en/of dient een hogere grenswaarde te worden vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Kerkrade.

Voor de overige onderzochte bouwplannen wordt de (voorkeurs)grenswaarde van 48 dB niet overschreden. Nader onderzoek naar maatregelen kan voor deze wegen en bouwplannen achterwege blijven.

4.2 Maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere grenswaarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere grenswaarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Indien blijkt dat geluidbeperkende maatregelen onvoldoende soelaas bieden, kan het college van Burgermeester en Wethouders van Kerkrade hogere waarden vaststellen voor de betreffende geluidgevoelige bestemmingen. Door middel van een hogere waarde procedure kan het college van Burgermeester en Wethouders van Kerkrade afwijken van de voorkeursgrenswaarde tot de maximale ontheffingswaarde van 63 dB.

Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron door middel van het toepassen van een geluidreducerend wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen aan de ontvanger door middel van het toepassen van schermen aan of nabij de gevel, het toepassen van 'dove' gevels, en dergelijke.

Bronmaatregelen:

Gezien de hoogte van de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde tot 18 dB zal het toepassen van stiller asfalt onvoldoende effect hebben om alle bouwplannen te laten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Het vervangen van het huidige wegdek voor een stil wegdek (Dunne Deklagen B) geeft een reductie van maximaal 3 tot 4 dB. Met deze bronmaatregel zal op geen enkel bouwplan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden behaald. Wel is het mogelijk met deze bronmaatregel de geluidbelasting op bouwplan 28 te reduceren tot de maximaal te ontheffen grenswaarde van 63 dB.

Vervanging wegdek bij regulier onderhoud

Wanneer het bestaande (niet- geluidreducerende) wegdek wordt vervangen tijdens regulier onderhoud, zijn eenmalig extra investeringen nodig. Dit heeft voornamelijk te maken met een afwijkende samenstelling van de wegdektoplaag van bestaand versus nieuw. De bestaande toplaag moet worden verwijderd en het afvalmateriaal afgevoerd. Daartegen wordt iets meer asfalt weer aangebracht (de zogenaamde 'Dunne Deklagen B' van de CROW-publicatie 200). De eenmalige meerkosten bedragen gemiddeld € 2,20/ m² aan wegdek.

De levensduur van geluidreducerende wegdekken is korter dan die van de reguliere wegdekken (doorgaans Dicht Asfaltbeton = DAB). De toplaag van de geluidreducerende wegdekverhardingen is kwetsbaarder en slijt sneller dan DAB. Hierdoor is meer onderhoud noodzakelijk, en dus meer kosten. Vanwege de verschillen in onderhoudscyclus tussen DAB en 'Dunne Deklagen B' zijn de meerkosten voor onderhoud uitgedrukt in jaarlijkse meerkosten. Deze jaarlijkse meerkosten bedragen € 0,65/m² aan wegdek. Bij alle kostencalculaties is een jaarlijkse indexering van 3,0% gehanteerd.

Aangezien het onzeker is of alle bouwplannen ook daadwerkelijk bebouwd worden, is voor elke bronmaatregel afgeweging uitgegaan van een bouwplan.

Per bouwplan zijn de aanlegkosten en de meerkosten over 15 jaar dermate hoog dat het financieel niet doelmatig is Dunne Deklagen B toe te passen. De kosten bedragen minimaal per bouwplan €17.000 (minimaal 150 meter lang stil asfalt bij 7 meter breed inclusief toepassen jaarlijkse indexering van 3,0%). De kosten voor aanpassingen aan de gevel zijn beduidend lager.

Bij dermate kleine wegdekaanpassingen ontstaat een lappendeken aan asfalttypen. Dit kan voorkomen worden door het gehele wegvak te voorzien van Dunne Deklagen B wat de kosten extra opdrijft.

Vervanging wegdek buiten regulier onderhoud

Indien Dunne Deklagen B niet tijdens het reguliere onderhoud wordt aangelegd bedragen de kosten voor het vervangen gemiddeld € 30,00/m² aan wegdek.

De kosten voor het vervangen van 100 meter wegdek buiten regulier onderhoud bedragen minimaal €20.000. Bij deze bedragen is het vervangen van het wegdek financieel niet doelmatig. De kosten voor aanpassingen aan de gevel zijn beduidend lager. Bij alle kostencalculaties is een jaarlijkse indexering van 3,0% gehanteerd.

Uit bovenstaande blijkt dat het vervangen van het bestaande wegdek door een stiller asfalttype financieel niet doelmatig is.

Ter hoogte van bouwplan 28 (Kruisstraat) dient echter wel te worden overwogen bronmaatregelen te treffen. De geluidbelasting overschrijdt ter hoogte van dit bouwplan de maximale ontheffingswaarde, dit betekent dat het niet mogelijk is om een hogere waarde voor dit bouwplan vast te stellen, tenzij het stil asfalt wegdek wordt aangebracht. Indien wordt overwogen dit niet toe te passen, dan is het bouwplan zonder opleggen van dove gevels niet mogelijk voor woningbouw.

Overdrachtsmaatregelen:

Maatregelen in het overdrachtsgebied door middel van het toepassen van een geluidscherm worden voor de bouwplannen waar ten gevolge van de onderstaande wegen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde optreedt stedenbouwkundig niet inpasbaar geacht en zijn derhalve niet nader onderzocht.

Ontvangermaatregelen:

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit. De geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet meer bedraagt dan 33 dB.

4.3 Vast te stellen hogere waarde

Uit de beschouwing van de maatregelen voor de bouwplannen waar een overschrijding optreedt van de grenswaarde volgt dat, met uitzondering van bouwplan 28, aan de voorwaarden wordt voldaan om hogere waardes te kunnen verlenen. In tabel 4.25 is inzichtelijk gemaakt voor welke bouwplannen een hogere waarde vastgesteld dient te worden.

Tabel 4.25: Vast te stellen hogere waarde ten gevolge van wegverkeer

Bouwplan	Bron	Vast te stellen hogere waarde zonder maatregel [dB]
Bouwplan 1	Roderlandbaan	56
Bouwplan 2	Roderlandbaan	56
Bouwplan 3	Roderlandbaan	54
Bouwplan 4	Roderlandbaan	51
Bouwplan 23	Nieuwstraat	58
Bouwplan 25	Domaniale Mijnstraat	53
Bouwplan 26	Nieuwstraat	57
Bouwplan 27	Kruisstraat	63
Bouwplan 28	Kruisstraat	- ¹
Bouwplan 31	Domaniale Mijnstraat	56
Bouwplan 39	Grupellostraat	52
Bouwplan 41	Koninginnestraat	53
Bouwplan 42	Koninginnestraat	54
Bouwplan 47	Niersprinkstraat	60
Bouwplan 48	Niersprinkstraat	61
Bouwplan 49	Niersprinkstraat	62
Bouwplan 56	Onze Lieve Vrouwestraat	61

1: Vaststellen hogere waarde zonder maatregel niet mogelijk vanwege overschrijding van de maximale ontheffingswaarde

In het kader van de procedure hogere grenswaarde èn gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te realiseren bebouwing, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogst toelaatbare binnenniveau voor de woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.

Bij de bepaling van de noodzakelijke maatregelen dient te worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie en de ventilatie. Bij de bepaling van de geluidwering dient gerekend te worden met de gecumuleerde geluidbelasting waarop de aftrek ex artikel 110g Wgh niet is toegepast. Deze geluidbelasting is weergegeven in bijlage 4.

Bijlagen en figuren

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
Abtenlaan	30	30	30	30	30	938,00	57,34	30,52	5,46	--
Abtenlaan	30	30	30	30	30	938,00	57,34	30,52	5,46	--
Abtenlaan	30	30	30	30	30	938,00	57,34	30,52	5,46	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	2369,00	158,23	84,35	15,08	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	2369,00	158,23	84,35	15,08	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	2369,00	158,23	84,35	15,08	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	766,00	51,04	27,15	4,86	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	1885,00	117,75	62,66	11,08	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	1885,00	117,75	62,66	11,08	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	766,00	51,04	27,15	4,86	--
Ailbertusl	50	50	50	50	50	766,00	51,04	27,15	4,86	--
Bockstraat	30	30	30	30	30	83,00	5,56	2,96	0,52	--
Bockstraat	30	30	30	30	30	83,00	5,56	2,96	0,52	--
Bockstraat	30	30	30	30	30	83,00	5,56	2,96	0,52	--
Bockstraat	30	30	30	30	30	83,00	5,56	2,96	0,52	--
Bockstraat	30	30	30	30	30	83,00	5,56	2,96	0,52	--
Bockstraat	30	30	30	30	30	83,00	5,56	2,96	0,52	--
Bockstraat	30	30	30	30	30	83,00	5,56	2,96	0,52	--
Burg Savel	30	30	30	30	30	214,00	14,35	7,64	1,35	--
Burg Savel	30	30	30	30	30	214,00	14,35	7,64	1,35	--
Burg Savel	30	30	30	30	30	813,00	52,67	28,07	4,96	--
Burg Savel	30	30	30	30	30	214,00	14,35	7,64	1,35	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Caspar Spr	50	50	50	50	50	577,00	36,96	22,86	4,21	--
Deken Quod	30	30	30	30	30	441,00	29,58	15,78	2,82	--
Deken Quod	30	30	30	30	30	441,00	29,58	15,78	2,82	--
Deken Quod	30	30	30	30	30	441,00	29,58	15,78	2,82	--
Deken Quod	30	30	30	30	30	1580,00	105,27	56,04	10,03	--
Deken Quod	30	30	30	30	30	1580,00	105,27	56,04	10,03	--
Deken Quod	30	30	30	30	30	1580,00	105,27	56,04	10,03	--
Diepenbroc	30	30	30	30	30	191,00	12,39	7,66	1,41	--
Diepenbroc	30	30	30	30	30	191,00	12,39	7,66	1,41	--
Diepenbroc	30	30	30	30	30	191,00	12,39	7,66	1,41	--
Dir Schrij	30	30	30	30	30	693,00	46,55	24,80	4,43	--
Dir van de	30	30	30	30	30	72,00	4,82	2,56	0,45	--
Dir van de	30	30	30	30	30	153,00	10,28	5,47	0,98	--
Dir van de	30	30	30	30	30	72,00	4,82	2,56	0,45	--
Dir van de	30	30	30	30	30	72,00	4,82	2,56	0,45	--
Dir van de	30	30	30	30	30	72,00	4,82	2,56	0,45	--
Directeur	30	30	30	30	30	224,00	15,03	8,02	1,43	--
Directeur	30	30	30	30	30	225,00	15,10	8,05	1,44	--
Directeur	30	30	30	30	30	225,00	15,10	8,05	1,44	--
Directeur	30	30	30	30	30	224,00	15,03	8,02	1,43	--
Directeur	30	30	30	30	30	224,00	15,03	8,02	1,43	--
Domaniale	70	70	70	70	70	15561,00	934,54	576,81	106,78	--
Domaniale	70	70	70	70	70	15561,00	934,54	576,81	106,78	--
Domaniale	70	70	70	70	70	15561,00	934,54	576,81	106,78	--
Domaniale	70	70	70	70	70	15561,00	934,54	576,81	106,78	--
Domaniale	50	50	50	50	50	3709,00	223,85	138,37	25,28	--
Domaniale	70	70	70	70	70	15561,00	934,54	576,81	106,78	--
Domaniale	50	50	50	50	50	3709,00	223,85	138,37	25,28	--
Domaniale	50	50	50	50	50	3709,00	223,85	138,37	25,28	--
Domaniale	50	50	50	50	50	3709,00	223,85	138,37	25,28	--
Domaniale	50	50	50	50	50	3709,00	223,85	138,37	25,28	--
Domaniale	50	50	50	50	50	3709,00	223,85	138,37	25,28	--

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal
Abtenlaan	5,81	2,39	0,64	--	0,08	0,01	--	--		97,80		94,60
Abtenlaan	5,81	2,39	0,64	--	0,08	0,01	--	--		97,80		94,60
Abtenlaan	5,81	2,39	0,64	--	0,08	0,01	--	--		97,80		94,60
Ailbertusl	0,94	0,22	0,08	--	0,03	0,01	--	--		104,28		101,49
Ailbertusl	0,94	0,22	0,08	--	0,03	0,01	--	--		104,28		101,49
Ailbertusl	0,94	0,22	0,08	--	0,03	0,01	--	--		104,28		101,49
Ailbertusl	0,49	0,11	0,04	--	0,02	--	--	--		99,42		96,59
Ailbertusl	8,75	2,02	0,75	--	0,92	0,16	0,05	--		104,06		100,69
Ailbertusl	8,75	2,02	0,75	--	0,92	0,16	0,05	--		104,06		100,69
Ailbertusl	0,49	0,11	0,04	--	0,02	--	--	--		99,42		96,59
Ailbertusl	0,49	0,11	0,04	--	0,02	--	--	--		99,42		96,59
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Bockstraat	--	--	--	--	--	--	--	--		85,31		82,57
Burg Savel	0,01	--	--	--	--	--	--	--		89,45		86,69
Burg Savel	0,01	--	--	--	--	--	--	--		89,45		86,69
Burg Savel	1,66	0,39	0,14	--	0,46	0,08	0,02	--		96,32		92,88
Burg Savel	0,01	--	--	--	--	--	--	--		89,45		86,69
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Caspar Spr	0,54	0,16	0,06	--	--	--	--	--		98,08		95,88
Deken Quod	0,01	--	--	--	--	--	--	--		92,57		89,84
Deken Quod	0,01	--	--	--	--	--	--	--		92,57		89,84
Deken Quod	0,01	--	--	--	--	--	--	--		92,57		89,84
Deken Quod	0,90	0,21	0,08	--	--	--	--	--		98,33		95,45
Deken Quod	0,90	0,21	0,08	--	--	--	--	--		98,33		95,45
Deken Quod	0,90	0,21	0,08	--	--	--	--	--		98,33		95,45
Diepenbroc	--	--	--	--	--	--	--	--		88,79		86,70
Diepenbroc	--	--	--	--	--	--	--	--		88,79		86,70
Diepenbroc	--	--	--	--	--	--	--	--		88,79		86,70
Dir Schrij	0,02	--	--	--	--	--	--	--		94,54		91,80
Dir van de	--	--	--	--	--	--	--	--		84,68		81,94
Dir van de	0,02	--	--	--	--	--	--	--		88,03		85,26
Dir van de	--	--	--	--	--	--	--	--		84,68		81,94
Dir van de	--	--	--	--	--	--	--	--		84,68		81,94
Dir van de	--	--	--	--	--	--	--	--		84,68		81,94
Directeur	0,02	--	--	--	--	--	--	--		89,66		86,91
Directeur	0,02	--	--	--	--	--	--	--		89,66		86,91
Directeur	0,02	--	--	--	--	--	--	--		89,66		86,91
Directeur	0,02	--	--	--	--	--	--	--		89,66		86,91
Directeur	0,02	--	--	--	--	--	--	--		89,66		86,91
Domaniale	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--		113,83		111,17
Domaniale	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--		113,83		111,17
Domaniale	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--		113,83		111,17
Domaniale	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--		113,83		111,17
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--		113,28		110,53
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) Totaal	LE P4 Totaal	Wegdek
Abtenlaan	87,83	--	Referentiewegdek
Abtenlaan	87,83	--	Referentiewegdek
Abtenlaan	87,83	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	94,05	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	94,05	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	94,05	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	89,19	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	93,64	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	93,64	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	89,19	--	Referentiewegdek
Ailbertusl	89,19	--	Referentiewegdek
Bockstraat	75,04	--	Referentiewegdek
Bockstraat	75,04	--	Referentiewegdek
Bockstraat	75,04	--	Referentiewegdek
Bockstraat	75,04	--	Referentiewegdek
Bockstraat	75,04	--	Referentiewegdek
Bockstraat	75,04	--	Referentiewegdek
Bockstraat	75,04	--	Referentiewegdek
Burg Savel	79,17	--	Referentiewegdek
Burg Savel	79,17	--	Referentiewegdek
Burg Savel	85,81	--	Referentiewegdek
Burg Savel	79,17	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Caspar Spr	88,63	--	Referentiewegdek
Deken Quod	82,37	--	Referentiewegdek
Deken Quod	82,37	--	Referentiewegdek
Deken Quod	82,37	--	Referentiewegdek
Deken Quod	88,09	--	Referentiewegdek
Deken Quod	88,09	--	Referentiewegdek
Deken Quod	88,09	--	Referentiewegdek
Diepenbroc	79,36	--	Referentiewegdek
Diepenbroc	79,36	--	Referentiewegdek
Diepenbroc	79,36	--	Referentiewegdek
Dir Schrij	84,33	--	Referentiewegdek
Dir van de	74,42	--	Referentiewegdek
Dir van de	77,80	--	Referentiewegdek
Dir van de	74,42	--	Referentiewegdek
Dir van de	74,42	--	Referentiewegdek
Dir van de	74,42	--	Referentiewegdek
Directeur	79,45	--	Referentiewegdek
Directeur	79,47	--	Referentiewegdek
Directeur	79,47	--	Referentiewegdek
Directeur	79,45	--	Referentiewegdek
Directeur	79,45	--	Referentiewegdek
Domaniale	104,24	--	Referentiewegdek
Domaniale	104,24	--	Referentiewegdek
Domaniale	104,24	--	Referentiewegdek
Domaniale	104,24	--	Referentiewegdek
Domaniale	97,44	--	Referentiewegdek
Domaniale	103,66	--	SMA-NL8
Domaniale	97,44	--	Referentiewegdek
Domaniale	97,44	--	Referentiewegdek
Domaniale	97,44	--	Referentiewegdek
Domaniale	97,44	--	Referentiewegdek
Domaniale	97,44	--	Referentiewegdek

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
Domaniale	50	50	50	50	50	3709,00	223,85	138,37	25,28	--
Domaniale	70	70	70	70	70	15561,00	934,54	576,81	106,78	--
Domaniale	70	70	70	70	70	15561,00	934,54	576,81	106,78	--
Einderstra	30	30	30	30	30	562,00	37,36	19,91	3,56	--
Einderstra	30	30	30	30	30	562,00	37,36	19,91	3,56	--
Einderstra	30	30	30	30	30	562,00	37,36	19,91	3,56	--
Einderstra	30	30	30	30	30	562,00	37,36	19,91	3,56	--
Einderstra	30	30	30	30	30	2190,00	141,84	75,68	13,42	--
Einderstra	30	30	30	30	30	562,00	37,36	19,91	3,56	--
Erpostraat	30	30	30	30	30	1841,00	117,17	62,41	11,09	--
Erpostraat	30	30	30	30	30	1841,00	117,17	62,41	11,09	--
Erpostraat	30	30	30	30	30	1841,00	117,17	62,41	11,09	--
Erpostraat	30	30	30	30	30	1841,00	117,17	62,41	11,09	--
Grupellost	50	50	50	50	50	6685,00	390,25	241,31	44,54	--
Grupellost	50	50	50	50	50	7748,00	437,37	270,28	49,93	--
Grupellost	50	50	50	50	50	6685,00	390,25	241,31	44,54	--
Hamstraat	80	80	80	80	80	28065,00	1670,18	991,57	202,36	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	5071,00	318,15	201,75	31,58	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	5071,00	318,15	201,75	31,58	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4522,00	288,52	182,90	28,70	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4522,00	288,52	182,90	28,70	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4522,00	288,52	182,90	28,70	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4530,00	288,83	183,15	28,72	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4697,00	299,75	189,97	29,81	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4697,00	299,75	189,97	29,81	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4522,00	288,52	182,90	28,70	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4697,00	299,75	189,97	29,81	--
Holzstraat	50	50	50	50	50	4522,00	288,52	182,90	28,70	--
Honeestraa	30	30	30	30	30	235,00	11,75	6,26	1,11	--
Honeestraa	30	30	30	30	30	235,00	11,75	6,26	1,11	--
Honeestraa	30	30	30	30	30	235,00	11,75	6,26	1,11	--
Honeestraa	30	30	30	30	30	235,00	11,75	6,26	1,11	--
Honeestraa	30	30	30	30	30	235,00	11,75	6,26	1,11	--
Honeestraa	30	30	30	30	30	235,00	11,75	6,26	1,11	--
Hoofdstraa	50	50	50	50	50	4061,00	234,15	148,52	23,18	--
Hoofdstraa	50	50	50	50	50	4061,00	234,15	148,52	23,18	--
Hoofdstraa	50	50	50	50	50	3951,00	232,23	143,55	26,52	--
Hoofdstraa	50	50	50	50	50	4540,00	255,65	162,10	25,39	--
Jozef Ecks	30	30	30	30	30	796,00	51,73	27,58	4,93	--
Jozef Ecks	30	30	30	30	30	796,00	51,73	27,58	4,93	--
Kipstraat	30	30	30	30	30	888,00	59,23	31,60	5,64	--
Kipstraat	30	30	30	30	30	1577,00	103,72	55,29	9,74	--
Kipstraat	30	30	30	30	30	888,00	59,23	31,60	5,64	--
Kipstraat	30	30	30	30	30	888,00	59,23	31,60	5,64	--
Koestraat	30	30	30	30	30	3166,00	201,57	127,94	20,05	--
Koestraat	30	30	30	30	30	3166,00	201,57	127,94	20,05	--
Koestraat	30	30	30	30	30	3166,00	201,57	127,94	20,05	--
Koestraat	30	30	30	30	30	2810,00	178,48	113,16	17,76	--
Koestraat	30	30	30	30	30	3166,00	201,57	127,94	20,05	--
Koninginne	50	50	50	50	50	1886,00	106,26	65,56	12,00	--
Koninginne	50	50	50	50	50	1886,00	106,26	65,56	12,00	--
Koninginne	50	50	50	50	50	1886,00	106,26	65,56	12,00	--
Koninginne	50	50	50	50	50	1886,00	106,26	65,56	12,00	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50	3679,00	228,47	141,23	26,05	--
Koningsweg	50	50	50	50	50					

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal
Domaniale	11,36	3,40	1,17	--	8,13	1,78	0,63	--		107,21		104,28
Domaniale	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--		113,83		111,17
Domaniale	62,68	18,74	6,54	--	23,58	5,17	1,84	--		113,83		111,17
Einderstra	0,40	0,09	0,03	--	--	--	--	--		93,89		90,99
Einderstra	0,40	0,09	0,03	--	--	--	--	--		93,89		90,99
Einderstra	0,40	0,09	0,03	--	--	--	--	--		93,89		90,99
Einderstra	0,40	0,09	0,03	--	--	--	--	--		93,89		90,99
Einderstra	0,40	0,09	0,03	--	--	--	--	--		93,89		90,99
Einderstra	5,33	2,28	0,59	--	--	--	--	--		100,38		97,47
Einderstra	0,40	0,09	0,03	--	--	--	--	--		93,89		90,99
Erpostraat	6,13	2,47	0,66	--	0,59	0,10	0,03	--		100,09		96,93
Erpostraat	6,13	2,47	0,66	--	0,59	0,10	0,03	--		100,09		96,93
Erpostraat	6,13	2,47	0,66	--	0,59	0,10	0,03	--		100,09		96,93
Grupellost	42,14	13,39	4,45	--	6,18	1,36	0,48	--		109,80		106,90
Grupellost	62,55	19,48	6,58	--	10,67	2,34	0,83	--		110,78		107,66
Grupellost	42,14	13,39	4,45	--	6,18	1,36	0,48	--		109,80		106,90
Hamstraat	136,26	39,25	16,32	--	37,43	7,58	3,04	--		116,84		113,96
Holzstraat	12,47	4,46	1,33	--	1,03	0,19	0,05	--		107,84		105,58
Holzstraat	12,47	4,46	1,33	--	1,03	0,19	0,05	--		107,84		105,58
Holzstraat	6,71	1,96	0,67	--	0,50	0,09	0,03	--		107,17		104,98
Holzstraat	6,71	1,96	0,67	--	0,50	0,09	0,03	--		107,17		104,98
Holzstraat	6,71	1,96	0,67	--	0,50	0,09	0,03	--		107,17		104,98
Holzstraat	6,93	2,04	0,69	--	0,50	0,09	0,02	--		107,18		104,99
Holzstraat	6,97	2,04	0,70	--	0,46	0,08	0,02	--		107,33		105,14
Holzstraat	6,97	2,04	0,70	--	0,46	0,08	0,02	--		107,33		105,14
Holzstraat	6,71	1,96	0,67	--	0,50	0,09	0,03	--		107,17		104,98
Holzstraat	6,97	2,04	0,70	--	0,46	0,08	0,02	--		107,33		105,14
Holzstraat	6,71	1,96	0,67	--	0,50	0,09	0,03	--		107,17		104,98
Honeestraa	4,05	1,99	0,48	--	--	--	--	--		93,86		90,88
Honeestraa	4,05	1,99	0,48	--	--	--	--	--		93,86		90,88
Honeestraa	4,05	1,99	0,48	--	--	--	--	--		93,86		90,88
Honeestraa	4,05	1,99	0,48	--	--	--	--	--		93,86		90,88
Honeestraa	4,05	1,99	0,48	--	--	--	--	--		93,86		90,88
Hoofdstraa	31,99	13,38	3,59	--	0,69	0,13	0,03	--		107,61		105,09
Hoofdstraa	31,99	13,38	3,59	--	0,69	0,13	0,03	--		107,61		105,09
Hoofdstraa	23,33	6,98	2,43	--	3,63	0,80	0,28	--		107,46		104,56
Hoofdstraa	40,27	15,81	4,43	--	2,81	0,50	0,14	--		108,34		105,60
Jozef Ecks	1,84	0,43	0,16	--	0,08	0,01	--	--		96,02		92,73
Jozef Ecks	1,84	0,43	0,16	--	0,08	0,01	--	--		96,02		92,73
Kipstraat	0,45	0,10	0,04	--	--	--	--	--		95,80		92,95
Kipstraat	1,95	0,45	0,17	--	0,46	0,08	0,02	--		98,76		95,60
Kipstraat	0,45	0,10	0,04	--	--	--	--	--		95,80		92,95
Kipstraat	0,45	0,10	0,04	--	--	--	--	--		95,80		92,95
Koestraat	4,95	1,45	0,50	--	0,54	0,09	0,03	--		101,71		99,29
Koestraat	4,95	1,45	0,50	--	0,54	0,09	0,03	--		101,71		99,29
Koestraat	4,76	1,40	0,48	--	0,53	0,09	0,03	--		101,25		98,79
Koestraat	4,95	1,45	0,50	--	0,54	0,09	0,03	--		101,71		99,29
Koninginne	16,63	7,29	1,90	--	0,64	0,14	0,05	--		104,43		101,80
Koninginne	16,63	7,29	1,90	--	0,64	0,14	0,05	--		104,43		101,80
Koninginne	16,63	7,29	1,90	--	0,64	0,14	0,05	--		104,43		101,80
Koninginne	16,63	7,29	1,90	--	0,64	0,14	0,05	--		104,43		101,80
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		104,07
Koningsweg	9,75	2,92	1,02	--	2,02	0,43	0,16	--		106,59		

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
Kruisstraa	50	50	50	50	50	11802,00	723,81	458,78	71,83	--
Kruisstraa	30	30	30	30	30	8616,00	519,77	329,79	51,73	--
Kruisstraa	50	50	50	50	50	13280,00	817,68	518,65	81,15	--
Kruisstraa	50	50	50	50	50	13280,00	817,68	518,65	81,15	--
Kruisstraa	30	30	30	30	30	8616,00	519,77	329,79	51,73	--
Kruisstraa	50	50	50	50	50	10871,00	673,31	426,76	66,85	--
Kruisstraa	50	50	50	50	50	9521,00	593,63	376,50	58,88	--
Kruisstraa	50	50	50	50	50	9521,00	593,63	376,50	58,88	--
Kruisstraa	50	50	50	50	50	9521,00	593,63	376,50	58,88	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	1828,00	106,15	67,26	10,53	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	1828,00	106,15	67,26	10,53	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	1828,00	106,15	67,26	10,53	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	545,00	34,06	21,60	3,38	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	545,00	34,06	21,60	3,38	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	545,00	34,06	21,60	3,38	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	3253,00	180,26	111,44	20,61	--
Marktstraa	30	30	30	30	30	3253,00	180,26	111,44	20,61	--
Mgr. van G	30	30	30	30	30	693,00	46,55	24,80	4,43	--
Mgr. van G	30	30	30	30	30	693,00	46,55	24,80	4,43	--
Mgr. van G	30	30	30	30	30	693,00	46,55	24,80	4,43	--
Mgr. van G	30	30	30	30	30	1461,00	97,88	52,09	9,32	--
Mgr. van G	30	30	30	30	30	1461,00	97,88	52,09	9,32	--
Mgr. van G	30	30	30	30	30	693,00	46,55	24,80	4,43	--
Mgr. van G	30	30	30	30	30	1240,00	83,19	44,24	7,92	--
Mijnweg	30	30	30	30	30	1103,00	73,45	39,11	7,00	--
Mijnweg	30	30	30	30	30	1103,00	73,45	39,11	7,00	--
Mijnweg	30	30	30	30	30	1254,00	83,38	44,44	7,95	--
Niersprink	50	50	50	50	50	3979,00	243,77	154,56	24,17	--
Niersprink	30	30	30	30	30	1875,00	110,93	68,49	12,65	--
Niersprink	50	50	50	50	50	3979,00	243,77	154,56	24,17	--
Niersprink	50	50	50	50	50	3334,00	202,27	128,26	20,06	--
Niersprink	50	50	50	50	50	6903,00	429,74	272,36	42,66	--
Niersprink	30	30	30	30	30	4869,00	296,14	182,93	33,77	--
Niersprink	50	50	50	50	50	645,00	41,32	26,21	4,11	--
Niersprink	50	50	50	50	50	5294,00	325,99	201,24	37,04	--
Niersprink	50	50	50	50	50	3979,00	243,77	154,56	24,17	--
Niersprink	30	30	30	30	30	4869,00	296,14	182,93	33,77	--
Niersprink	30	30	30	30	30	4869,00	296,14	182,93	33,77	--
Nieuwstraa	50	50	50	50	50	6014,00	367,21	226,69	41,95	--
Nieuwstraa	50	50	50	50	50	8249,00	515,77	318,87	58,89	--
Nieuwstraa	50	50	50	50	50	6014,00	367,21	226,69	41,95	--
Nieuwstraa	50	50	50	50	50	5728,00	357,24	190,09	33,67	--
Nieuwstraa	50	50	50	50	50	5728,00	357,24	190,09	33,67	--
Nieuwstraa	50	50	50	50	50	5203,00	334,82	207,00	38,11	--
Nieuwstraa	50	50	50	50	50	8249,00	515,77	318,87	58,89	--
Nullanders	30	30	30	30	30	1577,00	103,72	55,29	9,74	--
Nullanders	30	30	30	30	30	2397,00	157,46	83,75	14,79	--
Nullanders	30	30	30	30	30	2397,00	157,46	83,75	14,79	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	8689,00	540,63	334,12	61,55	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	6568,00	407,55	251,81	46,37	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	6031,00	372,66	230,63	42,41	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	6031,00	372,66	230,63	42,41	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	6031,00	372,66	230,63	42,41	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	6031,00	372,66	230,63	42,41	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	8989,00	559,01	345,62	63,64	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	8989,00	559,01	345,62	63,64	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	5940,00	366,76	227,03	41,74	--
Onze Lieve	50	50	50	50	50	8989,00	559,01	345,62	63,64	--
ORANJELEI	50	50	50	50	50	1908,00	106,50	65,85	12,05	--
Oranjelei	30	30	30	30	30	126,00	7,97	4,92	0,91	--

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal
Kruisstraa	44,05	14,52	4,56	--	6,27	1,14	0,31	--		111,81		109,31
Kruisstraa	35,78	12,10	3,74	--	10,53	1,89	0,53	--		107,43		104,27
Kruisstraa	46,78	15,31	4,83	--	6,71	1,23	0,34	--		112,29		109,82
Kruisstraa	46,78	15,31	4,83	--	6,71	1,23	0,34	--		112,29		109,82
Kruisstraa	35,78	12,10	3,74	--	10,53	1,89	0,53	--		107,43		104,27
Kruisstraa	34,25	11,64	3,58	--	4,49	0,79	0,23	--		111,33		108,93
Kruisstraa	26,94	9,51	2,85	--	3,06	0,54	0,15	--		110,68		108,35
Kruisstraa	26,94	9,51	2,85	--	3,06	0,54	0,15	--		110,68		108,35
Kruisstraa	26,94	9,51	2,85	--	3,06	0,54	0,15	--		110,68		108,35
Marktstraa	12,55	3,68	1,25	--	1,95	0,35	0,10	--		101,26		97,74
Marktstraa	12,55	3,68	1,25	--	1,95	0,35	0,10	--		101,26		97,74
Marktstraa	12,55	3,68	1,25	--	1,95	0,35	0,10	--		101,26		97,74
Marktstraa	12,55	3,68	1,25	--	1,95	0,35	0,10	--		101,26		97,74
Marktstraa	1,59	0,47	0,16	--	0,05	0,01	--	--		94,45		91,82
Marktstraa	1,59	0,47	0,16	--	0,05	0,01	--	--		94,45		91,82
Marktstraa	1,59	0,47	0,16	--	0,05	0,01	--	--		94,45		91,82
Marktstraa	29,44	8,80	3,07	--	5,00	1,09	0,39	--		104,39		100,57
Marktstraa	29,44	8,80	3,07	--	5,00	1,09	0,39	--		104,39		100,57
Mgr. van G	0,02	--	--	--	--	--	--	--		94,54		91,80
Mgr. van G	0,02	--	--	--	--	--	--	--		94,54		91,80
Mgr. van G	0,02	--	--	--	--	--	--	--		94,54		91,80
Mgr. van G	0,29	0,07	0,03	--	--	--	--	--		97,85		95,06
Mgr. van G	0,29	0,07	0,03	--	--	--	--	--		97,85		95,06
Mgr. van G	0,02	--	--	--	--	--	--	--		94,54		91,80
Mgr. van G	0,13	0,03	0,01	--	--	--	--	--		97,10		94,33
Mijnweg	0,67	0,16	0,06	--	--	--	--	--		96,78		93,90
Mijnweg	0,67	0,16	0,06	--	--	--	--	--		96,78		93,90
Mijnweg	0,86	0,20	0,07	--	0,03	--	--	--		97,38		94,47
Niersprink	16,13	4,72	1,61	--	1,52	0,27	0,08	--		107,09		104,56
Niersprink	10,89	3,25	1,13	--	1,19	0,26	0,09	--		100,91		97,60
Niersprink	16,13	4,72	1,61	--	1,52	0,27	0,08	--		107,09		104,56
Niersprink	15,42	4,52	1,54	--	1,36	0,24	0,07	--		106,41		103,81
Niersprink	21,06	6,16	2,10	--	2,08	0,36	0,10	--		109,31		106,90
Niersprink	20,06	5,99	2,09	--	2,23	0,49	0,17	--		104,53		101,49
Niersprink	0,71	0,21	0,07	--	0,16	0,03	0,01	--		98,70		96,52
Niersprink	18,39	7,05	2,03	--	1,31	0,29	0,10	--		108,18		105,75
Niersprink	16,13	4,72	1,61	--	1,52	0,27	0,08	--		107,09		104,56
Niersprink	20,06	5,99	2,09	--	2,23	0,49	0,17	--		104,53		101,49
Niersprink	20,06	5,99	2,09	--	2,23	0,49	0,17	--		104,53		101,49
Nieuwstraa	17,69	5,29	1,85	--	9,02	1,97	0,70	--		109,08		106,31
Nieuwstraa	14,22	4,26	1,48	--	8,67	1,89	0,68	--		110,13		107,58
Nieuwstraa	17,69	5,29	1,85	--	9,02	1,97	0,70	--		109,08		106,31
Nieuwstraa	21,72	6,07	2,00	--	8,25	1,44	0,43	--		109,07		105,63
Nieuwstraa	21,72	6,07	2,00	--	8,25	1,44	0,43	--		109,07		105,63
Nieuwstraa	3,32	1,00	0,34	--	0,58	0,12	0,05	--		107,63		105,44
Nieuwstraa	14,22	4,26	1,48	--	8,67	1,89	0,68	--		110,13		107,58
Nullanders	1,95	0,45	0,17	--	0,46	0,08	0,02	--		98,76		95,60
Nullanders	3,40	0,79	0,29	--	0,47	0,08	0,02	--		100,58		97,41
Nullanders	3,40	0,79	0,29	--	0,47	0,08	0,02	--		100,58		97,41
Onze Lieve	23,23	8,51	2,54	--	2,66	0,58	0,21	--		110,24		107,84
Onze Lieve	19,18	7,29	2,12	--	1,50	0,34	0,12	--		109,03		106,64
Onze Lieve	19,07	7,27	2,11	--	1,49	0,33	0,12	--		108,71		106,30
Onze Lieve	19,07	7,27	2,11	--	1,49	0,33	0,12	--		108,71		106,30
Onze Lieve	19,07	7,27	2,11	--	1,49	0,33	0,12	--		108,71		106,30
Onze Lieve	19,07	7,27	2,11	--	1,49	0,33	0,12	--		108,71		106,30
Onze Lieve	24,44	8,88	2,67	--	2,64	0,57	0,21	--		110,39		107,99
Onze Lieve	24,44	8,88	2,67	--	2,64	0,57	0,21	--		110,39		107,99
Onze Lieve	19,09	7,27	2,11	--	1,43	0,33	0,11	--		108,64		106,24
Onze Lieve	24,44	8,88	2,67	--	2,64	0,57	0,21	--		110,39		107,99
ORANJEPLEI	17,67	7,62	2,01	--	0,80	0,18	0,06	--		104,55		101,88
Oranjeplei	0,22	0,07	0,02	--	--	--	--	--		87,64		85,17

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N)	Totaal	LE P4	Totaal	Wegdek
Kruisstraa		101,71	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		97,13	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		102,19	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		102,19	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		97,13	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		101,25	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		100,62	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		100,62	--		Referentiewegdek
Kruisstraa		100,62	--		Referentiewegdek
Marktstraa		90,98	--		Referentiewegdek
Marktstraa		90,98	--		Referentiewegdek
Marktstraa		90,98	--		Referentiewegdek
Marktstraa		90,98	--		Referentiewegdek
Marktstraa		84,41	--		Referentiewegdek
Marktstraa		84,41	--		Referentiewegdek
Marktstraa		84,41	--		Referentiewegdek
Marktstraa		94,58	--		Referentiewegdek
Marktstraa		94,58	--		Referentiewegdek
Mgr. van G		84,33	--		Referentiewegdek
Mgr. van G		84,33	--		Referentiewegdek
Mgr. van G		84,33	--		Referentiewegdek
Mgr. van G		87,63	--		Referentiewegdek
Mgr. van G		87,63	--		Referentiewegdek
Mgr. van G		84,33	--		Referentiewegdek
Mgr. van G		86,89	--		Referentiewegdek
Mijnweg		86,55	--		Referentiewegdek
Mijnweg		86,55	--		Referentiewegdek
Mijnweg		87,14	--		Referentiewegdek
Niersprink		96,99	--		Referentiewegdek
Niersprink		91,22	--		Referentiewegdek
Niersprink		96,99	--		Referentiewegdek
Niersprink		96,30	--		Referentiewegdek
Niersprink		99,23	--		Referentiewegdek
Niersprink		94,89	--		Referentiewegdek
Niersprink		88,63	--		Referentiewegdek
Niersprink		98,69	--		Referentiewegdek
Niersprink		96,99	--		Referentiewegdek
Niersprink		94,89	--		Referentiewegdek
Niersprink		94,89	--		Referentiewegdek
Nieuwstraa		99,43	--		Referentiewegdek
Nieuwstraa		100,55	--		Referentiewegdek
Nieuwstraa		99,43	--		Referentiewegdek
Nieuwstraa		98,56	--		Referentiewegdek
Nieuwstraa		98,56	--		Referentiewegdek
Nieuwstraa		98,16	--		Referentiewegdek
Nieuwstraa		100,55	--		Referentiewegdek
Nullanders		88,35	--		Referentiewegdek
Nullanders		90,18	--		Referentiewegdek
Nullanders		90,18	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		100,74	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		99,54	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		99,21	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		99,21	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		99,21	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		99,21	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		100,89	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		100,89	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		99,16	--		Referentiewegdek
Onze Lieve		100,89	--		Referentiewegdek
ORANJEPLEI		95,06	--		Referentiewegdek
Oranjeplei		78,15	--		Referentiewegdek

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Oranjestra	Oranjestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Pastoor v.	Pastoor v.d. Heijdenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Pastoor v.	Pastoor v.d. Heijdenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Pastoor v.	Pastoor v.d. Heijdenlaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Poststraat	Poststraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Poststraat	Poststraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Poststraat	Poststraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Poststraat	Poststraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Poststraat	Poststraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Poststraat	Poststraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Putgang	Putgang	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Putgang	Putgang	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Richerstra	Richerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Richerstra	Richerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Richerstra	Richerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Roderlandb	Roderlandbaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Rolduckers	Rolduckerstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Stationsst	Stationsstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Van Beetho	Van Beethovenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Van Beetho	Van Beethovenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Van Beetho	Van Beethovenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Van Beetho	Van Beethovenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Van Beetho	Van Beethovenstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Voortestr	Voortestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W4b
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0
Zonstraat	Zonstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1.5 dB	0,75	0	W0

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MRP4)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LVP4)	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))
Oranjestra	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Oranjestra	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor v.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pastoor v.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pastoor v.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poststraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poststraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poststraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poststraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poststraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Poststraat	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Putgang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Putgang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Richerstra	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Richerstra	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Roderlandb	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Roderlandb	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Roderlandb	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Roderlandb	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Rolduckers	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Stationsst	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stationsst	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stationsst	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stationsst	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stationsst	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Van Beetho	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Van Beetho	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Van Beetho	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Van Beetho	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Van Beetho	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Voorterstr	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zonstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zonstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zonstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zonstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zonstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zonstraat	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MVP4)	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZVP4)	Totaal aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LVP4
Oranjestra	50	50	50	50	50	2140,00	113,63	70,16	12,97	--
Oranjestra	50	50	50	50	50	2140,00	113,63	70,16	12,97	--
Pastoor v.	30	30	30	30	30	153,00	10,28	5,47	0,98	--
Pastoor v.	30	30	30	30	30	153,00	10,28	5,47	0,98	--
Pastoor v.	30	30	30	30	30	153,00	10,28	5,47	0,98	--
Poststraat	30	30	30	30	30	4738,00	284,12	175,75	32,41	--
Poststraat	30	30	30	30	30	4731,00	283,48	175,44	32,34	--
Poststraat	30	30	30	30	30	4053,00	238,33	147,24	27,14	--
Poststraat	30	30	30	30	30	4053,00	238,33	147,24	27,14	--
Poststraat	30	30	30	30	30	126,00	7,97	4,92	0,91	--
Poststraat	30	30	30	30	30	4731,00	283,48	175,44	32,34	--
Putgang	50	50	50	50	50	1221,00	73,71	45,55	8,40	--
Putgang	50	50	50	50	50	1221,00	73,71	45,55	8,40	--
Richerstra	30	30	30	30	30	612,00	36,68	19,53	3,46	--
Richerstra	30	30	30	30	30	612,00	36,68	19,53	3,46	--
Richerstra	30	30	30	30	30	612,00	36,68	19,53	3,46	--
Roderlandb	50	50	50	50	50	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	50	50	50	50	50	7359,00	462,27	274,47	56,00	--
Roderlandb	50	50	50	50	50	8553,00	535,82	318,55	64,91	--
Roderlandb	50	50	50	50	50	7359,00	462,27	274,47	56,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Roderlandb	70	70	70	70	70	9577,00	602,79	358,43	73,00	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	998,00	63,49	33,87	5,98	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	998,00	63,49	33,87	5,98	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	1214,00	78,41	41,73	7,38	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	2720,00	178,99	95,39	16,82	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	1018,00	64,76	34,55	6,10	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	1018,00	64,76	34,55	6,10	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	2720,00	178,99	95,39	16,82	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	1919,00	124,04	66,16	11,66	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	2013,00	130,26	69,43	12,24	--
Rolduckers	30	30	30	30	30	2238,00	147,11	78,44	13,82	--
Stationsst	50	50	50	50	50	8749,00	501,71	309,57	57,26	--
Stationsst	50	50	50	50	50	8749,00	501,71	309,57	57,26	--
Stationsst	50	50	50	50	50	9862,00	569,66	352,48	65,07	--
Stationsst	50	50	50	50	50	9468,00	545,21	345,47	54,08	--
Stationsst	50	50	50	50	50	9032,00	518,45	328,82	51,36	--
Stationsst	50	50	50	50	50	9468,00	545,21	345,47	54,08	--
Stationsst	50	50	50	50	50	9468,00	545,21	345,47	54,08	--
Stationsst	50	50	50	50	50	9468,00	545,21	345,47	54,08	--
Van Beetho	30	30	30	30	30	56,00	3,62	2,23	0,41	--
Van Beetho	30	30	30	30	30	56,00	3,62	2,23	0,41	--
Van Beetho	30	30	30	30	30	1875,00	110,93	68,49	12,65	--
Van Beetho	30	30	30	30	30	2208,00	130,53	80,58	14,88	--
Van Beetho	30	30	30	30	30	56,00	3,62	2,23	0,41	--
Voortestr	50	50	50	50	50	8412,00	524,82	324,57	59,78	--
Zonstraat	50	50	50	50	50	7206,00	437,58	270,32	49,76	--
Zonstraat	50	50	50	50	50	7206,00	437,58	270,32	49,76	--
Zonstraat	50	50	50	50	50	7272,00	441,87	272,88	50,25	--
Zonstraat	50	50	50	50	50	7206,00	437,58	270,32	49,76	--
Zonstraat	50	50	50	50	50	8628,00	527,07	326,01	60,01	--
Zonstraat	50	50	50	50	50	8153,00	498,64	308,12	56,75	--
Zonstraat	50	50	50	50	50	7206,00	437,58	270,32	49,76	--

Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MVP4	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZVP4	LE (D)	Totaal	LE (A)	Totaal
Oranjestra	25,76	11,58	3,00	--	1,00	0,22	0,08	--		105,38		102,65
Oranjestra	25,76	11,58	3,00	--	1,00	0,22	0,08	--		105,38		102,65
Pastoor v.	0,02	--	--	--	--	--	--	--		88,03		85,26
Pastoor v.	0,02	--	--	--	--	--	--	--		88,03		85,26
Pastoor v.	0,02	--	--	--	--	--	--	--		88,03		85,26
Poststraat	23,18	6,93	2,41	--	3,04	0,66	0,24	--		104,71		101,52
Poststraat	23,33	6,99	2,43	--	3,04	0,66	0,24	--		104,71		101,52
Poststraat	24,83	8,19	2,64	--	2,71	0,59	0,21	--		104,35		101,12
Poststraat	24,83	8,19	2,64	--	2,71	0,59	0,21	--		104,35		101,12
Poststraat	0,22	0,07	0,02	--	--	--	--	--		87,64		85,17
Poststraat	23,33	6,99	2,43	--	3,04	0,66	0,24	--		104,71		101,52
Putgang	5,68	1,70	0,59	--	0,59	0,13	0,05	--		102,06		99,37
Putgang	5,68	1,70	0,59	--	0,59	0,13	0,05	--		102,06		99,37
Richerstra	4,45	2,08	0,52	--	--	--	--	--		96,15		93,16
Richerstra	4,45	2,08	0,52	--	--	--	--	--		96,15		93,16
Richerstra	4,45	2,08	0,52	--	--	--	--	--		96,15		93,16
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		110,62		108,02
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Roderlandb	15,50	4,47	1,85	--	3,56	0,73	0,28	--		109,51		106,88
Roderlandb	19,58	5,66	2,34	--	3,92	0,81	0,32	--		110,18		107,55
Roderlandb	15,50	4,47	1,85	--	3,56	0,73	0,28	--		109,51		106,88
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Roderlandb	19,60	5,66	2,35	--	3,88	0,80	0,32	--		111,32		108,82
Rolduckers	3,21	0,74	0,27	--	0,67	0,12	0,03	--		97,61		93,93
Rolduckers	3,21	0,74	0,27	--	0,67	0,12	0,03	--		97,61		93,93
Rolduckers	2,86	0,66	0,25	--	0,54	0,09	0,03	--		98,08		94,63
Rolduckers	3,22	0,75	0,28	--	0,82	0,14	0,04	--		101,12		97,96
Rolduckers	3,21	0,74	0,28	--	0,74	0,13	0,04	--		97,71		94,02
Rolduckers	3,21	0,74	0,28	--	0,74	0,13	0,04	--		97,71		94,02
Rolduckers	3,22	0,75	0,28	--	0,82	0,14	0,04	--		101,12		97,96
Rolduckers	4,68	1,08	0,40	--	0,62	0,11	0,03	--		100,02		96,61
Rolduckers	4,88	1,13	0,42	--	0,52	0,09	0,03	--		100,18		96,80
Rolduckers	2,97	0,69	0,25	--	0,54	0,10	0,03	--		100,28		97,12
Stationsst	63,33	19,66	6,66	--	10,65	2,32	0,84	--		111,17		108,13
Stationsst	63,33	19,66	6,66	--	10,65	2,32	0,84	--		111,17		108,13
Stationsst	66,35	20,63	6,98	--	11,92	2,63	0,93	--		111,62		108,63
Stationsst	68,18	20,77	6,89	--	11,56	2,06	0,58	--		111,52		108,53
Stationsst	66,99	20,45	6,76	--	11,58	2,07	0,58	--		111,36		108,34
Stationsst	68,18	20,77	6,89	--	11,56	2,06	0,58	--		111,52		108,53
Stationsst	68,18	20,77	6,89	--	11,56	2,06	0,58	--		111,52		108,53
Stationsst	68,18	20,77	6,89	--	11,56	2,06	0,58	--		111,52		108,53
Van Beetho	--	--	--	--	--	--	--	--		83,46		81,35
Van Beetho	--	--	--	--	--	--	--	--		83,46		81,35
Van Beetho	10,89	3,25	1,13	--	1,19	0,26	0,09	--		100,91		97,60
Van Beetho	13,41	4,00	1,39	--	0,91	0,20	0,07	--		101,58		98,30
Van Beetho	--	--	--	--	--	--	--	--		83,46		81,35
Voortestr	21,66	7,24	2,32	--	1,97	0,43	0,16	--		109,59		107,15
Zonstraat	31,53	10,96	3,40	--	2,17	0,48	0,17	--		109,67		107,12
Zonstraat	31,53	10,96	3,40	--	2,17	0,48	0,17	--		109,67		107,12
Zonstraat	31,53	10,98	3,40	--	2,19	0,48	0,17	--		109,71		107,15
Zonstraat	31,53	10,96	3,40	--	2,17	0,48	0,17	--		109,67		107,12
Zonstraat	33,75	11,63	3,63	--	2,65	0,57	0,20	--		110,38		107,87
Zonstraat	31,57	10,99	3,41	--	2,18	0,48	0,17	--		110,12		107,61
Zonstraat	31,53	10,96	3,40	--	2,17	0,48	0,17	--		109,67		107,12

Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	LE (N)	Totaal	LE P4	Totaal	Wegdek
Oranjestra		95,95	--		Referentiewegdek
Oranjestra		95,95	--		Referentiewegdek
Pastoor v.		77,80	--		Referentiewegdek
Pastoor v.		77,80	--		Referentiewegdek
Pastoor v.		77,80	--		Referentiewegdek
Poststraat		95,04	--		Referentiewegdek
Poststraat		95,04	--		Referentiewegdek
Poststraat		94,69	--		Referentiewegdek
Poststraat		94,69	--		Referentiewegdek
Poststraat		78,15	--		Referentiewegdek
Poststraat		95,04	--		Referentiewegdek
Putgang		92,50	--		Referentiewegdek
Putgang		92,50	--		Referentiewegdek
Richerstra		86,33	--		Referentiewegdek
Richerstra		86,33	--		Referentiewegdek
Richerstra		86,33	--		Referentiewegdek
Roderlandb		101,39	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Roderlandb		100,27	--		Referentiewegdek
Roderlandb		100,95	--		Referentiewegdek
Roderlandb		100,27	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Roderlandb		102,10	--		Referentiewegdek
Rolduckers		87,06	--		Referentiewegdek
Rolduckers		87,06	--		Referentiewegdek
Rolduckers		87,60	--		Referentiewegdek
Rolduckers		90,71	--		Referentiewegdek
Rolduckers		87,16	--		Referentiewegdek
Rolduckers		87,16	--		Referentiewegdek
Rolduckers		90,71	--		Referentiewegdek
Rolduckers		89,57	--		Referentiewegdek
Rolduckers		89,75	--		Referentiewegdek
Rolduckers		89,88	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,52	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,52	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,98	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,30	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,14	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,30	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,30	--		Referentiewegdek
Stationsst		101,30	--		Referentiewegdek
Van Beetho		73,99	--		Referentiewegdek
Van Beetho		73,99	--		Referentiewegdek
Van Beetho		91,22	--		Referentiewegdek
Van Beetho		91,91	--		Referentiewegdek
Van Beetho		73,99	--		Referentiewegdek
Voortestr		100,09	--		SMA-NL8
Zonstraat		100,15	--		Referentiewegdek
Zonstraat		100,15	--		Referentiewegdek
Zonstraat		100,18	--		Referentiewegdek
Zonstraat		100,15	--		Referentiewegdek
Zonstraat		100,87	--		Referentiewegdek
Zonstraat		100,61	--		Referentiewegdek
Zonstraat		100,15	--		Referentiewegdek

Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1	bouwplan 1	154,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
2	bouwplan 1	153,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
3	bouwplan 1	153,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
4	bouwplan 1	153,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
5	bouwplan 1	153,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
6	bouwplan 1	154,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
7	bouwplan 1	153,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
8	bouwplan 2	153,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
9	bouwplan 2	153,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
10	bouwplan 2	152,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
11	bouwplan 2	153,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
12	bouwplan 2	153,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
13	bouwplan 2	153,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
14	bouwplan 2	153,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
15	bouwplan 3	154,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
16	bouwplan 3	153,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
17	bouwplan 3	154,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
18	bouwplan 3	153,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
19	bouwplan 4	154,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
20	bouwplan 4	155,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
21	bouwplan 4	153,53	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
22	bouwplan 4	154,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
23	bouwplan 4	154,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
24	bouwplan 4	154,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
25	bouwplan 5	155,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
26	bouwplan 5	155,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
27	bouwplan 5	155,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
28	bouwplan 5	155,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
29	bouwplan 6	156,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
30	bouwplan 6	155,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
31	bouwplan 6	155,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
32	bouwplan 6	156,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
33	bouwplan 7	156,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
34	bouwplan 7	156,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
35	bouwplan 7	156,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
36	bouwplan 7	156,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
37	bouwplan 8	156,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
38	bouwplan 8	157,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
39	bouwplan 8	156,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
40	bouwplan 8	156,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
41	bouwplan 9	157,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
42	bouwplan 9	157,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
43	bouwplan 9	157,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
44	bouwplan 9	156,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
45	bouwplan 10	156,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
46	bouwplan 10	156,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
47	bouwplan 10	156,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
48	bouwplan 10	156,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
49	bouwplan 11	156,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
50	bouwplan 11	155,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
51	bouwplan 11	156,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
52	bouwplan 11	156,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
53	bouwplan 12	155,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
54	bouwplan 12	155,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
55	bouwplan 12	155,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
56	bouwplan 12	155,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
57	bouwplan 13	154,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
58	bouwplan 13	154,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
59	bouwplan 13	155,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
60	bouwplan 13	155,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
61	bouwplan 14	156,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
62	bouwplan 14	157,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
63	bouwplan 14	157,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
64	bouwplan 14	157,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
65	bouwplan 14	156,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
66	bouwplan 14	156,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
67	bouwplan 15	156,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
68	bouwplan 15	157,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
69	bouwplan 15	157,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
70	bouwplan 15	157,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
71	bouwplan 15	156,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
72	bouwplan 15	156,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
73	bouwplan 16	160,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
74	bouwplan 16	159,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
75	bouwplan 16	160,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
76	bouwplan 16	160,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
77	bouwplan 17	159,90	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
78	bouwplan 17	159,83	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
79	bouwplan 17	159,87	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
80	bouwplan 17	159,94	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
81	bouwplan 18	159,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
82	bouwplan 18	159,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
83	bouwplan 18	159,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
84	bouwplan 18	159,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
85	bouwplan 19	159,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
86	bouwplan 19	159,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
87	bouwplan 19	159,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
88	bouwplan 19	159,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
89	bouwplan 20	159,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
90	bouwplan 20	159,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
91	bouwplan 20	159,61	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
92	bouwplan 20	159,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
93	bouwplan 21	161,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
94	bouwplan 21	161,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
95	bouwplan 22	161,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
96	bouwplan 22	161,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
97	bouwplan 23	163,68	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
98	bouwplan 23	163,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
99	bouwplan 24	165,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
100	bouwplan 24	165,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
101	bouwplan 24	164,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
102	bouwplan 24	164,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
103	bouwplan 24	164,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
104	bouwplan 25	166,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
105	bouwplan 25	165,91	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
106	bouwplan 25	166,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
107	bouwplan 26	166,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
108	bouwplan 26	166,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
109	bouwplan 26	166,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
110	bouwplan 27	156,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
111	bouwplan 27	157,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
112	bouwplan 27	157,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
113	bouwplan 28	158,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
114	bouwplan 28	158,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
115	bouwplan 29	158,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
116	bouwplan 29	158,47	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
117	bouwplan 30	151,72	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
118	bouwplan 30	152,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
119	bouwplan 31	148,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
120	bouwplan 31	148,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
121	bouwplan 31	148,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
122	bouwplan 31	148,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
123	bouwplan 32	157,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
124	bouwplan 32	157,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
125	bouwplan 33	157,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
126	bouwplan 33	157,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
127	bouwplan 33	157,98	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
128	bouwplan 33	158,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
129	bouwplan 34	157,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
130	bouwplan 34	157,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
131	bouwplan 34	157,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
132	bouwplan 34	157,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
133	bouwplan 35	157,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
134	bouwplan 35	157,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
135	bouwplan 35	157,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
136	bouwplan 35	157,65	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
137	bouwplan 36	156,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
138	bouwplan 36	157,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
139	bouwplan 36	157,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
140	bouwplan 36	157,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
141	bouwplan 36	156,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
142	bouwplan 36	156,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
143	bouwplan 37	156,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
144	bouwplan 37	156,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
145	bouwplan 37	157,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
146	bouwplan 37	156,67	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
147	bouwplan 38	156,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
148	bouwplan 38	155,97	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
149	bouwplan 38	156,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
150	bouwplan 38	156,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
151	bouwplan 38	157,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
152	bouwplan 38	157,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
153	bouwplan 39	156,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
154	bouwplan 39	156,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
155	bouwplan 40	156,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
156	bouwplan 40	157,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
157	bouwplan 40	157,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
158	bouwplan 40	156,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
159	bouwplan 41	155,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
160	bouwplan 41	156,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
161	bouwplan 41	156,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
162	bouwplan 41	155,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
163	bouwplan 42	154,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
164	bouwplan 42	154,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
165	bouwplan 42	153,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
166	bouwplan 43	157,69	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
167	bouwplan 43	157,70	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
168	bouwplan 44	157,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
169	bouwplan 44	157,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
170	bouwplan 44	157,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
171	bouwplan 44	157,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
172	bouwplan 44	157,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
173	bouwplan 45	152,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
174	bouwplan 45	152,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
175	bouwplan 45	152,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
176	bouwplan 46	152,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
177	bouwplan 46	152,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
178	bouwplan 46	152,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
179	bouwplan 46	152,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
180	bouwplan 47	151,58	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
181	bouwplan 47	151,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
182	bouwplan 48	151,84	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
183	bouwplan 48	152,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
184	bouwplan 49	152,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
185	bouwplan 49	153,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
186	bouwplan 50	149,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
187	bouwplan 50	150,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
188	bouwplan 50	150,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
189	bouwplan 51	149,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
190	bouwplan 51	150,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
191	bouwplan 51	150,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
192	bouwplan 52	154,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
193	bouwplan 52	154,77	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
194	bouwplan 52	154,81	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
195	bouwplan 53	156,28	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
196	bouwplan 53	156,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
197	bouwplan 53	156,23	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
198	bouwplan 53	156,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
199	bouwplan 54	159,30	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
200	bouwplan 54	159,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
201	bouwplan 54	159,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
202	bouwplan 54	159,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
203	bouwplan 55	159,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
204	bouwplan 55	159,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
205	bouwplan 55	159,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
206	bouwplan 55	159,41	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
207	bouwplan 56	157,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
208	bouwplan 56	157,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
209	bouwplan 56	157,59	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_C	bouwplan 15	7,50	49,18	46,36	38,95	49,56
69_B	bouwplan 15	4,50	49,14	46,33	38,92	49,53
63_B	bouwplan 14	4,50	49,14	46,32	38,91	49,52
63_C	bouwplan 14	7,50	49,14	46,32	38,91	49,52
69_D	bouwplan 15	10,50	49,03	46,21	38,79	49,41
63_D	bouwplan 14	10,50	48,95	46,13	38,73	49,33
63_A	bouwplan 14	1,50	48,28	45,46	38,05	48,66
69_A	bouwplan 15	1,50	48,24	45,43	38,02	48,63
62_C	bouwplan 14	7,50	45,21	42,39	34,99	45,59
62_D	bouwplan 14	10,50	45,17	42,35	34,93	45,55
62_B	bouwplan 14	4,50	45,06	42,24	34,83	45,44
68_C	bouwplan 15	7,50	44,90	42,08	34,67	45,28
68_D	bouwplan 15	10,50	44,86	42,04	34,63	45,24
68_B	bouwplan 15	4,50	44,69	41,87	34,46	45,07
62_A	bouwplan 14	1,50	43,45	40,63	33,22	43,83
68_A	bouwplan 15	1,50	42,98	40,16	32,75	43,36
64_D	bouwplan 14	10,50	41,31	38,49	31,07	41,69
64_C	bouwplan 14	7,50	41,24	38,42	31,01	41,62
70_D	bouwplan 15	10,50	41,23	38,41	31,00	41,61
70_C	bouwplan 15	7,50	41,13	38,31	30,91	41,51
64_B	bouwplan 14	4,50	40,70	37,88	30,47	41,08
70_B	bouwplan 15	4,50	40,67	37,85	30,44	41,05
70_A	bouwplan 15	1,50	38,60	35,79	28,36	38,98
64_A	bouwplan 14	1,50	38,52	35,71	28,29	38,90
67_D	bouwplan 15	10,50	35,85	33,02	25,62	36,23
61_D	bouwplan 14	10,50	35,70	32,85	25,45	36,07
67_C	bouwplan 15	7,50	35,28	32,46	25,05	35,66
61_C	bouwplan 14	7,50	35,01	32,18	24,77	35,38
67_B	bouwplan 15	4,50	34,22	31,40	23,98	34,60
71_D	bouwplan 15	10,50	34,10	31,28	23,87	34,48
65_D	bouwplan 14	10,50	33,94	31,12	23,71	34,32
61_B	bouwplan 14	4,50	33,92	31,10	23,69	34,30
71_C	bouwplan 15	7,50	33,18	30,37	22,96	33,57
65_C	bouwplan 14	7,50	33,17	30,35	22,94	33,55
67_A	bouwplan 15	1,50	32,35	29,53	22,11	32,73
71_B	bouwplan 15	4,50	32,23	29,42	22,00	32,61
65_B	bouwplan 14	4,50	32,18	29,37	21,96	32,57
61_A	bouwplan 14	1,50	32,11	29,29	21,89	32,49
71_A	bouwplan 15	1,50	30,50	27,69	20,28	30,89
184_C	bouwplan 49	7,50	30,60	27,27	20,19	30,80
65_A	bouwplan 14	1,50	30,41	27,59	20,18	30,79
184_B	bouwplan 49	4,50	30,07	26,76	19,66	30,28
41_C	bouwplan 9	7,50	29,70	26,56	19,36	29,97
42_C	bouwplan 9	7,50	29,12	25,97	18,77	29,38
41_B	bouwplan 9	4,50	29,05	25,90	18,70	29,31
23_D	bouwplan 4	10,50	28,83	26,04	18,61	29,22
23_C	bouwplan 4	7,50	28,47	25,68	18,25	28,86
184_A	bouwplan 49	1,50	28,59	25,28	18,19	28,80
42_B	bouwplan 9	4,50	28,51	25,37	18,17	28,78
41_A	bouwplan 9	1,50	28,27	25,12	17,92	28,53
37_C	bouwplan 8	7,50	27,75	24,65	17,42	28,03
42_A	bouwplan 9	1,50	27,76	24,63	17,42	28,03
38_C	bouwplan 8	7,50	27,50	24,38	17,16	27,77
48_C	bouwplan 10	7,50	27,20	24,08	16,86	27,47
24_D	bouwplan 4	10,50	27,03	24,22	16,80	27,41
23_B	bouwplan 4	4,50	26,57	23,78	16,35	26,96
24_C	bouwplan 4	7,50	25,91	23,12	15,69	26,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
22_D	bouwplan 4	10,50	25,53	22,76	15,31	25,93
22_C	bouwplan 4	7,50	25,18	22,41	14,96	25,58
48_B	bouwplan 10	4,50	25,20	22,01	14,83	25,45
34_C	bouwplan 7	7,50	24,89	21,91	14,60	25,21
23_A	bouwplan 4	1,50	24,75	21,96	14,53	25,14
22_B	bouwplan 4	4,50	24,72	21,95	14,51	25,12
27_C	bouwplan 5	7,50	24,35	21,52	14,12	24,73
32_C	bouwplan 6	7,50	24,10	21,26	13,86	24,47
48_A	bouwplan 10	1,50	24,13	20,93	13,77	24,38
33_C	bouwplan 7	7,50	23,99	21,12	13,75	24,35
66_C	bouwplan 14	7,50	23,83	20,94	13,57	24,18
43_C	bouwplan 9	7,50	23,62	20,47	13,28	23,89
66_D	bouwplan 14	10,50	23,18	20,17	12,88	23,49
77_C	bouwplan 17	7,50	23,00	20,15	12,76	23,37
13_D	bouwplan 2	10,50	22,90	20,07	12,66	23,27
39_C	bouwplan 8	7,50	22,95	19,82	12,61	23,22
26_C	bouwplan 5	7,50	22,82	20,04	12,60	23,21
19_D	bouwplan 4	10,50	22,64	19,76	12,40	23,00
29_C	bouwplan 6	7,50	22,52	19,62	12,26	22,87
36_C	bouwplan 7	7,50	22,40	19,55	12,15	22,77
31_C	bouwplan 6	7,50	22,34	19,54	12,12	22,73
28_C	bouwplan 5	7,50	22,32	19,44	12,07	22,68
24_B	bouwplan 4	4,50	22,26	19,44	12,03	22,64
22_A	bouwplan 4	1,50	22,23	19,45	12,01	22,62
72_D	bouwplan 15	10,50	22,29	19,27	11,99	22,60
73_C	bouwplan 16	7,50	22,24	19,37	12,00	22,60
72_B	bouwplan 15	4,50	22,08	19,18	11,83	22,43
72_C	bouwplan 15	7,50	22,07	19,14	11,81	22,41
14_D	bouwplan 2	10,50	21,84	19,00	11,60	22,21
37_B	bouwplan 8	4,50	21,69	18,51	11,34	21,95
19_C	bouwplan 4	7,50	21,52	18,65	11,28	21,88
66_B	bouwplan 14	4,50	21,50	18,62	11,25	21,86
13_C	bouwplan 2	7,50	21,47	18,65	11,24	21,85
40_C	bouwplan 8	7,50	21,44	18,45	11,15	21,76
43_B	bouwplan 9	4,50	21,38	18,27	11,04	21,66
185_C	bouwplan 49	7,50	21,04	17,94	10,73	21,33
38_B	bouwplan 8	4,50	20,99	17,99	10,70	21,31
77_B	bouwplan 17	4,50	20,76	17,91	10,52	21,13
58_C	bouwplan 13	7,50	20,56	17,74	10,33	20,94
6_D	bouwplan 1	10,50	20,42	17,55	10,18	20,78
43_A	bouwplan 9	1,50	20,48	17,37	10,14	20,76
39_B	bouwplan 8	4,50	20,30	17,22	9,98	20,59
85_C	bouwplan 19	7,50	20,24	17,29	9,97	20,58
55_C	bouwplan 12	7,50	20,19	17,27	9,92	20,53
81_C	bouwplan 18	7,50	20,12	17,20	9,86	20,47
77_A	bouwplan 17	1,50	20,05	17,17	9,80	20,41
183_C	bouwplan 48	7,50	19,98	16,74	9,62	20,22
44_C	bouwplan 9	7,50	19,84	16,96	9,59	20,20
24_A	bouwplan 4	1,50	19,65	16,82	9,42	20,03
73_B	bouwplan 16	4,50	19,67	16,76	9,41	20,02
89_C	bouwplan 20	7,50	19,59	16,65	9,33	19,93
59_C	bouwplan 13	7,50	19,52	16,63	9,27	19,88
5_D	bouwplan 1	10,50	19,38	16,53	9,14	19,75
208_C	bouwplan 56	7,50	19,26	16,41	9,02	19,63
27_B	bouwplan 5	4,50	19,22	16,35	8,98	19,58
14_C	bouwplan 2	7,50	19,18	16,33	8,94	19,55
8_D	bouwplan 2	10,50	18,98	16,16	8,75	19,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	bouwplan 10	7,50	18,94	16,11	8,71	19,32
66_A	bouwplan 14	1,50	18,94	16,06	8,69	19,30
72_A	bouwplan 15	1,50	18,92	16,02	8,67	19,27
90_C	bouwplan 20	7,50	18,90	16,05	8,66	19,27
52_C	bouwplan 11	7,50	18,96	15,82	8,62	19,23
73_A	bouwplan 16	1,50	18,81	15,89	8,55	19,16
47_C	bouwplan 10	7,50	18,86	15,70	8,53	19,13
191_C	bouwplan 51	7,50	18,88	15,44	8,47	19,06
185_B	bouwplan 49	4,50	18,77	15,66	8,45	19,05
38_A	bouwplan 8	1,50	18,71	15,75	8,44	19,04
84_C	bouwplan 18	7,50	18,70	15,77	8,44	19,04
80_C	bouwplan 17	7,50	18,68	15,75	8,42	19,02
19_B	bouwplan 4	4,50	18,48	15,58	8,22	18,83
190_C	bouwplan 51	7,50	18,63	15,24	8,22	18,82
33_B	bouwplan 7	4,50	18,50	15,48	8,21	18,81
198_C	bouwplan 53	7,50	18,57	15,26	8,19	18,79
207_C	bouwplan 56	7,50	18,42	15,56	8,18	18,79
179_C	bouwplan 46	7,50	18,56	15,22	8,17	18,77
12_D	bouwplan 2	10,50	18,38	15,54	8,15	18,76
35_C	bouwplan 7	7,50	18,38	15,46	8,11	18,72
196_C	bouwplan 53	7,50	18,38	15,39	8,10	18,70
86_C	bouwplan 19	7,50	18,34	15,42	8,08	18,69
32_B	bouwplan 6	4,50	18,31	15,36	8,04	18,65
89_B	bouwplan 20	4,50	18,30	15,34	8,03	18,63
30_C	bouwplan 6	7,50	18,29	15,21	7,96	18,58
36_B	bouwplan 7	4,50	18,22	15,33	7,97	18,58
85_B	bouwplan 19	4,50	18,23	15,22	7,95	18,55
34_B	bouwplan 7	4,50	18,23	15,14	7,92	18,52
175_C	bouwplan 45	7,50	18,26	14,93	7,88	18,47
181_C	bouwplan 47	7,50	18,22	14,99	7,87	18,47
58_B	bouwplan 13	4,50	18,10	15,26	7,86	18,47
192_C	bouwplan 52	7,50	18,05	14,76	7,66	18,27
74_C	bouwplan 16	7,50	17,89	15,07	7,66	18,27
209_C	bouwplan 56	7,50	17,94	14,95	7,66	18,26
165_C	bouwplan 42	7,50	17,95	14,64	7,57	18,17
172_C	bouwplan 44	7,50	17,76	14,90	7,52	18,13
13_B	bouwplan 2	4,50	17,74	14,88	7,50	18,11
28_B	bouwplan 5	4,50	17,76	14,81	7,49	18,10
81_B	bouwplan 18	4,50	17,76	14,83	7,50	18,10
89_A	bouwplan 20	1,50	17,73	14,75	7,45	18,06
76_C	bouwplan 16	7,50	17,74	14,70	7,44	18,05
6_C	bouwplan 1	7,50	17,65	14,73	7,39	18,00
14_B	bouwplan 2	4,50	17,58	14,72	7,34	17,95
88_C	bouwplan 19	7,50	17,59	14,64	7,33	17,93
51_C	bouwplan 11	7,50	17,61	14,55	7,30	17,91
29_B	bouwplan 6	4,50	17,55	14,52	7,26	17,86
7_D	bouwplan 1	10,50	17,52	14,59	7,26	17,86
37_A	bouwplan 8	1,50	17,60	14,41	7,25	17,85
177_C	bouwplan 46	7,50	17,64	14,29	7,24	17,84
188_C	bouwplan 50	7,50	17,62	14,17	7,21	17,80
78_C	bouwplan 17	7,50	17,40	14,48	7,14	17,75
25_C	bouwplan 5	7,50	17,36	14,51	7,12	17,73
90_B	bouwplan 20	4,50	17,35	14,48	7,10	17,71
92_C	bouwplan 20	7,50	17,37	14,41	7,09	17,70
183_B	bouwplan 48	4,50	17,43	14,17	7,07	17,67
175_B	bouwplan 45	4,50	17,32	13,99	6,94	17,53
180_C	bouwplan 47	7,50	17,29	13,91	6,89	17,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
45_C	bouwplan 10	7,50	17,11	14,00	6,78	17,39
197_C	bouwplan 53	7,50	17,09	13,98	6,78	17,38
12_C	bouwplan 2	7,50	16,95	14,09	6,71	17,32
90_A	bouwplan 20	1,50	16,97	14,06	6,71	17,32
39_A	bouwplan 8	1,50	16,97	14,01	6,69	17,30
55_B	bouwplan 12	4,50	16,94	13,94	6,65	17,26
208_B	bouwplan 56	4,50	16,88	13,99	6,63	17,24
56_C	bouwplan 12	7,50	16,93	13,82	6,61	17,21
31_B	bouwplan 6	4,50	16,82	14,01	6,59	17,20
17_D	bouwplan 3	10,50	16,87	13,84	6,57	17,18
195_C	bouwplan 53	7,50	16,94	13,69	6,58	17,18
59_B	bouwplan 13	4,50	16,83	13,90	6,57	17,17
18_D	bouwplan 3	10,50	16,72	13,78	6,45	17,06
82_C	bouwplan 18	7,50	16,72	13,73	6,44	17,04
182_C	bouwplan 48	7,50	16,75	13,44	6,38	16,97
174_C	bouwplan 45	7,50	16,75	13,30	6,33	16,92
27_A	bouwplan 5	1,50	16,51	13,63	6,27	16,87
179_B	bouwplan 46	4,50	16,56	13,20	6,16	16,76
26_B	bouwplan 5	4,50	16,35	13,54	6,12	16,73
209_B	bouwplan 56	4,50	16,41	13,37	6,10	16,71
198_B	bouwplan 53	4,50	16,49	13,14	6,09	16,69
206_C	bouwplan 55	7,50	16,31	13,42	6,06	16,67
60_C	bouwplan 13	7,50	16,35	13,32	6,05	16,66
173_C	bouwplan 45	7,50	16,44	13,03	6,03	16,63
191_B	bouwplan 51	4,50	16,41	12,96	5,99	16,58
202_C	bouwplan 54	7,50	16,24	13,26	5,96	16,57
174_B	bouwplan 45	4,50	16,32	12,89	5,91	16,50
165_B	bouwplan 42	4,50	16,22	12,96	5,86	16,46
196_B	bouwplan 53	4,50	16,16	13,10	5,86	16,46
91_C	bouwplan 20	7,50	16,08	13,18	5,83	16,43
166_C	bouwplan 43	7,50	16,06	13,11	5,79	16,40
200_C	bouwplan 54	7,50	16,03	13,11	5,77	16,38
207_B	bouwplan 56	4,50	15,99	13,11	5,75	16,35
181_B	bouwplan 47	4,50	16,05	12,90	5,72	16,32
205_C	bouwplan 55	7,50	15,99	12,97	5,71	16,31
40_B	bouwplan 8	4,50	16,01	12,92	5,70	16,30
5_C	bouwplan 1	7,50	15,91	13,01	5,65	16,26
33_A	bouwplan 7	1,50	15,94	12,86	5,63	16,23
199_C	bouwplan 54	7,50	15,80	12,99	5,57	16,18
6_B	bouwplan 1	4,50	15,83	12,91	5,57	16,18
7_C	bouwplan 1	7,50	15,83	12,91	5,57	16,18
8_C	bouwplan 2	7,50	15,74	12,91	5,51	16,12
54_C	bouwplan 12	7,50	15,76	12,84	5,50	16,11
84_B	bouwplan 18	4,50	15,77	12,79	5,49	16,10
169_C	bouwplan 44	7,50	15,74	12,82	5,48	16,09
170_C	bouwplan 44	7,50	15,71	12,80	5,46	16,06
163_C	bouwplan 42	7,50	15,82	12,49	5,43	16,03
164_C	bouwplan 42	7,50	15,81	12,45	5,42	16,01
50_C	bouwplan 11	7,50	15,61	12,71	5,35	15,96
25_B	bouwplan 5	4,50	15,55	12,68	5,30	15,91
19_A	bouwplan 4	1,50	15,50	12,59	5,25	15,85
47_B	bouwplan 10	4,50	15,59	12,40	5,24	15,84
180_B	bouwplan 47	4,50	15,63	12,26	5,23	15,83
75_C	bouwplan 16	7,50	15,53	12,45	5,22	15,82
204_C	bouwplan 55	7,50	15,39	12,44	5,12	15,73
32_A	bouwplan 6	1,50	15,40	12,39	5,11	15,72
86_B	bouwplan 19	4,50	15,36	12,45	5,11	15,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
167_C	bouwplan 43	7,50	15,34	12,45	5,09	15,70
193_C	bouwplan 52	7,50	15,42	12,10	5,04	15,64
177_B	bouwplan 46	4,50	15,40	12,11	5,03	15,63
80_B	bouwplan 17	4,50	15,31	12,28	5,02	15,62
182_B	bouwplan 48	4,50	15,34	11,98	4,95	15,54
85_A	bouwplan 19	1,50	15,22	12,18	4,92	15,53
14_A	bouwplan 2	1,50	15,16	12,30	4,91	15,52
190_B	bouwplan 51	4,50	15,29	11,93	4,89	15,49
58_A	bouwplan 13	1,50	15,09	12,23	4,85	15,46
34_A	bouwplan 7	1,50	15,17	12,00	4,83	15,43
201_C	bouwplan 54	7,50	15,09	12,09	4,81	15,41
160_C	bouwplan 41	7,50	15,08	12,05	4,79	15,39
186_C	bouwplan 50	7,50	15,15	11,79	4,76	15,35
81_A	bouwplan 18	1,50	14,95	12,01	4,68	15,29
188_B	bouwplan 50	4,50	15,09	11,65	4,67	15,27
51_B	bouwplan 11	4,50	14,95	11,87	4,64	15,24
35_B	bouwplan 7	4,50	14,89	11,96	4,62	15,23
185_A	bouwplan 49	1,50	14,93	11,82	4,61	15,21
198_A	bouwplan 53	1,50	14,99	11,66	4,60	15,20
195_B	bouwplan 53	4,50	14,98	11,61	4,58	15,18
52_B	bouwplan 11	4,50	14,88	11,68	4,53	15,13
189_C	bouwplan 51	7,50	14,86	11,55	4,49	15,08
88_B	bouwplan 19	4,50	14,71	11,73	4,44	15,04
87_C	bouwplan 19	7,50	14,68	11,71	4,41	15,01
82_B	bouwplan 18	4,50	14,66	11,69	4,38	14,99
29_A	bouwplan 6	1,50	14,64	11,55	4,33	14,93
78_B	bouwplan 17	4,50	14,59	11,65	4,33	14,93
76_B	bouwplan 16	4,50	14,61	11,50	4,29	14,89
92_B	bouwplan 20	4,50	14,55	11,56	4,27	14,87
171_C	bouwplan 44	7,50	14,55	11,50	4,25	14,85
168_C	bouwplan 44	7,50	14,48	11,47	4,20	14,80
159_C	bouwplan 41	7,50	14,42	11,27	4,09	14,69
176_C	bouwplan 46	7,50	14,53	11,00	4,09	14,68
200_B	bouwplan 54	4,50	14,26	11,35	4,01	14,61
18_C	bouwplan 3	7,50	14,25	11,30	3,99	14,59
178_C	bouwplan 46	7,50	14,29	10,87	3,88	14,47
206_B	bouwplan 55	4,50	14,10	11,24	3,86	14,47
5_B	bouwplan 1	4,50	14,05	11,15	3,80	14,40
175_A	bouwplan 45	1,50	14,15	10,84	3,77	14,37
170_B	bouwplan 44	4,50	14,00	11,06	3,73	14,34
17_C	bouwplan 3	7,50	14,03	10,94	3,72	14,32
161_C	bouwplan 41	7,50	14,01	10,72	3,64	14,24
28_A	bouwplan 5	1,50	13,92	10,90	3,63	14,23
180_A	bouwplan 47	1,50	14,02	10,63	3,62	14,21
44_B	bouwplan 9	4,50	13,87	10,87	3,58	14,19
182_A	bouwplan 48	1,50	13,89	10,53	3,50	14,09
199_B	bouwplan 54	4,50	13,70	10,89	3,48	14,09
46_B	bouwplan 10	4,50	13,70	10,83	3,46	14,06
157_C	bouwplan 40	7,50	13,81	10,55	3,45	14,05
74_B	bouwplan 16	4,50	13,66	10,80	3,42	14,03
56_B	bouwplan 12	4,50	13,74	10,62	3,42	14,02
183_A	bouwplan 48	1,50	13,74	10,48	3,38	13,98
156_C	bouwplan 40	7,50	13,66	10,57	3,35	13,95
196_A	bouwplan 53	1,50	13,65	10,57	3,34	13,94
163_B	bouwplan 42	4,50	13,72	10,37	3,33	13,93
201_B	bouwplan 54	4,50	13,60	10,62	3,33	13,93
164_B	bouwplan 42	4,50	13,69	10,35	3,31	13,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_B	bouwplan 52	4,50	13,61	10,30	3,23	13,83
13_A	bouwplan 2	1,50	13,45	10,57	3,20	13,81
84_A	bouwplan 18	1,50	13,47	10,53	3,21	13,81
47_A	bouwplan 10	1,50	13,53	10,34	3,19	13,79
75_B	bouwplan 16	4,50	13,48	10,41	3,18	13,78
179_A	bouwplan 46	1,50	13,58	10,17	3,16	13,76
172_B	bouwplan 44	4,50	13,39	10,48	3,14	13,74
197_B	bouwplan 53	4,50	13,49	10,25	3,14	13,73
60_B	bouwplan 13	4,50	13,42	10,37	3,12	13,72
204_B	bouwplan 55	4,50	13,33	10,43	3,08	13,68
36_A	bouwplan 7	1,50	13,33	10,37	3,05	13,66
173_B	bouwplan 45	4,50	13,44	10,06	3,04	13,64
55_A	bouwplan 12	1,50	13,35	10,26	3,04	13,64
203_C	bouwplan 55	7,50	13,24	10,42	3,02	13,62
79_C	bouwplan 17	7,50	13,29	10,29	3,01	13,61
49_C	bouwplan 11	7,50	13,39	10,07	2,99	13,60
195_A	bouwplan 53	1,50	13,39	10,03	2,99	13,59
8_B	bouwplan 2	4,50	13,19	10,36	2,96	13,57
178_B	bouwplan 46	4,50	13,35	9,89	2,92	13,52
80_A	bouwplan 17	1,50	13,21	10,18	2,92	13,52
174_A	bouwplan 45	1,50	13,33	9,89	2,91	13,51
40_A	bouwplan 8	1,50	13,16	10,07	2,84	13,45
91_B	bouwplan 20	4,50	13,10	10,19	2,84	13,45
86_A	bouwplan 19	1,50	13,09	10,19	2,84	13,44
26_A	bouwplan 5	1,50	13,05	10,22	2,82	13,43
160_B	bouwplan 41	4,50	13,12	10,07	2,82	13,42
6_A	bouwplan 1	1,50	13,06	10,12	2,79	13,40
176_B	bouwplan 46	4,50	13,12	9,71	2,71	13,31
30_B	bouwplan 6	4,50	13,01	9,93	2,70	13,30
205_B	bouwplan 55	4,50	12,98	9,95	2,69	13,29
15_D	bouwplan 3	10,50	12,92	9,93	2,63	13,24
208_A	bouwplan 56	1,50	12,88	9,97	2,63	13,23
87_B	bouwplan 19	4,50	12,89	9,95	2,63	13,23
166_B	bouwplan 43	4,50	12,88	9,83	2,59	13,19
7_B	bouwplan 1	4,50	12,85	9,86	2,57	13,17
165_A	bouwplan 42	1,50	12,90	9,70	2,55	13,15
167_B	bouwplan 43	4,50	12,74	9,83	2,49	13,09
51_A	bouwplan 11	1,50	12,78	9,69	2,47	13,07
12_B	bouwplan 2	4,50	12,72	9,79	2,46	13,06
169_B	bouwplan 44	4,50	12,73	9,76	2,46	13,06
187_C	bouwplan 50	7,50	12,86	9,48	2,46	13,06
161_B	bouwplan 41	4,50	12,79	9,53	2,43	13,03
186_B	bouwplan 50	4,50	12,83	9,46	2,43	13,03
59_A	bouwplan 13	1,50	12,65	9,63	2,36	12,96
189_B	bouwplan 51	4,50	12,71	9,39	2,33	12,93
31_A	bouwplan 6	1,50	12,55	9,71	2,31	12,92
45_B	bouwplan 10	4,50	12,64	9,47	2,30	12,90
181_A	bouwplan 47	1,50	12,59	9,51	2,28	12,88
50_B	bouwplan 11	4,50	12,54	9,58	2,26	12,87
83_C	bouwplan 18	7,50	12,52	9,52	2,24	12,84
76_A	bouwplan 16	1,50	12,51	9,39	2,19	12,79
158_C	bouwplan 40	7,50	12,57	9,23	2,19	12,78
52_A	bouwplan 11	1,50	12,51	9,30	2,16	12,76
171_B	bouwplan 44	4,50	12,44	9,33	2,12	12,72
18_B	bouwplan 3	4,50	12,35	9,38	2,07	12,68
191_A	bouwplan 51	1,50	12,52	9,04	2,09	12,68
54_B	bouwplan 12	4,50	12,34	9,31	2,04	12,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_B	bouwplan	41	4,50	12,26	9,10	1,93	12,53
206_A	bouwplan	55	1,50	12,11	9,24	1,86	12,47
156_B	bouwplan	40	4,50	12,15	9,12	1,86	12,46
203_B	bouwplan	55	4,50	12,05	9,24	1,83	12,44
20_D	bouwplan	4	10,50	12,19	8,96	1,82	12,43
200_A	bouwplan	54	1,50	12,08	9,16	1,82	12,43
209_A	bouwplan	56	1,50	12,12	9,09	1,82	12,43
92_A	bouwplan	20	1,50	12,08	9,13	1,82	12,42
170_A	bouwplan	44	1,50	12,08	9,11	1,81	12,41
199_A	bouwplan	54	1,50	12,03	9,21	1,80	12,41
155_C	bouwplan	40	7,50	12,11	9,03	1,80	12,40
202_B	bouwplan	54	4,50	12,07	9,08	1,79	12,39
88_A	bouwplan	19	1,50	12,04	9,08	1,77	12,37
3_D	bouwplan	1	10,50	11,98	9,05	1,72	12,32
197_A	bouwplan	53	1,50	12,02	8,82	1,67	12,27
102_F	bouwplan	24	16,50	11,92	8,97	1,64	12,25
190_A	bouwplan	51	1,50	11,99	8,60	1,59	12,18
168_B	bouwplan	44	4,50	11,85	8,78	1,55	12,15
188_A	bouwplan	50	1,50	11,96	8,49	1,53	12,13
35_A	bouwplan	7	1,50	11,79	8,82	1,51	12,12
204_A	bouwplan	55	1,50	11,68	8,82	1,44	12,05
74_A	bouwplan	16	1,50	11,60	8,72	1,35	11,96
79_B	bouwplan	17	4,50	11,61	8,60	1,32	11,93
17_B	bouwplan	3	4,50	11,59	8,50	1,28	11,88
78_A	bouwplan	17	1,50	11,41	8,46	1,14	11,75
94_C	bouwplan	21	7,50	11,39	8,52	1,15	11,75
194_C	bouwplan	52	7,50	11,54	8,16	1,15	11,74
75_A	bouwplan	16	1,50	11,44	8,37	1,14	11,74
82_A	bouwplan	18	1,50	11,41	8,44	1,14	11,74
178_A	bouwplan	46	1,50	11,54	8,13	1,12	11,72
83_B	bouwplan	18	4,50	11,39	8,35	1,10	11,70
25_A	bouwplan	5	1,50	11,32	8,42	1,06	11,67
5_A	bouwplan	1	1,50	11,29	8,38	1,03	11,64
177_A	bouwplan	46	1,50	11,39	8,10	1,01	11,61
207_A	bouwplan	56	1,50	11,18	8,29	0,93	11,54
193_B	bouwplan	52	4,50	11,23	7,92	0,86	11,45
56_A	bouwplan	12	1,50	11,14	8,01	0,81	11,41
203_A	bouwplan	55	1,50	10,94	8,10	0,71	11,32
91_A	bouwplan	20	1,50	10,85	7,95	0,60	11,20
187_B	bouwplan	50	4,50	11,00	7,57	0,59	11,18
1_C	bouwplan	1	7,50	10,85	7,76	0,54	11,14
143_C	bouwplan	37	7,50	10,84	7,67	0,51	11,11
60_A	bouwplan	13	1,50	10,77	7,72	0,47	11,07
162_C	bouwplan	41	7,50	10,85	7,41	0,44	11,03
44_A	bouwplan	9	1,50	10,71	7,58	0,39	10,99
115_C	bouwplan	29	7,50	10,69	7,42	0,32	10,92
102_E	bouwplan	24	13,50	10,55	7,62	0,29	10,89
53_C	bouwplan	12	7,50	10,56	7,35	0,19	10,80
142_C	bouwplan	36	7,50	10,45	7,45	0,17	10,77
1_B	bouwplan	1	4,50	10,42	7,37	0,12	10,72
30_A	bouwplan	6	1,50	10,42	7,33	0,10	10,71
172_A	bouwplan	44	1,50	10,33	7,41	0,07	10,68
95_C	bouwplan	22	7,50	10,30	7,28	0,01	10,61
87_A	bouwplan	19	1,50	10,26	7,32	-0,01	10,60
149_C	bouwplan	38	7,50	10,33	7,13	-0,01	10,59
171_A	bouwplan	44	1,50	10,31	7,18	-0,01	10,59
157_B	bouwplan	40	4,50	10,37	7,02	-0,02	10,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_D	bouwplan 3	10,50	10,15	7,34	-0,08	10,53
45_A	bouwplan 10	1,50	10,27	7,06	-0,09	10,52
160_A	bouwplan 41	1,50	10,20	7,11	-0,11	10,49
163_A	bouwplan 42	1,50	10,25	6,89	-0,15	10,45
49_B	bouwplan 11	4,50	10,22	6,85	-0,19	10,41
156_A	bouwplan 40	1,50	10,08	7,05	-0,21	10,39
205_A	bouwplan 55	1,50	10,04	6,93	-0,28	10,32
155_B	bouwplan 40	4,50	10,02	6,92	-0,30	10,30
173_A	bouwplan 45	1,50	10,09	6,67	-0,32	10,27
54_A	bouwplan 12	1,50	9,97	6,91	-0,34	10,27
124_C	bouwplan 32	7,50	9,99	6,84	-0,34	10,26
192_A	bouwplan 52	1,50	10,00	6,77	-0,35	10,25
201_A	bouwplan 54	1,50	9,92	6,91	-0,36	10,24
125_C	bouwplan 33	7,50	9,89	6,91	-0,39	10,22
164_A	bouwplan 42	1,50	9,87	6,63	-0,49	10,11
46_A	bouwplan 10	1,50	9,74	6,83	-0,52	10,09
17_A	bouwplan 3	1,50	9,71	6,64	-0,60	10,01
142_B	bouwplan 36	4,50	9,65	6,66	-0,62	9,98
141_C	bouwplan 36	7,50	9,64	6,44	-0,70	9,90
189_A	bouwplan 51	1,50	9,70	6,29	-0,71	9,89
166_A	bouwplan 43	1,50	9,61	6,47	-0,72	9,88
57_C	bouwplan 13	7,50	9,59	6,44	-0,75	9,86
7_A	bouwplan 1	1,50	9,51	6,46	-0,78	9,82
96_C	bouwplan 22	7,50	9,48	6,20	-0,89	9,71
143_B	bouwplan 37	4,50	9,42	6,25	-0,91	9,69
202_A	bouwplan 54	1,50	9,33	6,38	-0,94	9,67
176_A	bouwplan 46	1,50	9,40	5,95	-1,02	9,57
21_D	bouwplan 4	10,50	9,33	6,07	-1,04	9,56
15_C	bouwplan 3	7,50	9,21	6,26	-1,06	9,55
169_A	bouwplan 44	1,50	9,20	6,19	-1,08	9,52
159_A	bouwplan 41	1,50	9,20	6,03	-1,13	9,47
12_A	bouwplan 2	1,50	9,12	6,14	-1,15	9,45
162_B	bouwplan 41	4,50	9,22	5,84	-1,17	9,42
148_C	bouwplan 38	7,50	9,15	5,96	-1,19	9,41
161_A	bouwplan 41	1,50	9,14	5,89	-1,22	9,38
132_C	bouwplan 34	7,50	9,10	5,92	-1,24	9,36
167_A	bouwplan 43	1,50	9,02	6,05	-1,25	9,35
50_A	bouwplan 11	1,50	9,01	5,97	-1,29	9,32
129_C	bouwplan 34	7,50	9,10	5,75	-1,30	9,30
158_B	bouwplan 40	4,50	9,03	5,67	-1,36	9,23
83_A	bouwplan 18	1,50	8,93	5,85	-1,38	9,22
8_A	bouwplan 2	1,50	8,80	5,94	-1,44	9,17
79_A	bouwplan 17	1,50	8,79	5,77	-1,50	9,10
194_B	bouwplan 52	4,50	8,89	5,51	-1,50	9,09
149_B	bouwplan 38	4,50	8,78	5,63	-1,54	9,05
102_D	bouwplan 24	10,50	8,68	5,77	-1,57	9,03
20_C	bouwplan 4	7,50	8,81	5,50	-1,57	9,03
106_C	bouwplan 25	7,50	8,68	5,75	-1,59	9,02
94_B	bouwplan 21	4,50	8,66	5,76	-1,59	9,01
95_B	bouwplan 22	4,50	8,65	5,60	-1,64	8,96
110_C	bouwplan 27	7,50	8,52	5,54	-1,76	8,85
57_B	bouwplan 13	4,50	8,54	5,49	-1,76	8,84
126_C	bouwplan 33	7,50	8,50	5,46	-1,80	8,81
1_D	bouwplan 1	10,50	8,60	5,23	-1,79	8,80
186_A	bouwplan 50	1,50	8,56	5,17	-1,85	8,75
18_A	bouwplan 3	1,50	8,42	5,38	-1,87	8,73
134_C	bouwplan 35	7,50	8,41	5,24	-1,92	8,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
114_C	bouwplan	28	7,50	8,37	5,26	-1,94	8,66
141_B	bouwplan	36	4,50	8,35	5,19	-1,97	8,62
113_C	bouwplan	28	7,50	8,32	5,22	-1,99	8,61
112_B	bouwplan	27	4,50	8,31	5,20	-2,01	8,59
168_A	bouwplan	44	1,50	8,24	5,16	-2,06	8,54
3_C	bouwplan	1	7,50	8,20	5,21	-2,08	8,52
1_A	bouwplan	1	1,50	8,17	5,05	-2,15	8,45
144_C	bouwplan	37	7,50	8,16	4,96	-2,19	8,41
150_C	bouwplan	38	7,50	8,09	4,74	-2,30	8,30
10_D	bouwplan	2	10,50	7,91	5,07	-2,32	8,29
128_C	bouwplan	33	7,50	7,98	4,77	-2,36	8,23
138_C	bouwplan	36	7,50	7,95	4,63	-2,44	8,16
112_C	bouwplan	27	7,50	7,82	4,71	-2,49	8,11
53_B	bouwplan	12	4,50	7,63	4,39	-2,74	7,87
187_A	bouwplan	50	1,50	7,65	4,22	-2,77	7,83
116_C	bouwplan	29	7,50	7,53	4,45	-2,78	7,82
148_B	bouwplan	38	4,50	7,54	4,40	-2,78	7,82
154_C	bouwplan	39	7,50	7,57	4,22	-2,82	7,78
49_A	bouwplan	11	1,50	7,57	4,20	-2,84	7,76
108_C	bouwplan	26	7,50	7,42	4,38	-2,87	7,73
155_A	bouwplan	40	1,50	7,45	4,34	-2,87	7,73
132_B	bouwplan	34	4,50	7,45	4,28	-2,88	7,72
115_B	bouwplan	29	4,50	7,41	4,20	-2,93	7,66
114_B	bouwplan	28	4,50	7,36	4,24	-2,96	7,64
134_B	bouwplan	35	4,50	7,36	4,15	-2,98	7,61
146_C	bouwplan	37	7,50	7,25	4,06	-3,09	7,51
193_A	bouwplan	52	1,50	7,25	4,01	-3,11	7,49
124_B	bouwplan	32	4,50	7,16	3,94	-3,18	7,41
157_A	bouwplan	40	1,50	7,15	3,84	-3,23	7,37
93_C	bouwplan	21	7,50	7,02	3,78	-3,33	7,26
140_B	bouwplan	36	4,50	7,00	3,61	-3,40	7,19
110_B	bouwplan	27	4,50	6,85	3,83	-3,43	7,17
126_B	bouwplan	33	4,50	6,88	3,69	-3,45	7,14
131_C	bouwplan	34	7,50	6,84	3,60	-3,51	7,08
143_A	bouwplan	37	1,50	6,79	3,62	-3,54	7,06
127_C	bouwplan	33	7,50	6,77	3,61	-3,56	7,04
140_C	bouwplan	36	7,50	6,82	3,45	-3,57	7,02
137_C	bouwplan	36	7,50	6,79	3,40	-3,60	6,99
21_C	bouwplan	4	7,50	6,79	3,42	-3,61	6,99
147_C	bouwplan	38	7,50	6,71	3,56	-3,62	6,98
146_B	bouwplan	37	4,50	6,70	3,34	-3,68	6,91
16_C	bouwplan	3	7,50	6,53	3,71	-3,69	6,91
142_A	bouwplan	36	1,50	6,59	3,56	-3,70	6,90
136_C	bouwplan	35	7,50	6,63	3,35	-3,74	6,86
116_B	bouwplan	29	4,50	6,53	3,42	-3,79	6,81
125_B	bouwplan	33	4,50	6,44	3,36	-3,86	6,74
129_B	bouwplan	34	4,50	6,49	3,15	-3,89	6,70
3_B	bouwplan	1	4,50	6,38	3,37	-3,91	6,70
96_B	bouwplan	22	4,50	6,46	3,12	-3,92	6,67
194_A	bouwplan	52	1,50	6,45	3,11	-3,94	6,66
128_B	bouwplan	33	4,50	6,37	3,13	-3,98	6,61
158_A	bouwplan	40	1,50	6,30	2,96	-4,09	6,51
15_B	bouwplan	3	4,50	6,16	3,16	-4,13	6,48
98_C	bouwplan	23	7,50	6,23	3,00	-4,11	6,48
95_A	bouwplan	22	1,50	6,07	3,01	-4,22	6,37
113_B	bouwplan	28	4,50	6,08	2,94	-4,24	6,36
114_A	bouwplan	28	1,50	6,08	2,97	-4,24	6,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_C	bouwplan 24	7,50	6,01	2,99	-4,27	6,33
123_C	bouwplan 32	7,50	6,04	2,92	-4,28	6,32
135_C	bouwplan 35	7,50	6,03	2,72	-4,35	6,25
141_A	bouwplan 36	1,50	5,90	2,76	-4,43	6,17
106_B	bouwplan 25	4,50	5,82	2,82	-4,46	6,14
111_C	bouwplan 27	7,50	5,86	2,72	-4,46	6,14
149_A	bouwplan 38	1,50	5,81	2,66	-4,51	6,08
20_B	bouwplan 4	4,50	5,78	2,43	-4,61	5,99
105_C	bouwplan 25	7,50	5,63	2,72	-4,62	5,98
162_A	bouwplan 41	1,50	5,78	2,41	-4,62	5,98
57_A	bouwplan 13	1,50	5,64	2,58	-4,67	5,94
108_B	bouwplan 26	4,50	5,64	2,56	-4,67	5,93
151_C	bouwplan 38	7,50	5,57	2,30	-4,79	5,80
115_A	bouwplan 29	1,50	5,42	2,25	-4,92	5,68
150_B	bouwplan 38	4,50	5,46	2,04	-4,95	5,64
134_A	bouwplan 35	1,50	5,39	2,14	-4,96	5,63
153_B	bouwplan 39	4,50	5,32	2,26	-4,97	5,62
100_D	bouwplan 24	10,50	5,22	2,34	-5,02	5,58
148_A	bouwplan 38	1,50	5,23	2,11	-5,09	5,51
131_B	bouwplan 34	4,50	5,26	2,01	-5,09	5,50
93_B	bouwplan 21	4,50	5,07	1,81	-5,29	5,31
124_A	bouwplan 32	1,50	5,07	1,79	-5,29	5,30
101_B	bouwplan 24	4,50	4,86	1,92	-5,40	5,20
21_B	bouwplan 4	4,50	4,99	1,61	-5,41	5,19
154_B	bouwplan 39	4,50	5,01	1,53	-5,41	5,18
112_A	bouwplan 27	1,50	4,84	1,67	-5,49	5,11
132_A	bouwplan 34	1,50	4,83	1,64	-5,51	5,09
10_C	bouwplan 2	7,50	4,55	1,69	-5,69	4,92
144_B	bouwplan 37	4,50	4,66	1,47	-5,67	4,92
96_A	bouwplan 22	1,50	4,68	1,34	-5,70	4,89
146_A	bouwplan 37	1,50	4,61	1,29	-5,77	4,83
3_A	bouwplan 1	1,50	4,50	1,50	-5,79	4,82
101_C	bouwplan 24	7,50	4,44	1,44	-5,84	4,76
109_C	bouwplan 26	7,50	4,41	1,37	-5,88	4,72
16_B	bouwplan 3	4,50	4,32	1,51	-5,90	4,71
126_A	bouwplan 33	1,50	4,42	1,26	-5,91	4,69
130_C	bouwplan 34	7,50	4,53	1,04	-5,90	4,69
53_A	bouwplan 12	1,50	4,36	1,14	-5,99	4,61
133_C	bouwplan 35	7,50	4,27	1,10	-6,06	4,54
100_C	bouwplan 24	7,50	4,14	1,17	-6,13	4,47
110_A	bouwplan 27	1,50	4,15	1,02	-6,17	4,43
118_C	bouwplan 30	7,50	4,16	0,98	-6,17	4,42
116_A	bouwplan 29	1,50	4,12	0,99	-6,20	4,40
152_C	bouwplan 38	7,50	4,12	0,95	-6,21	4,39
123_B	bouwplan 32	4,50	4,12	0,87	-6,23	4,36
137_B	bouwplan 36	4,50	4,12	0,80	-6,25	4,34
138_B	bouwplan 36	4,50	4,12	0,81	-6,26	4,34
147_B	bouwplan 38	4,50	4,04	0,85	-6,30	4,30
140_A	bouwplan 36	1,50	4,10	0,69	-6,30	4,29
97_C	bouwplan 23	7,50	3,96	0,95	-6,32	4,28
129_A	bouwplan 34	1,50	3,98	0,65	-6,40	4,19
103_D	bouwplan 24	10,50	3,82	0,95	-6,42	4,18
125_A	bouwplan 33	1,50	3,82	0,73	-6,49	4,11
151_B	bouwplan 38	4,50	3,89	0,58	-6,48	4,11
113_A	bouwplan 28	1,50	3,74	0,62	-6,58	4,02
111_B	bouwplan 27	4,50	3,74	0,56	-6,59	4,00
128_A	bouwplan 33	1,50	3,70	0,44	-6,66	3,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_A	bouwplan 4	1,50	3,72	0,37	-6,68	3,92
153_A	bouwplan 39	1,50	3,39	0,24	-6,93	3,66
103_C	bouwplan 24	7,50	3,31	0,25	-6,99	3,61
102_B	bouwplan 24	4,50	3,18	0,10	-7,13	3,47
135_B	bouwplan 35	4,50	3,24	-0,11	-7,14	3,45
106_A	bouwplan 25	1,50	3,00	-0,03	-7,29	3,31
101_A	bouwplan 24	1,50	2,91	-0,02	-7,35	3,25
97_B	bouwplan 23	4,50	2,85	-0,16	-7,43	3,17
131_A	bouwplan 34	1,50	2,92	-0,41	-7,46	3,13
98_B	bouwplan 23	4,50	2,89	-0,48	-7,50	3,09
108_A	bouwplan 26	1,50	2,70	-0,40	-7,61	2,99
136_B	bouwplan 35	4,50	2,80	-0,67	-7,62	2,97
10_B	bouwplan 2	4,50	2,59	-0,27	-7,65	2,96
152_B	bouwplan 38	4,50	2,75	-0,59	-7,63	2,96
145_C	bouwplan 37	7,50	2,58	-0,65	-7,77	2,83
99_C	bouwplan 24	7,50	2,54	-0,56	-7,77	2,83
16_A	bouwplan 3	1,50	2,41	-0,41	-7,82	2,79
94_A	bouwplan 21	1,50	2,36	-0,61	-7,91	2,69
150_A	bouwplan 38	1,50	2,48	-0,90	-7,92	2,68
133_B	bouwplan 35	4,50	2,36	-0,80	-7,97	2,63
104_B	bouwplan 25	4,50	2,30	-0,71	-7,98	2,62
122_C	bouwplan 31	7,50	2,31	-0,76	-7,98	2,61
147_A	bouwplan 38	1,50	2,29	-1,06	-8,09	2,50
15_A	bouwplan 3	1,50	1,95	-0,88	-8,28	2,33
123_A	bouwplan 32	1,50	1,98	-1,31	-8,39	2,21
152_A	bouwplan 38	1,50	1,92	-1,41	-8,46	2,13
100_B	bouwplan 24	4,50	1,76	-1,28	-8,53	2,07
21_A	bouwplan 4	1,50	1,81	-1,56	-8,59	2,01
138_A	bouwplan 36	1,50	1,76	-1,50	-8,60	2,00
117_C	bouwplan 30	7,50	1,72	-1,48	-8,62	1,98
144_A	bouwplan 37	1,50	1,64	-1,54	-8,70	1,90
139_C	bouwplan 36	7,50	1,60	-1,57	-8,73	1,87
127_B	bouwplan 33	4,50	1,65	-1,72	-8,73	1,85
99_B	bouwplan 24	4,50	1,48	-1,63	-8,83	1,77
130_B	bouwplan 34	4,50	1,50	-2,08	-8,95	1,64
135_A	bouwplan 35	1,50	1,46	-1,99	-8,95	1,64
139_B	bouwplan 36	4,50	1,34	-1,96	-9,03	1,56
109_B	bouwplan 26	4,50	1,23	-1,91	-9,09	1,51
151_A	bouwplan 38	1,50	1,27	-2,00	-9,09	1,50
105_B	bouwplan 25	4,50	1,15	-1,94	-9,15	1,44
153_C	bouwplan 39	7,50	0,99	-1,96	-9,27	1,33
136_A	bouwplan 35	1,50	1,00	-2,30	-9,36	1,23
102_A	bouwplan 24	1,50	0,81	-2,34	-9,52	1,08
118_B	bouwplan 30	4,50	0,81	-2,47	-9,56	1,04
119_C	bouwplan 31	7,50	0,63	-2,34	-9,64	0,96
133_A	bouwplan 35	1,50	0,58	-2,51	-9,73	0,87
154_A	bouwplan 39	1,50	0,60	-2,75	-9,79	0,81
137_A	bouwplan 36	1,50	0,41	-2,90	-9,96	0,63
103_B	bouwplan 24	4,50	0,31	-2,85	-10,01	0,58
93_A	bouwplan 21	1,50	0,37	-3,00	-10,02	0,57
111_A	bouwplan 27	1,50	0,22	-2,93	-10,10	0,49
100_A	bouwplan 24	1,50	0,11	-2,93	-10,19	0,42
104_A	bouwplan 25	1,50	0,11	-3,02	-10,21	0,39
121_C	bouwplan 31	7,50	0,11	-3,00	-10,21	0,39
122_B	bouwplan 31	4,50	-0,30	-3,29	-10,57	0,03
99_A	bouwplan 24	1,50	-0,39	-3,61	-10,73	-0,14
145_B	bouwplan 37	4,50	-0,45	-3,75	-10,82	-0,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Ailbertuslaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
127_A	bouwplan 33	1,50	-0,58	-3,88	-10,95	-0,36	
130_A	bouwplan 34	1,50	-0,64	-4,24	-11,10	-0,51	
98_A	bouwplan 23	1,50	-1,02	-4,16	-11,34	-0,74	
104_C	bouwplan 25	7,50	-1,17	-4,06	-11,41	-0,81	
105_A	bouwplan 25	1,50	-1,60	-4,64	-11,90	-1,29	
120_C	bouwplan 31	7,50	-1,96	-4,91	-12,22	-1,62	
117_B	bouwplan 30	4,50	-2,06	-5,01	-12,33	-1,72	
119_B	bouwplan 31	4,50	-2,16	-5,00	-12,39	-1,78	
2_A	bouwplan 1	1,50	-2,07	-5,58	-12,51	-1,92	
139_A	bouwplan 36	1,50	-2,20	-5,47	-12,56	-1,97	
121_B	bouwplan 31	4,50	-2,30	-5,46	-12,63	-2,03	
103_A	bouwplan 24	1,50	-2,63	-5,78	-12,96	-2,36	
109_A	bouwplan 26	1,50	-2,65	-5,85	-12,99	-2,39	
118_A	bouwplan 30	1,50	-2,65	-6,10	-13,05	-2,47	
121_A	bouwplan 31	1,50	-3,63	-6,81	-13,97	-3,37	
117_A	bouwplan 30	1,50	-3,97	-7,24	-14,33	-3,74	
122_A	bouwplan 31	1,50	-4,13	-7,16	-14,42	-3,82	
145_A	bouwplan 37	1,50	-4,40	-7,64	-14,76	-4,16	
120_B	bouwplan 31	4,50	-5,24	-8,25	-15,52	-4,92	
120_A	bouwplan 31	1,50	-6,84	-9,84	-17,12	-6,52	
10_A	bouwplan 2	1,50	-7,79	-10,85	-18,09	-7,49	
101_D	bouwplan 24	10,50	-8,20	-11,35	-18,51	-7,92	
9_A	bouwplan 2	1,50	-8,83	-12,44	-19,30	-8,71	
11_A	bouwplan 2	1,50	-11,66	-15,14	-22,10	-11,50	
4_A	bouwplan 1	1,50	-12,75	-16,20	-23,16	-12,57	
97_A	bouwplan 23	1,50	-13,53	-16,46	-23,79	-13,19	
119_A	bouwplan 31	1,50	-18,35	-21,27	-28,60	-18,00	
99_D	bouwplan 24	10,50	-23,30	-27,42	-33,87	-23,32	
101_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--	
101_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--	
103_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--	
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--	
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--	
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--	
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--	
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--	
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--	
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--	
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--	
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--	
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--	
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--	
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--	
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
119_C	bouwplan	31	7,50	60,02	57,42	50,44	60,65
119_B	bouwplan	31	4,50	59,83	57,24	50,26	60,47
119_A	bouwplan	31	1,50	57,86	55,29	48,29	58,50
104_B	bouwplan	25	4,50	57,80	54,92	48,05	58,31
104_C	bouwplan	25	7,50	57,58	54,70	47,83	58,09
104_A	bouwplan	25	1,50	57,38	54,52	47,64	57,90
120_C	bouwplan	31	7,50	56,52	53,93	46,94	57,16
120_B	bouwplan	31	4,50	56,32	53,73	46,75	56,96
122_C	bouwplan	31	7,50	56,22	53,63	46,65	56,86
105_B	bouwplan	25	4,50	56,31	53,44	46,56	56,82
105_C	bouwplan	25	7,50	56,21	53,33	46,46	56,72
122_B	bouwplan	31	4,50	55,71	53,12	46,14	56,35
105_A	bouwplan	25	1,50	55,57	52,73	45,84	56,10
120_A	bouwplan	31	1,50	54,68	52,10	45,11	55,32
122_A	bouwplan	31	1,50	53,26	50,69	43,69	53,90
101_F	bouwplan	24	16,50	47,16	44,33	37,44	47,69
101_E	bouwplan	24	13,50	46,67	43,84	36,94	47,20
99_D	bouwplan	24	10,50	46,53	43,69	36,80	47,06
101_D	bouwplan	24	10,50	45,45	42,61	35,73	45,98
99_C	bouwplan	24	7,50	44,38	41,52	34,64	44,90
107_B	bouwplan	26	4,50	44,25	41,41	34,52	44,78
117_C	bouwplan	30	7,50	43,57	40,84	33,95	44,16
107_C	bouwplan	26	7,50	43,48	40,63	33,75	44,00
101_C	bouwplan	24	7,50	43,40	40,54	33,68	43,92
99_B	bouwplan	24	4,50	42,38	39,53	32,64	42,90
107_A	bouwplan	26	1,50	42,30	39,48	32,57	42,83
102_F	bouwplan	24	16,50	42,23	39,42	32,54	42,78
102_D	bouwplan	24	10,50	41,66	38,85	32,00	42,22
101_B	bouwplan	24	4,50	41,19	38,33	31,45	41,71
102_E	bouwplan	24	13,50	40,26	37,43	30,58	40,80
117_B	bouwplan	30	4,50	40,20	37,41	30,55	40,76
99_A	bouwplan	24	1,50	39,87	37,03	30,14	40,40
110_C	bouwplan	27	7,50	39,53	36,75	29,87	40,09
102_C	bouwplan	24	7,50	39,53	36,68	29,87	40,08
101_A	bouwplan	24	1,50	38,68	35,84	28,95	39,21
110_B	bouwplan	27	4,50	37,93	35,16	28,28	38,50
110_A	bouwplan	27	1,50	37,69	34,99	28,06	38,28
115_C	bouwplan	29	7,50	36,41	33,67	26,78	36,99
108_C	bouwplan	26	7,50	36,25	33,15	26,44	36,69
117_A	bouwplan	30	1,50	35,95	33,14	26,30	36,51
111_C	bouwplan	27	7,50	35,19	32,24	25,47	35,69
118_C	bouwplan	30	7,50	35,07	32,17	25,42	35,61
102_B	bouwplan	24	4,50	34,74	31,75	24,99	35,22
121_C	bouwplan	31	7,50	34,42	31,62	24,80	34,99
118_B	bouwplan	30	4,50	34,30	31,43	24,65	34,84
115_B	bouwplan	29	4,50	34,18	31,35	24,52	34,73
112_C	bouwplan	27	7,50	34,00	31,12	24,31	34,53
108_B	bouwplan	26	4,50	33,76	30,61	23,94	34,18
103_F	bouwplan	24	16,50	33,47	30,54	23,70	33,96
109_C	bouwplan	26	7,50	33,49	30,46	23,74	33,96
113_C	bouwplan	28	7,50	33,42	30,47	23,71	33,93
106_C	bouwplan	25	7,50	33,12	30,03	23,36	33,58
114_B	bouwplan	28	4,50	33,04	30,14	23,34	33,56
114_C	bouwplan	28	7,50	32,40	29,53	22,75	32,94
106_B	bouwplan	25	4,50	32,22	29,06	22,41	32,65
112_B	bouwplan	27	4,50	31,89	28,98	22,22	32,42
103_D	bouwplan	24	10,50	31,86	28,85	22,20	32,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
115_A	bouwplan	29	1,50	31,72	28,83	22,03	32,25
102_A	bouwplan	24	1,50	31,68	28,65	21,92	32,15
111_B	bouwplan	27	4,50	31,62	28,62	21,88	32,10
116_C	bouwplan	29	7,50	31,38	28,44	21,62	31,87
130_C	bouwplan	34	7,50	31,20	28,26	21,49	31,71
136_C	bouwplan	35	7,50	31,13	28,20	21,45	31,65
109_B	bouwplan	26	4,50	31,17	28,04	21,38	31,61
145_C	bouwplan	37	7,50	31,04	28,08	21,32	31,54
151_C	bouwplan	38	7,50	30,99	28,03	21,31	31,50
108_A	bouwplan	26	1,50	30,85	27,74	21,05	31,29
95_C	bouwplan	22	7,50	30,73	27,64	20,96	31,18
139_C	bouwplan	36	7,50	30,66	27,72	20,95	31,17
128_C	bouwplan	33	7,50	30,50	27,54	20,81	31,01
127_C	bouwplan	33	7,50	30,48	27,55	20,81	31,00
103_E	bouwplan	24	13,50	30,41	27,34	20,61	30,86
140_C	bouwplan	36	7,50	30,32	27,34	20,60	30,82
118_A	bouwplan	30	1,50	30,23	27,40	20,60	30,79
133_C	bouwplan	35	7,50	30,28	27,32	20,60	30,79
135_C	bouwplan	35	7,50	30,20	27,23	20,51	30,71
131_C	bouwplan	34	7,50	30,17	27,24	20,49	30,69
98_C	bouwplan	23	7,50	30,06	27,02	20,35	30,54
152_C	bouwplan	38	7,50	29,95	27,02	20,27	30,47
123_C	bouwplan	32	7,50	29,92	26,98	20,26	30,44
103_B	bouwplan	24	4,50	29,83	26,72	20,08	30,29
129_C	bouwplan	34	7,50	29,77	26,80	20,06	30,27
124_C	bouwplan	32	7,50	29,70	26,74	20,05	30,22
146_C	bouwplan	37	7,50	29,70	26,74	20,01	30,21
153_C	bouwplan	39	7,50	29,70	26,70	19,97	30,19
148_C	bouwplan	38	7,50	29,66	26,69	19,98	30,17
113_B	bouwplan	28	4,50	29,63	26,64	19,92	30,13
94_C	bouwplan	21	7,50	29,60	26,65	19,92	30,12
103_C	bouwplan	24	7,50	29,56	26,45	19,80	30,01
150_C	bouwplan	38	7,50	29,33	26,35	19,67	29,84
106_A	bouwplan	25	1,50	29,38	26,24	19,57	29,81
109_A	bouwplan	26	1,50	29,32	26,21	19,53	29,76
149_C	bouwplan	38	7,50	29,21	26,23	19,54	29,72
132_C	bouwplan	34	7,50	29,02	26,03	19,35	29,53
121_B	bouwplan	31	4,50	28,89	26,09	19,27	29,46
147_C	bouwplan	38	7,50	28,95	25,98	19,28	29,46
114_A	bouwplan	28	1,50	28,82	25,89	19,12	29,33
100_D	bouwplan	24	10,50	28,83	25,74	19,04	29,28
100_B	bouwplan	24	4,50	28,73	25,62	18,95	29,18
144_C	bouwplan	37	7,50	28,69	25,67	18,99	29,18
97_C	bouwplan	23	7,50	28,67	25,76	18,91	29,17
130_B	bouwplan	34	4,50	28,61	25,68	18,92	29,13
138_C	bouwplan	36	7,50	28,52	25,52	18,82	29,02
128_B	bouwplan	33	4,50	28,14	25,17	18,46	28,65
123_B	bouwplan	32	4,50	28,07	25,14	18,41	28,60
97_B	bouwplan	23	4,50	28,10	25,21	18,34	28,60
116_B	bouwplan	29	4,50	28,12	25,09	18,33	28,58
142_C	bouwplan	36	7,50	28,08	25,05	18,40	28,58
95_B	bouwplan	22	4,50	28,04	24,91	18,25	28,48
124_B	bouwplan	32	4,50	27,85	24,88	18,20	28,37
151_B	bouwplan	38	4,50	27,83	24,83	18,15	28,33
100_C	bouwplan	24	7,50	27,88	24,77	18,08	28,32
141_C	bouwplan	36	7,50	27,81	24,77	18,14	28,31
143_C	bouwplan	37	7,50	27,78	24,75	18,10	28,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	bouwplan 37	4,50	27,66	24,69	17,98	28,17
137_C	bouwplan 36	7,50	27,65	24,61	17,95	28,14
139_B	bouwplan 36	4,50	27,59	24,65	17,89	28,10
125_C	bouwplan 33	7,50	27,54	24,56	17,90	28,06
129_B	bouwplan 34	4,50	27,53	24,54	17,83	28,03
131_B	bouwplan 34	4,50	27,50	24,59	17,84	28,03
152_B	bouwplan 38	4,50	27,43	24,49	17,76	27,95
126_C	bouwplan 33	7,50	27,42	24,40	17,74	27,92
133_B	bouwplan 35	4,50	27,37	24,40	17,71	27,89
98_B	bouwplan 23	4,50	27,37	24,27	17,64	27,83
145_B	bouwplan 37	4,50	27,29	24,32	17,57	27,79
150_B	bouwplan 38	4,50	27,27	24,29	17,62	27,79
136_B	bouwplan 35	4,50	27,14	24,18	17,48	27,66
132_B	bouwplan 34	4,50	27,10	24,10	17,43	27,61
153_B	bouwplan 39	4,50	27,09	24,06	17,38	27,58
135_B	bouwplan 35	4,50	27,00	24,00	17,30	27,50
112_A	bouwplan 27	1,50	26,96	23,98	17,24	27,46
140_B	bouwplan 36	4,50	26,96	23,95	17,26	27,45
138_B	bouwplan 36	4,50	26,95	23,93	17,25	27,44
144_B	bouwplan 37	4,50	26,74	23,70	17,03	27,22
127_B	bouwplan 33	4,50	26,64	23,73	16,97	27,17
147_B	bouwplan 38	4,50	26,65	23,69	16,99	27,17
111_A	bouwplan 27	1,50	26,47	23,41	16,69	26,93
148_B	bouwplan 38	4,50	26,40	23,41	16,73	26,91
123_A	bouwplan 32	1,50	26,35	23,45	16,69	26,88
149_B	bouwplan 38	4,50	26,35	23,37	16,69	26,86
126_B	bouwplan 33	4,50	26,31	23,29	16,62	26,81
97_A	bouwplan 23	1,50	26,29	23,45	16,55	26,81
125_B	bouwplan 33	4,50	26,28	23,31	16,63	26,80
93_C	bouwplan 21	7,50	26,29	23,32	16,59	26,79
134_C	bouwplan 35	7,50	26,14	23,09	16,49	26,64
113_A	bouwplan 28	1,50	26,13	23,14	16,41	26,62
96_C	bouwplan 22	7,50	26,01	22,89	16,22	26,45
141_B	bouwplan 36	4,50	25,91	22,85	16,24	26,40
142_B	bouwplan 36	4,50	25,85	22,80	16,18	26,35
143_B	bouwplan 37	4,50	25,85	22,82	16,18	26,35
94_B	bouwplan 21	4,50	25,73	22,68	16,01	26,21
116_A	bouwplan 29	1,50	25,49	22,45	15,70	25,95
152_A	bouwplan 38	1,50	25,30	22,37	15,63	25,82
134_B	bouwplan 35	4,50	25,29	22,24	15,61	25,78
154_C	bouwplan 39	7,50	25,24	22,18	15,56	25,73
100_A	bouwplan 24	1,50	25,11	21,96	15,28	25,53
137_B	bouwplan 36	4,50	25,03	21,96	15,32	25,51
98_A	bouwplan 23	1,50	25,02	21,92	15,29	25,48
121_A	bouwplan 31	1,50	24,90	22,10	15,29	25,47
133_A	bouwplan 35	1,50	24,87	21,91	15,22	25,39
95_A	bouwplan 22	1,50	24,82	21,67	15,03	25,25
146_A	bouwplan 37	1,50	24,64	21,68	14,96	25,15
127_A	bouwplan 33	1,50	24,53	21,69	14,88	25,08
131_A	bouwplan 34	1,50	24,53	21,63	14,86	25,06
153_A	bouwplan 39	1,50	24,57	21,56	14,87	25,06
103_A	bouwplan 24	1,50	24,62	21,46	14,79	25,04
140_A	bouwplan 36	1,50	24,32	21,32	14,63	24,82
207_C	bouwplan 56	7,50	24,34	21,18	14,69	24,82
124_A	bouwplan 32	1,50	24,28	21,31	14,62	24,80
147_A	bouwplan 38	1,50	24,12	21,17	14,45	24,64
130_A	bouwplan 34	1,50	24,00	21,03	14,28	24,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_A	bouwplan	33	1,50	23,93	20,93	14,22	24,42
154_B	bouwplan	39	4,50	23,90	20,88	14,27	24,42
151_A	bouwplan	38	1,50	23,91	20,89	14,23	24,41
208_C	bouwplan	56	7,50	23,93	20,75	14,32	24,41
125_A	bouwplan	33	1,50	23,85	20,89	14,20	24,37
139_A	bouwplan	36	1,50	23,81	20,87	14,11	24,32
75_C	bouwplan	16	7,50	23,73	20,61	14,01	24,19
93_B	bouwplan	21	4,50	23,72	20,63	13,97	24,18
160_C	bouwplan	41	7,50	23,57	20,39	14,05	24,08
159_C	bouwplan	41	7,50	23,57	20,39	13,94	24,05
141_A	bouwplan	36	1,50	23,35	20,31	13,68	23,85
157_C	bouwplan	40	7,50	23,37	20,24	13,69	23,84
148_A	bouwplan	38	1,50	23,31	20,30	13,63	23,81
132_A	bouwplan	34	1,50	23,22	20,21	13,55	23,72
169_C	bouwplan	44	7,50	23,12	19,97	13,43	23,59
149_A	bouwplan	38	1,50	23,04	20,07	13,37	23,55
145_A	bouwplan	37	1,50	23,03	20,03	13,31	23,52
79_C	bouwplan	17	7,50	23,03	19,88	13,28	23,48
94_A	bouwplan	21	1,50	23,00	19,95	13,29	23,48
138_A	bouwplan	36	1,50	22,97	19,96	13,26	23,46
162_C	bouwplan	41	7,50	22,99	19,90	13,28	23,46
168_C	bouwplan	44	7,50	22,92	19,77	13,22	23,38
83_C	bouwplan	18	7,50	22,89	19,77	13,16	23,35
161_C	bouwplan	41	7,50	22,83	19,67	13,19	23,31
150_A	bouwplan	38	1,50	22,77	19,77	13,10	23,28
209_C	bouwplan	56	7,50	22,78	19,54	13,21	23,26
129_A	bouwplan	34	1,50	22,74	19,74	13,02	23,23
75_B	bouwplan	16	4,50	22,73	19,62	13,01	23,20
136_A	bouwplan	35	1,50	22,64	19,66	12,99	23,16
144_A	bouwplan	37	1,50	22,67	19,62	12,95	23,15
143_A	bouwplan	37	1,50	22,62	19,60	12,96	23,13
134_A	bouwplan	35	1,50	22,52	19,53	12,84	23,03
205_C	bouwplan	55	7,50	22,57	19,40	12,81	23,01
165_C	bouwplan	42	7,50	22,51	19,32	12,82	22,97
159_B	bouwplan	41	4,50	22,47	19,31	12,84	22,95
192_C	bouwplan	52	7,50	22,35	19,24	12,66	22,82
126_A	bouwplan	33	1,50	22,28	19,29	12,57	22,78
193_C	bouwplan	52	7,50	22,31	19,16	12,64	22,78
160_B	bouwplan	41	4,50	22,25	19,07	12,69	22,75
201_C	bouwplan	54	7,50	22,26	19,09	12,50	22,70
76_C	bouwplan	16	7,50	22,23	19,05	12,48	22,67
135_A	bouwplan	35	1,50	22,11	19,08	12,40	22,60
207_B	bouwplan	56	4,50	22,11	18,98	12,44	22,59
87_C	bouwplan	19	7,50	22,09	18,93	12,36	22,54
202_C	bouwplan	54	7,50	22,07	18,92	12,35	22,53
142_A	bouwplan	36	1,50	22,03	18,96	12,34	22,51
204_C	bouwplan	55	7,50	21,84	18,68	12,13	22,30
174_C	bouwplan	45	7,50	21,78	18,48	12,16	22,23
88_C	bouwplan	19	7,50	21,80	18,60	12,04	22,23
161_B	bouwplan	41	4,50	21,73	18,61	12,09	22,22
190_C	bouwplan	51	7,50	21,76	18,55	12,08	22,22
83_B	bouwplan	18	4,50	21,75	18,65	12,02	22,21
78_C	bouwplan	17	7,50	21,72	18,64	12,03	22,20
175_C	bouwplan	45	7,50	21,71	18,38	12,17	22,18
79_B	bouwplan	17	4,50	21,72	18,60	11,99	22,18
162_B	bouwplan	41	4,50	21,67	18,60	11,96	22,15
74_C	bouwplan	16	7,50	21,66	18,56	11,97	22,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_C	bouwplan 20	7,50	21,71	18,52	11,93	22,14
84_C	bouwplan 18	7,50	21,67	18,48	11,91	22,10
80_C	bouwplan 17	7,50	21,51	18,33	11,77	21,95
208_B	bouwplan 56	4,50	21,43	18,30	11,77	21,91
158_C	bouwplan 40	7,50	21,42	18,29	11,77	21,90
165_B	bouwplan 42	4,50	21,42	18,29	11,72	21,89
87_B	bouwplan 19	4,50	21,33	18,20	11,61	21,79
156_C	bouwplan 40	7,50	21,28	18,03	11,66	21,75
91_C	bouwplan 20	7,50	21,22	18,05	11,47	21,66
137_A	bouwplan 36	1,50	21,03	17,96	11,29	21,50
184_C	bouwplan 49	7,50	21,05	17,85	11,33	21,49
206_C	bouwplan 55	7,50	21,02	17,86	11,28	21,47
193_B	bouwplan 52	4,50	20,97	17,87	11,29	21,45
186_C	bouwplan 50	7,50	20,94	17,72	11,35	21,42
196_C	bouwplan 53	7,50	20,89	17,67	11,23	21,35
93_A	bouwplan 21	1,50	20,86	17,79	11,12	21,33
96_B	bouwplan 22	4,50	20,83	17,68	11,02	21,26
201_B	bouwplan 54	4,50	20,79	17,64	11,04	21,24
82_C	bouwplan 18	7,50	20,75	17,61	11,04	21,21
91_B	bouwplan 20	4,50	20,61	17,46	10,87	21,06
180_C	bouwplan 47	7,50	20,60	17,37	10,88	21,04
192_B	bouwplan 52	4,50	20,54	17,46	10,84	21,02
155_C	bouwplan 40	7,50	20,50	17,28	10,84	20,96
182_C	bouwplan 48	7,50	20,53	17,28	10,79	20,96
189_C	bouwplan 51	7,50	20,34	17,10	10,77	20,82
183_C	bouwplan 48	7,50	20,30	17,13	10,56	20,75
168_B	bouwplan 44	4,50	20,22	17,07	10,55	20,69
164_C	bouwplan 42	7,50	20,18	17,05	10,46	20,64
205_B	bouwplan 55	4,50	20,18	17,02	10,43	20,62
173_C	bouwplan 45	7,50	20,18	16,99	10,40	20,61
179_C	bouwplan 46	7,50	20,15	16,92	10,48	20,60
96_A	bouwplan 22	1,50	20,18	17,02	10,35	20,60
177_C	bouwplan 46	7,50	20,13	16,94	10,38	20,57
167_C	bouwplan 43	7,50	20,07	16,84	10,44	20,54
169_B	bouwplan 44	4,50	20,06	16,90	10,39	20,53
76_B	bouwplan 16	4,50	20,10	16,89	10,32	20,52
172_C	bouwplan 44	7,50	20,02	16,80	10,40	20,49
191_C	bouwplan 51	7,50	20,01	16,81	10,24	20,44
154_A	bouwplan 39	1,50	19,88	16,92	10,23	20,40
75_A	bouwplan 16	1,50	19,85	16,80	10,13	20,33
188_C	bouwplan 50	7,50	19,88	16,68	10,15	20,32
156_B	bouwplan 40	4,50	19,84	16,68	10,13	20,30
202_B	bouwplan 54	4,50	19,77	16,67	10,09	20,25
163_C	bouwplan 42	7,50	19,73	16,56	9,96	20,17
166_C	bouwplan 43	7,50	19,70	16,54	9,95	20,14
209_B	bouwplan 56	4,50	19,53	16,31	9,90	20,00
92_B	bouwplan 20	4,50	19,58	16,38	9,78	20,00
183_B	bouwplan 48	4,50	19,44	16,31	9,71	19,90
195_C	bouwplan 53	7,50	19,30	16,11	9,66	19,77
162_A	bouwplan 41	1,50	19,28	16,23	9,57	19,76
155_B	bouwplan 40	4,50	19,25	16,07	9,60	19,72
157_B	bouwplan 40	4,50	19,24	16,10	9,58	19,72
85_B	bouwplan 19	4,50	19,30	16,10	9,51	19,72
84_B	bouwplan 18	4,50	19,29	16,07	9,49	19,70
204_B	bouwplan 55	4,50	19,20	16,02	9,50	19,66
88_B	bouwplan 19	4,50	19,19	15,95	9,38	19,60
197_C	bouwplan 53	7,50	19,06	15,88	9,32	19,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_B	bouwplan 16	4,50	19,03	15,86	9,31	19,48
80_B	bouwplan 17	4,50	19,04	15,83	9,27	19,47
85_C	bouwplan 19	7,50	18,97	15,77	9,20	19,40
163_B	bouwplan 42	4,50	18,90	15,76	9,14	19,35
184_B	bouwplan 49	4,50	18,84	15,66	9,13	19,29
79_A	bouwplan 17	1,50	18,75	15,68	9,03	19,22
199_C	bouwplan 54	7,50	18,74	15,62	9,04	19,21
81_B	bouwplan 18	4,50	18,73	15,52	8,96	19,16
177_B	bouwplan 46	4,50	18,68	15,54	8,95	19,14
173_B	bouwplan 45	4,50	18,67	15,51	8,90	19,11
179_B	bouwplan 46	4,50	18,60	15,46	8,90	19,06
73_C	bouwplan 16	7,50	18,61	15,43	8,88	19,06
188_B	bouwplan 50	4,50	18,61	15,42	8,85	19,04
77_B	bouwplan 17	4,50	18,60	15,42	8,86	19,04
89_B	bouwplan 20	4,50	18,62	15,43	8,83	19,04
164_B	bouwplan 42	4,50	18,52	15,42	8,80	18,99
181_C	bouwplan 47	7,50	18,54	15,31	8,80	18,97
78_B	bouwplan 17	4,50	18,48	15,39	8,77	18,95
74_B	bouwplan 16	4,50	18,47	15,33	8,75	18,93
174_B	bouwplan 45	4,50	18,46	15,22	8,78	18,91
200_C	bouwplan 54	7,50	18,47	15,29	8,71	18,91
175_B	bouwplan 45	4,50	18,41	15,19	8,80	18,89
196_B	bouwplan 53	4,50	18,41	15,28	8,70	18,87
89_C	bouwplan 20	7,50	18,44	15,24	8,66	18,87
86_C	bouwplan 19	7,50	18,40	15,25	8,69	18,86
176_C	bouwplan 46	7,50	18,40	15,23	8,63	18,84
81_C	bouwplan 18	7,50	18,40	15,16	8,63	18,82
198_B	bouwplan 53	4,50	18,38	15,16	8,58	18,79
198_C	bouwplan 53	7,50	18,37	15,12	8,62	18,79
83_A	bouwplan 18	1,50	18,25	15,17	8,53	18,72
77_C	bouwplan 17	7,50	18,26	15,08	8,51	18,70
68_D	bouwplan 15	10,50	18,17	14,86	8,50	18,61
182_B	bouwplan 48	4,50	18,12	14,89	8,38	18,55
180_B	bouwplan 47	4,50	18,09	14,86	8,37	18,53
68_C	bouwplan 15	7,50	18,08	14,77	8,40	18,51
82_B	bouwplan 18	4,50	18,01	14,90	8,29	18,48
87_A	bouwplan 19	1,50	18,01	14,92	8,30	18,48
206_B	bouwplan 55	4,50	18,00	14,85	8,27	18,45
73_A	bouwplan 16	1,50	17,91	14,81	8,19	18,38
91_A	bouwplan 20	1,50	17,87	14,77	8,16	18,34
185_C	bouwplan 49	7,50	17,86	14,66	8,16	18,31
200_B	bouwplan 54	4,50	17,87	14,71	8,12	18,31
159_A	bouwplan 41	1,50	17,78	14,63	8,10	18,25
181_B	bouwplan 47	4,50	17,76	14,59	8,03	18,21
76_A	bouwplan 16	1,50	17,71	14,55	7,95	18,15
161_A	bouwplan 41	1,50	17,61	14,54	7,90	18,09
199_B	bouwplan 54	4,50	17,58	14,50	7,90	18,06
166_B	bouwplan 43	4,50	17,56	14,39	7,82	18,01
160_A	bouwplan 41	1,50	17,50	14,33	7,90	17,99
90_B	bouwplan 20	4,50	17,53	14,38	7,82	17,99
165_A	bouwplan 42	1,50	17,41	14,28	7,75	17,89
92_A	bouwplan 20	1,50	17,43	14,29	7,65	17,87
156_A	bouwplan 40	1,50	17,35	14,25	7,60	17,81
69_D	bouwplan 15	10,50	17,28	13,97	7,63	17,72
201_A	bouwplan 54	1,50	17,19	14,03	7,42	17,63
158_B	bouwplan 40	4,50	17,13	14,02	7,47	17,61
85_A	bouwplan 19	1,50	17,17	14,03	7,40	17,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
77_A	bouwplan 17	1,50	17,12	14,01	7,40	17,59
190_B	bouwplan 51	4,50	17,10	13,93	7,39	17,55
69_C	bouwplan 15	7,50	17,02	13,71	7,38	17,47
67_B	bouwplan 15	4,50	17,03	13,81	7,26	17,45
191_B	bouwplan 51	4,50	17,00	13,84	7,24	17,44
194_C	bouwplan 52	7,50	16,97	13,86	7,27	17,44
86_B	bouwplan 19	4,50	16,98	13,83	7,26	17,44
193_A	bouwplan 52	1,50	16,93	13,86	7,25	17,42
198_A	bouwplan 53	1,50	16,90	13,76	7,11	17,34
68_B	bouwplan 15	4,50	16,80	13,58	7,06	17,23
192_A	bouwplan 52	1,50	16,69	13,65	6,99	17,18
88_A	bouwplan 19	1,50	16,76	13,58	6,96	17,18
61_C	bouwplan 14	7,50	16,74	13,50	7,01	17,17
62_C	bouwplan 14	7,50	16,75	13,49	6,98	17,16
67_C	bouwplan 15	7,50	16,74	13,49	6,99	17,16
187_C	bouwplan 50	7,50	16,69	13,50	6,95	17,13
80_A	bouwplan 17	1,50	16,64	13,48	6,87	17,08
84_A	bouwplan 18	1,50	16,65	13,48	6,86	17,08
178_C	bouwplan 46	7,50	16,62	13,36	6,96	17,07
185_B	bouwplan 49	4,50	16,60	13,45	6,90	17,06
81_A	bouwplan 18	1,50	16,62	13,46	6,86	17,06
71_D	bouwplan 15	10,50	16,57	13,31	6,98	17,04
176_B	bouwplan 46	4,50	16,59	13,43	6,83	17,03
168_A	bouwplan 44	1,50	16,54	13,36	6,85	17,00
61_D	bouwplan 14	10,50	16,55	13,33	6,87	17,00
62_D	bouwplan 14	10,50	16,55	13,31	6,81	16,98
63_C	bouwplan 14	7,50	16,53	13,25	6,88	16,98
61_B	bouwplan 14	4,50	16,54	13,31	6,79	16,97
205_A	bouwplan 55	1,50	16,52	13,36	6,76	16,96
89_A	bouwplan 20	1,50	16,48	13,35	6,71	16,92
37_C	bouwplan 8	7,50	16,41	13,11	6,70	16,84
202_A	bouwplan 54	1,50	16,32	13,20	6,63	16,79
186_B	bouwplan 50	4,50	16,27	13,03	6,69	16,75
171_A	bouwplan 44	1,50	16,26	13,15	6,47	16,70
204_A	bouwplan 55	1,50	16,11	12,95	6,42	16,57
157_A	bouwplan 40	1,50	16,05	12,98	6,37	16,54
163_A	bouwplan 42	1,50	16,09	12,97	6,34	16,54
37_B	bouwplan 8	4,50	16,09	12,86	6,37	16,53
62_B	bouwplan 14	4,50	16,11	12,89	6,34	16,53
207_A	bouwplan 56	1,50	16,05	12,87	6,30	16,49
63_D	bouwplan 14	10,50	15,99	12,77	6,28	16,43
90_C	bouwplan 20	7,50	15,95	12,79	6,20	16,39
169_A	bouwplan 44	1,50	15,93	12,74	6,21	16,38
33_B	bouwplan 7	4,50	15,89	12,66	6,18	16,33
63_B	bouwplan 14	4,50	15,86	12,62	6,19	16,31
41_C	bouwplan 9	7,50	15,88	12,64	6,11	16,30
65_D	bouwplan 14	10,50	15,83	12,57	6,23	16,30
41_B	bouwplan 9	4,50	15,85	12,65	6,11	16,29
189_B	bouwplan 51	4,50	15,79	12,56	6,18	16,26
19_D	bouwplan 4	10,50	15,79	12,43	6,16	16,23
90_A	bouwplan 20	1,50	15,75	12,67	6,07	16,23
32_B	bouwplan 6	4,50	15,70	12,45	6,01	16,14
164_A	bouwplan 42	1,50	15,60	12,54	5,91	16,09
71_C	bouwplan 15	7,50	15,62	12,38	5,98	16,08
67_D	bouwplan 15	10,50	15,61	12,36	5,90	16,05
72_B	bouwplan 15	4,50	15,61	12,36	5,83	16,02
196_A	bouwplan 53	1,50	15,50	12,41	5,82	15,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
23_D	bouwplan 4	10,50	15,54	12,14	5,94	15,98
195_B	bouwplan 53	4,50	15,45	12,27	5,75	15,91
171_B	bouwplan 44	4,50	15,49	12,21	5,62	15,87
29_C	bouwplan 6	7,50	15,46	12,18	5,70	15,87
6_D	bouwplan 1	10,50	15,44	12,07	5,73	15,85
69_B	bouwplan 15	4,50	15,38	12,19	5,68	15,83
65_C	bouwplan 14	7,50	15,36	12,09	5,73	15,82
166_A	bouwplan 43	1,50	15,31	12,13	5,57	15,75
183_A	bouwplan 48	1,50	15,26	12,10	5,54	15,71
155_A	bouwplan 40	1,50	15,25	12,13	5,48	15,70
194_B	bouwplan 52	4,50	15,18	12,11	5,48	15,66
173_A	bouwplan 45	1,50	15,19	12,01	5,43	15,63
24_D	bouwplan 4	10,50	15,19	11,80	5,57	15,62
74_A	bouwplan 16	1,50	15,16	12,06	5,43	15,62
34_C	bouwplan 7	7,50	15,17	11,88	5,39	15,57
203_C	bouwplan 55	7,50	15,08	11,84	5,35	15,51
197_B	bouwplan 53	4,50	15,07	11,83	5,26	15,48
27_B	bouwplan 5	4,50	15,02	11,80	5,33	15,47
208_A	bouwplan 56	1,50	15,00	11,89	5,23	15,45
55_C	bouwplan 12	7,50	15,01	11,67	5,36	15,45
19_C	bouwplan 4	7,50	14,94	11,66	5,22	15,37
200_A	bouwplan 54	1,50	14,84	11,73	5,07	15,29
199_A	bouwplan 54	1,50	14,73	11,70	5,07	15,23
158_A	bouwplan 40	1,50	14,71	11,71	5,06	15,22
33_C	bouwplan 7	7,50	14,80	11,54	5,03	15,21
28_C	bouwplan 5	7,50	14,76	11,44	5,01	15,17
47_C	bouwplan 10	7,50	14,74	11,48	4,96	15,15
24_C	bouwplan 4	7,50	14,68	11,43	4,96	15,11
59_C	bouwplan 13	7,50	14,67	11,34	4,98	15,10
6_C	bouwplan 1	7,50	14,62	11,28	4,89	15,03
66_B	bouwplan 14	4,50	14,62	11,34	4,82	15,02
68_A	bouwplan 15	1,50	14,50	11,34	4,78	14,95
167_B	bouwplan 43	4,50	14,47	11,26	4,79	14,93
65_B	bouwplan 14	4,50	14,39	11,15	4,72	14,84
78_A	bouwplan 17	1,50	14,32	11,22	4,60	14,79
32_C	bouwplan 6	7,50	14,35	11,06	4,60	14,76
187_B	bouwplan 50	4,50	14,29	11,11	4,57	14,74
40_C	bouwplan 8	7,50	14,26	11,13	4,56	14,73
29_B	bouwplan 6	4,50	14,20	10,97	4,45	14,63
71_B	bouwplan 15	4,50	14,17	10,95	4,51	14,63
67_A	bouwplan 15	1,50	14,19	11,00	4,43	14,62
206_A	bouwplan 55	1,50	14,13	10,98	4,39	14,58
19_B	bouwplan 4	4,50	14,13	10,89	4,41	14,57
28_B	bouwplan 5	4,50	14,15	10,87	4,41	14,57
177_A	bouwplan 46	1,50	14,12	10,92	4,37	14,55
203_B	bouwplan 55	4,50	14,08	10,88	4,37	14,53
61_A	bouwplan 14	1,50	14,01	10,83	4,26	14,45
52_C	bouwplan 11	7,50	14,03	10,72	4,26	14,43
24_B	bouwplan 4	4,50	13,98	10,76	4,25	14,42
47_B	bouwplan 10	4,50	13,96	10,73	4,21	14,39
44_C	bouwplan 9	7,50	13,94	10,69	4,21	14,37
34_B	bouwplan 7	4,50	13,94	10,69	4,18	14,36
51_C	bouwplan 11	7,50	13,94	10,66	4,16	14,35
172_B	bouwplan 44	4,50	13,86	10,60	4,23	14,32
184_A	bouwplan 49	1,50	13,85	10,69	4,16	14,31
62_A	bouwplan 14	1,50	13,86	10,69	4,11	14,30
59_B	bouwplan 13	4,50	13,86	10,59	4,15	14,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_A	bouwplan 18	1,50	13,82	10,72	4,11	14,29
188_A	bouwplan 50	1,50	13,81	10,70	4,06	14,27
13_D	bouwplan 2	10,50	13,86	10,51	4,08	14,25
18_D	bouwplan 3	10,50	13,79	10,44	4,09	14,21
44_B	bouwplan 9	4,50	13,75	10,56	4,04	14,20
197_A	bouwplan 53	1,50	13,71	10,58	3,94	14,15
33_A	bouwplan 7	1,50	13,66	10,47	3,97	14,12
55_B	bouwplan 12	4,50	13,67	10,41	3,97	14,11
17_D	bouwplan 3	10,50	13,64	10,34	3,94	14,07
48_C	bouwplan 10	7,50	13,69	10,36	3,87	14,07
27_C	bouwplan 5	7,50	13,62	10,34	3,89	14,04
56_C	bouwplan 12	7,50	13,62	10,28	3,93	14,04
32_A	bouwplan 6	1,50	13,55	10,35	3,90	14,02
6_B	bouwplan 1	4,50	13,54	10,23	3,81	13,96
194_A	bouwplan 52	1,50	13,44	10,39	3,74	13,93
176_A	bouwplan 46	1,50	13,49	10,29	3,73	13,92
23_C	bouwplan 4	7,50	13,46	10,19	3,76	13,90
13_C	bouwplan 2	7,50	13,50	10,16	3,72	13,89
178_B	bouwplan 46	4,50	13,42	10,23	3,76	13,89
52_B	bouwplan 11	4,50	13,47	10,19	3,70	13,88
38_C	bouwplan 8	7,50	13,46	10,14	3,73	13,87
86_A	bouwplan 19	1,50	13,38	10,28	3,66	13,85
37_A	bouwplan 8	1,50	13,33	10,17	3,63	13,79
41_A	bouwplan 9	1,50	13,30	10,15	3,59	13,76
170_A	bouwplan 44	1,50	13,30	10,14	3,49	13,73
72_C	bouwplan 15	7,50	13,31	10,01	3,56	13,72
14_C	bouwplan 2	7,50	13,29	9,94	3,51	13,68
180_A	bouwplan 47	1,50	13,22	10,04	3,50	13,67
14_D	bouwplan 2	10,50	13,25	9,90	3,52	13,66
72_A	bouwplan 15	1,50	13,22	10,04	3,46	13,66
51_B	bouwplan 11	4,50	13,19	9,95	3,41	13,61
48_B	bouwplan 10	4,50	13,19	9,91	3,38	13,59
174_A	bouwplan 45	1,50	13,12	9,93	3,37	13,56
63_A	bouwplan 14	1,50	13,06	9,91	3,39	13,53
66_C	bouwplan 14	7,50	13,06	9,76	3,30	13,47
18_C	bouwplan 3	7,50	13,03	9,73	3,31	13,45
35_C	bouwplan 7	7,50	13,07	9,69	3,27	13,45
64_C	bouwplan 14	7,50	12,97	9,53	3,44	13,42
40_B	bouwplan 8	4,50	12,97	9,74	3,26	13,41
36_C	bouwplan 7	7,50	12,97	9,69	3,26	13,40
181_A	bouwplan 47	1,50	12,91	9,75	3,19	13,36
69_A	bouwplan 15	1,50	12,89	9,74	3,20	13,36
171_C	bouwplan 44	7,50	12,96	9,61	3,09	13,32
175_A	bouwplan 45	1,50	12,79	9,67	3,11	13,27
23_B	bouwplan 4	4,50	12,81	9,55	3,09	13,24
27_A	bouwplan 5	1,50	12,73	9,55	3,05	13,19
13_B	bouwplan 2	4,50	12,77	9,50	3,00	13,18
182_A	bouwplan 48	1,50	12,73	9,54	3,00	13,17
7_D	bouwplan 1	10,50	12,71	9,37	2,92	13,10
60_C	bouwplan 13	7,50	12,68	9,38	2,91	13,09
64_D	bouwplan 14	10,50	12,54	9,09	3,08	13,02
39_C	bouwplan 8	7,50	12,55	9,22	2,72	12,93
12_D	bouwplan 2	10,50	12,51	9,19	2,77	12,92
185_A	bouwplan 49	1,50	12,41	9,24	2,73	12,87
42_C	bouwplan 9	7,50	12,45	9,15	2,71	12,87
38_B	bouwplan 8	4,50	12,37	9,10	2,61	12,79
170_B	bouwplan 44	4,50	12,35	9,07	2,50	12,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
179_A	bouwplan 46	1,50	12,23	9,08	2,56	12,70
35_B	bouwplan 7	4,50	12,28	8,97	2,47	12,67
203_A	bouwplan 55	1,50	12,18	9,07	2,51	12,66
5_D	bouwplan 1	10,50	12,26	8,92	2,49	12,66
66_A	bouwplan 14	1,50	12,22	9,01	2,43	12,64
70_D	bouwplan 15	10,50	12,14	8,73	2,66	12,62
56_B	bouwplan 12	4,50	12,19	8,91	2,46	12,61
36_B	bouwplan 7	4,50	12,16	8,88	2,44	12,59
195_A	bouwplan 53	1,50	12,12	8,96	2,43	12,58
42_B	bouwplan 9	4,50	12,16	8,89	2,38	12,57
54_C	bouwplan 12	7,50	12,11	8,83	2,45	12,56
14_B	bouwplan 2	4,50	12,12	8,80	2,35	12,52
209_A	bouwplan 56	1,50	12,14	8,86	2,26	12,52
58_C	bouwplan 13	7,50	12,07	8,76	2,45	12,52
70_C	bouwplan 15	7,50	12,04	8,61	2,53	12,50
7_C	bouwplan 1	7,50	12,10	8,75	2,30	12,49
39_B	bouwplan 8	4,50	11,97	8,69	2,15	12,36
167_A	bouwplan 43	1,50	11,86	8,76	2,20	12,35
12_C	bouwplan 2	7,50	11,89	8,61	2,17	12,32
60_B	bouwplan 13	4,50	11,91	8,65	2,14	12,32
29_A	bouwplan 6	1,50	11,87	8,68	2,14	12,31
64_B	bouwplan 14	4,50	11,78	8,43	2,23	12,25
31_C	bouwplan 6	7,50	11,79	8,30	2,29	12,24
18_B	bouwplan 3	4,50	11,72	8,50	2,00	12,16
5_C	bouwplan 1	7,50	11,76	8,45	1,99	12,16
34_A	bouwplan 7	1,50	11,72	8,52	1,97	12,15
46_B	bouwplan 10	4,50	11,61	8,34	1,88	12,04
59_A	bouwplan 13	1,50	11,60	8,35	1,91	12,04
187_A	bouwplan 50	1,50	11,54	8,35	1,83	11,99
30_C	bouwplan 6	7,50	11,54	8,21	1,77	11,94
48_A	bouwplan 10	1,50	11,51	8,31	1,73	11,94
46_C	bouwplan 10	7,50	11,52	8,22	1,77	11,93
43_B	bouwplan 9	4,50	11,46	8,14	1,70	11,86
54_B	bouwplan 12	4,50	11,34	8,09	1,65	11,78
58_B	bouwplan 13	4,50	11,29	8,04	1,64	11,75
55_A	bouwplan 12	1,50	11,27	8,03	1,60	11,72
189_A	bouwplan 51	1,50	11,25	8,00	1,58	11,70
70_B	bouwplan 15	4,50	11,24	7,84	1,71	11,70
71_A	bouwplan 15	1,50	11,23	8,08	1,55	11,70
25_C	bouwplan 5	7,50	11,27	7,97	1,48	11,67
12_B	bouwplan 2	4,50	11,21	7,98	1,49	11,65
65_A	bouwplan 14	1,50	11,16	7,99	1,47	11,62
52_A	bouwplan 11	1,50	11,16	7,90	1,41	11,58
30_B	bouwplan 6	4,50	11,16	7,87	1,39	11,57
170_C	bouwplan 44	7,50	11,16	7,90	1,34	11,56
45_B	bouwplan 10	4,50	11,15	7,84	1,36	11,55
28_A	bouwplan 5	1,50	11,12	7,84	1,37	11,54
49_C	bouwplan 11	7,50	11,09	7,68	1,54	11,54
17_C	bouwplan 3	7,50	11,11	7,78	1,39	11,53
24_A	bouwplan 4	1,50	11,09	7,84	1,37	11,52
186_A	bouwplan 50	1,50	11,02	7,74	1,36	11,47
72_D	bouwplan 15	10,50	10,96	7,67	1,32	11,41
31_B	bouwplan 6	4,50	10,94	7,66	1,31	11,40
45_C	bouwplan 10	7,50	10,98	7,63	1,16	11,36
5_B	bouwplan 1	4,50	10,95	7,69	1,18	11,36
25_B	bouwplan 5	4,50	10,94	7,68	1,15	11,35
66_D	bouwplan 14	10,50	10,84	7,57	1,13	11,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
42_A	bouwplan 9	1,50	10,82	7,64	1,07	11,26
19_A	bouwplan 4	1,50	10,72	7,43	0,98	11,14
47_A	bouwplan 10	1,50	10,61	7,35	0,88	11,04
7_B	bouwplan 1	4,50	10,64	7,31	0,83	11,03
191_A	bouwplan 51	1,50	10,54	7,36	0,81	10,99
51_A	bouwplan 11	1,50	10,45	7,24	0,70	10,88
3_D	bouwplan 1	10,50	10,48	7,12	0,71	10,87
40_A	bouwplan 8	1,50	10,42	7,25	0,71	10,87
23_A	bouwplan 4	1,50	10,41	7,18	0,70	10,85
178_A	bouwplan 46	1,50	10,32	7,25	0,71	10,83
38_A	bouwplan 8	1,50	10,37	7,17	0,62	10,80
190_A	bouwplan 51	1,50	10,14	6,97	0,41	10,59
39_A	bouwplan 8	1,50	10,16	6,96	0,36	10,58
43_A	bouwplan 9	1,50	10,01	6,76	0,27	10,44
172_A	bouwplan 44	1,50	9,94	6,78	0,25	10,40
35_A	bouwplan 7	1,50	9,91	6,65	0,11	10,32
20_C	bouwplan 4	7,50	9,84	6,62	0,10	10,27
36_A	bouwplan 7	1,50	9,76	6,54	0,05	10,20
49_B	bouwplan 11	4,50	9,64	6,31	0,04	10,09
6_A	bouwplan 1	1,50	9,64	6,33	-0,14	10,04
13_A	bouwplan 2	1,50	9,45	6,10	-0,33	9,84
17_B	bouwplan 3	4,50	9,33	6,03	-0,39	9,75
50_C	bouwplan 11	7,50	9,32	5,86	-0,32	9,73
45_A	bouwplan 10	1,50	9,30	6,04	-0,47	9,71
54_A	bouwplan 12	1,50	9,24	6,05	-0,43	9,70
58_A	bouwplan 13	1,50	9,23	6,01	-0,40	9,70
30_A	bouwplan 6	1,50	9,23	6,00	-0,52	9,66
20_B	bouwplan 4	4,50	9,18	5,99	-0,56	9,62
56_A	bouwplan 12	1,50	9,16	5,88	-0,60	9,57
1_C	bouwplan 1	7,50	8,97	5,49	-0,71	9,37
31_A	bouwplan 6	1,50	8,89	5,66	-0,73	9,36
60_A	bouwplan 13	1,50	8,86	5,59	-0,90	9,28
43_C	bouwplan 9	7,50	8,70	5,42	-0,99	9,14
44_A	bouwplan 9	1,50	8,71	5,38	-0,98	9,14
18_A	bouwplan 3	1,50	8,68	5,36	-1,04	9,10
25_A	bouwplan 5	1,50	8,54	5,35	-1,23	8,97
64_A	bouwplan 14	1,50	8,45	5,17	-1,16	8,91
14_A	bouwplan 2	1,50	8,52	5,14	-1,27	8,90
1_B	bouwplan 1	4,50	8,43	5,00	-1,27	8,83
46_A	bouwplan 10	1,50	8,37	5,08	-1,34	8,80
8_D	bouwplan 2	10,50	8,38	4,88	-1,40	8,74
12_A	bouwplan 2	1,50	8,24	4,93	-1,48	8,66
8_C	bouwplan 2	7,50	8,06	4,59	-1,74	8,42
7_A	bouwplan 1	1,50	8,04	4,63	-1,77	8,41
5_A	bouwplan 1	1,50	7,88	4,53	-1,89	8,27
70_A	bouwplan 15	1,50	7,72	4,43	-1,86	8,19
26_C	bouwplan 5	7,50	7,73	4,48	-2,03	8,15
49_A	bouwplan 11	1,50	7,67	4,37	-1,98	8,11
50_B	bouwplan 11	4,50	7,53	4,17	-2,21	7,93
26_B	bouwplan 5	4,50	6,95	3,70	-2,83	7,36
17_A	bouwplan 3	1,50	6,82	3,56	-2,89	7,25
20_A	bouwplan 4	1,50	6,42	3,27	-3,30	6,88
8_B	bouwplan 2	4,50	6,47	3,07	-3,38	6,83
3_C	bouwplan 1	7,50	5,77	2,37	-4,01	6,15
20_D	bouwplan 4	10,50	5,43	2,14	-4,28	5,86
21_C	bouwplan 4	7,50	5,18	1,81	-4,46	5,61
21_D	bouwplan 4	10,50	5,14	1,75	-4,44	5,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Domaniale Mijnstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_A	bouwplan 11	1,50	5,14	1,81	-4,57	5,56
26_A	bouwplan 5	1,50	4,88	1,67	-4,89	5,31
53_B	bouwplan 12	4,50	4,69	1,36	-5,02	5,11
53_C	bouwplan 12	7,50	4,32	0,91	-5,35	4,73
1_A	bouwplan 1	1,50	4,23	0,86	-5,63	4,59
10_D	bouwplan 2	10,50	4,06	0,63	-5,65	4,46
1_D	bouwplan 1	10,50	3,92	0,49	-5,94	4,27
3_B	bouwplan 1	4,50	3,78	0,45	-5,99	4,18
57_C	bouwplan 13	7,50	3,72	0,39	-6,10	4,10
57_B	bouwplan 13	4,50	3,54	0,28	-6,25	3,95
21_B	bouwplan 4	4,50	3,49	0,14	-6,14	3,93
15_C	bouwplan 3	7,50	3,07	-0,33	-6,72	3,45
15_B	bouwplan 3	4,50	2,90	-0,40	-6,91	3,29
3_A	bouwplan 1	1,50	2,35	-0,89	-7,38	2,78
53_A	bouwplan 12	1,50	2,26	-0,98	-7,54	2,67
10_C	bouwplan 2	7,50	1,96	-1,47	-7,85	2,32
15_D	bouwplan 3	10,50	1,73	-1,69	-8,03	2,11
2_A	bouwplan 1	1,50	1,48	-1,70	-8,29	1,91
8_A	bouwplan 2	1,50	-0,21	-3,73	-10,14	0,10
22_B	bouwplan 4	4,50	-0,74	-4,23	-10,68	-0,43
11_B	bouwplan 2	4,50	-1,91	-5,39	-11,85	-1,60
10_B	bouwplan 2	4,50	-1,97	-5,35	-11,84	-1,61
57_A	bouwplan 13	1,50	-2,38	-5,73	-12,22	-2,01
22_A	bouwplan 4	1,50	-2,67	-6,03	-12,58	-2,32
15_A	bouwplan 3	1,50	-2,94	-6,31	-12,79	-2,58
16_B	bouwplan 3	4,50	-3,25	-6,73	-13,19	-2,94
11_A	bouwplan 2	1,50	-3,99	-7,36	-13,90	-3,64
4_B	bouwplan 1	4,50	-4,25	-7,76	-14,17	-3,94
2_D	bouwplan 1	10,50	-4,94	-8,29	-14,72	-4,55
2_B	bouwplan 1	4,50	-5,17	-8,50	-14,97	-4,78
4_D	bouwplan 1	10,50	-5,18	-8,53	-14,96	-4,79
2_C	bouwplan 1	7,50	-5,33	-8,66	-15,11	-4,93
16_C	bouwplan 3	7,50	-5,43	-9,00	-15,38	-5,14
16_A	bouwplan 3	1,50	-6,12	-9,67	-16,07	-5,83
4_A	bouwplan 1	1,50	-6,28	-9,80	-16,21	-5,97
4_C	bouwplan 1	7,50	-7,04	-10,39	-16,83	-6,65
21_A	bouwplan 4	1,50	-7,57	-11,04	-17,47	-7,24
9_B	bouwplan 2	4,50	-9,76	-13,35	-19,73	-9,48
9_A	bouwplan 2	1,50	-11,72	-15,25	-21,67	-11,42
10_A	bouwplan 2	1,50	-11,85	-15,15	-21,69	-11,47
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdst./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
153_B	bouwplan 39	4,50	56,95	53,91	47,30	57,45	
153_C	bouwplan 39	7,50	56,78	53,73	47,13	57,28	
153_A	bouwplan 39	1,50	56,18	53,16	46,53	56,69	
95_C	bouwplan 22	7,50	48,83	46,65	38,79	49,43	
95_B	bouwplan 22	4,50	48,77	46,60	38,74	49,38	
95_A	bouwplan 22	1,50	47,27	45,10	37,22	47,87	
97_C	bouwplan 23	7,50	41,61	39,45	31,57	42,22	
97_B	bouwplan 23	4,50	40,46	38,30	30,42	41,07	
102_D	bouwplan 24	10,50	40,21	38,02	30,18	40,81	
102_C	bouwplan 24	7,50	40,06	37,87	30,02	40,66	
102_E	bouwplan 24	13,50	39,96	37,76	29,93	40,56	
102_F	bouwplan 24	16,50	39,85	37,64	29,81	40,45	
102_B	bouwplan 24	4,50	39,73	37,54	29,69	40,33	
147_C	bouwplan 38	7,50	39,73	36,65	30,05	40,21	
154_C	bouwplan 39	7,50	39,28	36,12	29,56	39,73	
147_B	bouwplan 38	4,50	38,65	35,59	28,98	39,14	
102_A	bouwplan 24	1,50	37,92	35,74	27,88	38,52	
97_A	bouwplan 23	1,50	37,83	35,67	27,80	38,44	
154_B	bouwplan 39	4,50	37,80	34,73	28,11	38,28	
147_A	bouwplan 38	1,50	37,64	34,61	27,98	38,14	
93_C	bouwplan 21	7,50	37,46	35,31	27,43	38,08	
93_B	bouwplan 21	4,50	36,70	34,55	26,67	37,32	
113_C	bouwplan 28	7,50	36,44	33,96	26,49	36,99	
143_C	bouwplan 37	7,50	36,06	32,86	26,27	36,48	
149_C	bouwplan 38	7,50	36,05	32,80	26,22	36,45	
148_C	bouwplan 38	7,50	36,00	32,73	26,19	36,40	
142_C	bouwplan 36	7,50	35,82	32,61	26,02	36,24	
154_A	bouwplan 39	1,50	35,73	32,75	26,07	36,24	
96_C	bouwplan 22	7,50	35,62	33,34	25,58	36,20	
113_B	bouwplan 28	4,50	35,38	32,91	25,42	35,93	
103_F	bouwplan 24	16,50	35,26	33,04	25,22	35,85	
141_C	bouwplan 36	7,50	35,26	31,99	25,43	35,65	
101_D	bouwplan 24	10,50	34,90	32,67	24,87	35,49	
101_C	bouwplan 24	7,50	34,60	32,37	24,56	35,19	
137_C	bouwplan 36	7,50	34,49	31,33	24,71	34,92	
101_F	bouwplan 24	16,50	34,27	32,03	24,25	34,86	
113_A	bouwplan 28	1,50	34,30	31,85	24,34	34,85	
99_C	bouwplan 24	7,50	34,22	32,00	24,19	34,82	
143_B	bouwplan 37	4,50	34,23	31,03	24,45	34,66	
152_C	bouwplan 38	7,50	34,21	30,98	24,39	34,62	
93_A	bouwplan 21	1,50	34,00	31,84	23,96	34,61	
101_E	bouwplan 24	13,50	33,98	31,75	23,96	34,58	
149_B	bouwplan 38	4,50	34,03	30,80	24,21	34,44	
142_B	bouwplan 36	4,50	33,89	30,67	24,10	34,31	
99_D	bouwplan 24	10,50	33,61	31,38	23,58	34,20	
123_C	bouwplan 32	7,50	33,65	30,48	23,88	34,09	
100_D	bouwplan 24	10,50	33,42	31,05	23,40	33,98	
103_E	bouwplan 24	13,50	33,38	31,12	23,34	33,96	
148_B	bouwplan 38	4,50	33,45	30,21	23,63	33,85	
141_B	bouwplan 36	4,50	33,40	30,17	23,59	33,81	
144_C	bouwplan 37	7,50	33,36	30,17	23,58	33,79	
134_C	bouwplan 35	7,50	33,21	29,97	23,34	33,60	
124_C	bouwplan 32	7,50	33,12	29,81	23,17	33,47	
132_C	bouwplan 34	7,50	33,03	29,76	23,17	33,41	
158_C	bouwplan 40	7,50	32,99	29,76	23,19	33,40	
103_D	bouwplan 24	10,50	32,70	30,35	22,67	33,26	
99_B	bouwplan 24	4,50	32,64	30,40	22,60	33,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdst./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
101_B	bouwplan 24	4,50	32,43	30,19	22,39	33,02	
123_B	bouwplan 32	4,50	32,56	29,40	22,81	33,00	
96_B	bouwplan 22	4,50	32,38	30,05	22,35	32,95	
152_B	bouwplan 38	4,50	32,54	29,28	22,72	32,94	
146_C	bouwplan 37	7,50	32,55	29,20	22,70	32,92	
137_B	bouwplan 36	4,50	32,39	29,24	22,60	32,82	
160_C	bouwplan 41	7,50	32,29	28,85	22,31	32,60	
157_C	bouwplan 40	7,50	32,16	28,98	22,35	32,58	
150_C	bouwplan 38	7,50	32,10	28,83	22,25	32,49	
123_A	bouwplan 32	1,50	31,90	28,81	22,20	32,38	
125_C	bouwplan 33	7,50	32,02	28,71	22,11	32,38	
140_C	bouwplan 36	7,50	31,88	28,59	21,98	32,25	
144_B	bouwplan 37	4,50	31,75	28,56	21,98	32,18	
94_C	bouwplan 21	7,50	31,52	29,31	21,49	32,12	
132_B	bouwplan 34	4,50	31,71	28,47	21,85	32,10	
134_B	bouwplan 35	4,50	31,71	28,46	21,84	32,10	
143_A	bouwplan 37	1,50	31,61	28,47	21,84	32,05	
100_C	bouwplan 24	7,50	31,35	28,99	21,32	31,91	
103_C	bouwplan 24	7,50	31,35	29,00	21,32	31,91	
133_C	bouwplan 35	7,50	31,56	28,21	21,63	31,90	
99_A	bouwplan 24	1,50	31,26	29,04	21,22	31,85	
101_A	bouwplan 24	1,50	31,18	28,96	21,14	31,77	
124_B	bouwplan 32	4,50	31,41	28,11	21,47	31,76	
138_C	bouwplan 36	7,50	31,33	28,15	21,50	31,74	
126_C	bouwplan 33	7,50	31,32	28,06	21,44	31,70	
142_A	bouwplan 36	1,50	31,17	28,02	21,40	31,61	
141_A	bouwplan 36	1,50	31,10	27,93	21,32	31,53	
127_C	bouwplan 33	7,50	31,15	27,81	21,22	31,50	
150_B	bouwplan 38	4,50	31,13	27,87	21,23	31,50	
146_B	bouwplan 37	4,50	30,95	27,64	21,12	31,33	
149_A	bouwplan 38	1,50	30,80	27,64	21,01	31,23	
160_B	bouwplan 41	4,50	30,89	27,50	20,95	31,22	
96_A	bouwplan 22	1,50	30,63	28,36	20,59	31,21	
125_B	bouwplan 33	4,50	30,80	27,52	20,89	31,17	
131_C	bouwplan 34	7,50	30,72	27,38	20,80	31,07	
129_C	bouwplan 34	7,50	30,55	27,41	20,75	30,98	
148_A	bouwplan 38	1,50	30,45	27,26	20,66	30,87	
159_C	bouwplan 41	7,50	30,54	27,12	20,61	30,87	
152_A	bouwplan 38	1,50	30,36	27,15	20,59	30,79	
133_B	bouwplan 35	4,50	30,43	27,09	20,51	30,78	
111_C	bouwplan 27	7,50	30,24	27,62	20,29	30,75	
140_B	bouwplan 36	4,50	30,28	26,96	20,39	30,64	
138_B	bouwplan 36	4,50	30,17	27,03	20,34	30,59	
135_C	bouwplan 35	7,50	30,20	27,01	20,28	30,58	
161_C	bouwplan 41	7,50	30,03	26,73	20,19	30,41	
126_B	bouwplan 33	4,50	29,96	26,73	20,10	30,35	
103_B	bouwplan 24	4,50	29,70	27,36	19,67	30,26	
100_B	bouwplan 24	4,50	29,60	27,25	19,57	30,16	
151_C	bouwplan 38	7,50	29,74	26,42	19,89	30,12	
157_B	bouwplan 40	4,50	29,66	26,55	19,86	30,10	
98_C	bouwplan 23	7,50	29,47	27,16	19,43	30,04	
134_A	bouwplan 35	1,50	29,49	26,30	19,66	29,90	
158_B	bouwplan 40	4,50	29,45	26,32	19,68	29,89	
131_B	bouwplan 34	4,50	29,49	26,18	19,59	29,85	
116_C	bouwplan 29	7,50	29,18	26,44	19,25	29,67	
137_A	bouwplan 36	1,50	29,20	26,13	19,44	29,66	
159_B	bouwplan 41	4,50	29,24	25,88	19,35	29,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
132_A	bouwplan	34	1,50	29,12	25,94	19,28	29,53
145_C	bouwplan	37	7,50	29,08	25,78	19,18	29,44
129_B	bouwplan	34	4,50	28,89	25,77	19,06	29,32
144_A	bouwplan	37	1,50	28,80	25,71	19,05	29,26
136_C	bouwplan	35	7,50	28,89	25,59	18,95	29,24
135_B	bouwplan	35	4,50	28,80	25,68	18,91	29,21
161_B	bouwplan	41	4,50	28,74	25,51	18,93	29,15
114_C	bouwplan	28	7,50	28,65	25,91	18,71	29,14
125_A	bouwplan	33	1,50	28,59	25,38	18,74	28,99
111_B	bouwplan	27	4,50	28,48	25,78	18,55	28,98
112_C	bouwplan	27	7,50	28,34	25,67	18,40	28,84
124_A	bouwplan	32	1,50	28,45	25,18	18,53	28,82
116_B	bouwplan	29	4,50	28,28	25,59	18,36	28,78
150_A	bouwplan	38	1,50	28,36	25,18	18,46	28,75
146_A	bouwplan	37	1,50	28,28	25,04	18,48	28,69
94_B	bouwplan	21	4,50	28,07	25,83	18,03	28,66
106_C	bouwplan	25	7,50	28,09	25,72	18,06	28,65
151_B	bouwplan	38	4,50	28,24	24,95	18,38	28,62
127_B	bouwplan	33	4,50	28,16	24,85	18,26	28,52
139_C	bouwplan	36	7,50	28,01	24,84	18,12	28,41
128_C	bouwplan	33	7,50	27,95	24,83	18,11	28,37
126_A	bouwplan	33	1,50	27,90	24,73	18,05	28,31
140_A	bouwplan	36	1,50	27,89	24,65	18,06	28,29
145_B	bouwplan	37	4,50	27,81	24,58	17,96	28,21
207_C	bouwplan	56	7,50	27,77	24,61	17,83	28,15
103_A	bouwplan	24	1,50	27,52	25,21	17,48	28,09
136_B	bouwplan	35	4,50	27,66	24,40	17,72	28,02
160_A	bouwplan	41	1,50	27,60	24,25	17,68	27,95
112_B	bouwplan	27	4,50	27,43	24,71	17,50	27,92
162_C	bouwplan	41	7,50	27,50	24,30	17,63	27,90
169_C	bouwplan	44	7,50	27,52	24,28	17,60	27,89
114_B	bouwplan	28	4,50	27,38	24,65	17,43	27,87
133_A	bouwplan	35	1,50	27,47	24,21	17,61	27,86
138_A	bouwplan	36	1,50	27,32	24,29	17,54	27,78
100_A	bouwplan	24	1,50	27,14	24,82	17,11	27,71
130_C	bouwplan	34	7,50	27,28	24,03	17,31	27,63
168_C	bouwplan	44	7,50	27,23	23,97	17,32	27,60
128_B	bouwplan	33	4,50	27,12	24,08	17,29	27,57
98_B	bouwplan	23	4,50	26,91	24,57	16,88	27,47
109_C	bouwplan	26	7,50	26,74	24,37	16,72	27,30
108_C	bouwplan	26	7,50	26,66	24,24	16,64	27,20
157_A	bouwplan	40	1,50	26,70	23,71	16,93	27,18
110_C	bouwplan	27	7,50	26,66	23,87	16,72	27,13
158_A	bouwplan	40	1,50	26,61	23,63	16,86	27,10
192_C	bouwplan	52	7,50	26,73	23,45	16,84	27,10
139_B	bouwplan	36	4,50	26,65	23,53	16,79	27,07
131_A	bouwplan	34	1,50	26,63	23,41	16,81	27,04
172_C	bouwplan	44	7,50	26,55	23,15	16,61	26,88
106_B	bouwplan	25	4,50	26,31	23,92	16,28	26,86
116_A	bouwplan	29	1,50	26,31	23,65	16,38	26,82
207_B	bouwplan	56	4,50	26,42	23,24	16,50	26,81
129_A	bouwplan	34	1,50	26,30	23,29	16,54	26,78
130_B	bouwplan	34	4,50	26,41	23,19	16,45	26,77
156_C	bouwplan	40	7,50	26,45	23,09	16,39	26,75
115_C	bouwplan	29	7,50	26,30	23,27	16,43	26,74
105_C	bouwplan	25	7,50	26,18	23,78	16,17	26,73
208_C	bouwplan	56	7,50	26,34	23,16	16,39	26,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_A	bouwplan	35	1,50	26,20	23,17	16,36	26,65
162_B	bouwplan	41	4,50	26,07	22,93	16,23	26,49
169_B	bouwplan	44	4,50	26,08	22,91	16,21	26,48
114_A	bouwplan	28	1,50	25,96	23,25	16,00	26,45
110_B	bouwplan	27	4,50	25,81	22,98	15,86	26,27
167_C	bouwplan	43	7,50	25,91	22,58	16,00	26,26
94_A	bouwplan	21	1,50	25,59	23,35	15,55	26,18
156_B	bouwplan	40	4,50	25,83	22,51	15,80	26,15
168_B	bouwplan	44	4,50	25,75	22,59	15,87	26,15
111_A	bouwplan	27	1,50	25,62	22,91	15,70	26,12
108_B	bouwplan	26	4,50	25,51	23,10	15,49	26,06
127_A	bouwplan	33	1,50	25,67	22,46	15,80	26,06
109_B	bouwplan	26	4,50	25,19	22,82	15,16	25,75
161_A	bouwplan	41	1,50	25,27	22,16	15,49	25,72
118_C	bouwplan	30	7,50	25,26	22,00	15,29	25,61
112_A	bouwplan	27	1,50	25,07	22,37	15,14	25,57
98_A	bouwplan	23	1,50	24,86	22,54	14,83	25,43
155_C	bouwplan	40	7,50	25,00	21,74	15,05	25,36
208_B	bouwplan	56	4,50	24,94	21,78	15,02	25,33
128_A	bouwplan	33	1,50	24,84	21,88	15,06	25,32
120_C	bouwplan	31	7,50	24,69	22,00	15,01	25,27
209_C	bouwplan	56	7,50	24,90	21,63	14,94	25,25
115_B	bouwplan	29	4,50	24,78	21,60	14,90	25,18
106_A	bouwplan	25	1,50	24,57	22,21	14,55	25,13
145_A	bouwplan	37	1,50	24,52	21,40	14,72	24,96
136_A	bouwplan	35	1,50	24,49	21,35	14,64	24,91
155_B	bouwplan	40	4,50	24,51	21,31	14,59	24,89
192_B	bouwplan	52	4,50	24,41	21,23	14,57	24,82
162_A	bouwplan	41	1,50	24,36	21,29	14,54	24,80
130_A	bouwplan	34	1,50	24,37	21,24	14,53	24,79
108_A	bouwplan	26	1,50	24,15	21,78	14,13	24,71
193_C	bouwplan	52	7,50	24,18	20,90	14,26	24,54
120_B	bouwplan	31	4,50	23,86	21,20	14,19	24,45
118_B	bouwplan	30	4,50	24,02	20,82	14,05	24,39
151_A	bouwplan	38	1,50	23,93	20,79	14,15	24,37
156_A	bouwplan	40	1,50	24,01	20,77	14,04	24,37
194_C	bouwplan	52	7,50	23,97	20,70	14,08	24,34
172_B	bouwplan	44	4,50	23,94	20,64	14,07	24,31
109_A	bouwplan	26	1,50	23,66	21,31	13,63	24,22
139_A	bouwplan	36	1,50	23,68	20,71	13,89	24,16
165_C	bouwplan	42	7,50	23,73	20,49	13,87	24,12
209_B	bouwplan	56	4,50	23,65	20,45	13,72	24,03
115_A	bouwplan	29	1,50	23,41	20,29	13,52	23,82
110_A	bouwplan	27	1,50	23,31	20,56	13,37	23,79
159_A	bouwplan	41	1,50	23,35	20,19	13,53	23,77
105_B	bouwplan	25	4,50	23,19	20,74	13,18	23,73
193_B	bouwplan	52	4,50	23,35	20,10	13,47	23,73
196_C	bouwplan	53	7,50	23,24	20,03	13,26	23,60
164_C	bouwplan	42	7,50	23,10	19,94	13,25	23,51
165_B	bouwplan	42	4,50	23,09	19,86	13,23	23,48
186_C	bouwplan	50	7,50	23,19	19,72	13,15	23,47
190_C	bouwplan	51	7,50	23,04	19,76	13,10	23,40
168_A	bouwplan	44	1,50	22,91	19,84	13,03	23,33
167_B	bouwplan	43	4,50	22,25	19,13	12,39	22,67
117_B	bouwplan	30	4,50	22,24	19,03	12,27	22,60
196_B	bouwplan	53	4,50	22,14	18,92	12,20	22,51
117_C	bouwplan	30	7,50	22,13	18,91	12,17	22,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_B	bouwplan	42	4,50	22,00	18,89	12,18	22,43
175_C	bouwplan	45	7,50	22,07	18,74	12,07	22,40
189_C	bouwplan	51	7,50	22,10	18,63	12,07	22,39
121_C	bouwplan	31	7,50	21,94	18,74	11,96	22,30
165_A	bouwplan	42	1,50	21,87	18,64	12,01	22,26
192_A	bouwplan	52	1,50	21,81	18,75	12,02	22,26
119_C	bouwplan	31	7,50	21,52	19,06	11,98	22,20
75_C	bouwplan	16	7,50	21,73	18,93	11,75	22,19
169_A	bouwplan	44	1,50	21,69	18,71	11,81	22,14
180_C	bouwplan	47	7,50	21,70	18,40	11,77	22,06
195_C	bouwplan	53	7,50	21,74	18,34	11,76	22,06
179_C	bouwplan	46	7,50	21,68	18,34	11,71	22,01
183_C	bouwplan	48	7,50	21,57	18,45	11,70	21,99
163_C	bouwplan	42	7,50	21,53	18,45	11,69	21,96
174_C	bouwplan	45	7,50	21,62	18,33	11,61	21,95
194_B	bouwplan	52	4,50	21,48	18,35	11,66	21,91
76_C	bouwplan	16	7,50	21,38	18,46	11,47	21,83
207_A	bouwplan	56	1,50	21,32	18,43	11,42	21,78
204_C	bouwplan	55	7,50	21,28	18,39	11,30	21,72
155_A	bouwplan	40	1,50	21,25	18,24	11,43	21,71
193_A	bouwplan	52	1,50	21,27	18,14	11,44	21,70
79_C	bouwplan	17	7,50	21,23	18,42	11,25	21,69
107_C	bouwplan	26	7,50	21,10	18,73	11,08	21,66
105_A	bouwplan	25	1,50	21,04	18,66	11,02	21,60
68_D	bouwplan	15	10,50	21,19	18,04	11,11	21,53
163_B	bouwplan	42	4,50	21,06	18,03	11,21	21,50
75_B	bouwplan	16	4,50	21,05	18,22	11,07	21,50
122_C	bouwplan	31	7,50	21,05	17,96	11,22	21,49
197_C	bouwplan	53	7,50	21,08	17,96	11,16	21,48
184_C	bouwplan	49	7,50	21,04	17,88	11,11	21,43
166_C	bouwplan	43	7,50	21,00	17,97	11,06	21,42
202_C	bouwplan	54	7,50	20,97	17,99	11,01	21,39
118_A	bouwplan	30	1,50	20,97	17,76	11,03	21,34
119_B	bouwplan	31	4,50	20,63	18,18	11,10	21,32
83_C	bouwplan	18	7,50	20,86	18,03	10,88	21,31
177_C	bouwplan	46	7,50	20,87	17,75	10,98	21,28
179_B	bouwplan	46	4,50	20,89	17,63	10,99	21,26
205_C	bouwplan	55	7,50	20,76	18,13	10,76	21,26
188_C	bouwplan	50	7,50	20,78	17,65	10,92	21,20
80_C	bouwplan	17	7,50	20,71	17,92	10,75	21,18
180_B	bouwplan	47	4,50	20,79	17,55	10,87	21,16
79_B	bouwplan	17	4,50	20,69	17,84	10,71	21,14
84_C	bouwplan	18	7,50	20,65	17,90	10,68	21,12
190_B	bouwplan	51	4,50	20,70	17,55	10,83	21,11
87_C	bouwplan	19	7,50	20,59	17,79	10,63	21,06
173_C	bouwplan	45	7,50	20,59	17,54	10,74	21,03
88_C	bouwplan	19	7,50	20,57	17,75	10,58	21,02
182_C	bouwplan	48	7,50	20,63	17,40	10,69	21,00
175_B	bouwplan	45	4,50	20,59	17,28	10,61	20,93
83_B	bouwplan	18	4,50	20,49	17,62	10,51	20,93
121_B	bouwplan	31	4,50	20,55	17,41	10,55	20,92
91_C	bouwplan	20	7,50	20,45	17,60	10,48	20,90
195_B	bouwplan	53	4,50	20,54	17,19	10,64	20,89
74_C	bouwplan	16	7,50	20,48	17,42	10,56	20,89
181_C	bouwplan	47	7,50	20,41	17,20	10,55	20,81
177_B	bouwplan	46	4,50	20,35	17,26	10,48	20,77
87_B	bouwplan	19	4,50	20,32	17,47	10,36	20,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_D	bouwplan 15	10,50	20,38	17,19	10,34	20,73
164_A	bouwplan 42	1,50	20,20	17,15	10,37	20,64
174_B	bouwplan 45	4,50	20,23	17,01	10,26	20,59
92_C	bouwplan 20	7,50	20,10	17,33	10,13	20,57
183_B	bouwplan 48	4,50	20,14	17,00	10,28	20,55
186_B	bouwplan 50	4,50	20,21	16,80	10,20	20,52
173_B	bouwplan 45	4,50	20,04	17,06	10,20	20,50
69_D	bouwplan 15	10,50	20,13	17,08	10,06	20,50
91_B	bouwplan 20	4,50	20,05	17,12	10,09	20,48
201_C	bouwplan 54	7,50	19,93	17,22	9,95	20,41
204_B	bouwplan 55	4,50	19,98	17,03	10,01	20,41
188_B	bouwplan 50	4,50	19,95	16,91	10,12	20,40
69_C	bouwplan 15	7,50	20,04	16,87	9,97	20,38
68_C	bouwplan 15	7,50	19,95	16,84	9,92	20,32
194_A	bouwplan 52	1,50	19,84	16,84	10,04	20,31
182_B	bouwplan 48	4,50	19,87	16,69	9,96	20,26
202_B	bouwplan 54	4,50	19,78	16,81	9,82	20,20
184_B	bouwplan 49	4,50	19,78	16,60	9,88	20,17
117_A	bouwplan 30	1,50	19,77	16,64	9,80	20,15
166_B	bouwplan 43	4,50	19,72	16,79	9,75	20,15
76_B	bouwplan 16	4,50	19,67	16,86	9,73	20,14
78_C	bouwplan 17	7,50	19,75	16,59	9,80	20,13
191_C	bouwplan 51	7,50	19,64	16,63	9,75	20,08
189_B	bouwplan 51	4,50	19,72	16,36	9,80	20,06
163_A	bouwplan 42	1,50	19,56	16,58	9,72	20,02
181_B	bouwplan 47	4,50	19,61	16,45	9,75	20,02
75_A	bouwplan 16	1,50	19,46	16,70	9,47	19,93
205_B	bouwplan 55	4,50	19,39	16,72	9,41	19,88
65_D	bouwplan 14	10,50	19,57	16,00	9,53	19,83
185_C	bouwplan 49	7,50	19,43	16,22	9,53	19,82
82_C	bouwplan 18	7,50	19,29	16,33	9,36	19,72
74_B	bouwplan 16	4,50	19,28	16,26	9,36	19,70
201_B	bouwplan 54	4,50	19,09	16,36	9,11	19,57
120_A	bouwplan 31	1,50	19,08	16,15	9,21	19,54
71_C	bouwplan 15	7,50	19,14	15,97	9,13	19,50
79_A	bouwplan 17	1,50	18,99	16,20	9,01	19,45
178_C	bouwplan 46	7,50	19,05	15,76	9,15	19,42
176_C	bouwplan 46	7,50	18,99	15,85	9,16	19,41
63_C	bouwplan 14	7,50	19,08	15,64	9,06	19,38
122_B	bouwplan 31	4,50	18,92	15,86	9,05	19,35
196_A	bouwplan 53	1,50	18,94	15,86	9,02	19,35
107_B	bouwplan 26	4,50	18,78	16,32	8,77	19,32
84_B	bouwplan 18	4,50	18,79	16,12	8,83	19,29
80_B	bouwplan 17	4,50	18,79	16,08	8,83	19,28
78_B	bouwplan 17	4,50	18,84	15,76	8,90	19,24
88_B	bouwplan 19	4,50	18,75	16,02	8,77	19,23
167_A	bouwplan 43	1,50	18,75	15,83	8,88	19,21
83_A	bouwplan 18	1,50	18,65	15,83	8,68	19,11
92_B	bouwplan 20	4,50	18,55	15,81	8,58	19,03
61_D	bouwplan 14	10,50	18,70	15,31	8,64	18,99
87_A	bouwplan 19	1,50	18,50	15,70	8,54	18,97
176_B	bouwplan 46	4,50	18,52	15,48	8,68	18,96
208_A	bouwplan 56	1,50	18,46	15,76	8,51	18,95
37_C	bouwplan 8	7,50	18,49	15,57	8,44	18,90
166_A	bouwplan 43	1,50	18,38	15,54	8,41	18,83
69_B	bouwplan 15	4,50	18,51	15,21	8,45	18,83
121_A	bouwplan 31	1,50	18,44	15,33	8,45	18,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdst./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_B	bouwplan	53	4,50	18,36	15,47	8,44	18,82
199_C	bouwplan	54	7,50	18,42	15,24	8,47	18,80
82_B	bouwplan	18	4,50	18,37	15,40	8,44	18,80
185_B	bouwplan	49	4,50	18,35	15,14	8,46	18,74
203_C	bouwplan	55	7,50	18,31	15,15	8,35	18,69
65_C	bouwplan	14	7,50	18,38	14,89	8,38	18,67
63_B	bouwplan	14	4,50	18,34	14,94	8,33	18,65
172_A	bouwplan	44	1,50	18,18	15,13	8,29	18,61
23_D	bouwplan	4	10,50	18,17	15,03	8,08	18,51
191_B	bouwplan	51	4,50	18,02	15,14	8,16	18,50
85_B	bouwplan	19	4,50	18,06	15,19	8,03	18,49
91_A	bouwplan	20	1,50	17,98	15,14	8,02	18,44
76_A	bouwplan	16	1,50	17,91	15,20	7,96	18,40
86_C	bouwplan	19	7,50	18,00	14,89	8,06	18,40
173_A	bouwplan	45	1,50	17,93	14,94	8,08	18,38
62_D	bouwplan	14	10,50	17,96	14,88	7,98	18,35
198_C	bouwplan	53	7,50	17,88	14,92	7,93	18,31
64_C	bouwplan	14	7,50	18,02	14,58	7,92	18,29
204_A	bouwplan	55	1,50	17,82	14,94	7,86	18,27
183_A	bouwplan	48	1,50	17,85	14,70	7,99	18,26
86_B	bouwplan	19	4,50	17,82	14,76	7,89	18,23
187_C	bouwplan	50	7,50	17,75	14,67	7,88	18,17
68_B	bouwplan	15	4,50	17,83	14,58	7,79	18,16
64_D	bouwplan	14	10,50	17,85	14,40	7,74	18,12
199_B	bouwplan	54	4,50	17,71	14,52	7,75	18,08
81_B	bouwplan	18	4,50	17,65	14,79	7,59	18,07
198_B	bouwplan	53	4,50	17,61	14,72	7,66	18,06
177_A	bouwplan	46	1,50	17,59	14,55	7,75	18,03
202_A	bouwplan	54	1,50	17,58	14,69	7,63	18,03
203_B	bouwplan	55	4,50	17,48	14,28	7,53	17,85
178_B	bouwplan	46	4,50	17,44	14,24	7,55	17,83
62_C	bouwplan	14	7,50	17,38	14,34	7,42	17,79
90_B	bouwplan	20	4,50	17,30	14,35	7,35	17,73
71_B	bouwplan	15	4,50	17,31	14,14	7,33	17,68
205_A	bouwplan	55	1,50	17,16	14,50	7,19	17,66
70_D	bouwplan	15	10,50	17,38	13,89	7,32	17,65
180_A	bouwplan	47	1,50	17,22	14,08	7,37	17,64
206_C	bouwplan	55	7,50	17,10	14,49	7,15	17,62
61_C	bouwplan	14	7,50	17,24	13,91	7,24	17,57
201_A	bouwplan	54	1,50	17,06	14,37	7,09	17,55
85_C	bouwplan	19	7,50	17,03	14,47	7,02	17,54
32_B	bouwplan	6	4,50	17,22	13,83	7,18	17,52
85_A	bouwplan	19	1,50	17,03	14,16	7,05	17,47
175_A	bouwplan	45	1,50	17,02	13,94	7,13	17,44
197_A	bouwplan	53	1,50	16,92	14,17	7,00	17,41
63_D	bouwplan	14	10,50	17,08	13,72	7,06	17,39
70_C	bouwplan	15	7,50	17,08	13,69	7,03	17,38
181_A	bouwplan	47	1,50	16,94	13,80	7,06	17,35
209_A	bouwplan	56	1,50	16,86	14,17	6,89	17,35
179_A	bouwplan	46	1,50	16,87	13,75	7,00	17,29
187_B	bouwplan	50	4,50	16,84	13,77	6,97	17,27
65_B	bouwplan	14	4,50	16,96	13,54	6,97	17,27
64_B	bouwplan	14	4,50	16,90	13,54	6,82	17,20
33_B	bouwplan	7	4,50	16,84	13,52	6,81	17,16
84_A	bouwplan	18	1,50	16,65	14,05	6,68	17,16
88_A	bouwplan	19	1,50	16,66	14,03	6,68	17,16
174_A	bouwplan	45	1,50	16,71	13,70	6,83	17,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74_A	bouwplan 16	1,50	16,69	13,79	6,78	17,15
81_C	bouwplan 18	7,50	16,65	13,97	6,63	17,13
92_A	bouwplan 20	1,50	16,62	13,95	6,66	17,12
80_A	bouwplan 17	1,50	16,60	13,96	6,64	17,11
188_A	bouwplan 50	1,50	16,60	13,62	6,81	17,07
200_C	bouwplan 54	7,50	16,56	13,97	6,57	17,07
107_A	bouwplan 26	1,50	16,50	14,08	6,47	17,04
24_D	bouwplan 4	10,50	16,73	13,39	6,63	17,02
77_C	bouwplan 17	7,50	16,56	13,78	6,56	17,02
195_A	bouwplan 53	1,50	16,61	13,41	6,76	17,01
119_A	bouwplan 31	1,50	16,31	13,84	6,76	16,99
90_C	bouwplan 20	7,50	16,48	13,69	6,52	16,95
176_A	bouwplan 46	1,50	16,49	13,46	6,65	16,94
184_A	bouwplan 49	1,50	16,48	13,32	6,61	16,89
198_A	bouwplan 53	1,50	16,39	13,65	6,45	16,88
19_D	bouwplan 4	10,50	16,59	13,14	6,51	16,87
63_A	bouwplan 14	1,50	16,52	13,24	6,53	16,86
77_B	bouwplan 17	4,50	16,40	13,60	6,42	16,86
67_D	bouwplan 15	10,50	16,35	12,93	6,33	16,65
182_A	bouwplan 48	1,50	16,22	13,13	6,35	16,64
89_C	bouwplan 20	7,50	16,09	13,61	6,11	16,63
78_A	bouwplan 17	1,50	16,15	13,22	6,24	16,60
73_B	bouwplan 16	4,50	16,09	13,33	6,17	16,58
69_A	bouwplan 15	1,50	16,22	12,98	6,19	16,56
206_B	bouwplan 55	4,50	16,03	13,39	6,10	16,54
67_C	bouwplan 15	7,50	16,19	12,89	6,21	16,53
27_B	bouwplan 5	4,50	16,21	12,82	6,15	16,50
70_B	bouwplan 15	4,50	16,15	12,88	6,13	16,48
61_B	bouwplan 14	4,50	16,10	12,91	6,14	16,47
171_A	bouwplan 44	1,50	15,90	13,39	5,94	16,44
89_B	bouwplan 20	4,50	15,91	13,34	5,96	16,44
81_A	bouwplan 18	1,50	15,98	13,17	5,93	16,42
19_C	bouwplan 4	7,50	16,09	12,69	6,02	16,38
37_B	bouwplan 8	4,50	15,98	12,88	5,95	16,35
200_B	bouwplan 54	4,50	15,81	13,12	5,84	16,30
55_C	bouwplan 12	7,50	16,00	12,58	5,95	16,29
82_A	bouwplan 18	1,50	15,82	12,96	5,89	16,28
171_B	bouwplan 44	4,50	15,66	13,15	5,69	16,20
203_A	bouwplan 55	1,50	15,80	12,69	5,85	16,19
24_C	bouwplan 4	7,50	15,86	12,50	5,79	16,16
185_A	bouwplan 49	1,50	15,74	12,57	5,84	16,13
199_A	bouwplan 54	1,50	15,72	12,63	5,77	16,12
23_C	bouwplan 4	7,50	15,75	12,39	5,67	16,05
62_B	bouwplan 14	4,50	15,63	12,50	5,67	16,02
32_A	bouwplan 6	1,50	15,67	12,29	5,64	15,98
67_B	bouwplan 15	4,50	15,56	12,40	5,60	15,94
90_A	bouwplan 20	1,50	15,37	12,50	5,41	15,82
72_C	bouwplan 15	7,50	15,50	12,00	5,41	15,76
68_A	bouwplan 15	1,50	15,34	12,15	5,34	15,70
86_A	bouwplan 19	1,50	15,18	12,23	5,25	15,62
73_A	bouwplan 16	1,50	15,08	12,38	5,16	15,58
31_B	bouwplan 6	4,50	15,30	11,86	5,18	15,57
187_A	bouwplan 50	1,50	15,13	12,07	5,26	15,56
59_C	bouwplan 13	7,50	15,25	11,79	5,25	15,55
170_A	bouwplan 44	1,50	14,86	12,33	4,90	15,39
72_B	bouwplan 15	4,50	15,01	11,85	4,96	15,36
73_C	bouwplan 16	7,50	14,88	12,03	4,94	15,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_A	bouwplan 31	1,50	14,81	11,87	5,00	15,29
37_A	bouwplan 8	1,50	14,96	11,73	4,90	15,29
19_B	bouwplan 4	4,50	14,95	11,62	4,89	15,26
178_A	bouwplan 46	1,50	14,80	11,79	4,93	15,24
17_D	bouwplan 3	10,50	14,94	11,48	4,88	15,22
77_A	bouwplan 17	1,50	14,73	11,99	4,77	15,21
55_B	bouwplan 12	4,50	14,86	11,44	4,83	15,16
104_C	bouwplan 25	7,50	14,66	11,85	4,72	15,13
33_A	bouwplan 7	1,50	14,72	11,43	4,70	15,05
104_B	bouwplan 25	4,50	14,56	11,82	4,59	15,04
41_C	bouwplan 9	7,50	14,54	11,83	4,63	15,04
171_C	bouwplan 44	7,50	14,52	11,90	4,56	15,03
41_B	bouwplan 9	4,50	14,53	11,47	4,57	14,93
59_B	bouwplan 13	4,50	14,60	11,20	4,59	14,91
191_A	bouwplan 51	1,50	14,47	11,43	4,58	14,90
89_A	bouwplan 20	1,50	14,38	11,79	4,43	14,90
24_B	bouwplan 4	4,50	14,51	11,24	4,45	14,83
64_A	bouwplan 14	1,50	14,44	11,12	4,38	14,75
27_C	bouwplan 5	7,50	14,39	11,03	4,39	14,71
65_A	bouwplan 14	1,50	14,35	10,99	4,39	14,68
186_A	bouwplan 50	1,50	14,28	10,95	4,32	14,62
23_B	bouwplan 4	4,50	14,31	11,00	4,23	14,62
189_A	bouwplan 51	1,50	14,22	11,01	4,29	14,60
170_B	bouwplan 44	4,50	14,04	11,39	4,10	14,55
28_C	bouwplan 5	7,50	14,14	10,76	4,17	14,46
61_A	bouwplan 14	1,50	14,05	10,91	4,10	14,44
71_A	bouwplan 15	1,50	14,09	10,80	4,12	14,44
54_C	bouwplan 12	7,50	14,16	10,65	4,08	14,42
27_A	bouwplan 5	1,50	14,08	10,75	4,02	14,39
206_A	bouwplan 55	1,50	13,83	11,20	3,90	14,35
62_A	bouwplan 14	1,50	13,94	10,84	3,98	14,33
190_A	bouwplan 51	1,50	13,87	10,78	4,05	14,31
40_C	bouwplan 8	7,50	13,82	11,15	3,85	14,31
13_D	bouwplan 2	10,50	13,89	10,76	3,90	14,27
33_C	bouwplan 7	7,50	13,76	10,90	3,80	14,21
36_B	bouwplan 7	4,50	13,85	10,55	3,83	14,18
170_C	bouwplan 44	7,50	13,65	10,91	3,75	14,15
34_C	bouwplan 7	7,50	13,78	10,58	3,83	14,15
66_C	bouwplan 14	7,50	13,85	10,43	3,75	14,13
200_A	bouwplan 54	1,50	13,58	10,92	3,64	14,09
32_C	bouwplan 6	7,50	13,67	10,63	3,69	14,07
18_D	bouwplan 3	10,50	13,75	10,34	3,77	14,06
13_C	bouwplan 2	7,50	13,68	10,53	3,67	14,05
29_C	bouwplan 6	7,50	13,68	10,43	3,74	14,04
70_A	bouwplan 15	1,50	13,65	10,38	3,64	13,99
52_C	bouwplan 11	7,50	13,65	10,26	3,66	13,97
66_B	bouwplan 14	4,50	13,55	10,46	3,51	13,92
67_A	bouwplan 15	1,50	13,51	10,41	3,56	13,91
28_B	bouwplan 5	4,50	13,55	10,23	3,59	13,89
44_C	bouwplan 9	7,50	13,40	10,56	3,43	13,85
18_C	bouwplan 3	7,50	13,47	10,05	3,49	13,78
40_B	bouwplan 8	4,50	13,35	10,14	3,40	13,72
104_A	bouwplan 25	1,50	13,07	10,38	3,10	13,56
41_A	bouwplan 9	1,50	13,09	9,98	3,16	13,49
17_C	bouwplan 3	7,50	13,16	9,72	3,19	13,47
47_B	bouwplan 10	4,50	13,07	9,86	3,12	13,44
52_B	bouwplan 11	4,50	12,99	9,66	3,00	13,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_A	bouwplan 6	1,50	13,03	9,63	2,92	13,31
55_A	bouwplan 12	1,50	12,99	9,59	2,95	13,29
34_B	bouwplan 7	4,50	12,90	9,75	2,95	13,28
29_B	bouwplan 6	4,50	12,87	9,70	2,95	13,26
72_A	bouwplan 15	1,50	12,90	9,78	2,85	13,26
14_C	bouwplan 2	7,50	12,90	9,70	2,87	13,25
54_B	bouwplan 12	4,50	12,98	9,50	2,89	13,25
58_C	bouwplan 13	7,50	12,88	9,33	2,91	13,17
44_B	bouwplan 9	4,50	12,74	9,55	2,75	13,10
59_A	bouwplan 13	1,50	12,67	9,35	2,67	13,00
48_C	bouwplan 10	7,50	12,55	9,46	2,61	12,95
56_C	bouwplan 12	7,50	12,61	9,18	2,63	12,92
47_C	bouwplan 10	7,50	12,36	9,46	2,43	12,81
14_D	bouwplan 2	10,50	12,42	9,19	2,40	12,76
18_B	bouwplan 3	4,50	12,37	9,08	2,39	12,71
23_A	bouwplan 4	1,50	12,33	9,00	2,25	12,63
13_B	bouwplan 2	4,50	12,26	9,10	2,25	12,62
24_A	bouwplan 4	1,50	12,30	8,96	2,25	12,61
58_B	bouwplan 13	4,50	12,30	8,82	2,33	12,60
14_B	bouwplan 2	4,50	12,03	8,93	2,01	12,40
48_B	bouwplan 10	4,50	11,98	8,95	2,05	12,40
19_A	bouwplan 4	1,50	12,00	8,62	1,95	12,30
56_B	bouwplan 12	4,50	11,92	8,53	1,94	12,24
6_C	bouwplan 1	7,50	11,79	8,64	1,80	12,16
36_C	bouwplan 7	7,50	11,67	8,61	1,68	12,06
6_D	bouwplan 1	10,50	11,67	8,51	1,70	12,05
66_A	bouwplan 14	1,50	11,67	8,63	1,63	12,05
12_D	bouwplan 2	10,50	11,71	8,36	1,72	12,04
28_A	bouwplan 5	1,50	11,56	8,32	1,60	11,92
49_B	bouwplan 11	4,50	11,64	8,06	1,61	11,90
36_A	bouwplan 7	1,50	11,52	8,30	1,52	11,87
45_C	bouwplan 10	7,50	11,49	8,32	1,51	11,86
34_A	bouwplan 7	1,50	11,45	8,32	1,51	11,84
72_D	bouwplan 15	10,50	11,58	7,89	1,55	11,82
38_C	bouwplan 8	7,50	11,42	8,24	1,48	11,80
51_C	bouwplan 11	7,50	11,41	8,32	1,45	11,80
52_A	bouwplan 11	1,50	11,44	8,18	1,48	11,80
47_A	bouwplan 10	1,50	11,34	8,18	1,39	11,72
17_B	bouwplan 3	4,50	11,32	7,95	1,37	11,65
29_A	bouwplan 6	1,50	11,20	8,08	1,28	11,60
45_B	bouwplan 10	4,50	11,23	8,06	1,25	11,60
12_C	bouwplan 2	7,50	11,17	7,82	1,19	11,50
5_D	bouwplan 1	10,50	11,11	7,96	1,12	11,48
6_B	bouwplan 1	4,50	11,07	7,94	1,09	11,45
40_A	bouwplan 8	1,50	11,00	7,81	1,05	11,37
38_B	bouwplan 8	4,50	10,92	7,81	0,98	11,32
46_B	bouwplan 10	4,50	10,97	7,76	0,96	11,32
43_B	bouwplan 9	4,50	10,93	7,69	0,94	11,28
49_C	bouwplan 11	7,50	10,99	7,42	1,03	11,28
35_C	bouwplan 7	7,50	10,85	7,87	0,84	11,26
60_C	bouwplan 13	7,50	10,92	7,59	0,93	11,25
48_A	bouwplan 10	1,50	10,73	7,71	0,82	11,16
50_C	bouwplan 11	7,50	10,80	7,32	0,74	11,07
7_C	bouwplan 1	7,50	10,67	7,55	0,69	11,05
7_D	bouwplan 1	10,50	10,61	7,39	0,64	10,97
30_C	bouwplan 6	7,50	10,59	7,36	0,60	10,94
51_B	bouwplan 11	4,50	10,54	7,47	0,59	10,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	bouwplan 9	1,50	10,60	7,27	0,60	10,93
54_A	bouwplan 12	1,50	10,62	7,15	0,55	10,89
12_B	bouwplan 2	4,50	10,47	7,21	0,50	10,82
5_C	bouwplan 1	7,50	10,45	7,27	0,46	10,81
39_C	bouwplan 8	7,50	10,34	7,56	0,35	10,80
46_C	bouwplan 10	7,50	10,35	7,34	0,31	10,74
60_B	bouwplan 13	4,50	10,39	7,12	0,40	10,73
58_A	bouwplan 13	1,50	10,35	6,95	0,38	10,67
7_B	bouwplan 1	4,50	10,28	7,19	0,27	10,66
42_B	bouwplan 9	4,50	10,21	7,24	0,27	10,64
43_A	bouwplan 9	1,50	10,21	6,97	0,21	10,56
45_A	bouwplan 10	1,50	10,14	6,96	0,16	10,51
3_D	bouwplan 1	10,50	10,16	6,86	0,18	10,50
30_B	bouwplan 6	4,50	10,09	6,93	0,10	10,46
56_A	bouwplan 12	1,50	10,08	6,76	0,14	10,43
35_B	bouwplan 7	4,50	9,99	7,07	-0,03	10,41
50_B	bouwplan 11	4,50	10,01	6,57	-0,05	10,29
42_C	bouwplan 9	7,50	9,75	6,59	-0,14	10,15
38_A	bouwplan 8	1,50	9,73	6,67	-0,19	10,14
5_B	bouwplan 1	4,50	9,70	6,59	-0,28	10,08
39_B	bouwplan 8	4,50	9,50	6,74	-0,48	9,97
25_C	bouwplan 5	7,50	9,43	6,28	-0,43	9,84
46_A	bouwplan 10	1,50	9,33	6,13	-0,67	9,69
42_A	bouwplan 9	1,50	9,24	6,31	-0,69	9,68
17_A	bouwplan 3	1,50	9,26	5,94	-0,69	9,60
13_A	bouwplan 2	1,50	9,23	6,04	-0,76	9,59
51_A	bouwplan 11	1,50	9,08	6,01	-0,88	9,48
43_C	bouwplan 9	7,50	9,18	5,66	-0,82	9,46
49_A	bouwplan 11	1,50	9,05	5,60	-0,96	9,35
18_A	bouwplan 3	1,50	8,97	5,62	-1,00	9,30
14_A	bouwplan 2	1,50	8,83	5,77	-1,17	9,22
25_B	bouwplan 5	4,50	8,74	5,61	-1,11	9,16
6_A	bouwplan 1	1,50	8,74	5,62	-1,24	9,12
1_B	bouwplan 1	4,50	8,74	5,53	-1,26	9,09
60_A	bouwplan 13	1,50	8,67	5,43	-1,32	9,02
30_A	bouwplan 6	1,50	8,62	5,48	-1,36	9,00
35_A	bouwplan 7	1,50	8,13	5,26	-1,86	8,57
12_A	bouwplan 2	1,50	8,11	4,76	-1,88	8,44
8_C	bouwplan 2	7,50	7,98	5,13	-2,05	8,41
7_A	bouwplan 1	1,50	8,03	4,82	-1,98	8,38
39_A	bouwplan 8	1,50	7,87	5,12	-2,09	8,35
3_C	bouwplan 1	7,50	7,88	4,68	-2,07	8,25
21_D	bouwplan 4	10,50	7,71	4,04	-2,30	7,96
21_C	bouwplan 4	7,50	7,64	4,02	-2,35	7,91
5_A	bouwplan 1	1,50	7,53	4,31	-2,47	7,88
8_B	bouwplan 2	4,50	7,30	4,50	-2,73	7,74
50_A	bouwplan 11	1,50	7,32	4,03	-2,76	7,63
8_D	bouwplan 2	10,50	6,96	4,42	-3,05	7,48
21_B	bouwplan 4	4,50	6,75	3,21	-3,23	7,04
66_D	bouwplan 14	10,50	6,50	3,04	-3,52	6,79
25_A	bouwplan 5	1,50	6,16	3,18	-3,68	6,62
3_B	bouwplan 1	4,50	5,73	2,67	-4,22	6,13
26_C	bouwplan 5	7,50	5,16	2,30	-4,70	5,64
26_B	bouwplan 5	4,50	5,12	2,27	-4,74	5,60
10_D	bouwplan 2	10,50	5,28	1,92	-4,79	5,58
1_A	bouwplan 1	1,50	5,09	2,01	-4,94	5,47
1_C	bouwplan 1	7,50	4,68	1,71	-5,28	5,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Holzstr./Hoofdstr./Stationsstr./Grupellostr.
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_C	bouwplan 4	7,50	4,47	1,21	-5,43	4,84	
20_B	bouwplan 4	4,50	4,37	1,14	-5,51	4,76	
3_A	bouwplan 1	1,50	4,31	1,29	-5,64	4,72	
57_C	bouwplan 13	7,50	4,29	0,73	-5,88	4,51	
53_B	bouwplan 12	4,50	4,04	0,61	-5,94	4,35	
15_C	bouwplan 3	7,50	3,74	0,29	-6,37	4,01	
53_C	bouwplan 12	7,50	3,68	0,24	-6,34	3,98	
26_A	bouwplan 5	1,50	3,42	0,57	-6,42	3,91	
57_B	bouwplan 13	4,50	3,60	0,11	-6,57	3,84	
31_C	bouwplan 6	7,50	2,96	0,62	-7,09	3,52	
20_A	bouwplan 4	1,50	2,99	-0,18	-6,89	3,39	
10_C	bouwplan 2	7,50	2,98	-0,05	-7,09	3,36	
15_B	bouwplan 3	4,50	2,99	-0,43	-7,10	3,27	
15_D	bouwplan 3	10,50	2,86	-0,35	-7,29	3,17	
10_B	bouwplan 2	4,50	1,24	-1,76	-8,76	1,64	
57_A	bouwplan 13	1,50	1,18	-2,19	-8,94	1,46	
8_A	bouwplan 2	1,50	0,72	-1,88	-9,28	1,22	
53_A	bouwplan 12	1,50	0,20	-2,91	-9,65	0,62	
1_D	bouwplan 1	10,50	-0,20	-3,22	-10,05	0,25	
15_A	bouwplan 3	1,50	-2,70	-5,79	-12,58	-2,28	
22_B	bouwplan 4	4,50	-3,59	-5,98	-13,64	-3,05	
22_D	bouwplan 4	10,50	-4,31	-6,72	-14,37	-3,77	
20_D	bouwplan 4	10,50	-4,33	-7,58	-14,11	-3,92	
22_C	bouwplan 4	7,50	-4,53	-6,94	-14,59	-3,99	
22_A	bouwplan 4	1,50	-4,65	-7,02	-14,71	-4,10	
21_A	bouwplan 4	1,50	-4,79	-7,97	-14,67	-4,39	
16_D	bouwplan 3	10,50	-5,41	-7,83	-15,48	-4,88	
4_A	bouwplan 1	1,50	-5,57	-8,51	-15,47	-5,12	
4_B	bouwplan 1	4,50	-6,24	-9,22	-16,13	-5,80	
10_A	bouwplan 2	1,50	-6,72	-9,77	-16,55	-6,28	
16_B	bouwplan 3	4,50	-7,51	-9,89	-17,57	-6,97	
11_A	bouwplan 2	1,50	-7,54	-10,34	-17,45	-7,06	
2_B	bouwplan 1	4,50	-7,58	-10,82	-17,36	-7,16	
4_D	bouwplan 1	10,50	-7,56	-11,16	-17,31	-7,21	
2_D	bouwplan 1	10,50	-7,65	-11,22	-17,38	-7,29	
4_C	bouwplan 1	7,50	-7,80	-11,38	-17,54	-7,45	
2_C	bouwplan 1	7,50	-7,90	-11,45	-17,64	-7,54	
16_C	bouwplan 3	7,50	-8,62	-10,96	-18,67	-8,06	
9_A	bouwplan 2	1,50	-8,63	-11,48	-18,57	-8,17	
11_B	bouwplan 2	4,50	-9,04	-11,47	-19,10	-8,51	
2_A	bouwplan 1	1,50	-8,96	-12,04	-18,80	-8,53	
16_A	bouwplan 3	1,50	-9,79	-12,20	-19,85	-9,25	
9_B	bouwplan 2	4,50	-10,72	-13,14	-20,78	-10,19	
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
113_A	bouwplan	28	1,50	70,29	67,95	60,23	70,84
113_B	bouwplan	28	4,50	69,30	66,96	59,24	69,85
113_C	bouwplan	28	7,50	67,95	65,62	57,90	68,51
110_A	bouwplan	27	1,50	67,86	65,47	57,78	68,40
110_B	bouwplan	27	4,50	67,43	65,03	57,35	67,96
110_C	bouwplan	27	7,50	66,44	64,04	56,36	66,97
209_A	bouwplan	56	1,50	64,88	62,41	55,38	65,57
209_B	bouwplan	56	4,50	64,84	62,37	55,34	65,53
208_B	bouwplan	56	4,50	64,48	61,99	54,97	65,16
208_A	bouwplan	56	1,50	64,24	61,76	54,73	64,93
209_C	bouwplan	56	7,50	63,99	61,52	54,49	64,68
208_C	bouwplan	56	7,50	63,80	61,32	54,29	64,49
207_B	bouwplan	56	4,50	62,31	59,83	52,81	63,00
207_C	bouwplan	56	7,50	61,96	59,47	52,45	62,64
207_A	bouwplan	56	1,50	61,60	59,11	52,09	62,28
111_B	bouwplan	27	4,50	61,19	58,82	51,12	61,73
111_A	bouwplan	27	1,50	61,11	58,75	51,04	61,66
111_C	bouwplan	27	7,50	60,74	58,36	50,66	61,28
169_C	bouwplan	44	7,50	50,49	48,03	40,99	51,18
169_B	bouwplan	44	4,50	50,34	47,87	40,83	51,03
167_C	bouwplan	43	7,50	48,97	46,52	39,46	49,66
167_B	bouwplan	43	4,50	48,30	45,86	38,79	49,00
166_C	bouwplan	43	7,50	48,03	45,59	38,53	48,73
169_A	bouwplan	44	1,50	47,65	45,19	38,15	48,34
196_C	bouwplan	53	7,50	47,20	44,82	37,71	47,92
166_B	bouwplan	43	4,50	47,20	44,76	37,70	47,90
196_B	bouwplan	53	4,50	46,88	44,51	37,39	47,60
167_A	bouwplan	43	1,50	46,24	43,81	36,74	46,94
166_A	bouwplan	43	1,50	45,31	42,88	35,81	46,01
168_C	bouwplan	44	7,50	45,18	42,73	35,67	45,87
196_A	bouwplan	53	1,50	44,78	42,41	35,30	45,50
195_C	bouwplan	53	7,50	44,12	41,72	34,64	44,84
115_C	bouwplan	29	7,50	44,25	41,79	34,16	44,76
168_B	bouwplan	44	4,50	43,90	41,45	34,40	44,60
195_B	bouwplan	53	4,50	43,64	41,25	34,15	44,35
184_C	bouwplan	49	7,50	43,45	41,07	33,87	44,14
115_B	bouwplan	29	4,50	43,27	40,82	33,18	43,79
168_A	bouwplan	44	1,50	42,34	39,89	32,84	43,04
115_A	bouwplan	29	1,50	42,49	40,06	32,41	43,01
184_B	bouwplan	49	4,50	42,33	39,95	32,73	43,01
112_C	bouwplan	27	7,50	41,81	39,30	31,74	42,32
195_A	bouwplan	53	1,50	41,43	39,06	31,95	42,15
184_A	bouwplan	49	1,50	40,44	38,05	30,85	41,12
172_C	bouwplan	44	7,50	40,39	37,82	30,87	41,05
185_C	bouwplan	49	7,50	38,70	36,30	29,19	39,41
116_C	bouwplan	29	7,50	38,39	35,96	28,34	38,92
117_C	bouwplan	30	7,50	38,35	35,78	28,23	38,83
171_C	bouwplan	44	7,50	37,34	34,85	27,84	38,03
117_B	bouwplan	30	4,50	37,45	34,93	27,34	37,94
112_B	bouwplan	27	4,50	37,42	34,82	27,35	37,90
117_A	bouwplan	30	1,50	37,18	34,71	27,08	37,69
172_B	bouwplan	44	4,50	37,00	34,44	27,48	37,66
116_B	bouwplan	29	4,50	37,07	34,67	27,03	37,61
182_C	bouwplan	48	7,50	36,16	33,75	26,55	36,83
114_C	bouwplan	28	7,50	36,23	33,70	26,16	36,73
170_C	bouwplan	44	7,50	35,56	33,08	26,06	36,25
182_B	bouwplan	48	4,50	35,22	32,83	25,61	35,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180_C	bouwplan 47	7,50	34,84	32,45	25,24	35,52
185_B	bouwplan 49	4,50	34,32	31,89	24,79	35,01
171_B	bouwplan 44	4,50	34,30	31,77	24,79	34,97
180_B	bouwplan 47	4,50	34,05	31,65	24,44	34,72
63_D	bouwplan 14	10,50	33,88	31,46	24,38	34,58
69_D	bouwplan 15	10,50	33,87	31,45	24,37	34,57
172_A	bouwplan 44	1,50	33,82	31,30	24,31	34,50
114_B	bouwplan 28	4,50	33,99	31,43	23,93	34,49
62_D	bouwplan 14	10,50	33,68	31,26	24,17	34,38
198_C	bouwplan 53	7,50	33,70	31,16	24,18	34,37
170_B	bouwplan 44	4,50	33,65	31,18	24,15	34,34
180_A	bouwplan 47	1,50	33,33	30,95	23,77	34,03
182_A	bouwplan 48	1,50	33,32	30,95	23,73	34,01
112_A	bouwplan 27	1,50	33,45	30,85	23,40	33,94
197_C	bouwplan 53	7,50	32,21	29,67	22,69	32,88
198_B	bouwplan 53	4,50	32,19	29,66	22,66	32,86
114_A	bouwplan 28	1,50	32,30	29,79	22,28	32,82
171_A	bouwplan 44	1,50	31,93	29,41	22,42	32,61
68_D	bouwplan 15	10,50	31,84	29,37	22,31	32,52
85_B	bouwplan 19	4,50	31,56	29,13	22,03	32,25
85_C	bouwplan 19	7,50	31,55	29,12	22,04	32,25
69_C	bouwplan 15	7,50	31,31	28,85	21,79	32,00
62_C	bouwplan 14	7,50	31,25	28,79	21,73	31,94
116_A	bouwplan 29	1,50	31,38	28,91	21,38	31,92
118_C	bouwplan 30	7,50	31,39	28,56	21,24	31,79
170_A	bouwplan 44	1,50	31,06	28,57	21,55	31,74
185_A	bouwplan 49	1,50	30,83	28,41	21,31	31,53
183_C	bouwplan 48	7,50	30,82	28,31	21,28	31,49
76_C	bouwplan 16	7,50	30,83	28,24	21,28	31,47
85_A	bouwplan 19	1,50	30,72	28,33	21,22	31,43
191_C	bouwplan 51	7,50	30,69	28,13	21,13	31,34
119_C	bouwplan 31	7,50	30,87	27,95	20,66	31,23
63_C	bouwplan 14	7,50	30,53	28,06	21,01	31,21
122_C	bouwplan 31	7,50	30,72	27,80	20,54	31,09
198_A	bouwplan 53	1,50	30,39	27,88	20,85	31,06
175_C	bouwplan 45	7,50	30,30	27,79	20,74	30,96
197_B	bouwplan 53	4,50	30,21	27,69	20,69	30,88
80_C	bouwplan 17	7,50	30,15	27,58	20,59	30,80
179_C	bouwplan 46	7,50	29,95	27,45	20,41	30,62
181_C	bouwplan 47	7,50	29,86	27,35	20,32	30,53
67_D	bouwplan 15	10,50	29,73	27,25	20,20	30,41
68_C	bouwplan 15	7,50	29,74	27,22	20,20	30,41
89_C	bouwplan 20	7,50	29,66	27,21	20,14	30,35
84_C	bouwplan 18	7,50	29,52	26,95	19,96	30,17
188_C	bouwplan 50	7,50	29,36	26,81	19,82	30,02
89_B	bouwplan 20	4,50	29,21	26,78	19,69	29,90
119_B	bouwplan 31	4,50	29,52	26,60	19,27	29,87
62_B	bouwplan 14	4,50	29,10	26,63	19,58	29,78
76_B	bouwplan 16	4,50	28,85	26,28	19,29	29,50
155_C	bouwplan 40	7,50	28,76	26,29	19,22	29,44
118_B	bouwplan 30	4,50	29,04	26,15	18,88	29,42
160_C	bouwplan 41	7,50	28,71	26,22	19,15	29,38
174_C	bouwplan 45	7,50	28,66	26,13	19,05	29,30
155_B	bouwplan 40	4,50	28,59	26,15	19,06	29,28
75_C	bouwplan 16	7,50	28,57	25,97	18,97	29,20
80_B	bouwplan 17	4,50	28,53	25,97	18,96	29,18
67_C	bouwplan 15	7,50	28,51	25,97	18,93	29,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
89_A	bouwplan 20	1,50	28,32	25,93	18,81	29,03
128_C	bouwplan 33	7,50	28,59	25,81	18,49	29,02
183_B	bouwplan 48	4,50	28,26	25,74	18,72	28,93
79_C	bouwplan 17	7,50	28,25	25,65	18,66	28,88
177_C	bouwplan 46	7,50	28,22	25,67	18,64	28,87
73_C	bouwplan 16	7,50	28,22	25,68	18,65	28,87
121_C	bouwplan 31	7,50	28,31	25,68	18,21	28,78
81_C	bouwplan 18	7,50	28,09	25,58	18,54	28,75
95_C	bouwplan 22	7,50	28,05	25,42	18,26	28,61
130_C	bouwplan 34	7,50	28,14	25,41	18,05	28,58
190_C	bouwplan 51	7,50	27,94	25,36	18,34	28,57
197_A	bouwplan 53	1,50	27,86	25,38	18,34	28,54
122_B	bouwplan 31	4,50	28,17	25,26	17,96	28,53
175_B	bouwplan 45	4,50	27,78	25,24	18,20	28,43
102_F	bouwplan 24	16,50	27,80	25,29	18,10	28,42
191_B	bouwplan 51	4,50	27,72	25,18	18,16	28,37
160_B	bouwplan 41	4,50	27,67	25,20	18,13	28,35
127_C	bouwplan 33	7,50	27,95	25,08	17,81	28,34
179_B	bouwplan 46	4,50	27,60	25,09	18,05	28,26
88_C	bouwplan 19	7,50	27,63	25,03	18,03	28,26
181_B	bouwplan 47	4,50	27,56	25,04	18,01	28,22
155_A	bouwplan 40	1,50	27,50	25,09	17,98	28,20
41_C	bouwplan 9	7,50	27,51	25,00	17,95	28,17
75_B	bouwplan 16	4,50	27,54	24,95	17,94	28,17
138_C	bouwplan 36	7,50	27,64	24,95	17,61	28,11
38_C	bouwplan 8	7,50	27,40	24,96	17,88	28,09
139_C	bouwplan 36	7,50	27,64	24,88	17,57	28,08
81_B	bouwplan 18	4,50	27,36	24,85	17,79	28,02
188_B	bouwplan 50	4,50	27,36	24,81	17,79	28,01
62_A	bouwplan 14	1,50	27,22	24,78	17,71	27,92
119_A	bouwplan 31	1,50	27,55	24,62	17,31	27,90
129_C	bouwplan 34	7,50	27,39	24,67	17,35	27,85
142_C	bouwplan 36	7,50	27,29	24,48	17,26	27,73
92_C	bouwplan 20	7,50	27,07	24,47	17,47	27,70
165_C	bouwplan 42	7,50	27,05	24,48	17,46	27,69
63_B	bouwplan 14	4,50	27,01	24,49	17,46	27,67
79_B	bouwplan 17	4,50	27,04	24,45	17,45	27,67
73_B	bouwplan 16	4,50	27,02	24,45	17,40	27,65
136_C	bouwplan 35	7,50	27,16	24,39	17,06	27,59
144_C	bouwplan 37	7,50	27,12	24,40	17,11	27,59
102_D	bouwplan 24	10,50	27,04	24,43	17,06	27,55
157_C	bouwplan 40	7,50	26,93	24,34	17,26	27,54
68_B	bouwplan 15	4,50	26,88	24,32	17,31	27,53
135_C	bouwplan 35	7,50	27,05	24,32	17,01	27,51
145_C	bouwplan 37	7,50	27,03	24,26	16,93	27,46
121_B	bouwplan 31	4,50	26,88	24,39	16,81	27,39
84_B	bouwplan 18	4,50	26,70	24,12	17,12	27,34
61_D	bouwplan 14	10,50	26,68	24,09	17,08	27,31
137_C	bouwplan 36	7,50	26,79	24,08	16,80	27,27
95_B	bouwplan 22	4,50	26,71	24,10	16,92	27,27
77_B	bouwplan 17	4,50	26,61	24,01	16,96	27,22
177_B	bouwplan 46	4,50	26,56	24,02	16,99	27,21
77_C	bouwplan 17	7,50	26,56	23,97	17,00	27,20
132_C	bouwplan 34	7,50	26,74	23,95	16,71	27,19
69_B	bouwplan 15	4,50	26,45	23,92	16,90	27,11
174_B	bouwplan 45	4,50	26,48	23,91	16,85	27,10
83_C	bouwplan 18	7,50	26,46	23,84	16,85	27,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_D	bouwplan 15	10,50	26,40	23,91	16,78	27,05
102_E	bouwplan 24	13,50	26,37	23,84	16,60	26,96
151_C	bouwplan 38	7,50	26,51	23,70	16,41	26,93
141_C	bouwplan 36	7,50	26,45	23,71	16,47	26,92
201_C	bouwplan 54	7,50	26,30	23,68	16,66	26,91
131_C	bouwplan 34	7,50	26,49	23,56	16,38	26,88
159_C	bouwplan 41	7,50	26,25	23,64	16,64	26,87
67_B	bouwplan 15	4,50	26,23	23,63	16,60	26,85
160_A	bouwplan 41	1,50	26,16	23,70	16,62	26,84
74_C	bouwplan 16	7,50	26,19	23,60	16,58	26,82
37_C	bouwplan 8	7,50	26,21	23,68	16,47	26,81
178_C	bouwplan 46	7,50	26,09	23,58	16,54	26,75
81_A	bouwplan 18	1,50	25,93	23,46	16,39	26,61
187_C	bouwplan 50	7,50	25,95	23,41	16,37	26,60
138_B	bouwplan 36	4,50	26,11	23,43	16,10	26,59
158_C	bouwplan 40	7,50	25,97	23,38	16,34	26,59
101_F	bouwplan 24	16,50	26,06	23,54	16,04	26,58
33_C	bouwplan 7	7,50	25,97	23,47	16,17	26,56
130_B	bouwplan 34	4,50	26,07	23,36	16,00	26,52
143_C	bouwplan 37	7,50	25,92	23,16	15,97	26,40
173_C	bouwplan 45	7,50	25,75	23,19	16,16	26,39
129_B	bouwplan 34	4,50	25,89	23,18	15,87	26,36
144_B	bouwplan 37	4,50	25,86	23,17	15,86	26,34
83_B	bouwplan 18	4,50	25,70	23,10	16,09	26,32
139_B	bouwplan 36	4,50	25,85	23,13	15,82	26,31
205_C	bouwplan 55	7,50	25,71	23,07	16,07	26,31
101_E	bouwplan 24	13,50	25,77	23,25	15,74	26,29
61_C	bouwplan 14	7,50	25,62	23,00	16,02	26,24
124_C	bouwplan 32	7,50	25,77	22,94	15,71	26,20
87_C	bouwplan 19	7,50	25,56	22,95	15,97	26,19
101_D	bouwplan 24	10,50	25,65	23,13	15,63	26,17
192_C	bouwplan 52	7,50	25,56	22,94	15,90	26,16
140_C	bouwplan 36	7,50	25,69	22,93	15,64	26,14
78_C	bouwplan 17	7,50	25,51	22,91	15,90	26,13
102_C	bouwplan 24	7,50	25,57	22,92	15,60	26,07
150_C	bouwplan 38	7,50	25,60	22,84	15,58	26,06
142_B	bouwplan 36	4,50	25,57	22,85	15,60	26,05
73_A	bouwplan 16	1,50	25,40	22,85	15,78	26,03
126_C	bouwplan 33	7,50	25,54	22,83	15,56	26,02
76_A	bouwplan 16	1,50	25,37	22,83	15,79	26,02
201_B	bouwplan 54	4,50	25,39	22,79	15,75	26,00
128_B	bouwplan 33	4,50	25,50	22,80	15,49	25,98
161_C	bouwplan 41	7,50	25,36	22,77	15,73	25,98
121_A	bouwplan 31	1,50	25,34	22,90	15,28	25,87
88_B	bouwplan 19	4,50	25,24	22,65	15,63	25,87
91_C	bouwplan 20	7,50	25,23	22,62	15,64	25,86
146_C	bouwplan 37	7,50	25,40	22,55	15,35	25,83
135_B	bouwplan 35	4,50	25,33	22,66	15,33	25,82
101_C	bouwplan 24	7,50	25,30	22,72	15,32	25,81
141_B	bouwplan 36	4,50	25,28	22,55	15,32	25,76
206_C	bouwplan 55	7,50	25,16	22,52	15,52	25,76
61_B	bouwplan 14	4,50	25,14	22,53	15,53	25,76
137_B	bouwplan 36	4,50	25,26	22,57	15,28	25,75
165_B	bouwplan 42	4,50	25,05	22,49	15,45	25,69
96_C	bouwplan 22	7,50	25,10	22,47	15,41	25,69
71_C	bouwplan 15	7,50	25,01	22,51	15,36	25,65
164_C	bouwplan 42	7,50	25,00	22,40	15,40	25,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
187_B	bouwplan 50	4,50	24,97	22,47	15,40	25,63
122_A	bouwplan 31	1,50	25,23	22,29	15,03	25,59
95_A	bouwplan 22	1,50	25,01	22,43	15,20	25,58
154_C	bouwplan 39	7,50	25,07	22,35	15,17	25,57
75_A	bouwplan 16	1,50	24,93	22,38	15,33	25,57
157_B	bouwplan 40	4,50	24,94	22,38	15,29	25,56
132_B	bouwplan 34	4,50	25,07	22,33	15,11	25,55
40_C	bouwplan 8	7,50	24,92	22,45	15,18	25,54
175_A	bouwplan 45	1,50	24,77	22,27	15,23	25,44
149_C	bouwplan 38	7,50	24,99	22,12	14,98	25,42
77_A	bouwplan 17	1,50	24,78	22,21	15,16	25,41
80_A	bouwplan 17	1,50	24,71	22,15	15,10	25,34
87_B	bouwplan 19	4,50	24,71	22,11	15,11	25,34
159_B	bouwplan 41	4,50	24,70	22,09	15,08	25,32
200_C	bouwplan 54	7,50	24,67	22,06	15,03	25,28
190_B	bouwplan 51	4,50	24,64	22,08	15,03	25,27
41_B	bouwplan 9	4,50	24,59	22,01	14,98	25,22
13_D	bouwplan 2	10,50	24,48	21,97	14,92	25,14
143_B	bouwplan 37	4,50	24,62	21,93	14,72	25,13
82_C	bouwplan 18	7,50	24,50	21,89	14,90	25,12
74_B	bouwplan 16	4,50	24,48	21,89	14,86	25,10
92_B	bouwplan 20	4,50	24,46	21,86	14,84	25,08
205_B	bouwplan 55	4,50	24,42	21,81	14,78	25,03
133_C	bouwplan 35	7,50	24,56	21,79	14,51	25,01
162_C	bouwplan 41	7,50	24,44	21,77	14,69	25,00
32_C	bouwplan 6	7,50	24,41	21,87	14,63	25,00
118_A	bouwplan 30	1,50	24,57	21,74	14,44	24,98
125_C	bouwplan 33	7,50	24,49	21,78	14,55	24,98
161_B	bouwplan 41	4,50	24,30	21,72	14,67	24,92
163_C	bouwplan 42	7,50	24,31	21,71	14,67	24,92
183_A	bouwplan 48	1,50	24,26	21,72	14,71	24,92
126_B	bouwplan 33	4,50	24,42	21,71	14,46	24,91
68_A	bouwplan 15	1,50	24,17	21,61	14,59	24,81
91_B	bouwplan 20	4,50	24,18	21,59	14,59	24,81
173_B	bouwplan 45	4,50	24,16	21,60	14,56	24,80
145_B	bouwplan 37	4,50	24,32	21,60	14,26	24,78
153_C	bouwplan 39	7,50	24,37	21,51	14,28	24,78
156_C	bouwplan 40	7,50	24,15	21,57	14,54	24,78
96_B	bouwplan 22	4,50	24,17	21,57	14,46	24,76
151_B	bouwplan 38	4,50	24,29	21,56	14,23	24,74
152_C	bouwplan 38	7,50	24,29	21,48	14,24	24,73
181_A	bouwplan 47	1,50	24,00	21,48	14,46	24,67
63_A	bouwplan 14	1,50	23,99	21,45	14,44	24,65
134_C	bouwplan 35	7,50	24,11	21,43	14,22	24,63
136_B	bouwplan 35	4,50	24,18	21,45	14,11	24,63
123_C	bouwplan 32	7,50	24,12	21,33	14,08	24,56
131_B	bouwplan 34	4,50	24,12	21,27	14,08	24,55
204_C	bouwplan 55	7,50	23,84	21,20	14,21	24,45
78_B	bouwplan 17	4,50	23,79	21,21	14,18	24,42
138_A	bouwplan 36	1,50	23,90	21,25	13,90	24,39
65_D	bouwplan 14	10,50	23,75	21,18	14,18	24,39
200_B	bouwplan 54	4,50	23,75	21,15	14,10	24,36
140_B	bouwplan 36	4,50	23,87	21,12	13,86	24,33
192_B	bouwplan 52	4,50	23,72	21,11	14,07	24,33
153_B	bouwplan 39	4,50	23,83	21,07	13,85	24,30
158_B	bouwplan 40	4,50	23,67	21,11	14,04	24,30
193_C	bouwplan 52	7,50	23,72	21,05	14,02	24,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
127_B	bouwplan 33	4,50	23,85	21,01	13,77	24,27
146_B	bouwplan 37	4,50	23,75	20,96	13,75	24,21
150_B	bouwplan 38	4,50	23,72	21,02	13,74	24,20
202_C	bouwplan 54	7,50	23,57	20,91	13,92	24,17
187_A	bouwplan 50	1,50	23,48	21,03	13,92	24,16
69_A	bouwplan 15	1,50	23,45	20,91	13,89	24,10
148_C	bouwplan 38	7,50	23,64	20,83	13,65	24,09
67_A	bouwplan 15	1,50	23,46	20,86	13,84	24,08
178_B	bouwplan 46	4,50	23,40	20,91	13,85	24,07
37_B	bouwplan 8	4,50	23,43	20,81	13,75	24,03
174_A	bouwplan 45	1,50	23,37	20,82	13,79	24,02
179_A	bouwplan 46	1,50	23,36	20,84	13,81	24,02
47_C	bouwplan 10	7,50	23,40	20,78	13,76	24,01
134_B	bouwplan 35	4,50	23,47	20,80	13,59	23,99
156_B	bouwplan 40	4,50	23,30	20,72	13,68	23,93
128_A	bouwplan 33	1,50	23,38	20,75	13,39	23,88
144_A	bouwplan 37	1,50	23,38	20,73	13,40	23,88
163_B	bouwplan 42	4,50	23,26	20,66	13,61	23,87
129_A	bouwplan 34	1,50	23,36	20,72	13,37	23,86
139_A	bouwplan 36	1,50	23,37	20,68	13,35	23,84
130_A	bouwplan 34	1,50	23,36	20,67	13,30	23,82
154_B	bouwplan 39	4,50	23,30	20,64	13,42	23,82
13_C	bouwplan 2	7,50	23,15	20,63	13,57	23,80
141_A	bouwplan 36	1,50	23,18	20,52	13,27	23,70
120_A	bouwplan 31	1,50	23,26	20,57	13,10	23,69
162_B	bouwplan 41	4,50	23,11	20,44	13,35	23,67
164_B	bouwplan 42	4,50	23,02	20,46	13,42	23,66
177_A	bouwplan 46	1,50	22,98	20,44	13,43	23,64
64_D	bouwplan 14	10,50	22,95	20,49	13,45	23,64
71_B	bouwplan 15	4,50	22,97	20,46	13,32	23,60
79_A	bouwplan 17	1,50	22,98	20,41	13,35	23,60
142_A	bouwplan 36	1,50	23,08	20,42	13,15	23,59
23_D	bouwplan 4	10,50	22,94	20,40	13,37	23,59
206_B	bouwplan 55	4,50	22,97	20,36	13,34	23,58
61_A	bouwplan 14	1,50	22,94	20,36	13,34	23,57
133_B	bouwplan 35	4,50	23,09	20,32	13,05	23,54
86_C	bouwplan 19	7,50	22,89	20,29	13,32	23,53
137_A	bouwplan 36	1,50	23,03	20,38	13,04	23,52
33_B	bouwplan 7	4,50	22,90	20,31	13,24	23,51
176_C	bouwplan 46	7,50	22,89	20,26	13,24	23,49
125_B	bouwplan 33	4,50	22,95	20,28	13,06	23,47
19_D	bouwplan 4	10,50	22,84	20,23	13,25	23,47
18_D	bouwplan 3	10,50	22,82	20,22	13,20	23,44
204_B	bouwplan 55	4,50	22,78	20,18	13,16	23,40
124_B	bouwplan 32	4,50	22,89	20,16	12,98	23,39
28_C	bouwplan 5	7,50	22,79	20,13	13,16	23,39
102_B	bouwplan 24	4,50	22,89	20,16	12,95	23,38
149_B	bouwplan 38	4,50	22,88	20,13	12,99	23,38
201_A	bouwplan 54	1,50	22,76	20,19	13,13	23,38
202_B	bouwplan 54	4,50	22,76	20,15	13,12	23,37
82_B	bouwplan 18	4,50	22,74	20,15	13,12	23,36
24_D	bouwplan 4	10,50	22,72	20,13	13,13	23,35
72_B	bouwplan 15	4,50	22,77	20,05	13,04	23,33
176_B	bouwplan 46	4,50	22,56	20,00	12,96	23,20
152_B	bouwplan 38	4,50	22,72	19,95	12,72	23,18
135_A	bouwplan 35	1,50	22,67	20,03	12,68	23,17
147_C	bouwplan 38	7,50	22,61	19,84	12,65	23,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_B	bouwplan 24	4,50	22,56	19,89	12,64	23,07
29_C	bouwplan 6	7,50	22,49	19,74	12,76	23,04
165_A	bouwplan 42	1,50	22,38	19,83	12,78	23,02
148_B	bouwplan 38	4,50	22,49	19,79	12,58	23,00
19_C	bouwplan 4	7,50	22,39	19,74	12,76	22,99
203_C	bouwplan 55	7,50	22,35	19,72	12,78	22,98
74_A	bouwplan 16	1,50	22,30	19,75	12,70	22,94
42_C	bouwplan 9	7,50	22,27	19,74	12,69	22,92
189_C	bouwplan 51	7,50	22,27	19,70	12,70	22,91
6_D	bouwplan 1	10,50	22,31	19,65	12,68	22,91
99_C	bouwplan 24	7,50	22,44	19,69	12,45	22,91
157_A	bouwplan 40	1,50	22,23	19,70	12,57	22,86
132_A	bouwplan 34	1,50	22,35	19,66	12,43	22,85
143_A	bouwplan 37	1,50	22,19	19,55	12,33	22,73
153_A	bouwplan 39	1,50	22,22	19,52	12,27	22,71
194_C	bouwplan 52	7,50	22,12	19,47	12,43	22,71
159_A	bouwplan 41	1,50	22,07	19,48	12,46	22,70
156_A	bouwplan 40	1,50	21,98	19,44	12,36	22,62
126_A	bouwplan 33	1,50	22,08	19,44	12,17	22,60
84_A	bouwplan 18	1,50	21,98	19,41	12,35	22,60
70_D	bouwplan 15	10,50	21,87	19,39	12,38	22,56
123_B	bouwplan 32	4,50	22,04	19,31	12,06	22,52
131_A	bouwplan 34	1,50	22,07	19,29	12,06	22,52
96_A	bouwplan 22	1,50	21,89	19,34	12,23	22,51
108_C	bouwplan 26	7,50	21,95	19,25	12,19	22,50
205_A	bouwplan 55	1,50	21,86	19,29	12,24	22,49
34_C	bouwplan 7	7,50	21,90	19,21	12,23	22,48
32_B	bouwplan 6	4,50	21,86	19,25	12,20	22,46
44_C	bouwplan 9	7,50	21,86	19,24	12,20	22,46
12_D	bouwplan 2	10,50	21,81	19,24	12,23	22,45
65_C	bouwplan 14	7,50	21,74	19,13	12,14	22,36
78_A	bouwplan 17	1,50	21,71	19,16	12,11	22,35
100_D	bouwplan 24	10,50	21,74	19,12	12,08	22,34
140_A	bouwplan 36	1,50	21,83	19,14	11,84	22,31
41_A	bouwplan 9	1,50	21,69	19,10	12,07	22,31
203_B	bouwplan 55	4,50	21,66	19,06	12,10	22,30
27_C	bouwplan 5	7,50	21,66	19,04	12,05	22,28
151_A	bouwplan 38	1,50	21,79	19,10	11,75	22,26
161_A	bouwplan 41	1,50	21,64	19,07	12,00	22,26
86_B	bouwplan 19	4,50	21,61	19,02	12,03	22,25
188_A	bouwplan 50	1,50	21,55	19,02	11,98	22,20
193_B	bouwplan 52	4,50	21,62	18,94	11,92	22,19
200_A	bouwplan 54	1,50	21,54	18,97	11,92	22,17
199_C	bouwplan 54	7,50	21,54	18,91	11,93	22,16
192_A	bouwplan 52	1,50	21,53	18,95	11,89	22,15
191_A	bouwplan 51	1,50	21,46	18,94	11,90	22,12
106_C	bouwplan 25	7,50	21,62	18,83	11,74	22,11
136_A	bouwplan 35	1,50	21,64	18,95	11,59	22,11
145_A	bouwplan 37	1,50	21,61	18,94	11,57	22,08
147_B	bouwplan 38	4,50	21,56	18,89	11,69	22,08
150_A	bouwplan 38	1,50	21,56	18,91	11,60	22,06
48_C	bouwplan 10	7,50	21,48	18,81	11,80	22,06
60_C	bouwplan 13	7,50	21,41	18,80	11,77	22,02
92_A	bouwplan 20	1,50	21,39	18,80	11,72	22,00
102_A	bouwplan 24	1,50	21,47	18,80	11,56	21,98
14_D	bouwplan 2	10,50	21,34	18,74	11,74	21,97
158_A	bouwplan 40	1,50	21,28	18,77	11,65	21,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_D	bouwplan 24	10,50	21,42	18,70	11,49	21,91
173_A	bouwplan 45	1,50	21,27	18,70	11,66	21,90
83_A	bouwplan 18	1,50	21,28	18,70	11,61	21,89
146_A	bouwplan 37	1,50	21,37	18,67	11,42	21,86
28_B	bouwplan 5	4,50	21,25	18,61	11,62	21,86
38_B	bouwplan 8	4,50	21,22	18,65	11,65	21,86
134_A	bouwplan 35	1,50	21,27	18,66	11,43	21,82
46_C	bouwplan 10	7,50	21,23	18,62	11,48	21,81
186_C	bouwplan 50	7,50	21,11	18,54	11,54	21,75
178_A	bouwplan 46	1,50	21,05	18,56	11,50	21,72
162_A	bouwplan 41	1,50	21,12	18,48	11,35	21,68
127_A	bouwplan 33	1,50	21,21	18,46	11,16	21,66
94_C	bouwplan 21	7,50	21,10	18,36	11,28	21,62
88_A	bouwplan 19	1,50	20,99	18,41	11,35	21,61
109_C	bouwplan 26	7,50	20,97	18,28	11,20	21,52
199_B	bouwplan 54	4,50	20,89	18,29	11,28	21,51
52_C	bouwplan 11	7,50	20,94	18,23	11,24	21,51
24_C	bouwplan 4	7,50	20,89	18,24	11,27	21,50
37_A	bouwplan 8	1,50	20,90	18,29	11,24	21,50
19_B	bouwplan 4	4,50	20,89	18,23	11,25	21,49
154_A	bouwplan 39	1,50	20,92	18,32	11,05	21,46
163_A	bouwplan 42	1,50	20,84	18,25	11,19	21,45
27_B	bouwplan 5	4,50	20,80	18,19	11,20	21,42
100_B	bouwplan 24	4,50	20,90	18,16	11,03	21,41
108_B	bouwplan 26	4,50	20,86	18,16	11,07	21,40
64_C	bouwplan 14	7,50	20,70	18,21	11,20	21,39
47_B	bouwplan 10	4,50	20,79	18,11	11,13	21,38
148_A	bouwplan 38	1,50	20,85	18,20	10,95	21,37
29_B	bouwplan 6	4,50	20,78	18,11	11,11	21,37
133_A	bouwplan 35	1,50	20,83	18,13	10,86	21,32
98_C	bouwplan 23	7,50	20,80	18,03	10,94	21,30
125_A	bouwplan 33	1,50	20,73	18,12	10,89	21,28
189_B	bouwplan 51	4,50	20,64	18,07	11,07	21,28
149_A	bouwplan 38	1,50	20,72	18,04	10,87	21,25
124_A	bouwplan 32	1,50	20,69	18,02	10,83	21,22
105_C	bouwplan 25	7,50	20,73	17,93	10,82	21,21
66_B	bouwplan 14	4,50	20,63	17,96	10,95	21,21
87_A	bouwplan 19	1,50	20,59	18,02	10,94	21,21
72_C	bouwplan 15	7,50	20,65	17,90	10,92	21,20
206_A	bouwplan 55	1,50	20,56	17,98	10,94	21,19
99_B	bouwplan 24	4,50	20,70	17,99	10,76	21,19
34_B	bouwplan 7	4,50	20,53	17,88	10,88	21,13
35_C	bouwplan 7	7,50	20,53	17,88	10,90	21,13
164_A	bouwplan 42	1,50	20,45	17,91	10,86	21,09
103_B	bouwplan 24	4,50	20,55	17,81	10,68	21,06
202_A	bouwplan 54	1,50	20,44	17,86	10,79	21,06
40_B	bouwplan 8	4,50	20,45	17,87	10,78	21,06
101_A	bouwplan 24	1,50	20,50	17,88	10,62	21,03
82_A	bouwplan 18	1,50	20,40	17,84	10,79	21,03
45_C	bouwplan 10	7,50	20,38	17,83	10,79	21,02
72_A	bouwplan 15	1,50	20,44	17,77	10,74	21,02
103_C	bouwplan 24	7,50	20,46	17,79	10,67	21,01
204_A	bouwplan 55	1,50	20,38	17,81	10,77	21,01
6_C	bouwplan 1	7,50	20,35	17,65	10,70	20,94
44_B	bouwplan 9	4,50	20,31	17,71	10,65	20,92
18_C	bouwplan 3	7,50	20,31	17,67	10,67	20,91
152_A	bouwplan 38	1,50	20,41	17,68	10,43	20,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	bouwplan 14	4,50	20,21	17,61	10,59	20,83
33_A	bouwplan 7	1,50	20,20	17,60	10,57	20,82
48_B	bouwplan 10	4,50	20,23	17,56	10,54	20,81
100_C	bouwplan 24	7,50	20,22	17,54	10,53	20,80
5_D	bouwplan 1	10,50	20,18	17,54	10,55	20,79
106_B	bouwplan 25	4,50	20,27	17,49	10,40	20,77
59_C	bouwplan 13	7,50	20,17	17,50	10,54	20,77
17_D	bouwplan 3	10,50	20,02	17,35	10,39	20,62
23_C	bouwplan 4	7,50	20,02	17,37	10,38	20,62
42_B	bouwplan 9	4,50	19,93	17,34	10,32	20,56
52_B	bouwplan 11	4,50	19,98	17,30	10,29	20,56
203_A	bouwplan 55	1,50	19,90	17,33	10,33	20,54
123_A	bouwplan 32	1,50	20,00	17,30	10,04	20,49
105_B	bouwplan 25	4,50	19,99	17,20	10,06	20,47
94_B	bouwplan 21	4,50	19,94	17,24	10,12	20,47
55_C	bouwplan 12	7,50	19,84	17,16	10,19	20,43
109_B	bouwplan 26	4,50	19,81	17,09	9,98	20,33
91_A	bouwplan 20	1,50	19,72	17,15	10,06	20,33
98_B	bouwplan 23	4,50	19,73	16,96	9,87	20,23
14_C	bouwplan 2	7,50	19,61	16,94	9,99	20,21
51_C	bouwplan 11	7,50	19,64	16,88	9,90	20,18
186_B	bouwplan 50	4,50	19,46	16,91	9,88	20,11
71_A	bouwplan 15	1,50	19,45	16,91	9,83	20,09
56_C	bouwplan 12	7,50	19,51	16,79	9,80	20,07
194_B	bouwplan 52	4,50	19,47	16,84	9,77	20,06
24_B	bouwplan 4	4,50	19,43	16,80	9,80	20,04
70_C	bouwplan 15	7,50	19,30	16,79	9,80	19,98
190_A	bouwplan 51	1,50	19,27	16,72	9,69	19,92
86_A	bouwplan 19	1,50	19,27	16,70	9,69	19,91
199_A	bouwplan 54	1,50	19,24	16,68	9,63	19,87
147_A	bouwplan 38	1,50	19,32	16,68	9,46	19,86
32_A	bouwplan 6	1,50	19,25	16,64	9,61	19,86
193_A	bouwplan 52	1,50	19,24	16,61	9,56	19,83
13_B	bouwplan 2	4,50	19,18	16,56	9,55	19,79
64_B	bouwplan 14	4,50	19,11	16,61	9,60	19,79
176_A	bouwplan 46	1,50	19,10	16,51	9,49	19,73
12_C	bouwplan 2	7,50	19,12	16,46	9,49	19,72
30_C	bouwplan 6	7,50	19,15	16,40	9,42	19,70
7_D	bouwplan 1	10,50	19,17	16,36	9,39	19,69
66_C	bouwplan 14	7,50	18,91	16,23	9,25	19,50
108_A	bouwplan 26	1,50	18,93	16,27	9,14	19,48
28_A	bouwplan 5	1,50	18,87	16,24	9,23	19,48
35_B	bouwplan 7	4,50	18,85	16,20	9,22	19,45
59_B	bouwplan 13	4,50	18,78	16,13	9,15	19,38
39_C	bouwplan 8	7,50	18,76	16,09	9,13	19,36
55_B	bouwplan 12	4,50	18,69	16,06	9,07	19,30
6_B	bouwplan 1	4,50	18,69	16,03	9,05	19,29
99_A	bouwplan 24	1,50	18,75	16,11	8,86	19,28
60_B	bouwplan 13	4,50	18,67	16,02	9,02	19,27
18_B	bouwplan 3	4,50	18,64	16,04	9,00	19,25
66_A	bouwplan 14	1,50	18,65	16,01	8,97	19,24
23_B	bouwplan 4	4,50	18,61	15,97	8,96	19,21
72_D	bouwplan 15	10,50	18,52	15,98	9,00	19,19
27_A	bouwplan 5	1,50	18,55	15,95	8,95	19,18
66_D	bouwplan 14	10,50	18,59	15,88	8,88	19,15
25_C	bouwplan 5	7,50	18,51	15,84	8,87	19,11
103_D	bouwplan 24	10,50	18,51	15,83	8,71	19,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
189_A	bouwplan 51	1,50	18,36	15,79	8,78	19,00
34_A	bouwplan 7	1,50	18,39	15,76	8,75	19,00
106_A	bouwplan 25	1,50	18,44	15,71	8,57	18,95
5_C	bouwplan 1	7,50	18,35	15,66	8,70	18,94
48_A	bouwplan 10	1,50	18,33	15,71	8,66	18,93
38_A	bouwplan 8	1,50	18,20	15,62	8,62	18,84
29_A	bouwplan 6	1,50	18,24	15,58	8,58	18,83
42_A	bouwplan 9	1,50	18,18	15,62	8,57	18,81
7_C	bouwplan 1	7,50	18,27	15,49	8,53	18,81
56_B	bouwplan 12	4,50	18,21	15,56	8,54	18,80
46_B	bouwplan 10	4,50	18,23	15,55	8,49	18,79
65_A	bouwplan 14	1,50	18,13	15,55	8,52	18,76
19_A	bouwplan 4	1,50	18,11	15,40	8,45	18,69
93_B	bouwplan 21	4,50	18,12	15,42	8,40	18,68
51_B	bouwplan 11	4,50	18,01	15,32	8,33	18,59
52_A	bouwplan 11	1,50	17,98	15,33	8,32	18,57
98_A	bouwplan 23	1,50	18,05	15,34	8,21	18,57
30_B	bouwplan 6	4,50	17,97	15,30	8,30	18,56
47_A	bouwplan 10	1,50	17,95	15,29	8,31	18,55
70_B	bouwplan 15	4,50	17,79	15,28	8,28	18,47
194_A	bouwplan 52	1,50	17,86	15,26	8,14	18,45
39_B	bouwplan 8	4,50	17,71	15,07	8,10	18,32
100_A	bouwplan 24	1,50	17,73	15,13	7,99	18,31
40_A	bouwplan 8	1,50	17,70	15,11	8,03	18,31
12_B	bouwplan 2	4,50	17,69	15,06	8,04	18,29
90_A	bouwplan 20	1,50	17,56	14,98	7,88	18,17
90_B	bouwplan 20	4,50	17,59	14,92	7,87	18,16
14_B	bouwplan 2	4,50	17,42	14,76	7,79	18,02
93_C	bouwplan 21	7,50	17,47	14,72	7,75	18,02
105_A	bouwplan 25	1,50	17,46	14,74	7,52	17,95
36_C	bouwplan 7	7,50	17,33	14,76	7,70	17,95
45_B	bouwplan 10	4,50	17,33	14,69	7,70	17,94
109_A	bouwplan 26	1,50	17,43	14,71	7,53	17,93
44_A	bouwplan 9	1,50	17,35	14,65	7,65	17,92
43_C	bouwplan 9	7,50	17,12	14,57	7,59	17,78
103_A	bouwplan 24	1,50	17,09	14,53	7,40	17,70
25_B	bouwplan 5	4,50	17,11	14,44	7,46	17,70
57_C	bouwplan 13	7,50	16,86	14,44	7,30	17,54
64_A	bouwplan 14	1,50	16,84	14,34	7,33	17,52
7_B	bouwplan 1	4,50	16,93	14,26	7,26	17,52
43_B	bouwplan 9	4,50	16,86	14,29	7,31	17,51
94_A	bouwplan 21	1,50	16,96	14,29	7,09	17,48
24_A	bouwplan 4	1,50	16,85	14,19	7,23	17,45
35_A	bouwplan 7	1,50	16,75	14,12	7,13	17,36
5_B	bouwplan 1	4,50	16,61	13,94	6,95	17,20
120_C	bouwplan 31	7,50	16,62	13,89	6,81	17,15
55_A	bouwplan 12	1,50	16,53	13,93	6,92	17,15
23_A	bouwplan 4	1,50	16,42	13,78	6,77	17,02
59_A	bouwplan 13	1,50	16,35	13,70	6,72	16,95
17_C	bouwplan 3	7,50	16,24	13,57	6,64	16,85
60_A	bouwplan 13	1,50	16,20	13,53	6,54	16,79
90_C	bouwplan 20	7,50	16,17	13,45	6,46	16,73
104_C	bouwplan 25	7,50	16,18	13,31	6,12	16,60
56_A	bouwplan 12	1,50	16,00	13,34	6,33	16,59
39_A	bouwplan 8	1,50	15,92	13,31	6,30	16,54
186_A	bouwplan 50	1,50	15,86	13,31	6,29	16,51
6_A	bouwplan 1	1,50	15,91	13,21	6,27	16,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	bouwplan 2	1,50	15,89	13,20	6,24	16,48
30_A	bouwplan 6	1,50	15,86	13,24	6,20	16,46
70_A	bouwplan 15	1,50	15,70	13,19	6,19	16,38
93_A	bouwplan 21	1,50	15,76	13,11	6,01	16,33
120_B	bouwplan 31	4,50	15,71	13,03	5,83	16,23
54_C	bouwplan 12	7,50	15,64	12,86	5,89	16,17
104_B	bouwplan 25	4,50	15,70	12,85	5,64	16,12
18_A	bouwplan 3	1,50	15,41	12,71	5,77	16,00
51_A	bouwplan 11	1,50	15,42	12,74	5,74	16,00
45_A	bouwplan 10	1,50	15,36	12,74	5,75	15,98
43_A	bouwplan 9	1,50	15,24	12,71	5,69	15,90
46_A	bouwplan 10	1,50	15,10	12,39	5,37	15,66
3_D	bouwplan 1	10,50	15,03	12,27	5,33	15,59
97_C	bouwplan 23	7,50	14,85	12,20	5,32	15,49
36_B	bouwplan 7	4,50	14,80	12,22	5,22	15,44
25_A	bouwplan 5	1,50	14,79	12,12	5,12	15,38
104_A	bouwplan 25	1,50	14,71	11,96	4,80	15,20
54_B	bouwplan 12	4,50	14,62	11,87	4,86	15,16
17_B	bouwplan 3	4,50	14,48	11,84	4,88	15,10
12_A	bouwplan 2	1,50	14,34	11,62	4,69	14,92
58_C	bouwplan 13	7,50	14,05	11,48	4,53	14,71
14_A	bouwplan 2	1,50	14,10	11,39	4,46	14,69
7_A	bouwplan 1	1,50	13,98	11,23	4,29	14,54
20_C	bouwplan 4	7,50	13,95	11,06	4,15	14,44
5_A	bouwplan 1	1,50	13,47	10,71	3,79	14,03
20_B	bouwplan 4	4,50	13,13	10,29	3,34	13,64
97_B	bouwplan 23	4,50	12,93	10,28	3,41	13,57
58_B	bouwplan 13	4,50	12,81	10,25	3,30	13,47
49_C	bouwplan 11	7,50	12,95	10,12	3,11	13,44
103_E	bouwplan 24	13,50	12,94	10,24	2,98	13,43
17_A	bouwplan 3	1,50	12,66	10,05	3,07	13,29
49_B	bouwplan 11	4,50	12,75	10,01	2,98	13,29
36_A	bouwplan 7	1,50	12,51	9,96	2,95	13,16
54_A	bouwplan 12	1,50	12,58	9,88	2,85	13,14
1_C	bouwplan 1	7,50	12,31	9,60	2,62	12,88
31_B	bouwplan 6	4,50	12,16	9,57	2,61	12,80
107_B	bouwplan 26	4,50	12,36	9,54	2,26	12,78
107_C	bouwplan 26	7,50	12,20	9,35	2,12	12,62
1_B	bouwplan 1	4,50	11,33	8,65	1,65	11,91
15_D	bouwplan 3	10,50	11,32	8,73	1,58	11,91
20_A	bouwplan 4	1,50	11,28	8,46	1,49	11,79
1_D	bouwplan 1	10,50	11,15	8,42	1,40	11,70
58_A	bouwplan 13	1,50	11,00	8,45	1,48	11,66
49_A	bouwplan 11	1,50	10,89	8,19	1,18	11,46
3_C	bouwplan 1	7,50	10,71	7,99	1,03	11,28
31_A	bouwplan 6	1,50	10,50	7,94	0,95	11,15
15_C	bouwplan 3	7,50	10,55	7,93	0,78	11,12
26_C	bouwplan 5	7,50	10,20	7,66	0,69	10,87
53_C	bouwplan 12	7,50	10,29	7,47	0,44	10,78
57_B	bouwplan 13	4,50	9,88	7,34	0,31	10,53
53_B	bouwplan 12	4,50	9,42	6,61	-0,45	9,91
107_A	bouwplan 26	1,50	9,39	6,60	-0,69	9,82
1_A	bouwplan 1	1,50	9,01	6,39	-0,57	9,64
26_B	bouwplan 5	4,50	8,78	6,17	-0,79	9,41
3_B	bouwplan 1	4,50	8,60	5,96	-1,05	9,20
21_D	bouwplan 4	10,50	8,46	5,84	-1,10	9,09
31_C	bouwplan 6	7,50	8,19	5,64	-1,32	8,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat/Onze Lieve Vrouwestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
53_A		bouwplan 12	1,50	8,28	5,46	-1,62	8,76
21_C		bouwplan 4	7,50	7,73	5,11	-1,82	8,37
20_D		bouwplan 4	10,50	7,60	4,95	-1,93	8,24
3_A		bouwplan 1	1,50	7,39	4,81	-2,24	8,01
26_A		bouwplan 5	1,50	7,28	4,69	-2,29	7,92
21_B		bouwplan 4	4,50	6,91	4,34	-2,63	7,56
15_B		bouwplan 3	4,50	6,96	4,11	-3,02	7,41
2_A		bouwplan 1	1,50	6,52	3,52	-3,52	6,91
50_B		bouwplan 11	4,50	5,21	2,50	-4,50	5,77
57_A		bouwplan 13	1,50	4,88	2,27	-4,69	5,51
50_C		bouwplan 11	7,50	4,14	1,59	-5,39	4,80
21_A		bouwplan 4	1,50	3,83	1,24	-5,72	4,47
50_A		bouwplan 11	1,50	3,86	1,24	-5,81	4,46
8_D		bouwplan 2	10,50	3,80	1,06	-5,74	4,41
8_C		bouwplan 2	7,50	3,46	0,73	-6,08	4,07
8_B		bouwplan 2	4,50	2,88	0,21	-6,66	3,51
8_A		bouwplan 2	1,50	0,92	-1,77	-8,62	1,54
10_D		bouwplan 2	10,50	0,78	-2,16	-8,91	1,29
10_C		bouwplan 2	7,50	-2,68	-5,60	-12,37	-2,16
10_B		bouwplan 2	4,50	-5,25	-8,10	-14,92	-4,71
15_A		bouwplan 3	1,50	-5,28	-8,18	-15,40	-4,89
10_A		bouwplan 2	1,50	-6,61	-9,39	-16,26	-6,04
16_C		bouwplan 3	7,50	-8,61	-12,46	-18,91	-8,49
22_C		bouwplan 4	7,50	-8,62	-12,49	-18,93	-8,51
22_B		bouwplan 4	4,50	-9,09	-12,88	-19,39	-8,96
16_B		bouwplan 3	4,50	-9,28	-13,00	-19,57	-9,13
22_A		bouwplan 4	1,50	-10,35	-13,99	-20,62	-10,17
16_A		bouwplan 3	1,50	-10,69	-14,37	-20,96	-10,52
11_C		bouwplan 2	7,50	-17,96	-21,82	-28,27	-17,84
9_C		bouwplan 2	7,50	-18,15	-22,01	-28,46	-18,03
4_C		bouwplan 1	7,50	-18,34	-22,20	-28,65	-18,22
11_B		bouwplan 2	4,50	-18,44	-22,21	-28,74	-18,30
4_B		bouwplan 1	4,50	-18,79	-22,57	-29,09	-18,65
11_A		bouwplan 2	1,50	-19,70	-23,34	-29,96	-19,52
4_A		bouwplan 1	1,50	-19,98	-23,62	-30,25	-19,80
9_B		bouwplan 2	4,50	-19,99	-23,65	-30,27	-19,82
9_A		bouwplan 2	1,50	-22,06	-25,69	-32,33	-21,88
103_F		bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_D		bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
16_D		bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_B		bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C		bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D		bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
22_D		bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
4_D		bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
9_D		bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A		bouwplan 23	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_A	bouwplan 49	1,50	66,39	63,86	56,30	66,89
184_B	bouwplan 49	4,50	65,64	63,11	55,55	66,14
182_A	bouwplan 48	1,50	65,10	62,58	55,01	65,60
180_A	bouwplan 47	1,50	64,85	62,33	54,75	65,35
182_B	bouwplan 48	4,50	64,68	62,16	54,59	65,18
180_B	bouwplan 47	4,50	64,54	62,01	54,44	65,03
184_C	bouwplan 49	7,50	64,52	61,99	54,43	65,02
182_C	bouwplan 48	7,50	63,75	61,22	53,64	64,24
180_C	bouwplan 47	7,50	63,65	61,12	53,56	64,15
176_B	bouwplan 46	4,50	48,21	45,71	38,11	48,71
176_C	bouwplan 46	7,50	48,15	45,65	38,06	48,65
186_C	bouwplan 50	7,50	47,65	45,12	37,55	48,14
176_A	bouwplan 46	1,50	47,13	44,65	37,05	47,64
186_B	bouwplan 50	4,50	46,56	44,04	36,45	47,05
186_A	bouwplan 50	1,50	43,85	41,36	33,76	44,36
189_C	bouwplan 51	7,50	43,79	41,29	33,69	44,29
189_B	bouwplan 51	4,50	42,78	40,30	32,69	43,29
163_C	bouwplan 42	7,50	42,58	40,08	32,49	43,08
163_B	bouwplan 42	4,50	41,72	39,23	31,63	42,23
189_A	bouwplan 51	1,50	41,39	38,94	31,30	41,91
187_C	bouwplan 50	7,50	41,06	38,50	30,97	41,55
187_B	bouwplan 50	4,50	40,35	37,81	30,26	40,84
163_A	bouwplan 42	1,50	40,06	37,59	29,97	40,57
173_C	bouwplan 45	7,50	37,18	34,62	27,13	37,68
179_C	bouwplan 46	7,50	36,61	33,93	26,70	37,12
178_C	bouwplan 46	7,50	36,55	33,84	26,48	37,00
188_C	bouwplan 50	7,50	36,20	33,52	26,20	36,68
173_B	bouwplan 45	4,50	36,05	33,52	25,98	36,55
174_C	bouwplan 45	7,50	35,38	32,67	25,42	35,87
188_B	bouwplan 50	4,50	35,25	32,63	25,22	35,74
178_B	bouwplan 46	4,50	35,25	32,62	25,18	35,73
159_C	bouwplan 41	7,50	35,13	32,70	25,09	35,67
179_B	bouwplan 46	4,50	35,05	32,39	25,05	35,54
191_C	bouwplan 51	7,50	34,76	32,07	24,84	35,26
159_B	bouwplan 41	4,50	34,31	31,89	24,24	34,84
159_A	bouwplan 41	1,50	33,99	31,61	23,92	34,53
173_A	bouwplan 45	1,50	34,02	31,52	23,95	34,53
175_C	bouwplan 45	7,50	34,00	31,27	24,09	34,50
174_B	bouwplan 45	4,50	33,63	30,94	23,67	34,12
190_C	bouwplan 51	7,50	33,61	30,93	23,67	34,11
178_A	bouwplan 46	1,50	33,28	30,71	23,22	33,77
191_B	bouwplan 51	4,50	33,15	30,51	23,18	33,65
198_C	bouwplan 53	7,50	32,91	30,32	23,32	33,54
165_C	bouwplan 42	7,50	32,78	30,07	22,95	33,31
188_A	bouwplan 50	1,50	32,63	30,05	22,59	33,13
175_B	bouwplan 45	4,50	32,55	29,85	22,62	33,05
187_A	bouwplan 50	1,50	32,56	30,02	22,47	33,05
179_A	bouwplan 46	1,50	32,43	29,82	22,41	32,93
177_C	bouwplan 46	7,50	32,35	29,63	22,51	32,87
164_C	bouwplan 42	7,50	31,36	28,61	21,45	31,85
171_C	bouwplan 44	7,50	30,78	28,22	21,22	31,43
174_A	bouwplan 45	1,50	30,89	28,25	20,92	31,39
183_C	bouwplan 48	7,50	30,80	28,08	20,95	31,32
165_B	bouwplan 42	4,50	30,49	27,78	20,65	31,01
190_B	bouwplan 51	4,50	30,41	27,75	20,48	30,92
177_B	bouwplan 46	4,50	30,00	27,30	20,10	30,51
175_A	bouwplan 45	1,50	29,91	27,26	19,95	30,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
181_C	bouwplan 47	7,50	29,89	27,17	19,94	30,38
185_C	bouwplan 49	7,50	29,47	26,78	19,52	29,97
191_A	bouwplan 51	1,50	29,47	26,86	19,47	29,97
198_B	bouwplan 53	4,50	29,15	26,48	19,51	29,75
60_C	bouwplan 13	7,50	29,07	26,44	19,53	29,71
13_D	bouwplan 2	10,50	29,01	26,41	19,46	29,65
57_C	bouwplan 13	7,50	28,53	25,91	18,98	29,17
6_D	bouwplan 1	10,50	28,45	25,83	18,91	29,09
164_B	bouwplan 42	4,50	28,56	25,82	18,65	29,06
183_B	bouwplan 48	4,50	28,52	25,83	18,62	29,03
66_D	bouwplan 14	10,50	28,26	25,71	18,73	28,92
185_B	bouwplan 49	4,50	28,38	25,71	18,39	28,87
56_C	bouwplan 12	7,50	28,16	25,47	18,61	28,78
181_B	bouwplan 47	4,50	28,25	25,58	18,26	28,74
193_C	bouwplan 52	7,50	28,20	25,52	18,23	28,69
43_C	bouwplan 9	7,50	27,70	24,97	18,14	28,31
66_C	bouwplan 14	7,50	27,45	24,88	17,92	28,11
195_C	bouwplan 53	7,50	27,50	24,79	17,86	28,09
7_D	bouwplan 1	10,50	27,46	24,81	17,92	28,09
165_A	bouwplan 42	1,50	27,32	24,66	17,47	27,85
198_A	bouwplan 53	1,50	27,21	24,54	17,57	27,81
197_C	bouwplan 53	7,50	27,13	24,41	17,49	27,71
42_C	bouwplan 9	7,50	26,97	24,31	17,42	27,60
6_C	bouwplan 1	7,50	26,96	24,31	17,41	27,59
48_C	bouwplan 10	7,50	26,95	24,23	17,38	27,56
66_B	bouwplan 14	4,50	26,79	24,24	17,27	27,45
52_C	bouwplan 11	7,50	26,83	24,10	17,27	27,44
56_B	bouwplan 12	4,50	26,82	24,12	17,27	27,44
38_C	bouwplan 8	7,50	26,64	24,00	17,09	27,27
7_C	bouwplan 1	7,50	26,60	23,93	17,05	27,22
1_A	bouwplan 1	1,50	26,55	23,98	17,02	27,21
177_A	bouwplan 46	1,50	26,67	24,01	16,75	27,18
13_C	bouwplan 2	7,50	26,52	23,85	16,94	27,14
43_B	bouwplan 9	4,50	26,45	23,73	16,89	27,06
171_B	bouwplan 44	4,50	26,39	23,75	16,77	27,00
42_B	bouwplan 9	4,50	26,14	23,51	16,60	26,78
45_C	bouwplan 10	7,50	26,17	23,44	16,61	26,78
53_C	bouwplan 12	7,50	26,17	23,43	16,61	26,77
49_C	bouwplan 11	7,50	26,14	23,46	16,59	26,76
190_A	bouwplan 51	1,50	26,21	23,58	16,29	26,73
48_B	bouwplan 10	4,50	26,06	23,36	16,49	26,67
60_B	bouwplan 13	4,50	26,04	23,34	16,49	26,66
1_D	bouwplan 1	10,50	26,03	23,31	16,48	26,64
52_B	bouwplan 11	4,50	26,00	23,30	16,45	26,62
7_B	bouwplan 1	4,50	25,91	23,28	16,38	26,55
8_D	bouwplan 2	10,50	25,83	23,22	16,29	26,47
66_A	bouwplan 14	1,50	25,72	23,19	16,21	26,39
49_B	bouwplan 11	4,50	25,76	23,08	16,21	26,38
156_C	bouwplan 40	7,50	25,65	22,99	15,98	26,24
157_C	bouwplan 40	7,50	25,62	22,83	15,95	26,18
195_B	bouwplan 53	4,50	25,54	22,83	15,90	26,13
57_B	bouwplan 13	4,50	25,28	22,59	15,73	25,90
45_B	bouwplan 10	4,50	25,27	22,55	15,71	25,88
162_C	bouwplan 41	7,50	25,33	22,62	15,48	25,85
53_B	bouwplan 12	4,50	25,24	22,51	15,69	25,85
161_C	bouwplan 41	7,50	25,18	22,47	15,54	25,77
42_A	bouwplan 9	1,50	24,96	22,37	15,42	25,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
43_A	bouwplan 9	1,50	24,91	22,23	15,35	25,53
1_C	bouwplan 1	7,50	24,89	22,15	15,34	25,50
39_C	bouwplan 8	7,50	24,85	22,12	15,30	25,46
14_D	bouwplan 2	10,50	24,84	22,09	15,28	25,44
183_A	bouwplan 48	1,50	24,87	22,19	14,97	25,38
194_C	bouwplan 52	7,50	24,90	22,14	14,96	25,38
37_C	bouwplan 8	7,50	24,71	22,16	15,17	25,37
56_A	bouwplan 12	1,50	24,70	22,02	15,15	25,32
48_A	bouwplan 10	1,50	24,61	21,94	15,05	25,23
38_B	bouwplan 8	4,50	24,58	21,91	15,02	25,20
6_B	bouwplan 1	4,50	24,45	21,75	14,89	25,06
52_A	bouwplan 11	1,50	24,39	21,72	14,83	25,01
160_C	bouwplan 41	7,50	24,42	21,72	14,76	25,00
28_C	bouwplan 5	7,50	24,37	21,63	14,80	24,97
34_C	bouwplan 7	7,50	24,26	21,56	14,69	24,87
197_B	bouwplan 53	4,50	24,28	21,58	14,60	24,86
62_D	bouwplan 14	10,50	24,27	21,55	14,66	24,86
13_B	bouwplan 2	4,50	24,21	21,51	14,64	24,82
185_A	bouwplan 49	1,50	24,33	21,72	14,30	24,82
155_C	bouwplan 40	7,50	24,23	21,54	14,49	24,79
1_B	bouwplan 1	4,50	24,17	21,44	14,62	24,78
35_C	bouwplan 7	7,50	24,03	21,29	14,46	24,63
18_D	bouwplan 3	10,50	23,89	21,14	14,32	24,49
45_A	bouwplan 10	1,50	23,85	21,17	14,30	24,47
158_C	bouwplan 40	7,50	23,89	21,11	14,19	24,44
196_C	bouwplan 53	7,50	23,84	21,10	14,08	24,38
129_C	bouwplan 34	7,50	23,77	21,08	14,15	24,37
25_C	bouwplan 5	7,50	23,76	21,05	14,21	24,37
35_B	bouwplan 7	4,50	23,74	21,02	14,17	24,35
61_D	bouwplan 14	10,50	23,76	21,03	14,09	24,33
156_B	bouwplan 40	4,50	23,73	21,03	14,03	24,30
115_C	bouwplan 29	7,50	23,63	21,01	14,08	24,27
34_B	bouwplan 7	4,50	23,63	20,95	14,06	24,25
14_C	bouwplan 2	7,50	23,64	20,86	14,07	24,23
39_B	bouwplan 8	4,50	23,58	20,87	14,03	24,19
181_A	bouwplan 47	1,50	23,69	21,09	13,65	24,18
53_A	bouwplan 12	1,50	23,55	20,86	14,01	24,17
164_A	bouwplan 42	1,50	23,59	20,89	13,75	24,12
49_A	bouwplan 11	1,50	23,49	20,81	13,94	24,11
193_B	bouwplan 52	4,50	23,54	20,82	13,58	24,03
60_A	bouwplan 13	1,50	23,41	20,73	13,86	24,03
62_C	bouwplan 14	7,50	23,45	20,70	13,83	24,03
20_D	bouwplan 4	10,50	23,41	20,67	13,86	24,02
30_C	bouwplan 6	7,50	23,29	20,54	13,73	23,89
166_C	bouwplan 43	7,50	23,32	20,55	13,60	23,87
195_A	bouwplan 53	1,50	23,28	20,58	13,63	23,87
28_B	bouwplan 5	4,50	23,27	20,54	13,69	23,87
68_D	bouwplan 15	10,50	23,22	20,52	13,63	23,82
207_C	bouwplan 56	7,50	23,17	20,58	13,60	23,81
29_C	bouwplan 6	7,50	23,20	20,48	13,63	23,81
69_D	bouwplan 15	10,50	23,17	20,60	13,59	23,81
29_B	bouwplan 6	4,50	23,14	20,44	13,58	23,75
171_A	bouwplan 44	1,50	23,09	20,45	13,46	23,70
162_B	bouwplan 41	4,50	23,14	20,43	13,25	23,65
38_A	bouwplan 8	1,50	22,95	20,32	13,40	23,58
57_A	bouwplan 13	1,50	22,96	20,28	13,41	23,58
30_B	bouwplan 6	4,50	22,93	20,20	13,37	23,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
207_B	bouwplan 56	4,50	22,87	20,30	13,30	23,51
19_C	bouwplan 4	7,50	22,89	20,14	13,31	23,49
19_D	bouwplan 4	10,50	22,89	20,15	13,32	23,49
51_C	bouwplan 11	7,50	22,77	20,08	13,20	23,38
68_C	bouwplan 15	7,50	22,74	20,01	13,15	23,34
20_C	bouwplan 4	7,50	22,70	19,94	13,14	23,30
55_C	bouwplan 12	7,50	22,69	19,96	13,11	23,29
18_C	bouwplan 3	7,50	22,64	19,89	13,07	23,24
161_B	bouwplan 41	4,50	22,67	19,91	12,98	23,23
72_D	bouwplan 15	10,50	22,61	19,94	13,02	23,22
14_B	bouwplan 2	4,50	22,57	19,83	13,01	23,17
8_C	bouwplan 2	7,50	22,53	19,82	12,98	23,14
62_B	bouwplan 14	4,50	22,55	19,81	12,92	23,13
47_C	bouwplan 10	7,50	22,49	19,81	12,92	23,11
61_C	bouwplan 14	7,50	22,55	19,79	12,86	23,11
67_D	bouwplan 15	10,50	22,51	19,77	12,86	23,09
50_C	bouwplan 11	7,50	22,44	19,83	12,89	23,08
7_A	bouwplan 1	1,50	22,43	19,78	12,89	23,06
17_D	bouwplan 3	10,50	22,45	19,68	12,87	23,04
168_C	bouwplan 44	7,50	22,44	19,72	12,80	23,02
37_B	bouwplan 8	4,50	22,39	19,75	12,79	23,01
150_C	bouwplan 38	7,50	22,41	19,64	12,77	22,98
34_A	bouwplan 7	1,50	22,35	19,71	12,79	22,98
197_A	bouwplan 53	1,50	22,32	19,66	12,63	22,90
35_A	bouwplan 7	1,50	22,16	19,48	12,61	22,78
39_A	bouwplan 8	1,50	22,11	19,44	12,57	22,74
170_C	bouwplan 44	7,50	22,18	19,44	12,40	22,72
63_C	bouwplan 14	7,50	22,14	19,37	12,44	22,69
155_B	bouwplan 40	4,50	22,14	19,44	12,35	22,68
17_C	bouwplan 3	7,50	22,08	19,32	12,51	22,68
25_B	bouwplan 5	4,50	22,06	19,34	12,51	22,67
128_C	bouwplan 33	7,50	21,95	19,22	12,34	22,54
51_B	bouwplan 11	4,50	21,82	19,15	12,25	22,44
55_B	bouwplan 12	4,50	21,83	19,13	12,25	22,44
19_B	bouwplan 4	4,50	21,77	19,05	12,20	22,38
207_A	bouwplan 56	1,50	21,68	19,16	12,14	22,35
15_D	bouwplan 3	10,50	21,72	19,01	12,17	22,33
72_C	bouwplan 15	7,50	21,73	19,01	12,12	22,32
63_D	bouwplan 14	10,50	21,73	18,97	12,00	22,28
20_B	bouwplan 4	4,50	21,64	18,89	12,07	22,24
47_B	bouwplan 10	4,50	21,59	18,93	12,02	22,21
194_B	bouwplan 52	4,50	21,70	18,95	11,74	22,18
29_A	bouwplan 6	1,50	21,56	18,90	12,00	22,18
160_B	bouwplan 41	4,50	21,60	18,84	11,88	22,15
157_B	bouwplan 40	4,50	21,53	18,72	11,81	22,07
68_B	bouwplan 15	4,50	21,46	18,74	11,86	22,06
61_B	bouwplan 14	4,50	21,47	18,75	11,81	22,05
30_A	bouwplan 6	1,50	21,42	18,73	11,86	22,04
33_B	bouwplan 7	4,50	21,43	18,74	11,82	22,03
18_B	bouwplan 3	4,50	21,41	18,69	11,84	22,02
28_A	bouwplan 5	1,50	21,41	18,72	11,84	22,02
196_B	bouwplan 53	4,50	21,47	18,73	11,71	22,01
63_B	bouwplan 14	4,50	21,45	18,70	11,74	22,00
50_B	bouwplan 11	4,50	21,36	18,73	11,80	21,99
41_B	bouwplan 9	4,50	21,36	18,75	11,76	21,98
67_C	bouwplan 15	7,50	21,39	18,62	11,72	21,95
169_C	bouwplan 44	7,50	21,38	18,61	11,69	21,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_C	bouwplan 9	7,50	21,30	18,69	11,73	21,93
72_B	bouwplan 15	4,50	21,30	18,59	11,70	21,90
156_A	bouwplan 40	1,50	21,28	18,59	11,55	21,84
69_C	bouwplan 15	7,50	21,24	18,55	11,61	21,83
17_B	bouwplan 3	4,50	21,15	18,42	11,58	21,75
192_C	bouwplan 52	7,50	21,22	18,47	11,39	21,74
44_C	bouwplan 9	7,50	21,11	18,38	11,53	21,71
170_B	bouwplan 44	4,50	21,16	18,42	11,39	21,70
138_C	bouwplan 36	7,50	21,10	18,35	11,44	21,67
64_D	bouwplan 14	10,50	21,09	18,36	11,46	21,67
112_C	bouwplan 27	7,50	21,03	18,31	11,45	21,63
37_A	bouwplan 8	1,50	21,00	18,38	11,39	21,62
6_A	bouwplan 1	1,50	20,99	18,29	11,44	21,61
62_A	bouwplan 14	1,50	21,00	18,32	11,38	21,60
59_C	bouwplan 13	7,50	20,95	18,21	11,37	21,55
166_B	bouwplan 43	4,50	21,00	18,22	11,27	21,54
8_B	bouwplan 2	4,50	20,86	18,16	11,31	21,48
135_C	bouwplan 35	7,50	20,89	18,11	11,25	21,46
44_B	bouwplan 9	4,50	20,82	18,11	11,23	21,42
80_C	bouwplan 17	7,50	20,83	18,02	11,14	21,38
136_C	bouwplan 35	7,50	20,79	18,03	11,16	21,37
10_D	bouwplan 2	10,50	20,65	17,85	11,08	21,24
40_B	bouwplan 8	4,50	20,64	17,95	11,04	21,24
36_C	bouwplan 7	7,50	20,65	17,90	11,03	21,23
41_A	bouwplan 9	1,50	20,57	17,99	10,98	21,20
47_A	bouwplan 10	1,50	20,57	17,94	11,00	21,20
113_C	bouwplan 28	7,50	20,57	17,84	10,96	21,16
110_C	bouwplan 27	7,50	20,51	17,87	10,93	21,13
143_C	bouwplan 37	7,50	20,58	17,76	10,90	21,13
209_C	bouwplan 56	7,50	20,55	17,84	10,74	21,08
31_C	bouwplan 6	7,50	20,46	17,72	10,91	21,07
46_C	bouwplan 10	7,50	20,44	17,74	10,89	21,06
76_C	bouwplan 16	7,50	20,53	17,69	10,80	21,06
32_B	bouwplan 6	4,50	20,46	17,75	10,83	21,05
110_B	bouwplan 27	4,50	20,40	17,75	10,83	21,02
70_D	bouwplan 15	10,50	20,42	17,71	10,81	21,02
40_C	bouwplan 8	7,50	20,38	17,67	10,80	20,99
33_C	bouwplan 7	7,50	20,36	17,68	10,75	20,96
51_A	bouwplan 11	1,50	20,32	17,68	10,76	20,95
67_B	bouwplan 15	4,50	20,34	17,60	10,67	20,91
75_C	bouwplan 16	7,50	20,30	17,48	10,61	20,84
162_A	bouwplan 41	1,50	20,32	17,64	10,39	20,82
15_C	bouwplan 3	7,50	20,18	17,42	10,62	20,78
149_C	bouwplan 38	7,50	20,21	17,38	10,54	20,76
25_A	bouwplan 5	1,50	20,13	17,43	10,59	20,75
134_C	bouwplan 35	7,50	20,18	17,39	10,51	20,74
21_D	bouwplan 4	10,50	20,16	17,36	10,56	20,74
33_A	bouwplan 7	1,50	20,12	17,48	10,53	20,74
36_B	bouwplan 7	4,50	20,13	17,41	10,53	20,73
59_B	bouwplan 13	4,50	20,12	17,42	10,54	20,73
193_A	bouwplan 52	1,50	20,13	17,46	10,17	20,63
32_C	bouwplan 6	7,50	20,05	17,31	10,41	20,63
130_C	bouwplan 34	7,50	19,87	17,14	10,22	20,45
64_C	bouwplan 14	7,50	19,86	17,12	10,21	20,44
63_A	bouwplan 14	1,50	19,86	17,16	10,15	20,43
65_D	bouwplan 14	10,50	19,84	17,13	10,21	20,43
129_B	bouwplan 34	4,50	19,85	17,09	10,15	20,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_A	bouwplan 14	1,50	19,76	17,08	10,12	20,35
68_A	bouwplan 15	1,50	19,74	17,05	10,14	20,34
102_F	bouwplan 24	16,50	19,68	17,05	10,12	20,31
155_A	bouwplan 40	1,50	19,77	17,09	9,95	20,31
69_B	bouwplan 15	4,50	19,65	16,94	9,99	20,23
154_C	bouwplan 39	7,50	19,67	16,88	9,94	20,21
151_C	bouwplan 38	7,50	19,62	16,82	10,00	20,19
20_A	bouwplan 4	1,50	19,57	16,85	10,01	20,18
205_C	bouwplan 55	7,50	19,59	16,83	9,96	20,17
150_B	bouwplan 38	4,50	19,56	16,76	9,88	20,11
116_C	bouwplan 29	7,50	19,49	16,73	9,89	20,08
112_B	bouwplan 27	4,50	19,49	16,73	9,87	20,07
40_A	bouwplan 8	1,50	19,45	16,81	9,86	20,07
31_B	bouwplan 6	4,50	19,45	16,73	9,90	20,06
209_B	bouwplan 56	4,50	19,53	16,82	9,67	20,05
158_B	bouwplan 40	4,50	19,51	16,73	9,73	20,04
72_A	bouwplan 15	1,50	19,41	16,74	9,84	20,03
55_A	bouwplan 12	1,50	19,41	16,75	9,81	20,02
13_A	bouwplan 2	1,50	19,40	16,65	9,83	20,00
145_C	bouwplan 37	7,50	19,41	16,63	9,76	19,98
102_E	bouwplan 24	13,50	19,33	16,72	9,78	19,97
46_B	bouwplan 10	4,50	19,34	16,65	9,79	19,96
170_A	bouwplan 44	1,50	19,38	16,70	9,63	19,94
76_B	bouwplan 16	4,50	19,40	16,58	9,67	19,93
132_C	bouwplan 34	7,50	19,25	16,45	9,60	19,81
65_C	bouwplan 14	7,50	19,23	16,49	9,59	19,81
143_B	bouwplan 37	4,50	19,24	16,44	9,54	19,79
137_C	bouwplan 36	7,50	19,24	16,45	9,53	19,78
15_B	bouwplan 3	4,50	19,16	16,43	9,60	19,77
27_C	bouwplan 5	7,50	19,17	16,42	9,58	19,76
160_A	bouwplan 41	1,50	19,17	16,44	9,43	19,72
169_B	bouwplan 44	4,50	19,15	16,37	9,44	19,70
192_B	bouwplan 52	4,50	19,19	16,43	9,35	19,70
144_C	bouwplan 37	7,50	19,13	16,37	9,43	19,69
14_A	bouwplan 2	1,50	19,09	16,32	9,52	19,68
5_D	bouwplan 1	10,50	19,07	16,33	9,50	19,67
148_C	bouwplan 38	7,50	19,09	16,25	9,43	19,64
196_A	bouwplan 53	1,50	19,08	16,38	9,30	19,62
79_C	bouwplan 17	7,50	19,08	16,27	9,34	19,61
85_C	bouwplan 19	7,50	19,02	16,37	9,36	19,61
32_A	bouwplan 6	1,50	19,00	16,33	9,38	19,60
134_B	bouwplan 35	4,50	19,02	16,21	9,35	19,57
75_B	bouwplan 16	4,50	19,01	16,19	9,32	19,55
70_C	bouwplan 15	7,50	18,96	16,22	9,32	19,54
111_C	bouwplan 27	7,50	18,92	16,19	9,27	19,50
80_B	bouwplan 17	4,50	18,94	16,12	9,24	19,48
17_A	bouwplan 3	1,50	18,87	16,14	9,30	19,47
73_C	bouwplan 16	7,50	18,90	16,17	9,21	19,47
64_B	bouwplan 14	4,50	18,88	16,16	9,22	19,46
19_A	bouwplan 4	1,50	18,84	16,09	9,26	19,44
65_B	bouwplan 14	4,50	18,84	16,12	9,21	19,43
115_B	bouwplan 29	4,50	18,75	16,01	9,17	19,35
89_C	bouwplan 20	7,50	18,69	16,07	9,11	19,32
27_B	bouwplan 5	4,50	18,71	15,99	9,12	19,31
36_A	bouwplan 7	1,50	18,68	16,01	9,09	19,29
84_C	bouwplan 18	7,50	18,78	15,93	9,01	19,29
67_A	bouwplan 15	1,50	18,66	15,96	9,02	19,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
44_A	bouwplan 9	1,50	18,51	15,79	8,92	19,11
128_B	bouwplan 33	4,50	18,48	15,69	8,84	19,05
168_B	bouwplan 44	4,50	18,50	15,70	8,79	19,04
81_C	bouwplan 18	7,50	18,43	15,77	8,80	19,03
154_B	bouwplan 39	4,50	18,48	15,69	8,71	19,01
50_A	bouwplan 11	1,50	18,37	15,70	8,79	18,99
10_C	bouwplan 2	7,50	18,38	15,60	8,82	18,97
157_A	bouwplan 40	1,50	18,42	15,65	8,69	18,96
126_C	bouwplan 33	7,50	18,38	15,60	8,69	18,93
149_B	bouwplan 38	4,50	18,28	15,45	8,57	18,81
21_C	bouwplan 4	7,50	18,23	15,42	8,62	18,80
5_C	bouwplan 1	7,50	18,18	15,44	8,60	18,78
194_A	bouwplan 52	1,50	18,29	15,54	8,34	18,77
138_B	bouwplan 36	4,50	18,21	15,41	8,49	18,75
58_C	bouwplan 13	7,50	18,07	15,33	8,45	18,66
77_C	bouwplan 17	7,50	18,06	15,38	8,42	18,65
54_C	bouwplan 12	7,50	18,05	15,28	8,43	18,63
161_A	bouwplan 41	1,50	18,03	15,25	8,38	18,60
140_B	bouwplan 36	4,50	17,94	15,13	8,29	18,50
46_A	bouwplan 10	1,50	17,86	15,20	8,31	18,49
146_C	bouwplan 37	7,50	17,90	15,04	8,28	18,46
140_C	bouwplan 36	7,50	17,90	15,08	8,23	18,45
31_A	bouwplan 6	1,50	17,81	15,13	8,26	18,43
131_C	bouwplan 34	7,50	17,87	15,05	8,21	18,42
69_A	bouwplan 15	1,50	17,83	15,16	8,16	18,42
114_B	bouwplan 28	4,50	17,74	15,06	8,16	18,35
71_D	bouwplan 15	10,50	17,75	15,04	8,12	18,34
70_B	bouwplan 15	4,50	17,75	15,02	8,10	18,33
79_B	bouwplan 17	4,50	17,77	14,95	7,99	18,29
166_A	bouwplan 43	1,50	17,68	14,90	7,97	18,23
18_A	bouwplan 3	1,50	17,63	14,84	8,05	18,22
92_C	bouwplan 20	7,50	17,61	14,85	7,93	18,17
27_A	bouwplan 5	1,50	17,48	14,81	7,91	18,10
158_A	bouwplan 40	1,50	17,53	14,85	7,79	18,09
209_A	bouwplan 56	1,50	17,54	14,88	7,71	18,08
26_C	bouwplan 5	7,50	17,46	14,71	7,88	18,06
116_B	bouwplan 29	4,50	17,47	14,69	7,87	18,05
135_B	bouwplan 35	4,50	17,49	14,64	7,81	18,03
132_B	bouwplan 34	4,50	17,47	14,64	7,79	18,01
148_B	bouwplan 38	4,50	17,47	14,64	7,76	18,00
205_B	bouwplan 55	4,50	17,40	14,62	7,75	17,97
58_B	bouwplan 13	4,50	17,38	14,65	7,76	17,97
85_B	bouwplan 19	4,50	17,37	14,64	7,71	17,95
64_A	bouwplan 14	1,50	17,32	14,64	7,67	17,91
5_B	bouwplan 1	4,50	17,28	14,58	7,71	17,89
54_B	bouwplan 12	4,50	17,30	14,57	7,69	17,89
8_A	bouwplan 2	1,50	17,28	14,53	7,73	17,89
65_A	bouwplan 14	1,50	17,28	14,59	7,65	17,87
127_C	bouwplan 33	7,50	17,23	14,41	7,58	17,79
95_C	bouwplan 22	7,50	17,22	14,40	7,58	17,78
84_B	bouwplan 18	4,50	17,20	14,37	7,47	17,73
124_C	bouwplan 32	7,50	17,16	14,36	7,49	17,71
88_C	bouwplan 19	7,50	17,16	14,32	7,40	17,68
114_C	bouwplan 28	7,50	17,09	14,33	7,47	17,67
137_B	bouwplan 36	4,50	17,13	14,31	7,39	17,66
141_C	bouwplan 36	7,50	17,12	14,29	7,40	17,65
146_B	bouwplan 37	4,50	17,10	14,24	7,47	17,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	bouwplan 2	4,50	17,03	14,32	7,48	17,64
71_B	bouwplan 15	4,50	17,06	14,33	7,42	17,64
26_B	bouwplan 5	4,50	17,00	14,27	7,42	17,60
201_C	bouwplan 54	7,50	17,03	14,19	7,30	17,56
78_C	bouwplan 17	7,50	16,95	14,35	7,31	17,56
102_D	bouwplan 24	10,50	16,87	14,21	7,30	17,49
71_C	bouwplan 15	7,50	16,90	14,18	7,27	17,49
75_A	bouwplan 16	1,50	16,92	14,15	7,27	17,49
151_B	bouwplan 38	4,50	16,90	14,08	7,25	17,46
76_A	bouwplan 16	1,50	16,89	14,13	7,21	17,45
130_B	bouwplan 34	4,50	16,87	14,10	7,16	17,42
208_B	bouwplan 56	4,50	16,90	14,12	7,06	17,41
125_C	bouwplan 33	7,50	16,83	14,04	7,17	17,39
82_C	bouwplan 18	7,50	16,78	14,16	7,16	17,39
208_C	bouwplan 56	7,50	16,89	14,07	7,02	17,38
80_A	bouwplan 17	1,50	16,79	14,02	7,15	17,36
96_C	bouwplan 22	7,50	16,76	13,88	7,12	17,30
113_B	bouwplan 28	4,50	16,73	13,91	7,09	17,29
24_C	bouwplan 4	7,50	16,70	13,94	7,08	17,28
131_B	bouwplan 34	4,50	16,68	13,87	7,02	17,24
145_B	bouwplan 37	4,50	16,69	13,88	6,99	17,23
21_B	bouwplan 4	4,50	16,65	13,89	7,04	17,23
134_A	bouwplan 35	1,50	16,68	13,87	6,98	17,22
126_B	bouwplan 33	4,50	16,63	13,78	6,94	17,17
73_B	bouwplan 16	4,50	16,63	13,83	6,88	17,16
59_A	bouwplan 13	1,50	16,52	13,87	6,92	17,13
129_A	bouwplan 34	1,50	16,47	13,69	6,78	17,02
83_C	bouwplan 18	7,50	16,51	13,68	6,70	17,01
200_C	bouwplan 54	7,50	16,40	13,67	6,79	16,99
136_B	bouwplan 35	4,50	16,44	13,61	6,74	16,98
70_A	bouwplan 15	1,50	16,39	13,71	6,75	16,98
192_A	bouwplan 52	1,50	16,40	13,64	6,56	16,91
144_B	bouwplan 37	4,50	16,33	13,55	6,57	16,86
143_A	bouwplan 37	1,50	16,29	13,49	6,56	16,83
15_A	bouwplan 3	1,50	16,19	13,44	6,64	16,80
23_C	bouwplan 4	7,50	16,17	13,37	6,50	16,72
24_B	bouwplan 4	4,50	16,11	13,39	6,50	16,70
54_A	bouwplan 12	1,50	16,09	13,41	6,48	16,69
83_B	bouwplan 18	4,50	16,16	13,37	6,36	16,68
58_A	bouwplan 13	1,50	16,07	13,38	6,45	16,67
112_A	bouwplan 27	1,50	16,09	13,29	6,46	16,66
73_A	bouwplan 16	1,50	16,05	13,35	6,34	16,62
111_B	bouwplan 27	4,50	16,03	13,28	6,35	16,59
12_D	bouwplan 2	10,50	15,99	13,20	6,37	16,56
89_B	bouwplan 20	4,50	15,96	13,21	6,31	16,53
110_A	bouwplan 27	1,50	15,93	13,19	6,34	16,52
201_B	bouwplan 54	4,50	15,96	13,15	6,22	16,49
167_C	bouwplan 43	7,50	15,96	13,14	5,96	16,41
77_B	bouwplan 17	4,50	15,87	13,07	6,14	16,41
81_B	bouwplan 18	4,50	15,83	13,04	6,11	16,37
115_A	bouwplan 29	1,50	15,71	12,94	6,12	16,30
124_B	bouwplan 32	4,50	15,72	12,91	6,04	16,27
88_B	bouwplan 19	4,50	15,73	12,92	6,01	16,27
26_A	bouwplan 5	1,50	15,64	12,96	6,06	16,25
23_B	bouwplan 4	4,50	15,62	12,86	5,97	16,19
139_B	bouwplan 36	4,50	15,64	12,85	5,92	16,18
150_A	bouwplan 38	1,50	15,64	12,81	5,94	16,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_A	bouwplan 15	1,50	15,57	12,89	5,93	16,16
128_A	bouwplan 33	1,50	15,55	12,75	5,90	16,11
135_A	bouwplan 35	1,50	15,56	12,71	5,90	16,11
12_C	bouwplan 2	7,50	15,51	12,74	5,89	16,09
96_B	bouwplan 22	4,50	15,52	12,66	5,88	16,07
85_A	bouwplan 19	1,50	15,46	12,74	5,78	16,03
95_B	bouwplan 22	4,50	15,48	12,64	5,84	16,03
133_C	bouwplan 35	7,50	15,45	12,63	5,73	15,98
172_C	bouwplan 44	7,50	15,44	12,60	5,47	15,89
205_A	bouwplan 55	1,50	15,30	12,54	5,66	15,87
123_C	bouwplan 32	7,50	15,29	12,46	5,61	15,83
149_A	bouwplan 38	1,50	15,22	12,41	5,46	15,74
153_B	bouwplan 39	4,50	15,20	12,38	5,51	15,74
89_A	bouwplan 20	1,50	15,14	12,43	5,49	15,72
77_A	bouwplan 17	1,50	15,12	12,40	5,41	15,68
123_B	bouwplan 32	4,50	15,13	12,30	5,45	15,67
92_B	bouwplan 20	4,50	15,13	12,32	5,43	15,67
202_C	bouwplan 54	7,50	15,13	12,28	5,42	15,66
169_A	bouwplan 44	1,50	15,10	12,34	5,37	15,65
118_C	bouwplan 30	7,50	15,10	12,23	5,43	15,64
142_C	bouwplan 36	7,50	15,09	12,26	5,33	15,61
86_C	bouwplan 19	7,50	15,01	12,33	5,35	15,60
3_D	bouwplan 1	10,50	14,98	12,21	5,37	15,56
140_A	bouwplan 36	1,50	14,95	12,14	5,25	15,49
12_B	bouwplan 2	4,50	14,89	12,17	5,28	15,48
147_C	bouwplan 38	7,50	14,87	12,02	5,26	15,43
141_B	bouwplan 36	4,50	14,89	12,07	5,17	15,42
10_A	bouwplan 2	1,50	14,75	12,07	5,20	15,37
167_B	bouwplan 43	4,50	14,83	12,05	4,84	15,29
81_A	bouwplan 18	1,50	14,61	11,87	4,88	15,16
108_C	bouwplan 26	7,50	14,51	11,79	4,92	15,11
206_C	bouwplan 55	7,50	14,57	11,74	4,85	15,10
172_B	bouwplan 44	4,50	14,60	11,80	4,67	15,07
79_A	bouwplan 17	1,50	14,50	11,71	4,83	15,06
142_B	bouwplan 36	4,50	14,50	11,66	4,74	15,02
133_B	bouwplan 35	4,50	14,45	11,62	4,72	14,98
148_A	bouwplan 38	1,50	14,40	11,57	4,66	14,93
146_A	bouwplan 37	1,50	14,38	11,52	4,72	14,92
24_D	bouwplan 4	10,50	14,34	11,60	4,66	14,91
131_A	bouwplan 34	1,50	14,34	11,55	4,65	14,89
91_C	bouwplan 20	7,50	14,32	11,52	4,61	14,86
132_A	bouwplan 34	1,50	14,32	11,48	4,60	14,85
87_C	bouwplan 19	7,50	14,33	11,51	4,57	14,85
23_D	bouwplan 4	10,50	14,21	11,42	4,47	14,75
139_C	bouwplan 36	7,50	14,19	11,33	4,38	14,69
168_A	bouwplan 44	1,50	14,12	11,34	4,39	14,66
117_C	bouwplan 30	7,50	14,02	11,23	4,44	14,61
138_A	bouwplan 36	1,50	13,92	11,10	4,18	14,45
151_A	bouwplan 38	1,50	13,88	11,05	4,19	14,42
200_B	bouwplan 54	4,50	13,84	11,06	4,19	14,41
96_A	bouwplan 22	1,50	13,85	11,03	4,21	14,41
21_A	bouwplan 4	1,50	13,80	11,02	4,20	14,38
137_A	bouwplan 36	1,50	13,82	11,03	4,06	14,35
84_A	bouwplan 18	1,50	13,78	11,00	4,13	14,35
3_C	bouwplan 1	7,50	13,72	10,99	4,11	14,31
114_A	bouwplan 28	1,50	13,66	10,91	4,05	14,25
153_A	bouwplan 39	1,50	13,68	10,88	3,94	14,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
116_A	bouwplan 29	1,50	13,62	10,79	3,99	14,18
130_A	bouwplan 34	1,50	13,57	10,78	3,86	14,11
154_A	bouwplan 39	1,50	13,56	10,80	3,78	14,09
23_A	bouwplan 4	1,50	13,51	10,81	3,85	14,09
126_A	bouwplan 33	1,50	13,53	10,67	3,82	14,06
202_B	bouwplan 54	4,50	13,52	10,72	3,80	14,06
201_A	bouwplan 54	1,50	13,45	10,66	3,74	13,99
87_B	bouwplan 19	4,50	13,37	10,57	3,59	13,89
90_C	bouwplan 20	7,50	13,28	10,58	3,70	13,89
123_A	bouwplan 32	1,50	13,33	10,53	3,62	13,87
208_A	bouwplan 56	1,50	13,23	10,47	3,47	13,77
113_A	bouwplan 28	1,50	13,17	10,30	3,52	13,71
125_B	bouwplan 33	4,50	13,13	10,29	3,41	13,66
106_C	bouwplan 25	7,50	13,06	10,26	3,45	13,63
78_B	bouwplan 17	4,50	13,06	10,31	3,28	13,59
118_B	bouwplan 30	4,50	12,99	10,12	3,32	13,53
91_B	bouwplan 20	4,50	12,95	10,15	3,23	13,49
86_B	bouwplan 19	4,50	12,89	10,12	3,18	13,44
136_A	bouwplan 35	1,50	12,86	10,02	3,17	13,40
204_C	bouwplan 55	7,50	12,92	10,05	3,04	13,39
124_A	bouwplan 32	1,50	12,71	9,90	3,01	13,25
111_A	bouwplan 27	1,50	12,66	9,86	2,96	13,21
92_A	bouwplan 20	1,50	12,58	9,82	2,93	13,15
24_A	bouwplan 4	1,50	12,52	9,82	2,87	13,11
88_A	bouwplan 19	1,50	12,48	9,72	2,86	13,06
82_B	bouwplan 18	4,50	12,52	9,75	2,75	13,05
133_A	bouwplan 35	1,50	12,41	9,60	2,70	12,95
145_A	bouwplan 37	1,50	12,30	9,46	2,61	12,84
90_A	bouwplan 20	1,50	12,22	9,55	2,58	12,82
206_B	bouwplan 55	4,50	12,21	9,41	2,44	12,73
141_A	bouwplan 36	1,50	12,14	9,35	2,39	12,67
142_A	bouwplan 36	1,50	12,08	9,26	2,34	12,61
109_C	bouwplan 26	7,50	11,98	9,25	2,36	12,57
144_A	bouwplan 37	1,50	12,03	9,22	2,30	12,56
3_B	bouwplan 1	4,50	11,91	9,27	2,32	12,53
74_C	bouwplan 16	7,50	12,05	9,19	2,05	12,49
95_A	bouwplan 22	1,50	11,82	8,97	2,16	12,37
147_B	bouwplan 38	4,50	11,81	8,95	2,13	12,35
127_B	bouwplan 33	4,50	11,75	8,87	2,01	12,26
200_A	bouwplan 54	1,50	11,66	8,88	2,00	12,22
83_A	bouwplan 18	1,50	11,64	8,89	2,02	12,22
108_B	bouwplan 26	4,50	11,67	8,77	2,01	12,20
204_B	bouwplan 55	4,50	11,71	8,89	1,85	12,20
86_A	bouwplan 19	1,50	11,57	8,85	1,87	12,13
90_B	bouwplan 20	4,50	11,46	8,70	1,85	12,04
102_C	bouwplan 24	7,50	11,44	8,55	1,77	11,97
2_B	bouwplan 1	4,50	11,31	8,53	1,75	11,90
172_A	bouwplan 44	1,50	11,37	8,61	1,53	11,88
122_C	bouwplan 31	7,50	11,30	8,38	1,60	11,82
78_A	bouwplan 17	1,50	11,20	8,47	1,41	11,73
147_A	bouwplan 38	1,50	11,20	8,36	1,46	11,72
139_A	bouwplan 36	1,50	11,16	8,37	1,37	11,68
167_A	bouwplan 43	1,50	11,14	8,37	1,24	11,63
2_A	bouwplan 1	1,50	10,84	8,10	1,28	11,44
74_B	bouwplan 16	4,50	10,96	8,14	0,99	11,42
202_A	bouwplan 54	1,50	10,82	8,05	1,17	11,39
100_C	bouwplan 24	7,50	10,83	7,94	1,08	11,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_C	bouwplan 23	7,50	10,80	7,84	1,04	11,29
82_A	bouwplan 18	1,50	10,49	7,76	0,73	11,03
93_B	bouwplan 21	4,50	10,50	7,63	0,78	11,02
93_C	bouwplan 21	7,50	10,44	7,51	0,72	10,95
100_D	bouwplan 24	10,50	10,39	7,56	0,68	10,92
125_A	bouwplan 33	1,50	10,36	7,53	0,62	10,89
106_B	bouwplan 25	4,50	10,29	7,38	0,65	10,83
206_A	bouwplan 55	1,50	10,02	7,26	0,24	10,55
98_B	bouwplan 23	4,50	10,05	7,14	0,30	10,55
5_A	bouwplan 1	1,50	9,91	7,24	0,28	10,51
108_A	bouwplan 26	1,50	9,75	6,88	0,10	10,29
204_A	bouwplan 55	1,50	9,73	6,96	-0,09	10,25
100_B	bouwplan 24	4,50	9,60	6,72	-0,16	10,11
94_C	bouwplan 21	7,50	9,50	6,58	-0,23	10,01
105_C	bouwplan 25	7,50	9,47	6,56	-0,25	9,98
74_A	bouwplan 16	1,50	9,50	6,74	-0,45	9,98
118_A	bouwplan 30	1,50	9,36	6,45	-0,31	9,89
9_B	bouwplan 2	4,50	9,26	6,51	-0,29	9,87
94_B	bouwplan 21	4,50	9,26	6,38	-0,45	9,78
109_B	bouwplan 26	4,50	9,19	6,29	-0,47	9,72
3_A	bouwplan 1	1,50	9,10	6,45	-0,53	9,70
101_C	bouwplan 24	7,50	9,13	6,23	-0,54	9,66
102_B	bouwplan 24	4,50	9,08	6,16	-0,60	9,60
127_A	bouwplan 33	1,50	8,99	6,18	-0,75	9,52
152_C	bouwplan 38	7,50	8,96	6,05	-0,75	9,48
97_C	bouwplan 23	7,50	8,84	5,87	-0,81	9,36
152_B	bouwplan 38	4,50	8,81	5,93	-0,87	9,34
105_B	bouwplan 25	4,50	8,79	5,89	-0,92	9,31
87_A	bouwplan 19	1,50	8,62	5,86	-1,03	9,19
11_B	bouwplan 2	4,50	8,58	5,79	-0,99	9,17
103_C	bouwplan 24	7,50	8,61	5,66	-1,16	9,10
122_B	bouwplan 31	4,50	8,52	5,66	-1,22	9,04
203_C	bouwplan 55	7,50	8,38	5,52	-1,69	8,80
101_B	bouwplan 24	4,50	8,25	5,36	-1,42	8,78
203_B	bouwplan 55	4,50	8,23	5,41	-1,86	8,65
91_A	bouwplan 20	1,50	8,05	5,28	-1,58	8,62
152_A	bouwplan 38	1,50	8,01	5,21	-1,66	8,56
100_A	bouwplan 24	1,50	7,95	5,11	-1,79	8,47
12_A	bouwplan 2	1,50	7,83	5,13	-1,91	8,39
106_A	bouwplan 25	1,50	7,80	4,92	-1,84	8,34
97_B	bouwplan 23	4,50	7,75	4,79	-1,88	8,28
99_A	bouwplan 24	1,50	7,69	4,82	-1,95	8,24
93_A	bouwplan 21	1,50	7,65	4,82	-2,06	8,18
103_B	bouwplan 24	4,50	7,46	4,56	-2,29	7,97
99_B	bouwplan 24	4,50	7,41	4,49	-2,26	7,94
102_A	bouwplan 24	1,50	7,34	4,47	-2,36	7,87
16_C	bouwplan 3	7,50	7,09	4,29	-2,47	7,68
94_A	bouwplan 21	1,50	7,14	4,32	-2,55	7,68
98_A	bouwplan 23	1,50	7,01	4,18	-2,75	7,53
203_A	bouwplan 55	1,50	7,05	4,31	-3,00	7,50
99_C	bouwplan 24	7,50	6,96	4,02	-2,74	7,47
2_C	bouwplan 1	7,50	6,89	4,05	-2,69	7,46
11_A	bouwplan 2	1,50	6,70	3,98	-2,86	7,31
4_B	bouwplan 1	4,50	6,66	3,86	-2,91	7,25
101_A	bouwplan 24	1,50	6,62	3,81	-3,06	7,17
2_D	bouwplan 1	10,50	6,48	3,64	-3,10	7,05
16_B	bouwplan 3	4,50	6,33	3,58	-3,22	6,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstraat/Zonstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_A	bouwplan 26	1,50	6,38	3,50	-3,28	6,92
11_C	bouwplan 2	7,50	6,25	3,41	-3,32	6,83
121_C	bouwplan 31	7,50	6,25	3,33	-3,45	6,77
105_A	bouwplan 25	1,50	5,77	2,92	-3,97	6,29
117_A	bouwplan 30	1,50	5,66	2,74	-4,03	6,18
104_A	bouwplan 25	1,50	5,60	2,72	-4,03	6,15
9_A	bouwplan 2	1,50	5,49	2,79	-4,06	6,11
4_A	bouwplan 1	1,50	5,34	2,57	-4,23	5,93
103_A	bouwplan 24	1,50	5,40	2,54	-4,33	5,92
103_D	bouwplan 24	10,50	5,38	2,47	-4,57	5,82
121_B	bouwplan 31	4,50	5,13	2,26	-4,57	5,66
4_D	bouwplan 1	10,50	5,05	2,20	-4,54	5,62
4_C	bouwplan 1	7,50	5,02	2,18	-4,57	5,59
104_B	bouwplan 25	4,50	4,36	1,42	-5,36	4,87
121_A	bouwplan 31	1,50	4,16	1,33	-5,52	4,70
16_A	bouwplan 3	1,50	3,91	1,21	-5,63	4,53
9_C	bouwplan 2	7,50	3,40	0,56	-6,17	3,98
153_C	bouwplan 39	7,50	3,28	0,31	-6,32	3,82
199_C	bouwplan 54	7,50	3,22	0,34	-6,74	3,67
104_C	bouwplan 25	7,50	2,94	-0,03	-6,87	3,41
119_C	bouwplan 31	7,50	2,77	-0,25	-6,90	3,27
199_B	bouwplan 54	4,50	2,79	-0,05	-7,20	3,24
199_A	bouwplan 54	1,50	2,51	-0,22	-7,38	3,01
11_D	bouwplan 2	10,50	2,16	-0,73	-7,41	2,73
122_A	bouwplan 31	1,50	2,00	-0,81	-7,70	2,54
99_D	bouwplan 24	10,50	1,94	-0,95	-7,98	2,40
101_F	bouwplan 24	10,50	0,25	-2,59	-9,88	0,65
101_E	bouwplan 24	13,50	0,13	-2,72	-10,00	0,53
101_D	bouwplan 24	10,50	0,09	-2,77	-10,03	0,49
103_E	bouwplan 24	13,50	-1,79	-4,69	-11,92	-1,40
117_B	bouwplan 30	4,50	-2,32	-5,15	-12,44	-1,91
119_B	bouwplan 31	4,50	-3,62	-6,53	-13,52	-3,16
9_D	bouwplan 2	10,50	-5,48	-8,56	-15,08	-4,97
16_D	bouwplan 3	10,50	-5,85	-8,91	-15,44	-5,33
97_A	bouwplan 23	1,50	-8,89	-11,91	-18,48	-8,36
22_D	bouwplan 4	10,50	-9,35	-12,40	-18,94	-8,83
22_C	bouwplan 4	7,50	-9,57	-12,59	-19,16	-9,04
22_B	bouwplan 4	4,50	-10,03	-13,00	-19,62	-9,49
22_A	bouwplan 4	1,50	-11,90	-14,86	-21,49	-11,36
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
120_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
120_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
120_C	bouwplan 31	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
97_B	bouwplan 23	4,50	62,52	59,78	52,88	63,10
97_A	bouwplan 23	1,50	62,39	59,67	52,76	62,98
97_C	bouwplan 23	7,50	62,03	59,30	52,40	62,61
107_B	bouwplan 26	4,50	60,87	58,37	51,30	61,53
107_C	bouwplan 26	7,50	60,61	58,12	51,04	61,27
107_A	bouwplan 26	1,50	60,48	58,00	50,92	61,15
109_B	bouwplan 26	4,50	51,77	49,25	42,20	52,43
104_C	bouwplan 25	7,50	51,43	49,09	41,91	52,15
109_C	bouwplan 26	7,50	51,28	48,78	41,71	51,94
104_B	bouwplan 25	4,50	51,22	48,86	41,70	51,93
109_A	bouwplan 26	1,50	51,08	48,57	41,50	51,74
104_A	bouwplan 25	1,50	49,19	46,85	39,68	49,91
93_C	bouwplan 21	7,50	43,67	41,13	34,09	44,32
93_B	bouwplan 21	4,50	43,01	40,48	33,42	43,66
93_A	bouwplan 21	1,50	40,38	37,88	30,82	41,04
103_F	bouwplan 24	16,50	40,12	37,63	30,56	40,79
105_C	bouwplan 25	7,50	39,19	36,89	29,68	39,92
103_E	bouwplan 24	13,50	38,71	36,13	29,09	39,34
106_C	bouwplan 25	7,50	38,63	36,05	29,03	39,26
98_C	bouwplan 23	7,50	38,03	35,23	28,36	38,58
105_B	bouwplan 25	4,50	37,76	35,47	28,26	38,50
105_A	bouwplan 25	1,50	36,48	34,20	26,98	37,22
101_C	bouwplan 24	7,50	36,43	34,19	26,94	37,18
99_C	bouwplan 24	7,50	36,44	34,16	26,94	37,18
103_D	bouwplan 24	10,50	36,53	33,87	26,90	37,13
106_B	bouwplan 25	4,50	36,44	33,84	26,84	37,07
101_D	bouwplan 24	10,50	36,04	33,80	26,56	36,80
99_D	bouwplan 24	10,50	35,69	33,47	26,21	36,45
101_F	bouwplan 24	16,50	35,47	33,28	26,00	36,24
98_B	bouwplan 23	4,50	35,54	32,71	25,87	36,09
101_E	bouwplan 24	13,50	35,29	33,09	25,82	36,06
99_B	bouwplan 24	4,50	35,01	32,75	25,52	35,76
101_B	bouwplan 24	4,50	34,57	32,34	25,09	35,33
100_D	bouwplan 24	10,50	34,72	31,96	25,03	35,28
103_C	bouwplan 24	7,50	33,46	30,71	23,80	34,03
99_A	bouwplan 24	1,50	33,17	30,93	23,69	33,93
106_A	bouwplan 25	1,50	33,27	30,68	23,67	33,90
101_A	bouwplan 24	1,50	32,90	30,66	23,42	33,66
100_C	bouwplan 24	7,50	32,80	30,08	23,15	33,38
98_A	bouwplan 23	1,50	31,64	28,82	21,97	32,19
103_B	bouwplan 24	4,50	31,23	28,49	21,58	31,81
100_B	bouwplan 24	4,50	30,44	27,72	20,79	31,02
108_C	bouwplan 26	7,50	29,48	27,02	19,91	30,15
102_C	bouwplan 24	7,50	28,95	26,66	19,45	29,69
103_A	bouwplan 24	1,50	28,69	25,98	19,06	29,28
100_A	bouwplan 24	1,50	28,09	25,38	18,44	28,67
108_B	bouwplan 26	4,50	27,24	24,66	17,63	27,87
108_A	bouwplan 26	1,50	26,21	23,49	16,54	26,78
95_C	bouwplan 22	7,50	26,00	23,54	16,44	26,67
102_B	bouwplan 24	4,50	24,37	21,92	14,81	25,05
96_C	bouwplan 22	7,50	24,46	21,69	14,78	25,02
116_C	bouwplan 29	7,50	23,27	20,92	13,75	23,99
95_B	bouwplan 22	4,50	22,87	20,26	13,26	23,49
94_C	bouwplan 21	7,50	23,03	19,80	13,02	23,38
96_B	bouwplan 22	4,50	22,75	19,97	13,06	23,30
112_C	bouwplan 27	7,50	22,24	19,96	12,74	22,98
111_C	bouwplan 27	7,50	22,22	19,86	12,69	22,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
74_C	bouwplan 16	7,50	21,93	19,25	12,25	22,51
116_B	bouwplan 29	4,50	21,48	19,09	11,94	22,18
102_A	bouwplan 24	1,50	21,44	18,95	11,88	22,11
94_B	bouwplan 21	4,50	21,56	18,44	11,63	21,96
79_C	bouwplan 17	7,50	21,08	18,41	11,44	21,68
95_A	bouwplan 22	1,50	21,01	18,28	11,35	21,59
96_A	bouwplan 22	1,50	20,89	18,17	11,23	21,47
78_C	bouwplan 17	7,50	20,50	17,75	10,79	21,05
94_A	bouwplan 21	1,50	20,47	17,46	10,61	20,91
77_C	bouwplan 17	7,50	20,17	17,59	10,55	20,80
92_C	bouwplan 20	7,50	20,04	17,33	10,36	20,61
201_C	bouwplan 54	7,50	19,93	17,03	10,13	20,42
137_C	bouwplan 36	7,50	19,72	17,26	10,16	20,39
110_C	bouwplan 27	7,50	19,69	17,09	10,08	20,31
142_C	bouwplan 36	7,50	19,59	16,94	9,96	20,19
115_A	bouwplan 29	1,50	19,39	17,02	9,85	20,09
205_C	bouwplan 55	7,50	19,52	16,73	9,79	20,06
75_C	bouwplan 16	7,50	19,51	16,69	9,80	20,05
114_C	bouwplan 28	7,50	19,32	16,92	9,78	20,02
144_C	bouwplan 37	7,50	19,38	16,83	9,78	20,02
204_C	bouwplan 55	7,50	19,61	16,53	9,68	20,02
153_C	bouwplan 39	7,50	19,14	16,60	9,55	19,78
112_B	bouwplan 27	4,50	19,02	16,46	9,41	19,65
91_C	bouwplan 20	7,50	19,13	16,18	9,31	19,60
83_C	bouwplan 18	7,50	18,89	16,06	9,18	19,42
113_C	bouwplan 28	7,50	18,74	16,09	9,09	19,34
129_C	bouwplan 34	7,50	18,64	16,16	9,06	19,30
202_C	bouwplan 54	7,50	18,90	15,81	8,97	19,30
84_C	bouwplan 18	7,50	18,57	15,99	8,97	19,20
140_C	bouwplan 36	7,50	18,41	15,90	8,83	19,07
87_C	bouwplan 19	7,50	18,57	15,65	8,78	19,06
200_C	bouwplan 54	7,50	18,51	15,70	8,68	19,01
114_B	bouwplan 28	4,50	18,34	15,83	8,76	19,00
80_C	bouwplan 17	7,50	18,34	15,68	8,70	18,94
91_B	bouwplan 20	4,50	18,31	15,36	8,49	18,78
141_C	bouwplan 36	7,50	18,11	15,45	8,46	18,71
89_C	bouwplan 20	7,50	18,23	15,35	8,38	18,71
116_A	bouwplan 29	1,50	18,03	15,51	8,44	18,68
111_B	bouwplan 27	4,50	18,01	15,45	8,41	18,65
201_B	bouwplan 54	4,50	18,15	15,19	8,32	18,62
75_B	bouwplan 16	4,50	18,07	15,21	8,33	18,59
148_C	bouwplan 38	7,50	17,86	15,38	8,29	18,53
139_C	bouwplan 36	7,50	17,88	15,29	8,27	18,51
74_B	bouwplan 16	4,50	17,99	15,07	8,20	18,48
171_B	bouwplan 44	4,50	17,85	15,20	8,19	18,44
77_B	bouwplan 17	4,50	17,81	15,14	8,16	18,40
205_B	bouwplan 55	4,50	17,88	15,04	8,11	18,39
79_B	bouwplan 17	4,50	17,84	15,02	8,13	18,38
204_B	bouwplan 55	4,50	17,95	14,83	8,01	18,34
83_B	bouwplan 18	4,50	17,79	14,96	8,07	18,32
89_B	bouwplan 20	4,50	17,78	14,99	8,05	18,32
135_C	bouwplan 35	7,50	17,66	15,13	8,07	18,31
118_C	bouwplan 30	7,50	17,67	15,08	8,08	18,30
130_C	bouwplan 34	7,50	17,62	15,11	8,04	18,28
143_C	bouwplan 37	7,50	17,62	15,08	8,02	18,26
82_C	bouwplan 18	7,50	17,80	14,78	7,96	18,25
87_B	bouwplan 19	4,50	17,75	14,80	7,93	18,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
82_B	bouwplan	18	4,50	17,63	14,68	7,82	18,10
86_C	bouwplan	19	7,50	17,70	14,50	7,69	18,05
110_B	bouwplan	27	4,50	17,45	14,68	7,78	18,01
78_B	bouwplan	17	4,50	17,54	14,55	7,71	18,00
81_B	bouwplan	18	4,50	17,43	14,64	7,74	17,98
92_B	bouwplan	20	4,50	17,33	14,60	7,64	17,90
88_C	bouwplan	19	7,50	17,31	14,58	7,65	17,89
154_C	bouwplan	39	7,50	17,24	14,57	7,60	17,84
145_C	bouwplan	37	7,50	17,06	14,49	7,46	17,69
171_C	bouwplan	44	7,50	17,06	14,44	7,41	17,67
90_B	bouwplan	20	4,50	17,14	14,04	7,27	17,56
151_C	bouwplan	38	7,50	16,90	14,26	7,27	17,51
90_C	bouwplan	20	7,50	17,07	13,90	7,13	17,45
128_C	bouwplan	33	7,50	16,83	14,17	7,18	17,43
138_C	bouwplan	36	7,50	16,76	14,09	7,12	17,36
114_A	bouwplan	28	1,50	16,77	14,06	7,10	17,35
86_B	bouwplan	19	4,50	16,87	13,82	7,02	17,31
81_C	bouwplan	18	7,50	16,73	13,89	7,01	17,26
132_C	bouwplan	34	7,50	16,55	14,14	7,01	17,24
200_B	bouwplan	54	4,50	16,67	13,96	6,98	17,24
136_C	bouwplan	35	7,50	16,65	13,92	6,99	17,23
144_B	bouwplan	37	4,50	16,56	13,92	6,92	17,16
142_B	bouwplan	36	4,50	16,62	13,79	6,90	17,15
84_B	bouwplan	18	4,50	16,50	13,87	6,89	17,12
209_C	bouwplan	56	7,50	16,55	13,60	6,76	17,03
157_C	bouwplan	40	7,50	16,49	13,64	6,78	17,02
203_C	bouwplan	55	7,50	16,60	13,50	6,74	17,02
169_C	bouwplan	44	7,50	16,41	13,58	6,68	16,94
23_D	bouwplan	4	10,50	16,60	13,41	6,47	16,92
150_C	bouwplan	38	7,50	16,26	13,74	6,67	16,91
113_B	bouwplan	28	4,50	16,32	13,52	6,61	16,86
135_B	bouwplan	35	4,50	16,22	13,52	6,57	16,81
202_B	bouwplan	54	4,50	16,46	13,24	6,46	16,81
138_B	bouwplan	36	4,50	16,21	13,49	6,55	16,79
118_B	bouwplan	30	4,50	16,12	13,56	6,53	16,76
112_A	bouwplan	27	1,50	16,14	13,45	6,50	16,73
129_B	bouwplan	34	4,50	16,16	13,41	6,46	16,72
153_B	bouwplan	39	4,50	16,18	13,36	6,49	16,72
206_C	bouwplan	55	7,50	16,12	13,47	6,47	16,72
88_B	bouwplan	19	4,50	16,11	13,44	6,47	16,71
171_A	bouwplan	44	1,50	16,07	13,34	6,39	16,64
203_B	bouwplan	55	4,50	16,18	13,12	6,34	16,62
85_B	bouwplan	19	4,50	16,06	13,28	6,31	16,59
75_A	bouwplan	16	1,50	16,08	13,18	6,31	16,58
91_A	bouwplan	20	1,50	16,10	13,11	6,24	16,55
199_C	bouwplan	54	7,50	16,15	12,99	6,24	16,54
172_C	bouwplan	44	7,50	16,03	13,10	6,25	16,52
133_C	bouwplan	35	7,50	15,90	13,24	6,27	16,50
152_C	bouwplan	38	7,50	15,88	13,26	6,25	16,49
167_C	bouwplan	43	7,50	15,97	13,05	6,19	16,46
117_B	bouwplan	30	4,50	15,87	13,10	6,18	16,43
85_C	bouwplan	19	7,50	15,90	12,99	6,00	16,36
80_B	bouwplan	17	4,50	15,73	13,04	6,08	16,32
83_A	bouwplan	18	1,50	15,79	12,95	6,08	16,32
111_A	bouwplan	27	1,50	15,66	13,13	6,07	16,31
74_A	bouwplan	16	1,50	15,79	12,86	6,00	16,28
117_C	bouwplan	30	7,50	15,71	12,96	6,03	16,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
130_B	bouwplan 34	4,50	15,64	13,05	6,03	16,27	
141_B	bouwplan 36	4,50	15,72	12,94	6,02	16,27	
168_C	bouwplan 44	7,50	15,68	13,02	6,02	16,27	
209_B	bouwplan 56	4,50	15,70	12,81	5,94	16,20	
170_B	bouwplan 44	4,50	15,67	12,83	5,91	16,19	
87_A	bouwplan 19	1,50	15,69	12,76	5,88	16,17	
146_C	bouwplan 37	7,50	15,54	12,94	5,92	16,16	
128_B	bouwplan 33	4,50	15,57	12,81	5,88	16,13	
64_C	bouwplan 14	7,50	15,61	12,74	5,71	16,08	
149_C	bouwplan 38	7,50	15,42	12,86	5,82	16,06	
76_C	bouwplan 16	7,50	15,57	12,65	5,78	16,06	
90_A	bouwplan 20	1,50	15,58	12,54	5,74	16,02	
79_A	bouwplan 17	1,50	15,48	12,63	5,76	16,01	
196_C	bouwplan 53	7,50	15,30	12,89	5,74	15,99	
137_B	bouwplan 36	4,50	15,38	12,68	5,74	15,97	
127_C	bouwplan 33	7,50	15,36	12,66	5,71	15,95	
102_D	bouwplan 24	10,50	15,43	12,51	5,69	15,93	
82_A	bouwplan 18	1,50	15,45	12,51	5,66	15,93	
207_C	bouwplan 56	7,50	15,39	12,55	5,64	15,91	
134_C	bouwplan 35	7,50	15,25	12,64	5,63	15,87	
78_A	bouwplan 17	1,50	15,41	12,43	5,59	15,87	
89_A	bouwplan 20	1,50	15,34	12,52	5,61	15,87	
201_A	bouwplan 54	1,50	15,39	12,40	5,54	15,84	
23_C	bouwplan 4	7,50	15,50	12,32	5,38	15,82	
139_B	bouwplan 36	4,50	15,23	12,48	5,56	15,80	
166_C	bouwplan 43	7,50	15,32	12,35	5,51	15,79	
110_A	bouwplan 27	1,50	15,21	12,39	5,52	15,75	
81_A	bouwplan 18	1,50	15,18	12,41	5,50	15,74	
166_B	bouwplan 43	4,50	15,26	12,27	5,45	15,72	
147_C	bouwplan 38	7,50	15,11	12,31	5,42	15,66	
143_B	bouwplan 37	4,50	15,09	12,33	5,39	15,65	
170_A	bouwplan 44	1,50	15,14	12,27	5,38	15,65	
148_B	bouwplan 38	4,50	15,02	12,38	5,39	15,63	
132_B	bouwplan 34	4,50	15,01	12,38	5,39	15,62	
70_C	bouwplan 15	7,50	15,19	12,24	5,21	15,61	
92_A	bouwplan 20	1,50	15,04	12,32	5,35	15,61	
169_B	bouwplan 44	4,50	15,10	12,21	5,34	15,60	
36_C	bouwplan 7	7,50	15,22	12,15	5,19	15,60	
63_D	bouwplan 14	10,50	15,15	12,24	5,22	15,60	
64_D	bouwplan 14	10,50	15,09	12,14	5,12	15,52	
158_C	bouwplan 40	7,50	15,02	12,06	5,25	15,50	
140_B	bouwplan 36	4,50	14,90	12,20	5,25	15,49	
204_A	bouwplan 55	1,50	15,11	11,96	5,15	15,49	
84_A	bouwplan 18	1,50	14,89	12,21	5,26	15,49	
156_B	bouwplan 40	4,50	15,00	12,04	5,23	15,48	
63_C	bouwplan 14	7,50	15,03	12,09	5,09	15,47	
77_A	bouwplan 17	1,50	14,89	12,15	5,19	15,45	
69_C	bouwplan 15	7,50	15,05	12,00	5,02	15,43	
69_D	bouwplan 15	10,50	15,07	11,96	5,00	15,43	
86_A	bouwplan 19	1,50	14,93	11,91	5,09	15,38	
205_A	bouwplan 55	1,50	14,76	11,87	4,98	15,26	
199_B	bouwplan 54	4,50	14,83	11,65	4,91	15,22	
76_B	bouwplan 16	4,50	14,71	11,80	4,92	15,20	
207_B	bouwplan 56	4,50	14,64	11,75	4,86	15,14	
136_B	bouwplan 35	4,50	14,58	11,71	4,86	15,10	
131_C	bouwplan 34	7,50	14,55	11,64	4,82	15,06	
151_B	bouwplan 38	4,50	14,49	11,74	4,82	15,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
154_B	bouwplan 39	4,50	14,47	11,75	4,81	15,05
156_C	bouwplan 40	7,50	14,60	11,52	4,79	15,04
144_A	bouwplan 37	1,50	14,35	11,68	4,71	14,95
23_B	bouwplan 4	4,50	14,59	11,45	4,51	14,94
65_C	bouwplan 14	7,50	14,46	11,54	4,66	14,94
70_D	bouwplan 15	10,50	14,51	11,41	4,42	14,86
128_A	bouwplan 33	1,50	14,27	11,52	4,59	14,83
198_C	bouwplan 53	7,50	14,21	11,59	4,54	14,81
150_B	bouwplan 38	4,50	14,22	11,53	4,56	14,80
155_C	bouwplan 40	7,50	14,24	11,51	4,53	14,80
200_A	bouwplan 54	1,50	14,22	11,51	4,54	14,79
88_A	bouwplan 19	1,50	14,15	11,50	4,52	14,75
203_A	bouwplan 55	1,50	14,30	11,25	4,46	14,74
123_C	bouwplan 32	7,50	14,16	11,28	4,44	14,68
206_B	bouwplan 55	4,50	14,16	11,31	4,43	14,68
40_C	bouwplan 8	7,50	14,29	11,23	4,27	14,67
167_B	bouwplan 43	4,50	14,15	11,17	4,34	14,62
85_A	bouwplan 19	1,50	14,08	11,24	4,29	14,59
70_B	bouwplan 15	4,50	14,00	11,28	4,30	14,56
122_C	bouwplan 31	7,50	13,92	11,34	4,31	14,55
142_A	bouwplan 36	1,50	14,03	11,18	4,30	14,55
65_B	bouwplan 14	4,50	14,05	11,13	4,25	14,53
14_D	bouwplan 2	10,50	14,13	11,01	4,11	14,50
198_B	bouwplan 53	4,50	13,90	11,19	4,20	14,47
138_A	bouwplan 36	1,50	13,85	11,14	4,19	14,43
163_C	bouwplan 42	7,50	13,83	11,17	4,20	14,43
149_B	bouwplan 38	4,50	13,80	11,16	4,17	14,41
153_A	bouwplan 39	1,50	13,89	11,01	4,17	14,41
209_A	bouwplan 56	1,50	13,88	11,05	4,16	14,41
134_B	bouwplan 35	4,50	13,81	11,04	4,14	14,37
145_B	bouwplan 37	4,50	13,78	11,09	4,12	14,36
129_A	bouwplan 34	1,50	13,79	11,02	4,08	14,34
126_B	bouwplan 33	4,50	13,72	11,07	4,08	14,32
166_A	bouwplan 43	1,50	13,85	10,86	4,05	14,32
135_A	bouwplan 35	1,50	13,71	11,01	4,06	14,30
133_B	bouwplan 35	4,50	13,75	10,89	4,05	14,28
64_B	bouwplan 14	4,50	13,73	10,94	3,97	14,26
141_A	bouwplan 36	1,50	13,69	10,93	3,99	14,25
117_A	bouwplan 30	1,50	13,65	10,91	3,98	14,22
7_C	bouwplan 1	7,50	13,84	10,73	3,85	14,22
146_B	bouwplan 37	4,50	13,62	10,89	3,95	14,19
162_C	bouwplan 41	7,50	13,67	10,76	3,95	14,18
172_B	bouwplan 44	4,50	13,76	10,67	3,89	14,18
202_A	bouwplan 54	1,50	13,78	10,62	3,81	14,16
71_B	bouwplan 15	4,50	13,63	10,65	3,85	14,11
113_A	bouwplan 28	1,50	13,52	10,71	3,80	14,06
173_C	bouwplan 45	7,50	13,37	10,92	3,82	14,05
115_B	bouwplan 29	4,50	13,41	10,79	3,78	14,02
162_B	bouwplan 41	4,50	13,47	10,67	3,78	14,02
71_C	bouwplan 15	7,50	13,55	10,56	3,77	14,02
161_C	bouwplan 41	7,50	13,41	10,72	3,75	13,99
48_C	bouwplan 10	7,50	13,61	10,53	3,60	13,99
157_B	bouwplan 40	4,50	13,44	10,54	3,71	13,95
32_C	bouwplan 6	7,50	13,41	10,53	3,62	13,91
160_C	bouwplan 41	7,50	13,42	10,43	3,65	13,90
156_A	bouwplan 40	1,50	13,38	10,50	3,64	13,89
188_C	bouwplan 50	7,50	13,34	10,49	3,62	13,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	bouwplan 5	7,50	13,42	10,43	3,53	13,86
155_B	bouwplan 40	4,50	13,36	10,45	3,57	13,85
168_B	bouwplan 44	4,50	13,36	10,45	3,58	13,85
131_B	bouwplan 34	4,50	13,33	10,39	3,59	13,83
125_B	bouwplan 33	4,50	13,26	10,42	3,53	13,79
76_A	bouwplan 16	1,50	13,29	10,39	3,51	13,79
125_C	bouwplan 33	7,50	13,20	10,49	3,52	13,77
80_A	bouwplan 17	1,50	13,16	10,47	3,51	13,75
130_A	bouwplan 34	1,50	13,11	10,47	3,48	13,72
22_D	bouwplan 4	10,50	13,40	10,14	3,24	13,69
208_C	bouwplan 56	7,50	13,20	10,26	3,39	13,68
124_C	bouwplan 32	7,50	12,86	10,52	3,34	13,58
170_C	bouwplan 44	7,50	13,16	10,06	3,30	13,58
22_C	bouwplan 4	7,50	13,27	10,03	3,12	13,57
207_A	bouwplan 56	1,50	13,05	10,18	3,29	13,56
14_C	bouwplan 2	7,50	13,08	10,09	3,25	13,54
137_A	bouwplan 36	1,50	12,93	10,26	3,29	13,53
39_C	bouwplan 8	7,50	13,04	10,14	3,21	13,52
13_D	bouwplan 2	10,50	13,14	9,99	3,06	13,48
36_B	bouwplan 7	4,50	13,02	10,05	3,09	13,45
122_B	bouwplan 31	4,50	12,82	10,21	3,20	13,44
152_B	bouwplan 38	4,50	12,90	10,09	3,20	13,44
199_A	bouwplan 54	1,50	13,04	9,88	3,12	13,43
73_B	bouwplan 16	4,50	13,01	9,91	3,10	13,42
119_C	bouwplan 31	7,50	12,77	10,09	3,12	13,36
22_B	bouwplan 4	4,50	13,05	9,83	2,89	13,35
139_A	bouwplan 36	1,50	12,75	10,01	3,08	13,32
140_A	bouwplan 36	1,50	12,66	9,97	3,01	13,25
126_C	bouwplan 33	7,50	12,60	10,06	3,00	13,24
169_A	bouwplan 44	1,50	12,74	9,83	2,97	13,24
54_C	bouwplan 12	7,50	12,85	9,76	2,81	13,22
163_B	bouwplan 42	4,50	12,67	9,82	2,95	13,20
23_A	bouwplan 4	1,50	12,79	9,70	2,72	13,15
13_C	bouwplan 2	7,50	12,79	9,62	2,69	13,12
31_C	bouwplan 6	7,50	12,74	9,66	2,72	13,12
148_A	bouwplan 38	1,50	12,50	9,83	2,87	13,10
167_A	bouwplan 43	1,50	12,63	9,65	2,82	13,10
172_A	bouwplan 44	1,50	12,62	9,63	2,82	13,09
143_A	bouwplan 37	1,50	12,53	9,70	2,78	13,05
150_A	bouwplan 38	1,50	12,45	9,81	2,80	13,05
208_B	bouwplan 56	4,50	12,54	9,64	2,75	13,03
69_B	bouwplan 15	4,50	12,52	9,68	2,75	13,03
132_A	bouwplan 34	1,50	12,42	9,75	2,78	13,02
197_C	bouwplan 53	7,50	12,29	9,76	2,70	12,94
160_B	bouwplan 41	4,50	12,46	9,44	2,67	12,92
191_C	bouwplan 51	7,50	12,39	9,54	2,66	12,91
198_A	bouwplan 53	1,50	12,31	9,64	2,63	12,89
206_A	bouwplan 55	1,50	12,26	9,40	2,52	12,78
60_C	bouwplan 13	7,50	12,48	9,19	2,28	12,76
45_C	bouwplan 10	7,50	12,30	9,37	2,38	12,75
121_C	bouwplan 31	7,50	12,09	9,54	2,51	12,74
147_B	bouwplan 38	4,50	12,25	9,29	2,48	12,73
124_B	bouwplan 32	4,50	12,09	9,50	2,46	12,71
177_C	bouwplan 46	7,50	12,11	9,44	2,46	12,70
159_B	bouwplan 41	4,50	12,20	9,25	2,44	12,69
66_B	bouwplan 14	4,50	12,19	9,21	2,31	12,64
188_B	bouwplan 50	4,50	12,08	9,29	2,39	12,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_C	bouwplan 53	7,50	12,17	9,06	2,22	12,56
158_B	bouwplan 40	4,50	12,06	9,08	2,30	12,54
161_B	bouwplan 41	4,50	11,96	9,14	2,25	12,50
71_D	bouwplan 15	10,50	12,05	9,04	2,14	12,48
173_B	bouwplan 45	4,50	11,83	9,23	2,23	12,46
180_C	bouwplan 47	7,50	11,80	9,26	2,21	12,44
37_C	bouwplan 8	7,50	11,95	9,07	2,14	12,44
123_B	bouwplan 32	4,50	11,93	9,00	2,18	12,43
164_C	bouwplan 42	7,50	11,82	9,14	2,17	12,41
151_A	bouwplan 38	1,50	11,83	9,05	2,14	12,38
196_B	bouwplan 53	4,50	11,71	9,19	2,10	12,35
18_D	bouwplan 3	10,50	12,06	8,82	1,83	12,34
125_A	bouwplan 33	1,50	11,77	9,02	2,08	12,33
162_A	bouwplan 41	1,50	11,77	8,97	2,08	12,32
70_A	bouwplan 15	1,50	11,73	9,07	2,07	12,32
159_C	bouwplan 41	7,50	11,79	8,94	2,06	12,31
126_A	bouwplan 33	1,50	11,69	9,06	2,06	12,30
155_A	bouwplan 40	1,50	11,79	8,86	1,97	12,27
168_A	bouwplan 44	1,50	11,76	8,87	2,01	12,27
73_A	bouwplan 16	1,50	11,84	8,80	1,97	12,27
72_B	bouwplan 15	4,50	11,74	8,89	1,99	12,26
136_A	bouwplan 35	1,50	11,73	8,82	1,98	12,23
24_D	bouwplan 4	10,50	11,85	8,75	1,83	12,22
73_C	bouwplan 16	7,50	11,95	8,55	1,81	12,22
118_A	bouwplan 30	1,50	11,55	9,02	1,98	12,20
6_D	bouwplan 1	10,50	11,86	8,72	1,77	12,20
55_C	bouwplan 12	7,50	11,80	8,71	1,83	12,19
149_A	bouwplan 38	1,50	11,53	8,87	1,89	12,13
51_C	bouwplan 11	7,50	11,76	8,65	1,74	12,13
35_C	bouwplan 7	7,50	11,68	8,75	1,74	12,12
63_B	bouwplan 14	4,50	11,62	8,74	1,81	12,11
33_C	bouwplan 7	7,50	11,71	8,61	1,72	12,09
102_E	bouwplan 24	13,50	11,55	8,66	1,86	12,08
14_B	bouwplan 2	4,50	11,58	8,63	1,79	12,06
197_B	bouwplan 53	4,50	11,46	8,76	1,79	12,04
115_C	bouwplan 29	7,50	11,30	8,84	1,75	11,98
174_C	bouwplan 45	7,50	11,34	8,75	1,72	11,96
66_C	bouwplan 14	7,50	11,59	8,35	1,50	11,91
134_A	bouwplan 35	1,50	11,30	8,50	1,60	11,85
28_C	bouwplan 5	7,50	11,61	8,28	1,26	11,83
64_A	bouwplan 14	1,50	11,26	8,55	1,56	11,83
145_A	bouwplan 37	1,50	11,18	8,46	1,52	11,76
24_C	bouwplan 4	7,50	11,36	8,28	1,35	11,74
7_B	bouwplan 1	4,50	11,31	8,25	1,41	11,73
41_C	bouwplan 9	7,50	11,29	8,31	1,37	11,72
39_B	bouwplan 8	4,50	11,14	8,33	1,43	11,68
102_F	bouwplan 24	16,50	11,05	8,25	1,39	11,61
50_C	bouwplan 11	7,50	11,18	8,17	1,25	11,60
119_B	bouwplan 31	4,50	10,97	8,37	1,35	11,59
133_A	bouwplan 35	1,50	11,09	8,17	1,34	11,59
71_A	bouwplan 15	1,50	11,10	8,13	1,33	11,58
176_C	bouwplan 46	7,50	10,95	8,34	1,34	11,57
5_D	bouwplan 1	10,50	11,23	8,08	1,15	11,57
182_C	bouwplan 48	7,50	10,95	8,32	1,32	11,56
146_A	bouwplan 37	1,50	10,99	8,22	1,30	11,55
65_A	bouwplan 14	1,50	11,03	8,13	1,26	11,53
6_C	bouwplan 1	7,50	11,10	8,06	1,17	11,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
131_A	bouwplan	34	1,50	10,99	8,09	1,26	11,50
157_A	bouwplan	40	1,50	10,88	8,04	1,17	11,41
163_A	bouwplan	42	1,50	10,88	8,01	1,15	11,40
197_A	bouwplan	53	1,50	10,77	8,11	1,12	11,37
195_B	bouwplan	53	4,50	10,92	7,79	0,94	11,30
208_A	bouwplan	56	1,50	10,80	7,91	1,04	11,30
127_B	bouwplan	33	4,50	10,73	7,93	1,03	11,28
48_B	bouwplan	10	4,50	10,80	7,83	0,97	11,26
26_C	bouwplan	5	7,50	10,66	7,82	0,97	11,20
54_B	bouwplan	12	4,50	10,85	7,75	0,76	11,20
44_C	bouwplan	9	7,50	10,79	7,78	0,80	11,19
60_B	bouwplan	13	4,50	10,88	7,57	0,60	11,13
65_D	bouwplan	14	10,50	10,64	7,69	0,81	11,11
13_B	bouwplan	2	4,50	10,67	7,61	0,73	11,08
38_C	bouwplan	8	7,50	10,81	7,51	0,58	11,07
56_C	bouwplan	12	7,50	10,78	7,51	0,61	11,07
159_A	bouwplan	41	1,50	10,55	7,60	0,78	11,04
165_C	bouwplan	42	7,50	10,46	7,54	0,71	10,96
154_A	bouwplan	39	1,50	10,36	7,62	0,69	10,93
22_A	bouwplan	4	1,50	10,58	7,42	0,47	10,91
176_B	bouwplan	46	4,50	10,24	7,65	0,63	10,87
191_B	bouwplan	51	4,50	10,38	7,43	0,61	10,87
27_B	bouwplan	5	4,50	10,36	7,46	0,59	10,86
40_B	bouwplan	8	4,50	10,40	7,41	0,54	10,85
160_A	bouwplan	41	1,50	10,38	7,34	0,58	10,84
8_D	bouwplan	2	10,50	10,28	7,51	0,60	10,84
18_C	bouwplan	3	7,50	10,51	7,28	0,31	10,80
19_D	bouwplan	4	10,50	10,53	7,30	0,26	10,80
184_C	bouwplan	49	7,50	10,19	7,51	0,54	10,78
35_B	bouwplan	7	4,50	10,29	7,42	0,42	10,77
187_C	bouwplan	50	7,50	10,14	7,55	0,51	10,76
175_C	bouwplan	45	7,50	10,23	7,36	0,48	10,74
177_B	bouwplan	46	4,50	10,16	7,41	0,48	10,72
190_C	bouwplan	51	7,50	10,21	7,32	0,46	10,72
152_A	bouwplan	38	1,50	10,18	7,31	0,44	10,70
37_B	bouwplan	8	4,50	10,25	7,28	0,39	10,70
32_B	bouwplan	6	4,50	10,17	7,28	0,40	10,67
36_A	bouwplan	7	1,50	10,21	7,31	0,31	10,67
7_D	bouwplan	1	10,50	10,33	7,14	0,26	10,67
69_A	bouwplan	15	1,50	10,08	7,27	0,35	10,61
183_C	bouwplan	48	7,50	10,04	7,27	0,34	10,59
31_B	bouwplan	6	4,50	10,08	7,20	0,31	10,58
192_C	bouwplan	52	7,50	9,95	7,15	0,26	10,50
161_A	bouwplan	41	1,50	9,92	7,09	0,19	10,45
124_A	bouwplan	32	1,50	9,77	7,12	0,12	10,37
8_C	bouwplan	2	7,50	9,82	7,01	0,13	10,37
59_C	bouwplan	13	7,50	9,90	6,86	-0,01	10,32
34_C	bouwplan	7	7,50	9,85	6,84	-0,01	10,29
47_C	bouwplan	10	7,50	9,81	6,84	-0,01	10,28
158_A	bouwplan	40	1,50	9,73	6,88	0,01	10,26
72_C	bouwplan	15	7,50	9,80	6,77	-0,07	10,24
180_B	bouwplan	47	4,50	9,61	6,97	-0,03	10,21
72_A	bouwplan	15	1,50	9,64	6,84	-0,10	10,17
29_C	bouwplan	6	7,50	9,77	6,60	-0,38	10,09
33_B	bouwplan	7	4,50	9,60	6,66	-0,21	10,08
185_C	bouwplan	49	7,50	9,50	6,78	-0,19	10,07
179_C	bouwplan	46	7,50	9,61	6,52	-0,22	10,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	bouwplan 14	1,50	9,54	6,68	-0,24	10,05
123_A	bouwplan 32	1,50	9,46	6,61	-0,26	9,99
6_B	bouwplan 1	4,50	9,51	6,59	-0,29	9,99
122_A	bouwplan 31	1,50	9,34	6,77	-0,26	9,97
63_A	bouwplan 14	1,50	9,41	6,61	-0,34	9,94
147_A	bouwplan 38	1,50	9,44	6,45	-0,34	9,91
1_B	bouwplan 1	4,50	9,25	6,35	-0,45	9,77
1_C	bouwplan 1	7,50	9,24	6,23	-0,49	9,73
119_A	bouwplan 31	1,50	9,12	6,50	-0,51	9,73
174_B	bouwplan 45	4,50	9,19	6,36	-0,53	9,72
46_C	bouwplan 10	7,50	9,19	6,30	-0,60	9,69
51_B	bouwplan 11	4,50	9,27	6,23	-0,67	9,68
164_B	bouwplan 42	4,50	8,92	6,17	-0,75	9,49
182_B	bouwplan 48	4,50	8,90	6,20	-0,76	9,48
24_B	bouwplan 4	4,50	8,96	6,05	-0,83	9,45
8_B	bouwplan 2	4,50	8,83	6,08	-0,84	9,40
173_A	bouwplan 45	1,50	8,75	6,15	-0,84	9,38
38_B	bouwplan 8	4,50	8,89	5,79	-1,02	9,30
184_B	bouwplan 49	4,50	8,80	5,88	-1,00	9,28
12_D	bouwplan 2	10,50	8,82	5,80	-1,01	9,27
39_A	bouwplan 8	1,50	8,72	5,93	-0,97	9,27
5_C	bouwplan 1	7,50	8,79	5,78	-1,11	9,22
45_B	bouwplan 10	4,50	8,64	5,80	-1,11	9,16
192_B	bouwplan 52	4,50	8,63	5,77	-1,09	9,15
195_A	bouwplan 53	1,50	8,77	5,63	-1,21	9,15
181_C	bouwplan 47	7,50	8,62	5,76	-1,13	9,13
55_B	bouwplan 12	4,50	8,64	5,68	-1,17	9,11
183_B	bouwplan 48	4,50	8,58	5,73	-1,16	9,10
175_B	bouwplan 45	4,50	8,62	5,60	-1,21	9,07
41_B	bouwplan 9	4,50	8,59	5,64	-1,24	9,06
193_C	bouwplan 52	7,50	8,30	5,36	-1,45	8,80
127_A	bouwplan 33	1,50	8,22	5,49	-1,46	8,79
15_D	bouwplan 3	10,50	8,40	5,31	-1,57	8,79
165_B	bouwplan 42	4,50	8,28	5,37	-1,48	8,78
48_A	bouwplan 10	1,50	8,30	5,34	-1,52	8,77
190_B	bouwplan 51	4,50	8,21	5,30	-1,55	8,71
19_C	bouwplan 4	7,50	8,34	5,24	-1,71	8,70
34_B	bouwplan 7	4,50	8,31	5,09	-1,64	8,68
178_C	bouwplan 46	7,50	8,06	5,09	-1,68	8,55
59_B	bouwplan 13	4,50	8,01	5,10	-1,78	8,50
44_B	bouwplan 9	4,50	7,90	5,08	-1,86	8,42
43_B	bouwplan 9	4,50	7,93	4,97	-1,87	8,41
26_B	bouwplan 5	4,50	7,87	5,02	-1,84	8,40
61_C	bouwplan 14	7,50	8,20	4,67	-2,22	8,36
181_B	bouwplan 47	4,50	7,81	4,98	-1,93	8,34
27_A	bouwplan 5	1,50	7,82	4,92	-1,95	8,32
50_B	bouwplan 11	4,50	7,77	4,92	-1,98	8,29
7_A	bouwplan 1	1,50	7,90	4,73	-2,03	8,29
14_A	bouwplan 2	1,50	7,77	4,87	-1,97	8,28
31_A	bouwplan 6	1,50	7,71	4,91	-2,00	8,25
40_A	bouwplan 8	1,50	7,76	4,84	-2,03	8,25
120_C	bouwplan 31	7,50	7,61	4,98	-1,99	8,23
30_C	bouwplan 6	7,50	7,68	4,79	-2,06	8,19
185_B	bouwplan 49	4,50	7,48	4,67	-2,24	8,02
5_B	bouwplan 1	4,50	7,45	4,59	-2,34	7,95
196_A	bouwplan 53	1,50	7,37	4,66	-2,32	7,94
179_B	bouwplan 46	4,50	7,47	4,36	-2,36	7,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_A	bouwplan 8	1,50	7,44	4,47	-2,41	7,90
176_A	bouwplan 46	1,50	7,26	4,64	-2,35	7,88
18_B	bouwplan 3	4,50	7,55	4,33	-2,59	7,86
194_C	bouwplan 52	7,50	7,36	4,39	-2,43	7,84
42_B	bouwplan 9	4,50	7,35	4,39	-2,46	7,82
121_B	bouwplan 31	4,50	7,24	4,40	-2,47	7,77
47_B	bouwplan 10	4,50	7,31	4,30	-2,51	7,77
193_B	bouwplan 52	4,50	7,22	4,26	-2,54	7,71
177_A	bouwplan 46	1,50	7,13	4,39	-2,54	7,70
192_A	bouwplan 52	1,50	7,16	4,30	-2,55	7,69
46_B	bouwplan 10	4,50	7,14	4,34	-2,58	7,68
194_A	bouwplan 52	1,50	7,11	4,27	-2,61	7,64
29_B	bouwplan 6	4,50	7,21	4,18	-2,72	7,63
10_D	bouwplan 2	10,50	7,07	4,15	-2,67	7,57
58_C	bouwplan 13	7,50	7,05	4,14	-2,68	7,56
6_A	bouwplan 1	1,50	7,06	4,11	-2,73	7,54
32_A	bouwplan 6	1,50	7,01	4,12	-2,75	7,51
3_D	bouwplan 1	10,50	7,03	3,99	-2,81	7,47
30_B	bouwplan 6	4,50	6,92	4,09	-2,80	7,45
187_B	bouwplan 50	4,50	6,81	4,09	-2,87	7,38
175_A	bouwplan 45	1,50	6,89	3,85	-2,96	7,33
28_B	bouwplan 5	4,50	7,00	3,81	-3,11	7,33
164_A	bouwplan 42	1,50	6,71	3,95	-2,96	7,27
25_C	bouwplan 5	7,50	6,75	3,87	-3,01	7,26
33_A	bouwplan 7	1,50	6,75	3,84	-3,02	7,25
174_A	bouwplan 45	1,50	6,74	3,85	-3,02	7,24
13_A	bouwplan 2	1,50	6,76	3,77	-3,05	7,22
1_A	bouwplan 1	1,50	6,69	3,77	-3,02	7,20
58_B	bouwplan 13	4,50	6,57	3,71	-3,16	7,09
61_B	bouwplan 14	4,50	6,84	3,38	-3,49	7,04
178_B	bouwplan 46	4,50	6,53	3,55	-3,21	7,02
35_A	bouwplan 7	1,50	6,44	3,71	-3,27	7,00
52_C	bouwplan 11	7,50	6,59	3,23	-3,50	6,88
186_C	bouwplan 50	7,50	6,28	3,53	-3,41	6,84
194_B	bouwplan 52	4,50	6,33	3,42	-3,41	6,84
188_A	bouwplan 50	1,50	6,28	3,50	-3,43	6,83
45_A	bouwplan 10	1,50	6,21	3,41	-3,51	6,75
12_C	bouwplan 2	7,50	6,31	3,13	-3,61	6,70
38_A	bouwplan 8	1,50	6,25	3,15	-3,63	6,67
41_A	bouwplan 9	1,50	6,06	3,11	-3,77	6,53
25_B	bouwplan 5	4,50	5,96	3,17	-3,74	6,51
165_A	bouwplan 42	1,50	5,89	3,01	-3,85	6,40
189_B	bouwplan 51	4,50	5,83	3,05	-3,87	6,38
55_A	bouwplan 12	1,50	5,87	2,89	-3,94	6,34
184_A	bouwplan 49	1,50	5,90	2,82	-4,01	6,31
54_A	bouwplan 12	1,50	5,85	2,91	-4,00	6,31
19_B	bouwplan 4	4,50	5,87	2,89	-4,05	6,30
68_C	bouwplan 15	7,50	5,76	2,80	-4,04	6,24
51_A	bouwplan 11	1,50	5,78	2,74	-4,08	6,22
56_B	bouwplan 12	4,50	5,83	2,47	-4,31	6,11
183_A	bouwplan 48	1,50	5,57	2,75	-4,15	6,10
193_A	bouwplan 52	1,50	5,58	2,66	-4,16	6,08
59_A	bouwplan 13	1,50	5,56	2,69	-4,21	6,07
42_A	bouwplan 9	1,50	5,56	2,67	-4,22	6,06
34_A	bouwplan 7	1,50	5,67	2,43	-4,28	6,03
26_A	bouwplan 5	1,50	5,45	2,62	-4,27	5,98
43_A	bouwplan 9	1,50	5,46	2,53	-4,32	5,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180_A	bouwplan 47	1,50	5,26	2,56	-4,41	5,84
16_D	bouwplan 3	10,50	5,47	2,18	-4,50	5,82
68_B	bouwplan 15	4,50	5,30	2,34	-4,51	5,77
61_D	bouwplan 14	10,50	5,59	2,04	-4,93	5,71
182_A	bouwplan 48	1,50	5,09	2,34	-4,59	5,65
179_A	bouwplan 46	1,50	5,19	2,07	-4,64	5,62
15_C	bouwplan 3	7,50	5,20	2,06	-4,73	5,59
10_C	bouwplan 2	7,50	5,05	2,06	-4,71	5,53
181_A	bouwplan 47	1,50	4,90	2,10	-4,82	5,44
46_A	bouwplan 10	1,50	4,82	2,07	-4,88	5,38
67_C	bouwplan 15	7,50	5,02	1,68	-5,11	5,30
17_D	bouwplan 3	10,50	4,63	1,82	-5,12	5,16
60_A	bouwplan 13	1,50	4,88	1,51	-5,28	5,15
186_B	bouwplan 50	4,50	4,60	1,77	-5,12	5,13
58_A	bouwplan 13	1,50	4,58	1,74	-5,15	5,11
29_A	bouwplan 6	1,50	4,66	1,67	-5,22	5,10
50_A	bouwplan 11	1,50	4,51	1,59	-5,27	5,00
44_A	bouwplan 9	1,50	4,50	1,58	-5,28	4,99
24_A	bouwplan 4	1,50	4,47	1,56	-5,29	4,97
178_A	bouwplan 46	1,50	4,40	1,49	-5,31	4,92
47_A	bouwplan 10	1,50	4,46	1,40	-5,39	4,90
185_A	bouwplan 49	1,50	4,36	1,52	-5,37	4,89
5_A	bouwplan 1	1,50	4,30	1,56	-5,37	4,87
52_B	bouwplan 11	4,50	4,46	1,20	-5,50	4,82
189_C	bouwplan 51	7,50	4,30	1,45	-5,47	4,81
12_B	bouwplan 2	4,50	4,18	1,01	-5,69	4,58
187_A	bouwplan 50	1,50	3,92	1,27	-5,73	4,52
8_A	bouwplan 2	1,50	3,93	1,12	-5,76	4,48
120_A	bouwplan 31	1,50	3,84	1,10	-5,82	4,41
121_A	bouwplan 31	1,50	3,83	1,00	-5,87	4,37
68_A	bouwplan 15	1,50	3,88	0,97	-5,93	4,36
189_A	bouwplan 51	1,50	3,77	0,99	-5,93	4,32
3_C	bouwplan 1	7,50	3,84	0,66	-6,06	4,23
191_A	bouwplan 51	1,50	3,66	0,71	-6,12	4,14
28_A	bouwplan 5	1,50	3,78	0,56	-6,29	4,11
25_A	bouwplan 5	1,50	3,49	0,68	-6,22	4,03
53_C	bouwplan 12	7,50	3,71	0,28	-6,66	3,90
67_B	bouwplan 15	4,50	3,20	0,02	-6,69	3,60
15_B	bouwplan 3	4,50	3,14	-0,02	-6,80	3,52
16_C	bouwplan 3	7,50	3,02	-0,33	-6,96	3,35
30_A	bouwplan 6	1,50	2,71	-0,16	-7,08	3,21
10_B	bouwplan 2	4,50	2,68	-0,23	-7,05	3,19
56_A	bouwplan 12	1,50	2,77	-0,56	-7,31	3,07
186_A	bouwplan 50	1,50	2,44	-0,41	-7,29	2,96
61_A	bouwplan 14	1,50	2,72	-0,78	-7,54	2,93
190_A	bouwplan 51	1,50	2,14	-0,77	-7,58	2,65
53_B	bouwplan 12	4,50	2,22	-1,17	-8,12	2,43
68_D	bouwplan 15	10,50	1,74	-0,81	-7,84	2,39
57_C	bouwplan 13	7,50	2,00	-1,35	-7,93	2,34
52_A	bouwplan 11	1,50	1,91	-1,36	-8,04	2,27
3_B	bouwplan 1	4,50	1,70	-1,49	-8,21	2,09
62_A	bouwplan 14	1,50	1,45	-1,34	-8,26	1,99
16_B	bouwplan 3	4,50	1,59	-1,75	-8,39	1,92
19_A	bouwplan 4	1,50	1,35	-1,46	-8,39	1,88
18_A	bouwplan 3	1,50	1,34	-1,64	-8,48	1,80
62_C	bouwplan 14	7,50	1,40	-1,89	-8,52	1,76
15_A	bouwplan 3	1,50	1,02	-2,13	-8,91	1,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nieuwstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
57_B	bouwplan 13	4,50	0,90	-2,43	-9,02	1,25
62_B	bouwplan 14	4,50	0,84	-2,38	-9,04	1,23
67_A	bouwplan 15	1,50	0,81	-2,38	-9,07	1,21
49_C	bouwplan 11	7,50	0,89	-2,54	-9,23	1,16
17_C	bouwplan 3	7,50	0,68	-2,37	-9,16	1,12
53_A	bouwplan 12	1,50	0,59	-2,75	-9,73	0,82
12_A	bouwplan 2	1,50	0,24	-2,77	-9,55	0,71
49_B	bouwplan 11	4,50	0,10	-3,07	-9,81	0,49
1_D	bouwplan 1	10,50	-0,02	-3,22	-9,79	0,41
42_C	bouwplan 9	7,50	-0,06	-3,59	-10,13	0,20
3_A	bouwplan 1	1,50	-0,55	-3,62	-10,39	-0,11
21_D	bouwplan 4	10,50	-0,52	-4,15	-10,89	-0,37
16_A	bouwplan 3	1,50	-0,75	-4,12	-10,73	-0,43
57_A	bouwplan 13	1,50	-1,18	-4,47	-11,09	-0,82
49_A	bouwplan 11	1,50	-1,38	-4,51	-11,28	-0,98
17_B	bouwplan 3	4,50	-1,68	-4,62	-11,46	-1,19
43_C	bouwplan 9	7,50	-2,85	-6,28	-12,81	-2,53
21_C	bouwplan 4	7,50	-2,95	-6,61	-13,20	-2,77
17_A	bouwplan 3	1,50	-3,95	-6,69	-13,61	-3,38
120_B	bouwplan 31	4,50	-4,03	-7,35	-14,00	-3,69
21_B	bouwplan 4	4,50	-4,93	-8,57	-15,17	-4,75
21_A	bouwplan 4	1,50	-6,74	-10,35	-16,96	-6,54
67_D	bouwplan 15	10,50	-6,92	-10,77	-17,19	-6,79
10_A	bouwplan 2	1,50	-8,82	-11,62	-18,48	-8,26
20_D	bouwplan 4	10,50	-9,45	-13,01	-19,41	-9,16
62_D	bouwplan 14	10,50	-9,31	-13,48	-20,01	-9,37
20_C	bouwplan 4	7,50	-9,67	-13,22	-19,62	-9,38
20_B	bouwplan 4	4,50	-10,11	-13,62	-20,06	-9,81
20_A	bouwplan 4	1,50	-12,35	-15,85	-22,32	-12,05
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
2_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
66_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
72_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
163_B	bouwplan	42	4,50	58,51	55,76	49,02	59,13
163_C	bouwplan	42	7,50	58,23	55,47	48,73	58,85
163_A	bouwplan	42	1,50	58,07	55,33	48,59	58,70
159_B	bouwplan	41	4,50	57,51	54,90	48,03	58,17
160_B	bouwplan	41	4,50	57,27	54,65	47,78	57,93
159_C	bouwplan	41	7,50	57,18	54,56	47,69	57,84
159_A	bouwplan	41	1,50	57,11	54,51	47,63	57,77
160_A	bouwplan	41	1,50	56,97	54,36	47,48	57,63
160_C	bouwplan	41	7,50	56,91	54,29	47,43	57,57
164_B	bouwplan	42	4,50	54,44	51,69	44,95	55,06
164_C	bouwplan	42	7,50	54,17	51,42	44,68	54,79
164_A	bouwplan	42	1,50	53,83	51,09	44,34	54,46
161_C	bouwplan	41	7,50	50,94	48,30	41,46	51,59
161_B	bouwplan	41	4,50	50,75	48,12	41,27	51,41
161_A	bouwplan	41	1,50	49,51	46,89	40,02	50,17
156_C	bouwplan	40	7,50	48,86	46,22	39,38	49,51
156_B	bouwplan	40	4,50	48,66	46,02	39,18	49,31
156_A	bouwplan	40	1,50	47,03	44,40	37,55	47,69
155_C	bouwplan	40	7,50	45,50	42,86	36,02	46,15
187_C	bouwplan	50	7,50	44,98	42,37	35,46	45,63
155_B	bouwplan	40	4,50	44,77	42,14	35,29	45,43
187_B	bouwplan	50	4,50	43,87	41,26	34,34	44,52
186_C	bouwplan	50	7,50	43,27	40,66	33,74	43,92
155_A	bouwplan	40	1,50	42,74	40,13	33,26	43,40
187_A	bouwplan	50	1,50	42,23	39,65	32,71	42,89
186_B	bouwplan	50	4,50	42,09	39,50	32,57	42,74
180_C	bouwplan	47	7,50	40,40	37,79	30,89	41,05
186_A	bouwplan	50	1,50	39,70	37,12	30,17	40,35
180_B	bouwplan	47	4,50	39,44	36,83	29,92	40,09
189_C	bouwplan	51	7,50	38,31	35,71	28,79	38,96
180_A	bouwplan	47	1,50	38,15	35,55	28,63	38,80
176_C	bouwplan	46	7,50	37,74	35,12	28,21	38,38
182_C	bouwplan	48	7,50	37,48	34,88	27,96	38,13
162_C	bouwplan	41	7,50	36,65	33,94	27,20	37,30
182_B	bouwplan	48	4,50	36,55	33,96	27,03	37,20
176_B	bouwplan	46	4,50	36,28	33,71	26,75	36,94
189_B	bouwplan	51	4,50	36,26	33,65	26,74	36,91
182_A	bouwplan	48	1,50	35,44	32,87	25,92	36,10
162_B	bouwplan	41	4,50	35,40	32,69	25,94	36,04
176_A	bouwplan	46	1,50	35,05	32,53	25,52	35,72
157_C	bouwplan	40	7,50	34,82	31,96	25,38	35,43
189_A	bouwplan	51	1,50	34,77	32,18	25,26	35,43
173_C	bouwplan	45	7,50	33,65	30,94	24,12	34,27
162_A	bouwplan	41	1,50	33,17	30,48	23,72	33,82
158_C	bouwplan	40	7,50	33,00	30,15	23,55	33,61
157_B	bouwplan	40	4,50	32,64	29,82	23,20	33,26
173_B	bouwplan	45	4,50	32,01	29,35	22,49	32,65
184_C	bouwplan	49	7,50	31,57	28,93	22,06	32,22
177_C	bouwplan	46	7,50	31,55	28,73	22,03	32,15
192_C	bouwplan	52	7,50	31,46	28,75	21,96	32,09
165_C	bouwplan	42	7,50	31,48	28,68	21,96	32,08
190_C	bouwplan	51	7,50	31,06	28,38	21,53	31,69
158_B	bouwplan	40	4,50	30,59	27,77	21,15	31,21
193_C	bouwplan	52	7,50	30,58	27,80	21,06	31,19
192_B	bouwplan	52	4,50	30,37	27,69	20,88	31,01
184_B	bouwplan	49	4,50	30,35	27,74	20,83	31,00
184_A	bouwplan	49	1,50	30,28	27,72	20,77	30,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
174_C	bouwplan 45	7,50	30,22	27,42	20,68	30,82
157_A	bouwplan 40	1,50	30,13	27,35	20,69	30,76
173_A	bouwplan 45	1,50	30,10	27,52	20,57	30,75
191_C	bouwplan 51	7,50	29,99	27,31	20,47	30,62
188_C	bouwplan 50	7,50	29,30	26,54	19,76	29,91
192_A	bouwplan 52	1,50	29,14	26,49	19,65	29,79
183_C	bouwplan 48	7,50	28,74	25,91	19,24	29,34
143_C	bouwplan 37	7,50	28,35	25,65	18,91	29,00
177_B	bouwplan 46	4,50	28,32	25,49	18,81	28,92
165_B	bouwplan 42	4,50	28,29	25,48	18,79	28,90
191_B	bouwplan 51	4,50	28,18	25,57	18,66	28,83
158_A	bouwplan 40	1,50	27,97	25,21	18,54	28,61
181_C	bouwplan 47	7,50	27,97	25,15	18,45	28,57
178_C	bouwplan 46	7,50	27,94	25,13	18,39	28,53
193_B	bouwplan 52	4,50	27,74	24,94	18,22	28,34
179_C	bouwplan 46	7,50	27,67	24,84	18,14	28,26
175_C	bouwplan 45	7,50	27,63	24,84	18,10	28,23
174_B	bouwplan 45	4,50	27,17	24,38	17,64	27,77
143_B	bouwplan 37	4,50	26,53	23,82	17,08	27,18
149_C	bouwplan 38	7,50	26,38	23,65	16,92	27,02
183_B	bouwplan 48	4,50	26,30	23,48	16,80	26,90
181_B	bouwplan 47	4,50	25,75	22,95	16,22	26,35
175_B	bouwplan 45	4,50	25,67	22,87	16,14	26,27
179_B	bouwplan 46	4,50	25,54	22,73	16,02	26,14
178_B	bouwplan 46	4,50	25,44	22,69	15,91	26,05
129_C	bouwplan 34	7,50	25,34	22,55	15,89	25,97
190_B	bouwplan 51	4,50	25,28	22,53	15,75	25,89
194_C	bouwplan 52	7,50	25,08	22,28	15,55	25,68
188_B	bouwplan 50	4,50	24,95	22,16	15,42	25,55
149_B	bouwplan 38	4,50	24,79	22,06	15,34	25,43
193_A	bouwplan 52	1,50	24,49	21,70	14,98	25,10
143_A	bouwplan 37	1,50	24,39	21,70	14,96	25,05
148_C	bouwplan 38	7,50	24,40	21,66	14,93	25,03
165_A	bouwplan 42	1,50	24,37	21,54	14,87	24,97
198_C	bouwplan 53	7,50	24,29	21,50	14,78	24,90
196_C	bouwplan 53	7,50	24,02	21,22	14,51	24,63
185_C	bouwplan 49	7,50	23,92	21,09	14,41	24,52
148_B	bouwplan 38	4,50	23,76	21,03	14,30	24,40
178_A	bouwplan 46	1,50	23,64	20,94	14,10	24,26
142_C	bouwplan 36	7,50	23,57	20,80	14,11	24,20
177_A	bouwplan 46	1,50	23,53	20,70	14,03	24,13
137_C	bouwplan 36	7,50	23,33	20,55	13,87	23,96
149_A	bouwplan 38	1,50	23,14	20,44	13,70	23,79
166_C	bouwplan 43	7,50	23,17	20,35	13,63	23,76
132_C	bouwplan 34	7,50	23,13	20,33	13,67	23,75
174_A	bouwplan 45	1,50	23,13	20,36	13,61	23,74
179_A	bouwplan 46	1,50	23,07	20,29	13,55	23,68
197_C	bouwplan 53	7,50	22,94	20,11	13,45	23,55
154_C	bouwplan 39	7,50	22,82	19,94	13,33	23,41
134_C	bouwplan 35	7,50	22,75	19,95	13,28	23,37
198_B	bouwplan 53	4,50	22,73	19,93	13,22	23,34
171_C	bouwplan 44	7,50	22,72	19,91	13,18	23,31
196_B	bouwplan 53	4,50	22,63	19,85	13,13	23,24
194_B	bouwplan 52	4,50	22,45	19,68	12,93	23,06
141_C	bouwplan 36	7,50	22,42	19,60	12,95	23,03
138_C	bouwplan 36	7,50	22,37	19,49	12,89	22,97
183_A	bouwplan 48	1,50	22,28	19,46	12,80	22,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
175_A	bouwplan 45	1,50	22,17	19,37	12,66	22,78	
168_C	bouwplan 44	7,50	22,12	19,25	12,63	22,72	
128_C	bouwplan 33	7,50	21,71	18,82	12,25	22,31	
188_A	bouwplan 50	1,50	21,56	18,78	12,05	22,17	
195_C	bouwplan 53	7,50	21,54	18,73	12,03	22,14	
181_A	bouwplan 47	1,50	21,52	18,74	12,00	22,13	
147_C	bouwplan 38	7,50	21,53	18,70	11,97	22,11	
129_B	bouwplan 34	4,50	21,47	18,60	12,01	22,08	
171_B	bouwplan 44	4,50	21,48	18,68	11,94	22,08	
140_C	bouwplan 36	7,50	21,43	18,65	11,95	22,05	
191_A	bouwplan 51	1,50	21,40	18,67	11,88	22,02	
146_C	bouwplan 37	7,50	21,38	18,58	11,87	21,99	
144_C	bouwplan 37	7,50	21,32	18,50	11,85	21,93	
148_A	bouwplan 38	1,50	21,27	18,54	11,81	21,91	
185_B	bouwplan 49	4,50	21,31	18,49	11,81	21,91	
151_C	bouwplan 38	7,50	21,29	18,42	11,76	21,87	
169_C	bouwplan 44	7,50	21,28	18,41	11,78	21,87	
154_B	bouwplan 39	4,50	21,21	18,38	11,73	21,82	
126_C	bouwplan 33	7,50	21,18	18,32	11,69	21,78	
130_C	bouwplan 34	7,50	21,18	18,26	11,69	21,76	
167_C	bouwplan 43	7,50	21,14	18,28	11,64	21,73	
124_C	bouwplan 32	7,50	21,08	18,27	11,59	21,69	
136_C	bouwplan 35	7,50	20,95	18,07	11,43	21,53	
168_B	bouwplan 44	4,50	20,90	18,03	11,42	21,50	
172_C	bouwplan 44	7,50	20,85	17,99	11,34	21,44	
145_C	bouwplan 37	7,50	20,82	17,95	11,27	21,40	
170_C	bouwplan 44	7,50	20,79	17,97	11,25	21,38	
131_C	bouwplan 34	7,50	20,77	17,92	11,26	21,36	
138_B	bouwplan 36	4,50	20,75	17,87	11,26	21,34	
198_A	bouwplan 53	1,50	20,72	17,94	11,20	21,33	
127_C	bouwplan 33	7,50	20,62	17,78	11,08	21,21	
123_C	bouwplan 32	7,50	20,57	17,75	11,02	21,16	
153_C	bouwplan 39	7,50	20,47	17,74	10,91	21,08	
166_B	bouwplan 43	4,50	20,46	17,62	10,92	21,05	
150_C	bouwplan 38	7,50	20,45	17,57	10,96	21,04	
133_C	bouwplan 35	7,50	20,39	17,55	10,82	20,97	
125_C	bouwplan 33	7,50	20,33	17,49	10,83	20,93	
152_C	bouwplan 38	7,50	20,33	17,53	10,76	20,92	
134_B	bouwplan 35	4,50	20,20	17,35	10,71	20,80	
142_B	bouwplan 36	4,50	20,17	17,33	10,69	20,78	
128_B	bouwplan 33	4,50	20,11	17,23	10,65	20,71	
169_B	bouwplan 44	4,50	20,04	17,17	10,56	20,64	
130_B	bouwplan 34	4,50	20,03	17,13	10,54	20,62	
196_A	bouwplan 53	1,50	19,68	16,94	10,19	20,31	
141_B	bouwplan 36	4,50	19,69	16,83	10,20	20,29	
135_C	bouwplan 35	7,50	19,66	16,75	10,16	20,24	
194_A	bouwplan 52	1,50	19,59	16,83	10,09	20,21	
167_B	bouwplan 43	4,50	19,60	16,75	10,10	20,20	
132_B	bouwplan 34	4,50	19,48	16,61	9,99	20,08	
190_A	bouwplan 51	1,50	19,46	16,71	9,93	20,07	
115_C	bouwplan 29	7,50	19,35	16,46	9,90	19,95	
145_B	bouwplan 37	4,50	19,35	16,49	9,80	19,93	
137_B	bouwplan 36	4,50	19,30	16,46	9,81	19,90	
126_B	bouwplan 33	4,50	19,23	16,35	9,73	19,82	
209_C	bouwplan 56	7,50	19,21	16,36	9,66	19,79	
146_B	bouwplan 37	4,50	19,12	16,29	9,59	19,71	
151_B	bouwplan 38	4,50	19,09	16,22	9,57	19,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_B	bouwplan 53	4,50	19,08	16,24	9,58	19,68
208_C	bouwplan 56	7,50	19,10	16,24	9,55	19,68
150_B	bouwplan 38	4,50	19,07	16,19	9,57	19,66
172_B	bouwplan 44	4,50	19,02	16,17	9,53	19,62
129_A	bouwplan 34	1,50	18,92	16,07	9,46	19,53
111_C	bouwplan 27	7,50	18,94	16,03	9,44	19,52
171_A	bouwplan 44	1,50	18,88	16,12	9,35	19,49
197_B	bouwplan 53	4,50	18,85	16,04	9,36	19,46
133_B	bouwplan 35	4,50	18,82	15,97	9,25	19,39
136_B	bouwplan 35	4,50	18,77	15,90	9,24	19,35
131_B	bouwplan 34	4,50	18,75	15,87	9,21	19,33
144_B	bouwplan 37	4,50	18,69	15,83	9,20	19,29
147_B	bouwplan 38	4,50	18,69	15,87	9,15	19,28
153_B	bouwplan 39	4,50	18,57	15,74	9,04	19,16
170_B	bouwplan 44	4,50	18,51	15,69	8,98	19,10
125_B	bouwplan 33	4,50	18,43	15,59	8,92	19,03
124_B	bouwplan 32	4,50	18,39	15,55	8,88	18,99
135_B	bouwplan 35	4,50	18,16	15,28	8,67	18,75
138_A	bouwplan 36	1,50	18,14	15,28	8,67	18,74
134_A	bouwplan 35	1,50	18,12	15,29	8,62	18,72
142_A	bouwplan 36	1,50	18,06	15,24	8,58	18,67
209_B	bouwplan 56	4,50	18,06	15,23	8,52	18,65
152_B	bouwplan 38	4,50	18,04	15,22	8,47	18,62
123_B	bouwplan 32	4,50	18,01	15,18	8,46	18,60
111_B	bouwplan 27	4,50	17,99	15,12	8,50	18,59
112_C	bouwplan 27	7,50	18,00	15,08	8,53	18,59
115_B	bouwplan 29	4,50	17,99	15,08	8,52	18,58
130_A	bouwplan 34	1,50	17,94	15,07	8,45	18,54
128_A	bouwplan 33	1,50	17,90	15,06	8,44	18,51
168_A	bouwplan 44	1,50	17,90	15,05	8,44	18,51
208_B	bouwplan 56	4,50	17,92	15,07	8,38	18,50
154_A	bouwplan 39	1,50	17,81	15,01	8,34	18,43
139_C	bouwplan 36	7,50	17,83	14,92	8,27	18,39
76_C	bouwplan 16	7,50	17,79	14,93	8,23	18,37
140_B	bouwplan 36	4,50	17,77	14,91	8,25	18,36
83_C	bouwplan 18	7,50	17,76	14,90	8,18	18,33
88_C	bouwplan 19	7,50	17,73	14,86	8,16	18,30
112_B	bouwplan 27	4,50	17,65	14,76	8,18	18,25
207_C	bouwplan 56	7,50	17,66	14,74	8,18	18,25
141_A	bouwplan 36	1,50	17,59	14,77	8,11	18,20
132_A	bouwplan 34	1,50	17,21	14,36	7,72	17,81
92_C	bouwplan 20	7,50	17,24	14,36	7,67	17,81
169_A	bouwplan 44	1,50	17,20	14,34	7,72	17,80
195_A	bouwplan 53	1,50	17,09	14,30	7,61	17,71
126_A	bouwplan 33	1,50	17,06	14,22	7,57	17,66
139_B	bouwplan 36	4,50	17,08	14,21	7,52	17,65
185_A	bouwplan 49	1,50	16,97	14,17	7,48	17,58
73_C	bouwplan 16	7,50	16,99	14,12	7,43	17,56
166_A	bouwplan 43	1,50	16,94	14,13	7,43	17,54
207_B	bouwplan 56	4,50	16,94	14,05	7,48	17,54
83_B	bouwplan 18	4,50	16,90	14,06	7,33	17,48
63_D	bouwplan 14	10,50	16,80	13,95	7,25	17,38
13_D	bouwplan 2	10,50	16,75	13,93	7,30	17,37
80_C	bouwplan 17	7,50	16,79	13,91	7,24	17,36
110_C	bouwplan 27	7,50	16,78	13,86	7,26	17,35
127_B	bouwplan 33	4,50	16,77	13,91	7,23	17,35
74_C	bouwplan 16	7,50	16,78	13,90	7,23	17,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
153_A	bouwplan	39	1,50	16,67	13,86	7,15	17,27
204_C	bouwplan	55	7,50	16,68	13,79	7,10	17,24
64_D	bouwplan	14	10,50	16,66	13,80	7,09	17,23
75_C	bouwplan	16	7,50	16,63	13,75	7,07	17,20
84_C	bouwplan	18	7,50	16,58	13,71	7,01	17,15
197_A	bouwplan	53	1,50	16,43	13,69	6,94	17,06
206_C	bouwplan	55	7,50	16,48	13,60	6,91	17,05
77_C	bouwplan	17	7,50	16,45	13,58	6,88	17,02
118_C	bouwplan	30	7,50	16,40	13,49	6,90	16,98
63_C	bouwplan	14	7,50	16,39	13,52	6,84	16,97
125_A	bouwplan	33	1,50	16,30	13,48	6,79	16,90
205_C	bouwplan	55	7,50	16,32	13,44	6,76	16,89
146_A	bouwplan	37	1,50	16,23	13,40	6,73	16,83
79_C	bouwplan	17	7,50	16,26	13,40	6,68	16,83
135_A	bouwplan	35	1,50	16,17	13,32	6,69	16,77
13_C	bouwplan	2	7,50	16,10	13,30	6,65	16,73
116_C	bouwplan	29	7,50	16,12	13,22	6,61	16,70
150_A	bouwplan	38	1,50	16,08	13,23	6,59	16,68
78_C	bouwplan	17	7,50	16,10	13,21	6,55	16,67
124_A	bouwplan	32	1,50	16,05	13,21	6,55	16,65
115_A	bouwplan	29	1,50	16,04	13,16	6,57	16,64
75_B	bouwplan	16	4,50	16,06	13,20	6,50	16,64
69_D	bouwplan	15	10,50	16,05	13,21	6,50	16,63
87_C	bouwplan	19	7,50	16,06	13,17	6,49	16,63
82_C	bouwplan	18	7,50	16,01	13,12	6,45	16,58
131_A	bouwplan	34	1,50	15,94	13,11	6,43	16,54
113_C	bouwplan	28	7,50	15,85	12,94	6,34	16,43
137_A	bouwplan	36	1,50	15,70	12,88	6,22	16,31
62_D	bouwplan	14	10,50	15,69	12,84	6,15	16,27
170_A	bouwplan	44	1,50	15,65	12,89	6,13	16,26
201_C	bouwplan	54	7,50	15,67	12,80	6,12	16,25
77_B	bouwplan	17	4,50	15,67	12,82	6,10	16,24
110_B	bouwplan	27	4,50	15,60	12,72	6,08	16,18
116_B	bouwplan	29	4,50	15,59	12,73	6,08	16,18
64_C	bouwplan	14	7,50	15,59	12,71	6,02	16,16
81_C	bouwplan	18	7,50	15,58	12,70	6,02	16,15
69_C	bouwplan	15	7,50	15,56	12,71	6,02	16,14
144_A	bouwplan	37	1,50	15,52	12,68	6,05	16,13
76_B	bouwplan	16	4,50	15,50	12,64	5,94	16,08
85_C	bouwplan	19	7,50	15,49	12,63	5,93	16,07
70_D	bouwplan	15	10,50	15,46	12,59	5,89	16,03
73_B	bouwplan	16	4,50	15,44	12,57	5,88	16,01
123_A	bouwplan	32	1,50	15,37	12,56	5,83	15,96
114_C	bouwplan	28	7,50	15,36	12,45	5,87	15,95
79_B	bouwplan	17	4,50	15,37	12,52	5,80	15,94
111_A	bouwplan	27	1,50	15,33	12,46	5,85	15,93
112_A	bouwplan	27	1,50	15,30	12,42	5,83	15,90
203_C	bouwplan	55	7,50	15,31	12,41	5,74	15,87
136_A	bouwplan	35	1,50	15,25	12,40	5,74	15,84
63_B	bouwplan	14	4,50	15,19	12,35	5,65	15,78
118_B	bouwplan	30	4,50	15,15	12,28	5,64	15,74
140_A	bouwplan	36	1,50	15,11	12,29	5,60	15,71
167_A	bouwplan	43	1,50	15,06	12,25	5,58	15,67
202_C	bouwplan	54	7,50	15,08	12,18	5,52	15,65
206_B	bouwplan	55	4,50	15,03	12,17	5,48	15,61
65_D	bouwplan	14	10,50	15,00	12,11	5,45	15,57
147_A	bouwplan	38	1,50	14,86	12,02	5,35	15,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_B	bouwplan 55	4,50	14,86	11,99	5,31	15,44
68_D	bouwplan 15	10,50	14,84	11,99	5,29	15,42
85_B	bouwplan 19	4,50	14,84	11,99	5,28	15,42
151_A	bouwplan 38	1,50	14,79	11,94	5,30	15,39
81_B	bouwplan 18	4,50	14,81	11,96	5,25	15,39
62_C	bouwplan 14	7,50	14,78	11,92	5,24	15,36
87_B	bouwplan 19	4,50	14,74	11,87	5,18	15,31
172_A	bouwplan 44	1,50	14,65	11,82	5,18	15,26
203_B	bouwplan 55	4,50	14,69	11,82	5,13	15,26
61_D	bouwplan 14	10,50	14,62	11,77	5,08	15,20
133_A	bouwplan 35	1,50	14,59	11,78	5,04	15,18
70_C	bouwplan 15	7,50	14,61	11,73	5,04	15,18
114_B	bouwplan 28	4,50	14,56	11,69	5,08	15,16
77_A	bouwplan 17	1,50	14,54	11,74	4,98	15,13
95_C	bouwplan 22	7,50	14,50	11,57	4,98	15,07
69_B	bouwplan 15	4,50	14,47	11,63	4,93	15,06
67_D	bouwplan 15	10,50	14,47	11,60	4,92	15,05
61_C	bouwplan 14	7,50	14,33	11,44	4,82	14,91
204_B	bouwplan 55	4,50	14,28	11,40	4,72	14,85
86_C	bouwplan 19	7,50	14,18	11,29	4,62	14,75
89_C	bouwplan 20	7,50	14,16	11,29	4,58	14,73
113_B	bouwplan 28	4,50	14,13	11,26	4,62	14,72
200_C	bouwplan 54	7,50	14,13	11,25	4,59	14,71
68_C	bouwplan 15	7,50	14,09	11,23	4,54	14,67
145_A	bouwplan 37	1,50	14,06	11,22	4,54	14,65
127_A	bouwplan 33	1,50	14,02	11,24	4,49	14,62
65_C	bouwplan 14	7,50	14,03	11,14	4,48	14,60
73_A	bouwplan 16	1,50	13,95	11,13	4,40	14,54
78_B	bouwplan 17	4,50	13,92	11,05	4,38	14,50
62_B	bouwplan 14	4,50	13,89	11,05	4,35	14,48
95_B	bouwplan 22	4,50	13,87	10,98	4,36	14,45
201_B	bouwplan 54	4,50	13,84	10,97	4,30	14,42
152_A	bouwplan 38	1,50	13,81	11,01	4,27	14,41
74_B	bouwplan 16	4,50	13,78	10,90	4,25	14,36
200_B	bouwplan 54	4,50	13,68	10,82	4,15	14,27
207_A	bouwplan 56	1,50	13,66	10,79	4,21	14,27
89_B	bouwplan 20	4,50	13,60	10,74	4,03	14,17
202_B	bouwplan 54	4,50	13,58	10,70	4,02	14,15
64_B	bouwplan 14	4,50	13,53	10,67	3,98	14,11
67_C	bouwplan 15	7,50	13,49	10,61	3,96	14,07
85_A	bouwplan 19	1,50	13,44	10,65	3,89	14,04
116_A	bouwplan 29	1,50	13,40	10,57	3,90	14,00
82_B	bouwplan 18	4,50	13,41	10,54	3,87	13,99
43_C	bouwplan 9	7,50	13,29	10,47	3,74	13,88
71_D	bouwplan 15	10,50	13,31	10,42	3,76	13,88
63_A	bouwplan 14	1,50	13,25	10,45	3,72	13,85
43_B	bouwplan 9	4,50	13,24	10,42	3,70	13,83
96_C	bouwplan 22	7,50	13,29	10,33	3,70	13,83
81_A	bouwplan 18	1,50	13,15	10,34	3,60	13,74
139_A	bouwplan 36	1,50	13,10	10,29	3,59	13,70
80_B	bouwplan 17	4,50	13,11	10,22	3,59	13,69
68_B	bouwplan 15	4,50	13,07	10,23	3,54	13,66
75_A	bouwplan 16	1,50	13,06	10,25	3,53	13,66
29_C	bouwplan 6	7,50	12,91	10,01	3,40	13,49
52_C	bouwplan 11	7,50	12,89	10,11	3,35	13,49
88_B	bouwplan 19	4,50	12,89	9,99	3,35	13,46
61_B	bouwplan 14	4,50	12,86	9,98	3,36	13,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_A	bouwplan 15	1,50	12,68	9,89	3,15	13,28
65_B	bouwplan 14	4,50	12,69	9,82	3,15	13,27
114_A	bouwplan 28	1,50	12,61	9,77	3,13	13,22
70_B	bouwplan 15	4,50	12,63	9,77	3,07	13,21
206_A	bouwplan 55	1,50	12,57	9,73	3,02	13,15
199_C	bouwplan 54	7,50	12,57	9,66	3,04	13,14
71_C	bouwplan 15	7,50	12,57	9,67	3,02	13,14
89_A	bouwplan 20	1,50	12,52	9,70	2,95	13,10
7_D	bouwplan 1	10,50	12,46	9,61	2,90	13,04
86_B	bouwplan 19	4,50	12,38	9,51	2,84	12,96
199_B	bouwplan 54	4,50	12,34	9,45	2,82	12,92
84_B	bouwplan 18	4,50	12,29	9,40	2,76	12,87
48_B	bouwplan 10	4,50	12,19	9,43	2,66	12,80
33_B	bouwplan 7	4,50	12,19	9,32	2,67	12,78
34_C	bouwplan 7	7,50	12,19	9,33	2,68	12,78
203_A	bouwplan 55	1,50	12,19	9,34	2,64	12,77
48_C	bouwplan 10	7,50	12,14	9,34	2,61	12,74
37_B	bouwplan 8	4,50	12,14	9,28	2,63	12,73
76_A	bouwplan 16	1,50	12,09	9,27	2,56	12,68
62_A	bouwplan 14	1,50	12,08	9,27	2,54	12,67
92_B	bouwplan 20	4,50	12,09	9,19	2,57	12,67
117_C	bouwplan 30	7,50	12,08	9,18	2,51	12,64
38_C	bouwplan 8	7,50	11,97	9,16	2,45	12,57
67_B	bouwplan 15	4,50	11,97	9,09	2,45	12,55
28_C	bouwplan 5	7,50	11,96	9,07	2,43	12,54
55_C	bouwplan 12	7,50	11,87	8,97	2,34	12,45
19_D	bouwplan 4	10,50	11,82	8,98	2,29	12,41
118_A	bouwplan 30	1,50	11,82	8,91	2,31	12,40
209_A	bouwplan 56	1,50	11,67	8,85	2,12	12,26
96_B	bouwplan 22	4,50	11,69	8,77	2,13	12,25
200_A	bouwplan 54	1,50	11,64	8,82	2,13	12,24
52_B	bouwplan 11	4,50	11,60	8,81	2,06	12,20
117_B	bouwplan 30	4,50	11,59	8,71	2,04	12,16
42_C	bouwplan 9	7,50	11,54	8,75	2,03	12,15
78_A	bouwplan 17	1,50	11,54	8,72	2,01	12,13
91_B	bouwplan 20	4,50	11,52	8,64	1,99	12,10
17_D	bouwplan 3	10,50	11,51	8,61	1,99	12,09
7_C	bouwplan 1	7,50	11,51	8,65	1,96	12,09
32_B	bouwplan 6	4,50	11,49	8,61	1,98	12,08
71_B	bouwplan 15	4,50	11,50	8,63	1,96	12,08
103_C	bouwplan 24	7,50	11,52	8,55	1,97	12,07
95_A	bouwplan 22	1,50	11,48	8,64	1,96	12,07
68_A	bouwplan 15	1,50	11,43	8,63	1,90	12,03
102_C	bouwplan 24	7,50	11,44	8,49	1,89	12,00
49_C	bouwplan 11	7,50	11,39	8,60	1,83	11,98
33_C	bouwplan 7	7,50	11,35	8,46	1,83	11,93
74_A	bouwplan 16	1,50	11,29	8,45	1,78	11,89
6_D	bouwplan 1	10,50	11,28	8,42	1,75	11,87
91_C	bouwplan 20	7,50	11,29	8,36	1,77	11,86
40_B	bouwplan 8	4,50	11,25	8,41	1,70	11,83
17_C	bouwplan 3	7,50	11,23	8,32	1,72	11,81
56_C	bouwplan 12	7,50	11,21	8,35	1,68	11,80
13_B	bouwplan 2	4,50	11,17	8,30	1,70	11,77
35_C	bouwplan 7	7,50	11,13	8,37	1,58	11,73
45_B	bouwplan 10	4,50	11,09	8,30	1,54	11,69
55_B	bouwplan 12	4,50	11,10	8,23	1,57	11,68
122_C	bouwplan 31	7,50	11,08	8,13	1,62	11,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_B	bouwplan 6	4,50	11,08	8,19	1,57	11,66
101_F	bouwplan 24	16,50	11,02	8,13	1,49	11,60
45_C	bouwplan 10	7,50	10,97	8,20	1,42	11,57
51_C	bouwplan 11	7,50	10,99	8,11	1,46	11,57
93_B	bouwplan 21	4,50	11,01	8,08	1,44	11,57
105_C	bouwplan 25	7,50	11,00	8,05	1,46	11,56
47_C	bouwplan 10	7,50	10,97	8,09	1,44	11,55
102_B	bouwplan 24	4,50	10,97	8,05	1,43	11,54
28_B	bouwplan 5	4,50	10,93	8,07	1,41	11,52
37_A	bouwplan 8	1,50	10,92	8,11	1,40	11,52
33_A	bouwplan 7	1,50	10,91	8,09	1,39	11,51
113_A	bouwplan 28	1,50	10,89	8,03	1,40	11,49
208_A	bouwplan 56	1,50	10,86	8,06	1,31	11,45
47_B	bouwplan 10	4,50	10,86	8,00	1,34	11,45
34_B	bouwplan 7	4,50	10,82	7,96	1,31	11,41
82_A	bouwplan 18	1,50	10,79	7,96	1,25	11,38
205_A	bouwplan 55	1,50	10,73	7,89	1,20	11,32
108_C	bouwplan 26	7,50	10,76	7,79	1,21	11,31
39_C	bouwplan 8	7,50	10,69	7,83	1,16	11,28
19_C	bouwplan 4	7,50	10,64	7,76	1,11	11,22
6_C	bouwplan 1	7,50	10,64	7,75	1,12	11,22
204_A	bouwplan 55	1,50	10,62	7,76	1,09	11,21
37_C	bouwplan 8	7,50	10,59	7,72	1,07	11,18
64_A	bouwplan 14	1,50	10,59	7,74	1,05	11,17
98_B	bouwplan 23	4,50	10,59	7,66	1,04	11,15
7_B	bouwplan 1	4,50	10,55	7,72	1,00	11,14
101_D	bouwplan 24	10,50	10,53	7,57	0,99	11,09
93_C	bouwplan 21	7,50	10,54	7,59	0,97	11,09
102_F	bouwplan 24	16,50	10,52	7,57	0,97	11,08
101_C	bouwplan 24	7,50	10,52	7,56	0,97	11,07
49_B	bouwplan 11	4,50	10,48	7,68	0,92	11,07
42_B	bouwplan 9	4,50	10,45	7,65	0,94	11,06
101_E	bouwplan 24	13,50	10,47	7,53	0,93	11,03
201_A	bouwplan 54	1,50	10,41	7,58	0,89	11,01
59_C	bouwplan 13	7,50	10,42	7,49	0,91	11,00
61_A	bouwplan 14	1,50	10,39	7,54	0,89	10,99
117_A	bouwplan 30	1,50	10,39	7,48	0,87	10,97
41_B	bouwplan 9	4,50	10,36	7,56	0,84	10,96
40_C	bouwplan 8	7,50	10,37	7,52	0,81	10,95
102_E	bouwplan 24	13,50	10,38	7,42	0,83	10,93
103_D	bouwplan 24	10,50	10,37	7,41	0,81	10,92
98_C	bouwplan 23	7,50	10,37	7,41	0,82	10,92
102_D	bouwplan 24	10,50	10,36	7,40	0,81	10,91
32_C	bouwplan 6	7,50	10,31	7,41	0,79	10,89
39_B	bouwplan 8	4,50	10,29	7,44	0,76	10,88
43_A	bouwplan 9	1,50	10,26	7,42	0,75	10,86
48_A	bouwplan 10	1,50	10,22	7,44	0,70	10,83
103_B	bouwplan 24	4,50	10,26	7,33	0,71	10,82
51_B	bouwplan 11	4,50	10,21	7,36	0,68	10,80
35_B	bouwplan 7	4,50	10,16	7,40	0,62	10,77
199_A	bouwplan 54	1,50	10,11	7,27	0,62	10,71
27_B	bouwplan 5	4,50	10,12	7,23	0,61	10,70
38_B	bouwplan 8	4,50	10,10	7,28	0,58	10,70
94_C	bouwplan 21	7,50	10,14	7,19	0,60	10,70
101_B	bouwplan 24	4,50	10,11	7,19	0,57	10,68
99_D	bouwplan 24	10,50	10,06	7,12	0,52	10,62
32_A	bouwplan 6	1,50	9,97	7,14	0,46	10,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	bouwplan 19	1,50	9,87	7,03	0,33	10,46
56_B	bouwplan 12	4,50	9,86	7,02	0,32	10,45
72_B	bouwplan 15	4,50	9,85	6,93	0,37	10,44
17_B	bouwplan 3	4,50	9,85	6,96	0,33	10,43
70_A	bouwplan 15	1,50	9,84	6,99	0,29	10,42
6_B	bouwplan 1	4,50	9,80	6,93	0,28	10,39
41_A	bouwplan 9	1,50	9,76	7,00	0,24	10,37
59_B	bouwplan 13	4,50	9,77	6,88	0,27	10,36
102_A	bouwplan 24	1,50	9,75	6,89	0,21	10,33
46_B	bouwplan 10	4,50	9,76	6,90	0,17	10,33
67_A	bouwplan 15	1,50	9,74	6,88	0,22	10,33
99_C	bouwplan 24	7,50	9,77	6,82	0,22	10,33
41_C	bouwplan 9	7,50	9,64	6,83	0,11	10,24
42_A	bouwplan 9	1,50	9,62	6,85	0,12	10,24
65_A	bouwplan 14	1,50	9,65	6,79	0,14	10,24
27_C	bouwplan 5	7,50	9,63	6,72	0,10	10,20
55_A	bouwplan 12	1,50	9,61	6,78	0,08	10,20
80_A	bouwplan 17	1,50	9,56	6,71	0,07	10,16
105_B	bouwplan 25	4,50	9,58	6,66	0,05	10,15
34_A	bouwplan 7	1,50	9,50	6,69	0,00	10,11
98_A	bouwplan 23	1,50	9,50	6,62	-0,05	10,07
36_B	bouwplan 7	4,50	9,46	6,58	-0,05	10,05
24_D	bouwplan 4	10,50	9,43	6,52	-0,09	10,01
54_C	bouwplan 12	7,50	9,44	6,52	-0,09	10,01
18_D	bouwplan 3	10,50	9,43	6,54	-0,11	10,00
36_C	bouwplan 7	7,50	9,40	6,51	-0,12	9,98
14_D	bouwplan 2	10,50	9,39	6,52	-0,15	9,97
19_B	bouwplan 4	4,50	9,38	6,51	-0,14	9,97
99_B	bouwplan 24	4,50	9,40	6,48	-0,14	9,97
108_B	bouwplan 26	4,50	9,37	6,43	-0,15	9,94
47_A	bouwplan 10	1,50	9,29	6,48	-0,22	9,89
122_B	bouwplan 31	4,50	9,25	6,33	-0,22	9,84
29_A	bouwplan 6	1,50	9,21	6,38	-0,29	9,81
30_C	bouwplan 6	7,50	9,15	6,39	-0,39	9,76
72_C	bouwplan 15	7,50	9,13	6,20	-0,38	9,71
52_A	bouwplan 11	1,50	9,06	6,27	-0,47	9,66
23_D	bouwplan 4	10,50	8,95	6,05	-0,58	9,53
1_D	bouwplan 1	10,50	8,94	6,12	-0,65	9,52
110_A	bouwplan 27	1,50	8,91	6,06	-0,58	9,51
24_C	bouwplan 4	7,50	8,94	6,03	-0,59	9,51
60_C	bouwplan 13	7,50	8,93	6,03	-0,60	9,51
46_C	bouwplan 10	7,50	8,88	6,01	-0,74	9,43
71_A	bouwplan 15	1,50	8,84	5,98	-0,68	9,43
54_B	bouwplan 12	4,50	8,84	5,94	-0,70	9,41
51_A	bouwplan 11	1,50	8,80	5,99	-0,74	9,39
18_C	bouwplan 3	7,50	8,81	5,92	-0,73	9,38
40_A	bouwplan 8	1,50	8,73	5,93	-0,81	9,33
18_B	bouwplan 3	4,50	8,72	5,86	-0,79	9,31
38_A	bouwplan 8	1,50	8,69	5,89	-0,82	9,30
27_A	bouwplan 5	1,50	8,67	5,83	-0,84	9,27
28_A	bouwplan 5	1,50	8,61	5,76	-0,91	9,20
66_C	bouwplan 14	7,50	8,60	5,67	-0,88	9,18
1_C	bouwplan 1	7,50	8,56	5,72	-1,03	9,13
20_D	bouwplan 4	10,50	8,52	5,77	-1,01	9,13
45_A	bouwplan 10	1,50	8,54	5,73	-1,00	9,13
23_C	bouwplan 4	7,50	8,54	5,64	-0,99	9,12
39_A	bouwplan 8	1,50	8,48	5,62	-1,03	9,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_C	bouwplan 13	7,50	8,46	5,53	-1,05	9,04
84_A	bouwplan 18	1,50	8,43	5,58	-1,05	9,03
72_D	bouwplan 15	10,50	8,40	5,48	-1,12	8,97
101_A	bouwplan 24	1,50	8,37	5,51	-1,16	8,96
66_B	bouwplan 14	4,50	8,33	5,41	-1,15	8,92
14_C	bouwplan 2	7,50	8,27	5,37	-1,25	8,85
44_B	bouwplan 9	4,50	8,21	5,39	-1,34	8,80
59_A	bouwplan 13	1,50	8,20	5,35	-1,31	8,79
106_C	bouwplan 25	7,50	8,13	5,17	-1,39	8,69
24_B	bouwplan 4	4,50	8,09	5,22	-1,43	8,68
103_E	bouwplan 24	13,50	8,11	5,16	-1,49	8,65
79_A	bouwplan 17	1,50	8,03	5,18	-1,45	8,63
13_A	bouwplan 2	1,50	8,03	5,12	-1,45	8,62
20_C	bouwplan 4	7,50	7,99	5,09	-1,52	8,57
53_C	bouwplan 12	7,50	7,96	5,10	-1,60	8,54
50_B	bouwplan 11	4,50	7,96	5,11	-1,64	8,52
88_A	bouwplan 19	1,50	7,89	5,04	-1,60	8,49
121_C	bouwplan 31	7,50	7,89	5,01	-1,61	8,48
58_B	bouwplan 13	4,50	7,90	5,00	-1,61	8,48
66_D	bouwplan 14	10,50	7,90	4,98	-1,60	8,48
23_B	bouwplan 4	4,50	7,89	5,01	-1,64	8,47
50_C	bouwplan 11	7,50	7,87	4,99	-1,73	8,43
5_D	bouwplan 1	10,50	7,72	4,81	-1,79	8,30
72_A	bouwplan 15	1,50	7,70	4,82	-1,78	8,30
1_B	bouwplan 1	4,50	7,68	4,87	-1,90	8,26
49_A	bouwplan 11	1,50	7,65	4,83	-1,90	8,24
60_B	bouwplan 13	4,50	7,64	4,78	-1,89	8,23
44_C	bouwplan 9	7,50	7,63	4,79	-1,93	8,21
56_A	bouwplan 12	1,50	7,61	4,81	-1,93	8,21
36_A	bouwplan 7	1,50	7,60	4,77	-1,92	8,20
92_A	bouwplan 20	1,50	7,56	4,71	-1,94	8,16
7_A	bouwplan 1	1,50	7,56	4,68	-1,99	8,13
54_A	bouwplan 12	1,50	7,54	4,69	-2,00	8,12
25_C	bouwplan 5	7,50	7,53	4,65	-1,99	8,11
99_A	bouwplan 24	1,50	7,47	4,62	-2,06	8,06
109_C	bouwplan 26	7,50	7,43	4,47	-2,11	7,99
30_B	bouwplan 6	4,50	7,39	4,61	-2,14	7,99
105_A	bouwplan 25	1,50	7,38	4,51	-2,15	7,96
100_C	bouwplan 24	7,50	7,36	4,42	-2,19	7,92
202_A	bouwplan 54	1,50	7,32	4,46	-2,18	7,91
96_A	bouwplan 22	1,50	7,31	4,43	-2,22	7,89
17_A	bouwplan 3	1,50	7,27	4,40	-2,24	7,86
108_A	bouwplan 26	1,50	7,26	4,36	-2,26	7,84
104_C	bouwplan 25	7,50	7,28	4,28	-2,25	7,83
14_B	bouwplan 2	4,50	7,25	4,37	-2,27	7,83
21_D	bouwplan 4	10,50	7,25	4,36	-2,27	7,83
5_C	bouwplan 1	7,50	7,20	4,29	-2,31	7,78
83_A	bouwplan 18	1,50	7,17	4,30	-2,30	7,77
50_A	bouwplan 11	1,50	7,02	4,21	-2,56	7,60
12_D	bouwplan 2	10,50	6,88	3,95	-2,63	7,46
6_A	bouwplan 1	1,50	6,85	3,97	-2,66	7,44
94_B	bouwplan 21	4,50	6,87	3,93	-2,66	7,44
53_B	bouwplan 12	4,50	6,83	3,98	-2,72	7,41
121_B	bouwplan 31	4,50	6,79	3,95	-2,71	7,39
106_B	bouwplan 25	4,50	6,80	3,86	-2,72	7,37
46_A	bouwplan 10	1,50	6,75	3,92	-2,83	7,33
35_A	bouwplan 7	1,50	6,72	3,93	-2,82	7,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_B	bouwplan 4	4,50	6,72	3,81	-2,77	7,31
25_B	bouwplan 5	4,50	6,71	3,84	-2,81	7,30
100_B	bouwplan 24	4,50	6,73	3,81	-2,83	7,29
31_B	bouwplan 6	4,50	6,67	3,78	-2,86	7,25
104_B	bouwplan 25	4,50	6,66	3,71	-2,86	7,23
93_A	bouwplan 21	1,50	6,56	3,65	-3,00	7,12
5_B	bouwplan 1	4,50	6,52	3,64	-3,00	7,10
58_A	bouwplan 13	1,50	6,47	3,60	-3,05	7,06
12_C	bouwplan 2	7,50	6,45	3,53	-3,05	7,03
19_A	bouwplan 4	1,50	6,44	3,56	-3,09	7,02
103_A	bouwplan 24	1,50	6,42	3,55	-3,08	7,01
24_A	bouwplan 4	1,50	6,43	3,56	-3,10	7,01
66_A	bouwplan 14	1,50	6,41	3,54	-3,06	7,01
23_A	bouwplan 4	1,50	6,42	3,57	-3,12	7,00
3_D	bouwplan 1	10,50	6,40	3,47	-3,09	6,98
90_C	bouwplan 20	7,50	6,32	3,39	-3,13	6,91
87_A	bouwplan 19	1,50	6,30	3,43	-3,18	6,90
60_A	bouwplan 13	1,50	6,27	3,42	-3,25	6,86
18_A	bouwplan 3	1,50	6,22	3,30	-3,30	6,79
26_C	bouwplan 5	7,50	6,22	3,30	-3,32	6,79
109_B	bouwplan 26	4,50	6,16	3,22	-3,38	6,72
122_A	bouwplan 31	1,50	6,12	3,22	-3,33	6,72
21_C	bouwplan 4	7,50	6,05	3,13	-3,46	6,63
44_A	bouwplan 9	1,50	5,94	3,11	-3,60	6,53
26_B	bouwplan 5	4,50	5,90	3,00	-3,63	6,48
91_A	bouwplan 20	1,50	5,88	3,00	-3,58	6,48
121_A	bouwplan 31	1,50	5,78	2,97	-3,72	6,39
12_B	bouwplan 2	4,50	5,77	2,90	-3,74	6,36
31_A	bouwplan 6	1,50	5,54	2,70	-3,99	6,13
90_B	bouwplan 20	4,50	5,52	2,61	-3,94	6,12
119_C	bouwplan 31	7,50	5,49	2,51	-3,97	6,07
14_A	bouwplan 2	1,50	5,32	2,44	-4,22	5,90
94_A	bouwplan 21	1,50	5,33	2,44	-4,21	5,90
106_A	bouwplan 25	1,50	5,22	2,32	-4,31	5,80
8_D	bouwplan 2	10,50	4,97	2,08	-4,53	5,56
30_A	bouwplan 6	1,50	4,94	2,14	-4,58	5,54
100_A	bouwplan 24	1,50	4,87	2,01	-4,67	5,45
21_B	bouwplan 4	4,50	4,83	1,91	-4,65	5,42
26_A	bouwplan 5	1,50	4,68	1,82	-4,85	5,27
1_A	bouwplan 1	1,50	4,68	1,85	-4,90	5,26
5_A	bouwplan 1	1,50	4,57	1,68	-4,96	5,15
104_A	bouwplan 25	1,50	4,53	1,62	-4,99	5,11
25_A	bouwplan 5	1,50	4,47	1,60	-5,02	5,07
109_A	bouwplan 26	1,50	4,42	1,52	-5,11	5,00
20_A	bouwplan 4	1,50	4,38	1,46	-5,10	4,97
53_A	bouwplan 12	1,50	4,35	1,51	-5,20	4,93
8_C	bouwplan 2	7,50	4,22	1,29	-5,27	4,80
57_C	bouwplan 13	7,50	4,22	1,38	-5,38	4,79
15_D	bouwplan 3	10,50	4,02	1,26	-5,57	4,61
120_C	bouwplan 31	7,50	3,70	0,84	-5,82	4,29
12_A	bouwplan 2	1,50	3,58	0,66	-5,94	4,15
3_C	bouwplan 1	7,50	3,36	0,48	-6,16	3,94
90_A	bouwplan 20	1,50	3,34	0,45	-6,11	3,94
57_A	bouwplan 13	1,50	3,24	0,37	-6,30	3,82
57_B	bouwplan 13	4,50	3,25	0,40	-6,34	3,82
120_B	bouwplan 31	4,50	2,72	-0,11	-6,80	3,32
31_C	bouwplan 6	7,50	2,77	-0,10	-6,86	3,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjestraat/Koninginneweg/Koningsweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	bouwplan 3	7,50	2,35	-0,45	-7,25	2,93
8_B	bouwplan 2	4,50	2,13	-0,80	-7,36	2,71
120_A	bouwplan 31	1,50	1,63	-1,18	-7,89	2,23
3_B	bouwplan 1	4,50	1,48	-1,30	-8,04	2,09
100_D	bouwplan 24	10,50	0,71	-2,18	-8,76	1,31
3_A	bouwplan 1	1,50	0,58	-2,14	-8,93	1,21
10_D	bouwplan 2	10,50	0,63	-2,24	-8,96	1,19
15_B	bouwplan 3	4,50	0,25	-2,61	-9,34	0,82
10_C	bouwplan 2	7,50	-0,90	-3,78	-10,48	-0,34
119_B	bouwplan 31	4,50	-1,54	-4,42	-11,03	-0,95
8_A	bouwplan 2	1,50	-1,58	-4,59	-11,07	-1,02
21_A	bouwplan 4	1,50	-1,69	-4,63	-11,19	-1,11
10_B	bouwplan 2	4,50	-3,01	-5,80	-12,58	-2,42
10_A	bouwplan 2	1,50	-6,03	-8,73	-15,62	-5,43
9_A	bouwplan 2	1,50	-6,90	-9,92	-16,33	-6,32
11_A	bouwplan 2	1,50	-7,57	-10,57	-17,01	-6,99
2_D	bouwplan 1	10,50	-7,87	-10,86	-17,36	-7,30
15_A	bouwplan 3	1,50	-8,02	-10,95	-17,57	-7,46
2_C	bouwplan 1	7,50	-8,17	-11,14	-17,66	-7,60
4_D	bouwplan 1	10,50	-8,23	-11,22	-17,72	-7,66
4_C	bouwplan 1	7,50	-8,50	-11,48	-17,99	-7,93
2_B	bouwplan 1	4,50	-8,84	-11,76	-18,33	-8,26
2_A	bouwplan 1	1,50	-11,45	-14,39	-20,94	-10,87
4_B	bouwplan 1	4,50	-12,22	-15,13	-21,71	-11,63
4_A	bouwplan 1	1,50	-14,04	-16,93	-23,53	-13,45
107_C	bouwplan 26	7,50	-14,58	-17,44	-24,17	-14,01
107_B	bouwplan 26	4,50	-14,85	-17,68	-24,44	-14,28
107_A	bouwplan 26	1,50	-15,80	-18,57	-25,38	-15,21
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--
97_B	bouwplan 23	4,50	--	--	--	--
97_C	bouwplan 23	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_D	bouwplan 1	10,50	57,72	55,24	48,51	58,50
11_C	bouwplan 2	7,50	57,44	54,97	48,23	58,23
11_D	bouwplan 2	10,50	57,36	54,89	48,16	58,15
11_B	bouwplan 2	4,50	57,33	54,86	48,13	58,12
11_A	bouwplan 2	1,50	55,86	53,40	46,66	56,65
9_C	bouwplan 2	7,50	55,35	52,88	46,14	56,14
9_D	bouwplan 2	10,50	55,31	52,84	46,11	56,10
10_C	bouwplan 2	7,50	55,28	52,81	46,08	56,07
9_B	bouwplan 2	4,50	55,25	52,78	46,04	56,04
10_D	bouwplan 2	10,50	55,23	52,75	46,02	56,01
10_B	bouwplan 2	4,50	55,15	52,68	45,94	55,94
22_D	bouwplan 4	10,50	55,09	52,56	45,88	55,86
22_C	bouwplan 4	7,50	55,08	52,55	45,87	55,85
16_D	bouwplan 3	10,50	54,95	52,46	45,74	55,73
22_B	bouwplan 4	4,50	54,85	52,32	45,63	55,62
16_C	bouwplan 3	7,50	54,82	52,33	45,61	55,60
16_B	bouwplan 3	4,50	54,25	51,77	45,04	55,03
21_D	bouwplan 4	10,50	54,20	51,70	44,99	54,98
21_C	bouwplan 4	7,50	54,12	51,62	44,91	54,90
4_D	bouwplan 1	10,50	53,87	51,40	44,67	54,66
21_B	bouwplan 4	4,50	53,85	51,35	44,64	54,63
15_C	bouwplan 3	7,50	53,71	51,23	44,50	54,49
15_D	bouwplan 3	10,50	53,69	51,21	44,49	54,48
12_D	bouwplan 2	10,50	53,63	51,15	44,42	54,41
15_B	bouwplan 3	4,50	53,62	51,15	44,41	54,41
4_C	bouwplan 1	7,50	53,61	51,13	44,40	54,39
12_C	bouwplan 2	7,50	53,59	51,10	44,38	54,37
22_A	bouwplan 4	1,50	53,48	50,95	44,26	54,25
3_D	bouwplan 1	10,50	53,27	50,79	44,06	54,05
12_B	bouwplan 2	4,50	53,22	50,74	44,01	54,00
4_B	bouwplan 1	4,50	53,09	50,62	43,89	53,88
9_A	bouwplan 2	1,50	52,98	50,51	43,77	53,77
3_C	bouwplan 1	7,50	52,81	50,34	43,61	53,60
2_C	bouwplan 1	7,50	52,58	50,07	43,37	53,36
15_A	bouwplan 3	1,50	52,25	49,78	43,05	53,04
16_A	bouwplan 3	1,50	52,17	49,69	42,96	52,95
3_B	bouwplan 1	4,50	52,09	49,61	42,88	52,87
21_A	bouwplan 4	1,50	51,90	49,40	42,69	52,68
5_D	bouwplan 1	10,50	51,83	49,35	42,62	52,61
5_C	bouwplan 1	7,50	51,80	49,33	42,59	52,59
10_A	bouwplan 2	1,50	51,73	49,26	42,52	52,52
5_B	bouwplan 1	4,50	51,51	49,05	42,31	52,30
12_A	bouwplan 2	1,50	51,12	48,65	41,92	51,91
23_D	bouwplan 4	10,50	50,18	47,62	40,96	50,94
23_C	bouwplan 4	7,50	50,12	47,56	40,90	50,88
4_A	bouwplan 1	1,50	50,08	47,62	40,88	50,87
8_C	bouwplan 2	7,50	49,87	47,39	40,66	50,65
8_D	bouwplan 2	10,50	49,87	47,39	40,66	50,65
8_B	bouwplan 2	4,50	49,85	47,37	40,64	50,63
5_A	bouwplan 1	1,50	49,65	47,19	40,45	50,44
2_B	bouwplan 1	4,50	49,63	47,11	40,42	50,40
23_B	bouwplan 4	4,50	49,34	46,78	40,12	50,10
1_D	bouwplan 1	10,50	48,65	46,15	39,44	49,43
3_A	bouwplan 1	1,50	48,42	45,95	39,21	49,21
23_A	bouwplan 4	1,50	47,86	45,32	38,65	48,63
8_A	bouwplan 2	1,50	47,25	44,78	38,05	48,04
24_D	bouwplan 4	10,50	46,92	44,37	37,71	47,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
2_A	bouwplan 1	1,50	46,77	44,26	37,56	47,55
24_C	bouwplan 4	7,50	45,95	43,39	36,73	46,71
1_C	bouwplan 1	7,50	45,55	43,01	36,33	46,31
24_B	bouwplan 4	4,50	44,47	41,92	35,25	45,23
1_B	bouwplan 1	4,50	42,69	40,12	33,46	43,44
24_A	bouwplan 4	1,50	41,56	39,00	32,34	42,32
27_C	bouwplan 5	7,50	40,97	38,40	31,75	41,73
25_C	bouwplan 5	7,50	40,78	38,31	31,57	41,57
58_C	bouwplan 13	7,50	40,75	38,27	31,55	41,54
20_D	bouwplan 4	10,50	40,50	37,94	31,28	41,26
20_C	bouwplan 4	7,50	39,77	37,22	30,56	40,54
58_B	bouwplan 13	4,50	39,68	37,21	30,48	40,47
25_B	bouwplan 5	4,50	39,67	37,20	30,46	40,46
26_C	bouwplan 5	7,50	39,29	36,78	30,08	40,07
59_C	bouwplan 13	7,50	39,26	36,78	30,06	40,05
32_C	bouwplan 6	7,50	39,24	36,68	30,03	40,00
54_C	bouwplan 12	7,50	39,08	36,58	29,87	39,86
1_A	bouwplan 1	1,50	39,05	36,48	29,83	39,81
90_C	bouwplan 20	7,50	39,03	36,42	29,81	39,78
31_C	bouwplan 6	7,50	38,92	36,36	29,70	39,68
20_B	bouwplan 4	4,50	38,85	36,30	29,63	39,61
13_D	bouwplan 2	10,50	38,55	36,03	29,34	39,32
25_A	bouwplan 5	1,50	38,45	35,99	29,25	39,24
89_C	bouwplan 20	7,50	38,33	35,71	29,10	39,07
59_B	bouwplan 13	4,50	38,18	35,70	28,97	38,96
27_B	bouwplan 5	4,50	37,98	35,41	28,77	38,74
54_B	bouwplan 12	4,50	37,86	35,37	28,65	38,64
26_B	bouwplan 5	4,50	37,75	35,26	28,54	38,53
20_A	bouwplan 4	1,50	37,72	35,19	28,51	38,49
13_C	bouwplan 2	7,50	37,47	34,94	28,25	38,24
90_B	bouwplan 20	4,50	37,50	34,87	28,27	38,24
58_A	bouwplan 13	1,50	37,39	34,92	28,19	38,18
200_C	bouwplan 54	7,50	37,15	34,53	27,93	37,90
199_C	bouwplan 54	7,50	37,08	34,46	27,85	37,82
54_A	bouwplan 12	1,50	36,80	34,33	27,60	37,59
27_A	bouwplan 5	1,50	36,76	34,20	27,54	37,52
57_C	bouwplan 13	7,50	36,71	34,22	27,50	37,49
90_A	bouwplan 20	1,50	36,58	33,97	27,35	37,32
26_A	bouwplan 5	1,50	36,31	33,84	27,11	37,10
32_B	bouwplan 6	4,50	36,27	33,69	27,05	37,03
89_B	bouwplan 20	4,50	36,21	33,57	26,98	36,95
50_C	bouwplan 11	7,50	36,09	33,56	26,88	36,86
71_C	bouwplan 15	7,50	36,06	33,49	26,84	36,82
33_C	bouwplan 7	7,50	36,05	33,48	26,83	36,81
18_D	bouwplan 3	10,50	36,04	33,46	26,82	36,80
17_D	bouwplan 3	10,50	35,99	33,44	26,78	36,76
57_B	bouwplan 13	4,50	35,97	33,47	26,76	36,75
71_D	bouwplan 15	10,50	35,99	33,41	26,77	36,75
59_A	bouwplan 13	1,50	35,91	33,44	26,71	36,70
73_C	bouwplan 16	7,50	35,94	33,30	26,71	36,68
53_C	bouwplan 12	7,50	35,83	33,34	26,63	36,61
13_B	bouwplan 2	4,50	35,79	33,28	26,58	36,57
77_C	bouwplan 17	7,50	35,83	33,19	26,60	36,57
200_B	bouwplan 54	4,50	35,67	33,04	26,44	36,41
81_C	bouwplan 18	7,50	35,49	32,85	26,26	36,23
19_C	bouwplan 4	7,50	35,42	32,86	26,20	36,18
86_C	bouwplan 19	7,50	35,41	32,79	26,18	36,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_D	bouwplan 15	10,50	35,33	32,75	26,11	36,09
70_D	bouwplan 15	10,50	35,22	32,61	25,99	35,96
31_B	bouwplan 6	4,50	35,14	32,57	25,92	35,90
89_A	bouwplan 20	1,50	35,02	32,39	25,79	35,76
32_A	bouwplan 6	1,50	34,77	32,20	25,55	35,53
199_B	bouwplan 54	4,50	34,73	32,10	25,50	35,47
53_B	bouwplan 12	4,50	34,64	32,15	25,43	35,42
69_D	bouwplan 15	10,50	34,53	31,92	25,30	35,27
69_C	bouwplan 15	7,50	34,51	31,90	25,28	35,25
85_C	bouwplan 19	7,50	34,51	31,86	25,28	35,24
200_A	bouwplan 54	1,50	34,25	31,64	25,02	34,99
77_B	bouwplan 17	4,50	34,26	31,61	25,03	34,99
17_C	bouwplan 3	7,50	34,20	31,65	24,98	34,96
206_C	bouwplan 55	7,50	34,21	31,59	24,99	34,96
55_C	bouwplan 12	7,50	34,17	31,60	24,95	34,93
71_B	bouwplan 15	4,50	34,09	31,52	24,88	34,85
65_D	bouwplan 14	10,50	34,00	31,42	24,78	34,76
73_B	bouwplan 16	4,50	33,95	31,30	24,71	34,68
18_C	bouwplan 3	7,50	33,92	31,33	24,70	34,67
19_D	bouwplan 4	10,50	33,83	31,26	24,61	34,59
37_C	bouwplan 8	7,50	33,83	31,26	24,61	34,59
41_C	bouwplan 9	7,50	33,80	31,22	24,58	34,56
31_A	bouwplan 6	1,50	33,75	31,19	24,54	34,51
14_D	bouwplan 2	10,50	33,64	31,03	24,41	34,38
66_D	bouwplan 14	10,50	33,62	31,03	24,40	34,37
50_B	bouwplan 11	4,50	33,56	31,03	24,34	34,33
203_C	bouwplan 55	7,50	33,57	30,91	24,33	34,30
70_C	bouwplan 15	7,50	33,54	30,93	24,32	34,29
49_C	bouwplan 11	7,50	33,47	30,97	24,26	34,25
65_C	bouwplan 14	7,50	33,33	30,74	24,11	34,08
46_C	bouwplan 10	7,50	33,30	30,74	24,08	34,06
81_B	bouwplan 18	4,50	33,32	30,66	24,09	34,05
69_B	bouwplan 15	4,50	33,28	30,66	24,05	34,02
82_C	bouwplan 18	7,50	33,26	30,59	24,02	33,99
17_B	bouwplan 3	4,50	33,18	30,65	23,97	33,95
204_C	bouwplan 55	7,50	33,06	30,36	23,81	33,78
73_A	bouwplan 16	1,50	32,95	30,33	23,72	33,69
91_C	bouwplan 20	7,50	32,96	30,31	23,72	33,69
77_A	bouwplan 17	1,50	32,90	30,27	23,67	33,64
199_A	bouwplan 54	1,50	32,87	30,24	23,64	33,61
63_D	bouwplan 14	10,50	32,74	30,12	23,51	33,48
78_C	bouwplan 17	7,50	32,60	29,91	23,36	33,32
202_C	bouwplan 54	7,50	32,59	29,89	23,35	33,31
40_C	bouwplan 8	7,50	32,57	29,96	23,34	33,31
49_B	bouwplan 11	4,50	32,52	30,02	23,31	33,30
33_B	bouwplan 7	4,50	32,49	29,89	23,26	33,24
53_A	bouwplan 12	1,50	32,44	29,96	23,23	33,22
74_C	bouwplan 16	7,50	32,42	29,74	23,18	33,14
39_C	bouwplan 8	7,50	32,23	29,66	23,01	32,99
7_C	bouwplan 1	7,50	32,24	29,63	23,01	32,98
7_D	bouwplan 1	10,50	32,17	29,57	22,94	32,92
36_C	bouwplan 7	7,50	32,13	29,49	22,89	32,86
6_D	bouwplan 1	10,50	32,05	29,42	22,82	32,79
63_C	bouwplan 14	7,50	31,94	29,29	22,70	32,67
64_D	bouwplan 14	10,50	31,82	29,18	22,58	32,55
44_C	bouwplan 9	7,50	31,72	29,15	22,50	32,48
60_C	bouwplan 13	7,50	31,74	29,11	22,50	32,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_A	bouwplan 11	1,50	31,63	29,15	22,43	32,42
35_C	bouwplan 7	7,50	31,59	28,99	22,36	32,34
70_B	bouwplan 15	4,50	31,58	28,97	22,36	32,33
69_A	bouwplan 15	1,50	31,49	28,88	22,26	32,23
19_B	bouwplan 4	4,50	31,45	28,87	22,23	32,21
41_B	bouwplan 9	4,50	31,45	28,85	22,22	32,20
50_A	bouwplan 11	1,50	31,28	28,76	22,06	32,05
79_C	bouwplan 17	7,50	31,30	28,63	22,07	32,03
81_A	bouwplan 18	1,50	31,25	28,60	22,02	31,98
29_C	bouwplan 6	7,50	31,17	28,56	21,94	31,91
46_B	bouwplan 10	4,50	31,13	28,58	21,91	31,89
51_C	bouwplan 11	7,50	31,07	28,43	21,84	31,81
87_C	bouwplan 19	7,50	31,04	28,34	21,80	31,76
92_C	bouwplan 20	7,50	31,02	28,30	21,77	31,73
88_C	bouwplan 19	7,50	31,01	28,28	21,76	31,72
84_C	bouwplan 18	7,50	30,96	28,24	21,71	31,67
206_B	bouwplan 55	4,50	30,94	28,26	21,70	31,66
55_B	bouwplan 12	4,50	30,90	28,34	21,68	31,66
80_C	bouwplan 17	7,50	30,84	28,13	21,60	31,56
18_B	bouwplan 3	4,50	30,77	28,18	21,55	31,52
37_B	bouwplan 8	4,50	30,72	28,10	21,49	31,46
65_B	bouwplan 14	4,50	30,57	27,96	21,35	31,32
6_C	bouwplan 1	7,50	30,36	27,70	21,12	31,09
85_B	bouwplan 19	4,50	30,34	27,60	21,09	31,05
63_B	bouwplan 14	4,50	30,30	27,65	21,06	31,03
70_A	bouwplan 15	1,50	30,18	27,59	20,96	30,93
205_C	bouwplan 55	7,50	30,20	27,42	20,94	30,89
83_C	bouwplan 18	7,50	30,14	27,43	20,89	30,85
208_C	bouwplan 56	7,50	30,09	27,36	20,84	30,80
91_B	bouwplan 20	4,50	30,08	27,38	20,84	30,80
94_C	bouwplan 21	7,50	30,08	27,39	20,84	30,80
86_B	bouwplan 19	4,50	30,05	27,36	20,81	30,77
207_C	bouwplan 56	7,50	30,04	27,30	20,79	30,75
48_C	bouwplan 10	7,50	30,02	27,37	20,79	30,75
64_C	bouwplan 14	7,50	29,99	27,34	20,75	30,72
47_C	bouwplan 10	7,50	29,95	27,30	20,72	30,68
44_B	bouwplan 9	4,50	29,86	27,30	20,64	30,62
46_A	bouwplan 10	1,50	29,84	27,31	20,62	30,61
67_D	bouwplan 15	10,50	29,89	27,19	20,64	30,61
203_B	bouwplan 55	4,50	29,89	27,16	20,64	30,60
28_C	bouwplan 5	7,50	29,85	27,19	20,61	30,58
33_A	bouwplan 7	1,50	29,81	27,20	20,58	30,55
202_B	bouwplan 54	4,50	29,78	27,05	20,53	30,49
79_B	bouwplan 17	4,50	29,75	27,07	20,50	30,47
38_C	bouwplan 8	7,50	29,59	26,95	20,35	30,32
14_C	bouwplan 2	7,50	29,54	26,87	20,31	30,27
204_B	bouwplan 55	4,50	29,51	26,74	20,25	30,21
72_C	bouwplan 15	7,50	29,48	26,79	20,24	30,20
43_C	bouwplan 9	7,50	29,36	26,72	20,13	30,10
61_D	bouwplan 14	10,50	29,24	26,54	19,99	29,96
66_C	bouwplan 14	7,50	29,23	26,53	19,99	29,95
75_C	bouwplan 16	7,50	29,13	26,42	19,89	29,85
39_B	bouwplan 8	4,50	29,07	26,50	19,85	29,83
201_C	bouwplan 54	7,50	29,13	26,34	19,88	29,82
97_C	bouwplan 23	7,50	28,99	26,37	19,75	29,73
60_B	bouwplan 13	4,50	28,93	26,28	19,69	29,66
41_A	bouwplan 9	1,50	28,89	26,29	19,67	29,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
55_A	bouwplan 12	1,50	28,85	26,32	19,64	29,62
206_A	bouwplan 55	1,50	28,84	26,19	19,60	29,57
34_C	bouwplan 7	7,50	28,80	26,17	19,57	29,54
209_C	bouwplan 56	7,50	28,81	26,06	19,56	29,51
166_C	bouwplan 43	7,50	28,76	26,05	19,51	29,47
42_C	bouwplan 9	7,50	28,62	25,99	19,39	29,36
35_B	bouwplan 7	4,50	28,58	25,98	19,36	29,33
36_B	bouwplan 7	4,50	28,49	25,83	19,25	29,22
30_C	bouwplan 6	7,50	28,47	25,85	19,24	29,21
63_A	bouwplan 14	1,50	28,48	25,84	19,24	29,21
97_B	bouwplan 23	4,50	28,46	25,85	19,22	29,20
45_C	bouwplan 10	7,50	28,36	25,72	19,12	29,09
172_C	bouwplan 44	7,50	28,35	25,54	19,09	29,04
76_C	bouwplan 16	7,50	28,29	25,52	19,04	28,99
82_B	bouwplan 18	4,50	28,24	25,50	18,99	28,95
83_B	bouwplan 18	4,50	28,20	25,48	18,95	28,91
56_C	bouwplan 12	7,50	28,18	25,49	18,94	28,90
34_B	bouwplan 7	4,50	28,11	25,50	18,89	28,86
61_C	bouwplan 14	7,50	28,09	25,38	18,84	28,80
37_A	bouwplan 8	1,50	28,01	25,39	18,78	28,75
17_A	bouwplan 3	1,50	27,95	25,38	18,74	28,71
6_B	bouwplan 1	4,50	27,96	25,29	18,72	28,69
87_B	bouwplan 19	4,50	27,98	25,23	18,73	28,68
19_A	bouwplan 4	1,50	27,89	25,35	18,68	28,66
7_B	bouwplan 1	4,50	27,92	25,25	18,68	28,65
167_C	bouwplan 43	7,50	27,93	25,19	18,68	28,64
29_B	bouwplan 6	4,50	27,86	25,21	18,62	28,59
67_C	bouwplan 15	7,50	27,86	25,16	18,62	28,58
208_B	bouwplan 56	4,50	27,86	25,14	18,61	28,57
97_A	bouwplan 23	1,50	27,82	25,23	18,58	28,57
91_A	bouwplan 20	1,50	27,83	25,15	18,59	28,55
85_A	bouwplan 19	1,50	27,81	25,06	18,56	28,51
205_B	bouwplan 55	4,50	27,80	24,99	18,53	28,48
40_B	bouwplan 8	4,50	27,72	25,07	18,48	28,45
207_B	bouwplan 56	4,50	27,71	24,99	18,46	28,42
74_B	bouwplan 16	4,50	27,68	24,98	18,44	28,40
169_C	bouwplan 44	7,50	27,68	24,87	18,41	28,36
78_B	bouwplan 17	4,50	27,63	24,88	18,38	28,33
64_B	bouwplan 14	4,50	27,58	24,90	18,34	28,30
44_A	bouwplan 9	1,50	27,51	24,96	18,29	28,27
201_B	bouwplan 54	4,50	27,55	24,74	18,29	28,24
39_A	bouwplan 8	1,50	27,48	24,93	18,26	28,24
51_B	bouwplan 11	4,50	27,50	24,81	18,26	28,22
71_A	bouwplan 15	1,50	27,45	24,79	18,21	28,18
202_A	bouwplan 54	1,50	27,35	24,64	18,11	28,07
75_B	bouwplan 16	4,50	27,30	24,59	18,06	28,02
79_A	bouwplan 17	1,50	27,26	24,59	18,02	27,99
203_A	bouwplan 55	1,50	27,27	24,52	18,02	27,97
68_C	bouwplan 15	7,50	27,22	24,53	17,98	27,94
166_B	bouwplan 43	4,50	27,19	24,50	17,94	27,91
204_A	bouwplan 55	1,50	27,12	24,38	17,87	27,83
103_F	bouwplan 24	16,50	27,05	24,43	17,81	27,79
102_F	bouwplan 24	16,50	27,00	24,38	17,77	27,74
38_B	bouwplan 8	4,50	26,96	24,30	17,72	27,69
102_E	bouwplan 24	13,50	26,85	24,23	17,62	27,59
98_C	bouwplan 23	7,50	26,85	24,10	17,59	27,55
47_B	bouwplan 10	4,50	26,77	24,09	17,53	27,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
86_A	bouwplan 19	1,50	26,72	24,00	17,47	27,43
52_C	bouwplan 11	7,50	26,68	23,99	17,44	27,40
57_A	bouwplan 13	1,50	26,66	24,05	17,43	27,40
168_C	bouwplan 44	7,50	26,52	23,72	17,26	27,21
93_C	bouwplan 21	7,50	26,45	23,71	17,20	27,16
103_E	bouwplan 24	13,50	26,35	23,72	17,11	27,09
72_B	bouwplan 15	4,50	26,37	23,64	17,13	27,08
14_B	bouwplan 2	4,50	26,28	23,58	17,03	27,00
66_B	bouwplan 14	4,50	26,27	23,53	17,02	26,98
62_D	bouwplan 14	10,50	26,25	23,56	17,01	26,97
170_C	bouwplan 44	7,50	26,22	23,49	16,97	26,93
62_C	bouwplan 14	7,50	26,15	23,44	16,90	26,86
100_D	bouwplan 24	10,50	26,10	23,41	16,85	26,82
42_B	bouwplan 9	4,50	26,08	23,41	16,84	26,81
43_B	bouwplan 9	4,50	26,04	23,37	16,81	26,77
92_B	bouwplan 20	4,50	26,06	23,29	16,80	26,76
84_B	bouwplan 18	4,50	26,05	23,28	16,80	26,75
30_B	bouwplan 6	4,50	26,00	23,36	16,76	26,73
28_B	bouwplan 5	4,50	25,96	23,27	16,71	26,68
88_B	bouwplan 19	4,50	25,99	23,21	16,73	26,68
68_D	bouwplan 15	10,50	25,92	23,22	16,69	26,64
196_C	bouwplan 53	7,50	25,88	23,13	16,63	26,58
80_B	bouwplan 17	4,50	25,82	23,05	16,57	26,52
61_B	bouwplan 14	4,50	25,77	23,06	16,52	26,48
166_A	bouwplan 43	1,50	25,72	23,07	16,48	26,45
36_A	bouwplan 7	1,50	25,71	23,07	16,48	26,45
94_B	bouwplan 21	4,50	25,68	22,92	16,42	26,38
209_B	bouwplan 56	4,50	25,66	22,90	16,41	26,36
56_B	bouwplan 12	4,50	25,64	22,95	16,39	26,36
207_A	bouwplan 56	1,50	25,60	22,92	16,36	26,32
75_A	bouwplan 16	1,50	25,51	22,82	16,26	26,23
83_A	bouwplan 18	1,50	25,52	22,81	16,27	26,23
74_A	bouwplan 16	1,50	25,50	22,81	16,26	26,22
167_B	bouwplan 43	4,50	25,50	22,77	16,25	26,21
102_D	bouwplan 24	10,50	25,42	22,75	16,19	26,15
106_C	bouwplan 25	7,50	25,27	22,59	16,03	25,99
65_A	bouwplan 14	1,50	25,27	22,58	16,03	25,99
45_B	bouwplan 10	4,50	25,23	22,57	15,99	25,96
169_B	bouwplan 44	4,50	25,26	22,47	16,00	25,95
64_A	bouwplan 14	1,50	25,12	22,45	15,88	25,85
48_B	bouwplan 10	4,50	25,08	22,36	15,83	25,79
208_A	bouwplan 56	1,50	25,06	22,39	15,81	25,78
82_A	bouwplan 18	1,50	25,08	22,31	15,83	25,78
67_B	bouwplan 15	4,50	25,01	22,27	15,76	25,72
40_A	bouwplan 8	1,50	24,91	22,26	15,67	25,64
103_D	bouwplan 24	10,50	24,90	22,23	15,66	25,63
171_C	bouwplan 44	7,50	24,92	22,14	15,67	25,62
170_B	bouwplan 44	4,50	24,81	22,04	15,55	25,51
35_A	bouwplan 7	1,50	24,69	22,05	15,45	25,42
87_A	bouwplan 19	1,50	24,54	21,78	15,29	25,24
195_C	bouwplan 53	7,50	24,55	21,71	15,29	25,23
68_B	bouwplan 15	4,50	24,43	21,69	15,18	25,14
168_B	bouwplan 44	4,50	24,44	21,65	15,17	25,13
76_B	bouwplan 16	4,50	24,26	21,48	15,01	24,96
109_C	bouwplan 26	7,50	24,01	21,26	14,76	24,71
52_B	bouwplan 11	4,50	23,87	21,17	14,63	24,59
60_A	bouwplan 13	1,50	23,87	21,19	14,63	24,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_A	bouwplan 17	1,50	23,90	21,12	14,64	24,59
47_A	bouwplan 10	1,50	23,85	21,16	14,61	24,57
72_A	bouwplan 15	1,50	23,78	21,05	14,53	24,49
30_A	bouwplan 6	1,50	23,72	21,10	14,49	24,46
100_C	bouwplan 24	7,50	23,71	21,01	14,47	24,43
107_C	bouwplan 26	7,50	23,67	21,01	14,43	24,40
167_A	bouwplan 43	1,50	23,68	20,99	14,44	24,40
98_B	bouwplan 23	4,50	23,63	20,85	14,37	24,32
62_B	bouwplan 14	4,50	23,60	20,85	14,35	24,30
29_A	bouwplan 6	1,50	23,52	20,84	14,28	24,24
43_A	bouwplan 9	1,50	23,49	20,83	14,26	24,22
196_B	bouwplan 53	4,50	23,44	20,65	14,18	24,13
197_C	bouwplan 53	7,50	23,44	20,63	14,18	24,13
38_A	bouwplan 8	1,50	23,34	20,65	14,10	24,06
185_C	bouwplan 49	7,50	23,34	20,55	14,09	24,03
51_A	bouwplan 11	1,50	23,26	20,53	14,01	23,97
160_C	bouwplan 41	7,50	23,23	20,43	13,98	23,92
198_C	bouwplan 53	7,50	23,23	20,38	13,97	23,91
18_A	bouwplan 3	1,50	23,12	20,44	13,88	23,84
34_A	bouwplan 7	1,50	23,10	20,43	13,86	23,83
45_A	bouwplan 10	1,50	23,09	20,46	13,86	23,83
96_C	bouwplan 22	7,50	23,12	20,40	13,87	23,83
84_A	bouwplan 18	1,50	23,12	20,36	13,87	23,82
66_A	bouwplan 14	1,50	23,05	20,30	13,80	23,75
172_B	bouwplan 44	4,50	22,99	20,17	13,73	23,67
93_B	bouwplan 21	4,50	22,94	20,15	13,68	23,63
95_C	bouwplan 22	7,50	22,84	20,05	13,58	23,53
169_A	bouwplan 44	1,50	22,78	20,03	13,52	23,48
80_A	bouwplan 17	1,50	22,75	19,98	13,50	23,45
205_A	bouwplan 55	1,50	22,68	19,86	13,42	23,36
92_A	bouwplan 20	1,50	22,57	19,79	13,31	23,26
155_C	bouwplan 40	7,50	22,43	19,66	13,17	23,13
209_A	bouwplan 56	1,50	22,41	19,66	13,16	23,11
88_A	bouwplan 19	1,50	22,42	19,64	13,16	23,11
171_B	bouwplan 44	4,50	22,37	19,54	13,11	23,05
102_C	bouwplan 24	7,50	22,33	19,53	13,06	23,02
42_A	bouwplan 9	1,50	22,28	19,58	13,04	23,00
183_C	bouwplan 48	7,50	22,29	19,47	13,03	22,97
68_A	bouwplan 15	1,50	22,25	19,52	13,01	22,96
105_C	bouwplan 25	7,50	22,22	19,48	12,97	22,93
168_A	bouwplan 44	1,50	22,18	19,42	12,92	22,88
198_B	bouwplan 53	4,50	22,20	19,36	12,93	22,88
13_A	bouwplan 2	1,50	22,16	19,42	12,91	22,87
7_A	bouwplan 1	1,50	22,12	19,36	12,87	22,82
67_A	bouwplan 15	1,50	22,05	19,30	12,80	22,75
195_B	bouwplan 53	4,50	21,99	19,15	12,72	22,67
108_C	bouwplan 26	7,50	21,97	19,19	12,71	22,66
156_C	bouwplan 40	7,50	21,93	19,18	12,68	22,63
98_A	bouwplan 23	1,50	21,92	19,14	12,65	22,61
48_A	bouwplan 10	1,50	21,88	19,14	12,63	22,59
56_A	bouwplan 12	1,50	21,83	19,15	12,60	22,56
107_B	bouwplan 26	4,50	21,82	19,16	12,57	22,55
170_A	bouwplan 44	1,50	21,81	19,03	12,55	22,50
61_A	bouwplan 14	1,50	21,69	18,93	12,44	22,39
201_A	bouwplan 54	1,50	21,68	18,87	12,42	22,37
76_A	bouwplan 16	1,50	21,64	18,87	12,38	22,34
181_C	bouwplan 47	7,50	21,63	18,78	12,36	22,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
159_C	bouwplan 41	7,50	21,58	18,75	12,32	22,26	
157_C	bouwplan 40	7,50	21,51	18,64	12,24	22,18	
62_A	bouwplan 14	1,50	21,39	18,65	12,14	22,10	
160_B	bouwplan 41	4,50	21,37	18,55	12,11	22,05	
165_C	bouwplan 42	7,50	21,26	18,42	12,00	21,94	
177_C	bouwplan 46	7,50	21,27	18,41	12,00	21,94	
192_C	bouwplan 52	7,50	21,17	18,31	11,90	21,84	
6_A	bouwplan 1	1,50	21,12	18,34	11,86	21,81	
101_C	bouwplan 24	7,50	21,00	18,27	11,76	21,71	
161_C	bouwplan 41	7,50	20,94	18,08	11,68	21,61	
106_B	bouwplan 25	4,50	20,91	18,10	11,64	21,59	
155_B	bouwplan 40	4,50	20,90	18,10	11,64	21,59	
164_C	bouwplan 42	7,50	20,86	18,04	11,60	21,54	
179_C	bouwplan 46	7,50	20,77	17,93	11,51	21,45	
183_B	bouwplan 48	4,50	20,77	17,94	11,50	21,45	
175_C	bouwplan 45	7,50	20,73	17,91	11,47	21,41	
198_A	bouwplan 53	1,50	20,52	17,71	11,26	21,21	
96_B	bouwplan 22	4,50	20,50	17,72	11,24	21,19	
95_B	bouwplan 22	4,50	20,49	17,65	11,23	21,17	
109_B	bouwplan 26	4,50	20,48	17,66	11,21	21,16	
196_A	bouwplan 53	1,50	20,46	17,68	11,21	21,16	
185_B	bouwplan 49	4,50	20,46	17,65	11,20	21,15	
191_C	bouwplan 51	7,50	20,37	17,52	11,11	21,05	
28_A	bouwplan 5	1,50	20,32	17,61	11,08	21,04	
173_C	bouwplan 45	7,50	20,29	17,43	11,02	20,96	
116_C	bouwplan 29	7,50	20,23	17,44	10,97	20,92	
161_B	bouwplan 41	4,50	20,25	17,39	10,98	20,92	
52_A	bouwplan 11	1,50	20,19	17,48	10,94	20,90	
103_C	bouwplan 24	7,50	20,20	17,40	10,93	20,89	
158_C	bouwplan 40	7,50	20,21	17,34	10,94	20,88	
181_B	bouwplan 47	4,50	20,12	17,29	10,86	20,80	
113_C	bouwplan 28	7,50	20,10	17,22	10,83	20,77	
94_A	bouwplan 21	1,50	20,09	17,26	10,82	20,77	
156_B	bouwplan 40	4,50	20,03	17,24	10,77	20,72	
143_C	bouwplan 37	7,50	19,96	17,12	10,70	20,64	
197_B	bouwplan 53	4,50	19,96	17,14	10,69	20,64	
195_A	bouwplan 53	1,50	19,93	17,13	10,67	20,62	
102_B	bouwplan 24	4,50	19,91	17,09	10,64	20,59	
163_C	bouwplan 42	7,50	19,89	17,06	10,63	20,57	
159_B	bouwplan 41	4,50	19,80	16,96	10,54	20,48	
171_A	bouwplan 44	1,50	19,80	16,98	10,54	20,48	
112_B	bouwplan 27	4,50	19,75	16,88	10,48	20,42	
174_C	bouwplan 45	7,50	19,72	16,88	10,46	20,40	
142_C	bouwplan 36	7,50	19,69	16,86	10,43	20,37	
177_B	bouwplan 46	4,50	19,63	16,79	10,36	20,31	
108_B	bouwplan 26	4,50	19,60	16,77	10,34	20,28	
175_B	bouwplan 45	4,50	19,60	16,78	10,34	20,28	
182_C	bouwplan 48	7,50	19,58	16,78	10,33	20,27	
165_B	bouwplan 42	4,50	19,56	16,76	10,30	20,25	
125_C	bouwplan 33	7,50	19,45	16,56	10,18	20,11	
100_B	bouwplan 24	4,50	19,40	16,60	10,14	20,09	
172_A	bouwplan 44	1,50	19,40	16,58	10,13	20,08	
110_C	bouwplan 27	7,50	19,38	16,52	10,11	20,05	
193_C	bouwplan 52	7,50	19,38	16,52	10,11	20,05	
174_B	bouwplan 45	4,50	19,36	16,54	10,09	20,04	
93_A	bouwplan 21	1,50	19,32	16,54	10,06	20,01	
163_B	bouwplan 42	4,50	19,30	16,46	10,03	19,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
107_A	bouwplan 26	1,50	19,24	16,58	10,00	19,97	
114_B	bouwplan 28	4,50	19,27	16,40	10,00	19,94	
184_C	bouwplan 49	7,50	19,17	16,37	9,91	19,86	
192_B	bouwplan 52	4,50	19,13	16,27	9,87	19,80	
164_B	bouwplan 42	4,50	19,10	16,28	9,84	19,78	
180_C	bouwplan 47	7,50	19,04	16,24	9,78	19,73	
155_A	bouwplan 40	1,50	18,96	16,18	9,70	19,65	
149_C	bouwplan 38	7,50	18,94	16,10	9,67	19,62	
99_C	bouwplan 24	7,50	18,93	16,13	9,67	19,62	
114_C	bouwplan 28	7,50	18,93	16,11	9,67	19,61	
179_B	bouwplan 46	4,50	18,90	16,09	9,64	19,59	
134_C	bouwplan 35	7,50	18,77	15,86	9,50	19,43	
141_C	bouwplan 36	7,50	18,76	15,85	9,49	19,42	
143_B	bouwplan 37	4,50	18,75	15,86	9,47	19,41	
190_C	bouwplan 51	7,50	18,66	15,87	9,41	19,35	
124_C	bouwplan 32	7,50	18,68	15,78	9,40	19,34	
189_C	bouwplan 51	7,50	18,58	15,76	9,33	19,27	
142_B	bouwplan 36	4,50	18,59	15,71	9,32	19,26	
14_A	bouwplan 2	1,50	18,51	15,78	9,26	19,22	
111_C	bouwplan 27	7,50	18,53	15,65	9,26	19,20	
173_B	bouwplan 45	4,50	18,47	15,64	9,20	19,15	
101_B	bouwplan 24	4,50	18,40	15,59	9,14	19,09	
126_C	bouwplan 33	7,50	18,40	15,51	9,13	19,06	
95_A	bouwplan 22	1,50	18,33	15,49	9,06	19,01	
187_C	bouwplan 50	7,50	18,34	15,45	9,07	19,00	
112_C	bouwplan 27	7,50	18,30	15,44	9,03	18,97	
106_A	bouwplan 25	1,50	18,23	15,39	8,96	18,91	
184_B	bouwplan 49	4,50	18,20	15,41	8,94	18,89	
96_A	bouwplan 22	1,50	18,18	15,38	8,91	18,87	
113_B	bouwplan 28	4,50	18,17	15,29	8,89	18,83	
116_B	bouwplan 29	4,50	18,14	15,30	8,87	18,82	
182_B	bouwplan 48	4,50	18,12	15,32	8,86	18,81	
162_C	bouwplan 41	7,50	18,13	15,26	8,86	18,80	
176_B	bouwplan 46	4,50	18,04	15,23	8,78	18,73	
188_C	bouwplan 50	7,50	18,04	15,22	8,78	18,72	
127_C	bouwplan 33	7,50	18,01	15,07	8,73	18,66	
134_B	bouwplan 35	4,50	17,98	15,07	8,70	18,64	
176_C	bouwplan 46	7,50	17,96	15,11	8,69	18,63	
148_C	bouwplan 38	7,50	17,90	15,03	8,63	18,57	
114_A	bouwplan 28	1,50	17,85	15,02	8,58	18,53	
141_B	bouwplan 36	4,50	17,87	14,96	8,59	18,53	
154_C	bouwplan 39	7,50	17,85	14,93	8,57	18,50	
115_C	bouwplan 29	7,50	17,76	14,94	8,50	18,44	
102_A	bouwplan 24	1,50	17,75	14,92	8,48	18,43	
180_B	bouwplan 47	4,50	17,74	14,94	8,48	18,43	
132_B	bouwplan 34	4,50	17,75	14,84	8,48	18,41	
132_C	bouwplan 34	7,50	17,76	14,84	8,48	18,41	
156_A	bouwplan 40	1,50	17,64	14,84	8,38	18,33	
157_B	bouwplan 40	4,50	17,64	14,80	8,37	18,32	
160_A	bouwplan 41	1,50	17,63	14,80	8,37	18,31	
126_B	bouwplan 33	4,50	17,61	14,71	8,33	18,27	
131_C	bouwplan 34	7,50	17,60	14,66	8,32	18,25	
149_B	bouwplan 38	4,50	17,55	14,67	8,28	18,22	
115_B	bouwplan 29	4,50	17,49	14,61	8,22	18,16	
108_A	bouwplan 26	1,50	17,43	14,59	8,16	18,11	
191_B	bouwplan 51	4,50	17,40	14,59	8,14	18,09	
124_B	bouwplan 32	4,50	17,39	14,48	8,11	18,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
186_C	bouwplan 50	7,50	17,34	14,52	8,08	18,02	
123_C	bouwplan 32	7,50	17,32	14,37	8,03	17,96	
193_B	bouwplan 52	4,50	17,28	14,42	8,00	17,95	
144_C	bouwplan 37	7,50	17,25	14,38	7,98	17,92	
146_C	bouwplan 37	7,50	17,26	14,35	7,98	17,92	
178_C	bouwplan 46	7,50	17,23	14,43	7,97	17,92	
125_B	bouwplan 33	4,50	17,24	14,33	7,96	17,90	
103_B	bouwplan 24	4,50	17,21	14,36	7,94	17,88	
100_A	bouwplan 24	1,50	17,17	14,35	7,90	17,85	
194_C	bouwplan 52	7,50	17,15	14,28	7,88	17,82	
128_C	bouwplan 33	7,50	17,13	14,26	7,86	17,80	
109_A	bouwplan 26	1,50	17,07	14,19	7,79	17,73	
175_A	bouwplan 45	1,50	16,88	14,07	7,62	17,57	
148_B	bouwplan 38	4,50	16,90	14,01	7,63	17,56	
183_A	bouwplan 48	1,50	16,88	14,04	7,61	17,56	
104_B	bouwplan 25	4,50	16,82	14,16	7,58	17,55	
110_B	bouwplan 27	4,50	16,88	14,02	7,61	17,55	
181_A	bouwplan 47	1,50	16,84	14,01	7,58	17,52	
197_A	bouwplan 53	1,50	16,65	13,89	7,40	17,35	
158_B	bouwplan 40	4,50	16,65	13,81	7,38	17,33	
185_A	bouwplan 49	1,50	16,63	13,79	7,37	17,31	
137_C	bouwplan 36	7,50	16,64	13,74	7,36	17,30	
143_A	bouwplan 37	1,50	16,58	13,69	7,30	17,24	
146_B	bouwplan 37	4,50	16,56	13,64	7,29	17,22	
99_B	bouwplan 24	4,50	16,54	13,67	7,27	17,21	
147_C	bouwplan 38	7,50	16,56	13,61	7,27	17,20	
140_C	bouwplan 36	7,50	16,52	13,60	7,24	17,17	
162_B	bouwplan 41	4,50	16,46	13,63	7,20	17,14	
153_B	bouwplan 39	4,50	16,46	13,55	7,18	17,12	
190_B	bouwplan 51	4,50	16,35	13,59	7,10	17,05	
165_A	bouwplan 42	1,50	16,33	13,54	7,08	17,02	
189_B	bouwplan 51	4,50	16,31	13,49	7,05	16,99	
182_A	bouwplan 48	1,50	16,26	13,50	7,01	16,96	
113_A	bouwplan 28	1,50	16,29	13,40	7,01	16,95	
138_C	bouwplan 36	7,50	16,28	13,36	7,00	16,93	
161_A	bouwplan 41	1,50	16,26	13,41	6,99	16,93	
163_A	bouwplan 42	1,50	16,25	13,41	6,98	16,93	
152_C	bouwplan 38	7,50	16,22	13,24	6,94	16,86	
112_A	bouwplan 27	1,50	16,14	13,26	6,87	16,81	
104_C	bouwplan 25	7,50	16,08	13,38	6,83	16,80	
140_B	bouwplan 36	4,50	16,13	13,21	6,86	16,79	
142_A	bouwplan 36	1,50	16,12	13,25	6,85	16,79	
174_A	bouwplan 45	1,50	16,08	13,27	6,82	16,77	
129_C	bouwplan 34	7,50	16,10	13,19	6,82	16,76	
133_C	bouwplan 35	7,50	16,08	13,13	6,80	16,73	
111_B	bouwplan 27	4,50	16,04	13,17	6,77	16,71	
159_A	bouwplan 41	1,50	16,02	13,17	6,75	16,69	
105_B	bouwplan 25	4,50	15,96	13,10	6,68	16,63	
128_B	bouwplan 33	4,50	15,94	13,07	6,67	16,61	
115_A	bouwplan 29	1,50	15,92	13,07	6,65	16,59	
188_B	bouwplan 50	4,50	15,89	13,12	6,64	16,59	
139_C	bouwplan 36	7,50	15,93	12,99	6,64	16,58	
150_C	bouwplan 38	7,50	15,91	13,00	6,63	16,57	
179_A	bouwplan 46	1,50	15,87	13,08	6,61	16,56	
135_C	bouwplan 35	7,50	15,89	12,97	6,61	16,54	
138_B	bouwplan 36	4,50	15,82	12,93	6,55	16,48	
147_B	bouwplan 38	4,50	15,82	12,88	6,53	16,47	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
192_A	bouwplan 52	1,50	15,78	12,94	6,52	16,46	
180_A	bouwplan 47	1,50	15,67	12,90	6,42	16,37	
101_A	bouwplan 24	1,50	15,67	12,83	6,41	16,35	
178_B	bouwplan 46	4,50	15,58	12,84	6,33	16,29	
177_A	bouwplan 46	1,50	15,60	12,76	6,33	16,28	
118_C	bouwplan 30	7,50	15,62	12,68	6,34	16,27	
131_B	bouwplan 34	4,50	15,59	12,68	6,32	16,25	
126_A	bouwplan 33	1,50	15,57	12,70	6,29	16,24	
116_A	bouwplan 29	1,50	15,49	12,68	6,23	16,18	
184_A	bouwplan 49	1,50	15,48	12,72	6,23	16,18	
132_A	bouwplan 34	1,50	15,49	12,61	6,22	16,16	
134_A	bouwplan 35	1,50	15,49	12,60	6,22	16,15	
133_B	bouwplan 35	4,50	15,37	12,43	6,09	16,02	
141_A	bouwplan 36	1,50	15,35	12,45	6,07	16,01	
129_B	bouwplan 34	4,50	15,34	12,45	6,06	16,00	
149_A	bouwplan 38	1,50	15,31	12,43	6,03	15,97	
144_B	bouwplan 37	4,50	15,30	12,40	6,02	15,96	
164_A	bouwplan 42	1,50	15,27	12,45	6,01	15,95	
150_B	bouwplan 38	4,50	15,19	12,30	5,91	15,85	
187_B	bouwplan 50	4,50	15,18	12,32	5,91	15,85	
151_C	bouwplan 38	7,50	15,15	12,29	5,88	15,82	
153_A	bouwplan 39	1,50	15,03	12,15	5,76	15,70	
139_B	bouwplan 36	4,50	15,00	12,10	5,73	15,66	
124_A	bouwplan 32	1,50	14,76	11,86	5,48	15,42	
125_A	bouwplan 33	1,50	14,68	11,79	5,41	15,34	
148_A	bouwplan 38	1,50	14,68	11,79	5,40	15,34	
110_A	bouwplan 27	1,50	14,61	11,73	5,33	15,27	
194_B	bouwplan 52	4,50	14,58	11,74	5,32	15,26	
137_B	bouwplan 36	4,50	14,50	11,59	5,22	15,16	
152_B	bouwplan 38	4,50	14,45	11,51	5,17	15,10	
154_B	bouwplan 39	4,50	14,43	11,54	5,15	15,09	
123_B	bouwplan 32	4,50	14,38	11,45	5,10	15,03	
101_D	bouwplan 24	10,50	14,32	11,48	5,05	15,00	
117_C	bouwplan 30	7,50	14,32	11,39	5,04	14,97	
145_C	bouwplan 37	7,50	14,22	11,29	4,94	14,87	
186_B	bouwplan 50	4,50	14,11	11,33	4,86	14,81	
157_A	bouwplan 40	1,50	14,00	11,17	4,73	14,68	
173_A	bouwplan 45	1,50	13,87	11,03	4,61	14,55	
135_B	bouwplan 35	4,50	13,83	10,93	4,55	14,49	
103_A	bouwplan 24	1,50	13,80	10,92	4,52	14,46	
151_B	bouwplan 38	4,50	13,75	10,88	4,48	14,42	
136_C	bouwplan 35	7,50	13,76	10,82	4,48	14,41	
146_A	bouwplan 37	1,50	13,74	10,84	4,46	14,40	
99_A	bouwplan 24	1,50	13,73	10,87	4,45	14,40	
105_A	bouwplan 25	1,50	13,70	10,88	4,43	14,38	
153_C	bouwplan 39	7,50	13,68	10,72	4,40	14,32	
176_A	bouwplan 46	1,50	13,63	10,83	4,36	14,32	
178_A	bouwplan 46	1,50	13,56	10,86	4,31	14,28	
121_C	bouwplan 31	7,50	13,62	10,64	4,33	14,26	
130_C	bouwplan 34	7,50	13,49	10,56	4,21	14,14	
128_A	bouwplan 33	1,50	13,40	10,53	4,13	14,07	
193_A	bouwplan 52	1,50	13,26	10,40	3,98	13,93	
140_A	bouwplan 36	1,50	13,26	10,37	3,98	13,92	
191_A	bouwplan 51	1,50	13,16	10,37	3,90	13,85	
133_A	bouwplan 35	1,50	13,18	10,28	3,90	13,84	
117_B	bouwplan 30	4,50	13,18	10,25	3,90	13,83	
122_C	bouwplan 31	7,50	13,18	10,24	3,90	13,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Roderlandbaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
104_A	bouwplan 25	1,50	13,08	10,37	3,83	13,79	
188_A	bouwplan 50	1,50	12,96	10,19	3,71	13,66	
136_B	bouwplan 35	4,50	12,98	10,08	3,70	13,64	
158_A	bouwplan 40	1,50	12,95	10,16	3,69	13,64	
145_B	bouwplan 37	4,50	12,97	10,07	3,69	13,63	
129_A	bouwplan 34	1,50	12,90	10,01	3,62	13,56	
130_B	bouwplan 34	4,50	12,85	9,95	3,57	13,51	
131_A	bouwplan 34	1,50	12,79	9,89	3,51	13,45	
147_A	bouwplan 38	1,50	12,80	9,88	3,52	13,45	
190_A	bouwplan 51	1,50	12,65	9,88	3,40	13,35	
144_A	bouwplan 37	1,50	12,64	9,75	3,36	13,30	
162_A	bouwplan 41	1,50	12,51	9,71	3,25	13,20	
138_A	bouwplan 36	1,50	12,53	9,63	3,26	13,19	
121_B	bouwplan 31	4,50	12,52	9,57	3,23	13,16	
99_D	bouwplan 24	10,50	12,43	9,48	3,15	13,08	
111_A	bouwplan 27	1,50	12,39	9,52	3,12	13,06	
194_A	bouwplan 52	1,50	12,30	9,49	3,04	12,99	
150_A	bouwplan 38	1,50	12,26	9,39	2,99	12,93	
118_B	bouwplan 30	4,50	12,17	9,25	2,89	12,82	
152_A	bouwplan 38	1,50	12,09	9,18	2,81	12,75	
123_A	bouwplan 32	1,50	11,95	9,02	2,67	12,60	
127_B	bouwplan 33	4,50	11,95	9,03	2,67	12,60	
151_A	bouwplan 38	1,50	11,73	8,87	2,46	12,40	
122_B	bouwplan 31	4,50	11,73	8,82	2,45	12,39	
139_A	bouwplan 36	1,50	11,52	8,62	2,25	12,18	
189_A	bouwplan 51	1,50	11,47	8,63	2,21	12,15	
154_A	bouwplan 39	1,50	11,43	8,56	2,16	12,10	
136_A	bouwplan 35	1,50	11,27	8,41	2,00	11,94	
120_C	bouwplan 31	7,50	11,23	8,21	1,94	11,86	
137_A	bouwplan 36	1,50	11,11	8,19	1,82	11,76	
117_A	bouwplan 30	1,50	10,80	7,86	1,52	11,45	
135_A	bouwplan 35	1,50	10,75	7,85	1,47	11,41	
121_A	bouwplan 31	1,50	10,57	7,62	1,29	11,22	
186_A	bouwplan 50	1,50	10,41	7,63	1,16	11,11	
119_C	bouwplan 31	7,50	9,70	6,85	0,44	10,38	
127_A	bouwplan 33	1,50	9,67	6,79	0,39	10,33	
187_A	bouwplan 50	1,50	9,68	6,76	0,39	10,33	
130_A	bouwplan 34	1,50	9,52	6,62	0,24	10,18	
101_E	bouwplan 24	13,50	9,15	6,17	-0,14	9,79	
145_A	bouwplan 37	1,50	9,09	6,17	-0,19	9,74	
118_A	bouwplan 30	1,50	8,72	5,79	-0,56	9,37	
120_B	bouwplan 31	4,50	8,26	5,25	-1,04	8,89	
122_A	bouwplan 31	1,50	7,50	4,54	-1,79	8,14	
119_B	bouwplan 31	4,50	7,05	4,18	-2,22	7,72	
120_A	bouwplan 31	1,50	6,30	3,30	-2,99	6,93	
101_F	bouwplan 24	16,50	3,11	0,17	-6,18	3,76	
119_A	bouwplan 31	1,50	-1,06	-4,04	-10,36	-0,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
203_A	bouwplan 55	1,50	50,72	47,46	40,42	50,97
203_B	bouwplan 55	4,50	50,63	47,36	40,34	50,88
203_C	bouwplan 55	7,50	49,94	46,67	39,65	50,19
199_B	bouwplan 54	4,50	49,56	46,30	39,26	49,81
199_A	bouwplan 54	1,50	49,35	46,10	39,05	49,60
199_C	bouwplan 54	7,50	49,10	45,83	38,79	49,35
90_A	bouwplan 20	1,50	48,44	45,19	38,14	48,69
90_B	bouwplan 20	4,50	48,43	45,15	38,12	48,67
90_C	bouwplan 20	7,50	47,93	44,65	37,62	48,17
206_B	bouwplan 55	4,50	47,46	44,19	37,15	47,71
206_A	bouwplan 55	1,50	47,37	44,11	37,05	47,62
206_C	bouwplan 55	7,50	46,89	43,61	36,58	47,13
200_B	bouwplan 54	4,50	45,57	42,31	35,26	45,82
200_A	bouwplan 54	1,50	45,30	42,06	35,00	45,56
200_C	bouwplan 54	7,50	45,16	41,89	34,85	45,41
202_B	bouwplan 54	4,50	45,00	41,74	34,70	45,25
204_C	bouwplan 55	7,50	44,81	41,55	34,52	45,07
202_A	bouwplan 54	1,50	44,75	41,51	34,45	45,01
202_C	bouwplan 54	7,50	44,68	41,41	34,38	44,93
204_B	bouwplan 55	4,50	44,66	41,41	34,36	44,91
204_A	bouwplan 55	1,50	44,18	40,93	33,88	44,43
91_B	bouwplan 20	4,50	43,25	40,00	32,95	43,50
91_C	bouwplan 20	7,50	43,20	39,94	32,90	43,45
91_A	bouwplan 20	1,50	42,59	39,36	32,29	42,85
89_A	bouwplan 20	1,50	39,93	36,70	29,63	40,19
89_B	bouwplan 20	4,50	39,76	36,49	29,45	40,01
89_C	bouwplan 20	7,50	39,51	36,24	29,20	39,76
87_C	bouwplan 19	7,50	38,53	35,28	28,23	38,78
87_B	bouwplan 19	4,50	38,27	35,03	27,97	38,53
86_C	bouwplan 19	7,50	37,75	34,49	27,45	38,00
86_B	bouwplan 19	4,50	37,34	34,09	27,04	37,59
87_A	bouwplan 19	1,50	36,48	33,27	26,19	36,75
86_A	bouwplan 19	1,50	35,59	32,37	25,29	35,85
83_C	bouwplan 18	7,50	35,47	32,22	25,17	35,72
83_B	bouwplan 18	4,50	34,82	31,58	24,52	35,08
92_C	bouwplan 20	7,50	33,98	30,72	23,68	34,23
92_B	bouwplan 20	4,50	33,79	30,54	23,49	34,04
83_A	bouwplan 18	1,50	33,06	29,85	22,77	33,33
79_C	bouwplan 17	7,50	32,65	29,40	22,35	32,90
85_C	bouwplan 19	7,50	32,60	29,33	22,29	32,85
85_B	bouwplan 19	4,50	32,03	28,77	21,73	32,28
92_A	bouwplan 20	1,50	31,83	28,61	21,53	32,09
79_B	bouwplan 17	4,50	31,56	28,33	21,27	31,82
82_C	bouwplan 18	7,50	31,46	28,17	21,16	31,71
81_C	bouwplan 18	7,50	31,01	27,74	20,71	31,26
85_A	bouwplan 19	1,50	30,38	27,16	20,09	30,64
81_B	bouwplan 18	4,50	30,30	27,06	20,00	30,56
79_A	bouwplan 17	1,50	30,12	26,91	19,83	30,39
82_B	bouwplan 18	4,50	30,04	26,78	19,75	30,30
205_C	bouwplan 55	7,50	29,68	26,39	19,48	29,96
75_C	bouwplan 16	7,50	29,59	26,33	19,30	29,85
88_C	bouwplan 19	7,50	29,02	25,74	18,73	29,27
205_B	bouwplan 55	4,50	28,54	25,28	18,31	28,81
75_B	bouwplan 16	4,50	28,53	25,30	18,25	28,80
77_C	bouwplan 17	7,50	28,52	25,25	18,22	28,77
81_A	bouwplan 18	1,50	28,51	25,29	18,22	28,77
82_A	bouwplan 18	1,50	28,45	25,23	18,17	28,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	bouwplan 22	7,50	28,02	24,83	18,03	28,38
88_B	bouwplan 19	4,50	28,03	24,78	17,74	28,29
75_A	bouwplan 16	1,50	27,39	24,17	17,11	27,66
77_B	bouwplan 17	4,50	27,40	24,16	17,11	27,66
95_B	bouwplan 22	4,50	27,11	23,94	17,11	27,47
73_C	bouwplan 16	7,50	27,09	23,82	16,79	27,34
88_A	bouwplan 19	1,50	26,23	23,01	15,95	26,50
95_A	bouwplan 22	1,50	26,08	22,92	16,08	26,45
73_B	bouwplan 16	4,50	25,96	22,71	15,66	26,21
205_A	bouwplan 55	1,50	25,93	22,69	15,69	26,20
77_A	bouwplan 17	1,50	25,92	22,69	15,62	26,18
73_A	bouwplan 16	1,50	24,71	21,48	14,42	24,97
84_C	bouwplan 18	7,50	24,21	20,90	13,93	24,46
201_C	bouwplan 54	7,50	23,71	20,38	13,71	24,04
78_C	bouwplan 17	7,50	23,78	20,36	13,52	24,01
201_B	bouwplan 54	4,50	22,79	19,50	12,73	23,11
84_B	bouwplan 18	4,50	22,57	19,29	12,30	22,83
78_B	bouwplan 17	4,50	21,37	17,99	11,12	21,61
74_C	bouwplan 16	7,50	21,11	17,64	10,89	21,34
84_A	bouwplan 18	1,50	20,98	17,74	10,72	21,25
201_A	bouwplan 54	1,50	20,47	17,18	10,39	20,78
78_A	bouwplan 17	1,50	19,73	16,40	9,48	19,98
74_B	bouwplan 16	4,50	18,33	14,91	8,15	18,58
80_C	bouwplan 17	7,50	18,01	14,50	7,77	18,22
207_C	bouwplan 56	7,50	17,31	13,94	7,10	17,56
207_B	bouwplan 56	4,50	17,20	13,85	6,96	17,45
207_A	bouwplan 56	1,50	16,94	13,61	6,67	17,19
74_A	bouwplan 16	1,50	16,75	13,38	6,57	17,01
208_C	bouwplan 56	7,50	16,04	12,67	5,81	16,29
209_C	bouwplan 56	7,50	15,97	12,58	5,75	16,22
208_B	bouwplan 56	4,50	15,78	12,47	5,54	16,04
169_C	bouwplan 44	7,50	15,52	12,10	5,32	15,77
209_B	bouwplan 56	4,50	15,38	12,05	5,16	15,64
169_B	bouwplan 44	4,50	15,33	11,94	5,12	15,58
76_C	bouwplan 16	7,50	14,99	11,49	4,82	15,23
168_C	bouwplan 44	7,50	14,85	11,43	4,65	15,10
169_A	bouwplan 44	1,50	14,81	11,45	4,58	15,06
80_B	bouwplan 17	4,50	14,80	11,32	4,61	15,03
208_A	bouwplan 56	1,50	14,60	11,32	4,35	14,86
168_B	bouwplan 44	4,50	14,53	11,13	4,32	14,78
166_C	bouwplan 43	7,50	14,45	11,07	4,26	14,71
166_B	bouwplan 43	4,50	14,41	11,08	4,23	14,68
167_C	bouwplan 43	7,50	14,21	10,79	4,06	14,47
168_A	bouwplan 44	1,50	14,05	10,68	3,81	14,29
209_A	bouwplan 56	1,50	13,74	10,44	3,52	14,01
166_A	bouwplan 43	1,50	13,30	10,04	3,11	13,59
96_C	bouwplan 22	7,50	13,15	9,75	3,27	13,50
167_B	bouwplan 43	4,50	13,11	9,76	2,96	13,39
80_A	bouwplan 17	1,50	12,73	9,32	2,58	12,99
172_C	bouwplan 44	7,50	12,65	9,15	2,56	12,91
94_C	bouwplan 21	7,50	12,39	8,91	2,41	12,69
76_B	bouwplan 16	4,50	12,34	8,90	2,26	12,62
96_B	bouwplan 22	4,50	11,81	8,44	1,92	12,16
167_A	bouwplan 43	1,50	11,83	8,54	1,67	12,12
94_B	bouwplan 21	4,50	11,07	7,64	1,11	11,39
172_B	bouwplan 44	4,50	11,02	7,56	0,95	11,30
76_A	bouwplan 16	1,50	10,93	7,55	0,86	11,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	bouwplan 22	1,50	10,69	7,36	0,78	11,04
71_C	bouwplan 15	7,50	10,54	6,98	0,32	10,75
102_C	bouwplan 24	7,50	10,09	6,64	0,18	10,42
102_F	bouwplan 24	16,50	10,09	6,64	0,10	10,39
155_C	bouwplan 40	7,50	9,92	6,53	-0,27	10,18
171_B	bouwplan 44	4,50	9,66	6,20	-0,36	9,95
102_E	bouwplan 24	13,50	9,61	6,15	-0,37	9,91
171_C	bouwplan 44	7,50	9,48	5,95	-0,61	9,73
93_B	bouwplan 21	4,50	9,41	5,99	-0,54	9,73
93_C	bouwplan 21	7,50	9,30	5,83	-0,68	9,60
101_C	bouwplan 24	7,50	9,25	5,77	-0,70	9,56
102_D	bouwplan 24	10,50	9,25	5,78	-0,72	9,55
155_B	bouwplan 40	4,50	9,26	5,89	-0,91	9,53
108_C	bouwplan 26	7,50	9,03	5,51	-1,01	9,30
71_B	bouwplan 15	4,50	9,03	5,49	-1,15	9,25
172_A	bouwplan 44	1,50	8,82	5,41	-1,23	9,11
106_B	bouwplan 25	4,50	8,82	5,32	-1,22	9,10
106_C	bouwplan 25	7,50	8,81	5,31	-1,19	9,10
98_C	bouwplan 23	7,50	8,78	5,32	-1,15	9,10
170_B	bouwplan 44	4,50	8,64	5,18	-1,37	8,93
102_B	bouwplan 24	4,50	8,54	5,13	-1,36	8,88
101_B	bouwplan 24	4,50	8,43	4,98	-1,52	8,75
170_A	bouwplan 44	1,50	8,22	4,84	-1,78	8,54
171_A	bouwplan 44	1,50	8,19	4,79	-1,83	8,49
155_A	bouwplan 40	1,50	7,96	4,64	-2,20	8,24
195_C	bouwplan 53	7,50	8,01	4,41	-2,12	8,24
108_B	bouwplan 26	4,50	7,93	4,44	-2,08	8,22
101_A	bouwplan 24	1,50	7,63	4,24	-2,35	7,95
70_B	bouwplan 15	4,50	7,60	4,10	-2,55	7,84
98_B	bouwplan 23	4,50	7,47	4,08	-2,43	7,81
105_C	bouwplan 25	7,50	7,51	4,00	-2,48	7,80
94_A	bouwplan 21	1,50	7,45	4,08	-2,50	7,78
65_C	bouwplan 14	7,50	7,49	3,91	-2,67	7,71
14_D	bouwplan 2	10,50	7,42	3,86	-2,78	7,63
70_C	bouwplan 15	7,50	7,38	3,84	-2,77	7,61
71_D	bouwplan 15	10,50	7,39	3,84	-2,86	7,59
198_C	bouwplan 53	7,50	7,33	3,71	-2,81	7,55
69_C	bouwplan 15	7,50	7,33	3,71	-2,91	7,52
109_C	bouwplan 26	7,50	7,17	3,66	-2,86	7,45
103_C	bouwplan 24	7,50	7,12	3,58	-2,96	7,38
157_C	bouwplan 40	7,50	7,06	3,60	-2,92	7,36
93_A	bouwplan 21	1,50	7,01	3,65	-2,94	7,35
65_B	bouwplan 14	4,50	7,10	3,56	-3,05	7,33
170_C	bouwplan 44	7,50	6,90	3,37	-3,16	7,16
198_B	bouwplan 53	4,50	6,90	3,35	-3,23	7,14
106_A	bouwplan 25	1,50	6,83	3,40	-3,18	7,13
195_B	bouwplan 53	4,50	6,85	3,31	-3,27	7,09
14_C	bouwplan 2	7,50	6,84	3,26	-3,35	7,05
112_B	bouwplan 27	4,50	6,66	3,24	-3,27	6,99
114_B	bouwplan 28	4,50	6,69	3,23	-3,29	6,99
103_D	bouwplan 24	10,50	6,66	3,16	-3,36	6,94
71_A	bouwplan 15	1,50	6,62	3,13	-3,54	6,86
102_A	bouwplan 24	1,50	6,51	3,13	-3,40	6,85
113_C	bouwplan 28	7,50	6,52	3,08	-3,42	6,84
69_A	bouwplan 15	1,50	6,54	3,14	-3,70	6,78
69_B	bouwplan 15	4,50	6,58	3,02	-3,65	6,78
70_D	bouwplan 15	10,50	6,49	2,95	-3,72	6,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
69_D	bouwplan 15	10,50	6,44	2,89	-3,76	6,66
63_C	bouwplan 14	7,50	6,46	2,83	-3,76	6,65
64_B	bouwplan 14	4,50	6,41	2,89	-3,74	6,65
114_A	bouwplan 28	1,50	6,30	2,93	-3,67	6,63
27_C	bouwplan 5	7,50	6,32	2,80	-3,86	6,55
31_C	bouwplan 6	7,50	6,23	2,75	-3,94	6,47
100_C	bouwplan 24	7,50	5,96	2,55	-3,92	6,31
160_C	bouwplan 41	7,50	6,02	2,50	-4,02	6,29
156_C	bouwplan 40	7,50	5,96	2,49	-3,97	6,28
108_A	bouwplan 26	1,50	5,95	2,52	-4,04	6,26
64_C	bouwplan 14	7,50	6,00	2,43	-4,14	6,23
23_D	bouwplan 4	10,50	5,92	2,44	-4,20	6,18
158_C	bouwplan 40	7,50	5,83	2,38	-4,12	6,15
161_C	bouwplan 41	7,50	5,81	2,32	-4,22	6,09
111_C	bouwplan 27	7,50	5,68	2,23	-4,25	6,00
63_B	bouwplan 14	4,50	5,78	2,21	-4,44	5,99
109_B	bouwplan 26	4,50	5,67	2,20	-4,29	5,98
97_C	bouwplan 23	7,50	5,63	2,20	-4,22	5,98
70_A	bouwplan 15	1,50	5,68	2,23	-4,46	5,94
14_B	bouwplan 2	4,50	5,71	2,18	-4,48	5,93
116_C	bouwplan 29	7,50	5,55	2,05	-4,43	5,85
159_C	bouwplan 41	7,50	5,55	2,05	-4,46	5,84
156_B	bouwplan 40	4,50	5,46	2,02	-4,48	5,78
72_B	bouwplan 15	4,50	5,52	2,01	-4,63	5,76
63_A	bouwplan 14	1,50	5,52	2,10	-4,72	5,75
24_D	bouwplan 4	10,50	5,49	1,99	-4,66	5,73
100_D	bouwplan 24	10,50	5,38	1,96	-4,51	5,72
105_B	bouwplan 25	4,50	5,37	1,93	-4,55	5,70
196_C	bouwplan 53	7,50	5,42	1,92	-4,60	5,70
99_C	bouwplan 24	7,50	5,36	1,89	-4,56	5,68
103_B	bouwplan 24	4,50	5,38	1,89	-4,63	5,67
198_A	bouwplan 53	1,50	5,38	1,92	-4,74	5,64
98_A	bouwplan 23	1,50	5,28	1,94	-4,64	5,63
111_B	bouwplan 27	4,50	5,29	1,89	-4,64	5,62
195_A	bouwplan 53	1,50	5,32	1,85	-4,80	5,58
8_D	bouwplan 2	10,50	5,28	1,77	-4,87	5,52
100_B	bouwplan 24	4,50	5,15	1,78	-4,74	5,50
113_B	bouwplan 28	4,50	5,15	1,74	-4,77	5,48
13_D	bouwplan 2	10,50	5,22	1,68	-4,90	5,46
97_B	bouwplan 23	4,50	5,08	1,68	-4,79	5,43
161_B	bouwplan 41	4,50	5,10	1,63	-4,93	5,39
160_B	bouwplan 41	4,50	5,01	1,54	-5,00	5,30
110_C	bouwplan 27	7,50	4,90	1,45	-5,06	5,21
23_C	bouwplan 4	7,50	4,93	1,41	-5,19	5,18
159_B	bouwplan 41	4,50	4,86	1,40	-5,12	5,16
191_C	bouwplan 51	7,50	4,91	1,32	-5,17	5,15
65_A	bouwplan 14	1,50	4,91	1,40	-5,23	5,15
112_A	bouwplan 27	1,50	4,81	1,42	-5,14	5,14
116_B	bouwplan 29	4,50	4,82	1,38	-5,17	5,13
63_D	bouwplan 14	10,50	4,86	1,25	-5,33	5,07
36_C	bouwplan 7	7,50	4,81	1,25	-5,38	5,03
99_B	bouwplan 24	4,50	4,70	1,27	-5,21	5,03
31_B	bouwplan 6	4,50	4,78	1,30	-5,40	5,02
32_C	bouwplan 6	7,50	4,81	1,22	-5,42	5,01
114_C	bouwplan 28	7,50	4,66	1,27	-5,32	4,98
27_B	bouwplan 5	4,50	4,74	1,22	-5,46	4,96
154_C	bouwplan 39	7,50	4,65	1,15	-5,32	4,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_A	bouwplan 24	1,50	4,59	1,25	-5,33	4,94
64_A	bouwplan 14	1,50	4,66	1,20	-5,48	4,91
64_D	bouwplan 14	10,50	4,51	0,90	-5,67	4,72
157_B	bouwplan 40	4,50	4,39	0,95	-5,60	4,70
137_C	bouwplan 36	7,50	4,36	0,88	-5,60	4,67
132_B	bouwplan 34	4,50	4,34	0,88	-5,61	4,65
59_C	bouwplan 13	7,50	4,40	0,84	-5,79	4,62
8_C	bouwplan 2	7,50	4,38	0,83	-5,76	4,61
5_D	bouwplan 1	10,50	4,37	0,77	-5,84	4,57
196_B	bouwplan 53	4,50	4,30	0,80	-5,79	4,56
143_C	bouwplan 37	7,50	4,24	0,74	-5,68	4,55
24_C	bouwplan 4	7,50	4,31	0,76	-5,85	4,54
72_C	bouwplan 15	7,50	4,27	0,80	-5,85	4,53
18_D	bouwplan 3	10,50	4,29	0,71	-5,89	4,51
156_A	bouwplan 40	1,50	4,15	0,77	-5,79	4,48
177_C	bouwplan 46	7,50	4,19	0,61	-5,89	4,44
55_C	bouwplan 12	7,50	4,18	0,58	-6,04	4,38
66_C	bouwplan 14	7,50	4,20	0,58	-6,06	4,38
141_C	bouwplan 36	7,50	4,04	0,51	-5,93	4,33
13_C	bouwplan 2	7,50	4,05	0,46	-6,08	4,28
36_B	bouwplan 7	4,50	4,02	0,51	-6,17	4,25
118_C	bouwplan 30	7,50	3,89	0,40	-6,05	4,20
132_C	bouwplan 34	7,50	3,90	0,39	-6,05	4,20
23_B	bouwplan 4	4,50	3,90	0,44	-6,23	4,16
143_B	bouwplan 37	4,50	3,81	0,35	-6,14	4,12
65_D	bouwplan 14	10,50	3,91	0,31	-6,27	4,12
6_C	bouwplan 1	7,50	3,86	0,27	-6,30	4,08
126_B	bouwplan 33	4,50	3,74	0,22	-6,29	4,02
5_C	bouwplan 1	7,50	3,82	0,20	-6,39	4,02
110_B	bouwplan 27	4,50	3,61	0,19	-6,33	3,94
197_B	bouwplan 53	4,50	3,63	0,16	-6,39	3,92
26_C	bouwplan 5	7,50	3,68	0,13	-6,51	3,90
6_D	bouwplan 1	10,50	3,66	0,10	-6,51	3,88
32_B	bouwplan 6	4,50	3,66	0,10	-6,56	3,87
134_C	bouwplan 35	7,50	3,60	0,01	-6,48	3,84
158_B	bouwplan 40	4,50	3,49	0,07	-6,48	3,81
112_C	bouwplan 27	7,50	3,48	0,02	-6,44	3,80
141_B	bouwplan 36	4,50	3,46	0,00	-6,49	3,77
126_C	bouwplan 33	7,50	3,49	-0,10	-6,56	3,74
147_B	bouwplan 38	4,50	3,40	-0,07	-6,55	3,71
125_C	bouwplan 33	7,50	3,44	-0,16	-6,63	3,69
191_B	bouwplan 51	4,50	3,40	-0,11	-6,69	3,66
188_C	bouwplan 50	7,50	3,33	-0,13	-6,59	3,65
39_C	bouwplan 8	7,50	3,40	-0,22	-6,72	3,63
66_B	bouwplan 14	4,50	3,39	-0,18	-6,78	3,61
134_B	bouwplan 35	4,50	3,30	-0,23	-6,76	3,56
131_C	bouwplan 34	7,50	3,25	-0,29	-6,73	3,54
33_C	bouwplan 7	7,50	3,32	-0,30	-6,86	3,53
24_B	bouwplan 4	4,50	3,25	-0,26	-6,88	3,50
162_C	bouwplan 41	7,50	3,18	-0,31	-6,76	3,49
165_C	bouwplan 42	7,50	3,21	-0,32	-6,84	3,48
137_B	bouwplan 36	4,50	3,15	-0,30	-6,80	3,47
7_D	bouwplan 1	10,50	3,28	-0,38	-6,93	3,47
111_A	bouwplan 27	1,50	3,09	-0,30	-6,84	3,43
40_C	bouwplan 8	7,50	3,22	-0,40	-6,96	3,43
159_A	bouwplan 41	1,50	3,10	-0,31	-6,88	3,41
8_B	bouwplan 2	4,50	3,14	-0,32	-6,99	3,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
160_A	bouwplan 41	1,50	3,08	-0,35	-6,92	3,38
177_B	bouwplan 46	4,50	3,11	-0,39	-6,96	3,38
103_A	bouwplan 24	1,50	3,07	-0,38	-6,94	3,37
127_C	bouwplan 33	7,50	3,10	-0,48	-6,94	3,36
161_A	bouwplan 41	1,50	3,07	-0,38	-6,96	3,36
72_A	bouwplan 15	1,50	3,11	-0,38	-7,02	3,36
99_A	bouwplan 24	1,50	3,01	-0,36	-6,90	3,36
164_C	bouwplan 42	7,50	2,98	-0,55	-7,04	3,26
132_A	bouwplan 34	1,50	2,94	-0,50	-7,04	3,25
139_C	bouwplan 36	7,50	2,95	-0,55	-7,02	3,25
113_A	bouwplan 28	1,50	2,90	-0,49	-7,01	3,24
142_C	bouwplan 36	7,50	2,94	-0,60	-7,06	3,22
153_B	bouwplan 39	4,50	2,90	-0,55	-7,03	3,22
5_B	bouwplan 1	4,50	2,97	-0,57	-7,24	3,19
109_A	bouwplan 26	1,50	2,86	-0,56	-7,10	3,18
152_C	bouwplan 38	7,50	2,87	-0,67	-7,11	3,16
6_B	bouwplan 1	4,50	2,90	-0,63	-7,25	3,14
116_A	bouwplan 29	1,50	2,82	-0,60	-7,18	3,13
173_C	bouwplan 45	7,50	2,88	-0,69	-7,19	3,13
179_C	bouwplan 46	7,50	2,85	-0,67	-7,15	3,13
162_B	bouwplan 41	4,50	2,81	-0,65	-7,16	3,12
7_C	bouwplan 1	7,50	2,89	-0,79	-7,27	3,09
183_C	bouwplan 48	7,50	2,86	-0,77	-7,30	3,07
26_B	bouwplan 5	4,50	2,83	-0,64	-7,34	3,07
163_B	bouwplan 42	4,50	2,79	-0,74	-7,25	3,06
193_C	bouwplan 52	7,50	2,81	-0,78	-7,28	3,05
197_C	bouwplan 53	7,50	2,79	-0,76	-7,26	3,05
135_C	bouwplan 35	7,50	2,75	-0,77	-7,23	3,04
142_B	bouwplan 36	4,50	2,70	-0,80	-7,30	2,99
175_B	bouwplan 45	4,50	2,69	-0,80	-7,34	2,97
39_B	bouwplan 8	4,50	2,72	-0,83	-7,38	2,97
58_C	bouwplan 13	7,50	2,73	-0,82	-7,46	2,95
125_B	bouwplan 33	4,50	2,65	-0,88	-7,38	2,92
31_A	bouwplan 6	1,50	2,65	-0,77	-7,49	2,91
55_B	bouwplan 12	4,50	2,70	-0,87	-7,49	2,91
154_B	bouwplan 39	4,50	2,59	-0,84	-7,38	2,90
59_B	bouwplan 13	4,50	2,70	-0,89	-7,52	2,90
144_C	bouwplan 37	7,50	2,60	-0,94	-7,42	2,87
1_C	bouwplan 1	7,50	2,67	-0,99	-7,54	2,86
105_A	bouwplan 25	1,50	2,53	-0,88	-7,41	2,86
1_B	bouwplan 1	4,50	2,63	-0,95	-7,54	2,85
13_B	bouwplan 2	4,50	2,57	-0,98	-7,56	2,81
27_A	bouwplan 5	1,50	2,55	-0,93	-7,60	2,80
143_A	bouwplan 37	1,50	2,45	-0,97	-7,51	2,77
40_B	bouwplan 8	4,50	2,55	-1,01	-7,62	2,77
174_B	bouwplan 45	4,50	2,47	-1,01	-7,54	2,76
54_C	bouwplan 12	7,50	2,53	-1,02	-7,65	2,75
175_C	bouwplan 45	7,50	2,43	-1,10	-7,58	2,71
129_C	bouwplan 34	7,50	2,37	-1,11	-7,55	2,69
149_B	bouwplan 38	4,50	2,38	-1,09	-7,58	2,69
126_A	bouwplan 33	1,50	2,39	-1,07	-7,64	2,68
131_B	bouwplan 34	4,50	2,36	-1,12	-7,60	2,67
14_A	bouwplan 2	1,50	2,43	-1,15	-7,74	2,65
124_C	bouwplan 32	7,50	2,41	-1,25	-7,73	2,62
48_C	bouwplan 10	7,50	2,39	-1,24	-7,73	2,61
196_A	bouwplan 53	1,50	2,31	-1,16	-7,80	2,57
51_C	bouwplan 11	7,50	2,37	-1,28	-7,82	2,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
149_C	bouwplan 38	7,50	2,25	-1,28	-7,72	2,54
34_B	bouwplan 7	4,50	2,33	-1,26	-7,85	2,54
121_C	bouwplan 31	7,50	2,23	-1,29	-7,72	2,53
146_B	bouwplan 37	4,50	2,22	-1,25	-7,73	2,53
33_B	bouwplan 7	4,50	2,30	-1,26	-7,86	2,53
147_C	bouwplan 38	7,50	2,22	-1,30	-7,73	2,52
139_B	bouwplan 36	4,50	2,20	-1,25	-7,79	2,50
135_B	bouwplan 35	4,50	2,16	-1,29	-7,80	2,47
173_B	bouwplan 45	4,50	2,14	-1,35	-7,93	2,41
138_C	bouwplan 36	7,50	2,10	-1,42	-7,88	2,39
25_C	bouwplan 5	7,50	2,16	-1,39	-7,99	2,39
124_B	bouwplan 32	4,50	2,16	-1,44	-7,98	2,38
197_A	bouwplan 53	1,50	2,06	-1,35	-7,95	2,37
144_B	bouwplan 37	4,50	2,05	-1,43	-7,96	2,34
188_B	bouwplan 50	4,50	2,02	-1,39	-7,93	2,34
192_C	bouwplan 52	7,50	2,06	-1,51	-8,01	2,31
48_B	bouwplan 10	4,50	2,06	-1,51	-8,06	2,30
151_C	bouwplan 38	7,50	1,93	-1,53	-7,94	2,27
38_B	bouwplan 8	4,50	2,05	-1,55	-8,11	2,27
18_C	bouwplan 3	7,50	2,05	-1,58	-8,10	2,26
183_B	bouwplan 48	4,50	2,03	-1,51	-8,12	2,26
129_B	bouwplan 34	4,50	1,92	-1,54	-8,04	2,23
38_C	bouwplan 8	7,50	2,02	-1,66	-8,17	2,21
146_C	bouwplan 37	7,50	1,91	-1,61	-8,06	2,20
148_B	bouwplan 38	4,50	1,91	-1,59	-8,09	2,20
36_A	bouwplan 7	1,50	1,95	-1,52	-8,20	2,20
101_D	bouwplan 24	10,50	1,78	-1,67	-8,07	2,13
150_C	bouwplan 38	7,50	1,83	-1,68	-8,12	2,13
157_A	bouwplan 40	1,50	1,81	-1,58	-8,17	2,13
50_C	bouwplan 11	7,50	1,89	-1,69	-8,31	2,10
123_C	bouwplan 32	7,50	1,84	-1,76	-8,21	2,09
110_A	bouwplan 27	1,50	1,75	-1,67	-8,19	2,08
12_D	bouwplan 2	10,50	1,86	-1,76	-8,28	2,08
115_A	bouwplan 29	1,50	1,76	-1,69	-8,26	2,05
29_B	bouwplan 6	4,50	1,82	-1,75	-8,40	2,03
118_B	bouwplan 30	4,50	1,70	-1,73	-8,24	2,02
138_B	bouwplan 36	4,50	1,70	-1,76	-8,27	2,01
187_C	bouwplan 50	7,50	1,75	-1,81	-8,30	2,01
58_B	bouwplan 13	4,50	1,77	-1,71	-8,41	2,01
164_B	bouwplan 42	4,50	1,71	-1,76	-8,31	2,00
174_C	bouwplan 45	7,50	1,68	-1,84	-8,30	1,97
141_A	bouwplan 36	1,50	1,64	-1,78	-8,31	1,96
32_A	bouwplan 6	1,50	1,73	-1,79	-8,44	1,96
152_B	bouwplan 38	4,50	1,63	-1,85	-8,33	1,94
128_B	bouwplan 33	4,50	1,60	-1,84	-8,34	1,92
150_B	bouwplan 38	4,50	1,61	-1,84	-8,35	1,92
115_B	bouwplan 29	4,50	1,65	-1,91	-8,40	1,91
175_A	bouwplan 45	1,50	1,63	-1,83	-8,42	1,91
163_A	bouwplan 42	1,50	1,54	-1,92	-8,47	1,83
153_A	bouwplan 39	1,50	1,46	-1,95	-8,48	1,79
163_C	bouwplan 42	7,50	1,52	-2,03	-8,50	1,79
134_A	bouwplan 35	1,50	1,49	-1,98	-8,53	1,78
133_C	bouwplan 35	7,50	1,49	-2,07	-8,51	1,77
121_B	bouwplan 31	4,50	1,45	-2,02	-8,50	1,76
140_C	bouwplan 36	7,50	1,44	-2,08	-8,51	1,74
23_A	bouwplan 4	1,50	1,48	-1,95	-8,65	1,74
179_B	bouwplan 46	4,50	1,41	-2,04	-8,59	1,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
193_B	bouwplan 52	4,50	1,43	-2,09	-8,63	1,70
47_C	bouwplan 10	7,50	1,50	-2,16	-8,69	1,70
181_C	bouwplan 47	7,50	1,44	-2,13	-8,62	1,69
51_B	bouwplan 11	4,50	1,46	-2,12	-8,72	1,68
7_B	bouwplan 1	4,50	1,45	-2,13	-8,68	1,68
165_B	bouwplan 42	4,50	1,39	-2,08	-8,65	1,67
136_C	bouwplan 35	7,50	1,30	-2,16	-8,60	1,63
125_A	bouwplan 33	1,50	1,32	-2,15	-8,69	1,61
147_A	bouwplan 38	1,50	1,29	-2,15	-8,66	1,61
35_C	bouwplan 7	7,50	1,34	-2,22	-8,78	1,58
162_A	bouwplan 41	1,50	1,23	-2,16	-8,71	1,56
153_C	bouwplan 39	7,50	1,21	-2,28	-8,71	1,53
151_B	bouwplan 38	4,50	1,16	-2,26	-8,73	1,50
25_B	bouwplan 5	4,50	1,24	-2,25	-8,91	1,48
142_A	bouwplan 36	1,50	1,17	-2,29	-8,86	1,46
128_C	bouwplan 33	7,50	1,14	-2,35	-8,80	1,45
37_C	bouwplan 8	7,50	1,24	-2,41	-8,94	1,44
158_A	bouwplan 40	1,50	1,08	-2,29	-8,90	1,40
34_C	bouwplan 7	7,50	1,18	-2,47	-8,97	1,39
133_B	bouwplan 35	4,50	1,09	-2,44	-8,92	1,37
15_D	bouwplan 3	10,50	1,15	-2,45	-9,03	1,36
192_B	bouwplan 52	4,50	1,09	-2,42	-8,96	1,36
50_B	bouwplan 11	4,50	1,13	-2,39	-9,06	1,36
54_B	bouwplan 12	4,50	1,10	-2,43	-9,07	1,33
148_C	bouwplan 38	7,50	1,05	-2,50	-8,96	1,32
140_B	bouwplan 36	4,50	0,87	-2,60	-9,07	1,18
137_A	bouwplan 36	1,50	0,82	-2,60	-9,12	1,15
149_A	bouwplan 38	1,50	0,82	-2,60	-9,15	1,14
101_F	bouwplan 24	16,50	0,75	-2,69	-9,10	1,10
104_B	bouwplan 25	4,50	0,78	-2,69	-9,15	1,10
190_C	bouwplan 51	7,50	0,80	-2,70	-9,16	1,10
146_A	bouwplan 37	1,50	0,76	-2,66	-9,18	1,09
41_C	bouwplan 9	7,50	0,89	-2,76	-9,28	1,09
123_B	bouwplan 32	4,50	0,78	-2,72	-9,20	1,08
181_B	bouwplan 47	4,50	0,82	-2,69	-9,26	1,08
124_A	bouwplan 32	1,50	0,81	-2,70	-9,28	1,07
40_A	bouwplan 8	1,50	0,82	-2,65	-9,33	1,07
184_C	bouwplan 49	7,50	0,80	-2,76	-9,25	1,06
182_C	bouwplan 48	7,50	0,80	-2,78	-9,26	1,05
33_A	bouwplan 7	1,50	0,80	-2,69	-9,32	1,05
6_A	bouwplan 1	1,50	0,81	-2,72	-9,34	1,05
67_C	bouwplan 15	7,50	0,82	-2,82	-9,28	1,05
104_C	bouwplan 25	7,50	0,73	-2,79	-9,19	1,04
66_A	bouwplan 14	1,50	0,81	-2,74	-9,33	1,04
43_B	bouwplan 9	4,50	0,77	-2,83	-9,39	0,99
62_C	bouwplan 14	7,50	0,81	-2,90	-9,43	0,98
35_B	bouwplan 7	4,50	0,72	-2,79	-9,40	0,97
101_E	bouwplan 24	13,50	0,61	-2,83	-9,24	0,96
129_A	bouwplan 34	1,50	0,64	-2,80	-9,34	0,95
55_A	bouwplan 12	1,50	0,70	-2,85	-9,46	0,93
10_D	bouwplan 2	10,50	0,71	-2,93	-9,46	0,92
136_B	bouwplan 35	4,50	0,59	-2,83	-9,33	0,92
26_A	bouwplan 5	1,50	0,64	-2,78	-9,50	0,90
133_A	bouwplan 35	1,50	0,58	-2,86	-9,41	0,89
174_A	bouwplan 45	1,50	0,57	-2,89	-9,47	0,86
37_B	bouwplan 8	4,50	0,63	-2,94	-9,54	0,85
3_D	bouwplan 1	10,50	0,64	-3,03	-9,54	0,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
154_A	bouwplan 39	1,50	0,50	-2,90	-9,47	0,82
185_C	bouwplan 49	7,50	0,54	-3,00	-9,49	0,81
5_A	bouwplan 1	1,50	0,59	-3,03	-9,61	0,79
145_C	bouwplan 37	7,50	0,44	-3,08	-9,54	0,73
1_A	bouwplan 1	1,50	0,48	-3,10	-9,67	0,70
176_C	bouwplan 46	7,50	0,43	-3,12	-9,61	0,70
39_A	bouwplan 8	1,50	0,42	-3,09	-9,65	0,68
59_A	bouwplan 13	1,50	0,46	-3,12	-9,71	0,68
184_B	bouwplan 49	4,50	0,38	-3,11	-9,63	0,67
150_A	bouwplan 38	1,50	0,33	-3,08	-9,61	0,66
138_A	bouwplan 36	1,50	0,34	-3,11	-9,65	0,64
41_B	bouwplan 9	4,50	0,42	-3,16	-9,75	0,64
144_A	bouwplan 37	1,50	0,34	-3,12	-9,67	0,63
46_C	bouwplan 10	7,50	0,43	-3,20	-9,76	0,63
99_D	bouwplan 24	10,50	0,28	-3,16	-9,57	0,63
131_A	bouwplan 34	1,50	0,30	-3,13	-9,66	0,62
128_A	bouwplan 33	1,50	0,29	-3,13	-9,66	0,61
178_C	bouwplan 46	7,50	0,29	-3,22	-9,70	0,58
13_A	bouwplan 2	1,50	0,33	-3,26	-9,77	0,57
177_A	bouwplan 46	1,50	0,31	-3,20	-9,78	0,57
24_A	bouwplan 4	1,50	0,26	-3,32	-9,82	0,51
47_B	bouwplan 10	4,50	0,26	-3,32	-9,89	0,48
42_B	bouwplan 9	4,50	0,25	-3,33	-9,90	0,47
130_C	bouwplan 34	7,50	0,17	-3,35	-9,82	0,46
148_A	bouwplan 38	1,50	0,16	-3,30	-9,86	0,45
67_B	bouwplan 15	4,50	0,19	-3,37	-9,90	0,44
38_A	bouwplan 8	1,50	0,19	-3,33	-9,97	0,43
28_C	bouwplan 5	7,50	0,16	-3,50	-10,02	0,36
48_A	bouwplan 10	1,50	0,09	-3,41	-10,01	0,35
151_A	bouwplan 38	1,50	-0,04	-3,42	-9,93	0,31
34_A	bouwplan 7	1,50	0,08	-3,45	-10,09	0,31
187_B	bouwplan 50	4,50	0,03	-3,48	-10,02	0,30
182_B	bouwplan 48	4,50	0,01	-3,51	-10,05	0,28
139_A	bouwplan 36	1,50	-0,04	-3,46	-10,02	0,27
44_C	bouwplan 9	7,50	0,02	-3,59	-10,12	0,24
62_B	bouwplan 14	4,50	0,01	-3,61	-10,21	0,20
135_A	bouwplan 35	1,50	-0,17	-3,60	-10,13	0,15
152_A	bouwplan 38	1,50	-0,16	-3,60	-10,12	0,15
194_C	bouwplan 52	7,50	-0,15	-3,65	-10,12	0,15
127_B	bouwplan 33	4,50	-0,18	-3,64	-10,14	0,13
145_B	bouwplan 37	4,50	-0,21	-3,68	-10,21	0,09
140_A	bouwplan 36	1,50	-0,26	-3,67	-10,20	0,07
117_B	bouwplan 30	4,50	-0,24	-3,74	-10,22	0,06
18_B	bouwplan 3	4,50	-0,17	-3,75	-10,29	0,06
185_B	bouwplan 49	4,50	-0,23	-3,71	-10,27	0,05
164_A	bouwplan 42	1,50	-0,30	-3,74	-10,31	0,00
190_B	bouwplan 51	4,50	-0,36	-3,78	-10,31	-0,04
50_A	bouwplan 11	1,50	-0,31	-3,74	-10,44	-0,05
51_A	bouwplan 11	1,50	-0,31	-3,84	-10,42	-0,06
176_B	bouwplan 46	4,50	-0,45	-3,92	-10,48	-0,16
180_C	bouwplan 47	7,50	-0,45	-3,98	-10,44	-0,16
121_A	bouwplan 31	1,50	-0,51	-3,96	-10,47	-0,20
194_B	bouwplan 52	4,50	-0,53	-3,99	-10,50	-0,22
42_C	bouwplan 9	7,50	-0,43	-4,11	-10,64	-0,25
29_A	bouwplan 6	1,50	-0,55	-4,07	-10,74	-0,32
68_C	bouwplan 15	7,50	-0,63	-4,13	-10,56	-0,32
118_A	bouwplan 30	1,50	-0,67	-4,10	-10,60	-0,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
122_C	bouwplan 31	7,50	-0,70	-4,21	-10,67	-0,40
7_A	bouwplan 1	1,50	-0,63	-4,25	-10,76	-0,41
117_A	bouwplan 30	1,50	-0,72	-4,19	-10,69	-0,42
130_B	bouwplan 34	4,50	-0,74	-4,19	-10,72	-0,43
183_A	bouwplan 48	1,50	-0,69	-4,20	-10,80	-0,44
45_C	bouwplan 10	7,50	-0,67	-4,29	-10,78	-0,44
58_A	bouwplan 13	1,50	-0,70	-4,12	-10,87	-0,45
54_A	bouwplan 12	1,50	-0,71	-4,25	-10,83	-0,47
193_A	bouwplan 52	1,50	-0,76	-4,25	-10,82	-0,49
29_C	bouwplan 6	7,50	-0,77	-4,39	-10,87	-0,54
37_A	bouwplan 8	1,50	-0,79	-4,28	-10,92	-0,54
165_A	bouwplan 42	1,50	-0,85	-4,28	-10,88	-0,55
28_B	bouwplan 5	4,50	-0,77	-4,36	-10,94	-0,55
41_A	bouwplan 9	1,50	-0,80	-4,30	-10,94	-0,55
44_B	bouwplan 9	4,50	-0,79	-4,30	-10,94	-0,55
184_A	bouwplan 49	1,50	-0,85	-4,31	-10,87	-0,56
136_A	bouwplan 35	1,50	-0,96	-4,36	-10,89	-0,63
46_B	bouwplan 10	4,50	-0,90	-4,46	-11,06	-0,67
104_A	bouwplan 25	1,50	-1,02	-4,45	-10,94	-0,69
45_B	bouwplan 10	4,50	-0,95	-4,50	-11,04	-0,70
179_A	bouwplan 46	1,50	-1,02	-4,44	-11,02	-0,71
192_A	bouwplan 52	1,50	-1,02	-4,49	-11,06	-0,74
115_C	bouwplan 29	7,50	-0,99	-4,61	-11,07	-0,75
25_A	bouwplan 5	1,50	-1,02	-4,44	-11,15	-0,75
52_C	bouwplan 11	7,50	-0,95	-4,63	-11,19	-0,77
10_C	bouwplan 2	7,50	-1,07	-4,66	-11,12	-0,82
123_A	bouwplan 32	1,50	-1,13	-4,59	-11,12	-0,83
180_B	bouwplan 47	4,50	-1,13	-4,60	-11,12	-0,83
173_A	bouwplan 45	1,50	-1,12	-4,58	-11,17	-0,84
68_B	bouwplan 15	4,50	-1,26	-4,69	-11,18	-0,93
12_C	bouwplan 2	7,50	-1,26	-4,85	-11,31	-1,01
19_D	bouwplan 4	10,50	-1,24	-4,84	-11,37	-1,01
103_E	bouwplan 24	13,50	-1,41	-4,81	-11,28	-1,06
117_C	bouwplan 30	7,50	-1,35	-4,92	-11,37	-1,08
42_A	bouwplan 9	1,50	-1,32	-4,82	-11,47	-1,08
120_C	bouwplan 31	7,50	-1,37	-4,97	-11,38	-1,11
43_A	bouwplan 9	1,50	-1,36	-4,90	-11,49	-1,12
189_C	bouwplan 51	7,50	-1,45	-5,00	-11,45	-1,17
8_A	bouwplan 2	1,50	-1,45	-5,01	-11,57	-1,21
35_A	bouwplan 7	1,50	-1,52	-4,99	-11,60	-1,25
60_C	bouwplan 13	7,50	-1,43	-5,15	-11,64	-1,25
19_C	bouwplan 4	7,50	-1,66	-5,26	-11,78	-1,43
181_A	bouwplan 47	1,50	-1,81	-5,29	-11,88	-1,54
194_A	bouwplan 52	1,50	-1,88	-5,30	-11,87	-1,57
47_A	bouwplan 10	1,50	-1,87	-5,39	-11,95	-1,61
67_A	bouwplan 15	1,50	-1,87	-5,39	-11,95	-1,61
120_B	bouwplan 31	4,50	-1,96	-5,46	-11,88	-1,65
191_A	bouwplan 51	1,50	-1,90	-5,45	-12,03	-1,66
62_A	bouwplan 14	1,50	-1,91	-5,47	-12,13	-1,70
122_B	bouwplan 31	4,50	-2,03	-5,51	-12,04	-1,74
127_A	bouwplan 33	1,50	-2,11	-5,53	-12,08	-1,79
52_B	bouwplan 11	4,50	-2,05	-5,65	-12,26	-1,85
56_C	bouwplan 12	7,50	-2,12	-5,73	-12,17	-1,87
188_A	bouwplan 50	1,50	-2,21	-5,63	-12,18	-1,89
60_B	bouwplan 13	4,50	-2,12	-5,76	-12,32	-1,92
187_A	bouwplan 50	1,50	-2,29	-5,78	-12,34	-2,01
43_C	bouwplan 9	7,50	-2,22	-5,89	-12,39	-2,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	bouwplan 3	7,50	-2,31	-5,96	-12,42	-2,09
178_B	bouwplan 46	4,50	-2,40	-5,84	-12,38	-2,09
145_A	bouwplan 37	1,50	-2,57	-6,00	-12,54	-2,26
185_A	bouwplan 49	1,50	-2,56	-6,03	-12,61	-2,28
28_A	bouwplan 5	1,50	-2,52	-6,04	-12,67	-2,28
182_A	bouwplan 48	1,50	-2,56	-6,06	-12,64	-2,30
19_B	bouwplan 4	4,50	-2,55	-6,07	-12,68	-2,31
130_A	bouwplan 34	1,50	-2,65	-6,08	-12,63	-2,34
189_B	bouwplan 51	4,50	-2,65	-6,15	-12,66	-2,36
45_A	bouwplan 10	1,50	-2,65	-6,14	-12,74	-2,39
68_A	bouwplan 15	1,50	-2,73	-6,12	-12,65	-2,39
176_A	bouwplan 46	1,50	-2,69	-6,16	-12,73	-2,41
18_A	bouwplan 3	1,50	-2,70	-6,28	-12,79	-2,46
46_A	bouwplan 10	1,50	-2,72	-6,23	-12,79	-2,46
44_A	bouwplan 9	1,50	-2,74	-6,27	-12,82	-2,48
56_B	bouwplan 12	4,50	-2,80	-6,34	-12,84	-2,53
61_C	bouwplan 14	7,50	-2,78	-6,39	-12,87	-2,54
67_D	bouwplan 15	10,50	-2,95	-6,48	-12,91	-2,66
61_D	bouwplan 14	10,50	-2,95	-6,61	-13,09	-2,74
189_A	bouwplan 51	1,50	-3,10	-6,61	-13,17	-2,84
3_C	bouwplan 1	7,50	-3,14	-6,76	-13,25	-2,91
17_D	bouwplan 3	10,50	-3,39	-6,89	-13,27	-3,06
10_B	bouwplan 2	4,50	-3,54	-7,06	-13,58	-3,27
12_B	bouwplan 2	4,50	-3,68	-7,20	-13,72	-3,41
180_A	bouwplan 47	1,50	-3,96	-7,43	-13,99	-3,67
186_C	bouwplan 50	7,50	-4,05	-7,48	-13,93	-3,71
1_D	bouwplan 1	10,50	-3,91	-7,67	-14,12	-3,74
60_A	bouwplan 13	1,50	-3,97	-7,54	-14,15	-3,75
122_A	bouwplan 31	1,50	-4,21	-7,71	-14,20	-3,92
178_A	bouwplan 46	1,50	-4,34	-7,74	-14,34	-4,03
61_B	bouwplan 14	4,50	-4,31	-7,83	-14,34	-4,03
56_A	bouwplan 12	1,50	-4,41	-7,90	-14,46	-4,13
52_A	bouwplan 11	1,50	-4,48	-8,06	-14,66	-4,26
19_A	bouwplan 4	1,50	-4,65	-8,21	-14,75	-4,41
15_B	bouwplan 3	4,50	-4,69	-8,28	-14,77	-4,45
17_C	bouwplan 3	7,50	-4,93	-8,41	-14,82	-4,60
68_D	bouwplan 15	10,50	-5,24	-8,68	-15,09	-4,89
120_A	bouwplan 31	1,50	-5,25	-8,72	-15,21	-4,94
186_B	bouwplan 50	4,50	-5,29	-8,68	-15,18	-4,94
3_B	bouwplan 1	4,50	-5,69	-9,27	-15,79	-5,45
12_A	bouwplan 2	1,50	-5,92	-9,42	-15,96	-5,64
61_A	bouwplan 14	1,50	-5,98	-9,46	-16,00	-5,69
57_C	bouwplan 13	7,50	-5,97	-9,63	-16,06	-5,74
62_D	bouwplan 14	10,50	-6,70	-10,21	-16,63	-6,39
15_A	bouwplan 3	1,50	-6,67	-10,24	-16,76	-6,42
57_B	bouwplan 13	4,50	-6,85	-10,47	-16,96	-6,62
17_B	bouwplan 3	4,50	-7,15	-10,60	-17,07	-6,83
3_A	bouwplan 1	1,50	-7,42	-10,94	-17,52	-7,17
186_A	bouwplan 50	1,50	-7,52	-10,93	-17,41	-7,18
190_A	bouwplan 51	1,50	-7,94	-11,31	-17,81	-7,58
17_A	bouwplan 3	1,50	-8,30	-11,72	-18,23	-7,97
57_A	bouwplan 13	1,50	-8,22	-11,78	-18,33	-7,98
30_C	bouwplan 6	7,50	-8,53	-11,98	-18,36	-8,18
30_B	bouwplan 6	4,50	-9,10	-12,52	-18,95	-8,75
53_C	bouwplan 12	7,50	-9,35	-12,99	-19,39	-9,10
53_B	bouwplan 12	4,50	-10,14	-13,74	-20,18	-9,89
49_C	bouwplan 11	7,50	-10,39	-13,84	-20,22	-10,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Abtenlaan/Jozef Eckstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
30_A	bouwplan 6	1,50	-10,65	-14,02	-20,52	-10,29
22_B	bouwplan 4	4,50	-10,82	-14,26	-20,67	-10,47
21_D	bouwplan 4	10,50	-10,78	-14,51	-20,88	-10,57
49_B	bouwplan 11	4,50	-10,92	-14,34	-20,77	-10,57
107_C	bouwplan 26	7,50	-10,95	-14,37	-20,80	-10,60
107_B	bouwplan 26	4,50	-11,33	-14,73	-21,18	-10,97
53_A	bouwplan 12	1,50	-11,24	-14,78	-21,28	-10,97
119_C	bouwplan 31	7,50	-11,45	-15,16	-21,59	-11,25
16_B	bouwplan 3	4,50	-11,63	-15,05	-21,50	-11,28
49_A	bouwplan 11	1,50	-12,03	-15,42	-21,88	-11,67
107_A	bouwplan 26	1,50	-12,43	-15,78	-22,32	-12,07
97_A	bouwplan 23	1,50	-12,57	-15,98	-22,43	-12,22
22_A	bouwplan 4	1,50	-12,69	-16,07	-22,56	-12,33
21_C	bouwplan 4	7,50	-13,13	-16,82	-23,25	-12,92
20_D	bouwplan 4	10,50	-13,50	-17,50	-23,92	-13,45
16_A	bouwplan 3	1,50	-13,96	-17,39	-23,81	-13,61
20_C	bouwplan 4	7,50	-14,20	-18,17	-24,62	-14,14
119_B	bouwplan 31	4,50	-14,71	-18,50	-25,11	-14,61
20_B	bouwplan 4	4,50	-15,00	-18,90	-25,41	-14,92
21_B	bouwplan 4	4,50	-15,74	-19,39	-25,87	-15,52
20_A	bouwplan 4	1,50	-16,11	-19,92	-26,50	-16,01
119_A	bouwplan 31	1,50	-16,32	-20,04	-26,70	-16,19
21_A	bouwplan 4	1,50	-17,51	-21,16	-27,64	-17,29
10_A	bouwplan 2	1,50	-20,41	-23,83	-30,26	-20,06
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
66_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
72_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	bouwplan 16	7,50	15,08	12,34	4,81	15,47
75_B	bouwplan 16	4,50	14,68	11,94	4,41	15,07
76_C	bouwplan 16	7,50	14,17	11,43	3,90	14,56
75_A	bouwplan 16	1,50	13,27	10,53	3,00	13,66
208_C	bouwplan 56	7,50	13,15	10,41	2,88	13,54
209_C	bouwplan 56	7,50	13,15	10,41	2,88	13,54
209_B	bouwplan 56	4,50	12,32	9,58	2,05	12,71
208_B	bouwplan 56	4,50	12,31	9,57	2,04	12,70
208_A	bouwplan 56	1,50	11,49	8,75	1,22	11,88
207_C	bouwplan 56	7,50	11,27	8,53	1,00	11,66
209_A	bouwplan 56	1,50	10,84	8,10	0,57	11,23
76_B	bouwplan 16	4,50	10,70	7,97	0,43	11,09
205_C	bouwplan 55	7,50	10,44	7,70	0,17	10,83
207_B	bouwplan 56	4,50	10,41	7,67	0,14	10,80
85_C	bouwplan 19	7,50	9,85	7,11	-0,42	10,24
73_A	bouwplan 16	1,50	9,64	6,90	-0,63	10,03
205_B	bouwplan 55	4,50	9,61	6,87	-0,66	10,00
73_C	bouwplan 16	7,50	9,46	6,72	-0,81	9,85
207_A	bouwplan 56	1,50	9,44	6,70	-0,83	9,83
95_C	bouwplan 22	7,50	9,33	6,59	-0,94	9,72
80_C	bouwplan 17	7,50	9,26	6,52	-1,01	9,65
201_C	bouwplan 54	7,50	9,19	6,46	-1,08	9,58
62_D	bouwplan 14	10,50	9,06	6,32	-1,21	9,45
85_B	bouwplan 19	4,50	9,05	6,32	-1,22	9,44
73_B	bouwplan 16	4,50	8,16	5,42	-2,11	8,55
95_B	bouwplan 22	4,50	8,10	5,36	-2,17	8,49
205_A	bouwplan 55	1,50	8,01	5,27	-2,26	8,40
200_C	bouwplan 54	7,50	8,00	5,26	-2,27	8,39
85_A	bouwplan 19	1,50	7,93	5,19	-2,34	8,32
201_B	bouwplan 54	4,50	7,80	5,06	-2,47	8,19
76_A	bouwplan 16	1,50	7,72	4,98	-2,55	8,11
81_C	bouwplan 18	7,50	7,69	4,95	-2,58	8,08
89_C	bouwplan 20	7,50	7,68	4,94	-2,59	8,07
79_C	bouwplan 17	7,50	7,53	4,79	-2,74	7,92
87_C	bouwplan 19	7,50	7,43	4,69	-2,84	7,82
80_B	bouwplan 17	4,50	7,37	4,63	-2,90	7,76
62_C	bouwplan 14	7,50	7,36	4,62	-2,91	7,75
168_A	bouwplan 44	1,50	7,34	4,60	-2,93	7,73
168_C	bouwplan 44	7,50	7,30	4,56	-2,97	7,69
169_C	bouwplan 44	7,50	7,08	4,34	-3,19	7,47
89_B	bouwplan 20	4,50	7,01	4,27	-3,26	7,40
168_B	bouwplan 44	4,50	6,96	4,22	-3,31	7,35
202_C	bouwplan 54	7,50	6,87	4,13	-3,40	7,26
200_B	bouwplan 54	4,50	6,85	4,11	-3,42	7,24
81_B	bouwplan 18	4,50	6,80	4,06	-3,47	7,19
95_A	bouwplan 22	1,50	6,76	4,02	-3,51	7,15
169_A	bouwplan 44	1,50	6,69	3,95	-3,58	7,08
63_D	bouwplan 14	10,50	6,68	3,94	-3,59	7,07
87_B	bouwplan 19	4,50	6,64	3,90	-3,63	7,03
84_C	bouwplan 18	7,50	6,62	3,89	-3,65	7,01
169_B	bouwplan 44	4,50	6,42	3,69	-3,85	6,81
201_A	bouwplan 54	1,50	6,30	3,56	-3,97	6,69
83_B	bouwplan 18	4,50	6,25	3,51	-4,02	6,64
83_C	bouwplan 18	7,50	6,19	3,45	-4,08	6,58
89_A	bouwplan 20	1,50	5,96	3,22	-4,31	6,35
79_B	bouwplan 17	4,50	5,77	3,03	-4,50	6,16
166_C	bouwplan 43	7,50	5,72	2,98	-4,55	6,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
81_A	bouwplan 18	1,50	5,58	2,84	-4,69	5,97
61_D	bouwplan 14	10,50	5,57	2,83	-4,70	5,96
200_A	bouwplan 54	1,50	5,51	2,77	-4,76	5,90
202_B	bouwplan 54	4,50	5,46	2,72	-4,81	5,85
88_C	bouwplan 19	7,50	5,45	2,72	-4,82	5,84
167_C	bouwplan 43	7,50	5,32	2,58	-4,95	5,71
87_A	bouwplan 19	1,50	5,30	2,56	-4,97	5,69
166_B	bouwplan 43	4,50	5,02	2,28	-5,25	5,41
63_C	bouwplan 14	7,50	4,90	2,16	-5,37	5,29
84_B	bouwplan 18	4,50	4,82	2,08	-5,45	5,21
74_C	bouwplan 16	7,50	4,81	2,07	-5,46	5,20
83_A	bouwplan 18	1,50	4,69	1,95	-5,58	5,08
80_A	bouwplan 17	1,50	4,57	1,83	-5,70	4,96
61_C	bouwplan 14	7,50	4,49	1,75	-5,78	4,88
167_B	bouwplan 43	4,50	4,43	1,69	-5,84	4,82
172_C	bouwplan 44	7,50	4,34	1,61	-5,93	4,73
96_C	bouwplan 22	7,50	4,16	1,42	-6,11	4,55
79_A	bouwplan 17	1,50	3,91	1,17	-6,36	4,30
166_A	bouwplan 43	1,50	3,84	1,10	-6,43	4,23
92_C	bouwplan 20	7,50	3,77	1,03	-6,50	4,16
206_C	bouwplan 55	7,50	3,68	0,95	-6,59	4,07
202_A	bouwplan 54	1,50	3,55	0,81	-6,72	3,94
88_B	bouwplan 19	4,50	3,34	0,60	-6,93	3,73
78_C	bouwplan 17	7,50	3,30	0,56	-6,97	3,69
199_C	bouwplan 54	7,50	3,20	0,46	-7,07	3,59
167_A	bouwplan 43	1,50	3,18	0,44	-7,09	3,57
84_A	bouwplan 18	1,50	2,87	0,13	-7,40	3,26
204_C	bouwplan 55	7,50	2,84	0,10	-7,43	3,23
172_B	bouwplan 44	4,50	2,73	-0,01	-7,54	3,12
62_B	bouwplan 14	4,50	2,57	-0,17	-7,70	2,96
206_B	bouwplan 55	4,50	2,46	-0,28	-7,81	2,85
199_B	bouwplan 54	4,50	2,38	-0,36	-7,89	2,77
67_B	bouwplan 15	4,50	2,24	-0,50	-8,03	2,63
34_C	bouwplan 7	7,50	2,18	-0,56	-8,09	2,57
92_B	bouwplan 20	4,50	2,04	-0,69	-8,23	2,43
77_C	bouwplan 17	7,50	2,01	-0,73	-8,26	2,40
96_B	bouwplan 22	4,50	1,98	-0,76	-8,29	2,37
74_B	bouwplan 16	4,50	1,88	-0,86	-8,39	2,27
88_A	bouwplan 19	1,50	1,52	-1,22	-8,75	1,91
91_C	bouwplan 20	7,50	1,38	-1,35	-8,89	1,77
66_C	bouwplan 14	7,50	1,35	-1,39	-8,92	1,74
199_A	bouwplan 54	1,50	1,29	-1,45	-8,98	1,68
29_C	bouwplan 6	7,50	1,14	-1,60	-9,13	1,53
65_C	bouwplan 14	7,50	1,10	-1,64	-9,17	1,49
172_A	bouwplan 44	1,50	1,03	-1,70	-9,23	1,42
204_B	bouwplan 55	4,50	1,03	-1,70	-9,24	1,42
206_A	bouwplan 55	1,50	1,03	-1,70	-9,24	1,42
82_C	bouwplan 18	7,50	0,99	-1,75	-9,28	1,38
77_B	bouwplan 17	4,50	0,97	-1,77	-9,30	1,36
68_D	bouwplan 15	10,50	0,81	-1,93	-9,46	1,20
67_C	bouwplan 15	7,50	0,79	-1,95	-9,48	1,18
65_B	bouwplan 14	4,50	0,78	-1,96	-9,49	1,17
78_B	bouwplan 17	4,50	0,77	-1,97	-9,50	1,16
34_B	bouwplan 7	4,50	0,74	-2,00	-9,53	1,13
72_B	bouwplan 15	4,50	0,67	-2,07	-9,60	1,06
67_D	bouwplan 15	10,50	0,63	-2,11	-9,64	1,02
91_B	bouwplan 20	4,50	0,43	-2,31	-9,84	0,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	bouwplan 20	1,50	0,42	-2,32	-9,85	0,81
61_B	bouwplan 14	4,50	0,33	-2,41	-9,94	0,72
68_C	bouwplan 15	7,50	-0,18	-2,92	-10,45	0,21
96_A	bouwplan 22	1,50	-0,21	-2,95	-10,48	0,18
74_A	bouwplan 16	1,50	-0,30	-3,03	-10,57	0,09
66_B	bouwplan 14	4,50	-0,32	-3,06	-10,59	0,07
171_B	bouwplan 44	4,50	-0,35	-3,08	-10,62	0,04
35_C	bouwplan 7	7,50	-0,40	-3,14	-10,67	-0,01
171_C	bouwplan 44	7,50	-0,44	-3,18	-10,71	-0,05
29_B	bouwplan 6	4,50	-0,53	-3,27	-10,80	-0,14
204_A	bouwplan 55	1,50	-0,73	-3,46	-11,00	-0,34
99_C	bouwplan 24	7,50	-0,82	-3,56	-11,09	-0,43
77_A	bouwplan 17	1,50	-0,83	-3,56	-11,10	-0,44
91_A	bouwplan 20	1,50	-0,96	-3,70	-11,23	-0,57
72_C	bouwplan 15	7,50	-1,06	-3,80	-11,33	-0,67
40_C	bouwplan 8	7,50	-1,09	-3,83	-11,36	-0,70
86_C	bouwplan 19	7,50	-1,14	-3,88	-11,41	-0,75
82_B	bouwplan 18	4,50	-1,18	-3,92	-11,45	-0,79
46_C	bouwplan 10	7,50	-1,23	-3,97	-11,50	-0,84
102_C	bouwplan 24	7,50	-1,24	-3,98	-11,51	-0,85
203_C	bouwplan 55	7,50	-1,24	-3,98	-11,51	-0,85
78_A	bouwplan 17	1,50	-1,27	-4,00	-11,54	-0,88
68_B	bouwplan 15	4,50	-1,28	-4,02	-11,55	-0,89
171_A	bouwplan 44	1,50	-1,49	-4,22	-11,76	-1,10
63_B	bouwplan 14	4,50	-1,68	-4,42	-11,95	-1,29
102_F	bouwplan 24	16,50	-1,74	-4,48	-12,01	-1,35
69_D	bouwplan 15	10,50	-1,89	-4,62	-12,16	-1,50
67_A	bouwplan 15	1,50	-1,98	-4,72	-12,25	-1,59
7_C	bouwplan 1	7,50	-2,01	-4,75	-12,28	-1,62
8_D	bouwplan 2	10,50	-2,18	-4,92	-12,45	-1,79
155_B	bouwplan 40	4,50	-2,22	-4,96	-12,49	-1,83
32_C	bouwplan 6	7,50	-2,25	-4,99	-12,52	-1,86
155_C	bouwplan 40	7,50	-2,27	-5,01	-12,54	-1,88
203_B	bouwplan 55	4,50	-2,28	-5,01	-12,55	-1,89
86_B	bouwplan 19	4,50	-2,44	-5,18	-12,71	-2,05
99_B	bouwplan 24	4,50	-2,48	-5,22	-12,75	-2,09
1_C	bouwplan 1	7,50	-2,50	-5,24	-12,77	-2,11
62_A	bouwplan 14	1,50	-2,51	-5,24	-12,78	-2,12
7_B	bouwplan 1	4,50	-2,63	-5,36	-12,90	-2,24
170_A	bouwplan 44	1,50	-2,67	-5,40	-12,94	-2,28
102_E	bouwplan 24	13,50	-2,74	-5,48	-13,01	-2,35
69_C	bouwplan 15	7,50	-2,77	-5,51	-13,04	-2,38
102_D	bouwplan 24	10,50	-2,78	-5,52	-13,05	-2,39
170_B	bouwplan 44	4,50	-2,81	-5,55	-13,08	-2,42
55_C	bouwplan 12	7,50	-2,90	-5,64	-13,17	-2,51
102_B	bouwplan 24	4,50	-2,97	-5,70	-13,24	-2,58
82_A	bouwplan 18	1,50	-3,10	-5,83	-13,37	-2,71
1_B	bouwplan 1	4,50	-3,14	-5,87	-13,41	-2,75
155_A	bouwplan 40	1,50	-3,20	-5,93	-13,47	-2,81
46_B	bouwplan 10	4,50	-3,24	-5,98	-13,51	-2,85
99_A	bouwplan 24	1,50	-3,29	-6,03	-13,56	-2,90
69_B	bouwplan 15	4,50	-3,47	-6,20	-13,74	-3,08
8_C	bouwplan 2	7,50	-3,63	-6,37	-13,90	-3,24
203_A	bouwplan 55	1,50	-3,69	-6,42	-13,96	-3,30
68_A	bouwplan 15	1,50	-3,83	-6,56	-14,10	-3,44
30_C	bouwplan 6	7,50	-3,88	-6,62	-14,15	-3,49
51_C	bouwplan 11	7,50	-4,00	-6,74	-14,27	-3,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_A	bouwplan 15	1,50	-4,08	-6,81	-14,35	-3,69
65_A	bouwplan 14	1,50	-4,12	-6,86	-14,39	-3,73
86_A	bouwplan 19	1,50	-4,14	-6,87	-14,41	-3,75
170_C	bouwplan 44	7,50	-4,22	-6,96	-14,49	-3,83
33_C	bouwplan 7	7,50	-4,29	-7,03	-14,56	-3,90
50_C	bouwplan 11	7,50	-4,40	-7,14	-14,67	-4,01
61_A	bouwplan 14	1,50	-4,40	-7,14	-14,67	-4,01
66_A	bouwplan 14	1,50	-4,44	-7,18	-14,71	-4,05
97_C	bouwplan 23	7,50	-4,54	-7,28	-14,81	-4,15
111_C	bouwplan 27	7,50	-4,56	-7,29	-14,83	-4,17
14_C	bouwplan 2	7,50	-4,57	-7,31	-14,84	-4,18
108_C	bouwplan 26	7,50	-4,58	-7,32	-14,85	-4,19
110_C	bouwplan 27	7,50	-4,67	-7,41	-14,94	-4,28
100_C	bouwplan 24	7,50	-4,74	-7,48	-15,01	-4,35
39_C	bouwplan 8	7,50	-4,78	-7,52	-15,05	-4,39
40_B	bouwplan 8	4,50	-4,83	-7,57	-15,10	-4,44
32_B	bouwplan 6	4,50	-5,09	-7,82	-15,36	-4,70
102_A	bouwplan 24	1,50	-5,10	-7,83	-15,37	-4,71
94_C	bouwplan 21	7,50	-5,31	-8,05	-15,58	-4,92
195_C	bouwplan 53	7,50	-5,36	-8,10	-15,63	-4,97
196_C	bouwplan 53	7,50	-5,42	-8,16	-15,69	-5,03
101_A	bouwplan 24	1,50	-5,52	-8,26	-15,79	-5,13
100_B	bouwplan 24	4,50	-5,54	-8,28	-15,81	-5,15
97_B	bouwplan 23	4,50	-5,55	-8,29	-15,82	-5,16
35_B	bouwplan 7	4,50	-5,69	-8,43	-15,96	-5,30
160_C	bouwplan 41	7,50	-5,72	-8,46	-15,99	-5,33
63_A	bouwplan 14	1,50	-5,76	-8,50	-16,03	-5,37
93_B	bouwplan 21	4,50	-5,92	-8,66	-16,19	-5,53
196_B	bouwplan 53	4,50	-5,97	-8,71	-16,24	-5,58
195_B	bouwplan 53	4,50	-6,03	-8,77	-16,30	-5,64
90_B	bouwplan 20	4,50	-6,03	-8,77	-16,30	-5,64
69_A	bouwplan 15	1,50	-6,26	-8,99	-16,53	-5,87
108_B	bouwplan 26	4,50	-6,29	-9,03	-16,56	-5,90
34_A	bouwplan 7	1,50	-6,31	-9,05	-16,58	-5,92
37_C	bouwplan 8	7,50	-6,33	-9,07	-16,60	-5,94
28_C	bouwplan 5	7,50	-6,40	-9,13	-16,67	-6,01
59_C	bouwplan 13	7,50	-6,48	-9,22	-16,75	-6,09
98_C	bouwplan 23	7,50	-6,55	-9,29	-16,82	-6,16
47_C	bouwplan 10	7,50	-6,60	-9,34	-16,87	-6,21
113_C	bouwplan 28	7,50	-6,62	-9,36	-16,89	-6,23
157_C	bouwplan 40	7,50	-6,63	-9,37	-16,90	-6,24
94_B	bouwplan 21	4,50	-6,64	-9,38	-16,91	-6,25
90_C	bouwplan 20	7,50	-6,65	-9,39	-16,92	-6,26
100_D	bouwplan 24	10,50	-6,68	-9,42	-16,95	-6,29
39_B	bouwplan 8	4,50	-6,71	-9,44	-16,98	-6,32
29_A	bouwplan 6	1,50	-6,74	-9,48	-17,01	-6,35
98_B	bouwplan 23	4,50	-6,82	-9,56	-17,09	-6,43
90_A	bouwplan 20	1,50	-6,84	-9,57	-17,11	-6,45
93_C	bouwplan 21	7,50	-6,84	-9,58	-17,11	-6,45
198_B	bouwplan 53	4,50	-6,87	-9,61	-17,14	-6,48
14_B	bouwplan 2	4,50	-6,90	-9,64	-17,17	-6,51
103_C	bouwplan 24	7,50	-6,92	-9,65	-17,19	-6,53
13_D	bouwplan 2	10,50	-6,96	-9,70	-17,23	-6,57
33_B	bouwplan 7	4,50	-6,97	-9,70	-17,24	-6,58
159_C	bouwplan 41	7,50	-7,04	-9,78	-17,31	-6,65
100_A	bouwplan 24	1,50	-7,05	-9,78	-17,32	-6,66
28_B	bouwplan 5	4,50	-7,05	-9,79	-17,32	-6,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_D	bouwplan 24	10,50	-7,10	-9,84	-17,37	-6,71
198_C	bouwplan 53	7,50	-7,10	-9,84	-17,37	-6,71
60_C	bouwplan 13	7,50	-7,22	-9,96	-17,49	-6,83
158_C	bouwplan 40	7,50	-7,34	-10,08	-17,61	-6,95
13_C	bouwplan 2	7,50	-7,35	-10,09	-17,62	-6,96
54_C	bouwplan 12	7,50	-7,35	-10,09	-17,62	-6,96
7_A	bouwplan 1	1,50	-7,36	-10,10	-17,63	-6,97
55_B	bouwplan 12	4,50	-7,37	-10,11	-17,64	-6,98
59_B	bouwplan 13	4,50	-7,39	-10,13	-17,66	-7,00
30_B	bouwplan 6	4,50	-7,43	-10,17	-17,70	-7,04
160_B	bouwplan 41	4,50	-7,44	-10,18	-17,71	-7,05
195_A	bouwplan 53	1,50	-7,44	-10,18	-17,71	-7,05
37_B	bouwplan 8	4,50	-7,47	-10,20	-17,74	-7,08
157_B	bouwplan 40	4,50	-7,51	-10,24	-17,78	-7,12
109_C	bouwplan 26	7,50	-7,54	-10,28	-17,81	-7,15
156_C	bouwplan 40	7,50	-7,58	-10,32	-17,85	-7,19
103_E	bouwplan 24	13,50	-7,60	-10,34	-17,87	-7,21
8_B	bouwplan 2	4,50	-7,60	-10,33	-17,87	-7,21
103_B	bouwplan 24	4,50	-7,65	-10,38	-17,92	-7,26
196_A	bouwplan 53	1,50	-7,71	-10,45	-17,98	-7,32
159_B	bouwplan 41	4,50	-7,76	-10,50	-18,03	-7,37
105_A	bouwplan 25	1,50	-7,82	-10,56	-18,09	-7,43
114_B	bouwplan 28	4,50	-7,86	-10,60	-18,13	-7,47
112_B	bouwplan 27	4,50	-7,88	-10,62	-18,15	-7,49
111_B	bouwplan 27	4,50	-7,91	-10,65	-18,18	-7,52
113_B	bouwplan 28	4,50	-7,91	-10,64	-18,18	-7,52
108_A	bouwplan 26	1,50	-7,97	-10,71	-18,24	-7,58
156_B	bouwplan 40	4,50	-7,99	-10,72	-18,26	-7,60
188_C	bouwplan 50	7,50	-7,99	-10,72	-18,26	-7,60
13_B	bouwplan 2	4,50	-8,02	-10,76	-18,29	-7,63
6_D	bouwplan 1	10,50	-8,07	-10,81	-18,34	-7,68
46_A	bouwplan 10	1,50	-8,12	-10,86	-18,39	-7,73
51_B	bouwplan 11	4,50	-8,12	-10,86	-18,39	-7,73
158_B	bouwplan 40	4,50	-8,15	-10,89	-18,42	-7,76
50_B	bouwplan 11	4,50	-8,16	-10,90	-18,43	-7,77
198_A	bouwplan 53	1,50	-8,25	-10,98	-18,52	-7,86
161_C	bouwplan 41	7,50	-8,26	-10,99	-18,53	-7,87
94_A	bouwplan 21	1,50	-8,28	-11,01	-18,55	-7,89
161_B	bouwplan 41	4,50	-8,38	-11,12	-18,65	-7,99
6_C	bouwplan 1	7,50	-8,41	-11,15	-18,68	-8,02
98_A	bouwplan 23	1,50	-8,42	-11,15	-18,69	-8,03
197_B	bouwplan 53	4,50	-8,44	-11,17	-18,71	-8,05
114_A	bouwplan 28	1,50	-8,50	-11,24	-18,77	-8,11
48_C	bouwplan 10	7,50	-8,51	-11,24	-18,78	-8,12
93_A	bouwplan 21	1,50	-8,52	-11,26	-18,79	-8,13
106_C	bouwplan 25	7,50	-8,57	-11,31	-18,84	-8,18
116_C	bouwplan 29	7,50	-8,59	-11,33	-18,86	-8,20
188_B	bouwplan 50	4,50	-8,63	-11,36	-18,90	-8,24
191_C	bouwplan 51	7,50	-8,75	-11,49	-19,02	-8,36
32_A	bouwplan 6	1,50	-8,79	-11,52	-19,06	-8,40
156_A	bouwplan 40	1,50	-8,81	-11,55	-19,08	-8,42
35_A	bouwplan 7	1,50	-8,85	-11,58	-19,12	-8,46
60_B	bouwplan 13	4,50	-8,87	-11,61	-19,14	-8,48
27_C	bouwplan 5	7,50	-8,91	-11,65	-19,18	-8,52
116_B	bouwplan 29	4,50	-8,95	-11,68	-19,22	-8,56
159_A	bouwplan 41	1,50	-9,02	-11,76	-19,29	-8,63
160_A	bouwplan 41	1,50	-9,08	-11,82	-19,35	-8,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
7_D	bouwplan 1	10,50	-9,09	-11,83	-19,36	-8,70
112_A	bouwplan 27	1,50	-9,14	-11,87	-19,41	-8,75
106_B	bouwplan 25	4,50	-9,19	-11,92	-19,46	-8,80
109_B	bouwplan 26	4,50	-9,22	-11,96	-19,49	-8,83
105_C	bouwplan 25	7,50	-9,28	-12,02	-19,55	-8,89
14_D	bouwplan 2	10,50	-9,29	-12,02	-19,56	-8,90
191_B	bouwplan 51	4,50	-9,31	-12,05	-19,58	-8,92
197_A	bouwplan 53	1,50	-9,33	-12,07	-19,60	-8,94
44_C	bouwplan 9	7,50	-9,33	-12,07	-19,60	-8,94
48_B	bouwplan 10	4,50	-9,33	-12,07	-19,60	-8,94
157_A	bouwplan 40	1,50	-9,34	-12,08	-19,61	-8,95
39_A	bouwplan 8	1,50	-9,35	-12,08	-19,62	-8,96
40_A	bouwplan 8	1,50	-9,41	-12,15	-19,68	-9,02
41_C	bouwplan 9	7,50	-9,41	-12,15	-19,68	-9,02
27_B	bouwplan 5	4,50	-9,47	-12,21	-19,74	-9,08
19_D	bouwplan 4	10,50	-9,48	-12,21	-19,75	-9,09
28_A	bouwplan 5	1,50	-9,50	-12,24	-19,77	-9,11
33_A	bouwplan 7	1,50	-9,64	-12,38	-19,91	-9,25
179_C	bouwplan 46	7,50	-9,65	-12,38	-19,92	-9,26
59_A	bouwplan 13	1,50	-9,67	-12,41	-19,94	-9,28
164_C	bouwplan 42	7,50	-9,68	-12,42	-19,95	-9,29
177_C	bouwplan 46	7,50	-9,71	-12,45	-19,98	-9,32
24_D	bouwplan 4	10,50	-9,72	-12,46	-19,99	-9,33
14_A	bouwplan 2	1,50	-9,75	-12,49	-20,02	-9,36
165_C	bouwplan 42	7,50	-9,78	-12,51	-20,05	-9,39
6_B	bouwplan 1	4,50	-9,79	-12,52	-20,06	-9,40
37_A	bouwplan 8	1,50	-9,81	-12,55	-20,08	-9,42
101_C	bouwplan 24	7,50	-9,83	-12,57	-20,10	-9,44
103_A	bouwplan 24	1,50	-9,85	-12,58	-20,12	-9,46
154_C	bouwplan 39	7,50	-9,88	-12,62	-20,15	-9,49
175_B	bouwplan 45	4,50	-9,91	-12,65	-20,18	-9,52
19_C	bouwplan 4	7,50	-9,93	-12,66	-20,20	-9,54
5_D	bouwplan 1	10,50	-9,93	-12,67	-20,20	-9,54
158_A	bouwplan 40	1,50	-9,96	-12,70	-20,23	-9,57
97_A	bouwplan 23	1,50	-9,96	-12,70	-20,23	-9,57
161_A	bouwplan 41	1,50	-9,97	-12,71	-20,24	-9,58
41_B	bouwplan 9	4,50	-9,98	-12,72	-20,25	-9,59
175_C	bouwplan 45	7,50	-10,03	-12,77	-20,30	-9,64
192_C	bouwplan 52	7,50	-10,07	-12,80	-20,34	-9,68
113_A	bouwplan 28	1,50	-10,15	-12,89	-20,42	-9,76
24_C	bouwplan 4	7,50	-10,16	-12,90	-20,43	-9,77
179_B	bouwplan 46	4,50	-10,18	-12,92	-20,45	-9,79
111_A	bouwplan 27	1,50	-10,21	-12,95	-20,48	-9,82
125_C	bouwplan 33	7,50	-10,22	-12,95	-20,49	-9,83
44_B	bouwplan 9	4,50	-10,23	-12,97	-20,50	-9,84
110_B	bouwplan 27	4,50	-10,30	-13,03	-20,57	-9,91
126_B	bouwplan 33	4,50	-10,30	-13,03	-20,57	-9,91
141_C	bouwplan 36	7,50	-10,31	-13,04	-20,58	-9,92
177_B	bouwplan 46	4,50	-10,32	-13,06	-20,59	-9,93
106_A	bouwplan 25	1,50	-10,37	-13,11	-20,64	-9,98
126_C	bouwplan 33	7,50	-10,37	-13,10	-20,64	-9,98
134_B	bouwplan 35	4,50	-10,37	-13,11	-20,64	-9,98
5_C	bouwplan 1	7,50	-10,38	-13,12	-20,65	-9,99
132_B	bouwplan 34	4,50	-10,40	-13,14	-20,67	-10,01
134_C	bouwplan 35	7,50	-10,40	-13,14	-20,67	-10,01
116_A	bouwplan 29	1,50	-10,41	-13,14	-20,68	-10,02
1_A	bouwplan 1	1,50	-10,45	-13,19	-20,72	-10,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
154_B	bouwplan	39	4,50	-10,48	-13,21	-20,75	-10,09
197_C	bouwplan	53	7,50	-10,48	-13,21	-20,75	-10,09
175_A	bouwplan	45	1,50	-10,51	-13,25	-20,78	-10,12
143_B	bouwplan	37	4,50	-10,52	-13,25	-20,79	-10,13
143_C	bouwplan	37	7,50	-10,52	-13,25	-20,79	-10,13
47_B	bouwplan	10	4,50	-10,54	-13,28	-20,81	-10,15
165_B	bouwplan	42	4,50	-10,58	-13,32	-20,85	-10,19
104_B	bouwplan	25	4,50	-10,59	-13,33	-20,86	-10,20
38_C	bouwplan	8	7,50	-10,61	-13,34	-20,88	-10,22
55_A	bouwplan	12	1,50	-10,61	-13,35	-20,88	-10,22
105_B	bouwplan	25	4,50	-10,62	-13,35	-20,89	-10,23
162_B	bouwplan	41	4,50	-10,68	-13,41	-20,95	-10,29
164_B	bouwplan	42	4,50	-10,73	-13,47	-21,00	-10,34
25_C	bouwplan	5	7,50	-10,73	-13,47	-21,00	-10,34
132_C	bouwplan	34	7,50	-10,74	-13,48	-21,01	-10,35
141_B	bouwplan	36	4,50	-10,74	-13,48	-21,01	-10,35
18_D	bouwplan	3	10,50	-10,74	-13,47	-21,01	-10,35
112_C	bouwplan	27	7,50	-10,81	-13,55	-21,08	-10,42
13_A	bouwplan	2	1,50	-10,81	-13,54	-21,08	-10,42
30_A	bouwplan	6	1,50	-10,84	-13,57	-21,11	-10,45
131_C	bouwplan	34	7,50	-10,88	-13,61	-21,15	-10,49
137_C	bouwplan	36	7,50	-10,88	-13,61	-21,15	-10,49
174_B	bouwplan	45	4,50	-10,88	-13,62	-21,15	-10,49
17_D	bouwplan	3	10,50	-10,91	-13,65	-21,18	-10,52
114_C	bouwplan	28	7,50	-10,92	-13,66	-21,19	-10,53
19_B	bouwplan	4	4,50	-10,93	-13,67	-21,20	-10,54
125_B	bouwplan	33	4,50	-10,98	-13,72	-21,25	-10,59
43_B	bouwplan	9	4,50	-10,99	-13,73	-21,26	-10,60
162_C	bouwplan	41	7,50	-11,00	-13,74	-21,27	-10,61
24_B	bouwplan	4	4,50	-11,04	-13,78	-21,31	-10,65
23_D	bouwplan	4	10,50	-11,05	-13,78	-21,32	-10,66
139_C	bouwplan	36	7,50	-11,11	-13,85	-21,38	-10,72
173_B	bouwplan	45	4,50	-11,11	-13,85	-21,38	-10,72
163_B	bouwplan	42	4,50	-11,13	-13,87	-21,40	-10,74
193_C	bouwplan	52	7,50	-11,14	-13,88	-21,41	-10,75
101_B	bouwplan	24	4,50	-11,15	-13,89	-21,42	-10,76
173_C	bouwplan	45	7,50	-11,19	-13,93	-21,46	-10,80
183_C	bouwplan	48	7,50	-11,19	-13,93	-21,46	-10,80
45_C	bouwplan	10	7,50	-11,20	-13,94	-21,47	-10,81
132_A	bouwplan	34	1,50	-11,21	-13,94	-21,48	-10,82
162_A	bouwplan	41	1,50	-11,22	-13,96	-21,49	-10,83
144_C	bouwplan	37	7,50	-11,25	-13,99	-21,52	-10,86
25_B	bouwplan	5	4,50	-11,26	-14,00	-21,53	-10,87
126_A	bouwplan	33	1,50	-11,31	-14,04	-21,58	-10,92
12_D	bouwplan	2	10,50	-11,32	-14,06	-21,59	-10,93
184_B	bouwplan	49	4,50	-11,32	-14,05	-21,59	-10,93
143_A	bouwplan	37	1,50	-11,35	-14,09	-21,62	-10,96
50_A	bouwplan	11	1,50	-11,36	-14,10	-21,63	-10,97
23_C	bouwplan	4	7,50	-11,37	-14,11	-21,64	-10,98
51_A	bouwplan	11	1,50	-11,37	-14,11	-21,64	-10,98
110_A	bouwplan	27	1,50	-11,40	-14,14	-21,67	-11,01
134_A	bouwplan	35	1,50	-11,41	-14,15	-21,68	-11,02
3_D	bouwplan	1	10,50	-11,41	-14,14	-21,68	-11,02
147_B	bouwplan	38	4,50	-11,43	-14,17	-21,70	-11,04
60_A	bouwplan	13	1,50	-11,44	-14,18	-21,71	-11,05
104_C	bouwplan	25	7,50	-11,48	-14,22	-21,75	-11,09
139_B	bouwplan	36	4,50	-11,48	-14,22	-21,75	-11,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
144_B	bouwplan 37	4,50	-11,49	-14,22	-21,76	-11,10	
176_C	bouwplan 46	7,50	-11,53	-14,26	-21,80	-11,14	
137_B	bouwplan 36	4,50	-11,58	-14,32	-21,85	-11,19	
48_A	bouwplan 10	1,50	-11,59	-14,32	-21,86	-11,20	
142_B	bouwplan 36	4,50	-11,60	-14,33	-21,87	-11,21	
141_A	bouwplan 36	1,50	-11,64	-14,38	-21,91	-11,25	
152_C	bouwplan 38	7,50	-11,64	-14,37	-21,91	-11,25	
45_B	bouwplan 10	4,50	-11,64	-14,38	-21,91	-11,25	
192_B	bouwplan 52	4,50	-11,67	-14,41	-21,94	-11,28	
163_A	bouwplan 42	1,50	-11,69	-14,43	-21,96	-11,30	
5_B	bouwplan 1	4,50	-11,72	-14,46	-21,99	-11,33	
181_C	bouwplan 47	7,50	-11,73	-14,47	-22,00	-11,34	
183_B	bouwplan 48	4,50	-11,73	-14,47	-22,00	-11,34	
131_B	bouwplan 34	4,50	-11,74	-14,47	-22,01	-11,35	
174_A	bouwplan 45	1,50	-11,74	-14,47	-22,01	-11,35	
23_B	bouwplan 4	4,50	-11,75	-14,48	-22,02	-11,36	
124_C	bouwplan 32	7,50	-11,78	-14,52	-22,05	-11,39	
149_B	bouwplan 38	4,50	-11,80	-14,53	-22,07	-11,41	
125_A	bouwplan 33	1,50	-11,81	-14,55	-22,08	-11,42	
187_C	bouwplan 50	7,50	-11,81	-14,55	-22,08	-11,42	
109_A	bouwplan 26	1,50	-11,82	-14,55	-22,09	-11,43	
176_B	bouwplan 46	4,50	-11,84	-14,57	-22,11	-11,45	
138_C	bouwplan 36	7,50	-11,85	-14,59	-22,12	-11,46	
124_B	bouwplan 32	4,50	-11,87	-14,61	-22,14	-11,48	
142_C	bouwplan 36	7,50	-11,87	-14,60	-22,14	-11,48	
138_B	bouwplan 36	4,50	-11,88	-14,62	-22,15	-11,49	
135_B	bouwplan 35	4,50	-11,92	-14,66	-22,19	-11,53	
38_B	bouwplan 8	4,50	-11,95	-14,69	-22,22	-11,56	
115_B	bouwplan 29	4,50	-11,98	-14,71	-22,25	-11,59	
54_B	bouwplan 12	4,50	-12,00	-14,73	-22,27	-11,61	
18_C	bouwplan 3	7,50	-12,01	-14,75	-22,28	-11,62	
129_C	bouwplan 34	7,50	-12,03	-14,77	-22,30	-11,64	
179_A	bouwplan 46	1,50	-12,07	-14,81	-22,34	-11,68	
27_A	bouwplan 5	1,50	-12,07	-14,81	-22,34	-11,68	
127_C	bouwplan 33	7,50	-12,12	-14,85	-22,39	-11,73	
135_C	bouwplan 35	7,50	-12,15	-14,88	-22,42	-11,76	
129_B	bouwplan 34	4,50	-12,18	-14,92	-22,45	-11,79	
181_B	bouwplan 47	4,50	-12,19	-14,92	-22,46	-11,80	
190_C	bouwplan 51	7,50	-12,21	-14,94	-22,48	-11,82	
154_A	bouwplan 39	1,50	-12,22	-14,95	-22,49	-11,83	
165_A	bouwplan 42	1,50	-12,23	-14,96	-22,50	-11,84	
184_C	bouwplan 49	7,50	-12,24	-14,98	-22,51	-11,85	
185_C	bouwplan 49	7,50	-12,26	-14,99	-22,53	-11,87	
190_B	bouwplan 51	4,50	-12,31	-15,04	-22,58	-11,92	
163_C	bouwplan 42	7,50	-12,33	-15,07	-22,60	-11,94	
152_B	bouwplan 38	4,50	-12,34	-15,08	-22,61	-11,95	
193_B	bouwplan 52	4,50	-12,34	-15,07	-22,61	-11,95	
164_A	bouwplan 42	1,50	-12,36	-15,09	-22,63	-11,97	
41_A	bouwplan 9	1,50	-12,36	-15,10	-22,63	-11,97	
118_C	bouwplan 30	7,50	-12,37	-15,11	-22,64	-11,98	
6_A	bouwplan 1	1,50	-12,39	-15,13	-22,66	-12,00	
146_B	bouwplan 37	4,50	-12,40	-15,13	-22,67	-12,01	
180_C	bouwplan 47	7,50	-12,42	-15,15	-22,69	-12,03	
153_B	bouwplan 39	4,50	-12,43	-15,17	-22,70	-12,04	
124_A	bouwplan 32	1,50	-12,46	-15,20	-22,73	-12,07	
142_A	bouwplan 36	1,50	-12,49	-15,22	-22,76	-12,10	
147_C	bouwplan 38	7,50	-12,49	-15,22	-22,76	-12,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
184_A	bouwplan 49	1,50	-12,51	-15,25	-22,78	-12,12	
185_B	bouwplan 49	4,50	-12,52	-15,26	-22,79	-12,13	
147_A	bouwplan 38	1,50	-12,59	-15,33	-22,86	-12,20	
174_C	bouwplan 45	7,50	-12,60	-15,34	-22,87	-12,21	
43_A	bouwplan 9	1,50	-12,60	-15,33	-22,87	-12,21	
104_A	bouwplan 25	1,50	-12,69	-15,42	-22,96	-12,30	
187_B	bouwplan 50	4,50	-12,71	-15,44	-22,98	-12,32	
149_A	bouwplan 38	1,50	-12,75	-15,48	-23,02	-12,36	
148_B	bouwplan 38	4,50	-12,77	-15,51	-23,04	-12,38	
138_A	bouwplan 36	1,50	-12,78	-15,52	-23,05	-12,39	
144_A	bouwplan 37	1,50	-12,78	-15,52	-23,05	-12,39	
12_C	bouwplan 2	7,50	-12,79	-15,53	-23,06	-12,40	
115_A	bouwplan 29	1,50	-12,80	-15,54	-23,07	-12,41	
146_C	bouwplan 37	7,50	-12,80	-15,53	-23,07	-12,41	
177_A	bouwplan 46	1,50	-12,80	-15,53	-23,07	-12,41	
182_C	bouwplan 48	7,50	-12,81	-15,55	-23,08	-12,42	
149_C	bouwplan 38	7,50	-12,85	-15,59	-23,12	-12,46	
180_B	bouwplan 47	4,50	-12,86	-15,60	-23,13	-12,47	
99_D	bouwplan 24	10,50	-12,86	-15,60	-23,13	-12,47	
127_B	bouwplan 33	4,50	-12,87	-15,61	-23,14	-12,48	
131_A	bouwplan 34	1,50	-12,94	-15,67	-23,21	-12,55	
150_C	bouwplan 38	7,50	-12,94	-15,68	-23,21	-12,55	
128_B	bouwplan 33	4,50	-12,96	-15,70	-23,23	-12,57	
118_B	bouwplan 30	4,50	-12,98	-15,72	-23,25	-12,59	
128_C	bouwplan 33	7,50	-12,98	-15,71	-23,25	-12,59	
64_B	bouwplan 14	4,50	-12,99	-15,72	-23,26	-12,60	
150_B	bouwplan 38	4,50	-13,00	-15,73	-23,27	-12,61	
146_A	bouwplan 37	1,50	-13,01	-15,75	-23,28	-12,62	
194_B	bouwplan 52	4,50	-13,06	-15,80	-23,33	-12,67	
178_C	bouwplan 46	7,50	-13,10	-15,84	-23,37	-12,71	
194_C	bouwplan 52	7,50	-13,11	-15,85	-23,38	-12,72	
182_B	bouwplan 48	4,50	-13,13	-15,87	-23,40	-12,74	
139_A	bouwplan 36	1,50	-13,18	-15,91	-23,45	-12,79	
137_A	bouwplan 36	1,50	-13,20	-15,94	-23,47	-12,81	
153_A	bouwplan 39	1,50	-13,24	-15,97	-23,51	-12,85	
188_A	bouwplan 50	1,50	-13,26	-15,99	-23,53	-12,87	
148_A	bouwplan 38	1,50	-13,36	-16,09	-23,63	-12,97	
192_A	bouwplan 52	1,50	-13,36	-16,10	-23,63	-12,97	
44_A	bouwplan 9	1,50	-13,36	-16,09	-23,63	-12,97	
133_C	bouwplan 35	7,50	-13,37	-16,11	-23,64	-12,98	
129_A	bouwplan 34	1,50	-13,40	-16,13	-23,67	-13,01	
25_A	bouwplan 5	1,50	-13,40	-16,14	-23,67	-13,01	
121_C	bouwplan 31	7,50	-13,42	-16,16	-23,69	-13,03	
135_A	bouwplan 35	1,50	-13,42	-16,15	-23,69	-13,03	
19_A	bouwplan 4	1,50	-13,44	-16,18	-23,71	-13,05	
45_A	bouwplan 10	1,50	-13,50	-16,24	-23,77	-13,11	
133_B	bouwplan 35	4,50	-13,52	-16,26	-23,79	-13,13	
64_C	bouwplan 14	7,50	-13,53	-16,27	-23,80	-13,14	
42_B	bouwplan 9	4,50	-13,55	-16,29	-23,82	-13,16	
18_B	bouwplan 3	4,50	-13,60	-16,34	-23,87	-13,21	
123_C	bouwplan 32	7,50	-13,64	-16,38	-23,91	-13,25	
193_A	bouwplan 52	1,50	-13,66	-16,40	-23,93	-13,27	
23_A	bouwplan 4	1,50	-13,66	-16,40	-23,93	-13,27	
152_A	bouwplan 38	1,50	-13,68	-16,41	-23,95	-13,29	
133_A	bouwplan 35	1,50	-13,71	-16,44	-23,98	-13,32	
115_C	bouwplan 29	7,50	-13,75	-16,49	-24,02	-13,36	
173_A	bouwplan 45	1,50	-13,75	-16,48	-24,02	-13,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
145_C		bouwplan 37	7,50	-13,80	-16,54	-24,07	-13,41
150_A		bouwplan 38	1,50	-13,84	-16,57	-24,11	-13,45
178_B		bouwplan 46	4,50	-13,84	-16,57	-24,11	-13,45
24_A		bouwplan 4	1,50	-13,85	-16,58	-24,12	-13,46
47_A		bouwplan 10	1,50	-13,88	-16,61	-24,15	-13,49
123_B		bouwplan 32	4,50	-13,90	-16,64	-24,17	-13,51
128_A		bouwplan 33	1,50	-13,98	-16,72	-24,25	-13,59
140_C		bouwplan 36	7,50	-14,07	-16,80	-24,34	-13,68
183_A		bouwplan 48	1,50	-14,13	-16,87	-24,40	-13,74
194_A		bouwplan 52	1,50	-14,13	-16,87	-24,40	-13,74
145_B		bouwplan 37	4,50	-14,17	-16,91	-24,44	-13,78
121_B		bouwplan 31	4,50	-14,18	-16,91	-24,45	-13,79
140_B		bouwplan 36	4,50	-14,22	-16,96	-24,49	-13,83
38_A		bouwplan 8	1,50	-14,27	-17,01	-24,54	-13,88
12_B		bouwplan 2	4,50	-14,29	-17,03	-24,56	-13,90
127_A		bouwplan 33	1,50	-14,33	-17,06	-24,60	-13,94
151_C		bouwplan 38	7,50	-14,36	-17,10	-24,63	-13,97
148_C		bouwplan 38	7,50	-14,39	-17,13	-24,66	-14,00
185_A		bouwplan 49	1,50	-14,41	-17,15	-24,68	-14,02
5_A		bouwplan 1	1,50	-14,41	-17,15	-24,68	-14,02
140_A		bouwplan 36	1,50	-14,43	-17,16	-24,70	-14,04
136_C		bouwplan 35	7,50	-14,48	-17,22	-24,75	-14,09
101_F		bouwplan 24	16,50	-14,53	-17,27	-24,80	-14,14
130_C		bouwplan 34	7,50	-14,55	-17,29	-24,82	-14,16
176_A		bouwplan 46	1,50	-14,61	-17,34	-24,88	-14,22
187_A		bouwplan 50	1,50	-14,63	-17,37	-24,90	-14,24
8_A		bouwplan 2	1,50	-14,63	-17,37	-24,90	-14,24
123_A		bouwplan 32	1,50	-14,68	-17,42	-24,95	-14,29
136_B		bouwplan 35	4,50	-14,75	-17,49	-25,02	-14,36
130_B		bouwplan 34	4,50	-14,84	-17,57	-25,11	-14,45
153_C		bouwplan 39	7,50	-14,87	-17,60	-25,14	-14,48
42_A		bouwplan 9	1,50	-14,90	-17,64	-25,17	-14,51
101_E		bouwplan 24	13,50	-14,91	-17,65	-25,18	-14,52
42_C		bouwplan 9	7,50	-14,96	-17,69	-25,23	-14,57
101_D		bouwplan 24	10,50	-15,00	-17,74	-25,27	-14,61
54_A		bouwplan 12	1,50	-15,03	-17,77	-25,30	-14,64
151_B		bouwplan 38	4,50	-15,07	-17,80	-25,34	-14,68
64_A		bouwplan 14	1,50	-15,09	-17,83	-25,36	-14,70
181_A		bouwplan 47	1,50	-15,11	-17,85	-25,38	-14,72
189_C		bouwplan 51	7,50	-15,27	-18,01	-25,54	-14,88
178_A		bouwplan 46	1,50	-15,28	-18,01	-25,55	-14,89
191_A		bouwplan 51	1,50	-15,32	-18,06	-25,59	-14,93
3_C		bouwplan 1	7,50	-15,42	-18,16	-25,69	-15,03
121_A		bouwplan 31	1,50	-15,57	-18,31	-25,84	-15,18
122_C		bouwplan 31	7,50	-15,62	-18,36	-25,89	-15,23
189_B		bouwplan 51	4,50	-15,68	-18,41	-25,95	-15,29
118_A		bouwplan 30	1,50	-15,77	-18,50	-26,04	-15,38
182_A		bouwplan 48	1,50	-15,86	-18,60	-26,13	-15,47
120_C		bouwplan 31	7,50	-15,87	-18,60	-26,14	-15,48
18_A		bouwplan 3	1,50	-15,89	-18,62	-26,16	-15,50
17_C		bouwplan 3	7,50	-15,96	-18,69	-26,23	-15,57
145_A		bouwplan 37	1,50	-15,99	-18,73	-26,26	-15,60
151_A		bouwplan 38	1,50	-16,02	-18,76	-26,29	-15,63
189_A		bouwplan 51	1,50	-16,02	-18,75	-26,29	-15,63
180_A		bouwplan 47	1,50	-16,10	-18,83	-26,37	-15,71
136_A		bouwplan 35	1,50	-16,19	-18,93	-26,46	-15,80
117_C		bouwplan 30	7,50	-16,20	-18,94	-26,47	-15,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
56_C	bouwplan 12	7,50	-16,22	-18,95	-26,49	-15,83
186_C	bouwplan 50	7,50	-16,36	-19,09	-26,63	-15,97
130_A	bouwplan 34	1,50	-16,45	-19,18	-26,72	-16,06
117_A	bouwplan 30	1,50	-16,54	-19,27	-26,81	-16,15
117_B	bouwplan 30	4,50	-16,54	-19,28	-26,81	-16,15
12_A	bouwplan 2	1,50	-16,54	-19,27	-26,81	-16,15
120_B	bouwplan 31	4,50	-16,55	-19,28	-26,82	-16,16
186_B	bouwplan 50	4,50	-16,58	-19,32	-26,85	-16,19
122_B	bouwplan 31	4,50	-16,62	-19,36	-26,89	-16,23
56_B	bouwplan 12	4,50	-16,64	-19,37	-26,91	-16,25
36_C	bouwplan 7	7,50	-16,92	-19,66	-27,19	-16,53
31_C	bouwplan 6	7,50	-17,12	-19,86	-27,39	-16,73
36_B	bouwplan 7	4,50	-17,30	-20,04	-27,57	-16,91
31_B	bouwplan 6	4,50	-17,48	-20,22	-27,75	-17,09
120_A	bouwplan 31	1,50	-17,69	-20,43	-27,96	-17,30
3_B	bouwplan 1	4,50	-17,98	-20,71	-28,25	-17,59
190_A	bouwplan 51	1,50	-18,03	-20,77	-28,30	-17,64
56_A	bouwplan 12	1,50	-18,26	-20,99	-28,53	-17,87
10_C	bouwplan 2	7,50	-18,33	-21,07	-28,60	-17,94
186_A	bouwplan 50	1,50	-18,45	-21,18	-28,72	-18,06
122_A	bouwplan 31	1,50	-18,48	-21,22	-28,75	-18,09
17_B	bouwplan 3	4,50	-18,55	-21,28	-28,82	-18,16
36_A	bouwplan 7	1,50	-18,64	-21,37	-28,91	-18,25
31_A	bouwplan 6	1,50	-18,78	-21,52	-29,05	-18,39
3_A	bouwplan 1	1,50	-19,53	-22,26	-29,80	-19,14
17_A	bouwplan 3	1,50	-19,84	-22,58	-30,11	-19,45
10_B	bouwplan 2	4,50	-20,40	-23,13	-30,67	-20,01
119_C	bouwplan 31	7,50	-20,74	-23,48	-31,01	-20,35
49_C	bouwplan 11	7,50	-21,02	-23,75	-31,29	-20,63
49_B	bouwplan 11	4,50	-21,32	-24,06	-31,59	-20,93
107_C	bouwplan 26	7,50	-21,97	-24,70	-32,24	-21,58
107_B	bouwplan 26	4,50	-22,28	-25,01	-32,55	-21,89
66_D	bouwplan 14	10,50	-22,34	-25,08	-32,61	-21,95
52_B	bouwplan 11	4,50	-22,35	-25,09	-32,62	-21,96
49_A	bouwplan 11	1,50	-22,49	-25,23	-32,76	-22,10
52_C	bouwplan 11	7,50	-22,58	-25,32	-32,85	-22,19
10_D	bouwplan 2	10,50	-22,92	-25,65	-33,19	-22,53
64_D	bouwplan 14	10,50	-23,30	-26,04	-33,57	-22,91
52_A	bouwplan 11	1,50	-23,36	-26,10	-33,63	-22,97
1_D	bouwplan 1	10,50	-24,32	-27,06	-34,59	-23,93
107_A	bouwplan 26	1,50	-25,04	-27,77	-35,31	-24,65
70_A	bouwplan 15	1,50	-26,18	-28,91	-36,45	-25,79
53_C	bouwplan 12	7,50	-26,55	-29,29	-36,82	-26,16
53_B	bouwplan 12	4,50	-26,79	-29,53	-37,06	-26,40
71_A	bouwplan 15	1,50	-27,19	-29,92	-37,46	-26,80
10_A	bouwplan 2	1,50	-27,44	-30,17	-37,71	-27,05
53_A	bouwplan 12	1,50	-27,93	-30,66	-38,20	-27,54
65_D	bouwplan 14	10,50	-28,58	-31,32	-38,85	-28,19
57_C	bouwplan 13	7,50	-29,17	-31,91	-39,44	-28,78
119_B	bouwplan 31	4,50	-29,27	-32,00	-39,54	-28,88
57_B	bouwplan 13	4,50	-29,57	-32,30	-39,84	-29,18
57_A	bouwplan 13	1,50	-30,90	-33,63	-41,17	-30,51
22_B	bouwplan 4	4,50	-31,18	-33,91	-41,45	-30,79
26_A	bouwplan 5	1,50	-31,76	-34,49	-42,03	-31,37
16_B	bouwplan 3	4,50	-31,77	-34,51	-42,04	-31,38
119_A	bouwplan 31	1,50	-32,61	-35,35	-42,88	-32,22
22_A	bouwplan 4	1,50	-32,71	-35,44	-42,98	-32,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bockstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
16_A	bouwplan 3	1,50	-34,70	-37,43	-44,97	-34,31
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
15_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
15_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
15_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
20_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
20_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
20_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
20_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
21_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
21_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
21_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
21_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
26_B	bouwplan 5	4,50	--	--	--	--
26_C	bouwplan 5	7,50	--	--	--	--
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
43_C	bouwplan 9	7,50	--	--	--	--
58_A	bouwplan 13	1,50	--	--	--	--
58_B	bouwplan 13	4,50	--	--	--	--
58_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--
70_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
70_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
70_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
71_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
71_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
71_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
72_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
117_C	bouwplan 30	7,50	18,83	15,31	8,31	18,96	
118_C	bouwplan 30	7,50	18,59	14,88	8,03	18,66	
117_B	bouwplan 30	4,50	17,00	13,52	6,49	17,14	
121_C	bouwplan 31	7,50	16,29	12,95	5,83	16,48	
117_A	bouwplan 30	1,50	15,90	12,49	5,41	16,06	
118_B	bouwplan 30	4,50	15,93	12,24	5,37	16,01	
121_B	bouwplan 31	4,50	14,17	10,76	3,69	14,34	
113_C	bouwplan 28	7,50	13,60	10,52	3,22	13,87	
122_C	bouwplan 31	7,50	13,38	9,80	2,85	13,49	
118_A	bouwplan 30	1,50	12,77	9,12	2,22	12,86	
123_C	bouwplan 32	7,50	12,60	8,89	2,04	12,67	
112_C	bouwplan 27	7,50	12,35	9,19	1,94	12,59	
120_C	bouwplan 31	7,50	12,05	8,63	1,57	12,21	
127_C	bouwplan 33	7,50	12,12	8,43	1,57	12,20	
122_B	bouwplan 31	4,50	12,05	8,54	1,54	12,18	
121_A	bouwplan 31	1,50	11,88	8,45	1,39	12,04	
151_C	bouwplan 38	7,50	11,87	8,12	1,30	11,93	
152_C	bouwplan 38	7,50	11,63	8,00	1,09	11,73	
114_C	bouwplan 28	7,50	11,12	7,53	0,59	11,23	
123_B	bouwplan 32	4,50	10,83	7,17	0,28	10,92	
136_C	bouwplan 35	7,50	10,80	7,04	0,23	10,86	
151_B	bouwplan 38	4,50	10,69	7,01	0,14	10,77	
128_C	bouwplan 33	7,50	10,57	6,81	-0,01	10,63	
120_B	bouwplan 31	4,50	10,36	7,04	-0,09	10,55	
113_B	bouwplan 28	4,50	10,25	7,13	-0,14	10,51	
133_C	bouwplan 35	7,50	10,24	6,55	-0,32	10,32	
152_B	bouwplan 38	4,50	9,98	6,33	-0,56	10,07	
128_B	bouwplan 33	4,50	9,86	6,14	-0,70	9,93	
136_B	bouwplan 35	4,50	9,73	6,02	-0,83	9,80	
147_C	bouwplan 38	7,50	9,67	6,09	-0,85	9,79	
123_A	bouwplan 32	1,50	9,37	5,78	-1,15	9,48	
127_B	bouwplan 33	4,50	9,36	5,69	-1,19	9,45	
133_B	bouwplan 35	4,50	9,28	5,66	-1,26	9,38	
112_B	bouwplan 27	4,50	9,13	5,63	-1,38	9,27	
114_B	bouwplan 28	4,50	9,15	5,60	-1,37	9,27	
122_A	bouwplan 31	1,50	9,05	5,52	-1,47	9,18	
147_B	bouwplan 38	4,50	8,59	5,07	-1,91	8,72	
152_A	bouwplan 38	1,50	8,53	4,93	-2,00	8,64	
120_A	bouwplan 31	1,50	8,31	5,04	-2,13	8,52	
115_C	bouwplan 29	7,50	8,33	4,81	-2,18	8,46	
146_C	bouwplan 37	7,50	8,29	4,67	-2,25	8,39	
131_C	bouwplan 34	7,50	8,28	4,64	-2,26	8,38	
130_C	bouwplan 34	7,50	8,31	4,54	-2,27	8,37	
126_C	bouwplan 33	7,50	7,99	4,25	-2,58	8,06	
145_C	bouwplan 37	7,50	7,97	4,29	-2,58	8,05	
135_C	bouwplan 35	7,50	7,97	4,18	-2,61	8,02	
124_C	bouwplan 32	7,50	7,88	4,16	-2,68	7,95	
130_B	bouwplan 34	4,50	7,81	4,10	-2,75	7,88	
139_C	bouwplan 36	7,50	7,63	3,98	-2,91	7,72	
151_A	bouwplan 38	1,50	7,54	3,95	-2,98	7,65	
128_A	bouwplan 33	1,50	7,53	3,95	-3,00	7,64	
125_C	bouwplan 33	7,50	7,54	3,82	-3,02	7,61	
124_B	bouwplan 32	4,50	7,51	3,85	-3,03	7,60	
126_B	bouwplan 33	4,50	7,47	3,81	-3,07	7,56	
146_B	bouwplan 37	4,50	7,37	3,83	-3,14	7,50	
133_A	bouwplan 35	1,50	7,36	3,81	-3,15	7,48	
135_B	bouwplan 35	4,50	7,38	3,65	-3,18	7,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
131_B	bouwplan 34	4,50	7,29	3,68	-3,25	7,39	
145_B	bouwplan 37	4,50	7,22	3,62	-3,31	7,33	
115_B	bouwplan 29	4,50	7,15	3,64	-3,36	7,28	
101_F	bouwplan 24	16,50	7,00	3,61	-3,48	7,17	
147_A	bouwplan 38	1,50	6,94	3,48	-3,55	7,09	
125_B	bouwplan 33	4,50	6,95	3,30	-3,59	7,04	
127_A	bouwplan 33	1,50	6,66	3,10	-3,86	6,78	
101_C	bouwplan 24	7,50	6,59	3,14	-3,90	6,74	
149_C	bouwplan 38	7,50	6,63	3,02	-3,91	6,73	
139_B	bouwplan 36	4,50	6,43	2,78	-4,12	6,52	
114_A	bouwplan 28	1,50	6,31	2,81	-4,19	6,45	
150_C	bouwplan 38	7,50	6,31	2,61	-4,25	6,39	
136_A	bouwplan 35	1,50	6,12	2,51	-4,40	6,23	
101_E	bouwplan 24	13,50	6,05	2,64	-4,44	6,21	
113_A	bouwplan 28	1,50	6,02	2,67	-4,44	6,21	
124_A	bouwplan 32	1,50	6,05	2,46	-4,48	6,16	
99_C	bouwplan 24	7,50	5,93	2,30	-4,62	6,03	
148_C	bouwplan 38	7,50	5,86	2,38	-4,64	6,00	
150_B	bouwplan 38	4,50	5,90	2,26	-4,64	6,00	
129_C	bouwplan 34	7,50	5,90	2,21	-4,65	5,98	
146_A	bouwplan 37	1,50	5,83	2,36	-4,66	5,98	
102_F	bouwplan 24	16,50	5,79	2,45	-4,68	5,97	
149_B	bouwplan 38	4,50	5,82	2,24	-4,70	5,94	
140_C	bouwplan 36	7,50	5,70	2,15	-4,81	5,82	
126_A	bouwplan 33	1,50	5,53	1,98	-4,98	5,65	
107_C	bouwplan 26	7,50	5,35	2,17	-5,06	5,59	
101_D	bouwplan 24	10,50	5,34	1,94	-5,14	5,51	
115_A	bouwplan 29	1,50	5,24	1,71	-5,27	5,37	
145_A	bouwplan 37	1,50	5,22	1,70	-5,28	5,35	
148_B	bouwplan 38	4,50	5,21	1,72	-5,29	5,35	
99_D	bouwplan 24	10,50	5,16	1,76	-5,32	5,33	
131_A	bouwplan 34	1,50	5,19	1,67	-5,32	5,32	
125_A	bouwplan 33	1,50	5,16	1,65	-5,34	5,30	
102_E	bouwplan 24	13,50	5,09	1,75	-5,37	5,28	
130_A	bouwplan 34	1,50	5,11	1,54	-5,41	5,23	
95_C	bouwplan 22	7,50	5,04	1,69	-5,42	5,23	
140_B	bouwplan 36	4,50	5,02	1,55	-5,47	5,17	
119_C	bouwplan 31	7,50	4,74	2,00	-5,53	5,13	
134_C	bouwplan 35	7,50	4,94	1,31	-5,60	5,04	
153_C	bouwplan 39	7,50	4,84	1,23	-5,69	4,95	
144_C	bouwplan 37	7,50	4,82	1,13	-5,74	4,90	
138_C	bouwplan 36	7,50	4,80	1,07	-5,77	4,87	
112_A	bouwplan 27	1,50	4,66	1,10	-5,86	4,78	
134_B	bouwplan 35	4,50	4,60	1,09	-5,90	4,74	
132_C	bouwplan 34	7,50	4,60	0,97	-5,93	4,70	
129_B	bouwplan 34	4,50	4,58	0,93	-5,97	4,67	
153_B	bouwplan 39	4,50	4,46	0,91	-6,05	4,58	
102_D	bouwplan 24	10,50	4,36	1,04	-6,10	4,55	
102_C	bouwplan 24	7,50	4,21	0,86	-6,25	4,40	
144_B	bouwplan 37	4,50	4,23	0,58	-6,32	4,32	
132_B	bouwplan 34	4,50	4,16	0,60	-6,36	4,28	
149_A	bouwplan 38	1,50	4,08	0,55	-6,43	4,21	
139_A	bouwplan 36	1,50	4,07	0,48	-6,46	4,18	
138_B	bouwplan 36	4,50	4,02	0,29	-6,55	4,09	
107_B	bouwplan 26	4,50	3,87	0,61	-6,56	4,08	
148_A	bouwplan 38	1,50	3,86	0,40	-6,63	4,01	
100_D	bouwplan 24	10,50	3,38	0,13	-7,06	3,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
135_A	bouwplan 35	1,50	3,47	-0,08	-7,04	3,59	
153_A	bouwplan 39	1,50	3,29	-0,20	-7,21	3,43	
108_C	bouwplan 26	7,50	3,24	-0,27	-7,27	3,37	
140_A	bouwplan 36	1,50	3,14	-0,27	-7,33	3,31	
105_C	bouwplan 25	7,50	3,05	-0,48	-7,47	3,18	
134_A	bouwplan 35	1,50	2,92	-0,45	-7,54	3,10	
132_A	bouwplan 34	1,50	2,70	-0,79	-7,79	2,84	
102_B	bouwplan 24	4,50	2,51	-0,88	-7,97	2,68	
129_A	bouwplan 34	1,50	2,42	-1,13	-8,09	2,54	
100_C	bouwplan 24	7,50	2,26	-1,03	-8,19	2,46	
137_C	bouwplan 36	7,50	2,25	-1,39	-8,29	2,35	
138_A	bouwplan 36	1,50	2,23	-1,38	-8,30	2,34	
101_B	bouwplan 24	4,50	2,25	-1,45	-8,31	2,33	
137_B	bouwplan 36	4,50	2,22	-1,39	-8,31	2,33	
104_C	bouwplan 25	7,50	2,17	-1,32	-8,34	2,31	
111_C	bouwplan 27	7,50	2,24	-1,61	-8,36	2,27	
150_A	bouwplan 38	1,50	2,00	-1,44	-8,48	2,16	
207_C	bouwplan 56	7,50	1,85	-1,79	-8,69	1,95	
141_C	bouwplan 36	7,50	1,80	-1,84	-8,74	1,90	
144_A	bouwplan 37	1,50	1,77	-1,78	-8,74	1,89	
99_B	bouwplan 24	4,50	1,73	-2,04	-8,85	1,79	
208_C	bouwplan 56	7,50	1,67	-2,00	-8,88	1,76	
209_C	bouwplan 56	7,50	1,65	-1,94	-8,87	1,76	
159_C	bouwplan 41	7,50	1,53	-2,14	-9,01	1,62	
110_A	bouwplan 27	1,50	1,33	-2,22	-9,19	1,45	
159_B	bouwplan 41	4,50	1,34	-2,30	-9,20	1,44	
105_B	bouwplan 25	4,50	1,31	-2,27	-9,22	1,42	
95_B	bouwplan 22	4,50	1,21	-2,30	-9,30	1,34	
143_C	bouwplan 37	7,50	0,99	-2,40	-9,48	1,16	
100_B	bouwplan 24	4,50	1,04	-2,62	-9,51	1,13	
209_B	bouwplan 56	4,50	0,63	-2,93	-9,88	0,75	
141_B	bouwplan 36	4,50	0,66	-3,02	-9,89	0,74	
109_C	bouwplan 26	7,50	0,63	-3,02	-9,91	0,72	
142_C	bouwplan 36	7,50	0,43	-3,26	-10,13	0,51	
104_B	bouwplan 25	4,50	0,35	-3,18	-10,17	0,48	
154_B	bouwplan 39	4,50	0,33	-3,25	-10,19	0,45	
143_B	bouwplan 37	4,50	0,25	-3,10	-10,21	0,44	
102_A	bouwplan 24	1,50	0,14	-3,36	-10,37	0,28	
103_B	bouwplan 24	4,50	0,10	-3,62	-10,47	0,17	
207_B	bouwplan 56	4,50	0,04	-3,48	-10,46	0,17	
208_B	bouwplan 56	4,50	0,04	-3,56	-10,49	0,15	
154_C	bouwplan 39	7,50	-0,04	-3,56	-10,55	0,09	
142_B	bouwplan 36	4,50	-0,03	-3,66	-10,56	0,07	
157_C	bouwplan 40	7,50	-0,07	-3,92	-10,66	-0,03	
100_A	bouwplan 24	1,50	-0,15	-3,82	-10,70	-0,06	
158_C	bouwplan 40	7,50	-0,29	-4,09	-10,87	-0,24	
105_A	bouwplan 25	1,50	-0,50	-3,95	-11,00	-0,35	
169_C	bouwplan 44	7,50	-0,64	-4,23	-11,16	-0,53	
108_B	bouwplan 26	4,50	-0,63	-4,30	-11,18	-0,54	
111_B	bouwplan 27	4,50	-0,63	-4,32	-11,18	-0,55	
168_C	bouwplan 44	7,50	-0,63	-4,38	-11,20	-0,57	
98_C	bouwplan 23	7,50	-0,75	-4,31	-11,27	-0,63	
141_A	bouwplan 36	1,50	-0,78	-4,37	-11,30	-0,67	
137_A	bouwplan 36	1,50	-0,90	-4,41	-11,40	-0,76	
143_A	bouwplan 37	1,50	-1,09	-4,42	-11,54	-0,90	
159_A	bouwplan 41	1,50	-1,13	-4,68	-11,63	-1,00	
98_B	bouwplan 23	4,50	-1,17	-4,86	-11,73	-1,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
164_C	bouwplan 42	7,50	-1,29	-5,16	-11,88	-1,26	
101_A	bouwplan 24	1,50	-1,41	-5,15	-11,98	-1,34	
75_C	bouwplan 16	7,50	-1,41	-5,21	-11,99	-1,36	
104_A	bouwplan 25	1,50	-1,56	-4,97	-12,04	-1,39	
193_B	bouwplan 52	4,50	-1,57	-5,19	-12,10	-1,47	
94_C	bouwplan 21	7,50	-1,59	-5,22	-12,13	-1,49	
142_A	bouwplan 36	1,50	-1,64	-5,18	-12,15	-1,51	
165_B	bouwplan 42	4,50	-1,69	-5,22	-12,19	-1,56	
107_A	bouwplan 26	1,50	-1,71	-5,38	-12,26	-1,62	
168_B	bouwplan 44	4,50	-1,72	-5,38	-12,26	-1,63	
109_B	bouwplan 26	4,50	-1,74	-5,55	-12,32	-1,69	
190_C	bouwplan 51	7,50	-1,76	-5,64	-12,36	-1,73	
99_A	bouwplan 24	1,50	-1,87	-5,57	-12,42	-1,79	
162_C	bouwplan 41	7,50	-1,92	-5,60	-12,47	-1,84	
165_C	bouwplan 42	7,50	-1,97	-5,50	-12,47	-1,84	
169_B	bouwplan 44	4,50	-2,01	-5,55	-12,52	-1,88	
96_C	bouwplan 22	7,50	-1,97	-5,69	-12,54	-1,90	
192_C	bouwplan 52	7,50	-2,11	-5,80	-12,66	-2,03	
202_C	bouwplan 54	7,50	-2,08	-5,86	-12,66	-2,03	
192_B	bouwplan 52	4,50	-2,18	-5,85	-12,72	-2,09	
75_B	bouwplan 16	4,50	-2,18	-5,89	-12,74	-2,11	
193_C	bouwplan 52	7,50	-2,24	-5,91	-12,78	-2,15	
109_A	bouwplan 26	1,50	-2,26	-5,99	-12,83	-2,19	
164_B	bouwplan 42	4,50	-2,28	-6,01	-12,84	-2,21	
162_B	bouwplan 41	4,50	-2,42	-6,05	-12,95	-2,32	
157_B	bouwplan 40	4,50	-2,42	-6,12	-12,97	-2,34	
95_A	bouwplan 22	1,50	-2,49	-6,02	-13,00	-2,36	
103_D	bouwplan 24	10,50	-2,69	-5,81	-13,08	-2,43	
167_C	bouwplan 43	7,50	-2,71	-6,14	-13,19	-2,55	
154_A	bouwplan 39	1,50	-2,71	-6,20	-13,20	-2,57	
160_B	bouwplan 41	4,50	-2,74	-6,25	-13,25	-2,61	
183_C	bouwplan 48	7,50	-2,71	-6,44	-13,27	-2,64	
110_C	bouwplan 27	7,50	-2,71	-6,49	-13,29	-2,66	
161_B	bouwplan 41	4,50	-2,93	-6,47	-13,44	-2,80	
161_C	bouwplan 41	7,50	-2,90	-6,61	-13,45	-2,82	
98_A	bouwplan 23	1,50	-3,04	-6,65	-13,57	-2,93	
196_C	bouwplan 53	7,50	-3,08	-6,67	-13,60	-2,97	
119_B	bouwplan 31	4,50	-3,06	-6,76	-13,62	-2,98	
202_B	bouwplan 54	4,50	-3,07	-6,77	-13,62	-2,99	
188_C	bouwplan 50	7,50	-3,05	-6,84	-13,63	-3,00	
84_C	bouwplan 18	7,50	-3,11	-6,90	-13,69	-3,06	
76_C	bouwplan 16	7,50	-3,12	-6,96	-13,71	-3,08	
110_B	bouwplan 27	4,50	-3,16	-6,90	-13,72	-3,09	
160_C	bouwplan 41	7,50	-3,30	-6,96	-13,84	-3,21	
183_B	bouwplan 48	4,50	-3,30	-6,95	-13,84	-3,21	
108_A	bouwplan 26	1,50	-3,36	-7,06	-13,91	-3,28	
192_A	bouwplan 52	1,50	-3,50	-7,08	-14,02	-3,38	
204_C	bouwplan 55	7,50	-3,52	-7,12	-14,04	-3,41	
193_A	bouwplan 52	1,50	-3,66	-7,16	-14,15	-3,52	
186_C	bouwplan 50	7,50	-3,63	-7,35	-14,18	-3,55	
172_C	bouwplan 44	7,50	-3,84	-7,15	-14,29	-3,64	
184_C	bouwplan 49	7,50	-3,75	-7,65	-14,35	-3,73	
190_B	bouwplan 51	4,50	-3,81	-7,54	-14,37	-3,74	
188_B	bouwplan 50	4,50	-3,86	-7,57	-14,41	-3,78	
103_A	bouwplan 24	1,50	-3,90	-7,56	-14,44	-3,81	
179_B	bouwplan 46	4,50	-3,94	-7,58	-14,47	-3,84	
91_B	bouwplan 20	4,50	-3,94	-7,64	-14,49	-3,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_C	bouwplan 19	7,50	-3,93	-7,70	-14,50	-3,87
158_B	bouwplan 40	4,50	-4,00	-7,60	-14,52	-3,89
184_B	bouwplan 49	4,50	-3,95	-7,75	-14,53	-3,90
75_A	bouwplan 16	1,50	-4,02	-7,63	-14,55	-3,91
203_C	bouwplan 55	7,50	-3,93	-7,85	-14,55	-3,92
79_C	bouwplan 17	7,50	-3,99	-7,76	-14,56	-3,93
83_C	bouwplan 18	7,50	-4,01	-7,78	-14,58	-3,95
80_C	bouwplan 17	7,50	-4,03	-7,77	-14,59	-3,96
74_C	bouwplan 16	7,50	-4,04	-7,85	-14,63	-4,00
162_A	bouwplan 41	1,50	-4,17	-7,73	-14,68	-4,05
91_C	bouwplan 20	7,50	-4,13	-7,91	-14,71	-4,08
189_C	bouwplan 51	7,50	-4,16	-7,92	-14,72	-4,10
165_A	bouwplan 42	1,50	-4,28	-7,69	-14,75	-4,11
205_C	bouwplan 55	7,50	-4,26	-8,04	-14,83	-4,20
207_A	bouwplan 56	1,50	-4,39	-7,89	-14,88	-4,25
180_C	bouwplan 47	7,50	-4,34	-8,06	-14,90	-4,27
181_C	bouwplan 47	7,50	-4,38	-8,06	-14,93	-4,30
86_C	bouwplan 19	7,50	-4,41	-8,26	-15,00	-4,37
168_A	bouwplan 44	1,50	-4,51	-8,09	-15,02	-4,39
78_C	bouwplan 17	7,50	-4,45	-8,27	-15,03	-4,41
87_B	bouwplan 19	4,50	-4,64	-8,30	-15,18	-4,55
199_C	bouwplan 54	7,50	-4,65	-8,51	-15,25	-4,62
182_B	bouwplan 48	4,50	-4,69	-8,46	-15,26	-4,63
83_B	bouwplan 18	4,50	-4,82	-8,49	-15,37	-4,73
79_B	bouwplan 17	4,50	-4,84	-8,51	-15,38	-4,75
82_C	bouwplan 18	7,50	-4,85	-8,65	-15,43	-4,80
164_A	bouwplan 42	1,50	-4,91	-8,55	-15,43	-4,81
195_C	bouwplan 53	7,50	-4,86	-8,67	-15,44	-4,81
203_B	bouwplan 55	4,50	-4,86	-8,68	-15,44	-4,82
88_C	bouwplan 19	7,50	-4,93	-8,60	-15,47	-4,84
116_C	bouwplan 29	7,50	-4,92	-8,69	-15,49	-4,86
180_B	bouwplan 47	4,50	-4,99	-8,63	-15,52	-4,89
94_B	bouwplan 21	4,50	-4,99	-8,68	-15,54	-4,91
182_C	bouwplan 48	7,50	-5,00	-8,77	-15,57	-4,94
76_B	bouwplan 16	4,50	-5,03	-8,76	-15,59	-4,96
181_B	bouwplan 47	4,50	-5,10	-8,68	-15,62	-4,98
201_C	bouwplan 54	7,50	-5,06	-8,74	-15,61	-4,98
202_A	bouwplan 54	1,50	-5,19	-8,82	-15,72	-5,09
205_B	bouwplan 55	4,50	-5,18	-8,85	-15,72	-5,09
160_A	bouwplan 41	1,50	-5,26	-8,69	-15,74	-5,10
204_B	bouwplan 55	4,50	-5,29	-8,71	-15,76	-5,12
119_A	bouwplan 31	1,50	-5,22	-8,90	-15,77	-5,14
208_A	bouwplan 56	1,50	-5,27	-8,87	-15,79	-5,16
92_C	bouwplan 20	7,50	-5,24	-9,03	-15,82	-5,19
91_A	bouwplan 20	1,50	-5,32	-8,89	-15,84	-5,20
84_B	bouwplan 18	4,50	-5,29	-9,02	-15,85	-5,22
161_A	bouwplan 41	1,50	-5,39	-8,85	-15,87	-5,24
196_B	bouwplan 53	4,50	-5,37	-9,03	-15,91	-5,28
157_A	bouwplan 40	1,50	-5,43	-9,06	-15,96	-5,33
189_B	bouwplan 51	4,50	-5,51	-9,14	-16,05	-5,41
74_B	bouwplan 16	4,50	-5,63	-9,36	-16,19	-5,56
173_C	bouwplan 45	7,50	-5,66	-9,35	-16,21	-5,58
116_B	bouwplan 29	4,50	-5,69	-9,35	-16,23	-5,60
169_A	bouwplan 44	1,50	-5,74	-9,26	-16,24	-5,61
77_B	bouwplan 17	4,50	-5,71	-9,46	-16,27	-5,64
206_C	bouwplan 55	7,50	-5,79	-9,45	-16,33	-5,70
191_C	bouwplan 51	7,50	-5,75	-9,73	-16,37	-5,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
177_C	bouwplan 46	7,50	-6,00	-9,63	-16,53	-5,90
201_B	bouwplan 54	4,50	-6,11	-9,66	-16,62	-5,99
166_B	bouwplan 43	4,50	-6,07	-9,85	-16,64	-6,01
80_B	bouwplan 17	4,50	-6,12	-9,81	-16,67	-6,04
166_C	bouwplan 43	7,50	-6,09	-9,93	-16,67	-6,05
177_B	bouwplan 46	4,50	-6,22	-9,69	-16,71	-6,07
195_B	bouwplan 53	4,50	-6,18	-9,87	-16,73	-6,10
163_C	bouwplan 42	7,50	-6,18	-9,90	-16,74	-6,11
87_A	bouwplan 19	1,50	-6,23	-9,79	-16,74	-6,11
158_A	bouwplan 40	1,50	-6,26	-9,80	-16,76	-6,13
77_C	bouwplan 17	7,50	-6,18	-10,04	-16,77	-6,15
199_B	bouwplan 54	4,50	-6,24	-9,96	-16,80	-6,17
209_A	bouwplan 56	1,50	-6,35	-9,80	-16,83	-6,19
173_B	bouwplan 45	4,50	-6,33	-9,96	-16,87	-6,23
179_C	bouwplan 46	7,50	-6,39	-10,13	-16,95	-6,32
83_A	bouwplan 18	1,50	-6,44	-10,02	-16,96	-6,32
197_C	bouwplan 53	7,50	-6,40	-10,26	-17,00	-6,37
206_B	bouwplan 55	4,50	-6,49	-10,09	-17,01	-6,38
79_A	bouwplan 17	1,50	-6,52	-10,09	-17,03	-6,40
156_B	bouwplan 40	4,50	-6,54	-10,11	-17,06	-6,42
163_B	bouwplan 42	4,50	-6,57	-10,20	-17,11	-6,47
73_B	bouwplan 16	4,50	-6,55	-10,29	-17,11	-6,48
191_B	bouwplan 51	4,50	-6,56	-10,43	-17,16	-6,53
86_B	bouwplan 19	4,50	-6,62	-10,29	-17,16	-6,53
77_A	bouwplan 17	1,50	-6,92	-10,59	-17,46	-6,83
176_C	bouwplan 46	7,50	-6,92	-10,65	-17,48	-6,85
76_A	bouwplan 16	1,50	-7,00	-10,60	-17,52	-6,89
183_A	bouwplan 48	1,50	-7,06	-10,59	-17,56	-6,93
188_A	bouwplan 50	1,50	-7,01	-10,70	-17,55	-6,93
175_C	bouwplan 45	7,50	-7,04	-10,77	-17,60	-6,97
179_A	bouwplan 46	1,50	-7,08	-10,75	-17,61	-6,99
178_C	bouwplan 46	7,50	-7,19	-10,84	-17,72	-7,09
78_B	bouwplan 17	4,50	-7,22	-10,89	-17,76	-7,13
73_C	bouwplan 16	7,50	-7,20	-11,00	-17,78	-7,15
205_A	bouwplan 55	1,50	-7,30	-10,90	-17,82	-7,19
156_C	bouwplan 40	7,50	-7,29	-11,07	-17,86	-7,23
176_B	bouwplan 46	4,50	-7,34	-10,97	-17,88	-7,24
67_B	bouwplan 15	4,50	-7,32	-11,17	-17,91	-7,28
184_A	bouwplan 49	1,50	-7,39	-11,05	-17,92	-7,30
93_C	bouwplan 21	7,50	-7,42	-10,98	-17,94	-7,30
185_B	bouwplan 49	4,50	-7,46	-11,06	-17,98	-7,35
203_A	bouwplan 55	1,50	-7,43	-11,15	-17,98	-7,35
94_A	bouwplan 21	1,50	-7,46	-11,07	-17,99	-7,35
111_A	bouwplan 27	1,50	-7,72	-10,57	-18,02	-7,37
61_C	bouwplan 14	7,50	-7,50	-11,37	-18,09	-7,47
73_A	bouwplan 16	1,50	-7,60	-11,20	-18,13	-7,49
186_B	bouwplan 50	4,50	-7,64	-11,14	-18,14	-7,50
156_A	bouwplan 40	1,50	-7,69	-11,16	-18,18	-7,54
200_C	bouwplan 54	7,50	-7,55	-11,54	-18,18	-7,56
82_B	bouwplan 18	4,50	-7,74	-11,34	-18,26	-7,63
61_B	bouwplan 14	4,50	-7,77	-11,59	-18,35	-7,73
84_A	bouwplan 18	1,50	-7,86	-11,53	-18,40	-7,77
65_D	bouwplan 14	10,50	-7,86	-11,70	-18,45	-7,82
88_B	bouwplan 19	4,50	-8,01	-11,58	-18,52	-7,89
92_B	bouwplan 20	4,50	-8,01	-11,65	-18,54	-7,91
180_A	bouwplan 47	1,50	-8,05	-11,65	-18,57	-7,94
187_C	bouwplan 50	7,50	-7,99	-11,81	-18,57	-7,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_C	bouwplan	24	7,50	-8,13	-11,63	-18,64	-7,99
65_C	bouwplan	14	7,50	-8,03	-11,86	-18,61	-7,99
90_B	bouwplan	20	4,50	-8,05	-11,84	-18,62	-8,00
200_B	bouwplan	54	4,50	-8,04	-11,91	-18,64	-8,01
37_B	bouwplan	8	4,50	-8,09	-11,81	-18,64	-8,01
65_B	bouwplan	14	4,50	-8,08	-11,82	-18,64	-8,01
67_C	bouwplan	15	7,50	-8,04	-11,91	-18,63	-8,01
74_A	bouwplan	16	1,50	-8,11	-11,75	-18,65	-8,01
167_B	bouwplan	43	4,50	-8,22	-11,53	-18,66	-8,02
166_A	bouwplan	43	1,50	-8,12	-11,80	-18,67	-8,04
185_C	bouwplan	49	7,50	-8,16	-11,76	-18,68	-8,05
163_A	bouwplan	42	1,50	-8,19	-11,78	-18,71	-8,08
89_C	bouwplan	20	7,50	-8,15	-11,96	-18,73	-8,10
196_A	bouwplan	53	1,50	-8,25	-11,80	-18,76	-8,13
199_A	bouwplan	54	1,50	-8,23	-11,87	-18,76	-8,13
194_B	bouwplan	52	4,50	-8,32	-11,81	-18,81	-8,18
62_D	bouwplan	14	10,50	-8,23	-12,04	-18,80	-8,18
172_B	bouwplan	44	4,50	-8,39	-11,69	-18,83	-8,19
173_A	bouwplan	45	1,50	-8,35	-11,97	-18,87	-8,24
177_A	bouwplan	46	1,50	-8,40	-11,87	-18,88	-8,25
41_C	bouwplan	9	7,50	-8,27	-12,21	-18,88	-8,26
41_B	bouwplan	9	4,50	-8,31	-12,16	-18,90	-8,27
187_B	bouwplan	50	4,50	-8,39	-12,14	-18,96	-8,33
204_A	bouwplan	55	1,50	-8,55	-11,90	-19,00	-8,36
62_C	bouwplan	14	7,50	-8,41	-12,21	-18,99	-8,36
175_B	bouwplan	45	4,50	-8,57	-12,15	-19,09	-8,45
89_B	bouwplan	20	4,50	-8,54	-12,28	-19,10	-8,47
201_A	bouwplan	54	1,50	-8,72	-12,18	-19,20	-8,57
198_C	bouwplan	53	7,50	-8,63	-12,65	-19,26	-8,64
90_A	bouwplan	20	1,50	-8,76	-12,38	-19,29	-8,66
194_C	bouwplan	52	7,50	-8,90	-12,28	-19,36	-8,72
68_C	bouwplan	15	7,50	-8,82	-12,53	-19,37	-8,74
67_A	bouwplan	15	1,50	-8,85	-12,59	-19,40	-8,78
81_C	bouwplan	18	7,50	-8,98	-12,43	-19,46	-8,82
174_B	bouwplan	45	4,50	-8,95	-12,56	-19,48	-8,84
72_B	bouwplan	15	4,50	-8,88	-12,70	-19,46	-8,84
62_B	bouwplan	14	4,50	-8,92	-12,66	-19,48	-8,85
206_A	bouwplan	55	1,50	-9,07	-12,61	-19,58	-8,94
80_A	bouwplan	17	1,50	-9,07	-12,70	-19,59	-8,97
198_B	bouwplan	53	4,50	-9,08	-13,00	-19,69	-9,07
34_C	bouwplan	7	7,50	-9,12	-12,97	-19,71	-9,08
81_B	bouwplan	18	4,50	-9,30	-12,71	-19,77	-9,13
182_A	bouwplan	48	1,50	-9,27	-12,90	-19,80	-9,17
174_C	bouwplan	45	7,50	-9,28	-12,94	-19,81	-9,19
68_D	bouwplan	15	10,50	-9,28	-12,98	-19,83	-9,20
29_C	bouwplan	6	7,50	-9,26	-13,08	-19,83	-9,21
61_A	bouwplan	14	1,50	-9,29	-13,00	-19,83	-9,21
61_D	bouwplan	14	10,50	-9,28	-13,16	-19,88	-9,25
176_A	bouwplan	46	1,50	-9,37	-12,98	-19,89	-9,26
155_B	bouwplan	40	4,50	-9,39	-12,98	-19,91	-9,28
41_A	bouwplan	9	1,50	-9,37	-13,09	-19,92	-9,29
67_D	bouwplan	15	10,50	-9,39	-13,21	-19,97	-9,35
71_D	bouwplan	15	10,50	-9,38	-13,24	-19,97	-9,35
32_B	bouwplan	6	4,50	-9,47	-13,17	-20,02	-9,39
17_C	bouwplan	3	7,50	-9,45	-13,27	-20,02	-9,40
37_A	bouwplan	8	1,50	-9,51	-13,14	-20,03	-9,41
68_B	bouwplan	15	4,50	-9,55	-13,23	-20,10	-9,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
178_B	bouwplan 46	4,50	-9,64	-13,14	-20,13	-9,50
27_B	bouwplan 5	4,50	-9,58	-13,27	-20,13	-9,50
71_C	bouwplan 15	7,50	-9,54	-13,39	-20,13	-9,50
181_A	bouwplan 47	1,50	-9,65	-13,17	-20,14	-9,51
71_B	bouwplan 15	4,50	-9,63	-13,37	-20,19	-9,56
194_A	bouwplan 52	1,50	-9,72	-13,19	-20,20	-9,57
69_D	bouwplan 15	10,50	-9,65	-13,40	-20,22	-9,59
28_C	bouwplan 5	7,50	-9,67	-13,45	-20,24	-9,61
63_D	bouwplan 14	10,50	-9,68	-13,45	-20,25	-9,62
200_A	bouwplan 54	1,50	-9,70	-13,46	-20,26	-9,64
66_B	bouwplan 14	4,50	-9,70	-13,60	-20,30	-9,68
195_A	bouwplan 53	1,50	-9,81	-13,39	-20,32	-9,69
65_A	bouwplan 14	1,50	-9,79	-13,43	-20,31	-9,69
37_C	bouwplan 8	7,50	-9,73	-13,61	-20,32	-9,70
86_A	bouwplan 19	1,50	-9,84	-13,47	-20,37	-9,74
29_B	bouwplan 6	4,50	-9,90	-13,65	-20,46	-9,83
185_A	bouwplan 49	1,50	-9,97	-13,51	-20,47	-9,84
34_B	bouwplan 7	4,50	-9,90	-13,67	-20,46	-9,84
63_C	bouwplan 14	7,50	-9,92	-13,69	-20,49	-9,86
89_A	bouwplan 20	1,50	-9,98	-13,62	-20,51	-9,88
17_D	bouwplan 3	10,50	-9,99	-13,86	-20,58	-9,96
59_C	bouwplan 13	7,50	-10,02	-13,83	-20,60	-9,97
155_A	bouwplan 40	1,50	-10,13	-13,61	-20,62	-9,98
28_B	bouwplan 5	4,50	-10,11	-13,82	-20,66	-10,03
69_C	bouwplan 15	7,50	-10,11	-13,84	-20,67	-10,04
197_B	bouwplan 53	4,50	-10,18	-13,85	-20,71	-10,09
55_C	bouwplan 12	7,50	-10,18	-13,96	-20,75	-10,12
198_A	bouwplan 53	1,50	-10,24	-13,97	-20,79	-10,17
24_C	bouwplan 4	7,50	-10,21	-14,11	-20,81	-10,19
96_B	bouwplan 22	4,50	-10,31	-13,92	-20,84	-10,20
66_C	bouwplan 14	7,50	-10,21	-14,21	-20,84	-10,22
72_A	bouwplan 15	1,50	-10,31	-14,02	-20,86	-10,23
47_B	bouwplan 10	4,50	-10,32	-14,04	-20,87	-10,24
62_A	bouwplan 14	1,50	-10,35	-13,99	-20,88	-10,25
81_A	bouwplan 18	1,50	-10,45	-13,78	-20,90	-10,26
78_A	bouwplan 17	1,50	-10,40	-14,04	-20,93	-10,30
167_A	bouwplan 43	1,50	-10,50	-13,82	-20,95	-10,31
92_A	bouwplan 20	1,50	-10,45	-14,03	-20,97	-10,33
59_B	bouwplan 13	4,50	-10,45	-14,18	-21,01	-10,38
63_B	bouwplan 14	4,50	-10,45	-14,19	-21,01	-10,38
48_C	bouwplan 10	7,50	-10,45	-14,21	-21,01	-10,39
72_C	bouwplan 15	7,50	-10,39	-14,39	-21,02	-10,40
17_B	bouwplan 3	4,50	-10,54	-14,24	-21,08	-10,46
19_C	bouwplan 4	7,50	-10,53	-14,41	-21,12	-10,50
55_B	bouwplan 12	4,50	-10,65	-14,34	-21,19	-10,57
19_B	bouwplan 4	4,50	-10,64	-14,43	-21,21	-10,59
47_C	bouwplan 10	7,50	-10,66	-14,56	-21,26	-10,64
19_D	bouwplan 4	10,50	-10,71	-14,57	-21,29	-10,67
69_B	bouwplan 15	4,50	-10,75	-14,47	-21,30	-10,67
24_B	bouwplan 4	4,50	-10,75	-14,54	-21,32	-10,70
82_A	bouwplan 18	1,50	-10,83	-14,40	-21,34	-10,71
174_A	bouwplan 45	1,50	-10,89	-14,35	-21,37	-10,74
32_A	bouwplan 6	1,50	-10,87	-14,47	-21,38	-10,76
14_D	bouwplan 2	10,50	-10,87	-14,74	-21,47	-10,84
68_A	bouwplan 15	1,50	-10,97	-14,55	-21,48	-10,85
27_A	bouwplan 5	1,50	-11,01	-14,60	-21,52	-10,89
88_A	bouwplan 19	1,50	-11,03	-14,55	-21,53	-10,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
103_E	33_A	bouwplan 24	13,50	-10,92	-14,92	-21,55	-10,93
33_A		bouwplan 7	1,50	-11,11	-14,54	-21,58	-10,95
116_A		bouwplan 29	1,50	-11,06	-14,71	-21,59	-10,96
33_B		bouwplan 7	4,50	-11,14	-14,58	-21,62	-10,98
66_A	190_A	bouwplan 14	1,50	-11,05	-14,82	-21,61	-10,99
190_A		bouwplan 51	1,50	-11,24	-14,79	-21,74	-11,11
175_A		bouwplan 45	1,50	-11,36	-14,68	-21,80	-11,16
52_C		bouwplan 11	7,50	-11,23	-15,04	-21,81	-11,18
71_A	34_A	bouwplan 15	1,50	-11,28	-14,91	-21,80	-11,18
34_A		bouwplan 7	1,50	-11,31	-14,95	-21,84	-11,21
29_A		bouwplan 6	1,50	-11,31	-14,97	-21,84	-11,22
38_C		bouwplan 8	7,50	-11,29	-15,12	-21,87	-11,25
191_A	48_B	bouwplan 51	1,50	-11,38	-15,10	-21,93	-11,30
48_B		bouwplan 10	4,50	-11,44	-15,12	-21,98	-11,35
155_C		bouwplan 40	7,50	-11,54	-15,09	-22,04	-11,41
14_C		bouwplan 2	7,50	-11,46	-15,29	-22,04	-11,42
52_B	14_B	bouwplan 11	4,50	-11,58	-15,34	-22,14	-11,52
14_B		bouwplan 2	4,50	-11,64	-15,41	-22,21	-11,58
106_A		bouwplan 25	1,50	-11,73	-15,26	-22,23	-11,60
47_A		bouwplan 10	1,50	-11,70	-15,34	-22,23	-11,60
32_C	59_A	bouwplan 6	7,50	-11,72	-15,51	-22,29	-11,67
59_A		bouwplan 13	1,50	-11,79	-15,42	-22,31	-11,69
33_C		bouwplan 7	7,50	-11,75	-15,54	-22,32	-11,70
28_A		bouwplan 5	1,50	-11,82	-15,43	-22,34	-11,71
58_C	63_A	bouwplan 13	7,50	-11,82	-15,59	-22,39	-11,76
63_A		bouwplan 14	1,50	-11,87	-15,50	-22,40	-11,77
48_A		bouwplan 10	1,50	-11,93	-15,57	-22,45	-11,83
187_A		bouwplan 50	1,50	-12,00	-15,55	-22,51	-11,88
69_A	24_D	bouwplan 15	1,50	-12,04	-15,64	-22,56	-11,93
24_D		bouwplan 4	10,50	-11,98	-15,80	-22,56	-11,94
178_A		bouwplan 46	1,50	-12,13	-15,55	-22,60	-11,96
85_C		bouwplan 19	7,50	-12,06	-15,70	-22,59	-11,96
55_A	56_C	bouwplan 12	1,50	-12,08	-15,68	-22,59	-11,97
56_C		bouwplan 12	7,50	-12,10	-15,91	-22,68	-12,05
6_D		bouwplan 1	10,50	-12,10	-15,91	-22,68	-12,05
13_D		bouwplan 2	10,50	-12,15	-15,85	-22,69	-12,07
23_D	58_B	bouwplan 4	10,50	-12,14	-15,90	-22,71	-12,08
58_B		bouwplan 13	4,50	-12,18	-15,87	-22,72	-12,10
12_D		bouwplan 2	10,50	-12,23	-15,88	-22,77	-12,14
106_C		bouwplan 25	7,50	-12,27	-15,89	-22,80	-12,17
26_B	36_B	bouwplan 5	4,50	-12,22	-16,06	-22,81	-12,18
36_B		bouwplan 7	4,50	-12,27	-16,00	-22,83	-12,20
27_C		bouwplan 5	7,50	-12,31	-16,07	-22,87	-12,25
43_C		bouwplan 9	7,50	-12,23	-16,28	-22,86	-12,25
43_B	85_B	bouwplan 9	4,50	-12,29	-16,21	-22,89	-12,27
85_B		bouwplan 19	4,50	-12,41	-16,00	-22,93	-12,30
52_A		bouwplan 11	1,50	-12,39	-16,08	-22,93	-12,31
43_A		bouwplan 9	1,50	-12,40	-16,12	-22,94	-12,32
6_C	39_C	bouwplan 1	7,50	-12,37	-16,17	-22,94	-12,32
39_C		bouwplan 8	7,50	-12,33	-16,34	-22,96	-12,34
24_A		bouwplan 4	1,50	-12,41	-16,18	-22,97	-12,35
18_D		bouwplan 3	10,50	-12,45	-16,19	-23,01	-12,38
44_B	51_C	bouwplan 9	4,50	-12,46	-16,24	-23,03	-12,40
51_C		bouwplan 11	7,50	-12,47	-16,28	-23,05	-12,42
38_B		bouwplan 8	4,50	-12,51	-16,26	-23,07	-12,44
49_C		bouwplan 11	7,50	-12,50	-16,35	-23,08	-12,46
23_C	23_C	bouwplan 4	7,50	-12,56	-16,37	-23,13	-12,51
23_C		bouwplan 4	7,50	-12,56	-16,37	-23,13	-12,51
23_C		bouwplan 4	7,50	-12,56	-16,37	-23,13	-12,51
23_C		bouwplan 4	7,50	-12,56	-16,37	-23,13	-12,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	bouwplan 53	1,50	-12,63	-16,23	-23,15	-12,52
7_D	bouwplan 1	10,50	-12,56	-16,51	-23,18	-12,55
12_C	bouwplan 2	7,50	-12,68	-16,36	-23,22	-12,59
171_A	bouwplan 44	1,50	-12,63	-16,47	-23,21	-12,59
13_C	bouwplan 2	7,50	-12,77	-16,47	-23,31	-12,69
60_C	bouwplan 13	7,50	-12,77	-16,55	-23,34	-12,71
5_D	bouwplan 1	10,50	-12,77	-16,65	-23,37	-12,74
20_B	bouwplan 4	4,50	-12,80	-16,67	-23,39	-12,77
6_B	bouwplan 1	4,50	-12,86	-16,56	-23,40	-12,78
7_C	bouwplan 1	7,50	-12,80	-16,73	-23,40	-12,78
170_C	bouwplan 44	7,50	-12,80	-16,77	-23,42	-12,80
44_C	bouwplan 9	7,50	-12,76	-16,87	-23,41	-12,80
31_B	bouwplan 6	4,50	-12,89	-16,67	-23,46	-12,83
39_B	bouwplan 8	4,50	-12,86	-16,78	-23,46	-12,84
56_B	bouwplan 12	4,50	-12,91	-16,65	-23,47	-12,84
20_C	bouwplan 4	7,50	-12,86	-16,84	-23,48	-12,86
106_B	bouwplan 25	4,50	-12,98	-16,62	-23,52	-12,88
13_B	bouwplan 2	4,50	-12,98	-16,62	-23,51	-12,88
18_C	bouwplan 3	7,50	-12,95	-16,71	-23,52	-12,89
93_B	bouwplan 21	4,50	-13,01	-16,61	-23,53	-12,90
51_B	bouwplan 11	4,50	-13,05	-16,78	-23,60	-12,98
49_B	bouwplan 11	4,50	-13,08	-16,86	-23,64	-13,02
38_A	bouwplan 8	1,50	-13,11	-16,80	-23,65	-13,03
23_B	bouwplan 4	4,50	-13,11	-16,86	-23,67	-13,04
66_D	bouwplan 14	10,50	-13,04	-17,10	-23,68	-13,06
49_A	bouwplan 11	1,50	-13,16	-16,89	-23,71	-13,09
36_C	bouwplan 7	7,50	-13,18	-16,96	-23,75	-13,12
72_D	bouwplan 15	10,50	-13,13	-17,14	-23,76	-13,14
54_C	bouwplan 12	7,50	-13,29	-16,92	-23,82	-13,19
19_A	bouwplan 4	1,50	-13,32	-17,07	-23,87	-13,25
7_B	bouwplan 1	4,50	-13,32	-17,11	-23,89	-13,27
58_A	bouwplan 13	1,50	-13,43	-17,03	-23,95	-13,32
12_B	bouwplan 2	4,50	-13,49	-17,11	-24,01	-13,38
170_A	bouwplan 44	1,50	-13,52	-17,03	-24,01	-13,38
60_B	bouwplan 13	4,50	-13,46	-17,20	-24,02	-13,39
18_B	bouwplan 3	4,50	-13,52	-17,11	-24,04	-13,41
26_A	bouwplan 5	1,50	-13,49	-17,21	-24,04	-13,41
5_C	bouwplan 1	7,50	-13,57	-17,40	-24,15	-13,53
54_B	bouwplan 12	4,50	-13,67	-17,22	-24,18	-13,55
25_C	bouwplan 5	7,50	-13,66	-17,34	-24,20	-13,57
3_D	bouwplan 1	10,50	-13,64	-17,51	-24,24	-13,61
17_A	bouwplan 3	1,50	-13,74	-17,30	-24,25	-13,62
25_B	bouwplan 5	4,50	-13,79	-17,34	-24,30	-13,67
42_C	bouwplan 9	7,50	-13,75	-17,51	-24,31	-13,69
85_A	bouwplan 19	1,50	-13,82	-17,35	-24,33	-13,69
36_A	bouwplan 7	1,50	-13,86	-17,44	-24,37	-13,74
26_C	bouwplan 5	7,50	-13,92	-17,73	-24,49	-13,87
186_A	bouwplan 50	1,50	-14,09	-17,38	-24,53	-13,89
39_A	bouwplan 8	1,50	-13,97	-17,75	-24,54	-13,91
14_A	bouwplan 2	1,50	-14,01	-17,73	-24,55	-13,93
189_A	bouwplan 51	1,50	-14,14	-17,41	-24,57	-13,93
5_B	bouwplan 1	4,50	-14,09	-17,80	-24,64	-14,01
20_A	bouwplan 4	1,50	-14,14	-17,90	-24,70	-14,08
45_B	bouwplan 10	4,50	-14,31	-17,83	-24,80	-14,17
31_A	bouwplan 6	1,50	-14,30	-17,98	-24,84	-14,21
45_C	bouwplan 10	7,50	-14,35	-17,99	-24,88	-14,25
51_A	bouwplan 11	1,50	-14,42	-18,04	-24,94	-14,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	bouwplan 22	1,50	-14,50	-17,90	-24,98	-14,33
23_A	bouwplan 4	1,50	-14,51	-18,17	-25,04	-14,42
42_B	bouwplan 9	4,50	-14,55	-18,26	-25,09	-14,47
40_B	bouwplan 8	4,50	-14,67	-18,20	-25,17	-14,54
56_A	bouwplan 12	1,50	-14,67	-18,24	-25,17	-14,55
45_A	bouwplan 10	1,50	-14,73	-18,23	-25,22	-14,59
171_C	bouwplan 44	7,50	-14,66	-18,71	-25,30	-14,68
13_A	bouwplan 2	1,50	-14,83	-18,51	-25,36	-14,74
42_A	bouwplan 9	1,50	-14,95	-18,62	-25,48	-14,86
54_A	bouwplan 12	1,50	-15,08	-18,56	-25,56	-14,93
18_A	bouwplan 3	1,50	-15,05	-18,70	-25,57	-14,95
7_A	bouwplan 1	1,50	-15,01	-18,79	-25,57	-14,95
25_A	bouwplan 5	1,50	-15,15	-18,61	-25,63	-15,00
171_B	bouwplan 44	4,50	-15,02	-18,99	-25,64	-15,02
6_A	bouwplan 1	1,50	-15,16	-18,78	-25,68	-15,05
12_A	bouwplan 2	1,50	-15,26	-18,94	-25,80	-15,17
44_A	bouwplan 9	1,50	-15,65	-19,27	-26,17	-15,54
170_B	bouwplan 44	4,50	-15,66	-19,45	-26,23	-15,61
5_A	bouwplan 1	1,50	-15,76	-19,46	-26,30	-15,68
93_A	bouwplan 21	1,50	-15,87	-19,41	-26,38	-15,74
60_A	bouwplan 13	1,50	-15,89	-19,51	-26,41	-15,78
21_D	bouwplan 4	10,50	-15,89	-19,83	-26,50	-15,88
21_C	bouwplan 4	7,50	-16,11	-20,03	-26,72	-16,10
40_A	bouwplan 8	1,50	-16,45	-19,85	-26,91	-16,28
40_C	bouwplan 8	7,50	-16,61	-20,14	-27,11	-16,48
21_B	bouwplan 4	4,50	-16,67	-20,33	-27,20	-16,58
172_A	bouwplan 44	1,50	-16,99	-19,76	-27,27	-16,61
3_C	bouwplan 1	7,50	-16,85	-20,51	-27,38	-16,76
46_B	bouwplan 10	4,50	-17,75	-21,35	-28,27	-17,64
35_B	bouwplan 7	4,50	-17,82	-21,49	-28,35	-17,73
35_A	bouwplan 7	1,50	-17,95	-21,61	-28,48	-17,86
30_A	bouwplan 6	1,50	-18,07	-21,88	-28,64	-18,02
35_C	bouwplan 7	7,50	-18,21	-21,82	-28,72	-18,10
30_B	bouwplan 6	4,50	-18,19	-22,05	-28,77	-18,15
1_C	bouwplan 1	7,50	-18,18	-22,20	-28,81	-18,19
1_B	bouwplan 1	4,50	-18,56	-22,41	-29,14	-18,52
70_D	bouwplan 15	10,50	-18,81	-21,84	-29,17	-18,52
70_C	bouwplan 15	7,50	-18,93	-21,95	-29,28	-18,63
70_A	bouwplan 15	1,50	-19,16	-22,09	-29,49	-18,84
70_B	bouwplan 15	4,50	-19,16	-22,15	-29,51	-18,86
64_C	bouwplan 14	7,50	-19,61	-22,39	-29,89	-19,23
64_D	bouwplan 14	10,50	-19,81	-22,58	-30,09	-19,43
46_A	bouwplan 10	1,50	-19,56	-23,16	-30,07	-19,45
64_B	bouwplan 14	4,50	-19,84	-22,62	-30,13	-19,47
3_B	bouwplan 1	4,50	-19,61	-23,23	-30,13	-19,50
8_B	bouwplan 2	4,50	-19,70	-23,31	-30,22	-19,59
1_A	bouwplan 1	1,50	-19,97	-23,76	-30,53	-19,91
30_C	bouwplan 6	7,50	-20,07	-23,84	-30,63	-20,01
10_D	bouwplan 2	10,50	-20,48	-24,65	-31,14	-20,53
64_A	bouwplan 14	1,50	-21,25	-24,02	-31,54	-20,87
3_A	bouwplan 1	1,50	-21,07	-24,64	-31,57	-20,95
8_D	bouwplan 2	10,50	-21,32	-25,33	-31,94	-21,33
8_C	bouwplan 2	7,50	-21,54	-25,53	-32,16	-21,54
10_B	bouwplan 2	4,50	-22,01	-25,87	-32,59	-21,97
21_A	bouwplan 4	1,50	-22,09	-25,73	-32,62	-21,99
53_A	bouwplan 12	1,50	-23,49	-26,53	-33,86	-23,20
10_C	bouwplan 2	7,50	-23,50	-27,53	-34,12	-23,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Burg Savelberglaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
20_D	bouwplan 4	10,50	-23,64	-27,79	-34,30	-23,69
53_C	bouwplan 12	7,50	-24,66	-28,10	-35,14	-24,50
8_A	bouwplan 2	1,50	-24,71	-28,08	-35,16	-24,53
53_B	bouwplan 12	4,50	-24,95	-28,30	-35,40	-24,76
15_A	bouwplan 3	1,50	-25,52	-28,95	-35,99	-25,36
10_A	bouwplan 2	1,50	-25,42	-29,22	-35,99	-25,37
15_B	bouwplan 3	4,50	-28,13	-30,91	-38,41	-27,75
2_C	bouwplan 1	7,50	-28,68	-31,47	-38,97	-28,31
4_D	bouwplan 1	10,50	-28,75	-31,54	-39,04	-28,38
2_B	bouwplan 1	4,50	-28,92	-31,69	-39,20	-28,54
4_C	bouwplan 1	7,50	-29,93	-32,71	-40,22	-29,56
2_A	bouwplan 1	1,50	-30,33	-33,10	-40,61	-29,95
4_B	bouwplan 1	4,50	-30,86	-33,63	-41,14	-30,48
4_A	bouwplan 1	1,50	-32,38	-35,15	-42,67	-32,00
90_C	bouwplan 20	7,50	-33,86	-36,65	-44,15	-33,49
57_B	bouwplan 13	4,50	-35,77	-38,55	-46,06	-35,40
57_A	bouwplan 13	1,50	-36,57	-39,34	-46,86	-36,19
1_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
15_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
31_C	bouwplan 6	7,50	--	--	--	--
46_C	bouwplan 10	7,50	--	--	--	--
50_A	bouwplan 11	1,50	--	--	--	--
50_B	bouwplan 11	4,50	--	--	--	--
50_C	bouwplan 11	7,50	--	--	--	--
57_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--
97_B	bouwplan 23	4,50	--	--	--	--
97_C	bouwplan 23	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	bouwplan	38	7,50	27,65	24,76	17,42	28,01
147_B	bouwplan	38	4,50	26,54	23,65	16,31	26,90
147_A	bouwplan	38	1,50	25,30	22,42	15,07	25,67
152_C	bouwplan	38	7,50	23,43	20,51	13,19	23,78
153_C	bouwplan	39	7,50	23,20	20,28	12,96	23,55
123_C	bouwplan	32	7,50	23,13	20,22	12,89	23,48
123_A	bouwplan	32	1,50	22,97	20,09	12,74	23,34
123_B	bouwplan	32	4,50	22,68	19,78	12,45	23,04
152_B	bouwplan	38	4,50	22,02	19,10	11,78	22,37
152_A	bouwplan	38	1,50	21,65	18,75	11,41	22,01
148_C	bouwplan	38	7,50	21,28	18,31	11,04	21,62
149_C	bouwplan	38	7,50	19,77	16,79	9,53	20,11
142_C	bouwplan	36	7,50	19,61	16,69	9,38	19,97
124_C	bouwplan	32	7,50	19,58	16,64	9,34	19,93
141_C	bouwplan	36	7,50	19,52	16,59	9,29	19,87
153_B	bouwplan	39	4,50	19,36	16,41	9,12	19,70
148_B	bouwplan	38	4,50	18,41	15,45	8,17	18,75
143_C	bouwplan	37	7,50	18,30	15,34	8,06	18,64
154_C	bouwplan	39	7,50	18,17	15,20	7,92	18,51
146_C	bouwplan	37	7,50	17,90	14,92	7,66	18,24
149_B	bouwplan	38	4,50	17,82	14,85	7,58	18,16
124_B	bouwplan	32	4,50	17,46	14,52	7,22	17,81
133_C	bouwplan	35	7,50	17,44	14,47	7,20	17,78
140_C	bouwplan	36	7,50	17,38	14,43	7,14	17,72
134_C	bouwplan	35	7,50	17,10	14,13	6,86	17,44
125_C	bouwplan	33	7,50	16,92	13,95	6,67	17,26
127_C	bouwplan	33	7,50	16,93	13,94	6,68	17,26
141_B	bouwplan	36	4,50	16,87	13,93	6,63	17,22
143_B	bouwplan	37	4,50	16,87	13,90	6,63	17,21
146_B	bouwplan	37	4,50	16,70	13,73	6,46	17,04
132_C	bouwplan	34	7,50	16,66	13,71	6,42	17,00
153_A	bouwplan	39	1,50	16,61	13,66	6,37	16,95
154_B	bouwplan	39	4,50	16,32	13,35	6,08	16,66
133_B	bouwplan	35	4,50	16,06	13,08	5,82	16,40
142_B	bouwplan	36	4,50	15,95	12,98	5,70	16,29
140_B	bouwplan	36	4,50	15,90	12,94	5,66	16,24
134_B	bouwplan	35	4,50	15,88	12,91	5,63	16,22
148_A	bouwplan	38	1,50	15,76	12,82	5,52	16,11
131_C	bouwplan	34	7,50	15,75	12,77	5,51	16,09
125_B	bouwplan	33	4,50	15,52	12,54	5,27	15,85
151_C	bouwplan	38	7,50	15,37	12,37	5,13	15,70
126_C	bouwplan	33	7,50	15,35	12,37	5,11	15,69
124_A	bouwplan	32	1,50	14,92	11,99	4,68	15,27
132_B	bouwplan	34	4,50	14,93	11,97	4,69	15,27
141_A	bouwplan	36	1,50	14,89	11,96	4,65	15,24
149_A	bouwplan	38	1,50	14,88	11,94	4,64	15,23
143_A	bouwplan	37	1,50	14,61	11,67	4,37	14,96
131_B	bouwplan	34	4,50	14,50	11,53	4,26	14,84
127_B	bouwplan	33	4,50	14,30	11,31	4,05	14,63
134_A	bouwplan	35	1,50	14,15	11,21	3,91	14,50
126_B	bouwplan	33	4,50	14,13	11,15	3,88	14,46
151_B	bouwplan	38	4,50	13,96	10,98	3,72	14,30
133_A	bouwplan	35	1,50	13,86	10,91	3,62	14,20
125_A	bouwplan	33	1,50	13,73	10,78	3,48	14,07
142_A	bouwplan	36	1,50	13,46	10,52	3,22	13,81
145_C	bouwplan	37	7,50	13,43	10,42	3,18	13,76
160_C	bouwplan	41	7,50	13,40	10,44	3,16	13,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
154_A	bouwplan 39	1,50	13,37	10,41	3,13	13,71	
140_A	bouwplan 36	1,50	13,26	10,32	3,02	13,61	
136_C	bouwplan 35	7,50	13,20	10,20	2,95	13,53	
146_A	bouwplan 37	1,50	12,94	9,99	2,70	13,28	
145_B	bouwplan 37	4,50	12,91	9,92	2,67	13,24	
132_A	bouwplan 34	1,50	12,45	9,52	2,21	12,80	
131_A	bouwplan 34	1,50	12,38	9,43	2,14	12,72	
136_B	bouwplan 35	4,50	12,30	9,33	2,06	12,64	
160_B	bouwplan 41	4,50	12,08	9,11	1,83	12,42	
126_A	bouwplan 33	1,50	12,06	9,12	1,82	12,41	
135_C	bouwplan 35	7,50	12,05	9,08	1,81	12,39	
144_C	bouwplan 37	7,50	12,03	9,04	1,79	12,36	
127_A	bouwplan 33	1,50	11,80	8,85	1,56	12,14	
150_C	bouwplan 38	7,50	11,57	8,59	1,33	11,91	
130_C	bouwplan 34	7,50	11,51	8,51	1,26	11,84	
158_C	bouwplan 40	7,50	11,42	8,43	1,17	11,75	
151_A	bouwplan 38	1,50	11,26	8,30	1,02	11,60	
138_C	bouwplan 36	7,50	11,25	8,26	1,01	11,58	
144_B	bouwplan 37	4,50	11,20	8,23	0,96	11,54	
130_B	bouwplan 34	4,50	10,98	8,00	0,74	11,32	
161_C	bouwplan 41	7,50	10,76	7,79	0,52	11,10	
157_C	bouwplan 40	7,50	10,66	7,68	0,42	11,00	
137_B	bouwplan 36	4,50	10,56	7,58	0,31	10,89	
139_C	bouwplan 36	7,50	10,51	7,51	0,26	10,84	
135_B	bouwplan 35	4,50	10,47	7,50	0,22	10,81	
136_A	bouwplan 35	1,50	10,43	7,48	0,19	10,77	
138_B	bouwplan 36	4,50	10,37	7,40	0,12	10,71	
150_B	bouwplan 38	4,50	10,37	7,42	0,13	10,71	
137_C	bouwplan 36	7,50	10,27	7,29	0,03	10,61	
130_A	bouwplan 34	1,50	10,26	7,31	0,02	10,60	
129_C	bouwplan 34	7,50	10,16	7,18	-0,09	10,49	
139_B	bouwplan 36	4,50	9,88	6,90	-0,36	10,22	
160_A	bouwplan 41	1,50	9,87	6,90	-0,38	10,21	
145_A	bouwplan 37	1,50	9,76	6,80	-0,48	10,10	
159_C	bouwplan 41	7,50	9,70	6,73	-0,54	10,04	
129_B	bouwplan 34	4,50	9,36	6,39	-0,88	9,70	
161_B	bouwplan 41	4,50	9,24	6,28	-1,00	9,58	
144_A	bouwplan 37	1,50	9,20	6,27	-1,03	9,55	
128_C	bouwplan 33	7,50	9,04	6,03	-1,21	9,37	
159_B	bouwplan 41	4,50	8,87	5,90	-1,37	9,21	
157_B	bouwplan 40	4,50	8,38	5,40	-1,86	8,72	
150_A	bouwplan 38	1,50	8,35	5,43	-1,89	8,70	
115_C	bouwplan 29	7,50	8,33	5,32	-1,92	8,66	
128_B	bouwplan 33	4,50	8,27	5,28	-1,97	8,60	
168_C	bouwplan 44	7,50	8,27	5,23	-1,98	8,59	
172_C	bouwplan 44	7,50	8,03	5,01	-2,22	8,35	
135_A	bouwplan 35	1,50	7,86	4,93	-2,38	8,21	
115_B	bouwplan 29	4,50	7,76	4,77	-2,48	8,09	
207_C	bouwplan 56	7,50	7,71	4,69	-2,54	8,03	
158_B	bouwplan 40	4,50	7,44	4,47	-2,80	7,78	
169_C	bouwplan 44	7,50	7,45	4,43	-2,80	7,77	
138_A	bouwplan 36	1,50	7,36	4,41	-2,88	7,70	
137_A	bouwplan 36	1,50	7,35	4,40	-2,89	7,69	
165_C	bouwplan 42	7,50	7,25	4,40	-2,98	7,62	
139_A	bouwplan 36	1,50	7,27	4,31	-2,97	7,61	
155_C	bouwplan 40	7,50	7,23	4,34	-3,00	7,59	
207_B	bouwplan 56	4,50	7,11	4,11	-3,13	7,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
168_B	bouwplan	44	4,50	7,02	4,00	-3,23	7,34
192_C	bouwplan	52	7,50	6,91	3,94	-3,33	7,25
118_C	bouwplan	30	7,50	6,80	3,84	-3,44	7,14
155_B	bouwplan	40	4,50	6,50	3,57	-3,74	6,85
169_B	bouwplan	44	4,50	6,52	3,51	-3,73	6,85
115_A	bouwplan	29	1,50	6,50	3,54	-3,74	6,84
167_C	bouwplan	43	7,50	6,42	3,40	-3,83	6,74
117_B	bouwplan	30	4,50	6,38	3,40	-3,87	6,71
208_C	bouwplan	56	7,50	6,39	3,37	-3,86	6,71
128_A	bouwplan	33	1,50	6,35	3,41	-3,89	6,70
118_B	bouwplan	30	4,50	6,31	3,38	-3,93	6,66
162_C	bouwplan	41	7,50	6,30	3,32	-3,95	6,63
161_A	bouwplan	41	1,50	6,13	3,19	-4,10	6,48
129_A	bouwplan	34	1,50	5,99	3,07	-4,24	6,35
208_B	bouwplan	56	4,50	5,89	2,89	-4,36	6,22
172_B	bouwplan	44	4,50	5,79	2,78	-4,46	6,12
193_C	bouwplan	52	7,50	5,69	2,72	-4,55	6,03
165_A	bouwplan	42	1,50	5,49	2,53	-4,75	5,83
113_C	bouwplan	28	7,50	5,28	2,28	-4,96	5,61
116_C	bouwplan	29	7,50	5,21	2,19	-5,04	5,53
209_C	bouwplan	56	7,50	5,16	2,14	-5,09	5,48
113_B	bouwplan	28	4,50	5,01	2,03	-5,23	5,35
117_C	bouwplan	30	7,50	4,89	1,92	-5,35	5,23
209_B	bouwplan	56	4,50	4,89	1,89	-5,36	5,22
194_C	bouwplan	52	7,50	4,72	1,76	-5,52	5,06
155_A	bouwplan	40	1,50	4,68	1,76	-5,56	5,03
116_B	bouwplan	29	4,50	4,62	1,63	-5,63	4,95
196_C	bouwplan	53	7,50	4,51	1,53	-5,74	4,84
117_A	bouwplan	30	1,50	4,45	1,50	-5,79	4,79
114_B	bouwplan	28	4,50	4,45	1,46	-5,80	4,78
162_B	bouwplan	41	4,50	4,42	1,45	-5,82	4,76
193_B	bouwplan	52	4,50	4,39	1,43	-5,85	4,73
114_C	bouwplan	28	7,50	4,39	1,38	-5,86	4,72
179_C	bouwplan	46	7,50	4,39	1,38	-5,86	4,72
156_C	bouwplan	40	7,50	4,29	1,37	-5,94	4,65
165_B	bouwplan	42	4,50	4,30	1,35	-5,94	4,64
114_A	bouwplan	28	1,50	4,20	1,25	-6,04	4,54
195_C	bouwplan	53	7,50	3,80	0,81	-6,45	4,13
157_A	bouwplan	40	1,50	3,77	0,83	-6,47	4,12
112_C	bouwplan	27	7,50	3,70	0,69	-6,55	4,03
186_C	bouwplan	50	7,50	3,67	0,70	-6,57	4,01
179_B	bouwplan	46	4,50	3,65	0,68	-6,59	3,99
158_A	bouwplan	40	1,50	3,59	0,66	-6,64	3,94
118_A	bouwplan	30	1,50	3,59	0,64	-6,65	3,93
156_B	bouwplan	40	4,50	3,36	0,42	-6,88	3,71
196_B	bouwplan	53	4,50	3,33	0,37	-6,91	3,67
192_B	bouwplan	52	4,50	3,26	0,33	-6,97	3,61
159_A	bouwplan	41	1,50	2,96	-0,01	-7,29	3,30
175_C	bouwplan	45	7,50	2,92	-0,07	-7,32	3,25
156_A	bouwplan	40	1,50	2,90	-0,05	-7,34	3,24
121_C	bouwplan	31	7,50	2,87	-0,06	-7,37	3,22
113_A	bouwplan	28	1,50	2,74	-0,21	-7,50	3,08
193_A	bouwplan	52	1,50	2,71	-0,24	-7,53	3,05
189_C	bouwplan	51	7,50	2,66	-0,34	-7,59	2,99
110_C	bouwplan	27	7,50	2,58	-0,37	-7,66	2,92
162_A	bouwplan	41	1,50	2,56	-0,40	-7,69	2,90
168_A	bouwplan	44	1,50	2,55	-0,45	-7,70	2,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_B	bouwplan 27	4,50	2,40	-0,53	-7,84	2,75
112_B	bouwplan 27	4,50	2,34	-0,64	-7,91	2,67
180_C	bouwplan 47	7,50	2,30	-0,70	-7,95	2,63
58_C	bouwplan 13	7,50	2,17	-0,65	-8,05	2,55
195_B	bouwplan 53	4,50	2,21	-0,79	-8,04	2,54
175_B	bouwplan 45	4,50	2,18	-0,79	-8,06	2,52
177_B	bouwplan 46	4,50	2,17	-0,82	-8,07	2,50
110_A	bouwplan 27	1,50	2,09	-0,82	-8,14	2,45
121_B	bouwplan 31	4,50	2,06	-0,85	-8,17	2,42
189_B	bouwplan 51	4,50	2,08	-0,90	-8,16	2,42
178_C	bouwplan 46	7,50	2,04	-0,99	-8,21	2,36
164_C	bouwplan 42	7,50	2,00	-1,00	-8,25	2,33
167_B	bouwplan 43	4,50	1,83	-1,16	-8,42	2,16
190_C	bouwplan 51	7,50	1,79	-1,20	-8,46	2,12
116_A	bouwplan 29	1,50	1,74	-1,23	-8,50	2,08
180_B	bouwplan 47	4,50	1,72	-1,26	-8,52	2,06
194_B	bouwplan 52	4,50	1,69	-1,25	-8,55	2,04
12_D	bouwplan 2	10,50	1,64	-1,20	-8,58	2,02
65_D	bouwplan 14	10,50	1,67	-1,33	-8,57	2,00
112_A	bouwplan 27	1,50	1,63	-1,33	-8,61	1,97
186_B	bouwplan 50	4,50	1,61	-1,35	-8,63	1,95
63_C	bouwplan 14	7,50	1,36	-1,62	-8,88	1,70
177_C	bouwplan 46	7,50	1,31	-1,71	-8,94	1,63
166_C	bouwplan 43	7,50	1,29	-1,71	-8,96	1,62
183_C	bouwplan 48	7,50	1,21	-1,80	-9,04	1,54
59_C	bouwplan 13	7,50	1,11	-1,75	-9,12	1,48
120_C	bouwplan 31	7,50	0,99	-1,92	-9,24	1,35
182_C	bouwplan 48	7,50	1,02	-1,98	-9,23	1,35
18_D	bouwplan 3	10,50	0,96	-1,88	-9,26	1,34
96_C	bouwplan 22	7,50	0,98	-2,05	-9,27	1,30
69_C	bouwplan 15	7,50	0,89	-2,09	-9,35	1,23
63_B	bouwplan 14	4,50	0,89	-2,09	-9,36	1,22
55_C	bouwplan 12	7,50	0,84	-2,04	-9,39	1,21
181_C	bouwplan 47	7,50	0,81	-2,19	-9,44	1,14
71_D	bouwplan 15	10,50	0,80	-2,18	-9,44	1,14
166_B	bouwplan 43	4,50	0,77	-2,22	-9,47	1,10
183_B	bouwplan 48	4,50	0,72	-2,27	-9,53	1,05
190_B	bouwplan 51	4,50	0,65	-2,32	-9,59	0,99
164_B	bouwplan 42	4,50	0,61	-2,37	-9,63	0,95
207_A	bouwplan 56	1,50	0,60	-2,39	-9,65	0,93
121_A	bouwplan 31	1,50	0,56	-2,35	-9,67	0,92
69_B	bouwplan 15	4,50	0,57	-2,40	-9,68	0,91
182_B	bouwplan 48	4,50	0,52	-2,47	-9,72	0,85
65_C	bouwplan 14	7,50	0,49	-2,53	-9,76	0,81
175_A	bouwplan 45	1,50	0,42	-2,52	-9,82	0,77
61_D	bouwplan 14	10,50	0,40	-2,54	-9,83	0,75
88_C	bouwplan 19	7,50	0,41	-2,62	-9,84	0,73
95_C	bouwplan 22	7,50	0,31	-2,71	-9,94	0,63
169_A	bouwplan 44	1,50	0,19	-2,81	-10,06	0,52
70_D	bouwplan 15	10,50	0,17	-2,80	-10,07	0,51
197_C	bouwplan 53	7,50	0,16	-2,84	-10,08	0,49
196_A	bouwplan 53	1,50	0,09	-2,84	-10,14	0,44
185_B	bouwplan 49	4,50	0,09	-2,89	-10,15	0,43
185_C	bouwplan 49	7,50	0,08	-2,91	-10,17	0,41
32_B	bouwplan 6	4,50	0,03	-2,92	-10,21	0,37
179_A	bouwplan 46	1,50	-0,02	-2,97	-10,27	0,32
64_C	bouwplan 14	7,50	-0,02	-3,01	-10,27	0,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_B	bouwplan 22	4,50	-0,02	-3,02	-10,27	0,31
181_B	bouwplan 47	4,50	-0,04	-3,02	-10,28	0,30
101_C	bouwplan 24	7,50	-0,08	-3,14	-10,34	0,23
120_B	bouwplan 31	4,50	-0,16	-3,05	-10,40	0,20
95_B	bouwplan 22	4,50	-0,28	-3,28	-10,53	0,05
54_C	bouwplan 12	7,50	-0,41	-3,23	-10,63	-0,03
204_C	bouwplan 55	7,50	-0,39	-3,42	-10,64	-0,07
184_B	bouwplan 49	4,50	-0,42	-3,43	-10,67	-0,09
178_B	bouwplan 46	4,50	-0,44	-3,41	-10,68	-0,10
101_B	bouwplan 24	4,50	-0,43	-3,45	-10,68	-0,11
172_A	bouwplan 44	1,50	-0,46	-3,45	-10,71	-0,13
71_C	bouwplan 15	7,50	-0,46	-3,48	-10,71	-0,14
64_B	bouwplan 14	4,50	-0,53	-3,49	-10,77	-0,19
183_A	bouwplan 48	1,50	-0,53	-3,52	-10,78	-0,20
199_C	bouwplan 54	7,50	-0,61	-3,67	-10,86	-0,30
164_A	bouwplan 42	1,50	-0,66	-3,61	-10,90	-0,32
63_A	bouwplan 14	1,50	-0,68	-3,63	-10,92	-0,34
192_A	bouwplan 52	1,50	-0,73	-3,62	-10,96	-0,37
70_C	bouwplan 15	7,50	-0,77	-3,77	-11,02	-0,44
202_C	bouwplan 54	7,50	-0,77	-3,80	-11,02	-0,45
166_A	bouwplan 43	1,50	-0,79	-3,78	-11,03	-0,46
69_D	bouwplan 15	10,50	-0,83	-3,79	-11,07	-0,49
68_D	bouwplan 15	10,50	-0,90	-3,86	-11,14	-0,56
13_D	bouwplan 2	10,50	-0,94	-3,81	-11,17	-0,57
79_B	bouwplan 17	4,50	-0,91	-3,91	-11,16	-0,58
199_B	bouwplan 54	4,50	-0,91	-3,96	-11,17	-0,60
204_B	bouwplan 55	4,50	-1,02	-4,02	-11,27	-0,69
75_B	bouwplan 16	4,50	-1,03	-4,03	-11,28	-0,70
91_B	bouwplan 20	4,50	-1,05	-4,08	-11,30	-0,73
174_C	bouwplan 45	7,50	-1,11	-4,08	-11,35	-0,77
65_B	bouwplan 14	4,50	-1,15	-4,15	-11,40	-0,82
120_A	bouwplan 31	1,50	-1,27	-4,15	-11,50	-0,90
174_B	bouwplan 45	4,50	-1,24	-4,22	-11,49	-0,91
69_A	bouwplan 15	1,50	-1,26	-4,21	-11,50	-0,92
32_A	bouwplan 6	1,50	-1,30	-4,23	-11,54	-0,95
63_D	bouwplan 14	10,50	-1,30	-4,25	-11,54	-0,96
177_A	bouwplan 46	1,50	-1,31	-4,28	-11,55	-0,97
181_A	bouwplan 47	1,50	-1,37	-4,33	-11,61	-1,03
202_B	bouwplan 54	4,50	-1,36	-4,36	-11,61	-1,03
68_C	bouwplan 15	7,50	-1,37	-4,33	-11,61	-1,03
78_C	bouwplan 17	7,50	-1,36	-4,38	-11,61	-1,04
122_C	bouwplan 31	7,50	-1,39	-4,34	-11,63	-1,05
194_A	bouwplan 52	1,50	-1,41	-4,33	-11,65	-1,06
111_A	bouwplan 27	1,50	-1,48	-4,47	-11,72	-1,15
64_D	bouwplan 14	10,50	-1,49	-4,47	-11,73	-1,15
99_C	bouwplan 24	7,50	-1,49	-4,53	-11,74	-1,17
91_C	bouwplan 20	7,50	-1,52	-4,58	-11,78	-1,21
67_D	bouwplan 15	10,50	-1,56	-4,59	-11,81	-1,24
74_C	bouwplan 16	7,50	-1,58	-4,61	-11,83	-1,26
61_C	bouwplan 14	7,50	-1,61	-4,61	-11,86	-1,28
70_B	bouwplan 15	4,50	-1,61	-4,59	-11,86	-1,28
33_B	bouwplan 7	4,50	-1,63	-4,59	-11,87	-1,29
75_C	bouwplan 16	7,50	-1,63	-4,65	-11,88	-1,31
163_C	bouwplan 42	7,50	-1,69	-4,68	-11,94	-1,36
83_B	bouwplan 18	4,50	-1,69	-4,68	-11,93	-1,36
27_B	bouwplan 5	4,50	-1,76	-4,70	-12,00	-1,41
76_C	bouwplan 16	7,50	-1,73	-4,76	-11,98	-1,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_B	bouwplan 24	4,50	-1,79	-4,80	-12,04	-1,46
59_B	bouwplan 13	4,50	-1,84	-4,79	-12,08	-1,50
203_C	bouwplan 55	7,50	-1,83	-4,87	-12,08	-1,51
195_A	bouwplan 53	1,50	-1,86	-4,84	-12,10	-1,52
68_B	bouwplan 15	4,50	-1,86	-4,81	-12,10	-1,52
78_B	bouwplan 17	4,50	-1,90	-4,90	-12,15	-1,57
122_B	bouwplan 31	4,50	-1,95	-4,88	-12,19	-1,60
188_C	bouwplan 50	7,50	-1,94	-4,96	-12,19	-1,62
87_B	bouwplan 19	4,50	-1,95	-4,96	-12,20	-1,62
111_C	bouwplan 27	7,50	-1,96	-4,98	-12,21	-1,64
79_A	bouwplan 17	1,50	-2,01	-4,97	-12,25	-1,67
79_C	bouwplan 17	7,50	-2,04	-5,06	-12,29	-1,72
101_A	bouwplan 24	1,50	-2,08	-5,06	-12,33	-1,75
75_A	bouwplan 16	1,50	-2,09	-5,05	-12,33	-1,75
92_C	bouwplan 20	7,50	-2,08	-5,12	-12,33	-1,76
203_B	bouwplan 55	4,50	-2,09	-5,11	-12,34	-1,77
55_B	bouwplan 12	4,50	-2,13	-5,09	-12,37	-1,79
67_C	bouwplan 15	7,50	-2,11	-5,15	-12,37	-1,79
71_B	bouwplan 15	4,50	-2,17	-5,17	-12,42	-1,84
174_A	bouwplan 45	1,50	-2,20	-5,15	-12,44	-1,86
95_A	bouwplan 22	1,50	-2,21	-5,17	-12,45	-1,87
184_C	bouwplan 49	7,50	-2,21	-5,22	-12,46	-1,88
81_A	bouwplan 18	1,50	-2,25	-5,22	-12,50	-1,91
74_B	bouwplan 16	4,50	-2,30	-5,31	-12,55	-1,97
28_C	bouwplan 5	7,50	-2,32	-5,29	-12,56	-1,98
199_A	bouwplan 54	1,50	-2,35	-5,36	-12,60	-2,02
185_A	bouwplan 49	1,50	-2,37	-5,33	-12,62	-2,03
12_C	bouwplan 2	7,50	-2,40	-5,33	-12,63	-2,05
188_B	bouwplan 50	4,50	-2,38	-5,37	-12,62	-2,05
18_C	bouwplan 3	7,50	-2,49	-5,45	-12,73	-2,15
180_A	bouwplan 47	1,50	-2,51	-5,47	-12,76	-2,17
58_B	bouwplan 13	4,50	-2,55	-5,47	-12,78	-2,19
64_A	bouwplan 14	1,50	-2,59	-5,53	-12,83	-2,24
23_D	bouwplan 4	10,50	-2,60	-5,53	-12,83	-2,25
62_D	bouwplan 14	10,50	-2,58	-5,59	-12,83	-2,25
167_A	bouwplan 43	1,50	-2,63	-5,57	-12,87	-2,28
173_C	bouwplan 45	7,50	-2,62	-5,62	-12,87	-2,29
19_D	bouwplan 4	10,50	-2,63	-5,58	-12,87	-2,29
88_B	bouwplan 19	4,50	-2,62	-5,64	-12,87	-2,30
32_C	bouwplan 6	7,50	-2,69	-5,63	-12,93	-2,34
163_B	bouwplan 42	4,50	-2,70	-5,68	-12,95	-2,37
83_A	bouwplan 18	1,50	-2,74	-5,69	-12,98	-2,40
102_D	bouwplan 24	10,50	-2,73	-5,76	-12,98	-2,41
91_A	bouwplan 20	1,50	-2,78	-5,76	-13,02	-2,44
29_C	bouwplan 6	7,50	-2,78	-5,81	-13,03	-2,46
178_A	bouwplan 46	1,50	-2,82	-5,74	-13,06	-2,47
83_C	bouwplan 18	7,50	-2,82	-5,83	-13,07	-2,49
86_C	bouwplan 19	7,50	-2,81	-5,86	-13,06	-2,49
182_A	bouwplan 48	1,50	-2,84	-5,80	-13,08	-2,50
99_D	bouwplan 24	10,50	-2,86	-5,90	-13,11	-2,54
102_C	bouwplan 24	7,50	-2,89	-5,91	-13,14	-2,57
65_A	bouwplan 14	1,50	-2,94	-5,93	-13,18	-2,61
176_C	bouwplan 46	7,50	-2,98	-5,98	-13,23	-2,65
86_B	bouwplan 19	4,50	-2,97	-5,99	-13,22	-2,65
87_A	bouwplan 19	1,50	-3,02	-5,98	-13,26	-2,68
101_D	bouwplan 24	10,50	-3,02	-6,07	-13,27	-2,70
102_B	bouwplan 24	4,50	-3,15	-6,16	-13,40	-2,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_B	bouwplan 45	4,50	-3,17	-6,15	-13,42	-2,84
184_A	bouwplan 49	1,50	-3,17	-6,16	-13,42	-2,84
80_C	bouwplan 17	7,50	-3,17	-6,17	-13,42	-2,84
106_C	bouwplan 25	7,50	-3,19	-6,24	-13,44	-2,87
24_D	bouwplan 4	10,50	-3,23	-6,17	-13,47	-2,88
33_A	bouwplan 7	1,50	-3,25	-6,19	-13,49	-2,90
204_A	bouwplan 55	1,50	-3,25	-6,22	-13,50	-2,91
103_C	bouwplan 24	7,50	-3,26	-6,28	-13,51	-2,94
111_B	bouwplan 27	4,50	-3,29	-6,26	-13,53	-2,95
61_B	bouwplan 14	4,50	-3,34	-6,32	-13,58	-3,00
202_A	bouwplan 54	1,50	-3,35	-6,32	-13,59	-3,01
67_B	bouwplan 15	4,50	-3,35	-6,36	-13,59	-3,02
87_C	bouwplan 19	7,50	-3,34	-6,36	-13,59	-3,02
19_C	bouwplan 4	7,50	-3,47	-6,44	-13,71	-3,13
176_B	bouwplan 46	4,50	-3,48	-6,46	-13,72	-3,14
23_C	bouwplan 4	7,50	-3,48	-6,44	-13,72	-3,14
106_B	bouwplan 25	4,50	-3,49	-6,53	-13,75	-3,17
29_B	bouwplan 6	4,50	-3,50	-6,51	-13,75	-3,17
36_B	bouwplan 7	4,50	-3,50	-6,50	-13,75	-3,17
205_C	bouwplan 55	7,50	-3,50	-6,52	-13,75	-3,18
52_C	bouwplan 11	7,50	-3,53	-6,45	-13,77	-3,18
203_A	bouwplan 55	1,50	-3,55	-6,53	-13,80	-3,22
82_C	bouwplan 18	7,50	-3,54	-6,58	-13,79	-3,22
84_C	bouwplan 18	7,50	-3,55	-6,55	-13,79	-3,22
102_A	bouwplan 24	1,50	-3,58	-6,53	-13,82	-3,24
163_A	bouwplan 42	1,50	-3,61	-6,57	-13,85	-3,27
28_B	bouwplan 5	4,50	-3,61	-6,60	-13,85	-3,28
201_C	bouwplan 54	7,50	-3,61	-6,64	-13,86	-3,29
59_A	bouwplan 13	1,50	-3,66	-6,60	-13,90	-3,31
62_C	bouwplan 14	7,50	-3,63	-6,65	-13,88	-3,31
18_B	bouwplan 3	4,50	-3,67	-6,62	-13,91	-3,33
70_A	bouwplan 15	1,50	-3,72	-6,67	-13,96	-3,38
82_B	bouwplan 18	4,50	-3,71	-6,72	-13,96	-3,38
85_A	bouwplan 19	1,50	-3,72	-6,70	-13,96	-3,38
122_A	bouwplan 31	1,50	-3,74	-6,66	-13,98	-3,39
41_A	bouwplan 9	1,50	-3,72	-6,72	-13,97	-3,39
27_C	bouwplan 5	7,50	-3,74	-6,70	-13,98	-3,40
41_B	bouwplan 9	4,50	-3,76	-6,78	-14,01	-3,44
68_A	bouwplan 15	1,50	-3,80	-6,74	-14,04	-3,45
13_C	bouwplan 2	7,50	-3,81	-6,79	-14,06	-3,48
92_B	bouwplan 20	4,50	-3,83	-6,85	-14,08	-3,51
27_A	bouwplan 5	1,50	-3,87	-6,81	-14,11	-3,52
55_A	bouwplan 12	1,50	-3,88	-6,83	-14,12	-3,54
186_A	bouwplan 50	1,50	-3,90	-6,85	-14,14	-3,56
77_C	bouwplan 17	7,50	-3,95	-6,94	-14,19	-3,62
201_B	bouwplan 54	4,50	-4,03	-7,02	-14,27	-3,70
24_C	bouwplan 4	7,50	-4,04	-7,01	-14,28	-3,70
205_B	bouwplan 55	4,50	-4,06	-7,05	-14,31	-3,73
40_B	bouwplan 8	4,50	-4,05	-7,08	-14,30	-3,73
76_B	bouwplan 16	4,50	-4,08	-7,06	-14,33	-3,75
99_A	bouwplan 24	1,50	-4,10	-7,07	-14,34	-3,76
78_A	bouwplan 17	1,50	-4,14	-7,11	-14,38	-3,80
100_A	bouwplan 24	1,50	-4,16	-7,11	-14,40	-3,82
103_D	bouwplan 24	10,50	-4,14	-7,17	-14,39	-3,82
108_C	bouwplan 26	7,50	-4,14	-7,19	-14,39	-3,82
71_A	bouwplan 15	1,50	-4,17	-7,17	-14,42	-3,84
103_B	bouwplan 24	4,50	-4,19	-7,19	-14,44	-3,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_A	bouwplan 22	1,50	-4,19	-7,17	-14,44	-3,86
88_A	bouwplan 19	1,50	-4,22	-7,22	-14,47	-3,89
90_B	bouwplan 20	4,50	-4,23	-7,26	-14,48	-3,91
19_B	bouwplan 4	4,50	-4,27	-7,22	-14,51	-3,93
102_F	bouwplan 24	16,50	-4,34	-7,37	-14,59	-4,02
187_C	bouwplan 50	7,50	-4,40	-7,39	-14,65	-4,07
17_D	bouwplan 3	10,50	-4,41	-7,41	-14,66	-4,08
23_B	bouwplan 4	4,50	-4,44	-7,39	-14,68	-4,10
102_E	bouwplan 24	13,50	-4,45	-7,48	-14,70	-4,13
54_B	bouwplan 12	4,50	-4,49	-7,41	-14,72	-4,13
106_A	bouwplan 25	1,50	-4,48	-7,45	-14,72	-4,14
101_F	bouwplan 24	16,50	-4,47	-7,50	-14,72	-4,15
108_B	bouwplan 26	4,50	-4,49	-7,50	-14,74	-4,16
173_A	bouwplan 45	1,50	-4,51	-7,48	-14,75	-4,17
176_A	bouwplan 46	1,50	-4,58	-7,56	-14,83	-4,25
101_E	bouwplan 24	13,50	-4,58	-7,61	-14,83	-4,26
46_B	bouwplan 10	4,50	-4,64	-7,64	-14,88	-4,31
13_B	bouwplan 2	4,50	-4,72	-7,68	-14,96	-4,38
81_C	bouwplan 18	7,50	-4,74	-7,73	-14,99	-4,41
36_C	bouwplan 7	7,50	-4,74	-7,76	-14,99	-4,42
62_B	bouwplan 14	4,50	-4,76	-7,75	-15,00	-4,43
46_C	bouwplan 10	7,50	-4,78	-7,77	-15,02	-4,45
24_B	bouwplan 4	4,50	-4,80	-7,75	-15,04	-4,46
187_B	bouwplan 50	4,50	-4,83	-7,81	-15,07	-4,49
74_A	bouwplan 16	1,50	-4,82	-7,81	-15,07	-4,49
92_A	bouwplan 20	1,50	-4,82	-7,83	-15,07	-4,49
12_B	bouwplan 2	4,50	-4,91	-7,83	-15,14	-4,55
58_A	bouwplan 13	1,50	-4,96	-7,90	-15,20	-4,61
77_A	bouwplan 17	1,50	-4,99	-7,93	-15,23	-4,64
197_B	bouwplan 53	4,50	-5,06	-8,03	-15,30	-4,72
61_A	bouwplan 14	1,50	-5,05	-8,03	-15,30	-4,72
17_C	bouwplan 3	7,50	-5,06	-8,08	-15,31	-4,74
81_B	bouwplan 18	4,50	-5,12	-8,09	-15,36	-4,78
188_A	bouwplan 50	1,50	-5,14	-8,12	-15,39	-4,81
34_C	bouwplan 7	7,50	-5,15	-8,16	-15,40	-4,82
29_A	bouwplan 6	1,50	-5,20	-8,19	-15,45	-4,87
44_B	bouwplan 9	4,50	-5,22	-8,20	-15,47	-4,89
67_A	bouwplan 15	1,50	-5,22	-8,22	-15,47	-4,89
25_B	bouwplan 5	4,50	-5,22	-8,27	-15,48	-4,91
86_A	bouwplan 19	1,50	-5,27	-8,26	-15,52	-4,94
98_C	bouwplan 23	7,50	-5,26	-8,30	-15,51	-4,94
52_B	bouwplan 11	4,50	-5,35	-8,31	-15,59	-5,01
105_C	bouwplan 25	7,50	-5,36	-8,39	-15,61	-5,04
77_B	bouwplan 17	4,50	-5,38	-8,37	-15,62	-5,05
187_A	bouwplan 50	1,50	-5,43	-8,39	-15,67	-5,09
189_A	bouwplan 51	1,50	-5,45	-8,42	-15,70	-5,11
105_B	bouwplan 25	4,50	-5,49	-8,49	-15,73	-5,16
76_A	bouwplan 16	1,50	-5,52	-8,47	-15,76	-5,18
25_C	bouwplan 5	7,50	-5,55	-8,62	-15,81	-5,24
100_B	bouwplan 24	4,50	-5,60	-8,59	-15,85	-5,27
108_A	bouwplan 26	1,50	-5,61	-8,57	-15,85	-5,27
31_B	bouwplan 6	4,50	-5,65	-8,61	-15,89	-5,31
36_A	bouwplan 7	1,50	-5,65	-8,63	-15,90	-5,32
90_A	bouwplan 20	1,50	-5,66	-8,63	-15,90	-5,32
56_C	bouwplan 12	7,50	-5,67	-8,69	-15,92	-5,35
28_A	bouwplan 5	1,50	-5,71	-8,70	-15,95	-5,38
109_C	bouwplan 26	7,50	-5,72	-8,78	-15,98	-5,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
201_A	bouwplan	54	1,50	-5,76	-8,73	-16,01	-5,42
56_A	bouwplan	12	1,50	-5,83	-8,84	-16,08	-5,50
191_C	bouwplan	51	7,50	-5,92	-8,96	-16,17	-5,60
109_B	bouwplan	26	4,50	-5,93	-8,95	-16,18	-5,61
56_B	bouwplan	12	4,50	-5,97	-8,99	-16,22	-5,65
45_B	bouwplan	10	4,50	-6,05	-9,06	-16,30	-5,72
62_A	bouwplan	14	1,50	-6,07	-9,05	-16,31	-5,73
98_B	bouwplan	23	4,50	-6,07	-9,08	-16,32	-5,74
82_A	bouwplan	18	1,50	-6,09	-9,08	-16,33	-5,76
190_A	bouwplan	51	1,50	-6,13	-9,10	-16,37	-5,79
46_A	bouwplan	10	1,50	-6,13	-9,14	-16,38	-5,80
94_C	bouwplan	21	7,50	-6,13	-9,16	-16,38	-5,81
80_B	bouwplan	17	4,50	-6,26	-9,24	-16,50	-5,92
23_A	bouwplan	4	1,50	-6,34	-9,28	-16,58	-5,99
19_A	bouwplan	4	1,50	-6,36	-9,34	-16,61	-6,03
18_A	bouwplan	3	1,50	-6,39	-9,38	-16,63	-6,06
93_A	bouwplan	21	1,50	-6,43	-9,41	-16,67	-6,09
34_B	bouwplan	7	4,50	-6,43	-9,44	-16,68	-6,10
52_A	bouwplan	11	1,50	-6,49	-9,46	-16,73	-6,15
93_B	bouwplan	21	4,50	-6,47	-9,50	-16,72	-6,15
205_A	bouwplan	55	1,50	-6,51	-9,47	-16,75	-6,17
48_C	bouwplan	10	7,50	-6,53	-9,55	-16,78	-6,21
45_A	bouwplan	10	1,50	-6,61	-9,59	-16,85	-6,27
6_D	bouwplan	1	10,50	-6,60	-9,66	-16,85	-6,29
13_A	bouwplan	2	1,50	-6,63	-9,63	-16,88	-6,30
197_A	bouwplan	53	1,50	-6,66	-9,59	-16,90	-6,31
40_A	bouwplan	8	1,50	-6,65	-9,67	-16,90	-6,33
45_C	bouwplan	10	7,50	-6,67	-9,67	-16,92	-6,34
84_B	bouwplan	18	4,50	-6,68	-9,66	-16,92	-6,34
43_B	bouwplan	9	4,50	-6,69	-9,70	-16,93	-6,36
54_A	bouwplan	12	1,50	-6,74	-9,66	-16,97	-6,38
191_B	bouwplan	51	4,50	-6,71	-9,73	-16,96	-6,39
21_D	bouwplan	4	10,50	-6,78	-9,83	-17,03	-6,46
48_B	bouwplan	10	4,50	-6,86	-9,84	-17,11	-6,53
17_B	bouwplan	3	4,50	-6,91	-9,93	-17,16	-6,59
191_A	bouwplan	51	1,50	-6,93	-9,89	-17,17	-6,59
109_A	bouwplan	26	1,50	-7,02	-9,99	-17,26	-6,68
24_A	bouwplan	4	1,50	-7,02	-9,97	-17,26	-6,68
38_C	bouwplan	8	7,50	-7,04	-10,09	-17,30	-6,73
60_B	bouwplan	13	4,50	-7,12	-10,12	-17,36	-6,79
105_A	bouwplan	25	1,50	-7,16	-10,11	-17,40	-6,82
6_C	bouwplan	1	7,50	-7,14	-10,19	-17,39	-6,82
44_A	bouwplan	9	1,50	-7,19	-10,17	-17,43	-6,85
38_B	bouwplan	8	4,50	-7,25	-10,27	-17,50	-6,93
12_A	bouwplan	2	1,50	-7,27	-10,27	-17,52	-6,94
47_B	bouwplan	10	4,50	-7,37	-10,30	-17,60	-7,02
89_C	bouwplan	20	7,50	-7,32	-10,41	-17,58	-7,02
98_A	bouwplan	23	1,50	-7,44	-10,40	-17,68	-7,10
31_A	bouwplan	6	1,50	-7,50	-10,43	-17,74	-7,15
14_D	bouwplan	2	10,50	-7,48	-10,52	-17,73	-7,16
48_A	bouwplan	10	1,50	-7,54	-10,52	-17,78	-7,20
51_C	bouwplan	11	7,50	-7,54	-10,57	-17,79	-7,22
34_A	bouwplan	7	1,50	-7,57	-10,57	-17,82	-7,24
21_C	bouwplan	4	7,50	-7,59	-10,65	-17,84	-7,28
170_B	bouwplan	44	4,50	-7,62	-10,63	-17,87	-7,29
5_D	bouwplan	1	10,50	-7,75	-10,79	-18,00	-7,43
6_B	bouwplan	1	4,50	-7,78	-10,81	-18,03	-7,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
89_B	bouwplan 20	4,50	-7,83	-10,89	-18,09	-7,52
43_A	bouwplan 9	1,50	-7,92	-10,92	-18,17	-7,59
33_C	bouwplan 7	7,50	-7,92	-10,94	-18,17	-7,60
90_C	bouwplan 20	7,50	-7,95	-10,99	-18,20	-7,63
3_D	bouwplan 1	10,50	-8,05	-11,10	-18,30	-7,73
60_C	bouwplan 13	7,50	-8,09	-11,12	-18,35	-7,77
94_B	bouwplan 21	4,50	-8,11	-11,09	-18,35	-7,77
103_E	bouwplan 24	13,50	-8,12	-11,21	-18,38	-7,82
7_B	bouwplan 1	4,50	-8,18	-11,11	-18,42	-7,83
85_B	bouwplan 19	4,50	-8,16	-11,17	-18,41	-7,83
200_C	bouwplan 54	7,50	-8,15	-11,21	-18,40	-7,84
200_B	bouwplan 54	4,50	-8,19	-11,18	-18,43	-7,86
14_C	bouwplan 2	7,50	-8,24	-11,27	-18,49	-7,92
51_B	bouwplan 11	4,50	-8,25	-11,27	-18,50	-7,93
103_A	bouwplan 24	1,50	-8,40	-11,36	-18,65	-8,06
198_C	bouwplan 53	7,50	-8,42	-11,43	-18,67	-8,09
17_A	bouwplan 3	1,50	-8,43	-11,43	-18,68	-8,10
5_C	bouwplan 1	7,50	-8,45	-11,48	-18,70	-8,13
84_A	bouwplan 18	1,50	-8,50	-11,45	-18,74	-8,16
60_A	bouwplan 13	1,50	-8,53	-11,52	-18,77	-8,20
100_C	bouwplan 24	7,50	-8,54	-11,57	-18,80	-8,22
208_A	bouwplan 56	1,50	-8,58	-11,60	-18,83	-8,26
93_C	bouwplan 21	7,50	-8,65	-11,72	-18,90	-8,34
25_A	bouwplan 5	1,50	-8,68	-11,70	-18,93	-8,36
37_C	bouwplan 8	7,50	-8,68	-11,70	-18,93	-8,36
38_A	bouwplan 8	1,50	-8,69	-11,70	-18,94	-8,36
85_C	bouwplan 19	7,50	-8,72	-11,73	-18,97	-8,39
7_D	bouwplan 1	10,50	-8,80	-11,84	-19,05	-8,48
14_B	bouwplan 2	4,50	-8,88	-11,89	-19,13	-8,55
47_A	bouwplan 10	1,50	-8,94	-11,89	-19,18	-8,60
80_A	bouwplan 17	1,50	-8,94	-11,89	-19,18	-8,60
40_C	bouwplan 8	7,50	-9,03	-12,06	-19,28	-8,71
47_C	bouwplan 10	7,50	-9,06	-12,09	-19,31	-8,74
51_A	bouwplan 11	1,50	-9,10	-12,11	-19,35	-8,77
30_C	bouwplan 6	7,50	-9,12	-12,15	-19,38	-8,80
170_A	bouwplan 44	1,50	-9,18	-12,15	-19,42	-8,84
5_B	bouwplan 1	4,50	-9,18	-12,19	-19,43	-8,85
42_B	bouwplan 9	4,50	-9,28	-12,28	-19,53	-8,95
198_B	bouwplan 53	4,50	-9,35	-12,38	-19,60	-9,03
7_C	bouwplan 1	7,50	-9,35	-12,39	-19,61	-9,03
21_B	bouwplan 4	4,50	-9,38	-12,40	-19,63	-9,06
37_B	bouwplan 8	4,50	-9,49	-12,50	-19,74	-9,16
89_A	bouwplan 20	1,50	-9,58	-12,63	-19,83	-9,26
30_B	bouwplan 6	4,50	-9,81	-12,83	-20,06	-9,49
7_A	bouwplan 1	1,50	-9,89	-12,84	-20,13	-9,55
14_A	bouwplan 2	1,50	-10,12	-13,13	-20,37	-9,79
42_A	bouwplan 9	1,50	-10,14	-13,11	-20,38	-9,80
42_C	bouwplan 9	7,50	-10,13	-13,14	-20,38	-9,80
44_C	bouwplan 9	7,50	-10,17	-13,19	-20,42	-9,85
6_A	bouwplan 1	1,50	-10,17	-13,19	-20,42	-9,85
37_A	bouwplan 8	1,50	-10,29	-13,29	-20,54	-9,96
198_A	bouwplan 53	1,50	-10,33	-13,32	-20,57	-10,00
200_A	bouwplan 54	1,50	-10,37	-13,37	-20,62	-10,04
5_A	bouwplan 1	1,50	-10,42	-13,44	-20,67	-10,10
41_C	bouwplan 9	7,50	-10,60	-13,59	-20,85	-10,27
209_A	bouwplan 56	1,50	-10,62	-13,63	-20,87	-10,29
30_A	bouwplan 6	1,50	-10,74	-13,74	-20,99	-10,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
94_A	bouwplan 21	1,50	-10,92	-13,88	-21,16	-10,58
104_C	bouwplan 25	7,50	-10,95	-13,99	-21,20	-10,63
104_B	bouwplan 25	4,50	-11,21	-14,23	-21,46	-10,89
43_C	bouwplan 9	7,50	-11,21	-14,23	-21,46	-10,89
53_B	bouwplan 12	4,50	-11,46	-14,47	-21,71	-11,13
3_C	bouwplan 1	7,50	-11,67	-14,69	-21,92	-11,35
100_D	bouwplan 24	10,50	-11,80	-14,85	-22,06	-11,49
35_C	bouwplan 7	7,50	-11,84	-14,77	-22,08	-11,49
104_A	bouwplan 25	1,50	-12,06	-15,02	-22,30	-11,72
39_B	bouwplan 8	4,50	-12,08	-14,98	-22,31	-11,72
15_B	bouwplan 3	4,50	-12,13	-15,11	-22,38	-11,80
119_C	bouwplan 31	7,50	-12,31	-15,05	-22,52	-11,90
57_B	bouwplan 13	4,50	-12,36	-15,26	-22,60	-12,00
1_B	bouwplan 1	4,50	-12,68	-15,60	-22,91	-12,32
171_C	bouwplan 44	7,50	-12,72	-15,81	-22,98	-12,42
53_A	bouwplan 12	1,50	-12,75	-15,73	-23,00	-12,42
35_B	bouwplan 7	4,50	-12,84	-15,78	-23,08	-12,49
171_B	bouwplan 44	4,50	-13,09	-16,16	-23,35	-12,78
49_B	bouwplan 11	4,50	-13,26	-16,12	-23,48	-12,89
49_A	bouwplan 11	1,50	-13,70	-16,56	-23,93	-13,33
3_B	bouwplan 1	4,50	-13,86	-16,84	-24,10	-13,52
57_A	bouwplan 13	1,50	-13,93	-16,84	-24,17	-13,58
66_B	bouwplan 14	4,50	-13,89	-16,95	-24,15	-13,58
171_A	bouwplan 44	1,50	-13,93	-16,96	-24,19	-13,61
73_C	bouwplan 16	7,50	-14,03	-16,78	-24,24	-13,63
206_C	bouwplan 55	7,50	-13,98	-17,05	-24,24	-13,67
15_A	bouwplan 3	1,50	-14,12	-17,12	-24,37	-13,79
39_A	bouwplan 8	1,50	-14,23	-17,13	-24,46	-13,87
206_B	bouwplan 55	4,50	-14,22	-17,26	-24,47	-13,90
66_D	bouwplan 14	10,50	-14,43	-17,52	-24,69	-14,13
35_A	bouwplan 7	1,50	-14,59	-17,53	-24,83	-14,24
66_A	bouwplan 14	1,50	-14,77	-17,82	-25,02	-14,45
1_A	bouwplan 1	1,50	-14,93	-17,90	-25,18	-14,59
3_A	bouwplan 1	1,50	-14,98	-17,94	-25,23	-14,64
66_C	bouwplan 14	7,50	-14,95	-18,03	-25,21	-14,64
39_C	bouwplan 8	7,50	-14,95	-18,04	-25,21	-14,65
206_A	bouwplan 55	1,50	-15,04	-18,03	-25,29	-14,71
21_A	bouwplan 4	1,50	-16,72	-19,66	-26,96	-16,37
73_B	bouwplan 16	4,50	-17,93	-20,68	-28,14	-17,53
53_C	bouwplan 12	7,50	-18,38	-21,12	-28,59	-17,97
73_A	bouwplan 16	1,50	-18,54	-21,28	-28,75	-18,13
107_C	bouwplan 26	7,50	-18,70	-21,75	-28,95	-18,38
107_B	bouwplan 26	4,50	-18,87	-21,91	-29,12	-18,55
107_A	bouwplan 26	1,50	-19,54	-22,54	-29,79	-19,21
119_B	bouwplan 31	4,50	-19,65	-22,39	-29,86	-19,24
8_B	bouwplan 2	4,50	-20,38	-23,42	-30,63	-20,06
119_A	bouwplan 31	1,50	-21,19	-23,93	-31,40	-20,78
20_B	bouwplan 4	4,50	-21,92	-24,99	-32,17	-21,61
8_A	bouwplan 2	1,50	-22,15	-25,20	-32,40	-21,83
15_C	bouwplan 3	7,50	-22,64	-25,74	-32,90	-22,34
20_A	bouwplan 4	1,50	-23,18	-26,22	-33,43	-22,86
49_C	bouwplan 11	7,50	-23,34	-26,43	-33,60	-23,04
170_C	bouwplan 44	7,50	-23,65	-26,75	-33,91	-23,35
10_B	bouwplan 2	4,50	-33,87	-36,62	-44,08	-33,47
10_A	bouwplan 2	1,50	-35,28	-38,02	-45,49	-34,87
1_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
1_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Deken Quodbachlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
10_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
20_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
20_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
26_A	bouwplan 5	1,50	--	--	--	--
26_B	bouwplan 5	4,50	--	--	--	--
26_C	bouwplan 5	7,50	--	--	--	--
31_C	bouwplan 6	7,50	--	--	--	--
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
50_A	bouwplan 11	1,50	--	--	--	--
50_B	bouwplan 11	4,50	--	--	--	--
50_C	bouwplan 11	7,50	--	--	--	--
57_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--
72_A	bouwplan 15	1,50	--	--	--	--
72_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
72_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
72_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
8_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
8_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--
97_B	bouwplan 23	4,50	--	--	--	--
97_C	bouwplan 23	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
58_A	bouwplan 13	1,50	43,67	40,92	33,46	44,07
58_B	bouwplan 13	4,50	43,63	40,87	33,41	44,03
58_C	bouwplan 13	7,50	43,01	40,26	32,80	43,41
19_B	bouwplan 4	4,50	42,86	40,11	32,65	43,26
6_B	bouwplan 1	4,50	42,78	40,01	32,56	43,18
14_B	bouwplan 2	4,50	42,68	39,92	32,46	43,08
19_A	bouwplan 4	1,50	42,45	39,70	32,24	42,85
6_C	bouwplan 1	7,50	42,44	39,69	32,23	42,84
14_C	bouwplan 2	7,50	42,39	39,63	32,17	42,79
19_C	bouwplan 4	7,50	42,34	39,58	32,12	42,74
6_A	bouwplan 1	1,50	42,20	39,44	31,99	42,60
14_D	bouwplan 2	10,50	41,90	39,14	31,69	42,30
6_D	bouwplan 1	10,50	41,90	39,15	31,69	42,30
14_A	bouwplan 2	1,50	41,85	39,10	31,64	42,25
19_D	bouwplan 4	10,50	41,61	38,85	31,39	42,01
26_B	bouwplan 5	4,50	40,68	37,93	30,47	41,08
26_C	bouwplan 5	7,50	40,47	37,72	30,26	40,87
26_A	bouwplan 5	1,50	40,29	37,54	30,08	40,69
20_C	bouwplan 4	7,50	38,08	35,33	27,87	38,48
20_B	bouwplan 4	4,50	38,07	35,32	27,86	38,47
20_D	bouwplan 4	10,50	37,91	35,16	27,70	38,31
13_C	bouwplan 2	7,50	37,70	34,94	27,48	38,10
13_D	bouwplan 2	10,50	37,65	34,90	27,44	38,05
5_B	bouwplan 1	4,50	37,63	34,88	27,42	38,03
13_B	bouwplan 2	4,50	37,56	34,81	27,35	37,96
7_C	bouwplan 1	7,50	37,53	34,77	27,31	37,93
5_C	bouwplan 1	7,50	37,51	34,75	27,30	37,91
7_D	bouwplan 1	10,50	37,44	34,69	27,23	37,84
7_B	bouwplan 1	4,50	37,39	34,63	27,17	37,79
5_D	bouwplan 1	10,50	37,21	34,45	26,99	37,61
8_B	bouwplan 2	4,50	37,20	34,45	26,99	37,60
8_C	bouwplan 2	7,50	37,18	34,42	26,97	37,58
20_A	bouwplan 4	1,50	37,17	34,42	26,96	37,57
17_C	bouwplan 3	7,50	37,11	34,36	26,90	37,51
17_D	bouwplan 3	10,50	37,09	34,34	26,88	37,49
8_D	bouwplan 2	10,50	36,97	34,22	26,76	37,37
18_D	bouwplan 3	10,50	36,90	34,14	26,68	37,30
17_B	bouwplan 3	4,50	36,87	34,12	26,66	37,27
18_C	bouwplan 3	7,50	36,84	34,09	26,63	37,24
25_B	bouwplan 5	4,50	36,72	33,97	26,51	37,12
25_C	bouwplan 5	7,50	36,64	33,89	26,43	37,04
57_C	bouwplan 13	7,50	36,64	33,88	26,42	37,04
57_B	bouwplan 13	4,50	36,52	33,77	26,31	36,92
18_B	bouwplan 3	4,50	36,33	33,57	26,11	36,73
25_A	bouwplan 5	1,50	36,20	33,45	25,98	36,60
5_A	bouwplan 1	1,50	36,08	33,32	25,87	36,48
57_A	bouwplan 13	1,50	35,41	32,66	25,20	35,81
13_A	bouwplan 2	1,50	34,86	32,11	24,65	35,26
8_A	bouwplan 2	1,50	34,75	32,00	24,54	35,15
17_A	bouwplan 3	1,50	34,72	31,97	24,51	35,12
59_C	bouwplan 13	7,50	34,49	31,74	24,28	34,89
59_B	bouwplan 13	4,50	34,41	31,66	24,19	34,81
7_A	bouwplan 1	1,50	34,12	31,37	23,91	34,52
24_B	bouwplan 4	4,50	33,41	30,66	23,19	33,81
24_C	bouwplan 4	7,50	33,37	30,62	23,16	33,77
27_B	bouwplan 5	4,50	33,30	30,55	23,09	33,70
27_C	bouwplan 5	7,50	33,13	30,37	22,91	33,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
59_A	bouwplan 13	1,50	33,13	30,38	22,92	33,53
12_D	bouwplan 2	10,50	32,95	30,20	22,74	33,35
27_A	bouwplan 5	1,50	32,95	30,20	22,74	33,35
12_C	bouwplan 2	7,50	32,81	30,06	22,60	33,21
24_D	bouwplan 4	10,50	32,70	29,94	22,48	33,10
24_A	bouwplan 4	1,50	32,67	29,92	22,46	33,07
15_D	bouwplan 3	10,50	32,48	29,72	22,26	32,88
15_C	bouwplan 3	7,50	32,41	29,66	22,20	32,81
12_B	bouwplan 2	4,50	32,24	29,49	22,03	32,64
15_B	bouwplan 3	4,50	32,04	29,29	21,83	32,44
54_C	bouwplan 12	7,50	31,57	28,82	21,36	31,97
54_B	bouwplan 12	4,50	31,11	28,36	20,90	31,51
1_C	bouwplan 1	7,50	30,79	28,03	20,58	31,19
1_B	bouwplan 1	4,50	30,61	27,86	20,40	31,01
1_D	bouwplan 1	10,50	30,51	27,75	20,30	30,91
54_A	bouwplan 12	1,50	29,30	26,55	19,09	29,70
15_A	bouwplan 3	1,50	29,23	26,48	19,02	29,63
53_C	bouwplan 12	7,50	29,17	26,42	18,96	29,57
12_A	bouwplan 2	1,50	28,53	25,78	18,32	28,93
18_A	bouwplan 3	1,50	28,46	25,71	18,25	28,86
1_A	bouwplan 1	1,50	28,12	25,37	17,91	28,52
53_B	bouwplan 12	4,50	28,07	25,32	17,86	28,47
53_A	bouwplan 12	1,50	26,65	23,90	16,44	27,05
31_C	bouwplan 6	7,50	26,54	23,79	16,33	26,94
31_B	bouwplan 6	4,50	25,83	23,07	15,61	26,23
32_C	bouwplan 6	7,50	24,88	22,13	14,67	25,28
32_B	bouwplan 6	4,50	24,26	21,51	14,05	24,66
31_A	bouwplan 6	1,50	24,08	21,33	13,87	24,48
49_C	bouwplan 11	7,50	22,74	19,99	12,53	23,14
55_C	bouwplan 12	7,50	22,74	19,99	12,53	23,14
23_B	bouwplan 4	4,50	22,71	19,96	12,50	23,11
32_A	bouwplan 6	1,50	22,57	19,82	12,36	22,97
50_C	bouwplan 11	7,50	22,45	19,69	12,23	22,85
23_C	bouwplan 4	7,50	21,85	19,10	11,64	22,25
23_D	bouwplan 4	10,50	21,84	19,09	11,62	22,24
55_B	bouwplan 12	4,50	21,82	19,07	11,61	22,22
49_B	bouwplan 11	4,50	21,59	18,84	11,38	21,99
60_C	bouwplan 13	7,50	21,28	18,53	11,07	21,68
50_B	bouwplan 11	4,50	21,15	18,40	10,94	21,55
36_C	bouwplan 7	7,50	20,61	17,85	10,39	21,01
30_C	bouwplan 6	7,50	20,60	17,85	10,39	21,00
49_A	bouwplan 11	1,50	20,55	17,79	10,34	20,95
55_A	bouwplan 12	1,50	20,30	17,55	10,09	20,70
23_A	bouwplan 4	1,50	20,21	17,46	9,99	20,61
50_A	bouwplan 11	1,50	19,95	17,20	9,74	20,35
60_B	bouwplan 13	4,50	19,73	16,98	9,52	20,13
36_B	bouwplan 7	4,50	19,56	16,80	9,34	19,96
30_B	bouwplan 6	4,50	19,52	16,77	9,31	19,92
35_C	bouwplan 7	7,50	19,50	16,74	9,28	19,90
35_B	bouwplan 7	4,50	18,60	15,85	8,39	19,00
36_A	bouwplan 7	1,50	18,55	15,80	8,34	18,95
21_D	bouwplan 4	10,50	18,49	15,73	8,27	18,89
30_A	bouwplan 6	1,50	18,29	15,54	8,08	18,69
60_A	bouwplan 13	1,50	17,98	15,23	7,76	18,38
21_C	bouwplan 4	7,50	17,78	15,03	7,57	18,18
40_C	bouwplan 8	7,50	17,71	14,95	7,49	18,11
35_A	bouwplan 7	1,50	17,65	14,90	7,44	18,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
46_C	bouwplan 10	7,50	17,63	14,88	7,42	18,03
39_C	bouwplan 8	7,50	17,01	14,25	6,79	17,41
40_B	bouwplan 8	4,50	16,82	14,07	6,61	17,22
21_B	bouwplan 4	4,50	16,79	14,04	6,57	17,19
46_B	bouwplan 10	4,50	16,32	13,56	6,10	16,72
39_B	bouwplan 8	4,50	16,18	13,42	5,96	16,58
40_A	bouwplan 8	1,50	15,98	13,22	5,76	16,38
45_C	bouwplan 10	7,50	15,86	13,10	5,65	16,26
44_C	bouwplan 9	7,50	15,69	12,93	5,47	16,09
43_C	bouwplan 9	7,50	15,50	12,74	5,29	15,90
39_A	bouwplan 8	1,50	15,39	12,64	5,18	15,79
46_A	bouwplan 10	1,50	15,34	12,59	5,13	15,74
44_B	bouwplan 9	4,50	14,97	12,22	4,76	15,37
29_C	bouwplan 6	7,50	14,72	11,97	4,51	15,12
45_B	bouwplan 10	4,50	14,68	11,93	4,47	15,08
43_B	bouwplan 9	4,50	14,62	11,87	4,41	15,02
10_D	bouwplan 2	10,50	14,29	11,52	4,08	14,69
3_D	bouwplan 1	10,50	13,99	11,22	3,77	14,39
43_A	bouwplan 9	1,50	13,89	11,13	3,68	14,29
29_B	bouwplan 6	4,50	13,79	11,04	3,58	14,19
33_C	bouwplan 7	7,50	13,70	10,94	3,48	14,10
45_A	bouwplan 10	1,50	13,70	10,95	3,49	14,10
28_C	bouwplan 5	7,50	13,62	10,86	3,41	14,02
21_A	bouwplan 4	1,50	13,58	10,83	3,37	13,98
44_A	bouwplan 9	1,50	13,49	10,74	3,28	13,89
72_D	bouwplan 15	10,50	13,26	10,50	3,04	13,66
65_D	bouwplan 14	10,50	13,19	10,43	2,98	13,59
33_B	bouwplan 7	4,50	12,75	9,99	2,54	13,15
29_A	bouwplan 6	1,50	12,73	9,98	2,52	13,13
34_C	bouwplan 7	7,50	12,73	9,98	2,52	13,13
56_C	bouwplan 12	7,50	12,49	9,74	2,28	12,89
28_B	bouwplan 5	4,50	12,33	9,57	2,11	12,73
10_C	bouwplan 2	7,50	12,32	9,55	2,10	12,72
3_C	bouwplan 1	7,50	12,05	9,28	1,83	12,45
34_B	bouwplan 7	4,50	11,87	9,12	1,66	12,27
64_D	bouwplan 14	10,50	11,76	9,00	1,54	12,16
33_A	bouwplan 7	1,50	11,68	8,93	1,47	12,08
38_C	bouwplan 8	7,50	11,60	8,84	1,39	12,00
65_C	bouwplan 14	7,50	11,59	8,84	1,38	11,99
47_C	bouwplan 10	7,50	11,58	8,82	1,37	11,98
51_C	bouwplan 11	7,50	11,55	8,79	1,34	11,95
71_D	bouwplan 15	10,50	11,50	8,74	1,29	11,90
66_D	bouwplan 14	10,50	11,45	8,69	1,24	11,85
56_B	bouwplan 12	4,50	11,37	8,62	1,16	11,77
3_B	bouwplan 1	4,50	11,05	8,30	0,84	11,45
10_B	bouwplan 2	4,50	11,04	8,28	0,83	11,44
34_A	bouwplan 7	1,50	10,98	8,23	0,77	11,38
38_B	bouwplan 8	4,50	10,77	8,02	0,56	11,17
47_B	bouwplan 10	4,50	10,65	7,90	0,44	11,05
51_B	bouwplan 11	4,50	10,47	7,72	0,26	10,87
41_C	bouwplan 9	7,50	10,03	7,28	-0,18	10,43
56_A	bouwplan 12	1,50	9,86	7,10	-0,36	10,26
47_A	bouwplan 10	1,50	9,76	7,01	-0,45	10,16
28_A	bouwplan 5	1,50	9,70	6,94	-0,52	10,10
41_B	bouwplan 9	4,50	9,59	6,83	-0,62	9,99
3_A	bouwplan 1	1,50	9,40	6,65	-0,81	9,80
51_A	bouwplan 11	1,50	9,33	6,57	-0,89	9,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
70_D	bouwplan 15	10,50	8,96	6,20	-1,25	9,36
41_A	bouwplan 9	1,50	8,85	6,10	-1,36	9,25
10_A	bouwplan 2	1,50	8,84	6,08	-1,37	9,24
65_B	bouwplan 14	4,50	8,16	5,39	-2,06	8,56
72_C	bouwplan 15	7,50	8,00	5,23	-2,21	8,40
2_A	bouwplan 1	1,50	7,65	4,89	-2,56	8,05
38_A	bouwplan 8	1,50	7,23	4,48	-2,98	7,63
70_C	bouwplan 15	7,50	7,17	4,41	-3,04	7,57
71_C	bouwplan 15	7,50	7,11	4,34	-3,11	7,51
64_C	bouwplan 14	7,50	7,08	4,32	-3,14	7,48
66_C	bouwplan 14	7,50	6,97	4,20	-3,24	7,37
85_C	bouwplan 19	7,50	6,56	3,81	-3,65	6,96
91_C	bouwplan 20	7,50	6,54	3,78	-3,68	6,94
42_C	bouwplan 9	7,50	6,47	3,71	-3,74	6,87
37_C	bouwplan 8	7,50	6,41	3,65	-3,80	6,81
42_B	bouwplan 9	4,50	5,92	3,16	-4,30	6,32
37_B	bouwplan 8	4,50	5,83	3,06	-4,39	6,23
42_A	bouwplan 9	1,50	5,22	2,47	-4,99	5,62
72_B	bouwplan 15	4,50	5,02	2,25	-5,19	5,42
86_C	bouwplan 19	7,50	5,01	2,26	-5,20	5,41
70_B	bouwplan 15	4,50	4,65	1,88	-5,57	5,05
37_A	bouwplan 8	1,50	4,55	1,79	-5,66	4,95
52_C	bouwplan 11	7,50	4,51	1,74	-5,70	4,91
64_B	bouwplan 14	4,50	4,16	1,39	-6,05	4,56
65_A	bouwplan 14	1,50	4,12	1,36	-6,09	4,52
66_B	bouwplan 14	4,50	3,81	1,04	-6,40	4,21
67_D	bouwplan 15	10,50	3,79	1,02	-6,43	4,19
87_C	bouwplan 19	7,50	3,69	0,93	-6,53	4,09
81_C	bouwplan 18	7,50	3,57	0,81	-6,65	3,97
61_D	bouwplan 14	10,50	3,50	0,73	-6,72	3,90
90_C	bouwplan 20	7,50	3,38	0,62	-6,83	3,78
82_C	bouwplan 18	7,50	3,31	0,55	-6,90	3,71
71_B	bouwplan 15	4,50	3,25	0,48	-6,96	3,65
52_B	bouwplan 11	4,50	2,92	0,16	-7,29	3,32
68_D	bouwplan 15	10,50	2,74	-0,03	-7,47	3,14
72_A	bouwplan 15	1,50	2,72	-0,05	-7,49	3,12
206_C	bouwplan 55	7,50	2,49	-0,27	-7,73	2,89
70_A	bouwplan 15	1,50	2,43	-0,33	-7,78	2,83
67_C	bouwplan 15	7,50	2,41	-0,37	-7,81	2,80
89_C	bouwplan 20	7,50	2,40	-0,36	-7,81	2,80
64_A	bouwplan 14	1,50	2,20	-0,57	-8,02	2,60
85_B	bouwplan 19	4,50	2,03	-0,72	-8,18	2,43
68_C	bouwplan 15	7,50	2,02	-0,76	-8,20	2,41
62_C	bouwplan 14	7,50	1,89	-0,89	-8,32	2,29
62_D	bouwplan 14	10,50	1,79	-0,98	-8,42	2,19
78_C	bouwplan 17	7,50	1,69	-1,07	-8,52	2,09
61_C	bouwplan 14	7,50	1,41	-1,37	-8,81	1,80
92_C	bouwplan 20	7,50	1,40	-1,36	-8,81	1,80
66_A	bouwplan 14	1,50	1,32	-1,45	-8,89	1,72
67_B	bouwplan 15	4,50	1,17	-1,60	-9,05	1,57
68_B	bouwplan 15	4,50	0,91	-1,87	-9,31	1,30
52_A	bouwplan 11	1,50	0,75	-2,01	-9,46	1,15
48_C	bouwplan 10	7,50	0,66	-2,11	-9,56	1,06
62_B	bouwplan 14	4,50	0,58	-2,20	-9,64	0,97
71_A	bouwplan 15	1,50	0,48	-2,29	-9,73	0,88
69_C	bouwplan 15	7,50	0,27	-2,51	-9,95	0,66
207_C	bouwplan 56	7,50	0,13	-2,66	-10,09	0,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_B	bouwplan 14	4,50	-0,04	-2,82	-10,26	0,35
88_C	bouwplan 19	7,50	-0,25	-3,00	-10,46	0,15
204_C	bouwplan 55	7,50	-0,65	-3,42	-10,86	-0,25
68_A	bouwplan 15	1,50	-0,67	-3,44	-10,89	-0,27
69_B	bouwplan 15	4,50	-0,83	-3,60	-11,05	-0,43
91_B	bouwplan 20	4,50	-0,86	-3,63	-11,08	-0,46
62_A	bouwplan 14	1,50	-0,88	-3,64	-11,09	-0,48
48_B	bouwplan 10	4,50	-0,89	-3,66	-11,10	-0,49
67_A	bouwplan 15	1,50	-0,93	-3,70	-11,14	-0,53
77_C	bouwplan 17	7,50	-0,94	-3,70	-11,15	-0,54
202_C	bouwplan 54	7,50	-0,94	-3,72	-11,16	-0,55
207_B	bouwplan 56	4,50	-1,00	-3,78	-11,22	-0,61
201_C	bouwplan 54	7,50	-1,04	-3,81	-11,25	-0,64
208_C	bouwplan 56	7,50	-1,07	-3,86	-11,29	-0,68
205_C	bouwplan 55	7,50	-1,53	-4,30	-11,75	-1,13
208_B	bouwplan 56	4,50	-1,80	-4,58	-12,01	-1,40
63_C	bouwplan 14	7,50	-1,89	-4,67	-12,11	-1,50
102_F	bouwplan 24	16,50	-1,99	-4,75	-12,20	-1,59
206_B	bouwplan 55	4,50	-2,18	-4,94	-12,39	-1,78
61_A	bouwplan 14	1,50	-2,17	-4,95	-12,39	-1,78
94_B	bouwplan 21	4,50	-2,24	-5,00	-12,46	-1,84
48_A	bouwplan 10	1,50	-2,37	-5,14	-12,58	-1,97
200_C	bouwplan 54	7,50	-2,50	-5,27	-12,72	-2,10
102_E	bouwplan 24	13,50	-2,54	-5,30	-12,75	-2,14
87_B	bouwplan 19	4,50	-2,55	-5,31	-12,76	-2,15
172_C	bouwplan 44	7,50	-2,80	-5,58	-13,02	-2,41
90_B	bouwplan 20	4,50	-2,84	-5,60	-13,05	-2,44
69_A	bouwplan 15	1,50	-2,90	-5,67	-13,12	-2,50
79_C	bouwplan 17	7,50	-3,08	-5,85	-13,29	-2,68
63_B	bouwplan 14	4,50	-3,28	-6,06	-13,50	-2,89
197_C	bouwplan 53	7,50	-3,41	-6,19	-13,63	-3,02
85_A	bouwplan 19	1,50	-3,80	-6,57	-14,02	-3,40
167_C	bouwplan 43	7,50	-4,01	-6,79	-14,23	-3,62
73_C	bouwplan 16	7,50	-4,02	-6,79	-14,23	-3,62
91_A	bouwplan 20	1,50	-4,06	-6,83	-14,28	-3,66
86_B	bouwplan 19	4,50	-4,13	-6,90	-14,35	-3,73
171_C	bouwplan 44	7,50	-4,23	-7,01	-14,44	-3,83
89_B	bouwplan 20	4,50	-4,26	-7,03	-14,47	-3,86
198_C	bouwplan 53	7,50	-4,30	-7,08	-14,51	-3,90
74_C	bouwplan 16	7,50	-4,44	-7,22	-14,66	-4,05
81_B	bouwplan 18	4,50	-4,47	-7,24	-14,68	-4,07
170_C	bouwplan 44	7,50	-4,48	-7,26	-14,69	-4,08
203_C	bouwplan 55	7,50	-4,48	-7,25	-14,70	-4,08
77_B	bouwplan 17	4,50	-4,58	-7,35	-14,79	-4,18
201_B	bouwplan 54	4,50	-4,65	-7,43	-14,87	-4,26
83_C	bouwplan 18	7,50	-4,75	-7,52	-14,97	-4,35
160_C	bouwplan 41	7,50	-4,77	-7,55	-14,98	-4,37
76_C	bouwplan 16	7,50	-4,86	-7,64	-15,08	-4,47
73_B	bouwplan 16	4,50	-4,89	-7,67	-15,11	-4,50
106_C	bouwplan 25	7,50	-4,94	-7,70	-15,16	-4,54
82_B	bouwplan 18	4,50	-4,98	-7,75	-15,19	-4,58
78_B	bouwplan 17	4,50	-5,06	-7,83	-15,27	-4,66
76_B	bouwplan 16	4,50	-5,14	-7,92	-15,36	-4,75
75_C	bouwplan 16	7,50	-5,20	-7,98	-15,42	-4,81
102_D	bouwplan 24	10,50	-5,22	-7,98	-15,43	-4,82
207_A	bouwplan 56	1,50	-5,21	-7,99	-15,43	-4,82
164_C	bouwplan 42	7,50	-5,22	-8,01	-15,44	-4,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
168_C	bouwplan 44	7,50	-5,31	-8,10	-15,53	-4,92
79_B	bouwplan 17	4,50	-5,31	-8,09	-15,53	-4,92
63_A	bouwplan 14	1,50	-5,37	-8,14	-15,58	-4,97
184_C	bouwplan 49	7,50	-5,43	-8,21	-15,65	-5,04
84_C	bouwplan 18	7,50	-5,46	-8,24	-15,68	-5,07
74_B	bouwplan 16	4,50	-5,49	-8,27	-15,71	-5,10
209_C	bouwplan 56	7,50	-5,54	-8,32	-15,76	-5,15
92_B	bouwplan 20	4,50	-5,58	-8,35	-15,79	-5,18
160_B	bouwplan 41	4,50	-5,69	-8,47	-15,91	-5,30
206_A	bouwplan 55	1,50	-5,81	-8,57	-16,02	-5,41
161_C	bouwplan 41	7,50	-5,81	-8,60	-16,03	-5,42
184_B	bouwplan 49	4,50	-5,88	-8,66	-16,10	-5,49
161_B	bouwplan 41	4,50	-5,89	-8,68	-16,11	-5,50
171_B	bouwplan 44	4,50	-5,94	-8,71	-16,15	-5,54
170_B	bouwplan 44	4,50	-5,97	-8,75	-16,19	-5,58
198_B	bouwplan 53	4,50	-6,00	-8,77	-16,21	-5,60
166_C	bouwplan 43	7,50	-6,03	-8,81	-16,25	-5,64
197_B	bouwplan 53	4,50	-6,11	-8,89	-16,33	-5,72
158_C	bouwplan 40	7,50	-6,15	-8,94	-16,37	-5,76
204_B	bouwplan 55	4,50	-6,15	-8,93	-16,37	-5,76
163_C	bouwplan 42	7,50	-6,20	-8,98	-16,41	-5,80
208_A	bouwplan 56	1,50	-6,19	-8,97	-16,41	-5,80
73_A	bouwplan 16	1,50	-6,23	-8,99	-16,44	-5,83
171_A	bouwplan 44	1,50	-6,24	-9,01	-16,45	-5,84
195_C	bouwplan 53	7,50	-6,25	-9,03	-16,47	-5,86
209_B	bouwplan 56	4,50	-6,30	-9,08	-16,52	-5,91
165_C	bouwplan 42	7,50	-6,34	-9,12	-16,55	-5,94
103_D	bouwplan 24	10,50	-6,41	-9,18	-16,63	-6,01
157_C	bouwplan 40	7,50	-6,44	-9,23	-16,66	-6,05
172_B	bouwplan 44	4,50	-6,45	-9,23	-16,66	-6,05
97_C	bouwplan 23	7,50	-6,46	-9,24	-16,68	-6,07
196_C	bouwplan 53	7,50	-6,48	-9,27	-16,70	-6,09
108_C	bouwplan 26	7,50	-6,49	-9,27	-16,71	-6,10
159_C	bouwplan 41	7,50	-6,56	-9,34	-16,77	-6,16
169_C	bouwplan 44	7,50	-6,57	-9,35	-16,79	-6,18
105_C	bouwplan 25	7,50	-6,62	-9,39	-16,84	-6,22
80_C	bouwplan 17	7,50	-6,63	-9,41	-16,85	-6,24
87_A	bouwplan 19	1,50	-6,69	-9,46	-16,91	-6,29
162_C	bouwplan 41	7,50	-6,74	-9,52	-16,95	-6,34
75_B	bouwplan 16	4,50	-6,74	-9,52	-16,96	-6,35
200_B	bouwplan 54	4,50	-6,77	-9,55	-16,98	-6,37
184_A	bouwplan 49	1,50	-6,81	-9,58	-17,02	-6,41
202_B	bouwplan 54	4,50	-6,93	-9,71	-17,15	-6,54
69_D	bouwplan 15	10,50	-6,96	-9,73	-17,17	-6,56
76_A	bouwplan 16	1,50	-6,96	-9,73	-17,17	-6,56
164_B	bouwplan 42	4,50	-6,98	-9,76	-17,20	-6,59
170_A	bouwplan 44	1,50	-7,05	-9,81	-17,26	-6,65
198_A	bouwplan 53	1,50	-7,08	-9,86	-17,30	-6,69
178_B	bouwplan 46	4,50	-7,12	-9,90	-17,34	-6,73
90_A	bouwplan 20	1,50	-7,13	-9,90	-17,34	-6,73
83_B	bouwplan 18	4,50	-7,27	-10,05	-17,49	-6,88
93_C	bouwplan 21	7,50	-7,28	-10,06	-17,50	-6,89
178_C	bouwplan 46	7,50	-7,30	-10,08	-17,52	-6,91
175_C	bouwplan 45	7,50	-7,31	-10,10	-17,53	-6,92
183_C	bouwplan 48	7,50	-7,32	-10,10	-17,54	-6,93
165_B	bouwplan 42	4,50	-7,33	-10,11	-17,55	-6,94
174_B	bouwplan 45	4,50	-7,36	-10,14	-17,58	-6,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
177_C	bouwplan 46	7,50	-7,40	-10,18	-17,61	-7,00	
167_B	bouwplan 43	4,50	-7,42	-10,20	-17,64	-7,03	
159_B	bouwplan 41	4,50	-7,49	-10,27	-17,70	-7,09	
176_C	bouwplan 46	7,50	-7,53	-10,32	-17,75	-7,14	
163_B	bouwplan 42	4,50	-7,57	-10,35	-17,78	-7,17	
181_C	bouwplan 47	7,50	-7,58	-10,36	-17,79	-7,18	
179_B	bouwplan 46	4,50	-7,59	-10,37	-17,81	-7,20	
195_B	bouwplan 53	4,50	-7,60	-10,37	-17,81	-7,20	
95_C	bouwplan 22	7,50	-7,59	-10,37	-17,81	-7,20	
75_A	bouwplan 16	1,50	-7,64	-10,41	-17,85	-7,24	
89_A	bouwplan 20	1,50	-7,65	-10,42	-17,86	-7,25	
205_B	bouwplan 55	4,50	-7,66	-10,44	-17,87	-7,26	
183_B	bouwplan 48	4,50	-7,70	-10,47	-17,91	-7,30	
169_B	bouwplan 44	4,50	-7,74	-10,53	-17,96	-7,35	
175_B	bouwplan 45	4,50	-7,85	-10,63	-18,07	-7,46	
81_A	bouwplan 18	1,50	-7,88	-10,65	-18,09	-7,48	
80_B	bouwplan 17	4,50	-7,88	-10,66	-18,10	-7,49	
88_B	bouwplan 19	4,50	-7,91	-10,68	-18,13	-7,51	
173_C	bouwplan 45	7,50	-7,93	-10,71	-18,14	-7,53	
168_B	bouwplan 44	4,50	-7,96	-10,74	-18,18	-7,57	
86_A	bouwplan 19	1,50	-8,00	-10,77	-18,21	-7,60	
201_A	bouwplan 54	1,50	-8,05	-10,83	-18,27	-7,66	
179_C	bouwplan 46	7,50	-8,06	-10,85	-18,28	-7,67	
192_C	bouwplan 52	7,50	-8,08	-10,87	-18,30	-7,69	
162_B	bouwplan 41	4,50	-8,13	-10,92	-18,35	-7,74	
77_A	bouwplan 17	1,50	-8,13	-10,91	-18,35	-7,74	
191_C	bouwplan 51	7,50	-8,18	-10,96	-18,40	-7,79	
84_B	bouwplan 18	4,50	-8,28	-11,05	-18,49	-7,88	
178_A	bouwplan 46	1,50	-8,28	-11,06	-18,50	-7,89	
191_B	bouwplan 51	4,50	-8,31	-11,08	-18,52	-7,91	
182_C	bouwplan 48	7,50	-8,31	-11,09	-18,53	-7,92	
102_C	bouwplan 24	7,50	-8,33	-11,11	-18,55	-7,94	
156_C	bouwplan 40	7,50	-8,35	-11,13	-18,57	-7,96	
188_C	bouwplan 50	7,50	-8,36	-11,14	-18,58	-7,97	
174_C	bouwplan 45	7,50	-8,38	-11,17	-18,60	-7,99	
182_B	bouwplan 48	4,50	-8,38	-11,16	-18,60	-7,99	
173_B	bouwplan 45	4,50	-8,42	-11,20	-18,64	-8,03	
177_B	bouwplan 46	4,50	-8,43	-11,20	-18,64	-8,03	
209_A	bouwplan 56	1,50	-8,47	-11,25	-18,69	-8,08	
179_A	bouwplan 46	1,50	-8,49	-11,26	-18,71	-8,09	
79_A	bouwplan 17	1,50	-8,51	-11,29	-18,73	-8,12	
185_C	bouwplan 49	7,50	-8,53	-11,31	-18,74	-8,13	
176_B	bouwplan 46	4,50	-8,56	-11,34	-18,78	-8,17	
94_C	bouwplan 21	7,50	-8,60	-11,38	-18,81	-8,20	
113_C	bouwplan 28	7,50	-8,69	-11,48	-18,91	-8,30	
180_B	bouwplan 47	4,50	-8,69	-11,47	-18,91	-8,30	
158_B	bouwplan 40	4,50	-8,70	-11,48	-18,92	-8,31	
63_D	bouwplan 14	10,50	-8,71	-11,50	-18,93	-8,32	
196_B	bouwplan 53	4,50	-8,74	-11,52	-18,96	-8,35	
166_B	bouwplan 43	4,50	-8,82	-11,60	-19,03	-8,42	
193_C	bouwplan 52	7,50	-8,82	-11,60	-19,03	-8,42	
92_A	bouwplan 20	1,50	-8,83	-11,60	-19,04	-8,43	
104_C	bouwplan 25	7,50	-8,85	-11,63	-19,07	-8,46	
156_B	bouwplan 40	4,50	-8,85	-11,63	-19,07	-8,46	
175_A	bouwplan 45	1,50	-8,86	-11,64	-19,08	-8,47	
182_A	bouwplan 48	1,50	-8,89	-11,66	-19,10	-8,49	
190_C	bouwplan 51	7,50	-8,94	-11,72	-19,16	-8,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
188_B	bouwplan 50	4,50	-8,97	-11,74	-19,18	-8,57
194_C	bouwplan 52	7,50	-8,96	-11,75	-19,18	-8,57
180_C	bouwplan 47	7,50	-9,09	-11,87	-19,30	-8,69
112_B	bouwplan 27	4,50	-9,14	-11,92	-19,35	-8,74
82_A	bouwplan 18	1,50	-9,13	-11,91	-19,35	-8,74
174_A	bouwplan 45	1,50	-9,20	-11,98	-19,42	-8,81
78_A	bouwplan 17	1,50	-9,21	-11,98	-19,42	-8,81
180_A	bouwplan 47	1,50	-9,23	-12,00	-19,44	-8,83
190_B	bouwplan 51	4,50	-9,23	-12,00	-19,44	-8,83
95_B	bouwplan 22	4,50	-9,35	-12,13	-19,56	-8,95
157_B	bouwplan 40	4,50	-9,36	-12,14	-19,58	-8,97
74_A	bouwplan 16	1,50	-9,36	-12,14	-19,58	-8,97
172_A	bouwplan 44	1,50	-9,38	-12,16	-19,60	-8,99
192_B	bouwplan 52	4,50	-9,39	-12,17	-19,61	-9,00
155_C	bouwplan 40	7,50	-9,51	-12,29	-19,72	-9,11
141_C	bouwplan 36	7,50	-9,51	-12,30	-19,72	-9,12
197_A	bouwplan 53	1,50	-9,70	-12,47	-19,91	-9,30
193_B	bouwplan 52	4,50	-9,71	-12,49	-19,93	-9,32
161_A	bouwplan 41	1,50	-9,76	-12,54	-19,97	-9,36
104_B	bouwplan 25	4,50	-9,78	-12,55	-19,99	-9,38
200_A	bouwplan 54	1,50	-9,80	-12,58	-20,02	-9,41
160_A	bouwplan 41	1,50	-9,85	-12,63	-20,07	-9,46
203_B	bouwplan 55	4,50	-9,88	-12,66	-20,10	-9,49
108_B	bouwplan 26	4,50	-9,92	-12,70	-20,13	-9,52
186_C	bouwplan 50	7,50	-9,92	-12,70	-20,13	-9,52
191_A	bouwplan 51	1,50	-9,94	-12,71	-20,15	-9,54
102_B	bouwplan 24	4,50	-9,97	-12,76	-20,19	-9,58
156_A	bouwplan 40	1,50	-9,98	-12,75	-20,19	-9,58
181_B	bouwplan 47	4,50	-10,04	-12,81	-20,25	-9,64
195_A	bouwplan 53	1,50	-10,08	-12,85	-20,29	-9,68
189_C	bouwplan 51	7,50	-10,10	-12,89	-20,32	-9,71
204_A	bouwplan 55	1,50	-10,14	-12,92	-20,36	-9,75
149_C	bouwplan 38	7,50	-10,17	-12,96	-20,39	-9,78
94_A	bouwplan 21	1,50	-10,18	-12,95	-20,39	-9,78
83_A	bouwplan 18	1,50	-10,21	-12,99	-20,43	-9,82
155_B	bouwplan 40	4,50	-10,22	-13,00	-20,44	-9,83
165_A	bouwplan 42	1,50	-10,23	-13,00	-20,44	-9,83
202_A	bouwplan 54	1,50	-10,28	-13,06	-20,50	-9,89
143_B	bouwplan 37	4,50	-10,31	-13,09	-20,52	-9,91
80_A	bouwplan 17	1,50	-10,30	-13,08	-20,52	-9,91
97_B	bouwplan 23	4,50	-10,34	-13,12	-20,56	-9,95
186_B	bouwplan 50	4,50	-10,37	-13,15	-20,59	-9,98
114_C	bouwplan 28	7,50	-10,42	-13,21	-20,64	-10,03
188_A	bouwplan 50	1,50	-10,44	-13,21	-20,65	-10,04
141_B	bouwplan 36	4,50	-10,45	-13,24	-20,67	-10,06
194_B	bouwplan 52	4,50	-10,45	-13,23	-20,67	-10,06
189_B	bouwplan 51	4,50	-10,47	-13,25	-20,69	-10,08
149_B	bouwplan 38	4,50	-10,49	-13,27	-20,70	-10,09
106_B	bouwplan 25	4,50	-10,60	-13,38	-20,82	-10,21
109_C	bouwplan 26	7,50	-10,61	-13,39	-20,83	-10,22
203_A	bouwplan 55	1,50	-10,65	-13,43	-20,87	-10,26
167_A	bouwplan 43	1,50	-10,72	-13,50	-20,93	-10,32
185_B	bouwplan 49	4,50	-10,75	-13,52	-20,96	-10,35
99_C	bouwplan 24	7,50	-10,75	-13,53	-20,96	-10,35
132_B	bouwplan 34	4,50	-10,80	-13,58	-21,01	-10,40
163_A	bouwplan 42	1,50	-10,83	-13,61	-21,05	-10,44
162_A	bouwplan 41	1,50	-10,91	-13,69	-21,13	-10,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
111_C	bouwplan	27	7,50	-10,96	-13,75	-21,18	-10,57
132_C	bouwplan	34	7,50	-11,02	-13,81	-21,23	-10,63
134_C	bouwplan	35	7,50	-11,06	-13,85	-21,27	-10,67
187_C	bouwplan	50	7,50	-11,08	-13,87	-21,30	-10,69
143_C	bouwplan	37	7,50	-11,11	-13,90	-21,33	-10,72
190_A	bouwplan	51	1,50	-11,12	-13,90	-21,34	-10,73
187_B	bouwplan	50	4,50	-11,14	-13,92	-21,35	-10,74
134_B	bouwplan	35	4,50	-11,18	-13,97	-21,40	-10,79
93_B	bouwplan	21	4,50	-11,21	-14,00	-21,43	-10,82
84_A	bouwplan	18	1,50	-11,26	-14,04	-21,47	-10,86
205_A	bouwplan	55	1,50	-11,29	-14,07	-21,51	-10,90
114_A	bouwplan	28	1,50	-11,33	-14,11	-21,55	-10,94
168_A	bouwplan	44	1,50	-11,35	-14,12	-21,56	-10,95
88_A	bouwplan	19	1,50	-11,38	-14,16	-21,60	-10,99
113_B	bouwplan	28	4,50	-11,43	-14,22	-21,65	-11,04
169_A	bouwplan	44	1,50	-11,44	-14,22	-21,66	-11,05
146_B	bouwplan	37	4,50	-11,46	-14,25	-21,68	-11,07
196_A	bouwplan	53	1,50	-11,46	-14,24	-21,68	-11,07
95_A	bouwplan	22	1,50	-11,49	-14,27	-21,71	-11,10
142_C	bouwplan	36	7,50	-11,54	-14,33	-21,76	-11,15
164_A	bouwplan	42	1,50	-11,55	-14,33	-21,77	-11,16
132_A	bouwplan	34	1,50	-11,56	-14,34	-21,78	-11,17
102_A	bouwplan	24	1,50	-11,58	-14,36	-21,79	-11,18
155_A	bouwplan	40	1,50	-11,57	-14,35	-21,79	-11,18
114_B	bouwplan	28	4,50	-11,59	-14,37	-21,81	-11,20
142_B	bouwplan	36	4,50	-11,60	-14,39	-21,82	-11,21
173_A	bouwplan	45	1,50	-11,64	-14,41	-21,85	-11,24
112_A	bouwplan	27	1,50	-11,66	-14,44	-21,88	-11,27
140_B	bouwplan	36	4,50	-11,66	-14,45	-21,88	-11,27
112_C	bouwplan	27	7,50	-11,70	-14,49	-21,92	-11,31
143_A	bouwplan	37	1,50	-11,73	-14,50	-21,94	-11,33
144_C	bouwplan	37	7,50	-11,85	-14,64	-22,07	-11,46
124_B	bouwplan	32	4,50	-11,87	-14,65	-22,09	-11,48
159_A	bouwplan	41	1,50	-11,91	-14,69	-22,12	-11,51
141_A	bouwplan	36	1,50	-11,93	-14,71	-22,15	-11,54
148_C	bouwplan	38	7,50	-11,95	-14,74	-22,17	-11,56
158_A	bouwplan	40	1,50	-12,01	-14,79	-22,23	-11,62
157_A	bouwplan	40	1,50	-12,10	-14,88	-22,32	-11,71
166_A	bouwplan	43	1,50	-12,12	-14,90	-22,34	-11,73
150_C	bouwplan	38	7,50	-12,14	-14,93	-22,36	-11,75
124_A	bouwplan	32	1,50	-12,19	-14,96	-22,40	-11,79
124_C	bouwplan	32	7,50	-12,22	-15,01	-22,44	-11,83
116_A	bouwplan	29	1,50	-12,25	-15,02	-22,46	-11,85
177_A	bouwplan	46	1,50	-12,26	-15,03	-22,47	-11,86
193_A	bouwplan	52	1,50	-12,26	-15,03	-22,47	-11,86
116_C	bouwplan	29	7,50	-12,28	-15,06	-22,49	-11,88
127_C	bouwplan	33	7,50	-12,30	-15,10	-22,52	-11,91
149_A	bouwplan	38	1,50	-12,32	-15,10	-22,54	-11,93
111_B	bouwplan	27	4,50	-12,40	-15,18	-22,61	-12,00
131_B	bouwplan	34	4,50	-12,41	-15,19	-22,62	-12,01
134_A	bouwplan	35	1,50	-12,40	-15,18	-22,62	-12,01
148_B	bouwplan	38	4,50	-12,47	-15,25	-22,69	-12,08
192_A	bouwplan	52	1,50	-12,48	-15,25	-22,70	-12,08
103_C	bouwplan	24	7,50	-12,50	-15,29	-22,72	-12,11
131_C	bouwplan	34	7,50	-12,52	-15,31	-22,74	-12,13
115_C	bouwplan	29	7,50	-12,60	-15,39	-22,82	-12,21
126_B	bouwplan	33	4,50	-12,61	-15,40	-22,83	-12,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
150_B	bouwplan 38	4,50	-12,64	-15,42	-22,85	-12,24
140_C	bouwplan 36	7,50	-12,65	-15,45	-22,87	-12,26
99_B	bouwplan 24	4,50	-12,66	-15,44	-22,87	-12,26
194_A	bouwplan 52	1,50	-12,72	-15,50	-22,94	-12,33
128_C	bouwplan 33	7,50	-12,73	-15,52	-22,95	-12,34
138_C	bouwplan 36	7,50	-12,73	-15,52	-22,94	-12,34
183_A	bouwplan 48	1,50	-12,77	-15,54	-22,99	-12,37
146_A	bouwplan 37	1,50	-12,80	-15,58	-23,01	-12,40
116_B	bouwplan 29	4,50	-12,87	-15,66	-23,09	-12,48
146_C	bouwplan 37	7,50	-12,92	-15,72	-23,14	-12,53
98_C	bouwplan 23	7,50	-12,93	-15,72	-23,15	-12,54
176_A	bouwplan 46	1,50	-12,97	-15,75	-23,19	-12,58
115_B	bouwplan 29	4,50	-12,99	-15,77	-23,20	-12,59
144_B	bouwplan 37	4,50	-13,00	-15,79	-23,22	-12,61
108_A	bouwplan 26	1,50	-13,11	-15,89	-23,32	-12,71
152_A	bouwplan 38	1,50	-13,11	-15,89	-23,33	-12,72
104_A	bouwplan 25	1,50	-13,15	-15,93	-23,37	-12,76
151_C	bouwplan 38	7,50	-13,19	-15,99	-23,41	-12,80
140_A	bouwplan 36	1,50	-13,27	-16,05	-23,49	-12,88
142_A	bouwplan 36	1,50	-13,30	-16,07	-23,51	-12,90
96_C	bouwplan 22	7,50	-13,36	-16,14	-23,58	-12,97
135_C	bouwplan 35	7,50	-13,43	-16,23	-23,65	-13,04
138_B	bouwplan 36	4,50	-13,44	-16,22	-23,65	-13,04
125_B	bouwplan 33	4,50	-13,46	-16,25	-23,68	-13,07
186_A	bouwplan 50	1,50	-13,53	-16,30	-23,74	-13,13
128_B	bouwplan 33	4,50	-13,56	-16,34	-23,78	-13,17
106_A	bouwplan 25	1,50	-13,57	-16,36	-23,79	-13,18
147_B	bouwplan 38	4,50	-13,57	-16,36	-23,79	-13,18
151_B	bouwplan 38	4,50	-13,57	-16,36	-23,79	-13,18
129_B	bouwplan 34	4,50	-13,68	-16,47	-23,90	-13,29
137_C	bouwplan 36	7,50	-13,70	-16,49	-23,92	-13,31
125_A	bouwplan 33	1,50	-13,71	-16,49	-23,93	-13,32
136_C	bouwplan 35	7,50	-13,72	-16,51	-23,93	-13,33
129_C	bouwplan 34	7,50	-13,75	-16,53	-23,96	-13,35
113_A	bouwplan 28	1,50	-13,76	-16,54	-23,97	-13,36
126_C	bouwplan 33	7,50	-13,79	-16,58	-24,01	-13,40
189_A	bouwplan 51	1,50	-13,89	-16,67	-24,11	-13,50
148_A	bouwplan 38	1,50	-13,94	-16,72	-24,16	-13,55
131_A	bouwplan 34	1,50	-14,00	-16,78	-24,21	-13,60
153_B	bouwplan 39	4,50	-14,04	-16,83	-24,26	-13,65
185_A	bouwplan 49	1,50	-14,09	-16,86	-24,30	-13,69
123_C	bouwplan 32	7,50	-14,11	-16,90	-24,33	-13,72
115_A	bouwplan 29	1,50	-14,15	-16,93	-24,37	-13,76
96_A	bouwplan 22	1,50	-14,28	-17,06	-24,50	-13,89
154_C	bouwplan 39	7,50	-14,30	-17,09	-24,52	-13,91
137_B	bouwplan 36	4,50	-14,34	-17,12	-24,56	-13,95
118_C	bouwplan 30	7,50	-14,36	-17,15	-24,57	-13,97
125_C	bouwplan 33	7,50	-14,36	-17,15	-24,58	-13,97
123_B	bouwplan 32	4,50	-14,42	-17,21	-24,64	-14,03
153_A	bouwplan 39	1,50	-14,43	-17,21	-24,65	-14,04
122_C	bouwplan 31	7,50	-14,44	-17,23	-24,66	-14,05
126_A	bouwplan 33	1,50	-14,51	-17,29	-24,72	-14,11
147_A	bouwplan 38	1,50	-14,52	-17,30	-24,74	-14,13
150_A	bouwplan 38	1,50	-14,72	-17,49	-24,93	-14,32
147_C	bouwplan 38	7,50	-14,85	-17,64	-25,07	-14,46
111_A	bouwplan 27	1,50	-14,87	-17,65	-25,09	-14,48
135_B	bouwplan 35	4,50	-14,92	-17,70	-25,14	-14,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
152_B	bouwplan 38	4,50	-15,04	-17,83	-25,26	-14,65
136_B	bouwplan 35	4,50	-15,10	-17,89	-25,32	-14,71
128_A	bouwplan 33	1,50	-15,15	-17,92	-25,37	-14,75
4_A	bouwplan 1	1,50	-15,15	-17,91	-25,36	-14,75
154_B	bouwplan 39	4,50	-15,17	-17,95	-25,38	-14,77
152_C	bouwplan 38	7,50	-15,19	-17,98	-25,41	-14,80
101_B	bouwplan 24	4,50	-15,22	-18,00	-25,44	-14,83
96_B	bouwplan 22	4,50	-15,24	-18,02	-25,45	-14,84
127_B	bouwplan 33	4,50	-15,25	-18,03	-25,47	-14,86
130_C	bouwplan 34	7,50	-15,25	-18,04	-25,47	-14,86
100_C	bouwplan 24	7,50	-15,28	-18,07	-25,50	-14,89
99_A	bouwplan 24	1,50	-15,35	-18,14	-25,57	-14,96
129_A	bouwplan 34	1,50	-15,36	-18,14	-25,58	-14,97
105_B	bouwplan 25	4,50	-15,53	-18,31	-25,74	-15,13
144_A	bouwplan 37	1,50	-15,52	-18,30	-25,74	-15,13
109_B	bouwplan 26	4,50	-15,57	-18,36	-25,79	-15,18
181_A	bouwplan 47	1,50	-15,64	-18,41	-25,86	-15,24
151_A	bouwplan 38	1,50	-15,65	-18,43	-25,87	-15,26
130_B	bouwplan 34	4,50	-15,72	-18,50	-25,94	-15,33
103_B	bouwplan 24	4,50	-15,82	-18,61	-26,04	-15,43
139_C	bouwplan 36	7,50	-15,94	-18,74	-26,16	-15,55
123_A	bouwplan 32	1,50	-15,98	-18,75	-26,19	-15,58
122_B	bouwplan 31	4,50	-16,05	-18,84	-26,27	-15,66
139_B	bouwplan 36	4,50	-16,10	-18,88	-26,32	-15,71
100_D	bouwplan 24	10,50	-16,23	-19,02	-26,45	-15,84
100_B	bouwplan 24	4,50	-16,30	-19,08	-26,51	-15,90
105_A	bouwplan 25	1,50	-16,30	-19,08	-26,51	-15,90
101_A	bouwplan 24	1,50	-16,31	-19,09	-26,52	-15,91
100_A	bouwplan 24	1,50	-16,33	-19,11	-26,54	-15,93
135_A	bouwplan 35	1,50	-16,50	-19,28	-26,72	-16,11
138_A	bouwplan 36	1,50	-16,70	-19,48	-26,92	-16,31
118_B	bouwplan 30	4,50	-16,90	-19,68	-27,11	-16,50
110_C	bouwplan 27	7,50	-17,02	-19,81	-27,24	-16,63
153_C	bouwplan 39	7,50	-17,23	-20,02	-27,45	-16,84
110_B	bouwplan 27	4,50	-17,27	-20,06	-27,49	-16,88
187_A	bouwplan 50	1,50	-17,31	-20,09	-27,53	-16,92
98_B	bouwplan 23	4,50	-17,31	-20,10	-27,53	-16,92
127_A	bouwplan 33	1,50	-17,49	-20,27	-27,71	-17,10
136_A	bouwplan 35	1,50	-17,52	-20,30	-27,73	-17,12
130_A	bouwplan 34	1,50	-17,62	-20,39	-27,83	-17,22
133_B	bouwplan 35	4,50	-17,68	-20,47	-27,90	-17,29
103_A	bouwplan 24	1,50	-17,75	-20,54	-27,97	-17,36
133_C	bouwplan 35	7,50	-17,90	-20,69	-28,11	-17,51
93_A	bouwplan 21	1,50	-17,96	-20,74	-28,18	-17,57
137_A	bouwplan 36	1,50	-18,11	-20,89	-28,33	-17,72
154_A	bouwplan 39	1,50	-18,15	-20,93	-28,37	-17,76
9_A	bouwplan 2	1,50	-18,38	-21,15	-28,59	-17,98
109_A	bouwplan 26	1,50	-18,59	-21,37	-28,80	-18,19
118_A	bouwplan 30	1,50	-18,76	-21,54	-28,98	-18,37
110_A	bouwplan 27	1,50	-19,19	-21,97	-29,40	-18,79
11_A	bouwplan 2	1,50	-19,23	-22,00	-29,45	-18,83
98_A	bouwplan 23	1,50	-19,63	-22,40	-29,84	-19,23
117_C	bouwplan 30	7,50	-19,72	-22,52	-29,94	-19,33
121_C	bouwplan 31	7,50	-20,10	-22,89	-30,32	-19,71
133_A	bouwplan 35	1,50	-20,16	-22,94	-30,38	-19,77
119_C	bouwplan 31	7,50	-20,67	-23,46	-30,89	-20,28
120_C	bouwplan 31	7,50	-20,73	-23,51	-30,94	-20,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Cortenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
121_B	bouwplan 31	4,50	-21,32	-24,10	-31,53	-20,92	
120_B	bouwplan 31	4,50	-22,04	-24,82	-32,26	-21,65	
121_A	bouwplan 31	1,50	-22,34	-25,12	-32,56	-21,95	
117_B	bouwplan 30	4,50	-22,65	-25,43	-32,87	-22,26	
16_D	bouwplan 3	10,50	-22,68	-25,46	-32,90	-22,29	
117_A	bouwplan 30	1,50	-22,86	-25,65	-33,08	-22,47	
16_C	bouwplan 3	7,50	-22,92	-25,70	-33,14	-22,53	
145_C	bouwplan 37	7,50	-22,96	-25,76	-33,18	-22,57	
120_A	bouwplan 31	1,50	-23,09	-25,87	-33,31	-22,70	
16_B	bouwplan 3	4,50	-23,25	-26,03	-33,47	-22,86	
22_D	bouwplan 4	10,50	-23,99	-26,77	-34,21	-23,60	
22_C	bouwplan 4	7,50	-24,25	-27,03	-34,47	-23,86	
145_B	bouwplan 37	4,50	-24,40	-27,19	-34,62	-24,01	
139_A	bouwplan 36	1,50	-24,59	-27,37	-34,80	-24,19	
22_B	bouwplan 4	4,50	-24,62	-27,39	-34,83	-24,22	
122_A	bouwplan 31	1,50	-24,65	-27,43	-34,87	-24,26	
16_A	bouwplan 3	1,50	-25,08	-27,85	-35,30	-24,68	
22_A	bouwplan 4	1,50	-26,90	-29,67	-37,12	-26,50	
97_A	bouwplan 23	1,50	-27,01	-29,80	-37,23	-26,62	
101_C	bouwplan 24	7,50	-29,51	-32,31	-39,73	-29,12	
199_C	bouwplan 54	7,50	-30,87	-33,66	-41,09	-30,48	
199_B	bouwplan 54	4,50	-31,04	-33,83	-41,25	-30,65	
145_A	bouwplan 37	1,50	-32,50	-35,28	-42,71	-32,10	
101_D	bouwplan 24	10,50	--	--	--	--	
101_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--	
101_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--	
103_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--	
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--	
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--	
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--	
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--	
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--	
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--	
119_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--	
199_A	bouwplan 54	1,50	--	--	--	--	
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--	
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--	
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--	
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--	
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--	
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--	
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--	
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	
99_D	bouwplan 24	10,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_B	bouwplan 6	4,50	47,35	44,61	37,13	47,75
37_B	bouwplan 8	4,50	47,32	44,58	37,10	47,72
33_B	bouwplan 7	4,50	47,29	44,55	37,07	47,69
41_B	bouwplan 9	4,50	47,23	44,49	37,02	47,64
41_A	bouwplan 9	1,50	47,14	44,40	36,92	47,54
32_C	bouwplan 6	7,50	47,05	44,31	36,83	47,45
33_C	bouwplan 7	7,50	47,02	44,28	36,81	47,43
37_C	bouwplan 8	7,50	46,95	44,21	36,73	47,35
37_A	bouwplan 8	1,50	46,91	44,17	36,70	47,32
32_A	bouwplan 6	1,50	46,87	44,13	36,66	47,28
24_B	bouwplan 4	4,50	46,84	44,10	36,62	47,24
33_A	bouwplan 7	1,50	46,76	44,02	36,54	47,16
41_C	bouwplan 9	7,50	46,69	43,95	36,48	47,10
24_C	bouwplan 4	7,50	46,56	43,82	36,34	46,96
24_D	bouwplan 4	10,50	46,00	43,26	35,78	46,40
24_A	bouwplan 4	1,50	45,97	43,23	35,75	46,37
27_B	bouwplan 5	4,50	45,75	43,01	35,54	46,16
27_C	bouwplan 5	7,50	45,66	42,92	35,44	46,06
27_A	bouwplan 5	1,50	44,99	42,25	34,78	45,40
29_B	bouwplan 6	4,50	44,13	41,39	33,91	44,53
29_C	bouwplan 6	7,50	43,98	41,24	33,76	44,38
34_B	bouwplan 7	4,50	43,62	40,88	33,40	44,02
19_B	bouwplan 4	4,50	43,45	40,71	33,24	43,86
29_A	bouwplan 6	1,50	43,43	40,69	33,21	43,83
19_C	bouwplan 4	7,50	43,38	40,64	33,16	43,78
34_C	bouwplan 7	7,50	43,35	40,61	33,13	43,75
19_D	bouwplan 4	10,50	43,12	40,38	32,91	43,53
23_B	bouwplan 4	4,50	43,07	40,33	32,86	43,48
23_C	bouwplan 4	7,50	43,01	40,27	32,79	43,41
34_A	bouwplan 7	1,50	43,00	40,26	32,79	43,41
38_B	bouwplan 8	4,50	42,75	40,01	32,53	43,15
23_D	bouwplan 4	10,50	42,66	39,92	32,44	43,06
38_A	bouwplan 8	1,50	42,43	39,69	32,21	42,83
38_C	bouwplan 8	7,50	42,40	39,66	32,18	42,80
23_A	bouwplan 4	1,50	42,15	39,41	31,94	42,56
19_A	bouwplan 4	1,50	41,96	39,22	31,75	42,37
31_B	bouwplan 6	4,50	41,31	38,57	31,10	41,72
31_C	bouwplan 6	7,50	41,29	38,55	31,08	41,70
40_B	bouwplan 8	4,50	41,08	38,34	30,86	41,48
40_C	bouwplan 8	7,50	40,90	38,16	30,69	41,31
40_A	bouwplan 8	1,50	40,53	37,79	30,32	40,94
31_A	bouwplan 6	1,50	40,37	37,63	30,16	40,78
36_B	bouwplan 7	4,50	40,17	37,43	29,95	40,57
36_C	bouwplan 7	7,50	40,04	37,30	29,83	40,45
36_A	bouwplan 7	1,50	39,52	36,78	29,31	39,93
44_C	bouwplan 9	7,50	37,42	34,68	27,21	37,83
44_B	bouwplan 9	4,50	36,32	33,58	26,10	36,72
42_C	bouwplan 9	7,50	36,02	33,28	25,80	36,42
42_B	bouwplan 9	4,50	35,93	33,19	25,72	36,34
42_A	bouwplan 9	1,50	35,28	32,54	25,06	35,68
26_C	bouwplan 5	7,50	34,51	31,77	24,29	34,91
26_B	bouwplan 5	4,50	34,16	31,42	23,95	34,57
28_C	bouwplan 5	7,50	33,35	30,61	23,13	33,75
28_B	bouwplan 5	4,50	33,15	30,41	22,93	33,55
44_A	bouwplan 9	1,50	33,00	30,26	22,79	33,41
26_A	bouwplan 5	1,50	32,03	29,28	21,81	32,43
48_C	bouwplan 10	7,50	31,52	28,78	21,30	31,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
28_A	bouwplan 5	1,50	30,73	27,98	20,51	31,13
17_D	bouwplan 3	10,50	30,56	27,82	20,34	30,96
48_B	bouwplan 10	4,50	30,50	27,76	20,28	30,90
17_C	bouwplan 3	7,50	30,27	27,53	20,05	30,67
47_C	bouwplan 10	7,50	29,65	26,91	19,43	30,05
18_D	bouwplan 3	10,50	29,43	26,69	19,21	29,83
17_B	bouwplan 3	4,50	29,12	26,38	18,91	29,53
18_C	bouwplan 3	7,50	28,43	25,69	18,21	28,83
47_B	bouwplan 10	4,50	28,41	25,67	18,20	28,82
48_A	bouwplan 10	1,50	27,94	25,20	17,72	28,34
51_C	bouwplan 11	7,50	27,66	24,92	17,44	28,06
12_D	bouwplan 2	10,50	27,64	24,90	17,43	28,05
13_D	bouwplan 2	10,50	27,38	24,64	17,17	27,79
18_B	bouwplan 3	4,50	27,30	24,55	17,08	27,70
46_C	bouwplan 10	7,50	27,25	24,51	17,04	27,66
55_C	bouwplan 12	7,50	27,18	24,44	16,96	27,58
22_B	bouwplan 4	4,50	27,16	24,42	16,95	27,57
22_C	bouwplan 4	7,50	27,00	24,26	16,78	27,40
46_B	bouwplan 10	4,50	26,93	24,19	16,72	27,34
12_C	bouwplan 2	7,50	26,74	24,00	16,52	27,14
22_D	bouwplan 4	10,50	26,72	23,98	16,50	27,12
13_C	bouwplan 2	7,50	26,59	23,85	16,38	27,00
51_B	bouwplan 11	4,50	26,53	23,79	16,31	26,93
17_A	bouwplan 3	1,50	26,51	23,77	16,30	26,92
59_C	bouwplan 13	7,50	26,49	23,75	16,27	26,89
22_A	bouwplan 4	1,50	26,23	23,49	16,02	26,64
55_B	bouwplan 12	4,50	26,04	23,30	15,82	26,44
58_C	bouwplan 13	7,50	25,93	23,19	15,71	26,33
12_B	bouwplan 2	4,50	25,87	23,12	15,66	26,27
13_B	bouwplan 2	4,50	25,87	23,12	15,65	26,27
47_A	bouwplan 10	1,50	25,87	23,13	15,65	26,27
59_B	bouwplan 13	4,50	25,52	22,78	15,30	25,92
50_C	bouwplan 11	7,50	25,31	22,57	15,10	25,72
54_C	bouwplan 12	7,50	25,30	22,56	15,09	25,71
58_B	bouwplan 13	4,50	25,09	22,35	14,88	25,50
39_C	bouwplan 8	7,50	24,89	22,15	14,67	25,29
52_C	bouwplan 11	7,50	24,65	21,91	14,44	25,06
46_A	bouwplan 10	1,50	24,56	21,82	14,35	24,97
51_A	bouwplan 11	1,50	24,48	21,74	14,27	24,89
55_A	bouwplan 12	1,50	24,29	21,55	14,08	24,70
50_B	bouwplan 11	4,50	24,24	21,50	14,03	24,65
54_B	bouwplan 12	4,50	24,21	21,47	13,99	24,61
14_D	bouwplan 2	10,50	23,92	21,18	13,71	24,33
59_A	bouwplan 13	1,50	23,83	21,09	13,62	24,24
39_B	bouwplan 8	4,50	23,78	21,04	13,57	24,19
58_A	bouwplan 13	1,50	23,66	20,91	13,44	24,06
13_A	bouwplan 2	1,50	23,48	20,74	13,27	23,89
52_B	bouwplan 11	4,50	23,44	20,70	13,23	23,85
14_C	bouwplan 2	7,50	23,15	20,41	12,93	23,55
12_A	bouwplan 2	1,50	23,09	20,35	12,87	23,49
43_C	bouwplan 9	7,50	22,78	20,04	12,56	23,18
50_A	bouwplan 11	1,50	22,67	19,93	12,46	23,08
54_A	bouwplan 12	1,50	22,65	19,91	12,43	23,05
14_B	bouwplan 2	4,50	22,59	19,85	12,37	22,99
18_A	bouwplan 3	1,50	22,49	19,75	12,28	22,90
39_A	bouwplan 8	1,50	22,05	19,31	11,83	22,45
43_B	bouwplan 9	4,50	21,48	18,74	11,27	21,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	bouwplan 2	1,50	21,40	18,66	11,18	21,80
52_A	bouwplan 11	1,50	21,35	18,61	11,14	21,76
72_D	bouwplan 15	10,50	20,50	17,75	10,27	20,90
66_D	bouwplan 14	10,50	20,42	17,67	10,19	20,82
25_C	bouwplan 5	7,50	19,92	17,18	9,71	20,33
43_A	bouwplan 9	1,50	19,89	17,15	9,68	20,30
6_D	bouwplan 1	10,50	19,79	17,05	9,57	20,19
35_C	bouwplan 7	7,50	19,65	16,91	9,44	20,06
25_B	bouwplan 5	4,50	19,14	16,40	8,93	19,55
6_C	bouwplan 1	7,50	18,99	16,25	8,77	19,39
30_C	bouwplan 6	7,50	18,84	16,10	8,62	19,24
60_C	bouwplan 13	7,50	18,79	16,05	8,58	19,20
35_B	bouwplan 7	4,50	18,65	15,91	8,43	19,05
5_D	bouwplan 1	10,50	18,64	15,90	8,42	19,04
8_D	bouwplan 2	10,50	18,27	15,53	8,06	18,68
30_B	bouwplan 6	4,50	18,09	15,35	7,88	18,50
66_C	bouwplan 14	7,50	17,94	15,19	7,73	18,34
6_B	bouwplan 1	4,50	17,84	15,10	7,62	18,24
72_C	bouwplan 15	7,50	17,77	15,02	7,55	18,17
25_A	bouwplan 5	1,50	17,74	14,99	7,53	18,14
5_C	bouwplan 1	7,50	17,71	14,97	7,50	18,12
8_B	bouwplan 2	4,50	17,71	14,97	7,50	18,12
8_C	bouwplan 2	7,50	17,67	14,93	7,45	18,07
60_B	bouwplan 13	4,50	17,60	14,86	7,38	18,00
35_A	bouwplan 7	1,50	17,24	14,50	7,02	17,64
67_D	bouwplan 15	10,50	17,03	14,28	6,81	17,43
6_A	bouwplan 1	1,50	16,79	14,05	6,57	17,19
65_D	bouwplan 14	10,50	16,75	14,00	6,52	17,15
5_B	bouwplan 1	4,50	16,63	13,89	6,41	17,03
30_A	bouwplan 6	1,50	16,60	13,86	6,39	17,01
71_D	bouwplan 15	10,50	16,51	13,77	6,30	16,92
70_D	bouwplan 15	10,50	16,36	13,62	6,15	16,77
60_A	bouwplan 13	1,50	15,74	13,00	5,52	16,14
45_C	bouwplan 10	7,50	15,70	12,96	5,49	16,11
61_D	bouwplan 14	10,50	15,70	12,95	5,47	16,10
8_A	bouwplan 2	1,50	15,64	12,90	5,42	16,04
56_C	bouwplan 12	7,50	15,54	12,79	5,33	15,94
70_C	bouwplan 15	7,50	15,33	12,59	5,11	15,73
66_B	bouwplan 14	4,50	15,15	12,40	4,93	15,55
72_B	bouwplan 15	4,50	15,10	12,35	4,88	15,50
65_C	bouwplan 14	7,50	14,76	12,01	4,53	15,16
45_B	bouwplan 10	4,50	14,60	11,86	4,39	15,01
70_B	bouwplan 15	4,50	14,58	11,84	4,36	14,98
5_A	bouwplan 1	1,50	14,55	11,81	4,33	14,95
67_C	bouwplan 15	7,50	14,35	11,60	4,13	14,75
64_D	bouwplan 14	10,50	14,13	11,38	3,91	14,53
61_C	bouwplan 14	7,50	13,80	11,05	3,59	14,20
70_A	bouwplan 15	1,50	13,71	10,97	3,49	14,11
56_B	bouwplan 12	4,50	13,57	10,82	3,35	13,97
62_D	bouwplan 14	10,50	13,09	10,34	2,86	13,49
71_C	bouwplan 15	7,50	12,98	10,23	2,77	13,38
72_A	bouwplan 15	1,50	12,97	10,22	2,75	13,37
45_A	bouwplan 10	1,50	12,89	10,15	2,67	13,29
66_A	bouwplan 14	1,50	12,88	10,13	2,66	13,28
15_D	bouwplan 3	10,50	12,82	10,08	2,61	13,23
68_D	bouwplan 15	10,50	12,62	9,87	2,40	13,02
62_C	bouwplan 14	7,50	12,30	9,55	2,08	12,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
67_B	bouwplan 15	4,50	12,21	9,46	1,99	12,61
65_B	bouwplan 14	4,50	12,15	9,40	1,93	12,55
15_C	bouwplan 3	7,50	12,02	9,28	1,80	12,42
15_B	bouwplan 3	4,50	11,96	9,22	1,74	12,36
61_B	bouwplan 14	4,50	11,96	9,21	1,74	12,36
68_C	bouwplan 15	7,50	11,56	8,81	1,35	11,96
64_C	bouwplan 14	7,50	11,39	8,64	1,16	11,79
71_B	bouwplan 15	4,50	10,70	7,95	0,49	11,10
56_A	bouwplan 12	1,50	10,42	7,67	0,20	10,82
7_C	bouwplan 1	7,50	10,21	7,46	-0,02	10,61
67_A	bouwplan 15	1,50	10,18	7,43	-0,05	10,58
15_A	bouwplan 3	1,50	10,13	7,39	-0,09	10,53
68_B	bouwplan 15	4,50	10,12	7,37	-0,09	10,52
62_B	bouwplan 14	4,50	10,05	7,30	-0,17	10,45
65_A	bouwplan 14	1,50	10,04	7,29	-0,18	10,44
61_A	bouwplan 14	1,50	10,01	7,26	-0,22	10,41
20_D	bouwplan 4	10,50	9,50	6,75	-0,73	9,90
64_B	bouwplan 14	4,50	9,27	6,52	-0,96	9,67
7_D	bouwplan 1	10,50	9,21	6,46	-1,01	9,61
7_B	bouwplan 1	4,50	8,83	6,08	-1,39	9,23
53_C	bouwplan 12	7,50	8,65	5,90	-1,58	9,05
71_A	bouwplan 15	1,50	8,59	5,84	-1,63	8,99
53_B	bouwplan 12	4,50	8,44	5,70	-1,77	8,85
62_A	bouwplan 14	1,50	8,36	5,61	-1,86	8,76
68_A	bouwplan 15	1,50	8,35	5,60	-1,88	8,75
16_D	bouwplan 3	10,50	7,86	5,11	-2,35	8,26
1_C	bouwplan 1	7,50	7,77	5,03	-2,44	8,18
53_A	bouwplan 12	1,50	7,56	4,82	-2,65	7,97
64_A	bouwplan 14	1,50	7,47	4,72	-2,76	7,87
3_D	bouwplan 1	10,50	7,34	4,59	-2,88	7,74
21_D	bouwplan 4	10,50	7,18	4,43	-3,04	7,58
16_C	bouwplan 3	7,50	7,15	4,40	-3,07	7,55
69_C	bouwplan 15	7,50	6,57	3,82	-3,65	6,97
1_B	bouwplan 1	4,50	6,54	3,80	-3,68	6,94
206_C	bouwplan 55	7,50	6,04	3,30	-4,18	6,44
73_C	bouwplan 16	7,50	5,92	3,17	-4,30	6,32
63_C	bouwplan 14	7,50	5,65	2,90	-4,57	6,05
16_B	bouwplan 3	4,50	5,64	2,89	-4,59	6,04
172_C	bouwplan 44	7,50	5,57	2,82	-4,65	5,97
10_D	bouwplan 2	10,50	5,53	2,78	-4,69	5,93
208_C	bouwplan 56	7,50	5,53	2,78	-4,69	5,93
69_B	bouwplan 15	4,50	5,46	2,71	-4,75	5,86
20_C	bouwplan 4	7,50	5,43	2,68	-4,78	5,83
207_C	bouwplan 56	7,50	5,35	2,59	-4,87	5,75
57_C	bouwplan 13	7,50	5,29	2,54	-4,92	5,69
21_C	bouwplan 4	7,50	5,19	2,44	-5,03	5,59
7_A	bouwplan 1	1,50	5,07	2,32	-5,15	5,47
77_C	bouwplan 17	7,50	5,01	2,26	-5,21	5,41
57_B	bouwplan 13	4,50	4,80	2,05	-5,41	5,20
63_B	bouwplan 14	4,50	4,57	1,82	-5,65	4,97
89_C	bouwplan 20	7,50	4,55	1,80	-5,66	4,95
3_C	bouwplan 1	7,50	4,51	1,76	-5,71	4,91
207_B	bouwplan 56	4,50	4,27	1,51	-5,95	4,67
73_B	bouwplan 16	4,50	4,17	1,42	-6,05	4,57
209_C	bouwplan 56	7,50	4,05	1,30	-6,16	4,45
49_B	bouwplan 11	4,50	3,89	1,14	-6,33	4,29
208_B	bouwplan 56	4,50	3,77	1,01	-6,45	4,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
85_C	bouwplan 19	7,50	3,70	0,95	-6,52	4,10
20_B	bouwplan 4	4,50	3,59	0,84	-6,63	3,99
172_B	bouwplan 44	4,50	3,55	0,80	-6,67	3,95
69_A	bouwplan 15	1,50	3,49	0,74	-6,72	3,89
57_A	bouwplan 13	1,50	3,43	0,68	-6,80	3,83
49_C	bouwplan 11	7,50	3,42	0,66	-6,81	3,82
92_C	bouwplan 20	7,50	3,41	0,66	-6,80	3,81
170_C	bouwplan 44	7,50	3,40	0,64	-6,82	3,80
21_B	bouwplan 4	4,50	3,40	0,65	-6,83	3,80
198_C	bouwplan 53	7,50	3,29	0,53	-6,93	3,69
197_C	bouwplan 53	7,50	3,28	0,52	-6,95	3,68
63_A	bouwplan 14	1,50	3,21	0,46	-7,00	3,61
73_A	bouwplan 16	1,50	3,15	0,40	-7,08	3,55
167_C	bouwplan 43	7,50	3,14	0,38	-7,08	3,54
171_C	bouwplan 44	7,50	2,97	0,21	-7,25	3,37
10_C	bouwplan 2	7,50	2,94	0,19	-7,28	3,34
81_C	bouwplan 18	7,50	2,91	0,16	-7,31	3,31
3_B	bouwplan 1	4,50	2,89	0,14	-7,33	3,29
160_C	bouwplan 41	7,50	2,66	-0,10	-7,56	3,06
205_C	bouwplan 55	7,50	2,63	-0,13	-7,59	3,03
166_C	bouwplan 43	7,50	2,59	-0,17	-7,63	2,99
203_C	bouwplan 55	7,50	2,49	-0,25	-7,73	2,89
49_A	bouwplan 11	1,50	2,49	-0,26	-7,73	2,89
16_A	bouwplan 3	1,50	2,48	-0,27	-7,74	2,88
209_B	bouwplan 56	4,50	2,45	-0,30	-7,77	2,85
171_B	bouwplan 44	4,50	2,33	-0,42	-7,88	2,73
89_B	bouwplan 20	4,50	2,26	-0,49	-7,95	2,66
88_C	bouwplan 19	7,50	2,25	-0,50	-7,96	2,65
170_B	bouwplan 44	4,50	2,24	-0,51	-7,97	2,64
80_C	bouwplan 17	7,50	2,24	-0,51	-7,98	2,64
201_C	bouwplan 54	7,50	2,13	-0,63	-8,09	2,53
69_D	bouwplan 15	10,50	2,09	-0,66	-8,14	2,49
85_B	bouwplan 19	4,50	2,05	-0,70	-8,16	2,45
1_A	bouwplan 1	1,50	1,90	-0,85	-8,32	2,30
84_C	bouwplan 18	7,50	1,82	-0,94	-8,40	2,22
198_B	bouwplan 53	4,50	1,79	-0,96	-8,42	2,19
160_B	bouwplan 41	4,50	1,73	-1,03	-8,49	2,13
3_A	bouwplan 1	1,50	1,73	-1,02	-8,50	2,13
195_C	bouwplan 53	7,50	1,69	-1,07	-8,53	2,09
77_B	bouwplan 17	4,50	1,67	-1,08	-8,54	2,07
202_C	bouwplan 54	7,50	1,64	-1,11	-8,57	2,04
170_A	bouwplan 44	1,50	1,49	-1,26	-8,72	1,89
200_C	bouwplan 54	7,50	1,47	-1,29	-8,75	1,87
20_A	bouwplan 4	1,50	1,41	-1,34	-8,81	1,81
80_B	bouwplan 17	4,50	1,24	-1,51	-8,97	1,64
92_B	bouwplan 20	4,50	1,19	-1,56	-9,02	1,59
183_C	bouwplan 48	7,50	1,18	-1,58	-9,05	1,58
206_B	bouwplan 55	4,50	1,16	-1,59	-9,06	1,56
196_C	bouwplan 53	7,50	1,10	-1,66	-9,13	1,50
81_B	bouwplan 18	4,50	1,05	-1,70	-9,16	1,45
171_A	bouwplan 44	1,50	1,03	-1,72	-9,18	1,43
167_B	bouwplan 43	4,50	0,99	-1,77	-9,23	1,39
76_C	bouwplan 16	7,50	0,96	-1,80	-9,27	1,36
21_A	bouwplan 4	1,50	0,95	-1,80	-9,26	1,35
84_B	bouwplan 18	4,50	0,95	-1,80	-9,26	1,35
201_B	bouwplan 54	4,50	0,93	-1,82	-9,28	1,33
165_C	bouwplan 42	7,50	0,88	-1,88	-9,34	1,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
78_C	bouwplan 17	7,50	0,87	-1,88	-9,35	1,27
161_C	bouwplan 41	7,50	0,82	-1,93	-9,40	1,22
161_B	bouwplan 41	4,50	0,78	-1,98	-9,44	1,18
195_B	bouwplan 53	4,50	0,70	-2,05	-9,51	1,10
164_C	bouwplan 42	7,50	0,69	-2,07	-9,53	1,09
76_B	bouwplan 16	4,50	0,66	-2,09	-9,56	1,06
159_C	bouwplan 41	7,50	0,62	-2,14	-9,61	1,02
198_A	bouwplan 53	1,50	0,62	-2,13	-9,60	1,02
181_C	bouwplan 47	7,50	0,51	-2,25	-9,71	0,91
10_B	bouwplan 2	4,50	0,45	-2,30	-9,78	0,85
87_C	bouwplan 19	7,50	0,45	-2,30	-9,77	0,85
183_B	bouwplan 48	4,50	0,44	-2,31	-9,77	0,84
197_B	bouwplan 53	4,50	0,41	-2,34	-9,81	0,81
157_C	bouwplan 40	7,50	0,38	-2,38	-9,84	0,78
207_A	bouwplan 56	1,50	0,38	-2,37	-9,83	0,78
163_C	bouwplan 42	7,50	0,36	-2,40	-9,86	0,76
209_A	bouwplan 56	1,50	0,31	-2,44	-9,91	0,71
74_C	bouwplan 16	7,50	0,31	-2,44	-9,92	0,71
88_B	bouwplan 19	4,50	0,31	-2,44	-9,90	0,71
200_B	bouwplan 54	4,50	0,28	-2,47	-9,94	0,68
91_C	bouwplan 20	7,50	0,27	-2,48	-9,94	0,67
185_C	bouwplan 49	7,50	0,17	-2,59	-10,06	0,57
208_A	bouwplan 56	1,50	0,17	-2,58	-10,04	0,57
85_A	bouwplan 19	1,50	0,13	-2,62	-10,09	0,53
158_C	bouwplan 40	7,50	0,10	-2,66	-10,13	0,50
82_C	bouwplan 18	7,50	0,07	-2,68	-10,16	0,47
204_C	bouwplan 55	7,50	0,03	-2,73	-10,19	0,43
165_B	bouwplan 42	4,50	0,01	-2,74	-10,20	0,41
166_B	bouwplan 43	4,50	-0,03	-2,79	-10,25	0,37
172_A	bouwplan 44	1,50	-0,11	-2,86	-10,33	0,29
184_C	bouwplan 49	7,50	-0,11	-2,86	-10,32	0,29
205_B	bouwplan 55	4,50	-0,11	-2,87	-10,34	0,29
177_C	bouwplan 46	7,50	-0,14	-2,90	-10,36	0,26
159_B	bouwplan 41	4,50	-0,21	-2,97	-10,44	0,19
179_B	bouwplan 46	4,50	-0,27	-3,02	-10,48	0,13
184_B	bouwplan 49	4,50	-0,29	-3,04	-10,50	0,11
63_D	bouwplan 14	10,50	-0,36	-3,11	-10,57	0,04
76_A	bouwplan 16	1,50	-0,39	-3,14	-10,61	0,01
163_B	bouwplan 42	4,50	-0,41	-3,17	-10,63	-0,01
192_C	bouwplan 52	7,50	-0,41	-3,17	-10,63	-0,01
168_C	bouwplan 44	7,50	-0,43	-3,19	-10,65	-0,03
175_C	bouwplan 45	7,50	-0,43	-3,19	-10,65	-0,03
79_C	bouwplan 17	7,50	-0,46	-3,21	-10,67	-0,06
89_A	bouwplan 20	1,50	-0,48	-3,23	-10,69	-0,08
162_C	bouwplan 41	7,50	-0,51	-3,26	-10,74	-0,11
164_B	bouwplan 42	4,50	-0,57	-3,33	-10,79	-0,17
169_C	bouwplan 44	7,50	-0,57	-3,33	-10,80	-0,17
177_B	bouwplan 46	4,50	-0,61	-3,36	-10,83	-0,21
178_B	bouwplan 46	4,50	-0,64	-3,39	-10,86	-0,24
92_A	bouwplan 20	1,50	-0,64	-3,39	-10,85	-0,24
179_C	bouwplan 46	7,50	-0,75	-3,51	-10,97	-0,35
196_B	bouwplan 53	4,50	-0,88	-3,63	-11,09	-0,48
191_C	bouwplan 51	7,50	-0,94	-3,69	-11,15	-0,54
175_B	bouwplan 45	4,50	-0,98	-3,73	-11,19	-0,58
174_B	bouwplan 45	4,50	-0,99	-3,74	-11,20	-0,59
173_C	bouwplan 45	7,50	-1,10	-3,86	-11,32	-0,70
75_C	bouwplan 16	7,50	-1,10	-3,86	-11,32	-0,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_A	bouwplan	53	1,50	-1,12	-3,87	-11,33	-0,72
91_B	bouwplan	20	4,50	-1,14	-3,89	-11,36	-0,74
169_B	bouwplan	44	4,50	-1,23	-3,99	-11,46	-0,83
178_C	bouwplan	46	7,50	-1,25	-4,01	-11,47	-0,85
191_B	bouwplan	51	4,50	-1,26	-4,01	-11,48	-0,86
173_B	bouwplan	45	4,50	-1,28	-4,03	-11,50	-0,88
80_A	bouwplan	17	1,50	-1,29	-4,04	-11,51	-0,89
77_A	bouwplan	17	1,50	-1,35	-4,10	-11,57	-0,95
162_B	bouwplan	41	4,50	-1,41	-4,17	-11,63	-1,01
75_B	bouwplan	16	4,50	-1,41	-4,16	-11,62	-1,01
176_C	bouwplan	46	7,50	-1,42	-4,18	-11,65	-1,02
184_A	bouwplan	49	1,50	-1,43	-4,18	-11,65	-1,03
95_C	bouwplan	22	7,50	-1,44	-4,20	-11,67	-1,04
201_A	bouwplan	54	1,50	-1,46	-4,21	-11,68	-1,06
181_B	bouwplan	47	4,50	-1,47	-4,22	-11,68	-1,07
83_C	bouwplan	18	7,50	-1,48	-4,24	-11,70	-1,08
84_A	bouwplan	18	1,50	-1,51	-4,26	-11,72	-1,11
176_B	bouwplan	46	4,50	-1,53	-4,28	-11,75	-1,13
168_B	bouwplan	44	4,50	-1,70	-4,46	-11,92	-1,30
192_B	bouwplan	52	4,50	-1,71	-4,47	-11,93	-1,31
81_A	bouwplan	18	1,50	-1,71	-4,46	-11,92	-1,31
155_C	bouwplan	40	7,50	-1,76	-4,52	-11,99	-1,36
206_A	bouwplan	55	1,50	-1,81	-4,56	-12,03	-1,41
188_C	bouwplan	50	7,50	-1,82	-4,57	-12,03	-1,42
86_C	bouwplan	19	7,50	-1,83	-4,58	-12,04	-1,43
87_B	bouwplan	19	4,50	-1,94	-4,69	-12,15	-1,54
160_A	bouwplan	41	1,50	-1,95	-4,70	-12,17	-1,55
180_B	bouwplan	47	4,50	-1,99	-4,74	-12,20	-1,59
79_B	bouwplan	17	4,50	-2,01	-4,77	-12,24	-1,61
190_C	bouwplan	51	7,50	-2,03	-4,78	-12,25	-1,63
155_B	bouwplan	40	4,50	-2,08	-4,84	-12,31	-1,68
78_B	bouwplan	17	4,50	-2,09	-4,84	-12,30	-1,69
156_C	bouwplan	40	7,50	-2,11	-4,87	-12,34	-1,71
178_A	bouwplan	46	1,50	-2,16	-4,91	-12,37	-1,76
197_A	bouwplan	53	1,50	-2,16	-4,91	-12,37	-1,76
179_A	bouwplan	46	1,50	-2,21	-4,96	-12,42	-1,81
200_A	bouwplan	54	1,50	-2,26	-5,01	-12,47	-1,86
174_A	bouwplan	45	1,50	-2,31	-5,06	-12,53	-1,91
188_B	bouwplan	50	4,50	-2,31	-5,06	-12,52	-1,91
88_A	bouwplan	19	1,50	-2,31	-5,06	-12,52	-1,91
175_A	bouwplan	45	1,50	-2,32	-5,07	-12,54	-1,92
185_B	bouwplan	49	4,50	-2,35	-5,10	-12,57	-1,95
167_A	bouwplan	43	1,50	-2,36	-5,11	-12,57	-1,96
174_C	bouwplan	45	7,50	-2,36	-5,12	-12,58	-1,96
180_C	bouwplan	47	7,50	-2,37	-5,12	-12,59	-1,97
156_B	bouwplan	40	4,50	-2,41	-5,17	-12,63	-2,01
180_A	bouwplan	47	1,50	-2,44	-5,19	-12,66	-2,04
82_B	bouwplan	18	4,50	-2,45	-5,20	-12,66	-2,05
1_D	bouwplan	1	10,50	-2,49	-5,24	-12,71	-2,09
182_B	bouwplan	48	4,50	-2,50	-5,25	-12,72	-2,10
186_C	bouwplan	50	7,50	-2,51	-5,27	-12,74	-2,11
86_B	bouwplan	19	4,50	-2,55	-5,30	-12,76	-2,15
94_C	bouwplan	21	7,50	-2,58	-5,34	-12,81	-2,18
182_C	bouwplan	48	7,50	-2,59	-5,34	-12,80	-2,19
90_C	bouwplan	20	7,50	-2,62	-5,38	-12,84	-2,22
102_F	bouwplan	24	16,50	-2,63	-5,38	-12,85	-2,23
204_B	bouwplan	55	4,50	-2,63	-5,39	-12,85	-2,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	bouwplan 53	1,50	-2,67	-5,42	-12,88	-2,27
94_B	bouwplan 21	4,50	-2,69	-5,44	-12,91	-2,29
102_E	bouwplan 24	13,50	-2,71	-5,46	-12,94	-2,31
75_A	bouwplan 16	1,50	-2,72	-5,47	-12,94	-2,32
186_B	bouwplan 50	4,50	-2,73	-5,48	-12,95	-2,33
90_B	bouwplan 20	4,50	-2,78	-5,53	-12,99	-2,38
74_B	bouwplan 16	4,50	-2,80	-5,55	-13,01	-2,40
205_A	bouwplan 55	1,50	-2,84	-5,59	-13,06	-2,44
202_B	bouwplan 54	4,50	-2,87	-5,63	-13,09	-2,47
190_B	bouwplan 51	4,50	-2,89	-5,64	-13,10	-2,49
193_C	bouwplan 52	7,50	-2,89	-5,65	-13,11	-2,49
189_C	bouwplan 51	7,50	-2,91	-5,67	-13,14	-2,51
182_A	bouwplan 48	1,50	-2,95	-5,70	-13,17	-2,55
79_A	bouwplan 17	1,50	-2,96	-5,71	-13,17	-2,56
157_B	bouwplan 40	4,50	-3,02	-5,78	-13,25	-2,62
166_A	bouwplan 43	1,50	-3,02	-5,77	-13,23	-2,62
158_B	bouwplan 40	4,50	-3,07	-5,83	-13,29	-2,67
83_B	bouwplan 18	4,50	-3,07	-5,83	-13,30	-2,67
112_B	bouwplan 27	4,50	-3,11	-5,87	-13,34	-2,71
141_C	bouwplan 36	7,50	-3,19	-5,94	-13,42	-2,79
91_A	bouwplan 20	1,50	-3,19	-5,94	-13,40	-2,79
165_A	bouwplan 42	1,50	-3,22	-5,97	-13,43	-2,82
155_A	bouwplan 40	1,50	-3,33	-6,08	-13,54	-2,93
183_A	bouwplan 48	1,50	-3,33	-6,08	-13,54	-2,93
143_B	bouwplan 37	4,50	-3,38	-6,14	-13,60	-2,98
161_A	bouwplan 41	1,50	-3,41	-6,16	-13,62	-3,01
194_C	bouwplan 52	7,50	-3,41	-6,17	-13,63	-3,01
191_A	bouwplan 51	1,50	-3,43	-6,18	-13,64	-3,03
156_A	bouwplan 40	1,50	-3,49	-6,24	-13,70	-3,09
95_B	bouwplan 22	4,50	-3,54	-6,30	-13,76	-3,14
189_B	bouwplan 51	4,50	-3,61	-6,36	-13,82	-3,21
192_A	bouwplan 52	1,50	-3,76	-6,51	-13,97	-3,36
141_B	bouwplan 36	4,50	-3,79	-6,55	-14,01	-3,39
187_C	bouwplan 50	7,50	-3,89	-6,65	-14,11	-3,49
177_A	bouwplan 46	1,50	-3,97	-6,72	-14,19	-3,57
102_D	bouwplan 24	10,50	-4,03	-6,78	-14,24	-3,63
143_C	bouwplan 37	7,50	-4,03	-6,78	-14,26	-3,63
149_C	bouwplan 38	7,50	-4,07	-6,82	-14,29	-3,67
203_B	bouwplan 55	4,50	-4,14	-6,89	-14,37	-3,74
162_A	bouwplan 41	1,50	-4,23	-6,98	-14,45	-3,83
163_A	bouwplan 42	1,50	-4,27	-7,02	-14,49	-3,87
187_B	bouwplan 50	4,50	-4,27	-7,03	-14,50	-3,87
159_A	bouwplan 41	1,50	-4,30	-7,05	-14,51	-3,90
199_C	bouwplan 54	7,50	-4,30	-7,06	-14,52	-3,90
111_C	bouwplan 27	7,50	-4,31	-7,07	-14,53	-3,91
149_B	bouwplan 38	4,50	-4,36	-7,12	-14,58	-3,96
113_C	bouwplan 28	7,50	-4,41	-7,16	-14,63	-4,01
132_B	bouwplan 34	4,50	-4,43	-7,19	-14,66	-4,03
114_C	bouwplan 28	7,50	-4,44	-7,19	-14,66	-4,04
193_B	bouwplan 52	4,50	-4,46	-7,22	-14,69	-4,06
188_A	bouwplan 50	1,50	-4,48	-7,23	-14,69	-4,08
194_B	bouwplan 52	4,50	-4,54	-7,30	-14,76	-4,14
190_A	bouwplan 51	1,50	-4,65	-7,40	-14,87	-4,25
142_B	bouwplan 36	4,50	-4,67	-7,43	-14,89	-4,27
142_C	bouwplan 36	7,50	-4,67	-7,42	-14,89	-4,27
143_A	bouwplan 37	1,50	-4,69	-7,44	-14,90	-4,29
164_A	bouwplan 42	1,50	-4,70	-7,45	-14,91	-4,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
173_A	bouwplan 45	1,50	-4,75	-7,50	-14,96	-4,35
102_C	bouwplan 24	7,50	-4,79	-7,55	-15,01	-4,39
169_A	bouwplan 44	1,50	-4,81	-7,56	-15,02	-4,41
108_C	bouwplan 26	7,50	-4,85	-7,61	-15,07	-4,45
199_B	bouwplan 54	4,50	-4,85	-7,60	-15,06	-4,45
90_A	bouwplan 20	1,50	-4,91	-7,66	-15,13	-4,51
132_C	bouwplan 34	7,50	-4,92	-7,67	-15,15	-4,52
185_A	bouwplan 49	1,50	-4,93	-7,68	-15,14	-4,53
181_A	bouwplan 47	1,50	-4,96	-7,71	-15,17	-4,56
203_A	bouwplan 55	1,50	-4,98	-7,73	-15,20	-4,58
111_B	bouwplan 27	4,50	-5,09	-7,85	-15,32	-4,69
87_A	bouwplan 19	1,50	-5,12	-7,87	-15,33	-4,72
168_A	bouwplan 44	1,50	-5,15	-7,91	-15,37	-4,75
134_C	bouwplan 35	7,50	-5,24	-7,99	-15,46	-4,84
74_A	bouwplan 16	1,50	-5,37	-8,12	-15,59	-4,97
78_A	bouwplan 17	1,50	-5,37	-8,12	-15,58	-4,97
134_B	bouwplan 35	4,50	-5,38	-8,14	-15,60	-4,98
141_A	bouwplan 36	1,50	-5,40	-8,15	-15,62	-5,00
114_A	bouwplan 28	1,50	-5,41	-8,16	-15,62	-5,01
146_B	bouwplan 37	4,50	-5,42	-8,18	-15,64	-5,02
97_C	bouwplan 23	7,50	-5,45	-8,20	-15,67	-5,05
114_B	bouwplan 28	4,50	-5,49	-8,25	-15,71	-5,09
112_A	bouwplan 27	1,50	-5,52	-8,28	-15,74	-5,12
127_C	bouwplan 33	7,50	-5,54	-8,29	-15,76	-5,14
148_C	bouwplan 38	7,50	-5,55	-8,30	-15,78	-5,15
112_C	bouwplan 27	7,50	-5,56	-8,31	-15,78	-5,16
189_A	bouwplan 51	1,50	-5,56	-8,31	-15,77	-5,16
144_C	bouwplan 37	7,50	-5,72	-8,47	-15,94	-5,32
83_A	bouwplan 18	1,50	-5,87	-8,62	-16,08	-5,47
158_A	bouwplan 40	1,50	-5,88	-8,63	-16,09	-5,48
100_C	bouwplan 24	7,50	-5,93	-8,69	-16,15	-5,53
157_A	bouwplan 40	1,50	-5,97	-8,72	-16,18	-5,57
176_A	bouwplan 46	1,50	-5,97	-8,72	-16,19	-5,57
124_B	bouwplan 32	4,50	-5,98	-8,73	-16,21	-5,58
148_B	bouwplan 38	4,50	-5,98	-8,74	-16,21	-5,58
82_A	bouwplan 18	1,50	-5,99	-8,74	-16,20	-5,59
125_B	bouwplan 33	4,50	-6,00	-8,75	-16,23	-5,60
86_A	bouwplan 19	1,50	-6,01	-8,76	-16,22	-5,61
204_A	bouwplan 55	1,50	-6,04	-8,79	-16,25	-5,64
94_A	bouwplan 21	1,50	-6,05	-8,80	-16,26	-5,65
95_A	bouwplan 22	1,50	-6,05	-8,81	-16,28	-5,65
102_B	bouwplan 24	4,50	-6,07	-8,83	-16,29	-5,67
140_B	bouwplan 36	4,50	-6,08	-8,84	-16,30	-5,68
106_B	bouwplan 25	4,50	-6,12	-8,88	-16,34	-5,72
131_C	bouwplan 34	7,50	-6,16	-8,91	-16,38	-5,76
202_A	bouwplan 54	1,50	-6,20	-8,95	-16,42	-5,80
113_B	bouwplan 28	4,50	-6,22	-8,98	-16,45	-5,82
97_B	bouwplan 23	4,50	-6,22	-8,97	-16,45	-5,82
193_A	bouwplan 52	1,50	-6,25	-9,00	-16,46	-5,85
131_B	bouwplan 34	4,50	-6,26	-9,02	-16,48	-5,86
134_A	bouwplan 35	1,50	-6,32	-9,08	-16,54	-5,92
124_A	bouwplan 32	1,50	-6,33	-9,09	-16,56	-5,93
124_C	bouwplan 32	7,50	-6,38	-9,13	-16,60	-5,98
126_B	bouwplan 33	4,50	-6,38	-9,14	-16,60	-5,98
106_C	bouwplan 25	7,50	-6,41	-9,16	-16,64	-6,01
108_B	bouwplan 26	4,50	-6,52	-9,28	-16,74	-6,12
186_A	bouwplan 50	1,50	-6,53	-9,28	-16,74	-6,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_A	bouwplan 33	1,50	-6,54	-9,30	-16,77	-6,14
132_A	bouwplan 34	1,50	-6,55	-9,31	-16,77	-6,15
144_B	bouwplan 37	4,50	-6,55	-9,31	-16,77	-6,15
152_A	bouwplan 38	1,50	-6,59	-9,34	-16,81	-6,19
150_C	bouwplan 38	7,50	-6,61	-9,36	-16,83	-6,21
116_A	bouwplan 29	1,50	-6,63	-9,38	-16,84	-6,23
149_A	bouwplan 38	1,50	-6,63	-9,39	-16,85	-6,23
128_C	bouwplan 33	7,50	-6,65	-9,40	-16,88	-6,25
194_A	bouwplan 52	1,50	-6,68	-9,43	-16,90	-6,28
199_A	bouwplan 54	1,50	-6,71	-9,46	-16,93	-6,31
105_C	bouwplan 25	7,50	-6,74	-9,50	-16,96	-6,34
142_A	bouwplan 36	1,50	-6,76	-9,51	-16,97	-6,36
115_C	bouwplan 29	7,50	-6,82	-9,57	-17,04	-6,42
147_B	bouwplan 38	4,50	-6,84	-9,60	-17,07	-6,44
150_B	bouwplan 38	4,50	-6,85	-9,61	-17,07	-6,45
93_C	bouwplan 21	7,50	-6,92	-9,67	-17,14	-6,52
138_C	bouwplan 36	7,50	-6,95	-9,71	-17,17	-6,55
135_C	bouwplan 35	7,50	-6,96	-9,71	-17,19	-6,56
153_B	bouwplan 39	4,50	-7,09	-9,85	-17,32	-6,69
116_B	bouwplan 29	4,50	-7,11	-9,87	-17,34	-6,71
116_C	bouwplan 29	7,50	-7,12	-9,87	-17,35	-6,72
115_B	bouwplan 29	4,50	-7,20	-9,96	-17,42	-6,80
125_C	bouwplan 33	7,50	-7,25	-10,00	-17,48	-6,85
96_C	bouwplan 22	7,50	-7,26	-10,01	-17,49	-6,86
99_B	bouwplan 24	4,50	-7,28	-10,04	-17,50	-6,88
99_C	bouwplan 24	7,50	-7,31	-10,07	-17,53	-6,91
93_B	bouwplan 21	4,50	-7,35	-10,11	-17,57	-6,95
109_C	bouwplan 26	7,50	-7,36	-10,11	-17,59	-6,96
140_C	bouwplan 36	7,50	-7,43	-10,18	-17,66	-7,03
146_A	bouwplan 37	1,50	-7,43	-10,19	-17,65	-7,03
146_C	bouwplan 37	7,50	-7,47	-10,22	-17,69	-7,07
96_B	bouwplan 22	4,50	-7,50	-10,26	-17,72	-7,10
151_B	bouwplan 38	4,50	-7,52	-10,28	-17,74	-7,12
137_B	bouwplan 36	4,50	-7,58	-10,34	-17,80	-7,18
137_C	bouwplan 36	7,50	-7,61	-10,36	-17,84	-7,21
98_C	bouwplan 23	7,50	-7,61	-10,36	-17,84	-7,21
111_A	bouwplan 27	1,50	-7,73	-10,49	-17,95	-7,33
128_B	bouwplan 33	4,50	-7,74	-10,50	-17,96	-7,34
151_C	bouwplan 38	7,50	-7,83	-10,58	-18,05	-7,43
147_C	bouwplan 38	7,50	-7,84	-10,59	-18,06	-7,44
100_B	bouwplan 24	4,50	-7,85	-10,61	-18,08	-7,45
138_B	bouwplan 36	4,50	-7,86	-10,62	-18,09	-7,46
129_B	bouwplan 34	4,50	-7,92	-10,68	-18,15	-7,52
123_C	bouwplan 32	7,50	-7,93	-10,68	-18,14	-7,53
154_C	bouwplan 39	7,50	-8,01	-10,76	-18,23	-7,61
110_C	bouwplan 27	7,50	-8,02	-10,77	-18,24	-7,62
118_C	bouwplan 30	7,50	-8,02	-10,77	-18,24	-7,62
148_A	bouwplan 38	1,50	-8,07	-10,83	-18,29	-7,67
126_C	bouwplan 33	7,50	-8,09	-10,84	-18,31	-7,69
104_C	bouwplan 25	7,50	-8,13	-10,89	-18,36	-7,73
129_C	bouwplan 34	7,50	-8,15	-10,90	-18,38	-7,75
153_A	bouwplan 39	1,50	-8,17	-10,93	-18,39	-7,77
152_B	bouwplan 38	4,50	-8,19	-10,94	-18,41	-7,79
122_C	bouwplan 31	7,50	-8,20	-10,95	-18,43	-7,80
102_A	bouwplan 24	1,50	-8,21	-10,97	-18,43	-7,81
187_A	bouwplan 50	1,50	-8,23	-10,98	-18,45	-7,83
115_A	bouwplan 29	1,50	-8,33	-11,09	-18,55	-7,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_A	bouwplan 25	1,50	-8,34	-11,10	-18,57	-7,94
104_B	bouwplan 25	4,50	-8,37	-11,13	-18,59	-7,97
113_A	bouwplan 28	1,50	-8,44	-11,20	-18,66	-8,04
123_B	bouwplan 32	4,50	-8,46	-11,21	-18,69	-8,06
96_A	bouwplan 22	1,50	-8,46	-11,21	-18,67	-8,06
136_C	bouwplan 35	7,50	-8,52	-11,27	-18,74	-8,12
126_A	bouwplan 33	1,50	-8,62	-11,38	-18,84	-8,22
131_A	bouwplan 34	1,50	-8,66	-11,42	-18,88	-8,26
150_A	bouwplan 38	1,50	-8,78	-11,54	-19,00	-8,38
108_A	bouwplan 26	1,50	-8,81	-11,57	-19,03	-8,41
147_A	bouwplan 38	1,50	-8,85	-11,61	-19,08	-8,45
135_B	bouwplan 35	4,50	-8,87	-11,63	-19,10	-8,47
140_A	bouwplan 36	1,50	-8,90	-11,66	-19,13	-8,50
144_A	bouwplan 37	1,50	-8,96	-11,72	-19,18	-8,56
99_A	bouwplan 24	1,50	-9,08	-11,84	-19,31	-8,68
100_D	bouwplan 24	10,50	-9,10	-11,86	-19,32	-8,70
110_B	bouwplan 27	4,50	-9,15	-11,91	-19,37	-8,75
129_A	bouwplan 34	1,50	-9,21	-11,96	-19,42	-8,81
128_A	bouwplan 33	1,50	-9,22	-11,97	-19,43	-8,82
154_B	bouwplan 39	4,50	-9,23	-11,99	-19,46	-8,83
151_A	bouwplan 38	1,50	-9,42	-12,17	-19,63	-9,02
100_A	bouwplan 24	1,50	-9,50	-12,26	-19,72	-9,10
136_B	bouwplan 35	4,50	-9,51	-12,27	-19,73	-9,11
10_A	bouwplan 2	1,50	-9,63	-12,38	-19,86	-9,23
104_A	bouwplan 25	1,50	-9,66	-12,42	-19,89	-9,26
127_B	bouwplan 33	4,50	-9,88	-12,64	-20,11	-9,48
153_C	bouwplan 39	7,50	-9,90	-12,65	-20,11	-9,50
98_B	bouwplan 23	4,50	-10,10	-12,86	-20,32	-9,70
122_B	bouwplan 31	4,50	-10,15	-12,91	-20,37	-9,75
152_C	bouwplan 38	7,50	-10,15	-12,90	-20,36	-9,75
123_A	bouwplan 32	1,50	-10,18	-12,94	-20,40	-9,78
133_B	bouwplan 35	4,50	-10,28	-13,03	-20,50	-9,88
105_B	bouwplan 25	4,50	-10,36	-13,12	-20,58	-9,96
109_B	bouwplan 26	4,50	-10,40	-13,16	-20,62	-10,00
101_B	bouwplan 24	4,50	-10,56	-13,32	-20,78	-10,16
105_A	bouwplan 25	1,50	-10,58	-13,34	-20,80	-10,18
138_A	bouwplan 36	1,50	-10,63	-13,39	-20,86	-10,23
130_C	bouwplan 34	7,50	-10,84	-13,59	-21,06	-10,44
135_A	bouwplan 35	1,50	-10,84	-13,60	-21,06	-10,44
110_A	bouwplan 27	1,50	-10,87	-13,63	-21,09	-10,47
130_B	bouwplan 34	4,50	-11,20	-13,96	-21,42	-10,80
101_A	bouwplan 24	1,50	-11,22	-13,98	-21,44	-10,82
133_C	bouwplan 35	7,50	-11,22	-13,97	-21,43	-10,82
118_B	bouwplan 30	4,50	-11,34	-14,10	-21,56	-10,94
136_A	bouwplan 35	1,50	-11,49	-14,25	-21,72	-11,09
103_C	bouwplan 24	7,50	-11,71	-14,46	-21,93	-11,31
101_C	bouwplan 24	7,50	-11,78	-14,53	-21,99	-11,38
103_D	bouwplan 24	10,50	-11,80	-14,55	-22,02	-11,40
127_A	bouwplan 33	1,50	-11,91	-14,67	-22,13	-11,51
137_A	bouwplan 36	1,50	-12,41	-15,17	-22,63	-12,01
4_A	bouwplan 1	1,50	-12,45	-15,20	-22,66	-12,05
154_A	bouwplan 39	1,50	-12,63	-15,38	-22,84	-12,23
93_A	bouwplan 21	1,50	-12,63	-15,39	-22,85	-12,23
98_A	bouwplan 23	1,50	-12,68	-15,43	-22,89	-12,28
117_C	bouwplan 30	7,50	-12,74	-15,49	-22,96	-12,34
139_B	bouwplan 36	4,50	-12,83	-15,59	-23,06	-12,43
118_A	bouwplan 30	1,50	-12,92	-15,68	-23,14	-12,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Dir. Schrijnenstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
139_C	bouwplan 36	7,50	-13,04	-15,79	-23,26	-12,64	
4_D	bouwplan 1	10,50	-13,24	-15,99	-23,45	-12,84	
130_A	bouwplan 34	1,50	-13,26	-16,02	-23,48	-12,86	
119_C	bouwplan 31	7,50	-13,35	-16,10	-23,56	-12,95	
4_C	bouwplan 1	7,50	-13,40	-16,15	-23,62	-13,00	
133_A	bouwplan 35	1,50	-13,49	-16,25	-23,72	-13,09	
109_A	bouwplan 26	1,50	-13,53	-16,29	-23,75	-13,13	
4_B	bouwplan 1	4,50	-13,68	-16,44	-23,90	-13,28	
121_C	bouwplan 31	7,50	-14,07	-16,83	-24,29	-13,67	
103_B	bouwplan 24	4,50	-14,16	-16,92	-24,38	-13,76	
11_D	bouwplan 2	10,50	-14,31	-17,07	-24,53	-13,91	
11_C	bouwplan 2	7,50	-14,47	-17,23	-24,69	-14,07	
11_B	bouwplan 2	4,50	-14,74	-17,49	-24,96	-14,34	
9_D	bouwplan 2	10,50	-14,74	-17,50	-24,97	-14,34	
121_B	bouwplan 31	4,50	-15,04	-17,80	-25,26	-14,64	
117_B	bouwplan 30	4,50	-15,26	-18,02	-25,49	-14,86	
120_C	bouwplan 31	7,50	-15,28	-18,04	-25,50	-14,88	
121_A	bouwplan 31	1,50	-16,03	-18,79	-26,25	-15,63	
117_A	bouwplan 30	1,50	-16,05	-18,81	-26,27	-15,65	
11_A	bouwplan 2	1,50	-16,07	-18,82	-26,28	-15,67	
122_A	bouwplan 31	1,50	-16,21	-18,97	-26,43	-15,81	
120_B	bouwplan 31	4,50	-16,30	-19,06	-26,52	-15,90	
103_A	bouwplan 24	1,50	-16,66	-19,42	-26,89	-16,26	
2_D	bouwplan 1	10,50	-16,88	-19,64	-27,11	-16,48	
9_C	bouwplan 2	7,50	-17,21	-19,96	-27,43	-16,81	
120_A	bouwplan 31	1,50	-17,25	-20,01	-27,47	-16,85	
97_A	bouwplan 23	1,50	-17,54	-20,30	-27,76	-17,14	
145_C	bouwplan 37	7,50	-18,43	-21,19	-28,66	-18,03	
2_C	bouwplan 1	7,50	-19,49	-22,24	-29,71	-19,09	
139_A	bouwplan 36	1,50	-19,52	-22,27	-29,73	-19,12	
145_B	bouwplan 37	4,50	-19,64	-22,39	-29,87	-19,24	
9_B	bouwplan 2	4,50	-19,99	-22,74	-30,21	-19,59	
9_A	bouwplan 2	1,50	-21,94	-24,70	-32,16	-21,54	
2_B	bouwplan 1	4,50	-22,09	-24,84	-32,31	-21,69	
2_A	bouwplan 1	1,50	-24,05	-26,81	-34,27	-23,65	
145_A	bouwplan 37	1,50	-26,87	-29,62	-37,08	-26,47	
101_D	bouwplan 24	10,50	--	--	--	--	
101_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--	
101_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--	
103_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--	
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--	
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--	
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--	
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--	
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--	
119_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--	
99_D	bouwplan 24	10,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	bouwplan 22	7,50	28,05	24,81	17,90	28,35
95_B	bouwplan 22	4,50	25,93	22,72	15,78	26,24
95_A	bouwplan 22	1,50	24,04	20,87	13,88	24,36
113_C	bouwplan 28	7,50	17,78	14,43	7,66	18,07
112_C	bouwplan 27	7,50	16,39	13,23	6,22	16,70
114_B	bouwplan 28	4,50	15,40	12,07	5,27	15,69
113_B	bouwplan 28	4,50	15,20	11,85	5,09	15,49
111_C	bouwplan 27	7,50	14,80	11,44	4,68	15,08
102_F	bouwplan 24	16,50	14,27	10,98	4,14	14,57
112_B	bouwplan 27	4,50	13,85	10,55	3,72	14,14
110_C	bouwplan 27	7,50	13,82	10,49	3,69	14,11
114_A	bouwplan 28	1,50	13,44	10,17	3,30	13,74
96_C	bouwplan 22	7,50	13,32	10,00	3,21	13,62
111_B	bouwplan 27	4,50	13,32	9,97	3,20	13,61
102_E	bouwplan 24	13,50	12,53	9,17	2,41	12,81
96_B	bouwplan 22	4,50	12,46	9,14	2,33	12,75
114_C	bouwplan 28	7,50	12,41	9,14	2,28	12,71
113_A	bouwplan 28	1,50	12,09	8,73	1,97	12,37
111_A	bouwplan 27	1,50	11,96	8,61	1,85	12,25
102_D	bouwplan 24	10,50	11,58	8,21	1,47	11,86
110_B	bouwplan 27	4,50	11,52	8,18	1,39	11,80
116_C	bouwplan 29	7,50	11,42	8,03	1,32	11,70
79_C	bouwplan 17	7,50	11,37	8,02	1,26	11,66
102_C	bouwplan 24	7,50	11,06	7,69	0,95	11,34
101_F	bouwplan 24	16,50	10,79	7,43	0,67	11,07
118_C	bouwplan 30	7,50	10,70	7,33	0,59	10,98
116_B	bouwplan 29	4,50	10,65	7,30	0,54	10,94
96_A	bouwplan 22	1,50	10,63	7,36	0,50	10,93
112_A	bouwplan 27	1,50	10,55	7,22	0,43	10,84
79_B	bouwplan 17	4,50	10,47	7,15	0,35	10,76
207_C	bouwplan 56	7,50	10,45	7,07	0,34	10,73
102_B	bouwplan 24	4,50	10,35	7,00	0,24	10,64
101_C	bouwplan 24	7,50	10,33	6,96	0,23	10,62
83_C	bouwplan 18	7,50	10,34	6,97	0,23	10,62
74_C	bouwplan 16	7,50	10,17	6,80	0,06	10,45
101_D	bouwplan 24	10,50	10,16	6,78	0,05	10,44
101_E	bouwplan 24	13,50	10,11	6,74	-0,01	10,39
98_C	bouwplan 23	7,50	9,98	6,61	-0,13	10,26
208_C	bouwplan 56	7,50	9,96	6,58	-0,15	10,24
99_C	bouwplan 24	7,50	9,92	6,54	-0,19	10,20
99_D	bouwplan 24	10,50	9,82	6,44	-0,29	10,10
169_C	bouwplan 44	7,50	9,60	6,22	-0,51	9,88
83_B	bouwplan 18	4,50	9,58	6,24	-0,55	9,86
103_C	bouwplan 24	7,50	9,56	6,19	-0,55	9,84
101_B	bouwplan 24	4,50	9,46	6,10	-0,66	9,74
209_C	bouwplan 56	7,50	9,44	6,04	-0,67	9,72
207_B	bouwplan 56	4,50	9,40	6,05	-0,72	9,69
74_B	bouwplan 16	4,50	9,27	5,94	-0,85	9,56
116_A	bouwplan 29	1,50	9,14	5,86	-0,98	9,44
99_B	bouwplan 24	4,50	9,07	5,72	-1,04	9,36
102_A	bouwplan 24	1,50	9,03	5,74	-1,09	9,33
76_C	bouwplan 16	7,50	9,02	5,69	-1,10	9,31
208_B	bouwplan 56	4,50	9,01	5,66	-1,10	9,30
78_C	bouwplan 17	7,50	8,84	5,45	-1,27	9,12
94_C	bouwplan 21	7,50	8,80	5,44	-1,31	9,09
169_B	bouwplan 44	4,50	8,76	5,42	-1,35	9,05
75_C	bouwplan 16	7,50	8,73	5,38	-1,38	9,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
110_A	bouwplan	27	1,50	8,68	5,33	-1,43	8,97
79_A	bouwplan	17	1,50	8,55	5,26	-1,57	8,85
103_D	bouwplan	24	10,50	8,47	5,11	-1,65	8,75
103_E	bouwplan	24	13,50	8,44	5,20	-1,70	8,74
103_B	bouwplan	24	4,50	8,45	5,09	-1,67	8,73
209_B	bouwplan	56	4,50	8,44	5,07	-1,67	8,72
98_B	bouwplan	23	4,50	8,43	5,08	-1,68	8,72
101_A	bouwplan	24	1,50	8,35	5,06	-1,78	8,65
76_B	bouwplan	16	4,50	8,18	4,87	-1,94	8,47
167_C	bouwplan	43	7,50	8,11	4,75	-2,00	8,40
78_B	bouwplan	17	4,50	8,07	4,73	-2,04	8,36
118_B	bouwplan	30	4,50	8,06	4,70	-2,05	8,35
205_C	bouwplan	55	7,50	7,97	4,61	-2,15	8,25
62_D	bouwplan	14	10,50	7,93	4,77	-2,23	8,25
75_B	bouwplan	16	4,50	7,93	4,61	-2,19	8,22
99_A	bouwplan	24	1,50	7,90	4,61	-2,22	8,20
83_A	bouwplan	18	1,50	7,79	4,52	-2,33	8,09
87_C	bouwplan	19	7,50	7,69	4,33	-2,42	7,98
121_C	bouwplan	31	7,50	7,56	4,15	-2,54	7,84
205_B	bouwplan	55	4,50	7,55	4,22	-2,57	7,84
117_B	bouwplan	30	4,50	7,53	4,23	-2,60	7,82
207_A	bouwplan	56	1,50	7,44	4,11	-2,67	7,73
100_C	bouwplan	24	7,50	7,42	4,07	-2,69	7,71
62_C	bouwplan	14	7,50	7,40	4,22	-2,76	7,71
93_B	bouwplan	21	4,50	7,36	4,02	-2,75	7,65
121_B	bouwplan	31	4,50	7,36	3,97	-2,75	7,64
84_C	bouwplan	18	7,50	7,34	4,00	-2,78	7,63
92_C	bouwplan	20	7,50	7,34	3,99	-2,77	7,63
74_A	bouwplan	16	1,50	7,30	3,98	-2,82	7,59
108_C	bouwplan	26	7,50	7,16	3,77	-2,95	7,44
94_B	bouwplan	21	4,50	7,15	3,82	-2,96	7,44
208_A	bouwplan	56	1,50	7,12	3,78	-2,99	7,41
103_A	bouwplan	24	1,50	7,05	3,76	-3,07	7,35
87_B	bouwplan	19	4,50	7,00	3,67	-3,12	7,29
63_D	bouwplan	14	10,50	6,96	3,80	-3,21	7,27
169_A	bouwplan	44	1,50	6,95	3,63	-3,16	7,25
209_A	bouwplan	56	1,50	6,90	3,56	-3,21	7,19
75_A	bouwplan	16	1,50	6,88	3,61	-3,24	7,18
157_C	bouwplan	40	7,50	6,87	3,49	-3,23	7,15
84_B	bouwplan	18	4,50	6,82	3,51	-3,30	7,11
108_B	bouwplan	26	4,50	6,75	3,39	-3,35	7,04
76_A	bouwplan	16	1,50	6,71	3,43	-3,41	7,01
88_C	bouwplan	19	7,50	6,72	3,37	-3,39	7,01
88_B	bouwplan	19	4,50	6,70	3,38	-3,42	6,99
105_C	bouwplan	25	7,50	6,68	3,30	-3,42	6,96
100_D	bouwplan	24	10,50	6,62	3,29	-3,50	6,91
201_C	bouwplan	54	7,50	6,63	3,26	-3,49	6,91
141_B	bouwplan	36	4,50	6,60	3,22	-3,51	6,88
115_A	bouwplan	29	1,50	6,57	3,30	-3,56	6,87
100_B	bouwplan	24	4,50	6,49	3,15	-3,63	6,78
141_C	bouwplan	36	7,50	6,50	3,09	-3,59	6,78
93_C	bouwplan	21	7,50	6,48	3,12	-3,63	6,77
98_A	bouwplan	23	1,50	6,48	3,17	-3,64	6,77
142_B	bouwplan	36	4,50	6,47	3,09	-3,64	6,75
201_B	bouwplan	54	4,50	6,42	3,10	-3,69	6,72
92_B	bouwplan	20	4,50	6,42	3,10	-3,70	6,71
129_B	bouwplan	34	4,50	6,41	3,06	-3,69	6,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_B	bouwplan 54	4,50	6,41	3,07	-3,71	6,70
158_C	bouwplan 40	7,50	6,30	2,92	-3,80	6,58
204_C	bouwplan 55	7,50	6,29	2,93	-3,82	6,58
142_C	bouwplan 36	7,50	6,28	2,86	-3,82	6,56
82_C	bouwplan 18	7,50	6,28	2,91	-3,83	6,56
202_C	bouwplan 54	7,50	6,24	2,88	-3,87	6,53
106_C	bouwplan 25	7,50	6,23	2,84	-3,87	6,51
78_A	bouwplan 17	1,50	6,15	2,86	-3,97	6,45
204_B	bouwplan 55	4,50	6,11	2,79	-4,00	6,41
148_B	bouwplan 38	4,50	6,04	2,65	-4,06	6,32
63_C	bouwplan 14	7,50	6,00	2,83	-4,16	6,32
205_A	bouwplan 55	1,50	5,97	2,67	-4,15	6,27
109_C	bouwplan 26	7,50	5,96	2,57	-4,14	6,24
80_C	bouwplan 17	7,50	5,93	2,58	-4,18	6,22
108_A	bouwplan 26	1,50	5,91	2,60	-4,20	6,21
91_C	bouwplan 20	7,50	5,89	2,52	-4,22	6,17
117_A	bouwplan 30	1,50	5,86	2,55	-4,26	6,15
106_B	bouwplan 25	4,50	5,84	2,48	-4,26	6,13
172_C	bouwplan 44	7,50	5,83	2,46	-4,27	6,12
136_C	bouwplan 35	7,50	5,78	2,36	-4,31	6,06
129_C	bouwplan 34	7,50	5,73	2,32	-4,37	6,01
115_B	bouwplan 29	4,50	5,69	2,33	-4,42	5,98
168_C	bouwplan 44	7,50	5,67	2,31	-4,44	5,96
82_B	bouwplan 18	4,50	5,66	2,33	-4,46	5,95
141_A	bouwplan 36	1,50	5,60	2,27	-4,50	5,90
157_B	bouwplan 40	4,50	5,48	2,16	-4,63	5,78
84_A	bouwplan 18	1,50	5,46	2,19	-4,65	5,77
92_A	bouwplan 20	1,50	5,47	2,19	-4,65	5,77
80_B	bouwplan 17	4,50	5,46	2,14	-4,66	5,75
167_B	bouwplan 43	4,50	5,44	2,14	-4,68	5,74
87_A	bouwplan 19	1,50	5,42	2,14	-4,70	5,72
122_C	bouwplan 31	7,50	5,42	2,06	-4,69	5,71
91_B	bouwplan 20	4,50	5,41	2,07	-4,71	5,70
88_A	bouwplan 19	1,50	5,35	2,06	-4,77	5,65
142_A	bouwplan 36	1,50	5,30	1,97	-4,81	5,59
105_B	bouwplan 25	4,50	5,26	1,91	-4,85	5,55
136_B	bouwplan 35	4,50	5,26	1,88	-4,84	5,54
127_C	bouwplan 33	7,50	5,20	1,78	-4,89	5,48
118_A	bouwplan 30	1,50	5,14	1,75	-4,96	5,42
153_C	bouwplan 39	7,50	5,14	1,71	-4,95	5,42
100_A	bouwplan 24	1,50	5,09	1,81	-5,04	5,39
201_A	bouwplan 54	1,50	5,09	1,80	-5,03	5,39
109_B	bouwplan 26	4,50	5,07	1,71	-5,03	5,36
128_C	bouwplan 33	7,50	5,05	1,65	-5,04	5,33
153_B	bouwplan 39	4,50	5,02	1,63	-5,08	5,30
144_C	bouwplan 37	7,50	5,01	1,61	-5,09	5,29
93_A	bouwplan 21	1,50	4,96	1,66	-5,15	5,26
139_C	bouwplan 36	7,50	4,89	1,49	-5,21	5,17
143_B	bouwplan 37	4,50	4,89	1,51	-5,22	5,17
106_A	bouwplan 25	1,50	4,85	1,54	-5,26	5,15
94_A	bouwplan 21	1,50	4,84	1,55	-5,28	5,14
138_C	bouwplan 36	7,50	4,80	1,40	-5,30	5,08
125_B	bouwplan 33	4,50	4,78	1,40	-5,32	5,06
151_C	bouwplan 38	7,50	4,78	1,35	-5,31	5,06
86_C	bouwplan 19	7,50	4,76	1,42	-5,36	5,05
137_C	bouwplan 36	7,50	4,76	1,36	-5,33	5,04
117_C	bouwplan 30	7,50	4,74	1,38	-5,37	5,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
137_B	bouwplan 36	4,50	4,65	1,30	-5,46	4,94
158_B	bouwplan 40	4,50	4,63	1,31	-5,48	4,93
166_B	bouwplan 43	4,50	4,63	1,30	-5,49	4,92
128_B	bouwplan 33	4,50	4,62	1,26	-5,49	4,91
147_B	bouwplan 38	4,50	4,63	1,24	-5,47	4,91
129_A	bouwplan 34	1,50	4,57	1,25	-5,54	4,87
202_A	bouwplan 54	1,50	4,57	1,28	-5,55	4,87
132_B	bouwplan 34	4,50	4,58	1,19	-5,52	4,86
144_B	bouwplan 37	4,50	4,55	1,20	-5,56	4,84
149_B	bouwplan 38	4,50	4,56	1,17	-5,54	4,84
166_C	bouwplan 43	7,50	4,50	1,15	-5,61	4,79
168_B	bouwplan 44	4,50	4,48	1,16	-5,64	4,77
148_C	bouwplan 38	7,50	4,48	1,05	-5,61	4,76
125_C	bouwplan 33	7,50	4,42	1,00	-5,68	4,70
138_B	bouwplan 36	4,50	4,32	0,96	-5,79	4,61
153_A	bouwplan 39	1,50	4,31	0,98	-5,80	4,60
204_A	bouwplan 55	1,50	4,29	1,01	-5,83	4,59
151_B	bouwplan 38	4,50	4,28	0,89	-5,82	4,56
148_A	bouwplan 38	1,50	4,26	0,92	-5,84	4,55
151_A	bouwplan 38	1,50	4,23	0,90	-5,87	4,53
135_B	bouwplan 35	4,50	4,23	0,87	-5,87	4,52
135_C	bouwplan 35	7,50	4,24	0,83	-5,86	4,52
132_C	bouwplan 34	7,50	4,24	0,80	-5,85	4,51
143_C	bouwplan 37	7,50	4,16	0,75	-5,94	4,44
121_A	bouwplan 31	1,50	4,14	0,77	-5,96	4,43
91_A	bouwplan 20	1,50	4,08	0,79	-6,04	4,38
80_A	bouwplan 17	1,50	4,05	0,78	-6,08	4,35
134_B	bouwplan 35	4,50	3,99	0,62	-6,11	4,28
152_C	bouwplan 38	7,50	4,01	0,57	-6,08	4,28
109_A	bouwplan 26	1,50	3,98	0,66	-6,14	4,27
166_A	bouwplan 43	1,50	3,96	0,67	-6,16	4,26
86_B	bouwplan 19	4,50	3,95	0,63	-6,18	4,24
206_C	bouwplan 55	7,50	3,91	0,55	-6,20	4,20
167_A	bouwplan 43	1,50	3,84	0,58	-6,29	4,14
134_C	bouwplan 35	7,50	3,82	0,40	-6,28	4,10
140_C	bouwplan 36	7,50	3,80	0,37	-6,29	4,08
105_A	bouwplan 25	1,50	3,77	0,47	-6,35	4,07
139_B	bouwplan 36	4,50	3,77	0,42	-6,34	4,06
67_B	bouwplan 15	4,50	3,76	0,42	-6,36	4,05
143_A	bouwplan 37	1,50	3,72	0,39	-6,38	4,02
171_B	bouwplan 44	4,50	3,73	0,38	-6,38	4,02
170_A	bouwplan 44	1,50	3,68	0,39	-6,44	3,98
172_B	bouwplan 44	4,50	3,69	0,37	-6,43	3,98
77_B	bouwplan 17	4,50	3,68	0,36	-6,44	3,97
136_A	bouwplan 35	1,50	3,64	0,32	-6,47	3,94
132_A	bouwplan 34	1,50	3,60	0,27	-6,51	3,89
82_A	bouwplan 18	1,50	3,58	0,30	-6,55	3,88
61_C	bouwplan 14	7,50	3,53	0,29	-6,61	3,83
67_C	bouwplan 15	7,50	3,55	0,17	-6,56	3,83
206_B	bouwplan 55	4,50	3,49	0,17	-6,63	3,78
68_C	bouwplan 15	7,50	3,47	0,09	-6,64	3,75
62_B	bouwplan 14	4,50	3,43	0,17	-6,70	3,73
147_C	bouwplan 38	7,50	3,42	-0,01	-6,66	3,70
61_D	bouwplan 14	10,50	3,40	0,16	-6,75	3,70
81_B	bouwplan 18	4,50	3,38	0,06	-6,74	3,67
34_C	bouwplan 7	7,50	3,34	0,11	-6,81	3,64
69_D	bouwplan 15	10,50	3,30	-0,10	-6,80	3,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_B	bouwplan	36	4,50	3,28	-0,12	-6,82	3,56
157_A	bouwplan	40	1,50	3,20	-0,10	-6,92	3,50
156_B	bouwplan	40	4,50	3,19	-0,17	-6,92	3,48
131_C	bouwplan	34	7,50	3,18	-0,25	-6,91	3,46
154_C	bouwplan	39	7,50	3,17	-0,22	-6,93	3,45
123_C	bouwplan	32	7,50	3,12	-0,31	-6,97	3,40
68_D	bouwplan	15	10,50	3,12	-0,26	-6,99	3,40
152_B	bouwplan	38	4,50	3,11	-0,28	-6,99	3,39
149_C	bouwplan	38	7,50	3,10	-0,33	-6,99	3,38
67_D	bouwplan	15	10,50	3,10	-0,30	-6,99	3,38
81_C	bouwplan	18	7,50	3,09	-0,24	-7,02	3,38
197_C	bouwplan	53	7,50	3,09	-0,29	-7,01	3,37
128_A	bouwplan	33	1,50	3,02	-0,29	-7,09	3,32
144_A	bouwplan	37	1,50	3,03	-0,30	-7,08	3,32
125_A	bouwplan	33	1,50	3,02	-0,31	-7,09	3,31
68_B	bouwplan	15	4,50	2,99	-0,36	-7,12	3,28
69_C	bouwplan	15	7,50	2,96	-0,44	-7,13	3,24
145_C	bouwplan	37	7,50	2,89	-0,52	-7,21	3,17
149_A	bouwplan	38	1,50	2,84	-0,50	-7,27	3,13
197_A	bouwplan	53	1,50	2,79	-0,51	-7,33	3,09
134_A	bouwplan	35	1,50	2,77	-0,55	-7,34	3,07
85_B	bouwplan	19	4,50	2,78	-0,56	-7,34	3,07
147_A	bouwplan	38	1,50	2,77	-0,59	-7,33	3,06
168_A	bouwplan	44	1,50	2,75	-0,54	-7,37	3,05
171_A	bouwplan	44	1,50	2,74	-0,55	-7,38	3,04
137_A	bouwplan	36	1,50	2,72	-0,62	-7,39	3,01
66_C	bouwplan	14	7,50	2,69	-0,48	-7,47	3,01
131_B	bouwplan	34	4,50	2,66	-0,73	-7,45	2,94
156_C	bouwplan	40	7,50	2,63	-0,76	-7,46	2,92
197_B	bouwplan	53	4,50	2,63	-0,71	-7,49	2,92
73_B	bouwplan	16	4,50	2,62	-0,72	-7,49	2,91
138_A	bouwplan	36	1,50	2,59	-0,73	-7,52	2,89
158_A	bouwplan	40	1,50	2,51	-0,78	-7,61	2,81
81_A	bouwplan	18	1,50	2,49	-0,80	-7,63	2,79
162_C	bouwplan	41	7,50	2,48	-0,92	-7,62	2,76
86_A	bouwplan	19	1,50	2,38	-0,90	-7,75	2,68
69_B	bouwplan	15	4,50	2,36	-1,02	-7,75	2,64
123_B	bouwplan	32	4,50	2,35	-1,04	-7,75	2,63
198_C	bouwplan	53	7,50	2,35	-1,04	-7,75	2,63
150_B	bouwplan	38	4,50	2,33	-1,04	-7,78	2,61
206_A	bouwplan	55	1,50	2,30	-0,97	-7,82	2,60
122_B	bouwplan	31	4,50	2,30	-1,06	-7,81	2,59
126_B	bouwplan	33	4,50	2,29	-1,07	-7,81	2,58
145_B	bouwplan	37	4,50	2,29	-1,07	-7,82	2,58
127_B	bouwplan	33	4,50	2,28	-1,09	-7,82	2,57
66_B	bouwplan	14	4,50	2,24	-1,00	-7,90	2,54
126_C	bouwplan	33	7,50	2,25	-1,16	-7,85	2,53
135_A	bouwplan	35	1,50	2,22	-1,11	-7,89	2,51
34_B	bouwplan	7	4,50	2,16	-1,05	-8,00	2,47
61_B	bouwplan	14	4,50	2,12	-1,15	-8,00	2,42
139_A	bouwplan	36	1,50	2,11	-1,20	-8,00	2,41
162_B	bouwplan	41	4,50	2,04	-1,32	-8,07	2,33
156_A	bouwplan	40	1,50	2,01	-1,29	-8,10	2,31
198_B	bouwplan	53	4,50	2,00	-1,36	-8,11	2,29
146_C	bouwplan	37	7,50	1,99	-1,45	-8,10	2,26
154_B	bouwplan	39	4,50	1,96	-1,38	-8,15	2,25
89_B	bouwplan	20	4,50	1,93	-1,40	-8,18	2,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_C	bouwplan 54	7,50	1,88	-1,47	-8,22	2,17
85_C	bouwplan 19	7,50	1,89	-1,47	-8,23	2,17
171_C	bouwplan 44	7,50	1,88	-1,52	-8,22	2,16
35_C	bouwplan 7	7,50	1,83	-1,40	-8,32	2,13
162_A	bouwplan 41	1,50	1,82	-1,49	-8,29	2,12
73_C	bouwplan 16	7,50	1,83	-1,50	-8,29	2,12
170_B	bouwplan 44	4,50	1,77	-1,58	-8,34	2,06
172_A	bouwplan 44	1,50	1,75	-1,52	-8,37	2,05
140_A	bouwplan 36	1,50	1,73	-1,59	-8,37	2,03
73_A	bouwplan 16	1,50	1,73	-1,59	-8,39	2,02
77_C	bouwplan 17	7,50	1,72	-1,62	-8,41	2,00
170_C	bouwplan 44	7,50	1,71	-1,68	-8,39	1,99
46_C	bouwplan 10	7,50	1,68	-1,52	-8,49	1,99
152_A	bouwplan 38	1,50	1,69	-1,66	-8,41	1,98
85_A	bouwplan 19	1,50	1,67	-1,62	-8,45	1,97
67_A	bouwplan 15	1,50	1,65	-1,65	-8,46	1,95
150_C	bouwplan 38	7,50	1,65	-1,76	-8,44	1,93
40_C	bouwplan 8	7,50	1,62	-1,57	-8,55	1,93
133_C	bouwplan 35	7,50	1,65	-1,79	-8,44	1,92
89_A	bouwplan 20	1,50	1,55	-1,75	-8,57	1,85
199_C	bouwplan 54	7,50	1,55	-1,79	-8,57	1,84
130_C	bouwplan 34	7,50	1,53	-1,87	-8,57	1,81
200_B	bouwplan 54	4,50	1,52	-1,79	-8,60	1,81
65_B	bouwplan 14	4,50	1,47	-1,72	-8,69	1,78
131_A	bouwplan 34	1,50	1,47	-1,86	-8,64	1,76
146_B	bouwplan 37	4,50	1,46	-1,93	-8,64	1,74
133_B	bouwplan 35	4,50	1,42	-1,99	-8,68	1,70
29_C	bouwplan 6	7,50	1,34	-1,90	-8,80	1,64
173_B	bouwplan 45	4,50	1,34	-2,01	-8,77	1,63
198_A	bouwplan 53	1,50	1,32	-1,99	-8,79	1,62
124_B	bouwplan 32	4,50	1,25	-2,13	-8,85	1,53
89_C	bouwplan 20	7,50	1,24	-2,11	-8,86	1,53
120_C	bouwplan 31	7,50	1,24	-2,23	-8,85	1,51
196_C	bouwplan 53	7,50	1,22	-2,16	-8,89	1,50
68_A	bouwplan 15	1,50	1,13	-2,18	-8,98	1,43
180_C	bouwplan 47	7,50	1,13	-2,29	-8,97	1,41
173_C	bouwplan 45	7,50	1,11	-2,28	-8,99	1,39
146_A	bouwplan 37	1,50	1,08	-2,26	-9,03	1,37
150_A	bouwplan 38	1,50	1,05	-2,26	-9,06	1,35
126_A	bouwplan 33	1,50	0,96	-2,36	-9,15	1,26
65_C	bouwplan 14	7,50	0,94	-2,22	-9,22	1,26
130_B	bouwplan 34	4,50	0,95	-2,40	-9,16	1,24
155_B	bouwplan 40	4,50	0,89	-2,48	-9,22	1,17
188_C	bouwplan 50	7,50	0,85	-2,56	-9,25	1,13
124_C	bouwplan 32	7,50	0,74	-2,68	-9,35	1,02
77_A	bouwplan 17	1,50	0,71	-2,60	-9,40	1,01
188_B	bouwplan 50	4,50	0,66	-2,69	-9,45	0,95
14_D	bouwplan 2	10,50	0,65	-2,70	-9,46	0,94
155_C	bouwplan 40	7,50	0,62	-2,79	-9,48	0,90
199_B	bouwplan 54	4,50	0,56	-2,78	-9,56	0,85
123_A	bouwplan 32	1,50	0,53	-2,82	-9,58	0,82
145_A	bouwplan 37	1,50	0,49	-2,82	-9,62	0,79
163_C	bouwplan 42	7,50	0,49	-2,92	-9,60	0,77
29_B	bouwplan 6	4,50	0,46	-2,76	-9,69	0,77
63_B	bouwplan 14	4,50	0,46	-2,86	-9,66	0,75
180_B	bouwplan 47	4,50	0,43	-2,94	-9,67	0,72
196_B	bouwplan 53	4,50	0,42	-2,91	-9,69	0,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_A	bouwplan 35	1,50	0,40	-2,93	-9,70	0,70	
160_C	bouwplan 41	7,50	0,41	-2,98	-9,69	0,69	
195_C	bouwplan 53	7,50	0,41	-2,96	-9,70	0,69	
161_B	bouwplan 41	4,50	0,38	-2,97	-9,73	0,67	
7_C	bouwplan 1	7,50	0,36	-2,94	-9,76	0,66	
163_B	bouwplan 42	4,50	0,33	-3,06	-9,77	0,61	
62_A	bouwplan 14	1,50	0,31	-3,00	-9,80	0,61	
72_B	bouwplan 15	4,50	0,32	-3,02	-9,80	0,61	
161_C	bouwplan 41	7,50	0,32	-3,06	-9,78	0,60	
154_A	bouwplan 39	1,50	0,29	-3,02	-9,82	0,59	
159_B	bouwplan 41	4,50	0,22	-3,13	-9,89	0,51	
199_A	bouwplan 54	1,50	0,19	-3,12	-9,92	0,49	
14_C	bouwplan 2	7,50	0,13	-3,28	-9,96	0,41	
200_A	bouwplan 54	1,50	0,05	-3,23	-10,08	0,35	
69_A	bouwplan 15	1,50	0,06	-3,28	-10,04	0,35	
39_C	bouwplan 8	7,50	0,01	-3,29	-10,11	0,31	
160_B	bouwplan 41	4,50	0,00	-3,34	-10,11	0,29	
127_A	bouwplan 33	1,50	-0,04	-3,34	-10,15	0,26	
124_A	bouwplan 32	1,50	-0,12	-3,45	-10,23	0,17	
165_C	bouwplan 42	7,50	-0,15	-3,53	-10,25	0,13	
37_C	bouwplan 8	7,50	-0,17	-3,43	-10,31	0,13	
55_C	bouwplan 12	7,50	-0,24	-3,57	-10,36	0,05	
155_A	bouwplan 40	1,50	-0,26	-3,57	-10,37	0,04	
191_C	bouwplan 51	7,50	-0,26	-3,66	-10,36	0,02	
177_C	bouwplan 46	7,50	-0,28	-3,66	-10,38	0,00	
182_C	bouwplan 48	7,50	-0,30	-3,71	-10,40	-0,02	
7_B	bouwplan 1	4,50	-0,32	-3,55	-10,47	-0,02	
164_C	bouwplan 42	7,50	-0,48	-3,87	-10,58	-0,20	
191_B	bouwplan 51	4,50	-0,49	-3,84	-10,60	-0,20	
46_B	bouwplan 10	4,50	-0,59	-3,80	-10,75	-0,28	
8_D	bouwplan 2	10,50	-0,58	-3,89	-10,71	-0,29	
1_C	bouwplan 1	7,50	-0,63	-3,84	-10,78	-0,32	
163_A	bouwplan 42	1,50	-0,62	-3,95	-10,73	-0,33	
173_A	bouwplan 45	1,50	-0,68	-3,99	-10,79	-0,38	
19_D	bouwplan 4	10,50	-0,72	-4,15	-10,82	-0,45	
190_C	bouwplan 51	7,50	-0,78	-4,17	-10,87	-0,49	
184_C	bouwplan 49	7,50	-0,78	-4,19	-10,88	-0,50	
177_B	bouwplan 46	4,50	-0,81	-4,13	-10,92	-0,51	
130_A	bouwplan 34	1,50	-0,82	-4,14	-10,93	-0,52	
159_C	bouwplan 41	7,50	-0,84	-4,23	-10,94	-0,56	
122_A	bouwplan 31	1,50	-0,86	-4,24	-10,95	-0,57	
61_A	bouwplan 14	1,50	-0,87	-4,18	-10,99	-0,58	
182_B	bouwplan 48	4,50	-0,87	-4,24	-10,98	-0,59	
19_C	bouwplan 4	7,50	-0,91	-4,33	-11,00	-0,63	
28_C	bouwplan 5	7,50	-0,96	-4,38	-11,05	-0,68	
161_A	bouwplan 41	1,50	-1,04	-4,36	-11,15	-0,74	
176_B	bouwplan 46	4,50	-1,06	-4,41	-11,16	-0,77	
159_A	bouwplan 41	1,50	-1,10	-4,42	-11,21	-0,80	
203_C	bouwplan 55	7,50	-1,10	-4,51	-11,20	-0,82	
1_B	bouwplan 1	4,50	-1,16	-4,32	-11,33	-0,85	
195_B	bouwplan 53	4,50	-1,25	-4,60	-11,37	-0,96	
14_B	bouwplan 2	4,50	-1,31	-4,69	-11,42	-1,03	
66_A	bouwplan 14	1,50	-1,35	-4,66	-11,47	-1,06	
160_A	bouwplan 41	1,50	-1,38	-4,71	-11,49	-1,09	
196_A	bouwplan 53	1,50	-1,46	-4,75	-11,57	-1,16	
175_C	bouwplan 45	7,50	-1,45	-4,85	-11,54	-1,17	
13_D	bouwplan 2	10,50	-1,48	-4,88	-11,58	-1,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_C	bouwplan 2	7,50	-1,52	-4,83	-11,63	-1,22
90_C	bouwplan 20	7,50	-1,52	-4,92	-11,62	-1,24
174_C	bouwplan 45	7,50	-1,55	-4,96	-11,64	-1,27
28_B	bouwplan 5	4,50	-1,58	-4,95	-11,68	-1,29
185_C	bouwplan 49	7,50	-1,61	-4,99	-11,71	-1,33
165_B	bouwplan 42	4,50	-1,64	-4,97	-11,76	-1,35
187_C	bouwplan 50	7,50	-1,63	-5,03	-11,72	-1,35
72_A	bouwplan 15	1,50	-1,65	-4,94	-11,77	-1,35
190_B	bouwplan 51	4,50	-1,66	-5,00	-11,77	-1,37
164_B	bouwplan 42	4,50	-1,68	-5,01	-11,79	-1,39
32_C	bouwplan 6	7,50	-1,67	-5,05	-11,78	-1,39
203_B	bouwplan 55	4,50	-1,71	-5,08	-11,81	-1,42
33_C	bouwplan 7	7,50	-1,73	-5,07	-11,84	-1,44
192_C	bouwplan 52	7,50	-1,75	-5,14	-11,85	-1,47
184_B	bouwplan 49	4,50	-1,78	-5,15	-11,88	-1,49
48_C	bouwplan 10	7,50	-1,79	-5,16	-11,89	-1,50
179_C	bouwplan 46	7,50	-1,79	-5,20	-11,89	-1,51
18_D	bouwplan 3	10,50	-1,80	-5,23	-11,90	-1,53
19_B	bouwplan 4	4,50	-1,82	-5,19	-11,93	-1,54
13_C	bouwplan 2	7,50	-1,85	-5,25	-11,95	-1,57
174_B	bouwplan 45	4,50	-1,91	-5,29	-12,01	-1,63
63_A	bouwplan 14	1,50	-1,94	-5,26	-12,05	-1,64
90_B	bouwplan 20	4,50	-1,94	-5,31	-12,04	-1,65
23_D	bouwplan 4	10,50	-1,93	-5,37	-12,03	-1,66
24_D	bouwplan 4	10,50	-1,95	-5,38	-12,05	-1,68
193_C	bouwplan 52	7,50	-1,97	-5,39	-12,07	-1,69
192_B	bouwplan 52	4,50	-2,10	-5,48	-12,20	-1,82
24_C	bouwplan 4	7,50	-2,13	-5,55	-12,22	-1,85
6_D	bouwplan 1	10,50	-2,16	-5,60	-12,25	-1,89
193_B	bouwplan 52	4,50	-2,21	-5,60	-12,31	-1,93
23_C	bouwplan 4	7,50	-2,22	-5,64	-12,30	-1,94
51_C	bouwplan 11	7,50	-2,29	-5,61	-12,40	-1,99
32_B	bouwplan 6	4,50	-2,33	-5,67	-12,44	-2,04
104_C	bouwplan 25	7,50	-2,35	-5,80	-12,44	-2,08
175_B	bouwplan 45	4,50	-2,39	-5,75	-12,49	-2,10
183_C	bouwplan 48	7,50	-2,40	-5,80	-12,50	-2,12
6_C	bouwplan 1	7,50	-2,40	-5,83	-12,48	-2,12
55_B	bouwplan 12	4,50	-2,46	-5,83	-12,56	-2,17
176_C	bouwplan 46	7,50	-2,49	-5,88	-12,60	-2,21
176_A	bouwplan 46	1,50	-2,52	-5,84	-12,63	-2,22
24_B	bouwplan 4	4,50	-2,50	-5,87	-12,61	-2,22
181_B	bouwplan 47	4,50	-2,55	-5,89	-12,66	-2,26
35_B	bouwplan 7	4,50	-2,55	-5,89	-12,66	-2,26
39_B	bouwplan 8	4,50	-2,55	-5,89	-12,65	-2,26
12_D	bouwplan 2	10,50	-2,56	-5,99	-12,64	-2,28
177_A	bouwplan 46	1,50	-2,58	-5,88	-12,68	-2,28
178_C	bouwplan 46	7,50	-2,67	-6,07	-12,77	-2,39
174_A	bouwplan 45	1,50	-2,72	-6,03	-12,82	-2,42
72_C	bouwplan 15	7,50	-2,70	-6,07	-12,81	-2,42
97_C	bouwplan 23	7,50	-2,70	-6,11	-12,80	-2,42
187_B	bouwplan 50	4,50	-2,77	-6,12	-12,88	-2,48
192_A	bouwplan 52	1,50	-2,80	-6,16	-12,91	-2,51
185_B	bouwplan 49	4,50	-2,82	-6,15	-12,93	-2,53
18_C	bouwplan 3	7,50	-2,82	-6,24	-12,91	-2,54
104_A	bouwplan 25	1,50	-2,86	-6,20	-12,96	-2,57
203_A	bouwplan 55	1,50	-2,86	-6,19	-12,97	-2,57
179_B	bouwplan 46	4,50	-2,89	-6,25	-12,99	-2,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_A	bouwplan 7	1,50	-2,90	-6,20	-13,02	-2,60
104_B	bouwplan 25	4,50	-2,90	-6,29	-12,99	-2,61
195_A	bouwplan 53	1,50	-2,91	-6,20	-13,02	-2,61
13_B	bouwplan 2	4,50	-2,93	-6,27	-13,05	-2,64
183_B	bouwplan 48	4,50	-2,98	-6,32	-13,09	-2,69
59_C	bouwplan 13	7,50	-3,00	-6,39	-13,09	-2,71
181_C	bouwplan 47	7,50	-3,02	-6,41	-13,12	-2,74
90_A	bouwplan 20	1,50	-3,03	-6,34	-13,15	-2,74
180_A	bouwplan 47	1,50	-3,05	-6,39	-13,15	-2,76
41_C	bouwplan 9	7,50	-3,05	-6,41	-13,16	-2,76
188_A	bouwplan 50	1,50	-3,10	-6,41	-13,20	-2,80
6_B	bouwplan 1	4,50	-3,09	-6,47	-13,19	-2,81
193_A	bouwplan 52	1,50	-3,19	-6,55	-13,29	-2,90
23_B	bouwplan 4	4,50	-3,20	-6,59	-13,30	-2,92
33_B	bouwplan 7	4,50	-3,25	-6,59	-13,36	-2,96
37_B	bouwplan 8	4,50	-3,25	-6,58	-13,36	-2,96
12_C	bouwplan 2	7,50	-3,27	-6,70	-13,36	-2,99
48_B	bouwplan 10	4,50	-3,32	-6,69	-13,42	-3,03
194_A	bouwplan 52	1,50	-3,37	-6,68	-13,48	-3,07
164_A	bouwplan 42	1,50	-3,38	-6,69	-13,50	-3,09
28_A	bouwplan 5	1,50	-3,38	-6,71	-13,49	-3,09
65_A	bouwplan 14	1,50	-3,42	-6,70	-13,55	-3,12
175_A	bouwplan 45	1,50	-3,45	-6,75	-13,57	-3,15
50_C	bouwplan 11	7,50	-3,46	-6,76	-13,58	-3,16
165_A	bouwplan 42	1,50	-3,51	-6,80	-13,62	-3,21
47_C	bouwplan 10	7,50	-3,52	-6,85	-13,63	-3,23
14_A	bouwplan 2	1,50	-3,64	-7,03	-13,72	-3,35
59_B	bouwplan 13	4,50	-3,64	-6,99	-13,74	-3,35
40_B	bouwplan 8	4,50	-3,73	-7,02	-13,86	-3,43
44_C	bouwplan 9	7,50	-3,81	-7,14	-13,93	-3,52
178_B	bouwplan 46	4,50	-3,85	-7,19	-13,95	-3,56
8_B	bouwplan 2	4,50	-3,85	-7,19	-13,96	-3,56
27_C	bouwplan 5	7,50	-3,86	-7,25	-13,95	-3,57
29_A	bouwplan 6	1,50	-3,88	-7,18	-13,99	-3,58
55_A	bouwplan 12	1,50	-3,90	-7,27	-14,00	-3,61
19_A	bouwplan 4	1,50	-3,95	-7,34	-14,04	-3,66
18_B	bouwplan 3	4,50	-4,03	-7,37	-14,13	-3,74
17_D	bouwplan 3	10,50	-4,03	-7,44	-14,12	-3,75
24_A	bouwplan 4	1,50	-4,05	-7,44	-14,14	-3,76
189_C	bouwplan 51	7,50	-4,07	-7,48	-14,17	-3,79
32_A	bouwplan 6	1,50	-4,10	-7,43	-14,20	-3,80
43_B	bouwplan 9	4,50	-4,08	-7,44	-14,20	-3,80
38_C	bouwplan 8	7,50	-4,10	-7,50	-14,20	-3,82
7_D	bouwplan 1	10,50	-4,14	-7,57	-14,24	-3,87
107_C	bouwplan 26	7,50	-4,19	-7,62	-14,28	-3,91
182_A	bouwplan 48	1,50	-4,24	-7,58	-14,34	-3,95
30_C	bouwplan 6	7,50	-4,26	-7,65	-14,37	-3,98
7_A	bouwplan 1	1,50	-4,31	-7,64	-14,42	-4,02
41_B	bouwplan 9	4,50	-4,34	-7,68	-14,45	-4,05
59_A	bouwplan 13	1,50	-4,34	-7,68	-14,44	-4,05
12_B	bouwplan 2	4,50	-4,38	-7,73	-14,49	-4,09
27_B	bouwplan 5	4,50	-4,49	-7,84	-14,60	-4,20
97_B	bouwplan 23	4,50	-4,51	-7,89	-14,61	-4,23
181_A	bouwplan 47	1,50	-4,58	-7,90	-14,68	-4,28
107_B	bouwplan 26	4,50	-4,62	-8,02	-14,71	-4,34
185_A	bouwplan 49	1,50	-4,67	-7,99	-14,77	-4,37
189_B	bouwplan 51	4,50	-4,65	-8,03	-14,76	-4,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
35_A	bouwplan 7	1,50	-4,74	-8,09	-14,84	-4,45
60_C	bouwplan 13	7,50	-4,73	-8,13	-14,83	-4,45
187_A	bouwplan 50	1,50	-4,78	-8,11	-14,89	-4,49
183_A	bouwplan 48	1,50	-4,80	-8,12	-14,90	-4,50
39_A	bouwplan 8	1,50	-4,82	-8,16	-14,93	-4,53
42_B	bouwplan 9	4,50	-4,81	-8,19	-14,91	-4,53
33_A	bouwplan 7	1,50	-4,83	-8,17	-14,93	-4,54
5_D	bouwplan 1	10,50	-4,91	-8,32	-15,00	-4,63
51_B	bouwplan 11	4,50	-4,96	-8,32	-15,07	-4,67
30_B	bouwplan 6	4,50	-4,99	-8,35	-15,10	-4,70
179_A	bouwplan 46	1,50	-5,05	-8,36	-15,15	-4,75
45_C	bouwplan 10	7,50	-5,05	-8,43	-15,15	-4,77
27_A	bouwplan 5	1,50	-5,08	-8,42	-15,17	-4,78
48_A	bouwplan 10	1,50	-5,13	-8,48	-15,23	-4,84
184_A	bouwplan 49	1,50	-5,16	-8,46	-15,27	-4,86
23_A	bouwplan 4	1,50	-5,16	-8,52	-15,25	-4,87
13_A	bouwplan 2	1,50	-5,19	-8,55	-15,28	-4,90
6_A	bouwplan 1	1,50	-5,20	-8,58	-15,29	-4,91
5_C	bouwplan 1	7,50	-5,21	-8,63	-15,31	-4,93
44_B	bouwplan 9	4,50	-5,34	-8,63	-15,46	-5,04
54_C	bouwplan 12	7,50	-5,36	-8,73	-15,48	-5,08
60_B	bouwplan 13	4,50	-5,39	-8,74	-15,50	-5,10
37_A	bouwplan 8	1,50	-5,42	-8,75	-15,52	-5,12
186_C	bouwplan 50	7,50	-5,43	-8,82	-15,53	-5,15
46_A	bouwplan 10	1,50	-5,48	-8,79	-15,59	-5,18
38_B	bouwplan 8	4,50	-5,55	-8,93	-15,65	-5,27
194_C	bouwplan 52	7,50	-5,62	-9,01	-15,71	-5,33
17_C	bouwplan 3	7,50	-5,64	-9,05	-15,72	-5,36
45_B	bouwplan 10	4,50	-5,69	-9,04	-15,80	-5,40
178_A	bouwplan 46	1,50	-5,79	-9,08	-15,91	-5,49
18_A	bouwplan 3	1,50	-5,92	-9,32	-16,00	-5,63
43_A	bouwplan 9	1,50	-6,01	-9,33	-16,12	-5,71
51_A	bouwplan 11	1,50	-6,02	-9,37	-16,12	-5,73
189_A	bouwplan 51	1,50	-6,06	-9,39	-16,17	-5,77
194_B	bouwplan 52	4,50	-6,06	-9,42	-16,17	-5,77
42_A	bouwplan 9	1,50	-6,22	-9,53	-16,33	-5,92
41_A	bouwplan 9	1,50	-6,29	-9,62	-16,40	-6,00
5_B	bouwplan 1	4,50	-6,30	-9,66	-16,41	-6,01
107_A	bouwplan 26	1,50	-6,31	-9,66	-16,42	-6,02
47_B	bouwplan 10	4,50	-6,34	-9,72	-16,44	-6,06
191_A	bouwplan 51	1,50	-6,38	-9,72	-16,48	-6,09
50_A	bouwplan 11	1,50	-6,43	-9,80	-16,52	-6,14
3_D	bouwplan 1	10,50	-6,43	-9,86	-16,52	-6,15
12_A	bouwplan 2	1,50	-6,54	-9,94	-16,62	-6,25
186_B	bouwplan 50	4,50	-6,57	-9,90	-16,67	-6,27
25_C	bouwplan 5	7,50	-6,57	-9,98	-16,67	-6,29
50_B	bouwplan 11	4,50	-6,58	-9,94	-16,69	-6,29
36_C	bouwplan 7	7,50	-6,61	-10,01	-16,71	-6,33
120_B	bouwplan 31	4,50	-6,74	-10,22	-16,81	-6,47
54_B	bouwplan 12	4,50	-6,76	-10,10	-16,88	-6,47
30_A	bouwplan 6	1,50	-6,81	-10,13	-16,92	-6,51
45_A	bouwplan 10	1,50	-6,89	-10,23	-16,99	-6,60
52_C	bouwplan 11	7,50	-7,05	-10,48	-17,13	-6,77
54_A	bouwplan 12	1,50	-7,05	-10,44	-17,15	-6,77
38_A	bouwplan 8	1,50	-7,17	-10,50	-17,27	-6,87
25_B	bouwplan 5	4,50	-7,19	-10,55	-17,30	-6,90
190_A	bouwplan 51	1,50	-7,26	-10,60	-17,36	-6,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
17_B	bouwplan 3	4,50	-7,27	-10,64	-17,37	-6,98
36_B	bouwplan 7	4,50	-7,27	-10,62	-17,38	-6,98
47_A	bouwplan 10	1,50	-7,34	-10,69	-17,44	-7,05
36_A	bouwplan 7	1,50	-7,42	-10,75	-17,52	-7,12
60_A	bouwplan 13	1,50	-7,41	-10,76	-17,51	-7,12
1_A	bouwplan 1	1,50	-7,49	-10,79	-17,61	-7,19
52_B	bouwplan 11	4,50	-7,49	-10,88	-17,58	-7,20
40_A	bouwplan 8	1,50	-7,59	-10,92	-17,69	-7,29
3_C	bouwplan 1	7,50	-7,61	-11,03	-17,69	-7,33
44_A	bouwplan 9	1,50	-7,86	-11,24	-17,96	-7,58
56_C	bouwplan 12	7,50	-8,17	-11,60	-18,26	-7,89
186_A	bouwplan 50	1,50	-8,34	-11,69	-18,44	-8,05
42_C	bouwplan 9	7,50	-8,52	-11,94	-18,60	-8,24
64_C	bouwplan 14	7,50	-8,57	-11,95	-18,67	-8,29
56_B	bouwplan 12	4,50	-8,63	-12,01	-18,73	-8,35
5_A	bouwplan 1	1,50	-8,65	-12,04	-18,74	-8,36
3_B	bouwplan 1	4,50	-8,65	-12,03	-18,75	-8,37
52_A	bouwplan 11	1,50	-8,75	-12,09	-18,85	-8,46
17_A	bouwplan 3	1,50	-9,21	-12,53	-19,31	-8,91
120_A	bouwplan 31	1,50	-9,20	-12,65	-19,28	-8,92
64_B	bouwplan 14	4,50	-9,29	-12,68	-19,38	-9,00
25_A	bouwplan 5	1,50	-9,30	-12,63	-19,41	-9,01
31_A	bouwplan 6	1,50	-9,37	-12,72	-19,47	-9,08
8_A	bouwplan 2	1,50	-9,64	-13,05	-19,73	-9,36
56_A	bouwplan 12	1,50	-9,94	-13,27	-20,04	-9,64
16_B	bouwplan 3	4,50	-9,99	-13,37	-20,10	-9,71
22_B	bouwplan 4	4,50	-10,01	-13,43	-20,11	-9,73
97_A	bouwplan 23	1,50	-10,30	-13,67	-20,39	-10,01
3_A	bouwplan 1	1,50	-10,51	-13,85	-20,61	-10,22
26_A	bouwplan 5	1,50	-10,55	-13,97	-20,64	-10,27
64_A	bouwplan 14	1,50	-11,23	-14,60	-21,32	-10,94
22_A	bouwplan 4	1,50	-12,18	-15,50	-22,29	-11,88
10_C	bouwplan 2	7,50	-12,69	-16,11	-22,78	-12,41
16_A	bouwplan 3	1,50	-12,82	-16,21	-22,91	-12,53
115_C	bouwplan 29	7,50	-13,90	-17,39	-23,97	-13,63
53_C	bouwplan 12	7,50	-13,93	-17,42	-24,00	-13,66
10_B	bouwplan 2	4,50	-13,98	-17,34	-24,08	-13,69
53_B	bouwplan 12	4,50	-14,57	-18,01	-24,65	-14,29
49_B	bouwplan 11	4,50	-15,53	-18,97	-25,60	-15,25
10_D	bouwplan 2	10,50	-15,55	-19,05	-25,62	-15,28
53_A	bouwplan 12	1,50	-15,97	-19,35	-26,06	-15,68
49_C	bouwplan 11	7,50	-16,02	-19,51	-26,10	-15,75
31_C	bouwplan 6	7,50	-16,33	-19,72	-26,43	-16,05
31_B	bouwplan 6	4,50	-16,72	-20,06	-26,83	-16,43
49_A	bouwplan 11	1,50	-16,80	-20,19	-26,89	-16,51
43_C	bouwplan 9	7,50	-17,87	-21,27	-27,95	-17,58
20_C	bouwplan 4	7,50	-18,36	-21,83	-28,44	-18,09
20_B	bouwplan 4	4,50	-18,73	-22,16	-28,82	-18,45
20_A	bouwplan 4	1,50	-19,90	-23,27	-29,99	-19,61
20_D	bouwplan 4	10,50	-20,25	-23,71	-30,33	-19,98
10_A	bouwplan 2	1,50	-20,30	-23,69	-30,39	-20,01
1_D	bouwplan 1	10,50	-22,38	-25,86	-32,46	-22,11
57_C	bouwplan 13	7,50	-23,75	-27,23	-33,83	-23,48
57_B	bouwplan 13	4,50	-24,15	-27,58	-34,23	-23,87
57_A	bouwplan 13	1,50	-25,29	-28,66	-35,38	-25,00
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Erpostraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
119_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
119_C	bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
15_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
15_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
15_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
21_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
21_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
21_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
21_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
26_B	bouwplan 5	4,50	--	--	--	--
26_C	bouwplan 5	7,50	--	--	--	--
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
58_A	bouwplan 13	1,50	--	--	--	--
58_B	bouwplan 13	4,50	--	--	--	--
58_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--
64_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
65_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
66_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
70_A	bouwplan 15	1,50	--	--	--	--
70_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
70_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
70_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
71_A	bouwplan 15	1,50	--	--	--	--
71_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
71_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
71_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
72_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_C	bouwplan 55	7,50	38,20	35,22	28,37	38,66
203_C	bouwplan 55	7,50	37,83	34,85	27,99	38,29
203_B	bouwplan 55	4,50	37,67	34,70	27,83	38,13
204_B	bouwplan 55	4,50	37,59	34,62	27,75	38,05
203_A	bouwplan 55	1,50	35,62	32,65	25,77	36,08
199_C	bouwplan 54	7,50	34,97	31,99	25,13	35,43
199_B	bouwplan 54	4,50	34,43	31,46	24,58	34,89
204_A	bouwplan 55	1,50	33,65	30,68	23,80	34,11
199_A	bouwplan 54	1,50	32,16	29,20	22,30	32,62
202_C	bouwplan 54	7,50	31,24	28,25	21,42	31,70
202_B	bouwplan 54	4,50	29,83	26,85	19,99	30,29
202_A	bouwplan 54	1,50	27,44	24,47	17,60	27,90
91_C	bouwplan 20	7,50	27,03	24,05	17,20	27,49
90_C	bouwplan 20	7,50	27,01	24,02	17,19	27,47
90_B	bouwplan 20	4,50	25,99	23,01	16,16	26,45
91_B	bouwplan 20	4,50	25,88	22,91	16,04	26,34
205_C	bouwplan 55	7,50	24,88	21,83	15,19	25,37
90_A	bouwplan 20	1,50	24,66	21,69	14,82	25,12
91_A	bouwplan 20	1,50	24,27	21,31	14,42	24,73
86_C	bouwplan 19	7,50	22,81	19,81	13,03	23,28
205_B	bouwplan 55	4,50	21,48	18,42	11,81	21,97
86_B	bouwplan 19	4,50	21,42	18,42	11,63	21,89
86_A	bouwplan 19	1,50	19,82	16,84	10,01	20,29
79_C	bouwplan 17	7,50	19,23	16,22	9,48	19,71
75_C	bouwplan 16	7,50	18,61	15,60	8,86	19,09
201_C	bouwplan 54	7,50	18,58	15,52	8,93	19,08
205_A	bouwplan 55	1,50	18,20	15,14	8,53	18,69
87_C	bouwplan 19	7,50	17,96	14,90	8,30	18,46
80_C	bouwplan 17	7,50	17,79	14,79	8,01	18,26
201_B	bouwplan 54	4,50	17,44	14,38	7,79	17,94
78_C	bouwplan 17	7,50	17,20	14,15	7,57	17,71
82_C	bouwplan 18	7,50	17,18	14,13	7,57	17,69
83_C	bouwplan 18	7,50	17,02	13,96	7,35	17,51
75_B	bouwplan 16	4,50	16,91	13,90	7,16	17,39
206_C	bouwplan 55	7,50	16,43	13,43	6,69	16,91
87_B	bouwplan 19	4,50	16,33	13,27	6,67	16,83
79_B	bouwplan 17	4,50	16,19	13,16	6,49	16,68
81_C	bouwplan 18	7,50	16,06	13,06	6,32	16,54
206_B	bouwplan 55	4,50	15,83	12,84	6,07	16,31
201_A	bouwplan 54	1,50	15,56	12,51	5,91	16,06
83_B	bouwplan 18	4,50	15,42	12,37	5,76	15,92
74_C	bouwplan 16	7,50	15,33	12,27	5,71	15,84
82_B	bouwplan 18	4,50	15,07	12,02	5,47	15,59
89_A	bouwplan 20	1,50	14,96	11,98	5,17	15,43
81_B	bouwplan 18	4,50	14,94	11,94	5,20	15,42
200_C	bouwplan 54	7,50	14,92	11,92	5,16	15,40
206_A	bouwplan 55	1,50	14,62	11,64	4,83	15,09
78_B	bouwplan 17	4,50	14,26	11,21	4,67	14,78
80_B	bouwplan 17	4,50	14,22	11,22	4,47	14,70
87_A	bouwplan 19	1,50	14,13	11,09	4,46	14,63
94_C	bouwplan 21	7,50	14,02	10,99	4,52	14,58
98_C	bouwplan 23	7,50	13,97	10,95	4,55	14,55
207_C	bouwplan 56	7,50	13,97	10,90	4,35	14,48
79_A	bouwplan 17	1,50	13,95	10,92	4,25	14,44
81_A	bouwplan 18	1,50	13,65	10,66	3,89	14,13
168_C	bouwplan 44	7,50	13,49	10,42	3,87	14,00
97_C	bouwplan 23	7,50	13,39	10,41	3,87	13,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
93_C	bouwplan 21	7,50	13,35	10,33	3,91	13,93
75_A	bouwplan 16	1,50	13,41	10,40	3,71	13,90
200_B	bouwplan 54	4,50	13,39	10,40	3,62	13,87
83_A	bouwplan 18	1,50	13,36	10,32	3,69	13,86
85_C	bouwplan 19	7,50	13,33	10,28	3,71	13,84
89_C	bouwplan 20	7,50	12,95	9,92	3,32	13,46
82_A	bouwplan 18	1,50	12,91	9,87	3,31	13,43
92_C	bouwplan 20	7,50	12,90	9,83	3,27	13,40
77_C	bouwplan 17	7,50	12,88	9,85	3,25	13,39
84_C	bouwplan 18	7,50	12,75	9,68	3,10	13,25
97_B	bouwplan 23	4,50	12,56	9,58	3,03	13,12
169_C	bouwplan 44	7,50	12,53	9,46	2,91	13,04
168_B	bouwplan 44	4,50	12,50	9,42	2,87	13,00
74_B	bouwplan 16	4,50	12,47	9,41	2,87	12,99
207_B	bouwplan 56	4,50	12,39	9,32	2,77	12,90
78_A	bouwplan 17	1,50	12,27	9,22	2,66	12,78
85_B	bouwplan 19	4,50	12,20	9,15	2,61	12,72
102_F	bouwplan 24	16,50	12,16	9,18	2,45	12,66
23_D	bouwplan 4	10,50	12,09	9,10	2,60	12,66
169_B	bouwplan 44	4,50	12,06	8,99	2,44	12,57
209_C	bouwplan 56	7,50	11,81	8,74	2,22	12,33
94_B	bouwplan 21	4,50	11,74	8,71	2,24	12,30
200_A	bouwplan 54	1,50	11,80	8,83	1,99	12,27
23_C	bouwplan 4	7,50	11,71	8,71	2,21	12,27
97_A	bouwplan 23	1,50	11,65	8,68	2,12	12,21
92_B	bouwplan 20	4,50	11,67	8,61	2,04	12,18
102_E	bouwplan 24	13,50	11,64	8,65	1,94	12,14
167_C	bouwplan 43	7,50	11,55	8,49	1,97	12,07
208_C	bouwplan 56	7,50	11,47	8,40	1,85	11,98
98_B	bouwplan 23	4,50	11,34	8,32	1,92	11,92
172_C	bouwplan 44	7,50	11,37	8,30	1,77	11,88
88_C	bouwplan 19	7,50	11,35	8,28	1,74	11,86
27_C	bouwplan 5	7,50	11,11	8,11	1,60	11,67
85_A	bouwplan 19	1,50	11,14	8,10	1,56	11,67
166_C	bouwplan 43	7,50	11,07	8,01	1,50	11,60
80_A	bouwplan 17	1,50	10,93	7,92	1,21	11,42
100_D	bouwplan 24	10,50	10,82	7,81	1,35	11,39
93_B	bouwplan 21	4,50	10,73	7,71	1,30	11,31
73_C	bouwplan 16	7,50	10,77	7,71	1,16	11,28
74_A	bouwplan 16	1,50	10,77	7,73	1,15	11,28
22_D	bouwplan 4	10,50	10,69	7,70	1,20	11,26
89_B	bouwplan 20	4,50	10,65	7,60	1,09	11,18
102_D	bouwplan 24	10,50	10,63	7,62	1,06	11,17
84_B	bouwplan 18	4,50	10,59	7,53	0,95	11,09
64_C	bouwplan 14	7,50	10,49	7,48	1,01	11,06
22_C	bouwplan 4	7,50	10,41	7,42	0,91	10,97
77_B	bouwplan 17	4,50	10,41	7,36	0,83	10,93
96_C	bouwplan 22	7,50	10,30	7,26	0,79	10,85
207_A	bouwplan 56	1,50	10,34	7,26	0,72	10,84
23_B	bouwplan 4	4,50	10,17	7,18	0,67	10,73
88_B	bouwplan 19	4,50	10,19	7,13	0,57	10,70
26_C	bouwplan 5	7,50	10,11	7,12	0,60	10,67
168_A	bouwplan 44	1,50	10,02	6,94	0,41	10,53
169_A	bouwplan 44	1,50	9,94	6,87	0,34	10,45
171_C	bouwplan 44	7,50	9,89	6,83	0,32	10,42
98_A	bouwplan 23	1,50	9,80	6,79	0,36	10,38
102_C	bouwplan 24	7,50	9,76	6,74	0,27	10,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	bouwplan 20	1,50	9,76	6,72	0,10	10,26
208_B	bouwplan 56	4,50	9,74	6,67	0,11	10,24
209_B	bouwplan 56	4,50	9,72	6,66	0,13	10,24
22_B	bouwplan 4	4,50	9,64	6,66	0,10	10,19
166_B	bouwplan 43	4,50	9,64	6,58	0,07	10,17
31_C	bouwplan 6	7,50	9,59	6,58	0,11	10,16
64_B	bouwplan 14	4,50	9,52	6,52	0,01	10,08
76_C	bouwplan 16	7,50	9,48	6,42	-0,13	9,99
14_D	bouwplan 2	10,50	9,41	6,39	-0,08	9,97
73_B	bouwplan 16	4,50	9,46	6,40	-0,15	9,97
103_F	bouwplan 24	16,50	9,28	6,29	-0,20	9,85
167_B	bouwplan 43	4,50	9,25	6,18	-0,33	9,77
58_C	bouwplan 13	7,50	9,06	6,06	-0,42	9,63
103_E	bouwplan 24	13,50	9,05	6,05	-0,42	9,62
77_A	bouwplan 17	1,50	8,97	5,92	-0,63	9,49
103_D	bouwplan 24	10,50	8,89	5,88	-0,66	9,43
170_B	bouwplan 44	4,50	8,85	5,79	-0,73	9,37
94_A	bouwplan 21	1,50	8,80	5,78	-0,67	9,37
71_C	bouwplan 15	7,50	8,81	5,77	-0,71	9,36
172_B	bouwplan 44	4,50	8,71	5,65	-0,87	9,23
84_A	bouwplan 18	1,50	8,70	5,66	-0,96	9,20
14_C	bouwplan 2	7,50	8,61	5,59	-0,87	9,17
71_B	bouwplan 15	4,50	8,61	5,57	-0,87	9,17
107_C	bouwplan 26	7,50	8,53	5,54	-0,94	9,10
109_C	bouwplan 26	7,50	8,51	5,47	-0,97	9,07
7_C	bouwplan 1	7,50	8,45	5,44	-0,99	9,03
88_A	bouwplan 19	1,50	8,50	5,46	-1,16	9,00
27_B	bouwplan 5	4,50	8,32	5,32	-1,20	8,88
31_B	bouwplan 6	4,50	8,31	5,31	-1,22	8,86
195_C	bouwplan 53	7,50	8,28	5,21	-1,24	8,82
100_C	bouwplan 24	7,50	8,08	5,06	-1,35	8,66
93_A	bouwplan 21	1,50	7,93	4,92	-1,50	8,51
73_A	bouwplan 16	1,50	7,99	4,94	-1,62	8,50
36_C	bouwplan 7	7,50	7,93	4,93	-1,57	8,49
170_C	bouwplan 44	7,50	7,95	4,89	-1,60	8,48
171_B	bouwplan 44	4,50	7,95	4,90	-1,60	8,48
76_B	bouwplan 16	4,50	7,95	4,90	-1,64	8,47
58_B	bouwplan 13	4,50	7,77	4,79	-1,73	8,34
60_C	bouwplan 13	7,50	7,76	4,75	-1,69	8,34
30_C	bouwplan 6	7,50	7,74	4,75	-1,74	8,31
65_C	bouwplan 14	7,50	7,69	4,65	-1,76	8,26
23_A	bouwplan 4	1,50	7,69	4,70	-1,83	8,25
102_B	bouwplan 24	4,50	7,50	4,47	-1,96	8,07
54_C	bouwplan 12	7,50	7,44	4,44	-2,05	8,01
96_B	bouwplan 22	4,50	7,37	4,34	-2,09	7,94
106_C	bouwplan 25	7,50	7,32	4,28	-2,18	7,87
198_C	bouwplan 53	7,50	7,27	4,19	-2,25	7,81
209_A	bouwplan 56	1,50	7,19	4,13	-2,38	7,72
22_A	bouwplan 4	1,50	7,14	4,16	-2,41	7,69
76_A	bouwplan 16	1,50	7,14	4,09	-2,48	7,65
65_B	bouwplan 14	4,50	7,07	4,03	-2,39	7,64
13_C	bouwplan 2	7,50	7,06	4,04	-2,40	7,63
170_A	bouwplan 44	1,50	7,11	4,07	-2,48	7,63
195_B	bouwplan 53	4,50	7,07	4,00	-2,47	7,60
166_A	bouwplan 43	1,50	6,88	3,82	-2,68	7,41
208_A	bouwplan 56	1,50	6,89	3,83	-2,71	7,41
32_C	bouwplan 6	7,50	6,76	3,75	-2,74	7,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
109_B	bouwplan 26	4,50	6,67	3,63	-2,79	7,24
55_C	bouwplan 12	7,50	6,65	3,63	-2,85	7,21
95_C	bouwplan 22	7,50	6,68	3,63	-2,90	7,20
69_D	bouwplan 15	10,50	6,60	3,58	-2,94	7,14
198_B	bouwplan 53	4,50	6,60	3,53	-2,95	7,13
71_D	bouwplan 15	10,50	6,58	3,57	-3,00	7,11
167_A	bouwplan 43	1,50	6,57	3,52	-2,99	7,10
70_D	bouwplan 15	10,50	6,54	3,53	-3,05	7,07
108_C	bouwplan 26	7,50	6,47	3,42	-3,05	7,01
7_B	bouwplan 1	4,50	6,43	3,41	-3,02	7,00
64_A	bouwplan 14	1,50	6,44	3,45	-3,10	6,99
105_C	bouwplan 25	7,50	6,35	3,31	-3,20	6,89
66_C	bouwplan 14	7,50	6,21	3,16	-3,24	6,78
69_C	bouwplan 15	7,50	6,21	3,17	-3,31	6,76
30_B	bouwplan 6	4,50	6,17	3,19	-3,33	6,74
71_A	bouwplan 15	1,50	6,08	3,04	-3,42	6,63
155_C	bouwplan 40	7,50	6,06	2,98	-3,51	6,58
63_C	bouwplan 14	7,50	6,01	2,96	-3,47	6,57
106_B	bouwplan 25	4,50	6,01	2,96	-3,48	6,56
100_B	bouwplan 24	4,50	5,95	2,92	-3,48	6,53
103_C	bouwplan 24	7,50	5,75	2,72	-3,71	6,32
64_D	bouwplan 14	10,50	5,74	2,72	-3,76	6,30
59_C	bouwplan 13	7,50	5,65	2,63	-3,81	6,22
161_C	bouwplan 41	7,50	5,70	2,61	-3,89	6,21
102_A	bouwplan 24	1,50	5,61	2,59	-3,85	6,18
172_A	bouwplan 44	1,50	5,61	2,56	-3,96	6,14
36_B	bouwplan 7	4,50	5,50	2,49	-4,00	6,06
107_B	bouwplan 26	4,50	5,48	2,49	-3,99	6,05
14_B	bouwplan 2	4,50	5,48	2,45	-3,99	6,04
66_B	bouwplan 14	4,50	5,46	2,41	-3,97	6,03
96_A	bouwplan 22	1,50	5,39	2,37	-4,07	5,96
195_A	bouwplan 53	1,50	5,34	2,29	-4,22	5,87
171_A	bouwplan 44	1,50	5,29	2,23	-4,25	5,83
31_A	bouwplan 6	1,50	5,28	2,28	-4,25	5,83
155_B	bouwplan 40	4,50	5,23	2,16	-4,34	5,75
63_B	bouwplan 14	4,50	5,08	2,04	-4,42	5,63
95_B	bouwplan 22	4,50	5,01	1,96	-4,55	5,54
48_C	bouwplan 10	7,50	4,94	1,89	-4,49	5,51
70_C	bouwplan 15	7,50	4,96	1,92	-4,54	5,51
69_B	bouwplan 15	4,50	4,89	1,85	-4,63	5,44
198_A	bouwplan 53	1,50	4,89	1,84	-4,67	5,42
109_A	bouwplan 26	1,50	4,83	1,80	-4,62	5,40
161_B	bouwplan 41	4,50	4,87	1,79	-4,74	5,38
108_B	bouwplan 26	4,50	4,82	1,78	-4,68	5,37
1_C	bouwplan 1	7,50	4,76	1,74	-4,71	5,33
99_C	bouwplan 24	7,50	4,74	1,70	-4,75	5,30
26_B	bouwplan 5	4,50	4,71	1,69	-4,77	5,27
40_C	bouwplan 8	7,50	4,71	1,68	-4,76	5,27
63_D	bouwplan 14	10,50	4,71	1,67	-4,78	5,27
65_A	bouwplan 14	1,50	4,68	1,64	-4,79	5,24
32_B	bouwplan 6	4,50	4,62	1,60	-4,93	5,16
101_C	bouwplan 24	7,50	4,62	1,55	-4,96	5,14
160_C	bouwplan 41	7,50	4,59	1,52	-4,98	5,11
191_C	bouwplan 51	7,50	4,57	1,48	-4,97	5,10
72_C	bouwplan 15	7,50	4,53	1,49	-4,93	5,10
12_C	bouwplan 2	7,50	4,51	1,49	-4,97	5,07
39_C	bouwplan 8	7,50	4,47	1,43	-4,97	5,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
50_C	bouwplan 11	7,50	4,46	1,44	-5,04	5,02
159_C	bouwplan 41	7,50	4,46	1,39	-5,10	4,99
70_B	bouwplan 15	4,50	4,37	1,33	-5,16	4,91
116_C	bouwplan 29	7,50	4,33	1,27	-5,24	4,86
60_B	bouwplan 13	4,50	4,27	1,25	-5,15	4,85
72_B	bouwplan 15	4,50	4,29	1,24	-5,18	4,85
13_D	bouwplan 2	10,50	4,26	1,22	-5,20	4,83
157_C	bouwplan 40	7,50	4,29	1,20	-5,27	4,81
56_C	bouwplan 12	7,50	4,17	1,15	-5,27	4,75
106_A	bouwplan 25	1,50	4,16	1,13	-5,34	4,72
100_A	bouwplan 24	1,50	4,06	1,03	-5,38	4,63
13_B	bouwplan 2	4,50	4,00	0,97	-5,44	4,57
113_C	bouwplan 28	7,50	3,98	0,94	-5,45	4,56
177_C	bouwplan 46	7,50	4,00	0,91	-5,57	4,52
34_B	bouwplan 7	4,50	3,91	0,87	-5,54	4,48
27_A	bouwplan 5	1,50	3,81	0,79	-5,69	4,37
48_B	bouwplan 10	4,50	3,80	0,75	-5,64	4,37
103_B	bouwplan 24	4,50	3,71	0,68	-5,74	4,28
95_A	bouwplan 22	1,50	3,69	0,65	-5,85	4,23
12_D	bouwplan 2	10,50	3,61	0,58	-5,80	4,19
108_A	bouwplan 26	1,50	3,54	0,50	-5,96	4,09
155_A	bouwplan 40	1,50	3,51	0,45	-6,05	4,04
65_D	bouwplan 14	10,50	3,47	0,43	-6,00	4,03
51_C	bouwplan 11	7,50	3,44	0,40	-6,01	4,01
160_B	bouwplan 41	4,50	3,47	0,40	-6,11	3,99
33_C	bouwplan 7	7,50	3,41	0,37	-6,05	3,98
6_D	bouwplan 1	10,50	3,42	0,36	-6,04	3,98
7_A	bouwplan 1	1,50	3,38	0,33	-6,04	3,96
114_B	bouwplan 28	4,50	3,41	0,34	-6,13	3,94
12_B	bouwplan 2	4,50	3,38	0,38	-6,12	3,94
110_C	bouwplan 27	7,50	3,36	0,31	-6,09	3,93
196_C	bouwplan 53	7,50	3,38	0,31	-6,17	3,91
40_B	bouwplan 8	4,50	3,34	0,31	-6,13	3,90
38_C	bouwplan 8	7,50	3,32	0,27	-6,12	3,89
34_C	bouwplan 7	7,50	3,30	0,25	-6,14	3,87
156_C	bouwplan 40	7,50	3,29	0,22	-6,24	3,83
154_C	bouwplan 39	7,50	3,26	0,18	-6,26	3,80
55_B	bouwplan 12	4,50	3,25	0,21	-6,25	3,80
112_B	bouwplan 27	4,50	3,22	0,17	-6,27	3,77
5_D	bouwplan 1	10,50	3,21	0,15	-6,24	3,77
196_B	bouwplan 53	4,50	3,23	0,17	-6,35	3,75
173_C	bouwplan 45	7,50	3,18	0,09	-6,41	3,69
159_B	bouwplan 41	4,50	3,16	0,09	-6,41	3,68
101_B	bouwplan 24	4,50	3,13	0,07	-6,44	3,66
24_C	bouwplan 4	7,50	3,10	0,07	-6,43	3,65
54_B	bouwplan 12	4,50	3,06	0,04	-6,40	3,63
19_C	bouwplan 4	7,50	3,04	0,01	-6,40	3,61
63_A	bouwplan 14	1,50	3,06	0,02	-6,45	3,61
6_C	bouwplan 1	7,50	3,01	-0,05	-6,46	3,57
158_C	bouwplan 40	7,50	2,96	-0,11	-6,56	3,50
141_C	bouwplan 36	7,50	2,93	-0,15	-6,57	3,47
99_B	bouwplan 24	4,50	2,89	-0,15	-6,57	3,46
192_C	bouwplan 52	7,50	2,87	-0,22	-6,72	3,38
66_A	bouwplan 14	1,50	2,79	-0,26	-6,66	3,36
113_B	bouwplan 28	4,50	2,77	-0,27	-6,67	3,34
161_A	bouwplan 41	1,50	2,83	-0,24	-6,79	3,34
181_C	bouwplan 47	7,50	2,82	-0,27	-6,76	3,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
39_B	bouwplan 8	4,50	2,76	-0,29	-6,69	3,33
24_D	bouwplan 4	10,50	2,73	-0,31	-6,75	3,29
47_C	bouwplan 10	7,50	2,73	-0,32	-6,73	3,29
176_C	bouwplan 46	7,50	2,74	-0,35	-6,85	3,25
114_A	bouwplan 28	1,50	2,67	-0,38	-6,89	3,20
156_B	bouwplan 40	4,50	2,67	-0,40	-6,87	3,20
16_C	bouwplan 3	7,50	2,67	-0,34	-6,95	3,19
69_A	bouwplan 15	1,50	2,60	-0,43	-6,93	3,15
38_B	bouwplan 8	4,50	2,57	-0,48	-6,89	3,13
5_C	bouwplan 1	7,50	2,44	-0,62	-7,01	3,00
191_B	bouwplan 51	4,50	2,46	-0,60	-7,09	2,99
7_D	bouwplan 1	10,50	2,41	-0,66	-7,06	2,97
116_B	bouwplan 29	4,50	2,42	-0,64	-7,11	2,96
70_A	bouwplan 15	1,50	2,34	-0,69	-7,20	2,88
58_A	bouwplan 13	1,50	2,29	-0,73	-7,18	2,86
126_C	bouwplan 33	7,50	2,30	-0,79	-7,24	2,83
18_D	bouwplan 3	10,50	2,26	-0,78	-7,19	2,83
193_C	bouwplan 52	7,50	2,31	-0,77	-7,26	2,83
37_C	bouwplan 8	7,50	2,27	-0,78	-7,19	2,83
177_B	bouwplan 46	4,50	2,29	-0,77	-7,29	2,81
105_B	bouwplan 25	4,50	2,22	-0,82	-7,23	2,79
33_B	bouwplan 7	4,50	2,23	-0,81	-7,25	2,79
46_C	bouwplan 10	7,50	2,18	-0,85	-7,27	2,75
141_B	bouwplan 36	4,50	2,18	-0,89	-7,32	2,73
181_B	bouwplan 47	4,50	2,19	-0,88	-7,41	2,70
36_A	bouwplan 7	1,50	2,14	-0,88	-7,34	2,70
6_B	bouwplan 1	4,50	2,14	-0,91	-7,34	2,70
59_B	bouwplan 13	4,50	2,12	-0,92	-7,35	2,68
1_B	bouwplan 1	4,50	2,11	-0,93	-7,36	2,67
37_B	bouwplan 8	4,50	1,99	-1,05	-7,48	2,55
132_C	bouwplan 34	7,50	1,94	-1,14	-7,55	2,49
163_B	bouwplan 42	4,50	1,95	-1,13	-7,59	2,48
137_C	bouwplan 36	7,50	1,93	-1,15	-7,58	2,47
41_C	bouwplan 9	7,50	1,90	-1,15	-7,54	2,47
61_C	bouwplan 14	7,50	1,88	-1,17	-7,51	2,47
60_A	bouwplan 13	1,50	1,77	-1,26	-7,66	2,35
51_B	bouwplan 11	4,50	1,79	-1,26	-7,70	2,34
26_A	bouwplan 5	1,50	1,76	-1,27	-7,72	2,32
16_D	bouwplan 3	10,50	1,73	-1,31	-7,69	2,31
175_B	bouwplan 45	4,50	1,78	-1,29	-7,76	2,31
52_C	bouwplan 11	7,50	1,74	-1,30	-7,72	2,31
34_A	bouwplan 7	1,50	1,74	-1,31	-7,72	2,30
132_B	bouwplan 34	4,50	1,74	-1,32	-7,75	2,29
48_A	bouwplan 10	1,50	1,72	-1,32	-7,73	2,29
148_B	bouwplan 38	4,50	1,70	-1,37	-7,82	2,24
72_A	bouwplan 15	1,50	1,65	-1,39	-7,83	2,21
110_B	bouwplan 27	4,50	1,63	-1,42	-7,84	2,19
142_B	bouwplan 36	4,50	1,58	-1,48	-7,90	2,13
16_B	bouwplan 3	4,50	1,63	-1,37	-8,05	2,13
50_B	bouwplan 11	4,50	1,58	-1,45	-7,93	2,13
56_B	bouwplan 12	4,50	1,55	-1,49	-7,89	2,12
176_B	bouwplan 46	4,50	1,58	-1,49	-8,03	2,09
175_C	bouwplan 45	7,50	1,51	-1,56	-8,00	2,05
29_B	bouwplan 6	4,50	1,48	-1,56	-8,01	2,04
142_C	bouwplan 36	7,50	1,39	-1,68	-8,07	1,95
28_C	bouwplan 5	7,50	1,36	-1,70	-8,07	1,93
101_A	bouwplan 24	1,50	1,37	-1,68	-8,23	1,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_B	bouwplan 53	4,50	1,35	-1,71	-8,19	1,89
131_C	bouwplan 34	7,50	1,34	-1,75	-8,17	1,88
173_B	bouwplan 45	4,50	1,37	-1,70	-8,24	1,88
42_B	bouwplan 9	4,50	1,30	-1,75	-8,16	1,86
19_B	bouwplan 4	4,50	1,27	-1,76	-8,19	1,84
147_C	bouwplan 38	7,50	1,29	-1,80	-8,21	1,83
18_C	bouwplan 3	7,50	1,26	-1,78	-8,18	1,83
43_B	bouwplan 9	4,50	1,27	-1,78	-8,19	1,83
156_A	bouwplan 40	1,50	1,29	-1,76	-8,26	1,82
157_B	bouwplan 40	4,50	1,28	-1,79	-8,24	1,82
144_C	bouwplan 37	7,50	1,27	-1,81	-8,23	1,81
24_B	bouwplan 4	4,50	1,23	-1,80	-8,27	1,79
126_B	bouwplan 33	4,50	1,23	-1,85	-8,31	1,76
134_C	bouwplan 35	7,50	1,23	-1,86	-8,29	1,76
174_B	bouwplan 45	4,50	1,22	-1,85	-8,32	1,75
103_A	bouwplan 24	1,50	1,17	-1,87	-8,30	1,73
113_A	bouwplan 28	1,50	1,11	-1,92	-8,32	1,69
148_C	bouwplan 38	7,50	1,15	-1,93	-8,37	1,69
99_A	bouwplan 24	1,50	1,11	-1,93	-8,37	1,67
147_B	bouwplan 38	4,50	1,11	-1,95	-8,38	1,66
47_B	bouwplan 10	4,50	1,09	-1,96	-8,36	1,66
61_B	bouwplan 14	4,50	1,06	-1,99	-8,36	1,64
112_A	bouwplan 27	1,50	1,08	-1,97	-8,43	1,63
32_A	bouwplan 6	1,50	1,06	-1,98	-8,43	1,62
139_C	bouwplan 36	7,50	1,06	-2,01	-8,44	1,61
149_C	bouwplan 38	7,50	1,04	-2,05	-8,47	1,58
152_C	bouwplan 38	7,50	1,04	-2,05	-8,46	1,58
125_C	bouwplan 33	7,50	1,03	-2,05	-8,47	1,57
40_A	bouwplan 8	1,50	0,97	-2,06	-8,51	1,53
143_B	bouwplan 37	4,50	0,95	-2,10	-8,49	1,52
188_C	bouwplan 50	7,50	0,96	-2,10	-8,52	1,51
41_B	bouwplan 9	4,50	0,95	-2,10	-8,51	1,51
174_C	bouwplan 45	7,50	0,93	-2,16	-8,62	1,45
137_B	bouwplan 36	4,50	0,90	-2,16	-8,62	1,44
13_A	bouwplan 2	1,50	0,85	-2,19	-8,58	1,43
134_B	bouwplan 35	4,50	0,90	-2,18	-8,63	1,43
187_C	bouwplan 50	7,50	0,88	-2,20	-8,63	1,42
149_B	bouwplan 38	4,50	0,86	-2,20	-8,64	1,41
124_C	bouwplan 32	7,50	0,87	-2,23	-8,69	1,39
129_C	bouwplan 34	7,50	0,82	-2,25	-8,66	1,37
114_C	bouwplan 28	7,50	0,82	-2,26	-8,70	1,36
165_C	bouwplan 42	7,50	0,83	-2,24	-8,71	1,36
197_C	bouwplan 53	7,50	0,84	-2,24	-8,72	1,36
3_D	bouwplan 1	10,50	0,77	-2,28	-8,65	1,35
153_B	bouwplan 39	4,50	0,78	-2,28	-8,70	1,33
55_A	bouwplan 12	1,50	0,76	-2,28	-8,73	1,32
146_C	bouwplan 37	7,50	0,74	-2,34	-8,76	1,28
115_B	bouwplan 29	4,50	0,72	-2,35	-8,78	1,27
138_B	bouwplan 36	4,50	0,72	-2,34	-8,80	1,26
29_C	bouwplan 6	7,50	0,69	-2,36	-8,75	1,26
179_C	bouwplan 46	7,50	0,71	-2,37	-8,80	1,25
160_A	bouwplan 41	1,50	0,70	-2,36	-8,84	1,24
128_C	bouwplan 33	7,50	0,67	-2,41	-8,84	1,21
124_B	bouwplan 32	4,50	0,67	-2,41	-8,89	1,19
45_C	bouwplan 10	7,50	0,59	-2,45	-8,85	1,16
11_C	bouwplan 2	7,50	0,62	-2,36	-9,02	1,14
111_C	bouwplan 27	7,50	0,58	-2,48	-8,89	1,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
159_A	bouwplan 41	1,50	0,60	-2,46	-8,94	1,14
38_A	bouwplan 8	1,50	0,59	-2,46	-8,90	1,14
5_B	bouwplan 1	4,50	0,58	-2,47	-8,90	1,14
138_C	bouwplan 36	7,50	0,58	-2,49	-8,90	1,13
135_C	bouwplan 35	7,50	0,57	-2,50	-8,92	1,12
158_B	bouwplan 40	4,50	0,56	-2,50	-8,94	1,11
44_C	bouwplan 9	7,50	0,53	-2,52	-8,91	1,10
146_B	bouwplan 37	4,50	0,54	-2,54	-8,97	1,08
127_C	bouwplan 33	7,50	0,48	-2,60	-9,00	1,03
107_A	bouwplan 26	1,50	0,43	-2,58	-8,98	1,02
54_A	bouwplan 12	1,50	0,45	-2,58	-9,01	1,02
154_B	bouwplan 39	4,50	0,46	-2,61	-9,05	1,00
39_A	bouwplan 8	1,50	0,43	-2,62	-9,02	1,00
163_A	bouwplan 42	1,50	0,40	-2,65	-9,14	0,94
28_B	bouwplan 5	4,50	0,36	-2,68	-9,08	0,93
6_A	bouwplan 1	1,50	0,36	-2,69	-9,12	0,92
129_B	bouwplan 34	4,50	0,34	-2,73	-9,16	0,89
140_C	bouwplan 36	7,50	0,33	-2,75	-9,15	0,88
196_A	bouwplan 53	1,50	0,35	-2,71	-9,21	0,88
12_A	bouwplan 2	1,50	0,32	-2,67	-9,24	0,86
116_A	bouwplan 29	1,50	0,29	-2,77	-9,25	0,83
143_C	bouwplan 37	7,50	0,24	-2,82	-9,17	0,82
11_B	bouwplan 2	4,50	0,30	-2,68	-9,36	0,81
128_B	bouwplan 33	4,50	0,20	-2,86	-9,31	0,74
15_D	bouwplan 3	10,50	0,16	-2,88	-9,26	0,74
163_C	bouwplan 42	7,50	0,21	-2,87	-9,33	0,74
175_A	bouwplan 45	1,50	0,19	-2,86	-9,32	0,74
52_B	bouwplan 11	4,50	0,16	-2,88	-9,30	0,73
111_B	bouwplan 27	4,50	0,15	-2,89	-9,32	0,71
183_C	bouwplan 48	7,50	0,18	-2,90	-9,35	0,71
125_B	bouwplan 33	4,50	0,15	-2,92	-9,35	0,70
144_B	bouwplan 37	4,50	0,16	-2,91	-9,35	0,70
105_A	bouwplan 25	1,50	0,12	-2,91	-9,34	0,69
68_C	bouwplan 15	7,50	0,12	-2,94	-9,31	0,69
132_A	bouwplan 34	1,50	0,10	-2,95	-9,40	0,65
19_D	bouwplan 4	10,50	0,07	-2,97	-9,39	0,64
46_B	bouwplan 10	4,50	0,08	-2,97	-9,38	0,64
123_C	bouwplan 32	7,50	0,04	-3,04	-9,45	0,59
37_A	bouwplan 8	1,50	0,03	-3,01	-9,46	0,59
133_B	bouwplan 35	4,50	0,05	-3,04	-9,49	0,58
139_B	bouwplan 36	4,50	0,03	-3,03	-9,50	0,57
33_A	bouwplan 7	1,50	-0,01	-3,05	-9,49	0,55
194_C	bouwplan 52	7,50	0,02	-3,07	-9,53	0,54
30_A	bouwplan 6	1,50	-0,08	-3,10	-9,52	0,50
185_C	bouwplan 49	7,50	-0,14	-3,22	-9,67	0,39
126_A	bouwplan 33	1,50	-0,15	-3,22	-9,71	0,38
133_C	bouwplan 35	7,50	-0,18	-3,27	-9,69	0,36
153_C	bouwplan 39	7,50	-0,19	-3,27	-9,67	0,36
1_A	bouwplan 1	1,50	-0,21	-3,27	-9,67	0,35
192_B	bouwplan 52	4,50	-0,18	-3,26	-9,75	0,34
193_B	bouwplan 52	4,50	-0,18	-3,25	-9,76	0,34
131_B	bouwplan 34	4,50	-0,22	-3,29	-9,74	0,32
51_A	bouwplan 11	1,50	-0,25	-3,30	-9,73	0,31
141_A	bouwplan 36	1,50	-0,26	-3,31	-9,74	0,30
140_B	bouwplan 36	4,50	-0,27	-3,34	-9,77	0,28
164_C	bouwplan 42	7,50	-0,30	-3,36	-9,80	0,25
115_A	bouwplan 29	1,50	-0,30	-3,35	-9,83	0,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	bouwplan 3	4,50	-0,33	-3,36	-9,81	0,23
68_B	bouwplan 15	4,50	-0,38	-3,43	-9,81	0,19
136_C	bouwplan 35	7,50	-0,38	-3,44	-9,83	0,18
152_B	bouwplan 38	4,50	-0,38	-3,45	-9,88	0,17
8_C	bouwplan 2	7,50	-0,40	-3,46	-9,94	0,14
151_C	bouwplan 38	7,50	-0,45	-3,52	-9,91	0,11
42_A	bouwplan 9	1,50	-0,45	-3,49	-9,92	0,11
142_A	bouwplan 36	1,50	-0,46	-3,50	-9,94	0,10
150_C	bouwplan 38	7,50	-0,50	-3,57	-9,99	0,05
182_C	bouwplan 48	7,50	-0,49	-3,57	-10,00	0,05
8_D	bouwplan 2	10,50	-0,48	-3,53	-10,05	0,05
135_B	bouwplan 35	4,50	-0,52	-3,58	-10,00	0,03
197_A	bouwplan 53	1,50	-0,51	-3,56	-10,07	0,02
44_B	bouwplan 9	4,50	-0,54	-3,57	-10,02	0,02
59_A	bouwplan 13	1,50	-0,57	-3,62	-10,05	-0,01
110_A	bouwplan 27	1,50	-0,59	-3,64	-10,07	-0,03
124_A	bouwplan 32	1,50	-0,60	-3,68	-10,18	-0,08
41_A	bouwplan 9	1,50	-0,64	-3,68	-10,11	-0,08
148_A	bouwplan 38	1,50	-0,64	-3,70	-10,15	-0,10
174_A	bouwplan 45	1,50	-0,64	-3,70	-10,15	-0,10
183_B	bouwplan 48	4,50	-0,68	-3,75	-10,25	-0,16
16_A	bouwplan 3	1,50	-0,69	-3,71	-10,33	-0,18
45_B	bouwplan 10	4,50	-0,76	-3,80	-10,21	-0,19
143_A	bouwplan 37	1,50	-0,78	-3,82	-10,23	-0,21
153_A	bouwplan 39	1,50	-0,78	-3,83	-10,28	-0,23
128_A	bouwplan 33	1,50	-0,81	-3,87	-10,36	-0,28
42_C	bouwplan 9	7,50	-0,84	-3,90	-10,30	-0,28
150_B	bouwplan 38	4,50	-0,85	-3,92	-10,35	-0,30
149_A	bouwplan 38	1,50	-0,87	-3,92	-10,37	-0,32
177_A	bouwplan 46	1,50	-0,85	-3,91	-10,42	-0,32
194_B	bouwplan 52	4,50	-0,86	-3,93	-10,41	-0,33
61_A	bouwplan 14	1,50	-0,92	-3,96	-10,35	-0,34
67_C	bouwplan 15	7,50	-0,90	-3,95	-10,36	-0,34
43_A	bouwplan 9	1,50	-0,93	-3,97	-10,39	-0,36
56_A	bouwplan 12	1,50	-0,94	-3,98	-10,37	-0,36
11_A	bouwplan 2	1,50	-0,88	-3,86	-10,56	-0,37
134_A	bouwplan 35	1,50	-0,93	-3,99	-10,46	-0,39
101_D	bouwplan 24	10,50	-0,96	-4,02	-10,42	-0,40
125_A	bouwplan 33	1,50	-0,96	-4,03	-10,49	-0,42
188_B	bouwplan 50	4,50	-0,98	-4,03	-10,46	-0,42
29_A	bouwplan 6	1,50	-0,98	-4,03	-10,46	-0,42
50_A	bouwplan 11	1,50	-0,98	-4,02	-10,47	-0,42
10_D	bouwplan 2	10,50	-0,99	-4,06	-10,45	-0,43
162_C	bouwplan 41	7,50	-1,00	-4,07	-10,47	-0,44
47_A	bouwplan 10	1,50	-1,02	-4,07	-10,48	-0,46
123_B	bouwplan 32	4,50	-1,04	-4,12	-10,54	-0,50
14_A	bouwplan 2	1,50	-1,05	-4,11	-10,55	-0,50
187_B	bouwplan 50	4,50	-1,05	-4,12	-10,55	-0,50
118_C	bouwplan 30	7,50	-1,06	-4,14	-10,57	-0,52
57_C	bouwplan 13	7,50	-1,14	-4,19	-10,53	-0,55
62_C	bouwplan 14	7,50	-1,08	-4,17	-10,68	-0,57
112_C	bouwplan 27	7,50	-1,16	-4,22	-10,63	-0,60
133_A	bouwplan 35	1,50	-1,21	-4,27	-10,76	-0,68
179_B	bouwplan 46	4,50	-1,22	-4,28	-10,75	-0,68
147_A	bouwplan 38	1,50	-1,24	-4,30	-10,72	-0,69
151_B	bouwplan 38	4,50	-1,25	-4,31	-10,73	-0,70
136_B	bouwplan 35	4,50	-1,28	-4,33	-10,75	-0,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_C	bouwplan 51	7,50	-1,29	-4,36	-10,75	-0,73
180_C	bouwplan 47	7,50	-1,28	-4,36	-10,78	-0,74
3_C	bouwplan 1	7,50	-1,36	-4,41	-10,79	-0,79
185_B	bouwplan 49	4,50	-1,39	-4,45	-10,93	-0,85
146_A	bouwplan 37	1,50	-1,42	-4,48	-10,91	-0,87
15_C	bouwplan 3	7,50	-1,47	-4,51	-10,86	-0,88
176_A	bouwplan 46	1,50	-1,42	-4,50	-11,03	-0,91
121_C	bouwplan 31	7,50	-1,46	-4,55	-10,98	-0,93
145_C	bouwplan 37	7,50	-1,48	-4,55	-10,97	-0,93
162_B	bouwplan 41	4,50	-1,49	-4,55	-10,97	-0,94
140_A	bouwplan 36	1,50	-1,51	-4,57	-11,04	-0,97
144_A	bouwplan 37	1,50	-1,54	-4,60	-11,05	-1,00
61_D	bouwplan 14	10,50	-1,61	-4,67	-11,05	-1,04
138_A	bouwplan 36	1,50	-1,61	-4,67	-11,12	-1,07
154_A	bouwplan 39	1,50	-1,62	-4,68	-11,15	-1,08
1_D	bouwplan 1	10,50	-1,67	-4,73	-11,08	-1,09
129_A	bouwplan 34	1,50	-1,68	-4,73	-11,17	-1,13
137_A	bouwplan 36	1,50	-1,69	-4,75	-11,20	-1,15
28_A	bouwplan 5	1,50	-1,77	-4,81	-11,23	-1,20
99_D	bouwplan 24	10,50	-1,77	-4,84	-11,24	-1,21
117_B	bouwplan 30	4,50	-1,81	-4,85	-11,21	-1,22
182_B	bouwplan 48	4,50	-1,82	-4,89	-11,36	-1,29
184_B	bouwplan 49	4,50	-1,87	-4,93	-11,36	-1,32
164_B	bouwplan 42	4,50	-1,94	-5,00	-11,46	-1,40
115_C	bouwplan 29	7,50	-1,95	-5,03	-11,45	-1,41
19_A	bouwplan 4	1,50	-2,00	-5,04	-11,41	-1,42
8_B	bouwplan 2	4,50	-1,95	-5,00	-11,52	-1,42
150_A	bouwplan 38	1,50	-2,01	-5,07	-11,52	-1,47
62_B	bouwplan 14	4,50	-2,02	-5,10	-11,63	-1,51
57_B	bouwplan 13	4,50	-2,11	-5,16	-11,52	-1,53
25_C	bouwplan 5	7,50	-2,08	-5,13	-11,61	-1,54
52_A	bouwplan 11	1,50	-2,10	-5,15	-11,57	-1,54
17_D	bouwplan 3	10,50	-2,17	-5,22	-11,56	-1,58
181_A	bouwplan 47	1,50	-2,12	-5,19	-11,70	-1,60
46_A	bouwplan 10	1,50	-2,19	-5,24	-11,65	-1,63
117_C	bouwplan 30	7,50	-2,22	-5,27	-11,62	-1,64
139_A	bouwplan 36	1,50	-2,18	-5,23	-11,71	-1,64
127_B	bouwplan 33	4,50	-2,26	-5,31	-11,73	-1,70
67_B	bouwplan 15	4,50	-2,25	-5,30	-11,74	-1,70
158_A	bouwplan 40	1,50	-2,31	-5,36	-11,82	-1,76
157_A	bouwplan 40	1,50	-2,32	-5,37	-11,83	-1,77
121_B	bouwplan 31	4,50	-2,35	-5,42	-11,86	-1,81
152_A	bouwplan 38	1,50	-2,36	-5,42	-11,85	-1,81
111_A	bouwplan 27	1,50	-2,43	-5,47	-11,90	-1,87
180_B	bouwplan 47	4,50	-2,42	-5,49	-11,95	-1,88
68_A	bouwplan 15	1,50	-2,46	-5,50	-11,90	-1,89
131_A	bouwplan 34	1,50	-2,45	-5,51	-11,96	-1,91
145_B	bouwplan 37	4,50	-2,45	-5,51	-11,97	-1,91
189_C	bouwplan 51	7,50	-2,47	-5,55	-11,98	-1,93
130_C	bouwplan 34	7,50	-2,50	-5,57	-11,99	-1,95
44_A	bouwplan 9	1,50	-2,54	-5,59	-12,01	-1,98
165_B	bouwplan 42	4,50	-2,54	-5,60	-12,04	-1,99
184_C	bouwplan 49	7,50	-2,59	-5,67	-12,10	-2,05
118_B	bouwplan 30	4,50	-2,62	-5,68	-12,11	-2,07
192_A	bouwplan 52	1,50	-2,66	-5,73	-12,23	-2,14
43_C	bouwplan 9	7,50	-2,69	-5,75	-12,17	-2,14
193_A	bouwplan 52	1,50	-2,73	-5,80	-12,30	-2,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_A	bouwplan 52	1,50	-2,74	-5,79	-12,32	-2,22
104_C	bouwplan 25	7,50	-2,80	-5,85	-12,28	-2,24
191_A	bouwplan 51	1,50	-2,81	-5,87	-12,34	-2,27
45_A	bouwplan 10	1,50	-2,88	-5,92	-12,33	-2,31
151_A	bouwplan 38	1,50	-2,88	-5,93	-12,35	-2,32
183_A	bouwplan 48	1,50	-2,89	-5,95	-12,46	-2,36
184_A	bouwplan 49	1,50	-2,94	-5,99	-12,41	-2,38
123_A	bouwplan 32	1,50	-2,98	-6,05	-12,48	-2,43
135_A	bouwplan 35	1,50	-2,99	-6,04	-12,46	-2,43
24_A	bouwplan 4	1,50	-2,99	-6,05	-12,50	-2,45
136_A	bouwplan 35	1,50	-3,09	-6,14	-12,58	-2,54
25_B	bouwplan 5	4,50	-3,25	-6,30	-12,80	-2,72
101_E	bouwplan 24	13,50	-3,27	-6,35	-12,79	-2,73
117_A	bouwplan 30	1,50	-3,30	-6,34	-12,74	-2,73
130_B	bouwplan 34	4,50	-3,29	-6,35	-12,81	-2,75
162_A	bouwplan 41	1,50	-3,41	-6,46	-12,87	-2,85
190_B	bouwplan 51	4,50	-3,44	-6,49	-12,92	-2,88
15_B	bouwplan 3	4,50	-3,47	-6,52	-12,87	-2,89
187_A	bouwplan 50	1,50	-3,57	-6,63	-13,08	-3,03
104_B	bouwplan 25	4,50	-3,64	-6,69	-13,14	-3,09
121_A	bouwplan 31	1,50	-3,77	-6,83	-13,27	-3,22
127_A	bouwplan 33	1,50	-3,85	-6,90	-13,35	-3,30
178_C	bouwplan 46	7,50	-3,94	-7,01	-13,45	-3,40
3_B	bouwplan 1	4,50	-3,97	-7,02	-13,42	-3,40
173_A	bouwplan 45	1,50	-3,93	-7,00	-13,52	-3,41
185_A	bouwplan 49	1,50	-4,06	-7,12	-13,57	-3,52
53_C	bouwplan 12	7,50	-4,11	-7,16	-13,53	-3,53
57_A	bouwplan 13	1,50	-4,11	-7,15	-13,53	-3,53
104_A	bouwplan 25	1,50	-4,17	-7,20	-13,65	-3,61
120_C	bouwplan 31	7,50	-4,17	-7,27	-13,69	-3,64
179_A	bouwplan 46	1,50	-4,24	-7,29	-13,74	-3,69
182_A	bouwplan 48	1,50	-4,29	-7,35	-13,82	-3,75
189_A	bouwplan 51	1,50	-4,31	-7,38	-13,82	-3,77
188_A	bouwplan 50	1,50	-4,33	-7,38	-13,82	-3,78
5_A	bouwplan 1	1,50	-4,33	-7,39	-13,85	-3,79
62_A	bouwplan 14	1,50	-4,30	-7,37	-13,93	-3,80
164_A	bouwplan 42	1,50	-4,44	-7,49	-13,96	-3,90
10_C	bouwplan 2	7,50	-4,47	-7,54	-13,96	-3,92
189_B	bouwplan 51	4,50	-4,62	-7,69	-14,11	-4,07
165_A	bouwplan 42	1,50	-4,71	-7,76	-14,21	-4,16
67_A	bouwplan 15	1,50	-4,72	-7,78	-14,19	-4,16
145_A	bouwplan 37	1,50	-4,75	-7,81	-14,26	-4,21
122_C	bouwplan 31	7,50	-4,79	-7,86	-14,26	-4,23
118_A	bouwplan 30	1,50	-5,09	-8,15	-14,59	-4,54
53_B	bouwplan 12	4,50	-5,22	-8,27	-14,65	-4,65
180_A	bouwplan 47	1,50	-5,20	-8,27	-14,73	-4,66
130_A	bouwplan 34	1,50	-5,23	-8,28	-14,75	-4,69
25_A	bouwplan 5	1,50	-5,24	-8,28	-14,79	-4,70
120_B	bouwplan 31	4,50	-5,30	-8,38	-14,79	-4,75
15_A	bouwplan 3	1,50	-5,36	-8,40	-14,77	-4,78
17_C	bouwplan 3	7,50	-5,48	-8,54	-14,91	-4,91
101_F	bouwplan 24	16,50	-5,85	-8,96	-15,46	-5,35
49_C	bouwplan 11	7,50	-6,04	-9,09	-15,43	-5,45
122_B	bouwplan 31	4,50	-6,15	-9,20	-15,66	-5,60
8_A	bouwplan 2	1,50	-6,16	-9,22	-15,68	-5,62
178_B	bouwplan 46	4,50	-6,59	-9,65	-16,08	-6,04
35_C	bouwplan 7	7,50	-6,63	-9,68	-16,35	-6,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Honeestraat/Richerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_B	bouwplan 2	4,50	-6,80	-9,86	-16,32	-6,26
53_A	bouwplan 12	1,50	-6,99	-10,03	-16,42	-6,41
119_C	bouwplan 31	7,50	-7,11	-10,16	-16,49	-6,52
49_B	bouwplan 11	4,50	-7,11	-10,16	-16,50	-6,52
120_A	bouwplan 31	1,50	-7,14	-10,20	-16,65	-6,60
3_A	bouwplan 1	1,50	-7,36	-10,41	-16,83	-6,80
122_A	bouwplan 31	1,50	-8,22	-11,28	-17,71	-7,67
35_B	bouwplan 7	4,50	-8,40	-11,45	-18,12	-7,92
17_B	bouwplan 3	4,50	-8,68	-11,73	-18,13	-8,11
49_A	bouwplan 11	1,50	-8,72	-11,77	-18,13	-8,14
18_A	bouwplan 3	1,50	-8,89	-11,96	-18,38	-8,34
178_A	bouwplan 46	1,50	-8,98	-12,03	-18,51	-8,44
186_C	bouwplan 50	7,50	-9,69	-12,73	-19,05	-9,09
119_B	bouwplan 31	4,50	-9,77	-12,80	-19,15	-9,18
20_D	bouwplan 4	10,50	-10,15	-13,21	-19,53	-9,56
20_C	bouwplan 4	7,50	-10,40	-13,47	-19,78	-9,81
186_B	bouwplan 50	4,50	-10,91	-13,94	-20,27	-10,31
4_C	bouwplan 1	7,50	-10,95	-13,99	-20,48	-10,41
20_B	bouwplan 4	4,50	-11,14	-14,20	-20,54	-10,56
35_A	bouwplan 7	1,50	-11,20	-14,28	-20,89	-10,72
68_D	bouwplan 15	10,50	-11,47	-14,57	-21,00	-10,94
20_A	bouwplan 4	1,50	-11,98	-15,04	-21,38	-11,40
67_D	bouwplan 15	10,50	-12,63	-15,71	-22,10	-12,08
119_A	bouwplan 31	1,50	-12,75	-15,78	-22,11	-12,15
62_D	bouwplan 14	10,50	-12,85	-15,89	-22,20	-12,25
186_A	bouwplan 50	1,50	-12,91	-15,94	-22,27	-12,31
9_C	bouwplan 2	7,50	-13,27	-16,31	-22,74	-12,71
4_B	bouwplan 1	4,50	-13,28	-16,33	-22,79	-12,73
21_D	bouwplan 4	10,50	-13,52	-16,64	-23,13	-13,02
21_C	bouwplan 4	7,50	-13,95	-17,07	-23,56	-13,45
21_B	bouwplan 4	4,50	-14,88	-17,98	-24,52	-14,39
4_A	bouwplan 1	1,50	-15,11	-18,16	-24,61	-14,56
9_B	bouwplan 2	4,50	-15,93	-18,98	-25,40	-15,37
190_A	bouwplan 51	1,50	-16,23	-19,27	-25,63	-15,64
21_A	bouwplan 4	1,50	-16,53	-19,61	-26,20	-16,04
17_A	bouwplan 3	1,50	-16,67	-19,73	-26,24	-16,14
2_C	bouwplan 1	7,50	-17,43	-20,45	-26,80	-16,83
9_A	bouwplan 2	1,50	-17,93	-20,97	-27,41	-17,37
2_B	bouwplan 1	4,50	-20,04	-23,07	-29,42	-19,45
2_A	bouwplan 1	1,50	-22,04	-25,07	-31,42	-21,45
10_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
66_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
72_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
147_A	bouwplan 38	1,50	53,66	50,76	43,43	54,02	
147_B	bouwplan 38	4,50	52,72	49,82	42,49	53,08	
152_A	bouwplan 38	1,50	52,22	49,32	41,99	52,58	
123_A	bouwplan 32	1,50	51,81	48,92	41,58	52,17	
152_B	bouwplan 38	4,50	51,65	48,75	41,42	52,01	
123_B	bouwplan 32	4,50	51,45	48,55	41,21	51,81	
147_C	bouwplan 38	7,50	51,45	48,55	41,22	51,81	
152_C	bouwplan 38	7,50	50,60	47,70	40,37	50,96	
123_C	bouwplan 32	7,50	50,58	47,69	40,35	50,94	
148_A	bouwplan 38	1,50	46,45	43,56	36,22	46,81	
148_B	bouwplan 38	4,50	46,17	43,27	35,93	46,53	
148_C	bouwplan 38	7,50	45,47	42,57	35,23	45,83	
151_B	bouwplan 38	4,50	43,26	40,37	33,03	43,62	
151_C	bouwplan 38	7,50	42,98	40,08	32,74	43,34	
151_A	bouwplan 38	1,50	42,88	40,00	32,65	43,25	
124_B	bouwplan 32	4,50	42,73	39,84	32,50	43,09	
124_C	bouwplan 32	7,50	42,49	39,60	32,26	42,85	
124_A	bouwplan 32	1,50	42,43	39,55	32,20	42,80	
117_C	bouwplan 30	7,50	39,46	36,30	29,06	39,71	
117_B	bouwplan 30	4,50	39,35	36,19	28,93	39,59	
117_A	bouwplan 30	1,50	38,27	35,12	27,86	38,52	
133_C	bouwplan 35	7,50	34,07	31,18	23,84	34,43	
133_B	bouwplan 35	4,50	34,02	31,13	23,79	34,38	
149_C	bouwplan 38	7,50	33,06	30,16	22,83	33,42	
149_B	bouwplan 38	4,50	32,49	29,59	22,26	32,85	
133_A	bouwplan 35	1,50	31,98	29,10	21,75	32,35	
125_C	bouwplan 33	7,50	31,50	28,60	21,26	31,86	
125_B	bouwplan 33	4,50	31,47	28,57	21,23	31,83	
149_A	bouwplan 38	1,50	30,91	28,02	20,68	31,27	
125_A	bouwplan 33	1,50	29,59	26,71	19,36	29,96	
126_C	bouwplan 33	7,50	27,69	24,79	17,46	28,05	
126_B	bouwplan 33	4,50	26,66	23,77	16,43	27,02	
127_C	bouwplan 33	7,50	26,26	23,25	16,01	26,59	
143_C	bouwplan 37	7,50	25,98	23,07	15,75	26,34	
126_A	bouwplan 33	1,50	25,91	23,03	15,67	26,27	
143_B	bouwplan 37	4,50	25,42	22,52	15,19	25,78	
121_C	bouwplan 31	7,50	25,43	22,32	15,04	25,69	
121_B	bouwplan 31	4,50	24,53	21,44	14,14	24,80	
153_C	bouwplan 39	7,50	24,22	21,26	14,11	24,60	
136_C	bouwplan 35	7,50	24,13	21,20	13,89	24,48	
118_C	bouwplan 30	7,50	23,80	20,49	13,38	24,01	
136_B	bouwplan 35	4,50	23,61	20,70	13,37	23,96	
127_B	bouwplan 33	4,50	23,50	20,49	13,25	23,83	
143_A	bouwplan 37	1,50	23,26	20,37	13,03	23,62	
118_B	bouwplan 30	4,50	22,41	19,14	11,99	22,63	
121_A	bouwplan 31	1,50	22,28	19,18	11,89	22,54	
146_C	bouwplan 37	7,50	21,91	18,88	11,66	22,23	
136_A	bouwplan 35	1,50	21,47	18,58	11,24	21,83	
127_A	bouwplan 33	1,50	20,71	17,74	10,47	21,05	
146_B	bouwplan 37	4,50	20,40	17,40	10,16	20,73	
153_B	bouwplan 39	4,50	20,32	17,31	10,22	20,69	
142_C	bouwplan 36	7,50	20,23	17,29	10,02	20,59	
131_C	bouwplan 34	7,50	19,83	16,81	9,59	20,16	
118_A	bouwplan 30	1,50	19,87	16,66	9,47	20,11	
130_C	bouwplan 34	7,50	19,74	16,78	9,49	20,08	
134_C	bouwplan 35	7,50	19,22	16,19	8,98	19,55	
142_B	bouwplan 36	4,50	18,79	15,86	8,58	19,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
130_B	bouwplan 34	4,50	18,55	15,60	8,30	18,89	
131_B	bouwplan 34	4,50	18,15	15,15	7,92	18,49	
140_C	bouwplan 36	7,50	18,11	15,09	7,88	18,44	
146_A	bouwplan 37	1,50	17,90	14,93	7,67	18,24	
122_C	bouwplan 31	7,50	17,95	14,69	7,54	18,17	
134_B	bouwplan 35	4,50	17,83	14,82	7,60	18,16	
145_C	bouwplan 37	7,50	17,67	14,62	7,41	17,98	
142_A	bouwplan 36	1,50	17,34	14,43	7,14	17,71	
141_C	bouwplan 36	7,50	17,35	14,34	7,16	17,69	
132_C	bouwplan 34	7,50	17,29	14,27	7,06	17,62	
153_A	bouwplan 39	1,50	17,10	14,10	6,97	17,46	
130_A	bouwplan 34	1,50	17,09	14,18	6,86	17,45	
140_B	bouwplan 36	4,50	16,65	13,64	6,42	16,98	
145_B	bouwplan 37	4,50	16,23	13,20	5,97	16,55	
131_A	bouwplan 34	1,50	16,19	13,22	5,95	16,53	
134_A	bouwplan 35	1,50	16,06	13,10	5,83	16,41	
132_B	bouwplan 34	4,50	15,82	12,82	5,60	16,16	
122_B	bouwplan 31	4,50	15,82	12,60	5,41	16,05	
141_B	bouwplan 36	4,50	15,48	12,48	5,30	15,83	
140_A	bouwplan 36	1,50	14,90	11,93	4,67	15,24	
150_C	bouwplan 38	7,50	14,72	11,66	4,46	15,03	
139_C	bouwplan 36	7,50	14,47	11,42	4,19	14,78	
145_A	bouwplan 37	1,50	14,14	11,17	3,90	14,48	
132_A	bouwplan 34	1,50	14,13	11,16	3,90	14,47	
135_C	bouwplan 35	7,50	13,81	10,74	3,53	14,11	
141_A	bouwplan 36	1,50	13,60	10,64	3,40	13,95	
150_B	bouwplan 38	4,50	13,39	10,36	3,13	13,71	
139_B	bouwplan 36	4,50	12,76	9,73	2,49	13,08	
144_C	bouwplan 37	7,50	12,70	9,65	2,49	13,03	
154_B	bouwplan 39	4,50	12,58	9,56	2,49	12,95	
122_A	bouwplan 31	1,50	12,63	9,44	2,24	12,87	
128_C	bouwplan 33	7,50	12,55	9,52	2,29	12,87	
154_C	bouwplan 39	7,50	12,44	9,41	2,36	12,81	
135_B	bouwplan 35	4,50	12,48	9,44	2,20	12,79	
144_B	bouwplan 37	4,50	12,07	9,05	1,85	12,40	
137_C	bouwplan 36	7,50	11,68	8,64	1,53	12,03	
115_C	bouwplan 29	7,50	11,52	8,40	1,24	11,81	
128_B	bouwplan 33	4,50	11,44	8,43	1,18	11,76	
139_A	bouwplan 36	1,50	11,18	8,18	0,91	11,50	
129_C	bouwplan 34	7,50	11,06	7,91	0,77	11,34	
150_A	bouwplan 38	1,50	10,94	7,97	0,68	11,27	
115_B	bouwplan 29	4,50	10,77	7,65	0,48	11,06	
137_B	bouwplan 36	4,50	10,47	7,45	0,30	10,82	
129_B	bouwplan 34	4,50	10,32	7,22	0,05	10,62	
128_A	bouwplan 33	1,50	10,08	7,13	-0,17	10,42	
135_A	bouwplan 35	1,50	10,03	7,07	-0,22	10,37	
154_A	bouwplan 39	1,50	9,89	6,91	-0,22	10,27	
138_C	bouwplan 36	7,50	9,80	6,70	-0,43	10,11	
144_A	bouwplan 37	1,50	9,30	6,32	-0,94	9,64	
115_A	bouwplan 29	1,50	9,27	6,23	-1,00	9,58	
138_B	bouwplan 36	4,50	9,25	6,18	-0,97	9,57	
120_C	bouwplan 31	7,50	8,96	5,80	-1,40	9,22	
112_C	bouwplan 27	7,50	8,61	5,35	-1,76	8,84	
113_C	bouwplan 28	7,50	8,54	5,33	-1,79	8,80	
158_C	bouwplan 40	7,50	8,44	5,36	-1,66	8,79	
114_C	bouwplan 28	7,50	8,48	5,31	-1,85	8,75	
112_B	bouwplan 27	4,50	8,45	5,26	-1,91	8,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
157_C	bouwplan 40	7,50	8,09	5,00	-2,02	8,44
113_B	bouwplan 28	4,50	8,13	4,92	-2,21	8,38
120_B	bouwplan 31	4,50	7,96	4,80	-2,41	8,22
114_B	bouwplan 28	4,50	7,83	4,69	-2,49	8,11
129_A	bouwplan 34	1,50	7,67	4,67	-2,56	8,01
138_A	bouwplan 36	1,50	7,46	4,44	-2,79	7,78
137_A	bouwplan 36	1,50	7,34	4,37	-2,86	7,69
160_C	bouwplan 41	7,50	7,18	4,09	-2,88	7,54
159_C	bouwplan 41	7,50	7,04	3,97	-3,06	7,40
160_B	bouwplan 41	4,50	6,76	3,71	-3,32	7,13
120_A	bouwplan 31	1,50	6,76	3,65	-3,59	7,03
159_B	bouwplan 41	4,50	6,50	3,46	-3,62	6,86
114_A	bouwplan 28	1,50	6,46	3,39	-3,83	6,76
110_B	bouwplan 27	4,50	6,25	3,08	-4,07	6,52
113_A	bouwplan 28	1,50	6,13	3,03	-4,17	6,42
157_B	bouwplan 40	4,50	5,99	2,93	-4,17	6,33
110_C	bouwplan 27	7,50	5,69	2,51	-4,63	5,96
161_C	bouwplan 41	7,50	5,55	2,46	-4,56	5,90
158_B	bouwplan 40	4,50	5,45	2,40	-4,70	5,80
111_B	bouwplan 27	4,50	5,52	2,34	-4,77	5,79
111_C	bouwplan 27	7,50	5,28	2,03	-5,02	5,53
112_A	bouwplan 27	1,50	5,11	2,00	-5,21	5,39
207_C	bouwplan 56	7,50	4,92	1,82	-5,25	5,25
161_B	bouwplan 41	4,50	4,59	1,52	-5,55	4,94
168_C	bouwplan 44	7,50	4,56	1,46	-5,57	4,90
207_B	bouwplan 56	4,50	4,51	1,45	-5,65	4,85
160_A	bouwplan 41	1,50	4,34	1,30	-5,76	4,70
192_C	bouwplan 52	7,50	3,94	0,79	-6,30	4,24
162_C	bouwplan 41	7,50	3,87	0,71	-6,39	4,16
208_C	bouwplan 56	7,50	3,77	0,66	-6,42	4,09
172_C	bouwplan 44	7,50	3,72	0,64	-6,40	4,07
169_C	bouwplan 44	7,50	3,67	0,58	-6,47	4,01
168_B	bouwplan 44	4,50	3,57	0,50	-6,58	3,91
208_B	bouwplan 56	4,50	3,44	0,36	-6,74	3,77
162_B	bouwplan 41	4,50	3,44	0,32	-6,82	3,74
167_C	bouwplan 43	7,50	3,37	0,29	-6,74	3,72
110_A	bouwplan 27	1,50	3,36	0,41	-6,85	3,71
193_B	bouwplan 52	4,50	3,35	0,24	-6,88	3,66
192_B	bouwplan 52	4,50	3,27	0,14	-6,99	3,57
209_C	bouwplan 56	7,50	3,14	0,06	-7,05	3,47
169_B	bouwplan 44	4,50	3,08	0,01	-7,09	3,42
165_B	bouwplan 42	4,50	3,00	-0,12	-7,21	3,31
116_C	bouwplan 29	7,50	2,92	-0,18	-7,29	3,24
209_B	bouwplan 56	4,50	2,74	-0,32	-7,45	3,07
193_C	bouwplan 52	7,50	2,76	-0,39	-7,48	3,06
165_C	bouwplan 42	7,50	2,74	-0,42	-7,47	3,04
157_A	bouwplan 40	1,50	2,68	-0,36	-7,51	3,02
190_C	bouwplan 51	7,50	2,56	-0,64	-7,72	2,83
105_C	bouwplan 25	7,50	2,52	-0,55	-7,76	2,82
164_B	bouwplan 42	4,50	2,42	-0,70	-7,83	2,72
164_C	bouwplan 42	7,50	2,36	-0,80	-7,89	2,65
172_B	bouwplan 44	4,50	2,25	-0,80	-7,87	2,61
159_A	bouwplan 41	1,50	2,20	-0,82	-8,01	2,54
158_A	bouwplan 40	1,50	2,09	-0,93	-8,08	2,44
116_B	bouwplan 29	4,50	2,09	-0,96	-8,11	2,42
162_A	bouwplan 41	1,50	2,08	-1,01	-8,18	2,38
95_C	bouwplan 22	7,50	2,00	-1,20	-8,33	2,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_C	bouwplan 22	7,50	1,99	-1,27	-8,30	2,25
104_C	bouwplan 25	7,50	1,80	-1,23	-8,47	2,12
155_C	bouwplan 40	7,50	1,66	-1,44	-8,44	2,01
165_A	bouwplan 42	1,50	1,62	-1,43	-8,54	1,96
155_B	bouwplan 40	4,50	1,60	-1,48	-8,53	1,95
193_A	bouwplan 52	1,50	1,54	-1,51	-8,68	1,87
186_C	bouwplan 50	7,50	1,51	-1,62	-8,68	1,83
190_B	bouwplan 51	4,50	1,54	-1,60	-8,74	1,83
188_B	bouwplan 50	4,50	1,42	-1,73	-8,86	1,70
188_C	bouwplan 50	7,50	1,39	-1,80	-8,89	1,66
161_A	bouwplan 41	1,50	1,21	-1,84	-8,99	1,54
192_A	bouwplan 52	1,50	1,13	-1,93	-9,14	1,44
156_B	bouwplan 40	4,50	1,10	-2,02	-9,09	1,42
183_C	bouwplan 48	7,50	1,08	-2,07	-9,14	1,38
189_C	bouwplan 51	7,50	1,08	-2,08	-9,15	1,38
167_B	bouwplan 43	4,50	1,01	-2,03	-9,15	1,36
180_C	bouwplan 47	7,50	1,08	-2,12	-9,18	1,36
99_C	bouwplan 24	7,50	1,04	-2,29	-9,35	1,25
168_A	bouwplan 44	1,50	0,82	-2,24	-9,37	1,15
183_B	bouwplan 48	4,50	0,82	-2,28	-9,40	1,13
180_B	bouwplan 47	4,50	0,79	-2,38	-9,47	1,08
95_B	bouwplan 22	4,50	0,71	-2,47	-9,61	0,98
184_B	bouwplan 49	4,50	0,64	-2,50	-9,58	0,94
156_C	bouwplan 40	7,50	0,61	-2,54	-9,57	0,92
182_C	bouwplan 48	7,50	0,57	-2,61	-9,66	0,86
194_C	bouwplan 52	7,50	0,52	-2,57	-9,66	0,85
182_B	bouwplan 48	4,50	0,54	-2,60	-9,69	0,84
194_B	bouwplan 52	4,50	0,50	-2,55	-9,69	0,84
196_C	bouwplan 53	7,50	0,53	-2,62	-9,67	0,84
189_B	bouwplan 51	4,50	0,52	-2,60	-9,70	0,83
179_B	bouwplan 46	4,50	0,50	-2,60	-9,69	0,82
99_B	bouwplan 24	4,50	0,56	-2,73	-9,82	0,78
156_A	bouwplan 40	1,50	0,28	-2,79	-9,89	0,62
96_B	bouwplan 22	4,50	0,31	-2,82	-9,90	0,62
116_A	bouwplan 29	1,50	0,16	-2,85	-10,05	0,50
164_A	bouwplan 42	1,50	0,15	-2,93	-10,09	0,46
102_C	bouwplan 24	7,50	0,22	-3,13	-10,18	0,42
101_C	bouwplan 24	7,50	0,17	-3,11	-10,17	0,41
155_A	bouwplan 40	1,50	0,04	-3,00	-10,11	0,39
184_C	bouwplan 49	7,50	0,11	-3,09	-10,16	0,39
163_C	bouwplan 42	7,50	0,00	-3,17	-10,24	0,29
175_C	bouwplan 45	7,50	-0,02	-3,19	-10,20	0,29
111_A	bouwplan 27	1,50	-0,11	-3,12	-10,29	0,24
102_B	bouwplan 24	4,50	-0,09	-3,39	-10,47	0,13
196_B	bouwplan 53	4,50	-0,26	-3,37	-10,42	0,07
101_B	bouwplan 24	4,50	-0,20	-3,44	-10,53	0,05
179_C	bouwplan 46	7,50	-0,27	-3,43	-10,43	0,05
177_B	bouwplan 46	4,50	-0,34	-3,42	-10,52	-0,01
95_A	bouwplan 22	1,50	-0,32	-3,45	-10,63	-0,04
181_C	bouwplan 47	7,50	-0,40	-3,50	-10,59	-0,08
103_B	bouwplan 24	4,50	-0,33	-3,65	-10,70	-0,11
163_B	bouwplan 42	4,50	-0,41	-3,54	-10,66	-0,11
102_D	bouwplan 24	10,50	-0,40	-3,73	-10,78	-0,19
105_B	bouwplan 25	4,50	-0,53	-3,72	-10,85	-0,27
108_C	bouwplan 26	7,50	-0,52	-3,76	-10,83	-0,27
181_B	bouwplan 47	4,50	-0,59	-3,67	-10,80	-0,27
102_A	bouwplan 24	1,50	-0,52	-3,75	-10,89	-0,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
195_C	bouwplan	53	7,50	-0,69	-3,82	-10,84	-0,36
99_A	bouwplan	24	1,50	-0,61	-3,85	-10,98	-0,37
169_A	bouwplan	44	1,50	-0,99	-4,06	-11,21	-0,67
177_C	bouwplan	46	7,50	-0,99	-4,14	-11,19	-0,68
175_B	bouwplan	45	4,50	-1,01	-4,14	-11,20	-0,69
195_B	bouwplan	53	4,50	-1,07	-4,15	-11,18	-0,72
178_C	bouwplan	46	7,50	-1,15	-4,32	-11,36	-0,85
197_C	bouwplan	53	7,50	-1,19	-4,39	-11,45	-0,91
109_B	bouwplan	26	4,50	-1,19	-4,55	-11,58	-0,99
173_C	bouwplan	45	7,50	-1,37	-4,53	-11,61	-1,08
100_B	bouwplan	24	4,50	-1,40	-4,70	-11,75	-1,17
183_A	bouwplan	48	1,50	-1,50	-4,58	-11,70	-1,18
101_A	bouwplan	24	1,50	-1,48	-4,64	-11,80	-1,21
104_B	bouwplan	25	4,50	-1,50	-4,62	-11,80	-1,21
207_A	bouwplan	56	1,50	-1,58	-4,64	-11,81	-1,26
186_B	bouwplan	50	4,50	-1,63	-4,69	-11,80	-1,29
108_B	bouwplan	26	4,50	-1,59	-4,82	-11,91	-1,34
194_A	bouwplan	52	1,50	-1,70	-4,74	-11,91	-1,37
188_A	bouwplan	50	1,50	-1,68	-4,78	-11,94	-1,38
191_C	bouwplan	51	7,50	-1,62	-4,92	-11,98	-1,39
99_D	bouwplan	24	10,50	-1,68	-4,93	-12,02	-1,44
173_B	bouwplan	45	4,50	-1,75	-4,86	-12,00	-1,45
176_C	bouwplan	46	7,50	-1,89	-5,05	-12,13	-1,60
76_C	bouwplan	16	7,50	-1,90	-5,07	-12,14	-1,61
166_C	bouwplan	43	7,50	-2,00	-5,17	-12,26	-1,71
202_C	bouwplan	54	7,50	-2,05	-5,21	-12,28	-1,75
75_B	bouwplan	16	4,50	-2,04	-5,21	-12,31	-1,76
185_B	bouwplan	49	4,50	-2,11	-5,18	-12,28	-1,77
174_C	bouwplan	45	7,50	-2,15	-5,33	-12,34	-1,85
94_C	bouwplan	21	7,50	-2,07	-5,48	-12,48	-1,88
184_A	bouwplan	49	1,50	-2,21	-5,29	-12,41	-1,89
101_D	bouwplan	24	10,50	-2,13	-5,42	-12,49	-1,90
163_A	bouwplan	42	1,50	-2,25	-5,32	-12,48	-1,93
180_A	bouwplan	47	1,50	-2,24	-5,35	-12,50	-1,94
202_B	bouwplan	54	4,50	-2,26	-5,38	-12,48	-1,95
176_B	bouwplan	46	4,50	-2,32	-5,42	-12,54	-2,01
191_B	bouwplan	51	4,50	-2,26	-5,47	-12,60	-2,01
101_F	bouwplan	24	16,50	-2,25	-5,55	-12,61	-2,02
102_F	bouwplan	24	16,50	-2,26	-5,55	-12,61	-2,03
204_C	bouwplan	55	7,50	-2,33	-5,48	-12,57	-2,03
109_C	bouwplan	26	7,50	-2,28	-5,64	-12,66	-2,07
75_C	bouwplan	16	7,50	-2,36	-5,58	-12,64	-2,09
101_E	bouwplan	24	13,50	-2,36	-5,66	-12,72	-2,13
102_E	bouwplan	24	13,50	-2,36	-5,65	-12,71	-2,13
174_B	bouwplan	45	4,50	-2,47	-5,61	-12,66	-2,16
187_C	bouwplan	50	7,50	-2,55	-5,69	-12,79	-2,25
80_C	bouwplan	17	7,50	-2,53	-5,73	-12,82	-2,26
204_B	bouwplan	55	4,50	-2,65	-5,78	-12,89	-2,35
94_B	bouwplan	21	4,50	-2,62	-5,91	-12,99	-2,39
177_A	bouwplan	46	1,50	-2,75	-5,80	-12,92	-2,41
74_C	bouwplan	16	7,50	-2,74	-5,91	-12,94	-2,44
105_A	bouwplan	25	1,50	-2,73	-5,90	-13,05	-2,46
185_C	bouwplan	49	7,50	-2,79	-5,94	-12,97	-2,48
103_C	bouwplan	24	7,50	-2,78	-5,97	-13,03	-2,50
187_B	bouwplan	50	4,50	-2,81	-5,92	-13,05	-2,50
109_A	bouwplan	26	1,50	-2,75	-6,00	-13,12	-2,52
76_B	bouwplan	16	4,50	-2,81	-5,98	-13,11	-2,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
106_C	bouwplan 25	7,50	-2,96	-6,19	-13,26	-2,70
178_B	bouwplan 46	4,50	-3,01	-6,14	-13,23	-2,70
197_B	bouwplan 53	4,50	-3,01	-6,18	-13,30	-2,73
182_A	bouwplan 48	1,50	-3,06	-6,14	-13,29	-2,74
84_C	bouwplan 18	7,50	-3,03	-6,23	-13,32	-2,76
78_C	bouwplan 17	7,50	-3,09	-6,29	-13,32	-2,80
179_A	bouwplan 46	1,50	-3,15	-6,22	-13,39	-2,83
78_B	bouwplan 17	4,50	-3,14	-6,30	-13,38	-2,85
74_B	bouwplan 16	4,50	-3,17	-6,31	-13,37	-2,86
166_B	bouwplan 43	4,50	-3,17	-6,31	-13,46	-2,89
100_A	bouwplan 24	1,50	-3,21	-6,33	-13,50	-2,92
108_A	bouwplan 26	1,50	-3,20	-6,37	-13,52	-2,93
83_B	bouwplan 18	4,50	-3,26	-6,40	-13,50	-2,96
196_A	bouwplan 53	1,50	-3,31	-6,40	-13,53	-2,99
79_B	bouwplan 17	4,50	-3,27	-6,44	-13,54	-2,99
91_B	bouwplan 20	4,50	-3,34	-6,47	-13,55	-3,03
106_B	bouwplan 25	4,50	-3,39	-6,59	-13,68	-3,12
79_C	bouwplan 17	7,50	-3,46	-6,69	-13,75	-3,20
83_C	bouwplan 18	7,50	-3,49	-6,69	-13,75	-3,21
173_A	bouwplan 45	1,50	-3,57	-6,66	-13,81	-3,26
167_A	bouwplan 43	1,50	-3,61	-6,63	-13,82	-3,27
75_A	bouwplan 16	1,50	-3,60	-6,71	-13,86	-3,30
80_B	bouwplan 17	4,50	-3,65	-6,82	-13,94	-3,37
84_B	bouwplan 18	4,50	-3,66	-6,84	-13,96	-3,39
88_C	bouwplan 19	7,50	-3,73	-6,91	-13,98	-3,44
65_D	bouwplan 14	10,50	-3,82	-6,95	-13,93	-3,48
172_A	bouwplan 44	1,50	-3,84	-6,89	-13,99	-3,49
174_A	bouwplan 45	1,50	-3,83	-6,89	-14,00	-3,49
208_A	bouwplan 56	1,50	-3,80	-6,91	-14,11	-3,51
175_A	bouwplan 45	1,50	-3,85	-6,93	-14,06	-3,53
87_B	bouwplan 19	4,50	-3,84	-6,96	-14,05	-3,53
91_C	bouwplan 20	7,50	-3,82	-7,00	-14,05	-3,53
96_A	bouwplan 22	1,50	-3,87	-6,92	-14,07	-3,54
92_C	bouwplan 20	7,50	-3,83	-7,07	-14,11	-3,57
204_A	bouwplan 55	1,50	-3,91	-7,03	-14,17	-3,61
92_B	bouwplan 20	4,50	-3,91	-7,10	-14,16	-3,63
176_A	bouwplan 46	1,50	-3,97	-7,05	-14,18	-3,65
181_A	bouwplan 47	1,50	-4,02	-7,07	-14,19	-3,68
65_C	bouwplan 14	7,50	-4,05	-7,18	-14,16	-3,71
67_B	bouwplan 15	4,50	-4,01	-7,16	-14,24	-3,71
166_A	bouwplan 43	1,50	-4,00	-7,13	-14,30	-3,72
201_C	bouwplan 54	7,50	-4,00	-7,22	-14,29	-3,74
202_A	bouwplan 54	1,50	-4,06	-7,16	-14,30	-3,75
63_C	bouwplan 14	7,50	-4,08	-7,23	-14,19	-3,75
76_A	bouwplan 16	1,50	-4,12	-7,22	-14,40	-3,82
94_A	bouwplan 21	1,50	-4,10	-7,31	-14,46	-3,85
82_C	bouwplan 18	7,50	-4,16	-7,34	-14,40	-3,87
88_B	bouwplan 19	4,50	-4,21	-7,35	-14,45	-3,91
87_C	bouwplan 19	7,50	-4,22	-7,38	-14,45	-3,92
67_C	bouwplan 15	7,50	-4,24	-7,43	-14,45	-3,94
86_B	bouwplan 19	4,50	-4,27	-7,38	-14,46	-3,95
201_B	bouwplan 54	4,50	-4,27	-7,43	-14,55	-3,99
61_C	bouwplan 14	7,50	-4,32	-7,50	-14,54	-4,02
63_B	bouwplan 14	4,50	-4,36	-7,47	-14,47	-4,02
199_C	bouwplan 54	7,50	-4,37	-7,53	-14,57	-4,06
185_A	bouwplan 49	1,50	-4,41	-7,47	-14,59	-4,07
82_B	bouwplan 18	4,50	-4,37	-7,50	-14,60	-4,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
98_C	bouwplan 23	7,50	-4,30	-7,61	-14,64	-4,07
103_D	bouwplan 24	10,50	-4,44	-7,56	-14,64	-4,12
98_B	bouwplan 23	4,50	-4,37	-7,61	-14,68	-4,12
106_A	bouwplan 25	1,50	-4,47	-7,60	-14,76	-4,18
86_C	bouwplan 19	7,50	-4,55	-7,70	-14,75	-4,24
61_B	bouwplan 14	4,50	-4,55	-7,69	-14,77	-4,25
199_B	bouwplan 54	4,50	-4,61	-7,74	-14,81	-4,30
80_A	bouwplan 17	1,50	-4,58	-7,72	-14,89	-4,30
65_B	bouwplan 14	4,50	-4,74	-7,84	-14,88	-4,40
83_A	bouwplan 18	1,50	-4,74	-7,82	-14,98	-4,43
190_A	bouwplan 51	1,50	-4,76	-7,84	-14,96	-4,44
71_D	bouwplan 15	10,50	-4,79	-7,98	-14,95	-4,48
187_A	bouwplan 50	1,50	-4,81	-7,87	-15,03	-4,49
100_C	bouwplan 24	7,50	-4,80	-8,14	-15,15	-4,58
84_A	bouwplan 18	1,50	-4,86	-7,99	-15,16	-4,58
203_C	bouwplan 55	7,50	-4,94	-8,05	-15,10	-4,61
79_A	bouwplan 17	1,50	-4,92	-8,01	-15,16	-4,61
62_D	bouwplan 14	10,50	-4,93	-8,17	-15,19	-4,66
91_A	bouwplan 20	1,50	-4,97	-8,06	-15,22	-4,66
100_D	bouwplan 24	10,50	-4,92	-8,23	-15,26	-4,69
197_A	bouwplan 53	1,50	-4,98	-8,16	-15,29	-4,71
71_C	bouwplan 15	7,50	-5,04	-8,22	-15,20	-4,73
205_C	bouwplan 55	7,50	-5,02	-8,21	-15,28	-4,74
205_B	bouwplan 55	4,50	-5,07	-8,21	-15,33	-4,78
198_C	bouwplan 53	7,50	-5,03	-8,31	-15,38	-4,80
62_C	bouwplan 14	7,50	-5,08	-8,31	-15,34	-4,81
74_A	bouwplan 16	1,50	-5,15	-8,24	-15,37	-4,83
203_B	bouwplan 55	4,50	-5,18	-8,26	-15,34	-4,84
61_D	bouwplan 14	10,50	-5,15	-8,34	-15,34	-4,85
195_A	bouwplan 53	1,50	-5,20	-8,26	-15,37	-4,86
104_A	bouwplan 25	1,50	-5,14	-8,33	-15,48	-4,88
87_A	bouwplan 19	1,50	-5,20	-8,27	-15,43	-4,88
69_C	bouwplan 15	7,50	-5,25	-8,41	-15,37	-4,92
107_C	bouwplan 26	7,50	-5,09	-8,61	-15,54	-4,94
67_D	bouwplan 15	10,50	-5,26	-8,46	-15,47	-4,97
78_A	bouwplan 17	1,50	-5,30	-8,38	-15,52	-4,98
85_B	bouwplan 19	4,50	-5,29	-8,49	-15,50	-5,00
198_B	bouwplan 53	4,50	-5,30	-8,53	-15,64	-5,05
201_A	bouwplan 54	1,50	-5,36	-8,47	-15,63	-5,06
107_B	bouwplan 26	4,50	-5,27	-8,72	-15,71	-5,10
67_A	bouwplan 15	1,50	-5,44	-8,55	-15,67	-5,13
69_B	bouwplan 15	4,50	-5,46	-8,59	-15,59	-5,13
62_B	bouwplan 14	4,50	-5,43	-8,62	-15,69	-5,15
63_A	bouwplan 14	1,50	-5,50	-8,58	-15,64	-5,16
71_B	bouwplan 15	4,50	-5,50	-8,64	-15,68	-5,18
98_A	bouwplan 23	1,50	-5,47	-8,63	-15,78	-5,20
191_A	bouwplan 51	1,50	-5,54	-8,67	-15,81	-5,25
68_C	bouwplan 15	7,50	-5,55	-8,76	-15,79	-5,27
68_D	bouwplan 15	10,50	-5,55	-8,77	-15,79	-5,27
92_A	bouwplan 20	1,50	-5,58	-8,73	-15,85	-5,29
73_A	bouwplan 16	1,50	-5,56	-8,73	-15,91	-5,30
77_B	bouwplan 17	4,50	-5,64	-8,85	-15,98	-5,39
73_C	bouwplan 16	7,50	-5,63	-8,90	-16,00	-5,40
88_A	bouwplan 19	1,50	-5,72	-8,83	-15,97	-5,42
73_B	bouwplan 16	4,50	-5,69	-8,91	-16,04	-5,44
86_A	bouwplan 19	1,50	-5,82	-8,88	-16,04	-5,50
32_B	bouwplan 6	4,50	-5,86	-8,96	-16,03	-5,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	bouwplan 9	4,50	-5,86	-9,03	-16,09	-5,57
61_A	bouwplan 14	1,50	-5,91	-9,01	-16,13	-5,60
68_B	bouwplan 15	4,50	-5,91	-9,08	-16,15	-5,62
198_A	bouwplan 53	1,50	-5,92	-9,10	-16,25	-5,66
41_A	bouwplan 9	1,50	-5,98	-9,08	-16,18	-5,66
48_C	bouwplan 10	7,50	-5,99	-9,18	-16,22	-5,70
199_A	bouwplan 54	1,50	-6,05	-9,14	-16,27	-5,73
63_D	bouwplan 14	10,50	-6,04	-9,23	-16,25	-5,74
34_C	bouwplan 7	7,50	-6,08	-9,27	-16,31	-5,79
28_C	bouwplan 5	7,50	-6,10	-9,28	-16,30	-5,80
33_B	bouwplan 7	4,50	-6,12	-9,28	-16,32	-5,81
82_A	bouwplan 18	1,50	-6,13	-9,23	-16,38	-5,82
77_A	bouwplan 17	1,50	-6,11	-9,24	-16,43	-5,83
206_C	bouwplan 55	7,50	-6,10	-9,32	-16,39	-5,84
65_A	bouwplan 14	1,50	-6,19	-9,25	-16,33	-5,84
77_C	bouwplan 17	7,50	-6,08	-9,34	-16,44	-5,84
29_C	bouwplan 6	7,50	-6,13	-9,34	-16,36	-5,85
69_D	bouwplan 15	10,50	-6,20	-9,38	-16,37	-5,89
28_B	bouwplan 5	4,50	-6,21	-9,35	-16,40	-5,90
107_A	bouwplan 26	1,50	-6,13	-9,48	-16,55	-5,93
29_B	bouwplan 6	4,50	-6,25	-9,44	-16,50	-5,97
178_A	bouwplan 46	1,50	-6,30	-9,37	-16,54	-5,98
205_A	bouwplan 55	1,50	-6,28	-9,38	-16,54	-5,98
90_B	bouwplan 20	4,50	-6,33	-9,48	-16,53	-6,02
69_A	bouwplan 15	1,50	-6,39	-9,47	-16,55	-6,05
85_A	bouwplan 19	1,50	-6,41	-9,56	-16,63	-6,11
203_A	bouwplan 55	1,50	-6,46	-9,51	-16,64	-6,12
206_B	bouwplan 55	4,50	-6,42	-9,59	-16,70	-6,14
27_B	bouwplan 5	4,50	-6,46	-9,60	-16,68	-6,16
209_A	bouwplan 56	1,50	-6,51	-9,51	-16,76	-6,18
34_B	bouwplan 7	4,50	-6,47	-9,64	-16,72	-6,18
48_B	bouwplan 10	4,50	-6,49	-9,65	-16,72	-6,19
37_B	bouwplan 8	4,50	-6,50	-9,67	-16,78	-6,22
17_C	bouwplan 3	7,50	-6,62	-9,79	-16,82	-6,32
62_A	bouwplan 14	1,50	-6,62	-9,76	-16,87	-6,32
81_B	bouwplan 18	4,50	-6,64	-9,77	-16,85	-6,33
33_A	bouwplan 7	1,50	-6,88	-9,97	-17,08	-6,56
85_C	bouwplan 19	7,50	-6,87	-10,18	-17,22	-6,64
47_B	bouwplan 10	4,50	-6,99	-10,17	-17,24	-6,70
71_A	bouwplan 15	1,50	-7,04	-10,15	-17,23	-6,72
32_A	bouwplan 6	1,50	-7,08	-10,15	-17,26	-6,75
55_C	bouwplan 12	7,50	-7,06	-10,22	-17,25	-6,75
41_C	bouwplan 9	7,50	-7,01	-10,25	-17,32	-6,76
68_A	bouwplan 15	1,50	-7,06	-10,18	-17,30	-6,76
48_A	bouwplan 10	1,50	-7,11	-10,24	-17,35	-6,81
17_B	bouwplan 3	4,50	-7,13	-10,26	-17,34	-6,82
170_C	bouwplan 44	7,50	-7,13	-10,32	-17,42	-6,86
59_C	bouwplan 13	7,50	-7,19	-10,35	-17,38	-6,88
171_A	bouwplan 44	1,50	-7,11	-10,38	-17,51	-6,89
103_A	bouwplan 24	1,50	-7,25	-10,33	-17,48	-6,93
52_C	bouwplan 11	7,50	-7,22	-10,43	-17,46	-6,94
81_C	bouwplan 18	7,50	-7,22	-10,40	-17,49	-6,94
93_B	bouwplan 21	4,50	-7,26	-10,48	-17,54	-6,99
55_B	bouwplan 12	4,50	-7,40	-10,52	-17,60	-7,08
81_A	bouwplan 18	1,50	-7,44	-10,52	-17,66	-7,12
40_B	bouwplan 8	4,50	-7,47	-10,61	-17,60	-7,14
29_A	bouwplan 6	1,50	-7,46	-10,60	-17,72	-7,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
38_C	bouwplan 8	7,50	-7,46	-10,68	-17,72	-7,19
59_B	bouwplan 13	4,50	-7,52	-10,64	-17,72	-7,20
72_B	bouwplan 15	4,50	-7,48	-10,68	-17,81	-7,22
64_C	bouwplan 14	7,50	-7,61	-10,71	-17,65	-7,24
37_A	bouwplan 8	1,50	-7,57	-10,68	-17,83	-7,27
37_C	bouwplan 8	7,50	-7,53	-10,78	-17,82	-7,27
70_D	bouwplan 15	10,50	-7,66	-10,76	-17,70	-7,29
34_A	bouwplan 7	1,50	-7,60	-10,73	-17,85	-7,30
47_C	bouwplan 10	7,50	-7,56	-10,80	-17,84	-7,30
17_D	bouwplan 3	10,50	-7,63	-10,83	-17,87	-7,35
189_A	bouwplan 51	1,50	-7,74	-10,77	-17,87	-7,38
19_B	bouwplan 4	4,50	-7,67	-10,83	-17,93	-7,38
27_A	bouwplan 5	1,50	-7,70	-10,81	-17,93	-7,39
19_C	bouwplan 4	7,50	-7,70	-10,92	-17,96	-7,43
206_A	bouwplan 55	1,50	-7,77	-10,90	-18,05	-7,48
70_C	bouwplan 15	7,50	-7,86	-10,95	-17,91	-7,49
52_B	bouwplan 11	4,50	-7,79	-10,97	-18,04	-7,50
42_C	bouwplan 9	7,50	-7,80	-11,05	-18,09	-7,54
90_A	bouwplan 20	1,50	-7,86	-10,96	-18,11	-7,55
89_C	bouwplan 20	7,50	-7,83	-11,06	-18,13	-7,57
93_A	bouwplan 21	1,50	-7,89	-11,01	-18,14	-7,59
38_B	bouwplan 8	4,50	-7,89	-11,07	-18,14	-7,60
186_A	bouwplan 50	1,50	-7,98	-11,03	-18,12	-7,63
19_D	bouwplan 4	10,50	-7,96	-11,17	-18,20	-7,68
45_B	bouwplan 10	4,50	-8,03	-11,18	-18,20	-7,71
52_A	bouwplan 11	1,50	-8,08	-11,20	-18,31	-7,77
64_D	bouwplan 14	10,50	-8,16	-11,27	-18,18	-7,79
70_B	bouwplan 15	4,50	-8,15	-11,22	-18,23	-7,79
89_B	bouwplan 20	4,50	-8,10	-11,28	-18,39	-7,83
24_C	bouwplan 4	7,50	-8,16	-11,37	-18,40	-7,88
64_B	bouwplan 14	4,50	-8,27	-11,34	-18,35	-7,91
47_A	bouwplan 10	1,50	-8,23	-11,34	-18,47	-7,92
6_D	bouwplan 1	10,50	-8,22	-11,48	-18,46	-7,95
28_A	bouwplan 5	1,50	-8,36	-11,43	-18,55	-8,03
56_B	bouwplan 12	4,50	-8,35	-11,48	-18,53	-8,03
56_C	bouwplan 12	7,50	-8,36	-11,54	-18,55	-8,06
33_C	bouwplan 7	7,50	-8,35	-11,57	-18,58	-8,07
89_A	bouwplan 20	1,50	-8,34	-11,52	-18,66	-8,07
6_B	bouwplan 1	4,50	-8,39	-11,58	-18,61	-8,10
200_C	bouwplan 54	7,50	-8,38	-11,60	-18,67	-8,12
170_A	bouwplan 44	1,50	-8,46	-11,51	-18,72	-8,15
6_C	bouwplan 1	7,50	-8,42	-11,68	-18,66	-8,15
200_B	bouwplan 54	4,50	-8,44	-11,60	-18,72	-8,16
42_B	bouwplan 9	4,50	-8,43	-11,65	-18,72	-8,17
24_B	bouwplan 4	4,50	-8,51	-11,66	-18,75	-8,21
66_B	bouwplan 14	4,50	-8,49	-11,66	-18,78	-8,21
36_B	bouwplan 7	4,50	-8,56	-11,68	-18,73	-8,24
25_B	bouwplan 5	4,50	-8,61	-11,72	-18,72	-8,27
72_A	bouwplan 15	1,50	-8,55	-11,68	-18,86	-8,27
25_C	bouwplan 5	7,50	-8,61	-11,77	-18,72	-8,28
58_C	bouwplan 13	7,50	-8,64	-11,79	-18,82	-8,33
38_A	bouwplan 8	1,50	-8,64	-11,77	-18,89	-8,34
55_A	bouwplan 12	1,50	-8,68	-11,76	-18,87	-8,35
45_C	bouwplan 10	7,50	-8,67	-11,83	-18,84	-8,36
45_A	bouwplan 10	1,50	-8,70	-11,80	-18,88	-8,37
59_A	bouwplan 13	1,50	-8,71	-11,80	-18,91	-8,39
49_B	bouwplan 11	4,50	-8,78	-11,95	-19,03	-8,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
170_B	58_B	bouwplan 44	4,50	-8,92	-12,06	-19,20	-8,63
58_B		bouwplan 13	4,50	-8,95	-12,06	-19,13	-8,63
23_D		bouwplan 4	10,50	-8,95	-12,14	-19,16	-8,65
49_A		bouwplan 11	1,50	-8,96	-12,07	-19,18	-8,65
27_C		bouwplan 5	7,50	-8,96	-12,13	-19,17	-8,66
32_C	119_C	bouwplan 6	7,50	-8,97	-12,17	-19,19	-8,68
119_C		bouwplan 31	7,50	-9,02	-12,10	-19,28	-8,71
24_D		bouwplan 4	10,50	-9,02	-12,21	-19,23	-8,72
66_C		bouwplan 14	7,50	-9,11	-12,27	-19,37	-8,82
23_C		bouwplan 4	7,50	-9,17	-12,35	-19,37	-8,87
51_C	93_C	bouwplan 11	7,50	-9,16	-12,37	-19,38	-8,87
56_A		bouwplan 12	1,50	-9,23	-12,31	-19,38	-8,89
93_C		bouwplan 21	7,50	-9,12	-12,44	-19,45	-8,89
49_C		bouwplan 11	7,50	-9,16	-12,39	-19,45	-8,90
40_A		bouwplan 8	1,50	-9,29	-12,38	-19,43	-8,95
42_A	72_C	bouwplan 9	1,50	-9,23	-12,39	-19,51	-8,95
72_C		bouwplan 15	7,50	-9,23	-12,48	-19,57	-8,99
13_D		bouwplan 2	10,50	-9,32	-12,53	-19,55	-9,04
103_E		bouwplan 24	13,50	-9,30	-12,61	-19,60	-9,06
18_D		bouwplan 3	10,50	-9,39	-12,57	-19,60	-9,09
43_A	200_A	bouwplan 9	1,50	-9,48	-12,56	-19,70	-9,16
200_A		bouwplan 54	1,50	-9,48	-12,61	-19,76	-9,19
23_B		bouwplan 4	4,50	-9,51	-12,64	-19,71	-9,20
66_A		bouwplan 14	1,50	-9,55	-12,66	-19,83	-9,26
70_A		bouwplan 15	1,50	-9,62	-12,66	-19,72	-9,26
12_D	17_A	bouwplan 2	10,50	-9,57	-12,75	-19,78	-9,27
14_D		bouwplan 2	10,50	-9,56	-12,77	-19,78	-9,27
17_A		bouwplan 3	1,50	-9,60	-12,70	-19,79	-9,28
97_C		bouwplan 23	7,50	-9,58	-12,69	-19,84	-9,28
13_C		bouwplan 2	7,50	-9,60	-12,80	-19,83	-9,31
40_C	64_A	bouwplan 8	7,50	-9,63	-12,84	-19,78	-9,32
64_A		bouwplan 14	1,50	-9,70	-12,74	-19,79	-9,33
44_B		bouwplan 9	4,50	-9,61	-12,83	-19,88	-9,34
43_B		bouwplan 9	4,50	-9,65	-12,80	-19,90	-9,36
13_B		bouwplan 2	4,50	-9,68	-12,82	-19,91	-9,38
18_C	51_B	bouwplan 3	7,50	-9,68	-12,85	-19,90	-9,38
51_B		bouwplan 11	4,50	-9,69	-12,86	-19,92	-9,40
90_C		bouwplan 20	7,50	-9,79	-12,94	-19,93	-9,46
14_B		bouwplan 2	4,50	-9,79	-12,92	-20,02	-9,49
14_C		bouwplan 2	7,50	-9,78	-12,98	-20,00	-9,49
7_C	60_C	bouwplan 1	7,50	-9,78	-12,98	-20,01	-9,49
12_C		bouwplan 2	7,50	-9,83	-13,00	-20,04	-9,53
60_C		bouwplan 13	7,50	-9,84	-13,03	-20,05	-9,54
20_B		bouwplan 4	4,50	-9,81	-13,05	-20,12	-9,56
7_D		bouwplan 1	10,50	-9,86	-13,07	-20,09	-9,58
36_A	54_C	bouwplan 7	1,50	-9,93	-13,02	-20,12	-9,60
18_B		bouwplan 3	4,50	-9,98	-13,11	-20,22	-9,68
54_C		bouwplan 12	7,50	-9,98	-13,15	-20,20	-9,68
24_A		bouwplan 4	1,50	-9,98	-13,13	-20,23	-9,69
31_B		bouwplan 6	4,50	-10,01	-13,13	-20,19	-9,69
36_C	60_B	bouwplan 7	7,50	-10,05	-13,24	-20,26	-9,75
60_B		bouwplan 13	4,50	-10,17	-13,32	-20,38	-9,86
58_A		bouwplan 13	1,50	-10,20	-13,28	-20,39	-9,87
19_A		bouwplan 4	1,50	-10,18	-13,34	-20,42	-9,89
5_D		bouwplan 1	10,50	-10,20	-13,40	-20,41	-9,91
54_B	7_B	bouwplan 12	4,50	-10,29	-13,43	-20,51	-9,99
7_B		bouwplan 1	4,50	-10,30	-13,43	-20,53	-10,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
12_B	bouwplan 2	4,50	-10,39	-13,51	-20,60	-10,08
3_D	bouwplan 1	10,50	-10,42	-13,62	-20,63	-10,13
20_C	bouwplan 4	7,50	-10,36	-13,68	-20,73	-10,14
5_C	bouwplan 1	7,50	-10,44	-13,63	-20,65	-10,14
43_C	bouwplan 9	7,50	-10,44	-13,66	-20,76	-10,18
39_C	bouwplan 8	7,50	-10,47	-13,73	-20,81	-10,23
39_B	bouwplan 8	4,50	-10,67	-13,89	-21,01	-10,42
5_B	bouwplan 1	4,50	-10,82	-13,95	-21,03	-10,51
51_A	bouwplan 11	1,50	-10,86	-13,98	-21,09	-10,55
23_A	bouwplan 4	1,50	-10,97	-14,07	-21,17	-10,65
18_A	bouwplan 3	1,50	-11,21	-14,41	-21,46	-10,93
31_A	bouwplan 6	1,50	-11,28	-14,36	-21,47	-10,95
6_A	bouwplan 1	1,50	-11,27	-14,42	-21,48	-10,96
25_A	bouwplan 5	1,50	-11,32	-14,41	-21,48	-10,99
39_A	bouwplan 8	1,50	-11,29	-14,44	-21,61	-11,02
66_D	bouwplan 14	10,50	-11,30	-14,50	-21,55	-11,02
72_D	bouwplan 15	10,50	-11,39	-14,71	-21,77	-11,17
54_A	bouwplan 12	1,50	-11,53	-14,62	-21,75	-11,21
13_A	bouwplan 2	1,50	-11,63	-14,77	-21,85	-11,33
60_A	bouwplan 13	1,50	-11,84	-14,96	-22,06	-11,53
14_A	bouwplan 2	1,50	-11,87	-15,01	-22,09	-11,57
3_C	bouwplan 1	7,50	-11,86	-15,05	-22,10	-11,57
7_A	bouwplan 1	1,50	-11,92	-15,07	-22,15	-11,62
44_C	bouwplan 9	7,50	-11,87	-15,18	-22,18	-11,63
35_B	bouwplan 7	4,50	-11,90	-15,24	-22,30	-11,70
21_C	bouwplan 4	7,50	-12,07	-15,20	-22,19	-11,73
12_A	bouwplan 2	1,50	-12,10	-15,25	-22,31	-11,79
30_B	bouwplan 6	4,50	-12,11	-15,30	-22,32	-11,81
20_A	bouwplan 4	1,50	-12,18	-15,29	-22,43	-11,88
35_A	bouwplan 7	1,50	-12,18	-15,43	-22,55	-11,95
44_A	bouwplan 9	1,50	-12,26	-15,43	-22,47	-11,96
30_C	bouwplan 6	7,50	-12,29	-15,50	-22,47	-11,99
21_B	bouwplan 4	4,50	-12,44	-15,52	-22,57	-12,09
30_A	bouwplan 6	1,50	-12,45	-15,58	-22,67	-12,14
35_C	bouwplan 7	7,50	-12,40	-15,77	-22,80	-12,20
171_B	bouwplan 44	4,50	-12,49	-15,65	-22,80	-12,22
5_A	bouwplan 1	1,50	-12,53	-15,68	-22,74	-12,22
46_B	bouwplan 10	4,50	-12,72	-15,91	-22,90	-12,42
26_B	bouwplan 5	4,50	-12,79	-15,85	-23,04	-12,48
21_D	bouwplan 4	10,50	-13,14	-16,26	-23,27	-12,80
26_A	bouwplan 5	1,50	-13,62	-16,64	-23,87	-13,30
171_C	bouwplan 44	7,50	-13,66	-16,91	-24,00	-13,42
26_C	bouwplan 5	7,50	-13,80	-16,90	-24,06	-13,50
46_A	bouwplan 10	1,50	-13,87	-17,02	-24,07	-13,56
3_B	bouwplan 1	4,50	-13,97	-17,12	-24,22	-13,68
46_C	bouwplan 10	7,50	-14,74	-17,94	-24,80	-14,40
20_D	bouwplan 4	10,50	-15,08	-18,61	-25,56	-14,94
3_A	bouwplan 1	1,50	-15,67	-18,80	-25,91	-15,37
53_B	bouwplan 12	4,50	-15,68	-18,87	-25,86	-15,38
8_B	bouwplan 2	4,50	-15,79	-18,88	-25,94	-15,45
1_C	bouwplan 1	7,50	-16,65	-19,90	-26,97	-16,40
53_A	bouwplan 12	1,50	-16,78	-19,91	-26,96	-16,46
1_B	bouwplan 1	4,50	-16,95	-20,13	-27,26	-16,68
1_A	bouwplan 1	1,50	-17,11	-20,35	-27,46	-16,87
21_A	bouwplan 4	1,50	-18,23	-21,29	-28,35	-17,88
8_C	bouwplan 2	7,50	-18,45	-21,59	-28,57	-18,12
97_B	bouwplan 23	4,50	-18,43	-21,60	-28,70	-18,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kipstraat/Einderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_A	bouwplan 2	1,50	-18,67	-21,77	-28,78	-18,32
10_B	bouwplan 2	4,50	-18,65	-21,76	-28,94	-18,36
53_C	bouwplan 12	7,50	-18,80	-22,15	-29,18	-18,59
10_D	bouwplan 2	10,50	-19,55	-22,80	-29,90	-19,31
10_C	bouwplan 2	7,50	-19,93	-23,17	-30,28	-19,69
15_A	bouwplan 3	1,50	-20,35	-23,75	-30,78	-20,17
8_D	bouwplan 2	10,50	-20,77	-23,95	-31,04	-20,49
15_B	bouwplan 3	4,50	-21,86	-25,42	-32,36	-21,73
1_D	bouwplan 1	10,50	-22,20	-25,66	-32,62	-22,03
10_A	bouwplan 2	1,50	-22,54	-25,58	-32,79	-22,22
2_C	bouwplan 1	7,50	-24,21	-27,38	-34,48	-23,93
4_D	bouwplan 1	10,50	-24,33	-27,51	-34,60	-24,05
4_C	bouwplan 1	7,50	-24,45	-27,62	-34,71	-24,16
2_B	bouwplan 1	4,50	-24,50	-27,61	-34,75	-24,20
2_D	bouwplan 1	10,50	-24,86	-28,04	-35,13	-24,58
4_B	bouwplan 1	4,50	-24,99	-28,11	-35,25	-24,69
2_A	bouwplan 1	1,50	-25,83	-28,94	-36,10	-25,53
4_A	bouwplan 1	1,50	-26,39	-29,50	-36,65	-26,09
57_B	bouwplan 13	4,50	-28,41	-31,99	-38,92	-28,29
57_A	bouwplan 13	1,50	-29,37	-32,85	-39,84	-29,22
11_A	bouwplan 2	1,50	-31,65	-34,72	-41,90	-31,34
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
119_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
15_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
31_C	bouwplan 6	7,50	--	--	--	--
50_A	bouwplan 11	1,50	--	--	--	--
50_B	bouwplan 11	4,50	--	--	--	--
50_C	bouwplan 11	7,50	--	--	--	--
57_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
189_A	bouwplan 51	1,50	59,89	57,48	49,81	60,42	
186_A	bouwplan 50	1,50	59,60	57,19	49,52	60,13	
189_B	bouwplan 51	4,50	59,39	56,98	49,32	59,92	
186_B	bouwplan 50	4,50	58,99	56,58	48,91	59,52	
189_C	bouwplan 51	7,50	58,43	56,01	48,35	58,96	
186_C	bouwplan 50	7,50	57,95	55,54	47,87	58,48	
190_A	bouwplan 51	1,50	55,37	52,97	45,29	55,90	
190_B	bouwplan 51	4,50	55,34	52,94	45,26	55,87	
190_C	bouwplan 51	7,50	54,68	52,27	44,60	55,21	
187_A	bouwplan 50	1,50	52,95	50,56	42,88	53,49	
187_B	bouwplan 50	4,50	52,88	50,47	42,80	53,41	
187_C	bouwplan 50	7,50	52,29	49,89	42,21	52,82	
176_B	bouwplan 46	4,50	37,06	34,67	26,99	37,60	
176_C	bouwplan 46	7,50	37,04	34,64	26,97	37,58	
180_C	bouwplan 47	7,50	35,59	33,16	25,51	36,11	
188_B	bouwplan 50	4,50	35,46	33,05	25,38	35,99	
188_C	bouwplan 50	7,50	35,38	32,96	25,30	35,91	
176_A	bouwplan 46	1,50	35,13	32,76	25,05	35,67	
180_B	bouwplan 47	4,50	34,70	32,28	24,62	35,23	
182_C	bouwplan 48	7,50	33,45	31,00	23,37	33,97	
180_A	bouwplan 47	1,50	32,90	30,51	22,82	33,44	
182_B	bouwplan 48	4,50	32,10	29,67	22,02	32,62	
191_B	bouwplan 51	4,50	30,82	28,37	20,74	31,34	
182_A	bouwplan 48	1,50	30,52	28,13	20,45	31,06	
191_C	bouwplan 51	7,50	29,48	27,06	19,41	30,01	
184_C	bouwplan 49	7,50	28,33	25,85	18,25	28,84	
173_C	bouwplan 45	7,50	28,19	25,73	18,11	28,71	
184_B	bouwplan 49	4,50	27,33	24,87	17,25	27,85	
173_B	bouwplan 45	4,50	27,01	24,56	16,93	27,53	
184_A	bouwplan 49	1,50	26,86	24,45	16,78	27,39	
191_A	bouwplan 51	1,50	26,84	24,36	16,75	27,35	
178_C	bouwplan 46	7,50	26,78	24,12	16,69	27,24	
179_C	bouwplan 46	7,50	25,48	22,81	15,39	25,94	
174_C	bouwplan 45	7,50	25,40	22,75	15,30	25,86	
173_A	bouwplan 45	1,50	25,28	22,89	15,21	25,82	
178_B	bouwplan 46	4,50	24,63	22,06	14,54	25,11	
164_C	bouwplan 42	7,50	23,85	21,18	13,75	24,31	
179_B	bouwplan 46	4,50	23,42	20,82	13,33	23,90	
174_B	bouwplan 45	4,50	22,96	20,32	12,87	23,43	
165_C	bouwplan 42	7,50	22,75	20,03	12,65	23,19	
175_C	bouwplan 45	7,50	22,13	19,46	12,04	22,59	
178_A	bouwplan 46	1,50	21,94	19,45	11,86	22,45	
163_C	bouwplan 42	7,50	21,97	19,30	11,88	22,43	
164_B	bouwplan 42	4,50	20,99	18,32	10,89	21,45	
175_B	bouwplan 45	4,50	20,88	18,26	10,79	21,35	
179_A	bouwplan 46	1,50	20,74	18,22	10,66	21,24	
174_A	bouwplan 45	1,50	20,37	17,83	10,29	20,87	
165_B	bouwplan 42	4,50	20,32	17,66	10,23	20,78	
193_C	bouwplan 52	7,50	20,13	17,49	10,03	20,59	
163_B	bouwplan 42	4,50	19,63	16,94	9,53	20,08	
162_C	bouwplan 41	7,50	19,50	16,82	9,40	19,95	
177_C	bouwplan 46	7,50	19,14	16,46	9,04	19,59	
188_A	bouwplan 50	1,50	18,91	16,37	8,82	19,40	
175_A	bouwplan 45	1,50	18,76	16,22	8,67	19,25	
181_C	bouwplan 47	7,50	18,45	15,77	8,35	18,90	
183_C	bouwplan 48	7,50	18,45	15,74	8,35	18,90	
185_C	bouwplan 49	7,50	18,17	15,50	8,07	18,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
177_B	bouwplan 46	4,50	17,96	15,34	7,87	18,43	
181_B	bouwplan 47	4,50	17,93	15,33	7,84	18,41	
162_B	bouwplan 41	4,50	17,70	15,01	7,60	18,15	
183_B	bouwplan 48	4,50	17,60	14,94	7,51	18,06	
165_A	bouwplan 42	1,50	17,36	14,79	7,28	17,85	
193_B	bouwplan 52	4,50	15,62	12,92	5,52	16,07	
159_C	bouwplan 41	7,50	15,61	12,89	5,50	16,05	
185_B	bouwplan 49	4,50	15,55	12,93	5,46	16,02	
177_A	bouwplan 46	1,50	15,46	12,92	5,38	15,96	
164_A	bouwplan 42	1,50	15,20	12,58	5,11	15,67	
162_A	bouwplan 41	1,50	15,05	12,41	4,96	15,52	
157_C	bouwplan 40	7,50	14,83	12,06	4,72	15,26	
150_C	bouwplan 38	7,50	14,66	11,89	4,56	15,09	
159_B	bouwplan 41	4,50	14,62	11,94	4,52	15,07	
155_C	bouwplan 40	7,50	14,61	11,92	4,51	15,06	
137_C	bouwplan 36	7,50	14,11	11,34	4,01	14,54	
144_C	bouwplan 37	7,50	13,63	10,87	3,53	14,06	
163_A	bouwplan 42	1,50	13,51	10,84	3,41	13,97	
129_C	bouwplan 34	7,50	13,51	10,74	3,41	13,94	
159_A	bouwplan 41	1,50	13,38	10,79	3,29	13,86	
181_A	bouwplan 47	1,50	13,28	10,75	3,19	13,78	
192_C	bouwplan 52	7,50	13,25	10,61	3,16	13,72	
158_C	bouwplan 40	7,50	12,91	10,17	2,81	13,35	
139_C	bouwplan 36	7,50	12,89	10,13	2,79	13,32	
145_C	bouwplan 37	7,50	12,81	10,04	2,71	13,24	
193_A	bouwplan 52	1,50	12,76	10,14	2,67	13,23	
155_B	bouwplan 40	4,50	12,72	10,01	2,62	13,17	
183_A	bouwplan 48	1,50	12,58	9,96	2,49	13,05	
198_C	bouwplan 53	7,50	12,43	9,71	2,33	12,87	
185_A	bouwplan 49	1,50	12,35	9,82	2,27	12,85	
150_B	bouwplan 38	4,50	12,39	9,60	2,28	12,81	
136_C	bouwplan 35	7,50	12,37	9,59	2,27	12,80	
138_C	bouwplan 36	7,50	12,34	9,57	2,23	12,77	
130_C	bouwplan 34	7,50	12,18	9,39	2,07	12,60	
129_B	bouwplan 34	4,50	12,14	9,36	2,03	12,57	
135_C	bouwplan 35	7,50	12,12	9,33	2,01	12,54	
137_B	bouwplan 36	4,50	11,81	9,05	1,70	12,24	
192_B	bouwplan 52	4,50	11,61	8,94	1,51	12,07	
144_B	bouwplan 37	4,50	11,52	8,73	1,42	11,95	
156_C	bouwplan 40	7,50	11,51	8,73	1,41	11,94	
134_C	bouwplan 35	7,50	11,50	8,74	1,40	11,93	
160_C	bouwplan 41	7,50	11,48	8,72	1,38	11,91	
157_B	bouwplan 40	4,50	11,42	8,67	1,32	11,86	
198_B	bouwplan 53	4,50	11,33	8,67	1,24	11,79	
197_C	bouwplan 53	7,50	11,17	8,45	1,07	11,61	
155_A	bouwplan 40	1,50	10,90	8,27	0,80	11,37	
126_C	bouwplan 33	7,50	10,89	8,14	0,78	11,32	
139_B	bouwplan 36	4,50	10,89	8,11	0,78	11,32	
156_B	bouwplan 40	4,50	10,80	8,06	0,70	11,24	
154_B	bouwplan 39	4,50	10,77	8,00	0,67	11,20	
145_B	bouwplan 37	4,50	10,62	7,84	0,52	11,05	
160_B	bouwplan 41	4,50	10,55	7,82	0,45	10,99	
132_C	bouwplan 34	7,50	10,30	7,52	0,19	10,73	
138_B	bouwplan 36	4,50	10,25	7,47	0,15	10,68	
198_A	bouwplan 53	1,50	10,05	7,51	-0,03	10,55	
154_C	bouwplan 39	7,50	10,07	7,26	-0,04	10,49	
130_B	bouwplan 34	4,50	10,03	7,23	-0,08	10,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
194_C	bouwplan 52	7,50	9,97	7,22	-0,13	10,41
128_C	bouwplan 33	7,50	9,89	7,12	-0,21	10,32
142_C	bouwplan 36	7,50	9,84	7,10	-0,26	10,28
196_C	bouwplan 53	7,50	9,83	7,11	-0,27	10,27
197_B	bouwplan 53	4,50	9,81	7,16	-0,29	10,27
143_C	bouwplan 37	7,50	9,79	7,02	-0,31	10,22
156_A	bouwplan 40	1,50	9,60	6,99	-0,49	10,07
192_A	bouwplan 52	1,50	9,60	6,98	-0,49	10,07
135_B	bouwplan 35	4,50	9,57	6,78	-0,53	10,00
161_C	bouwplan 41	7,50	9,50	6,74	-0,61	9,93
42_C	bouwplan 9	7,50	9,38	6,71	-0,71	9,84
134_B	bouwplan 35	4,50	9,40	6,62	-0,71	9,83
141_C	bouwplan 36	7,50	9,35	6,59	-0,75	9,78
169_C	bouwplan 44	7,50	9,28	6,52	-0,82	9,71
133_C	bouwplan 35	7,50	9,21	6,44	-0,89	9,64
158_B	bouwplan 40	4,50	9,20	6,47	-0,89	9,64
160_A	bouwplan 41	1,50	9,07	6,44	-1,02	9,54
168_C	bouwplan 44	7,50	9,04	6,26	-1,06	9,47
136_B	bouwplan 35	4,50	9,04	6,22	-1,07	9,46
43_B	bouwplan 9	4,50	9,04	6,25	-1,07	9,46
132_B	bouwplan 34	4,50	8,93	6,14	-1,17	9,36
137_A	bouwplan 36	1,50	8,91	6,17	-1,19	9,35
197_A	bouwplan 53	1,50	8,75	6,22	-1,33	9,25
196_B	bouwplan 53	4,50	8,78	6,12	-1,31	9,24
151_C	bouwplan 38	7,50	8,80	6,01	-1,31	9,22
48_B	bouwplan 10	4,50	8,72	5,99	-1,38	9,16
143_B	bouwplan 37	4,50	8,59	5,83	-1,52	9,02
149_C	bouwplan 38	7,50	8,60	5,80	-1,50	9,02
129_A	bouwplan 34	1,50	8,55	5,76	-1,55	8,98
42_B	bouwplan 9	4,50	8,51	5,80	-1,59	8,96
125_C	bouwplan 33	7,50	8,37	5,63	-1,73	8,81
157_A	bouwplan 40	1,50	8,33	5,66	-1,77	8,79
207_C	bouwplan 56	7,50	8,33	5,56	-1,77	8,76
124_C	bouwplan 32	7,50	8,24	5,49	-1,86	8,68
133_B	bouwplan 35	4,50	8,23	5,47	-1,87	8,66
166_C	bouwplan 43	7,50	8,17	5,42	-1,93	8,61
194_B	bouwplan 52	4,50	8,09	5,40	-2,01	8,54
169_B	bouwplan 44	4,50	8,08	5,33	-2,02	8,52
170_C	bouwplan 44	7,50	8,06	5,33	-2,03	8,50
142_B	bouwplan 36	4,50	8,02	5,27	-2,08	8,46
161_B	bouwplan 41	4,50	8,02	5,27	-2,09	8,45
171_C	bouwplan 44	7,50	7,95	5,21	-2,15	8,39
128_B	bouwplan 33	4,50	7,93	5,15	-2,18	8,36
43_C	bouwplan 9	7,50	7,83	4,96	-2,28	8,23
126_B	bouwplan 33	4,50	7,79	4,96	-2,32	8,20
168_B	bouwplan 44	4,50	7,67	4,90	-2,43	8,10
139_A	bouwplan 36	1,50	7,66	4,86	-2,44	8,08
166_B	bouwplan 43	4,50	7,59	4,88	-2,51	8,04
171_B	bouwplan 44	4,50	7,56	4,87	-2,53	8,01
149_B	bouwplan 38	4,50	7,54	4,78	-2,56	7,97
148_C	bouwplan 38	7,50	7,51	4,70	-2,59	7,93
45_B	bouwplan 10	4,50	7,48	4,74	-2,62	7,92
150_A	bouwplan 38	1,50	7,44	4,63	-2,67	7,86
170_B	bouwplan 44	4,50	7,39	4,71	-2,70	7,85
195_C	bouwplan 53	7,50	7,17	4,46	-2,93	7,62
196_A	bouwplan 53	1,50	7,06	4,51	-3,02	7,55
48_C	bouwplan 10	7,50	7,13	4,33	-2,97	7,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
76_C	bouwplan 16	7,50	7,10	4,31	-3,00	7,53
131_C	bouwplan 34	7,50	7,09	4,28	-3,02	7,51
127_C	bouwplan 33	7,50	7,04	4,25	-3,07	7,46
134_A	bouwplan 35	1,50	7,02	4,27	-3,08	7,46
151_B	bouwplan 38	4,50	7,03	4,27	-3,07	7,46
130_A	bouwplan 34	1,50	6,95	4,17	-3,15	7,38
154_A	bouwplan 39	1,50	6,92	4,18	-3,18	7,36
39_B	bouwplan 8	4,50	6,91	4,12	-3,20	7,33
42_A	bouwplan 9	1,50	6,86	4,18	-3,24	7,31
123_C	bouwplan 32	7,50	6,86	4,05	-3,24	7,28
207_B	bouwplan 56	4,50	6,80	4,03	-3,31	7,23
140_C	bouwplan 36	7,50	6,80	3,97	-3,31	7,21
43_A	bouwplan 9	1,50	6,75	4,00	-3,35	7,19
158_A	bouwplan 40	1,50	6,69	4,06	-3,40	7,16
29_C	bouwplan 6	7,50	6,73	3,95	-3,37	7,16
148_B	bouwplan 38	4,50	6,71	3,93	-3,39	7,14
209_C	bouwplan 56	7,50	6,65	3,90	-3,45	7,09
35_C	bouwplan 7	7,50	6,64	3,88	-3,47	7,07
76_B	bouwplan 16	4,50	6,56	3,83	-3,54	7,00
209_B	bouwplan 56	4,50	6,52	3,82	-3,58	6,97
64_D	bouwplan 14	10,50	6,49	3,76	-3,61	6,93
118_C	bouwplan 30	7,50	6,51	3,68	-3,60	6,92
195_B	bouwplan 53	4,50	6,46	3,81	-3,63	6,92
124_B	bouwplan 32	4,50	6,40	3,63	-3,71	6,83
62_D	bouwplan 14	10,50	6,34	3,60	-3,76	6,78
132_A	bouwplan 34	1,50	6,29	3,53	-3,81	6,72
35_B	bouwplan 7	4,50	6,27	3,51	-3,83	6,70
170_A	bouwplan 44	1,50	6,13	3,55	-3,96	6,61
123_B	bouwplan 32	4,50	6,14	3,35	-3,97	6,56
131_B	bouwplan 34	4,50	6,04	3,28	-4,06	6,47
145_A	bouwplan 37	1,50	6,04	3,21	-4,07	6,45
38_B	bouwplan 8	4,50	6,00	3,25	-4,09	6,44
138_A	bouwplan 36	1,50	5,98	3,16	-4,13	6,40
133_A	bouwplan 35	1,50	5,90	3,15	-4,20	6,34
135_A	bouwplan 35	1,50	5,91	3,15	-4,19	6,34
171_A	bouwplan 44	1,50	5,85	3,27	-4,23	6,34
48_A	bouwplan 10	1,50	5,87	3,17	-4,23	6,32
64_C	bouwplan 14	7,50	5,87	3,12	-4,23	6,31
68_D	bouwplan 15	10,50	5,71	3,03	-4,38	6,17
80_C	bouwplan 17	7,50	5,74	2,94	-4,36	6,16
84_C	bouwplan 18	7,50	5,74	2,94	-4,37	6,16
143_A	bouwplan 37	1,50	5,67	2,92	-4,43	6,11
61_D	bouwplan 14	10,50	5,67	2,91	-4,43	6,10
62_C	bouwplan 14	7,50	5,66	2,91	-4,44	6,10
208_C	bouwplan 56	7,50	5,54	2,80	-4,56	5,98
63_D	bouwplan 14	10,50	5,55	2,78	-4,56	5,98
144_A	bouwplan 37	1,50	5,50	2,70	-4,60	5,92
208_B	bouwplan 56	4,50	5,46	2,78	-4,63	5,92
167_C	bouwplan 43	7,50	5,48	2,72	-4,62	5,91
151_A	bouwplan 38	1,50	5,46	2,71	-4,64	5,90
166_A	bouwplan 43	1,50	5,41	2,81	-4,67	5,89
136_A	bouwplan 35	1,50	5,42	2,59	-4,68	5,84
38_C	bouwplan 8	7,50	5,38	2,61	-4,72	5,81
70_D	bouwplan 15	10,50	5,33	2,63	-4,77	5,78
84_B	bouwplan 18	4,50	5,34	2,61	-4,76	5,78
172_C	bouwplan 44	7,50	5,31	2,55	-4,79	5,74
172_B	bouwplan 44	4,50	5,28	2,59	-4,81	5,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
34_C	bouwplan 7	7,50	5,30	2,54	-4,80	5,73
61_C	bouwplan 14	7,50	5,27	2,53	-4,83	5,71
80_B	bouwplan 17	4,50	5,27	2,54	-4,83	5,71
64_B	bouwplan 14	4,50	5,22	2,54	-4,87	5,68
63_C	bouwplan 14	7,50	5,23	2,47	-4,87	5,66
75_C	bouwplan 16	7,50	5,23	2,43	-4,88	5,65
140_B	bouwplan 36	4,50	5,22	2,40	-4,89	5,64
62_B	bouwplan 14	4,50	5,17	2,47	-4,93	5,62
126_A	bouwplan 33	1,50	5,08	2,30	-5,01	5,51
149_A	bouwplan 38	1,50	5,07	2,32	-5,03	5,51
45_A	bouwplan 10	1,50	5,06	2,33	-5,03	5,50
169_A	bouwplan 44	1,50	5,03	2,35	-5,06	5,49
167_B	bouwplan 43	4,50	5,01	2,31	-5,08	5,46
75_B	bouwplan 16	4,50	5,00	2,27	-5,10	5,44
122_C	bouwplan 31	7,50	5,02	2,16	-5,09	5,43
123_A	bouwplan 32	1,50	4,96	2,20	-5,14	5,39
63_B	bouwplan 14	4,50	4,91	2,22	-5,18	5,36
56_C	bouwplan 12	7,50	4,81	2,01	-5,29	5,23
39_A	bouwplan 8	1,50	4,78	2,04	-5,31	5,22
128_A	bouwplan 33	1,50	4,76	1,94	-5,35	5,18
61_B	bouwplan 14	4,50	4,72	2,05	-5,37	5,18
118_B	bouwplan 30	4,50	4,68	1,88	-5,42	5,10
148_A	bouwplan 38	1,50	4,65	1,91	-5,45	5,09
125_B	bouwplan 33	4,50	4,54	1,73	-5,57	4,96
45_C	bouwplan 10	7,50	4,51	1,71	-5,60	4,93
88_C	bouwplan 19	7,50	4,48	1,66	-5,63	4,90
194_A	bouwplan 52	1,50	4,42	1,75	-5,67	4,88
55_C	bouwplan 12	7,50	4,44	1,69	-5,66	4,88
73_C	bouwplan 16	7,50	4,40	1,62	-5,70	4,83
79_B	bouwplan 17	4,50	4,37	1,63	-5,73	4,81
7_D	bouwplan 1	10,50	4,39	1,54	-5,72	4,80
29_B	bouwplan 6	4,50	4,35	1,63	-5,75	4,79
70_C	bouwplan 15	7,50	4,34	1,60	-5,76	4,78
79_C	bouwplan 17	7,50	4,36	1,56	-5,74	4,78
88_B	bouwplan 19	4,50	4,27	1,54	-5,83	4,71
56_B	bouwplan 12	4,50	4,26	1,53	-5,84	4,70
38_A	bouwplan 8	1,50	4,22	1,51	-5,87	4,67
52_C	bouwplan 11	7,50	4,18	1,44	-5,91	4,62
37_B	bouwplan 8	4,50	4,13	1,46	-5,96	4,59
83_B	bouwplan 18	4,50	4,12	1,37	-5,98	4,56
201_C	bouwplan 54	7,50	4,11	1,30	-6,00	4,53
28_C	bouwplan 5	7,50	4,09	1,28	-6,01	4,51
44_B	bouwplan 9	4,50	4,04	1,37	-6,05	4,50
55_B	bouwplan 12	4,50	4,04	1,36	-6,05	4,50
62_A	bouwplan 14	1,50	4,02	1,40	-6,07	4,49
65_D	bouwplan 14	10,50	4,04	1,29	-6,06	4,48
153_B	bouwplan 39	4,50	4,04	1,28	-6,06	4,47
73_B	bouwplan 16	4,50	4,03	1,30	-6,06	4,47
44_C	bouwplan 9	7,50	4,02	1,28	-6,07	4,46
92_C	bouwplan 20	7,50	4,03	1,21	-6,08	4,45
7_C	bouwplan 1	7,50	4,02	1,18	-6,09	4,43
207_A	bouwplan 56	1,50	3,94	1,24	-6,16	4,39
68_C	bouwplan 15	7,50	3,94	1,21	-6,16	4,38
34_B	bouwplan 7	4,50	3,92	1,21	-6,18	4,37
77_C	bouwplan 17	7,50	3,94	1,16	-6,16	4,37
83_C	bouwplan 18	7,50	3,95	1,13	-6,15	4,37
142_A	bouwplan 36	1,50	3,92	1,13	-6,19	4,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_B	bouwplan 37	4,50	3,92	1,10	-6,19	4,34
41_B	bouwplan 9	4,50	3,87	1,26	-6,22	4,34
111_C	bouwplan 27	7,50	3,93	1,06	-6,18	4,33
168_A	bouwplan 44	1,50	3,88	1,18	-6,22	4,33
51_C	bouwplan 11	7,50	3,86	1,12	-6,24	4,30
37_C	bouwplan 8	7,50	3,81	1,11	-6,29	4,26
65_C	bouwplan 14	7,50	3,82	1,08	-6,28	4,26
70_B	bouwplan 15	4,50	3,80	1,11	-6,30	4,25
67_D	bouwplan 15	10,50	3,80	1,07	-6,30	4,24
81_C	bouwplan 18	7,50	3,79	1,00	-6,32	4,21
39_C	bouwplan 8	7,50	3,80	0,92	-6,31	4,20
74_C	bouwplan 16	7,50	3,78	0,98	-6,32	4,20
76_A	bouwplan 16	1,50	3,66	1,03	-6,43	4,13
195_A	bouwplan 53	1,50	3,61	1,07	-6,47	4,11
153_A	bouwplan 39	1,50	3,64	0,93	-6,46	4,09
77_B	bouwplan 17	4,50	3,64	0,91	-6,46	4,08
28_B	bouwplan 5	4,50	3,60	0,86	-6,50	4,04
140_A	bouwplan 36	1,50	3,59	0,83	-6,51	4,02
141_B	bouwplan 36	4,50	3,59	0,81	-6,51	4,02
112_B	bouwplan 27	4,50	3,56	0,79	-6,54	3,99
69_D	bouwplan 15	10,50	3,53	0,76	-6,57	3,96
65_B	bouwplan 14	4,50	3,49	0,82	-6,60	3,95
67_C	bouwplan 15	7,50	3,51	0,79	-6,59	3,95
33_B	bouwplan 7	4,50	3,48	0,80	-6,61	3,94
131_A	bouwplan 34	1,50	3,49	0,74	-6,61	3,93
146_C	bouwplan 37	7,50	3,53	0,66	-6,58	3,93
33_C	bouwplan 7	7,50	3,48	0,76	-6,61	3,93
51_B	bouwplan 11	4,50	3,46	0,79	-6,63	3,92
209_A	bouwplan 56	1,50	3,44	0,81	-6,65	3,91
81_B	bouwplan 18	4,50	3,45	0,72	-6,65	3,89
52_B	bouwplan 11	4,50	3,42	0,72	-6,68	3,87
61_A	bouwplan 14	1,50	3,39	0,79	-6,69	3,87
64_A	bouwplan 14	1,50	3,38	0,77	-6,70	3,86
92_B	bouwplan 20	4,50	3,41	0,67	-6,69	3,85
7_B	bouwplan 1	4,50	3,37	0,64	-6,73	3,81
116_C	bouwplan 29	7,50	3,39	0,53	-6,71	3,80
41_C	bouwplan 9	7,50	3,30	0,66	-6,79	3,77
73_A	bouwplan 16	1,50	3,29	0,66	-6,80	3,76
63_A	bouwplan 14	1,50	3,24	0,63	-6,85	3,71
37_A	bouwplan 8	1,50	3,22	0,61	-6,86	3,70
40_B	bouwplan 8	4,50	3,24	0,57	-6,85	3,70
41_A	bouwplan 9	1,50	3,20	0,65	-6,88	3,69
81_A	bouwplan 18	1,50	3,20	0,54	-6,90	3,66
161_A	bouwplan 41	1,50	3,21	0,49	-6,89	3,65
35_A	bouwplan 7	1,50	3,21	0,46	-6,89	3,65
14_C	bouwplan 2	7,50	3,22	0,40	-6,88	3,64
69_C	bouwplan 15	7,50	3,21	0,45	-6,89	3,64
201_B	bouwplan 54	4,50	3,19	0,47	-6,91	3,63
40_C	bouwplan 8	7,50	3,15	0,43	-6,95	3,59
68_B	bouwplan 15	4,50	3,13	0,46	-6,96	3,59
111_B	bouwplan 27	4,50	3,13	0,34	-6,97	3,56
67_B	bouwplan 15	4,50	3,06	0,41	-7,03	3,52
77_A	bouwplan 17	1,50	3,02	0,39	-7,06	3,49
113_C	bouwplan 28	7,50	3,07	0,20	-7,03	3,48
32_C	bouwplan 6	7,50	3,05	0,29	-7,05	3,48
78_C	bouwplan 17	7,50	3,04	0,25	-7,06	3,47
74_B	bouwplan 16	4,50	3,02	0,29	-7,08	3,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
146_A	bouwplan 37	1,50	2,95	0,23	-7,15	3,39
116_B	bouwplan 29	4,50	2,82	0,04	-7,28	3,25
69_B	bouwplan 15	4,50	2,78	0,08	-7,32	3,23
172_A	bouwplan 44	1,50	2,73	0,14	-7,36	3,21
44_A	bouwplan 9	1,50	2,62	-0,05	-7,46	3,08
55_A	bouwplan 12	1,50	2,61	-0,01	-7,48	3,08
47_C	bouwplan 10	7,50	2,59	-0,11	-7,50	3,04
82_C	bouwplan 18	7,50	2,62	-0,18	-7,48	3,04
32_B	bouwplan 6	4,50	2,58	-0,11	-7,52	3,03
33_A	bouwplan 7	1,50	2,56	-0,05	-7,53	3,03
85_C	bouwplan 19	7,50	2,60	-0,19	-7,50	3,03
89_C	bouwplan 20	7,50	2,59	-0,20	-7,51	3,02
70_A	bouwplan 15	1,50	2,52	-0,08	-7,56	3,00
51_A	bouwplan 11	1,50	2,52	-0,09	-7,57	2,99
124_A	bouwplan 32	1,50	2,53	-0,25	-7,57	2,96
205_C	bouwplan 55	7,50	2,52	-0,30	-7,59	2,94
78_B	bouwplan 17	4,50	2,47	-0,25	-7,63	2,91
167_A	bouwplan 43	1,50	2,41	-0,19	-7,67	2,89
17_D	bouwplan 3	10,50	2,45	-0,34	-7,65	2,88
122_B	bouwplan 31	4,50	2,46	-0,38	-7,65	2,87
85_B	bouwplan 19	4,50	2,42	-0,32	-7,68	2,86
18_D	bouwplan 3	10,50	2,39	-0,39	-7,71	2,82
50_B	bouwplan 11	4,50	2,37	-0,33	-7,72	2,82
52_A	bouwplan 11	1,50	2,34	-0,31	-7,75	2,80
36_C	bouwplan 7	7,50	2,34	-0,41	-7,76	2,78
59_C	bouwplan 13	7,50	2,32	-0,42	-7,77	2,76
34_A	bouwplan 7	1,50	2,29	-0,36	-7,80	2,75
89_B	bouwplan 20	4,50	2,31	-0,43	-7,79	2,75
65_A	bouwplan 14	1,50	2,25	-0,35	-7,84	2,73
127_B	bouwplan 33	4,50	2,28	-0,54	-7,82	2,70
17_C	bouwplan 3	7,50	2,26	-0,52	-7,84	2,69
56_A	bouwplan 12	1,50	2,20	-0,44	-7,88	2,67
29_A	bouwplan 6	1,50	2,18	-0,45	-7,91	2,65
205_B	bouwplan 55	4,50	2,19	-0,55	-7,91	2,63
119_C	bouwplan 31	7,50	2,11	-0,74	-8,00	2,52
40_A	bouwplan 8	1,50	2,04	-0,57	-8,04	2,52
18_C	bouwplan 3	7,50	2,05	-0,70	-8,05	2,49
50_C	bouwplan 11	7,50	2,04	-0,73	-8,06	2,47
47_B	bouwplan 10	4,50	1,99	-0,67	-8,10	2,45
14_B	bouwplan 2	4,50	1,97	-0,78	-8,13	2,41
67_A	bouwplan 15	1,50	1,93	-0,66	-8,16	2,41
74_A	bouwplan 16	1,50	1,90	-0,74	-8,19	2,37
82_B	bouwplan 18	4,50	1,92	-0,80	-8,18	2,36
89_A	bouwplan 20	1,50	1,89	-0,76	-8,20	2,35
19_D	bouwplan 4	10,50	1,91	-0,86	-8,19	2,34
6_D	bouwplan 1	10,50	1,93	-0,90	-8,18	2,34
87_C	bouwplan 19	7,50	1,92	-0,91	-8,18	2,34
28_A	bouwplan 5	1,50	1,86	-0,78	-8,23	2,33
85_A	bouwplan 19	1,50	1,86	-0,78	-8,23	2,33
208_A	bouwplan 56	1,50	1,84	-0,76	-8,24	2,32
112_A	bouwplan 27	1,50	1,85	-0,87	-8,24	2,30
59_B	bouwplan 13	4,50	1,84	-0,84	-8,25	2,30
68_A	bouwplan 15	1,50	1,81	-0,79	-8,28	2,29
71_B	bouwplan 15	4,50	1,83	-0,86	-8,26	2,28
113_B	bouwplan 28	4,50	1,81	-0,99	-8,29	2,23
78_A	bouwplan 17	1,50	1,69	-0,95	-8,40	2,16
204_C	bouwplan 55	7,50	1,73	-1,10	-8,37	2,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
36_B	bouwplan 7	4,50	1,70	-0,99	-8,39	2,15
17_B	bouwplan 3	4,50	1,69	-1,00	-8,40	2,14
112_C	bouwplan 27	7,50	1,70	-1,16	-8,41	2,11
32_A	bouwplan 6	1,50	1,63	-0,99	-8,46	2,10
19_C	bouwplan 4	7,50	1,64	-1,10	-8,46	2,08
110_C	bouwplan 27	7,50	1,64	-1,24	-8,47	2,04
87_B	bouwplan 19	4,50	1,57	-1,19	-8,53	2,00
95_C	bouwplan 22	7,50	1,60	-1,28	-8,51	2,00
6_C	bouwplan 1	7,50	1,51	-1,29	-8,59	1,93
60_C	bouwplan 13	7,50	1,49	-1,24	-8,61	1,93
54_C	bouwplan 12	7,50	1,48	-1,29	-8,62	1,91
50_A	bouwplan 11	1,50	1,41	-1,21	-8,68	1,88
111_A	bouwplan 27	1,50	1,38	-1,36	-8,71	1,82
69_A	bouwplan 15	1,50	1,27	-1,34	-8,81	1,75
206_C	bouwplan 55	7,50	1,31	-1,48	-8,79	1,74
80_A	bouwplan 17	1,50	1,18	-1,44	-8,91	1,65
46_B	bouwplan 10	4,50	1,19	-1,54	-8,91	1,63
47_A	bouwplan 10	1,50	1,13	-1,49	-8,95	1,60
54_B	bouwplan 12	4,50	1,12	-1,60	-8,97	1,57
19_B	bouwplan 4	4,50	1,10	-1,56	-8,99	1,56
204_B	bouwplan 55	4,50	1,10	-1,66	-9,00	1,53
60_B	bouwplan 13	4,50	1,07	-1,60	-9,02	1,53
71_D	bouwplan 15	10,50	1,08	-1,68	-9,02	1,51
75_A	bouwplan 16	1,50	1,04	-1,59	-9,05	1,51
86_C	bouwplan 19	7,50	1,08	-1,71	-9,02	1,51
95_B	bouwplan 22	4,50	1,08	-1,74	-9,02	1,50
53_C	bouwplan 12	7,50	1,07	-1,74	-9,03	1,49
27_C	bouwplan 5	7,50	1,03	-1,71	-9,07	1,47
71_C	bouwplan 15	7,50	0,92	-1,83	-9,18	1,36
72_D	bouwplan 15	10,50	0,87	-1,92	-9,24	1,29
18_B	bouwplan 3	4,50	0,78	-1,84	-9,31	1,25
203_C	bouwplan 55	7,50	0,82	-1,98	-9,29	1,24
86_B	bouwplan 19	4,50	0,80	-1,93	-9,30	1,24
125_A	bouwplan 33	1,50	0,79	-2,02	-9,32	1,21
82_A	bouwplan 18	1,50	0,74	-1,90	-9,35	1,21
24_D	bouwplan 4	10,50	0,68	-2,07	-9,42	1,12
206_B	bouwplan 55	4,50	0,64	-2,07	-9,46	1,09
201_A	bouwplan 54	1,50	0,57	-2,08	-9,52	1,03
53_B	bouwplan 12	4,50	0,59	-2,15	-9,51	1,03
91_C	bouwplan 20	7,50	0,58	-2,23	-9,52	1,00
203_B	bouwplan 55	4,50	0,54	-2,20	-9,56	0,98
23_D	bouwplan 4	10,50	0,55	-2,22	-9,55	0,98
7_A	bouwplan 1	1,50	0,53	-2,23	-9,56	0,97
14_D	bouwplan 2	10,50	0,50	-2,29	-9,60	0,93
110_B	bouwplan 27	4,50	0,49	-2,32	-9,61	0,91
72_C	bouwplan 15	7,50	0,47	-2,30	-9,63	0,90
24_C	bouwplan 4	7,50	0,44	-2,30	-9,66	0,88
66_D	bouwplan 14	10,50	0,43	-2,34	-9,67	0,86
27_B	bouwplan 5	4,50	0,35	-2,32	-9,74	0,81
84_A	bouwplan 18	1,50	0,34	-2,29	-9,74	0,81
118_A	bouwplan 30	1,50	0,39	-2,46	-9,71	0,80
36_A	bouwplan 7	1,50	0,28	-2,34	-9,81	0,75
46_A	bouwplan 10	1,50	0,28	-2,36	-9,81	0,75
23_C	bouwplan 4	7,50	0,27	-2,48	-9,83	0,71
54_A	bouwplan 12	1,50	0,19	-2,45	-9,90	0,66
116_A	bouwplan 29	1,50	0,20	-2,51	-9,89	0,65
141_A	bouwplan 36	1,50	0,21	-2,53	-9,89	0,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
202_C	bouwplan 54	7,50	0,23	-2,56	-9,88	0,65
59_A	bouwplan 13	1,50	0,15	-2,48	-9,94	0,62
72_B	bouwplan 15	4,50	0,16	-2,56	-9,93	0,61
71_A	bouwplan 15	1,50	0,09	-2,52	-10,00	0,56
13_C	bouwplan 2	7,50	0,12	-2,65	-9,98	0,55
115_C	bouwplan 29	7,50	0,10	-2,75	-10,01	0,51
86_A	bouwplan 19	1,50	-0,05	-2,70	-10,14	0,41
13_D	bouwplan 2	10,50	-0,03	-2,81	-10,13	0,40
12_D	bouwplan 2	10,50	-0,07	-2,84	-10,17	0,36
17_A	bouwplan 3	1,50	-0,12	-2,79	-10,21	0,34
24_B	bouwplan 4	4,50	-0,15	-2,81	-10,24	0,31
66_C	bouwplan 14	7,50	-0,15	-2,90	-10,25	0,29
6_B	bouwplan 1	4,50	-0,21	-2,91	-10,30	0,24
205_A	bouwplan 55	1,50	-0,24	-2,89	-10,33	0,22
23_B	bouwplan 4	4,50	-0,26	-2,96	-10,36	0,19
117_C	bouwplan 30	7,50	-0,27	-3,18	-10,38	0,12
119_B	bouwplan 31	4,50	-0,35	-3,11	-10,45	0,08
12_C	bouwplan 2	7,50	-0,36	-3,11	-10,46	0,08
13_B	bouwplan 2	4,50	-0,38	-3,07	-10,48	0,07
5_D	bouwplan 1	10,50	-0,37	-3,15	-10,47	0,06
46_C	bouwplan 10	7,50	-0,38	-3,17	-10,48	0,05
203_A	bouwplan 55	1,50	-0,51	-3,15	-10,59	-0,04
95_A	bouwplan 22	1,50	-0,51	-3,22	-10,60	-0,06
3_D	bouwplan 1	10,50	-0,55	-3,33	-10,65	-0,12
66_B	bouwplan 14	4,50	-0,57	-3,27	-10,67	-0,12
27_A	bouwplan 5	1,50	-0,65	-3,25	-10,73	-0,17
5_C	bouwplan 1	7,50	-0,63	-3,39	-10,73	-0,20
200_C	bouwplan 54	7,50	-0,66	-3,45	-10,76	-0,23
114_C	bouwplan 28	7,50	-0,66	-3,51	-10,76	-0,25
206_A	bouwplan 55	1,50	-0,74	-3,38	-10,83	-0,27
91_B	bouwplan 20	4,50	-0,77	-3,51	-10,87	-0,33
49_B	bouwplan 11	4,50	-0,81	-3,51	-10,90	-0,36
117_B	bouwplan 30	4,50	-0,80	-3,63	-10,90	-0,38
202_B	bouwplan 54	4,50	-0,89	-3,60	-10,98	-0,44
14_A	bouwplan 2	1,50	-0,92	-3,66	-11,01	-0,48
12_B	bouwplan 2	4,50	-0,96	-3,61	-11,05	-0,50
204_A	bouwplan 55	1,50	-1,03	-3,70	-11,12	-0,57
200_B	bouwplan 54	4,50	-1,03	-3,73	-11,13	-0,58
3_C	bouwplan 1	7,50	-1,03	-3,78	-11,12	-0,59
5_B	bouwplan 1	4,50	-1,07	-3,74	-11,16	-0,61
98_B	bouwplan 23	4,50	-1,04	-3,86	-11,14	-0,62
115_B	bouwplan 29	4,50	-1,04	-3,87	-11,15	-0,63
114_B	bouwplan 28	4,50	-1,08	-3,83	-11,18	-0,64
113_A	bouwplan 28	1,50	-1,12	-3,86	-11,21	-0,68
127_A	bouwplan 33	1,50	-1,16	-3,93	-11,26	-0,73
72_A	bouwplan 15	1,50	-1,23	-3,88	-11,31	-0,76
60_A	bouwplan 13	1,50	-1,25	-3,87	-11,33	-0,78
79_A	bouwplan 17	1,50	-1,27	-3,92	-11,36	-0,81
26_C	bouwplan 5	7,50	-1,27	-4,02	-11,37	-0,83
57_C	bouwplan 13	7,50	-1,28	-4,05	-11,38	-0,85
23_A	bouwplan 4	1,50	-1,35	-3,98	-11,44	-0,88
58_C	bouwplan 13	7,50	-1,31	-4,08	-11,41	-0,88
98_C	bouwplan 23	7,50	-1,29	-4,17	-11,40	-0,89
92_A	bouwplan 20	1,50	-1,46	-4,11	-11,55	-1,00
26_B	bouwplan 5	4,50	-1,59	-4,28	-11,69	-1,14
18_A	bouwplan 3	1,50	-1,60	-4,31	-11,69	-1,15
57_B	bouwplan 13	4,50	-1,63	-4,34	-11,73	-1,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
96_C	bouwplan 22	7,50	-1,63	-4,49	-11,73	-1,22
24_A	bouwplan 4	1,50	-1,69	-4,35	-11,78	-1,23
93_B	bouwplan 21	4,50	-1,66	-4,46	-11,76	-1,24
58_B	bouwplan 13	4,50	-1,71	-4,43	-11,81	-1,27
19_A	bouwplan 4	1,50	-1,76	-4,43	-11,85	-1,30
96_B	bouwplan 22	4,50	-1,82	-4,61	-11,92	-1,39
49_A	bouwplan 11	1,50	-1,87	-4,49	-11,96	-1,40
88_A	bouwplan 19	1,50	-1,94	-4,57	-12,02	-1,47
6_A	bouwplan 1	1,50	-2,04	-4,74	-12,13	-1,59
53_A	bouwplan 12	1,50	-2,19	-4,85	-12,28	-1,73
147_B	bouwplan 38	4,50	-2,18	-4,99	-12,28	-1,76
66_A	bouwplan 14	1,50	-2,30	-4,95	-12,39	-1,84
13_A	bouwplan 2	1,50	-2,46	-5,17	-12,55	-2,01
110_A	bouwplan 27	1,50	-2,47	-5,25	-12,57	-2,04
200_A	bouwplan 54	1,50	-2,52	-5,16	-12,61	-2,05
105_C	bouwplan 25	7,50	-2,52	-5,41	-12,62	-2,12
26_A	bouwplan 5	1,50	-2,66	-5,28	-12,74	-2,19
58_A	bouwplan 13	1,50	-2,68	-5,33	-12,77	-2,22
8_C	bouwplan 2	7,50	-2,62	-5,52	-12,74	-2,23
5_A	bouwplan 1	1,50	-2,72	-5,44	-12,81	-2,27
147_A	bouwplan 38	1,50	-2,78	-5,52	-12,88	-2,34
114_A	bouwplan 28	1,50	-2,82	-5,54	-12,91	-2,37
12_A	bouwplan 2	1,50	-2,85	-5,56	-12,94	-2,40
96_A	bouwplan 22	1,50	-2,94	-5,61	-13,03	-2,48
105_B	bouwplan 25	4,50	-3,14	-5,98	-13,24	-2,73
100_C	bouwplan 24	7,50	-3,18	-6,08	-13,29	-2,78
108_C	bouwplan 26	7,50	-3,21	-6,11	-13,32	-2,81
57_A	bouwplan 13	1,50	-3,29	-5,92	-13,37	-2,82
98_A	bouwplan 23	1,50	-3,27	-5,97	-13,36	-2,82
117_A	bouwplan 30	1,50	-3,26	-6,10	-13,36	-2,85
90_A	bouwplan 20	1,50	-3,32	-5,96	-13,41	-2,85
93_A	bouwplan 21	1,50	-3,33	-6,01	-13,42	-2,87
3_B	bouwplan 1	4,50	-3,41	-6,05	-13,50	-2,94
10_D	bouwplan 2	10,50	-3,34	-6,27	-13,45	-2,95
21_D	bouwplan 4	10,50	-3,46	-6,27	-13,56	-3,04
100_B	bouwplan 24	4,50	-3,47	-6,30	-13,57	-3,05
108_B	bouwplan 26	4,50	-3,52	-6,36	-13,63	-3,11
30_C	bouwplan 6	7,50	-3,55	-6,31	-13,65	-3,12
147_C	bouwplan 38	7,50	-3,67	-6,55	-13,78	-3,27
152_A	bouwplan 38	1,50	-3,72	-6,42	-13,81	-3,27
10_C	bouwplan 2	7,50	-3,71	-6,59	-13,82	-3,31
93_C	bouwplan 21	7,50	-3,75	-6,62	-13,86	-3,35
49_C	bouwplan 11	7,50	-3,85	-6,62	-13,94	-3,42
21_C	bouwplan 4	7,50	-4,03	-6,80	-14,13	-3,60
30_B	bouwplan 6	4,50	-4,06	-6,75	-14,15	-3,61
94_C	bouwplan 21	7,50	-4,21	-7,09	-14,32	-3,81
105_A	bouwplan 25	1,50	-4,44	-7,17	-14,53	-4,00
108_A	bouwplan 26	1,50	-4,45	-7,16	-14,54	-4,00
100_A	bouwplan 24	1,50	-4,46	-7,16	-14,55	-4,01
21_B	bouwplan 4	4,50	-4,51	-7,20	-14,60	-4,06
121_C	bouwplan 31	7,50	-4,52	-7,38	-14,63	-4,11
103_C	bouwplan 24	7,50	-4,56	-7,45	-14,66	-4,16
102_F	bouwplan 24	16,50	-4,57	-7,45	-14,68	-4,17
94_B	bouwplan 21	4,50	-4,64	-7,43	-14,74	-4,21
102_E	bouwplan 24	13,50	-4,65	-7,52	-14,76	-4,25
202_A	bouwplan 54	1,50	-4,76	-7,39	-14,85	-4,29
102_D	bouwplan 24	10,50	-4,72	-7,59	-14,83	-4,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
8_B	bouwplan 2	4,50	-4,77	-7,56	-14,87	-4,34
3_A	bouwplan 1	1,50	-4,83	-7,43	-14,91	-4,35
153_C	bouwplan 39	7,50	-4,77	-7,61	-14,88	-4,36
102_C	bouwplan 24	7,50	-4,83	-7,70	-14,93	-4,42
103_B	bouwplan 24	4,50	-4,86	-7,68	-14,96	-4,44
20_D	bouwplan 4	10,50	-5,05	-7,84	-15,15	-4,62
115_A	bouwplan 29	1,50	-5,11	-7,86	-15,20	-4,67
30_A	bouwplan 6	1,50	-5,19	-7,82	-15,28	-4,72
90_C	bouwplan 20	7,50	-5,15	-7,94	-15,25	-4,72
20_C	bouwplan 4	7,50	-5,23	-8,00	-15,33	-4,80
83_A	bouwplan 18	1,50	-5,26	-7,93	-15,35	-4,80
103_A	bouwplan 24	1,50	-5,35	-8,04	-15,43	-4,89
90_B	bouwplan 20	4,50	-5,34	-8,09	-15,44	-4,90
101_F	bouwplan 24	16,50	-5,37	-8,21	-15,47	-4,96
102_B	bouwplan 24	4,50	-5,42	-8,24	-15,52	-5,00
101_E	bouwplan 24	13,50	-5,43	-8,28	-15,53	-5,02
122_A	bouwplan 31	1,50	-5,50	-8,27	-15,60	-5,07
101_D	bouwplan 24	10,50	-5,49	-8,33	-15,59	-5,08
99_D	bouwplan 24	10,50	-5,60	-8,45	-15,70	-5,19
121_B	bouwplan 31	4,50	-5,63	-8,41	-15,73	-5,20
20_B	bouwplan 4	4,50	-5,68	-8,40	-15,78	-5,24
99_C	bouwplan 24	7,50	-5,70	-8,54	-15,80	-5,29
100_D	bouwplan 24	10,50	-5,75	-8,65	-15,85	-5,35
31_C	bouwplan 6	7,50	-5,86	-8,62	-15,96	-5,43
102_A	bouwplan 24	1,50	-5,97	-8,66	-16,06	-5,52
101_C	bouwplan 24	7,50	-6,13	-8,98	-16,24	-5,72
31_B	bouwplan 6	4,50	-6,20	-8,90	-16,29	-5,75
152_B	bouwplan 38	4,50	-6,23	-9,06	-16,33	-5,81
106_C	bouwplan 25	7,50	-6,26	-9,14	-16,36	-5,86
109_C	bouwplan 26	7,50	-6,35	-9,23	-16,45	-5,95
121_A	bouwplan 31	1,50	-6,49	-9,23	-16,59	-6,05
101_B	bouwplan 24	4,50	-6,56	-9,37	-16,66	-6,14
106_B	bouwplan 25	4,50	-6,55	-9,39	-16,66	-6,14
10_B	bouwplan 2	4,50	-6,58	-9,39	-16,68	-6,16
94_A	bouwplan 21	1,50	-6,62	-9,31	-16,71	-6,17
99_B	bouwplan 24	4,50	-6,63	-9,45	-16,73	-6,21
8_A	bouwplan 2	1,50	-6,64	-9,46	-16,74	-6,22
109_B	bouwplan 26	4,50	-6,65	-9,48	-16,75	-6,23
20_A	bouwplan 4	1,50	-6,74	-9,39	-16,83	-6,28
103_D	bouwplan 24	10,50	-6,97	-9,88	-17,08	-6,58
101_A	bouwplan 24	1,50	-7,04	-9,73	-17,13	-6,59
1_C	bouwplan 1	7,50	-7,10	-9,99	-17,21	-6,70
31_A	bouwplan 6	1,50	-7,16	-9,81	-17,25	-6,70
106_A	bouwplan 25	1,50	-7,35	-10,04	-17,43	-6,89
99_A	bouwplan 24	1,50	-7,41	-10,09	-17,50	-6,95
109_A	bouwplan 26	1,50	-7,45	-10,15	-17,54	-7,00
1_B	bouwplan 1	4,50	-7,51	-10,31	-17,61	-7,09
87_A	bouwplan 19	1,50	-7,67	-10,36	-17,76	-7,22
152_C	bouwplan 38	7,50	-7,91	-10,94	-18,03	-7,55
199_C	bouwplan 54	7,50	-8,10	-10,90	-18,20	-7,68
199_B	bouwplan 54	4,50	-8,39	-11,12	-18,48	-7,95
1_A	bouwplan 1	1,50	-9,19	-11,96	-19,29	-8,76
97_C	bouwplan 23	7,50	-9,19	-12,09	-19,30	-8,79
199_A	bouwplan 54	1,50	-9,51	-12,16	-19,60	-9,05
97_B	bouwplan 23	4,50	-9,59	-12,37	-19,69	-9,16
104_C	bouwplan 25	7,50	-9,84	-12,81	-19,95	-9,46
104_B	bouwplan 25	4,50	-10,19	-13,08	-20,30	-9,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koestraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	bouwplan 2	1,50	-11,40	-14,11	-21,49	-10,95
104_A	bouwplan 25	1,50	-11,39	-14,20	-21,49	-10,97
15_D	bouwplan 3	10,50	-11,48	-14,33	-21,59	-11,07
91_A	bouwplan 20	1,50	-11,95	-14,64	-22,05	-11,50
103_E	bouwplan 24	13,50	-12,00	-14,90	-22,11	-11,60
15_C	bouwplan 3	7,50	-12,55	-15,36	-22,65	-12,13
15_B	bouwplan 3	4,50	-12,98	-15,72	-23,07	-12,54
21_A	bouwplan 4	1,50	-13,15	-15,89	-23,25	-12,71
1_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
120_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
120_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
120_C	bouwplan 31	7,50	--	--	--	--
15_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
25_A	bouwplan 5	1,50	--	--	--	--
25_B	bouwplan 5	4,50	--	--	--	--
25_C	bouwplan 5	7,50	--	--	--	--
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
8_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
115_B	bouwplan 29	4,50	54,60	51,13	44,33	54,81	
115_A	bouwplan 29	1,50	54,42	50,99	44,15	54,64	
115_C	bouwplan 29	7,50	54,14	50,66	43,87	54,35	
153_A	bouwplan 39	1,50	53,06	50,24	43,07	53,51	
153_B	bouwplan 39	4,50	52,92	49,99	42,94	53,35	
153_C	bouwplan 39	7,50	52,15	49,16	42,19	52,57	
110_C	bouwplan 27	7,50	37,74	34,28	27,48	37,96	
110_B	bouwplan 27	4,50	37,47	34,02	27,21	37,69	
137_C	bouwplan 36	7,50	36,83	33,89	26,82	37,25	
137_B	bouwplan 36	4,50	36,10	33,31	26,06	36,54	
138_C	bouwplan 36	7,50	36,08	33,25	26,04	36,51	
138_B	bouwplan 36	4,50	35,63	32,90	25,58	36,09	
110_A	bouwplan 27	1,50	35,68	32,28	25,41	35,91	
137_A	bouwplan 36	1,50	34,86	32,17	24,82	35,33	
112_C	bouwplan 27	7,50	34,57	30,90	24,29	34,74	
142_C	bouwplan 36	7,50	34,29	31,35	24,27	34,70	
138_A	bouwplan 36	1,50	34,08	31,41	24,03	34,55	
142_B	bouwplan 36	4,50	33,53	30,76	23,49	33,98	
142_A	bouwplan 36	1,50	31,92	29,25	21,88	32,39	
113_C	bouwplan 28	7,50	31,13	27,54	20,85	31,31	
129_C	bouwplan 34	7,50	30,74	27,61	20,68	31,09	
144_C	bouwplan 37	7,50	30,44	27,20	20,38	30,77	
112_B	bouwplan 27	4,50	30,16	26,26	19,88	30,28	
113_B	bouwplan 28	4,50	29,93	26,38	19,66	30,13	
129_B	bouwplan 34	4,50	29,53	26,57	19,47	29,93	
141_C	bouwplan 36	7,50	28,93	25,41	18,91	29,21	
144_B	bouwplan 37	4,50	28,71	25,55	18,66	29,06	
113_A	bouwplan 28	1,50	28,60	25,11	18,33	28,81	
143_C	bouwplan 37	7,50	28,45	25,21	18,42	28,79	
154_C	bouwplan 39	7,50	27,86	23,86	17,93	28,07	
128_C	bouwplan 33	7,50	27,39	23,94	17,27	27,65	
139_C	bouwplan 36	7,50	27,19	23,89	17,08	27,49	
129_A	bouwplan 34	1,50	27,04	24,14	16,97	27,45	
141_B	bouwplan 36	4,50	26,89	23,43	16,85	27,18	
135_C	bouwplan 35	7,50	26,95	23,32	16,82	27,17	
114_C	bouwplan 28	7,50	26,92	23,04	16,64	27,04	
143_B	bouwplan 37	4,50	26,62	23,48	16,60	26,98	
144_A	bouwplan 37	1,50	25,92	22,85	15,87	26,29	
139_B	bouwplan 36	4,50	25,94	22,76	15,86	26,28	
132_C	bouwplan 34	7,50	26,01	22,28	15,98	26,24	
149_C	bouwplan 38	7,50	25,55	22,07	15,58	25,85	
112_A	bouwplan 27	1,50	25,57	21,69	15,30	25,69	
154_B	bouwplan 39	4,50	25,27	21,49	15,36	25,53	
150_C	bouwplan 38	7,50	25,24	21,41	15,18	25,44	
126_C	bouwplan 33	7,50	25,03	21,48	14,95	25,28	
128_B	bouwplan 33	4,50	24,96	21,56	14,84	25,23	
145_C	bouwplan 37	7,50	25,01	21,21	14,97	25,22	
134_C	bouwplan 35	7,50	24,78	21,18	14,72	25,03	
114_B	bouwplan 28	4,50	24,81	20,93	14,54	24,93	
130_C	bouwplan 34	7,50	24,70	20,93	14,56	24,89	
135_B	bouwplan 35	4,50	24,51	20,74	14,39	24,70	
143_A	bouwplan 37	1,50	24,26	21,17	14,26	24,64	
149_B	bouwplan 38	4,50	24,16	20,72	14,18	24,47	
141_A	bouwplan 36	1,50	24,04	20,68	14,02	24,35	
148_C	bouwplan 38	7,50	23,95	20,24	13,95	24,19	
150_B	bouwplan 38	4,50	23,79	19,98	13,72	23,99	
136_C	bouwplan 35	7,50	23,78	19,89	13,63	23,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
132_B	bouwplan 34	4,50	23,64	19,93	13,58	23,86	
139_A	bouwplan 36	1,50	23,51	20,38	13,43	23,86	
111_C	bouwplan 27	7,50	23,45	19,61	13,22	23,59	
126_B	bouwplan 33	4,50	23,10	19,40	13,03	23,32	
140_C	bouwplan 36	7,50	22,99	19,09	12,88	23,16	
114_A	bouwplan 28	1,50	22,87	19,08	12,60	23,01	
154_A	bouwplan 39	1,50	22,66	19,02	12,75	22,95	
148_B	bouwplan 38	4,50	22,51	18,87	12,52	22,77	
134_B	bouwplan 35	4,50	22,51	18,82	12,49	22,75	
125_C	bouwplan 33	7,50	22,46	18,87	12,38	22,70	
146_C	bouwplan 37	7,50	22,52	18,51	12,53	22,70	
130_B	bouwplan 34	4,50	22,34	18,58	12,20	22,53	
111_B	bouwplan 27	4,50	22,38	18,51	12,14	22,52	
128_A	bouwplan 33	1,50	22,15	18,65	12,02	22,40	
151_C	bouwplan 38	7,50	22,22	18,32	12,07	22,38	
116_C	bouwplan 29	7,50	22,11	18,46	11,91	22,30	
149_A	bouwplan 38	1,50	21,96	18,60	12,01	22,30	
131_C	bouwplan 34	7,50	22,11	18,20	12,04	22,29	
118_C	bouwplan 30	7,50	22,03	18,16	11,80	22,17	
145_B	bouwplan 37	4,50	21,87	18,13	11,82	22,09	
135_A	bouwplan 35	1,50	21,67	17,94	11,58	21,88	
125_B	bouwplan 33	4,50	21,49	17,91	11,41	21,74	
150_A	bouwplan 38	1,50	21,35	17,62	11,30	21,57	
140_B	bouwplan 36	4,50	21,28	17,45	11,18	21,47	
116_B	bouwplan 29	4,50	21,25	17,62	11,05	21,45	
146_B	bouwplan 37	4,50	21,13	17,19	11,15	21,33	
136_B	bouwplan 35	4,50	21,03	17,18	10,88	21,20	
132_A	bouwplan 34	1,50	20,74	17,08	10,69	20,98	
126_A	bouwplan 33	1,50	20,69	17,03	10,64	20,93	
124_C	bouwplan 32	7,50	20,68	16,92	10,62	20,89	
127_C	bouwplan 33	7,50	20,47	16,60	10,31	20,63	
148_A	bouwplan 38	1,50	20,31	16,75	10,34	20,60	
131_B	bouwplan 34	4,50	20,30	16,40	10,27	20,49	
134_A	bouwplan 35	1,50	20,13	16,48	10,15	20,39	
151_B	bouwplan 38	4,50	20,17	16,30	10,04	20,34	
116_A	bouwplan 29	1,50	20,06	16,41	9,85	20,25	
133_C	bouwplan 35	7,50	19,84	15,90	9,71	19,99	
130_A	bouwplan 34	1,50	19,79	16,04	9,65	19,98	
111_A	bouwplan 27	1,50	19,62	15,79	9,40	19,77	
124_B	bouwplan 32	4,50	19,46	15,72	9,40	19,68	
118_B	bouwplan 30	4,50	19,47	15,67	9,26	19,63	
140_A	bouwplan 36	1,50	19,19	15,44	9,11	19,40	
125_A	bouwplan 33	1,50	19,12	15,51	9,07	19,37	
145_A	bouwplan 37	1,50	19,09	15,38	9,05	19,32	
123_C	bouwplan 32	7,50	19,12	15,24	8,99	19,29	
117_C	bouwplan 30	7,50	18,90	14,94	8,74	19,04	
147_C	bouwplan 38	7,50	18,75	14,85	8,65	18,92	
146_A	bouwplan 37	1,50	18,68	14,88	8,71	18,91	
133_B	bouwplan 35	4,50	18,72	14,80	8,63	18,89	
131_A	bouwplan 34	1,50	18,48	14,62	8,48	18,69	
136_A	bouwplan 35	1,50	18,18	14,38	8,06	18,37	
152_C	bouwplan 38	7,50	18,14	14,18	8,00	18,29	
147_B	bouwplan 38	4,50	17,74	13,95	7,67	17,94	
151_A	bouwplan 38	1,50	17,75	13,92	7,63	17,93	
158_C	bouwplan 40	7,50	17,50	13,46	7,55	17,69	
123_B	bouwplan 32	4,50	17,32	13,40	7,26	17,50	
117_B	bouwplan 30	4,50	16,88	12,92	6,73	17,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
124_A	bouwplan 32	1,50	16,74	13,08	6,73	16,99	
157_C	bouwplan 40	7,50	16,76	12,77	6,76	16,95	
127_B	bouwplan 33	4,50	16,68	12,84	6,64	16,88	
133_A	bouwplan 35	1,50	16,54	12,72	6,49	16,74	
152_B	bouwplan 38	4,50	16,53	12,63	6,44	16,71	
158_B	bouwplan 40	4,50	16,08	12,10	6,17	16,30	
121_C	bouwplan 31	7,50	16,09	12,37	5,83	16,25	
160_C	bouwplan 41	7,50	15,94	11,79	6,02	16,12	
161_C	bouwplan 41	7,50	15,92	11,84	5,95	16,10	
147_A	bouwplan 38	1,50	15,61	11,87	5,59	15,84	
122_C	bouwplan 31	7,50	15,57	11,64	5,32	15,69	
123_A	bouwplan 32	1,50	15,22	11,38	5,20	15,43	
160_B	bouwplan 41	4,50	15,22	11,17	5,32	15,43	
121_B	bouwplan 31	4,50	15,18	11,55	4,93	15,36	
161_B	bouwplan 41	4,50	15,14	11,15	5,19	15,34	
162_C	bouwplan 41	7,50	15,18	11,17	5,11	15,34	
157_B	bouwplan 40	4,50	15,10	11,17	5,15	15,31	
118_A	bouwplan 30	1,50	14,95	11,07	4,77	15,10	
152_A	bouwplan 38	1,50	14,74	10,91	4,67	14,94	
127_A	bouwplan 33	1,50	14,55	10,82	4,54	14,79	
159_C	bouwplan 41	7,50	14,49	10,46	4,54	14,68	
192_C	bouwplan 52	7,50	14,46	10,47	4,45	14,64	
159_B	bouwplan 41	4,50	13,87	9,90	3,93	14,08	
162_B	bouwplan 41	4,50	13,90	9,97	3,82	14,07	
169_C	bouwplan 44	7,50	13,91	9,87	3,86	14,07	
121_A	bouwplan 31	1,50	13,65	10,07	3,41	13,85	
194_C	bouwplan 52	7,50	13,62	9,59	3,61	13,79	
117_A	bouwplan 30	1,50	13,60	9,69	3,39	13,74	
95_C	bouwplan 22	7,50	13,54	9,54	3,28	13,64	
122_B	bouwplan 31	4,50	13,29	9,47	3,03	13,43	
192_B	bouwplan 52	4,50	13,14	9,27	3,15	13,35	
168_C	bouwplan 44	7,50	13,14	9,14	3,08	13,30	
207_C	bouwplan 56	7,50	13,01	9,08	2,90	13,17	
169_B	bouwplan 44	4,50	12,89	8,90	2,89	13,08	
158_A	bouwplan 40	1,50	12,81	8,94	2,90	13,05	
193_B	bouwplan 52	4,50	12,84	8,88	2,81	13,02	
96_C	bouwplan 22	7,50	12,67	8,63	2,44	12,77	
193_C	bouwplan 52	7,50	12,59	8,60	2,54	12,76	
101_C	bouwplan 24	7,50	12,64	8,59	2,37	12,73	
160_A	bouwplan 41	1,50	12,38	8,43	2,48	12,61	
162_A	bouwplan 41	1,50	12,39	8,57	2,34	12,59	
207_B	bouwplan 56	4,50	12,20	8,30	2,12	12,38	
157_A	bouwplan 40	1,50	11,94	8,11	2,00	12,18	
164_C	bouwplan 42	7,50	12,00	7,98	1,94	12,16	
101_B	bouwplan 24	4,50	12,04	8,07	1,79	12,15	
194_B	bouwplan 52	4,50	11,89	7,95	1,93	12,10	
95_B	bouwplan 22	4,50	11,88	7,92	1,64	12,00	
208_C	bouwplan 56	7,50	11,83	7,91	1,68	11,98	
168_B	bouwplan 44	4,50	11,70	7,76	1,69	11,89	
161_A	bouwplan 41	1,50	11,60	7,76	1,62	11,82	
105_C	bouwplan 25	7,50	11,62	7,97	1,40	11,81	
167_C	bouwplan 43	7,50	11,61	7,57	1,65	11,80	
99_C	bouwplan 24	7,50	11,62	7,65	1,36	11,73	
172_C	bouwplan 44	7,50	11,38	7,37	1,39	11,56	
102_D	bouwplan 24	10,50	11,30	7,29	1,04	11,40	
192_A	bouwplan 52	1,50	11,16	7,36	1,17	11,39	
190_C	bouwplan 51	7,50	11,03	7,01	0,91	11,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
122_A	bouwplan 31	1,50	10,99	7,13	0,76	11,13	
165_C	bouwplan 42	7,50	10,94	6,90	0,86	11,09	
193_A	bouwplan 52	1,50	10,86	7,02	0,89	11,09	
165_B	bouwplan 42	4,50	10,90	6,93	0,85	11,07	
102_C	bouwplan 24	7,50	10,95	6,92	0,69	11,05	
119_C	bouwplan 31	7,50	10,95	6,99	0,66	11,05	
208_B	bouwplan 56	4,50	10,88	7,01	0,74	11,05	
156_C	bouwplan 40	7,50	10,85	6,78	0,84	11,02	
102_B	bouwplan 24	4,50	10,83	6,85	0,57	10,94	
164_B	bouwplan 42	4,50	10,75	6,85	0,71	10,94	
163_C	bouwplan 42	7,50	10,79	6,74	0,69	10,93	
159_A	bouwplan 41	1,50	10,68	6,83	0,73	10,91	
102_F	bouwplan 24	16,50	10,75	6,90	0,50	10,89	
156_B	bouwplan 40	4,50	10,70	6,69	0,72	10,89	
177_C	bouwplan 46	7,50	10,73	6,64	0,62	10,86	
155_C	bouwplan 40	7,50	10,62	6,52	0,64	10,79	
186_C	bouwplan 50	7,50	10,53	6,39	0,56	10,70	
120_C	bouwplan 31	7,50	10,47	6,55	0,22	10,59	
99_D	bouwplan 24	10,50	10,43	6,59	0,19	10,57	
155_B	bouwplan 40	4,50	10,34	6,30	0,37	10,53	
101_F	bouwplan 24	16,50	10,37	6,55	0,12	10,51	
209_C	bouwplan 56	7,50	10,30	6,48	0,17	10,48	
165_A	bouwplan 42	1,50	10,22	6,31	0,25	10,43	
102_E	bouwplan 24	13,50	10,27	6,35	0,02	10,39	
105_B	bouwplan 25	4,50	10,26	6,37	0,01	10,39	
194_A	bouwplan 52	1,50	10,13	6,25	0,17	10,35	
96_B	bouwplan 22	4,50	10,18	6,27	0,03	10,33	
172_B	bouwplan 44	4,50	10,04	6,05	0,10	10,24	
163_B	bouwplan 42	4,50	10,05	6,09	-0,05	10,21	
101_E	bouwplan 24	13,50	10,05	6,17	-0,20	10,18	
99_B	bouwplan 24	4,50	10,06	6,08	-0,18	10,17	
177_B	bouwplan 46	4,50	10,00	6,01	-0,07	10,16	
184_C	bouwplan 49	7,50	9,79	5,69	-0,36	9,91	
101_D	bouwplan 24	10,50	9,78	5,79	-0,47	9,89	
167_B	bouwplan 43	4,50	9,68	5,68	-0,23	9,89	
173_C	bouwplan 45	7,50	9,76	5,71	-0,37	9,89	
106_C	bouwplan 25	7,50	9,74	5,67	-0,51	9,83	
156_A	bouwplan 40	1,50	9,62	5,69	-0,35	9,83	
176_C	bouwplan 46	7,50	9,67	5,61	-0,46	9,80	
101_A	bouwplan 24	1,50	9,64	5,77	-0,59	9,78	
95_A	bouwplan 22	1,50	9,57	5,69	-0,64	9,71	
183_C	bouwplan 48	7,50	9,51	5,48	-0,53	9,67	
184_B	bouwplan 49	4,50	9,51	5,44	-0,58	9,65	
155_A	bouwplan 40	1,50	9,43	5,47	-0,52	9,64	
174_C	bouwplan 45	7,50	9,53	5,38	-0,64	9,63	
179_B	bouwplan 46	4,50	9,44	5,43	-0,56	9,62	
175_C	bouwplan 45	7,50	9,43	5,27	-0,65	9,56	
180_C	bouwplan 47	7,50	9,39	5,33	-0,67	9,54	
182_C	bouwplan 48	7,50	9,40	5,27	-0,65	9,54	
190_B	bouwplan 51	4,50	9,35	5,40	-0,73	9,52	
179_C	bouwplan 46	7,50	9,33	5,15	-0,71	9,47	
189_C	bouwplan 51	7,50	9,30	5,18	-0,68	9,47	
187_C	bouwplan 50	7,50	9,26	5,13	-0,80	9,40	
106_B	bouwplan 25	4,50	9,26	5,24	-0,98	9,36	
183_B	bouwplan 48	4,50	9,16	5,25	-0,88	9,35	
209_B	bouwplan 56	4,50	9,14	5,37	-0,96	9,34	
102_A	bouwplan 24	1,50	9,03	5,19	-1,21	9,17	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
164_A	bouwplan	42	1,50	8,90	5,04	-1,12	9,11
75_C	bouwplan	16	7,50	9,01	4,88	-1,19	9,10
196_C	bouwplan	53	7,50	8,91	4,90	-1,21	9,05
173_B	bouwplan	45	4,50	8,85	4,93	-1,26	9,01
181_C	bouwplan	47	7,50	8,84	4,77	-1,17	9,01
188_C	bouwplan	50	7,50	8,85	4,91	-1,25	9,01
175_B	bouwplan	45	4,50	8,85	4,76	-1,19	9,00
189_B	bouwplan	51	4,50	8,74	4,67	-1,22	8,92
182_B	bouwplan	48	4,50	8,67	4,61	-1,35	8,84
186_B	bouwplan	50	4,50	8,54	4,47	-1,41	8,73
180_B	bouwplan	47	4,50	8,51	4,53	-1,50	8,69
176_B	bouwplan	46	4,50	8,49	4,55	-1,60	8,66
74_C	bouwplan	16	7,50	8,52	4,36	-1,61	8,63
103_C	bouwplan	24	7,50	8,42	4,35	-1,79	8,52
196_B	bouwplan	53	4,50	8,34	4,36	-1,73	8,51
103_D	bouwplan	24	10,50	8,38	4,30	-1,85	8,48
202_C	bouwplan	54	7,50	8,36	4,28	-1,83	8,47
174_B	bouwplan	45	4,50	8,33	4,25	-1,81	8,45
181_B	bouwplan	47	4,50	8,26	4,29	-1,74	8,45
108_C	bouwplan	26	7,50	8,34	4,29	-1,88	8,44
75_B	bouwplan	16	4,50	8,32	4,30	-1,86	8,44
108_B	bouwplan	26	4,50	8,32	4,30	-1,90	8,43
191_C	bouwplan	51	7,50	8,30	4,31	-1,91	8,42
188_B	bouwplan	50	4,50	8,19	4,34	-1,90	8,38
195_C	bouwplan	53	7,50	8,22	4,08	-1,81	8,37
163_A	bouwplan	42	1,50	8,17	4,28	-1,89	8,36
79_C	bouwplan	17	7,50	8,21	4,13	-1,98	8,32
197_C	bouwplan	53	7,50	8,19	4,13	-1,96	8,31
204_C	bouwplan	55	7,50	8,19	4,07	-1,98	8,30
76_C	bouwplan	16	7,50	8,14	4,04	-2,02	8,25
120_B	bouwplan	31	4,50	8,10	4,24	-2,13	8,24
187_B	bouwplan	50	4,50	7,98	3,91	-2,03	8,15
78_C	bouwplan	17	7,50	8,00	3,91	-2,14	8,12
83_C	bouwplan	18	7,50	7,96	3,88	-2,23	8,07
169_A	bouwplan	44	1,50	7,82	3,95	-2,24	8,01
87_C	bouwplan	19	7,50	7,85	3,74	-2,33	7,95
168_A	bouwplan	44	1,50	7,72	3,94	-2,33	7,93
80_C	bouwplan	17	7,50	7,82	3,79	-2,38	7,93
91_C	bouwplan	20	7,50	7,81	3,81	-2,38	7,93
195_B	bouwplan	53	4,50	7,73	3,66	-2,26	7,90
119_B	bouwplan	31	4,50	7,70	3,83	-2,59	7,82
202_B	bouwplan	54	4,50	7,65	3,65	-2,53	7,78
105_A	bouwplan	25	1,50	7,62	3,76	-2,61	7,76
201_C	bouwplan	54	7,50	7,62	3,49	-2,59	7,71
79_B	bouwplan	17	4,50	7,54	3,57	-2,63	7,68
177_A	bouwplan	46	1,50	7,47	3,53	-2,58	7,65
99_A	bouwplan	24	1,50	7,49	3,60	-2,73	7,63
185_C	bouwplan	49	7,50	7,44	3,33	-2,64	7,58
84_C	bouwplan	18	7,50	7,45	3,40	-2,76	7,56
94_C	bouwplan	21	7,50	7,47	3,33	-2,78	7,55
87_B	bouwplan	19	4,50	7,37	3,37	-2,78	7,51
76_B	bouwplan	16	4,50	7,28	3,27	-2,89	7,41
83_B	bouwplan	18	4,50	7,27	3,29	-2,90	7,40
74_B	bouwplan	16	4,50	7,20	3,10	-2,89	7,33
204_B	bouwplan	55	4,50	7,17	3,12	-2,97	7,30
185_B	bouwplan	49	4,50	7,11	3,10	-2,91	7,29
109_C	bouwplan	26	7,50	7,18	3,07	-3,06	7,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
207_A	bouwplan	56	1,50	7,06	3,26	-3,06	7,25
106_A	bouwplan	25	1,50	7,10	3,21	-3,11	7,24
91_B	bouwplan	20	4,50	7,11	3,09	-3,05	7,24
166_C	bouwplan	43	7,50	7,02	2,94	-3,08	7,16
205_C	bouwplan	55	7,50	7,05	2,95	-3,16	7,15
109_B	bouwplan	26	4,50	7,04	3,01	-3,20	7,14
103_B	bouwplan	24	4,50	6,99	2,99	-3,20	7,11
175_A	bouwplan	45	1,50	6,85	2,89	-3,15	7,04
98_C	bouwplan	23	7,50	6,95	2,85	-3,28	7,04
201_B	bouwplan	54	4,50	6,91	2,87	-3,29	7,02
178_C	bouwplan	46	7,50	6,82	2,74	-3,16	6,99
173_A	bouwplan	45	1,50	6,79	2,89	-3,29	6,97
82_C	bouwplan	18	7,50	6,86	2,70	-3,28	6,97
92_C	bouwplan	20	7,50	6,86	2,74	-3,35	6,95
183_A	bouwplan	48	1,50	6,73	2,84	-3,28	6,93
191_B	bouwplan	51	4,50	6,71	2,85	-3,48	6,86
78_B	bouwplan	17	4,50	6,70	2,64	-3,40	6,84
75_A	bouwplan	16	1,50	6,63	2,73	-3,53	6,78
179_A	bouwplan	46	1,50	6,47	2,51	-3,49	6,67
166_B	bouwplan	43	4,50	6,49	2,51	-3,64	6,64
108_A	bouwplan	26	1,50	6,48	2,60	-3,72	6,63
88_C	bouwplan	19	7,50	6,44	2,38	-3,74	6,55
100_B	bouwplan	24	4,50	6,40	2,35	-3,81	6,51
80_B	bouwplan	17	4,50	6,37	2,36	-3,82	6,49
176_A	bouwplan	46	1,50	6,28	2,36	-3,77	6,46
205_B	bouwplan	55	4,50	6,21	2,20	-3,99	6,33
98_B	bouwplan	23	4,50	6,18	2,13	-4,03	6,29
187_A	bouwplan	50	1,50	6,07	2,07	-3,89	6,27
103_E	bouwplan	24	13,50	6,16	2,02	-4,13	6,22
96_A	bouwplan	22	1,50	6,00	2,20	-4,12	6,19
120_A	bouwplan	31	1,50	6,02	2,18	-4,20	6,17
174_A	bouwplan	45	1,50	5,87	1,91	-4,21	6,04
178_B	bouwplan	46	4,50	5,85	1,80	-4,10	6,04
206_C	bouwplan	55	7,50	5,94	1,74	-4,29	6,01
79_A	bouwplan	17	1,50	5,78	1,94	-4,36	5,95
82_B	bouwplan	18	4,50	5,77	1,69	-4,33	5,91
87_A	bouwplan	19	1,50	5,72	1,85	-4,41	5,89
208_A	bouwplan	56	1,50	5,69	1,87	-4,54	5,84
196_A	bouwplan	53	1,50	5,63	1,75	-4,41	5,83
181_A	bouwplan	47	1,50	5,59	1,63	-4,38	5,79
84_B	bouwplan	18	4,50	5,65	1,64	-4,54	5,77
180_A	bouwplan	47	1,50	5,55	1,66	-4,43	5,76
100_A	bouwplan	24	1,50	5,61	1,71	-4,58	5,75
73_B	bouwplan	16	4,50	5,62	1,58	-4,57	5,74
202_A	bouwplan	54	1,50	5,57	1,66	-4,59	5,72
91_A	bouwplan	20	1,50	5,55	1,66	-4,59	5,71
83_A	bouwplan	18	1,50	5,52	1,67	-4,62	5,69
92_B	bouwplan	20	4,50	5,57	1,51	-4,62	5,68
184_A	bouwplan	49	1,50	5,43	1,43	-4,55	5,62
198_B	bouwplan	53	4,50	5,50	1,47	-4,74	5,60
198_C	bouwplan	53	7,50	5,49	1,36	-4,76	5,57
167_A	bouwplan	43	1,50	5,30	1,45	-4,62	5,54
188_A	bouwplan	50	1,50	5,27	1,51	-4,79	5,48
204_A	bouwplan	55	1,50	5,30	1,34	-4,81	5,46
119_A	bouwplan	31	1,50	5,30	1,46	-4,98	5,43
199_C	bouwplan	54	7,50	5,30	1,24	-4,84	5,43
182_A	bouwplan	48	1,50	5,22	1,26	-4,76	5,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_B	bouwplan	53	4,50	5,19	1,26	-4,89	5,36
74_A	bouwplan	16	1,50	5,14	1,15	-4,92	5,31
200_C	bouwplan	54	7,50	5,22	1,00	-4,97	5,30
166_A	bouwplan	43	1,50	5,09	1,19	-5,03	5,26
76_A	bouwplan	16	1,50	5,05	1,16	-5,09	5,21
109_A	bouwplan	26	1,50	4,99	1,10	-5,22	5,13
200_B	bouwplan	54	4,50	5,01	0,88	-5,14	5,12
195_A	bouwplan	53	1,50	4,87	0,89	-5,07	5,08
86_C	bouwplan	19	7,50	4,93	0,83	-5,20	5,05
199_B	bouwplan	54	4,50	4,88	0,88	-5,25	5,02
206_B	bouwplan	55	4,50	4,89	0,79	-5,33	4,98
67_C	bouwplan	15	7,50	4,87	0,70	-5,28	4,97
88_B	bouwplan	19	4,50	4,84	0,84	-5,32	4,97
198_A	bouwplan	53	1,50	4,79	0,87	-5,43	4,92
201_A	bouwplan	54	1,50	4,70	0,78	-5,45	4,85
61_C	bouwplan	14	7,50	4,74	0,56	-5,38	4,85
185_A	bouwplan	49	1,50	4,62	0,68	-5,34	4,83
78_A	bouwplan	17	1,50	4,64	0,67	-5,42	4,81
73_A	bouwplan	16	1,50	4,63	0,75	-5,55	4,78
77_B	bouwplan	17	4,50	4,67	0,63	-5,53	4,78
67_B	bouwplan	15	4,50	4,61	0,54	-5,53	4,74
94_B	bouwplan	21	4,50	4,62	0,59	-5,58	4,73
98_A	bouwplan	23	1,50	4,46	0,55	-5,73	4,60
97_C	bouwplan	23	7,50	4,43	0,35	-5,82	4,52
86_B	bouwplan	19	4,50	4,36	0,33	-5,74	4,51
61_D	bouwplan	14	10,50	4,39	0,16	-5,71	4,50
61_B	bouwplan	14	4,50	4,35	0,27	-5,76	4,48
172_A	bouwplan	44	1,50	4,23	0,32	-5,70	4,45
73_C	bouwplan	16	7,50	4,33	0,28	-5,83	4,45
203_C	bouwplan	55	7,50	4,16	0,09	-5,89	4,31
90_B	bouwplan	20	4,50	4,05	-0,02	-6,12	4,17
89_B	bouwplan	20	4,50	3,99	-0,12	-6,21	4,09
205_A	bouwplan	55	1,50	3,91	0,00	-6,26	4,06
80_A	bouwplan	17	1,50	3,86	-0,04	-6,30	4,01
67_D	bouwplan	15	10,50	3,80	-0,38	-6,33	3,91
63_C	bouwplan	14	7,50	3,73	-0,43	-6,33	3,86
68_C	bouwplan	15	7,50	3,74	-0,36	-6,42	3,85
203_B	bouwplan	55	4,50	3,67	-0,33	-6,37	3,84
82_A	bouwplan	18	1,50	3,67	-0,30	-6,40	3,84
170_C	bouwplan	44	7,50	3,68	-0,57	-6,26	3,83
178_A	bouwplan	46	1,50	3,59	-0,33	-6,33	3,82
189_A	bouwplan	51	1,50	3,63	-0,48	-6,33	3,80
171_A	bouwplan	44	1,50	3,61	-0,30	-6,52	3,77
41_B	bouwplan	9	4,50	3,64	-0,46	-6,49	3,76
92_A	bouwplan	20	1,50	3,62	-0,35	-6,54	3,76
77_A	bouwplan	17	1,50	3,57	-0,33	-6,62	3,71
68_D	bouwplan	15	10,50	3,55	-0,55	-6,58	3,67
29_C	bouwplan	6	7,50	3,51	-0,65	-6,65	3,61
77_C	bouwplan	17	7,50	3,46	-0,67	-6,73	3,56
85_B	bouwplan	19	4,50	3,48	-0,62	-6,78	3,56
197_A	bouwplan	53	1,50	3,36	-0,49	-6,73	3,55
200_A	bouwplan	54	1,50	3,35	-0,65	-6,77	3,50
100_C	bouwplan	24	7,50	3,37	-0,73	-6,77	3,49
199_A	bouwplan	54	1,50	3,32	-0,58	-6,78	3,49
34_C	bouwplan	7	7,50	3,38	-0,79	-6,78	3,48
84_A	bouwplan	18	1,50	3,32	-0,58	-6,84	3,47
103_A	bouwplan	24	1,50	3,30	-0,62	-6,83	3,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	bouwplan	51	1,50	3,22	-0,71	-6,76	3,42
62_D	bouwplan	14	10,50	3,27	-0,79	-6,87	3,40
63_B	bouwplan	14	4,50	3,20	-0,88	-6,85	3,35
63_D	bouwplan	14	10,50	3,21	-0,94	-6,89	3,33
37_B	bouwplan	8	4,50	3,16	-0,91	-7,03	3,27
89_C	bouwplan	20	7,50	3,19	-0,99	-7,03	3,27
89_A	bouwplan	20	1,50	3,11	-0,91	-7,06	3,24
41_C	bouwplan	9	7,50	3,13	-1,05	-7,07	3,21
68_B	bouwplan	15	4,50	3,04	-0,97	-7,11	3,17
37_C	bouwplan	8	7,50	3,08	-1,14	-7,12	3,16
203_A	bouwplan	55	1,50	2,95	-0,98	-7,10	3,13
62_C	bouwplan	14	7,50	2,95	-1,10	-7,18	3,08
67_A	bouwplan	15	1,50	2,93	-1,03	-7,19	3,08
90_A	bouwplan	20	1,50	2,92	-0,97	-7,23	3,08
170_B	bouwplan	44	4,50	2,88	-1,25	-7,06	3,06
65_D	bouwplan	14	10,50	2,91	-1,19	-7,15	3,05
186_A	bouwplan	50	1,50	2,78	-1,31	-7,20	2,95
71_D	bouwplan	15	10,50	2,81	-1,30	-7,27	2,95
191_A	bouwplan	51	1,50	2,75	-1,12	-7,31	2,94
61_A	bouwplan	14	1,50	2,77	-1,21	-7,32	2,93
33_B	bouwplan	7	4,50	2,77	-1,29	-7,36	2,90
34_B	bouwplan	7	4,50	2,74	-1,33	-7,40	2,87
206_A	bouwplan	55	1,50	2,73	-1,27	-7,45	2,86
65_C	bouwplan	14	7,50	2,71	-1,38	-7,34	2,86
29_B	bouwplan	6	4,50	2,72	-1,35	-7,43	2,84
62_B	bouwplan	14	4,50	2,64	-1,34	-7,49	2,79
41_A	bouwplan	9	1,50	2,59	-1,38	-7,50	2,75
71_C	bouwplan	15	7,50	2,60	-1,51	-7,49	2,73
48_C	bouwplan	10	7,50	2,59	-1,63	-7,51	2,70
85_A	bouwplan	19	1,50	2,55	-1,42	-7,66	2,67
85_C	bouwplan	19	7,50	2,52	-1,65	-7,75	2,58
88_A	bouwplan	19	1,50	2,39	-1,52	-7,74	2,55
81_B	bouwplan	18	4,50	2,41	-1,57	-7,82	2,53
69_D	bouwplan	15	10,50	2,34	-1,78	-7,80	2,46
86_A	bouwplan	19	1,50	2,26	-1,66	-7,80	2,44
69_C	bouwplan	15	7,50	2,26	-1,84	-7,87	2,38
94_A	bouwplan	21	1,50	2,22	-1,73	-7,97	2,35
32_B	bouwplan	6	4,50	2,16	-1,89	-7,93	2,30
52_C	bouwplan	11	7,50	2,19	-2,02	-7,97	2,28
47_B	bouwplan	10	4,50	2,05	-2,03	-8,10	2,17
100_D	bouwplan	24	10,50	2,00	-2,09	-8,15	2,12
48_B	bouwplan	10	4,50	1,96	-2,17	-8,13	2,09
65_B	bouwplan	14	4,50	1,92	-2,08	-8,11	2,09
19_C	bouwplan	4	7,50	1,99	-2,19	-8,19	2,08
69_B	bouwplan	15	4,50	1,92	-2,11	-8,19	2,06
71_B	bouwplan	15	4,50	1,85	-2,16	-8,22	2,01
170_A	bouwplan	44	1,50	1,78	-2,16	-8,18	1,99
63_A	bouwplan	14	1,50	1,69	-2,25	-8,33	1,88
59_C	bouwplan	13	7,50	1,75	-2,41	-8,36	1,87
72_B	bouwplan	15	4,50	1,75	-2,29	-8,44	1,87
37_A	bouwplan	8	1,50	1,71	-2,22	-8,44	1,86
209_A	bouwplan	56	1,50	1,62	-1,90	-8,55	1,85
47_C	bouwplan	10	7,50	1,74	-2,45	-8,44	1,83
171_C	bouwplan	44	7,50	1,56	-2,61	-8,43	1,71
56_C	bouwplan	12	7,50	1,60	-2,61	-8,53	1,70
19_B	bouwplan	4	4,50	1,57	-2,49	-8,59	1,69
68_A	bouwplan	15	1,50	1,51	-2,37	-8,62	1,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
52_B	bouwplan 11	4,50	1,55	-2,57	-8,58	1,67
28_C	bouwplan 5	7,50	1,52	-2,62	-8,59	1,64
33_C	bouwplan 7	7,50	1,55	-2,63	-8,62	1,64
24_C	bouwplan 4	7,50	1,48	-2,66	-8,70	1,58
27_B	bouwplan 5	4,50	1,40	-2,59	-8,72	1,55
33_A	bouwplan 7	1,50	1,32	-2,59	-8,78	1,49
55_C	bouwplan 12	7,50	1,36	-2,78	-8,73	1,49
90_C	bouwplan 20	7,50	1,36	-2,76	-8,76	1,48
93_C	bouwplan 21	7,50	1,39	-2,79	-8,81	1,47
19_D	bouwplan 4	10,50	1,32	-2,87	-8,84	1,42
171_B	bouwplan 44	4,50	1,20	-2,87	-8,78	1,38
34_A	bouwplan 7	1,50	1,19	-2,74	-8,93	1,35
81_A	bouwplan 18	1,50	1,18	-2,64	-9,03	1,33
97_B	bouwplan 23	4,50	1,15	-2,92	-9,07	1,25
59_B	bouwplan 13	4,50	1,07	-2,99	-9,02	1,21
29_A	bouwplan 6	1,50	1,04	-2,90	-9,08	1,20
62_A	bouwplan 14	1,50	0,99	-2,86	-9,11	1,17
28_B	bouwplan 5	4,50	1,00	-3,06	-9,07	1,15
6_C	bouwplan 1	7,50	1,04	-3,18	-9,11	1,13
6_D	bouwplan 1	10,50	1,03	-3,20	-9,12	1,12
32_A	bouwplan 6	1,50	0,91	-3,03	-9,15	1,09
42_C	bouwplan 9	7,50	0,98	-3,19	-9,13	1,09
81_C	bouwplan 18	7,50	0,97	-3,00	-9,24	1,09
40_B	bouwplan 8	4,50	0,94	-3,20	-9,12	1,08
51_C	bouwplan 11	7,50	0,91	-3,17	-9,25	1,03
17_D	bouwplan 3	10,50	0,88	-3,26	-9,27	0,99
66_B	bouwplan 14	4,50	0,88	-3,21	-9,29	0,99
48_A	bouwplan 10	1,50	0,78	-3,19	-9,29	0,95
55_B	bouwplan 12	4,50	0,79	-3,26	-9,29	0,94
38_C	bouwplan 8	7,50	0,81	-3,34	-9,31	0,93
93_B	bouwplan 21	4,50	0,77	-3,17	-9,34	0,93
44_B	bouwplan 9	4,50	0,78	-3,30	-9,35	0,91
56_B	bouwplan 12	4,50	0,69	-3,46	-9,38	0,82
24_B	bouwplan 4	4,50	0,68	-3,33	-9,50	0,80
69_A	bouwplan 15	1,50	0,59	-3,27	-9,49	0,78
93_A	bouwplan 21	1,50	0,60	-3,27	-9,54	0,77
24_D	bouwplan 4	10,50	0,59	-3,57	-9,57	0,69
65_A	bouwplan 14	1,50	0,48	-3,44	-9,54	0,67
6_B	bouwplan 1	4,50	0,48	-3,63	-9,64	0,60
71_A	bouwplan 15	1,50	0,28	-3,66	-9,77	0,46
13_D	bouwplan 2	10,50	0,35	-3,87	-9,83	0,43
51_B	bouwplan 11	4,50	0,31	-3,77	-9,86	0,42
12_D	bouwplan 2	10,50	0,31	-3,89	-9,84	0,41
60_C	bouwplan 13	7,50	0,31	-3,89	-9,86	0,40
72_A	bouwplan 15	1,50	0,21	-3,69	-9,95	0,36
47_A	bouwplan 10	1,50	0,20	-3,77	-9,92	0,35
45_C	bouwplan 10	7,50	0,20	-4,06	-9,83	0,32
52_A	bouwplan 11	1,50	0,15	-3,84	-9,95	0,30
17_C	bouwplan 3	7,50	0,13	-3,94	-9,92	0,28
38_B	bouwplan 8	4,50	0,11	-3,95	-10,01	0,24
32_C	bouwplan 6	7,50	0,12	-4,02	-10,03	0,23
42_B	bouwplan 9	4,50	0,07	-4,02	-10,05	0,20
45_B	bouwplan 10	4,50	0,04	-4,11	-9,96	0,19
14_D	bouwplan 2	10,50	0,06	-4,15	-10,12	0,14
18_D	bouwplan 3	10,50	0,01	-4,17	-10,10	0,12
36_B	bouwplan 7	4,50	-0,02	-4,11	-10,09	0,12
64_C	bouwplan 14	7,50	-0,06	-4,20	-9,97	0,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_C	bouwplan 2	7,50	0,01	-4,17	-10,16	0,10
44_C	bouwplan 9	7,50	-0,04	-4,28	-10,24	0,03
23_D	bouwplan 4	10,50	-0,11	-4,29	-10,26	-0,01
12_C	bouwplan 2	7,50	-0,17	-4,34	-10,33	-0,07
14_C	bouwplan 2	7,50	-0,21	-4,40	-10,39	-0,12
27_A	bouwplan 5	1,50	-0,31	-4,20	-10,40	-0,13
27_C	bouwplan 5	7,50	-0,28	-4,40	-10,42	-0,16
18_C	bouwplan 3	7,50	-0,31	-4,45	-10,42	-0,19
64_D	bouwplan 14	10,50	-0,39	-4,66	-10,28	-0,22
23_C	bouwplan 4	7,50	-0,33	-4,50	-10,48	-0,23
28_A	bouwplan 5	1,50	-0,50	-4,48	-10,55	-0,33
42_A	bouwplan 9	1,50	-0,52	-4,48	-10,63	-0,36
59_A	bouwplan 13	1,50	-0,54	-4,49	-10,60	-0,37
40_A	bouwplan 8	1,50	-0,55	-4,56	-10,58	-0,38
64_B	bouwplan 14	4,50	-0,60	-4,64	-10,50	-0,39
44_A	bouwplan 9	1,50	-0,56	-4,67	-10,69	-0,44
72_C	bouwplan 15	7,50	-0,62	-4,77	-10,75	-0,51
13_B	bouwplan 2	4,50	-0,67	-4,70	-10,83	-0,54
56_A	bouwplan 12	1,50	-0,70	-4,75	-10,75	-0,54
19_A	bouwplan 4	1,50	-0,69	-4,77	-10,82	-0,56
66_A	bouwplan 14	1,50	-0,72	-4,67	-10,87	-0,57
66_C	bouwplan 14	7,50	-0,69	-4,86	-10,82	-0,58
17_B	bouwplan 3	4,50	-0,80	-4,82	-10,80	-0,62
55_A	bouwplan 12	1,50	-0,87	-4,80	-10,92	-0,69
70_C	bouwplan 15	7,50	-0,89	-5,08	-10,79	-0,71
38_A	bouwplan 8	1,50	-0,89	-4,82	-11,00	-0,73
60_B	bouwplan 13	4,50	-0,84	-4,95	-10,99	-0,73
58_C	bouwplan 13	7,50	-0,92	-5,01	-11,00	-0,78
23_B	bouwplan 4	4,50	-0,92	-4,99	-11,06	-0,79
40_C	bouwplan 8	7,50	-0,94	-5,14	-11,08	-0,84
25_C	bouwplan 5	7,50	-0,97	-5,19	-11,03	-0,85
45_A	bouwplan 10	1,50	-1,10	-5,10	-11,09	-0,91
107_C	bouwplan 26	7,50	-0,98	-5,21	-11,22	-0,92
18_B	bouwplan 3	4,50	-1,08	-5,03	-11,18	-0,92
35_C	bouwplan 7	7,50	-0,98	-5,25	-11,21	-0,92
24_A	bouwplan 4	1,50	-1,08	-5,07	-11,23	-0,94
12_B	bouwplan 2	4,50	-1,18	-5,18	-11,33	-1,04
51_A	bouwplan 11	1,50	-1,24	-5,21	-11,39	-1,10
14_B	bouwplan 2	4,50	-1,24	-5,28	-11,39	-1,11
3_D	bouwplan 1	10,50	-1,20	-5,42	-11,36	-1,11
7_D	bouwplan 1	10,50	-1,29	-5,50	-11,42	-1,19
25_B	bouwplan 5	4,50	-1,39	-5,53	-11,42	-1,24
70_B	bouwplan 15	4,50	-1,45	-5,55	-11,33	-1,25
30_C	bouwplan 6	7,50	-1,35	-5,62	-11,52	-1,27
58_B	bouwplan 13	4,50	-1,43	-5,43	-11,50	-1,27
70_D	bouwplan 15	10,50	-1,47	-5,63	-11,37	-1,29
5_C	bouwplan 1	7,50	-1,41	-5,58	-11,56	-1,31
54_C	bouwplan 12	7,50	-1,46	-5,58	-11,56	-1,33
107_B	bouwplan 26	4,50	-1,44	-5,61	-11,68	-1,37
35_B	bouwplan 7	4,50	-1,55	-5,74	-11,77	-1,47
5_D	bouwplan 1	10,50	-1,58	-5,75	-11,72	-1,47
36_A	bouwplan 7	1,50	-1,74	-5,70	-11,77	-1,56
6_A	bouwplan 1	1,50	-1,77	-5,82	-11,90	-1,64
7_C	bouwplan 1	7,50	-1,88	-6,04	-12,00	-1,77
66_D	bouwplan 14	10,50	-1,86	-6,10	-12,05	-1,78
36_C	bouwplan 7	7,50	-1,94	-6,04	-12,05	-1,81
39_C	bouwplan 8	7,50	-1,90	-6,01	-12,16	-1,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
64_A	bouwplan 14	1,50	-2,06	-5,99	-11,94	-1,82
30_B	bouwplan 6	4,50	-1,96	-6,13	-12,13	-1,86
54_B	bouwplan 12	4,50	-2,04	-6,06	-12,13	-1,89
46_B	bouwplan 10	4,50	-2,22	-6,39	-12,31	-2,10
5_B	bouwplan 1	4,50	-2,30	-6,32	-12,43	-2,16
17_A	bouwplan 3	1,50	-2,38	-6,37	-12,36	-2,19
60_A	bouwplan 13	1,50	-2,35	-6,37	-12,49	-2,21
43_A	bouwplan 9	1,50	-2,46	-6,37	-12,53	-2,28
39_B	bouwplan 8	4,50	-2,50	-6,51	-12,74	-2,39
20_B	bouwplan 4	4,50	-2,52	-6,55	-12,69	-2,40
13_A	bouwplan 2	1,50	-2,54	-6,60	-12,69	-2,42
70_A	bouwplan 15	1,50	-2,65	-6,63	-12,53	-2,42
23_A	bouwplan 4	1,50	-2,60	-6,58	-12,72	-2,45
35_A	bouwplan 7	1,50	-2,65	-6,64	-12,84	-2,52
7_B	bouwplan 1	4,50	-2,69	-6,72	-12,80	-2,55
49_B	bouwplan 11	4,50	-2,75	-6,81	-12,79	-2,59
20_C	bouwplan 4	7,50	-2,72	-6,78	-12,96	-2,62
39_A	bouwplan 8	1,50	-2,79	-6,69	-13,01	-2,65
58_A	bouwplan 13	1,50	-2,99	-6,91	-13,05	-2,81
3_C	bouwplan 1	7,50	-2,97	-7,14	-13,07	-2,85
12_A	bouwplan 2	1,50	-3,08	-7,16	-13,22	-2,96
43_B	bouwplan 9	4,50	-3,12	-7,11	-13,19	-2,96
14_A	bouwplan 2	1,50	-3,24	-7,30	-13,37	-3,11
30_A	bouwplan 6	1,50	-3,30	-7,32	-13,44	-3,16
31_B	bouwplan 6	4,50	-3,39	-7,32	-13,40	-3,20
18_A	bouwplan 3	1,50	-3,40	-7,44	-13,52	-3,26
25_A	bouwplan 5	1,50	-3,44	-7,43	-13,54	-3,29
107_A	bouwplan 26	1,50	-3,57	-7,59	-13,77	-3,45
54_A	bouwplan 12	1,50	-3,66	-7,57	-13,72	-3,48
20_A	bouwplan 4	1,50	-3,67	-7,63	-13,83	-3,53
46_A	bouwplan 10	1,50	-3,80	-7,85	-13,85	-3,64
49_A	bouwplan 11	1,50	-3,83	-7,77	-13,84	-3,64
49_C	bouwplan 11	7,50	-3,84	-7,83	-13,97	-3,70
43_C	bouwplan 9	7,50	-4,07	-8,04	-14,23	-3,93
72_D	bouwplan 15	10,50	-4,23	-8,33	-14,34	-4,10
7_A	bouwplan 1	1,50	-4,38	-8,44	-14,48	-4,24
5_A	bouwplan 1	1,50	-4,45	-8,50	-14,55	-4,31
104_A	bouwplan 25	1,50	-4,75	-8,73	-15,03	-4,65
31_A	bouwplan 6	1,50	-4,97	-8,78	-14,96	-4,74
3_B	bouwplan 1	4,50	-5,26	-9,33	-15,31	-5,11
46_C	bouwplan 10	7,50	-5,36	-9,70	-15,40	-5,26
21_C	bouwplan 4	7,50	-5,60	-9,84	-15,50	-5,43
21_B	bouwplan 4	4,50	-5,83	-9,96	-15,76	-5,65
53_A	bouwplan 12	1,50	-6,09	-10,21	-16,22	-5,97
53_B	bouwplan 12	4,50	-6,16	-10,42	-16,26	-6,06
53_C	bouwplan 12	7,50	-6,48	-10,81	-16,64	-6,41
104_B	bouwplan 25	4,50	-6,79	-10,83	-17,07	-6,70
21_D	bouwplan 4	10,50	-7,19	-11,32	-17,10	-7,00
3_A	bouwplan 1	1,50	-7,50	-11,54	-17,54	-7,34
1_B	bouwplan 1	4,50	-7,78	-11,92	-17,84	-7,64
1_C	bouwplan 1	7,50	-7,76	-11,97	-17,86	-7,65
1_D	bouwplan 1	10,50	-8,00	-12,33	-18,11	-7,92
2_A	bouwplan 1	1,50	-8,40	-12,48	-18,65	-8,31
8_B	bouwplan 2	4,50	-8,93	-13,02	-18,92	-8,76
1_A	bouwplan 1	1,50	-9,19	-13,24	-19,23	-9,03
15_D	bouwplan 3	10,50	-9,05	-13,44	-19,35	-9,04
21_A	bouwplan 4	1,50	-9,36	-13,59	-19,27	-9,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Marktstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_C	bouwplan 3	7,50	-9,26	-13,64	-19,56	-9,25
15_B	bouwplan 3	4,50	-9,47	-13,67	-19,72	-9,41
8_A	bouwplan 2	1,50	-9,55	-13,73	-19,60	-9,42
57_C	bouwplan 13	7,50	-9,48	-13,79	-19,77	-9,45
26_B	bouwplan 5	4,50	-10,30	-13,50	-20,35	-9,96
57_B	bouwplan 13	4,50	-10,04	-14,26	-20,33	-9,99
50_B	bouwplan 11	4,50	-10,28	-14,59	-20,22	-10,14
50_C	bouwplan 11	7,50	-10,71	-15,13	-20,59	-10,57
26_C	bouwplan 5	7,50	-10,91	-14,18	-20,97	-10,59
57_A	bouwplan 13	1,50	-10,73	-14,78	-20,99	-10,64
26_A	bouwplan 5	1,50	-11,43	-14,52	-21,48	-11,06
8_D	bouwplan 2	10,50	-11,63	-15,47	-21,82	-11,47
10_D	bouwplan 2	10,50	-11,55	-15,70	-21,80	-11,48
50_A	bouwplan 11	1,50	-11,82	-16,02	-21,74	-11,65
8_C	bouwplan 2	7,50	-12,46	-16,36	-22,67	-12,32
10_C	bouwplan 2	7,50	-13,21	-17,39	-23,47	-13,14
10_B	bouwplan 2	4,50	-13,54	-17,51	-23,63	-13,38
15_A	bouwplan 3	1,50	-14,61	-18,70	-24,78	-14,50
10_A	bouwplan 2	1,50	-15,93	-19,95	-26,03	-15,78
9_A	bouwplan 2	1,50	-18,16	-22,08	-28,37	-18,03
2_D	bouwplan 1	10,50	-19,50	-23,47	-29,46	-19,30
2_C	bouwplan 1	7,50	-19,68	-23,62	-29,64	-19,47
4_D	bouwplan 1	10,50	-19,75	-23,72	-29,71	-19,55
4_C	bouwplan 1	7,50	-19,91	-23,86	-29,87	-19,70
2_B	bouwplan 1	4,50	-20,30	-24,11	-30,25	-20,06
20_D	bouwplan 4	10,50	-20,42	-23,64	-30,47	-20,08
4_B	bouwplan 1	4,50	-20,55	-24,39	-30,50	-20,32
11_A	bouwplan 2	1,50	-21,98	-25,14	-32,03	-21,63
4_A	bouwplan 1	1,50	-22,03	-25,82	-31,96	-21,78
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
104_C	bouwplan 25	7,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
31_C	bouwplan 6	7,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
73_C	bouwplan 16	7,50	41,93	39,15	31,71	42,32
73_B	bouwplan 16	4,50	41,73	38,96	31,52	42,13
73_A	bouwplan 16	1,50	40,41	37,64	30,19	40,81
77_C	bouwplan 17	7,50	39,88	37,11	29,66	40,28
77_B	bouwplan 17	4,50	39,58	36,81	29,37	39,98
23_C	bouwplan 4	7,50	39,29	36,54	29,07	39,69
23_D	bouwplan 4	10,50	39,28	36,53	29,07	39,68
23_B	bouwplan 4	4,50	39,03	36,29	28,82	39,44
22_C	bouwplan 4	7,50	38,83	36,09	28,61	39,23
22_D	bouwplan 4	10,50	38,83	36,08	28,61	39,23
22_B	bouwplan 4	4,50	38,49	35,75	28,28	38,90
80_C	bouwplan 17	7,50	38,47	35,70	28,25	38,87
80_B	bouwplan 17	4,50	38,09	35,31	27,87	38,48
77_A	bouwplan 17	1,50	37,80	35,02	27,58	38,19
23_A	bouwplan 4	1,50	37,45	34,70	27,23	37,85
22_A	bouwplan 4	1,50	36,66	33,92	26,44	37,06
80_A	bouwplan 17	1,50	36,15	33,38	25,93	36,55
81_C	bouwplan 18	7,50	35,48	32,71	25,27	35,88
81_B	bouwplan 18	4,50	34,91	32,15	24,70	35,31
84_C	bouwplan 18	7,50	33,89	31,13	23,68	34,29
84_B	bouwplan 18	4,50	33,05	30,28	22,83	33,45
81_A	bouwplan 18	1,50	32,78	30,01	22,57	33,18
85_C	bouwplan 19	7,50	32,60	29,84	22,39	33,00
76_C	bouwplan 16	7,50	32,59	29,81	22,37	32,98
76_B	bouwplan 16	4,50	32,08	29,31	21,86	32,48
78_C	bouwplan 17	7,50	31,96	29,19	21,75	32,36
24_D	bouwplan 4	10,50	31,73	28,99	21,52	32,14
69_D	bouwplan 15	10,50	31,67	28,90	21,46	32,07
24_C	bouwplan 4	7,50	31,60	28,85	21,38	32,00
85_B	bouwplan 19	4,50	31,45	28,67	21,23	31,84
78_B	bouwplan 17	4,50	31,36	28,60	21,15	31,76
84_A	bouwplan 18	1,50	31,12	28,35	20,90	31,52
24_B	bouwplan 4	4,50	30,94	28,19	20,72	31,34
76_A	bouwplan 16	1,50	30,54	27,76	20,32	30,93
69_C	bouwplan 15	7,50	30,28	27,50	20,06	30,67
85_A	bouwplan 19	1,50	29,66	26,90	19,45	30,06
89_C	bouwplan 20	7,50	29,47	26,70	19,26	29,87
78_A	bouwplan 17	1,50	29,14	26,38	18,93	29,54
69_B	bouwplan 15	4,50	28,96	26,18	18,74	29,35
24_A	bouwplan 4	1,50	28,38	25,64	18,16	28,78
70_D	bouwplan 15	10,50	28,33	25,55	18,11	28,72
89_B	bouwplan 20	4,50	28,05	25,28	17,83	28,45
82_C	bouwplan 18	7,50	27,56	24,78	17,34	27,95
69_A	bouwplan 15	1,50	27,19	24,41	16,97	27,58
74_C	bouwplan 16	7,50	27,00	24,22	16,78	27,39
70_C	bouwplan 15	7,50	26,99	24,21	16,77	27,38
27_C	bouwplan 5	7,50	26,51	23,76	16,29	26,91
74_B	bouwplan 16	4,50	26,34	23,56	16,12	26,73
89_A	bouwplan 20	1,50	26,30	23,53	16,09	26,70
63_D	bouwplan 14	10,50	26,24	23,46	16,02	26,63
82_B	bouwplan 18	4,50	26,06	23,30	15,85	26,46
27_B	bouwplan 5	4,50	25,21	22,46	14,99	25,61
63_C	bouwplan 14	7,50	25,06	22,27	14,84	25,45
70_B	bouwplan 15	4,50	24,99	22,21	14,78	25,39
74_A	bouwplan 16	1,50	24,23	21,46	14,02	24,63
63_B	bouwplan 14	4,50	24,12	21,34	13,91	24,52
82_A	bouwplan 18	1,50	24,10	21,33	13,89	24,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_A	bouwplan 5	1,50	23,82	21,08	13,60	24,22
63_A	bouwplan 14	1,50	23,24	20,46	13,03	23,64
31_C	bouwplan 6	7,50	23,20	20,45	12,99	23,60
70_A	bouwplan 15	1,50	23,02	20,24	12,80	23,41
64_D	bouwplan 14	10,50	22,28	19,51	12,06	22,68
71_D	bouwplan 15	10,50	21,98	19,21	11,77	22,38
32_C	bouwplan 6	7,50	21,96	19,20	11,74	22,36
88_C	bouwplan 19	7,50	21,92	19,12	11,70	22,31
31_B	bouwplan 6	4,50	21,77	19,02	11,55	22,17
71_C	bouwplan 15	7,50	20,93	18,15	10,71	21,32
92_C	bouwplan 20	7,50	20,92	18,12	10,70	21,31
208_C	bouwplan 56	7,50	20,52	17,72	10,30	20,91
207_C	bouwplan 56	7,50	20,29	17,49	10,07	20,68
32_B	bouwplan 6	4,50	20,27	17,51	10,05	20,67
31_A	bouwplan 6	1,50	20,06	17,32	9,85	20,47
207_B	bouwplan 56	4,50	19,58	16,79	9,37	19,97
208_B	bouwplan 56	4,50	19,56	16,77	9,35	19,95
33_C	bouwplan 7	7,50	19,45	16,69	9,23	19,85
64_C	bouwplan 14	7,50	19,44	16,66	9,22	19,83
72_D	bouwplan 15	10,50	19,10	16,35	8,88	19,50
65_D	bouwplan 14	10,50	19,03	16,25	8,81	19,42
86_C	bouwplan 19	7,50	18,84	16,05	8,62	19,23
209_C	bouwplan 56	7,50	18,83	16,03	8,61	19,22
201_C	bouwplan 54	7,50	18,82	16,02	8,60	19,21
32_A	bouwplan 6	1,50	18,71	15,96	8,50	19,11
71_B	bouwplan 15	4,50	18,72	15,94	8,50	19,11
200_C	bouwplan 54	7,50	18,57	15,78	8,35	18,96
207_A	bouwplan 56	1,50	18,57	15,79	8,35	18,96
88_B	bouwplan 19	4,50	18,34	15,54	8,12	18,73
64_B	bouwplan 14	4,50	18,04	15,27	7,83	18,44
33_B	bouwplan 7	4,50	17,98	15,23	7,76	18,38
206_C	bouwplan 55	7,50	17,98	15,20	7,76	18,37
92_B	bouwplan 20	4,50	17,96	15,15	7,74	18,35
75_C	bouwplan 16	7,50	17,93	15,15	7,71	18,32
205_C	bouwplan 55	7,50	17,87	15,06	7,64	18,25
72_C	bouwplan 15	7,50	17,84	15,08	7,62	18,24
166_C	bouwplan 43	7,50	17,78	14,98	7,56	18,17
209_B	bouwplan 56	4,50	17,73	14,94	7,52	18,12
13_D	bouwplan 2	10,50	17,56	14,79	7,34	17,96
166_B	bouwplan 43	4,50	17,44	14,66	7,22	17,83
167_C	bouwplan 43	7,50	17,34	14,54	7,12	17,73
208_A	bouwplan 56	1,50	17,21	14,42	7,00	17,60
65_C	bouwplan 14	7,50	17,12	14,34	6,90	17,51
201_B	bouwplan 54	4,50	17,10	14,31	6,88	17,49
172_C	bouwplan 44	7,50	17,03	14,20	6,81	17,41
166_A	bouwplan 43	1,50	16,87	14,10	6,65	17,27
26_C	bouwplan 5	7,50	16,83	14,07	6,61	17,23
6_D	bouwplan 1	10,50	16,80	14,03	6,58	17,20
90_C	bouwplan 20	7,50	16,73	13,96	6,51	17,13
33_A	bouwplan 7	1,50	16,60	13,85	6,38	17,00
66_D	bouwplan 14	10,50	16,56	13,79	6,34	16,96
72_B	bouwplan 15	4,50	16,55	13,78	6,33	16,95
167_B	bouwplan 43	4,50	16,54	13,75	6,32	16,93
202_C	bouwplan 54	7,50	16,42	13,61	6,20	16,81
36_C	bouwplan 7	7,50	16,14	13,37	5,92	16,54
64_A	bouwplan 14	1,50	16,13	13,36	5,91	16,53
6_C	bouwplan 1	7,50	16,13	13,35	5,91	16,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_B	bouwplan 16	4,50	15,94	13,15	5,72	16,33
13_C	bouwplan 2	7,50	15,75	12,98	5,53	16,15
203_C	bouwplan 55	7,50	15,72	12,96	5,50	16,12
91_C	bouwplan 20	7,50	15,67	12,87	5,45	16,06
209_A	bouwplan 56	1,50	15,60	12,81	5,38	15,99
88_A	bouwplan 19	1,50	15,57	12,77	5,35	15,96
65_B	bouwplan 14	4,50	15,56	12,77	5,34	15,95
92_A	bouwplan 20	1,50	15,50	12,70	5,28	15,89
58_C	bouwplan 13	7,50	15,46	12,70	5,24	15,86
167_A	bouwplan 43	1,50	15,43	12,66	5,22	15,83
169_C	bouwplan 44	7,50	15,41	12,58	5,19	15,79
200_B	bouwplan 54	4,50	15,33	12,54	5,11	15,72
71_A	bouwplan 15	1,50	15,24	12,45	5,02	15,63
83_C	bouwplan 18	7,50	15,07	12,29	4,84	15,46
6_B	bouwplan 1	4,50	14,93	12,16	4,72	15,33
199_C	bouwplan 54	7,50	14,74	11,99	4,53	15,14
28_C	bouwplan 5	7,50	14,72	11,95	4,50	15,12
86_B	bouwplan 19	4,50	14,73	11,93	4,51	15,12
19_D	bouwplan 4	10,50	14,70	11,92	4,49	15,10
37_C	bouwplan 8	7,50	14,70	11,93	4,48	15,10
205_B	bouwplan 55	4,50	14,67	11,86	4,45	15,06
41_C	bouwplan 9	7,50	14,56	11,80	4,34	14,96
72_A	bouwplan 15	1,50	14,52	11,75	4,30	14,92
12_D	bouwplan 2	10,50	14,51	11,73	4,29	14,90
68_D	bouwplan 15	10,50	14,47	11,68	4,25	14,86
19_C	bouwplan 4	7,50	14,40	11,61	4,17	14,79
14_D	bouwplan 2	10,50	14,30	11,52	4,08	14,69
206_B	bouwplan 55	4,50	14,15	11,35	3,93	14,54
66_C	bouwplan 14	7,50	14,10	11,32	3,87	14,49
170_C	bouwplan 44	7,50	14,09	11,28	3,87	14,48
95_C	bouwplan 22	7,50	14,09	11,29	3,87	14,48
87_C	bouwplan 19	7,50	14,06	11,28	3,84	14,45
204_C	bouwplan 55	7,50	13,99	11,18	3,77	14,38
196_C	bouwplan 53	7,50	13,89	11,07	3,67	14,27
54_C	bouwplan 12	7,50	13,83	11,06	3,60	14,22
201_A	bouwplan 54	1,50	13,80	10,99	3,58	14,19
67_D	bouwplan 15	10,50	13,71	10,92	3,49	14,10
13_B	bouwplan 2	4,50	13,69	10,91	3,47	14,08
50_C	bouwplan 11	7,50	13,68	10,90	3,46	14,07
172_B	bouwplan 44	4,50	13,68	10,86	3,46	14,06
40_C	bouwplan 8	7,50	13,66	10,88	3,44	14,05
79_C	bouwplan 17	7,50	13,64	10,83	3,42	14,03
18_D	bouwplan 3	10,50	13,56	10,78	3,34	13,95
29_C	bouwplan 6	7,50	13,50	10,72	3,28	13,89
68_C	bouwplan 15	7,50	13,48	10,69	3,26	13,87
91_B	bouwplan 20	4,50	13,36	10,55	3,14	13,75
195_C	bouwplan 53	7,50	13,28	10,47	3,06	13,67
65_A	bouwplan 14	1,50	13,25	10,46	3,03	13,64
26_B	bouwplan 5	4,50	13,19	10,43	2,98	13,59
55_C	bouwplan 12	7,50	13,20	10,42	2,98	13,59
66_B	bouwplan 14	4,50	13,20	10,42	2,98	13,59
14_C	bouwplan 2	7,50	13,18	10,40	2,96	13,57
59_C	bouwplan 13	7,50	13,12	10,34	2,90	13,51
41_B	bouwplan 9	4,50	13,05	10,28	2,83	13,45
47_C	bouwplan 10	7,50	13,00	10,22	2,78	13,39
51_C	bouwplan 11	7,50	12,97	10,19	2,74	13,36
75_A	bouwplan 16	1,50	12,96	10,16	2,74	13,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_B	bouwplan 8	4,50	12,90	10,13	2,68	13,30
200_A	bouwplan 54	1,50	12,88	10,09	2,66	13,27
16_D	bouwplan 3	10,50	12,86	10,11	2,64	13,26
169_B	bouwplan 44	4,50	12,88	10,06	2,66	13,26
196_B	bouwplan 53	4,50	12,87	10,06	2,65	13,26
48_C	bouwplan 10	7,50	12,85	10,06	2,63	13,24
19_B	bouwplan 4	4,50	12,82	10,04	2,60	13,21
6_A	bouwplan 1	1,50	12,80	10,02	2,58	13,19
205_A	bouwplan 55	1,50	12,74	9,94	2,52	13,13
170_B	bouwplan 44	4,50	12,73	9,92	2,51	13,12
61_D	bouwplan 14	10,50	12,69	9,89	2,47	13,08
168_C	bouwplan 44	7,50	12,57	9,75	2,35	12,95
30_C	bouwplan 6	7,50	12,53	9,77	2,31	12,93
90_B	bouwplan 20	4,50	12,49	9,69	2,27	12,88
79_B	bouwplan 17	4,50	12,47	9,65	2,25	12,85
36_B	bouwplan 7	4,50	12,43	9,65	2,21	12,82
62_C	bouwplan 14	7,50	12,43	9,64	2,21	12,82
50_B	bouwplan 11	4,50	12,37	9,60	2,15	12,77
67_C	bouwplan 15	7,50	12,38	9,59	2,16	12,77
62_D	bouwplan 14	10,50	12,19	9,41	1,97	12,58
46_C	bouwplan 10	7,50	12,16	9,39	1,94	12,56
197_C	bouwplan 53	7,50	12,13	9,30	1,90	12,51
171_C	bouwplan 44	7,50	11,97	9,16	1,75	12,36
12_C	bouwplan 2	7,50	11,96	9,18	1,73	12,35
17_D	bouwplan 3	10,50	11,92	9,13	1,70	12,31
86_A	bouwplan 19	1,50	11,86	9,05	1,64	12,25
41_A	bouwplan 9	1,50	11,82	9,06	1,60	12,22
83_B	bouwplan 18	4,50	11,82	9,04	1,60	12,21
25_C	bouwplan 5	7,50	11,79	9,01	1,57	12,18
18_C	bouwplan 3	7,50	11,77	8,98	1,55	12,16
202_B	bouwplan 54	4,50	11,78	8,96	1,56	12,16
55_B	bouwplan 12	4,50	11,72	8,94	1,50	12,11
44_C	bouwplan 9	7,50	11,65	8,87	1,42	12,04
60_C	bouwplan 13	7,50	11,61	8,84	1,39	12,01
206_A	bouwplan 55	1,50	11,54	8,74	1,32	11,93
5_D	bouwplan 1	10,50	11,54	8,76	1,32	11,93
14_B	bouwplan 2	4,50	11,53	8,74	1,31	11,92
38_C	bouwplan 8	7,50	11,50	8,72	1,28	11,89
68_B	bouwplan 15	4,50	11,50	8,70	1,28	11,89
34_C	bouwplan 7	7,50	11,45	8,67	1,23	11,84
59_B	bouwplan 13	4,50	11,42	8,63	1,20	11,81
203_B	bouwplan 55	4,50	11,40	8,62	1,17	11,79
51_B	bouwplan 11	4,50	11,34	8,56	1,12	11,73
61_C	bouwplan 14	7,50	11,31	8,51	1,09	11,70
42_C	bouwplan 9	7,50	11,25	8,47	1,03	11,64
54_B	bouwplan 12	4,50	11,21	8,44	0,99	11,61
95_B	bouwplan 22	4,50	11,22	8,39	1,00	11,60
195_B	bouwplan 53	4,50	11,19	8,38	0,97	11,58
37_A	bouwplan 8	1,50	11,19	8,41	0,97	11,58
29_B	bouwplan 6	4,50	11,12	8,34	0,90	11,51
171_B	bouwplan 44	4,50	11,10	8,29	0,88	11,49
8_D	bouwplan 2	10,50	11,07	8,28	0,85	11,46
172_A	bouwplan 44	1,50	11,05	8,24	0,83	11,44
87_B	bouwplan 19	4,50	11,02	8,22	0,80	11,41
7_C	bouwplan 1	7,50	11,00	8,19	0,78	11,39
39_C	bouwplan 8	7,50	10,91	8,11	0,69	11,30
204_B	bouwplan 55	4,50	10,89	8,07	0,66	11,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
40_B	bouwplan 8	4,50	10,88	8,09	0,66	11,27
90_A	bouwplan 20	1,50	10,87	8,07	0,65	11,26
67_B	bouwplan 15	4,50	10,86	8,07	0,64	11,25
91_A	bouwplan 20	1,50	10,83	8,03	0,61	11,22
47_B	bouwplan 10	4,50	10,77	7,99	0,55	11,16
198_C	bouwplan 53	7,50	10,75	7,94	0,53	11,14
66_A	bouwplan 14	1,50	10,70	7,92	0,49	11,10
102_F	bouwplan 24	16,50	10,62	7,85	0,41	11,02
48_B	bouwplan 10	4,50	10,62	7,83	0,40	11,01
26_A	bouwplan 5	1,50	10,58	7,82	0,36	10,98
58_B	bouwplan 13	4,50	10,58	7,82	0,35	10,98
170_A	bouwplan 44	1,50	10,57	7,76	0,35	10,96
28_B	bouwplan 5	4,50	10,57	7,78	0,35	10,96
79_A	bouwplan 17	1,50	10,55	7,75	0,33	10,94
196_A	bouwplan 53	1,50	10,54	7,73	0,32	10,93
7_D	bouwplan 1	10,50	10,54	7,75	0,31	10,93
13_A	bouwplan 2	1,50	10,44	7,65	0,22	10,83
34_B	bouwplan 7	4,50	10,44	7,65	0,22	10,83
168_B	bouwplan 44	4,50	10,40	7,59	0,18	10,79
38_B	bouwplan 8	4,50	10,39	7,60	0,16	10,78
16_C	bouwplan 3	7,50	10,33	7,58	0,11	10,73
18_B	bouwplan 3	4,50	10,26	7,49	0,04	10,66
12_B	bouwplan 2	4,50	10,20	7,43	-0,01	10,60
46_B	bouwplan 10	4,50	10,18	7,41	-0,04	10,58
102_E	bouwplan 24	13,50	10,07	7,30	-0,15	10,47
62_B	bouwplan 14	4,50	10,00	7,20	-0,22	10,39
61_B	bouwplan 14	4,50	9,95	7,16	-0,27	10,34
7_B	bouwplan 1	4,50	9,89	7,10	-0,33	10,28
199_B	bouwplan 54	4,50	9,86	7,10	-0,36	10,26
44_B	bouwplan 9	4,50	9,83	7,06	-0,40	10,22
169_A	bouwplan 44	1,50	9,78	6,96	-0,44	10,16
15_D	bouwplan 3	10,50	9,68	6,91	-0,55	10,07
8_C	bouwplan 2	7,50	9,67	6,87	-0,55	10,06
94_C	bouwplan 21	7,50	9,57	6,78	-0,65	9,96
185_C	bouwplan 49	7,50	9,51	6,71	-0,71	9,90
160_C	bouwplan 41	7,50	9,47	6,66	-0,75	9,86
5_C	bouwplan 1	7,50	9,47	6,67	-0,75	9,86
43_C	bouwplan 9	7,50	9,44	6,65	-0,78	9,83
68_A	bouwplan 15	1,50	9,36	6,57	-0,86	9,75
35_C	bouwplan 7	7,50	9,33	6,56	-0,89	9,73
198_B	bouwplan 53	4,50	9,33	6,52	-0,89	9,72
195_A	bouwplan 53	1,50	9,30	6,49	-0,92	9,69
203_A	bouwplan 55	1,50	9,28	6,51	-0,94	9,68
29_A	bouwplan 6	1,50	9,29	6,51	-0,93	9,68
36_A	bouwplan 7	1,50	9,20	6,41	-1,02	9,59
30_B	bouwplan 6	4,50	9,17	6,40	-1,05	9,57
39_B	bouwplan 8	4,50	9,15	6,35	-1,07	9,54
55_A	bouwplan 12	1,50	9,14	6,36	-1,09	9,53
67_A	bouwplan 15	1,50	9,14	6,36	-1,08	9,53
171_A	bouwplan 44	1,50	9,09	6,28	-1,13	9,48
83_A	bouwplan 18	1,50	9,07	6,27	-1,15	9,46
181_C	bouwplan 47	7,50	9,04	6,22	-1,18	9,42
42_B	bouwplan 9	4,50	8,99	6,20	-1,23	9,38
102_D	bouwplan 24	10,50	8,95	6,16	-1,28	9,34
51_A	bouwplan 11	1,50	8,94	6,17	-1,27	9,34
56_C	bouwplan 12	7,50	8,86	6,07	-1,36	9,25
60_B	bouwplan 13	4,50	8,85	6,08	-1,37	9,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	bouwplan 4	1,50	8,85	6,07	-1,37	9,24
183_C	bouwplan 48	7,50	8,82	6,00	-1,40	9,20
202_A	bouwplan 54	1,50	8,69	5,89	-1,53	9,08
25_B	bouwplan 5	4,50	8,68	5,90	-1,54	9,07
50_A	bouwplan 11	1,50	8,62	5,85	-1,60	9,02
197_B	bouwplan 53	4,50	8,62	5,81	-1,60	9,01
34_A	bouwplan 7	1,50	8,62	5,84	-1,60	9,01
17_C	bouwplan 3	7,50	8,61	5,82	-1,61	9,00
59_A	bouwplan 13	1,50	8,60	5,81	-1,62	8,99
95_A	bouwplan 22	1,50	8,61	5,79	-1,61	8,99
54_A	bouwplan 12	1,50	8,46	5,69	-1,76	8,86
94_B	bouwplan 21	4,50	8,46	5,67	-1,76	8,85
52_C	bouwplan 11	7,50	8,45	5,66	-1,77	8,84
15_C	bouwplan 3	7,50	8,43	5,66	-1,79	8,83
87_A	bouwplan 19	1,50	8,40	5,60	-1,82	8,79
198_A	bouwplan 53	1,50	8,39	5,59	-1,83	8,78
3_D	bouwplan 1	10,50	8,37	5,58	-1,85	8,76
48_A	bouwplan 10	1,50	8,35	5,56	-1,87	8,74
40_A	bouwplan 8	1,50	8,30	5,51	-1,92	8,69
16_B	bouwplan 3	4,50	8,28	5,53	-1,94	8,68
192_C	bouwplan 52	7,50	8,30	5,48	-1,92	8,68
43_B	bouwplan 9	4,50	8,29	5,51	-1,93	8,68
1_C	bouwplan 1	7,50	8,28	5,48	-1,94	8,67
185_B	bouwplan 49	4,50	8,28	5,48	-1,93	8,67
8_B	bouwplan 2	4,50	8,28	5,50	-1,94	8,67
101_C	bouwplan 24	7,50	8,25	5,46	-1,98	8,64
160_B	bouwplan 41	4,50	8,25	5,44	-1,97	8,64
61_A	bouwplan 14	1,50	8,24	5,46	-1,98	8,63
5_B	bouwplan 1	4,50	8,19	5,39	-2,03	8,58
1_B	bouwplan 1	4,50	8,16	5,37	-2,06	8,55
183_B	bouwplan 48	4,50	8,13	5,32	-2,09	8,52
47_A	bouwplan 10	1,50	8,04	5,27	-2,18	8,44
165_C	bouwplan 42	7,50	8,05	5,23	-2,17	8,43
159_C	bouwplan 41	7,50	8,02	5,20	-2,20	8,40
181_B	bouwplan 47	4,50	7,94	5,14	-2,28	8,33
58_A	bouwplan 13	1,50	7,93	5,17	-2,29	8,33
179_C	bouwplan 46	7,50	7,90	5,08	-2,32	8,28
62_A	bouwplan 14	1,50	7,85	5,05	-2,37	8,24
168_A	bouwplan 44	1,50	7,76	4,94	-2,47	8,14
157_C	bouwplan 40	7,50	7,72	4,89	-2,50	8,10
46_A	bouwplan 10	1,50	7,56	4,79	-2,66	7,96
204_A	bouwplan 55	1,50	7,47	4,66	-2,76	7,85
158_C	bouwplan 40	7,50	7,38	4,55	-2,85	7,76
164_C	bouwplan 42	7,50	7,38	4,56	-2,84	7,76
106_C	bouwplan 25	7,50	7,35	4,57	-2,87	7,74
38_A	bouwplan 8	1,50	7,34	4,54	-2,88	7,73
45_C	bouwplan 10	7,50	7,34	4,53	-2,88	7,73
177_C	bouwplan 46	7,50	7,25	4,42	-2,98	7,63
35_B	bouwplan 7	4,50	7,23	4,46	-2,99	7,63
56_B	bouwplan 12	4,50	7,24	4,46	-2,98	7,63
173_C	bouwplan 45	7,50	7,22	4,40	-3,00	7,60
14_A	bouwplan 2	1,50	7,20	4,40	-3,02	7,59
199_A	bouwplan 54	1,50	7,17	4,40	-3,05	7,57
28_A	bouwplan 5	1,50	7,17	4,38	-3,05	7,56
7_A	bouwplan 1	1,50	7,13	4,33	-3,09	7,52
42_A	bouwplan 9	1,50	7,12	4,33	-3,10	7,51
52_B	bouwplan 11	4,50	7,10	4,30	-3,13	7,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
155_C	bouwplan	40	7,50	6,99	4,18	-3,23	7,38
191_C	bouwplan	51	7,50	6,96	4,15	-3,26	7,35
175_C	bouwplan	45	7,50	6,80	3,98	-3,42	7,18
175_B	bouwplan	45	4,50	6,78	3,96	-3,44	7,16
39_A	bouwplan	8	1,50	6,74	3,95	-3,48	7,13
44_A	bouwplan	9	1,50	6,71	3,94	-3,51	7,11
156_C	bouwplan	40	7,50	6,72	3,89	-3,50	7,10
159_B	bouwplan	41	4,50	6,68	3,86	-3,54	7,06
17_B	bouwplan	3	4,50	6,67	3,89	-3,55	7,06
15_B	bouwplan	3	4,50	6,59	3,83	-3,63	6,99
165_B	bouwplan	42	4,50	6,56	3,74	-3,67	6,94
177_B	bouwplan	46	4,50	6,53	3,72	-3,69	6,92
179_B	bouwplan	46	4,50	6,53	3,72	-3,69	6,92
12_A	bouwplan	2	1,50	6,51	3,74	-3,72	6,90
57_B	bouwplan	13	4,50	6,47	3,71	-3,75	6,87
197_A	bouwplan	53	1,50	6,38	3,58	-3,84	6,77
110_C	bouwplan	27	7,50	6,36	3,51	-3,86	6,74
97_C	bouwplan	23	7,50	6,32	3,52	-3,90	6,71
43_A	bouwplan	9	1,50	6,26	3,47	-3,96	6,65
18_A	bouwplan	3	1,50	6,21	3,43	-4,01	6,60
113_C	bouwplan	28	7,50	6,11	3,28	-4,12	6,49
16_A	bouwplan	3	1,50	6,07	3,32	-4,14	6,47
174_B	bouwplan	45	4,50	6,04	3,23	-4,18	6,43
160_A	bouwplan	41	1,50	6,01	3,21	-4,21	6,40
192_B	bouwplan	52	4,50	6,01	3,20	-4,21	6,40
156_B	bouwplan	40	4,50	6,00	3,17	-4,22	6,38
10_D	bouwplan	2	10,50	5,98	3,18	-4,24	6,37
174_C	bouwplan	45	7,50	5,94	3,12	-4,29	6,32
108_C	bouwplan	26	7,50	5,90	3,08	-4,32	6,28
164_B	bouwplan	42	4,50	5,85	3,04	-4,37	6,24
185_A	bouwplan	49	1,50	5,82	3,01	-4,40	6,21
60_A	bouwplan	13	1,50	5,82	3,04	-4,40	6,21
155_B	bouwplan	40	4,50	5,75	2,93	-4,47	6,13
102_C	bouwplan	24	7,50	5,70	2,88	-4,52	6,08
45_B	bouwplan	10	4,50	5,61	2,80	-4,61	6,00
187_C	bouwplan	50	7,50	5,61	2,78	-4,62	5,99
93_C	bouwplan	21	7,50	5,53	2,70	-4,69	5,91
173_B	bouwplan	45	4,50	5,52	2,70	-4,70	5,90
105_C	bouwplan	25	7,50	5,46	2,65	-4,77	5,84
30_A	bouwplan	6	1,50	5,43	2,66	-4,79	5,83
1_A	bouwplan	1	1,50	5,43	2,63	-4,79	5,82
181_A	bouwplan	47	1,50	5,41	2,60	-4,81	5,80
191_B	bouwplan	51	4,50	5,39	2,58	-4,83	5,78
157_B	bouwplan	40	4,50	5,33	2,52	-4,89	5,72
110_B	bouwplan	27	4,50	5,32	2,48	-4,91	5,70
193_C	bouwplan	52	7,50	5,29	2,46	-4,93	5,67
112_B	bouwplan	27	4,50	5,26	2,44	-4,96	5,64
183_A	bouwplan	48	1,50	5,25	2,44	-4,97	5,64
101_B	bouwplan	24	4,50	5,24	2,44	-4,98	5,63
35_A	bouwplan	7	1,50	5,19	2,42	-5,03	5,59
180_C	bouwplan	47	7,50	5,15	2,33	-5,08	5,53
57_C	bouwplan	13	7,50	5,08	2,31	-5,14	5,48
182_C	bouwplan	48	7,50	5,07	2,26	-5,15	5,46
5_A	bouwplan	1	1,50	5,07	2,26	-5,15	5,46
3_C	bouwplan	1	7,50	4,99	2,22	-5,22	5,39
182_B	bouwplan	48	4,50	4,99	2,18	-5,23	5,38
188_C	bouwplan	50	7,50	4,96	2,14	-5,26	5,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
175_A	bouwplan 45	1,50	4,92	2,11	-5,30	5,31
161_C	bouwplan 41	7,50	4,87	2,06	-5,35	5,26
163_B	bouwplan 42	4,50	4,83	2,01	-5,39	5,21
161_B	bouwplan 41	4,50	4,78	1,98	-5,44	5,17
56_A	bouwplan 12	1,50	4,61	1,82	-5,61	5,00
52_A	bouwplan 11	1,50	4,60	1,80	-5,63	4,99
57_A	bouwplan 13	1,50	4,55	1,79	-5,67	4,95
184_B	bouwplan 49	4,50	4,54	1,73	-5,68	4,93
156_A	bouwplan 40	1,50	4,52	1,71	-5,70	4,91
25_A	bouwplan 5	1,50	4,51	1,72	-5,71	4,90
112_C	bouwplan 27	7,50	4,46	1,62	-5,76	4,84
184_C	bouwplan 49	7,50	4,42	1,60	-5,80	4,80
159_A	bouwplan 41	1,50	4,30	1,49	-5,92	4,69
165_A	bouwplan 42	1,50	4,30	1,49	-5,92	4,69
125_C	bouwplan 33	7,50	4,22	1,38	-6,00	4,60
96_C	bouwplan 22	7,50	4,20	1,40	-6,02	4,59
114_C	bouwplan 28	7,50	4,17	1,32	-6,05	4,55
143_C	bouwplan 37	7,50	4,08	1,25	-6,15	4,46
17_A	bouwplan 3	1,50	4,06	1,28	-6,16	4,45
97_B	bouwplan 23	4,50	4,07	1,24	-6,15	4,45
163_C	bouwplan 42	7,50	4,04	1,21	-6,18	4,42
149_B	bouwplan 38	4,50	4,03	1,21	-6,19	4,41
190_C	bouwplan 51	7,50	4,01	1,20	-6,21	4,40
114_B	bouwplan 28	4,50	4,00	1,16	-6,23	4,38
142_B	bouwplan 36	4,50	4,00	1,18	-6,22	4,38
176_B	bouwplan 46	4,50	3,99	1,18	-6,23	4,38
177_A	bouwplan 46	1,50	3,98	1,17	-6,24	4,37
155_A	bouwplan 40	1,50	3,95	1,14	-6,27	4,34
158_B	bouwplan 40	4,50	3,95	1,14	-6,27	4,34
143_B	bouwplan 37	4,50	3,92	1,10	-6,30	4,30
113_B	bouwplan 28	4,50	3,91	1,09	-6,31	4,29
108_B	bouwplan 26	4,50	3,84	1,03	-6,38	4,23
174_A	bouwplan 45	1,50	3,84	1,02	-6,39	4,22
106_B	bouwplan 25	4,50	3,82	1,01	-6,40	4,21
179_A	bouwplan 46	1,50	3,82	1,01	-6,40	4,21
180_B	bouwplan 47	4,50	3,82	1,02	-6,40	4,21
15_A	bouwplan 3	1,50	3,76	0,99	-6,47	4,15
45_A	bouwplan 10	1,50	3,75	0,95	-6,47	4,14
110_A	bouwplan 27	1,50	3,71	0,88	-6,51	4,09
149_C	bouwplan 38	7,50	3,70	0,87	-6,53	4,08
164_A	bouwplan 42	1,50	3,66	0,84	-6,56	4,04
192_A	bouwplan 52	1,50	3,60	0,79	-6,62	3,99
114_A	bouwplan 28	1,50	3,59	0,77	-6,63	3,97
178_C	bouwplan 46	7,50	3,58	0,77	-6,64	3,97
8_A	bouwplan 2	1,50	3,53	0,74	-6,69	3,92
193_B	bouwplan 52	4,50	3,46	0,63	-6,76	3,84
96_B	bouwplan 22	4,50	3,44	0,63	-6,78	3,83
187_B	bouwplan 50	4,50	3,44	0,62	-6,79	3,82
103_D	bouwplan 24	10,50	3,36	0,56	-6,86	3,75
102_B	bouwplan 24	4,50	3,36	0,54	-6,86	3,74
194_C	bouwplan 52	7,50	3,33	0,52	-6,89	3,72
189_C	bouwplan 51	7,50	3,23	0,42	-6,99	3,62
163_A	bouwplan 42	1,50	3,14	0,32	-7,08	3,52
124_C	bouwplan 32	7,50	3,07	0,24	-7,15	3,45
10_C	bouwplan 2	7,50	3,03	0,23	-7,19	3,42
111_C	bouwplan 27	7,50	3,01	0,17	-7,22	3,39
176_C	bouwplan 46	7,50	3,00	0,17	-7,22	3,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A	bouwplan 48	1,50	2,97	0,16	-7,25	3,36
149_A	bouwplan 38	1,50	2,93	0,11	-7,29	3,31
109_C	bouwplan 26	7,50	2,90	0,09	-7,32	3,29
125_B	bouwplan 33	4,50	2,86	0,04	-7,36	3,24
96_A	bouwplan 22	1,50	2,84	0,03	-7,38	3,23
143_A	bouwplan 37	1,50	2,83	0,02	-7,39	3,22
3_B	bouwplan 1	4,50	2,82	0,05	-7,39	3,22
127_C	bouwplan 33	7,50	2,80	-0,04	-7,43	3,18
173_A	bouwplan 45	1,50	2,80	-0,02	-7,42	3,18
141_B	bouwplan 36	4,50	2,77	-0,04	-7,45	3,16
93_B	bouwplan 21	4,50	2,72	-0,09	-7,50	3,11
115_B	bouwplan 29	4,50	2,65	-0,19	-7,57	3,03
157_A	bouwplan 40	1,50	2,61	-0,21	-7,61	2,99
142_A	bouwplan 36	1,50	2,57	-0,25	-7,66	2,95
112_A	bouwplan 27	1,50	2,56	-0,26	-7,66	2,94
98_C	bouwplan 23	7,50	2,55	-0,28	-7,67	2,93
115_C	bouwplan 29	7,50	2,53	-0,32	-7,69	2,91
99_C	bouwplan 24	7,50	2,53	-0,30	-7,70	2,91
53_C	bouwplan 12	7,50	2,51	-0,28	-7,71	2,90
101_A	bouwplan 24	1,50	2,50	-0,30	-7,72	2,89
154_C	bouwplan 39	7,50	2,48	-0,35	-7,75	2,86
126_C	bouwplan 33	7,50	2,43	-0,40	-7,79	2,81
94_A	bouwplan 21	1,50	2,38	-0,42	-7,84	2,77
126_B	bouwplan 33	4,50	2,38	-0,45	-7,84	2,76
134_B	bouwplan 35	4,50	2,38	-0,44	-7,84	2,76
189_B	bouwplan 51	4,50	2,36	-0,45	-7,86	2,75
124_B	bouwplan 32	4,50	2,32	-0,51	-7,91	2,70
188_B	bouwplan 50	4,50	2,29	-0,51	-7,93	2,68
53_B	bouwplan 12	4,50	2,23	-0,55	-7,99	2,62
123_C	bouwplan 32	7,50	2,23	-0,61	-7,99	2,61
104_B	bouwplan 25	4,50	2,22	-0,60	-8,00	2,60
161_A	bouwplan 41	1,50	2,21	-0,59	-8,01	2,60
190_B	bouwplan 51	4,50	2,16	-0,64	-8,06	2,55
134_C	bouwplan 35	7,50	2,14	-0,69	-8,08	2,52
113_A	bouwplan 28	1,50	2,07	-0,74	-8,15	2,46
184_A	bouwplan 49	1,50	2,01	-0,80	-8,21	2,40
148_C	bouwplan 38	7,50	1,99	-0,83	-8,23	2,37
116_C	bouwplan 29	7,50	1,97	-0,87	-8,25	2,35
180_A	bouwplan 47	1,50	1,93	-0,87	-8,29	2,32
148_B	bouwplan 38	4,50	1,91	-0,91	-8,31	2,29
191_A	bouwplan 51	1,50	1,83	-0,97	-8,39	2,22
142_C	bouwplan 36	7,50	1,81	-1,01	-8,41	2,19
116_B	bouwplan 29	4,50	1,69	-1,13	-8,53	2,07
104_A	bouwplan 25	1,50	1,67	-1,13	-8,55	2,06
99_B	bouwplan 24	4,50	1,55	-1,27	-8,68	1,93
132_C	bouwplan 34	7,50	1,53	-1,31	-8,70	1,91
106_A	bouwplan 25	1,50	1,48	-1,32	-8,74	1,87
132_B	bouwplan 34	4,50	1,49	-1,33	-8,73	1,87
141_C	bouwplan 36	7,50	1,47	-1,34	-8,75	1,86
162_C	bouwplan 41	7,50	1,47	-1,34	-8,75	1,86
102_A	bouwplan 24	1,50	1,42	-1,39	-8,80	1,81
53_A	bouwplan 12	1,50	1,38	-1,40	-8,84	1,77
131_C	bouwplan 34	7,50	1,38	-1,46	-8,85	1,76
134_A	bouwplan 35	1,50	1,37	-1,45	-8,85	1,75
193_A	bouwplan 52	1,50	1,25	-1,56	-8,97	1,64
144_C	bouwplan 37	7,50	1,25	-1,57	-8,97	1,63
115_A	bouwplan 29	1,50	1,19	-1,63	-9,03	1,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
147_C	bouwplan 38	7,50	1,19	-1,66	-9,04	1,56
126_A	bouwplan 33	1,50	1,16	-1,65	-9,06	1,55
158_A	bouwplan 40	1,50	1,11	-1,70	-9,11	1,50
3_A	bouwplan 1	1,50	1,08	-1,69	-9,14	1,48
146_B	bouwplan 37	4,50	1,09	-1,73	-9,13	1,47
178_B	bouwplan 46	4,50	1,07	-1,73	-9,15	1,46
146_C	bouwplan 37	7,50	1,04	-1,79	-9,18	1,42
141_A	bouwplan 36	1,50	1,01	-1,80	-9,21	1,40
103_C	bouwplan 24	7,50	1,00	-1,82	-9,22	1,38
131_B	bouwplan 34	4,50	0,98	-1,84	-9,24	1,36
10_B	bouwplan 2	4,50	0,89	-1,91	-9,33	1,28
125_A	bouwplan 33	1,50	0,88	-1,94	-9,34	1,26
105_B	bouwplan 25	4,50	0,85	-1,98	-9,37	1,23
100_C	bouwplan 24	7,50	0,84	-2,00	-9,39	1,22
186_C	bouwplan 50	7,50	0,83	-1,96	-9,40	1,22
128_C	bouwplan 33	7,50	0,81	-2,02	-9,41	1,19
187_A	bouwplan 50	1,50	0,81	-2,01	-9,41	1,19
111_B	bouwplan 27	4,50	0,77	-2,05	-9,45	1,15
137_C	bouwplan 36	7,50	0,75	-2,06	-9,47	1,14
162_B	bouwplan 41	4,50	0,75	-2,04	-9,47	1,14
124_A	bouwplan 32	1,50	0,72	-2,10	-9,50	1,10
140_B	bouwplan 36	4,50	0,70	-2,13	-9,53	1,08
49_C	bouwplan 11	7,50	0,64	-2,15	-9,58	1,03
153_B	bouwplan 39	4,50	0,63	-2,19	-9,60	1,01
108_A	bouwplan 26	1,50	0,57	-2,24	-9,65	0,96
123_B	bouwplan 32	4,50	0,57	-2,26	-9,66	0,95
194_B	bouwplan 52	4,50	0,52	-2,29	-9,70	0,91
148_A	bouwplan 38	1,50	0,44	-2,37	-9,78	0,83
100_B	bouwplan 24	4,50	0,33	-2,50	-9,89	0,71
128_B	bouwplan 33	4,50	0,33	-2,49	-9,89	0,71
176_A	bouwplan 46	1,50	0,32	-2,49	-9,90	0,71
105_A	bouwplan 25	1,50	0,32	-2,51	-9,90	0,70
49_B	bouwplan 11	4,50	0,26	-2,52	-9,97	0,65
118_C	bouwplan 30	7,50	0,22	-2,62	-10,01	0,60
154_B	bouwplan 39	4,50	0,17	-2,65	-10,05	0,55
100_A	bouwplan 24	1,50	0,11	-2,71	-10,11	0,49
138_C	bouwplan 36	7,50	0,06	-2,78	-10,17	0,44
147_B	bouwplan 38	4,50	0,06	-2,76	-10,16	0,44
188_A	bouwplan 50	1,50	0,04	-2,77	-10,18	0,43
132_A	bouwplan 34	1,50	0,03	-2,79	-10,19	0,41
98_B	bouwplan 23	4,50	-0,03	-2,85	-10,26	0,35
104_C	bouwplan 25	7,50	-0,04	-2,88	-10,26	0,34
152_C	bouwplan 38	7,50	-0,05	-2,89	-10,27	0,33
21_D	bouwplan 4	10,50	-0,09	-2,86	-10,31	0,31
146_A	bouwplan 37	1,50	-0,17	-3,00	-10,40	0,21
138_B	bouwplan 36	4,50	-0,20	-3,02	-10,42	0,18
140_C	bouwplan 36	7,50	-0,34	-3,18	-10,57	0,04
144_B	bouwplan 37	4,50	-0,35	-3,17	-10,58	0,03
150_C	bouwplan 38	7,50	-0,38	-3,20	-10,60	0,00
189_A	bouwplan 51	1,50	-0,42	-3,24	-10,65	-0,04
133_C	bouwplan 35	7,50	-0,44	-3,29	-10,66	-0,06
116_A	bouwplan 29	1,50	-0,51	-3,31	-10,73	-0,12
133_B	bouwplan 35	4,50	-0,52	-3,35	-10,74	-0,14
178_A	bouwplan 46	1,50	-0,55	-3,34	-10,76	-0,16
122_C	bouwplan 31	7,50	-0,57	-3,41	-10,80	-0,19
129_C	bouwplan 34	7,50	-0,66	-3,48	-10,88	-0,28
139_C	bouwplan 36	7,50	-0,76	-3,61	-10,99	-0,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
135_C	bouwplan	35	7,50	-0,78	-3,61	-11,00	-0,40
119_C	bouwplan	31	7,50	-0,86	-3,71	-11,09	-0,49
1_D	bouwplan	1	10,50	-0,94	-3,77	-11,16	-0,56
152_B	bouwplan	38	4,50	-0,95	-3,78	-11,18	-0,57
109_B	bouwplan	26	4,50	-0,97	-3,79	-11,19	-0,59
150_B	bouwplan	38	4,50	-1,08	-3,90	-11,30	-0,70
100_D	bouwplan	24	10,50	-1,09	-3,93	-11,31	-0,71
153_A	bouwplan	39	1,50	-1,25	-4,06	-11,47	-0,86
123_A	bouwplan	32	1,50	-1,27	-4,10	-11,50	-0,89
139_B	bouwplan	36	4,50	-1,28	-4,11	-11,51	-0,90
133_A	bouwplan	35	1,50	-1,33	-4,16	-11,55	-0,95
49_A	bouwplan	11	1,50	-1,36	-4,13	-11,58	-0,96
140_A	bouwplan	36	1,50	-1,41	-4,22	-11,63	-1,02
21_C	bouwplan	4	7,50	-1,47	-4,25	-11,70	-1,08
190_A	bouwplan	51	1,50	-1,52	-4,32	-11,74	-1,13
131_A	bouwplan	34	1,50	-1,52	-4,34	-11,74	-1,14
128_A	bouwplan	33	1,50	-1,55	-4,36	-11,77	-1,16
194_A	bouwplan	52	1,50	-1,61	-4,41	-11,83	-1,22
129_B	bouwplan	34	4,50	-1,62	-4,42	-11,84	-1,23
186_B	bouwplan	50	4,50	-1,65	-4,43	-11,88	-1,26
137_B	bouwplan	36	4,50	-1,74	-4,56	-11,96	-1,36
98_A	bouwplan	23	1,50	-1,80	-4,61	-12,02	-1,41
93_A	bouwplan	21	1,50	-1,85	-4,66	-12,07	-1,46
151_C	bouwplan	38	7,50	-1,86	-4,69	-12,08	-1,48
121_C	bouwplan	31	7,50	-1,87	-4,71	-12,09	-1,49
138_A	bouwplan	36	1,50	-1,94	-4,76	-12,16	-1,56
117_C	bouwplan	30	7,50	-1,97	-4,82	-12,20	-1,60
147_A	bouwplan	38	1,50	-2,05	-4,86	-12,27	-1,66
127_B	bouwplan	33	4,50	-2,11	-4,93	-12,33	-1,73
120_C	bouwplan	31	7,50	-2,16	-4,99	-12,38	-1,78
118_B	bouwplan	30	4,50	-2,21	-5,04	-12,43	-1,83
144_A	bouwplan	37	1,50	-2,28	-5,10	-12,51	-1,90
135_B	bouwplan	35	4,50	-2,30	-5,11	-12,52	-1,91
162_A	bouwplan	41	1,50	-2,38	-5,19	-12,60	-1,99
151_B	bouwplan	38	4,50	-2,41	-5,23	-12,63	-2,03
99_A	bouwplan	24	1,50	-2,44	-5,26	-12,66	-2,06
154_A	bouwplan	39	1,50	-2,66	-5,47	-12,88	-2,27
111_A	bouwplan	27	1,50	-2,77	-5,60	-13,00	-2,39
145_C	bouwplan	37	7,50	-2,78	-5,61	-13,00	-2,40
139_A	bouwplan	36	1,50	-2,87	-5,68	-13,09	-2,48
103_B	bouwplan	24	4,50	-3,00	-5,82	-13,23	-2,62
129_A	bouwplan	34	1,50	-3,02	-5,82	-13,24	-2,63
152_A	bouwplan	38	1,50	-3,16	-5,98	-13,38	-2,78
117_B	bouwplan	30	4,50	-3,30	-6,14	-13,52	-2,92
150_A	bouwplan	38	1,50	-3,50	-6,31	-13,72	-3,11
122_B	bouwplan	31	4,50	-3,50	-6,32	-13,73	-3,12
186_A	bouwplan	50	1,50	-3,56	-6,36	-13,78	-3,17
145_B	bouwplan	37	4,50	-3,82	-6,64	-14,04	-3,44
130_C	bouwplan	34	7,50	-3,86	-6,70	-14,08	-3,48
109_A	bouwplan	26	1,50	-4,14	-6,96	-14,36	-3,76
127_A	bouwplan	33	1,50	-4,27	-7,08	-14,49	-3,88
130_B	bouwplan	34	4,50	-4,33	-7,16	-14,56	-3,95
21_B	bouwplan	4	4,50	-4,36	-7,13	-14,58	-3,96
121_B	bouwplan	31	4,50	-4,38	-7,21	-14,60	-4,00
119_B	bouwplan	31	4,50	-4,48	-7,32	-14,71	-4,10
101_D	bouwplan	24	10,50	-4,53	-7,38	-14,76	-4,16
137_A	bouwplan	36	1,50	-4,62	-7,44	-14,84	-4,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mgr. van Gilsstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_B	bouwplan 31	4, 50	-4, 64	-7, 47	-14, 86	-4, 26	
20_D	bouwplan 4	10, 50	-4, 70	-7, 49	-14, 92	-4, 31	
151_A	bouwplan 38	1, 50	-4, 94	-7, 76	-15, 16	-4, 56	
20_C	bouwplan 4	7, 50	-5, 08	-7, 87	-15, 30	-4, 69	
103_A	bouwplan 24	1, 50	-5, 21	-8, 03	-15, 43	-4, 83	
135_A	bouwplan 35	1, 50	-5, 28	-8, 10	-15, 50	-4, 90	
145_A	bouwplan 37	1, 50	-5, 56	-8, 39	-15, 79	-5, 18	
121_A	bouwplan 31	1, 50	-5, 57	-8, 40	-15, 79	-5, 19	
122_A	bouwplan 31	1, 50	-5, 72	-8, 55	-15, 95	-5, 34	
130_A	bouwplan 34	1, 50	-5, 74	-8, 56	-15, 96	-5, 36	
117_A	bouwplan 30	1, 50	-6, 11	-8, 94	-16, 34	-5, 73	
136_C	bouwplan 35	7, 50	-6, 17	-8, 93	-16, 39	-5, 77	
21_A	bouwplan 4	1, 50	-6, 29	-9, 07	-16, 51	-5, 90	
120_A	bouwplan 31	1, 50	-6, 65	-9, 47	-16, 88	-6, 27	
153_C	bouwplan 39	7, 50	-6, 65	-9, 49	-16, 87	-6, 27	
20_B	bouwplan 4	4, 50	-6, 66	-9, 47	-16, 88	-6, 27	
136_A	bouwplan 35	1, 50	-6, 81	-9, 61	-17, 03	-6, 42	
4_D	bouwplan 1	10, 50	-7, 38	-10, 13	-17, 60	-6, 98	
4_C	bouwplan 1	7, 50	-7, 45	-10, 20	-17, 68	-7, 05	
4_B	bouwplan 1	4, 50	-7, 53	-10, 28	-17, 75	-7, 13	
118_A	bouwplan 30	1, 50	-7, 83	-10, 65	-18, 05	-7, 45	
4_A	bouwplan 1	1, 50	-8, 21	-10, 96	-18, 44	-7, 81	
20_A	bouwplan 4	1, 50	-8, 30	-11, 10	-18, 52	-7, 91	
136_B	bouwplan 35	4, 50	-8, 83	-11, 59	-19, 05	-8, 43	
99_D	bouwplan 24	10, 50	-8, 93	-11, 74	-19, 15	-8, 54	
11_D	bouwplan 2	10, 50	-10, 81	-13, 56	-21, 03	-10, 41	
11_C	bouwplan 2	7, 50	-10, 94	-13, 69	-21, 16	-10, 54	
11_B	bouwplan 2	4, 50	-11, 04	-13, 79	-21, 26	-10, 64	
11_A	bouwplan 2	1, 50	-11, 81	-14, 56	-22, 03	-11, 41	
10_A	bouwplan 2	1, 50	-12, 56	-15, 32	-22, 77	-12, 16	
97_A	bouwplan 23	1, 50	-16, 79	-19, 59	-27, 01	-16, 40	
9_D	bouwplan 2	10, 50	-17, 38	-20, 13	-27, 60	-16, 98	
2_D	bouwplan 1	10, 50	-19, 45	-22, 21	-29, 67	-19, 05	
9_C	bouwplan 2	7, 50	-21, 34	-24, 10	-31, 56	-20, 94	
2_C	bouwplan 1	7, 50	-23, 05	-25, 81	-33, 27	-22, 65	
9_B	bouwplan 2	4, 50	-23, 77	-26, 53	-33, 99	-23, 37	
2_B	bouwplan 1	4, 50	-25, 45	-28, 21	-35, 68	-25, 05	
9_A	bouwplan 2	1, 50	-25, 63	-28, 39	-35, 85	-25, 23	
2_A	bouwplan 1	1, 50	-27, 30	-30, 06	-37, 52	-26, 90	
101_E	bouwplan 24	13, 50	--	--	--	--	
101_F	bouwplan 24	16, 50	--	--	--	--	
103_E	bouwplan 24	13, 50	--	--	--	--	
103_F	bouwplan 24	16, 50	--	--	--	--	
107_A	bouwplan 26	1, 50	--	--	--	--	
107_B	bouwplan 26	4, 50	--	--	--	--	
107_C	bouwplan 26	7, 50	--	--	--	--	
119_A	bouwplan 31	1, 50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
95_C	bouwplan 22	7,50	30,05	27,14	19,81	30,40
95_B	bouwplan 22	4,50	29,34	26,44	19,11	29,70
95_A	bouwplan 22	1,50	27,49	24,60	17,25	27,85
96_C	bouwplan 22	7,50	23,83	20,80	13,57	24,15
101_F	bouwplan 24	16,50	23,68	20,79	13,45	24,04
101_E	bouwplan 24	13,50	22,94	20,04	12,71	23,30
101_D	bouwplan 24	10,50	21,85	18,94	11,61	22,20
102_F	bouwplan 24	16,50	21,24	18,33	11,00	21,59
102_E	bouwplan 24	13,50	20,28	17,36	10,04	20,63
99_D	bouwplan 24	10,50	20,04	17,13	9,80	20,39
96_B	bouwplan 22	4,50	19,66	16,64	9,41	19,98
101_C	bouwplan 24	7,50	18,72	15,78	8,48	19,07
96_A	bouwplan 22	1,50	18,58	15,60	8,33	18,91
102_D	bouwplan 24	10,50	17,54	14,57	7,29	17,88
101_B	bouwplan 24	4,50	17,36	14,42	7,12	17,71
99_C	bouwplan 24	7,50	17,08	14,13	6,83	17,42
101_A	bouwplan 24	1,50	16,22	13,30	5,98	16,57
99_B	bouwplan 24	4,50	15,25	12,31	5,01	15,60
102_C	bouwplan 24	7,50	15,05	12,04	4,80	15,38
105_C	bouwplan 25	7,50	15,00	12,06	4,76	15,35
99_A	bouwplan 24	1,50	13,99	11,07	3,75	14,34
110_C	bouwplan 27	7,50	13,83	10,89	3,59	14,18
102_B	bouwplan 24	4,50	13,63	10,62	3,38	13,96
105_B	bouwplan 25	4,50	12,91	9,97	2,66	13,25
111_C	bouwplan 27	7,50	12,81	9,87	2,57	13,16
114_B	bouwplan 28	4,50	12,59	9,70	2,36	12,95
102_A	bouwplan 24	1,50	12,12	9,13	1,87	12,45
106_C	bouwplan 25	7,50	12,12	9,12	1,87	12,45
117_B	bouwplan 30	4,50	11,95	9,07	1,72	12,32
113_C	bouwplan 28	7,50	11,91	8,93	1,66	12,24
105_A	bouwplan 25	1,50	11,43	8,52	1,19	11,78
108_C	bouwplan 26	7,50	11,24	8,24	0,99	11,57
116_C	bouwplan 29	7,50	11,04	8,09	0,80	11,38
112_B	bouwplan 27	4,50	11,00	8,04	0,75	11,34
110_B	bouwplan 27	4,50	10,41	7,44	0,16	10,75
106_B	bouwplan 25	4,50	10,21	7,18	-0,05	10,53
94_C	bouwplan 21	7,50	9,86	6,81	-0,40	10,17
111_B	bouwplan 27	4,50	9,77	6,81	-0,47	10,11
116_B	bouwplan 29	4,50	9,51	6,56	-0,73	9,85
108_B	bouwplan 26	4,50	9,43	6,41	-0,82	9,75
113_B	bouwplan 28	4,50	8,76	5,76	-1,49	9,09
109_C	bouwplan 26	7,50	8,71	5,68	-1,54	9,03
114_A	bouwplan 28	1,50	8,61	5,68	-1,63	8,96
110_A	bouwplan 27	1,50	8,58	5,60	-1,67	8,91
106_A	bouwplan 25	1,50	8,49	5,49	-1,76	8,82
115_B	bouwplan 29	4,50	8,23	5,29	-2,01	8,58
109_B	bouwplan 26	4,50	8,11	5,09	-2,14	8,43
116_A	bouwplan 29	1,50	8,09	5,15	-2,16	8,43
98_C	bouwplan 23	7,50	8,09	5,04	-2,17	8,40
129_C	bouwplan 34	7,50	7,99	5,02	-2,26	8,33
140_C	bouwplan 36	7,50	7,93	4,98	-2,31	8,27
108_A	bouwplan 26	1,50	7,84	4,84	-2,41	8,17
112_A	bouwplan 27	1,50	7,78	4,80	-2,47	8,11
103_D	bouwplan 24	10,50	7,71	4,68	-2,55	8,03
111_A	bouwplan 27	1,50	7,49	4,53	-2,75	7,83
94_B	bouwplan 21	4,50	7,43	4,40	-2,82	7,75
139_C	bouwplan 36	7,50	7,38	4,41	-2,87	7,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
100_B	bouwplan	24	4,50	7,17	4,15	-3,09	7,49
135_C	bouwplan	35	7,50	7,10	4,12	-3,15	7,43
103_C	bouwplan	24	7,50	7,04	4,00	-3,22	7,36
130_C	bouwplan	34	7,50	7,02	4,05	-3,23	7,36
115_A	bouwplan	29	1,50	6,99	4,06	-3,25	7,34
136_C	bouwplan	35	7,50	7,00	4,03	-3,24	7,34
112_C	bouwplan	27	7,50	6,95	3,97	-3,30	7,28
113_A	bouwplan	28	1,50	6,87	3,88	-3,38	7,20
117_C	bouwplan	30	7,50	6,80	3,81	-3,45	7,13
91_C	bouwplan	20	7,50	6,81	3,74	-3,46	7,12
137_C	bouwplan	36	7,50	6,69	3,71	-3,56	7,02
98_B	bouwplan	23	4,50	6,70	3,68	-3,55	7,02
118_C	bouwplan	30	7,50	6,65	3,67	-3,60	6,98
103_B	bouwplan	24	4,50	6,61	3,58	-3,64	6,93
128_C	bouwplan	33	7,50	6,57	3,59	-3,68	6,90
205_C	bouwplan	55	7,50	6,49	3,44	-3,77	6,80
138_C	bouwplan	36	7,50	6,20	3,23	-4,05	6,54
91_B	bouwplan	20	4,50	6,06	3,03	-4,19	6,38
109_A	bouwplan	26	1,50	5,94	2,93	-4,31	6,27
144_C	bouwplan	37	7,50	5,82	2,84	-4,43	6,15
142_C	bouwplan	36	7,50	5,81	2,80	-4,44	6,14
119_C	bouwplan	31	7,50	5,73	2,83	-4,50	6,09
141_C	bouwplan	36	7,50	5,72	2,72	-4,53	6,05
204_C	bouwplan	55	7,50	5,72	2,68	-4,53	6,04
151_C	bouwplan	38	7,50	5,68	2,70	-4,57	6,01
117_A	bouwplan	30	1,50	5,66	2,71	-4,58	6,00
131_C	bouwplan	34	7,50	5,62	2,63	-4,63	5,95
115_C	bouwplan	29	7,50	5,50	2,57	-4,74	5,85
201_C	bouwplan	54	7,50	5,48	2,43	-4,78	5,79
148_C	bouwplan	38	7,50	5,39	2,40	-4,86	5,72
100_D	bouwplan	24	10,50	5,37	2,33	-4,89	5,69
94_A	bouwplan	21	1,50	5,35	2,34	-4,90	5,68
100_A	bouwplan	24	1,50	5,32	2,33	-4,93	5,65
135_B	bouwplan	35	4,50	5,31	2,32	-4,94	5,64
145_C	bouwplan	37	7,50	5,30	2,32	-4,95	5,63
98_A	bouwplan	23	1,50	5,28	2,28	-4,97	5,61
114_C	bouwplan	28	7,50	5,21	2,24	-5,04	5,55
140_B	bouwplan	36	4,50	5,21	2,23	-5,04	5,54
92_C	bouwplan	20	7,50	5,23	2,16	-5,03	5,54
129_B	bouwplan	34	4,50	5,19	2,19	-5,06	5,52
76_C	bouwplan	16	7,50	5,11	2,05	-5,15	5,42
133_C	bouwplan	35	7,50	4,98	2,00	-5,26	5,32
128_B	bouwplan	33	4,50	4,96	1,96	-5,29	5,29
153_C	bouwplan	39	7,50	4,91	1,91	-5,34	5,24
93_C	bouwplan	21	7,50	4,89	1,88	-5,36	5,22
205_B	bouwplan	55	4,50	4,87	1,84	-5,38	5,19
79_C	bouwplan	17	7,50	4,86	1,80	-5,40	5,17
76_B	bouwplan	16	4,50	4,82	1,78	-5,44	5,14
150_C	bouwplan	38	7,50	4,78	1,79	-5,47	5,11
100_C	bouwplan	24	7,50	4,72	1,68	-5,54	5,04
138_B	bouwplan	36	4,50	4,64	1,63	-5,62	4,96
202_C	bouwplan	54	7,50	4,63	1,58	-5,63	4,94
103_E	bouwplan	24	13,50	4,60	1,55	-5,66	4,91
92_B	bouwplan	20	4,50	4,55	1,51	-5,71	4,87
84_B	bouwplan	18	4,50	4,43	1,39	-5,83	4,75
91_A	bouwplan	20	1,50	4,31	1,30	-5,94	4,64
93_B	bouwplan	21	4,50	4,29	1,27	-5,96	4,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
75_C	bouwplan 16	7,50	4,26	1,20	-6,00	4,57
130_B	bouwplan 34	4,50	4,19	1,21	-6,06	4,52
83_C	bouwplan 18	7,50	4,18	1,10	-6,09	4,48
143_C	bouwplan 37	7,50	4,15	1,14	-6,11	4,47
84_C	bouwplan 18	7,50	4,16	1,09	-6,10	4,47
139_B	bouwplan 36	4,50	4,12	1,13	-6,13	4,45
147_C	bouwplan 38	7,50	4,00	1,01	-6,25	4,33
79_B	bouwplan 17	4,50	4,00	0,97	-6,26	4,32
137_B	bouwplan 36	4,50	3,97	0,96	-6,28	4,30
118_B	bouwplan 30	4,50	3,92	0,95	-6,33	4,26
144_B	bouwplan 37	4,50	3,92	0,93	-6,33	4,25
153_B	bouwplan 39	4,50	3,91	0,91	-6,34	4,24
132_C	bouwplan 34	7,50	3,90	0,89	-6,35	4,23
154_C	bouwplan 39	7,50	3,89	0,87	-6,37	4,21
103_A	bouwplan 24	1,50	3,87	0,87	-6,38	4,20
201_B	bouwplan 54	4,50	3,87	0,83	-6,39	4,19
127_C	bouwplan 33	7,50	3,83	0,83	-6,42	4,16
128_A	bouwplan 33	1,50	3,83	0,84	-6,42	4,16
148_B	bouwplan 38	4,50	3,84	0,83	-6,42	4,16
152_C	bouwplan 38	7,50	3,83	0,84	-6,42	4,16
157_C	bouwplan 40	7,50	3,83	0,78	-6,43	4,14
142_B	bouwplan 36	4,50	3,67	0,64	-6,59	3,99
120_A	bouwplan 31	1,50	3,59	0,74	-6,64	3,96
141_B	bouwplan 36	4,50	3,58	0,57	-6,67	3,91
92_A	bouwplan 20	1,50	3,59	0,57	-6,66	3,91
136_B	bouwplan 35	4,50	3,57	0,55	-6,69	3,89
168_C	bouwplan 44	7,50	3,57	0,52	-6,69	3,88
83_B	bouwplan 18	4,50	3,51	0,48	-6,75	3,83
146_C	bouwplan 37	7,50	3,46	0,46	-6,79	3,79
126_C	bouwplan 33	7,50	3,34	0,35	-6,91	3,67
204_B	bouwplan 55	4,50	3,35	0,30	-6,91	3,66
132_B	bouwplan 34	4,50	3,32	0,31	-6,94	3,64
80_C	bouwplan 17	7,50	3,32	0,26	-6,94	3,63
75_B	bouwplan 16	4,50	3,28	0,24	-6,98	3,60
81_B	bouwplan 18	4,50	3,23	0,18	-7,03	3,54
150_B	bouwplan 38	4,50	3,16	0,17	-7,09	3,49
140_A	bouwplan 36	1,50	3,07	0,09	-7,17	3,41
84_A	bouwplan 18	1,50	3,09	0,07	-7,16	3,41
151_B	bouwplan 38	4,50	3,06	0,07	-7,19	3,39
122_C	bouwplan 31	7,50	2,98	0,00	-7,27	3,31
104_C	bouwplan 25	7,50	2,97	-0,05	-7,29	3,29
75_A	bouwplan 16	1,50	2,93	-0,08	-7,32	3,26
76_A	bouwplan 16	1,50	2,93	-0,08	-7,32	3,26
149_B	bouwplan 38	4,50	2,90	-0,11	-7,35	3,23
169_C	bouwplan 44	7,50	2,91	-0,14	-7,35	3,22
107_C	bouwplan 26	7,50	2,88	-0,19	-7,38	3,19
88_C	bouwplan 19	7,50	2,78	-0,30	-7,49	3,08
135_A	bouwplan 35	1,50	2,73	-0,27	-7,52	3,06
81_C	bouwplan 18	7,50	2,65	-0,43	-7,61	2,96
107_B	bouwplan 26	4,50	2,60	-0,44	-7,65	2,92
129_A	bouwplan 34	1,50	2,52	-0,48	-7,73	2,85
131_B	bouwplan 34	4,50	2,50	-0,52	-7,75	2,82
149_C	bouwplan 38	7,50	2,48	-0,53	-7,77	2,81
207_C	bouwplan 56	7,50	2,50	-0,56	-7,76	2,81
143_B	bouwplan 37	4,50	2,48	-0,55	-7,78	2,80
93_A	bouwplan 21	1,50	2,47	-0,53	-7,78	2,80
123_C	bouwplan 32	7,50	2,42	-0,59	-7,83	2,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
133_B	bouwplan 35	4,50	2,38	-0,63	-7,87	2,71
130_A	bouwplan 34	1,50	2,36	-0,63	-7,89	2,69
141_A	bouwplan 36	1,50	2,35	-0,65	-7,90	2,68
173_C	bouwplan 45	7,50	2,37	-0,70	-7,89	2,68
138_A	bouwplan 36	1,50	2,34	-0,67	-7,92	2,66
104_B	bouwplan 25	4,50	2,32	-0,69	-7,93	2,65
80_B	bouwplan 17	4,50	2,17	-0,87	-8,09	2,49
167_C	bouwplan 43	7,50	2,15	-0,90	-8,11	2,46
207_B	bouwplan 56	4,50	2,13	-0,91	-8,13	2,45
205_A	bouwplan 55	1,50	2,10	-0,93	-8,16	2,42
81_A	bouwplan 18	1,50	2,10	-0,93	-8,16	2,42
206_C	bouwplan 55	7,50	2,10	-0,98	-8,16	2,41
79_A	bouwplan 17	1,50	2,07	-0,94	-8,18	2,40
144_A	bouwplan 37	1,50	2,02	-0,99	-8,23	2,35
158_C	bouwplan 40	7,50	2,01	-1,05	-8,25	2,32
126_B	bouwplan 33	4,50	1,97	-1,03	-8,28	2,30
88_B	bouwplan 19	4,50	1,92	-1,13	-8,34	2,23
150_A	bouwplan 38	1,50	1,87	-1,12	-8,38	2,20
154_B	bouwplan 39	4,50	1,87	-1,12	-8,38	2,20
142_A	bouwplan 36	1,50	1,82	-1,21	-8,43	2,14
119_B	bouwplan 31	4,50	1,75	-1,19	-8,49	2,10
153_A	bouwplan 39	1,50	1,74	-1,27	-8,51	2,07
85_B	bouwplan 19	4,50	1,73	-1,33	-8,53	2,04
148_A	bouwplan 38	1,50	1,70	-1,30	-8,55	2,03
139_A	bouwplan 36	1,50	1,69	-1,30	-8,56	2,02
145_B	bouwplan 37	4,50	1,69	-1,32	-8,56	2,02
161_C	bouwplan 41	7,50	1,64	-1,41	-8,62	1,95
83_A	bouwplan 18	1,50	1,57	-1,45	-8,68	1,89
201_A	bouwplan 54	1,50	1,54	-1,49	-8,71	1,86
155_C	bouwplan 40	7,50	1,54	-1,53	-8,72	1,85
103_F	bouwplan 24	16,50	1,48	-1,57	-8,78	1,79
146_B	bouwplan 37	4,50	1,34	-1,68	-8,92	1,66
173_B	bouwplan 45	4,50	1,30	-1,74	-8,96	1,62
169_B	bouwplan 44	4,50	1,28	-1,76	-8,98	1,60
107_A	bouwplan 26	1,50	1,26	-1,74	-8,99	1,59
136_A	bouwplan 35	1,50	1,19	-1,83	-9,07	1,51
168_B	bouwplan 44	4,50	1,19	-1,84	-9,06	1,51
89_B	bouwplan 20	4,50	1,19	-1,84	-9,07	1,51
132_A	bouwplan 34	1,50	1,17	-1,85	-9,09	1,49
137_A	bouwplan 36	1,50	1,06	-1,96	-9,19	1,38
180_C	bouwplan 47	7,50	1,05	-2,05	-9,22	1,35
182_C	bouwplan 48	7,50	1,01	-2,08	-9,25	1,31
134_B	bouwplan 35	4,50	0,97	-2,04	-9,29	1,29
87_C	bouwplan 19	7,50	0,99	-2,09	-9,28	1,29
122_B	bouwplan 31	4,50	0,91	-2,07	-9,33	1,25
104_A	bouwplan 25	1,50	0,86	-2,12	-9,38	1,20
85_C	bouwplan 19	7,50	0,84	-2,24	-9,42	1,15
89_C	bouwplan 20	7,50	0,83	-2,23	-9,43	1,14
85_A	bouwplan 19	1,50	0,78	-2,25	-9,48	1,10
147_B	bouwplan 38	4,50	0,77	-2,25	-9,48	1,09
134_C	bouwplan 35	7,50	0,71	-2,30	-9,54	1,04
208_C	bouwplan 56	7,50	0,71	-2,35	-9,55	1,02
157_B	bouwplan 40	4,50	0,68	-2,36	-9,58	1,00
202_B	bouwplan 54	4,50	0,67	-2,37	-9,59	0,99
156_B	bouwplan 40	4,50	0,63	-2,40	-9,62	0,95
172_C	bouwplan 44	7,50	0,64	-2,42	-9,62	0,95
82_C	bouwplan 18	7,50	0,63	-2,44	-9,63	0,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
206_B	bouwplan	55	4,50	0,55	-2,50	-9,71	0,86
124_C	bouwplan	32	7,50	0,51	-2,48	-9,74	0,84
200_C	bouwplan	54	7,50	0,51	-2,57	-9,75	0,82
149_A	bouwplan	38	1,50	0,46	-2,55	-9,79	0,79
152_B	bouwplan	38	4,50	0,45	-2,55	-9,80	0,78
166_C	bouwplan	43	7,50	0,46	-2,60	-9,80	0,77
196_C	bouwplan	53	7,50	0,40	-2,67	-9,86	0,71
155_B	bouwplan	40	4,50	0,38	-2,66	-9,87	0,70
125_C	bouwplan	33	7,50	0,36	-2,66	-9,89	0,68
166_B	bouwplan	43	4,50	0,37	-2,68	-9,89	0,68
208_B	bouwplan	56	4,50	0,31	-2,73	-9,95	0,63
151_A	bouwplan	38	1,50	0,29	-2,71	-9,96	0,62
90_C	bouwplan	20	7,50	0,30	-2,76	-9,96	0,61
125_B	bouwplan	33	4,50	0,24	-2,78	-10,02	0,56
200_B	bouwplan	54	4,50	0,24	-2,80	-10,02	0,56
88_A	bouwplan	19	1,50	0,24	-2,79	-10,02	0,56
204_A	bouwplan	55	1,50	0,23	-2,82	-10,03	0,54
166_A	bouwplan	43	1,50	0,18	-2,85	-10,08	0,50
161_B	bouwplan	41	4,50	0,17	-2,86	-10,09	0,49
167_B	bouwplan	43	4,50	0,16	-2,87	-10,10	0,48
80_A	bouwplan	17	1,50	0,14	-2,87	-10,11	0,47
87_B	bouwplan	19	4,50	0,12	-2,92	-10,13	0,44
86_C	bouwplan	19	7,50	0,12	-2,95	-10,14	0,43
131_A	bouwplan	34	1,50	0,03	-2,98	-10,22	0,36
198_B	bouwplan	53	4,50	0,04	-3,01	-10,22	0,35
74_C	bouwplan	16	7,50	0,03	-3,05	-10,23	0,34
171_B	bouwplan	44	4,50	0,00	-3,04	-10,26	0,32
143_A	bouwplan	37	1,50	-0,01	-3,04	-10,27	0,31
133_A	bouwplan	35	1,50	-0,03	-3,04	-10,29	0,29
124_B	bouwplan	32	4,50	-0,14	-3,14	-10,39	0,19
82_B	bouwplan	18	4,50	-0,17	-3,21	-10,43	0,15
207_A	bouwplan	56	1,50	-0,17	-3,22	-10,43	0,14
90_B	bouwplan	20	4,50	-0,18	-3,21	-10,43	0,14
198_A	bouwplan	53	1,50	-0,19	-3,21	-10,44	0,13
123_B	bouwplan	32	4,50	-0,20	-3,22	-10,45	0,12
126_A	bouwplan	33	1,50	-0,25	-3,25	-10,50	0,08
89_A	bouwplan	20	1,50	-0,33	-3,34	-10,58	0,00
177_C	bouwplan	46	7,50	-0,36	-3,43	-10,62	-0,05
86_B	bouwplan	19	4,50	-0,41	-3,45	-10,67	-0,09
169_A	bouwplan	44	1,50	-0,62	-3,66	-10,88	-0,30
146_A	bouwplan	37	1,50	-0,65	-3,66	-10,90	-0,32
180_B	bouwplan	47	4,50	-0,62	-3,70	-10,89	-0,32
197_B	bouwplan	53	4,50	-0,64	-3,69	-10,90	-0,33
156_A	bouwplan	40	1,50	-0,70	-3,69	-10,95	-0,37
168_A	bouwplan	44	1,50	-0,69	-3,72	-10,95	-0,37
154_A	bouwplan	39	1,50	-0,71	-3,71	-10,96	-0,38
74_B	bouwplan	16	4,50	-0,70	-3,75	-10,96	-0,39
160_C	bouwplan	41	7,50	-0,73	-3,79	-10,99	-0,42
196_B	bouwplan	53	4,50	-0,77	-3,80	-11,03	-0,45
163_C	bouwplan	42	7,50	-0,80	-3,86	-11,06	-0,49
162_B	bouwplan	41	4,50	-0,83	-3,86	-11,09	-0,51
191_C	bouwplan	51	7,50	-0,84	-3,94	-11,11	-0,54
162_C	bouwplan	41	7,50	-0,89	-3,96	-11,15	-0,58
156_C	bouwplan	40	7,50	-0,90	-3,95	-11,16	-0,59
158_B	bouwplan	40	4,50	-0,97	-4,01	-11,23	-0,65
145_A	bouwplan	37	1,50	-1,00	-4,01	-11,26	-0,68
62_B	bouwplan	14	4,50	-1,04	-4,09	-11,29	-0,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
183_C	bouwplan	48	7,50	-1,07	-4,14	-11,33	-0,76
62_C	bouwplan	14	7,50	-1,06	-4,15	-11,32	-0,76
197_C	bouwplan	53	7,50	-1,08	-4,16	-11,35	-0,78
173_A	bouwplan	45	1,50	-1,15	-4,20	-11,41	-0,84
182_B	bouwplan	48	4,50	-1,15	-4,22	-11,41	-0,84
119_A	bouwplan	31	1,50	-1,21	-4,20	-11,46	-0,88
188_C	bouwplan	50	7,50	-1,28	-4,36	-11,54	-0,97
127_B	bouwplan	33	4,50	-1,30	-4,33	-11,55	-0,98
209_A	bouwplan	56	1,50	-1,30	-4,32	-11,55	-0,98
190_C	bouwplan	51	7,50	-1,30	-4,39	-11,56	-1,00
209_C	bouwplan	56	7,50	-1,33	-4,42	-11,59	-1,03
188_B	bouwplan	50	4,50	-1,36	-4,41	-11,62	-1,05
157_A	bouwplan	40	1,50	-1,40	-4,41	-11,65	-1,07
197_A	bouwplan	53	1,50	-1,42	-4,44	-11,68	-1,10
163_B	bouwplan	42	4,50	-1,48	-4,53	-11,74	-1,17
155_A	bouwplan	40	1,50	-1,52	-4,55	-11,78	-1,20
200_A	bouwplan	54	1,50	-1,57	-4,59	-11,82	-1,25
171_A	bouwplan	44	1,50	-1,58	-4,59	-11,84	-1,26
161_A	bouwplan	41	1,50	-1,60	-4,63	-11,86	-1,28
134_A	bouwplan	35	1,50	-1,63	-4,64	-11,88	-1,30
125_A	bouwplan	33	1,50	-1,63	-4,64	-11,89	-1,31
198_C	bouwplan	53	7,50	-1,63	-4,73	-11,90	-1,33
87_A	bouwplan	19	1,50	-1,72	-4,74	-11,98	-1,40
73_B	bouwplan	16	4,50	-1,75	-4,83	-12,01	-1,44
170_A	bouwplan	44	1,50	-1,79	-4,82	-12,05	-1,47
209_B	bouwplan	56	4,50	-1,81	-4,88	-12,07	-1,50
147_A	bouwplan	38	1,50	-1,85	-4,87	-12,11	-1,53
82_A	bouwplan	18	1,50	-1,85	-4,87	-12,11	-1,53
90_A	bouwplan	20	1,50	-1,91	-4,90	-12,16	-1,58
162_A	bouwplan	41	1,50	-1,93	-4,96	-12,19	-1,61
152_A	bouwplan	38	1,50	-1,98	-4,99	-12,24	-1,66
202_A	bouwplan	54	1,50	-1,99	-5,01	-12,24	-1,67
73_C	bouwplan	16	7,50	-1,99	-5,07	-12,25	-1,68
164_C	bouwplan	42	7,50	-2,12	-5,17	-12,38	-1,81
123_A	bouwplan	32	1,50	-2,15	-5,17	-12,41	-1,83
167_A	bouwplan	43	1,50	-2,16	-5,17	-12,41	-1,83
183_B	bouwplan	48	4,50	-2,17	-5,20	-12,43	-1,85
124_A	bouwplan	32	1,50	-2,19	-5,20	-12,44	-1,86
86_A	bouwplan	19	1,50	-2,23	-5,24	-12,48	-1,90
174_C	bouwplan	45	7,50	-2,23	-5,34	-12,50	-1,93
206_A	bouwplan	55	1,50	-2,26	-5,29	-12,52	-1,94
208_A	bouwplan	56	1,50	-2,30	-5,33	-12,56	-1,98
159_C	bouwplan	41	7,50	-2,34	-5,40	-12,60	-2,03
61_B	bouwplan	14	4,50	-2,34	-5,40	-12,60	-2,03
172_B	bouwplan	44	4,50	-2,39	-5,44	-12,65	-2,08
160_B	bouwplan	41	4,50	-2,43	-5,47	-12,68	-2,11
69_D	bouwplan	15	10,50	-2,43	-5,53	-12,70	-2,13
176_C	bouwplan	46	7,50	-2,47	-5,53	-12,73	-2,16
118_A	bouwplan	30	1,50	-2,50	-5,51	-12,75	-2,17
62_D	bouwplan	14	10,50	-2,52	-5,61	-12,79	-2,22
174_B	bouwplan	45	4,50	-2,56	-5,63	-12,83	-2,25
177_B	bouwplan	46	4,50	-2,57	-5,61	-12,83	-2,25
191_B	bouwplan	51	4,50	-2,56	-5,61	-12,82	-2,25
74_A	bouwplan	16	1,50	-2,59	-5,60	-12,84	-2,26
73_A	bouwplan	16	1,50	-2,59	-5,63	-12,85	-2,27
181_C	bouwplan	47	7,50	-2,62	-5,69	-12,88	-2,31
62_A	bouwplan	14	1,50	-2,69	-5,72	-12,95	-2,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
176_B	bouwplan 46	4,50	-2,71	-5,75	-12,97	-2,39
69_C	bouwplan 15	7,50	-2,78	-5,87	-13,04	-2,48
187_C	bouwplan 50	7,50	-2,80	-5,88	-13,07	-2,50
68_B	bouwplan 15	4,50	-2,85	-5,92	-13,11	-2,54
185_C	bouwplan 49	7,50	-2,91	-6,00	-13,18	-2,61
158_A	bouwplan 40	1,50	-3,04	-6,04	-13,29	-2,71
165_C	bouwplan 42	7,50	-3,03	-6,10	-13,29	-2,72
67_B	bouwplan 15	4,50	-3,11	-6,17	-13,37	-2,80
192_C	bouwplan 52	7,50	-3,17	-6,24	-13,43	-2,86
69_B	bouwplan 15	4,50	-3,21	-6,28	-13,47	-2,90
68_C	bouwplan 15	7,50	-3,21	-6,31	-13,48	-2,91
196_A	bouwplan 53	1,50	-3,31	-6,34	-13,57	-2,99
165_B	bouwplan 42	4,50	-3,34	-6,37	-13,60	-3,02
179_C	bouwplan 46	7,50	-3,34	-6,45	-13,61	-3,04
159_B	bouwplan 41	4,50	-3,41	-6,45	-13,66	-3,09
181_B	bouwplan 47	4,50	-3,46	-6,50	-13,72	-3,14
127_A	bouwplan 33	1,50	-3,48	-6,47	-13,73	-3,15
195_C	bouwplan 53	7,50	-3,50	-6,61	-13,77	-3,20
66_B	bouwplan 14	4,50	-3,60	-6,67	-13,86	-3,29
61_C	bouwplan 14	7,50	-3,68	-6,78	-13,94	-3,38
34_C	bouwplan 7	7,50	-3,69	-6,80	-13,95	-3,39
184_C	bouwplan 49	7,50	-3,72	-6,81	-13,98	-3,42
68_D	bouwplan 15	10,50	-3,77	-6,88	-14,04	-3,47
122_A	bouwplan 31	1,50	-3,85	-6,87	-14,10	-3,53
163_A	bouwplan 42	1,50	-3,91	-6,95	-14,17	-3,59
164_B	bouwplan 42	4,50	-3,93	-6,96	-14,19	-3,61
61_A	bouwplan 14	1,50	-3,93	-6,95	-14,18	-3,61
77_B	bouwplan 17	4,50	-3,91	-7,00	-14,17	-3,61
170_B	bouwplan 44	4,50	-3,98	-7,05	-14,25	-3,67
190_B	bouwplan 51	4,50	-4,10	-7,16	-14,36	-3,79
48_B	bouwplan 10	4,50	-4,12	-7,18	-14,38	-3,81
13_D	bouwplan 2	10,50	-4,14	-7,28	-14,42	-3,85
28_C	bouwplan 5	7,50	-4,18	-7,30	-14,45	-3,89
195_B	bouwplan 53	4,50	-4,21	-7,28	-14,47	-3,90
67_C	bouwplan 15	7,50	-4,20	-7,31	-14,47	-3,90
29_C	bouwplan 6	7,50	-4,32	-7,44	-14,59	-4,03
121_B	bouwplan 31	4,50	-4,37	-7,41	-14,62	-4,05
13_C	bouwplan 2	7,50	-4,36	-7,47	-14,62	-4,06
177_A	bouwplan 46	1,50	-4,42	-7,46	-14,68	-4,10
48_C	bouwplan 10	7,50	-4,42	-7,52	-14,68	-4,12
187_B	bouwplan 50	4,50	-4,48	-7,55	-14,74	-4,17
160_A	bouwplan 41	1,50	-4,50	-7,54	-14,76	-4,18
185_B	bouwplan 49	4,50	-4,53	-7,59	-14,79	-4,22
28_B	bouwplan 5	4,50	-4,56	-7,64	-14,82	-4,25
174_A	bouwplan 45	1,50	-4,59	-7,64	-14,85	-4,28
188_A	bouwplan 50	1,50	-4,61	-7,65	-14,87	-4,29
68_A	bouwplan 15	1,50	-4,63	-7,67	-14,89	-4,31
176_A	bouwplan 46	1,50	-4,67	-7,71	-14,93	-4,35
67_A	bouwplan 15	1,50	-4,76	-7,78	-15,01	-4,44
69_A	bouwplan 15	1,50	-4,79	-7,82	-15,05	-4,47
78_C	bouwplan 17	7,50	-4,78	-7,85	-15,04	-4,47
13_B	bouwplan 2	4,50	-4,83	-7,88	-15,09	-4,52
32_C	bouwplan 6	7,50	-4,82	-7,93	-15,09	-4,52
63_D	bouwplan 14	10,50	-4,83	-7,92	-15,09	-4,53
34_B	bouwplan 7	4,50	-4,91	-7,99	-15,17	-4,60
72_B	bouwplan 15	4,50	-4,94	-8,02	-15,20	-4,63
193_C	bouwplan 52	7,50	-4,99	-8,09	-15,26	-4,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
66_A	bouwplan 14	1,50	-5,03	-8,06	-15,29	-4,71
63_C	bouwplan 14	7,50	-5,05	-8,14	-15,32	-4,75
32_B	bouwplan 6	4,50	-5,19	-8,26	-15,46	-4,88
77_A	bouwplan 17	1,50	-5,21	-8,25	-15,47	-4,89
172_A	bouwplan 44	1,50	-5,23	-8,23	-15,48	-4,90
171_C	bouwplan 44	7,50	-5,21	-8,33	-15,48	-4,92
159_A	bouwplan 41	1,50	-5,34	-8,38	-15,60	-5,02
63_B	bouwplan 14	4,50	-5,41	-8,47	-15,67	-5,10
194_C	bouwplan 52	7,50	-5,42	-8,47	-15,68	-5,11
189_C	bouwplan 51	7,50	-5,44	-8,53	-15,70	-5,14
183_A	bouwplan 48	1,50	-5,48	-8,52	-15,74	-5,16
175_C	bouwplan 45	7,50	-5,50	-8,60	-15,77	-5,20
192_B	bouwplan 52	4,50	-5,56	-8,61	-15,82	-5,25
78_B	bouwplan 17	4,50	-5,58	-8,63	-15,84	-5,27
52_C	bouwplan 11	7,50	-5,58	-8,67	-15,84	-5,28
61_D	bouwplan 14	10,50	-5,58	-8,67	-15,84	-5,28
67_D	bouwplan 15	10,50	-5,58	-8,68	-15,85	-5,28
164_A	bouwplan 42	1,50	-5,61	-8,63	-15,87	-5,29
182_A	bouwplan 48	1,50	-5,66	-8,71	-15,92	-5,35
165_A	bouwplan 42	1,50	-5,68	-8,70	-15,93	-5,36
180_A	bouwplan 47	1,50	-5,67	-8,74	-15,93	-5,36
19_C	bouwplan 4	7,50	-5,66	-8,78	-15,93	-5,37
59_C	bouwplan 13	7,50	-5,66	-8,78	-15,93	-5,37
38_C	bouwplan 8	7,50	-5,69	-8,79	-15,96	-5,39
29_B	bouwplan 6	4,50	-5,71	-8,78	-15,97	-5,40
6_D	bouwplan 1	10,50	-5,71	-8,84	-15,98	-5,42
181_A	bouwplan 47	1,50	-5,75	-8,79	-16,01	-5,43
184_B	bouwplan 49	4,50	-5,75	-8,82	-16,01	-5,44
179_B	bouwplan 46	4,50	-5,77	-8,83	-16,03	-5,46
6_C	bouwplan 1	7,50	-5,77	-8,89	-16,04	-5,48
52_B	bouwplan 11	4,50	-5,96	-9,02	-16,22	-5,65
170_C	bouwplan 44	7,50	-5,96	-9,06	-16,23	-5,66
14_C	bouwplan 2	7,50	-5,96	-9,08	-16,23	-5,67
59_B	bouwplan 13	4,50	-6,00	-9,07	-16,27	-5,69
48_A	bouwplan 10	1,50	-6,02	-9,05	-16,28	-5,70
7_C	bouwplan 1	7,50	-5,99	-9,12	-16,26	-5,70
178_C	bouwplan 46	7,50	-6,02	-9,10	-16,28	-5,71
121_A	bouwplan 31	1,50	-6,04	-9,09	-16,30	-5,73
42_B	bouwplan 9	4,50	-6,05	-9,12	-16,31	-5,74
28_A	bouwplan 5	1,50	-6,08	-9,13	-16,34	-5,77
39_C	bouwplan 8	7,50	-6,09	-9,20	-16,36	-5,79
194_A	bouwplan 52	1,50	-6,14	-9,17	-16,40	-5,82
195_A	bouwplan 53	1,50	-6,14	-9,17	-16,40	-5,82
19_D	bouwplan 4	10,50	-6,12	-9,25	-16,39	-5,83
6_B	bouwplan 1	4,50	-6,17	-9,25	-16,44	-5,87
7_D	bouwplan 1	10,50	-6,21	-9,35	-16,49	-5,92
185_A	bouwplan 49	1,50	-6,32	-9,38	-16,59	-6,01
72_A	bouwplan 15	1,50	-6,34	-9,37	-16,59	-6,02
14_B	bouwplan 2	4,50	-6,34	-9,41	-16,60	-6,03
19_B	bouwplan 4	4,50	-6,43	-9,49	-16,69	-6,12
39_B	bouwplan 8	4,50	-6,43	-9,50	-16,69	-6,12
38_B	bouwplan 8	4,50	-6,45	-9,52	-16,71	-6,14
193_B	bouwplan 52	4,50	-6,52	-9,62	-16,79	-6,22
33_C	bouwplan 7	7,50	-6,55	-9,66	-16,82	-6,25
7_B	bouwplan 1	4,50	-6,58	-9,65	-16,84	-6,27
35_C	bouwplan 7	7,50	-6,60	-9,71	-16,86	-6,30
37_C	bouwplan 8	7,50	-6,70	-9,80	-16,97	-6,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_B	bouwplan 7	4,50	-6,82	-9,89	-17,08	-6,51
121_C	bouwplan 31	7,50	-6,85	-9,88	-17,10	-6,53
34_A	bouwplan 7	1,50	-6,87	-9,92	-17,13	-6,56
32_A	bouwplan 6	1,50	-6,92	-9,96	-17,18	-6,60
37_B	bouwplan 8	4,50	-6,92	-9,99	-17,18	-6,61
175_B	bouwplan 45	4,50	-6,99	-10,06	-17,26	-6,68
12_B	bouwplan 2	4,50	-6,99	-10,07	-17,26	-6,69
187_A	bouwplan 50	1,50	-7,00	-10,05	-17,26	-6,69
66_C	bouwplan 14	7,50	-7,01	-10,12	-17,28	-6,71
13_A	bouwplan 2	1,50	-7,05	-10,13	-17,31	-6,74
41_C	bouwplan 9	7,50	-7,04	-10,14	-17,30	-6,74
8_D	bouwplan 2	10,50	-7,06	-10,20	-17,33	-6,77
24_D	bouwplan 4	10,50	-7,09	-10,21	-17,36	-6,80
189_B	bouwplan 51	4,50	-7,12	-10,20	-17,39	-6,82
35_B	bouwplan 7	4,50	-7,16	-10,24	-17,43	-6,86
43_B	bouwplan 9	4,50	-7,20	-10,26	-17,46	-6,89
23_D	bouwplan 4	10,50	-7,22	-10,34	-17,49	-6,93
24_C	bouwplan 4	7,50	-7,25	-10,37	-17,52	-6,96
8_C	bouwplan 2	7,50	-7,27	-10,40	-17,54	-6,98
14_D	bouwplan 2	10,50	-7,32	-10,46	-17,60	-7,03
192_A	bouwplan 52	1,50	-7,37	-10,41	-17,62	-7,05
41_B	bouwplan 9	4,50	-7,36	-10,43	-17,62	-7,05
63_A	bouwplan 14	1,50	-7,39	-10,42	-17,64	-7,07
56_C	bouwplan 12	7,50	-7,38	-10,50	-17,65	-7,09
23_C	bouwplan 4	7,50	-7,41	-10,53	-17,68	-7,12
27_C	bouwplan 5	7,50	-7,42	-10,53	-17,69	-7,12
47_C	bouwplan 10	7,50	-7,52	-10,63	-17,79	-7,22
17_D	bouwplan 3	10,50	-7,53	-10,66	-17,80	-7,24
186_B	bouwplan 50	4,50	-7,60	-10,63	-17,85	-7,28
51_C	bouwplan 11	7,50	-7,58	-10,70	-17,85	-7,29
29_A	bouwplan 6	1,50	-7,62	-10,67	-17,88	-7,31
23_A	bouwplan 4	1,50	-7,63	-10,68	-17,89	-7,32
191_A	bouwplan 51	1,50	-7,64	-10,70	-17,90	-7,33
186_C	bouwplan 50	7,50	-7,65	-10,71	-17,91	-7,34
42_A	bouwplan 9	1,50	-7,69	-10,71	-17,94	-7,37
18_D	bouwplan 3	10,50	-7,72	-10,85	-17,99	-7,43
24_B	bouwplan 4	4,50	-7,74	-10,81	-18,01	-7,43
52_A	bouwplan 11	1,50	-7,75	-10,78	-18,01	-7,43
23_B	bouwplan 4	4,50	-7,75	-10,82	-18,01	-7,44
56_B	bouwplan 12	4,50	-7,75	-10,83	-18,01	-7,44
59_A	bouwplan 13	1,50	-7,76	-10,81	-18,02	-7,45
27_B	bouwplan 5	4,50	-7,77	-10,84	-18,03	-7,46
3_D	bouwplan 1	10,50	-7,82	-10,95	-18,09	-7,53
38_A	bouwplan 8	1,50	-7,85	-10,88	-18,11	-7,53
178_B	bouwplan 46	4,50	-7,88	-10,93	-18,14	-7,57
60_C	bouwplan 13	7,50	-7,91	-11,03	-18,18	-7,62
55_C	bouwplan 12	7,50	-7,97	-11,08	-18,23	-7,67
12_D	bouwplan 2	10,50	-8,00	-11,13	-18,27	-7,71
193_A	bouwplan 52	1,50	-8,04	-11,14	-18,31	-7,74
194_B	bouwplan 52	4,50	-8,06	-11,09	-18,32	-7,74
6_A	bouwplan 1	1,50	-8,14	-11,22	-18,40	-7,83
51_B	bouwplan 11	4,50	-8,16	-11,23	-18,42	-7,85
78_A	bouwplan 17	1,50	-8,19	-11,21	-18,45	-7,87
8_B	bouwplan 2	4,50	-8,19	-11,26	-18,46	-7,88
39_A	bouwplan 8	1,50	-8,23	-11,27	-18,49	-7,91
14_A	bouwplan 2	1,50	-8,22	-11,31	-18,49	-7,92
18_C	bouwplan 3	7,50	-8,26	-11,37	-18,53	-7,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
60_B	bouwplan 13	4,50	-8,26	-11,34	-18,53	-7,96
55_B	bouwplan 12	4,50	-8,31	-11,38	-18,57	-8,00
12_C	bouwplan 2	7,50	-8,32	-11,44	-18,59	-8,03
45_C	bouwplan 10	7,50	-8,40	-11,52	-18,67	-8,11
33_A	bouwplan 7	1,50	-8,45	-11,50	-18,71	-8,14
37_A	bouwplan 8	1,50	-8,48	-11,52	-18,74	-8,16
12_A	bouwplan 2	1,50	-8,49	-11,56	-18,75	-8,18
19_A	bouwplan 4	1,50	-8,54	-11,62	-18,80	-8,23
7_A	bouwplan 1	1,50	-8,55	-11,64	-18,81	-8,25
189_A	bouwplan 51	1,50	-8,66	-11,72	-18,92	-8,35
35_A	bouwplan 7	1,50	-8,68	-11,72	-18,94	-8,36
5_D	bouwplan 1	10,50	-8,65	-11,78	-18,92	-8,36
45_B	bouwplan 10	4,50	-8,72	-11,81	-18,99	-8,42
175_A	bouwplan 45	1,50	-8,81	-11,84	-19,07	-8,49
42_C	bouwplan 9	7,50	-8,84	-11,93	-19,10	-8,54
5_C	bouwplan 1	7,50	-8,86	-11,97	-19,12	-8,56
30_C	bouwplan 6	7,50	-8,93	-12,06	-19,20	-8,64
190_A	bouwplan 51	1,50	-9,02	-12,08	-19,28	-8,71
5_B	bouwplan 1	4,50	-9,02	-12,09	-19,28	-8,71
43_A	bouwplan 9	1,50	-9,04	-12,07	-19,29	-8,72
186_A	bouwplan 50	1,50	-9,07	-12,10	-19,32	-8,75
41_A	bouwplan 9	1,50	-9,07	-12,10	-19,33	-8,75
17_C	bouwplan 3	7,50	-9,05	-12,19	-19,33	-8,76
72_C	bouwplan 15	7,50	-9,08	-12,22	-19,35	-8,79
47_B	bouwplan 10	4,50	-9,12	-12,20	-19,38	-8,81
30_B	bouwplan 6	4,50	-9,26	-12,34	-19,52	-8,95
18_B	bouwplan 3	4,50	-9,56	-12,62	-19,82	-9,25
25_C	bouwplan 5	7,50	-9,56	-12,68	-19,83	-9,27
56_A	bouwplan 12	1,50	-9,78	-12,83	-20,04	-9,47
27_A	bouwplan 5	1,50	-9,86	-12,91	-20,12	-9,55
179_A	bouwplan 46	1,50	-9,89	-12,95	-20,15	-9,58
25_B	bouwplan 5	4,50	-9,90	-12,98	-20,17	-9,60
60_A	bouwplan 13	1,50	-10,01	-13,07	-20,27	-9,70
45_A	bouwplan 10	1,50	-10,04	-13,10	-20,30	-9,73
184_A	bouwplan 49	1,50	-10,10	-13,14	-20,36	-9,78
24_A	bouwplan 4	1,50	-10,13	-13,21	-20,39	-9,82
1_C	bouwplan 1	7,50	-10,13	-13,25	-20,40	-9,84
11_B	bouwplan 2	4,50	-10,19	-13,29	-20,46	-9,89
55_A	bouwplan 12	1,50	-10,23	-13,29	-20,49	-9,92
3_C	bouwplan 1	7,50	-10,23	-13,33	-20,50	-9,93
77_C	bouwplan 17	7,50	-10,33	-13,42	-20,59	-10,03
51_A	bouwplan 11	1,50	-10,35	-13,40	-20,61	-10,04
3_B	bouwplan 1	4,50	-10,45	-13,55	-20,72	-10,15
1_B	bouwplan 1	4,50	-10,49	-13,56	-20,75	-10,18
120_B	bouwplan 31	4,50	-10,51	-13,61	-20,78	-10,21
30_A	bouwplan 6	1,50	-10,68	-13,72	-20,94	-10,36
3_A	bouwplan 1	1,50	-10,73	-13,82	-21,00	-10,43
199_C	bouwplan 54	7,50	-10,81	-13,91	-21,08	-10,51
203_C	bouwplan 55	7,50	-10,83	-13,92	-21,09	-10,53
5_A	bouwplan 1	1,50	-10,84	-13,94	-21,11	-10,54
47_A	bouwplan 10	1,50	-10,94	-14,01	-21,21	-10,63
178_A	bouwplan 46	1,50	-10,98	-13,98	-21,24	-10,65
31_C	bouwplan 6	7,50	-11,00	-14,10	-21,27	-10,70
199_B	bouwplan 54	4,50	-11,10	-14,17	-21,36	-10,79
203_B	bouwplan 55	4,50	-11,14	-14,21	-21,40	-10,83
97_C	bouwplan 23	7,50	-11,21	-14,37	-21,49	-10,93
46_C	bouwplan 10	7,50	-11,30	-14,44	-21,58	-11,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
31_B	bouwplan 6	4,50	-11,39	-14,44	-21,65	-11,08
18_A	bouwplan 3	1,50	-11,45	-14,54	-21,71	-11,15
25_A	bouwplan 5	1,50	-11,54	-14,58	-21,79	-11,22
97_B	bouwplan 23	4,50	-11,60	-14,71	-21,87	-11,30
11_A	bouwplan 2	1,50	-11,67	-14,71	-21,93	-11,35
46_B	bouwplan 10	4,50	-11,90	-14,99	-22,17	-11,60
17_B	bouwplan 3	4,50	-12,11	-15,18	-22,37	-11,80
4_B	bouwplan 1	4,50	-12,12	-15,26	-22,39	-11,83
1_A	bouwplan 1	1,50	-12,19	-15,25	-22,45	-11,88
97_A	bouwplan 23	1,50	-13,00	-16,06	-23,26	-12,69
31_A	bouwplan 6	1,50	-13,25	-16,26	-23,50	-12,92
44_C	bouwplan 9	7,50	-13,26	-16,42	-23,54	-12,98
46_A	bouwplan 10	1,50	-13,29	-16,34	-23,55	-12,98
17_A	bouwplan 3	1,50	-13,53	-16,59	-23,79	-13,22
44_B	bouwplan 9	4,50	-13,61	-16,69	-23,88	-13,31
20_C	bouwplan 4	7,50	-13,78	-16,91	-24,05	-13,49
40_C	bouwplan 8	7,50	-13,79	-16,95	-24,07	-13,51
65_C	bouwplan 14	7,50	-13,92	-17,07	-24,20	-13,64
40_B	bouwplan 8	4,50	-14,06	-17,18	-24,34	-13,77
65_B	bouwplan 14	4,50	-14,20	-17,31	-24,47	-13,90
20_B	bouwplan 4	4,50	-14,27	-17,37	-24,53	-13,97
4_A	bouwplan 1	1,50	-14,32	-17,44	-24,59	-14,03
22_B	bouwplan 4	4,50	-14,42	-17,56	-24,70	-14,13
22_A	bouwplan 4	1,50	-14,56	-17,61	-24,83	-14,25
8_A	bouwplan 2	1,50	-15,20	-18,32	-25,48	-14,91
40_A	bouwplan 8	1,50	-15,28	-18,35	-25,54	-14,97
65_A	bouwplan 14	1,50	-15,38	-18,44	-25,65	-15,07
64_C	bouwplan 14	7,50	-15,37	-18,52	-25,64	-15,08
44_A	bouwplan 9	1,50	-15,56	-18,66	-25,83	-15,26
120_C	bouwplan 31	7,50	-15,65	-18,82	-25,93	-15,37
53_C	bouwplan 12	7,50	-15,81	-18,95	-26,08	-15,52
64_B	bouwplan 14	4,50	-15,87	-18,99	-26,15	-15,58
20_A	bouwplan 4	1,50	-15,92	-19,00	-26,18	-15,61
1_D	bouwplan 1	10,50	-15,94	-19,09	-26,21	-15,65
57_C	bouwplan 13	7,50	-16,11	-19,24	-26,38	-15,82
9_B	bouwplan 2	4,50	-16,27	-19,39	-26,54	-15,98
57_B	bouwplan 13	4,50	-16,44	-19,53	-26,70	-16,14
53_B	bouwplan 12	4,50	-16,64	-19,74	-26,90	-16,34
20_D	bouwplan 4	10,50	-16,75	-19,86	-27,02	-16,45
16_B	bouwplan 3	4,50	-17,61	-20,74	-27,89	-17,32
53_A	bouwplan 12	1,50	-17,86	-20,91	-28,12	-17,55
64_A	bouwplan 14	1,50	-18,01	-21,10	-28,28	-17,71
9_A	bouwplan 2	1,50	-18,14	-21,24	-28,40	-17,84
2_A	bouwplan 1	1,50	-18,22	-21,33	-28,49	-17,92
57_A	bouwplan 13	1,50	-18,26	-21,32	-28,52	-17,95
10_C	bouwplan 2	7,50	-18,34	-21,45	-28,61	-18,04
16_A	bouwplan 3	1,50	-19,28	-22,42	-29,56	-18,99
10_B	bouwplan 2	4,50	-20,57	-23,64	-30,84	-20,26
2_B	bouwplan 1	4,50	-29,83	-32,98	-40,11	-29,55
21_C	bouwplan 4	7,50	-30,42	-33,53	-40,69	-30,12
10_D	bouwplan 2	10,50	-30,99	-34,19	-41,28	-30,72
21_B	bouwplan 4	4,50	-32,55	-35,65	-42,82	-32,25
21_A	bouwplan 4	1,50	-34,27	-37,36	-44,54	-33,97
10_A	bouwplan 2	1,50	-34,74	-37,83	-45,01	-34,44
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
15_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Mijweg
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
15_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
15_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
199_A	bouwplan 54	1,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
203_A	bouwplan 55	1,50	--	--	--	--
21_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
26_A	bouwplan 5	1,50	--	--	--	--
26_B	bouwplan 5	4,50	--	--	--	--
26_C	bouwplan 5	7,50	--	--	--	--
36_A	bouwplan 7	1,50	--	--	--	--
36_B	bouwplan 7	4,50	--	--	--	--
36_C	bouwplan 7	7,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
43_C	bouwplan 9	7,50	--	--	--	--
49_A	bouwplan 11	1,50	--	--	--	--
49_B	bouwplan 11	4,50	--	--	--	--
49_C	bouwplan 11	7,50	--	--	--	--
50_A	bouwplan 11	1,50	--	--	--	--
50_B	bouwplan 11	4,50	--	--	--	--
50_C	bouwplan 11	7,50	--	--	--	--
54_A	bouwplan 12	1,50	--	--	--	--
54_B	bouwplan 12	4,50	--	--	--	--
54_C	bouwplan 12	7,50	--	--	--	--
58_A	bouwplan 13	1,50	--	--	--	--
58_B	bouwplan 13	4,50	--	--	--	--
58_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--
64_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
65_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
66_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
70_A	bouwplan 15	1,50	--	--	--	--
70_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
70_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
70_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
71_A	bouwplan 15	1,50	--	--	--	--
71_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
71_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
71_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
72_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_B	bouwplan	52	4,50	57,22	54,13	47,57	57,71
192_A	bouwplan	52	1,50	57,04	53,96	47,40	57,54
192_C	bouwplan	52	7,50	56,70	53,62	47,06	57,20
193_B	bouwplan	52	4,50	54,89	51,87	45,25	55,40
193_A	bouwplan	52	1,50	54,68	51,69	45,05	55,20
193_C	bouwplan	52	7,50	54,48	51,45	44,85	54,99
163_C	bouwplan	42	7,50	45,36	42,25	35,71	45,85
163_B	bouwplan	42	4,50	44,95	41,86	35,31	45,45
163_A	bouwplan	42	1,50	42,98	39,94	33,35	43,49
186_C	bouwplan	50	7,50	38,97	35,95	29,34	39,49
186_B	bouwplan	50	4,50	38,01	35,02	28,38	38,53
186_A	bouwplan	50	1,50	36,25	33,27	26,63	36,78
180_C	bouwplan	47	7,50	36,15	33,15	26,52	36,67
189_C	bouwplan	51	7,50	36,13	33,12	26,50	36,65
180_B	bouwplan	47	4,50	35,41	32,43	25,79	35,94
189_B	bouwplan	51	4,50	35,27	32,27	25,64	35,79
189_A	bouwplan	51	1,50	34,77	31,81	25,15	35,30
180_A	bouwplan	47	1,50	34,58	31,63	24,96	35,11
194_C	bouwplan	52	7,50	33,37	29,82	23,64	33,73
194_B	bouwplan	52	4,50	31,06	27,61	21,36	31,46
187_C	bouwplan	50	7,50	30,53	27,56	20,91	31,06
165_C	bouwplan	42	7,50	29,76	26,50	20,09	30,21
156_C	bouwplan	40	7,50	29,32	26,06	19,64	29,76
177_C	bouwplan	46	7,50	29,12	25,75	19,43	29,54
187_B	bouwplan	50	4,50	28,94	26,04	19,34	29,49
176_C	bouwplan	46	7,50	29,03	25,73	19,35	29,46
156_A	bouwplan	40	1,50	28,75	25,69	19,11	29,25
156_B	bouwplan	40	4,50	28,74	25,53	19,08	29,20
155_C	bouwplan	40	7,50	28,62	25,43	18,96	29,09
173_C	bouwplan	45	7,50	28,69	25,25	18,99	29,09
194_A	bouwplan	52	1,50	28,59	25,22	18,90	29,01
187_A	bouwplan	50	1,50	28,32	25,47	18,73	28,89
155_B	bouwplan	40	4,50	27,84	24,71	18,19	28,32
182_C	bouwplan	48	7,50	27,75	24,65	18,10	28,24
183_C	bouwplan	48	7,50	27,56	24,10	17,86	27,95
174_C	bouwplan	45	7,50	27,37	23,90	17,66	27,76
155_A	bouwplan	40	1,50	26,62	23,59	16,99	27,13
182_B	bouwplan	48	4,50	26,47	23,41	16,83	26,97
165_B	bouwplan	42	4,50	26,51	23,27	16,84	26,96
181_C	bouwplan	47	7,50	26,08	22,62	16,38	26,47
177_B	bouwplan	46	4,50	25,98	22,58	16,29	26,39
164_C	bouwplan	42	7,50	26,00	22,42	16,28	26,36
173_B	bouwplan	45	4,50	25,91	22,47	16,21	26,31
159_C	bouwplan	41	7,50	25,68	22,42	16,01	26,13
190_C	bouwplan	51	7,50	25,49	22,17	15,81	25,92
162_C	bouwplan	41	7,50	25,43	21,89	15,72	25,80
182_A	bouwplan	48	1,50	25,28	22,27	15,65	25,80
183_B	bouwplan	48	4,50	25,32	21,87	15,61	25,71
159_B	bouwplan	41	4,50	24,92	21,68	15,25	25,37
159_A	bouwplan	41	1,50	24,59	21,48	14,94	25,08
176_B	bouwplan	46	4,50	24,52	21,13	14,83	24,93
164_B	bouwplan	42	4,50	24,00	20,48	14,28	24,37
179_C	bouwplan	46	7,50	23,93	20,39	14,21	24,30
185_C	bouwplan	49	7,50	23,81	20,37	14,10	24,20
162_B	bouwplan	41	4,50	23,73	20,25	14,03	24,12
181_B	bouwplan	47	4,50	23,69	20,29	14,00	24,10
174_B	bouwplan	45	4,50	23,36	19,90	13,66	23,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
184_C	bouwplan	49	7,50	22,97	19,50	13,26	23,36
179_B	bouwplan	46	4,50	22,83	19,36	13,12	23,22
175_C	bouwplan	45	7,50	22,11	18,63	12,40	22,50
173_A	bouwplan	45	1,50	21,91	18,51	12,22	22,32
177_A	bouwplan	46	1,50	21,81	18,39	12,11	22,21
162_A	bouwplan	41	1,50	21,74	18,36	12,05	22,15
165_A	bouwplan	42	1,50	21,67	18,27	11,97	22,08
183_A	bouwplan	48	1,50	21,58	18,13	11,88	21,98
178_C	bouwplan	46	7,50	21,19	17,68	11,48	21,57
188_C	bouwplan	50	7,50	21,13	17,65	11,42	21,52
175_B	bouwplan	45	4,50	20,65	17,16	10,94	21,03
179_A	bouwplan	46	1,50	20,48	17,08	10,79	20,89
176_A	bouwplan	46	1,50	20,42	17,06	10,73	20,84
181_A	bouwplan	47	1,50	20,32	16,96	10,64	20,74
190_B	bouwplan	51	4,50	20,34	16,89	10,64	20,74
174_A	bouwplan	45	1,50	20,22	16,85	10,54	20,64
184_B	bouwplan	49	4,50	20,24	16,72	10,53	20,62
160_C	bouwplan	41	7,50	19,74	16,18	10,02	20,11
178_B	bouwplan	46	4,50	19,25	15,84	9,56	19,66
157_C	bouwplan	40	7,50	18,94	15,26	9,21	19,28
185_B	bouwplan	49	4,50	18,86	15,39	9,15	19,25
160_B	bouwplan	41	4,50	18,73	15,19	9,02	19,10
195_C	bouwplan	53	7,50	18,73	15,11	9,00	19,08
198_C	bouwplan	53	7,50	18,15	14,58	8,43	18,51
184_A	bouwplan	49	1,50	17,94	14,44	8,23	18,32
175_A	bouwplan	45	1,50	17,86	14,40	8,16	18,25
188_B	bouwplan	50	4,50	17,69	14,26	7,99	18,09
171_C	bouwplan	44	7,50	17,64	14,07	7,93	18,01
178_A	bouwplan	46	1,50	17,45	14,17	7,78	17,89
166_C	bouwplan	43	7,50	17,53	13,89	7,80	17,87
158_C	bouwplan	40	7,50	17,48	13,89	7,76	17,84
160_A	bouwplan	41	1,50	17,20	13,75	7,50	17,60
191_C	bouwplan	51	7,50	16,99	14,17	7,41	17,57
198_B	bouwplan	53	4,50	17,18	13,63	7,46	17,55
195_B	bouwplan	53	4,50	17,07	13,50	7,35	17,43
191_A	bouwplan	51	1,50	16,49	13,51	6,87	17,02
154_C	bouwplan	39	7,50	16,58	12,88	6,84	16,91
166_B	bouwplan	43	4,50	16,32	12,67	6,59	16,66
171_B	bouwplan	44	4,50	16,20	12,64	6,48	16,57
170_C	bouwplan	44	7,50	16,15	12,51	6,43	16,50
190_A	bouwplan	51	1,50	16,04	12,69	6,35	16,46
197_C	bouwplan	53	7,50	16,09	12,53	6,38	16,46
63_D	bouwplan	14	10,50	16,08	12,48	6,36	16,44
164_A	bouwplan	42	1,50	15,87	12,43	6,17	16,27
167_C	bouwplan	43	7,50	15,89	12,23	6,16	16,23
157_B	bouwplan	40	4,50	15,59	12,00	5,87	15,95
198_A	bouwplan	53	1,50	15,50	12,09	5,81	15,91
195_A	bouwplan	53	1,50	15,50	12,06	5,80	15,90
63_C	bouwplan	14	7,50	15,50	11,87	5,77	15,85
137_C	bouwplan	36	7,50	15,47	11,74	5,73	15,79
154_B	bouwplan	39	4,50	15,42	11,85	5,71	15,79
185_A	bouwplan	49	1,50	15,37	11,97	5,67	15,78
188_A	bouwplan	50	1,50	15,25	11,88	5,56	15,67
167_B	bouwplan	43	4,50	15,21	11,54	5,48	15,55
191_B	bouwplan	51	4,50	14,70	12,09	5,16	15,34
158_B	bouwplan	40	4,50	14,92	11,44	5,21	15,31
161_C	bouwplan	41	7,50	14,93	11,39	5,22	15,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
138_C	bouwplan 36	7,50	14,92	11,21	5,18	15,25
170_B	bouwplan 44	4,50	14,67	11,07	4,95	15,03
196_B	bouwplan 53	4,50	14,60	11,05	4,89	14,97
161_B	bouwplan 41	4,50	14,43	10,95	4,72	14,82
196_C	bouwplan 53	7,50	14,44	10,91	4,73	14,81
137_B	bouwplan 36	4,50	14,40	10,74	4,67	14,74
172_C	bouwplan 44	7,50	14,36	10,71	4,63	14,70
69_D	bouwplan 15	10,50	14,21	10,71	4,50	14,59
63_B	bouwplan 14	4,50	14,10	10,49	4,38	14,45
144_C	bouwplan 37	7,50	14,07	10,33	4,33	14,39
197_B	bouwplan 53	4,50	14,00	10,51	4,30	14,39
138_B	bouwplan 36	4,50	14,03	10,39	4,31	14,38
150_C	bouwplan 38	7,50	13,89	10,15	4,14	14,21
208_B	bouwplan 56	4,50	13,85	10,21	4,13	14,20
171_A	bouwplan 44	1,50	13,68	10,25	3,99	14,08
69_C	bouwplan 15	7,50	13,65	10,05	3,93	14,01
129_C	bouwplan 34	7,50	13,58	9,85	3,84	13,90
209_C	bouwplan 56	7,50	13,32	9,70	3,60	13,67
139_C	bouwplan 36	7,50	13,32	9,57	3,57	13,64
150_B	bouwplan 38	4,50	13,26	9,59	3,52	13,60
145_C	bouwplan 37	7,50	13,27	9,52	3,53	13,59
208_C	bouwplan 56	7,50	13,13	9,54	3,42	13,49
144_B	bouwplan 37	4,50	13,08	9,43	3,35	13,42
172_B	bouwplan 44	4,50	12,98	9,37	3,25	13,33
149_C	bouwplan 38	7,50	12,97	9,26	3,23	13,30
62_D	bouwplan 14	10,50	12,91	9,24	3,17	13,25
209_B	bouwplan 56	4,50	12,89	9,26	3,17	13,24
135_C	bouwplan 35	7,50	12,91	9,17	3,17	13,23
196_A	bouwplan 53	1,50	12,72	9,22	3,01	13,10
129_B	bouwplan 34	4,50	12,74	9,10	3,01	13,08
157_A	bouwplan 40	1,50	12,68	9,22	2,98	13,07
154_A	bouwplan 39	1,50	12,67	9,20	2,97	13,06
64_D	bouwplan 14	10,50	12,71	9,03	2,98	13,05
158_A	bouwplan 40	1,50	12,53	9,18	2,85	12,95
169_C	bouwplan 44	7,50	12,56	8,85	2,83	12,89
166_A	bouwplan 43	1,50	12,48	8,97	2,78	12,86
139_B	bouwplan 36	4,50	12,51	8,85	2,78	12,85
61_D	bouwplan 14	10,50	12,46	8,82	2,73	12,80
149_B	bouwplan 38	4,50	12,44	8,80	2,71	12,78
161_A	bouwplan 41	1,50	12,37	8,99	2,68	12,78
143_C	bouwplan 37	7,50	12,43	8,79	2,70	12,77
62_C	bouwplan 14	7,50	12,38	8,70	2,65	12,72
145_B	bouwplan 37	4,50	12,35	8,69	2,62	12,69
65_D	bouwplan 14	10,50	12,33	8,65	2,60	12,67
134_C	bouwplan 35	7,50	12,32	8,63	2,58	12,65
69_B	bouwplan 15	4,50	12,29	8,69	2,57	12,65
135_B	bouwplan 35	4,50	12,22	8,56	2,49	12,56
142_C	bouwplan 36	7,50	12,12	8,42	2,38	12,45
138_A	bouwplan 36	1,50	12,01	8,50	2,31	12,39
63_A	bouwplan 14	1,50	11,99	8,46	2,29	12,37
168_C	bouwplan 44	7,50	11,85	8,15	2,11	12,18
64_C	bouwplan 14	7,50	11,81	8,12	2,08	12,14
126_C	bouwplan 33	7,50	11,73	8,00	1,98	12,05
153_B	bouwplan 39	4,50	11,66	7,99	1,93	12,00
67_D	bouwplan 15	10,50	11,66	8,00	1,93	12,00
111_C	bouwplan 27	7,50	11,56	7,83	1,82	11,88
148_C	bouwplan 38	7,50	11,55	7,84	1,82	11,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
62_B	bouwplan 14	4,50	11,50	7,89	1,78	11,85
168_B	bouwplan 44	4,50	11,50	7,83	1,77	11,84
143_B	bouwplan 37	4,50	11,47	7,87	1,75	11,83
134_B	bouwplan 35	4,50	11,47	7,85	1,75	11,82
151_C	bouwplan 38	7,50	11,51	7,72	1,76	11,82
68_D	bouwplan 15	10,50	11,44	7,77	1,71	11,78
142_B	bouwplan 36	4,50	11,40	7,75	1,67	11,74
169_B	bouwplan 44	4,50	11,38	7,68	1,65	11,71
141_C	bouwplan 36	7,50	11,37	7,68	1,64	11,70
146_C	bouwplan 37	7,50	11,38	7,63	1,64	11,70
136_C	bouwplan 35	7,50	11,36	7,59	1,62	11,67
137_A	bouwplan 36	1,50	11,18	7,66	1,48	11,56
128_C	bouwplan 33	7,50	11,23	7,51	1,49	11,55
65_C	bouwplan 14	7,50	11,22	7,52	1,48	11,55
197_A	bouwplan 53	1,50	11,11	7,75	1,43	11,53
148_B	bouwplan 38	4,50	11,18	7,52	1,45	11,52
126_B	bouwplan 33	4,50	11,14	7,48	1,41	11,48
170_A	bouwplan 44	1,50	11,07	7,59	1,37	11,46
151_B	bouwplan 38	4,50	11,08	7,37	1,34	11,41
75_C	bouwplan 16	7,50	11,04	7,31	1,31	11,37
68_C	bouwplan 15	7,50	11,02	7,33	1,28	11,35
132_C	bouwplan 34	7,50	10,93	7,27	1,20	11,27
153_A	bouwplan 39	1,50	10,90	7,35	1,19	11,27
146_B	bouwplan 37	4,50	10,92	7,25	1,19	11,26
70_D	bouwplan 15	10,50	10,84	7,17	1,11	11,18
140_C	bouwplan 36	7,50	10,81	7,07	1,07	11,13
149_A	bouwplan 38	1,50	10,73	7,24	1,03	11,12
33_B	bouwplan 7	4,50	10,78	7,14	1,04	11,12
128_B	bouwplan 33	4,50	10,68	7,04	0,95	11,02
111_B	bouwplan 27	4,50	10,66	7,02	0,94	11,01
150_A	bouwplan 38	1,50	10,62	7,08	0,91	10,99
82_C	bouwplan 18	7,50	10,62	6,91	0,88	10,95
116_B	bouwplan 29	4,50	10,61	6,89	0,88	10,94
129_A	bouwplan 34	1,50	10,49	6,98	0,78	10,87
69_A	bouwplan 15	1,50	10,47	6,96	0,76	10,85
71_D	bouwplan 15	10,50	10,52	6,81	0,78	10,85
64_B	bouwplan 14	4,50	10,47	6,87	0,75	10,83
130_C	bouwplan 34	7,50	10,49	6,72	0,75	10,80
61_C	bouwplan 14	7,50	10,45	6,79	0,72	10,79
132_B	bouwplan 34	4,50	10,38	6,79	0,66	10,74
136_B	bouwplan 35	4,50	10,38	6,70	0,65	10,72
75_B	bouwplan 16	4,50	10,37	6,69	0,64	10,71
80_C	bouwplan 17	7,50	10,38	6,68	0,65	10,71
206_C	bouwplan 55	7,50	10,33	6,69	0,61	10,68
48_C	bouwplan 10	7,50	10,26	6,78	0,56	10,65
77_C	bouwplan 17	7,50	10,23	6,83	0,55	10,64
116_C	bouwplan 29	7,50	10,32	6,53	0,58	10,63
139_A	bouwplan 36	1,50	10,24	6,70	0,54	10,62
73_C	bouwplan 16	7,50	10,22	6,64	0,50	10,58
205_C	bouwplan 55	7,50	10,20	6,56	0,48	10,55
206_B	bouwplan 55	4,50	10,21	6,52	0,48	10,54
140_B	bouwplan 36	4,50	10,18	6,52	0,45	10,52
92_C	bouwplan 20	7,50	10,19	6,44	0,45	10,51
74_C	bouwplan 16	7,50	10,15	6,41	0,41	10,47
204_C	bouwplan 55	7,50	10,11	6,49	0,39	10,46
207_C	bouwplan 56	7,50	10,15	6,38	0,41	10,46
85_C	bouwplan 19	7,50	10,04	6,64	0,35	10,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
141_B	bouwplan 36	4,50	10,09	6,45	0,36	10,43
33_A	bouwplan 7	1,50	10,02	6,49	0,31	10,39
6_D	bouwplan 1	10,50	9,98	6,56	0,29	10,39
134_A	bouwplan 35	1,50	9,96	6,49	0,26	10,35
67_C	bouwplan 15	7,50	9,98	6,30	0,25	10,32
167_A	bouwplan 43	1,50	9,92	6,44	0,22	10,31
81_C	bouwplan 18	7,50	9,87	6,57	0,20	10,31
135_A	bouwplan 35	1,50	9,93	6,39	0,22	10,30
70_C	bouwplan 15	7,50	9,97	6,26	0,23	10,30
110_C	bouwplan 27	7,50	9,96	6,20	0,22	10,28
68_B	bouwplan 15	4,50	9,92	6,30	0,20	10,27
76_C	bouwplan 16	7,50	9,91	6,30	0,19	10,26
88_C	bouwplan 19	7,50	9,92	6,21	0,18	10,25
199_B	bouwplan 54	4,50	9,88	6,10	0,13	10,19
148_A	bouwplan 38	1,50	9,77	6,23	0,06	10,14
133_C	bouwplan 35	7,50	9,79	6,07	0,05	10,11
131_C	bouwplan 34	7,50	9,78	6,03	0,03	10,10
201_C	bouwplan 54	7,50	9,78	6,04	0,04	10,10
126_A	bouwplan 33	1,50	9,71	6,20	0,00	10,09
48_B	bouwplan 10	4,50	9,67	6,25	-0,03	10,07
153_C	bouwplan 39	7,50	9,73	5,90	-0,02	10,03
130_B	bouwplan 34	4,50	9,68	5,98	-0,05	10,01
143_A	bouwplan 37	1,50	9,60	6,12	-0,10	9,99
71_C	bouwplan 15	7,50	9,61	5,90	-0,13	9,94
199_C	bouwplan 54	7,50	9,64	5,79	-0,12	9,93
203_B	bouwplan 55	4,50	9,57	5,88	-0,16	9,90
145_A	bouwplan 37	1,50	9,48	5,92	-0,23	9,85
207_B	bouwplan 56	4,50	9,52	5,80	-0,23	9,84
84_C	bouwplan 18	7,50	9,50	5,75	-0,24	9,82
142_A	bouwplan 36	1,50	9,43	5,90	-0,28	9,80
203_C	bouwplan 55	7,50	9,44	5,83	-0,28	9,79
19_D	bouwplan 4	10,50	9,38	5,69	-0,36	9,71
125_C	bouwplan 33	7,50	9,37	5,64	-0,37	9,69
200_B	bouwplan 54	4,50	9,36	5,62	-0,38	9,68
65_B	bouwplan 14	4,50	9,33	5,72	-0,40	9,68
78_C	bouwplan 17	7,50	9,30	5,80	-0,40	9,68
131_B	bouwplan 34	4,50	9,34	5,66	-0,40	9,67
62_A	bouwplan 14	1,50	9,26	5,76	-0,44	9,64
133_B	bouwplan 35	4,50	9,28	5,62	-0,45	9,62
146_A	bouwplan 37	1,50	9,23	5,73	-0,47	9,61
172_A	bouwplan 44	1,50	9,15	5,62	-0,56	9,52
205_B	bouwplan 55	4,50	9,17	5,54	-0,55	9,52
128_A	bouwplan 33	1,50	9,04	5,54	-0,66	9,42
116_A	bouwplan 29	1,50	9,03	5,41	-0,68	9,39
132_A	bouwplan 34	1,50	8,99	5,55	-0,71	9,39
55_C	bouwplan 12	7,50	9,03	5,30	-0,71	9,35
151_A	bouwplan 38	1,50	8,98	5,39	-0,74	9,34
27_B	bouwplan 5	4,50	8,99	5,36	-0,74	9,34
89_C	bouwplan 20	7,50	8,90	5,52	-0,78	9,32
169_A	bouwplan 44	1,50	8,94	5,28	-0,79	9,28
200_C	bouwplan 54	7,50	8,97	5,19	-0,78	9,28
19_C	bouwplan 4	7,50	8,92	5,23	-0,81	9,25
77_B	bouwplan 17	4,50	8,87	5,32	-0,84	9,24
83_C	bouwplan 18	7,50	8,89	5,20	-0,84	9,22
201_B	bouwplan 54	4,50	8,85	5,16	-0,89	9,18
43_C	bouwplan 9	7,50	8,79	5,27	-0,92	9,17
140_A	bouwplan 36	1,50	8,78	5,27	-0,93	9,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
125_B	bouwplan 33	4,50	8,79	5,13	-0,94	9,13
6_C	bouwplan 1	7,50	8,70	5,31	-0,98	9,12
37_B	bouwplan 8	4,50	8,76	5,12	-0,97	9,10
17_D	bouwplan 3	10,50	8,74	5,03	-1,00	9,07
209_A	bouwplan 56	1,50	8,71	5,11	-1,01	9,07
85_B	bouwplan 19	4,50	8,72	5,10	-1,00	9,07
204_B	bouwplan 55	4,50	8,70	5,07	-1,02	9,05
79_C	bouwplan 17	7,50	8,74	4,97	-1,00	9,05
110_B	bouwplan 27	4,50	8,69	4,99	-1,05	9,02
202_C	bouwplan 54	7,50	8,66	5,00	-1,07	9,00
208_A	bouwplan 56	1,50	8,61	4,99	-1,11	8,96
70_B	bouwplan 15	4,50	8,61	4,99	-1,12	8,96
86_C	bouwplan 19	7,50	8,61	4,89	-1,12	8,94
64_A	bouwplan 14	1,50	8,55	5,02	-1,15	8,93
124_C	bouwplan 32	7,50	8,59	4,89	-1,14	8,92
144_A	bouwplan 37	1,50	8,52	5,02	-1,18	8,90
73_B	bouwplan 16	4,50	8,51	4,97	-1,20	8,88
32_B	bouwplan 6	4,50	8,48	4,82	-1,25	8,82
81_B	bouwplan 18	4,50	8,40	4,84	-1,31	8,77
75_A	bouwplan 16	1,50	8,37	4,84	-1,33	8,75
133_A	bouwplan 35	1,50	8,35	4,87	-1,35	8,74
87_C	bouwplan 19	7,50	8,39	4,76	-1,33	8,74
24_D	bouwplan 4	10,50	8,40	4,70	-1,34	8,73
23_D	bouwplan 4	10,50	8,28	4,58	-1,46	8,61
206_A	bouwplan 55	1,50	8,23	4,67	-1,48	8,60
131_A	bouwplan 34	1,50	8,21	4,70	-1,50	8,59
168_A	bouwplan 44	1,50	8,18	4,66	-1,53	8,56
123_C	bouwplan 32	7,50	8,20	4,47	-1,54	8,52
55_B	bouwplan 12	4,50	8,18	4,51	-1,55	8,52
68_A	bouwplan 15	1,50	8,14	4,63	-1,56	8,52
27_C	bouwplan 5	7,50	8,18	4,49	-1,56	8,51
79_B	bouwplan 17	4,50	8,16	4,42	-1,58	8,48
82_B	bouwplan 18	4,50	8,11	4,42	-1,63	8,44
147_B	bouwplan 38	4,50	8,11	4,35	-1,64	8,42
147_C	bouwplan 38	7,50	8,12	4,29	-1,63	8,42
83_B	bouwplan 18	4,50	8,08	4,41	-1,65	8,42
28_C	bouwplan 5	7,50	8,06	4,39	-1,68	8,40
61_B	bouwplan 14	4,50	8,05	4,44	-1,67	8,40
124_B	bouwplan 32	4,50	8,03	4,39	-1,70	8,37
202_B	bouwplan 54	4,50	8,03	4,36	-1,70	8,37
67_B	bouwplan 15	4,50	7,99	4,37	-1,74	8,34
71_B	bouwplan 15	4,50	7,97	4,35	-1,75	8,32
127_C	bouwplan 33	7,50	7,91	4,17	-1,83	8,23
19_B	bouwplan 4	4,50	7,87	4,26	-1,86	8,22
203_A	bouwplan 55	1,50	7,86	4,27	-1,85	8,22
74_B	bouwplan 16	4,50	7,87	4,17	-1,86	8,20
123_B	bouwplan 32	4,50	7,86	4,17	-1,88	8,19
43_B	bouwplan 9	4,50	7,81	4,31	-1,90	8,19
199_A	bouwplan 54	1,50	7,78	4,12	-1,95	8,12
35_C	bouwplan 7	7,50	7,74	4,21	-1,98	8,11
136_A	bouwplan 35	1,50	7,74	4,16	-1,98	8,10
76_B	bouwplan 16	4,50	7,72	4,18	-1,99	8,09
111_A	bouwplan 27	1,50	7,69	4,18	-2,01	8,07
130_A	bouwplan 34	1,50	7,68	4,13	-2,03	8,05
56_C	bouwplan 12	7,50	7,70	4,08	-2,03	8,05
24_C	bouwplan 4	7,50	7,66	3,95	-2,08	7,99
35_B	bouwplan 7	4,50	7,60	4,13	-2,11	7,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
200_A	bouwplan 54	1,50	7,60	4,01	-2,12	7,96
87_B	bouwplan 19	4,50	7,61	3,97	-2,11	7,96
54_C	bouwplan 12	7,50	7,60	3,86	-2,14	7,92
23_C	bouwplan 4	7,50	7,55	3,82	-2,20	7,87
37_A	bouwplan 8	1,50	7,48	3,93	-2,23	7,85
28_B	bouwplan 5	4,50	7,49	3,87	-2,23	7,84
89_B	bouwplan 20	4,50	7,47	3,88	-2,25	7,83
125_A	bouwplan 33	1,50	7,44	3,89	-2,28	7,81
113_C	bouwplan 28	7,50	7,47	3,74	-2,27	7,79
141_A	bouwplan 36	1,50	7,42	3,86	-2,29	7,79
65_A	bouwplan 14	1,50	7,38	3,80	-2,34	7,74
21_D	bouwplan 4	10,50	7,39	3,68	-2,35	7,72
85_A	bouwplan 19	1,50	7,35	3,80	-2,36	7,72
95_C	bouwplan 22	7,50	7,34	3,64	-2,40	7,67
27_A	bouwplan 5	1,50	7,27	3,72	-2,44	7,64
52_C	bouwplan 11	7,50	7,22	3,66	-2,50	7,59
77_A	bouwplan 17	1,50	7,16	3,69	-2,53	7,55
123_A	bouwplan 32	1,50	7,15	3,64	-2,56	7,53
127_B	bouwplan 33	4,50	7,19	3,52	-2,54	7,53
48_A	bouwplan 10	1,50	7,11	3,64	-2,59	7,50
207_A	bouwplan 56	1,50	7,14	3,49	-2,59	7,48
52_B	bouwplan 11	4,50	7,11	3,56	-2,61	7,48
34_C	bouwplan 7	7,50	7,12	3,47	-2,61	7,46
147_A	bouwplan 38	1,50	7,05	3,39	-2,67	7,39
80_B	bouwplan 17	4,50	7,01	3,41	-2,71	7,37
32_A	bouwplan 6	1,50	6,97	3,40	-2,75	7,33
43_A	bouwplan 9	1,50	6,95	3,43	-2,77	7,32
59_C	bouwplan 13	7,50	6,94	3,20	-2,80	7,26
78_B	bouwplan 17	4,50	6,90	3,30	-2,82	7,26
40_B	bouwplan 8	4,50	6,86	3,22	-2,86	7,21
56_B	bouwplan 12	4,50	6,84	3,25	-2,89	7,20
55_A	bouwplan 12	1,50	6,82	3,22	-2,90	7,18
86_B	bouwplan 19	4,50	6,85	3,13	-2,88	7,18
54_B	bouwplan 12	4,50	6,78	3,10	-2,96	7,11
70_A	bouwplan 15	1,50	6,73	3,18	-2,98	7,10
81_A	bouwplan 18	1,50	6,66	3,17	-3,04	7,05
41_A	bouwplan 9	1,50	6,66	3,16	-3,05	7,04
118_C	bouwplan 30	7,50	6,71	2,95	-3,03	7,03
114_C	bouwplan 28	7,50	6,69	2,93	-3,05	7,01
124_A	bouwplan 32	1,50	6,63	3,12	-3,07	7,01
41_B	bouwplan 9	4,50	6,61	3,04	-3,10	6,98
73_A	bouwplan 16	1,50	6,56	3,12	-3,13	6,96
24_B	bouwplan 4	4,50	6,56	2,94	-3,17	6,91
23_B	bouwplan 4	4,50	6,55	2,90	-3,18	6,89
29_C	bouwplan 6	7,50	6,50	2,84	-3,23	6,84
45_B	bouwplan 10	4,50	6,45	2,88	-3,27	6,81
38_C	bouwplan 8	7,50	6,30	2,83	-3,41	6,69
204_A	bouwplan 55	1,50	6,33	2,72	-3,39	6,68
71_A	bouwplan 15	1,50	6,29	2,70	-3,43	6,65
112_C	bouwplan 27	7,50	6,29	2,53	-3,45	6,61
7_D	bouwplan 1	10,50	6,22	2,65	-3,49	6,59
59_B	bouwplan 13	4,50	6,22	2,53	-3,51	6,55
92_B	bouwplan 20	4,50	6,20	2,57	-3,52	6,55
17_C	bouwplan 3	7,50	6,21	2,49	-3,53	6,53
95_B	bouwplan 22	4,50	6,19	2,54	-3,54	6,53
34_B	bouwplan 7	4,50	6,16	2,56	-3,56	6,52
152_C	bouwplan 38	7,50	6,20	2,32	-3,55	6,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_A	bouwplan 4	1,50	6,05	2,38	-3,68	6,39
103_C	bouwplan 24	7,50	6,07	2,23	-3,68	6,37
114_B	bouwplan 28	4,50	6,01	2,36	-3,72	6,35
205_A	bouwplan 55	1,50	5,97	2,46	-3,73	6,35
76_A	bouwplan 16	1,50	5,91	2,52	-3,77	6,33
84_B	bouwplan 18	4,50	5,97	2,34	-3,76	6,32
67_A	bouwplan 15	1,50	5,94	2,36	-3,78	6,30
18_D	bouwplan 3	10,50	5,94	2,20	-3,80	6,26
89_A	bouwplan 20	1,50	5,86	2,34	-3,84	6,24
35_A	bouwplan 7	1,50	5,78	2,36	-3,92	6,18
79_A	bouwplan 17	1,50	5,81	2,19	-3,91	6,16
113_B	bouwplan 28	4,50	5,79	2,13	-3,93	6,13
31_A	bouwplan 6	1,50	5,76	2,23	-3,95	6,13
21_C	bouwplan 4	7,50	5,80	2,08	-3,95	6,12
88_B	bouwplan 19	4,50	5,74	2,13	-3,98	6,09
52_A	bouwplan 11	1,50	5,70	2,20	-4,01	6,08
56_A	bouwplan 12	1,50	5,68	2,14	-4,03	6,05
6_B	bouwplan 1	4,50	5,69	2,12	-4,03	6,05
118_B	bouwplan 30	4,50	5,70	2,03	-4,03	6,04
7_C	bouwplan 1	7,50	5,65	2,07	-4,07	6,01
112_B	bouwplan 27	4,50	5,65	2,02	-4,08	6,00
44_B	bouwplan 9	4,50	5,60	1,98	-4,13	5,95
152_B	bouwplan 38	4,50	5,63	1,82	-4,12	5,93
36_B	bouwplan 7	4,50	5,56	1,89	-4,17	5,90
18_C	bouwplan 3	7,50	5,57	1,85	-4,17	5,89
51_C	bouwplan 11	7,50	5,56	1,87	-4,17	5,89
82_A	bouwplan 18	1,50	5,54	1,90	-4,18	5,89
61_A	bouwplan 14	1,50	5,52	1,94	-4,19	5,88
58_C	bouwplan 13	7,50	5,51	1,75	-4,24	5,82
74_A	bouwplan 16	1,50	5,36	1,75	-4,36	5,71
28_A	bouwplan 5	1,50	5,32	1,73	-4,40	5,68
91_C	bouwplan 20	7,50	5,33	1,68	-4,40	5,67
50_C	bouwplan 11	7,50	5,31	1,58	-4,43	5,63
103_B	bouwplan 24	4,50	5,19	1,40	-4,56	5,50
93_C	bouwplan 21	7,50	5,20	1,35	-4,56	5,49
127_A	bouwplan 33	1,50	5,09	1,55	-4,62	5,46
201_A	bouwplan 54	1,50	5,08	1,55	-4,62	5,46
45_A	bouwplan 10	1,50	5,08	1,52	-4,64	5,45
152_A	bouwplan 38	1,50	5,04	1,39	-4,68	5,39
29_B	bouwplan 6	4,50	4,99	1,37	-4,74	5,34
38_B	bouwplan 8	4,50	4,95	1,43	-4,76	5,33
34_A	bouwplan 7	1,50	4,94	1,41	-4,76	5,32
59_A	bouwplan 13	1,50	4,96	1,34	-4,76	5,31
93_B	bouwplan 21	4,50	5,00	1,21	-4,75	5,31
7_B	bouwplan 1	4,50	4,92	1,39	-4,79	5,29
102_C	bouwplan 24	7,50	4,96	1,22	-4,79	5,28
40_A	bouwplan 8	1,50	4,91	1,35	-4,80	5,28
102_F	bouwplan 24	16,50	4,94	1,17	-4,81	5,25
33_C	bouwplan 7	7,50	4,85	1,23	-4,87	5,20
23_A	bouwplan 4	1,50	4,81	1,23	-4,91	5,17
58_B	bouwplan 13	4,50	4,84	1,14	-4,90	5,17
54_A	bouwplan 12	1,50	4,82	1,18	-4,91	5,16
51_B	bouwplan 11	4,50	4,81	1,16	-4,92	5,15
24_A	bouwplan 4	1,50	4,80	1,14	-4,93	5,14
50_B	bouwplan 11	4,50	4,77	1,11	-4,96	5,11
102_E	bouwplan 24	13,50	4,75	0,97	-5,00	5,06
91_B	bouwplan 20	4,50	4,70	1,10	-5,02	5,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_B	bouwplan 3	4,50	4,70	1,07	-5,03	5,05
86_A	bouwplan 19	1,50	4,70	1,07	-5,02	5,05
202_A	bouwplan 54	1,50	4,62	1,02	-5,09	4,98
108_C	bouwplan 26	7,50	4,64	0,87	-5,11	4,95
102_B	bouwplan 24	4,50	4,59	0,89	-5,14	4,92
14_C	bouwplan 2	7,50	4,55	0,86	-5,18	4,88
102_D	bouwplan 24	10,50	4,56	0,78	-5,18	4,87
78_A	bouwplan 17	1,50	4,46	0,92	-5,25	4,83
31_B	bouwplan 6	4,50	4,48	0,84	-5,25	4,82
44_A	bouwplan 9	1,50	4,40	0,79	-5,32	4,75
17_B	bouwplan 3	4,50	4,40	0,74	-5,33	4,74
32_C	bouwplan 6	7,50	4,36	0,66	-5,38	4,69
44_C	bouwplan 9	7,50	4,31	0,65	-5,42	4,65
49_B	bouwplan 11	4,50	4,29	0,69	-5,43	4,65
117_C	bouwplan 30	7,50	4,32	0,43	-5,44	4,60
114_A	bouwplan 28	1,50	4,23	0,65	-5,48	4,59
101_E	bouwplan 24	13,50	4,22	0,47	-5,53	4,54
30_B	bouwplan 6	4,50	4,16	0,63	-5,56	4,53
94_C	bouwplan 21	7,50	4,21	0,34	-5,54	4,50
95_A	bouwplan 22	1,50	4,12	0,59	-5,59	4,49
14_D	bouwplan 2	10,50	4,14	0,44	-5,60	4,47
37_C	bouwplan 8	7,50	4,12	0,49	-5,60	4,47
83_A	bouwplan 18	1,50	4,12	0,47	-5,60	4,47
98_C	bouwplan 23	7,50	4,18	0,33	-5,57	4,47
113_A	bouwplan 28	1,50	4,09	0,47	-5,63	4,44
60_C	bouwplan 13	7,50	4,04	0,37	-5,69	4,38
101_D	bouwplan 24	10,50	4,03	0,26	-5,72	4,34
47_C	bouwplan 10	7,50	3,97	0,35	-5,76	4,32
99_D	bouwplan 24	10,50	3,99	0,21	-5,75	4,30
53_C	bouwplan 12	7,50	3,95	0,27	-5,78	4,29
13_D	bouwplan 2	10,50	3,95	0,22	-5,79	4,27
21_B	bouwplan 4	4,50	3,92	0,27	-5,81	4,26
45_C	bouwplan 10	7,50	3,92	0,23	-5,82	4,25
80_A	bouwplan 17	1,50	3,85	0,33	-5,85	4,23
51_A	bouwplan 11	1,50	3,82	0,24	-5,90	4,18
38_A	bouwplan 8	1,50	3,77	0,31	-5,93	4,16
112_A	bouwplan 27	1,50	3,78	0,23	-5,93	4,15
29_A	bouwplan 6	1,50	3,77	0,21	-5,94	4,14
101_C	bouwplan 24	7,50	3,78	0,01	-5,97	4,09
12_D	bouwplan 2	10,50	3,78	0,01	-5,96	4,09
30_C	bouwplan 6	7,50	3,73	0,16	-5,99	4,09
101_B	bouwplan 24	4,50	3,75	0,06	-5,99	4,08
13_C	bouwplan 2	7,50	3,73	0,01	-6,01	4,05
58_A	bouwplan 13	1,50	3,71	0,07	-6,02	4,05
99_C	bouwplan 24	7,50	3,74	-0,04	-6,01	4,05
99_B	bouwplan 24	4,50	3,71	0,01	-6,02	4,04
98_B	bouwplan 23	4,50	3,72	-0,05	-6,02	4,03
103_A	bouwplan 24	1,50	3,62	-0,06	-6,11	3,96
42_C	bouwplan 9	7,50	3,56	0,12	-6,13	3,96
53_B	bouwplan 12	4,50	3,61	-0,04	-6,12	3,95
14_B	bouwplan 2	4,50	3,60	-0,05	-6,13	3,94
90_C	bouwplan 20	7,50	3,66	-0,25	-6,10	3,94
108_B	bouwplan 26	4,50	3,61	-0,16	-6,13	3,92
60_B	bouwplan 13	4,50	3,57	-0,10	-6,16	3,91
101_F	bouwplan 24	16,50	3,53	-0,15	-6,20	3,87
118_A	bouwplan 30	1,50	3,51	-0,08	-6,21	3,87
50_A	bouwplan 11	1,50	3,49	-0,07	-6,22	3,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_D	bouwplan 1	10,50	3,51	-0,24	-6,24	3,83
36_A	bouwplan 7	1,50	3,46	-0,14	-6,26	3,82
103_D	bouwplan 24	10,50	3,49	-0,34	-6,26	3,79
122_C	bouwplan 31	7,50	3,45	-0,27	-6,29	3,77
3_D	bouwplan 1	10,50	3,45	-0,28	-6,29	3,77
87_A	bouwplan 19	1,50	3,36	-0,31	-6,37	3,70
102_A	bouwplan 24	1,50	3,25	-0,33	-6,47	3,61
105_C	bouwplan 25	7,50	3,24	-0,48	-6,50	3,56
12_C	bouwplan 2	7,50	3,18	-0,57	-6,56	3,50
47_B	bouwplan 10	4,50	3,09	-0,46	-6,62	3,46
90_B	bouwplan 20	4,50	3,11	-0,73	-6,64	3,41
40_C	bouwplan 8	7,50	3,05	-0,57	-6,68	3,40
36_C	bouwplan 7	7,50	3,05	-0,65	-6,69	3,38
66_D	bouwplan 14	10,50	3,01	-0,70	-6,73	3,34
7_A	bouwplan 1	1,50	2,99	-0,64	-6,74	3,34
39_C	bouwplan 8	7,50	2,94	-0,64	-6,78	3,30
49_A	bouwplan 11	1,50	2,90	-0,67	-6,81	3,27
39_A	bouwplan 8	1,50	2,88	-0,62	-6,83	3,26
13_B	bouwplan 2	4,50	2,88	-0,77	-6,84	3,23
5_C	bouwplan 1	7,50	2,89	-0,83	-6,85	3,21
42_B	bouwplan 9	4,50	2,74	-0,68	-6,95	3,15
41_C	bouwplan 9	7,50	2,73	-0,74	-6,97	3,12
39_B	bouwplan 8	4,50	2,73	-0,87	-6,99	3,09
6_A	bouwplan 1	1,50	2,74	-0,91	-6,99	3,08
30_A	bouwplan 6	1,50	2,69	-0,82	-7,02	3,07
42_A	bouwplan 9	1,50	2,64	-0,71	-7,04	3,06
17_A	bouwplan 3	1,50	2,51	-1,10	-7,20	2,87
84_A	bouwplan 18	1,50	2,43	-1,14	-7,28	2,80
101_A	bouwplan 24	1,50	2,34	-1,18	-7,37	2,72
47_A	bouwplan 10	1,50	2,32	-1,16	-7,38	2,71
12_B	bouwplan 2	4,50	2,33	-1,33	-7,40	2,67
66_C	bouwplan 14	7,50	2,30	-1,39	-7,43	2,63
105_B	bouwplan 25	4,50	2,28	-1,45	-7,46	2,60
60_A	bouwplan 13	1,50	2,24	-1,36	-7,48	2,60
108_A	bouwplan 26	1,50	2,20	-1,45	-7,52	2,55
96_C	bouwplan 22	7,50	2,19	-1,43	-7,53	2,54
98_A	bouwplan 23	1,50	2,17	-1,47	-7,56	2,51
122_B	bouwplan 31	4,50	2,13	-1,46	-7,59	2,49
14_A	bouwplan 2	1,50	2,11	-1,56	-7,61	2,45
5_B	bouwplan 1	4,50	2,11	-1,53	-7,62	2,45
121_C	bouwplan 31	7,50	2,02	-1,69	-7,72	2,35
117_B	bouwplan 30	4,50	2,04	-1,83	-7,71	2,33
18_A	bouwplan 3	1,50	1,96	-1,74	-7,77	2,29
96_B	bouwplan 22	4,50	1,83	-1,76	-7,89	2,19
106_C	bouwplan 25	7,50	1,89	-2,00	-7,88	2,17
99_A	bouwplan 24	1,50	1,77	-1,75	-7,94	2,15
20_B	bouwplan 4	4,50	1,74	-1,92	-7,99	2,08
20_C	bouwplan 4	7,50	1,72	-1,96	-8,01	2,06
110_A	bouwplan 27	1,50	1,69	-2,08	-8,04	2,01
66_B	bouwplan 14	4,50	1,63	-2,02	-8,10	1,97
106_B	bouwplan 25	4,50	1,65	-2,19	-8,10	1,95
53_A	bouwplan 12	1,50	1,47	-2,11	-8,25	1,83
13_A	bouwplan 2	1,50	1,46	-2,23	-8,27	1,79
88_A	bouwplan 19	1,50	1,34	-2,23	-8,38	1,70
93_A	bouwplan 21	1,50	1,30	-2,38	-8,43	1,64
3_C	bouwplan 1	7,50	1,21	-2,44	-8,52	1,55
92_A	bouwplan 20	1,50	1,04	-2,54	-8,68	1,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
49_C	bouwplan 11	7,50	1,00	-2,51	-8,70	1,38
12_A	bouwplan 2	1,50	1,02	-2,67	-8,71	1,35
90_A	bouwplan 20	1,50	1,03	-2,70	-8,71	1,35
94_B	bouwplan 21	4,50	0,98	-2,77	-8,76	1,30
72_D	bouwplan 15	10,50	0,95	-2,81	-8,81	1,26
121_B	bouwplan 31	4,50	0,87	-2,74	-8,85	1,22
115_C	bouwplan 29	7,50	0,86	-2,96	-8,88	1,16
115_B	bouwplan 29	4,50	0,84	-2,95	-8,91	1,15
5_A	bouwplan 1	1,50	0,79	-2,88	-8,93	1,13
109_C	bouwplan 26	7,50	0,81	-3,04	-8,95	1,10
66_A	bouwplan 14	1,50	0,74	-2,85	-8,98	1,10
109_B	bouwplan 26	4,50	0,75	-3,07	-9,00	1,05
91_A	bouwplan 20	1,50	0,47	-3,21	-9,26	0,81
105_A	bouwplan 25	1,50	0,44	-3,15	-9,28	0,80
20_A	bouwplan 4	1,50	0,41	-3,22	-9,32	0,76
21_A	bouwplan 4	1,50	0,29	-3,41	-9,45	0,62
106_A	bouwplan 25	1,50	0,26	-3,43	-9,47	0,59
72_C	bouwplan 15	7,50	0,24	-3,52	-9,51	0,55
104_C	bouwplan 25	7,50	0,01	-3,68	-9,73	0,34
1_B	bouwplan 1	4,50	-0,30	-3,74	-10,00	0,10
115_A	bouwplan 29	1,50	-0,53	-4,16	-10,25	-0,18
109_A	bouwplan 26	1,50	-0,56	-4,23	-10,28	-0,22
20_D	bouwplan 4	10,50	-0,67	-3,91	-10,34	-0,22
104_B	bouwplan 25	4,50	-0,63	-4,24	-10,35	-0,28
100_C	bouwplan 24	7,50	-0,79	-4,48	-10,53	-0,46
3_B	bouwplan 1	4,50	-0,99	-4,47	-10,69	-0,60
72_B	bouwplan 15	4,50	-1,05	-4,71	-10,78	-0,71
94_A	bouwplan 21	1,50	-1,06	-4,71	-10,79	-0,72
96_A	bouwplan 22	1,50	-1,11	-4,66	-10,83	-0,74
117_A	bouwplan 30	1,50	-1,26	-4,83	-10,98	-0,90
57_B	bouwplan 13	4,50	-1,50	-5,23	-11,23	-1,17
100_B	bouwplan 24	4,50	-1,59	-5,22	-11,32	-1,24
26_C	bouwplan 5	7,50	-1,74	-5,51	-11,48	-1,43
1_C	bouwplan 1	7,50	-1,98	-5,01	-11,60	-1,46
8_B	bouwplan 2	4,50	-1,94	-5,54	-11,66	-1,58
3_A	bouwplan 1	1,50	-2,08	-5,47	-11,77	-1,67
57_C	bouwplan 13	7,50	-2,16	-5,91	-11,89	-1,84
104_A	bouwplan 25	1,50	-2,23	-5,74	-11,94	-1,85
26_B	bouwplan 5	4,50	-2,26	-5,97	-11,99	-1,93
46_B	bouwplan 10	4,50	-2,32	-5,88	-12,02	-1,95
122_A	bouwplan 31	1,50	-2,50	-6,03	-12,21	-2,13
72_A	bouwplan 15	1,50	-2,50	-6,13	-12,23	-2,15
121_A	bouwplan 31	1,50	-2,57	-6,12	-12,28	-2,20
8_C	bouwplan 2	7,50	-2,66	-6,33	-12,39	-2,32
1_A	bouwplan 1	1,50	-2,89	-6,42	-12,59	-2,51
57_A	bouwplan 13	1,50	-3,13	-6,80	-12,86	-2,79
100_A	bouwplan 24	1,50	-3,28	-6,78	-12,99	-2,90
26_A	bouwplan 5	1,50	-3,44	-7,05	-13,15	-3,08
1_D	bouwplan 1	10,50	-3,48	-7,06	-13,20	-3,12
46_A	bouwplan 10	1,50	-3,54	-7,00	-13,23	-3,14
103_E	bouwplan 24	13,50	-3,55	-7,13	-13,27	-3,19
10_C	bouwplan 2	7,50	-3,64	-7,29	-13,37	-3,30
15_C	bouwplan 3	7,50	-3,63	-7,34	-13,36	-3,30
15_B	bouwplan 3	4,50	-3,96	-7,66	-13,70	-3,63
8_A	bouwplan 2	1,50	-4,41	-8,03	-14,13	-4,06
15_D	bouwplan 3	10,50	-4,94	-8,54	-14,66	-4,58
46_C	bouwplan 10	7,50	-5,20	-8,63	-14,88	-4,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Niersprinkstr/Diepenbrockste/Van Beethovenstr
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
120_C	bouwplan 31	7, 50	-5, 45	-9, 18	-15, 19	-5, 13	
25_B	bouwplan 5	4, 50	-6, 22	-9, 96	-15, 97	-5, 90	
10_B	bouwplan 2	4, 50	-6, 42	-9, 96	-16, 13	-6, 05	
120_B	bouwplan 31	4, 50	-7, 91	-11, 45	-17, 62	-7, 54	
25_A	bouwplan 5	1, 50	-8, 05	-11, 76	-17, 78	-7, 72	
8_D	bouwplan 2	10, 50	-8, 59	-11, 95	-18, 25	-8, 16	
15_A	bouwplan 3	1, 50	-9, 21	-13, 02	-18, 95	-8, 90	
120_A	bouwplan 31	1, 50	-9, 53	-13, 15	-19, 25	-9, 18	
25_C	bouwplan 5	7, 50	-10, 12	-13, 55	-19, 81	-9, 72	
10_D	bouwplan 2	10, 50	-10, 58	-14, 25	-20, 30	-10, 24	
119_C	bouwplan 31	7, 50	-10, 57	-14, 43	-20, 33	-10, 28	
100_D	bouwplan 24	10, 50	-10, 75	-14, 79	-20, 52	-10, 50	
10_A	bouwplan 2	1, 50	-11, 31	-14, 77	-21, 01	-10, 92	
97_C	bouwplan 23	7, 50	-16, 89	-21, 01	-26, 67	-16, 66	
31_C	bouwplan 6	7, 50	-18, 31	-20, 41	-27, 75	-17, 50	
103_F	bouwplan 24	16, 50	--	--	--	--	
107_A	bouwplan 26	1, 50	--	--	--	--	
107_B	bouwplan 26	4, 50	--	--	--	--	
107_C	bouwplan 26	7, 50	--	--	--	--	
11_A	bouwplan 2	1, 50	--	--	--	--	
11_B	bouwplan 2	4, 50	--	--	--	--	
11_C	bouwplan 2	7, 50	--	--	--	--	
11_D	bouwplan 2	10, 50	--	--	--	--	
119_A	bouwplan 31	1, 50	--	--	--	--	
119_B	bouwplan 31	4, 50	--	--	--	--	
16_A	bouwplan 3	1, 50	--	--	--	--	
16_B	bouwplan 3	4, 50	--	--	--	--	
16_C	bouwplan 3	7, 50	--	--	--	--	
16_D	bouwplan 3	10, 50	--	--	--	--	
2_A	bouwplan 1	1, 50	--	--	--	--	
2_B	bouwplan 1	4, 50	--	--	--	--	
2_C	bouwplan 1	7, 50	--	--	--	--	
2_D	bouwplan 1	10, 50	--	--	--	--	
22_A	bouwplan 4	1, 50	--	--	--	--	
22_B	bouwplan 4	4, 50	--	--	--	--	
22_C	bouwplan 4	7, 50	--	--	--	--	
22_D	bouwplan 4	10, 50	--	--	--	--	
4_A	bouwplan 1	1, 50	--	--	--	--	
4_B	bouwplan 1	4, 50	--	--	--	--	
4_C	bouwplan 1	7, 50	--	--	--	--	
4_D	bouwplan 1	10, 50	--	--	--	--	
9_A	bouwplan 2	1, 50	--	--	--	--	
9_B	bouwplan 2	4, 50	--	--	--	--	
9_C	bouwplan 2	7, 50	--	--	--	--	
9_D	bouwplan 2	10, 50	--	--	--	--	
97_A	bouwplan 23	1, 50	--	--	--	--	
97_B	bouwplan 23	4, 50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
117_A	bouwplan 30	1,50	58,17	55,00	47,75	58,41
117_B	bouwplan 30	4,50	57,13	53,96	46,72	57,37
117_C	bouwplan 30	7,50	55,59	52,42	45,17	55,83
110_C	bouwplan 27	7,50	35,04	31,89	24,66	35,30
110_B	bouwplan 27	4,50	33,99	30,85	23,61	34,25
110_A	bouwplan 27	1,50	32,77	29,65	22,40	33,04
121_C	bouwplan 31	7,50	29,41	26,23	19,00	29,65
121_B	bouwplan 31	4,50	28,74	25,60	18,34	28,99
121_A	bouwplan 31	1,50	26,88	23,78	16,50	27,15
113_C	bouwplan 28	7,50	26,61	23,44	16,23	26,86
113_B	bouwplan 28	4,50	25,89	22,73	15,51	26,14
113_A	bouwplan 28	1,50	25,78	22,65	15,40	26,04
115_C	bouwplan 29	7,50	25,06	21,86	14,67	25,30
115_A	bouwplan 29	1,50	24,42	21,30	14,05	24,69
115_B	bouwplan 29	4,50	24,16	20,97	13,77	24,40
118_B	bouwplan 30	4,50	23,82	20,52	13,38	24,02
112_C	bouwplan 27	7,50	23,54	20,19	13,11	23,73
118_A	bouwplan 30	1,50	22,50	19,26	12,07	22,72
112_B	bouwplan 27	4,50	21,75	18,37	11,32	21,94
114_C	bouwplan 28	7,50	21,23	17,90	10,81	21,43
122_C	bouwplan 31	7,50	20,35	17,02	9,91	20,55
118_C	bouwplan 30	7,50	20,19	16,80	9,75	20,37
114_B	bouwplan 28	4,50	19,16	15,80	8,73	19,35
112_A	bouwplan 27	1,50	18,78	15,43	8,36	18,98
111_C	bouwplan 27	7,50	18,39	15,00	7,95	18,57
114_A	bouwplan 28	1,50	16,88	13,58	6,47	17,09
122_B	bouwplan 31	4,50	16,43	13,06	5,98	16,61
111_B	bouwplan 27	4,50	16,12	12,70	5,68	16,29
128_C	bouwplan 33	7,50	14,61	11,35	4,21	14,83
139_C	bouwplan 36	7,50	14,31	10,95	3,88	14,50
130_C	bouwplan 34	7,50	13,62	10,16	3,17	13,78
128_B	bouwplan 33	4,50	13,30	10,07	2,90	13,53
139_B	bouwplan 36	4,50	13,20	9,87	2,77	13,40
122_A	bouwplan 31	1,50	12,79	9,40	2,34	12,97
130_B	bouwplan 34	4,50	12,42	9,01	1,97	12,59
127_C	bouwplan 33	7,50	12,31	8,85	1,86	12,47
145_C	bouwplan 37	7,50	11,90	8,45	1,44	12,06
138_C	bouwplan 36	7,50	11,73	8,30	1,29	11,90
136_C	bouwplan 35	7,50	11,41	7,97	0,96	11,58
95_C	bouwplan 22	7,50	11,32	7,84	0,86	11,48
151_C	bouwplan 38	7,50	11,28	7,82	0,82	11,44
139_A	bouwplan 36	1,50	11,08	7,82	0,67	11,30
151_B	bouwplan 38	4,50	10,99	7,58	0,55	11,17
129_C	bouwplan 34	7,50	10,94	7,47	0,48	11,10
127_B	bouwplan 33	4,50	10,43	7,04	-0,01	10,61
111_A	bouwplan 27	1,50	10,33	6,95	-0,10	10,52
145_B	bouwplan 37	4,50	10,34	6,94	-0,10	10,52
136_B	bouwplan 35	4,50	10,32	6,93	-0,12	10,50
131_C	bouwplan 34	7,50	10,31	6,91	-0,13	10,49
138_B	bouwplan 36	4,50	10,28	6,86	-0,16	10,45
130_A	bouwplan 34	1,50	10,06	6,71	-0,37	10,25
142_C	bouwplan 36	7,50	9,96	6,48	-0,49	10,12
123_C	bouwplan 32	7,50	9,74	6,26	-0,72	9,90
95_B	bouwplan 22	4,50	9,72	6,24	-0,74	9,88
133_C	bouwplan 35	7,50	9,56	6,10	-0,89	9,72
129_B	bouwplan 34	4,50	9,45	6,02	-1,00	9,62
142_B	bouwplan 36	4,50	9,41	5,97	-1,04	9,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
140_C	bouwplan	36	7,50	9,36	5,91	-1,09	9,52
131_B	bouwplan	34	4,50	9,16	5,79	-1,28	9,35
132_C	bouwplan	34	7,50	9,15	5,70	-1,30	9,31
137_C	bouwplan	36	7,50	9,15	5,67	-1,31	9,31
144_C	bouwplan	37	7,50	8,96	5,48	-1,50	9,12
133_B	bouwplan	35	4,50	8,75	5,34	-1,69	8,93
151_A	bouwplan	38	1,50	8,68	5,33	-1,75	8,87
146_C	bouwplan	37	7,50	8,64	5,18	-1,82	8,80
102_C	bouwplan	24	7,50	8,59	5,16	-1,85	8,76
152_C	bouwplan	38	7,50	8,60	5,13	-1,86	8,76
135_C	bouwplan	35	7,50	8,57	5,13	-1,88	8,74
123_B	bouwplan	32	4,50	8,56	5,13	-1,88	8,73
96_C	bouwplan	22	7,50	8,53	5,00	-1,93	8,67
152_B	bouwplan	38	4,50	8,48	5,06	-1,97	8,65
140_B	bouwplan	36	4,50	8,46	5,07	-1,98	8,64
132_B	bouwplan	34	4,50	8,40	4,98	-2,04	8,57
127_A	bouwplan	33	1,50	8,27	4,96	-2,15	8,48
137_B	bouwplan	36	4,50	8,30	4,85	-2,15	8,46
144_B	bouwplan	37	4,50	8,17	4,74	-2,27	8,34
146_B	bouwplan	37	4,50	8,10	4,70	-2,35	8,28
128_A	bouwplan	33	1,50	8,03	4,71	-2,39	8,23
153_C	bouwplan	39	7,50	7,92	4,42	-2,55	8,07
131_A	bouwplan	34	1,50	7,80	4,50	-2,62	8,01
154_C	bouwplan	39	7,50	7,79	4,31	-2,67	7,95
135_B	bouwplan	35	4,50	7,75	4,34	-2,69	7,93
150_C	bouwplan	38	7,50	7,70	4,26	-2,76	7,86
149_C	bouwplan	38	7,50	7,65	4,20	-2,81	7,81
138_A	bouwplan	36	1,50	7,59	4,22	-2,84	7,78
102_D	bouwplan	24	10,50	7,49	4,10	-2,95	7,67
153_B	bouwplan	39	4,50	7,42	3,96	-3,04	7,58
120_B	bouwplan	31	4,50	7,37	3,88	-3,10	7,52
142_A	bouwplan	36	1,50	7,30	3,93	-3,13	7,49
145_A	bouwplan	37	1,50	7,28	3,95	-3,14	7,48
136_A	bouwplan	35	1,50	7,17	3,86	-3,25	7,38
154_B	bouwplan	39	4,50	7,20	3,81	-3,24	7,38
95_A	bouwplan	22	1,50	7,18	3,71	-3,27	7,34
143_C	bouwplan	37	7,50	6,97	3,50	-3,49	7,13
150_B	bouwplan	38	4,50	6,91	3,52	-3,53	7,09
126_C	bouwplan	33	7,50	6,80	3,31	-3,65	6,96
129_A	bouwplan	34	1,50	6,73	3,36	-3,70	6,92
123_A	bouwplan	32	1,50	6,70	3,33	-3,73	6,89
116_A	bouwplan	29	1,50	6,65	3,26	-3,78	6,83
94_C	bouwplan	21	7,50	6,70	3,14	-3,78	6,83
102_B	bouwplan	24	4,50	6,61	3,12	-3,85	6,76
132_A	bouwplan	34	1,50	6,54	3,19	-3,89	6,73
149_B	bouwplan	38	4,50	6,51	3,11	-3,94	6,69
126_B	bouwplan	33	4,50	6,44	3,00	-4,01	6,61
124_C	bouwplan	32	7,50	6,42	2,97	-4,04	6,58
143_B	bouwplan	37	4,50	6,41	2,98	-4,03	6,58
141_B	bouwplan	36	4,50	6,39	2,93	-4,06	6,55
140_A	bouwplan	36	1,50	6,32	2,99	-4,10	6,52
100_B	bouwplan	24	4,50	6,31	2,81	-4,15	6,46
99_C	bouwplan	24	7,50	6,30	2,75	-4,17	6,44
144_A	bouwplan	37	1,50	6,24	2,88	-4,19	6,43
141_C	bouwplan	36	7,50	6,07	2,55	-4,39	6,22
119_C	bouwplan	31	7,50	6,02	2,61	-4,43	6,19
153_A	bouwplan	39	1,50	5,96	2,58	-4,47	6,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
102_A	bouwplan 24	1,50	5,94	2,54	-4,50	6,12
124_B	bouwplan 32	4,50	5,88	2,48	-4,57	6,06
99_B	bouwplan 24	4,50	5,89	2,40	-4,57	6,04
116_C	bouwplan 29	7,50	5,83	2,35	-4,62	5,99
99_D	bouwplan 24	10,50	5,83	2,27	-4,64	5,96
135_A	bouwplan 35	1,50	5,65	2,32	-4,77	5,85
137_A	bouwplan 36	1,50	5,60	2,22	-4,83	5,79
109_B	bouwplan 26	4,50	5,63	2,08	-4,84	5,77
146_A	bouwplan 37	1,50	5,54	2,20	-4,88	5,74
105_C	bouwplan 25	7,50	5,50	1,95	-4,97	5,64
133_A	bouwplan 35	1,50	5,45	2,10	-4,98	5,64
102_E	bouwplan 24	13,50	5,37	1,82	-5,10	5,51
152_A	bouwplan 38	1,50	5,30	1,92	-5,13	5,49
105_B	bouwplan 25	4,50	5,17	1,69	-5,28	5,33
141_A	bouwplan 36	1,50	5,10	1,74	-5,32	5,29
102_F	bouwplan 24	16,50	5,14	1,60	-5,33	5,28
150_A	bouwplan 38	1,50	5,08	1,75	-5,35	5,28
120_A	bouwplan 31	1,50	5,09	1,63	-5,37	5,25
101_C	bouwplan 24	7,50	5,09	1,56	-5,38	5,23
107_C	bouwplan 26	7,50	5,09	1,47	-5,40	5,20
101_F	bouwplan 24	16,50	5,05	1,52	-5,42	5,19
109_C	bouwplan 26	7,50	5,04	1,43	-5,44	5,16
149_A	bouwplan 38	1,50	4,94	1,63	-5,49	5,14
120_C	bouwplan 31	7,50	4,94	1,49	-5,53	5,10
101_D	bouwplan 24	10,50	4,93	1,40	-5,53	5,07
101_E	bouwplan 24	13,50	4,93	1,39	-5,54	5,07
116_B	bouwplan 29	4,50	4,87	1,47	-5,57	5,05
101_B	bouwplan 24	4,50	4,70	1,22	-5,76	4,86
107_B	bouwplan 26	4,50	4,68	1,11	-5,79	4,81
124_A	bouwplan 32	1,50	4,60	1,31	-5,82	4,81
108_C	bouwplan 26	7,50	4,67	1,11	-5,80	4,80
154_A	bouwplan 39	1,50	4,59	1,26	-5,83	4,79
75_C	bouwplan 16	7,50	4,55	1,00	-5,93	4,68
83_C	bouwplan 18	7,50	4,53	0,96	-5,95	4,66
148_C	bouwplan 38	7,50	4,49	1,03	-5,97	4,65
74_C	bouwplan 16	7,50	4,50	0,94	-5,98	4,63
143_A	bouwplan 37	1,50	4,41	1,05	-6,02	4,60
148_A	bouwplan 38	1,50	4,40	1,08	-6,02	4,60
119_B	bouwplan 31	4,50	4,31	0,98	-6,13	4,51
94_B	bouwplan 21	4,50	4,33	0,84	-6,13	4,48
108_B	bouwplan 26	4,50	4,30	0,78	-6,16	4,45
126_A	bouwplan 33	1,50	4,16	0,81	-6,26	4,36
134_B	bouwplan 35	4,50	4,20	0,71	-6,26	4,35
134_C	bouwplan 35	7,50	4,19	0,66	-6,28	4,33
148_B	bouwplan 38	4,50	4,06	0,67	-6,38	4,24
162_C	bouwplan 41	7,50	4,10	0,58	-6,37	4,24
75_B	bouwplan 16	4,50	4,00	0,52	-6,46	4,16
147_C	bouwplan 38	7,50	3,93	0,43	-6,54	4,08
83_B	bouwplan 18	4,50	3,92	0,42	-6,54	4,07
109_A	bouwplan 26	1,50	3,78	0,33	-6,66	3,95
162_B	bouwplan 41	4,50	3,66	0,19	-6,80	3,82
125_C	bouwplan 33	7,50	3,62	0,17	-6,84	3,78
79_C	bouwplan 17	7,50	3,54	-0,01	-6,93	3,68
107_A	bouwplan 26	1,50	3,36	-0,09	-7,09	3,52
205_C	bouwplan 55	7,50	3,38	-0,17	-7,09	3,52
78_C	bouwplan 17	7,50	3,33	-0,24	-7,15	3,46
103_B	bouwplan 24	4,50	3,30	-0,21	-7,16	3,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_C	bouwplan 52	7,50	3,29	-0,24	-7,18	3,43
201_C	bouwplan 54	7,50	3,27	-0,29	-7,20	3,40
147_B	bouwplan 38	4,50	3,09	-0,35	-7,36	3,26
190_C	bouwplan 51	7,50	3,10	-0,44	-7,37	3,24
101_A	bouwplan 24	1,50	3,04	-0,32	-7,38	3,23
125_B	bouwplan 33	4,50	3,00	-0,40	-7,45	3,18
80_C	bouwplan 17	7,50	3,04	-0,51	-7,43	3,18
79_B	bouwplan 17	4,50	2,92	-0,56	-7,53	3,08
207_C	bouwplan 56	7,50	2,81	-0,71	-7,65	2,96
162_A	bouwplan 41	1,50	2,66	-0,70	-7,77	2,85
184_C	bouwplan 49	7,50	2,69	-0,89	-7,79	2,82
108_A	bouwplan 26	1,50	2,59	-0,81	-7,84	2,77
119_A	bouwplan 31	1,50	2,55	-0,77	-7,89	2,75
192_B	bouwplan 52	4,50	2,49	-0,98	-7,97	2,65
99_A	bouwplan 24	1,50	2,44	-0,96	-8,00	2,62
103_D	bouwplan 24	10,50	2,48	-1,10	-7,99	2,61
96_B	bouwplan 22	4,50	2,43	-1,05	-8,02	2,59
82_C	bouwplan 18	7,50	2,45	-1,11	-8,02	2,58
206_C	bouwplan 55	7,50	2,43	-1,14	-8,05	2,56
94_A	bouwplan 21	1,50	2,35	-1,05	-8,09	2,53
74_B	bouwplan 16	4,50	2,35	-1,15	-8,11	2,50
105_A	bouwplan 25	1,50	2,29	-1,11	-8,14	2,47
202_C	bouwplan 54	7,50	2,33	-1,23	-8,15	2,46
134_A	bouwplan 35	1,50	2,22	-1,17	-8,21	2,40
88_C	bouwplan 19	7,50	2,26	-1,29	-8,21	2,40
92_C	bouwplan 20	7,50	2,23	-1,32	-8,24	2,37
201_B	bouwplan 54	4,50	2,17	-1,32	-8,28	2,33
204_C	bouwplan 55	7,50	2,16	-1,38	-8,31	2,30
76_C	bouwplan 16	7,50	2,06	-1,47	-8,41	2,20
193_C	bouwplan 52	7,50	2,05	-1,50	-8,42	2,19
157_C	bouwplan 40	7,50	2,03	-1,46	-8,43	2,18
193_B	bouwplan 52	4,50	2,01	-1,48	-8,44	2,17
208_C	bouwplan 56	7,50	1,94	-1,57	-8,53	2,09
87_C	bouwplan 19	7,50	1,88	-1,67	-8,59	2,02
158_C	bouwplan 40	7,50	1,85	-1,63	-8,61	2,01
75_A	bouwplan 16	1,50	1,77	-1,65	-8,67	1,94
125_A	bouwplan 33	1,50	1,70	-1,59	-8,72	1,91
78_B	bouwplan 17	4,50	1,76	-1,75	-8,71	1,91
100_C	bouwplan 24	7,50	1,76	-1,82	-8,72	1,89
98_B	bouwplan 23	4,50	1,74	-1,76	-8,72	1,89
177_C	bouwplan 46	7,50	1,70	-1,85	-8,77	1,84
202_B	bouwplan 54	4,50	1,62	-1,87	-8,84	1,77
174_C	bouwplan 45	7,50	1,61	-1,96	-8,87	1,74
190_B	bouwplan 51	4,50	1,58	-1,87	-8,87	1,74
175_C	bouwplan 45	7,50	1,59	-1,97	-8,89	1,72
104_C	bouwplan 25	7,50	1,57	-1,97	-8,90	1,71
184_B	bouwplan 49	4,50	1,49	-2,02	-8,97	1,64
169_C	bouwplan 44	7,50	1,48	-2,02	-8,98	1,63
103_C	bouwplan 24	7,50	1,47	-2,10	-9,00	1,60
104_B	bouwplan 25	4,50	1,43	-2,06	-9,02	1,59
205_B	bouwplan 55	4,50	1,44	-2,05	-9,02	1,59
100_D	bouwplan 24	10,50	1,46	-2,14	-9,02	1,58
91_C	bouwplan 20	7,50	1,44	-2,12	-9,04	1,57
98_C	bouwplan 23	7,50	1,42	-2,15	-9,05	1,55
165_C	bouwplan 42	7,50	1,40	-2,14	-9,07	1,54
84_C	bouwplan 18	7,50	1,36	-2,18	-9,10	1,50
165_B	bouwplan 42	4,50	1,33	-2,12	-9,12	1,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
76_B	bouwplan 16	4,50	1,32	-2,16	-9,14	1,48
80_B	bouwplan 17	4,50	1,31	-2,19	-9,15	1,46
87_B	bouwplan 19	4,50	1,24	-2,24	-9,22	1,40
168_C	bouwplan 44	7,50	1,19	-2,29	-9,27	1,35
82_B	bouwplan 18	4,50	1,11	-2,40	-9,35	1,26
100_A	bouwplan 24	1,50	0,97	-2,44	-9,47	1,15
207_B	bouwplan 56	4,50	0,99	-2,46	-9,46	1,15
79_A	bouwplan 17	1,50	0,93	-2,49	-9,51	1,10
164_C	bouwplan 42	7,50	0,91	-2,62	-9,56	1,05
194_C	bouwplan 52	7,50	0,88	-2,64	-9,58	1,03
191_C	bouwplan 51	7,50	0,87	-2,67	-9,60	1,01
177_B	bouwplan 46	4,50	0,81	-2,65	-9,64	0,97
208_B	bouwplan 56	4,50	0,80	-2,66	-9,65	0,96
91_B	bouwplan 20	4,50	0,77	-2,72	-9,68	0,93
83_A	bouwplan 18	1,50	0,75	-2,67	-9,69	0,92
179_C	bouwplan 46	7,50	0,76	-2,79	-9,71	0,90
175_B	bouwplan 45	4,50	0,74	-2,76	-9,72	0,89
192_A	bouwplan 52	1,50	0,70	-2,71	-9,74	0,88
200_C	bouwplan 54	7,50	0,75	-2,81	-9,73	0,88
92_B	bouwplan 20	4,50	0,73	-2,78	-9,73	0,88
206_B	bouwplan 55	4,50	0,72	-2,77	-9,74	0,87
174_B	bouwplan 45	4,50	0,62	-2,89	-9,84	0,77
204_B	bouwplan 55	4,50	0,47	-3,04	-9,99	0,62
73_B	bouwplan 16	4,50	0,46	-3,06	-10,00	0,61
89_B	bouwplan 20	4,50	0,39	-3,11	-10,07	0,54
188_C	bouwplan 50	7,50	0,35	-3,19	-10,12	0,49
188_B	bouwplan 50	4,50	0,31	-3,16	-10,15	0,47
158_B	bouwplan 40	4,50	0,27	-3,13	-10,17	0,45
157_B	bouwplan 40	4,50	0,26	-3,14	-10,18	0,44
166_C	bouwplan 43	7,50	0,23	-3,24	-10,22	0,39
161_B	bouwplan 41	4,50	0,20	-3,25	-10,26	0,36
194_B	bouwplan 52	4,50	0,15	-3,29	-10,29	0,32
89_C	bouwplan 20	7,50	0,19	-3,37	-10,28	0,32
198_B	bouwplan 53	4,50	0,14	-3,33	-10,31	0,30
103_E	bouwplan 24	13,50	0,17	-3,42	-10,31	0,29
179_B	bouwplan 46	4,50	0,13	-3,34	-10,33	0,29
106_B	bouwplan 25	4,50	0,14	-3,41	-10,33	0,28
201_A	bouwplan 54	1,50	0,10	-3,34	-10,34	0,27
176_C	bouwplan 46	7,50	0,08	-3,47	-10,39	0,22
193_A	bouwplan 52	1,50	0,03	-3,38	-10,40	0,21
200_B	bouwplan 54	4,50	0,04	-3,44	-10,41	0,20
85_B	bouwplan 19	4,50	0,02	-3,50	-10,44	0,17
197_C	bouwplan 53	7,50	0,02	-3,53	-10,46	0,15
164_B	bouwplan 42	4,50	-0,09	-3,53	-10,54	0,08
88_B	bouwplan 19	4,50	-0,07	-3,58	-10,54	0,08
98_A	bouwplan 23	1,50	-0,13	-3,57	-10,58	0,04
73_C	bouwplan 16	7,50	-0,14	-3,71	-10,62	-0,01
202_A	bouwplan 54	1,50	-0,20	-3,65	-10,65	-0,04
161_C	bouwplan 41	7,50	-0,20	-3,71	-10,67	-0,05
191_B	bouwplan 51	4,50	-0,33	-3,79	-10,78	-0,17
168_B	bouwplan 44	4,50	-0,40	-3,84	-10,85	-0,23
198_A	bouwplan 53	1,50	-0,41	-3,83	-10,85	-0,24
159_B	bouwplan 41	4,50	-0,40	-3,89	-10,86	-0,25
180_C	bouwplan 47	7,50	-0,38	-3,95	-10,86	-0,25
73_A	bouwplan 16	1,50	-0,45	-3,89	-10,89	-0,28
80_A	bouwplan 17	1,50	-0,50	-3,94	-10,94	-0,33
92_A	bouwplan 20	1,50	-0,53	-3,99	-10,98	-0,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
90_B	bouwplan 20	4,50	-0,53	-4,07	-11,00	-0,39
87_A	bouwplan 19	1,50	-0,57	-4,00	-11,01	-0,40
196_C	bouwplan 53	7,50	-0,56	-4,08	-11,03	-0,42
159_C	bouwplan 41	7,50	-0,68	-4,24	-11,15	-0,55
182_C	bouwplan 48	7,50	-0,67	-4,26	-11,15	-0,55
198_C	bouwplan 53	7,50	-0,68	-4,24	-11,15	-0,55
76_A	bouwplan 16	1,50	-0,72	-4,15	-11,16	-0,55
84_B	bouwplan 18	4,50	-0,73	-4,24	-11,19	-0,58
160_C	bouwplan 41	7,50	-0,79	-4,31	-11,25	-0,64
205_A	bouwplan 55	1,50	-0,82	-4,26	-11,27	-0,65
147_A	bouwplan 38	1,50	-0,82	-4,27	-11,27	-0,66
173_C	bouwplan 45	7,50	-0,84	-4,38	-11,31	-0,70
81_B	bouwplan 18	4,50	-0,87	-4,38	-11,33	-0,72
183_B	bouwplan 48	4,50	-0,89	-4,35	-11,35	-0,73
187_C	bouwplan 50	7,50	-0,93	-4,48	-11,40	-0,79
82_A	bouwplan 18	1,50	-0,97	-4,41	-11,41	-0,80
160_B	bouwplan 41	4,50	-0,98	-4,43	-11,43	-0,82
199_C	bouwplan 54	7,50	-0,96	-4,54	-11,44	-0,83
91_A	bouwplan 20	1,50	-1,00	-4,42	-11,44	-0,83
67_B	bouwplan 15	4,50	-1,06	-4,58	-11,52	-0,91
74_A	bouwplan 16	1,50	-1,08	-4,54	-11,53	-0,92
180_B	bouwplan 47	4,50	-1,10	-4,60	-11,56	-0,95
166_B	bouwplan 43	4,50	-1,15	-4,63	-11,61	-0,99
169_B	bouwplan 44	4,50	-1,15	-4,60	-11,60	-0,99
176_B	bouwplan 46	4,50	-1,15	-4,61	-11,60	-0,99
77_B	bouwplan 17	4,50	-1,16	-4,67	-11,62	-1,01
195_C	bouwplan 53	7,50	-1,22	-4,75	-11,69	-1,08
106_A	bouwplan 25	1,50	-1,27	-4,74	-11,72	-1,11
104_A	bouwplan 25	1,50	-1,34	-4,71	-11,77	-1,15
93_C	bouwplan 21	7,50	-1,35	-4,97	-11,84	-1,24
173_B	bouwplan 45	4,50	-1,42	-4,88	-11,87	-1,26
199_B	bouwplan 54	4,50	-1,47	-4,98	-11,93	-1,32
155_C	bouwplan 40	7,50	-1,47	-4,99	-11,94	-1,33
204_A	bouwplan 55	1,50	-1,49	-4,94	-11,94	-1,33
206_A	bouwplan 55	1,50	-1,53	-4,98	-11,98	-1,37
157_A	bouwplan 40	1,50	-1,57	-4,93	-12,00	-1,38
183_C	bouwplan 48	7,50	-1,52	-5,06	-11,99	-1,38
156_C	bouwplan 40	7,50	-1,59	-5,12	-12,06	-1,45
89_A	bouwplan 20	1,50	-1,67	-5,12	-12,11	-1,50
185_C	bouwplan 49	7,50	-1,64	-5,20	-12,11	-1,51
196_B	bouwplan 53	4,50	-1,68	-5,12	-12,12	-1,51
182_B	bouwplan 48	4,50	-1,68	-5,20	-12,14	-1,53
37_C	bouwplan 8	7,50	-1,68	-5,30	-12,17	-1,57
194_A	bouwplan 52	1,50	-1,77	-5,18	-12,20	-1,59
163_C	bouwplan 42	7,50	-1,75	-5,26	-12,21	-1,60
208_A	bouwplan 56	1,50	-1,77	-5,22	-12,22	-1,61
85_A	bouwplan 19	1,50	-1,83	-5,28	-12,28	-1,67
155_B	bouwplan 40	4,50	-1,84	-5,30	-12,29	-1,68
61_B	bouwplan 14	4,50	-1,85	-5,36	-12,31	-1,70
81_C	bouwplan 18	7,50	-1,83	-5,41	-12,31	-1,70
67_C	bouwplan 15	7,50	-1,84	-5,43	-12,32	-1,72
85_C	bouwplan 19	7,50	-1,88	-5,47	-12,36	-1,76
41_C	bouwplan 9	7,50	-1,89	-5,50	-12,37	-1,77
90_A	bouwplan 20	1,50	-1,99	-5,44	-12,43	-1,82
61_D	bouwplan 14	10,50	-1,97	-5,57	-12,45	-1,85
163_B	bouwplan 42	4,50	-2,02	-5,48	-12,47	-1,86
166_A	bouwplan 43	1,50	-2,03	-5,47	-12,47	-1,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
37_B	bouwplan 8	4,50	-2,00	-5,54	-12,47	-1,86
77_A	bouwplan 17	1,50	-2,03	-5,45	-12,47	-1,86
78_A	bouwplan 17	1,50	-2,06	-5,50	-12,50	-1,89
161_A	bouwplan 41	1,50	-2,09	-5,49	-12,52	-1,91
68_D	bouwplan 15	10,50	-2,03	-5,63	-12,51	-1,91
200_A	bouwplan 54	1,50	-2,11	-5,55	-12,55	-1,94
158_A	bouwplan 40	1,50	-2,14	-5,52	-12,57	-1,95
61_C	bouwplan 14	7,50	-2,10	-5,69	-12,58	-1,98
156_B	bouwplan 40	4,50	-2,15	-5,62	-12,61	-1,99
168_A	bouwplan 44	1,50	-2,18	-5,58	-12,62	-2,00
41_B	bouwplan 9	4,50	-2,14	-5,67	-12,61	-2,00
72_B	bouwplan 15	4,50	-2,18	-5,71	-12,65	-2,04
185_B	bouwplan 49	4,50	-2,21	-5,68	-12,67	-2,05
197_B	bouwplan 53	4,50	-2,28	-5,72	-12,73	-2,11
68_C	bouwplan 15	7,50	-2,30	-5,89	-12,78	-2,18
187_B	bouwplan 50	4,50	-2,38	-5,84	-12,83	-2,22
90_C	bouwplan 20	7,50	-2,35	-5,91	-12,82	-2,22
88_A	bouwplan 19	1,50	-2,54	-6,01	-12,99	-2,38
173_A	bouwplan 45	1,50	-2,65	-6,08	-13,09	-2,48
177_A	bouwplan 46	1,50	-2,69	-6,12	-13,13	-2,52
165_A	bouwplan 42	1,50	-2,73	-6,15	-13,18	-2,56
106_C	bouwplan 25	7,50	-2,69	-6,30	-13,18	-2,57
77_C	bouwplan 17	7,50	-2,77	-6,34	-13,25	-2,64
181_B	bouwplan 47	4,50	-2,81	-6,27	-13,26	-2,65
159_A	bouwplan 41	1,50	-2,85	-6,30	-13,29	-2,68
155_A	bouwplan 40	1,50	-2,89	-6,28	-13,32	-2,71
174_A	bouwplan 45	1,50	-2,89	-6,31	-13,33	-2,72
68_B	bouwplan 15	4,50	-2,88	-6,41	-13,35	-2,74
207_A	bouwplan 56	1,50	-2,94	-6,37	-13,38	-2,77
156_A	bouwplan 40	1,50	-2,96	-6,37	-13,40	-2,78
189_C	bouwplan 51	7,50	-2,95	-6,53	-13,43	-2,82
86_C	bouwplan 19	7,50	-2,99	-6,56	-13,46	-2,86
84_A	bouwplan 18	1,50	-3,06	-6,53	-13,51	-2,90
163_A	bouwplan 42	1,50	-3,16	-6,57	-13,60	-2,98
67_A	bouwplan 15	1,50	-3,15	-6,61	-13,60	-2,99
176_A	bouwplan 46	1,50	-3,20	-6,65	-13,64	-3,03
181_C	bouwplan 47	7,50	-3,16	-6,72	-13,64	-3,03
29_C	bouwplan 6	7,50	-3,15	-6,75	-13,63	-3,03
81_A	bouwplan 18	1,50	-3,23	-6,70	-13,68	-3,07
195_B	bouwplan 53	4,50	-3,24	-6,71	-13,69	-3,08
169_A	bouwplan 44	1,50	-3,27	-6,69	-13,71	-3,10
199_A	bouwplan 54	1,50	-3,27	-6,71	-13,72	-3,10
96_A	bouwplan 22	1,50	-3,34	-6,72	-13,77	-3,15
188_A	bouwplan 50	1,50	-3,33	-6,77	-13,78	-3,16
164_A	bouwplan 42	1,50	-3,37	-6,80	-13,81	-3,20
175_A	bouwplan 45	1,50	-3,41	-6,82	-13,84	-3,23
178_C	bouwplan 46	7,50	-3,37	-6,91	-13,85	-3,23
86_B	bouwplan 19	4,50	-3,42	-6,92	-13,88	-3,27
61_A	bouwplan 14	1,50	-3,46	-6,90	-13,90	-3,29
93_B	bouwplan 21	4,50	-3,54	-7,09	-14,01	-3,40
72_A	bouwplan 15	1,50	-3,77	-7,20	-14,21	-3,60
52_C	bouwplan 11	7,50	-3,73	-7,33	-14,21	-3,61
62_C	bouwplan 14	7,50	-3,75	-7,32	-14,22	-3,62
160_A	bouwplan 41	1,50	-3,81	-7,27	-14,26	-3,65
196_A	bouwplan 53	1,50	-3,84	-7,24	-14,28	-3,66
33_B	bouwplan 7	4,50	-3,80	-7,34	-14,27	-3,66
62_D	bouwplan 14	10,50	-3,81	-7,38	-14,28	-3,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
197_A	bouwplan 53	1,50	-3,86	-7,28	-14,30	-3,69
186_C	bouwplan 50	7,50	-3,82	-7,42	-14,32	-3,70
33_C	bouwplan 7	7,50	-3,85	-7,46	-14,33	-3,73
37_A	bouwplan 8	1,50	-3,89	-7,36	-14,33	-3,73
29_B	bouwplan 6	4,50	-3,90	-7,42	-14,36	-3,75
44_C	bouwplan 9	7,50	-3,86	-7,49	-14,35	-3,75
41_A	bouwplan 9	1,50	-3,93	-7,36	-14,37	-3,76
63_D	bouwplan 14	10,50	-3,89	-7,45	-14,36	-3,76
172_C	bouwplan 44	7,50	-3,94	-7,49	-14,41	-3,80
32_B	bouwplan 6	4,50	-3,94	-7,48	-14,40	-3,80
47_C	bouwplan 10	7,50	-3,93	-7,55	-14,41	-3,81
69_D	bouwplan 15	10,50	-4,06	-7,65	-14,54	-3,94
34_C	bouwplan 7	7,50	-4,09	-7,68	-14,57	-3,97
47_B	bouwplan 10	4,50	-4,10	-7,66	-14,57	-3,97
48_C	bouwplan 10	7,50	-4,10	-7,70	-14,58	-3,98
66_B	bouwplan 14	4,50	-4,17	-7,70	-14,63	-4,03
19_C	bouwplan 4	7,50	-4,17	-7,78	-14,65	-4,05
62_B	bouwplan 14	4,50	-4,21	-7,70	-14,66	-4,05
67_D	bouwplan 15	10,50	-4,18	-7,76	-14,66	-4,05
52_B	bouwplan 11	4,50	-4,23	-7,75	-14,69	-4,08
63_C	bouwplan 14	7,50	-4,25	-7,81	-14,72	-4,12
69_C	bouwplan 15	7,50	-4,28	-7,86	-14,76	-4,15
183_A	bouwplan 48	1,50	-4,34	-7,78	-14,78	-4,17
178_B	bouwplan 46	4,50	-4,38	-7,86	-14,84	-4,22
44_B	bouwplan 9	4,50	-4,40	-7,89	-14,85	-4,24
48_B	bouwplan 10	4,50	-4,50	-8,03	-14,97	-4,36
51_C	bouwplan 11	7,50	-4,50	-8,10	-14,98	-4,38
34_B	bouwplan 7	4,50	-4,56	-8,09	-15,02	-4,42
103_A	bouwplan 24	1,50	-4,59	-8,11	-15,05	-4,44
171_A	bouwplan 44	1,50	-4,74	-8,12	-15,18	-4,56
63_B	bouwplan 14	4,50	-4,71	-8,21	-15,17	-4,56
184_A	bouwplan 49	1,50	-4,74	-8,19	-15,19	-4,58
68_A	bouwplan 15	1,50	-4,78	-8,23	-15,22	-4,61
167_C	bouwplan 43	7,50	-4,96	-8,44	-15,42	-4,80
187_A	bouwplan 50	1,50	-4,99	-8,42	-15,43	-4,82
19_B	bouwplan 4	4,50	-4,97	-8,49	-15,43	-4,82
69_B	bouwplan 15	4,50	-5,00	-8,52	-15,46	-4,85
51_B	bouwplan 11	4,50	-5,01	-8,56	-15,48	-4,87
179_A	bouwplan 46	1,50	-5,04	-8,49	-15,49	-4,88
180_A	bouwplan 47	1,50	-5,13	-8,56	-15,57	-4,96
203_A	bouwplan 55	1,50	-5,12	-8,60	-15,57	-4,96
27_B	bouwplan 5	4,50	-5,24	-8,78	-15,71	-5,10
6_D	bouwplan 1	10,50	-5,23	-8,86	-15,72	-5,12
24_C	bouwplan 4	7,50	-5,30	-8,91	-15,79	-5,18
40_B	bouwplan 8	4,50	-5,35	-8,90	-15,82	-5,21
40_C	bouwplan 8	7,50	-5,35	-8,99	-15,84	-5,24
32_C	bouwplan 6	7,50	-5,37	-8,99	-15,85	-5,25
86_A	bouwplan 19	1,50	-5,43	-8,86	-15,87	-5,26
28_C	bouwplan 5	7,50	-5,50	-9,10	-15,98	-5,38
66_A	bouwplan 14	1,50	-5,55	-8,99	-15,99	-5,38
167_B	bouwplan 43	4,50	-5,61	-9,02	-16,05	-5,43
66_C	bouwplan 14	7,50	-5,55	-9,16	-16,03	-5,43
19_D	bouwplan 4	10,50	-5,58	-9,19	-16,06	-5,46
66_D	bouwplan 14	10,50	-5,67	-9,29	-16,15	-5,55
189_B	bouwplan 51	4,50	-5,69	-9,25	-16,16	-5,56
71_D	bouwplan 15	10,50	-5,69	-9,30	-16,18	-5,57
48_A	bouwplan 10	1,50	-5,76	-9,17	-16,19	-5,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
182_A	bouwplan 48	1,50	-5,79	-9,23	-16,24	-5,62
32_A	bouwplan 6	1,50	-5,79	-9,27	-16,24	-5,63
36_C	bouwplan 7	7,50	-5,75	-9,38	-16,25	-5,64
59_C	bouwplan 13	7,50	-5,78	-9,39	-16,26	-5,66
33_A	bouwplan 7	1,50	-5,91	-9,39	-16,36	-5,75
34_A	bouwplan 7	1,50	-5,91	-9,38	-16,36	-5,75
47_A	bouwplan 10	1,50	-5,93	-9,44	-16,38	-5,78
6_C	bouwplan 1	7,50	-5,92	-9,53	-16,40	-5,80
172_B	bouwplan 44	4,50	-5,97	-9,43	-16,43	-5,81
191_A	bouwplan 51	1,50	-5,99	-9,43	-16,43	-5,82
36_B	bouwplan 7	4,50	-5,95	-9,51	-16,43	-5,82
29_A	bouwplan 6	1,50	-6,00	-9,45	-16,44	-5,83
56_C	bouwplan 12	7,50	-6,00	-9,60	-16,48	-5,88
28_B	bouwplan 5	4,50	-6,04	-9,56	-16,50	-5,89
52_A	bouwplan 11	1,50	-6,09	-9,57	-16,54	-5,93
71_C	bouwplan 15	7,50	-6,10	-9,69	-16,58	-5,98
65_D	bouwplan 14	10,50	-6,13	-9,73	-16,61	-6,01
93_A	bouwplan 21	1,50	-6,19	-9,67	-16,64	-6,03
13_D	bouwplan 2	10,50	-6,17	-9,81	-16,65	-6,06
35_C	bouwplan 7	7,50	-6,18	-9,79	-16,66	-6,06
38_C	bouwplan 8	7,50	-6,20	-9,79	-16,68	-6,08
62_A	bouwplan 14	1,50	-6,26	-9,71	-16,71	-6,10
60_C	bouwplan 13	7,50	-6,26	-9,87	-16,74	-6,14
72_C	bouwplan 15	7,50	-6,25	-9,87	-16,74	-6,14
24_D	bouwplan 4	10,50	-6,36	-9,97	-16,84	-6,24
65_C	bouwplan 14	7,50	-6,36	-9,95	-16,84	-6,24
39_C	bouwplan 8	7,50	-6,38	-9,97	-16,86	-6,26
27_C	bouwplan 5	7,50	-6,39	-10,00	-16,87	-6,27
56_B	bouwplan 12	4,50	-6,44	-9,95	-16,90	-6,29
24_B	bouwplan 4	4,50	-6,47	-9,99	-16,93	-6,32
13_C	bouwplan 2	7,50	-6,45	-10,08	-16,94	-6,34
6_B	bouwplan 1	4,50	-6,50	-10,03	-16,97	-6,36
195_A	bouwplan 53	1,50	-6,59	-10,01	-17,03	-6,42
44_A	bouwplan 9	1,50	-6,59	-10,13	-17,05	-6,45
71_B	bouwplan 15	4,50	-6,60	-10,11	-17,06	-6,45
30_C	bouwplan 6	7,50	-6,59	-10,20	-17,07	-6,47
60_B	bouwplan 13	4,50	-6,61	-10,14	-17,07	-6,47
42_C	bouwplan 9	7,50	-6,60	-10,21	-17,08	-6,48
38_B	bouwplan 8	4,50	-6,64	-10,15	-17,10	-6,49
35_B	bouwplan 7	4,50	-6,69	-10,24	-17,16	-6,55
23_D	bouwplan 4	10,50	-6,72	-10,34	-17,20	-6,60
59_B	bouwplan 13	4,50	-6,74	-10,27	-17,21	-6,60
181_A	bouwplan 47	1,50	-6,79	-10,24	-17,23	-6,62
18_D	bouwplan 3	10,50	-6,75	-10,38	-17,24	-6,64
190_A	bouwplan 51	1,50	-6,81	-10,25	-17,26	-6,64
39_B	bouwplan 8	4,50	-6,81	-10,34	-17,28	-6,67
69_A	bouwplan 15	1,50	-6,85	-10,29	-17,29	-6,68
46_B	bouwplan 10	4,50	-6,87	-10,45	-17,34	-6,74
51_A	bouwplan 11	1,50	-6,89	-10,39	-17,35	-6,74
42_B	bouwplan 9	4,50	-6,97	-10,51	-17,44	-6,83
27_A	bouwplan 5	1,50	-7,05	-10,53	-17,50	-6,89
30_B	bouwplan 6	4,50	-7,04	-10,58	-17,50	-6,90
55_C	bouwplan 12	7,50	-7,02	-10,62	-17,50	-6,90
65_B	bouwplan 14	4,50	-7,05	-10,55	-17,50	-6,90
40_A	bouwplan 8	1,50	-7,09	-10,54	-17,53	-6,92
13_B	bouwplan 2	4,50	-7,08	-10,60	-17,55	-6,94
23_C	bouwplan 4	7,50	-7,12	-10,73	-17,60	-7,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
18_C	bouwplan 3	7,50	-7,13	-10,72	-17,61	-7,01
63_A	bouwplan 14	1,50	-7,19	-10,64	-17,64	-7,03
12_D	bouwplan 2	10,50	-7,23	-10,86	-17,72	-7,12
19_A	bouwplan 4	1,50	-7,27	-10,82	-17,73	-7,13
14_D	bouwplan 2	10,50	-7,29	-10,92	-17,77	-7,17
185_A	bouwplan 49	1,50	-7,39	-10,83	-17,83	-7,22
42_A	bouwplan 9	1,50	-7,43	-10,88	-17,87	-7,26
189_A	bouwplan 51	1,50	-7,45	-10,99	-17,92	-7,31
5_C	bouwplan 1	7,50	-7,43	-11,03	-17,91	-7,31
55_B	bouwplan 12	4,50	-7,49	-11,00	-17,95	-7,34
5_D	bouwplan 1	10,50	-7,55	-11,18	-18,04	-7,44
14_C	bouwplan 2	7,50	-7,57	-11,19	-18,06	-7,46
12_C	bouwplan 2	7,50	-7,59	-11,19	-18,07	-7,47
23_B	bouwplan 4	4,50	-7,61	-11,14	-18,07	-7,47
28_A	bouwplan 5	1,50	-7,66	-11,12	-18,10	-7,49
7_D	bouwplan 1	10,50	-7,63	-11,26	-18,12	-7,52
18_B	bouwplan 3	4,50	-7,72	-11,16	-18,17	-7,55
170_C	bouwplan 44	7,50	-7,70	-11,28	-18,17	-7,57
39_A	bouwplan 8	1,50	-7,91	-11,38	-18,36	-7,75
7_C	bouwplan 1	7,50	-7,91	-11,52	-18,39	-7,79
5_B	bouwplan 1	4,50	-7,97	-11,46	-18,43	-7,82
17_D	bouwplan 3	10,50	-7,95	-11,55	-18,43	-7,83
35_A	bouwplan 7	1,50	-8,08	-11,55	-18,52	-7,92
170_A	bouwplan 44	1,50	-8,16	-11,57	-18,60	-7,98
25_B	bouwplan 5	4,50	-8,12	-11,66	-18,59	-7,98
36_A	bouwplan 7	1,50	-8,14	-11,62	-18,60	-7,98
38_A	bouwplan 8	1,50	-8,15	-11,62	-18,60	-7,99
46_C	bouwplan 10	7,50	-8,12	-11,78	-18,61	-8,01
20_C	bouwplan 4	7,50	-8,13	-11,76	-18,62	-8,02
24_A	bouwplan 4	1,50	-8,17	-11,68	-18,62	-8,02
12_B	bouwplan 2	4,50	-8,22	-11,68	-18,67	-8,06
71_A	bouwplan 15	1,50	-8,25	-11,68	-18,69	-8,08
45_C	bouwplan 10	7,50	-8,26	-11,87	-18,74	-8,14
30_A	bouwplan 6	1,50	-8,44	-11,89	-18,88	-8,27
54_C	bouwplan 12	7,50	-8,39	-12,00	-18,87	-8,27
56_A	bouwplan 12	1,50	-8,43	-11,92	-18,88	-8,27
7_B	bouwplan 1	4,50	-8,46	-11,95	-18,92	-8,31
178_A	bouwplan 46	1,50	-8,53	-11,94	-18,97	-8,35
45_B	bouwplan 10	4,50	-8,50	-12,02	-18,96	-8,35
209_C	bouwplan 56	7,50	-8,48	-12,07	-18,98	-8,36
25_C	bouwplan 5	7,50	-8,48	-12,09	-18,96	-8,36
60_A	bouwplan 13	1,50	-8,55	-12,04	-19,00	-8,39
20_B	bouwplan 4	4,50	-8,54	-12,10	-19,02	-8,41
3_D	bouwplan 1	10,50	-8,64	-12,28	-19,12	-8,53
54_B	bouwplan 12	4,50	-8,67	-12,20	-19,13	-8,53
170_B	bouwplan 44	4,50	-8,74	-12,22	-19,19	-8,58
65_A	bouwplan 14	1,50	-8,76	-12,19	-19,20	-8,59
172_A	bouwplan 44	1,50	-8,79	-12,21	-19,23	-8,62
46_A	bouwplan 10	1,50	-8,91	-12,43	-19,37	-8,76
167_A	bouwplan 43	1,50	-8,98	-12,35	-19,41	-8,79
59_A	bouwplan 13	1,50	-8,97	-12,47	-19,43	-8,82
171_B	bouwplan 44	4,50	-9,17	-12,67	-19,64	-9,02
14_B	bouwplan 2	4,50	-9,35	-12,88	-19,81	-9,21
209_B	bouwplan 56	4,50	-9,41	-12,91	-19,88	-9,26
23_A	bouwplan 4	1,50	-9,44	-12,93	-19,89	-9,28
6_A	bouwplan 1	1,50	-9,49	-13,02	-19,95	-9,35
25_A	bouwplan 5	1,50	-9,63	-13,08	-20,08	-9,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	bouwplan 2	1,50	-9,68	-13,24	-20,15	-9,55
171_C	bouwplan 44	7,50	-9,81	-13,42	-20,29	-9,69
18_A	bouwplan 3	1,50	-10,06	-13,61	-20,53	-9,92
17_C	bouwplan 3	7,50	-10,06	-13,65	-20,54	-9,94
20_A	bouwplan 4	1,50	-10,19	-13,70	-20,65	-10,04
17_B	bouwplan 3	4,50	-10,19	-13,74	-20,66	-10,05
54_A	bouwplan 12	1,50	-10,28	-13,72	-20,72	-10,11
45_A	bouwplan 10	1,50	-10,30	-13,78	-20,75	-10,14
55_A	bouwplan 12	1,50	-10,30	-13,79	-20,76	-10,15
12_A	bouwplan 2	1,50	-10,54	-14,07	-21,00	-10,40
43_C	bouwplan 9	7,50	-10,57	-14,15	-21,05	-10,44
7_A	bouwplan 1	1,50	-10,61	-14,14	-21,07	-10,47
43_A	bouwplan 9	1,50	-10,80	-14,26	-21,25	-10,64
49_C	bouwplan 11	7,50	-10,82	-14,43	-21,31	-10,70
186_B	bouwplan 50	4,50	-10,92	-14,43	-21,38	-10,77
58_C	bouwplan 13	7,50	-11,01	-14,63	-21,49	-10,89
49_B	bouwplan 11	4,50	-11,25	-14,77	-21,72	-11,11
14_A	bouwplan 2	1,50	-11,28	-14,82	-21,74	-11,14
58_B	bouwplan 13	4,50	-11,28	-14,84	-21,75	-11,15
5_A	bouwplan 1	1,50	-11,30	-14,85	-21,76	-11,16
3_C	bouwplan 1	7,50	-11,32	-14,91	-21,80	-11,20
43_B	bouwplan 9	4,50	-11,88	-15,39	-22,34	-11,73
53_A	bouwplan 12	1,50	-12,10	-15,59	-22,55	-11,94
2_A	bouwplan 1	1,50	-12,23	-15,74	-22,69	-12,08
17_A	bouwplan 3	1,50	-12,36	-15,88	-22,82	-12,21
58_A	bouwplan 13	1,50	-12,42	-15,91	-22,87	-12,26
53_B	bouwplan 12	4,50	-12,45	-16,02	-22,92	-12,32
53_C	bouwplan 12	7,50	-12,44	-16,10	-22,93	-12,33
3_B	bouwplan 1	4,50	-12,69	-16,19	-23,15	-12,54
15_D	bouwplan 3	10,50	-12,98	-16,66	-23,47	-12,88
72_D	bouwplan 15	10,50	-13,09	-16,70	-23,59	-12,98
31_B	bouwplan 6	4,50	-13,20	-16,82	-23,68	-13,08
15_C	bouwplan 3	7,50	-13,19	-16,86	-23,68	-13,09
1_D	bouwplan 1	10,50	-13,30	-16,96	-23,79	-13,19
49_A	bouwplan 11	1,50	-13,46	-16,94	-23,92	-13,30
1_C	bouwplan 1	7,50	-13,49	-17,15	-23,98	-13,38
15_B	bouwplan 3	4,50	-13,66	-17,21	-24,13	-13,52
1_B	bouwplan 1	4,50	-13,90	-17,47	-24,38	-13,77
50_B	bouwplan 11	4,50	-14,10	-17,74	-24,59	-13,99
57_B	bouwplan 13	4,50	-14,69	-18,23	-25,16	-14,55
31_A	bouwplan 6	1,50	-14,81	-18,33	-25,27	-14,66
3_A	bouwplan 1	1,50	-15,17	-18,65	-25,62	-15,01
57_C	bouwplan 13	7,50	-15,21	-18,82	-25,69	-15,09
186_A	bouwplan 50	1,50	-15,29	-18,80	-25,74	-15,14
50_A	bouwplan 11	1,50	-15,57	-19,10	-26,03	-15,43
20_D	bouwplan 4	10,50	-15,84	-19,45	-26,36	-15,73
10_D	bouwplan 2	10,50	-17,79	-21,49	-28,29	-17,70
10_C	bouwplan 2	7,50	-18,94	-22,58	-29,42	-18,83
57_A	bouwplan 13	1,50	-19,80	-23,27	-30,26	-19,64
50_C	bouwplan 11	7,50	-19,89	-23,59	-30,38	-19,79
10_B	bouwplan 2	4,50	-19,96	-23,50	-30,42	-19,82
8_D	bouwplan 2	10,50	-20,21	-23,86	-30,72	-20,11
8_C	bouwplan 2	7,50	-20,35	-23,98	-30,85	-20,24
8_B	bouwplan 2	4,50	-20,70	-24,23	-31,18	-20,56
26_B	bouwplan 5	4,50	-21,78	-25,46	-32,28	-21,68
8_A	bouwplan 2	1,50	-22,12	-25,65	-32,59	-21,98
1_A	bouwplan 1	1,50	-22,85	-26,33	-33,32	-22,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nullanderstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
10_A	bouwplan 2	1,50	-22,98	-26,52	-33,43	-22,84
21_B	bouwplan 4	4,50	-23,23	-26,78	-33,69	-23,09
26_A	bouwplan 5	1,50	-23,68	-27,26	-34,15	-23,55
21_A	bouwplan 4	1,50	-24,57	-28,11	-35,03	-24,43
31_C	bouwplan 6	7,50	-25,81	-29,52	-36,31	-25,72
15_A	bouwplan 3	1,50	-37,36	-40,87	-47,84	-37,22
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
203_B	bouwplan 55	4,50	--	--	--	--
203_C	bouwplan 55	7,50	--	--	--	--
209_A	bouwplan 56	1,50	--	--	--	--
21_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
21_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
26_C	bouwplan 5	7,50	--	--	--	--
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
64_A	bouwplan 14	1,50	--	--	--	--
64_B	bouwplan 14	4,50	--	--	--	--
64_C	bouwplan 14	7,50	--	--	--	--
64_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--
70_A	bouwplan 15	1,50	--	--	--	--
70_B	bouwplan 15	4,50	--	--	--	--
70_C	bouwplan 15	7,50	--	--	--	--
70_D	bouwplan 15	10,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--
97_B	bouwplan 23	4,50	--	--	--	--
97_C	bouwplan 23	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
161_B	bouwplan 41	4,50	38,57	36,12	29,08	39,27	
161_C	bouwplan 41	7,50	38,32	35,86	28,83	39,02	
161_A	bouwplan 41	1,50	38,12	35,68	28,63	38,82	
156_B	bouwplan 40	4,50	35,45	33,01	25,96	36,15	
156_C	bouwplan 40	7,50	35,43	32,98	25,94	36,13	
156_A	bouwplan 40	1,50	34,59	32,17	25,11	35,30	
155_C	bouwplan 40	7,50	32,38	29,95	22,90	33,09	
155_B	bouwplan 40	4,50	32,24	29,82	22,76	32,95	
155_A	bouwplan 40	1,50	30,18	27,77	20,70	30,89	
162_C	bouwplan 41	7,50	26,78	24,35	17,29	27,48	
162_B	bouwplan 41	4,50	26,18	23,76	16,70	26,89	
160_C	bouwplan 41	7,50	26,04	23,60	16,55	26,74	
160_B	bouwplan 41	4,50	25,36	22,93	15,87	26,06	
162_A	bouwplan 41	1,50	23,74	21,33	14,26	24,45	
160_A	bouwplan 41	1,50	23,16	20,74	13,68	23,87	
159_C	bouwplan 41	7,50	21,41	18,98	11,92	22,11	
159_B	bouwplan 41	4,50	20,25	17,83	10,76	20,96	
159_A	bouwplan 41	1,50	18,32	15,90	8,83	19,03	
192_C	bouwplan 52	7,50	16,67	14,20	7,18	17,36	
192_B	bouwplan 52	4,50	15,88	13,43	6,39	16,58	
192_A	bouwplan 52	1,50	14,82	12,39	5,34	15,53	
193_C	bouwplan 52	7,50	12,86	10,40	3,37	13,56	
193_B	bouwplan 52	4,50	12,02	9,56	2,53	12,72	
193_A	bouwplan 52	1,50	11,64	9,20	2,15	12,34	
158_C	bouwplan 40	7,50	11,31	8,63	1,78	11,94	
157_C	bouwplan 40	7,50	9,50	6,79	-0,02	10,12	
163_C	bouwplan 42	7,50	8,25	5,74	-1,25	8,93	
163_B	bouwplan 42	4,50	7,24	4,76	-2,26	7,93	
157_B	bouwplan 40	4,50	6,60	3,91	-2,93	7,23	
158_B	bouwplan 40	4,50	6,21	3,54	-3,31	6,84	
163_A	bouwplan 42	1,50	5,68	3,20	-3,82	6,37	
196_C	bouwplan 53	7,50	4,55	2,02	-4,96	5,22	
169_C	bouwplan 44	7,50	4,09	1,54	-5,42	4,76	
196_B	bouwplan 53	4,50	3,98	1,49	-5,52	4,67	
169_B	bouwplan 44	4,50	3,98	1,46	-5,52	4,66	
157_A	bouwplan 40	1,50	3,66	1,02	-5,86	4,30	
164_C	bouwplan 42	7,50	3,68	0,97	-5,85	4,30	
158_A	bouwplan 40	1,50	3,35	0,76	-6,17	4,00	
169_A	bouwplan 44	1,50	2,86	0,40	-6,63	3,56	
196_A	bouwplan 53	1,50	2,48	0,04	-7,01	3,18	
164_B	bouwplan 42	4,50	2,39	-0,28	-7,13	3,02	
165_C	bouwplan 42	7,50	1,57	-1,19	-7,97	2,18	
170_C	bouwplan 44	7,50	1,45	-1,19	-8,07	2,09	
171_C	bouwplan 44	7,50	0,76	-2,03	-8,78	1,36	
170_B	bouwplan 44	4,50	0,47	-2,13	-9,04	1,12	
165_B	bouwplan 42	4,50	0,48	-2,21	-9,05	1,11	
173_C	bouwplan 45	7,50	0,38	-2,35	-9,15	1,00	
154_C	bouwplan 39	7,50	0,38	-2,43	-9,17	0,97	
183_C	bouwplan 48	7,50	0,31	-2,45	-9,23	0,92	
194_C	bouwplan 52	7,50	0,05	-2,63	-9,48	0,68	
164_A	bouwplan 42	1,50	-0,03	-2,69	-9,55	0,61	
190_C	bouwplan 51	7,50	-0,22	-2,97	-9,75	0,39	
177_C	bouwplan 46	7,50	-0,41	-3,15	-9,95	0,20	
171_B	bouwplan 44	4,50	-0,51	-3,27	-10,05	0,10	
191_C	bouwplan 51	7,50	-0,63	-3,40	-10,17	-0,03	
173_B	bouwplan 45	4,50	-0,84	-3,51	-10,36	-0,21	
183_B	bouwplan 48	4,50	-0,85	-3,54	-10,37	-0,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
176_C	bouwplan 46	7,50	-0,92	-3,65	-10,46	-0,31
165_A	bouwplan 42	1,50	-1,49	-4,16	-11,01	-0,86
177_B	bouwplan 46	4,50	-1,53	-4,21	-11,05	-0,90
188_C	bouwplan 50	7,50	-1,52	-4,27	-11,06	-0,91
168_C	bouwplan 44	7,50	-1,70	-4,48	-11,23	-1,10
181_C	bouwplan 47	7,50	-1,73	-4,49	-11,26	-1,12
154_B	bouwplan 39	4,50	-1,79	-4,52	-11,32	-1,17
172_C	bouwplan 44	7,50	-1,82	-4,63	-11,36	-1,23
197_C	bouwplan 53	7,50	-1,84	-4,63	-11,38	-1,24
194_B	bouwplan 52	4,50	-1,91	-4,56	-11,43	-1,27
166_C	bouwplan 43	7,50	-1,94	-4,73	-11,48	-1,34
184_C	bouwplan 49	7,50	-2,05	-4,84	-11,59	-1,45
195_C	bouwplan 53	7,50	-2,10	-4,86	-11,64	-1,49
176_B	bouwplan 46	4,50	-2,17	-4,83	-11,69	-1,53
137_C	bouwplan 36	7,50	-2,22	-5,04	-11,76	-1,63
174_C	bouwplan 45	7,50	-2,42	-5,15	-11,95	-1,80
179_B	bouwplan 46	4,50	-2,49	-5,18	-12,02	-1,86
191_B	bouwplan 51	4,50	-2,51	-5,20	-12,04	-1,88
194_A	bouwplan 52	1,50	-2,53	-5,13	-12,04	-1,88
143_C	bouwplan 37	7,50	-2,52	-5,32	-12,06	-1,92
167_C	bouwplan 43	7,50	-2,53	-5,33	-12,07	-1,93
190_B	bouwplan 51	4,50	-2,59	-5,28	-12,12	-1,96
180_C	bouwplan 47	7,50	-2,63	-5,40	-12,17	-2,03
141_C	bouwplan 36	7,50	-2,65	-5,46	-12,20	-2,06
188_B	bouwplan 50	4,50	-2,89	-5,58	-12,42	-2,26
173_A	bouwplan 45	1,50	-2,94	-5,63	-12,47	-2,31
181_B	bouwplan 47	4,50	-2,98	-5,68	-12,51	-2,36
168_B	bouwplan 44	4,50	-2,97	-5,74	-12,51	-2,37
138_C	bouwplan 36	7,50	-3,08	-5,91	-12,63	-2,49
170_A	bouwplan 44	1,50	-3,19	-5,76	-12,70	-2,53
143_B	bouwplan 37	4,50	-3,15	-5,92	-12,68	-2,54
144_C	bouwplan 37	7,50	-3,17	-5,99	-12,72	-2,58
179_C	bouwplan 46	7,50	-3,29	-6,04	-12,82	-2,68
149_C	bouwplan 38	7,50	-3,28	-6,09	-12,83	-2,69
129_C	bouwplan 34	7,50	-3,41	-6,25	-12,96	-2,83
182_C	bouwplan 48	7,50	-3,51	-6,29	-13,04	-2,91
150_C	bouwplan 38	7,50	-3,57	-6,40	-13,12	-2,98
172_B	bouwplan 44	4,50	-3,62	-6,41	-13,17	-3,02
138_B	bouwplan 36	4,50	-3,70	-6,47	-13,24	-3,10
142_C	bouwplan 36	7,50	-3,75	-6,57	-13,29	-3,16
145_C	bouwplan 37	7,50	-3,79	-6,63	-13,34	-3,21
188_A	bouwplan 50	1,50	-3,94	-6,60	-13,46	-3,30
137_B	bouwplan 36	4,50	-3,97	-6,73	-13,51	-3,36
149_B	bouwplan 38	4,50	-4,05	-6,81	-13,58	-3,44
129_B	bouwplan 34	4,50	-4,09	-6,86	-13,63	-3,49
180_B	bouwplan 47	4,50	-4,21	-6,92	-13,73	-3,59
184_B	bouwplan 49	4,50	-4,25	-7,00	-13,78	-3,64
183_A	bouwplan 48	1,50	-4,28	-6,99	-13,81	-3,66
195_B	bouwplan 53	4,50	-4,28	-7,02	-13,81	-3,67
142_B	bouwplan 36	4,50	-4,31	-7,07	-13,84	-3,70
187_C	bouwplan 50	7,50	-4,38	-7,12	-13,92	-3,77
182_B	bouwplan 48	4,50	-4,42	-7,15	-13,94	-3,80
177_A	bouwplan 46	1,50	-4,47	-7,17	-14,00	-3,85
141_B	bouwplan 36	4,50	-4,47	-7,23	-14,01	-3,86
111_C	bouwplan 27	7,50	-4,50	-7,37	-14,05	-3,92
134_C	bouwplan 35	7,50	-4,52	-7,34	-14,07	-3,93
150_B	bouwplan 38	4,50	-4,53	-7,30	-14,07	-3,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
144_B	bouwplan 37	4,50	-4,57	-7,33	-14,11	-3,96
74_C	bouwplan 16	7,50	-4,55	-7,36	-14,10	-3,96
143_A	bouwplan 37	1,50	-4,91	-7,63	-14,44	-4,29
171_A	bouwplan 44	1,50	-4,90	-7,63	-14,44	-4,29
176_A	bouwplan 46	1,50	-4,92	-7,61	-14,44	-4,29
153_B	bouwplan 39	4,50	-4,90	-7,68	-14,43	-4,30
132_C	bouwplan 34	7,50	-4,90	-7,72	-14,45	-4,31
78_C	bouwplan 17	7,50	-4,99	-7,80	-14,53	-4,40
200_C	bouwplan 54	7,50	-5,04	-7,82	-14,58	-4,44
185_C	bouwplan 49	7,50	-5,08	-7,85	-14,62	-4,48
135_C	bouwplan 35	7,50	-5,10	-7,93	-14,64	-4,51
134_B	bouwplan 35	4,50	-5,14	-7,91	-14,68	-4,54
189_C	bouwplan 51	7,50	-5,16	-7,97	-14,70	-4,57
132_B	bouwplan 34	4,50	-5,18	-7,96	-14,72	-4,58
145_B	bouwplan 37	4,50	-5,21	-7,98	-14,75	-4,61
85_C	bouwplan 19	7,50	-5,24	-8,02	-14,78	-4,64
148_C	bouwplan 38	7,50	-5,28	-8,09	-14,83	-4,69
209_C	bouwplan 56	7,50	-5,30	-8,15	-14,85	-4,72
111_B	bouwplan 27	4,50	-5,37	-8,17	-14,91	-4,77
130_C	bouwplan 34	7,50	-5,37	-8,22	-14,92	-4,79
168_A	bouwplan 44	1,50	-5,46	-8,21	-14,99	-4,85
185_B	bouwplan 49	4,50	-5,50	-8,20	-15,03	-4,88
209_B	bouwplan 56	4,50	-5,51	-8,29	-15,04	-4,91
174_B	bouwplan 45	4,50	-5,62	-8,30	-15,14	-4,99
200_B	bouwplan 54	4,50	-5,62	-8,39	-15,15	-5,01
126_C	bouwplan 33	7,50	-5,64	-8,47	-15,19	-5,05
166_B	bouwplan 43	4,50	-5,66	-8,42	-15,20	-5,05
167_B	bouwplan 43	4,50	-5,74	-8,52	-15,28	-5,14
129_A	bouwplan 34	1,50	-5,79	-8,51	-15,32	-5,17
179_A	bouwplan 46	1,50	-5,86	-8,54	-15,38	-5,23
82_C	bouwplan 18	7,50	-5,92	-8,73	-15,46	-5,33
148_B	bouwplan 38	4,50	-5,98	-8,74	-15,52	-5,37
142_A	bouwplan 36	1,50	-6,13	-8,83	-15,65	-5,50
130_B	bouwplan 34	4,50	-6,29	-9,07	-15,82	-5,69
126_B	bouwplan 33	4,50	-6,30	-9,07	-15,84	-5,70
141_A	bouwplan 36	1,50	-6,35	-9,04	-15,87	-5,72
181_A	bouwplan 47	1,50	-6,41	-9,10	-15,94	-5,78
187_B	bouwplan 50	4,50	-6,42	-9,11	-15,95	-5,79
85_B	bouwplan 19	4,50	-6,40	-9,17	-15,94	-5,80
128_C	bouwplan 33	7,50	-6,40	-9,24	-15,95	-5,82
136_C	bouwplan 35	7,50	-6,40	-9,24	-15,95	-5,82
146_C	bouwplan 37	7,50	-6,41	-9,23	-15,95	-5,82
189_B	bouwplan 51	4,50	-6,43	-9,19	-15,97	-5,82
149_A	bouwplan 38	1,50	-6,50	-9,22	-16,04	-5,88
153_A	bouwplan 39	1,50	-6,50	-9,22	-16,03	-5,88
81_C	bouwplan 18	7,50	-6,49	-9,25	-16,03	-5,88
138_A	bouwplan 36	1,50	-6,52	-9,26	-16,05	-5,91
131_C	bouwplan 34	7,50	-6,58	-9,39	-16,12	-5,99
195_A	bouwplan 53	1,50	-6,64	-9,36	-16,16	-6,02
69_D	bouwplan 15	10,50	-6,68	-9,26	-16,19	-6,02
140_C	bouwplan 36	7,50	-6,69	-9,52	-16,23	-6,10
124_C	bouwplan 32	7,50	-6,75	-9,56	-16,29	-6,16
135_B	bouwplan 35	4,50	-6,80	-9,56	-16,33	-6,19
110_C	bouwplan 27	7,50	-6,79	-9,67	-16,34	-6,22
186_C	bouwplan 50	7,50	-6,82	-9,64	-16,37	-6,23
151_C	bouwplan 38	7,50	-6,84	-9,69	-16,38	-6,26
180_A	bouwplan 47	1,50	-6,89	-9,56	-16,41	-6,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
140_B	bouwplan 36	4,50	-6,92	-9,70	-16,46	-6,32	
132_A	bouwplan 34	1,50	-6,94	-9,68	-16,47	-6,33	
124_B	bouwplan 32	4,50	-6,97	-9,75	-16,51	-6,37	
146_B	bouwplan 37	4,50	-6,97	-9,75	-16,51	-6,37	
175_C	bouwplan 45	7,50	-6,98	-9,76	-16,52	-6,38	
134_A	bouwplan 35	1,50	-7,01	-9,73	-16,54	-6,39	
199_C	bouwplan 54	7,50	-7,03	-9,84	-16,57	-6,44	
150_A	bouwplan 38	1,50	-7,10	-9,83	-16,63	-6,48	
191_A	bouwplan 51	1,50	-7,18	-9,87	-16,71	-6,55	
199_B	bouwplan 54	4,50	-7,23	-10,03	-16,77	-6,63	
128_B	bouwplan 33	4,50	-7,30	-10,07	-16,83	-6,69	
178_C	bouwplan 46	7,50	-7,36	-10,09	-16,90	-6,75	
197_B	bouwplan 53	4,50	-7,39	-10,11	-16,92	-6,77	
184_A	bouwplan 49	1,50	-7,42	-10,14	-16,95	-6,80	
207_B	bouwplan 56	4,50	-7,44	-10,23	-16,98	-6,84	
77_C	bouwplan 17	7,50	-7,53	-10,32	-17,07	-6,93	
136_B	bouwplan 35	4,50	-7,56	-10,33	-17,10	-6,96	
206_C	bouwplan 55	7,50	-7,59	-10,43	-17,14	-7,01	
207_C	bouwplan 56	7,50	-7,62	-10,47	-17,17	-7,04	
131_B	bouwplan 34	4,50	-7,65	-10,43	-17,19	-7,05	
206_B	bouwplan 55	4,50	-7,65	-10,45	-17,19	-7,05	
111_A	bouwplan 27	1,50	-7,68	-10,44	-17,22	-7,07	
139_C	bouwplan 36	7,50	-7,66	-10,50	-17,20	-7,07	
73_C	bouwplan 16	7,50	-7,66	-10,47	-17,20	-7,07	
166_A	bouwplan 43	1,50	-7,72	-10,39	-17,24	-7,09	
182_A	bouwplan 48	1,50	-7,74	-10,43	-17,27	-7,11	
200_A	bouwplan 54	1,50	-7,79	-10,51	-17,31	-7,17	
135_A	bouwplan 35	1,50	-7,80	-10,51	-17,32	-7,18	
148_A	bouwplan 38	1,50	-7,80	-10,53	-17,33	-7,18	
151_B	bouwplan 38	4,50	-7,83	-10,62	-17,37	-7,23	
154_A	bouwplan 39	1,50	-7,86	-10,53	-17,38	-7,23	
124_A	bouwplan 32	1,50	-7,87	-10,59	-17,40	-7,25	
88_C	bouwplan 19	7,50	-7,86	-10,67	-17,40	-7,27	
130_A	bouwplan 34	1,50	-7,93	-10,66	-17,46	-7,31	
127_C	bouwplan 33	7,50	-7,92	-10,76	-17,47	-7,34	
81_B	bouwplan 18	4,50	-7,98	-10,76	-17,52	-7,38	
201_C	bouwplan 54	7,50	-7,97	-10,81	-17,52	-7,39	
80_C	bouwplan 17	7,50	-7,99	-10,80	-17,54	-7,40	
110_B	bouwplan 27	4,50	-8,02	-10,82	-17,56	-7,42	
84_C	bouwplan 18	7,50	-8,03	-10,84	-17,58	-7,44	
112_B	bouwplan 27	4,50	-8,05	-10,83	-17,59	-7,45	
145_A	bouwplan 37	1,50	-8,09	-10,85	-17,63	-7,48	
139_B	bouwplan 36	4,50	-8,13	-10,91	-17,67	-7,53	
85_A	bouwplan 19	1,50	-8,16	-10,87	-17,68	-7,54	
70_D	bouwplan 15	10,50	-8,22	-10,83	-17,73	-7,57	
174_A	bouwplan 45	1,50	-8,26	-10,89	-17,77	-7,61	
113_C	bouwplan 28	7,50	-8,22	-11,09	-17,77	-7,64	
167_A	bouwplan 43	1,50	-8,32	-11,03	-17,85	-7,70	
175_B	bouwplan 45	4,50	-8,38	-11,10	-17,91	-7,76	
147_B	bouwplan 38	4,50	-8,43	-11,22	-17,97	-7,83	
144_A	bouwplan 37	1,50	-8,48	-11,21	-18,01	-7,86	
187_A	bouwplan 50	1,50	-8,52	-11,17	-18,04	-7,88	
137_A	bouwplan 36	1,50	-8,55	-11,29	-18,08	-7,94	
92_C	bouwplan 20	7,50	-8,57	-11,39	-18,11	-7,98	
86_C	bouwplan 19	7,50	-8,59	-11,41	-18,14	-8,00	
201_B	bouwplan 54	4,50	-8,63	-11,42	-18,17	-8,03	
125_B	bouwplan 33	4,50	-8,66	-11,44	-18,20	-8,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
185_A	bouwplan 49	1,50	-8,69	-11,38	-18,21	-8,06
74_B	bouwplan 16	4,50	-8,68	-11,50	-18,22	-8,09
140_A	bouwplan 36	1,50	-8,79	-11,50	-18,32	-8,17
76_C	bouwplan 16	7,50	-8,82	-11,66	-18,37	-8,24
125_C	bouwplan 33	7,50	-8,88	-11,72	-18,43	-8,30
208_B	bouwplan 56	4,50	-8,91	-11,70	-18,44	-8,31
178_B	bouwplan 46	4,50	-9,00	-11,64	-18,52	-8,36
112_C	bouwplan 27	7,50	-8,98	-11,84	-18,53	-8,40
68_D	bouwplan 15	10,50	-9,07	-11,90	-18,62	-8,48
69_C	bouwplan 15	7,50	-9,10	-11,85	-18,63	-8,49
126_A	bouwplan 33	1,50	-9,13	-11,85	-18,65	-8,51
133_C	bouwplan 35	7,50	-9,12	-11,97	-18,66	-8,54
203_B	bouwplan 55	4,50	-9,26	-12,09	-18,80	-8,67
123_C	bouwplan 32	7,50	-9,27	-12,11	-18,82	-8,69
128_A	bouwplan 33	1,50	-9,35	-12,06	-18,88	-8,73
199_A	bouwplan 54	1,50	-9,35	-12,09	-18,88	-8,74
114_C	bouwplan 28	7,50	-9,38	-12,23	-18,93	-8,80
190_A	bouwplan 51	1,50	-9,43	-12,11	-18,96	-8,80
78_B	bouwplan 17	4,50	-9,41	-12,24	-18,96	-8,82
208_C	bouwplan 56	7,50	-9,41	-12,27	-18,96	-8,83
175_A	bouwplan 45	1,50	-9,53	-12,15	-19,05	-8,88
77_B	bouwplan 17	4,50	-9,49	-12,29	-19,03	-8,89
64_D	bouwplan 14	10,50	-9,52	-12,36	-19,07	-8,94
133_B	bouwplan 35	4,50	-9,54	-12,35	-19,08	-8,95
146_A	bouwplan 37	1,50	-9,64	-12,37	-19,17	-9,02
68_C	bouwplan 15	7,50	-9,62	-12,47	-19,17	-9,04
113_B	bouwplan 28	4,50	-9,65	-12,46	-19,20	-9,06
89_C	bouwplan 20	7,50	-9,72	-12,56	-19,26	-9,13
206_A	bouwplan 55	1,50	-9,75	-12,49	-19,28	-9,14
131_A	bouwplan 34	1,50	-9,80	-12,52	-19,33	-9,18
136_A	bouwplan 35	1,50	-9,79	-12,52	-19,33	-9,18
115_C	bouwplan 29	7,50	-9,80	-12,66	-19,35	-9,22
153_C	bouwplan 39	7,50	-9,81	-12,64	-19,36	-9,22
62_D	bouwplan 14	10,50	-9,82	-12,61	-19,36	-9,22
139_A	bouwplan 36	1,50	-9,88	-12,60	-19,41	-9,26
112_A	bouwplan 27	1,50	-9,91	-12,66	-19,44	-9,30
152_A	bouwplan 38	1,50	-9,93	-12,62	-19,45	-9,30
114_B	bouwplan 28	4,50	-9,97	-12,73	-19,51	-9,36
147_C	bouwplan 38	7,50	-9,96	-12,80	-19,51	-9,38
125_A	bouwplan 33	1,50	-10,03	-12,75	-19,56	-9,41
65_D	bouwplan 14	10,50	-10,02	-12,89	-19,57	-9,44
205_C	bouwplan 55	7,50	-10,02	-12,89	-19,58	-9,45
33_B	bouwplan 7	4,50	-10,05	-12,83	-19,59	-9,45
123_B	bouwplan 32	4,50	-10,08	-12,88	-19,62	-9,48
70_C	bouwplan 15	7,50	-10,10	-12,88	-19,64	-9,50
189_A	bouwplan 51	1,50	-10,14	-12,85	-19,67	-9,52
186_B	bouwplan 50	4,50	-10,16	-12,91	-19,70	-9,55
64_C	bouwplan 14	7,50	-10,20	-13,06	-19,75	-9,62
203_C	bouwplan 55	7,50	-10,23	-13,10	-19,78	-9,65
118_C	bouwplan 30	7,50	-10,25	-13,11	-19,81	-9,67
81_A	bouwplan 18	1,50	-10,29	-13,03	-19,83	-9,68
115_B	bouwplan 29	4,50	-10,32	-13,13	-19,86	-9,73
69_B	bouwplan 15	4,50	-10,34	-13,11	-19,88	-9,74
178_A	bouwplan 46	1,50	-10,42	-12,98	-19,92	-9,75
82_B	bouwplan 18	4,50	-10,34	-13,17	-19,88	-9,75
89_B	bouwplan 20	4,50	-10,36	-13,13	-19,89	-9,75
147_A	bouwplan 38	1,50	-10,40	-13,14	-19,93	-9,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
71_D	bouwplan 15	10,50	-10,43	-13,28	-19,98	-9,85
151_A	bouwplan 38	1,50	-10,51	-13,24	-20,04	-9,89
172_A	bouwplan 44	1,50	-10,51	-13,24	-20,04	-9,89
68_B	bouwplan 15	4,50	-10,55	-13,34	-20,09	-9,95
65_C	bouwplan 14	7,50	-10,62	-13,49	-20,17	-10,04
73_B	bouwplan 16	4,50	-10,68	-13,49	-20,22	-10,09
205_B	bouwplan 55	4,50	-10,78	-13,59	-20,33	-10,19
197_A	bouwplan 53	1,50	-10,88	-13,49	-20,40	-10,23
201_A	bouwplan 54	1,50	-10,92	-13,63	-20,45	-10,30
62_C	bouwplan 14	7,50	-10,92	-13,75	-20,47	-10,33
95_C	bouwplan 22	7,50	-10,94	-13,81	-20,49	-10,36
63_C	bouwplan 14	7,50	-10,95	-13,79	-20,50	-10,37
71_C	bouwplan 15	7,50	-11,03	-13,90	-20,59	-10,46
152_B	bouwplan 38	4,50	-11,15	-13,96	-20,68	-10,55
74_A	bouwplan 16	1,50	-11,21	-13,97	-20,74	-10,60
203_A	bouwplan 55	1,50	-11,25	-14,03	-20,79	-10,65
61_C	bouwplan 14	7,50	-11,26	-14,09	-20,81	-10,67
70_B	bouwplan 15	4,50	-11,34	-14,07	-20,87	-10,72
32_B	bouwplan 6	4,50	-11,38	-14,17	-20,92	-10,78
95_B	bouwplan 22	4,50	-11,42	-14,23	-20,97	-10,83
198_A	bouwplan 53	1,50	-11,47	-14,14	-20,99	-10,84
127_B	bouwplan 33	4,50	-11,50	-14,28	-21,04	-10,90
61_D	bouwplan 14	10,50	-11,56	-14,34	-21,09	-10,96
86_B	bouwplan 19	4,50	-11,57	-14,41	-21,12	-10,99
115_A	bouwplan 29	1,50	-11,62	-14,35	-21,15	-11,00
202_C	bouwplan 54	7,50	-11,61	-14,51	-21,16	-11,04
63_B	bouwplan 14	4,50	-11,69	-14,48	-21,24	-11,09
64_B	bouwplan 14	4,50	-11,71	-14,49	-21,25	-11,11
33_A	bouwplan 7	1,50	-11,76	-14,47	-21,29	-11,14
114_A	bouwplan 28	1,50	-11,78	-14,50	-21,32	-11,16
118_B	bouwplan 30	4,50	-11,78	-14,54	-21,32	-11,17
209_A	bouwplan 56	1,50	-11,83	-14,53	-21,35	-11,20
123_A	bouwplan 32	1,50	-11,83	-14,55	-21,36	-11,21
34_C	bouwplan 7	7,50	-11,80	-14,61	-21,34	-11,21
133_A	bouwplan 35	1,50	-11,90	-14,64	-21,43	-11,29
63_D	bouwplan 14	10,50	-11,90	-14,73	-21,45	-11,31
116_C	bouwplan 29	7,50	-11,94	-14,78	-21,49	-11,36
77_A	bouwplan 17	1,50	-11,97	-14,74	-21,51	-11,37
69_A	bouwplan 15	1,50	-12,00	-14,71	-21,52	-11,38
37_B	bouwplan 8	4,50	-12,10	-14,89	-21,65	-11,50
65_B	bouwplan 14	4,50	-12,13	-14,94	-21,68	-11,54
78_A	bouwplan 17	1,50	-12,17	-14,94	-21,70	-11,56
152_C	bouwplan 38	7,50	-12,15	-15,01	-21,69	-11,57
62_B	bouwplan 14	4,50	-12,17	-14,96	-21,71	-11,57
89_A	bouwplan 20	1,50	-12,22	-14,91	-21,74	-11,59
29_C	bouwplan 6	7,50	-12,18	-15,03	-21,73	-11,60
102_C	bouwplan 24	7,50	-12,34	-15,25	-21,89	-11,77
102_B	bouwplan 24	4,50	-12,36	-15,21	-21,91	-11,78
55_C	bouwplan 12	7,50	-12,45	-15,30	-22,00	-11,87
67_D	bouwplan 15	10,50	-12,48	-15,33	-22,03	-11,90
28_C	bouwplan 5	7,50	-12,53	-15,38	-22,08	-11,95
198_B	bouwplan 53	4,50	-12,59	-15,36	-22,13	-11,99
84_B	bouwplan 18	4,50	-12,62	-15,41	-22,16	-12,02
88_B	bouwplan 19	4,50	-12,74	-15,56	-22,29	-12,15
71_B	bouwplan 15	4,50	-12,76	-15,56	-22,30	-12,16
108_C	bouwplan 26	7,50	-12,74	-15,68	-22,31	-12,19
198_C	bouwplan 53	7,50	-12,82	-15,62	-22,36	-12,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_C	bouwplan 55	7,50	-12,80	-15,72	-22,36	-12,24
68_A	bouwplan 15	1,50	-12,86	-15,59	-22,40	-12,25
32_A	bouwplan 6	1,50	-12,95	-15,67	-22,48	-12,33
34_B	bouwplan 7	4,50	-12,95	-15,73	-22,49	-12,35
82_A	bouwplan 18	1,50	-12,97	-15,74	-22,51	-12,37
116_B	bouwplan 29	4,50	-12,99	-15,76	-22,53	-12,39
116_A	bouwplan 29	1,50	-13,01	-15,75	-22,55	-12,40
80_B	bouwplan 17	4,50	-13,00	-15,81	-22,55	-12,41
55_B	bouwplan 12	4,50	-13,06	-15,85	-22,60	-12,46
67_C	bouwplan 15	7,50	-13,06	-15,91	-22,61	-12,48
59_C	bouwplan 13	7,50	-13,14	-16,00	-22,69	-12,56
63_A	bouwplan 14	1,50	-13,19	-15,91	-22,72	-12,57
205_A	bouwplan 55	1,50	-13,18	-15,96	-22,72	-12,58
202_B	bouwplan 54	4,50	-13,18	-16,02	-22,74	-12,60
96_C	bouwplan 22	7,50	-13,16	-16,09	-22,73	-12,60
40_B	bouwplan 8	4,50	-13,22	-16,01	-22,76	-12,62
92_B	bouwplan 20	4,50	-13,24	-16,05	-22,79	-12,65
204_B	bouwplan 55	4,50	-13,24	-16,10	-22,79	-12,66
29_B	bouwplan 6	4,50	-13,25	-16,05	-22,80	-12,66
103_C	bouwplan 24	7,50	-13,26	-16,19	-22,83	-12,70
113_A	bouwplan 28	1,50	-13,33	-16,12	-22,86	-12,73
61_B	bouwplan 14	4,50	-13,33	-16,11	-22,86	-12,73
33_C	bouwplan 7	7,50	-13,33	-16,15	-22,87	-12,74
73_A	bouwplan 16	1,50	-13,40	-16,18	-22,93	-12,80
19_D	bouwplan 4	10,50	-13,50	-16,32	-23,04	-12,91
37_A	bouwplan 8	1,50	-13,53	-16,25	-23,06	-12,91
70_A	bouwplan 15	1,50	-13,57	-16,29	-23,09	-12,95
102_D	bouwplan 24	10,50	-13,56	-16,48	-23,12	-13,00
95_A	bouwplan 22	1,50	-13,63	-16,37	-23,17	-13,02
127_A	bouwplan 33	1,50	-13,66	-16,37	-23,19	-13,04
64_A	bouwplan 14	1,50	-13,67	-16,43	-23,20	-13,06
67_B	bouwplan 15	4,50	-13,66	-16,46	-23,20	-13,06
59_B	bouwplan 13	4,50	-13,67	-16,47	-23,21	-13,07
96_B	bouwplan 22	4,50	-13,65	-16,50	-23,20	-13,07
102_E	bouwplan 24	13,50	-13,66	-16,57	-23,21	-13,09
27_B	bouwplan 5	4,50	-13,68	-16,48	-23,23	-13,09
28_B	bouwplan 5	4,50	-13,70	-16,50	-23,23	-13,10
103_B	bouwplan 24	4,50	-13,76	-16,62	-23,31	-13,18
102_A	bouwplan 24	1,50	-13,84	-16,58	-23,37	-13,23
47_B	bouwplan 10	4,50	-13,88	-16,67	-23,42	-13,28
119_C	bouwplan 31	7,50	-13,91	-16,82	-23,46	-13,34
86_A	bouwplan 19	1,50	-13,94	-16,72	-23,48	-13,34
17_C	bouwplan 3	7,50	-13,94	-16,81	-23,49	-13,36
19_C	bouwplan 4	7,50	-13,97	-16,79	-23,51	-13,38
58_C	bouwplan 13	7,50	-13,96	-16,81	-23,51	-13,38
24_D	bouwplan 4	10,50	-13,99	-16,81	-23,53	-13,40
65_A	bouwplan 14	1,50	-14,09	-16,87	-23,63	-13,49
83_C	bouwplan 18	7,50	-14,06	-16,97	-23,61	-13,49
122_C	bouwplan 31	7,50	-14,11	-16,99	-23,67	-13,54
17_D	bouwplan 3	10,50	-14,13	-16,99	-23,68	-13,55
62_A	bouwplan 14	1,50	-14,17	-16,92	-23,71	-13,56
34_A	bouwplan 7	1,50	-14,23	-16,96	-23,76	-13,61
101_D	bouwplan 24	10,50	-14,19	-17,09	-23,75	-13,62
23_D	bouwplan 4	10,50	-14,24	-17,05	-23,78	-13,65
36_B	bouwplan 7	4,50	-14,30	-17,09	-23,84	-13,70
93_B	bouwplan 21	4,50	-14,28	-17,13	-23,83	-13,70
91_C	bouwplan 20	7,50	-14,29	-17,22	-23,86	-13,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
32_C	bouwplan 6	7,50	-14,33	-17,18	-23,88	-13,75
79_C	bouwplan 17	7,50	-14,34	-17,27	-23,90	-13,78
27_C	bouwplan 5	7,50	-14,41	-17,24	-23,96	-13,82
101_C	bouwplan 24	7,50	-14,42	-17,32	-23,97	-13,85
58_B	bouwplan 13	4,50	-14,48	-17,28	-24,02	-13,88
101_E	bouwplan 24	13,50	-14,50	-17,38	-24,05	-13,93
102_F	bouwplan 24	16,50	-14,53	-17,46	-24,09	-13,97
108_B	bouwplan 26	4,50	-14,55	-17,41	-24,10	-13,97
83_B	bouwplan 18	4,50	-14,56	-17,40	-24,10	-13,97
87_C	bouwplan 19	7,50	-14,53	-17,46	-24,09	-13,97
204_A	bouwplan 55	1,50	-14,60	-17,39	-24,14	-14,00
118_A	bouwplan 30	1,50	-14,71	-17,51	-24,25	-14,11
23_C	bouwplan 4	7,50	-14,74	-17,56	-24,29	-14,15
6_D	bouwplan 1	10,50	-14,74	-17,61	-24,29	-14,16
91_B	bouwplan 20	4,50	-14,75	-17,62	-24,30	-14,17
71_A	bouwplan 15	1,50	-14,80	-17,58	-24,33	-14,20
79_B	bouwplan 17	4,50	-14,83	-17,69	-24,38	-14,25
13_D	bouwplan 2	10,50	-14,84	-17,71	-24,40	-14,27
14_D	bouwplan 2	10,50	-14,86	-17,75	-24,41	-14,29
84_A	bouwplan 18	1,50	-14,92	-17,66	-24,46	-14,31
18_D	bouwplan 3	10,50	-14,93	-17,78	-24,48	-14,35
55_A	bouwplan 12	1,50	-14,97	-17,70	-24,50	-14,35
24_C	bouwplan 4	7,50	-14,95	-17,78	-24,50	-14,36
38_C	bouwplan 8	7,50	-14,94	-17,79	-24,48	-14,36
76_B	bouwplan 16	4,50	-14,97	-17,77	-24,51	-14,37
110_A	bouwplan 27	1,50	-15,01	-17,80	-24,55	-14,41
87_B	bouwplan 19	4,50	-14,99	-17,85	-24,54	-14,41
29_A	bouwplan 6	1,50	-15,03	-17,77	-24,56	-14,42
101_B	bouwplan 24	4,50	-15,02	-17,88	-24,57	-14,44
56_C	bouwplan 12	7,50	-15,02	-17,86	-24,57	-14,44
40_C	bouwplan 8	7,50	-15,04	-17,86	-24,59	-14,45
90_C	bouwplan 20	7,50	-15,02	-17,94	-24,58	-14,46
88_A	bouwplan 19	1,50	-15,11	-17,85	-24,64	-14,50
80_A	bouwplan 17	1,50	-15,14	-17,88	-24,67	-14,53
103_A	bouwplan 24	1,50	-15,17	-17,93	-24,71	-14,56
12_D	bouwplan 2	10,50	-15,15	-18,01	-24,70	-14,57
14_C	bouwplan 2	7,50	-15,15	-18,03	-24,70	-14,58
19_B	bouwplan 4	4,50	-15,19	-17,95	-24,72	-14,58
6_C	bouwplan 1	7,50	-15,18	-18,05	-24,73	-14,60
17_B	bouwplan 3	4,50	-15,21	-18,01	-24,74	-14,61
98_B	bouwplan 23	4,50	-15,18	-18,05	-24,74	-14,61
61_A	bouwplan 14	1,50	-15,26	-18,02	-24,79	-14,65
72_B	bouwplan 15	4,50	-15,26	-18,05	-24,80	-14,66
93_C	bouwplan 21	7,50	-15,25	-18,17	-24,81	-14,69
27_A	bouwplan 5	1,50	-15,31	-18,05	-24,84	-14,70
60_C	bouwplan 13	7,50	-15,30	-18,14	-24,85	-14,72
18_C	bouwplan 3	7,50	-15,37	-18,19	-24,91	-14,78
105_C	bouwplan 25	7,50	-15,35	-18,27	-24,90	-14,79
13_C	bouwplan 2	7,50	-15,40	-18,27	-24,96	-14,83
99_D	bouwplan 24	10,50	-15,40	-18,32	-24,96	-14,84
40_A	bouwplan 8	1,50	-15,46	-18,20	-24,99	-14,85
59_A	bouwplan 13	1,50	-15,46	-18,20	-25,00	-14,85
36_C	bouwplan 7	7,50	-15,46	-18,30	-25,01	-14,88
67_A	bouwplan 15	1,50	-15,50	-18,26	-25,03	-14,89
90_B	bouwplan 20	4,50	-15,47	-18,33	-25,02	-14,89
12_C	bouwplan 2	7,50	-15,53	-18,38	-25,08	-14,95
18_B	bouwplan 3	4,50	-15,59	-18,33	-25,13	-14,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	bouwplan 20	1,50	-15,59	-18,34	-25,13	-14,98
28_A	bouwplan 5	1,50	-15,66	-18,42	-25,20	-15,05
99_C	bouwplan 24	7,50	-15,63	-18,54	-25,19	-15,07
42_C	bouwplan 9	7,50	-15,68	-18,51	-25,23	-15,09
47_A	bouwplan 10	1,50	-15,75	-18,50	-25,28	-15,14
98_C	bouwplan 23	7,50	-15,70	-18,63	-25,26	-15,14
31_B	bouwplan 6	4,50	-15,76	-18,54	-25,29	-15,16
48_C	bouwplan 10	7,50	-15,79	-18,59	-25,33	-15,19
6_B	bouwplan 1	4,50	-15,80	-18,60	-25,34	-15,20
24_B	bouwplan 4	4,50	-15,81	-18,58	-25,35	-15,21
5_D	bouwplan 1	10,50	-15,79	-18,64	-25,34	-15,21
122_B	bouwplan 31	4,50	-15,86	-18,64	-25,40	-15,26
13_B	bouwplan 2	4,50	-15,86	-18,63	-25,40	-15,26
14_B	bouwplan 2	4,50	-15,88	-18,66	-25,42	-15,28
75_C	bouwplan 16	7,50	-15,84	-18,75	-25,40	-15,28
99_B	bouwplan 24	4,50	-15,88	-18,74	-25,43	-15,30
36_A	bouwplan 7	1,50	-15,93	-18,66	-25,46	-15,31
54_C	bouwplan 12	7,50	-15,93	-18,78	-25,48	-15,35
83_A	bouwplan 18	1,50	-16,06	-18,79	-25,59	-15,44
23_B	bouwplan 4	4,50	-16,07	-18,87	-25,61	-15,47
91_A	bouwplan 20	1,50	-16,08	-18,84	-25,62	-15,47
94_C	bouwplan 21	7,50	-16,06	-18,97	-25,61	-15,49
101_F	bouwplan 24	16,50	-16,09	-19,00	-25,65	-15,53
51_C	bouwplan 11	7,50	-16,11	-18,95	-25,66	-15,53
41_A	bouwplan 9	1,50	-16,16	-18,89	-25,69	-15,54
48_A	bouwplan 10	1,50	-16,25	-18,99	-25,79	-15,64
58_A	bouwplan 13	1,50	-16,26	-19,00	-25,79	-15,65
96_A	bouwplan 22	1,50	-16,25	-19,07	-25,80	-15,66
42_A	bouwplan 9	1,50	-16,29	-19,00	-25,82	-15,67
79_A	bouwplan 17	1,50	-16,28	-19,02	-25,81	-15,67
5_C	bouwplan 1	7,50	-16,27	-19,12	-25,82	-15,69
38_B	bouwplan 8	4,50	-16,30	-19,10	-25,84	-15,70
72_C	bouwplan 15	7,50	-16,32	-19,18	-25,87	-15,74
101_A	bouwplan 24	1,50	-16,37	-19,10	-25,89	-15,75
108_A	bouwplan 26	1,50	-16,34	-19,14	-25,89	-15,75
87_A	bouwplan 19	1,50	-16,36	-19,11	-25,89	-15,75
75_B	bouwplan 16	4,50	-16,34	-19,18	-25,89	-15,76
42_B	bouwplan 9	4,50	-16,44	-19,21	-25,98	-15,84
54_B	bouwplan 12	4,50	-16,47	-19,25	-26,01	-15,87
12_B	bouwplan 2	4,50	-16,50	-19,26	-26,04	-15,89
48_B	bouwplan 10	4,50	-16,50	-19,25	-26,03	-15,89
105_B	bouwplan 25	4,50	-16,56	-19,43	-26,11	-15,98
47_C	bouwplan 10	7,50	-16,58	-19,38	-26,12	-15,98
43_A	bouwplan 9	1,50	-16,62	-19,36	-26,15	-16,01
43_B	bouwplan 9	4,50	-16,62	-19,43	-26,15	-16,02
98_A	bouwplan 23	1,50	-16,63	-19,38	-26,16	-16,02
41_B	bouwplan 9	4,50	-16,67	-19,45	-26,21	-16,07
51_B	bouwplan 11	4,50	-16,71	-19,49	-26,25	-16,11
121_C	bouwplan 31	7,50	-16,73	-19,53	-26,27	-16,13
39_C	bouwplan 8	7,50	-16,76	-19,62	-26,31	-16,18
76_A	bouwplan 16	1,50	-16,83	-19,52	-26,36	-16,20
90_A	bouwplan 20	1,50	-16,81	-19,57	-26,34	-16,20
38_A	bouwplan 8	1,50	-16,87	-19,63	-26,40	-16,26
24_A	bouwplan 4	1,50	-16,91	-19,70	-26,45	-16,31
5_B	bouwplan 1	4,50	-16,96	-19,72	-26,50	-16,35
52_C	bouwplan 11	7,50	-17,00	-19,84	-26,55	-16,42
25_C	bouwplan 5	7,50	-17,04	-19,92	-26,60	-16,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	bouwplan 5	7,50	-17,09	-19,89	-26,63	-16,49
99_A	bouwplan 24	1,50	-17,17	-19,89	-26,71	-16,55
45_B	bouwplan 10	4,50	-17,17	-19,97	-26,71	-16,57
72_A	bouwplan 15	1,50	-17,20	-19,96	-26,74	-16,59
105_A	bouwplan 25	1,50	-17,30	-20,07	-26,83	-16,69
93_A	bouwplan 21	1,50	-17,28	-20,09	-26,82	-16,69
103_D	bouwplan 24	10,50	-17,26	-20,19	-26,81	-16,70
117_C	bouwplan 30	7,50	-17,27	-20,16	-26,83	-16,70
39_B	bouwplan 8	4,50	-17,29	-20,10	-26,84	-16,70
43_C	bouwplan 9	7,50	-17,30	-20,15	-26,84	-16,72
31_A	bouwplan 6	1,50	-17,36	-20,10	-26,89	-16,75
7_D	bouwplan 1	10,50	-17,31	-20,22	-26,87	-16,75
104_C	bouwplan 25	7,50	-17,34	-20,31	-26,91	-16,79
37_C	bouwplan 8	7,50	-17,38	-20,21	-26,93	-16,79
25_B	bouwplan 5	4,50	-17,44	-20,24	-26,98	-16,84
17_A	bouwplan 3	1,50	-17,45	-20,23	-26,99	-16,85
45_A	bouwplan 10	1,50	-17,55	-20,28	-27,08	-16,93
186_A	bouwplan 50	1,50	-17,57	-20,28	-27,09	-16,95
109_C	bouwplan 26	7,50	-17,57	-20,50	-27,13	-17,01
106_C	bouwplan 25	7,50	-17,58	-20,49	-27,14	-17,02
20_C	bouwplan 4	7,50	-17,62	-20,50	-27,18	-17,05
75_A	bouwplan 16	1,50	-17,67	-20,39	-27,20	-17,05
23_A	bouwplan 4	1,50	-17,67	-20,43	-27,20	-17,06
6_A	bouwplan 1	1,50	-17,67	-20,47	-27,22	-17,08
18_A	bouwplan 3	1,50	-17,70	-20,54	-27,25	-17,12
52_B	bouwplan 11	4,50	-17,73	-20,52	-27,26	-17,13
104_B	bouwplan 25	4,50	-17,80	-20,69	-27,36	-17,23
7_C	bouwplan 1	7,50	-17,82	-20,71	-27,38	-17,25
39_A	bouwplan 8	1,50	-17,87	-20,64	-27,41	-17,27
49_C	bouwplan 11	7,50	-17,86	-20,69	-27,40	-17,27
121_B	bouwplan 31	4,50	-17,93	-20,67	-27,46	-17,32
41_C	bouwplan 9	7,50	-17,91	-20,72	-27,45	-17,32
56_B	bouwplan 12	4,50	-17,95	-20,75	-27,49	-17,35
19_A	bouwplan 4	1,50	-18,06	-20,87	-27,61	-17,47
60_B	bouwplan 13	4,50	-18,17	-20,98	-27,72	-17,58
20_B	bouwplan 4	4,50	-18,20	-21,01	-27,74	-17,61
26_B	bouwplan 5	4,50	-18,25	-21,03	-27,79	-17,65
25_A	bouwplan 5	1,50	-18,33	-21,06	-27,86	-17,71
106_B	bouwplan 25	4,50	-18,36	-21,23	-27,91	-17,78
117_B	bouwplan 30	4,50	-18,37	-21,19	-27,91	-17,78
54_A	bouwplan 12	1,50	-18,40	-21,13	-27,93	-17,78
117_A	bouwplan 30	1,50	-18,41	-21,23	-27,96	-17,82
7_B	bouwplan 1	4,50	-18,42	-21,23	-27,96	-17,83
13_A	bouwplan 2	1,50	-18,50	-21,33	-28,04	-17,91
52_A	bouwplan 11	1,50	-18,60	-21,36	-28,14	-17,99
49_B	bouwplan 11	4,50	-18,60	-21,40	-28,15	-18,01
207_A	bouwplan 56	1,50	-18,66	-21,41	-28,19	-18,05
119_B	bouwplan 31	4,50	-18,72	-21,52	-28,27	-18,13
12_A	bouwplan 2	1,50	-18,74	-21,57	-28,29	-18,15
100_C	bouwplan 24	7,50	-18,73	-21,65	-28,29	-18,17
121_A	bouwplan 31	1,50	-18,85	-21,56	-28,38	-18,23
44_A	bouwplan 9	1,50	-18,89	-21,68	-28,43	-18,29
51_A	bouwplan 11	1,50	-18,89	-21,66	-28,43	-18,29
109_B	bouwplan 26	4,50	-18,89	-21,76	-28,45	-18,32
3_D	bouwplan 1	10,50	-18,99	-21,85	-28,54	-18,41
202_A	bouwplan 54	1,50	-19,09	-21,89	-28,63	-18,49
100_B	bouwplan 24	4,50	-19,13	-21,99	-28,68	-18,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
5_A	bouwplan 1	1,50	-19,15	-21,97	-28,69	-18,56
94_B	bouwplan 21	4,50	-19,22	-22,07	-28,77	-18,64
45_C	bouwplan 10	7,50	-19,36	-22,20	-28,91	-18,78
104_A	bouwplan 25	1,50	-19,39	-22,19	-28,93	-18,79
14_A	bouwplan 2	1,50	-19,48	-22,30	-29,03	-18,89
49_A	bouwplan 11	1,50	-19,56	-22,32	-29,10	-18,95
20_A	bouwplan 4	1,50	-19,70	-22,47	-29,24	-19,10
56_A	bouwplan 12	1,50	-19,78	-22,56	-29,31	-19,18
26_A	bouwplan 5	1,50	-19,84	-22,58	-29,38	-19,23
46_B	bouwplan 10	4,50	-19,88	-22,67	-29,43	-19,28
60_A	bouwplan 13	1,50	-19,99	-22,77	-29,53	-19,39
106_A	bouwplan 25	1,50	-20,04	-22,85	-29,59	-19,45
7_A	bouwplan 1	1,50	-20,10	-22,94	-29,64	-19,51
109_A	bouwplan 26	1,50	-20,16	-22,94	-29,69	-19,56
100_A	bouwplan 24	1,50	-20,19	-22,92	-29,73	-19,58
72_D	bouwplan 15	10,50	-20,33	-23,20	-29,88	-19,75
66_C	bouwplan 14	7,50	-20,37	-23,21	-29,91	-19,78
122_A	bouwplan 31	1,50	-20,40	-23,14	-29,93	-19,79
44_B	bouwplan 9	4,50	-20,46	-23,24	-30,00	-19,86
1_C	bouwplan 1	7,50	-20,96	-23,90	-30,52	-20,40
66_B	bouwplan 14	4,50	-21,10	-23,91	-30,64	-20,51
1_B	bouwplan 1	4,50	-21,47	-24,32	-31,02	-20,89
94_A	bouwplan 21	1,50	-21,89	-24,67	-31,42	-21,29
66_A	bouwplan 14	1,50	-21,96	-24,73	-31,50	-21,36
8_D	bouwplan 2	10,50	-22,10	-25,04	-31,66	-21,54
20_D	bouwplan 4	10,50	-22,18	-25,05	-31,73	-21,60
3_C	bouwplan 1	7,50	-22,28	-25,09	-31,82	-21,69
44_C	bouwplan 9	7,50	-22,37	-25,24	-31,92	-21,79
8_C	bouwplan 2	7,50	-22,37	-25,30	-31,93	-21,81
46_A	bouwplan 10	1,50	-22,56	-25,32	-32,10	-21,95
103_E	bouwplan 24	13,50	-22,61	-25,55	-32,17	-22,05
21_B	bouwplan 4	4,50	-22,84	-25,65	-32,38	-22,25
21_D	bouwplan 4	10,50	-22,86	-25,75	-32,41	-22,29
30_C	bouwplan 6	7,50	-22,89	-25,74	-32,43	-22,31
1_A	bouwplan 1	1,50	-23,10	-25,93	-32,64	-22,51
21_C	bouwplan 4	7,50	-23,21	-26,09	-32,76	-22,64
30_B	bouwplan 6	4,50	-23,36	-26,17	-32,90	-22,77
35_A	bouwplan 7	1,50	-23,80	-26,58	-33,34	-23,20
1_D	bouwplan 1	10,50	-23,99	-26,93	-33,54	-23,43
3_B	bouwplan 1	4,50	-24,39	-27,11	-33,92	-23,77
30_A	bouwplan 6	1,50	-24,40	-27,16	-33,93	-23,79
8_B	bouwplan 2	4,50	-24,42	-27,25	-33,97	-23,83
35_C	bouwplan 7	7,50	-24,95	-27,81	-34,50	-24,37
57_B	bouwplan 13	4,50	-25,25	-28,11	-34,80	-24,67
119_A	bouwplan 31	1,50	-25,35	-28,13	-34,89	-24,75
3_A	bouwplan 1	1,50	-25,50	-28,17	-35,03	-24,87
35_B	bouwplan 7	4,50	-25,57	-28,39	-35,11	-24,98
57_A	bouwplan 13	1,50	-25,63	-28,45	-35,17	-25,04
21_A	bouwplan 4	1,50	-25,75	-28,59	-35,29	-25,16
10_D	bouwplan 2	10,50	-25,94	-28,87	-35,50	-25,38
8_A	bouwplan 2	1,50	-27,19	-30,07	-36,74	-26,62
15_B	bouwplan 3	4,50	-27,53	-30,39	-37,08	-26,95
10_C	bouwplan 2	7,50	-27,75	-30,60	-37,29	-27,17
120_C	bouwplan 31	7,50	-28,33	-31,20	-37,88	-27,75
120_B	bouwplan 31	4,50	-28,66	-31,47	-38,20	-28,07
53_C	bouwplan 12	7,50	-28,78	-31,70	-38,34	-28,22
15_A	bouwplan 3	1,50	-29,13	-31,98	-38,68	-28,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Oranjeplein/Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
53_B	bouwplan 12	4,50	-29,35	-32,23	-38,91	-28,78	
120_A	bouwplan 31	1,50	-30,30	-33,05	-39,83	-29,69	
10_B	bouwplan 2	4,50	-30,35	-33,08	-39,88	-29,73	
53_A	bouwplan 12	1,50	-30,42	-33,23	-39,96	-29,83	
11_A	bouwplan 2	1,50	-30,97	-33,79	-40,52	-30,38	
10_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--	
100_D	bouwplan 24	10,50	--	--	--	--	
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--	
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--	
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--	
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--	
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--	
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	
15_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--	
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--	
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--	
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--	
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--	
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--	
2_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--	
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--	
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--	
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--	
208_A	bouwplan 56	1,50	--	--	--	--	
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--	
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--	
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--	
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--	
31_C	bouwplan 6	7,50	--	--	--	--	
4_A	bouwplan 1	1,50	--	--	--	--	
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--	
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--	
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--	
46_C	bouwplan 10	7,50	--	--	--	--	
50_A	bouwplan 11	1,50	--	--	--	--	
50_B	bouwplan 11	4,50	--	--	--	--	
50_C	bouwplan 11	7,50	--	--	--	--	
57_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--	
66_D	bouwplan 14	10,50	--	--	--	--	
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--	
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--	
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--	
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--	
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--	
97_B	bouwplan 23	4,50	--	--	--	--	
97_C	bouwplan 23	7,50	--	--	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_C	bouwplan 1	7,50	33,50	30,73	23,26	33,89
1_D	bouwplan 1	10,50	33,43	30,67	23,20	33,83
1_B	bouwplan 1	4,50	33,08	30,31	22,85	33,47
1_A	bouwplan 1	1,50	30,63	27,86	20,39	31,02
7_D	bouwplan 1	10,50	29,85	27,09	19,61	30,24
7_C	bouwplan 1	7,50	29,56	26,80	19,32	29,95
7_B	bouwplan 1	4,50	28,59	25,83	18,35	28,98
2_D	bouwplan 1	10,50	26,75	23,97	16,52	27,14
2_C	bouwplan 1	7,50	26,17	23,39	15,94	26,56
6_D	bouwplan 1	10,50	26,06	23,29	15,81	26,45
7_A	bouwplan 1	1,50	25,67	22,91	15,44	26,07
6_C	bouwplan 1	7,50	25,29	22,52	15,04	25,68
2_B	bouwplan 1	4,50	25,28	22,50	15,05	25,67
6_B	bouwplan 1	4,50	24,31	21,55	14,07	24,70
2_A	bouwplan 1	1,50	24,24	21,46	14,01	24,63
56_C	bouwplan 12	7,50	23,59	20,84	13,32	23,98
49_C	bouwplan 11	7,50	22,84	20,09	12,57	23,23
56_B	bouwplan 12	4,50	22,70	19,96	12,44	23,09
53_C	bouwplan 12	7,50	22,51	19,76	12,24	22,90
6_A	bouwplan 1	1,50	22,26	19,50	12,02	22,65
53_B	bouwplan 12	4,50	21,97	19,23	11,71	22,36
49_B	bouwplan 11	4,50	21,80	19,06	11,53	22,19
56_A	bouwplan 12	1,50	21,35	18,61	11,09	21,74
14_D	bouwplan 2	10,50	21,15	18,39	10,91	21,54
60_C	bouwplan 13	7,50	20,86	18,12	10,60	21,25
52_C	bouwplan 11	7,50	20,65	17,91	10,39	21,04
49_A	bouwplan 11	1,50	20,36	17,62	10,09	20,75
53_A	bouwplan 12	1,50	20,25	17,51	9,99	20,64
14_C	bouwplan 2	7,50	20,24	17,48	10,00	20,63
60_B	bouwplan 13	4,50	20,06	17,31	9,80	20,45
57_C	bouwplan 13	7,50	19,82	17,06	9,57	20,21
52_B	bouwplan 11	4,50	19,63	16,89	9,36	20,02
14_B	bouwplan 2	4,50	19,50	16,73	9,26	19,89
45_C	bouwplan 10	7,50	19,12	16,37	8,87	19,51
57_B	bouwplan 13	4,50	18,98	16,23	8,74	19,37
45_B	bouwplan 10	4,50	18,37	15,62	8,12	18,76
52_A	bouwplan 11	1,50	18,36	15,62	8,10	18,75
57_A	bouwplan 13	1,50	18,25	15,49	8,01	18,64
60_A	bouwplan 13	1,50	18,16	15,41	7,89	18,55
8_D	bouwplan 2	10,50	17,81	15,07	7,55	18,20
14_A	bouwplan 2	1,50	17,57	14,80	7,33	17,96
45_A	bouwplan 10	1,50	17,41	14,66	7,16	17,80
8_C	bouwplan 2	7,50	16,78	14,04	6,52	17,17
8_B	bouwplan 2	4,50	15,90	13,16	5,65	16,29
18_D	bouwplan 3	10,50	15,78	13,01	5,53	16,17
20_D	bouwplan 4	10,50	15,57	12,81	5,34	15,97
46_C	bouwplan 10	7,50	15,36	12,61	5,10	15,75
18_C	bouwplan 3	7,50	15,06	12,30	4,82	15,45
18_B	bouwplan 3	4,50	14,78	12,02	4,54	15,17
5_D	bouwplan 1	10,50	14,53	11,76	4,29	14,92
17_D	bouwplan 3	10,50	14,49	11,73	4,25	14,88
20_C	bouwplan 4	7,50	14,27	11,50	4,04	14,66
44_C	bouwplan 9	7,50	14,19	11,42	3,95	14,58
25_C	bouwplan 5	7,50	14,16	11,41	3,90	14,55
46_B	bouwplan 10	4,50	14,12	11,38	3,86	14,51
20_B	bouwplan 4	4,50	14,06	11,29	3,83	14,45
5_C	bouwplan 1	7,50	13,85	11,08	3,61	14,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
19_D	bouwplan 4	10,50	13,73	10,96	3,49	14,12
44_B	bouwplan 9	4,50	13,56	10,80	3,33	13,96
50_C	bouwplan 11	7,50	13,48	10,74	3,23	13,87
17_C	bouwplan 3	7,50	13,45	10,67	3,21	13,84
5_B	bouwplan 1	4,50	13,44	10,68	3,20	13,83
15_D	bouwplan 3	10,50	13,40	10,64	3,15	13,79
20_A	bouwplan 4	1,50	13,35	10,58	3,12	13,74
17_B	bouwplan 3	4,50	13,15	10,38	2,92	13,54
13_D	bouwplan 2	10,50	13,11	10,36	2,85	13,50
28_C	bouwplan 5	7,50	13,09	10,34	2,83	13,48
46_A	bouwplan 10	1,50	13,02	10,28	2,77	13,41
19_C	bouwplan 4	7,50	12,70	9,93	2,47	13,09
8_A	bouwplan 2	1,50	12,49	9,75	2,24	12,88
19_B	bouwplan 4	4,50	12,34	9,58	2,11	12,74
30_C	bouwplan 6	7,50	12,32	9,57	2,07	12,71
25_B	bouwplan 5	4,50	12,23	9,48	1,96	12,62
28_B	bouwplan 5	4,50	12,07	9,33	1,82	12,46
43_C	bouwplan 9	7,50	12,04	9,28	1,80	12,43
35_C	bouwplan 7	7,50	11,87	9,13	1,61	12,26
44_A	bouwplan 9	1,50	11,76	8,99	1,52	12,15
17_A	bouwplan 3	1,50	11,62	8,85	1,39	12,01
15_C	bouwplan 3	7,50	11,51	8,75	1,26	11,90
50_B	bouwplan 11	4,50	11,15	8,40	0,88	11,54
54_C	bouwplan 12	7,50	10,98	8,22	0,73	11,37
15_B	bouwplan 3	4,50	10,95	8,19	0,70	11,34
5_A	bouwplan 1	1,50	10,91	8,14	0,67	11,30
19_A	bouwplan 4	1,50	10,88	8,11	0,64	11,27
30_B	bouwplan 6	4,50	10,79	8,04	0,54	11,18
38_C	bouwplan 8	7,50	10,61	7,84	0,38	11,00
25_A	bouwplan 5	1,50	10,51	7,77	0,25	10,90
13_C	bouwplan 2	7,50	10,43	7,68	0,17	10,82
54_B	bouwplan 12	4,50	10,41	7,65	0,17	10,80
35_B	bouwplan 7	4,50	10,40	7,65	0,13	10,79
38_B	bouwplan 8	4,50	10,15	7,38	-0,09	10,54
29_C	bouwplan 6	7,50	10,08	7,34	-0,19	10,47
40_C	bouwplan 8	7,50	9,98	7,24	-0,28	10,37
28_A	bouwplan 5	1,50	9,85	7,11	-0,41	10,24
50_A	bouwplan 11	1,50	9,46	6,71	-0,81	9,85
40_B	bouwplan 8	4,50	9,42	6,68	-0,84	9,81
34_C	bouwplan 7	7,50	9,33	6,59	-0,93	9,72
38_A	bouwplan 8	1,50	9,26	6,50	-0,97	9,66
29_B	bouwplan 6	4,50	9,24	6,49	-1,03	9,63
35_A	bouwplan 7	1,50	9,12	6,37	-1,15	9,51
30_A	bouwplan 6	1,50	9,09	6,34	-1,16	9,48
26_C	bouwplan 5	7,50	8,96	6,22	-1,30	9,35
12_D	bouwplan 2	10,50	8,79	6,03	-1,44	9,19
54_A	bouwplan 12	1,50	8,76	6,01	-1,48	9,15
40_A	bouwplan 8	1,50	8,46	5,71	-1,80	8,85
58_C	bouwplan 13	7,50	8,45	5,71	-1,81	8,84
12_C	bouwplan 2	7,50	8,27	5,50	-1,97	8,66
26_B	bouwplan 5	4,50	8,23	5,49	-2,03	8,62
34_B	bouwplan 7	4,50	8,17	5,43	-2,09	8,56
29_A	bouwplan 6	1,50	8,10	5,36	-2,16	8,49
12_B	bouwplan 2	4,50	8,06	5,30	-2,17	8,46
39_C	bouwplan 8	7,50	7,99	5,23	-2,27	8,38
43_B	bouwplan 9	4,50	7,86	5,11	-2,40	8,25
66_D	bouwplan 14	10,50	7,84	5,08	-2,41	8,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
51_C	bouwplan 11	7,50	7,56	4,81	-2,70	7,95
31_C	bouwplan 6	7,50	7,53	4,79	-2,73	7,92
18_A	bouwplan 3	1,50	7,46	4,69	-2,78	7,85
26_A	bouwplan 5	1,50	7,28	4,54	-2,98	7,67
36_C	bouwplan 7	7,50	7,22	4,47	-3,04	7,61
58_B	bouwplan 13	4,50	7,07	4,33	-3,20	7,46
34_A	bouwplan 7	1,50	7,05	4,31	-3,21	7,44
58_A	bouwplan 13	1,50	6,83	4,09	-3,43	7,22
48_C	bouwplan 10	7,50	6,78	4,04	-3,48	7,17
51_B	bouwplan 11	4,50	6,60	3,85	-3,67	6,99
10_D	bouwplan 2	10,50	6,36	3,57	-3,89	6,74
13_B	bouwplan 2	4,50	6,29	3,54	-3,97	6,68
10_A	bouwplan 2	1,50	6,06	3,29	-4,17	6,45
72_D	bouwplan 15	10,50	5,72	2,96	-4,53	6,11
31_B	bouwplan 6	4,50	5,53	2,79	-4,73	5,92
43_A	bouwplan 9	1,50	5,42	2,67	-4,83	5,81
51_A	bouwplan 11	1,50	5,41	2,67	-4,84	5,80
66_C	bouwplan 14	7,50	5,21	2,45	-5,04	5,60
47_C	bouwplan 10	7,50	5,08	2,32	-5,17	5,47
39_B	bouwplan 8	4,50	4,85	2,09	-5,41	5,24
15_A	bouwplan 3	1,50	4,82	2,07	-5,45	5,21
48_B	bouwplan 10	4,50	4,82	2,07	-5,44	5,21
4_D	bouwplan 1	10,50	4,81	2,00	-5,43	5,19
71_D	bouwplan 15	10,50	4,80	2,03	-5,43	5,19
61_D	bouwplan 14	10,50	4,37	1,62	-5,87	4,76
31_A	bouwplan 6	1,50	4,18	1,43	-6,09	4,57
42_C	bouwplan 9	7,50	4,03	1,29	-6,23	4,42
55_C	bouwplan 12	7,50	4,00	1,24	-6,26	4,39
65_D	bouwplan 14	10,50	3,62	0,85	-6,63	4,01
21_D	bouwplan 4	10,50	3,46	0,68	-6,79	3,84
10_C	bouwplan 2	7,50	3,45	0,66	-6,79	3,83
3_A	bouwplan 1	1,50	3,42	0,65	-6,80	3,82
59_C	bouwplan 13	7,50	3,42	0,66	-6,84	3,81
67_D	bouwplan 15	10,50	3,40	0,64	-6,85	3,79
36_B	bouwplan 7	4,50	3,31	0,55	-6,95	3,70
72_C	bouwplan 15	7,50	3,07	0,31	-7,18	3,46
13_A	bouwplan 2	1,50	2,91	0,16	-7,35	3,30
55_B	bouwplan 12	4,50	2,90	0,14	-7,36	3,29
3_D	bouwplan 1	10,50	2,81	0,01	-7,43	3,19
48_A	bouwplan 10	1,50	2,77	0,02	-7,49	3,16
70_D	bouwplan 15	10,50	2,66	-0,11	-7,58	3,05
59_B	bouwplan 13	4,50	2,64	-0,11	-7,62	3,03
64_D	bouwplan 14	10,50	2,63	-0,13	-7,61	3,02
39_A	bouwplan 8	1,50	2,56	-0,19	-7,69	2,95
41_B	bouwplan 9	4,50	2,50	-0,27	-7,75	2,89
4_A	bouwplan 1	1,50	2,47	-0,31	-7,76	2,86
42_B	bouwplan 9	4,50	2,45	-0,29	-7,81	2,84
47_B	bouwplan 10	4,50	2,44	-0,33	-7,81	2,83
27_C	bouwplan 5	7,50	2,31	-0,47	-7,93	2,70
65_C	bouwplan 14	7,50	2,30	-0,47	-7,95	2,69
66_B	bouwplan 14	4,50	2,11	-0,65	-8,14	2,50
10_B	bouwplan 2	4,50	1,97	-0,82	-8,27	2,35
24_C	bouwplan 4	7,50	1,83	-0,95	-8,41	2,22
37_B	bouwplan 8	4,50	1,60	-1,17	-8,65	1,99
33_B	bouwplan 7	4,50	1,26	-1,51	-8,99	1,65
67_C	bouwplan 15	7,50	1,22	-1,54	-9,03	1,61
55_A	bouwplan 12	1,50	1,18	-1,58	-9,08	1,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
72_B	bouwplan 15	4,50	1,04	-1,72	-9,21	1,43
27_B	bouwplan 5	4,50	1,02	-1,76	-9,22	1,41
36_A	bouwplan 7	1,50	1,02	-1,74	-9,23	1,41
68_D	bouwplan 15	10,50	0,95	-1,82	-9,30	1,34
21_C	bouwplan 4	7,50	0,91	-1,87	-9,34	1,29
4_C	bouwplan 1	7,50	0,87	-1,93	-9,36	1,26
59_A	bouwplan 13	1,50	0,79	-1,96	-9,46	1,18
42_A	bouwplan 9	1,50	0,78	-1,96	-9,48	1,17
65_B	bouwplan 14	4,50	0,50	-2,26	-9,74	0,89
61_C	bouwplan 14	7,50	0,40	-2,36	-9,85	0,79
47_A	bouwplan 10	1,50	0,19	-2,57	-10,06	0,58
37_C	bouwplan 8	7,50	-0,06	-2,81	-10,31	0,33
62_D	bouwplan 14	10,50	-0,09	-2,86	-10,34	0,30
41_A	bouwplan 9	1,50	-0,11	-2,88	-10,35	0,28
67_B	bouwplan 15	4,50	-0,13	-2,88	-10,38	0,26
27_A	bouwplan 5	1,50	-0,14	-2,92	-10,38	0,25
68_C	bouwplan 15	7,50	-0,14	-2,91	-10,39	0,25
32_B	bouwplan 6	4,50	-0,26	-3,03	-10,51	0,13
37_A	bouwplan 8	1,50	-0,40	-3,17	-10,65	-0,01
24_B	bouwplan 4	4,50	-0,44	-3,22	-10,69	-0,06
33_A	bouwplan 7	1,50	-0,62	-3,39	-10,86	-0,23
72_A	bouwplan 15	1,50	-1,05	-3,81	-11,31	-0,66
62_C	bouwplan 14	7,50	-1,14	-3,91	-11,39	-0,75
4_B	bouwplan 1	4,50	-1,15	-3,95	-11,39	-0,77
23_D	bouwplan 4	10,50	-1,21	-3,98	-11,44	-0,82
21_B	bouwplan 4	4,50	-1,24	-4,02	-11,48	-0,85
70_C	bouwplan 15	7,50	-1,24	-4,02	-11,48	-0,85
3_C	bouwplan 1	7,50	-1,39	-4,19	-11,63	-1,01
66_A	bouwplan 14	1,50	-1,45	-4,20	-11,70	-1,06
23_C	bouwplan 4	7,50	-1,45	-4,24	-11,69	-1,07
41_C	bouwplan 9	7,50	-1,58	-4,34	-11,83	-1,19
9_B	bouwplan 2	4,50	-1,65	-4,43	-11,88	-1,26
61_B	bouwplan 14	4,50	-1,70	-4,47	-11,96	-1,32
68_B	bouwplan 15	4,50	-1,73	-4,50	-11,98	-1,34
9_D	bouwplan 2	10,50	-1,81	-4,58	-12,04	-1,42
64_C	bouwplan 14	7,50	-1,86	-4,63	-12,10	-1,47
32_A	bouwplan 6	1,50	-1,89	-4,66	-12,14	-1,50
71_C	bouwplan 15	7,50	-2,07	-4,86	-12,31	-1,69
63_C	bouwplan 14	7,50	-2,14	-4,90	-12,40	-1,75
12_A	bouwplan 2	1,50	-2,25	-4,99	-12,52	-1,86
9_C	bouwplan 2	7,50	-2,33	-5,10	-12,56	-1,94
33_C	bouwplan 7	7,50	-2,43	-5,19	-12,68	-2,04
62_B	bouwplan 14	4,50	-2,45	-5,22	-12,71	-2,07
208_C	bouwplan 56	7,50	-2,66	-5,45	-12,91	-2,28
65_A	bouwplan 14	1,50	-2,77	-5,53	-13,01	-2,38
9_A	bouwplan 2	1,50	-2,88	-5,65	-13,11	-2,49
23_B	bouwplan 4	4,50	-3,46	-6,24	-13,70	-3,07
23_A	bouwplan 4	1,50	-3,63	-6,42	-13,87	-3,25
3_B	bouwplan 1	4,50	-3,65	-6,44	-13,88	-3,26
63_B	bouwplan 14	4,50	-3,66	-6,43	-13,92	-3,28
67_A	bouwplan 15	1,50	-3,69	-6,45	-13,94	-3,30
70_B	bouwplan 15	4,50	-3,68	-6,46	-13,93	-3,30
207_C	bouwplan 56	7,50	-3,85	-6,64	-14,10	-3,47
24_A	bouwplan 4	1,50	-3,96	-6,74	-14,21	-3,58
71_B	bouwplan 15	4,50	-4,01	-6,79	-14,26	-3,63
62_A	bouwplan 14	1,50	-4,06	-6,83	-14,32	-3,68
64_B	bouwplan 14	4,50	-4,06	-6,84	-14,31	-3,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_A	bouwplan 4	1,50	-4,09	-6,87	-14,33	-3,70
208_B	bouwplan 56	4,50	-4,30	-7,10	-14,55	-3,92
32_C	bouwplan 6	7,50	-4,43	-7,17	-14,69	-4,04
182_C	bouwplan 48	7,50	-4,54	-7,31	-14,79	-4,15
69_C	bouwplan 15	7,50	-4,58	-7,38	-14,83	-4,20
191_C	bouwplan 51	7,50	-4,60	-7,37	-14,86	-4,22
68_A	bouwplan 15	1,50	-4,62	-7,38	-14,87	-4,23
190_C	bouwplan 51	7,50	-4,85	-7,61	-15,10	-4,46
184_C	bouwplan 49	7,50	-4,86	-7,63	-15,11	-4,47
172_C	bouwplan 44	7,50	-5,06	-7,84	-15,31	-4,68
61_A	bouwplan 14	1,50	-5,09	-7,84	-15,35	-4,70
188_C	bouwplan 50	7,50	-5,11	-7,88	-15,36	-4,72
195_C	bouwplan 53	7,50	-5,32	-8,09	-15,57	-4,93
197_C	bouwplan 53	7,50	-5,40	-8,18	-15,65	-5,02
207_B	bouwplan 56	4,50	-5,56	-8,36	-15,80	-5,18
69_B	bouwplan 15	4,50	-5,63	-8,43	-15,88	-5,25
182_B	bouwplan 48	4,50	-5,67	-8,44	-15,92	-5,28
64_A	bouwplan 14	1,50	-5,67	-8,44	-15,91	-5,28
184_B	bouwplan 49	4,50	-5,68	-8,44	-15,93	-5,29
180_C	bouwplan 47	7,50	-5,75	-8,52	-16,00	-5,36
70_A	bouwplan 15	1,50	-5,74	-8,52	-15,99	-5,36
198_C	bouwplan 53	7,50	-5,76	-8,54	-16,01	-5,38
195_B	bouwplan 53	4,50	-5,78	-8,55	-16,04	-5,40
63_A	bouwplan 14	1,50	-5,94	-8,71	-16,19	-5,55
196_C	bouwplan 53	7,50	-5,94	-8,72	-16,19	-5,56
71_A	bouwplan 15	1,50	-6,01	-8,79	-16,26	-5,63
175_C	bouwplan 45	7,50	-6,12	-8,89	-16,37	-5,73
177_C	bouwplan 46	7,50	-6,13	-8,90	-16,38	-5,74
201_C	bouwplan 54	7,50	-6,18	-8,97	-16,42	-5,80
174_B	bouwplan 45	4,50	-6,26	-9,03	-16,52	-5,88
188_B	bouwplan 50	4,50	-6,28	-9,04	-16,53	-5,89
179_C	bouwplan 46	7,50	-6,29	-9,06	-16,54	-5,90
163_C	bouwplan 42	7,50	-6,31	-9,09	-16,57	-5,93
165_C	bouwplan 42	7,50	-6,31	-9,08	-16,57	-5,93
164_C	bouwplan 42	7,50	-6,38	-9,15	-16,63	-5,99
172_B	bouwplan 44	4,50	-6,39	-9,17	-16,64	-6,01
198_B	bouwplan 53	4,50	-6,39	-9,17	-16,64	-6,01
167_C	bouwplan 43	7,50	-6,40	-9,19	-16,65	-6,02
92_C	bouwplan 20	7,50	-6,55	-9,34	-16,79	-6,17
178_C	bouwplan 46	7,50	-6,58	-9,35	-16,83	-6,19
174_C	bouwplan 45	7,50	-6,61	-9,38	-16,86	-6,22
196_B	bouwplan 53	4,50	-6,68	-9,46	-16,93	-6,30
165_B	bouwplan 42	4,50	-6,75	-9,52	-17,00	-6,36
163_B	bouwplan 42	4,50	-6,78	-9,55	-17,03	-6,39
80_C	bouwplan 17	7,50	-6,78	-9,56	-17,03	-6,40
190_B	bouwplan 51	4,50	-6,88	-9,64	-17,13	-6,49
205_C	bouwplan 55	7,50	-6,87	-9,65	-17,12	-6,49
198_A	bouwplan 53	1,50	-6,91	-9,68	-17,16	-6,52
166_C	bouwplan 43	7,50	-6,97	-9,75	-17,22	-6,59
180_B	bouwplan 47	4,50	-6,99	-9,76	-17,24	-6,60
175_B	bouwplan 45	4,50	-7,00	-9,77	-17,25	-6,61
183_C	bouwplan 48	7,50	-7,08	-9,86	-17,33	-6,70
176_C	bouwplan 46	7,50	-7,13	-9,91	-17,39	-6,75
182_A	bouwplan 48	1,50	-7,14	-9,91	-17,39	-6,75
191_B	bouwplan 51	4,50	-7,15	-9,92	-17,40	-6,76
157_C	bouwplan 40	7,50	-7,16	-9,95	-17,41	-6,78
179_B	bouwplan 46	4,50	-7,23	-9,99	-17,49	-6,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
158_C	bouwplan 40	7,50	-7,23	-10,02	-17,48	-6,85
209_C	bouwplan 56	7,50	-7,24	-10,02	-17,50	-6,86
69_A	bouwplan 15	1,50	-7,26	-10,05	-17,50	-6,88
201_B	bouwplan 54	4,50	-7,27	-10,06	-17,51	-6,89
195_A	bouwplan 53	1,50	-7,31	-10,08	-17,56	-6,92
184_A	bouwplan 49	1,50	-7,33	-10,10	-17,58	-6,94
92_B	bouwplan 20	4,50	-7,40	-10,19	-17,65	-7,02
164_B	bouwplan 42	4,50	-7,42	-10,20	-17,67	-7,04
197_B	bouwplan 53	4,50	-7,49	-10,27	-17,74	-7,11
177_B	bouwplan 46	4,50	-7,55	-10,32	-17,80	-7,16
171_B	bouwplan 44	4,50	-7,65	-10,42	-17,90	-7,26
189_C	bouwplan 51	7,50	-7,69	-10,46	-17,94	-7,30
208_A	bouwplan 56	1,50	-7,74	-10,54	-17,99	-7,36
80_B	bouwplan 17	4,50	-7,74	-10,52	-17,99	-7,36
24_D	bouwplan 4	10,50	-7,79	-10,55	-18,06	-7,41
169_C	bouwplan 44	7,50	-7,80	-10,59	-18,04	-7,42
202_C	bouwplan 54	7,50	-7,81	-10,60	-18,05	-7,43
187_C	bouwplan 50	7,50	-7,88	-10,66	-18,13	-7,50
156_C	bouwplan 40	7,50	-7,98	-10,73	-18,24	-7,59
171_C	bouwplan 44	7,50	-7,99	-10,76	-18,24	-7,60
84_C	bouwplan 18	7,50	-8,06	-10,84	-18,31	-7,68
174_A	bouwplan 45	1,50	-8,30	-11,07	-18,55	-7,91
157_B	bouwplan 40	4,50	-8,30	-11,08	-18,55	-7,92
89_C	bouwplan 20	7,50	-8,31	-11,09	-18,56	-7,93
209_B	bouwplan 56	4,50	-8,33	-11,10	-18,58	-7,94
178_B	bouwplan 46	4,50	-8,38	-11,15	-18,63	-7,99
186_C	bouwplan 50	7,50	-8,40	-11,18	-18,66	-8,02
172_A	bouwplan 44	1,50	-8,44	-11,21	-18,69	-8,05
170_C	bouwplan 44	7,50	-8,46	-11,24	-18,70	-8,07
171_A	bouwplan 44	1,50	-8,48	-11,25	-18,73	-8,09
180_A	bouwplan 47	1,50	-8,48	-11,24	-18,73	-8,09
165_A	bouwplan 42	1,50	-8,49	-11,26	-18,74	-8,10
204_C	bouwplan 55	7,50	-8,49	-11,29	-18,74	-8,11
168_C	bouwplan 44	7,50	-8,50	-11,29	-18,75	-8,12
179_A	bouwplan 46	1,50	-8,53	-11,30	-18,78	-8,14
173_C	bouwplan 45	7,50	-8,56	-11,34	-18,81	-8,18
189_B	bouwplan 51	4,50	-8,57	-11,34	-18,82	-8,18
76_B	bouwplan 16	4,50	-8,56	-11,34	-18,81	-8,18
175_A	bouwplan 45	1,50	-8,59	-11,35	-18,84	-8,20
181_C	bouwplan 47	7,50	-8,64	-11,42	-18,89	-8,26
76_C	bouwplan 16	7,50	-8,67	-11,45	-18,92	-8,29
76_A	bouwplan 16	1,50	-8,71	-11,49	-18,96	-8,33
84_B	bouwplan 18	4,50	-8,74	-11,52	-18,99	-8,36
91_C	bouwplan 20	7,50	-8,75	-11,55	-19,00	-8,37
161_C	bouwplan 41	7,50	-8,79	-11,58	-19,04	-8,41
73_C	bouwplan 16	7,50	-8,79	-11,58	-19,04	-8,41
188_A	bouwplan 50	1,50	-8,85	-11,62	-19,10	-8,46
85_C	bouwplan 19	7,50	-8,88	-11,67	-19,13	-8,50
183_B	bouwplan 48	4,50	-8,94	-11,72	-19,19	-8,56
161_B	bouwplan 41	4,50	-8,95	-11,74	-19,20	-8,57
170_B	bouwplan 44	4,50	-8,99	-11,77	-19,24	-8,61
176_B	bouwplan 46	4,50	-9,01	-11,79	-19,26	-8,63
196_A	bouwplan 53	1,50	-9,05	-11,82	-19,30	-8,66
88_C	bouwplan 19	7,50	-9,07	-11,84	-19,33	-8,69
185_C	bouwplan 49	7,50	-9,18	-11,95	-19,43	-8,79
92_A	bouwplan 20	1,50	-9,19	-11,97	-19,43	-8,80
156_B	bouwplan 40	4,50	-9,22	-11,98	-19,48	-8,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
190_A	bouwplan 51	1,50	-9,34	-12,10	-19,60	-8,95
81_C	bouwplan 18	7,50	-9,36	-12,14	-19,61	-8,98
75_C	bouwplan 16	7,50	-9,38	-12,16	-19,63	-9,00
83_C	bouwplan 18	7,50	-9,38	-12,18	-19,62	-9,00
73_B	bouwplan 16	4,50	-9,40	-12,19	-19,65	-9,02
167_B	bouwplan 43	4,50	-9,41	-12,19	-19,66	-9,03
85_B	bouwplan 19	4,50	-9,48	-12,26	-19,73	-9,10
201_A	bouwplan 54	1,50	-9,52	-12,31	-19,76	-9,14
91_B	bouwplan 20	4,50	-9,52	-12,31	-19,76	-9,14
185_B	bouwplan 49	4,50	-9,56	-12,33	-19,81	-9,17
162_C	bouwplan 41	7,50	-9,57	-12,36	-19,82	-9,19
89_B	bouwplan 20	4,50	-9,60	-12,38	-19,85	-9,22
205_B	bouwplan 55	4,50	-9,62	-12,40	-19,87	-9,24
77_C	bouwplan 17	7,50	-9,62	-12,41	-19,87	-9,24
158_B	bouwplan 40	4,50	-9,65	-12,44	-19,90	-9,27
207_A	bouwplan 56	1,50	-9,66	-12,45	-19,90	-9,28
178_A	bouwplan 46	1,50	-9,69	-12,45	-19,94	-9,30
193_C	bouwplan 52	7,50	-9,74	-12,51	-19,99	-9,35
170_A	bouwplan 44	1,50	-9,75	-12,52	-20,00	-9,36
169_B	bouwplan 44	4,50	-9,80	-12,59	-20,05	-9,42
187_B	bouwplan 50	4,50	-9,81	-12,58	-20,06	-9,42
69_D	bouwplan 15	10,50	-9,87	-12,66	-20,12	-9,49
75_B	bouwplan 16	4,50	-9,91	-12,68	-20,16	-9,52
80_A	bouwplan 17	1,50	-9,92	-12,69	-20,16	-9,53
112_B	bouwplan 27	4,50	-9,94	-12,72	-20,18	-9,55
200_C	bouwplan 54	7,50	-9,96	-12,74	-20,21	-9,58
163_A	bouwplan 42	1,50	-9,99	-12,76	-20,24	-9,60
176_A	bouwplan 46	1,50	-10,00	-12,77	-20,24	-9,61
209_A	bouwplan 56	1,50	-10,00	-12,77	-20,25	-9,61
166_B	bouwplan 43	4,50	-10,05	-12,82	-20,30	-9,66
79_C	bouwplan 17	7,50	-10,04	-12,83	-20,29	-9,66
162_B	bouwplan 41	4,50	-10,06	-12,85	-20,31	-9,68
79_B	bouwplan 17	4,50	-10,14	-12,94	-20,39	-9,76
168_B	bouwplan 44	4,50	-10,19	-12,98	-20,44	-9,81
159_C	bouwplan 41	7,50	-10,22	-13,00	-20,48	-9,84
88_B	bouwplan 19	4,50	-10,23	-13,00	-20,48	-9,84
73_A	bouwplan 16	1,50	-10,28	-13,06	-20,53	-9,90
173_B	bouwplan 45	4,50	-10,30	-13,08	-20,55	-9,92
79_A	bouwplan 17	1,50	-10,32	-13,10	-20,56	-9,93
81_B	bouwplan 18	4,50	-10,33	-13,12	-20,58	-9,95
197_A	bouwplan 53	1,50	-10,38	-13,15	-20,63	-9,99
206_C	bouwplan 55	7,50	-10,38	-13,17	-20,63	-10,00
160_C	bouwplan 41	7,50	-10,44	-13,22	-20,70	-10,06
155_C	bouwplan 40	7,50	-10,46	-13,22	-20,71	-10,07
191_A	bouwplan 51	1,50	-10,47	-13,24	-20,72	-10,08
93_C	bouwplan 21	7,50	-10,48	-13,28	-20,72	-10,10
77_B	bouwplan 17	4,50	-10,53	-13,32	-20,78	-10,15
83_B	bouwplan 18	4,50	-10,54	-13,34	-20,78	-10,16
97_C	bouwplan 23	7,50	-10,57	-13,37	-20,81	-10,19
204_B	bouwplan 55	4,50	-10,65	-13,45	-20,89	-10,27
84_A	bouwplan 18	1,50	-10,65	-13,43	-20,90	-10,27
186_B	bouwplan 50	4,50	-10,68	-13,45	-20,93	-10,29
143_C	bouwplan 37	7,50	-10,80	-13,59	-21,05	-10,42
75_A	bouwplan 16	1,50	-10,89	-13,67	-21,14	-10,51
159_B	bouwplan 41	4,50	-10,96	-13,74	-21,21	-10,58
194_C	bouwplan 52	7,50	-10,99	-13,77	-21,25	-10,61
164_A	bouwplan 42	1,50	-11,05	-13,82	-21,30	-10,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
161_A	bouwplan 41	1,50	-11,10	-13,88	-21,35	-10,72	
157_A	bouwplan 40	1,50	-11,12	-13,89	-21,36	-10,73	
143_B	bouwplan 37	4,50	-11,16	-13,94	-21,41	-10,78	
177_A	bouwplan 46	1,50	-11,22	-13,99	-21,48	-10,84	
97_B	bouwplan 23	4,50	-11,24	-14,04	-21,49	-10,86	
149_B	bouwplan 38	4,50	-11,31	-14,09	-21,55	-10,92	
160_B	bouwplan 41	4,50	-11,32	-14,09	-21,57	-10,93	
85_A	bouwplan 19	1,50	-11,33	-14,11	-21,58	-10,95	
149_C	bouwplan 38	7,50	-11,43	-14,22	-21,68	-11,05	
111_C	bouwplan 27	7,50	-11,46	-14,24	-21,71	-11,08	
202_B	bouwplan 54	4,50	-11,48	-14,27	-21,72	-11,10	
89_A	bouwplan 20	1,50	-11,59	-14,37	-21,84	-11,21	
193_B	bouwplan 52	4,50	-11,61	-14,38	-21,86	-11,22	
200_B	bouwplan 54	4,50	-11,61	-14,39	-21,85	-11,22	
156_A	bouwplan 40	1,50	-11,63	-14,39	-21,88	-11,24	
11_A	bouwplan 2	1,50	-11,64	-14,42	-21,87	-11,25	
181_B	bouwplan 47	4,50	-11,67	-14,43	-21,93	-11,28	
87_C	bouwplan 19	7,50	-11,74	-14,52	-21,99	-11,36	
91_A	bouwplan 20	1,50	-11,77	-14,56	-22,01	-11,39	
158_A	bouwplan 40	1,50	-11,85	-14,62	-22,10	-11,46	
205_A	bouwplan 55	1,50	-11,86	-14,64	-22,10	-11,47	
148_C	bouwplan 38	7,50	-11,91	-14,70	-22,16	-11,53	
155_B	bouwplan 40	4,50	-12,02	-14,78	-22,27	-11,63	
78_C	bouwplan 17	7,50	-12,06	-14,87	-22,30	-11,68	
167_A	bouwplan 43	1,50	-12,16	-14,94	-22,41	-11,78	
143_A	bouwplan 37	1,50	-12,17	-14,95	-22,42	-11,79	
95_B	bouwplan 22	4,50	-12,17	-14,96	-22,42	-11,79	
148_B	bouwplan 38	4,50	-12,20	-14,99	-22,45	-11,82	
166_A	bouwplan 43	1,50	-12,21	-14,98	-22,46	-11,82	
159_A	bouwplan 41	1,50	-12,40	-15,17	-22,65	-12,01	
160_A	bouwplan 41	1,50	-12,40	-15,17	-22,65	-12,01	
113_C	bouwplan 28	7,50	-12,44	-15,23	-22,69	-12,06	
111_B	bouwplan 27	4,50	-12,47	-15,26	-22,72	-12,09	
154_B	bouwplan 39	4,50	-12,50	-15,28	-22,74	-12,11	
112_A	bouwplan 27	1,50	-12,52	-15,31	-22,77	-12,14	
140_B	bouwplan 36	4,50	-12,52	-15,30	-22,77	-12,14	
87_B	bouwplan 19	4,50	-12,59	-15,38	-22,84	-12,21	
81_A	bouwplan 18	1,50	-12,61	-15,39	-22,86	-12,23	
94_B	bouwplan 21	4,50	-12,66	-15,45	-22,90	-12,28	
96_C	bouwplan 22	7,50	-12,69	-15,48	-22,94	-12,31	
108_C	bouwplan 26	7,50	-12,71	-15,51	-22,96	-12,33	
88_A	bouwplan 19	1,50	-12,73	-15,50	-22,98	-12,34	
114_B	bouwplan 28	4,50	-12,73	-15,52	-22,98	-12,35	
77_A	bouwplan 17	1,50	-12,78	-15,56	-23,02	-12,39	
112_C	bouwplan 27	7,50	-12,82	-15,61	-23,07	-12,44	
114_C	bouwplan 28	7,50	-12,82	-15,61	-23,07	-12,44	
110_C	bouwplan 27	7,50	-12,85	-15,65	-23,10	-12,47	
168_A	bouwplan 44	1,50	-12,85	-15,64	-23,10	-12,47	
96_B	bouwplan 22	4,50	-12,85	-15,63	-23,10	-12,47	
149_A	bouwplan 38	1,50	-12,86	-15,65	-23,11	-12,48	
169_A	bouwplan 44	1,50	-12,86	-15,64	-23,11	-12,48	
150_C	bouwplan 38	7,50	-13,00	-15,78	-23,25	-12,62	
206_B	bouwplan 55	4,50	-13,00	-15,80	-23,24	-12,62	
11_B	bouwplan 2	4,50	-13,01	-15,82	-23,24	-12,63	
137_C	bouwplan 36	7,50	-13,01	-15,80	-23,26	-12,63	
134_A	bouwplan 35	1,50	-13,05	-15,83	-23,30	-12,67	
94_C	bouwplan 21	7,50	-13,09	-15,89	-23,34	-12,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
154_C	bouwplan 39	7,50	-13,10	-15,89	-23,35	-12,72
116_C	bouwplan 29	7,50	-13,12	-15,89	-23,37	-12,73
114_A	bouwplan 28	1,50	-13,16	-15,94	-23,40	-12,77
83_A	bouwplan 18	1,50	-13,19	-15,98	-23,43	-12,81
132_B	bouwplan 34	4,50	-13,22	-16,00	-23,47	-12,84
96_A	bouwplan 22	1,50	-13,24	-16,03	-23,49	-12,86
129_C	bouwplan 34	7,50	-13,26	-16,06	-23,51	-12,88
134_B	bouwplan 35	4,50	-13,33	-16,11	-23,57	-12,94
150_B	bouwplan 38	4,50	-13,32	-16,10	-23,57	-12,94
194_B	bouwplan 52	4,50	-13,34	-16,12	-23,58	-12,95
93_B	bouwplan 21	4,50	-13,35	-16,15	-23,59	-12,97
126_B	bouwplan 33	4,50	-13,36	-16,16	-23,61	-12,98
148_A	bouwplan 38	1,50	-13,39	-16,17	-23,64	-13,01
155_A	bouwplan 40	1,50	-13,43	-16,19	-23,68	-13,04
173_A	bouwplan 45	1,50	-13,50	-16,28	-23,74	-13,11
132_C	bouwplan 34	7,50	-13,51	-16,30	-23,76	-13,13
110_B	bouwplan 27	4,50	-13,52	-16,31	-23,77	-13,14
129_B	bouwplan 34	4,50	-13,56	-16,35	-23,81	-13,18
140_A	bouwplan 36	1,50	-13,58	-16,37	-23,83	-13,20
95_C	bouwplan 22	7,50	-13,60	-16,39	-23,85	-13,22
131_B	bouwplan 34	4,50	-13,64	-16,43	-23,89	-13,26
82_C	bouwplan 18	7,50	-13,64	-16,45	-23,88	-13,26
146_B	bouwplan 37	4,50	-13,68	-16,47	-23,93	-13,30
200_A	bouwplan 54	1,50	-13,75	-16,53	-23,99	-13,36
204_A	bouwplan 55	1,50	-13,79	-16,58	-24,03	-13,41
141_C	bouwplan 36	7,50	-13,81	-16,60	-24,06	-13,43
183_A	bouwplan 48	1,50	-13,89	-16,66	-24,14	-13,50
108_B	bouwplan 26	4,50	-13,89	-16,69	-24,14	-13,51
193_A	bouwplan 52	1,50	-13,93	-16,69	-24,18	-13,54
78_B	bouwplan 17	4,50	-13,92	-16,73	-24,16	-13,54
106_C	bouwplan 25	7,50	-14,01	-16,80	-24,26	-13,63
116_B	bouwplan 29	4,50	-14,04	-16,81	-24,29	-13,65
186_A	bouwplan 50	1,50	-14,11	-16,87	-24,36	-13,72
146_C	bouwplan 37	7,50	-14,11	-16,90	-24,36	-13,73
131_A	bouwplan 34	1,50	-14,18	-16,96	-24,43	-13,80
134_C	bouwplan 35	7,50	-14,23	-17,02	-24,48	-13,85
95_A	bouwplan 22	1,50	-14,28	-17,07	-24,53	-13,90
102_F	bouwplan 24	16,50	-14,32	-17,11	-24,58	-13,94
127_C	bouwplan 33	7,50	-14,34	-17,13	-24,59	-13,96
132_A	bouwplan 34	1,50	-14,34	-17,12	-24,59	-13,96
137_B	bouwplan 36	4,50	-14,36	-17,15	-24,61	-13,98
102_C	bouwplan 24	7,50	-14,37	-17,18	-24,62	-13,99
126_A	bouwplan 33	1,50	-14,37	-17,16	-24,62	-13,99
141_B	bouwplan 36	4,50	-14,38	-17,17	-24,63	-14,00
100_C	bouwplan 24	7,50	-14,43	-17,23	-24,68	-14,05
102_E	bouwplan 24	13,50	-14,48	-17,27	-24,73	-14,10
151_B	bouwplan 38	4,50	-14,50	-17,29	-24,74	-14,12
140_C	bouwplan 36	7,50	-14,51	-17,30	-24,76	-14,13
16_C	bouwplan 3	7,50	-14,51	-17,31	-24,75	-14,13
153_B	bouwplan 39	4,50	-14,54	-17,32	-24,78	-14,15
151_C	bouwplan 38	7,50	-14,54	-17,33	-24,78	-14,16
150_A	bouwplan 38	1,50	-14,55	-17,33	-24,80	-14,17
99_B	bouwplan 24	4,50	-14,56	-17,35	-24,81	-14,18
116_A	bouwplan 29	1,50	-14,58	-17,36	-24,82	-14,19
128_B	bouwplan 33	4,50	-14,58	-17,37	-24,83	-14,20
138_B	bouwplan 36	4,50	-14,58	-17,36	-24,83	-14,20
136_C	bouwplan 35	7,50	-14,64	-17,43	-24,89	-14,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
124_C	bouwplan	32	7,50	-14,66	-17,45	-24,90	-14,28
162_A	bouwplan	41	1,50	-14,67	-17,44	-24,92	-14,28
144_C	bouwplan	37	7,50	-14,68	-17,47	-24,93	-14,30
135_C	bouwplan	35	7,50	-14,71	-17,50	-24,96	-14,33
106_B	bouwplan	25	4,50	-14,72	-17,51	-24,97	-14,34
128_C	bouwplan	33	7,50	-14,73	-17,51	-24,98	-14,35
136_B	bouwplan	35	4,50	-14,73	-17,51	-24,98	-14,35
87_A	bouwplan	19	1,50	-14,77	-17,55	-25,01	-14,38
110_A	bouwplan	27	1,50	-14,77	-17,56	-25,02	-14,39
115_C	bouwplan	29	7,50	-14,77	-17,56	-25,01	-14,39
202_A	bouwplan	54	1,50	-14,78	-17,56	-25,02	-14,39
131_C	bouwplan	34	7,50	-14,79	-17,59	-25,04	-14,41
102_D	bouwplan	24	10,50	-14,82	-17,60	-25,07	-14,44
113_B	bouwplan	28	4,50	-14,83	-17,61	-25,08	-14,45
146_A	bouwplan	37	1,50	-14,83	-17,62	-25,08	-14,45
138_C	bouwplan	36	7,50	-14,86	-17,64	-25,10	-14,47
124_B	bouwplan	32	4,50	-14,91	-17,70	-25,16	-14,53
129_A	bouwplan	34	1,50	-14,92	-17,70	-25,17	-14,54
74_C	bouwplan	16	7,50	-14,98	-17,80	-25,22	-14,60
115_B	bouwplan	29	4,50	-14,99	-17,79	-25,24	-14,61
82_B	bouwplan	18	4,50	-14,99	-17,80	-25,23	-14,61
100_B	bouwplan	24	4,50	-15,05	-17,84	-25,29	-14,67
16_B	bouwplan	3	4,50	-15,10	-17,90	-25,34	-14,72
135_B	bouwplan	35	4,50	-15,11	-17,89	-25,36	-14,73
189_A	bouwplan	51	1,50	-15,24	-18,00	-25,49	-14,85
194_A	bouwplan	52	1,50	-15,23	-18,01	-25,48	-14,85
192_C	bouwplan	52	7,50	-15,27	-18,06	-25,52	-14,89
153_A	bouwplan	39	1,50	-15,28	-18,06	-25,53	-14,90
135_A	bouwplan	35	1,50	-15,32	-18,10	-25,56	-14,93
63_D	bouwplan	14	10,50	-15,32	-18,12	-25,57	-14,94
98_C	bouwplan	23	7,50	-15,33	-18,12	-25,57	-14,95
94_A	bouwplan	21	1,50	-15,38	-18,16	-25,62	-14,99
127_B	bouwplan	33	4,50	-15,38	-18,17	-25,63	-15,00
147_A	bouwplan	38	1,50	-15,41	-18,19	-25,65	-15,02
102_B	bouwplan	24	4,50	-15,42	-18,23	-25,66	-15,04
123_A	bouwplan	32	1,50	-15,50	-18,29	-25,75	-15,12
124_A	bouwplan	32	1,50	-15,51	-18,30	-25,75	-15,13
106_A	bouwplan	25	1,50	-15,53	-18,32	-25,78	-15,15
111_A	bouwplan	27	1,50	-15,57	-18,35	-25,81	-15,18
206_A	bouwplan	55	1,50	-15,60	-18,39	-25,84	-15,22
11_C	bouwplan	2	7,50	-15,66	-18,47	-25,89	-15,28
141_A	bouwplan	36	1,50	-15,72	-18,50	-25,96	-15,33
74_B	bouwplan	16	4,50	-15,78	-18,59	-26,02	-15,40
115_A	bouwplan	29	1,50	-15,82	-18,61	-26,07	-15,44
100_A	bouwplan	24	1,50	-15,88	-18,67	-26,13	-15,50
128_A	bouwplan	33	1,50	-15,89	-18,67	-26,13	-15,50
109_C	bouwplan	26	7,50	-15,89	-18,69	-26,14	-15,51
181_A	bouwplan	47	1,50	-15,91	-18,67	-26,16	-15,52
125_C	bouwplan	33	7,50	-15,91	-18,71	-26,16	-15,53
130_C	bouwplan	34	7,50	-15,91	-18,70	-26,16	-15,53
123_B	bouwplan	32	4,50	-15,93	-18,71	-26,18	-15,55
108_A	bouwplan	26	1,50	-15,95	-18,73	-26,19	-15,56
192_B	bouwplan	52	4,50	-15,94	-18,73	-26,19	-15,56
138_A	bouwplan	36	1,50	-15,98	-18,76	-26,22	-15,59
144_B	bouwplan	37	4,50	-16,10	-18,88	-26,35	-15,72
99_A	bouwplan	24	1,50	-16,10	-18,88	-26,35	-15,72
118_C	bouwplan	30	7,50	-16,16	-18,96	-26,41	-15,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
151_A	bouwplan 38	1,50	-16,18	-18,96	-26,42	-15,79	
101_B	bouwplan 24	4,50	-16,23	-19,02	-26,47	-15,85	
130_B	bouwplan 34	4,50	-16,29	-19,08	-26,54	-15,91	
126_C	bouwplan 33	7,50	-16,31	-19,11	-26,56	-15,93	
142_C	bouwplan 36	7,50	-16,41	-19,21	-26,66	-16,03	
136_A	bouwplan 35	1,50	-16,44	-19,21	-26,68	-16,05	
147_B	bouwplan 38	4,50	-16,45	-19,24	-26,70	-16,07	
154_A	bouwplan 39	1,50	-16,54	-19,32	-26,78	-16,15	
145_C	bouwplan 37	7,50	-16,63	-19,42	-26,88	-16,25	
147_C	bouwplan 38	7,50	-16,64	-19,44	-26,89	-16,26	
142_B	bouwplan 36	4,50	-16,69	-19,48	-26,94	-16,31	
139_B	bouwplan 36	4,50	-16,74	-19,53	-26,99	-16,36	
117_C	bouwplan 30	7,50	-16,85	-19,64	-27,10	-16,47	
125_B	bouwplan 33	4,50	-16,86	-19,64	-27,10	-16,47	
101_A	bouwplan 24	1,50	-16,93	-19,72	-27,17	-16,55	
137_A	bouwplan 36	1,50	-17,04	-19,82	-27,29	-16,66	
101_C	bouwplan 24	7,50	-17,08	-19,87	-27,33	-16,70	
16_A	bouwplan 3	1,50	-17,09	-19,88	-27,33	-16,71	
118_B	bouwplan 30	4,50	-17,11	-19,90	-27,36	-16,73	
102_A	bouwplan 24	1,50	-17,14	-19,94	-27,38	-16,76	
123_C	bouwplan 32	7,50	-17,14	-19,93	-27,39	-16,76	
100_D	bouwplan 24	10,50	-17,16	-19,95	-27,41	-16,78	
145_B	bouwplan 37	4,50	-17,19	-19,98	-27,44	-16,81	
11_D	bouwplan 2	10,50	-17,22	-20,03	-27,46	-16,84	
130_A	bouwplan 34	1,50	-17,25	-20,04	-27,50	-16,87	
105_C	bouwplan 25	7,50	-17,26	-20,07	-27,51	-16,88	
90_B	bouwplan 20	4,50	-17,31	-20,05	-27,57	-16,92	
104_B	bouwplan 25	4,50	-17,35	-20,15	-27,60	-16,97	
78_A	bouwplan 17	1,50	-17,45	-20,26	-27,68	-17,07	
113_A	bouwplan 28	1,50	-17,47	-20,25	-27,72	-17,09	
139_C	bouwplan 36	7,50	-17,55	-20,35	-27,80	-17,17	
105_A	bouwplan 25	1,50	-17,62	-20,40	-27,86	-17,23	
104_C	bouwplan 25	7,50	-17,62	-20,44	-27,87	-17,25	
127_A	bouwplan 33	1,50	-17,69	-20,48	-27,94	-17,31	
142_A	bouwplan 36	1,50	-17,69	-20,48	-27,93	-17,31	
109_B	bouwplan 26	4,50	-17,77	-20,57	-28,02	-17,39	
103_C	bouwplan 24	7,50	-17,79	-20,60	-28,03	-17,41	
133_B	bouwplan 35	4,50	-17,83	-20,61	-28,08	-17,45	
187_A	bouwplan 50	1,50	-17,95	-20,72	-28,20	-17,56	
125_A	bouwplan 33	1,50	-18,04	-20,82	-28,29	-17,66	
144_A	bouwplan 37	1,50	-18,08	-20,86	-28,32	-17,69	
98_B	bouwplan 23	4,50	-18,41	-21,19	-28,66	-18,03	
133_C	bouwplan 35	7,50	-18,49	-21,28	-28,73	-18,11	
103_D	bouwplan 24	10,50	-18,56	-21,36	-28,80	-18,18	
86_C	bouwplan 19	7,50	-18,57	-21,33	-28,83	-18,18	
104_A	bouwplan 25	1,50	-18,59	-21,38	-28,84	-18,21	
118_A	bouwplan 30	1,50	-18,64	-21,43	-28,89	-18,26	
139_A	bouwplan 36	1,50	-18,70	-21,48	-28,94	-18,31	
93_A	bouwplan 21	1,50	-18,72	-21,51	-28,96	-18,34	
86_B	bouwplan 19	4,50	-18,80	-21,56	-29,06	-18,41	
133_A	bouwplan 35	1,50	-18,93	-21,71	-29,18	-18,55	
185_A	bouwplan 49	1,50	-19,02	-21,78	-29,27	-18,63	
74_A	bouwplan 16	1,50	-19,07	-21,88	-29,30	-18,69	
103_B	bouwplan 24	4,50	-19,40	-22,21	-29,64	-19,02	
122_C	bouwplan 31	7,50	-19,48	-22,26	-29,73	-19,10	
121_C	bouwplan 31	7,50	-19,54	-22,33	-29,79	-19,16	
192_A	bouwplan 52	1,50	-19,58	-22,34	-29,84	-19,19	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Pastoor v.d. Heijdenlaan
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_B	bouwplan 25	4,50	-19,67	-22,47	-29,92	-19,29
82_A	bouwplan 18	1,50	-19,71	-22,52	-29,94	-19,33
145_A	bouwplan 37	1,50	-19,82	-22,60	-30,07	-19,44
109_A	bouwplan 26	1,50	-20,13	-22,92	-30,37	-19,75
152_C	bouwplan 38	7,50	-20,27	-23,07	-30,52	-19,89
117_A	bouwplan 30	1,50	-20,58	-23,38	-30,83	-20,20
121_B	bouwplan 31	4,50	-20,65	-23,42	-30,90	-20,26
152_B	bouwplan 38	4,50	-20,66	-23,45	-30,91	-20,28
97_A	bouwplan 23	1,50	-20,78	-23,56	-31,02	-20,39
16_D	bouwplan 3	10,50	-20,92	-23,66	-31,18	-20,53
199_C	bouwplan 54	7,50	-21,11	-23,88	-31,36	-20,72
90_A	bouwplan 20	1,50	-21,20	-23,94	-31,46	-20,81
103_A	bouwplan 24	1,50	-21,33	-24,13	-31,57	-20,95
90_C	bouwplan 20	7,50	-21,40	-24,14	-31,66	-21,01
22_D	bouwplan 4	10,50	-21,67	-24,41	-31,93	-21,28
121_A	bouwplan 31	1,50	-21,77	-24,54	-32,01	-21,38
203_C	bouwplan 55	7,50	-21,77	-24,54	-32,03	-21,39
98_A	bouwplan 23	1,50	-21,78	-24,55	-32,03	-21,39
152_A	bouwplan 38	1,50	-22,09	-24,87	-32,34	-21,71
22_C	bouwplan 4	7,50	-22,37	-25,11	-32,63	-21,98
199_B	bouwplan 54	4,50	-22,62	-25,40	-32,88	-22,24
122_B	bouwplan 31	4,50	-22,87	-25,65	-33,12	-22,49
86_A	bouwplan 19	1,50	-22,90	-25,64	-33,16	-22,51
203_B	bouwplan 55	4,50	-23,20	-25,97	-33,45	-22,81
99_C	bouwplan 24	7,50	-23,30	-26,05	-33,56	-22,91
22_B	bouwplan 4	4,50	-23,75	-26,49	-34,01	-23,36
117_B	bouwplan 30	4,50	-24,27	-27,06	-34,51	-23,89
122_A	bouwplan 31	1,50	-24,89	-27,67	-35,14	-24,51
119_C	bouwplan 31	7,50	-25,80	-28,57	-36,05	-25,41
22_A	bouwplan 4	1,50	-26,41	-29,15	-36,68	-26,02
153_C	bouwplan 39	7,50	-26,49	-29,31	-36,74	-26,12
120_C	bouwplan 31	7,50	-26,70	-29,50	-36,95	-26,32
120_B	bouwplan 31	4,50	-27,68	-30,47	-37,92	-27,30
120_A	bouwplan 31	1,50	-28,72	-31,52	-38,97	-28,34
203_A	bouwplan 55	1,50	-41,51	-44,25	-51,77	-41,12
101_D	bouwplan 24	10,50	--	--	--	--
101_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--
101_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
103_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
119_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
199_A	bouwplan 54	1,50	--	--	--	--
99_D	bouwplan 24	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
192_B	bouwplan	52	4,50	55,44	52,27	45,77	55,91
192_C	bouwplan	52	7,50	55,22	52,05	45,55	55,69
192_A	bouwplan	52	1,50	55,04	51,89	45,38	55,52
193_B	bouwplan	52	4,50	53,94	50,78	44,28	54,41
193_C	bouwplan	52	7,50	53,67	50,51	44,00	54,14
193_A	bouwplan	52	1,50	53,41	50,27	43,74	53,88
155_C	bouwplan	40	7,50	51,93	48,78	42,27	52,41
155_B	bouwplan	40	4,50	51,92	48,78	42,26	52,40
155_A	bouwplan	40	1,50	51,14	48,04	41,49	51,63
156_C	bouwplan	40	7,50	47,42	44,28	37,76	47,90
156_B	bouwplan	40	4,50	46,92	43,80	37,27	47,41
161_C	bouwplan	41	7,50	46,55	43,42	36,90	47,03
161_B	bouwplan	41	4,50	45,99	42,88	36,34	46,48
156_A	bouwplan	40	1,50	45,27	42,21	35,63	45,77
161_A	bouwplan	41	1,50	44,17	41,10	34,52	44,67
162_C	bouwplan	41	7,50	34,11	30,55	24,39	34,48
158_C	bouwplan	40	7,50	33,47	29,88	23,76	33,83
160_C	bouwplan	41	7,50	32,88	29,65	23,21	33,33
160_B	bouwplan	41	4,50	31,91	28,73	22,24	32,38
157_C	bouwplan	40	7,50	31,72	28,10	22,00	32,07
162_B	bouwplan	41	4,50	31,49	27,92	21,76	31,85
160_A	bouwplan	41	1,50	30,36	27,20	20,70	30,83
158_B	bouwplan	40	4,50	30,39	26,89	20,69	30,77
162_A	bouwplan	41	1,50	28,89	25,41	19,18	29,28
157_B	bouwplan	40	4,50	28,42	24,88	18,71	28,79
159_C	bouwplan	41	7,50	27,89	24,53	18,20	28,31
158_A	bouwplan	40	1,50	27,78	24,42	18,10	28,20
159_B	bouwplan	41	4,50	27,02	23,72	17,34	27,45
164_C	bouwplan	42	7,50	26,62	23,10	16,91	27,00
163_C	bouwplan	42	7,50	26,53	23,00	16,81	26,90
159_A	bouwplan	41	1,50	25,68	22,40	16,01	26,12
194_C	bouwplan	52	7,50	25,56	21,93	15,82	25,90
157_A	bouwplan	40	1,50	25,46	22,05	15,77	25,87
163_B	bouwplan	42	4,50	24,54	21,00	14,82	24,91
164_B	bouwplan	42	4,50	24,40	20,89	14,69	24,78
154_C	bouwplan	39	7,50	23,79	20,10	14,06	24,12
165_C	bouwplan	42	7,50	23,39	19,74	13,67	23,74
194_B	bouwplan	52	4,50	23,21	19,71	13,49	23,59
173_C	bouwplan	45	7,50	22,99	19,39	13,27	23,35
196_C	bouwplan	53	7,50	22,11	18,84	12,44	22,55
165_B	bouwplan	42	4,50	22,05	18,46	12,34	22,41
163_A	bouwplan	42	1,50	22,01	18,50	12,30	22,39
177_C	bouwplan	46	7,50	21,85	18,25	12,13	22,21
196_B	bouwplan	53	4,50	21,74	18,51	12,08	22,20
164_A	bouwplan	42	1,50	21,64	18,13	11,93	22,02
154_B	bouwplan	39	4,50	21,64	18,05	11,93	22,00
194_A	bouwplan	52	1,50	21,48	18,10	11,79	21,89
188_C	bouwplan	50	7,50	21,51	17,83	11,78	21,85
176_C	bouwplan	46	7,50	21,46	17,88	11,73	21,82
173_B	bouwplan	45	4,50	21,22	17,66	11,51	21,59
143_C	bouwplan	37	7,50	21,09	17,39	11,36	21,42
180_C	bouwplan	47	7,50	20,96	17,42	11,24	21,33
138_C	bouwplan	36	7,50	20,98	17,23	11,24	21,30
191_C	bouwplan	51	7,50	20,95	17,25	11,22	21,28
190_C	bouwplan	51	7,50	20,91	17,23	11,18	21,25
183_C	bouwplan	48	7,50	20,88	17,23	11,15	21,22
181_C	bouwplan	47	7,50	20,75	17,08	11,02	21,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
196_A	bouwplan	53	1,50	20,51	17,35	10,86	20,99
165_A	bouwplan	42	1,50	20,47	16,94	10,77	20,85
186_C	bouwplan	50	7,50	20,51	16,83	10,77	20,84
143_B	bouwplan	37	4,50	20,34	16,70	10,62	20,69
149_C	bouwplan	38	7,50	20,28	16,58	10,55	20,61
137_C	bouwplan	36	7,50	20,24	16,53	10,51	20,57
177_B	bouwplan	46	4,50	20,20	16,65	10,49	20,57
141_C	bouwplan	36	7,50	20,22	16,52	10,49	20,55
188_B	bouwplan	50	4,50	19,94	16,32	10,22	20,29
138_B	bouwplan	36	4,50	19,87	16,20	10,14	20,21
142_C	bouwplan	36	7,50	19,88	16,18	10,15	20,21
176_B	bouwplan	46	4,50	19,74	16,22	10,03	20,12
150_C	bouwplan	38	7,50	19,64	15,88	9,90	19,96
183_B	bouwplan	48	4,50	19,59	16,02	9,88	19,96
180_B	bouwplan	47	4,50	19,54	16,06	9,83	19,93
182_C	bouwplan	48	7,50	19,51	15,85	9,78	19,85
129_C	bouwplan	34	7,50	19,35	15,59	9,61	19,67
189_C	bouwplan	51	7,50	19,27	15,60	9,53	19,61
174_C	bouwplan	45	7,50	19,25	15,62	9,52	19,60
181_B	bouwplan	47	4,50	19,16	15,60	9,45	19,53
184_C	bouwplan	49	7,50	19,20	15,51	9,47	19,53
149_B	bouwplan	38	4,50	19,09	15,43	9,36	19,43
134_C	bouwplan	35	7,50	19,04	15,31	9,31	19,37
137_B	bouwplan	36	4,50	19,00	15,36	9,28	19,35
132_C	bouwplan	34	7,50	18,96	15,23	9,23	19,29
144_C	bouwplan	37	7,50	18,96	15,23	9,22	19,28
168_C	bouwplan	44	7,50	18,95	15,21	9,21	19,27
142_B	bouwplan	36	4,50	18,89	15,25	9,17	19,24
141_B	bouwplan	36	4,50	18,88	15,24	9,16	19,23
179_B	bouwplan	46	4,50	18,81	15,25	9,10	19,18
148_C	bouwplan	38	7,50	18,65	14,94	8,92	18,98
150_B	bouwplan	38	4,50	18,52	14,86	8,80	18,86
143_A	bouwplan	37	1,50	18,45	14,89	8,74	18,82
129_B	bouwplan	34	4,50	18,47	14,78	8,74	18,80
170_C	bouwplan	44	7,50	18,40	14,84	8,68	18,77
171_C	bouwplan	44	7,50	18,25	14,56	8,51	18,58
173_A	bouwplan	45	1,50	18,20	14,64	8,49	18,57
139_C	bouwplan	36	7,50	18,24	14,46	8,49	18,55
145_C	bouwplan	37	7,50	18,23	14,47	8,49	18,55
180_A	bouwplan	47	1,50	18,11	14,74	8,42	18,53
168_B	bouwplan	44	4,50	18,18	14,49	8,46	18,52
134_B	bouwplan	35	4,50	18,15	14,47	8,42	18,49
138_A	bouwplan	36	1,50	18,11	14,53	8,40	18,47
190_B	bouwplan	51	4,50	18,11	14,52	8,39	18,47
191_B	bouwplan	51	4,50	18,03	14,39	8,31	18,38
132_B	bouwplan	34	4,50	18,00	14,33	8,28	18,34
154_A	bouwplan	39	1,50	17,94	14,47	8,24	18,33
186_B	bouwplan	50	4,50	17,98	14,36	8,25	18,33
188_A	bouwplan	50	1,50	17,93	14,35	8,22	18,29
169_C	bouwplan	44	7,50	17,94	14,22	8,21	18,27
144_B	bouwplan	37	4,50	17,90	14,25	8,18	18,25
167_C	bouwplan	43	7,50	17,85	14,11	8,11	18,17
153_B	bouwplan	39	4,50	17,76	14,14	8,04	18,11
187_C	bouwplan	50	7,50	17,76	14,12	8,03	18,10
146_C	bouwplan	37	7,50	17,55	13,84	7,83	17,88
182_B	bouwplan	48	4,50	17,54	13,90	7,81	17,88
148_B	bouwplan	38	4,50	17,53	13,87	7,81	17,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
185_C	bouwplan 49	7,50	17,52	13,88	7,79	17,86
139_B	bouwplan 36	4,50	17,45	13,77	7,72	17,79
189_B	bouwplan 51	4,50	17,44	13,82	7,72	17,79
177_A	bouwplan 46	1,50	17,38	13,83	7,67	17,75
135_C	bouwplan 35	7,50	17,35	13,59	7,61	17,67
145_B	bouwplan 37	4,50	17,24	13,56	7,51	17,58
170_B	bouwplan 44	4,50	17,16	13,69	7,45	17,55
176_A	bouwplan 46	1,50	17,13	13,59	7,42	17,50
169_B	bouwplan 44	4,50	17,11	13,40	7,37	17,44
184_B	bouwplan 49	4,50	17,09	13,41	7,36	17,43
172_C	bouwplan 44	7,50	17,08	13,35	7,34	17,40
183_A	bouwplan 48	1,50	16,95	13,39	7,23	17,32
129_A	bouwplan 34	1,50	16,82	13,23	7,10	17,18
142_A	bouwplan 36	1,50	16,69	13,13	6,98	17,06
126_C	bouwplan 33	7,50	16,73	12,98	7,00	17,05
128_C	bouwplan 33	7,50	16,72	12,95	6,98	17,03
171_B	bouwplan 44	4,50	16,66	13,00	6,92	17,00
141_A	bouwplan 36	1,50	16,60	13,05	6,90	16,97
195_C	bouwplan 53	7,50	16,60	12,94	6,87	16,94
149_A	bouwplan 38	1,50	16,57	12,99	6,86	16,93
135_B	bouwplan 35	4,50	16,58	12,91	6,85	16,92
137_A	bouwplan 36	1,50	16,52	12,96	6,81	16,89
132_A	bouwplan 34	1,50	16,50	12,91	6,80	16,87
146_B	bouwplan 37	4,50	16,53	12,86	6,81	16,87
181_A	bouwplan 47	1,50	16,47	12,96	6,76	16,85
174_B	bouwplan 45	4,50	16,42	12,81	6,69	16,77
140_C	bouwplan 36	7,50	16,39	12,66	6,66	16,72
134_A	bouwplan 35	1,50	16,32	12,74	6,62	16,69
150_A	bouwplan 38	1,50	16,27	12,69	6,57	16,64
153_A	bouwplan 39	1,50	16,26	12,72	6,56	16,64
136_C	bouwplan 35	7,50	16,29	12,52	6,54	16,60
185_B	bouwplan 49	4,50	16,19	12,61	6,47	16,55
197_C	bouwplan 53	7,50	16,12	12,43	6,39	16,45
166_C	bouwplan 43	7,50	16,08	12,36	6,34	16,40
178_C	bouwplan 46	7,50	16,04	12,41	6,32	16,39
187_B	bouwplan 50	4,50	16,00	12,42	6,28	16,36
111_C	bouwplan 27	7,50	16,04	12,23	6,29	16,34
126_B	bouwplan 33	4,50	15,99	12,32	6,27	16,33
128_B	bouwplan 33	4,50	15,93	12,24	6,20	16,26
175_C	bouwplan 45	7,50	15,92	12,27	6,19	16,26
179_C	bouwplan 46	7,50	15,91	12,26	6,18	16,25
167_B	bouwplan 43	4,50	15,85	12,18	6,12	16,19
140_B	bouwplan 36	4,50	15,79	12,12	6,06	16,13
172_B	bouwplan 44	4,50	15,77	12,09	6,03	16,10
124_C	bouwplan 32	7,50	15,76	12,02	6,02	16,08
139_A	bouwplan 36	1,50	15,65	12,07	5,94	16,01
151_C	bouwplan 38	7,50	15,70	11,93	5,96	16,01
148_A	bouwplan 38	1,50	15,50	11,90	5,79	15,86
179_A	bouwplan 46	1,50	15,46	11,95	5,76	15,84
136_B	bouwplan 35	4,50	15,38	11,69	5,64	15,71
145_A	bouwplan 37	1,50	15,33	11,74	5,62	15,69
124_B	bouwplan 32	4,50	15,30	11,62	5,58	15,64
135_A	bouwplan 35	1,50	15,21	11,64	5,50	15,58
131_C	bouwplan 34	7,50	15,23	11,50	5,50	15,56
144_A	bouwplan 37	1,50	15,01	11,44	5,30	15,38
195_B	bouwplan 53	4,50	15,01	11,36	5,28	15,35
151_B	bouwplan 38	4,50	14,95	11,26	5,22	15,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
127_C	bouwplan 33	7,50	14,90	11,18	5,17	15,23	
182_A	bouwplan 48	1,50	14,74	11,18	5,03	15,11	
175_B	bouwplan 45	4,50	14,70	11,12	4,98	15,06	
170_A	bouwplan 44	1,50	14,60	11,24	4,91	15,02	
124_A	bouwplan 32	1,50	14,62	11,04	4,92	14,99	
111_B	bouwplan 27	4,50	14,65	10,92	4,91	14,97	
168_A	bouwplan 44	1,50	14,45	10,81	4,73	14,80	
116_C	bouwplan 29	7,50	14,44	10,66	4,69	14,75	
191_A	bouwplan 51	1,50	14,30	10,70	4,59	14,66	
110_C	bouwplan 27	7,50	14,34	10,51	4,58	14,64	
153_C	bouwplan 39	7,50	14,29	10,60	4,57	14,63	
133_C	bouwplan 35	7,50	14,27	10,51	4,53	14,59	
147_B	bouwplan 38	4,50	14,13	10,43	4,41	14,47	
184_A	bouwplan 49	1,50	14,13	10,49	4,40	14,47	
207_C	bouwplan 56	7,50	14,10	10,33	4,37	14,42	
116_B	bouwplan 29	4,50	13,96	10,28	4,23	14,30	
130_C	bouwplan 34	7,50	13,98	10,21	4,23	14,29	
187_A	bouwplan 50	1,50	13,90	10,38	4,19	14,28	
128_A	bouwplan 33	1,50	13,90	10,33	4,19	14,27	
126_A	bouwplan 33	1,50	13,88	10,29	4,17	14,24	
133_B	bouwplan 35	4,50	13,87	10,18	4,15	14,21	
140_A	bouwplan 36	1,50	13,81	10,26	4,10	14,18	
178_B	bouwplan 46	4,50	13,78	10,33	4,08	14,18	
146_A	bouwplan 37	1,50	13,81	10,21	4,10	14,17	
171_A	bouwplan 44	1,50	13,79	10,23	4,07	14,16	
166_B	bouwplan 43	4,50	13,79	10,11	4,05	14,12	
174_A	bouwplan 45	1,50	13,64	10,16	3,94	14,03	
131_B	bouwplan 34	4,50	13,67	9,99	3,95	14,01	
185_A	bouwplan 49	1,50	13,62	10,13	3,92	14,01	
207_B	bouwplan 56	4,50	13,64	9,92	3,91	13,97	
81_C	bouwplan 18	7,50	13,56	9,96	3,84	13,92	
125_B	bouwplan 33	4,50	13,44	9,76	3,71	13,78	
125_C	bouwplan 33	7,50	13,45	9,70	3,71	13,77	
136_A	bouwplan 35	1,50	13,35	9,78	3,64	13,72	
123_C	bouwplan 32	7,50	13,39	9,63	3,65	13,71	
147_C	bouwplan 38	7,50	13,37	9,63	3,63	13,69	
152_A	bouwplan 38	1,50	13,28	9,73	3,58	13,65	
101_F	bouwplan 24	16,50	13,23	9,73	3,52	13,61	
130_B	bouwplan 34	4,50	13,27	9,59	3,54	13,61	
101_E	bouwplan 24	13,50	13,21	9,68	3,49	13,58	
85_C	bouwplan 19	7,50	13,23	9,52	3,49	13,56	
195_A	bouwplan 53	1,50	13,18	9,63	3,47	13,55	
198_C	bouwplan 53	7,50	13,17	9,47	3,43	13,50	
74_C	bouwplan 16	7,50	13,16	9,39	3,41	13,47	
112_C	bouwplan 27	7,50	13,10	9,30	3,36	13,41	
178_A	bouwplan 46	1,50	12,92	9,60	3,24	13,35	
200_C	bouwplan 54	7,50	13,01	9,26	3,26	13,33	
151_A	bouwplan 38	1,50	12,90	9,32	3,19	13,26	
209_C	bouwplan 56	7,50	12,96	9,17	3,20	13,26	
209_B	bouwplan 56	4,50	12,87	9,17	3,13	13,20	
186_A	bouwplan 50	1,50	12,82	9,24	3,09	13,18	
81_B	bouwplan 18	4,50	12,81	9,26	3,10	13,18	
152_B	bouwplan 38	4,50	12,82	9,12	3,09	13,15	
169_A	bouwplan 44	1,50	12,80	9,14	3,08	13,14	
127_B	bouwplan 33	4,50	12,77	9,08	3,04	13,10	
190_A	bouwplan 51	1,50	12,73	9,20	3,02	13,10	
197_B	bouwplan 53	4,50	12,68	9,09	2,96	13,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
101_D	bouwplan 24	10,50	12,66	9,11	2,94	13,03
113_C	bouwplan 28	7,50	12,70	8,87	2,94	13,00
123_B	bouwplan 32	4,50	12,62	8,90	2,89	12,95
198_B	bouwplan 53	4,50	12,60	8,97	2,86	12,94
95_C	bouwplan 22	7,50	12,63	8,89	2,87	12,94
125_A	bouwplan 33	1,50	12,52	8,93	2,81	12,88
78_C	bouwplan 17	7,50	12,56	8,79	2,81	12,87
175_A	bouwplan 45	1,50	12,43	8,97	2,73	12,82
200_B	bouwplan 54	4,50	12,50	8,78	2,76	12,82
110_B	bouwplan 27	4,50	12,48	8,74	2,74	12,80
116_A	bouwplan 29	1,50	12,43	8,86	2,72	12,80
111_A	bouwplan 27	1,50	12,43	8,79	2,71	12,78
112_B	bouwplan 27	4,50	12,35	8,67	2,63	12,69
147_A	bouwplan 38	1,50	12,28	8,69	2,57	12,64
85_B	bouwplan 19	4,50	12,26	8,57	2,52	12,59
201_C	bouwplan 54	7,50	12,27	8,49	2,51	12,58
118_C	bouwplan 30	7,50	12,22	8,42	2,47	12,53
208_B	bouwplan 56	4,50	12,00	8,29	2,26	12,33
208_C	bouwplan 56	7,50	12,03	8,23	2,27	12,33
133_A	bouwplan 35	1,50	11,90	8,33	2,20	12,27
172_A	bouwplan 44	1,50	11,76	8,19	2,05	12,13
198_A	bouwplan 53	1,50	11,66	8,16	1,95	12,04
114_C	bouwplan 28	7,50	11,67	7,90	1,93	11,98
130_A	bouwplan 34	1,50	11,62	8,03	1,91	11,98
82_C	bouwplan 18	7,50	11,61	7,83	1,86	11,92
206_C	bouwplan 55	7,50	11,54	7,75	1,79	11,85
201_B	bouwplan 54	4,50	11,48	7,77	1,74	11,81
33_B	bouwplan 7	4,50	11,45	7,74	1,72	11,78
131_A	bouwplan 34	1,50	11,39	7,81	1,68	11,75
152_C	bouwplan 38	7,50	11,40	7,64	1,66	11,72
69_C	bouwplan 15	7,50	11,34	7,82	1,64	11,72
115_C	bouwplan 29	7,50	11,39	7,60	1,66	11,70
81_A	bouwplan 18	1,50	11,26	7,82	1,57	11,66
103_C	bouwplan 24	7,50	11,34	7,52	1,58	11,64
69_D	bouwplan 15	10,50	11,22	7,78	1,52	11,62
101_C	bouwplan 24	7,50	11,20	7,51	1,46	11,53
95_B	bouwplan 22	4,50	11,16	7,46	1,41	11,49
88_C	bouwplan 19	7,50	11,12	7,34	1,37	11,43
102_C	bouwplan 24	7,50	11,07	7,26	1,31	11,37
108_C	bouwplan 26	7,50	11,06	7,18	1,29	11,34
123_A	bouwplan 32	1,50	10,98	7,39	1,27	11,34
118_B	bouwplan 30	4,50	10,96	7,28	1,24	11,30
74_B	bouwplan 16	4,50	10,94	7,22	1,21	11,27
115_B	bouwplan 29	4,50	10,87	7,14	1,14	11,20
166_A	bouwplan 43	1,50	10,79	7,23	1,07	11,16
199_B	bouwplan 54	4,50	10,85	7,09	1,10	11,16
114_B	bouwplan 28	4,50	10,80	7,12	1,07	11,14
92_C	bouwplan 20	7,50	10,82	7,02	1,06	11,12
102_F	bouwplan 24	16,50	10,78	7,02	1,03	11,09
80_C	bouwplan 17	7,50	10,73	6,98	0,98	11,05
112_A	bouwplan 27	1,50	10,61	6,99	0,89	10,96
200_A	bouwplan 54	1,50	10,61	6,98	0,89	10,96
206_B	bouwplan 55	4,50	10,63	6,88	0,89	10,95
207_A	bouwplan 56	1,50	10,57	6,90	0,85	10,91
189_A	bouwplan 51	1,50	10,53	6,98	0,81	10,90
197_A	bouwplan 53	1,50	10,50	7,06	0,81	10,90
199_C	bouwplan 54	7,50	10,56	6,78	0,81	10,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
61_D	bouwplan 14	10,50	10,51	6,80	0,77	10,84
101_B	bouwplan 24	4,50	10,51	6,79	0,77	10,83
65_D	bouwplan 14	10,50	10,49	6,68	0,74	10,79
85_A	bouwplan 19	1,50	10,38	6,77	0,65	10,73
127_A	bouwplan 33	1,50	10,35	6,80	0,65	10,72
102_E	bouwplan 24	13,50	10,40	6,62	0,65	10,71
99_D	bouwplan 24	10,50	10,35	6,58	0,60	10,66
77_C	bouwplan 17	7,50	10,32	6,55	0,58	10,63
70_D	bouwplan 15	10,50	10,22	6,67	0,51	10,59
76_C	bouwplan 16	7,50	10,25	6,47	0,50	10,56
102_B	bouwplan 24	4,50	10,21	6,42	0,46	10,52
64_D	bouwplan 14	10,50	10,19	6,43	0,45	10,51
167_A	bouwplan 43	1,50	10,07	6,50	0,36	10,44
122_C	bouwplan 31	7,50	10,10	6,30	0,35	10,41
102_D	bouwplan 24	10,50	10,06	6,25	0,30	10,36
99_B	bouwplan 24	4,50	10,04	6,30	0,29	10,36
67_D	bouwplan 15	10,50	10,00	6,21	0,25	10,31
78_B	bouwplan 17	4,50	9,98	6,26	0,25	10,31
113_B	bouwplan 28	4,50	9,96	6,21	0,22	10,28
62_D	bouwplan 14	10,50	9,97	6,17	0,22	10,28
63_C	bouwplan 14	7,50	9,96	6,19	0,22	10,27
68_D	bouwplan 15	10,50	9,95	6,16	0,21	10,26
84_C	bouwplan 18	7,50	9,92	6,14	0,17	10,23
89_C	bouwplan 20	7,50	9,90	6,12	0,15	10,21
205_C	bouwplan 55	7,50	9,88	6,13	0,14	10,20
99_C	bouwplan 24	7,50	9,87	6,08	0,12	10,18
73_C	bouwplan 16	7,50	9,86	6,09	0,11	10,17
65_C	bouwplan 14	7,50	9,66	5,86	-0,08	9,97
71_D	bouwplan 15	10,50	9,66	5,88	-0,08	9,97
70_C	bouwplan 15	7,50	9,60	5,99	-0,12	9,95
103_B	bouwplan 24	4,50	9,62	5,84	-0,13	9,93
89_B	bouwplan 20	4,50	9,59	5,87	-0,15	9,91
33_C	bouwplan 7	7,50	9,59	5,83	-0,16	9,90
86_C	bouwplan 19	7,50	9,55	5,74	-0,21	9,85
63_D	bouwplan 14	10,50	9,51	5,76	-0,24	9,83
67_C	bouwplan 15	7,50	9,51	5,73	-0,23	9,82
68_C	bouwplan 15	7,50	9,39	5,60	-0,35	9,70
69_B	bouwplan 15	4,50	9,35	5,67	-0,38	9,69
32_B	bouwplan 6	4,50	9,32	5,60	-0,41	9,65
34_C	bouwplan 7	7,50	9,33	5,60	-0,41	9,65
63_B	bouwplan 14	4,50	9,30	5,59	-0,44	9,63
62_C	bouwplan 14	7,50	9,29	5,50	-0,46	9,60
115_A	bouwplan 29	1,50	9,22	5,63	-0,49	9,58
114_A	bouwplan 28	1,50	9,14	5,54	-0,57	9,50
82_B	bouwplan 18	4,50	9,18	5,45	-0,56	9,50
61_C	bouwplan 14	7,50	9,17	5,40	-0,58	9,48
64_C	bouwplan 14	7,50	9,16	5,38	-0,58	9,47
77_B	bouwplan 17	4,50	9,15	5,43	-0,59	9,47
203_B	bouwplan 55	4,50	9,14	5,36	-0,61	9,45
199_A	bouwplan 54	1,50	9,09	5,45	-0,63	9,44
33_A	bouwplan 7	1,50	9,01	5,44	-0,69	9,38
205_B	bouwplan 55	4,50	8,77	5,05	-0,97	9,09
48_C	bouwplan 10	7,50	8,75	5,00	-0,99	9,07
206_A	bouwplan 55	1,50	8,71	5,09	-1,02	9,06
71_C	bouwplan 15	7,50	8,75	4,96	-1,00	9,06
28_C	bouwplan 5	7,50	8,67	4,85	-1,07	8,97
203_C	bouwplan 55	7,50	8,64	4,81	-1,11	8,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
65_B	bouwplan 14	4,50	8,60	4,88	-1,13	8,93
108_B	bouwplan 26	4,50	8,63	4,79	-1,13	8,92
74_A	bouwplan 16	1,50	8,55	4,92	-1,17	8,90
105_C	bouwplan 25	7,50	8,56	4,75	-1,19	8,86
68_B	bouwplan 15	4,50	8,52	4,80	-1,21	8,85
42_C	bouwplan 9	7,50	8,52	4,75	-1,22	8,83
67_B	bouwplan 15	4,50	8,44	4,74	-1,29	8,77
62_B	bouwplan 14	4,50	8,38	4,66	-1,35	8,71
73_B	bouwplan 16	4,50	8,36	4,63	-1,38	8,68
96_C	bouwplan 22	7,50	8,38	4,48	-1,40	8,65
75_C	bouwplan 16	7,50	8,33	4,49	-1,43	8,62
118_A	bouwplan 30	1,50	8,22	4,55	-1,50	8,56
34_B	bouwplan 7	4,50	8,21	4,50	-1,53	8,54
201_A	bouwplan 54	1,50	8,17	4,56	-1,55	8,52
122_B	bouwplan 31	4,50	8,15	4,46	-1,58	8,48
86_B	bouwplan 19	4,50	8,13	4,38	-1,61	8,45
101_A	bouwplan 24	1,50	8,08	4,51	-1,64	8,44
55_C	bouwplan 12	7,50	8,14	4,32	-1,60	8,44
96_B	bouwplan 22	4,50	8,11	4,33	-1,64	8,42
64_B	bouwplan 14	4,50	8,05	4,35	-1,68	8,38
89_A	bouwplan 20	1,50	8,01	4,42	-1,70	8,37
88_B	bouwplan 19	4,50	8,03	4,29	-1,71	8,35
102_A	bouwplan 24	1,50	7,94	4,21	-1,80	8,26
28_B	bouwplan 5	4,50	7,88	4,15	-1,85	8,21
48_B	bouwplan 10	4,50	7,87	4,19	-1,86	8,21
63_A	bouwplan 14	1,50	7,84	4,24	-1,87	8,20
59_C	bouwplan 13	7,50	7,87	4,04	-1,88	8,17
70_B	bouwplan 15	4,50	7,83	4,18	-1,90	8,17
75_B	bouwplan 16	4,50	7,82	4,06	-1,92	8,14
92_B	bouwplan 20	4,50	7,81	4,07	-1,93	8,13
40_B	bouwplan 8	4,50	7,79	4,07	-1,95	8,11
80_B	bouwplan 17	4,50	7,78	4,06	-1,96	8,10
27_B	bouwplan 5	4,50	7,75	4,04	-1,99	8,08
29_C	bouwplan 6	7,50	7,75	3,95	-1,99	8,06
69_A	bouwplan 15	1,50	7,68	4,10	-2,03	8,04
99_A	bouwplan 24	1,50	7,66	4,08	-2,06	8,02
32_A	bouwplan 6	1,50	7,62	4,03	-2,09	7,98
78_A	bouwplan 17	1,50	7,63	4,00	-2,09	7,98
103_A	bouwplan 24	1,50	7,65	3,91	-2,09	7,97
84_B	bouwplan 18	4,50	7,60	3,88	-2,13	7,93
71_B	bouwplan 15	4,50	7,56	3,85	-2,17	7,89
17_D	bouwplan 3	10,50	7,57	3,77	-2,18	7,88
203_A	bouwplan 55	1,50	7,53	3,87	-2,20	7,87
61_B	bouwplan 14	4,50	7,52	3,83	-2,21	7,85
95_A	bouwplan 22	1,50	7,49	3,83	-2,24	7,83
55_B	bouwplan 12	4,50	7,48	3,75	-2,25	7,81
42_B	bouwplan 9	4,50	7,47	3,75	-2,26	7,80
113_A	bouwplan 28	1,50	7,40	3,76	-2,32	7,75
19_D	bouwplan 4	10,50	7,39	3,60	-2,36	7,70
202_C	bouwplan 54	7,50	7,37	3,52	-2,39	7,66
77_A	bouwplan 17	1,50	7,31	3,69	-2,41	7,66
36_B	bouwplan 7	4,50	7,31	3,60	-2,42	7,64
59_B	bouwplan 13	4,50	7,21	3,47	-2,52	7,53
17_C	bouwplan 3	7,50	7,21	3,40	-2,54	7,51
83_C	bouwplan 18	7,50	7,20	3,35	-2,56	7,49
106_C	bouwplan 25	7,50	7,17	3,29	-2,59	7,46
37_B	bouwplan 8	4,50	7,12	3,40	-2,61	7,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
29_B	bouwplan 6	4,50	7,10	3,37	-2,64	7,42
48_A	bouwplan 10	1,50	7,02	3,37	-2,71	7,36
62_A	bouwplan 14	1,50	6,93	3,28	-2,79	7,28
19_C	bouwplan 4	7,50	6,92	3,14	-2,83	7,23
65_A	bouwplan 14	1,50	6,85	3,21	-2,87	7,20
82_A	bouwplan 18	1,50	6,85	3,21	-2,87	7,20
204_C	bouwplan 55	7,50	6,89	3,03	-2,87	7,18
34_A	bouwplan 7	1,50	6,84	3,19	-2,89	7,18
68_A	bouwplan 15	1,50	6,83	3,19	-2,89	7,18
24_D	bouwplan 4	10,50	6,68	2,88	-3,07	6,99
67_A	bouwplan 15	1,50	6,63	3,02	-3,08	6,99
93_B	bouwplan 21	4,50	6,67	2,88	-3,09	6,97
83_B	bouwplan 18	4,50	6,64	2,89	-3,10	6,96
41_A	bouwplan 9	1,50	6,58	3,00	-3,14	6,94
202_B	bouwplan 54	4,50	6,62	2,84	-3,13	6,93
79_C	bouwplan 17	7,50	6,62	2,76	-3,15	6,91
108_A	bouwplan 26	1,50	6,59	2,82	-3,16	6,90
75_A	bouwplan 16	1,50	6,45	2,86	-3,27	6,81
58_C	bouwplan 13	7,50	6,50	2,66	-3,25	6,80
73_A	bouwplan 16	1,50	6,39	2,76	-3,33	6,74
38_C	bouwplan 8	7,50	6,35	2,57	-3,39	6,66
42_A	bouwplan 9	1,50	6,29	2,64	-3,43	6,64
64_A	bouwplan 14	1,50	6,27	2,65	-3,45	6,62
76_B	bouwplan 16	4,50	6,29	2,58	-3,44	6,62
93_C	bouwplan 21	7,50	6,32	2,42	-3,45	6,60
205_A	bouwplan 55	1,50	6,22	2,60	-3,49	6,58
204_B	bouwplan 55	4,50	6,26	2,46	-3,49	6,57
27_C	bouwplan 5	7,50	6,22	2,43	-3,52	6,53
19_B	bouwplan 4	4,50	6,18	2,51	-3,55	6,52
24_C	bouwplan 4	7,50	6,20	2,43	-3,54	6,51
27_A	bouwplan 5	1,50	6,16	2,55	-3,56	6,51
32_C	bouwplan 6	7,50	6,21	2,39	-3,54	6,51
104_C	bouwplan 25	7,50	6,15	2,31	-3,62	6,44
103_D	bouwplan 24	10,50	6,12	2,30	-3,64	6,42
86_A	bouwplan 19	1,50	6,08	2,42	-3,64	6,42
106_B	bouwplan 25	4,50	6,09	2,27	-3,66	6,39
23_D	bouwplan 4	10,50	6,09	2,28	-3,67	6,39
79_B	bouwplan 17	4,50	6,08	2,31	-3,67	6,39
28_A	bouwplan 5	1,50	6,03	2,37	-3,69	6,37
41_B	bouwplan 9	4,50	5,96	2,30	-3,77	6,30
54_C	bouwplan 12	7,50	5,90	2,11	-3,85	6,21
58_B	bouwplan 13	4,50	5,87	2,12	-3,87	6,19
17_B	bouwplan 3	4,50	5,85	2,13	-3,88	6,18
70_A	bouwplan 15	1,50	5,82	2,24	-3,89	6,18
87_C	bouwplan 19	7,50	5,86	2,00	-3,90	6,15
121_C	bouwplan 31	7,50	5,81	2,10	-3,92	6,14
37_A	bouwplan 8	1,50	5,78	2,17	-3,94	6,13
23_C	bouwplan 4	7,50	5,80	2,00	-3,95	6,11
61_A	bouwplan 14	1,50	5,76	2,14	-3,96	6,11
91_C	bouwplan 20	7,50	5,79	1,94	-3,97	6,08
109_C	bouwplan 26	7,50	5,78	1,89	-3,98	6,06
71_A	bouwplan 15	1,50	5,71	2,06	-4,01	6,06
55_A	bouwplan 12	1,50	5,70	2,08	-4,02	6,05
18_D	bouwplan 3	10,50	5,74	1,91	-4,01	6,04
40_A	bouwplan 8	1,50	5,64	2,03	-4,07	6,00
47_B	bouwplan 10	4,50	5,67	1,95	-4,07	5,99
94_C	bouwplan 21	7,50	5,69	1,81	-4,08	5,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
204_A	bouwplan 55	1,50	5,57	1,90	-4,15	5,91
38_B	bouwplan 8	4,50	5,59	1,86	-4,15	5,91
29_A	bouwplan 6	1,50	5,48	1,86	-4,23	5,84
88_A	bouwplan 19	1,50	5,44	1,79	-4,28	5,79
104_B	bouwplan 25	4,50	5,47	1,71	-4,29	5,78
36_A	bouwplan 7	1,50	5,42	1,80	-4,30	5,77
36_C	bouwplan 7	7,50	5,45	1,63	-4,30	5,75
59_A	bouwplan 13	1,50	5,39	1,76	-4,33	5,74
18_B	bouwplan 3	4,50	5,39	1,73	-4,34	5,73
24_B	bouwplan 4	4,50	5,39	1,72	-4,34	5,73
72_B	bouwplan 15	4,50	5,38	1,66	-4,35	5,71
100_C	bouwplan 24	7,50	5,40	1,60	-4,36	5,70
119_C	bouwplan 31	7,50	5,38	1,50	-4,38	5,67
87_B	bouwplan 19	4,50	5,36	1,58	-4,39	5,67
18_C	bouwplan 3	7,50	5,35	1,55	-4,40	5,66
91_B	bouwplan 20	4,50	5,28	1,50	-4,46	5,59
80_A	bouwplan 17	1,50	5,23	1,61	-4,49	5,58
54_B	bouwplan 12	4,50	5,24	1,53	-4,50	5,57
84_A	bouwplan 18	1,50	5,22	1,58	-4,50	5,57
92_A	bouwplan 20	1,50	5,22	1,59	-4,50	5,57
38_A	bouwplan 8	1,50	5,20	1,54	-4,53	5,54
12_D	bouwplan 2	10,50	5,20	1,36	-4,55	5,50
13_B	bouwplan 2	4,50	5,17	1,45	-4,56	5,50
90_C	bouwplan 20	7,50	5,16	1,32	-4,60	5,45
60_C	bouwplan 13	7,50	5,08	1,25	-4,66	5,38
105_B	bouwplan 25	4,50	5,05	1,21	-4,70	5,35
31_B	bouwplan 6	4,50	5,02	1,30	-4,71	5,35
14_D	bouwplan 2	10,50	5,04	1,18	-4,71	5,33
23_B	bouwplan 4	4,50	4,98	1,27	-4,75	5,31
13_D	bouwplan 2	10,50	5,01	1,16	-4,74	5,30
83_A	bouwplan 18	1,50	4,94	1,31	-4,78	5,29
117_C	bouwplan 30	7,50	5,00	1,11	-4,76	5,28
98_C	bouwplan 23	7,50	4,94	1,05	-4,83	5,22
49_C	bouwplan 11	7,50	4,86	1,06	-4,88	5,17
12_C	bouwplan 2	7,50	4,86	1,04	-4,89	5,16
47_C	bouwplan 10	7,50	4,82	1,05	-4,92	5,13
121_B	bouwplan 31	4,50	4,74	1,13	-4,97	5,10
56_C	bouwplan 12	7,50	4,78	0,98	-4,97	5,09
37_C	bouwplan 8	7,50	4,75	0,98	-4,99	5,06
98_B	bouwplan 23	4,50	4,74	0,94	-5,01	5,05
109_B	bouwplan 26	4,50	4,75	0,90	-5,01	5,04
13_C	bouwplan 2	7,50	4,70	0,87	-5,05	5,00
14_C	bouwplan 2	7,50	4,67	0,82	-5,08	4,96
79_A	bouwplan 17	1,50	4,59	0,98	-5,13	4,94
39_C	bouwplan 8	7,50	4,50	0,72	-5,24	4,81
106_A	bouwplan 25	1,50	4,48	0,74	-5,25	4,80
49_B	bouwplan 11	4,50	4,46	0,70	-5,27	4,78
52_C	bouwplan 11	7,50	4,47	0,70	-5,27	4,78
90_B	bouwplan 20	4,50	4,44	0,65	-5,31	4,75
110_A	bouwplan 27	1,50	4,40	0,73	-5,33	4,74
117_A	bouwplan 30	1,50	4,36	0,66	-5,36	4,70
7_D	bouwplan 1	10,50	4,35	0,50	-5,40	4,64
100_B	bouwplan 24	4,50	4,30	0,54	-5,46	4,61
40_C	bouwplan 8	7,50	4,27	0,47	-5,47	4,58
72_C	bouwplan 15	7,50	4,24	0,49	-5,50	4,56
52_B	bouwplan 11	4,50	4,21	0,50	-5,53	4,54
56_B	bouwplan 12	4,50	4,15	0,42	-5,59	4,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
209_A	bouwplan 56	1,50	4,08	0,50	-5,65	4,44
58_A	bouwplan 13	1,50	4,08	0,43	-5,64	4,43
14_B	bouwplan 2	4,50	4,00	0,29	-5,73	4,33
25_C	bouwplan 5	7,50	4,03	0,19	-5,72	4,33
43_A	bouwplan 9	1,50	3,97	0,30	-5,76	4,31
12_B	bouwplan 2	4,50	3,96	0,30	-5,76	4,30
6_D	bouwplan 1	10,50	4,00	0,18	-5,75	4,30
96_A	bouwplan 22	1,50	3,97	0,26	-5,76	4,30
24_A	bouwplan 4	1,50	3,92	0,24	-5,80	4,26
45_A	bouwplan 10	1,50	3,90	0,25	-5,82	4,25
19_A	bouwplan 4	1,50	3,84	0,14	-5,89	4,17
91_A	bouwplan 20	1,50	3,81	0,16	-5,91	4,16
76_A	bouwplan 16	1,50	3,79	0,22	-5,93	4,15
3_D	bouwplan 1	10,50	3,83	-0,01	-5,92	4,13
44_B	bouwplan 9	4,50	3,78	0,10	-5,95	4,12
7_C	bouwplan 1	7,50	3,82	-0,01	-5,93	4,12
72_A	bouwplan 15	1,50	3,77	0,13	-5,95	4,12
47_A	bouwplan 10	1,50	3,76	0,14	-5,96	4,11
5_D	bouwplan 1	10,50	3,77	-0,07	-5,98	4,07
104_A	bouwplan 25	1,50	3,61	0,01	-6,12	3,96
17_A	bouwplan 3	1,50	3,52	-0,16	-6,20	3,86
66_C	bouwplan 14	7,50	3,54	-0,18	-6,20	3,86
51_C	bouwplan 11	7,50	3,50	-0,29	-6,24	3,81
41_C	bouwplan 9	7,50	3,45	-0,24	-6,28	3,78
43_B	bouwplan 9	4,50	3,45	-0,32	-6,30	3,76
31_A	bouwplan 6	1,50	3,34	-0,26	-6,37	3,70
25_B	bouwplan 5	4,50	3,37	-0,37	-6,37	3,69
5_C	bouwplan 1	7,50	3,38	-0,45	-6,37	3,68
52_A	bouwplan 11	1,50	3,30	-0,34	-6,43	3,64
87_A	bouwplan 19	1,50	3,29	-0,37	-6,44	3,63
109_A	bouwplan 26	1,50	3,30	-0,43	-6,44	3,62
60_B	bouwplan 13	4,50	3,25	-0,49	-6,48	3,57
13_A	bouwplan 2	1,50	3,24	-0,54	-6,50	3,55
121_A	bouwplan 31	1,50	3,16	-0,40	-6,54	3,53
23_A	bouwplan 4	1,50	3,15	-0,49	-6,57	3,50
6_C	bouwplan 1	7,50	3,16	-0,65	-6,58	3,47
122_A	bouwplan 31	1,50	3,08	-0,51	-6,62	3,45
49_A	bouwplan 11	1,50	3,07	-0,62	-6,65	3,41
45_B	bouwplan 10	4,50	3,04	-0,64	-6,69	3,38
7_B	bouwplan 1	4,50	3,05	-0,67	-6,68	3,38
43_C	bouwplan 9	7,50	3,03	-0,83	-6,73	3,32
93_A	bouwplan 21	1,50	2,99	-0,73	-6,75	3,31
18_A	bouwplan 3	1,50	2,97	-0,82	-6,77	3,28
54_A	bouwplan 12	1,50	2,92	-0,69	-6,79	3,28
56_A	bouwplan 12	1,50	2,91	-0,74	-6,81	3,26
90_A	bouwplan 20	1,50	2,85	-0,82	-6,88	3,19
51_B	bouwplan 11	4,50	2,77	-0,96	-6,97	3,09
66_D	bouwplan 14	10,50	2,68	-0,98	-7,07	3,01
6_B	bouwplan 1	4,50	2,60	-1,14	-7,14	2,92
66_B	bouwplan 14	4,50	2,58	-1,10	-7,15	2,92
5_B	bouwplan 1	4,50	2,56	-1,14	-7,17	2,89
39_B	bouwplan 8	4,50	2,51	-1,26	-7,23	2,82
45_C	bouwplan 10	7,50	2,39	-1,34	-7,35	2,71
21_D	bouwplan 4	10,50	2,39	-1,40	-7,36	2,70
98_A	bouwplan 23	1,50	2,34	-1,37	-7,40	2,67
46_B	bouwplan 10	4,50	2,23	-1,52	-7,51	2,55
72_D	bouwplan 15	10,50	2,15	-1,67	-7,60	2,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
105_A	bouwplan 25	1,50	2,06	-1,65	-7,67	2,39
202_A	bouwplan 54	1,50	2,06	-1,64	-7,67	2,39
14_A	bouwplan 2	1,50	2,02	-1,74	-7,71	2,34
100_A	bouwplan 24	1,50	2,01	-1,73	-7,74	2,33
94_B	bouwplan 21	4,50	1,97	-1,78	-7,77	2,29
39_A	bouwplan 8	1,50	1,96	-1,78	-7,77	2,28
44_C	bouwplan 9	7,50	1,78	-2,01	-7,97	2,09
44_A	bouwplan 9	1,50	1,71	-2,00	-8,02	2,04
12_A	bouwplan 2	1,50	1,70	-2,05	-8,03	2,02
21_C	bouwplan 4	7,50	1,70	-2,10	-8,06	2,00
51_A	bouwplan 11	1,50	1,62	-2,03	-8,10	1,97
3_C	bouwplan 1	7,50	1,56	-2,21	-8,18	1,87
7_A	bouwplan 1	1,50	1,48	-2,28	-8,25	1,80
30_B	bouwplan 6	4,50	1,41	-2,33	-8,33	1,73
66_A	bouwplan 14	1,50	1,28	-2,34	-8,44	1,63
30_C	bouwplan 6	7,50	1,22	-2,56	-8,53	1,53
60_A	bouwplan 13	1,50	1,02	-2,66	-8,71	1,36
21_B	bouwplan 4	4,50	0,81	-2,90	-8,93	1,14
35_A	bouwplan 7	1,50	0,79	-2,90	-8,94	1,12
6_A	bouwplan 1	1,50	0,70	-3,03	-9,03	1,03
46_A	bouwplan 10	1,50	0,67	-2,98	-9,05	1,02
30_A	bouwplan 6	1,50	0,65	-3,01	-9,08	0,99
5_A	bouwplan 1	1,50	0,66	-3,09	-9,07	0,98
25_A	bouwplan 5	1,50	0,38	-3,25	-9,34	0,73
117_B	bouwplan 30	4,50	-0,08	-3,84	-9,81	0,24
26_C	bouwplan 5	7,50	-0,14	-4,01	-9,88	0,15
26_B	bouwplan 5	4,50	-0,70	-4,50	-10,43	-0,39
94_A	bouwplan 21	1,50	-0,86	-4,53	-10,58	-0,52
35_B	bouwplan 7	4,50	-0,90	-4,60	-10,65	-0,57
3_B	bouwplan 1	4,50	-0,94	-4,54	-10,66	-0,58
15_B	bouwplan 3	4,50	-0,96	-4,76	-10,70	-0,65
35_C	bouwplan 7	7,50	-1,77	-5,53	-11,53	-1,46
1_C	bouwplan 1	7,50	-1,80	-5,66	-11,55	-1,51
50_C	bouwplan 11	7,50	-1,92	-5,67	-11,68	-1,61
46_C	bouwplan 10	7,50	-1,92	-5,76	-11,69	-1,63
3_A	bouwplan 1	1,50	-2,16	-5,66	-11,86	-1,78
26_A	bouwplan 5	1,50	-2,28	-5,98	-12,00	-1,94
1_B	bouwplan 1	4,50	-2,60	-6,37	-12,34	-2,29
50_B	bouwplan 11	4,50	-2,62	-6,31	-12,37	-2,29
15_A	bouwplan 3	1,50	-3,00	-6,85	-12,74	-2,70
8_D	bouwplan 2	10,50	-3,29	-7,18	-13,06	-3,01
208_A	bouwplan 56	1,50	-3,52	-7,11	-13,25	-3,16
8_B	bouwplan 2	4,50	-3,50	-7,20	-13,24	-3,17
8_C	bouwplan 2	7,50	-3,57	-7,43	-13,33	-3,28
20_B	bouwplan 4	4,50	-3,98	-7,75	-13,73	-3,67
20_C	bouwplan 4	7,50	-4,06	-7,88	-13,81	-3,76
50_A	bouwplan 11	1,50	-4,17	-7,74	-13,89	-3,81
1_A	bouwplan 1	1,50	-4,30	-8,06	-14,03	-3,98
100_D	bouwplan 24	10,50	-4,30	-8,15	-14,03	-4,00
21_A	bouwplan 4	1,50	-4,89	-8,56	-14,63	-4,55
20_A	bouwplan 4	1,50	-5,23	-8,92	-14,96	-4,90
53_C	bouwplan 12	7,50	-5,74	-9,54	-15,50	-5,44
53_B	bouwplan 12	4,50	-6,32	-10,04	-16,07	-6,00
20_D	bouwplan 4	10,50	-6,57	-10,41	-16,31	-6,27
10_C	bouwplan 2	7,50	-6,96	-10,79	-16,73	-6,67
53_A	bouwplan 12	1,50	-7,90	-11,52	-17,62	-7,55
10_B	bouwplan 2	4,50	-8,64	-12,31	-18,37	-8,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Poststraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
1_D	bouwplan 1	10,50	-8,62	-12,41	-18,38	-8,32
10_A	bouwplan 2	1,50	-10,29	-13,89	-20,02	-9,94
4_D	bouwplan 1	10,50	-10,37	-14,29	-20,15	-10,10
4_C	bouwplan 1	7,50	-10,52	-14,42	-20,29	-10,24
8_A	bouwplan 2	1,50	-10,65	-14,41	-20,40	-10,34
4_B	bouwplan 1	4,50	-11,07	-14,86	-20,83	-10,77
2_D	bouwplan 1	10,50	-11,22	-15,15	-21,00	-10,95
2_C	bouwplan 1	7,50	-11,40	-15,30	-21,18	-11,13
2_B	bouwplan 1	4,50	-12,01	-15,78	-21,78	-11,71
4_A	bouwplan 1	1,50	-12,58	-16,29	-22,33	-12,26
2_A	bouwplan 1	1,50	-13,59	-17,35	-23,33	-13,27
120_C	bouwplan 31	7,50	-16,28	-19,89	-26,01	-15,93
120_B	bouwplan 31	4,50	-16,98	-20,43	-26,68	-16,58
120_A	bouwplan 31	1,50	-18,82	-22,44	-28,54	-18,47
10_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
103_E	bouwplan 24	13,50	--	--	--	--
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--
11_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
119_A	bouwplan 31	1,50	--	--	--	--
119_B	bouwplan 31	4,50	--	--	--	--
15_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
15_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
16_A	bouwplan 3	1,50	--	--	--	--
16_B	bouwplan 3	4,50	--	--	--	--
16_C	bouwplan 3	7,50	--	--	--	--
16_D	bouwplan 3	10,50	--	--	--	--
22_A	bouwplan 4	1,50	--	--	--	--
22_B	bouwplan 4	4,50	--	--	--	--
22_C	bouwplan 4	7,50	--	--	--	--
22_D	bouwplan 4	10,50	--	--	--	--
31_C	bouwplan 6	7,50	--	--	--	--
57_A	bouwplan 13	1,50	--	--	--	--
57_B	bouwplan 13	4,50	--	--	--	--
57_C	bouwplan 13	7,50	--	--	--	--
9_A	bouwplan 2	1,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
97_A	bouwplan 23	1,50	--	--	--	--
97_B	bouwplan 23	4,50	--	--	--	--
97_C	bouwplan 23	7,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
207_A	bouwplan 56	1,50	60,88	57,18	50,32	60,96
169_A	bouwplan 44	1,50	60,84	57,10	50,28	60,91
168_A	bouwplan 44	1,50	59,92	56,20	49,37	60,00
207_B	bouwplan 56	4,50	59,62	55,96	49,08	59,71
169_B	bouwplan 44	4,50	59,13	55,38	48,56	59,19
168_B	bouwplan 44	4,50	58,30	54,60	47,75	58,38
208_A	bouwplan 56	1,50	58,23	54,64	47,71	58,34
207_C	bouwplan 56	7,50	58,08	54,46	47,55	58,18
208_B	bouwplan 56	4,50	57,57	54,04	47,06	57,70
169_C	bouwplan 44	7,50	57,36	53,63	46,80	57,43
168_C	bouwplan 44	7,50	56,62	52,92	46,07	56,70
208_C	bouwplan 56	7,50	56,31	52,83	45,81	56,45
166_A	bouwplan 43	1,50	55,82	52,13	45,27	55,90
166_B	bouwplan 43	4,50	55,76	52,07	45,21	55,84
166_C	bouwplan 43	7,50	55,17	51,47	44,62	55,25
209_B	bouwplan 56	4,50	54,56	51,24	44,10	54,75
209_A	bouwplan 56	1,50	54,24	50,91	43,78	54,43
209_C	bouwplan 56	7,50	54,07	50,78	43,62	54,27
167_B	bouwplan 43	4,50	53,95	50,27	43,40	54,03
167_A	bouwplan 43	1,50	53,79	50,12	43,25	53,88
167_C	bouwplan 43	7,50	53,51	49,84	42,96	53,60
89_B	bouwplan 20	4,50	50,18	46,79	39,72	50,36
89_C	bouwplan 20	7,50	50,06	46,66	39,60	50,23
89_A	bouwplan 20	1,50	49,50	46,13	39,06	49,69
73_B	bouwplan 16	4,50	48,59	45,29	38,15	48,79
77_C	bouwplan 17	7,50	48,60	45,24	38,15	48,79
77_B	bouwplan 17	4,50	48,59	45,23	38,14	48,78
81_C	bouwplan 18	7,50	48,57	45,19	38,12	48,75
73_C	bouwplan 16	7,50	48,53	45,21	38,09	48,73
85_C	bouwplan 19	7,50	48,55	45,17	38,10	48,73
81_B	bouwplan 18	4,50	48,54	45,17	38,09	48,72
85_B	bouwplan 19	4,50	48,53	45,16	38,08	48,71
73_A	bouwplan 16	1,50	47,59	44,31	37,16	47,80
85_A	bouwplan 19	1,50	47,57	44,22	37,12	47,76
77_A	bouwplan 17	1,50	47,43	44,09	36,98	47,62
81_A	bouwplan 18	1,50	47,39	44,03	36,94	47,58
90_C	bouwplan 20	7,50	46,23	42,85	35,79	46,41
90_B	bouwplan 20	4,50	46,18	42,80	35,74	46,36
90_A	bouwplan 20	1,50	45,27	41,92	34,83	45,46
92_C	bouwplan 20	7,50	42,67	39,25	32,20	42,84
92_B	bouwplan 20	4,50	42,66	39,26	32,20	42,83
84_C	bouwplan 18	7,50	42,65	39,23	32,18	42,82
84_B	bouwplan 18	4,50	42,54	39,15	32,08	42,72
78_C	bouwplan 17	7,50	42,53	39,13	32,07	42,70
78_B	bouwplan 17	4,50	42,46	39,08	32,00	42,64
82_C	bouwplan 18	7,50	42,26	38,84	31,79	42,43
86_C	bouwplan 19	7,50	42,25	38,84	31,79	42,42
86_B	bouwplan 19	4,50	42,22	38,83	31,76	42,40
82_B	bouwplan 18	4,50	42,17	38,78	31,72	42,35
74_C	bouwplan 16	7,50	42,14	38,81	31,70	42,34
74_B	bouwplan 16	4,50	42,09	38,77	31,65	42,29
76_C	bouwplan 16	7,50	42,02	38,83	31,62	42,26
76_B	bouwplan 16	4,50	41,96	38,79	31,56	42,20
88_C	bouwplan 19	7,50	42,03	38,61	31,57	42,20
88_B	bouwplan 19	4,50	41,90	38,50	31,44	42,07
80_C	bouwplan 17	7,50	41,67	38,28	31,22	41,85
80_B	bouwplan 17	4,50	41,50	38,14	31,05	41,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
92_A	bouwplan 20	1,50	41,47	38,10	31,02	41,65
86_A	bouwplan 19	1,50	40,82	37,46	30,37	41,01
84_A	bouwplan 18	1,50	40,73	37,36	30,27	40,91
78_A	bouwplan 17	1,50	40,67	37,31	30,21	40,85
76_A	bouwplan 16	1,50	40,55	37,41	30,16	40,80
82_A	bouwplan 18	1,50	40,54	37,17	30,09	40,72
74_A	bouwplan 16	1,50	40,30	36,99	29,86	40,50
88_A	bouwplan 19	1,50	40,09	36,72	29,63	40,27
80_A	bouwplan 17	1,50	39,80	36,46	29,36	39,99
200_C	bouwplan 54	7,50	39,59	36,23	29,15	39,78
199_C	bouwplan 54	7,50	39,35	35,99	28,91	39,54
200_B	bouwplan 54	4,50	38,56	35,21	28,13	38,75
155_C	bouwplan 40	7,50	38,44	34,83	27,91	38,55
199_B	bouwplan 54	4,50	38,29	34,95	27,86	38,49
206_C	bouwplan 55	7,50	38,06	34,69	27,62	38,25
155_B	bouwplan 40	4,50	37,79	34,23	27,27	37,91
160_C	bouwplan 41	7,50	37,46	33,85	26,93	37,57
200_A	bouwplan 54	1,50	37,14	33,83	26,71	37,34
161_C	bouwplan 41	7,50	37,12	33,52	26,59	37,23
199_A	bouwplan 54	1,50	36,98	33,67	26,55	37,18
206_B	bouwplan 55	4,50	36,97	33,61	26,53	37,16
160_B	bouwplan 41	4,50	36,68	33,10	26,15	36,79
203_C	bouwplan 55	7,50	36,47	33,10	26,03	36,66
161_B	bouwplan 41	4,50	36,26	32,68	25,73	36,37
156_C	bouwplan 40	7,50	36,20	32,56	25,66	36,30
155_A	bouwplan 40	1,50	36,06	32,55	25,55	36,19
156_B	bouwplan 40	4,50	36,04	32,43	25,50	36,14
206_A	bouwplan 55	1,50	35,61	32,29	25,18	35,81
203_B	bouwplan 55	4,50	35,42	32,07	24,99	35,61
203_A	bouwplan 55	1,50	34,35	31,03	23,93	34,55
156_A	bouwplan 40	1,50	34,36	30,78	23,83	34,47
160_A	bouwplan 41	1,50	34,26	30,69	23,73	34,37
161_A	bouwplan 41	1,50	33,91	30,35	23,39	34,03
172_C	bouwplan 44	7,50	33,27	29,56	22,72	33,35
202_C	bouwplan 54	7,50	32,83	29,46	22,39	33,02
202_B	bouwplan 54	4,50	31,71	28,36	21,27	31,90
159_C	bouwplan 41	7,50	31,41	27,80	20,87	31,51
202_A	bouwplan 54	1,50	30,55	27,24	20,13	30,76
201_C	bouwplan 54	7,50	30,57	27,17	20,12	30,75
172_B	bouwplan 44	4,50	30,42	26,64	19,86	30,48
159_B	bouwplan 41	4,50	30,27	26,70	19,74	30,38
87_C	bouwplan 19	7,50	29,72	26,35	19,28	29,91
201_B	bouwplan 54	4,50	29,27	25,90	18,82	29,45
87_B	bouwplan 19	4,50	28,84	25,49	18,40	29,03
204_C	bouwplan 55	7,50	28,49	25,11	18,05	28,67
83_C	bouwplan 18	7,50	28,48	25,10	18,04	28,66
172_A	bouwplan 44	1,50	28,39	24,64	17,83	28,46
83_B	bouwplan 18	4,50	28,15	24,82	17,72	28,35
159_A	bouwplan 41	1,50	28,16	24,59	17,64	28,28
91_C	bouwplan 20	7,50	28,05	24,66	17,60	28,23
87_A	bouwplan 19	1,50	27,87	24,56	17,44	28,07
83_A	bouwplan 18	1,50	27,44	24,14	17,02	27,65
204_B	bouwplan 55	4,50	27,14	23,81	16,72	27,34
91_B	bouwplan 20	4,50	27,07	23,71	16,63	27,26
201_A	bouwplan 54	1,50	27,00	23,62	16,55	27,18
171_C	bouwplan 44	7,50	26,13	22,67	15,65	26,28
91_A	bouwplan 20	1,50	25,76	22,43	15,33	25,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
205_C	bouwplan 55	7,50	25,78	22,28	15,30	25,92
79_B	bouwplan 17	4,50	25,34	21,96	14,90	25,52
75_A	bouwplan 16	1,50	25,18	22,01	14,77	25,42
79_C	bouwplan 17	7,50	25,18	21,77	14,73	25,35
205_B	bouwplan 55	4,50	24,31	20,89	13,86	24,48
79_A	bouwplan 17	1,50	24,23	20,89	13,80	24,43
163_C	bouwplan 42	7,50	23,95	20,34	13,42	24,06
171_B	bouwplan 44	4,50	23,89	20,42	13,41	24,04
163_B	bouwplan 42	4,50	23,78	20,21	13,25	23,89
75_B	bouwplan 16	4,50	23,15	19,82	12,71	23,35
205_A	bouwplan 55	1,50	22,43	19,08	11,99	22,62
163_A	bouwplan 42	1,50	22,25	18,68	11,73	22,37
171_A	bouwplan 44	1,50	21,40	17,92	10,91	21,55
75_C	bouwplan 16	7,50	20,68	17,10	10,19	20,80
204_A	bouwplan 55	1,50	20,50	17,02	10,04	20,66
170_C	bouwplan 44	7,50	20,45	16,85	9,94	20,56
170_A	bouwplan 44	1,50	19,21	15,64	8,70	19,33
170_B	bouwplan 44	4,50	18,96	15,37	8,46	19,08
158_C	bouwplan 40	7,50	19,00	14,94	8,38	18,98
157_C	bouwplan 40	7,50	18,50	14,53	7,90	18,51
196_C	bouwplan 53	7,50	18,39	14,69	7,85	18,47
195_C	bouwplan 53	7,50	17,74	14,11	7,23	17,85
196_B	bouwplan 53	4,50	17,35	13,70	6,83	17,45
195_B	bouwplan 53	4,50	16,55	12,97	6,05	16,67
197_C	bouwplan 53	7,50	16,24	12,39	5,66	16,28
158_B	bouwplan 40	4,50	16,26	12,32	5,66	16,27
162_C	bouwplan 41	7,50	16,25	12,24	5,63	16,24
69_D	bouwplan 15	10,50	16,02	12,50	5,54	16,16
157_B	bouwplan 40	4,50	16,01	12,08	5,42	16,03
197_B	bouwplan 53	4,50	15,89	12,22	5,36	15,98
69_C	bouwplan 15	7,50	15,84	12,30	5,36	15,98
69_B	bouwplan 15	4,50	15,77	12,30	5,31	15,93
192_C	bouwplan 52	7,50	15,50	11,65	4,93	15,54
196_A	bouwplan 53	1,50	15,27	11,67	4,77	15,39
198_C	bouwplan 53	7,50	15,23	11,45	4,68	15,29
193_C	bouwplan 52	7,50	15,07	11,22	4,49	15,11
177_C	bouwplan 46	7,50	15,05	11,21	4,48	15,09
164_C	bouwplan 42	7,50	15,00	11,11	4,42	15,03
63_C	bouwplan 14	7,50	14,81	11,24	4,33	14,94
198_B	bouwplan 53	4,50	14,76	11,04	4,23	14,84
165_C	bouwplan 42	7,50	14,73	10,87	4,15	14,77
69_A	bouwplan 15	1,50	14,55	11,15	4,11	14,73
195_A	bouwplan 53	1,50	14,45	10,92	3,96	14,58
63_B	bouwplan 14	4,50	14,38	10,87	3,91	14,53
137_C	bouwplan 36	7,50	14,26	10,63	3,75	14,37
191_C	bouwplan 51	7,50	14,20	10,40	3,64	14,25
63_D	bouwplan 14	10,50	14,12	10,56	3,64	14,25
183_C	bouwplan 48	7,50	14,17	10,39	3,62	14,23
197_A	bouwplan 53	1,50	14,08	10,48	3,57	14,19
177_B	bouwplan 46	4,50	13,96	10,23	3,42	14,04
23_D	bouwplan 4	10,50	13,87	10,35	3,41	14,02
162_B	bouwplan 41	4,50	13,97	9,99	3,36	13,97
192_B	bouwplan 52	4,50	13,73	9,90	3,16	13,78
158_A	bouwplan 40	1,50	13,66	9,83	3,09	13,71
173_C	bouwplan 45	7,50	13,62	9,76	3,05	13,66
164_B	bouwplan 42	4,50	13,57	9,79	3,02	13,63
198_A	bouwplan 53	1,50	13,50	9,86	2,99	13,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
181_C	bouwplan 47	7,50	13,46	9,69	2,91	13,52
183_B	bouwplan 48	4,50	13,31	9,62	2,78	13,40
165_B	bouwplan 42	4,50	13,34	9,54	2,78	13,39
157_A	bouwplan 40	1,50	13,32	9,45	2,75	13,36
193_B	bouwplan 52	4,50	13,25	9,43	2,68	13,30
188_C	bouwplan 50	7,50	13,11	9,36	2,56	13,18
63_A	bouwplan 14	1,50	12,99	9,57	2,55	13,16
70_D	bouwplan 15	10,50	13,03	9,44	2,54	13,15
175_C	bouwplan 45	7,50	12,86	9,08	2,31	12,92
23_C	bouwplan 4	7,50	12,73	9,14	2,25	12,85
173_B	bouwplan 45	4,50	12,76	9,00	2,21	12,83
175_B	bouwplan 45	4,50	12,71	9,04	2,18	12,80
191_B	bouwplan 51	4,50	12,66	8,96	2,13	12,75
181_B	bouwplan 47	4,50	12,56	8,86	2,02	12,64
94_C	bouwplan 21	7,50	12,59	8,73	2,05	12,64
176_C	bouwplan 46	7,50	12,50	8,68	1,93	12,55
174_B	bouwplan 45	4,50	12,42	8,69	1,88	12,50
185_C	bouwplan 49	7,50	12,45	8,59	1,89	12,49
154_C	bouwplan 39	7,50	12,41	8,52	1,84	12,44
174_C	bouwplan 45	7,50	12,32	8,44	1,74	12,35
23_B	bouwplan 4	4,50	12,21	8,64	1,74	12,34
179_C	bouwplan 46	7,50	12,25	8,46	1,70	12,31
162_A	bouwplan 41	1,50	12,26	8,33	1,66	12,28
95_C	bouwplan 22	7,50	12,13	8,31	1,58	12,18
188_B	bouwplan 50	4,50	11,93	8,21	1,38	12,01
187_C	bouwplan 50	7,50	11,85	8,01	1,29	11,90
24_D	bouwplan 4	10,50	11,57	8,05	1,09	11,71
176_B	bouwplan 46	4,50	11,52	7,81	0,98	11,60
165_A	bouwplan 42	1,50	11,45	7,69	0,91	11,52
184_C	bouwplan 49	7,50	11,50	7,57	0,91	11,52
95_B	bouwplan 22	4,50	11,45	7,67	0,92	11,52
192_A	bouwplan 52	1,50	11,45	7,63	0,89	11,50
164_A	bouwplan 42	1,50	11,41	7,69	0,87	11,49
184_B	bouwplan 49	4,50	11,29	7,50	0,73	11,35
185_B	bouwplan 49	4,50	11,28	7,51	0,74	11,35
22_D	bouwplan 4	10,50	11,15	7,66	0,70	11,31
175_A	bouwplan 45	1,50	11,16	7,56	0,65	11,27
177_A	bouwplan 46	1,50	11,17	7,43	0,64	11,25
23_A	bouwplan 4	1,50	10,91	7,37	0,45	11,05
68_C	bouwplan 15	7,50	10,94	7,25	0,42	11,03
190_C	bouwplan 51	7,50	10,98	7,04	0,39	11,00
182_C	bouwplan 48	7,50	10,90	7,01	0,32	10,93
193_A	bouwplan 52	1,50	10,88	7,07	0,32	10,93
94_B	bouwplan 21	4,50	10,85	7,05	0,32	10,91
64_B	bouwplan 14	4,50	10,79	7,15	0,30	10,90
71_C	bouwplan 15	7,50	10,84	6,99	0,29	10,89
22_C	bouwplan 4	7,50	10,71	7,21	0,26	10,86
114_B	bouwplan 28	4,50	10,75	6,92	0,20	10,80
179_B	bouwplan 46	4,50	10,60	6,89	0,06	10,68
70_C	bouwplan 15	7,50	10,58	6,83	0,06	10,66
13_D	bouwplan 2	10,50	10,45	6,81	-0,05	10,56
194_C	bouwplan 52	7,50	10,53	6,61	-0,07	10,55
68_B	bouwplan 15	4,50	10,40	6,79	-0,10	10,51
71_B	bouwplan 15	4,50	10,43	6,64	-0,10	10,50
125_C	bouwplan 33	7,50	10,47	6,52	-0,11	10,49
27_C	bouwplan 5	7,50	10,37	6,68	-0,14	10,46
64_D	bouwplan 14	10,50	10,38	6,65	-0,13	10,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
180_C	bouwplan 47	7,50	10,42	6,53	-0,16	10,45
22_B	bouwplan 4	4,50	10,27	6,80	-0,17	10,43
124_C	bouwplan 32	7,50	10,40	6,44	-0,17	10,42
111_C	bouwplan 27	7,50	10,32	6,48	-0,24	10,37
174_A	bouwplan 45	1,50	10,25	6,56	-0,28	10,34
102_F	bouwplan 24	16,50	10,17	6,58	-0,32	10,29
24_C	bouwplan 4	7,50	10,17	6,55	-0,32	10,28
68_D	bouwplan 15	10,50	10,18	6,54	-0,34	10,28
134_C	bouwplan 35	7,50	10,26	6,29	-0,32	10,27
64_C	bouwplan 14	7,50	10,17	6,42	-0,35	10,25
113_C	bouwplan 28	7,50	10,18	6,36	-0,37	10,23
114_C	bouwplan 28	7,50	10,18	6,30	-0,38	10,22
95_A	bouwplan 22	1,50	10,10	6,44	-0,40	10,20
62_C	bouwplan 14	7,50	10,08	6,32	-0,46	10,15
65_B	bouwplan 14	4,50	10,08	6,29	-0,45	10,15
143_C	bouwplan 37	7,50	10,07	6,16	-0,50	10,10
112_B	bouwplan 27	4,50	9,91	6,16	-0,62	9,98
134_B	bouwplan 35	4,50	9,94	6,08	-0,62	9,98
154_B	bouwplan 39	4,50	9,92	6,13	-0,63	9,98
142_C	bouwplan 36	7,50	9,97	5,90	-0,63	9,96
36_C	bouwplan 7	7,50	9,85	6,21	-0,66	9,95
142_B	bouwplan 36	4,50	9,93	5,96	-0,65	9,94
182_B	bouwplan 48	4,50	9,88	6,08	-0,68	9,93
126_C	bouwplan 33	7,50	9,90	5,94	-0,67	9,92
187_B	bouwplan 50	4,50	9,86	6,09	-0,69	9,92
143_B	bouwplan 37	4,50	9,83	6,00	-0,73	9,88
67_C	bouwplan 15	7,50	9,80	6,00	-0,74	9,86
67_D	bouwplan 15	10,50	9,80	6,01	-0,74	9,86
124_B	bouwplan 32	4,50	9,81	5,91	-0,76	9,84
141_C	bouwplan 36	7,50	9,85	5,82	-0,75	9,84
71_D	bouwplan 15	10,50	9,77	5,96	-0,77	9,83
70_B	bouwplan 15	4,50	9,75	5,99	-0,78	9,82
183_A	bouwplan 48	1,50	9,72	5,95	-0,82	9,79
102_E	bouwplan 24	13,50	9,66	6,04	-0,84	9,77
127_C	bouwplan 33	7,50	9,74	5,81	-0,83	9,76
29_C	bouwplan 6	7,50	9,67	6,00	-0,85	9,76
67_B	bouwplan 15	4,50	9,66	5,96	-0,86	9,75
149_B	bouwplan 38	4,50	9,69	5,82	-0,87	9,73
173_A	bouwplan 45	1,50	9,66	5,87	-0,89	9,72
62_B	bouwplan 14	4,50	9,63	5,96	-0,89	9,72
28_C	bouwplan 5	7,50	9,61	5,96	-0,90	9,71
65_C	bouwplan 14	7,50	9,64	5,77	-0,91	9,68
137_B	bouwplan 36	4,50	9,64	5,76	-0,93	9,67
116_C	bouwplan 29	7,50	9,59	5,75	-0,96	9,64
190_B	bouwplan 51	4,50	9,56	5,79	-0,99	9,62
66_B	bouwplan 14	4,50	9,53	5,83	-0,99	9,62
181_A	bouwplan 47	1,50	9,52	5,78	-1,02	9,59
48_C	bouwplan 10	7,50	9,44	5,68	-1,08	9,52
13_C	bouwplan 2	7,50	9,43	5,68	-1,09	9,51
72_B	bouwplan 15	4,50	9,40	5,67	-1,12	9,48
125_B	bouwplan 33	4,50	9,41	5,56	-1,15	9,45
61_C	bouwplan 14	7,50	9,39	5,56	-1,15	9,44
149_C	bouwplan 38	7,50	9,39	5,45	-1,19	9,41
27_B	bouwplan 5	4,50	9,32	5,62	-1,19	9,41
126_B	bouwplan 33	4,50	9,34	5,48	-1,22	9,38
61_D	bouwplan 14	10,50	9,33	5,50	-1,22	9,38
32_C	bouwplan 6	7,50	9,27	5,53	-1,25	9,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
143_A	bouwplan 37	1,50	9,22	5,51	-1,30	9,31
180_B	bouwplan 47	4,50	9,23	5,45	-1,32	9,29
141_B	bouwplan 36	4,50	9,23	5,31	-1,34	9,26
62_D	bouwplan 14	10,50	9,18	5,45	-1,36	9,26
111_B	bouwplan 27	4,50	9,16	5,43	-1,38	9,24
33_C	bouwplan 7	7,50	9,17	5,40	-1,36	9,24
6_D	bouwplan 1	10,50	9,11	5,47	-1,39	9,22
138_C	bouwplan 36	7,50	9,18	5,21	-1,40	9,19
14_D	bouwplan 2	10,50	9,07	5,33	-1,45	9,15
178_C	bouwplan 46	7,50	9,07	5,23	-1,49	9,12
37_C	bouwplan 8	7,50	9,04	5,32	-1,49	9,12
114_A	bouwplan 28	1,50	9,00	5,29	-1,52	9,09
61_B	bouwplan 14	4,50	9,00	5,27	-1,53	9,08
36_B	bouwplan 7	4,50	8,93	5,35	-1,56	9,05
33_B	bouwplan 7	4,50	8,95	5,24	-1,56	9,04
64_A	bouwplan 14	1,50	8,92	5,33	-1,56	9,04
184_A	bouwplan 49	1,50	8,92	5,26	-1,60	9,02
176_A	bouwplan 46	1,50	8,90	5,21	-1,63	8,99
144_C	bouwplan 37	7,50	8,93	4,99	-1,65	8,95
113_B	bouwplan 28	4,50	8,85	5,10	-1,69	8,92
22_A	bouwplan 4	1,50	8,74	5,25	-1,70	8,90
123_C	bouwplan 32	7,50	8,87	4,93	-1,70	8,89
65_D	bouwplan 14	10,50	8,84	5,00	-1,70	8,89
194_B	bouwplan 52	4,50	8,80	4,95	-1,78	8,84
116_B	bouwplan 29	4,50	8,76	5,00	-1,78	8,83
37_B	bouwplan 8	4,50	8,74	5,05	-1,77	8,83
14_C	bouwplan 2	7,50	8,75	4,96	-1,78	8,82
149_A	bouwplan 38	1,50	8,74	4,99	-1,80	8,81
68_A	bouwplan 15	1,50	8,66	5,12	-1,82	8,80
106_C	bouwplan 25	7,50	8,72	4,93	-1,81	8,79
142_A	bouwplan 36	1,50	8,71	4,89	-1,83	8,77
138_B	bouwplan 36	4,50	8,69	4,82	-1,87	8,73
32_B	bouwplan 6	4,50	8,60	4,91	-1,92	8,69
185_A	bouwplan 49	1,50	8,58	4,83	-1,95	8,65
96_C	bouwplan 22	7,50	8,56	4,85	-1,97	8,64
71_A	bouwplan 15	1,50	8,51	4,78	-2,00	8,59
66_C	bouwplan 14	7,50	8,50	4,71	-2,03	8,57
112_C	bouwplan 27	7,50	8,49	4,68	-2,06	8,55
148_B	bouwplan 38	4,50	8,51	4,53	-2,08	8,52
131_C	bouwplan 34	7,50	8,49	4,53	-2,09	8,50
134_A	bouwplan 35	1,50	8,41	4,67	-2,11	8,49
188_A	bouwplan 50	1,50	8,42	4,68	-2,12	8,49
13_B	bouwplan 2	4,50	8,37	4,69	-2,14	8,47
48_B	bouwplan 10	4,50	8,35	4,62	-2,17	8,43
129_C	bouwplan 34	7,50	8,41	4,45	-2,17	8,42
108_C	bouwplan 26	7,50	8,36	4,50	-2,19	8,40
102_D	bouwplan 24	10,50	8,29	4,52	-2,24	8,36
19_D	bouwplan 4	10,50	8,26	4,53	-2,26	8,34
18_D	bouwplan 3	10,50	8,25	4,51	-2,27	8,33
148_C	bouwplan 38	7,50	8,32	4,30	-2,28	8,32
96_B	bouwplan 22	4,50	8,20	4,56	-2,31	8,30
51_C	bouwplan 11	7,50	8,21	4,40	-2,33	8,27
6_C	bouwplan 1	7,50	8,15	4,39	-2,38	8,22
65_A	bouwplan 14	1,50	8,13	4,40	-2,38	8,21
132_C	bouwplan 34	7,50	8,20	4,16	-2,40	8,19
179_A	bouwplan 46	1,50	8,09	4,41	-2,44	8,18
112_A	bouwplan 27	1,50	8,08	4,36	-2,44	8,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
126_A	bouwplan 33	1,50	8,09	4,34	-2,44	8,16
128_C	bouwplan 33	7,50	8,14	4,21	-2,44	8,16
152_C	bouwplan 38	7,50	8,13	4,22	-2,43	8,16
39_C	bouwplan 8	7,50	8,07	4,30	-2,46	8,14
62_A	bouwplan 14	1,50	8,00	4,40	-2,50	8,12
132_B	bouwplan 34	4,50	8,08	4,13	-2,50	8,10
67_A	bouwplan 15	1,50	7,96	4,33	-2,54	8,07
28_B	bouwplan 5	4,50	7,94	4,30	-2,56	8,05
141_A	bouwplan 36	1,50	7,97	4,19	-2,57	8,04
47_C	bouwplan 10	7,50	7,96	4,16	-2,58	8,02
93_C	bouwplan 21	7,50	7,97	4,13	-2,58	8,02
124_A	bouwplan 32	1,50	7,95	4,16	-2,59	8,01
24_B	bouwplan 4	4,50	7,90	4,23	-2,60	8,00
29_B	bouwplan 6	4,50	7,87	4,17	-2,65	7,96
14_B	bouwplan 2	4,50	7,84	4,13	-2,68	7,93
146_C	bouwplan 37	7,50	7,92	3,94	-2,67	7,93
191_A	bouwplan 51	1,50	7,84	4,09	-2,70	7,91
41_C	bouwplan 9	7,50	7,87	3,99	-2,69	7,91
93_B	bouwplan 21	4,50	7,83	4,08	-2,70	7,90
70_A	bouwplan 15	1,50	7,80	4,08	-2,71	7,89
72_C	bouwplan 15	7,50	7,83	3,98	-2,71	7,88
139_C	bouwplan 36	7,50	7,81	3,94	-2,75	7,85
19_C	bouwplan 4	7,50	7,76	3,99	-2,77	7,83
146_B	bouwplan 37	4,50	7,77	3,87	-2,80	7,80
98_C	bouwplan 23	7,50	7,75	3,90	-2,80	7,80
125_A	bouwplan 33	1,50	7,71	3,95	-2,82	7,78
123_B	bouwplan 32	4,50	7,73	3,85	-2,83	7,77
72_A	bouwplan 15	1,50	7,67	4,01	-2,83	7,77
144_B	bouwplan 37	4,50	7,72	3,86	-2,84	7,76
35_C	bouwplan 7	7,50	7,61	3,96	-2,90	7,71
110_C	bouwplan 27	7,50	7,65	3,78	-2,91	7,69
187_A	bouwplan 50	1,50	7,60	3,89	-2,93	7,68
38_C	bouwplan 8	7,50	7,60	3,73	-2,95	7,64
148_A	bouwplan 38	1,50	7,58	3,70	-2,99	7,61
131_B	bouwplan 34	4,50	7,55	3,67	-3,01	7,59
101_C	bouwplan 24	7,50	7,49	3,71	-3,04	7,56
51_B	bouwplan 11	4,50	7,48	3,76	-3,04	7,56
40_C	bouwplan 8	7,50	7,48	3,70	-3,05	7,55
102_C	bouwplan 24	7,50	7,50	3,64	-3,05	7,54
59_C	bouwplan 13	7,50	7,46	3,72	-3,06	7,54
61_A	bouwplan 14	1,50	7,42	3,77	-3,08	7,53
135_C	bouwplan 35	7,50	7,51	3,54	-3,07	7,52
17_D	bouwplan 3	10,50	7,46	3,65	-3,08	7,52
106_B	bouwplan 25	4,50	7,44	3,67	-3,08	7,51
140_C	bouwplan 36	7,50	7,50	3,54	-3,08	7,51
154_A	bouwplan 39	1,50	7,43	3,66	-3,11	7,50
34_C	bouwplan 7	7,50	7,45	3,62	-3,10	7,50
42_C	bouwplan 9	7,50	7,44	3,59	-3,10	7,49
41_B	bouwplan 9	4,50	7,39	3,61	-3,14	7,46
31_C	bouwplan 6	7,50	7,34	3,69	-3,16	7,45
39_B	bouwplan 8	4,50	7,36	3,67	-3,16	7,45
66_D	bouwplan 14	10,50	7,36	3,65	-3,15	7,45
128_B	bouwplan 33	4,50	7,39	3,56	-3,17	7,44
7_C	bouwplan 1	7,50	7,38	3,56	-3,16	7,44
5_D	bouwplan 1	10,50	7,34	3,64	-3,18	7,43
108_B	bouwplan 26	4,50	7,35	3,53	-3,19	7,41
66_A	bouwplan 14	1,50	7,31	3,65	-3,19	7,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
33_A	bouwplan 7	1,50	7,29	3,67	-3,21	7,40
129_B	bouwplan 34	4,50	7,35	3,48	-3,22	7,39
18_C	bouwplan 3	7,50	7,30	3,55	-3,22	7,38
150_C	bouwplan 38	7,50	7,36	3,40	-3,22	7,37
132_A	bouwplan 34	1,50	7,31	3,48	-3,24	7,36
115_B	bouwplan 29	4,50	7,30	3,43	-3,26	7,34
55_C	bouwplan 12	7,50	7,26	3,41	-3,29	7,31
152_B	bouwplan 38	4,50	7,23	3,39	-3,32	7,28
96_A	bouwplan 22	1,50	7,13	3,59	-3,36	7,26
46_C	bouwplan 10	7,50	7,09	3,48	-3,40	7,21
140_B	bouwplan 36	4,50	7,16	3,27	-3,40	7,20
8_D	bouwplan 2	10,50	7,04	3,39	-3,46	7,15
38_B	bouwplan 8	4,50	7,05	3,26	-3,48	7,12
182_A	bouwplan 48	1,50	6,96	3,25	-3,56	7,05
34_B	bouwplan 7	4,50	6,98	3,22	-3,56	7,05
42_B	bouwplan 9	4,50	6,97	3,20	-3,55	7,04
133_C	bouwplan 35	7,50	7,00	3,10	-3,56	7,03
27_A	bouwplan 5	1,50	6,92	3,24	-3,59	7,02
37_A	bouwplan 8	1,50	6,91	3,28	-3,59	7,02
19_B	bouwplan 4	4,50	6,91	3,23	-3,60	7,01
194_A	bouwplan 52	1,50	6,91	3,18	-3,63	6,99
47_B	bouwplan 10	4,50	6,91	3,18	-3,61	6,99
40_B	bouwplan 8	4,50	6,89	3,18	-3,62	6,98
139_B	bouwplan 36	4,50	6,87	3,12	-3,66	6,94
6_B	bouwplan 1	4,50	6,85	3,11	-3,67	6,93
7_B	bouwplan 1	4,50	6,84	3,11	-3,68	6,92
113_A	bouwplan 28	1,50	6,82	3,15	-3,70	6,91
59_B	bouwplan 13	4,50	6,79	3,12	-3,72	6,89
12_D	bouwplan 2	10,50	6,81	3,00	-3,72	6,87
52_C	bouwplan 11	7,50	6,82	2,97	-3,72	6,87
138_A	bouwplan 36	1,50	6,78	2,96	-3,76	6,84
178_B	bouwplan 46	4,50	6,77	2,96	-3,78	6,83
133_B	bouwplan 35	4,50	6,75	2,91	-3,80	6,80
94_A	bouwplan 21	1,50	6,71	3,01	-3,79	6,80
116_A	bouwplan 29	1,50	6,69	3,01	-3,82	6,79
115_C	bouwplan 29	7,50	6,76	2,83	-3,81	6,78
110_B	bouwplan 27	4,50	6,70	2,91	-3,84	6,76
105_C	bouwplan 25	7,50	6,71	2,83	-3,84	6,75
32_A	bouwplan 6	1,50	6,62	2,98	-3,88	6,73
7_D	bouwplan 1	10,50	6,60	2,82	-3,93	6,67
189_C	bouwplan 51	7,50	6,56	2,77	-3,99	6,62
48_A	bouwplan 10	1,50	6,51	2,84	-4,00	6,61
150_B	bouwplan 38	4,50	6,55	2,68	-4,01	6,59
46_B	bouwplan 10	4,50	6,40	2,86	-4,08	6,54
118_C	bouwplan 30	7,50	6,46	2,58	-4,10	6,50
147_B	bouwplan 38	4,50	6,45	2,53	-4,12	6,48
180_A	bouwplan 47	1,50	6,35	2,63	-4,18	6,43
147_C	bouwplan 38	7,50	6,38	2,42	-4,20	6,39
146_A	bouwplan 37	1,50	6,25	2,42	-4,30	6,30
31_B	bouwplan 6	4,50	6,18	2,53	-4,32	6,29
55_B	bouwplan 12	4,50	6,21	2,44	-4,32	6,28
137_A	bouwplan 36	1,50	6,21	2,34	-4,35	6,25
189_B	bouwplan 51	4,50	6,16	2,37	-4,39	6,22
5_C	bouwplan 1	7,50	6,12	2,37	-4,41	6,19
18_B	bouwplan 3	4,50	6,03	2,39	-4,47	6,14
109_C	bouwplan 26	7,50	6,08	2,20	-4,46	6,12
115_A	bouwplan 29	1,50	6,04	2,30	-4,49	6,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
123_A	bouwplan 32	1, 50	6, 06	2, 24	-4, 48	6, 12	
135_B		4, 50	6, 08	2, 19	-4, 49	6, 11	
41_A		1, 50	5, 98	2, 30	-4, 53	6, 08	
130_C		7, 50	6, 05	2, 12	-4, 53	6, 07	
102_B		4, 50	5, 99	2, 18	-4, 55	6, 05	
103_D	bouwplan 24	10, 50	5, 99	2, 16	-4, 54	6, 05	
101_B		4, 50	5, 97	2, 13	-4, 57	6, 02	
121_C		7, 50	5, 98	2, 05	-4, 58	6, 01	
98_B		4, 50	5, 95	2, 15	-4, 59	6, 01	
29_A		1, 50	5, 87	2, 23	-4, 63	5, 98	
60_C	bouwplan 13	7, 50	5, 94	2, 05	-4, 61	5, 98	
127_B		4, 50	5, 89	2, 02	-4, 67	5, 93	
36_A		1, 50	5, 78	2, 18	-4, 70	5, 90	
144_A		1, 50	5, 82	2, 02	-4, 73	5, 88	
100_C		7, 50	5, 80	1, 99	-4, 74	5, 86	
56_C	bouwplan 12	7, 50	5, 80	1, 91	-4, 75	5, 84	
128_A		1, 50	5, 75	2, 00	-4, 78	5, 82	
131_A		1, 50	5, 74	1, 96	-4, 80	5, 81	
153_A		1, 50	5, 77	1, 92	-4, 79	5, 81	
12_C		7, 50	5, 75	1, 92	-4, 79	5, 80	
35_B	bouwplan 7	4, 50	5, 68	1, 99	-4, 84	5, 77	
8_C		7, 50	5, 68	1, 98	-4, 84	5, 77	
140_A		1, 50	5, 66	1, 89	-4, 88	5, 73	
111_A		1, 50	5, 64	1, 91	-4, 89	5, 72	
45_C		7, 50	5, 65	1, 83	-4, 89	5, 71	
44_C	bouwplan 9	7, 50	5, 62	1, 84	-4, 91	5, 69	
38_A		1, 50	5, 59	1, 90	-4, 92	5, 68	
43_B		4, 50	5, 60	1, 85	-4, 92	5, 68	
129_A		1, 50	5, 60	1, 80	-4, 95	5, 66	
153_B		4, 50	5, 61	1, 76	-4, 95	5, 65	
145_C	bouwplan 37	7, 50	5, 55	1, 67	-5, 01	5, 59	
39_A		1, 50	5, 47	1, 85	-5, 03	5, 58	
42_A		1, 50	5, 46	1, 78	-5, 04	5, 56	
28_A		1, 50	5, 43	1, 82	-5, 07	5, 54	
52_B		4, 50	5, 47	1, 66	-5, 07	5, 53	
101_A	bouwplan 24	1, 50	5, 40	1, 67	-5, 11	5, 48	
100_D		10, 50	5, 39	1, 61	-5, 14	5, 46	
103_C		7, 50	5, 44	1, 50	-5, 12	5, 46	
106_A		1, 50	5, 33	1, 63	-5, 18	5, 42	
34_A		1, 50	5, 29	1, 61	-5, 22	5, 39	
108_A	bouwplan 26	1, 50	5, 29	1, 56	-5, 23	5, 37	
133_A		1, 50	5, 28	1, 54	-5, 24	5, 36	
72_D		10, 50	5, 30	1, 44	-5, 24	5, 35	
40_A		1, 50	5, 22	1, 61	-5, 27	5, 34	
51_A		1, 50	5, 23	1, 55	-5, 28	5, 33	
189_A	bouwplan 51	1, 50	5, 20	1, 50	-5, 33	5, 29	
50_C		7, 50	5, 15	1, 40	-5, 37	5, 23	
110_A		1, 50	5, 13	1, 44	-5, 39	5, 22	
60_B		4, 50	5, 15	1, 35	-5, 38	5, 21	
45_B		4, 50	5, 13	1, 38	-5, 40	5, 20	
100_B	bouwplan 24	4, 50	5, 10	1, 35	-5, 43	5, 17	
178_A		1, 50	5, 04	1, 34	-5, 49	5, 13	
97_C		7, 50	5, 01	1, 25	-5, 52	5, 08	
44_B		4, 50	4, 97	1, 32	-5, 54	5, 07	
47_A		1, 50	4, 96	1, 30	-5, 54	5, 06	
147_A	bouwplan 38	1, 50	5, 00	1, 17	-5, 55	5, 05	
25_C		7, 50	4, 95	1, 25	-5, 57	5, 04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
13_A	bouwplan 2	1,50	4,94	1,24	-5,57	5,03
5_B	bouwplan 1	4,50	4,93	1,26	-5,58	5,03
56_B	bouwplan 12	4,50	4,91	1,09	-5,63	4,97
130_B	bouwplan 34	4,50	4,89	1,09	-5,66	4,95
102_A	bouwplan 24	1,50	4,72	1,02	-5,80	4,81
118_B	bouwplan 30	4,50	4,73	0,97	-5,81	4,80
17_C	bouwplan 3	7,50	4,71	0,90	-5,83	4,77
6_A	bouwplan 1	1,50	4,69	0,96	-5,82	4,77
152_A	bouwplan 38	1,50	4,64	0,86	-5,89	4,71
46_A	bouwplan 10	1,50	4,55	1,08	-5,92	4,70
8_B	bouwplan 2	4,50	4,54	0,93	-5,96	4,65
12_B	bouwplan 2	4,50	4,54	0,83	-5,97	4,63
150_A	bouwplan 38	1,50	4,55	0,76	-5,99	4,61
122_C	bouwplan 31	7,50	4,56	0,60	-6,02	4,57
7_A	bouwplan 1	1,50	4,51	0,71	-6,02	4,57
3_D	bouwplan 1	10,50	4,51	0,67	-6,04	4,56
139_A	bouwplan 36	1,50	4,45	0,79	-6,06	4,55
43_C	bouwplan 9	7,50	4,48	0,60	-6,06	4,52
1_B	bouwplan 1	4,50	4,42	0,71	-6,10	4,51
93_A	bouwplan 21	1,50	4,40	0,77	-6,11	4,51
97_B	bouwplan 23	4,50	4,39	0,71	-6,13	4,48
54_C	bouwplan 12	7,50	4,41	0,60	-6,12	4,47
14_A	bouwplan 2	1,50	4,37	0,66	-6,14	4,46
55_A	bouwplan 12	1,50	4,35	0,63	-6,17	4,43
121_B	bouwplan 31	4,50	4,35	0,52	-6,19	4,40
24_A	bouwplan 4	1,50	4,25	0,54	-6,27	4,34
59_A	bouwplan 13	1,50	4,23	0,61	-6,27	4,34
109_B	bouwplan 26	4,50	4,26	0,41	-6,28	4,31
145_B	bouwplan 37	4,50	4,21	0,46	-6,32	4,28
50_B	bouwplan 11	4,50	4,06	0,36	-6,45	4,15
99_B	bouwplan 24	4,50	4,08	0,33	-6,45	4,15
99_C	bouwplan 24	7,50	4,08	0,26	-6,46	4,14
135_A	bouwplan 35	1,50	4,08	0,24	-6,47	4,13
100_A	bouwplan 24	1,50	4,00	0,36	-6,50	4,11
103_B	bouwplan 24	4,50	4,03	0,12	-6,52	4,06
31_A	bouwplan 6	1,50	3,88	0,24	-6,61	3,99
35_A	bouwplan 7	1,50	3,79	0,17	-6,71	3,90
127_A	bouwplan 33	1,50	3,81	0,06	-6,73	3,88
43_A	bouwplan 9	1,50	3,76	0,09	-6,74	3,86
52_A	bouwplan 11	1,50	3,74	0,00	-6,78	3,82
186_C	bouwplan 50	7,50	3,76	-0,06	-6,81	3,81
30_C	bouwplan 6	7,50	3,74	-0,08	-6,80	3,80
98_A	bouwplan 23	1,50	3,67	-0,05	-6,85	3,75
105_B	bouwplan 25	4,50	3,70	-0,18	-6,86	3,74
120_C	bouwplan 31	7,50	3,69	-0,23	-6,87	3,72
45_A	bouwplan 10	1,50	3,34	-0,32	-7,16	3,44
19_A	bouwplan 4	1,50	3,29	-0,40	-7,23	3,38
60_A	bouwplan 13	1,50	3,28	-0,43	-7,23	3,37
54_B	bouwplan 12	4,50	3,26	-0,51	-7,26	3,33
56_A	bouwplan 12	1,50	3,24	-0,49	-7,27	3,32
25_B	bouwplan 5	4,50	3,19	-0,53	-7,33	3,27
1_C	bouwplan 1	7,50	3,22	-0,69	-7,34	3,25
30_B	bouwplan 6	4,50	3,14	-0,60	-7,39	3,22
117_C	bouwplan 30	7,50	3,15	-0,80	-7,42	3,17
130_A	bouwplan 34	1,50	3,04	-0,70	-7,49	3,12
190_A	bouwplan 51	1,50	3,05	-0,75	-7,51	3,10
26_C	bouwplan 5	7,50	3,03	-0,84	-7,51	3,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
99_A	bouwplan 24	1,50	2,77	-0,83	-7,73	2,89
121_A	bouwplan 31	1,50	2,75	-1,04	-7,78	2,82
44_A	bouwplan 9	1,50	2,71	-1,00	-7,80	2,80
122_B	bouwplan 31	4,50	2,61	-1,23	-7,93	2,66
3_C	bouwplan 1	7,50	2,58	-1,23	-7,96	2,64
186_B	bouwplan 50	4,50	2,53	-1,23	-8,03	2,59
26_B	bouwplan 5	4,50	2,53	-1,28	-8,00	2,59
15_D	bouwplan 3	10,50	2,48	-1,29	-8,03	2,56
17_B	bouwplan 3	4,50	2,42	-1,36	-8,11	2,49
103_A	bouwplan 24	1,50	2,26	-1,56	-8,28	2,32
58_C	bouwplan 13	7,50	2,25	-1,67	-8,31	2,28
109_A	bouwplan 26	1,50	2,19	-1,55	-8,33	2,27
50_A	bouwplan 11	1,50	1,92	-1,72	-8,57	2,03
5_A	bouwplan 1	1,50	1,93	-1,76	-8,58	2,02
117_B	bouwplan 30	4,50	1,95	-1,90	-8,59	2,00
18_A	bouwplan 3	1,50	1,88	-1,79	-8,63	1,98
105_A	bouwplan 25	1,50	1,84	-1,88	-8,68	1,92
151_C	bouwplan 38	7,50	1,94	-2,16	-8,69	1,91
10_D	bouwplan 2	10,50	1,70	-2,18	-8,84	1,74
120_B	bouwplan 31	4,50	1,63	-2,18	-8,92	1,69
30_A	bouwplan 6	1,50	1,59	-2,08	-8,92	1,69
145_A	bouwplan 37	1,50	1,56	-2,13	-8,95	1,65
58_B	bouwplan 13	4,50	1,56	-2,30	-8,98	1,61
1_A	bouwplan 1	1,50	1,53	-2,27	-9,00	1,59
54_A	bouwplan 12	1,50	1,36	-2,35	-9,14	1,45
118_A	bouwplan 30	1,50	1,37	-2,46	-9,17	1,42
136_C	bouwplan 35	7,50	1,26	-2,92	-9,39	1,21
151_B	bouwplan 38	4,50	1,20	-2,79	-9,41	1,20
25_A	bouwplan 5	1,50	1,04	-2,65	-9,47	1,13
16_D	bouwplan 3	10,50	1,02	-2,73	-9,48	1,10
26_A	bouwplan 5	1,50	0,81	-2,94	-9,70	0,89
122_A	bouwplan 31	1,50	0,66	-3,19	-9,89	0,71
3_B	bouwplan 1	4,50	0,63	-3,09	-9,89	0,71
186_A	bouwplan 50	1,50	0,48	-3,32	-10,07	0,54
117_A	bouwplan 30	1,50	0,47	-3,37	-10,06	0,52
136_B	bouwplan 35	4,50	0,45	-3,62	-10,17	0,43
10_C	bouwplan 2	7,50	0,31	-3,52	-10,23	0,36
17_A	bouwplan 3	1,50	0,10	-3,59	-10,42	0,19
120_A	bouwplan 31	1,50	0,10	-3,64	-10,42	0,18
8_A	bouwplan 2	1,50	0,08	-3,63	-10,44	0,17
12_A	bouwplan 2	1,50	0,06	-3,62	-10,45	0,16
58_A	bouwplan 13	1,50	0,01	-3,79	-10,52	0,07
119_C	bouwplan 31	7,50	-0,26	-4,13	-10,83	-0,22
53_C	bouwplan 12	7,50	-0,34	-4,31	-10,89	-0,32
99_D	bouwplan 24	10,50	-0,38	-4,35	-10,95	-0,36
15_C	bouwplan 3	7,50	-0,49	-4,40	-11,03	-0,45
49_C	bouwplan 11	7,50	-0,47	-4,49	-11,06	-0,47
151_A	bouwplan 38	1,50	-0,54	-4,44	-11,12	-0,51
104_B	bouwplan 25	4,50	-0,64	-4,45	-11,18	-0,58
136_A	bouwplan 35	1,50	-0,72	-4,69	-11,31	-0,71
49_B	bouwplan 11	4,50	-1,01	-4,93	-11,57	-0,98
104_C	bouwplan 25	7,50	-1,16	-5,12	-11,73	-1,14
57_B	bouwplan 13	4,50	-1,25	-5,16	-11,79	-1,21
104_A	bouwplan 25	1,50	-1,42	-5,18	-11,95	-1,35
16_C	bouwplan 3	7,50	-1,47	-5,33	-11,99	-1,42
3_A	bouwplan 1	1,50	-1,54	-5,18	-12,04	-1,43
53_B	bouwplan 12	4,50	-1,58	-5,48	-12,11	-1,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rolduckerstraat
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_D	bouwplan 4	10,50	-1,62	-5,54	-12,16	-1,59
57_C	bouwplan 13	7,50	-1,63	-5,69	-12,21	-1,64
101_D	bouwplan 24	10,50	-1,67	-5,69	-12,26	-1,67
10_B	bouwplan 2	4,50	-1,96	-5,68	-12,47	-1,87
49_A	bouwplan 11	1,50	-2,32	-6,17	-12,86	-2,27
15_B	bouwplan 3	4,50	-2,48	-6,34	-13,00	-2,43
53_A	bouwplan 12	1,50	-2,67	-6,51	-13,20	-2,62
16_B	bouwplan 3	4,50	-2,84	-6,65	-13,35	-2,77
1_D	bouwplan 1	10,50	-3,05	-7,05	-13,63	-3,04
153_C	bouwplan 39	7,50	-3,29	-7,54	-13,96	-3,36
57_A	bouwplan 13	1,50	-3,57	-7,38	-14,09	-3,51
20_C	bouwplan 4	7,50	-3,48	-7,64	-14,09	-3,52
20_B	bouwplan 4	4,50	-3,93	-8,01	-14,53	-3,95
101_E	bouwplan 24	13,50	-4,05	-8,12	-14,67	-4,07
15_A	bouwplan 3	1,50	-4,36	-8,20	-14,88	-4,30
101_F	bouwplan 24	16,50	-4,29	-8,36	-14,91	-4,31
16_A	bouwplan 3	1,50	-4,43	-8,27	-14,94	-4,37
21_C	bouwplan 4	7,50	-4,48	-8,46	-15,03	-4,46
119_B	bouwplan 31	4,50	-4,56	-8,30	-15,09	-4,48
20_D	bouwplan 4	10,50	-5,09	-9,22	-15,69	-5,12
20_A	bouwplan 4	1,50	-5,54	-9,59	-16,14	-5,55
97_A	bouwplan 23	1,50	-5,86	-9,09	-16,28	-5,64
21_B	bouwplan 4	4,50	-6,06	-10,03	-16,62	-6,04
103_E	bouwplan 24	13,50	-6,63	-10,88	-17,27	-6,69
119_A	bouwplan 31	1,50	-6,94	-10,58	-17,46	-6,84
21_A	bouwplan 4	1,50	-9,81	-13,73	-20,35	-9,78
10_A	bouwplan 2	1,50	-13,32	-16,91	-23,81	-13,20
2_A	bouwplan 1	1,50	-18,35	-22,43	-28,97	-18,37
4_A	bouwplan 1	1,50	-18,35	-22,51	-28,97	-18,39
11_A	bouwplan 2	1,50	-18,98	-23,12	-29,61	-19,02
9_A	bouwplan 2	1,50	-22,80	-26,88	-33,41	-22,82
103_F	bouwplan 24	16,50	--	--	--	--
107_A	bouwplan 26	1,50	--	--	--	--
107_B	bouwplan 26	4,50	--	--	--	--
107_C	bouwplan 26	7,50	--	--	--	--
11_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
11_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
11_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--
2_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
2_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
2_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
4_B	bouwplan 1	4,50	--	--	--	--
4_C	bouwplan 1	7,50	--	--	--	--
4_D	bouwplan 1	10,50	--	--	--	--
9_B	bouwplan 2	4,50	--	--	--	--
9_C	bouwplan 2	7,50	--	--	--	--
9_D	bouwplan 2	10,50	--	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
113_A	bouwplan 28	1,50	70,29	67,95	60,23	70,84	
113_B	bouwplan 28	4,50	69,30	66,97	59,24	69,86	
113_C	bouwplan 28	7,50	67,96	65,62	57,90	68,51	
110_A	bouwplan 27	1,50	67,87	65,47	57,79	68,40	
110_B	bouwplan 27	4,50	67,45	65,04	57,36	67,98	
110_C	bouwplan 27	7,50	66,46	64,05	56,38	66,99	
184_A	bouwplan 49	1,50	66,40	63,87	56,31	66,90	
184_B	bouwplan 49	4,50	65,66	63,13	55,58	66,16	
209_A	bouwplan 56	1,50	65,24	62,70	55,67	65,89	
208_B	bouwplan 56	4,50	65,28	62,64	55,62	65,88	
209_B	bouwplan 56	4,50	65,23	62,69	55,65	65,88	
208_A	bouwplan 56	1,50	65,21	62,53	55,52	65,79	
182_A	bouwplan 48	1,50	65,11	62,59	55,02	65,61	
180_A	bouwplan 47	1,50	64,86	62,34	54,77	65,36	
182_B	bouwplan 48	4,50	64,70	62,17	54,61	65,20	
208_C	bouwplan 56	7,50	64,52	61,89	54,87	65,12	
180_B	bouwplan 47	4,50	64,57	62,04	54,47	65,06	
184_C	bouwplan 49	7,50	64,56	62,03	54,48	65,06	
209_C	bouwplan 56	7,50	64,41	61,87	54,84	65,06	
207_A	bouwplan 56	1,50	64,26	61,26	54,31	64,68	
207_B	bouwplan 56	4,50	64,19	61,32	54,34	64,67	
182_C	bouwplan 48	7,50	63,77	61,24	53,67	64,26	
180_C	bouwplan 47	7,50	63,69	61,17	53,60	64,19	
207_C	bouwplan 56	7,50	63,45	60,67	53,67	63,98	
97_B	bouwplan 23	4,50	62,55	59,81	52,91	63,13	
97_A	bouwplan 23	1,50	62,41	59,69	52,78	63,00	
97_C	bouwplan 23	7,50	62,08	59,35	52,44	62,66	
111_B	bouwplan 27	4,50	61,20	58,83	51,13	61,74	
111_A	bouwplan 27	1,50	61,12	58,75	51,04	61,66	
107_B	bouwplan 26	4,50	60,96	58,46	51,39	61,62	
107_C	bouwplan 26	7,50	60,69	58,20	51,12	61,35	
111_C	bouwplan 27	7,50	60,76	58,38	50,68	61,30	
107_A	bouwplan 26	1,50	60,55	58,06	50,99	61,22	
169_A	bouwplan 44	1,50	61,04	57,37	50,54	61,14	
119_C	bouwplan 31	7,50	60,03	57,43	50,45	60,66	
189_A	bouwplan 51	1,50	59,98	57,57	49,90	60,51	
119_B	bouwplan 31	4,50	59,84	57,25	50,26	60,48	
186_A	bouwplan 50	1,50	59,77	57,36	49,70	60,30	
168_A	bouwplan 44	1,50	60,00	56,31	49,46	60,08	
189_B	bouwplan 51	4,50	59,53	57,11	49,45	60,06	
192_B	bouwplan 52	4,50	59,44	56,32	49,78	59,92	
186_B	bouwplan 50	4,50	59,34	56,92	49,28	59,87	
169_B	bouwplan 44	4,50	59,67	56,10	49,24	59,81	
192_A	bouwplan 52	1,50	59,17	56,07	49,52	59,66	
192_C	bouwplan 52	7,50	59,05	55,93	49,40	59,54	
163_B	bouwplan 42	4,50	58,79	56,03	49,28	59,41	
104_B	bouwplan 25	4,50	58,66	55,88	48,95	59,21	
163_C	bouwplan 42	7,50	58,56	55,80	49,05	59,18	
189_C	bouwplan 51	7,50	58,64	56,22	48,57	59,17	
104_C	bouwplan 25	7,50	58,52	55,75	48,82	59,07	
186_C	bouwplan 50	7,50	58,52	56,09	48,46	59,05	
163_A	bouwplan 42	1,50	58,28	55,53	48,77	58,90	
153_B	bouwplan 39	4,50	58,41	55,40	48,67	58,89	
153_C	bouwplan 39	7,50	58,08	55,04	48,35	58,56	
168_B	bouwplan 44	4,50	58,46	54,81	47,95	58,56	
104_A	bouwplan 25	1,50	57,99	55,21	48,28	58,54	
117_A	bouwplan 30	1,50	58,27	55,11	47,86	58,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
119_A	bouwplan 31	1,50	57,87	55,29	48,30	58,51	
2_D	bouwplan 1	10,50	57,72	55,25	48,51	58,51	
153_A	bouwplan 39	1,50	57,91	54,95	48,15	58,40	
169_C	bouwplan 44	7,50	58,18	54,70	47,83	58,37	
11_C	bouwplan 2	7,50	57,44	54,97	48,23	58,23	
159_B	bouwplan 41	4,50	57,56	54,94	48,07	58,22	
11_D	bouwplan 2	10,50	57,36	54,89	48,16	58,15	
11_B	bouwplan 2	4,50	57,33	54,86	48,13	58,12	
160_B	bouwplan 41	4,50	57,34	54,71	47,85	57,99	
193_B	bouwplan 52	4,50	57,46	54,38	47,81	57,95	
159_C	bouwplan 41	7,50	57,24	54,62	47,75	57,90	
159_A	bouwplan 41	1,50	57,15	54,54	47,66	57,81	
160_A	bouwplan 41	1,50	57,01	54,40	47,52	57,67	
160_C	bouwplan 41	7,50	57,01	54,37	47,51	57,66	
193_C	bouwplan 52	7,50	57,13	54,04	47,48	57,62	
193_A	bouwplan 52	1,50	57,11	54,05	47,46	57,61	
117_B	bouwplan 30	4,50	57,33	54,18	46,94	57,58	
120_C	bouwplan 31	7,50	56,52	53,93	46,95	57,16	
168_C	bouwplan 44	7,50	56,94	53,34	46,47	57,07	
120_B	bouwplan 31	4,50	56,32	53,73	46,75	56,96	
105_B	bouwplan 25	4,50	56,38	53,52	46,62	56,89	
122_C	bouwplan 31	7,50	56,24	53,64	46,66	56,87	
105_C	bouwplan 25	7,50	56,30	53,44	46,56	56,82	
11_A	bouwplan 2	1,50	55,86	53,40	46,66	56,65	
166_B	bouwplan 43	4,50	56,34	52,82	45,94	56,50	
122_B	bouwplan 31	4,50	55,72	53,13	46,15	56,36	
166_A	bouwplan 43	1,50	56,19	52,63	45,75	56,33	
117_C	bouwplan 30	7,50	56,03	52,90	45,67	56,30	
105_A	bouwplan 25	1,50	55,63	52,80	45,89	56,16	
166_C	bouwplan 43	7,50	55,95	52,49	45,60	56,14	
9_C	bouwplan 2	7,50	55,35	52,88	46,14	56,14	
9_D	bouwplan 2	10,50	55,31	52,84	46,11	56,10	
10_C	bouwplan 2	7,50	55,28	52,81	46,08	56,07	
9_B	bouwplan 2	4,50	55,25	52,78	46,04	56,04	
10_D	bouwplan 2	10,50	55,23	52,76	46,02	56,02	
22_D	bouwplan 4	10,50	55,21	52,67	45,97	55,97	
22_C	bouwplan 4	7,50	55,19	52,66	45,96	55,95	
10_B	bouwplan 2	4,50	55,15	52,68	45,94	55,94	
190_A	bouwplan 51	1,50	55,38	52,98	45,30	55,91	
190_B	bouwplan 51	4,50	55,37	52,96	45,29	55,90	
16_D	bouwplan 3	10,50	54,95	52,46	45,74	55,73	
22_B	bouwplan 4	4,50	54,96	52,42	45,72	55,72	
16_C	bouwplan 3	7,50	54,82	52,33	45,61	55,60	
120_A	bouwplan 31	1,50	54,69	52,11	45,12	55,33	
190_C	bouwplan 51	7,50	54,75	52,34	44,68	55,28	
167_B	bouwplan 43	4,50	55,01	51,63	44,71	55,23	
115_B	bouwplan 29	4,50	54,96	51,57	44,70	55,19	
164_B	bouwplan 42	4,50	54,47	51,72	44,98	55,09	
167_C	bouwplan 43	7,50	54,84	51,52	44,59	55,09	
16_B	bouwplan 3	4,50	54,25	51,77	45,04	55,03	
21_D	bouwplan 4	10,50	54,21	51,71	44,99	54,98	
115_A	bouwplan 29	1,50	54,73	51,36	44,47	54,97	
115_C	bouwplan 29	7,50	54,65	51,29	44,41	54,90	
21_C	bouwplan 4	7,50	54,12	51,62	44,91	54,90	
164_C	bouwplan 42	7,50	54,23	51,47	44,73	54,85	
167_A	bouwplan 43	1,50	54,50	51,04	44,14	54,69	
4_D	bouwplan 1	10,50	53,87	51,40	44,67	54,66	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
21_B		bouwplan 4	4,50	53,85	51,36	44,65	54,63
15_C		bouwplan 3	7,50	53,75	51,27	44,53	54,53
15_D		bouwplan 3	10,50	53,73	51,25	44,52	54,51
12_D		bouwplan 2	10,50	53,69	51,20	44,47	54,47
164_A		bouwplan 42	1,50	53,84	51,10	44,35	54,47
15_B		bouwplan 3	4,50	53,65	51,18	44,44	54,44
12_C		bouwplan 2	7,50	53,64	51,15	44,42	54,42
4_C		bouwplan 1	7,50	53,61	51,13	44,40	54,39
22_A		bouwplan 4	1,50	53,58	51,05	44,34	54,34
187_B		bouwplan 50	4,50	53,62	51,19	43,61	54,17
147_A		bouwplan 38	1,50	53,78	50,88	43,57	54,15
3_D		bouwplan 1	10,50	53,27	50,79	44,06	54,05
12_B		bouwplan 2	4,50	53,26	50,78	44,05	54,04
122_A		bouwplan 31	1,50	53,26	50,70	43,70	53,91
187_A		bouwplan 50	1,50	53,36	50,96	43,34	53,91
187_C		bouwplan 50	7,50	53,34	50,89	43,35	53,89
4_B		bouwplan 1	4,50	53,09	50,62	43,89	53,88
9_A		bouwplan 2	1,50	52,98	50,51	43,77	53,77
3_C		bouwplan 1	7,50	52,82	50,34	43,61	53,60
155_C		bouwplan 40	7,50	53,07	50,00	43,42	53,57
155_B		bouwplan 40	4,50	52,91	49,85	43,26	53,41
2_C		bouwplan 1	7,50	52,59	50,08	43,37	53,36
147_B		bouwplan 38	4,50	52,92	50,01	42,71	53,28
161_C		bouwplan 41	7,50	52,64	49,85	43,08	53,23
15_A		bouwplan 3	1,50	52,28	49,81	43,07	53,07
16_A		bouwplan 3	1,50	52,17	49,69	42,96	52,95
161_B		bouwplan 41	4,50	52,35	49,59	42,80	52,95
3_B		bouwplan 1	4,50	52,09	49,62	42,88	52,88
5_D		bouwplan 1	10,50	51,99	49,50	42,75	52,76
5_C		bouwplan 1	7,50	51,97	49,49	42,73	52,74
21_A		bouwplan 4	1,50	51,90	49,41	42,69	52,68
152_A		bouwplan 38	1,50	52,27	49,37	42,04	52,63
10_A		bouwplan 2	1,50	51,73	49,27	42,52	52,52
109_B		bouwplan 26	4,50	51,83	49,30	42,25	52,48
5_B		bouwplan 1	4,50	51,70	49,22	42,45	52,47
155_A		bouwplan 40	1,50	51,92	48,87	42,27	52,42
123_A		bouwplan 32	1,50	51,88	48,98	41,65	52,24
147_C		bouwplan 38	7,50	51,79	48,88	41,60	52,16
152_B		bouwplan 38	4,50	51,74	48,83	41,51	52,10
156_C		bouwplan 40	7,50	51,53	48,67	41,94	52,10
109_C		bouwplan 26	7,50	51,38	48,87	41,81	52,04
12_A		bouwplan 2	1,50	51,16	48,68	41,94	51,94
23_D		bouwplan 4	10,50	51,23	48,62	41,81	51,91
123_B		bouwplan 32	4,50	51,54	48,64	41,32	51,90
23_C		bouwplan 4	7,50	51,22	48,62	41,80	51,90
109_A		bouwplan 26	1,50	51,12	48,61	41,54	51,78
156_B		bouwplan 40	4,50	51,21	48,37	41,63	51,78
161_A		bouwplan 41	1,50	50,97	48,25	41,43	51,59
203_B		bouwplan 55	4,50	51,01	47,76	40,75	51,28
23_B		bouwplan 4	4,50	50,61	48,00	41,16	51,28
203_A		bouwplan 55	1,50	50,98	47,73	40,70	51,24
152_C		bouwplan 38	7,50	50,77	47,86	40,55	51,13
123_C		bouwplan 32	7,50	50,74	47,84	40,52	51,10
89_B		bouwplan 20	4,50	50,78	47,44	40,40	50,99
89_C		bouwplan 20	7,50	50,77	47,44	40,42	50,99
90_B		bouwplan 20	4,50	50,70	47,42	40,40	50,95
8_D		bouwplan 2	10,50	50,11	47,62	40,86	50,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
4_A	bouwplan 1	1,50	50,08	47,62	40,88	50,87
8_C	bouwplan 2	7,50	50,11	47,62	40,85	50,87
8_B	bouwplan 2	4,50	50,09	47,60	40,83	50,85
90_C	bouwplan 20	7,50	50,53	47,26	40,26	50,79
203_C	bouwplan 55	7,50	50,49	47,24	40,24	50,76
5_A	bouwplan 1	1,50	49,84	47,37	40,60	50,62
90_A	bouwplan 20	1,50	50,36	47,11	40,07	50,62
2_B	bouwplan 1	4,50	49,65	47,13	40,43	50,42
199_B	bouwplan 54	4,50	50,14	46,90	39,87	50,41
89_A	bouwplan 20	1,50	50,15	46,83	39,77	50,37
24_D	bouwplan 4	10,50	49,69	47,05	40,04	50,29
199_C	bouwplan 54	7,50	49,93	46,70	39,70	50,21
156_A	bouwplan 40	1,50	49,60	46,79	40,03	50,18
24_C	bouwplan 4	7,50	49,49	46,83	39,74	50,05
199_A	bouwplan 54	1,50	49,77	46,54	39,50	50,04
73_C	bouwplan 16	7,50	49,66	46,48	39,33	49,92
23_A	bouwplan 4	1,50	49,22	46,63	39,77	49,90
69_C	bouwplan 15	7,50	49,47	46,66	39,29	49,87
73_B	bouwplan 16	4,50	49,59	46,40	39,23	49,84
69_D	bouwplan 15	10,50	49,41	46,61	39,23	49,81
69_B	bouwplan 15	4,50	49,33	46,52	39,14	49,72
63_C	bouwplan 14	7,50	49,32	46,51	39,13	49,71
95_C	bouwplan 22	7,50	49,10	46,88	39,06	49,69
77_C	bouwplan 17	7,50	49,43	46,18	39,08	49,67
63_B	bouwplan 14	4,50	49,25	46,44	39,05	49,64
1_D	bouwplan 1	10,50	48,87	46,35	39,61	49,63
63_D	bouwplan 14	10,50	49,23	46,43	39,05	49,63
24_B	bouwplan 4	4,50	49,04	46,36	39,20	49,57
95_B	bouwplan 22	4,50	48,96	46,76	38,93	49,56
77_B	bouwplan 17	4,50	49,31	46,05	38,94	49,54
176_C	bouwplan 46	7,50	48,91	46,39	38,87	49,42
176_B	bouwplan 46	4,50	48,83	46,33	38,77	49,34
81_C	bouwplan 18	7,50	49,11	45,80	38,74	49,33
85_C	bouwplan 19	7,50	49,03	45,72	38,66	49,25
3_A	bouwplan 1	1,50	48,42	45,95	39,21	49,21
81_B	bouwplan 18	4,50	48,96	45,64	38,57	49,17
85_B	bouwplan 19	4,50	48,88	45,55	38,47	49,08
73_A	bouwplan 16	1,50	48,53	45,36	38,18	48,79
69_A	bouwplan 15	1,50	48,39	45,58	38,20	48,78
63_A	bouwplan 14	1,50	48,37	45,55	38,16	48,76
77_A	bouwplan 17	1,50	48,08	44,83	37,71	48,31
8_A	bouwplan 2	1,50	47,50	45,02	38,24	48,27
32_C	bouwplan 6	7,50	47,80	45,09	37,74	48,26
101_F	bouwplan 24	16,50	47,70	44,94	37,98	48,25
206_B	bouwplan 55	4,50	47,95	44,69	37,66	48,21
176_A	bouwplan 46	1,50	47,67	45,19	37,62	48,19
32_B	bouwplan 6	4,50	47,74	45,01	37,60	48,17
85_A	bouwplan 19	1,50	47,87	44,56	37,46	48,08
196_C	bouwplan 53	7,50	47,33	44,93	37,84	48,04
95_A	bouwplan 22	1,50	47,44	45,25	37,40	48,04
24_A	bouwplan 4	1,50	47,53	44,83	37,58	48,02
206_A	bouwplan 55	1,50	47,72	44,48	37,42	47,98
206_C	bouwplan 55	7,50	47,69	44,44	37,43	47,96
81_A	bouwplan 18	1,50	47,74	44,43	37,33	47,95
33_B	bouwplan 7	4,50	47,48	44,74	37,30	47,89
37_B	bouwplan 8	4,50	47,47	44,73	37,28	47,88
33_C	bouwplan 7	7,50	47,43	44,70	37,31	47,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
41_B	bouwplan 9	4,50	47,45	44,71	37,27	47,86
101_E	bouwplan 24	13,50	47,24	44,49	37,52	47,79
37_C	bouwplan 8	7,50	47,28	44,54	37,12	47,70
41_A	bouwplan 9	1,50	47,29	44,54	37,09	47,70
196_B	bouwplan 53	4,50	46,98	44,59	37,49	47,69
27_C	bouwplan 5	7,50	47,20	44,49	37,24	47,69
99_D	bouwplan 24	10,50	47,10	44,34	37,38	47,65
32_A	bouwplan 6	1,50	47,18	44,44	37,03	47,60
2_A	bouwplan 1	1,50	46,80	44,28	37,58	47,57
41_C	bouwplan 9	7,50	47,06	44,32	36,91	47,48
37_A	bouwplan 8	1,50	47,00	44,26	36,81	47,41
33_A	bouwplan 7	1,50	46,88	44,14	36,69	47,29
27_B	bouwplan 5	4,50	46,70	43,98	36,64	47,16
200_C	bouwplan 54	7,50	46,80	43,59	36,61	47,10
200_B	bouwplan 54	4,50	46,77	43,55	36,54	47,05
148_A	bouwplan 38	1,50	46,63	43,73	36,42	47,00
148_B	bouwplan 38	4,50	46,53	43,61	36,33	46,89
101_D	bouwplan 24	10,50	46,32	43,58	36,59	46,87
19_B	bouwplan 4	4,50	46,37	43,62	36,20	46,79
19_C	bouwplan 4	7,50	46,34	43,61	36,22	46,77
1_C	bouwplan 1	7,50	45,99	43,43	36,69	46,72
148_C	bouwplan 38	7,50	46,16	43,22	36,00	46,53
200_A	bouwplan 54	1,50	46,24	43,03	36,00	46,52
204_C	bouwplan 55	7,50	46,06	42,88	35,92	46,38
27_A	bouwplan 5	1,50	45,88	43,16	35,81	46,33
19_D	bouwplan 4	10,50	45,82	43,08	35,68	46,25
62_D	bouwplan 14	10,50	45,58	42,78	35,42	45,99
204_B	bouwplan 55	4,50	45,67	42,48	35,48	45,97
99_C	bouwplan 24	7,50	45,42	42,69	35,69	45,97
62_C	bouwplan 14	7,50	45,49	42,69	35,31	45,89
202_B	bouwplan 54	4,50	45,51	42,27	35,25	45,78
202_C	bouwplan 54	7,50	45,47	42,24	35,25	45,75
19_A	bouwplan 4	1,50	45,33	42,59	35,14	45,74
58_B	bouwplan 13	4,50	45,17	42,50	35,27	45,69
58_C	bouwplan 13	7,50	45,13	42,48	35,32	45,68
62_B	bouwplan 14	4,50	45,24	42,43	35,04	45,63
68_D	bouwplan 15	10,50	45,20	42,39	35,02	45,60
196_A	bouwplan 53	1,50	44,87	42,49	35,38	45,59
68_C	bouwplan 15	7,50	45,16	42,35	34,98	45,56
93_C	bouwplan 21	7,50	44,75	42,27	35,09	45,39
202_A	bouwplan 54	1,50	45,11	41,88	34,83	45,38
101_C	bouwplan 24	7,50	44,74	42,04	35,02	45,30
68_B	bouwplan 15	4,50	44,85	42,03	34,65	45,24
58_A	bouwplan 13	1,50	44,65	41,95	34,64	45,13
195_C	bouwplan 53	7,50	44,37	41,94	34,88	45,07
102_F	bouwplan 24	16,50	44,45	41,86	34,65	45,02
204_A	bouwplan 55	1,50	44,69	41,47	34,45	44,97
102_D	bouwplan 24	10,50	44,20	41,64	34,39	44,77
29_C	bouwplan 6	7,50	44,32	41,58	34,17	44,74
29_B	bouwplan 6	4,50	44,32	41,57	34,13	44,73
93_B	bouwplan 21	4,50	44,02	41,55	34,36	44,66
86_C	bouwplan 19	7,50	44,32	41,07	34,09	44,60
195_B	bouwplan 53	4,50	43,82	41,40	34,32	44,52
34_B	bouwplan 7	4,50	43,84	41,09	33,66	44,25
91_C	bouwplan 20	7,50	43,95	40,76	33,77	44,25
80_C	bouwplan 17	7,50	43,93	40,81	33,67	44,23
1_B	bouwplan 1	4,50	43,44	40,84	34,08	44,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaï tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
26_C	bouwplan 5	7,50	43,58	40,92	33,77	44,13
34_C	bouwplan 7	7,50	43,67	40,92	33,50	44,09
99_B	bouwplan 24	4,50	43,53	40,82	33,80	44,09
84_C	bouwplan 18	7,50	43,78	40,52	33,46	44,03
91_B	bouwplan 20	4,50	43,75	40,53	33,51	44,03
151_B	bouwplan 38	4,50	43,64	40,73	33,44	44,01
151_C	bouwplan 38	7,50	43,64	40,72	33,47	44,01
31_C	bouwplan 6	7,50	43,48	40,80	33,64	44,01
62_A	bouwplan 14	1,50	43,62	40,81	33,42	44,01
86_B	bouwplan 19	4,50	43,74	40,43	33,40	43,97
102_E	bouwplan 24	13,50	43,38	40,86	33,55	43,96
29_A	bouwplan 6	1,50	43,54	40,79	33,33	43,94
92_C	bouwplan 20	7,50	43,71	40,38	33,37	43,93
112_C	bouwplan 27	7,50	43,43	40,72	33,39	43,89
78_C	bouwplan 17	7,50	43,52	40,25	33,23	43,77
124_C	bouwplan 32	7,50	43,36	40,42	33,20	43,73
80_B	bouwplan 17	4,50	43,44	40,30	33,12	43,72
102_C	bouwplan 24	7,50	43,13	40,64	33,30	43,71
124_B	bouwplan 32	4,50	43,29	40,37	33,10	43,66
26_B	bouwplan 5	4,50	43,10	40,43	33,21	43,62
92_B	bouwplan 20	4,50	43,41	40,06	33,02	43,62
82_C	bouwplan 18	7,50	43,36	40,07	33,08	43,61
34_A	bouwplan 7	1,50	43,12	40,38	32,93	43,53
84_B	bouwplan 18	4,50	43,30	40,01	32,92	43,52
6_B	bouwplan 1	4,50	43,10	40,34	32,93	43,51
68_A	bouwplan 15	1,50	43,12	40,31	32,92	43,51
151_A	bouwplan 38	1,50	43,07	40,18	32,86	43,44
38_C	bouwplan 8	7,50	43,01	40,27	32,87	43,44
38_B	bouwplan 8	4,50	43,01	40,26	32,83	43,42
6_C	bouwplan 1	7,50	42,97	40,23	32,84	43,40
76_C	bouwplan 16	7,50	43,08	39,98	32,81	43,38
14_B	bouwplan 2	4,50	42,92	40,16	32,74	43,33
78_B	bouwplan 17	4,50	43,07	39,77	32,69	43,29
74_C	bouwplan 16	7,50	42,97	39,74	32,70	43,24
91_A	bouwplan 20	1,50	42,95	39,74	32,70	43,23
14_C	bouwplan 2	7,50	42,80	40,04	32,65	43,22
14_D	bouwplan 2	10,50	42,77	40,02	32,70	43,21
6_D	bouwplan 1	10,50	42,72	39,98	32,64	43,16
101_B	bouwplan 24	4,50	42,59	39,90	32,86	43,15
124_A	bouwplan 32	1,50	42,75	39,85	32,54	43,12
20_D	bouwplan 4	10,50	42,48	39,85	32,93	43,11
88_C	bouwplan 19	7,50	42,86	39,54	32,54	43,09
76_B	bouwplan 16	4,50	42,74	39,65	32,43	43,03
82_B	bouwplan 18	4,50	42,81	39,48	32,43	43,02
25_C	bouwplan 5	7,50	42,34	39,78	32,86	43,01
38_A	bouwplan 8	1,50	42,58	39,84	32,38	42,99
70_D	bouwplan 15	10,50	42,50	39,72	32,49	42,95
31_B	bouwplan 6	4,50	42,45	39,73	32,44	42,92
103_F	bouwplan 24	16,50	42,14	39,65	32,47	42,77
6_A	bouwplan 1	1,50	42,35	39,59	32,15	42,75
74_B	bouwplan 16	4,50	42,52	39,25	32,16	42,75
26_A	bouwplan 5	1,50	42,22	39,54	32,29	42,72
20_C	bouwplan 4	7,50	42,09	39,46	32,50	42,71
88_B	bouwplan 19	4,50	42,36	39,02	31,98	42,57
70_C	bouwplan 15	7,50	42,07	39,28	32,01	42,51
64_D	bouwplan 14	10,50	41,98	39,18	31,87	42,40
86_A	bouwplan 19	1,50	42,18	38,88	31,81	42,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
14_A	bouwplan 2	1,50	41,97	39,22	31,77	42,38
13_D	bouwplan 2	10,50	41,77	39,13	32,11	42,37
195_A	bouwplan 53	1,50	41,61	39,22	32,12	42,32
92_A	bouwplan 20	1,50	42,07	38,74	31,67	42,28
172_C	bouwplan 44	7,50	41,69	38,92	32,03	42,26
25_B	bouwplan 5	4,50	41,57	39,00	32,04	42,23
40_C	bouwplan 8	7,50	41,72	39,00	31,66	42,18
20_B	bouwplan 4	4,50	41,56	38,91	31,91	42,16
64_C	bouwplan 14	7,50	41,71	38,90	31,57	42,12
93_A	bouwplan 21	1,50	41,37	38,93	31,72	42,02
31_A	bouwplan 6	1,50	41,39	38,67	31,37	41,86
80_A	bouwplan 17	1,50	41,58	38,44	31,25	41,85
40_B	bouwplan 8	4,50	41,41	38,67	31,25	41,83
99_A	bouwplan 24	1,50	41,23	38,56	31,51	41,80
70_B	bouwplan 15	4,50	41,37	38,58	31,26	41,79
102_B	bouwplan 24	4,50	41,15	38,77	31,21	41,73
13_C	bouwplan 2	7,50	41,10	38,45	31,39	41,68
84_A	bouwplan 18	1,50	41,40	38,12	31,01	41,62
59_C	bouwplan 13	7,50	40,85	38,28	31,37	41,52
76_A	bouwplan 16	1,50	41,22	38,14	30,89	41,51
64_B	bouwplan 14	4,50	41,04	38,23	30,88	41,44
78_A	bouwplan 17	1,50	41,19	37,90	30,80	41,41
36_C	bouwplan 7	7,50	40,91	38,18	30,85	41,36
82_A	bouwplan 18	1,50	41,10	37,78	30,72	41,32
25_A	bouwplan 5	1,50	40,57	38,00	31,01	41,22
40_A	bouwplan 8	1,50	40,75	38,01	30,57	41,16
20_A	bouwplan 4	1,50	40,52	37,88	30,87	41,12
103_E	bouwplan 24	13,50	40,49	37,92	30,79	41,09
36_B	bouwplan 7	4,50	40,61	37,87	30,47	41,04
101_A	bouwplan 24	1,50	40,37	37,72	30,65	40,95
74_A	bouwplan 16	1,50	40,69	37,44	30,33	40,93
1_A	bouwplan 1	1,50	40,14	37,53	30,74	40,83
106_C	bouwplan 25	7,50	40,24	37,57	30,59	40,83
17_D	bouwplan 3	10,50	40,29	37,61	30,49	40,83
54_C	bouwplan 12	7,50	40,06	37,50	30,67	40,76
18_D	bouwplan 3	10,50	40,18	37,49	30,41	40,73
13_B	bouwplan 2	4,50	40,17	37,51	30,37	40,72
154_C	bouwplan 39	7,50	40,24	37,05	30,50	40,68
57_C	bouwplan 13	7,50	40,08	37,46	30,41	40,68
88_A	bouwplan 19	1,50	40,47	37,14	30,07	40,68
59_B	bouwplan 13	4,50	40,01	37,44	30,50	40,67
188_C	bouwplan 50	7,50	40,00	37,38	30,07	40,52
173_C	bouwplan 45	7,50	39,98	37,29	30,12	40,50
87_C	bouwplan 19	7,50	40,11	36,97	30,00	40,45
116_C	bouwplan 29	7,50	39,92	37,36	29,95	40,44
185_C	bouwplan 49	7,50	39,75	37,25	30,18	40,41
162_C	bouwplan 41	7,50	39,86	36,88	30,27	40,40
36_A	bouwplan 7	1,50	39,81	37,07	29,65	40,23
137_C	bouwplan 36	7,50	39,72	36,72	29,83	40,16
17_C	bouwplan 3	7,50	39,62	36,92	29,73	40,13
112_B	bouwplan 27	4,50	39,65	36,84	29,66	40,10
98_C	bouwplan 23	7,50	39,52	36,75	29,83	40,08
57_B	bouwplan 13	4,50	39,49	36,86	29,78	40,07
7_D	bouwplan 1	10,50	39,52	36,80	29,55	40,00
7_C	bouwplan 1	7,50	39,50	36,77	29,53	39,98
70_A	bouwplan 15	1,50	39,38	36,59	29,29	39,81
103_D	bouwplan 24	10,50	39,21	36,56	29,50	39,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
87_B	bouwplan	19	4,50	39,47	36,30	29,30	39,78
18_C	bouwplan	3	7,50	39,26	36,55	29,39	39,77
142_C	bouwplan	36	7,50	39,29	36,23	29,42	39,72
149_C	bouwplan	38	7,50	39,28	36,19	29,39	39,70
102_A	bouwplan	24	1,50	39,08	36,73	29,11	39,66
54_B	bouwplan	12	4,50	38,95	36,40	29,54	39,65
188_B	bouwplan	50	4,50	39,12	36,56	29,14	39,64
171_C	bouwplan	44	7,50	38,93	36,35	29,37	39,57
17_B	bouwplan	3	4,50	39,03	36,34	29,12	39,54
157_C	bouwplan	40	7,50	38,88	35,80	29,26	39,38
71_D	bouwplan	15	10,50	38,75	36,07	29,13	39,35
114_C	bouwplan	28	7,50	38,83	36,09	28,87	39,31
44_C	bouwplan	9	7,50	38,78	36,06	28,80	39,26
64_A	bouwplan	14	1,50	38,85	36,04	28,68	39,25
158_C	bouwplan	40	7,50	38,70	35,52	29,04	39,17
179_C	bouwplan	46	7,50	38,63	35,90	28,81	39,16
154_B	bouwplan	39	4,50	38,67	35,58	28,96	39,14
173_B	bouwplan	45	4,50	38,59	35,95	28,70	39,12
7_B	bouwplan	1	4,50	38,67	35,92	28,59	39,11
138_C	bouwplan	36	7,50	38,65	35,74	28,72	39,10
143_C	bouwplan	37	7,50	38,66	35,57	28,86	39,10
71_C	bouwplan	15	7,50	38,35	35,69	28,79	38,97
116_B	bouwplan	29	4,50	38,41	35,88	28,42	38,93
172_B	bouwplan	44	4,50	38,37	35,57	28,68	38,92
106_B	bouwplan	25	4,50	38,32	35,59	28,65	38,89
137_B	bouwplan	36	4,50	38,35	35,45	28,41	38,80
162_B	bouwplan	41	4,50	38,25	35,33	28,67	38,80
191_C	bouwplan	51	7,50	38,24	35,57	28,44	38,79
174_C	bouwplan	45	7,50	38,26	35,46	28,44	38,77
100_D	bouwplan	24	10,50	38,15	35,50	28,37	38,71
59_A	bouwplan	13	1,50	38,04	35,46	28,49	38,69
178_C	bouwplan	46	7,50	38,08	35,34	28,12	38,56
18_B	bouwplan	3	4,50	38,03	35,31	28,04	38,51
54_A	bouwplan	12	1,50	37,74	35,21	28,37	38,46
42_C	bouwplan	9	7,50	37,99	35,22	27,96	38,44
83_C	bouwplan	18	7,50	38,02	34,93	28,00	38,40
67_D	bouwplan	15	10,50	37,90	35,14	27,98	38,39
138_B	bouwplan	36	4,50	37,82	34,97	27,87	38,28
108_C	bouwplan	26	7,50	37,78	34,85	28,01	38,27
142_B	bouwplan	36	4,50	37,75	34,76	27,86	38,19
165_C	bouwplan	42	7,50	37,67	34,78	27,96	38,19
114_B	bouwplan	28	4,50	37,64	34,85	27,72	38,12
65_D	bouwplan	14	10,50	37,56	34,83	27,85	38,12
141_C	bouwplan	36	7,50	37,68	34,48	27,84	38,09
149_B	bouwplan	38	4,50	37,66	34,60	27,75	38,08
118_C	bouwplan	30	7,50	37,58	34,62	27,73	38,04
133_C	bouwplan	35	7,50	37,63	34,60	27,62	38,02
44_B	bouwplan	9	4,50	37,51	34,80	27,51	37,99
53_C	bouwplan	12	7,50	37,24	34,68	27,83	37,94
42_B	bouwplan	9	4,50	37,50	34,72	27,42	37,93
61_D	bouwplan	14	10,50	37,42	34,61	27,44	37,88
87_A	bouwplan	19	1,50	37,56	34,39	27,35	37,86
177_C	bouwplan	46	7,50	37,29	34,41	27,60	37,82
198_C	bouwplan	53	7,50	37,14	34,51	27,57	37,77
96_C	bouwplan	22	7,50	37,22	34,76	27,27	37,77
50_C	bouwplan	11	7,50	36,90	34,33	27,55	37,61
175_C	bouwplan	45	7,50	37,05	34,29	27,28	37,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
83_B	bouwplan	18	4,50	37,19	34,08	27,12	37,55
98_B	bouwplan	23	4,50	37,00	34,20	27,30	37,55
144_C	bouwplan	37	7,50	37,07	33,96	27,22	37,49
179_B	bouwplan	46	4,50	36,97	34,24	27,09	37,48
67_C	bouwplan	15	7,50	37,02	34,24	27,04	37,48
121_C	bouwplan	31	7,50	36,97	34,08	27,08	37,43
143_B	bouwplan	37	4,50	36,98	33,90	27,18	37,43
191_B	bouwplan	51	4,50	36,88	34,27	27,01	37,42
79_C	bouwplan	17	7,50	36,95	33,99	27,12	37,42
71_B	bouwplan	15	4,50	36,75	34,07	27,14	37,35
103_C	bouwplan	24	7,50	36,79	34,09	27,02	37,34
170_C	bouwplan	44	7,50	36,69	34,11	27,16	37,34
65_C	bouwplan	14	7,50	36,78	34,06	27,08	37,34
129_C	bouwplan	34	7,50	36,73	33,73	26,90	37,19
133_B	bouwplan	35	4,50	36,74	33,72	26,69	37,12
183_C	bouwplan	48	7,50	36,53	33,70	26,86	37,08
61_C	bouwplan	14	7,50	36,61	33,80	26,61	37,06
42_A	bouwplan	9	1,50	36,61	33,83	26,47	37,03
178_B	bouwplan	46	4,50	36,50	33,84	26,52	36,99
173_A	bouwplan	45	1,50	36,43	33,86	26,54	36,97
118_B	bouwplan	30	4,50	36,47	33,52	26,63	36,94
154_A	bouwplan	39	1,50	36,42	33,42	26,74	36,92
137_A	bouwplan	36	1,50	36,44	33,66	26,48	36,91
100_C	bouwplan	24	7,50	36,31	33,66	26,54	36,87
125_C	bouwplan	33	7,50	36,46	33,38	26,49	36,85
72_D	bouwplan	15	10,50	36,12	33,50	26,79	36,83
53_B	bouwplan	12	4,50	36,11	33,55	26,69	36,80
157_B	bouwplan	40	4,50	36,27	33,26	26,66	36,79
132_C	bouwplan	34	7,50	36,35	33,19	26,52	36,77
57_A	bouwplan	13	1,50	36,26	33,52	26,20	36,71
17_A	bouwplan	3	1,50	36,22	33,49	26,19	36,68
185_B	bouwplan	49	4,50	36,04	33,48	26,41	36,67
174_B	bouwplan	45	4,50	36,11	33,33	26,26	36,61
171_B	bouwplan	44	4,50	35,99	33,33	26,40	36,60
55_C	bouwplan	12	7,50	35,88	33,23	26,41	36,54
162_A	bouwplan	41	1,50	35,96	33,08	26,38	36,52
28_C	bouwplan	5	7,50	35,97	33,23	26,09	36,47
127_C	bouwplan	33	7,50	36,02	32,92	26,11	36,43
94_C	bouwplan	21	7,50	35,82	33,21	26,11	36,41
146_C	bouwplan	37	7,50	35,87	32,69	26,04	36,28
138_A	bouwplan	36	1,50	35,78	33,03	25,82	36,26
141_B	bouwplan	36	4,50	35,84	32,66	26,01	36,25
48_C	bouwplan	10	7,50	35,72	32,94	25,89	36,23
79_B	bouwplan	17	4,50	35,75	32,78	25,89	36,20
158_B	bouwplan	40	4,50	35,70	32,59	26,06	36,19
150_C	bouwplan	38	7,50	35,76	32,60	25,94	36,18
205_C	bouwplan	55	7,50	35,70	32,69	25,91	36,17
134_C	bouwplan	35	7,50	35,73	32,57	25,90	36,15
194_C	bouwplan	52	7,50	35,74	32,40	26,01	36,15
140_C	bouwplan	36	7,50	35,70	32,58	25,85	36,12
112_A	bouwplan	27	1,50	35,66	32,85	25,66	36,11
181_C	bouwplan	47	7,50	35,58	32,75	25,87	36,11
66_D	bouwplan	14	10,50	35,39	32,77	25,99	36,08
67_B	bouwplan	15	4,50	35,63	32,83	25,60	36,07
13_A	bouwplan	2	1,50	35,62	32,87	25,48	36,04
125_B	bouwplan	33	4,50	35,60	32,55	25,61	36,00
108_B	bouwplan	26	4,50	35,51	32,55	25,72	35,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
128_C	bouwplan	33	7,50	35,54	32,52	25,69	35,99
126_C	bouwplan	33	7,50	35,57	32,47	25,66	35,98
106_A	bouwplan	25	1,50	35,39	32,67	25,70	35,96
135_C	bouwplan	35	7,50	35,53	32,45	25,67	35,96
142_A	bouwplan	36	1,50	35,48	32,59	25,59	35,94
136_C	bouwplan	35	7,50	35,49	32,44	25,62	35,92
103_B	bouwplan	24	4,50	35,38	32,64	25,59	35,91
61_B	bouwplan	14	4,50	35,42	32,61	25,40	35,86
75_C	bouwplan	16	7,50	35,37	32,45	25,60	35,86
172_A	bouwplan	44	1,50	35,30	32,52	25,59	35,85
175_B	bouwplan	45	4,50	35,33	32,57	25,53	35,85
144_B	bouwplan	37	4,50	35,37	32,28	25,53	35,80
165_B	bouwplan	42	4,50	35,27	32,37	25,55	35,78
145_C	bouwplan	37	7,50	35,33	32,24	25,47	35,76
7_A	bouwplan	1	1,50	35,28	32,52	25,16	35,71
114_A	bouwplan	28	1,50	35,21	32,48	25,28	35,70
46_C	bouwplan	10	7,50	34,99	32,37	25,52	35,65
130_C	bouwplan	34	7,50	35,20	32,19	25,33	35,64
131_C	bouwplan	34	7,50	35,21	32,08	25,35	35,63
149_A	bouwplan	38	1,50	35,21	32,20	25,28	35,63
201_C	bouwplan	54	7,50	35,20	32,15	25,33	35,63
49_C	bouwplan	11	7,50	34,93	32,35	25,54	35,63
198_B	bouwplan	53	4,50	35,01	32,34	25,42	35,62
170_B	bouwplan	44	4,50	34,96	32,38	25,42	35,61
139_C	bouwplan	36	7,50	35,17	32,14	25,29	35,60
65_B	bouwplan	14	4,50	35,05	32,30	25,26	35,58
83_A	bouwplan	18	1,50	35,22	32,10	25,09	35,56
197_C	bouwplan	53	7,50	34,84	32,13	25,26	35,45
177_B	bouwplan	46	4,50	34,87	32,00	25,15	35,39
129_B	bouwplan	34	4,50	34,91	31,93	25,04	35,36
100_B	bouwplan	24	4,50	34,81	32,10	25,01	35,35
50_B	bouwplan	11	4,50	34,61	32,03	25,23	35,31
60_C	bouwplan	13	7,50	34,63	31,97	25,15	35,28
28_B	bouwplan	5	4,50	34,77	32,02	24,78	35,24
132_B	bouwplan	34	4,50	34,73	31,57	24,89	35,15
178_A	bouwplan	46	1,50	34,49	31,88	24,51	35,00
39_C	bouwplan	8	7,50	34,32	31,66	24,83	34,97
143_A	bouwplan	37	1,50	34,46	31,43	24,68	34,92
44_A	bouwplan	9	1,50	34,43	31,72	24,47	34,92
183_B	bouwplan	48	4,50	34,34	31,50	24,64	34,88
133_A	bouwplan	35	1,50	34,40	31,43	24,36	34,80
75_B	bouwplan	16	4,50	34,32	31,39	24,51	34,80
53_A	bouwplan	12	1,50	34,11	31,54	24,66	34,79
134_B	bouwplan	35	4,50	34,33	31,17	24,50	34,75
96_B	bouwplan	22	4,50	34,20	31,70	24,27	34,75
49_B	bouwplan	11	4,50	34,04	31,47	24,65	34,74
150_B	bouwplan	38	4,50	34,32	31,15	24,48	34,73
126_B	bouwplan	33	4,50	34,30	31,21	24,40	34,71
146_B	bouwplan	37	4,50	34,22	31,05	24,40	34,64
179_A	bouwplan	46	1,50	34,12	31,44	24,21	34,63
47_C	bouwplan	10	7,50	34,00	31,28	24,30	34,56
116_A	bouwplan	29	1,50	33,91	31,25	23,98	34,42
121_B	bouwplan	31	4,50	34,00	31,10	23,96	34,42
188_A	bouwplan	50	1,50	33,83	31,19	23,88	34,34
201_B	bouwplan	54	4,50	33,90	30,87	24,02	34,33
205_B	bouwplan	55	4,50	33,86	30,85	24,04	34,32
51_C	bouwplan	11	7,50	33,68	30,97	24,10	34,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
48_B	bouwplan 10	4,50	33,80	31,00	23,86	34,27
98_A	bouwplan 23	1,50	33,71	30,92	24,00	34,25
181_B	bouwplan 47	4,50	33,68	30,87	23,94	34,21
171_A	bouwplan 44	1,50	33,59	30,94	23,99	34,20
79_A	bouwplan 17	1,50	33,65	30,64	23,72	34,07
157_A	bouwplan 40	1,50	33,51	30,59	23,92	34,06
140_B	bouwplan 36	4,50	33,62	30,45	23,77	34,03
35_C	bouwplan 7	7,50	33,35	30,69	23,92	34,02
55_B	bouwplan 12	4,50	33,38	30,72	23,83	34,01
67_A	bouwplan 15	1,50	33,57	30,77	23,50	34,00
125_A	bouwplan 33	1,50	33,51	30,49	23,53	33,92
141_A	bouwplan 36	1,50	33,48	30,37	23,67	33,92
128_B	bouwplan 33	4,50	33,45	30,44	23,62	33,90
46_B	bouwplan 10	4,50	33,22	30,59	23,70	33,86
135_B	bouwplan 35	4,50	33,42	30,34	23,55	33,84
198_A	bouwplan 53	1,50	33,21	30,56	23,62	33,83
61_A	bouwplan 14	1,50	33,36	30,56	23,31	33,80
131_B	bouwplan 34	4,50	33,34	30,21	23,49	33,76
194_B	bouwplan 52	4,50	33,33	30,05	23,61	33,76
139_B	bouwplan 36	4,50	33,26	30,26	23,39	33,70
43_C	bouwplan 9	7,50	33,10	30,35	23,52	33,70
108_A	bouwplan 26	1,50	33,18	30,27	23,39	33,67
130_B	bouwplan 34	4,50	33,23	30,22	23,36	33,67
174_A	bouwplan 45	1,50	33,11	30,39	23,25	33,63
49_A	bouwplan 11	1,50	32,90	30,35	23,53	33,61
158_A	bouwplan 40	1,50	33,05	30,05	23,42	33,57
136_B	bouwplan 35	4,50	32,99	29,91	23,09	33,41
66_C	bouwplan 14	7,50	32,79	30,07	23,24	33,40
71_A	bouwplan 15	1,50	32,86	30,09	22,99	33,36
75_A	bouwplan 16	1,50	32,89	29,95	22,99	33,34
145_B	bouwplan 37	4,50	32,81	29,72	22,96	33,24
56_C	bouwplan 12	7,50	32,62	29,88	23,04	33,22
170_A	bouwplan 44	1,50	32,58	29,96	23,01	33,21
118_A	bouwplan 30	1,50	32,69	29,74	22,83	33,15
50_A	bouwplan 11	1,50	32,42	29,85	23,02	33,12
191_A	bouwplan 51	1,50	32,58	29,95	22,65	33,10
185_A	bouwplan 49	1,50	32,45	29,90	22,82	33,08
175_A	bouwplan 45	1,50	32,49	29,78	22,67	33,02
197_B	bouwplan 53	4,50	32,41	29,75	22,82	33,02
96_A	bouwplan 22	1,50	32,43	29,98	22,50	32,99
127_B	bouwplan 33	4,50	32,56	29,47	22,66	32,97
94_B	bouwplan 21	4,50	32,34	29,68	22,58	32,90
103_A	bouwplan 24	1,50	32,31	29,66	22,51	32,86
144_A	bouwplan 37	1,50	32,37	29,35	22,53	32,82
52_C	bouwplan 11	7,50	32,20	29,44	22,52	32,76
65_A	bouwplan 14	1,50	32,25	29,45	22,30	32,72
100_A	bouwplan 24	1,50	32,13	29,46	22,33	32,68
60_B	bouwplan 13	4,50	32,03	29,33	22,51	32,66
126_A	bouwplan 33	1,50	32,18	29,14	22,26	32,60
165_A	bouwplan 42	1,50	32,07	29,18	22,33	32,58
39_B	bouwplan 8	4,50	31,93	29,26	22,38	32,55
134_A	bouwplan 35	1,50	32,07	28,96	22,26	32,51
28_A	bouwplan 5	1,50	32,06	29,31	22,01	32,51
47_B	bouwplan 10	4,50	31,97	29,23	22,19	32,51
129_A	bouwplan 34	1,50	32,04	29,11	22,17	32,50
72_C	bouwplan 15	7,50	31,86	29,10	22,34	32,47
132_A	bouwplan 34	1,50	31,96	28,85	22,14	32,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaaai tbv actualisatie bp Centrum-Oost III
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
45_C	bouwplan 10	7,50	31,74	29,03	22,23	32,37	
46_A	bouwplan 10	1,50	31,59	28,99	22,11	32,25	
48_A	bouwplan 10	1,50	31,67	28,85	21,71	32,13	
121_A	bouwplan 31	1,50	31,61	28,72	21,51	32,01	
55_A	bouwplan 12	1,50	31,37	28,73	21,81	32,00	
146_A	bouwplan 37	1,50	31,51	28,40	21,71	31,95	
30_C	bouwplan 6	7,50	31,29	28,58	21,76	31,91	
51_B	bouwplan 11	4,50	31,33	28,59	21,65	31,90	
66_B	bouwplan 14	4,50	31,19	28,48	21,61	31,80	
35_B	bouwplan 7	4,50	31,12	28,44	21,64	31,76	
150_A	bouwplan 38	1,50	31,33	28,20	21,48	31,75	
43_B	bouwplan 9	4,50	31,10	28,34	21,47	31,68	
140_A	bouwplan 36	1,50	31,24	28,12	21,41	31,67	
177_A	bouwplan 46	1,50	31,12	28,28	21,38	31,64	
56_B	bouwplan 12	4,50	30,89	28,15	21,28	31,48	
194_A	bouwplan 52	1,50	30,98	27,77	21,27	31,43	
18_A	bouwplan 3	1,50	30,87	28,12	20,89	31,34	
201_A	bouwplan 54	1,50	30,85	27,77	20,85	31,23	
52_B	bouwplan 11	4,50	30,68	27,92	20,97	31,23	
205_A	bouwplan 55	1,50	30,79	27,76	20,87	31,21	
131_A	bouwplan 34	1,50	30,70	27,63	20,88	31,14	
183_A	bouwplan 48	1,50	30,60	27,74	20,89	31,13	
128_A	bouwplan 33	1,50	30,63	27,65	20,79	31,09	
72_B	bouwplan 15	4,50	30,49	27,69	20,85	31,05	
39_A	bouwplan 8	1,50	30,24	27,60	20,71	30,88	
135_A	bouwplan 35	1,50	30,43	27,37	20,57	30,86	
197_A	bouwplan 53	1,50	30,18	27,56	20,58	30,80	
139_A	bouwplan 36	1,50	30,32	27,37	20,45	30,78	
130_A	bouwplan 34	1,50	30,25	27,23	20,37	30,69	
127_A	bouwplan 33	1,50	30,12	27,11	20,25	30,56	
181_A	bouwplan 47	1,50	29,82	27,02	20,09	30,36	
45_B	bouwplan 10	4,50	29,72	26,99	20,16	30,33	
136_A	bouwplan 35	1,50	29,81	26,78	19,91	30,24	
30_B	bouwplan 6	4,50	29,53	26,81	19,96	30,14	
47_A	bouwplan 10	1,50	29,51	26,77	19,72	30,04	
94_A	bouwplan 21	1,50	29,38	26,74	19,56	29,93	
43_A	bouwplan 9	1,50	29,35	26,59	19,68	29,91	
145_A	bouwplan 37	1,50	29,39	26,34	19,55	29,83	
66_A	bouwplan 14	1,50	29,14	26,46	19,55	29,75	
60_A	bouwplan 13	1,50	28,56	25,83	18,94	29,15	
52_A	bouwplan 11	1,50	28,57	25,82	18,82	29,11	
51_A	bouwplan 11	1,50	28,55	25,80	18,79	29,09	
56_A	bouwplan 12	1,50	28,45	25,71	18,78	29,02	
35_A	bouwplan 7	1,50	28,33	25,63	18,77	28,94	
45_A	bouwplan 10	1,50	28,03	25,32	18,45	28,64	
72_A	bouwplan 15	1,50	28,04	25,26	18,42	28,62	
30_A	bouwplan 6	1,50	27,60	24,90	18,02	28,21	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

