VENTILATIE MATRIX

ALGEMENE RUIMTE BEGANE GROND

ruimte nr	omschrijving	oppervlakte	aantal personen	eis bouwbesluit	ventilatie bouwbesuit	Ventilatie
00.001	verblijfsruimte	39,0 m2	6	0,7 dm3/s/m2	98 m3/h	100 m3/h
00.002	verkeersruimte	56,7 m2		0,5 dm3/s/m2	102 m3/h	105 m3/h
00.003	verkeersruimte	177,0 m2		0,5 dm3/s/m2	319 m3/h	460 m3/h
00.004	ser	6,8 m2		-	-	50 m3/h
00.005	linnen vuil	11,3 m2	7	-	-	180 m3/h
00.006	linnen schoon	11,4 m2	2	-	-	50 m3/h
00.007	verblijfsruimte	32,0 m2	7	0,7 dm3/s/m2	81 m3/h	100 m3/h
00.008	linnen schoon	11,4 m2	2	-	-	50 m3/h
00.009	linnen vuil	11,3 m2	7	-	-	180 m3/h
00.010	ser	6,8 m2		-	-	50 m3/h
00.011	Berging	8,7 m2		-	-	50 m3/h
00.012	badkamer	18,3 m2		14 dm3/s	50 m3/h	75 m3/h
00.013	verblijfsruimte	28,1 m2	5	0,7 dm3/s/m2	71 m3/h	75 m3/h
00.014	verblijfsruimte	40,5 m2	7	0,7 dm3/s/m2	102 m3/h	105 m3/h
00.015	linnen vuil	11,4 m2	7	-	-	180 m3/h
00.016	linnen schoon	11,3 m2	2	-	-	50 m3/h
00.017	ser	6,8 m2		-	-	50 m3/h
00.018	verkeersruimte	184,6 m2		0,5 dm3/s/m2	332 m3/h	410 m3/h
00.019	verkeersruimte	56,7 m2		0,5 dm3/s/m2	102 m3/h	105 m3/h
00.020	verblijfsruimte	39,0 m2	6	0,7 dm3/s/m2	98 m3/h	100 m3/h
00.021	Berging	25,4 m2		-	-	50 m3/h
00.022	Berging	8,0 m2		-	-	50 m3/h
00.101	trap	13,0 m2		0,5 dm3/s/m2	23 m3/h	25 m3/h
00.102	lift	11,7 m2				nat. Vent.
00.103	portaal	0,0 m2		0,5 dm3/s/m2	0 m3/h	0 m3/h
00.103	trap	16,3 m2		0,5 dm3/s/m2	29 m3/h	30 m3/h
00.104	lift	6,6 m2			-	nat. Vent.
00.105	trap	13,0 m2		0,5 dm3/s/m2	23 m3/h	25 m3/h
00.106	trap	41,8 m2		0,5 dm3/s/m2	75 m3/h	75 m3/h
00.107	Mechanische ventilatie	51,6 m2		0,5 dm3/s/m2	93 m3/h	95 m3/h
00.203a	consultatiekamer	166,0 m2	166	4 dm3/s/pp	1080 m3/h	2400 m3/h
00.203b	consultatiekamer	77,0 m2	12	0,7 dm3/s/m2	77 m3/h	175 m3/h

ruimte nr	omschrijving	oppervlakte	aantal personen	eis bouwbesluit	ventilatie bouwbesuit	Ventilatie
00.203c	verblijfsruimte	31,5 m2	12	0,7 dm3/s/m2	79 m3/h	175 m3/h
00.204	balie-winkel	40,6 m2	6	4 dm3/s/pp	86 m3/h	90 m3/h
00.205	verkeersruimte	17,2 m2		0,5 dm3/s/m2	31 m3/h	35 m3/h
00.206	keuken	15,0 m2		21 dm3/s	76 m3/h	1350 m3/h
00.207	verkeersruimte	16,5 m2		0,5 dm3/s/m2	30 m3/h	30 m3/h
00.208	keuken	9,2 m2		21 dm3/s	76 m3/h	830 m3/h
00.209	opslag gekoeld	2,7 m2		-	-	m3/h
00.210	opslag	6,8 m2		-	-	50 m3/h
00.211	verkeersruimte	8,4 m2		0,5 dm3/s/m2	15 m3/h	15 m3/h
00.212	toilet miva	6,1 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.213	toilet miva	3,9 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.214	toilet	1,6 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.215	toilet	1,6 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.216	toilet	1,6 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.217	berging	4,7 m2		-	-	50 m3/h

BOUWDEEL A BEGANE GROND

ruimte nr	omschrijving	oppervlakte	aantal personen	eis bouwbesluit	ventilatie bouwbesuit	Ventilatie
00.A20	verkeersruimte	156,2 m2		0,5 dm3/s/m2	281 m3/h	500 m3/h
00.A21	verblijfsruimte	28,4 m2	14	0,7 dm3/s/m2	72 m3/h	200 m3/h
00.A22	woonkamer	52,4 m2	30	4 dm3/s/pp	216 m3/h	435 m3/h
00.A23	techniek	1,5 m2			-	-
00.A24	toilet miva	4,2 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.A25	toilet	4,4 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.A26	portaal	16,2 m2		0,5 dm3/s/m2	29 m3/h	100 m3/h
00.A27	berging	2,9 m2		-	-	50 m3/h
00.A28	berging	3,0 m2		-	-	50 m3/h
00.A29	woonkamer	54,3 m2	30	4 dm3/s/pp	216 m3/h	435 m3/h

BOUWDEEL B BEGANE GROND

ruimte nr	omschrijving	oppervlakte	aantal personen	eis bouwbesluit	ventilatie bouwbesuit	Ventilatie
00.B20	verkeersruimte	156,3 m2		0,5 dm3/s/m2	281 m3/h	500 m3/h
00.B21	verblijfsruimte	28,4 m2	14	0,5 dm3/s/m2	51 m3/h	200 m3/h
00.B22	woonkamer	52,4 m2	30	4 dm3/s/pp	216 m3/h	435 m3/h
00.B23	techniek	1,7 m2			-	-
00.B24	toilet miva	4,2 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.B25	toilet	4,2 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.B26	portaal	16,2 m2		0,5 dm3/s/m2	29 m3/h	100 m3/h
00.B27	berging	2,9 m2		-	-	50 m3/h
00.B28	berging	3,0 m2		-	-	50 m3/h
00.B29	woonkamer	54,3 m2	30	4 dm3/s/pp	216 m3/h	435 m3/h

BOUWDEEL C BEGANE GROND

ruimte nr	omschrijving	oppervlakte	aantal personen	eis bouwbesluit	ventilatie bouwbesuit	Ventilatie
00.C20	verkeersruimte	156,2 m2		0,5 dm3/s/m2	281 m3/h	500 m3/h
00.C21	verblijfsruimte	28,4 m2	14	0,5 dm3/s/m2	51 m3/h	200 m3/h
00.C22	woonkamer	54,3 m2	30	4 dm3/s/pp	216 m3/h	435 m3/h
00.C23	berging	2,9 m2		-	-	50 m3/h
00.C24	berging	3,0 m2		-	-	50 m3/h
00.C25	portaal	16,2 m2		0,5 dm3/s/m2	29 m3/h	100 m3/h
00.C26	techniek	1,5 m2			-	-
00.C27	toilet miva	4,2 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.C28	toilet	4,4 m2		7 dm3/s	25 m3/h	50 m3/h
00.C29	woonkamer	52,4 m2	30	4 dm3/s/pp	216 m3/h	435 m3/h

BOUWDEEL A / B / C BEGANE GROND (betreft de ruimten 00.A01 t/m 00.A17-00.B01 t/m 00.B17-00.C01 t/m 00.C17)

ruimte nr	omschrijving	oppervlakte	aantal personen	eis bouwbesuit	ventilatie bouwbesuit	Ventilatie
00.A01	gezondheidszorgfunctie bedgebied	22,9 m2	3	12 dm3/s/pp	130 m3/h	140 m3/h
00.A01b	badkamer	5,1 m2		14 dm3/s	50 m3/h	90 m3/h

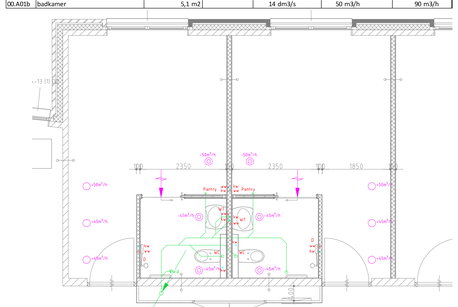
2350
2350
1850
Pantry
Pantry
-dbr/n
-vwa/n
-vwa/n
-dbr/n
-vwa/n
-vwa/n
-vwa