




2010.04774

**Waterschap
Peel en Maasvallei**

uw kenmerk: MW201057 (Bergs Advies)

ons kenmerk: ka/jati/wt/2010.10.4774

uw brief van: 1 februari 2010

datum: 25 maart 2010

verzonden:

Gemeente Nederweert

dhr. J. Broens

Postbus 2728

6030 AA NEDERWEERT

25 MRT 2010

onderwerp: Wateradvies Zuidhoeveweg 2 te Nederweert

Geachte heer Broens,

Verzoek wateradvies

Wij hebben in het kader van de watertoets het waterhuishoudkundig plan ontvangen voor de uitbreiding van een melkveehouderij op de locatie Zuidhoeveweg 2 te Nederweert, met het verzoek om hierover een advies te verstrekken. Het plan omvat de realisatie van een rundveestall (1.890 m²), sleufsilo's (ca. 1.260 m²), een mestsilo (ca. 530 m²), een berging/jongveestall (ca. 300 m²) en de uitbreiding met circa 2.293 m² nieuwe erfverharding.

Toekomstige waterhuishoudkundige situatie

Het verhard oppervlak van de uitbreiding (de toename van het verhard oppervlak is ca 6.275 m²) zal afwateren naar een infiltratiesloot (inhoud ca. 120 m³), struweel (ca. 530 m³) en overloopweide (ca. 6.640 m³) aan de west-, zuid- en oostzijde van het bedrijf. Daar kan het hemelwater infiltreren.

Waterhuishoudkundige toets

De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) ligt op minimaal ca. 0,40 m minus maaiveld (-mv) ter plaatse van het westelijk gelegen struweel en op minimaal ca. 0,75 m -mv ter plaatse van het oostelijk gelegen struweel en zaksloot. De doorlatendheid van de bodem is bij het bestaande bouwvlak matig (minder dan 0,15 m/dag) en bij het te realiseren bouwvlak redelijk (gemiddeld ca. 0,6 m/d). Echter door het grote oppervlak van de overloopweide is infiltratie mogelijk. Wij achten dan ook de capaciteit van de infiltratievoorziening, die voldoende is om meer dan een T=100 bui van 84 mm op te kunnen vangen, voldoende.

We vragen u rekening te houden met de aanwezigheid van het primaire water Winnerstraatlossing, dat tussen het bestaande en te realiseren bouwvlak ligt. Indien aan dit primaire water werken worden uitgevoerd, kan ingevolge de Keur van het waterschap een vergunning of melding benodigd zijn.


Aanvullende informatie hierover kunt u bij ons Team Vergunningen krijgen.

Wateradvies

Wij kunnen u dan ook mededelen dat wij een positief wateradvies kunnen verstrekken voor dit initiatief. Wij verzoeken u tijdens de bouw het niet toepassen van uitloogbare materialen zoals zink, lood en koper te stimuleren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Tielen, via (077) 38 91 130 of stuur een e-mail naar jan.tielen@wpm.nl.

Namens het watertoetsloket*,

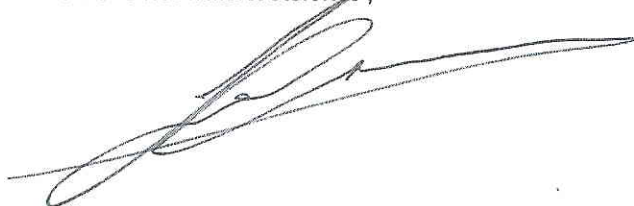

ir. L.C. (Leen) Oosterom,
coördinator Advies

* Het watertoetsloket Peel en Maasvallei is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg. Dit (pré-)wateradvies is opgesteld door het waterschap Peel en Maasvallei. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van de provincie Limburg is hierin verwerkt. Het eventueel noodzakelijke (pré-)wateradvies van Rijkswaterstaat zal separaat worden verstrekt. Zowel het waterschap als de provincie zijn binnen de kaders van hun eigen taak en bevoegdheid verantwoordelijk voor hun deel van het advies. De provincie Limburg heeft het afdelingshoofd van de afdeling Kennis en Advies en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei bij besluit van 12 augustus 2004, kenmerk 2004/46842, gemachtigd tot ondertekening van het wateradvies, voor wat betreft het provinciale wateradvies in het kader van de watertoets.

i.a.a.: M. Winkelmolen, Bergs Advies, Dorpstraat 55, 6095 AG Baexem

