

Externe veiligheidsrisico's LPG-tankstation Maastrichterlaan, Vaals

Gemeente Vaals

15 oktober 2009
Definitief rapport
9V4413.01

**ROYAL HASKONING****HASKONING NEDERLAND B.V.
MILIEU**

Barbarossastraat 35

Postbus 151

6500 AD Nijmegen

(024) 328 42 84 Telefoon

(024) 323 61 46 Fax

info@nijmegen.royalhaskoning.com E-mail

www.royalhaskoning.com Internet

Arnhem 09122561 KvK

Documenttitel Externe veiligheidsrisico's LPG-tankstation
Maastrichterlaan, Vaals

Verkorte documenttitel EV risico's LPG-tankstation Maastrichterlaan

Status Definitief rapport

Datum 15 oktober 2009

Projectnaam EV LPG Maastrichterlaan

Projectnummer 9V4413.01

Opdrachtgever Gemeente Vaals

Referentie 9V4413.01/R0003/Nijm

Auteur(s) M. Jochems

Collegiale toets F. Sorée

Datum/paraaf

Vrijgegeven door

Datum/paraaf

F. Sorée

15/10/09

INHOUDSOPGAVE

	Blz.
1 INLEIDING	1
1.1 Aanleiding	1
1.2 Leeswijzer	1
2 UITGANGSPUNTEN	2
2.1 Beknopte toelichting achtergrond wetgeving	2
2.2 Relevante scenario's voor het vaststellen van het groepsrisico	2
2.3 BLEVE	4
2.4 Beschrijving stofeigenschappen LPG	5
2.5 Algemene uitgangspunten	5
2.6 Rekenpakket	6
3 BESCHRIJVING SITUATIE	7
3.1 LPG-tankstation	7
3.2 Beschrijving omgeving	7
3.2.1 Huidige situatie	7
4 RESULTATEN	8
4.1 Toetsingskader	8
4.1.1 Plaatsgebonden risico	8
4.1.2 Groepsrisico	10
4.2 Toetsing resultaten	11
4.2.1 Plaatsgebonden risico	11
4.2.2 Groepsrisico	12
5 CONCLUSIES	13
6 REFERENTIES	14

BIJLAGEN

- Bijlage 1 Ligging invloedsgebied LPG-tankstation Maastrichterlaan plus aanwezige objecten.
- Bijlage 2 Ligging plaatsgebonden risicocontouren

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De gemeente Vaals (verder aan te duiden als de 'gemeente') is bezig met het aanpassen van het huidige rampenbestrijdingsplan van de gemeente Vaals. Binnen de gemeente is een Gulf LPG-tankstation gelegen aan de Maastrichterlaan 129. Bij dit LPG-tankstation is de inrichting van de omgeving van het vulpunt gewijzigd. Daarnaast is binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation (op 100 meter van het vulpunt) een school met kinderopvang gerealiseerd. Bij het aanpassen van het rampenbestrijdingsplan wil de gemeente inzicht hebben in de externe veiligheidsrisico's en de invloed van de dominante scenario's (BLEVE) van dit LPG-tankstation.

Bij externe veiligheidsrisico's (EV risico's) wordt gebruik gemaakt van de begrippen 'Plaatsgebonden Risico' en het 'Groepsrisico':

- Het 'Plaatsgebonden Risico' (PR) geeft de kans aan dat iemand die voortdurend op een bepaalde plaats onbeschermd zou verblijven, ten gevolge van enig ongewoon voorval bij een bepaalde activiteit om het leven komt. Opgemerkt wordt dat het plaatsgebonden risico voorheen ook wel werd aangeduid als het 'individueel risico';
- Het 'Groepsrisico' (GR) geeft de kans weer dat een bepaalde groep mensen door de effecten van een activiteit dodelijk wordt getroffen. Het groepsrisico wordt grafisch weergegeven als zogenaamde fN-curve, waarbij de kans (f) wordt uitgezet tegen het mogelijk aantal doden (N) en is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de omgeving van de inrichting.

De externe veiligheidsrisico's van het LPG-tankstation dienen te voldoen aan de normen, ten aanzien van externe veiligheid, zoals die zijn opgenomen in het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI).

EV risico's kunnen in kaart worden gebracht door het uitvoeren van een Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA). De gemeente heeft Royal Haskoning verzocht om een QRA voor het LPG-tankstation op te stellen.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de van toepassing zijde wetgeving ten aanzien van LPG-tankstations in relatie tot externe veiligheidsrisico's. In dit hoofdstuk wordt ook een toelichting gegeven op de berekening van de externe veiligheidsrisico's van LPG-tankstations. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de specifieke uitgangspunten van het LPG-tankstation en de bevolkingsgegevens. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader conform het BEVI gepresenteerd. Vervolgens wordt getoetst of voldaan wordt aan de normen ten aanzien van externe veiligheid zoals die zijn opgenomen in het BEVI. De rapportage wordt afgesloten met een samenvattende conclusie.

2 UITGANGSPUNTEN

In deze paragraaf worden de achtergronden van de wetgeving ten aanzien van externe veiligheidsrisico's van LPG-tankstations verder toegelicht. Daarnaast wordt een beknopte toelichting gegeven op de berekeningsmethodiek.

2.1 Beknopte toelichting achtergrond wetgeving

In 2004 is het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI) [1] van kracht geworden. In het BEVI zijn normen opgenomen ten aanzien van externe veiligheidsrisico's (i.c. het plaatsgebonden risico en het groepsrisico), waaraan risicovolle inrichtingen dienen te voldoen.

LPG-tankstations vallen onder de werkingssfeer van het BEVI en derhalve zijn de normen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor LPG-tankstations in het BEVI vastgelegd. LPG-tankstations worden in het BEVI als zogenaamde categoriale inrichtingen aangeduid. Dit houdt in dat, door de aard van de activiteit en/of de aard van de aanwezige gevaarlijke stof(fen), een standaardbenadering kan worden gehanteerd voor de bepaling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Voor het plaatsgebonden risico zijn de afstanden van de verschillende installatie-onderdelen van een LPG-tankstation (i.c. het reservoir, de afleverzuil en het vulpunt) tot de plaatsgebonden risicocontouren van 10^{-5} en 10^{-6} per jaar en de afstand tot de grens van het invloedsgebied vastgelegd in het REVI [2].

De vaststelling van het groepsrisico voor LPG-tankstations is niet generiek geregeld via het REVI. Middels het 'Stappenplan groepsrisicoberekeningen LPG-tankstation's' [3] zijn enkele vuistregels gegeven voor een eerste inschatting van de omvang van het groepsrisico en de noodzaak om een QRA uit te voeren.

2.2 Relevante scenario's voor het vaststellen van het groepsrisico

In de publicaties van RIVM, 'QRA berekening LPG-tankstations' [4] zijn de relevante ongevalsscenario's vastgesteld voor LPG-tankstations. In tabel 2.1 en tabel 2.2 zijn deze scenario's opgenomen.

Tabel 2.1 Overzicht relevante scenario's voor het opslagreservoir voor de bepaling van het groepsrisico [3, 4]

Scenario's opslagreservoir	Kans [jaar ⁻¹]
<i>Falen opslagtank</i>	
Opslagvat - instantaan falen	$5,00 \cdot 10^{-7}$
Opslagvat - 10 minuten uitstroom	$5,00 \cdot 10^{-7}$
Opslagvat - 10 mm gat	$1,00 \cdot 10^{-5}$
Vloeistofleiding - breuk	$5,00 \cdot 10^{-6}$
Vloeistofleiding - lek	$1,50 \cdot 10^{-5}$
Afleverleiding - breuk	$3,75 \cdot 10^{-5}$
Afleverleiding - lek	$1,13 \cdot 10^{-4}$

Tabel 2.2 Overzicht relevante scenario's voor de verlading (bij een doorzet van 1.000 m³ per jaar, voor de bepaling van het groepsrisico [3, 4])

Scenario's tankauto verlading	Kans [jaar ⁻¹]
<i>Falen tankauto</i>	
Tankauto instantaan vulgraad 100 %	$2,00 \cdot 10^{-9}$
Tankauto continu vulgraad 100 %	$2,00 \cdot 10^{-9}$
<i>BLEVE als gevolg van externe invloeden</i>	
Warme BLEVE - brand tijdens verladen	$2,04 \cdot 10^{-8}$
Warme BLEVE - door brand vulgraad 100 %	$8,78 \cdot 10^{-9}$
Warme BLEVE - door brand vulgraad 67 %	$2,13 \cdot 10^{-8}$
Warme BLEVE - door brand vulgraad 33 %	$3,37 \cdot 10^{-8}$
Koude BLEVE - door beschadiging vulgraad 100 %	$1,11 \cdot 10^{-8}$
Koude BLEVE - door beschadiging vulgraad 67 %	$1,11 \cdot 10^{-8}$
Koude BLEVE - door beschadiging vulgraad 33 %	$1,11 \cdot 10^{-8}$
<i>Falen pomp</i>	
Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit	$3,75 \cdot 10^{-7}$
Breuk pomp doorstroombegrenzer sluit niet	$2,40 \cdot 10^{-8}$
Lek pomp	$1,76 \cdot 10^{-5}$
<i>Falen losslang</i>	
Breuk losslang doorstroombegrenzer sluit	$1,23 \cdot 10^{-5}$
Breuk losslang doorstroombegrenzer sluit niet	$1,68 \cdot 10^{-6}$
Lek losslang	$1,40 \cdot 10^{-3}$

2.3 BLEVE

Uit de analyse van risico's rondom LPG tankstations, blijkt dat ongevalsscenario 'BLEVE van de tankauto' bepalend is voor de hoogte van het groepsrisico. Het begrip BLEVE staat voor 'Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion'. Hieronder wordt verstaan het vrijkomen van een onder hoge druk 'boiling liquid' (i.c. een vloeistof die onder atmosferische omstandigheden een gas zou zijn) die vervolgens expandeert naar atmosferische omstandigheden. Deze situatie kan optreden indien de inhoud van een LPG-tankauto instantaan vrijkomt.

De oorzaak van het instantaan vrijkomen, als gevolg van het falen van de tankauto, kan gelegen zijn in een brand in de nabijheid van de tankauto. Als gevolg van de aanstraling door de brand neemt de druk in de tankauto zodanig toe dat deze bezwijkt als gevolg hiervan. Indien het vrijgekomen LPG direct ontsteekt, wordt ook wel over een vuurbal gesproken. De vuurbal is in feite het effect dat bepalend is voor het groepsrisico.

Bij het optreden van een BLEVE treedt ontbranding op van het vrijgekomen LPG. Als gevolg van deze ontbranding ontstaat warmtestraling als gevolg waarvan personen kunnen overlijden. De hoogte van de warmtestraling, en daarmee ook de kans dat personen overlijden, is afhankelijk van de hoeveelheid LPG die vrijkomt, de afstand waarop de personen zich bevinden en of de personen zich binnenshuis of buitenshuis bevinden. In tabel 2.3 is aangegeven op welke afstand een bepaald percentage van de aanwezige personen overlijdt [2, 4].

Tabel 2.3 Overzicht effectafstanden BLEVE voor een tankauto met LPG [10]

Nr.	Scenario	Vullingsgraad tankauto [%]	Inhoud tankauto [kg]	Effectafstand [m]			
				99% letaliteit	50% letaliteit	10% letaliteit	1% letaliteit
1	BLEVE	100	26.700	150	185	250	307
2	BLEVE	66	17.800	128	147	202	251
3	BLEVE	33	8.900	96	118	139	177

Opgemerkt wordt dat de effectomvang van een BLEVE onafhankelijk is van de meteorologische omstandigheden en de omgevingskenmerken.

2.4 Beschrijving stofeigenschappen LPG

Bij de bepaling van het groepsrisico, onder ander met de bovenstaande ongevals-scenario's, zijn de stofgegevens van LPG (Liquified Petroleum Gas) van belang. Hierbij wordt opgemerkt dat LPG een mengsel is van propaan en butaan, waarbij de samenstelling van LPG afhankelijk van het seizoen varieert.

Conform de 'Kwantitatieve Risicoanalyse generiek voor LPG-tankstations (hoofd-rapport)' [5] wordt ook in de onderhavige studie uitgegaan van de stofeigenschappen van propaan bij de bepaling van de effecten. Gezien het feit dat propaan een hogere vluchtigheid bezit dan LPG en butaan, kan de gehanteerde aanpak als conservatief worden beschouwd. In de tabel 2.4 zijn de stofeigenschappen van propaan en butaan weergegeven.

Tabel 2.4 Stofeigenschappen propaan en butaan

Eigenschap	Eenheid	Propaan	Butaan
Molecuulformule	--	C ₃ H ₈	C ₄ H ₁₀
Kookpunt	°C	-42	-0,5
Dampspanning bij 9°C	Bar	6,2	1,5
Dampdichtheid bij 9°C	kg/m ³	1,91	2,51
Vloeistofdichtheid bij 9°C	kg/m ³	518	591
Explosiegrenzen	Vol%	2,1 – 9,5	1,9 – 8,4
Adiabatische verdamping bij 9°C	Vol%	28,3	5,9
Percentage in explosieve wolk bij 9°C	Vol%	76,3	11,8

- Opgemerkt wordt dat 9°C de gemiddelde temperatuur is in Nederland conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi [6]

2.5 Algemene uitgangspunten

Dag / nacht situatie

Voor de bepaling van het groepsrisico is het aantal personen van belang dat binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation aanwezig kan zijn.

Bij de bepaling van het aantal personen dat aanwezig kan zijn, wordt onderscheid gemaakt tussen de dag- en nachtsituatie. Conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB) [6] dient hierbij uitgegaan te worden van:

- Dag: periode van 08.00 tot 18.30 uur;
- Nacht: periode van 18.30 tot 08.00 uur.

Voor de bepaling van het aantal personen in woningen en bij bedrijven is de bovenstaande definitie van toepassing. Bij bedrijven zullen bijvoorbeeld in veel gevallen gedurende de nacht géén personen aanwezig zijn.

Op sommige plaatsen is, bij de bepaling van het aantal personen, het onderscheid tussen de dag- en nachtsituatie niet toepasbaar. Dit betreft bijvoorbeeld recreatie-terreinen zoals voetbalvelden, zwembaden, etc. Gedurende een korte periode van de week of in het jaar kan er een groot aantal personen aanwezig zijn op deze plaatsen.

Fractie personen binnenshuis / buitenshuis

Bij de bepaling van het groepsrisico is het percentage van de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van een LPG-tankstation, dat zich binnenshuis of buitenshuis bevindt, van invloed op de hoogte van het groepsrisico.

Conform de HRB [6] wordt uitgegaan van de volgende percentages personen die zich binnenshuis bevinden:

- Dag: 93%;
- Nacht: 99%.

Dit percentage is zowel van toepassing op woningen als op bedrijven. In sommige gevallen is het mogelijk dat afgeweken wordt van de genoemde percentages. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in recreatiegebieden (campings, voetbalvelden, etc) waar de aanwezige personen nagenoeg altijd buitenshuis verblijven.

2.6 Rekenpakket

Het groepsrisico is berekend middels het rekenpakket 'SAFETI-NL' [7]. SAFETI-NL is een rekenpakket voor het berekenen van de externe veiligheidsrisico's van een bedrijf met gevaarlijke stoffen. Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de scenario's, berekent SAFETI-NL hoe de verspreiding van de stof in de omgeving is, welke effecten optreden en hoe groot het risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren en het groepsrisico. Voor de onderhavige studie is SAFETI-NL alleen gebruikt voor de bepaling van het groepsrisico aangezien het plaatsgebonden risico is vastgelegd in de bij het BEVI [1] behorende 'Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen' (REVI) [2].

3 BESCHRIJVING SITUATIE

3.1 LPG-tankstation

LPG-tankstation Gulf is gelegen aan de Maastrichterlaan te Vaals. Op het perceel is een volledige installatie aanwezig voor het afleveren van LPG inclusief een LPG-afleverzuil, een ondergronds reservoir en een vulpunt.

De doorzet van het LPG-tankstation is middels de milieuvergunning gelimiteerd tot 1.000 m³ per jaar. Daarnaast zijn geen beperkingen gesteld aan het tijdstip waarop LPG wordt aangevoerd.

Het plaatsgebonden risico van LPG-tankstations wordt bepaald door de doorzet op jaarbasis van LPG. In de 'Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen' (REVI) [2] is de afstand van verschillende installaties tot de plaatsgebonden risicocontouren van 10⁻⁵ en 10⁻⁶ per jaar en de afstand tot de grens van het invloedsgebied opgenomen.

Op 7 augustus 2007 is middels een ambtshalve actualisatie van de milieuvergunning van het LPG tankstation [11] bepaald dat de doorzet per jaar 'niet meer dan 1.000 m³' mag bedragen. Hiermee is beoogd de doorzet te laten vallen in de categorie 500 – 1000 m³ per jaar. Echter, door deze formulering valt het tankstation in de categorie LPG tankstations met een doorzet van $\geq 1.000 \text{ m}^3$. De gevolgen voor de omvang van de Plaatsgebonden risicocontouren zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

3.2 Beschrijving omgeving

3.2.1 Huidige situatie

Voor de bepaling van het groepsrisico in de huidige situatie zijn de bevolkingsgegevens binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation van belang. De grens van het invloedsgebied is op 150 m van het vulpunt gelegen conform het REVI [2]. De huidige bebouwing en de daarin aanwezige personen binnen het invloedsgebied van het LPG-tankstation zijn vastgesteld in samenwerking met de gemeente Vaals. Voor het aantal personen bij de bedrijven zijn schattingen gemaakt op basis van het type bedrijf in combinatie met de kentallen uit PGS 1, deel 6 [8]. Voor de woningen zijn de uitgangspunten conform 'Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico' [9] genomen (2,4 personen per woning). De bevolkingsgegevens zijn opgenomen in bijlage 1.

In aanvulling op de bovenstaande wordt opgemerkt dat een scenario waarbij de voorgenomen convenants-maatregelen (i.c. hittewerende coating op de tankwagens) is betrokken.

Hieronder worden de verschillende scenario's toegelicht.

Scenario 1: Huidige situatie

Op basis van de huidige bebouwing wordt het groepsrisico berekend. De aanwezige objecten zijn in bijlage 1 weergegeven.

Scenario 2: Huidige situatie plus convenantsmaatregelen

Bij scenario 2 worden de faalkansen voor de BLEVE scenario's aangepast met een factor 20 (lager) door de aanwezigheid van een hittewerende coating op de tankwagens.

4 RESULTATEN

4.1 Toetsingskader

4.1.1 Plaatsgebonden risico

Het plaatsgebonden risico geeft de kans aan dat iemand die voortdurend op een bepaalde plaats onbeschermd zou verblijven, ten gevolge van enig ongewoon voorval bij een bepaalde activiteit om het leven komt. Opgemerkt wordt dat het plaatsgebonden risico voorheen ook wel werd aangeduid als het 'individueel risico'.

In tabel 4.2 en 4.3 zijn de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico opgenomen conform het BEVI voor kwetsbare en beperkt-kwetsbare objecten. Met kwetsbare objecten worden onder andere woningen bedoeld terwijl met beperkt-kwetsbare objecten over het algemeen bedrijven worden bedoeld. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar tabel 4.1.

Opgemerkt wordt dat een tweetal toetsingskaders in de tabellen is opgenomen:

- Huidige situatie;
- Toekomstige situatie.

Tabel 4.1 Omschrijving van de termen 'beperkt kwetsbaar object' en 'kwetsbaar object'

Beperkt kwetsbaar object	
a	Verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare, en dienst- en bedrijfswoningen van derden
b	Kantoorgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbaar object, onder c, vallen
c	Hotels en restaurants, voorzover zij niet onder kwetsbaar object, onder c, vallen
d	Winkels, voorzover zij niet onder kwetsbaar object, onder c, vallen
e	Sporthallen, zwembaden en speeltuinen
f	Sport- en kampeerterrainen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voorzover zij niet onder kwetsbaar object, onder d, vallen
g	Bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet onder kwetsbaar object, onder c, vallen
h	Objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn
i	Objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval

Kwetsbaar object	
a	Woningen, niet zijnde woningen als bedoeld in beperkt kwetsbaar object, onder a
b	Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 1. Ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 2. Scholen; of 3. Gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen.
c	Gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals: 1. Kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m² per object, of 2. Complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m² per winkel, voorzover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd
d	Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen

Tabel 4.2 Toetsingskader kwetsbare objecten conform het BEVI

Type situatie	PR hoger dan 10 ⁻⁵ per jaar	PR tussen 10 ⁻⁵ en 10 ⁻⁶ per jaar	PR lager dan 10 ⁻⁶ per jaar
Huidige situatie: op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanwezige en geprojecteerde kwetsbare objecten	1. aanwezige kwetsbare objecten: binnen 3 jaar na inwerkingtreding bronmaatregelen/ bron saneren / objecten amoveren/ bestemmingsplan wijzigen (art. 17, 1 ^e en 2 ^e lid); 2. geprojecteerde kwetsbare objecten: binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning bronmaatregelen/ bron saneren (art. 17, 3 ^e lid)	Aanwezige kwetsbare objecten en – na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning – geprojecteerde kwetsbare objecten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 1-1-2010 voldoen aan PR 10 ⁻⁶ per jaar (art. 18, 1 ^e tot en met 3 ^e lid) (in het algemeen te bereiken door bronmaatregelen/ bron saneren)	Toegestaan
Toekomstige situatie: RO-besluit op grond waarvan de bouw/ vestiging van kwetsbare objecten is toegelaten	Niet toegestaan (art. 8, 1 ^e lid)	Niet toegestaan* (art. 8, 1 ^e lid)	Toegestaan

- * Anticipatie is toegestaan, d.w.z. bij de vaststelling van een bestemmingsplan kan onder strikte voorwaarden vooruit worden gelopen op een toekomstige verbetering van de risicosituatie. Die voorwaarden zijn:
- Het plan leidt niet tot een hoger PR dan 10⁻⁵ per jaar;
 - Aan het plan of aan de milieuvergunning van het risicoveroorzakende bedrijf zijn zodanige voorschriften verbonden dat binnen 3 jaar na de vaststelling van het desbetreffende ruimtelijke ordeningsbesluit aan de grenswaarde 10⁻⁶ per jaar wordt voldaan (artikel 8, derde lid).

Tabel 4.3 Toetsingskader beperkt-kwetsbare objecten conform het BEVI

Type situatie	PR hoger dan 10^{-5} per jaar	PR tussen 10^{-5} en 10^{-6} per jaar	PR lager dan 10^{-6} per jaar
Huidige situatie: op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanwezige en geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten	Verbetering door toepassing van ALARA/ maatregelen bij de objecten*	Verbetering door toepassing van ALARA ** / maatregelen bij de objecten*	Toegestaan
Toekomstige situatie: RO-besluit op grond waarvan de bouw / vestiging van beperkt kwetsbare objecten is toegelaten	In beginsel niet toegestaan (art. 8, 2 ^e lid)	In beginsel niet toegestaan (art. 8, 2 ^e lid)	Toegestaan

* In bepaalde gevallen, zoals bij verouderde bestemmingsplannen, kan het uit kostenoverwegingen in de rede liggen om het bestemmingsplan ter voorkoming van toekomstige saneringssituaties aan te passen. Voor de goede orde: dit besluit kent geen saneringsplicht uit hoofde van het plaatsgebonden risico voor beperkt kwetsbare objecten. Bij maatregelen bij aanwezige beperkt kwetsbare objecten zou gedacht kunnen worden aan maatregelen die de verspreiding van gevaarlijke stoffen bij een ongeval, bijvoorbeeld door de afsluiting van een centraal ventilatiekanaal, kunnen tegengaan of aan afspraken over communicatie met het risico-veroorzakende bedrijf;

** ALARA = As Low As Reasonable Achievable (ofwel: zo laag als redelijkerwijs haalbaar is).

4.1.2 Groepsrisico

Het groepsrisico geeft de kans aan dat een bepaalde groep mensen door de effecten van een activiteit dodelijk wordt getroffen. Het groepsrisico wordt weergegeven als zogenaamde fN-curve en is afhankelijk van de bevolkingsdichtheid in de omgeving van de inrichting.

De niet-wettelijk vastgestelde norm voor het GR is een oriënterende richtwaarde, waar het bevoegd gezag gemotiveerd van mag afwijken. In het 'Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen' (BEVI) [1] is de buitenwettelijke oriëntatiewaarde opgenomen dat een incident met 10 of meer doden slechts met een kans van één op de honderdduizend per jaar mag voorkomen (10^{-5}), een ongeval met 100 of meer doden slechts met een kans van één op de tien miljoen jaar (10^{-7}) en een kans op een ongeval met 1.000 of meer doden van één op de miljard jaar (10^{-9}).

Opgemerkt wordt dat de omvang van het groepsrisico tegenwoordig gebruikt wordt om een bestuurlijke afweging te maken. Deze afweging wordt ook wel aangeduid als de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Bij deze afweging spelen zelfredzaamheid, de mogelijkheid tot het bestrijden van een ongeval en maatregelen ter beperking van het groepsrisico ook een rol.

4.2 Toetsing resultaten

4.2.1 Plaatsgebonden risico

Huidige situatie (scenario 1)

Het plaatsgebonden risico (PR) voor LPG-tankstations is afhankelijk van de doorzet van het LPG-tankstation. Voor de bepaling hiervan kan gebruik gemaakt worden van de afstanden zoals deze opgenomen zijn in de REVI. Op basis van de doorzet van 1.000 m³ per jaar gelden de afstanden zoals opgenomen in tabel 2.

Tabel 2. PR contouren bij een LPG-tankstation met een doorzet van 1.000 m³/jaar

Afstand vanaf	PR 10 ⁻⁵ [afstand in meters]	PR 10 ⁻⁶ [afstand in meters]
Vulpunt	25	40
Ondergronds reservoir	15	25
Afleverzuil	-	15

Middels een ambtshalve actualisatie van de milieuvergunning van het LPG tankstation [11] is bepaald dat de doorzet per jaar 'niet meer dan 1.000 m³' mag bedragen. Hiermee is beoogd de doorzet te laten vallen in de categorie 500 – 1000 m³ per jaar (met een PR 10⁻⁶ contour van 35 meter tot het vulpunt). Echter, door deze formulering valt het tankstation in de categorie LPG tankstations met een doorzet van ≥ 1.000 m³. De afstanden tot de PR contouren die dientengevolge actueel zijn conform het REVI, staan vermeld in tabel 2.

Situatie inclusief toepassing convenantmaatregelen (scenario 2)

Voor het scenario waarbij de convenantmaatregelen zijn ingevoerd, zijn voor het plaatsgebonden risico dezelfde waarden uit het REVI van toepassing. Aangezien er geen sprake is van een 'nieuwe situatie' voor het LPG tankstation, maar van een al bestaande inrichting.

Toetsing Plaatsgebonden risico


Uit de gegeven plaatsgebonden risico's blijkt dat aan de Noord- Oostzijde van het LPG-tankstation zich woningen binnen de PR 10⁻⁶ contour bevinden. Doordat deze woningen zich binnen deze contour bevinden, wordt er niet voldaan aan de grenswaarden zoals deze gesteld zijn in het REVI.

4.2.2 Groepsrisico


Het groepsrisico voor de twee scenario's is weergegeven in figuur 4.1 en figuur 4.2. Uit het berekende groepsrisico blijkt dat:

- Het groepsrisico in de huidige situatie de oriënterende waarde overschrijdt.
- Door toepassing van een reductiefactor voor de kans op 'warme BLEVE-scenario's', zoals beschreven in de methodiek 'QRA berekening LPG-tankstations' bij toepassing van hittewerende coating ligt het groepsrisico onder de oriënterende waarde.

Figuur 4.1 Huidige situatie

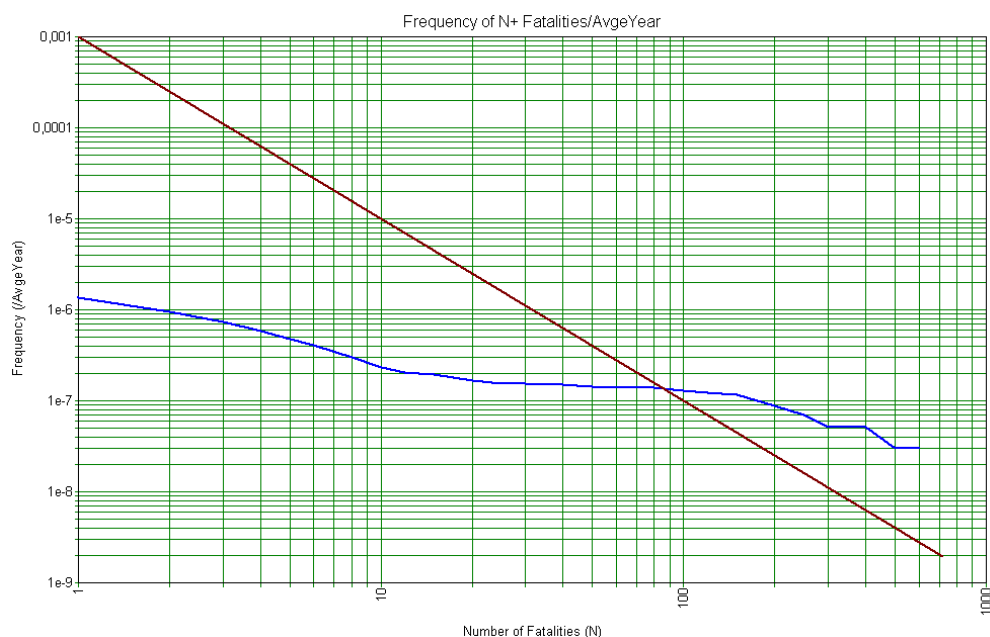

Figuur 4.2 Huidige situatie plus convenantsmaatregelen

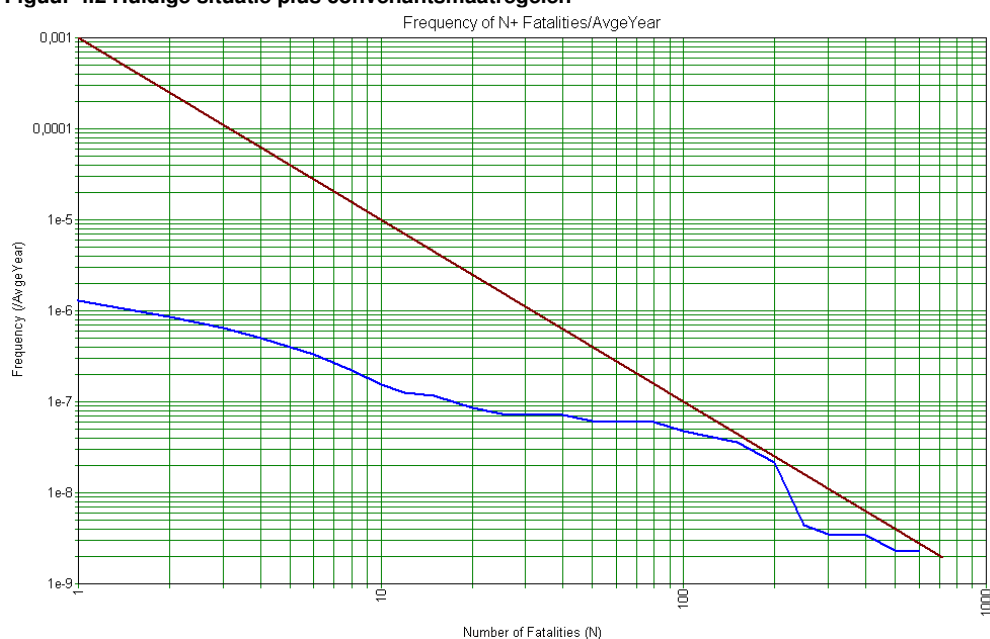

5 CONCLUSIES

In deze QRA is het plaatsgebonden risico en groepsrisico bepaald voor het LPG-tankstation aan de Maastrichterlaan te Vaals. Uit de toetsing van het berekende risico blijkt:

- In de huidige situatie wordt de oriëntatiewaarde van het groepsrisico overschreden.
- Door toepassing van hittewerende coating zoals omschreven in de convenantmaatregelen en de bijbehorende reductie van de kans op een 'warme BLEVE' neemt het groepsrisico af tot onder de orientatiewaarde.
- In de huidige situatie wordt de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico overschreden door de aanwezigheid van woningen binnen een straal van 40 meter vanaf het vulpunt voor het ondergronds reservoir van LPG.

6

REFERENTIES

- [1] Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), Ministerie van VROM, 27 mei 2004
- [2] Regeling Externe Veiligheid Inrichtingen (REVI), Ministerie van VROM, 8 september 2004, laatst gewijzigd middels het 'REVI III', 13 februari 2009.
- [3] Stappenplan groepsrisicoberekening LPG-tankstations, RIVM, Centrum Externe Veiligheid, 6 juni 2008.
- [4] QRA berekening LPG-tankstations, RIVM, Centrum Externe Veiligheid, 29 mei 2008.
- [5] Kwantitatieve Risico-analyse generiek voor LPG-tankstations (Hoofdrapport), projectnummer 29399, TNO, Oktober 2001.
- [6] Handleiding Risicoberekeningen Bevi, RIVM, Centrum Externe Veiligheid, Versie 3.1, 1 januari 2009;
- [7] SAFETI-NL, Version 6.54, DNV SOFTWARE, London, juli 2009.
- [8] PGS 1, deel 6, Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 1, Deel 6: Aanwezigheidsgegevens, VROM, december 2003
- [9] Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, VROM, november 2007.
- [10] Maatregelen zelfredzaamheid, Een onderzoek naar de bevordering van zelfredzaamheid bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, 12 juli 2007.
- [11] Definitief besluit ambtshalve actualisatie milieuvergunning, Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals, 7 augustus 2007.

Bijlage 1

Ligging invloedsgebied LPG-tankstation Maastrichterlaan plus aanwezige objecten

Figuur A.1 Aanwezige objecten binnen invloedsgebied LPG-tankstation Maastrichterlaan



Tabel A.1 Bevolkingsgegevens binnen invloedsgebied LPG-tankstation Maastrichterlaan

<u>No.</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>#</u>	<u>Dag</u>	<u>Nacht</u>	<u>Toelichting</u>
1	Bedrijven	4	25	0	3 kleine bedrijven (tankstation, schilder, pizzeria) en 1 klein kantoor (advocatenkantoor)
2	Woningen	2	2,4	4,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
3	Appartementen	15	18	36	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
4	Appartementen	24	28,8	57,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
5	Woningen	9	10,8	21,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
6	Woningen	6	7,2	14,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
7	Woningen	6	7,2	14,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
8	Woningen	6	7,2	14,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
9	Woningen	4	4,8	9,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
10	Bedrijven	3	15	0	3 kleine bedrijven (artsenpraktijken)
11 + 12	Centrum	1	505,8	81,6	School + kindercentrum (225 personen) Gezondheidscentrum (klein ziekenhuis alléén voor dagbehandeling) 34 appartementen (per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag)
13	Woningen	5	6	12	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
14	Woningen	11	13,2	26,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
15	Woningen	4	4,8	9,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
16	Appartementen	2	2,4	4,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
17	Woningen	4	4,8	9,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
18	Woningen	3	3,6	7,2	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
19	Woningen	7	8,4	16,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
20	Woningen	11	13,2	26,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
21	Woningen	4	4,8	9,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
22	Woning	1	1,2	2,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
23	Woningen	3	3,6	7,2	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
24	Woningen	7	8,4	16,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
25	Woning	6	7,2	14,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
26	Woningen	6	7,2	14,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
27	Woning	1	1,2	2,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
28	Woningen	12	14,4	28,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
29	Woningen	4	4,8	9,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
30	Woning	1	1,2	2,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
31	Woningen	5	6	12	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
32	Woningen	7	8,4	16,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
33	Appartementen	22	26,4	52,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
34	Appartementen	23	27,6	55,2	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
35	Appartementen	27	32,4	64,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
36	Woning	1	1,2	2,4	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
37	Bedrijf	1	10	0	1 zeer kleine winkel
38	Woningen	4	4,8	9,6	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
39	Woningen	3	3,6	7,2	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag
40	Woningen	2	2,4	4,8	Per woning 2,4 pers. gedurende nacht en 1,2 pers. gedurende dag

1. PGS 1, deel 6, Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen 1, Deel 6: Aanwezigheidsgegevens

Bijlage 2

Ligging plaatsgebonden risicocontour

Figuur B.1 Plaatsgebonden risicocontour (bij een situatie van een doorzet van 'ten hoogste 1.000 m³')

