



Objectcode	Beheerder	Categorie 1 2	Tekeningnr	van km	tot km	aantal kabels+leidingen/voltage, etc	Medium	contactpersoon leidingbeheerder	Verleggen	Omschrijving technische oplossing	Lengte verlegging	Materiaalkosten	In/uit bedrijf	Ontwerp & begeleiding	Uitvoeringskosten	Totale kosten	Opmerkingen (bijv. kruisend of langsliggend)
0020T-IL	Ziggo BV	2	1	21,91	22,08	GLASVEZEL; MET KB EN 2 MBN	Datatransport	klic@vodafoneziggo.com									
0072E-LS	Enexis Netbeheer BV	2	1	21,97	21,97	230 V	Laagspanning	klicinfo@enexis.nl									
0087E-LS	Enexis Netbeheer BV	2	1	21,97	21,97	400 V	Laagspanning	klicinfo@enexis.nl									
0100T-IL	BT Nederland NV	2	1	21,81	22,62	2 KABELS	Datatransport	nscablemanagement@bt.com									
0101T-IL	BT Nederland NV	2	1	21,94	21,96		Datatransport	nscablemanagement@bt.com									
0102T-IL	BT Nederland NV	2	1	21,70	22,62	2 KABELS	Datatransport	nscablemanagement@bt.com									
0124T-IL	KPN BV	2	1	21,90	21,96	KB; MET MB, ASBESTCEMENT, 1; 2 MBN	Datatransport	orderintakeplan@kpn.com									
0125T-IL	KPN BV	2	1	21,97	21,98	KB	Datatransport	orderintakeplan@kpn.com									
0126T-IL	KPN BV	2	1	21,96	21,97	KB	Datatransport	orderintakeplan@kpn.com									
0127T-IL	KPN BV	2	1	21,94	21,96	KB	Datatransport	orderintakeplan@kpn.com									
0130T-IL	KPN BV	2	1	21,97	21,97	KB	Datatransport	orderintakeplan@kpn.com									

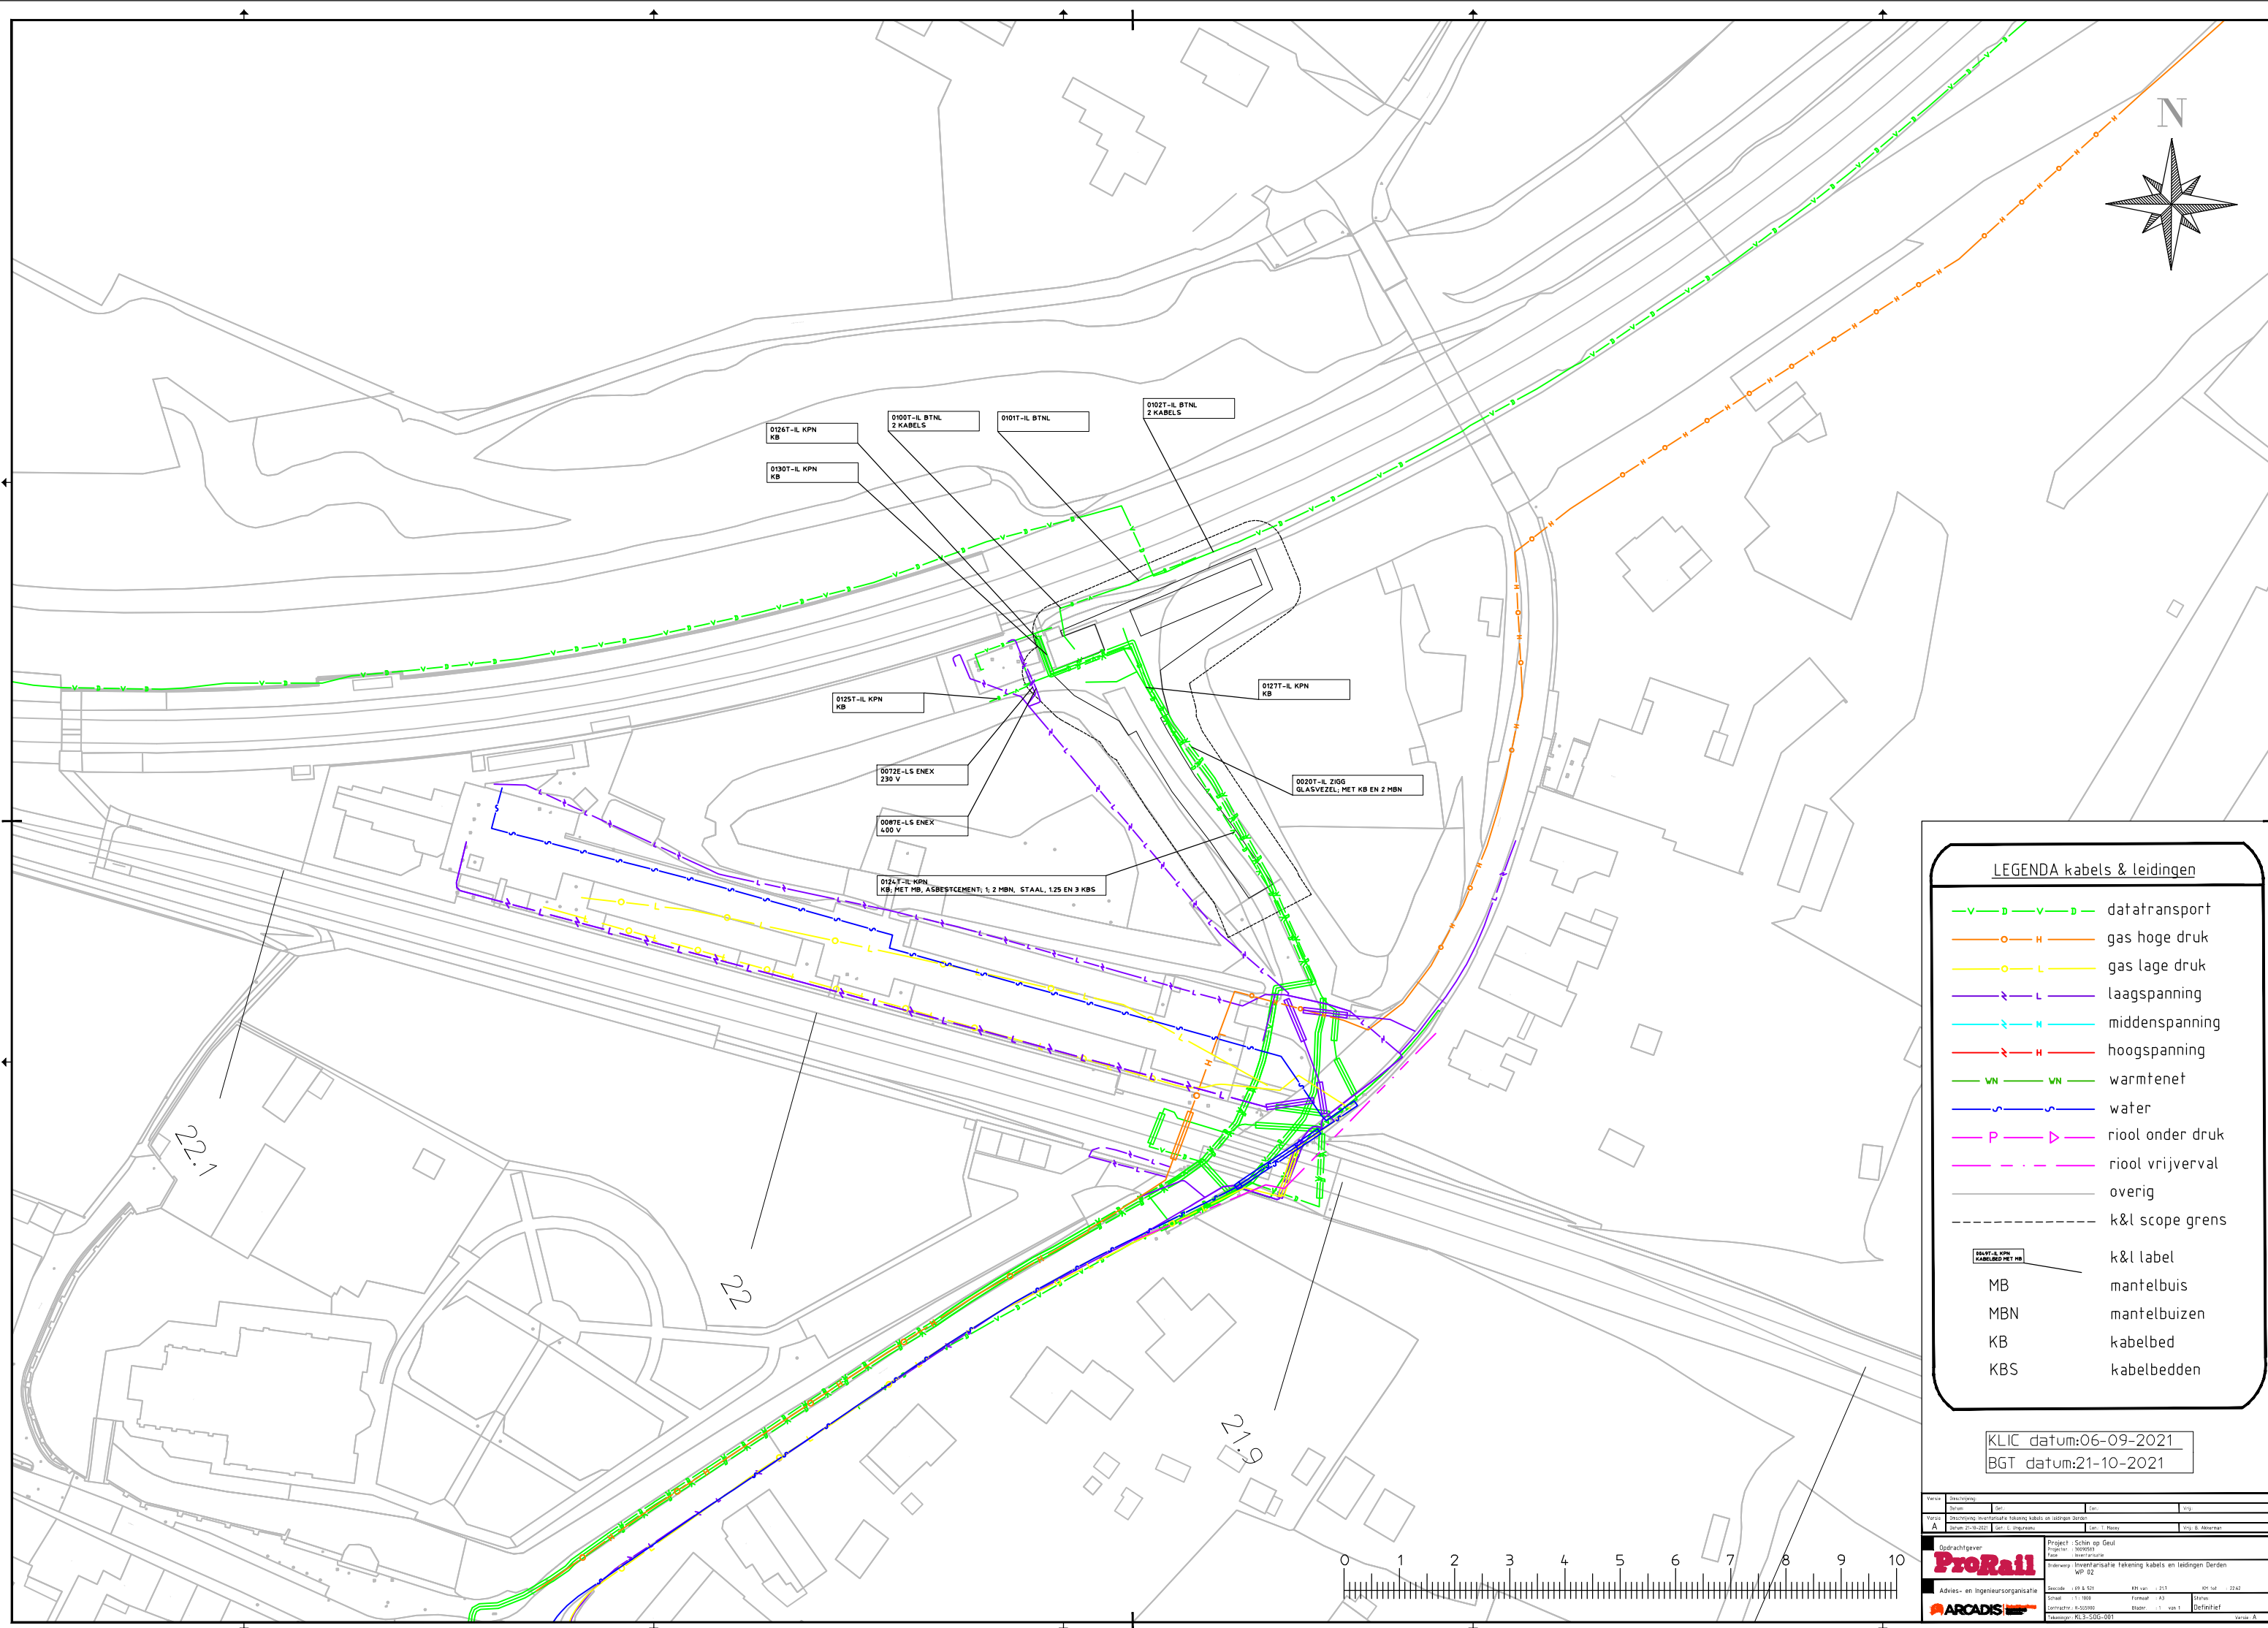

LEGENDA kabels & leidingen

- | | |
|---|------------------|
|  | datatransport |
|  | gas hoge druk |
|  | gas lage druk |
|  | laagspanning |
|  | middenspanning |
|  | hoogspanning |
|  | warmtenet |
|  | water |
|  | riool onder druk |
|  | riool vrijverval |
|  | overig |
|  | k&l scope grens |
- DAWST- & K&L
KABELBED HET IBO**

MB mantelbuis

MBN mantelbuizen

KB kabelbed

KBS kabelbedden

KLIC datum:06-09-2021
BGT datum:21-10-2021

[illegible]