


BIJLAGE 1

Locatieoverzicht


Het gaat om 2 locaties ter plaatse van de Jacoba van Beierenweg. Binnen deze twee locaties zijn de gedeelten van het tracé die niet op de juiste plek liggen met rood aangegeven.

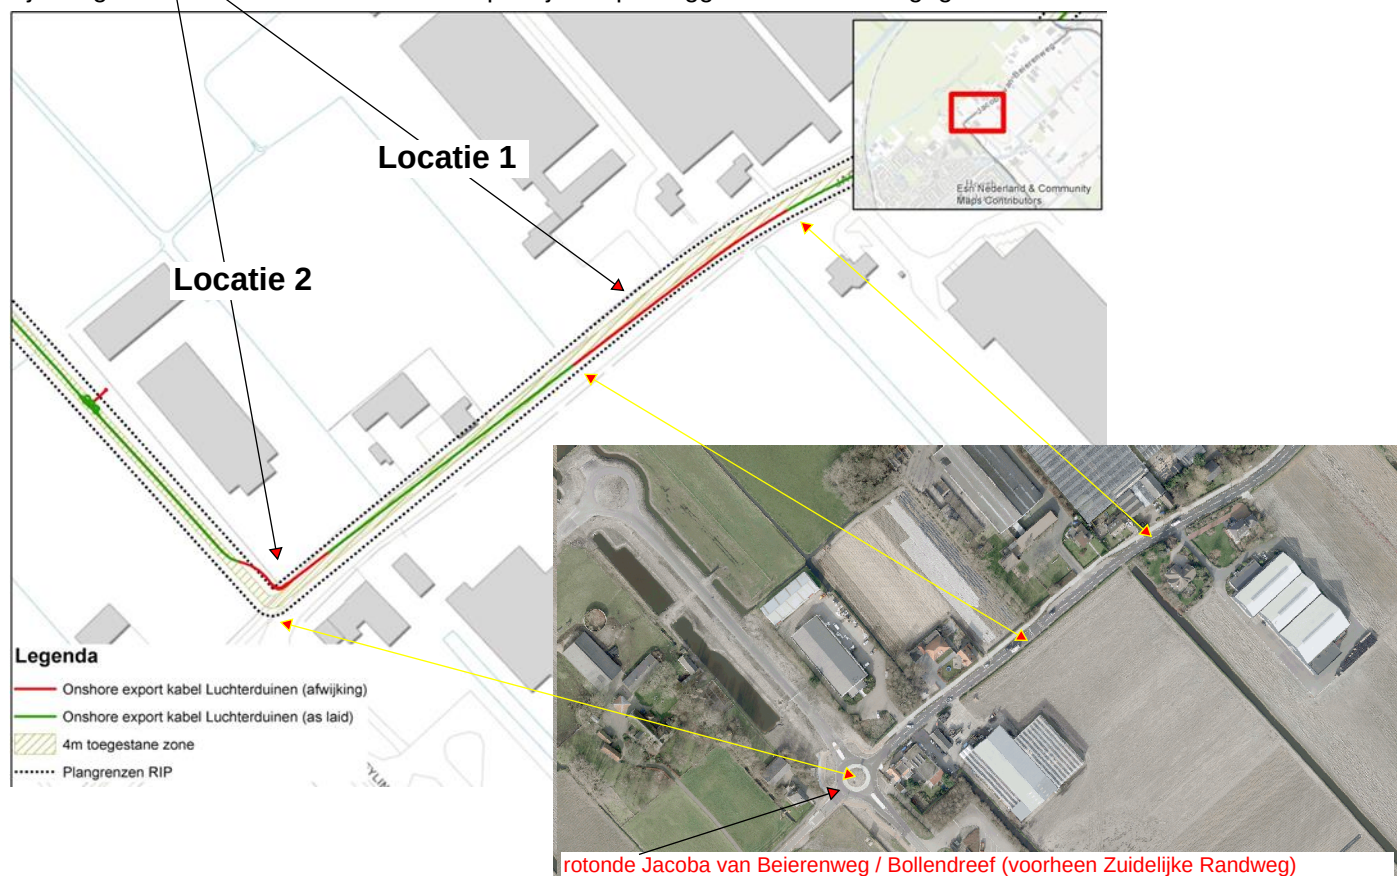

Locatie 1

Ter plaatse van deze locatie ligt het met rood aangegeven gedeelte van de kabel dieper dan 15 meter maar net buiten de zone waarbinnen de 150 kV kabel aangelegd had moeten worden.


de zone waarbinnen de 150 kV aangelegd had moeten worden.

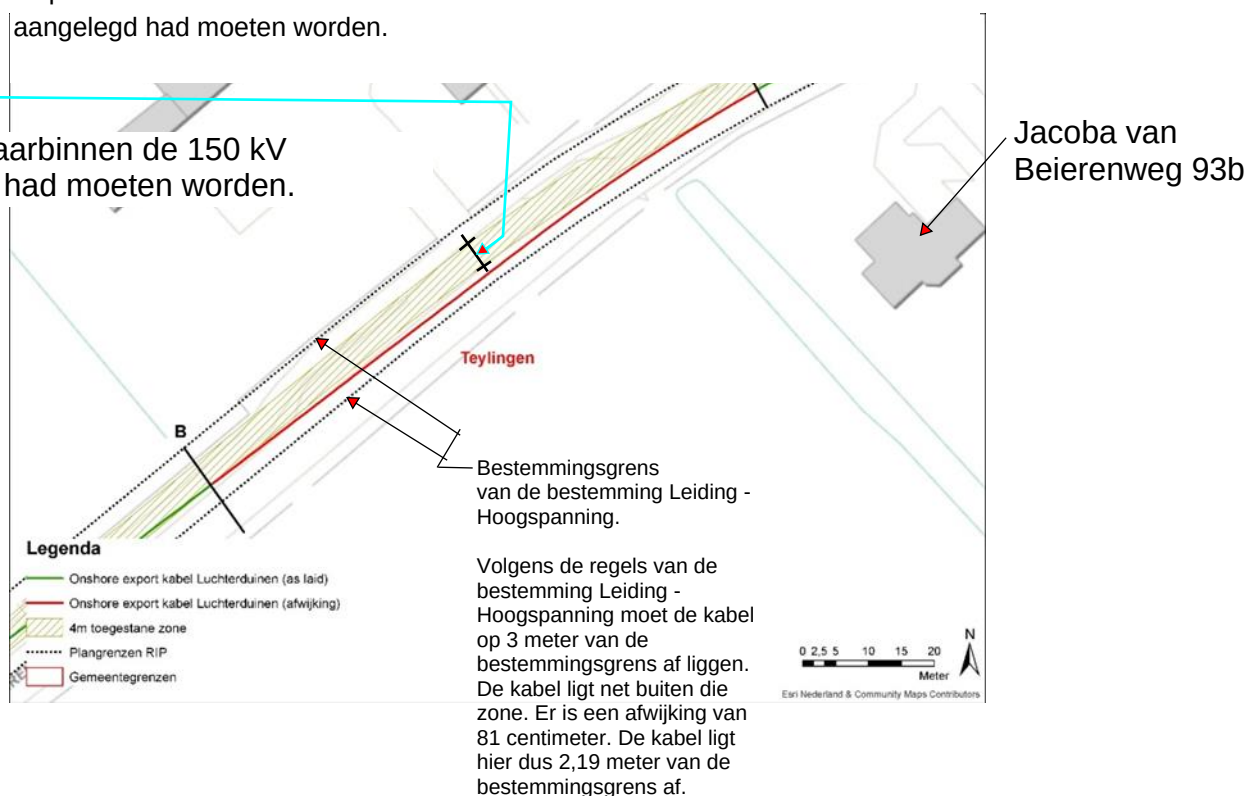

Locatie 2

Rotonde Jacoba van Beierenweg / Bollendraaf (voorheen Zuidelijke Randweg).

T.p.v. deze locatie ligt het met rood aangegeven gedeelte van de kabel voor een deel buiten de zone en voor een deel buiten de bestemming waarbinnen de 150 kV kabel aangelegd had moeten worden.

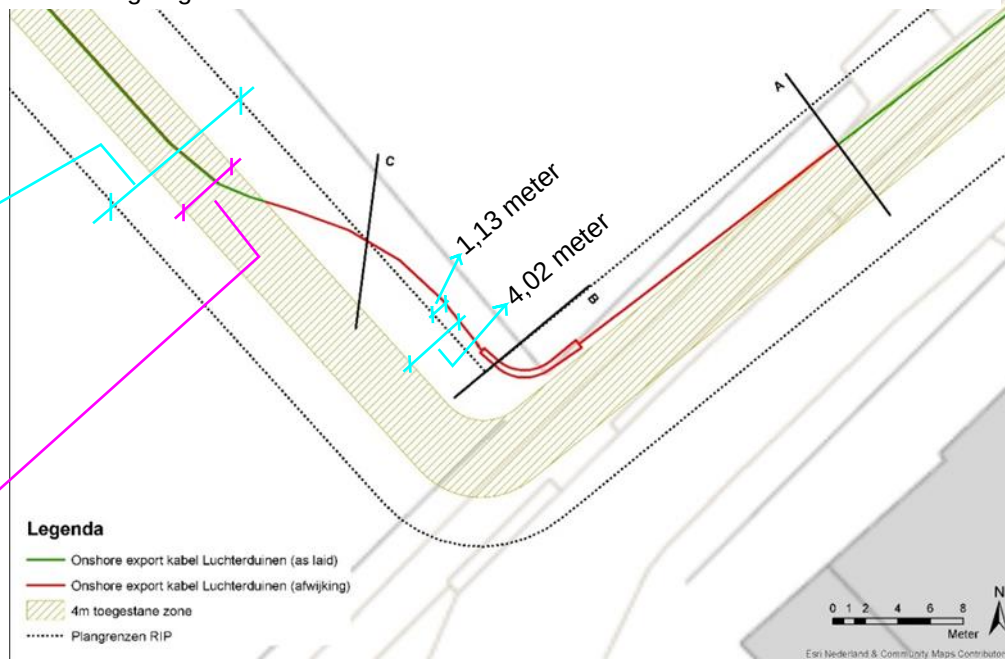


Bestemming Leiding - Hoogspanning

Zone waarbinnen volgens de regels van de bestemming Leiding - Hoogspanning de kabel had moeten liggen

Toelichting strijdigheid bestemmingsplan

Locatie 1

De kabel is de groene lijn die in rood overgaat. Het gaat om het rode gedeelte. De met rood aangegeven kabel op deze locatie ligt wel binnen de bestemming Leiding – Hoogspanning maar voldoet niet aan de regel dat de kabel 3 meter van de bestemmingsgrens af moet liggen.

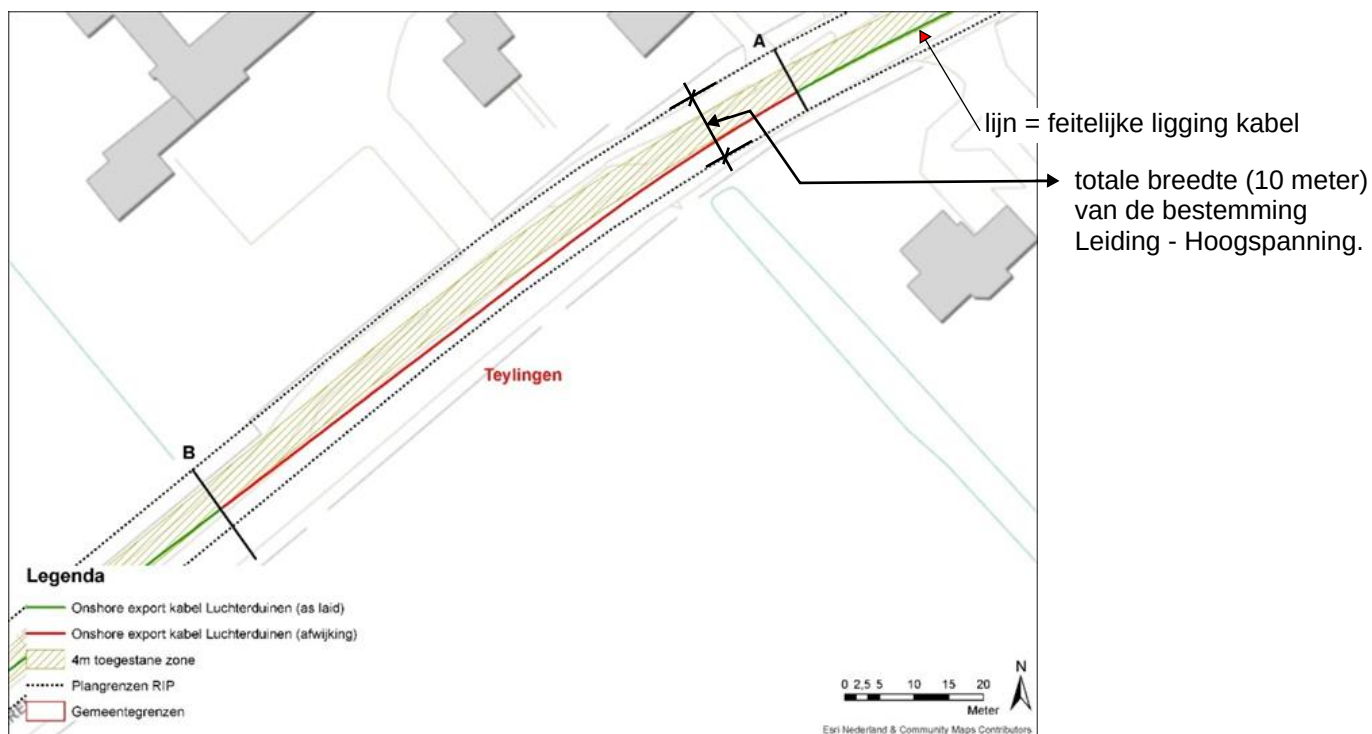

Kaartfragment bestemmingsplan



Locatie 2

De kabel is de groene lijn die in rood overgaat. Het gaat om het rode gedeelte. De kabel op deze locatie ligt voor een deel (binnen blauwe ovaal) buiten de bestemming Leiding – Hoogspanning. Het overige (rode) gedeelte van de kabel ligt wel binnen de bestemming maar voldoet niet aan de regel dat de kabel 3 meter van de bestemmingsgrens af moet liggen.

