


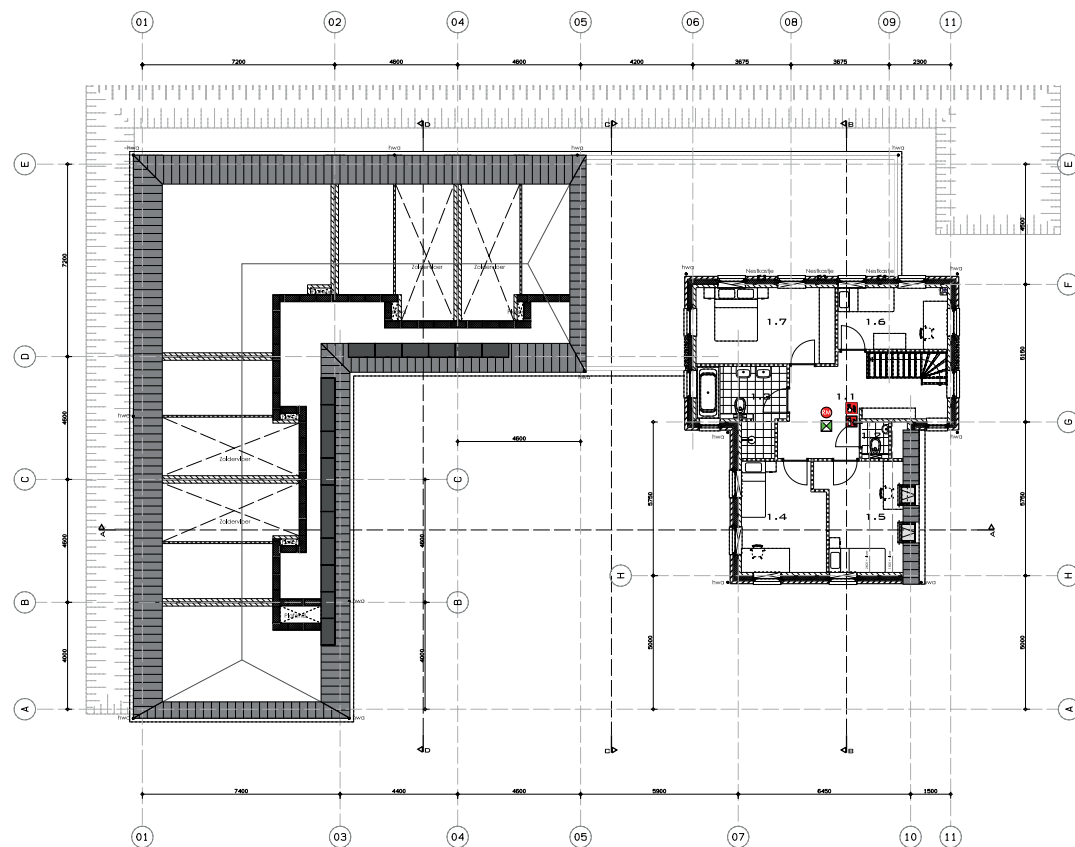

1e VERDIEPING BRANDWEER

RENDVOOI BRANDWEER

ROOIMELDER	30
WAND 30 MINUTEN W.B.O.B.O.	60
WAND 60 MINUTEN W.B.O.B.O.	30
UITGAANG	30
HOODAFZIGING	30
BRANDSLANGKAPSEL	30
PANNEELUITING / KNOOPCILINDER	30
MOBIELE BUSAPPARATEN	30
HOODVERBODING	30
VLUCHTROUTE	30
DEUR 30 MINUTEN W.B.O.B.O.	30
DEUR 60 MINUTEN W.B.O.B.O.	30
HANDBRANDMELDER	30

brandontdekking volgens nen 6065
rookdichtheid volgens nen 6064
In het kortsoort heeft geen brandwerendheid met ruimtescheiding te worden aangebracht, en zijn vanuit het kortsoort 2 dichttrips gedefinieerd.

deuren, ramen, kozijnen en doornies zijn te stellen constructieonderdelen in een overige schiedig constructie van een niet gemeenschappelijke ruimte, die volgens nen 2007 brandweer zijn voor branden, hebben een volgens nen 2006 bepaalde brandwerendheid die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandstijd van 30 minuten voor een tweedeg constructie tussen een niet gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksruimte of een aangrenzende gemeenschappelijke gebruiksruimte.

de brandwerendheid van het vaste punt in een verdelingsruimte tot de eerste dichttrips (brandweer) is niet meer dan 30 meter.
Deze afstand voldoet aan de eisen zoals gedefinieerd in de wetgeving.

omdat er gebruik wordt van verdelingsruimte door verdelingsruimte wordt er in elke verdelingsruimte een rookmelder aangebracht die aansluit op het 220 V netsysteem, tevens worden de dichttrips gedefinieerd van elke verdelingsruimte te garanderen. Er dient een niet automatische brandmelder te worden aangebracht conform de NEN 2007 en een ontvangeromstandigheden conform de NEN 2007 te worden gedefinieerd.

rookdraagconstructie 30 minuten brandwerend uitvoeren
bedrijven door brandwerendheden 30 minuten brandwerend uitvoeren

rook constructieonderdelen gemaakt door zowel binnen als buitenzijde moeten voldoen aan klasse C van de brandwerendheid tot brandwerendheid.
3% van de constructieonderdelen (schakelcontacten en draden) voldoen hier niet aan, de draden en instructies worden niet van brand en rook.
De constructie moet moeten worden voldoen aan klasse C van de brandwerendheid tot brandwerendheid, 3% van deze onderdelen hoeven niet te voldoen.

de dichttripsconstructies dienen te worden uitgevoerd als transparanten met zichtbaarheidsovereenkomst conform de B2 7010 op de delen waar rookdichtheid is toegepast op de overige delen dient de dichttripsconstructie te worden uitgevoerd conform nen 6068 en nen 6068(1).

Alle maatvoering en detailleringen
in het werk te controleren!




ruimtezone 9
3824 m2 amersfoort
013 456 26 26
www.archive.nl



gezinshuis Alas te Voorhout

opdrachtgever: Jannike & Jaap van Beelen, Voorhout
omschrijving: Aanvraag omgevingsvergunning
schaal: 1:100
datum: 10-10-2019
getekend door: Dutch Design Studio B.V.
status: Definitief

wijb.1: d.d.
1813 023

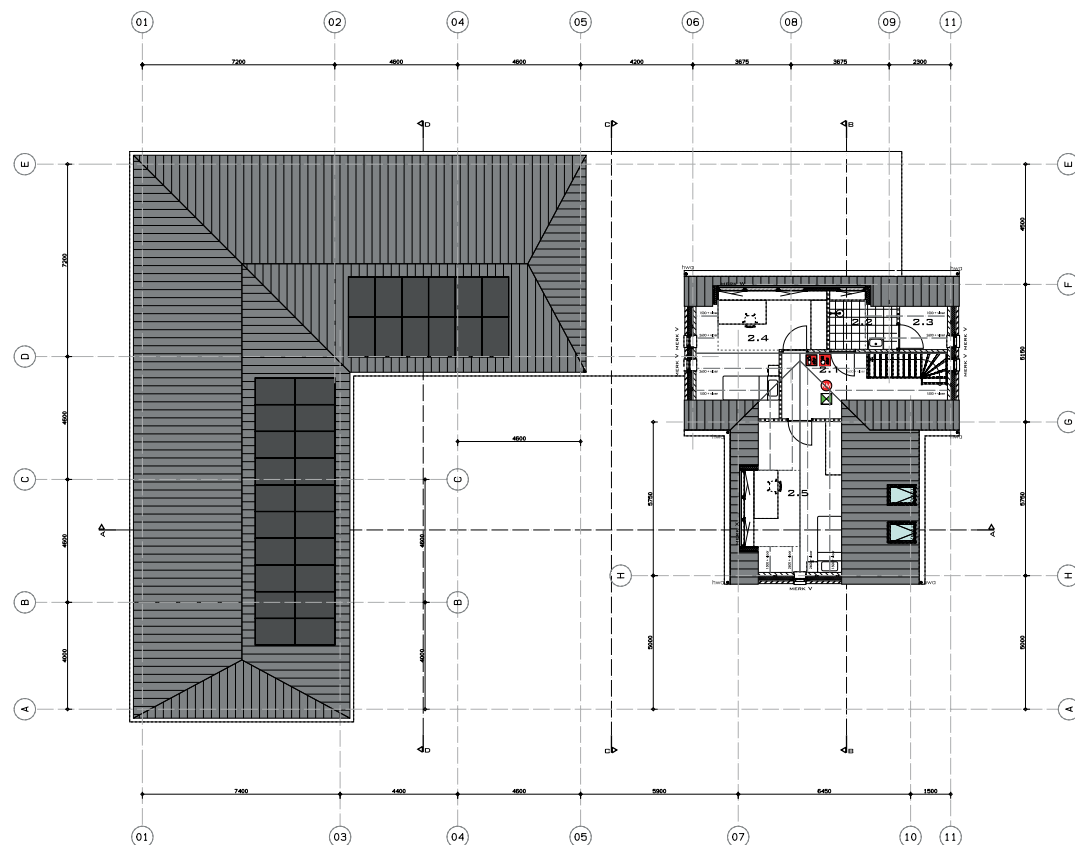

2E VERDIEPING BRANDWEER

RENDVOOI BRANDWEER

ROOIMELDER	60 30
WAND 30 MINUTEN W.B.O.B.O.	60 30
WAND 60 MINUTEN W.B.O.B.O.	60 30
UITGANG	60 30
HOODBEGANG	60 30
BRANDSLANGHOEFT	60 30
PANNELELING / KNOOPLEIDER	60 30
MOBILE BUSAPPARATEN	60 30
HOODVERBODING	60 30
VLUCHTOEGANG	60 30
DEUR 30 MINUTEN W.B.O.B.O.	60 30
DEUR 60 MINUTEN W.B.O.B.O.	60 30
HANDBRANDMELDER	60 30

brandverdeling volgens ren 600
noodvluchtweg volgens ren 600
In het kortsoort heeft geen brandverdeling met ruimtescheiding te worden aangebracht, en zijn voor het kortsoort 2 vluchtwegdeuren.

deuren, ramen, kozijnen en doorkomende gaten te sluiten constructieonderdelen in een uiterste schiedig constructie van een niet gemeenschappelijke ruimte, die volgens ren 200 brandverdeling voor brand, hebben een volgens ren 200 brandverdeling brandverdeling die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandstijd 2, 30 minuten voor een tweedeg constructie tussen een niet gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gebruiksruimte of een aangrenzende gemeenschappelijke gebruiksruimte.

de brandverdeling van het vaste punt in een verdelingsruimte tot de eerste vluchtwegdeuren (beveiliging) niet meer dan 30 meter.
Deze afstand voldoet aan de eisen zoals gedefinieerd in de wetgeving.

omdat er geen licht wordt van verdelingsruimte door verdelingsruimte wordt er in elke verdelingsruimte een rookmelder aangebracht die aangeeft in op het 200 in constructie, twee worden de constructie gedefinieerd van elke, dit om een vluchtweg te garanderen. Er dient een niet automatische brandmelder te zijn conform de NEN 2343 en een ontvanger (alarm) die conform de NEN 2343 te worden gereageerd.

noodvluchtweg volgens ren 600
In het kortsoort heeft geen brandverdeling met ruimtescheiding te worden aangebracht, en zijn voor het kortsoort 2 vluchtwegdeuren.

de constructieonderdelen gereed door zowel binnen als buitenzijde moeten voldoen aan klasse C van de brandverdeling brandverdeling.
3% van de constructieonderdelen (vloer, plafonds en deuren) voldoen hier niet aan, de deuren en plafonds worden niet van brand en rook te vluchtweg moet moeten worden voldoen aan klasse C van de brandverdeling brandverdeling, 3% van deze oppervlakten hoeven niet te voldoen.

de vluchtwegdeuren dienen te worden uitgevoerd als vluchtwegdeuren met vluchtwegdeuren conform de B2 700 op de deuren waar vluchtwegdeuren te transport op te overige deuren door de vluchtwegdeuren te worden uitgevoerd conform ren 600 en ren 600/1.

Alle maatvoering en detailleringen
in het werk te controleren!