


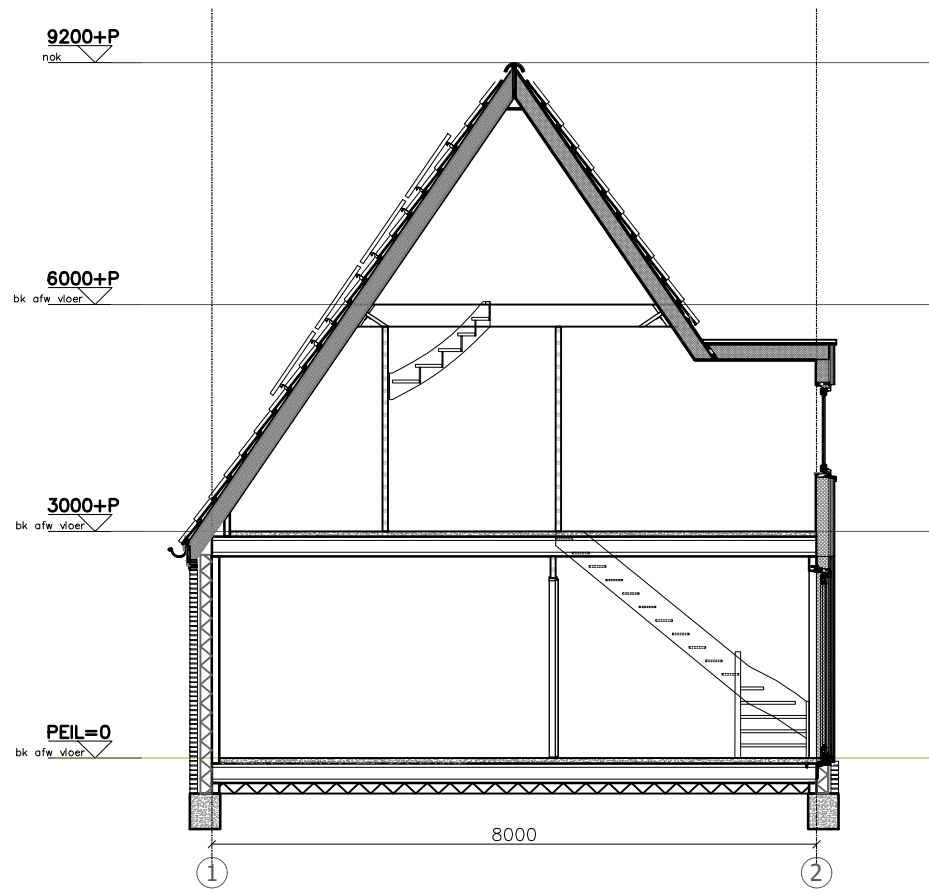
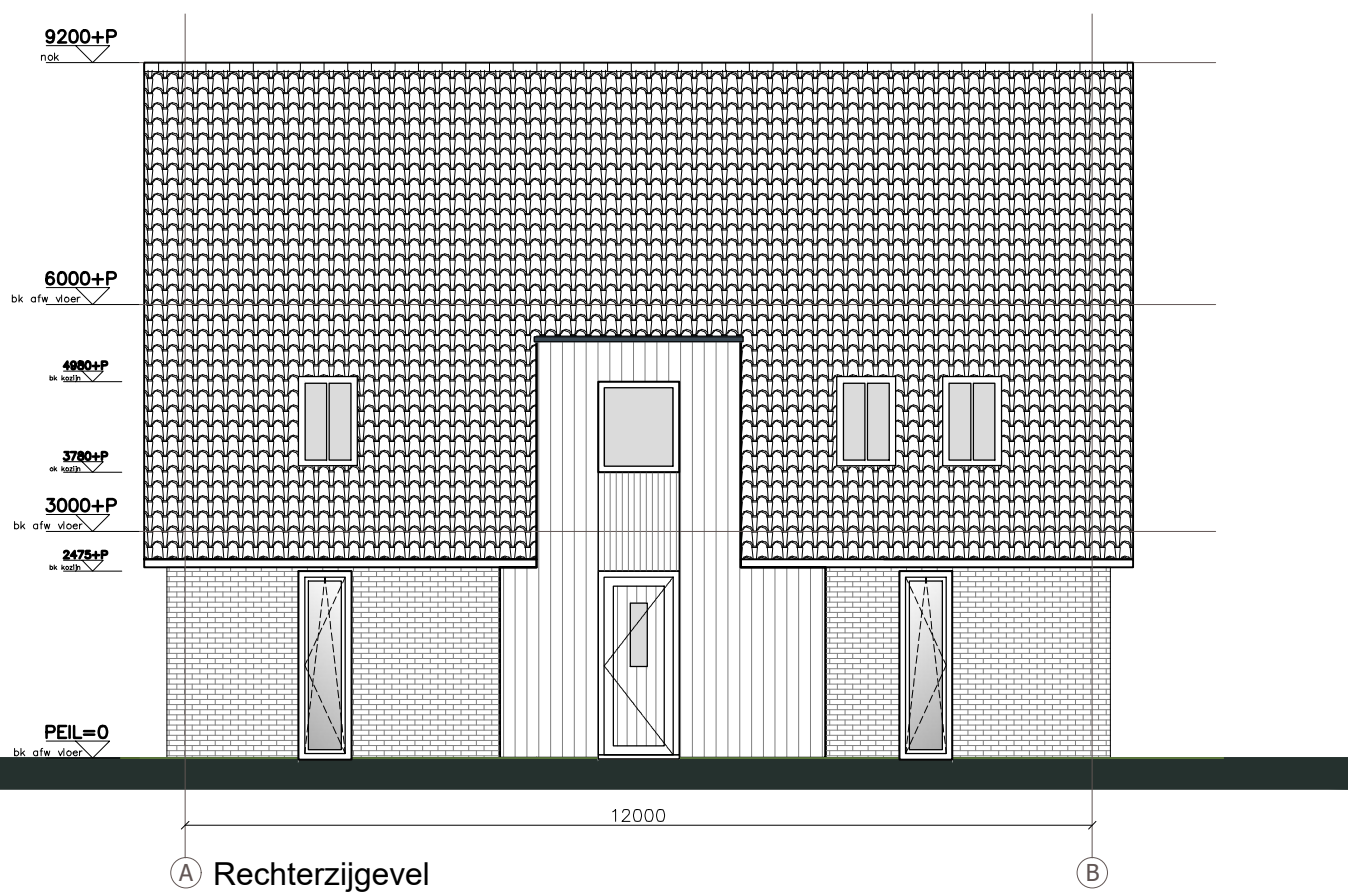
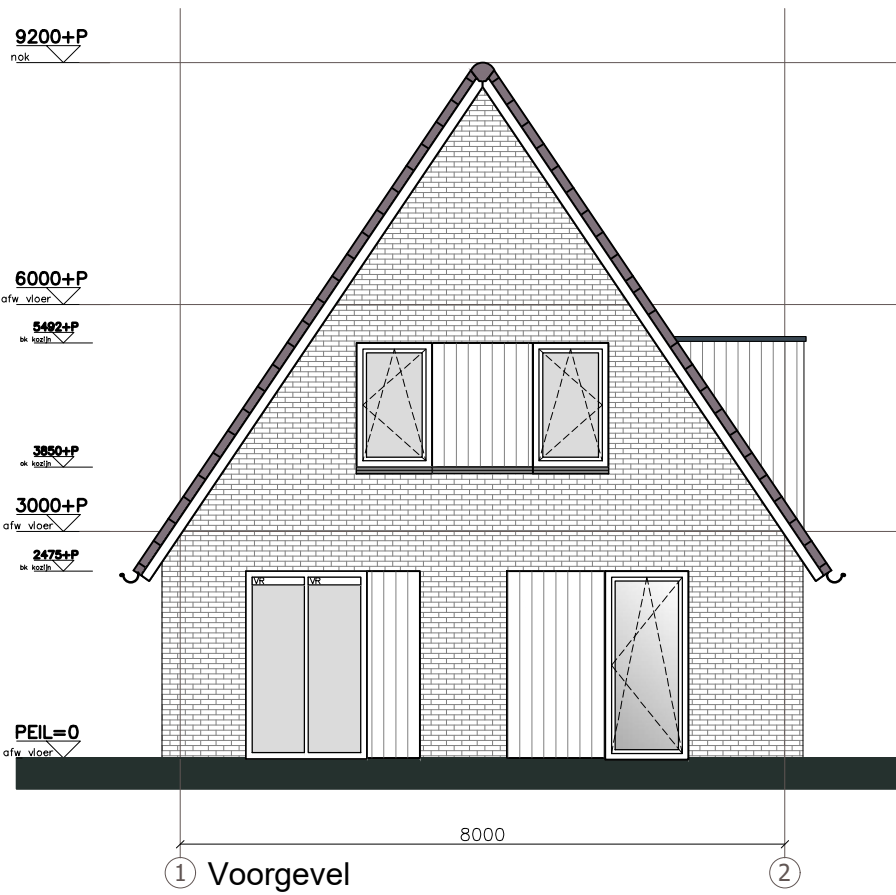
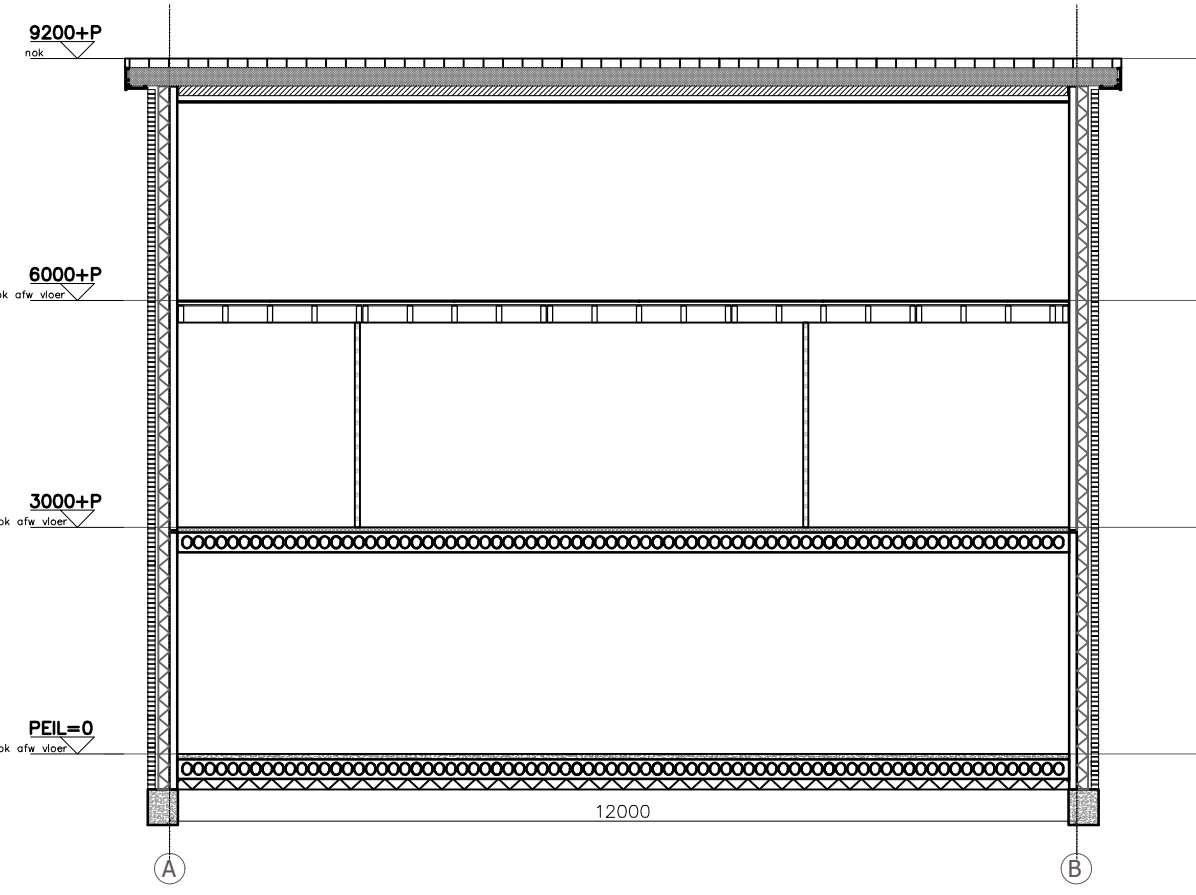
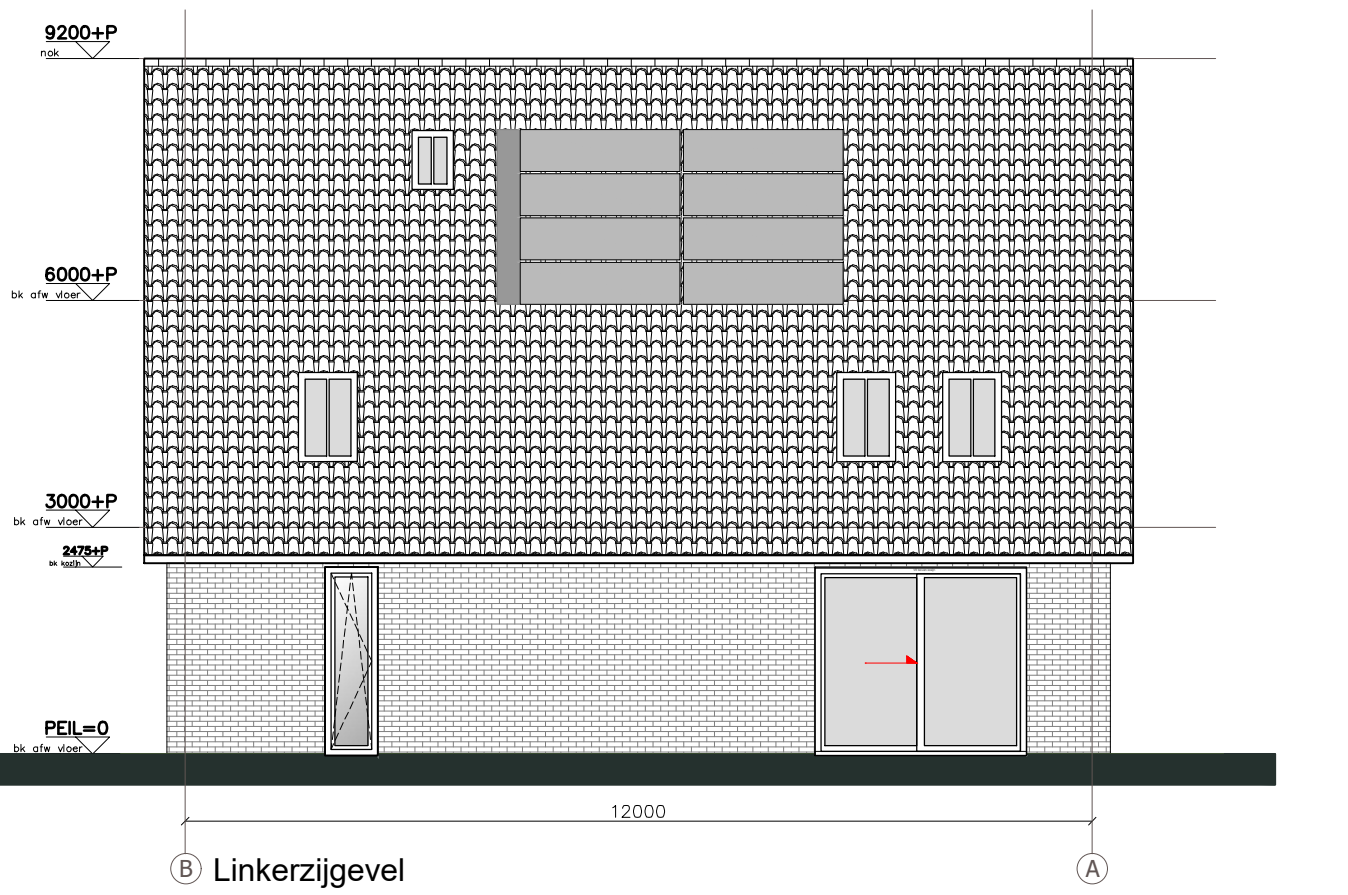
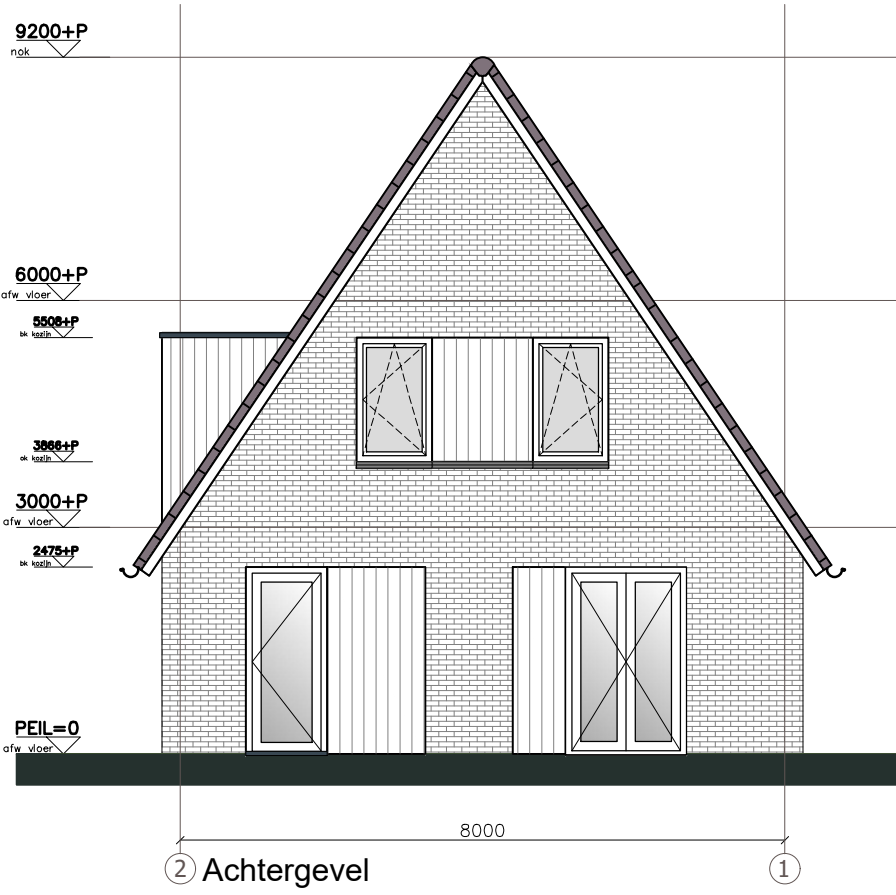


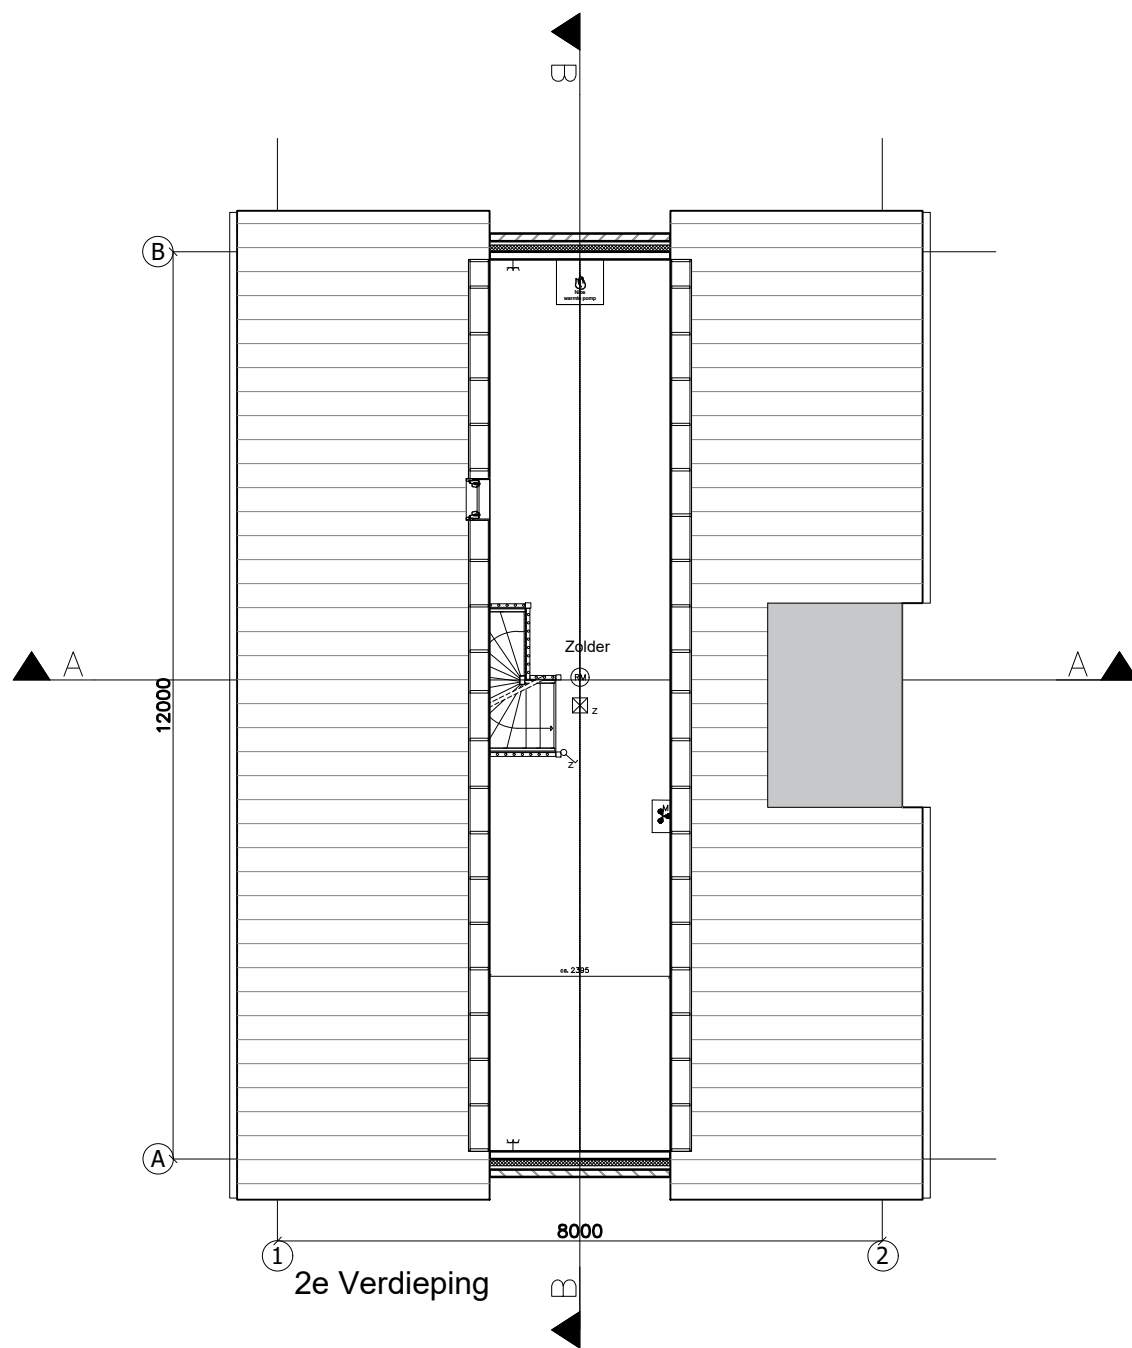

Doorsnede - A-A

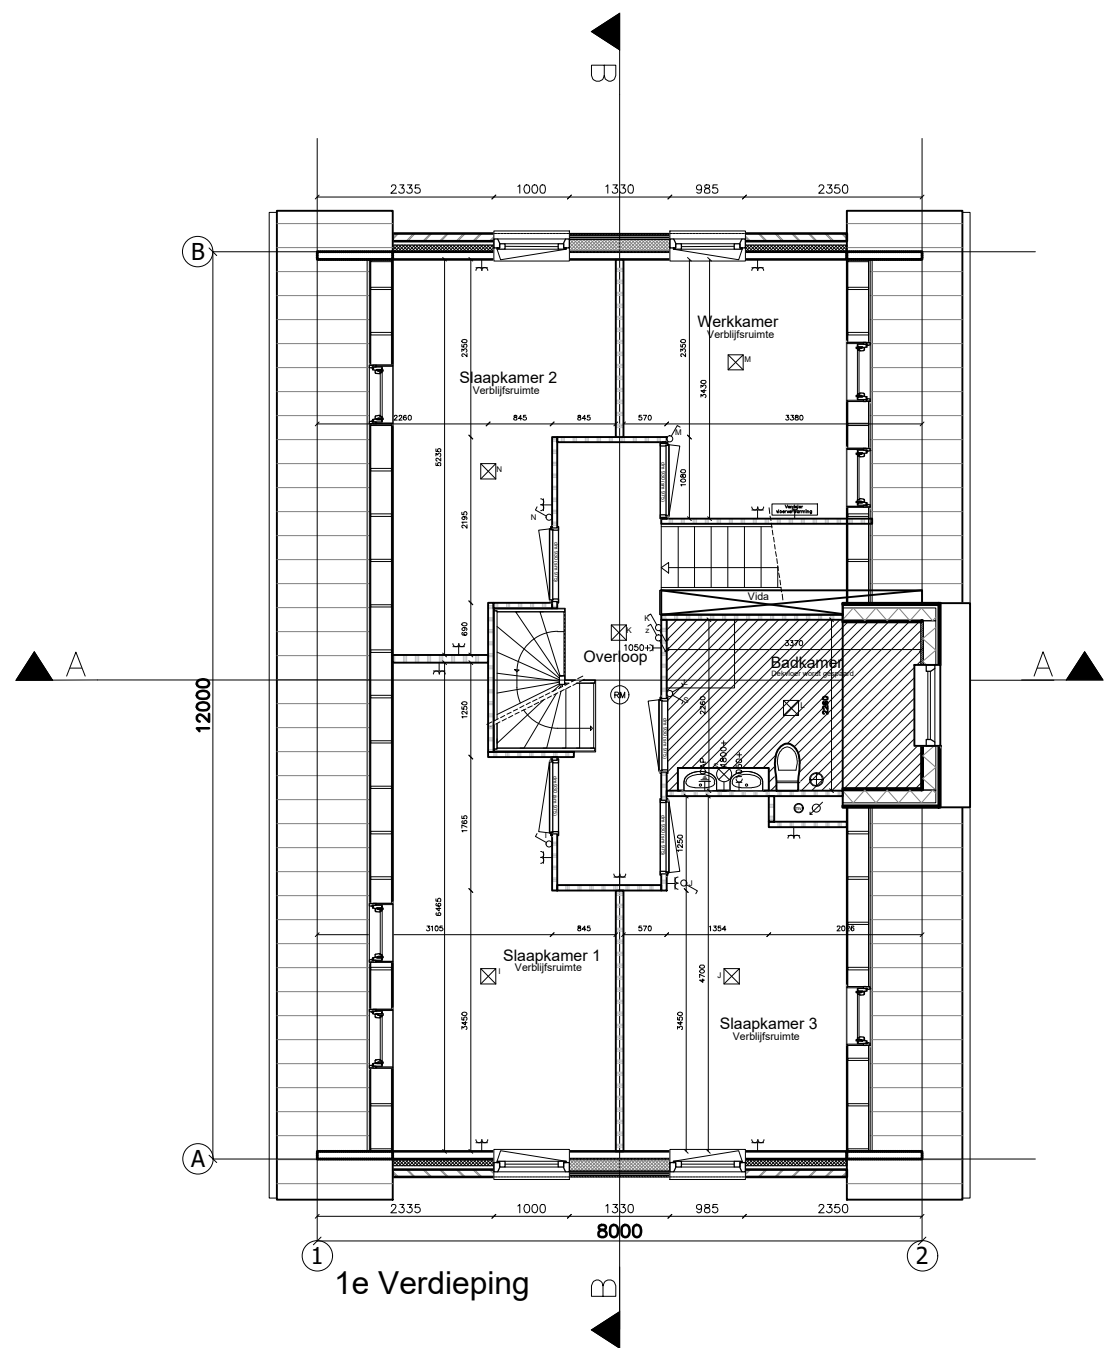

Doorsnede - B-B



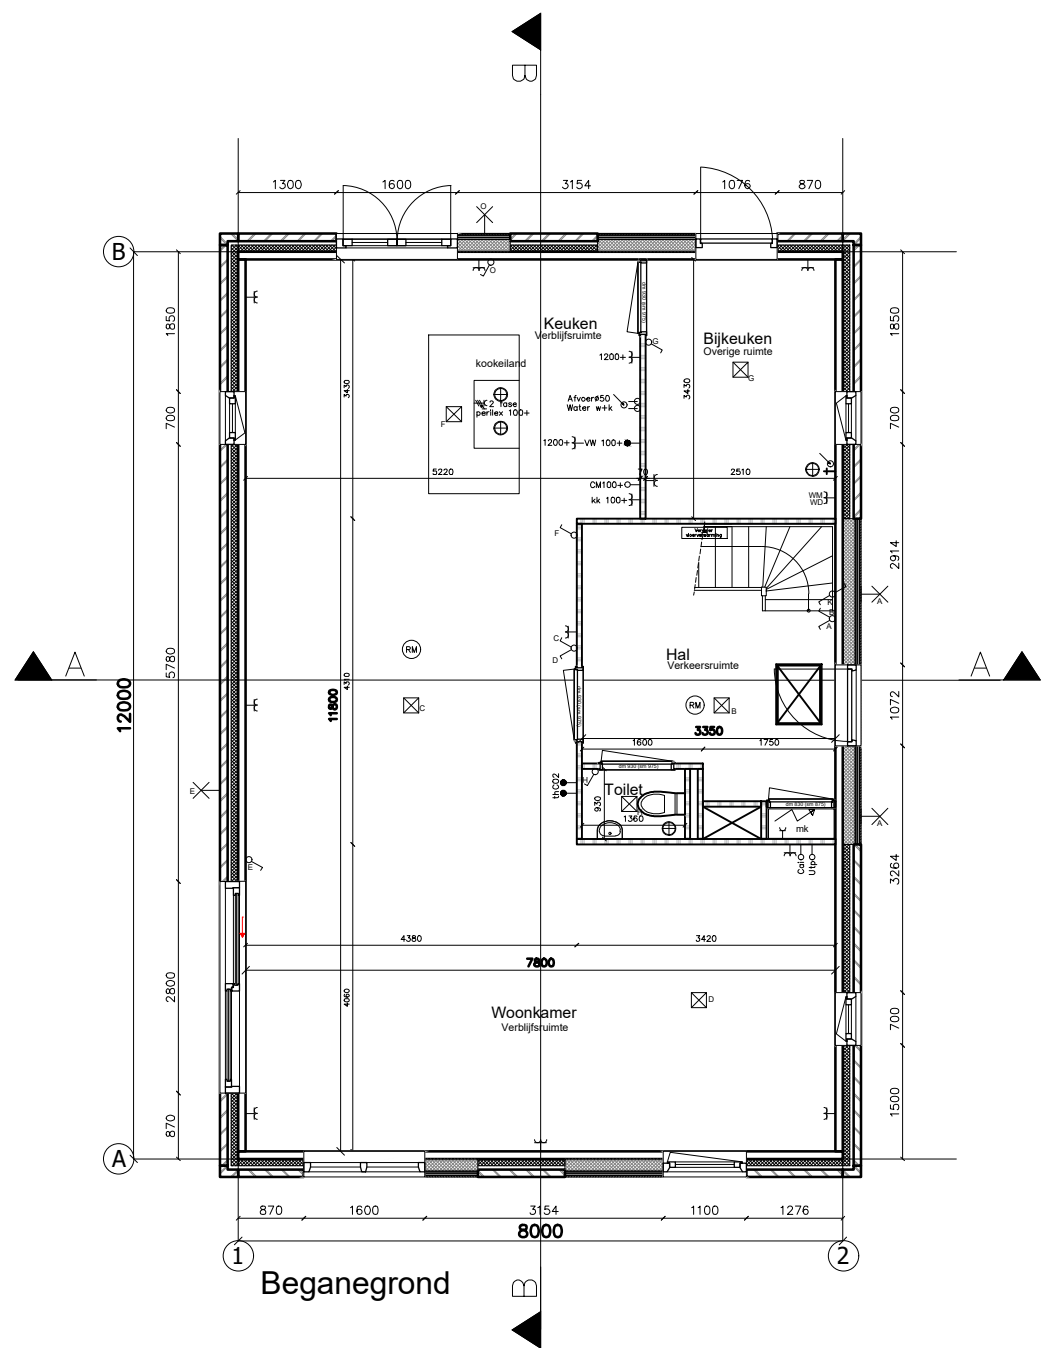


RENVOOI BOUWBESLUIT 2012

Het bouwen zal geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012 (BB).

- VEILIGHEID**
- Aansluitpunten elektra en verlichting conform NEN 1010, voorschriften VEEN en afd. 6.1 en 6.2 BB.
 - Wanden, deuren incl. glas grenzend aan verkeersruimten en/of vluchtwegen dienen een W.B.D.B.O. te bezitten van 30 minuten.
 - Indien een vloer binnen een verblijfsgebied 7 meter boven meetniveau ligt dan geldt een WBDBO van 60 minuten.
 - Bij een veiligheidsstappenhuis geldt tevens een WBDBO van 60 minuten, volgens afd. 2.10 BB.
 - Alle constructies volgens goedgekeurde berekening(en) en tekening(en) van de constructeur.
 - Aansluitpunten gas (kooktoestel, C.V., combi-ketel) conform voorschriften VEGIN en afd. 6.2 BB.
 - Trappen conform afd. 2.5 BB.
 - Deuren, ramen, kozijnen in een uitwendige scheidingsconstructie, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2 conform afd. 2.15 BB.
- GEZONDHEID**
- Geluidwering uitwendige scheidingsconstructies (buitenwanden en dak) grenzend aan een verblijfsgebied, min 20dB(A) volgens afd. 3.1 BB.
 - Ventilatie zoals in berekening en volgens NEN1087 en afd. 3.6 BB.
 - Het te bouwen bouwwerk zodanig uitvoeren dat het binnendringen van muizen en ratten wordt tegen gegaan conform afd. 3.17 BB.
 - Aansluitpunten watervoorzieningen conform voorschriften afd. 6.3 BB en NEN1006

- BRUIKBAARHEID**
- Aansluitmogelijkheden t.b.v. gas, water, elektra, communicatie en media in meterkast, volgens NEN 2768 en afd. 6.2 BB
- ENERGIEZUINIGHEID**
- Alle glas uit te voeren als isolerende beglazing volgens art. 5.1 BB
 - Warmte-isolatiewaarde uitwendige scheidingsconstructies, buitenwanden Rc 4,7m²/KW, begane grondvloer 3,7m²/KW en dak 6,3m²/KW volgens BEN/NTA 8800.
- Buitenwanden, begane grondvloeren en daken (platte en hellende dakvlakken) dienen te bezitten:
 - een binnenoppervlak temperatuurfactor >= 0,65 e.e.a. vlg. NEN 2778, detaillering overeenkomstig NPR 2652
 - een waterdichtheid overeenkomstig NPR 2652
 - een warmteverstand Rc >= m²/KW e.e.a. vlg. NEN 1068
 - beglazing, deuren inkl. omvattingen: U >= 1,65 W/m².K
 - de luchtdoorlatendheid van de gevelonderdelen moeten voldoen aan NEN 2686 en NEN 3660 / 3661
 - de begane grondvloerconstructie luchtdicht afwerken
 - een karakt. geluidwering >= geluidsbelasting minus 35 dBA (min. 20 dBA) e.e.a. vlg. NEN 5077

Vloerafscheiding: conform afd. 2.3 BB Hoogte vloerafscheiding: - bij een vloer hoogteverschil >1m en ≤13m: min. 1000mm - bij een vloer hoogteverschil >13m: min. 1200mm Afmetingen opening in een afscheiding: - bij een hoogte ≤ +200: max. ≤ Ø 100mm - bij een hoogte > +700 en ≤ +1000mm: max. ≤ Ø 200mm Niet-overklauterbaarheid Geenopstapmogelijkheden tussen > +200 en ≤ +700 	Trap gegevens: conform afd. 2.5 BB - min. breedte traprede 800mm - min. vrije hoogte boven trap 2,3m - max. hoogte van trap 4m - max. optreden 188mm - min. aanrede 220mm - max. spijl afstand 100mm - min hoogte leuning 800mm - max. hoogte leuning 1000mm 
Vrije doorgang: conform afd. 4.4 BB - Hoogte: 2300mm - Breedte: 850mm - Opdekdeur min. 880x2315mm - Stompedeur min. 930x2315 	Brandveiligheid : conform afd. 6.5 BB niet ioniserende rookmelder aangesloten op 230V volgens NEN2555 en voorzien van backup-batterij



Project:	6 woningen Leersum	Formaat:	Werknr.:
Onderwerp:	Bloktekening blok 2	A1	170001
Datum:	14-04-2022	Schaal:	Fase:
Wijzigingen:	Vorige versie:	1:100	BA
-	-	Bladnr:	BA-Blok-2-A
Ik Woon Betaalbaar B.V. Hoogstraat 24 B3 3862 AL Nijkerk T 033 30 33 550			

