

Gemeente Oost Gelre
T.a.v. college van B&W
Postbus 17
7130 AA LICHTENVOORDE

Datum : 3 augustus 2020
Ons kenmerk : RB/ROI050/TH/CG/7137HG003
Zaakdossier : 20-53007/20-073398
Behandeld door : [REDACTED]
Afschrift aan : Archief
Bijlage(n) : -
Onderwerp : Bestemmingsplan Kaasboerderij Weenink Eimersweg 3 te Lieveelde

Geacht college,

U heeft mij op 17 juli 2020 gevraagd te adviseren over de verandering van het bestemmingsplan Kaasboerderij Weenink Eimersweg 3 in Lieveelde. De verandering houdt onder andere in het voeren van zelfstandige horeca op het terrein, het exploiteren van een kleine camping en het organiseren van evenementen. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen, verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de gevolgen.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt


Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Ik ben het dan ook eens met de conclusie gesteld in 'De beoordeling plantekst externe veiligheid' zaaknummer 2020EA1448 d.d. 16-07-2020 van de omgevingsdienst Achterhoek. De conclusie luidt dat ten aanzien van externe veiligheid geen advies van de Veiligheidsregio nodig is. Wel maak ik van de gelegenheid gebruik om een algemeen advies te geven.

Advies over de algemene veiligheid

Bereikbaarheid

Het plangebied is via de openbare weg vanaf twee zijden bereikbaar. Op het terrein zijn voldoende wegen die breed genoeg zijn. Ik adviseer de exploitant om een ontruimingsplan op te (laten) stellen waar alle mogelijke activiteiten en scenario's zijn opgenomen.

De bluswatervoorziening is volgens de GISviewer van de VNOG zeer beperkt (zie afbeelding). Ik adviseer u om in overleg met de brandweer een geboorde put met een capaciteit van 90 m³ per uur te laten plaatsen. De accounthouder voor uw gemeente [REDACTED] kan u hierin adviseren.

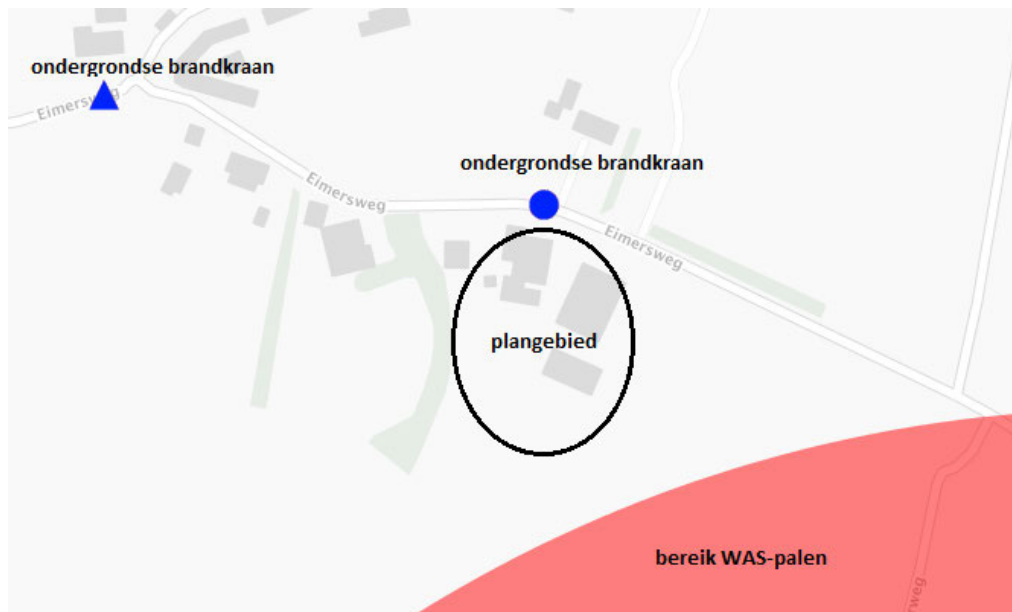

Bluswatervoorziening en bereik WAS-palen

bron: Gisviewer VNOG

Zelfredzaamheid

De rijksoverheid heeft voor het waarschuwen van de bevolking bij calamiteiten een nagenoeg landelijk dekkend netwerk van WAS-palen neergezet. Dit Waarschuwing- en Alarmeringsstelsel (WAS) wordt maandelijks getest (1^e maandag van de maand). Waarschuwen bij een dreigende ramp is op die manier voldoende geborgd. Logischerwijs staan de WAS-palen opgesteld in gebieden die de meeste personen herbergen. Het plangebied valt net buiten het bereik. Overigens is de rijksoverheid voornemens om de WAS-palen gefaseerd op te heffen.

De zelfredzaamheid van de aanwezige mensen binnen het bestemmingsplan kan vergroot worden door het gebruik van NL-alert. Burgers zullen dan zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: <http://www.crisis.nl/nl-alert>).

De zelfredzaamheid van bewoners in het plangebied kan verder worden vergroot door hen te attenderen op deelname aan 'Stan the CPR network' [voorheen Hartveilig Wonen]. Dit is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers opgeroepen kunnen worden om iemand te re-animeren (met AED), in afwachting van een ambulance. Deelname aan 'Stan the CPR network' kan levens redden.

Ik adviseer u om de toekomstige gebruikers te wijzen op deze mogelijkheden.

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met [redacted]

[redacted] Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

[redacted signature block]

[redacted]
teamleider Omgevingsveiligheid