

Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Aelmans
T.a.v. de heer G. Pouls
Kerkstraat 2
6095 BE BAEXEM
Nederland

DATUM	22 december 2010
ONZE REFERENTIE	TI-AON-GRZ 10-2686 ROB/NLEM
BEHANDELD DOOR	Robert Florisson
TELEFOON DIRECT	026 373 22 74
E-MAIL	Robert.Florisson@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	2

BETREFT Informatie inzake bouw tuinbouwkassen onder de hoogspanningslijnen

Geachte heer Pouls,

Met referte aan u email d.d. 7 december 2010, betreffende de mogelijkheid voor het bouwen van tuinbouwkassen met een hoogte van 7,00 meter onder de hoogspanningslijnen, deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.

Volgens bijgaande tekening blijkt dat in het betreffende plangebied stroken grond zijn gelegen die ten behoeve van de volgende hoogspanningslijnen zijn belast met een zakelijk recht.

- De 380 kV- hoogspanningslijn Maasbracht – Dodewaard;
 - Deze hoogspanningslijn is belast met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 36,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningslijn (totale breedte 72,00 meter).
- De 150 kV- hoogspanningslijn Maasbracht – Helden;
 - Deze hoogspanningslijn is belast met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 24,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningslijn (totale breedte 48,00 meter).
- De 150 kV- hoogspanningslijn Buggenum – Baarlo Schafelt;
 - Deze hoogspanningslijn is belast met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 20,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningslijn (totale breedte 40,00 meter).

Wij hebben vooralsnog geen bezwaar tegen de bouw van tuinbouwkassen met een hoogte van 7.00 meter in de belemmerde strook van **de 380 kV- hoogspanninglijn Maasbracht – Dodewaard** en wel tussen de hoogspanningsmasten 033 t/m 036, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- Tussen mast 034 en 035 bedraagt de maximale toegestane kashoogte midden in het spanveld 10,00 meter. Korter naar de hoogspanningsmasten kan deze bouwhoogte mogelijk meer bedragen. Een en ander in onderling overleg nader te bepalen.
- Tussen mast 035 en 036 bedraagt de maximale toegestane kashoogte meer dan 10,00 meter. Een en ander in onderling overleg nader te bepalen.
- De hoogspanningsmasten dienen, te allen tijde, met zwaar materieel bereikbaar te blijven.
- Hoogspanningsmast 034 dient in een straal van 25,00 meter gemeten uit het hart van de mast vrij te blijven van bebouwing.
- Hoogspanningsmast 035 dient in een straal van 20,00 meter gemeten uit het hart van de mast vrij te blijven van bebouwing.
- De fundatiepoeren van de hoogspanningsmasten dienen te allen tijde boven het maaiveld te blijven uitsteken.

Wij hebben vooralsnog geen bezwaar tegen de bouw van tuinbouwkassen met een hoogte van 7.00 meter in de belemmerde strook van **de 150 kV- hoogspanninglijn Maasbracht – Helden** en wel tussen de hoogspanningsmasten 007 t/m 011, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- Tussen mast 007 en 008 bedraagt de maximale toegestane kashoogte midden in het spanveld 7,00 meter. Korter naar de hoogspanningsmasten kan deze bouwhoogte mogelijk meer bedragen. Een en ander in onderling overleg nader te bepalen.
- Tussen mast 008 en 009 bedraagt de maximale toegestane kashoogte midden in het spanveld 7,50 meter. Korter naar de hoogspanningsmasten kan deze bouwhoogte mogelijk meer bedragen. Een en ander in onderling overleg nader te bepalen.
- Tussen mast 009 en 010 bedraagt de maximale toegestane kashoogte midden in het spanveld 10,00 meter. Korter naar de hoogspanningsmast kan deze bouwhoogte mogelijk meer bedragen. Een en ander in onderling overleg nader te bepalen.

- Tussen mast 010 en 011 bedraagt de maximale toegestane kashoogte meer dan 10,00 meter. Een en ander in onderling overleg nader te bepalen.
- De hoogspanningsmasten dienen, te allen tijde, met zwaar materieel bereikbaar te blijven.
- De hoogspanningsmasten 008, 009, en 010 dienen in een straal van 20,00 meter gemeten uit het hart van de mast vrij te blijven van bebouwing.
- De fundatiepoeren van de hoogspanningsmasten dienen te allen tijde boven het maaiveld te blijven uitsteken.

In verband met de hoogte van de geleiders van **de 150 kV hoogspanningslijn Buggenum-Baarlo Schaffelt** is het niet mogelijk om toestemming te verlenen voor de bouw van tuinbouwkassen met een hoogte van 7,00 meter binnen de belemmerde strook van deze hoogspanningslijn. Dus in een strook van 20,00 meter gemeten ter weerszijden vanuit het hart van deze hoogspanningslijn (totale strook dus 40,00 meter) tussen de masten 026 t/m 031 is het niet mogelijk om tuinbouwkassen te realiseren. Verder zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

- De hoogspanningsmasten dienen, te allen tijde, met zwaar materieel bereikbaar te blijven.
- De afstand van de tuinbouwkassen tot het hart van de hoogspanningslijn dient minimaal 20,00 meter te bedragen
- Onder en in de onmiddellijke nabijheid van de 150 kV geleiders bedraagt de veilige werkhoogte tussen de masten 026 t/m 031 slechts 3,00 meter.
- Voor alle andere wijzingen in de belemmerde strook van deze hoogspanningslijn, met name verandering in het maaiveld, dient vooraf toestemming te worden aangevraagd.


Verder gelden bij de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij in deze brief anders vermeld, bijgaande "Veiligheidsvoorwaarden". Hierbij attenderen wij u speciaal op Artikel 11 van deze voorwaarden.

Alvorens wij u de definitieve toestemming kunnen verlenen, verzoeken wij u de uiteindelijke uitvoeringstekeningen eventueel met wegen-, verlichting- en beplantingsplan, evenals alle andere objecten dan wel wijzigingen binnen de belemmerde stroken tijdig ter goedkeuring aan ons te doen toekomen dan wel met ons te bespreken.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.

Cees de Jong
Hoofd Grondzaken



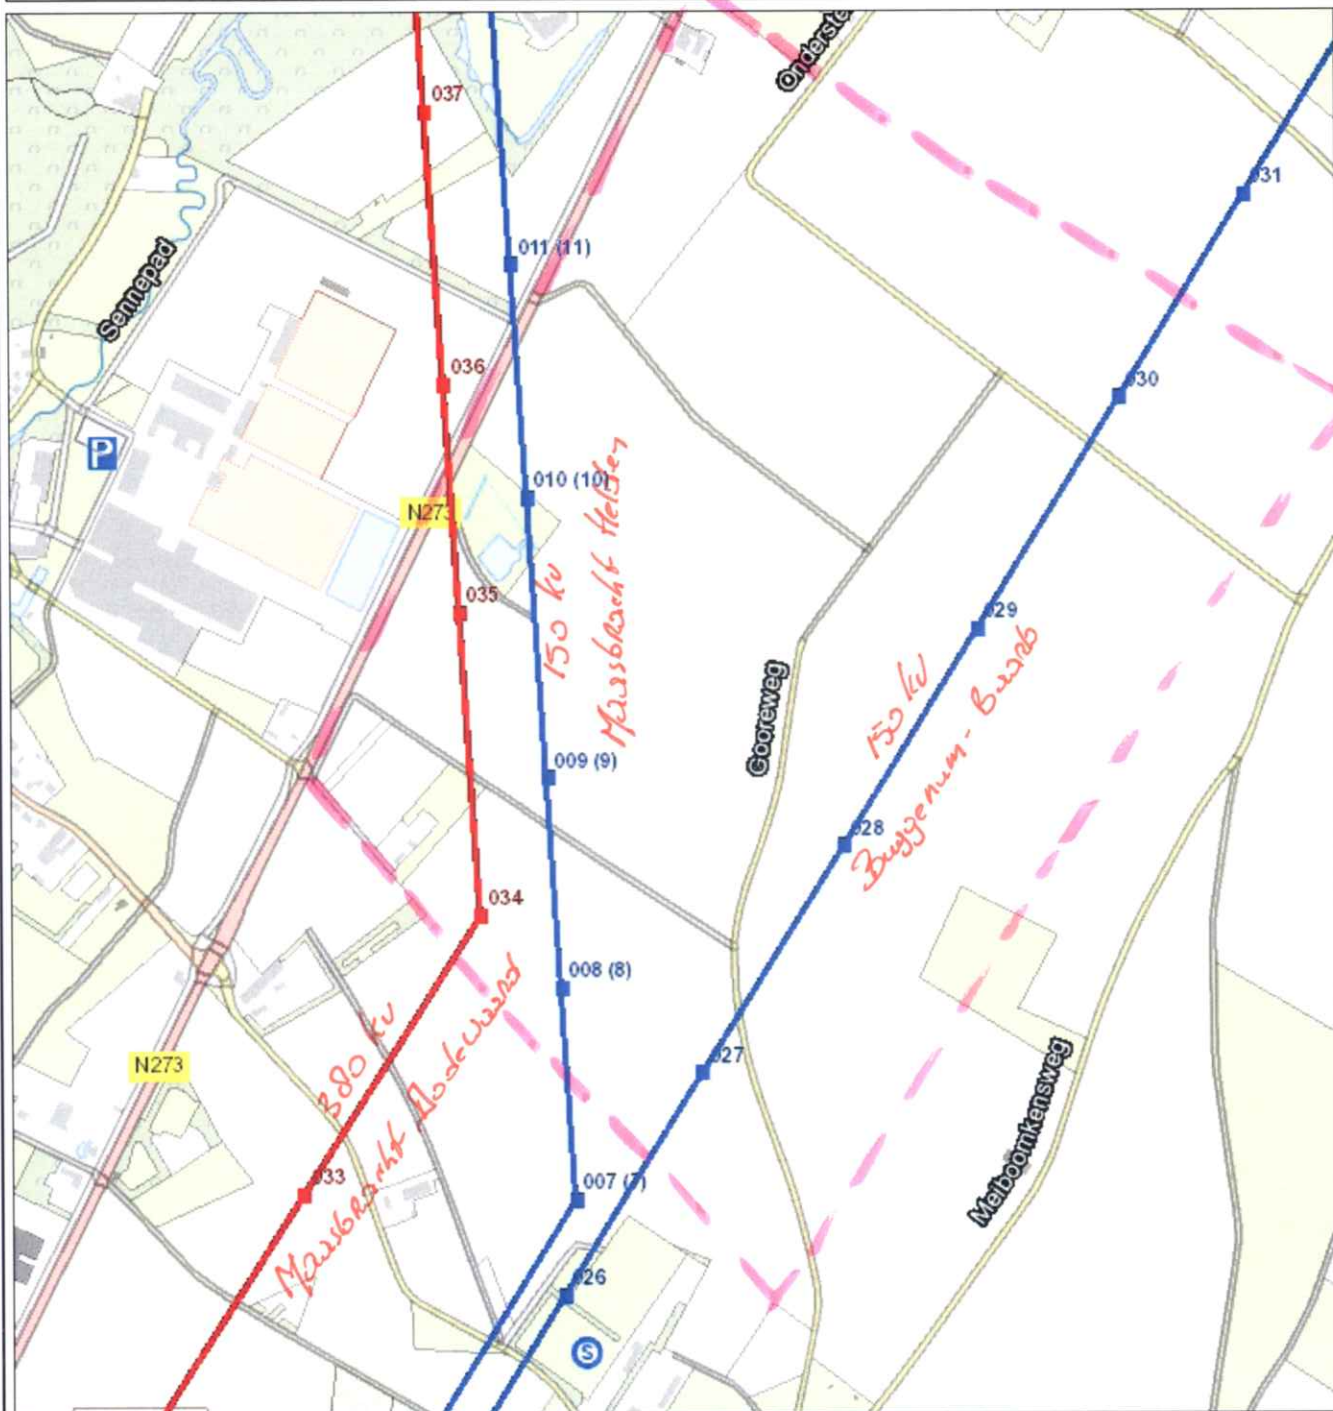

Legenda

Stations

- 110 kV
- 150 kV
- 220 kV
- 380 kV

Netschakels

- 110 kV
- 150 kV
- 220 kV
- 380 kV
- 450 kV
- dubbele lijnen
- zijn onderdeel netkaart

Projectie: RD_New

Datum: 22-12-2010

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend
©TenneT 2009

Notities

Plaats hier uw notities