


De adviesvraag betreft een verzoek om na te gaan of de Veiligheidsregio eventueel opmerkingen heeft over de paragraaf Externe Veiligheid (paragraaf 4.2 van de toelichting) of toch een advies op dit gebied wil uitbrengen.



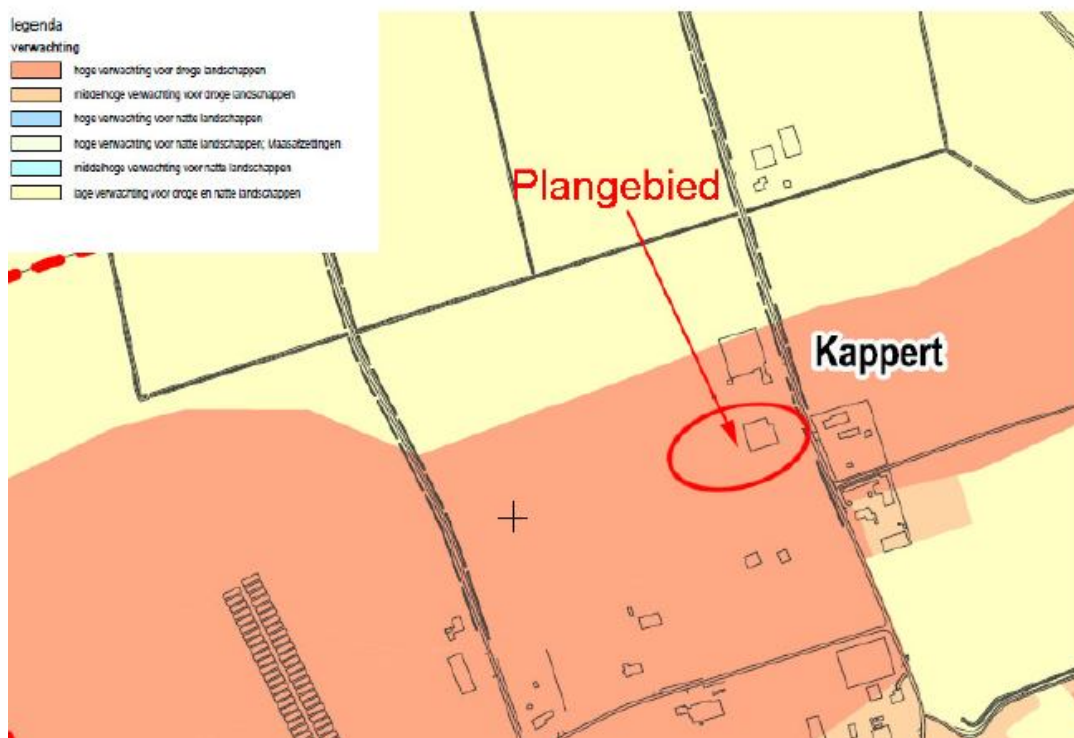

Het plan is beoordeeld op het volgende:

- Externe Veiligheid: De locatie is gelegen op 500 meter van een route voor gevaarlijke stoffen, de N273 (Napoleonsweg). EV is *wel* aan de orde, echter gezien de afstand van > 50 meter van de N273 en dat er in het plangebied geen grote groepen of zeer kwetsbare personen worden toegevoegd kan volstaan worden met een beperkt advies op het gebied van Externe Veiligheid;
- Bereikbaarheid: *voldoet*, er is een tweezijdige bereikbaarheid van de locatie (cf. gemeentelijk beleid bluswater en bereikbaarheid);
- Bluswatervoorziening: *voldoet*, er zijn brandkranen met voldoende debiet gelegen aan de Kappert 10, tussen 13 en 15 en ter hoogte van nummer 14. (cf. gemeentelijk beleid bluswater en bereikbaarheid); Het is mogelijk dat er door de bouwwijze welke op dit moment nog niet bij ons bekend is, extra bluswatercapaciteit geëist wordt.
- Brandweernorm: de opkomsttijd van de brandweer is niet berekend. Gezien de opkomsttijd van omliggende bebouwing kan gesteld worden dat hier een *overschrijding is* van de gestelde normtijd van 8 minuten voor een logiesfunctie.

## Advies

Externe veiligheid:

1. Zelfredzaamheid. Communiceer actief over de risico's van gevaarlijke stoffen met de personen van het plangebied. Daarbij geldt als handelingsperspectief: schuil in een bouwwerk of vlucht indien de overheid dit aangeeft (o.a. via NL-alert of WAS procedure) van het risico vandaan en hou rekening

met de wind. Bij afwezigheid van een schuilmogelijkheid in een bouwwerk is vluchten van het risico vandaan rekening houdend met de wind uw beste handelingsperspectief. Dit bevordert de zelfredzaamheid van personen in de nabijheid van risicobronnen.

- Het advies voor de initiatiefnemer is: Wanneer voor ventilatie een installatie nodig is, plaats dan een noodknop waarmee de installatie uitgezet kan worden op een makkelijk te bereiken plaats, zodat er geen ventilatielucht van buitenaf wordt ingebracht. De noodklop kan bijvoorbeeld in de meterkast of bij de brandmeldinstallatie geplaatst worden.
- Het advies voor de gebruiker van het gebouw is: Informeer de gebruikers over de risico's en het handelingsperspectief: binnenblijven, ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten en neem dit scenario op in het bedrijfsnoodplan. Hierbij dient men rekening te houden met de de taalbarrière van de betreffende seizoensarbeiders, die in de huisvesting verblijven.
- Het advies voor de gemeente is: Informeer de initiatiefnemer van het plan over de risico's van de risicobron en het handelingsperspectief.

2. Bestrijdbaarheid. De mogelijkheden voor rampenbestrijding en hulpverlening zijn locatie specifiek en maken onderdeel uit van de verantwoording in het kader van Externe Veiligheid. In de beoordeling zijn de bereikbaarheid en bluswatervoorziening *akkoord* bevonden.

3. Brandweezorgnorm: Gaarne kennis te nemen van een overschrijding van de opkomsttijd van de tankautospuut Roggel (buiten kantooruren) van enkele minuten. Wij adviseren u om hiermee akkoord te gaan.

Algemeen: Omdat het hier om een conceptaanvraag bestemmingsplanwijziging gaat heeft de Veiligheidsregio nog geen gegevens m.b.t. een bouwplan ontvangen, en derhalve ontvangt u een separaat advies op het gebied van Externe Veiligheid.

Mochten er vragen zijn hoor ik dat graag.

**Met vriendelijke groet,**

**Henk Gijsbers**  
Consulent Proactie