



RAPPORTAGE

onderzoek industrielawaai

Nautische Boulevard

Wessem



Rapport onderzoek industrielawaai

Nautische Boulevard, Wessem

Opdrachtgever

BRO
Postbus 4
5280 AA Boxtel

Rapportnummer

22143.003

Versienummer

D3

Status

Definitief

Datum

18 april 2025

Opsteller¹

De heer [REDACTED] BSc

Kwaliteitscontrole

De heer [REDACTED] BSc

¹ AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.


CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

RECHTEN

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

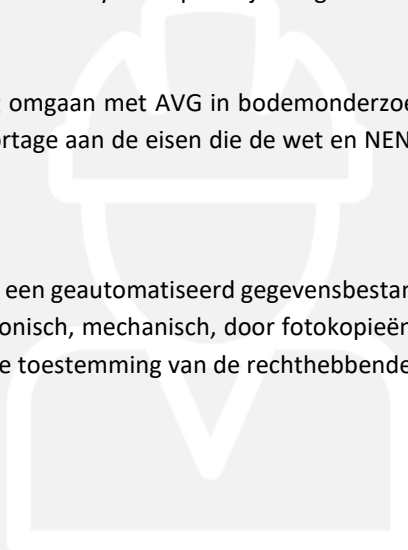

INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING	1
2	TOETSINGSKADER.....	2
3	UITGANGSPUNTEN	3
3.1	Afbakening planologisch maximaal mogelijke situatie	3
3.2	Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau	4
3.3	Maximale geluidniveau	5
3.4	Indirecte hinder.....	6
3.5	Overdrachtsmodel	7
3.6	Juridische status bedrijfswoning Maasdijk 1a.....	8
4	BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING.....	8
4.1	Toetsing VNG-publicatie	8
4.2	Aanvaardbaarheid woon- en leefklimaat.....	9
5	CONCLUSIE	11

1 INLEIDING

Aan de Maasdijk te Wessem is men voornemens het terrein een nieuwe invulling te geven door de realisatie van een zogenoemde Nautische Boulevard. Het voornemen is om binnen het plangebied zoveel mogelijk nautische en watersport gerelateerde bedrijvigheid te realiseren. Voor de desbetreffende ontwikkeling is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In het kader van de bestemmingsplanwijziging is een onderzoek industriela-waai noodzakelijk. Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting ter plaatse van gevoelige bestemmingen die binnen de richtafstand gelegen zijn van het plangebied ten gevolg van een maximaal plano-logische invulling van de Nautische Boulevard waarmee zal worden onderzocht of daarmee sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en daarmee een goede ruimtelijke ordening. In figuur 1.1 is de globale situ-ering van het plangebied weergegeven.



Figuur 1.1 Ligging plangebied.

2 TOETSINGSKADER

Voor een ruimtelijke toets wordt de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) als leidraad gehanteerd.

De publicatie maakt voor de beoordeling onderscheid in twee gebiedstypen. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

Het plangebied en daarmee de omgeving is gelegen binnen de invloedssfeer van het bedrijventerrein waarop het plan wordt gerealiseerd. Derhalve wordt het gebied getypeerd als een gemengd gebied.

Voor de inrichtingen gelden conform de VNG-publicatie in beginsel de in tabel 2.1 opgenomen richtwaarden volgens stap 2 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), het maximale geluidniveau (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking (L_{ih}). Indien de richtwaarden uit stap 2 niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag, na motivatie, de richtwaarden van stap 3 hanteren. Hogere geluidbelastingen zijn enkel na grondig onderzoek, motivatie en cumulatie met andere geluidsbronnen door het bevoegd gezag acceptabel te achten.

Tabel 2.1 Richtwaarden gemengd gebied [dB(A)].

	grootheid	dagperiode	avondperiode	nachtperiode
stap 2	$L_{Ar,LT}$	50	45	40
	L_{Amax}	70	65	60
	L_{ih}	50	45	40
stap 3	$L_{Ar,LT}$	55	50	45
	L_{Amax}^*	70	65	60
	L_{ih}	65	60	55

* exclusief maximale geluidniveaus van het aan- en afrijdend verkeer

De reikwijdte van de indirecte hinder is afhankelijk van een aantal lokale aspecten en blijft beperkt tot een gebied waarin het verkeer:

- nog in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de inrichting wat betreft bestemming;
- voor het gehoor nog herkenbaar is ten opzichte van overige voertuigen op de openbare weg;
- nog niet is opgenomen in het heersende verkeersbeeld, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;
- akoestisch herkenbaar is ten opzichte van het heersend verkeer (2 dB criterium);
- nog niet op een voor meerdere bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijdt.

3 UITGANGSPUNTEN

3.1 Afbakening planologisch maximaal mogelijke situatie

Binnen het nieuw vast te stellen bestemmingsplan zijn twee verschillende bestemmingen opgenomen; de bestemming 'Bedrijventerrein' (activiteiten op land) en de bestemming 'Water – Riviergebonden'. Het onderzoek blijft hiermee beperkt tot de mogelijk relevante activiteiten op land. De watergebonden activiteiten zijn ondergeschikt aan hetgeen op het land plaatsvindt en derhalve in relatie tot hetgeen wat op het land gebeurt niet relevant. In figuur 3.1 is het beoogde bestemmingsplan weergegeven.



Figuur 3.1 Beoogd bestemmingsplan.

Op basis van de staat van bedrijven zoals wordt opgenomen in het bestemmingsplan is maximaal milieucategorie 3.2 toegestaan en daarmee maatgevend voor de verwachte bedrijvigheid.

3.2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Om de planologisch maximaal mogelijke invulling inzichtelijk te kunnen maken, wordt een theoretische benadering gehanteerd. Voor een gemiddelde inrichting die recht doet aan milieucategorie 3.2 bedraagt de richtafstand 50 meter in een gemengd gebied. Ter plaatse van de bedrijfsbestemming is een oppervlaktebron gemodelleerd met een emissie die leidt tot een geluidsbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de richtafstand. Vervolgens wordt de impact hiervan inzichtelijk gemaakt op de gevels van geluidsgevoelige bestemmingen in de omgeving van het plangebied.


In tabel 3.1 is het berekende bronvermogen weergegeven. Het berekende bronvermogen leidt dan tot een geluidsbelasting van 50 dB(A) etmaalwaarde ter plaatse van de richtafstand. Hierbij is de geluidsbelasting inzichtelijk gemaakt op 5,0 meter hoogte, zonder rekening te houden met reeds aanwezige bebouwing. In lijn met de Handreiking Zonebeheerplan² is voor het model rekening gehouden met een volledig harde ondergrond en betreft de bronhoogte 5 meter. Het spectrum is gebaseerd op dat van een standaard industrielawaai spectrum.

Tabel 3.1 Geluidemissie milieucategorie 3.2.

bronvermogen in dB(A)	richtafstand (gemengd gebied) in meters
100	50

Om dit bronvermogen te valideren is de berekende 50 dB(A)-contour in figuur 3.2 geprojecteerd ten opzichte van de corresponderende richtafstand van 50 meter.

² VROM, Handreiking Zonebeheerplan, december 2006

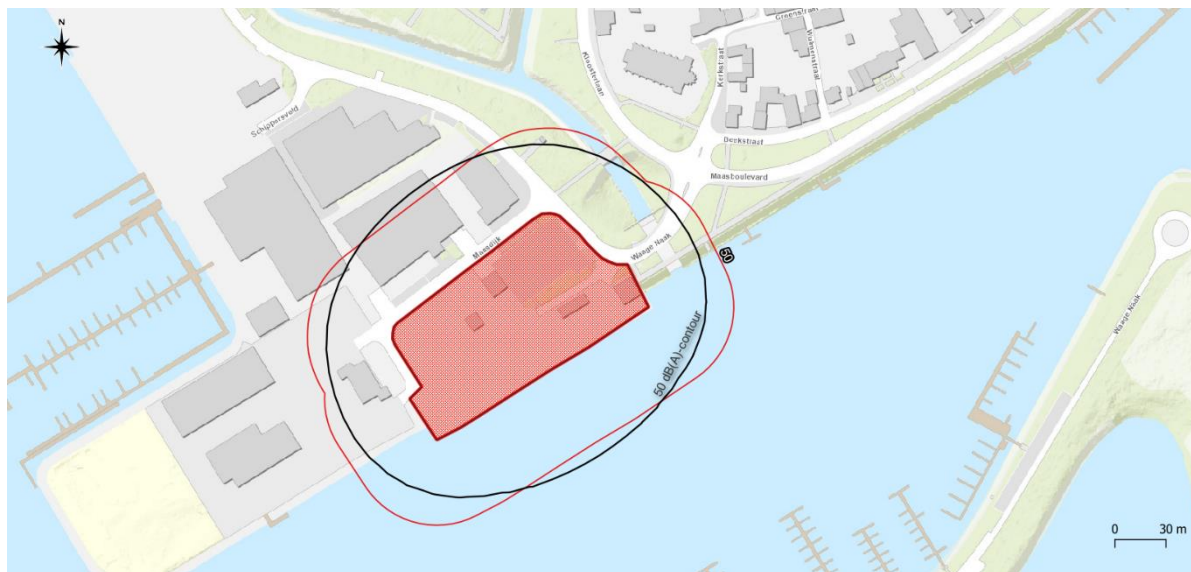

Figuur 3.2 Geprojecteerde richtafstand (rood) en 50-dB(A) contour (zwart).

De berekende 50 dB(A)-contour komt niet exact overeen met de contour voor de richtafstand. De oorzaak hiervan ligt in de vorm van de bestemming. Hiermee wordt gevalideerd dat, met een marginale afwijking, het juiste bronvermogen wordt gehanteerd om de planologisch maximaal mogelijke invulling van de bestemming in kaart te brengen.

3.3 Maximale geluidniveau

Voor de maximale geluidniveaus is als uitgangspunt gehanteerd dat deze kunnen optreden in de dag-, avond- en nachtperiode. Hierbij wordt uitgegaan van een bronvermogen van 113 dB(A) etmaalwaarde³ om ter plaatse van de richtafstand te voldoen aan de grenswaarde. In lijn met de handreiking² wordt een bronhoogte van 5 meter gehanteerd.

³ Corrigeren 0 dB(A) dagperiode, -5 dB(A) avondperiode en -10 dB(A) nachtperiode.

3.4 Indirecte hinder

Naast activiteiten binnen het plangebied zal het plan ook een verkeersaantrekkende werking hebben. Het bestemmingsverkeer op water zal naar verwachting in geringe vorm plaatsvinden. Het varen van boten zal daarmee plaatsvinden over De Koeweide. De Koeweide fungeert tevens als ontsluitingsroute voor alle boten afkomstig van (jacht)havens, bedrijven en recreatie in de omgeving. Daarmee zal eventueel verkeer op water, ten gevolge van het plan, bij verlaten van het plangebied niet te onderscheiden zijn van het overig verkeer. Derhalve zijn eventuele vervoersbewegingen op water niet inzichtelijk gemaakt.

Voor het planvoornemen heeft Grenspaal12 een verkeerskundig onderzoek⁴ uitgevoerd. Binnen dit onderzoek is een afbakening gemaakt van de verkeersgeneratie en de ontsluitingsroute. De verkeersgeneratie van het plan betreft 199 verkeersbewegingen per etmaal⁵. In het verkeerskundig onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen het aandeel verkeer in de dag-, avond- en nachtperiode of het percentage vrachtverkeer. In onderhavig onderzoek is, op basis van expert judgement, ermee rekening gehouden dat circa 70% van de verkeersbewegingen in de dagperiode, 20% van het verkeer in de avondperiode en 10% van het verkeer in de nachtperiode zal plaatsvinden. Tevens is, in lijn met de richtlijn CROW-381 (Toekomstbestendig parkeren) rekening gehouden met circa 2% vrachtverkeer. Het overig verkeer betreft personenwagens. In tabel 3.2 is het aantal verkeersbewegingen per etmaalperiode samengevat.

Tabel 3.2 Verkeersbewegingen [aantal].

etmaalperiode	personenwagens	vrachtwagens
dagperiode	137	3
avondperiode	39	1
nachtperiode	19	1
totaal	195	5

Wegens de werking van afronding van getallen wordt er met de aantallen zoals opgenomen in tabel 3.2 met 1 beweging teveel gerekend, in totaal 200 bewegingen in plaats van 199. De ontsluiting van de voorgenomen ontwikkeling zal plaatsvinden over de Maasdijk.

⁴ Grenspaal12, Verkeerskundig onderzoek Nautische Boulevard, Wessem, kenmerk 23-0405-01, 6 maart 2025.

⁵ Op basis van het onderzoek mag worden uitgegaan van de minimale verkeersgeneratie.

3.5 Overdrachtsmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd conform methode II.8 van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM, 1999) met behulp van het softwarepakket Geomilieu versie 2024.1. In het model is de directe omgeving opgebouwd door middel van gebouwen, bodemgebieden, geluidsbronnen en toetspunten. Voor de meest nabijgelegen gevoelige bestemmingen zijn toetspunten conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening voor de dag- en avond-/nachtperiode met een beoordelingshoogte van respectievelijk 1,5 en 5,0 meter gemodelleerd. In bijlage 1 zijn de volledige invoergegevens van het overdrachtsmodel opgenomen. In figuur 3.3 is een weergave van het overdrachtsmodel weergegeven.



Figuur 3.3 Situering geluidsbronnen en toetspunten.

3.6 Juridische status bedrijfswoning Maasdijk 1a

Aan de Maasdijk 1a is een bedrijfswoning gelegen. Volgens het bestemmingsplan 'Land van Thorn' is hier geen bedrijfswoning toegestaan, in zoverre hiervoor geen specifieke functieaanduiding is opgenomen. Planologisch is deze bedrijfswoning derhalve niet toegestaan. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen is op adres Maasdijk 1a echter wel een woonfunctie aanwezig, en als zodanig geregistreerd in 2021. Omdat de woning geen planologische status heeft, mag deze woning niet leiden tot een belemmering voor het planvoornemen, voor zover het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast.

4 BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING

4.1 Toetsing VNG-publicatie

De hoogst berekende resultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, het maximale geluidsniveau en de indirecte hinder zijn in dit hoofdstuk weergegeven. Tabel 4.1 geeft de berekeningsresultaten weer. Hierbij is geen toeslag toegepast voor eventuele bijzondere geluiden⁶. De volledige resultaten zijn in bijlage 2 opgenomen.

Tabel 4.1 Berekeningsresultaten [dB(A)].

toetspunt/adres	L _{A,r} , L _T			L _{A,max}			L _h		
	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
01-02 Kerkstraat 3	43	39	34	62	58	53	30	31	27
03-04 Beekstraat 16	42	38	33	62	57	52	29	30	25
05-06 Beekstraat 14	41	37	32	59	55	50	27	27	23
07-08 Kerkstraat 2	44	39	34	61	56	51	29	29	24
09-10 Kerkstraat 1	41	36	31	58	53	48	26	26	21
11-13 Kloosterlaan 2	42	38	33	61	57	52	26	25	21
14 Maasdijk 1a	56	51	46	82	76	71	43	42	38

Uit tabel 4.1 wordt geconcludeerd dat, met uitzondering voor de bedrijfswoning gelegen aan de Maasdijk 1a, kan worden voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie.

⁶ In essentie is het bronvermogen gebaseerd op wat maximaal planologisch mogelijk is, inclusief een eventuele straftoeslag voor bijzondere geluiden.

4.2 Aanvaardbaarheid woon- en leefklimaat

Al kan in beginsel worden voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie⁷, heeft het bevoegd gezag graag inzicht in eventuele relevante cumulatieve effecten om de aanvaardbaarheid van het geluid te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat in de huidige situatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Met dit als uitgangspunt dient onderzocht te worden of sprake is van een relevante toename in gecumuleerd geluid. Dit kan worden onderzocht door het effect van de huidige planologische maximale invulling te vergelijken met planologische maximale invulling van de nieuwe situatie. Daarmee kan ook meteen de vraag worden beantwoord of voor de woning aan de Maasdijk 1a sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.

Volgens de regels van het bestemmingsplan 'Land van Thorn' is het plangebied in de huidige situatie deels ingevuld met de bestemming 'bedrijventerrein' en de bestemming 'verkeer' met de specifieke functieaanduiding 'parkeerterrein'. Ter plaatse van het bedrijventerrein is maximaal milieucategorie 4.1 toegestaan. Voor een parkeerterrein geldt milieucategorie 2⁸. Met eenzelfde methodiek voor het bepalen van het bronvermogen ten gevolge van de planologische maximale invulling van het plangebied (zie paragraaf 3.1), is het bronvermogen van de planologische maximale invulling in de huidige situatie bepaald. Omdat voor een parkeerterrein wel een specifieke invulling gegeven kan worden aan de te verwachten activiteiten (verkeersbewegingen), is het maximale geluidsniveau gebaseerd op maximaal optredende geluidsbelastingen bij het gebruik van een vrachtwagen. In tabel 4.2 zijn de bronvermogens weergegeven per deelgebied.

Tabel 4.2 bronvermogen huidige situatie etmaalwaarde [dB(A)].

bestemming	equivalente geluidsniveau	maximale geluidsniveau
bedrijventerrein milieucategorie 4.1	105	120
verkeer milieucategorie 2	89	108

Op basis van het verkeerskundig onderzoek van Grenspaal wordt tevens geconcludeerd dat sprake zal zijn van een afname in geluidsbelasting ten gevolge van de verkeersaantrekkende werking. Dit komt doordat in de toekomst een afname wordt verwacht in het aantal verkeersbewegingen ten opzichte van de huidige situatie. De indirecte hinder wordt dan ook niet verder in beschouwing genomen.

In figuur 4.1 is de situering van de geluidsbronnen van de huidige situatie weergegeven.

⁷ Maasdijk 1a heeft geen planologische status waardoor de geluidsbelasting als acceptabel wordt gezien zolang geen sprake is van een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat.

⁸ SBI-2008 code 5221



Figuur 4.1 Situering geluidsbronnen huidige situatie

Om de aanvaardbaarheid van het geluid te bepalen is vervolgens het verschil bepaald tussen de huidige en nieuwe situatie. De rekenresultaten zijn weergegeven in tabel 4.3.

Tabel 4.3 Berekeningsresultaten verschilberekening huidige en toekomstige situatie [dB(A)].



toetspunt/adres	L _{Af} , L _r etmaalwaarde		L _{Amax} etmaalwaarde	
	toekomstige situatie	huidige situatie	toekomstige situatie	huidige situatie
01-02 Kerkstraat 3	43	48	62	69
03-04 Beekstraat 16	42	47	62	69
05-06 Beekstraat 14	41	46	59	66
07-08 Kerkstraat 2	44	49	61	68
09-10 Kerkstraat 1	41	46	58	65
11-13 Kloosterlaan 2	42	47	61	65
14 Maasdijk 1a	56	59	82	82

Uit tabel 4.3 wordt geconcludeerd dat met de voorgenomen ontwikkeling, bij een planologische maximale invulling van het terrein voor zowel de toekomstige als huidige situatie, sprake is van een afname in geluidsbelasting. Tevens wordt het woon- en leefklimaat ter plaatse van de Maasdijk 1a daarmee ook niet onevenredig aangetast. Derhalve zal geen sprake zijn van eventuele relevante cumulatie, zodat er sprake van een goede ruimtelijke ordening.

5 CONCLUSIE

Uit de berekeningsresultaten wordt geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling niet zal leiden tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat. Naast dat met een planologische maximale invulling van het plan-gebied voor planologische legale woonbestemmingen kan worden voldaan aan de richtwaarde van stap 2 van de VNG-publicatie, vindt ook een afname plaats van de geluidsbelasting ten opzichte van de planologische maxi-male invulling van de huidige situatie. Derhalve is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Bijlage 1. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel toekomstige situatie

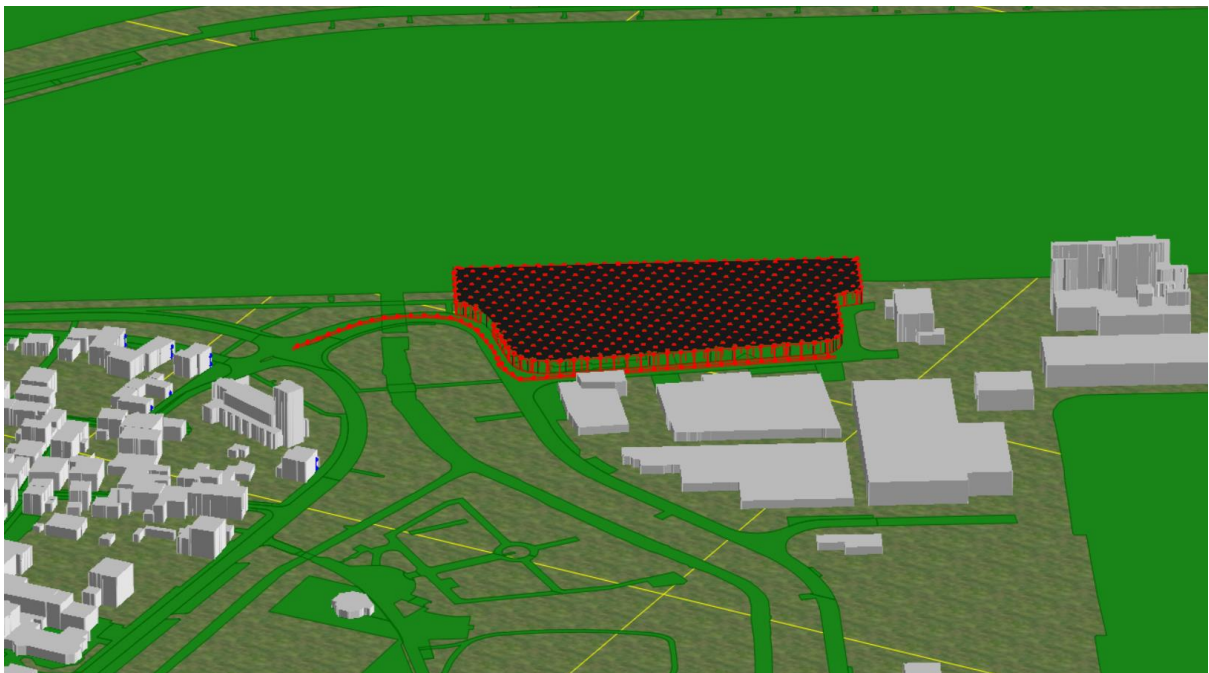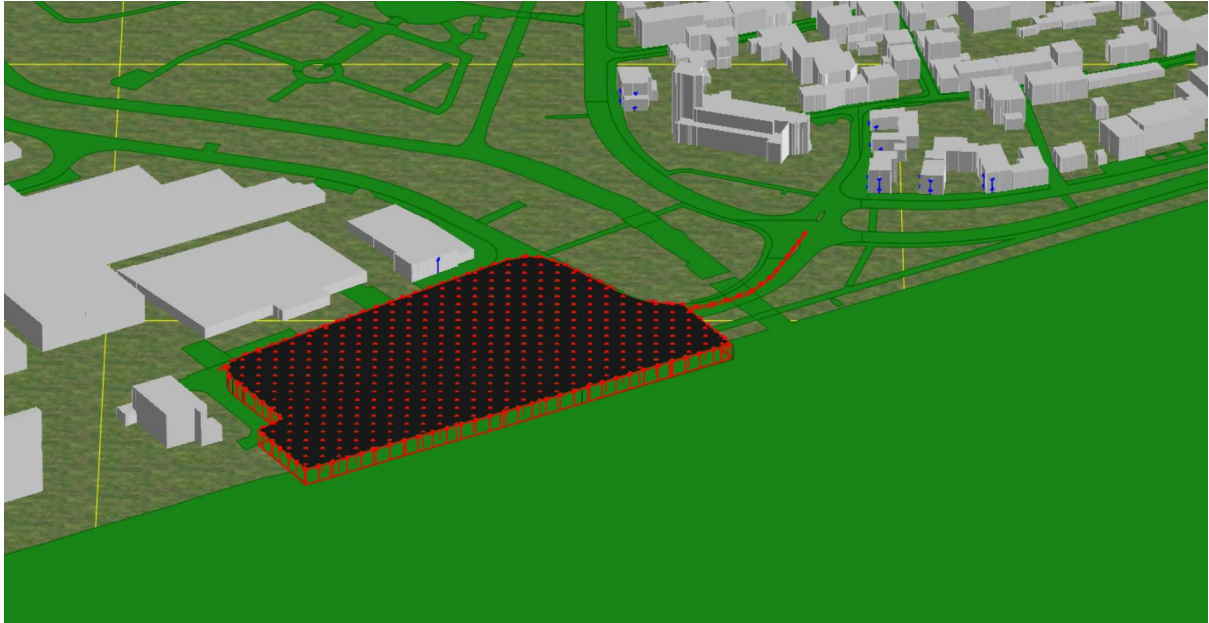


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: D3

Model eigenschap

Omschrijving	D3
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Nico Berends op 31-8-2023
Laatst ingezien door	NLA560 op 18-4-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	Standaard
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



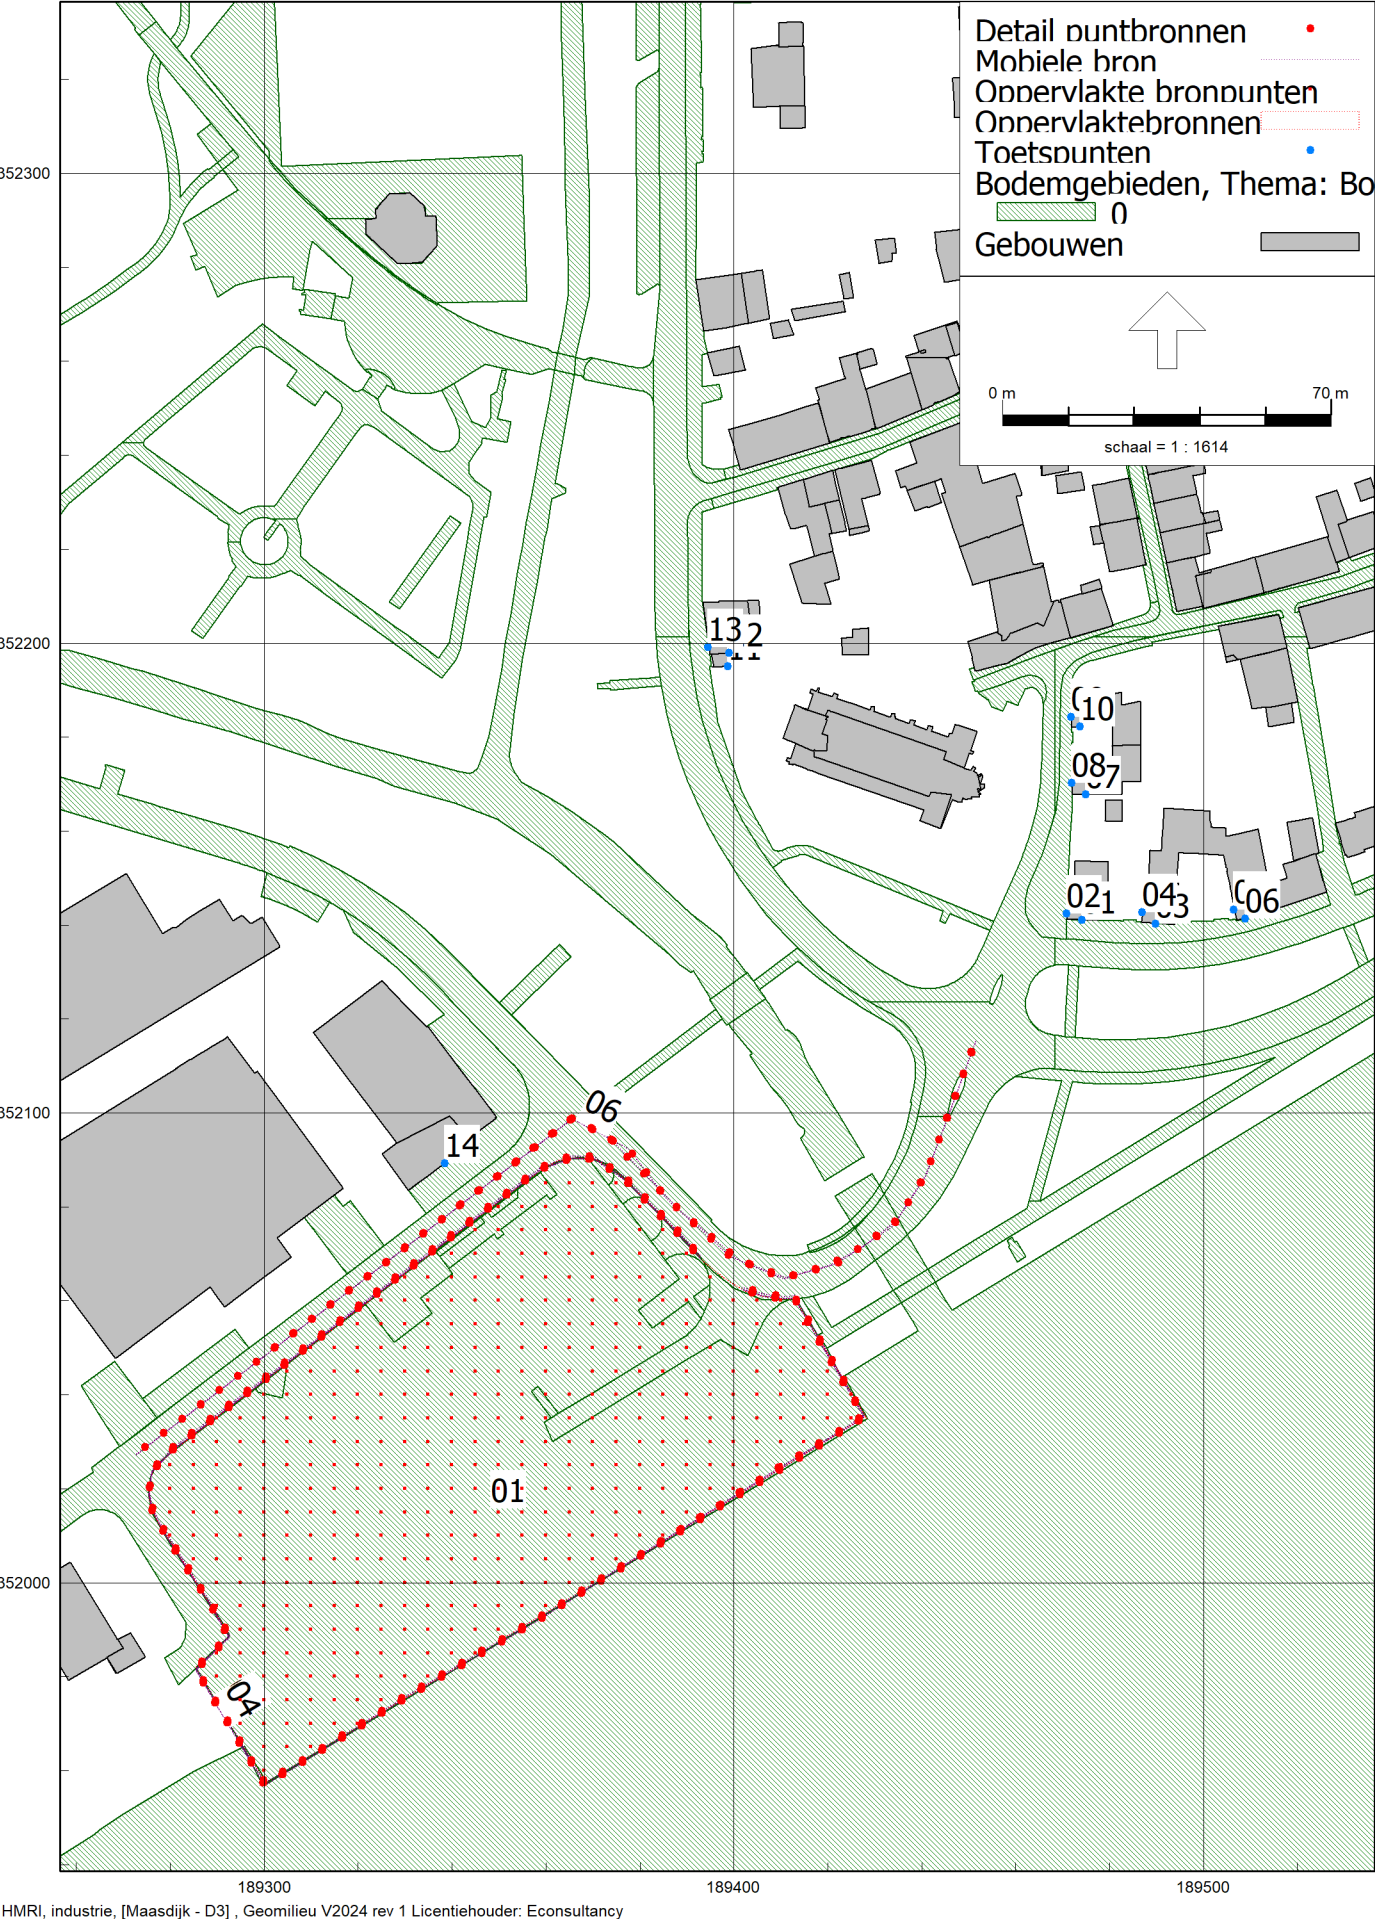

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH
01	milieucategorie 3.2	5,00	0,00	Relatief	True	A	0,00	5,00	10,00	5,0	5,0

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63
01		Ja	41,28	48,98	55,08	59,68	62,88	63,78	62,78	60,58	60,08	81,40	89,10

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
01	95,20	99,80	103,00	103,90	102,90	100,70	100,20	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	10,50	10,50	10,50	10,50

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid
02	maximaal 3.2 dag	5,00	0,00	Relatief	A	1	--	--	10
03	maximaal 3.2 avond	5,00	0,00	Relatief	A	--	1	--	10
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	0,00	Relatief	A	--	--	1	10
05	ontsluiting personenwagens	0,75	0,00	Relatief	A	137	39	19	30
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	0,00	Relatief	A	3	1	1	30

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63
02	5,00	91,40	99,10	105,20	109,80	113,00	113,90	112,90	110,70	110,20	7,00	7,00
03	5,00	91,40	99,10	105,20	109,80	113,00	113,90	112,90	110,70	110,20	12,00	12,00
04	5,00	91,40	99,10	105,20	109,80	113,00	113,90	112,90	110,70	110,20	17,00	17,00
05	5,00	0,00	65,00	72,00	77,00	83,00	85,00	84,00	78,00	68,00	0,00	0,00
06	5,00	62,40	78,10	85,90	91,20	96,90	98,90	96,60	90,20	79,50	0,00	0,00

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
02	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
03	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
04	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	Kerkstraat 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
02	Kerkstraat 3	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
03	Beekstraat 16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
04	Beekstraat 16	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
05	Beekstraat 14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
06	Beekstraat 14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
07	Kerkstraat 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
08	Kerkstraat 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
09	Kerkstraat 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
10	Kerkstraat 1	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
11	Kloosterlaan 2	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
12	Kloosterlaan 2	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja
13	Kloosterlaan 2	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
14	Maasdijk 1a	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	Ja

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
transitie		0,00
fietspad		0,00
rijbaan regionale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00

[illegible]

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
		0,00

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	26816066	6,80	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26816070	5,60	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26816074	7,52	0,00	Relatief					1700	0	0	0 dB
	26816075	3,07	0,00	Relatief					1700	0	0	0 dB
	26816076	6,85	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26816080	5,41	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26816083	8,02	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26816086	9,79	0,00	Relatief					1632	0	0	0 dB
	26816090	8,01	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26816093	7,89	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26816098	6,44	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26816101	2,58	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	26816099	3,53	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	26816100	6,73	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	26816109	2,50	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26816110	7,98	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26816117	8,74	0,00	Relatief					1704	0	0	0 dB
	26816118	3,84	0,00	Relatief					1704	0	0	0 dB
	26816122	4,54	0,00	Relatief					1830	0	0	0 dB
	26816130	2,87	0,00	Relatief					1613	0	0	0 dB
	26816129	8,16	0,00	Relatief					1613	0	0	0 dB
	26816135	8,42	0,00	Relatief					1803	0	0	0 dB
	26816137	8,30	0,00	Relatief					1958	0	0	0 dB
	26816140	6,98	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	26816143	5,39	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	26816145	2,65	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26816144	8,73	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26816146	7,33	0,00	Relatief					1750	0	0	0 dB
	26816147	6,82	0,00	Relatief					1752	0	0	0 dB
	26816152	8,68	0,00	Relatief					1750	0	0	0 dB
	26816163	7,34	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26818929	9,34	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	26818942	3,67	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26818948	6,00	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	26818952	8,07	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
	26818960	6,66	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26818963	3,31	0,00	Relatief					1988	0	0	0 dB
	26818974	5,67	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26818979	7,08	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26818991	3,04	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
	26818995	7,95	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26818997	4,38	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	26819002	4,27	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26819008	6,57	0,00	Relatief					1300	0	0	0 dB
	26819007	21,82	0,00	Relatief					1300	0	0	0 dB
	26819010	2,20	0,00	Relatief					1300	0	0	0 dB
	26819011	5,95	0,00	Relatief					1300	0	0	0 dB
	26819009	10,88	0,00	Relatief					1300	0	0	0 dB
	26819039	8,47	0,00	Relatief					1720	0	0	0 dB
	26819045	3,77	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26819046	8,57	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26819052	6,88	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819053	2,81	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819056	8,19	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	26819058	3,59	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	26819057	4,05	0,00	Relatief					1940	0	0	0 dB
	26819062	7,70	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
	26819063	3,14	0,00	Relatief					1948	0	0	0 dB
	26819065	6,87	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26819071	7,86	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	26819070	3,51	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	26819077	4,55	0,00	Relatief					1768	0	0	0 dB
	26819076	8,99	0,00	Relatief					1768	0	0	0 dB
	26819078	5,16	0,00	Relatief					1768	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	26819087	4,53	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
	26819086	7,91	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
	26819091	9,58	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	26819092	5,55	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	26819098	6,60	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26819100	5,09	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26819104	6,83	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819109	7,05	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26819108	3,66	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26819111	3,90	0,00	Relatief					1983	0	0	0 dB
	26819114	7,56	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
	26819115	3,40	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
	26819118	7,06	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26819125	8,51	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26819126	2,99	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26819132	3,30	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	26819133	7,73	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	26819136	3,16	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819142	7,76	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	26819151	2,85	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819150	8,49	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819153	3,48	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	26819152	7,69	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	26819158	10,26	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26819157	4,40	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26819177	3,85	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	26819176	7,69	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	26819182	2,77	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26819183	6,52	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26819187	8,84	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26819196	4,60	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26819195	10,21	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26819199	5,97	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26819204	7,32	0,00	Relatief					1765	0	0	0 dB
	26819210	4,20	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26819209	7,70	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26819212	3,55	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26819213	10,19	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26819215	5,99	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819219	8,49	0,00	Relatief					1838	0	0	0 dB
	26819221	3,08	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26819223	7,31	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26819222	4,02	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26819225	5,89	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
	26819229	7,92	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB
	26819235	7,97	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	26819234	3,60	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	26819238	7,85	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26819242	3,37	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26819240	9,67	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26819243	3,68	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26819241	3,53	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26819253	5,52	0,00	Relatief					1860	0	0	0 dB
	26819254	4,93	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	26819260	7,04	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB
	26819264	4,55	0,00	Relatief					1946	0	0	0 dB
	26819271	2,73	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	26819270	7,38	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	26819274	6,49	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26819279	8,20	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	26819277	3,04	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	26819278	4,90	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	26819287	8,13	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB
	26819306	7,35	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	26819305	3,40	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26819314	3,73	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
	26819313	11,47	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
	26819312	5,96	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
	26819311	5,95	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
	26819310	5,90	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
	26819309	3,47	0,00	Relatief					1991	0	0	0 dB
	26819338	8,22	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	26819339	2,92	0,00	Relatief					1957	0	0	0 dB
	26819343	7,90	0,00	Relatief					1914	0	0	0 dB
	26819345	2,95	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	26819346	7,49	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	26819355	0,68	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
	26819354	4,10	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
	26819364	6,46	0,00	Relatief					1859	0	0	0 dB
	26819366	10,60	0,00	Relatief					1859	0	0	0 dB
	26819365	4,10	0,00	Relatief					1859	0	0	0 dB
	26819374	6,33	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26819377	7,73	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26819378	3,29	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26819388	3,92	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	26819387	3,02	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	26819389	7,82	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	26819393	6,24	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26819394	6,69	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26819406	3,66	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB
	26819407	10,93	0,00	Relatief					1982	0	0	0 dB
	26819409	5,01	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB
	26819410	10,94	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB
	26819408	0,18	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB
	26819415	7,09	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26819418	8,62	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
	26819419	6,31	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26819421	3,48	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	26819422	3,64	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	26819423	7,57	0,00	Relatief					1956	0	0	0 dB
	26819438	6,45	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
	26819437	3,09	0,00	Relatief					1993	0	0	0 dB
	26819458	5,73	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26819462	6,25	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26819463	10,79	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26819484	4,15	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	26819483	8,12	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	26819489	0,42	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB
	26819490	4,58	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB
	26819488	8,22	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB
	26819494	6,29	0,00	Relatief					1883	0	0	0 dB
	26819499	7,39	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26819500	3,04	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26819504	2,74	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	26819505	6,94	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	26819508	3,56	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	26819509	6,86	0,00	Relatief					1952	0	0	0 dB
	26819514	3,05	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB
	26819513	8,21	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB
	26819533	5,07	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	26819535	4,18	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26819539	7,51	0,00	Relatief					1847	0	0	0 dB
	26819540	3,70	0,00	Relatief					1847	0	0	0 dB
	26819545	9,24	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26819543	4,18	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26819544	5,63	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26819554	5,26	0,00	Relatief					1977	0	0	0 dB
	26819563	5,07	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	26819565	5,11	0,00	Relatief					1965		0 0	0 dB
	26819566	5,09	0,00	Relatief					1965		0 0	0 dB
	26819576	4,02	0,00	Relatief					1880		0 0	0 dB
	26819582	5,09	0,00	Relatief					1965		0 0	0 dB
	26819612	5,03	0,00	Relatief					1965		0 0	0 dB
	26819614	5,52	0,00	Relatief					1950		0 0	0 dB
	26820075	6,85	0,00	Relatief					1910		0 0	0 dB
	26820079	7,42	0,00	Relatief					1985		0 0	0 dB
	26820083	10,10	0,00	Relatief					1613		0 0	0 dB
	26820084	4,57	0,00	Relatief					1613		0 0	0 dB
	26820091	3,57	0,00	Relatief					1960		0 0	0 dB
	26820090	7,80	0,00	Relatief					1960		0 0	0 dB
	26820097	6,01	0,00	Relatief					1870		0 0	0 dB
	26820098	8,36	0,00	Relatief					1750		0 0	0 dB
	26820099	6,37	0,00	Relatief					1910		0 0	0 dB
	26820107	6,16	0,00	Relatief					1800		0 0	0 dB
	26820106	5,81	0,00	Relatief					1800		0 0	0 dB
	26820108	11,76	0,00	Relatief					1800		0 0	0 dB
	26820114	7,77	0,00	Relatief					1970		0 0	0 dB
	26820116	8,28	0,00	Relatief					1870		0 0	0 dB
	26820125	8,58	0,00	Relatief					1750		0 0	0 dB
	26820128	5,41	0,00	Relatief					1870		0 0	0 dB
	26820127	10,45	0,00	Relatief					1870		0 0	0 dB
	26820133	7,41	0,00	Relatief					1990		0 0	0 dB
	26820143	8,07	0,00	Relatief					1993		0 0	0 dB
	26820148	7,97	0,00	Relatief					1981		0 0	0 dB
	26820147	3,08	0,00	Relatief					1981		0 0	0 dB
	26820155	7,14	0,00	Relatief					1990		0 0	0 dB
	26820164	9,69	0,00	Relatief					1970		0 0	0 dB
	26820165	6,49	0,00	Relatief					1970		0 0	0 dB
	26820170	7,98	0,00	Relatief					1990		0 0	0 dB
	26820174	6,21	0,00	Relatief					1800		0 0	0 dB
	26820182	3,41	0,00	Relatief					1975		0 0	0 dB
	26820185	8,39	0,00	Relatief					1917		0 0	0 dB
	26820197	8,04	0,00	Relatief					1990		0 0	0 dB
	26820202	7,53	0,00	Relatief					1910		0 0	0 dB
	26820203	7,12	0,00	Relatief					1890		0 0	0 dB
	26820204	6,13	0,00	Relatief					1991		0 0	0 dB
	26820213	5,21	0,00	Relatief					1970		0 0	0 dB
	26820211	3,90	0,00	Relatief					1970		0 0	0 dB
	26820212	11,33	0,00	Relatief					1970		0 0	0 dB
	26820260	3,11	0,00	Relatief					1984		0 0	0 dB
	26820261	3,40	0,00	Relatief					1711		0 0	0 dB
	26820262	7,09	0,00	Relatief					1711		0 0	0 dB
	26820268	7,10	0,00	Relatief					1880		0 0	0 dB
	26820267	3,21	0,00	Relatief					1880		0 0	0 dB
	26820271	3,72	0,00	Relatief					1880		0 0	0 dB
	26820272	8,88	0,00	Relatief					1880		0 0	0 dB
	26820274	3,24	0,00	Relatief					1984		0 0	0 dB
	26820275	9,45	0,00	Relatief					1800		0 0	0 dB
	26820276	3,43	0,00	Relatief					1800		0 0	0 dB
	26820283	7,82	0,00	Relatief					1857		0 0	0 dB
	26820288	6,13	0,00	Relatief					1880		0 0	0 dB
	26820290	2,81	0,00	Relatief					1930		0 0	0 dB
	26820291	6,97	0,00	Relatief					1930		0 0	0 dB
	26820310	7,45	0,00	Relatief					1910		0 0	0 dB
	26820313	6,68	0,00	Relatief					1930		0 0	0 dB
	26820328	8,25	0,00	Relatief					1910		0 0	0 dB
	26820327	3,66	0,00	Relatief					1910		0 0	0 dB
	26820329	2,34	0,00	Relatief					1990		0 0	0 dB
	26820337	3,89	0,00	Relatief					1890		0 0	0 dB
	26820336	9,86	0,00	Relatief					1890		0 0	0 dB
	26820341	7,87	0,00	Relatief					1800		0 0	0 dB
	26820345	4,98	0,00	Relatief					1920		0 0	0 dB

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	26820353	7,07	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	26820352	2,80	0,00	Relatief					1967	0	0	0 dB
	26820357	5,45	0,00	Relatief					1750	0	0	0 dB
	26820358	10,05	0,00	Relatief					1750	0	0	0 dB
	26820361	7,95	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB
	26820360	3,15	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB
	26821422	4,71	0,00	Relatief					1695	0	0	0 dB
	26821424	9,74	0,00	Relatief					1695	0	0	0 dB
	26821430	6,29	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	26821434	6,05	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26821435	2,39	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26821442	3,30	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB
	26821443	8,05	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB
	26821452	4,93	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26821453	7,62	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26821454	3,19	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26821459	5,99	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26821461	2,64	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
	26821463	6,26	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26821465	9,74	0,00	Relatief					1915	0	0	0 dB
	26821797	2,18	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26821887	3,21	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB
	26821903	5,34	0,00	Relatief					2003	0	0	0 dB
	26821906	4,34	0,00	Relatief					1632	0	0	0 dB
	26821910	4,79	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26821921	3,43	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26821926	3,19	0,00	Relatief					1830	0	0	0 dB
	26821927	2,50	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	26821929	2,64	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	26821930	1,93	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	26821934	4,20	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
	26821935	2,88	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26821936	3,26	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
	26821945	2,55	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26822131	2,67	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26822132	4,31	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26822135	2,35	0,00	Relatief					1976	0	0	0 dB
	26822138	4,99	0,00	Relatief					1925	0	0	0 dB
	26822141	3,92	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26822143	5,34	0,00	Relatief					1925	0	0	0 dB
	26822144	2,40	0,00	Relatief					1953	0	0	0 dB
	26822145	4,46	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB
	26822154	3,45	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26822158	5,83	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26822162	2,94	0,00	Relatief					1975	0	0	0 dB
	26822164	3,24	0,00	Relatief					1883	0	0	0 dB
	26822165	2,77	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26822168	3,78	0,00	Relatief					1838	0	0	0 dB
	26822175	2,63	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	26822176	2,71	0,00	Relatief					1990	0	0	0 dB
	26822178	9,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822179	14,82	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822180	31,03	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822181	22,03	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822183	19,68	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822177	27,41	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822182	22,09	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822185	14,63	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822184	9,40	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822186	22,48	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822201	8,78	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822247	8,22	0,00	Relatief					2005	0	0	0 dB
	26822254	4,83	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26822256	3,51	0,00	Relatief					1720	0	0	0 dB

[illegible]

Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	26822262	2,85	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26822265	2,83	0,00	Relatief					1994	0	0	0 dB
	26822267	2,74	0,00	Relatief					1768	0	0	0 dB
	26822268	3,57	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB
	26822269	4,82	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26822272	2,50	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	26822273	3,51	0,00	Relatief					1973	0	0	0 dB
	26822276	2,87	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	26822280	4,38	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26822281	6,10	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	26822292	2,40	0,00	Relatief					1961	0	0	0 dB
	26822294	3,32	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26822295	2,56	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26822296	2,95	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	26822299	3,59	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26822301	3,46	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26822303	3,36	0,00	Relatief					1695	0	0	0 dB
	26822308	2,44	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26822309	2,99	0,00	Relatief					1920	0	0	0 dB
	26822310	4,48	0,00	Relatief					1980	0	0	0 dB
	26822312	2,96	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	26822313	3,72	0,00	Relatief					1930	0	0	0 dB
	26822317	3,94	0,00	Relatief					1960	0	0	0 dB
	26822320	3,48	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26822327	2,46	0,00	Relatief					1971	0	0	0 dB
	26822330	2,12	0,00	Relatief					1992	0	0	0 dB
	26822336	2,56	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26823200	2,84	0,00	Relatief					1970	0	0	0 dB
	26823210	8,82	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26823211	2,84	0,00	Relatief					1905	0	0	0 dB
	26823220	8,50	0,00	Relatief					1880	0	0	0 dB
	26823529	5,06	0,00	Relatief					2002	0	0	0 dB
	26823533	8,02	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26823538	2,95	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26823539	9,51	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	26823541	8,27	0,00	Relatief					1860	0	0	0 dB
	26823544	2,85	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26823543	7,87	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26823549	8,25	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
	26823550	3,38	0,00	Relatief					1951	0	0	0 dB
	26823555	7,37	0,00	Relatief					1984	0	0	0 dB
	26823560	0,46	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	26823561	8,06	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	26823562	0,46	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB
	26823577	7,00	0,00	Relatief					1870	0	0	0 dB
	26823581	8,03	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
	26823580	3,32	0,00	Relatief					1962	0	0	0 dB
	26823585	8,44	0,00	Relatief					2001	0	0	0 dB
	26823591	8,65	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26823592	3,28	0,00	Relatief					1850	0	0	0 dB
	26823601	7,71	0,00	Relatief					1780	0	0	0 dB
	26823607	9,07	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	26823608	6,85	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	26823715	8,77	0,00	Relatief					1750	0	0	0 dB
	26823720	6,92	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26823723	3,06	0,00	Relatief					1900	0	0	0 dB
	26823731	3,45	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26823732	10,03	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26823740	5,12	0,00	Relatief					1979	0	0	0 dB
	26823742	8,91	0,00	Relatief					1860	0	0	0 dB
	26823744	3,00	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26823745	7,21	0,00	Relatief					1890	0	0	0 dB
	26823757	7,73	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26823762	10,85	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB

[illegible]



Model: D3
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp
	26823763	6,37	0,00	Relatief					1910	0	0	0 dB
	26823988	8,40	0,00	Relatief					1941	0	0	0 dB
	26823989	3,72	0,00	Relatief					1941	0	0	0 dB
	26824070	3,34	0,00	Relatief					1800	0	0	0 dB
	26824072	4,57	0,00	Relatief					1964	0	0	0 dB
	26824073	5,58	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26824075	2,70	0,00	Relatief					1955	0	0	0 dB
	26824083	2,84	0,00	Relatief					1924	0	0	0 dB
	26824205	4,54	0,00	Relatief					2010	0	0	0 dB
	26824209	4,63	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB
	26824218	4,64	0,00	Relatief					2011	0	0	0 dB
	26824283	5,94	0,00	Relatief					1972	0	0	0 dB
	26824336	5,64	0,00	Relatief					1830	0	0	0 dB
	26824340	2,66	0,00	Relatief					2017	0	0	0 dB
	26824365	3,94	0,00	Relatief					2013	0	0	0 dB
	26824383	2,56	0,00	Relatief					1985	0	0	0 dB
	26824390	5,36	0,00	Relatief					1950	0	0	0 dB
	26824395	3,76	0,00	Relatief					2006	0	0	0 dB
	26824399	2,55	0,00	Relatief					1965	0	0	0 dB
	26824422	2,67	0,00	Relatief					2018	0	0	0 dB
	26818948	3,20	0,00	Relatief					1974	0	0	0 dB

Model: D3
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Bijlage 2. Invoergegevens akoestisch overdrachtsmodel huidige situatie

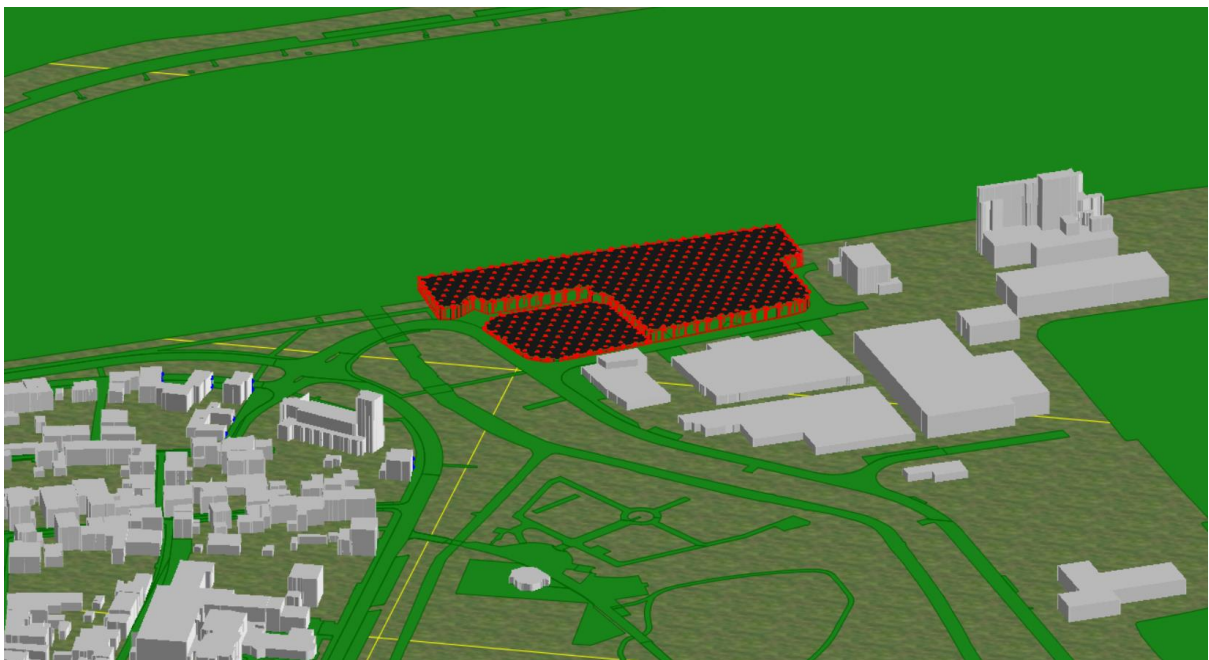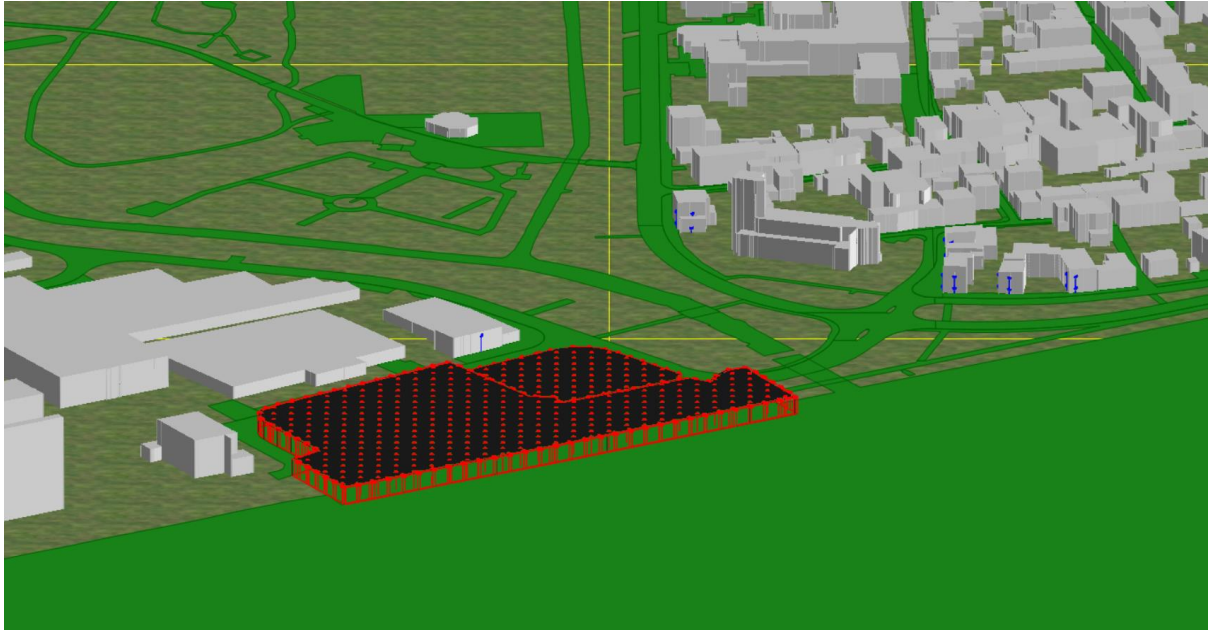

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: C2 huidig


Model eigenschap

Omschrijving	C2 huidig
Verantwoordelijke	Nico Berends
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	Nico Berends op 31-8-2023
Laatst ingezien door	Nico Berends op 15-5-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Commentaar



15 mei 2024, 12:07

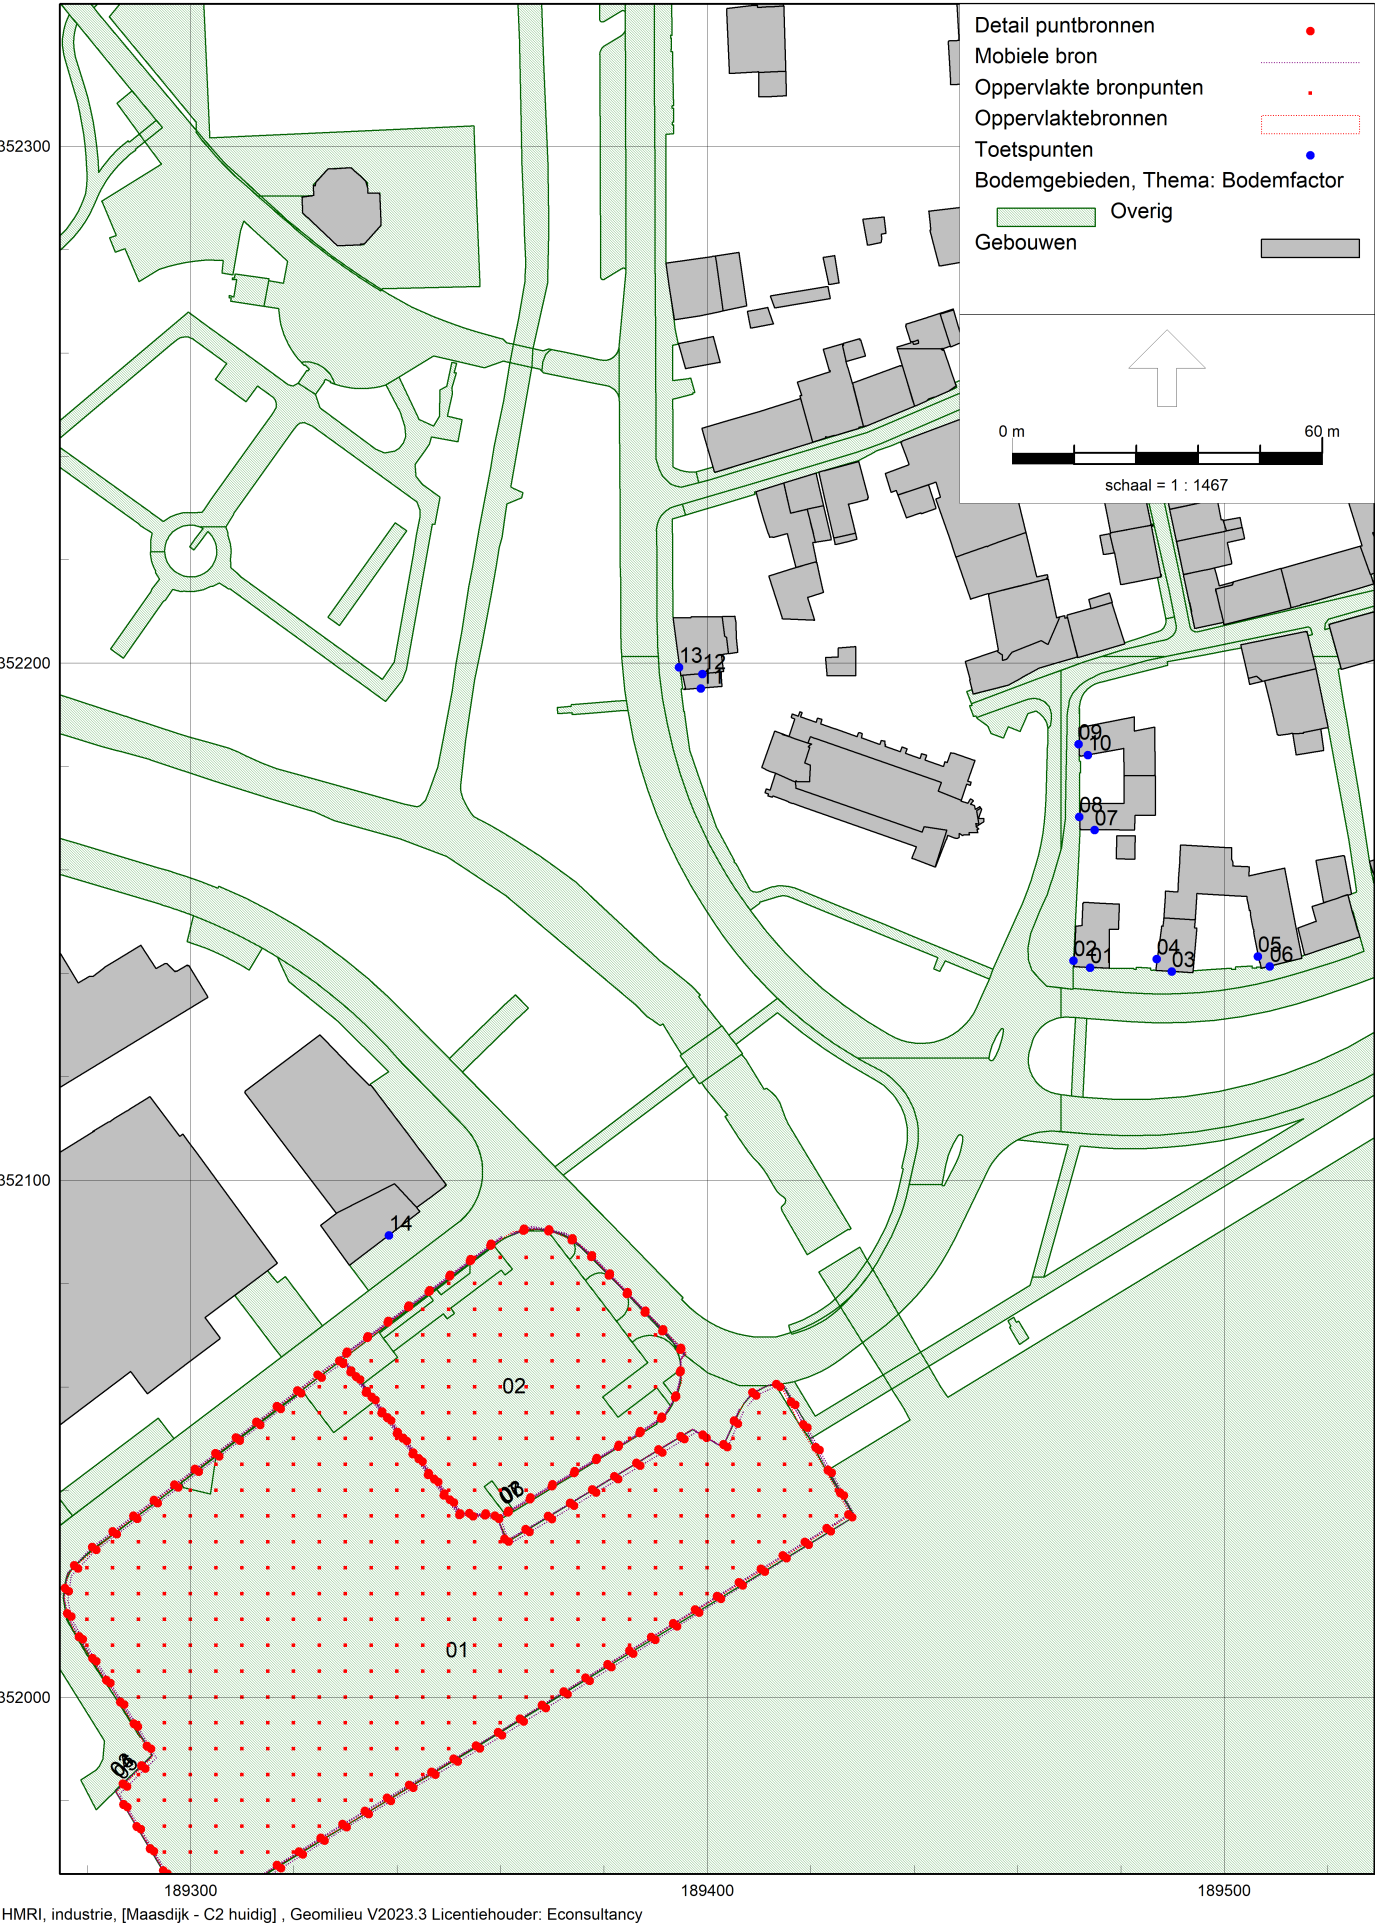



Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
01	Kerkstraat 3	189474,09	352141,04	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
02	Kerkstraat 3	189470,83	352142,41	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
03	Beekstraat 16	189489,86	352140,29	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
04	Beekstraat 16	189486,93	352142,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
05	Beekstraat 14	189506,50	352143,25	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
06	Beekstraat 14	189508,83	352141,30	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
07	Kerkstraat 2	189474,93	352167,71	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
08	Kerkstraat 2	189471,96	352170,24	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
09	Kerkstraat 1	189471,83	352184,28	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
10	Kerkstraat 1	189473,66	352182,18	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
11	Kloosterlaan 2	189398,75	352195,06	0,00	Relatief	1,50	--	--	--
12	Kloosterlaan 2	189399,06	352197,87	0,00	Relatief	5,00	--	--	--
13	Kloosterlaan 2	189394,56	352199,13	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--
14	Maasdijk 1a	189338,44	352089,27	0,00	Relatief	5,00	--	--	--

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	Ja
02	--	--	Ja
03	--	--	Ja
04	--	--	Ja
05	--	--	Ja
06	--	--	Ja
07	--	--	Ja
08	--	--	Ja
09	--	--	Ja
10	--	--	Ja
11	--	--	Ja
12	--	--	Ja
13	--	--	Ja
14	--	--	Ja

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Oppervlak	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
01	milieucategorie 4.1	Ltg	5,00	0,00	Relatief	7726,96	True	100,000	31,623
02	milieucategorie 2	Ltg	1,00	0,00	Relatief	2247,81	True	100,000	31,623

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(%) (N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
01	10,000	5,0	5,0		Ja	76,40	84,10	90,20	94,80	98,00	98,90	97,90	95,70
02	10,000	5,0	5,0		Ja	60,40	68,10	74,20	78,80	82,00	82,90	81,90	79,70

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	8k	Lwr	Totaal
01		95,20		105,00
02		79,20		89,00

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	Gem.snelheid	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
03	maximaal 4.1 dag	Lmax	5,00	10	1	--	--	43,81	--	--
04	maximaal 4.1 avond	Lmax	5,00	10	--	1	--	--	39,04	--
05	maximaal 4.1 nacht	Lmax	5,00	10	--	--	1	--	--	42,05
06	maximaal 2 dag	Lmax	1,00	10	1	--	--	43,83	--	--
07	maximaal 2 avond	Lmax	1,00	10	--	1	--	--	39,06	--
08	maximaal 2 nacht	Lmax	1,00	10	--	--	1	--	--	42,07

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
03	91,40	99,10	105,20	109,80	113,00	113,90	112,90	110,70	110,20	120,00
04	86,40	94,10	100,20	104,80	108,00	108,90	107,90	105,70	105,20	115,00
05	81,40	89,10	95,20	99,80	103,00	103,90	102,90	100,70	100,20	110,00
06	65,00	71,00	86,00	96,00	87,00	101,00	103,00	102,00	96,00	107,58
07	60,00	66,00	81,00	91,00	82,00	96,00	98,00	97,00	91,00	102,58
08	55,00	61,00	76,00	86,00	77,00	91,00	93,00	92,00	86,00	97,58

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00

Naam	Omschr.	Bf
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
voetpad		0,00
transitie		0,00
fietspad		0,00
rijbaan regionale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
rijbaan lokale weg		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00
inrit		0,00

Naam	Omschr.	Bf
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	inrit	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	parkeervlak	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad op trap	0,00
	voetpad	0,00
	voetpad	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
	rijbaan lokale weg	0,00
		0,00
		0,00

Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	26816066	189679,87	352284,95	6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816070	189551,03	352276,68	5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816074	189649,88	352280,94	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816075	189647,33	352293,71	3,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816076	189498,88	352278,93	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816080	189487,24	352284,33	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816083	189678,48	352296,79	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816086	189508,02	352296,80	9,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816090	189640,43	352289,26	8,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816093	189569,45	352287,99	7,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816098	189485,43	352296,34	6,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816101	189517,95	352295,52	2,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816099	189524,66	352304,30	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816100	189525,30	352298,80	6,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816109	189673,37	352304,42	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816110	189671,66	352294,34	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816117	189586,03	352307,78	8,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816118	189596,66	352282,41	3,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816122	189607,35	352299,15	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816130	189552,34	352304,65	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816129	189541,82	352296,60	8,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816135	189607,91	352311,75	8,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816137	189567,55	352316,58	8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816140	189516,38	352306,72	6,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816143	189608,75	352310,00	5,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816145	189546,89	352311,81	2,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816144	189532,39	352320,68	8,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816146	189572,97	352320,52	7,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816147	189645,16	352323,81	6,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816152	189581,94	352317,93	8,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26816163	189616,01	352474,86	7,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818929	189219,24	352039,51	9,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818942	189290,25	352060,54	3,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818948	189325,17	352091,24	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818952	189474,21	352141,13	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818960	189486,82	352140,57	6,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818963	189295,16	352141,95	3,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818974	189515,61	352143,55	5,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818979	189507,47	352159,45	7,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818991	189208,92	352164,27	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818995	189550,02	352169,90	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26818997	189482,71	352170,16	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819002	189482,64	352186,85	4,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819008	189441,94	352168,37	6,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819007	189417,03	352177,05	21,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819010	189452,61	352168,78	2,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819011	189433,62	352185,02	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819009	189448,87	352173,54	10,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819039	189572,02	352176,67	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819045	189515,28	352186,56	3,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819046	189515,30	352186,43	8,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819052	189503,31	352202,93	6,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819053	189504,77	352196,51	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819056	189395,21	352197,65	8,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819058	189405,86	352202,19	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819057	189398,20	352197,90	4,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819062	189608,85	352196,37	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819063	189610,91	352207,62	3,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819065	189525,19	352199,51	6,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819071	189478,20	352211,71	7,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819070	189477,78	352213,51	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819077	189581,88	352211,01	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819076	189581,88	352211,01	8,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819078	189571,67	352190,73	5,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	26819087	189614,03	352213,56	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819086	189615,28	352203,92	7,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819091	189458,96	352202,10	9,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819092	189449,92	352200,20	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819098	189498,31	352214,20	6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819100	189493,29	352211,75	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819104	189513,19	352210,78	6,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819109	189487,66	352217,14	7,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819108	189478,70	352221,39	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819111	189616,29	352219,75	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819114	189624,71	352222,69	7,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819115	189630,66	352230,74	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819118	189585,86	352222,70	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819125	189493,83	352230,69	8,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819126	189500,40	352225,64	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819132	189528,29	352232,55	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819133	189536,10	352228,00	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819136	189420,91	352223,37	3,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819142	189484,09	352235,13	7,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819151	189423,69	352225,17	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819150	189414,79	352234,75	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819153	189595,41	352215,08	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819152	189586,97	352234,35	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819158	189592,80	352339,64	10,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819157	189588,23	352346,26	4,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819177	189493,38	352365,29	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819176	189499,98	352364,50	7,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819182	189478,07	352368,56	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819183	189471,27	352361,14	6,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819187	189681,41	352365,02	8,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819196	189680,84	352371,56	4,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819195	189686,65	352367,41	10,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819199	189525,21	352361,91	5,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819204	189726,13	352357,05	7,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819210	189504,44	352375,64	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819209	189512,88	352376,75	7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819212	189689,20	352378,73	3,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819213	189692,37	352370,41	10,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819215	189737,14	352366,71	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819219	189594,66	352381,47	8,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819221	189750,60	352365,80	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819223	189742,99	352374,48	7,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819222	189748,26	352374,14	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819225	189069,60	352366,96	5,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819229	189662,37	352380,47	7,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819235	189756,10	352379,65	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819234	189752,44	352372,31	3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819238	189506,19	352383,59	7,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819242	189439,59	352380,90	3,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819240	189420,59	352340,87	9,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819243	189463,02	352382,58	3,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819241	189405,47	352340,49	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819253	189533,64	352387,79	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819254	189484,91	352381,25	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819260	189674,69	352392,15	7,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819264	189768,91	352374,22	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819271	189552,01	352382,18	2,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819270	189541,66	352393,86	7,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819274	189507,25	352399,68	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819279	189711,50	352385,50	8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819277	189714,04	352381,35	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819278	189716,79	352389,33	4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819287	189652,83	352390,42	8,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819306	189467,93	352391,52	7,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	26819305	189474,16	352396,73	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819314	189399,08	352353,61	3,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819313	189423,34	352360,69	11,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819312	189420,66	352399,82	5,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819311	189421,67	352387,27	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819310	189434,08	352400,29	5,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819309	189434,08	352378,53	3,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819338	189725,58	352385,35	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819339	189710,84	352400,22	2,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819343	189587,56	352410,18	7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819345	189496,99	352407,78	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819346	189498,46	352411,60	7,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819355	189732,43	352404,21	0,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819354	189729,11	352415,35	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819364	189627,29	352407,85	6,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819366	189626,74	352403,46	10,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819365	189608,17	352400,97	4,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819374	189713,01	352412,60	6,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819377	189757,56	352408,92	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819378	189756,42	352411,21	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819388	189759,00	352417,87	3,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819387	189769,67	352414,70	3,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819389	189762,43	352412,13	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819393	189705,43	352415,18	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819394	189472,71	352412,91	6,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819406	189560,69	352422,78	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819407	189555,74	352422,57	10,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819409	189656,21	352412,38	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819410	189656,21	352412,38	10,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819408	189664,23	352418,69	0,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819415	189458,40	352415,33	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819418	189524,47	352426,04	8,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819419	189701,47	352425,52	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819421	189425,70	352412,17	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819422	189449,66	352413,98	3,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819423	189444,77	352417,93	7,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819438	189410,40	352396,77	6,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819437	189411,01	352396,38	3,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819458	189700,22	352424,97	5,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819462	189569,99	352429,76	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819463	189566,34	352415,27	10,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819484	189586,83	352430,31	4,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819483	189596,35	352430,25	8,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819489	189432,61	352443,95	0,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819490	189444,17	352439,59	4,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819488	189432,68	352443,87	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819494	189603,04	352442,23	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819499	189496,83	352434,53	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819500	189504,86	352442,78	3,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819504	189646,33	352446,63	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819505	189644,67	352437,12	6,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819508	189511,18	352438,51	3,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819509	189517,73	352413,06	6,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819514	189454,60	352440,50	3,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819513	189447,54	352434,47	8,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819533	189704,88	352445,44	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819535	189472,63	352438,60	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819539	189471,22	352430,72	7,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819540	189458,25	352448,17	3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819545	189391,01	352442,25	9,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819543	189418,05	352451,99	4,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819544	189416,12	352438,05	5,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819554	189634,68	352454,30	5,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819563	189703,60	352447,76	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: C2 huidig
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

[illegible]

Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
	26819565	189709,18	352468,38	5,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819566	189732,50	352456,40	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819576	189605,17	352470,96	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819582	189703,20	352473,54	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819612	189705,36	352474,84	5,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26819614	189637,28	352473,41	5,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820075	189620,65	352273,24	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820079	189672,29	352278,72	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820083	189529,74	352271,63	10,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820084	189526,39	352281,18	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820091	189627,96	352278,38	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820090	189630,15	352274,01	7,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820097	189609,59	352276,39	6,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820098	189592,74	352330,76	8,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820099	189639,54	352321,35	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820107	189408,98	352327,24	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820106	189409,97	352309,52	5,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820108	189413,00	352327,00	11,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820114	189449,22	352311,99	7,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820116	189645,43	352334,16	8,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820125	189598,11	352333,33	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820128	189665,57	352327,16	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820127	189656,44	352336,01	10,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820133	189477,11	352343,34	7,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820143	189703,93	352340,89	8,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820148	189540,76	352332,28	7,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820147	189539,80	352338,25	3,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820155	189476,94	352349,30	7,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820164	189412,59	352351,01	9,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820165	189413,21	352340,85	6,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820170	189468,84	352349,14	7,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820174	189685,65	352339,14	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820182	189500,25	352341,19	3,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820185	189667,91	352356,95	8,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820197	189468,72	352354,99	8,04	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820202	189534,54	352359,52	7,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820203	189681,99	352362,43	7,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820204	189079,13	352342,50	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820213	189274,52	351984,12	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820211	189251,70	352000,97	3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820212	189257,23	352003,54	11,33	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820260	189500,05	352238,34	3,11	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820261	189428,93	352223,94	3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820262	189429,23	352238,96	7,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820268	189596,78	352231,15	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820267	189602,70	352234,57	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820271	189563,32	352235,67	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820272	189562,44	352237,56	8,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820274	189499,59	352240,43	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820275	189465,75	352217,09	9,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820276	189439,02	352238,40	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820283	189610,51	352244,06	7,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820288	189572,89	352244,97	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820290	189470,95	352239,89	2,81	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820291	189465,39	352240,17	6,97	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820310	189430,18	352245,74	7,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820313	189428,25	352253,40	6,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820328	189630,52	352241,61	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820327	189637,19	352256,20	3,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820329	189525,99	352252,51	2,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820337	189632,79	352262,67	3,89	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820336	189642,73	352263,74	9,86	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820341	189508,53	352263,56	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
	26820345	189656,70	352264,31	4,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
26820353		189609,87	352260,72	7,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26820352		189599,60	352263,04	2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26820357		189535,35	352266,03	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26820358		189535,35	352266,03	10,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26820361		189464,10	352275,96	7,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26820360		189464,64	352272,61	3,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821422		189439,33	352262,11	4,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821424		189439,84	352261,64	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821430		189122,04	352262,44	6,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821434		189488,55	352254,41	6,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821435		189493,08	352250,27	2,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821442		189463,43	352266,19	3,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821443		189466,21	352266,33	8,05	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821452		189461,07	352260,14	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821453		189456,96	352267,31	7,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821454		189457,54	352267,57	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821459		189526,00	352396,20	5,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821461		189782,96	352406,71	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821463		189568,28	352405,29	6,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821465		189656,35	352409,09	9,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821797		189458,26	352448,32	2,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821887		188914,68	351775,87	3,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821903		189697,24	352293,97	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821906		189512,91	352301,11	4,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821910		189654,40	352310,45	4,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821921		189698,14	352317,79	3,43	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821926		189580,81	352336,41	3,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821927		189483,87	352345,26	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821929		189487,64	352355,25	2,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821930		189546,90	352360,53	1,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821934		189702,22	352385,22	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821935		189675,05	352466,24	2,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821936		189506,42	352473,19	3,26	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26821945		189457,65	352472,07	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822131		189484,22	352389,65	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822132		189668,37	352402,73	4,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822135		189480,79	352407,32	2,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822138		189730,94	352426,88	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822141		189425,70	352428,59	3,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822143		189747,70	352428,68	5,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822144		189746,62	352436,82	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822145		189738,55	352433,24	4,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822154		189423,04	352448,81	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822158		189616,79	352457,02	5,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822162		189585,62	352453,82	2,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822164		189588,44	352458,64	3,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822165		189372,61	352474,30	2,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822168		189576,70	352376,80	3,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822175		189484,43	352355,06	2,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822176		189486,89	352339,30	2,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822178		189174,69	351943,23	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822179		189182,64	351942,03	14,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822180		189184,36	351941,40	31,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822181		189218,50	351956,97	22,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822183		189177,83	351933,12	19,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822177		189199,08	351945,16	27,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822182		189203,62	351946,45	22,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822185		189182,77	351946,32	14,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822184		189180,09	351941,75	9,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822186		189190,89	351937,79	22,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822201		189152,55	351959,46	8,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822247		189191,85	352027,20	8,22	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822254		189523,10	352162,81	4,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822256		189560,31	352193,94	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
26822262		189425,34	352202,84	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822265		189600,21	352214,50	2,83	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822267		189563,99	352218,14	2,74	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822268		189609,77	352229,16	3,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822269		189436,86	352232,52	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822272		189532,20	352233,86	2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822273		189619,32	352229,90	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822276		189474,71	352232,76	2,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822280		189614,82	352237,25	4,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822281		189557,60	352235,76	6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822292		189518,85	352246,21	2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822294		189499,35	352244,85	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822295		189563,14	352253,84	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822296		189426,27	352261,82	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822299		189395,97	352256,97	3,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822301		189567,73	352256,35	3,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822303		189449,33	352262,29	3,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822308		189412,78	352265,62	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822309		189423,75	352270,58	2,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822310		189596,94	352274,58	4,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822312		189425,46	352273,65	2,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822313		189563,15	352281,21	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822317		189444,99	352276,84	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822320		189688,91	352282,90	3,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822327		189433,58	352281,35	2,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822330		189460,57	352288,12	2,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26822336		189683,43	352292,66	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823200		189334,85	352290,87	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823210		189569,46	352288,06	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823211		189652,12	352294,90	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823220		189617,66	352323,87	8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823529		189537,94	352161,97	5,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823533		189552,40	352164,25	8,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823538		189503,38	352226,19	2,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823539		189526,92	352377,94	9,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823541		189518,17	352386,84	8,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823544		189498,55	352375,55	2,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823543		189506,35	352382,03	7,87	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823549		189773,12	352393,95	8,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823550		189772,48	352387,74	3,38	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823555		189714,09	352406,74	7,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823560		189792,98	352402,83	0,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823561		189795,23	352404,12	8,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823562		189789,84	352400,79	0,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823577		189589,70	352418,78	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823581		189778,79	352417,82	8,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823580		189767,41	352427,31	3,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823585		189723,76	352433,95	8,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823591		189617,99	352424,02	8,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823592		189615,51	352437,88	3,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823601		189640,05	352428,65	7,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823607		189408,85	352463,90	9,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823608		189397,96	352470,55	6,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823715		189482,06	352283,29	8,77	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823720		189682,81	352279,57	6,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823723		189475,85	352324,21	3,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823731		189689,64	352328,84	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823732		189675,98	352331,51	10,03	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823740		189637,72	352239,37	5,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823742		189417,86	352251,11	8,91	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823744		189471,18	352244,26	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823745		189478,58	352246,58	7,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823757		189512,22	352265,21	7,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823762		189391,97	352277,31	10,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: C2 huidig
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
26823763		189405,10	352279,27	6,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823988		189738,16	352402,14	8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26823989		189738,81	352402,76	3,72	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824070		189494,99	352365,90	3,34	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824072		189261,21	352443,57	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824073		189554,03	352453,56	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824075		189556,33	352468,71	2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824083		189544,65	352160,21	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824205		189690,18	352391,91	4,54	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824209		189563,55	352397,82	4,63	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824218		189544,20	352195,93	4,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824283		189645,30	352269,88	5,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824336		189624,26	352295,20	5,64	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824340		189590,27	352284,02	2,66	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824365		189479,05	352162,16	3,94	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824383		189686,97	352291,96	2,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824390		189491,17	352430,87	5,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824395		189513,29	352446,57	3,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824399		189419,21	352219,08	2,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26824422		189559,38	352372,35	2,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
26818948		189328,19	352093,60	3,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Bijlage 3. Berekeningsresultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Kerkstraat 3	1,50	47,64	42,64	37,64	47,64
01	milieucategorie 4.1	5,00	47,46	42,46	37,46	47,46
02	milieucategorie 2	1,00	33,90	28,90	23,90	33,90

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Kerkstraat 3		5,00	48,62	43,62	38,62	48,62
01	milieucategorie 4.1		5,00	48,46	43,46	38,46	48,46
02	milieucategorie 2		1,00	33,94	28,94	23,94	33,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_A	Kerkstraat 3	1,50	47,72	42,72	37,72	47,72	
01	milieucategorie 4.1	5,00	47,53	42,53	37,53	47,53	
02	milieucategorie 2	1,00	34,02	29,02	24,02	34,02	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Kerkstraat 3	5,00	48,70	43,70	38,70	48,70
01	milieucategorie 4.1	5,00	48,55	43,55	38,55	48,55
02	milieucategorie 2	1,00	34,11	29,11	24,11	34,11

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Beekstraat 16	1,50	46,99	41,99	36,99	46,99
01	milieucategorie 4.1	5,00	46,81	41,81	36,81	46,81
02	milieucategorie 2	1,00	33,12	28,12	23,12	33,12

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Beekstraat 16	5,00	47,82	42,82	37,82	47,82
01	milieucategorie 4.1	5,00	47,68	42,68	37,68	47,68
02	milieucategorie 2	1,00	32,88	27,88	22,88	32,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Beekstraat 16	1,50	47,41	42,41	37,41	47,41
01	milieucategorie 4.1	5,00	47,24	42,24	37,24	47,24
02	milieucategorie 2	1,00	33,19	28,19	23,19	33,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Beekstraat 16	5,00	47,85	42,85	37,85	47,85
01	milieucategorie 4.1	5,00	47,70	42,70	37,70	47,70
02	milieucategorie 2	1,00	32,98	27,98	22,98	32,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Beekstraat 14	1,50	46,20	41,20	36,20	46,20
01	milieucategorie 4.1	5,00	46,02	41,02	36,02	46,02
02	milieucategorie 2	1,00	32,25	27,25	22,25	32,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_B	Beekstraat 14	5,00	47,04	42,04	37,04	47,04
01	milieucategorie 4.1	5,00	46,92	41,92	36,92	46,92
02	milieucategorie 2	1,00	31,78	26,78	21,78	31,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_A	Beekstraat 14	1,50	46,14	41,14	36,14	46,14
01	milieucategorie 4.1	5,00	45,97	40,97	35,97	45,97
02	milieucategorie 2	1,00	32,16	27,16	22,16	32,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_B	Beekstraat 14	5,00	46,82	41,82	36,82	46,82
01	milieucategorie 4.1	5,00	46,69	41,69	36,69	46,69
02	milieucategorie 2	1,00	31,70	26,70	21,70	31,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - Kerkstraat 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	Kerkstraat 2	1,50	48,71	43,71	38,71	48,71	
01	milieucategorie 4.1	5,00	48,51	43,51	38,51	48,51	
02	milieucategorie 2	1,00	35,41	30,41	25,41	35,41	

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - Kerkstraat 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Kerkstraat 2	1,50	46,91	41,91	36,91	46,91
01	milieucategorie 4.1	5,00	46,73	41,73	36,73	46,73
02	milieucategorie 2	1,00	33,05	28,05	23,05	33,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Kerkstraat 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_A	Kerkstraat 1	1,50	45,72	40,72	35,72	45,72	
01	milieucategorie 4.1	5,00	45,53	40,53	35,53	45,53	
02	milieucategorie 2	1,00	32,17	27,17	22,17	32,17	

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10_A - Kerkstraat 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	Kerkstraat 1	1,50	46,02	41,02	36,02	46,02	
01	milieucategorie 4.1	5,00	45,82	40,82	35,82	45,82	
02	milieucategorie 2	1,00	32,52	27,52	22,52	32,52	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Kloosterlaan 2	1,50	46,74	41,74	36,74	46,74
01	milieucategorie 4.1	5,00	46,51	41,51	36,51	46,51
02	milieucategorie 2	1,00	33,69	28,69	23,69	33,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Kloosterlaan 2	5,00	47,32	42,32	37,32	47,32
01	milieucategorie 4.1	5,00	47,15	42,15	37,15	47,15
02	milieucategorie 2	1,00	33,29	28,29	23,29	33,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_A - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Kloosterlaan 2	1,50	46,47	41,47	36,47	46,47
01	milieucategorie 4.1	5,00	46,25	41,25	36,25	46,25
02	milieucategorie 2	1,00	33,43	28,43	23,43	33,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 13_B - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam						
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Kloosterlaan 2	5,00	47,35	42,35	37,35	47,35
01	milieucategorie 4.1	5,00	47,17	42,17	37,17	47,17
02	milieucategorie 2	1,00	33,37	28,37	23,37	33,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAeq bij Bron voor toetspunt: 14_A - Maasdijk 1a
Groep: Ltg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Bron	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Maasdijk 1a		5,00	58,83	53,83	48,83	58,83
01	milieucategorie 4.1		5,00	58,30	53,30	48,30	58,30
02	milieucategorie 2		1,00	49,47	44,47	39,47	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 01_A - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Kerkstraat 3	1,50	68,39	63,38	58,39
03	maximaal 4.1 dag	5,00	68,39	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	63,38	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	58,39
06	maximaal 2 dag	1,00	53,87	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	48,84	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	43,87
LMax	(hoofdgroep)	0,00	68,39	63,38	58,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmax bij Bron voor toetspunt: 01_B - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Kerkstraat 3	5,00	70,13	65,13	60,13
03	maximaal 4.1 dag	5,00	70,13	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	65,13	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	60,13
06	maximaal 2 dag	1,00	54,55	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	49,53	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	44,57
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	70,13	65,13	60,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_A - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_A	Kerkstraat 3	1,50	68,54	63,54	58,49
03	maximaal 4.1 dag	5,00	68,54	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	63,54	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	58,49
06	maximaal 2 dag	1,00	53,99	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	48,97	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	44,00
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	68,54	63,54	58,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmix bij Bron voor toetspunt: 02_B - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
02_B	Kerkstraat 3	5,00	70,25	65,24	60,24
03	maximaal 4.1 dag	5,00	70,25	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	65,24	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	60,24
06	maximaal 2 dag	1,00	54,72	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	49,68	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	44,73
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	70,25	65,24	60,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmix bij Bron voor toetspunt: 03_A - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_A	Beekstraat 16	1,50	67,29	62,28	57,30
03	maximaal 4.1 dag	5,00	67,29	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	62,28	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	57,30
06	maximaal 2 dag	1,00	52,99	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	47,97	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	43,00
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	67,29	62,28	57,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmx bij Bron voor toetspunt: 03_B - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_B	Beekstraat 16	5,00	68,85	63,84	58,86
03	maximaal 4.1 dag	5,00	68,85	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	63,84	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	58,86
06	maximaal 2 dag	1,00	53,31	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	48,28	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	43,32
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	68,85	63,84	58,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmix bij Bron voor toetspunt: 04_A - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Beekstraat 16	1,50	68,73	63,71	58,73
03	maximaal 4.1 dag	5,00	68,73	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	63,71	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	58,73
06	maximaal 2 dag	1,00	53,04	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	48,03	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	43,05
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	68,73	63,71	58,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 04_B - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_B	Beekstraat 16	5,00	68,87	63,86	58,88
03	maximaal 4.1 dag	5,00	68,87	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	63,86	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	58,88
06	maximaal 2 dag	1,00	53,39	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	48,37	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	43,39
LMax	(hoofdgroep)	0,00	68,87	63,86	58,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 05_A - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_A	Beekstraat 14	1,50	65,87	60,86	55,88
03	maximaal 4.1 dag	5,00	65,87	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	60,86	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	55,88
06	maximaal 2 dag	1,00	51,90	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	46,88	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	41,91
LMax	(hoofdgroep)	0,00	65,87	60,86	55,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 05_B - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_B	Beekstraat 14	5,00	67,56	62,55	57,57
03	maximaal 4.1 dag	5,00	67,56	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	62,55	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	57,57
06	maximaal 2 dag	1,00	51,86	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	46,84	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	41,86
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,56	62,55	57,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 06_A - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_A	Beekstraat 14	1,50	65,79	60,79	55,80
03	maximaal 4.1 dag	5,00	65,79	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	60,79	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	55,80
06	maximaal 2 dag	1,00	51,87	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	46,86	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	41,88
LMax	(hoofdgroep)	0,00	65,79	60,79	55,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmx bij Bron voor toetspunt: 06_B - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
06_B	Beekstraat 14	5,00	67,20	62,19	57,23
03	maximaal 4.1 dag	5,00	67,20	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	62,19	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	57,23
06	maximaal 2 dag	1,00	51,79	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	46,77	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	41,79
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	67,20	62,19	57,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 07_A - Kerkstraat 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
07_A	Kerkstraat 2	1,50	67,98	62,97	57,97
03	maximaal 4.1 dag	5,00	67,98	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	62,97	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	57,97
06	maximaal 2 dag	1,00	56,17	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	51,15	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	46,18
LMax	(hoofdgroep)	0,00	67,98	62,97	57,97

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmix bij Bron voor toetspunt: 08_A - Kerkstraat 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
08_A	Kerkstraat 2	1,50	67,84	62,84	57,82
03	maximaal 4.1 dag	5,00	67,84	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	62,84	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	57,82
06	maximaal 2 dag	1,00	52,65	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	47,63	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	42,65
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	67,84	62,84	57,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LAmix bij Bron voor toetspunt: 09_A - Kerkstraat 1
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
09_A	Kerkstraat 1	1,50	64,72	59,72	54,71
03	maximaal 4.1 dag	5,00	64,72	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	59,72	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	54,71
06	maximaal 2 dag	1,00	51,92	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	46,89	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	41,92
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	64,72	59,72	54,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 10_A - Kerkstraat 1
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
10_A	Kerkstraat 1	1,50	64,81	59,81	54,80
03	maximaal 4.1 dag	5,00	64,81	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	59,81	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	54,80
06	maximaal 2 dag	1,00	52,01	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	47,00	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	42,02
LMax	(hoofdgroep)	0,00	64,81	59,81	54,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 11_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
11_A	Kloosterlaan 2	1,50	64,88	59,88	54,83
03	maximaal 4.1 dag	5,00	64,88	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	59,88	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	54,83
06	maximaal 2 dag	1,00	53,85	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	48,84	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	43,86
LMax	(hoofdgroep)	0,00	64,88	59,88	54,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 12_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
12_A	Kloosterlaan 2	5,00	65,81	60,80	55,74
03	maximaal 4.1 dag	5,00	65,81	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	60,80	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	55,74
06	maximaal 2 dag	1,00	54,15	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	49,13	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	44,17
LMax	(hoofdgroep)	0,00	65,81	60,80	55,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 13_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_A	Kloosterlaan 2	1,50	64,44	59,43	54,38
03	maximaal 4.1 dag	5,00	64,44	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	59,43	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	54,38
06	maximaal 2 dag	1,00	53,58	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	48,56	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	43,59
LMax	(hoofdgroep)	0,00	64,44	59,43	54,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 13_B - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
13_B	Kloosterlaan 2	5,00	65,70	60,68	55,63
03	maximaal 4.1 dag	5,00	65,70	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	60,68	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	55,63
06	maximaal 2 dag	1,00	54,14	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	49,13	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	44,17
LMax	(hoofdgroep)	0,00	65,70	60,68	55,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: C2 huidig
LMax bij Bron voor toetspunt: 14_A - Maasdijk 1a
Groep: Lmax

Naam					
Bron	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	Maasdijk 1a	5,00	82,48	77,44	72,38
03	maximaal 4.1 dag	5,00	82,48	--	--
04	maximaal 4.1 avond	5,00	--	77,44	--
05	maximaal 4.1 nacht	5,00	--	--	72,38
06	maximaal 2 dag	1,00	75,55	--	--
07	maximaal 2 avond	1,00	--	70,54	--
08	maximaal 2 nacht	1,00	--	--	65,66
LMax	(hoofdgroep)	0,00	82,48	77,44	72,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_A	Kerkstraat 3	1,50	42,84	37,84	32,84	42,84	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,84	37,84	32,84	42,84	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_B	Kerkstraat 3	5,00	44,00	39,00	34,00	44,00	
01	milieucategorie 3.2	5,00	43,99	38,99	33,99	43,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_A	Kerkstraat 3	1,50	42,95	37,95	32,95	42,95	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,95	37,95	32,95	42,95	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Kerkstraat 3
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_B	Kerkstraat 3	5,00	44,12	39,12	34,12	44,12	
01	milieucategorie 3.2	5,00	44,12	39,12	34,12	44,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_A	Beekstraat 16	1,50	42,04	37,04	32,04	42,04	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,04	37,04	32,04	42,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_B	Beekstraat 16	5,00	43,04	38,04	33,04	43,04	
01	milieucategorie 3.2	5,00	43,03	38,03	33,03	43,03	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_A	Beekstraat 16	1,50	42,35	37,35	32,35	42,35	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,34	37,34	32,34	42,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Beekstraat 16
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_B	Beekstraat 16	5,00	43,09	38,09	33,09	43,09	
01	milieucategorie 3.2	5,00	43,09	38,09	33,09	43,09	

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_A	Beekstraat 14	1,50	41,11	36,11	31,11	41,11	
01	milieucategorie 3.2	5,00	41,11	36,11	31,11	41,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_B	Beekstraat 14	5,00	42,09	37,09	32,09	42,09	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,09	37,09	32,09	42,09	

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	Beekstraat 14	1,50	41,03	36,03	31,03	41,03	
01	milieucategorie 3.2	5,00	41,04	36,04	31,04	41,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Beekstraat 14
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_B	Beekstraat 14	5,00	41,91	36,91	31,91	41,91	
01	milieucategorie 3.2	5,00	41,90	36,90	31,90	41,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Kerkstraat 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
07_A	Kerkstraat 2	1,50	43,89	38,89	33,89	43,89	
01	milieucategorie 3.2	5,00	43,89	38,89	33,89	43,89	

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_A - Kerkstraat 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
08_A	Kerkstraat 2	1,50	41,92	36,92	31,92	41,92	
01	milieucategorie 3.2	5,00	41,92	36,92	31,92	41,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A - Kerkstraat 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
09_A	Kerkstraat 1	1,50	40,77	35,77	30,77	40,77	
01	milieucategorie 3.2	5,00	40,77	35,77	30,77	40,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A - Kerkstraat 1
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
10_A	Kerkstraat 1	1,50	41,06	36,06	31,06	41,06	
01	milieucategorie 3.2	5,00	41,06	36,06	31,06	41,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
11_A	Kloosterlaan 2	1,50	42,11	37,11	32,11	42,11	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,11	37,11	32,11	42,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
12_A	Kloosterlaan 2	5,00	42,87	37,87	32,87	42,87	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,87	37,87	32,87	42,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_A - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_A	Kloosterlaan 2	1,50	41,82	36,82	31,82	41,82	
01	milieucategorie 3.2	5,00	41,82	36,82	31,82	41,82	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B - Kloosterlaan 2
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
13_B	Kloosterlaan 2	5,00	42,90	37,90	32,90	42,90	
01	milieucategorie 3.2	5,00	42,90	37,90	32,90	42,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_A - Maasdijk 1a
Groep: Ltg
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
14_A	Maasdijk 1a	5,00	55,63	50,63	45,63	55,63	
01	milieucategorie 3.2	5,00	55,64	50,64	45,64	55,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Kerkstraat 3	1,50	61,37	56,31	51,31
02	maximaal 3.2 dag	5,00	61,37	--	--
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	56,31	--
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	51,31
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	61,37	61,05	61,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmx bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
01_B	Kerkstraat 3	5,00	63,10	58,04	53,05	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	63,10	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	58,04	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	53,05	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	63,10	62,58	62,58	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
02_A	Kerkstraat 3	1,50	61,51	56,46	51,47	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	61,51	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	56,46	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	51,47	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	61,51	61,34	61,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Kerkstraat 3
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
02_B	Kerkstraat 3	5,00	63,21	58,14	53,16	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	63,21	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	58,14	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	53,16	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	63,21	62,80	62,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_A	Beekstraat 16	1,50	60,27	55,21	50,23	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	60,27	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	55,21	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	50,23	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,27	57,92	57,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
03_B	Beekstraat 16	5,00	61,82	56,77	51,77	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	61,82	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	56,77	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	51,77	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	61,82	60,25	60,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam					
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_A	Beekstraat 16	1,50	61,70	56,65	51,66
02	maximaal 3.2 dag	5,00	61,70	--	--
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	56,65	--
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	51,66
LMax	(hoofdgroep)	0,00	61,70	59,04	59,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Beekstraat 16
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
04_B	Beekstraat 16	5,00	61,84	56,79	51,80	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	61,84	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	56,79	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	51,80	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	61,84	60,41	60,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_A	Beekstraat 14	1,50	58,85	53,81	48,82	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	58,85	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	53,81	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	48,82	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	58,85	54,79	54,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
05_B	Beekstraat 14	5,00	60,44	55,40	50,41	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	60,44	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	55,40	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	50,41	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,44	57,55	57,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_A	Beekstraat 14	1,50	58,77	53,73	48,74	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	58,77	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	53,73	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	48,74	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	58,77	54,54	54,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Beekstraat 14
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
06_B	Beekstraat 14	5,00	60,18	55,14	50,15	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	60,18	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	55,14	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	50,15	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	60,18	57,20	57,20	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAmix bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Kerkstraat 2
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
07_A	Kerkstraat 2	1,50	60,99	55,95	50,95	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	60,99	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	55,95	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	50,95	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	60,99	57,12	57,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_A - Kerkstraat 2
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
08_A	Kerkstraat 2	1,50	60,73	55,68	50,69	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	60,73	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	55,68	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	50,69	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	60,73	57,54	57,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A - Kerkstraat 1
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
09_A	Kerkstraat 1	1,50	57,91	52,87	47,87	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	57,91	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	52,87	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	47,87	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	57,91	53,05	53,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A - Kerkstraat 1
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
10_A	Kerkstraat 1	1,50	58,07	53,03	48,04	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	58,07	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	53,03	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	48,04	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	58,07	53,22	53,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
11_A	Kloosterlaan 2	1,50	60,55	55,49	50,49	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	60,55	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	55,49	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	50,49	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	60,55	55,49	50,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
12_A	Kloosterlaan 2	5,00	61,70	56,62	51,64	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	61,70	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	56,62	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	51,64	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	61,70	56,62	51,64	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_A	Kloosterlaan 2	1,50	60,16	55,11	50,12	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	60,16	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	55,11	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	50,12	
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	60,16	55,11	50,35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B - Kloosterlaan 2
Groep: Lmax

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
13_B	Kloosterlaan 2	5,00	61,74	56,68	51,68	
02	maximaal 3.2 dag	5,00	61,74	--	--	
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	56,68	--	
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	51,68	
LMax	(hoofdgroep)	0,00	61,74	56,68	51,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LMax bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_A - Maasdijk 1a
Groep: Lmax

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
14_A	Maasdijk 1a	5,00	81,55	76,36	71,36
02	maximaal 3.2 dag	5,00	81,55	--	--
03	maximaal 3.2 avond	5,00	--	76,36	--
04	maximaal 3.2 nacht	5,00	--	--	71,36
LMax	(hoofdgroep)	0,00	81,55	76,36	73,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Kerkstraat 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_A	Kerkstraat 3	1,50	29,89	29,44	24,74	32,89
05	ontsluiting personenwagens	0,75	28,11	27,42	21,29	30,27
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	25,13	25,13	22,12	29,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Kerkstraat 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_B	Kerkstraat 3	5,00	31,56	31,11	26,40	34,55
05	ontsluiting personenwagens	0,75	29,81	29,12	22,99	31,97
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	26,77	26,77	23,76	31,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_A - Kerkstraat 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_A	Kerkstraat 3	1,50	30,02	29,58	24,88	33,02
05	ontsluiting personenwagens	0,75	28,25	27,56	21,43	30,41
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	25,27	25,27	22,26	29,57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 02_B - Kerkstraat 3
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
02_B	Kerkstraat 3	5,00	31,69	31,24	26,53	34,68
05	ontsluiting personenwagens	0,75	29,93	29,24	23,11	32,09
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	26,90	26,90	23,89	31,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_A - Beekstraat 16
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_A	Beekstraat 16	1,50	28,35	27,90	23,19	31,34
05	ontsluiting personenwagens	0,75	26,60	25,91	19,78	28,76
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	23,55	23,55	20,54	27,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 03_B - Beekstraat 16
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_B	Beekstraat 16	5,00	29,88	29,43	24,73	32,88
05	ontsluiting personenwagens	0,75	28,12	27,43	21,30	30,28
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	25,10	25,10	22,09	29,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Beekstraat 16
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_A	Beekstraat 16	1,50	29,27	28,82	24,11	32,26
05	ontsluiting personenwagens	0,75	27,52	26,83	20,70	29,68
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	24,47	24,47	21,46	28,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Beekstraat 16
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_B	Beekstraat 16	5,00	29,97	29,53	24,82	32,97
05	ontsluiting personenwagens	0,75	28,21	27,52	21,39	30,37
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	25,20	25,20	22,19	29,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Beekstraat 14
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_A	Beekstraat 14	1,50	26,77	26,32	21,59	29,75
05	ontsluiting personenwagens	0,75	25,04	24,35	18,22	27,20
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	21,93	21,93	18,92	26,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Beekstraat 14
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_B	Beekstraat 14	5,00	27,79	27,35	22,65	30,79	
05	ontsluiting personenwagens	0,75	26,01	25,32	19,19	28,17	
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	23,07	23,07	20,06	27,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A - Beekstraat 14
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_A	Beekstraat 14	1,50	26,69	26,24	21,52	29,68	
05	ontsluiting personenwagens	0,75	24,97	24,28	18,15	27,13	
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	21,85	21,85	18,84	26,15	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Beekstraat 14
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam							
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
06_B	Beekstraat 14	5,00	27,62	27,17	22,48	30,62	
05	ontsluiting personenwagens	0,75	25,84	25,15	19,02	28,00	
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	22,88	22,88	19,87	27,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Kerkstraat 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
07_A	Kerkstraat 2	1,50	29,34	28,89	24,16	32,32
05	ontsluiting personenwagens	0,75	27,62	26,93	20,80	29,78
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	24,49	24,49	21,48	28,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 08_A - Kerkstraat 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam						
Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
08_A	Kerkstraat 2	1,50	28,51	28,06	23,33	31,49
05	ontsluiting personenwagens	0,75	26,79	26,10	19,97	28,95
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	23,66	23,66	20,65	27,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 09_A - Kerkstraat 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
09_A	Kerkstraat 1	1,50	25,09	24,63	19,90	28,06
05	ontsluiting personenwagens	0,75	23,38	22,69	16,56	25,54
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	20,22	20,22	17,21	24,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 10_A - Kerkstraat 1
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
10_A	Kerkstraat 1	1,50	26,43	25,98	21,25	29,41
05	ontsluiting personenwagens	0,75	24,71	24,02	17,89	26,87
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	21,57	21,57	18,56	25,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 11_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
11_A	Kloosterlaan 2	1,50	25,95	25,50	20,77	28,93
05	ontsluiting personenwagens	0,75	24,23	23,54	17,41	26,39
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	21,09	21,09	18,08	25,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 12_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
12_A	Kloosterlaan 2	5,00	25,80	25,35	20,66	28,80
05	ontsluiting personenwagens	0,75	24,02	23,33	17,20	26,18
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	21,05	21,05	18,04	25,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_A - Kloosterlaan 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_A	Kloosterlaan 2	1,50	24,21	23,75	19,03	27,19
05	ontsluiting personenwagens	0,75	22,48	21,79	15,66	24,64
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	19,38	19,38	16,37	23,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 13_B - Kloosterlaan 2
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
13_B	Kloosterlaan 2	5,00	24,60	24,16	19,47	27,61
05	ontsluiting personenwagens	0,75	22,82	22,13	16,00	24,98
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	19,89	19,89	16,88	24,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: D3
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 14_A - Maasdijk 1a
Groep: Lih
Groepsreductie: Ja

Naam Bron/Groep	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
14_A	Maasdijk 1a	5,00	42,80	42,35	37,64	45,79
05	ontsluiting personenwagens	0,75	41,06	40,37	34,24	43,22
06	ontsluiting vrachtwagens	1,00	37,99	37,99	34,98	42,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

