



AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEESLAWAAI

WONINGBOUWPLAN VLEUMINGEN-WEST FASE II TE GENDT

Opdrachtgever:	Hendriks Projectontwikkeling
Projectnr:	LIW010-0001
Datum:	30 november 2023

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEESLAWAAI

WONINGBOUWPLAN VLEUMINGEN-WEST FASE II TE GENDT

Opdrachtgever:	Hendriks Projectontwikkeling
Projectnr:	LIW010-0001
Rapportnr:	20231130-LIW010-RAP-AKO-WVL 1.0
Status:	Definitief
Datum:	30 november 2023

T 088 - 33 66 333
F 088 - 33 66 099
E info@kragten.nl



© 2023 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:
DVDM

Verificatie:
JSCHU

Validatie:
JSCHU



INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN	5
2.1	Situering	5
2.2	Omschrijving	6
2.3	Verkeersgegevens	7
2.4	Rekenmethode	8
3	TOETSINGSKADER.....	11
3.1	Wet geluidhinder.....	11
3.1.1	Algemeen	11
3.1.2	Wegverkeerslawai	11
3.1.3	Cumulatie.....	12
3.2	Goede ruimtelijke ordening	12
3.3	Gemeentelijk geluidbeleid	13
3.4	Bouwbesluit	13
4	REKENRESULTATEN	14
4.1	Wet geluidhinder.....	14
4.1.1	Nijmeegsestraat.....	14
4.1.2	Langstraat	15
4.1.3	Kruisstraat	15
4.1.4	Galgendaal	16
4.1.5	Kommerdijk	16
4.1.6	N839	16
4.2	Maatregelen	16
4.2.1	Bronmaatregelen	16
4.2.2	Overdrachtsmaatregelen	17
4.2.3	Maatregelen ontvanger	17
4.2.4	Hogere grenswaarden	17
4.2.5	Gemeentelijk geluidbeleid	17
4.3	Cumulatie.....	18
4.3.1	Wet geluidhinder.....	18
4.3.2	Goede ruimtelijke ordening	19
5	CONCLUSIE.....	20

BIJLAGEN

B1	INVOERGEGEVENS REKENMODEL
B2	REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht van Hendriks Projectontwikkeling is door Kragten een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor de ontwikkellocatie Vleumingen-West Fase II te Gendt in de gemeente Lingewaard.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Langstraat, Nijmeegsestraat, Galgendaal, Kruisstraat, N839 en de Kommerdijk. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder toepassing van de wet- en regelgeving op datum van uitgifte van dit rapport. Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dan kunnen andere rekenmethodes, normen en toetsingen van kracht zijn waardoor dit onderzoek mogelijk (op onderdelen) dient te worden geactualiseerd.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering

Het plangebied is gelegen ten westen van de kern Gendt in de gemeente Lingewaard. Het plan betreft de ontwikkeling van woningen gepland op een voormalig agrarisch gebied. Navolgende afbeelding geeft een geografisch overzicht van de ligging van het plan weer en in afbeelding 2 wordt een overzicht van de planontwikkeling weergegeven.



Afbeelding 1 Situering plangebied en omliggende wegen



Afbeelding 2 Indeling woningbouwplan Vleumingen-West fase II (bron: Vleumingen-West fase 2 – Gendt Concept inrichtingsplan – 13 november 2023)

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Langstraat, Nijmeegsestraat, Galgendaal, Kruisstraat, N839 en de Kommerdijk. De locatie is niet gelegen binnen de zone van andere wegen, industrieterreinen of spoorwegen.

2.2 Omschrijving

Binnen het plangebied worden de volgende type woningen gerealiseerd:

- 8x vrijstaande woningen (nokhoogte 11 meter)
- 18x 2 onder 1 kap woningen (nokhoogte 10,5 meter)
- 15x rijwoningen (nokhoogte 10 meter)
- 22x levensloopbestendig (nokhoogte 7 meter)
- 18x rijwoningen small (nokhoogte 7 meter)
- 16x beneden bovenwoningen (nokhoogte 10 meter)
- 30x appartement in een appartementencomplex (nokhoogte 11 meter)

In navolgende afbeelding zijn de nokhoogten per gebouw aangegeven.



Afbeelding 3 Nokhoogte in meters

2.3 Verkeersgegevens

De benodigde verkeersgegevens zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de gemeente Lingewaard. De aangeleverde verkeersgegevens voor het prognosejaar 2032 (verkeersmodel ODRA RVMK Regio_Arnhem_V_2022.4_BASIS-RVMK_1_20230707). Voor het ophogen van de intensiteit naar het maatgevende jaar 2034 is conform opgave van de gemeente 1% autonome groei per jaar aangehouden. In navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens.

Tabel 1 Gehanteerde verkeersgegevens [2034]

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Galgendaal	989	Oppervlakte bewerking – elementenverharding in keperverband*	60
Kommerdijk	306	Referentiewegdek	60
Kruisstraat	580 – 5034*	Referentiewegdek	30** / 50
Langstraat	7.549 – 7.622*	Referentiewegdek	50
Nijmeegsestraat	1.327 – 2.468	Referentiewegdek	50
N839	9.389 – 9.580	Referentiewegdek	50** / 80
* Afhankelijk van het wegvak			
** Op de rotonde is een snelheid van 30 km/uur aangehouden en nabij de rotonde 50 km/uur.			

Een volledig overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is opgenomen in bijlage B1 (Invoergegevens rekenmodel).


2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2023.12. Voor de wegvakken waar de snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens CROW-publicatie 965 "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaï bij 30 km/uur-wegen".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen paragraaf 2.2, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodemfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodemfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodemfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald ter plaatse van de gevel van het beoogde pand en op bestaande omliggende woningen. De rekenhoogte van de rekenpunten is op 1,5 meter boven iedere relevante bouwlaag. In de volgende afbeeldingen is de ligging van de rekenpunten weergegeven.

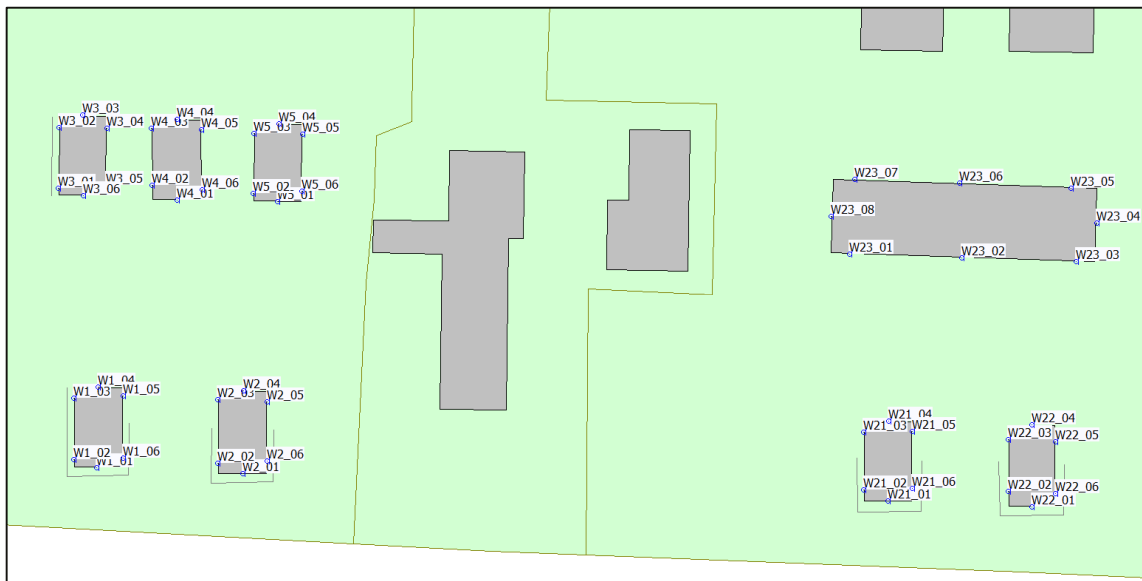

Afbeelding 6 Ligging rekenpunten, zuidelijke deel plangebied

3 TOETSINGSKADER

3.1 Wet geluidhinder

3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat L_{day-evening-night} (L_{den}, in dB) bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

3.1.2 Wegverkeerslawaaï

Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 2 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200 meter
	3 of meer rijstroken	350 meter
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250 meter
	3 of 4 rijstroken	400 meter
	5 of meer rijstroken	600 meter

De Langstraat, Kruisstraat en Nijmeegsestraat zijn stedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De Kommerdijk, de Galgendaal en de N839 zijn buitenstedelijk gelegen en hebben 2 rijstroken waardoor de zonebreedte 250 meter bedraagt.

Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).

Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel

het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerdergenoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Langstraat, Kruisstraat, Nijmeegsestraat, Kommerdijk en de Galgendaal bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is. De snelheid op de N839 bedraagt meer dan 70 km/uur, waardoor de aftrek afhankelijk is van de berekende geluidbelasting.

3.1.3 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor de beoordeling hiervan wordt aangesloten bij de 'methode Miedema'. In deze MilieuKwaliteitsMaat wordt de gecumuleerde on gecorrigeerde geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

Tabel 3 L_{den} classificering volgens methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is er sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig of slecht dient te worden gezien of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen.

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Lingewaard heeft geluidbeleid vastgesteld om de geluidskwaliteit binnen de gemeente te behouden dan wel waar mogelijk te verbeteren. Hiertoe heeft de gemeente verschillende gebiedstypen vastgesteld waarvoor een ambitiewaarde en een bovengrens is vastgesteld. Daarnaast is in de 'Nota hogere grenswaarden gemeente Lingewaard' 2007 nader uitgewerkt in welke gevallen en onder welke voorwaarden een hogere grenswaarde kan worden vastgesteld. In bijlage 2, figuur 8 van de 'Nota geluidsbeleid gemeente Lingewaard' heeft de gemeente de typering van het plangebied vastgesteld als zijnde 'woonwijken – ontwikkelingen wonen'. In bijlage I is de kaart met de gebiedstypering voor het plangebied te Gendt met een rode cirkel aangeduid. Voor 'woonwijken' gelden de in navolgende afbeelding weergegeven geluidsklassen en bijbehorende geluidsniveaus (L_{den}) voor wegverkeerslawaai.

gebiedstyperingen Lingewaard	geluidsklasse (ambitie)	geluidsklasse (bovengrens)
	weg- en railverkeer	
Uiterwaarden/natuurfuncties	rustig	rustig
Buitengebied	rustig	redelijk rustig
Buitengebied/glastuinbouw	rustig	redelijk rustig
Buitengebied/recreatie-functie	redelijk rustig	redelijk rustig
Woonwijken	redelijk rustig	zeer onrustig lawaaiig

geluidsklasse	VL
2 zeer rustig	38
1 rustig	43
0 redelijk rustig	48
-1 onrustig	53
-2 zeer onrustig	58
-3 lawaaiig	63
-4 zeer lawaaiig	

Afbeelding 7 Geluidklassen voor woonwijken

Op basis van voorgaande afbeelding kan gesteld worden dat voor 'woonwijken' een ambitieklasse en bovengrensklasse van respectievelijk 43 dB t/m 48 dB (redelijk rustig) en 58 dB t/m 63 dB (lawaaiig) is vastgesteld. Bij een geluidbelasting van 48 dB wordt daarmee voldaan aan het ambitieniveau uit het gemeentelijk geluidbeleid. Dit komt overeen met de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De maximale geluidsniveaus voor 'woonwijken', zijnde 63 dB, komt qua bovengrenswaarde overeen met de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder.

Daarnaast zijn in het geluidbeleid criteria opgenomen voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse "onrustig", "zeer onrustig" en "lawaaiig".

3.4 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

4 REKENRESULTATEN

4.1 Wet geluidhinder

4.1.1 Nijmeegsestraat

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Nijmeegsestraat bedraagt ter plaatse van de vier woningen gelegen aan de Nijmeegsestraat ten hoogste 54 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde en de gemeentelijke ambitieklasse van 48 dB niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde en gemeentelijke bovengrenswaarde van 63 dB worden wel ruimschoots gerespecteerd. In paragraaf 4.2 worden maatregelen onderzocht teneinde te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. In navolgende afbeelding is aangegeven ter plaatse van welke woningen en geveldelen niet aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.



Afbeelding 8 De geveldelen van de woningen waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden [blauwe lijn]

4.1.2 Langstraat

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige weg Langstraat bedraagt ter plaatse van de geplande woningen in het plangebied ten hoogste 40 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee worden de gemeentelijke ambitiewaarde en de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder van 48 dB gerespecteerd.

4.1.3 Kruisstraat

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige weg Kruisstraat bedraagt ter plaatse van de geplande woningen in het plangebied ten hoogste 51 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee worden de gemeentelijke ambitiewaarde en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde en gemeentelijke bovengrenswaarde van 63 dB worden wel ruimschoots gerespecteerd. In paragraaf 4.2 worden maatregelen onderzocht teneinde te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. In navolgende afbeelding is aangegeven ter plaatse van welke woningen en geveldelen niet aan de voorkeursgrenswaarde wordt voldaan.



Afbeelding 9 De geveldelen van de woningen waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden [blauwe lijn]

4.1.4 Galgendaal

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige weg Galgendaal bedraagt ter plaatse van de geplande woningen in het plangebied ten hoogste 47 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee worden de gemeentelijke ambitiewaarde en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd.

4.1.5 Kommerdijk

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige weg Kommerdijk bedraagt ter plaatse van de geplande woningen in het plangebied ten hoogste 41 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee worden de gemeentelijke ambitiewaarde en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd.

4.1.6 N839

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige weg N839 bedraagt ter plaatse van de geplande woningen in het plangebied ten hoogste 44 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee worden de gemeentelijke ambitiewaarde en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB gerespecteerd.

4.2 Maatregelen

In verband met de in paragraaf 4.1.1 en 4.1.3 geconstateerde overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder vanwege het wegverkeer op de Nijmeegsestraat en Kruisstraat zijn maatregelen onderzocht. Maatregelen kunnen bestaan uit:

- bronmaatregelen
- overdrachtsmaatregelen
- maatregelen bij ontvanger

4.2.1 Bronmaatregelen

Terugdringen verkeersintensiteit

De Nijmeegsestraat en de Kruisstraat zijn doorgaande ontsluitingswegen. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze wegen is niet realistisch en stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

Verlagen maximumsnelheid

Het verlagen van de maximumsnelheid ter plaatse van de Nijmeegsestraat en de Kruisstraat behoeft medewerking van het bevoegd gezag. Gezien het feit dat deze wegen doorgaande ontsluitingswegen betreffen, is dit geen reële optie.

Stiller wegdek

Ten behoeve van het verlagen van de geluidbelasting kan over een bepaalde lengte een stiller wegdek worden toegepast. Ter hoogte van het plangebied bestaat het wegdek van de Nijmeegsestraat en de Kruisstraat uit het type referentiewegdek (dicht asfaltbeton). De geluidbelasting kan worden verlaagd door toepassing van een stiller wegdektype.

Indien de Nijmeegsestraat wordt voorzien van het wegdektype dunne deklagen B (DBB; lengte circa 160 meter) bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van het plan ten hoogste 51 dB inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g Wet geluidhinder. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). Het toepassen van een stiller wegdektype is niet doelmatig en stuit gezien de kosten van circa € 185.000,- voor het toepassen van stiller wegdek eveneens op overwegende bezwaren van financiële aard.

Indien de Kruisstraat wordt voorzien van het wegdektype dunne deklagen B (DBB; lengte circa 430 meter) bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van het plan ten hoogste 48 dB inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g Wet geluidhinder. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). Het toepassen van een stiller wegdektype is niet doelmatig en stuit gezien de kosten van circa € 500.000,- voor het toepassen van stiller wegdek eveneens op overwegende bezwaren van financiële aard.

4.2.2 Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van (hoge) geluidschermen in binnenstedelijke situaties is vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig oogpunt ongewenst. Tevens stuit dit op bezwaren van financiële aard.

Door het vergroten van de afstand tussen de rooilijn tot de wegas kan de geluidbelasting worden verlaagd. Hiervoor dienen de woningen te worden verschoven tot minimaal achter in de tuin. Een dergelijke indeling is niet wenselijk en de bewoners hebben geen tuin aan de achterzijde waar men kan verblijven.

4.2.3 Maatregelen ontvanger

Ter plaatse van gevels waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd wordt geldt dat de gevel dient te voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Bij het realiseren van de betreffende woningen, dienen bij het vaststellen van hogere waarden, de gevels wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

4.2.4 Hogere grenswaarden

Daar er sprake is van het overschrijden van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB is het noodzakelijk dat door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lingewaard een besluit wordt genomen voor het vaststellen van hogere grenswaarden voor de 4 woningen gepland aan de Nijmeegsestraat en voor 24 woningen aan de Kruisstraat. Voor de woningen dient een hogere waarde van 54 dB voor de Nijmeegsestraat en 51 dB voor de Kruisstraat te worden aangevraagd.

4.2.5 Gemeentelijk geluidbeleid

Conform het gemeentelijk geluidbeleid dienen de betreffende woningen aan de Kruisstraat te voldoen aan de in het beleid opgenomen criteria voor de geluidklasse tot en met "onrustig". Deze criteria zijn:

- Indien mogelijk moeten bronmaatregelen (bijvoorbeeld stiller asfalttypen) getroffen worden;
- Indien mogelijk wordt de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroot;
- In ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied.
- Het stedenbouwkundig ontwerp dient vorm te worden gegeven zodat zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat;
- Vanaf de geluidklasse "onrustig" dient bij een aanvraag om een bouwvergunning voor een woning en scholen dient een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit.

Conform het gemeentelijk geluidbeleid dienen de betreffende woningen aan de Nijmeegsestraat te voldoen aan de in het beleid opgenomen criteria voor de geluidklasse tot en met "zeer onrustig". Deze criteria zijn aanvullend op de criteria onder geluidklasse "onrustig":

- Het geluidaspect dient vanaf het eerste ontwerpstadium te worden betrokken;
- Bij appartementen en seniorenwoningen dient minimaal één verblijfsruimte aan de geluidluwe zijde te worden gesitueerd; bij ééngezinswoningen dienen minimaal 3 verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde te worden gesitueerd;
- Bij een aanvraag om een bouwvergunning voor een woning en scholen dient een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde van het Bouwbesluit.

Om te kunnen voldoen aan het criteria 'buitenruimte voldoet aan ambitiewaarde (48 dB)' is in het plan aan de zijde van de Kruisstraat een geluidwerend scherm in de vorm van bijvoorbeeld een kokos scherm of schanskorf met een hoogte van 2 meter boven plaatselijk maaiveld voorzien. De situering hiervan is opgenomen in afbeelding 10.



Afbeelding 10 Situering scherm (hoogte 2 meter boven plaatselijk maaiveld) waarmee voldaan wordt aan het criteria 'buitenruimte waar het geluidniveau ≤ 48 dB' [bron: Vleumingen-West fase 2 – Gendt Concept inrichtingsplan – 13 november 2023].

Bij het ontwerp/indeling van de woningen dient rekening te worden gehouden met het criteria van minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde. Dit geldt enkel voor de vier woningen aan de Nijmeegseweg.

4.3 Cumulatie

4.3.1 Wet geluidhinder

In het kader van de Wet geluidhinder dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. Er is in de onderhavige situatie sprake van enkel een overschrijding van de gezoneerde bronsoort wegverkeerslawaai derhalve is er geen sprake van cumulatie in de zin van de Wet geluidhinder.

4.3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de gecumuleerde geluidbelasting (zonder aftrek overeenkomstig artikel 110g van de Wet geluidhinder) berekend vanwege alle relevante omliggende wegen (zoneplichtig en niet zoneplichtig). De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ten hoogste 60 dB en wordt bepaald door de Nijmeegsestraat en/of de Kruisstraat.

Overeenkomstig "methode Miedema" is dit te classificeren als 'matig'. Maatregelen teneinde het verlagen van de geluidbelasting zijn reeds onderzocht in paragraaf 4.2 en stuiten op overwegende bezwaren. Geadviseerd wordt om middels een aanvullend akoestisch onderzoek aan te tonen dat de gevels met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

Een volledig overzicht van de berekende gecumuleerde geluidbelasting is in bijlage B2 (Rekenresultaten) opgenomen. Geadviseerd wordt deze geluidbelastingen te hanteren voor het bepalen van de geluidwering van de gevels van de betreffende woningen aan de Nijmeegsestraat en de Kruisstraat.

5 CONCLUSIE

In opdracht van Hendriks Projectontwikkeling is door Kragten een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd voor de ontwikkellocatie Vleumingen-West Fase II te Gendt in de gemeente Lingewaard.

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van de Langstraat, Nijmeegsestraat, Galgendaal, Kruisstraat, N839 en de Kommerdijk. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

Nijmeegsestraat

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige Nijmeegsestraat bedraagt ter plaatse van de vier woningen gelegen aan de Nijmeegsestraat ten hoogste 54 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde en de gemeentelijke ambitieklasse van 48 dB niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde en gemeentelijke bovengrenswaarde van 63 dB worden wel ruimschoots gerespecteerd.

Kruisstraat

De geluidbelasting ten gevolge van de zoneplichtige weg Kruisstraat bedraagt ter plaatse van de geplande woningen in het plangebied ten hoogste 51 dB inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Hiermee worden de gemeentelijke ambitiewaarde en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet gerespecteerd. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde en de gemeentelijke ambitieklasse van 48 dB niet gerespecteerd. De maximale ontheffingswaarde en gemeentelijke bovengrenswaarde van 63 dB worden wel ruimschoots gerespecteerd.

Overige wegen

Ten gevolge van het wegverkeer op de Langstraat, Galgendaal en de Kommerdijk is de geluidbelasting op de gevels van de geplande woningen in het plangebied inzichtelijk gemaakt. De berekende geluidbelastingen respecteren de gemeentelijke ambitieklasse en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Maatregelen ten einde het verlagen van de geluidbelasting op de gevels van de woningen gepland aan de Nijmeegsestraat en Kruisstraat zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevels zal moeten blijken of de vereiste karakteristieke geluidwering van de gevel ($G_{A,k}$) voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Gemeentelijk geluidbeleid

Voor het verlenen van een hogere waarde voor de Kruisstraat en de Nijmeegseweg zijn in het gemeentelijk geluidbeleid aanvullende criteria opgenomen. Om te kunnen voldoen aan het criteria waarbij de buitenruimte voldoet aan de ambitiewaarde (48 dB) is er een scherm met een hoogte van 2 meter boven plaatselijk maaiveld gesitueerd. In afbeelding 10 is de situering van het scherm opgenomen.

Bij het ontwerp/indeling van de woningen dient rekening te worden gehouden met het criteria van minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde. Dit geldt enkel voor de vier woningen aan de Nijmeegseweg.

Goede ruimtelijke ordening - cumulatie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle wegen inzichtelijk gemaakt. Voor de cumulatieve geluidbelasting zijn alle in dit onderzoek onderzochte wegen

beschouwd. De cumulatieve geluidbelastingen (exclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder) bedragen ten hoogste 60 dB. Dit komt volgens methode Miedema overeen met een 'matig' akoestisch woon- en leefklimaat.

Maatregelen voor het verlagen van de geluidbelasting zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. Geadviseerd wordt, zodra het plan is uitgewerkt, om middels een aanvullend akoestisch onderzoek aan te tonen dat de gevels van de te realiseren woningen met een gecumuleerde geluidbelasting van meer dan 53 dB wel een voldoende geluidwering ($G_{A,k}$) hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft.

BIJLAGEN

B1 INVOERGEGEVENS REKENMODEL



Vleumingen-West fase 2, Gendt Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1 Rekenparameters


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaï

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaï
Verantwoordelijke	dvdm
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	dvdm op 12-9-2023
Laatst ingezien door	jschu op 30-11-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50







Vleumingen-West fase 2, Gendt

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W1_01	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W1_02	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W1_03	Oostgevel	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W1_04	Noordgevel	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W1_05	Westgevel	10,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W1_06	Westgevel	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W2_01	Zuidgevel	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W2_02	Westgevel	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W2_03	Westgevel	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W2_04	Noordgevel	10,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W2_05	Oostgevel	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W2_06	Oostgevel	10,16	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W3_01	Westgevel	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W3_02	Westgevel	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W3_03	Noordgevel	10,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W3_04	Oostgevel	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W3_05	Oostgevel	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W3_06	Zuidgevel	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W4_01	Zuidgevel	10,60	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W4_02	Westgevel	10,52	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W4_03	Westgevel	10,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W4_04	Noordgevel	10,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W4_05	Oostgevel	10,62	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W4_06	Oostgevel	10,66	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W5_01	Zuidgevel	10,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W5_02	Westgevel	10,79	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W5_03	Westgevel	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W5_04	Noordgevel	10,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W5_05	Oostgevel	10,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W5_06	Oostgevel	10,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W6_01	Zuidgevel	10,43	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_02	Zuidgevel	10,56	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_03	Oostgevel	10,57	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_04	Oostgevel	10,54	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_05	Oostgevel	10,52	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_06	Oostgevel	10,50	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_07	Noordgevel	10,47	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_08	Noordgevel	10,37	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_09	Westgevel	10,35	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_10	Westgevel	10,36	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_11	Westgevel	10,38	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W6_12	Westgevel	10,40	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W7_01	Zuidgevel	10,39	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_02	Zuidgevel	10,50	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_03	Oostgevel	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_04	Oostgevel	10,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_05	Oostgevel	10,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_06	Oostgevel	10,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_07	Oostgevel	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_08	Noordgevel	10,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_09	Noordgevel	10,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_10	Westgevel	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_11	Westgevel	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_12	Westgevel	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_13	Westgevel	10,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W7_14	Westgevel	10,37	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W8_01	Zuidgevel	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W8_02	Zuidgevel	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W8_03	Oostgevel	10,02	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W8_04	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W8_05	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W8_06	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W8_07	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W8_08	Oostgevel	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_01	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_02	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_04	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_05	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_06	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_07	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_08	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_09	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_10	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_11	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W9_12	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W10_01	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_02	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_04	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_05	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_06	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_07	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_08	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_09	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_10	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_11	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_12	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_13	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_14	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_15	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W10_16	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
W11_01	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W11_02	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W11_03	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W11_04	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W11_05	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W11_06	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12_01	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12_02	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12_04	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W12_05	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W13_01	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W13_02	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W13_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W13_04	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W13_05	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14_01	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14_02	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14_04	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W14_05	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W15_01	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W15_02	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W15_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W15_04	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W15_05	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16_01	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16_02	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W16_04	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1

Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaa
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
W16_05	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W21_01	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W21_02	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W21_03	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W21_04	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W21_05	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W21_06	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22_01	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22_02	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22_03	Westgevel	10,04	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22_04	Noordgevel	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22_05	Oostgevel	10,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W22_06	Oostgevel	10,05	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W18_01	Westgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W18_02	Noordgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W18_03	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W18_04	Oostgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_01	Zuidgevel	10,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_02	Zuidgevel	10,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_03	Zuidgevel	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_04	Oostgevel	10,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_05	Noordgevel	10,44	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_06	Noordgevel	10,26	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_07	Noordgevel	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W23_08	Westgevel	10,01	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_01	Zuidgevel	10,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_02	Westgevel	10,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_03	Westgevel	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_04	Westgevel	10,76	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_05	Westgevel	10,73	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_06	Noordgevel	10,71	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_07	Oostgevel	10,78	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_08	Oostgevel	10,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_09	Oostgevel	10,93	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W33_10	Oostgevel	10,95	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_01	Zuidgevel	10,56	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_02	Westgevel	10,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_03	Westgevel	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_04	Westgevel	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_05	Westgevel	10,12	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_06	Noordgevel	10,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_07	Oostgevel	10,13	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_08	Oostgevel	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_09	Oostgevel	10,38	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W32_10	Oostgevel	10,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
W34_01	Zuidgevel	10,96	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_02	Zuidgevel	10,22	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_03	Zuidgevel	10,25	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_04	Zuidgevel	10,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_05	Noordgevel	10,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_06	Noordgevel	10,75	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_07	Noordgevel	10,07	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_08	Noordgevel	10,06	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_09	Westgevel	10,15	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_10	Westgevel	11,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_11	Westgevel	10,89	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_12	Westgevel	10,36	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_13	Westgevel	10,33	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_14	Oostgevel	10,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_15	Oostgevel	10,09	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
W34_16	Oostgevel	10,40	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Jeroen Schuddeboom

Van: *** <***@odra.nl>
Verzonden: maandag 4 september 2023 16:34
Aan: Dieuwke van der Moere
CC: w.dewaal@lingewaard.nl; t.vanderklei@lingewaard.nl
Onderwerp: RE: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï omgeving Kruisstraat Gendt
Bijlagen: Werkwijze gebruik verkeersgegevens Arnhem_2023_1_RVMK_20230707.pdf; Wegdektype_geluidsmodel_Arnhem.cat; Gendt Kruisstraat eo VL2032.gmf

Hallo Dieuwke,

Bijgevoegd de verkeersgegevens voor het prognosejaar 2032 (Regio_Arnhem_V_2022.4_BASIS-RVMK_1_20230707). De gegevens zijn opgenomen in het bijgevoegde GMF bestand (Geomilieu modeldata). Voor latere jaren kunt u een groeipercantage aanhouden voor de autonome groei van 1% per jaar. Wij verzoeken om als bronvermelding "ODRA RVMK Regio_Arnhem_V_2022.4_BASIS-RVMK_1_20230707" op te nemen in de rapportage en rekening te houden met bijgevoegde werkwijze. Wegen die niet zijn opgenomen in het verkeersmodel hebben een lage verkeersintensiteit en zijn in de regel akoestisch niet relevant.

In verband met de AVG verzoeken wij om deze mail niet integraal als bijlage op te nemen in de rapportage.

Met vriendelijke groet,

* * *

**

Team Advies en Toetsing Milieu en leefomgeving


Aanwezig: ***


telefoon
0***





Omgevingsdienst
Regio Arnhem

Bezoekadres: Eusebiusbuitensingel 75 Arnhem

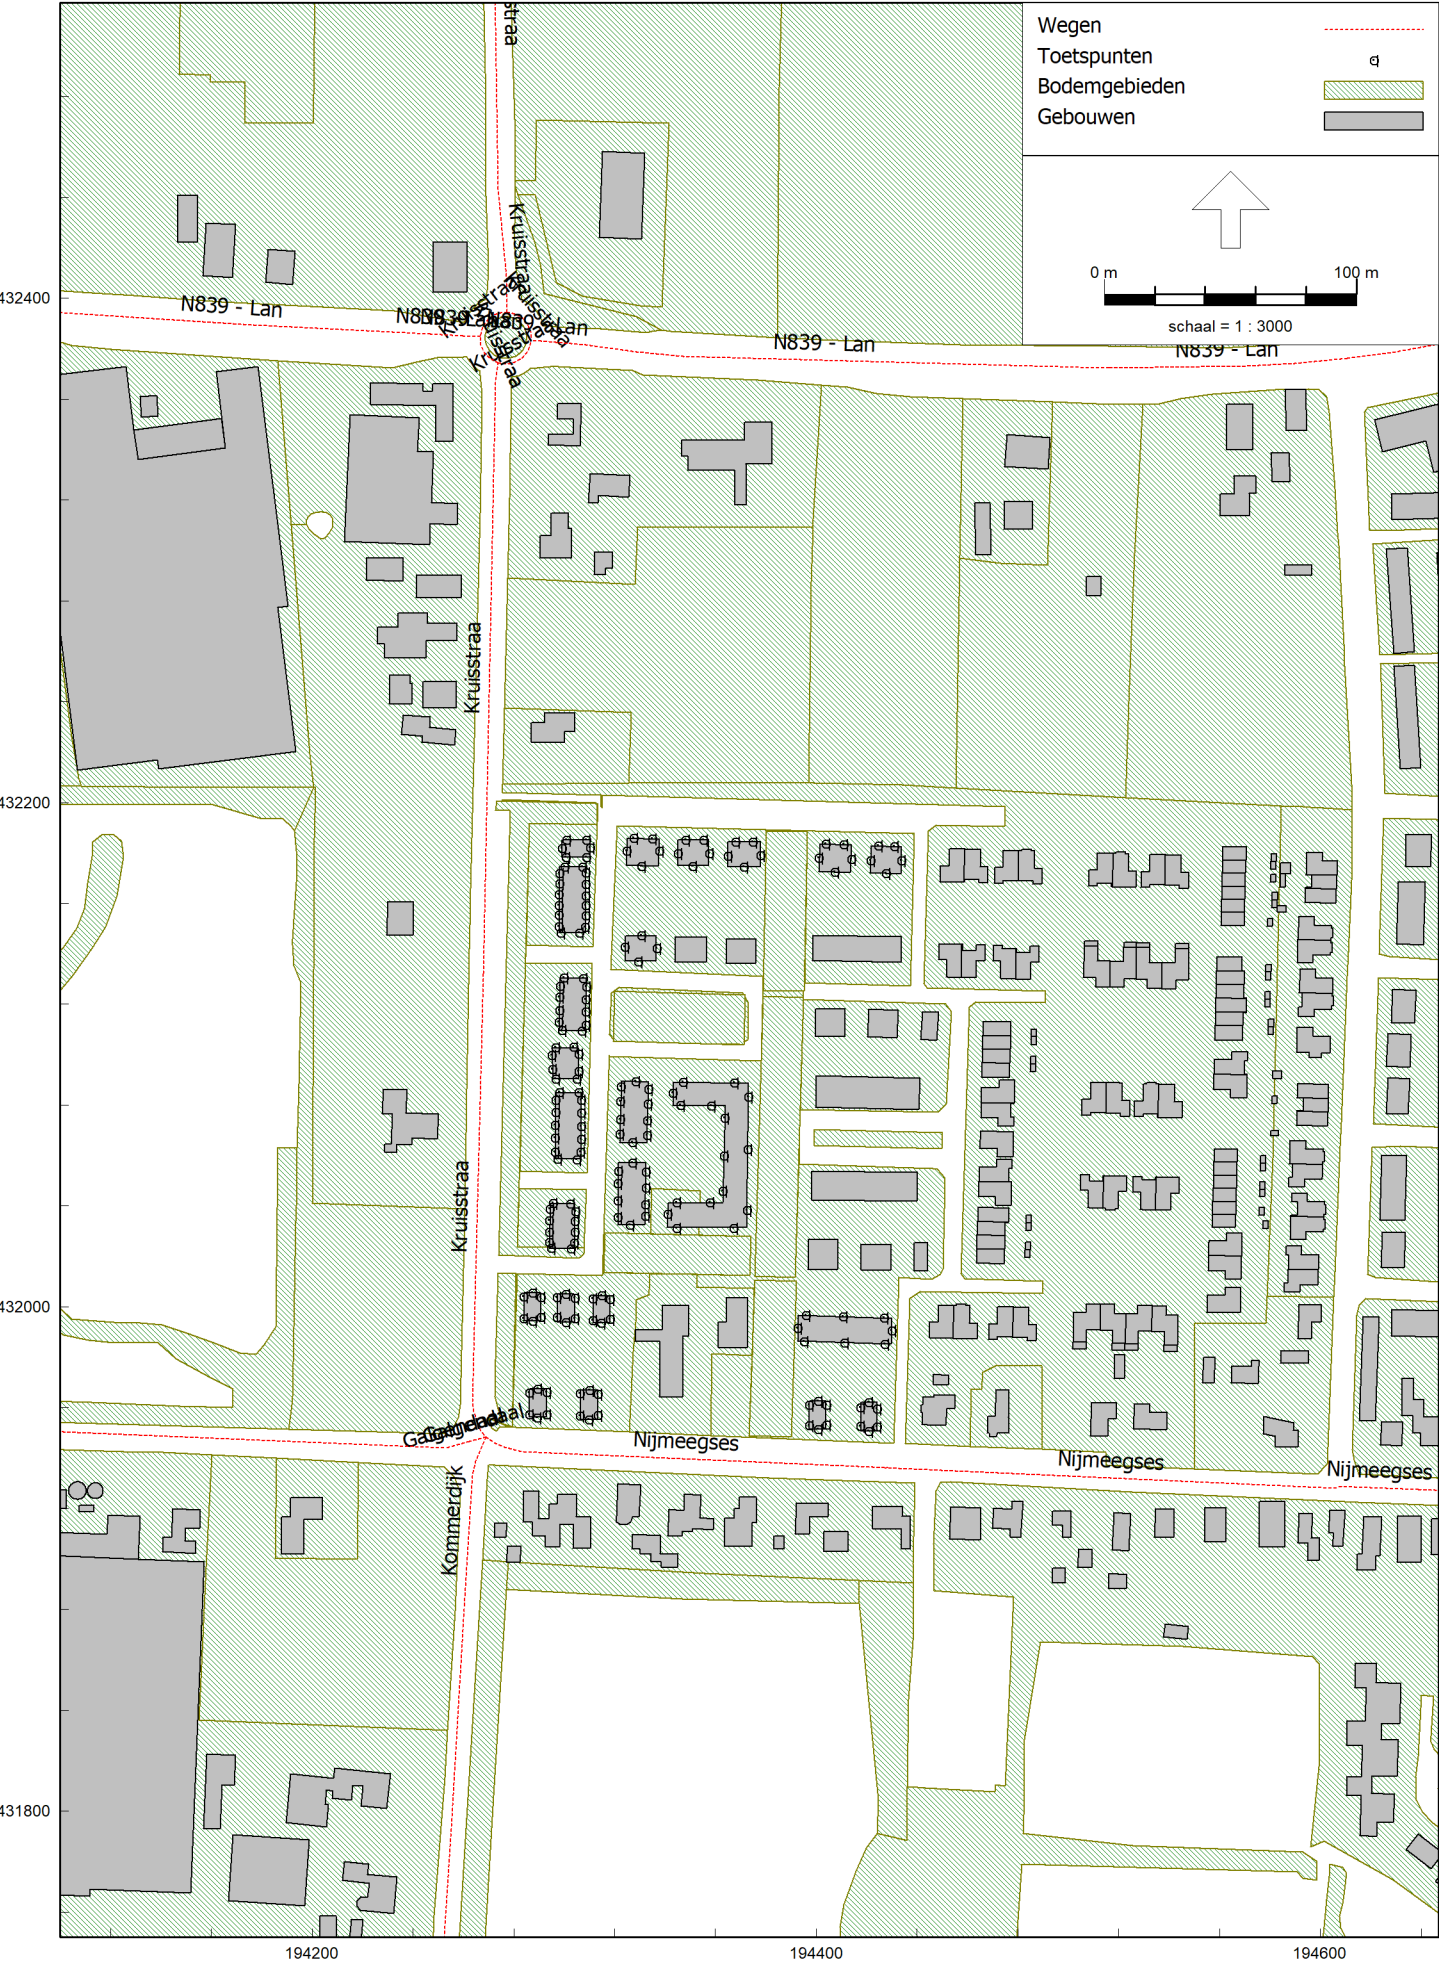

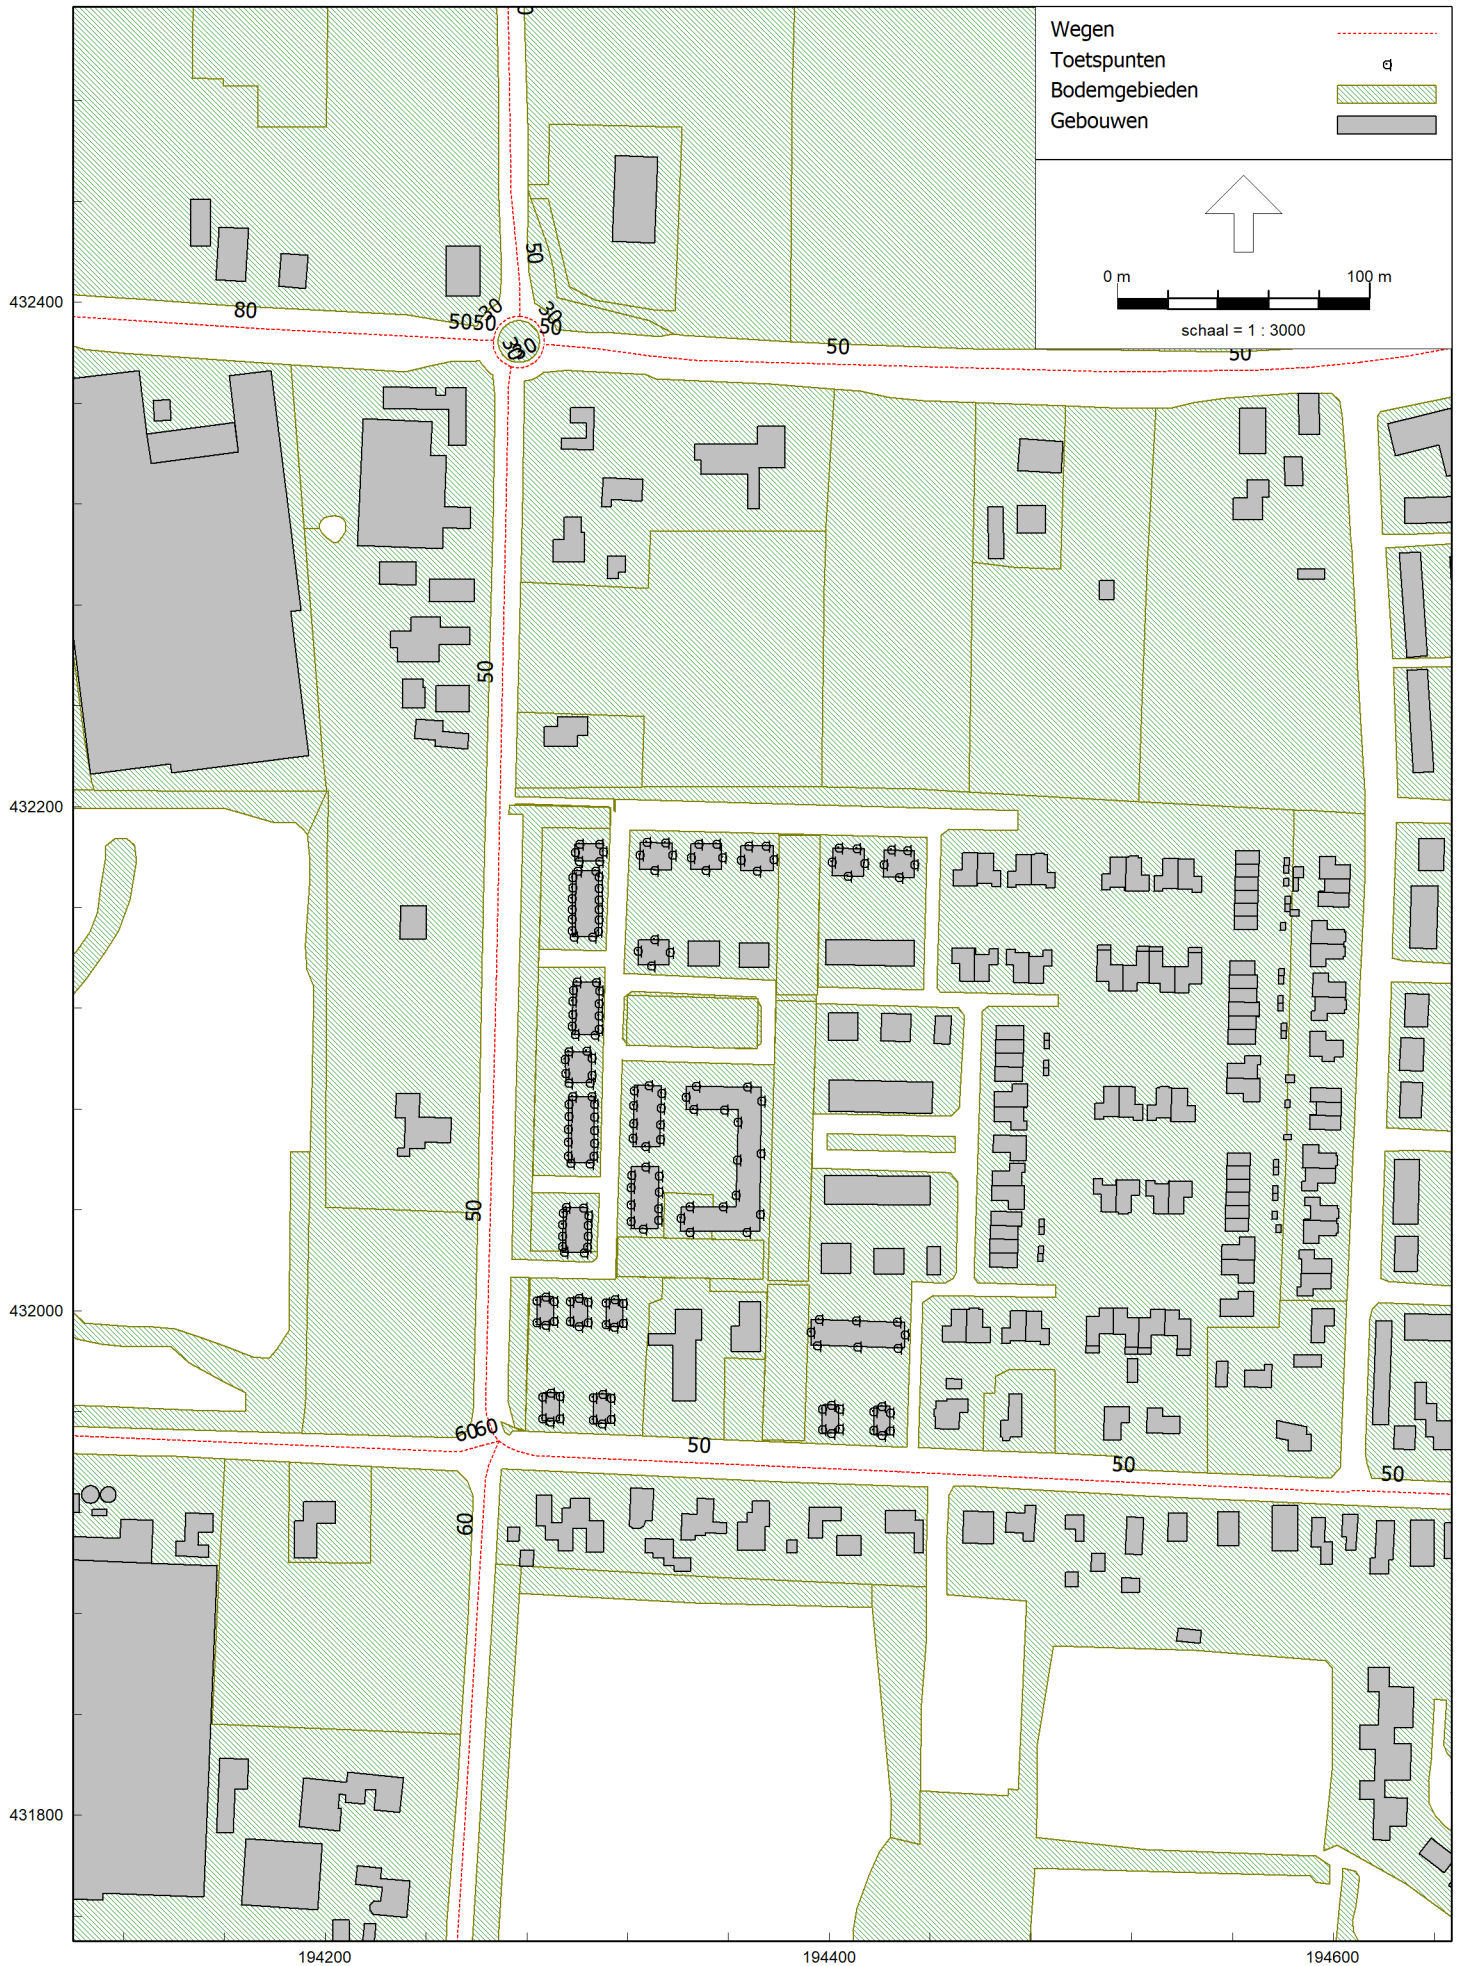

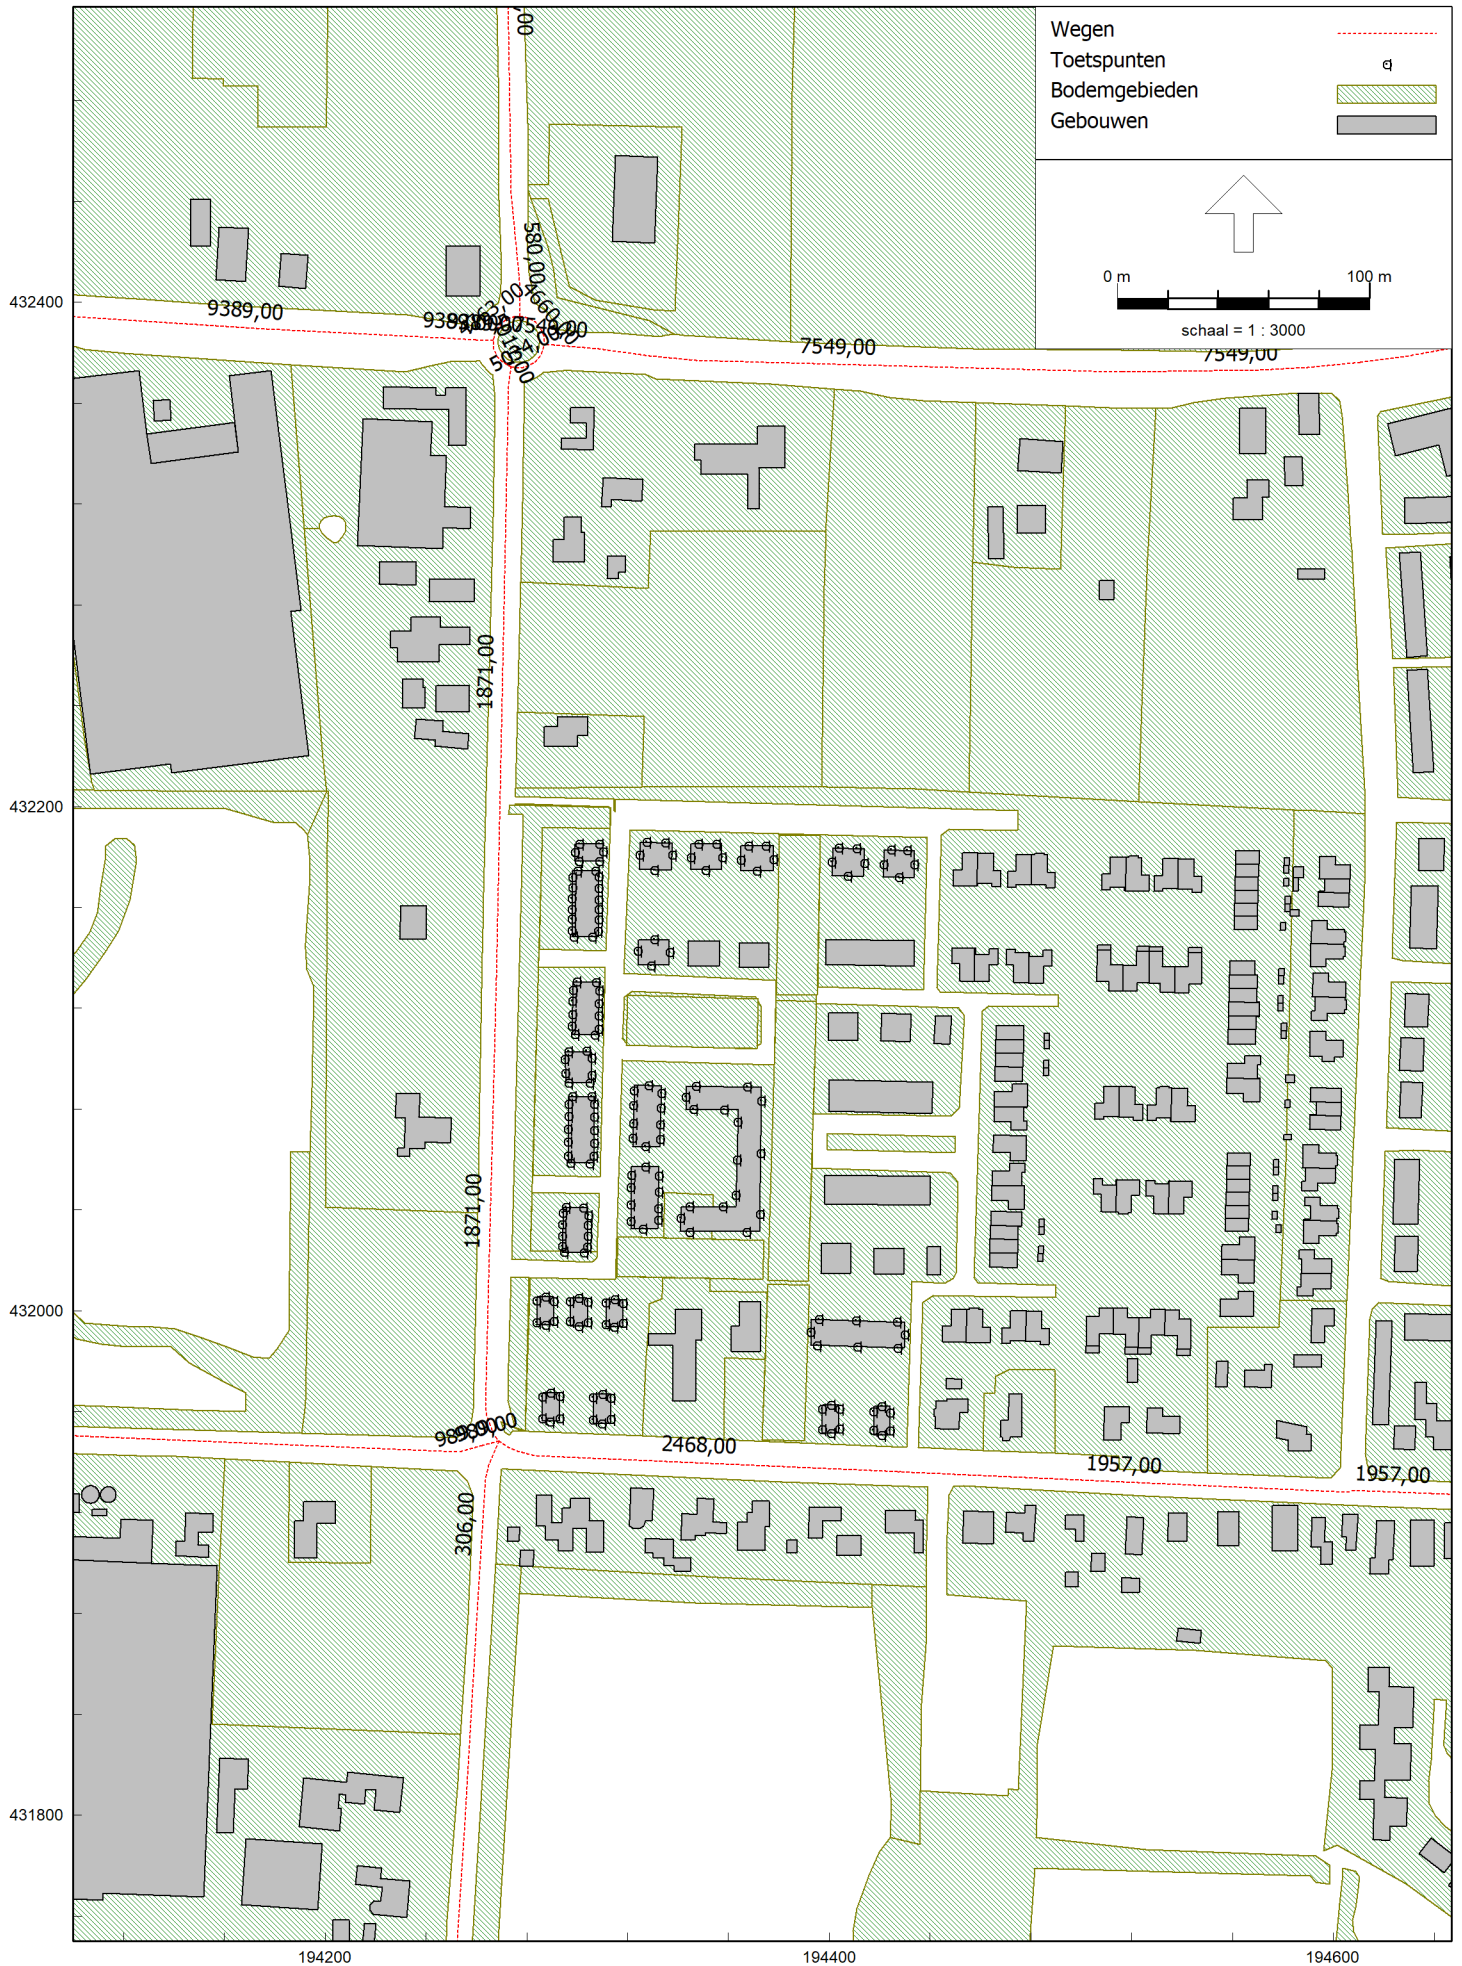

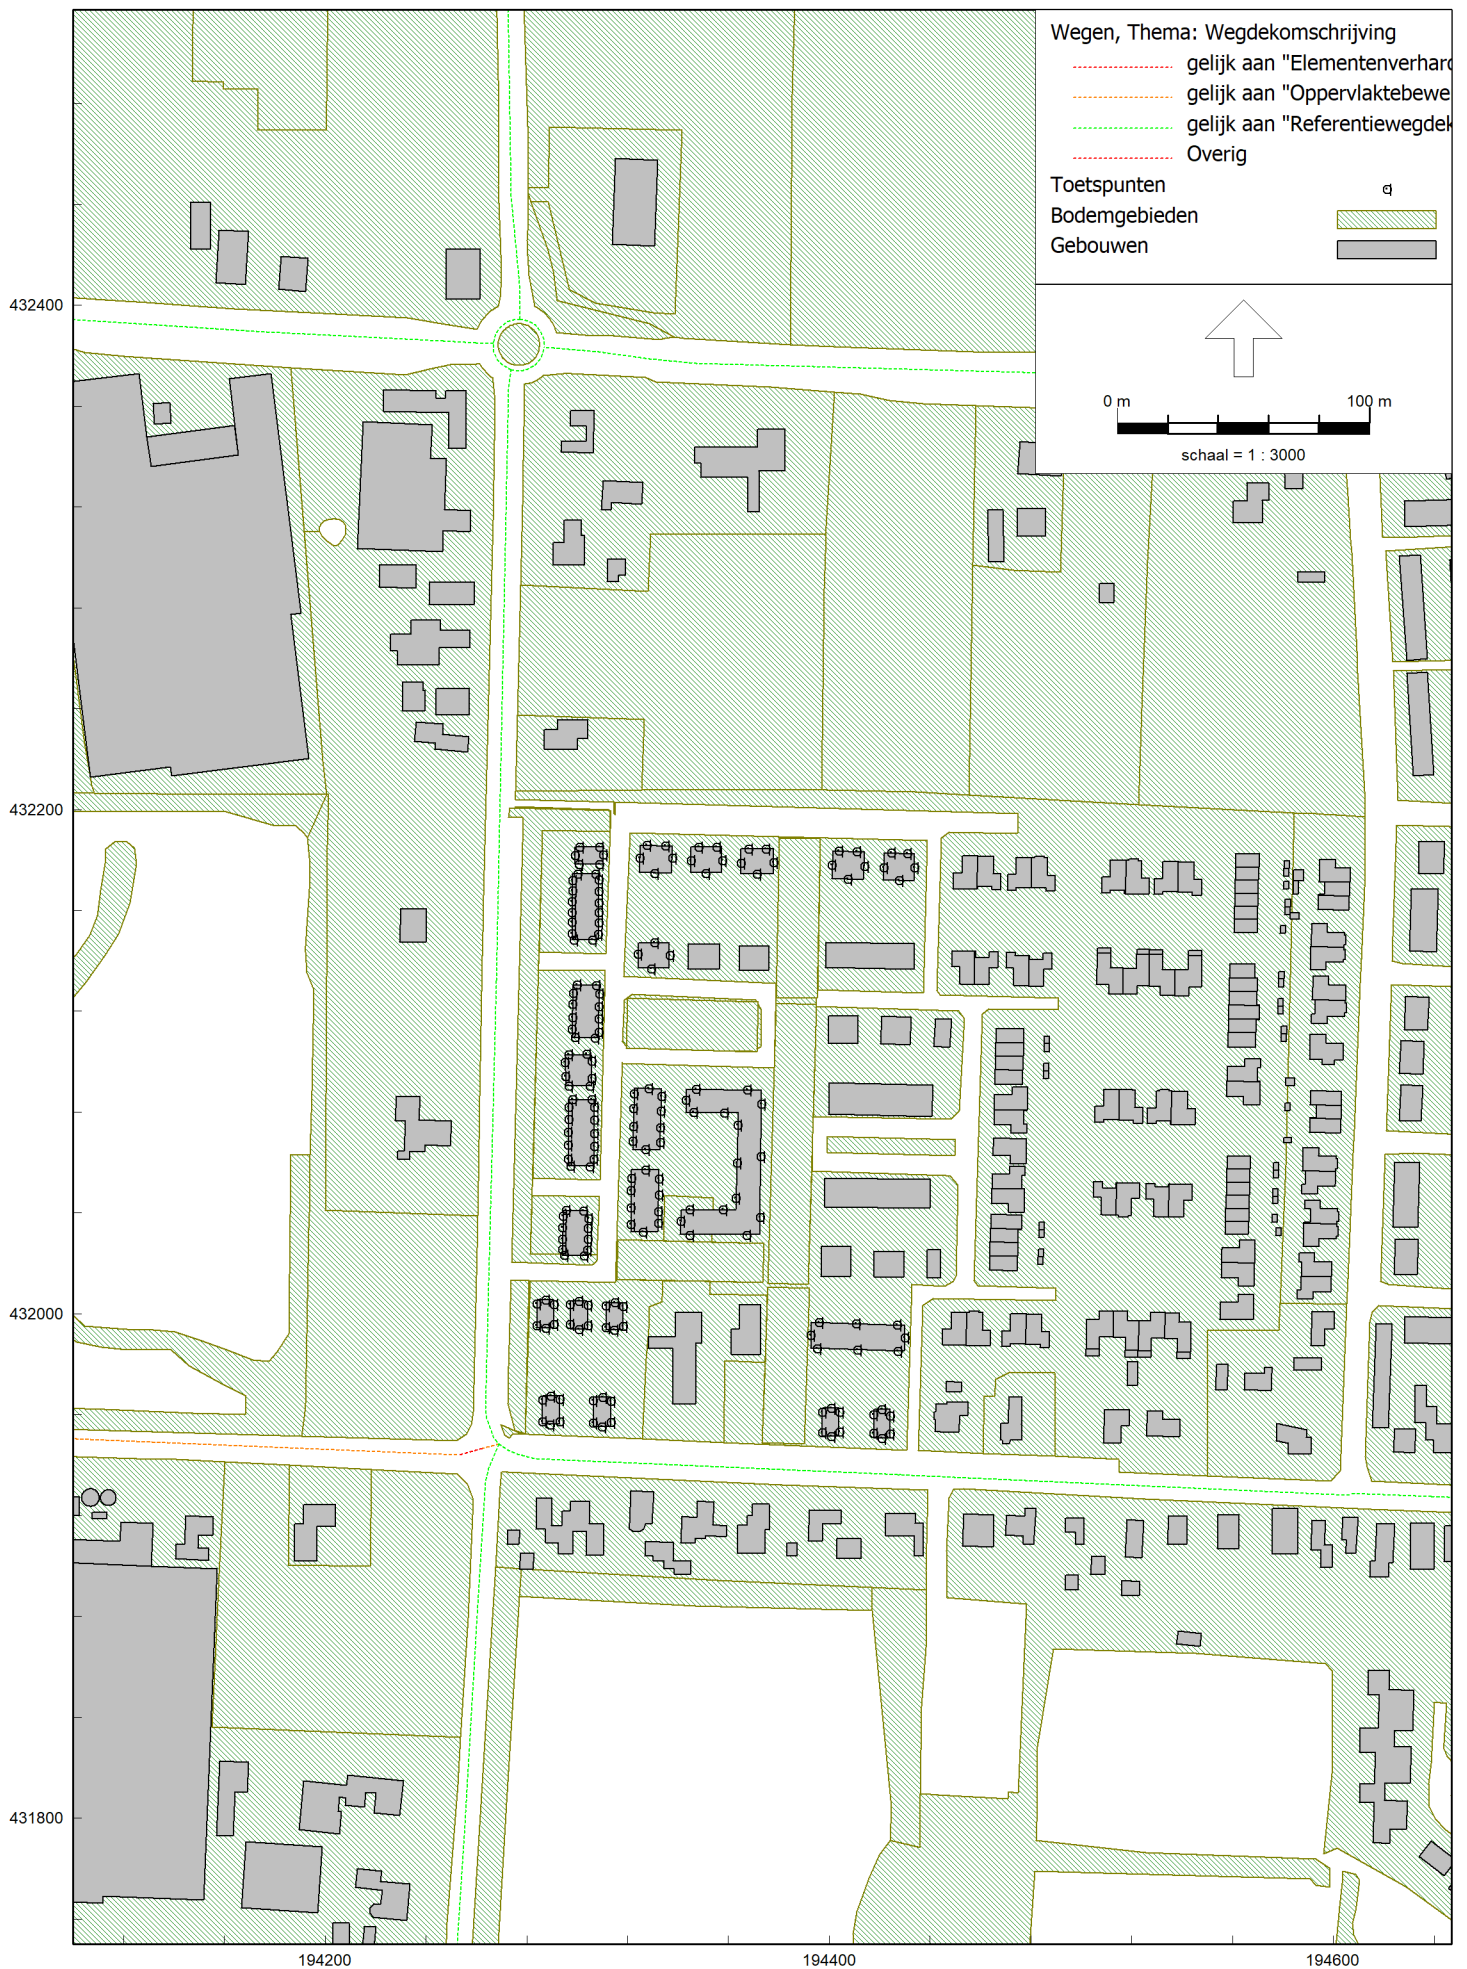

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1
N839 - Lan	N839 - Langstraat	193689,92	432420,88	193916,06	432406,38	0,00	0,00	0,00
N839 - Lan	N839 - Langstraat	194266,61	432384,72	194259,73	432385,06	0,00	0,00	10,99
N839 - Lan	N839 - Langstraat	194259,73	432385,06	194246,80	432385,72	0,00	0,00	10,85
N839 - Lan	N839 - Langstraat	194246,80	432385,72	194089,12	432395,06	0,00	0,00	10,59
N839 - Lan	N839 - Langstraat	194089,12	432395,06	193916,06	432406,38	0,00	0,00	10,00
Kruisstraa	Kruisstraat	194277,27	432394,44	194273,64	432443,22	0,00	0,00	10,86
Kruisstraa	Kruisstraat	194277,27	432394,44	194286,91	432383,38	0,00	0,00	10,86
Kruisstraa	Kruisstraat	194277,27	432394,44	194266,61	432384,72	0,00	0,00	10,86
Kruisstraa	Kruisstraat	194268,00	432132,00	194268,97	431948,28	0,00	0,00	10,12
Kruisstraa	Kruisstraat	194268,00	432132,00	194273,69	432374,50	0,00	0,00	10,12
Kruisstraa	Kruisstraat	194273,64	432443,22	194269,38	432592,88	0,00	0,00	10,22
Kruisstraa	Kruisstraat	194273,69	432374,50	194286,91	432383,38	0,00	0,00	11,00
Kruisstraa	Kruisstraat	194273,69	432374,50	194266,61	432384,72	0,00	0,00	11,00
Langstraat	Langstraat	194610,67	432376,16	194675,61	432388,31	0,00	0,00	10,90
Langstraat	Langstraat	194675,61	432388,31	194739,36	432406,31	0,00	0,00	10,92
N839 - Lan	N839 - Langstraat	194610,67	432376,16	194516,06	432372,50	0,00	0,00	10,90
N839 - Lan	N839 - Langstraat	194516,06	432372,50	194290,78	432383,03	0,00	0,00	10,00
N839 - Lan	N839 - Langstraat	194290,78	432383,03	194286,91	432383,38	0,00	0,00	10,79
Langstraat	Langstraat	194739,36	432406,31	194835,58	432439,47	0,00	0,00	11,00
Langstraat	Langstraat	194835,58	432439,47	194932,61	432470,12	0,00	0,00	0,00
Galgendaal	Galgendaal	194268,97	431948,28	194262,36	431946,50	0,00	0,00	10,48
Galgendaal	Galgendaal	194262,36	431946,50	194253,25	431944,03	0,00	0,00	<-->
Galgendaal	Galgendaal	194252,17	431944,06	193781,36	431935,09	0,00	0,00	10,92
Kommerdijk	Kommerdijk	194119,16	431359,47	194260,41	431880,69	0,00	0,00	0,00
Kommerdijk	Kommerdijk	194268,97	431948,28	194260,41	431880,69	0,00	0,00	10,48
Nijmeegses	Nijmeegsestraat	194268,97	431948,28	194428,08	431936,15	0,00	0,00	10,48
Nijmeegses	Nijmeegsestraat	194755,69	431923,47	194784,25	431924,34	0,00	0,00	11,00
Nijmeegses	Nijmeegsestraat	194755,69	431923,47	194638,89	431927,59	0,00	0,00	11,00
Nijmeegses	Nijmeegsestraat	194638,89	431927,59	194607,06	431928,84	0,00	0,00	11,00
Nijmeegses	Nijmeegsestraat	194606,16	431928,20	194427,26	431936,17	0,00	0,00	11,00

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	M-n	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))
N839 - Lan	0,00	0,75	0	[Nieuw]	[Nieuw wegdektype]	80	80	80
N839 - Lan	10,85	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
N839 - Lan	10,59	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
N839 - Lan	10,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80
N839 - Lan	0,00	0,75	0	[Nieuw]	[Nieuw wegdektype]	80	80	80
Kruisstraa	10,22	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Kruisstraa	10,91	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
Kruisstraa	10,99	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
Kruisstraa	10,48	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Kruisstraa	11,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Kruisstraa	0,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Kruisstraa	10,91	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
Kruisstraa	10,99	0,75	0	W0	Referentiewegdek	30	30	30
Langstraat	10,92	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Langstraat	11,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
N839 - Lan	10,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
N839 - Lan	10,79	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
N839 - Lan	10,91	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Langstraat	0,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Langstraat	0,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Galgendaal	10,82	0,75	0	W8	Oppervlaktebewerking	60	60	60
Galgendaal	<-->	0,75	0	W9a	Elementenverharding in keperverband	60	60	60
Galgendaal	10,00	0,75	0	W8	Oppervlaktebewerking	60	60	60
Kommerdijk	10,08	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60
Kommerdijk	10,08	0,75	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60
Nijmeegses	10,37	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Nijmeegses	11,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Nijmeegses	11,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Nijmeegses	11,00	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50
Nijmeegses	10,36	0,75	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50

Vleumingen-West fase 2, Gendt
Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Wegen

Model: Wegverkeerslawaa
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)
N839 - Lan	9580,00	6,69	3,06	0,93	91,90	95,39	90,14	6,71	3,78	7,37	1,39	0,83
N839 - Lan	9389,00	6,69	3,08	0,93	92,73	95,86	91,18	6,08	3,44	6,69	1,19	0,70
N839 - Lan	9389,00	6,69	3,08	0,93	92,73	95,86	91,18	6,08	3,44	6,69	1,19	0,70
N839 - Lan	9389,00	6,69	3,08	0,93	92,73	95,86	91,18	6,08	3,44	6,69	1,19	0,70
N839 - Lan	9389,00	6,69	3,08	0,93	92,73	95,86	91,18	6,08	3,44	6,69	1,19	0,70
Kruisstraa	580,00	6,76	2,83	0,93	90,60	95,02	88,57	6,74	3,74	7,76	2,66	1,24
Kruisstraa	4660,00	6,69	3,08	0,93	93,11	96,06	91,47	5,52	3,13	6,07	1,38	0,81
Kruisstraa	4763,00	6,69	3,08	0,93	93,23	96,13	91,61	5,40	3,07	5,94	1,37	0,81
Kruisstraa	1871,00	6,79	3,02	0,81	90,42	93,40	88,55	8,31	5,99	9,75	1,28	0,61
Kruisstraa	1871,00	6,79	3,02	0,81	90,42	93,40	88,55	8,31	5,99	9,75	1,28	0,61
Kruisstraa	580,00	6,76	2,83	0,93	90,60	95,02	88,57	6,74	3,74	7,76	2,66	1,24
Kruisstraa	5034,00	6,69	3,07	0,93	92,73	95,89	91,26	6,23	3,49	6,86	1,05	0,62
Kruisstraa	5011,00	6,69	3,07	0,93	92,49	95,74	91,00	6,45	3,64	7,10	1,06	0,63
Langstraat	7549,00	6,79	3,03	0,80	93,82	96,64	92,73	4,99	2,80	5,66	1,19	0,57
Langstraat	7549,00	6,79	3,03	0,80	93,82	96,64	92,73	4,99	2,80	5,66	1,19	0,57
N839 - Lan	7549,00	6,79	3,03	0,80	93,82	96,64	92,73	4,99	2,80	5,66	1,19	0,57
N839 - Lan	7549,00	6,79	3,03	0,80	93,82	96,64	92,73	4,99	2,80	5,66	1,19	0,57
N839 - Lan	7549,00	6,79	3,03	0,80	93,82	96,64	92,73	4,99	2,80	5,66	1,19	0,57
Langstraat	7622,00	6,79	3,04	0,80	94,41	96,97	93,42	4,49	2,51	5,09	1,10	0,52
Langstraat	7622,00	6,79	3,04	0,80	94,41	96,97	93,42	4,49	2,51	5,09	1,10	0,52
Galgendaal	989,00	6,75	2,92	0,92	97,34	98,73	96,50	0,91	0,49	1,06	1,75	0,79
Galgendaal	989,00	6,75	2,92	0,92	97,34	98,73	96,50	0,91	0,49	1,06	1,75	0,79
Galgendaal	989,00	6,75	2,92	0,92	97,34	98,73	96,50	0,91	0,49	1,06	1,75	0,79
Kommerdijk	306,00	6,75	2,90	0,92	95,82	97,96	94,57	1,68	0,91	1,95	2,50	1,14
Kommerdijk	306,00	6,77	2,79	0,94	87,97	93,64	85,23	7,43	4,18	8,49	4,60	2,18
Nijmeegses	2468,00	6,78	3,05	0,80	93,47	95,45	92,14	5,80	4,21	6,88	0,73	0,34
Nijmeegses	1327,00	6,76	3,01	0,85	91,79	93,65	90,81	7,21	5,86	8,34	1,00	0,48
Nijmeegses	1957,00	6,78	3,04	0,81	92,12	94,43	90,53	7,00	5,16	8,29	0,87	0,41
Nijmeegses	1957,00	6,78	3,04	0,81	92,12	94,43	90,53	7,00	5,16	8,29	0,87	0,41
Nijmeegses	1957,00	6,78	3,04	0,81	92,12	94,43	90,53	7,00	5,16	8,29	0,87	0,41

Vleumingen-West fase 2, Gendt Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1
Wegen

Model: Wegverkeerslawaaï
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV (N)	Groep
N839 - Lan	2,49	N839
N839 - Lan	2,13	N839
N839 - Lan	2,13	N839
N839 - Lan	2,13	N839
N839 - Lan	2,13	N839
Kruisstraa	3,67	Kruisstraat
Kruisstraa	2,47	Kruisstraat
Kruisstraa	2,45	Kruisstraat
Kruisstraa	1,71	Kruisstraat
Kruisstraa	1,71	Kruisstraat
Kruisstraa	3,67	Kruisstraat
Kruisstraa	1,87	Kruisstraat
Kruisstraa	1,90	Kruisstraat
Langstraat	1,61	Langstraat
Langstraat	1,61	Langstraat
N839 - Lan	1,61	Langstraat
N839 - Lan	1,61	Langstraat
N839 - Lan	1,61	Langstraat
Langstraat	1,49	Langstraat
Langstraat	1,49	Langstraat
Galgendaal	2,44	Galgendaal
Galgendaal	2,44	Galgendaal
Galgendaal	2,44	Galgendaal
Kommerdijk	3,48	Kommerdijk
Kommerdijk	6,28	Kommerdijk
Nijmeegses	0,98	Nijmeegsestraat
Nijmeegses	0,85	Nijmeegsestraat
Nijmeegses	1,18	Nijmeegsestraat
Nijmeegses	1,18	Nijmeegsestraat
Nijmeegses	1,18	Nijmeegsestraat

Invoergegevens rekenmodel

Groepen

Lijst van: Wegen

Groep	Naam	Omschrijving
Galgendaal	Galgendaal	Galgendaal
Galgendaal	Galgendaal	Galgendaal
Galgendaal	Galgendaal	Galgendaal
Kommerdijk	Kommerdijk	Kommerdijk
Kommerdijk	Kommerdijk	Kommerdijk
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Kruisstraat	Kruisstraa	Kruisstraat
Langstraat	Langstraat	Langstraat
Langstraat	Langstraat	Langstraat
Langstraat	Langstraat	Langstraat
Langstraat	Langstraat	Langstraat
Langstraat	Langstraat	Langstraat
Nijmeegsestraat	Nijmeegses	Nijmeegsestraat
Nijmeegsestraat	Nijmeegses	Nijmeegsestraat
Nijmeegsestraat	Nijmeegses	Nijmeegsestraat
Nijmeegsestraat	Nijmeegses	Nijmeegsestraat
Nijmeegsestraat	Nijmeegses	Nijmeegsestraat
N839	N839 - Lan	N839 - Langstraat
N839	N839 - Lan	N839 - Langstraat
N839	N839 - Lan	N839 - Langstraat
N839	N839 - Lan	N839 - Langstraat
N839	N839 - Lan	N839 - Langstraat

Vleumingen-West fase 2, Gendt Invoergegevens rekenmodel

Bijlage B1 Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: Wegverkeerslawaaï

Groep	Reductie			Sommatie		
	Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Snelheid < 70km/uur	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Galgendaal	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Kommerdijk	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Kruisstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Langstraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Nijmeegsestraat	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
Snelheid > 70 km/uur	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
N839	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

B2 REKENRESULTATEN

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijmeegsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W10_01_A	Zuidgevel	194298,55	432148,30	1,50	19,74	16,02	10,64	20,29	
W10_01_B	Zuidgevel	194298,55	432148,30	4,50	20,58	16,82	11,50	21,13	
W10_02_A	Zuidgevel	194305,96	432148,23	1,50	15,39	11,55	6,36	15,94	
W10_02_B	Zuidgevel	194305,96	432148,23	4,50	17,22	13,37	8,21	17,77	
W10_03_A	Oostgevel	194308,40	432150,65	1,50	24,47	20,78	15,34	25,01	
W10_03_B	Oostgevel	194308,40	432150,65	4,50	24,69	20,98	15,56	25,23	
W10_04_A	Oostgevel	194308,45	432155,31	1,50	22,77	19,07	13,64	23,31	
W10_04_B	Oostgevel	194308,45	432155,31	4,50	23,06	19,34	13,95	23,60	
W10_05_A	Oostgevel	194308,49	432159,25	1,50	22,85	19,15	13,72	23,39	
W10_05_B	Oostgevel	194308,49	432159,25	4,50	23,13	19,41	14,02	23,67	
W10_06_A	Oostgevel	194308,52	432163,07	1,50	23,63	19,93	14,49	24,17	
W10_06_B	Oostgevel	194308,52	432163,07	4,50	23,86	20,15	14,74	24,40	
W10_07_A	Oostgevel	194308,57	432167,72	1,50	23,78	20,09	14,65	24,32	
W10_07_B	Oostgevel	194308,57	432167,72	4,50	23,98	20,27	14,86	24,52	
W10_08_A	Oostgevel	194308,61	432172,14	1,50	23,76	20,07	14,62	24,30	
W10_08_B	Oostgevel	194308,61	432172,14	4,50	23,96	20,25	14,84	24,50	
W10_09_A	Noordgevel	194307,24	432174,48	1,50	9,68	5,85	0,64	10,23	
W10_09_B	Noordgevel	194307,24	432174,48	4,50	11,99	8,15	2,95	12,53	
W10_10_A	Noordgevel	194300,21	432174,55	1,50	10,66	6,81	1,65	11,21	
W10_10_B	Noordgevel	194300,21	432174,55	4,50	13,97	10,12	4,96	14,52	
W10_11_A	Westgevel	194298,08	432172,00	1,50	18,64	14,98	9,48	19,18	
W10_11_B	Westgevel	194298,08	432172,00	4,50	19,11	15,44	9,97	19,65	
W10_12_A	Westgevel	194298,04	432167,82	1,50	19,11	15,45	9,95	19,65	
W10_12_B	Westgevel	194298,04	432167,82	4,50	20,76	17,09	11,61	21,30	
W10_13_A	Westgevel	194298,00	432163,64	1,50	20,88	17,22	11,72	21,42	
W10_13_B	Westgevel	194298,00	432163,64	4,50	21,11	17,43	11,96	21,65	
W10_14_A	Westgevel	194297,96	432159,35	1,50	18,88	15,21	9,72	19,41	
W10_14_B	Westgevel	194297,96	432159,35	4,50	19,23	15,56	10,07	19,76	
W10_15_A	Westgevel	194297,93	432155,52	1,50	19,05	15,39	9,89	19,59	
W10_15_B	Westgevel	194297,93	432155,52	4,50	19,37	15,69	10,21	19,90	
W10_16_A	Westgevel	194297,88	432150,99	1,50	21,29	17,63	12,13	21,83	
W10_16_B	Westgevel	194297,88	432150,99	4,50	21,49	17,81	12,33	22,02	
W11_01_A	Westgevel	194299,09	432181,80	1,50	17,99	14,31	8,85	18,53	
W11_01_B	Westgevel	194299,09	432181,80	4,50	20,03	16,35	10,89	20,57	
W11_01_C	Westgevel	194299,09	432181,80	7,50	18,84	15,16	9,68	19,37	
W11_02_A	Noordgevel	194301,05	432185,14	1,50	12,79	9,10	3,66	13,33	
W11_02_B	Noordgevel	194301,05	432185,14	4,50	13,56	9,85	4,44	14,10	
W11_02_C	Noordgevel	194301,05	432185,14	7,50	14,35	10,66	5,20	14,88	
W11_03_A	Noordgevel	194308,80	432185,14	1,50	12,16	8,47	3,02	12,70	
W11_03_B	Noordgevel	194308,80	432185,14	4,50	14,82	11,13	5,67	15,35	
W11_03_C	Noordgevel	194308,80	432185,14	7,50	10,77	7,11	1,61	11,31	
W11_04_A	Oostgevel	194310,35	432182,03	1,50	21,03	17,33	11,91	21,57	
W11_04_B	Oostgevel	194310,35	432182,03	4,50	21,55	17,83	12,44	22,09	
W11_04_C	Oostgevel	194310,35	432182,03	7,50	21,47	17,73	12,38	22,02	
W11_05_A	Zuidgevel	194308,92	432178,30	1,50	22,61	18,92	13,48	23,15	
W11_05_B	Zuidgevel	194308,92	432178,30	4,50	22,92	19,20	13,80	23,46	
W11_05_C	Zuidgevel	194308,92	432178,30	7,50	23,17	19,44	14,05	23,71	
W11_06_A	Zuidgevel	194300,69	432178,30	1,50	12,31	8,46	3,29	12,86	
W11_06_B	Zuidgevel	194300,69	432178,30	4,50	16,22	12,36	7,21	16,77	
W11_06_C	Zuidgevel	194300,69	432178,30	7,50	19,76	15,98	10,70	20,31	
W12_01_A	Noordgevel	194327,72	432186,02	1,50	2,37	-1,42	-6,68	2,92	
W12_01_B	Noordgevel	194327,72	432186,02	4,50	5,77	2,00	-3,30	6,32	
W12_01_C	Noordgevel	194327,72	432186,02	7,50	--	--	--	--	
W12_02_A	Noordgevel	194334,90	432185,74	1,50	2,88	-0,88	-6,19	3,43	
W12_02_B	Noordgevel	194334,90	432185,74	4,50	4,60	0,81	-4,45	5,15	
W12_02_C	Noordgevel	194334,90	432185,74	7,50	--	--	--	--	
W12_03_A	Oostgevel	194337,71	432180,77	1,50	13,90	10,07	4,88	14,45	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijmeegsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_03_B	Oostgevel	194337,71	432180,77	4,50	15,86	12,01	6,85	16,41	
W12_03_C	Oostgevel	194337,71	432180,77	7,50	17,22	13,38	8,20	17,77	
W12_04_A	Zuidgevel	194330,71	432174,85	1,50	19,03	15,28	9,93	19,57	
W12_04_B	Zuidgevel	194330,71	432174,85	4,50	20,04	16,27	10,98	20,59	
W12_04_C	Zuidgevel	194330,71	432174,85	7,50	20,68	16,89	11,62	21,23	
W12_05_A	Westgevel	194324,70	432180,78	1,50	19,10	15,40	9,96	19,64	
W12_05_B	Westgevel	194324,70	432180,78	4,50	19,23	15,51	10,12	19,77	
W12_05_C	Westgevel	194324,70	432180,78	7,50	18,12	14,41	8,99	18,66	
W13_01_A	Noordgevel	194348,07	432185,14	1,50	1,63	-2,18	-7,39	2,19	
W13_01_B	Noordgevel	194348,07	432185,14	4,50	3,44	-0,39	-5,56	4,00	
W13_01_C	Noordgevel	194348,07	432185,14	7,50	--	--	--	--	
W13_02_A	Noordgevel	194355,35	432185,14	1,50	3,63	-0,17	-5,40	4,19	
W13_02_B	Noordgevel	194355,35	432185,14	4,50	5,47	1,64	-3,54	6,03	
W13_02_C	Noordgevel	194355,35	432185,14	7,50	--	--	--	--	
W13_03_A	Oostgevel	194357,56	432179,77	1,50	13,87	10,03	4,86	14,43	
W13_03_B	Oostgevel	194357,56	432179,77	4,50	15,63	11,77	6,63	16,19	
W13_03_C	Oostgevel	194357,56	432179,77	7,50	16,55	12,69	7,55	17,11	
W13_04_A	Zuidgevel	194350,94	432174,86	1,50	15,95	12,11	6,93	16,50	
W13_04_B	Zuidgevel	194350,94	432174,86	4,50	17,91	14,06	8,90	18,46	
W13_04_C	Zuidgevel	194350,94	432174,86	7,50	19,33	15,49	10,32	19,89	
W13_05_A	Westgevel	194345,06	432179,89	1,50	13,17	9,36	4,12	13,72	
W13_05_B	Westgevel	194345,06	432179,89	4,50	15,00	11,18	5,95	15,54	
W13_05_C	Westgevel	194345,06	432179,89	7,50	16,48	12,68	7,44	17,03	
W14_01_A	Noordgevel	194367,89	432184,40	1,50	9,66	5,97	0,52	10,20	
W14_01_B	Noordgevel	194367,89	432184,40	4,50	10,62	6,90	1,50	11,16	
W14_01_C	Noordgevel	194367,89	432184,40	7,50	--	--	--	--	
W14_02_A	Noordgevel	194374,93	432184,40	1,50	4,00	0,20	-5,06	4,54	
W14_02_B	Noordgevel	194374,93	432184,40	4,50	5,89	2,07	-3,14	6,44	
W14_02_C	Noordgevel	194374,93	432184,40	7,50	--	--	--	--	
W14_03_A	Oostgevel	194377,96	432179,05	1,50	21,67	17,99	12,53	22,21	
W14_03_B	Oostgevel	194377,96	432179,05	4,50	22,74	19,04	13,63	23,29	
W14_03_C	Oostgevel	194377,96	432179,05	7,50	23,48	19,78	14,37	24,03	
W14_04_A	Zuidgevel	194371,23	432174,37	1,50	16,46	12,63	7,45	17,02	
W14_04_B	Zuidgevel	194371,23	432174,37	4,50	18,47	14,63	9,46	19,03	
W14_04_C	Zuidgevel	194371,23	432174,37	7,50	20,20	16,38	11,16	20,75	
W14_05_A	Westgevel	194364,98	432178,81	1,50	12,41	8,56	3,37	12,95	
W14_05_B	Westgevel	194364,98	432178,81	4,50	14,36	10,51	5,33	14,91	
W14_05_C	Westgevel	194364,98	432178,81	7,50	15,44	11,60	6,41	15,99	
W15_01_A	Noordgevel	194403,90	432183,57	1,50	2,49	-1,34	-6,51	3,05	
W15_01_B	Noordgevel	194403,90	432183,57	4,50	3,75	-0,13	-5,23	4,31	
W15_01_C	Noordgevel	194403,90	432183,57	7,50	--	--	--	--	
W15_02_A	Noordgevel	194411,05	432183,29	1,50	1,94	-1,90	-7,08	2,49	
W15_02_B	Noordgevel	194411,05	432183,29	4,50	3,17	-0,71	-5,82	3,72	
W15_02_C	Noordgevel	194411,05	432183,29	7,50	--	--	--	--	
W15_03_A	Oostgevel	194413,89	432177,53	1,50	14,97	11,11	5,97	15,53	
W15_03_B	Oostgevel	194413,89	432177,53	4,50	17,08	13,23	8,08	17,64	
W15_03_C	Oostgevel	194413,89	432177,53	7,50	18,14	14,30	9,13	18,70	
W15_04_A	Zuidgevel	194407,32	432172,40	1,50	17,47	13,62	8,46	18,02	
W15_04_B	Zuidgevel	194407,32	432172,40	4,50	20,04	16,21	11,02	20,59	
W15_04_C	Zuidgevel	194407,32	432172,40	7,50	23,96	20,22	14,88	24,51	
W15_05_A	Westgevel	194401,15	432178,16	1,50	20,18	16,50	11,05	20,72	
W15_05_B	Westgevel	194401,15	432178,16	4,50	21,36	17,65	12,23	21,90	
W15_05_C	Westgevel	194401,15	432178,16	7,50	22,96	19,26	13,83	23,50	
W16_01_A	Noordgevel	194424,54	432182,82	1,50	3,22	-0,62	-5,78	3,78	
W16_01_B	Noordgevel	194424,54	432182,82	4,50	4,14	0,27	-4,84	4,70	
W16_01_C	Noordgevel	194424,54	432182,82	7,50	--	--	--	--	
W16_02_A	Noordgevel	194430,96	432182,55	1,50	3,17	-0,66	-5,80	3,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijmeegsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W16_02_B	Noordgevel	194430,96	432182,55	4,50	1,74	-2,15	-7,22	2,30	
W16_02_C	Noordgevel	194430,96	432182,55	7,50	--	--	--	--	
W16_03_A	Oostgevel	194433,80	432177,08	1,50	15,29	11,43	6,30	15,85	
W16_03_B	Oostgevel	194433,80	432177,08	4,50	17,55	13,69	8,55	18,11	
W16_03_C	Oostgevel	194433,80	432177,08	7,50	19,30	15,47	10,29	19,86	
W16_04_A	Zuidgevel	194427,59	432171,93	1,50	17,56	13,71	8,56	18,12	
W16_04_B	Zuidgevel	194427,59	432171,93	4,50	19,84	16,00	10,83	20,40	
W16_04_C	Zuidgevel	194427,59	432171,93	7,50	22,80	19,02	13,74	23,35	
W16_05_A	Westgevel	194421,53	432176,98	1,50	13,46	9,63	4,42	14,01	
W16_05_B	Westgevel	194421,53	432176,98	4,50	16,03	12,22	6,97	16,57	
W16_05_C	Westgevel	194421,53	432176,98	7,50	20,83	17,11	11,72	21,37	
W18_01_A	Westgevel	194324,17	432142,61	1,50	24,08	20,40	14,92	24,61	
W18_01_B	Westgevel	194324,17	432142,61	4,50	24,16	20,47	15,01	24,69	
W18_01_C	Westgevel	194324,17	432142,61	7,50	24,27	20,57	15,13	24,81	
W18_02_A	Noordgevel	194330,66	432147,28	1,50	11,29	7,44	2,28	11,84	
W18_02_B	Noordgevel	194330,66	432147,28	4,50	13,01	9,15	4,02	13,57	
W18_02_C	Noordgevel	194330,66	432147,28	7,50	13,76	9,91	4,76	14,32	
W18_03_A	Oostgevel	194336,66	432142,34	1,50	15,93	12,10	6,91	16,48	
W18_03_B	Oostgevel	194336,66	432142,34	4,50	17,79	13,95	8,77	18,34	
W18_03_C	Oostgevel	194336,66	432142,34	7,50	19,88	16,06	10,84	20,43	
W18_04_A	Oostgevel	194329,27	432137,00	1,50	22,56	18,84	13,45	23,10	
W18_04_B	Oostgevel	194329,27	432137,00	4,50	23,30	19,55	14,22	23,85	
W18_04_C	Oostgevel	194329,27	432137,00	7,50	24,03	20,27	14,95	24,58	
W1_01_A	Zuidgevel	194289,37	431956,08	1,50	53,16	49,46	44,02	53,70	
W1_01_B	Zuidgevel	194289,37	431956,08	4,50	53,31	49,61	44,17	53,85	
W1_01_C	Zuidgevel	194289,37	431956,08	7,50	53,02	49,32	43,88	53,56	
W1_02_A	Oostgevel	194286,09	431957,27	1,50	48,94	45,24	39,79	49,47	
W1_02_B	Oostgevel	194286,09	431957,27	4,50	48,87	45,17	39,72	49,40	
W1_02_C	Oostgevel	194286,09	431957,27	7,50	48,46	44,76	39,33	49,00	
W1_03_A	Oostgevel	194286,09	431965,83	1,50	45,03	41,34	35,87	45,56	
W1_03_B	Oostgevel	194286,09	431965,83	4,50	45,25	41,56	36,10	45,78	
W1_03_C	Oostgevel	194286,09	431965,83	7,50	45,11	41,42	35,96	45,64	
W1_04_A	Noordgevel	194289,57	431967,46	1,50	30,81	27,14	21,65	31,34	
W1_04_B	Noordgevel	194289,57	431967,46	4,50	32,37	28,68	23,22	32,90	
W1_04_C	Noordgevel	194289,57	431967,46	7,50	33,65	29,96	24,50	34,18	
W1_05_A	Westgevel	194293,06	431966,17	1,50	46,47	42,78	37,32	47,00	
W1_05_B	Westgevel	194293,06	431966,17	4,50	47,17	43,48	38,03	47,71	
W1_05_C	Westgevel	194293,06	431966,17	7,50	47,17	43,48	38,02	47,70	
W1_06_A	Westgevel	194293,06	431957,41	1,50	49,92	46,23	40,77	50,45	
W1_06_B	Westgevel	194293,06	431957,41	4,50	50,34	46,65	41,20	50,88	
W1_06_C	Westgevel	194293,06	431957,41	7,50	50,22	46,52	41,08	50,76	
W21_01_A	Zuidgevel	194400,69	431951,38	1,50	53,49	49,79	44,36	54,03	
W21_01_B	Zuidgevel	194400,69	431951,38	4,50	53,81	50,11	44,68	54,35	
W21_01_C	Zuidgevel	194400,69	431951,38	7,50	53,61	49,91	44,48	54,15	
W21_02_A	Westgevel	194397,19	431952,98	1,50	49,93	46,24	40,78	50,46	
W21_02_B	Westgevel	194397,19	431952,98	4,50	50,33	46,64	41,19	50,87	
W21_02_C	Westgevel	194397,19	431952,98	7,50	50,17	46,48	41,03	50,71	
W21_03_A	Westgevel	194397,19	431961,03	1,50	47,02	43,34	37,88	47,56	
W21_03_B	Westgevel	194397,19	431961,03	4,50	47,84	44,15	38,69	48,37	
W21_03_C	Westgevel	194397,19	431961,03	7,50	47,89	44,20	38,75	48,43	
W21_04_A	Noordgevel	194400,75	431962,64	1,50	35,15	31,48	26,01	35,69	
W21_04_B	Noordgevel	194400,75	431962,64	4,50	36,88	33,20	27,75	37,42	
W21_04_C	Noordgevel	194400,75	431962,64	7,50	37,79	34,10	28,66	38,33	
W21_05_A	Oostgevel	194404,02	431961,21	1,50	46,56	42,87	37,42	47,10	
W21_05_B	Oostgevel	194404,02	431961,21	4,50	47,36	43,67	38,23	47,90	
W21_05_C	Oostgevel	194404,02	431961,21	7,50	47,40	43,70	38,27	47,94	
W21_06_A	Oostgevel	194404,02	431953,21	1,50	49,57	45,87	40,45	50,11	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nijmeegsestraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21_06_B	Oostgevel	194404,02	431953,21	4,50	50,01	46,31	40,90	50,56	
W21_06_C	Oostgevel	194404,02	431953,21	7,50	49,97	46,26	40,85	50,51	
W22_01_A	Zuidgevel	194420,91	431950,64	1,50	53,27	49,57	44,16	53,82	
W22_01_B	Zuidgevel	194420,91	431950,64	4,50	53,59	49,88	44,48	54,13	
W22_01_C	Zuidgevel	194420,91	431950,64	7,50	53,39	49,68	44,28	53,93	
W22_02_A	Westgevel	194417,59	431952,81	1,50	49,72	46,03	40,58	50,26	
W22_02_B	Westgevel	194417,59	431952,81	4,50	50,17	46,48	41,04	50,71	
W22_02_C	Westgevel	194417,59	431952,81	7,50	50,10	46,41	40,96	50,64	
W22_03_A	Westgevel	194417,59	431960,05	1,50	46,85	43,16	37,70	47,38	
W22_03_B	Westgevel	194417,59	431960,05	4,50	47,54	43,85	38,41	48,08	
W22_03_C	Westgevel	194417,59	431960,05	7,50	47,61	43,92	38,49	48,15	
W22_04_A	Noordgevel	194420,91	431962,15	1,50	36,36	32,69	27,23	36,90	
W22_04_B	Noordgevel	194420,91	431962,15	4,50	37,95	34,26	28,83	38,49	
W22_04_C	Noordgevel	194420,91	431962,15	7,50	38,92	35,23	29,80	39,46	
W22_05_A	Oostgevel	194424,18	431959,70	1,50	46,68	42,96	37,60	47,23	
W22_05_B	Oostgevel	194424,18	431959,70	4,50	47,48	43,76	38,40	48,03	
W22_05_C	Oostgevel	194424,18	431959,70	7,50	47,54	43,81	38,46	48,09	
W22_06_A	Oostgevel	194424,18	431952,46	1,50	49,22	45,50	40,14	49,77	
W22_06_B	Oostgevel	194424,18	431952,46	4,50	49,68	45,95	40,61	50,23	
W22_06_C	Oostgevel	194424,18	431952,46	7,50	49,57	45,84	40,49	50,12	
W23_01_A	Zuidgevel	194395,22	431986,20	1,50	42,88	39,21	33,72	43,41	
W23_01_B	Zuidgevel	194395,22	431986,20	4,50	44,75	41,07	35,61	45,29	
W23_01_C	Zuidgevel	194395,22	431986,20	7,50	45,35	41,66	36,20	45,88	
W23_02_A	Zuidgevel	194411,08	431985,68	1,50	42,65	38,98	33,52	43,19	
W23_02_B	Zuidgevel	194411,08	431985,68	4,50	44,43	40,74	35,30	44,97	
W23_02_C	Zuidgevel	194411,08	431985,68	7,50	45,05	41,36	35,92	45,59	
W23_03_A	Zuidgevel	194427,13	431985,15	1,50	42,27	38,58	33,15	42,81	
W23_03_B	Zuidgevel	194427,13	431985,15	4,50	44,06	40,36	34,95	44,61	
W23_03_C	Zuidgevel	194427,13	431985,15	7,50	44,64	40,94	35,53	45,19	
W23_04_A	Oostgevel	194430,02	431990,54	1,50	37,80	34,08	28,72	38,35	
W23_04_B	Oostgevel	194430,02	431990,54	4,50	39,29	35,56	30,23	39,85	
W23_04_C	Oostgevel	194430,02	431990,54	7,50	39,99	36,26	30,93	40,55	
W23_05_A	Noordgevel	194426,89	431995,66	1,50	21,78	18,03	12,69	22,32	
W23_05_B	Noordgevel	194426,89	431995,66	4,50	24,60	20,86	15,49	25,14	
W23_05_C	Noordgevel	194426,89	431995,66	7,50	27,84	24,12	18,73	28,38	
W23_06_A	Noordgevel	194410,69	431996,19	1,50	27,23	23,55	18,09	27,77	
W23_06_B	Noordgevel	194410,69	431996,19	4,50	29,20	25,51	20,07	29,74	
W23_06_C	Noordgevel	194410,69	431996,19	7,50	30,71	27,01	21,57	31,25	
W23_07_A	Noordgevel	194395,93	431996,68	1,50	18,16	14,31	9,15	18,71	
W23_07_B	Noordgevel	194395,93	431996,68	4,50	20,13	16,28	11,13	20,69	
W23_07_C	Noordgevel	194395,93	431996,68	7,50	21,96	18,11	12,96	22,52	
W23_08_A	Westgevel	194392,68	431991,47	1,50	39,94	36,28	30,78	40,48	
W23_08_B	Westgevel	194392,68	431991,47	4,50	41,86	38,18	32,71	42,40	
W23_08_C	Westgevel	194392,68	431991,47	7,50	42,53	38,86	33,38	43,07	
W2_01_A	Zuidgevel	194309,92	431955,22	1,50	53,44	49,75	44,30	53,98	
W2_01_B	Zuidgevel	194309,92	431955,22	4,50	53,65	49,95	44,52	54,19	
W2_01_C	Zuidgevel	194309,92	431955,22	7,50	53,38	49,68	44,25	53,92	
W2_02_A	Westgevel	194306,40	431956,73	1,50	49,65	45,96	40,52	50,19	
W2_02_B	Westgevel	194306,40	431956,73	4,50	49,83	46,14	40,70	50,37	
W2_02_C	Westgevel	194306,40	431956,73	7,50	49,56	45,86	40,42	50,10	
W2_03_A	Westgevel	194306,40	431965,69	1,50	46,47	42,78	37,32	47,00	
W2_03_B	Westgevel	194306,40	431965,69	4,50	47,07	43,38	37,92	47,60	
W2_03_C	Westgevel	194306,40	431965,69	7,50	47,02	43,32	37,88	47,56	
W2_04_A	Noordgevel	194309,99	431966,92	1,50	30,65	26,98	21,50	31,19	
W2_04_B	Noordgevel	194309,99	431966,92	4,50	32,33	28,65	23,18	32,87	
W2_04_C	Noordgevel	194309,99	431966,92	7,50	33,36	29,68	24,22	33,90	
W2_05_A	Oostgevel	194313,37	431965,36	1,50	47,05	43,37	37,91	47,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nijmeegsestraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W2_05_B	Oostgevel	194313,37	431965,36	4,50	47,83	44,14	38,69	48,37	
W2_05_C	Oostgevel	194313,37	431965,36	7,50	47,94	44,25	38,80	48,48	
W2_06_A	Oostgevel	194313,37	431957,00	1,50	49,84	46,15	40,70	50,38	
W2_06_B	Oostgevel	194313,37	431957,00	4,50	50,22	46,52	41,09	50,76	
W2_06_C	Oostgevel	194313,37	431957,00	7,50	50,08	46,39	40,95	50,62	
W32_01_A	Zuidgevel	194327,06	432065,14	1,50	18,12	14,31	9,07	18,67	
W32_01_B	Zuidgevel	194327,06	432065,14	4,50	20,38	16,54	11,33	20,92	
W32_01_C	Zuidgevel	194327,06	432065,14	7,50	23,71	19,90	14,66	24,26	
W32_02_A	Westgevel	194322,05	432068,63	1,50	24,84	21,16	15,69	25,38	
W32_02_B	Westgevel	194322,05	432068,63	4,50	25,70	22,01	16,56	26,24	
W32_02_C	Westgevel	194322,05	432068,63	7,50	26,76	23,06	17,62	27,30	
W32_03_A	Westgevel	194322,21	432074,35	1,50	25,76	22,08	16,62	26,30	
W32_03_B	Westgevel	194322,21	432074,35	4,50	26,63	22,94	17,49	27,17	
W32_03_C	Westgevel	194322,21	432074,35	7,50	27,62	23,93	18,48	28,16	
W32_04_A	Westgevel	194322,40	432081,55	1,50	23,56	19,87	14,41	24,09	
W32_04_B	Westgevel	194322,40	432081,55	4,50	24,07	20,37	14,93	24,61	
W32_04_C	Westgevel	194322,40	432081,55	7,50	25,12	21,41	16,00	25,66	
W32_05_A	Westgevel	194322,56	432087,45	1,50	25,99	22,31	16,84	26,53	
W32_05_B	Westgevel	194322,56	432087,45	4,50	26,14	22,45	17,00	26,68	
W32_05_C	Westgevel	194322,56	432087,45	7,50	27,05	23,35	17,92	27,59	
W32_06_A	Noordgevel	194328,28	432089,48	1,50	12,17	8,33	3,15	12,72	
W32_06_B	Noordgevel	194328,28	432089,48	4,50	13,99	10,13	4,99	14,55	
W32_06_C	Noordgevel	194328,28	432089,48	7,50	14,95	11,10	5,94	15,50	
W32_07_A	Oostgevel	194333,36	432086,41	1,50	21,13	17,39	12,02	21,67	
W32_07_B	Oostgevel	194333,36	432086,41	4,50	22,63	18,87	13,54	23,17	
W32_07_C	Oostgevel	194333,36	432086,41	7,50	24,68	20,92	15,59	25,22	
W32_08_A	Oostgevel	194333,21	432080,52	1,50	18,54	14,72	9,50	19,09	
W32_08_B	Oostgevel	194333,21	432080,52	4,50	20,87	17,05	11,83	21,42	
W32_08_C	Oostgevel	194333,21	432080,52	7,50	24,17	20,39	15,10	24,71	
W32_09_A	Oostgevel	194333,03	432073,87	1,50	21,29	17,54	12,19	21,83	
W32_09_B	Oostgevel	194333,03	432073,87	4,50	23,45	19,69	14,37	24,00	
W32_09_C	Oostgevel	194333,03	432073,87	7,50	26,16	22,41	17,06	26,70	
W32_10_A	Oostgevel	194332,87	432067,99	1,50	19,29	15,47	10,24	19,83	
W32_10_B	Oostgevel	194332,87	432067,99	4,50	21,97	18,16	12,92	22,52	
W32_10_C	Oostgevel	194332,87	432067,99	7,50	25,48	21,71	16,40	26,02	
W33_01_A	Zuidgevel	194326,11	432032,36	1,50	33,36	29,68	24,20	33,89	
W33_01_B	Zuidgevel	194326,11	432032,36	4,50	35,57	31,88	26,42	36,10	
W33_01_C	Zuidgevel	194326,11	432032,36	7,50	37,78	34,10	28,63	38,32	
W33_02_A	Westgevel	194321,20	432035,47	1,50	30,83	27,16	21,68	31,37	
W33_02_B	Westgevel	194321,20	432035,47	4,50	32,06	28,38	22,92	32,60	
W33_02_C	Westgevel	194321,20	432035,47	7,50	33,03	29,35	23,88	33,57	
W33_03_A	Westgevel	194321,29	432042,12	1,50	30,20	26,53	21,04	30,73	
W33_03_B	Westgevel	194321,29	432042,12	4,50	31,40	27,71	22,25	31,93	
W33_03_C	Westgevel	194321,29	432042,12	7,50	32,64	28,96	23,49	33,18	
W33_04_A	Westgevel	194321,38	432048,94	1,50	29,01	25,34	19,86	29,55	
W33_04_B	Westgevel	194321,38	432048,94	4,50	30,24	26,55	21,09	30,77	
W33_04_C	Westgevel	194321,38	432048,94	7,50	31,22	27,53	22,07	31,75	
W33_05_A	Westgevel	194321,44	432053,92	1,50	29,06	25,38	19,90	29,59	
W33_05_B	Westgevel	194321,44	432053,92	4,50	30,02	26,34	20,87	30,56	
W33_05_C	Westgevel	194321,44	432053,92	7,50	31,30	27,61	22,15	31,83	
W33_06_A	Noordgevel	194327,00	432057,19	1,50	21,61	17,92	12,47	22,15	
W33_06_B	Noordgevel	194327,00	432057,19	4,50	22,59	18,87	13,46	23,12	
W33_06_C	Noordgevel	194327,00	432057,19	7,50	24,21	20,48	15,10	24,75	
W33_07_A	Oostgevel	194332,42	432053,57	1,50	26,22	22,53	17,08	26,76	
W33_07_B	Oostgevel	194332,42	432053,57	4,50	27,74	24,03	18,62	28,28	
W33_07_C	Oostgevel	194332,42	432053,57	7,50	30,14	26,43	21,01	30,68	
W33_08_A	Oostgevel	194332,34	432047,12	1,50	26,31	22,61	17,17	26,85	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaii
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Nijmeegsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W33_08_B	Oostgevel	194332,34	432047,12	4,50	29,30	25,60	20,16	29,84	
W33_08_C	Oostgevel	194332,34	432047,12	7,50	31,66	27,96	22,52	32,20	
W33_09_A	Oostgevel	194332,25	432040,66	1,50	27,28	23,59	18,14	27,82	
W33_09_B	Oostgevel	194332,25	432040,66	4,50	31,15	27,47	22,00	31,69	
W33_09_C	Oostgevel	194332,25	432040,66	7,50	33,69	30,01	24,54	34,23	
W33_10_A	Oostgevel	194332,19	432036,06	1,50	28,39	24,70	19,26	28,93	
W33_10_B	Oostgevel	194332,19	432036,06	4,50	32,16	28,47	23,01	32,69	
W33_10_C	Oostgevel	194332,19	432036,06	7,50	34,72	31,04	25,57	35,26	
W34_01_A	Zuidgevel	194344,70	432031,30	1,50	33,33	29,65	24,18	33,87	
W34_01_B	Zuidgevel	194344,70	432031,30	4,50	36,10	32,42	26,96	36,64	
W34_01_C	Zuidgevel	194344,70	432031,30	7,50	38,17	34,49	29,02	38,71	
W34_01_D	Zuidgevel	194344,70	432031,30	10,50	39,93	36,25	30,78	40,47	
W34_02_A	Zuidgevel	194367,16	432031,30	1,50	34,72	31,05	25,57	35,26	
W34_02_B	Zuidgevel	194367,16	432031,30	4,50	37,29	33,61	28,14	37,83	
W34_02_C	Zuidgevel	194367,16	432031,30	7,50	39,14	35,46	30,00	39,68	
W34_02_D	Zuidgevel	194367,16	432031,30	10,50	40,25	36,57	31,10	40,79	
W34_03_A	Zuidgevel	194346,10	432079,88	1,50	25,11	21,41	15,98	25,65	
W34_03_B	Zuidgevel	194346,10	432079,88	4,50	26,10	22,38	16,99	26,64	
W34_03_C	Zuidgevel	194346,10	432079,88	7,50	27,79	24,05	18,69	28,33	
W34_03_D	Zuidgevel	194346,10	432079,88	10,50	30,52	26,80	21,41	31,06	
W34_04_A	Zuidgevel	194358,41	432079,69	1,50	23,15	19,45	14,03	23,69	
W34_04_B	Zuidgevel	194358,41	432079,69	4,50	24,92	21,20	15,80	25,46	
W34_04_C	Zuidgevel	194358,41	432079,69	7,50	27,24	23,52	18,13	27,78	
W34_04_D	Zuidgevel	194358,41	432079,69	10,50	29,68	25,94	20,57	30,22	
W34_05_A	Noordgevel	194344,71	432041,34	1,50	13,32	9,48	4,28	13,86	
W34_05_B	Noordgevel	194344,71	432041,34	4,50	15,48	11,64	6,46	16,03	
W34_05_C	Noordgevel	194344,71	432041,34	7,50	17,83	13,99	8,80	18,38	
W34_05_D	Noordgevel	194344,71	432041,34	10,50	18,19	14,40	9,11	18,73	
W34_06_A	Noordgevel	194357,79	432041,44	1,50	18,39	14,69	9,26	18,93	
W34_06_B	Noordgevel	194357,79	432041,44	4,50	19,20	15,47	10,08	19,74	
W34_06_C	Noordgevel	194357,79	432041,44	7,50	20,60	16,86	11,51	21,15	
W34_06_D	Noordgevel	194357,79	432041,44	10,50	21,70	17,98	12,59	22,24	
W34_07_A	Noordgevel	194347,13	432089,09	1,50	12,96	9,13	3,95	13,52	
W34_07_B	Noordgevel	194347,13	432089,09	4,50	14,67	10,81	5,66	15,22	
W34_07_C	Noordgevel	194347,13	432089,09	7,50	15,55	11,71	6,55	16,11	
W34_07_D	Noordgevel	194347,13	432089,09	10,50	14,79	10,96	5,76	15,34	
W34_08_A	Noordgevel	194367,44	432088,76	1,50	18,98	15,28	9,85	19,52	
W34_08_B	Noordgevel	194367,44	432088,76	4,50	19,76	16,04	10,65	20,30	
W34_08_C	Noordgevel	194367,44	432088,76	7,50	20,25	16,52	11,14	20,79	
W34_08_D	Noordgevel	194367,44	432088,76	10,50	20,23	16,53	11,11	20,77	
W34_09_A	Westgevel	194343,24	432084,89	1,50	24,69	21,01	15,55	25,23	
W34_09_B	Westgevel	194343,24	432084,89	4,50	25,75	22,05	16,61	26,29	
W34_09_C	Westgevel	194343,24	432084,89	7,50	27,21	23,50	18,08	27,75	
W34_09_D	Westgevel	194343,24	432084,89	10,50	29,30	25,60	20,17	29,84	
W34_10_A	Westgevel	194341,07	432036,71	1,50	28,88	25,20	19,72	29,41	
W34_10_B	Westgevel	194341,07	432036,71	4,50	30,35	26,66	21,21	30,89	
W34_10_C	Westgevel	194341,07	432036,71	7,50	32,47	28,78	23,32	33,00	
W34_10_D	Westgevel	194341,07	432036,71	10,50	34,67	30,99	25,53	35,21	
W34_11_A	Westgevel	194362,98	432045,83	1,50	18,94	15,23	9,81	19,48	
W34_11_B	Westgevel	194362,98	432045,83	4,50	19,96	16,21	10,86	20,50	
W34_11_C	Westgevel	194362,98	432045,83	7,50	22,23	18,45	13,14	22,77	
W34_11_D	Westgevel	194362,98	432045,83	10,50	29,26	25,53	20,14	29,80	
W34_12_A	Westgevel	194363,34	432060,00	1,50	16,10	12,26	7,07	16,65	
W34_12_B	Westgevel	194363,34	432060,00	4,50	18,45	14,61	9,43	19,00	
W34_12_C	Westgevel	194363,34	432060,00	7,50	21,58	17,75	12,54	22,13	
W34_12_D	Westgevel	194363,34	432060,00	10,50	25,96	22,19	16,88	26,50	
W34_13_A	Westgevel	194363,71	432074,91	1,50	16,71	12,90	7,65	17,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Nijmeegsestraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W34_13_B	Westgevel	194363,71	432074,91	4,50	19,74	15,96	10,66	20,28	
W34_13_C	Westgevel	194363,71	432074,91	7,50	22,64	18,87	13,56	23,18	
W34_13_D	Westgevel	194363,71	432074,91	10,50	25,64	21,88	16,54	26,18	
W34_14_A	Oostgevel	194373,14	432083,28	1,50	28,74	25,06	19,60	29,28	
W34_14_B	Oostgevel	194373,14	432083,28	4,50	29,79	26,10	20,65	30,33	
W34_14_C	Oostgevel	194373,14	432083,28	7,50	30,50	26,81	21,36	31,04	
W34_14_D	Oostgevel	194373,14	432083,28	10,50	31,27	27,58	22,14	31,81	
W34_15_A	Oostgevel	194372,85	432062,51	1,50	30,47	26,80	21,31	31,00	
W34_15_B	Oostgevel	194372,85	432062,51	4,50	31,96	28,28	22,82	32,50	
W34_15_C	Oostgevel	194372,85	432062,51	7,50	33,05	29,37	23,91	33,59	
W34_15_D	Oostgevel	194372,85	432062,51	10,50	33,42	29,73	24,28	33,96	
W34_16_A	Oostgevel	194372,50	432038,21	1,50	31,90	28,23	22,74	32,43	
W34_16_B	Oostgevel	194372,50	432038,21	4,50	33,45	29,77	24,30	33,99	
W34_16_C	Oostgevel	194372,50	432038,21	7,50	34,70	31,02	25,55	35,24	
W34_16_D	Oostgevel	194372,50	432038,21	10,50	35,52	31,84	26,37	36,06	
W3_01_A	Westgevel	194283,95	431995,40	1,50	34,78	31,11	25,63	35,32	
W3_01_B	Westgevel	194283,95	431995,40	4,50	36,82	33,14	27,67	37,36	
W3_01_C	Westgevel	194283,95	431995,40	7,50	36,86	33,18	27,71	37,40	
W3_02_A	Westgevel	194284,03	432003,96	1,50	32,98	29,32	23,82	33,52	
W3_02_B	Westgevel	194284,03	432003,96	4,50	34,95	31,27	25,80	35,49	
W3_02_C	Westgevel	194284,03	432003,96	7,50	35,29	31,61	26,14	35,83	
W3_03_A	Noordgevel	194287,41	432005,68	1,50	22,13	18,42	13,01	22,67	
W3_03_B	Noordgevel	194287,41	432005,68	4,50	24,50	20,78	15,40	25,05	
W3_03_C	Noordgevel	194287,41	432005,68	7,50	26,02	22,30	16,91	26,56	
W3_04_A	Oostgevel	194290,79	432003,83	1,50	35,72	32,05	26,57	36,26	
W3_04_B	Oostgevel	194290,79	432003,83	4,50	37,44	33,75	28,30	37,98	
W3_04_C	Oostgevel	194290,79	432003,83	7,50	38,11	34,42	28,97	38,65	
W3_05_A	Oostgevel	194290,71	431995,88	1,50	39,18	35,51	30,02	39,71	
W3_05_B	Oostgevel	194290,71	431995,88	4,50	40,89	37,21	31,74	41,43	
W3_05_C	Oostgevel	194290,71	431995,88	7,50	41,70	38,01	32,55	42,23	
W3_06_A	Zuidgevel	194287,49	431994,41	1,50	40,34	36,67	31,18	40,87	
W3_06_B	Zuidgevel	194287,49	431994,41	4,50	42,14	38,46	32,99	42,68	
W3_06_C	Zuidgevel	194287,49	431994,41	7,50	42,70	39,01	33,55	43,23	
W4_01_A	Zuidgevel	194300,62	431993,83	1,50	40,78	37,11	31,64	41,32	
W4_01_B	Zuidgevel	194300,62	431993,83	4,50	42,58	38,90	33,43	43,12	
W4_01_C	Zuidgevel	194300,62	431993,83	7,50	43,33	39,65	34,18	43,87	
W4_02_A	Westgevel	194297,14	431995,82	1,50	35,39	31,71	26,24	35,93	
W4_02_B	Westgevel	194297,14	431995,82	4,50	37,31	33,63	28,16	37,85	
W4_02_C	Westgevel	194297,14	431995,82	7,50	37,50	33,81	28,36	38,04	
W4_03_A	Westgevel	194297,06	432003,83	1,50	35,53	31,86	26,38	36,07	
W4_03_B	Westgevel	194297,06	432003,83	4,50	37,19	33,51	28,04	37,73	
W4_03_C	Westgevel	194297,06	432003,83	7,50	37,93	34,24	28,78	38,46	
W4_04_A	Noordgevel	194300,63	432005,10	1,50	23,44	19,74	14,31	23,98	
W4_04_B	Noordgevel	194300,63	432005,10	4,50	25,90	22,19	16,78	26,44	
W4_04_C	Noordgevel	194300,63	432005,10	7,50	27,93	24,23	18,81	28,47	
W4_05_A	Oostgevel	194304,14	432003,62	1,50	36,22	32,55	27,07	36,76	
W4_05_B	Oostgevel	194304,14	432003,62	4,50	37,89	34,20	28,74	38,42	
W4_05_C	Oostgevel	194304,14	432003,62	7,50	38,76	35,07	29,61	39,29	
W4_06_A	Oostgevel	194304,22	431995,27	1,50	38,23	34,56	29,09	38,77	
W4_06_B	Oostgevel	194304,22	431995,27	4,50	40,00	36,32	30,85	40,54	
W4_06_C	Oostgevel	194304,22	431995,27	7,50	41,14	37,46	32,00	41,68	
W5_01_A	Zuidgevel	194314,77	431993,55	1,50	41,37	37,70	32,22	41,91	
W5_01_B	Zuidgevel	194314,77	431993,55	4,50	43,19	39,50	34,04	43,72	
W5_01_C	Zuidgevel	194314,77	431993,55	7,50	44,00	40,31	34,85	44,53	
W5_02_A	Westgevel	194311,35	431994,73	1,50	36,79	33,12	27,64	37,33	
W5_02_B	Westgevel	194311,35	431994,73	4,50	38,56	34,88	29,41	39,10	
W5_02_C	Westgevel	194311,35	431994,73	7,50	38,84	35,16	29,70	39,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijmeegsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_03_A	Westgevel	194311,44	432003,15	1,50	36,13	32,46	26,98	36,67	
W5_03_B	Westgevel	194311,44	432003,15	4,50	37,79	34,11	28,64	38,33	
W5_03_C	Westgevel	194311,44	432003,15	7,50	38,56	34,88	29,42	39,10	
W5_04_A	Noordgevel	194314,97	432004,50	1,50	17,38	13,57	8,33	17,93	
W5_04_B	Noordgevel	194314,97	432004,50	4,50	19,98	16,18	10,93	20,53	
W5_04_C	Noordgevel	194314,97	432004,50	7,50	23,40	19,65	14,31	23,94	
W5_05_A	Oostgevel	194318,30	432003,02	1,50	37,23	33,55	28,08	37,77	
W5_05_B	Oostgevel	194318,30	432003,02	4,50	39,10	35,41	29,96	39,64	
W5_05_C	Oostgevel	194318,30	432003,02	7,50	41,12	37,44	31,98	41,66	
W5_06_A	Oostgevel	194318,22	431995,07	1,50	39,27	35,59	30,12	39,81	
W5_06_B	Oostgevel	194318,22	431995,07	4,50	41,15	37,46	32,01	41,69	
W5_06_C	Oostgevel	194318,22	431995,07	7,50	42,38	38,70	33,24	42,92	
W6_01_A	Zuidgevel	194294,91	432023,22	1,50	31,60	27,92	22,45	32,14	
W6_01_B	Zuidgevel	194294,91	432023,22	4,50	33,17	29,48	24,03	33,71	
W6_02_A	Zuidgevel	194302,65	432023,03	1,50	32,49	28,82	23,35	33,03	
W6_02_B	Zuidgevel	194302,65	432023,03	4,50	34,11	30,42	24,97	34,65	
W6_03_A	Oostgevel	194304,09	432025,47	1,50	30,47	26,78	21,32	31,00	
W6_03_B	Oostgevel	194304,09	432025,47	4,50	32,15	28,44	23,02	32,69	
W6_04_A	Oostgevel	194304,19	432029,78	1,50	30,64	26,96	21,50	31,18	
W6_04_B	Oostgevel	194304,19	432029,78	4,50	32,39	28,69	23,25	32,93	
W6_05_A	Oostgevel	194304,30	432034,09	1,50	30,44	26,76	21,29	30,98	
W6_05_B	Oostgevel	194304,30	432034,09	4,50	32,15	28,46	23,02	32,69	
W6_06_A	Oostgevel	194304,39	432037,87	1,50	30,29	26,60	21,14	30,82	
W6_06_B	Oostgevel	194304,39	432037,87	4,50	32,15	28,45	23,01	32,69	
W6_07_A	Noordgevel	194302,36	432040,98	1,50	13,69	9,84	4,67	14,24	
W6_07_B	Noordgevel	194302,36	432040,98	4,50	15,73	11,87	6,72	16,28	
W6_08_A	Noordgevel	194295,49	432041,15	1,50	20,87	17,16	11,75	21,41	
W6_08_B	Noordgevel	194295,49	432041,15	4,50	21,68	17,94	12,58	22,22	
W6_09_A	Westgevel	194294,31	432038,79	1,50	13,68	9,97	4,54	14,21	
W6_09_B	Westgevel	194294,31	432038,79	4,50	16,06	12,35	6,94	16,60	
W6_10_A	Westgevel	194294,20	432034,20	1,50	13,91	10,20	4,78	14,45	
W6_10_B	Westgevel	194294,20	432034,20	4,50	16,19	12,47	7,07	16,73	
W6_11_A	Westgevel	194294,09	432029,69	1,50	21,92	18,25	12,77	22,46	
W6_11_B	Westgevel	194294,09	432029,69	4,50	23,48	19,80	14,33	24,02	
W6_12_A	Westgevel	194293,99	432025,71	1,50	22,19	18,52	13,04	22,73	
W6_12_B	Westgevel	194293,99	432025,71	4,50	23,76	20,08	14,61	24,30	
W7_01_A	Zuidgevel	194297,46	432058,57	1,50	24,45	20,73	15,33	24,99	
W7_01_B	Zuidgevel	194297,46	432058,57	4,50	26,64	22,91	17,52	27,18	
W7_01_C	Zuidgevel	194297,46	432058,57	7,50	29,65	25,94	20,52	30,19	
W7_02_A	Zuidgevel	194304,94	432058,48	1,50	27,35	23,66	18,21	27,89	
W7_02_B	Zuidgevel	194304,94	432058,48	4,50	28,62	24,92	19,49	29,16	
W7_02_C	Zuidgevel	194304,94	432058,48	7,50	30,46	26,75	21,33	31,00	
W7_03_A	Oostgevel	194306,64	432061,38	1,50	26,34	22,64	17,20	26,88	
W7_03_B	Oostgevel	194306,64	432061,38	4,50	27,61	23,90	18,49	28,15	
W7_03_C	Oostgevel	194306,64	432061,38	7,50	29,11	25,39	19,99	29,65	
W7_04_A	Oostgevel	194306,70	432066,49	1,50	25,48	21,78	16,34	26,02	
W7_04_B	Oostgevel	194306,70	432066,49	4,50	26,65	22,93	17,52	27,18	
W7_04_C	Oostgevel	194306,70	432066,49	7,50	28,01	24,28	18,90	28,55	
W7_05_A	Oostgevel	194306,77	432071,62	1,50	26,38	22,69	17,25	26,92	
W7_05_B	Oostgevel	194306,77	432071,62	4,50	27,43	23,72	18,31	27,97	
W7_05_C	Oostgevel	194306,77	432071,62	7,50	28,69	24,98	19,57	29,23	
W7_06_A	Oostgevel	194306,84	432076,94	1,50	26,26	22,57	17,13	26,80	
W7_06_B	Oostgevel	194306,84	432076,94	4,50	27,10	23,39	17,97	27,64	
W7_06_C	Oostgevel	194306,84	432076,94	7,50	28,25	24,53	19,13	28,79	
W7_07_A	Oostgevel	194306,90	432082,06	1,50	25,58	21,89	16,45	26,12	
W7_07_B	Oostgevel	194306,90	432082,06	4,50	26,14	22,43	17,02	26,68	
W7_07_C	Oostgevel	194306,90	432082,06	7,50	27,25	23,52	18,13	27,79	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijmeegsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W7_08_A	Noordgevel	194305,80	432084,98	1,50	13,01	9,18	3,99	13,56	
W7_08_B	Noordgevel	194305,80	432084,98	4,50	14,41	10,55	5,40	14,96	
W7_08_C	Noordgevel	194305,80	432084,98	7,50	15,94	12,09	6,93	16,49	
W7_09_A	Noordgevel	194298,19	432085,07	1,50	20,54	16,85	11,40	21,08	
W7_09_B	Noordgevel	194298,19	432085,07	4,50	20,95	17,24	11,83	21,49	
W7_09_C	Noordgevel	194298,19	432085,07	7,50	22,55	18,82	13,44	23,09	
W7_10_A	Westgevel	194296,58	432082,05	1,50	21,32	17,64	12,18	21,86	
W7_10_B	Westgevel	194296,58	432082,05	4,50	22,07	18,40	12,92	22,61	
W7_10_C	Westgevel	194296,58	432082,05	7,50	22,98	19,30	13,83	23,52	
W7_11_A	Westgevel	194296,51	432077,13	1,50	18,75	15,06	9,63	19,29	
W7_11_B	Westgevel	194296,51	432077,13	4,50	19,31	15,62	10,15	19,84	
W7_11_C	Westgevel	194296,51	432077,13	7,50	20,21	16,52	11,07	20,75	
W7_12_A	Westgevel	194296,45	432072,01	1,50	18,69	15,02	9,54	19,23	
W7_12_B	Westgevel	194296,45	432072,01	4,50	19,85	16,17	10,70	20,39	
W7_12_C	Westgevel	194296,45	432072,01	7,50	20,90	17,21	11,75	21,43	
W7_13_A	Westgevel	194296,38	432067,02	1,50	19,12	15,45	9,97	19,66	
W7_13_B	Westgevel	194296,38	432067,02	4,50	20,30	16,62	11,16	20,84	
W7_13_C	Westgevel	194296,38	432067,02	7,50	21,37	17,69	12,23	21,91	
W7_14_A	Westgevel	194296,31	432061,49	1,50	20,16	16,49	11,00	20,69	
W7_14_B	Westgevel	194296,31	432061,49	4,50	21,22	17,54	12,07	21,76	
W7_14_C	Westgevel	194296,31	432061,49	7,50	22,11	18,43	12,96	22,65	
W8_01_A	Zuidgevel	194296,56	432090,31	1,50	22,34	18,65	13,21	22,88	
W8_01_B	Zuidgevel	194296,56	432090,31	4,50	22,38	18,67	13,26	22,92	
W8_01_C	Zuidgevel	194296,56	432090,31	7,50	23,82	20,09	14,71	24,36	
W8_02_A	Zuidgevel	194304,91	432090,51	1,50	16,06	12,23	7,03	16,61	
W8_02_B	Zuidgevel	194304,91	432090,51	4,50	17,80	13,95	8,77	18,35	
W8_02_C	Zuidgevel	194304,91	432090,51	7,50	20,98	17,15	11,94	21,53	
W8_03_A	Oostgevel	194305,86	432093,42	1,50	25,60	21,90	16,46	26,14	
W8_03_B	Oostgevel	194305,86	432093,42	4,50	26,28	22,56	17,15	26,81	
W8_03_C	Oostgevel	194305,86	432093,42	7,50	27,41	23,69	18,29	27,95	
W8_04_A	Oostgevel	194305,70	432100,29	1,50	27,01	23,32	17,87	27,55	
W8_04_B	Oostgevel	194305,70	432100,29	4,50	27,45	23,75	18,32	27,99	
W8_04_C	Oostgevel	194305,70	432100,29	7,50	28,38	24,67	19,26	28,92	
W8_05_A	Noordgevel	194303,73	432102,98	1,50	21,59	17,90	12,46	22,13	
W8_05_B	Noordgevel	194303,73	432102,98	4,50	22,00	18,29	12,88	22,54	
W8_05_C	Noordgevel	194303,73	432102,98	7,50	22,95	19,22	13,83	23,49	
W8_06_A	Noordgevel	194296,59	432102,81	1,50	15,47	11,72	6,38	16,01	
W8_06_B	Noordgevel	194296,59	432102,81	4,50	17,04	13,26	7,96	17,58	
W8_06_C	Noordgevel	194296,59	432102,81	7,50	19,11	15,31	10,05	19,65	
W8_07_A	Oostgevel	194295,18	432099,78	1,50	22,29	18,61	13,15	22,83	
W8_07_B	Oostgevel	194295,18	432099,78	4,50	22,84	19,15	13,70	23,38	
W8_07_C	Oostgevel	194295,18	432099,78	7,50	22,09	18,41	12,93	22,62	
W8_08_A	Oostgevel	194295,31	432094,33	1,50	21,77	18,10	12,62	22,31	
W8_08_B	Oostgevel	194295,31	432094,33	4,50	22,02	18,33	12,88	22,56	
W8_08_C	Oostgevel	194295,31	432094,33	7,50	22,46	18,78	13,31	23,00	
W9_01_A	Zuidgevel	194299,28	432109,68	1,50	15,75	11,93	6,72	16,30	
W9_01_B	Zuidgevel	194299,28	432109,68	4,50	17,87	14,03	8,84	18,42	
W9_01_C	Zuidgevel	194299,28	432109,68	7,50	19,55	15,70	10,52	20,10	
W9_02_A	Zuidgevel	194306,97	432109,49	1,50	25,57	21,88	16,43	26,11	
W9_02_B	Zuidgevel	194306,97	432109,49	4,50	26,06	22,35	16,93	26,60	
W9_02_C	Zuidgevel	194306,97	432109,49	7,50	26,92	23,21	17,81	27,46	
W9_03_A	Oostgevel	194308,45	432111,84	1,50	25,77	22,07	16,63	26,31	
W9_03_B	Oostgevel	194308,45	432111,84	4,50	26,21	22,50	17,09	26,75	
W9_03_C	Oostgevel	194308,45	432111,84	7,50	27,03	23,31	17,91	27,57	
W9_04_A	Oostgevel	194308,57	432117,02	1,50	25,76	22,06	16,62	26,30	
W9_04_B	Oostgevel	194308,57	432117,02	4,50	26,14	22,43	17,02	26,68	
W9_04_C	Oostgevel	194308,57	432117,02	7,50	26,92	23,19	17,80	27,46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Nijmeegsestraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Nijmeegsestraat
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W9_05_A	Oostgevel	194308,69	432121,95	1,50	24,22	20,51	15,09	24,76	
W9_05_B	Oostgevel	194308,69	432121,95	4,50	24,78	21,06	15,68	25,33	
W9_05_C	Oostgevel	194308,69	432121,95	7,50	25,56	21,83	16,46	26,10	
W9_06_A	Oostgevel	194308,81	432127,07	1,50	23,73	20,02	14,62	24,27	
W9_06_B	Oostgevel	194308,81	432127,07	4,50	24,24	20,51	15,13	24,78	
W9_06_C	Oostgevel	194308,81	432127,07	7,50	24,95	21,21	15,85	25,49	
W9_07_A	Noordgevel	194307,48	432130,34	1,50	13,25	9,51	4,16	13,80	
W9_07_B	Noordgevel	194307,48	432130,34	4,50	14,28	10,51	5,20	14,82	
W9_07_C	Noordgevel	194307,48	432130,34	7,50	16,27	12,53	7,17	16,81	
W9_08_A	Noordgevel	194299,94	432130,52	1,50	17,49	13,77	8,37	18,03	
W9_08_B	Noordgevel	194299,94	432130,52	4,50	18,27	14,53	9,17	18,81	
W9_08_C	Noordgevel	194299,94	432130,52	7,50	20,11	16,40	10,98	20,65	
W9_09_A	Westgevel	194298,28	432127,24	1,50	20,11	16,44	10,95	20,64	
W9_09_B	Westgevel	194298,28	432127,24	4,50	20,50	16,82	11,35	21,04	
W9_09_C	Westgevel	194298,28	432127,24	7,50	20,72	17,04	11,57	21,26	
W9_10_A	Westgevel	194298,17	432122,80	1,50	18,12	14,44	8,96	18,65	
W9_10_B	Westgevel	194298,17	432122,80	4,50	18,72	15,03	9,57	19,25	
W9_10_C	Westgevel	194298,17	432122,80	7,50	18,92	15,24	9,77	19,46	
W9_11_A	Westgevel	194298,04	432117,55	1,50	16,66	12,97	7,54	17,20	
W9_11_B	Westgevel	194298,04	432117,55	4,50	17,89	14,18	8,78	18,43	
W9_11_C	Westgevel	194298,04	432117,55	7,50	15,70	12,00	6,56	16,24	
W9_12_A	Westgevel	194297,93	432112,89	1,50	14,68	10,97	5,55	15,22	
W9_12_B	Westgevel	194297,93	432112,89	4,50	16,46	12,74	7,33	16,99	
W9_12_C	Westgevel	194297,93	432112,89	7,50	16,05	12,36	6,91	16,59	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W10_01_A	Zuidgevel	194298,55	432148,30	1,50	19,27	15,29	10,19	19,77	
W10_01_B	Zuidgevel	194298,55	432148,30	4,50	22,07	18,09	12,97	22,57	
W10_02_A	Zuidgevel	194305,96	432148,23	1,50	24,15	20,29	15,01	24,65	
W10_02_B	Zuidgevel	194305,96	432148,23	4,50	25,83	21,96	16,69	26,33	
W10_03_A	Oostgevel	194308,40	432150,65	1,50	28,50	24,67	19,36	29,01	
W10_03_B	Oostgevel	194308,40	432150,65	4,50	29,79	25,93	20,65	30,29	
W10_04_A	Oostgevel	194308,45	432155,31	1,50	29,06	25,24	19,91	29,57	
W10_04_B	Oostgevel	194308,45	432155,31	4,50	29,99	26,15	20,85	30,50	
W10_05_A	Oostgevel	194308,49	432159,25	1,50	29,57	25,74	20,41	30,07	
W10_05_B	Oostgevel	194308,49	432159,25	4,50	30,50	26,66	21,36	31,01	
W10_06_A	Oostgevel	194308,52	432163,07	1,50	29,91	26,09	20,75	30,41	
W10_06_B	Oostgevel	194308,52	432163,07	4,50	30,90	27,07	21,76	31,41	
W10_07_A	Oostgevel	194308,57	432167,72	1,50	30,75	26,95	21,59	31,26	
W10_07_B	Oostgevel	194308,57	432167,72	4,50	31,63	27,81	22,48	32,14	
W10_08_A	Oostgevel	194308,61	432172,14	1,50	30,79	26,98	21,63	31,30	
W10_08_B	Oostgevel	194308,61	432172,14	4,50	31,95	28,13	22,80	32,46	
W10_09_A	Noordgevel	194307,24	432174,48	1,50	28,97	25,16	19,81	29,48	
W10_09_B	Noordgevel	194307,24	432174,48	4,50	30,90	27,09	21,75	31,41	
W10_10_A	Noordgevel	194300,21	432174,55	1,50	23,14	19,27	14,01	23,65	
W10_10_B	Noordgevel	194300,21	432174,55	4,50	23,71	19,82	14,58	24,21	
W10_11_A	Westgevel	194298,08	432172,00	1,50	19,47	15,55	10,36	19,97	
W10_11_B	Westgevel	194298,08	432172,00	4,50	19,77	15,83	10,66	20,27	
W10_12_A	Westgevel	194298,04	432167,82	1,50	18,83	14,90	9,72	19,33	
W10_12_B	Westgevel	194298,04	432167,82	4,50	19,55	15,61	10,45	20,05	
W10_13_A	Westgevel	194298,00	432163,64	1,50	18,23	14,30	9,12	18,73	
W10_13_B	Westgevel	194298,00	432163,64	4,50	18,09	14,17	8,98	18,59	
W10_14_A	Westgevel	194297,96	432159,35	1,50	17,81	13,88	8,70	18,31	
W10_14_B	Westgevel	194297,96	432159,35	4,50	18,26	14,33	9,15	18,76	
W10_15_A	Westgevel	194297,93	432155,52	1,50	21,61	17,77	12,46	22,11	
W10_15_B	Westgevel	194297,93	432155,52	4,50	21,38	17,53	12,24	21,89	
W10_16_A	Westgevel	194297,88	432150,99	1,50	16,22	12,29	7,12	16,73	
W10_16_B	Westgevel	194297,88	432150,99	4,50	16,75	12,83	7,64	17,25	
W11_01_A	Westgevel	194299,09	432181,80	1,50	23,97	20,12	14,82	24,47	
W11_01_B	Westgevel	194299,09	432181,80	4,50	24,51	20,66	15,37	25,02	
W11_01_C	Westgevel	194299,09	432181,80	7,50	24,92	21,10	15,77	25,43	
W11_02_A	Noordgevel	194301,05	432185,14	1,50	33,92	30,12	24,75	34,42	
W11_02_B	Noordgevel	194301,05	432185,14	4,50	35,40	31,59	26,24	35,91	
W11_02_C	Noordgevel	194301,05	432185,14	7,50	36,27	32,45	27,11	36,77	
W11_03_A	Noordgevel	194308,80	432185,14	1,50	34,74	30,95	25,58	35,25	
W11_03_B	Noordgevel	194308,80	432185,14	4,50	36,14	32,32	26,98	36,64	
W11_03_C	Noordgevel	194308,80	432185,14	7,50	36,86	33,04	27,71	37,37	
W11_04_A	Oostgevel	194310,35	432182,03	1,50	34,12	30,32	24,96	34,63	
W11_04_B	Oostgevel	194310,35	432182,03	4,50	35,67	31,86	26,52	36,18	
W11_04_C	Oostgevel	194310,35	432182,03	7,50	36,54	32,72	27,39	37,05	
W11_05_A	Zuidgevel	194308,92	432178,30	1,50	21,78	17,87	12,67	22,29	
W11_05_B	Zuidgevel	194308,92	432178,30	4,50	24,77	20,87	15,65	25,27	
W11_05_C	Zuidgevel	194308,92	432178,30	7,50	27,00	23,12	17,87	27,50	
W11_06_A	Zuidgevel	194300,69	432178,30	1,50	22,05	18,18	12,91	22,55	
W11_06_B	Zuidgevel	194300,69	432178,30	4,50	23,95	20,03	14,83	24,45	
W11_06_C	Zuidgevel	194300,69	432178,30	7,50	26,16	22,25	17,04	26,66	
W12_01_A	Noordgevel	194327,72	432186,02	1,50	34,76	30,96	25,60	35,27	
W12_01_B	Noordgevel	194327,72	432186,02	4,50	36,65	32,84	27,49	37,16	
W12_01_C	Noordgevel	194327,72	432186,02	7,50	36,91	33,09	27,76	37,42	
W12_02_A	Noordgevel	194334,90	432185,74	1,50	34,88	31,09	25,72	35,39	
W12_02_B	Noordgevel	194334,90	432185,74	4,50	36,50	32,69	27,35	37,01	
W12_02_C	Noordgevel	194334,90	432185,74	7,50	37,25	33,44	28,09	37,76	
W12_03_A	Oostgevel	194337,71	432180,77	1,50	33,58	29,78	24,41	34,08	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Langstraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_03_B	Oostgevel	194337,71	432180,77	4,50	35,09	31,28	25,94	35,60	
W12_03_C	Oostgevel	194337,71	432180,77	7,50	35,91	32,09	26,76	36,42	
W12_04_A	Zuidgevel	194330,71	432174,85	1,50	25,04	21,20	15,89	25,54	
W12_04_B	Zuidgevel	194330,71	432174,85	4,50	26,22	22,35	17,09	26,73	
W12_04_C	Zuidgevel	194330,71	432174,85	7,50	27,75	23,87	18,62	28,25	
W12_05_A	Westgevel	194324,70	432180,78	1,50	26,08	22,23	16,94	26,59	
W12_05_B	Westgevel	194324,70	432180,78	4,50	27,78	23,92	18,64	28,28	
W12_05_C	Westgevel	194324,70	432180,78	7,50	27,86	24,03	18,72	28,37	
W13_01_A	Noordgevel	194348,07	432185,14	1,50	35,95	32,16	26,79	36,46	
W13_01_B	Noordgevel	194348,07	432185,14	4,50	37,36	33,55	28,20	37,87	
W13_01_C	Noordgevel	194348,07	432185,14	7,50	37,98	34,17	28,83	38,49	
W13_02_A	Noordgevel	194355,35	432185,14	1,50	35,97	32,18	26,81	36,48	
W13_02_B	Noordgevel	194355,35	432185,14	4,50	37,58	33,77	28,42	38,09	
W13_02_C	Noordgevel	194355,35	432185,14	7,50	38,01	34,20	28,86	38,52	
W13_03_A	Oostgevel	194357,56	432179,77	1,50	33,87	30,08	24,71	34,38	
W13_03_B	Oostgevel	194357,56	432179,77	4,50	35,54	31,73	26,39	36,05	
W13_03_C	Oostgevel	194357,56	432179,77	7,50	36,46	32,64	27,31	36,97	
W13_04_A	Zuidgevel	194350,94	432174,86	1,50	27,58	23,77	18,43	28,09	
W13_04_B	Zuidgevel	194350,94	432174,86	4,50	28,62	24,78	19,48	29,13	
W13_04_C	Zuidgevel	194350,94	432174,86	7,50	29,72	25,87	20,58	30,23	
W13_05_A	Westgevel	194345,06	432179,89	1,50	30,77	26,97	21,61	31,28	
W13_05_B	Westgevel	194345,06	432179,89	4,50	32,10	28,29	22,95	32,61	
W13_05_C	Westgevel	194345,06	432179,89	7,50	32,99	29,17	23,84	33,50	
W14_01_A	Noordgevel	194367,89	432184,40	1,50	36,25	32,46	27,09	36,76	
W14_01_B	Noordgevel	194367,89	432184,40	4,50	37,66	33,85	28,50	38,17	
W14_01_C	Noordgevel	194367,89	432184,40	7,50	38,26	34,44	29,10	38,76	
W14_02_A	Noordgevel	194374,93	432184,40	1,50	36,01	32,21	26,84	36,51	
W14_02_B	Noordgevel	194374,93	432184,40	4,50	37,57	33,76	28,41	38,08	
W14_02_C	Noordgevel	194374,93	432184,40	7,50	38,19	34,38	29,04	38,70	
W14_03_A	Oostgevel	194377,96	432179,05	1,50	34,90	31,11	25,74	35,41	
W14_03_B	Oostgevel	194377,96	432179,05	4,50	36,88	33,07	27,73	37,39	
W14_03_C	Oostgevel	194377,96	432179,05	7,50	37,52	33,71	28,37	38,03	
W14_04_A	Zuidgevel	194371,23	432174,37	1,50	25,93	22,09	16,79	26,44	
W14_04_B	Zuidgevel	194371,23	432174,37	4,50	27,53	23,66	18,40	28,04	
W14_04_C	Zuidgevel	194371,23	432174,37	7,50	29,98	26,13	20,84	30,49	
W14_05_A	Westgevel	194364,98	432178,81	1,50	30,75	26,94	21,59	31,26	
W14_05_B	Westgevel	194364,98	432178,81	4,50	32,23	28,41	23,08	32,74	
W14_05_C	Westgevel	194364,98	432178,81	7,50	32,97	29,15	23,82	33,48	
W15_01_A	Noordgevel	194403,90	432183,57	1,50	36,40	32,60	27,23	36,90	
W15_01_B	Noordgevel	194403,90	432183,57	4,50	38,22	34,40	29,06	38,72	
W15_01_C	Noordgevel	194403,90	432183,57	7,50	38,54	34,73	29,39	39,05	
W15_02_A	Noordgevel	194411,05	432183,29	1,50	36,72	32,93	27,56	37,23	
W15_02_B	Noordgevel	194411,05	432183,29	4,50	38,46	34,65	29,30	38,97	
W15_02_C	Noordgevel	194411,05	432183,29	7,50	38,83	35,02	29,68	39,34	
W15_03_A	Oostgevel	194413,89	432177,53	1,50	34,91	31,11	25,75	35,42	
W15_03_B	Oostgevel	194413,89	432177,53	4,50	36,66	32,84	27,51	37,17	
W15_03_C	Oostgevel	194413,89	432177,53	7,50	37,49	33,68	28,34	38,00	
W15_04_A	Zuidgevel	194407,32	432172,40	1,50	27,48	23,65	18,33	27,99	
W15_04_B	Zuidgevel	194407,32	432172,40	4,50	29,20	25,35	20,06	29,71	
W15_04_C	Zuidgevel	194407,32	432172,40	7,50	31,71	27,87	22,56	32,21	
W15_05_A	Westgevel	194401,15	432178,16	1,50	31,33	27,52	22,17	31,84	
W15_05_B	Westgevel	194401,15	432178,16	4,50	32,64	28,83	23,49	33,15	
W15_05_C	Westgevel	194401,15	432178,16	7,50	33,32	29,50	24,16	33,82	
W16_01_A	Noordgevel	194424,54	432182,82	1,50	36,98	33,19	27,82	37,49	
W16_01_B	Noordgevel	194424,54	432182,82	4,50	38,85	35,04	29,70	39,36	
W16_01_C	Noordgevel	194424,54	432182,82	7,50	39,18	35,37	30,03	39,69	
W16_02_A	Noordgevel	194430,96	432182,55	1,50	36,38	32,59	27,22	36,89	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W16_02_B	Noordgevel	194430,96	432182,55	4,50	38,33	34,51	29,17	38,83	
W16_02_C	Noordgevel	194430,96	432182,55	7,50	38,69	34,88	29,53	39,20	
W16_03_A	Oostgevel	194433,80	432177,08	1,50	34,30	30,50	25,15	34,81	
W16_03_B	Oostgevel	194433,80	432177,08	4,50	36,15	32,33	27,00	36,66	
W16_03_C	Oostgevel	194433,80	432177,08	7,50	37,29	33,47	28,14	37,80	
W16_04_A	Zuidgevel	194427,59	432171,93	1,50	26,53	22,67	17,39	27,03	
W16_04_B	Zuidgevel	194427,59	432171,93	4,50	28,32	24,44	19,19	28,82	
W16_04_C	Zuidgevel	194427,59	432171,93	7,50	31,59	27,74	22,45	32,10	
W16_05_A	Westgevel	194421,53	432176,98	1,50	32,83	29,04	23,67	33,34	
W16_05_B	Westgevel	194421,53	432176,98	4,50	33,97	30,15	24,81	34,47	
W16_05_C	Westgevel	194421,53	432176,98	7,50	34,95	31,13	25,79	35,45	
W18_01_A	Westgevel	194324,17	432142,61	1,50	26,47	22,65	17,32	26,98	
W18_01_B	Westgevel	194324,17	432142,61	4,50	27,53	23,69	18,38	28,03	
W18_01_C	Westgevel	194324,17	432142,61	7,50	28,26	24,45	19,11	28,77	
W18_02_A	Noordgevel	194330,66	432147,28	1,50	28,36	24,53	19,21	28,87	
W18_02_B	Noordgevel	194330,66	432147,28	4,50	29,46	25,60	20,32	29,96	
W18_02_C	Noordgevel	194330,66	432147,28	7,50	30,29	26,43	21,15	30,79	
W18_03_A	Oostgevel	194336,66	432142,34	1,50	27,68	23,83	18,53	28,18	
W18_03_B	Oostgevel	194336,66	432142,34	4,50	29,78	25,93	20,64	30,29	
W18_03_C	Oostgevel	194336,66	432142,34	7,50	31,14	27,29	22,01	31,65	
W18_04_A	Oostgevel	194329,27	432137,00	1,50	18,74	14,77	9,65	19,24	
W18_04_B	Oostgevel	194329,27	432137,00	4,50	21,19	17,21	12,09	21,69	
W18_04_C	Oostgevel	194329,27	432137,00	7,50	24,13	20,20	15,02	24,63	
W1_01_A	Zuidgevel	194289,37	431956,08	1,50	12,48	8,46	3,40	12,98	
W1_01_B	Zuidgevel	194289,37	431956,08	4,50	15,19	11,19	6,10	15,69	
W1_01_C	Zuidgevel	194289,37	431956,08	7,50	--	--	--	--	
W1_02_A	Oostgevel	194286,09	431957,27	1,50	9,88	6,02	0,73	10,38	
W1_02_B	Oostgevel	194286,09	431957,27	4,50	10,83	6,94	1,70	11,33	
W1_02_C	Oostgevel	194286,09	431957,27	7,50	-1,17	-5,15	-10,27	-0,67	
W1_03_A	Oostgevel	194286,09	431965,83	1,50	9,68	5,83	0,54	10,19	
W1_03_B	Oostgevel	194286,09	431965,83	4,50	10,60	6,71	1,47	11,10	
W1_03_C	Oostgevel	194286,09	431965,83	7,50	-1,66	-5,65	-10,76	-1,17	
W1_04_A	Noordgevel	194289,57	431967,46	1,50	16,26	12,23	7,19	16,76	
W1_04_B	Noordgevel	194289,57	431967,46	4,50	19,46	15,48	10,37	19,96	
W1_04_C	Noordgevel	194289,57	431967,46	7,50	22,65	18,72	13,54	23,15	
W1_05_A	Westgevel	194293,06	431966,17	1,50	18,61	14,59	9,53	19,11	
W1_05_B	Westgevel	194293,06	431966,17	4,50	21,89	17,92	12,80	22,39	
W1_05_C	Westgevel	194293,06	431966,17	7,50	23,11	19,17	14,00	23,61	
W1_06_A	Westgevel	194293,06	431957,41	1,50	17,58	13,55	8,51	18,08	
W1_06_B	Westgevel	194293,06	431957,41	4,50	21,41	17,44	12,31	21,91	
W1_06_C	Westgevel	194293,06	431957,41	7,50	23,57	19,68	14,45	24,08	
W21_01_A	Zuidgevel	194400,69	431951,38	1,50	12,99	8,95	3,92	13,49	
W21_01_B	Zuidgevel	194400,69	431951,38	4,50	16,17	12,18	7,09	16,67	
W21_01_C	Zuidgevel	194400,69	431951,38	7,50	--	--	--	--	
W21_02_A	Westgevel	194397,19	431952,98	1,50	18,56	14,62	9,45	19,06	
W21_02_B	Westgevel	194397,19	431952,98	4,50	20,92	17,02	11,80	21,42	
W21_02_C	Westgevel	194397,19	431952,98	7,50	21,13	17,22	12,02	21,64	
W21_03_A	Westgevel	194397,19	431961,03	1,50	19,47	15,55	10,36	19,97	
W21_03_B	Westgevel	194397,19	431961,03	4,50	21,95	18,07	12,83	22,46	
W21_03_C	Westgevel	194397,19	431961,03	7,50	21,05	17,12	11,93	21,55	
W21_04_A	Noordgevel	194400,75	431962,64	1,50	18,10	14,08	9,03	18,60	
W21_04_B	Noordgevel	194400,75	431962,64	4,50	20,38	16,37	11,30	20,88	
W21_04_C	Noordgevel	194400,75	431962,64	7,50	23,76	19,80	14,66	24,26	
W21_05_A	Oostgevel	194404,02	431961,21	1,50	15,81	11,75	6,74	16,30	
W21_05_B	Oostgevel	194404,02	431961,21	4,50	18,87	14,85	9,79	19,37	
W21_05_C	Oostgevel	194404,02	431961,21	7,50	20,98	17,01	11,89	21,48	
W21_06_A	Oostgevel	194404,02	431953,21	1,50	16,08	12,03	7,01	16,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21_06_B	Oostgevel	194404,02	431953,21	4,50	19,41	15,40	10,34	19,91	
W21_06_C	Oostgevel	194404,02	431953,21	7,50	21,66	17,70	12,56	22,16	
W22_01_A	Zuidgevel	194420,91	431950,64	1,50	13,65	9,62	4,57	14,14	
W22_01_B	Zuidgevel	194420,91	431950,64	4,50	16,32	12,34	7,23	16,82	
W22_01_C	Zuidgevel	194420,91	431950,64	7,50	--	--	--	--	
W22_02_A	Westgevel	194417,59	431952,81	1,50	15,33	11,30	6,26	15,83	
W22_02_B	Westgevel	194417,59	431952,81	4,50	17,47	13,45	8,40	17,97	
W22_02_C	Westgevel	194417,59	431952,81	7,50	20,75	16,79	11,65	21,25	
W22_03_A	Westgevel	194417,59	431960,05	1,50	14,62	10,57	5,56	15,12	
W22_03_B	Westgevel	194417,59	431960,05	4,50	17,63	13,60	8,55	18,12	
W22_03_C	Westgevel	194417,59	431960,05	7,50	20,95	16,99	11,86	21,45	
W22_04_A	Noordgevel	194420,91	431962,15	1,50	17,62	13,56	8,56	18,12	
W22_04_B	Noordgevel	194420,91	431962,15	4,50	20,77	16,74	11,69	21,26	
W22_04_C	Noordgevel	194420,91	431962,15	7,50	24,68	20,73	15,58	25,18	
W22_05_A	Oostgevel	194424,18	431959,70	1,50	17,55	13,52	8,47	18,04	
W22_05_B	Oostgevel	194424,18	431959,70	4,50	20,48	16,49	11,39	20,98	
W22_05_C	Oostgevel	194424,18	431959,70	7,50	23,03	19,09	13,92	23,53	
W22_06_A	Oostgevel	194424,18	431952,46	1,50	17,88	13,85	8,81	18,38	
W22_06_B	Oostgevel	194424,18	431952,46	4,50	20,71	16,72	11,62	21,21	
W22_06_C	Oostgevel	194424,18	431952,46	7,50	23,05	19,12	13,94	23,55	
W23_01_A	Zuidgevel	194395,22	431986,20	1,50	13,75	9,72	4,67	14,24	
W23_01_B	Zuidgevel	194395,22	431986,20	4,50	16,52	12,52	7,43	17,02	
W23_01_C	Zuidgevel	194395,22	431986,20	7,50	16,12	12,18	7,01	16,62	
W23_02_A	Zuidgevel	194411,08	431985,68	1,50	13,76	9,74	4,68	14,26	
W23_02_B	Zuidgevel	194411,08	431985,68	4,50	16,82	12,82	7,74	17,32	
W23_02_C	Zuidgevel	194411,08	431985,68	7,50	17,06	13,13	7,95	17,56	
W23_03_A	Zuidgevel	194427,13	431985,15	1,50	13,84	9,85	4,75	14,34	
W23_03_B	Zuidgevel	194427,13	431985,15	4,50	17,01	13,06	7,90	17,51	
W23_03_C	Zuidgevel	194427,13	431985,15	7,50	14,28	10,31	5,18	14,78	
W23_04_A	Oostgevel	194430,02	431990,54	1,50	19,11	15,08	10,04	19,61	
W23_04_B	Oostgevel	194430,02	431990,54	4,50	23,04	19,07	13,94	23,54	
W23_04_C	Oostgevel	194430,02	431990,54	7,50	27,23	23,35	18,10	27,73	
W23_05_A	Noordgevel	194426,89	431995,66	1,50	20,39	16,36	11,32	20,89	
W23_05_B	Noordgevel	194426,89	431995,66	4,50	24,54	20,57	15,45	25,04	
W23_05_C	Noordgevel	194426,89	431995,66	7,50	28,37	24,48	19,25	28,88	
W23_06_A	Noordgevel	194410,69	431996,19	1,50	20,29	16,27	11,21	20,79	
W23_06_B	Noordgevel	194410,69	431996,19	4,50	24,30	20,33	15,21	24,80	
W23_06_C	Noordgevel	194410,69	431996,19	7,50	28,80	24,92	19,67	29,30	
W23_07_A	Noordgevel	194395,93	431996,68	1,50	23,19	19,31	14,06	23,69	
W23_07_B	Noordgevel	194395,93	431996,68	4,50	25,44	21,53	16,32	25,94	
W23_07_C	Noordgevel	194395,93	431996,68	7,50	28,44	24,55	19,31	28,94	
W23_08_A	Westgevel	194392,68	431991,47	1,50	21,31	17,46	12,17	21,82	
W23_08_B	Westgevel	194392,68	431991,47	4,50	22,85	18,98	13,72	23,36	
W23_08_C	Westgevel	194392,68	431991,47	7,50	25,08	21,22	15,95	25,59	
W2_01_A	Zuidgevel	194309,92	431955,22	1,50	16,45	12,46	7,36	16,95	
W2_01_B	Zuidgevel	194309,92	431955,22	4,50	19,24	15,29	10,15	19,74	
W2_01_C	Zuidgevel	194309,92	431955,22	7,50	--	--	--	--	
W2_02_A	Westgevel	194306,40	431956,73	1,50	10,02	6,01	0,94	10,52	
W2_02_B	Westgevel	194306,40	431956,73	4,50	12,36	8,38	3,27	12,86	
W2_02_C	Westgevel	194306,40	431956,73	7,50	12,87	8,95	3,76	13,37	
W2_03_A	Westgevel	194306,40	431965,69	1,50	10,18	6,16	1,10	10,68	
W2_03_B	Westgevel	194306,40	431965,69	4,50	11,72	7,73	2,62	12,21	
W2_03_C	Westgevel	194306,40	431965,69	7,50	14,14	10,19	5,03	14,64	
W2_04_A	Noordgevel	194309,99	431966,92	1,50	18,57	14,58	9,49	19,07	
W2_04_B	Noordgevel	194309,99	431966,92	4,50	22,52	18,60	13,41	23,02	
W2_04_C	Noordgevel	194309,99	431966,92	7,50	25,65	21,77	16,52	26,15	
W2_05_A	Oostgevel	194313,37	431965,36	1,50	19,11	15,10	10,03	19,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Langstraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W2_05_B	Oostgevel	194313,37	431965,36	4,50	23,08	19,15	13,97	23,58	
W2_05_C	Oostgevel	194313,37	431965,36	7,50	25,34	21,47	16,20	25,84	
W2_06_A	Oostgevel	194313,37	431957,00	1,50	18,84	14,83	9,76	19,34	
W2_06_B	Oostgevel	194313,37	431957,00	4,50	23,07	19,13	13,96	23,57	
W2_06_C	Oostgevel	194313,37	431957,00	7,50	24,42	20,53	15,29	24,92	
W32_01_A	Zuidgevel	194327,06	432065,14	1,50	14,44	10,37	5,37	14,93	
W32_01_B	Zuidgevel	194327,06	432065,14	4,50	16,95	12,90	7,88	17,44	
W32_01_C	Zuidgevel	194327,06	432065,14	7,50	20,82	16,85	11,73	21,32	
W32_02_A	Westgevel	194322,05	432068,63	1,50	21,52	17,63	12,39	22,02	
W32_02_B	Westgevel	194322,05	432068,63	4,50	23,41	19,52	14,29	23,92	
W32_02_C	Westgevel	194322,05	432068,63	7,50	25,57	21,71	16,44	26,08	
W32_03_A	Westgevel	194322,21	432074,35	1,50	21,25	17,38	12,12	21,76	
W32_03_B	Westgevel	194322,21	432074,35	4,50	22,83	18,95	13,70	23,33	
W32_03_C	Westgevel	194322,21	432074,35	7,50	24,25	20,39	15,12	24,76	
W32_04_A	Westgevel	194322,40	432081,55	1,50	21,30	17,41	12,18	21,81	
W32_04_B	Westgevel	194322,40	432081,55	4,50	23,09	19,20	13,97	23,60	
W32_04_C	Westgevel	194322,40	432081,55	7,50	25,09	21,22	15,96	25,60	
W32_05_A	Westgevel	194322,56	432087,45	1,50	21,47	17,58	12,34	21,97	
W32_05_B	Westgevel	194322,56	432087,45	4,50	23,06	19,17	13,94	23,57	
W32_05_C	Westgevel	194322,56	432087,45	7,50	25,00	21,13	15,87	25,51	
W32_06_A	Noordgevel	194328,28	432089,48	1,50	22,74	18,79	13,64	23,24	
W32_06_B	Noordgevel	194328,28	432089,48	4,50	26,19	22,28	17,07	26,69	
W32_06_C	Noordgevel	194328,28	432089,48	7,50	29,82	25,97	20,68	30,33	
W32_07_A	Oostgevel	194333,36	432086,41	1,50	22,49	18,55	13,38	22,99	
W32_07_B	Oostgevel	194333,36	432086,41	4,50	25,29	21,36	16,17	25,79	
W32_07_C	Oostgevel	194333,36	432086,41	7,50	28,90	25,05	19,77	29,41	
W32_08_A	Oostgevel	194333,21	432080,52	1,50	20,39	16,42	11,30	20,89	
W32_08_B	Oostgevel	194333,21	432080,52	4,50	22,76	18,79	13,67	23,26	
W32_08_C	Oostgevel	194333,21	432080,52	7,50	26,00	22,09	16,88	26,50	
W32_09_A	Oostgevel	194333,03	432073,87	1,50	18,54	14,52	9,47	19,04	
W32_09_B	Oostgevel	194333,03	432073,87	4,50	21,30	17,29	12,21	21,79	
W32_09_C	Oostgevel	194333,03	432073,87	7,50	23,92	19,96	14,83	24,42	
W32_10_A	Oostgevel	194332,87	432067,99	1,50	18,49	14,46	9,42	18,99	
W32_10_B	Oostgevel	194332,87	432067,99	4,50	21,27	17,26	12,19	21,77	
W32_10_C	Oostgevel	194332,87	432067,99	7,50	23,75	19,78	14,66	24,25	
W33_01_A	Zuidgevel	194326,11	432032,36	1,50	16,73	12,78	7,63	17,23	
W33_01_B	Zuidgevel	194326,11	432032,36	4,50	19,26	15,33	10,15	19,76	
W33_01_C	Zuidgevel	194326,11	432032,36	7,50	6,54	2,61	-2,56	7,05	
W33_02_A	Westgevel	194321,20	432035,47	1,50	16,66	12,72	7,56	17,16	
W33_02_B	Westgevel	194321,20	432035,47	4,50	19,80	15,90	10,68	20,30	
W33_02_C	Westgevel	194321,20	432035,47	7,50	21,56	17,70	12,43	22,07	
W33_03_A	Westgevel	194321,29	432042,12	1,50	17,46	13,54	8,34	17,96	
W33_03_B	Westgevel	194321,29	432042,12	4,50	20,27	16,38	11,14	20,77	
W33_03_C	Westgevel	194321,29	432042,12	7,50	22,12	18,25	12,98	22,62	
W33_04_A	Westgevel	194321,38	432048,94	1,50	19,43	15,52	10,31	19,93	
W33_04_B	Westgevel	194321,38	432048,94	4,50	21,85	17,95	12,73	22,35	
W33_04_C	Westgevel	194321,38	432048,94	7,50	23,93	20,04	14,80	24,43	
W33_05_A	Westgevel	194321,44	432053,92	1,50	19,72	15,81	10,60	20,22	
W33_05_B	Westgevel	194321,44	432053,92	4,50	22,14	18,23	13,02	22,64	
W33_05_C	Westgevel	194321,44	432053,92	7,50	24,18	20,28	15,05	24,68	
W33_06_A	Noordgevel	194327,00	432057,19	1,50	17,21	13,15	8,14	17,70	
W33_06_B	Noordgevel	194327,00	432057,19	4,50	19,95	15,91	10,88	20,45	
W33_06_C	Noordgevel	194327,00	432057,19	7,50	24,21	20,24	15,11	24,71	
W33_07_A	Oostgevel	194332,42	432053,57	1,50	18,89	14,86	9,82	19,39	
W33_07_B	Oostgevel	194332,42	432053,57	4,50	21,68	17,67	12,60	22,18	
W33_07_C	Oostgevel	194332,42	432053,57	7,50	23,84	19,87	14,75	24,34	
W33_08_A	Oostgevel	194332,34	432047,12	1,50	18,99	14,96	9,91	19,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W33_08_B	Oostgevel	194332,34	432047,12	4,50	21,51	17,51	12,42	22,01	
W33_08_C	Oostgevel	194332,34	432047,12	7,50	23,14	19,18	14,04	23,64	
W33_09_A	Oostgevel	194332,25	432040,66	1,50	19,92	15,93	10,83	20,42	
W33_09_B	Oostgevel	194332,25	432040,66	4,50	22,19	18,22	13,09	22,69	
W33_09_C	Oostgevel	194332,25	432040,66	7,50	23,52	19,57	14,41	24,02	
W33_10_A	Oostgevel	194332,19	432036,06	1,50	19,50	15,49	10,41	19,99	
W33_10_B	Oostgevel	194332,19	432036,06	4,50	21,56	17,56	12,48	22,06	
W33_10_C	Oostgevel	194332,19	432036,06	7,50	23,13	19,18	14,03	23,63	
W34_01_A	Zuidgevel	194344,70	432031,30	1,50	18,40	14,45	9,30	18,90	
W34_01_B	Zuidgevel	194344,70	432031,30	4,50	17,88	13,93	8,78	18,38	
W34_01_C	Zuidgevel	194344,70	432031,30	7,50	13,59	9,71	4,47	14,10	
W34_01_D	Zuidgevel	194344,70	432031,30	10,50	13,73	9,89	4,59	14,24	
W34_02_A	Zuidgevel	194367,16	432031,30	1,50	18,99	15,12	9,86	19,50	
W34_02_B	Zuidgevel	194367,16	432031,30	4,50	19,20	15,30	10,07	19,70	
W34_02_C	Zuidgevel	194367,16	432031,30	7,50	17,52	13,56	8,42	18,02	
W34_02_D	Zuidgevel	194367,16	432031,30	10,50	19,85	15,98	10,72	20,36	
W34_03_A	Zuidgevel	194346,10	432079,88	1,50	14,34	10,28	5,27	14,83	
W34_03_B	Zuidgevel	194346,10	432079,88	4,50	16,97	12,93	7,90	17,47	
W34_03_C	Zuidgevel	194346,10	432079,88	7,50	19,37	15,38	10,28	19,87	
W34_03_D	Zuidgevel	194346,10	432079,88	10,50	22,61	18,69	13,50	23,11	
W34_04_A	Zuidgevel	194358,41	432079,69	1,50	11,65	7,59	2,58	12,14	
W34_04_B	Zuidgevel	194358,41	432079,69	4,50	13,94	9,89	4,87	14,43	
W34_04_C	Zuidgevel	194358,41	432079,69	7,50	16,86	12,84	7,78	17,36	
W34_04_D	Zuidgevel	194358,41	432079,69	10,50	21,39	17,45	12,29	21,89	
W34_05_A	Noordgevel	194344,71	432041,34	1,50	18,44	14,38	9,38	18,94	
W34_05_B	Noordgevel	194344,71	432041,34	4,50	21,34	17,31	12,27	21,84	
W34_05_C	Noordgevel	194344,71	432041,34	7,50	25,53	21,57	16,43	26,03	
W34_05_D	Noordgevel	194344,71	432041,34	10,50	30,98	27,15	21,83	31,49	
W34_06_A	Noordgevel	194357,79	432041,44	1,50	20,93	17,03	11,81	21,43	
W34_06_B	Noordgevel	194357,79	432041,44	4,50	22,44	18,49	13,33	22,94	
W34_06_C	Noordgevel	194357,79	432041,44	7,50	25,19	21,25	16,08	25,69	
W34_06_D	Noordgevel	194357,79	432041,44	10,50	31,31	27,48	22,16	31,82	
W34_07_A	Noordgevel	194347,13	432089,09	1,50	26,34	22,49	17,21	26,85	
W34_07_B	Noordgevel	194347,13	432089,09	4,50	27,96	24,07	18,83	28,46	
W34_07_C	Noordgevel	194347,13	432089,09	7,50	30,72	26,87	21,58	31,23	
W34_07_D	Noordgevel	194347,13	432089,09	10,50	32,81	28,99	23,67	33,32	
W34_08_A	Noordgevel	194367,44	432088,76	1,50	27,56	23,73	18,41	28,07	
W34_08_B	Noordgevel	194367,44	432088,76	4,50	28,93	25,08	19,79	29,44	
W34_08_C	Noordgevel	194367,44	432088,76	7,50	31,53	27,70	22,39	32,04	
W34_08_D	Noordgevel	194367,44	432088,76	10,50	33,17	29,35	24,01	33,67	
W34_09_A	Westgevel	194343,24	432084,89	1,50	25,12	21,30	15,97	25,63	
W34_09_B	Westgevel	194343,24	432084,89	4,50	26,00	22,14	16,86	26,50	
W34_09_C	Westgevel	194343,24	432084,89	7,50	26,67	22,82	17,54	27,18	
W34_09_D	Westgevel	194343,24	432084,89	10,50	28,76	24,93	19,61	29,27	
W34_10_A	Westgevel	194341,07	432036,71	1,50	21,00	17,10	11,88	21,50	
W34_10_B	Westgevel	194341,07	432036,71	4,50	22,47	18,54	13,35	22,97	
W34_10_C	Westgevel	194341,07	432036,71	7,50	24,69	20,78	15,58	25,20	
W34_10_D	Westgevel	194341,07	432036,71	10,50	26,41	22,60	17,26	26,92	
W34_11_A	Westgevel	194362,98	432045,83	1,50	16,26	12,22	7,19	16,76	
W34_11_B	Westgevel	194362,98	432045,83	4,50	19,00	14,97	9,92	19,49	
W34_11_C	Westgevel	194362,98	432045,83	7,50	22,40	18,45	13,29	22,90	
W34_11_D	Westgevel	194362,98	432045,83	10,50	26,34	22,50	17,19	26,84	
W34_12_A	Westgevel	194363,34	432060,00	1,50	17,12	13,12	8,04	17,62	
W34_12_B	Westgevel	194363,34	432060,00	4,50	20,62	16,66	11,52	21,12	
W34_12_C	Westgevel	194363,34	432060,00	7,50	23,64	19,74	14,52	24,14	
W34_12_D	Westgevel	194363,34	432060,00	10,50	28,77	24,93	19,63	29,28	
W34_13_A	Westgevel	194363,71	432074,91	1,50	11,55	7,55	2,47	12,05	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Langstraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W34_13_B	Westgevel	194363,71	432074,91	4,50	13,41	9,36	4,34	13,90	
W34_13_C	Westgevel	194363,71	432074,91	7,50	16,16	12,15	7,08	16,66	
W34_13_D	Westgevel	194363,71	432074,91	10,50	23,75	19,84	14,63	24,25	
W34_14_A	Oostgevel	194373,14	432083,28	1,50	27,90	24,07	18,75	28,41	
W34_14_B	Oostgevel	194373,14	432083,28	4,50	29,35	25,50	20,21	29,86	
W34_14_C	Oostgevel	194373,14	432083,28	7,50	31,49	27,65	22,34	31,99	
W34_14_D	Oostgevel	194373,14	432083,28	10,50	32,29	28,47	23,13	32,79	
W34_15_A	Oostgevel	194372,85	432062,51	1,50	26,94	23,10	17,79	27,44	
W34_15_B	Oostgevel	194372,85	432062,51	4,50	28,57	24,72	19,44	29,08	
W34_15_C	Oostgevel	194372,85	432062,51	7,50	31,09	27,25	21,95	31,60	
W34_15_D	Oostgevel	194372,85	432062,51	10,50	32,19	28,37	23,04	32,70	
W34_16_A	Oostgevel	194372,50	432038,21	1,50	26,47	22,63	17,32	26,97	
W34_16_B	Oostgevel	194372,50	432038,21	4,50	27,78	23,92	18,64	28,28	
W34_16_C	Oostgevel	194372,50	432038,21	7,50	30,68	26,85	21,54	31,19	
W34_16_D	Oostgevel	194372,50	432038,21	10,50	31,75	27,93	22,60	32,26	
W3_01_A	Westgevel	194283,95	431995,40	1,50	15,40	11,57	6,25	15,91	
W3_01_B	Westgevel	194283,95	431995,40	4,50	16,46	12,61	7,32	16,97	
W3_01_C	Westgevel	194283,95	431995,40	7,50	13,68	9,86	4,53	14,19	
W3_02_A	Westgevel	194284,03	432003,96	1,50	16,36	12,53	7,21	16,87	
W3_02_B	Westgevel	194284,03	432003,96	4,50	19,30	15,50	10,15	19,81	
W3_02_C	Westgevel	194284,03	432003,96	7,50	13,91	10,10	4,76	14,42	
W3_03_A	Noordgevel	194287,41	432005,68	1,50	17,64	13,62	8,56	18,14	
W3_03_B	Noordgevel	194287,41	432005,68	4,50	21,46	17,51	12,35	21,96	
W3_03_C	Noordgevel	194287,41	432005,68	7,50	23,30	19,35	14,19	23,80	
W3_04_A	Oostgevel	194290,79	432003,83	1,50	18,08	14,03	9,01	18,57	
W3_04_B	Oostgevel	194290,79	432003,83	4,50	20,94	16,93	11,87	21,44	
W3_04_C	Oostgevel	194290,79	432003,83	7,50	23,40	19,44	14,29	23,90	
W3_05_A	Oostgevel	194290,71	431995,88	1,50	17,03	13,00	7,96	17,53	
W3_05_B	Oostgevel	194290,71	431995,88	4,50	19,69	15,68	10,62	20,19	
W3_05_C	Oostgevel	194290,71	431995,88	7,50	21,62	17,65	12,53	22,12	
W3_06_A	Zuidgevel	194287,49	431994,41	1,50	14,90	10,89	5,81	15,39	
W3_06_B	Zuidgevel	194287,49	431994,41	4,50	17,23	13,23	8,14	17,73	
W3_06_C	Zuidgevel	194287,49	431994,41	7,50	16,98	13,03	7,88	17,48	
W4_01_A	Zuidgevel	194300,62	431993,83	1,50	16,44	12,53	7,32	16,94	
W4_01_B	Zuidgevel	194300,62	431993,83	4,50	15,12	11,13	6,03	15,62	
W4_01_C	Zuidgevel	194300,62	431993,83	7,50	12,47	8,54	3,36	12,97	
W4_02_A	Westgevel	194297,14	431995,82	1,50	12,71	8,65	3,64	13,20	
W4_02_B	Westgevel	194297,14	431995,82	4,50	14,32	10,29	5,25	14,82	
W4_02_C	Westgevel	194297,14	431995,82	7,50	17,90	13,95	8,80	18,40	
W4_03_A	Westgevel	194297,06	432003,83	1,50	11,25	7,27	2,16	11,75	
W4_03_B	Westgevel	194297,06	432003,83	4,50	12,90	8,99	3,78	13,40	
W4_03_C	Westgevel	194297,06	432003,83	7,50	5,23	1,33	-3,89	5,73	
W4_04_A	Noordgevel	194300,63	432005,10	1,50	17,03	12,98	7,96	17,52	
W4_04_B	Noordgevel	194300,63	432005,10	4,50	19,59	15,57	10,52	20,09	
W4_04_C	Noordgevel	194300,63	432005,10	7,50	23,59	19,66	14,48	24,09	
W4_05_A	Oostgevel	194304,14	432003,62	1,50	23,20	19,33	14,07	23,71	
W4_05_B	Oostgevel	194304,14	432003,62	4,50	24,57	20,67	15,44	25,07	
W4_05_C	Oostgevel	194304,14	432003,62	7,50	25,08	21,17	15,95	25,58	
W4_06_A	Oostgevel	194304,22	431995,27	1,50	21,95	18,09	12,82	22,46	
W4_06_B	Oostgevel	194304,22	431995,27	4,50	23,22	19,34	14,09	23,72	
W4_06_C	Oostgevel	194304,22	431995,27	7,50	23,69	19,78	14,57	24,19	
W5_01_A	Zuidgevel	194314,77	431993,55	1,50	15,38	11,41	6,28	15,88	
W5_01_B	Zuidgevel	194314,77	431993,55	4,50	15,97	12,00	6,87	16,47	
W5_01_C	Zuidgevel	194314,77	431993,55	7,50	0,48	-3,46	-8,62	0,98	
W5_02_A	Westgevel	194311,35	431994,73	1,50	14,72	10,69	5,64	15,21	
W5_02_B	Westgevel	194311,35	431994,73	4,50	16,68	12,66	7,60	17,18	
W5_02_C	Westgevel	194311,35	431994,73	7,50	18,76	14,80	9,66	19,26	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Langstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_03_A	Westgevel	194311,44	432003,15	1,50	14,96	10,96	5,87	15,46	
W5_03_B	Westgevel	194311,44	432003,15	4,50	15,04	11,05	5,95	15,54	
W5_03_C	Westgevel	194311,44	432003,15	7,50	13,92	9,94	4,83	14,42	
W5_04_A	Noordgevel	194314,97	432004,50	1,50	23,77	19,91	14,63	24,27	
W5_04_B	Noordgevel	194314,97	432004,50	4,50	24,83	20,95	15,70	25,33	
W5_04_C	Noordgevel	194314,97	432004,50	7,50	26,57	22,70	17,44	27,08	
W5_05_A	Oostgevel	194318,30	432003,02	1,50	20,52	16,59	11,41	21,02	
W5_05_B	Oostgevel	194318,30	432003,02	4,50	22,37	18,43	13,26	22,87	
W5_05_C	Oostgevel	194318,30	432003,02	7,50	23,15	19,22	14,04	23,65	
W5_06_A	Oostgevel	194318,22	431995,07	1,50	18,75	14,75	9,66	19,25	
W5_06_B	Oostgevel	194318,22	431995,07	4,50	20,46	16,47	11,37	20,96	
W5_06_C	Oostgevel	194318,22	431995,07	7,50	22,28	18,33	13,17	22,78	
W6_01_A	Zuidgevel	194294,91	432023,22	1,50	16,25	12,30	7,15	16,75	
W6_01_B	Zuidgevel	194294,91	432023,22	4,50	18,29	14,31	9,20	18,79	
W6_02_A	Zuidgevel	194302,65	432023,03	1,50	15,70	11,69	6,62	16,20	
W6_02_B	Zuidgevel	194302,65	432023,03	4,50	19,00	15,03	9,91	19,50	
W6_03_A	Oostgevel	194304,09	432025,47	1,50	23,28	19,40	14,14	23,78	
W6_03_B	Oostgevel	194304,09	432025,47	4,50	24,42	20,52	15,30	24,92	
W6_04_A	Oostgevel	194304,19	432029,78	1,50	22,25	18,35	13,12	22,75	
W6_04_B	Oostgevel	194304,19	432029,78	4,50	23,65	19,72	14,53	24,15	
W6_05_A	Oostgevel	194304,30	432034,09	1,50	22,24	18,34	13,11	22,74	
W6_05_B	Oostgevel	194304,30	432034,09	4,50	23,58	19,65	14,46	24,08	
W6_06_A	Oostgevel	194304,39	432037,87	1,50	22,00	18,10	12,88	22,50	
W6_06_B	Oostgevel	194304,39	432037,87	4,50	23,68	19,75	14,57	24,18	
W6_07_A	Noordgevel	194302,36	432040,98	1,50	16,21	12,16	7,15	16,71	
W6_07_B	Noordgevel	194302,36	432040,98	4,50	18,92	14,88	9,85	19,42	
W6_08_A	Noordgevel	194295,49	432041,15	1,50	19,23	15,30	10,12	19,73	
W6_08_B	Noordgevel	194295,49	432041,15	4,50	21,28	17,34	12,18	21,78	
W6_09_A	Westgevel	194294,31	432038,79	1,50	16,00	12,01	6,92	16,50	
W6_09_B	Westgevel	194294,31	432038,79	4,50	14,18	10,20	5,09	14,68	
W6_10_A	Westgevel	194294,20	432034,20	1,50	16,31	12,32	7,23	16,81	
W6_10_B	Westgevel	194294,20	432034,20	4,50	12,83	8,88	3,74	13,33	
W6_11_A	Westgevel	194294,09	432029,69	1,50	18,79	14,90	9,66	19,29	
W6_11_B	Westgevel	194294,09	432029,69	4,50	18,05	14,24	8,90	18,56	
W6_12_A	Westgevel	194293,99	432025,71	1,50	13,64	9,68	4,55	14,14	
W6_12_B	Westgevel	194293,99	432025,71	4,50	11,79	7,85	2,68	12,29	
W7_01_A	Zuidgevel	194297,46	432058,57	1,50	16,19	12,18	7,11	16,69	
W7_01_B	Zuidgevel	194297,46	432058,57	4,50	19,40	15,41	10,31	19,90	
W7_01_C	Zuidgevel	194297,46	432058,57	7,50	17,59	13,68	8,48	18,10	
W7_02_A	Zuidgevel	194304,94	432058,48	1,50	15,72	11,73	6,64	16,22	
W7_02_B	Zuidgevel	194304,94	432058,48	4,50	18,37	14,39	9,27	18,87	
W7_02_C	Zuidgevel	194304,94	432058,48	7,50	14,35	10,39	5,26	14,85	
W7_03_A	Oostgevel	194306,64	432061,38	1,50	25,04	21,19	15,90	25,55	
W7_03_B	Oostgevel	194306,64	432061,38	4,50	26,24	22,36	17,10	26,74	
W7_03_C	Oostgevel	194306,64	432061,38	7,50	27,22	23,35	18,09	27,73	
W7_04_A	Oostgevel	194306,70	432066,49	1,50	24,93	21,07	15,79	25,43	
W7_04_B	Oostgevel	194306,70	432066,49	4,50	25,86	21,98	16,73	26,36	
W7_04_C	Oostgevel	194306,70	432066,49	7,50	26,87	22,98	17,74	27,37	
W7_05_A	Oostgevel	194306,77	432071,62	1,50	25,41	21,57	16,27	25,92	
W7_05_B	Oostgevel	194306,77	432071,62	4,50	26,22	22,35	17,09	26,73	
W7_05_C	Oostgevel	194306,77	432071,62	7,50	27,52	23,63	18,39	28,02	
W7_06_A	Oostgevel	194306,84	432076,94	1,50	25,57	21,71	16,43	26,07	
W7_06_B	Oostgevel	194306,84	432076,94	4,50	26,49	22,59	17,36	26,99	
W7_06_C	Oostgevel	194306,84	432076,94	7,50	27,88	23,99	18,76	28,39	
W7_07_A	Oostgevel	194306,90	432082,06	1,50	26,43	22,57	17,29	26,93	
W7_07_B	Oostgevel	194306,90	432082,06	4,50	27,81	23,93	18,68	28,31	
W7_07_C	Oostgevel	194306,90	432082,06	7,50	29,86	26,01	20,73	30,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Langstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Langstraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W7_08_A	Noordgevel	194305,80	432084,98	1,50	23,31	19,42	14,18	23,81	
W7_08_B	Noordgevel	194305,80	432084,98	4,50	24,94	21,04	15,82	25,44	
W7_08_C	Noordgevel	194305,80	432084,98	7,50	27,82	23,96	18,69	28,33	
W7_09_A	Noordgevel	194298,19	432085,07	1,50	22,32	18,49	13,18	22,83	
W7_09_B	Noordgevel	194298,19	432085,07	4,50	23,79	19,94	14,66	24,30	
W7_09_C	Noordgevel	194298,19	432085,07	7,50	25,40	21,54	16,26	25,90	
W7_10_A	Westgevel	194296,58	432082,05	1,50	19,85	16,06	10,70	20,36	
W7_10_B	Westgevel	194296,58	432082,05	4,50	20,39	16,57	11,24	20,90	
W7_10_C	Westgevel	194296,58	432082,05	7,50	8,79	4,77	-0,29	9,29	
W7_11_A	Westgevel	194296,51	432077,13	1,50	18,02	14,22	8,86	18,53	
W7_11_B	Westgevel	194296,51	432077,13	4,50	18,57	14,74	9,41	19,07	
W7_11_C	Westgevel	194296,51	432077,13	7,50	9,53	5,53	0,45	10,03	
W7_12_A	Westgevel	194296,45	432072,01	1,50	15,07	11,23	5,93	15,58	
W7_12_B	Westgevel	194296,45	432072,01	4,50	15,94	12,08	6,81	16,45	
W7_12_C	Westgevel	194296,45	432072,01	7,50	10,01	6,02	0,92	10,51	
W7_13_A	Westgevel	194296,38	432067,02	1,50	11,02	7,05	1,92	11,52	
W7_13_B	Westgevel	194296,38	432067,02	4,50	12,80	8,83	3,71	13,30	
W7_13_C	Westgevel	194296,38	432067,02	7,50	7,56	3,61	-1,54	8,06	
W7_14_A	Westgevel	194296,31	432061,49	1,50	10,41	6,42	1,31	10,90	
W7_14_B	Westgevel	194296,31	432061,49	4,50	12,26	8,28	3,16	12,76	
W7_14_C	Westgevel	194296,31	432061,49	7,50	8,04	4,09	-1,07	8,54	
W8_01_A	Zuidgevel	194296,56	432090,31	1,50	16,03	12,01	6,96	16,53	
W8_01_B	Zuidgevel	194296,56	432090,31	4,50	18,49	14,47	9,42	18,99	
W8_01_C	Zuidgevel	194296,56	432090,31	7,50	22,14	18,17	13,05	22,64	
W8_02_A	Zuidgevel	194304,91	432090,51	1,50	19,81	15,93	10,67	20,31	
W8_02_B	Zuidgevel	194304,91	432090,51	4,50	20,80	16,89	11,68	21,30	
W8_02_C	Zuidgevel	194304,91	432090,51	7,50	22,29	18,38	13,18	22,80	
W8_03_A	Oostgevel	194305,86	432093,42	1,50	24,03	20,15	14,91	24,54	
W8_03_B	Oostgevel	194305,86	432093,42	4,50	25,86	21,96	16,74	26,36	
W8_03_C	Oostgevel	194305,86	432093,42	7,50	28,69	24,82	19,56	29,20	
W8_04_A	Oostgevel	194305,70	432100,29	1,50	21,80	17,88	12,69	22,30	
W8_04_B	Oostgevel	194305,70	432100,29	4,50	23,78	19,84	14,67	24,28	
W8_04_C	Oostgevel	194305,70	432100,29	7,50	26,43	22,52	17,31	26,93	
W8_05_A	Noordgevel	194303,73	432102,98	1,50	21,92	18,04	12,80	22,43	
W8_05_B	Noordgevel	194303,73	432102,98	4,50	23,84	19,94	14,72	24,34	
W8_05_C	Noordgevel	194303,73	432102,98	7,50	23,72	19,77	14,61	24,22	
W8_06_A	Noordgevel	194296,59	432102,81	1,50	20,80	16,92	11,67	21,30	
W8_06_B	Noordgevel	194296,59	432102,81	4,50	22,51	18,60	13,39	23,01	
W8_06_C	Noordgevel	194296,59	432102,81	7,50	24,00	20,07	14,89	24,50	
W8_07_A	Oostgevel	194295,18	432099,78	1,50	21,95	18,16	12,79	22,46	
W8_07_B	Oostgevel	194295,18	432099,78	4,50	22,47	18,65	13,32	22,98	
W8_07_C	Oostgevel	194295,18	432099,78	7,50	9,85	5,95	0,73	10,35	
W8_08_A	Oostgevel	194295,31	432094,33	1,50	23,22	19,43	14,05	23,73	
W8_08_B	Oostgevel	194295,31	432094,33	4,50	23,76	19,95	14,61	24,27	
W8_08_C	Oostgevel	194295,31	432094,33	7,50	9,75	5,85	0,64	10,26	
W9_01_A	Zuidgevel	194299,28	432109,68	1,50	15,46	11,47	6,37	15,96	
W9_01_B	Zuidgevel	194299,28	432109,68	4,50	17,78	13,77	8,69	18,27	
W9_01_C	Zuidgevel	194299,28	432109,68	7,50	22,09	18,14	12,98	22,59	
W9_02_A	Zuidgevel	194306,97	432109,49	1,50	17,21	13,20	8,12	17,70	
W9_02_B	Zuidgevel	194306,97	432109,49	4,50	19,80	15,82	10,71	20,30	
W9_02_C	Zuidgevel	194306,97	432109,49	7,50	22,64	18,72	13,53	23,14	
W9_03_A	Oostgevel	194308,45	432111,84	1,50	25,93	22,05	16,79	26,43	
W9_03_B	Oostgevel	194308,45	432111,84	4,50	27,09	23,21	17,97	27,60	
W9_03_C	Oostgevel	194308,45	432111,84	7,50	28,98	25,10	19,85	29,48	
W9_04_A	Oostgevel	194308,57	432117,02	1,50	26,36	22,50	17,22	26,86	
W9_04_B	Oostgevel	194308,57	432117,02	4,50	27,43	23,55	18,30	27,93	
W9_04_C	Oostgevel	194308,57	432117,02	7,50	29,26	25,39	20,13	29,77	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Langstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Langstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W9_05_A	Oostgevel	194308,69	432121,95	1,50	26,77	22,92	17,63	27,28
W9_05_B	Oostgevel	194308,69	432121,95	4,50	27,87	24,00	18,74	28,38
W9_05_C	Oostgevel	194308,69	432121,95	7,50	29,89	26,03	20,76	30,40
W9_06_A	Oostgevel	194308,81	432127,07	1,50	26,78	22,93	17,65	27,29
W9_06_B	Oostgevel	194308,81	432127,07	4,50	27,95	24,08	18,82	28,46
W9_06_C	Oostgevel	194308,81	432127,07	7,50	29,90	26,04	20,77	30,41
W9_07_A	Noordgevel	194307,48	432130,34	1,50	26,79	22,95	17,64	27,29
W9_07_B	Noordgevel	194307,48	432130,34	4,50	27,57	23,71	18,43	28,07
W9_07_C	Noordgevel	194307,48	432130,34	7,50	28,81	24,96	19,67	29,32
W9_08_A	Noordgevel	194299,94	432130,52	1,50	18,51	14,47	9,44	19,01
W9_08_B	Noordgevel	194299,94	432130,52	4,50	21,55	17,53	12,47	22,05
W9_08_C	Noordgevel	194299,94	432130,52	7,50	25,95	22,04	16,83	26,45
W9_09_A	Westgevel	194298,28	432127,24	1,50	18,41	14,61	9,26	18,92
W9_09_B	Westgevel	194298,28	432127,24	4,50	19,36	15,52	10,21	19,86
W9_09_C	Westgevel	194298,28	432127,24	7,50	14,00	10,05	4,89	14,50
W9_10_A	Westgevel	194298,17	432122,80	1,50	23,02	19,21	13,87	23,53
W9_10_B	Westgevel	194298,17	432122,80	4,50	24,31	20,48	15,18	24,82
W9_10_C	Westgevel	194298,17	432122,80	7,50	13,62	9,67	4,51	14,12
W9_11_A	Westgevel	194298,04	432117,55	1,50	16,39	12,46	7,29	16,90
W9_11_B	Westgevel	194298,04	432117,55	4,50	19,76	15,86	10,64	20,26
W9_11_C	Westgevel	194298,04	432117,55	7,50	13,27	9,32	4,17	13,77
W9_12_A	Westgevel	194297,93	432112,89	1,50	16,51	12,59	7,39	17,01
W9_12_B	Westgevel	194297,93	432112,89	4,50	19,16	15,26	10,03	19,66
W9_12_C	Westgevel	194297,93	432112,89	7,50	12,92	8,96	3,81	13,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W10_01_A	Zuidgevel	194298,55	432148,30	1,50	43,67	39,85	34,62	44,21	
W10_01_B	Zuidgevel	194298,55	432148,30	4,50	45,06	41,23	36,01	45,60	
W10_02_A	Zuidgevel	194305,96	432148,23	1,50	42,11	38,29	33,06	42,65	
W10_02_B	Zuidgevel	194305,96	432148,23	4,50	43,80	39,97	34,75	44,34	
W10_03_A	Oostgevel	194308,40	432150,65	1,50	30,20	26,37	21,15	30,74	
W10_03_B	Oostgevel	194308,40	432150,65	4,50	31,72	27,88	22,68	32,26	
W10_04_A	Oostgevel	194308,45	432155,31	1,50	25,48	21,64	16,45	26,03	
W10_04_B	Oostgevel	194308,45	432155,31	4,50	27,00	23,14	17,96	27,54	
W10_05_A	Oostgevel	194308,49	432159,25	1,50	22,66	18,80	13,63	23,20	
W10_05_B	Oostgevel	194308,49	432159,25	4,50	24,01	20,12	15,00	24,56	
W10_06_A	Oostgevel	194308,52	432163,07	1,50	27,30	23,48	18,25	27,84	
W10_06_B	Oostgevel	194308,52	432163,07	4,50	28,70	24,86	19,66	29,24	
W10_07_A	Oostgevel	194308,57	432167,72	1,50	30,04	26,23	20,99	30,59	
W10_07_B	Oostgevel	194308,57	432167,72	4,50	31,49	27,66	22,44	32,03	
W10_08_A	Oostgevel	194308,61	432172,14	1,50	31,11	27,30	22,05	31,65	
W10_08_B	Oostgevel	194308,61	432172,14	4,50	32,61	28,78	23,56	33,15	
W10_09_A	Noordgevel	194307,24	432174,48	1,50	39,35	35,53	30,29	39,89	
W10_09_B	Noordgevel	194307,24	432174,48	4,50	41,08	37,25	32,03	41,62	
W10_10_A	Noordgevel	194300,21	432174,55	1,50	42,85	39,04	33,79	43,39	
W10_10_B	Noordgevel	194300,21	432174,55	4,50	44,36	40,53	35,31	44,90	
W10_11_A	Westgevel	194298,08	432172,00	1,50	46,64	42,82	37,59	47,18	
W10_11_B	Westgevel	194298,08	432172,00	4,50	48,00	44,16	38,94	48,54	
W10_12_A	Westgevel	194298,04	432167,82	1,50	46,63	42,81	37,58	47,17	
W10_12_B	Westgevel	194298,04	432167,82	4,50	47,98	44,14	38,92	48,52	
W10_13_A	Westgevel	194298,00	432163,64	1,50	46,63	42,81	37,57	47,17	
W10_13_B	Westgevel	194298,00	432163,64	4,50	47,97	44,14	38,92	48,51	
W10_14_A	Westgevel	194297,96	432159,35	1,50	46,60	42,78	37,54	47,14	
W10_14_B	Westgevel	194297,96	432159,35	4,50	47,94	44,11	38,90	48,49	
W10_15_A	Westgevel	194297,93	432155,52	1,50	46,64	42,82	37,59	47,18	
W10_15_B	Westgevel	194297,93	432155,52	4,50	48,00	44,17	38,95	48,54	
W10_16_A	Westgevel	194297,88	432150,99	1,50	46,65	42,83	37,59	47,19	
W10_16_B	Westgevel	194297,88	432150,99	4,50	48,00	44,16	38,95	48,54	
W11_01_A	Westgevel	194299,09	432181,80	1,50	46,35	42,53	37,30	46,89	
W11_01_B	Westgevel	194299,09	432181,80	4,50	47,77	43,94	38,73	48,32	
W11_01_C	Westgevel	194299,09	432181,80	7,50	47,99	44,15	38,95	48,53	
W11_02_A	Noordgevel	194301,05	432185,14	1,50	42,89	39,07	33,83	43,43	
W11_02_B	Noordgevel	194301,05	432185,14	4,50	44,43	40,60	35,39	44,98	
W11_02_C	Noordgevel	194301,05	432185,14	7,50	44,73	40,89	35,70	45,28	
W11_03_A	Noordgevel	194308,80	432185,14	1,50	41,42	37,61	32,37	41,97	
W11_03_B	Noordgevel	194308,80	432185,14	4,50	43,24	39,41	34,20	43,79	
W11_03_C	Noordgevel	194308,80	432185,14	7,50	43,74	39,90	34,71	44,29	
W11_04_A	Oostgevel	194310,35	432182,03	1,50	30,74	26,91	21,69	31,28	
W11_04_B	Oostgevel	194310,35	432182,03	4,50	32,48	28,64	23,44	33,02	
W11_04_C	Oostgevel	194310,35	432182,03	7,50	33,42	29,58	24,38	33,96	
W11_05_A	Zuidgevel	194308,92	432178,30	1,50	38,62	34,80	29,56	39,16	
W11_05_B	Zuidgevel	194308,92	432178,30	4,50	40,46	36,62	31,41	41,00	
W11_05_C	Zuidgevel	194308,92	432178,30	7,50	41,34	37,50	32,30	41,88	
W11_06_A	Zuidgevel	194300,69	432178,30	1,50	42,71	38,90	33,65	43,25	
W11_06_B	Zuidgevel	194300,69	432178,30	4,50	44,23	40,40	35,18	44,77	
W11_06_C	Zuidgevel	194300,69	432178,30	7,50	44,19	40,36	35,14	44,73	
W12_01_A	Noordgevel	194327,72	432186,02	1,50	38,18	34,36	29,16	38,74	
W12_01_B	Noordgevel	194327,72	432186,02	4,50	39,90	36,06	30,90	40,46	
W12_01_C	Noordgevel	194327,72	432186,02	7,50	40,72	36,88	31,71	41,28	
W12_02_A	Noordgevel	194334,90	432185,74	1,50	37,57	33,75	28,56	38,13	
W12_02_B	Noordgevel	194334,90	432185,74	4,50	39,14	35,30	30,13	39,70	
W12_02_C	Noordgevel	194334,90	432185,74	7,50	40,06	36,22	31,05	40,62	
W12_03_A	Oostgevel	194337,71	432180,77	1,50	28,76	24,93	19,72	29,31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kruisstraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_03_B	Oostgevel	194337,71	432180,77	4,50	30,26	26,41	21,23	30,81	
W12_03_C	Oostgevel	194337,71	432180,77	7,50	31,61	27,75	22,57	32,15	
W12_04_A	Zuidgevel	194330,71	432174,85	1,50	31,87	28,03	22,84	32,42	
W12_04_B	Zuidgevel	194330,71	432174,85	4,50	33,47	29,61	24,46	34,02	
W12_04_C	Zuidgevel	194330,71	432174,85	7,50	34,78	30,91	25,78	35,33	
W12_05_A	Westgevel	194324,70	432180,78	1,50	38,75	34,92	29,70	39,29	
W12_05_B	Westgevel	194324,70	432180,78	4,50	40,51	36,67	31,47	41,05	
W12_05_C	Westgevel	194324,70	432180,78	7,50	41,47	37,63	32,45	42,02	
W13_01_A	Noordgevel	194348,07	432185,14	1,50	36,23	32,40	27,24	36,79	
W13_01_B	Noordgevel	194348,07	432185,14	4,50	37,67	33,83	28,69	38,24	
W13_01_C	Noordgevel	194348,07	432185,14	7,50	38,72	34,87	29,73	39,28	
W13_02_A	Noordgevel	194355,35	432185,14	1,50	35,62	31,80	26,64	36,19	
W13_02_B	Noordgevel	194355,35	432185,14	4,50	37,01	33,17	28,03	37,58	
W13_02_C	Noordgevel	194355,35	432185,14	7,50	37,93	34,08	28,94	38,49	
W13_03_A	Oostgevel	194357,56	432179,77	1,50	28,26	24,43	19,24	28,81	
W13_03_B	Oostgevel	194357,56	432179,77	4,50	29,48	25,63	20,47	30,03	
W13_03_C	Oostgevel	194357,56	432179,77	7,50	30,44	26,59	21,41	30,99	
W13_04_A	Zuidgevel	194350,94	432174,86	1,50	30,49	26,66	21,45	31,04	
W13_04_B	Zuidgevel	194350,94	432174,86	4,50	31,88	28,03	22,85	32,43	
W13_04_C	Zuidgevel	194350,94	432174,86	7,50	33,18	29,33	24,16	33,73	
W13_05_A	Westgevel	194345,06	432179,89	1,50	34,03	30,19	25,07	34,60	
W13_05_B	Westgevel	194345,06	432179,89	4,50	35,37	31,51	26,42	35,94	
W13_05_C	Westgevel	194345,06	432179,89	7,50	36,43	32,56	27,49	37,01	
W14_01_A	Noordgevel	194367,89	432184,40	1,50	34,45	30,62	25,45	35,01	
W14_01_B	Noordgevel	194367,89	432184,40	4,50	35,82	31,97	26,83	36,38	
W14_01_C	Noordgevel	194367,89	432184,40	7,50	36,71	32,86	27,72	37,27	
W14_02_A	Noordgevel	194374,93	432184,40	1,50	33,97	30,13	24,98	34,53	
W14_02_B	Noordgevel	194374,93	432184,40	4,50	35,27	31,42	26,31	35,84	
W14_02_C	Noordgevel	194374,93	432184,40	7,50	36,06	32,21	27,09	36,63	
W14_03_A	Oostgevel	194377,96	432179,05	1,50	25,52	21,66	16,69	26,14	
W14_03_B	Oostgevel	194377,96	432179,05	4,50	25,98	22,06	17,25	26,63	
W14_03_C	Oostgevel	194377,96	432179,05	7,50	25,38	21,49	16,43	25,95	
W14_04_A	Zuidgevel	194371,23	432174,37	1,50	28,59	24,75	19,54	29,13	
W14_04_B	Zuidgevel	194371,23	432174,37	4,50	29,71	25,85	20,68	30,25	
W14_04_C	Zuidgevel	194371,23	432174,37	7,50	30,86	26,99	21,84	31,41	
W14_05_A	Westgevel	194364,98	432178,81	1,50	31,60	27,77	22,60	32,16	
W14_05_B	Westgevel	194364,98	432178,81	4,50	32,97	29,11	24,00	33,54	
W14_05_C	Westgevel	194364,98	432178,81	7,50	34,01	30,14	25,06	34,58	
W15_01_A	Noordgevel	194403,90	432183,57	1,50	32,22	28,37	23,27	32,80	
W15_01_B	Noordgevel	194403,90	432183,57	4,50	33,42	29,56	24,49	34,00	
W15_01_C	Noordgevel	194403,90	432183,57	7,50	33,88	30,02	24,92	34,45	
W15_02_A	Noordgevel	194411,05	432183,29	1,50	32,04	28,19	23,08	32,61	
W15_02_B	Noordgevel	194411,05	432183,29	4,50	32,84	28,97	23,93	33,43	
W15_02_C	Noordgevel	194411,05	432183,29	7,50	33,20	29,33	24,24	33,77	
W15_03_A	Oostgevel	194413,89	432177,53	1,50	23,98	20,14	15,05	24,56	
W15_03_B	Oostgevel	194413,89	432177,53	4,50	25,07	21,21	16,18	25,67	
W15_03_C	Oostgevel	194413,89	432177,53	7,50	25,14	21,29	16,10	25,68	
W15_04_A	Zuidgevel	194407,32	432172,40	1,50	23,01	19,14	13,99	23,56	
W15_04_B	Zuidgevel	194407,32	432172,40	4,50	23,98	20,07	14,97	24,52	
W15_04_C	Zuidgevel	194407,32	432172,40	7,50	24,92	21,01	15,91	25,46	
W15_05_A	Westgevel	194401,15	432178,16	1,50	31,41	27,56	22,44	31,98	
W15_05_B	Westgevel	194401,15	432178,16	4,50	32,66	28,79	23,71	33,23	
W15_05_C	Westgevel	194401,15	432178,16	7,50	33,49	29,62	24,55	34,07	
W16_01_A	Noordgevel	194424,54	432182,82	1,50	31,01	27,16	22,07	31,59	
W16_01_B	Noordgevel	194424,54	432182,82	4,50	31,96	28,08	23,09	32,56	
W16_01_C	Noordgevel	194424,54	432182,82	7,50	32,19	28,32	23,25	32,77	
W16_02_A	Noordgevel	194430,96	432182,55	1,50	31,13	27,27	22,23	31,72	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W16_02_B	Noordgevel	194430,96	432182,55	4,50	32,04	28,15	23,21	32,65	
W16_02_C	Noordgevel	194430,96	432182,55	7,50	32,24	28,35	23,34	32,83	
W16_03_A	Oostgevel	194433,80	432177,08	1,50	23,79	19,91	14,97	24,41	
W16_03_B	Oostgevel	194433,80	432177,08	4,50	24,80	20,87	16,09	25,45	
W16_03_C	Oostgevel	194433,80	432177,08	7,50	24,06	20,15	15,18	24,65	
W16_04_A	Zuidgevel	194427,59	432171,93	1,50	22,04	18,13	13,20	22,65	
W16_04_B	Zuidgevel	194427,59	432171,93	4,50	23,31	19,35	14,51	23,92	
W16_04_C	Zuidgevel	194427,59	432171,93	7,50	24,83	20,86	16,03	25,44	
W16_05_A	Westgevel	194421,53	432176,98	1,50	26,01	22,05	17,28	26,65	
W16_05_B	Westgevel	194421,53	432176,98	4,50	28,19	24,23	19,44	28,82	
W16_05_C	Westgevel	194421,53	432176,98	7,50	29,13	25,16	20,39	29,76	
W18_01_A	Westgevel	194324,17	432142,61	1,50	39,17	35,34	30,12	39,71	
W18_01_B	Westgevel	194324,17	432142,61	4,50	41,13	37,29	32,10	41,68	
W18_01_C	Westgevel	194324,17	432142,61	7,50	41,71	37,86	32,69	42,26	
W18_02_A	Noordgevel	194330,66	432147,28	1,50	30,52	26,67	21,53	31,08	
W18_02_B	Noordgevel	194330,66	432147,28	4,50	31,61	27,73	22,66	32,18	
W18_02_C	Noordgevel	194330,66	432147,28	7,50	33,22	29,34	24,28	33,79	
W18_03_A	Oostgevel	194336,66	432142,34	1,50	23,06	19,22	14,03	23,61	
W18_03_B	Oostgevel	194336,66	432142,34	4,50	24,29	20,39	15,32	24,85	
W18_03_C	Oostgevel	194336,66	432142,34	7,50	26,01	22,07	17,07	26,57	
W18_04_A	Oostgevel	194329,27	432137,00	1,50	33,59	29,76	24,53	34,13	
W18_04_B	Oostgevel	194329,27	432137,00	4,50	35,44	31,60	26,41	35,99	
W18_04_C	Oostgevel	194329,27	432137,00	7,50	35,89	32,05	26,85	36,43	
W1_01_A	Zuidgevel	194289,37	431956,08	1,50	41,94	38,11	32,89	42,48	
W1_01_B	Zuidgevel	194289,37	431956,08	4,50	42,46	38,62	33,42	43,00	
W1_01_C	Zuidgevel	194289,37	431956,08	7,50	41,43	37,59	32,38	41,97	
W1_02_A	Oostgevel	194286,09	431957,27	1,50	47,57	43,74	38,52	48,11	
W1_02_B	Oostgevel	194286,09	431957,27	4,50	48,21	44,37	39,16	48,75	
W1_02_C	Oostgevel	194286,09	431957,27	7,50	47,95	44,11	38,91	48,49	
W1_03_A	Oostgevel	194286,09	431965,83	1,50	47,94	44,12	38,89	48,48	
W1_03_B	Oostgevel	194286,09	431965,83	4,50	48,55	44,72	39,51	49,10	
W1_03_C	Oostgevel	194286,09	431965,83	7,50	48,32	44,48	39,27	48,86	
W1_04_A	Noordgevel	194289,57	431967,46	1,50	44,36	40,53	35,30	44,90	
W1_04_B	Noordgevel	194289,57	431967,46	4,50	45,50	41,66	36,44	46,04	
W1_04_C	Noordgevel	194289,57	431967,46	7,50	45,57	41,74	36,53	46,12	
W1_05_A	Westgevel	194293,06	431966,17	1,50	26,94	23,11	17,89	27,48	
W1_05_B	Westgevel	194293,06	431966,17	4,50	28,28	24,43	19,24	28,82	
W1_05_C	Westgevel	194293,06	431966,17	7,50	29,56	25,71	20,53	30,11	
W1_06_A	Westgevel	194293,06	431957,41	1,50	32,96	29,15	23,90	33,50	
W1_06_B	Westgevel	194293,06	431957,41	4,50	34,98	31,14	25,93	35,52	
W1_06_C	Westgevel	194293,06	431957,41	7,50	35,41	31,57	26,36	35,95	
W21_01_A	Zuidgevel	194400,69	431951,38	1,50	24,36	20,52	15,32	24,90	
W21_01_B	Zuidgevel	194400,69	431951,38	4,50	25,19	21,33	16,16	25,73	
W21_01_C	Zuidgevel	194400,69	431951,38	7,50	25,77	21,91	16,73	26,31	
W21_02_A	Westgevel	194397,19	431952,98	1,50	25,85	22,00	16,83	26,40	
W21_02_B	Westgevel	194397,19	431952,98	4,50	27,54	23,67	18,51	28,08	
W21_02_C	Westgevel	194397,19	431952,98	7,50	29,26	25,40	20,23	29,80	
W21_03_A	Westgevel	194397,19	431961,03	1,50	24,13	20,25	15,11	24,67	
W21_03_B	Westgevel	194397,19	431961,03	4,50	26,28	22,40	17,27	26,83	
W21_03_C	Westgevel	194397,19	431961,03	7,50	28,42	24,56	19,39	28,96	
W21_04_A	Noordgevel	194400,75	431962,64	1,50	18,91	14,92	9,97	19,46	
W21_04_B	Noordgevel	194400,75	431962,64	4,50	22,99	19,07	14,00	23,54	
W21_04_C	Noordgevel	194400,75	431962,64	7,50	26,20	22,31	17,19	26,75	
W21_05_A	Oostgevel	194404,02	431961,21	1,50	12,90	8,88	3,97	13,45	
W21_05_B	Oostgevel	194404,02	431961,21	4,50	14,19	10,14	5,27	14,74	
W21_05_C	Oostgevel	194404,02	431961,21	7,50	15,57	11,53	6,66	16,13	
W21_06_A	Oostgevel	194404,02	431953,21	1,50	13,18	9,15	4,27	13,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21_06_B	Oostgevel	194404,02	431953,21	4,50	15,17	11,13	6,28	15,73	
W21_06_C	Oostgevel	194404,02	431953,21	7,50	17,51	13,49	8,63	18,08	
W22_01_A	Zuidgevel	194420,91	431950,64	1,50	18,72	14,84	9,70	19,26	
W22_01_B	Zuidgevel	194420,91	431950,64	4,50	19,68	15,76	10,68	20,22	
W22_01_C	Zuidgevel	194420,91	431950,64	7,50	19,56	15,67	10,54	20,10	
W22_02_A	Westgevel	194417,59	431952,81	1,50	17,95	13,95	9,04	18,51	
W22_02_B	Westgevel	194417,59	431952,81	4,50	20,91	16,95	11,97	21,47	
W22_02_C	Westgevel	194417,59	431952,81	7,50	21,72	17,76	12,77	22,27	
W22_03_A	Westgevel	194417,59	431960,05	1,50	20,50	16,58	11,54	21,06	
W22_03_B	Westgevel	194417,59	431960,05	4,50	22,72	18,79	13,75	23,27	
W22_03_C	Westgevel	194417,59	431960,05	7,50	22,95	19,03	13,98	23,50	
W22_04_A	Noordgevel	194420,91	431962,15	1,50	18,51	14,52	9,58	19,07	
W22_04_B	Noordgevel	194420,91	431962,15	4,50	21,50	17,54	12,54	22,05	
W22_04_C	Noordgevel	194420,91	431962,15	7,50	23,89	19,95	14,92	24,44	
W22_05_A	Oostgevel	194424,18	431959,70	1,50	14,42	10,39	5,51	14,98	
W22_05_B	Oostgevel	194424,18	431959,70	4,50	16,31	12,29	7,41	16,87	
W22_05_C	Oostgevel	194424,18	431959,70	7,50	18,39	14,39	9,51	18,96	
W22_06_A	Oostgevel	194424,18	431952,46	1,50	14,45	10,39	5,61	15,03	
W22_06_B	Oostgevel	194424,18	431952,46	4,50	16,45	12,39	7,62	17,03	
W22_06_C	Oostgevel	194424,18	431952,46	7,50	18,40	14,37	9,64	19,01	
W23_01_A	Zuidgevel	194395,22	431986,20	1,50	18,52	14,65	9,49	19,06	
W23_01_B	Zuidgevel	194395,22	431986,20	4,50	19,57	15,67	10,56	20,11	
W23_01_C	Zuidgevel	194395,22	431986,20	7,50	21,80	17,96	12,76	22,34	
W23_02_A	Zuidgevel	194411,08	431985,68	1,50	15,26	11,28	6,31	15,81	
W23_02_B	Zuidgevel	194411,08	431985,68	4,50	17,19	13,22	8,23	17,74	
W23_02_C	Zuidgevel	194411,08	431985,68	7,50	19,98	16,09	10,99	20,53	
W23_03_A	Zuidgevel	194427,13	431985,15	1,50	19,22	15,34	10,22	19,77	
W23_03_B	Zuidgevel	194427,13	431985,15	4,50	21,28	17,39	12,28	21,83	
W23_03_C	Zuidgevel	194427,13	431985,15	7,50	22,64	18,77	13,64	23,19	
W23_04_A	Oostgevel	194430,02	431990,54	1,50	15,71	11,65	6,92	16,31	
W23_04_B	Oostgevel	194430,02	431990,54	4,50	17,48	13,40	8,71	18,08	
W23_04_C	Oostgevel	194430,02	431990,54	7,50	20,56	16,50	11,80	21,17	
W23_05_A	Noordgevel	194426,89	431995,66	1,50	23,98	20,09	14,99	24,53	
W23_05_B	Noordgevel	194426,89	431995,66	4,50	26,04	22,14	17,07	26,60	
W23_05_C	Noordgevel	194426,89	431995,66	7,50	27,47	23,56	18,52	28,03	
W23_06_A	Noordgevel	194410,69	431996,19	1,50	24,34	20,48	15,33	24,89	
W23_06_B	Noordgevel	194410,69	431996,19	4,50	26,82	22,95	17,81	27,37	
W23_06_C	Noordgevel	194410,69	431996,19	7,50	28,36	24,48	19,38	28,92	
W23_07_A	Noordgevel	194395,93	431996,68	1,50	22,59	18,70	13,59	23,14	
W23_07_B	Noordgevel	194395,93	431996,68	4,50	26,51	22,64	17,50	27,06	
W23_07_C	Noordgevel	194395,93	431996,68	7,50	28,64	24,77	19,62	29,19	
W23_08_A	Westgevel	194392,68	431991,47	1,50	24,59	20,73	15,56	25,13	
W23_08_B	Westgevel	194392,68	431991,47	4,50	27,37	23,51	18,34	27,91	
W23_08_C	Westgevel	194392,68	431991,47	7,50	29,88	26,03	20,85	30,43	
W2_01_A	Zuidgevel	194309,92	431955,22	1,50	36,20	32,38	27,16	36,75	
W2_01_B	Zuidgevel	194309,92	431955,22	4,50	37,88	34,04	28,83	38,42	
W2_01_C	Zuidgevel	194309,92	431955,22	7,50	36,90	33,06	27,85	37,44	
W2_02_A	Westgevel	194306,40	431956,73	1,50	39,28	35,46	30,23	39,82	
W2_02_B	Westgevel	194306,40	431956,73	4,50	40,89	37,05	31,84	41,43	
W2_02_C	Westgevel	194306,40	431956,73	7,50	40,63	36,80	31,58	41,17	
W2_03_A	Westgevel	194306,40	431965,69	1,50	39,90	36,08	30,84	40,44	
W2_03_B	Westgevel	194306,40	431965,69	4,50	41,71	37,88	32,66	42,25	
W2_03_C	Westgevel	194306,40	431965,69	7,50	41,60	37,77	32,55	42,14	
W2_04_A	Noordgevel	194309,99	431966,92	1,50	39,13	35,31	30,06	39,67	
W2_04_B	Noordgevel	194309,99	431966,92	4,50	41,04	37,21	31,99	41,58	
W2_04_C	Noordgevel	194309,99	431966,92	7,50	40,95	37,11	31,90	41,49	
W2_05_A	Oostgevel	194313,37	431965,36	1,50	28,53	24,71	19,47	29,07	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kruisstraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W2_05_B	Oostgevel	194313,37	431965,36	4,50	30,03	26,20	20,99	30,58	
W2_05_C	Oostgevel	194313,37	431965,36	7,50	18,90	14,91	10,05	19,49	
W2_06_A	Oostgevel	194313,37	431957,00	1,50	24,15	20,31	15,11	24,69	
W2_06_B	Oostgevel	194313,37	431957,00	4,50	25,81	21,96	16,77	26,35	
W2_06_C	Oostgevel	194313,37	431957,00	7,50	18,15	14,20	9,23	18,72	
W32_01_A	Zuidgevel	194327,06	432065,14	1,50	34,67	30,85	25,62	35,21	
W32_01_B	Zuidgevel	194327,06	432065,14	4,50	36,29	32,45	27,24	36,83	
W32_01_C	Zuidgevel	194327,06	432065,14	7,50	37,31	33,46	28,27	37,85	
W32_02_A	Westgevel	194322,05	432068,63	1,50	34,38	30,54	25,34	34,92	
W32_02_B	Westgevel	194322,05	432068,63	4,50	35,98	32,12	26,95	36,52	
W32_02_C	Westgevel	194322,05	432068,63	7,50	37,36	33,51	28,34	37,91	
W32_03_A	Westgevel	194322,21	432074,35	1,50	33,41	29,57	24,37	33,95	
W32_03_B	Westgevel	194322,21	432074,35	4,50	35,06	31,21	26,03	35,61	
W32_03_C	Westgevel	194322,21	432074,35	7,50	36,56	32,70	27,53	37,10	
W32_04_A	Westgevel	194322,40	432081,55	1,50	34,79	30,96	25,75	35,34	
W32_04_B	Westgevel	194322,40	432081,55	4,50	36,70	32,85	27,67	37,25	
W32_04_C	Westgevel	194322,40	432081,55	7,50	37,67	33,81	28,64	38,21	
W32_05_A	Westgevel	194322,56	432087,45	1,50	35,74	31,92	26,70	36,29	
W32_05_B	Westgevel	194322,56	432087,45	4,50	37,64	33,79	28,61	38,19	
W32_05_C	Westgevel	194322,56	432087,45	7,50	38,23	34,38	29,20	38,78	
W32_06_A	Noordgevel	194328,28	432089,48	1,50	31,41	27,57	22,38	31,96	
W32_06_B	Noordgevel	194328,28	432089,48	4,50	32,96	29,10	23,95	33,51	
W32_06_C	Noordgevel	194328,28	432089,48	7,50	34,51	30,64	25,52	35,07	
W32_07_A	Oostgevel	194333,36	432086,41	1,50	20,63	16,74	11,64	21,18	
W32_07_B	Oostgevel	194333,36	432086,41	4,50	21,91	17,98	12,97	22,47	
W32_07_C	Oostgevel	194333,36	432086,41	7,50	23,65	19,70	14,77	24,23	
W32_08_A	Oostgevel	194333,21	432080,52	1,50	24,79	20,95	15,75	25,33	
W32_08_B	Oostgevel	194333,21	432080,52	4,50	26,20	22,34	17,18	26,75	
W32_08_C	Oostgevel	194333,21	432080,52	7,50	27,49	23,62	18,49	28,04	
W32_09_A	Oostgevel	194333,03	432073,87	1,50	23,00	19,15	13,98	23,55	
W32_09_B	Oostgevel	194333,03	432073,87	4,50	24,14	20,26	15,14	24,69	
W32_09_C	Oostgevel	194333,03	432073,87	7,50	25,44	21,54	16,46	25,99	
W32_10_A	Oostgevel	194332,87	432067,99	1,50	21,80	17,93	12,80	22,35	
W32_10_B	Oostgevel	194332,87	432067,99	4,50	22,79	18,88	13,81	23,34	
W32_10_C	Oostgevel	194332,87	432067,99	7,50	24,26	20,33	15,31	24,82	
W33_01_A	Zuidgevel	194326,11	432032,36	1,50	33,03	29,21	23,97	33,57	
W33_01_B	Zuidgevel	194326,11	432032,36	4,50	34,57	30,73	25,52	35,11	
W33_01_C	Zuidgevel	194326,11	432032,36	7,50	35,69	31,84	26,64	36,23	
W33_02_A	Westgevel	194321,20	432035,47	1,50	38,47	34,64	29,42	39,01	
W33_02_B	Westgevel	194321,20	432035,47	4,50	40,09	36,25	31,04	40,63	
W33_02_C	Westgevel	194321,20	432035,47	7,50	41,03	37,18	31,98	41,57	
W33_03_A	Westgevel	194321,29	432042,12	1,50	39,14	35,31	30,09	39,68	
W33_03_B	Westgevel	194321,29	432042,12	4,50	40,89	37,05	31,85	41,43	
W33_03_C	Westgevel	194321,29	432042,12	7,50	41,50	37,65	32,46	42,04	
W33_04_A	Westgevel	194321,38	432048,94	1,50	39,19	35,36	30,14	39,73	
W33_04_B	Westgevel	194321,38	432048,94	4,50	41,03	37,19	31,99	41,57	
W33_04_C	Westgevel	194321,38	432048,94	7,50	41,46	37,62	32,42	42,00	
W33_05_A	Westgevel	194321,44	432053,92	1,50	38,96	35,13	29,91	39,50	
W33_05_B	Westgevel	194321,44	432053,92	4,50	40,77	36,93	31,73	41,31	
W33_05_C	Westgevel	194321,44	432053,92	7,50	41,16	37,31	32,11	41,70	
W33_06_A	Noordgevel	194327,00	432057,19	1,50	24,10	20,22	15,09	24,65	
W33_06_B	Noordgevel	194327,00	432057,19	4,50	26,22	22,31	17,23	26,77	
W33_06_C	Noordgevel	194327,00	432057,19	7,50	28,09	24,14	19,11	28,64	
W33_07_A	Oostgevel	194332,42	432053,57	1,50	15,50	11,45	6,63	16,07	
W33_07_B	Oostgevel	194332,42	432053,57	4,50	17,78	13,72	8,92	18,35	
W33_07_C	Oostgevel	194332,42	432053,57	7,50	20,18	16,15	11,33	20,76	
W33_08_A	Oostgevel	194332,34	432047,12	1,50	15,99	11,93	7,14	16,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaii
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kruisstraat
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W33_08_B	Oostgevel	194332,34	432047,12	4,50	18,27	14,20	9,44	18,85	
W33_08_C	Oostgevel	194332,34	432047,12	7,50	20,83	16,78	12,01	21,42	
W33_09_A	Oostgevel	194332,25	432040,66	1,50	25,01	21,17	15,96	25,55	
W33_09_B	Oostgevel	194332,25	432040,66	4,50	26,41	22,55	17,39	26,96	
W33_09_C	Oostgevel	194332,25	432040,66	7,50	27,91	24,03	18,90	28,46	
W33_10_A	Oostgevel	194332,19	432036,06	1,50	26,53	22,70	17,48	27,07	
W33_10_B	Oostgevel	194332,19	432036,06	4,50	27,97	24,12	18,93	28,51	
W33_10_C	Oostgevel	194332,19	432036,06	7,50	29,47	25,61	20,44	30,01	
W34_01_A	Zuidgevel	194344,70	432031,30	1,50	31,22	27,40	22,16	31,76	
W34_01_B	Zuidgevel	194344,70	432031,30	4,50	32,59	28,75	23,55	33,13	
W34_01_C	Zuidgevel	194344,70	432031,30	7,50	33,76	29,92	24,71	34,30	
W34_01_D	Zuidgevel	194344,70	432031,30	10,50	33,86	30,02	24,81	34,40	
W34_02_A	Zuidgevel	194367,16	432031,30	1,50	29,52	25,70	20,45	30,06	
W34_02_B	Zuidgevel	194367,16	432031,30	4,50	30,92	27,08	21,87	31,46	
W34_02_C	Zuidgevel	194367,16	432031,30	7,50	31,80	27,97	22,75	32,34	
W34_02_D	Zuidgevel	194367,16	432031,30	10,50	31,86	28,03	22,81	32,40	
W34_03_A	Zuidgevel	194346,10	432079,88	1,50	23,09	19,22	14,07	23,64	
W34_03_B	Zuidgevel	194346,10	432079,88	4,50	24,70	20,80	15,71	25,25	
W34_03_C	Zuidgevel	194346,10	432079,88	7,50	26,41	22,49	17,41	26,95	
W34_03_D	Zuidgevel	194346,10	432079,88	10,50	28,86	24,94	19,86	29,40	
W34_04_A	Zuidgevel	194358,41	432079,69	1,50	24,68	20,82	15,66	25,23	
W34_04_B	Zuidgevel	194358,41	432079,69	4,50	26,10	22,20	17,10	26,65	
W34_04_C	Zuidgevel	194358,41	432079,69	7,50	27,47	23,56	18,49	28,02	
W34_04_D	Zuidgevel	194358,41	432079,69	10,50	29,36	25,45	20,41	29,92	
W34_05_A	Noordgevel	194344,71	432041,34	1,50	20,67	16,63	11,82	21,25	
W34_05_B	Noordgevel	194344,71	432041,34	4,50	23,43	19,40	14,58	24,01	
W34_05_C	Noordgevel	194344,71	432041,34	7,50	27,14	23,14	18,28	27,72	
W34_05_D	Noordgevel	194344,71	432041,34	10,50	31,36	27,44	22,44	31,93	
W34_06_A	Noordgevel	194357,79	432041,44	1,50	26,73	22,87	17,71	27,28	
W34_06_B	Noordgevel	194357,79	432041,44	4,50	27,89	24,01	18,88	28,44	
W34_06_C	Noordgevel	194357,79	432041,44	7,50	29,34	25,43	20,35	29,89	
W34_06_D	Noordgevel	194357,79	432041,44	10,50	31,89	27,98	22,96	32,46	
W34_07_A	Noordgevel	194347,13	432089,09	1,50	30,81	26,97	21,77	31,35	
W34_07_B	Noordgevel	194347,13	432089,09	4,50	32,17	28,31	23,14	32,71	
W34_07_C	Noordgevel	194347,13	432089,09	7,50	33,37	29,51	24,36	33,92	
W34_07_D	Noordgevel	194347,13	432089,09	10,50	34,30	30,43	25,31	34,86	
W34_08_A	Noordgevel	194367,44	432088,76	1,50	29,21	25,37	20,18	29,76	
W34_08_B	Noordgevel	194367,44	432088,76	4,50	30,58	26,72	21,57	31,13	
W34_08_C	Noordgevel	194367,44	432088,76	7,50	31,82	27,95	22,83	32,38	
W34_08_D	Noordgevel	194367,44	432088,76	10,50	32,99	29,11	24,00	33,54	
W34_09_A	Westgevel	194343,24	432084,89	1,50	30,83	26,99	21,79	31,37	
W34_09_B	Westgevel	194343,24	432084,89	4,50	32,17	28,31	23,14	32,71	
W34_09_C	Westgevel	194343,24	432084,89	7,50	33,52	29,66	24,50	34,07	
W34_09_D	Westgevel	194343,24	432084,89	10,50	35,03	31,16	26,03	35,58	
W34_10_A	Westgevel	194341,07	432036,71	1,50	28,85	25,00	19,81	29,39	
W34_10_B	Westgevel	194341,07	432036,71	4,50	30,37	26,50	21,36	30,92	
W34_10_C	Westgevel	194341,07	432036,71	7,50	32,08	28,20	23,07	32,63	
W34_10_D	Westgevel	194341,07	432036,71	10,50	34,56	30,68	25,57	35,11	
W34_11_A	Westgevel	194362,98	432045,83	1,50	27,63	23,77	18,60	28,17	
W34_11_B	Westgevel	194362,98	432045,83	4,50	28,78	24,90	19,77	29,33	
W34_11_C	Westgevel	194362,98	432045,83	7,50	30,21	26,31	21,22	30,76	
W34_11_D	Westgevel	194362,98	432045,83	10,50	32,40	28,50	23,42	32,95	
W34_12_A	Westgevel	194363,34	432060,00	1,50	23,46	19,55	14,47	24,01	
W34_12_B	Westgevel	194363,34	432060,00	4,50	25,21	21,28	16,25	25,77	
W34_12_C	Westgevel	194363,34	432060,00	7,50	27,19	23,24	18,24	27,75	
W34_12_D	Westgevel	194363,34	432060,00	10,50	29,95	26,00	21,04	30,52	
W34_13_A	Westgevel	194363,71	432074,91	1,50	26,25	22,39	17,23	26,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W34_13_B	Westgevel	194363,71	432074,91	4,50	27,70	23,81	18,69	28,25	
W34_13_C	Westgevel	194363,71	432074,91	7,50	29,20	25,29	20,19	29,74	
W34_13_D	Westgevel	194363,71	432074,91	10,50	31,59	27,67	22,63	32,15	
W34_14_A	Oostgevel	194373,14	432083,28	1,50	19,77	15,85	10,86	20,35	
W34_14_B	Oostgevel	194373,14	432083,28	4,50	20,85	16,89	11,99	21,44	
W34_14_C	Oostgevel	194373,14	432083,28	7,50	23,16	19,19	14,36	23,77	
W34_14_D	Oostgevel	194373,14	432083,28	10,50	21,89	17,99	13,06	22,50	
W34_15_A	Oostgevel	194372,85	432062,51	1,50	15,07	11,04	6,19	15,64	
W34_15_B	Oostgevel	194372,85	432062,51	4,50	17,41	13,37	8,55	17,98	
W34_15_C	Oostgevel	194372,85	432062,51	7,50	20,89	16,92	12,05	21,48	
W34_15_D	Oostgevel	194372,85	432062,51	10,50	21,09	17,21	12,09	21,64	
W34_16_A	Oostgevel	194372,50	432038,21	1,50	18,00	14,05	9,08	18,57	
W34_16_B	Oostgevel	194372,50	432038,21	4,50	19,92	15,94	11,06	20,50	
W34_16_C	Oostgevel	194372,50	432038,21	7,50	23,32	19,39	14,47	23,92	
W34_16_D	Oostgevel	194372,50	432038,21	10,50	21,06	17,19	12,10	21,63	
W3_01_A	Westgevel	194283,95	431995,40	1,50	49,29	45,46	40,24	49,83	
W3_01_B	Westgevel	194283,95	431995,40	4,50	49,80	45,96	40,75	50,34	
W3_01_C	Westgevel	194283,95	431995,40	7,50	49,66	45,82	40,62	50,20	
W3_02_A	Westgevel	194284,03	432003,96	1,50	49,48	45,65	40,43	50,02	
W3_02_B	Westgevel	194284,03	432003,96	4,50	50,01	46,17	40,97	50,55	
W3_02_C	Westgevel	194284,03	432003,96	7,50	49,88	46,04	40,84	50,42	
W3_03_A	Noordgevel	194287,41	432005,68	1,50	46,08	42,25	37,03	46,62	
W3_03_B	Noordgevel	194287,41	432005,68	4,50	46,84	43,00	37,79	47,38	
W3_03_C	Noordgevel	194287,41	432005,68	7,50	46,87	43,03	37,83	47,41	
W3_04_A	Oostgevel	194290,79	432003,83	1,50	35,42	31,59	26,40	35,97	
W3_04_B	Oostgevel	194290,79	432003,83	4,50	37,21	33,37	28,19	37,76	
W3_04_C	Oostgevel	194290,79	432003,83	7,50	37,38	33,54	28,34	37,92	
W3_05_A	Oostgevel	194290,71	431995,88	1,50	36,88	33,05	27,84	37,43	
W3_05_B	Oostgevel	194290,71	431995,88	4,50	38,66	34,82	29,63	39,21	
W3_05_C	Oostgevel	194290,71	431995,88	7,50	38,65	34,80	29,60	39,19	
W3_06_A	Zuidgevel	194287,49	431994,41	1,50	44,88	41,06	35,84	45,43	
W3_06_B	Zuidgevel	194287,49	431994,41	4,50	45,54	41,70	36,50	46,08	
W3_06_C	Zuidgevel	194287,49	431994,41	7,50	45,23	41,39	36,18	45,77	
W4_01_A	Zuidgevel	194300,62	431993,83	1,50	41,15	37,33	32,09	41,69	
W4_01_B	Zuidgevel	194300,62	431993,83	4,50	42,73	38,90	33,67	43,27	
W4_01_C	Zuidgevel	194300,62	431993,83	7,50	42,76	38,93	33,71	43,30	
W4_02_A	Westgevel	194297,14	431995,82	1,50	42,18	38,37	33,12	42,72	
W4_02_B	Westgevel	194297,14	431995,82	4,50	43,71	39,88	34,65	44,25	
W4_02_C	Westgevel	194297,14	431995,82	7,50	44,02	40,18	34,98	44,56	
W4_03_A	Westgevel	194297,06	432003,83	1,50	42,45	38,63	33,40	42,99	
W4_03_B	Westgevel	194297,06	432003,83	4,50	43,95	40,12	34,91	44,50	
W4_03_C	Westgevel	194297,06	432003,83	7,50	44,31	40,47	35,27	44,85	
W4_04_A	Noordgevel	194300,63	432005,10	1,50	41,79	37,96	32,74	42,33	
W4_04_B	Noordgevel	194300,63	432005,10	4,50	43,38	39,54	34,32	43,92	
W4_04_C	Noordgevel	194300,63	432005,10	7,50	43,75	39,91	34,70	44,29	
W4_05_A	Oostgevel	194304,14	432003,62	1,50	31,66	27,84	22,61	32,20	
W4_05_B	Oostgevel	194304,14	432003,62	4,50	33,47	29,64	24,42	34,01	
W4_05_C	Oostgevel	194304,14	432003,62	7,50	34,23	30,39	25,19	34,77	
W4_06_A	Oostgevel	194304,22	431995,27	1,50	33,82	30,01	24,77	34,37	
W4_06_B	Oostgevel	194304,22	431995,27	4,50	35,56	31,73	26,50	36,10	
W4_06_C	Oostgevel	194304,22	431995,27	7,50	35,43	31,59	26,38	35,97	
W5_01_A	Zuidgevel	194314,77	431993,55	1,50	38,63	34,81	29,57	39,17	
W5_01_B	Zuidgevel	194314,77	431993,55	4,50	40,49	36,66	31,44	41,03	
W5_01_C	Zuidgevel	194314,77	431993,55	7,50	40,22	36,39	31,17	40,76	
W5_02_A	Westgevel	194311,35	431994,73	1,50	38,87	35,05	29,81	39,41	
W5_02_B	Westgevel	194311,35	431994,73	4,50	40,72	36,89	31,67	41,26	
W5_02_C	Westgevel	194311,35	431994,73	7,50	41,14	37,30	32,09	41,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_03_A	Westgevel	194311,44	432003,15	1,50	38,92	35,10	29,87	39,46	
W5_03_B	Westgevel	194311,44	432003,15	4,50	40,69	36,86	31,65	41,24	
W5_03_C	Westgevel	194311,44	432003,15	7,50	41,09	37,25	32,05	41,63	
W5_04_A	Noordgevel	194314,97	432004,50	1,50	38,17	34,34	29,12	38,71	
W5_04_B	Noordgevel	194314,97	432004,50	4,50	40,08	36,24	31,03	40,62	
W5_04_C	Noordgevel	194314,97	432004,50	7,50	40,57	36,73	31,53	41,11	
W5_05_A	Oostgevel	194318,30	432003,02	1,50	25,78	21,95	16,73	26,32	
W5_05_B	Oostgevel	194318,30	432003,02	4,50	26,90	23,06	17,86	27,44	
W5_05_C	Oostgevel	194318,30	432003,02	7,50	19,09	15,12	10,13	19,64	
W5_06_A	Oostgevel	194318,22	431995,07	1,50	28,62	24,79	19,56	29,16	
W5_06_B	Oostgevel	194318,22	431995,07	4,50	30,06	26,22	21,01	30,60	
W5_06_C	Oostgevel	194318,22	431995,07	7,50	19,56	15,62	10,60	20,11	
W6_01_A	Zuidgevel	194294,91	432023,22	1,50	43,31	39,48	34,25	43,85	
W6_01_B	Zuidgevel	194294,91	432023,22	4,50	44,60	40,77	35,56	45,15	
W6_02_A	Zuidgevel	194302,65	432023,03	1,50	40,72	36,90	31,66	41,26	
W6_02_B	Zuidgevel	194302,65	432023,03	4,50	42,36	38,53	33,32	42,91	
W6_03_A	Oostgevel	194304,09	432025,47	1,50	30,26	26,43	21,21	30,80	
W6_03_B	Oostgevel	194304,09	432025,47	4,50	31,65	27,81	22,61	32,19	
W6_04_A	Oostgevel	194304,19	432029,78	1,50	30,85	27,02	21,79	31,39	
W6_04_B	Oostgevel	194304,19	432029,78	4,50	32,31	28,47	23,27	32,85	
W6_05_A	Oostgevel	194304,30	432034,09	1,50	31,28	27,45	22,23	31,82	
W6_05_B	Oostgevel	194304,30	432034,09	4,50	32,81	28,96	23,76	33,35	
W6_06_A	Oostgevel	194304,39	432037,87	1,50	32,01	28,18	22,96	32,55	
W6_06_B	Oostgevel	194304,39	432037,87	4,50	33,59	29,75	24,55	34,13	
W6_07_A	Noordgevel	194302,36	432040,98	1,50	42,46	38,64	33,41	43,00	
W6_07_B	Noordgevel	194302,36	432040,98	4,50	44,00	40,16	34,94	44,54	
W6_08_A	Noordgevel	194295,49	432041,15	1,50	44,09	40,26	35,04	44,63	
W6_08_B	Noordgevel	194295,49	432041,15	4,50	45,32	41,48	36,28	45,86	
W6_09_A	Westgevel	194294,31	432038,79	1,50	46,82	42,99	37,77	47,36	
W6_09_B	Westgevel	194294,31	432038,79	4,50	48,03	44,20	38,99	48,58	
W6_10_A	Westgevel	194294,20	432034,20	1,50	46,79	42,96	37,74	47,33	
W6_10_B	Westgevel	194294,20	432034,20	4,50	48,01	44,18	38,96	48,55	
W6_11_A	Westgevel	194294,09	432029,69	1,50	46,79	42,97	37,74	47,33	
W6_11_B	Westgevel	194294,09	432029,69	4,50	48,01	44,18	38,96	48,55	
W6_12_A	Westgevel	194293,99	432025,71	1,50	46,77	42,94	37,72	47,31	
W6_12_B	Westgevel	194293,99	432025,71	4,50	47,99	44,15	38,94	48,53	
W7_01_A	Zuidgevel	194297,46	432058,57	1,50	43,43	39,61	34,38	43,97	
W7_01_B	Zuidgevel	194297,46	432058,57	4,50	44,76	40,93	35,72	45,31	
W7_01_C	Zuidgevel	194297,46	432058,57	7,50	44,90	41,06	35,85	45,44	
W7_02_A	Zuidgevel	194304,94	432058,48	1,50	41,82	37,99	32,77	42,36	
W7_02_B	Zuidgevel	194304,94	432058,48	4,50	43,44	39,61	34,39	43,98	
W7_02_C	Zuidgevel	194304,94	432058,48	7,50	43,85	40,01	34,81	44,39	
W7_03_A	Oostgevel	194306,64	432061,38	1,50	30,07	26,23	21,02	30,61	
W7_03_B	Oostgevel	194306,64	432061,38	4,50	31,66	27,80	22,62	32,20	
W7_03_C	Oostgevel	194306,64	432061,38	7,50	32,87	29,01	23,84	33,41	
W7_04_A	Oostgevel	194306,70	432066,49	1,50	21,01	17,09	12,01	21,55	
W7_04_B	Oostgevel	194306,70	432066,49	4,50	22,69	18,73	13,72	23,24	
W7_04_C	Oostgevel	194306,70	432066,49	7,50	24,94	20,96	15,96	25,48	
W7_05_A	Oostgevel	194306,77	432071,62	1,50	18,04	14,02	9,09	18,58	
W7_05_B	Oostgevel	194306,77	432071,62	4,50	20,66	16,63	11,72	21,21	
W7_05_C	Oostgevel	194306,77	432071,62	7,50	23,35	19,33	14,41	23,90	
W7_06_A	Oostgevel	194306,84	432076,94	1,50	27,05	23,20	18,02	27,60	
W7_06_B	Oostgevel	194306,84	432076,94	4,50	28,68	24,82	19,66	29,23	
W7_06_C	Oostgevel	194306,84	432076,94	7,50	30,29	26,41	21,30	30,84	
W7_07_A	Oostgevel	194306,90	432082,06	1,50	29,77	25,95	20,72	30,31	
W7_07_B	Oostgevel	194306,90	432082,06	4,50	31,26	27,42	22,23	31,81	
W7_07_C	Oostgevel	194306,90	432082,06	7,50	32,38	28,52	23,35	32,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kruisstraat
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W7_08_A	Noordgevel	194305,80	432084,98	1,50	39,59	35,77	30,54	40,13	
W7_08_B	Noordgevel	194305,80	432084,98	4,50	41,31	37,48	32,27	41,86	
W7_08_C	Noordgevel	194305,80	432084,98	7,50	41,41	37,57	32,36	41,95	
W7_09_A	Noordgevel	194298,19	432085,07	1,50	42,72	38,90	33,66	43,26	
W7_09_B	Noordgevel	194298,19	432085,07	4,50	44,09	40,26	35,04	44,63	
W7_09_C	Noordgevel	194298,19	432085,07	7,50	44,18	40,35	35,13	44,72	
W7_10_A	Westgevel	194296,58	432082,05	1,50	46,48	42,66	37,42	47,02	
W7_10_B	Westgevel	194296,58	432082,05	4,50	47,77	43,94	38,71	48,31	
W7_10_C	Westgevel	194296,58	432082,05	7,50	47,91	44,07	38,86	48,45	
W7_11_A	Westgevel	194296,51	432077,13	1,50	46,54	42,72	37,49	47,08	
W7_11_B	Westgevel	194296,51	432077,13	4,50	47,79	43,96	38,74	48,33	
W7_11_C	Westgevel	194296,51	432077,13	7,50	47,93	44,10	38,88	48,47	
W7_12_A	Westgevel	194296,45	432072,01	1,50	46,56	42,75	37,51	47,11	
W7_12_B	Westgevel	194296,45	432072,01	4,50	47,81	43,98	38,76	48,35	
W7_12_C	Westgevel	194296,45	432072,01	7,50	47,95	44,12	38,90	48,49	
W7_13_A	Westgevel	194296,38	432067,02	1,50	46,56	42,73	37,50	47,10	
W7_13_B	Westgevel	194296,38	432067,02	4,50	47,81	43,97	38,76	48,35	
W7_13_C	Westgevel	194296,38	432067,02	7,50	47,95	44,12	38,90	48,49	
W7_14_A	Westgevel	194296,31	432061,49	1,50	46,58	42,76	37,53	47,12	
W7_14_B	Westgevel	194296,31	432061,49	4,50	47,83	44,00	38,78	48,37	
W7_14_C	Westgevel	194296,31	432061,49	7,50	47,97	44,13	38,93	48,51	
W8_01_A	Zuidgevel	194296,56	432090,31	1,50	43,53	39,71	34,47	44,07	
W8_01_B	Zuidgevel	194296,56	432090,31	4,50	44,88	41,05	35,83	45,42	
W8_01_C	Zuidgevel	194296,56	432090,31	7,50	45,07	41,24	36,03	45,62	
W8_02_A	Zuidgevel	194304,91	432090,51	1,50	40,36	36,54	31,30	40,90	
W8_02_B	Zuidgevel	194304,91	432090,51	4,50	42,08	38,25	33,03	42,62	
W8_02_C	Zuidgevel	194304,91	432090,51	7,50	42,26	38,42	33,21	42,80	
W8_03_A	Oostgevel	194305,86	432093,42	1,50	24,91	21,06	15,88	25,46	
W8_03_B	Oostgevel	194305,86	432093,42	4,50	26,04	22,16	17,04	26,59	
W8_03_C	Oostgevel	194305,86	432093,42	7,50	27,35	23,46	18,38	27,91	
W8_04_A	Oostgevel	194305,70	432100,29	1,50	24,56	20,71	15,52	25,10	
W8_04_B	Oostgevel	194305,70	432100,29	4,50	25,43	21,56	16,41	25,98	
W8_04_C	Oostgevel	194305,70	432100,29	7,50	26,56	22,68	17,54	27,10	
W8_05_A	Noordgevel	194303,73	432102,98	1,50	41,07	37,26	32,01	41,61	
W8_05_B	Noordgevel	194303,73	432102,98	4,50	42,77	38,94	33,72	43,31	
W8_05_C	Noordgevel	194303,73	432102,98	7,50	42,83	39,00	33,79	43,38	
W8_06_A	Noordgevel	194296,59	432102,81	1,50	43,83	40,01	34,78	44,37	
W8_06_B	Noordgevel	194296,59	432102,81	4,50	45,13	41,30	36,10	45,68	
W8_06_C	Noordgevel	194296,59	432102,81	7,50	45,29	41,45	36,26	45,84	
W8_07_A	Oostgevel	194295,18	432099,78	1,50	46,96	43,14	37,90	47,50	
W8_07_B	Oostgevel	194295,18	432099,78	4,50	48,22	44,39	39,17	48,76	
W8_07_C	Oostgevel	194295,18	432099,78	7,50	48,35	44,51	39,30	48,89	
W8_08_A	Oostgevel	194295,31	432094,33	1,50	46,89	43,07	37,83	47,43	
W8_08_B	Oostgevel	194295,31	432094,33	4,50	48,17	44,33	39,12	48,71	
W8_08_C	Oostgevel	194295,31	432094,33	7,50	48,30	44,46	39,25	48,84	
W9_01_A	Zuidgevel	194299,28	432109,68	1,50	43,01	39,19	33,95	43,55	
W9_01_B	Zuidgevel	194299,28	432109,68	4,50	44,51	40,68	35,46	45,05	
W9_01_C	Zuidgevel	194299,28	432109,68	7,50	44,67	40,84	35,63	45,22	
W9_02_A	Zuidgevel	194306,97	432109,49	1,50	40,02	36,20	30,96	40,56	
W9_02_B	Zuidgevel	194306,97	432109,49	4,50	41,86	38,03	32,80	42,40	
W9_02_C	Zuidgevel	194306,97	432109,49	7,50	41,93	38,09	32,88	42,47	
W9_03_A	Oostgevel	194308,45	432111,84	1,50	18,75	14,81	9,77	19,30	
W9_03_B	Oostgevel	194308,45	432111,84	4,50	20,25	16,30	11,29	20,80	
W9_03_C	Oostgevel	194308,45	432111,84	7,50	22,45	18,52	13,48	23,00	
W9_04_A	Oostgevel	194308,57	432117,02	1,50	19,09	15,10	10,20	19,66	
W9_04_B	Oostgevel	194308,57	432117,02	4,50	21,61	17,57	12,81	22,21	
W9_04_C	Oostgevel	194308,57	432117,02	7,50	23,79	19,79	14,95	24,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Kruisstraat

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kruisstraat
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W9_05_A	Oostgevel	194308,69	432121,95	1,50	18,88	14,90	10,02	19,46
W9_05_B	Oostgevel	194308,69	432121,95	4,50	20,77	16,77	11,91	21,35
W9_05_C	Oostgevel	194308,69	432121,95	7,50	23,05	19,07	14,19	23,63
W9_06_A	Oostgevel	194308,81	432127,07	1,50	22,65	18,76	13,70	23,22
W9_06_B	Oostgevel	194308,81	432127,07	4,50	23,78	19,86	14,87	24,36
W9_06_C	Oostgevel	194308,81	432127,07	7,50	25,48	21,54	16,57	26,05
W9_07_A	Noordgevel	194307,48	432130,34	1,50	41,50	37,68	32,45	42,04
W9_07_B	Noordgevel	194307,48	432130,34	4,50	43,25	39,41	34,19	43,79
W9_07_C	Noordgevel	194307,48	432130,34	7,50	43,64	39,81	34,59	44,18
W9_08_A	Noordgevel	194299,94	432130,52	1,50	43,17	39,35	34,11	43,71
W9_08_B	Noordgevel	194299,94	432130,52	4,50	44,65	40,81	35,59	45,19
W9_08_C	Noordgevel	194299,94	432130,52	7,50	44,89	41,05	35,86	45,44
W9_09_A	Westgevel	194298,28	432127,24	1,50	46,39	42,57	37,33	46,93
W9_09_B	Westgevel	194298,28	432127,24	4,50	47,78	43,95	38,73	48,32
W9_09_C	Westgevel	194298,28	432127,24	7,50	47,94	44,11	38,90	48,49
W9_10_A	Westgevel	194298,17	432122,80	1,50	46,39	42,57	37,33	46,93
W9_10_B	Westgevel	194298,17	432122,80	4,50	47,77	43,94	38,73	48,32
W9_10_C	Westgevel	194298,17	432122,80	7,50	47,94	44,10	38,89	48,48
W9_11_A	Westgevel	194298,04	432117,55	1,50	46,39	42,57	37,34	46,93
W9_11_B	Westgevel	194298,04	432117,55	4,50	47,78	43,95	38,74	48,33
W9_11_C	Westgevel	194298,04	432117,55	7,50	47,95	44,12	38,91	48,50
W9_12_A	Westgevel	194297,93	432112,89	1,50	46,38	42,56	37,32	46,92
W9_12_B	Westgevel	194297,93	432112,89	4,50	47,77	43,94	38,73	48,32
W9_12_C	Westgevel	194297,93	432112,89	7,50	47,94	44,10	38,89	48,48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W10_01_A	Zuidgevel	194298,55	432148,30	1,50	31,64	27,94	23,03	32,37	
W10_01_B	Zuidgevel	194298,55	432148,30	4,50	32,95	29,25	24,35	33,69	
W10_02_A	Zuidgevel	194305,96	432148,23	1,50	30,09	26,40	21,48	30,83	
W10_02_B	Zuidgevel	194305,96	432148,23	4,50	31,62	27,93	23,01	32,36	
W10_03_A	Oostgevel	194308,40	432150,65	1,50	21,67	17,97	13,05	22,40	
W10_03_B	Oostgevel	194308,40	432150,65	4,50	22,11	18,39	13,52	22,85	
W10_04_A	Oostgevel	194308,45	432155,31	1,50	20,26	16,56	11,64	20,99	
W10_04_B	Oostgevel	194308,45	432155,31	4,50	20,69	16,97	12,09	21,42	
W10_05_A	Oostgevel	194308,49	432159,25	1,50	10,23	6,42	1,69	10,97	
W10_05_B	Oostgevel	194308,49	432159,25	4,50	13,09	9,29	4,53	13,82	
W10_06_A	Oostgevel	194308,52	432163,07	1,50	10,14	6,34	1,58	10,87	
W10_06_B	Oostgevel	194308,52	432163,07	4,50	13,06	9,28	4,49	13,79	
W10_07_A	Oostgevel	194308,57	432167,72	1,50	10,63	6,84	2,06	11,36	
W10_07_B	Oostgevel	194308,57	432167,72	4,50	13,54	9,77	4,98	14,28	
W10_08_A	Oostgevel	194308,61	432172,14	1,50	11,60	7,82	3,04	12,34	
W10_08_B	Oostgevel	194308,61	432172,14	4,50	14,69	10,93	6,13	15,43	
W10_09_A	Noordgevel	194307,24	432174,48	1,50	25,88	22,19	17,27	26,62	
W10_09_B	Noordgevel	194307,24	432174,48	4,50	26,64	22,93	18,03	27,37	
W10_10_A	Noordgevel	194300,21	432174,55	1,50	24,68	20,97	16,07	25,41	
W10_10_B	Noordgevel	194300,21	432174,55	4,50	27,59	23,89	18,98	28,32	
W10_11_A	Westgevel	194298,08	432172,00	1,50	32,72	29,02	24,11	33,45	
W10_11_B	Westgevel	194298,08	432172,00	4,50	33,98	30,28	25,38	34,72	
W10_12_A	Westgevel	194298,04	432167,82	1,50	32,73	29,03	24,11	33,46	
W10_12_B	Westgevel	194298,04	432167,82	4,50	34,05	30,34	25,44	34,78	
W10_13_A	Westgevel	194298,00	432163,64	1,50	32,80	29,10	24,19	33,53	
W10_13_B	Westgevel	194298,00	432163,64	4,50	34,04	30,33	25,43	34,77	
W10_14_A	Westgevel	194297,96	432159,35	1,50	32,87	29,17	24,25	33,60	
W10_14_B	Westgevel	194297,96	432159,35	4,50	34,14	30,44	25,52	34,87	
W10_15_A	Westgevel	194297,93	432155,52	1,50	32,89	29,19	24,28	33,62	
W10_15_B	Westgevel	194297,93	432155,52	4,50	34,05	30,35	25,44	34,78	
W10_16_A	Westgevel	194297,88	432150,99	1,50	32,96	29,26	24,34	33,69	
W10_16_B	Westgevel	194297,88	432150,99	4,50	34,10	30,39	25,49	34,83	
W11_01_A	Westgevel	194299,09	432181,80	1,50	31,76	28,06	23,15	32,49	
W11_01_B	Westgevel	194299,09	432181,80	4,50	33,45	29,75	24,85	34,19	
W11_01_C	Westgevel	194299,09	432181,80	7,50	33,38	29,67	24,77	34,11	
W11_02_A	Noordgevel	194301,05	432185,14	1,50	24,81	21,10	16,20	25,54	
W11_02_B	Noordgevel	194301,05	432185,14	4,50	27,50	23,79	18,89	28,23	
W11_02_C	Noordgevel	194301,05	432185,14	7,50	26,44	22,73	17,84	27,18	
W11_03_A	Noordgevel	194308,80	432185,14	1,50	25,60	21,90	16,99	26,33	
W11_03_B	Noordgevel	194308,80	432185,14	4,50	27,72	24,01	19,11	28,45	
W11_03_C	Noordgevel	194308,80	432185,14	7,50	27,31	23,60	18,70	28,04	
W11_04_A	Oostgevel	194310,35	432182,03	1,50	11,08	7,26	2,54	11,82	
W11_04_B	Oostgevel	194310,35	432182,03	4,50	13,59	9,79	5,04	14,33	
W11_04_C	Oostgevel	194310,35	432182,03	7,50	16,92	13,16	8,35	17,66	
W11_05_A	Zuidgevel	194308,92	432178,30	1,50	13,93	10,13	5,37	14,66	
W11_05_B	Zuidgevel	194308,92	432178,30	4,50	18,07	14,29	9,50	18,80	
W11_05_C	Zuidgevel	194308,92	432178,30	7,50	29,94	26,24	21,33	30,67	
W11_06_A	Zuidgevel	194300,69	432178,30	1,50	29,18	25,49	20,56	29,91	
W11_06_B	Zuidgevel	194300,69	432178,30	4,50	30,21	26,51	21,60	30,94	
W11_06_C	Zuidgevel	194300,69	432178,30	7,50	31,66	27,95	23,05	32,39	
W12_01_A	Noordgevel	194327,72	432186,02	1,50	23,40	19,69	14,79	24,13	
W12_01_B	Noordgevel	194327,72	432186,02	4,50	26,54	22,84	17,93	27,27	
W12_01_C	Noordgevel	194327,72	432186,02	7,50	27,17	23,47	18,56	27,90	
W12_02_A	Noordgevel	194334,90	432185,74	1,50	23,40	19,70	14,79	24,13	
W12_02_B	Noordgevel	194334,90	432185,74	4,50	25,51	21,81	16,90	26,24	
W12_02_C	Noordgevel	194334,90	432185,74	7,50	26,16	22,46	17,55	26,89	
W12_03_A	Oostgevel	194337,71	432180,77	1,50	12,71	8,94	4,13	13,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Galgendaal
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_03_B	Oostgevel	194337,71	432180,77	4,50	16,96	13,22	8,37	17,69	
W12_03_C	Oostgevel	194337,71	432180,77	7,50	24,74	21,04	16,12	25,47	
W12_04_A	Zuidgevel	194330,71	432174,85	1,50	20,39	16,67	11,78	21,12	
W12_04_B	Zuidgevel	194330,71	432174,85	4,50	23,73	20,01	15,14	24,47	
W12_04_C	Zuidgevel	194330,71	432174,85	7,50	29,05	25,35	20,44	29,78	
W12_05_A	Westgevel	194324,70	432180,78	1,50	24,57	20,86	15,96	25,30	
W12_05_B	Westgevel	194324,70	432180,78	4,50	27,80	24,09	19,19	28,53	
W12_05_C	Westgevel	194324,70	432180,78	7,50	31,12	27,42	22,50	31,85	
W13_01_A	Noordgevel	194348,07	432185,14	1,50	23,32	19,62	14,71	24,05	
W13_01_B	Noordgevel	194348,07	432185,14	4,50	25,94	22,24	17,33	26,67	
W13_01_C	Noordgevel	194348,07	432185,14	7,50	26,05	22,35	17,45	26,79	
W13_02_A	Noordgevel	194355,35	432185,14	1,50	22,56	18,86	13,95	23,29	
W13_02_B	Noordgevel	194355,35	432185,14	4,50	25,56	21,86	16,95	26,29	
W13_02_C	Noordgevel	194355,35	432185,14	7,50	25,33	21,62	16,71	26,06	
W13_03_A	Oostgevel	194357,56	432179,77	1,50	22,45	18,75	13,83	23,18	
W13_03_B	Oostgevel	194357,56	432179,77	4,50	23,09	19,39	14,49	23,83	
W13_03_C	Oostgevel	194357,56	432179,77	7,50	24,78	21,07	16,17	25,51	
W13_04_A	Zuidgevel	194350,94	432174,86	1,50	23,76	20,06	15,14	24,49	
W13_04_B	Zuidgevel	194350,94	432174,86	4,50	25,47	21,77	16,86	26,20	
W13_04_C	Zuidgevel	194350,94	432174,86	7,50	28,37	24,67	19,76	29,10	
W13_05_A	Westgevel	194345,06	432179,89	1,50	24,97	21,27	16,35	25,70	
W13_05_B	Westgevel	194345,06	432179,89	4,50	27,83	24,13	19,21	28,56	
W13_05_C	Westgevel	194345,06	432179,89	7,50	28,92	25,22	20,30	29,65	
W14_01_A	Noordgevel	194367,89	432184,40	1,50	20,41	16,72	11,79	21,14	
W14_01_B	Noordgevel	194367,89	432184,40	4,50	23,63	19,93	15,02	24,36	
W14_01_C	Noordgevel	194367,89	432184,40	7,50	20,71	17,01	12,11	21,45	
W14_02_A	Noordgevel	194374,93	432184,40	1,50	20,39	16,70	11,76	21,12	
W14_02_B	Noordgevel	194374,93	432184,40	4,50	24,04	20,34	15,43	24,77	
W14_02_C	Noordgevel	194374,93	432184,40	7,50	22,03	18,32	13,42	22,76	
W14_03_A	Oostgevel	194377,96	432179,05	1,50	13,19	9,41	4,63	13,93	
W14_03_B	Oostgevel	194377,96	432179,05	4,50	16,47	12,71	7,89	17,20	
W14_03_C	Oostgevel	194377,96	432179,05	7,50	22,61	18,91	14,00	23,34	
W14_04_A	Zuidgevel	194371,23	432174,37	1,50	25,13	21,43	16,51	25,86	
W14_04_B	Zuidgevel	194371,23	432174,37	4,50	25,70	21,99	17,10	26,44	
W14_04_C	Zuidgevel	194371,23	432174,37	7,50	26,85	23,13	18,23	27,58	
W14_05_A	Westgevel	194364,98	432178,81	1,50	25,17	21,48	16,56	25,91	
W14_05_B	Westgevel	194364,98	432178,81	4,50	27,06	23,36	18,45	27,79	
W14_05_C	Westgevel	194364,98	432178,81	7,50	26,83	23,12	18,22	27,56	
W15_01_A	Noordgevel	194403,90	432183,57	1,50	19,49	15,81	10,87	20,22	
W15_01_B	Noordgevel	194403,90	432183,57	4,50	22,49	18,79	13,88	23,22	
W15_01_C	Noordgevel	194403,90	432183,57	7,50	17,43	13,72	8,82	18,16	
W15_02_A	Noordgevel	194411,05	432183,29	1,50	20,24	16,56	11,62	20,97	
W15_02_B	Noordgevel	194411,05	432183,29	4,50	22,63	18,93	14,02	23,36	
W15_02_C	Noordgevel	194411,05	432183,29	7,50	18,84	15,13	10,24	19,58	
W15_03_A	Oostgevel	194413,89	432177,53	1,50	9,75	5,93	1,21	10,49	
W15_03_B	Oostgevel	194413,89	432177,53	4,50	12,19	8,38	3,64	12,93	
W15_03_C	Oostgevel	194413,89	432177,53	7,50	15,66	11,89	7,08	16,39	
W15_04_A	Zuidgevel	194407,32	432172,40	1,50	13,66	9,88	5,11	14,40	
W15_04_B	Zuidgevel	194407,32	432172,40	4,50	16,83	13,06	8,25	17,56	
W15_04_C	Zuidgevel	194407,32	432172,40	7,50	21,31	17,58	12,70	22,04	
W15_05_A	Westgevel	194401,15	432178,16	1,50	20,59	16,89	11,98	21,32	
W15_05_B	Westgevel	194401,15	432178,16	4,50	23,12	19,41	14,52	23,86	
W15_05_C	Westgevel	194401,15	432178,16	7,50	22,96	19,23	14,35	23,69	
W16_01_A	Noordgevel	194424,54	432182,82	1,50	18,65	14,97	10,02	19,38	
W16_01_B	Noordgevel	194424,54	432182,82	4,50	20,64	16,94	12,03	21,37	
W16_01_C	Noordgevel	194424,54	432182,82	7,50	15,12	11,41	6,51	15,85	
W16_02_A	Noordgevel	194430,96	432182,55	1,50	18,82	15,14	10,19	19,55	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W16_02_B	Noordgevel	194430,96	432182,55	4,50	20,72	17,02	12,11	21,45	
W16_02_C	Noordgevel	194430,96	432182,55	7,50	14,99	11,28	6,37	15,72	
W16_03_A	Oostgevel	194433,80	432177,08	1,50	9,97	6,16	1,42	10,71	
W16_03_B	Oostgevel	194433,80	432177,08	4,50	12,89	9,10	4,33	13,63	
W16_03_C	Oostgevel	194433,80	432177,08	7,50	17,81	14,06	9,23	18,55	
W16_04_A	Zuidgevel	194427,59	432171,93	1,50	14,90	11,13	6,34	15,64	
W16_04_B	Zuidgevel	194427,59	432171,93	4,50	18,20	14,44	9,62	18,93	
W16_04_C	Zuidgevel	194427,59	432171,93	7,50	23,20	19,49	14,60	23,94	
W16_05_A	Westgevel	194421,53	432176,98	1,50	19,55	15,86	10,94	20,29	
W16_05_B	Westgevel	194421,53	432176,98	4,50	21,72	18,01	13,12	22,46	
W16_05_C	Westgevel	194421,53	432176,98	7,50	20,69	16,96	12,09	21,42	
W18_01_A	Westgevel	194324,17	432142,61	1,50	24,68	20,97	16,08	25,42	
W18_01_B	Westgevel	194324,17	432142,61	4,50	25,92	22,19	17,32	26,65	
W18_01_C	Westgevel	194324,17	432142,61	7,50	28,47	24,75	19,86	29,20	
W18_02_A	Noordgevel	194330,66	432147,28	1,50	20,17	16,47	11,56	20,90	
W18_02_B	Noordgevel	194330,66	432147,28	4,50	21,96	18,25	13,35	22,69	
W18_02_C	Noordgevel	194330,66	432147,28	7,50	25,54	21,85	16,93	26,28	
W18_03_A	Oostgevel	194336,66	432142,34	1,50	9,93	6,15	1,37	10,67	
W18_03_B	Oostgevel	194336,66	432142,34	4,50	12,48	8,70	3,92	13,22	
W18_03_C	Oostgevel	194336,66	432142,34	7,50	16,78	13,03	8,19	17,51	
W18_04_A	Oostgevel	194329,27	432137,00	1,50	15,08	11,29	6,52	15,82	
W18_04_B	Oostgevel	194329,27	432137,00	4,50	18,05	14,27	9,48	18,78	
W18_04_C	Oostgevel	194329,27	432137,00	7,50	23,14	19,42	14,55	23,88	
W1_01_A	Zuidgevel	194289,37	431956,08	1,50	44,99	41,25	36,40	45,72	
W1_01_B	Zuidgevel	194289,37	431956,08	4,50	46,25	42,50	37,67	46,99	
W1_01_C	Zuidgevel	194289,37	431956,08	7,50	46,38	42,63	37,80	47,12	
W1_02_A	Oostgevel	194286,09	431957,27	1,50	45,48	41,74	36,89	46,21	
W1_02_B	Oostgevel	194286,09	431957,27	4,50	46,57	42,82	37,99	47,31	
W1_02_C	Oostgevel	194286,09	431957,27	7,50	46,60	42,86	38,02	47,34	
W1_03_A	Oostgevel	194286,09	431965,83	1,50	43,65	39,91	35,06	44,38	
W1_03_B	Oostgevel	194286,09	431965,83	4,50	45,20	41,45	36,61	45,93	
W1_03_C	Oostgevel	194286,09	431965,83	7,50	45,30	41,55	36,71	46,03	
W1_04_A	Noordgevel	194289,57	431967,46	1,50	25,45	21,77	16,82	26,18	
W1_04_B	Noordgevel	194289,57	431967,46	4,50	26,17	22,48	17,55	26,90	
W1_04_C	Noordgevel	194289,57	431967,46	7,50	20,10	16,40	11,49	20,83	
W1_05_A	Westgevel	194293,06	431966,17	1,50	15,98	12,15	7,45	16,72	
W1_05_B	Westgevel	194293,06	431966,17	4,50	19,05	15,21	10,53	19,79	
W1_05_C	Westgevel	194293,06	431966,17	7,50	22,92	19,09	14,38	23,66	
W1_06_A	Westgevel	194293,06	431957,41	1,50	33,92	30,23	25,31	34,66	
W1_06_B	Westgevel	194293,06	431957,41	4,50	35,37	31,67	26,75	36,10	
W1_06_C	Westgevel	194293,06	431957,41	7,50	36,40	32,69	27,79	37,13	
W21_01_A	Zuidgevel	194400,69	431951,38	1,50	36,20	32,49	27,59	36,93	
W21_01_B	Zuidgevel	194400,69	431951,38	4,50	36,34	32,61	27,75	37,08	
W21_01_C	Zuidgevel	194400,69	431951,38	7,50	36,46	32,72	27,87	37,19	
W21_02_A	Westgevel	194397,19	431952,98	1,50	35,02	31,31	26,41	35,75	
W21_02_B	Westgevel	194397,19	431952,98	4,50	35,38	31,65	26,79	36,12	
W21_02_C	Westgevel	194397,19	431952,98	7,50	35,59	31,85	27,00	36,32	
W21_03_A	Westgevel	194397,19	431961,03	1,50	31,26	27,55	22,66	32,00	
W21_03_B	Westgevel	194397,19	431961,03	4,50	32,15	28,41	23,56	32,88	
W21_03_C	Westgevel	194397,19	431961,03	7,50	33,00	29,27	24,42	33,74	
W21_04_A	Noordgevel	194400,75	431962,64	1,50	12,16	8,41	3,58	12,90	
W21_04_B	Noordgevel	194400,75	431962,64	4,50	16,20	12,48	7,61	16,94	
W21_04_C	Noordgevel	194400,75	431962,64	7,50	22,15	18,46	13,53	22,88	
W21_05_A	Oostgevel	194404,02	431961,21	1,50	14,20	10,36	5,67	14,94	
W21_05_B	Oostgevel	194404,02	431961,21	4,50	16,80	12,96	8,27	17,54	
W21_05_C	Oostgevel	194404,02	431961,21	7,50	20,41	16,59	11,88	21,15	
W21_06_A	Oostgevel	194404,02	431953,21	1,50	12,09	8,26	3,55	12,83	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21_06_B	Oostgevel	194404,02	431953,21	4,50	15,98	12,20	7,41	16,71	
W21_06_C	Oostgevel	194404,02	431953,21	7,50	19,35	15,57	10,78	20,08	
W22_01_A	Zuidgevel	194420,91	431950,64	1,50	34,33	30,63	25,72	35,06	
W22_01_B	Zuidgevel	194420,91	431950,64	4,50	34,47	30,74	25,88	35,21	
W22_01_C	Zuidgevel	194420,91	431950,64	7,50	34,45	30,72	25,87	35,19	
W22_02_A	Westgevel	194417,59	431952,81	1,50	15,10	11,31	6,54	15,84	
W22_02_B	Westgevel	194417,59	431952,81	4,50	17,22	13,42	8,67	17,96	
W22_02_C	Westgevel	194417,59	431952,81	7,50	20,29	16,49	11,72	21,02	
W22_03_A	Westgevel	194417,59	431960,05	1,50	13,18	9,37	4,63	13,92	
W22_03_B	Westgevel	194417,59	431960,05	4,50	15,48	11,66	6,94	16,22	
W22_03_C	Westgevel	194417,59	431960,05	7,50	18,87	15,06	10,33	19,61	
W22_04_A	Noordgevel	194420,91	431962,15	1,50	9,99	6,15	1,46	10,73	
W22_04_B	Noordgevel	194420,91	431962,15	4,50	12,60	8,77	4,06	13,34	
W22_04_C	Noordgevel	194420,91	431962,15	7,50	14,53	10,76	5,97	15,27	
W22_05_A	Oostgevel	194424,18	431959,70	1,50	15,23	11,40	6,69	15,97	
W22_05_B	Oostgevel	194424,18	431959,70	4,50	19,46	15,67	10,90	20,20	
W22_05_C	Oostgevel	194424,18	431959,70	7,50	22,32	18,55	13,76	23,06	
W22_06_A	Oostgevel	194424,18	431952,46	1,50	9,52	5,74	0,97	10,26	
W22_06_B	Oostgevel	194424,18	431952,46	4,50	15,64	11,91	7,04	16,37	
W22_06_C	Oostgevel	194424,18	431952,46	7,50	16,66	12,96	8,04	17,39	
W23_01_A	Zuidgevel	194395,22	431986,20	1,50	22,88	19,16	14,27	23,61	
W23_01_B	Zuidgevel	194395,22	431986,20	4,50	25,11	21,40	16,51	25,85	
W23_01_C	Zuidgevel	194395,22	431986,20	7,50	29,40	25,71	20,79	30,14	
W23_02_A	Zuidgevel	194411,08	431985,68	1,50	20,13	16,37	11,55	20,86	
W23_02_B	Zuidgevel	194411,08	431985,68	4,50	25,04	21,33	16,44	25,78	
W23_02_C	Zuidgevel	194411,08	431985,68	7,50	27,75	24,06	19,14	28,49	
W23_03_A	Zuidgevel	194427,13	431985,15	1,50	22,22	18,48	13,64	22,96	
W23_03_B	Zuidgevel	194427,13	431985,15	4,50	26,98	23,28	18,38	27,72	
W23_03_C	Zuidgevel	194427,13	431985,15	7,50	28,37	24,67	19,76	29,10	
W23_04_A	Oostgevel	194430,02	431990,54	1,50	10,20	6,36	1,66	10,93	
W23_04_B	Oostgevel	194430,02	431990,54	4,50	10,72	6,92	2,18	11,46	
W23_04_C	Oostgevel	194430,02	431990,54	7,50	14,30	10,55	5,71	15,03	
W23_05_A	Noordgevel	194426,89	431995,66	1,50	12,40	8,62	3,83	13,13	
W23_05_B	Noordgevel	194426,89	431995,66	4,50	15,02	11,25	6,45	15,76	
W23_05_C	Noordgevel	194426,89	431995,66	7,50	18,15	14,41	9,56	18,88	
W23_06_A	Noordgevel	194410,69	431996,19	1,50	18,01	14,29	9,42	18,75	
W23_06_B	Noordgevel	194410,69	431996,19	4,50	19,16	15,42	10,58	19,90	
W23_06_C	Noordgevel	194410,69	431996,19	7,50	20,33	16,59	11,74	21,06	
W23_07_A	Noordgevel	194395,93	431996,68	1,50	18,83	15,13	10,22	19,56	
W23_07_B	Noordgevel	194395,93	431996,68	4,50	19,81	16,10	11,20	20,54	
W23_07_C	Noordgevel	194395,93	431996,68	7,50	20,92	17,21	12,32	21,66	
W23_08_A	Westgevel	194392,68	431991,47	1,50	18,53	14,78	9,94	19,26	
W23_08_B	Westgevel	194392,68	431991,47	4,50	24,17	20,45	15,56	24,90	
W23_08_C	Westgevel	194392,68	431991,47	7,50	29,65	25,96	21,03	30,38	
W2_01_A	Zuidgevel	194309,92	431955,22	1,50	41,45	37,72	32,86	42,19	
W2_01_B	Zuidgevel	194309,92	431955,22	4,50	42,94	39,19	34,35	43,67	
W2_01_C	Zuidgevel	194309,92	431955,22	7,50	43,39	39,65	34,81	44,13	
W2_02_A	Westgevel	194306,40	431956,73	1,50	41,13	37,39	32,54	41,86	
W2_02_B	Westgevel	194306,40	431956,73	4,50	42,74	38,99	34,17	43,48	
W2_02_C	Westgevel	194306,40	431956,73	7,50	43,18	39,43	34,60	43,92	
W2_03_A	Westgevel	194306,40	431965,69	1,50	29,05	25,24	20,51	29,79	
W2_03_B	Westgevel	194306,40	431965,69	4,50	30,84	27,02	22,31	31,58	
W2_03_C	Westgevel	194306,40	431965,69	7,50	32,36	28,54	23,83	33,10	
W2_04_A	Noordgevel	194309,99	431966,92	1,50	26,59	22,90	17,97	27,32	
W2_04_B	Noordgevel	194309,99	431966,92	4,50	28,07	24,37	19,45	28,80	
W2_04_C	Noordgevel	194309,99	431966,92	7,50	28,97	25,28	20,36	29,71	
W2_05_A	Oostgevel	194313,37	431965,36	1,50	26,64	22,92	18,04	27,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaii
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W2_05_B	Oostgevel	194313,37	431965,36	4,50	28,16	24,41	19,58	28,90	
W2_05_C	Oostgevel	194313,37	431965,36	7,50	28,76	25,01	20,18	29,50	
W2_06_A	Oostgevel	194313,37	431957,00	1,50	29,23	25,53	20,61	29,96	
W2_06_B	Oostgevel	194313,37	431957,00	4,50	29,87	26,14	21,27	30,60	
W2_06_C	Oostgevel	194313,37	431957,00	7,50	30,01	26,28	21,42	30,75	
W32_01_A	Zuidgevel	194327,06	432065,14	1,50	29,41	25,72	20,79	30,14	
W32_01_B	Zuidgevel	194327,06	432065,14	4,50	29,99	26,29	21,36	30,72	
W32_01_C	Zuidgevel	194327,06	432065,14	7,50	31,72	28,02	23,10	32,45	
W32_02_A	Westgevel	194322,05	432068,63	1,50	26,95	23,26	18,34	27,69	
W32_02_B	Westgevel	194322,05	432068,63	4,50	27,81	24,11	19,20	28,54	
W32_02_C	Westgevel	194322,05	432068,63	7,50	30,42	26,72	21,81	31,15	
W32_03_A	Westgevel	194322,21	432074,35	1,50	26,75	23,05	18,13	27,48	
W32_03_B	Westgevel	194322,21	432074,35	4,50	27,28	23,58	18,67	28,01	
W32_03_C	Westgevel	194322,21	432074,35	7,50	29,22	25,52	20,62	29,96	
W32_04_A	Westgevel	194322,40	432081,55	1,50	24,88	21,17	16,27	25,61	
W32_04_B	Westgevel	194322,40	432081,55	4,50	27,07	23,36	18,47	27,81	
W32_04_C	Westgevel	194322,40	432081,55	7,50	28,52	24,80	19,92	29,25	
W32_05_A	Westgevel	194322,56	432087,45	1,50	21,52	17,79	12,93	22,26	
W32_05_B	Westgevel	194322,56	432087,45	4,50	23,37	19,63	14,79	24,11	
W32_05_C	Westgevel	194322,56	432087,45	7,50	25,81	22,07	17,23	26,55	
W32_06_A	Noordgevel	194328,28	432089,48	1,50	22,38	18,67	13,76	23,11	
W32_06_B	Noordgevel	194328,28	432089,48	4,50	25,85	22,16	17,24	26,59	
W32_06_C	Noordgevel	194328,28	432089,48	7,50	26,64	22,95	18,03	27,38	
W32_07_A	Oostgevel	194333,36	432086,41	1,50	11,49	7,69	2,93	12,22	
W32_07_B	Oostgevel	194333,36	432086,41	4,50	13,63	9,83	5,08	14,37	
W32_07_C	Oostgevel	194333,36	432086,41	7,50	17,34	13,57	8,77	18,08	
W32_08_A	Oostgevel	194333,21	432080,52	1,50	21,53	17,84	12,91	22,26	
W32_08_B	Oostgevel	194333,21	432080,52	4,50	22,09	18,38	13,49	22,83	
W32_08_C	Oostgevel	194333,21	432080,52	7,50	22,83	19,11	14,23	23,56	
W32_09_A	Oostgevel	194333,03	432073,87	1,50	12,60	8,80	4,05	13,34	
W32_09_B	Oostgevel	194333,03	432073,87	4,50	15,42	11,63	6,86	16,16	
W32_09_C	Oostgevel	194333,03	432073,87	7,50	19,12	15,36	10,54	19,85	
W32_10_A	Oostgevel	194332,87	432067,99	1,50	12,34	8,55	3,79	13,08	
W32_10_B	Oostgevel	194332,87	432067,99	4,50	15,16	11,38	6,59	15,89	
W32_10_C	Oostgevel	194332,87	432067,99	7,50	19,02	15,27	10,43	19,75	
W33_01_A	Zuidgevel	194326,11	432032,36	1,50	28,09	24,40	19,47	28,82	
W33_01_B	Zuidgevel	194326,11	432032,36	4,50	29,11	25,41	20,49	29,84	
W33_01_C	Zuidgevel	194326,11	432032,36	7,50	31,98	28,29	23,36	32,71	
W33_02_A	Westgevel	194321,20	432035,47	1,50	29,42	25,74	20,80	30,15	
W33_02_B	Westgevel	194321,20	432035,47	4,50	29,23	25,54	20,62	29,97	
W33_02_C	Westgevel	194321,20	432035,47	7,50	32,99	29,30	24,37	33,72	
W33_03_A	Westgevel	194321,29	432042,12	1,50	27,00	23,30	18,38	27,73	
W33_03_B	Westgevel	194321,29	432042,12	4,50	28,19	24,49	19,58	28,92	
W33_03_C	Westgevel	194321,29	432042,12	7,50	33,32	29,63	24,70	34,05	
W33_04_A	Westgevel	194321,38	432048,94	1,50	29,95	26,26	21,34	30,69	
W33_04_B	Westgevel	194321,38	432048,94	4,50	30,52	26,82	21,92	31,26	
W33_04_C	Westgevel	194321,38	432048,94	7,50	33,69	30,00	25,08	34,43	
W33_05_A	Westgevel	194321,44	432053,92	1,50	29,82	26,13	21,20	30,55	
W33_05_B	Westgevel	194321,44	432053,92	4,50	30,28	26,57	21,67	31,01	
W33_05_C	Westgevel	194321,44	432053,92	7,50	33,04	29,35	24,41	33,77	
W33_06_A	Noordgevel	194327,00	432057,19	1,50	11,45	7,62	2,92	12,19	
W33_06_B	Noordgevel	194327,00	432057,19	4,50	13,62	9,81	5,08	14,36	
W33_06_C	Noordgevel	194327,00	432057,19	7,50	18,18	14,41	9,61	18,92	
W33_07_A	Oostgevel	194332,42	432053,57	1,50	11,40	7,57	2,87	12,14	
W33_07_B	Oostgevel	194332,42	432053,57	4,50	14,20	10,39	5,65	14,94	
W33_07_C	Oostgevel	194332,42	432053,57	7,50	18,30	14,54	9,73	19,04	
W33_08_A	Oostgevel	194332,34	432047,12	1,50	11,49	7,67	2,94	12,22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaii
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W33_08_B	Oostgevel	194332,34	432047,12	4,50	14,03	10,23	5,49	14,77	
W33_08_C	Oostgevel	194332,34	432047,12	7,50	18,15	14,37	9,58	18,88	
W33_09_A	Oostgevel	194332,25	432040,66	1,50	23,38	19,69	14,75	24,11	
W33_09_B	Oostgevel	194332,25	432040,66	4,50	23,84	20,15	15,22	24,57	
W33_09_C	Oostgevel	194332,25	432040,66	7,50	24,78	21,08	16,16	25,51	
W33_10_A	Oostgevel	194332,19	432036,06	1,50	25,81	22,12	17,19	26,54	
W33_10_B	Oostgevel	194332,19	432036,06	4,50	26,45	22,75	17,83	27,18	
W33_10_C	Oostgevel	194332,19	432036,06	7,50	28,33	24,64	19,71	29,06	
W34_01_A	Zuidgevel	194344,70	432031,30	1,50	28,71	25,01	20,09	29,44	
W34_01_B	Zuidgevel	194344,70	432031,30	4,50	29,41	25,70	20,80	30,14	
W34_01_C	Zuidgevel	194344,70	432031,30	7,50	30,89	27,19	22,28	31,62	
W34_01_D	Zuidgevel	194344,70	432031,30	10,50	31,20	27,49	22,59	31,93	
W34_02_A	Zuidgevel	194367,16	432031,30	1,50	29,28	25,58	20,68	30,02	
W34_02_B	Zuidgevel	194367,16	432031,30	4,50	30,17	26,45	21,57	30,90	
W34_02_C	Zuidgevel	194367,16	432031,30	7,50	31,60	27,88	23,00	32,33	
W34_02_D	Zuidgevel	194367,16	432031,30	10,50	29,89	26,16	21,30	30,63	
W34_03_A	Zuidgevel	194346,10	432079,88	1,50	21,29	17,58	12,69	22,03	
W34_03_B	Zuidgevel	194346,10	432079,88	4,50	22,20	18,47	13,61	22,94	
W34_03_C	Zuidgevel	194346,10	432079,88	7,50	23,90	20,17	15,31	24,64	
W34_03_D	Zuidgevel	194346,10	432079,88	10,50	30,45	26,75	21,84	31,18	
W34_04_A	Zuidgevel	194358,41	432079,69	1,50	22,53	18,82	13,92	23,26	
W34_04_B	Zuidgevel	194358,41	432079,69	4,50	24,20	20,49	15,59	24,93	
W34_04_C	Zuidgevel	194358,41	432079,69	7,50	25,38	21,66	16,78	26,11	
W34_04_D	Zuidgevel	194358,41	432079,69	10,50	30,38	26,68	21,77	31,11	
W34_05_A	Noordgevel	194344,71	432041,34	1,50	12,71	8,91	4,16	13,45	
W34_05_B	Noordgevel	194344,71	432041,34	4,50	15,60	11,83	7,04	16,34	
W34_05_C	Noordgevel	194344,71	432041,34	7,50	20,60	16,88	12,00	21,33	
W34_05_D	Noordgevel	194344,71	432041,34	10,50	27,04	23,35	18,42	27,77	
W34_06_A	Noordgevel	194357,79	432041,44	1,50	22,45	18,76	13,83	23,18	
W34_06_B	Noordgevel	194357,79	432041,44	4,50	23,95	20,26	15,33	24,68	
W34_06_C	Noordgevel	194357,79	432041,44	7,50	25,07	21,38	16,45	25,80	
W34_06_D	Noordgevel	194357,79	432041,44	10,50	26,64	22,96	18,02	27,37	
W34_07_A	Noordgevel	194347,13	432089,09	1,50	22,75	19,05	14,14	23,48	
W34_07_B	Noordgevel	194347,13	432089,09	4,50	24,98	21,28	16,37	25,71	
W34_07_C	Noordgevel	194347,13	432089,09	7,50	26,56	22,87	17,95	27,30	
W34_07_D	Noordgevel	194347,13	432089,09	10,50	22,89	19,19	14,28	23,62	
W34_08_A	Noordgevel	194367,44	432088,76	1,50	19,50	15,80	10,89	20,23	
W34_08_B	Noordgevel	194367,44	432088,76	4,50	21,35	17,64	12,74	22,08	
W34_08_C	Noordgevel	194367,44	432088,76	7,50	21,89	18,18	13,28	22,62	
W34_08_D	Noordgevel	194367,44	432088,76	10,50	18,90	15,20	10,29	19,63	
W34_09_A	Westgevel	194343,24	432084,89	1,50	23,18	19,48	14,56	23,91	
W34_09_B	Westgevel	194343,24	432084,89	4,50	25,90	22,20	17,29	26,63	
W34_09_C	Westgevel	194343,24	432084,89	7,50	27,38	23,68	18,77	28,11	
W34_09_D	Westgevel	194343,24	432084,89	10,50	29,10	25,41	20,49	29,84	
W34_10_A	Westgevel	194341,07	432036,71	1,50	23,44	19,75	14,82	24,17	
W34_10_B	Westgevel	194341,07	432036,71	4,50	24,05	20,35	15,44	24,78	
W34_10_C	Westgevel	194341,07	432036,71	7,50	25,58	21,86	16,98	26,31	
W34_10_D	Westgevel	194341,07	432036,71	10,50	31,02	27,33	22,40	31,75	
W34_11_A	Westgevel	194362,98	432045,83	1,50	24,25	20,56	15,64	24,99	
W34_11_B	Westgevel	194362,98	432045,83	4,50	25,25	21,54	16,64	25,98	
W34_11_C	Westgevel	194362,98	432045,83	7,50	26,00	22,29	17,40	26,74	
W34_11_D	Westgevel	194362,98	432045,83	10,50	29,64	25,94	21,03	30,37	
W34_12_A	Westgevel	194363,34	432060,00	1,50	14,71	10,90	6,17	15,45	
W34_12_B	Westgevel	194363,34	432060,00	4,50	17,41	13,61	8,86	18,15	
W34_12_C	Westgevel	194363,34	432060,00	7,50	20,99	17,22	12,42	21,73	
W34_12_D	Westgevel	194363,34	432060,00	10,50	28,32	24,62	19,71	29,05	
W34_13_A	Westgevel	194363,71	432074,91	1,50	24,25	20,55	15,63	24,98	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W34_13_B	Westgevel	194363,71	432074,91	4,50	24,85	21,14	16,25	25,59	
W34_13_C	Westgevel	194363,71	432074,91	7,50	26,10	22,38	17,50	26,83	
W34_13_D	Westgevel	194363,71	432074,91	10,50	30,63	26,93	22,02	31,36	
W34_14_A	Oostgevel	194373,14	432083,28	1,50	11,78	7,99	3,22	12,52	
W34_14_B	Oostgevel	194373,14	432083,28	4,50	14,94	11,18	6,36	15,67	
W34_14_C	Oostgevel	194373,14	432083,28	7,50	21,73	18,02	13,13	22,47	
W34_14_D	Oostgevel	194373,14	432083,28	10,50	23,58	19,88	14,96	24,31	
W34_15_A	Oostgevel	194372,85	432062,51	1,50	18,87	15,17	10,25	19,60	
W34_15_B	Oostgevel	194372,85	432062,51	4,50	19,94	16,23	11,34	20,68	
W34_15_C	Oostgevel	194372,85	432062,51	7,50	22,40	18,69	13,79	23,13	
W34_15_D	Oostgevel	194372,85	432062,51	10,50	18,93	15,25	10,31	19,66	
W34_16_A	Oostgevel	194372,50	432038,21	1,50	20,32	16,61	11,70	21,05	
W34_16_B	Oostgevel	194372,50	432038,21	4,50	21,75	18,03	13,15	22,48	
W34_16_C	Oostgevel	194372,50	432038,21	7,50	26,47	22,77	17,85	27,20	
W34_16_D	Oostgevel	194372,50	432038,21	10,50	24,04	20,32	15,44	24,77	
W3_01_A	Westgevel	194283,95	431995,40	1,50	39,88	36,17	31,28	40,62	
W3_01_B	Westgevel	194283,95	431995,40	4,50	41,61	37,89	33,01	42,34	
W3_01_C	Westgevel	194283,95	431995,40	7,50	41,92	38,20	33,33	42,66	
W3_02_A	Westgevel	194284,03	432003,96	1,50	39,09	35,39	30,48	39,82	
W3_02_B	Westgevel	194284,03	432003,96	4,50	40,69	36,97	32,09	41,42	
W3_02_C	Westgevel	194284,03	432003,96	7,50	41,15	37,43	32,55	41,88	
W3_03_A	Noordgevel	194287,41	432005,68	1,50	27,52	23,83	18,90	28,25	
W3_03_B	Noordgevel	194287,41	432005,68	4,50	28,87	25,18	20,25	29,60	
W3_03_C	Noordgevel	194287,41	432005,68	7,50	23,64	19,94	15,03	24,37	
W3_04_A	Oostgevel	194290,79	432003,83	1,50	33,40	29,67	24,80	34,13	
W3_04_B	Oostgevel	194290,79	432003,83	4,50	35,19	31,45	26,60	35,92	
W3_04_C	Oostgevel	194290,79	432003,83	7,50	36,27	32,53	27,69	37,01	
W3_05_A	Oostgevel	194290,71	431995,88	1,50	30,25	26,57	21,63	30,98	
W3_05_B	Oostgevel	194290,71	431995,88	4,50	30,76	27,06	22,14	31,49	
W3_05_C	Oostgevel	194290,71	431995,88	7,50	30,97	27,28	22,36	31,71	
W3_06_A	Zuidgevel	194287,49	431994,41	1,50	39,81	36,10	31,20	40,54	
W3_06_B	Zuidgevel	194287,49	431994,41	4,50	41,40	37,68	32,81	42,14	
W3_06_C	Zuidgevel	194287,49	431994,41	7,50	41,68	37,95	33,08	42,41	
W4_01_A	Zuidgevel	194300,62	431993,83	1,50	38,77	35,06	30,16	39,50	
W4_01_B	Zuidgevel	194300,62	431993,83	4,50	40,13	36,41	31,53	40,86	
W4_01_C	Zuidgevel	194300,62	431993,83	7,50	40,40	36,68	31,81	41,14	
W4_02_A	Westgevel	194297,14	431995,82	1,50	38,03	34,32	29,43	38,77	
W4_02_B	Westgevel	194297,14	431995,82	4,50	39,64	35,92	31,03	40,37	
W4_02_C	Westgevel	194297,14	431995,82	7,50	40,35	36,63	31,76	41,09	
W4_03_A	Westgevel	194297,06	432003,83	1,50	32,53	28,79	23,95	33,27	
W4_03_B	Westgevel	194297,06	432003,83	4,50	34,33	30,57	25,75	35,06	
W4_03_C	Westgevel	194297,06	432003,83	7,50	34,22	30,44	25,66	34,96	
W4_04_A	Noordgevel	194300,63	432005,10	1,50	26,14	22,45	17,51	26,87	
W4_04_B	Noordgevel	194300,63	432005,10	4,50	27,36	23,67	18,75	28,10	
W4_04_C	Noordgevel	194300,63	432005,10	7,50	22,41	18,71	13,80	23,14	
W4_05_A	Oostgevel	194304,14	432003,62	1,50	31,74	28,02	23,15	32,48	
W4_05_B	Oostgevel	194304,14	432003,62	4,50	33,36	29,62	24,77	34,09	
W4_05_C	Oostgevel	194304,14	432003,62	7,50	34,50	30,75	25,92	35,24	
W4_06_A	Oostgevel	194304,22	431995,27	1,50	30,87	27,18	22,25	31,60	
W4_06_B	Oostgevel	194304,22	431995,27	4,50	31,31	27,61	22,69	32,04	
W4_06_C	Oostgevel	194304,22	431995,27	7,50	28,76	25,06	20,15	29,49	
W5_01_A	Zuidgevel	194314,77	431993,55	1,50	37,85	34,15	29,24	38,58	
W5_01_B	Zuidgevel	194314,77	431993,55	4,50	38,90	35,19	30,30	39,64	
W5_01_C	Zuidgevel	194314,77	431993,55	7,50	38,91	35,19	30,32	39,65	
W5_02_A	Westgevel	194311,35	431994,73	1,50	37,48	33,77	28,87	38,21	
W5_02_B	Westgevel	194311,35	431994,73	4,50	38,71	34,99	30,11	39,44	
W5_02_C	Westgevel	194311,35	431994,73	7,50	39,56	35,84	30,96	40,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_03_A	Westgevel	194311,44	432003,15	1,50	28,55	24,86	19,93	29,28	
W5_03_B	Westgevel	194311,44	432003,15	4,50	29,89	26,20	21,28	30,63	
W5_03_C	Westgevel	194311,44	432003,15	7,50	30,48	26,77	21,87	31,21	
W5_04_A	Noordgevel	194314,97	432004,50	1,50	27,77	24,09	19,15	28,50	
W5_04_B	Noordgevel	194314,97	432004,50	4,50	28,61	24,92	19,99	29,34	
W5_04_C	Noordgevel	194314,97	432004,50	7,50	29,64	25,93	21,03	30,37	
W5_05_A	Oostgevel	194318,30	432003,02	1,50	26,87	23,18	18,25	27,60	
W5_05_B	Oostgevel	194318,30	432003,02	4,50	28,23	24,54	19,61	28,96	
W5_05_C	Oostgevel	194318,30	432003,02	7,50	25,49	21,80	16,88	26,23	
W5_06_A	Oostgevel	194318,22	431995,07	1,50	29,58	25,89	20,96	30,31	
W5_06_B	Oostgevel	194318,22	431995,07	4,50	30,55	26,85	21,94	31,28	
W5_06_C	Oostgevel	194318,22	431995,07	7,50	--	--	--	--	
W6_01_A	Zuidgevel	194294,91	432023,22	1,50	36,29	32,61	27,67	37,02	
W6_01_B	Zuidgevel	194294,91	432023,22	4,50	37,24	33,55	28,62	37,97	
W6_02_A	Zuidgevel	194302,65	432023,03	1,50	34,33	30,64	25,70	35,06	
W6_02_B	Zuidgevel	194302,65	432023,03	4,50	34,95	31,26	26,34	35,69	
W6_03_A	Oostgevel	194304,09	432025,47	1,50	18,05	14,30	9,47	18,79	
W6_03_B	Oostgevel	194304,09	432025,47	4,50	20,89	17,16	12,30	21,63	
W6_04_A	Oostgevel	194304,19	432029,78	1,50	16,25	12,48	7,68	16,99	
W6_04_B	Oostgevel	194304,19	432029,78	4,50	18,57	14,83	9,99	19,31	
W6_05_A	Oostgevel	194304,30	432034,09	1,50	15,90	12,12	7,32	16,63	
W6_05_B	Oostgevel	194304,30	432034,09	4,50	19,09	15,34	10,50	19,82	
W6_06_A	Oostgevel	194304,39	432037,87	1,50	12,66	8,84	4,12	13,40	
W6_06_B	Oostgevel	194304,39	432037,87	4,50	16,65	12,88	8,08	17,39	
W6_07_A	Noordgevel	194302,36	432040,98	1,50	27,18	23,43	18,59	27,91	
W6_07_B	Noordgevel	194302,36	432040,98	4,50	27,50	23,74	18,93	28,24	
W6_08_A	Noordgevel	194295,49	432041,15	1,50	27,41	23,72	18,79	28,14	
W6_08_B	Noordgevel	194295,49	432041,15	4,50	27,92	24,22	19,30	28,65	
W6_09_A	Westgevel	194294,31	432038,79	1,50	36,41	32,72	27,80	37,15	
W6_09_B	Westgevel	194294,31	432038,79	4,50	37,48	33,78	28,87	38,21	
W6_10_A	Westgevel	194294,20	432034,20	1,50	36,58	32,88	27,97	37,31	
W6_10_B	Westgevel	194294,20	432034,20	4,50	37,62	33,91	29,01	38,35	
W6_11_A	Westgevel	194294,09	432029,69	1,50	36,56	32,87	27,95	37,30	
W6_11_B	Westgevel	194294,09	432029,69	4,50	37,67	33,97	29,06	38,40	
W6_12_A	Westgevel	194293,99	432025,71	1,50	36,48	32,79	27,85	37,21	
W6_12_B	Westgevel	194293,99	432025,71	4,50	37,53	33,84	28,91	38,26	
W7_01_A	Zuidgevel	194297,46	432058,57	1,50	35,65	31,96	27,04	36,39	
W7_01_B	Zuidgevel	194297,46	432058,57	4,50	36,40	32,70	27,79	37,13	
W7_01_C	Zuidgevel	194297,46	432058,57	7,50	37,24	33,53	28,63	37,97	
W7_02_A	Zuidgevel	194304,94	432058,48	1,50	34,57	30,88	25,95	35,30	
W7_02_B	Zuidgevel	194304,94	432058,48	4,50	35,10	31,41	26,49	35,84	
W7_02_C	Zuidgevel	194304,94	432058,48	7,50	36,35	32,65	27,74	37,08	
W7_03_A	Oostgevel	194306,64	432061,38	1,50	27,84	24,15	19,22	28,57	
W7_03_B	Oostgevel	194306,64	432061,38	4,50	28,21	24,51	19,59	28,94	
W7_03_C	Oostgevel	194306,64	432061,38	7,50	30,13	26,44	21,52	30,87	
W7_04_A	Oostgevel	194306,70	432066,49	1,50	15,44	11,66	6,87	16,17	
W7_04_B	Oostgevel	194306,70	432066,49	4,50	18,94	15,19	10,35	19,67	
W7_04_C	Oostgevel	194306,70	432066,49	7,50	25,69	21,99	17,08	26,42	
W7_05_A	Oostgevel	194306,77	432071,62	1,50	14,33	10,53	5,78	15,07	
W7_05_B	Oostgevel	194306,77	432071,62	4,50	17,32	13,55	8,76	18,06	
W7_05_C	Oostgevel	194306,77	432071,62	7,50	22,09	18,36	13,50	22,83	
W7_06_A	Oostgevel	194306,84	432076,94	1,50	21,40	17,69	12,79	22,13	
W7_06_B	Oostgevel	194306,84	432076,94	4,50	22,25	18,54	13,65	22,99	
W7_06_C	Oostgevel	194306,84	432076,94	7,50	23,85	20,13	15,25	24,58	
W7_07_A	Oostgevel	194306,90	432082,06	1,50	24,30	20,61	15,68	25,03	
W7_07_B	Oostgevel	194306,90	432082,06	4,50	24,62	20,92	16,01	25,35	
W7_07_C	Oostgevel	194306,90	432082,06	7,50	25,95	22,25	17,34	26,68	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaii
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Galgendaal
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W7_08_A	Noordgevel	194305,80	432084,98	1,50	27,62	23,93	19,00	28,35	
W7_08_B	Noordgevel	194305,80	432084,98	4,50	28,07	24,38	19,45	28,80	
W7_08_C	Noordgevel	194305,80	432084,98	7,50	28,42	24,72	19,80	29,15	
W7_09_A	Noordgevel	194298,19	432085,07	1,50	28,83	25,11	20,23	29,56	
W7_09_B	Noordgevel	194298,19	432085,07	4,50	28,21	24,47	19,63	28,95	
W7_09_C	Noordgevel	194298,19	432085,07	7,50	28,17	24,41	19,60	28,91	
W7_10_A	Westgevel	194296,58	432082,05	1,50	35,01	31,32	26,40	35,75	
W7_10_B	Westgevel	194296,58	432082,05	4,50	35,65	31,94	27,04	36,38	
W7_10_C	Westgevel	194296,58	432082,05	7,50	35,82	32,11	27,21	36,55	
W7_11_A	Westgevel	194296,51	432077,13	1,50	35,41	31,71	26,79	36,14	
W7_11_B	Westgevel	194296,51	432077,13	4,50	35,87	32,17	27,26	36,60	
W7_11_C	Westgevel	194296,51	432077,13	7,50	36,00	32,29	27,39	36,73	
W7_12_A	Westgevel	194296,45	432072,01	1,50	35,30	31,60	26,68	36,03	
W7_12_B	Westgevel	194296,45	432072,01	4,50	35,85	32,15	27,24	36,58	
W7_12_C	Westgevel	194296,45	432072,01	7,50	36,06	32,36	27,46	36,80	
W7_13_A	Westgevel	194296,38	432067,02	1,50	35,44	31,75	26,83	36,18	
W7_13_B	Westgevel	194296,38	432067,02	4,50	36,12	32,41	27,51	36,85	
W7_13_C	Westgevel	194296,38	432067,02	7,50	36,39	32,68	27,78	37,12	
W7_14_A	Westgevel	194296,31	432061,49	1,50	35,70	32,00	27,08	36,43	
W7_14_B	Westgevel	194296,31	432061,49	4,50	36,44	32,73	27,83	37,17	
W7_14_C	Westgevel	194296,31	432061,49	7,50	36,70	32,99	28,10	37,44	
W8_01_A	Zuidgevel	194296,56	432090,31	1,50	33,34	29,65	24,73	34,08	
W8_01_B	Zuidgevel	194296,56	432090,31	4,50	34,53	30,83	25,93	35,27	
W8_01_C	Zuidgevel	194296,56	432090,31	7,50	35,11	31,40	26,50	35,84	
W8_02_A	Zuidgevel	194304,91	432090,51	1,50	28,27	24,58	19,65	29,00	
W8_02_B	Zuidgevel	194304,91	432090,51	4,50	29,93	26,24	21,32	30,67	
W8_02_C	Zuidgevel	194304,91	432090,51	7,50	30,47	26,77	21,86	31,20	
W8_03_A	Oostgevel	194305,86	432093,42	1,50	18,83	15,12	10,22	19,56	
W8_03_B	Oostgevel	194305,86	432093,42	4,50	20,07	16,35	11,47	20,80	
W8_03_C	Oostgevel	194305,86	432093,42	7,50	22,88	19,16	14,28	23,61	
W8_04_A	Oostgevel	194305,70	432100,29	1,50	19,09	15,39	10,49	19,83	
W8_04_B	Oostgevel	194305,70	432100,29	4,50	20,07	16,36	11,47	20,81	
W8_04_C	Oostgevel	194305,70	432100,29	7,50	22,55	18,83	13,94	23,28	
W8_05_A	Noordgevel	194303,73	432102,98	1,50	26,15	22,47	17,53	26,88	
W8_05_B	Noordgevel	194303,73	432102,98	4,50	25,26	21,57	16,64	25,99	
W8_05_C	Noordgevel	194303,73	432102,98	7,50	24,15	20,45	15,53	24,88	
W8_06_A	Noordgevel	194296,59	432102,81	1,50	26,73	23,03	18,11	27,46	
W8_06_B	Noordgevel	194296,59	432102,81	4,50	28,03	24,33	19,42	28,76	
W8_06_C	Noordgevel	194296,59	432102,81	7,50	25,91	22,21	17,30	26,64	
W8_07_A	Oostgevel	194295,18	432099,78	1,50	33,23	29,53	24,62	33,96	
W8_07_B	Oostgevel	194295,18	432099,78	4,50	35,02	31,32	26,41	35,75	
W8_07_C	Oostgevel	194295,18	432099,78	7,50	35,19	31,49	26,58	35,92	
W8_08_A	Oostgevel	194295,31	432094,33	1,50	33,79	30,09	25,17	34,52	
W8_08_B	Oostgevel	194295,31	432094,33	4,50	35,48	31,78	26,87	36,21	
W8_08_C	Oostgevel	194295,31	432094,33	7,50	35,45	31,74	26,84	36,18	
W9_01_A	Zuidgevel	194299,28	432109,68	1,50	27,97	24,28	19,35	28,70	
W9_01_B	Zuidgevel	194299,28	432109,68	4,50	31,89	28,20	23,26	32,62	
W9_01_C	Zuidgevel	194299,28	432109,68	7,50	32,47	28,77	23,85	33,20	
W9_02_A	Zuidgevel	194306,97	432109,49	1,50	21,22	17,50	12,63	21,96	
W9_02_B	Zuidgevel	194306,97	432109,49	4,50	27,98	24,29	19,36	28,71	
W9_02_C	Zuidgevel	194306,97	432109,49	7,50	28,81	25,11	20,20	29,54	
W9_03_A	Oostgevel	194308,45	432111,84	1,50	13,46	9,66	4,91	14,20	
W9_03_B	Oostgevel	194308,45	432111,84	4,50	16,19	12,41	7,63	16,93	
W9_03_C	Oostgevel	194308,45	432111,84	7,50	20,20	16,45	11,61	20,93	
W9_04_A	Oostgevel	194308,57	432117,02	1,50	13,86	10,06	5,31	14,60	
W9_04_B	Oostgevel	194308,57	432117,02	4,50	16,53	12,75	7,96	17,26	
W9_04_C	Oostgevel	194308,57	432117,02	7,50	21,27	17,54	12,68	22,01	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Galgendaal

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Galgendaal
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W9_05_A	Oostgevel	194308,69	432121,95	1,50	13,03	9,23	4,48	13,77
W9_05_B	Oostgevel	194308,69	432121,95	4,50	15,80	12,02	7,24	16,54
W9_05_C	Oostgevel	194308,69	432121,95	7,50	20,55	16,82	11,96	21,29
W9_06_A	Oostgevel	194308,81	432127,07	1,50	11,77	7,97	3,21	12,50
W9_06_B	Oostgevel	194308,81	432127,07	4,50	14,54	10,76	5,98	15,28
W9_06_C	Oostgevel	194308,81	432127,07	7,50	18,57	14,83	9,98	19,30
W9_07_A	Noordgevel	194307,48	432130,34	1,50	27,77	24,08	19,15	28,50
W9_07_B	Noordgevel	194307,48	432130,34	4,50	27,34	23,64	18,72	28,07
W9_07_C	Noordgevel	194307,48	432130,34	7,50	26,34	22,64	17,73	27,07
W9_08_A	Noordgevel	194299,94	432130,52	1,50	27,12	23,43	18,51	27,86
W9_08_B	Noordgevel	194299,94	432130,52	4,50	27,53	23,84	18,92	28,27
W9_08_C	Noordgevel	194299,94	432130,52	7,50	26,80	23,10	18,19	27,53
W9_09_A	Westgevel	194298,28	432127,24	1,50	32,88	29,18	24,26	33,61
W9_09_B	Westgevel	194298,28	432127,24	4,50	34,39	30,69	25,78	35,12
W9_09_C	Westgevel	194298,28	432127,24	7,50	34,44	30,73	25,83	35,17
W9_10_A	Westgevel	194298,17	432122,80	1,50	32,84	29,14	24,23	33,57
W9_10_B	Westgevel	194298,17	432122,80	4,50	34,45	30,75	25,84	35,18
W9_10_C	Westgevel	194298,17	432122,80	7,50	34,55	30,84	25,94	35,28
W9_11_A	Westgevel	194298,04	432117,55	1,50	32,43	28,72	23,81	33,16
W9_11_B	Westgevel	194298,04	432117,55	4,50	34,38	30,68	25,77	35,11
W9_11_C	Westgevel	194298,04	432117,55	7,50	34,56	30,85	25,95	35,29
W9_12_A	Westgevel	194297,93	432112,89	1,50	32,04	28,35	23,42	32,77
W9_12_B	Westgevel	194297,93	432112,89	4,50	34,34	30,65	25,71	35,07
W9_12_C	Westgevel	194297,93	432112,89	7,50	34,40	30,71	25,77	35,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W10_01_A	Zuidgevel	194298,55	432148,30	1,50	23,72	19,60	15,32	24,46	
W10_01_B	Zuidgevel	194298,55	432148,30	4,50	24,47	20,31	16,09	25,21	
W10_02_A	Zuidgevel	194305,96	432148,23	1,50	6,20	1,82	-2,08	6,95	
W10_02_B	Zuidgevel	194305,96	432148,23	4,50	8,73	4,37	0,44	9,48	
W10_03_A	Oostgevel	194308,40	432150,65	1,50	4,16	-0,12	-4,16	4,91	
W10_03_B	Oostgevel	194308,40	432150,65	4,50	6,68	2,41	-1,65	7,42	
W10_04_A	Oostgevel	194308,45	432155,31	1,50	3,86	-0,43	-4,46	4,60	
W10_04_B	Oostgevel	194308,45	432155,31	4,50	6,30	2,01	-2,03	7,04	
W10_05_A	Oostgevel	194308,49	432159,25	1,50	2,02	-2,44	-6,24	2,76	
W10_05_B	Oostgevel	194308,49	432159,25	4,50	4,92	0,53	-3,35	5,67	
W10_06_A	Oostgevel	194308,52	432163,07	1,50	1,01	-3,48	-7,23	1,76	
W10_06_B	Oostgevel	194308,52	432163,07	4,50	10,05	5,94	1,66	10,80	
W10_07_A	Oostgevel	194308,57	432167,72	1,50	2,01	-2,34	-6,28	2,76	
W10_07_B	Oostgevel	194308,57	432167,72	4,50	10,33	6,22	1,93	11,07	
W10_08_A	Oostgevel	194308,61	432172,14	1,50	0,00	-4,45	-8,25	0,75	
W10_08_B	Oostgevel	194308,61	432172,14	4,50	9,66	5,57	1,25	10,40	
W10_09_A	Noordgevel	194307,24	432174,48	1,50	2,45	-1,91	-5,84	3,20	
W10_09_B	Noordgevel	194307,24	432174,48	4,50	7,53	3,18	-0,77	8,27	
W10_10_A	Noordgevel	194300,21	432174,55	1,50	2,46	-1,90	-5,82	3,21	
W10_10_B	Noordgevel	194300,21	432174,55	4,50	7,58	3,22	-0,71	8,33	
W10_11_A	Westgevel	194298,08	432172,00	1,50	23,93	19,79	15,54	24,67	
W10_11_B	Westgevel	194298,08	432172,00	4,50	25,14	20,97	16,77	25,88	
W10_12_A	Westgevel	194298,04	432167,82	1,50	23,70	19,53	15,31	24,44	
W10_12_B	Westgevel	194298,04	432167,82	4,50	25,15	20,97	16,77	25,89	
W10_13_A	Westgevel	194298,00	432163,64	1,50	23,74	19,58	15,36	24,48	
W10_13_B	Westgevel	194298,00	432163,64	4,50	25,21	21,04	16,84	25,95	
W10_14_A	Westgevel	194297,96	432159,35	1,50	23,81	19,66	15,43	24,55	
W10_14_B	Westgevel	194297,96	432159,35	4,50	25,28	21,10	16,90	26,02	
W10_15_A	Westgevel	194297,93	432155,52	1,50	24,41	20,29	16,02	25,15	
W10_15_B	Westgevel	194297,93	432155,52	4,50	25,58	21,42	17,20	26,32	
W10_16_A	Westgevel	194297,88	432150,99	1,50	24,47	20,34	16,07	25,21	
W10_16_B	Westgevel	194297,88	432150,99	4,50	25,67	21,51	17,29	26,41	
W11_01_A	Westgevel	194299,09	432181,80	1,50	22,28	18,06	13,92	23,02	
W11_01_B	Westgevel	194299,09	432181,80	4,50	23,62	19,37	15,28	24,36	
W11_01_C	Westgevel	194299,09	432181,80	7,50	25,05	20,86	16,68	25,79	
W11_02_A	Noordgevel	194301,05	432185,14	1,50	19,13	15,01	10,73	19,87	
W11_02_B	Noordgevel	194301,05	432185,14	4,50	20,74	16,58	12,37	21,49	
W11_02_C	Noordgevel	194301,05	432185,14	7,50	20,87	16,68	12,50	21,61	
W11_03_A	Noordgevel	194308,80	432185,14	1,50	12,32	8,21	3,92	13,06	
W11_03_B	Noordgevel	194308,80	432185,14	4,50	19,62	15,53	11,20	20,36	
W11_03_C	Noordgevel	194308,80	432185,14	7,50	18,57	14,49	10,16	19,31	
W11_04_A	Oostgevel	194310,35	432182,03	1,50	-2,79	-7,17	-11,07	-2,04	
W11_04_B	Oostgevel	194310,35	432182,03	4,50	0,51	-3,81	-7,79	1,26	
W11_04_C	Oostgevel	194310,35	432182,03	7,50	3,91	-0,35	-4,42	4,66	
W11_05_A	Zuidgevel	194308,92	432178,30	1,50	2,53	-1,85	-5,75	3,28	
W11_05_B	Zuidgevel	194308,92	432178,30	4,50	10,36	6,20	1,98	11,10	
W11_05_C	Zuidgevel	194308,92	432178,30	7,50	15,48	11,40	7,07	16,22	
W11_06_A	Zuidgevel	194300,69	432178,30	1,50	2,79	-1,60	-5,48	3,54	
W11_06_B	Zuidgevel	194300,69	432178,30	4,50	7,78	3,38	-0,49	8,53	
W11_06_C	Zuidgevel	194300,69	432178,30	7,50	21,59	17,47	13,20	22,33	
W12_01_A	Noordgevel	194327,72	432186,02	1,50	5,07	0,85	-3,28	5,81	
W12_01_B	Noordgevel	194327,72	432186,02	4,50	13,97	9,86	5,57	14,71	
W12_01_C	Noordgevel	194327,72	432186,02	7,50	6,38	2,33	-2,05	7,12	
W12_02_A	Noordgevel	194334,90	432185,74	1,50	8,15	4,01	-0,25	8,89	
W12_02_B	Noordgevel	194334,90	432185,74	4,50	10,88	6,68	2,52	11,62	
W12_02_C	Noordgevel	194334,90	432185,74	7,50	2,40	-1,65	-6,01	3,15	
W12_03_A	Oostgevel	194337,71	432180,77	1,50	-1,31	-5,60	-9,63	-0,57	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_03_B	Oostgevel	194337,71	432180,77	4,50	2,62	-1,63	-5,70	3,37	
W12_03_C	Oostgevel	194337,71	432180,77	7,50	6,47	2,32	-1,91	7,21	
W12_04_A	Zuidgevel	194330,71	432174,85	1,50	5,03	0,62	-3,24	5,78	
W12_04_B	Zuidgevel	194330,71	432174,85	4,50	7,84	3,50	-0,45	8,59	
W12_04_C	Zuidgevel	194330,71	432174,85	7,50	10,64	6,39	2,30	11,38	
W12_05_A	Westgevel	194324,70	432180,78	1,50	12,50	8,18	4,19	13,24	
W12_05_B	Westgevel	194324,70	432180,78	4,50	14,79	10,62	6,42	15,53	
W12_05_C	Westgevel	194324,70	432180,78	7,50	11,68	7,48	3,33	12,43	
W13_01_A	Noordgevel	194348,07	432185,14	1,50	--	--	--	--	
W13_01_B	Noordgevel	194348,07	432185,14	4,50	-2,60	-6,61	-11,04	-1,86	
W13_01_C	Noordgevel	194348,07	432185,14	7,50	--	--	--	--	
W13_02_A	Noordgevel	194355,35	432185,14	1,50	--	--	--	--	
W13_02_B	Noordgevel	194355,35	432185,14	4,50	1,68	-2,33	-6,76	2,42	
W13_02_C	Noordgevel	194355,35	432185,14	7,50	--	--	--	--	
W13_03_A	Oostgevel	194357,56	432179,77	1,50	-2,60	-6,99	-10,87	-1,85	
W13_03_B	Oostgevel	194357,56	432179,77	4,50	1,65	-2,62	-6,68	2,39	
W13_03_C	Oostgevel	194357,56	432179,77	7,50	6,53	2,46	-1,88	7,28	
W13_04_A	Zuidgevel	194350,94	432174,86	1,50	5,66	1,26	-2,61	6,41	
W13_04_B	Zuidgevel	194350,94	432174,86	4,50	7,92	3,53	-0,36	8,66	
W13_04_C	Zuidgevel	194350,94	432174,86	7,50	10,98	6,74	2,64	11,72	
W13_05_A	Westgevel	194345,06	432179,89	1,50	7,09	2,75	-1,22	7,83	
W13_05_B	Westgevel	194345,06	432179,89	4,50	10,42	6,11	2,10	11,16	
W13_05_C	Westgevel	194345,06	432179,89	7,50	8,18	3,92	-0,16	8,92	
W14_01_A	Noordgevel	194367,89	432184,40	1,50	--	--	--	--	
W14_01_B	Noordgevel	194367,89	432184,40	4,50	--	--	--	--	
W14_01_C	Noordgevel	194367,89	432184,40	7,50	--	--	--	--	
W14_02_A	Noordgevel	194374,93	432184,40	1,50	--	--	--	--	
W14_02_B	Noordgevel	194374,93	432184,40	4,50	-8,49	-12,69	-16,83	-7,74	
W14_02_C	Noordgevel	194374,93	432184,40	7,50	-7,32	-11,50	-15,67	-6,57	
W14_03_A	Oostgevel	194377,96	432179,05	1,50	3,92	-0,27	-4,45	4,66	
W14_03_B	Oostgevel	194377,96	432179,05	4,50	11,08	7,04	2,65	11,82	
W14_03_C	Oostgevel	194377,96	432179,05	7,50	13,01	8,97	4,57	13,75	
W14_04_A	Zuidgevel	194371,23	432174,37	1,50	4,99	0,76	-3,35	5,74	
W14_04_B	Zuidgevel	194371,23	432174,37	4,50	9,24	5,07	0,86	9,98	
W14_04_C	Zuidgevel	194371,23	432174,37	7,50	12,31	8,24	3,90	13,06	
W14_05_A	Westgevel	194364,98	432178,81	1,50	1,37	-3,01	-6,91	2,12	
W14_05_B	Westgevel	194364,98	432178,81	4,50	4,42	0,08	-3,87	5,17	
W14_05_C	Westgevel	194364,98	432178,81	7,50	7,28	3,02	-1,05	8,03	
W15_01_A	Noordgevel	194403,90	432183,57	1,50	-4,97	-9,35	-13,26	-4,23	
W15_01_B	Noordgevel	194403,90	432183,57	4,50	-1,54	-5,91	-9,82	-0,79	
W15_01_C	Noordgevel	194403,90	432183,57	7,50	-4,49	-8,63	-12,87	-3,74	
W15_02_A	Noordgevel	194411,05	432183,29	1,50	-6,16	-10,44	-14,48	-5,41	
W15_02_B	Noordgevel	194411,05	432183,29	4,50	1,18	-3,01	-7,17	1,93	
W15_02_C	Noordgevel	194411,05	432183,29	7,50	3,90	-0,15	-4,51	4,65	
W15_03_A	Oostgevel	194413,89	432177,53	1,50	0,24	-3,94	-8,12	0,99	
W15_03_B	Oostgevel	194413,89	432177,53	4,50	3,43	-0,70	-4,96	4,17	
W15_03_C	Oostgevel	194413,89	432177,53	7,50	9,23	5,22	0,78	9,97	
W15_04_A	Zuidgevel	194407,32	432172,40	1,50	5,42	1,08	-2,88	6,16	
W15_04_B	Zuidgevel	194407,32	432172,40	4,50	8,57	4,30	0,25	9,32	
W15_04_C	Zuidgevel	194407,32	432172,40	7,50	12,77	8,65	4,38	13,51	
W15_05_A	Westgevel	194401,15	432178,16	1,50	3,22	-1,09	-5,09	3,97	
W15_05_B	Westgevel	194401,15	432178,16	4,50	5,79	1,49	-2,53	6,53	
W15_05_C	Westgevel	194401,15	432178,16	7,50	7,79	3,60	-0,57	8,53	
W16_01_A	Noordgevel	194424,54	432182,82	1,50	-8,99	-13,66	-17,16	-8,24	
W16_01_B	Noordgevel	194424,54	432182,82	4,50	-6,43	-11,07	-14,61	-5,68	
W16_01_C	Noordgevel	194424,54	432182,82	7,50	-6,09	-10,11	-14,54	-5,35	
W16_02_A	Noordgevel	194430,96	432182,55	1,50	-15,87	-20,54	-24,04	-15,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W16_02_B	Noordgevel	194430,96	432182,55	4,50	-14,33	-19,10	-22,46	-13,58
W16_02_C	Noordgevel	194430,96	432182,55	7,50	--	--	--	--
W16_03_A	Oostgevel	194433,80	432177,08	1,50	2,27	-1,97	-6,07	3,01
W16_03_B	Oostgevel	194433,80	432177,08	4,50	5,68	1,52	-2,69	6,43
W16_03_C	Oostgevel	194433,80	432177,08	7,50	12,23	8,22	3,78	12,97
W16_04_A	Zuidgevel	194427,59	432171,93	1,50	5,75	1,46	-2,57	6,49
W16_04_B	Zuidgevel	194427,59	432171,93	4,50	9,33	5,12	0,98	10,08
W16_04_C	Zuidgevel	194427,59	432171,93	7,50	15,50	11,47	7,07	16,24
W16_05_A	Westgevel	194421,53	432176,98	1,50	4,05	-0,23	-4,27	4,80
W16_05_B	Westgevel	194421,53	432176,98	4,50	7,22	2,99	-1,12	7,97
W16_05_C	Westgevel	194421,53	432176,98	7,50	13,58	9,56	5,14	14,32
W18_01_A	Westgevel	194324,17	432142,61	1,50	11,51	7,25	3,18	12,26
W18_01_B	Westgevel	194324,17	432142,61	4,50	15,89	11,73	7,52	16,64
W18_01_C	Westgevel	194324,17	432142,61	7,50	15,04	10,88	6,67	15,79
W18_02_A	Noordgevel	194330,66	432147,28	1,50	4,61	0,30	-3,70	5,36
W18_02_B	Noordgevel	194330,66	432147,28	4,50	6,90	2,58	-1,40	7,65
W18_02_C	Noordgevel	194330,66	432147,28	7,50	8,77	4,49	0,45	9,52
W18_03_A	Oostgevel	194336,66	432142,34	1,50	0,60	-3,52	-7,79	1,34
W18_03_B	Oostgevel	194336,66	432142,34	4,50	4,20	0,10	-4,19	4,95
W18_03_C	Oostgevel	194336,66	432142,34	7,50	7,51	3,45	-0,91	8,25
W18_04_A	Oostgevel	194329,27	432137,00	1,50	8,89	4,66	0,56	9,64
W18_04_B	Oostgevel	194329,27	432137,00	4,50	11,64	7,45	3,28	12,38
W18_04_C	Oostgevel	194329,27	432137,00	7,50	15,52	11,45	7,10	16,26
W1_01_A	Zuidgevel	194289,37	431956,08	1,50	38,66	34,28	30,37	39,40
W1_01_B	Zuidgevel	194289,37	431956,08	4,50	39,66	35,27	31,37	40,40
W1_01_C	Zuidgevel	194289,37	431956,08	7,50	39,88	35,52	31,58	40,62
W1_02_A	Oostgevel	194286,09	431957,27	1,50	39,12	34,74	30,83	39,86
W1_02_B	Oostgevel	194286,09	431957,27	4,50	40,07	35,68	31,78	40,81
W1_02_C	Oostgevel	194286,09	431957,27	7,50	40,22	35,86	31,92	40,96
W1_03_A	Oostgevel	194286,09	431965,83	1,50	36,33	31,98	28,02	37,07
W1_03_B	Oostgevel	194286,09	431965,83	4,50	37,93	33,57	29,63	38,67
W1_03_C	Oostgevel	194286,09	431965,83	7,50	38,35	34,01	30,03	39,09
W1_04_A	Noordgevel	194289,57	431967,46	1,50	21,33	17,39	12,84	22,07
W1_04_B	Noordgevel	194289,57	431967,46	4,50	22,89	18,94	14,42	23,63
W1_04_C	Noordgevel	194289,57	431967,46	7,50	24,97	21,02	16,50	25,71
W1_05_A	Westgevel	194293,06	431966,17	1,50	28,06	23,71	19,75	28,80
W1_05_B	Westgevel	194293,06	431966,17	4,50	29,93	25,57	21,63	30,67
W1_05_C	Westgevel	194293,06	431966,17	7,50	30,51	26,16	22,21	31,25
W1_06_A	Westgevel	194293,06	431957,41	1,50	14,25	10,21	5,81	14,99
W1_06_B	Westgevel	194293,06	431957,41	4,50	20,18	16,20	11,71	20,92
W1_06_C	Westgevel	194293,06	431957,41	7,50	23,54	19,60	15,05	24,28
W21_01_A	Zuidgevel	194400,69	431951,38	1,50	24,56	20,38	16,18	25,30
W21_01_B	Zuidgevel	194400,69	431951,38	4,50	26,76	22,62	18,37	27,50
W21_01_C	Zuidgevel	194400,69	431951,38	7,50	29,01	24,92	20,58	29,74
W21_02_A	Westgevel	194397,19	431952,98	1,50	23,73	19,53	15,36	24,47
W21_02_B	Westgevel	194397,19	431952,98	4,50	25,90	21,70	17,53	26,64
W21_02_C	Westgevel	194397,19	431952,98	7,50	28,16	24,06	19,75	28,90
W21_03_A	Westgevel	194397,19	431961,03	1,50	22,31	18,05	13,96	23,05
W21_03_B	Westgevel	194397,19	431961,03	4,50	25,24	21,03	16,88	25,98
W21_03_C	Westgevel	194397,19	431961,03	7,50	27,81	23,70	19,40	28,55
W21_04_A	Noordgevel	194400,75	431962,64	1,50	9,89	5,68	1,53	10,63
W21_04_B	Noordgevel	194400,75	431962,64	4,50	15,73	11,61	7,33	16,47
W21_04_C	Noordgevel	194400,75	431962,64	7,50	18,85	14,84	10,41	19,59
W21_05_A	Oostgevel	194404,02	431961,21	1,50	9,02	4,84	0,66	9,77
W21_05_B	Oostgevel	194404,02	431961,21	4,50	16,16	12,12	7,72	16,90
W21_05_C	Oostgevel	194404,02	431961,21	7,50	21,51	17,55	13,05	22,25
W21_06_A	Oostgevel	194404,02	431953,21	1,50	19,67	15,39	11,33	20,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kommerdijk
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21_06_B	Oostgevel	194404,02	431953,21	4,50	23,23	19,13	14,83	23,97	
W21_06_C	Oostgevel	194404,02	431953,21	7,50	24,40	20,33	15,99	25,15	
W22_01_A	Zuidgevel	194420,91	431950,64	1,50	22,45	18,15	14,12	23,19	
W22_01_B	Zuidgevel	194420,91	431950,64	4,50	25,16	21,02	16,76	25,90	
W22_01_C	Zuidgevel	194420,91	431950,64	7,50	28,07	24,02	19,63	28,81	
W22_02_A	Westgevel	194417,59	431952,81	1,50	21,43	17,23	13,06	22,17	
W22_02_B	Westgevel	194417,59	431952,81	4,50	23,73	19,61	15,33	24,47	
W22_02_C	Westgevel	194417,59	431952,81	7,50	27,14	23,10	18,69	27,87	
W22_03_A	Westgevel	194417,59	431960,05	1,50	17,57	13,58	9,12	18,31	
W22_03_B	Westgevel	194417,59	431960,05	4,50	21,33	17,36	12,87	22,07	
W22_03_C	Westgevel	194417,59	431960,05	7,50	25,26	21,31	16,78	26,00	
W22_04_A	Noordgevel	194420,91	431962,15	1,50	10,81	6,74	2,39	11,55	
W22_04_B	Noordgevel	194420,91	431962,15	4,50	16,97	12,99	8,51	17,71	
W22_04_C	Noordgevel	194420,91	431962,15	7,50	19,60	15,63	11,13	20,34	
W22_05_A	Oostgevel	194424,18	431959,70	1,50	12,95	8,92	4,51	13,69	
W22_05_B	Oostgevel	194424,18	431959,70	4,50	19,13	15,15	10,67	19,87	
W22_05_C	Oostgevel	194424,18	431959,70	7,50	21,06	17,09	12,58	21,79	
W22_06_A	Oostgevel	194424,18	431952,46	1,50	12,42	8,37	3,99	13,16	
W22_06_B	Oostgevel	194424,18	431952,46	4,50	21,22	17,26	12,75	21,96	
W22_06_C	Oostgevel	194424,18	431952,46	7,50	22,65	18,70	14,18	23,39	
W23_01_A	Zuidgevel	194395,22	431986,20	1,50	20,35	16,19	11,96	21,09	
W23_01_B	Zuidgevel	194395,22	431986,20	4,50	23,05	18,94	14,64	23,79	
W23_01_C	Zuidgevel	194395,22	431986,20	7,50	26,20	22,15	17,77	26,94	
W23_02_A	Zuidgevel	194411,08	431985,68	1,50	20,60	16,39	12,24	21,34	
W23_02_B	Zuidgevel	194411,08	431985,68	4,50	23,34	19,22	14,94	24,08	
W23_02_C	Zuidgevel	194411,08	431985,68	7,50	25,39	21,31	16,96	26,13	
W23_03_A	Zuidgevel	194427,13	431985,15	1,50	20,88	16,72	12,50	21,62	
W23_03_B	Zuidgevel	194427,13	431985,15	4,50	22,16	18,00	13,77	22,90	
W23_03_C	Zuidgevel	194427,13	431985,15	7,50	24,69	20,61	16,26	25,43	
W23_04_A	Oostgevel	194430,02	431990,54	1,50	9,89	5,76	1,50	10,63	
W23_04_B	Oostgevel	194430,02	431990,54	4,50	15,90	11,89	7,45	16,64	
W23_04_C	Oostgevel	194430,02	431990,54	7,50	19,78	15,81	11,31	20,52	
W23_05_A	Noordgevel	194426,89	431995,66	1,50	9,05	4,84	0,69	9,79	
W23_05_B	Noordgevel	194426,89	431995,66	4,50	13,74	9,63	5,34	14,48	
W23_05_C	Noordgevel	194426,89	431995,66	7,50	19,03	15,00	10,59	19,77	
W23_06_A	Noordgevel	194410,69	431996,19	1,50	12,46	8,48	3,99	13,20	
W23_06_B	Noordgevel	194410,69	431996,19	4,50	15,57	11,58	7,11	16,31	
W23_06_C	Noordgevel	194410,69	431996,19	7,50	17,28	13,30	8,81	18,02	
W23_07_A	Noordgevel	194395,93	431996,68	1,50	8,87	4,52	0,56	9,61	
W23_07_B	Noordgevel	194395,93	431996,68	4,50	10,36	5,97	2,07	11,10	
W23_07_C	Noordgevel	194395,93	431996,68	7,50	11,16	6,78	2,88	11,91	
W23_08_A	Westgevel	194392,68	431991,47	1,50	19,25	15,23	10,81	19,99	
W23_08_B	Westgevel	194392,68	431991,47	4,50	21,98	17,94	13,54	22,72	
W23_08_C	Westgevel	194392,68	431991,47	7,50	24,83	20,78	16,39	25,57	
W2_01_A	Zuidgevel	194309,92	431955,22	1,50	33,75	29,39	25,45	34,49	
W2_01_B	Zuidgevel	194309,92	431955,22	4,50	35,78	31,43	27,47	36,52	
W2_01_C	Zuidgevel	194309,92	431955,22	7,50	36,30	31,98	27,98	37,04	
W2_02_A	Westgevel	194306,40	431956,73	1,50	34,29	29,91	25,99	35,03	
W2_02_B	Westgevel	194306,40	431956,73	4,50	36,13	31,76	27,83	36,87	
W2_02_C	Westgevel	194306,40	431956,73	7,50	36,68	32,34	28,36	37,42	
W2_03_A	Westgevel	194306,40	431965,69	1,50	30,85	26,49	22,54	31,59	
W2_03_B	Westgevel	194306,40	431965,69	4,50	32,98	28,64	24,67	33,72	
W2_03_C	Westgevel	194306,40	431965,69	7,50	34,00	29,71	25,67	34,74	
W2_04_A	Noordgevel	194309,99	431966,92	1,50	12,13	7,90	3,78	12,87	
W2_04_B	Noordgevel	194309,99	431966,92	4,50	15,45	11,29	7,07	16,19	
W2_04_C	Noordgevel	194309,99	431966,92	7,50	18,90	14,81	10,48	19,64	
W2_05_A	Oostgevel	194313,37	431965,36	1,50	19,00	14,93	10,58	19,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W2_05_B	Oostgevel	194313,37	431965,36	4,50	24,56	20,57	16,11	25,30
W2_05_C	Oostgevel	194313,37	431965,36	7,50	23,47	19,46	15,02	24,21
W2_06_A	Oostgevel	194313,37	431957,00	1,50	19,54	15,59	11,06	20,28
W2_06_B	Oostgevel	194313,37	431957,00	4,50	23,95	19,99	15,47	24,69
W2_06_C	Oostgevel	194313,37	431957,00	7,50	22,85	18,89	14,37	23,59
W32_01_A	Zuidgevel	194327,06	432065,14	1,50	5,87	1,47	-2,41	6,61
W32_01_B	Zuidgevel	194327,06	432065,14	4,50	8,48	4,09	0,20	9,22
W32_01_C	Zuidgevel	194327,06	432065,14	7,50	13,49	9,18	5,17	14,23
W32_02_A	Westgevel	194322,05	432068,63	1,50	15,02	10,76	6,69	15,77
W32_02_B	Westgevel	194322,05	432068,63	4,50	18,94	14,81	10,55	19,68
W32_02_C	Westgevel	194322,05	432068,63	7,50	22,37	18,28	13,95	23,11
W32_03_A	Westgevel	194322,21	432074,35	1,50	15,25	11,05	6,88	15,99
W32_03_B	Westgevel	194322,21	432074,35	4,50	19,92	15,82	11,51	20,66
W32_03_C	Westgevel	194322,21	432074,35	7,50	22,65	18,58	14,24	23,40
W32_04_A	Westgevel	194322,40	432081,55	1,50	15,19	10,92	6,86	15,93
W32_04_B	Westgevel	194322,40	432081,55	4,50	19,08	14,87	10,72	19,82
W32_04_C	Westgevel	194322,40	432081,55	7,50	21,59	17,41	13,22	22,33
W32_05_A	Westgevel	194322,56	432087,45	1,50	15,23	10,96	6,90	15,97
W32_05_B	Westgevel	194322,56	432087,45	4,50	19,19	14,99	10,83	19,93
W32_05_C	Westgevel	194322,56	432087,45	7,50	21,80	17,64	13,42	22,54
W32_06_A	Noordgevel	194328,28	432089,48	1,50	-2,77	-7,20	-11,02	-2,02
W32_06_B	Noordgevel	194328,28	432089,48	4,50	6,51	2,37	-1,87	7,26
W32_06_C	Noordgevel	194328,28	432089,48	7,50	9,26	5,15	0,85	10,00
W32_07_A	Oostgevel	194333,36	432086,41	1,50	7,70	3,56	-0,69	8,44
W32_07_B	Oostgevel	194333,36	432086,41	4,50	13,56	9,53	5,12	14,30
W32_07_C	Oostgevel	194333,36	432086,41	7,50	17,09	13,10	8,64	17,83
W32_08_A	Oostgevel	194333,21	432080,52	1,50	5,44	1,20	-2,91	6,18
W32_08_B	Oostgevel	194333,21	432080,52	4,50	9,71	5,57	1,32	10,45
W32_08_C	Oostgevel	194333,21	432080,52	7,50	15,51	11,50	7,06	16,25
W32_09_A	Oostgevel	194333,03	432073,87	1,50	6,22	2,09	-2,17	6,96
W32_09_B	Oostgevel	194333,03	432073,87	4,50	12,39	8,39	3,94	13,13
W32_09_C	Oostgevel	194333,03	432073,87	7,50	13,95	9,92	5,51	14,69
W32_10_A	Oostgevel	194332,87	432067,99	1,50	3,51	-0,81	-4,80	4,25
W32_10_B	Oostgevel	194332,87	432067,99	4,50	6,73	2,49	-1,61	7,47
W32_10_C	Oostgevel	194332,87	432067,99	7,50	9,41	5,18	1,06	10,15
W33_01_A	Zuidgevel	194326,11	432032,36	1,50	13,28	9,09	4,92	14,02
W33_01_B	Zuidgevel	194326,11	432032,36	4,50	18,60	14,58	10,16	19,34
W33_01_C	Zuidgevel	194326,11	432032,36	7,50	19,16	15,08	10,74	19,90
W33_02_A	Westgevel	194321,20	432035,47	1,50	11,61	7,24	3,32	12,35
W33_02_B	Westgevel	194321,20	432035,47	4,50	15,31	11,04	6,99	16,06
W33_02_C	Westgevel	194321,20	432035,47	7,50	18,07	13,83	9,73	18,81
W33_03_A	Westgevel	194321,29	432042,12	1,50	13,60	9,39	5,24	14,34
W33_03_B	Westgevel	194321,29	432042,12	4,50	19,34	15,24	10,94	20,08
W33_03_C	Westgevel	194321,29	432042,12	7,50	22,16	18,07	13,74	22,90
W33_04_A	Westgevel	194321,38	432048,94	1,50	13,70	9,51	5,33	14,44
W33_04_B	Westgevel	194321,38	432048,94	4,50	19,76	15,68	11,34	20,50
W33_04_C	Westgevel	194321,38	432048,94	7,50	21,91	17,83	13,50	22,65
W33_05_A	Westgevel	194321,44	432053,92	1,50	14,19	10,02	5,82	14,93
W33_05_B	Westgevel	194321,44	432053,92	4,50	19,82	15,74	11,40	20,56
W33_05_C	Westgevel	194321,44	432053,92	7,50	22,89	18,84	14,46	23,63
W33_06_A	Noordgevel	194327,00	432057,19	1,50	18,21	13,88	9,89	18,95
W33_06_B	Noordgevel	194327,00	432057,19	4,50	18,44	14,09	10,14	19,18
W33_06_C	Noordgevel	194327,00	432057,19	7,50	19,51	15,16	11,21	20,25
W33_07_A	Oostgevel	194332,42	432053,57	1,50	4,43	-0,07	-3,80	5,18
W33_07_B	Oostgevel	194332,42	432053,57	4,50	6,45	1,94	-1,78	7,20
W33_07_C	Oostgevel	194332,42	432053,57	7,50	10,03	5,61	1,77	10,78
W33_08_A	Oostgevel	194332,34	432047,12	1,50	4,71	0,45	-3,62	5,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Kommerdijk
Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W33_08_B	Oostgevel	194332,34	432047,12	4,50	4,01	-0,52	-4,22	4,75	
W33_08_C	Oostgevel	194332,34	432047,12	7,50	10,46	6,27	2,10	11,20	
W33_09_A	Oostgevel	194332,25	432040,66	1,50	7,42	3,31	-0,98	8,16	
W33_09_B	Oostgevel	194332,25	432040,66	4,50	9,60	5,61	1,13	10,34	
W33_09_C	Oostgevel	194332,25	432040,66	7,50	12,20	8,19	3,75	12,94	
W33_10_A	Oostgevel	194332,19	432036,06	1,50	10,63	6,54	2,22	11,37	
W33_10_B	Oostgevel	194332,19	432036,06	4,50	15,41	11,44	6,95	16,15	
W33_10_C	Oostgevel	194332,19	432036,06	7,50	16,96	12,95	8,50	17,70	
W34_01_A	Zuidgevel	194344,70	432031,30	1,50	19,87	15,58	11,53	20,61	
W34_01_B	Zuidgevel	194344,70	432031,30	4,50	22,68	18,53	14,29	23,42	
W34_01_C	Zuidgevel	194344,70	432031,30	7,50	25,06	20,98	16,64	25,80	
W34_01_D	Zuidgevel	194344,70	432031,30	10,50	25,69	21,58	17,28	26,43	
W34_02_A	Zuidgevel	194367,16	432031,30	1,50	15,10	10,98	6,70	15,84	
W34_02_B	Zuidgevel	194367,16	432031,30	4,50	19,70	15,66	11,27	20,44	
W34_02_C	Zuidgevel	194367,16	432031,30	7,50	23,49	19,49	15,03	24,23	
W34_02_D	Zuidgevel	194367,16	432031,30	10,50	25,43	21,44	16,97	26,17	
W34_03_A	Zuidgevel	194346,10	432079,88	1,50	9,56	5,35	1,20	10,30	
W34_03_B	Zuidgevel	194346,10	432079,88	4,50	14,56	10,47	6,15	15,30	
W34_03_C	Zuidgevel	194346,10	432079,88	7,50	18,00	13,96	9,56	18,74	
W34_03_D	Zuidgevel	194346,10	432079,88	10,50	19,69	15,64	11,26	20,43	
W34_04_A	Zuidgevel	194358,41	432079,69	1,50	7,57	3,22	-0,72	8,32	
W34_04_B	Zuidgevel	194358,41	432079,69	4,50	9,64	5,30	1,35	10,39	
W34_04_C	Zuidgevel	194358,41	432079,69	7,50	12,73	8,45	4,40	13,47	
W34_04_D	Zuidgevel	194358,41	432079,69	10,50	17,85	13,73	9,45	18,59	
W34_05_A	Noordgevel	194344,71	432041,34	1,50	6,11	1,96	-2,27	6,85	
W34_05_B	Noordgevel	194344,71	432041,34	4,50	9,37	5,25	0,98	10,11	
W34_05_C	Noordgevel	194344,71	432041,34	7,50	12,81	8,76	4,39	13,55	
W34_05_D	Noordgevel	194344,71	432041,34	10,50	14,51	10,50	6,07	15,25	
W34_06_A	Noordgevel	194357,79	432041,44	1,50	6,39	2,24	-1,98	7,14	
W34_06_B	Noordgevel	194357,79	432041,44	4,50	10,96	6,88	2,55	11,70	
W34_06_C	Noordgevel	194357,79	432041,44	7,50	14,09	10,07	5,66	14,84	
W34_06_D	Noordgevel	194357,79	432041,44	10,50	16,20	12,19	7,75	16,94	
W34_07_A	Noordgevel	194347,13	432089,09	1,50	7,96	3,58	-0,33	8,70	
W34_07_B	Noordgevel	194347,13	432089,09	4,50	10,42	6,07	2,13	11,17	
W34_07_C	Noordgevel	194347,13	432089,09	7,50	9,93	5,64	1,61	10,67	
W34_07_D	Noordgevel	194347,13	432089,09	10,50	13,42	9,15	5,09	14,16	
W34_08_A	Noordgevel	194367,44	432088,76	1,50	2,87	-1,42	-5,44	3,62	
W34_08_B	Noordgevel	194367,44	432088,76	4,50	5,08	0,81	-3,24	5,83	
W34_08_C	Noordgevel	194367,44	432088,76	7,50	7,32	3,12	-1,03	8,07	
W34_08_D	Noordgevel	194367,44	432088,76	10,50	10,04	5,92	1,65	10,78	
W34_09_A	Westgevel	194343,24	432084,89	1,50	8,68	4,40	0,36	9,43	
W34_09_B	Westgevel	194343,24	432084,89	4,50	11,57	7,33	3,22	12,31	
W34_09_C	Westgevel	194343,24	432084,89	7,50	14,80	10,67	6,42	15,55	
W34_09_D	Westgevel	194343,24	432084,89	10,50	17,87	13,78	9,46	18,61	
W34_10_A	Westgevel	194341,07	432036,71	1,50	12,98	8,83	4,60	13,72	
W34_10_B	Westgevel	194341,07	432036,71	4,50	18,64	14,62	10,19	19,38	
W34_10_C	Westgevel	194341,07	432036,71	7,50	21,04	17,04	12,58	21,78	
W34_10_D	Westgevel	194341,07	432036,71	10,50	21,61	17,57	13,17	22,35	
W34_11_A	Westgevel	194362,98	432045,83	1,50	8,91	4,74	0,53	9,65	
W34_11_B	Westgevel	194362,98	432045,83	4,50	12,18	8,08	3,77	12,92	
W34_11_C	Westgevel	194362,98	432045,83	7,50	13,99	9,85	5,60	14,73	
W34_11_D	Westgevel	194362,98	432045,83	10,50	20,54	16,50	12,10	21,28	
W34_12_A	Westgevel	194363,34	432060,00	1,50	6,99	2,65	-1,31	7,73	
W34_12_B	Westgevel	194363,34	432060,00	4,50	9,13	4,79	0,84	9,88	
W34_12_C	Westgevel	194363,34	432060,00	7,50	12,26	7,99	3,93	13,00	
W34_12_D	Westgevel	194363,34	432060,00	10,50	17,71	13,59	9,31	18,45	
W34_13_A	Westgevel	194363,71	432074,91	1,50	7,12	2,76	-1,18	7,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W34_13_B	Westgevel	194363,71	432074,91	4,50	9,27	4,93	0,98	10,02	
W34_13_C	Westgevel	194363,71	432074,91	7,50	12,33	8,07	4,00	13,08	
W34_13_D	Westgevel	194363,71	432074,91	10,50	17,41	13,30	9,01	18,15	
W34_14_A	Oostgevel	194373,14	432083,28	1,50	9,01	4,88	0,62	9,75	
W34_14_B	Oostgevel	194373,14	432083,28	4,50	14,35	10,30	5,92	15,09	
W34_14_C	Oostgevel	194373,14	432083,28	7,50	16,60	12,59	8,15	17,34	
W34_14_D	Oostgevel	194373,14	432083,28	10,50	16,13	12,15	7,67	16,87	
W34_15_A	Oostgevel	194372,85	432062,51	1,50	10,49	6,44	2,06	11,23	
W34_15_B	Oostgevel	194372,85	432062,51	4,50	14,76	10,72	6,32	15,50	
W34_15_C	Oostgevel	194372,85	432062,51	7,50	17,57	13,56	9,12	18,31	
W34_15_D	Oostgevel	194372,85	432062,51	10,50	18,76	14,79	10,30	19,50	
W34_16_A	Oostgevel	194372,50	432038,21	1,50	8,10	3,81	-0,21	8,85	
W34_16_B	Oostgevel	194372,50	432038,21	4,50	12,34	8,15	3,97	13,08	
W34_16_C	Oostgevel	194372,50	432038,21	7,50	16,94	12,87	8,52	17,68	
W34_16_D	Oostgevel	194372,50	432038,21	10,50	19,14	15,14	10,69	19,88	
W3_01_A	Westgevel	194283,95	431995,40	1,50	31,21	27,00	22,85	31,95	
W3_01_B	Westgevel	194283,95	431995,40	4,50	32,92	28,66	24,58	33,66	
W3_01_C	Westgevel	194283,95	431995,40	7,50	33,80	29,55	25,46	34,54	
W3_02_A	Westgevel	194284,03	432003,96	1,50	30,31	26,11	21,94	31,05	
W3_02_B	Westgevel	194284,03	432003,96	4,50	31,83	27,58	23,48	32,57	
W3_02_C	Westgevel	194284,03	432003,96	7,50	32,89	28,65	24,54	33,63	
W3_03_A	Noordgevel	194287,41	432005,68	1,50	--	--	--	--	
W3_03_B	Noordgevel	194287,41	432005,68	4,50	5,44	1,42	-3,00	6,18	
W3_03_C	Noordgevel	194287,41	432005,68	7,50	4,86	0,82	-3,57	5,60	
W3_04_A	Oostgevel	194290,79	432003,83	1,50	9,85	5,82	1,41	10,59	
W3_04_B	Oostgevel	194290,79	432003,83	4,50	16,05	12,11	7,56	16,79	
W3_04_C	Oostgevel	194290,79	432003,83	7,50	18,05	14,10	9,56	18,78	
W3_05_A	Oostgevel	194290,71	431995,88	1,50	16,35	12,19	7,96	17,09	
W3_05_B	Oostgevel	194290,71	431995,88	4,50	19,92	15,86	11,48	20,65	
W3_05_C	Oostgevel	194290,71	431995,88	7,50	21,54	17,51	13,09	22,28	
W3_06_A	Zuidgevel	194287,49	431994,41	1,50	31,14	26,88	22,79	31,88	
W3_06_B	Zuidgevel	194287,49	431994,41	4,50	33,16	28,90	24,82	33,90	
W3_06_C	Zuidgevel	194287,49	431994,41	7,50	34,05	29,80	25,70	34,79	
W4_01_A	Zuidgevel	194300,62	431993,83	1,50	27,62	23,32	19,29	28,36	
W4_01_B	Zuidgevel	194300,62	431993,83	4,50	29,98	25,71	21,64	30,72	
W4_01_C	Zuidgevel	194300,62	431993,83	7,50	30,98	26,72	22,64	31,72	
W4_02_A	Westgevel	194297,14	431995,82	1,50	28,24	23,91	19,92	28,98	
W4_02_B	Westgevel	194297,14	431995,82	4,50	30,16	25,81	21,86	30,90	
W4_02_C	Westgevel	194297,14	431995,82	7,50	31,09	26,75	22,78	31,83	
W4_03_A	Westgevel	194297,06	432003,83	1,50	28,30	23,96	19,99	29,04	
W4_03_B	Westgevel	194297,06	432003,83	4,50	29,91	25,55	21,61	30,65	
W4_03_C	Westgevel	194297,06	432003,83	7,50	30,99	26,63	22,69	31,73	
W4_04_A	Noordgevel	194300,63	432005,10	1,50	10,97	6,86	2,57	11,71	
W4_04_B	Noordgevel	194300,63	432005,10	4,50	14,61	10,54	6,19	15,35	
W4_04_C	Noordgevel	194300,63	432005,10	7,50	10,41	5,94	2,17	11,16	
W4_05_A	Oostgevel	194304,14	432003,62	1,50	7,57	3,39	-0,81	8,31	
W4_05_B	Oostgevel	194304,14	432003,62	4,50	16,97	12,99	8,50	17,71	
W4_05_C	Oostgevel	194304,14	432003,62	7,50	16,08	12,04	7,64	16,82	
W4_06_A	Oostgevel	194304,22	431995,27	1,50	17,84	13,57	9,50	18,58	
W4_06_B	Oostgevel	194304,22	431995,27	4,50	22,15	18,04	13,74	22,89	
W4_06_C	Oostgevel	194304,22	431995,27	7,50	22,17	18,02	13,78	22,91	
W5_01_A	Zuidgevel	194314,77	431993,55	1,50	23,62	19,31	15,29	24,36	
W5_01_B	Zuidgevel	194314,77	431993,55	4,50	25,99	21,77	17,63	26,73	
W5_01_C	Zuidgevel	194314,77	431993,55	7,50	26,96	22,77	18,59	27,70	
W5_02_A	Westgevel	194311,35	431994,73	1,50	23,77	19,50	15,43	24,51	
W5_02_B	Westgevel	194311,35	431994,73	4,50	26,07	21,89	17,69	26,81	
W5_02_C	Westgevel	194311,35	431994,73	7,50	27,82	23,67	19,43	28,56	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W5_03_A	Westgevel	194311,44	432003,15	1,50	23,94	19,72	15,58	24,68	
W5_03_B	Westgevel	194311,44	432003,15	4,50	26,43	22,24	18,06	27,17	
W5_03_C	Westgevel	194311,44	432003,15	7,50	28,21	24,03	19,83	28,95	
W5_04_A	Noordgevel	194314,97	432004,50	1,50	15,22	10,94	6,90	15,97	
W5_04_B	Noordgevel	194314,97	432004,50	4,50	17,32	13,07	8,98	18,06	
W5_04_C	Noordgevel	194314,97	432004,50	7,50	19,58	15,38	11,22	20,32	
W5_05_A	Oostgevel	194318,30	432003,02	1,50	11,14	6,93	2,79	11,89	
W5_05_B	Oostgevel	194318,30	432003,02	4,50	18,00	13,97	9,56	18,74	
W5_05_C	Oostgevel	194318,30	432003,02	7,50	19,68	15,73	11,20	20,42	
W5_06_A	Oostgevel	194318,22	431995,07	1,50	12,90	8,59	4,59	13,65	
W5_06_B	Oostgevel	194318,22	431995,07	4,50	18,42	14,32	10,01	19,16	
W5_06_C	Oostgevel	194318,22	431995,07	7,50	19,91	15,94	11,45	20,65	
W6_01_A	Zuidgevel	194294,91	432023,22	1,50	19,06	14,80	10,71	19,80	
W6_01_B	Zuidgevel	194294,91	432023,22	4,50	20,86	16,60	12,51	21,60	
W6_02_A	Zuidgevel	194302,65	432023,03	1,50	24,33	20,00	16,01	25,07	
W6_02_B	Zuidgevel	194302,65	432023,03	4,50	25,81	21,47	17,50	26,55	
W6_03_A	Oostgevel	194304,09	432025,47	1,50	11,91	7,75	3,54	12,66	
W6_03_B	Oostgevel	194304,09	432025,47	4,50	17,01	12,97	8,58	17,75	
W6_04_A	Oostgevel	194304,19	432029,78	1,50	12,98	8,86	4,59	13,72	
W6_04_B	Oostgevel	194304,19	432029,78	4,50	18,96	14,95	10,51	19,70	
W6_05_A	Oostgevel	194304,30	432034,09	1,50	12,15	8,02	3,76	12,89	
W6_05_B	Oostgevel	194304,30	432034,09	4,50	18,64	14,65	10,19	19,38	
W6_06_A	Oostgevel	194304,39	432037,87	1,50	12,85	8,73	4,45	13,59	
W6_06_B	Oostgevel	194304,39	432037,87	4,50	18,95	14,94	10,50	19,69	
W6_07_A	Noordgevel	194302,36	432040,98	1,50	18,36	14,04	10,04	19,10	
W6_07_B	Noordgevel	194302,36	432040,98	4,50	19,03	14,68	10,71	19,76	
W6_08_A	Noordgevel	194295,49	432041,15	1,50	6,32	2,05	-2,02	7,06	
W6_08_B	Noordgevel	194295,49	432041,15	4,50	14,02	9,93	5,61	14,76	
W6_09_A	Westgevel	194294,31	432038,79	1,50	16,67	12,57	8,27	17,41	
W6_09_B	Westgevel	194294,31	432038,79	4,50	19,72	15,61	11,32	20,46	
W6_10_A	Westgevel	194294,20	432034,20	1,50	16,63	12,46	8,25	17,37	
W6_10_B	Westgevel	194294,20	432034,20	4,50	19,78	15,64	11,39	20,52	
W6_11_A	Westgevel	194294,09	432029,69	1,50	17,23	13,10	8,83	17,97	
W6_11_B	Westgevel	194294,09	432029,69	4,50	20,05	15,92	11,65	20,79	
W6_12_A	Westgevel	194293,99	432025,71	1,50	16,74	12,59	8,35	17,48	
W6_12_B	Westgevel	194293,99	432025,71	4,50	19,83	15,70	11,44	20,57	
W7_01_A	Zuidgevel	194297,46	432058,57	1,50	20,69	16,38	12,36	21,43	
W7_01_B	Zuidgevel	194297,46	432058,57	4,50	22,27	17,97	13,94	23,01	
W7_01_C	Zuidgevel	194297,46	432058,57	7,50	23,94	19,70	15,59	24,68	
W7_02_A	Zuidgevel	194304,94	432058,48	1,50	10,03	5,81	1,68	10,77	
W7_02_B	Zuidgevel	194304,94	432058,48	4,50	15,44	11,36	7,02	16,18	
W7_02_C	Zuidgevel	194304,94	432058,48	7,50	20,87	16,88	12,41	21,61	
W7_03_A	Oostgevel	194306,64	432061,38	1,50	6,18	1,97	-2,17	6,93	
W7_03_B	Oostgevel	194306,64	432061,38	4,50	11,90	7,84	3,48	12,64	
W7_03_C	Oostgevel	194306,64	432061,38	7,50	15,65	11,63	7,20	16,39	
W7_04_A	Oostgevel	194306,70	432066,49	1,50	5,32	0,94	-2,96	6,07	
W7_04_B	Oostgevel	194306,70	432066,49	4,50	10,43	6,27	2,05	11,17	
W7_04_C	Oostgevel	194306,70	432066,49	7,50	14,27	10,20	5,85	15,01	
W7_05_A	Oostgevel	194306,77	432071,62	1,50	6,02	1,62	-2,26	6,76	
W7_05_B	Oostgevel	194306,77	432071,62	4,50	11,28	7,13	2,89	12,02	
W7_05_C	Oostgevel	194306,77	432071,62	7,50	14,49	10,41	6,08	15,23	
W7_06_A	Oostgevel	194306,84	432076,94	1,50	7,82	3,60	-0,53	8,56	
W7_06_B	Oostgevel	194306,84	432076,94	4,50	11,42	7,27	3,03	12,16	
W7_06_C	Oostgevel	194306,84	432076,94	7,50	16,71	12,69	8,26	17,45	
W7_07_A	Oostgevel	194306,90	432082,06	1,50	5,30	0,82	-2,94	6,05	
W7_07_B	Oostgevel	194306,90	432082,06	4,50	9,43	5,14	1,11	10,17	
W7_07_C	Oostgevel	194306,90	432082,06	7,50	14,19	10,08	5,80	14,94	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kommerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W7_08_A	Noordgevel	194305,80	432084,98	1,50	4,54	0,26	-3,79	5,28
W7_08_B	Noordgevel	194305,80	432084,98	4,50	6,68	2,33	-1,60	7,43
W7_08_C	Noordgevel	194305,80	432084,98	7,50	11,81	7,47	3,51	12,55
W7_09_A	Noordgevel	194298,19	432085,07	1,50	23,31	19,14	14,92	24,05
W7_09_B	Noordgevel	194298,19	432085,07	4,50	23,83	19,62	15,47	24,57
W7_09_C	Noordgevel	194298,19	432085,07	7,50	24,13	19,90	15,77	24,87
W7_10_A	Westgevel	194296,58	432082,05	1,50	23,06	18,77	14,73	23,80
W7_10_B	Westgevel	194296,58	432082,05	4,50	23,72	19,39	15,40	24,46
W7_10_C	Westgevel	194296,58	432082,05	7,50	24,31	19,97	16,00	25,05
W7_11_A	Westgevel	194296,51	432077,13	1,50	24,91	20,75	16,53	25,65
W7_11_B	Westgevel	194296,51	432077,13	4,50	25,63	21,43	17,27	26,37
W7_11_C	Westgevel	194296,51	432077,13	7,50	26,11	21,89	17,74	26,85
W7_12_A	Westgevel	194296,45	432072,01	1,50	23,16	18,84	14,83	23,90
W7_12_B	Westgevel	194296,45	432072,01	4,50	24,11	19,77	15,80	24,85
W7_12_C	Westgevel	194296,45	432072,01	7,50	24,82	20,47	16,51	25,56
W7_13_A	Westgevel	194296,38	432067,02	1,50	23,40	19,09	15,08	24,14
W7_13_B	Westgevel	194296,38	432067,02	4,50	24,43	20,09	16,12	25,17
W7_13_C	Westgevel	194296,38	432067,02	7,50	25,16	20,82	16,85	25,90
W7_14_A	Westgevel	194296,31	432061,49	1,50	21,86	17,57	13,52	22,60
W7_14_B	Westgevel	194296,31	432061,49	4,50	23,06	18,74	14,74	23,80
W7_14_C	Westgevel	194296,31	432061,49	7,50	23,94	19,62	15,61	24,68
W8_01_A	Zuidgevel	194296,56	432090,31	1,50	24,53	20,36	16,14	25,27
W8_01_B	Zuidgevel	194296,56	432090,31	4,50	25,09	20,88	16,73	25,83
W8_01_C	Zuidgevel	194296,56	432090,31	7,50	25,43	21,20	17,08	26,17
W8_02_A	Zuidgevel	194304,91	432090,51	1,50	6,42	1,99	-1,85	7,16
W8_02_B	Zuidgevel	194304,91	432090,51	4,50	8,18	3,73	-0,08	8,92
W8_02_C	Zuidgevel	194304,91	432090,51	7,50	11,36	6,95	3,09	12,11
W8_03_A	Oostgevel	194305,86	432093,42	1,50	6,58	2,30	-1,75	7,32
W8_03_B	Oostgevel	194305,86	432093,42	4,50	9,52	5,28	1,18	10,26
W8_03_C	Oostgevel	194305,86	432093,42	7,50	12,97	8,82	4,59	13,71
W8_04_A	Oostgevel	194305,70	432100,29	1,50	6,77	2,58	-1,60	7,51
W8_04_B	Oostgevel	194305,70	432100,29	4,50	9,34	5,17	0,96	10,08
W8_04_C	Oostgevel	194305,70	432100,29	7,50	13,57	9,53	5,14	14,31
W8_05_A	Noordgevel	194303,73	432102,98	1,50	2,65	-1,66	-5,66	3,40
W8_05_B	Noordgevel	194303,73	432102,98	4,50	5,34	0,99	-2,95	6,09
W8_05_C	Noordgevel	194303,73	432102,98	7,50	10,42	6,10	2,11	11,16
W8_06_A	Noordgevel	194296,59	432102,81	1,50	15,99	11,79	7,63	16,73
W8_06_B	Noordgevel	194296,59	432102,81	4,50	19,41	15,25	11,03	20,15
W8_06_C	Noordgevel	194296,59	432102,81	7,50	19,33	15,16	10,96	20,07
W8_07_A	Oostgevel	194295,18	432099,78	1,50	24,48	20,33	16,09	25,22
W8_07_B	Oostgevel	194295,18	432099,78	4,50	25,18	20,98	16,81	25,92
W8_07_C	Oostgevel	194295,18	432099,78	7,50	25,96	21,77	17,58	26,70
W8_08_A	Oostgevel	194295,31	432094,33	1,50	24,61	20,45	16,22	25,35
W8_08_B	Oostgevel	194295,31	432094,33	4,50	25,26	21,05	16,90	26,00
W8_08_C	Oostgevel	194295,31	432094,33	7,50	25,57	21,35	17,22	26,31
W9_01_A	Zuidgevel	194299,28	432109,68	1,50	4,36	0,01	-3,94	5,10
W9_01_B	Zuidgevel	194299,28	432109,68	4,50	6,31	1,89	-1,96	7,05
W9_01_C	Zuidgevel	194299,28	432109,68	7,50	10,79	6,41	2,51	11,54
W9_02_A	Zuidgevel	194306,97	432109,49	1,50	9,54	5,24	1,22	10,28
W9_02_B	Zuidgevel	194306,97	432109,49	4,50	12,26	8,01	3,91	13,00
W9_02_C	Zuidgevel	194306,97	432109,49	7,50	14,72	10,49	6,37	15,46
W9_03_A	Oostgevel	194308,45	432111,84	1,50	9,87	5,59	1,54	10,61
W9_03_B	Oostgevel	194308,45	432111,84	4,50	15,42	11,35	7,00	16,16
W9_03_C	Oostgevel	194308,45	432111,84	7,50	16,71	12,64	8,29	17,45
W9_04_A	Oostgevel	194308,57	432117,02	1,50	7,73	3,46	-0,60	8,47
W9_04_B	Oostgevel	194308,57	432117,02	4,50	14,87	10,83	6,43	15,61
W9_04_C	Oostgevel	194308,57	432117,02	7,50	16,19	12,13	7,77	16,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 5 dB aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Kommerdijk

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Kommerdijk
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W9_05_A	Oostgevel	194308,69	432121,95	1,50	5,88	1,41	-2,37	6,62	
W9_05_B	Oostgevel	194308,69	432121,95	4,50	8,44	4,04	0,17	9,19	
W9_05_C	Oostgevel	194308,69	432121,95	7,50	10,07	5,67	1,80	10,82	
W9_06_A	Oostgevel	194308,81	432127,07	1,50	5,62	1,18	-2,65	6,36	
W9_06_B	Oostgevel	194308,81	432127,07	4,50	10,27	6,04	1,92	11,01	
W9_06_C	Oostgevel	194308,81	432127,07	7,50	13,15	8,98	4,78	13,89	
W9_07_A	Noordgevel	194307,48	432130,34	1,50	7,12	2,72	-1,15	7,87	
W9_07_B	Noordgevel	194307,48	432130,34	4,50	11,74	7,40	3,45	12,49	
W9_07_C	Noordgevel	194307,48	432130,34	7,50	19,09	14,93	10,70	19,83	
W9_08_A	Noordgevel	194299,94	432130,52	1,50	19,51	15,55	11,04	20,25	
W9_08_B	Noordgevel	194299,94	432130,52	4,50	20,29	16,28	11,84	21,03	
W9_08_C	Noordgevel	194299,94	432130,52	7,50	17,24	13,12	8,84	17,98	
W9_09_A	Westgevel	194298,28	432127,24	1,50	24,07	19,91	15,68	24,81	
W9_09_B	Westgevel	194298,28	432127,24	4,50	25,22	21,03	16,85	25,96	
W9_09_C	Westgevel	194298,28	432127,24	7,50	25,36	21,16	17,00	26,10	
W9_10_A	Westgevel	194298,17	432122,80	1,50	22,50	18,23	14,16	23,24	
W9_10_B	Westgevel	194298,17	432122,80	4,50	23,85	19,57	15,52	24,59	
W9_10_C	Westgevel	194298,17	432122,80	7,50	24,10	19,82	15,77	24,84	
W9_11_A	Westgevel	194298,04	432117,55	1,50	16,81	12,63	8,44	17,55	
W9_11_B	Westgevel	194298,04	432117,55	4,50	19,55	15,39	11,17	20,29	
W9_11_C	Westgevel	194298,04	432117,55	7,50	20,12	15,96	11,75	20,87	
W9_12_A	Westgevel	194297,93	432112,89	1,50	16,21	12,00	7,85	16,95	
W9_12_B	Westgevel	194297,93	432112,89	4,50	19,21	15,05	10,84	19,96	
W9_12_C	Westgevel	194297,93	432112,89	7,50	19,69	15,53	11,32	20,44	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisaf trek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N839
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W10_01_A	Zuidgevel	194298,55	432148,30	1,50	28,17	24,62	19,74	29,00	
W10_01_B	Zuidgevel	194298,55	432148,30	4,50	32,36	28,83	23,93	33,20	
W10_02_A	Zuidgevel	194305,96	432148,23	1,50	28,70	25,19	20,26	29,54	
W10_02_B	Zuidgevel	194305,96	432148,23	4,50	32,03	28,50	23,59	32,86	
W10_03_A	Oostgevel	194308,40	432150,65	1,50	25,69	22,03	17,32	26,53	
W10_03_B	Oostgevel	194308,40	432150,65	4,50	30,10	26,46	21,73	30,94	
W10_04_A	Oostgevel	194308,45	432155,31	1,50	23,00	19,29	14,67	23,84	
W10_04_B	Oostgevel	194308,45	432155,31	4,50	26,51	22,81	18,16	27,35	
W10_05_A	Oostgevel	194308,49	432159,25	1,50	23,04	19,35	14,69	23,88	
W10_05_B	Oostgevel	194308,49	432159,25	4,50	25,40	21,71	17,06	26,24	
W10_06_A	Oostgevel	194308,52	432163,07	1,50	24,64	21,00	16,27	25,48	
W10_06_B	Oostgevel	194308,52	432163,07	4,50	26,75	23,09	18,39	27,59	
W10_07_A	Oostgevel	194308,57	432167,72	1,50	26,51	22,91	18,12	27,35	
W10_07_B	Oostgevel	194308,57	432167,72	4,50	31,24	27,68	22,82	32,07	
W10_08_A	Oostgevel	194308,61	432172,14	1,50	26,60	22,99	18,21	27,44	
W10_08_B	Oostgevel	194308,61	432172,14	4,50	31,30	27,74	22,88	32,13	
W10_09_A	Noordgevel	194307,24	432174,48	1,50	30,55	26,94	22,16	31,39	
W10_09_B	Noordgevel	194307,24	432174,48	4,50	36,43	32,84	28,02	37,26	
W10_10_A	Noordgevel	194300,21	432174,55	1,50	34,44	30,86	26,02	35,27	
W10_10_B	Noordgevel	194300,21	432174,55	4,50	38,79	35,22	30,38	39,63	
W10_11_A	Westgevel	194298,08	432172,00	1,50	34,72	31,16	26,30	35,55	
W10_11_B	Westgevel	194298,08	432172,00	4,50	38,60	35,04	30,18	39,43	
W10_12_A	Westgevel	194298,04	432167,82	1,50	35,66	32,11	27,23	36,49	
W10_12_B	Westgevel	194298,04	432167,82	4,50	38,88	35,32	30,46	39,71	
W10_13_A	Westgevel	194298,00	432163,64	1,50	36,12	32,57	27,68	36,95	
W10_13_B	Westgevel	194298,00	432163,64	4,50	39,01	35,45	30,59	39,84	
W10_14_A	Westgevel	194297,96	432159,35	1,50	36,58	33,02	28,16	37,41	
W10_14_B	Westgevel	194297,96	432159,35	4,50	39,27	35,70	30,85	40,10	
W10_15_A	Westgevel	194297,93	432155,52	1,50	36,10	32,54	27,69	36,94	
W10_15_B	Westgevel	194297,93	432155,52	4,50	39,15	35,58	30,73	39,98	
W10_16_A	Westgevel	194297,88	432150,99	1,50	36,14	32,58	27,72	36,97	
W10_16_B	Westgevel	194297,88	432150,99	4,50	39,29	35,73	30,87	40,12	
W11_01_A	Westgevel	194299,09	432181,80	1,50	32,96	29,36	24,56	33,79	
W11_01_B	Westgevel	194299,09	432181,80	4,50	37,58	34,00	29,17	38,41	
W11_01_C	Westgevel	194299,09	432181,80	7,50	40,94	37,37	32,52	41,77	
W11_02_A	Noordgevel	194301,05	432185,14	1,50	34,36	30,77	25,96	35,20	
W11_02_B	Noordgevel	194301,05	432185,14	4,50	38,08	34,48	29,68	38,91	
W11_02_C	Noordgevel	194301,05	432185,14	7,50	41,01	37,44	32,59	41,84	
W11_03_A	Noordgevel	194308,80	432185,14	1,50	34,86	31,27	26,46	35,70	
W11_03_B	Noordgevel	194308,80	432185,14	4,50	38,10	34,51	29,70	38,94	
W11_03_C	Noordgevel	194308,80	432185,14	7,50	40,67	37,10	32,26	41,51	
W11_04_A	Oostgevel	194310,35	432182,03	1,50	29,43	25,87	21,01	30,26	
W11_04_B	Oostgevel	194310,35	432182,03	4,50	30,85	27,27	22,45	31,69	
W11_04_C	Oostgevel	194310,35	432182,03	7,50	31,69	28,09	23,30	32,53	
W11_05_A	Zuidgevel	194308,92	432178,30	1,50	30,79	27,22	22,38	31,63	
W11_05_B	Zuidgevel	194308,92	432178,30	4,50	35,43	31,85	27,01	36,26	
W11_05_C	Zuidgevel	194308,92	432178,30	7,50	29,98	26,33	21,60	30,81	
W11_06_A	Zuidgevel	194300,69	432178,30	1,50	27,68	24,16	19,25	28,52	
W11_06_B	Zuidgevel	194300,69	432178,30	4,50	28,65	25,10	20,23	29,49	
W11_06_C	Zuidgevel	194300,69	432178,30	7,50	29,23	25,59	20,85	30,06	
W12_01_A	Noordgevel	194327,72	432186,02	1,50	37,49	33,92	29,09	38,33	
W12_01_B	Noordgevel	194327,72	432186,02	4,50	39,86	36,27	31,45	40,69	
W12_01_C	Noordgevel	194327,72	432186,02	7,50	41,09	37,51	32,68	41,92	
W12_02_A	Noordgevel	194334,90	432185,74	1,50	36,73	33,14	28,33	37,57	
W12_02_B	Noordgevel	194334,90	432185,74	4,50	39,15	35,55	30,76	39,99	
W12_02_C	Noordgevel	194334,90	432185,74	7,50	40,58	37,00	32,18	41,42	
W12_03_A	Oostgevel	194337,71	432180,77	1,50	24,88	21,22	16,50	25,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisafrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N839
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_03_B	Oostgevel	194337,71	432180,77	4,50	28,11	24,46	19,74	28,95	
W12_03_C	Oostgevel	194337,71	432180,77	7,50	33,95	30,35	25,55	34,78	
W12_04_A	Zuidgevel	194330,71	432174,85	1,50	26,21	22,68	17,78	27,05	
W12_04_B	Zuidgevel	194330,71	432174,85	4,50	27,40	23,85	18,98	28,24	
W12_04_C	Zuidgevel	194330,71	432174,85	7,50	29,43	25,83	21,04	30,27	
W12_05_A	Westgevel	194324,70	432180,78	1,50	35,13	31,51	26,74	35,96	
W12_05_B	Westgevel	194324,70	432180,78	4,50	38,09	34,48	29,71	38,93	
W12_05_C	Westgevel	194324,70	432180,78	7,50	40,46	36,88	32,06	41,30	
W13_01_A	Noordgevel	194348,07	432185,14	1,50	35,19	31,61	26,79	36,03	
W13_01_B	Noordgevel	194348,07	432185,14	4,50	37,49	33,89	29,09	38,32	
W13_01_C	Noordgevel	194348,07	432185,14	7,50	39,63	36,05	31,22	40,46	
W13_02_A	Noordgevel	194355,35	432185,14	1,50	36,27	32,70	27,86	37,11	
W13_02_B	Noordgevel	194355,35	432185,14	4,50	38,41	34,81	30,01	39,24	
W13_02_C	Noordgevel	194355,35	432185,14	7,50	40,01	36,43	31,60	40,84	
W13_03_A	Oostgevel	194357,56	432179,77	1,50	31,06	27,50	22,65	31,90	
W13_03_B	Oostgevel	194357,56	432179,77	4,50	33,41	29,81	25,02	34,25	
W13_03_C	Oostgevel	194357,56	432179,77	7,50	36,06	32,47	27,66	36,90	
W13_04_A	Zuidgevel	194350,94	432174,86	1,50	26,51	22,96	18,08	27,34	
W13_04_B	Zuidgevel	194350,94	432174,86	4,50	31,59	28,00	23,18	32,42	
W13_04_C	Zuidgevel	194350,94	432174,86	7,50	32,58	28,99	24,17	33,41	
W13_05_A	Westgevel	194345,06	432179,89	1,50	29,47	25,86	21,07	30,30	
W13_05_B	Westgevel	194345,06	432179,89	4,50	32,27	28,67	23,88	33,11	
W13_05_C	Westgevel	194345,06	432179,89	7,50	33,31	29,68	24,94	34,15	
W14_01_A	Noordgevel	194367,89	432184,40	1,50	35,71	32,14	27,30	36,55	
W14_01_B	Noordgevel	194367,89	432184,40	4,50	38,01	34,42	29,62	38,85	
W14_01_C	Noordgevel	194367,89	432184,40	7,50	39,54	35,96	31,13	40,37	
W14_02_A	Noordgevel	194374,93	432184,40	1,50	36,42	32,85	28,01	37,26	
W14_02_B	Noordgevel	194374,93	432184,40	4,50	38,95	35,36	30,56	39,79	
W14_02_C	Noordgevel	194374,93	432184,40	7,50	39,86	36,28	31,45	40,69	
W14_03_A	Oostgevel	194377,96	432179,05	1,50	33,97	30,43	25,54	34,80	
W14_03_B	Oostgevel	194377,96	432179,05	4,50	36,06	32,48	27,65	36,89	
W14_03_C	Oostgevel	194377,96	432179,05	7,50	32,18	28,59	23,78	33,02	
W14_04_A	Zuidgevel	194371,23	432174,37	1,50	22,97	19,33	14,60	23,81	
W14_04_B	Zuidgevel	194371,23	432174,37	4,50	26,43	22,81	18,05	27,27	
W14_04_C	Zuidgevel	194371,23	432174,37	7,50	32,35	28,81	23,92	33,18	
W14_05_A	Westgevel	194364,98	432178,81	1,50	27,48	23,85	19,11	28,32	
W14_05_B	Westgevel	194364,98	432178,81	4,50	31,55	27,92	23,17	32,39	
W14_05_C	Westgevel	194364,98	432178,81	7,50	34,87	31,28	26,47	35,71	
W15_01_A	Noordgevel	194403,90	432183,57	1,50	36,49	32,92	28,08	37,33	
W15_01_B	Noordgevel	194403,90	432183,57	4,50	38,92	35,33	30,53	39,76	
W15_01_C	Noordgevel	194403,90	432183,57	7,50	39,39	35,79	30,99	40,22	
W15_02_A	Noordgevel	194411,05	432183,29	1,50	36,55	32,98	28,13	37,38	
W15_02_B	Noordgevel	194411,05	432183,29	4,50	39,27	35,68	30,88	40,11	
W15_02_C	Noordgevel	194411,05	432183,29	7,50	39,20	35,61	30,80	40,04	
W15_03_A	Oostgevel	194413,89	432177,53	1,50	31,06	27,51	22,64	31,90	
W15_03_B	Oostgevel	194413,89	432177,53	4,50	35,10	31,52	26,70	35,94	
W15_03_C	Oostgevel	194413,89	432177,53	7,50	33,46	29,87	25,07	34,30	
W15_04_A	Zuidgevel	194407,32	432172,40	1,50	22,92	19,27	14,56	23,76	
W15_04_B	Zuidgevel	194407,32	432172,40	4,50	26,29	22,62	17,93	27,13	
W15_04_C	Zuidgevel	194407,32	432172,40	7,50	31,66	28,05	23,27	32,50	
W15_05_A	Westgevel	194401,15	432178,16	1,50	33,48	29,89	25,08	34,32	
W15_05_B	Westgevel	194401,15	432178,16	4,50	36,01	32,40	27,62	36,85	
W15_05_C	Westgevel	194401,15	432178,16	7,50	38,72	35,12	30,31	39,55	
W16_01_A	Noordgevel	194424,54	432182,82	1,50	35,79	32,24	27,37	36,63	
W16_01_B	Noordgevel	194424,54	432182,82	4,50	39,19	35,61	30,78	40,02	
W16_01_C	Noordgevel	194424,54	432182,82	7,50	38,88	35,29	30,48	39,72	
W16_02_A	Noordgevel	194430,96	432182,55	1,50	35,44	31,89	27,02	36,28	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisaf trek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
N839
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W16_02_B	Noordgevel	194430,96	432182,55	4,50	38,30	34,72	29,89	39,13	
W16_02_C	Noordgevel	194430,96	432182,55	7,50	38,40	34,82	29,99	39,23	
W16_03_A	Oostgevel	194433,80	432177,08	1,50	27,37	23,82	18,96	28,21	
W16_03_B	Oostgevel	194433,80	432177,08	4,50	31,45	27,86	23,05	32,29	
W16_03_C	Oostgevel	194433,80	432177,08	7,50	29,91	26,30	21,52	30,75	
W16_04_A	Zuidgevel	194427,59	432171,93	1,50	23,92	20,26	15,56	24,76	
W16_04_B	Zuidgevel	194427,59	432171,93	4,50	26,71	23,05	18,35	27,55	
W16_04_C	Zuidgevel	194427,59	432171,93	7,50	28,92	25,29	20,55	29,76	
W16_05_A	Westgevel	194421,53	432176,98	1,50	29,06	25,48	20,64	29,89	
W16_05_B	Westgevel	194421,53	432176,98	4,50	31,31	27,71	22,91	32,14	
W16_05_C	Westgevel	194421,53	432176,98	7,50	33,41	29,82	25,01	34,25	
W18_01_A	Westgevel	194324,17	432142,61	1,50	30,29	26,68	21,90	31,13	
W18_01_B	Westgevel	194324,17	432142,61	4,50	34,91	31,31	26,51	35,74	
W18_01_C	Westgevel	194324,17	432142,61	7,50	40,17	36,61	31,76	41,01	
W18_02_A	Noordgevel	194330,66	432147,28	1,50	31,56	27,89	23,20	32,40	
W18_02_B	Noordgevel	194330,66	432147,28	4,50	33,95	30,29	25,59	34,79	
W18_02_C	Noordgevel	194330,66	432147,28	7,50	38,99	35,40	30,59	39,83	
W18_03_A	Oostgevel	194336,66	432142,34	1,50	22,21	18,53	13,86	23,05	
W18_03_B	Oostgevel	194336,66	432142,34	4,50	25,85	22,17	17,50	26,69	
W18_03_C	Oostgevel	194336,66	432142,34	7,50	33,34	29,73	24,94	34,17	
W18_04_A	Oostgevel	194329,27	432137,00	1,50	19,17	15,50	10,82	20,01	
W18_04_B	Oostgevel	194329,27	432137,00	4,50	22,30	18,62	13,95	23,14	
W18_04_C	Oostgevel	194329,27	432137,00	7,50	25,62	22,02	17,23	26,46	
W1_01_A	Zuidgevel	194289,37	431956,08	1,50	27,56	24,03	19,13	28,40	
W1_01_B	Zuidgevel	194289,37	431956,08	4,50	30,69	27,12	22,27	31,52	
W1_01_C	Zuidgevel	194289,37	431956,08	7,50	20,41	16,76	12,04	21,25	
W1_02_A	Oostgevel	194286,09	431957,27	1,50	36,74	33,19	28,31	37,57	
W1_02_B	Oostgevel	194286,09	431957,27	4,50	37,92	34,35	29,51	38,76	
W1_02_C	Oostgevel	194286,09	431957,27	7,50	37,59	34,00	29,18	38,42	
W1_03_A	Oostgevel	194286,09	431965,83	1,50	36,96	33,41	28,52	37,79	
W1_03_B	Oostgevel	194286,09	431965,83	4,50	38,15	34,58	29,74	38,99	
W1_03_C	Oostgevel	194286,09	431965,83	7,50	37,77	34,19	29,36	38,60	
W1_04_A	Noordgevel	194289,57	431967,46	1,50	37,32	33,78	28,89	38,15	
W1_04_B	Noordgevel	194289,57	431967,46	4,50	38,17	34,60	29,75	39,00	
W1_04_C	Noordgevel	194289,57	431967,46	7,50	38,39	34,81	29,98	39,22	
W1_05_A	Westgevel	194293,06	431966,17	1,50	19,66	16,01	11,30	20,50	
W1_05_B	Westgevel	194293,06	431966,17	4,50	26,05	22,38	17,70	26,89	
W1_05_C	Westgevel	194293,06	431966,17	7,50	26,46	22,82	18,09	27,30	
W1_06_A	Westgevel	194293,06	431957,41	1,50	18,48	14,83	10,11	19,32	
W1_06_B	Westgevel	194293,06	431957,41	4,50	23,84	20,16	15,49	24,68	
W1_06_C	Westgevel	194293,06	431957,41	7,50	24,16	20,52	15,80	25,00	
W21_01_A	Zuidgevel	194400,69	431951,38	1,50	11,31	7,67	2,94	12,15	
W21_01_B	Zuidgevel	194400,69	431951,38	4,50	25,26	21,56	16,91	26,10	
W21_01_C	Zuidgevel	194400,69	431951,38	7,50	23,38	19,74	15,01	24,22	
W21_02_A	Westgevel	194397,19	431952,98	1,50	23,56	19,88	15,21	24,40	
W21_02_B	Westgevel	194397,19	431952,98	4,50	29,69	26,05	21,31	30,52	
W21_02_C	Westgevel	194397,19	431952,98	7,50	33,76	30,16	25,35	34,59	
W21_03_A	Westgevel	194397,19	431961,03	1,50	24,17	20,50	15,81	25,01	
W21_03_B	Westgevel	194397,19	431961,03	4,50	29,98	26,32	21,61	30,82	
W21_03_C	Westgevel	194397,19	431961,03	7,50	33,77	30,16	25,37	34,60	
W21_04_A	Noordgevel	194400,75	431962,64	1,50	23,18	19,48	14,83	24,02	
W21_04_B	Noordgevel	194400,75	431962,64	4,50	28,94	25,28	20,58	29,78	
W21_04_C	Noordgevel	194400,75	431962,64	7,50	33,82	30,19	25,44	34,66	
W21_05_A	Oostgevel	194404,02	431961,21	1,50	17,43	13,75	9,08	18,27	
W21_05_B	Oostgevel	194404,02	431961,21	4,50	24,06	20,33	15,73	24,90	
W21_05_C	Oostgevel	194404,02	431961,21	7,50	28,21	24,54	19,85	29,05	
W21_06_A	Oostgevel	194404,02	431953,21	1,50	18,22	14,55	9,86	19,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisaf trek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N839
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21_06_B	Oostgevel	194404,02	431953,21	4,50	23,13	19,45	14,78	23,97	
W21_06_C	Oostgevel	194404,02	431953,21	7,50	26,83	23,20	18,46	27,67	
W22_01_A	Zuidgevel	194420,91	431950,64	1,50	21,19	17,58	12,81	22,03	
W22_01_B	Zuidgevel	194420,91	431950,64	4,50	27,66	24,11	19,23	28,49	
W22_01_C	Zuidgevel	194420,91	431950,64	7,50	--	--	--	--	
W22_02_A	Westgevel	194417,59	431952,81	1,50	23,32	19,64	14,97	24,16	
W22_02_B	Westgevel	194417,59	431952,81	4,50	29,02	25,38	20,64	29,85	
W22_02_C	Westgevel	194417,59	431952,81	7,50	31,02	27,39	22,63	31,85	
W22_03_A	Westgevel	194417,59	431960,05	1,50	22,91	19,21	14,57	23,75	
W22_03_B	Westgevel	194417,59	431960,05	4,50	30,96	27,30	22,59	31,80	
W22_03_C	Westgevel	194417,59	431960,05	7,50	31,13	27,51	22,75	31,97	
W22_04_A	Noordgevel	194420,91	431962,15	1,50	22,38	18,66	14,05	23,22	
W22_04_B	Noordgevel	194420,91	431962,15	4,50	26,76	23,05	18,42	27,60	
W22_04_C	Noordgevel	194420,91	431962,15	7,50	32,09	28,44	23,72	32,93	
W22_05_A	Oostgevel	194424,18	431959,70	1,50	19,86	16,13	11,54	20,70	
W22_05_B	Oostgevel	194424,18	431959,70	4,50	24,39	20,68	16,06	25,23	
W22_05_C	Oostgevel	194424,18	431959,70	7,50	27,72	24,06	19,36	28,56	
W22_06_A	Oostgevel	194424,18	431952,46	1,50	19,19	15,45	10,87	20,03	
W22_06_B	Oostgevel	194424,18	431952,46	4,50	23,04	19,29	14,72	23,88	
W22_06_C	Oostgevel	194424,18	431952,46	7,50	27,10	23,41	18,75	27,94	
W23_01_A	Zuidgevel	194395,22	431986,20	1,50	19,83	16,21	11,45	20,67	
W23_01_B	Zuidgevel	194395,22	431986,20	4,50	25,45	21,84	17,06	26,29	
W23_01_C	Zuidgevel	194395,22	431986,20	7,50	27,30	23,66	18,92	28,13	
W23_02_A	Zuidgevel	194411,08	431985,68	1,50	20,54	16,92	12,16	21,38	
W23_02_B	Zuidgevel	194411,08	431985,68	4,50	28,41	24,79	20,02	29,24	
W23_02_C	Zuidgevel	194411,08	431985,68	7,50	28,26	24,61	19,89	29,10	
W23_03_A	Zuidgevel	194427,13	431985,15	1,50	20,25	16,59	11,88	21,09	
W23_03_B	Zuidgevel	194427,13	431985,15	4,50	26,07	22,44	17,69	26,91	
W23_03_C	Zuidgevel	194427,13	431985,15	7,50	28,28	24,66	19,89	29,11	
W23_04_A	Oostgevel	194430,02	431990,54	1,50	21,25	17,56	12,91	22,09	
W23_04_B	Oostgevel	194430,02	431990,54	4,50	23,78	20,10	15,43	24,62	
W23_04_C	Oostgevel	194430,02	431990,54	7,50	28,28	24,66	19,89	29,11	
W23_05_A	Noordgevel	194426,89	431995,66	1,50	25,15	21,45	16,80	25,99	
W23_05_B	Noordgevel	194426,89	431995,66	4,50	28,42	24,75	20,07	29,26	
W23_05_C	Noordgevel	194426,89	431995,66	7,50	32,78	29,17	24,39	33,62	
W23_06_A	Noordgevel	194410,69	431996,19	1,50	24,13	20,41	15,80	24,97	
W23_06_B	Noordgevel	194410,69	431996,19	4,50	28,03	24,33	19,69	28,87	
W23_06_C	Noordgevel	194410,69	431996,19	7,50	32,48	28,85	24,11	33,32	
W23_07_A	Noordgevel	194395,93	431996,68	1,50	22,80	19,09	14,47	23,64	
W23_07_B	Noordgevel	194395,93	431996,68	4,50	27,23	23,54	18,89	28,07	
W23_07_C	Noordgevel	194395,93	431996,68	7,50	30,86	27,20	22,49	31,70	
W23_08_A	Westgevel	194392,68	431991,47	1,50	21,99	18,31	13,65	22,83	
W23_08_B	Westgevel	194392,68	431991,47	4,50	27,50	23,85	19,13	28,34	
W23_08_C	Westgevel	194392,68	431991,47	7,50	30,50	26,86	22,13	31,34	
W2_01_A	Zuidgevel	194309,92	431955,22	1,50	28,77	25,23	20,33	29,60	
W2_01_B	Zuidgevel	194309,92	431955,22	4,50	33,16	29,62	24,72	33,99	
W2_01_C	Zuidgevel	194309,92	431955,22	7,50	25,89	22,30	17,48	26,72	
W2_02_A	Westgevel	194306,40	431956,73	1,50	36,86	33,31	28,43	37,69	
W2_02_B	Westgevel	194306,40	431956,73	4,50	37,79	34,23	29,37	38,62	
W2_02_C	Westgevel	194306,40	431956,73	7,50	36,47	32,89	28,06	37,30	
W2_03_A	Westgevel	194306,40	431965,69	1,50	36,19	32,62	27,77	37,02	
W2_03_B	Westgevel	194306,40	431965,69	4,50	36,61	33,01	28,21	37,44	
W2_03_C	Westgevel	194306,40	431965,69	7,50	36,19	32,59	27,80	37,03	
W2_04_A	Noordgevel	194309,99	431966,92	1,50	34,38	30,77	25,98	35,21	
W2_04_B	Noordgevel	194309,99	431966,92	4,50	35,14	31,50	26,76	35,97	
W2_04_C	Noordgevel	194309,99	431966,92	7,50	35,25	31,61	26,88	36,09	
W2_05_A	Oostgevel	194313,37	431965,36	1,50	22,48	18,76	14,14	23,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisaf trek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N839
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W2_05_B	Oostgevel	194313,37	431965,36	4,50	26,53	22,90	18,16	27,37	
W2_05_C	Oostgevel	194313,37	431965,36	7,50	24,76	21,08	16,40	25,60	
W2_06_A	Oostgevel	194313,37	431957,00	1,50	22,38	18,67	14,04	23,22	
W2_06_B	Oostgevel	194313,37	431957,00	4,50	27,35	23,68	18,99	28,19	
W2_06_C	Oostgevel	194313,37	431957,00	7,50	24,16	20,49	15,80	25,00	
W32_01_A	Zuidgevel	194327,06	432065,14	1,50	29,61	26,05	21,18	30,44	
W32_01_B	Zuidgevel	194327,06	432065,14	4,50	31,35	27,79	22,93	32,18	
W32_01_C	Zuidgevel	194327,06	432065,14	7,50	32,44	28,87	24,03	33,28	
W32_02_A	Westgevel	194322,05	432068,63	1,50	30,93	27,40	22,49	31,76	
W32_02_B	Westgevel	194322,05	432068,63	4,50	32,64	29,07	24,22	33,47	
W32_02_C	Westgevel	194322,05	432068,63	7,50	33,39	29,78	25,00	34,23	
W32_03_A	Westgevel	194322,21	432074,35	1,50	26,76	23,16	18,37	27,60	
W32_03_B	Westgevel	194322,21	432074,35	4,50	30,89	27,26	22,51	31,73	
W32_03_C	Westgevel	194322,21	432074,35	7,50	32,65	29,03	24,26	33,48	
W32_04_A	Westgevel	194322,40	432081,55	1,50	24,53	20,86	16,17	25,37	
W32_04_B	Westgevel	194322,40	432081,55	4,50	27,06	23,39	18,70	27,90	
W32_04_C	Westgevel	194322,40	432081,55	7,50	30,31	26,68	21,94	31,15	
W32_05_A	Westgevel	194322,56	432087,45	1,50	25,50	21,85	17,12	26,33	
W32_05_B	Westgevel	194322,56	432087,45	4,50	27,42	23,76	19,06	28,26	
W32_05_C	Westgevel	194322,56	432087,45	7,50	30,17	26,53	21,79	31,00	
W32_06_A	Noordgevel	194328,28	432089,48	1,50	26,93	23,31	18,55	27,77	
W32_06_B	Noordgevel	194328,28	432089,48	4,50	30,96	27,32	22,59	31,80	
W32_06_C	Noordgevel	194328,28	432089,48	7,50	34,67	31,05	26,28	35,50	
W32_07_A	Oostgevel	194333,36	432086,41	1,50	24,89	21,23	16,53	25,73	
W32_07_B	Oostgevel	194333,36	432086,41	4,50	28,09	24,41	19,74	28,93	
W32_07_C	Oostgevel	194333,36	432086,41	7,50	31,38	27,76	23,01	32,22	
W32_08_A	Oostgevel	194333,21	432080,52	1,50	27,59	23,96	19,20	28,42	
W32_08_B	Oostgevel	194333,21	432080,52	4,50	28,69	25,02	20,33	29,53	
W32_08_C	Oostgevel	194333,21	432080,52	7,50	30,17	26,49	21,81	31,01	
W32_09_A	Oostgevel	194333,03	432073,87	1,50	21,20	17,54	12,84	22,04	
W32_09_B	Oostgevel	194333,03	432073,87	4,50	24,35	20,68	16,00	25,19	
W32_09_C	Oostgevel	194333,03	432073,87	7,50	28,14	24,50	19,77	28,98	
W32_10_A	Oostgevel	194332,87	432067,99	1,50	20,63	16,99	12,26	21,47	
W32_10_B	Oostgevel	194332,87	432067,99	4,50	23,63	19,96	15,27	24,47	
W32_10_C	Oostgevel	194332,87	432067,99	7,50	26,79	23,13	18,42	27,63	
W33_01_A	Zuidgevel	194326,11	432032,36	1,50	30,53	26,92	22,13	31,36	
W33_01_B	Zuidgevel	194326,11	432032,36	4,50	33,05	29,46	24,64	33,88	
W33_01_C	Zuidgevel	194326,11	432032,36	7,50	33,15	29,56	24,75	33,99	
W33_02_A	Westgevel	194321,20	432035,47	1,50	36,63	33,04	28,23	37,47	
W33_02_B	Westgevel	194321,20	432035,47	4,50	37,53	33,93	29,14	38,37	
W33_02_C	Westgevel	194321,20	432035,47	7,50	38,01	34,40	29,61	38,84	
W33_03_A	Westgevel	194321,29	432042,12	1,50	31,69	28,11	23,29	32,53	
W33_03_B	Westgevel	194321,29	432042,12	4,50	33,06	29,47	24,66	33,90	
W33_03_C	Westgevel	194321,29	432042,12	7,50	34,16	30,57	25,76	35,00	
W33_04_A	Westgevel	194321,38	432048,94	1,50	24,93	21,29	16,56	25,77	
W33_04_B	Westgevel	194321,38	432048,94	4,50	27,43	23,77	19,06	28,27	
W33_04_C	Westgevel	194321,38	432048,94	7,50	31,82	28,23	23,42	32,66	
W33_05_A	Westgevel	194321,44	432053,92	1,50	31,65	28,02	23,27	32,49	
W33_05_B	Westgevel	194321,44	432053,92	4,50	33,92	30,29	25,54	34,76	
W33_05_C	Westgevel	194321,44	432053,92	7,50	31,02	27,42	22,63	31,86	
W33_06_A	Noordgevel	194327,00	432057,19	1,50	22,29	18,57	13,96	23,13	
W33_06_B	Noordgevel	194327,00	432057,19	4,50	25,49	21,77	17,16	26,33	
W33_06_C	Noordgevel	194327,00	432057,19	7,50	30,49	26,83	22,12	31,33	
W33_07_A	Oostgevel	194332,42	432053,57	1,50	20,45	16,70	12,13	21,29	
W33_07_B	Oostgevel	194332,42	432053,57	4,50	23,65	19,91	15,33	24,49	
W33_07_C	Oostgevel	194332,42	432053,57	7,50	28,05	24,38	19,70	28,89	
W33_08_A	Oostgevel	194332,34	432047,12	1,50	20,69	16,94	12,37	21,53	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisaf trek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N839
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W33_08_B	Oostgevel	194332,34	432047,12	4,50	23,85	20,12	15,53	24,69	
W33_08_C	Oostgevel	194332,34	432047,12	7,50	28,37	24,71	20,01	29,21	
W33_09_A	Oostgevel	194332,25	432040,66	1,50	20,73	17,01	12,41	21,57	
W33_09_B	Oostgevel	194332,25	432040,66	4,50	24,14	20,43	15,81	24,98	
W33_09_C	Oostgevel	194332,25	432040,66	7,50	28,63	24,98	20,27	29,47	
W33_10_A	Oostgevel	194332,19	432036,06	1,50	20,41	16,69	12,07	21,25	
W33_10_B	Oostgevel	194332,19	432036,06	4,50	23,59	19,89	15,25	24,43	
W33_10_C	Oostgevel	194332,19	432036,06	7,50	28,17	24,51	19,80	29,01	
W34_01_A	Zuidgevel	194344,70	432031,30	1,50	25,96	22,39	17,54	26,79	
W34_01_B	Zuidgevel	194344,70	432031,30	4,50	29,07	25,48	20,67	29,91	
W34_01_C	Zuidgevel	194344,70	432031,30	7,50	30,03	26,45	21,61	30,86	
W34_01_D	Zuidgevel	194344,70	432031,30	10,50	30,61	27,02	22,20	31,44	
W34_02_A	Zuidgevel	194367,16	432031,30	1,50	28,60	25,06	20,16	29,43	
W34_02_B	Zuidgevel	194367,16	432031,30	4,50	31,12	27,54	22,71	31,95	
W34_02_C	Zuidgevel	194367,16	432031,30	7,50	27,29	23,64	18,92	28,13	
W34_02_D	Zuidgevel	194367,16	432031,30	10,50	27,84	24,21	19,45	28,67	
W34_03_A	Zuidgevel	194346,10	432079,88	1,50	17,15	13,47	8,80	17,99	
W34_03_B	Zuidgevel	194346,10	432079,88	4,50	20,28	16,62	11,92	21,12	
W34_03_C	Zuidgevel	194346,10	432079,88	7,50	24,58	20,97	16,19	25,42	
W34_03_D	Zuidgevel	194346,10	432079,88	10,50	31,86	28,34	23,42	32,69	
W34_04_A	Zuidgevel	194358,41	432079,69	1,50	19,66	15,93	11,34	20,50	
W34_04_B	Zuidgevel	194358,41	432079,69	4,50	22,49	18,76	14,17	23,33	
W34_04_C	Zuidgevel	194358,41	432079,69	7,50	25,36	21,67	17,02	26,20	
W34_04_D	Zuidgevel	194358,41	432079,69	10,50	32,65	29,07	24,23	33,48	
W34_05_A	Noordgevel	194344,71	432041,34	1,50	23,07	19,35	14,74	23,91	
W34_05_B	Noordgevel	194344,71	432041,34	4,50	26,35	22,65	18,01	27,19	
W34_05_C	Noordgevel	194344,71	432041,34	7,50	31,01	27,36	22,64	31,85	
W34_05_D	Noordgevel	194344,71	432041,34	10,50	38,68	35,11	30,27	39,52	
W34_06_A	Noordgevel	194357,79	432041,44	1,50	24,19	20,49	15,85	25,03	
W34_06_B	Noordgevel	194357,79	432041,44	4,50	27,02	23,32	18,68	27,86	
W34_06_C	Noordgevel	194357,79	432041,44	7,50	31,29	27,65	22,92	32,13	
W34_06_D	Noordgevel	194357,79	432041,44	10,50	39,35	35,78	30,93	40,18	
W34_07_A	Noordgevel	194347,13	432089,09	1,50	27,41	23,76	19,05	28,25	
W34_07_B	Noordgevel	194347,13	432089,09	4,50	31,17	27,51	22,82	32,01	
W34_07_C	Noordgevel	194347,13	432089,09	7,50	35,20	31,59	26,81	36,04	
W34_07_D	Noordgevel	194347,13	432089,09	10,50	39,34	35,76	30,92	40,17	
W34_08_A	Noordgevel	194367,44	432088,76	1,50	29,41	25,81	21,01	30,24	
W34_08_B	Noordgevel	194367,44	432088,76	4,50	33,24	29,63	24,85	34,08	
W34_08_C	Noordgevel	194367,44	432088,76	7,50	37,00	33,41	28,60	37,84	
W34_08_D	Noordgevel	194367,44	432088,76	10,50	38,97	35,40	30,56	39,81	
W34_09_A	Westgevel	194343,24	432084,89	1,50	29,60	25,98	21,21	30,43	
W34_09_B	Westgevel	194343,24	432084,89	4,50	31,18	27,54	22,81	32,02	
W34_09_C	Westgevel	194343,24	432084,89	7,50	33,73	30,13	25,33	34,56	
W34_09_D	Westgevel	194343,24	432084,89	10,50	38,22	34,65	29,80	39,05	
W34_10_A	Westgevel	194341,07	432036,71	1,50	30,54	26,94	22,14	31,37	
W34_10_B	Westgevel	194341,07	432036,71	4,50	32,06	28,43	23,67	32,89	
W34_10_C	Westgevel	194341,07	432036,71	7,50	34,03	30,43	25,63	34,86	
W34_10_D	Westgevel	194341,07	432036,71	10,50	38,13	34,56	29,71	38,96	
W34_11_A	Westgevel	194362,98	432045,83	1,50	24,82	21,14	16,47	25,66	
W34_11_B	Westgevel	194362,98	432045,83	4,50	28,02	24,36	19,65	28,86	
W34_11_C	Westgevel	194362,98	432045,83	7,50	31,78	28,15	23,40	32,62	
W34_11_D	Westgevel	194362,98	432045,83	10,50	38,64	35,07	30,22	39,47	
W34_12_A	Westgevel	194363,34	432060,00	1,50	22,69	18,98	14,36	23,53	
W34_12_B	Westgevel	194363,34	432060,00	4,50	25,53	21,83	17,19	26,37	
W34_12_C	Westgevel	194363,34	432060,00	7,50	29,57	25,92	21,21	30,41	
W34_12_D	Westgevel	194363,34	432060,00	10,50	37,78	34,21	29,36	38,61	
W34_13_A	Westgevel	194363,71	432074,91	1,50	21,55	17,90	13,18	22,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisaf trek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N839
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W34_13_B	Westgevel	194363,71	432074,91	4,50	25,35	21,72	16,97	26,19	
W34_13_C	Westgevel	194363,71	432074,91	7,50	28,11	24,50	19,73	28,95	
W34_13_D	Westgevel	194363,71	432074,91	10,50	34,36	30,77	25,97	35,20	
W34_14_A	Oostgevel	194373,14	432083,28	1,50	23,26	19,62	14,90	24,10	
W34_14_B	Oostgevel	194373,14	432083,28	4,50	28,44	24,80	20,07	29,28	
W34_14_C	Oostgevel	194373,14	432083,28	7,50	33,27	29,68	24,87	34,11	
W34_14_D	Oostgevel	194373,14	432083,28	10,50	33,62	30,03	25,22	34,46	
W34_15_A	Oostgevel	194372,85	432062,51	1,50	23,19	19,54	14,82	24,03	
W34_15_B	Oostgevel	194372,85	432062,51	4,50	28,37	24,72	20,00	29,21	
W34_15_C	Oostgevel	194372,85	432062,51	7,50	32,63	29,04	24,23	33,47	
W34_15_D	Oostgevel	194372,85	432062,51	10,50	33,19	29,60	24,80	34,03	
W34_16_A	Oostgevel	194372,50	432038,21	1,50	21,66	17,97	13,31	22,50	
W34_16_B	Oostgevel	194372,50	432038,21	4,50	26,20	22,51	17,86	27,04	
W34_16_C	Oostgevel	194372,50	432038,21	7,50	31,56	27,94	23,18	32,40	
W34_16_D	Oostgevel	194372,50	432038,21	10,50	34,59	31,00	26,18	35,42	
W3_01_A	Westgevel	194283,95	431995,40	1,50	36,69	33,13	28,27	37,52	
W3_01_B	Westgevel	194283,95	431995,40	4,50	38,46	34,88	30,05	39,29	
W3_01_C	Westgevel	194283,95	431995,40	7,50	38,45	34,87	30,04	39,28	
W3_02_A	Westgevel	194284,03	432003,96	1,50	36,58	33,01	28,16	37,41	
W3_02_B	Westgevel	194284,03	432003,96	4,50	38,62	35,05	30,20	39,45	
W3_02_C	Westgevel	194284,03	432003,96	7,50	38,53	34,96	30,12	39,37	
W3_03_A	Noordgevel	194287,41	432005,68	1,50	36,06	32,46	27,65	36,89	
W3_03_B	Noordgevel	194287,41	432005,68	4,50	38,66	35,08	30,25	39,49	
W3_03_C	Noordgevel	194287,41	432005,68	7,50	39,12	35,53	30,71	39,95	
W3_04_A	Oostgevel	194290,79	432003,83	1,50	24,74	21,08	16,38	25,58	
W3_04_B	Oostgevel	194290,79	432003,83	4,50	27,97	24,35	19,59	28,81	
W3_04_C	Oostgevel	194290,79	432003,83	7,50	31,20	27,59	22,81	32,04	
W3_05_A	Oostgevel	194290,71	431995,88	1,50	32,80	29,20	24,40	33,63	
W3_05_B	Oostgevel	194290,71	431995,88	4,50	35,30	31,71	26,89	36,13	
W3_05_C	Oostgevel	194290,71	431995,88	7,50	35,53	31,94	27,12	36,36	
W3_06_A	Zuidgevel	194287,49	431994,41	1,50	24,19	20,63	15,76	25,02	
W3_06_B	Zuidgevel	194287,49	431994,41	4,50	26,97	23,37	18,58	27,81	
W3_06_C	Zuidgevel	194287,49	431994,41	7,50	23,23	19,58	14,86	24,07	
W4_01_A	Zuidgevel	194300,62	431993,83	1,50	23,83	20,28	15,40	24,66	
W4_01_B	Zuidgevel	194300,62	431993,83	4,50	27,00	23,41	18,60	27,84	
W4_01_C	Zuidgevel	194300,62	431993,83	7,50	26,56	22,96	18,16	27,39	
W4_02_A	Westgevel	194297,14	431995,82	1,50	31,86	28,33	23,42	32,69	
W4_02_B	Westgevel	194297,14	431995,82	4,50	33,59	30,04	25,16	34,42	
W4_02_C	Westgevel	194297,14	431995,82	7,50	33,06	29,50	24,64	33,89	
W4_03_A	Westgevel	194297,06	432003,83	1,50	35,85	32,28	27,44	36,69	
W4_03_B	Westgevel	194297,06	432003,83	4,50	38,23	34,66	29,81	39,06	
W4_03_C	Westgevel	194297,06	432003,83	7,50	38,22	34,65	29,81	39,06	
W4_04_A	Noordgevel	194300,63	432005,10	1,50	35,10	31,52	26,69	35,93	
W4_04_B	Noordgevel	194300,63	432005,10	4,50	37,96	34,38	29,54	38,79	
W4_04_C	Noordgevel	194300,63	432005,10	7,50	38,85	35,28	30,44	39,69	
W4_05_A	Oostgevel	194304,14	432003,62	1,50	20,94	17,25	12,59	21,78	
W4_05_B	Oostgevel	194304,14	432003,62	4,50	25,69	22,01	17,33	26,53	
W4_05_C	Oostgevel	194304,14	432003,62	7,50	30,40	26,77	22,02	31,24	
W4_06_A	Oostgevel	194304,22	431995,27	1,50	29,61	25,98	21,22	30,44	
W4_06_B	Oostgevel	194304,22	431995,27	4,50	34,28	30,69	25,88	35,12	
W4_06_C	Oostgevel	194304,22	431995,27	7,50	35,07	31,48	26,67	35,91	
W5_01_A	Zuidgevel	194314,77	431993,55	1,50	31,64	28,07	23,23	32,48	
W5_01_B	Zuidgevel	194314,77	431993,55	4,50	31,80	28,20	23,40	32,63	
W5_01_C	Zuidgevel	194314,77	431993,55	7,50	30,96	27,34	22,56	31,79	
W5_02_A	Westgevel	194311,35	431994,73	1,50	32,56	29,03	24,11	33,39	
W5_02_B	Westgevel	194311,35	431994,73	4,50	33,29	29,75	24,87	34,13	
W5_02_C	Westgevel	194311,35	431994,73	7,50	34,29	30,74	25,86	35,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisafrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N839
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_03_A	Westgevel	194311,44	432003,15	1,50	32,75	29,17	24,33	33,58	
W5_03_B	Westgevel	194311,44	432003,15	4,50	36,69	33,11	28,27	37,52	
W5_03_C	Westgevel	194311,44	432003,15	7,50	37,96	34,40	29,54	38,79	
W5_04_A	Noordgevel	194314,97	432004,50	1,50	28,19	24,53	19,83	29,03	
W5_04_B	Noordgevel	194314,97	432004,50	4,50	34,55	30,94	26,16	35,39	
W5_04_C	Noordgevel	194314,97	432004,50	7,50	37,63	34,06	29,22	38,47	
W5_05_A	Oostgevel	194318,30	432003,02	1,50	19,45	15,77	11,10	20,29	
W5_05_B	Oostgevel	194318,30	432003,02	4,50	24,14	20,48	15,78	24,98	
W5_05_C	Oostgevel	194318,30	432003,02	7,50	27,58	23,94	19,20	28,41	
W5_06_A	Oostgevel	194318,22	431995,07	1,50	19,89	16,22	11,53	20,73	
W5_06_B	Oostgevel	194318,22	431995,07	4,50	24,87	21,20	16,51	25,71	
W5_06_C	Oostgevel	194318,22	431995,07	7,50	29,03	25,40	20,65	29,87	
W6_01_A	Zuidgevel	194294,91	432023,22	1,50	25,13	21,58	16,71	25,97	
W6_01_B	Zuidgevel	194294,91	432023,22	4,50	29,52	25,91	21,13	30,36	
W6_02_A	Zuidgevel	194302,65	432023,03	1,50	29,20	25,68	20,76	30,03	
W6_02_B	Zuidgevel	194302,65	432023,03	4,50	32,73	29,20	24,28	33,56	
W6_03_A	Oostgevel	194304,09	432025,47	1,50	32,71	29,09	24,33	33,55	
W6_03_B	Oostgevel	194304,09	432025,47	4,50	33,19	29,54	24,82	34,03	
W6_04_A	Oostgevel	194304,19	432029,78	1,50	29,79	26,16	21,41	30,63	
W6_04_B	Oostgevel	194304,19	432029,78	4,50	30,53	26,87	22,16	31,37	
W6_05_A	Oostgevel	194304,30	432034,09	1,50	21,39	17,67	13,06	22,23	
W6_05_B	Oostgevel	194304,30	432034,09	4,50	24,41	20,70	16,08	25,25	
W6_06_A	Oostgevel	194304,39	432037,87	1,50	21,34	17,62	13,01	22,18	
W6_06_B	Oostgevel	194304,39	432037,87	4,50	24,30	20,58	15,97	25,14	
W6_07_A	Noordgevel	194302,36	432040,98	1,50	36,48	32,92	28,06	37,31	
W6_07_B	Noordgevel	194302,36	432040,98	4,50	38,08	34,51	29,67	38,92	
W6_08_A	Noordgevel	194295,49	432041,15	1,50	37,20	33,64	28,78	38,03	
W6_08_B	Noordgevel	194295,49	432041,15	4,50	38,66	35,09	30,25	39,50	
W6_09_A	Westgevel	194294,31	432038,79	1,50	36,16	32,61	27,74	37,00	
W6_09_B	Westgevel	194294,31	432038,79	4,50	38,71	35,14	30,30	39,55	
W6_10_A	Westgevel	194294,20	432034,20	1,50	35,71	32,16	27,28	36,54	
W6_10_B	Westgevel	194294,20	432034,20	4,50	38,85	35,28	30,44	39,69	
W6_11_A	Westgevel	194294,09	432029,69	1,50	35,55	32,00	27,12	36,38	
W6_11_B	Westgevel	194294,09	432029,69	4,50	38,88	35,32	30,47	39,72	
W6_12_A	Westgevel	194293,99	432025,71	1,50	35,35	31,80	26,92	36,18	
W6_12_B	Westgevel	194293,99	432025,71	4,50	38,85	35,28	30,43	39,68	
W7_01_A	Zuidgevel	194297,46	432058,57	1,50	23,05	19,41	14,67	23,88	
W7_01_B	Zuidgevel	194297,46	432058,57	4,50	32,13	28,49	23,76	32,97	
W7_01_C	Zuidgevel	194297,46	432058,57	7,50	31,87	28,22	23,50	32,71	
W7_02_A	Zuidgevel	194304,94	432058,48	1,50	24,46	20,89	16,04	25,29	
W7_02_B	Zuidgevel	194304,94	432058,48	4,50	31,58	27,95	23,20	32,42	
W7_02_C	Zuidgevel	194304,94	432058,48	7,50	31,10	27,46	22,73	31,94	
W7_03_A	Oostgevel	194306,64	432061,38	1,50	21,50	17,78	13,17	22,34	
W7_03_B	Oostgevel	194306,64	432061,38	4,50	24,89	21,17	16,55	25,73	
W7_03_C	Oostgevel	194306,64	432061,38	7,50	29,61	25,94	21,25	30,45	
W7_04_A	Oostgevel	194306,70	432066,49	1,50	21,01	17,28	12,69	21,85	
W7_04_B	Oostgevel	194306,70	432066,49	4,50	24,78	21,04	16,46	25,62	
W7_04_C	Oostgevel	194306,70	432066,49	7,50	29,64	25,95	21,29	30,48	
W7_05_A	Oostgevel	194306,77	432071,62	1,50	20,89	17,16	12,56	21,73	
W7_05_B	Oostgevel	194306,77	432071,62	4,50	24,74	21,01	16,42	25,58	
W7_05_C	Oostgevel	194306,77	432071,62	7,50	29,39	25,71	21,05	30,23	
W7_06_A	Oostgevel	194306,84	432076,94	1,50	21,28	17,55	12,96	22,12	
W7_06_B	Oostgevel	194306,84	432076,94	4,50	24,57	20,83	16,25	25,41	
W7_06_C	Oostgevel	194306,84	432076,94	7,50	29,48	25,79	21,14	30,32	
W7_07_A	Oostgevel	194306,90	432082,06	1,50	22,34	18,66	13,99	23,18	
W7_07_B	Oostgevel	194306,90	432082,06	4,50	25,64	21,97	17,28	26,48	
W7_07_C	Oostgevel	194306,90	432082,06	7,50	29,41	25,75	21,05	30,25	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [incl. 2 dB basisafrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
N839

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: N839
Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W7_08_A	Noordgevel	194305,80	432084,98	1,50	24,22	20,58	15,85	25,06	
W7_08_B	Noordgevel	194305,80	432084,98	4,50	28,52	24,89	20,15	29,36	
W7_08_C	Noordgevel	194305,80	432084,98	7,50	31,82	28,19	23,44	32,66	
W7_09_A	Noordgevel	194298,19	432085,07	1,50	34,17	30,57	25,76	35,00	
W7_09_B	Noordgevel	194298,19	432085,07	4,50	37,87	34,30	29,46	38,71	
W7_09_C	Noordgevel	194298,19	432085,07	7,50	39,06	35,48	30,64	39,89	
W7_10_A	Westgevel	194296,58	432082,05	1,50	36,40	32,81	27,99	37,23	
W7_10_B	Westgevel	194296,58	432082,05	4,50	38,95	35,36	30,54	39,78	
W7_10_C	Westgevel	194296,58	432082,05	7,50	40,00	36,42	31,60	40,84	
W7_11_A	Westgevel	194296,51	432077,13	1,50	36,18	32,60	27,77	37,01	
W7_11_B	Westgevel	194296,51	432077,13	4,50	39,12	35,53	30,71	39,95	
W7_11_C	Westgevel	194296,51	432077,13	7,50	39,77	36,19	31,36	40,60	
W7_12_A	Westgevel	194296,45	432072,01	1,50	36,88	33,30	28,47	37,71	
W7_12_B	Westgevel	194296,45	432072,01	4,50	39,13	35,55	30,73	39,97	
W7_12_C	Westgevel	194296,45	432072,01	7,50	39,64	36,06	31,23	40,47	
W7_13_A	Westgevel	194296,38	432067,02	1,50	37,47	33,90	29,06	38,31	
W7_13_B	Westgevel	194296,38	432067,02	4,50	39,69	36,10	31,28	40,52	
W7_13_C	Westgevel	194296,38	432067,02	7,50	40,09	36,50	31,68	40,92	
W7_14_A	Westgevel	194296,31	432061,49	1,50	37,96	34,39	29,54	38,79	
W7_14_B	Westgevel	194296,31	432061,49	4,50	39,66	36,07	31,26	40,50	
W7_14_C	Westgevel	194296,31	432061,49	7,50	40,02	36,43	31,62	40,86	
W8_01_A	Zuidgevel	194296,56	432090,31	1,50	20,71	17,08	12,32	21,54	
W8_01_B	Zuidgevel	194296,56	432090,31	4,50	27,37	23,76	18,97	28,20	
W8_01_C	Zuidgevel	194296,56	432090,31	7,50	31,73	28,09	23,35	32,56	
W8_02_A	Zuidgevel	194304,91	432090,51	1,50	25,70	22,10	17,31	26,54	
W8_02_B	Zuidgevel	194304,91	432090,51	4,50	33,14	29,60	24,71	33,97	
W8_02_C	Zuidgevel	194304,91	432090,51	7,50	35,22	31,67	26,78	36,05	
W8_03_A	Oostgevel	194305,86	432093,42	1,50	23,33	19,69	14,96	24,17	
W8_03_B	Oostgevel	194305,86	432093,42	4,50	28,23	24,61	19,85	29,07	
W8_03_C	Oostgevel	194305,86	432093,42	7,50	30,75	27,14	22,36	31,59	
W8_04_A	Oostgevel	194305,70	432100,29	1,50	22,87	19,21	14,50	23,71	
W8_04_B	Oostgevel	194305,70	432100,29	4,50	27,67	24,04	19,29	28,51	
W8_04_C	Oostgevel	194305,70	432100,29	7,50	30,49	26,87	22,11	31,33	
W8_05_A	Noordgevel	194303,73	432102,98	1,50	33,59	30,04	25,17	34,43	
W8_05_B	Noordgevel	194303,73	432102,98	4,50	36,59	33,02	28,18	37,43	
W8_05_C	Noordgevel	194303,73	432102,98	7,50	38,98	35,41	30,57	39,82	
W8_06_A	Noordgevel	194296,59	432102,81	1,50	36,52	32,93	28,12	37,36	
W8_06_B	Noordgevel	194296,59	432102,81	4,50	38,48	34,88	30,08	39,31	
W8_06_C	Noordgevel	194296,59	432102,81	7,50	40,22	36,64	31,81	41,05	
W8_07_A	Oostgevel	194295,18	432099,78	1,50	36,29	32,70	27,88	37,12	
W8_07_B	Oostgevel	194295,18	432099,78	4,50	38,83	35,25	30,42	39,66	
W8_07_C	Oostgevel	194295,18	432099,78	7,50	40,41	36,83	32,00	41,24	
W8_08_A	Oostgevel	194295,31	432094,33	1,50	36,10	32,50	27,70	36,93	
W8_08_B	Oostgevel	194295,31	432094,33	4,50	38,48	34,89	30,08	39,32	
W8_08_C	Oostgevel	194295,31	432094,33	7,50	40,26	36,68	31,85	41,09	
W9_01_A	Zuidgevel	194299,28	432109,68	1,50	28,20	24,56	19,83	29,04	
W9_01_B	Zuidgevel	194299,28	432109,68	4,50	34,10	30,47	25,71	34,93	
W9_01_C	Zuidgevel	194299,28	432109,68	7,50	32,99	29,34	24,62	33,83	
W9_02_A	Zuidgevel	194306,97	432109,49	1,50	32,14	28,58	23,72	32,97	
W9_02_B	Zuidgevel	194306,97	432109,49	4,50	36,42	32,84	28,00	37,25	
W9_02_C	Zuidgevel	194306,97	432109,49	7,50	36,97	33,41	28,55	37,80	
W9_03_A	Oostgevel	194308,45	432111,84	1,50	22,63	18,94	14,29	23,47	
W9_03_B	Oostgevel	194308,45	432111,84	4,50	26,91	23,26	18,55	27,75	
W9_03_C	Oostgevel	194308,45	432111,84	7,50	31,18	27,54	22,81	32,02	
W9_04_A	Oostgevel	194308,57	432117,02	1,50	22,34	18,63	14,00	23,18	
W9_04_B	Oostgevel	194308,57	432117,02	4,50	25,80	22,12	17,45	26,64	
W9_04_C	Oostgevel	194308,57	432117,02	7,50	30,96	27,32	22,59	31,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [incl. 2 dB basisafrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 N839

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: N839
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W9_05_A	Oostgevel	194308,69	432121,95	1,50	22,06	18,36	13,72	22,90
W9_05_B	Oostgevel	194308,69	432121,95	4,50	26,20	22,51	17,85	27,04
W9_05_C	Oostgevel	194308,69	432121,95	7,50	30,21	26,55	21,85	31,05
W9_06_A	Oostgevel	194308,81	432127,07	1,50	22,62	18,96	14,26	23,46
W9_06_B	Oostgevel	194308,81	432127,07	4,50	27,47	23,83	19,10	28,31
W9_06_C	Oostgevel	194308,81	432127,07	7,50	34,07	30,51	25,65	34,90
W9_07_A	Noordgevel	194307,48	432130,34	1,50	35,01	31,43	26,60	35,84
W9_07_B	Noordgevel	194307,48	432130,34	4,50	38,29	34,71	29,88	39,12
W9_07_C	Noordgevel	194307,48	432130,34	7,50	41,44	37,87	33,02	42,27
W9_08_A	Noordgevel	194299,94	432130,52	1,50	36,04	32,46	27,63	36,87
W9_08_B	Noordgevel	194299,94	432130,52	4,50	38,78	35,20	30,38	39,62
W9_08_C	Noordgevel	194299,94	432130,52	7,50	40,95	37,37	32,53	41,78
W9_09_A	Westgevel	194298,28	432127,24	1,50	36,57	33,00	28,16	37,41
W9_09_B	Westgevel	194298,28	432127,24	4,50	39,64	36,06	31,23	40,47
W9_09_C	Westgevel	194298,28	432127,24	7,50	40,88	37,31	32,47	41,72
W9_10_A	Westgevel	194298,17	432122,80	1,50	35,74	32,17	27,32	36,57
W9_10_B	Westgevel	194298,17	432122,80	4,50	38,85	35,27	30,43	39,68
W9_10_C	Westgevel	194298,17	432122,80	7,50	40,39	36,82	31,97	41,22
W9_11_A	Westgevel	194298,04	432117,55	1,50	35,62	32,04	27,21	36,45
W9_11_B	Westgevel	194298,04	432117,55	4,50	38,44	34,86	30,03	39,27
W9_11_C	Westgevel	194298,04	432117,55	7,50	40,32	36,75	31,91	41,16
W9_12_A	Westgevel	194297,93	432112,89	1,50	35,81	32,23	27,40	36,64
W9_12_B	Westgevel	194297,93	432112,89	4,50	38,40	34,82	30,00	39,24
W9_12_C	Westgevel	194297,93	432112,89	7,50	40,39	36,81	31,98	41,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W10_01_A	Zuidgevel	194298,55	432148,30	1,50	49,06	45,25	40,05	49,62	
W10_01_B	Zuidgevel	194298,55	432148,30	4,50	50,50	46,68	41,50	51,06	
W10_02_A	Zuidgevel	194305,96	432148,23	1,50	47,54	43,73	38,52	48,10	
W10_02_B	Zuidgevel	194305,96	432148,23	4,50	49,26	45,44	40,26	49,82	
W10_03_A	Oostgevel	194308,40	432150,65	1,50	38,75	34,96	29,75	39,32	
W10_03_B	Oostgevel	194308,40	432150,65	4,50	40,33	36,53	31,39	40,92	
W10_04_A	Oostgevel	194308,45	432155,31	1,50	36,92	33,13	27,90	37,48	
W10_04_B	Oostgevel	194308,45	432155,31	4,50	38,11	34,30	29,13	38,68	
W10_05_A	Oostgevel	194308,49	432159,25	1,50	36,45	32,64	27,38	36,99	
W10_05_B	Oostgevel	194308,49	432159,25	4,50	37,50	33,68	28,47	38,05	
W10_06_A	Oostgevel	194308,52	432163,07	1,50	37,80	34,01	28,75	38,35	
W10_06_B	Oostgevel	194308,52	432163,07	4,50	38,95	35,14	29,93	39,51	
W10_07_A	Oostgevel	194308,57	432167,72	1,50	39,27	35,49	30,23	39,83	
W10_07_B	Oostgevel	194308,57	432167,72	4,50	40,81	37,05	31,84	41,40	
W10_08_A	Oostgevel	194308,61	432172,14	1,50	39,73	35,95	30,68	40,28	
W10_08_B	Oostgevel	194308,61	432172,14	4,50	41,39	37,61	32,41	41,97	
W10_09_A	Noordgevel	194307,24	432174,48	1,50	45,15	41,35	36,15	45,72	
W10_09_B	Noordgevel	194307,24	432174,48	4,50	47,24	43,44	38,29	47,83	
W10_10_A	Noordgevel	194300,21	432174,55	1,50	48,26	44,46	39,25	48,82	
W10_10_B	Noordgevel	194300,21	432174,55	4,50	50,04	46,24	41,08	50,62	
W10_11_A	Westgevel	194298,08	432172,00	1,50	51,98	48,18	42,97	52,54	
W10_11_B	Westgevel	194298,08	432172,00	4,50	53,43	49,62	44,43	53,99	
W10_12_A	Westgevel	194298,04	432167,82	1,50	52,00	48,20	42,99	52,56	
W10_12_B	Westgevel	194298,04	432167,82	4,50	53,43	49,62	44,44	54,00	
W10_13_A	Westgevel	194298,00	432163,64	1,50	52,02	48,22	43,01	52,58	
W10_13_B	Westgevel	194298,00	432163,64	4,50	53,44	49,62	44,44	54,00	
W10_14_A	Westgevel	194297,96	432159,35	1,50	52,01	48,21	43,01	52,58	
W10_14_B	Westgevel	194297,96	432159,35	4,50	53,42	49,61	44,44	53,99	
W10_15_A	Westgevel	194297,93	432155,52	1,50	52,04	48,24	43,04	52,61	
W10_15_B	Westgevel	194297,93	432155,52	4,50	53,47	49,66	44,48	54,04	
W10_16_A	Westgevel	194297,88	432150,99	1,50	52,05	48,25	43,04	52,61	
W10_16_B	Westgevel	194297,88	432150,99	4,50	53,48	49,66	44,49	54,05	
W11_01_A	Westgevel	194299,09	432181,80	1,50	51,64	47,83	42,62	52,20	
W11_01_B	Westgevel	194299,09	432181,80	4,50	53,17	49,35	44,17	53,73	
W11_01_C	Westgevel	194299,09	432181,80	7,50	53,58	49,77	44,61	54,16	
W11_02_A	Noordgevel	194301,05	432185,14	1,50	48,74	44,94	39,72	49,30	
W11_02_B	Noordgevel	194301,05	432185,14	4,50	50,45	46,65	41,47	51,02	
W11_02_C	Noordgevel	194301,05	432185,14	7,50	51,12	47,32	42,18	51,71	
W11_03_A	Noordgevel	194308,80	432185,14	1,50	47,74	43,95	38,74	48,31	
W11_03_B	Noordgevel	194308,80	432185,14	4,50	49,64	45,84	40,67	50,22	
W11_03_C	Noordgevel	194308,80	432185,14	7,50	50,44	46,65	41,51	51,03	
W11_04_A	Oostgevel	194310,35	432182,03	1,50	41,38	37,60	32,34	41,94	
W11_04_B	Oostgevel	194310,35	432182,03	4,50	42,95	39,15	33,91	43,50	
W11_04_C	Oostgevel	194310,35	432182,03	7,50	43,83	40,03	34,79	44,38	
W11_05_A	Zuidgevel	194308,92	432178,30	1,50	44,15	40,35	35,15	44,72	
W11_05_B	Zuidgevel	194308,92	432178,30	4,50	46,28	42,48	37,32	46,86	
W11_05_C	Zuidgevel	194308,92	432178,30	7,50	47,00	43,17	38,01	47,56	
W11_06_A	Zuidgevel	194300,69	432178,30	1,50	48,01	44,20	38,97	48,56	
W11_06_B	Zuidgevel	194300,69	432178,30	4,50	49,50	45,68	40,47	50,05	
W11_06_C	Zuidgevel	194300,69	432178,30	7,50	49,59	45,77	40,58	50,15	
W12_01_A	Noordgevel	194327,72	432186,02	1,50	46,00	42,25	37,11	46,62	
W12_01_B	Noordgevel	194327,72	432186,02	4,50	47,95	44,18	39,08	48,57	
W12_01_C	Noordgevel	194327,72	432186,02	7,50	48,75	44,98	39,89	49,37	
W12_02_A	Noordgevel	194334,90	432185,74	1,50	45,56	41,80	36,65	46,17	
W12_02_B	Noordgevel	194334,90	432185,74	4,50	47,34	43,57	38,47	47,96	
W12_02_C	Noordgevel	194334,90	432185,74	7,50	48,34	44,58	39,48	48,97	
W12_03_A	Oostgevel	194337,71	432180,77	1,50	40,09	36,30	31,00	40,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W12_03_B	Oostgevel	194337,71	432180,77	4,50	41,73	37,92	32,67	42,27	
W12_03_C	Oostgevel	194337,71	432180,77	7,50	43,42	39,63	34,46	44,00	
W12_04_A	Zuidgevel	194330,71	432174,85	1,50	38,54	34,74	29,58	39,12	
W12_04_B	Zuidgevel	194330,71	432174,85	4,50	40,13	36,31	31,19	40,71	
W12_04_C	Zuidgevel	194330,71	432174,85	7,50	41,97	38,15	33,07	42,57	
W12_05_A	Westgevel	194324,70	432180,78	1,50	44,96	41,18	36,04	45,56	
W12_05_B	Westgevel	194324,70	432180,78	4,50	46,98	43,19	38,10	47,59	
W12_05_C	Westgevel	194324,70	432180,78	7,50	48,35	44,58	39,51	48,98	
W13_01_A	Noordgevel	194348,07	432185,14	1,50	45,00	41,23	36,06	45,59	
W13_01_B	Noordgevel	194348,07	432185,14	4,50	46,61	42,84	37,70	47,22	
W13_01_C	Noordgevel	194348,07	432185,14	7,50	47,73	43,96	38,84	48,34	
W13_02_A	Noordgevel	194355,35	432185,14	1,50	44,96	41,21	36,04	45,57	
W13_02_B	Noordgevel	194355,35	432185,14	4,50	46,64	42,87	37,75	47,25	
W13_02_C	Noordgevel	194355,35	432185,14	7,50	47,53	43,78	38,66	48,15	
W13_03_A	Oostgevel	194357,56	432179,77	1,50	40,96	37,21	31,98	41,54	
W13_03_B	Oostgevel	194357,56	432179,77	4,50	42,64	38,87	33,69	43,23	
W13_03_C	Oostgevel	194357,56	432179,77	7,50	43,98	40,22	35,07	44,59	
W13_04_A	Zuidgevel	194350,94	432174,86	1,50	38,42	34,64	29,46	39,01	
W13_04_B	Zuidgevel	194350,94	432174,86	4,50	40,33	36,56	31,47	40,95	
W13_04_C	Zuidgevel	194350,94	432174,86	7,50	41,73	37,95	32,87	42,35	
W13_05_A	Westgevel	194345,06	432179,89	1,50	41,54	37,74	32,61	42,13	
W13_05_B	Westgevel	194345,06	432179,89	4,50	43,17	39,37	34,28	43,78	
W13_05_C	Westgevel	194345,06	432179,89	7,50	44,19	40,38	35,31	44,80	
W14_01_A	Noordgevel	194367,89	432184,40	1,50	44,54	40,79	35,60	45,14	
W14_01_B	Noordgevel	194367,89	432184,40	4,50	46,16	42,40	37,26	46,77	
W14_01_C	Noordgevel	194367,89	432184,40	7,50	47,04	43,29	38,16	47,66	
W14_02_A	Noordgevel	194374,93	432184,40	1,50	44,44	40,70	35,53	45,05	
W14_02_B	Noordgevel	194374,93	432184,40	4,50	46,23	42,48	37,37	46,86	
W14_02_C	Noordgevel	194374,93	432184,40	7,50	46,94	43,19	38,09	47,57	
W14_03_A	Oostgevel	194377,96	432179,05	1,50	41,87	38,14	32,94	42,48	
W14_03_B	Oostgevel	194377,96	432179,05	4,50	43,77	40,03	34,86	44,38	
W14_03_C	Oostgevel	194377,96	432179,05	7,50	43,60	39,82	34,57	44,16	
W14_04_A	Zuidgevel	194371,23	432174,37	1,50	37,00	33,21	28,07	37,59	
W14_04_B	Zuidgevel	194371,23	432174,37	4,50	38,37	34,56	29,46	38,97	
W14_04_C	Zuidgevel	194371,23	432174,37	7,50	40,66	36,90	31,81	41,29	
W14_05_A	Westgevel	194364,98	432178,81	1,50	40,14	36,34	31,18	40,72	
W14_05_B	Westgevel	194364,98	432178,81	4,50	41,91	38,11	33,01	42,51	
W14_05_C	Westgevel	194364,98	432178,81	7,50	43,17	39,39	34,32	43,80	
W15_01_A	Noordgevel	194403,90	432183,57	1,50	44,22	40,48	35,32	44,84	
W15_01_B	Noordgevel	194403,90	432183,57	4,50	46,11	42,36	37,25	46,74	
W15_01_C	Noordgevel	194403,90	432183,57	7,50	46,46	42,71	37,59	47,08	
W15_02_A	Noordgevel	194411,05	432183,29	1,50	44,38	40,64	35,47	44,99	
W15_02_B	Noordgevel	194411,05	432183,29	4,50	46,26	42,51	37,40	46,89	
W15_02_C	Noordgevel	194411,05	432183,29	7,50	46,45	42,70	37,57	47,07	
W15_03_A	Oostgevel	194413,89	432177,53	1,50	41,05	37,29	32,04	41,62	
W15_03_B	Oostgevel	194413,89	432177,53	4,50	43,23	39,47	34,29	43,83	
W15_03_C	Oostgevel	194413,89	432177,53	7,50	43,55	39,77	34,53	44,11	
W15_04_A	Zuidgevel	194407,32	432172,40	1,50	34,73	30,92	25,73	35,29	
W15_04_B	Zuidgevel	194407,32	432172,40	4,50	36,62	32,79	27,66	37,20	
W15_04_C	Zuidgevel	194407,32	432172,40	7,50	39,67	35,90	30,77	40,28	
W15_05_A	Westgevel	194401,15	432178,16	1,50	41,11	37,35	32,25	41,74	
W15_05_B	Westgevel	194401,15	432178,16	4,50	42,80	39,05	34,00	43,45	
W15_05_C	Westgevel	194401,15	432178,16	7,50	44,30	40,57	35,56	44,98	
W16_01_A	Noordgevel	194424,54	432182,82	1,50	44,15	40,41	35,21	44,75	
W16_01_B	Noordgevel	194424,54	432182,82	4,50	46,31	42,56	37,44	46,93	
W16_01_C	Noordgevel	194424,54	432182,82	7,50	46,42	42,66	37,51	47,03	
W16_02_A	Noordgevel	194430,96	432182,55	1,50	43,73	39,99	34,81	44,34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W16_02_B	Noordgevel	194430,96	432182,55	4,50	45,76	42,00	36,88	46,38	
W16_02_C	Noordgevel	194430,96	432182,55	7,50	45,99	42,23	37,09	46,60	
W16_03_A	Oostgevel	194433,80	432177,08	1,50	40,12	36,33	31,06	40,67	
W16_03_B	Oostgevel	194433,80	432177,08	4,50	42,16	38,37	33,15	42,72	
W16_03_C	Oostgevel	194433,80	432177,08	7,50	42,97	39,16	33,90	43,51	
W16_04_A	Zuidgevel	194427,59	432171,93	1,50	34,17	30,33	25,24	34,75	
W16_04_B	Zuidgevel	194427,59	432171,93	4,50	36,14	32,29	27,25	36,74	
W16_04_C	Zuidgevel	194427,59	432171,93	7,50	39,10	35,29	30,19	39,70	
W16_05_A	Westgevel	194421,53	432176,98	1,50	39,53	35,75	30,56	40,11	
W16_05_B	Westgevel	194421,53	432176,98	4,50	41,05	37,25	32,12	41,64	
W16_05_C	Westgevel	194421,53	432176,98	7,50	42,24	38,46	33,34	42,85	
W18_01_A	Westgevel	194324,17	432142,61	1,50	44,92	41,11	35,91	45,48	
W18_01_B	Westgevel	194324,17	432142,61	4,50	46,98	43,17	38,02	47,56	
W18_01_C	Westgevel	194324,17	432142,61	7,50	48,37	44,59	39,51	48,99	
W18_02_A	Noordgevel	194330,66	432147,28	1,50	39,23	35,44	30,40	39,86	
W18_02_B	Noordgevel	194330,66	432147,28	4,50	40,75	36,96	31,97	41,40	
W18_02_C	Noordgevel	194330,66	432147,28	7,50	43,77	40,06	35,11	44,48	
W18_03_A	Oostgevel	194336,66	432142,34	1,50	34,64	30,82	25,62	35,20	
W18_03_B	Oostgevel	194336,66	432142,34	4,50	36,74	32,90	27,75	37,30	
W18_03_C	Oostgevel	194336,66	432142,34	7,50	39,67	35,90	30,86	40,31	
W18_04_A	Oostgevel	194329,27	432137,00	1,50	39,18	35,37	30,15	39,73	
W18_04_B	Oostgevel	194329,27	432137,00	4,50	41,03	37,20	32,02	41,59	
W18_04_C	Oostgevel	194329,27	432137,00	7,50	41,83	38,00	32,83	42,39	
W1_01_A	Zuidgevel	194289,37	431956,08	1,50	59,18	55,45	50,14	59,75	
W1_01_B	Zuidgevel	194289,37	431956,08	4,50	59,53	55,79	50,51	60,10	
W1_01_C	Zuidgevel	194289,37	431956,08	7,50	59,28	55,54	50,27	59,85	
W1_02_A	Oostgevel	194286,09	431957,27	1,50	57,58	53,81	48,63	58,17	
W1_02_B	Oostgevel	194286,09	431957,27	4,50	58,05	54,27	49,13	58,65	
W1_02_C	Oostgevel	194286,09	431957,27	7,50	57,82	54,04	48,92	58,43	
W1_03_A	Oostgevel	194286,09	431965,83	1,50	55,93	52,15	46,99	56,52	
W1_03_B	Oostgevel	194286,09	431965,83	4,50	56,69	52,90	47,78	57,29	
W1_03_C	Oostgevel	194286,09	431965,83	7,50	56,58	52,78	47,68	57,18	
W1_04_A	Noordgevel	194289,57	431967,46	1,50	50,01	46,22	41,02	50,58	
W1_04_B	Noordgevel	194289,57	431967,46	4,50	51,14	47,34	42,15	51,71	
W1_04_C	Noordgevel	194289,57	431967,46	7,50	51,28	47,47	42,29	51,85	
W1_05_A	Westgevel	194293,06	431966,17	1,50	51,59	47,90	42,46	52,13	
W1_05_B	Westgevel	194293,06	431966,17	4,50	52,34	48,64	43,22	52,88	
W1_05_C	Westgevel	194293,06	431966,17	7,50	52,38	48,68	43,27	52,93	
W1_06_A	Westgevel	194293,06	431957,41	1,50	55,12	51,42	45,99	55,66	
W1_06_B	Westgevel	194293,06	431957,41	4,50	55,61	51,91	46,49	56,15	
W1_06_C	Westgevel	194293,06	431957,41	7,50	55,55	51,85	46,44	56,10	
W21_01_A	Zuidgevel	194400,69	431951,38	1,50	58,58	54,88	49,46	59,12	
W21_01_B	Zuidgevel	194400,69	431951,38	4,50	58,90	55,20	49,78	59,44	
W21_01_C	Zuidgevel	194400,69	431951,38	7,50	58,72	55,01	49,60	59,26	
W21_02_A	Westgevel	194397,19	431952,98	1,50	55,10	51,41	45,97	55,64	
W21_02_B	Westgevel	194397,19	431952,98	4,50	55,53	51,83	46,41	56,07	
W21_02_C	Westgevel	194397,19	431952,98	7,50	55,43	51,74	46,32	55,98	
W21_03_A	Westgevel	194397,19	431961,03	1,50	52,19	48,51	43,06	52,73	
W21_03_B	Westgevel	194397,19	431961,03	4,50	53,05	49,36	43,93	53,59	
W21_03_C	Westgevel	194397,19	431961,03	7,50	53,21	49,51	44,11	53,76	
W21_04_A	Noordgevel	194400,75	431962,64	1,50	40,50	36,81	31,39	41,05	
W21_04_B	Noordgevel	194400,75	431962,64	4,50	42,53	38,83	33,47	43,09	
W21_04_C	Noordgevel	194400,75	431962,64	7,50	44,09	40,39	35,11	44,68	
W21_05_A	Oostgevel	194404,02	431961,21	1,50	51,57	47,88	42,43	52,11	
W21_05_B	Oostgevel	194404,02	431961,21	4,50	52,39	48,69	43,26	52,93	
W21_05_C	Oostgevel	194404,02	431961,21	7,50	52,46	48,75	43,34	53,00	
W21_06_A	Oostgevel	194404,02	431953,21	1,50	54,58	50,88	45,46	55,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W21_06_B	Oostgevel	194404,02	431953,21	4,50	55,03	51,32	45,92	55,57	
W21_06_C	Oostgevel	194404,02	431953,21	7,50	55,00	51,29	45,89	55,54	
W22_01_A	Zuidgevel	194420,91	431950,64	1,50	58,34	54,63	49,23	58,88	
W22_01_B	Zuidgevel	194420,91	431950,64	4,50	58,66	54,95	49,56	59,21	
W22_01_C	Zuidgevel	194420,91	431950,64	7,50	58,46	54,75	49,36	59,01	
W22_02_A	Westgevel	194417,59	431952,81	1,50	54,74	51,04	45,60	55,28	
W22_02_B	Westgevel	194417,59	431952,81	4,50	55,21	51,51	46,08	55,75	
W22_02_C	Westgevel	194417,59	431952,81	7,50	55,17	51,47	46,04	55,71	
W22_03_A	Westgevel	194417,59	431960,05	1,50	51,88	48,19	42,74	52,42	
W22_03_B	Westgevel	194417,59	431960,05	4,50	52,62	48,93	43,50	53,16	
W22_03_C	Westgevel	194417,59	431960,05	7,50	52,72	49,02	43,60	53,26	
W22_04_A	Noordgevel	194420,91	431962,15	1,50	41,60	37,91	32,48	42,14	
W22_04_B	Noordgevel	194420,91	431962,15	4,50	43,33	39,62	34,24	43,88	
W22_04_C	Noordgevel	194420,91	431962,15	7,50	44,67	40,97	35,64	45,25	
W22_05_A	Oostgevel	194424,18	431959,70	1,50	51,70	47,98	42,62	52,25	
W22_05_B	Oostgevel	194424,18	431959,70	4,50	52,52	48,79	43,44	53,07	
W22_05_C	Oostgevel	194424,18	431959,70	7,50	52,60	48,88	43,54	53,16	
W22_06_A	Oostgevel	194424,18	431952,46	1,50	54,23	50,51	45,15	54,78	
W22_06_B	Oostgevel	194424,18	431952,46	4,50	54,70	50,97	45,63	55,25	
W22_06_C	Oostgevel	194424,18	431952,46	7,50	54,60	50,87	45,53	55,15	
W23_01_A	Zuidgevel	194395,22	431986,20	1,50	47,98	44,30	38,84	48,52	
W23_01_B	Zuidgevel	194395,22	431986,20	4,50	49,87	46,19	40,75	50,42	
W23_01_C	Zuidgevel	194395,22	431986,20	7,50	50,56	46,87	41,45	51,11	
W23_02_A	Zuidgevel	194411,08	431985,68	1,50	47,73	44,05	38,61	48,28	
W23_02_B	Zuidgevel	194411,08	431985,68	4,50	49,58	45,89	40,47	50,13	
W23_02_C	Zuidgevel	194411,08	431985,68	7,50	50,24	46,54	41,14	50,79	
W23_03_A	Zuidgevel	194427,13	431985,15	1,50	47,38	43,69	38,28	47,93	
W23_03_B	Zuidgevel	194427,13	431985,15	4,50	49,24	45,53	40,14	49,79	
W23_03_C	Zuidgevel	194427,13	431985,15	7,50	49,87	46,16	40,78	50,42	
W23_04_A	Oostgevel	194430,02	431990,54	1,50	42,94	39,22	33,88	43,50	
W23_04_B	Oostgevel	194430,02	431990,54	4,50	44,50	40,76	35,46	45,06	
W23_04_C	Oostgevel	194430,02	431990,54	7,50	45,44	41,71	36,41	46,01	
W23_05_A	Noordgevel	194426,89	431995,66	1,50	33,45	29,61	24,60	34,06	
W23_05_B	Noordgevel	194426,89	431995,66	4,50	36,39	32,57	27,56	37,02	
W23_05_C	Noordgevel	194426,89	431995,66	7,50	39,70	35,93	30,89	40,34	
W23_06_A	Noordgevel	194410,69	431996,19	1,50	35,49	31,72	26,53	36,08	
W23_06_B	Noordgevel	194410,69	431996,19	4,50	38,05	34,28	29,12	38,65	
W23_06_C	Noordgevel	194410,69	431996,19	7,50	40,65	36,89	31,76	41,27	
W23_07_A	Noordgevel	194395,93	431996,68	1,50	33,03	29,19	24,15	33,63	
W23_07_B	Noordgevel	194395,93	431996,68	4,50	36,04	32,21	27,19	36,66	
W23_07_C	Noordgevel	194395,93	431996,68	7,50	38,68	34,87	29,84	39,30	
W23_08_A	Westgevel	194392,68	431991,47	1,50	45,22	41,55	36,08	45,76	
W23_08_B	Westgevel	194392,68	431991,47	4,50	47,25	43,56	38,13	47,79	
W23_08_C	Westgevel	194392,68	431991,47	7,50	48,22	44,53	39,13	48,78	
W2_01_A	Zuidgevel	194309,92	431955,22	1,50	58,83	55,13	49,74	59,38	
W2_01_B	Zuidgevel	194309,92	431955,22	4,50	59,19	55,48	50,12	59,75	
W2_01_C	Zuidgevel	194309,92	431955,22	7,50	58,96	55,25	49,90	59,52	
W2_02_A	Westgevel	194306,40	431956,73	1,50	55,75	52,03	46,72	56,32	
W2_02_B	Westgevel	194306,40	431956,73	4,50	56,29	52,55	47,29	56,87	
W2_02_C	Westgevel	194306,40	431956,73	7,50	56,12	52,39	47,14	56,71	
W2_03_A	Westgevel	194306,40	431965,69	1,50	52,65	48,93	43,57	53,20	
W2_03_B	Westgevel	194306,40	431965,69	4,50	53,53	49,79	44,46	54,08	
W2_03_C	Westgevel	194306,40	431965,69	7,50	53,52	49,78	44,47	54,08	
W2_04_A	Noordgevel	194309,99	431966,92	1,50	45,51	41,74	36,55	46,10	
W2_04_B	Noordgevel	194309,99	431966,92	4,50	47,28	43,49	38,31	47,86	
W2_04_C	Noordgevel	194309,99	431966,92	7,50	47,43	43,64	38,47	48,01	
W2_05_A	Oostgevel	194313,37	431965,36	1,50	52,17	48,49	43,04	52,71	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W2_05_B	Oostgevel	194313,37	431965,36	4,50	53,00	49,30	43,87	53,54	
W2_05_C	Oostgevel	194313,37	431965,36	7,50	53,05	49,35	43,92	53,59	
W2_06_A	Oostgevel	194313,37	431957,00	1,50	54,90	51,21	45,76	55,44	
W2_06_B	Oostgevel	194313,37	431957,00	4,50	55,31	51,61	46,18	55,85	
W2_06_C	Oostgevel	194313,37	431957,00	7,50	55,16	51,46	46,03	55,70	
W32_01_A	Zuidgevel	194327,06	432065,14	1,50	41,40	37,62	32,50	42,01	
W32_01_B	Zuidgevel	194327,06	432065,14	4,50	42,85	39,07	33,95	43,46	
W32_01_C	Zuidgevel	194327,06	432065,14	7,50	44,10	40,31	35,21	44,71	
W32_02_A	Westgevel	194322,05	432068,63	1,50	41,37	37,60	32,47	41,98	
W32_02_B	Westgevel	194322,05	432068,63	4,50	42,89	39,10	34,00	43,50	
W32_02_C	Westgevel	194322,05	432068,63	7,50	44,37	40,57	35,49	44,98	
W32_03_A	Westgevel	194322,21	432074,35	1,50	40,37	36,58	31,43	40,96	
W32_03_B	Westgevel	194322,21	432074,35	4,50	42,08	38,28	33,18	42,68	
W32_03_C	Westgevel	194322,21	432074,35	7,50	43,64	39,84	34,75	44,25	
W32_04_A	Westgevel	194322,40	432081,55	1,50	40,87	37,05	31,88	41,44	
W32_04_B	Westgevel	194322,40	432081,55	4,50	42,77	38,94	33,81	43,35	
W32_04_C	Westgevel	194322,40	432081,55	7,50	43,97	40,14	35,04	44,56	
W32_05_A	Westgevel	194322,56	432087,45	1,50	41,67	37,86	32,66	42,23	
W32_05_B	Westgevel	194322,56	432087,45	4,50	43,45	39,62	34,46	44,01	
W32_05_C	Westgevel	194322,56	432087,45	7,50	44,31	40,48	35,35	44,89	
W32_06_A	Noordgevel	194328,28	432089,48	1,50	38,03	34,21	29,11	38,62	
W32_06_B	Noordgevel	194328,28	432089,48	4,50	40,36	36,55	31,50	40,98	
W32_06_C	Noordgevel	194328,28	432089,48	7,50	42,60	38,81	33,78	43,24	
W32_07_A	Oostgevel	194333,36	432086,41	1,50	32,76	28,95	23,90	33,38	
W32_07_B	Oostgevel	194333,36	432086,41	4,50	35,19	31,37	26,38	35,82	
W32_07_C	Oostgevel	194333,36	432086,41	7,50	38,22	34,44	29,41	38,86	
W32_08_A	Oostgevel	194333,21	432080,52	1,50	34,62	30,85	25,86	35,28	
W32_08_B	Oostgevel	194333,21	432080,52	4,50	36,04	32,24	27,27	36,69	
W32_08_C	Oostgevel	194333,21	432080,52	7,50	37,94	34,14	29,14	38,58	
W32_09_A	Oostgevel	194333,03	432073,87	1,50	31,94	28,11	23,01	32,53	
W32_09_B	Oostgevel	194333,03	432073,87	4,50	34,05	30,22	25,17	34,66	
W32_09_C	Oostgevel	194333,03	432073,87	7,50	36,59	32,79	27,74	37,21	
W32_10_A	Oostgevel	194332,87	432067,99	1,50	30,85	26,99	21,95	31,44	
W32_10_B	Oostgevel	194332,87	432067,99	4,50	33,02	29,17	24,15	33,63	
W32_10_C	Oostgevel	194332,87	432067,99	7,50	35,74	31,91	26,88	36,35	
W33_01_A	Zuidgevel	194326,11	432032,36	1,50	42,37	38,64	33,40	42,96	
W33_01_B	Zuidgevel	194326,11	432032,36	4,50	44,27	40,54	35,31	44,86	
W33_01_C	Zuidgevel	194326,11	432032,36	7,50	45,94	42,21	36,96	46,53	
W33_02_A	Westgevel	194321,20	432035,47	1,50	45,60	41,85	36,71	46,22	
W33_02_B	Westgevel	194321,20	432035,47	4,50	46,94	43,16	38,03	47,54	
W33_02_C	Westgevel	194321,20	432035,47	7,50	48,02	44,24	39,12	48,63	
W33_03_A	Westgevel	194321,29	432042,12	1,50	45,24	41,45	36,25	45,81	
W33_03_B	Westgevel	194321,29	432042,12	4,50	46,91	43,11	37,92	47,48	
W33_03_C	Westgevel	194321,29	432042,12	7,50	47,95	44,15	39,00	48,54	
W33_04_A	Westgevel	194321,38	432048,94	1,50	45,15	41,35	36,15	45,72	
W33_04_B	Westgevel	194321,38	432048,94	4,50	46,87	43,05	37,87	47,43	
W33_04_C	Westgevel	194321,38	432048,94	7,50	47,75	43,94	38,79	48,33	
W33_05_A	Westgevel	194321,44	432053,92	1,50	45,20	41,41	36,24	45,78	
W33_05_B	Westgevel	194321,44	432053,92	4,50	46,91	43,10	37,95	47,49	
W33_05_C	Westgevel	194321,44	432053,92	7,50	47,43	43,62	38,46	48,01	
W33_06_A	Noordgevel	194327,00	432057,19	1,50	32,92	29,05	24,07	33,53	
W33_06_B	Noordgevel	194327,00	432057,19	4,50	34,86	30,99	26,03	35,48	
W33_06_C	Noordgevel	194327,00	432057,19	7,50	37,76	33,92	28,99	38,41	
W33_07_A	Oostgevel	194332,42	432053,57	1,50	32,81	29,04	23,80	33,38	
W33_07_B	Oostgevel	194332,42	432053,57	4,50	34,77	30,98	25,80	35,35	
W33_07_C	Oostgevel	194332,42	432053,57	7,50	37,50	33,73	28,57	38,10	
W33_08_A	Oostgevel	194332,34	432047,12	1,50	32,94	29,17	23,93	33,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W33_08_B	Oostgevel	194332,34	432047,12	4,50	35,83	32,07	26,81	36,40	
W33_08_C	Oostgevel	194332,34	432047,12	7,50	38,45	34,71	29,49	39,04	
W33_09_A	Oostgevel	194332,25	432040,66	1,50	35,91	32,15	26,94	36,50	
W33_09_B	Oostgevel	194332,25	432040,66	4,50	38,59	34,85	29,59	39,17	
W33_09_C	Oostgevel	194332,25	432040,66	7,50	40,87	37,15	31,87	41,45	
W33_10_A	Oostgevel	194332,19	432036,06	1,50	37,25	33,50	28,29	37,84	
W33_10_B	Oostgevel	194332,19	432036,06	4,50	39,78	36,04	30,78	40,36	
W33_10_C	Oostgevel	194332,19	432036,06	7,50	42,09	38,36	33,10	42,67	
W34_01_A	Zuidgevel	194344,70	432031,30	1,50	41,61	37,88	32,63	42,20	
W34_01_B	Zuidgevel	194344,70	432031,30	4,50	43,70	39,97	34,71	44,28	
W34_01_C	Zuidgevel	194344,70	432031,30	7,50	45,42	41,70	36,41	46,00	
W34_01_D	Zuidgevel	194344,70	432031,30	10,50	46,63	42,91	37,60	47,20	
W34_02_A	Zuidgevel	194367,16	432031,30	1,50	42,14	38,45	33,16	42,74	
W34_02_B	Zuidgevel	194367,16	432031,30	4,50	44,27	40,57	35,28	44,86	
W34_02_C	Zuidgevel	194367,16	432031,30	7,50	45,69	41,98	36,66	46,26	
W34_02_D	Zuidgevel	194367,16	432031,30	10,50	46,41	42,70	37,36	46,98	
W34_03_A	Zuidgevel	194346,10	432079,88	1,50	33,60	29,83	24,65	34,19	
W34_03_B	Zuidgevel	194346,10	432079,88	4,50	35,00	31,20	26,08	35,60	
W34_03_C	Zuidgevel	194346,10	432079,88	7,50	36,98	33,18	28,09	37,59	
W34_03_D	Zuidgevel	194346,10	432079,88	10,50	41,08	37,35	32,27	41,73	
W34_04_A	Zuidgevel	194358,41	432079,69	1,50	33,73	29,95	24,84	34,34	
W34_04_B	Zuidgevel	194358,41	432079,69	4,50	35,43	31,63	26,55	36,04	
W34_04_C	Zuidgevel	194358,41	432079,69	7,50	37,24	33,44	28,37	37,85	
W34_04_D	Zuidgevel	194358,41	432079,69	10,50	41,02	37,29	32,26	41,69	
W34_05_A	Noordgevel	194344,71	432041,34	1,50	30,22	26,30	21,50	30,87	
W34_05_B	Noordgevel	194344,71	432041,34	4,50	33,15	29,26	24,44	33,81	
W34_05_C	Noordgevel	194344,71	432041,34	7,50	37,31	33,47	28,61	37,98	
W34_05_D	Noordgevel	194344,71	432041,34	10,50	43,40	39,71	34,74	44,12	
W34_06_A	Noordgevel	194357,79	432041,44	1,50	34,89	31,09	26,03	35,51	
W34_06_B	Noordgevel	194357,79	432041,44	4,50	36,42	32,61	27,60	37,05	
W34_06_C	Noordgevel	194357,79	432041,44	7,50	38,67	34,87	29,90	39,32	
W34_06_D	Noordgevel	194357,79	432041,44	10,50	43,96	40,26	35,30	44,67	
W34_07_A	Noordgevel	194347,13	432089,09	1,50	38,27	34,47	29,35	38,87	
W34_07_B	Noordgevel	194347,13	432089,09	4,50	40,16	36,36	31,30	40,78	
W34_07_C	Noordgevel	194347,13	432089,09	7,50	42,41	38,64	33,60	43,05	
W34_07_D	Noordgevel	194347,13	432089,09	10,50	44,61	40,90	35,88	45,30	
W34_08_A	Noordgevel	194367,44	432088,76	1,50	38,03	34,26	29,13	38,64	
W34_08_B	Noordgevel	194367,44	432088,76	4,50	40,07	36,31	31,26	40,72	
W34_08_C	Noordgevel	194367,44	432088,76	7,50	42,58	38,85	33,82	43,25	
W34_08_D	Noordgevel	194367,44	432088,76	10,50	44,15	40,44	35,41	44,83	
W34_09_A	Westgevel	194343,24	432084,89	1,50	38,98	35,22	30,08	39,59	
W34_09_B	Westgevel	194343,24	432084,89	4,50	40,42	36,64	31,55	41,04	
W34_09_C	Westgevel	194343,24	432084,89	7,50	41,99	38,22	33,15	42,62	
W34_09_D	Westgevel	194343,24	432084,89	10,50	44,53	40,81	35,77	45,20	
W34_10_A	Westgevel	194341,07	432036,71	1,50	38,93	35,21	30,06	39,56	
W34_10_B	Westgevel	194341,07	432036,71	4,50	40,42	36,67	31,56	41,05	
W34_10_C	Westgevel	194341,07	432036,71	7,50	42,35	38,60	33,48	42,97	
W34_10_D	Westgevel	194341,07	432036,71	10,50	45,37	41,66	36,57	46,03	
W34_11_A	Westgevel	194362,98	432045,83	1,50	35,52	31,72	26,68	36,15	
W34_11_B	Westgevel	194362,98	432045,83	4,50	37,05	33,25	28,25	37,69	
W34_11_C	Westgevel	194362,98	432045,83	7,50	39,10	35,31	30,35	39,76	
W34_11_D	Westgevel	194362,98	432045,83	10,50	43,87	40,17	35,19	44,58	
W34_12_A	Westgevel	194363,34	432060,00	1,50	31,45	27,58	22,64	32,07	
W34_12_B	Westgevel	194363,34	432060,00	4,50	33,81	29,94	25,01	34,44	
W34_12_C	Westgevel	194363,34	432060,00	7,50	36,75	32,92	27,99	37,40	
W34_12_D	Westgevel	194363,34	432060,00	10,50	42,70	39,00	34,04	43,41	
W34_13_A	Westgevel	194363,71	432074,91	1,50	34,17	30,38	25,34	34,80	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W34_13_B	Westgevel	194363,71	432074,91	4,50	35,76	31,95	26,95	36,40	
W34_13_C	Westgevel	194363,71	432074,91	7,50	37,56	33,76	28,77	38,21	
W34_13_D	Westgevel	194363,71	432074,91	10,50	41,65	37,90	32,94	42,34	
W34_14_A	Oostgevel	194373,14	432083,28	1,50	37,01	33,26	27,95	37,56	
W34_14_B	Oostgevel	194373,14	432083,28	4,50	38,70	34,94	29,71	39,28	
W34_14_C	Oostgevel	194373,14	432083,28	7,50	41,02	37,28	32,13	41,64	
W34_14_D	Oostgevel	194373,14	432083,28	10,50	41,64	37,92	32,73	42,26	
W34_15_A	Oostgevel	194372,85	432062,51	1,50	37,63	33,91	28,56	38,19	
W34_15_B	Oostgevel	194372,85	432062,51	4,50	39,50	35,77	30,49	40,08	
W34_15_C	Oostgevel	194372,85	432062,51	7,50	41,61	37,88	32,66	42,21	
W34_15_D	Oostgevel	194372,85	432062,51	10,50	42,14	38,43	33,18	42,74	
W34_16_A	Oostgevel	194372,50	432038,21	1,50	38,50	34,79	29,42	39,05	
W34_16_B	Oostgevel	194372,50	432038,21	4,50	40,17	36,44	31,11	40,73	
W34_16_C	Oostgevel	194372,50	432038,21	7,50	42,44	38,72	33,46	43,03	
W34_16_D	Oostgevel	194372,50	432038,21	10,50	43,43	39,73	34,48	44,03	
W3_01_A	Westgevel	194283,95	431995,40	1,50	55,06	51,25	46,07	55,63	
W3_01_B	Westgevel	194283,95	431995,40	4,50	55,80	51,99	46,84	56,38	
W3_01_C	Westgevel	194283,95	431995,40	7,50	55,75	51,93	46,80	56,33	
W3_02_A	Westgevel	194284,03	432003,96	1,50	55,09	51,28	46,10	55,66	
W3_02_B	Westgevel	194284,03	432003,96	4,50	55,80	51,98	46,84	56,38	
W3_02_C	Westgevel	194284,03	432003,96	7,50	55,77	51,94	46,80	56,34	
W3_03_A	Noordgevel	194287,41	432005,68	1,50	51,37	47,55	42,36	51,93	
W3_03_B	Noordgevel	194287,41	432005,68	4,50	52,26	48,44	43,27	52,83	
W3_03_C	Noordgevel	194287,41	432005,68	7,50	52,29	48,47	43,30	52,86	
W3_04_A	Oostgevel	194290,79	432003,83	1,50	44,84	41,09	35,88	45,43	
W3_04_B	Oostgevel	194290,79	432003,83	4,50	46,64	42,88	37,69	47,23	
W3_04_C	Oostgevel	194290,79	432003,83	7,50	47,33	43,58	38,41	47,94	
W3_05_A	Oostgevel	194290,71	431995,88	1,50	46,84	43,12	37,81	47,41	
W3_05_B	Oostgevel	194290,71	431995,88	4,50	48,56	44,83	39,54	49,13	
W3_05_C	Oostgevel	194290,71	431995,88	7,50	49,05	45,33	40,02	49,62	
W3_06_A	Zuidgevel	194287,49	431994,41	1,50	52,21	48,43	43,25	52,80	
W3_06_B	Zuidgevel	194287,49	431994,41	4,50	53,35	49,56	44,40	53,94	
W3_06_C	Zuidgevel	194287,49	431994,41	7,50	53,41	49,63	44,47	54,00	
W4_01_A	Zuidgevel	194300,62	431993,83	1,50	50,22	46,47	41,25	50,81	
W4_01_B	Zuidgevel	194300,62	431993,83	4,50	51,85	48,09	42,88	52,44	
W4_01_C	Zuidgevel	194300,62	431993,83	7,50	52,24	48,48	43,26	52,82	
W4_02_A	Westgevel	194297,14	431995,82	1,50	49,44	45,66	40,51	50,04	
W4_02_B	Westgevel	194297,14	431995,82	4,50	51,05	47,26	42,13	51,65	
W4_02_C	Westgevel	194297,14	431995,82	7,50	51,44	47,64	42,54	52,04	
W4_03_A	Westgevel	194297,06	432003,83	1,50	49,08	45,29	40,12	49,66	
W4_03_B	Westgevel	194297,06	432003,83	4,50	50,70	46,90	41,76	51,29	
W4_03_C	Westgevel	194297,06	432003,83	7,50	51,06	47,26	42,12	51,65	
W4_04_A	Noordgevel	194300,63	432005,10	1,50	47,41	43,61	38,43	47,98	
W4_04_B	Noordgevel	194300,63	432005,10	4,50	49,14	45,34	40,18	49,72	
W4_04_C	Noordgevel	194300,63	432005,10	7,50	49,56	45,77	40,61	50,15	
W4_05_A	Oostgevel	194304,14	432003,62	1,50	43,71	39,99	34,70	44,29	
W4_05_B	Oostgevel	194304,14	432003,62	4,50	45,44	41,71	36,44	46,02	
W4_05_C	Oostgevel	194304,14	432003,62	7,50	46,43	42,70	37,45	47,02	
W4_06_A	Oostgevel	194304,22	431995,27	1,50	45,40	41,69	36,37	45,97	
W4_06_B	Oostgevel	194304,22	431995,27	4,50	47,22	43,50	38,21	47,80	
W4_06_C	Oostgevel	194304,22	431995,27	7,50	47,85	44,14	38,82	48,42	
W5_01_A	Zuidgevel	194314,77	431993,55	1,50	49,49	45,77	40,51	50,08	
W5_01_B	Zuidgevel	194314,77	431993,55	4,50	51,13	47,39	42,14	51,71	
W5_01_C	Zuidgevel	194314,77	431993,55	7,50	51,49	47,76	42,48	52,07	
W5_02_A	Westgevel	194311,35	431994,73	1,50	47,84	44,10	38,94	48,46	
W5_02_B	Westgevel	194311,35	431994,73	4,50	49,46	45,71	40,54	50,07	
W5_02_C	Westgevel	194311,35	431994,73	7,50	50,01	46,25	41,12	50,63	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt

Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_03_A	Westgevel	194311,44	432003,15	1,50	46,41	42,65	37,41	46,98	
W5_03_B	Westgevel	194311,44	432003,15	4,50	48,33	44,56	39,36	48,91	
W5_03_C	Westgevel	194311,44	432003,15	7,50	48,98	45,21	40,03	49,57	
W5_04_A	Noordgevel	194314,97	432004,50	1,50	43,93	40,12	34,95	44,50	
W5_04_B	Noordgevel	194314,97	432004,50	4,50	46,07	42,26	37,13	46,66	
W5_04_C	Noordgevel	194314,97	432004,50	7,50	47,04	43,26	38,14	47,65	
W5_05_A	Oostgevel	194318,30	432003,02	1,50	43,00	39,31	33,91	43,56	
W5_05_B	Oostgevel	194318,30	432003,02	4,50	44,85	41,14	35,76	45,40	
W5_05_C	Oostgevel	194318,30	432003,02	7,50	46,45	42,76	37,35	47,00	
W5_06_A	Oostgevel	194318,22	431995,07	1,50	45,10	41,41	36,01	45,66	
W5_06_B	Oostgevel	194318,22	431995,07	4,50	46,91	43,21	37,82	47,46	
W5_06_C	Oostgevel	194318,22	431995,07	7,50	47,57	43,88	38,45	48,11	
W6_01_A	Zuidgevel	194294,91	432023,22	1,50	49,38	45,58	40,39	49,95	
W6_01_B	Zuidgevel	194294,91	432023,22	4,50	50,67	46,86	41,69	51,24	
W6_02_A	Zuidgevel	194302,65	432023,03	1,50	47,31	43,52	38,34	47,89	
W6_02_B	Zuidgevel	194302,65	432023,03	4,50	48,86	45,07	39,90	49,44	
W6_03_A	Oostgevel	194304,09	432025,47	1,50	40,32	36,59	31,44	40,94	
W6_03_B	Oostgevel	194304,09	432025,47	4,50	41,63	37,88	32,73	42,24	
W6_04_A	Oostgevel	194304,19	432029,78	1,50	39,89	36,14	30,92	40,48	
W6_04_B	Oostgevel	194304,19	432029,78	4,50	41,42	37,65	32,45	42,00	
W6_05_A	Oostgevel	194304,30	432034,09	1,50	39,38	35,61	30,32	39,93	
W6_05_B	Oostgevel	194304,30	432034,09	4,50	41,10	37,31	32,06	41,65	
W6_06_A	Oostgevel	194304,39	432037,87	1,50	39,66	35,88	30,59	40,20	
W6_06_B	Oostgevel	194304,39	432037,87	4,50	41,45	37,66	32,41	42,00	
W6_07_A	Noordgevel	194302,36	432040,98	1,50	48,12	44,33	39,15	48,70	
W6_07_B	Noordgevel	194302,36	432040,98	4,50	49,64	45,83	40,67	50,22	
W6_08_A	Noordgevel	194295,49	432041,15	1,50	49,63	45,83	40,65	50,20	
W6_08_B	Noordgevel	194295,49	432041,15	4,50	50,87	47,06	41,90	51,45	
W6_09_A	Westgevel	194294,31	432038,79	1,50	52,37	48,57	43,39	52,94	
W6_09_B	Westgevel	194294,31	432038,79	4,50	53,64	49,83	44,67	54,22	
W6_10_A	Westgevel	194294,20	432034,20	1,50	52,34	48,54	43,36	52,91	
W6_10_B	Westgevel	194294,20	432034,20	4,50	53,64	49,82	44,66	54,21	
W6_11_A	Westgevel	194294,09	432029,69	1,50	52,35	48,55	43,36	52,92	
W6_11_B	Westgevel	194294,09	432029,69	4,50	53,66	49,85	44,68	54,23	
W6_12_A	Westgevel	194293,99	432025,71	1,50	52,32	48,51	43,33	52,89	
W6_12_B	Westgevel	194293,99	432025,71	4,50	53,62	49,81	44,65	54,20	
W7_01_A	Zuidgevel	194297,46	432058,57	1,50	49,19	45,39	40,21	49,76	
W7_01_B	Zuidgevel	194297,46	432058,57	4,50	50,54	46,73	41,57	51,12	
W7_01_C	Zuidgevel	194297,46	432058,57	7,50	50,82	47,00	41,85	51,39	
W7_02_A	Zuidgevel	194304,94	432058,48	1,50	47,74	43,94	38,76	48,31	
W7_02_B	Zuidgevel	194304,94	432058,48	4,50	49,29	45,49	40,31	49,86	
W7_02_C	Zuidgevel	194304,94	432058,48	7,50	49,84	46,03	40,88	50,42	
W7_03_A	Oostgevel	194306,64	432061,38	1,50	38,89	35,11	29,95	39,48	
W7_03_B	Oostgevel	194306,64	432061,38	4,50	40,18	36,38	31,24	40,77	
W7_03_C	Oostgevel	194306,64	432061,38	7,50	41,82	38,03	32,92	42,43	
W7_04_A	Oostgevel	194306,70	432066,49	1,50	34,50	30,71	25,47	35,06	
W7_04_B	Oostgevel	194306,70	432066,49	4,50	36,05	32,24	27,09	36,63	
W7_04_C	Oostgevel	194306,70	432066,49	7,50	38,60	34,81	29,75	39,22	
W7_05_A	Oostgevel	194306,77	432071,62	1,50	34,73	30,95	25,68	35,28	
W7_05_B	Oostgevel	194306,77	432071,62	4,50	36,16	32,36	27,18	36,73	
W7_05_C	Oostgevel	194306,77	432071,62	7,50	38,32	34,53	29,43	38,93	
W7_06_A	Oostgevel	194306,84	432076,94	1,50	36,77	32,98	27,76	37,33	
W7_06_B	Oostgevel	194306,84	432076,94	4,50	38,06	34,25	29,08	38,63	
W7_06_C	Oostgevel	194306,84	432076,94	7,50	39,89	36,08	30,99	40,49	
W7_07_A	Oostgevel	194306,90	432082,06	1,50	38,24	34,45	29,25	38,81	
W7_07_B	Oostgevel	194306,90	432082,06	4,50	39,53	35,72	30,56	40,11	
W7_07_C	Oostgevel	194306,90	432082,06	7,50	41,11	37,31	32,17	41,70	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawai
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W7_08_A	Noordgevel	194305,80	432084,98	1,50	45,02	41,21	36,00	45,58	
W7_08_B	Noordgevel	194305,80	432084,98	4,50	46,72	42,90	37,71	47,28	
W7_08_C	Noordgevel	194305,80	432084,98	7,50	47,02	43,20	38,03	47,59	
W7_09_A	Noordgevel	194298,19	432085,07	1,50	48,28	44,47	39,28	48,84	
W7_09_B	Noordgevel	194298,19	432085,07	4,50	49,77	45,96	40,81	50,35	
W7_09_C	Noordgevel	194298,19	432085,07	7,50	50,01	46,20	41,06	50,59	
W7_10_A	Westgevel	194296,58	432082,05	1,50	52,01	48,21	43,02	52,58	
W7_10_B	Westgevel	194296,58	432082,05	4,50	53,32	49,51	44,33	53,89	
W7_10_C	Westgevel	194296,58	432082,05	7,50	53,52	49,71	44,55	54,10	
W7_11_A	Westgevel	194296,51	432077,13	1,50	52,08	48,28	43,09	52,65	
W7_11_B	Westgevel	194296,51	432077,13	4,50	53,36	49,55	44,38	53,93	
W7_11_C	Westgevel	194296,51	432077,13	7,50	53,54	49,72	44,56	54,11	
W7_12_A	Westgevel	194296,45	432072,01	1,50	52,12	48,32	43,13	52,69	
W7_12_B	Westgevel	194296,45	432072,01	4,50	53,37	49,56	44,40	53,95	
W7_12_C	Westgevel	194296,45	432072,01	7,50	53,54	49,73	44,57	54,12	
W7_13_A	Westgevel	194296,38	432067,02	1,50	52,15	48,35	43,16	52,72	
W7_13_B	Westgevel	194296,38	432067,02	4,50	53,42	49,61	44,45	54,00	
W7_13_C	Westgevel	194296,38	432067,02	7,50	53,59	49,78	44,63	54,17	
W7_14_A	Westgevel	194296,31	432061,49	1,50	52,21	48,41	43,23	52,78	
W7_14_B	Westgevel	194296,31	432061,49	4,50	53,46	49,65	44,48	54,03	
W7_14_C	Westgevel	194296,31	432061,49	7,50	53,62	49,81	44,66	54,20	
W8_01_A	Zuidgevel	194296,56	432090,31	1,50	49,02	45,21	40,02	49,58	
W8_01_B	Zuidgevel	194296,56	432090,31	4,50	50,37	46,55	41,37	50,93	
W8_01_C	Zuidgevel	194296,56	432090,31	7,50	50,67	46,84	41,69	51,24	
W8_02_A	Zuidgevel	194304,91	432090,51	1,50	45,74	41,93	36,72	46,30	
W8_02_B	Zuidgevel	194304,91	432090,51	4,50	47,64	43,83	38,64	48,20	
W8_02_C	Zuidgevel	194304,91	432090,51	7,50	47,99	44,19	39,02	48,57	
W8_03_A	Oostgevel	194305,86	432093,42	1,50	35,47	31,69	26,49	36,05	
W8_03_B	Oostgevel	194305,86	432093,42	4,50	37,19	33,41	28,29	37,80	
W8_03_C	Oostgevel	194305,86	432093,42	7,50	39,22	35,45	30,35	39,84	
W8_04_A	Oostgevel	194305,70	432100,29	1,50	35,50	31,74	26,51	36,08	
W8_04_B	Oostgevel	194305,70	432100,29	4,50	36,90	33,13	27,99	37,51	
W8_04_C	Oostgevel	194305,70	432100,29	7,50	38,70	34,94	29,83	39,32	
W8_05_A	Noordgevel	194303,73	432102,98	1,50	46,66	42,87	37,67	47,23	
W8_05_B	Noordgevel	194303,73	432102,98	4,50	48,42	44,61	39,44	48,99	
W8_05_C	Noordgevel	194303,73	432102,98	7,50	48,78	44,99	39,85	49,37	
W8_06_A	Noordgevel	194296,59	432102,81	1,50	49,33	45,53	40,34	49,90	
W8_06_B	Noordgevel	194296,59	432102,81	4,50	50,69	46,88	41,73	51,27	
W8_06_C	Noordgevel	194296,59	432102,81	7,50	51,00	47,20	42,07	51,59	
W8_07_A	Oostgevel	194295,18	432099,78	1,50	52,36	48,56	43,36	52,93	
W8_07_B	Oostgevel	194295,18	432099,78	4,50	53,70	49,88	44,71	54,27	
W8_07_C	Oostgevel	194295,18	432099,78	7,50	53,90	50,09	44,93	54,48	
W8_08_A	Oostgevel	194295,31	432094,33	1,50	52,32	48,51	43,31	52,88	
W8_08_B	Oostgevel	194295,31	432094,33	4,50	53,65	49,84	44,66	54,22	
W8_08_C	Oostgevel	194295,31	432094,33	7,50	53,86	50,05	44,89	54,44	
W9_01_A	Zuidgevel	194299,28	432109,68	1,50	48,23	44,41	39,19	48,78	
W9_01_B	Zuidgevel	194299,28	432109,68	4,50	49,94	46,13	40,94	50,50	
W9_01_C	Zuidgevel	194299,28	432109,68	7,50	50,10	46,28	41,10	50,66	
W9_02_A	Zuidgevel	194306,97	432109,49	1,50	45,57	41,78	36,57	46,14	
W9_02_B	Zuidgevel	194306,97	432109,49	4,50	47,71	43,92	38,75	48,29	
W9_02_C	Zuidgevel	194306,97	432109,49	7,50	47,91	44,12	38,97	48,50	
W9_03_A	Oostgevel	194308,45	432111,84	1,50	34,86	31,06	25,84	35,42	
W9_03_B	Oostgevel	194308,45	432111,84	4,50	36,33	32,53	27,40	36,92	
W9_03_C	Oostgevel	194308,45	432111,84	7,50	38,58	34,80	29,73	39,21	
W9_04_A	Oostgevel	194308,57	432117,02	1,50	35,03	31,23	26,00	35,59	
W9_04_B	Oostgevel	194308,57	432117,02	4,50	36,39	32,57	27,44	36,97	
W9_04_C	Oostgevel	194308,57	432117,02	7,50	38,76	34,97	29,91	39,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Vleumingen-West fase 2, Gendt
 Rekenresultaten [excl. aftrek ex art. 110g Wgh]

Bijlage B2
 Alle wegen (cumulatief)

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W9_05_A	Oostgevel	194308,69	432121,95	1,50	34,64	30,83	25,63	35,20	
W9_05_B	Oostgevel	194308,69	432121,95	4,50	36,09	32,28	27,15	36,68	
W9_05_C	Oostgevel	194308,69	432121,95	7,50	38,40	34,60	29,52	39,01	
W9_06_A	Oostgevel	194308,81	432127,07	1,50	35,03	31,22	26,02	35,59	
W9_06_B	Oostgevel	194308,81	432127,07	4,50	36,61	32,80	27,69	37,20	
W9_06_C	Oostgevel	194308,81	432127,07	7,50	39,79	36,07	31,02	40,46	
W9_07_A	Noordgevel	194307,48	432130,34	1,50	47,26	43,47	38,29	47,84	
W9_07_B	Noordgevel	194307,48	432130,34	4,50	49,09	45,29	40,14	49,68	
W9_07_C	Noordgevel	194307,48	432130,34	7,50	49,97	46,20	41,08	50,58	
W9_08_A	Noordgevel	194299,94	432130,52	1,50	48,71	44,91	39,72	49,28	
W9_08_B	Noordgevel	194299,94	432130,52	4,50	50,29	46,49	41,32	50,87	
W9_08_C	Noordgevel	194299,94	432130,52	7,50	50,81	47,02	41,89	51,41	
W9_09_A	Westgevel	194298,28	432127,24	1,50	51,83	48,03	42,83	52,40	
W9_09_B	Westgevel	194298,28	432127,24	4,50	53,32	49,51	44,34	53,89	
W9_09_C	Westgevel	194298,28	432127,24	7,50	53,55	49,74	44,59	54,13	
W9_10_A	Westgevel	194298,17	432122,80	1,50	51,79	47,99	42,78	52,35	
W9_10_B	Westgevel	194298,17	432122,80	4,50	53,27	49,45	44,28	53,84	
W9_10_C	Westgevel	194298,17	432122,80	7,50	53,51	49,70	44,53	54,08	
W9_11_A	Westgevel	194298,04	432117,55	1,50	51,75	47,94	42,74	52,31	
W9_11_B	Westgevel	194298,04	432117,55	4,50	53,23	49,42	44,24	53,80	
W9_11_C	Westgevel	194298,04	432117,55	7,50	53,50	49,69	44,53	54,08	
W9_12_A	Westgevel	194297,93	432112,89	1,50	51,72	47,92	42,71	52,28	
W9_12_B	Westgevel	194297,93	432112,89	4,50	53,21	49,40	44,22	53,78	
W9_12_C	Westgevel	194297,93	432112,89	7,50	53,49	49,68	44,51	54,06	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Wet geluidhinder

Ontwerpbeschikking

Beslissing van het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het bestemmingsplan “Gendt, Vleumingen-West, fase 2” voor de realisatie van een nieuw woongebied, bestaande uit maximaal 127 woningen aan de westzijde van de bestaande kern van Gendt.

Datum: 12 december 2023

1 Het plan

Het plangebied ligt aan de westzijde van de kern Gendt, direct ten westen van de eerste fase van 'Vleumingen - West', tussen de Nijmeegsestraat in het zuiden en de watergang in het verlengde van de Schoolstraat in het noorden. In het westen grenst het plangebied aan de Kruisstraat. Het plan voorziet in een nieuw woongebied, bestaande uit maximaal 127 woningen.

2 De Wet geluidhinder

In artikel 74, lid 1 van de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een zone van een weg is een akoestisch aandachtsgebied. Bij vaststelling van een bestemmingsplan of bij een besluit tot afwijking van het bestemmingsplan ex art. 2.12. lid 1, sub a onder 2 of 3, dient voor alle wegen waarvan de zone een overlap met het plangebied kent, een akoestisch onderzoek te worden verricht conform artikel 76, lid 1 van de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting vanwege die weg op de gevel van woningen dienen de waarden in acht genomen te worden die ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt.

3 De geluidsbron(nen)

Het plangebied is gelegen in de zone van:

- de Nijmeegsestraat
- de Kruisstraat
- de Langstraat
- de Kommerdijk
- De Galgendaal
- De N839

4 De wettelijke basis van het besluit

Ingevolge artikel 83, eerste lid, Wet geluidhinder kan met betrekking tot in binnenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet zijn geprojecteerd, voor de verwachte geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een hogere waarde dan de wettelijke voorkeurswaarde (48 dB, artikel 82 lid 1 Wgh) worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde de 63 dB (art 82 lid 2 Wgh) niet te boven mag gaan. De hoogst vast te stellen waarde vanwege de Nijmeegsestraat bedraagt 54 dB, (na aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder) en gaat die waarde niet te boven. Datzelfde geldt voor de hoogst vast te stellen waarde vanwege de Kruisstraat. De hoogst vast te stellen waarde bedraagt 51 dB.

Ingevolge artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn wij bevoegd om ambtshalve de hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen. De volgende stukken liggen ten grondslag aan het besluit:

- Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï "Woningbouwplan Vleumingen-West Fase II te Gendt", opgesteld door Kragten, rapportnr: 20230921-LIW010-RAP-AKO-WVL 0.2 d.d. 21 september 2023
- ontwerpbestemmingsplan "Gendt, Vleumingen-West, fase 2" (NL.IMRO.1705.414-ON01)

5 Toetsing Wet geluidhinder en beleidsregel gemeente Lingewaard

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

Inleiding

Voor het realiseren van de nieuwbouw binnen het plangebied Vleumingen-West, fase 2 is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. In dit kader is het college van B&W bevoegd om hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeer vast te stellen. Het plangebied waarvoor een hogere waarde wordt verzocht is gelegen binnen de bebouwde kom en betreft de realisatie van een nieuw woongebied. De verzochte hogere waarde bedraagt maximaal 54 dB (na aftrek) en ligt daarmee boven de voorkeursgrenswaarde maar onder de maximaal toelaatbare grenswaarde.

Het verzoek is beoordeeld en getoetst aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. Nagegaan is of, en zo ja onder welke voorwaarden, de hogere waarden kunnen worden vastgesteld.

Situatie

Het plangebied ligt binnen, op grond van de Wet Geluidhinder, gezoneerde wegen. Ingevolge de bepalingen van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te verwachten geluidbelasting en naar de doeltreffendheid van in aanmerking komende maatregelen om te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde, dan wel de vast te stellen hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Het betreft het Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï "Woningbouwplan Vleumingen-West Fase II te Gendt", opgesteld door Kragten.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het plan een geluidsbelasting zal ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder worden voor deze hogere geluidsbelasting hogere waarden vastgesteld. Dit omdat de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting van de weg, tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, of financiële aard.

Wettelijk kader

De voorwaarden voor het verlenen van een hogere grenswaarde zijn opgenomen in de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het geluidbeleid van de gemeente Lingewaard.

maatregelen

Omdat er sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde, dienen er geluid beperkende maatregelen te worden onderzocht. Allereerst kan gedacht worden aan bronmaatregelen zoals:

- het verminderen van de verkeersintensiteit op de betreffende weg,
- het verlagen van de rijsnelheid,
- toepassen van stiller wegdektype.

Overdrachtmaatregelen bestaan uit:

- Het vergroten van de afstand tussen bron en ontvanger
- Het aanbrengen van afscherming; in de vorm van schermen of wallen.

Ontvanger maatregelen kunnen noodzakelijk zijn indien bronmaatregelen en/of overdrachtmaatregelen niet tot de gewenste oplossing leiden of niet afdoende zijn, deze bestaan uit:

- Geluidisolerende voorzieningen aan de gevels

Bronmaatregelen

Terugdringen verkeersintensiteit

De Nijmeegsestraat en de Kruisstraat zijn doorgaande ontsluitingswegen. Het terugdringen van de verkeersintensiteit op deze wegen is niet realistisch en stuit op overwegende bezwaren van verkeerskundige aard.

Verlagen maximum snelheid

Het verlagen van de maximum snelheid ter plaatse van de Nijmeegsestraat en de Kruisstraat behoeft medewerking van het bevoegd gezag. Gezien het feit dat deze wegen doorgaande ontsluitingswegen betreffen, is dit geen reële optie.

Stiller wegdek

Ten behoeve van het verlagen van de geluidbelasting kan over een bepaalde lengte een stiller wegdek worden toegepast. Ter hoogte van het plangebied bestaat het wegdek van de Nijmeegsestraat en de

Kruisstraat uit het type referentiewegdek (dicht asfalt beton). De geluidbelasting kan worden verlaagd door toepassing van een stiller wegdektype. Indien de Nijmeegsestraat wordt voorzien van het wegdektype dunne deklagen B (DBB) (lengte circa 160 meter) bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van het plan ten hoogste 51 dB inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g Wet geluidhinder. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). Het toepassen van een stiller wegdektype is niet doelmatig en stuit gezien de kosten van circa € 185.000,- voor het toepassen van stiller wegdek eveneens op overwegende bezwaren van financiële aard. Indien de Kruisstraat wordt voorzien van het wegdektype dunne deklagen B (DBB) (lengte circa 430 meter) bedraagt de geluidbelasting ter plaatse van het plan ten hoogste 48 dB inclusief aftrek overeenkomstig artikel 110g Wet geluidhinder. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). Het toepassen van een stiller wegdektype is niet doelmatig en stuit gezien de kosten van circa € 500.000,- voor het toepassen van stiller wegdek eveneens op overwegende bezwaren van financiële aard.

Gelet op het bovenstaande wordt het toepassen van bronmaatregelen niet doelmatig geacht.

Overdrachtsmaatregelen

Het plaatsen van geluidschermen in binnenstedelijke situaties is vanuit verkeerskundig en stedenbouwkundig oogpunt ongewenst. Tevens stuit dit op bezwaren van financiële aard. Door het vergroten van de afstand tussen de rooilijn tot de weg kan de geluidbelasting worden verlaagd. Hiervoor dienen de woningen te worden verschoven tot minimaal achter in de tuin. Een dergelijke indeling is niet wenselijk en de bewoners hebben geen tuin aan de achterzijde waar men kan verblijven.

Ontvangermaatregelen

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (de nieuwe woningen) zijn erop gericht om te voldoen aan de voorschriften voor de geluidwering, zoals die zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Bij het realiseren van de betreffende woningen dienen de gevels wel een voldoende geluidwering te hebben zodat een binnenniveau van 33 dB gerespecteerd blijft. Bij de aanvraag van een 'Omgevingsvergunning bouwen' moet door middel van een aanvullend bouwakoestisch onderzoek worden aangetoond dat de binnenwaarde uit het Bouwbesluit wordt gewaarborgd.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijke geluidsbeleid is vastgelegd in de Nota hogere grenswaarden van de gemeente Lingewaard (M.2005.0287.05.002, 28 maart 2007) en de Nota Geluidsbeleid (M.2005.0287.05.001, 23 februari 2007).

Gebiedstypering

Op grond van de Nota geluidsbeleid is voor het plangebied de gebiedstypering 'woonwijken – ontwikkelingen wonen' van toepassing. Voor 'woonwijken' is een ambitieklasse en bovengrensklasse van respectievelijk 48 (redelijk rustig) en 63 (lawaaig) vastgesteld. Bij een geluidbelasting van 48 dB wordt daarmee voldaan aan het ambitieniveau uit het gemeentelijk geluidbeleid. Dit komt overeen met de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De maximale geluidniveaus voor 'woonwijken', zijnde 63 dB, komt qua bovengrenswaarde overeen met de maximale ontheffingswaarde uit de Wet geluidhinder.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke ambitieklasse van 48 dB niet wordt gerespecteerd. De gemeentelijke bovengrenswaarde van 63 dB worden wel ruimschoots gerespecteerd. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om af te wijken van de ambitiewaarde. Het verkeerslawaaï op verkeersontsluitingswegen kan hogere geluidbelastingen veroorzaken dan de ambitiewaarde. In dit geval wordt de geluidbelasting veroorzaakt door het verkeer op de Nijmeegsestraat en de Kruisstraat, die als gebiedsontsluitingswegen kunnen worden beschouwd, veroorzaakt. Daarom wordt in dit geval aan de randen van het plangebied een hogere geluidbelasting dan de ambitiewaarde toelaatbaar geacht. In het gemeentelijk geluidbeleid is hiervoor per geluidklasse een aantal aanvullende criteria genoemd.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeentelijke ambitieklasse van 48 dB niet wordt gerespecteerd. De gemeentelijke bovengrenswaarde van 63 dB worden wel ruimschoots gerespecteerd.

Nota Hogere Grenswaarden

Locatiespecifieke criteria

De onderstaande locatiespecifieke kenmerken worden conform de Nota hogere grenswaarden in de overwegingen als positief aspect meegenomen dan wel als zwaarwegend argument meegenomen.

- De nieuwbouw ter plaatse dient ter vervanging van bestaande bebouwing;
- De locatie is opgenomen in herstructureringsplannen;
- De locatie is opgenomen in de woonconcessie contour van het KAN;
- De nieuwbouw vult een open plaats op tussen aanwezige bebouwing;
- Met de ontwikkeling van de betreffende locatie worden één of meerdere andere milieuknelpunten (bijv. luchtkwaliteit, bodemsanering, overige hindersituatie) elders opgelost.

Conclusie

Gezien de locatie en het doel van de nieuwbouw zijn de genoemde criteria niet van toepassing op de ontwikkeling. Het betreft een realisatie van een nieuw woongebied.

Subcriteria

De geluidbelasting bedraagt hoogstens 54 dB (inclusief aftrek artikel 110g Wgh). Dit komt overeen met de geluidklasse “onrustig”. Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde tot en met de geluidklasse “onrustig” worden de volgende criteria betrokken:

- Indien mogelijk moeten bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) getroffen.
Bronmaatregelen zijn niet realistisch en/of stuiten op bezwaren financiële aard (dit is in het bovenstaande verwoord).
- Indien mogelijk wordt de afstand tussen de geluidbron en de nieuwe woningen vergroot.
De geluidklasse “onrustig” geldt voor de eerstelijns bebouwing aan de Nijmeegsestraat. Op het achtergelegen gebied zijn eveneens woningen voorzien. De achtergelegen woningen voldoen wel aan de ambitiewaarde. De eerstelijnsbebouwing kan niet zover naar achteren worden verplaatst, omdat ter plaatse reeds woningen zijn voorzien.
- In ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de ambitiewaarde van het betreffende gebied.
De geluidbelasting op de zij- en achtergevels voldoen aan de ambitiewaarde van 48 dB. Om hieraan te kunnen voldoen wordt ter plaatse van de woningen aan de Kruisstraat een scherm met een hoogte van 2 meter geplaatst.
- Het stedenbouwkundig ontwerp dient vorm te worden gegeven zodat zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende gebied ontstaat.
Binnen het volledige plan worden 127 woningen gerealiseerd. De woningen in het achtergelegen gebied voldoen aan de ambitiewaarde. De eerstelijnsbebouwing zorgt deels voor een afscherming naar de achtergelegen woningen.
- Bij een aanvraag om Omgevingsvergunning voor de woningen dient een bouwakoestisch onderzoek te worden toegevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de binnenwaarde uit het Bouwbesluit.
Dit wordt bij de behandeling van de vergunningsaanvraag beoordeeld.

Conclusie

De maximale geluidbelasting bedraagt na aftrek 54 dB voor de 4 woningen aan de Nijmeegsestraat en 51 dB voor de 23 woningen aan de Kruisstraat. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk ambitieniveau niet gerespecteerd. Echter de maximale ontheffingswaarde van 63 dB en gemeentelijke bovengrenswaarde worden wel ruimschoots gerespecteerd. Maatregelen ten einde het verlagen van de geluidbelasting op de gevels van de woningen zijn onderzocht en stuiten op overwegende bezwaren. De berekende geluidbelasting op de 3 woningen komt overeen met de geluidklasse “onrustig”. De criteria voor de geluidklasse “onrustig” uit het gemeentelijk geluidbeleid zijn afgewogen. Geconcludeerd wordt dat aan de criteria kan worden voldaan. Op basis hiervan kunnen hogere waarden worden vastgesteld.

6 Voorbereiding

De voorbereiding van de beschikking heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit geluidhinder.

7 Overige wetten en regels

Het vaststellen van deze hogere grenswaarden houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen, etc. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening en bestemmingsplan) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

8 Rechtsbescherming

Een belanghebbende kan gedurende een termijn van 6 weken, met ingang van de dag waarop deze ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, zijn zienswijze over deze ontwerpbeschikking naar voren brengen. Voor nadere informatie over het indienen van een zienswijze verwijzen wij naar de openbare kennisgeving van deze ontwerpbeschikking. Op grond van vaste jurisprudentie wordt alleen diegene als belanghebbende in de zin van de Wet geluidhinder aangemerkt die een bijzondere en rechtens te erkennen relatie heeft tot het object waarop het besluit betrekking heeft. Die relatie is er niet wanneer het hogere waarde besluit niet de woning/object van appellant betreft.

9 Besluit

I. Gelet op het voorgaande en de bepalingen uit de Wet geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij besloten om de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan "Gendt, Vleumingen-West, fase 2". Een en ander volgens onderstaande tabel.

BETREFT ADRES/LOCATIE	AANTAL WONINGEN	VASTGESTELDE GELUIDSBELASTING IN DB	GELUID AFKOMSTIG VAN ..	HOOGSTE GEMULEERDE GELUIDBELASTING ZONDER TOEPASSING ART. 110G WGH.
Nijmeegsestraat Kadastraal bekend gemeente Gendt, sectie E, nummer 905 en nummer 1158	4	54	Nijmeegsestraat	59
Kruisstraat Kadastraal bekend gemeente Gendt, sectie E, nummer 905	24	51	Kruisstraat	56

II.

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- Bij de aanvraag omgevingsvergunning moet worden aangetoond dat de geluidwering van de gevels voldoet aan de hiervoor in het Bouwbesluit gestelde grenswaarde. De geluidwering moet minimaal voldoen aan het verschil tussen de vastgestelde gecumuleerde geluidbelasting (exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder) en een binnenwaarde in de verblijfsgebieden van de woningen van 33 dB. Dit dient te worden aangetoond in een akoestisch onderzoek naar de geluidwering van gevels.
- Ter plaatse van de woningen aan de Kruisstraat moet een scherm met een hoogte van 2 meter worden geplaatst gesitueerd overeenkomstig afbeelding 10 uit het akoestisch rapport.
- Bij de indeling van de woningen aan de Nijmeegsestraat moeten minimaal drie verblijfsruimten aan de geluidluwe zijde, zoals weergegeven in afbeelding 8 uit het akoestisch rapport, zijn gelegen

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

drs. I.P. van der Valk

dr. P.T.A.M. Kalfs