



Akoestisch onderzoek

Ontwikkeling Dorpstraat 36 te Soerendonk

projectnummer 0473695
definitief revisie 01
23 oktober 2023

Akoestisch onderzoek

Ontwikkeling Dorpstraat 36 te Soerendonk

projectnummer 0473695

definitief revisie 01
23 oktober 2023

Auteur

Bernice Kuijpers

Opdrachtgever

Vlassak Holding B.V.
't Inne 14
6021 DA Budel

datum vrijgave	beschrijving revisie 01	gecontroleerd	vrijgave
	definitief	R.J.M. Pellegrum	J. Sol

1 Inleiding

Vlassak is voornemens 32 woningen te realiseren ter plaatse van een voormalig zalencomplex gelegen tussen de Dorpsstraat en 't Schutje te Soerendonk. Binnen de nieuwbouwlocatie worden 26 nieuwe woningen gebouwd, en wordt Dorpsstraat 36 (voormalige bijeenkomstfunctie met één woning) omgebouwd tot kleinschalig appartementencomplex. De nieuwbouwlocatie is gelegen in de zone van zes gezoneerde wegen: de Dorpsstraat, Groenstraat, Damenweg, Goorstraat, De Moosten, en 't Schutje. Er is geen sprake van nabijgelegen industrieterreinen, spoorbanen, of luchtvaartterreinen.

Onderstaand onderzoek dient ertoe de geluidbelasting op de gevels van de geprojecteerde woningen, als gevolg van het verkeer op de bovengenoemde gezoneerde wegen, te toetsen aan de normering van de Wet geluidhinder en beleidsregels gesteld door Gemeente Cranendonck. Dit wordt gedaan door middel van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. De geluidbelasting die voortkomt uit het akoestisch onderzoek wordt getoetst aan de hoogste toelaatbare geluidbelasting conform de Wet geluidhinder. Bij het nemen van een ruimtelijk besluit dient de gemeente de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen in acht te nemen als gevolg van omliggende wegen. Indien de in de Wet geluidhinder gestelde grenswaarden of de gemeentelijke beleidsregels worden overschreden, dient te worden beoordeeld of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn en of er een hogere waarde moet worden vastgesteld door het bevoegd gezag.



Figuur 1.1: Locatie van de nieuwbouwlocatie in Soerendonk (blauw) (bron: StreetSmart, 2023).

2 Juridisch kader

2.1 Wegverkeerlawaaï

2.1.1 Geluidzone

De wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van de weg. De breedte van de geluidzone langs wegen is geregeld in artikel 74 Wet geluidhinder en is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de locatie van de weg (stedelijk of buitenstedelijk, als uitgezet in Tabel 2.1). De ruimte boven en onder de weg behoort eveneens tot de zone van de weg.

Tabel 2.1: Zonebreedtes wegverkeer.

Aantal rijstroken	Zonebreedte [m]	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2	200	250
3 of 4	350	400
> 4	350	600

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet-zoneplichtig. Een akoestisch onderzoek is voor dergelijke wegen derhalve niet noodzakelijk. Gelet op de jurisprudentie aangaande dit punt blijkt echter dat, bij een ruimtelijke procedure, de geluidbelasting wel inzichtelijk gemaakt dient te worden. Er dient namelijk sprake te zijn van een 'deugdelijke motivering' bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

Wegen waarvan het plangebied binnen de desbetreffende zone valt worden meegenomen in dit onderzoek. Dit betreft de Dorpsstraat, Groenstraat, Damenweg, Goorstraat, De Moosten, en 'T Schutje. De Damenweg en Dorpsstraat zijn wegen in stedelijk gebied met twee rijstroken, waaruit een zonebreedte van 200 m volgt. De Moosten betreft een weg in buitenstedelijk gebied met twee rijstroken, resulterend in een zonebreedte van 250 m. De overige wegen (Groenstraat, Goorstraat, en 'T Schutje) lopen zowel in stedelijk als buitenstedelijk gebied, en hebben een variërende zonebreedte tussen 200 en 250 m.

2.1.2 Toetsing aan grenswaarden Wet geluidhinder

De geprognosticeerde geluidbelasting dient getoetst te worden aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Indien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt overschreden, dient beoordeeld te worden of er maatregelen ter beperking van het geluid mogelijk zijn. Als maatregelen niet mogelijk zijn of onvoldoende beperking van geluid bieden (en de geluidbelastingen niet hoger zijn dan de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting), dient een hogere waarde te worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

In artikel 82 Wet geluidhinder en volgende zijn de grenswaarden vermeld met betrekking tot nieuwe situaties. In Tabel 2.2 is aangegeven welke geluidgrenswaarde op de plansituatie van toepassing zijn.

Tabel 2.2: Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen langs een bestaande weg.

Status van de woning	Ten hoogste toelaatbare geluidbelasting [dB]	Maximaal vast te stellen hogere waarde [dB]	
		Binnenstedelijk	Buitenstedelijk
nieuw te bouwen woningen	48	63	53
vervangende nieuwbouw (woningen)	48	68	58

2.1.3 Gemeentelijk beleid Cranendonck

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is tevens rekening gehouden met het document “Ontheffingenbeleid hogere geluidwaardeprocedure Wet geluidhinder” d.d. 6-3-2007 opgesteld door de gemeente Cranendonck. Conform dit beleidsstuk kan pas een hogere waarde worden verleend als voldaan wordt aan de hoofdcriteria uit de Wet geluidhinder en aan ten minste één van de in het beleidsstuk genoemde criteria. De criteria zijn in het geval van nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom als volgt:

- In een dorps- en/of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;
- door situering of bouwvorm een doelmatige akoestische afscherpende functie gaan vervullen voor andere woningen;
- nodig zijn vanwege grond- of bedrijfsgebondenheid;
- een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;
- bestaande bebouwing vervangen.

Hierbij wordt geëist dat bij alle lawaaisoorten de woningen zullen beschikken over ten minste één geluidluwe gevel. Een geluidluwe gevel is conform het ontheffingsbeleid van de gemeente Cranendonck een gevel waarbij de hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB (incl. aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder) niet wordt overschreden. Daarbij moet, bijvoorbeeld bij de indeling van de woning met buitenruimte, rekening wordt gehouden met de hoogst geluidbelaste zijde. Hierdoor wordt voldoende verzekerd dat de verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimte niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

2.1.4 Correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder

De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Op basis van dit voorschrift mag voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of hoger bedraagt, de volgende aftrek worden toegepast:

- 3 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 56 dB
- 4 dB aftrek bij een berekende geluidbelasting van 57 dB
- 2 dB aftrek bij alle andere berekende geluidbelastingen

Voor de overige wegen bedraagt de aftrek 5 dB. Alvorens de aftrek toe te passen dient eerst afgerond te worden op gehele dB's, waarbij halve eenheden worden afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal.

Op de gezoneerde wegen nabij het plangebied is sprake van een maximumsnelheid variërend tussen de 50 en 60 km/uur. De correctie voor de betrokken wegen bedraagt daarmee 5 dB.

2.1.5 30 km/uur wegen

Een weg waar de maximale snelheid 30 km/uur bedraagt, is in de zin van de Wet geluidhinder niet gezoneerd. Dergelijke wegen blijven daarom in akoestisch onderzoek buiten beschouwing.

Uit jurisprudentie blijkt echter dat, in het kader van een goede ruimtelijke ordening wel moet worden onderzocht of vanwege het geluid van 30 km/uur wegen nog sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit moet 'deugdelijk' worden gemotiveerd bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In de Wet geluidhinder zijn geen streef- of grenswaarden gesteld aan 30 km/uur wegen. Voor de vraag of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt veelal aangesloten bij de normen uit de Wet geluidhinder die geldt voor gezoneerde wegen met een maximumsnelheid van onder de 70 km/uur. Dit houdt in dat er getoetst wordt aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB (inclusief aftrek ex art. 110g).

Er zijn in dit geval geen 30 km/uur wegen gelegen in de nabijheid van het plan. Een onderzoek naar dit soort wegen is daartoe in onderstaand onderzoek niet van toepassing.

2.1.6 Cumulatie van geluid

De cumulatieve geluidbelasting op de gevels van nieuw te bouwen geluidgevoelige bestemmingen die zijn geluidbelast boven de hoogste toelaatbare geluidbelasting dient, conform artikel 110a lid 6 en 110f Wet geluidhinder, inzichtelijk te worden gemaakt. Het bevoegd gezag moet oordelen of dat de hoogte van deze cumulatieve geluidbelasting aanvaardbaar is. Een wettelijke toets aan een grenswaarde is niet aan de orde.

3 Onderzoeksopzet en uitgangspunten

3.1 Onderzoeksgebied

De nieuwbouwwijk aan de Dorpsstraat 36 is gelegen in Soerendonck, gemeente Cranendonck. Er worden in totaal 30 woningen gerealiseerd, o.a. in de vorm van appartementen, rijtjeswoningen, geschakelde woningen, en twee-onder-een-kap woningen. Een situatietekening (CB5, versie 14-07-2023) van het plan is weergegeven in Figuur 3.1. Deze is gebruikt als basis voor de ligging van de woningen. De Dorpsstraat is gelegen ten oosten van het plangebied, 't Schutje is gelegen ten westen van het plangebied, de Goorstraat en Damenweg zijn gelegen ten zuiden van het plangebied, de Groenstraat en de Moosten zijn gelegen ten noorden van het plangebied. Een afdruk van het onderzoeksgebied met hierop de betrokken wegen is weergegeven in Bijlage 1.



Afbeelding 3.1 Nieuwbouwplan Dorpsstraat 36 te Soerendonck (CB5, 14-07-2023).

3.2 Rekenmethode

In onderhavig onderzoek zijn de betreffende wegen en de directe omgeving ingevoerd in een grafisch computermodel dat rekt volgens de Standaardrekenmethode II uit het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'. Daarbij is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu versie 2023.1.

3.3 Uitgangspunten

Voor de berekening ter bepaling van de geluidbelasting is een rekenmodel opgesteld voor wegverkeerslawaai met de relevante wegen. In het rekenmodel is uitgegaan van een grotendeels zachte bodemgebieden ($B_f = 1,0$). De akoestisch harde bodemgebieden ($B_f = 0,0$) zijn separaat in het model ingevoerd. Ter plaatse van het plangebied is uitgegaan van een bodemverharding als weergegeven in Afbeelding 3.1 (en nogmaals als modelafdruk in Bijlage 1). Ter plaatse van de tuinen is uitgegaan van een verharde bodem.

Indien een halvering van de snelheid wordt verwacht als gevolg van een verkeersobstakel, wordt met een obstakeltoeslag gerekend. Nabij de Dorpsstraat 32/34 en de Dorpsstraat 37 zijn drempels gelegen die naar verwachting een halvering in de rijsnelheid bewerkstelligen. Ter plaatse van deze drempels is met een obstakeltoeslag gerekend.

Verkeersgegevens

De verkeersgegevens zijn beknopt weergegeven in tabel 3.1. Deze zijn aangeleverd door Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, afkomstig uit het BBMA2022(Versie S203) voor het jaar 2034. Gedetailleerde verkeersgegevens zijn weergegeven in Bijlage 1.

Tabel 3.1 Beknopte verkeersgegevens.

Wegvak	Intensiteit 2034 [mvt/etmaal]	Max. snelheid [km/uur]	Wegdekverharding
Dorpsstraat	2906 – 4494	50	Elementenverharding in keperverband SMA 0/8
Damenweg	639 – 3122	50 60	SMA 0/8
Goorstraat	690 – 949	50 60	Referentie wegdek*
Groenstraat	5 – 378	50 60	Referentiewegdek*
't Schutje	259	50 60	Elementenverharding, niet in keperverband
De Moosten	394	60	Referentiewegdek**

* Op de kruisingen tussen de Damenweg, Dorpsstraat, Goorstraat, en Groenstraat is elementenverharding in keperverband opgenomen.

** De weg De Moosten is niet geasfalteerd, hier is gerekend met referentiewegdek.

4 Resultaten, hogere waarden procedure en geluidadvies

Het voornemen is 32 nieuwe woningen te realiseren nabij de Dorpsstraat te Soerendonk. De rekenresultaten worden in dit hoofdstuk per gezoneerde weg besproken. Ook de cumulatieve geluidbelasting wordt inzichtelijk gemaakt. Gedetailleerde resultaten per rekenpunt per weg zijn weergegeven in Bijlage 2 en 3.

4.1 Gezoneerde wegen

Dorpsstraat

Uit de rekenresultaten blijkt dat er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Dorpsstraat. In Tabel 4.1 zijn de resultaten voor de toetspunten weergegeven waarop de overschrijding plaatsvindt. Het betreft de vier appartementen ter plaatse van de huidige Dorpsstraat 36 (A1 tot en met A4, de ligging van de woningen is weergegeven in Afbeelding 3.1). De geluidbelasting bedraagt maximaal 62 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder. Er is daarmee geen sprake van een overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 2.

Tabel 4.1: Geluidbelasting per toetspunt als gevolg van het verkeer op de Dorpsstraat.

Rekenpunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting Dorpsstraat [dB]	
			Excl. ex art 110g Wgh	Incl. ex art 110g Wgh
n1_A	A1 bg	1,5	67	62
n9_B	A3 1e	4,5	67	62
n5_A	A2 bg	1,5	67	62
n10_B	A4 1e	4,5	66	61
n8_B	A3 1e	4,5	61	56
N2_A	A1 bg	1,5	61	56
n12_B	A4 1e	4,5	61	56
n6_A	A2 bg	1,5	60	55

Gezien de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op de Dorpsstraat dienen geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht. Dit is verder uitgewerkt in sectie 4.2.

't Schutje

Uit de rekenresultaten blijkt dat er sprake is van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als gevolg van het verkeer op 't Schutje. In Tabel 4.2 zijn de resultaten voor de toetspunten weergegeven waarop de overschrijding plaatsvindt. Het betreft de vijf grondgebonden woningen aan de westzijde van het plangebied (T1 tot en met T5, de ligging van de woningen is weergegeven in Afbeelding 3.1). De geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder. Er is daarmee geen sprake van een

overschrijding van de maximaal vast te stellen hogere waarde. Een uitgebreide resultatentabel is weergegeven in Bijlage 2.

Tabel 4.2: Geluidbelasting per toetspunt op de hoogst belaste toetspunten als gevolg van 't Schutje.

Rekenpunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting 't Schutje [dB]	
			Excl. ex art 110g Wgh	Incl. ex art 110g Wgh
n51_B	T3	4,5	58	53
n54_B	T4	4,5	58	53
n51_A	T3	1,5	58	53
n54_A	T4	1,5	58	53
n58_B	T5	4,5	58	53
n58_A	T5	1,5	58	53
n45_B	T1	4,5	58	53
n51_C	T3	7,5	58	53
n54_C	T4	7,5	58	53
n45_A	T1	1,5	58	53
n58_C	T5	7,5	57	52
n48_B	T2	4,5	57	52

Gezien de geluidbelasting als gevolg van het verkeer op 't Schutje dienen geluidreducerende maatregelen te worden onderzocht. Dit s verder uitgewerkt in sectie 4.2.

Groenstraat

De Groenstraat loopt ten oosten van het plangebied. De hoogste geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt 38 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder. Er wordt daarmee voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, en verdere toetsing of onderzoek is niet benodigd.

Goorstraat

De Goorstraat loopt ten zuiden van het plangebied. De hoogste geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt 37 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder. Er wordt daarmee voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, en verdere toetsing of onderzoek is niet benodigd.

Damenweg

De Damenweg loopt ten zuidoosten van het plangebied. De hoogste geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt 43 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder. Er wordt daarmee voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, en verdere toetsing of onderzoek is niet benodigd.

De Moosten

De Moosten loopt ten noordoosten van het plangebied. De hoogste geluidbelasting als gevolg van het verkeer op deze weg bedraagt 25 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder. Er wordt daarmee voldaan aan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, en verdere toetsing of onderzoek is niet benodigd.

4.2 Mogelijke geluidreducerende maatregelen

In artikel 110a en volgende wordt aangegeven onder welke voorwaarden hogere waarden kunnen worden verleend. Er kan uitsluitend een hogere waarde worden vastgesteld indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege een weg, onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard. Om de geluidbelasting vanwege een weg te beperken, kunnen de volgende maatregelen worden getroffen:

- Maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door middel van een snelheidsverlaging of het toepassen van een geluidarm wegdektype;
- Maatregelen in het overdrachtsgebied, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van een geluidscherm/grondwal;
- Maatregelen ter plaatse van de ontvangers kunnen worden gerealiseerd door bijvoorbeeld het toepassen van een toereikende karakteristieke gevelgeluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie uitgaand van de geluidbelasting op de gevel minus 33 dB.

4.2.1 Dorpsstraat

Als gevolg van het verkeer op de Dorpsstraat wordt ter plaatse van appartementen A1 tot en met A4 de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Bronmaatregelen

Primair wordt de mogelijkheid van een bronmaatregel onderzocht. Een mogelijke bronmaatregel is het verlagen van de maximum rijsnelheid op de Dorpsstraat ter plaatse van het plangebied. Wanneer de maximum rijsnelheid wordt verlaagd naar 30 km/uur, resulteert dit in een geluidreductie van 3 tot 4 dB ter plaatse van de geprojecteerde woningen A1 tot en met A4. In dit geval is de Dorpsstraat niet meer gezoneerd, en is een toets volgens de Wet geluidhinder niet meer aan de orde. Vaststelling van hogere waarden ten aanzien van de woningen zijn dan ook niet meer benodigd. Wel dient het bevoegd gezag, in het kader van een goede ruimtelijke ordening, een oordeel te vellen over de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen. Deze bedraagt in dit geval maximaal 58 dB inclusief aftrek naar analogie met de Wet geluidhinder.

Indien een snelheidsverlaging op de Dorpsstraat niet mogelijk of wenselijk is (bijvoorbeeld gezien de functie van de weg) kan gekozen worden voor een bronmaatregel in de vorm van een geluidreducerend wegdek. Op de Dorpsstraat ligt momenteel elementenverharding in keperverband. Deze kan vervangen worden door een geluidreducerende wegdekverharding. Op basis van een indicatieve doorrekening van deze bronmaatregel is gekozen voor stille elementenverharding. De lengte van de bronmaatregel is gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en de ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel. De lengte waarover de maatregel akoestisch gezien zinvol is, is $4 \times d$. In dit geval bedraagt de lengte van de voorgestelde maatregel 52 m. Een grafische weergave van de maatregel is weergegeven in Figuur 4.1.



Figuur 4.1: Schematische weergave van de ligging van de bronmaatregel op de Dorpsstraat (groen = stille elementenverharding, oranje = elementenverharding in keperverband, rood = SMA 0/8).

In Tabel 4.4 is de geluidbelasting na toepassing van de bronmaatregel (geluidreducerend wegdek) op de Dorpsstraat uitgezet tegen de geluidbelasting in de situatie zonder bronmaatregel (referentiesituatie). Hieruit blijkt dat met de toepassing van stille elementenverharding de geluidbelasting met 2 tot 3 dB afneemt. Een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting wordt hierdoor niet voorkomen.

Tabel 4.4: Geluidbelasting per wooneenheid met en zonder bronmaatregel.

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB] incl. aftrek ex artikel 110g Wgh	Geluidbelasting [dB] incl. aftrek ex artikel 110g Wgh	Afname geluidbelasting [dB]
			Dorpsstraat - referentiesituatie	Dorpsstraat - na maatregel	
n9_B	A3 1e	4,5	62	60	2
n1_A	A1 bg	1,5	62	60	2
n10_B	A4 1e	4,5	62	59	3
n5_A	A2 bg	1,5	61	59	2
n8_B	A3 1e	4,5	56	55	1
N2_A	A1 bg	1,5	56	55	1
n12_B	A4 1e	4,5	56	55	1
n6_A	A2 bg	1,5	55	54	1

Gezien de hoogte van de geluidbelasting op deze locatie wordt het introduceren van een bronmaatregel op deze locatie geadviseerd.

Overdrachtsmaatregelen

Aansluitend op de bovengenoemde bronmaatregel wordt doelmatigheid van een overdrachtsmaatregel onderzocht. Gezien het dorpse karakter van de omgeving is een overdrachtsmaatregel, die de connectie tussen de appartementen en de omgeving beperkt, niet gewenst. Daarnaast zijn er (erf)ontsluitingen aan de weg aanwezig waardoor het toepassen van

een overdrachtsmaatregel wordt bemoeilijkt. Een overdrachtsmaatregel wordt daartoe niet als inpasbaar beschouwd.

4.2.2 't Schutje

Als gevolg van het verkeer op 't Schutje wordt bij 5 woningen binnen het plangebied de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB overschreden. Daartoe worden mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Bronmaatregelen

Op 't Schutje ligt momenteel elementenverharding, niet in keperverband. Deze kan vervangen worden door een geluidreducerende wegdekverharding. Met behulp van een indicatieve doorrekening van deze bronmaatregel is gekozen voor stille elementenverharding. In dit geval kan ook voor Dicht Asfalt Beton (DAB) worden gekozen, die naar verwachting een nog iets hogere geluidreductie oplevert. De lengte van de bronmaatregel is wederom gebaseerd op de maximale afstand d tussen de bron en de ontvanger die profijt moet hebben van de maatregel. De lengte waarover de maatregel akoestisch gezien zinvol is, is $4 \times d$. In dit geval bedraagt de lengte van de voorgestelde maatregel 87 m. Een grafische weergave van de maatregel is weergegeven in Figuur 4.1. Het effect op de geluidbelasting is onderzocht en weergegeven in Tabel 4.5.



Figuur 4.2: Schematische weergave van de ligging van bronmaatregel op 't Schutje (groen = stille elementenverharding; blauw = elementenverharding niet in keperverband).

Tabel 4.5: Geluidbelasting per wooneenheid met en zonder maatregelen.

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB] incl. aftrek ex artikel 110g Wgh		Afname geluidbelasting [dB]
			't Schutje - referentiesituatie	't Schutje - na bronmaatregel	
n51_B	T3	4,5	53	48	5
n54_B	T4	4,5	53	48	5

Toetspunt	Woning	Hoogte [m]	Geluidbelasting [dB] incl. aftrek ex artikel 110g Wgh		Afname geluidbelasting [dB]
			't Schutje - referentiesituatie	't Schutje – na bronmaatregel	
n51_A	T3	1,5	53	48	5
n54_A	T4	1,5	53	47	6
n58_B	T5	4,5	53	48	5
n58_A	T5	1,5	53	47	6
n45_B	T1	4,5	53	48	5
n51_C	T3	7,5	53	48	5
n54_C	T4	7,5	53	48	5
n45_A	T1	1,5	53	48	5
n58_C	T5	7,5	52	47	5
n48_C	T2	7,5	52	47	5

Uit de resultaten blijkt dat de toepassing van stille elementenverharding de geluidbelasting op de gevels van de woningen met een geluidbelasting van boven de hoogste toelaatbare geluidbelasting met 5 tot 6 dB verlaagt. Hierdoor vinden er als gevolg van verkeer op 't Schutje geen overschrijdingen van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting meer plaats. De verkeersintensiteit op 't Schutje is laag (259 mvt/etmaal). Echter, gezien het feit dat de geluidreductie aanzienlijk is en de 5 hogere waarden hiermee voorkomen kunnen worden, wordt geadviseerd de bronmaatregel in dit geval wel in overweging te nemen.

Overdrachtsmaatregelen

Gezien de effectiviteit van de besproken bronmaatregel zijn aanvullende maatregelen op deze locatie niet onderzocht.

4.3 Cumulatieve geluidbelasting

Naast de toets per weg dient ook de cumulatieve geluidbelasting inzichtelijk te worden gemaakt. Geluidbelasting op de nieuwbouwlocatie is wettelijk gezien enkel afkomstig van omliggende gezonde wegen. Er zijn geen toetspunten waarbij de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting door meer dan één bron wordt overschreden. Er is daartoe geen sprake van cumulatie als bedoeld in Bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

4.4 Toets aan gemeentelijk beleid

In het Hogere Waarden Beleid Cranendonck staan voorwaarden beschreven voor het vaststellen van hogere waarden. Hierin wordt geëist dat woningen met in acht name van alle lawaaisoorten beschikken over ten minste één geluidluwe gevel en dat bij de indeling rekening wordt gehouden met de geluidbelaste zijde. Hierdoor dient voldoende te worden verzekerd dat de verblijfsruimten en de tot de woning behorende buitenruimte niet worden gesitueerd aan de gevel waar de hoogste geluidbelasting optreedt.

Woningen A1, A2, A3, en A4

In het geval van de appartementen A1 tot en met A4 (aan de huidige Dorpsstraat 36) vindt enkel een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats ten gevolge van verkeer op de Dorpsstraat. De gehele westzijde van het gebouw is geluidluw, waardoor alle appartementen beschikken over een geluidluwe zijde. Dit betreft ook de tuinzijde van de woning

(in het geval van de appartementen aan de begane grond, de appartementen op de verdieping hebben geen tuin).

Conform het gemeentelijk geluidbeleid dient er bij de indeling van het gebouw rekening te worden gehouden dat verblijfsruimten zoveel mogelijk aan de westzijde van het gebouw worden gesitueerd. Hiermee wordt voldaan het gemeentelijk geluidbeleid en kunnen hogere waarden voor de appartementen worden vastgesteld.

Woningen T1, T2, T3, T4, en T5

Indien geen bronmaatregel op 't Schutje wordt toegepast vindt aan 5 woningen aan de westzijde van het plan een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting plaats. Deze woningen hebben in dat geval elk nog een geluidluwe zijde aan de oostelijk georiënteerde gevel. Dit betreft ook de tuinzijde van de woningen. Woningen T2 en T5 hebben ook aan de noordzijde een geluidluwe gevel. Woning T4 heeft aan de zuidzijde een geluidluwe gevel.

Hier dienen de verblijfsruimtes, indien geen bronmaatregel wordt toegepast, zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijden van de woningen te worden gesitueerd. Hiermee wordt voldaan het gemeentelijk geluidbeleid en kunnen hogere waarden voor de 5 woningen worden vastgesteld.

4.5 Vast te stellen hogere waarden

Indien wordt gekozen voor een snelheidsverlaging van 50 km/uur naar 30 km/uur op de Dorpsstraat is er niet langer sprake van een toets in het kader van de Wet geluidhinder met betrekking tot deze weg. Vaststelling van hogere waarden is voor de Dorpsstraat dan niet meer mogelijk.

Indien wordt gekozen voor een bronmaatregel in de vorm van geluidreducerende wegdekverharding op de Dorpsstraat en 't Schutje vindt er een overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de appartementen A1 tot en met A4. Het bevoegd gezag dient een oordeel te vellen over de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting, en kan op basis hiervan hogere waarden vaststellen.

Na toepassing van een geluidreducerend wegdektype op de genoemde wegen dienen de volgende hogere waarden te worden vastgesteld als gevolg van de Dorpsstraat:

- Woning A1: 60 dB
- Woning A2: 59 dB
- Woning A3: 60 dB
- Woning A4: 59 dB

Indien de voorgestelde maatregelen niet worden toegepast, dient het bevoegd gezag ook een oordeel te vellen over de geluidbelasting op de woningen aan de westzijde van het plangebied. Indien aanvaardbaar bevonden, dienen de volgende hogere waarden te worden vastgesteld:

Dorpsstraat:

- Woning A1: 62 dB
- Woning A2: 61 dB
- Woning A3: 62 dB
- Woning A4: 61 dB

't Schutje:

- Woning T1: 53 dB
- Woning T2: 52 dB
- Woning T3: 53 dB
- Woning T4: 53 dB
- Woning T5: 53 dB

4.6 Geluidwering van de gevel

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat deze woningen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de karakteristieke gevelgeluidwering voldoen. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit 2012 voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Dit kan worden bepaald met een onderzoek naar de geluidwering van de gevel.

5 Conclusie en samenvatting

Vlassak is voornemens 32 woningen te realiseren ter plaatse van een voormalig zalencomplex gelegen tussen de Dorpsstraat en 't Schutje te Soerendonk. Er worden nieuwe woningen gebouwd, en de Dorpsstraat 36 wordt omgebouwd tot 4 appartementen. De nieuwbouwlocatie is gelegen in de zone van zes gezoneerde wegen: de Dorpsstraat, Groenstraat, Damenweg, Goorstraat, De Moosten, en 't Schutje.

Toets in het kader van de Wet geluidhinder

De geluidbelasting op de gevels van de beoogde woningen zijn getoetst aan de geluidbelasting afkomstig van de gezoneerde wegen in het kader van de Wet geluidhinder. Waar een overschrijding plaatsvindt zijn mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht.

Er vindt een overschrijding plaats op de gevels van de woningen A1 tot en met A4 als gevolg van verkeer op de Dorpsstraat. De geluidbelasting bedraagt hier maximaal 62 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder). Verder is er sprake van een overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op 5 woningen als gevolg van het verkeer op 't Schutje. De geluidbelasting bedraagt maximaal 53 dB (incl. aftrek ex artikel 110g).

Mogelijke geluidreducerende maatregelen

Naar aanleiding van de bovengenoemde overschrijdingen zijn geluidreducerende maatregelen onderzocht. Mogelijke maatregelen betreffen:

- Een snelheidsverlaging van 50 km/uur tot 30 km/uur op de Dorpsstraat. Dit bewerkstelligt een geluidreductie van 3 tot 4 dB op de gevels van de woningen A1 tot en met A4. Vaststelling van hogere waarden is hiermee niet langer aan de orde, omdat de Dorpsstraat met een dergelijk snelheidsregime niet langer gezoneerd is. Wel dient beoordeeld te worden of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogst berekende geluidbelasting ter plaatse van de geprojecteerde woningen bedraagt 58 dB (inclusief aftrek ex artikel 110g, naar analogie met de Wet geluidhinder).
- Een bronmaatregel in de vorm van 36 m stille elementenverharding op de Dorpsstraat. Dit levert een geluidreductie van 1 tot 3 dB op de gevels van de woningen A1 tot en met A4. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt nog 60 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder.
- Een bronmaatregel in de vorm van 87 m stille elementenverharding op 't Schutje. Dit levert een geluidreductie van 5 tot 6 dB op ter plaatse van de gevels van de woningen T1 tot en met T5. De hoogst berekende geluidbelasting bedraagt nog 48 dB inclusief aftrek ex artikel 110g, Wet geluidhinder. Hiermee wordt de vaststelling van hogere waarden als gevolg van deze weg voorkomen.

Gezien de hoogte van de geluidbelasting op appartementen A1 tot en met A4 wordt geadviseerd een bronmaatregel op de Dorpsstraat in overweging te nemen. Gezien de bronmaatregel op 't Schutje de vaststelling van hogere waarden als gevolg van deze weg voorkomt, wordt ook geadviseerd om deze maatregel in overweging te nemen.

Vaststelling van hogere waarden

Indien wordt gekozen voor een snelheidsverlaging van 50 km/uur naar 30 km/uur op de Dorpsstraat is er niet langer sprake van een toets in het kader van de wet geluidhinder met betrekking tot deze weg. Vaststelling van hogere waarden is voor de Dorpsstraat dan niet aan de orde.

Indien wordt gekozen voor een bronmaatregel in de vorm van geluidreducerende wegdekverharding op de Dorpsstraat en 't Schutje vindt er een overschrijding plaats van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting op de appartementen A1 tot en met A4 als gevolg van de Dorpsstraat. Het bevoegd gezag dient een oordeel te vellen over de aanvaardbaarheid van de geluidbelasting, en kan op basis hiervan hogere waarden vaststellen.

Na toepassing van een geluidreducerend wegdektype op de genoemde wegen dienen de volgende hogere waarden te worden vastgesteld als gevolg van de Dorpsstraat:

- Woning A1: 60 dB
- Woning A2: 59 dB
- Woning A3: 60 dB
- Woning A4: 59 dB

Indien de voorgestelde maatregelen niet worden toegepast, dient het bevoegd gezag ook een oordeel te vellen over de geluidbelasting op de woningen aan de westzijde van het plangebied. Indien aanvaardbaar bevonden, dienen de volgende hogere waarden te worden vastgesteld:

Dorpsstraat:

- Woning A1: 62 dB
- Woning A2: 62 dB
- Woning A3: 62 dB
- Woning A4: 61 dB

't Schutje:

- Woning T1: 53 dB
- Woning T2: 52 dB
- Woning T3: 53 dB
- Woning T4: 53 dB
- Woning T5: 53 dB

De woningen beschikken in beide gevallen over een geluidluwe gevel. De hogere waarden voldoen daarmee aan gemeentelijk beleid, mits er met de indeling van de geprojecteerde woningen rekening wordt gehouden dat verblijfsruimtes zo veel mogelijk aan de geluidluwe zijde worden gerealiseerd.

Geluidwering van de gevel

Voor de nieuwe woningen waarvoor burgemeester en wethouders van de gemeente een hogere waarde vaststelt, dient met behulp van een gevelgeluidweringsonderzoek te worden aangetoond dat de karakteristieke gevelgeluidwering voldoet aan de wettelijke eisen die zijn gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen opgelegd vanuit het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen woningen. De karakteristieke gevelgeluidwering dient gelijk te zijn aan de geluidbelasting minus 33 dB. Dit kan worden bepaald met een onderzoek naar de geluidwering van de gevel.

Bijlage 1 Invoergegevens

Bijlage 1 Invoergegevens



6.1 BEBOUWING

Het stedenbouwkundig plan kent verschillende typologieën van zowel koop- als huurwoningen. Hierbij ligt de focus voornamelijk op gezinswoningen voor starters en seniorenwoningen. De bebouwing is zo gepositioneerd dat er een hof ontstaat met uitzicht op het omliggende landschap. Omliggende percelen zorgen voor een goede afronding van bebouwing langs Het Schutje en de Dorpsstraat om de lintenstructuren te versterken.

De bouwvorm betreft woningen met een traditionele kap. De kappen van de bebouwing aan het hofje staan in lijn met de hofstructuur, in tegenstelling tot de bebouwing langs de lint, waarbij een afwisselende kaprichting inspeelt op de willekeurigheid van het lint.

De bebouwing met 2 lagen en een kap is voornamelijk langs het lint geplaatst (ruimere gezinswoningen), langs het hofje zijn voornamelijk lagere bebouwingstypes geplaatst met 1 of 1,5 lagen met kap (starters- en seniorenwoningen).

De boerderijwoning langs de dorpstraat wordt afgebroken en in dezelfde vorm en materialisatie nieuw gebouwd.

Woningnummer	Omschrijving	Massa	Type	Aantal	Nokhoogte	Goothoogte
T1 t/m T5	ruime gezinswoning	2 lagen + kap	koop	5	11 meter	7 meter
T6 t/m T7	gezinswoning	2 lagen + kap	koop	2	11 meter	7 meter
N1 t/m N3	seniorenwoning	1 laag + kap	koop	3	8 meter	5 meter
S1 t/m S9	starterswoning	1,5 laag + kap	koop	9	10 meter	5 meter
W1 t/m W9	seniorenwoning	1 laag + kap	sociale huur	9	8 meter	5 meter
A1bg en A2 bg	benedenwoning met tuin	op begane grond, ca. 80 m2 bvo	huur	2	8,3 meter	5 meter
A3v en A4v	studio appartement	op verdieping, ca. 60 m2 bvo	huur	2	8,3 meter	5 meter

Afbeelding 24: bebouwing


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck


Model eigenschap

Omschrijving	231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Verantwoordelijke	d16723
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	d16723 op 21-10-2021
Laatst ingezien door	d16723 op 24-10-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

231019: nieuwe verkeersgegevens en bouwplan

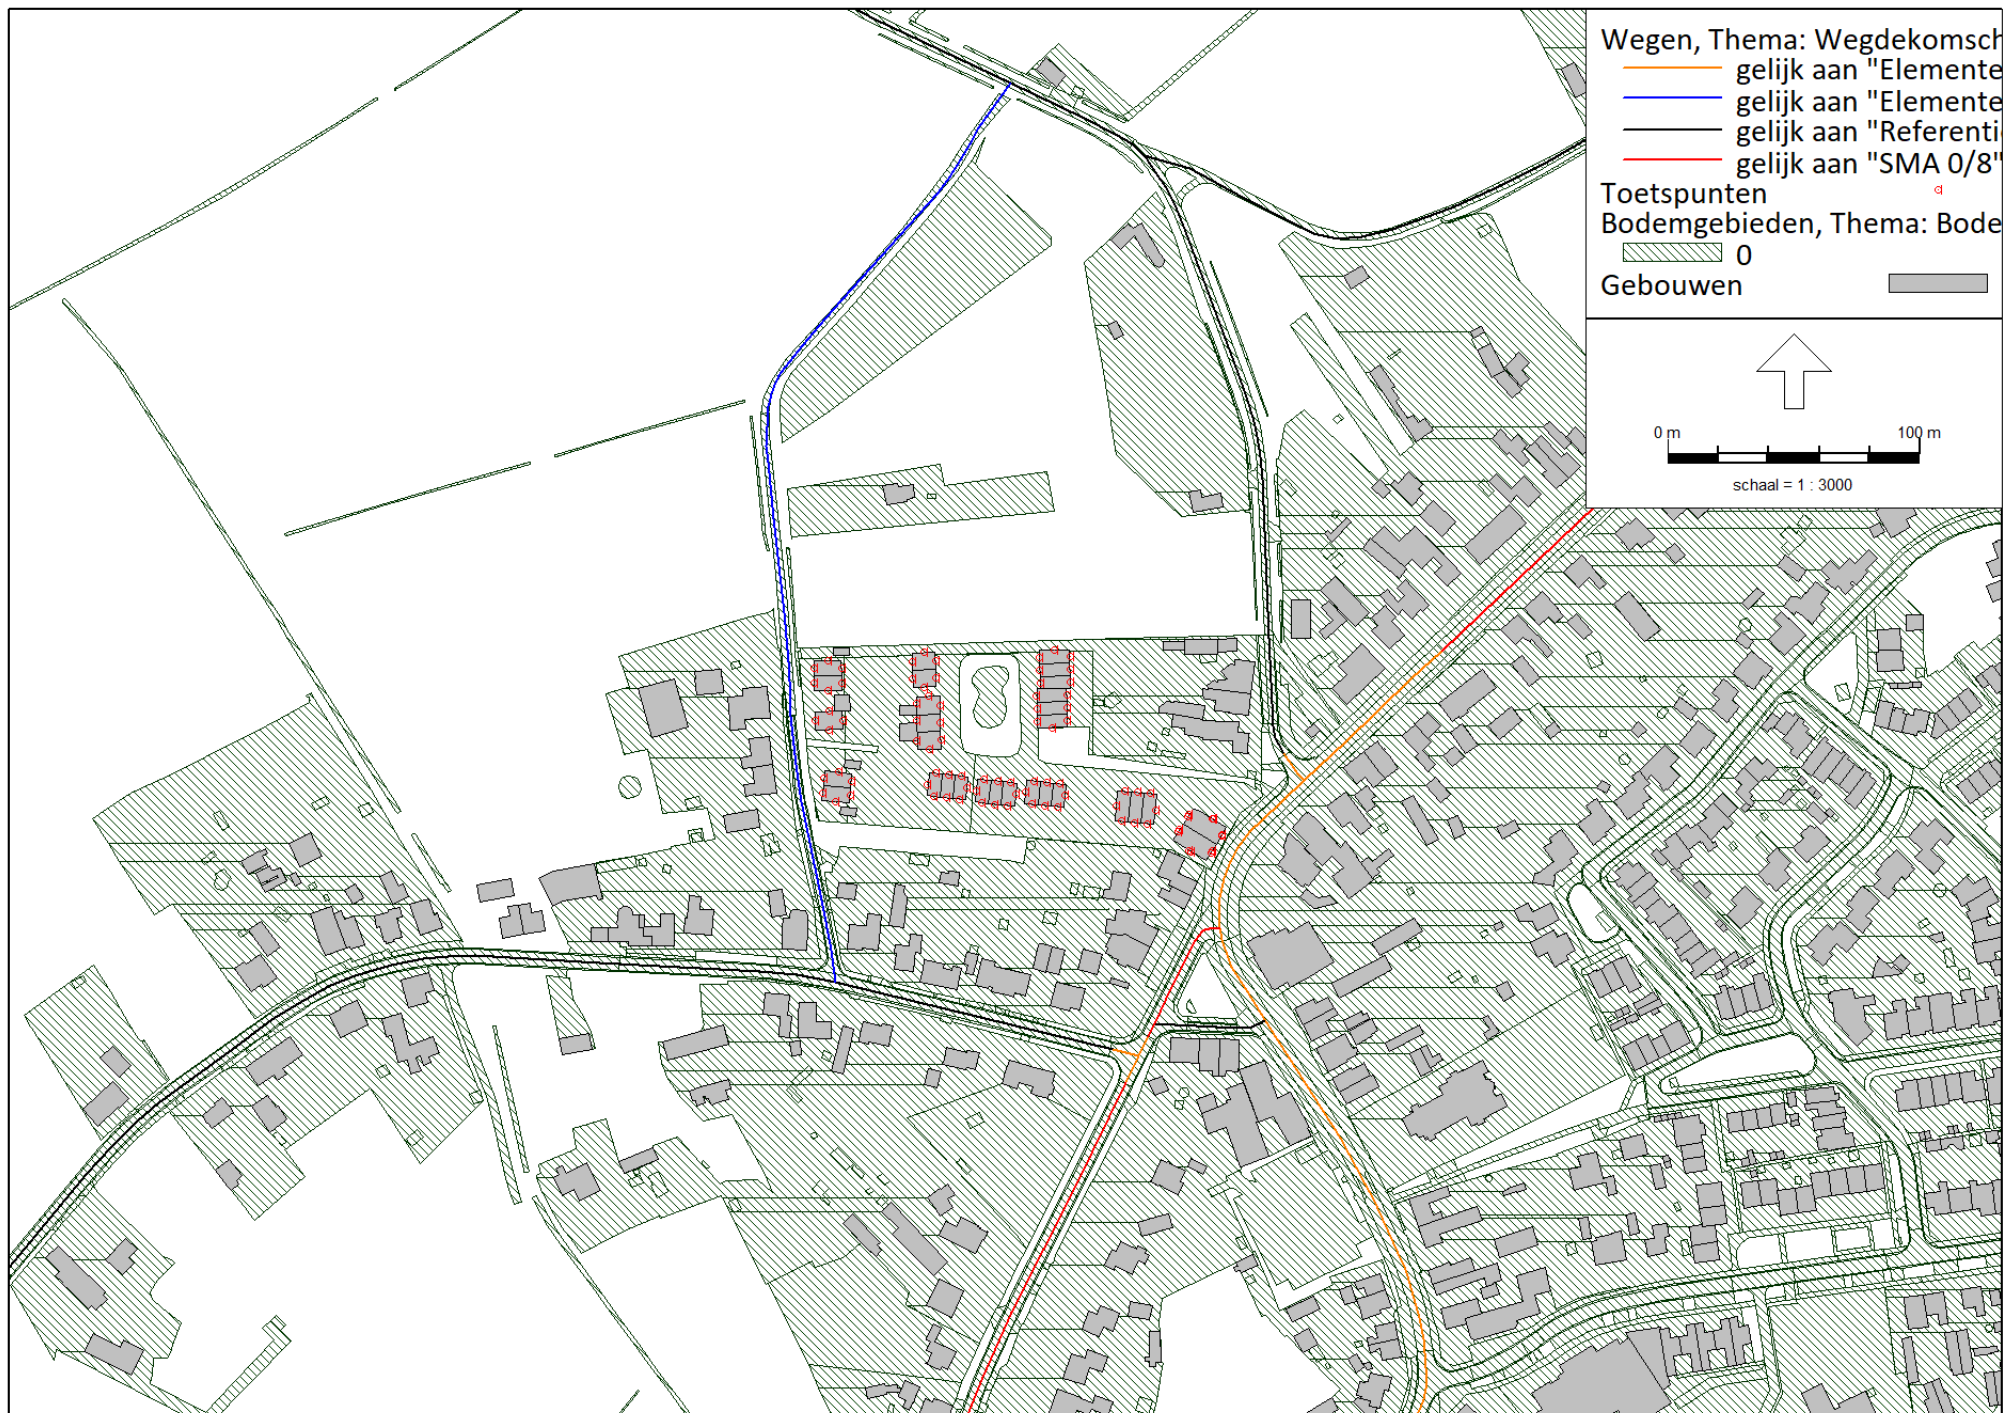

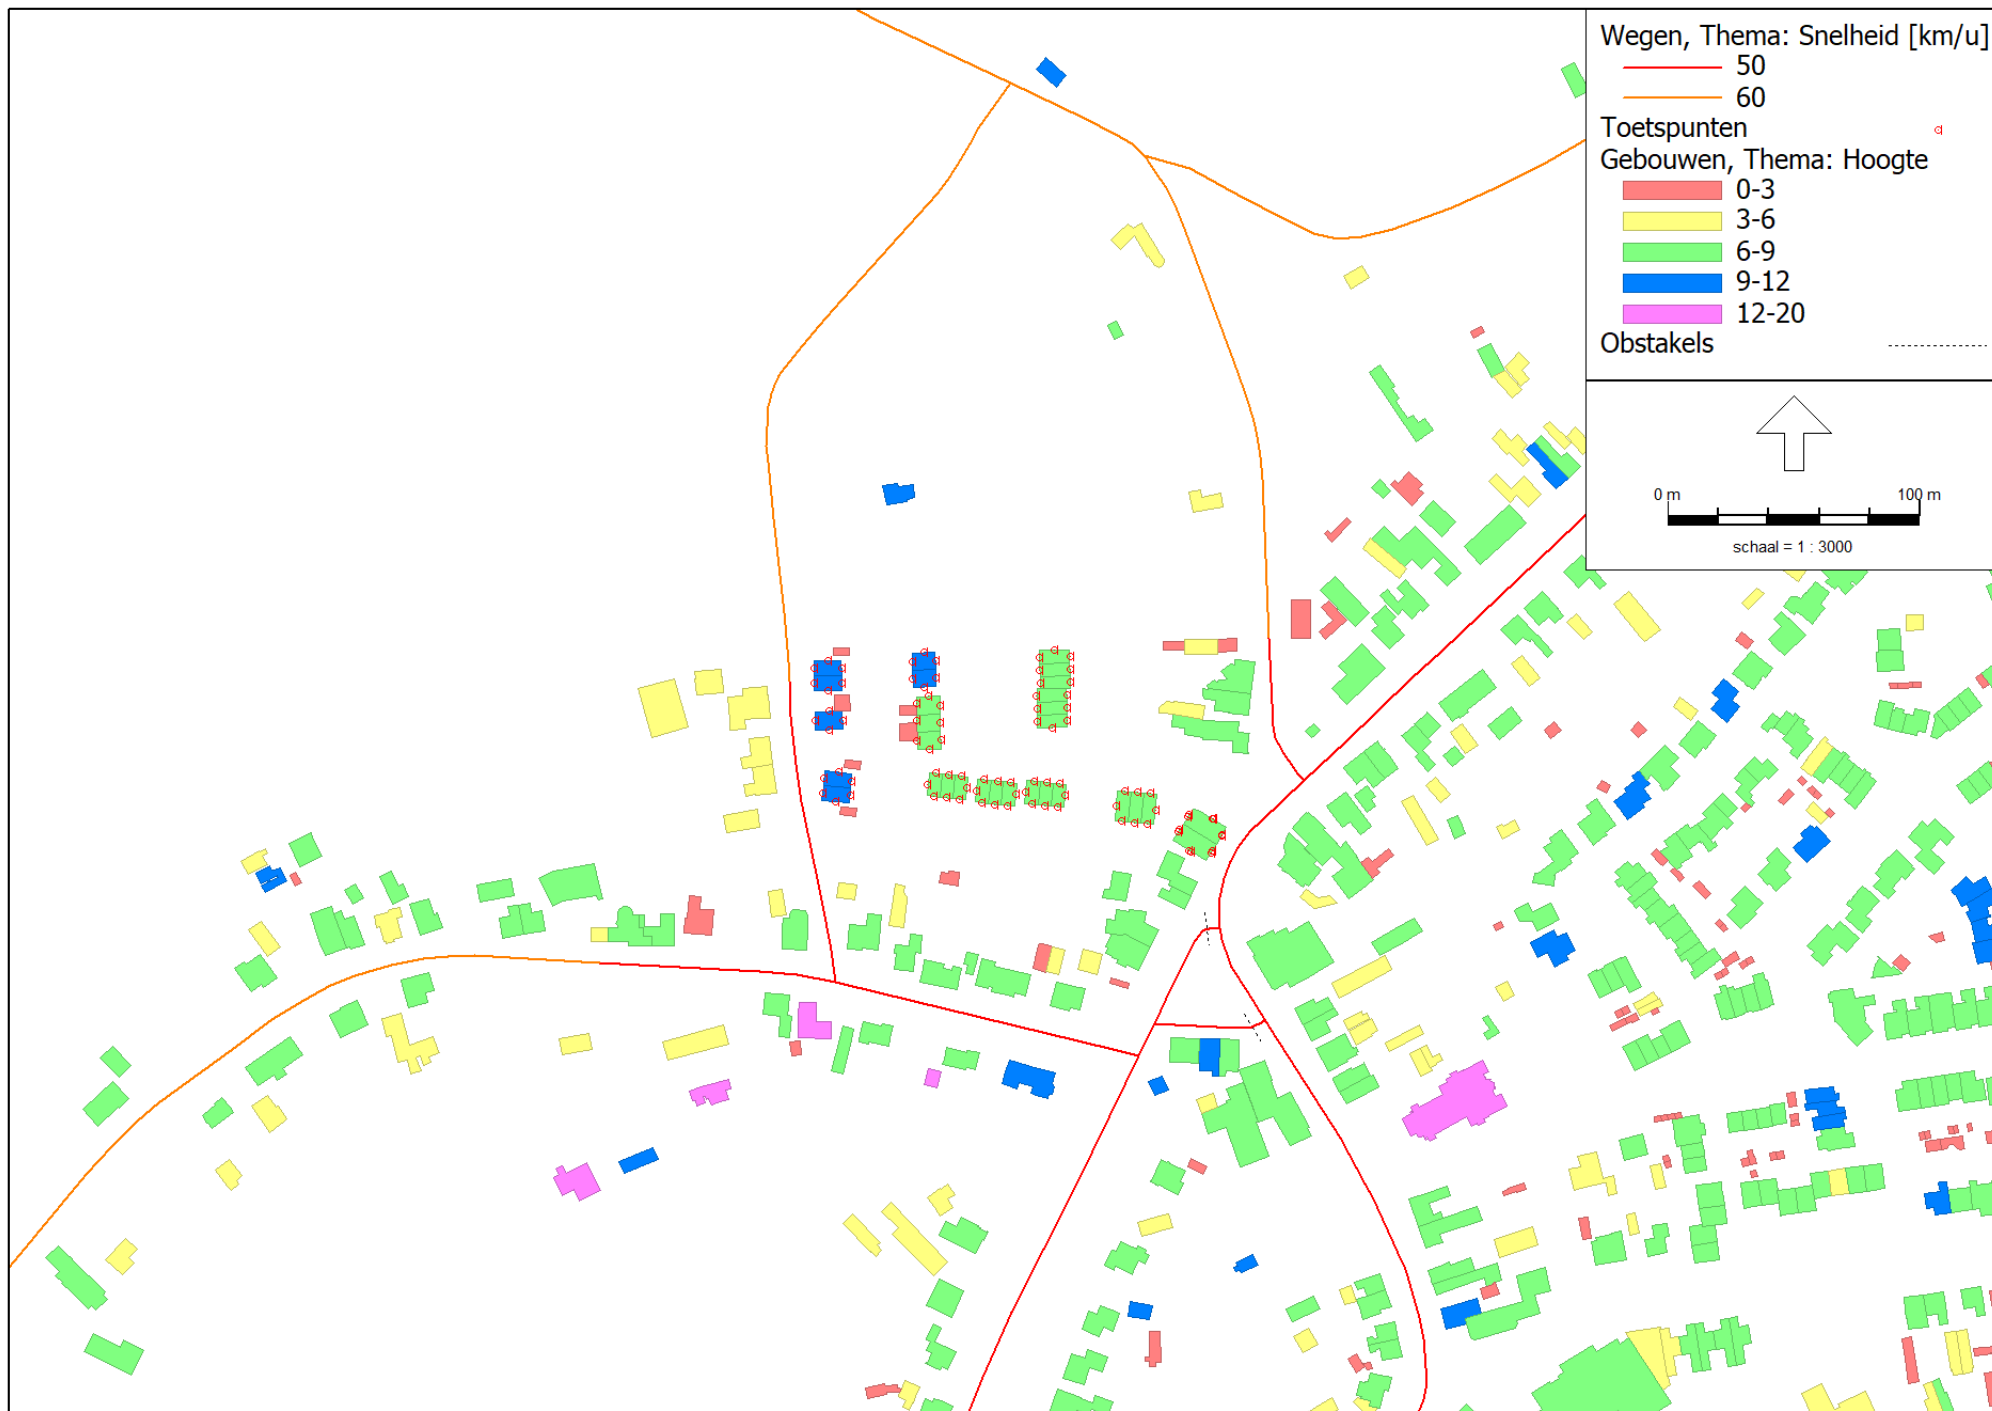

Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)
Groenstraat	45625	Groenstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	378,00	--
Groenstraat	49041	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	5,00	--
Groenstraat	45625	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	378,00	--
Groenstraat	36323	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	378,00	--
Groenstraat	9537	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	264,00	--
Goorstraat	9534	Goorstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	690,00	--
Goorstraat	5969	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	949,00	--
Goorstraat	49042	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	949,00	--
Goorstraat	5969	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	949,00	--
Goorstraat	9534	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	690,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	8380	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4494,00	--
Dorpsstraat	27804	Molenheide	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	4281,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	8380	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4494,00	--
Dorpsstraat	10610	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3545,00	--
Dorpsstraat	27804	Molenheide	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4281,00	--
Dorpsstraat	39249	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	2906,00	--
Dorpsstraat	42283	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3122,00	--
De Moosten	55491	De Moosten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	394,00	--
Damenweg	7202	Dorpsstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	639,00	--
Damenweg	9536	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	898,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1588,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	1588,00	--
Damenweg	9536	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	898,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	1016,00	--
Damenweg	9535	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	898,00	--
Damenweg	7202	Dorpsstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	639,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	950,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1016,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	950,00	--
Damenweg	42282	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3122,00	--
Damenweg	9535	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	898,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1016,00	--
Damenweg	42281	Zitterd	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	2938,00	--
Damenweg	58539	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1201,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	60	60	60	259,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	50	50	50	259,00	--

Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D)	Totaal
Groenstraat	--	--	24,36	12,61	2,85	0,61	0,17	0,07	0,28	0,07	0,03		99,23
Groenstraat	--	--	--	--	--	0,22	0,05	0,03	0,15	0,03	0,02		85,20
Groenstraat	--	--	24,36	12,61	2,85	0,61	0,17	0,07	0,28	0,07	0,03		96,71
Groenstraat	--	--	24,88	11,07	2,85	0,54	0,12	0,06	0,36	0,07	0,04		98,27
Groenstraat	--	--	15,80	7,05	1,82	1,37	0,31	0,16	0,91	0,19	0,10		97,66
Goorstraat	--	--	44,08	22,85	5,17	1,39	0,38	0,15	0,62	0,16	0,06		102,00
Goorstraat	--	--	59,59	30,83	6,98	2,69	0,74	0,30	1,21	0,32	0,12		102,42
Goorstraat	--	--	60,87	27,14	6,95	2,37	0,53	0,27	1,58	0,33	0,18		102,56
Goorstraat	--	--	59,59	30,83	6,98	2,69	0,74	0,30	1,21	0,32	0,12		101,05
Goorstraat	--	--	44,08	22,85	5,17	1,39	0,38	0,15	0,62	0,16	0,06		99,44
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		109,93
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		109,93
Dorpsstraat	--	--	289,33	149,86	33,89	7,50	2,06	0,83	3,36	0,89	0,34		110,00
Dorpsstraat	--	--	272,79	141,56	31,97	9,09	2,50	1,01	4,09	1,07	0,41		106,94
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		106,93
Dorpsstraat	--	--	289,33	149,86	33,89	7,50	2,06	0,83	3,36	0,89	0,34		110,00
Dorpsstraat	--	--	229,12	118,89	26,86	5,06	1,39	0,56	2,27	0,59	0,23		108,86
Dorpsstraat	--	--	272,79	141,56	31,97	9,09	2,50	1,01	4,09	1,07	0,41		109,98
Dorpsstraat	--	--	187,79	97,09	21,99	4,37	1,20	0,48	1,96	0,51	0,20		108,04
Dorpsstraat	--	--	201,99	104,77	23,68	4,31	1,18	0,48	1,94	0,51	0,19		108,29
De Moosten	--	--	25,27	11,27	2,89	0,98	0,22	0,11	0,66	0,14	0,07		98,75
Damenweg	--	--	41,59	21,57	4,87	0,71	0,20	0,08	0,32	0,08	0,03		98,83
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		103,12
Damenweg	--	--	100,34	51,92	11,75	4,07	1,11	0,45	1,83	0,48	0,18		105,85
Damenweg	--	--	100,34	51,92	11,75	4,07	1,11	0,45	1,83	0,48	0,18		102,78
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		100,10
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		101,37
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		100,10
Damenweg	--	--	41,59	21,57	4,87	0,71	0,20	0,08	0,32	0,08	0,03		98,83
Damenweg	--	--	60,03	31,06	7,03	2,43	0,67	0,27	1,09	0,28	0,11		100,55
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		104,00
Damenweg	--	--	60,03	31,06	7,03	2,43	0,67	0,27	1,09	0,28	0,11		100,55
Damenweg	--	--	201,99	104,77	23,68	4,31	1,18	0,48	1,94	0,51	0,19		108,29
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		103,12
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		102,76
Damenweg	--	--	190,81	98,79	22,36	3,55	0,97	0,39	1,59	0,42	0,16		107,94
Damenweg	--	--	77,71	34,64	8,89	2,51	0,57	0,29	1,68	0,35	0,19		103,47
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		103,69
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		102,29

Antea Group

Invoergegevens

Bijlage 1


Wegen (zonder maatregelen)


Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Groenstraat	95,95	89,83
Groenstraat	78,52	75,75
Groenstraat	93,55	87,34
Groenstraat	94,48	88,85
Groenstraat	93,26	88,26
Goorstraat	98,65	92,60
Goorstraat	99,14	93,03
Goorstraat	98,58	93,13
Goorstraat	97,69	91,64
Goorstraat	96,21	90,05
Dorpsstraat	106,62	100,53
Dorpsstraat	106,62	100,53
Dorpsstraat	106,72	100,60
Dorpsstraat	103,66	97,55
Dorpsstraat	103,69	97,54
Dorpsstraat	106,72	100,60
Dorpsstraat	105,64	99,48
Dorpsstraat	106,60	100,56
Dorpsstraat	104,78	98,64
Dorpsstraat	105,07	98,91
De Moosten	94,76	89,31
Damenweg	95,77	89,48
Damenweg	99,77	93,71
Damenweg	102,37	96,42
Damenweg	99,41	93,37
Damenweg	96,84	90,71
Damenweg	97,37	91,95
Damenweg	96,84	90,71
Damenweg	95,77	89,48
Damenweg	97,18	91,14
Damenweg	99,83	94,57
Damenweg	97,18	91,14
Damenweg	105,07	98,91
Damenweg	99,77	93,71
Damenweg	98,84	93,33
Damenweg	104,77	98,57
Damenweg	99,56	94,05
't Schutje	99,27	94,29
't Schutje	97,73	92,90

Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Obstakels, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.
1	Obstacle1 Damenweg 1
2	Obstacle1 Damenweg 2

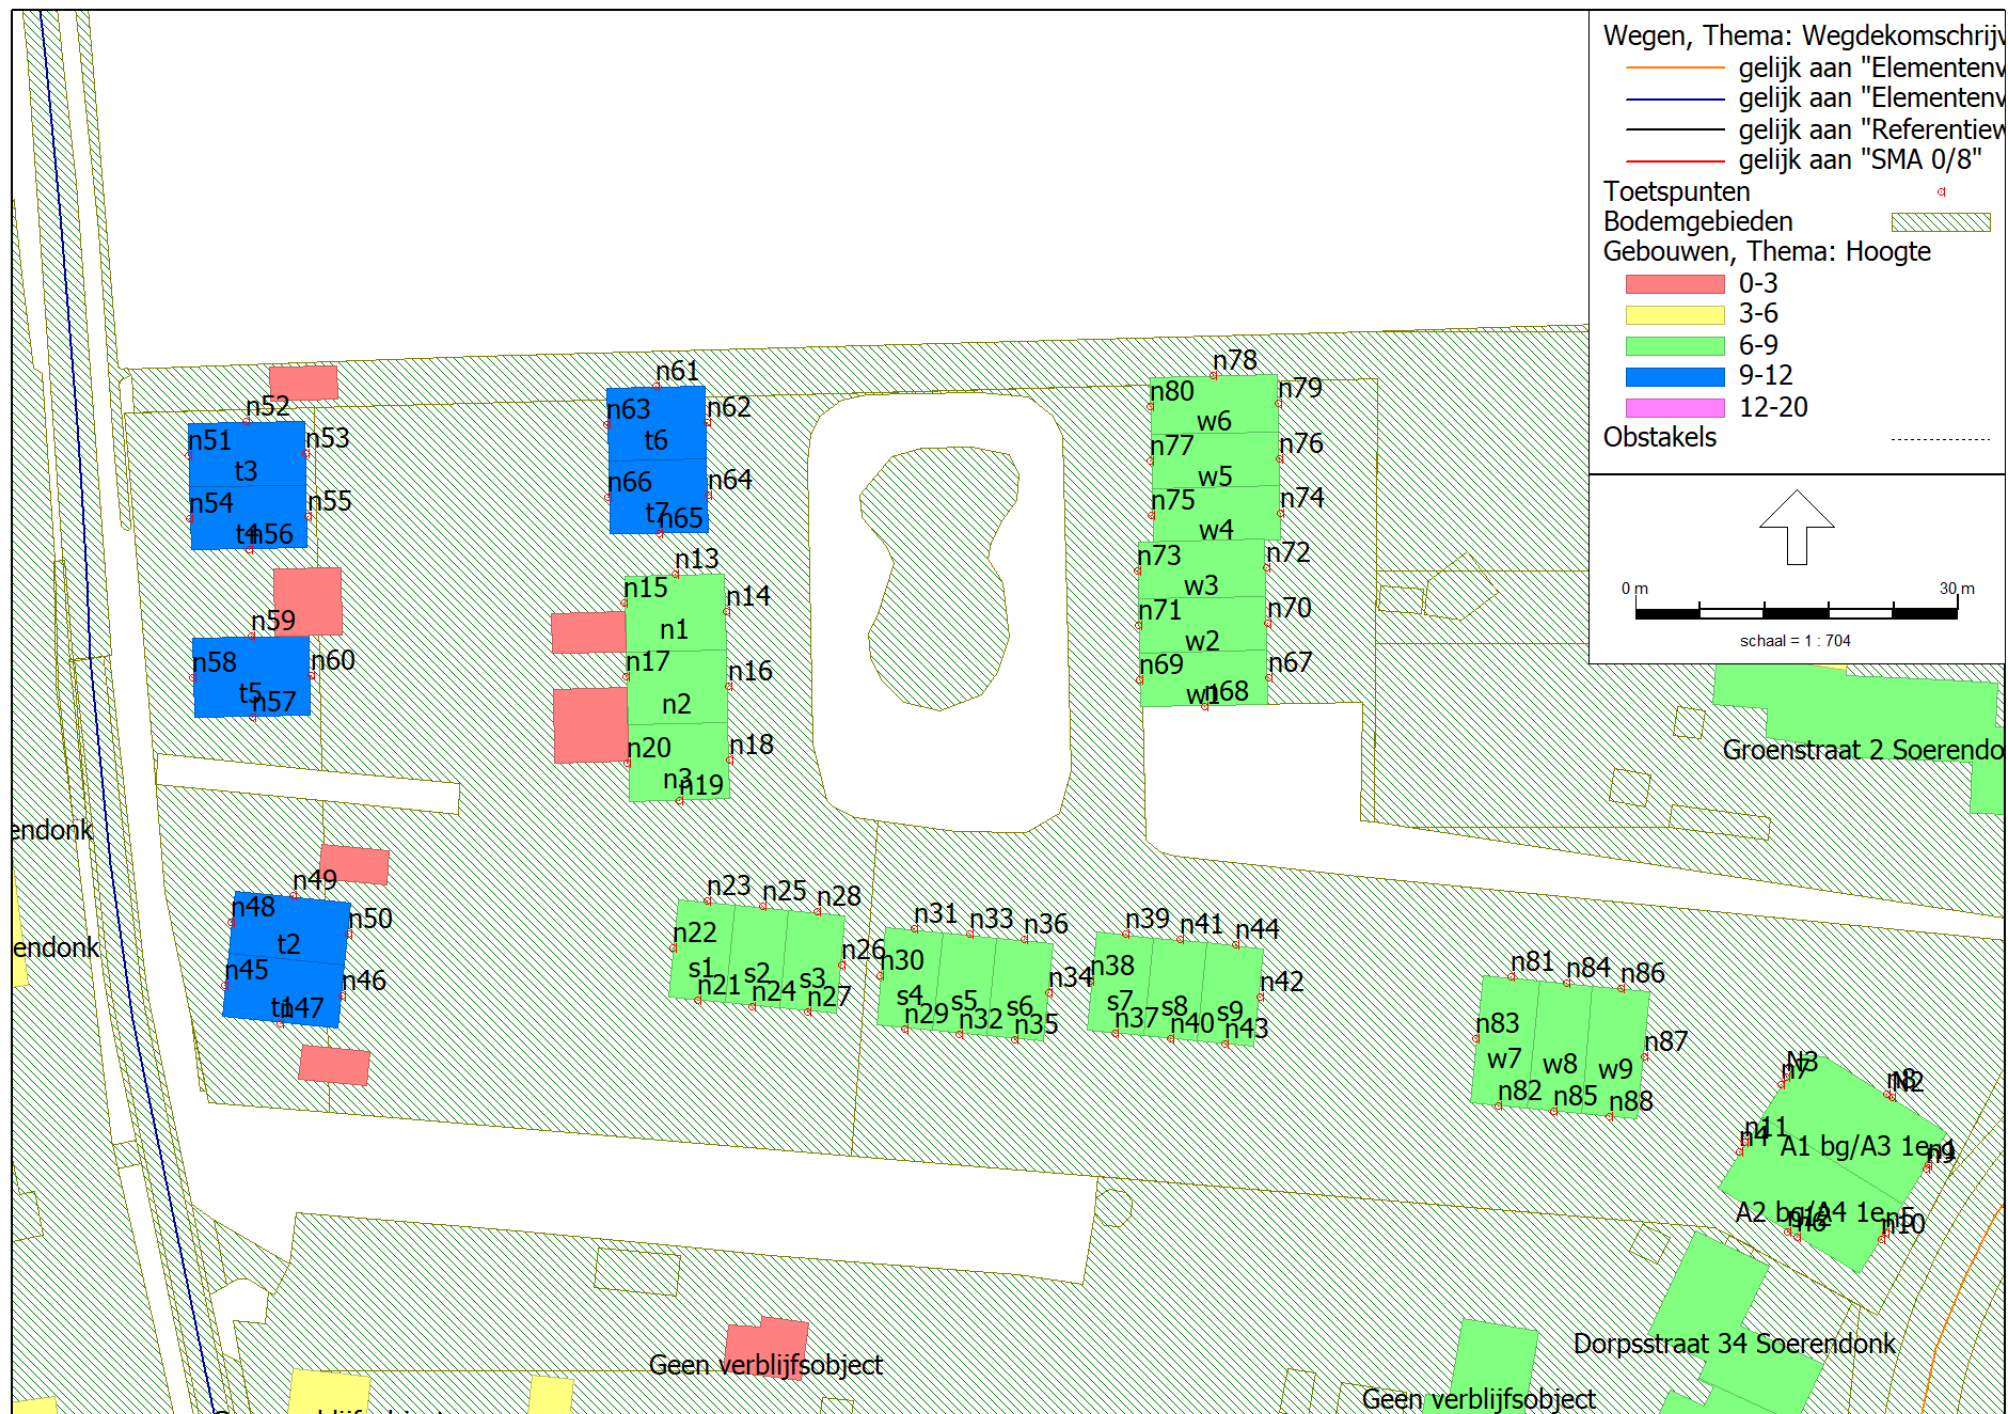

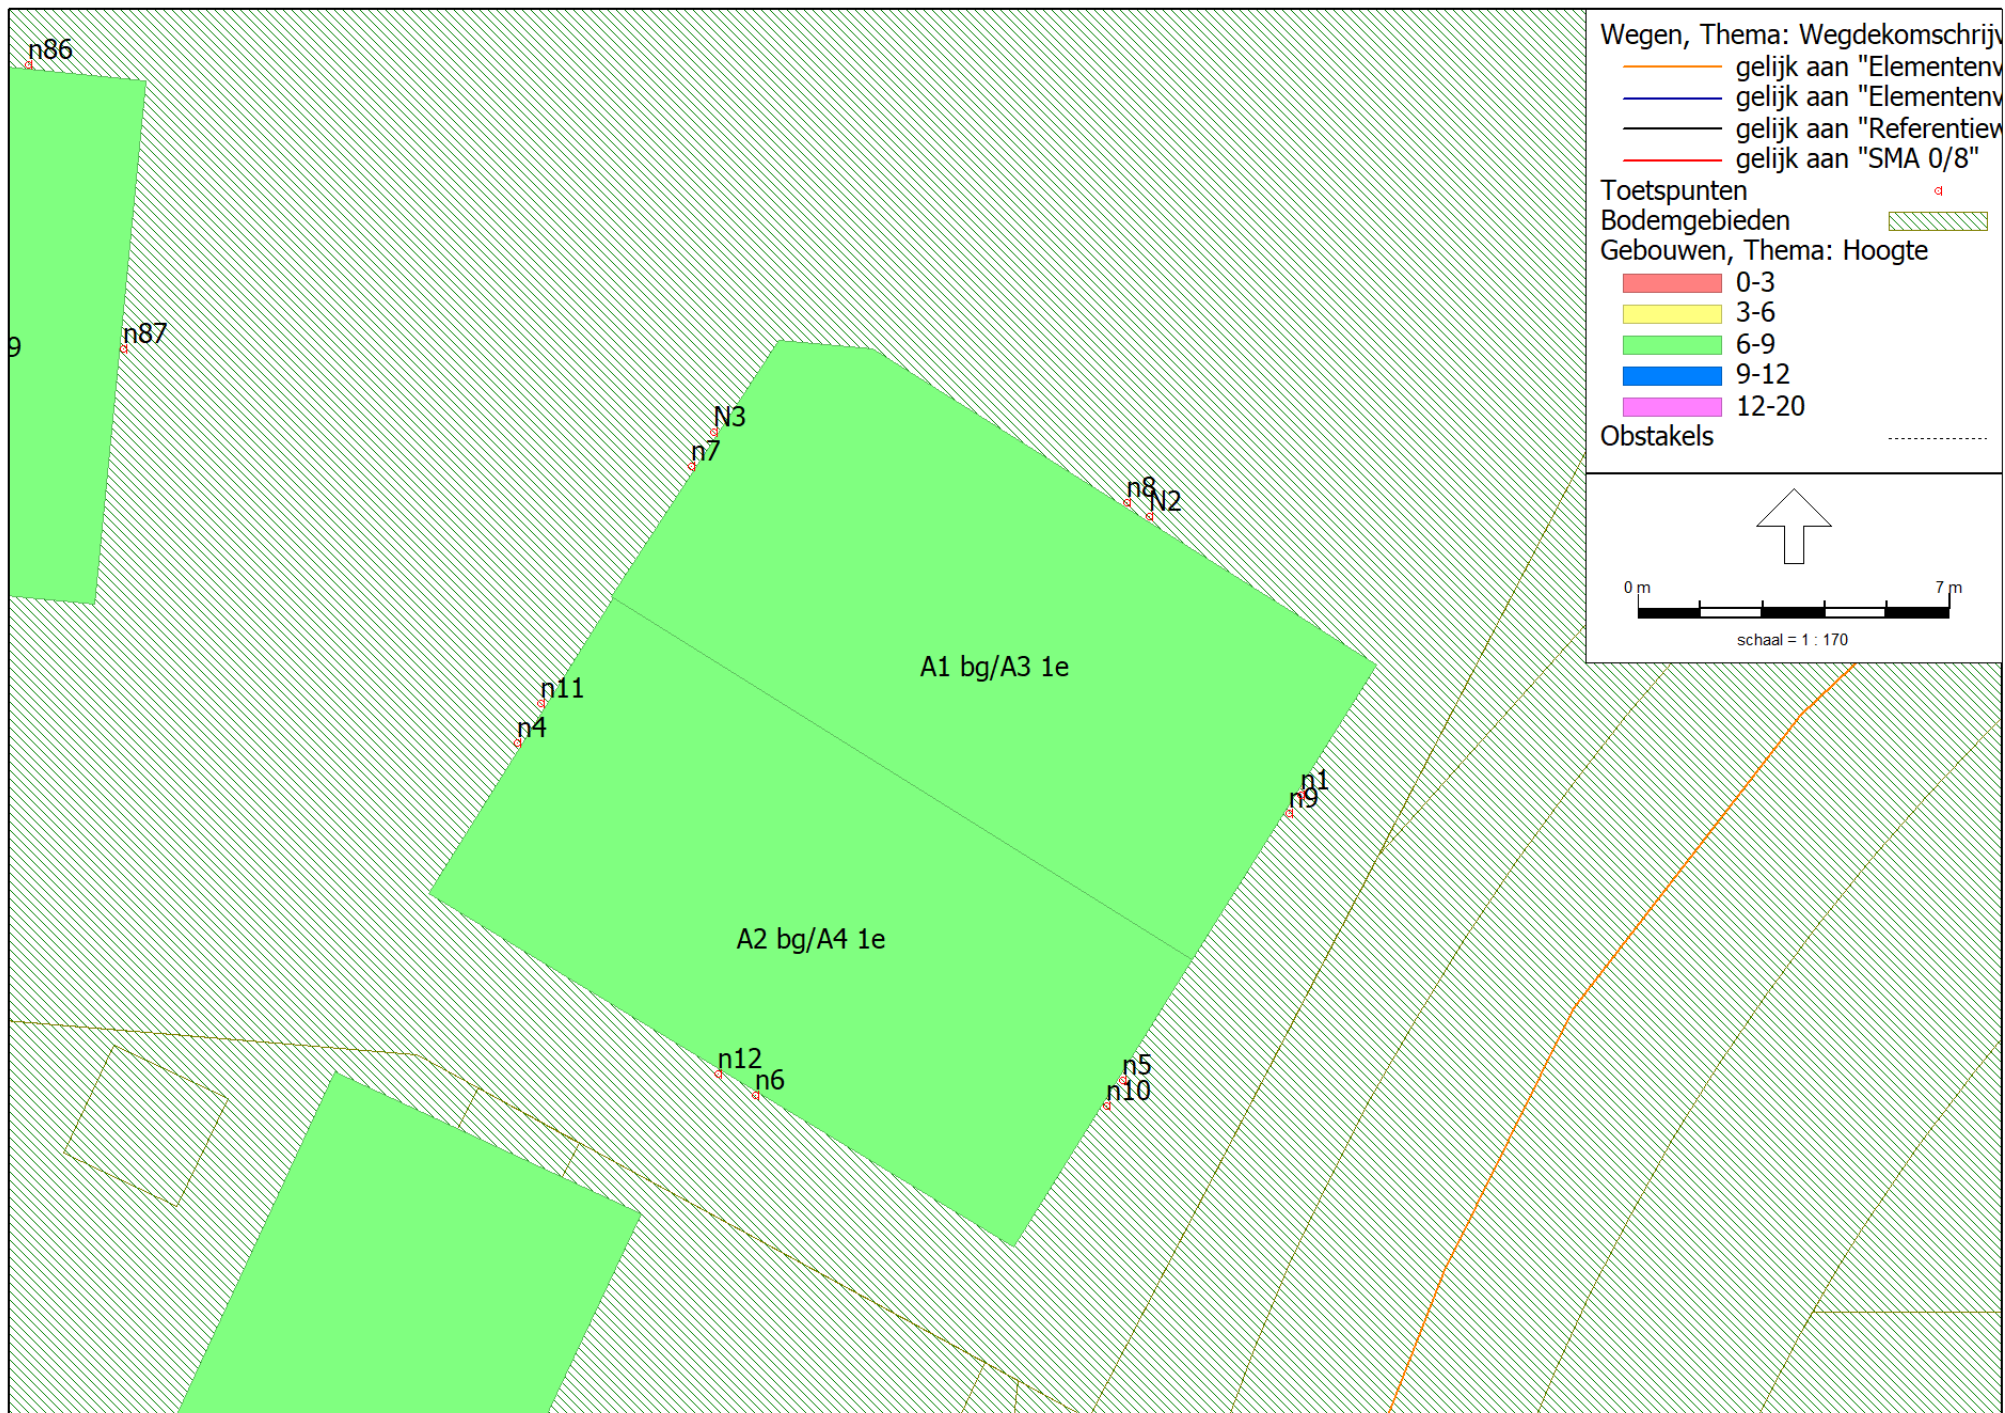


Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n1	A1 bg	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
n2	A1 bg	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
n3	A1 bg	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
n4	A2 bg	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
n5	A2 bg	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
n6	A2 bg	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
n8	A3 1e	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
n9	A3 1e	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
n7	A3 1e	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
n11	A4 1e	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
n10	A4 1e	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
n12	A4 1e	0,00	Relatief	--	4,50	--	--	--	--	Ja
n13	n1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n15	n1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n14	n1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n16	n2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n17	n2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n20	n3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n19	n3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n18	n3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n21	s1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n22	s1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n23	s1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n24	s2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n25	s2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n26	s3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n27	s3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n28	s3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n31	s4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n29	s4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n30	s4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n32	s5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n33	s5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n34	s6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n35	s6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n36	s6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n37	s7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n38	s7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n39	s7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n41	s8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n40	s8	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n42	s9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n43	s9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n44	s9	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n45	t1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n46	t1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n47	t1	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n49	t2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n50	t2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n48	t2	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n52	t3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n53	t3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n51	t3	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n54	t4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n55	t4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n56	t4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n59	t5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n58	t5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n57	t5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n60	t5	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n62	t6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n61	t6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n63	t6	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n66	t7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n65	t7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n64	t7	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
n69	w1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n67	w1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n68	w1	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n70	w2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n71	w2	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n73	w3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n72	w3	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n74	w4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n75	w4	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n77	w5	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n76	w5	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
n78	w6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n79	w6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n80	w6	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n83	w7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n82	w7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n81	w7	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n84	w8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n85	w8	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n88	w9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n87	w9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
n86	w9	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

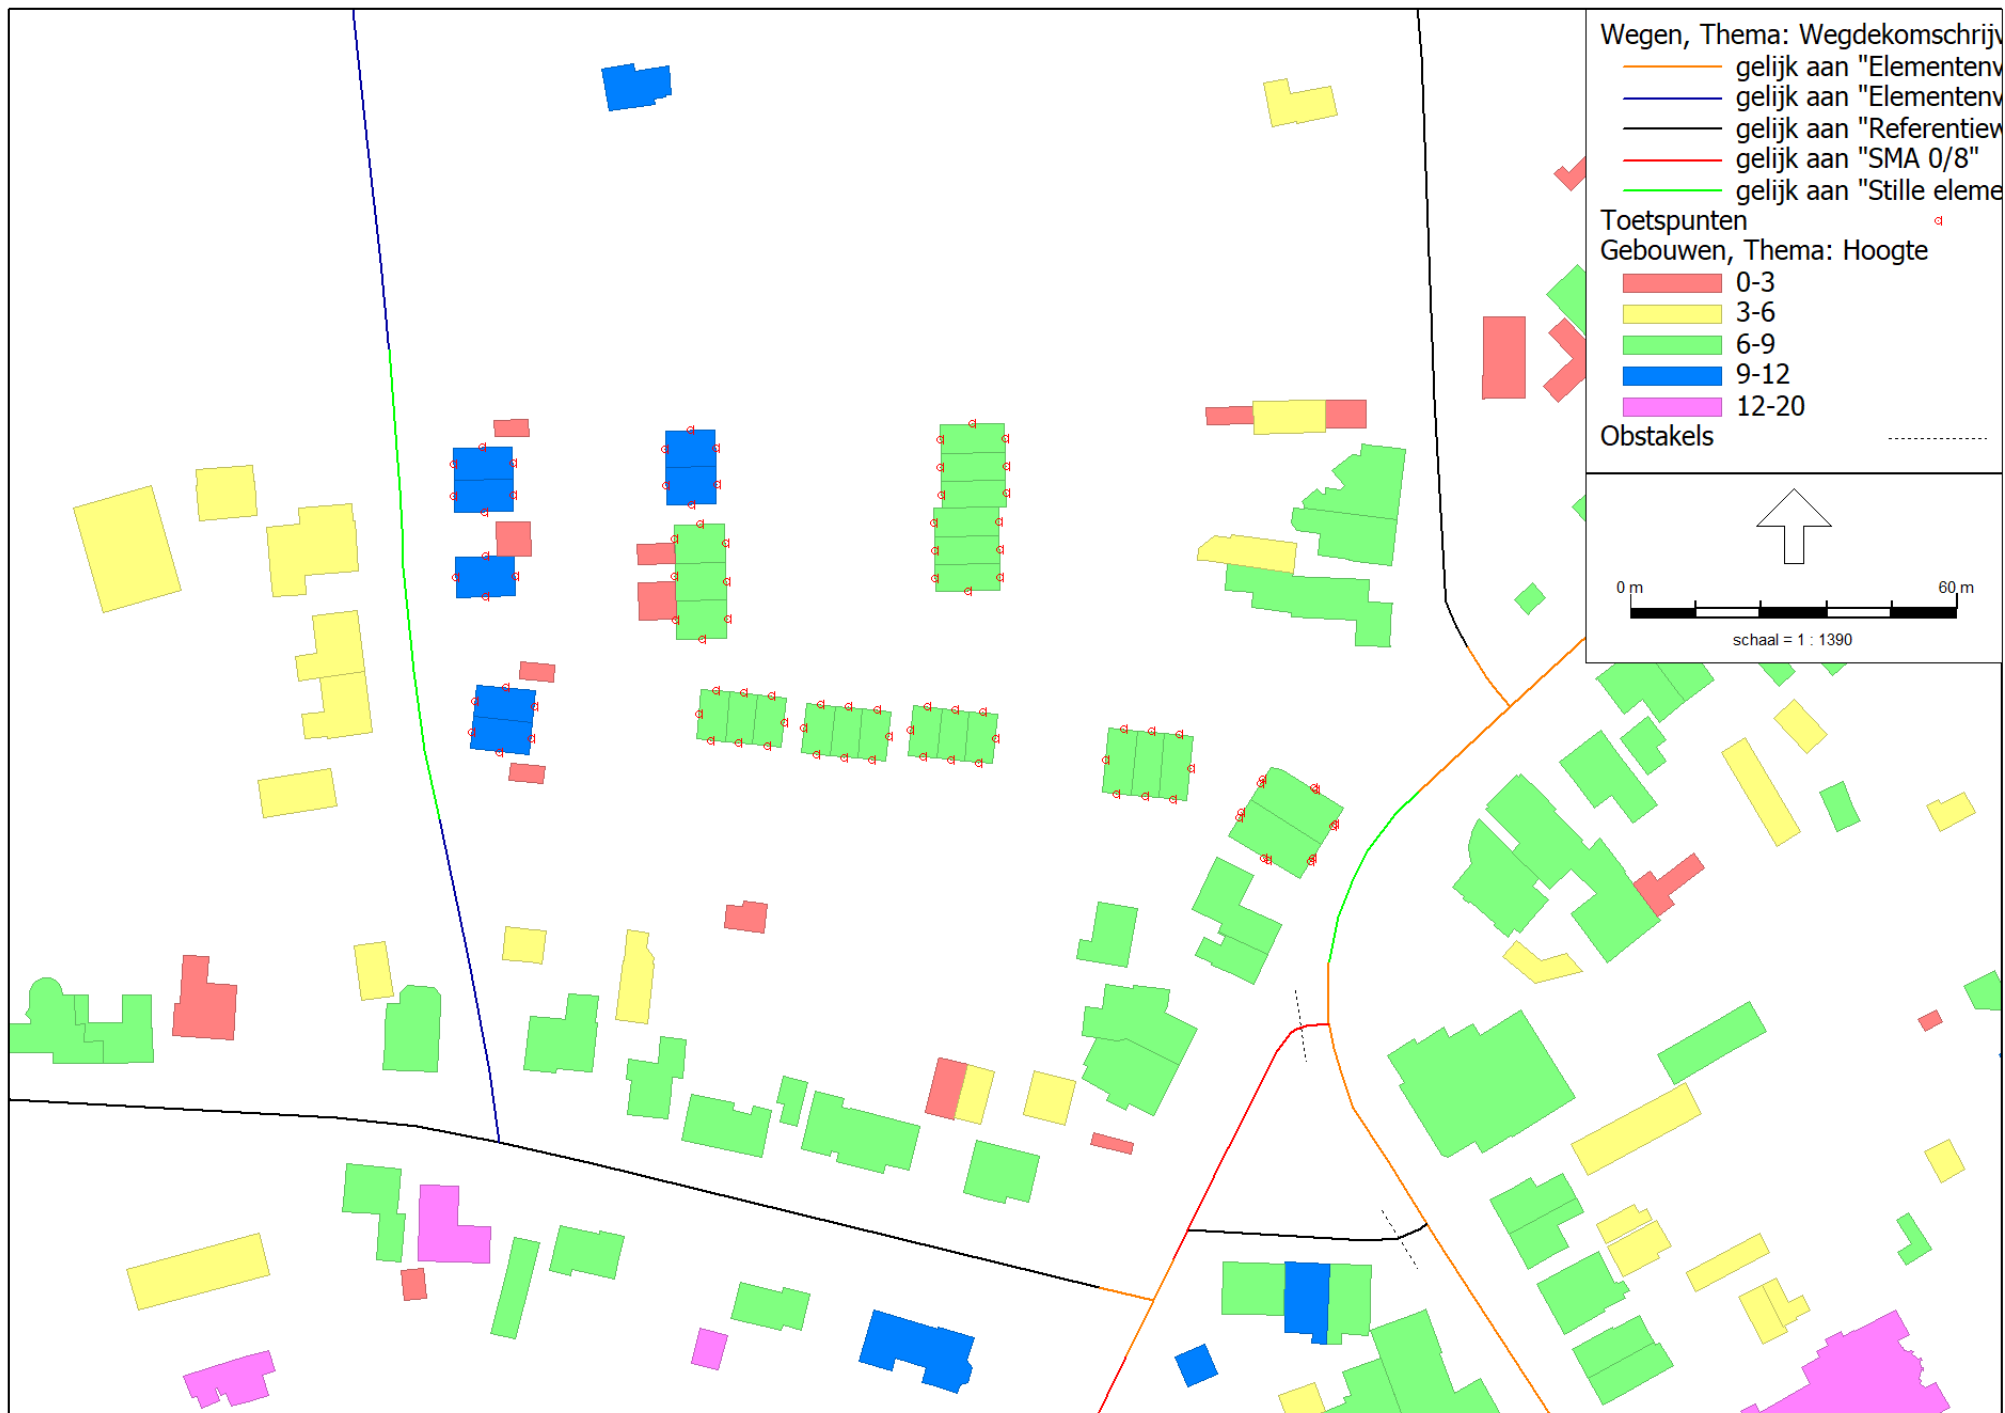

Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)
Groenstraat	45625	Groenstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	378,00	--
Groenstraat	49041	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	5,00	--
Groenstraat	45625	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	378,00	--
Groenstraat	36323	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	378,00	--
Groenstraat	9537	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	264,00	--
Goorstraat	9534	Goorstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	690,00	--
Goorstraat	5969	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	949,00	--
Goorstraat	49042	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	949,00	--
Goorstraat	5969	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	949,00	--
Goorstraat	9534	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	690,00	--
Dorpsstraat	8380	Dorpsstraat	0,75	W10	Stille elementenverharding	50	50	50	4494,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	27804	Molenheide	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	4281,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	8380	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4494,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	8380	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4494,00	--
Dorpsstraat	10610	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3545,00	--
Dorpsstraat	27804	Molenheide	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4281,00	--
Dorpsstraat	39249	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	2906,00	--
Dorpsstraat	42283	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3122,00	--
De Moosten	55491	De Moosten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	394,00	--
Damenweg	7202	Dorpsstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	639,00	--
Damenweg	9536	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	898,00	--
Damenweg	9536	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	898,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	1016,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	950,00	--
Damenweg	58539	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1201,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	1588,00	--
Damenweg	7202	Dorpsstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	639,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	950,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1016,00	--
Damenweg	9535	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	898,00	--
Damenweg	9535	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	898,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1588,00	--
Damenweg	42282	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3122,00	--
Damenweg	42281	Zitterd	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	2938,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1016,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	60	60	60	259,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	50	50	50	259,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W10	Stille elementenverharding	60	60	60	259,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W10	Stille elementenverharding	50	50	50	259,00	--

Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D)	Totaal
Groenstraat	--	--	24,36	12,61	2,85	0,61	0,17	0,07	0,28	0,07	0,03		99,23
Groenstraat	--	--	--	--	--	0,22	0,05	0,03	0,15	0,03	0,02		85,20
Groenstraat	--	--	24,36	12,61	2,85	0,61	0,17	0,07	0,28	0,07	0,03		96,71
Groenstraat	--	--	24,88	11,07	2,85	0,54	0,12	0,06	0,36	0,07	0,04		98,27
Groenstraat	--	--	15,80	7,05	1,82	1,37	0,31	0,16	0,91	0,19	0,10		97,66
Goorstraat	--	--	44,08	22,85	5,17	1,39	0,38	0,15	0,62	0,16	0,06		102,00
Goorstraat	--	--	59,59	30,83	6,98	2,69	0,74	0,30	1,21	0,32	0,12		102,42
Goorstraat	--	--	60,87	27,14	6,95	2,37	0,53	0,27	1,58	0,33	0,18		102,56
Goorstraat	--	--	59,59	30,83	6,98	2,69	0,74	0,30	1,21	0,32	0,12		101,05
Goorstraat	--	--	44,08	22,85	5,17	1,39	0,38	0,15	0,62	0,16	0,06		99,44
Dorpsstraat	--	--	289,33	149,86	33,89	7,50	2,06	0,83	3,36	0,89	0,34		106,95
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		109,93
Dorpsstraat	--	--	272,79	141,56	31,97	9,09	2,50	1,01	4,09	1,07	0,41		106,94
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		106,93
Dorpsstraat	--	--	289,33	149,86	33,89	7,50	2,06	0,83	3,36	0,89	0,34		110,00
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		109,93
Dorpsstraat	--	--	289,33	149,86	33,89	7,50	2,06	0,83	3,36	0,89	0,34		110,00
Dorpsstraat	--	--	229,12	118,89	26,86	5,06	1,39	0,56	2,27	0,59	0,23		108,86
Dorpsstraat	--	--	272,79	141,56	31,97	9,09	2,50	1,01	4,09	1,07	0,41		109,98
Dorpsstraat	--	--	187,79	97,09	21,99	4,37	1,20	0,48	1,96	0,51	0,20		108,04
Dorpsstraat	--	--	201,99	104,77	23,68	4,31	1,18	0,48	1,94	0,51	0,19		108,29
De Moosten	--	--	25,27	11,27	2,89	0,98	0,22	0,11	0,66	0,14	0,07		98,75
Damenweg	--	--	41,59	21,57	4,87	0,71	0,20	0,08	0,32	0,08	0,03		98,83
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		103,12
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		100,10
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		101,37
Damenweg	--	--	60,03	31,06	7,03	2,43	0,67	0,27	1,09	0,28	0,11		100,55
Damenweg	--	--	77,71	34,64	8,89	2,51	0,57	0,29	1,68	0,35	0,19		103,47
Damenweg	--	--	100,34	51,92	11,75	4,07	1,11	0,45	1,83	0,48	0,18		102,78
Damenweg	--	--	41,59	21,57	4,87	0,71	0,20	0,08	0,32	0,08	0,03		98,83
Damenweg	--	--	60,03	31,06	7,03	2,43	0,67	0,27	1,09	0,28	0,11		100,55
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		104,00
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		100,10
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		103,12
Damenweg	--	--	100,34	51,92	11,75	4,07	1,11	0,45	1,83	0,48	0,18		105,85
Damenweg	--	--	201,99	104,77	23,68	4,31	1,18	0,48	1,94	0,51	0,19		108,29
Damenweg	--	--	190,81	98,79	22,36	3,55	0,97	0,39	1,59	0,42	0,16		107,94
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		102,76
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		103,69
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		102,29
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		97,22
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		96,20

Antea Group

Invoergegevens

Bijlage 1

Wegen, incl. geluidreducerende wegdekverharding

Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Groenstraat	95,95	89,83
Groenstraat	78,52	75,75
Groenstraat	93,55	87,34
Groenstraat	94,48	88,85
Groenstraat	93,26	88,26
Goorstraat	98,65	92,60
Goorstraat	99,14	93,03
Goorstraat	98,58	93,13
Goorstraat	97,69	91,64
Goorstraat	96,21	90,05
Dorpsstraat	103,62	97,55
Dorpsstraat	106,62	100,53
Dorpsstraat	103,66	97,55
Dorpsstraat	103,69	97,54
Dorpsstraat	106,72	100,60
Dorpsstraat	106,62	100,53
Dorpsstraat	106,72	100,60
Dorpsstraat	105,64	99,48
Dorpsstraat	106,60	100,56
Dorpsstraat	104,78	98,64
Dorpsstraat	105,07	98,91
De Moosten	94,76	89,31
Damenweg	95,77	89,48
Damenweg	99,77	93,71
Damenweg	96,84	90,71
Damenweg	97,37	91,95
Damenweg	97,18	91,14
Damenweg	99,56	94,05
Damenweg	99,41	93,37
Damenweg	95,77	89,48
Damenweg	97,18	91,14
Damenweg	99,83	94,57
Damenweg	96,84	90,71
Damenweg	99,77	93,71
Damenweg	102,37	96,42
Damenweg	105,07	98,91
Damenweg	104,77	98,57
Damenweg	98,84	93,33
't Schutje	99,27	94,29
't Schutje	97,73	92,90
't Schutje	92,53	87,82
't Schutje	91,41	86,80



Model: 231023_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_30 km/h
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	Naam	Omschr.	Hbron	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	Totaal aantal	MR(D)
Groenstraat	45625	Groenstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	378,00	--
Groenstraat	49041	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	5,00	--
Groenstraat	45625	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	378,00	--
Groenstraat	36323	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	378,00	--
Groenstraat	9537	Groenstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	264,00	--
Goorstraat	9534	Goorstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	690,00	--
Goorstraat	5969	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	949,00	--
Goorstraat	49042	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	949,00	--
Goorstraat	5969	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	949,00	--
Goorstraat	9534	Goorstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	690,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	4364,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	8380	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	4494,00	--
Dorpsstraat	27804	Molenheide	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	4281,00	--
Dorpsstraat	57856	Dorpsstraat	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	4364,00	--
Dorpsstraat	8380	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	4494,00	--
Dorpsstraat	10610	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	3545,00	--
Dorpsstraat	27804	Molenheide	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	4281,00	--
Dorpsstraat	39249	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	2906,00	--
Dorpsstraat	42283	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3122,00	--
De Moosten	55491	De Moosten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	394,00	--
Damenweg	7202	Dorpsstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	639,00	--
Damenweg	9536	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	898,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1588,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	1588,00	--
Damenweg	9536	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	898,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	1016,00	--
Damenweg	9535	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	898,00	--
Damenweg	7202	Dorpsstraat	0,75	W0	Referentiewegdek	50	50	50	639,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	950,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	1016,00	--
Damenweg	10692	Damenweg	0,75	W4b	SMA 0/8	50	50	50	950,00	--
Damenweg	42282	Dorpsstraat	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	3122,00	--
Damenweg	9535	Damenweg	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	898,00	--
Damenweg	45624	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1016,00	--
Damenweg	42281	Zitterd	0,75	W9a	Elementenverharding in keperverband	50	50	50	2938,00	--
Damenweg	58539	De Branten	0,75	W0	Referentiewegdek	60	60	60	1201,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	60	60	60	259,00	--
't Schutje	52449	't Schutje	0,75	W9b	Elementenverharding niet in keperverband	30	30	30	259,00	--

Model: 231023_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_30 km/h
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D)	Totaal
Groenstraat	--	--	24,36	12,61	2,85	0,61	0,17	0,07	0,28	0,07	0,03		99,23
Groenstraat	--	--	--	--	--	0,22	0,05	0,03	0,15	0,03	0,02		85,20
Groenstraat	--	--	24,36	12,61	2,85	0,61	0,17	0,07	0,28	0,07	0,03		96,71
Groenstraat	--	--	24,88	11,07	2,85	0,54	0,12	0,06	0,36	0,07	0,04		98,27
Groenstraat	--	--	15,80	7,05	1,82	1,37	0,31	0,16	0,91	0,19	0,10		97,66
Goorstraat	--	--	44,08	22,85	5,17	1,39	0,38	0,15	0,62	0,16	0,06		102,00
Goorstraat	--	--	59,59	30,83	6,98	2,69	0,74	0,30	1,21	0,32	0,12		102,42
Goorstraat	--	--	60,87	27,14	6,95	2,37	0,53	0,27	1,58	0,33	0,18		102,56
Goorstraat	--	--	59,59	30,83	6,98	2,69	0,74	0,30	1,21	0,32	0,12		101,05
Goorstraat	--	--	44,08	22,85	5,17	1,39	0,38	0,15	0,62	0,16	0,06		99,44
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		106,20
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		109,93
Dorpsstraat	--	--	289,33	149,86	33,89	7,50	2,06	0,83	3,36	0,89	0,34		106,20
Dorpsstraat	--	--	272,79	141,56	31,97	9,09	2,50	1,01	4,09	1,07	0,41		106,94
Dorpsstraat	--	--	280,03	144,83	32,81	7,93	2,17	0,87	3,56	0,93	0,36		106,93
Dorpsstraat	--	--	289,33	149,86	33,89	7,50	2,06	0,83	3,36	0,89	0,34		106,20
Dorpsstraat	--	--	229,12	118,89	26,86	5,06	1,39	0,56	2,27	0,59	0,23		104,95
Dorpsstraat	--	--	272,79	141,56	31,97	9,09	2,50	1,01	4,09	1,07	0,41		109,98
Dorpsstraat	--	--	187,79	97,09	21,99	4,37	1,20	0,48	1,96	0,51	0,20		108,04
Dorpsstraat	--	--	201,99	104,77	23,68	4,31	1,18	0,48	1,94	0,51	0,19		108,29
De Moosten	--	--	25,27	11,27	2,89	0,98	0,22	0,11	0,66	0,14	0,07		98,75
Damenweg	--	--	41,59	21,57	4,87	0,71	0,20	0,08	0,32	0,08	0,03		98,83
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		103,12
Damenweg	--	--	100,34	51,92	11,75	4,07	1,11	0,45	1,83	0,48	0,18		105,85
Damenweg	--	--	100,34	51,92	11,75	4,07	1,11	0,45	1,83	0,48	0,18		102,78
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		100,10
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		101,37
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		100,10
Damenweg	--	--	41,59	21,57	4,87	0,71	0,20	0,08	0,32	0,08	0,03		98,83
Damenweg	--	--	60,03	31,06	7,03	2,43	0,67	0,27	1,09	0,28	0,11		100,55
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		104,00
Damenweg	--	--	60,03	31,06	7,03	2,43	0,67	0,27	1,09	0,28	0,11		100,55
Damenweg	--	--	201,99	104,77	23,68	4,31	1,18	0,48	1,94	0,51	0,19		108,29
Damenweg	--	--	57,46	29,76	6,73	1,75	0,48	0,19	0,79	0,20	0,08		103,12
Damenweg	--	--	65,68	29,29	7,51	2,17	0,49	0,25	1,44	0,30	0,16		102,76
Damenweg	--	--	190,81	98,79	22,36	3,55	0,97	0,39	1,59	0,42	0,16		107,94
Damenweg	--	--	77,71	34,64	8,89	2,51	0,57	0,29	1,68	0,35	0,19		103,47
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		103,69
't Schutje	--	--	15,83	7,04	1,83	1,15	0,26	0,13	0,77	0,16	0,09		99,06

Antea Group

Invoergegevens

Bijlage 1

Wegen, Dorpsstraat incl. snelheidsverlaging

Model: 231023_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_30 km/h
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Groep	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
Groenstraat	95,95	89,83
Groenstraat	78,52	75,75
Groenstraat	93,55	87,34
Groenstraat	94,48	88,85
Groenstraat	93,26	88,26
Goorstraat	98,65	92,60
Goorstraat	99,14	93,03
Goorstraat	98,58	93,13
Goorstraat	97,69	91,64
Goorstraat	96,21	90,05
Dorpsstraat	102,48	96,73
Dorpsstraat	106,62	100,53
Dorpsstraat	102,54	96,74
Dorpsstraat	103,66	97,55
Dorpsstraat	103,69	97,54
Dorpsstraat	102,54	96,74
Dorpsstraat	101,39	95,52
Dorpsstraat	106,60	100,56
Dorpsstraat	104,78	98,64
Dorpsstraat	105,07	98,91
De Moosten	94,76	89,31
Damenweg	95,77	89,48
Damenweg	99,77	93,71
Damenweg	102,37	96,42
Damenweg	99,41	93,37
Damenweg	96,84	90,71
Damenweg	97,37	91,95
Damenweg	96,84	90,71
Damenweg	95,77	89,48
Damenweg	97,18	91,14
Damenweg	99,83	94,57
Damenweg	97,18	91,14
Damenweg	105,07	98,91
Damenweg	99,77	93,71
Damenweg	98,84	93,33
Damenweg	104,77	98,57
Damenweg	99,56	94,05
't Schutje	99,27	94,29
't Schutje	93,92	89,66

Bijlage 2 Rekenresultaten per weg

Bijlage 2 Rekenresultaten per weg

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n1_A	A1 bg	167939,45	368259,53	1,50	66,36	63,08	56,96	66,89
n9_B	A3 1e	167939,19	368259,12	4,50	66,17	62,89	56,78	66,71
n5_A	A2 bg	167935,43	368253,10	1,50	66,07	62,78	56,67	66,60
n10_B	A4 1e	167935,08	368252,54	4,50	65,86	62,58	56,46	66,39
n8_B	A3 1e	167935,54	368266,08	4,50	60,67	57,38	51,27	61,20
N2_A	A1 bg	167936,04	368265,77	1,50	60,46	57,18	51,07	61,00
n12_B	A4 1e	167926,36	368253,26	4,50	60,32	57,04	50,93	60,86
n6_A	A2 bg	167927,18	368252,76	1,50	59,93	56,65	50,53	60,46
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	52,86	49,54	43,46	53,38
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	51,97	48,68	42,58	52,50
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	51,27	47,96	41,87	51,80
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	50,99	47,68	41,59	51,52
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	50,40	47,11	41,01	50,93
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	50,14	46,84	40,74	50,67
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	49,47	46,17	40,07	50,00
n7_B	A3 1e	167925,75	368266,92	4,50	49,44	46,13	40,04	49,97
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	49,28	45,97	39,89	49,81
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	49,15	45,84	39,76	49,68
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	48,89	45,58	39,49	49,42
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	48,67	45,38	39,27	49,20
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	47,91	44,60	38,52	48,44
n3_A	A1 bg	167926,24	368267,68	1,50	47,86	44,56	38,47	48,39
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	47,78	44,46	38,37	48,30
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	47,73	44,42	38,32	48,25
n11_B	A4 1e	167922,38	368261,57	4,50	47,65	44,34	38,26	48,18
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	47,35	44,04	37,95	47,88
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	47,34	44,02	37,94	47,86
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	46,93	43,62	37,53	47,46
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	46,89	43,58	37,49	47,42
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	46,55	43,24	37,16	47,08
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	46,44	43,14	37,05	46,97
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	46,25	42,93	36,85	46,77
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	46,23	42,94	36,83	46,76
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	46,14	42,83	36,74	46,67
n4_A	A2 bg	167921,83	368260,69	1,50	46,13	42,81	36,73	46,65
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	45,98	42,66	36,57	46,50
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	45,96	42,65	36,56	46,49
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	45,78	42,46	36,38	46,30
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	45,73	42,42	36,34	46,26
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	45,64	42,34	36,25	46,17
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	45,30	41,99	35,90	45,83
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	45,16	41,84	35,76	45,68
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	45,09	41,77	35,69	45,61
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	45,01	41,70	35,62	45,54
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	44,99	41,73	35,60	45,53
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	44,94	41,61	35,54	45,46
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	44,74	41,42	35,34	45,26
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	44,70	41,38	35,30	45,22
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	44,35	41,03	34,95	44,87
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	44,13	40,81	34,73	44,65
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	43,98	40,66	34,58	44,50
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	43,88	40,56	34,48	44,40
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	43,80	40,46	34,39	44,32
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	43,78	40,46	34,38	44,30
n34_C	s6	167857,58	368275,53	7,50	43,73	40,34	34,32	44,23
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	43,69	40,36	34,29	44,21
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	43,29	39,96	33,89	43,81
n25_C	s2	167830,90	368283,53	7,50	43,26	39,95	33,86	43,79
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	43,23	39,92	33,83	43,76
n28_C	s3	167836,01	368283,02	7,50	43,22	39,91	33,82	43,75
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	43,21	39,84	33,80	43,72
n32_C	s5	167849,27	368271,66	7,50	43,10	39,77	33,70	43,62
n33_C	s5	167850,19	368280,93	7,50	42,79	39,45	33,39	43,31
n23_C	s1	167825,78	368284,03	7,50	42,54	39,22	33,14	43,06
n16_B	n2	167827,71	368304,05	4,50	42,39	39,07	32,99	42,91
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	42,34	38,99	32,94	42,86
n25_A	s2	167830,90	368283,53	1,50	42,28	38,97	32,88	42,81
n31_C	s4	167845,07	368281,44	7,50	42,25	38,91	32,85	42,77
n25_B	s2	167830,90	368283,53	4,50	42,24	38,93	32,84	42,77
n28_B	s3	167836,01	368283,02	4,50	42,24	38,92	32,84	42,76
n28_A	s3	167836,01	368283,02	1,50	42,15	38,85	32,76	42,68
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	42,12	38,76	32,72	42,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n23_A	s1	167825,78	368284,03	1,50	42,03	38,72	32,63	42,56	
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	41,86	38,48	32,45	42,37	
n33_B	s5	167850,19	368280,93	4,50	41,54	38,19	32,14	42,06	
n23_B	s1	167825,78	368284,03	4,50	41,50	38,18	32,10	42,02	
n16_A	n2	167827,71	368304,05	1,50	41,49	38,20	32,09	42,02	
n35_B	s6	167854,40	368271,16	4,50	41,50	38,14	32,09	42,01	
n32_B	s5	167849,27	368271,66	4,50	41,49	38,13	32,09	42,00	
n24_C	s2	167829,98	368274,26	7,50	41,37	38,04	31,97	41,89	
n18_B	n3	167827,85	368297,14	4,50	41,37	38,03	31,97	41,89	
n31_B	s4	167845,07	368281,44	4,50	41,15	37,81	31,75	41,67	
n34_B	s6	167857,58	368275,53	4,50	41,08	37,70	31,67	41,59	
n29_C	s4	167844,14	368272,17	7,50	41,06	37,71	31,65	41,57	
n19_B	n3	167823,17	368293,35	4,50	41,01	37,67	31,60	41,53	
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	40,94	37,56	31,52	41,44	
n19_A	n3	167823,17	368293,35	1,50	40,78	37,47	31,39	41,31	
n14_B	n1	167827,58	368310,95	4,50	40,75	37,40	31,34	41,26	
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	40,74	37,36	31,33	41,25	
n27_C	s3	167835,11	368273,75	7,50	40,71	37,39	31,32	41,24	
n33_A	s5	167850,19	368280,93	1,50	40,69	37,36	31,29	41,21	
n32_A	s5	167849,27	368271,66	1,50	40,47	37,10	31,06	40,98	
n31_A	s4	167845,07	368281,44	1,50	40,44	37,10	31,03	40,96	
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	40,39	37,05	30,99	40,91	
n18_A	n3	167827,85	368297,14	1,50	40,37	37,06	30,97	40,90	
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	40,27	36,93	30,86	40,79	
n35_A	s6	167854,40	368271,16	1,50	40,11	36,73	30,70	40,62	
n26_C	s3	167838,29	368278,12	7,50	40,06	36,62	30,64	40,55	
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	40,03	36,66	30,62	40,54	
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	39,95	36,60	30,54	40,46	
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	39,92	36,61	30,52	40,45	
n21_C	s1	167824,85	368274,76	7,50	39,81	36,46	30,40	40,32	
n29_B	s4	167844,14	368272,17	4,50	39,62	36,24	30,21	40,13	
n14_A	n1	167827,58	368310,95	1,50	39,59	36,27	30,19	40,11	
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	39,58	36,19	30,17	40,08	
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	39,43	36,09	30,02	39,95	
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	39,36	35,95	29,94	39,86	
n24_B	s2	167829,98	368274,26	4,50	39,22	35,85	29,81	39,73	
n34_A	s6	167857,58	368275,53	1,50	39,20	35,79	29,79	39,70	
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	39,10	35,74	29,70	39,61	
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	38,88	35,55	29,48	39,40	
n29_A	s4	167844,14	368272,17	1,50	38,69	35,29	29,28	39,19	
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	38,45	35,12	29,05	38,97	
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	38,38	35,00	28,98	38,89	
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	38,38	34,99	28,97	38,88	
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	38,34	35,00	28,93	38,86	
n21_B	s1	167824,85	368274,76	4,50	38,32	34,95	28,92	38,83	
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	38,30	34,91	28,89	38,80	
n27_B	s3	167835,11	368273,75	4,50	38,25	34,86	28,84	38,75	
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	38,11	34,73	28,70	38,62	
n24_A	s2	167829,98	368274,26	1,50	38,05	34,64	28,64	38,55	
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	37,82	34,47	28,42	38,34	
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	37,68	34,24	28,26	38,17	
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	37,63	34,18	28,21	38,12	
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	37,57	34,25	28,17	38,09	
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	37,52	34,15	28,11	38,03	
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	37,42	34,12	28,02	37,95	
n21_A	s1	167824,85	368274,76	1,50	37,29	33,90	27,88	37,79	
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	37,21	33,88	27,81	37,73	
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	37,24	33,79	27,82	37,73	
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	37,20	33,83	27,79	37,71	
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	37,06	33,69	27,65	37,57	
n27_A	s3	167835,11	368273,75	1,50	37,05	33,63	27,63	37,55	
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	36,99	33,61	27,58	37,50	
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	36,87	33,48	27,46	37,37	
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	36,74	33,45	27,35	37,27	
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	36,67	33,34	27,26	37,19	
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	36,43	32,99	27,01	36,92	
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	36,31	32,92	26,90	36,81	
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	36,15	32,86	26,76	36,68	
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	36,16	32,81	26,75	36,67	
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	36,13	32,80	26,72	36,65	
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	36,01	32,66	26,60	36,52	
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	35,85	32,53	26,45	36,37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	35,82	32,43	26,41	36,32
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	35,74	32,27	26,32	36,22
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	35,62	32,32	26,22	36,15
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	35,54	32,22	26,14	36,06
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	35,26	31,97	25,86	35,79
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	35,10	31,80	25,70	35,63
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	35,10	31,78	25,70	35,62
n30_C	s4	167841,87	368277,07	7,50	35,06	31,61	25,64	35,55
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	34,99	31,59	25,58	35,49
n26_B	s3	167838,29	368278,12	4,50	34,94	31,42	25,51	35,41
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	34,51	31,19	25,11	35,03
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	34,14	30,66	24,71	34,62
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	34,06	30,77	24,66	34,59
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	33,91	30,40	24,48	34,38
n22_A	s1	167822,58	368279,66	1,50	33,82	30,46	24,41	34,33
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	33,72	30,22	24,29	34,19
n17_B	n2	167818,19	368304,90	4,50	33,61	30,25	24,20	34,12
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	33,56	30,06	24,13	34,03
n26_A	s3	167838,29	368278,12	1,50	33,41	29,91	23,99	33,89
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	33,12	29,77	23,71	33,63
n22_B	s1	167822,58	368279,66	4,50	32,98	29,63	23,58	33,50
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	32,92	29,57	23,51	33,43
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	32,85	29,34	23,42	33,32
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	32,74	29,37	23,33	33,25
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	32,70	29,34	23,29	33,21
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	32,66	29,32	23,26	33,18
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	32,67	29,15	23,24	33,14
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	32,62	29,09	23,19	33,09
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	32,51	29,15	23,10	33,02
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	32,47	29,15	23,06	32,99
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	32,24	28,92	22,84	32,76
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	32,13	28,78	22,72	32,64
n30_B	s4	167841,87	368277,07	4,50	32,07	28,56	22,64	32,54
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	31,78	28,44	22,38	32,30
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	31,56	28,24	22,16	32,08
n13_B	n1	167822,75	368314,48	4,50	31,53	28,05	22,10	32,01
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	31,46	27,97	22,04	31,94
n20_B	n3	167818,35	368296,87	4,50	31,28	27,90	21,87	31,79
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	31,18	27,75	21,76	31,67
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	30,76	27,37	21,34	31,26
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	30,63	27,15	21,20	31,11
n20_A	n3	167818,35	368296,87	1,50	30,53	27,13	21,12	31,03
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	30,33	26,83	20,90	30,80
n15_B	n1	167818,05	368311,74	4,50	30,31	26,84	20,88	30,79
n30_A	s4	167841,87	368277,07	1,50	30,20	26,70	20,77	30,67
n13_A	n1	167822,75	368314,48	1,50	30,07	26,57	20,64	30,54
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	29,99	26,47	20,56	30,46
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	29,58	26,08	20,15	30,05
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	29,30	25,80	19,87	29,77
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	29,15	25,66	19,72	29,63
n15_A	n1	167818,05	368311,74	1,50	28,89	25,35	19,45	29,35
n17_A	n2	167818,19	368304,90	1,50	28,85	25,30	19,41	29,31
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	28,66	25,14	19,23	29,13
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	28,22	24,71	18,79	28,69
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	27,96	24,60	18,55	28,47
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	27,45	23,92	18,02	27,92
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	27,38	23,86	17,94	27,85
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	26,93	23,43	17,50	27,40
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	26,58	23,08	17,15	27,05
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	26,50	23,14	17,09	27,01
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	26,01	22,51	16,58	26,48
n22_C	s1	167822,58	368279,66	7,50	25,72	22,20	16,29	26,19
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	24,62	21,15	15,20	25,10
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	23,26	19,78	13,83	23,74
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	21,70	18,24	12,28	22,19
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	20,71	17,24	11,29	21,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Schutje
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	57,88	53,43	48,49	58,19	
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	57,85	53,37	48,45	58,15	
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	57,84	53,39	48,44	58,14	
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	57,76	53,29	48,37	58,06	
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	57,66	53,14	48,27	57,95	
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	57,53	53,02	48,14	57,82	
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	57,39	52,85	48,00	57,68	
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	57,37	52,91	47,97	57,67	
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	57,37	52,88	47,97	57,66	
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	57,36	52,83	47,97	57,65	
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	57,16	52,64	47,77	57,45	
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	57,09	52,55	47,69	57,38	
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	56,92	52,39	47,53	57,21	
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	56,83	52,29	47,44	57,12	
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	56,67	52,13	47,28	56,96	
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	53,55	49,02	44,16	53,84	
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	53,36	48,86	43,97	53,66	
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	53,14	48,60	43,75	53,43	
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	52,98	48,43	43,58	53,26	
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	52,79	48,24	43,40	53,08	
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	52,75	48,20	43,36	53,04	
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	52,72	48,20	43,33	53,01	
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	52,52	48,15	43,13	52,84	
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	52,54	48,01	43,14	52,83	
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	52,51	47,98	43,12	52,80	
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	52,38	48,00	42,99	52,70	
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	52,39	47,89	43,00	52,69	
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	52,18	47,80	42,79	52,50	
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	52,18	47,67	42,79	52,47	
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	52,18	47,67	42,79	52,47	
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	51,60	47,06	42,21	51,89	
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	51,51	46,96	42,12	51,80	
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	50,99	46,46	41,60	51,28	
n22_C	s1	167822,58	368279,66	7,50	46,88	42,36	37,49	47,17	
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	46,81	42,37	37,42	47,12	
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	46,52	42,11	37,12	46,83	
n20_B	n3	167818,35	368296,87	4,50	45,93	41,44	36,54	46,23	
n17_B	n2	167818,19	368304,90	4,50	45,69	41,23	36,30	45,99	
n22_B	s1	167822,58	368279,66	4,50	45,69	41,15	36,29	45,98	
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	45,46	41,00	36,06	45,76	
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	45,37	40,97	35,98	45,68	
n15_B	n1	167818,05	368311,74	4,50	45,38	40,93	35,98	45,68	
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	44,36	40,01	34,97	44,68	
n21_C	s1	167824,85	368274,76	7,50	44,22	39,68	34,82	44,51	
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	43,82	39,28	34,42	44,11	
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	43,75	39,32	34,35	44,06	
n24_C	s2	167829,98	368274,26	7,50	43,62	39,07	34,22	43,90	
n22_A	s1	167822,58	368279,66	1,50	43,58	39,04	34,19	43,87	
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	43,55	39,22	34,15	43,87	
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	43,50	39,13	34,11	43,82	
n20_A	n3	167818,35	368296,87	1,50	43,51	38,98	34,12	43,80	
n21_B	s1	167824,85	368274,76	4,50	43,43	38,89	34,04	43,72	
n23_C	s1	167825,78	368284,03	7,50	43,36	38,87	33,96	43,65	
n25_C	s2	167830,90	368283,53	7,50	43,32	38,81	33,93	43,61	
n29_C	s4	167844,14	368272,17	7,50	42,78	38,24	33,39	43,07	
n24_B	s2	167829,98	368274,26	4,50	42,78	38,24	33,39	43,07	
n27_C	s3	167835,11	368273,75	7,50	42,64	38,09	33,25	42,93	
n19_B	n3	167823,17	368293,35	4,50	42,29	37,72	32,89	42,57	
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	42,19	37,67	32,80	42,48	
n28_C	s3	167836,01	368283,02	7,50	42,16	37,66	32,77	42,46	
n15_A	n1	167818,05	368311,74	1,50	41,89	37,50	32,49	42,20	
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	41,67	37,37	32,28	42,00	
n27_B	s3	167835,11	368273,75	4,50	41,66	37,12	32,27	41,95	
n29_B	s4	167844,14	368272,17	4,50	41,63	37,09	32,24	41,92	
n25_B	s2	167830,90	368283,53	4,50	41,60	37,08	32,21	41,89	
n32_C	s5	167849,27	368271,66	7,50	41,60	37,05	32,20	41,88	
n21_A	s1	167824,85	368274,76	1,50	41,41	36,89	32,02	41,70	
n23_B	s1	167825,78	368284,03	4,50	41,15	36,60	31,76	41,44	
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	40,85	36,30	31,46	41,14	
n24_A	s2	167829,98	368274,26	1,50	40,83	36,30	31,43	41,12	
n29_A	s4	167844,14	368272,17	1,50	40,46	35,94	31,06	40,75	
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	40,43	36,00	31,03	40,74	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Schutje
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n28_B	s3	167836,01	368283,02	4,50	40,35	35,83	30,96	40,64	
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	40,28	35,83	30,88	40,58	
n32_B	s5	167849,27	368271,66	4,50	40,16	35,61	30,77	40,45	
n19_A	n3	167823,17	368293,35	1,50	40,11	35,54	30,72	40,39	
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	40,02	35,65	30,63	40,34	
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	40,00	35,62	30,60	40,31	
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	40,00	35,54	30,61	40,30	
n25_A	s2	167830,90	368283,53	1,50	39,99	35,48	30,59	40,28	
n27_A	s3	167835,11	368273,75	1,50	39,74	35,22	30,35	40,03	
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	39,71	35,19	30,31	40,00	
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	39,52	35,14	30,13	39,84	
n30_C	s4	167841,87	368277,07	7,50	39,51	34,90	30,11	39,78	
n17_A	n2	167818,19	368304,90	1,50	39,45	34,81	30,06	39,72	
n33_C	s5	167850,19	368280,93	7,50	39,40	34,88	30,01	39,69	
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	39,36	34,85	29,96	39,65	
n35_B	s6	167854,40	368271,16	4,50	39,34	34,79	29,95	39,63	
n31_C	s4	167845,07	368281,44	7,50	39,20	34,68	29,80	39,49	
n23_A	s1	167825,78	368284,03	1,50	39,16	34,62	29,76	39,45	
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	39,00	34,65	29,60	39,32	
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	38,99	34,64	29,60	39,31	
n13_B	n1	167822,75	368314,48	4,50	38,88	34,33	29,49	39,17	
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	38,84	34,51	29,45	39,17	
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	38,78	34,24	29,39	39,07	
n28_A	s3	167836,01	368283,02	1,50	38,75	34,25	29,36	39,05	
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	38,74	34,34	29,34	39,05	
n35_A	s6	167854,40	368271,16	1,50	38,63	34,11	29,23	38,92	
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	38,59	34,16	29,20	38,90	
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	38,53	34,18	29,13	38,85	
n32_A	s5	167849,27	368271,66	1,50	38,53	34,00	29,14	38,82	
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	38,38	33,96	28,99	38,69	
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	38,34	34,02	28,95	38,67	
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	38,31	33,87	28,92	38,62	
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	38,28	33,78	28,89	38,58	
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	38,25	33,71	28,86	38,54	
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	38,11	33,71	28,72	38,42	
n33_B	s5	167850,19	368280,93	4,50	38,04	33,53	28,65	38,33	
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	37,97	33,46	28,57	38,26	
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	37,94	33,41	28,55	38,23	
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	37,74	33,32	28,35	38,05	
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	37,71	33,34	28,32	38,03	
n31_B	s4	167845,07	368281,44	4,50	37,62	33,11	28,22	37,91	
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	37,56	33,07	28,16	37,85	
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	37,54	33,13	28,15	37,85	
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	37,54	33,06	28,15	37,84	
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	37,51	33,09	28,11	37,82	
n26_C	s3	167838,29	368278,12	7,50	37,46	32,92	28,07	37,75	
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	37,30	32,82	27,90	37,60	
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	37,28	32,78	27,89	37,58	
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	37,24	32,70	27,85	37,53	
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	37,14	32,77	27,74	37,46	
n33_A	s5	167850,19	368280,93	1,50	36,95	32,47	27,56	37,25	
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	36,88	32,33	27,48	37,16	
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	36,82	32,33	27,43	37,12	
n13_A	n1	167822,75	368314,48	1,50	36,83	32,30	27,44	37,12	
n30_B	s4	167841,87	368277,07	4,50	36,77	32,21	27,38	37,06	
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	36,70	32,13	27,31	36,98	
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	36,57	32,20	27,17	36,89	
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	36,52	32,04	27,13	36,82	
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	36,52	31,98	27,13	36,81	
n31_A	s4	167845,07	368281,44	1,50	36,41	31,95	27,02	36,71	
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	36,29	31,81	26,90	36,59	
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	35,87	31,35	26,48	36,16	
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	35,78	31,26	26,39	36,07	
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	35,73	31,24	26,34	36,03	
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	35,72	31,19	26,33	36,01	
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	35,66	31,21	26,27	35,97	
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	35,65	31,21	26,26	35,96	
n26_B	s3	167838,29	368278,12	4,50	35,64	31,13	26,25	35,93	
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	35,55	31,01	26,16	35,84	
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	35,44	31,00	26,05	35,75	
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	35,41	30,95	26,01	35,71	
n30_A	s4	167841,87	368277,07	1,50	35,32	30,80	25,93	35,61	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Schutje
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n11_B	A4 1e	167922,38	368261,57	4,50	35,07	30,54	25,68	35,36
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	34,97	30,44	25,57	35,26
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	34,84	30,44	25,45	35,15
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	34,82	30,25	25,43	35,10
n4_A	A2 bg	167921,83	368260,69	1,50	34,76	30,23	25,37	35,05
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	34,67	30,19	25,27	34,97
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	34,50	29,97	25,11	34,79
n16_B	n2	167827,71	368304,05	4,50	34,47	30,07	25,08	34,78
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	34,36	29,78	24,96	34,64
n26_A	s3	167838,29	368278,12	1,50	34,27	29,81	24,88	34,57
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	34,21	29,66	24,82	34,50
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	34,18	29,69	24,79	34,48
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	34,07	29,72	24,68	34,39
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	34,08	29,56	24,68	34,37
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	33,99	29,46	24,60	34,28
n16_A	n2	167827,71	368304,05	1,50	33,87	29,50	24,48	34,19
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	33,83	29,41	24,44	34,14
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	33,83	29,40	24,44	34,14
n34_C	s6	167857,58	368275,53	7,50	33,78	29,22	24,39	34,07
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	33,68	29,19	24,29	33,98
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	33,67	29,16	24,27	33,96
n18_B	n3	167827,85	368297,14	4,50	33,64	29,23	24,24	33,95
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	33,65	29,09	24,26	33,94
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	33,55	29,04	24,16	33,84
n14_B	n1	167827,58	368310,95	4,50	33,44	29,04	24,05	33,75
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	33,22	28,69	23,82	33,51
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	33,20	28,68	23,80	33,49
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	33,16	28,71	23,77	33,47
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	33,14	28,63	23,75	33,43
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	33,10	28,65	23,70	33,40
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	32,99	28,62	23,59	33,31
n18_A	n3	167827,85	368297,14	1,50	32,94	28,56	23,54	33,25
n7_B	A3 1e	167925,75	368266,92	4,50	32,78	28,27	23,39	33,07
n14_A	n1	167827,58	368310,95	1,50	32,74	28,38	23,35	33,06
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	32,51	27,99	23,11	32,80
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	32,44	27,92	23,05	32,73
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	32,33	27,85	22,93	32,63
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	32,30	27,74	22,91	32,59
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	32,20	27,76	22,81	32,51
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	32,00	27,46	22,60	32,29
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	31,69	27,05	22,30	31,96
N3_A	A1 bg	167926,24	368267,68	1,50	31,55	27,03	22,16	31,84
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	31,37	26,81	21,97	31,65
n34_B	s6	167857,58	368275,53	4,50	31,15	26,62	21,76	31,44
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	31,13	26,61	21,74	31,42
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	30,63	26,09	21,23	30,92
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	30,60	26,11	21,20	30,89
n8_B	A3 1e	167935,54	368266,08	4,50	30,52	26,06	21,12	30,82
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	30,45	25,92	21,06	30,74
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	30,21	25,74	20,81	30,51
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	30,18	25,67	20,78	30,47
n34_A	s6	167857,58	368275,53	1,50	29,91	25,43	20,52	30,21
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	29,75	25,24	20,35	30,04
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	29,73	25,23	20,34	30,03
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	29,72	25,24	20,33	30,02
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	29,73	25,24	20,33	30,02
N2_A	A1 bg	167936,04	368265,77	1,50	29,71	25,24	20,31	30,01
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	29,37	24,88	19,98	29,67
n6_A	A2 bg	167927,18	368252,76	1,50	29,38	24,72	19,99	29,65
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	29,08	24,55	19,68	29,37
n12_B	A4 1e	167926,36	368253,26	4,50	29,02	24,31	19,62	29,28
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	27,62	23,13	18,23	27,92
n9_B	A3 1e	167939,19	368259,12	4,50	26,35	21,69	16,95	26,62
n10_B	A4 1e	167935,08	368252,54	4,50	24,31	19,61	14,92	24,57
n1_A	A1 bg	167939,45	368259,53	1,50	23,95	19,14	14,55	24,19
n5_A	A2 bg	167935,43	368253,10	1,50	22,51	17,69	13,11	22,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Damenweg
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_A	A1	bg	167936,04	368265,77	1,50	33,35	29,87	23,93	33,83
N3_A	A1	bg	167926,24	368267,68	1,50	28,57	25,07	19,14	29,04
n1_A	A1	bg	167939,45	368259,53	1,50	45,20	41,83	35,79	45,71
n4_A	A2	bg	167921,83	368260,69	1,50	30,16	26,74	20,75	30,66
n5_A	A2	bg	167935,43	368253,10	1,50	46,46	43,09	37,05	46,97
n6_A	A2	bg	167927,18	368252,76	1,50	39,56	36,20	30,15	40,07
n7_B	A3	1e	167925,75	368266,92	4,50	30,38	26,93	20,97	30,87
n8_B	A3	1e	167935,54	368266,08	4,50	33,88	30,39	24,47	34,36
n9_B	A3	1e	167939,19	368259,12	4,50	46,60	43,22	37,18	47,10
n10_B	A4	1e	167935,08	368252,54	4,50	47,83	44,45	38,41	48,33
n11_B	A4	1e	167922,38	368261,57	4,50	29,11	25,63	19,69	29,59
n12_B	A4	1e	167926,36	368253,26	4,50	39,24	35,85	29,82	39,74
n13_A	n1		167822,75	368314,48	1,50	22,81	19,29	13,39	23,28
n13_B	n1		167822,75	368314,48	4,50	25,92	22,41	16,51	26,40
n14_A	n1		167827,58	368310,95	1,50	24,71	21,17	15,28	25,18
n14_B	n1		167827,58	368310,95	4,50	27,25	23,74	17,83	27,73
n15_A	n1		167818,05	368311,74	1,50	19,57	15,95	10,14	20,02
n15_B	n1		167818,05	368311,74	4,50	24,36	20,70	14,93	24,80
n16_A	n2		167827,71	368304,05	1,50	23,11	19,55	13,68	23,57
n16_B	n2		167827,71	368304,05	4,50	26,00	22,47	16,58	26,47
n17_A	n2		167818,19	368304,90	1,50	20,16	16,48	10,73	20,60
n17_B	n2		167818,19	368304,90	4,50	21,91	18,22	12,49	22,35
n18_A	n3		167827,85	368297,14	1,50	23,28	19,71	13,84	23,74
n18_B	n3		167827,85	368297,14	4,50	26,43	22,90	17,00	26,90
n19_A	n3		167823,17	368293,35	1,50	23,66	20,13	14,23	24,13
n19_B	n3		167823,17	368293,35	4,50	25,97	22,42	16,54	26,43
n20_A	n3		167818,35	368296,87	1,50	23,96	20,42	14,54	24,43
n20_B	n3		167818,35	368296,87	4,50	25,70	22,24	16,29	26,19
n21_A	s1		167824,85	368274,76	1,50	29,08	25,62	19,66	29,57
n21_B	s1		167824,85	368274,76	4,50	31,41	27,97	21,99	31,90
n21_C	s1		167824,85	368274,76	7,50	34,11	30,68	24,70	34,61
n22_A	s1		167822,58	368279,66	1,50	22,73	19,21	13,31	23,20
n22_B	s1		167822,58	368279,66	4,50	23,82	20,23	14,40	24,28
n22_C	s1		167822,58	368279,66	7,50	24,65	20,92	15,24	25,08
n23_A	s1		167825,78	368284,03	1,50	22,61	19,01	13,18	23,06
n23_B	s1		167825,78	368284,03	4,50	26,12	22,57	16,70	26,59
n23_C	s1		167825,78	368284,03	7,50	29,20	25,77	19,79	29,70
n24_A	s2		167829,98	368274,26	1,50	31,00	27,60	21,58	31,50
n24_B	s2		167829,98	368274,26	4,50	32,34	28,94	22,93	32,84
n24_C	s2		167829,98	368274,26	7,50	34,65	31,25	25,24	35,15
n25_A	s2		167830,90	368283,53	1,50	20,29	16,65	10,86	20,74
n25_B	s2		167830,90	368283,53	4,50	23,59	20,03	14,16	24,05
n25_C	s2		167830,90	368283,53	7,50	28,62	25,23	19,22	29,13
n26_A	s3		167838,29	368278,12	1,50	26,05	22,49	16,63	26,52
n26_B	s3		167838,29	368278,12	4,50	28,26	24,75	18,84	28,74
n26_C	s3		167838,29	368278,12	7,50	32,12	28,65	22,70	32,60
n27_A	s3		167835,11	368273,75	1,50	30,02	26,57	20,60	30,51
n27_B	s3		167835,11	368273,75	4,50	32,32	28,90	22,90	32,82
n27_C	s3		167835,11	368273,75	7,50	35,51	32,11	26,10	36,01
n28_A	s3		167836,01	368283,02	1,50	24,62	21,27	15,22	25,14
n28_B	s3		167836,01	368283,02	4,50	24,45	20,99	15,03	24,94
n28_C	s3		167836,01	368283,02	7,50	29,48	26,10	20,08	29,99
n29_A	s4		167844,14	368272,17	1,50	31,67	28,25	22,26	32,17
n29_B	s4		167844,14	368272,17	4,50	34,14	30,73	24,73	34,64
n29_C	s4		167844,14	368272,17	7,50	36,73	33,32	27,32	37,23
n30_A	s4		167841,87	368277,07	1,50	24,19	20,71	14,78	24,68
n30_B	s4		167841,87	368277,07	4,50	26,80	23,33	17,40	27,29
n30_C	s4		167841,87	368277,07	7,50	28,71	25,12	19,30	29,17
n31_A	s4		167845,07	368281,44	1,50	23,81	20,18	14,39	24,26
n31_B	s4		167845,07	368281,44	4,50	27,36	23,73	17,94	27,81
n31_C	s4		167845,07	368281,44	7,50	30,52	27,12	21,12	31,03
n32_A	s5		167849,27	368271,66	1,50	31,93	28,47	22,51	32,42
n32_B	s5		167849,27	368271,66	4,50	34,59	31,19	25,18	35,09
n32_C	s5		167849,27	368271,66	7,50	37,23	33,84	27,83	37,74
n33_A	s5		167850,19	368280,93	1,50	24,87	21,24	15,45	25,32
n33_B	s5		167850,19	368280,93	4,50	27,70	24,07	18,28	28,15
n33_C	s5		167850,19	368280,93	7,50	31,24	27,84	21,84	31,75
n34_A	s6		167857,58	368275,53	1,50	29,91	26,45	20,49	30,40
n34_B	s6		167857,58	368275,53	4,50	32,74	29,29	23,32	33,23
n34_C	s6		167857,58	368275,53	7,50	36,35	32,95	26,93	36,85
n35_A	s6		167854,40	368271,16	1,50	29,63	26,12	20,20	30,10
n35_B	s6		167854,40	368271,16	4,50	32,48	29,00	23,05	32,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Damenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	36,59	33,15	27,18	37,08
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	28,21	24,83	18,81	28,72
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	29,52	26,06	20,11	30,01
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	30,61	27,25	21,21	31,12
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	30,19	26,67	20,76	30,66
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	33,41	29,94	23,99	33,89
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	37,08	33,66	27,67	37,58
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	23,83	20,25	14,40	24,29
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	26,78	23,19	17,35	27,24
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	31,07	27,50	21,65	31,53
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	28,76	25,30	19,35	29,25
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	31,60	28,12	22,18	32,08
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	32,40	29,00	22,99	32,90
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	29,83	26,32	20,40	30,30
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	33,68	30,24	24,26	34,17
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	37,32	33,91	27,91	37,82
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	29,89	26,42	20,47	30,37
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	32,72	29,26	23,31	33,21
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	34,50	31,12	25,10	35,01
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	32,21	28,77	22,79	32,70
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	34,65	31,23	25,24	35,15
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	38,20	34,85	28,80	38,72
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	29,09	25,59	19,67	29,57
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	32,12	28,67	22,71	32,61
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	36,10	32,72	26,70	36,61
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	27,27	23,74	17,85	27,74
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	30,87	27,36	21,46	31,35
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	33,81	30,46	24,41	34,33
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	21,00	17,44	11,59	21,47
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	21,61	17,79	12,18	22,02
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	22,87	19,10	13,46	23,30
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	27,73	24,22	18,30	28,20
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	29,55	26,08	20,13	30,03
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	34,07	30,71	24,67	34,58
n47_A	t1	167780,03	368272,65	1,50	26,52	23,05	17,10	27,00
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	28,30	24,88	18,89	28,80
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	31,40	28,00	22,00	31,91
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	24,16	20,75	14,75	24,66
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	19,90	16,23	10,48	20,34
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	23,56	19,80	14,14	23,98
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	21,64	18,11	12,22	22,11
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	22,29	18,68	12,87	22,75
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	28,33	24,91	18,93	28,83
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	28,86	25,41	19,45	29,35
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	29,72	26,27	20,30	30,21
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	34,01	30,67	24,62	34,53
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	18,33	14,74	8,90	18,79
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	21,33	17,68	11,91	21,78
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	24,13	20,42	14,72	24,57
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	18,63	15,25	9,22	19,14
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	21,68	18,31	12,28	22,19
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	20,91	17,61	11,52	21,44
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	27,54	24,14	18,13	28,04
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	28,41	25,07	19,01	28,93
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	30,34	27,02	20,95	30,87
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	19,21	15,51	9,78	19,64
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	21,00	17,27	11,56	21,42
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	23,33	19,53	13,91	23,75
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	25,33	21,87	15,91	25,82
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	28,48	25,14	19,08	29,00
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	30,63	27,33	21,24	31,16
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	21,68	18,11	12,24	22,14
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	23,56	20,03	14,13	24,03
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	25,98	22,51	16,56	26,46
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	26,19	22,72	16,77	26,67
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	28,07	24,63	18,66	28,56
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	30,65	27,27	21,25	31,16
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	23,22	19,82	13,82	23,73
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	22,31	18,71	12,89	22,77
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	23,62	19,88	14,20	24,05
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	21,66	18,18	12,24	22,14
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	23,51	20,02	14,10	23,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Damenweg
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	26,50	23,04	17,10	26,99
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	30,41	27,10	21,01	30,94
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	30,54	27,24	21,15	31,07
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	32,92	29,67	23,53	33,46
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	19,76	16,39	10,36	20,27
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	22,22	18,79	12,81	22,72
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	20,27	16,86	10,86	20,77
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	26,74	23,33	17,33	27,24
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	29,10	25,69	19,69	29,60
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	29,22	25,83	19,81	29,72
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	21,91	18,46	12,51	22,41
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	23,61	20,13	14,20	24,10
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	26,21	22,67	16,80	26,68
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	26,37	22,89	16,95	26,85
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	28,96	25,52	19,55	29,45
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	29,84	26,44	20,43	30,34
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	23,22	19,74	13,80	23,70
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	26,22	22,75	16,80	26,70
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	30,49	27,01	21,08	30,98
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	24,29	20,88	14,88	24,79
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	26,25	22,87	16,85	26,76
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	29,55	26,21	20,16	30,07
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	34,90	31,56	25,50	35,42
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	34,88	31,51	25,48	35,39
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	31,33	28,02	21,94	31,86
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	32,53	29,19	23,13	33,05
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	21,32	17,78	11,90	21,79
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	23,78	20,26	14,36	24,25
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	30,90	27,45	21,48	31,39
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	34,53	31,15	25,13	35,04
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	22,22	18,65	12,79	22,68
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	24,70	21,16	15,28	25,17
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	32,39	28,99	22,99	32,90
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	34,67	31,29	25,27	35,18
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	22,51	18,96	13,09	22,98
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	24,92	21,40	15,50	25,39
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	29,73	26,26	20,31	30,21
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	32,36	28,95	22,95	32,86
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	17,39	13,79	7,95	17,84
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	19,93	16,34	10,50	20,39
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	28,82	25,36	19,41	29,31
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	30,14	26,70	20,73	30,63
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	18,63	15,02	9,20	19,08
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	21,06	17,43	11,63	21,51
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	25,88	22,49	16,48	26,39
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	28,00	24,61	18,60	28,51
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	28,23	24,83	18,83	28,74
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	29,39	25,98	19,99	29,89
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	23,14	19,70	13,74	23,64
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	24,11	20,60	14,70	24,59
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	26,11	22,62	16,71	26,60
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	28,13	24,61	18,72	28,61
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	35,11	31,76	25,70	35,62
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	36,91	33,55	27,51	37,42
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	22,89	19,30	13,47	23,35
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	25,86	22,30	16,44	26,33
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	25,26	21,69	15,85	25,73
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	27,29	23,68	17,87	27,75
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	33,89	30,53	24,48	34,40
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	35,95	32,58	26,54	36,46
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	25,90	22,39	16,49	26,38
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	26,84	23,24	17,43	27,30
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	32,85	29,38	23,43	33,33
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	33,74	30,24	24,31	34,21
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	33,18	29,81	23,77	33,69
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	35,05	31,67	25,64	35,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_A	A1 bg	167936,04	368265,77	1,50	26,20	22,80	16,79	26,70
N3_A	A1 bg	167926,24	368267,68	1,50	23,63	19,99	14,20	24,08
n1_A	A1 bg	167939,45	368259,53	1,50	32,67	29,34	23,27	33,19
n4_A	A2 bg	167921,83	368260,69	1,50	24,66	21,05	15,23	25,11
n5_A	A2 bg	167935,43	368253,10	1,50	31,89	28,54	22,49	32,41
n6_A	A2 bg	167927,18	368252,76	1,50	21,44	17,82	12,01	21,89
n7_B	A3 1e	167925,75	368266,92	4,50	25,84	22,18	16,41	26,28
n8_B	A3 1e	167935,54	368266,08	4,50	25,75	22,37	16,35	26,26
n9_B	A3 1e	167939,19	368259,12	4,50	33,55	30,21	24,15	34,07
n10_B	A4 1e	167935,08	368252,54	4,50	33,21	29,85	23,80	33,72
n11_B	A4 1e	167922,38	368261,57	4,50	25,66	22,06	16,23	26,11
n12_B	A4 1e	167926,36	368253,26	4,50	24,64	21,04	15,21	25,09
n13_A	n1	167822,75	368314,48	1,50	19,73	16,10	10,30	20,18
n13_B	n1	167822,75	368314,48	4,50	21,95	18,33	12,53	22,40
n14_A	n1	167827,58	368310,95	1,50	19,80	16,15	10,38	20,25
n14_B	n1	167827,58	368310,95	4,50	22,09	18,37	12,66	22,52
n15_A	n1	167818,05	368311,74	1,50	22,22	18,49	12,79	22,65
n15_B	n1	167818,05	368311,74	4,50	28,93	25,47	19,52	29,42
n16_A	n2	167827,71	368304,05	1,50	20,55	16,84	11,12	20,98
n16_B	n2	167827,71	368304,05	4,50	22,65	18,93	13,21	23,08
n17_A	n2	167818,19	368304,90	1,50	25,14	21,45	15,71	25,58
n17_B	n2	167818,19	368304,90	4,50	28,41	24,96	19,00	28,90
n18_A	n3	167827,85	368297,14	1,50	20,43	16,71	11,00	20,86
n18_B	n3	167827,85	368297,14	4,50	22,52	18,78	13,09	22,95
n19_A	n3	167823,17	368293,35	1,50	28,82	25,36	19,40	29,31
n19_B	n3	167823,17	368293,35	4,50	31,65	28,19	22,24	32,14
n20_A	n3	167818,35	368296,87	1,50	29,55	26,17	20,15	30,06
n20_B	n3	167818,35	368296,87	4,50	30,97	27,56	21,57	31,47
n21_A	s1	167824,85	368274,76	1,50	33,31	29,92	23,90	33,81
n21_B	s1	167824,85	368274,76	4,50	34,85	31,45	25,44	35,35
n21_C	s1	167824,85	368274,76	7,50	36,67	33,30	27,27	37,18
n22_A	s1	167822,58	368279,66	1,50	32,18	28,74	22,77	32,67
n22_B	s1	167822,58	368279,66	4,50	33,59	30,14	24,18	34,08
n22_C	s1	167822,58	368279,66	7,50	35,67	32,22	26,25	36,16
n23_A	s1	167825,78	368284,03	1,50	25,01	21,45	15,59	25,48
n23_B	s1	167825,78	368284,03	4,50	26,03	22,47	16,62	26,50
n23_C	s1	167825,78	368284,03	7,50	28,16	24,64	18,75	28,64
n24_A	s2	167829,98	368274,26	1,50	33,12	29,73	23,72	33,63
n24_B	s2	167829,98	368274,26	4,50	34,85	31,46	25,45	35,36
n24_C	s2	167829,98	368274,26	7,50	36,96	33,58	27,56	37,47
n25_A	s2	167830,90	368283,53	1,50	24,92	21,34	15,50	25,38
n25_B	s2	167830,90	368283,53	4,50	26,07	22,49	16,65	26,53
n25_C	s2	167830,90	368283,53	7,50	28,06	24,49	18,65	28,53
n26_A	s3	167838,29	368278,12	1,50	27,83	24,46	18,43	28,34
n26_B	s3	167838,29	368278,12	4,50	29,61	26,20	20,21	30,11
n26_C	s3	167838,29	368278,12	7,50	31,90	28,47	22,50	32,40
n27_A	s3	167835,11	368273,75	1,50	32,17	28,75	22,76	32,67
n27_B	s3	167835,11	368273,75	4,50	34,37	30,96	24,96	34,87
n27_C	s3	167835,11	368273,75	7,50	36,79	33,41	27,39	37,30
n28_A	s3	167836,01	368283,02	1,50	23,68	20,13	14,26	24,15
n28_B	s3	167836,01	368283,02	4,50	24,29	20,74	14,87	24,76
n28_C	s3	167836,01	368283,02	7,50	24,91	21,28	15,48	25,36
n29_A	s4	167844,14	368272,17	1,50	33,50	30,18	24,10	34,02
n29_B	s4	167844,14	368272,17	4,50	35,64	32,32	26,24	36,16
n29_C	s4	167844,14	368272,17	7,50	37,73	34,41	28,34	38,26
n30_A	s4	167841,87	368277,07	1,50	31,12	27,77	21,71	31,63
n30_B	s4	167841,87	368277,07	4,50	32,66	29,31	23,26	33,18
n30_C	s4	167841,87	368277,07	7,50	34,60	31,22	25,20	35,11
n31_A	s4	167845,07	368281,44	1,50	21,50	17,80	12,08	21,94
n31_B	s4	167845,07	368281,44	4,50	22,29	18,55	12,87	22,72
n31_C	s4	167845,07	368281,44	7,50	24,65	20,93	15,23	25,08
n32_A	s5	167849,27	368271,66	1,50	31,87	28,53	22,47	32,39
n32_B	s5	167849,27	368271,66	4,50	33,76	30,41	24,36	34,28
n32_C	s5	167849,27	368271,66	7,50	36,21	32,87	26,81	36,73
n33_A	s5	167850,19	368280,93	1,50	20,28	16,45	10,85	20,69
n33_B	s5	167850,19	368280,93	4,50	21,15	17,28	11,72	21,55
n33_C	s5	167850,19	368280,93	7,50	23,44	19,74	14,02	23,88
n34_A	s6	167857,58	368275,53	1,50	26,55	23,15	17,14	27,05
n34_B	s6	167857,58	368275,53	4,50	29,24	25,87	19,84	29,75
n34_C	s6	167857,58	368275,53	7,50	32,84	29,51	23,45	33,36
n35_A	s6	167854,40	368271,16	1,50	30,86	27,51	21,46	31,38
n35_B	s6	167854,40	368271,16	4,50	33,10	29,74	23,70	33,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	35,84	32,50	26,45	36,36	
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	21,75	17,84	12,32	22,14	
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	22,06	18,19	12,63	22,46	
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	24,57	20,83	15,15	25,00	
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	32,97	29,69	23,58	33,51	
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	34,69	31,41	25,30	35,23	
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	37,06	33,78	27,67	37,60	
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	25,40	22,10	16,01	25,93	
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	26,86	23,52	17,47	27,38	
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	29,96	26,52	20,55	30,45	
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	20,87	17,00	11,43	21,27	
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	21,70	17,95	12,26	22,12	
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	24,75	21,19	15,33	25,22	
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	30,20	26,84	20,80	30,71	
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	33,63	30,32	24,23	34,16	
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	36,83	33,53	27,43	37,36	
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	25,12	21,70	15,72	25,62	
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	25,19	21,75	15,78	25,68	
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	27,08	23,68	17,67	27,58	
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	23,18	19,65	13,76	23,65	
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	26,52	23,11	17,12	27,02	
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	30,59	27,28	21,20	31,12	
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	30,27	26,93	20,87	30,79	
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	32,62	29,30	23,23	33,15	
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	35,81	32,50	26,42	36,34	
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	20,25	16,57	10,83	20,69	
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	21,20	17,65	11,78	21,67	
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	25,31	21,88	15,90	25,81	
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	35,43	32,06	26,03	35,94	
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	37,13	33,75	27,72	37,64	
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	39,11	35,73	29,70	39,62	
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	23,62	20,09	14,21	24,10	
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	26,20	22,77	16,79	26,70	
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	28,69	25,27	19,28	29,19	
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	38,76	35,41	29,36	39,28	
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	39,65	36,29	30,25	40,16	
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	41,19	37,83	31,79	41,70	
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	34,83	31,45	25,43	35,34	
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	36,48	33,10	27,08	36,99	
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	37,99	34,61	28,59	38,50	
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	28,53	25,12	19,13	29,03	
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	29,72	26,26	20,31	30,21	
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	30,25	26,86	20,84	30,75	
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	25,29	21,88	15,88	25,79	
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	25,22	21,72	15,80	25,70	
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	28,21	24,77	18,80	28,70	
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	30,93	27,54	21,53	31,44	
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	32,17	28,74	22,76	32,67	
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	34,46	31,06	25,06	34,97	
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	5,75	2,13	-3,68	6,20	
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	7,69	4,03	-1,74	8,13	
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	8,18	4,51	-1,25	8,62	
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	26,07	22,51	16,65	26,54	
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	27,61	24,10	18,20	28,09	
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	28,73	25,20	19,32	29,21	
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	31,32	27,93	21,92	31,83	
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	32,49	29,05	23,08	32,98	
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	34,46	31,02	25,05	34,95	
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	24,96	21,20	15,54	25,38	
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	26,08	22,46	16,67	26,54	
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	27,57	24,01	18,16	28,04	
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	25,65	21,82	16,22	26,06	
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	27,37	23,53	17,94	27,78	
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	30,42	26,73	21,00	30,86	
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	33,98	30,61	24,58	34,49	
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	34,90	31,50	25,50	35,41	
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	36,67	33,25	27,27	37,17	
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	33,92	30,56	24,52	34,43	
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	35,09	31,70	25,68	35,59	
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	36,62	33,21	27,22	37,12	
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	26,76	23,39	17,35	27,27	
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	28,58	25,23	19,18	29,10	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Goorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	29,71	26,35	20,31	30,22	
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	24,98	21,44	15,57	25,45	
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	26,25	22,73	16,85	26,73	
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	27,11	23,57	17,70	27,58	
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	10,07	6,44	0,65	10,52	
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	11,88	8,17	2,46	12,31	
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	11,21	7,37	1,77	11,61	
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	20,61	16,86	11,18	21,03	
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	22,96	19,18	13,53	23,38	
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	24,31	20,59	14,88	24,74	
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	22,17	18,57	12,74	22,62	
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	26,31	22,84	16,89	26,79	
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	28,88	25,40	19,47	29,37	
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	24,70	21,26	15,30	25,20	
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	25,89	22,35	16,47	26,36	
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	26,73	23,15	17,32	27,19	
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	23,51	19,79	14,09	23,94	
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	26,11	22,39	16,68	26,54	
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	31,32	27,81	21,91	31,80	
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	21,70	18,07	12,27	22,15	
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	27,34	23,92	17,94	27,84	
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	29,46	25,98	20,05	29,95	
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	24,09	20,68	14,69	24,59	
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	24,42	21,01	15,02	24,92	
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	22,45	18,79	13,03	22,89	
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	24,56	20,90	15,13	25,00	
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	27,38	24,04	17,98	27,90	
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	28,66	25,28	19,26	29,17	
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	25,08	21,67	15,67	25,58	
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	26,31	22,90	16,91	26,81	
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	21,58	17,86	12,15	22,01	
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	23,94	20,20	14,51	24,37	
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	27,71	24,32	18,30	28,21	
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	28,00	24,59	18,59	28,50	
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	25,74	22,26	16,33	26,23	
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	26,78	23,23	17,36	27,25	
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	20,96	17,25	11,52	21,39	
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	22,01	18,27	12,58	22,44	
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	22,27	18,66	12,85	22,73	
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	24,87	21,29	15,45	25,33	
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	20,70	16,96	11,27	21,13	
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	21,50	17,71	12,07	21,92	
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	21,57	17,89	12,14	22,01	
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	23,53	19,85	14,10	23,97	
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	13,45	9,67	4,03	13,87	
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	16,11	12,26	6,68	16,51	
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	20,83	17,05	11,40	21,25	
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	22,01	18,16	12,58	22,41	
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	23,60	20,10	14,19	24,08	
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	25,12	21,54	15,70	25,58	
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	18,67	15,02	9,24	19,11	
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	20,51	16,84	11,07	20,95	
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	25,74	22,16	16,31	26,20	
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	27,69	24,13	18,26	28,15	
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	24,52	20,94	15,10	24,98	
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	26,35	22,79	16,93	26,82	
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	18,80	15,13	9,36	19,24	
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	20,85	17,19	11,42	21,29	
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	26,33	22,72	16,90	26,78	
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	27,97	24,37	18,54	28,42	
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	19,88	16,15	10,45	20,31	
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	21,53	17,77	12,10	21,95	
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	25,00	21,62	15,60	25,51	
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	25,15	21,73	15,73	25,65	
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	26,09	22,46	16,66	26,54	
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	27,68	24,07	18,25	28,13	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_A	A1	bg	167936,04	368265,77	1,50	41,14	37,89	31,76	41,69
N3_A	A1	bg	167926,24	368267,68	1,50	31,55	28,16	22,16	32,06
n1_A	A1	bg	167939,45	368259,53	1,50	39,26	35,99	29,88	39,80
n4_A	A2	bg	167921,83	368260,69	1,50	31,73	28,43	22,34	32,26
n5_A	A2	bg	167935,43	368253,10	1,50	37,08	33,82	27,70	37,62
n6_A	A2	bg	167927,18	368252,76	1,50	28,31	24,91	18,90	28,81
n7_B	A3	1e	167925,75	368266,92	4,50	33,41	30,06	24,01	33,93
n8_B	A3	1e	167935,54	368266,08	4,50	42,40	39,16	33,02	42,95
n9_B	A3	1e	167939,19	368259,12	4,50	40,66	37,38	31,26	41,19
n10_B	A4	1e	167935,08	368252,54	4,50	38,65	35,39	29,26	39,19
n11_B	A4	1e	167922,38	368261,57	4,50	33,54	30,23	24,15	34,07
n12_B	A4	1e	167926,36	368253,26	4,50	29,63	26,18	20,22	30,12
n13_A	n1		167822,75	368314,48	1,50	28,44	24,67	19,01	28,86
n13_B	n1		167822,75	368314,48	4,50	29,38	25,60	19,95	29,80
n14_A	n1		167827,58	368310,95	1,50	30,84	27,03	21,42	31,25
n14_B	n1		167827,58	368310,95	4,50	31,96	28,14	22,54	32,37
n15_A	n1		167818,05	368311,74	1,50	22,86	18,91	13,44	23,25
n15_B	n1		167818,05	368311,74	4,50	22,60	18,62	13,18	22,98
n16_A	n2		167827,71	368304,05	1,50	31,95	28,35	22,55	32,41
n16_B	n2		167827,71	368304,05	4,50	32,86	29,23	23,46	33,32
n17_A	n2		167818,19	368304,90	1,50	15,18	11,29	5,75	15,58
n17_B	n2		167818,19	368304,90	4,50	24,73	20,91	15,31	25,14
n18_A	n3		167827,85	368297,14	1,50	32,14	28,57	22,74	32,61
n18_B	n3		167827,85	368297,14	4,50	32,77	29,15	23,37	33,23
n19_A	n3		167823,17	368293,35	1,50	32,00	28,44	22,59	32,47
n19_B	n3		167823,17	368293,35	4,50	31,85	28,27	22,44	32,31
n20_A	n3		167818,35	368296,87	1,50	16,45	12,49	7,04	16,84
n20_B	n3		167818,35	368296,87	4,50	24,70	20,82	15,28	25,10
n21_A	s1		167824,85	368274,76	1,50	17,21	13,21	7,79	17,59
n21_B	s1		167824,85	368274,76	4,50	18,73	14,60	9,30	19,08
n21_C	s1		167824,85	368274,76	7,50	21,19	17,12	11,77	21,55
n22_A	s1		167822,58	368279,66	1,50	21,25	17,33	11,83	21,64
n22_B	s1		167822,58	368279,66	4,50	20,21	16,00	10,79	20,55
n22_C	s1		167822,58	368279,66	7,50	22,51	18,32	13,10	22,85
n23_A	s1		167825,78	368284,03	1,50	29,28	25,65	19,87	29,73
n23_B	s1		167825,78	368284,03	4,50	29,80	26,12	20,39	30,24
n23_C	s1		167825,78	368284,03	7,50	31,21	27,51	21,80	31,65
n24_A	s2		167829,98	368274,26	1,50	17,88	13,98	8,46	18,28
n24_B	s2		167829,98	368274,26	4,50	19,27	15,28	9,84	19,65
n24_C	s2		167829,98	368274,26	7,50	21,57	17,60	12,16	21,96
n25_A	s2		167830,90	368283,53	1,50	28,98	25,28	19,58	29,42
n25_B	s2		167830,90	368283,53	4,50	29,76	26,03	20,36	30,20
n25_C	s2		167830,90	368283,53	7,50	31,28	27,60	21,87	31,72
n26_A	s3		167838,29	368278,12	1,50	24,61	20,70	15,19	25,00
n26_B	s3		167838,29	368278,12	4,50	25,75	21,83	16,33	26,14
n26_C	s3		167838,29	368278,12	7,50	28,99	25,17	19,58	29,41
n27_A	s3		167835,11	368273,75	1,50	21,31	17,27	11,90	21,68
n27_B	s3		167835,11	368273,75	4,50	22,15	18,24	12,72	22,54
n27_C	s3		167835,11	368273,75	7,50	24,20	20,33	14,78	24,60
n28_A	s3		167836,01	368283,02	1,50	30,00	26,35	20,60	30,45
n28_B	s3		167836,01	368283,02	4,50	30,68	26,99	21,27	31,12
n28_C	s3		167836,01	368283,02	7,50	31,55	27,88	22,15	32,00
n29_A	s4		167844,14	368272,17	1,50	21,77	17,83	12,35	22,16
n29_B	s4		167844,14	368272,17	4,50	23,11	19,17	13,69	23,50
n29_C	s4		167844,14	368272,17	7,50	24,98	21,05	15,57	25,37
n30_A	s4		167841,87	368277,07	1,50	21,65	17,54	12,23	22,07
n30_B	s4		167841,87	368277,07	4,50	22,91	18,81	13,49	23,21
n30_C	s4		167841,87	368277,07	7,50	25,43	21,44	16,01	25,81
n31_A	s4		167845,07	368281,44	1,50	29,66	26,01	20,25	30,11
n31_B	s4		167845,07	368281,44	4,50	30,78	27,15	21,38	31,24
n31_C	s4		167845,07	368281,44	7,50	32,64	28,98	23,23	33,09
n32_A	s5		167849,27	368271,66	1,50	20,76	16,87	11,34	21,16
n32_B	s5		167849,27	368271,66	4,50	22,33	18,42	12,91	22,72
n32_C	s5		167849,27	368271,66	7,50	24,88	20,94	15,46	25,27
n33_A	s5		167850,19	368280,93	1,50	29,26	25,57	19,85	29,70
n33_B	s5		167850,19	368280,93	4,50	30,29	26,60	20,88	30,73
n33_C	s5		167850,19	368280,93	7,50	32,60	28,90	23,19	33,04
n34_A	s6		167857,58	368275,53	1,50	22,49	18,67	13,08	22,91
n34_B	s6		167857,58	368275,53	4,50	24,33	20,51	14,91	24,74
n34_C	s6		167857,58	368275,53	7,50	30,00	26,24	20,59	30,43
n35_A	s6		167854,40	368271,16	1,50	21,57	17,68	12,15	21,97
n35_B	s6		167854,40	368271,16	4,50	23,34	19,48	13,92	23,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	26,05	22,17	16,63	26,45
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	28,57	24,88	19,16	29,01
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	29,75	26,00	20,33	30,18
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	32,53	28,78	23,11	32,96
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	22,18	18,38	12,76	22,60
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	23,81	19,98	14,38	24,22
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	26,81	22,96	17,39	27,22
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	25,48	21,56	16,06	25,87
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	26,35	22,43	16,93	26,74
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	27,91	24,03	18,49	28,31
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	31,53	27,90	22,12	31,98
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	32,77	29,13	23,35	33,22
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	34,55	30,88	25,13	34,99
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	22,65	18,79	13,23	23,05
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	23,72	19,85	14,30	24,12
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	25,94	22,01	16,52	26,33
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	32,16	28,58	22,76	32,63
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	33,70	30,10	24,29	34,16
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	35,17	31,54	25,75	35,62
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	32,01	28,45	22,61	32,48
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	33,74	30,16	24,33	34,20
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	35,50	31,90	26,09	35,96
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	23,94	20,10	14,52	24,35
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	24,28	20,42	14,86	24,68
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	26,93	23,05	17,51	27,33
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	32,28	28,71	22,87	32,75
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	33,79	30,20	24,38	34,25
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	35,07	31,47	25,66	35,53
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	21,51	17,01	12,10	21,80
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	21,85	17,36	12,44	22,14
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	16,29	11,15	6,87	16,47
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	21,68	17,56	12,28	22,04
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	23,78	19,66	14,37	24,14
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	27,09	23,22	17,67	27,49
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	19,30	15,11	9,89	19,64
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	20,35	16,11	10,94	20,69
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	20,53	16,39	11,11	20,88
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	20,27	15,75	10,86	20,56
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	21,18	16,71	11,78	21,48
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	15,49	10,43	6,06	15,68
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	24,71	20,96	15,31	25,14
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	25,48	21,65	16,07	25,89
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	27,29	23,55	17,89	27,73
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	22,52	18,78	13,12	22,96
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	25,26	21,34	15,85	25,66
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	28,25	24,46	18,84	28,67
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	14,80	9,84	5,37	15,00
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	18,11	13,64	8,68	18,40
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	15,25	9,74	5,82	15,37
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	23,63	19,71	14,21	24,02
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	29,82	26,00	20,40	30,23
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	30,36	26,53	20,94	30,77
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	28,57	24,79	19,15	28,99
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	30,00	26,17	20,58	30,41
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	31,02	27,21	21,60	31,43
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	22,35	18,37	12,93	22,73
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	23,35	19,37	13,92	23,73
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	16,02	10,78	6,60	16,18
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	28,63	24,77	19,22	29,04
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	29,50	25,64	20,08	29,90
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	30,76	27,00	21,35	31,19
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	21,86	18,04	12,43	22,27
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	21,52	17,62	12,12	21,92
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	22,39	18,52	13,00	22,80
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	21,68	17,93	12,29	22,12
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	22,60	18,80	13,21	23,03
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	23,77	19,93	14,36	24,18
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	20,65	16,58	11,23	21,01
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	22,32	18,27	12,90	22,69
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	15,68	10,53	6,24	15,85
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	16,88	12,82	7,45	17,24
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	26,59	22,78	17,17	27,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Groenstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	27,11	23,32	17,69	27,53
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	24,07	20,14	14,65	24,46
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	26,59	22,63	17,17	26,98
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	29,18	25,47	19,78	29,62
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	31,52	27,69	22,10	31,93
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	32,49	28,66	23,07	32,90
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	33,13	29,30	23,71	33,54
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	32,01	28,22	22,59	32,43
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	33,12	29,31	23,70	33,53
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	33,96	30,16	24,54	34,38
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	20,36	16,22	10,94	20,71
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	17,50	12,80	8,08	17,75
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	19,60	15,11	10,18	19,89
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	31,29	27,46	21,87	31,70
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	32,50	28,66	23,08	32,91
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	33,70	29,92	24,28	34,12
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	26,62	22,84	17,20	27,04
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	27,85	24,05	18,42	28,26
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	27,10	23,27	17,68	27,51
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	20,75	16,65	11,32	21,10
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	20,49	16,37	11,06	20,84
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	21,74	17,64	12,31	22,09
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	33,96	30,32	24,54	34,41
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	35,28	31,64	25,87	35,73
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	30,69	27,30	21,30	31,20
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	31,92	28,50	22,51	32,42
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	25,40	21,67	15,99	25,83
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	26,17	22,43	16,76	26,60
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	34,04	30,40	24,63	34,49
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	35,44	31,80	26,02	35,89
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	24,86	21,16	15,45	25,30
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	25,59	21,87	16,18	26,03
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	33,09	29,47	23,68	33,55
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	34,87	31,25	25,46	35,33
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	24,44	20,62	15,03	24,86
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	25,33	21,49	15,91	25,74
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	34,47	30,76	25,05	34,90
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	35,99	32,29	26,57	36,43
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	23,07	18,98	13,64	23,43
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	23,94	19,85	14,51	24,30
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	34,63	30,87	25,21	35,05
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	36,23	32,49	26,81	36,66
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	20,93	16,63	11,51	21,25
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	21,55	17,21	12,14	21,87
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	34,51	30,72	25,09	34,93
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	35,77	31,98	26,35	36,19
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	35,21	31,47	25,79	35,64
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	36,72	32,98	27,30	37,15
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	20,61	16,28	11,19	20,93
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	21,00	16,60	11,58	21,30
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	34,75	31,33	25,35	35,25
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	36,36	32,94	26,96	36,86
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	24,46	20,60	15,03	24,86
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	26,34	22,49	16,92	26,75
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	28,97	25,34	19,56	29,42
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	30,07	26,44	20,66	30,52
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	35,02	31,62	25,63	35,53
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	36,64	33,25	27,24	37,15
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	25,57	21,90	16,17	26,02
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	26,59	22,84	17,19	27,02
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	35,29	31,93	25,90	35,81
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	37,06	33,71	27,67	37,58
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	34,83	31,57	25,45	35,37
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	36,88	33,60	27,49	37,42
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	20,67	16,59	11,25	21,03
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	23,27	19,27	13,85	23,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Moosten
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N2_A	A1	bg	167936,04	368265,77	1,50	23,08	19,08	13,65	23,45
N3_A	A1	bg	167926,24	368267,68	1,50	19,97	15,97	10,54	20,34
n1_A	A1	bg	167939,45	368259,53	1,50	19,96	15,87	10,53	20,32
n4_A	A2	bg	167921,83	368260,69	1,50	14,25	10,15	4,82	14,60
n5_A	A2	bg	167935,43	368253,10	1,50	18,61	14,49	9,18	18,96
n6_A	A2	bg	167927,18	368252,76	1,50	15,18	10,97	5,74	15,51
n7_B	A3	1e	167925,75	368266,92	4,50	22,95	18,97	13,52	23,33
n8_B	A3	1e	167935,54	368266,08	4,50	25,27	21,30	15,84	25,65
n9_B	A3	1e	167939,19	368259,12	4,50	21,04	16,97	11,61	21,40
n10_B	A4	1e	167935,08	368252,54	4,50	19,96	15,86	10,53	20,31
n11_B	A4	1e	167922,38	368261,57	4,50	19,01	14,95	9,58	19,37
n12_B	A4	1e	167926,36	368253,26	4,50	18,28	14,13	8,85	18,63
n13_A	n1		167822,75	368314,48	1,50	25,73	21,80	16,30	26,12
n13_B	n1		167822,75	368314,48	4,50	26,78	22,82	17,35	27,16
n14_A	n1		167827,58	368310,95	1,50	27,48	23,55	18,05	27,87
n14_B	n1		167827,58	368310,95	4,50	28,50	24,55	19,08	28,89
n15_A	n1		167818,05	368311,74	1,50	18,68	14,71	9,25	19,06
n15_B	n1		167818,05	368311,74	4,50	18,85	14,82	9,42	19,22
n16_A	n2		167827,71	368304,05	1,50	28,14	24,21	18,71	28,53
n16_B	n2		167827,71	368304,05	4,50	29,20	25,25	19,77	29,58
n17_A	n2		167818,19	368304,90	1,50	12,00	7,83	2,57	12,34
n17_B	n2		167818,19	368304,90	4,50	23,15	19,19	13,73	23,54
n18_A	n3		167827,85	368297,14	1,50	27,09	23,15	17,66	27,48
n18_B	n3		167827,85	368297,14	4,50	28,19	24,23	18,76	28,57
n19_A	n3		167823,17	368293,35	1,50	22,85	18,89	13,42	23,23
n19_B	n3		167823,17	368293,35	4,50	23,56	19,59	14,13	23,94
n20_A	n3		167818,35	368296,87	1,50	10,02	5,80	0,58	10,35
n20_B	n3		167818,35	368296,87	4,50	25,33	21,38	15,90	25,71
n21_A	s1		167824,85	368274,76	1,50	15,84	11,69	6,41	16,19
n21_B	s1		167824,85	368274,76	4,50	17,31	13,20	7,88	17,66
n21_C	s1		167824,85	368274,76	7,50	20,97	16,97	11,54	21,34
n22_A	s1		167822,58	368279,66	1,50	19,34	15,35	9,91	19,72
n22_B	s1		167822,58	368279,66	4,50	18,33	14,30	8,90	18,70
n22_C	s1		167822,58	368279,66	7,50	19,10	15,11	9,67	19,48
n23_A	s1		167825,78	368284,03	1,50	24,91	20,97	15,48	25,30
n23_B	s1		167825,78	368284,03	4,50	25,62	21,66	16,19	26,00
n23_C	s1		167825,78	368284,03	7,50	27,80	23,86	18,37	28,19
n24_A	s2		167829,98	368274,26	1,50	15,91	11,75	6,48	16,25
n24_B	s2		167829,98	368274,26	4,50	17,64	13,54	8,21	17,99
n24_C	s2		167829,98	368274,26	7,50	22,46	18,48	13,04	22,84
n25_A	s2		167830,90	368283,53	1,50	23,22	19,26	13,79	23,60
n25_B	s2		167830,90	368283,53	4,50	24,01	20,05	14,58	24,39
n25_C	s2		167830,90	368283,53	7,50	26,96	23,02	17,53	27,35
n26_A	s3		167838,29	368278,12	1,50	20,44	16,46	11,01	20,82
n26_B	s3		167838,29	368278,12	4,50	21,73	17,73	12,30	22,10
n26_C	s3		167838,29	368278,12	7,50	26,06	22,11	16,63	26,44
n27_A	s3		167835,11	368273,75	1,50	20,13	16,10	10,70	20,50
n27_B	s3		167835,11	368273,75	4,50	20,96	16,92	11,53	21,33
n27_C	s3		167835,11	368273,75	7,50	24,16	20,19	14,74	24,54
n28_A	s3		167836,01	368283,02	1,50	24,46	20,52	15,03	24,85
n28_B	s3		167836,01	368283,02	4,50	25,46	21,49	16,03	25,84
n28_C	s3		167836,01	368283,02	7,50	27,22	23,28	17,79	27,61
n29_A	s4		167844,14	368272,17	1,50	19,66	15,64	10,23	20,03
n29_B	s4		167844,14	368272,17	4,50	20,89	16,87	11,46	21,26
n29_C	s4		167844,14	368272,17	7,50	24,13	20,16	14,70	24,51
n30_A	s4		167841,87	368277,07	1,50	16,51	12,51	7,08	16,88
n30_B	s4		167841,87	368277,07	4,50	17,91	13,88	8,48	18,28
n30_C	s4		167841,87	368277,07	7,50	22,44	18,47	13,01	22,82
n31_A	s4		167845,07	368281,44	1,50	26,16	22,20	16,73	26,54
n31_B	s4		167845,07	368281,44	4,50	27,37	23,40	17,94	27,75
n31_C	s4		167845,07	368281,44	7,50	29,37	25,42	19,94	29,75
n32_A	s5		167849,27	368271,66	1,50	18,17	14,12	8,74	18,53
n32_B	s5		167849,27	368271,66	4,50	20,72	16,71	11,29	21,09
n32_C	s5		167849,27	368271,66	7,50	23,56	19,59	14,13	23,94
n33_A	s5		167850,19	368280,93	1,50	25,19	21,24	15,76	25,57
n33_B	s5		167850,19	368280,93	4,50	26,73	22,76	17,30	27,11
n33_C	s5		167850,19	368280,93	7,50	28,94	24,99	19,51	29,32
n34_A	s6		167857,58	368275,53	1,50	20,74	16,75	11,31	21,12
n34_B	s6		167857,58	368275,53	4,50	22,08	18,08	12,65	22,45
n34_C	s6		167857,58	368275,53	7,50	26,26	22,30	16,83	26,64
n35_A	s6		167854,40	368271,16	1,50	18,17	14,14	8,74	18,54
n35_B	s6		167854,40	368271,16	4,50	19,62	15,59	10,19	19,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Moosten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	23,31	19,34	13,88	23,69
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	24,53	20,58	15,10	24,91
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	25,94	21,97	16,51	26,32
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	28,93	24,99	19,51	29,32
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	17,96	13,89	8,53	18,32
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	19,89	15,85	10,46	20,26
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	23,75	19,79	14,32	24,13
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	21,60	17,67	12,17	21,99
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	22,15	18,21	12,72	22,54
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	23,52	19,57	14,09	23,90
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	26,48	22,53	17,05	26,86
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	27,36	23,39	17,93	27,74
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	28,60	24,65	19,17	28,98
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	18,47	14,40	9,04	18,83
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	20,21	16,18	10,78	20,58
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	23,87	19,91	14,44	24,25
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	26,97	23,03	17,54	27,36
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	27,52	23,56	18,09	27,90
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	28,24	24,29	18,81	28,62
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	26,18	22,21	16,75	26,56
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	27,24	23,27	17,82	27,62
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	28,91	24,94	19,48	29,29
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	19,76	15,70	10,33	20,12
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	19,66	15,59	10,23	20,02
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	23,41	19,44	13,98	23,79
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	26,78	22,83	17,36	27,17
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	27,40	23,44	17,97	27,78
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	27,72	23,76	18,29	28,10
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	8,90	4,71	-0,54	9,23
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	11,78	7,63	2,35	12,13
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	1,04	-3,17	-8,39	1,37
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	16,33	12,17	6,90	16,67
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	19,09	14,99	9,66	19,44
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	25,78	21,81	16,35	26,16
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	13,85	9,70	4,42	14,20
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	17,23	13,14	7,79	17,58
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	21,91	17,92	12,48	22,29
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	8,52	4,35	-0,91	8,86
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	11,96	7,86	2,53	12,31
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	5,63	1,67	-3,80	6,01
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	17,99	13,95	8,56	18,36
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	20,34	16,31	10,91	20,71
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	22,14	18,19	12,71	22,52
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	15,85	11,70	6,41	16,19
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	18,97	14,87	9,54	19,32
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	25,99	22,03	16,56	26,37
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	1,41	-2,87	-8,02	1,73
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	7,23	3,09	-2,20	7,58
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	14,04	10,02	4,62	14,41
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	12,90	8,81	3,47	13,26
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	25,72	21,78	16,29	26,11
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	25,90	21,94	16,47	26,28
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	26,03	22,11	16,61	26,42
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	26,55	22,60	17,13	26,94
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	26,88	22,92	17,45	27,26
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	10,71	6,56	1,28	11,06
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	18,96	14,97	9,53	19,34
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	16,36	12,35	6,93	16,73
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	26,46	22,53	17,03	26,85
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	26,87	22,91	17,44	27,25
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	27,31	23,35	17,88	27,69
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	20,89	16,93	11,46	21,27
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	16,37	12,34	6,94	16,74
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	19,85	15,85	10,42	20,22
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	13,30	9,11	3,87	13,64
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	15,18	11,02	5,75	15,52
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	20,35	16,31	10,92	20,72
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	19,77	15,74	10,34	20,14
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	22,66	18,61	13,23	23,02
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	17,84	13,83	8,42	18,22
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	14,40	10,24	4,97	14,74
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	26,71	22,75	17,28	27,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck
LAg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Moosten
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	26,42	22,46	16,99	26,80
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	21,04	17,08	11,61	21,42
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	22,13	18,15	12,70	22,51
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	24,10	20,13	14,67	24,48
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	27,32	23,41	17,89	27,71
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	27,91	23,97	18,48	28,30
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	28,19	24,24	18,76	28,57
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	28,09	24,17	18,66	28,48
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	28,73	24,77	19,30	29,11
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	29,63	25,68	20,20	30,01
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	1,25	-2,95	-8,19	1,58
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	4,29	0,17	-5,15	4,64
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	9,03	5,00	-0,40	9,40
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	28,19	24,26	18,76	28,58
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	28,75	24,80	19,32	29,13
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	29,72	25,76	20,29	30,10
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	26,07	22,15	16,64	26,46
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	26,57	22,61	17,14	26,95
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	23,61	19,65	14,18	23,99
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	4,65	0,45	-4,78	4,99
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	7,75	3,59	-1,68	8,09
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	9,51	5,49	0,08	9,88
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	27,57	23,62	18,14	27,95
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	28,48	24,52	19,05	28,86
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	21,30	17,32	11,87	21,68
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	22,54	18,55	13,11	22,92
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	11,90	7,71	2,47	12,24
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	15,08	10,96	5,65	15,43
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	27,54	23,59	18,11	27,92
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	28,50	24,54	19,07	28,88
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	11,69	7,51	2,26	12,03
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	15,57	11,46	6,14	15,92
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	25,71	21,74	16,28	26,09
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	28,08	24,11	18,65	28,46
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	13,68	9,57	4,25	14,03
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	19,67	15,66	10,24	20,04
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	28,08	24,15	18,66	28,47
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	29,05	25,09	19,63	29,44
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	4,59	0,40	-4,84	4,93
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	8,10	3,91	-1,33	8,44
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	27,68	23,74	18,25	28,07
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	29,35	25,40	19,93	29,74
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	4,85	0,67	-4,58	5,19
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	9,12	4,98	-0,31	9,47
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	26,96	23,04	17,53	27,35
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	28,83	24,90	19,40	29,22
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	27,91	23,98	18,48	28,30
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	29,66	25,71	20,23	30,04
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	7,59	3,52	-1,84	7,95
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	12,34	8,33	2,91	12,71
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	26,31	22,35	16,89	26,70
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	27,94	23,99	18,51	28,32
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	22,34	18,28	12,91	22,70
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	23,57	19,52	14,14	23,93
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	24,41	20,46	14,99	24,80
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	25,09	21,13	15,66	25,47
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	25,78	21,82	16,35	26,16
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	26,92	22,95	17,49	27,30
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	18,39	14,25	8,96	18,74
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	21,15	17,05	11,72	21,50
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	25,17	21,20	15,74	25,55
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	26,13	22,16	16,70	26,51
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	15,56	11,39	6,13	15,90
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	19,33	15,23	9,90	19,68
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	17,47	13,36	8,04	17,82
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	19,60	15,51	10,17	19,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Bijlage 3 Rekenresultaten met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231023_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_30 km/h
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n1_A	A1 bg	167939,45	368259,53	1,50	62,65	58,99	53,19	63,08
n9_B	A3 1e	167939,19	368259,12	4,50	62,47	58,81	53,01	62,90
n5_A	A2 bg	167935,43	368253,10	1,50	62,37	58,72	52,91	62,80
n10_B	A4 1e	167935,08	368252,54	4,50	62,17	58,52	52,71	62,60
n8_B	A3 1e	167935,54	368266,08	4,50	57,02	53,36	47,56	57,45
n12_B	A4 1e	167926,36	368253,26	4,50	56,87	53,26	47,42	57,31
n2_A	A1 bg	167936,04	368265,77	1,50	56,83	53,18	47,38	57,27
n6_A	A2 bg	167927,18	368252,76	1,50	56,49	52,88	47,04	56,93
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	49,42	45,73	39,96	49,85
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	48,43	44,77	38,97	48,86
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	47,83	44,17	38,37	48,26
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	47,36	43,68	37,89	47,78
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	46,90	43,27	37,45	47,34
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	46,51	42,83	37,05	46,94
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	46,38	42,82	36,94	46,84
n7_B	A3 1e	167925,75	368266,92	4,50	45,84	42,15	36,38	46,27
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	45,83	42,17	36,37	46,26
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	45,81	42,11	36,35	46,23
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	45,66	41,97	36,20	46,09
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	45,03	41,37	35,58	45,46
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	44,77	41,19	35,33	45,22
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	44,48	40,79	35,02	44,91
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	44,28	40,76	34,85	44,75
N3_A	A1 bg	167926,24	368267,68	1,50	44,27	40,59	34,81	44,70
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	44,25	40,56	34,79	44,68
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	44,21	40,52	34,75	44,64
n11_B	A4 1e	167922,38	368261,57	4,50	44,16	40,47	34,70	44,59
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	43,91	40,24	34,45	44,34
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	43,67	40,15	34,24	44,14
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	43,52	39,86	34,06	43,95
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	43,47	39,80	34,01	43,90
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	43,05	39,38	33,59	43,48
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	42,80	39,16	33,35	43,24
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	42,79	39,08	33,33	43,21
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	42,69	39,00	33,23	43,12
n4_A	A2 bg	167921,83	368260,69	1,50	42,66	38,98	33,20	43,09
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	42,64	38,97	33,18	43,07
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	42,42	38,74	32,96	42,85
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	42,30	38,68	32,85	42,74
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	42,26	38,56	32,80	42,68
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	42,23	38,58	32,78	42,67
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	42,01	38,34	32,56	42,44
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	41,83	38,15	32,37	42,26
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	41,71	38,00	32,24	42,13
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	41,61	37,92	32,14	42,03
n34_C	s6	167857,58	368275,53	7,50	41,53	37,87	32,07	41,96
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	41,47	37,88	32,03	41,92
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	41,43	37,74	31,96	41,85
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	41,28	37,59	31,82	41,71
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	41,13	37,43	31,66	41,55
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	41,03	37,46	31,59	41,49
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	40,97	37,33	31,52	41,41
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	40,96	37,29	31,51	41,39
n32_C	s5	167849,27	368271,66	7,50	40,90	37,34	31,46	41,36
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	40,68	36,99	31,22	41,11
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	40,65	36,97	31,19	41,08
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	40,60	36,91	31,14	41,03
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	40,34	36,66	30,88	40,77
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	40,33	36,62	30,87	40,75
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	39,83	36,16	30,37	40,26
n33_C	s5	167850,19	368280,93	7,50	39,83	36,16	30,37	40,26
n28_C	s3	167836,01	368283,02	7,50	39,74	36,04	30,27	40,16
n25_C	s2	167830,90	368283,53	7,50	39,73	36,04	30,27	40,16
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	39,51	35,82	30,05	39,94
n24_C	s2	167829,98	368274,26	7,50	39,38	35,86	29,95	39,85
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	39,25	35,52	29,78	39,66
n16_B	n2	167827,71	368304,05	4,50	39,17	35,49	29,71	39,60
n31_C	s4	167845,07	368281,44	7,50	39,12	35,41	29,65	39,54
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	39,09	35,36	29,62	39,50
n27_C	s3	167835,11	368273,75	7,50	39,02	35,53	29,60	39,50
n23_C	s1	167825,78	368284,03	7,50	39,05	35,37	29,59	39,48
n32_B	s5	167849,27	368271,66	4,50	38,97	35,31	29,52	39,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231023_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_30 km/h
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n35_B	s6	167854,40	368271,16	4,50	38,94	35,28	29,49	39,37
n28_B	s3	167836,01	368283,02	4,50	38,78	35,08	29,31	39,20
n25_B	s2	167830,90	368283,53	4,50	38,75	35,06	29,29	39,18
n25_A	s2	167830,90	368283,53	1,50	38,72	35,05	29,27	39,15
n34_B	s6	167857,58	368275,53	4,50	38,68	34,99	29,22	39,11
n28_A	s3	167836,01	368283,02	1,50	38,64	34,96	29,18	39,07
n33_B	s5	167850,19	368280,93	4,50	38,58	34,89	29,11	39,00
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	38,53	34,88	29,08	38,97
n23_A	s1	167825,78	368284,03	1,50	38,49	34,82	29,03	38,92
n29_C	s4	167844,14	368272,17	7,50	38,41	34,74	28,95	38,84
n26_C	s3	167838,29	368278,12	7,50	38,29	34,62	28,84	38,72
n18_B	n3	167827,85	368297,14	4,50	38,30	34,60	28,84	38,72
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	38,21	34,48	28,74	38,62
n23_B	s1	167825,78	368284,03	4,50	38,09	34,40	28,63	38,52
n16_A	n2	167827,71	368304,05	1,50	38,04	34,44	28,60	38,49
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	38,02	34,43	28,58	38,47
n31_B	s4	167845,07	368281,44	4,50	38,02	34,31	28,55	38,44
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	37,97	34,39	28,53	38,42
n19_B	n3	167823,17	368293,35	4,50	37,88	34,19	28,42	38,31
n32_A	s5	167849,27	368271,66	1,50	37,86	34,16	28,39	38,28
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	37,80	34,16	28,35	38,24
n14_B	n1	167827,58	368310,95	4,50	37,79	34,10	28,33	38,22
n35_A	s6	167854,40	368271,16	1,50	37,66	33,96	28,19	38,08
n33_A	s5	167850,19	368280,93	1,50	37,59	33,91	28,13	38,02
n21_C	s1	167824,85	368274,76	7,50	37,51	33,92	28,07	37,96
n19_A	n3	167823,17	368293,35	1,50	37,48	33,82	28,03	37,91
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	37,44	33,90	28,00	37,90
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	37,43	33,77	27,98	37,86
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	37,34	33,70	27,89	37,78
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	37,23	33,55	27,77	37,66
n31_A	s4	167845,07	368281,44	1,50	37,23	33,53	27,76	37,65
n18_A	n3	167827,85	368297,14	1,50	37,16	33,51	27,70	37,59
n29_B	s4	167844,14	368272,17	4,50	37,01	33,28	27,55	37,43
n34_A	s6	167857,58	368275,53	1,50	36,94	33,24	27,48	37,36
n24_B	s2	167829,98	368274,26	4,50	36,84	33,17	27,38	37,27
n14_A	n1	167827,58	368310,95	1,50	36,51	32,86	27,06	36,95
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	36,43	32,75	26,98	36,86
n29_A	s4	167844,14	368272,17	1,50	36,25	32,52	26,79	36,67
n27_B	s3	167835,11	368273,75	4,50	36,09	32,43	26,64	36,52
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	36,02	32,29	26,55	36,43
n21_B	s1	167824,85	368274,76	4,50	35,97	32,31	26,52	36,40
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	35,94	32,26	26,49	36,37
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	35,92	32,20	26,45	36,34
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	35,76	32,28	26,34	36,24
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	35,80	32,13	26,34	36,23
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	35,76	32,05	26,30	36,18
n24_A	s2	167829,98	368274,26	1,50	35,71	32,00	26,25	36,13
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	35,64	31,92	26,18	36,06
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	35,56	31,87	26,10	35,99
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	35,58	31,84	26,12	35,99
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	35,32	31,63	25,86	35,75
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	35,31	31,57	25,85	35,72
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	35,11	31,40	25,64	35,53
n21_A	s1	167824,85	368274,76	1,50	34,95	31,25	25,49	35,37
n27_A	s3	167835,11	368273,75	1,50	34,92	31,20	25,46	35,34
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	34,85	31,22	25,40	35,29
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	34,85	31,16	25,39	35,28
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	34,70	30,97	25,23	35,11
n55_C	t4	167788,57	368319,02	7,50	34,59	30,92	25,13	35,02
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	34,37	30,66	24,90	34,79
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	34,32	30,68	24,87	34,76
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	34,35	30,60	24,88	34,76
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	34,20	30,66	24,77	34,67
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	34,13	30,47	24,67	34,56
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	34,12	30,44	24,66	34,55
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	34,10	30,37	24,64	34,52
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	33,89	30,13	24,42	34,30
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	33,63	30,04	24,18	34,08
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	33,59	29,94	24,13	34,02
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	33,47	29,81	24,01	33,90
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	33,44	29,75	23,98	33,87
n30_C	s4	167841,87	368277,07	7,50	33,26	29,56	23,80	33,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231023_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_30 km/h
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n26_B	s3	167838,29	368278,12	4,50	33,23	29,40	23,75	33,62
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	33,13	29,48	23,67	33,56
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	32,89	29,29	23,44	33,34
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	32,82	29,11	23,36	33,24
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	32,63	28,91	23,17	33,05
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	32,54	28,88	23,08	32,97
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	32,48	28,86	23,03	32,92
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	32,44	28,79	22,98	32,87
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	32,39	28,65	22,93	32,80
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	32,29	28,56	22,82	32,70
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	31,97	28,20	22,50	32,38
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	31,94	28,32	22,49	32,38
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	31,92	28,29	22,46	32,36
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	31,82	28,11	22,35	32,24
n26_A	s3	167838,29	368278,12	1,50	31,54	27,72	22,06	31,93
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	31,43	27,69	21,97	31,84
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	31,23	27,54	21,77	31,66
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	31,25	27,47	21,77	31,65
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	31,18	27,64	21,74	31,64
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	31,22	27,44	21,75	31,62
n22_A	s1	167822,58	368279,66	1,50	30,89	27,18	21,42	31,31
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	30,84	27,27	21,39	31,29
n30_B	s4	167841,87	368277,07	4,50	30,84	27,14	21,37	31,26
n17_B	n2	167818,19	368304,90	4,50	30,80	27,12	21,35	31,23
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	30,46	26,86	21,02	30,91
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	30,35	26,68	20,90	30,78
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	30,15	26,52	20,70	30,59
n13_B	n1	167822,75	368314,48	4,50	30,15	26,48	20,70	30,58
n22_B	s1	167822,58	368279,66	4,50	30,12	26,42	20,66	30,54
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	30,11	26,43	20,65	30,54
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	30,06	26,52	20,63	30,53
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	30,04	26,31	20,57	30,45
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	29,85	26,24	20,40	30,29
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	29,61	25,99	20,16	30,05
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	29,58	25,87	20,12	30,00
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	29,39	25,77	19,94	29,83
n20_B	n3	167818,35	368296,87	4,50	29,33	25,74	19,89	29,78
n30_A	s4	167841,87	368277,07	1,50	29,15	25,49	19,70	29,58
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	29,15	25,44	19,69	29,57
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	29,08	25,52	19,64	29,54
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	29,09	25,44	19,63	29,52
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	29,00	25,40	19,55	29,45
n13_A	n1	167822,75	368314,48	1,50	28,87	25,19	19,41	29,30
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	28,76	25,00	19,29	29,17
n20_A	n3	167818,35	368296,87	1,50	28,70	25,10	19,26	29,15
n15_B	n1	167818,05	368311,74	4,50	28,69	24,98	19,23	29,11
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	28,48	24,70	19,01	28,88
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	28,09	24,41	18,63	28,52
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	27,93	24,17	18,47	28,34
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	27,86	24,18	18,40	28,29
n17_A	n2	167818,19	368304,90	1,50	27,50	23,72	18,03	27,90
n15_A	n1	167818,05	368311,74	1,50	27,34	23,53	17,86	27,73
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	27,11	23,32	17,63	27,51
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	27,09	23,39	17,63	27,51
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	26,48	22,79	17,02	26,91
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	26,31	22,78	16,87	26,77
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	26,15	22,44	16,69	26,57
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	25,65	21,94	16,19	26,07
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	25,39	21,71	15,93	25,82
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	25,21	21,59	15,76	25,65
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	23,72	20,04	14,26	24,15
n22_C	s1	167822,58	368279,66	7,50	23,66	19,76	14,17	24,03
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	23,58	19,96	14,13	24,02
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	22,26	18,63	12,81	22,70
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	20,23	16,54	10,77	20,66
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	18,91	15,15	9,44	19,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n1_A	A1 bg	167939,45	368259,53	1,50	64,11	60,80	54,71	64,64
n9_B	A3 1e	167939,19	368259,12	4,50	64,11	60,79	54,70	64,63
n10_B	A4 1e	167935,08	368252,54	4,50	63,80	60,48	54,40	64,32
n5_A	A2 bg	167935,43	368253,10	1,50	63,79	60,48	54,39	64,32
n8_B	A3 1e	167935,54	368266,08	4,50	59,58	56,27	50,18	60,11
N2_A	A1 bg	167936,04	368265,77	1,50	59,23	55,93	49,84	59,76
n12_B	A4 1e	167926,36	368253,26	4,50	58,97	55,67	49,57	59,50
n6_A	A2 bg	167927,18	368252,76	1,50	58,48	55,18	49,09	59,01
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	52,53	49,22	43,13	53,06
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	51,78	48,48	42,39	52,31
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	50,90	47,60	41,50	51,43
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	50,75	47,45	41,35	51,28
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	50,21	46,92	40,82	50,74
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	49,80	46,49	40,40	50,33
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	49,23	45,94	39,83	49,76
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	48,77	45,46	39,37	49,30
n7_B	A3 1e	167925,75	368266,92	4,50	48,69	45,37	39,29	49,21
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	48,33	45,04	38,93	48,86
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	47,25	43,94	37,85	47,78
N3_A	A1 bg	167926,24	368267,68	1,50	47,09	43,78	37,69	47,62
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	46,91	43,57	37,50	47,43
n11_B	A4 1e	167922,38	368261,57	4,50	46,76	43,43	37,36	47,28
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	46,64	43,29	37,23	47,15
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	46,53	43,21	37,12	47,05
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	46,49	43,19	37,10	47,02
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	46,20	42,88	36,80	46,72
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	46,17	42,86	36,77	46,70
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	46,09	42,77	36,69	46,61
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	45,86	42,53	36,46	46,38
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	45,78	42,49	36,39	46,31
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	45,69	42,37	36,29	46,21
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	45,56	42,24	36,16	46,08
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	45,55	42,22	36,15	46,07
n4_A	A2 bg	167921,83	368260,69	1,50	45,23	41,90	35,83	45,75
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	45,12	41,80	35,72	45,64
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	45,09	41,79	35,70	45,62
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	45,06	41,72	35,66	45,58
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	45,05	41,72	35,65	45,57
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	45,03	41,70	35,62	45,55
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	44,97	41,66	35,57	45,50
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	44,91	41,60	35,52	45,44
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	44,70	41,38	35,30	45,22
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	44,56	41,29	35,17	45,10
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	44,31	40,99	34,92	44,84
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	44,13	40,80	34,73	44,65
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	44,13	40,79	34,72	44,65
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	44,09	40,77	34,69	44,61
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	43,93	40,61	34,53	44,45
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	43,84	40,51	34,44	44,36
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	43,73	40,42	34,33	44,26
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	43,43	40,10	34,03	43,95
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	43,39	40,04	33,98	43,90
n34_C	s6	167857,58	368275,53	7,50	43,38	40,01	33,97	43,89
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	43,19	39,88	33,79	43,72
n25_C	s2	167830,90	368283,53	7,50	42,90	39,59	33,50	43,43
n28_C	s3	167836,01	368283,02	7,50	42,88	39,57	33,48	43,41
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	42,65	39,31	33,25	43,17
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	42,63	39,28	33,23	43,15
n33_C	s5	167850,19	368280,93	7,50	42,63	39,29	33,23	43,15
n23_C	s1	167825,78	368284,03	7,50	42,33	39,02	32,93	42,86
n32_C	s5	167849,27	368271,66	7,50	42,24	38,91	32,84	42,76
n25_A	s2	167830,90	368283,53	1,50	42,12	38,82	32,72	42,65
n31_C	s4	167845,07	368281,44	7,50	42,12	38,77	32,71	42,63
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	42,09	38,76	32,69	42,61
n16_B	n2	167827,71	368304,05	4,50	42,03	38,71	32,63	42,55
n25_B	s2	167830,90	368283,53	4,50	42,00	38,69	32,60	42,53
n28_A	s3	167836,01	368283,02	1,50	41,98	38,67	32,58	42,51
n28_B	s3	167836,01	368283,02	4,50	41,99	38,67	32,59	42,51
n23_A	s1	167825,78	368284,03	1,50	41,98	38,68	32,58	42,51
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	41,99	38,64	32,58	42,50
n33_B	s5	167850,19	368280,93	4,50	41,45	38,10	32,04	41,96
n23_B	s1	167825,78	368284,03	4,50	41,41	38,09	32,00	41,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	41,39	38,00	31,98	41,89
n16_A	n2	167827,71	368304,05	1,50	41,19	37,91	31,80	41,73
n18_B	n3	167827,85	368297,14	4,50	41,21	37,88	31,81	41,73
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	41,18	37,82	31,77	41,69
n31_B	s4	167845,07	368281,44	4,50	41,09	37,74	31,68	41,60
n19_B	n3	167823,17	368293,35	4,50	40,94	37,61	31,54	41,46
n19_A	n3	167823,17	368293,35	1,50	40,73	37,43	31,34	41,26
n34_B	s6	167857,58	368275,53	4,50	40,73	37,35	31,32	41,24
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	40,70	37,32	31,29	41,21
n33_A	s5	167850,19	368280,93	1,50	40,62	37,29	31,22	41,14
n24_C	s2	167829,98	368274,26	7,50	40,57	37,24	31,17	41,09
n32_B	s5	167849,27	368271,66	4,50	40,51	37,14	31,10	41,02
n31_A	s4	167845,07	368281,44	1,50	40,38	37,05	30,98	40,90
n18_A	n3	167827,85	368297,14	1,50	40,25	36,96	30,86	40,78
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	40,26	36,87	30,85	40,76
n27_C	s3	167835,11	368273,75	7,50	40,13	36,82	30,74	40,66
n14_B	n1	167827,58	368310,95	4,50	40,15	36,80	30,74	40,66
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	40,10	36,76	30,70	40,62
n35_B	s6	167854,40	368271,16	4,50	40,05	36,67	30,64	40,56
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	40,05	36,64	30,64	40,55
n29_C	s4	167844,14	368272,17	7,50	39,86	36,50	30,46	40,37
n26_C	s3	167838,29	368278,12	7,50	39,71	36,30	30,29	40,21
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	39,64	36,27	30,23	40,15
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	39,60	36,25	30,20	40,12
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	39,59	36,28	30,19	40,12
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	39,54	36,15	30,12	40,04
n32_A	s5	167849,27	368271,66	1,50	39,48	36,10	30,07	39,99
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	39,38	36,05	29,97	39,90
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	39,25	35,89	29,84	39,76
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	39,20	35,80	29,79	39,70
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	39,11	35,70	29,69	39,61
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	39,07	35,71	29,66	39,58
n14_A	n1	167827,58	368310,95	1,50	39,06	35,73	29,65	39,58
n34_A	s6	167857,58	368275,53	1,50	38,92	35,53	29,51	39,42
n21_C	s1	167824,85	368274,76	7,50	38,77	35,43	29,37	39,29
n35_A	s6	167854,40	368271,16	1,50	38,72	35,32	29,31	39,22
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	38,62	35,28	29,22	39,14
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	38,40	35,08	29,00	38,92
n29_B	s4	167844,14	368272,17	4,50	38,29	34,88	28,87	38,79
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	38,18	34,79	28,77	38,68
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	38,13	34,75	28,72	38,64
n24_B	s2	167829,98	368274,26	4,50	38,11	34,72	28,70	38,61
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	37,75	34,40	28,34	38,26
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	37,69	34,31	28,28	38,20
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	37,50	34,14	28,09	38,01
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	37,46	34,05	28,05	37,96
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	37,47	34,04	28,05	37,96
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	37,44	34,08	28,04	37,95
n27_B	s3	167835,11	368273,75	4,50	37,41	34,02	28,00	37,91
n29_A	s4	167844,14	368272,17	1,50	37,37	33,95	27,95	37,87
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	37,23	33,85	27,82	37,74
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	37,13	33,81	27,73	37,65
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	37,12	33,76	27,71	37,63
n21_B	s1	167824,85	368274,76	4,50	37,10	33,71	27,69	37,60
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	36,81	33,50	27,41	37,34
n24_A	s2	167829,98	368274,26	1,50	36,82	33,41	27,41	37,32
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	36,81	33,44	27,41	37,32
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	36,76	33,40	27,36	37,27
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	36,76	33,29	27,33	37,24
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	36,68	33,30	27,27	37,19
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	36,66	33,33	27,25	37,18
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	36,62	33,30	27,22	37,14
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	36,50	33,20	27,10	37,03
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	36,27	32,84	26,85	36,76
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	36,14	32,85	26,75	36,67
n27_A	s3	167835,11	368273,75	1,50	36,14	32,71	26,72	36,63
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	36,10	32,78	26,70	36,62
n21_A	s1	167824,85	368274,76	1,50	35,99	32,58	26,58	36,49
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	35,86	32,51	26,45	36,37
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	35,80	32,41	26,39	36,30
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	35,59	32,29	26,19	36,12
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	35,49	32,17	26,09	36,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dorpsstraat
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	35,29	31,98	25,89	35,82
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	35,23	31,75	25,80	35,71
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	35,04	31,74	25,64	35,57
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	35,03	31,67	25,62	35,54
n30_C	s4	167841,87	368277,07	7,50	34,88	31,45	25,46	35,37
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	34,72	31,42	25,32	35,25
n22_A	s1	167822,58	368279,66	1,50	34,68	31,35	25,28	35,20
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	34,50	31,08	25,08	35,00
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	34,48	31,16	25,08	35,00
n26_B	s3	167838,29	368278,12	4,50	34,45	30,96	25,02	34,93
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	34,37	30,96	24,96	34,87
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	33,95	30,48	24,53	34,43
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	33,89	30,61	24,50	34,43
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	33,91	30,58	24,51	34,43
n22_B	s1	167822,58	368279,66	4,50	33,87	30,53	24,47	34,39
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	33,73	30,24	24,30	34,21
n17_B	n2	167818,19	368304,90	4,50	33,57	30,22	24,17	34,09
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	33,37	29,90	23,94	33,85
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	33,34	29,86	23,92	33,82
n26_A	s3	167838,29	368278,12	1,50	32,92	29,45	23,50	33,40
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	32,68	29,32	23,27	33,19
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	32,67	29,33	23,26	33,19
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	32,67	29,31	23,26	33,18
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	32,67	29,18	23,25	33,15
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	32,51	29,00	23,08	32,98
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	32,43	29,07	23,02	32,94
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	32,40	29,09	23,00	32,93
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	32,41	28,89	22,98	32,88
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	32,17	28,86	22,78	32,70
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	32,19	28,82	22,78	32,70
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	32,10	28,75	22,69	32,61
n30_B	s4	167841,87	368277,07	4,50	31,79	28,32	22,37	32,27
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	31,71	28,36	22,30	32,22
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	31,67	28,34	22,27	32,19
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	31,48	28,16	22,08	32,00
n13_B	n1	167822,75	368314,48	4,50	31,32	27,85	21,90	31,80
n20_B	n3	167818,35	368296,87	4,50	31,20	27,83	21,79	31,71
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	31,18	27,71	21,76	31,66
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	31,10	27,68	21,69	31,60
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	30,67	27,29	21,26	31,18
n20_A	n3	167818,35	368296,87	1,50	30,45	27,07	21,04	30,96
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	30,44	26,97	21,02	30,92
n15_B	n1	167818,05	368311,74	4,50	30,16	26,71	20,74	30,65
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	30,08	26,61	20,66	30,56
n30_A	s4	167841,87	368277,07	1,50	29,98	26,50	20,55	30,46
n13_A	n1	167822,75	368314,48	1,50	29,93	26,44	20,50	30,41
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	29,80	26,30	20,37	30,27
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	29,39	25,91	19,97	29,87
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	29,22	25,73	19,80	29,70
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	28,97	25,50	19,54	29,45
n17_A	n2	167818,19	368304,90	1,50	28,74	25,21	19,30	29,20
n15_A	n1	167818,05	368311,74	1,50	28,70	25,18	19,27	29,17
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	28,45	24,95	19,02	28,92
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	28,02	24,53	18,60	28,50
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	27,85	24,49	18,44	28,36
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	27,39	23,86	17,96	27,86
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	27,29	23,78	17,86	27,76
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	26,79	23,30	17,36	27,27
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	26,36	23,00	16,96	26,87
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	26,38	22,90	16,95	26,86
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	25,93	22,44	16,50	26,41
n22_C	s1	167822,58	368279,66	7,50	25,36	21,87	15,93	25,84
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	24,51	21,05	15,08	24,99
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	23,03	19,58	13,61	23,52
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	21,65	18,19	12,23	22,14
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	20,64	17,18	11,22	21,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Schutje
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n51_B	t3	167777,47	368325,51	4,50	52,78	48,17	43,38	53,05
n54_B	t4	167777,59	368319,63	4,50	52,63	47,99	43,23	52,90
n45_B	t1	167780,87	368276,24	4,50	52,60	47,91	43,20	52,86
n51_C	t3	167777,47	368325,51	7,50	52,47	47,88	43,08	52,75
n45_A	t1	167780,87	368276,24	1,50	52,45	47,76	43,05	52,71
n51_A	t3	167777,47	368325,51	1,50	52,41	47,79	43,01	52,68
n54_C	t4	167777,59	368319,63	7,50	52,35	47,72	42,95	52,62
n45_C	t1	167780,87	368276,24	7,50	52,26	47,58	42,86	52,52
n58_B	t5	167777,90	368304,79	4,50	52,26	47,56	42,86	52,52
n54_A	t4	167777,59	368319,63	1,50	52,23	47,57	42,83	52,50
n48_B	t2	167781,44	368282,09	4,50	52,10	47,40	42,70	52,36
n58_C	t5	167777,90	368304,79	7,50	51,95	47,27	42,55	52,21
n48_C	t2	167781,44	368282,09	7,50	51,88	47,20	42,48	52,14
n58_A	t5	167777,90	368304,79	1,50	51,88	47,17	42,48	52,14
n48_A	t2	167781,44	368282,09	1,50	51,74	47,03	42,35	52,00
n47_A	t1	167786,03	368272,65	1,50	51,05	46,47	41,66	51,33
n47_B	t1	167786,03	368272,65	4,50	50,56	45,96	41,16	50,84
n47_C	t1	167786,03	368272,65	7,50	50,35	45,75	40,96	50,63
n52_A	t3	167782,90	368328,67	1,50	49,22	44,78	39,82	49,52
n52_B	t3	167782,90	368328,67	4,50	49,02	44,57	39,63	49,33
n52_C	t3	167782,90	368328,67	7,50	49,02	44,57	39,63	49,33
n57_B	t5	167783,46	368301,13	4,50	47,80	43,08	38,40	48,06
n57_C	t5	167783,46	368301,13	7,50	47,69	42,98	38,29	47,95
n57_A	t5	167783,46	368301,13	1,50	47,14	42,41	37,74	47,39
n59_A	t5	167783,34	368308,67	1,50	47,13	42,37	37,73	47,38
n56_B	t4	167783,15	368316,71	4,50	46,90	42,17	37,50	47,15
n56_C	t4	167783,15	368316,71	7,50	46,80	42,08	37,41	47,06
n59_B	t5	167783,34	368308,67	4,50	46,31	41,56	36,90	46,56
n59_C	t5	167783,34	368308,67	7,50	46,22	41,49	36,82	46,47
n56_A	t4	167783,15	368316,71	1,50	46,21	41,46	36,81	46,46
n49_C	t2	167787,20	368284,53	7,50	46,01	41,29	36,61	46,27
n49_B	t2	167787,20	368284,53	4,50	45,89	41,14	36,49	46,14
n49_A	t2	167787,20	368284,53	1,50	45,05	40,27	35,64	45,29
n66_C	t7	167816,58	368321,56	7,50	44,58	40,12	35,18	44,88
n63_C	t6	167816,44	368328,32	7,50	44,44	40,02	35,04	44,75
n22_C	s1	167822,58	368279,66	7,50	44,39	39,83	35,00	44,68
n63_B	t6	167816,44	368328,32	4,50	43,42	39,02	34,03	43,73
n66_B	t7	167816,58	368321,56	4,50	43,40	38,97	34,01	43,71
n61_C	t6	167821,03	368331,90	7,50	43,33	38,96	33,93	43,65
n22_B	s1	167822,58	368279,66	4,50	43,35	38,80	33,96	43,64
n20_B	n3	167818,35	368296,87	4,50	42,74	38,20	33,35	43,03
n15_B	n1	167818,05	368311,74	4,50	42,67	38,19	33,27	42,97
n17_B	n2	167818,19	368304,90	4,50	42,66	38,15	33,26	42,95
n21_C	s1	167824,85	368274,76	7,50	42,65	38,07	33,25	42,93
n61_B	t6	167821,03	368331,90	4,50	42,54	38,19	33,15	42,86
n24_C	s2	167829,98	368274,26	7,50	42,32	37,76	32,93	42,61
n21_B	s1	167824,85	368274,76	4,50	42,16	37,61	32,77	42,45
n29_C	s4	167844,14	368272,17	7,50	42,09	37,53	32,69	42,37
n66_A	t7	167816,58	368321,56	1,50	42,01	37,62	32,62	42,33
n27_C	s3	167835,11	368273,75	7,50	41,87	37,32	32,47	42,15
n63_A	t6	167816,44	368328,32	1,50	41,78	37,40	32,39	42,10
n24_B	s2	167829,98	368274,26	4,50	41,65	37,10	32,26	41,94
n15_A	n1	167818,05	368311,74	1,50	41,39	37,05	32,00	41,71
n22_A	s1	167822,58	368279,66	1,50	41,27	36,70	31,87	41,55
n25_C	s2	167830,90	368283,53	7,50	41,05	36,52	31,66	41,34
n29_B	s4	167844,14	368272,17	4,50	41,03	36,49	31,64	41,32
n27_B	s3	167835,11	368273,75	4,50	40,97	36,43	31,58	41,26
n61_A	t6	167821,03	368331,90	1,50	40,80	36,48	31,41	41,13
n32_C	s5	167849,27	368271,66	7,50	40,73	36,17	31,33	41,01
n23_C	s1	167825,78	368284,03	7,50	40,38	35,86	30,98	40,67
n20_A	n3	167818,35	368296,87	1,50	40,23	35,61	30,84	40,51
n21_A	s1	167824,85	368274,76	1,50	40,14	35,61	30,74	40,43
n29_A	s4	167844,14	368272,17	1,50	40,02	35,51	30,63	40,31
n28_C	s3	167836,01	368283,02	7,50	40,02	35,49	30,63	40,31
n35_C	s6	167854,40	368271,16	7,50	40,00	35,44	30,61	40,29
n24_A	s2	167829,98	368274,26	1,50	39,73	35,20	30,34	40,02
n77_B	w5	167867,05	368324,93	4,50	39,68	35,31	30,28	40,00
n80_B	w6	167866,96	368330,09	4,50	39,52	35,15	30,12	39,84
n19_B	n3	167823,17	368293,35	4,50	39,55	34,93	30,16	39,83
n75_B	w4	167867,15	368319,94	4,50	39,32	34,96	29,93	39,64
n32_B	s5	167849,27	368271,66	4,50	39,32	34,77	29,92	39,60
n65_C	t7	167821,31	368318,17	7,50	39,32	34,64	29,92	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Schutje
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n25_B	s2	167830,90	368283,53	4,50	39,26	34,71	29,87	39,55
n27_A	s3	167835,11	368273,75	1,50	39,09	34,57	29,70	39,38
n60_C	t5	167788,90	368305,02	7,50	38,85	34,41	29,46	39,16
n77_A	w5	167867,05	368324,93	1,50	38,72	34,37	29,32	39,04
n30_C	s4	167841,87	368277,07	7,50	38,72	34,14	29,32	39,00
n80_A	w6	167866,96	368330,09	1,50	38,52	34,17	29,12	38,84
n35_B	s6	167854,40	368271,16	4,50	38,54	33,98	29,14	38,82
n73_B	w3	167865,81	368314,79	4,50	38,47	34,10	29,08	38,79
n75_A	w4	167867,15	368319,94	1,50	38,38	34,05	28,99	38,71
n78_B	w6	167872,91	368332,96	4,50	38,38	34,04	28,98	38,70
n28_B	s3	167836,01	368283,02	4,50	38,22	33,69	28,83	38,51
n55_C	t4	167788,57	368319,82	7,50	38,09	33,60	28,70	38,39
n37_C	s7	167863,75	368271,70	7,50	38,06	33,51	28,67	38,35
n35_A	s6	167854,40	368271,16	1,50	38,02	33,51	28,62	38,31
n25_A	s2	167830,90	368283,53	1,50	37,94	33,42	28,55	38,23
n71_B	w2	167865,91	368309,63	4,50	37,85	33,48	28,46	38,17
n65_B	t7	167821,31	368318,17	4,50	37,85	33,24	28,45	38,12
n53_C	t3	167788,45	368325,71	7,50	37,82	33,31	28,42	38,11
n32_A	s5	167849,27	368271,66	1,50	37,76	33,23	28,37	38,05
n78_A	w6	167872,91	368332,96	1,50	37,55	33,22	28,15	37,87
n73_A	w3	167865,81	368314,79	1,50	37,53	33,19	28,14	37,85
n19_A	n3	167823,17	368293,35	1,50	37,52	32,92	28,12	37,80
n23_B	s1	167825,78	368284,03	4,50	37,48	32,87	28,08	37,75
n60_B	t5	167788,90	368305,02	4,50	37,38	32,98	27,99	37,69
n69_B	w1	167866,00	368304,63	4,50	37,28	32,90	27,89	37,60
n40_C	s8	167868,88	368271,20	7,50	37,24	32,70	27,85	37,53
n31_C	s4	167845,07	368281,44	7,50	37,11	32,61	27,72	37,41
n26_C	s3	167838,29	368278,12	7,50	37,00	32,49	27,60	37,29
n71_A	w2	167865,91	368309,63	1,50	36,95	32,61	27,56	37,27
n28_A	s3	167836,01	368283,02	1,50	36,90	32,41	27,51	37,20
n55_B	t4	167788,57	368319,82	4,50	36,76	32,31	27,36	37,06
n33_C	s5	167850,19	368280,93	7,50	36,71	32,21	27,32	37,01
n36_C	s6	167855,30	368280,43	7,50	36,60	32,09	27,21	36,89
n43_C	s9	167874,01	368270,69	7,50	36,57	32,03	27,18	36,86
n37_B	s7	167863,75	368271,70	4,50	36,54	31,99	27,15	36,83
n53_B	t3	167788,45	368325,71	4,50	36,52	32,07	27,13	36,83
n50_C	t2	167792,37	368280,99	7,50	36,51	32,13	27,11	36,82
n30_B	s4	167841,87	368277,07	4,50	36,49	31,96	27,10	36,78
n69_A	w1	167866,00	368304,63	1,50	36,38	32,03	26,99	36,70
n65_A	t7	167821,31	368318,17	1,50	36,31	31,81	26,92	36,61
n46_C	t1	167791,80	368275,16	7,50	36,20	31,81	26,80	36,51
n23_A	s1	167825,78	368284,03	1,50	35,87	31,28	26,47	36,15
n40_B	s8	167868,88	368271,20	4,50	35,84	31,29	26,45	36,13
n60_A	t5	167788,90	368305,02	1,50	35,83	31,35	26,43	36,13
n38_C	s7	167861,48	368276,61	7,50	35,77	31,27	26,38	36,07
n41_C	s8	167869,80	368280,47	7,50	35,75	31,30	26,36	36,06
n39_C	s7	167864,67	368280,97	7,50	35,64	31,17	26,24	35,94
n31_B	s4	167845,07	368281,44	4,50	35,64	31,15	26,25	35,94
n33_B	s5	167850,19	368280,93	4,50	35,45	30,95	26,06	35,75
n26_B	s3	167838,29	368278,12	4,50	35,45	30,97	26,06	35,75
n36_B	s6	167855,30	368280,43	4,50	35,38	30,88	25,98	35,67
n44_C	s9	167874,91	368279,97	7,50	35,36	30,91	25,96	35,66
n30_A	s4	167841,87	368277,07	1,50	35,13	30,63	25,74	35,43
n37_A	s7	167863,75	368271,70	1,50	35,12	30,59	25,73	35,41
n43_B	s9	167874,01	368270,69	4,50	35,09	30,54	25,70	35,38
n39_B	s7	167864,67	368280,97	4,50	34,78	30,33	25,38	35,08
n17_A	n2	167818,19	368304,90	1,50	34,81	30,04	25,41	35,06
n40_A	s8	167868,88	368271,20	1,50	34,65	30,12	25,26	34,94
n31_A	s4	167845,07	368281,44	1,50	34,61	30,17	25,22	34,92
n55_A	t4	167788,57	368319,82	1,50	34,60	30,05	25,20	34,88
n41_B	s8	167869,80	368280,47	4,50	34,54	30,10	25,15	34,85
n33_A	s5	167850,19	368280,93	1,50	34,54	30,08	25,15	34,84
n36_A	s6	167855,30	368280,43	1,50	34,45	30,00	25,06	34,76
n50_B	t2	167792,37	368280,99	4,50	34,40	30,00	25,00	34,71
n16_B	n2	167827,71	368304,05	4,50	34,39	30,00	24,99	34,70
n13_B	n1	167822,75	368314,48	4,50	34,42	29,77	25,02	34,69
n46_B	t1	167791,80	368275,16	4,50	34,23	29,82	24,83	34,54
n64_B	t7	167825,89	368321,75	4,50	34,17	29,77	24,78	34,48
n26_A	s3	167838,29	368278,12	1,50	34,15	29,70	24,75	34,45
n39_A	s7	167864,67	368280,97	1,50	34,11	29,70	24,72	34,42
n83_B	w7	167897,30	368271,21	4,50	34,08	29,58	24,68	34,37
n11_B	A4 1e	167922,38	368261,57	4,50	34,05	29,53	24,66	34,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 231019_nieuwbouw Dorpsstraat Soerendonck_incl maatr
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 't Schutje
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
n43_A	s9	167874,01	368270,69	1,50	34,01	29,47	24,62	34,30
n41_A	s8	167869,80	368280,47	1,50	33,83	29,41	24,43	34,14
n16_A	n2	167827,71	368304,05	1,50	33,80	29,44	24,41	34,12
n4_A	A2 bg	167921,83	368260,69	1,50	33,82	29,30	24,42	34,11
n88_B	w9	167909,71	368263,96	4,50	33,82	29,28	24,42	34,11
n38_B	s7	167861,48	368276,61	4,50	33,75	29,30	24,35	34,05
n82_B	w7	167899,42	368264,95	4,50	33,70	29,10	24,30	33,98
n44_B	s9	167874,91	368279,97	4,50	33,68	29,22	24,29	33,98
n18_B	n3	167827,85	368297,14	4,50	33,54	29,14	24,15	33,85
n88_A	w9	167909,71	368263,96	1,50	33,33	28,80	23,94	33,62
n62_B	t6	167825,75	368328,52	4,50	33,31	28,90	23,92	33,62
n64_A	t7	167825,89	368321,75	1,50	33,30	28,94	23,91	33,62
n85_B	w8	167904,57	368264,46	4,50	33,27	28,70	23,88	33,55
n14_B	n1	167827,58	368310,95	4,50	33,22	28,83	23,83	33,54
n83_A	w7	167897,30	368271,21	1,50	33,21	28,71	23,81	33,50
n53_A	t3	167788,45	368325,71	1,50	33,22	28,66	23,82	33,50
n82_A	w7	167899,42	368264,95	1,50	33,18	28,60	23,79	33,46
n34_C	s6	167857,58	368275,53	7,50	33,08	28,57	23,68	33,37
n44_A	s9	167874,91	368279,97	1,50	32,88	28,44	23,48	33,18
n18_A	n3	167827,85	368297,14	1,50	32,86	28,49	23,46	33,18
n42_C	s9	167877,19	368275,06	7,50	32,85	28,37	23,46	33,15
n38_A	s7	167861,48	368276,61	1,50	32,79	28,38	23,39	33,10
n64_C	t7	167825,89	368321,75	7,50	32,73	28,30	23,33	33,04
n85_A	w8	167904,57	368264,46	1,50	32,64	28,07	23,25	32,92
n13_A	n1	167822,75	368314,48	1,50	32,62	28,02	23,22	32,90
n14_A	n1	167827,58	368310,95	1,50	32,53	28,18	23,14	32,85
n7_B	A3 1e	167925,75	368266,92	4,50	32,49	28,01	23,10	32,79
n62_C	t6	167825,75	368328,52	7,50	32,39	27,95	22,99	32,69
n62_A	t6	167825,75	368328,52	1,50	32,33	27,97	22,94	32,65
n76_A	w5	167879,07	368325,18	1,50	31,98	27,54	22,59	32,29
n86_B	w9	167910,85	368275,93	4,50	31,97	27,48	22,57	32,26
n46_A	t1	167791,80	368275,16	1,50	31,72	27,22	22,32	32,01
n84_B	w8	167905,73	368276,44	4,50	31,65	27,16	22,26	31,95
n86_A	w9	167910,85	368275,93	1,50	31,47	26,98	22,08	31,77
n81_B	w7	167900,63	368276,94	4,50	31,43	26,92	22,03	31,72
n68_B	w1	167872,07	368302,13	4,50	31,41	26,90	22,01	31,70
n3_A	A1 bg	167926,24	368267,68	1,50	31,33	26,84	21,94	31,63
n79_A	w6	167878,97	368330,33	1,50	31,06	26,58	21,66	31,36
n42_B	s9	167877,19	368275,06	4,50	30,93	26,38	21,53	31,21
n34_B	s6	167857,58	368275,53	4,50	30,84	26,35	21,45	31,14
n84_A	w8	167905,73	368276,44	1,50	30,79	26,30	21,39	31,08
n8_B	A3 1e	167935,54	368266,08	4,50	30,43	25,99	21,04	30,74
n81_A	w7	167900,63	368276,94	1,50	30,40	25,88	21,00	30,69
n68_A	w1	167872,07	368302,13	1,50	30,37	25,90	20,98	30,67
n72_A	w3	167877,82	368315,03	1,50	30,16	25,69	20,76	30,46
n42_A	s9	167877,19	368275,06	1,50	30,13	25,57	20,74	30,42
n76_B	w5	167879,07	368325,18	4,50	29,82	25,36	20,42	30,12
n34_A	s6	167857,58	368275,53	1,50	29,69	25,23	20,29	29,99
N2_A	A1 bg	167936,04	368265,77	1,50	29,64	25,18	20,24	29,94
n70_B	w2	167877,92	368309,88	4,50	29,56	25,08	20,17	29,86
n74_A	w4	167879,18	368320,15	1,50	29,44	24,94	20,04	29,73
n87_B	w9	167913,00	368269,56	4,50	29,23	24,72	19,84	29,52
n50_A	t2	167792,37	368280,99	1,50	29,21	24,53	19,81	29,47
n79_B	w6	167878,97	368330,33	4,50	29,18	24,67	19,78	29,47
n72_B	w3	167877,82	368315,03	4,50	29,12	24,66	19,73	29,42
n70_A	w2	167877,92	368309,88	1,50	29,11	24,63	19,71	29,41
n67_A	w1	167878,03	368304,85	1,50	28,83	24,34	19,43	29,12
n87_A	w9	167913,00	368269,56	1,50	28,59	24,08	19,19	28,88
n67_B	w1	167878,03	368304,85	4,50	28,45	23,93	19,06	28,74
n12_B	A4 1e	167926,36	368253,26	4,50	27,53	22,80	18,13	27,78
n74_B	w4	167879,18	368320,15	4,50	27,09	22,61	17,69	27,39
n9_B	A3 1e	167939,19	368259,12	4,50	26,18	21,53	16,79	26,45
n6_A	A2 bg	167927,18	368252,76	1,50	26,20	21,43	16,80	26,45
n10_B	A4 1e	167935,08	368252,54	4,50	24,22	19,52	14,83	24,48
n1_A	A1 bg	167939,45	368259,53	1,50	23,68	18,88	14,29	23,93
n5_A	A2 bg	167935,43	368253,10	1,50	22,37	17,56	12,98	22,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Over Antea Group

Antea Group is het thuis van 1500 trotse ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij elke dag aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Je vindt bij ons de allerbeste vakspecialisten van Nederland, maar ook innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensing en IT. Hiermee dragen wij bij aan de ontwikkeling van infra, woonwijken of waterwerken. Maar ook aan vraagstukken rondom klimaatadaptatie, energietransitie en de vervangingsopgave. Van onderzoek tot ontwerp, van realisatie tot beheer: voor elke opgave brengen wij de juiste kennis aan tafel. Wij denken kritisch mee en altijd vanuit de mindset om samen voor het beste resultaat te gaan. Op deze manier anticiperen wij op de vragen van vandaag en de oplossingen voor morgen. Al 70 jaar.

Contactgegevens

Wim Duisenbergplantsoen 21
6221 SE MAASTRICHT
Postbus 959
6200 AZ MAASTRICHT

E. bernice.kuijpers@anteagroup.nl

www.anteagroup.nl

Copyright © 2019

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.