Ingekomen d.d. 1 11
Steenwijkerland
- 5 MRT 2024
Dossiernummer:

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

AANGETEKEND
Gemeente Steenwijkerland
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 162
8330 AD STEENWIJK

CLASSIFICATIE	Publieke Informatie
DATUM	4 maart 2024
ONZE REFERENTIE	[redacted]
BEHANDELD DOOR	[redacted]
TELEFOON DIRECT	[redacted]
E-MAIL	[redacted]
AANTAL BIJLAGEN	1

BETREFT Zienswijze 'Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre'

Geachte heer, mevrouw,

Bij brief van 2 februari jl. met kenmerk GFO-N-RE 24-0172 is onze zienswijze ingediend en onderstaand treft u onze inhoudelijke reactie. De zienswijze is gericht tegen het ontwerp bestemmingsplan 'Wagenweg 1 en Lindedijk 1a Kuinre'. Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende ontwerp bevindt zich de bovengrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding Luttelgeest Kalenbergerweg-Lemmer welke in eigendom en beheer is van TenneT.

Algemeen over TenneT
TenneT is bij de Elektriciteitswet 1998 (de "E-wet") aangewezen als beheerder van het landelijke hoogspanningsnet van 110 kV en hoger. Het landelijke hoogspanningsnet is door het ministerie van EZK als vitale infrastructuur aangeduid. TenneT is hiermee verantwoordelijk voor een ongestoorde werking van het landelijke hoogspanningsnet.

De kerntaken van TenneT zijn het optimaal beheren, onderhouden en veiligstellen van bestaande en nieuwe ondergrondse en bovengrondse hoogspanningsverbindingen. De hoogspanningsverbindingen van TenneT zijn, zowel boven- als ondergronds, dan ook ruimtelijke relevant. Deze vitale infrastructuur moet daarom een gepaste bescherming krijgen en behouden in ruimtelijke plannen en besluiten. Het uitgangspunt hierbij is een ongestoorde ligging gedurende de gehele levensfase van de hoogspanningsverbinding.

De aanwezigheid van deze hoogspanningsverbinding kan beperkingen opleveren voor het gebruik van de gronden. Om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen gelden er bijvoorbeeld aan te houden veiligheidsafstanden. Bovendien is het van belang dat hoogspanningsverbindingen te allen tijde bereikbaar zijn en blijven voor onderhoud, storingen en/of calamiteiten, ten behoeve van de leveringszekerheid en het zo efficiënt mogelijk gebruik kunnen maken van onze assets.

Om de gevaren zoveel mogelijk te beperken voor de medemens en om er mede op toe te kunnen zien dat er geen aantasting plaats kan vinden van het doelmatig en veilig functioneren van de bovengrondse

hoogspanningsverbinding, streven wij ernaar om een juiste planologische borging te krijgen en behouden.

Zienswijze
TenneT is van mening dat in het bestemmingsplan onvoldoende rekening is gehouden met de bescherming van de belangen van deze hoogspanningsverbinding. Het ontwerp bestemmingsplan geeft ons dan ook aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en/of verzoeken.

Toelichting
Uit het ontwerp maken wij op dat de initiatiefnemer voornemens is om onder meer de noordelijk gelegen ligboxen te verlengen aan de Wagenweg 1 in Kuinre. Om te kunnen toetsen of de ontwikkelingen geen aantasting veroorzaken aan de veiligheid en leveringszekerheid van deze hoogspanningsverbindingen, willen wij graag in een overleg de plannen nader bespreken. We verzoeken u om de initiatiefnemer vroegtijdig contact op te laten nemen met TenneT en te onderzoeken wat er mogelijk is. Hiervoor kan men contact opnemen door een email te sturen naar [redacted]

In bijlage 10 van de Toelichting is correspondentie met TenneT opgenomen. Wij waarderen het dat de initiatiefnemer eerder al de plannen besproken heeft. Wij wijzen u er echter ook op dat het een Advies 'Onder Voorbehoud' betreft waarbij onder meer verzocht wordt om het aanleveren van gedetailleerde tekeningen ten behoeve van een uitvoerige toetsing.

Graag wijzen wij u erop dat een deel van het plangebied zich binnen het elektrisch en magnetisch veld bevindt. Geleidende objecten en apparatuur kunnen hiervan hinder ondervinden. Bij het plaatsen (ook buiten de belemmerde strook) van bijvoorbeeld ligboxen dient hiermee rekening gehouden te worden. Tevens hiervoor dient de initiatiefnemer contact op te nemen met TenneT om eventuele plannen te bespreken en te onderzoeken wat er mogelijk is. Ook hiervoor kan men een e-mail sturen aan [redacted]

Verbeelding
Op de verbeelding ontbreekt het tracé van onze aanwezige bovengrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding Luttelgeest Kalenbergerweg-Lemmer. Onderstaand (op de volgende pagina) is een indicatieve afbeelding opgenomen ter illustratie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De bijbehorende belemmerde strook is circa 25 meter ter weerszijden van het hart van de verbinding. De precieze afstanden kunt u in DWG/SHP/GDB bestanden opvragen via het e-mailadres [redacted]

Wij verzoeken u de belemmerde strook van deze hoogspanningsverbinding op de verbeelding aan te geven en aan deze strook de bestemming "Leiding–Hoogspanningsverbinding" toe te kennen.

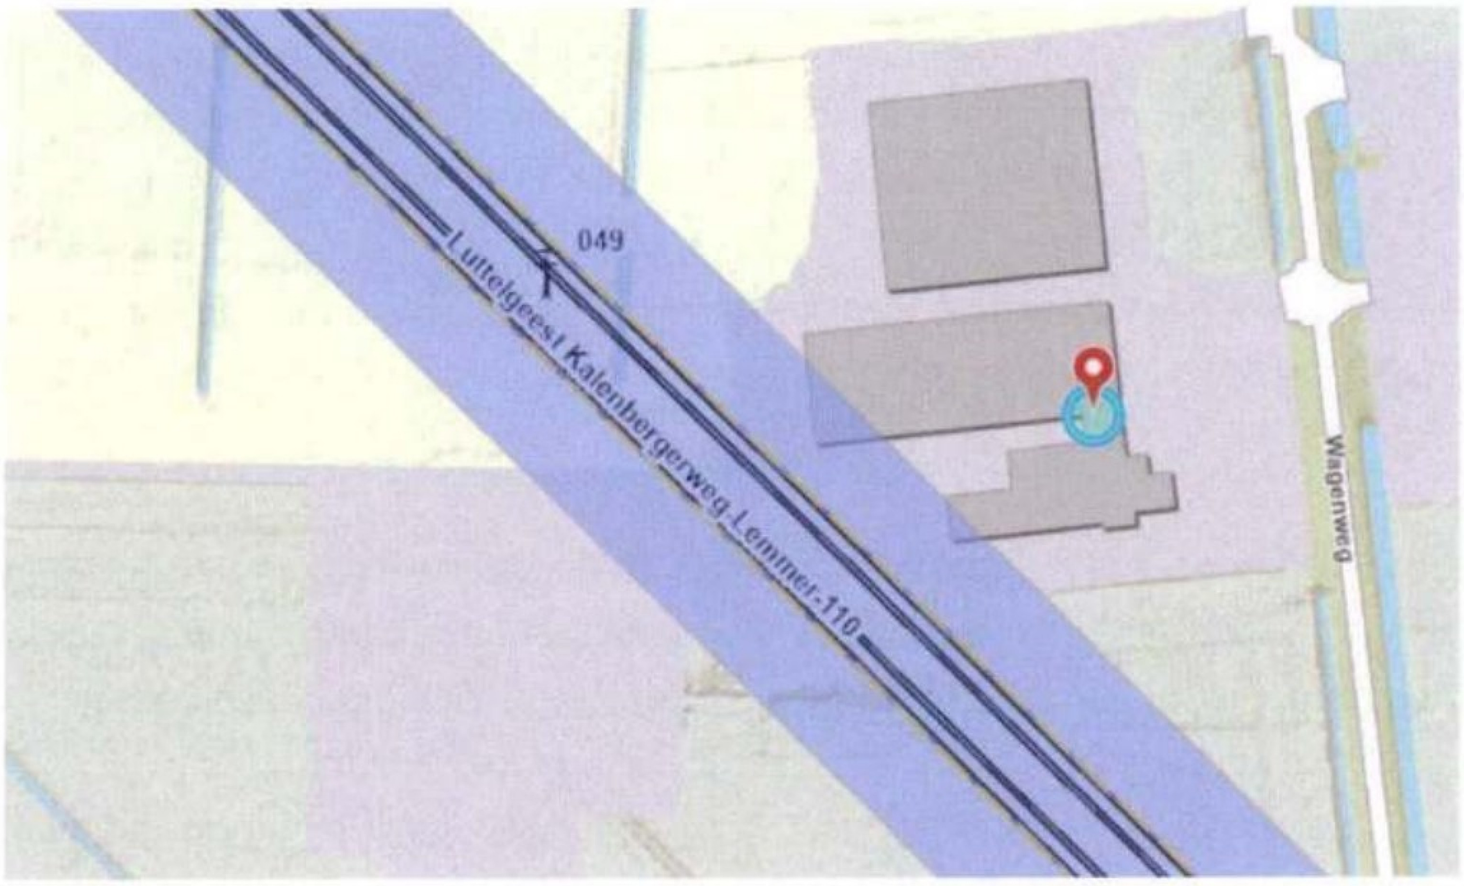

Afbeelding: Wagenweg 1 in Kuinre, bovengrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding Luttelgeest Kalenbergerweg-Lemmer.

Regels

Wij verzoeken u de regels over te nemen zoals weergegeven in bijlage 1 (bovengronds). De regels zoals deze nu zijn opgenomen, zijn deels in lijn met de set regels zoals TenneT deze hanteert. Echter is deze set regels niet compleet en biedt daardoor niet de juiste bescherming voor zowel de veiligheid en leveringszekerheid van de hoogspanningsverbinding. Daarom vindt u een set van onze regels die wel deze bescherming biedt. Wij vragen u deze set regels volledig over te nemen.

Motivatie schriftelijk advies

Voorafgaand aan het verlenen van (bijvoorbeeld) een omgevingsvergunning moet het bevoegd gezag een schriftelijk advies van TenneT inwinnen. Als blijkt dat de veiligheid en leveringszekerheid niet blijvend onevenredig worden geschaad zal TenneT een positief advies uitbrengen eventueel voorzien van noodzakelijke voorwaarden.

Motivatie opnemen omgevingsvergunning

Werken of werkzaamheden onder of in de nabijheid van de hoogspanningsverbinding kunnen de veiligheid en leveringszekerheid in gevaar brengen. Het is daarom noodzakelijk om tijdig met opdrachtgevers en/of uitvoerders van werken of werkzaamheden in overleg te treden om de toelaatbaarheid van de plannen te toetsen. Om de kans op een onveilige situatie zoveel mogelijk te verkleinen acht TenneT het noodzakelijk dat, naast de privaatrechtelijke bescherming, ook een publiekrechtelijke bescherming wordt verkregen. Wij verzoeken daarom uw medewerking om in de regels op te nemen dat er een verbod geldt om zonder omgevingsvergunning bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren (conform bijlage 1). Deze dienen specifiek gericht te zijn op een bovengrondse hoogspanningsverbinding om de juiste borging te bieden.

Zo worden bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden grote(re) machines ingezet en deze kunnen de draden raken wanneer ze hier niet op letten. Ook het opstellen van telescoopkranen kan ernstige gevolgen hebben,

of het opslaan van (brandbare) goederen onder de verbinding. Dit alles is niet zonder meer toegestaan, omdat wij onveilige situaties of risico's voor de leveringszekerheid als netbeheerder graag zoveel mogelijk willen voorkomen.

Een eventuele verdere motivatie voor het opnemen van de regels licht ik graag mondeling toe. Dat kan telefonisch of in de vorm van een digitaal of fysiek overleg.

Staalkaart TenneT
TenneT heeft, in samenwerking met Netbeheer Nederland, de staalkaart "Elektriciteit en gas in het Omgevingsplan" inclusief bijbehorende voorbeeldregels opgesteld. De staalkaart betreft een handreiking om gemeentelijke ambities in samenhang met ambities op het gebied van energievoorzieningen bij elkaar te brengen in het Omgevingsplan. Bijgaand treft u de link aan waar u de Staalkaart kunt vinden: https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Staalkaart_NBNL_Elektriciteit_en_gas_in_Omgevingsplan_januari_2022_241.pdf

De Staalkaart is een 'levend' document en zal worden aangepast naar de kennis en ervaring die TenneT en gemeenten gaan opdoen met de Omgevingswet.

TenneT nodigt uit om gebruik te maken van de Staalkaart bij het opstellen van een Omgevingsplan en vervolgens samen met u mee te denken in het op duurzame wijze opnemen van het hoogspanningsnet in Omgevingsplannen. U kunt hiervoor contact opnemen met de behandelaar van deze brief.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze brief. Eventuele correspondentie (met vermelding van onze referentie [redacted]) kunt u eveneens richten aan deze persoon.

TenneT ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

[redacted]

[redacted]

BIJLAGE 1

Artikel ….. Leiding-Hoogspanningsverbinding (dubbelbestemming)

1. **Bestemmingsomschrijving**

De voor 'Hoogspanningsverbinding' bestemde gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor aanleg, het beheer en instandhouding van een hoogspanningsverbinding; met de daarbij behorende masten en (veiligheids)voorzieningen.

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

2. **Bouwregels bouwwerken**

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op of in de in dit artikel bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de hoogspanningsverbinding worden gebouwd;
b. op of in de in dit artikel bedoelde gronden zijn geen gebouwen en bouwwerken toegestaan, met uitzondering van bestaande (vergunde) gebouwen en bouwwerken;
c. indien bestaande gebouwen en/of bouwwerken worden vervangen, vernieuwd of veranderd is dit toegestaan indien de oppervlakte en hoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

3. **Afwijken van de bouwregels**

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid …. in die zin dat de in de basisbestemming(en) genoemde gebouwen of andere-bouwwerken worden gebouwd, mits:

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig, betrouwbaar en duurzaam functioneren van de betreffende hoogspanningsleiding;
b. vooraf positief schriftelijk advies is verkregen van de betreffende netbeheerder.

Afwegingskader

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig, betrouwbaar en duurzaam functioneren van de betreffende hoogspanningsverbinding.

4. **Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden**

1. Het is verboden om zonder, op of in de lid 1 bedoelde gronden, een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen en/of rooien van opgaande beplanting en bomen;
b. het wijzigen van maaiveld- of weghoogte niveau door ontgronding, ophoging of andere graafwerkzaamheden;
c. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van (reeds bestaande) watergangen, alsmede het verhogen of verlagen van het waterpeil;
d. het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;
e. het aanleggen en/of slopen van bovengrondse opstallen, constructies, straatmeubilair, installaties of apparatuur anders dan ten dienste van deze in lid …. omschreven bestemming;
f. het aanleggen, verbreden, of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheden;
g. het aanleggen van zonneparken.

4.2 Uitzondering van de vergunningplicht

Het verbod in lid 4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden die:

a. reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van het plan;
b. verband houden met de aanleg, aanpassing of onderhoud van de betreffende hoogspanningsverbinding en de daarbij horende voorzieningen;
c. het onderhoud en beheer hetgeen krachtens de onderliggende bestemming is toegestaan.

Voorwaarden vergunningverlening

Tot het verlenen van een omgevingsvergunning wordt eerst overgegaan indien uit het verkregen positief schriftelijk advies van de netbeheerder is gebleken dat hierdoor de veiligheid en leveringszekerheid niet blijvend onevenredig kan worden geschaad.

Aan de hand daarvan kan het bevoegd gezag desgewenst voorwaarden verbinden aan de vergunning, ter bescherming van bedoelde verbinding.

Afwegingskader
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:

a. hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig, betrouwbaar en duurzaam functioneren van de betreffende hoogspanningsleiding;
b. vooraf schriftelijk advies is verkregen van de betreffende netbeheerder.

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend een gebruik dat geen rekening houdt met een ongestoorde werking van de bovengrondse hoogspanningsleiding en de risico's die ermee verbonden zijn.

8330AD 162
20 – Mar 2118
Gemeente Steenwijkerla
Overname: 05-Mar

Tennet

Postbus 718, 6800 AS Arnh

	ZL	ZLAF 1005/ 1986(Z)+Z

Postbus 162 8330AD
Naam: KBR V.O.F. Bouwmarkt Strijker
Adres: Koematen 2, 8331TK Steenwijk

Ingekomen d.d.
Steenwijkerland
- 5 MRT 2024
Dossiernummer:

Tennet TSO - 24 uur
Utrechtseweg 310 Gebouw M01 6812AR Arnhem The Netherlands

D-A-1

R Aangetekend

Gemeente Steenwijkerla
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 162
8330AD STEENWIJK

3SFXVZ1762118

Recommandé

NL

P2202

3SFXVZ1762118