

RENUOCI ZIE
25 VERDIEPING.

$\leftrightarrow = \text{BREDPUATVLOER}$
 $P = 180 \text{ mm.}$

5K3 = ☒ 180x100x6
S355
TEGEN KOOL
VAN WAND,
BRANDW.
BEKLEEDT.

SK2 = 160 x 80 x 5
5275,
BRANDW.
BEKLEEDT.

SLY* = HEA 260,
S 355,
ZEEG 30mm
ONDERZIJDE
Bekandw.
BEKLEDEN.

SLS* = HEA 180,
S235,
ONDERZIJDE
BRANDW.
BEKLEENEN.

LIGGER DOOR
LATEN LOPEN NAAR
NIEUWE WAND.⁹
BESTAANDE WANDDEEL
NIET DRAGEND UITVOEREN,
WEL AFSTEUNEN AAN
NIEUWE WAND.

BESTANDS-
WAND DRAGEN.
(CAPACITEIT
NADER TE
CONTROLEKEN)


WANDEN BEGANE GROND +
VERDERINGSLIJK

Penanten ing
gevels as 1/9
≥ 500 mm.

→ LET OP:
OP ASSEN 4 & 6
VROUWEN
TOEGEVOEGD:

↳ VERWERKEN OP TEKENING ARCHITECT.

BETONBALK 500 x 260 mm in UEBER

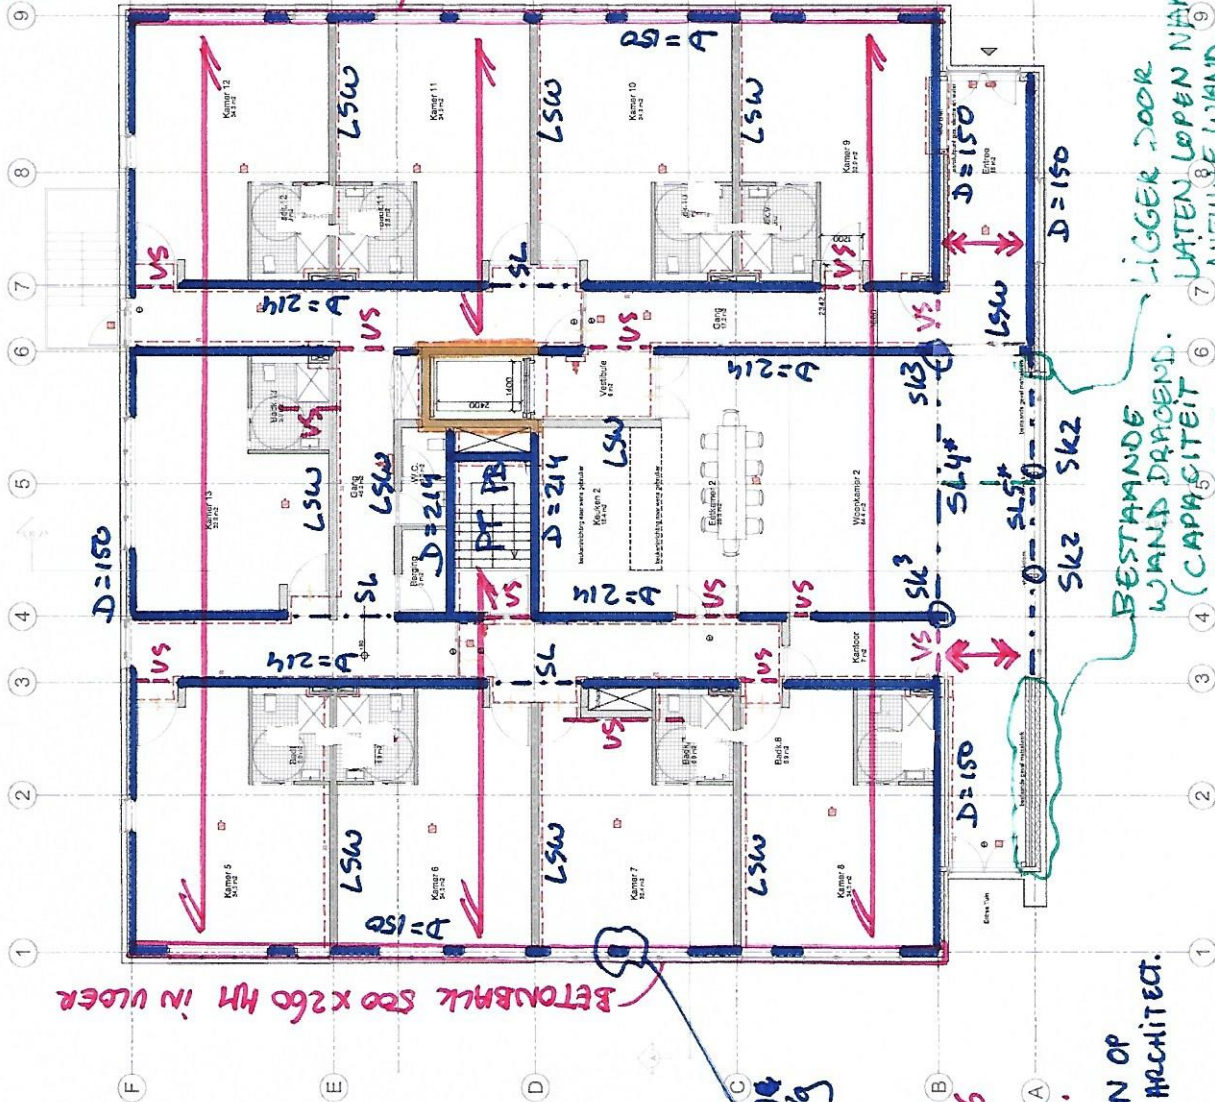

OPMERKINGEN:

toelating b.v.v. bestaande situatie afkomstig van A.W. Th. J.M. v.d. Sande Architecten Bursjile, d.d. 14-11-1965

dit plan in het werk innemen en concrete
geest toelating dient gegeven te worden t.e.m. alle relevante constructieve, installatietechnische en
fysieke informatie

De doorvoeringen in een WBDIO grens afsluiten met eenzelfde WBDIO binnen en buitenopvat van constructie onderdelen hebben een volgens EN-EN-13030-1 bepaalde bijdrage tot brandveiligheid en rookontwikkeling, die de klasse voldoet aan het volgende overzicht:

innen- er bultoppervlakken:

Astra Beschermde Vuchtroute (EBVR)	brandklasse B en rookklasse S2
Marine buizen	brandklasse D en rookklasse C3

elocophare vlakken:
petra Beschermde Vluchtroede (EIVR) brandkassa Cfi en reeklassa Sifil

andere ruimten	brandklasse DII en rookklasse SII
----------------	-----------------------------------

Dit minuscule een verlichtingssterkte geven van ten minste 1 lux op het troost

centimikanten worden bij een brandwerende doorvoering voorzien van een

rendiep. Als het een stricht betreft zijn het verticale bronskleppen in de
noot van de verdieningsdoer

clering werden bij een brandwenda doervoering voorzien van brandmachetten



OPDRACHTGEVER
MOESKOPS' BOLWIBEDRIJF

ARCHITECT
PAUL A. VAN DEN BROM
BEERSTRAAT 40
LANGE POTEN 30B
2514 CN DEN HAAG
+31 8 110 845 046
+31 8 33 758 100

TRANSFORMATIE KENNEDYLAAN 8
BERGEIJK ZORGWONINGEN

RECORD NUMBER	AD	FORM 100-1
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

STATUS	workpl
SYSTEM	ALTCAD TEK 3AAM
WORKING STATUS	

01-04-2020 DO 00

16.12.2018 VO ep basis 18 werrigen
30.12.2018 EO ep basis 10 werrigen
06.03.2020 EO ep basis 30 werrigen
13.02.2020 EO n.basis 25 werrigen

Vomke Lohmer

PROJECT CASE	SCHALF FORVAAY	PROJECT NUMBER	P1901
DO		P1901	

Rc wand $\geq 4,5 \text{ m}^2/\text{K/W}$ Rc vloer $\geq 3,5 \text{ m}^2/\text{K/W}$ Rc dak $\geq 6,0 \text{ m}^2/\text{K/W}$
 Kozijn inclusief glas (HR++): $U=1,46\text{W/m}^2\text{K}$, ZTA 0,6
 Infiltratie q_l (zie Luchtdoorlatendheid bedraagt 0,420 dm³/s.m²).

DET.02


= IHW. GESTORTE
 BETONVLOER
 OP ZAND
 D = 250 MM.

= STROOK-
 FUNDERING
 D = 400 MM
 B = N.T.B.

= STROOK-
 FUNDERING
 OP VORSTUURDE
 DIEPTE
 D = 500 MM
 B = N.T.B.

LIFTPUT
 VLOER +
 WANDEN
 IHWG BETON
 D = 250 MM.
 DIMENSIES PUT
 N.T.B.

DET.01

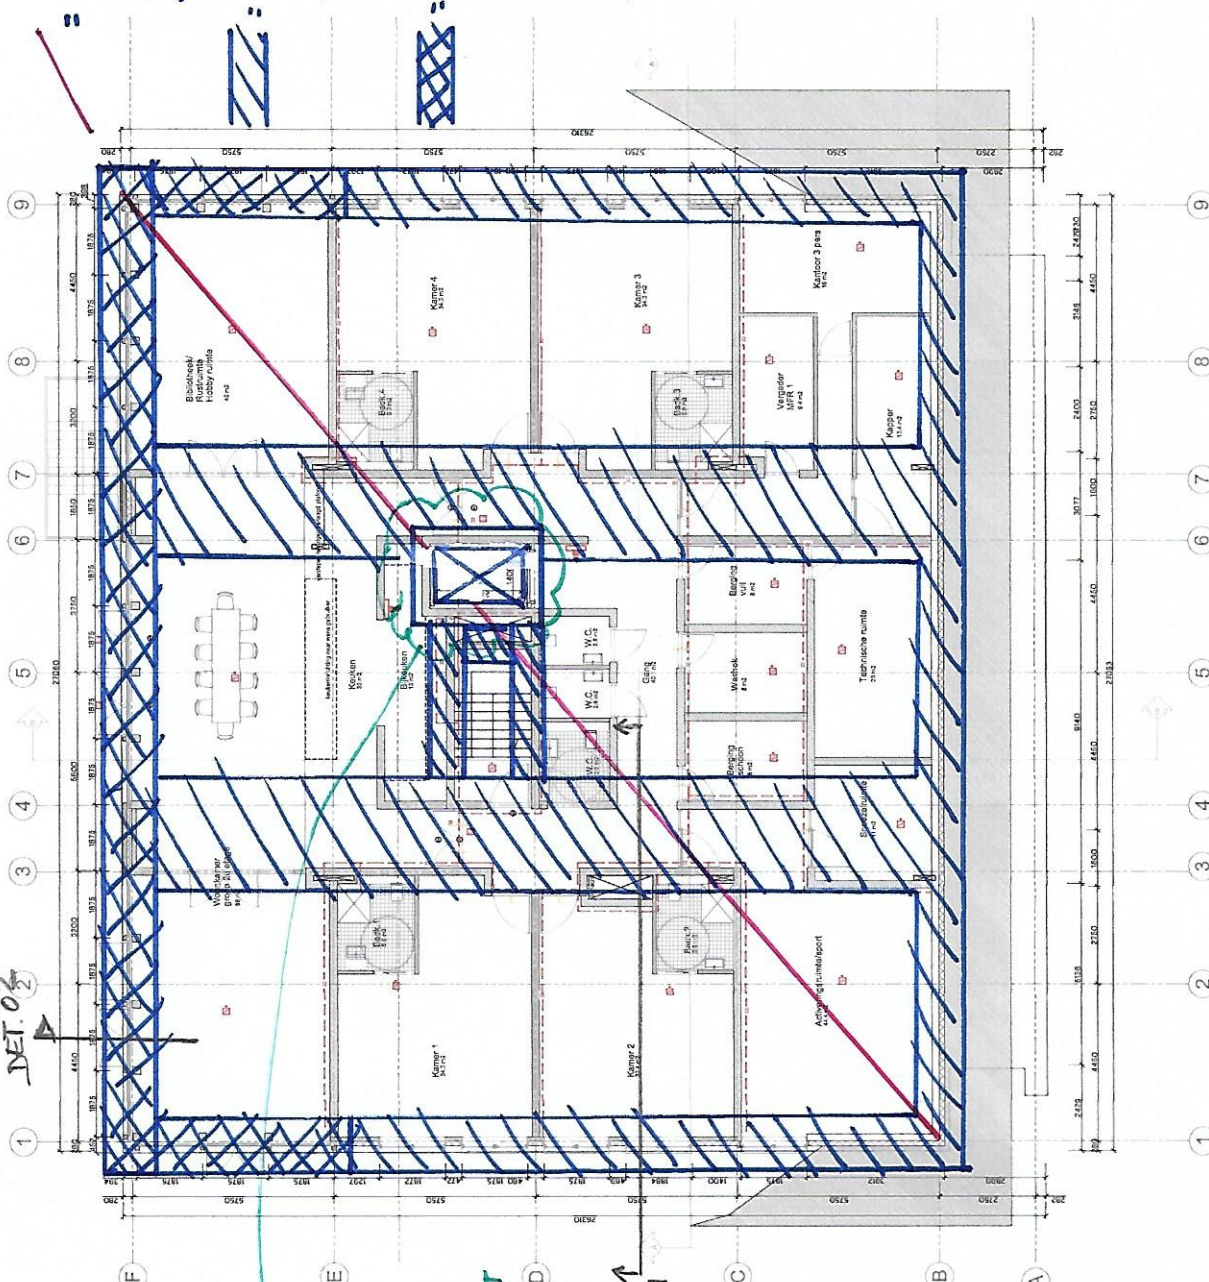

ALGEMEEN:
 - tekening o.b.v. bestaande situatie afkomstig van A.W. Th. J.M. v.d. Sande Architecten Beroep, d.d. 14-11-1999
 - het werk betreft een complete
 - de tekening dient alleen te worden gebruikt voor de bestaande constructie, veranderingen en
 - aanvullende informatie

Alle overdrachten in een WOUDHOOFD worden uitgevoerd met een specifiek WOUDHOOFD
 Binnen en buiten de constructie van de constructie worden de constructie van de constructie
 NEN-EN-100-1 bepaalde bijdrage tot brandveiligheid en rookontwikkeling, die
 die klasse verduidelijkt aan het verspreiden van de constructie

Binnen en buiten de constructie van de constructie worden de constructie van de constructie
 Binnen en buiten de constructie van de constructie worden de constructie van de constructie
 Binnen en buiten de constructie van de constructie worden de constructie van de constructie

Belegbare vloeren:
 Extra beschermde vloerconstructie (EBCV) - brandklasse C1 en rookklasse S11
 Overige vloeren
 brandklasse D1 en rookklasse S11

(Nood)verlichting van EBCV dient te worden uitgevoerd conform NEN-IEC 1838,
 en moet binnen 15 seconden na het uitschakelen van de verlichting worden hersteld
 de verlichting moet een verlichtingssterkte geven van ten minste 1 lux op het nulpunt
 van de verlichting

Voorafkeuring van de constructie van de constructie worden de constructie van de constructie
 Voorafkeuring van de constructie van de constructie worden de constructie van de constructie
 Voorafkeuring van de constructie van de constructie worden de constructie van de constructie

Roofing worden bij een brandveilige constructie voorzien van brandbescherming



OPDRACHTGEVER
 MOESKOP'S BOUWBEDRIJF

ARCHITECT
 P.A. VAN NELLE
 P.A. VAN NELLE
 P.A. VAN NELLE

PROJEKTNAAM
 TRANSFORMATIE KENNEDYLAAN 8
 BERGJEK ZORGWONINGEN

TECHNISCH DOEL
 NEDER VERDIENING

STATUS
 01-04-2020
 DO

WETZONEN
 15-11-2020
 15-11-2020
 15-11-2020

PROJEKTNUMMER
 15-11-2020
 15-11-2020
 15-11-2020

TECHNISCH DOEL
 NEDER VERDIENING

STATUS
 01-04-2020
 DO

WETZONEN
 15-11-2020
 15-11-2020
 15-11-2020

Fundering + Kelder vloer.

1. SCHILDERAAN VERDIENING

PROJEKTNUMMER
 15-11-2020
 15-11-2020
 15-11-2020

TECHNISCH DOEL
 NEDER VERDIENING

STATUS
 01-04-2020
 DO

WETZONEN
 15-11-2020
 15-11-2020
 15-11-2020

Werknr.


paraaf


datum


gewijzigd


pag.

betreft Detail 01

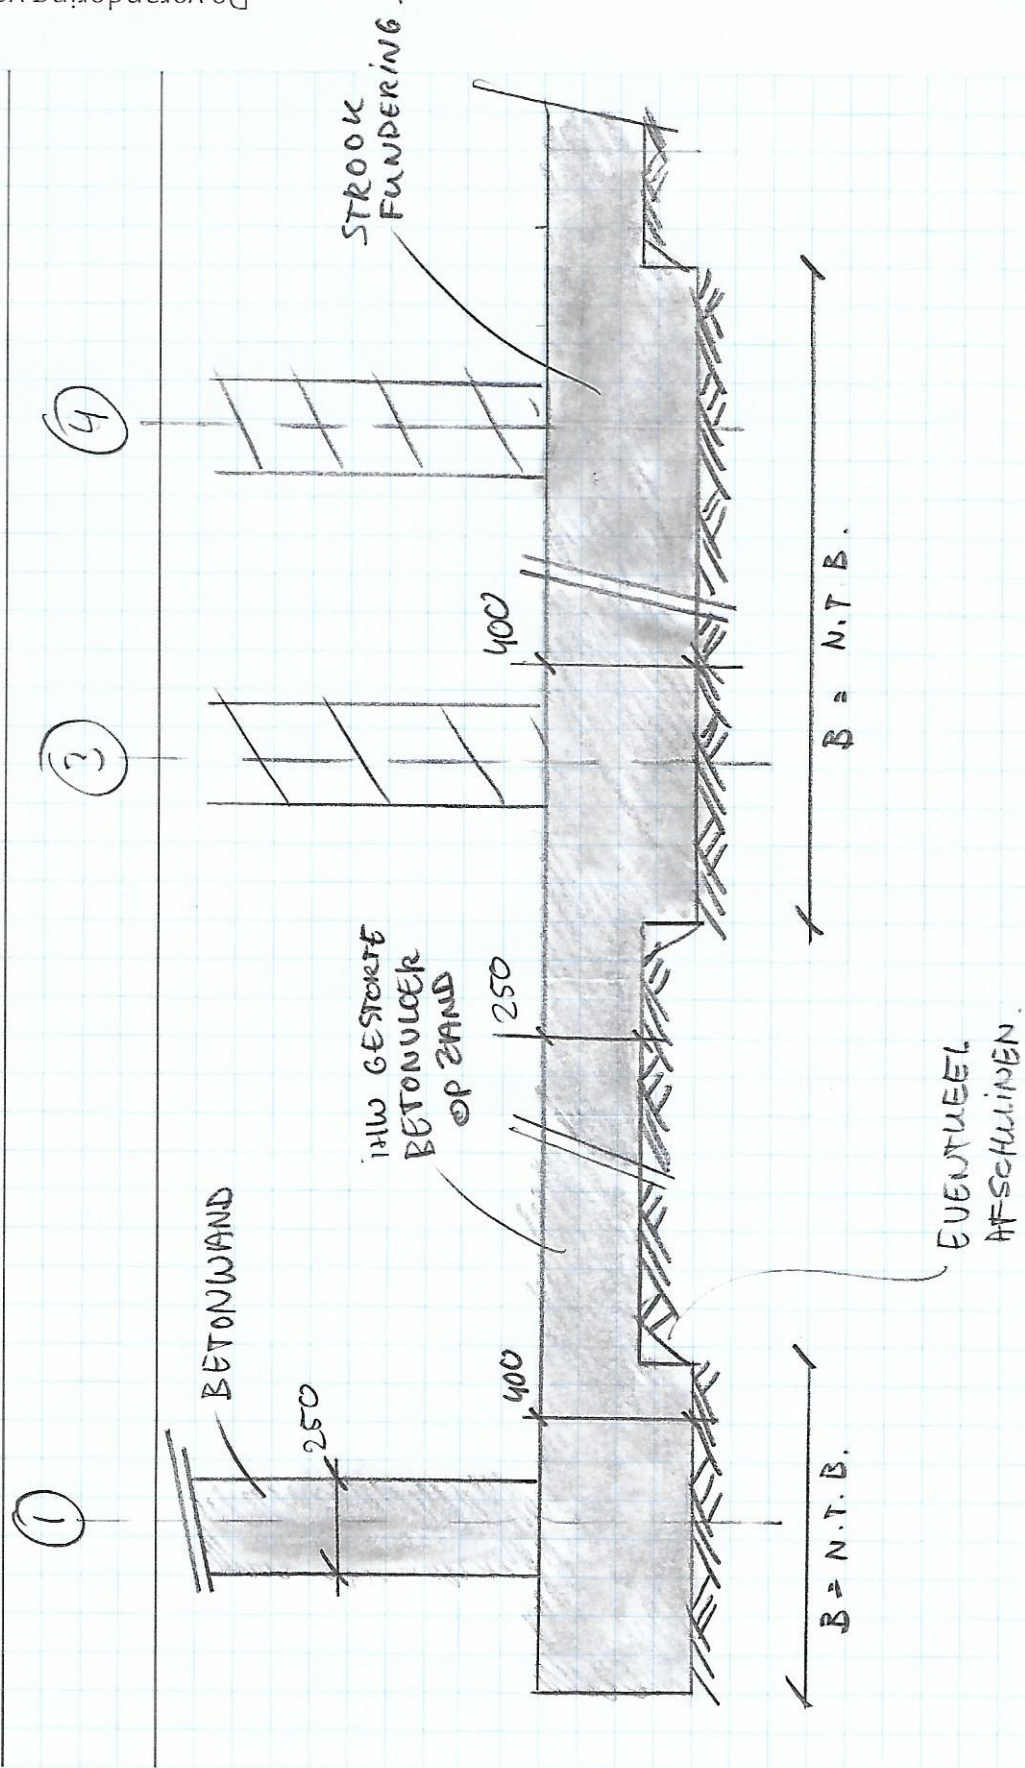

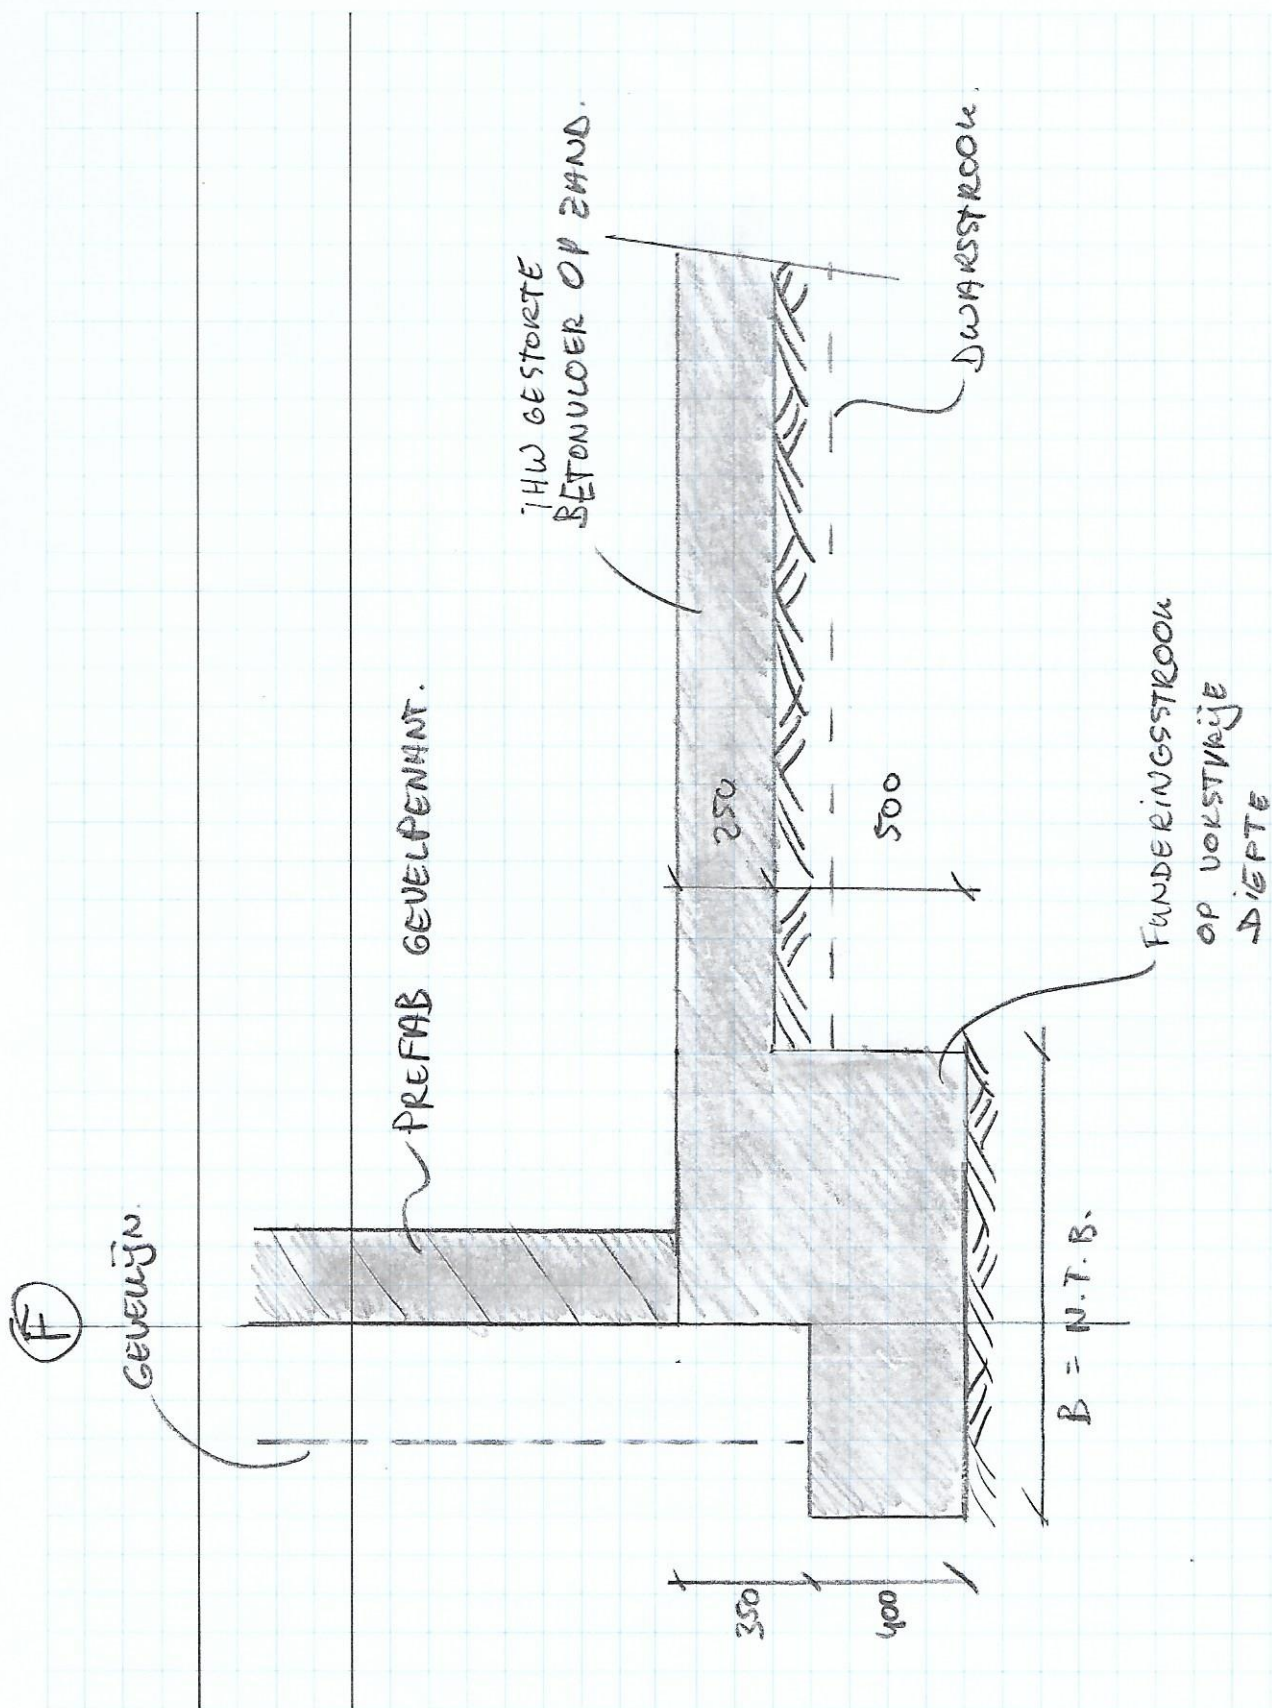

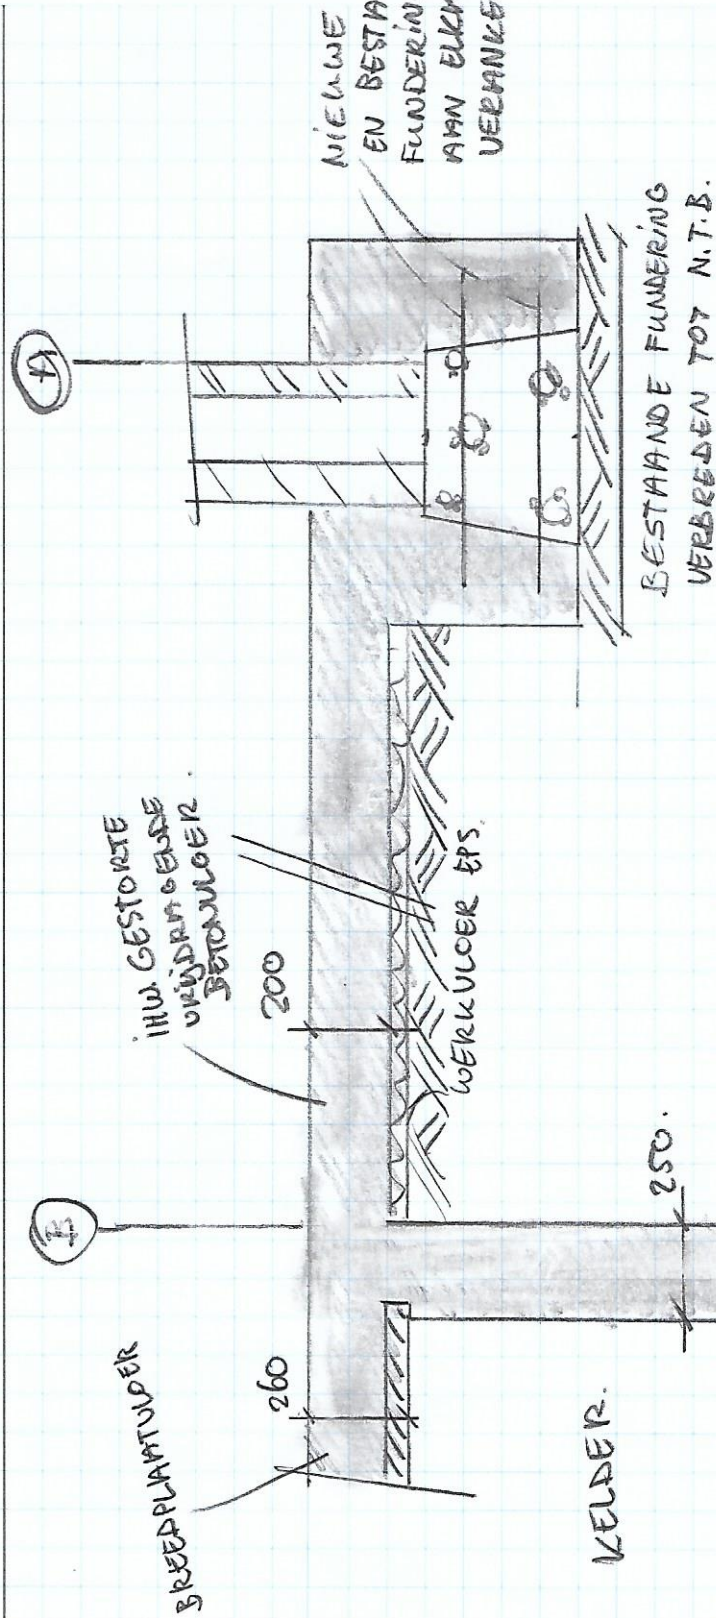



werknr.

paraaf


datum

gewijzigd


pag.

betreft

DETAIL 04

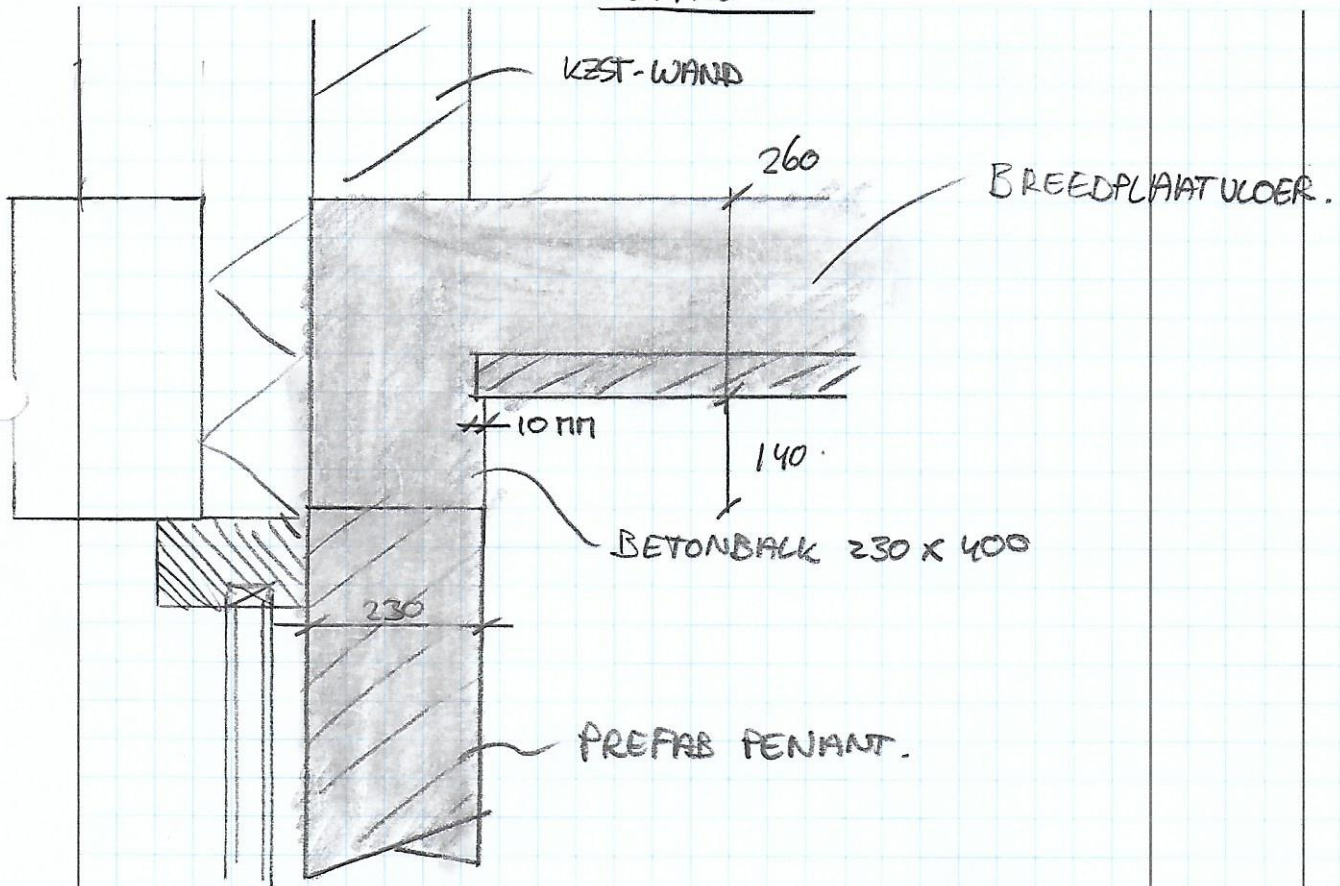

DETAIL 05

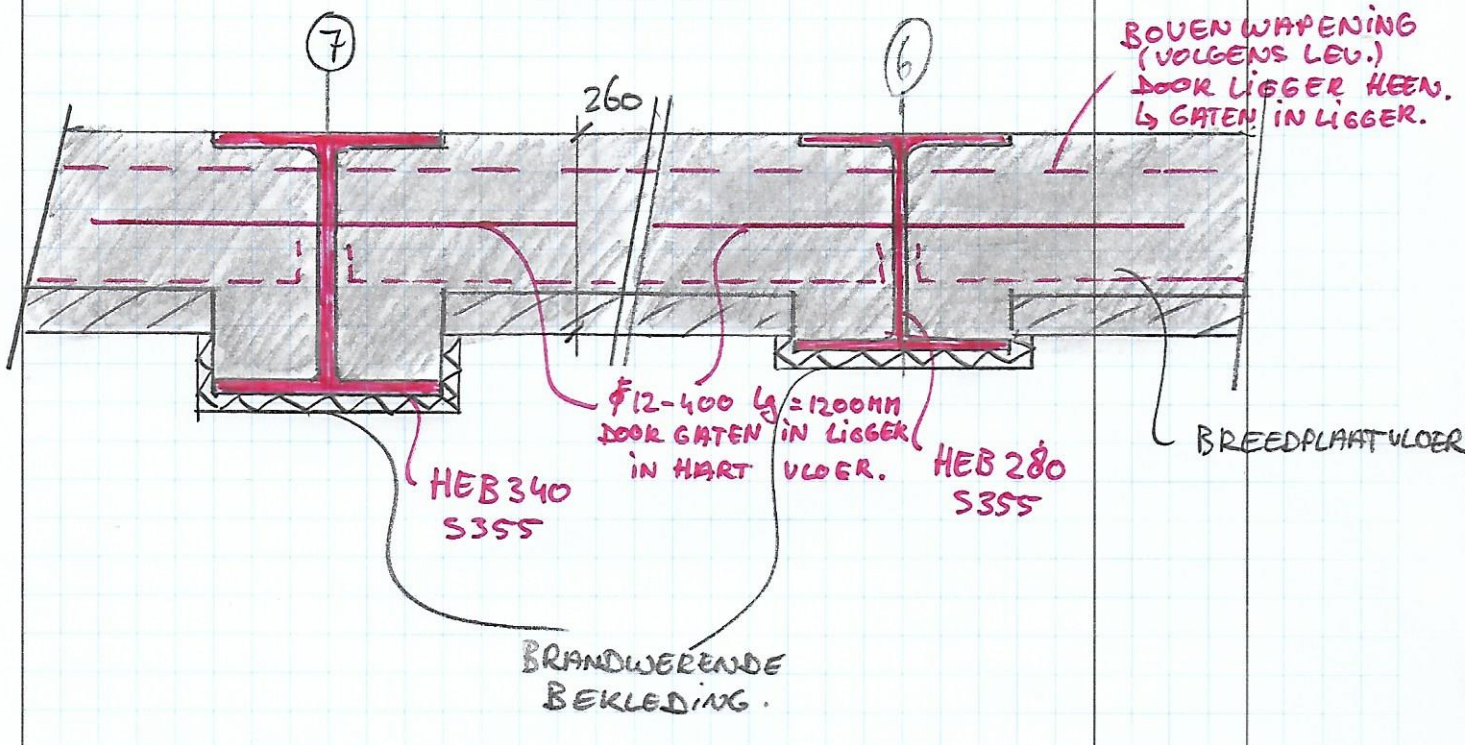



werknr.

paraaf

datum

gewijzigd

pag.

betreft

DETAIL 06

