


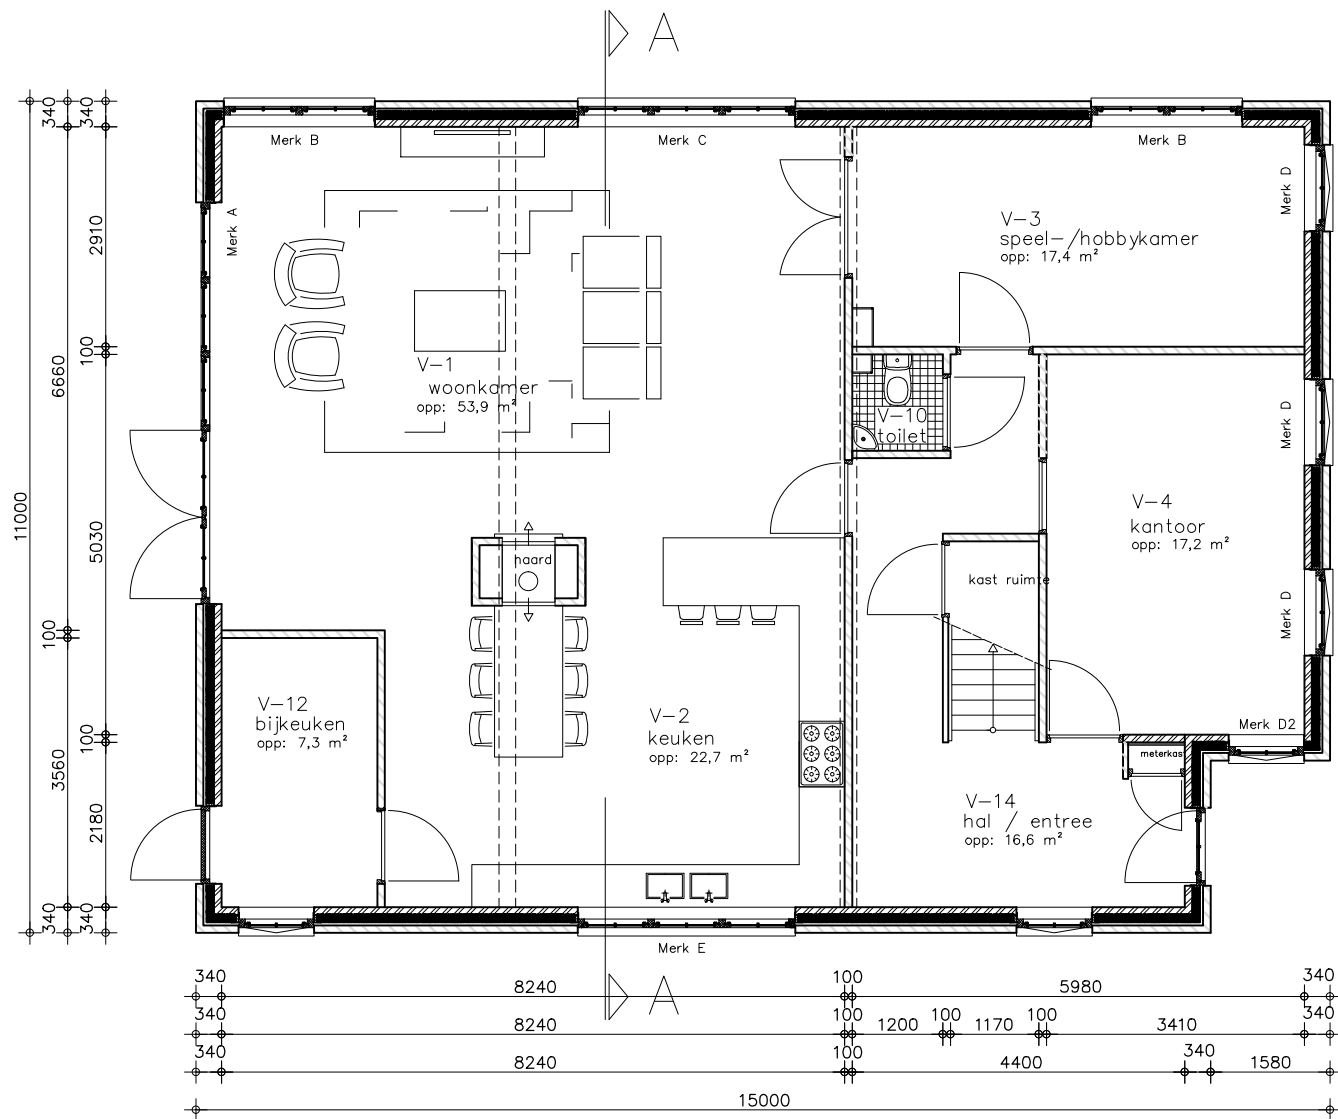

Beganegrond

Renvooi bouwbesluit bij woonfunctie: (maten in mm)

Trap in trappenhuis volgens tabel 2.28a, kolom A

- Optrede max. 185
- Aantrede min. 220 op looplijn
- Breedte min. 800
- Vrije hoohte boven elke trede min. 2300

Traphek volgens art. 2.30.

Een toegang tot een woonfunctie, verblijfsgebied, badruimte of toiletruimte heeft een vrije doorgang van min. 850 en een hoogte van 2300.

Verblijfsgebieden moeten een vrije hoogte hebben van min. 2600

toilet-, bad- en verkeersruimtes moeten een vrije hoogte hebben van min. 2300

Electrische installaties volgen model-aansluitvoorwaarden voor electrische energie + NEN1010-0 t/m NEN1010-8.

Gasinstallaties volgen model-aansluitvoorwaarden voor gas 1996 + NEN1006

Capaciteit hemelwaterafvoeren berekend volgens NEN3215

Binnenriolering volgens NEN3215

Geluidwering tussenverblijfsruimten zonder openingen min. -20dB volgens art. 3.3 + NEN5077.

Toevoer verbrandingslucht en rookafvoer van verbrandingstoestellen volgens NEN2757. Materiaal in nabijheid van rookafvoerkanaal is on-brandbaar volgens art. 2.82

Meterruimte volgens 4.12 + NEN2768

Luchtverversing volgens afd. 3.10, 3.11, 3.12 + NEN1087

Daglichttoetreding volgens afd. 3.20 + NEN2057

Inbraakwerendheid volgens art. 2.215 + NEN5087 + NEN5095

Rookmelders volgens art. 2.146 lid 7 + NEN2555

thermische isolatie volgens afd. 5.1 + NEN1068

isolatiedikten, isolerende dubbele beglazing in buiten kozijnen, cv-ketel, warmwatervoorziening en mechanische ventilatie volgens EPN-berekeningen.

Kozijnen – ramen – deuren.

beglazing, hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

klasse ** en NEN 3596

Hoofdraagconstructie van vloeren van verdlijfsgebieden heeft een brand-werendheid met betrekking tot bezwijken van tenminste 60 minuten.

Volgens art.2.8 lid 1. Dak is niet brandgevaarlijkvolgens art.2.85 lid 1

Wateropname van materialen

Toiletruimte:

Scheidings constructie tot 1,2m hoogte.

Een volgens NEN2778 bepaalde wateropname die gem. niet groter is dan 0,01kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter is dan 0,2kg/(m2.s1/2)

Vloerafwerking: tegelwerk

Wandafwerking: tegelwerk tot 1,2m, daar boven en plafond afwasbaar sauswerk.

Badruimte:

geld het zelfde, echter tot een hoogte van 2,1m,

en een lengte van ten minste 3m. daar boven en plafond afwasbaar sauswerk.

Ventilatie: mechanische afgezogen.

Toegepaste materialen voldoen aan de minimale eisen, volgens bouwbesluit afdeling 2.11,2.12 en 2.15

plattegrond

Projectnaam:

Projectcode: SP

Datum: 20-04-2015

Tekeningnr: SP-ov-01

Status: o.v.

Kadastraal perceel:

VRIES S 854

opdrachtgever:

Noordstukkendrift 1

9496 PG Bunne



Revisie:

02 – 130929

ir. B. de Wit

1 : 100

Léville ontwerp & uitvoering

mw. bähler boermalaan 20

9765AP Eelde-Paterswolde

t. +31(0)50 308 12 75

f. +31(0)84 222 36 36

m. +31(0)6 1 83 766 83

info@leville.nl / www.leville.nl

k.v.k. 04080078 / bank 5084882

Bouwkundige uitwerking

4all

4All Bouwkundig tekenbureau

De Blink 29

9781 KS Bedum

T 050 8222940

M 06 17014717

E info@4all-tekenbureau.nl

W www.4all-tekenbureau.nl